


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Costa Volpino (Bg)


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A		B		C		D		E		F									
Pag.	1	TITOLO										Pag.	23						
Pag.	2	ELENCO PAGINE										Pag.	24						
Pag.	3	SCHEMA UNIFILARE 230/400V 50Hz										Pag.	25						
Pag.	4	DISTRIBUZIONE 24Vcc SERVIZI MOTONAVE										Pag.	26						
Pag.	5	DISTRIBUZIONE 24Vcc SERVIZI MOTONAVE EMERGENZA										Pag.	27						
Pag.	6	BATTERIE AVVIAMENTO PROPULSORE										Pag.	28						
Pag.	7	BATTERIE AVVIAMENTO GENERATORE G1										Pag.	29						
Pag.	8	LEGENDA										Pag.	30						
Pag.	9	LEGENDA										Pag.	31						
Pag.	10	LEGENDA										Pag.	32						
Pag.	11											Pag.	33						
Pag.	12											Pag.	34						
Pag.	13											Pag.	35						
Pag.	14											Pag.	36						
Pag.	15											Pag.	37						
Pag.	16											Pag.	38						
Pag.	17											Pag.	39						
Pag.	18											Pag.	40						
Pag.	19											Pag.	41						
Pag.	20											Pag.	42						
Pag.	21											Pag.	43						
Pag.	22											Pag.	44						
												Pag.	45						
REV.		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	VISTO	DISIGN.	DATA	NOVEMBRE 2018		P.M.T.		-- ELENCO PAGINE --		Dis.n° 1414-1A		P.M.T.		
															FG. 2		9		
															F.S. 3				

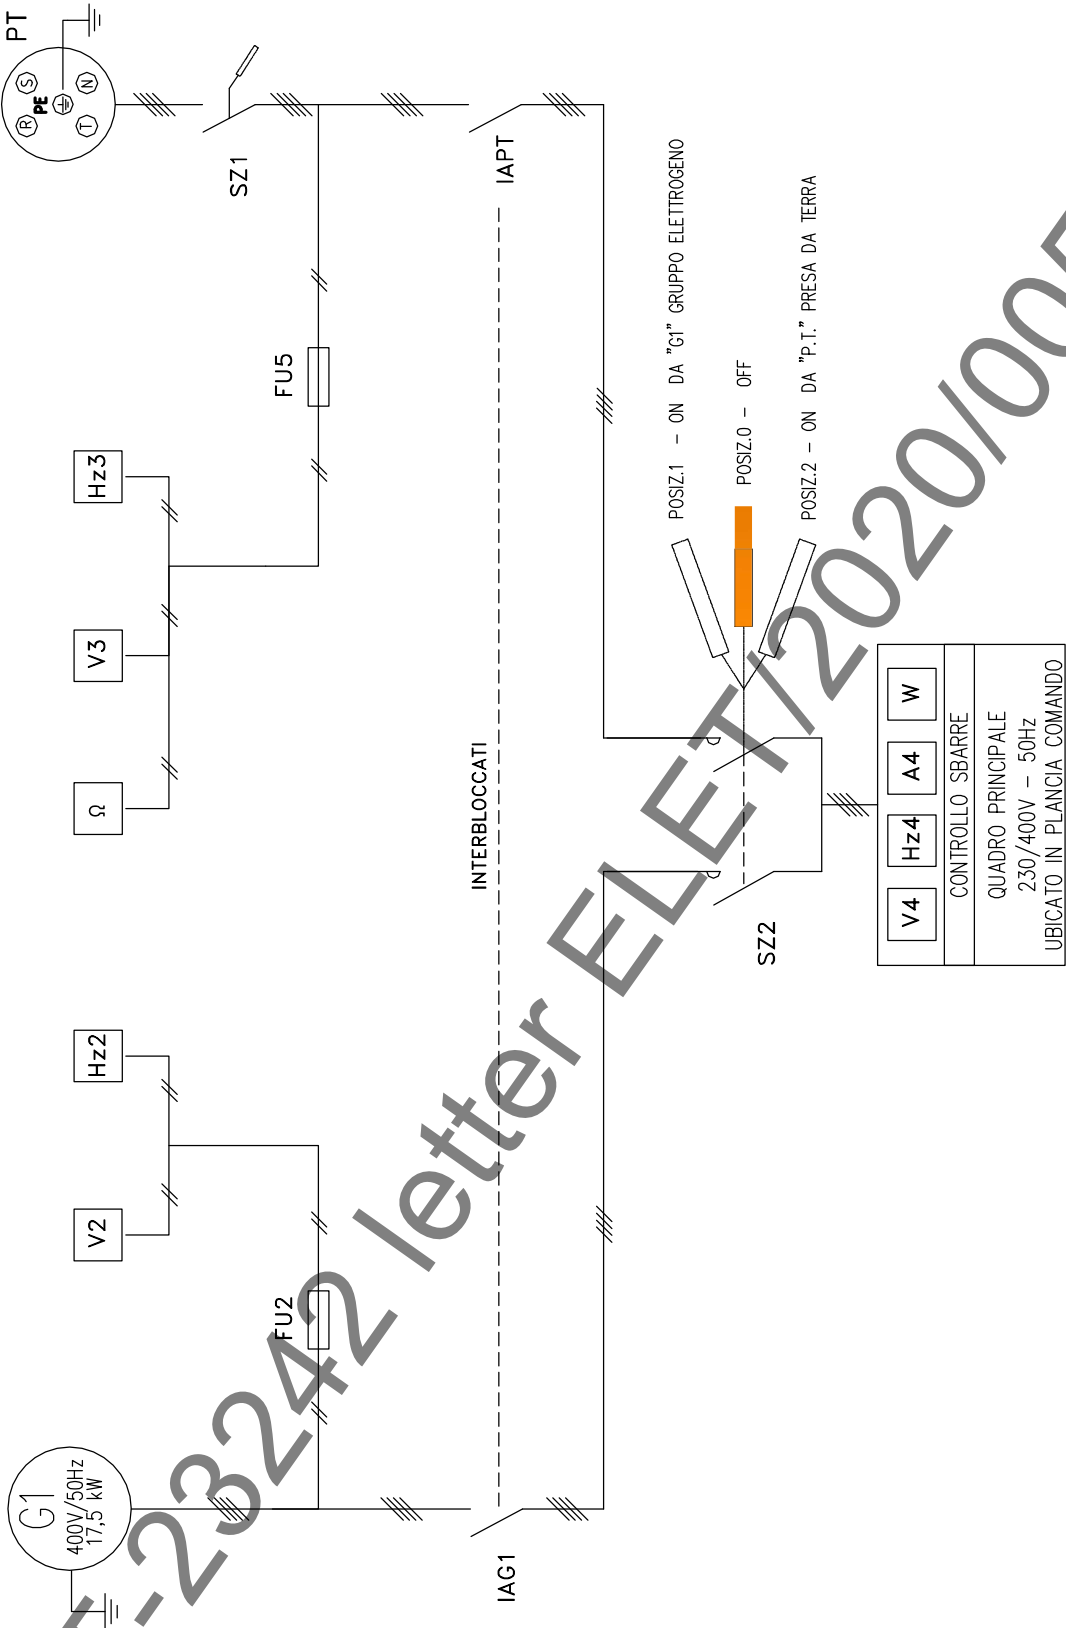


Q.G.

PER DISTRIBUZIONE
DA Q.G.
VEDI DISEGNO
N. 1414-03

REV.		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	VISTO	TEDESCHI	TEDESCHI	DATA	NOVEMBRE 2018	P.M.T.		SCHEMA UNIFILARE 230/400V-50Hz		Dis.n° 1414-1A		P.M.T.		FG. 3	FS. 4
																			9	4

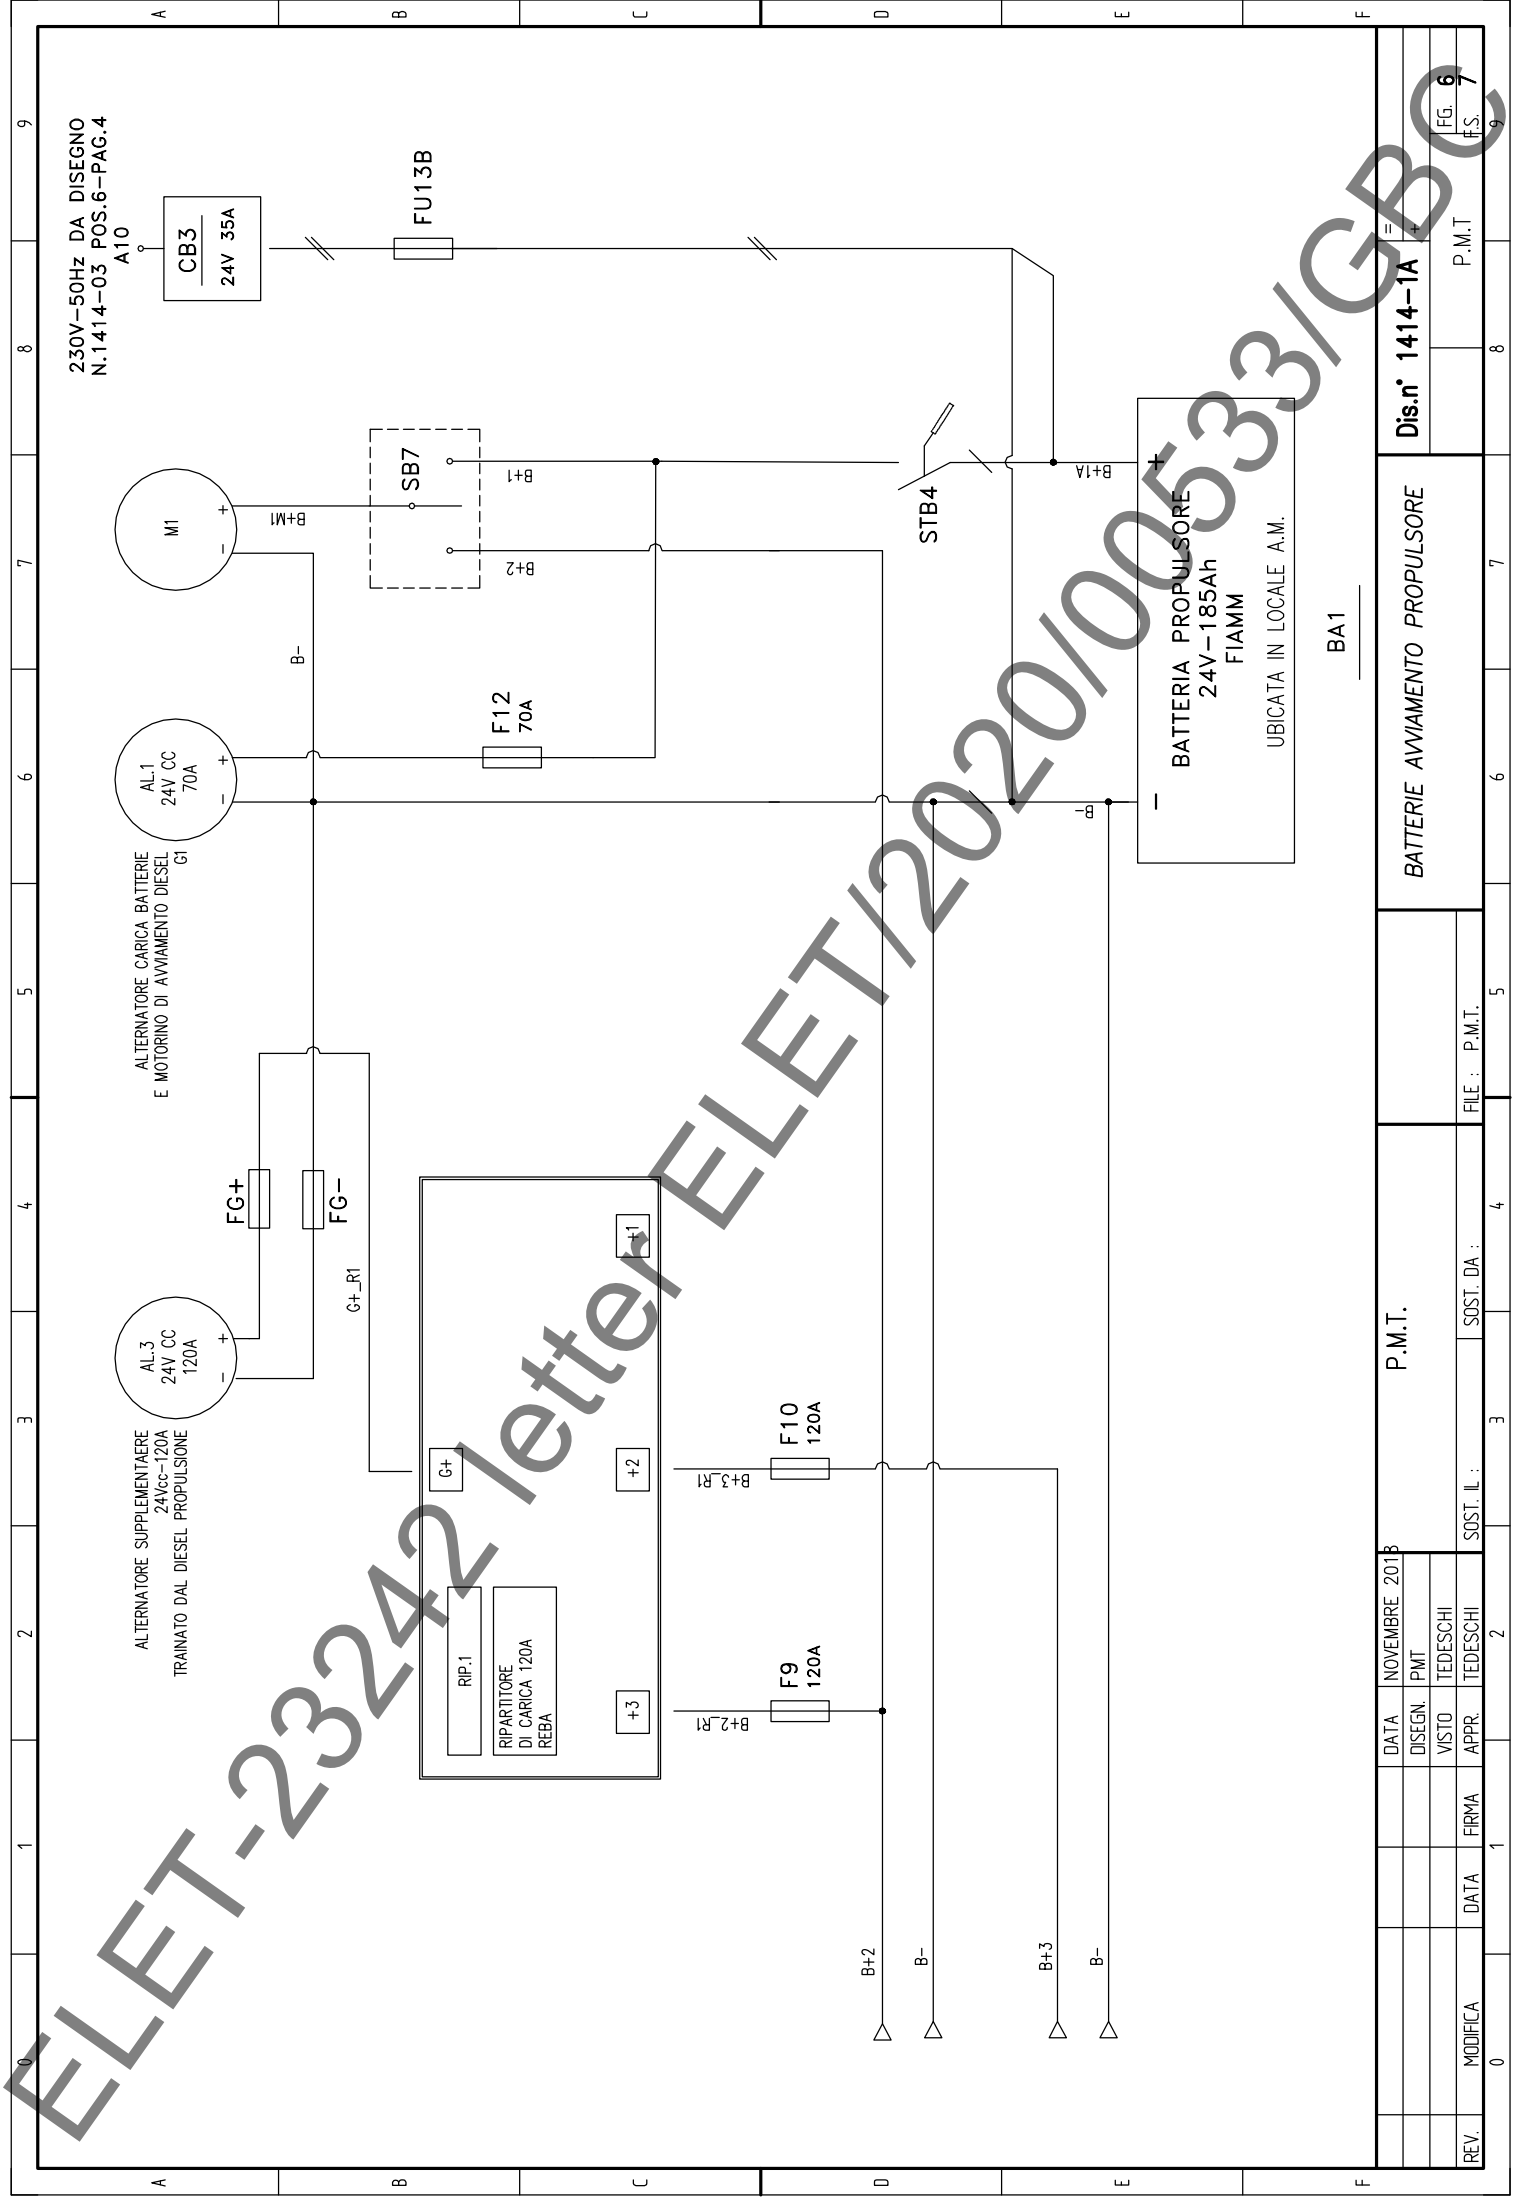

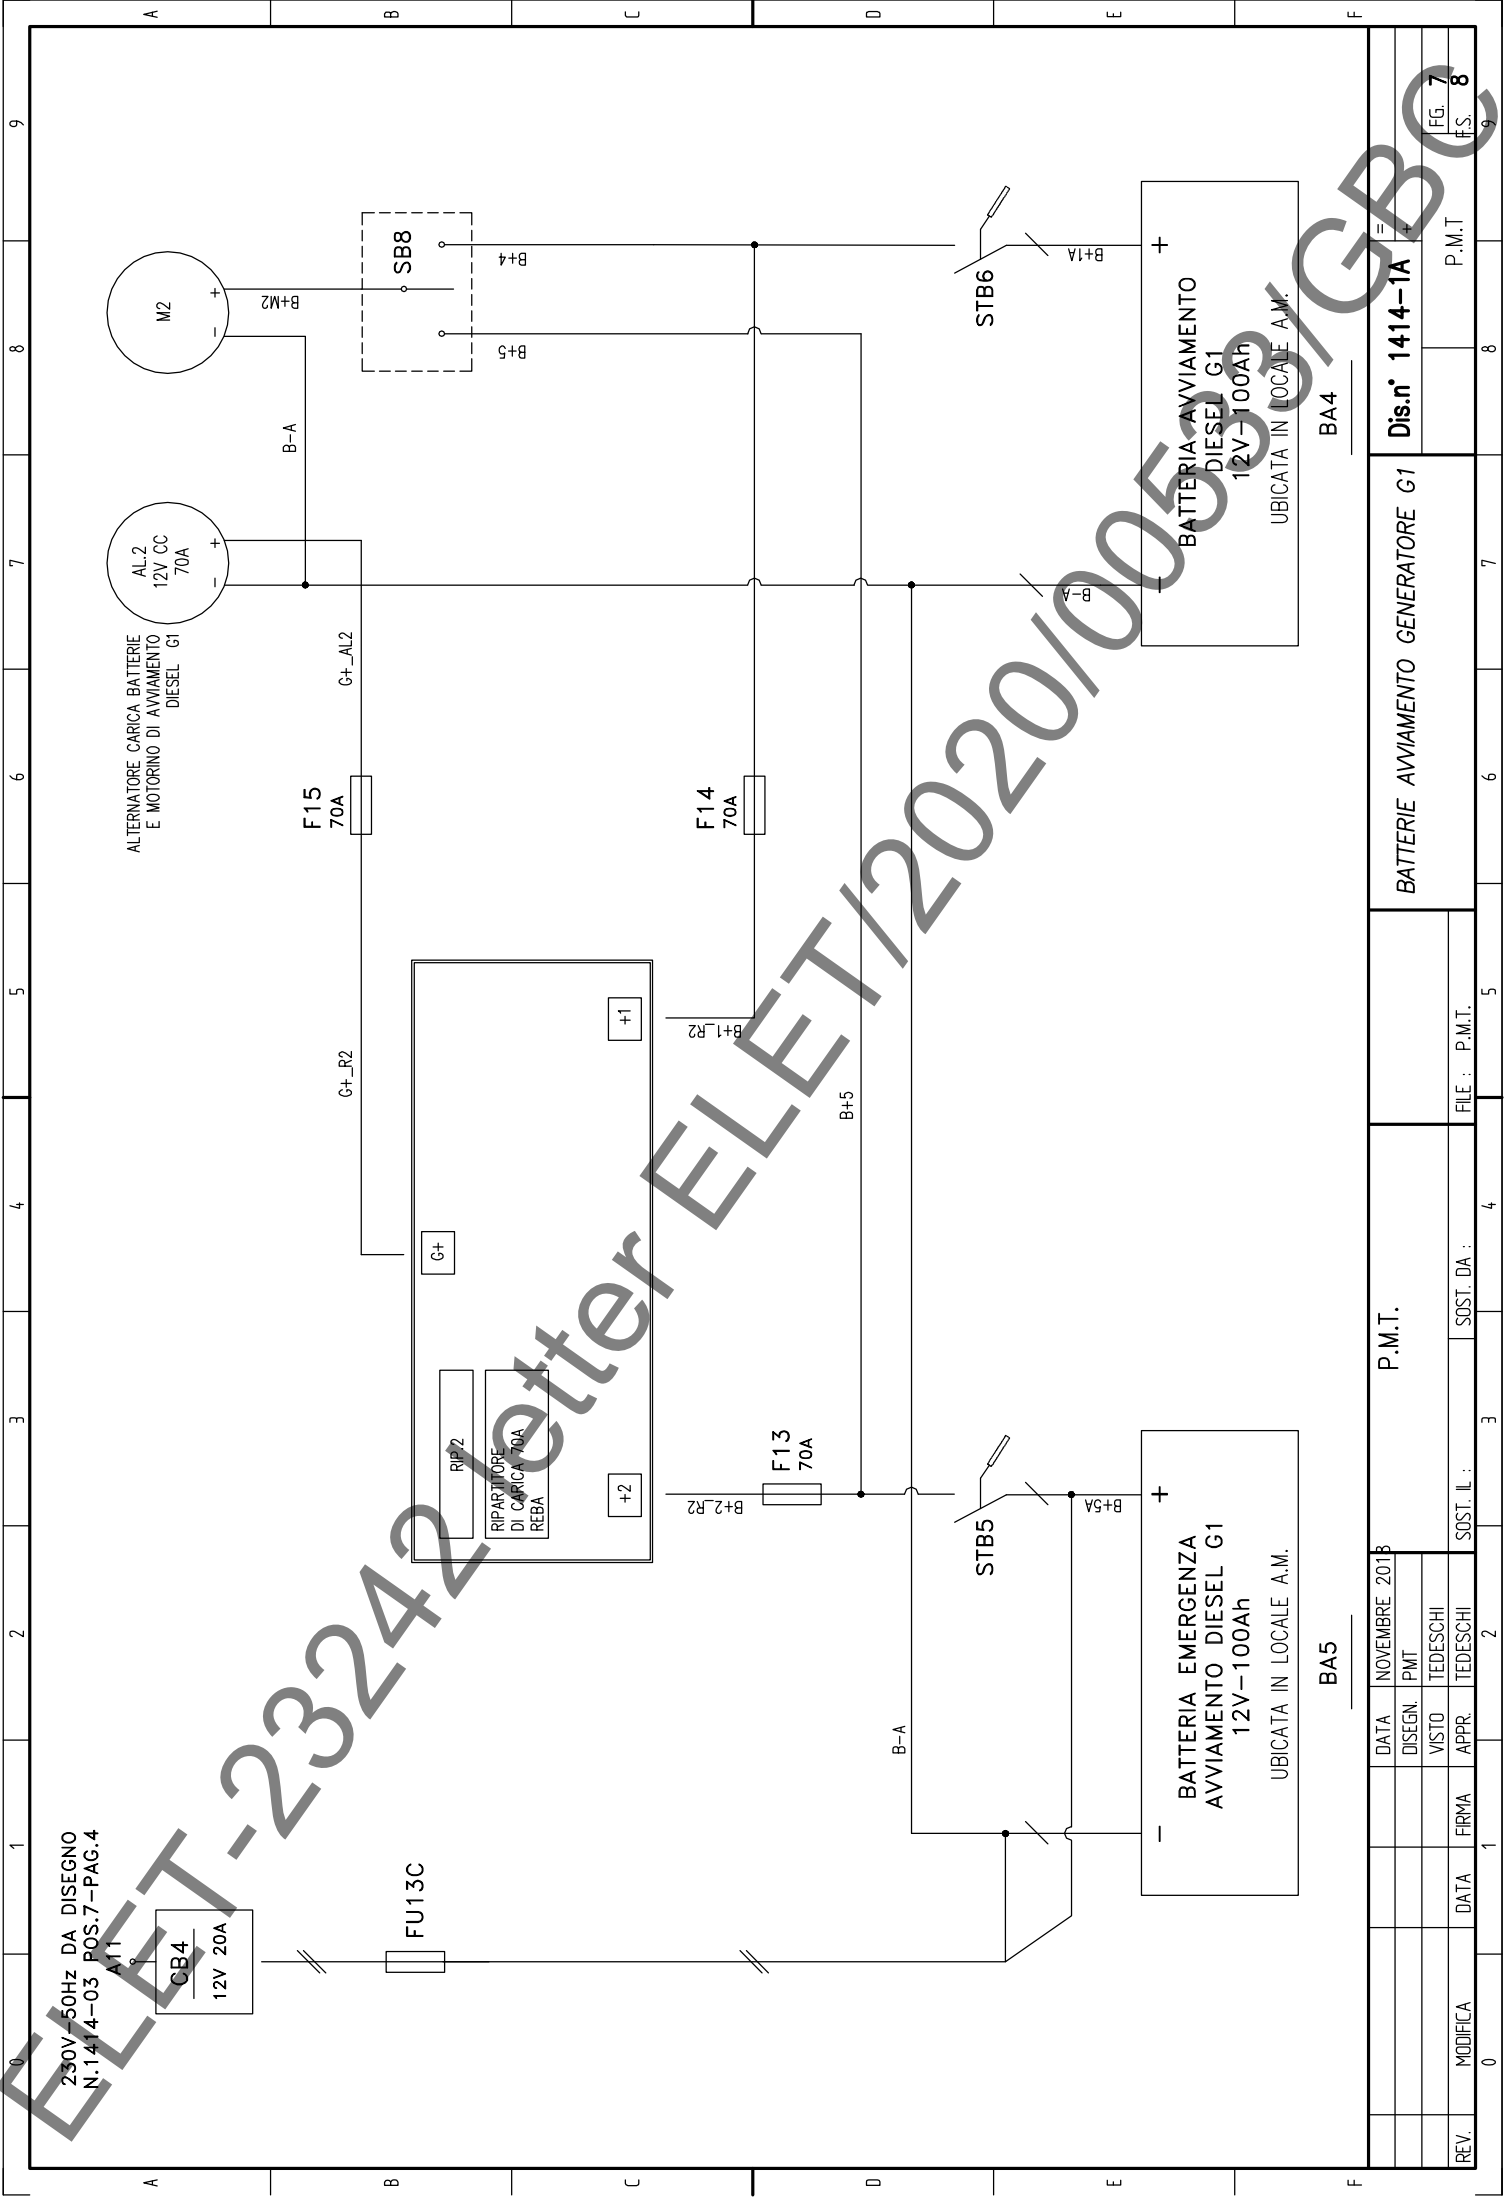

230V-50Hz DA DISEGNO
N.1414-03 POS.7-PAG.4

A11

CB4
12V 20A

FU13C

RIP2

RIPARTITORE
DI CARICA 70A
REBA

+1

+2

B+2_R2

F13
70A

B+5

B-A

STB5

B+5A

BATTERIA EMERGENZA
AVVIAMENTO DIESEL G1
12V-100Ah
UBICATA IN LOCALE A.M.

BA5

P.M.T.

BATTERIE AVVIAMENTO GENERATORE G1

Dis.n° 1414-1A

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
0			

DATA	NOVEMBRE 2018
DESIGN.	PMT
VISTO	TEDESCHI
APPR.	TEDESCHI

SOST. IL :	SOST. DA :

FILE :	P.M.T.

P.M.T.	Dis.n° 1414-1A

FG.	7
F.S.	8

ELENCO MATERIALE - DISEGNO: N. 1414-01A										
SIGLA		DESCRIZIONE			TIPO	MARCA	TAGLIA	PAGINA		
G1	GENERATORE 230V-50Hz 9KW							3		
V2	VOLTMETRO 0-300V - GENERATORE G1			RQ96	IME			3		
H2	FREQUENZIMETRO 45-55Hz - GENERATORE G1			RQ96	IME			3		
FU2	PORTAFUSIBILE + FUSIBILE PROTEZIONE STRUMENTI - GENERATORE G1							3		
IAG1	INT. MAGNETOTERMICO 2 POLI 9KW INTERBLOCCATO CON IAPT				ABB			3		
PT	PRESA DA TERRA 2P+T 32A - IP67				PALAZZOLI			3		
V3	VOLTMETRO GENERATORE 0-300V - PRESA DA TERRA			RQ96	IME			3		
H3	FREQUENZIMETRO 45-55Hz - PRESA DA TERRA			RQ96	IME			3		
FU5	PORTAFUSIBILE + FUSIBILE PROTEZIONE STRUMENTI - PRESA DA TERRA							3		
SZ1	SEZIONATORE - PRESA DA TERRA 2P 32A			CAM	PALAZZOLI		2P - 32A	3		
IAPT	INT. MAGNETOTERMICO 2 POLI 32A INTERBLOCCATO CON IAG1				ABB			3		
SCA	COMMUTATORE GENERATORE G1 / PRESA DA TERRA							3		
V4	VOLTMETRO SBARRE QG 0-300V - QUADRO GENERALE			RQ96	IME			3		
H4	FREQUENZIMETRO SBARRE QG 45-55Hz - QUADRO GENERALE			RQ96	IME			3		
A4	AMPEROMETRO QUADRO PRINCIPALE QG 0-80A/5A - QUADRO GENERALE			RQ96	IME			3		
W	WATTMETRO - QUADRO GENERALE			RQ96	IME		9KW	3		
QG	QUADRO GENERALE UBICATO IN PLANCIA COMANDO							3		

