

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Costa Volpino (Bg)

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE IMPIANTO DA:

GRUPPO ELETTROGENO e PRESA DA TERRA

DESTINAZIONE

MOTONAVE – ISEO

RINA	Services
Approvato Approved	
In conformità ai vigenti Regolamenti del RINA (In compliance with RINA Rules in force)	
N. ELET00000023243	
27 JUL 2020	
Genova	
RINA Giuseppe Briasco	

See letter: ELET/2020/00534/CBC

See RINA letter N.

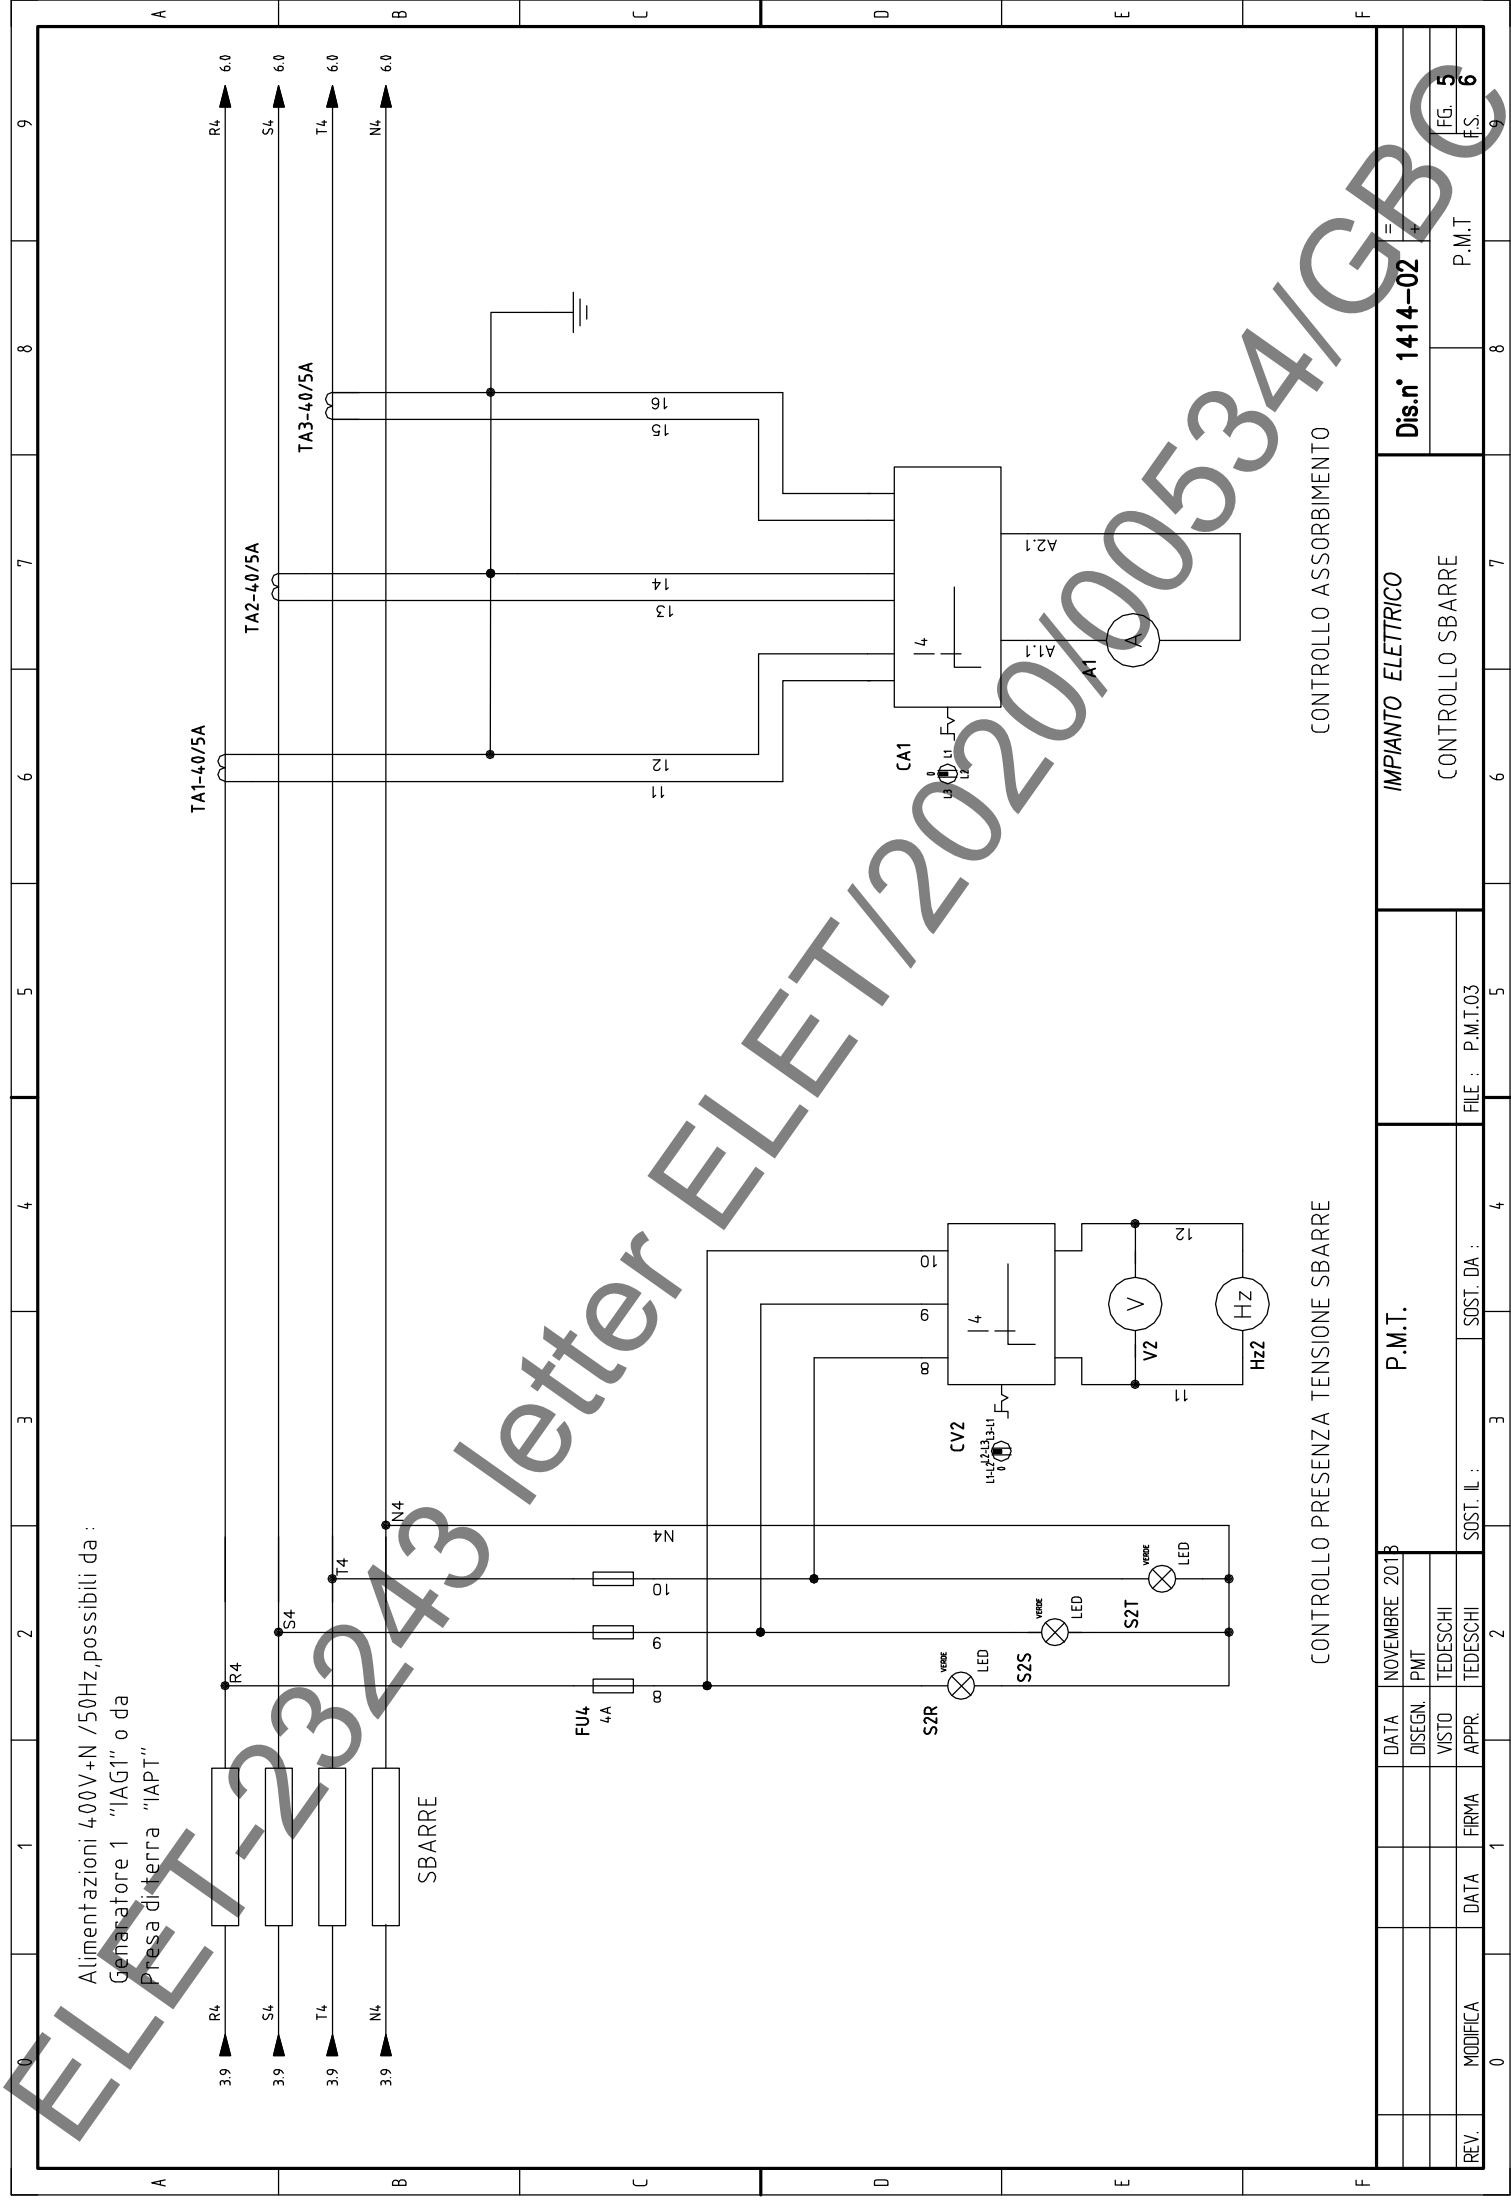
OGGETTO : Titolo

DATA : NOVEMBRE 2018

DISEGNO N. : 1414-02

PAGINA: 1

DATA	NOVEMBRE 2018	P.M.T.	- TITOLO -	Dis.n° 1414-02
DESIGN.	PMT			
VISTO	TEDESCHI			
APPR.	TEDESCHI			
FIRMA				
DATA				
REV.	MODIFICA	SOST. IL :	SOST. DA :	P.M.T.
0		3	4	5
1		6	7	8
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

[illegible][illegible][illegible][illegible]





0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ELENCO MATERIALE - DISEGNO: N. 1414-02											
A	SIGLA	DESCRIZIONE					TIPO	MARCA	TAGLIA	PAGINA	
	RT1	RESISTENZA PROVA ISOLAMENTO DA 7300 ohm / 10W					7300 OHM 10W			6	
	FT	PORTAFUSIBILE + FUSIBILE PROVA ISOLAMENTO								6	
	P1	PULSANTE TEST PROVA ISOLAMENTO					DIAM. 22	SCHNEIDER		6	
	CV2	COMMUTATORE VOLTMETRICO SBARRE								5	
B	CA1	COMMUTATORE AMPEROMETRICO SBARRE								5	
	S2R-S-T	SPIE DI SBARRE ALIMENTATE					DIAM. 22	SCHNEIDER		6	
	TA1	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO					40/5A	IME		5	
	TA2	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO					40/5A	IME		5	
	TA3	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO					40/5A	IME		5	
C	TPKW	CONVERTITORE WATTMETRICO					17,5KW	IME		7	
	FP1	PORTAFUSIBILE + FUSIBILE ALIMENTAZIONE CT1								7	
	FU5	PORTAFUSIBILE + FUSIBILE ALIM. COMMUTATORE WATTMETRICO									
	CV3	COMMUTATORE VOLTMETRICO STRUMENTI GENERATORE								3	
	AG	AUTOMATICO GENERALE CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE					A35	ABB		3	
D											
E											
F											
		DATA		NOVEMBRE 2018		P.M.T.		IMPIANTO ELETTRICO		Dis.n° 1414-02	
		DISEGN.		PMT				ELENCO MATERIALE			
REV.		MODIFICA		DATA		FIRMA		SOST. IL :			FG. 9
0				2		3		4		P.M.T.	F.S. /
										6	7
										8	9