



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo
di ampliamento e ristrutturazione con demolizione della sede municipale

CUP: D45E20005980006

CIG: 9552151C5C

R.U.P: **Arch. Flavia Gusberti**

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DISCIPLINE SPECIALISTICHE

Arch. Giovanni Albani

PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE

Arch. Nicola Cuoco

Arch. Anna Cuomo

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Maurizio Colasante

Ing. Vincenzo Bisogno (collaboratore)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Stefano Greco

PROGETTO IMPIANTO MECCANICI

Ing. Antonio Salza

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Arch. Giovanni Albani

GEOLOGIA

Dott. Geol. Antonio Cuomo

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI



Sede Legale:

Nocera Superiore (SA), Via J.F. Kennedy, 2 - 84015

C.F./P. IVA 05721420650

Tel. +39 0818088196 - Fax +39 0815142899

E-mail: info@gruppoverifica.it

WEB: www.gruppoverifica.it

Ing. Antonio Salza

Sede Legale:

Ariano Irpino (AV) Via Gaudiciello 23/A


C.F./ Partita IVA: 01561550649

Elaborato
ELABORATI STRUTTURALI
Descrittivo
TABULATO DI CALCOLO CORPO B (II FASE)

cod. commessa								opera		doc. e prog.				fase	rev.
2	3	E	1	6	0	0	8	0	2	C	B	0	4	1	0

File Name: 23E16008_02_CB04_10.PDF										SCALA:	
2											
1											
0	Progetto Esecutivo				22/09/2023	COLASANTE	GRECO	ALBANI			
Rev.	Descrizione				DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO			

TABULATO DI CALCOLO
CORPO B II FASE

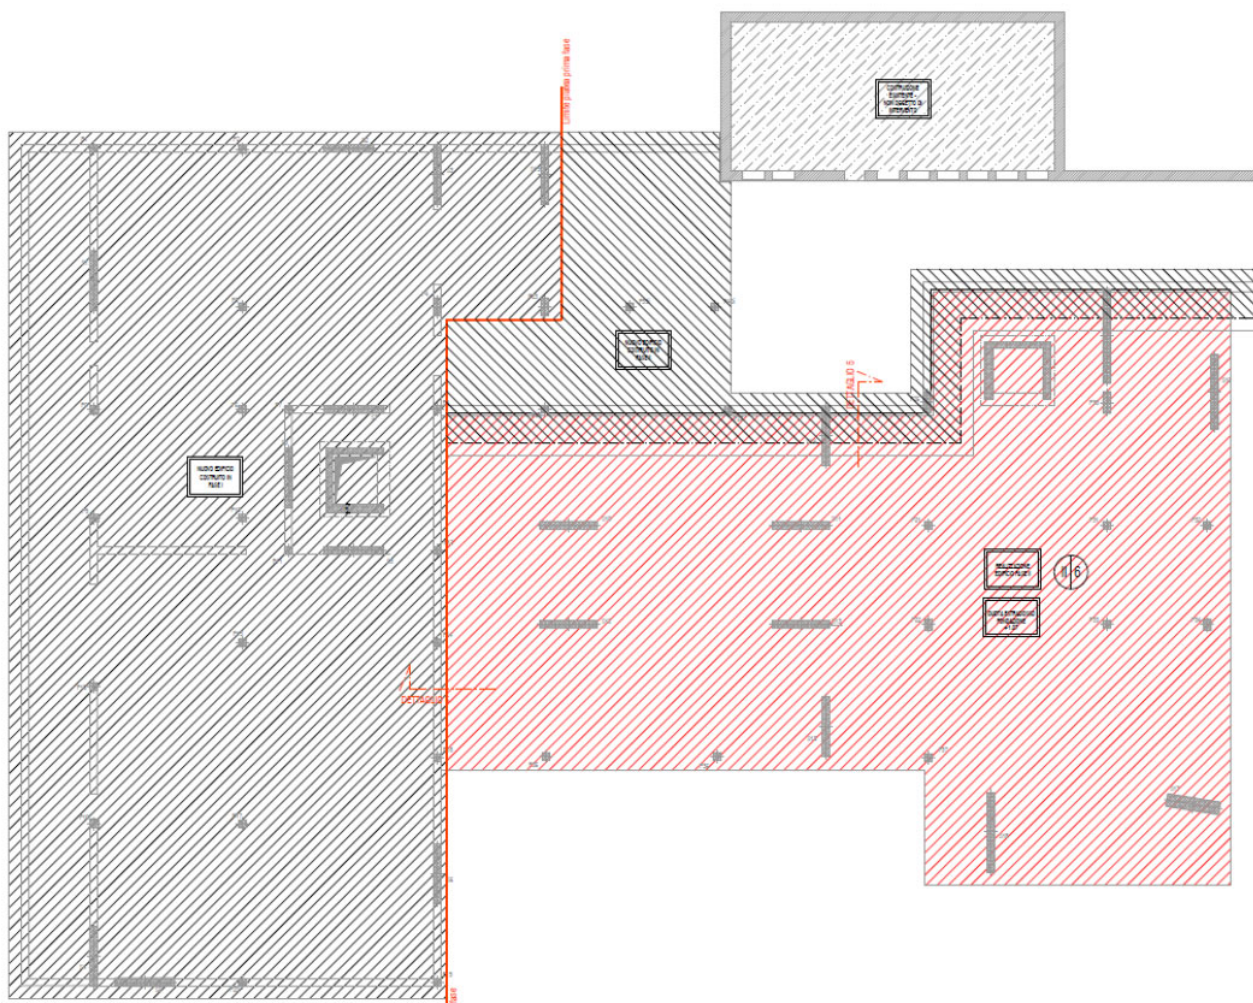

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 “*Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*”.

• **METODI DI CALCOLO**

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti:

- 1) Per i carichi statici: *METODO DELLE DEFORMAZIONI*;
- 2) Per i carichi sismici: metodo dell'*ANALISI MODALE* o dell'*ANALISI SISMICA STATICA EQUIVALENTE*.

Per lo svolgimento del calcolo si è accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel

loro
piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

- **CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE**

Il calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (**F.E.M.**).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

- 1) Elemento monodimensionale asta (*beam*) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.
- 2) L'elemento bidimensionale shell (*quad*) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il *metodo di Cholesky*.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

- **RELAZIONE SUI MATERIALI**

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

- **ANALISI SISMICA DINAMICA**

L'analisi sismica dinamica è stata svolta con il metodo dell'analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze è stata perseguita con il *metodo di Jacobi*.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l'eccitazione di più dell'85% della massa totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si è fatto riferimento all'analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l'equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

- **VERIFICHE**

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono involupando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica è stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono però riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce è risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidità flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla *Winkler*.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidità relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

- **DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.**

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

TRAVI:

Area minima delle staffe pari a $1.5 \cdot b$ mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0,8 dell'altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all'altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa $\geq 0,15\%$ della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe è non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5.

PILASTRI:

Armatura longitudinale compresa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di $0,10 \cdot N_{ed}/f_{yd}$;

Barre longitudinali con diametro ≥ 12 mm;

Diametro staffe ≥ 6 mm e comunque $\geq 1/4$ del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.


In zona sismica l'armatura longitudinale è almeno pari all'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:

- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

• SISTEMI DI RIFERIMENTO


1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:

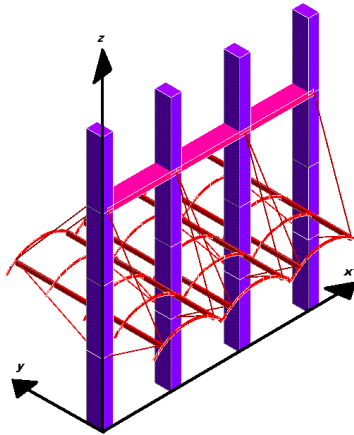


2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni:

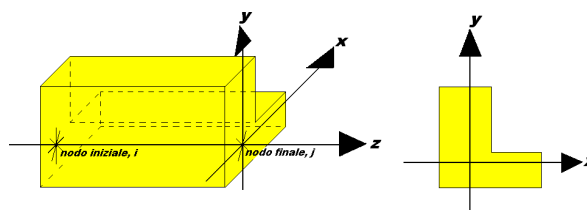

3) SISTEMA LOCALE DELL'ELEMENTO SHELL

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore:

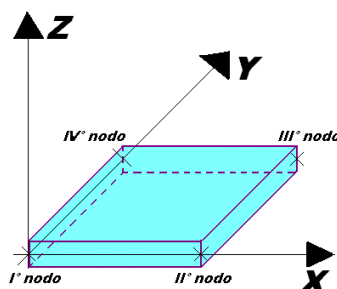

- **UNITÀ DI MISURA**

Si adottano le seguenti unità di misura:

[lunghezze]	= m
[forze]	= kgf / daN
[tempo]	= sec
[temperatura]	= °C

- **CONVENZIONI SUI SEGNI**

I carichi agenti sono:

- 1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;
- 2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell'asta, quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.

I gradi di libertà nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella caratteristiche statiche dei profili e caratteristiche materiali.

Sez.	: Numero d'archivio della sezione
U	: Perimetro bagnato per metro di sezione
P	: Peso per unità di lunghezza
A	: Area della sezione
Ax	: Area a taglio in direzione X
Ay	: Area a taglio in direzione Y
Jx	: Momento d'inerzia rispetto all'asse X
Jy	: Momento d'inerzia rispetto all'asse Y
Jt	: Momento d'inerzia torsionale
Wx	: Modulo di resistenza a flessione, asse X
Wy	: Modulo di resistenza a flessione, asse Y
Wt	: Modulo di resistenza a torsione
ix	: Raggio d'inerzia relativo all'asse X
iy	: Raggio d'inerzia relativo all'asse Y
sver	: Coefficiente per verifica a svergolamento ($h/(b \cdot t)$)
E	: Modulo di elasticità normale
G	: Modulo di elasticità tangenziale
lambda	: Valore massimo della snellezza
Tipo Acciaio	: Tipo di acciaio
Tipo verifica	: EvitaVerif: non esegue verifica NoVerCompr: verifica solo aste tese Completa: verifica completa
gamma	: peso specifico del materiale
Lungh/SpLim	: Rapporto fra la lunghezza dell'asta e lo spostamento limite
Tipo profilatura	: a freddo/a caldo (Dato valido solo per tipologie tubolari)
Wx Plast.	: Modulo di resistenza plastica in direzione X
Wy Plast.	: Modulo di resistenza plastica in direzione Y
Wt Plast.	: Modulo di resistenza plastica torsionale
Ax Plast.	: Area a taglio plastica direzione X
Ay Plast.	: Area a taglio plastica direzione Y
Iw	: Costante di ingobbamento (momento di inerzia settoriale)
Num.Rit.Tors	: Numero di ritegni torsionali

Per Norma 1996 valgono anche le seguenti sigle:

Samm	: Tensione ammissibile
fe	: Tipo di acciaio (1 = Fe360; 2 = Fe430; 3 = Fe510)
Ω	: Prospetto per i coefficienti Ω (1 = a; 2 = b; 3 = c; 4 = d – Per le sezioni in legno: 5 = latifoglie dure; 6=conifere)
Caric. estra	: Coefficiente per carico estradossato per la verifica allo svergolamento
E.lim.	: Eccentricità limite per evitare la verifica allo svergolamento
Coeff.'ni'	: Coefficiente “ni”

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio materiali.

Materiale N.ro	: Numero identificativo del materiale in esame
Densità	: Peso specifico del materiale
E_x * 1E3	: Modulo elastico in direzione x moltiplicato per 10 al cubo
Ni.x	: Coefficiente di Poisson in direzione x
Alfa.x	: Coefficiente di dilatazione termica in direzione x
E_y * 1E3	: Modulo elastico in direzione y moltiplicato per 10 al cubo
Ni.y	: Coefficiente di Poisson in direzione y
Alfa.y	: Coefficiente di dilatazione termica in direzione y
E11 * 1E3	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 1a colonna
E12 * 1E3	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 2a colonna
E13 * 1E3	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 3a colonna
E22 * 1E3	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 2a colonna
E23 * 1E3	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 3a colonna
E33 * 1E3	: Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 3a riga - 3a colonna

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio shell.

Sezione N.ro	: Numero identificativo dell'archivio sezioni (dal numero 601 in poi)
Spessore	: Spessore dell'elemento
Base foro	: Base di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)
Altezza foro	: Altezza di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)
Codice	: Codice identificativo della posizione del foro (1 = al centro; 0 = qualunque posizione)
Ascissa foro	: Ascissa dello spigolo inferiore sinistro del foro
Ordinata foro	: Ordinata dello spigolo inferiore sinistro del foro
Tipo mater.	: Numero di archivio dei materiali shell
Tipo elem.	: Schematizzazione dell'elemento a livello di calcolo: 0 = Lastra – Piastra 1 = Lastra 2 = Piastra

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le aste in elevazione, per quelle di fondazione, per i pilastri e per i setti.

Crit.N.ro	: Numero indicativo del criterio di progetto
Elem.	: Tipo di elemento strutturale
%Rig.Tors.	: Percentuale di rigidità torsionale
Mod. E	: Modulo di elasticità normale
Poisson	: Coefficiente di Poisson
Sgmc	: Tensione massima di esercizio del calcestruzzo
tauc0	: Tensione tangenziale minima
tauc1	: Tensione tangenziale massima
Sgmf	: Tensione massima di esercizio dell'acciaio
Om.	: Coefficiente di omogeneizzazione
Gamma	: Peso specifico del materiale
Copristaffa	: Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in calcestruzzo
Fi min.	: Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali
Fi st.	: Diametro delle staffe
Lar. st.	: Larghezza massima delle staffe
Psc	: Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche
Pos.pol.	: Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali
D arm.	: Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali
Iteraz.	: Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali
Def. Tag.	: Deformabilità a taglio (si, no)
%Scorr.Staf.	: Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe
P.max staffe	: Passo massimo delle staffe
P.min.staffe	: Passo minimo delle staffe
tMt min.	: Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione
Ferri parete	: Presenza di ferri di parete a taglio
Ecc.lim.	: Eccentricità M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura
Tipo ver.	: Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata)
Fl.rett.	: Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = si)
Den.X pos.	: Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma positivo
Den.X neg.	: Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma negativo
Den.Y pos.	: Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma positivo
Den.Y neg.	: Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma negativo
%Mag.car.	: Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di carico
%Rid.Plas	: Rapporto tra i momenti sull'estremo della trave $M^*(ij)/M(ij)$, dove: - $M^*(ij)$ =Momento DOPO la ridistribuzione plastica - $M(ij)$ =Momento PRIMA della ridistribuzione plastica
Linear.	: Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta: 1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione 2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione. 3 = comportamento lineare solo a trazione. 4 = comportamento non lineare solo a trazione. 5 = comportamento lineare solo a compressione. 6 = comportamento non lineare solo a compressione.
Appesi	: Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioè applicato all'intradosso; 0 = non appeso, cioè applicato all'estradosso)
Min. T/sigma	: Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no)
Verif.Alette	: Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no)

Kwinkl. : *Costante di sottofondo del terreno*

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le verifiche agli stati limite.

Cri.Nro	: Numero identificativo del criterio di progetto
Tipo Elem.	: Tipo di elemento: trave di elevazione, trave di fondazione, pilastro, setto, setto elastico ("SHela")
fck	: Resistenza caratteristica del calcestruzzo
fed	: Resistenza di calcolo del calcestruzzo
rcd	: Resistenza di calcolo a flessione del calcestruzzo (massimo del diagramma parabola rettangolo)
fyk	: Resistenza caratteristica dell'acciaio
fyd	: Resistenza di calcolo dell'acciaio
Ey	: Modulo elastico dell'acciaio
ec0	: Deformazione limite del calcestruzzo in campo elastico
ecu	: Deformazione ultima del calcestruzzo
eyu	: Deformazione ultima dell'acciaio
Ac/At	: Rapporto dell'incremento fra l'armatura compressa e quella tesa
Mt/Mtu	: Rapporto fra il momento torcente di calcolo e il momento torcente resistente ultimo del calcestruzzo al di sotto del quale non si arma a torsione
Wra	: Ampiezza limite della fessura per combinazioni rare
Wfr	: Ampiezza limite della fessura per combinazioni frequenti
Wpe	: Ampiezza limite della fessura per combinazioni permanenti
σ Rara	: Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni rare
σ Perm	: Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni permanenti
σ_f Rara	: Sigma massima dell'acciaio per combinazioni rare
SpRar	: Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni rare
SpPer	: Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni permanenti
Coef.Visc.:	: Coefficiente di viscosità

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi:

- **Filo** : Numero del filo fisso in pianta.
- **Ascissa** : Ascissa.
- **Ordinata** : Ordinata.

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di piano:

- **Quota** : Numero identificativo della quota del piano.
- **Altezza** : Altezza dallo spiccatto di fondazione.
- **Tipologia** : Le tipologie previste sono due:


0 = Piano sismico, ovvero piano che è sede di massa, sia strutturale che portata, che deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido.

1 = Interpiano, ovvero quota intermedia che ha rilevanza ai fini della geometria strutturale ma la cui massa non viene considerata a questa quota ai fini sismici. I nodi a questa quota hanno spostamenti orizzontali indipendenti.

II SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input dei pilastri.

Filo	: Numero del filo fisso in pianta su cui insiste il pilastro
Sez.	: Numero di archivio della sezione del pilastro
Tipologia	: Descrive le seguenti grandezze: a) La forma attraverso le sigle 'Rett.'=rettangolare; 'a T'; 'ad I'; 'a C'; 'Circ.=circolare; 'Polig.'=poligonale b) Gli ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza
Magrone	: Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler
Ang.	: Angolo di rotazione della sezione. L'angolo e' positivo se antiorario
Codice	: Individua il posizionamento del filo fisso nella sezione. Per la sezione rettangolare valgono i seguenti codici di spigolo:



	Il codice zero, che è inizialmente associato al centro pilastro, permette anche degli scostamenti imposti esplicitamente del filo fisso dal centro del pilastro
dx	: Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse X in pianta
dy	: Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse Y in pianta
Crit.N.ro	: Numero identificativo del criterio di progetto associato al pilastro
Tipo	Tipo elemento ai fini sismici:
Elemento	Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato: - "Secondario NTC18": si intende un elemento pilastro secondario ai sensi della NTC2018, che non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilità. - "NoGerarchia": si intende un elemento pilastro non appartenente ad un meccanismo dissipativo e in cui non è applicabile la gerarchia delle resistenze (esempio pilastro meshato interno a pareti)

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno il seguente significato:

Codice: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:
I = incastro; **K** = appoggio scorrevole; **C** = cerniera sferica; **E** = esplicito; **CF** = cerniera flessionale.

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati:

Tx, Ty, Tz	: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione mutua tra pilastro e nodo è impedita (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo del pilastro (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse del pilastro.
Rx, Ry, Rz	: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione mutua tra pilastro e nodo è impedita (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione

assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento nella direzione della sconnessione inserita di valore pari alla rigidezza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse del pilastro.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input delle travi:

Trave	: Numero identificativo della trave alla quota in esame
Sez.	: Numero di archivio della sezione della trave. Se il numero sezione è superiore a 600, si tratta di setto di altezza pari all'interpiano e di cui nei successivi dati viene specificato il solo spessore
Base x Alt.	: Ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza
Magrone	: Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler
Ang.	: Angolo di rotazione della sezione attorno all'asse
Filo in.	: Numero del filo fisso iniziale della trave
Filo fin.	: Numero del filo fisso finale della trave
Quota in.	: Quota dell'estremo iniziale della trave
Quota fin.	: Quota dell'estremo finale della trave
dx in	: Scostamento in direzione X del punto iniziale dell'asse della trave dal filo fisso iniziale di riferimento
dx f	: Scostamento in direzione X del punto finale dell'asse della trave dal filo fisso finale di riferimento
dy in	: Scostamento in direzione Y del punto iniziale dell'asse della trave dal filo fisso iniziale di riferimento
dy f	: Scostamento in direzione Y del punto finale dell'asse della trave dal filo fisso finale di riferimento
Pann.	: Carico sulla trave dovuto a pannelli di solai.
Tamp.	: Carico sulla trave dovuto a tamponature
Ball.	: Carico sulla trave dovuto a ballatoi
Espl.	: Carico sulla trave imposto dal progettista
Tot.	: Totale dei carichi verticali precedenti
Torc.	: Momento torcente distribuito agente sulla trave imposto dal progettista
Orizz.	: Carico orizzontale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista
Assia.	: Carico assiale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista
Ali.	: Aliquota media pesata dei carichi accidentali per la determinazione della massa sismica
Crit.N.ro	: Numero identificativo del criterio di progetto associato alla trave
Tipo	Tipo elemento ai fini sismici:
Elemento	Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato: - "Secondario NTC18": si intende un elemento asta secondario ai sensi della NTC2018, che non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilità. - "NoGerarchia": si intende un elemento asta non appartenente ad un meccanismo dissipativo e in cui non è applicabile la gerarchia delle resistenze (esempio aste meshate interne a pareti o piastre o travi inclinate)

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno il seguente significato:

Codice: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

I = incastro; **K** = appoggio scorrevole; **C** = cerniera sferica; **E** = esplicito; **CF** = cerniera flessionale.

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati:

T_x, T_y, T_z : Valori delle rigidzze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidzza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidzza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse della trave.

R_x, R_y, R_z : Valori delle rigidzze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidzza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidzza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse della trave.

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'input piastre.

Piastra N.ro	: <i>Numero identificativo della piastra in esame</i>
Filo 1	: <i>Numero del filo fisso su cui è stato posto il primo spigolo della piastra</i>
Filo 2	: <i>Numero del filo fisso su cui è stato posto il secondo spigolo della piastra</i>
Filo 3	: <i>Numero del filo fisso su cui è stato posto il terzo spigolo della piastra</i>
Filo 4	: <i>Numero del filo fisso su cui è stato posto il quarto spigolo della piastra</i>
Tipo carico	: <i>Numero di archivio delle tipologie di carico</i>
Quota filo 1	: <i>Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del primo filo fisso</i>
Quota filo 2	: <i>Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del secondo filo fisso</i>
Quota filo 3	: <i>Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del terzo filo fisso</i>
Quota filo 4	: <i>Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del quarto filo fisso</i>
Tipo sezione	: <i>Numero identificativo della sezione della piastra</i>
Spessore	: <i>Spessore della piastra</i>
Kwinkler	: <i>Costante di Winkler del terreno su cui poggia la piastra (zero nel caso di piastre in elevazione)</i>
Tipo mater.	: <i>Numero di archivio dei materiali shell</i>

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei carichi e vincoli nodali.

Filo	: Numero identificativo del filo fisso
Quo N.	: Numero identificativo della quota di riferimento secondo la codifica dell'input quote
D.Quo.	: Delta quota, ovvero scostamento della quota del nodo dalla quota di riferimento
P. Sis	: Piano sismico di appartenenza del nodo in esame. È possibile avere più piani sismici alla stessa quota di impalcato
Codi	: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

***I** = Incastro*

***A** = Automatico*

***C** = Cerniera sferica*

***E** = Esplicito*

Il vincolo di tipo 'A', cioè' automatico, corrisponde ad un tipo di vincolo scelto dal programma in funzione delle varie situazioni strutturali riscontrate. Per valutare quale tipo di vincolo è stato imposto da CDSWin in questi casi è necessario riferirsi ai dati delle successive colonne della presente tabella di stampa

Tx, Ty, Tz	: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione è impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo
Rx, Ry, Rz	: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione è impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo
Fx, Fy, Fz	: Valori delle forze concentrate applicate al nodo in esame
Mx, My, Mz	: Valori delle coppie concentrate applicate al nodo in esame

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE

TUBI A SEZIONE RETTANGOLARE					
Sez. N.ro	Descrizione	h mm	b mm	s mm	Mat. N.ro
1080	TUB 250X150X10	150,0	250,0	10,0	1
1081	TUB150x250x10	250,0	150,0	10,0	1

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE

CARATTERISTICHE STATICHE DEI PROFILI														
Sez. N.ro	U m2/m	P kg/m	A cmq	Ax cmq	Ay cmq	Jx cm4	Jy cm4	Jt cm4	Wx cm3	Wy cm3	Wt cm3	ix cm	iy cm	sver 1/cm
1080	0,75	59,0	75,14	40,53	25,92	2774,9	6220,9	6002,1	369,98	497,67	670,31	6,08	9,10	0,00
1081	0,75	59,0	75,14	25,92	40,53	6220,9	2774,9	6002,1	497,67	369,98	670,31	9,10	6,08	0,00

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE

DATI PER VERIFICHE EUROCODICE							
Sez. N.ro	Descrizione	Wx Plastico cm3	Wy Plastico cm3	Wt Plastico cm3	Ax Plastico cm2	Ay Plastico cm2	Iw cm6
1080	TUB 250X150X10	428,25	613,96	670,31	46,96	28,18	0,0
1081	TUB150x250x10	613,96	428,25	670,31	28,18	46,96	0,0

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE MATERIALE								
Mat. N.ro	E kg/cmq	G kg/cmq	lambda max	Tipo Acciaio	Verifica	Gamma kg/mc	Lung/ SpLim	Tipo Profilat.
1	2100000	850000	200,0	S275	Completa	7850	250	a Caldo

ARCHIVIO MATERIALI PIASTRE: MATRICE ELASTICA

Materiale N.ro	Densita' kg/mc	Ex/1E3 kg/cmq	Ni.x	Alfa.x (*1E5)	Ey/1E3 kg/cmq	Ni.y	Alfa.y (*1E5)	E11/1E3 kg/cmq	E12/1E3 kg/cmq	E13/1E3 kg/cmq	E22/1E3 kg/cmq	E23/1E3 kg/cmq	E33/1E3 kg/cmq
1	2500	352	0,20	1,00	352	0,20	1,00	367	73	0	367	0	147
23	2500	333	0,20	1,00	333	0,20	1,00	347	69	0	347	0	139

ARCHIVIO SEZIONI SHELLS

Sezione N.ro	Spessore cm	Tipo Mater.	Tipo Elemento (descrizione)
601	30	1	Lastra-Piastra
602	25	1	Lastra-Piastra
603	30	1	Lastra-Piastra
604	30	1	Lastra-Piastra
605	30	1	Lastra-Piastra
606	30	1	Lastra-Piastra
607	30	1	Lastra-Piastra
608	30	1	Lastra-Piastra
609	30	1	Lastra-Piastra
610	30	1	Lastra-Piastra
611	30	1	Lastra-Piastra
612	30	1	Lastra-Piastra
613	30	1	Lastra-Piastra
614	50	1	Lastra-Piastra
615	30	1	Lastra-Piastra
616	30	1	Lastra-Piastra
617	30	1	Lastra-Piastra
618	30	1	Lastra-Piastra
619	30	1	Lastra-Piastra
620	30	1	Lastra-Piastra

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Varia bile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	450	320	300	0	Categ. B	0,7	0,5	0,3		SOLAIO TIPO B
2	0	495	600	0	Categ. E	1,0	0,9	0,8		archivio
3	0	320	300	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		SOLAIO TIPO A
4	450	320	600	0	Categ. E	1,0	0,9	0,8		SOLAIO TIPO D

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Varia bile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
5	450	320	400	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		SOLAIO TIPO C
6	450	360	125	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO TIPO H
7	450	360	125	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO TIPO E
8	450	960	125	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO TIPO G2
9	450	830	125	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO TIPO G1
10	0	100	100	125	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO TORRINO
11	10	25	70	120	Categ. H	0,0	0,0	0,0		COPERTURA FALDE
12	150	50	0	120	Categ. H	0,0	0,0	0,0		TOMPAGNI LEGGERI
13	150	50	0	120	Categ. H	0,0	0,0	0,0		TOMPAGNI LEGGERI
14	200	50	0	120	Categ. H	0,0	0,0	0,0		TOMPAGNI LEGGERI
15	0	830	125	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO G1
16	450	600	300	0	Categ. B	0,7	0,5	0,3		SOLAIO TIPO L
17	0	320	400	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		SOLAIO TIPO M
18	375	320	400	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		SOLAIO TIPO N
19	150	50	0	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		TOMPAGNI LEGGERI
20	0	360	125	0	CopNeve>1k	0,7	0,5	0,2		SOLAIO TIPO O
21	375	360	125	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0		SOLAIO TIPO P
22	0	200	400	0	Scale2005	0,7	0,7	0,6		SCALE

CRITERI DI PROGETTO

IDEN	ASTE ELEVAZIONE														
Crit N.ro	Def Tag	%Scorr Staffe	P max. Staffe	P min. Staffe	τ Mtmin kg/cm ²	Ferri parete	Elim cm	Tipo verif.	Fl. rett	DenX pos.	DenX neg.	DenY pos.	DenY neg.	%Mag car.	%Rid Plas
1	si	100	30	0	3	no	200	Mx	1	0	0	0	0	0	100
5	si	100	33	0	3	no	200	Mx	1	0	0	0	0	0	100

CRITERI DI PROGETTO

IDEN	ASTE FONDAZIONE						
Crit N.ro	Min T/σ	Verif. Alette	%Scorr Staffe	P max. Staffe	P min. Staffe	τ Mtmin kg/cm ²	Ferri parete
2	no	no	100	33	0	3	no

CRITERI DI PROGETTO

IDEN	PILASTRI				IDEN	PILASTRI			
Crit N.ro	Def Tag	τ Mtmin kg/cm ²	Tipo verif.		Crit N.ro	Def Tag	τ Mtmin kg/cm ²	Tipo verif.	
3	si	3,0	Dev.						

CRITERI DI PROGETTO

IDENTIF.		CARATTERISTICHE DEL MATERIALE							DURABILITA'			CARATTER. COSTRUTTIVE						FLAG
Crit N.ro	Elem.	% Rig Tors.	% Rig Fless	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. El kg/cm ²	Pois son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Copr staf	Copr ferr	Fi min	Fi st	Lun sta	Li n.	App esi
1	ELEV.	10	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	ORDIN. XC1	POCO SENS.	0,00	3,0	4,6	16	8	60	1	0
2	FOND.	10	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	XC2/XC3	POCO SENS.	0,00	3,0	4,5	14	8	60	1	
3	PILAS	60	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	ORDIN. XC1	POCO SENS.	0,00	3,0	4,6	16	8	50	1	
5	ELEV.	70	100	C40/50	B450C	352204	0,20	2500	ORDIN. XC1	POCO SENS.	1,00	3,0	4,5	14	8	50	1	0

CRITERI DI PROGETTO

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar --- kg/cm ² ---	σcPer --- kg/cm ² ---	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
1	ELEV.	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	192,0	144,0	3600				2,0	0,08
2	FOND.	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	192,0	144,0	3600				2,0	0,08
3	PILAS	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	192,0	144,0	3600				2,0	0,08
5	ELEV.	400,0	226,0	226,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	240,0	180,0	3600				2,0	0,08

MATERIALI SHELL IN C.A.

IDEN	%	CARATTERISTICHE					DURABILITA'			COPRIFERRO	
Mat. N.ro	Rig Fls	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. E kg/cm ²	Pois-son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Setti (cm)	Piastre (cm)
1	100	C40/50	B450C	352204	0,20	2500	XC2/XC3	POCO SENS.	0,00	2,5	2,5
23	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	XC2/XC3	POCO SENS.	0,00	2,5	2,5

MATERIALI SHELL IN C.A.

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar --- kg/cm ² ---	σcPer --- kg/cm ² ---	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
1	SETTI	400,0	226,0	226,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,4	0,3	240,0	180,0	3600					
23	SETTI	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,4	0,3	192,0	144,0	3600					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

MATERIALI SETTI CLS DEBOLMENTE ARMATI															
IDEN Mat. N.ro	COMPONENTI			PILASTRINI			TRAVETTE			DATI DI CALCOLO					
	Tipo Cassero	Classe CLS	Classe Acc.	Base cm	Altez. cm	Inter. cm	Base cm	Altez. cm	Inter. cm	Sp.Equiv. cm	Gamma Eq. kg/mq	Riduz Mod.G	Riduz Mod.E	Coprif. cm	Strati Armature
2	LegnoBloc	C25/30	B450C	18,80	16,00	22,80	14,00	10,00	25,00	12,00	433,00	2,20	1,00	2,00	1
3	LegnoBloc	C25/30	B450C	18,80	14,00	22,80	14,00	10,00	25,00	10,60	384,00	2,20	1,00	2,00	1
4	LegnoBloc	C25/30	B450C	21,00	18,00	25,00	16,00	10,00	25,00	15,12	488,00	2,20	1,00	2,00	1
5	LegnoBloc	C25/30	B450C	18,00	17,50	25,00	14,00	10,00	25,00	12,60	509,00	2,20	1,00	2,00	1
6	LegnoBloc	C25/30	B450C	18,00	11,00	25,00	14,00	10,00	25,00	7,90	495,00	2,20	1,00	2,00	1
7	LegnoBloc	C25/30	B450C	18,80	12,00	22,80	14,00	10,00	25,00	9,00	316,00	2,20	1,00	2,00	1
8	LegnoBloc	C25/30	B450C	19,50	15,00	25,00	14,00	10,00	25,00	11,70	368,00	2,20	1,00	2,00	1
9	LegnoBloc	C25/30	B450C	19,50	18,00	25,00	14,00	10,00	25,00	14,00	445,00	2,20	1,00	2,00	1
10	LegnoBloc	C25/30	B450C	19,50	21,00	25,00	14,00	10,00	25,00	16,40	511,00	2,20	1,00	2,00	1
11	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	16,00	25,00	12,00	8,00	25,00	12,80	382,00	3,33	3,33	8,00	1
12	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	19,00	25,00	12,00	8,00	25,00	15,20	445,00	3,33	3,33	9,50	1
13	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	15,00	25,00	12,00	8,00	25,00	12,00	694,00	3,33	3,33	7,50	1
14	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	15,00	25,00	12,00	8,00	25,00	12,00	392,00	3,33	3,33	7,50	1
15	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	15,00	25,00	12,00	8,00	25,00	12,00	395,00	3,33	3,33	7,50	1
16	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	15,00	25,00	12,00	8,00	25,00	12,00	400,00	3,33	3,33	7,50	1
17	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	15,00	25,00	10,00	8,00	25,00	12,00	407,00	3,33	3,33	7,50	1
18	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	18,00	25,00	15,00	8,00	25,00	14,40	453,00	3,33	3,33	9,00	1
19	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	19,00	25,00	16,00	8,00	25,00	15,20	475,00	3,33	3,33	9,50	1
20	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	25,00	25,00	20,00	8,00	25,00	20,00	597,00	3,33	3,33	12,50	1
21	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	21,00	25,00	16,00	8,00	25,00	16,80	522,00	3,33	3,33	10,50	1
22	IsoTEX	C25/30	B450C	20,00	18,00	25,00	13,00	8,00	25,00	14,40	465,00	3,33	3,33	9,00	1

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI E SU PALI											
IDEN	CARATTER. MECCANICHE			IDEN	CARATTER. MECCANICHE			IDEN	CARATTER. MECCANICHE		
Crit N.ro	KwVert. kg/cm2	KwOriz. kg/cm2	Qlim. kg/cm2	Crit N.ro	KwVert. kg/cm2	KwOriz. kg/cm2	Qlim. kg/cm2	Crit N.ro	KwVert. kg/cm2	KwOriz. kg/cm2	Qlim. kg/cm2
1	15,00	0,00	Trz/Cmp	2	1,00	0,00	Trz/Cmp				

DATI GENERALI DI STRUTTURA			
DATI GENERALI DI STRUTTURA			
Massima dimens. dir. X (m)	31,60	Altezza edificio (m)	12,78
Massima dimens. dir. Y (m)	30,15	Differenza temperatura(°C)	15
PARAMETRI SISMICI			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	IV Cu=2.0
Longitudine Est (Grd)	10,21631	Latitudine Nord (Grd)	45,60699
Categoria Suolo	C	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	SI (KR=1)	Regolarita' in Pianta	NO
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	60,00
Accelerazione Ag/g	0,06	Periodo T'c (sec.)	0,24
Fo	2,44	Fv	0,80
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,13
Periodo TC (sec.)	0,40	Periodo TD (sec.)	1,84
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	101,00
Accelerazione Ag/g	0,08	Periodo T'c (sec.)	0,26
Fo	2,43	Fv	0,91
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,14
Periodo TC (sec.)	0,42	Periodo TD (sec.)	1,91
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	949,00
Accelerazione Ag/g	0,19	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo	2,45	Fv	1,43
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,43	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	2,35
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.			
Probabilita' Pvr	0,05	Periodo di Ritorno Anni	1950,00
Accelerazione Ag/g	0,24	Periodo T'c (sec.)	0,30
Fo	2,44	Fv	1,61
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,35	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	2,56

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1

Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/Alfa1	1,10	Fattore riduttivo KW	0,67
Fattore di comportam 'q'	2,20		

PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2

Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/Alfa1	1,10	Fattore riduttivo KW	0,67
Fattore di comportam 'q'	2,20		

COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI

Acciaio per carpenteria	1,05	Verif.Instabilita' acciaio:	1,05
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno pannelli OSB	1,40	Legno per comb. fondament.:	1,30
Livello conoscenza	NUOVA COSTRUZIONE		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m		Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	0,15	0,00		2	0,00	5,52
3	0,00	9,53		4	0,00	14,15
5	0,00	18,30		6	0,00	24,80
7	4,06	0,00		8	3,82	5,52
9	6,12	5,52		10	3,82	9,53
11	6,12	9,53		12	4,06	14,15
13	4,06	18,30		14	4,06	24,80
15	4,06	22,40		16	10,88	0,00
17	10,90	14,15		18	10,90	18,30
19	11,05	24,80		20	7,47	18,30
21	13,14	5,52		22	15,45	5,52
23	13,14	9,53		24	15,45	9,53
25	15,30	0,22		26	15,30	2,62
27	15,30	11,84		28	15,30	14,30
29	19,43	0,00		30	19,43	5,29
31	19,43	9,53		32	19,43	14,40
33	19,43	19,15		34	21,94	-4,95
35	21,94	-1,18		36	21,81	14,58
37	21,81	16,88		38	24,21	14,57
39	24,21	16,88		40	26,58	5,52
41	26,58	9,53		42	26,58	14,43
43	26,58	15,50		44	26,58	19,30
45	29,00	-1,53		46	31,10	-1,87
47	30,95	5,52		48	30,95	9,53
49	30,95	13,58		50	30,95	16,58
51	30,95	19,15		52	19,43	-4,96
53	30,95	-4,96		54	19,43	-6,13
55	19,40	-1,50		56	26,57	-1,55
57	19,43	17,70		58	21,43	19,15
59	23,43	19,15		60	26,58	16,57
61	24,15	9,55		62	0,00	9,55
63	21,75	9,55		64	21,75	5,55
65	24,15	5,50		66	24,20	19,15
67	21,80	19,15				

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota	Altezza	Tipologia	IrregTamp	Quota	Altezza	Tipologia	IrregTamp

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

N.ro	m		XY	Alt.		N.ro	m		XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra				1	3,62	Piano sismico	NO	NO
2	7,82	Piano sismico	NO	NO		3	12,02	Piano sismico	NO	NO

PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.62 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
1	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	5	0,00	25,00	3	SismoResist.
2	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
3	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
4	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
5	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
6	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	2	15,00	-40,00	3	SismoResist.
7	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
12	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
17	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
18	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
20	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
29	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
30	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	5	0,00	25,00	3	SismoResist.
31	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
32	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
40	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
41	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
42	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
47	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
48	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

PILASTRI IN C.A. QUOTA 7.82 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
1	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	5	0,00	25,00	3	SismoResist.
2	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
3	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
4	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
5	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
6	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	2	15,00	-40,00	3	SismoResist.
7	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
12	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
17	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
29	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
30	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	5	0,00	25,00	3	SismoResist.
31	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
32	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
40	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
41	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
42	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
47	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
48	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

PILASTRI IN C.A. QUOTA 12.02 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
1	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	5	0,00	25,00	3	SismoResist.
2	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
3	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
4	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
5	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	6	15,00	0,00	3	SismoResist.
6	29	Rett. 30,00 x 80,00	0,0	0,00	2	15,00	-40,00	3	SismoResist.
7	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
12	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	3	Rett. 30,00 x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.
17	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
29	45	Rett. 50,00 x 30,00	0,0	0,00	5	0,00	15,00	3	SismoResist.

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

PILASTRI IN C.A. QUOTA 12.02 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)			Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
30	3	Rett.	30,00	x 50,00	0,0	0,00	5	0,00	25,00	3	SismoResist.
31	45	Rett.	50,00	x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
32	29	Rett.	30,00	x 80,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
40	45	Rett.	50,00	x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
41	45	Rett.	50,00	x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
42	29	Rett.	30,00	x 80,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
46	54	Rett.	60,00	x 50,00	0,0	-10,00	8	-29,50	5,20	3	SismoResist.
47	3	Rett.	30,00	x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
48	3	Rett.	30,00	x 50,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

PILASTRI IN ACCIAIO QUOTA 12.02 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia	Ang. (Grd)	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
57	1080	TUB 250X150X10	0,00	0,00	0,00	101	SismoResist.
58	1081	TUB150x250x10	0,00	0,00	0,00	101	SismoResist.
59	1081	TUB150x250x10	0,00	0,00	0,00	101	SismoResist.

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m

		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI					CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	File in.	File fin	Q.in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo	
1	52	Tel.SismoRes.	0	38	42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.62 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	File in.	File fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo	
16	31	Tel.SismoRes.	0	17	18	3,62	3,62	-5	-25	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
17	31	Tel.SismoRes.	0	18	19	3,62	3,62	-5	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
18	31	Tel.SismoRes.	0	12	13	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	647	0	0	647	0	0	0	0	0	1	
19	31	Tel.SismoRes.	0	13	15	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	645	0	0	645	0	0	0	0	0	1	
20	31	Tel.SismoRes.	0	4	5	3,62	3,62	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
21	31	Tel.SismoRes.	0	5	6	3,62	3,62	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
22	41	Tel.SismoRes.	0	5	13	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	5348	0	0	0	5348	0	0	0	0	30	1	
23	41	Tel.SismoRes.	0	13	20	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	6817	0	0	0	6817	0	0	0	0	30	1	
24	41	Tel.SismoRes.	0	20	18	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	6817	0	0	0	6817	0	0	0	0	30	1	
25	3	Tel.SismoRes.	0	4	12	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4554	0	0	0	4554	0	0	0	0	30	1	
26	3	Tel.SismoRes.	0	12	17	3,62	3,62	0	0	0	25	0	0	5136	723	0	0	5859	0	0	0	0	30	1	
33	41	Tel.SismoRes.	0	2	8	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4747	0	0	0	4747	0	0	0	0	30	1	
34	31	Tel.SismoRes.	0	1	2	3,62	3,62	5	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
35	41	Tel.SismoRes.	0	9	21	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4747	0	0	0	4747	0	0	0	0	30	1	
36	31	Tel.SismoRes.	0	2	3	3,62	3,62	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
37	41	Tel.SismoRes.	0	22	30	3,62	3,62	0	0	0	0	23	0	4747	0	0	0	4747	0	0	0	0	30	1	
38	41	Tel.SismoRes.	0	30	40	3,62	3,62	0	23	0	0	0	0	5632	728	0	0	6360	0	0	0	0	30	1	
39	41	Tel.SismoRes.	0	40	47	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	5681	0	0	0	5681	0	0	0	0	30	1	
40	41	Tel.SismoRes.	0	3	10	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4348	0	0	0	4348	0	0	0	0	30	1	
41	41	Tel.SismoRes.	0	11	23	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4340	0	0	0	4340	0	0	0	0	30	1	
42	41	Tel.SismoRes.	0	24	31	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4321	0	0	0	4321	0	0	0	0	30	1	
43	41	Tel.SismoRes.	0	31	41	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4435	0	0	0	4435	0	0	0	0	30	1	
44	41	Tel.SismoRes.	0	41	48	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4443	0	0	0	4443	0	0	0	0	30	1	
45	31	Tel.SismoRes.	0	3	4	3,62	3,62	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
46	30	Tel.SismoRes.	0	26	22	3,62	3,62	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
47	30	Tel.SismoRes.	0	22	24	3,62	3,62	-15	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
48	30	Tel.SismoRes.	0	24	27	3,62	3,62	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
49	31	Tel.SismoRes.	0	29	30	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	689	0	0	689	0	0	0	0	0	1	
50	31	Tel.SismoRes.	0	30	31	3,62	3,62	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
51	31	Tel.SismoRes.	0	31	32	3,62	3,62	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
62	42	Tel.SismoRes.	0	55	35	3,62	3,62	0	0	0	0	-32	0	5022	0	0	0	5022	0	0	0	0	30	1	
63	42	Tel.SismoRes.	0	35	56	3,62	3,62	0	-32	0	0	3	0	5071	0	0	0	5071	0	0	0	0	30	1	
64	43	Tel.SismoRes.	0	32	36	3,62	3,62	-14	-10	0	0	-27	0	2641	0	0	0	2641	0	0	0	0	30	1	
65	43	Tel.SismoRes.	0	36	38	3,62	3,62	0	-27	0	0	-26	0	2645	0	0	0	2645	0	0	0	0	30	1	
66	43	Tel.SismoRes.	0	38	42	3,62	3,62	0	-26	0	15	-10	0	2650	0	0	0	2650	0	0	0	0	30	1	
67	43	Tel.SismoRes.	0	42	49	3,62	3,62	0	-10	0	0	75	0	4697	0	0	0	4697	0	0	0	0	30	1	
68	31	Tel.SismoRes.	0	40	41	3,62	3,62	0	-1	0	0	-1	0	0	641	0	0	641	0	0	0	0	0	1	
69	31	Tel.SismoRes.	0	41	42	3,62	3,62	0	-1	0	0	-1	0	0	677	0	0	677	0	0	0	0	0	1	
70	31	Tel.SismoRes.	0	42	43	3,62	3,62	0	-1	0	0	-1	0	0	95	0	0	95	0	0	0	0	0	1	
71	42	Tel.SismoRes.	0	56	45	3,62	3,62	0	3	0	0	0	0	5064	0	0	0	5064	0	0	0	0	30	1	
72	31	Tel.SismoRes.	0	56	40	3,62	3,62	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

SETTI ALLA QUOTA 3.62 m

		GEOMETRIA			QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI										PRESSIONI		RINFORZI MUR		
Sett N.ro	Sez N.r	Sp. cm	Fin. in.	Fin in.	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia kg / m	Ali %	Pspq. kg/mq	Pinf.	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm	
1	616	30	15	14	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	601	30	6	14	3,62	3,62	0	-15	0	0	-15	0	3425	643	0	0	4068	0	0	0	30	0	0				
3	604	30	34	35	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	605	30	25	26	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	615	30	21	22	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4882	0	0	0	4882	0	0	0	30	0	0				
6	615	30	23	24	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4456	0	0	0	4456	0	0	0	30	0	0				
7	615	30	10	11	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4483	0	0	0	4483	0	0	0	30	0	0				
8	615	30	8	9	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4882	0	0	0	4882	0	0	0	30	0	0				
9	605	30	27	28	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	618	30	49	50	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	614	50	45	46	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	4856	0	0	0	4856	0	0	0	30	0	0				
12	604	30	43	60	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI ALLA QUOTA 3.62 m																										
		GEOMETRIA			QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI								PRESSIONI		RINFORZI MUR			
Sett N.ro	Sez N.r	Sp. cm	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia kg / m	Ali %	Psup. kg/mq	Pinf. kg/mq	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm
13	602	25	36	37	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	602	25	38	39	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	602	25	37	39	3,62	3,62	0	-13	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	617	30	17	28	3,62	3,62	0	-5	0	0	-20	0	2472	658	0	0	3130	0	0	0	30	0	0			
28	617	30	28	32	3,62	3,62	0	-20	0	15	-30	0	2472	646	0	0	3118	0	0	0	30	0	0			
29	618	30	1	7	3,62	3,62	-16	15	0	0	15	0	2897	636	0	0	3533	0	0	0	30	0	0			
30	618	30	7	16	3,62	3,62	0	15	0	0	15	0	2897	723	0	0	3620	0	0	0	30	0	0			
31	618	30	16	25	3,62	3,62	-1	15	0	0	-7	0	2897	659	0	0	3556	0	0	0	30	0	0			
32	618	30	25	29	3,62	3,62	-1	-7	0	0	15	0	2897	646	0	0	3543	0	0	0	30	0	0			
52	604	30	32	57	3,62	3,62	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	604	30	33	58	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	604	30	44	51	3,62	3,62	0	-15	0	0	0	0	2606	0	0	0	2606	0	0	0	30	0	0			
55	619	30	52	55	3,62	3,62	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	618	30	53	46	3,62	3,62	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	618	30	50	51	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	618	30	46	47	3,62	3,62	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	618	30	47	48	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	618	30	48	49	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	618	30	52	34	3,62	3,62	0	15	0	0	15	0	1792	0	0	0	1792	0	0	0	30	0	0			
73	601	30	14	19	3,62	3,62	0	-15	0	0	-15	0	4267	0	0	0	4267	0	0	0	30	0	0			
74	618	30	34	53	3,62	3,62	0	15	0	0	15	0	1766	0	0	0	1766	0	0	0	30	0	0			
75	619	30	55	29	3,62	3,62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76	604	30	60	44	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77	604	30	57	33	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78	604	30	58	67	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79	604	30	59	66	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80	604	30	66	44	3,62	3,62	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
81	604	30	67	59	3,62	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 7.82 m																									
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI					CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q.in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo	
2	31	Tel.SismoRes.	0	6	14	7,82	7,82	0	-20	0	20	-20	0	0	643	0	0	643	0	0	0	0	1		
16	30	Tel.SismoRes.	0	55	29	7,82	7,82	3	0	0	0	0	0	0	459	0	0	459	0	0	0	0	1		
17	6	Tel.SismoRes.	0	50	44	7,82	7,82	5	-17	0	-10	-17	0	0	685	0	0	685	0	0	0	0	1		
18	31	Tel.SismoRes.	0	12	13	7,82	7,82	-5	-25	0	-5	25	0	0	647	0	0	647	0	0	0	0	1		
19	31	Tel.SismoRes.	0	13	15	7,82	7,82	-5	-25	0	-5	0	0	2074	645	0	0	2719	0	0	0	30	1		
20	31	Tel.SismoRes.	0	4	5	7,82	7,82	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
21	31	Tel.SismoRes.	0	5	6	7,82	7,82	20	0	0	20	0	0	2083	0	0	0	2083	0	0	0	30	1		
22	32	Tel.SismoRes.	0	5	13	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	2087	0	0	0	2087	0	0	0	30	1		
23	30	Tel.SismoRes.	0	60	50	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	1316	0	0	0	1316	0	0	0	60	1		
25	40	Tel.SismoRes.	0	4	12	7,82	7,82	1	-5	0	0	-5	0	4419	0	0	0	4419	0	0	0	30	1		
26	40	Tel.SismoRes.	0	12	17	7,82	7,82	0	-5	0	0	-5	0	2497	0	0	0	2497	0	0	0	30	1		
27	40	Tel.SismoRes.	0	17	28	7,82	7,82	0	-5	0	0	-20	0	2497	658	0	0	3155	0	0	0	30	1		
28	40	Tel.SismoRes.	0	28	32	7,82	7,82	0	-20	0	15	-30	0	2497	646	0	0	3143	0	0	0	30	1		
29	40	Tel.SismoRes.	0	1	7	7,82	7,82	-14	30	0	0	30	0	2843	636	0	0	3478	0	0	0	30	1		
30	40	Tel.SismoRes.	0	7	16	7,82	7,82	1	30	0	0	30	0	2843	723	0	0	3565	0	0	0	30	1		
31	40	Tel.SismoRes.	0	16	25	7,82	7,82	1	30	0	-1	9	0	2843	659	0	0	3502	0	0	0	30	1		
32	40	Tel.SismoRes.	0	25	29	7,82	7,82	-1	9	0	15	30	0	2842	646	0	0	3488	0	0	0	30	1		
33	41	Tel.SismoRes.	0	2	8	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4667	0	0	0	4667	0	0	0	30	1		
34	31	Tel.SismoRes.	0	1	2	7,82	7,82	5	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
35	41	Tel.SismoRes.	0	9	21	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4667	0	0	0	4667	0	0	0	30	1		
36	31	Tel.SismoRes.	0	2	3	7,82	7,82	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
37	41	Tel.SismoRes.	0	22	30	7,82	7,82	0	0	0	0	23	0	4667	0	0	0	4667	0	0	0	30	1		
38	41	Tel.SismoRes.	0	30	40	7,82	7,82	0	23	0	0	0	0	6183	0	0	0	6183	0	0	0	60	1		
39	41	Tel.SismoRes.	0	40	47	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	6237	0	0	0	6237	0	0	0	60	1		
40	41	Tel.SismoRes.	0	3	10	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4321	0	0	0	4321	0	0	0	30	1		
41	41	Tel.SismoRes.	0	11	23	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4321	0	0	0	4321	0	0	0	30	1		
42	41	Tel.SismoRes.	0	24	31	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4321	0	0	0	4321	0	0	0	30	1		
43	41	Tel.SismoRes.	0	31	41	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4875	0	0	0	4875	0	0	0	60	1		
44	41	Tel.SismoRes.	0	41	48	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4883	0	0	0	4883	0	0	0	60	1		
45	31	Tel.SismoRes.	0	3	4	7,82	7,82	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
46	30	Tel.SismoRes.	0	26	22	7,82	7,82	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
47	30	Tel.SismoRes.	0	22	24	7,82	7,82	-15	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
48	30	Tel.SismoRes.	0	24	27	7,82	7,82	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
49	31	Tel.SismoRes.	0	29	30	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
50	31	Tel.SismoRes.	0	30	31	7,82	7,82	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
51	31	Tel.SismoRes.	0	31	32	7,82	7,82	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
56	48	Tel.SismoRes.	0	53	46	7,82	7,82	0	-1	0	-15	0	0	0	733	0	0	733	0	0	0	0	1		
58	48	Tel.SismoRes.	0	46	47	7,82	7,82	-15	1	0	0	0	0	0	884	0	0	884	0	0	0	0	1		
59	32	Tel.SismoRes.	0	47	48	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	641	0	0	641	0	0	0	0	1		
60	32	Tel.SismoRes.	0	48	49	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	643	0	0	0	0	1		
62	42	Tel.SismoRes.	0	55	35	7,82	7,82	0	0	0	0	-32	0	4203	0	0	0	4203	0	0	0	60	1		
63	42	Tel.SismoRes.	0	35	56	7,82	7,82	0	-32	0	0	3	0	5447	0	0	0	5447	0	0	0	60	1		
64	43	Tel.SismoRes.	0	32	36	7,82	7,82	-14	-10	0	0	-27	0	2929	0	0	0	2929	0	0	0	60	1		
65	43	Tel.SismoRes.	0	36	38	7,82	7,82	0	-27	0	0	-26	0	2935	0	0	0	2935	0	0	0	60	1		
66	43	Tel.SismoRes.	0	38	42	7,82	7,82	0	-26	0	15	-10	0	2939	0	0	0	2939	0	0	0	60	1		
67	43	Tel.SismoRes.	0	42	49	7,82	7,82	0	-10	0	0	75	0	3625	0	0	0	3625	0	0	0	60	1		
68	31	Tel.SismoRes.	0	40	41	7,82	7,82	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
69	31	Tel.SismoRes.	0	41	42	7,82	7,82	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
70	31	Tel.SismoRes.	0	42	43	7,82	7,82	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
71	42	Tel.SismoRes.	0	56	45	7,82	7,82	0	3	0	0	0	0	5439	0	0	0	5439	0	0	0	60	1		
72	31	Tel.SismoRes.	0	56	40	7,82	7,82	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
74	46	Tel.SismoRes.	0	34	53	7,82	7,82	-14	25	0	15	25	0	1812	903	0	0	2716	0	0	0	60	1		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SETTI ALLA QUOTA 7.82 m																										
		GEOMETRIA			QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI						PRESSIONI		RINFORZI MUR					
Sett N.ro	Sez N.r.	Sp. cm	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia kg / m	Ali %	Psup. kg/mq	Pinf. kg/mq	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm
7	615	30	10	11	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4456	0	0	0	4456	0	0	0	30	0	0			
8	615	30	8	9	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	4802	0	0	0	4802	0	0	0	30	0	0			
9	605	30	27	28	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	620	30	49	50	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	614	50	45	46	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	5190	0	0	0	5190	0	0	0	60	0	0			
12	604	30	43	60	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	602	25	36	37	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	602	25	38	39	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	602	25	37	39	7,82	7,82	0	-13	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	604	30	60	44	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	604	30	32	57	7,82	7,82	0	-1	0	0	0	0	0	598	0	0	598	0	0	0	0	0	0			
53	604	30	33	58	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	0	0	0	0			
54	604	30	57	33	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	288	0	0	0	0	0	0			
55	604	30	58	67	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	604	30	59	66	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	604	30	66	44	7,82	7,82	0	0	0	0	-15	0	0	840	0	0	840	0	0	0	0	0	0			
73	604	30	67	59	7,82	7,82	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	840	0	0	0	0	0	0			

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 12.02 m																										
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo		
2	31	Tel.SismoRes.	0	6	14	12.02	12.02	0	-20	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
11	53	Tel.SismoRes.	0	45	46	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	4195	0	0	0	4195	0	0	0	0	0	1		
16	30	Tel.SismoRes.	0	55	29	12.02	12.02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
17	6	Tel.SismoRes.	0	50	44	12.02	12.02	5	-17	0	-10	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
18	31	Tel.SismoRes.	0	12	13	12.02	12.02	-5	-25	0	-5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
19	31	Tel.SismoRes.	0	13	15	12.02	12.02	-5	-25	0	-5	0	0	1790	0	0	0	1790	0	0	0	0	0	1		
20	31	Tel.SismoRes.	0	4	5	12.02	12.02	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
21	31	Tel.SismoRes.	0	5	6	12.02	12.02	20	0	0	20	0	0	1797	0	0	0	1797	0	0	0	0	0	1		
22	32	Tel.SismoRes.	0	5	13	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	1804	0	0	0	1804	0	0	0	0	0	1		
23	30	Tel.SismoRes.	0	60	50	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	994	0	0	0	994	0	0	0	0	0	1		
25	40	Tel.SismoRes.	0	4	12	12.02	12.02	1	-5	0	0	-5	0	3828	0	0	0	3828	0	0	0	0	0	1		
26	40	Tel.SismoRes.	0	12	17	12.02	12.02	0	-5	0	0	-5	0	2148	0	0	0	2148	0	0	0	0	0	1		
27	40	Tel.SismoRes.	0	17	28	12.02	12.02	0	-5	0	0	-20	0	2148	0	0	0	2148	0	0	0	0	0	1		
28	40	Tel.SismoRes.	0	28	32	12.02	12.02	0	-20	0	15	-30	0	2148	0	0	0	2148	0	0	0	0	0	1		
29	40	Tel.SismoRes.	0	1	7	12.02	12.02	-14	30	0	0	30	0	2450	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	1		
30	40	Tel.SismoRes.	0	7	16	12.02	12.02	1	30	0	0	30	0	2450	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	1		
31	40	Tel.SismoRes.	0	16	25	12.02	12.02	1	30	0	-1	9	0	2450	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	1		
32	40	Tel.SismoRes.	0	25	29	12.02	12.02	-1	9	0	15	30	-76	2449	0	0	0	2449	0	0	0	0	0	1		
33	41	Tel.SismoRes.	0	2	8	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	4044	0	0	0	4044	0	0	0	0	0	1		
34	31	Tel.SismoRes.	0	1	2	12.02	12.02	5	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
35	41	Tel.SismoRes.	0	9	21	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	4044	0	0	0	4044	0	0	0	0	0	1		
36	31	Tel.SismoRes.	0	2	3	12.02	12.02	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
37	41	Tel.SismoRes.	0	22	30	12.02	12.02	0	0	0	0	23	-76	4044	0	0	0	4044	0	0	0	0	0	1		
38	50	Tel.SismoRes.	0	30	64	12.02	12.02	0	23	0	0	-3	0	5055	0	0	0	5055	0	0	0	0	0	1		
39	50	Tel.SismoRes.	0	40	47	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	5099	0	0	0	5099	0	0	0	0	0	1		
40	41	Tel.SismoRes.	0	3	10	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	3742	0	0	0	3742	0	0	0	0	0	1		
41	41	Tel.SismoRes.	0	11	23	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	3742	0	0	0	3742	0	0	0	0	0	1		
42	41	Tel.SismoRes.	0	24	31	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	3742	0	0	0	3742	0	0	0	0	0	1		
43	41	Tel.SismoRes.	0	31	63	12.02	12.02	0	0	0	0	-2	0	3871	0	0	0	3871	0	0	0	0	0	1		
44	41	Tel.SismoRes.	0	41	48	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	3882	0	0	0	3882	0	0	0	0	0	1		
45	31	Tel.SismoRes.	0	3	4	12.02	12.02	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
46	30	Tel.SismoRes.	0	26	22	12.02	12.02	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
47	30	Tel.SismoRes.	0	22	24	12.02	12.02	-15	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
48	30	Tel.SismoRes.	0	24	27	12.02	12.02	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
49	49	Tel.SismoRes.	0	29	30	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
50	31	Tel.SismoRes.	0	30	31	12.02	12.02	0	0	-76	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
51	31	Tel.SismoRes.	0	31	32	12.02	12.02	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
52	51	Tel.SismoRes.	0	32	57	12.02	12.02	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
53	51	Tel.SismoRes.	0	33	58	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	2270	0	0	0	2270	0	0	0	0	0	1		
54	51	Tel.SismoRes.	0	57	33	12.02	12.02	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
55	51	Tel.SismoRes.	0	58	59	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	1342	0	0	0	1342	0	0	0	0	0	1		
56	48	Tel.SismoRes.	0	53	46	12.02	12.02	0	-1	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
57	51	Tel.SismoRes.	0	59	44	12.02	12.02	0	0	0	0	-15	0	1978	0	0	0	1978	0	0	0	0	0	1		
58	48	Tel.SismoRes.	0	46	47	12.02	12.02	-15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
59	32	Tel.SismoRes.	0	47	48	12.02	12.02	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
60	32	Tel.SismoRes.	0	48	49	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
61	50	Tel.SismoRes.	0	64	65	12.02	12.02	0	-3	0	0	2	0	6017	0	0	0	6017	0	0	0	0	0	1		
62	53	Tel.SismoRes.	0	55	35	12.02	12.02	0	0	0	0	-32	0	3269	0	0	0	3269	0	0	0	0	0	1		
63	53	Tel.SismoRes.	0	35	56	12.02	12.02	0	-32	0	0	3	0	4246	0	0	0	4246	0	0	0	0	0	1		
64	43	Tel.SismoRes.	0	32	36	12.02	12.02	-14	-10	0	0	-27	0	3998	0	0	0	3998	0	0	0	0	0	1		
65	43	Tel.SismoRes.	0	36	38	12.02	12.02	0	-27	0	0	-26	0	3534	0	0	0	3534	0	0	0	0	0	1		
66	43	Tel.SismoRes.	0	38	42	12.02	12.02	0	-26	0	15	-10	0	4048	0	0	0	4048	0	0	0	0	0	1		
67	43	Tel.SismoRes.	0	42	49	12.02	12.02	0	-10	0	0	75	0	2797	0	0	0	2797	0	0	0	0	0	1		
68	31	Tel.SismoRes.	0	40	41	12.02	12.02	0	-1	-76	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
69	31	Tel.SismoRes.	0	41	42	12.02	12.02	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
70	31	Tel.SismoRes.	0	42	43	12.02	12.02	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
71	53	Tel.SismoRes.	0	56	45	12.02	12.02	0	3	0	0	0	0	4240	0	0	0	4240	0	0	0	0	0	1		
72	31	Tel.SismoRes.	0	56	40	12.02	12.02	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
73	50	Tel.SismoRes.	0	65	40	12.02	12.02	0	2	0	0	0	0	5052	0	0	0	5052	0	0	0	0	0	1		
74	46	Tel.SismoRes.	0	34	53	12.02	12.02	-14	25	0	15	25	0	1383	0	0	0	1383	0	0	0	0	0	1		
75	41	Tel.SismoRes.	0	61	41	12.02	12.02	0	-2	0	0	0	0	3826	0	0	0	3826	0	0	0	0	0	1		
76	41	Tel.SismoRes.	0	63	61	12.02	12.02	0	-2	0	0	-2	0	5882	0	0	0	5882	0	0	0	0	0	1		
77	31	Tel.SismoRes.	0	36	63	12.02	12.02	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
78	31	Tel.SismoRes.	0	63	64	12.02	12.02	3	0	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
79	31	Tel.SismoRes.	0	38	61	12.02	12.02	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
80	31	Tel.SismoRes.	0	61	65	12.02	12.02	0	0	0	3	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SETTI ALLA QUOTA 12.02 m																										
		GEOMETRIA			QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI VERTICALI								PRESSIONI		RINFORZI MUR			
Sett N.ro	Sez N.r	Sp. cm	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia	Ali %	Psup. kg/mq	Pinf.	Mat Nro	Ini cm	Fin. cm
4	605	30	25	26	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	615	30	21	22	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	4179	0	0	0	4179	0	0	0	0	0	0			
6	615	30	23	24	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	3877	0	0	0	3877	0	0	0	0	0	0			
7	615	30	10	11	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	3877	0	0	0	3877	0	0	0	0	0	0			
8	615	30	8	9	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	4179	0	0	0	4179	0	0	0	0	0	0			
9	605	30	27	28	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	620	30	49	50	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	604	30	43	60	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	602	25	36	37	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	602	25	38	39	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	602	25	37	39	12,02	12,02	0	-13	0	0	-13	0	1123	0	0	0	1123	0	0	0	0	0	0			
24	604	30	60	44	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

GEOMETRIA MEGA-PIASTRE ALLA QUOTA 0 m

Mega N.ro	Tipo Carico	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.	Vert. N.ro	X (m)	Y (m)
1	2	1	50,0	1,0	23	1	-0,25	25,10
						2	-0,30	-0,20
						3	19,10	-0,20
						4	19,10	-5,05
						5	31,25	-5,05
						6	31,25	19,60
						7	19,10	19,65
						8	19,10	14,95
						9	11,20	15,00
						10	11,20	19,30
						11	11,20	25,10

GEOMETRIA MEGA-PIASTRE ALLA QUOTA 7.82 m

Mega N.ro	Tipo Carico	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.	Vert. N.ro	X (m)	Y (m)
1	17	7	27,0	0,0	23	1	19,20	-0,95
						2	19,25	-5,00
						3	19,43	-4,96
						4	22,10	-4,95
						5	22,10	-0,95
2	17	7	27,0	0,0	23	1	26,40	19,35
						2	26,45	16,55
						3	26,58	16,57
						4	30,95	16,58
						5	31,30	16,55
						6	31,30	19,35

GEOMETRIA MEGA-PIASTRE ALLA QUOTA 12.02 m

Mega N.ro	Tipo Carico	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.	Vert. N.ro	X (m)	Y (m)
1	10	8	20,0	0,0	23	1	21,81	16,88

C.D.S.
CORPO B II FASE

GEOMETRIA MEGA-PIASTRE ALLA QUOTA 12.02 m

Mega N.ro	Tipo Carico	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.	Vert. N.ro	X (m)	Y (m)
						2	21,81	14,58
						3	24,21	14,57
						4	24,21	16,88
2	17	7	27,0	0,0	23	1	26,40	19,35
						2	26,45	16,55
						3	26,58	16,57
						4	30,95	16,58
						5	31,30	16,55
						6	31,30	19,35

GEOMETRIA PIASTRE ALLA QUOTA 0 m

Piastra N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Tipo Car.	Quota Filo1	Quota Filo2	Quota Filo3	Quota Filo4	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.
1	38	42	44	66	22	0	0	1	1	9	15,0	0,0	23

GEOMETRIA PIASTRE ALLA QUOTA 3.62 m

Piastra N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Tipo Car.	Quota Filo1	Quota Filo2	Quota Filo3	Quota Filo4	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.
2	39	66	67	37	22	1	1	1	1	9	15,0	0,0	23
3	67	33	32	36	22	1	1	1	1	9	15,0	0,0	23

GEOMETRIA PIASTRE ALLA QUOTA 7.82 m

Piastra N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Tipo Car.	Quota Filo1	Quota Filo2	Quota Filo3	Quota Filo4	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.
1	33	32	36	67	22	2	2	2	2	9	15,0	0,0	23
2	67	37	39	66	22	2	2	2	2	9	15,0	0,0	23

GEOMETRIA PIASTRE ALLA QUOTA 12.02 m

Piastra N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Tipo Car.	Quota Filo1	Quota Filo2	Quota Filo3	Quota Filo4	Tipo Sez.	Spess. cm	Kwinkl. kg/cmc	Tipo Mat.
1	55	52	34	35	20	3	3	3	3	7	27,0	0,0	23

NODI ALLA QUOTA 12.02 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDENZE NODO ESTERNE							CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t-m)	Ry (t-m)	Rz (t-m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t-m)	My (t-m)	Mz (t-m)
29	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
52	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
53	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	3	76	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
64	3	76	3	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65	3	76	3	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1177	24,21	15,72	0,90	0,00	0,71

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1178	25,39	15,68	0,90	0,00	1,44
1179	26,58	15,65	0,90	0,00	0,73
1180	24,21	16,86	1,81	0,00	0,71
1181	25,39	16,86	1,81	0,00	1,44
1182	26,58	16,86	1,81	0,00	0,73
1183	24,20	18,01	2,71	0,00	0,71
1184	25,39	18,04	2,71	0,00	1,44
1185	26,58	18,08	2,71	0,00	0,73
1186	25,39	19,23	3,62	1,00	1,73
1187	4,06	22,40	1,21	0,00	0,54
1188	4,06	23,60	1,21	0,00	1,09
1189	4,06	24,80	1,21	0,00	1,53
1190	4,06	22,40	2,41	0,00	0,54
1191	4,06	23,60	2,41	0,00	1,09
1192	4,06	24,80	2,41	0,00	1,53
1193	4,06	23,60	3,62	1,00	1,41
1194	0,00	24,80	1,21	0,00	0,46
1195	1,01	24,80	1,21	0,00	0,92
1196	2,03	24,80	1,21	0,00	0,92
1197	3,05	24,80	1,21	0,00	0,92
1198	0,00	24,80	2,41	0,00	0,46
1199	1,01	24,80	2,41	0,00	0,92
1200	2,03	24,80	2,41	0,00	0,92
1201	3,05	24,80	2,41	0,00	0,92
1202	1,01	24,80	3,62	1,00	4,27
1203	2,03	24,80	3,62	1,00	4,27
1204	3,05	24,80	3,62	1,00	4,27
1205	21,94	-4,95	1,21	0,00	1,39
1206	21,94	-4,01	1,21	0,00	0,85
1207	21,94	-3,07	1,21	0,00	0,85
1208	21,94	-2,13	1,21	0,00	0,85
1209	21,94	-1,18	1,21	0,00	0,43
1210	21,94	-4,95	2,41	0,00	1,39
1211	21,94	-4,01	2,41	0,00	0,85
1212	21,94	-3,07	2,41	0,00	0,85
1213	21,94	-2,13	2,41	0,00	0,85
1214	21,94	-1,18	2,41	0,00	0,43
1215	21,94	-4,01	3,62	1,00	0,80
1216	21,94	-3,07	3,62	1,00	0,80
1217	21,94	-2,13	3,62	1,00	0,80
1218	15,30	0,22	1,21	0,00	1,51
1219	15,30	1,42	1,21	0,00	1,09
1220	15,30	2,62	1,21	0,00	0,54
1221	15,30	0,22	2,41	0,00	1,51
1222	15,30	1,42	2,41	0,00	1,09
1223	15,30	2,62	2,41	0,00	0,54
1224	15,30	1,42	3,62	1,00	1,51
1225	13,14	5,52	1,21	0,00	0,52
1226	14,30	5,52	1,21	0,00	1,05
1227	15,45	5,52	1,21	0,00	0,52
1228	13,14	5,52	2,41	0,00	0,52
1229	14,30	5,52	2,41	0,00	1,05
1230	15,45	5,52	2,41	0,00	0,52
1231	14,30	5,52	3,62	1,00	6,34
1232	13,14	9,53	1,21	0,00	0,52
1233	14,30	9,53	1,21	0,00	1,05

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1234	15,45	9,53	1,21	0,00	0,52
1235	13,14	9,53	2,41	0,00	0,52
1236	14,30	9,53	2,41	0,00	1,05
1237	15,45	9,53	2,41	0,00	0,52
1238	14,30	9,53	3,62	1,00	5,95
1239	3,82	9,53	1,21	0,00	0,52
1240	4,97	9,53	1,21	0,00	1,04
1241	6,12	9,53	1,21	0,00	0,52
1242	3,82	9,53	2,41	0,00	0,52
1243	4,97	9,53	2,41	0,00	1,04
1244	6,12	9,53	2,41	0,00	0,52
1245	4,97	9,53	3,62	1,00	5,95
1246	3,82	5,52	1,21	0,00	0,52
1247	4,97	5,52	1,21	0,00	1,04
1248	6,12	5,52	1,21	0,00	0,52
1249	3,82	5,52	2,41	0,00	0,52
1250	4,97	5,52	2,41	0,00	1,04
1251	6,12	5,52	2,41	0,00	0,52
1252	4,97	5,52	3,62	1,00	6,32
1253	15,30	11,84	1,21	0,00	0,56
1254	15,30	13,07	1,21	0,00	1,12
1255	15,30	14,30	1,21	0,00	1,52
1256	15,30	11,84	2,41	0,00	0,56
1257	15,30	13,07	2,41	0,00	1,12
1258	15,30	14,30	2,41	0,00	1,52
1259	15,30	13,07	3,62	1,00	1,55
1260	30,95	13,58	1,21	0,00	0,80
1261	30,95	14,33	1,21	0,00	0,68
1262	30,95	15,08	1,21	0,00	0,68
1263	30,95	15,83	1,21	0,00	0,68
1264	30,95	16,58	1,21	0,00	0,63
1265	30,95	13,58	2,41	0,00	0,80
1266	30,95	14,33	2,41	0,00	0,68
1267	30,95	15,08	2,41	0,00	0,68
1268	30,95	15,83	2,41	0,00	0,68
1269	30,95	16,58	2,41	0,00	0,63
1270	30,95	14,33	3,62	1,00	0,94
1271	30,95	15,08	3,62	1,00	0,94
1272	30,95	15,83	3,62	1,00	0,94
1273	29,00	-1,53	1,21	0,00	0,80
1274	30,05	-1,70	1,21	0,00	1,61
1275	31,10	-1,87	1,21	0,00	1,71
1276	29,00	-1,53	2,41	0,00	0,80
1277	30,05	-1,70	2,41	0,00	1,61
1278	31,10	-1,87	2,41	0,00	1,71
1279	30,05	-1,70	3,62	1,00	6,96
1280	26,58	15,50	1,21	0,00	0,48
1281	26,58	16,57	1,21	0,00	0,79
1282	26,58	15,50	2,41	0,00	0,48
1283	26,58	16,57	2,41	0,00	0,79
1284	21,81	14,58	1,21	0,00	0,43
1285	21,81	15,73	1,21	0,00	0,87
1286	21,81	16,88	1,21	0,00	0,89
1287	21,81	14,58	2,41	0,00	0,43
1288	21,81	15,73	2,41	0,00	0,87
1289	21,81	16,88	2,41	0,00	0,89

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1290	24,21	14,57	1,21	0,00	0,44
1291	24,21	15,73	1,21	0,00	0,87
1292	24,21	16,88	1,21	0,00	0,89
1293	24,21	14,57	2,41	0,00	0,44
1294	24,21	15,73	2,41	0,00	0,87
1295	24,21	16,88	2,41	0,00	0,89
1296	24,21	15,73	3,62	1,00	0,82
1297	23,01	16,88	1,21	0,00	0,91
1298	23,01	16,88	2,41	0,00	0,91
1299	10,90	14,15	1,21	0,00	0,50
1300	12,00	14,19	1,21	0,00	1,00
1301	13,10	14,23	1,21	0,00	1,00
1302	14,20	14,26	1,21	0,00	1,00
1303	10,90	14,15	2,41	0,00	0,50
1304	12,00	14,19	2,41	0,00	1,00
1305	13,10	14,23	2,41	0,00	1,00
1306	14,20	14,26	2,41	0,00	1,00
1307	12,00	14,19	3,62	1,00	3,89
1308	13,10	14,23	3,62	1,00	3,89
1309	14,20	14,26	3,62	1,00	3,89
1310	16,33	14,33	1,21	0,00	0,93
1311	17,36	14,35	1,21	0,00	0,93
1312	18,39	14,38	1,21	0,00	0,93
1313	19,43	14,40	1,21	0,00	0,84
1314	16,33	14,33	2,41	0,00	0,93
1315	17,36	14,35	2,41	0,00	0,93
1316	18,39	14,38	2,41	0,00	0,93
1317	19,43	14,40	2,41	0,00	0,84
1318	16,33	14,33	3,62	1,00	3,65
1319	17,36	14,35	3,62	1,00	3,65
1320	18,39	14,38	3,62	1,00	3,65
1321	0,15	0,00	1,21	0,00	0,44
1322	1,13	0,00	1,21	0,00	0,89
1323	2,10	0,00	1,21	0,00	0,89
1324	3,08	0,00	1,21	0,00	0,89
1325	4,06	0,00	1,21	0,00	0,96
1326	0,15	0,00	2,41	0,00	0,44
1327	1,13	0,00	2,41	0,00	0,89
1328	2,10	0,00	2,41	0,00	0,89
1329	3,08	0,00	2,41	0,00	0,89
1330	4,06	0,00	2,41	0,00	0,96
1331	1,13	0,00	3,62	1,00	3,68
1332	2,10	0,00	3,62	1,00	3,68
1333	3,08	0,00	3,62	1,00	3,68
1334	5,20	0,00	1,21	0,00	1,03
1335	6,33	0,00	1,21	0,00	1,03
1336	7,47	0,00	1,21	0,00	1,03
1337	8,61	0,00	1,21	0,00	1,03
1338	9,75	0,00	1,21	0,00	1,03
1339	10,88	0,00	1,21	0,00	1,01
1340	5,20	0,00	2,41	0,00	1,03
1341	6,33	0,00	2,41	0,00	1,03
1342	7,47	0,00	2,41	0,00	1,03
1343	8,61	0,00	2,41	0,00	1,03
1344	9,75	0,00	2,41	0,00	1,03
1345	10,88	0,00	2,41	0,00	1,01

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1346	5,20	0,00	3,62	1,00	4,39
1347	6,33	0,00	3,62	1,00	4,39
1348	7,47	0,00	3,62	1,00	4,39
1349	8,61	0,00	3,62	1,00	4,39
1350	9,75	0,00	3,62	1,00	4,39
1351	11,99	0,05	1,21	0,00	1,00
1352	13,09	0,11	1,21	0,00	1,00
1353	14,20	0,16	1,21	0,00	1,00
1354	11,99	0,05	2,41	0,00	1,00
1355	13,09	0,11	2,41	0,00	1,00
1356	14,20	0,16	2,41	0,00	1,00
1357	11,99	0,05	3,62	1,00	4,20
1358	13,09	0,11	3,62	1,00	4,20
1359	14,20	0,16	3,62	1,00	4,20
1360	16,33	0,16	1,21	0,00	0,93
1361	17,36	0,11	1,21	0,00	0,93
1362	18,40	0,05	1,21	0,00	0,93
1363	19,43	0,00	1,21	0,00	0,81
1364	16,33	0,16	2,41	0,00	0,93
1365	17,36	0,11	2,41	0,00	0,93
1366	18,40	0,05	2,41	0,00	0,93
1367	19,43	0,00	2,41	0,00	0,81
1368	16,33	0,16	3,62	1,00	3,91
1369	17,36	0,11	3,62	1,00	3,91
1370	18,40	0,05	3,62	1,00	3,91
1371	19,43	15,22	1,21	0,00	0,75
1372	19,43	16,05	1,21	0,00	0,75
1373	19,43	16,88	1,21	0,00	0,75
1374	19,43	17,70	1,21	0,00	0,70
1375	19,43	15,22	2,41	0,00	0,75
1376	19,43	16,05	2,41	0,00	0,75
1377	19,43	16,88	2,41	0,00	0,75
1378	19,43	17,70	2,41	0,00	0,70
1379	19,43	15,22	3,62	1,00	0,70
1380	19,43	16,05	3,62	1,00	0,70
1381	19,43	16,88	3,62	1,00	0,70
1382	19,43	19,15	1,21	0,00	0,78
1383	20,43	19,15	1,21	0,00	0,91
1384	21,43	19,15	1,21	0,00	0,62
1385	19,43	19,15	2,41	0,00	0,78
1386	20,43	19,15	2,41	0,00	0,91
1387	21,43	19,15	2,41	0,00	0,62
1388	20,43	19,15	3,62	1,00	0,85
1389	26,58	19,30	1,21	0,00	1,34
1390	27,67	19,26	1,21	0,00	0,99
1391	28,76	19,23	1,21	0,00	0,99
1392	29,86	19,19	1,21	0,00	0,99
1393	30,95	19,15	1,21	0,00	0,79
1394	26,58	19,30	2,41	0,00	1,34
1395	27,67	19,26	2,41	0,00	0,99
1396	28,76	19,23	2,41	0,00	0,99
1397	29,86	19,19	2,41	0,00	0,99
1398	30,95	19,15	2,41	0,00	0,79
1399	27,67	19,26	3,62	1,00	2,76
1400	28,76	19,23	3,62	1,00	2,76
1401	29,86	19,19	3,62	1,00	2,76

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1402	19,43	-4,96	1,21	0,00	0,68
1403	19,42	-4,10	1,21	0,00	0,78
1404	19,41	-3,23	1,21	0,00	0,78
1405	19,41	-2,37	1,21	0,00	0,78
1406	19,40	-1,50	1,21	0,00	0,73
1407	19,43	-4,96	2,41	0,00	0,68
1408	19,42	-4,10	2,41	0,00	0,78
1409	19,41	-3,23	2,41	0,00	0,78
1410	19,41	-2,37	2,41	0,00	0,78
1411	19,40	-1,50	2,41	0,00	0,73
1412	19,42	-4,10	3,62	1,00	0,75
1413	19,41	-3,23	3,62	1,00	0,75
1414	19,41	-2,37	3,62	1,00	0,75
1415	30,95	-4,96	1,21	0,00	1,03
1416	30,99	-4,19	1,21	0,00	0,70
1417	31,03	-3,42	1,21	0,00	0,70
1418	31,06	-2,64	1,21	0,00	0,70
1419	30,95	-4,96	2,41	0,00	1,03
1420	30,99	-4,19	2,41	0,00	0,70
1421	31,03	-3,42	2,41	0,00	0,70
1422	31,06	-2,64	2,41	0,00	0,70
1423	30,99	-4,19	3,62	1,00	0,67
1424	31,03	-3,42	3,62	1,00	0,67
1425	31,06	-2,64	3,62	1,00	0,67
1426	30,95	17,22	1,21	0,00	0,58
1427	30,95	17,86	1,21	0,00	0,58
1428	30,95	18,51	1,21	0,00	0,58
1429	30,95	17,22	2,41	0,00	0,58
1430	30,95	17,86	2,41	0,00	0,58
1431	30,95	18,51	2,41	0,00	0,58
1432	30,95	17,22	3,62	1,00	0,56
1433	30,95	17,86	3,62	1,00	0,56
1434	30,95	18,51	3,62	1,00	0,56
1435	31,08	-0,64	1,21	0,00	1,11
1436	31,05	0,59	1,21	0,00	1,11
1437	31,03	1,82	1,21	0,00	1,11
1438	31,00	3,06	1,21	0,00	1,11
1439	30,98	4,29	1,21	0,00	1,11
1440	30,95	5,52	1,21	0,00	1,01
1441	31,08	-0,64	2,41	0,00	1,11
1442	31,05	0,59	2,41	0,00	1,11
1443	31,03	1,82	2,41	0,00	1,11
1444	31,00	3,06	2,41	0,00	1,11
1445	30,98	4,29	2,41	0,00	1,11
1446	30,95	5,52	2,41	0,00	1,01
1447	31,08	-0,64	3,62	1,00	1,05
1448	31,05	0,59	3,62	1,00	1,05
1449	31,03	1,82	3,62	1,00	1,05
1450	31,00	3,06	3,62	1,00	1,05
1451	30,98	4,29	3,62	1,00	1,05
1452	30,95	6,52	1,21	0,00	0,91
1453	30,95	7,52	1,21	0,00	0,91
1454	30,95	8,53	1,21	0,00	0,91
1455	30,95	9,53	1,21	0,00	0,91
1456	30,95	6,52	2,41	0,00	0,91
1457	30,95	7,52	2,41	0,00	0,91

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1458	30,95	8,53	2,41	0,00	0,91
1459	30,95	9,53	2,41	0,00	0,91
1460	30,95	6,52	3,62	1,00	0,82
1461	30,95	7,52	3,62	1,00	0,82
1462	30,95	8,53	3,62	1,00	0,82
1463	30,95	10,54	1,21	0,00	0,92
1464	30,95	11,55	1,21	0,00	0,92
1465	30,95	12,57	1,21	0,00	0,92
1466	30,95	10,54	2,41	0,00	0,92
1467	30,95	11,55	2,41	0,00	0,92
1468	30,95	12,57	2,41	0,00	0,92
1469	30,95	10,54	3,62	1,00	0,85
1470	30,95	11,55	3,62	1,00	0,85
1471	30,95	12,57	3,62	1,00	0,85
1472	20,06	-4,96	1,21	0,00	0,57
1473	20,68	-4,96	1,21	0,00	0,57
1474	21,31	-4,95	1,21	0,00	0,57
1475	20,06	-4,96	2,41	0,00	0,57
1476	20,68	-4,96	2,41	0,00	0,57
1477	21,31	-4,95	2,41	0,00	0,57
1478	20,06	-4,96	3,62	1,00	1,43
1479	20,68	-4,96	3,62	1,00	1,43
1480	21,31	-4,95	3,62	1,00	1,43
1481	5,23	24,80	1,21	0,00	1,05
1482	6,39	24,80	1,21	0,00	1,05
1483	7,56	24,80	1,21	0,00	1,05
1484	8,72	24,80	1,21	0,00	1,05
1485	9,89	24,80	1,21	0,00	1,05
1486	11,05	24,80	1,21	0,00	0,53
1487	5,23	24,80	2,41	0,00	1,05
1488	6,39	24,80	2,41	0,00	1,05
1489	7,56	24,80	2,41	0,00	1,05
1490	8,72	24,80	2,41	0,00	1,05
1491	9,89	24,80	2,41	0,00	1,05
1492	11,05	24,80	2,41	0,00	0,53
1493	5,23	24,80	3,62	1,00	5,18
1494	6,39	24,80	3,62	1,00	5,18
1495	7,56	24,80	3,62	1,00	5,18
1496	8,72	24,80	3,62	1,00	5,18
1497	9,89	24,80	3,62	1,00	5,18
1498	23,44	-4,95	1,21	0,00	1,36
1499	24,94	-4,95	1,21	0,00	1,36
1500	26,45	-4,96	1,21	0,00	1,36
1501	27,95	-4,96	1,21	0,00	1,36
1502	29,45	-4,96	1,21	0,00	1,36
1503	23,44	-4,95	2,41	0,00	1,36
1504	24,94	-4,95	2,41	0,00	1,36
1505	26,45	-4,96	2,41	0,00	1,36
1506	27,95	-4,96	2,41	0,00	1,36
1507	29,45	-4,96	2,41	0,00	1,36
1508	23,44	-4,95	3,62	1,00	3,39
1509	24,94	-4,95	3,62	1,00	3,39
1510	26,45	-4,96	3,62	1,00	3,39
1511	27,95	-4,96	3,62	1,00	3,39
1512	29,45	-4,96	3,62	1,00	3,39
1513	19,41	-0,75	1,21	0,00	0,68

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1514	19,41	-0,75	2,41	0,00	0,68
1515	19,41	-0,75	3,62	1,00	0,65
1516	26,58	17,25	1,21	0,00	0,62
1517	26,58	17,94	1,21	0,00	0,62
1518	26,58	18,62	1,21	0,00	0,62
1519	26,58	17,25	2,41	0,00	0,62
1520	26,58	17,94	2,41	0,00	0,62
1521	26,58	18,62	2,41	0,00	0,62
1522	26,58	17,25	3,62	1,00	0,58
1523	26,58	17,94	3,62	1,00	0,58
1524	26,58	18,62	3,62	1,00	0,58
1525	19,43	18,42	1,21	0,00	0,66
1526	19,43	18,42	2,41	0,00	0,66
1527	19,43	18,42	3,62	1,00	0,61
1528	21,80	19,15	1,21	0,00	0,54
1529	21,80	19,15	2,41	0,00	0,54
1530	23,43	19,15	1,21	0,00	0,72
1531	24,20	19,15	1,21	0,00	0,89
1532	23,43	19,15	2,41	0,00	0,72
1533	24,20	19,15	2,41	0,00	0,89
1534	25,39	19,23	1,21	0,00	1,08
1535	25,39	19,23	2,41	0,00	1,08
1536	22,61	19,15	1,21	0,00	0,74
1537	22,61	19,15	2,41	0,00	0,74
1538	22,61	19,15	3,62	1,00	0,69
1539	4,06	22,40	4,67	0,00	0,47
1540	4,06	23,60	4,67	0,00	0,95
1541	4,06	24,80	4,67	0,00	0,47
1542	4,06	22,40	5,72	0,00	0,47
1543	4,06	23,60	5,72	0,00	0,95
1544	4,06	24,80	5,72	0,00	0,47
1545	4,06	22,40	6,77	0,00	0,47
1546	4,06	23,60	6,77	0,00	0,95
1547	4,06	24,80	6,77	0,00	0,47
1548	4,06	23,60	7,82	2,00	3,33
1549	21,94	-4,95	4,67	0,00	0,37
1550	21,94	-4,01	4,67	0,00	0,74
1551	21,94	-3,07	4,67	0,00	0,74
1552	21,94	-2,13	4,67	0,00	0,74
1553	21,94	-1,18	4,67	0,00	0,37
1554	21,94	-4,95	5,72	0,00	0,37
1555	21,94	-4,01	5,72	0,00	0,74
1556	21,94	-3,07	5,72	0,00	0,74
1557	21,94	-2,13	5,72	0,00	0,74
1558	21,94	-1,18	5,72	0,00	0,37
1559	21,94	-4,95	6,77	0,00	0,37
1560	21,94	-4,01	6,77	0,00	0,74
1561	21,94	-3,07	6,77	0,00	0,74
1562	21,94	-2,13	6,77	0,00	0,74
1563	21,94	-1,18	6,77	0,00	0,37
1564	15,30	0,22	4,67	0,00	0,47
1565	15,30	1,42	4,67	0,00	0,95
1566	15,30	2,62	4,67	0,00	0,47
1567	15,30	0,22	5,72	0,00	0,47
1568	15,30	1,42	5,72	0,00	0,95
1569	15,30	2,62	5,72	0,00	0,47

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1570	15,30	0,22	6,77	0,00	0,47
1571	15,30	1,42	6,77	0,00	0,95
1572	15,30	2,62	6,77	0,00	0,47
1573	15,30	1,42	7,82	2,00	1,44
1574	13,14	5,52	4,67	0,00	0,45
1575	14,30	5,52	4,67	0,00	0,91
1576	15,45	5,52	4,67	0,00	0,45
1577	13,14	5,52	5,72	0,00	0,45
1578	14,30	5,52	5,72	0,00	0,91
1579	15,45	5,52	5,72	0,00	0,45
1580	13,14	5,52	6,77	0,00	0,45
1581	14,30	5,52	6,77	0,00	0,91
1582	15,45	5,52	6,77	0,00	0,45
1583	14,30	5,52	7,82	2,00	6,20
1584	13,14	9,53	4,67	0,00	0,45
1585	14,30	9,53	4,67	0,00	0,91
1586	15,45	9,53	4,67	0,00	0,45
1587	13,14	9,53	5,72	0,00	0,45
1588	14,30	9,53	5,72	0,00	0,91
1589	15,45	9,53	5,72	0,00	0,45
1590	13,14	9,53	6,77	0,00	0,45
1591	14,30	9,53	6,77	0,00	0,91
1592	15,45	9,53	6,77	0,00	0,45
1593	14,30	9,53	7,82	2,00	5,88
1594	3,82	9,53	4,67	0,00	0,45
1595	4,97	9,53	4,67	0,00	0,91
1596	6,12	9,53	4,67	0,00	0,45
1597	3,82	9,53	5,72	0,00	0,45
1598	4,97	9,53	5,72	0,00	0,91
1599	6,12	9,53	5,72	0,00	0,45
1600	3,82	9,53	6,77	0,00	0,45
1601	4,97	9,53	6,77	0,00	0,91
1602	6,12	9,53	6,77	0,00	0,45
1603	4,97	9,53	7,82	2,00	5,86
1604	3,82	5,52	4,67	0,00	0,45
1605	4,97	5,52	4,67	0,00	0,91
1606	6,12	5,52	4,67	0,00	0,45
1607	3,82	5,52	5,72	0,00	0,45
1608	4,97	5,52	5,72	0,00	0,91
1609	6,12	5,52	5,72	0,00	0,45
1610	3,82	5,52	6,77	0,00	0,45
1611	4,97	5,52	6,77	0,00	0,91
1612	6,12	5,52	6,77	0,00	0,45
1613	4,97	5,52	7,82	2,00	6,18
1614	15,30	11,84	4,67	0,00	0,49
1615	15,30	13,07	4,67	0,00	0,97
1616	15,30	14,30	4,67	0,00	0,49
1617	15,30	11,84	5,72	0,00	0,49
1618	15,30	13,07	5,72	0,00	0,97
1619	15,30	14,30	5,72	0,00	0,49
1620	15,30	11,84	6,77	0,00	0,49
1621	15,30	13,07	6,77	0,00	0,97
1622	15,30	14,30	6,77	0,00	0,49
1623	15,30	13,07	7,82	2,00	1,48
1624	30,95	13,58	4,67	0,00	0,30
1625	30,95	14,33	4,67	0,00	0,59

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT. Nodo3d N.ro	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1626	30,95	15,08	4,67	0,00	0,59
1627	30,95	15,83	4,67	0,00	0,59
1628	30,95	16,58	4,67	0,00	0,30
1629	30,95	13,58	5,72	0,00	0,30
1630	30,95	14,33	5,72	0,00	0,59
1631	30,95	15,08	5,72	0,00	0,59
1632	30,95	15,83	5,72	0,00	0,59
1633	30,95	16,58	5,72	0,00	0,30
1634	30,95	13,58	6,77	0,00	0,30
1635	30,95	14,33	6,77	0,00	0,59
1636	30,95	15,08	6,77	0,00	0,59
1637	30,95	15,83	6,77	0,00	0,59
1638	30,95	16,58	6,77	0,00	0,30
1639	30,95	14,33	7,82	2,00	1,02
1640	30,95	15,08	7,82	2,00	1,02
1641	30,95	15,83	7,82	2,00	1,02
1642	29,00	-1,53	4,67	0,00	0,70
1643	30,05	-1,70	4,67	0,00	1,40
1644	31,10	-1,87	4,67	0,00	0,70
1645	29,00	-1,53	5,72	0,00	0,70
1646	30,05	-1,70	5,72	0,00	1,40
1647	31,10	-1,87	5,72	0,00	0,70
1648	29,00	-1,53	6,77	0,00	0,70
1649	30,05	-1,70	6,77	0,00	1,40
1650	31,10	-1,87	6,77	0,00	0,70
1651	30,05	-1,70	7,82	2,00	6,39
1652	26,58	15,50	4,67	0,00	0,42
1653	26,58	16,57	4,67	0,00	0,69
1654	26,58	15,50	5,72	0,00	0,42
1655	26,58	16,57	5,72	0,00	0,69
1656	26,58	15,50	6,77	0,00	0,42
1657	26,58	16,57	6,77	0,00	0,69
1658	21,81	14,58	4,67	0,00	0,38
1659	21,81	15,73	4,67	0,00	0,75
1660	21,81	16,88	4,67	0,00	0,77
1661	21,81	14,58	5,72	0,00	0,38
1662	21,81	15,73	5,72	0,00	0,75
1663	21,81	16,88	5,72	0,00	0,77
1664	21,81	14,58	6,77	0,00	0,38
1665	21,81	15,73	6,77	0,00	0,75
1666	21,81	16,88	6,77	0,00	0,77
1667	24,21	14,57	4,67	0,00	0,38
1668	24,21	15,73	4,67	0,00	0,76
1669	24,21	16,88	4,67	0,00	0,77
1670	24,21	14,57	5,72	0,00	0,38
1671	24,21	15,73	5,72	0,00	0,76
1672	24,21	16,88	5,72	0,00	0,77
1673	24,21	14,57	6,77	0,00	0,38
1674	24,21	15,73	6,77	0,00	0,76
1675	24,21	16,88	6,77	0,00	0,77
1676	24,21	15,73	7,82	2,00	0,76
1677	23,01	16,88	4,67	0,00	0,79
1678	23,01	16,88	5,72	0,00	0,79
1679	23,01	16,88	6,77	0,00	0,79
1680	26,58	17,25	4,67	0,00	0,54
1681	26,58	17,94	4,67	0,00	0,54

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1682	26,58	18,62	4,67	0,00	0,54
1683	26,58	19,30	4,67	0,00	0,74
1684	26,58	17,25	5,72	0,00	0,54
1685	26,58	17,94	5,72	0,00	0,54
1686	26,58	18,62	5,72	0,00	0,54
1687	26,58	19,30	5,72	0,00	0,74
1688	26,58	17,25	6,77	0,00	0,54
1689	26,58	17,94	6,77	0,00	0,54
1690	26,58	18,62	6,77	0,00	0,54
1691	26,58	19,30	6,77	0,00	0,74
1692	19,43	14,40	4,67	0,00	0,32
1693	19,43	15,22	4,67	0,00	0,65
1694	19,43	16,05	4,67	0,00	0,65
1695	19,43	16,88	4,67	0,00	0,65
1696	19,43	17,70	4,67	0,00	0,61
1697	19,43	14,40	5,72	0,00	0,32
1698	19,43	15,22	5,72	0,00	0,65
1699	19,43	16,05	5,72	0,00	0,65
1700	19,43	16,88	5,72	0,00	0,65
1701	19,43	17,70	5,72	0,00	0,61
1702	19,43	14,40	6,77	0,00	0,32
1703	19,43	15,22	6,77	0,00	0,65
1704	19,43	16,05	6,77	0,00	0,65
1705	19,43	16,88	6,77	0,00	0,65
1706	19,43	17,70	6,77	0,00	0,61
1707	19,43	15,22	7,82	2,00	0,82
1708	19,43	16,05	7,82	2,00	0,82
1709	19,43	16,88	7,82	2,00	0,82
1710	19,43	19,15	4,67	0,00	0,68
1711	20,43	19,15	4,67	0,00	0,79
1712	21,43	19,15	4,67	0,00	0,54
1713	19,43	19,15	5,72	0,00	0,68
1714	20,43	19,15	5,72	0,00	0,79
1715	21,43	19,15	5,72	0,00	0,54
1716	19,43	19,15	6,77	0,00	0,68
1717	20,43	19,15	6,77	0,00	0,79
1718	21,43	19,15	6,77	0,00	0,54
1719	20,43	19,15	7,82	2,00	0,83
1720	19,43	18,42	4,67	0,00	0,57
1721	19,43	18,42	5,72	0,00	0,57
1722	19,43	18,42	6,77	0,00	0,57
1723	19,43	18,42	7,82	2,00	0,49
1724	21,80	19,15	4,67	0,00	0,47
1725	21,80	19,15	5,72	0,00	0,47
1726	21,80	19,15	6,77	0,00	0,47
1727	23,43	19,15	4,67	0,00	0,62
1728	24,20	19,15	4,67	0,00	0,77
1729	23,43	19,15	5,72	0,00	0,62
1730	24,20	19,15	5,72	0,00	0,77
1731	23,43	19,15	6,77	0,00	0,62
1732	24,20	19,15	6,77	0,00	0,77
1733	25,39	19,23	4,67	0,00	0,94
1734	25,39	19,23	5,72	0,00	0,94
1735	25,39	19,23	6,77	0,00	0,94
1736	25,39	19,23	7,82	2,00	1,47
1737	22,61	19,15	4,67	0,00	0,64

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1738	22,61	19,15	5,72	0,00	0,64
1739	22,61	19,15	6,77	0,00	0,64
1740	22,61	19,15	7,82	2,00	1,00
1741	4,06	22,40	8,87	0,00	0,47
1742	4,06	23,60	8,87	0,00	0,95
1743	4,06	24,80	8,87	0,00	0,47
1744	4,06	22,40	9,92	0,00	0,47
1745	4,06	23,60	9,92	0,00	0,95
1746	4,06	24,80	9,92	0,00	0,47
1747	4,06	22,40	10,97	0,00	0,47
1748	4,06	23,60	10,97	0,00	0,95
1749	4,06	24,80	10,97	0,00	0,47
1750	4,06	23,60	12,02	3,00	2,73
1751	21,94	-4,95	9,06	0,00	0,44
1752	21,94	-4,01	9,06	0,00	0,88
1753	21,94	-3,07	9,06	0,00	0,88
1754	21,94	-2,13	9,06	0,00	0,88
1755	21,94	-1,18	9,06	0,00	0,44
1756	21,94	-4,95	10,30	0,00	0,44
1757	21,94	-4,01	10,30	0,00	0,88
1758	21,94	-3,07	10,30	0,00	0,88
1759	21,94	-2,13	10,30	0,00	0,88
1760	21,94	-1,18	10,30	0,00	0,44
1761	21,94	-4,95	11,54	0,00	0,44
1762	21,94	-4,01	11,54	0,00	0,88
1763	21,94	-3,07	11,54	0,00	0,88
1764	21,94	-2,13	11,54	0,00	0,88
1765	21,94	-1,18	11,54	0,00	0,44
1766	21,94	-4,01	12,78	0,00	0,74
1767	21,94	-3,07	12,78	0,00	0,74
1768	21,94	-2,13	12,78	0,00	0,74
1769	15,30	0,22	8,87	0,00	0,47
1770	15,30	1,42	8,87	0,00	0,95
1771	15,30	2,62	8,87	0,00	0,47
1772	15,30	0,22	9,92	0,00	0,47
1773	15,30	1,42	9,92	0,00	0,95
1774	15,30	2,62	9,92	0,00	0,47
1775	15,30	0,22	10,97	0,00	0,47
1776	15,30	1,42	10,97	0,00	0,95
1777	15,30	2,62	10,97	0,00	0,47
1778	15,30	1,42	12,02	3,00	0,97
1779	13,14	5,52	8,87	0,00	0,45
1780	14,30	5,52	8,87	0,00	0,91
1781	15,45	5,52	8,87	0,00	0,45
1782	13,14	5,52	9,92	0,00	0,45
1783	14,30	5,52	9,92	0,00	0,91
1784	15,45	5,52	9,92	0,00	0,45
1785	13,14	5,52	10,97	0,00	0,45
1786	14,30	5,52	10,97	0,00	0,91
1787	15,45	5,52	10,97	0,00	0,45
1788	14,30	5,52	12,02	3,00	5,48
1789	13,14	9,53	8,87	0,00	0,45
1790	14,30	9,53	8,87	0,00	0,91
1791	15,45	9,53	8,87	0,00	0,45
1792	13,14	9,53	9,92	0,00	0,45
1793	14,30	9,53	9,92	0,00	0,91

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1794	15,45	9,53	9,92	0,00	0,45
1795	13,14	9,53	10,97	0,00	0,45
1796	14,30	9,53	10,97	0,00	0,91
1797	15,45	9,53	10,97	0,00	0,45
1798	14,30	9,53	12,02	3,00	5,18
1799	3,82	9,53	8,87	0,00	0,45
1800	4,97	9,53	8,87	0,00	0,91
1801	6,12	9,53	8,87	0,00	0,45
1802	3,82	9,53	9,92	0,00	0,45
1803	4,97	9,53	9,92	0,00	0,91
1804	6,12	9,53	9,92	0,00	0,45
1805	3,82	9,53	10,97	0,00	0,45
1806	4,97	9,53	10,97	0,00	0,91
1807	6,12	9,53	10,97	0,00	0,45
1808	4,97	9,53	12,02	3,00	5,16
1809	3,82	5,52	8,87	0,00	0,45
1810	4,97	5,52	8,87	0,00	0,91
1811	6,12	5,52	8,87	0,00	0,45
1812	3,82	5,52	9,92	0,00	0,45
1813	4,97	5,52	9,92	0,00	0,91
1814	6,12	5,52	9,92	0,00	0,45
1815	3,82	5,52	10,97	0,00	0,45
1816	4,97	5,52	10,97	0,00	0,91
1817	6,12	5,52	10,97	0,00	0,45
1818	4,97	5,52	12,02	3,00	5,46
1819	15,30	11,84	8,87	0,00	0,49
1820	15,30	13,07	8,87	0,00	0,97
1821	15,30	14,30	8,87	0,00	0,49
1822	15,30	11,84	9,92	0,00	0,49
1823	15,30	13,07	9,92	0,00	0,97
1824	15,30	14,30	9,92	0,00	0,49
1825	15,30	11,84	10,97	0,00	0,49
1826	15,30	13,07	10,97	0,00	0,97
1827	15,30	14,30	10,97	0,00	0,49
1828	15,30	13,07	12,02	3,00	0,99
1829	30,95	13,58	8,87	0,00	0,30
1830	30,95	14,33	8,87	0,00	0,59
1831	30,95	15,08	8,87	0,00	0,59
1832	30,95	15,83	8,87	0,00	0,59
1833	30,95	16,58	8,87	0,00	0,30
1834	30,95	13,58	9,92	0,00	0,30
1835	30,95	14,33	9,92	0,00	0,59
1836	30,95	15,08	9,92	0,00	0,59
1837	30,95	15,83	9,92	0,00	0,59
1838	30,95	16,58	9,92	0,00	0,30
1839	30,95	13,58	10,97	0,00	0,30
1840	30,95	14,33	10,97	0,00	0,59
1841	30,95	15,08	10,97	0,00	0,59
1842	30,95	15,83	10,97	0,00	0,59
1843	30,95	16,58	10,97	0,00	0,30
1844	30,95	14,33	12,02	3,00	0,73
1845	30,95	15,08	12,02	3,00	0,73
1846	30,95	15,83	12,02	3,00	0,73
1847	26,58	15,50	8,87	0,00	0,42
1848	26,58	16,57	8,87	0,00	0,69
1849	26,58	15,50	9,92	0,00	0,42

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

NODI INTERNI SHELL

IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI	
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Piano Sism.	Peso (t)
1850	26,58	16,57	9,92	0,00	0,69
1851	26,58	15,50	10,97	0,00	0,42
1852	26,58	16,57	10,97	0,00	0,69
1853	21,81	14,58	8,87	0,00	0,38
1854	21,81	15,73	8,87	0,00	0,75
1855	21,81	16,88	8,87	0,00	0,77
1856	21,81	14,58	9,92	0,00	0,38
1857	21,81	15,73	9,92	0,00	0,75
1858	21,81	16,88	9,92	0,00	0,77
1859	21,81	14,58	10,97	0,00	0,38
1860	21,81	15,73	10,97	0,00	0,75
1861	21,81	16,88	10,97	0,00	0,77
1862	24,21	14,57	8,87	0,00	0,38
1863	24,21	15,73	8,87	0,00	0,76
1864	24,21	16,88	8,87	0,00	0,77
1865	24,21	14,57	9,92	0,00	0,38
1866	24,21	15,73	9,92	0,00	0,76
1867	24,21	16,88	9,92	0,00	0,77
1868	24,21	14,57	10,97	0,00	0,38
1869	24,21	15,73	10,97	0,00	0,76
1870	24,21	16,88	10,97	0,00	0,77
1871	23,01	16,88	8,87	0,00	0,79
1872	23,01	16,88	9,92	0,00	0,79
1873	23,01	16,88	10,97	0,00	0,79
1874	26,58	17,25	8,87	0,00	0,54
1875	26,58	17,94	8,87	0,00	0,54
1876	26,58	18,62	8,87	0,00	0,54
1877	26,58	19,30	8,87	0,00	0,27
1878	26,58	17,25	9,92	0,00	0,54
1879	26,58	17,94	9,92	0,00	0,54
1880	26,58	18,62	9,92	0,00	0,54
1881	26,58	19,30	9,92	0,00	0,27
1882	26,58	17,25	10,97	0,00	0,54
1883	26,58	17,94	10,97	0,00	0,54
1884	26,58	18,62	10,97	0,00	0,54
1885	26,58	19,30	10,97	0,00	0,27
1886	19,41	-2,37	12,78	0,00	0,29
1887	19,41	-3,23	12,78	0,00	0,29
1888	19,42	-4,10	12,78	0,00	0,29
1889	20,04	-1,42	12,78	0,00	2,69
1890	20,04	-2,31	12,78	0,00	0,58
1891	20,05	-3,19	12,78	0,00	0,58
1892	20,05	-4,07	12,78	0,00	0,58
1893	20,06	-4,96	12,78	0,00	0,29
1894	20,67	-1,34	12,78	0,00	2,69
1895	20,67	-2,25	12,78	0,00	0,59
1896	20,68	-3,15	12,78	0,00	0,59
1897	20,68	-4,05	12,78	0,00	0,59
1898	20,68	-4,96	12,78	0,00	0,29
1899	21,31	-1,26	12,78	0,00	2,70
1900	21,31	-2,19	12,78	0,00	0,61
1901	21,31	-3,11	12,78	0,00	0,60
1902	21,31	-4,03	12,78	0,00	0,60
1903	21,31	-4,95	12,78	0,00	0,30
1904	19,41	-0,75	7,82	2,00	0,65

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
49	4,06	24,80	0,00		50	4,06	22,40	3,62
51	4,06	24,80	3,62		274	4,06	23,60	0,00
1189	4,06	24,80	1,21		1190	4,06	22,40	2,41
1191	4,06	23,60	2,41		1192	4,06	24,80	2,41

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
16	0,00	24,80	3,62		49	4,06	24,80	0,00
51	4,06	24,80	3,62		114	11,05	24,80	0,00
275	1,01	24,80	0,00		345	6,39	24,80	0,00
348	9,89	24,80	0,00		1189	4,06	24,80	1,21
1192	4,06	24,80	2,41		1197	3,05	24,80	1,21
1204	3,05	24,80	3,62		1483	7,56	24,80	1,21
1493	5,23	24,80	3,62					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
52	21,94	-4,95	0,00		53	21,94	-1,18	0,00
54	21,94	-4,95	3,62		55	21,94	-1,18	3,62
157	21,94	-4,95	7,82		229	21,94	-4,95	12,78
230	21,94	-1,18	12,78		1210	21,94	-4,95	2,41
1215	21,94	-4,01	3,62		1762	21,94	-4,01	11,54
1766	21,94	-4,01	12,78		1768	21,94	-2,13	12,78

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
56	15,30	0,22	0,00		57	15,30	2,62	0,00
58	15,30	0,22	3,62		231	15,30	0,22	12,02
1218	15,30	0,22	1,21		1221	15,30	0,22	2,41
1222	15,30	1,42	2,41		1224	15,30	1,42	3,62
1778	15,30	1,42	12,02					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 5

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
60	13,14	5,52	0,00		61	15,45	5,52	0,00
63	15,45	5,52	3,62		162	15,45	5,52	7,82
234	15,45	5,52	12,02		282	14,30	5,52	0,00
1786	14,30	5,52	10,97		1788	14,30	5,52	12,02

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
64	13,14	9,53	0,00		65	15,45	9,53	0,00
67	15,45	9,53	3,62		164	15,45	9,53	7,82
236	15,45	9,53	12,02		283	14,30	9,53	0,00
1233	14,30	9,53	1,21		1798	14,30	9,53	12,02

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
68	3,82	9,53	0,00		69	6,12	9,53	0,00
238	6,12	9,53	12,02		284	4,97	9,53	0,00
1240	4,97	9,53	1,21		1596	6,12	9,53	4,67
1801	6,12	9,53	8,87		1807	6,12	9,53	10,97
1808	4,97	9,53	12,02					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
72	3,82	5,52	0,00		73	6,12	5,52	0,00
240	6,12	5,52	12,02		285	4,97	5,52	0,00
1247	4,97	5,52	1,21		1250	4,97	5,52	2,41
1606	6,12	5,52	4,67		1818	4,97	5,52	12,02

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
76	15,30	11,84	0,00		77	15,30	14,30	0,00
242	15,30	14,30	12,02		1253	15,30	11,84	1,21
1255	15,30	14,30	1,21		1256	15,30	11,84	2,41
1257	15,30	13,07	2,41		1258	15,30	14,30	2,41
1259	15,30	13,07	3,62					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
44	30,95	5,52	0,00		80	30,95	13,58	0,00
85	31,10	-1,87	0,00		87	31,10	-1,87	3,62
106	30,95	19,15	0,00		112	30,95	-4,96	0,00
171	30,95	13,58	7,82		172	30,95	16,58	7,82
243	30,95	13,58	12,02		244	30,95	16,58	12,02
287	30,95	14,33	0,00		289	30,95	15,83	0,00
326	31,06	-2,64	0,00		328	30,95	17,86	0,00
330	31,08	-0,64	0,00		331	31,05	0,59	0,00
332	31,02	1,82	0,00		333	31,00	3,06	0,00
334	30,98	4,29	0,00		335	30,95	6,52	0,00
338	30,95	10,54	0,00		339	30,95	11,55	0,00
340	30,95	12,57	0,00		1275	31,10	-1,87	1,21
1393	30,95	19,15	1,21		1415	30,95	-4,96	1,21
1425	31,06	-2,64	3,62		1625	30,95	14,33	4,67
1633	30,95	16,58	5,72		1634	30,95	13,58	6,77
1637	30,95	15,83	6,77		1641	30,95	15,83	7,82

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
85	31,10	-1,87	0,00		87	31,10	-1,87	3,62
174	31,10	-1,87	7,82		290	30,05	-1,70	0,00
1274	30,05	-1,70	1,21		1275	31,10	-1,87	1,21
1277	30,05	-1,70	2,41		1278	31,10	-1,87	2,41

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
4	26,58	19,30	3,62		90	26,58	15,50	3,62

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
91	26,58	16,57	3,62		105	26,58	19,30	0,00
246	26,58	16,57	12,02		1282	26,58	15,50	2,41
1283	26,58	16,57	2,41		1389	26,58	19,30	1,21
1394	26,58	19,30	2,41		1517	26,58	17,94	1,21
1518	26,58	18,62	1,21		1519	26,58	17,25	2,41
1520	26,58	17,94	2,41		1521	26,58	18,62	2,41
1522	26,58	17,25	3,62		1523	26,58	17,94	3,62
1524	26,58	18,62	3,62					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
93	21,81	16,88	0,00		177	21,81	14,58	7,82
178	21,81	16,88	7,82		199	21,81	15,72	7,82
247	21,81	14,58	12,02		291	21,81	15,73	0,00
1853	21,81	14,58	8,87		1854	21,81	15,73	8,87
1855	21,81	16,88	8,87		1858	21,81	16,88	9,92

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
1	24,21	14,57	0,00		96	24,21	16,88	0,00
179	24,21	14,57	7,82		180	24,21	16,88	7,82
249	24,21	14,57	12,02		292	24,21	15,73	0,00
1676	24,21	15,73	7,82		1862	24,21	14,57	8,87
1863	24,21	15,73	8,87		1864	24,21	16,88	8,87

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
96	24,21	16,88	0,00		201	23,01	16,88	7,82
248	21,81	16,88	12,02		1855	21,81	16,88	8,87
1858	21,81	16,88	9,92		1864	24,21	16,88	8,87
1867	24,21	16,88	9,92		1871	23,01	16,88	8,87
1872	23,01	16,88	9,92					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
25	10,90	14,15	0,00		38	19,43	14,40	3,62
79	15,30	14,30	3,62		294	12,00	14,19	0,00
1258	15,30	14,30	2,41		1299	10,90	14,15	1,21
1314	16,33	14,33	2,41		1316	18,39	14,38	2,41
1317	19,43	14,40	2,41					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
5	0,15	0,00	0,00		6	0,15	0,00	3,62
31	19,43	0,00	0,00		32	19,43	0,00	3,62
56	15,30	0,22	0,00		58	15,30	0,22	3,62
300	1,13	0,00	0,00		301	2,10	0,00	0,00
312	17,36	0,11	0,00		313	18,40	0,05	0,00
1218	15,30	0,22	1,21		1221	15,30	0,22	2,41
1363	19,43	0,00	1,21		1364	16,33	0,16	2,41

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
1365	17,36	0,11	2,41		1366	18,40	0,05	2,41
1368	16,33	0,16	3,62		1370	18,40	0,05	3,62

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
101	19,43	19,15	0,00		103	19,43	19,15	3,62
149	19,43	14,40	7,82		1379	19,43	15,22	3,62
1380	19,43	16,05	3,62		1381	19,43	16,88	3,62
1527	19,43	18,42	3,62		1692	19,43	14,40	4,67
1693	19,43	15,22	4,67		1694	19,43	16,05	4,67
1695	19,43	16,88	4,67		1696	19,43	17,70	4,67
1710	19,43	19,15	4,67		1720	19,43	18,42	4,67

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
3	24,20	19,15	3,62		4	26,58	19,30	3,62
103	19,43	19,15	3,62		104	21,43	19,15	3,62
106	30,95	19,15	0,00		117	21,80	19,15	3,62
120	23,43	19,15	3,62		1186	25,39	19,23	3,62
1388	20,43	19,15	3,62		1538	22,61	19,15	3,62
1683	26,58	19,30	4,67		1710	19,43	19,15	4,67
1711	20,43	19,15	4,67		1712	21,43	19,15	4,67
1724	21,80	19,15	4,67		1727	23,43	19,15	4,67
1728	24,20	19,15	4,67		1729	23,43	19,15	5,72
1733	25,39	19,23	4,67		1737	22,61	19,15	4,67
1738	22,61	19,15	5,72					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
31	19,43	0,00	0,00		32	19,43	0,00	3,62
108	19,43	-4,96	0,00		109	19,40	-1,50	0,00
111	19,40	-1,50	3,62		354	19,41	-0,75	0,00
1414	19,41	-2,37	3,62		1514	19,41	-0,75	2,41
1515	19,41	-0,75	3,62					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
54	21,94	-4,95	3,62		110	19,43	-4,96	3,62
112	30,95	-4,96	0,00		341	20,06	-4,96	0,00
343	21,31	-4,95	0,00		1205	21,94	-4,95	1,21
1210	21,94	-4,95	2,41		1472	20,06	-4,96	1,21
1473	20,68	-4,96	1,21		1474	21,31	-4,95	1,21
1475	20,06	-4,96	2,41		1476	20,68	-4,96	2,41
1477	21,31	-4,95	2,41		1478	20,06	-4,96	3,62

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
1	24,21	14,57	0,00		2	26,58	14,43	0,00
25	10,90	14,15	0,00		31	19,43	0,00	0,00
33	19,43	5,29	0,00		35	19,43	9,53	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
37	19,43	14,40	0,00		39	26,58	5,52	0,00
41	26,58	9,53	0,00		48	4,06	22,40	0,00
53	21,94	-1,18	0,00		57	15,30	2,62	0,00
60	13,14	5,52	0,00		64	13,14	9,53	0,00
69	6,12	9,53	0,00		73	6,12	5,52	0,00
76	15,30	11,84	0,00		84	29,00	-1,53	0,00
92	21,81	14,58	0,00		267	31,25	19,60	0,00
270	11,20	15,00	0,00		273	25,39	14,50	0,00
280	21,94	-2,13	0,00		281	15,30	1,42	0,00
282	14,30	5,52	0,00		284	4,97	9,53	0,00
285	4,97	5,52	0,00		294	12,00	14,19	0,00
391	5,70	2,95	0,00		395	5,70	4,95	0,00
396	6,70	2,95	0,00		398	7,70	2,95	0,00
440	5,70	8,95	0,00		443	4,70	9,95	0,00
445	5,70	9,95	0,00		449	6,70	9,95	0,00
466	8,70	4,95	0,00		478	13,70	1,95	0,00
479	12,70	2,95	0,00		481	14,70	1,95	0,00
482	13,70	2,95	0,00		483	12,70	3,95	0,00
484	12,70	4,95	0,00		487	14,70	2,95	0,00
488	14,70	3,95	0,00		490	15,70	2,95	0,00
491	15,70	3,95	0,00		492	16,70	2,95	0,00
496	16,70	1,95	0,00		497	15,70	1,95	0,00
501	9,70	5,95	0,00		503	9,70	6,95	0,00
511	9,70	7,95	0,00		512	12,70	5,95	0,00
514	8,70	9,95	0,00		515	8,70	10,95	0,00
516	9,70	8,95	0,00		524	8,70	11,95	0,00
530	14,70	5,95	0,00		537	12,70	8,95	0,00
539	12,70	9,95	0,00		542	14,70	10,95	0,00
545	15,70	10,95	0,00		546	13,70	10,95	0,00
547	13,70	9,95	0,00		574	3,70	13,95	0,00
601	0,70	21,95	0,00		604	1,70	21,95	0,00
608	2,70	21,95	0,00		610	3,70	21,95	0,00
611	1,70	22,95	0,00		613	2,70	22,95	0,00
614	0,70	23,95	0,00		617	3,70	22,95	0,00
620	4,70	20,95	0,00		621	4,70	21,95	0,00
624	5,70	20,95	0,00		625	6,70	20,95	0,00
626	5,70	21,95	0,00		627	6,70	21,95	0,00
628	5,70	22,95	0,00		630	4,70	22,95	0,00
635	8,70	12,95	0,00		641	10,70	12,95	0,00
643	11,70	12,95	0,00		644	9,70	13,95	0,00
652	9,70	14,95	0,00		655	10,70	14,95	0,00
659	13,70	11,95	0,00		660	12,70	12,95	0,00
661	13,70	12,95	0,00		662	14,70	11,95	0,00
663	14,70	12,95	0,00		675	8,70	21,95	0,00
676	7,70	21,95	0,00		677	9,70	21,95	0,00
688	10,70	21,95	0,00		691	17,70	0,95	0,00
693	18,70	0,95	0,00		694	19,70	0,95	0,00
706	22,70	-2,05	0,00		707	24,70	-2,05	0,00
710	21,70	-0,05	0,00		711	20,70	-0,05	0,00
712	22,70	-1,05	0,00		714	24,70	-1,05	0,00
716	23,70	-0,05	0,00		717	23,70	0,95	0,00
718	24,70	-0,05	0,00		719	24,70	0,95	0,00
721	25,70	-2,05	0,00		722	25,70	-1,05	0,00
734	18,70	4,95	0,00		735	19,70	4,95	0,00
741	18,70	5,95	0,00		744	19,70	5,95	0,00
750	22,70	1,95	0,00		754	22,70	3,95	0,00
756	23,70	1,95	0,00		757	23,70	2,95	0,00

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
758	23,70	3,95	0,00		759	24,70	1,95	0,00
760	24,70	2,95	0,00		761	22,70	4,95	0,00
767	22,70	5,95	0,00		768	22,70	6,95	0,00
770	23,70	4,95	0,00		771	24,70	3,95	0,00
772	24,70	4,95	0,00		773	23,70	5,95	0,00
774	23,70	6,95	0,00		778	22,70	7,95	0,00
780	26,70	-3,05	0,00		781	27,70	-3,05	0,00
785	27,70	-2,05	0,00		786	26,70	-2,05	0,00
787	26,70	-1,05	0,00		788	25,70	-0,05	0,00
789	26,70	-0,05	0,00		790	25,70	0,95	0,00
791	26,70	0,95	0,00		792	25,70	1,95	0,00
793	28,70	-2,05	0,00		797	28,70	-1,05	0,00
803	29,70	-1,05	0,00		809	26,70	1,95	0,00
810	25,70	2,95	0,00		814	25,70	4,95	0,00
815	27,70	1,95	0,00		821	26,70	4,95	0,00
822	25,70	5,95	0,00		824	26,70	5,95	0,00
828	27,70	4,95	0,00		830	27,70	5,95	0,00
850	16,70	10,95	0,00		852	19,70	8,95	0,00
856	16,70	11,95	0,00		857	17,70	11,95	0,00
858	15,70	11,95	0,00		859	15,70	12,95	0,00
860	16,70	12,95	0,00		861	17,70	12,95	0,00
865	19,70	9,95	0,00		871	18,70	13,95	0,00
872	17,70	13,95	0,00		877	22,70	8,95	0,00
891	20,70	13,95	0,00		892	19,70	13,95	0,00
897	21,70	13,95	0,00		903	22,70	14,95	0,00
912	26,70	8,95	0,00		917	26,70	9,95	0,00
926	26,70	13,95	0,00		937	28,70	13,95	0,00
939	28,70	14,95	0,00		962	11,20	22,05	0,00
966	11,20	21,13	0,00		972	20,70	-1,05	0,00
981	20,70	14,95	0,00		1015	-0,25	24,09	0,00
1016	12,19	14,99	0,00					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
38	19,43	14,40	3,62		127	20,61	17,86	3,62
128	21,80	16,86	3,62		129	20,62	16,82	3,62
130	21,81	15,72	3,62		131	20,62	15,65	3,62
132	20,62	14,49	3,62		133	19,43	16,77	3,62
134	19,43	15,59	3,62					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
2	26,58	14,43	0,00		4	26,58	19,30	3,62
1179	26,58	15,65	0,90		1180	24,21	16,86	1,81
1181	25,39	16,86	1,81					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
157	21,94	-4,95	7,82		1091	22,10	-4,95	7,82
1108	22,10	-3,95	7,82		1111	21,10	-4,95	7,82
1114	20,17	-0,95	7,82		1115	21,13	-0,95	7,82
1116	22,10	-2,95	7,82		1117	22,10	-1,95	7,82

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 2 ELEMENTO: 2

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
195	20,62	16,83	7,82		196	20,62	15,65	7,82
197	20,62	14,49	7,82		198	21,80	18,01	7,82
199	21,81	15,72	7,82		200	23,22	18,01	7,82
201	23,01	16,88	7,82		202	24,21	18,02	7,82

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
172	30,95	16,58	7,82		1094	31,30	16,55	7,82
1136	30,36	19,35	7,82		1137	28,40	17,55	7,82
1138	27,40	17,55	7,82		1139	26,58	16,57	7,82
1140	26,42	18,30	7,82		1141	27,52	19,35	7,82

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 3 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
229	21,94	-4,95	12,78		230	21,94	-1,18	12,78
1766	21,94	-4,01	12,78		1767	21,94	-3,07	12,78
1768	21,94	-2,13	12,78		1899	21,31	-1,26	12,78
1900	21,31	-2,19	12,78		1901	21,31	-3,11	12,78
1902	21,31	-4,03	12,78					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 3 ELEMENTO: 2

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
247	21,81	14,58	12,02		1149	22,81	16,57	12,02
1150	22,81	15,57	12,02		1151	23,81	15,57	12,02
1152	23,81	16,57	12,02					

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - NODI PIASTRA - QUOTA: 3 ELEMENTO: 3

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)		Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
244	30,95	16,58	12,02		1143	31,30	16,55	12,02
1171	30,36	19,35	12,02		1172	28,40	17,55	12,02
1173	27,40	17,55	12,02		1174	26,58	16,57	12,02
1175	26,42	18,30	12,02		1176	27,52	19,35	12,02

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Uffici	1,50	1,05	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Var.Amb.affol.	1,50	1,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h>1000	1,05	1,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Var.Bibl.Arch.	1,50	1,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Var.Scale	1,50	1,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Coperture	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Uffici	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h>1000	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Var.Bibl.Arch.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Var.Scale	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 0	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	31	32	33	34
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Uffici	0,30	0,30	0,30	0,30
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h>1000	0,20	0,20	0,20	0,20
Var.Bibl.Arch.	0,80	0,80	0,80	0,80
Var.Scale	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 0	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Uffici	1,00	0,70
Var.Amb.affol.	1,00	0,70
Var.Neve h>1000	0,70	1,00
Var.Bibl.Arch.	1,00	1,00
Var.Scale	1,00	0,70
Var.Coperture	1,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Uffici	0,50	0,30
Var.Amb.affol.	0,70	0,60
Var.Neve h>1000	0,20	0,50
Var.Bibl.Arch.	0,90	0,80
Var.Scale	0,70	0,60
Var.Coperture	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Uffici	0,30
Var.Amb.affol.	0,60
Var.Neve h>1000	0,20
Var.Bibl.Arch.	0,80
Var.Scale	0,60
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI**

Tratto	: <i>Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale</i>
Filo in.	: <i>Filo iniziale</i>
Filo fin.	: <i>Filo finale</i>

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta:

Alt.	: <i>Altezza dell'estremità dell'asta dallo spiccato di fondazione</i>
Tx	: <i>Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia)</i>
Ty	: <i>Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta</i>
N	: <i>Sforzo assiale</i>
Mx	: <i>Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta</i>
My	: <i>Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta</i>
Mt	: <i>Momento torcente dell'asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale)</i>

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL**

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.): *Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è così definito:*

Origine	: <i>I° punto di inserimento dello shell</i>
Asse 1	: <i>Asse X nel s.r.l., definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo</i>
Piano12	: <i>Piano XY nel s.r.l., definito dai punti origine, II° e III° di inserimento</i>
Asse 2	: <i>Asse Y nel s.r.l., ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo < 180°</i>
Asse 3	: <i>Asse Z nel s.r.l., ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2</i>

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore. Le tensioni di piastra (M) variano linearmente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3 (esempio: X_{ij} tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j).

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale:

Shell Nro	: <i>numero dell'elemento bidimensionale</i>
nodo N.ro	: <i>numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra</i>
S11	: <i>tensione normale di lastra</i>
S22	: <i>tensione normale di lastra</i>
S12	: <i>tensione tangenziale di lastra ($S_{12} = S_{21}$)</i>
M11	: <i>tensione normale di piastra sulla faccia positiva</i>
M22	: <i>tensione normale di piastra sulla faccia positiva</i>
M12	: <i>tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva</i>

Tabulato di stampa dei carichi nodali equivalenti applicati nei nodi degli shell.

Shell Nro	: <i>numero dell'elemento bidimensionale</i>
nodo N.ro	: <i>numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono i carichi nodali degli shell</i>
Tx	: <i>Forza nodale in direzione X del sistema di riferimento locale</i>
Ty	: <i>Forza nodale in direzione Y del sistema di riferimento locale</i>
Tz	: <i>Forza nodale in direzione Z del sistema di riferimento locale</i>

M_x : *Momento nodale con asse vettore parallelo all'asse X del sistema di riferimento locale*

M_y : *Momento nodale con asse vettore parallelo all'asse Y del sistema di riferimento locale*

M_z : *Momento nodale con asse vettore parallelo all'asse Z del sistema di riferimento locale*

II SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Filo N.ro	: Numero del filo del nodo inferiore o superiore
Quota inf/sup	: Quota del nodo inferiore e del nodo superiore
Nodo inf/sup	: Numero dei nodi inferiore e superiore per la determinazione degli spostamenti sismici relativi
Sisma N.ro	: Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.
Combin N.ro	: Numero della combinazione per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.
Spostam. Calcolo	: valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.
Spostam. Limite	: valore dello spostamento limite per lo S.L.D.
Sisma N.ro	: Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.
Combin N.ro	: Numero della combinazione per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.
Spostam. Calcolo	: valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.
Spostam. Limite	: valore dello spostamento limite per lo S.L.O.

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa.

- Tabulato BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE

PIANO	: Numero del piano sismico
QUOTA	: Altezza del piano dallo spiccato di fondazione
PESO	: Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi variabili)
XG	: Ascissa del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale
YG	: Ordinata del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale
XR	: Ascissa del baricentro delle rigidezze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale
YR	: Ordinata del baricentro delle rigidezze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale
DX	: Scostamento in ascissa del baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse ($XR - XG$)
DY	: Scostamento in ordinata del baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse ($YR - YG$)
Lpianta	: Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al primo sisma
Bpianta	: Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al secondo sisma
RigFlex	: Rigidezza flessionale di piano nella direzione primo sisma. E' calcolata come rapporto fra la forza unitaria applicata sul baricentro delle masse del piano in direzione del primo sisma e la differenza di spostamento, sempre nella direzione del sisma, fra il piano in questione e quello sottostante.
RigFlexY	: Rigidezza flessionale di piano nella direzione secondo sisma
RigTors	: Rigidezza torsionale di piano
r/l	: Rapporto di piano per determinare se una struttura è deformabile torsionalmente (vedi DM 2008/2018 7.4.3.1)

- Tabulato VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO

PIANO	: Numero del piano sismico
QUOTA	: Altezza del piano dallo spiccato di fondazione
PESO	: Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi variabili)
Variar%	: Variazione percentuale della massa rispetto al piano superiore
Tagliante (t)	: Tagliante relativo al piano nella direzione X/Y. Nel caso di analisi sismica modale il valore si riferisce al modo principale
Spost(mm)	: Spostamento del baricentro del piano in direzione X/Y calcolato come differenza fra lo spostamento del piano in questione ed il sottostante
Klat(t/m)	: Rigidezza laterale del piano in direzione X/Y calcolata come rapporto fra il tagliante e lo spostamento
Variar(%)	: Variazione della rigidezza della massa rispetto al piano superiore in direzione X/Y
Teta	: Indice di stabilità per gli effetti p-d (DM 2008, formula 7.3.2) (DM 2018, formula 7.3.3)

solo per le analisi sismiche dinamiche ad impalcati rigidi, sarà presente anche il seguente risultato:

Tagliante (t)	: Tagliante sismico al piano nella direzione X/Y mediato su tutti i modi di vibrare
SRSS	

- Tabulato REGOLARITA' STRUTTURALE

Questo tabulato verrà omesso se la struttura è dichiarata in input NON regolare, poiché superfluo.

N. piano	: Numero del piano sismico
Res X (t)	: Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)
Res Y (t)	: Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)
Dom X (t)	: Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)
Dom Y (t)	: Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)
Res/Dom	: Rapporto tra la resistenza e la domanda (Sisma1/Sisma2)
Var.R/D	: Variazione del rapporto resistenza/capacità rispetto ai piani superiori (Sisma1/Sisma2)
Flag	: Esito del controllo sulla variazione del rapporto resistenza/capacità (DM
Verifica	2008, 7.2.2 punto g)(Dm 2018, 7.2.1)

□ **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in calcestruzzo per gli stati limite ultimi.

Filo Iniz./Fin.	: Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
<u>Cotg Θ</u>	: Cotangente Angolo del puntone compresso
Quota	: Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
SgmT	: Solo per le travi di fondazione: Pressione di contatto sul terreno in Kg/cm ² calcolata con i valori caratteristici delle azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno.
AmpC	: Solo per le travi di elevazione: Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica locale dell'asta a sisma verticale.
N/Nc	: Solo per i pilastri: Percentuale della resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo.
Tratto	: Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Sez B/H	: Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione, sulla terza altezza. Per sezioni a T è riportato l'ingombro massimo della sezione
Concio	: Numero del concio
Co Nr	: Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a flessione
GamRd	: Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovrarresistenza.
M Exd	: Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione del diagramma del momento flettente)
M Eyd	: Momento ultimo di calcolo asse vettore Y
N Ed	: Sforzo normale ultimo di calcolo
x / d	: Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato per 100
ef% ec% (*100)	: deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore limite per l'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0,35%)
Area	: Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore, per i pilastri armature lungo la base e l'altezza della sezione
Co Nr	: Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti
V Exd	: Taglio ultimo di calcolo in direzione X
V Eyd	: Taglio ultimo di calcolo in direzione Y
T sdu	: Momento torcente ultimo di calcolo
V Rxd	: Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X
V Ryd	: Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y
T Rd	: Momento torcente resistente ultimo delle staffe
T Rld	: Momento torcente resistente ultimo dell'armatura longitudinale
Coe Cls	: Coefficiente per il controllo di sicurezza del calcestruzzo alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore è minore o uguale a 100
Coe Staf	: Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore è minore o uguale a 100
Alon	: Armatura longitudinale a torsione (nelle travi rettangolari per le quali è stata effettuata la verifica a momento My in questo dato viene stampata anche l'armatura flessionale dei lati verticali)
Staffe	: Passo staffe e lunghezza del tratto da armare
Multipl Ultimo	: Solo per le stampe di riverifica: Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate dalle sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola.

• **VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO / LEGNO**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in acciaio e di verifica aste in legno.

Fili N.ro	: Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla terza quello del nodo finale
Quota	: Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla terza quota del nodo finale
Tratto	: Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Cmb N.r	: Numero della combinazione per la quale si è avuta la condizione più gravosa (rapporto di verifica massimo). La combinazione 0, se presente, si riferisce alle verifiche delle aste in legno, costruita con la sola presenza dei carichi permanenti ($1.3 \cdot G1 + 1.5 \cdot G2$). Seguono le caratteristiche associate alla combinazione:
N Sd	: Sforzo normale di calcolo
MxSd	: Momento flettente di calcolo asse vettore X locale
MySd	: Momento flettente di calcolo asse vettore Y locale
VxSd	: Taglio di calcolo in direzione dell'asse X locale
VySd	: Taglio di calcolo in direzione dell'asse Y locale
T Sd	: Torsione di calcolo
N Rd	: Sforzo normale resistente ridotto per presenza dell'azione tagliante
MxV.Rd	: Momento flettente resistente con asse vettore X locale ridotto per presenza di azione tagliante. Per le sezioni di classe 3 è sempre il momento limite elastico, per quelle di classe 1 e 2 è il momento plastico. Se inoltre la tipologia della sezione è doppio T, tubo tondo, tubo rettangolare e piatto, il momento è ridotto dall'eventuale presenza dello sforzo normale
MyV.Rd	: Momento flettente resistente con asse vettore Y locale ridotto per presenza di azione tagliante. Vale quanto riportato per il dato precedente
VxplRd	: Taglio resistente plastico in direzione dell'asse X locale
VyplRd	: Taglio resistente plastico in direzione dell'asse X locale
T Rd	: Torsione resistente
fy rid	: Resistenza di calcolo del materiale ridotta per presenza dell'azione tagliante
Rap %	: Rapporto di verifica moltiplicato per 100. Sezione verificata per valori minori o uguali a 100. La formula utilizzata in verifica è la n.ro 6.41 di EC3. Tale formula nel caso di sezione a doppio T coincide con le formule del DM 2008 n.ro 4.2.39 e del DM 2018 n.ro 4.2.39.
Sez.N	: Numero di archivio della sezione
Ac	: Coefficiente di amplificazione dei carichi statici. Sostituisce il dato 'Sez.N.' se l'incremento dei carichi statici è maggiore di 1
Qn	: Carico distribuito normale all'asse della trave in kg/m, incluso il peso proprio
Asta	: Numerazione dell'asta

Per le strutture dissipative, nei pilastri, sono stati tenuti in conto i fattori di sovraresistenza riportati nella Tab. 7.5.I delle NTC 2008 e par 7.5.1 delle NTC2018

L'ultima riga delle quattro relative a ciascuna asta, si riferisce ai valori utili ad effettuare le verifiche di instabilità:


l	: Lunghezza della trave
$\beta \cdot l$	: Lunghezza libera di inflessione
clas.	: Classe di verifica della trave
ϵ	: $(235/f_y)^{(1/2)}$. Se il valore è maggiore di 1 significa che il programma ha classificato la sezione, originariamente di classe 4, come sezione di classe 3 secondo il comma (9) del punto 5.5.2 dell'EC3 in base alla tensione di compressione massima. Per tali aste non sono state

effettuate le verifiche di instabilità come previsto nel comma (10) dell'EC3 (vedi anche pto C4.2.3.1).

Lmd	: Snellezza lambda
R%pf	: Rapporto di verifica per l'instabilità alla presso-flessione moltiplicato per 100 determinato dalla formula [C4.2.32]. Sezione verificata per valori minori o uguali a 100
R%ft	: Rapporto di verifica per l'instabilità flessio-torsionale moltiplicato per 100 determinato dalla formula [C4.2.36]
Wmax	: Spostamento massimo
Wrel	: Spostamento relativo, depurato dalla traslazione rigida dei nodi
Wlim	: Spostamento limite

Gli spostamenti Wmax e Wrel, essendo legati alle verifiche di esercizio, sono calcolati combinando i canali di carico con i coefficienti delle matrici SLE.

Per una più agevole comprensione del significato dei dati Wmax e Wrel, si può fare riferimento alla figura seguente:

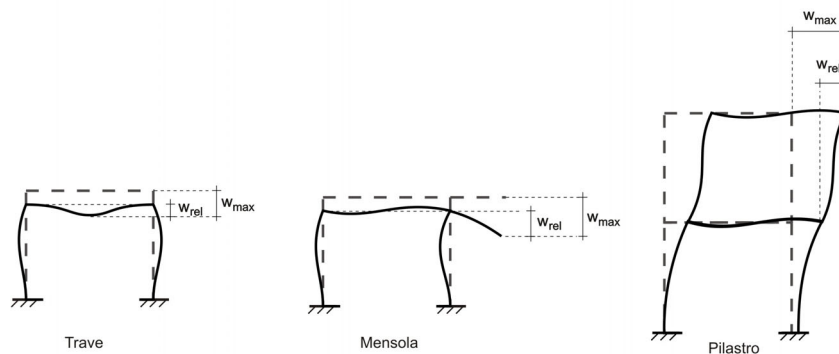

Quindi ai fini della verifica è sufficiente che risulti $W_{rel} \leq W_{lim}$, essendo del tutto normale che l'asta possa risultare verificata anche con $W_{max} > W_{lim}$.

Se:

Rap %	: III La sezione non verifica per taglio elevato
Rap %	: 444 Sezione non verificata in automatico perché di classe 4

Per le sezioni in legno vengono modificate le seguenti colonne:

N Rd $\rightarrow \sigma_n$	: Tensione normale dovuta a sforzo normale
MxV.Rd $\rightarrow \sigma_{M_x}$	: Tensione normale dovuta a momento M_x
MyV.Rd $\rightarrow \sigma_{M_y}$	: Tensione normale dovuta a momento M_y
VxplRd $\rightarrow \tau_x$	: Tensione tangenziale dovuta a taglio T_x
VyplRd $\rightarrow \tau_y$	: Tensione tangenziale dovuta a taglio T_y
T Rd $\rightarrow \tau_{M_t}$	: Tensione tangenziale da momento torcente
fy rid $\rightarrow$ Rapp. Fless	: Rapporto di verifica per la flessione composta secondo le formule dei DM 2008/2018 [4.4.6a], [4.4.6b], [4.4.7a], [4.4.7b]. Viene riportato il valore più alto fra tutte le varie combinazioni e si intende verificato, come tutti gli altri rapporti, se il valore è minore di uno
Rap % $\rightarrow$ Rapp.Taglio	: Rapporto di verifica per il taglio o la torsione secondo le formule dei DM 2008/2018 [4.4.8], [4.4.9] avendo sovrapposto gli effetti con la [4.4.10] nel caso di taglio e torsione agenti contemporaneamente
clas. $\rightarrow$ KcC	: Coefficiente di instabilità di colonna ($K_{crit,c}$) determinato dalle formule dei DM 2008/2018 [4.4.15]
lmd $\rightarrow$ KcM	: Coefficiente di instabilità di trave ($K_{crit,m}$) determinato dalle formule dei DM 2008/2018 [4.4.12]
R%pf $\rightarrow$ Rx	: Rapporto globale di verifica di instabilità che tiene in conto sia

R%ft → Ry

dell'instabilità di colonna che quella di trave; il coefficiente Km è applicato al termine del momento Y
: *Rapporto globale di verifica di instabilità che tiene in conto sia dell'instabilità di colonna che quella di trave; il coefficiente Km è applicato al termine del momento X*

Gli spostamenti Wmax e Wrel sono calcolati secondo le formule [2.2] e [2.3] dell'Eurocodice 5. In particolare si sommano gli spostamenti istantanei delle combinazioni SLE Rare con quelli a tempo infinito delle combinazioni SLE Quasi Permanenti. Quindi indicando con U^P gli spostamenti istantanei dei carichi permanenti e con U^Q quelli dei carichi variabili lo spostamento finale vale:

$$U_{fin} = U^P + K_{def} * U^P + U^Q + K_{def} * \alpha_2 * U^Q$$

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di verifica aste in cls per le quali è necessario effettuare la verifica di stabilità per elementi snelli. Le eccentricità aggiuntive sono state tenute in conto nel progetto delle armature in fase di verifica per le varie combinazioni di calcolo.

Asta 3D	: <i>Numero dell'asta spaziale</i>
Filo Iniz	: <i>Numero del filo del nodo iniziale</i>
Quota Iniz	: <i>Quota del nodo iniziale</i>
Filo Fina.	: <i>Numero del filo del nodo finale</i>
Quota Iniz.	: <i>Quota del nodo finale</i>
Lambda Eleme.	: <i>Lambda dell'elemento strutturale</i>
Lambda Minimo	: <i>Lambda minimo di controllo; se lambda dell'elemento strutturale supera lambda minimo di controllo si attiva la verifica di instabilità; valore calcolato come da formula 5.13N dell'eurocodice 2 (punto 5.8.3.1) o anche 4.1.33 del DM2008.</i>
Sf. Nor.	: <i>Sforzo normale di calcolo</i>
Ecc. E X/Y	: <i>Eccentricità equivalente rispetto all'asse X e Y calcolata come da formula 5.32 dell'Eurocodice 2 (punto 5.8.8.2(2)).</i>
Ecc. A X/Y	: <i>Eccentricità aggiuntiva dovuta alle imperfezioni rispetto all'asse X e Y calcolata come da formula 5.2 dell'Eurocodice 2 (punto 5.2(7 a)).</i>
Ecc. 2 X/Y	: <i>Eccentricità del secondo ordine rispetto all'asse X e Y calcolata dalle curvature della sezione; come da formula 5.33 dell'Eurocodice 2 (punto 5.8.8.2(3)).</i>

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di esercizio.

Filo	: Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Quota	: Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
Tratto	: Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Com Cari	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce
Fessu	: Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sarà nulla
Dist mm	: Distanza fra le fessure
Concio	: Numero del concio in cui si è avuta la massima fessura
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura
Mf X	: Momento flettente asse vettore X
Mf Y	: Momento flettente asse vettore Y
N	: Sforzo normale
Frecce	: Freccia limite e freccia massima di calcolo
Combin	: Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima
Com Cari	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul calcestruzzo, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul calcestruzzo
σ_{lim}	: Valore della tensione limite in Kg/cm ²
σ_{cal}	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm ²
Concio	: Numero del concio in cui si è avuta la massima tensione
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
Mf X	: Momento flettente asse vettore X
Mf Y	: Momento flettente asse vettore Y
N	: Sforzo normale

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa per la verifica del diametro massimo utilizzabile:

Nodo3D	: Numero del nodo spaziale oggetto di verifica
Filo	: Numero del filo del nodo spaziale
Quota	: Quota del nodo spaziale
Dir Locale X	
Trave rif.	: Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione X presa a riferimento per la formula
AlfaBl	: Valore risultante dalla formula di Norma
Bpil	: Larghezza del pilastro nella direzione locale X
Fimax	: Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio X, arrotondato all'intero piu' vicino
Fi	: Diametro utilizzato nel disegno ferri
Status	: <i>PASSANTE: se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria</i> <i>OK: diametro è minore del diametro massimo ammissibile</i> <i>PIEGA: diametro è maggiore del diametro massimo (in questo caso i ferri vengono piegati dentro il nodo per garantire l'ancoraggio)</i>
Dir Locale Y	
Trave rif.	: Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione Y presa a riferimento per la formula
AlfaBl	: Valore risultante dalla formula di Norma
Bpil	: Larghezza del pilastro nella direzione locale Y
Fimax	: Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio Y, arrotondato all'intero piu' vicino
Fi	: Diametro utilizzato nel disegno ferri
Status	: <i>PASSANTE: se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria</i> <i>OK: diametro è minore del diametro massimo ammissibile</i> <i>PIEGA: diametro è maggiore del diametro massimo (in questo caso i ferri vengono piegati dentro il nodo per garantire l'ancoraggio)</i>

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

Quota N.ro:	: Quota a cui si trova l'elemento
Perim. N.ro	: Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica
Nodo 3d N.ro	: Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi
Nx	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale (il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
Ny	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
Txy	: Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)
Mx	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
My	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
Mxy	: Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y)
$\epsilon_{cx} * 10000$	: Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x *10000 (Es. 0.35% = 35)
$\epsilon_{cy} * 10000$	: Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y *10000 (Es. 0.35% = 35)
$\epsilon_{fx} * 10000$	: Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)
$\epsilon_{fy} * 10000$	: Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale y *10000 (Es. 1% = 100)
Ax superiore	: Area totale armatura superiore diretta lungo x. Area totale è l'area della pressoflessione più l'area per il taglio riportata dopo)
Ay superiore	: Area totale armatura superiore diretta lungo y
Ax inferiore	: Area totale armatura inferiore diretta lungo x
Ay inferiore	: Area totale armatura inferiore diretta lungo y
Atag	: Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni
σ_t	: Tensione massima di contatto con il terreno
Eta	: Abbassamento verticale del nodo in esame
Fpunz	: Forza di punzonamento determinata amplificando il massimo valore della forza punzonante (ottenuta dall'involuppo fra le varie combinazioni di carico agenti) per un coefficiente beta raccomandato nell'eurocodice 2 (figura 6.21). Per le piastre di fondazione la forza di punzonamento è stata ridotta dell'effetto favorevole della pressione del suolo
FpunzLi	: Resistenza al punzonamento ottenuta dall'applicazione dalla formula (6.47) dell'eurocodice 2, utilizzando il perimetro di base definito nelle figure 6.13 e 6.15
Apunz	: Armatura di punzonamento calcolata dalla formula (6.52) dell' eurocodice 2
VEd	: Azione di taglio-punzonamento secondo la formula (6.53) dell'eurocodice 2
VRd,max	: Resistenza di taglio-punzonamento secondo la formula (6.53) dell'eurocodice 2

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno ferri le colonne delle ϵ vengono sostituite con:

Molt.	: Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y
x/d	: Posizione adimensionalizzata dell'asse neutro rispettivamente nelle direzioni X e Y

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio degli elementi bidimensionali.

Quota	: Quota a cui si trova l'elemento
Perim.	: Numero identificativo del macro-elemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica
Nodo	: Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi
Comb Cari	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti
Fes lim	: Fessura limite espressa in mm
Fess.	: Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga sarà nulla
Dist mm	: Distanza fra le fessure
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura
Mf X	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N X	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale
Mf Y	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N Y	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
Cos teta	: Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione principale di trazione
Sin teta	: Seno dell'angolo teta
Combina Carico	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls
s lim	: Valore della tensione limite in Kg/cm ²
s cal	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm ² sulla faccia di normale x
Conbin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
Mf X	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N X	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale
s cal	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm ² sulla faccia di normale y
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
Mf Y	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale
N Y	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

Gruppo Quote	: Numero identificativo del gruppo di quote definito prima di eseguire la verifica
Generatrice	: Numero identificativo della generatrice definita prima di eseguire la verifica
Nodo 3d N.ro	: Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi
Nx	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale ha l'asse x nella direzione del setto e l'asse y verticale)
Ny	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
Txy	: Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale. (Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)
Mx	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
My	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
Mxy	: Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y)
$\epsilon_{cx} * 10000$	: Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x $\times 10000$ (Es. 0.35% = 35)
$\epsilon_{cy} * 10000$	: Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y $\times 10000$ (Es. 0.35% = 35)
$\epsilon_{fx} * 10000$	: Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x $\times 10000$ (Es. 1% = 100)
$\epsilon_{fy} * 10000$	: Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale y $\times 10000$ (Es. 1% = 100)
Ax superiore	: Area totale armatura superiore diretta lungo x. (Area totale è l'area della pressoflessione più l'area per il taglio riportata dopo)
Ay superiore	: Area totale armatura superiore diretta lungo y
Ax inferiore	: Area totale armatura inferiore diretta lungo x
Ay inferiore	: Area totale armatura inferiore diretta lungo y
Atag	: Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni
σ_t	: Tensione massima di contatto con il terreno
Eta	: Abbassamento verticale del nodo in esame

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno ferri le colonne delle ϵ vengono sostituite con:

Molt.	: Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y


• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio degli elementi bidimensionali.

Gr.Q	: Numero identificativo del gruppo di quote definito prima di eseguire la verifica
Gen	: Numero identificativo della generatrice definita prima di eseguire la verifica
Nodo	: Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi
Comb. Cari	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti
Fes lim	: Fessura limite espressa in mm
Fess.	: Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga sarà nulla
Dist mm	: Distanza fra le fessure
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura
Mf X	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N X	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale
Mf Y	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N Y	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
Cos teta	: Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione principale di trazione
Sin teta	: Seno dell'angolo teta
Combina Carico	: Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls
s lim	: Valore della tensione limite in Kg/cm ²
s cal	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm ² sulla faccia di normale x
Conbin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
Mf X	: Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N X	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale
s cal	: Valore della tensione di calcolo in Kg/cm ² sulla faccia di normale y
Combin	: Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione
Mf Y	: Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale
N Y	: Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale

• **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche dei nodi trave-pilastro in calcestruzzo armato.

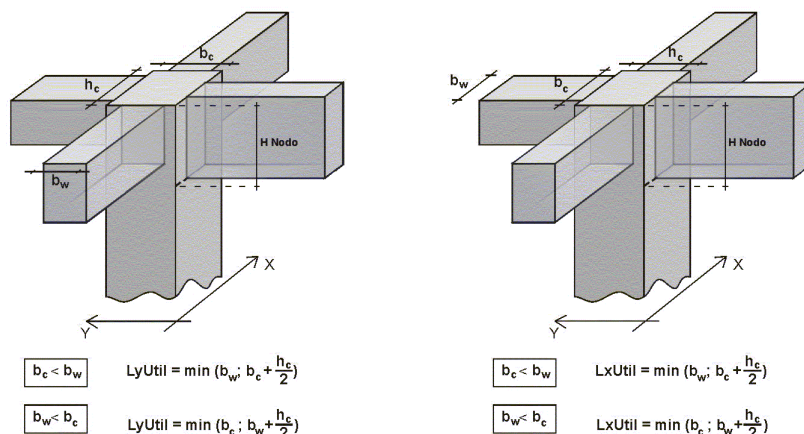

Filo N.ro	: Numero del filo fisso del pilastro a cui appartiene il nodo
Quota (m)	: Quota in metri del nodo verificato
Nodo3d N.ro	: Numerazione spaziale del nodo verificato
Posiz. Pilastro	: Posizione del pilastro rispetto al nodo; SUP indica che il nodo verificato e' l'estremo inferiore di un pilastro; INF indica che il nodo verificato e' l'estremo superiore del pilastro
Int.	: Flag di nodo interno (SI=Interno X ed Y ; X=Solo Dir.X; Y=Solo Dir.Y; SP=Spigolo; NO=Esterno X o Y)
Sez.	: Numero di archivio della sezione del pilastro a cui appartiene il nodo
Rotaz	: Rotazione di input del pilastro a cui appartiene il nodo
HNodo	: Altezza del nodo in calcestruzzo su cui sono state effettuate le verifiche calcolata in funzione dell'intersezione tra il pilastro e le travi convergenti
fck	: Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo
fy	: Resistenza caratteristica allo snervamento dell'acciaio delle armature
LyUtil	: Larghezza utile del nodo lungo la direzione Y locale del pilastro
AfX	: Area complessiva dei bracci in direzione X locale del pilastro
LxUtil	: Larghezza utile del nodo lungo la direzione X locale del pilastro
AfY	: Area complessiva dei bracci in direzione Y locale del pilastro
Njbd (X/Y)	: Sforzo Normale associato al Taglio sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.
Vjbd (X/Y)	: Taglio agente sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.
Vjbr (X/Y)	: Resistenza biella compressa del nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.
STATUS	: Esito della verifica del nodo. - NON VER: si supera la resistenza della biella compressa; non è verificata la formula [7.4.8]

- *ELASTICO*: il nodo verifica e rimane in campo non fessurato; le armature sono progettate con la formula [7.4.10]
- *FESSURATO*: il nodo verifica e risulta fessurato; le armature sono progettate con la formula [7.4.11] per i nodi interni e con la formula [7.4.12] per i nodi esterni

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE													
Modo N.ro	Pulsazione (rad/sec)	Periodo (sec)	Smorz Mod(%)	Sd/g SLO	Sd/g SLD	Sd/g SLV X	Sd/g SLV Y	Sd/g SLC X	Sd/g SLC Y	Piano N.ro	X (m)	Y (m)	Rot (rad)
1	16,933	0,37105	5,0	0,216	0,277	0,296	0,296	0,783	0,783	1	-0,01136	0,009407	-0,00157
										2	-0,006138	0,026536	-0,000543
										3	-0,012366	0,047810	-0,001062
2	24,449	0,25699	5,0	0,216	0,277	0,296	0,296	0,783	0,783	1	0,003580	0,003866	-0,000059
										2	0,020644	-0,002952	0,000435
										3	0,042469	-0,011870	0,001035
3	36,498	0,17215	5,0	0,216	0,277	0,296	0,296	0,783	0,783	1	-0,002836	0,002451	0,000093
										2	0,004138	-0,008922	0,001053
										3	0,014249	-0,037801	0,002822
4	73,168	0,08587	5,0	0,170	0,213	0,283	0,283	0,578	0,578	1	0,005358	-0,019665	0,000523
										2	0,018739	-0,038161	0,001448
										3	-0,016601	0,032757	-0,000799
5	87,481	0,07182	5,0	0,157	0,197	0,281	0,281	0,536	0,536	1	0,008717	0,011264	-0,000300
										2	0,018291	0,010003	-0,000326
										3	-0,028089	-0,002160	-0,000425
6	122,596	0,05125	5,0	0,137	0,173	0,277	0,277	0,474	0,474	1	-0,007775	0,012053	0,000014
										2	0,008903	-0,019210	0,001505
										3	-0,017876	0,014011	-0,001923
7	171,065	0,03673	5,0	0,123	0,156	0,274	0,274	0,431	0,431	1	0,021511	-0,038049	0,001333
										2	-0,002145	0,017070	-0,000019
										3	-0,003049	-0,004001	-0,000393
8	206,374	0,03045	5,0	0,117	0,149	0,273	0,273	0,412	0,412	1	0,025068	0,010061	-0,000085
										2	-0,007780	-0,016529	0,000619
										3	0,004071	0,001800	0,000033
9	282,609	0,02223	5,0	0,110	0,140	0,271	0,271	0,388	0,388	1	0,015753	-0,016580	0,002002
										2	-0,001181	0,001935	-0,000477
										3	0,002073	-0,001089	0,000238

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	38	0,00	0,00	-2,94	0,00	1,32	0,00	0,04	90	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,26	0,00	-0,04
	1	3,62	-0,02	0,93	7,38	-0,26	-0,04	0,00	1	0,00	0,02	-0,93	-8,61	-2,79	-0,02	0,00
	2	3,62	0,17	0,22	19,82	-0,56	0,47	0,00	2	0,00	-0,17	-0,22	-20,99	-0,13	0,05	0,00
	3	3,62	0,06	0,27	17,34	-0,23	0,30	0,00	3	0,00	-0,06	-0,27	-18,51	-0,63	-0,11	0,00
	4	3,62	-0,25	0,19	15,59	-0,28	-0,20	0,00	4	0,00	0,25	-0,19	-16,76	-0,30	-0,59	0,00
	5	3,62	-0,16	0,31	20,71	-0,17	0,05	0,00	5	0,00	0,16	-0,31	-21,88	-0,79	-0,55	0,00
	6	3,62	-0,02	-0,22	8,09	-0,88	-0,04	0,00	6	0,00	0,02	0,22	-10,06	1,61	-0,01	0,00
	7	3,62	-0,06	0,35	4,45	-0,05	-0,13	0,00	7	0,00	0,06	-0,35	-5,68	-1,10	-0,08	0,00
	12	3,62	0,53	0,17	39,27	0,13	1,29	0,00	12	0,00	-0,53	-0,17	-40,44	-0,66	0,37	0,00
	13	3,62	-0,87	0,02	30,10	-0,03	-1,44	0,00	13	0,00	0,87	-0,02	-31,27	-0,03	-1,27	0,00
	16	3,62	-0,01	0,39	4,88	-0,10	0,00	0,00	16	0,00	0,01	-0,39	-6,12	-1,19	-0,03	0,00
	17	3,62	0,14	0,29	26,56	-0,52	-1,11	0,00	17	0,00	-0,14	-0,29	-27,73	-0,38	1,55	0,00
	18	3,62	-0,10	0,91	6,13	-0,49	-0,32	0,00	18	0,00	0,10	-0,91	-7,30	-2,34	0,03	0,00
	20	3,62	-0,39	0,13	12,75	0,07	-0,59	0,00	20	0,00	0,39	-0,13	-13,92	-0,47	-0,63	0,00
	29	3,62	-0,54	0,24	14,93	-0,19	-0,38	0,00	29	0,00	0,54	-0,24	-16,17	-0,60	-1,41	0,00
	30	3,62	-0,06	0,39	62,04	-1,17	0,50	0,00	30	0,00	0,06	-0,39	-63,21	-0,05	-0,67	0,00
	31	3,62	-0,66	-0,17	52,03	0,23	-0,03	0,00	31	0,00	0,66	0,17	-53,20	0,28	-2,03	0,00
	32	3,62	-0,04	-2,07	11,28	2,46	0,11	0,00	32	0,00	0,04	2,07	-13,25	4,34	-0,24	0,00
	40	3,62	0,45	-0,02	75,21	-0,23	-0,46	0,00	40	0,00	-0,45	0,02	-76,38	0,29	1,85	0,00
	41	3,62	0,76	-0,28	58,50	0,46	0,44	0,00	41	0,00	-0,76	0,28	-59,67	0,40	1,95	0,00
	42	3,62	0,29	-3,18	37,49	2,37	0,75	0,00	42	0,00	-0,29	3,18	-39,46	8,10	0,21	0,00
	47	3,62	0,75	-0,04	4,51	0,07	0,67	0,00	47	0,00	-0,75	0,04	-5,68	0,06	1,66	0,00
	48	3,62	0,64	-0,01	3,62	0,02	0,56	0,00	48	0,00	-0,64	0,01	-4,79	0,00	1,44	0,00
	15	3,62	0,00	0,52	0,00	-0,29	0,00	0,00	91	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,09	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	-0,31	0,00	0,19	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,69	0,00	0,28	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,27	0,00	0,01	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,23	0,00	-0,03	0,00	0,00
	21	3,62	0,00	6,13	0,00	-5,39	0,00	0,00	99	3,62	0,00	-5,27	0,00	-1,19	0,00	0,00
	23	3,62	0,00	5,77	0,00	-5,06	0,00	0,00	100	3,62	0,00	-4,90	0,00	-1,11	0,00	0,00
	10	3,62	0,00	0,60	0,00	-0,94	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,26	0,00	0,75	0,00	0,00
	8	3,62	0,00	0,69	0,00	-0,98	0,00	0,00	102	3,62	0,00	0,17	0,00	0,68	0,00	0,00
	27	3,62	0,00	0,26	0,00	-0,09	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,25	0,00	0,09	0,00	0,00
	49	3,62	0,00	-2,07	0,00	1,10	0,00	-0,06	104	3,62	0,00	2,38	0,00	0,57	0,00	0,06
	45	3,62	0,00	9,16	0,00	-7,91	0,00	0,08	107	3,62	0,00	-7,83	0,00	-1,14	0,00	-0,08
	17	3,62	0,00	4,91	0,00	-3,35	0,00	0,04	109	3,62	0,00	-4,39	0,00	-1,47	0,00	-0,04
	28	3,62	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	-0,01	112	3,62	0,00	0,45	0,00	0,14	0,00	0,01
	1	3,62	0,00	0,45	0,00	-0,20	0,00	0,03	115	3,62	0,00	-0,09	0,00	-0,04	0,00	-0,03
	7	3,62	0,00	-0,29	0,00	0,21	0,00	0,02	118	3,62	0,00	0,73	0,00	0,32	0,00	-0,02
	16	3,62	0,00	-0,71	0,00	0,48	0,00	0,00	123	3,62	0,00	1,14	0,00	0,49	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,09	0,00	0,01	126	3,62	0,00	0,09	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	52	3,62	0,00	-0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,50	0,00	0,13	0,00	0,00
	53	3,62	0,00	0,24	0,00	-0,06	0,00	0,01	139	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	50	3,62	0,00	-0,36	0,00	0,14	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,62	0,00	0,18	0,00	0,00
	46	3,62	0,00	-0,27	0,00	0,30	0,00	0,02	145	3,62	0,00	0,76	0,00	0,31	0,00	-0,02
	47	3,62	0,00	-0,32	0,00	0,21	0,00	0,07	150	3,62	0,00	0,68	0,00	0,23	0,00	-0,07
	48	3,62	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,06	153	3,62	0,00	0,31	0,00	0,11	0,00	-0,06
	52	3,62	0,00	0,24	0,00	-0,06	0,00	0,00	156	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
	14	3,62	0,00	0,21	0,00	-0,03	0,00	-0,02	159	3,62	0,00	0,27	0,00	0,06	0,00	0,02
	34	3,62	0,00	0,28	0,00	-0,07	0,00	0,02	164	3,62	0,00	0,34	0,00	0,12	0,00	-0,02
	55	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,27	0,00	0,11	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	-0,51	0,00	1,58	0,00	-0,01	18	3,62	0,00	1,74	0,00	2,63	0,00	0,01
	18	3,62	0,00	1,32	0,00	-1,80	0,00	-0,01	19	3,62	0,00	0,75	0,00	0,02	0,00	0,01
	12	3,62	0,00	1,12	0,00	-0,20	0,00	0,04	13	3,62	0,00	1,85	0,00	1,52	0,00	-0,04
	13	3,62	0,00	1,91	0,00	-1,63	0,00	-0,02	15	3,62	0,00	1,23	0,00	0,33	0,00	0,02
	4	3,62	0,00	0,52	0,00	-0,25	0,00	-0,01	5	3,62	0,00	0,68	0,00	0,55	0,00	0,01
	5	3,62	0,00	0,89	0,00	-0,76	0,00	0,01	6	3,62	0,00	0,91	0,00	0,79	0,00	-0,01
	5	3,62	0,00	4,12	0,00	0,31	0,00	-0,01	13	3,62	0,00	6,15	0,00	3,37	0,00	0,01
	13	3,62	0,00	2,92	0,00	-0,81	0,00	0,01	20	3,62	0,00	5,93	0,00	5,49	0,00	-0,01

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
20	3,62	0,00	6,01	0,00	0,00	-4,68	0,00	0,02	18	3,62	0,00	2,88	0,00	-0,22	0,00	-0,02
4	3,62	0,00	2,10	0,00	0,00	0,32	0,00	0,01	12	3,62	0,00	5,90	0,00	6,55	0,00	-0,01
12	3,62	0,00	8,87	0,00	0,00	-8,84	0,00	-0,01	17	3,62	0,00	8,86	0,00	8,81	0,00	0,01
2	3,62	0,00	3,82	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,02	8	3,62	0,00	5,30	0,00	3,20	0,00	-0,02
1	3,62	0,00	0,39	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,01	2	3,62	0,00	1,18	0,00	1,45	0,00	0,01
9	3,62	0,00	9,22	0,00	0,00	-10,28	0,00	0,00	21	3,62	0,00	8,97	0,00	9,40	0,00	0,00
2	3,62	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	3	3,62	0,00	0,62	0,00	0,47	0,00	0,00
22	3,62	0,00	2,17	0,00	0,00	0,93	0,00	-0,03	30	3,62	0,00	7,74	0,00	9,71	0,00	0,03
30	3,62	0,00	11,40	0,00	0,00	-10,86	0,00	0,00	40	3,62	0,00	12,28	0,00	13,84	0,00	0,00
40	3,62	0,00	9,95	0,00	0,00	-12,36	0,00	0,04	47	3,62	0,00	1,90	0,00	-3,64	0,00	-0,04
3	3,62	0,00	3,39	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,01	10	3,62	0,00	5,13	0,00	3,38	0,00	-0,01
11	3,62	0,00	8,57	0,00	0,00	-9,46	0,00	-0,01	23	3,62	0,00	8,41	0,00	8,90	0,00	0,01
24	3,62	0,00	2,38	0,00	0,00	0,58	0,00	0,02	31	3,62	0,00	6,61	0,00	7,30	0,00	-0,02
31	3,62	0,00	7,95	0,00	0,00	-7,90	0,00	0,01	41	3,62	0,00	8,41	0,00	9,44	0,00	-0,01
41	3,62	0,00	8,09	0,00	0,00	-9,64	0,00	-0,03	48	3,62	0,00	1,69	0,00	-3,08	0,00	0,03
3	3,62	0,00	0,52	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,01	4	3,62	0,00	0,84	0,00	0,78	0,00	-0,01
26	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	22	3,62	0,00	1,35	0,00	1,32	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,80	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	24	3,62	0,00	0,85	0,00	0,62	0,00	0,00
24	3,62	0,00	0,49	0,00	0,00	-0,23	0,00	-0,01	27	3,62	0,00	0,46	0,00	0,20	0,00	0,01
29	3,62	0,00	1,94	0,00	0,00	-1,23	0,00	-0,01	30	3,62	0,00	2,28	0,00	2,08	0,00	0,01
30	3,62	0,00	0,60	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,01	31	3,62	0,00	0,58	0,00	0,48	0,00	-0,01
31	3,62	0,00	0,88	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	32	3,62	0,00	0,55	0,00	0,15	0,00	0,00
55	3,62	0,00	0,57	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,20	35	3,62	0,00	7,31	0,00	8,59	0,00	0,20
35	3,62	0,00	10,89	0,00	0,00	-10,53	0,00	0,20	56	3,62	0,00	3,56	0,00	-6,43	0,00	-0,20
32	3,62	0,00	1,70	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	76	3,62	0,00	0,17	0,00	-0,57	0,00	0,00
36	3,62	0,00	2,32	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,01	38	3,62	0,00	1,71	0,00	0,27	0,00	-0,01
38	3,62	0,00	0,65	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	42	3,62	0,00	3,06	0,00	2,68	0,00	-0,01
42	3,62	0,00	5,84	0,00	0,00	-4,10	0,00	0,03	49	3,62	0,00	4,88	0,00	2,08	0,00	-0,03
40	3,62	0,00	1,57	0,00	0,00	-1,22	0,00	-0,01	41	3,62	0,00	1,43	0,00	0,96	0,00	0,01
41	3,62	0,00	2,09	0,00	0,00	-1,82	0,00	-0,01	42	3,62	0,00	1,55	0,00	0,65	0,00	0,01
42	3,62	0,00	5,55	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,05	43	3,62	0,00	-5,28	0,00	-1,36	0,00	-0,05
56	3,62	0,00	-4,46	0,00	0,00	6,44	0,00	-0,14	45	3,62	0,00	12,03	0,00	13,55	0,00	0,14
56	3,62	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,37	0,00	-0,01	40	3,62	0,00	1,38	0,00	2,05	0,00	0,01
1	7,82	0,21	-0,30	7,79	0,23	0,54	0,00	1	3,62	-0,21	0,30	-9,24	0,94	0,27	0,00	0,00
2	7,82	0,37	0,29	12,71	-0,49	0,66	0,00	2	3,62	-0,37	-0,29	-14,10	-0,60	0,69	0,00	0,00
3	7,82	0,30	0,04	11,23	-0,13	0,54	0,00	3	3,62	-0,30	-0,04	-12,62	-0,01	0,56	0,00	0,00
4	7,82	0,26	0,14	10,49	-0,29	0,60	0,00	4	3,62	-0,26	-0,14	-11,94	-0,23	0,39	0,00	0,00
5	7,82	0,20	-0,35	13,37	0,77	0,35	0,00	5	3,62	-0,20	0,35	-14,83	0,58	0,41	0,00	0,00
6	7,82	0,18	0,87	10,93	-1,49	0,45	0,00	6	3,62	-0,18	-0,87	-13,25	-1,89	0,23	0,00	0,00
7	7,82	0,59	-0,33	21,81	0,59	1,54	0,00	7	3,62	-0,59	0,33	-23,26	0,70	0,76	0,00	0,00
12	7,82	0,48	-0,16	21,74	0,20	0,71	0,00	12	3,62	-0,48	0,16	-23,19	0,42	1,13	0,00	0,00
13	7,82	-0,55	-0,14	15,64	0,34	-1,03	0,00	13	3,62	0,55	0,14	-17,09	0,19	-1,11	0,00	0,00
16	7,82	-0,59	-0,34	22,06	0,61	-1,49	0,00	16	3,62	0,59	0,34	-23,51	0,70	-0,79	0,00	0,00
17	7,82	-0,68	0,13	18,45	-0,19	-0,90	0,00	17	3,62	0,68	-0,13	-19,91	-0,32	-1,72	0,00	0,00
29	7,82	-0,36	0,08	12,44	-0,25	-1,06	0,00	29	3,62	0,36	-0,08	-13,89	-0,05	-0,35	0,00	0,00
30	7,82	0,63	0,43	38,44	-0,53	1,11	0,00	30	3,62	-0,63	-0,43	-39,83	-1,08	1,21	0,00	0,00
31	7,82	0,66	-0,04	34,45	0,04	1,15	0,00	31	3,62	-0,66	0,04	-35,84	0,09	1,30	0,00	0,00
32	7,82	-0,02	0,17	9,85	-0,72	-0,16	0,00	32	3,62	0,02	-0,17	-12,17	0,08	0,08	0,00	0,00
40	7,82	-0,92	0,28	48,45	-0,50	-1,58	0,00	40	3,62	0,92	-0,28	-49,83	-0,54	-1,82	0,00	0,00
41	7,82	-0,36	-0,14	36,90	0,22	-0,65	0,00	41	3,62	0,36	0,14	-38,29	0,31	-0,70	0,00	0,00
42	7,82	0,45	0,37	18,96	-0,36	0,82	0,00	42	3,62	-0,45	-0,37	-21,28	-1,06	0,93	0,00	0,00
47	7,82	-0,06	0,39	17,69	-0,94	-0,07	0,00	47	3,62	0,06	-0,39	-19,08	-0,50	-0,14	0,00	0,00
48	7,82	-0,03	-0,06	12,27	0,12	0,00	0,00	48	3,62	0,03	0,06	-13,65	0,08	-0,10	0,00	0,00
15	7,82	0,00	0,88	0,00	-0,54	0,00	0,00	91	7,82	0,00	-0,49	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98	7,82	0,00	0,40	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
21	7,82	0,00	6,54	0,00	-5,66	0,00	0,00	99	7,82	0,00	-5,67	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00
23	7,82	0,00	6,23	0,00	-5,37	0,00	0,00	100	7,82	0,00	-5,36	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00
10	7,82	0,00	0,52	0,00	-0,96	0,00	0,00	101	7,82	0,00	0,34	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
8	7,82	0,00	0,35	0,00	-0,85	0,00	0,00	102	7,82	0,00	0,52	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
27	7,82	0,00	0,72	0,00	-0,36	0,00	0,00	103	7,82	0,00	-0,21	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
49	7,82	0,00	-1,28	0,00	0,65	0,00	-0,11	104	7,82	0,00	1,71	0,00	0,47	0,00	0,11	0,00
45	7,82	0,00	10,13	0,00	-9,39	0,00	0,12	107	7,82	0,00	-9,17	0,00	2,01	0,00	-0,12	0,00
6	7,82	0,00	1,47	0,00	-0,70	0,00	0,00	14	7,82	0,00	1,59	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	-0,90	0,00	0,83	0,00	-0,01	169	7,82	0,00	1,47	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00
50	7,82	0,00	1,70	0,00	-0,80	0,00	-0,10	929	7,82	0,00	-0,65	0,00	-0,41	0,00	0,10	0,00
12	7,82	0,00	1,11	0,00	-0,26	0,00	0,02	13	7,82	0,00	1,86	0,00	1,61	0,00	-0,02	0,00
13	7,82	0,00	3,30	0,00	-2,36	0,00	-0,01	15	7,82	0,00	2,80	0,00	1,40	0,00	0,01	0,00
4	7,82	0,00	0,48	0,00	-0,24	0,00	0,01	5	7,82	0,00	0,72	0,00	0,67	0,00	-0,01	0,00
5	7,82	0,00	2,94	0,00	-2,50	0,00	0,00	6	7,82	0,00	3,07	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	2,10	0,00	-0,43	0,00	-0,01	13	7,82	0,00	2,83	0,00	1,76	0,00	0,01	0,00
60	7,82	0,00	1,60	0,00	-1,14	0,00	0,01	935	7,82	0,00	-0,79	0,00	-0,16	0,00	-0,01	0,00
4	7,82	0,00	3,30	0,00	-1,05	0,00	0,00	12	7,82	0,00	4,64	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	4,52	0,00	-4,92	0,00	0,00	17	7,82	0,00	4,42	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00
17	7,82	0,00	3,88	0,00	-2,65	0,00	0,00	28	7,82	0,00	3,93	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
28	7,82	0,00	3,91	0,00	-2,79	0,00	0,00	32	7,82	0,00	3,54	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	2,89	0,00	-0,95	0,00	0,02	7	7,82	0,00	4,17	0,00	3,21	0,00	-0,02	0,00
7	7,82	0,00	6,55	0,00	-6,61	0,00	0,00	16	7,82	0,00	6,58	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00
16	7,82	0,00	4,34	0												

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
41	7,82	0,00	6,93	0,00	0,00	-7,54	0,00	-0,01	48	7,82	0,00	2,85	0,00	-0,58	0,00	0,01
3	7,82	0,00	0,57	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	4	7,82	0,00	0,79	0,00	0,68	0,00	0,00
26	7,82	0,00	0,05	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	22	7,82	0,00	1,14	0,00	1,04	0,00	0,00
22	7,82	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	24	7,82	0,00	0,84	0,00	0,59	0,00	0,00
24	7,82	0,00	0,36	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	27	7,82	0,00	0,59	0,00	0,35	0,00	0,00
29	7,82	0,00	0,72	0,00	0,00	-0,49	0,00	-0,02	30	7,82	0,00	0,92	0,00	0,99	0,00	0,02
30	7,82	0,00	0,42	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01	31	7,82	0,00	0,77	0,00	0,67	0,00	-0,01
31	7,82	0,00	0,84	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,01	32	7,82	0,00	0,58	0,00	0,21	0,00	-0,01
53	7,82	0,00	-6,59	0,00	0,00	1,85	0,00	-1,19	46	7,82	0,00	10,65	0,00	22,69	0,00	1,19
46	7,82	0,00	6,23	0,00	0,00	-9,90	0,00	0,01	47	7,82	0,00	4,21	0,00	3,05	0,00	-0,01
47	7,82	0,00	2,03	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	48	7,82	0,00	1,68	0,00	0,95	0,00	0,00
48	7,82	0,00	1,94	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,03	49	7,82	0,00	2,09	0,00	1,43	0,00	-0,03
55	7,82	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,25	912	7,82	0,00	1,33	0,00	0,49	0,00	-0,25
35	7,82	0,00	10,95	0,00	0,00	-12,12	0,00	0,12	56	7,82	0,00	3,02	0,00	-6,25	0,00	-0,12
32	7,82	0,00	2,43	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,05	76	7,82	0,00	-0,56	0,00	-0,22	0,00	-0,05
36	7,82	0,00	2,03	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	38	7,82	0,00	2,00	0,00	0,71	0,00	0,00
38	7,82	0,00	1,45	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,03	42	7,82	0,00	2,27	0,00	1,51	0,00	-0,03
42	7,82	0,00	4,33	0,00	0,00	-3,03	0,00	0,00	49	7,82	0,00	3,75	0,00	1,80	0,00	0,00
40	7,82	0,00	0,65	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,58	0,00	0,41	0,00	0,00
41	7,82	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,89	0,00	-0,01	42	7,82	0,00	0,54	0,00	0,12	0,00	0,01
42	7,82	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,03	43	7,82	0,00	-0,24	0,00	-0,13	0,00	-0,03
56	7,82	0,00	-3,95	0,00	0,00	6,25	0,00	-0,33	45	7,82	0,00	11,26	0,00	12,19	0,00	0,33
56	7,82	0,00	0,93	0,00	0,00	-0,49	0,00	-0,01	40	7,82	0,00	1,35	0,00	1,93	0,00	0,01
34	7,82	0,00	9,62	0,00	0,00	-14,84	0,00	-0,20	53	7,82	0,00	6,59	0,00	1,19	0,00	0,20
1	12,02	0,42	-0,05	2,79	0,21	0,81	0,00	0,00	1	7,82	-0,42	0,05	-4,24	-0,01	0,81	0,00
2	12,02	0,41	0,31	5,62	-0,68	0,80	0,00	0,00	2	7,82	-0,41	-0,31	-7,01	-0,47	0,73	0,00
3	12,02	0,35	0,03	4,86	-0,04	0,67	0,00	0,00	3	7,82	-0,35	-0,03	-6,24	-0,05	0,61	0,00
4	12,02	0,49	0,22	4,34	-0,49	0,98	0,00	0,00	4	7,82	-0,49	-0,22	-5,79	-0,35	0,91	0,00
5	12,02	0,31	-0,85	6,05	1,80	0,68	0,00	0,00	5	7,82	-0,31	0,85	-7,50	1,49	0,52	0,00
6	12,02	0,26	1,40	3,87	-3,42	0,43	0,00	0,00	6	7,82	-0,26	-1,40	-6,19	-2,01	0,57	0,00
7	12,02	1,17	-0,45	8,74	0,96	2,27	0,00	0,00	7	7,82	-1,17	0,45	-10,19	0,77	2,27	0,00
12	12,02	0,30	0,17	9,89	-0,46	0,66	0,00	0,00	12	7,82	-0,30	-0,17	-11,34	-0,18	0,50	0,00
13	12,02	-0,68	-0,40	6,08	0,83	-1,43	0,00	0,00	13	7,82	0,68	0,40	-7,53	0,73	-1,20	0,00
16	12,02	-1,16	-0,45	8,79	0,96	-2,26	0,00	0,00	16	7,82	1,16	0,45	-10,24	0,78	-2,21	0,00
17	12,02	-0,68	0,13	8,01	-0,32	-1,68	0,00	0,00	17	7,82	0,68	-0,13	-9,46	-0,18	-0,94	0,00
29	12,78	-0,70	0,10	4,49	-0,14	-1,22	0,03	0,00	29	7,82	0,70	-0,10	-5,94	-0,25	-1,49	-0,03
30	12,78	0,51	0,56	19,23	-1,29	0,88	-0,01	0,00	30	7,82	-0,51	-0,56	-20,61	-0,77	1,00	0,01
31	12,02	1,18	-0,03	17,49	0,06	2,50	0,00	0,00	31	7,82	-1,18	0,03	-18,88	0,05	1,87	0,00
32	12,02	-0,10	0,42	7,39	-0,57	-0,10	0,00	0,00	32	7,82	0,10	-0,42	-9,43	-0,86	-0,24	0,00
40	12,78	-0,39	0,50	25,99	-1,08	-0,62	0,00	0,00	40	7,82	0,39	-0,50	-27,44	-0,85	-0,87	0,00
41	12,02	-0,86	-0,14	18,58	0,29	-1,89	0,00	0,00	41	7,82	0,86	0,14	-19,97	0,24	-1,31	0,00
42	12,02	0,44	0,31	8,83	-0,94	0,87	0,00	0,00	42	7,82	-0,44	-0,31	-11,16	-0,25	0,81	0,00
46	12,78	-4,41	3,19	22,83	-7,32	-13,72	-0,06	0,00	46	7,82	4,41	-3,19	-26,18	-6,91	-5,93	0,06
47	12,78	0,20	0,40	6,42	-0,66	0,47	0,02	0,00	47	7,82	-0,20	-0,40	-7,87	-0,90	0,32	-0,02
48	12,02	0,08	-0,05	4,22	0,06	0,16	0,00	0,00	48	7,82	-0,08	0,05	-5,61	0,12	0,14	0,00
57	12,02	0,00	-0,01	3,14	0,03	-0,01	0,00	0,00	57	7,82	0,00	0,01	-3,39	0,02	0,01	0,00
58	12,02	-0,01	-0,01	3,80	0,02	-0,02	0,00	0,00	58	7,82	0,01	0,01	-4,05	0,01	-0,01	0,00
59	12,02	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59	7,82	0,00	0,00	-2,50	0,00	0,00	0,00
15	12,02	0,00	0,78	0,00	-0,50	0,00	-0,01	0,00	91	12,02	0,00	-0,38	0,00	-0,19	0,00	0,01
25	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	98	12,02	0,00	0,55	0,00	0,28	0,00	0,00
21	12,02	0,00	6,55	0,00	-6,70	0,00	0,00	0,00	99	12,02	0,00	-5,68	0,00	-0,36	0,00	0,00
23	12,02	0,00	6,39	0,00	-6,43	0,00	0,00	0,00	100	12,02	0,00	-5,52	0,00	-0,44	0,00	0,00
10	12,02	0,00	0,97	0,00	-1,57	0,00	0,00	0,00	101	12,02	0,00	-0,10	0,00	0,95	0,00	0,00
8	12,02	0,00	0,84	0,00	-1,51	0,00	0,00	0,00	102	12,02	0,00	0,02	0,00	1,03	0,00	0,00
27	12,02	0,00	0,69	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	103	12,02	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,00	0,00
49	12,02	0,00	-1,77	0,00	1,00	0,00	-0,15	0,00	104	12,02	0,00	2,20	0,00	0,49	0,00	0,15
6	12,02	0,00	0,60	0,00	-0,27	0,00	0,01	0,00	14	12,02	0,00	0,65	0,00	0,36	0,00	-0,01
45	12,78	0,85	-7,91	3,13	0,19	-1,39	0,04	0,00	46	12,78	-0,85	12,11	-3,13	15,12	2,69	-0,04
55	12,78	2,10	0,90	1,72	-0,50	2,11	0,00	0,00	29	12,78	-2,10	-0,28	-1,72	-0,38	1,05	0,00
50	12,02	0,00	1,06	0,00	-0,16	0,00	-0,09	0,00	929	12,02	0,00	-0,54	0,00	-0,66	0,00	0,09
12	12,02	0,00	0,28	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	13	12,02	0,00	0,92	0,00	1,06	0,00	-0,04
13	12,02	0,00	2,32	0,00	-1,65	0,00	-0,02	0,00	15	12,02	0,00	1,91	0,00	0,86	0,00	0,02
4	12,02	0,00	0,44	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	5	12,02	0,00	0,77	0,00	0,84	0,00	0,00
5	12,02	0,00	2,94	0,00	-2,40	0,00	0,01	0,00	6	12,02	0,00	3,07	0,00	2,78	0,00	-0,01
5	12,02	0,00	2,22	0,00	-0,27	0,00	-0,02	0,00	13	12,02	0,00	2,71	0,00	1,15	0,00	0,02
60	12,02	0,00	1,46	0,00	-0,90	0,00	0,01	0,00	935	12,02	0,00	-0,65	0,00	-0,25	0,00	-0,01
4	12,02	0,00	3,03	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	12	12,02	0,00	4,91	0,00	4,02	0,00	0,00
12	12,02	0,00	4,57	0,00	-4,88	0,00	0,00	0,00	17	12,02	0,00	4,37	0,00	4,21	0,00	0,00
17	12,02	0,00	3,08	0,00	-2,63	0,00	0,01	0,00	28	12,02	0,00	2,69	0,00	1,82	0,00	-0,01
28	12,02	0,00	2,83	0,00	-1,95	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	2,69	0,00	1,67	0,00	0,00
1	12,02	0,00	2,14	0,00	-0,60	0,00	0,03	0,00	7	12,02	0,00	3,25	0,00	2,57	0,00	-0,03
7	12,02	0,00	4,84	0,00	-4,83	0,00	0,00	0,00	16	12,02	0,00	4,85	0,00	4,87	0,00	0,00
16	12,02	0,00	3,29	0,00	-2,61	0,00	-0,03	0,00	25	12,02	0,00	3,11	0,00	2,23	0,00	0,03
25	12,02	-0,35	3,16	3,69	-2,25	-0,45	0,00	0,00	29	12,78	0,35	2,78	-2,52	1,50	-0,93	0,00
2	12,02	0,00	3,79	0,00	-0,35	0,00	0,02	0,00	8	12,02	0,00	5,20	0,00	2,83	0,00	-0,02
1	12,02	0,00	0,53	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2	12,02	0,00	1,04	0,00	1,17	0,00	0,00
9	12,02	0,00	9,09	0,00	-9,76	0,00	0,00	0,00	21	12,02	0,00	8,87	0,00	8,		

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
29	12,78	-0,20	2,11	1,26	1,50	-0,74	-0,07	30	12,78	0,20	3,33	-1,26	1,54	-0,28	0,07	0,07
30	12,78	0,20	0,58	0,69	-0,45	0,35	-0,01	31	12,02	-0,20	0,60	-0,94	0,48	0,37	0,01	0,01
31	12,02	0,00	0,76	0,00	-0,60	0,00	0,01	32	12,02	0,00	0,67	0,00	0,40	0,00	-0,01	-0,01
32	12,02	0,00	0,45	0,00	-0,77	0,00	0,00	57	12,02	0,00	1,29	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
33	12,02	0,00	0,98	0,00	0,01	0,00	-0,03	58	12,02	0,00	2,26	0,00	1,27	0,00	0,03	0,03
57	12,02	0,00	1,85	0,00	-2,02	0,00	0,01	33	12,02	0,00	-0,98	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
58	12,02	0,00	1,53	0,00	-1,25	0,00	-0,01	59	12,02	0,00	0,82	0,00	0,54	0,00	0,01	0,01
53	12,78	-1,54	-4,19	0,18	1,18	-1,28	-0,38	46	12,78	1,54	6,68	-0,18	14,29	-3,09	0,38	0,38
59	12,02	0,00	1,43	0,00	-0,53	0,00	-0,01	44	12,02	0,00	3,23	0,00	3,37	0,00	0,01	0,01
46	12,78	0,13	3,66	-1,86	-6,24	0,81	-0,22	47	12,78	-0,13	2,28	1,86	1,54	0,09	0,22	0,22
47	12,78	0,14	1,02	-2,63	-0,67	0,11	0,01	48	12,02	-0,14	1,01	2,19	0,64	0,40	-0,01	-0,01
48	12,02	0,00	1,01	0,00	-0,58	0,00	0,05	49	12,02	0,00	1,19	0,00	0,93	0,00	-0,05	-0,05
64	12,78	0,00	2,45	0,00	7,70	0,00	0,00	65	12,78	0,00	5,19	0,00	-4,41	0,00	0,00	0,00
55	12,78	-0,93	-1,05	1,04	0,21	-2,07	-0,14	912	12,78	0,93	2,54	-1,04	0,93	1,47	0,14	0,14
35	12,78	0,65	12,36	3,22	-16,32	2,41	0,01	56	12,78	-0,65	0,45	-3,22	-11,23	0,59	-0,01	-0,01
32	12,02	0,00	3,10	0,00	-1,42	0,00	-0,09	36	12,02	0,00	2,52	0,00	0,77	0,00	0,09	0,09
36	12,02	0,00	1,88	0,00	-0,58	0,00	0,07	949	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,49	0,00	-0,07	-0,07
38	12,02	0,00	2,21	0,00	-0,88	0,00	0,04	42	12,02	0,00	3,41	0,00	2,21	0,00	-0,04	-0,04
42	12,02	0,00	4,48	0,00	-3,12	0,00	0,02	49	12,02	0,00	3,60	0,00	1,26	0,00	-0,02	-0,02
40	12,78	-0,04	0,75	-0,11	-0,89	-0,04	0,01	41	12,02	0,04	0,47	-0,14	0,37	-0,10	-0,01	-0,01
41	12,02	0,00	0,85	0,00	-0,74	0,00	-0,02	42	12,02	0,00	0,58	0,00	0,16	0,00	0,02	0,02
42	12,02	0,00	0,15	0,00	-0,11	0,00	0,03	43	12,02	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	-0,03	-0,03
56	12,78	0,34	-1,21	3,22	11,24	-0,56	0,07	45	12,78	-0,34	7,91	-3,22	-0,18	1,39	-0,07	-0,07
56	12,78	0,00	0,75	0,30	0,04	-0,03	-0,01	40	12,78	0,00	1,53	-0,30	2,66	0,01	0,01	0,01
65	12,78	0,15	-5,84	0,21	4,44	0,17	-0,22	40	12,78	-0,15	12,76	-0,21	15,80	0,15	0,22	0,22
34	12,78	0,18	5,92	1,54	-8,16	0,75	-0,14	53	12,78	-0,18	4,19	-1,54	0,38	0,90	0,14	0,14
61	12,02	0,00	-4,37	4,66	0,00	0,04	0,04	41	12,02	0,00	9,71	0,00	10,67	0,00	-0,04	-0,04
63	12,02	0,00	2,89	0,00	4,65	0,00	0,01	61	12,02	0,00	2,99	0,00	-4,53	0,00	-0,01	-0,01
36	12,02	0,00	0,96	0,00	-0,92	0,00	0,02	63	12,02	0,00	0,70	0,00	0,24	0,00	-0,02	-0,02
63	12,02	0,18	0,70	0,25	-0,30	0,44	-0,02	64	12,78	-0,18	0,62	0,00	0,14	0,29	0,02	0,02
38	12,02	0,00	0,99	0,00	-1,03	0,00	-0,02	61	12,02	0,00	0,66	0,00	0,20	0,00	0,02	0,02
61	12,02	-0,14	0,68	0,25	-0,26	-0,34	0,02	65	12,78	0,14	0,66	0,00	0,23	-0,22	-0,02	-0,02
90	0,00	0,00	3,94	0,00	-1,96	0,00	-0,07	42	0,00	0,00	-7,00	0,00	-4,04	0,00	0,06	0,06
91	3,62	0,00	0,50	0,00	-0,18	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,11	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	93	3,62	0,00	0,40	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
93	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,43	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	-0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,49	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
98	3,62	0,00	0,49	0,00	-0,20	0,00	0,00	26	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
99	3,62	0,00	2,61	0,00	-1,26	0,00	-0,07	22	3,62	0,00	-1,74	0,00	-1,25	0,00	0,07	0,07
100	3,62	0,00	2,25	0,00	-1,14	0,00	-0,03	24	3,62	0,00	-1,38	0,00	-0,96	0,00	0,03	0,03
101	3,62	0,00	-4,97	0,00	0,97	0,00	0,00	11	3,62	0,00	5,83	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00
102	3,62	0,00	-5,15	0,00	0,91	0,00	0,00	9	3,62	0,00	6,01	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
103	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,56	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
104	3,62	0,00	-0,40	0,00	0,25	0,00	-0,02	105	3,62	0,00	0,71	0,00	0,17	0,00	0,02	0,02
105	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,10	0,00	-0,01	106	3,62	0,00	0,38	0,00	0,07	0,00	0,01	0,01
106	3,62	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	-0,01	50	3,62	0,00	0,27	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01
107	3,62	0,00	1,93	0,00	-0,61	0,00	-0,06	46	3,62	0,00	-0,60	0,00	-0,73	0,00	0,06	0,06
109	3,62	0,00	0,92	0,00	-0,50	0,00	0,00	110	3,62	0,00	-0,41	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
110	3,62	0,00	0,49	0,00	-0,18	0,00	0,00	111	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
111	3,62	0,00	0,81	0,00	-0,30	0,00	0,01	28	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,27	0,00	-0,01	-0,01
112	3,62	0,00	0,29	0,00	-0,07	0,00	0,00	113	3,62	0,00	0,21	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
113	3,62	0,00	0,30	0,00	-0,10	0,00	0,00	114	3,62	0,00	0,19	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
114	3,62	0,00	0,46	0,00	-0,28	0,00	0,02	32	3,62	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	-0,02	-0,02
115	3,62	0,00	0,20	0,00	-0,04	0,00	0,00	116	3,62	0,00	0,16	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
116	3,62	0,00	0,34	0,00	-0,09	0,00	0,00	117	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	1,25	0,00	-0,45	0,00	-0,02	7	3,62	0,00	-0,89	0,00	-0,49	0,00	0,02	0,02
118	3,62	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,36	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
119	3,62	0,00	0,19	0,00	-0,03	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,24	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	0,24	0,00	-0,06	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,20	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	0,33	0,00	-0,10	0,00	-0,01	122	3,62	0,00	0,11	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01
122	3,62	0,00	0,64	0,00	-0,29	0,00	-0,03	16	3,62	0,00	-0,21	0,00	-0,16	0,00	0,03	0,03
123	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,13	0,00	-0,02	124	3,62	0,00	0,52	0,00	0,19	0,00	0,02	0,02
124	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,08	0,00	-0,02	125	3,62	0,00	0,45	0,00	0,16	0,00	0,02	0,02
125	3,62	0,00	-0,10	0,00	0,11	0,00	-0,02	25	3,62	0,00	0,53	0,00	0,22	0,00	0,02	0,02
126	3,62	0,00	0,30	0,00	-0,07	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,10	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
127	3,62	0,00	0,21	0,00	-0,07	0,00	-0,01	128	3,62	0,00	0,19	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
128	3,62	0,00	-0,10	0,00	-0,02	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,50	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
136	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	137	3,62	0,00	0,38	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
137	3,62	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	138	3,62	0,00	0,35	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
138	3,62	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	55	3,62	0,00	0,21	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
139	3,62	0,00	0,15	0,00	-0,02	0,00	0,01	140	3,62	0,00	0,16	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01
140	3,62	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01	141	3,62	0,00	0,28	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
141	3,62	0,00	0,18	0,00	-0,05	0,00	0,00	46	3,62	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
142	3,62	0,00	0,08	0,00	-0,02	0,00	-0,01	143	3,62	0,00	0,19	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
143	3,62	0,00	0,10	0,00	-0,02	0,00	-0,01	144	3,62	0,00	0,17	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01
144	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	51	3,62	0,00	0,27	0,00	0,07	0,00	0,01	0,01
145	3,62	0,00	0,17	0,00	0,01	0,00	0,02	146</								

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
159	3,62	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02	160	3,62	0,00	0,24	0,00	0,04	0,00	0,02
160	3,62	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	161	3,62	0,00	0,28	0,00	0,07	0,00	0,02
161	3,62	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	162	3,62	0,00	0,30	0,00	0,09	0,00	0,01
162	3,62	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	163	3,62	0,00	0,31	0,00	0,10	0,00	0,01
163	3,62	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	19	3,62	0,00	0,33	0,00	0,12	0,00	0,01
164	3,62	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	165	3,62	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	-0,01
165	3,62	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,29	0,00	0,07	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,01	167	3,62	0,00	0,29	0,00	0,07	0,00	0,01
167	3,62	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,01	168	3,62	0,00	0,29	0,00	0,06	0,00	0,01
168	3,62	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,01	53	3,62	0,00	0,31	0,00	0,08	0,00	0,01
169	3,62	0,00	-0,39	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	29	3,62	0,00	0,70	0,00	0,44	0,00	0,02
76	3,62	0,00	-0,32	0,00	0,53	0,00	0,00	-0,09	36	3,62	0,00	2,19	0,00	0,88	0,00	0,09
91	7,82	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,02	14	7,82	0,00	-0,29	0,00	-0,24	0,00	-0,02
98	7,82	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,18	0,00	-0,02	0,00	0,00
99	7,82	0,00	2,09	0,00	0,00	-1,36	0,00	-0,04	22	7,82	0,00	-1,22	0,00	-0,55	0,00	0,04
100	7,82	0,00	1,83	0,00	0,00	-1,25	0,00	-0,05	24	7,82	0,00	-0,97	0,00	-0,37	0,00	0,05
101	7,82	0,00	-5,29	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	11	7,82	0,00	6,15	0,00	5,47	0,00	0,00
102	7,82	0,00	-5,73	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	9	7,82	0,00	6,59	0,00	5,87	0,00	0,00
103	7,82	0,00	0,92	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	28	7,82	0,00	-0,41	0,00	-0,36	0,00	0,00
104	7,82	0,00	-0,41	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	105	7,82	0,00	0,85	0,00	0,28	0,00	0,00
105	7,82	0,00	-0,77	0,00	0,25	0,00	0,01	106	7,82	0,00	1,21	0,00	0,50	0,00	-0,01	0,00
106	7,82	0,00	-2,15	0,00	0,34	0,00	0,13	50	7,82	0,00	2,59	0,00	1,43	0,00	-0,13	0,00
107	7,82	0,00	5,35	0,00	-4,62	0,00	-0,87	46	7,82	0,00	-4,39	0,00	0,89	0,00	0,87	0,00
169	7,82	0,00	-1,47	0,00	-0,06	0,00	-0,01	29	7,82	0,00	2,04	0,00	1,37	0,00	0,01	0,00
929	7,82	0,00	1,13	0,00	1,44	0,00	-0,03	930	7,82	0,00	-0,08	0,00	-2,06	0,00	0,03	0,00
930	7,82	0,00	-0,13	0,00	2,26	0,00	-0,01	931	7,82	0,00	1,18	0,00	-1,58	0,00	0,01	0,00
931	7,82	0,00	-0,19	0,00	1,16	0,00	0,01	932	7,82	0,00	1,23	0,00	-0,42	0,00	-0,01	0,00
932	7,82	0,00	-0,37	0,00	-1,05	0,00	0,11	44	7,82	0,00	1,41	0,00	1,97	0,00	-0,11	0,00
935	7,82	0,00	0,85	0,00	0,16	0,00	0,02	934	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,64	0,00	-0,02	0,00
934	7,82	0,00	0,12	0,00	0,65	0,00	0,04	933	7,82	0,00	0,69	0,00	-0,34	0,00	-0,04	0,00
933	7,82	0,00	0,25	0,00	0,24	0,00	-0,04	50	7,82	0,00	0,56	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00
912	7,82	0,00	-1,53	0,00	-0,54	0,00	0,16	911	7,82	0,00	3,18	0,00	2,03	0,00	-0,16	0,00
911	7,82	0,00	-3,56	0,00	-2,12	0,00	0,10	910	7,82	0,00	5,20	0,00	4,90	0,00	-0,10	0,00
910	7,82	0,00	-5,36	0,00	-4,89	0,00	0,07	35	7,82	0,00	7,01	0,00	8,82	0,00	-0,07	0,00
76	7,82	0,00	0,32	0,00	0,16	0,00	-0,08	36	7,82	0,00	1,55	0,00	0,53	0,00	0,08	0,00
91	12,02	0,00	0,53	0,00	-0,25	0,00	0,01	14	12,02	0,00	-0,13	0,00	-0,15	0,00	-0,01	0,00
98	12,02	0,00	0,31	0,00	-0,04	0,00	0,00	26	12,02	0,00	0,19	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
99	12,02	0,00	1,12	0,00	-1,28	0,00	-0,05	22	12,02	0,00	-0,25	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00
100	12,02	0,00	1,70	0,00	-1,16	0,00	-0,05	24	12,02	0,00	-0,84	0,00	-0,31	0,00	0,05	0,00
101	12,02	0,00	-5,59	0,00	0,26	0,00	0,00	11	12,02	0,00	6,45	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00
102	12,02	0,00	-6,03	0,00	0,30	0,00	0,00	9	12,02	0,00	6,89	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
103	12,02	0,00	0,94	0,00	-0,46	0,00	-0,01	28	12,02	0,00	-0,43	0,00	-0,39	0,00	0,01	0,00
104	12,02	0,00	-0,30	0,00	0,14	0,00	-0,02	105	12,02	0,00	0,73	0,00	0,25	0,00	0,02	0,00
105	12,02	0,00	-0,62	0,00	0,16	0,00	0,00	106	12,02	0,00	1,06	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
106	12,02	0,00	-1,84	0,00	0,08	0,00	0,11	50	12,02	0,00	2,27	0,00	1,47	0,00	-0,11	0,00
929	12,02	0,00	0,64	0,00	1,54	0,00	-0,03	930	12,02	0,00	-0,13	0,00	-1,94	0,00	0,03	0,00
930	12,02	0,00	-0,46	0,00	2,13	0,00	-0,01	931	12,02	0,00	0,98	0,00	-1,39	0,00	0,01	0,00
931	12,02	0,00	-0,36	0,00	0,96	0,00	0,01	932	12,02	0,00	0,87	0,00	-0,32	0,00	-0,01	0,00
932	12,02	0,00	-0,66	0,00	-1,20	0,00	0,12	44	12,02	0,00	1,18	0,00	2,14	0,00	-0,12	0,00
935	12,02	0,00	0,75	0,00	0,22	0,00	0,02	934	12,02	0,00	0,06	0,00	-0,60	0,00	-0,02	0,00
934	12,02	0,00	0,16	0,00	0,60	0,00	0,04	933	12,02	0,00	0,65	0,00	-0,33	0,00	-0,04	0,00
933	12,02	0,00	0,29	0,00	0,26	0,00	-0,02	50	12,02	0,00	0,52	0,00	-0,14	0,00	0,02	0,00
912	12,78	-1,21	-2,50	-2,60	-0,57	-1,27	-0,06	911	12,78	1,21	3,99	2,60	2,64	0,50	0,06	0,00
911	12,78	-2,33	-4,75	-6,95	-2,29	-0,08	-0,07	910	12,78	2,33	6,24	6,95	5,77	-1,40	0,07	0,00
910	12,78	-3,73	-6,69	-11,26	-5,85	2,11	-0,41	35	12,78	3,73	8,18	11,26	10,58	-4,48	0,41	0,00
949	12,02	0,00	0,11	0,00	0,45	0,00	-0,01	38	12,02	0,00	1,87	0,00	0,61	0,00	0,01	0,00

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	1177	-0.25	-9.25	-1.11	-1.75	-2.23	0.67	1178	0.06	-7.43	0.02	-1.26	-1.65	0.37
	1	-1.95	-9.55	-0.82	-2.07	-10.77	0.47	273	-1.57	-7.71	0.34	-1.58	-10.20	0.17
	2	1187	-5.97	-25.85	-9.67	-0.23	1.31	0.18	1188	-0.70	0.48	-1.13	0.37	0.38
3	48	-9.27	-26.52	-6.72	1.09	5.44	1.19	274	-4.00	-0.18	1.82	0.80	4.02	1.11
	1194	0.58	1.42	-0.07	0.13	3.45	0.88	1195	0.00	-1.49	1.16	0.75	1.62	0.83
	15	0.31	1.36	0.85	0.04	0.22	-0.75	275	-0.28	-1.55	2.09	1.14	5.68	-0.79
4	1205	0.11	0.96	-1.58	-5.22	0.16	1.56	1206	-0.79	-3.56	-2.02	-0.15	0.88	-0.25
	52	0.92	1.12	0.54	-0.32	-1.59	-1.25	278	0.02	-3.40	0.10	0.84	4.21	-3.06
	5	1218	0.22	1.65	0.56	0.60	-0.49	-0.24	1219	-1.19	-5.41	2.67	-0.07	0.52
6	56	0.48	1.70	-0.19	0.14	0.69	0.08	281	-0.93	-5.36	1.92	-0.26	-1.29	0.29
	1225	-9.99	-33.80	-14.95	-0.06	-2.56	-0.51	1226	-2.73	2.52	0.27	-0.47	-1.84	-0.37
	60	-13.19	-34.44	-11.60	-0.37	-1.86	0.42	282	-5.92	1.88	3.63	-0.98	-4.92	0.56
7	1232	-8.56	-28.33	-12.75	-0.01	0.42	0.04	1233	-2.53	1.80	0.30	0.04	0.29	-0.01
	64	-11.09	-28.83	-9.85	0.09	0.44	0.01	283	-5.06	1.30	3.20	0.13	0.65	-0.03
	1239	-4.40	-12.24	-5.13	0.04	-3.42	-0.38	1240	-2.37	-2.10	-0.16	-0.54	-2.68	-0.10
8	68	-4.39	-12.24	-5.71	-0.81	-4.05	0.06	284	-2.36	-2.10	-0.74	-1.20	-5.99	0.34
	1246	-5.13	-14.24	-5.83	0.03	1.07	0.27	1247	-2.62	-1.70	0.81	0.20	0.34	0.25
	72	-5.50	-14.32	-7.40	0.08	0.40	-0.16	285	-2.99	-1.78	-0.76	0.44	2.22	-0.18
10	1253	-0.93	-9.66	-0.99	-0.07	0.31	-0.12	1254	0.44	-2.80	-0.34	-0.16	-0.39	-0.21
	76	-2.31	-9.93	-1.32	0.48	2.42	0.77	286	-0.94	-3.07	-0.68	0.17	0.87	0.68
	11	1260	-0.28	-2.74	-1.20	-1.99	-7.92	-0.49	1261	-0.33	-3.01	-0.11	-1.64	-6.69
12	80	-0.79	-2.84	-1.60	-2.39	-11.95	-1.30	287	-0.85	-3.12	-0.51	-2.38	-11.88	-1.48
	1273	-9.10	-34.98	-15.60	0.66	-0.30	0.97	1274	-1.62	2.41	1.90	-0.13	-0.85	1.25
	84	-14.62	-36.09	-11.81	-3.01	-15.03	-3.91	290	-7.14	1.31	5.70	-0.77	-3.84	-3.63
13	1280	-3.06	-13.84	-3.61	-0.16	1.33	0.04	1281	-0.60	-1.56	-0.01	0.37	1.24	-0.07
	88	-4.85	-14.19	-4.96	0.85	4.25	0.76	89	-2.40	-1.92	-1.36	0.57	2.86	0.65
	1284	-7.95	-28.13	-11.36	-0.10	0.25	-0.14	1285	-1.68	3.23	-0.43	0.07	0.43	-0.21
14	92	-10.95	-28.73	-9.55	0.47	2.36	0.59	291	-4.68	2.63	1.38	0.09	0.47	0.53
	1290	-8.76	-27.85	-12.45	0.03	-0.62	-0.17	1291	-2.10	5.41	0.09	-0.21	-0.36	-0.16

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1	-11,62	-28,42	-10,58	-0,16	-0,79	-0,20	292	-4,97	4,84	1,96	-0,21	-1,03	-0,20
16	1286	0,37	-1,58	-0,33	1,00	3,56	0,32	1297	0,26	-2,12	-0,16	-0,83	0,27	0,07
	93	-0,35	-1,72	0,11	-0,72	-3,61	0,46	293	-0,46	-2,26	0,27	-0,18	-0,91	0,21
17	1299	-9,50	-26,66	-15,25	0,26	0,95	0,93	1300	-3,37	3,99	-1,91	0,05	-0,14	0,98
	25	-12,14	-27,19	-10,88	-0,95	-4,73	-1,09	294	-6,01	3,46	2,46	0,19	0,94	-1,03
18	1255	-1,17	-0,41	-1,59	-1,03	0,05	0,44	1310	-1,30	-1,07	-2,24	0,48	1,47	0,13
	77	-0,02	-0,18	-0,84	0,09	0,43	-0,82	297	-0,15	-0,84	-1,50	0,39	1,96	-1,12
19	1321	0,20	-0,17	-0,42	0,10	-10,92	-1,03	1322	-0,15	-1,92	0,17	-1,81	-9,12	-0,25
	5	-0,10	-0,23	0,35	-2,22	-11,08	0,22	300	-0,45	-1,98	0,93	-3,18	-15,89	1,00
20	1325	-0,21	-1,39	0,54	-1,76	-10,66	-0,05	1334	-0,44	-2,53	1,26	-2,00	-10,65	0,15
	17	-0,36	-1,42	1,16	-2,90	-14,48	0,64	303	-0,59	-2,56	1,88	-3,23	-16,17	0,84
21	1339	-0,10	-2,00	0,63	-2,58	-10,50	-0,16	1351	-0,23	-2,63	0,84	-2,23	-8,28	-0,56
	23	-0,39	-2,06	0,86	-3,41	-17,06	-1,93	308	-0,52	-2,69	1,08	-3,05	-15,25	-2,33
22	1218	-1,10	2,09	-0,08	4,22	2,10	-1,30	1360	-1,61	-0,44	-0,08	-1,10	-3,05	-0,12
	56	0,40	2,39	0,86	-0,75	-3,76	1,52	311	-0,10	-0,14	0,86	-1,10	-5,51	2,69
23	1313	-2,72	-7,31	-5,89	-2,32	-2,87	-0,41	1371	-1,06	0,98	1,04	0,83	-0,25	-0,65
	37	-3,26	-7,42	-8,84	1,70	8,50	0,07	314	-1,60	0,87	-1,91	1,12	5,60	-0,17
24	1382	0,33	-0,42	-0,01	-1,03	-0,08	0,36	1383	0,06	-1,77	0,05	0,22	0,40	0,05
	101	-0,01	-0,49	0,10	0,03	0,14	-0,49	317	-0,28	-1,84	0,17	0,33	1,66	-0,79
25	1389	-0,12	-0,37	0,30	-1,36	0,64	0,48	1390	-0,44	-1,98	0,41	0,57	0,62	0,09
	105	-0,13	-0,37	0,78	0,11	0,55	-0,56	318	-0,45	-1,98	0,89	0,67	3,33	-0,95
26	1402	-0,20	-0,85	0,27	0,44	1,04	-0,02	1403	-0,15	-0,62	0,97	-0,41	-0,20	-0,06
	108	-0,24	-0,86	-0,14	-0,28	-1,38	0,44	321	-0,20	-0,63	0,56	-0,22	-1,10	0,40
27	1415	0,67	0,76	0,11	2,47	-1,12	-0,63	1416	0,25	-1,33	-0,30	0,51	0,39	0,20
	112	0,34	0,69	0,66	0,28	1,42	0,41	324	-0,07	-1,39	0,24	-0,45	-2,24	1,24
28	1264	0,05	-2,59	0,60	-1,08	-4,03	-0,38	1426	0,06	-2,51	1,35	-0,63	-2,66	-0,46
	81	-0,73	-2,74	0,76	-1,46	-7,32	-1,75	327	-0,71	-2,66	1,52	-1,37	-6,83	-1,83
29	1275	-0,18	2,16	0,78	4,71	-1,89	-1,48	1435	-0,49	0,62	1,95	-0,63	-4,56	0,81
	85	0,21	2,24	1,35	0,16	0,82	2,20	330	-0,10	0,70	2,52	-1,38	-6,89	4,48
30	1440	-0,42	-2,00	-0,20	-1,97	-12,01	0,02	1452	-0,46	-2,20	0,32	-1,76	-11,03	0,32
	44	-0,46	-2,01	-0,24	-3,72	-18,58	-1,02	335	-0,50	-2,21	0,29	-3,48	-17,39	-0,72
31	1455	-0,54	-1,96	-0,16	-1,76	-10,57	-0,03	1463	-0,67	-2,60	-0,24	-1,96	-9,76	0,09
	46	-0,42	-1,93	-0,26	-3,25	-16,24	-0,07	338	-0,55	-2,57	-0,34	-3,41	-17,04	0,05
32	1402	-0,18	-0,91	-0,78	-0,22	-1,28	0,46	1472	-0,11	-0,58	-0,97	0,31	-0,25	0,55
	108	-0,26	-0,93	-0,49	0,24	1,19	-0,12	341	-0,19	-0,59	-0,69	0,20	0,99	-0,03
33	1189	-0,13	1,95	1,12	-3,60	0,97	0,75	1481	-0,69	-0,89	1,07	0,69	3,27	-0,76
	49	0,44	2,06	2,29	0,31	1,57	-1,86	344	-0,13	-0,78	2,24	1,28	6,38	-3,37
34	1205	0,11	0,94	0,71	3,25	0,62	-0,88	1498	-0,46	-1,93	1,57	-1,48	-3,84	0,37
	52	0,18	0,95	2,14	-0,19	-0,93	2,40	349	-0,39	-1,91	3,00	-1,49	-7,47	3,65
35	1406	-4,56	1,99	0,56	0,54	0,31	1,31	1513	-4,32	3,19	3,71	0,85	-0,78	1,69
	109	-1,17	2,67	-1,84	0,75	3,77	-1,77	354	-0,92	3,87	1,31	1,95	9,76	-1,38
36	1281	-1,33	-3,26	-0,92	0,38	1,24	0,03	1516	-1,46	-3,89	0,08	0,21	0,75	0,07
	89	-0,73	-3,13	-0,88	0,57	2,86	0,62	355	-0,85	-3,77	0,12	0,50	2,51	0,66
37	1374	0,01	-1,75	-0,30	0,28	0,40	0,01	1525	0,13	-1,18	-0,27	-0,11	0,15	0,02
	99	-0,20	-1,80	-0,48	0,35	1,74	0,52	358	-0,08	-1,22	-0,46	0,23	1,16	0,53
38	1384	0,03	-2,01	0,08	0,40	0,72	-0,16	1528	0,02	-2,07	0,18	0,42	0,84	-0,09
	102	-0,35	-2,09	0,04	0,49	2,43	-0,25	116	-0,37	-2,15	0,14	0,48	2,38	-0,19
39	1530	-0,16	-2,05	0,31	0,39	1,03	-0,12	1531	-0,15	-2,01	0,27	0,40	0,79	-0,01
	118	-0,36	-2,09	0,29	0,29	1,47	0,13	119	-0,35	-2,05	0,25	0,26	1,31	0,25
40	1531	-0,32	-2,02	0,34	0,50	0,81	-0,10	1534	-0,18	-1,34	0,25	0,21	0,43	0,09
	119	-0,41	-2,04	0,16	0,26	1,31	0,37	359	-0,27	-1,36	0,07	0,09	0,47	0,56
41	1528	-0,09	-2,08	0,17	0,36	0,83	-0,26	1536	-0,07	-2,00	0,21	0,32	1,12	-0,18
	116	-0,43	-2,15	0,04	0,48	2,38	-0,01	360	-0,42	-2,07	0,09	0,33	1,65	0,07
42	123	0,00	0,00	0,00	-0,11	-2,52	-0,15	124	0,00	0,00	0,00	0,11	0,69	-0,25
	98	0,00	0,00	0,00	-0,85	-2,92	-0,23	122	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,29	-0,33
43	124	0,00	0,00	0,00	0,17	2,30	0,05	120	0,00	0,00	0,00	0,20	0,75	0,19
	122	0,00	0,00	0,00	-0,04	2,46	0,12	3	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,92	0,26
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,63	-2,47	0,56	125	0,00	0,00	0,00	-0,34	1,93	0,39
	123	0,00	0,00	0,00	-0,62	-2,96	0,21	124	0,00	0,00	0,00	-0,33	1,43	0,04
45	125	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,41	-0,47	117	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,11	-0,16
	124	0,00	0,00	0,00	-0,09	1,22	-0,19	120	0,00	0,00	0,00	0,20	0,69	0,12
46	125	0,00	0,00	0,00	0,31	0,16	-0,32	127	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,01	0,27
	104	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,89	0,11	126	0,00	0,00	0,00	0,87	-1,06	0,70
47	127	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,64	0,79	100	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,49	0,62
	126	0,00	0,00	0,00	1,10	-0,55	0,44	103	0,00	0,00	0,00	-1,15	-0,40	0,26
48	128	0,00	0,00	0,00	0,47	2,10	-0,38	129	0,00	0,00	0,00	1,63	2,00	-0,69
	125	0,00	0,00	0,00	0,79	1,11	-0,15	127	0,00	0,00	0,00	1,95	1,01	-0,45
49	129	0,00	0,00	0,00	2,38	2,09	-1,76	133	0,00	0,00	0,00	-1,45	-0,23	-1,71
	127	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,16	-0,73	100	0,00	0,00	0,00	-2,23	-3,48	-0,68
50	130	0,00	0,00	0,00	-2,90	-2,88	-0,16	131	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,93	-0,60
	128	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,58	-1,00	129	0,00	0,00	0,00	2,15	2,52	-1,44
51	131	0,00	0,00	0,00	1,43	2,17	-0,54	134	0,00	0,00	0,00	0,79	3,24	-0,43
	129	0,00	0,00	0,00	1,24	2,17	-1,18	133	0,00	0,00	0,00	0,61	3,23	-1,08
52	94	0,00	0,00	0,00	-2,06	-1,62	0,94	132	0,00	0,00	0,00	0,72	-1,24	1,34
	130	0,00	0,00	0,00	-2,58	-0,90	0,93	131	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,52	1,32
53	132	0,00	0,00	0,00	0,92	-2,31	1,24	38	0,00	0,00	0,00	-0,69	-2,78	1,25
	131	0,00	0,00	0,00	1,36	0,56	1,22	134	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,09	1,22
54	125	0,00	0,00	0,00	2,47	0,17	-0,14	125	0,00	0,00	0,00	2,47	0,17	-0,14
	117	0,00	0,00	0,00	2,47	0,17	-0,14	104	0,00	0,00	0,00	2,47	0,17	-0,14
55	1539	0,59	-2,18	0,52	0,02	-0,13	0,08	1540	0,18	-4,26	-0,35	0,02	0,10	0,11
	50	0,06	-2,28	0,81	-0,03	-0,15	-0,07	1193	-0,36	-4,37	-0,06	0,01	0,05	-0,05
56	1549	-1,53	-12,16	-2,18	0,36	-0,74	3,12	1550	-0,40	-6,52	-0,10	-0,59	-2,10	3,24
	54	-3,32	-12,52	-3,16	-2,12	-10,61	0,34	1215	-2,19	-6,88	-1,08	-0,63	-3,17	0,47
57	1564	-0,51	-5,65	-1,06	-0,02	-0,08	0,00	1565	-0,13	-3,73	0,69	-0,03	0,05	-0,02
	58	-1,60	-5,87	-0,84	0,07	0,34	0,17	1224	-1,22	-3,95	0,92	-0,06	-0,29	0,15
58	1574	3,88	-1,00	5,84	-0,03	0,56	0,15	1575	1,60	-12,38	-1,50	0,18	-0,56	0,21
	62	2,92	-1,19	3,83	0,10	0,52	0,21	1231	0,64	-12,58	-3,50	0,31	1,55	0,28
59	1584	3,60	-0,99	5,52	-0,01	-0,13	0,00	1585	1,53	-11,34	-1,41	0,00	-0,56	0,06
	66	2,70	-1,17	3,56	-0,05	-0,24	0,08	1238	0,63	-11,52				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
61	70	-0,65	-7,73	0,13	0,24	1,18	0,11	1245	-1,10	-9,95	-2,57	0,27	1,34	0,00
	1604	1,70	-7,54	3,30	0,01	-0,18	0,02	1605	1,25	-9,81	0,65	-0,03	-0,18	0,05
	74	-0,75	-8,03	-0,01	-0,09	-0,43	-0,03	1252	-1,20	-10,30	-2,65	-0,06	-0,29	-0,01
62	1614	0,06	-3,18	-0,04	0,01	0,05	0,08	1615	-0,05	-3,75	-0,56	0,05	-0,26	0,13
	78	-0,43	-3,27	0,22	-0,06	-0,32	-0,05	1259	-0,55	-3,85	-0,31	0,08	0,41	0,00
63	1624	-1,21	-7,19	-3,34	-0,75	1,59	-1,40	1625	-0,52	-3,74	0,63	0,52	4,62	-1,83
	82	-3,07	-7,56	-2,62	3,42	17,08	3,99	1270	-2,38	-4,12	1,34	0,91	4,56	3,56
64	1642	3,17	1,68	4,86	0,18	-0,28	-0,01	1643	0,92	-9,55	-2,66	-0,28	-1,62	0,11
	86	3,17	1,68	3,42	-1,20	-6,00	-1,13	1279	0,92	-9,55	-4,11	-0,37	-1,85	-1,01
65	1652	-1,11	-5,91	-2,48	0,06	-0,32	0,04	1653	-0,46	-2,65	-0,27	0,02	-0,45	0,14
	90	-2,07	-6,10	-1,09	-0,35	-1,73	-0,20	91	-1,42	-2,84	1,12	-0,19	-0,97	-0,10
66	1658	1,45	-0,68	2,52	-0,05	-0,05	0,06	1659	0,56	-5,16	-0,19	0,25	0,33	0,09
	94	0,99	-0,79	1,23	-0,09	0,00	-0,11	130	0,10	-5,25	-1,49	0,21	0,37	-0,08
67	1667	0,95	-1,15	1,52	-0,16	0,10	-0,17	1668	0,32	-4,28	-0,05	0,05	0,56	-0,29
	97	0,46	-1,25	0,79	0,65	3,25	0,92	1296	-0,16	-4,38	-0,78	-0,04	-0,18	0,81
68	1660	-0,44	-4,20	-0,40	0,51	3,38	0,20	1677	-0,12	-2,57	0,04	-0,31	-1,36	0,11
	95	-0,98	-4,30	-0,53	-0,84	-4,21	-0,06	123	-0,65	-2,67	-0,09	0,26	1,32	-0,16
69	1653	-0,62	-3,53	-0,90	0,05	-0,45	0,09	1680	-0,56	-3,23	0,27	0,09	-0,41	0,17
	91	-0,78	-3,56	-0,69	-0,19	-0,97	-0,06	1522	-0,72	-3,26	0,48	-0,15	-0,77	0,03
70	1692	-0,43	-5,11	-0,64	0,20	0,39	0,40	1693	0,02	-2,86	-0,71	0,10	-0,94	0,53
	38	-1,08	-5,25	-0,55	-0,71	-3,54	-1,20	1379	-0,63	-2,99	-0,62	0,19	0,96	-1,07
71	1710	-0,23	-1,33	-0,44	0,61	0,30	0,01	1711	-0,16	-0,99	-0,48	-0,05	-0,14	0,22
	103	-0,37	-1,36	-0,39	-0,07	-0,36	0,13	1388	-0,30	-1,02	-0,43	-0,07	-0,33	0,34
72	1696	-0,34	-1,15	-0,05	-0,18	0,16	0,19	1720	-0,35	-1,18	0,01	0,07	-0,16	0,16
	100	-0,20	-1,12	-0,07	-0,36	-1,79	-0,43	1527	-0,21	-1,15	-0,01	-0,07	-0,33	-0,47
73	1712	-0,22	-1,08	-0,18	-0,15	-0,23	0,21	1724	-0,24	-1,13	-0,28	-0,14	-0,36	0,19
	104	-0,20	-1,07	-0,23	-0,25	-1,23	0,22	117	-0,21	-1,13	-0,33	-0,22	-1,11	0,20
74	1727	-0,37	-1,29	0,15	-0,08	-1,18	-0,27	1728	-0,43	-1,59	0,15	-0,69	-1,27	-0,36
	120	-0,30	-1,27	-0,06	-0,08	-0,40	0,89	3	-0,36	-1,57	-0,05	-0,52	-2,58	0,81
75	1728	-0,31	-1,55	0,27	-0,48	-1,23	-0,24	1733	-0,43	-2,15	0,28	-1,32	-0,70	-0,91
	3	-0,34	-1,56	-0,07	-0,52	-2,58	0,78	1186	-0,46	-2,16	-0,05	-1,24	-6,20	0,11
76	1724	-0,25	-1,12	-0,11	-0,12	-0,36	0,26	1737	-0,28	-1,29	-0,18	-0,02	-0,72	0,28
	117	-0,24	-1,12	-0,15	-0,22	-1,11	0,11	1538	-0,27	-1,29	-0,22	-0,08	-0,41	0,13
77	193	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,46	0,05	194	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,18	0,27
	183	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,47	0,01	182	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,20	0,24
78	194	0,00	0,00	0,00	1,57	-1,51	-0,96	195	0,00	0,00	0,00	2,06	1,06	-1,68
	182	0,00	0,00	0,00	-1,40	-3,11	-1,03	191	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,55	-1,75
79	195	0,00	0,00	0,00	0,96	1,70	-0,69	196	0,00	0,00	0,00	0,89	2,03	-0,11
	191	0,00	0,00	0,00	0,57	2,72	-0,77	192	0,00	0,00	0,00	0,49	3,05	-0,18
80	196	0,00	0,00	0,00	0,76	1,01	1,06	197	0,00	0,00	0,00	-0,39	-2,62	0,85
	192	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,02	0,74	149	0,00	0,00	0,00	-2,34	-3,61	0,53
81	184	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,46	0,13	198	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,18	-0,29
	193	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,58	0,49	194	0,00	0,00	0,00	1,09	0,06	0,08
82	198	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,92	-0,87	178	0,00	0,00	0,00	-1,77	-1,35	-0,71
	194	0,00	0,00	0,00	1,75	1,35	-1,26	195	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,92	-1,10
83	178	0,00	0,00	0,00	-2,55	-0,24	-0,04	199	0,00	0,00	0,00	-2,73	-0,45	0,32
	195	0,00	0,00	0,00	0,83	0,95	-0,09	196	0,00	0,00	0,00	0,66	0,75	0,26
84	199	0,00	0,00	0,00	-1,91	-0,31	0,76	177	0,00	0,00	0,00	-1,54	-1,37	0,85
	196	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	1,09	197	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,00	1,18
85	185	0,00	0,00	0,00	1,92	0,47	0,14	185	0,00	0,00	0,00	1,92	0,47	0,14
	184	0,00	0,00	0,00	1,92	0,47	0,14	198	0,00	0,00	0,00	1,92	0,47	0,14
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	0,12	200	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,79	0,06
	185	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,31	0,00	198	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,64	-0,06
87	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,16	201	0,00	0,00	0,00	-0,25	-1,41	-0,14
	198	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,97	-0,01	178	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,39	0,00
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,67	0,20	202	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,49	0,16
	186	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,58	0,14	200	0,00	0,00	0,00	0,39	1,58	0,11
89	202	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,63	-0,26	180	0,00	0,00	0,00	-0,64	-1,95	-0,17
	200	0,00	0,00	0,00	0,13	0,94	-0,23	201	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,64	-0,13
90	1741	0,73	-1,53	1,51	-0,05	0,07	-0,22	1742	0,52	-2,62	-0,48	-0,11	1,63	-0,46
	155	0,37	-1,60	0,77	0,40	2,00	0,28	1548	0,16	-2,69	-1,23	-0,21	-1,06	0,04
91	1751	0,37	0,01	-2,68	4,25	6,27	10,07	1752	-0,42	-3,93	0,25	0,23	-15,80	12,09
	157	-0,73	-0,21	0,75	-16,11	-80,53	-22,48	1098	-1,52	-4,15	3,69	0,68	3,40	-20,46
92	1769	0,66	-0,36	0,49	0,02	-0,03	0,05	1770	0,13	-3,03	0,26	0,00	-0,10	0,07
	159	0,25	-0,45	0,84	-0,10	-0,48	-0,11	1573	-0,29	-3,12	0,60	0,01	0,05	-0,09
93	1779	3,86	1,34	6,50	-0,01	0,01	0,03	1780	1,85	-8,70	-1,33	0,04	-0,64	0,10
	161	3,38	1,25	4,02	-0,05	-0,23	0,06	1583	1,37	-8,80	-3,82	0,07	0,36	0,13
94	1789	3,71	1,59	6,28	-0,01	0,10	0,03	1790	1,80	-7,96	-1,11	0,05	-0,55	0,09
	163	3,31	1,51	3,99	-0,01	-0,05	0,09	1593	1,40	-8,04	-3,40	0,10	0,48	0,15
95	1799	1,82	-2,29	3,60	0,00	-0,11	0,01	1800	1,09	-5,93	0,08	-0,02	-0,11	0,02
	165	0,41	-2,57	0,61	-0,03	-0,15	0,00	1603	-0,32	-6,21	-2,91	-0,03	-0,15	0,02
96	1809	1,84	-2,42	3,66	0,00	0,20	0,05	1810	1,10	-6,11	0,15	0,03	0,16	0,03
	167	0,35	-2,71	0,54	0,03	0,16	0,03	1613	-0,39	-6,41	-2,97	0,05	0,27	0,01
97	1819	0,06	-3,07	-0,29	0,00	-0,01	-0,02	1820	0,19	-2,43	-0,54	-0,01	-0,04	-0,02
	169	-0,64	-3,21	0,10	-0,01	-0,07	0,00	1623	-0,51	-2,57	-0,14	-0,02	-0,09	0,00
98	1829	0,10	-2,07	-0,85	-0,81	-1,52	-2,46	1830	-0,03	-2,74	0,45	-0,22	3,35	-2,87
	171	-0,89	-2,26	-0,37	3,13	15,65	3,96	1639	-1,02	-2,94	0,93	-0,15	-0,76	3,55
99	1847	-0,33	-2,99	-0,56	-0,17	-2,65	-0,72	1848	-0,10	-1,82	-0,78	-0,46	-1,22	-0,65
	175	-0,72	-3,07	-0,24	0,05	0,23	1,17	176	-0,48	-1,89	-0,45	-1,22	-6,12	1,23
100	1853	0,92	-1,03	1,81	-0,15	-0,40	0,03	1854	0,54	-2,97	-0,16	0,17	0,06	0,04
	177	0,55	-1,12	1,11	-0,20	-0,52	-0,18	199	0,16	-3,04	-0,86	0,12	-0,07	-0,16
101	1862	0,93	-0,68	2,12	-0,04	0,02	-0,14	1863	0,52	-2,74	0,27	-0,01	0,06	-0,17
	179	0,63	-0,74	0,79	0,20	0,98	0,24	1676	0,21	-2,80	-1,06	-0,02	-0,09	0,21
102	1855	-0,02	-1,85	0,35	0,39	2,79	0,01	1871	0,04	-1,53	-0,13	-0,02	-0,88	0,00
	178	-0,29	-1,90	0,07	-0,44	-2,18	0,00	201	-0,23	-1,59	-0,41	0,32	1,60	-0,01
103	1848	-0,27	-1,94	-0,80	-0,39	-1,20	0,34	1874	-0,28	-1,95	-0,61	-0,43	-2,48	0,32
	176	-0,44	-1,98	-0,35	-1,22	-6,12	0,13	1120	-0,44	-1,99	-0,16	-0,89	-4,45	0,11
104	1889	-0,99	0,06	1,92	-1,12	-1,38	1,07	1890	-0,19	0,20	-0,05	-0,93	0,82	0,1

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
106	361	0,00	0,00	0,00	-11,06	-1,80	0,32	362	0,00	0,00	0,00	-2,47	-0,50	0,30
	365	0,00	0,00	0,00	-10,92	-2,24	0,38	366	0,00	0,00	0,00	-3,90	-1,43	-0,03
	364	0,00	0,00	0,00	-10,61	-2,64	0,43	363	0,00	0,00	0,00	-3,16	-0,68	0,02
107	368	0,00	0,00	0,00	-2,44	-12,36	0,50	367	0,00	0,00	0,00	-3,80	-12,23	-0,03
	361	0,00	0,00	0,00	-1,79	-10,98	0,13	364	0,00	0,00	0,00	-2,58	-10,65	-0,40
108	372	0,00	0,00	0,00	-1,40	-6,97	-0,40	371	0,00	0,00	0,00	-8,72	-5,37	-0,12
	369	0,00	0,00	0,00	-3,36	-3,96	-2,51	370	0,00	0,00	0,00	-6,28	-2,56	-2,23
109	368	0,00	0,00	0,00	-13,11	-2,59	-0,93	370	0,00	0,00	0,00	-9,72	-3,25	-2,18
	367	0,00	0,00	0,00	-12,24	-3,80	0,57	371	0,00	0,00	0,00	-8,25	-5,27	-0,68
110	373	0,00	0,00	0,00	-12,41	-3,11	0,99	365	0,00	0,00	0,00	-11,01	-2,25	0,69
	367	0,00	0,00	0,00	-12,22	-3,77	0,42	364	0,00	0,00	0,00	-10,66	-2,65	0,11
111	375	0,00	0,00	0,00	-13,21	-0,98	1,31	374	0,00	0,00	0,00	-11,74	-1,04	0,39
	373	0,00	0,00	0,00	-12,38	-2,96	1,33	365	0,00	0,00	0,00	-11,04	-2,39	0,41
112	371	0,00	0,00	0,00	-5,37	-8,27	-0,26	376	0,00	0,00	0,00	-3,65	-8,43	-1,81
	367	0,00	0,00	0,00	-3,77	-12,24	0,09	373	0,00	0,00	0,00	-3,12	-12,44	-1,47
113	377	0,00	0,00	0,00	-1,41	-5,48	2,37	376	0,00	0,00	0,00	-8,25	-3,62	2,29
	372	0,00	0,00	0,00	-1,38	-6,86	-0,17	371	0,00	0,00	0,00	-8,74	-5,47	-0,25
114	379	0,00	0,00	0,00	1,64	5,03	2,89	378	0,00	0,00	0,00	-8,94	0,71	2,64
	377	0,00	0,00	0,00	-1,24	-4,62	2,80	376	0,00	0,00	0,00	-8,25	-3,60	2,55
115	372	0,00	0,00	0,00	-7,06	-1,81	1,34	369	0,00	0,00	0,00	-2,79	2,50	2,18
	380	0,00	0,00	0,00	-7,60	1,26	-1,49	381	0,00	0,00	0,00	-3,04	5,51	-0,66
116	373	0,00	0,00	0,00	-12,41	-2,97	1,18	376	0,00	0,00	0,00	-8,43	-3,63	2,27
	375	0,00	0,00	0,00	-13,15	-0,97	1,45	378	0,00	0,00	0,00	-9,02	0,69	2,53
117	377	0,00	0,00	0,00	-5,32	-0,62	-1,60	372	0,00	0,00	0,00	-6,94	-1,79	-0,93
	382	0,00	0,00	0,00	-4,67	4,72	-0,05	380	0,00	0,00	0,00	-7,53	1,27	0,62
118	366	0,00	0,00	0,00	-3,72	-0,51	-0,09	365	0,00	0,00	0,00	-10,95	-2,37	0,48
	383	0,00	0,00	0,00	-3,97	-0,50	-0,34	374	0,00	0,00	0,00	-11,79	-1,05	0,23
119	384	0,00	0,00	0,00	-12,29	-0,47	-0,05	385	0,00	0,00	0,00	-4,58	0,53	-0,65
	374	0,00	0,00	0,00	-11,80	-1,08	0,18	383	0,00	0,00	0,00	-3,77	0,50	-0,41
120	385	0,00	0,00	0,00	-4,72	-0,17	-0,26	384	0,00	0,00	0,00	-12,28	-0,43	-0,37
	386	0,00	0,00	0,00	-4,53	-1,38	-1,71	387	0,00	0,00	0,00	-12,49	-0,72	-1,83
121	389	0,00	0,00	0,00	-0,57	-4,06	2,12	386	0,00	0,00	0,00	-0,10	-4,27	1,70
	388	0,00	0,00	0,00	-2,07	-12,11	2,52	387	0,00	0,00	0,00	-0,84	-12,51	2,09
122	375	0,00	0,00	0,00	-0,91	-13,20	-1,30	390	0,00	0,00	0,00	1,08	-14,01	-0,33
	374	0,00	0,00	0,00	-1,07	-11,75	-0,50	384	0,00	0,00	0,00	-0,48	-12,34	0,47
123	391	0,00	0,00	0,00	-14,53	1,03	-1,73	387	0,00	0,00	0,00	-12,38	-0,70	-1,94
	390	0,00	0,00	0,00	-14,01	1,09	-0,05	384	0,00	0,00	0,00	-12,33	-0,44	-0,26
124	393	0,00	0,00	0,00	-10,49	5,67	-1,44	391	0,00	0,00	0,00	-14,33	1,07	-2,30
	392	0,00	0,00	0,00	-8,79	4,64	1,20	390	0,00	0,00	0,00	-14,17	1,06	0,34
125	378	0,00	0,00	0,00	0,82	-8,99	-2,31	392	0,00	0,00	0,00	3,96	-8,93	-1,16
	375	0,00	0,00	0,00	-0,90	-13,14	-1,48	390	0,00	0,00	0,00	1,05	-14,18	-0,34
126	394	0,00	0,00	0,00	4,24	8,87	0,65	392	0,00	0,00	0,00	-9,18	3,91	1,05
	379	0,00	0,00	0,00	1,55	4,58	2,29	378	0,00	0,00	0,00	-8,91	0,84	2,68
127	392	0,00	0,00	0,00	-9,04	4,59	0,98	394	0,00	0,00	0,00	3,29	4,10	2,06
	393	0,00	0,00	0,00	-10,68	5,64	-0,81	395	0,00	0,00	0,00	4,92	16,01	0,27
128	396	0,00	0,00	0,00	-14,08	-1,46	-3,60	388	0,00	0,00	0,00	-12,09	-2,06	-2,98
	391	0,00	0,00	0,00	-14,53	1,00	-2,25	387	0,00	0,00	0,00	-12,40	-0,81	-1,63
129	398	0,00	0,00	0,00	-13,23	-5,50	-3,82	397	0,00	0,00	0,00	-11,39	-4,17	-2,66
	396	0,00	0,00	0,00	-14,13	-1,68	-3,90	388	0,00	0,00	0,00	-12,09	-2,03	-2,74
130	393	0,00	0,00	0,00	6,03	-10,42	2,57	399	0,00	0,00	0,00	0,81	-10,16	4,95
	391	0,00	0,00	0,00	1,04	-14,33	1,73	396	0,00	0,00	0,00	-1,47	-14,11	4,10
131	400	0,00	0,00	0,00	0,27	6,75	-6,17	399	0,00	0,00	0,00	-10,02	0,84	-6,66
	395	0,00	0,00	0,00	5,24	17,60	-1,06	393	0,00	0,00	0,00	-10,60	6,00	-1,55
132	402	0,00	0,00	0,00	-3,06	-8,25	-5,11	401	0,00	0,00	0,00	-10,21	-6,84	-4,69
	400	0,00	0,00	0,00	-0,59	2,41	-6,48	399	0,00	0,00	0,00	-9,99	0,98	-6,06
133	396	0,00	0,00	0,00	-14,15	-1,69	-3,92	399	0,00	0,00	0,00	-10,13	0,95	-5,28
	398	0,00	0,00	0,00	-13,31	-5,52	-3,87	401	0,00	0,00	0,00	-10,04	-6,81	-5,23
134	389	0,00	0,00	0,00	-4,21	-1,28	-2,02	388	0,00	0,00	0,00	-12,10	-2,04	-2,80
	403	0,00	0,00	0,00	-3,54	-1,34	-1,84	397	0,00	0,00	0,00	-11,36	-4,17	-2,61
135	407	0,00	0,00	0,00	-1,24	-5,89	-0,94	406	0,00	0,00	0,00	-0,96	-6,08	0,53
	404	0,00	0,00	0,00	-2,32	-3,49	-0,84	405	0,00	0,00	0,00	-2,41	-3,48	0,63
136	381	0,00	0,00	0,00	2,91	-3,56	1,90	405	0,00	0,00	0,00	-2,16	-3,43	1,44
	380	0,00	0,00	0,00	1,29	-7,59	0,61	406	0,00	0,00	0,00	-0,77	-6,04	0,15
137	406	0,00	0,00	0,00	-6,16	-0,80	-0,37	408	0,00	0,00	0,00	-3,17	-0,90	1,46
	380	0,00	0,00	0,00	-7,52	1,31	-0,39	382	0,00	0,00	0,00	-5,10	2,53	1,44
138	408	0,00	0,00	0,00	-3,54	-0,97	0,94	410	0,00	0,00	0,00	3,69	-1,61	1,52
	382	0,00	0,00	0,00	-2,55	3,04	1,84	409	0,00	0,00	0,00	3,29	4,14	2,41
139	411	0,00	0,00	0,00	-0,86	-3,45	-0,13	408	0,00	0,00	0,00	-0,95	-3,18	-0,42
	407	0,00	0,00	0,00	-1,24	-5,93	-0,12	406	0,00	0,00	0,00	-0,98	-6,20	-0,41
140	412	0,00	0,00	0,00	-1,69	2,80	0,74	410	0,00	0,00	0,00	-1,65	3,68	-0,99
	411	0,00	0,00	0,00	-0,80	-3,10	0,54	408	0,00	0,00	0,00	-1,02	-3,55	-1,19
141	409	0,00	0,00	0,00	5,67	10,91	-1,23	410	0,00	0,00	0,00	-1,89	2,28	-1,03
	413	0,00	0,00	0,00	5,66	4,49	-1,02	414	0,00	0,00	0,00	-2,18	9,53	-0,82
142	416	0,00	0,00	0,00	-3,89	2,07	2,46	415	0,00	0,00	0,00	-6,80	1,56	1,31
	404	0,00	0,00	0,00	-3,54	-2,60	1,57	407	0,00	0,00	0,00	-5,84	-1,01	0,42
143	420	0,00	0,00	0,00										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
151	420	0,00	0,00	0,00	-5,15	-2,58	1,14	424	0,00	0,00	0,00	-3,13	-2,42	2,27
	429	0,00	0,00	0,00	-3,05	-5,77	0,69	428	0,00	0,00	0,00	-4,15	-4,71	1,42
	417	0,00	0,00	0,00	-2,90	-3,51	-0,42	420	0,00	0,00	0,00	-5,17	-2,59	0,32
152	431	0,00	0,00	0,00	-3,17	11,59	-0,73	430	0,00	0,00	0,00	5,66	7,83	-1,59
	414	0,00	0,00	0,00	-2,62	7,36	-0,68	413	0,00	0,00	0,00	7,73	14,84	-1,54
153	433	0,00	0,00	0,00	7,43	8,70	0,64	432	0,00	0,00	0,00	-2,22	8,16	0,73
	422	0,00	0,00	0,00	5,03	6,16	0,78	412	0,00	0,00	0,00	-1,53	3,15	0,86
154	410	0,00	0,00	0,00	-1,94	2,27	-0,82	412	0,00	0,00	0,00	-1,62	3,13	0,44
	414	0,00	0,00	0,00	-2,10	9,55	-0,58	432	0,00	0,00	0,00	-2,02	8,20	0,68
155	414	0,00	0,00	0,00	-2,53	7,38	-0,70	432	0,00	0,00	0,00	-1,86	9,01	0,68
	431	0,00	0,00	0,00	-3,01	11,62	-0,70	434	0,00	0,00	0,00	-3,63	10,01	0,67
156	431	0,00	0,00	0,00	10,52	-3,38	2,34	436	0,00	0,00	0,00	4,63	-3,97	-3,48
	430	0,00	0,00	0,00	17,69	7,63	2,05	435	0,00	0,00	0,00	15,88	7,35	-3,76
157	437	0,00	0,00	0,00	-3,33	3,87	-0,25	436	0,00	0,00	0,00	-3,78	4,67	0,65
	434	0,00	0,00	0,00	-3,41	11,12	-0,36	431	0,00	0,00	0,00	-3,23	10,55	0,54
158	439	0,00	0,00	0,00	-2,91	-6,21	-0,39	438	0,00	0,00	0,00	-3,08	-6,84	1,86
	437	0,00	0,00	0,00	-3,24	4,31	-0,69	436	0,00	0,00	0,00	-3,60	5,54	1,57
159	434	0,00	0,00	0,00	9,97	-3,82	-0,65	432	0,00	0,00	0,00	8,97	-2,06	-0,94
	440	0,00	0,00	0,00	17,23	8,26	-1,84	433	0,00	0,00	0,00	6,62	7,01	-2,12
160	435	0,00	0,00	0,00	4,70	2,63	3,94	436	0,00	0,00	0,00	-3,79	5,50	3,50
	441	0,00	0,00	0,00	0,42	-8,21	1,18	438	0,00	0,00	0,00	-3,10	-6,84	0,74
161	437	0,00	0,00	0,00	3,88	-3,31	2,05	434	0,00	0,00	0,00	11,08	-3,59	-0,81
	442	0,00	0,00	0,00	10,61	5,04	1,98	440	0,00	0,00	0,00	15,17	7,85	-0,88
162	444	0,00	0,00	0,00	-2,86	5,83	-2,79	443	0,00	0,00	0,00	11,25	7,12	-0,82
	426	0,00	0,00	0,00	-2,40	1,48	-4,05	425	0,00	0,00	0,00	5,27	7,57	-2,08
163	443	0,00	0,00	0,00	11,49	8,32	-3,11	444	0,00	0,00	0,00	-2,93	5,48	-2,27
	445	0,00	0,00	0,00	10,20	14,72	-0,37	446	0,00	0,00	0,00	-2,34	5,60	0,46
164	448	0,00	0,00	0,00	1,81	-6,12	2,76	447	0,00	0,00	0,00	2,91	-6,80	2,33
	426	0,00	0,00	0,00	1,38	-2,86	3,18	444	0,00	0,00	0,00	5,99	-2,05	2,75
165	450	0,00	0,00	0,00	-2,44	-0,25	6,20	449	0,00	0,00	0,00	9,49	13,53	6,46
	446	0,00	0,00	0,00	-2,16	6,50	-0,14	445	0,00	0,00	0,00	9,80	12,74	0,11
166	452	0,00	0,00	0,00	-1,99	-7,91	6,14	451	0,00	0,00	0,00	3,33	-8,42	6,23
	450	0,00	0,00	0,00	-2,20	0,93	6,90	449	0,00	0,00	0,00	7,30	2,58	6,99
167	454	0,00	0,00	0,00	0,20	-5,93	0,32	453	0,00	0,00	0,00	-4,18	-4,74	-3,44
	446	0,00	0,00	0,00	6,47	-2,35	-1,10	450	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,36	-4,85
168	442	0,00	0,00	0,00	9,24	4,18	-2,77	449	0,00	0,00	0,00	19,22	4,96	5,20
	455	0,00	0,00	0,00	1,94	-7,46	-1,75	451	0,00	0,00	0,00	2,34	-8,62	6,22
169	447	0,00	0,00	0,00	2,91	-6,80	2,70	454	0,00	0,00	0,00	0,55	-5,86	0,14
	444	0,00	0,00	0,00	5,64	-2,12	2,28	446	0,00	0,00	0,00	5,56	-2,53	-0,28
170	437	0,00	0,00	0,00	-3,22	4,31	-1,65	442	0,00	0,00	0,00	3,52	3,03	-2,77
	439	0,00	0,00	0,00	-2,98	-6,22	0,37	455	0,00	0,00	0,00	1,76	-7,50	-0,75
171	427	0,00	0,00	0,00	-1,82	-4,98	1,51	448	0,00	0,00	0,00	1,19	-6,25	2,20
	424	0,00	0,00	0,00	-2,97	-2,39	2,85	426	0,00	0,00	0,00	1,91	-2,76	3,54
172	400	0,00	0,00	0,00	3,58	3,24	-6,75	435	0,00	0,00	0,00	16,98	5,09	1,12
	402	0,00	0,00	0,00	-2,63	-8,17	-6,13	441	0,00	0,00	0,00	-0,67	-8,43	1,74
173	397	0,00	0,00	0,00	-4,13	-11,35	2,56	457	0,00	0,00	0,00	-5,86	-10,60	1,35
	403	0,00	0,00	0,00	-1,77	-3,62	1,78	456	0,00	0,00	0,00	-2,22	-2,92	0,56
174	461	0,00	0,00	0,00	-6,57	-10,06	-0,95	460	0,00	0,00	0,00	-6,05	-9,71	-3,12
	458	0,00	0,00	0,00	-2,35	-2,33	-1,12	459	0,00	0,00	0,00	-1,99	-2,09	-3,29
175	457	0,00	0,00	0,00	-5,89	-10,61	1,14	461	0,00	0,00	0,00	-6,53	-10,05	-0,75
	456	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,91	0,60	458	0,00	0,00	0,00	-2,67	-2,40	-1,29
176	398	0,00	0,00	0,00	-5,63	-13,25	3,71	462	0,00	0,00	0,00	-8,77	-12,61	2,20
	397	0,00	0,00	0,00	-4,14	-11,38	2,72	457	0,00	0,00	0,00	-5,86	-10,62	1,21
177	457	0,00	0,00	0,00	-10,63	-5,90	-1,35	462	0,00	0,00	0,00	-12,61	-8,75	-1,95
	461	0,00	0,00	0,00	-10,04	-6,53	0,95	463	0,00	0,00	0,00	-12,12	-10,00	0,34
178	464	0,00	0,00	0,00	-10,53	-11,39	-2,80	462	0,00	0,00	0,00	-12,59	-8,76	-2,05
	401	0,00	0,00	0,00	-10,00	-6,63	-4,76	398	0,00	0,00	0,00	-13,33	-5,65	-4,01
179	462	0,00	0,00	0,00	-12,58	-8,75	-2,12	464	0,00	0,00	0,00	-10,50	-11,27	-2,59
	463	0,00	0,00	0,00	-12,07	-9,99	0,45	465	0,00	0,00	0,00	-10,46	-12,89	-0,02
180	402	0,00	0,00	0,00	-8,09	-3,03	4,33	466	0,00	0,00	0,00	-13,34	-6,74	2,02
	401	0,00	0,00	0,00	-6,67	-10,18	5,11	464	0,00	0,00	0,00	-11,36	-10,33	2,80
181	467	0,00	0,00	0,00	-8,90	-4,96	5,15	468	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,17	5,30
	460	0,00	0,00	0,00	-9,71	-6,06	3,24	459	0,00	0,00	0,00	-1,97	-1,40	3,38
182	470	0,00	0,00	0,00	-7,11	-3,41	5,72	469	0,00	0,00	0,00	-2,11	-2,02	6,43
	467	0,00	0,00	0,00	-8,90	-4,93	4,85	468	0,00	0,00	0,00	-2,32	-1,92	5,56
183	460	0,00	0,00	0,00	-9,69	-6,05	3,37	471	0,00	0,00	0,00	-11,47	-9,07	3,00
	467	0,00	0,00	0,00	-8,92	-4,96	4,87	472	0,00	0,00	0,00	-10,58	-6,24	4,51
184	473	0,00	0,00	0,00	-9,47	-11,47	2,54	471	0,00	0,00	0,00	-11,49	-9,13	3,00
	465	0,00	0,00	0,00	-10,46	-12,89	0,04	463	0,00	0,00	0,00	-12,06	-9,95	0,50
185	471	0,00	0,00	0,00	-11,48	-9,08	3,05	473	0,00	0,00	0,00	-9,51	-11,65	2,74
	472	0,00	0,00	0,00	-10,80	-6,28	4,56	474	0,00	0,00	0,00	-7,85	-6,36	4,26
186	471	0,00	0,00	0,00	-11,48	-9,13	2,94	460	0,00	0,00	0,00	-9,69	-6,04	3,24
	463	0,00	0,00	0,00	-12,12	-9,96	0,56	461	0,00	0,00	0,00	-10,05	-6,56	0,85
187	476	0,00	0,00	0,00	-14,86	-7,57	0,57	475	0,00	0,00	0,00	-13,34	-6,15	-1,55
	465	0,00	0,00	0,00	-12,87	-10,37	-0,23	473	0,00	0,00	0,00	-11,43	-9,26	-2,35
188	466	0,00	0,00	0,00	-13,35	-6,74	2,35	476	0,00	0,00	0,00	-14,87	-7,57	0,10
	464	0,00	0,00	0,00	-11,23	-10,31	2,45	465	0,00	0,00	0,00	-12,87	-10,37	0,21
189	478	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,24	5,30	477	0,00	0,00	0,00	-2,19	-1,03	7,24
	470	0,00	0,00	0,00	-7,12	-3,43	5,13	469	0,00	0,00	0,00	-1,98	-1,33	7,07
190	467	0,00	0,00	0,00	-8,91	-4,94	5,29	472	0,00	0,00	0,00	-10,51	-5,91	4,13
	470	0,00	0,00	0,00	-6,82	-3,35	5,00	479	0,00	0,00	0,00	-8,81	-2,39	3,84
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,43	-1,60	-5,10	481	0,00	0,00	0,00	6,74	-0,39	-3,51
	477	0,00	0,00	0,00	-0,97	-2,18	-7,61	480	0,00	0,00	0,00	4,47	5,16	-6,03
192	482	0,00	0,00	0,00	-4,57	2,21	0,91	478	0,00	0,00	0,00	-2,55	-0,44	3,83

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
196	482	0,00	0,00	0,00	-4,30	2,26	-0,21	486	0,00	0,00	0,00	-5,63	7,81	-2,04
	488	0,00	0,00	0,00	-5,80	11,15	-5,28	487	0,00	0,00	0,00	-0,65	9,95	-4,75
	486	0,00	0,00	0,00	-5,61	7,92	-1,81	482	0,00	0,00	0,00	-4,33	2,08	-1,28
197	484	0,00	0,00	0,00	18,58	4,38	-4,14	489	0,00	0,00	0,00	14,96	1,94	4,21
	483	0,00	0,00	0,00	1,70	-8,00	-4,05	486	0,00	0,00	0,00	7,88	-5,26	4,30
198	478	0,00	0,00	0,00	-2,58	-0,62	6,08	482	0,00	0,00	0,00	-4,60	2,02	-1,49
	481	0,00	0,00	0,00	8,24	8,46	3,45	487	0,00	0,00	0,00	6,42	11,36	-4,12
199	491	0,00	0,00	0,00	-5,57	9,13	0,96	490	0,00	0,00	0,00	1,21	21,69	1,02
	488	0,00	0,00	0,00	-5,52	12,53	-5,29	487	0,00	0,00	0,00	0,88	17,62	-5,23
200	493	0,00	0,00	0,00	-4,28	1,81	0,25	492	0,00	0,00	0,00	-0,62	1,10	2,35
	491	0,00	0,00	0,00	-5,27	10,58	0,59	490	0,00	0,00	0,00	-0,71	12,11	2,70
201	488	0,00	0,00	0,00	-5,65	12,51	-3,04	494	0,00	0,00	0,00	2,27	8,32	-2,41
	491	0,00	0,00	0,00	-5,55	9,14	-1,88	495	0,00	0,00	0,00	1,01	13,44	-1,25
202	497	0,00	0,00	0,00	8,09	10,82	-4,18	490	0,00	0,00	0,00	12,90	14,83	2,89
	496	0,00	0,00	0,00	1,00	0,24	-5,95	492	0,00	0,00	0,00	-1,90	0,85	1,12
203	489	0,00	0,00	0,00	6,72	0,29	3,44	494	0,00	0,00	0,00	14,66	3,53	3,12
	486	0,00	0,00	0,00	8,00	-5,24	3,29	488	0,00	0,00	0,00	11,12	-5,93	2,98
204	499	0,00	0,00	0,00	5,49	5,11	-4,40	497	0,00	0,00	0,00	2,44	9,69	-2,85
	498	0,00	0,00	0,00	-0,49	-1,25	-7,06	496	0,00	0,00	0,00	1,55	0,35	-5,52
205	475	0,00	0,00	0,00	-13,28	-6,14	-1,15	485	0,00	0,00	0,00	-7,51	-1,36	-3,13
	473	0,00	0,00	0,00	-11,61	-9,30	-2,72	474	0,00	0,00	0,00	-6,42	-8,12	-4,70
206	441	0,00	0,00	0,00	-8,78	-0,75	1,06	500	0,00	0,00	0,00	-13,75	-4,20	0,19
	402	0,00	0,00	0,00	-8,00	-2,60	3,33	466	0,00	0,00	0,00	-13,32	-6,65	2,47
207	466	0,00	0,00	0,00	-6,66	-13,33	-1,67	500	0,00	0,00	0,00	-4,25	-13,96	-1,03
	476	0,00	0,00	0,00	-7,51	-14,86	-0,73	501	0,00	0,00	0,00	-5,56	-15,62	-0,09
208	502	0,00	0,00	0,00	-3,82	-13,55	0,38	500	0,00	0,00	0,00	-4,57	-13,82	-0,97
	438	0,00	0,00	0,00	-3,00	-6,39	1,62	441	0,00	0,00	0,00	0,35	-8,57	0,27
209	500	0,00	0,00	0,00	-4,61	-14,03	-0,41	502	0,00	0,00	0,00	-3,77	-13,34	0,13
	501	0,00	0,00	0,00	-5,58	-15,63	-0,65	503	0,00	0,00	0,00	-4,84	-15,42	-0,11
210	439	0,00	0,00	0,00	-6,21	-2,91	-0,41	504	0,00	0,00	0,00	-13,10	-3,60	-0,17
	438	0,00	0,00	0,00	-6,39	-2,99	-0,83	502	0,00	0,00	0,00	-13,61	-4,11	-0,59
211	505	0,00	0,00	0,00	-4,32	-13,67	-0,03	475	0,00	0,00	0,00	-6,00	-13,31	0,83
	501	0,00	0,00	0,00	-5,56	-15,62	-0,80	476	0,00	0,00	0,00	-7,51	-14,85	0,05
212	485	0,00	0,00	0,00	-7,50	-1,32	-2,00	475	0,00	0,00	0,00	-13,25	-5,99	-1,67
	506	0,00	0,00	0,00	-7,57	-0,50	0,55	505	0,00	0,00	0,00	-13,48	-4,28	0,88
213	507	0,00	0,00	0,00	-4,64	-12,75	-0,76	505	0,00	0,00	0,00	-4,65	-13,74	-0,67
	503	0,00	0,00	0,00	-4,84	-15,43	-0,33	501	0,00	0,00	0,00	-5,58	-15,62	-0,24
214	510	0,00	0,00	0,00	-5,65	-4,62	-0,19	509	0,00	0,00	0,00	-4,87	-4,97	-1,73
	508	0,00	0,00	0,00	-5,00	-12,31	0,32	507	0,00	0,00	0,00	-4,97	-13,04	-1,22
215	505	0,00	0,00	0,00	-4,62	-13,55	-0,19	507	0,00	0,00	0,00	-4,68	-12,98	-0,97
	506	0,00	0,00	0,00	0,30	-7,41	-1,88	509	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,97	-2,66
216	511	0,00	0,00	0,00	-14,90	-4,50	-0,37	508	0,00	0,00	0,00	-12,15	-4,97	0,09
	503	0,00	0,00	0,00	-15,44	-4,89	0,28	507	0,00	0,00	0,00	-12,80	-4,92	0,75
217	485	0,00	0,00	0,00	-1,34	-7,59	5,03	506	0,00	0,00	0,00	-0,46	-7,38	-3,57
	484	0,00	0,00	0,00	8,98	6,71	4,86	512	0,00	0,00	0,00	15,89	8,47	-3,74
218	504	0,00	0,00	0,00	-12,94	-3,56	-0,57	511	0,00	0,00	0,00	-14,91	-4,51	-0,24
	502	0,00	0,00	0,00	-13,40	-4,07	-0,17	503	0,00	0,00	0,00	-15,43	-4,89	0,16
219	439	0,00	0,00	0,00	-2,98	-6,22	-0,52	455	0,00	0,00	0,00	1,75	-7,52	0,36
	504	0,00	0,00	0,00	-3,44	-13,07	0,50	513	0,00	0,00	0,00	-2,38	-13,06	1,38
220	515	0,00	0,00	0,00	-3,02	-11,01	5,71	514	0,00	0,00	0,00	-2,31	-12,29	3,51
	452	0,00	0,00	0,00	-1,91	-7,53	7,15	451	0,00	0,00	0,00	3,31	-8,51	4,95
221	455	0,00	0,00	0,00	1,94	-7,48	0,99	451	0,00	0,00	0,00	2,32	-8,71	3,77
	513	0,00	0,00	0,00	-2,22	-13,03	1,22	514	0,00	0,00	0,00	-2,00	-12,23	4,00
222	517	0,00	0,00	0,00	-4,33	-12,63	2,42	516	0,00	0,00	0,00	-4,04	-14,18	0,82
	514	0,00	0,00	0,00	-2,03	-12,40	3,34	513	0,00	0,00	0,00	-2,22	-13,03	1,74
223	504	0,00	0,00	0,00	-3,41	-12,91	0,41	513	0,00	0,00	0,00	-2,38	-13,06	1,32
	511	0,00	0,00	0,00	-4,46	-14,90	0,29	516	0,00	0,00	0,00	-4,14	-14,20	1,20
224	511	0,00	0,00	0,00	-4,46	-14,90	0,36	516	0,00	0,00	0,00	-4,14	-14,17	0,92
	508	0,00	0,00	0,00	-4,77	-12,11	0,04	518	0,00	0,00	0,00	-4,15	-11,88	0,60
225	519	0,00	0,00	0,00	-4,84	-9,85	3,60	517	0,00	0,00	0,00	-4,31	-12,62	1,94
	515	0,00	0,00	0,00	-2,97	-10,76	5,56	514	0,00	0,00	0,00	-2,35	-12,46	3,90
226	516	0,00	0,00	0,00	-4,03	-14,15	1,42	517	0,00	0,00	0,00	-4,32	-12,57	1,68
	518	0,00	0,00	0,00	-3,93	-11,84	0,05	520	0,00	0,00	0,00	-4,14	-10,24	0,32
227	518	0,00	0,00	0,00	-3,91	-11,77	0,84	520	0,00	0,00	0,00	-4,09	-10,03	-0,68
	521	0,00	0,00	0,00	-1,05	-5,59	0,01	522	0,00	0,00	0,00	-1,15	-5,39	-1,51
228	520	0,00	0,00	0,00	-10,28	-4,32	0,52	517	0,00	0,00	0,00	-12,57	-4,30	-2,41
	523	0,00	0,00	0,00	-6,46	-5,41	-0,20	519	0,00	0,00	0,00	-9,69	-4,80	-3,13
229	521	0,00	0,00	0,00	-1,26	-5,63	1,00	510	0,00	0,00	0,00	-5,59	-4,61	0,71
	518	0,00	0,00	0,00	-4,13	-11,81	0,35	508	0,00	0,00	0,00	-4,80	-12,27	0,06
230	525	0,00	0,00	0,00	-8,75	-3,72	-6,32	524	0,00	0,00	0,00	-9,72	-2,96	-6,14
	452	0,00	0,00	0,00	-7,50	-1,75	-6,34	515	0,00	0,00	0,00	-11,08	-3,36	-6,16
231	527	0,00	0,00	0,00	-7,26	6,32	0,68	526	0,00	0,00	0,00	-6,49	7,61	-2,62
	510	0,00	0,00	0,00	-5,64	-4,59	0,57	509	0,00	0,00	0,00	-4,94	-5,32	-2,74
232	506	0,00	0,00	0,00	0,33	-7,22	-3,10	509	0,00	0,00	0,00	-4,97	-5,33	-1,75
	512	0,00	0,00	0,00	4,37	6,17	-5,84	526	0,00	0,00	0,00	-6,99	7,51	-4,49
233	512													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
241	537	0,00	0,00	0,00	2,94	17,11	2,35	527	0,00	0,00	0,00	-7,77	5,59	1,76
	539	0,00	0,00	0,00	13,78	7,13	-3,97	537	0,00	0,00	0,00	6,40	7,23	3,24
	522	0,00	0,00	0,00	-1,10	-5,16	-4,40	521	0,00	0,00	0,00	-1,07	-5,70	2,81
242	522	0,00	0,00	0,00	-5,23	-0,31	3,07	520	0,00	0,00	0,00	-10,06	-4,27	-0,32
	540	0,00	0,00	0,00	-1,64	-5,07	4,06	523	0,00	0,00	0,00	-6,67	-5,46	0,66
243	541	0,00	0,00	0,00	3,51	10,57	-0,81	535	0,00	0,00	0,00	-7,21	8,65	0,54
	538	0,00	0,00	0,00	-0,32	8,10	-2,35	534	0,00	0,00	0,00	-6,80	10,27	-0,99
244	545	0,00	0,00	0,00	-3,64	7,15	2,43	544	0,00	0,00	0,00	3,45	14,20	1,53
	542	0,00	0,00	0,00	-3,55	8,79	1,68	543	0,00	0,00	0,00	4,31	6,52	0,79
245	547	0,00	0,00	0,00	13,04	4,41	-2,11	539	0,00	0,00	0,00	19,65	6,23	5,18
	546	0,00	0,00	0,00	7,50	-3,31	-1,69	548	0,00	0,00	0,00	3,77	-5,55	5,60
246	535	0,00	0,00	0,00	-7,13	9,02	-0,31	541	0,00	0,00	0,00	3,51	10,57	0,15
	536	0,00	0,00	0,00	-5,62	4,61	-1,51	549	0,00	0,00	0,00	-0,28	9,14	-1,05
247	539	0,00	0,00	0,00	5,04	3,31	6,14	522	0,00	0,00	0,00	-4,99	-0,27	3,71
	548	0,00	0,00	0,00	5,64	-5,18	6,14	540	0,00	0,00	0,00	-2,48	-5,24	3,72
248	543	0,00	0,00	0,00	12,88	5,58	-1,61	547	0,00	0,00	0,00	6,44	3,09	-0,96
	542	0,00	0,00	0,00	7,14	-3,88	-1,32	546	0,00	0,00	0,00	7,44	-3,32	-0,67
249	453	0,00	0,00	0,00	-4,57	-4,82	-3,50	525	0,00	0,00	0,00	-8,50	-3,66	-5,67
	450	0,00	0,00	0,00	0,95	-2,12	-5,16	452	0,00	0,00	0,00	-7,88	-1,82	-7,34
250	551	0,00	0,00	0,00	-2,73	-4,92	-1,93	428	0,00	0,00	0,00	-4,71	-4,15	-0,86
	550	0,00	0,00	0,00	-3,54	-2,28	-2,29	429	0,00	0,00	0,00	-5,71	-3,03	-1,22
251	428	0,00	0,00	0,00	-4,73	-4,27	-1,52	551	0,00	0,00	0,00	-2,72	-4,88	-0,99
	427	0,00	0,00	0,00	-5,22	-2,30	-0,94	552	0,00	0,00	0,00	-2,55	-2,13	-0,41
252	550	0,00	0,00	0,00	-3,49	-2,27	-3,18	553	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,34	-3,01
	551	0,00	0,00	0,00	-2,32	-4,84	-1,58	554	0,00	0,00	0,00	0,52	-5,72	-1,42
253	556	0,00	0,00	0,00	-0,01	-5,19	-0,09	554	0,00	0,00	0,00	0,50	-5,72	-2,08
	555	0,00	0,00	0,00	0,12	-2,06	0,96	553	0,00	0,00	0,00	6,37	-2,68	-1,03
254	558	0,00	0,00	0,00	1,27	-2,36	-2,21	557	0,00	0,00	0,00	1,37	-4,04	-1,69
	556	0,00	0,00	0,00	0,01	-5,08	-1,19	554	0,00	0,00	0,00	0,50	-5,73	-0,67
255	551	0,00	0,00	0,00	-2,31	-4,80	-1,42	554	0,00	0,00	0,00	0,51	-5,72	-1,88
	552	0,00	0,00	0,00	-2,58	-2,14	0,32	557	0,00	0,00	0,00	2,80	-3,75	-0,13
256	427	0,00	0,00	0,00	-5,14	-1,86	-1,43	552	0,00	0,00	0,00	-2,65	-2,60	0,68
	448	0,00	0,00	0,00	-6,06	1,23	-2,49	559	0,00	0,00	0,00	-4,57	5,32	-0,39
257	561	0,00	0,00	0,00	-3,69	-2,38	-0,74	562	0,00	0,00	0,00	-2,52	-1,96	-1,34
	560	0,00	0,00	0,00	-3,16	-3,77	-0,61	563	0,00	0,00	0,00	-2,30	-4,07	-1,21
258	556	0,00	0,00	0,00	-0,47	-5,18	-1,13	560	0,00	0,00	0,00	-2,98	-3,86	-0,63
	558	0,00	0,00	0,00	0,40	-2,53	-2,56	564	0,00	0,00	0,00	-4,10	-1,81	-2,06
259	560	0,00	0,00	0,00	-3,19	-3,90	-1,41	563	0,00	0,00	0,00	-2,30	-4,08	-0,35
	564	0,00	0,00	0,00	-3,91	-1,77	-1,06	565	0,00	0,00	0,00	-3,32	-2,14	0,01
260	562	0,00	0,00	0,00	-2,47	-1,95	-2,20	566	0,00	0,00	0,00	4,79	-1,73	-1,14
	563	0,00	0,00	0,00	-1,97	-4,00	-0,94	567	0,00	0,00	0,00	0,63	-5,28	0,12
261	569	0,00	0,00	0,00	-0,64	-4,67	3,89	567	0,00	0,00	0,00	1,10	-5,19	-0,53
	568	0,00	0,00	0,00	6,09	-1,29	4,33	566	0,00	0,00	0,00	6,43	-1,40	-0,10
262	567	0,00	0,00	0,00	1,13	-5,06	1,21	569	0,00	0,00	0,00	-0,65	-4,68	2,13
	570	0,00	0,00	0,00	-0,23	-3,55	0,38	571	0,00	0,00	0,00	-0,72	-2,39	1,30
263	573	0,00	0,00	0,00	-1,24	-1,85	-5,11	572	0,00	0,00	0,00	-3,36	-4,85	-3,52
	568	0,00	0,00	0,00	-2,76	-1,22	-4,71	569	0,00	0,00	0,00	-4,53	0,06	-3,13
264	570	0,00	0,00	0,00	0,65	-3,38	1,58	565	0,00	0,00	0,00	-3,32	-2,14	0,71
	567	0,00	0,00	0,00	0,66	-5,16	0,04	563	0,00	0,00	0,00	-1,97	-4,01	-0,83
265	560	0,00	0,00	0,00	-2,95	-3,73	-1,10	556	0,00	0,00	0,00	-0,49	-5,28	-0,40
	561	0,00	0,00	0,00	-4,13	-2,46	-0,06	555	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,10	0,64
266	552	0,00	0,00	0,00	-2,68	-2,61	-0,33	557	0,00	0,00	0,00	2,86	-3,46	0,59
	559	0,00	0,00	0,00	-4,65	5,31	1,57	574	0,00	0,00	0,00	5,87	4,82	2,49
267	559	0,00	0,00	0,00	-5,01	3,54	1,10	574	0,00	0,00	0,00	9,25	21,73	1,05
	575	0,00	0,00	0,00	-4,81	3,88	-5,67	576	0,00	0,00	0,00	6,30	7,01	-5,72
268	577	0,00	0,00	0,00	-0,07	6,05	-5,87	574	0,00	0,00	0,00	18,92	7,43	-0,77
	558	0,00	0,00	0,00	1,18	-2,84	-4,46	557	0,00	0,00	0,00	1,43	-3,75	0,64
269	564	0,00	0,00	0,00	-1,40	-4,02	1,44	578	0,00	0,00	0,00	2,23	-5,76	1,36
	558	0,00	0,00	0,00	-3,02	0,30	3,87	577	0,00	0,00	0,00	5,80	-1,30	3,79
270	575	0,00	0,00	0,00	-4,39	3,96	-2,61	447	0,00	0,00	0,00	-6,69	2,93	-2,83
	559	0,00	0,00	0,00	-4,92	3,56	-1,74	448	0,00	0,00	0,00	-5,94	1,85	-1,96
271	447	0,00	0,00	0,00	-6,69	2,93	-2,38	575	0,00	0,00	0,00	-4,42	3,83	-3,63
	454	0,00	0,00	0,00	-6,03	0,52	-0,62	579	0,00	0,00	0,00	-4,08	-3,77	-1,87
272	582	0,00	0,00	0,00	-1,14	-6,11	2,12	581	0,00	0,00	0,00	-0,84	-5,84	-1,94
	580	0,00	0,00	0,00	0,17	2,50	3,20	576	0,00	0,00	0,00	10,84	1,83	-0,86
273	575	0,00	0,00	0,00	-4,84	3,75	-4,86	576	0,00	0,00	0,00	5,03	0,67	-4,19
	579	0,00	0,00	0,00	-3,93	-3,74	-1,63	581	0,00	0,00	0,00	-0,25	-5,72	-0,96
274	581	0,00	0,00	0,00	-0,95	-6,35	0,11	582	0,00	0,00	0,00	-1,05	-5,68	0,37
	583	0,00	0,00	0,00	-1,99	-9,77	-0,08	584	0,00	0,00	0,00	-2,19	-10,06	0,18
275	583	0,00	0,00	0,00	-2,13	-9,80	1,07	585	0,00	0,00	0,00	-3,54	-7,99	1,14
	581	0,00	0,00	0,00	-0,35	-6,23	-1,37	579	0,00	0,00	0,00	-3,81	-3,15	-1,30
276	578	0,00	0,00	0,00	2,13	-5,78	1,98	586	0,00	0,00	0,00	1,14	-5,79	-1,57
	577	0,00	0,00	0,00	10,47	-0,37	1,63	580	0,00	0,00	0,00	3,34	-1,14	-1,92
277	564	0,00	0,00	0,00	-3,83	-1,36	-1,58	565	0,00	0,00	0,00	-3,33	-2,18	0,73
	578	0,00	0,00	0,00	-5,86	2,21	-1,35	587	0,00	0,00	0,00	-5,13	2,73	0,95
278	588	0,00	0,00	0,00	0,49	3,05	3,30	587	0,00	0,00</				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
286	591	0,00	0,00	0,00	0,76	0,87	-3,06	590	0,00	0,00	0,00	-5,43	1,55	-2,34
	596	0,00	0,00	0,00	-2,14	-5,08	-0,69	598	0,00	0,00	0,00	-2,82	-3,53	-0,73
	597	0,00	0,00	0,00	-0,07	-6,04	-2,21	599	0,00	0,00	0,00	-5,30	-5,12	-2,26
287	597	0,00	0,00	0,00	-2,64	-6,55	-1,05	595	0,00	0,00	0,00	-4,01	-6,87	-1,28
	596	0,00	0,00	0,00	-1,24	-4,90	-1,46	594	0,00	0,00	0,00	-4,05	-4,43	-1,69
288	593	0,00	0,00	0,00	-3,67	-8,67	-1,08	584	0,00	0,00	0,00	-2,32	-10,09	-0,32
	592	0,00	0,00	0,00	-4,59	-4,74	0,31	582	0,00	0,00	0,00	-1,58	-5,79	1,08
289	596	0,00	0,00	0,00	-4,93	-2,11	2,52	591	0,00	0,00	0,00	2,14	7,12	1,00
	598	0,00	0,00	0,00	-3,53	-2,82	-0,98	600	0,00	0,00	0,00	2,62	-1,02	-2,50
290	604	0,00	0,00	0,00	-4,33	-3,36	2,04	603	0,00	0,00	0,00	-5,60	-2,63	3,71
	601	0,00	0,00	0,00	-6,72	-2,66	1,58	602	0,00	0,00	0,00	-7,06	-2,59	3,24
291	573	0,00	0,00	0,00	-5,58	-1,98	4,72	602	0,00	0,00	0,00	-7,40	-2,66	3,51
	572	0,00	0,00	0,00	-4,32	-3,25	4,48	603	0,00	0,00	0,00	-6,03	-2,72	3,28
292	605	0,00	0,00	0,00	-5,65	-0,51	1,85	571	0,00	0,00	0,00	-1,17	-2,48	0,60
	572	0,00	0,00	0,00	-4,84	-3,32	3,96	569	0,00	0,00	0,00	0,05	-4,54	2,71
293	606	0,00	0,00	0,00	-7,66	3,98	0,51	589	0,00	0,00	0,00	-2,59	4,21	-1,85
	605	0,00	0,00	0,00	-5,61	-0,31	2,19	571	0,00	0,00	0,00	-1,21	-2,67	-0,17
294	603	0,00	0,00	0,00	-2,98	-6,08	-4,29	607	0,00	0,00	0,00	0,62	-5,54	-3,59
	572	0,00	0,00	0,00	-3,21	-4,32	-3,37	605	0,00	0,00	0,00	-0,54	-5,81	-2,67
295	608	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,52	3,33	607	0,00	0,00	0,00	-6,17	0,50	4,89
	604	0,00	0,00	0,00	-4,32	-3,27	2,03	603	0,00	0,00	0,00	-5,65	-2,90	3,58
296	610	0,00	0,00	0,00	-0,64	10,08	6,11	609	0,00	0,00	0,00	-6,99	6,12	3,66
	608	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,14	5,87	607	0,00	0,00	0,00	-6,14	0,67	3,43
297	604	0,00	0,00	0,00	-3,27	-3,88	-1,76	601	0,00	0,00	0,00	-2,63	-6,58	-1,65
	611	0,00	0,00	0,00	-3,25	-1,88	0,41	612	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,99	0,51
298	605	0,00	0,00	0,00	-5,77	-0,35	1,99	607	0,00	0,00	0,00	-5,51	0,80	4,31
	606	0,00	0,00	0,00	-7,61	3,99	0,70	609	0,00	0,00	0,00	-7,32	6,05	3,02
299	608	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,46	-2,54	604	0,00	0,00	0,00	-3,18	-3,86	-2,13
	613	0,00	0,00	0,00	-1,05	2,70	0,41	611	0,00	0,00	0,00	-2,91	-1,82	0,81
300	615	0,00	0,00	0,00	0,93	-0,76	-1,72	611	0,00	0,00	0,00	-1,90	-3,25	-0,86
	614	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,79	-1,27	612	0,00	0,00	0,00	-4,17	-2,01	-0,41
301	611	0,00	0,00	0,00	-1,83	-2,92	-0,60	615	0,00	0,00	0,00	0,71	-1,87	-2,22
	613	0,00	0,00	0,00	2,92	-1,01	-1,46	616	0,00	0,00	0,00	0,60	0,05	-3,08
302	613	0,00	0,00	0,00	3,02	-0,53	-1,62	616	0,00	0,00	0,00	0,21	-1,91	-3,13
	617	0,00	0,00	0,00	3,78	5,85	-0,71	618	0,00	0,00	0,00	5,72	4,87	-2,23
303	608	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,47	4,56	613	0,00	0,00	0,00	2,79	-0,57	-3,06
	610	0,00	0,00	0,00	15,48	13,30	6,59	617	0,00	0,00	0,00	9,47	6,99	-1,02
304	589	0,00	0,00	0,00	-1,39	10,22	-0,18	606	0,00	0,00	0,00	-7,72	3,65	-0,06
	600	0,00	0,00	0,00	-2,79	4,16	1,96	619	0,00	0,00	0,00	-7,90	3,30	2,09
305	620	0,00	0,00	0,00	-7,30	5,26	0,23	619	0,00	0,00	0,00	-7,87	3,30	0,25
	609	0,00	0,00	0,00	-7,42	5,60	1,78	606	0,00	0,00	0,00	-7,67	3,66	1,81
306	609	0,00	0,00	0,00	-7,08	5,67	4,27	610	0,00	0,00	0,00	1,07	18,63	3,59
	620	0,00	0,00	0,00	-7,64	5,19	-1,94	621	0,00	0,00	0,00	1,56	10,62	-2,63
307	622	0,00	0,00	0,00	-7,33	-1,64	-0,63	598	0,00	0,00	0,00	-3,55	-3,67	0,36
	619	0,00	0,00	0,00	-7,98	2,89	1,23	600	0,00	0,00	0,00	-3,18	2,19	2,22
308	622	0,00	0,00	0,00	-7,46	-1,78	-0,95	624	0,00	0,00	0,00	-7,11	-1,07	-0,62
	623	0,00	0,00	0,00	-8,05	-4,54	-1,16	625	0,00	0,00	0,00	-8,59	-4,77	-0,84
309	620	0,00	0,00	0,00	4,97	-7,36	0,46	624	0,00	0,00	0,00	-1,21	-7,14	1,44
	619	0,00	0,00	0,00	2,90	-7,96	-0,74	622	0,00	0,00	0,00	-1,66	-7,44	0,24
310	626	0,00	0,00	0,00	-1,98	-2,38	-0,87	624	0,00	0,00	0,00	-7,24	-1,23	-0,56
	621	0,00	0,00	0,00	0,64	6,02	-2,02	620	0,00	0,00	0,00	-7,69	4,90	-1,71
311	626	0,00	0,00	0,00	-2,31	-2,18	1,23	628	0,00	0,00	0,00	0,32	-2,18	4,28
	627	0,00	0,00	0,00	-6,48	-4,75	1,29	629	0,00	0,00	0,00	-3,69	-3,81	4,34
312	627	0,00	0,00	0,00	-6,68	-4,79	1,51	625	0,00	0,00	0,00	-8,38	-4,73	-0,43
	626	0,00	0,00	0,00	-1,93	-2,11	0,48	624	0,00	0,00	0,00	-7,22	-1,10	-1,46
313	626	0,00	0,00	0,00	-2,45	-2,36	0,53	621	0,00	0,00	0,00	7,54	8,23	1,92
	628	0,00	0,00	0,00	-1,81	0,39	-6,40	630	0,00	0,00	0,00	4,42	9,68	-5,02
314	632	0,00	0,00	0,00	0,17	-1,87	7,19	628	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,63	5,12
	631	0,00	0,00	0,00	6,80	4,59	7,49	630	0,00	0,00	0,00	1,80	2,84	5,43
315	628	0,00	0,00	0,00	1,21	-2,00	5,26	632	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,65	7,13
	629	0,00	0,00	0,00	-3,91	-3,85	4,07	633	0,00	0,00	0,00	0,50	-1,60	5,93
316	598	0,00	0,00	0,00	-3,55	-3,67	-0,41	622	0,00	0,00	0,00	-7,35	-1,76	-0,23
	599	0,00	0,00	0,00	-3,91	-4,84	-1,99	623	0,00	0,00	0,00	-8,22	-4,57	-1,81
317	585	0,00	0,00	0,00	-3,73	-8,03	1,64	453	0,00	0,00	0,00	-4,74	-4,18	3,07
	579	0,00	0,00	0,00	-3,96	-3,18	-1,62	454	0,00	0,00	0,00	-6,10	0,17	-0,19
318	585	0,00	0,00	0,00	-7,93	-3,71	-1,57	634	0,00	0,00	0,00	-10,56	-2,13	-4,04
	453	0,00	0,00	0,00	-4,57	-4,82	-3,35	525	0,00	0,00	0,00	-8,45	-3,42	-5,83
319	525	0,00	0,00	0,00	-3,47	-8,70	5,61	634	0,00	0,00	0,00	-2,16	-10,73	4,31
	524	0,00	0,00	0,00	-3,12	-9,75	6,88	635	0,00	0,00	0,00	0,58	-9,77	5,58
320	585	0,00	0,00	0,00	-3,52	-7,89	1,96	583	0,00	0,00	0,00	-2,17	-9,97	0,11
	634	0,00	0,00	0,00	-1,86	-10,50	3,67	636	0,00	0,00	0,00	-0,30	-11,95	1,82
321	519	0,00	0,00	0,00	-4,98	-9,72	3,53	637	0,00	0,00	0,00	-3,45	-6,05	5,25
	523	0,00	0,00	0,00	-5,48	-6,47	-0,35	638	0,00	0,00	0,00	-5,30	-0,49	1,37
322	524	0,00	0,00	0,00	-3,14	-9,85	5,91	635	0,00	0,00	0,00	0,56	-9,90	6,54
	637	0,00	0,00	0,00	-3,51	-6,22	5,94	639	0,00	0,00	0,00	1,19	-4,57	6,58
323	635	0,00	0,00	0,00	-9,75	0,68	-5,78	634	0,00	0,00	0,			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
331	645	0,00	0,00	0,00	-0,51	-11,64	-1,81	636	0,00	0,00	0,00	-0,22	-11,83	1,88
	593	0,00	0,00	0,00	-8,52	-3,64	1,34	647	0,00	0,00	0,00	-9,92	-2,68	2,96
	584	0,00	0,00	0,00	-10,03	-2,31	0,02	645	0,00	0,00	0,00	-11,64	-0,71	1,64
332	648	0,00	0,00	0,00	-4,43	-7,41	-3,60	647	0,00	0,00	0,00	-2,76	-9,94	-3,16
	595	0,00	0,00	0,00	-4,06	-6,89	-1,69	593	0,00	0,00	0,00	-3,80	-8,56	-1,25
333	650	0,00	0,00	0,00	-4,15	-7,37	-5,82	649	0,00	0,00	0,00	-1,26	-8,60	-5,20
	648	0,00	0,00	0,00	-4,43	-7,39	-3,85	647	0,00	0,00	0,00	-2,77	-9,99	-3,23
334	597	0,00	0,00	0,00	-4,73	-2,28	0,85	651	0,00	0,00	0,00	-2,58	-2,50	3,46
	595	0,00	0,00	0,00	-6,88	-4,02	1,26	648	0,00	0,00	0,00	-7,42	-4,44	3,86
335	645	0,00	0,00	0,00	-0,72	-11,68	-1,22	647	0,00	0,00	0,00	-2,69	-9,97	-3,36
	646	0,00	0,00	0,00	3,51	-10,23	-3,17	649	0,00	0,00	0,00	-1,21	-8,59	-5,31
336	640	0,00	0,00	0,00	5,13	-11,25	2,54	646	0,00	0,00	0,00	3,41	-10,10	-4,16
	644	0,00	0,00	0,00	15,92	-2,44	2,28	652	0,00	0,00	0,00	11,66	-4,17	-4,42
337	654	0,00	0,00	0,00	-5,21	-4,95	-6,20	653	0,00	0,00	0,00	0,41	-3,75	-6,55
	650	0,00	0,00	0,00	-4,16	-7,42	-5,40	649	0,00	0,00	0,00	-1,31	-8,85	-5,75
338	646	0,00	0,00	0,00	3,54	-10,07	-3,32	649	0,00	0,00	0,00	-1,26	-8,84	-5,16
	652	0,00	0,00	0,00	8,06	-4,89	-5,35	653	0,00	0,00	0,00	0,70	-3,69	-7,19
339	652	0,00	0,00	0,00	8,28	-3,80	-5,43	653	0,00	0,00	0,00	0,81	-3,16	-8,94
	655	0,00	0,00	0,00	21,49	15,52	-1,91	656	0,00	0,00	0,00	0,66	0,76	-5,41
340	651	0,00	0,00	0,00	-4,00	-2,78	3,89	657	0,00	0,00	0,00	-7,54	-4,52	5,13
	648	0,00	0,00	0,00	-7,40	-4,44	4,24	650	0,00	0,00	0,00	-7,39	-4,24	5,47
341	642	0,00	0,00	0,00	2,39	-5,31	4,08	658	0,00	0,00	0,00	0,98	-5,11	4,16
	540	0,00	0,00	0,00	-2,44	-5,08	4,53	548	0,00	0,00	0,00	5,68	-5,01	4,61
342	548	0,00	0,00	0,00	-5,38	3,81	-3,53	658	0,00	0,00	0,00	-4,82	2,45	-4,46
	546	0,00	0,00	0,00	-3,42	7,48	-0,69	659	0,00	0,00	0,00	-3,90	2,03	-1,62
343	660	0,00	0,00	0,00	0,24	4,04	-4,41	658	0,00	0,00	0,00	-5,39	0,93	-4,41
	643	0,00	0,00	0,00	-0,19	2,15	-4,11	642	0,00	0,00	0,00	-5,04	2,44	-4,10
344	658	0,00	0,00	0,00	-5,10	2,40	-4,20	660	0,00	0,00	0,00	-0,80	-1,13	-4,54
	659	0,00	0,00	0,00	-3,75	2,06	-2,13	661	0,00	0,00	0,00	-0,77	2,06	-2,46
345	662	0,00	0,00	0,00	-0,83	5,64	1,61	542	0,00	0,00	0,00	-3,22	7,28	2,69
	659	0,00	0,00	0,00	-3,78	2,62	-1,24	546	0,00	0,00	0,00	-3,43	7,42	-0,16
346	663	0,00	0,00	0,00	1,59	4,50	-0,95	662	0,00	0,00	0,00	0,26	5,85	1,19
	661	0,00	0,00	0,00	-1,44	-1,26	-3,43	659	0,00	0,00	0,00	-3,63	2,65	-1,30
347	656	0,00	0,00	0,00	0,64	0,05	6,16	653	0,00	0,00	0,00	-3,22	0,52	6,74
	664	0,00	0,00	0,00	-1,39	-5,54	5,21	654	0,00	0,00	0,00	-4,84	-5,19	5,79
348	666	0,00	0,00	0,00	-9,28	-5,72	-1,07	665	0,00	0,00	0,00	-6,11	-1,71	-2,60
	623	0,00	0,00	0,00	-8,13	-4,12	-1,44	599	0,00	0,00	0,00	-4,10	-5,81	-2,97
349	623	0,00	0,00	0,00	-7,96	-4,08	-1,48	625	0,00	0,00	0,00	-8,56	-4,62	-0,34
	666	0,00	0,00	0,00	-9,56	-5,78	-1,34	667	0,00	0,00	0,00	-10,28	-5,84	-0,20
350	651	0,00	0,00	0,00	-0,43	-3,53	-4,11	665	0,00	0,00	0,00	-2,16	-3,14	-1,10
	657	0,00	0,00	0,00	-4,60	-7,55	-4,81	668	0,00	0,00	0,00	-6,80	-7,05	-1,80
351	670	0,00	0,00	0,00	-8,23	-6,11	-3,15	669	0,00	0,00	0,00	-5,79	-5,72	-4,48
	668	0,00	0,00	0,00	-6,76	-6,85	-2,71	657	0,00	0,00	0,00	-4,56	-7,36	-4,04
352	672	0,00	0,00	0,00	-11,64	-5,09	-2,54	670	0,00	0,00	0,00	-7,47	-5,96	-3,60
	671	0,00	0,00	0,00	-10,43	-6,19	-1,25	668	0,00	0,00	0,00	-6,53	-6,81	-2,30
353	665	0,00	0,00	0,00	-6,58	-4,03	-1,34	666	0,00	0,00	0,00	-9,21	-5,35	-1,16
	668	0,00	0,00	0,00	-6,57	-7,01	-1,72	671	0,00	0,00	0,00	-10,41	-6,09	-1,53
354	673	0,00	0,00	0,00	-11,90	-5,72	-0,40	671	0,00	0,00	0,00	-10,30	-6,06	-1,37
	667	0,00	0,00	0,00	-10,28	-5,88	-0,25	666	0,00	0,00	0,00	-9,48	-5,41	-1,22
355	671	0,00	0,00	0,00	-10,32	-6,16	-1,56	673	0,00	0,00	0,00	-11,91	-5,76	-0,32
	672	0,00	0,00	0,00	-11,35	-5,03	-2,25	674	0,00	0,00	0,00	-13,38	-4,50	-1,01
356	676	0,00	0,00	0,00	-5,46	-9,28	-1,34	675	0,00	0,00	0,00	-5,01	-11,10	-1,02
	667	0,00	0,00	0,00	-5,88	-10,31	0,12	673	0,00	0,00	0,00	-5,71	-11,86	0,44
357	673	0,00	0,00	0,00	-11,87	-5,76	-0,41	675	0,00	0,00	0,00	-11,11	-5,05	0,95
	674	0,00	0,00	0,00	-13,18	-4,46	-0,87	677	0,00	0,00	0,00	-12,53	-3,77	0,48
358	650	0,00	0,00	0,00	-4,25	-7,43	-5,83	657	0,00	0,00	0,00	-4,48	-7,34	-4,44
	654	0,00	0,00	0,00	-4,81	-4,87	-5,62	669	0,00	0,00	0,00	-6,44	-5,85	-4,23
359	627	0,00	0,00	0,00	-4,85	-6,69	-1,35	676	0,00	0,00	0,00	-5,43	-9,27	-1,51
	625	0,00	0,00	0,00	-4,58	-8,35	0,39	667	0,00	0,00	0,00	-5,85	-10,31	0,23
360	627	0,00	0,00	0,00	-6,49	-4,81	1,73	629	0,00	0,00	0,00	-3,72	-3,95	3,85
	676	0,00	0,00	0,00	-9,24	-5,43	1,25	678	0,00	0,00	0,00	-6,17	-3,97	3,37
361	679	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,50	4,25	678	0,00	0,00	0,00	-6,18	-3,97	3,05
	633	0,00	0,00	0,00	0,58	-1,20	5,56	629	0,00	0,00	0,00	-3,94	-4,00	4,37
362	676	0,00	0,00	0,00	-9,25	-5,46	1,55	678	0,00	0,00	0,00	-6,19	-4,07	3,00
	675	0,00	0,00	0,00	-11,10	-5,01	0,90	680	0,00	0,00	0,00	-7,61	-3,53	2,35
363	678	0,00	0,00	0,00	-6,20	-4,07	3,26	679	0,00	0,00	0,00	-0,08	-1,32	4,06
	680	0,00	0,00	0,00	-7,62	-3,54	2,19	681	0,00	0,00	0,00	-0,43	-1,05	2,99
364	680	0,00	0,00	0,00	-7,62	-3,55	2,30	681	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,26	2,90
	682	0,00	0,00	0,00	-8,71	-2,60	1,71	683	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,39	2,31
365	675	0,00	0,00	0,00	-11,10	-5,05	1,00	680	0,00	0,00	0,00	-7,62	-3,55	2,20
	677	0,00	0,00	0,00	-12,44	-3,76	0,49	682	0,00	0,00	0,00	-8,72	-2,60	1,69
366	684	0,00	0,00	0,00	-6,24	-1,72	-3,72	664	0,00	0,00	0,00	-7,02	-1,69	-5,17
	669	0,00	0,00	0,00	-6,43	-5,81	-4,11	654	0,00	0,00	0,00	-4,79	-4,76	-5,55
367	670	0,00	0,00	0,00	-6,24	-8,26	3,96	685	0,00	0,00	0,00	0,12	-2,99	4,43
	669	0,00	0,00	0,00	-5,68	-5,78	3,38	684	0,00	0,00	0,00	-2,00	-7,63	3,85
368	686	0,00	0,00	0,00	-12,19	-1,82	-3,07	68						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
376	691	0,00	0,00	0,00	2,92	2,36	7,14	693	0,00	0,00	0,00	3,63	2,48	7,33
	698	0,00	0,00	0,00	1,83	4,05	-8,80	699	0,00	0,00	0,00	1,79	5,46	-9,12
	697	0,00	0,00	0,00	0,61	-2,45	-8,12	700	0,00	0,00	0,00	0,30	-5,56	-8,45
377	697	0,00	0,00	0,00	0,42	-3,37	-8,78	700	0,00	0,00	0,00	0,35	-5,32	-7,72
	701	0,00	0,00	0,00	-0,61	-4,72	-5,50	702	0,00	0,00	0,00	-2,57	-11,04	-4,44
378	704	0,00	0,00	0,00	-3,73	-12,08	0,84	703	0,00	0,00	0,00	-1,36	-6,29	0,26
	702	0,00	0,00	0,00	-2,56	-10,99	-4,29	701	0,00	0,00	0,00	-0,38	-3,57	-4,87
379	700	0,00	0,00	0,00	-5,64	-0,07	7,95	699	0,00	0,00	0,00	5,91	4,02	9,76
	705	0,00	0,00	0,00	-9,05	4,27	6,31	706	0,00	0,00	0,00	6,97	9,61	8,12
380	702	0,00	0,00	0,00	-11,00	-2,36	4,39	700	0,00	0,00	0,00	-5,40	-0,03	8,12
	707	0,00	0,00	0,00	-15,62	-1,79	1,91	705	0,00	0,00	0,00	-8,73	4,33	5,63
381	709	0,00	0,00	0,00	-6,19	-0,38	1,00	710	0,00	0,00	0,00	4,55	11,33	-6,49
	708	0,00	0,00	0,00	0,44	1,06	-2,70	711	0,00	0,00	0,00	14,56	3,20	-10,19
382	713	0,00	0,00	0,00	4,26	-11,91	1,26	705	0,00	0,00	0,00	4,21	-9,06	-6,48
	712	0,00	0,00	0,00	20,26	6,52	-1,01	706	0,00	0,00	0,00	13,85	7,82	-8,75
383	707	0,00	0,00	0,00	-15,57	-1,56	2,60	705	0,00	0,00	0,00	-8,74	4,27	4,62
	714	0,00	0,00	0,00	-17,63	-2,55	-1,63	713	0,00	0,00	0,00	-11,73	4,30	0,40
384	716	0,00	0,00	0,00	-3,44	-11,70	5,88	713	0,00	0,00	0,00	4,62	-11,84	1,28
	715	0,00	0,00	0,00	1,49	-0,61	5,20	712	0,00	0,00	0,00	16,48	5,77	0,60
385	719	0,00	0,00	0,00	-11,31	-16,34	4,63	718	0,00	0,00	0,00	-6,83	-17,80	3,59
	717	0,00	0,00	0,00	-10,46	-12,46	5,85	716	0,00	0,00	0,00	-3,14	-11,56	4,81
386	713	0,00	0,00	0,00	4,66	-11,66	1,49	716	0,00	0,00	0,00	-3,42	-11,62	4,82
	714	0,00	0,00	0,00	-2,74	-17,67	0,51	718	0,00	0,00	0,00	-6,46	-17,73	3,85
387	715	0,00	0,00	0,00	2,19	-1,30	-3,15	710	0,00	0,00	0,00	10,32	4,34	3,05
	720	0,00	0,00	0,00	-5,84	-8,74	-5,44	709	0,00	0,00	0,00	-0,13	-6,14	0,77
388	707	0,00	0,00	0,00	-1,53	-15,45	-1,36	714	0,00	0,00	0,00	-2,58	-17,78	0,25
	721	0,00	0,00	0,00	-3,72	-16,96	0,36	722	0,00	0,00	0,00	-4,84	-19,21	1,97
389	716	0,00	0,00	0,00	-11,65	-3,16	-5,58	715	0,00	0,00	0,00	-1,31	-2,00	-4,54
	717	0,00	0,00	0,00	-12,43	-10,46	-5,36	720	0,00	0,00	0,00	-5,82	-8,73	-4,33
390	702	0,00	0,00	0,00	-2,35	-10,95	-3,73	707	0,00	0,00	0,00	-1,77	-15,50	-2,53
	704	0,00	0,00	0,00	-3,66	-12,07	0,25	721	0,00	0,00	0,00	-3,86	-16,98	1,45
391	695	0,00	0,00	0,00	5,48	-10,55	1,51	723	0,00	0,00	0,00	0,15	-10,72	-0,86
	694	0,00	0,00	0,00	12,84	4,87	2,63	708	0,00	0,00	0,00	3,60	-0,55	0,26
392	496	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,02	-4,35	492	0,00	0,00	0,00	-1,86	1,07	-0,43
	692	0,00	0,00	0,00	-4,01	0,17	-5,11	724	0,00	0,00	0,00	-6,51	-0,17	-1,19
393	491	0,00	0,00	0,00	-5,25	10,59	-1,11	495	0,00	0,00	0,00	-0,13	7,74	-3,08
	493	0,00	0,00	0,00	-3,73	1,92	1,65	725	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,14	-0,32
394	726	0,00	0,00	0,00	-4,85	-0,33	2,02	724	0,00	0,00	0,00	-7,02	-0,27	-0,59
	493	0,00	0,00	0,00	-4,27	1,86	2,34	492	0,00	0,00	0,00	-0,57	1,33	-0,27
395	692	0,00	0,00	0,00	-4,20	-0,81	-5,25	724	0,00	0,00	0,00	-6,43	0,27	-1,28
	696	0,00	0,00	0,00	-7,42	4,53	-5,19	727	0,00	0,00	0,00	-11,31	2,08	-1,22
396	696	0,00	0,00	0,00	-7,62	3,54	-4,22	727	0,00	0,00	0,00	-11,20	2,62	-2,08
	695	0,00	0,00	0,00	-10,07	5,78	-3,05	728	0,00	0,00	0,00	-13,46	2,49	-0,91
397	724	0,00	0,00	0,00	-6,94	0,17	-0,89	726	0,00	0,00	0,00	-4,89	-0,53	3,07
	727	0,00	0,00	0,00	-11,21	2,10	-1,51	729	0,00	0,00	0,00	-8,59	5,21	2,45
398	726	0,00	0,00	0,00	-0,34	-4,89	-3,10	493	0,00	0,00	0,00	1,97	-3,72	-0,70
	730	0,00	0,00	0,00	-2,07	0,60	-2,88	725	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27	-0,48
399	727	0,00	0,00	0,00	-11,10	2,64	-0,85	729	0,00	0,00	0,00	-8,58	5,26	1,17
	728	0,00	0,00	0,00	-13,35	2,51	-2,29	731	0,00	0,00	0,00	-11,40	4,25	-0,27
400	733	0,00	0,00	0,00	-10,14	-2,78	-2,45	732	0,00	0,00	0,00	-13,71	-1,64	-1,14
	731	0,00	0,00	0,00	-11,21	5,17	-2,18	728	0,00	0,00	0,00	-13,41	2,24	-0,87
401	729	0,00	0,00	0,00	5,02	-9,55	-4,54	726	0,00	0,00	0,00	-0,54	-4,93	-2,01
	734	0,00	0,00	0,00	3,97	3,22	-6,34	730	0,00	0,00	0,00	-1,89	0,64	-3,81
402	695	0,00	0,00	0,00	-10,11	5,57	-1,45	728	0,00	0,00	0,00	-13,51	2,22	-1,97
	723	0,00	0,00	0,00	-10,53	0,19	0,16	732	0,00	0,00	0,00	-13,70	-1,63	-0,36
403	731	0,00	0,00	0,00	4,49	-10,22	4,49	729	0,00	0,00	0,00	5,06	-9,54	-4,31
	735	0,00	0,00	0,00	22,03	-1,93	0,60	734	0,00	0,00	0,00	13,22	5,07	-8,20
404	736	0,00	0,00	0,00	0,36	-1,85	2,58	725	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-1,51
	532	0,00	0,00	0,00	9,96	9,71	1,80	495	0,00	0,00	0,00	4,39	8,64	-2,30
405	730	0,00	0,00	0,00	-2,03	0,78	-1,91	725	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,08	-1,22
	737	0,00	0,00	0,00	-2,21	1,55	-0,93	736	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,44	-0,24
406	738	0,00	0,00	0,00	-3,99	-0,04	0,89	736	0,00	0,00	0,00	0,97	-1,73	2,34
	533	0,00	0,00	0,00	-4,76	4,93	1,25	532	0,00	0,00	0,00	1,18	7,95	2,70
407	739	0,00	0,00	0,00	-3,41	-0,20	-0,95	737	0,00	0,00	0,00	1,44	-2,23	-0,46
	738	0,00	0,00	0,00	-4,06	-0,36	1,13	736	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,34	1,62
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,03	-3,98	-1,05	533	0,00	0,00	0,00	4,83	-5,26	-1,07
	740	0,00	0,00	0,00	-0,06	-4,78	0,78	536	0,00	0,00	0,00	4,60	-5,98	0,76
409	730	0,00	0,00	0,00	0,82	-1,86	4,69	737	0,00	0,00	0,00	1,56	-2,16	-1,87
	734	0,00	0,00	0,00	9,18	5,16	4,72	741	0,00	0,00	0,00	12,00	6,12	-1,84
410	742	0,00	0,00	0,00	-6,43	6,68	-3,21	741	0,00	0,00	0,00	5,53	4,82	-3,92
	739	0,00	0,00	0,00	-3,47	-0,47	-0,31	737	0,00	0,00	0,00	1,44	-2,19	-1,03
411	743	0,00	0,00	0,00	-7,23	7,24	4,31	744	0,00	0,00	0,00	5,42	27,37	2,01
	742	0,00	0,00	0,00	-6,34	7,16	-3,64	741	0,00	0,00	0,00	6,82	11,27	-5,94
412	742	0,00	0,00	0,00	6,82	-5,77	1,04	739	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,88	1,47
	745	0,00	0,00	0,00	5,11	-7,11	-1,68	746	0,00	0,00	0,00	-0,40	-5,06	-1,24
413	735	0,00	0,00	0,00	15,96	14,19	-6,10	744	0,00	0,00	0,00	25,56	19,69	6,79
	747	0,00	0,00	0,00	-0,45	-4,83	-6,81	748	0,00	0,00	0,00	2,07	-6,19	6,08
414	739	0,00	0,00	0,00	-0,28	-3,82	0,00	738	0,00	0,00	0,00	-0,36	-4,04	-0,11
	746	0,00	0,00	0,00	-0,47	-5,07	-0,01	740	0,00	0,00	0,00	-0,33	-4,83	-0,11
415	731	0,00	0,00	0,00	-10,04	5,41	-2,01	735	0,00	0,00	0,00	-4,31	10,14	-5,61
	733	0,00	0,00	0,00	-11,26	-3,00	-1,85	747	0,00	0,00	0,00	0,91	-4,55	-5,44
416	749	0,00	0,00	0,00	-11,64	-5,43	1,70	709	0,00	0,00	0,00	-6,53	-0,45	-0,37
	723	0,00	0,00	0,00	-10,65	0,51	0,75	708	0,00	0,00	0,00	-1,12	0,75	-1,33
417	750	0,00	0,00	0,00	-12,63	-9,62	4,35	720	0,00	0,00	0,00	-9,04	-5,90	3,69

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	752	0,00	0,00	0,00	-10,02	-10,49	0,04	751	0,00	0,00	0,00	-13,06	-8,01	1,01
421	747	0,00	0,00	0,00	-4,47	0,93	2,78	755	0,00	0,00	0,00	-12,94	-5,31	-0,17
	733	0,00	0,00	0,00	-3,02	-11,26	3,36	752	0,00	0,00	0,00	-10,61	-9,62	0,41
422	749	0,00	0,00	0,00	-11,90	-5,24	1,78	751	0,00	0,00	0,00	-13,00	-8,00	1,26
	750	0,00	0,00	0,00	-12,75	-9,64	4,00	753	0,00	0,00	0,00	-12,68	-12,43	3,49
423	720	0,00	0,00	0,00	-9,03	-5,88	4,21	750	0,00	0,00	0,00	-12,66	-9,78	4,09
	717	0,00	0,00	0,00	-10,22	-12,39	5,67	756	0,00	0,00	0,00	-13,20	-13,30	5,55
424	758	0,00	0,00	0,00	-9,06	-15,86	4,96	757	0,00	0,00	0,00	-12,54	-14,44	5,59
	754	0,00	0,00	0,00	-9,82	-14,88	2,82	753	0,00	0,00	0,00	-12,70	-12,44	3,45
425	750	0,00	0,00	0,00	-12,78	-9,80	4,02	753	0,00	0,00	0,00	-12,68	-12,43	3,69
	756	0,00	0,00	0,00	-13,21	-13,31	5,65	757	0,00	0,00	0,00	-12,57	-14,45	5,33
426	756	0,00	0,00	0,00	-13,23	-13,40	5,37	757	0,00	0,00	0,00	-12,58	-14,49	5,73
	759	0,00	0,00	0,00	-13,94	-14,93	5,44	760	0,00	0,00	0,00	-12,89	-13,67	5,81
427	759	0,00	0,00	0,00	-13,88	-14,92	5,09	719	0,00	0,00	0,00	-11,45	-16,37	4,76
	756	0,00	0,00	0,00	-13,22	-13,39	5,74	717	0,00	0,00	0,00	-10,23	-12,41	5,41
428	755	0,00	0,00	0,00	-13,00	-5,32	0,22	761	0,00	0,00	0,00	-16,71	-6,23	-2,27
	752	0,00	0,00	0,00	-10,40	-9,58	-0,02	754	0,00	0,00	0,00	-14,88	-9,73	-2,51
429	747	0,00	0,00	0,00	-0,44	-4,74	-1,27	748	0,00	0,00	0,00	2,22	-5,47	1,35
	755	0,00	0,00	0,00	-4,82	-12,84	-0,38	762	0,00	0,00	0,00	-2,87	-13,33	2,24
430	744	0,00	0,00	0,00	2,98	15,17	6,72	743	0,00	0,00	0,00	-7,07	8,05	3,27
	748	0,00	0,00	0,00	3,87	-5,84	6,67	763	0,00	0,00	0,00	-6,02	-2,59	3,23
431	763	0,00	0,00	0,00	-2,44	-5,25	-3,56	743	0,00	0,00	0,00	7,96	-7,50	-3,11
	764	0,00	0,00	0,00	-2,64	-6,85	-0,23	765	0,00	0,00	0,00	6,54	-8,68	0,22
432	748	0,00	0,00	0,00	4,02	-5,11	3,56	763	0,00	0,00	0,00	-6,08	-2,90	4,44
	762	0,00	0,00	0,00	-3,41	-13,44	1,43	766	0,00	0,00	0,00	-4,39	-12,74	2,30
433	768	0,00	0,00	0,00	-4,76	-17,01	1,19	767	0,00	0,00	0,00	-4,43	-17,34	1,29
	766	0,00	0,00	0,00	-4,32	-12,42	1,97	762	0,00	0,00	0,00	-3,47	-13,74	2,07
434	766	0,00	0,00	0,00	-12,86	-4,95	-2,56	763	0,00	0,00	0,00	-2,75	-5,31	-2,92
	769	0,00	0,00	0,00	-12,26	-6,03	-0,42	764	0,00	0,00	0,00	-3,00	-6,92	-0,79
435	755	0,00	0,00	0,00	-4,84	-12,91	0,64	762	0,00	0,00	0,00	-2,93	-13,63	1,18
	761	0,00	0,00	0,00	-6,16	-16,69	1,51	767	0,00	0,00	0,00	-4,40	-17,33	2,06
436	770	0,00	0,00	0,00	-4,83	-17,28	3,83	758	0,00	0,00	0,00	-8,85	-15,82	4,90
	761	0,00	0,00	0,00	-6,24	-16,75	1,81	754	0,00	0,00	0,00	-9,73	-14,86	2,88
437	758	0,00	0,00	0,00	-8,88	-15,96	5,16	770	0,00	0,00	0,00	-4,83	-17,28	3,54
	771	0,00	0,00	0,00	-7,98	-13,02	6,92	772	0,00	0,00	0,00	-0,52	-13,63	5,30
438	767	0,00	0,00	0,00	-17,38	-4,41	-1,15	773	0,00	0,00	0,00	-17,46	-2,87	-1,81
	761	0,00	0,00	0,00	-16,73	-6,17	-2,46	770	0,00	0,00	0,00	-17,25	-4,69	-3,12
439	774	0,00	0,00	0,00	-3,83	-16,37	0,20	773	0,00	0,00	0,00	-3,16	-17,52	1,08
	768	0,00	0,00	0,00	-4,75	-16,97	0,93	767	0,00	0,00	0,00	-4,44	-17,39	1,81
440	773	0,00	0,00	0,00	-3,11	-17,28	1,70	774	0,00	0,00	0,00	-3,88	-16,63	-0,06
	775	0,00	0,00	0,00	2,24	-13,50	-0,39	776	0,00	0,00	0,00	-2,98	-10,32	-2,16
441	774	0,00	0,00	0,00	-16,43	-4,10	-0,16	768	0,00	0,00	0,00	-16,98	-4,83	-0,97
	777	0,00	0,00	0,00	-15,62	-5,58	0,16	778	0,00	0,00	0,00	-16,34	-5,86	-0,66
442	775	0,00	0,00	0,00	1,69	-13,61	1,15	772	0,00	0,00	0,00	-0,08	-13,54	4,35
	773	0,00	0,00	0,00	-2,82	-17,22	0,83	770	0,00	0,00	0,00	-4,69	-17,25	4,02
443	768	0,00	0,00	0,00	-17,03	-4,83	-1,22	766	0,00	0,00	0,00	-12,53	-4,88	-1,85
	778	0,00	0,00	0,00	-16,37	-5,87	-0,41	769	0,00	0,00	0,00	-12,09	-6,00	-1,05
444	771	0,00	0,00	0,00	-7,99	-13,02	6,42	760	0,00	0,00	0,00	-12,98	-13,69	6,38
	758	0,00	0,00	0,00	-9,09	-16,00	5,36	757	0,00	0,00	0,00	-12,55	-14,48	5,32
445	743	0,00	0,00	0,00	7,16	-7,66	-0,54	742	0,00	0,00	0,00	7,29	-5,67	0,37
	765	0,00	0,00	0,00	5,66	-8,85	-2,13	745	0,00	0,00	0,00	6,11	-6,91	-1,22
446	703	0,00	0,00	0,00	-1,47	-6,80	0,09	704	0,00	0,00	0,00	-3,72	-12,02	0,39
	779	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,70	5,23	780	0,00	0,00	0,00	-4,14	-10,00	5,52
447	781	0,00	0,00	0,00	-3,47	-3,50	9,03	782	0,00	0,00	0,00	-3,24	-0,37	7,45
	780	0,00	0,00	0,00	-4,07	-9,68	6,37	779	0,00	0,00	0,00	-1,15	-5,80	4,79
448	783	0,00	0,00	0,00	-5,06	6,04	8,25	784	0,00	0,00	0,00	-4,21	0,87	6,29
	781	0,00	0,00	0,00	-3,42	-3,25	9,71	782	0,00	0,00	0,00	-3,45	-1,40	7,74
449	786	0,00	0,00	0,00	-14,81	-2,25	-4,24	785	0,00	0,00	0,00	-6,68	5,44	-8,59
	780	0,00	0,00	0,00	-9,56	-3,44	-5,91	781	0,00	0,00	0,00	-3,67	-4,31	-10,27
450	721	0,00	0,00	0,00	-16,96	-3,85	-0,66	786	0,00	0,00	0,00	-14,73	-2,23	-4,84
	704	0,00	0,00	0,00	-12,01	-3,64	-1,03	780	0,00	0,00	0,00	-9,88	-3,51	-5,21
451	721	0,00	0,00	0,00	-3,72	-16,94	1,82	722	0,00	0,00	0,00	-4,83	-19,16	0,49
	786	0,00	0,00	0,00	-1,83	-14,65	3,52	787	0,00	0,00	0,00	-2,61	-16,89	2,19
452	789	0,00	0,00	0,00	-7,32	-16,08	0,05	787	0,00	0,00	0,00	-3,18	-17,00	0,71
	788	0,00	0,00	0,00	-8,23	-18,95	1,15	722	0,00	0,00	0,00	-4,85	-19,16	1,80
453	714	0,00	0,00	0,00	-2,77	-17,81	1,55	718	0,00	0,00	0,00	-6,42	-17,53	2,94
	722	0,00	0,00	0,00	-4,86	-19,21	0,72	788	0,00	0,00	0,00	-8,22	-18,91	2,11
454	790	0,00	0,00	0,00	-12,37	-17,02	2,41	788	0,00	0,00	0,00	-8,33	-18,93	1,50
	719	0,00	0,00	0,00	-11,30	-16,28	4,48	718	0,00	0,00	0,00	-6,79	-17,60	3,56
455	788	0,00	0,00	0,00	-8,34	-18,98	1,69	790	0,00	0,00	0,00	-12,37	-16,99	2,10
	789	0,00	0,00	0,00	-7,85	-16,19	-0,48	791	0,00	0,00	0,00	-12,85	-14,78	-0,06
456	759	0,00	0,00	0,00	-14,86	-13,87	-5,23	792	0,00	0,00	0,00	-14,36	-14,77	-3,12
	719	0,00	0,00	0,00	-16,31	-11,44	-4,46	790	0,00	0,00	0,00	-17,03	-12,42	-2,36
457	793	0,00	0,00	0,00	5,82	12,65	11,92	783	0,00	0,00	0,00	-5,04	6,05	9,35
	785	0,00	0,00	0,00	5,34	-7,21	11,38	781	0,00	0,00	0,00	-4,26	-3,42	8,82
458	795	0,00	0,00	0,00	7,59	12,20	-2,20	794	0,00	0,00	0,00	-3,05	6,95	-0,67
	793	0,00	0,00	0,00	9,00	28,56	7,91	783	0,00	0,00	0,00	-5,34	4,55	9,44
459	785	0,00	0,00	0,00	4,77	-7,32	11,87	796	0,00	0,00	0,00	4,13	-9,79	-2,37
	793	0,00	0,00	0,00	21,77	15,84	12,85	797	0,00	0,00	0,00	31,46	17,77	-1,39
460	798	0,00	0,00	0,00	-7,17	-8,26	-2,67	796	0,00	0,00	0,00	6,13	-8,91	-0,06
	789	0,00	0,00	0,00	-7,41	-16,51	-0,83	787	0,00	0,00	0,00	-3,13	-16,76	1,78
461	796	0,00	0,00	0,00	6,03	-9,41	-3,03	798	0,00	0,00	0,00	-7,23	-8,54	-1,30
	797	0,00	0,00	0,00	8,67	13,21	-2,09	799	0,00	0,00	0,00	-6,92	4,32	-0,37
462	796	0,00	0,00	0,00	4,23	-9,29	2,37	785	0,00	0,00	0,00	4,88	-6,80	6,73
	787	0,00	0,00	0,00	-2,56	-16,64	0,64	786	0,00	0,00	0,00	-1,84	-14,73	5,00
463	798	0,00	0,00	0,00	-8,08	-6,30	1,65	789	0,00	0,00	0,00	-16,61	-7,94	0,75
	800	0,00	0,00	0,00	-10,12	-13,10	1,13	791	0,00	0,00	0,00	-14,75	-12,84	0,23
464	784	0,00	0,00	0,00	-4,37	0,06	7,29	783	0,00	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
466	799	0,00	0,00	0,00	-7,28	2,56	-0,18	797	0,00	0,00	0,00	12,38	31,72	1,76
	804	0,00	0,00	0,00	0,09	3,88	10,72	805	0,00	0,00	0,00	2,86	3,96	10,08
	802	0,00	0,00	0,00	-4,50	5,70	12,31	803	0,00	0,00	0,00	9,59	5,17	11,67
467	802	0,00	0,00	0,00	6,16	-3,53	-8,69	799	0,00	0,00	0,00	2,49	-7,65	-3,64
	806	0,00	0,00	0,00	-0,46	-7,83	-6,25	807	0,00	0,00	0,00	-4,58	-11,13	-1,20
468	806	0,00	0,00	0,00	-0,32	-7,81	-5,80	808	0,00	0,00	0,00	4,35	-0,89	-7,75
	802	0,00	0,00	0,00	5,88	-3,59	-9,89	804	0,00	0,00	0,00	3,83	-0,16	-11,84
469	799	0,00	0,00	0,00	4,25	-7,30	-1,25	798	0,00	0,00	0,00	-8,36	-6,36	2,27
	807	0,00	0,00	0,00	-4,95	-11,21	-2,34	800	0,00	0,00	0,00	-9,73	-13,02	1,18
470	809	0,00	0,00	0,00	-15,16	-12,70	0,54	791	0,00	0,00	0,00	-12,81	-14,78	-0,11
	792	0,00	0,00	0,00	-14,75	-14,27	2,93	790	0,00	0,00	0,00	-12,42	-17,00	2,29
471	811	0,00	0,00	0,00	-14,25	-8,73	0,71	809	0,00	0,00	0,00	-14,99	-12,66	0,16
	810	0,00	0,00	0,00	-13,87	-10,40	3,82	792	0,00	0,00	0,00	-14,70	-14,26	3,28
472	760	0,00	0,00	0,00	-13,51	-12,86	-6,16	810	0,00	0,00	0,00	-10,73	-13,94	-4,23
	759	0,00	0,00	0,00	-14,87	-13,93	-5,10	792	0,00	0,00	0,00	-14,35	-14,72	-3,18
473	812	0,00	0,00	0,00	-8,01	-5,31	5,91	810	0,00	0,00	0,00	-14,08	-10,76	4,56
	771	0,00	0,00	0,00	-8,08	-13,46	7,30	760	0,00	0,00	0,00	-12,95	-13,53	5,95
474	810	0,00	0,00	0,00	-14,02	-10,43	4,50	812	0,00	0,00	0,00	-7,94	-4,95	5,69
	811	0,00	0,00	0,00	-13,76	-8,63	-0,32	813	0,00	0,00	0,00	-9,80	-0,54	0,87
475	772	0,00	0,00	0,00	-13,45	-0,49	-5,96	814	0,00	0,00	0,00	-4,76	3,71	-7,34
	771	0,00	0,00	0,00	-13,46	-8,07	-6,21	812	0,00	0,00	0,00	-5,37	-8,32	-7,59
476	815	0,00	0,00	0,00	-14,32	-10,67	-0,81	800	0,00	0,00	0,00	-12,72	-10,05	-0,99
	809	0,00	0,00	0,00	-15,14	-12,62	0,15	791	0,00	0,00	0,00	-12,80	-14,74	-0,03
477	816	0,00	0,00	0,00	-11,67	-8,26	0,26	807	0,00	0,00	0,00	-11,57	-5,02	1,23
	815	0,00	0,00	0,00	-14,32	-10,65	-1,36	800	0,00	0,00	0,00	-12,64	-9,65	-0,39
478	818	0,00	0,00	0,00	-6,09	-6,08	-5,51	817	0,00	0,00	0,00	-12,70	-9,05	-3,03
	813	0,00	0,00	0,00	-9,72	-0,16	-1,60	811	0,00	0,00	0,00	-13,77	-8,70	0,88
479	809	0,00	0,00	0,00	-14,97	-12,59	0,72	811	0,00	0,00	0,00	-14,26	-8,80	-0,19
	815	0,00	0,00	0,00	-14,29	-10,66	-1,34	817	0,00	0,00	0,00	-12,43	-9,00	-2,25
480	815	0,00	0,00	0,00	-14,29	-10,65	-0,74	817	0,00	0,00	0,00	-12,48	-9,27	-2,90
	816	0,00	0,00	0,00	-11,90	-8,30	-0,45	819	0,00	0,00	0,00	-9,27	-9,49	-2,61
481	817	0,00	0,00	0,00	-12,76	-9,33	-2,98	818	0,00	0,00	0,00	-6,14	-6,34	-5,23
	819	0,00	0,00	0,00	-9,74	-9,58	-2,81	820	0,00	0,00	0,00	-4,65	-10,63	-5,07
482	814	0,00	0,00	0,00	-0,25	4,62	-9,25	821	0,00	0,00	0,00	22,72	8,79	-0,19
	812	0,00	0,00	0,00	-5,02	-8,25	-8,12	813	0,00	0,00	0,00	-0,51	-9,65	0,94
483	814	0,00	0,00	0,00	-3,92	7,92	-6,61	772	0,00	0,00	0,00	-13,36	-0,04	-7,34
	822	0,00	0,00	0,00	0,59	19,58	2,19	775	0,00	0,00	0,00	-13,44	1,73	1,46
484	823	0,00	0,00	0,00	-5,79	0,91	-5,26	822	0,00	0,00	0,00	10,21	-1,29	-5,07
	776	0,00	0,00	0,00	-3,06	-10,74	-1,49	775	0,00	0,00	0,00	2,28	-13,33	-1,30
485	822	0,00	0,00	0,00	10,78	1,55	-9,20	823	0,00	0,00	0,00	-5,55	2,11	-4,91
	824	0,00	0,00	0,00	6,27	29,38	-1,78	825	0,00	0,00	0,00	-5,12	5,46	2,52
486	823	0,00	0,00	0,00	1,17	-4,46	2,80	776	0,00	0,00	0,00	-10,81	-3,38	2,47
	826	0,00	0,00	0,00	0,21	-7,04	-0,07	827	0,00	0,00	0,00	-10,03	-5,66	-0,40
487	828	0,00	0,00	0,00	4,74	-6,48	-8,94	818	0,00	0,00	0,00	-6,59	-6,18	-6,44
	821	0,00	0,00	0,00	7,80	17,75	-4,00	813	0,00	0,00	0,00	-9,57	-0,13	-1,51
488	818	0,00	0,00	0,00	-6,64	-6,43	-6,48	828	0,00	0,00	0,00	4,54	-7,50	-6,26
	820	0,00	0,00	0,00	-4,62	-10,62	-4,59	829	0,00	0,00	0,00	0,48	-10,85	-4,37
489	831	0,00	0,00	0,00	-3,86	-1,24	1,91	830	0,00	0,00	0,00	9,81	-4,74	7,31
	825	0,00	0,00	0,00	-4,91	6,51	0,53	824	0,00	0,00	0,00	3,96	17,82	5,93
490	830	0,00	0,00	0,00	9,96	-3,96	3,09	831	0,00	0,00	0,00	-4,00	-1,95	3,64
	832	0,00	0,00	0,00	2,54	-11,14	-0,03	833	0,00	0,00	0,00	-0,76	-9,11	0,52
491	831	0,00	0,00	0,00	-1,00	-2,65	-2,01	825	0,00	0,00	0,00	6,26	-6,15	-1,40
	834	0,00	0,00	0,00	-1,72	-4,97	1,79	835	0,00	0,00	0,00	4,70	-7,85	2,40
492	832	0,00	0,00	0,00	2,48	-11,15	0,05	829	0,00	0,00	0,00	1,22	-10,70	-5,62
	830	0,00	0,00	0,00	13,58	-3,24	0,78	828	0,00	0,00	0,00	6,02	-7,20	-4,89
493	825	0,00	0,00	0,00	5,21	-6,36	1,47	823	0,00	0,00	0,00	2,38	-4,22	2,15
	835	0,00	0,00	0,00	4,22	-7,95	-0,37	826	0,00	0,00	0,00	0,87	-6,91	0,31
494	836	0,00	0,00	0,00	-6,62	-3,85	2,49	806	0,00	0,00	0,00	-7,86	-0,46	5,40
	816	0,00	0,00	0,00	-11,68	-8,30	-0,53	807	0,00	0,00	0,00	-11,49	-4,65	2,37
495	837	0,00	0,00	0,00	-1,00	8,33	2,84	808	0,00	0,00	0,00	-1,23	4,28	6,54
	836	0,00	0,00	0,00	-6,75	-4,50	2,68	806	0,00	0,00	0,00	-7,83	-0,32	6,37
496	839	0,00	0,00	0,00	-3,72	-6,38	-3,42	838	0,00	0,00	0,00	-4,43	-5,47	-1,51
	820	0,00	0,00	0,00	-4,58	-10,31	-4,58	819	0,00	0,00	0,00	-9,74	-9,59	-2,68
497	816	0,00	0,00	0,00	-11,91	-8,35	-0,03	819	0,00	0,00	0,00	-9,27	-9,49	-2,70
	836	0,00	0,00	0,00	-6,82	-3,89	1,53	838	0,00	0,00	0,00	-6,32	-5,85	-1,15
498	836	0,00	0,00	0,00	-6,95	-4,54	2,01	838	0,00	0,00	0,00	-6,27	-5,57	-1,84
	837	0,00	0,00	0,00	0,63	8,66	3,78	840	0,00	0,00	0,00	0,24	5,49	-0,07
499	841	0,00	0,00	0,00	0,43	-7,29	-3,13	839	0,00	0,00	0,00	-2,78	-6,19	-3,05
	829	0,00	0,00	0,00	0,40	-11,21	-4,65	820	0,00	0,00	0,00	-4,55	-10,30	-4,57
500	832	0,00	0,00	0,00	-11,15	2,48	1,29	842	0,00	0,00	0,00	-8,11	0,87	0,76
	829	0,00	0,00	0,00	-11,06	1,15	3,91	841	0,00	0,00	0,00	-7,82	-2,26	3,38
501	843	0,00	0,00	0,00	-0,27	-7,18	-1,01	842	0,00	0,00	0,00	1,02	-8,08	-1,85
	833	0,00	0,00	0,00	-0,71	-8,87	0,69	832	0,00	0,00	0,00	2,53	-11,14	-0,15
502	843	0,00	0,00	0,00	-7,45	-1,65	0,22	833	0,00	0,00	0,00	-8,93	-1,04	-0,01
	844	0,00	0,00	0,00	-7,31	-0,65	0,71	845	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
511	746	0,00	0,00	0,00	-0,32	-4,70	-0,46	745	0,00	0,00	0,00	5,04	-7,49	-3,02
	851	0,00	0,00	0,00	5,24	0,67	-5,87	852	0,00	0,00	0,00	21,48	0,66	-1,06
	745	0,00	0,00	0,00	6,03	-7,29	-3,94	765	0,00	0,00	0,00	5,69	-8,73	0,86
512	851	0,00	0,00	0,00	3,78	2,33	-3,96	848	0,00	0,00	0,00	-2,43	-0,57	-2,88
	853	0,00	0,00	0,00	3,77	9,95	0,51	849	0,00	0,00	0,00	-3,49	-0,55	1,59
513	765	0,00	0,00	0,00	-8,55	6,57	-0,06	852	0,00	0,00	0,00	-1,46	10,86	-2,90
	764	0,00	0,00	0,00	-7,22	-2,72	0,23	854	0,00	0,00	0,00	-0,99	-5,03	-2,62
514	855	0,00	0,00	0,00	-4,47	-2,09	-0,19	849	0,00	0,00	0,00	-0,16	-3,52	-0,62
	850	0,00	0,00	0,00	-3,43	-0,67	1,66	847	0,00	0,00	0,00	0,40	-2,05	1,23
515	857	0,00	0,00	0,00	-6,23	-1,29	2,15	855	0,00	0,00	0,00	-4,71	-2,13	0,51
	856	0,00	0,00	0,00	-3,50	-1,06	2,47	850	0,00	0,00	0,00	-3,14	-0,61	0,83
516	858	0,00	0,00	0,00	6,27	2,17	-1,24	856	0,00	0,00	0,00	-0,91	-3,47	-1,83
	545	0,00	0,00	0,00	6,08	-4,99	-0,81	850	0,00	0,00	0,00	-0,67	-3,16	-1,41
517	860	0,00	0,00	0,00	-1,28	-1,12	4,36	856	0,00	0,00	0,00	-3,02	-0,83	2,51
	859	0,00	0,00	0,00	1,71	4,90	3,56	858	0,00	0,00	0,00	1,01	6,03	1,71
518	856	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,98	2,46	860	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,65	4,28
	857	0,00	0,00	0,00	-6,15	-1,28	2,60	861	0,00	0,00	0,00	-2,56	-0,85	4,42
519	863	0,00	0,00	0,00	0,85	1,41	-3,44	862	0,00	0,00	0,00	0,72	2,45	-4,65
	859	0,00	0,00	0,00	4,77	1,08	-3,44	860	0,00	0,00	0,00	-1,10	-1,16	-4,65
520	864	0,00	0,00	0,00	-7,74	2,80	-1,69	853	0,00	0,00	0,00	2,32	2,25	-2,91
	855	0,00	0,00	0,00	-4,50	-2,24	0,23	849	0,00	0,00	0,00	-0,13	-3,40	-0,99
521	853	0,00	0,00	0,00	3,07	5,99	-4,78	864	0,00	0,00	0,00	-7,61	3,48	-2,36
	865	0,00	0,00	0,00	2,52	23,75	2,94	866	0,00	0,00	0,00	-9,36	3,22	5,36
522	857	0,00	0,00	0,00	-1,10	-6,19	-2,38	867	0,00	0,00	0,00	0,86	-8,95	-2,47
	855	0,00	0,00	0,00	-2,28	-4,74	0,37	864	0,00	0,00	0,00	2,92	-7,14	0,28
523	868	0,00	0,00	0,00	-3,37	3,14	4,39	867	0,00	0,00	0,00	-8,92	0,86	2,39
	861	0,00	0,00	0,00	-2,58	-0,94	4,64	857	0,00	0,00	0,00	-6,11	-1,08	2,64
524	867	0,00	0,00	0,00	-8,85	1,21	3,03	868	0,00	0,00	0,00	-3,49	2,51	3,61
	869	0,00	0,00	0,00	-9,79	0,91	2,56	870	0,00	0,00	0,00	-3,93	2,98	3,14
525	872	0,00	0,00	0,00	0,80	4,49	-2,86	871	0,00	0,00	0,00	3,24	11,40	-3,92
	861	0,00	0,00	0,00	-0,87	-2,23	-4,50	868	0,00	0,00	0,00	3,02	-3,95	-5,55
526	869	0,00	0,00	0,00	-9,63	0,94	3,80	866	0,00	0,00	0,00	-9,86	3,12	2,36
	867	0,00	0,00	0,00	-8,88	1,20	2,02	864	0,00	0,00	0,00	-7,00	3,60	0,59
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,67	2,17	-4,27	872	0,00	0,00	0,00	2,27	4,78	-3,87
	860	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,07	-4,65	861	0,00	0,00	0,00	-0,78	-2,21	-4,25
528	764	0,00	0,00	0,00	-7,29	-3,08	-0,53	854	0,00	0,00	0,00	-0,92	-4,64	-0,62
	769	0,00	0,00	0,00	-5,72	-12,19	0,78	873	0,00	0,00	0,00	-5,67	-12,49	0,69
529	852	0,00	0,00	0,00	8,60	12,87	-3,92	865	0,00	0,00	0,00	18,70	13,61	5,74
	854	0,00	0,00	0,00	-1,14	-5,06	-3,17	874	0,00	0,00	0,00	-2,22	-5,78	6,49
530	875	0,00	0,00	0,00	-9,04	-3,56	4,84	874	0,00	0,00	0,00	-0,41	-5,42	6,75
	866	0,00	0,00	0,00	-9,07	4,65	4,92	865	0,00	0,00	0,00	-0,26	9,82	6,82
531	876	0,00	0,00	0,00	-6,27	-11,60	2,78	873	0,00	0,00	0,00	-5,38	-12,43	0,42
	874	0,00	0,00	0,00	-2,18	-5,60	2,90	854	0,00	0,00	0,00	-1,07	-4,67	0,54
532	769	0,00	0,00	0,00	-5,69	-12,03	0,70	873	0,00	0,00	0,00	-5,69	-12,58	0,62
	778	0,00	0,00	0,00	-5,83	-16,37	0,58	877	0,00	0,00	0,00	-6,85	-15,74	0,50
533	778	0,00	0,00	0,00	-5,83	-16,33	0,55	877	0,00	0,00	0,00	-6,85	-15,77	0,29
	777	0,00	0,00	0,00	-5,46	-15,60	0,04	878	0,00	0,00	0,00	-6,38	-15,34	-0,21
534	873	0,00	0,00	0,00	-5,40	-12,52	1,10	876	0,00	0,00	0,00	-6,32	-11,84	1,96
	877	0,00	0,00	0,00	-6,73	-15,71	0,10	879	0,00	0,00	0,00	-8,20	-14,47	0,95
535	876	0,00	0,00	0,00	-11,70	-6,76	-2,13	874	0,00	0,00	0,00	-5,24	-0,37	-4,52
	880	0,00	0,00	0,00	-9,82	-8,60	-3,54	875	0,00	0,00	0,00	-3,49	-9,03	-5,93
536	877	0,00	0,00	0,00	-6,74	-15,74	0,65	879	0,00	0,00	0,00	-8,21	-14,49	0,29
	878	0,00	0,00	0,00	-6,24	-15,32	-0,59	881	0,00	0,00	0,00	-7,68	-14,16	-0,95
537	881	0,00	0,00	0,00	-7,83	-14,01	-0,98	883	0,00	0,00	0,00	-9,60	-11,72	-1,98
	882	0,00	0,00	0,00	-4,33	-10,85	-3,74	884	0,00	0,00	0,00	-9,29	-7,85	-4,75
538	879	0,00	0,00	0,00	-14,46	-8,18	-0,43	876	0,00	0,00	0,00	-11,93	-6,80	-2,61
	885	0,00	0,00	0,00	-12,22	-9,61	-1,02	880	0,00	0,00	0,00	-9,57	-8,55	-3,20
539	882	0,00	0,00	0,00	-4,83	-10,95	-2,49	886	0,00	0,00	0,00	-3,28	-10,86	-0,71
	881	0,00	0,00	0,00	-7,64	-13,98	-1,75	878	0,00	0,00	0,00	-6,23	-15,26	0,03
540	881	0,00	0,00	0,00	-14,20	-7,87	1,51	879	0,00	0,00	0,00	-14,49	-8,18	-0,79
	883	0,00	0,00	0,00	-11,61	-9,57	1,58	885	0,00	0,00	0,00	-12,17	-9,60	-0,72
541	887	0,00	0,00	0,00	-9,42	-2,73	3,91	875	0,00	0,00	0,00	-8,37	-3,42	5,47
	869	0,00	0,00	0,00	-9,69	0,60	2,65	866	0,00	0,00	0,00	-9,57	4,55	4,21
542	880	0,00	0,00	0,00	-9,91	-9,03	-3,71	875	0,00	0,00	0,00	-3,36	-8,35	-4,95
	888	0,00	0,00	0,00	-7,39	-8,79	-2,79	887	0,00	0,00	0,00	-3,08	-9,49	-4,03
543	889	0,00	0,00	0,00	-2,41	-2,20	2,10	887	0,00	0,00	0,00	-9,51	-2,75	3,58
	870	0,00	0,00	0,00	-4,07	2,25	1,96	869	0,00	0,00	0,00	-9,86	0,56	3,45
544	890	0,00	0,00	0,00	-3,75	-4,92	2,58	888	0,00	0,00	0,00	-8,59	-7,35	3,02
	889	0,00	0,00	0,00	-2,46	-2,44	2,88	887	0,00	0,00	0,00	-9,57	-3,10	3,31
545	892	0,00	0,00	0,00	10,65	13,35	-0,71	891	0,00	0,00	0,00	-6,84	8,71	-1,52
	870	0,00	0,00	0,00	2,22	-4,23	-1,26	889	0,00	0,00	0,00	-2,24	-2,63	-2,08
546	880	0,00	0,00	0,00	-8,98	-9,65	3,18	888	0,00	0,00	0,00	-8,79	-7,41	3,15
	885	0,00	0,00	0,00	-9,69	-12,24	1,05	893	0,00	0,00	0,00	-8,87	-9,17	1,02
547	885	0,00	0,00	0,00	-9,68	-12,19	0,80	893	0,00	0,00	0,00	-8,88	-9,20	1,22
	883	0,00	0,00	0,00	-9,80	-11,65	-1,69	894	0,00	0,00	0,00	-9,51	-8,46	-1,27
548	888	0,00	0,00	0,00	-8,60	-7,37	2,83	890	0,00	0,00	0,00	-3,73	-4,85	2,51
	893	0,00	0,00	0,00	-9,04	-9,20	1,41	895	0,00	0,00	0,00	-3,14	-6,16	1,08
549	897	0,00	0,00	0,00	2,47	7,67	-1,70	896	0,00	0,00	0,00	-4,08	9,51	0,21
	890	0,00	0,00	0,00	-4,73	-3,12	-2,92	895	0,00	0,00	0,00	-6,26	-3,66	-1,01
550	893	0,00	0,00	0,00	-9,05	-9,23	0,82	895	0,00	0,00	0,00	-3,13	-6,12	1,67
	894	0,00	0,00	0,00	-9,51	-8,46	-0,91	898	0,00	0,00	0,00	-4,36	-5,20	-0,06
551	898	0,00	0,00	0,00	-3,92	-4,57	1,55	900	0,00	0,00	0,00	6,81	0,58	2,35
	899	0,00	0,00	0,00	-5,21	-2,82	-3,00	901	0,00	0,00	0,00	7,96	7,73	-2,20
552	896	0,00	0,00	0,00	-7,12	8,90	-2,00	900	0,00	0,00	0,00	-1,62	6,37	-2,82

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	894	0,00	0,00	0,00	-9,53	-8,53	-1,06	883	0,00	0,00	0,00	-9,82	-11,77	-2,00
556	871	0,00	0,00	0,00	9,96	12,75	-4,82	892	0,00	0,00	0,00	9,76	13,17	-1,67
	868	0,00	0,00	0,00	2,39	-4,07	-4,97	870	0,00	0,00	0,00	2,95	-4,08	-1,82
557	896	0,00	0,00	0,00	9,53	-6,99	1,96	903	0,00	0,00	0,00	14,60	-2,41	-1,74
	900	0,00	0,00	0,00	20,16	1,13	2,01	904	0,00	0,00	0,00	14,21	-3,75	-1,68
558	903	0,00	0,00	0,00	14,09	-2,52	1,37	905	0,00	0,00	0,00	3,11	-2,60	1,38
	904	0,00	0,00	0,00	9,17	-4,76	-2,28	906	0,00	0,00	0,00	8,44	1,76	-2,28
559	317	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,08	-0,68	102	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,01	-0,39
	907	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,06	-0,54	908	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,15	-0,25
560	886	0,00	0,00	0,00	-3,83	-10,97	0,01	827	0,00	0,00	0,00	-5,37	-9,85	0,26
	878	0,00	0,00	0,00	-6,37	-15,29	-0,33	777	0,00	0,00	0,00	-5,48	-15,73	-0,08
561	827	0,00	0,00	0,00	-5,40	-9,98	-0,33	886	0,00	0,00	0,00	-3,82	-10,89	0,57
	826	0,00	0,00	0,00	-7,49	0,12	1,64	909	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,89	2,54
562	910	0,00	0,00	0,00	8,52	-1,17	-4,55	909	0,00	0,00	0,00	2,39	-1,40	1,77
	882	0,00	0,00	0,00	-4,77	-10,60	-4,77	886	0,00	0,00	0,00	-3,27	-10,78	1,55
563	884	0,00	0,00	0,00	-8,32	-9,38	4,45	911	0,00	0,00	0,00	-0,40	-10,69	7,71
	882	0,00	0,00	0,00	-10,50	-4,26	4,03	910	0,00	0,00	0,00	-2,63	1,21	7,29
564	826	0,00	0,00	0,00	-7,36	0,78	2,31	909	0,00	0,00	0,00	0,54	1,13	4,19
	835	0,00	0,00	0,00	-7,78	4,26	-2,70	912	0,00	0,00	0,00	0,76	19,24	-0,82
565	835	0,00	0,00	0,00	-7,68	4,73	-1,53	912	0,00	0,00	0,00	-0,76	11,63	-5,29
	834	0,00	0,00	0,00	-5,39	-1,80	-2,29	913	0,00	0,00	0,00	1,49	-4,13	-6,04
566	916	0,00	0,00	0,00	-1,92	-10,69	1,33	915	0,00	0,00	0,00	-0,92	-10,61	-1,74
	914	0,00	0,00	0,00	0,88	-7,42	-0,02	913	0,00	0,00	0,00	5,81	-3,08	-3,09
567	919	0,00	0,00	0,00	1,69	-10,60	1,88	918	0,00	0,00	0,00	-4,95	-7,87	-1,22
	917	0,00	0,00	0,00	16,55	1,92	-1,61	914	0,00	0,00	0,00	-8,04	1,31	-4,71
568	834	0,00	0,00	0,00	-5,51	-2,40	-2,85	913	0,00	0,00	0,00	1,53	-3,94	-4,09
	845	0,00	0,00	0,00	-2,42	-8,73	-0,72	915	0,00	0,00	0,00	-1,18	-10,66	-1,96
569	911	0,00	0,00	0,00	-0,67	-10,75	7,53	919	0,00	0,00	0,00	2,20	-10,50	1,26
	910	0,00	0,00	0,00	4,86	2,71	8,97	917	0,00	0,00	0,00	16,89	1,98	2,70
570	884	0,00	0,00	0,00	-9,53	-8,34	-5,17	902	0,00	0,00	0,00	-10,75	-5,31	-3,37
	911	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,27	-6,07	920	0,00	0,00	0,00	-12,30	-1,85	-4,26
571	922	0,00	0,00	0,00	9,05	0,42	-1,46	921	0,00	0,00	0,00	-6,53	-0,22	-1,17
	901	0,00	0,00	0,00	6,13	-1,41	-3,15	899	0,00	0,00	0,00	-5,06	-2,08	-2,86
572	902	0,00	0,00	0,00	-10,58	-5,28	-3,16	899	0,00	0,00	0,00	-5,34	-2,13	-1,67
	920	0,00	0,00	0,00	-12,45	-1,88	-4,24	921	0,00	0,00	0,00	-5,95	-0,10	-2,75
573	924	0,00	0,00	0,00	-8,15	0,80	-3,85	923	0,00	0,00	0,00	-12,20	-1,89	-4,73
	921	0,00	0,00	0,00	-5,85	0,38	-2,84	920	0,00	0,00	0,00	-12,37	-1,45	-3,73
574	911	0,00	0,00	0,00	-10,05	-0,53	-5,36	920	0,00	0,00	0,00	-12,21	-1,42	-4,82
	919	0,00	0,00	0,00	-10,95	2,11	-3,61	923	0,00	0,00	0,00	-12,19	-1,89	-3,07
575	919	0,00	0,00	0,00	-11,05	1,60	-1,31	923	0,00	0,00	0,00	-12,19	-1,90	-4,56
	918	0,00	0,00	0,00	-7,33	-4,85	0,38	925	0,00	0,00	0,00	-10,26	-6,21	-2,87
576	926	0,00	0,00	0,00	8,74	13,38	-2,96	924	0,00	0,00	0,00	-8,17	0,79	-4,94
	922	0,00	0,00	0,00	9,45	2,42	0,45	921	0,00	0,00	0,00	-6,43	0,27	-1,53
577	927	0,00	0,00	0,00	-6,05	-6,14	-6,32	925	0,00	0,00	0,00	-10,36	-6,23	-3,74
	924	0,00	0,00	0,00	-8,16	0,78	-5,86	923	0,00	0,00	0,00	-12,20	-1,90	-3,28
578	924	0,00	0,00	0,00	-8,17	0,77	-5,26	926	0,00	0,00	0,00	8,69	13,13	-5,72
	927	0,00	0,00	0,00	-6,36	-6,20	-7,76	928	0,00	0,00	0,00	2,48	-7,43	-8,22
579	918	0,00	0,00	0,00	-7,45	-5,48	0,14	925	0,00	0,00	0,00	-10,33	-6,60	-2,82
	929	0,00	0,00	0,00	-5,18	-10,92	0,13	930	0,00	0,00	0,00	-7,42	-10,81	-2,83
580	914	0,00	0,00	0,00	1,46	-7,31	1,72	918	0,00	0,00	0,00	-7,99	-5,59	1,38
	916	0,00	0,00	0,00	-1,90	-10,69	0,04	929	0,00	0,00	0,00	-5,58	-10,99	-0,30
581	845	0,00	0,00	0,00	-2,40	-8,60	-1,32	915	0,00	0,00	0,00	-1,17	-10,56	-1,22
	844	0,00	0,00	0,00	-2,55	-7,69	-0,23	931	0,00	0,00	0,00	-0,49	-7,68	-0,13
582	933	0,00	0,00	0,00	-1,58	-7,88	-0,81	932	0,00	0,00	0,00	-3,36	-8,23	-0,21
	929	0,00	0,00	0,00	-5,51	-10,67	-0,30	916	0,00	0,00	0,00	-2,00	-11,20	0,30
583	915	0,00	0,00	0,00	-0,90	-10,51	-0,60	916	0,00	0,00	0,00	-2,03	-11,20	-0,22
	931	0,00	0,00	0,00	-2,29	-8,04	-0,41	932	0,00	0,00	0,00	-0,34	-7,63	-0,04
584	934	0,00	0,00	0,00	-1,66	-8,09	-2,39	933	0,00	0,00	0,00	-5,43	-8,65	-0,51
	930	0,00	0,00	0,00	-7,44	-10,87	-2,39	929	0,00	0,00	0,00	-5,12	-10,59	-0,51
585	930	0,00	0,00	0,00	-6,49	-10,68	-2,98	935	0,00	0,00	0,00	-5,57	-12,08	-4,58
	934	0,00	0,00	0,00	-6,40	-9,03	-2,03	936	0,00	0,00	0,00	-0,78	-8,61	-3,63
586	937	0,00	0,00	0,00	-1,57	-12,93	-4,93	935	0,00	0,00	0,00	-4,47	-11,90	-4,89
	928	0,00	0,00	0,00	2,31	-8,26	-7,04	927	0,00	0,00	0,00	-6,43	-6,54	-7,01
587	935	0,00	0,00	0,00	-4,47	-11,86	-5,20	937	0,00	0,00	0,00	-1,57	-12,93	-5,05
	936	0,00	0,00	0,00	-5,29	-9,51	-3,31	938	0,00	0,00	0,00	-0,34	-11,42	-3,16
588	935	0,00	0,00	0,00	-5,57	-12,12	-5,25	930	0,00	0,00	0,00	-6,48	-10,62	-2,57
	927	0,00	0,00	0,00	-6,12	-6,48	-6,25	925	0,00	0,00	0,00	-10,44	-6,62	-3,57
589	940	0,00	0,00	0,00	-6,10	6,84	1,74	939	0,00	0,00	0,00	-13,00	1,04	2,01
	928	0,00	0,00	0,00	-7,89	4,14	5,43	937	0,00	0,00	0,00	-12,88	-1,30	5,71
590	944	0,00	0,00	0,00	-0,24	3,39	-1,42	943	0,00	0,00	0,00	3,11	4,22	-1,19
	941	0,00	0,00	0,00	9,52	17,14	-0,96	942	0,00	0,00	0,00	-2,62	13,46	-0,73
591	946	0,00	0,00	0,00	-0,44	1,03	-0,15	943	0,00	0,00	0,00	7,47	3,76	1,19
	945	0,00	0,00	0,00	0,30	-1,51	-0,90	944	0,00	0,00	0,00	2,16	-0,49	0,44
592	940	0,00	0,00	0,00	6,50	-6,17	-0,65	947	0,00	0,00	0,00	1,62	-4,14	1,54
	939	0,00	0,00	0,00	0,65	-13,08	-2,59	948	0,00	0,00	0,00	-0,66	-11,67	-0,41
593	950	0,00	0,00	0,00	-2,36	-3,66	0,64	949	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,43	0,43
	945	0,00	0,00	0,00	-1,64	-0,36	0,09	946	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,20	-0,12
594	954	0,00	0,00	0,00	-3,24	-4,23	0,80	953	0,00	0,00	0,00	-2,96	-9,23	-0,23
	951	0,00	0,00	0,00	-0,96	-2,77	3,59	952	0,00	0,00	0,00	-1,54	-4,53	2,56
595	947	0,00	0,00	0,00	1,69	-4,13	0,92	952	0,00	0,00	0,00	-0,72	-4,36	1,89
	948	0,00	0,00	0,00	-0,69	-11,68	-0,39	953	0,00	0,00	0,00	-3,16	-9,27	0,58
596	955	0,00	0,00	0,00	-1,61	-10,00	-3,20	938	0,00	0,00	0,00	-1,27	-11,61	-4,65
	939	0,00	0,00	0,00	1,00	-13,21	-2,84	937	0,00	0,00	0,00	-1,30	-12,87	-4,28
597	948	0,00	0,00	0,00	-11,53	-0,63	0,78	956	0,00	0,00	0,00	-9,41	-1,67	1,87
	939	0,00	0,00	0,00	-13,28	0,61	2,23	955	0,00	0,00	0,00	-9,82	-0,71	3,31
598	957	0,00	0,00	0,00	-2,64	-9,34	-1,51	956	0,00	0,00	0,00	-1,78	-9,43	-1,93
	953	0,00	0,00	0,00	-3,07	-8,85	-0,08	948	0,00	0,00	0,00	-0,66	-11,54	-0,50
599	954	0,00	0,00	0,00	-6,42	-3,68	0,11	958	0,00	0,00	0,00	-4,69	-3,04	3,14
	953													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
601	300	0,00	0,00	0,00	0,99	5,60	0,45	301	0,00	0,00	0,00	0,47	5,00	0,24
	363	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,57	0,36	366	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,32	0,14
	301	0,00	0,00	0,00	0,75	4,85	0,21	302	0,00	0,00	0,00	0,46	4,60	0,00
602	366	0,00	0,00	0,00	0,30	0,29	0,45	383	0,00	0,00	0,00	0,44	0,46	0,39
	302	0,00	0,00	0,00	1,05	5,06	0,12	17	0,00	0,00	0,00	1,19	5,24	0,06
603	383	0,00	0,00	0,00	1,62	0,59	0,72	385	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,23	0,61
	17	0,00	0,00	0,00	1,92	5,12	0,70	303	0,00	0,00	0,00	0,91	4,30	0,60
604	303	0,00	0,00	0,00	0,67	4,19	1,59	386	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,44	1,52
	304	0,00	0,00	0,00	1,05	4,68	1,56	389	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	1,48
605	285	0,00	0,00	0,00	9,20	11,11	-0,41	394	0,00	0,00	0,00	8,27	6,54	-0,91
	72	0,00	0,00	0,00	7,30	10,08	-0,16	379	0,00	0,00	0,00	6,37	5,51	-0,66
606	422	0,00	0,00	0,00	8,37	8,39	0,32	68	0,00	0,00	0,00	8,14	11,03	0,66
	433	0,00	0,00	0,00	6,47	9,23	0,16	284	0,00	0,00	0,00	6,24	11,87	0,50
607	305	0,00	0,00	0,00	0,69	6,10	1,09	403	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,89	1,15
	306	0,00	0,00	0,00	0,83	6,44	0,68	456	0,00	0,00	0,00	-0,64	1,24	0,74
608	403	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,57	1,55	305	0,00	0,00	0,00	0,86	5,47	1,54
	389	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,17	1,77	304	0,00	0,00	0,00	0,66	5,06	1,76
609	458	0,00	0,00	0,00	-1,01	2,04	-2,00	459	0,00	0,00	0,00	-0,55	2,41	-2,49
	307	0,00	0,00	0,00	0,67	7,51	-2,20	23	0,00	0,00	0,00	1,12	7,88	-2,68
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,87	1,87	-0,80	307	0,00	0,00	0,00	0,89	7,26	-0,90
	456	0,00	0,00	0,00	-1,08	1,58	-0,24	306	0,00	0,00	0,00	0,68	6,96	-0,34
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,39	2,75	0,77	275	0,00	0,00	0,00	0,61	4,14	0,63
	615	0,00	0,00	0,00	-0,81	2,22	1,38	276	0,00	0,00	0,00	0,19	3,61	1,24
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,40	1,73	2,13	276	0,00	0,00	0,00	0,27	2,53	1,94
	616	0,00	0,00	0,00	-0,54	1,23	2,50	277	0,00	0,00	0,00	0,13	2,03	2,31
613	49	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,28	1,29	618	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,39	2,11
	277	0,00	0,00	0,00	0,11	0,27	1,77	616	0,00	0,00	0,00	0,82	1,16	2,59
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,29	2,47	-6,19	632	0,00	0,00	0,00	-0,65	1,68	-6,61
	345	0,00	0,00	0,00	0,51	3,98	-5,86	344	0,00	0,00	0,00	0,15	3,19	-6,29
615	286	0,00	0,00	0,00	8,30	1,81	-0,61	76	0,00	0,00	0,00	9,75	2,17	-0,99
	663	0,00	0,00	0,00	5,61	1,06	-0,17	662	0,00	0,00	0,00	7,06	1,43	-0,55
616	663	0,00	0,00	0,00	4,10	1,60	0,53	959	0,00	0,00	0,00	1,43	0,48	0,51
	286	0,00	0,00	0,00	5,01	1,62	-0,27	77	0,00	0,00	0,00	2,34	0,51	-0,29
617	655	0,00	0,00	0,00	6,87	15,07	1,58	656	0,00	0,00	0,00	2,94	6,45	3,55
	270	0,00	0,00	0,00	8,80	16,14	0,36	960	0,00	0,00	0,00	4,87	7,52	2,33
618	961	0,00	0,00	0,00	-0,86	-4,03	5,29	960	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,27	4,50
	664	0,00	0,00	0,00	-0,61	-4,07	5,45	656	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,31	4,66
619	679	0,00	0,00	0,00	-0,44	2,68	-4,73	633	0,00	0,00	0,00	-0,61	2,48	-5,20
	346	0,00	0,00	0,00	0,68	5,73	-4,69	345	0,00	0,00	0,00	0,50	5,53	-5,17
620	681	0,00	0,00	0,00	-0,23	2,79	-3,39	679	0,00	0,00	0,00	-0,39	2,65	-3,77
	347	0,00	0,00	0,00	0,89	6,56	-3,32	346	0,00	0,00	0,00	0,74	6,42	-3,70
621	348	0,00	0,00	0,00	0,79	6,57	-2,43	683	0,00	0,00	0,00	-0,07	2,72	-2,54
	347	0,00	0,00	0,00	0,74	6,54	-2,61	681	0,00	0,00	0,00	-0,11	2,69	-2,72
622	683	0,00	0,00	0,00	0,82	2,99	-2,17	348	0,00	0,00	0,00	1,63	5,99	-1,78
	690	0,00	0,00	0,00	0,89	3,08	-1,74	114	0,00	0,00	0,00	1,70	6,08	-1,35
623	688	0,00	0,00	0,00	-0,64	-12,21	-0,94	689	0,00	0,00	0,00	-0,85	-10,90	-1,45
	962	0,00	0,00	0,00	-0,37	-12,49	-1,01	963	0,00	0,00	0,00	-0,59	-11,18	-1,52
624	963	0,00	0,00	0,00	-0,32	-6,77	-2,32	689	0,00	0,00	0,00	-0,40	-6,74	-2,03
	964	0,00	0,00	0,00	-1,33	-4,37	-2,25	690	0,00	0,00	0,00	-1,41	-4,34	-1,96
625	272	0,00	0,00	0,00	0,60	0,97	-1,56	114	0,00	0,00	0,00	0,62	1,23	-1,52
	965	0,00	0,00	0,00	1,32	0,58	-1,92	348	0,00	0,00	0,00	1,35	0,84	-1,88
626	962	0,00	0,00	0,00	-0,89	-14,32	-0,04	966	0,00	0,00	0,00	-0,64	-14,56	0,29
	688	0,00	0,00	0,00	-0,93	-14,10	0,04	687	0,00	0,00	0,00	-0,68	-14,33	0,36
627	279	0,00	0,00	0,00	9,52	3,64	2,57	278	0,00	0,00	0,00	6,87	0,64	2,39
	967	0,00	0,00	0,00	6,32	2,76	1,01	968	0,00	0,00	0,00	3,67	-0,25	0,83
628	698	0,00	0,00	0,00	5,74	1,30	7,46	278	0,00	0,00	0,00	9,30	1,99	6,35
	699	0,00	0,00	0,00	8,65	3,16	7,53	279	0,00	0,00	0,00	12,21	3,85	6,42
629	279	0,00	0,00	0,00	16,47	6,49	6,77	280	0,00	0,00	0,00	19,73	11,26	6,72
	699	0,00	0,00	0,00	11,22	5,51	7,88	706	0,00	0,00	0,00	14,48	10,29	7,83
630	279	0,00	0,00	0,00	13,32	5,13	2,49	967	0,00	0,00	0,00	7,23	3,52	1,26
	280	0,00	0,00	0,00	15,92	10,01	2,92	969	0,00	0,00	0,00	9,83	8,40	1,70
631	970	0,00	0,00	0,00	0,92	2,71	7,09	698	0,00	0,00	0,00	0,58	0,39	8,02
	349	0,00	0,00	0,00	1,33	4,43	7,11	697	0,00	0,00	0,00	0,99	2,11	8,03
632	349	0,00	0,00	0,00	1,14	3,89	7,43	697	0,00	0,00	0,00	-1,08	3,38	6,34
	971	0,00	0,00	0,00	-1,17	2,40	6,77	701	0,00	0,00	0,00	-3,40	1,89	5,68
633	280	0,00	0,00	0,00	19,65	17,48	3,35	969	0,00	0,00	0,00	9,80	12,39	3,76
	53	0,00	0,00	0,00	20,08	21,88	5,23	972	0,00	0,00	0,00	10,23	16,78	5,63
634	712	0,00	0,00	0,00	14,43	22,03	5,46	706	0,00	0,00	0,00	13,57	15,73	6,97
	53	0,00	0,00	0,00	26,97	25,76	5,56	280	0,00	0,00	0,00	26,11	19,46	7,07
635	701	0,00	0,00	0,00	-1,76	3,79	1,68	703	0,00	0,00	0,00	-4,65	1,57	0,54
	350	0,00	0,00	0,00	1,20	9,19	3,04	973	0,00	0,00	0,00	-1,69	6,97	1,89
636	973	0,00	0,00	0,00	-1,08	6,53	-1,71	703	0,00	0,00	0,00	-4,07	1,57	-0,76
	351	0,00	0,00	0,00	1,97	8,21	-2,96	779	0,00	0,00	0,00	-1,02	3,24	-2,01
637	351	0,00	0,00	0,00	0,88	7,50	-3,04	779	0,00	0,00	0,00	-0,68	3,45	-5,08
	974	0,00	0,00	0,00	-1,02	4,36	-3,32	782	0,00	0,00	0,00	-2,59	0,31	-5,36
638	782	0,00	0,00	0,00	1,15	0,62	-6,60	784						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	99	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,03	-0,50	980	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,05	-0,49
646	315	0,00	0,00	0,00	-0,44	1,74	-1,27	979	0,00	0,00	0,00	-0,41	4,52	-1,11
	314	0,00	0,00	0,00	-0,19	3,98	-2,14	981	0,00	0,00	0,00	-0,16	6,75	-1,98
647	99	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,15	-0,81	980	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,07	-0,79
	358	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,08	-0,90	982	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,88
648	316	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,26	99	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,42	-0,50
	978	0,00	0,00	0,00	-1,54	-1,11	-0,13	907	0,00	0,00	0,00	-1,33	-1,15	-0,37
649	92	0,00	0,00	0,00	3,08	12,08	-1,30	981	0,00	0,00	0,00	-0,54	9,69	-1,26
	291	0,00	0,00	0,00	2,53	8,63	-0,87	979	0,00	0,00	0,00	-1,09	6,24	-0,83
650	978	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,41	-0,20	93	0,00	0,00	0,00	-0,41	1,16	-0,48
	979	0,00	0,00	0,00	-1,10	1,89	-0,37	291	0,00	0,00	0,00	0,31	2,64	-0,64
651	92	0,00	0,00	0,00	3,92	12,78	-1,85	291	0,00	0,00	0,00	3,35	9,34	-1,77
	903	0,00	0,00	0,00	-0,22	11,17	-2,04	905	0,00	0,00	0,00	-0,79	7,73	-1,96
652	360	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,31	-0,15	983	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,51	-0,04
	116	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	-0,23	908	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,29	-0,12
653	984	0,00	0,00	0,00	-0,55	-1,90	0,12	983	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,92	0,04
	118	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,08	0,10	360	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	0,01
654	118	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,11	0,23	119	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,21	0,37
	984	0,00	0,00	0,00	-0,71	-1,79	0,27	950	0,00	0,00	0,00	-0,78	-1,70	0,41
655	932	0,00	0,00	0,00	-2,77	0,23	0,41	46	0,00	0,00	0,00	2,96	0,97	0,24
	931	0,00	0,00	0,00	-3,22	-0,64	0,07	337	0,00	0,00	0,00	2,52	0,11	-0,09
656	931	0,00	0,00	0,00	-2,70	-0,19	0,50	337	0,00	0,00	0,00	2,36	0,40	0,29
	844	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,69	0,29	336	0,00	0,00	0,00	2,10	-0,10	0,08
657	46	0,00	0,00	0,00	2,81	0,33	-0,02	932	0,00	0,00	0,00	-3,03	-0,89	0,45
	338	0,00	0,00	0,00	2,57	0,02	0,29	933	0,00	0,00	0,00	-3,27	-1,21	0,76
658	934	0,00	0,00	0,00	-3,67	-2,04	1,54	339	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,56	1,04
	933	0,00	0,00	0,00	-3,43	-1,92	1,06	338	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,44	0,56
659	339	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,36	1,72	934	0,00	0,00	0,00	-3,73	-1,86	2,34
	340	0,00	0,00	0,00	1,32	-0,64	2,19	936	0,00	0,00	0,00	-4,20	-2,14	2,81
660	938	0,00	0,00	0,00	-4,24	-1,16	3,44	80	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,29	3,01
	936	0,00	0,00	0,00	-4,06	-1,33	3,16	340	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,46	2,74
661	945	0,00	0,00	0,00	-0,91	1,07	0,46	944	0,00	0,00	0,00	-0,29	1,92	0,78
	96	0,00	0,00	0,00	-0,75	1,44	0,68	292	0,00	0,00	0,00	-0,12	2,30	0,99
662	946	0,00	0,00	0,00	3,91	3,17	-0,85	89	0,00	0,00	0,00	7,68	4,27	-1,34
	943	0,00	0,00	0,00	4,64	4,80	-0,82	88	0,00	0,00	0,00	8,42	5,90	-1,32
663	952	0,00	0,00	0,00	0,95	1,78	-1,65	947	0,00	0,00	0,00	0,93	2,62	-1,04
	89	0,00	0,00	0,00	6,68	3,91	-1,40	88	0,00	0,00	0,00	6,66	4,75	-0,79
664	356	0,00	0,00	0,00	4,91	-0,54	-0,69	355	0,00	0,00	0,00	5,91	0,52	-0,64
	949	0,00	0,00	0,00	2,44	-0,92	-0,12	946	0,00	0,00	0,00	3,44	0,14	-0,08
665	356	0,00	0,00	0,00	3,58	-0,47	-2,11	951	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,64	-2,36
	355	0,00	0,00	0,00	4,16	0,08	-2,14	952	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,09	-2,38
666	356	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,11	-2,14	357	0,00	0,00	0,00	2,28	0,10	-2,11
	951	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,22	-2,47	985	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,01	-2,43
667	288	0,00	0,00	0,00	-1,33	-0,36	3,22	287	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,08	3,14
	955	0,00	0,00	0,00	-5,06	-0,39	3,17	938	0,00	0,00	0,00	-4,63	0,04	3,09
668	957	0,00	0,00	0,00	-3,99	-0,66	2,64	81	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,13	3,00
	956	0,00	0,00	0,00	-4,72	-1,26	2,45	289	0,00	0,00	0,00	-0,96	-0,72	2,81
669	955	0,00	0,00	0,00	-5,51	-0,34	2,70	956	0,00	0,00	0,00	-5,28	-0,20	2,71
	288	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,14	2,92	289	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,01	2,93
670	81	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,22	2,60	986	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,24	2,57
	289	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	2,70	987	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13	2,66
671	988	0,00	0,00	0,00	0,67	0,30	3,17	986	0,00	0,00	0,00	0,22	1,07	2,76
	327	0,00	0,00	0,00	1,22	0,49	3,10	81	0,00	0,00	0,00	0,77	1,26	2,70
672	957	0,00	0,00	0,00	-3,11	-1,64	2,92	958	0,00	0,00	0,00	-2,73	-1,09	3,10
	327	0,00	0,00	0,00	-0,97	-1,30	3,35	328	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,74	3,53
673	329	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,31	3,37	989	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,38	3,24
	328	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,74	3,57	988	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,81	3,44
674	990	0,00	0,00	0,00	2,14	4,22	0,09	362	0,00	0,00	0,00	0,18	1,85	-0,26
	5	0,00	0,00	0,00	2,76	9,17	0,53	300	0,00	0,00	0,00	0,81	6,79	0,18
675	361	0,00	0,00	0,00	-0,30	-7,76	-0,18	362	0,00	0,00	0,00	-0,10	-4,92	-0,34
	991	0,00	0,00	0,00	0,16	-7,46	-0,33	990	0,00	0,00	0,00	0,36	-4,63	-0,50
676	991	0,00	0,00	0,00	-0,31	-11,29	0,22	992	0,00	0,00	0,00	-0,41	-12,15	0,53
	361	0,00	0,00	0,00	-1,00	-11,01	0,24	368	0,00	0,00	0,00	-1,10	-11,87	0,55
677	992	0,00	0,00	0,00	-1,04	-11,81	1,43	993	0,00	0,00	0,00	-1,34	-10,92	1,54
	368	0,00	0,00	0,00	-1,05	-11,47	1,19	370	0,00	0,00	0,00	-1,35	-10,58	1,30
678	7	0,00	0,00	0,00	4,01	4,24	2,03	369	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,20	2,59
	994	0,00	0,00	0,00	2,02	-0,29	1,79	370	0,00	0,00	0,00	-1,57	-4,73	2,36
679	379	0,00	0,00	0,00	3,80	4,78	-2,38	377	0,00	0,00	0,00	-1,78	2,25	-2,08
	72	0,00	0,00	0,00	4,42	7,18	-1,33	382	0,00	0,00	0,00	-1,16	4,65	-1,03
680	995	0,00	0,00	0,00	1,36	2,02	-1,03	996	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,54	-0,74
	381	0,00	0,00	0,00	-0,07	2,09	-1,41	405	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,47	-1,12
681	404	0,00	0,00	0,00	-1,77	-2,44	0,39	405	0,00	0,00	0,00	-1,78	-2,30	-0,09
	997	0,00	0,00	0,00	-0,83	-3,10	0,37	996	0,00	0,00	0,00	-0,84	-2,96	-0,10
682	997	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,65	1,39	998	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	1,74
	404	0,00	0,00	0,00	-1,39	-1,07	1,53	416	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,89	1,88
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,83	-1,31	-0,99	418	0,00	0,00	0,00	0,25	1,67	-1,22
	999	0,00	0,00	0,00	0,39	-1,44	-0,66	1000	0,00	0,00	0,00	1,47	1,55	-0,90
684	999	0,00	0,00	0,00	-0,73	-4,82	-0,11	1001	0,00	0,00	0,00	-0,69	-5,54	0,30
	417	0,00	0,00	0,00	-1,51	-4,24	-0,03	429	0,00	0,00	0,00	-1,47	-4,97	0,39
685	423	0,00	0,00	0,00	-2,35	5,86	0,35	68	0,00	0,00	0,00	2,68	8,61	-0,43
	421	0,00	0,00	0,00	-2,03	4,90	-0,58	422	0,00	0,00	0,00	3,00	7,65	-1,35
686	308	0,00	0,00	0,00	0,36	6,17	-4,67	23	0,00	0,00	0,00	1,75	7,07	-3,92
	468	0,00	0,00	0,00	-1,23	1,23	-4,79	459	0,00	0,00	0,00	0,17	2,13	-4,04
687	309	0,00	0,00	0,00	0,01	3,82	-6,15	308	0,00	0,00	0,00	0,86	4,62	-5,41
	469	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,30	-6,25	468	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,10	-5,51
688	469	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,45	-6,61	477	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,50	-7,07
	309	0,00	0,00	0,00	0,64	2,40	-6,34	310	0,00	0,00	0,00	0,20	1,45	-6,80
689	1002	0,00	0,00	0,00	-0,13	1,41	-3,53	1003	0,00	0,00	0,00	1,33	0,44	-3,11
	308	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,94	-3,67	23	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,03	-3,24

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
691	1004	0,00	0,00	0,00	-0,55	-4,68	1,72	1001	0,00	0,00	0,00	-0,66	-5,51	1,35
	1005	0,00	0,00	0,00	2,28	2,26	2,00	553	0,00	0,00	0,00	1,33	2,14	2,53
	1004	0,00	0,00	0,00	0,75	-1,13	1,95	550	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,25	2,48
692	553	0,00	0,00	0,00	1,04	5,11	0,51	11	0,00	0,00	0,00	3,14	6,20	1,11
	555	0,00	0,00	0,00	-0,36	2,83	-0,04	1006	0,00	0,00	0,00	1,74	3,92	0,55
693	1007	0,00	0,00	0,00	-0,54	-3,13	-0,03	561	0,00	0,00	0,00	-0,87	-2,63	0,06
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,52	-2,00	-0,32	555	0,00	0,00	0,00	-0,85	-1,51	-0,23
694	1008	0,00	0,00	0,00	-0,33	-2,88	0,98	562	0,00	0,00	0,00	-0,91	-2,64	0,97
	1007	0,00	0,00	0,00	-0,41	-3,54	0,75	561	0,00	0,00	0,00	-0,98	-3,30	0,74
695	562	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,11	1,33	1008	0,00	0,00	0,00	1,08	0,68	0,90
	566	0,00	0,00	0,00	1,15	3,48	1,27	1009	0,00	0,00	0,00	2,42	4,05	0,83
696	13	0,00	0,00	0,00	5,26	8,07	-3,17	1010	0,00	0,00	0,00	2,56	3,16	-3,08
	568	0,00	0,00	0,00	1,47	3,30	-4,15	573	0,00	0,00	0,00	-1,23	-1,61	-4,07
697	577	0,00	0,00	0,00	8,81	3,50	-0,66	580	0,00	0,00	0,00	6,42	3,29	-1,16
	19	0,00	0,00	0,00	10,62	9,69	-0,34	576	0,00	0,00	0,00	8,22	9,49	-0,84
698	1012	0,00	0,00	0,00	-1,14	-7,06	-3,73	602	0,00	0,00	0,00	-1,25	-6,72	-3,59
	1011	0,00	0,00	0,00	-1,29	-6,30	-3,88	573	0,00	0,00	0,00	-1,40	-5,96	-3,75
699	1013	0,00	0,00	0,00	-0,87	-7,75	-1,97	601	0,00	0,00	0,00	-1,57	-6,95	-2,05
	1012	0,00	0,00	0,00	-0,73	-7,86	-2,53	602	0,00	0,00	0,00	-1,43	-7,06	-2,61
700	601	0,00	0,00	0,00	-1,34	-5,84	-0,83	1013	0,00	0,00	0,00	-0,65	-6,45	-0,73
	612	0,00	0,00	0,00	-1,38	-4,91	-0,30	1014	0,00	0,00	0,00	-0,69	-5,53	-0,20
701	1015	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,86	614	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,06	0,81
	1014	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,16	0,66	612	0,00	0,00	0,00	-0,67	-2,30	0,61
702	275	0,00	0,00	0,00	0,50	6,25	-0,23	614	0,00	0,00	0,00	-0,36	3,66	0,59
	15	0,00	0,00	0,00	2,85	9,23	-0,98	1015	0,00	0,00	0,00	1,99	6,64	-0,16
703	25	0,00	0,00	0,00	13,97	20,17	-4,35	641	0,00	0,00	0,00	10,39	10,01	-5,55
	644	0,00	0,00	0,00	4,70	16,47	-5,53	639	0,00	0,00	0,00	1,12	6,30	-6,72
704	652	0,00	0,00	0,00	1,53	13,61	2,42	655	0,00	0,00	0,00	11,64	19,24	2,02
	644	0,00	0,00	0,00	3,85	19,65	0,42	25	0,00	0,00	0,00	13,96	25,28	0,01
705	641	0,00	0,00	0,00	14,84	9,43	0,23	25	0,00	0,00	0,00	18,69	19,12	-0,77
	643	0,00	0,00	0,00	8,15	6,06	2,53	294	0,00	0,00	0,00	12,00	15,75	1,54
706	295	0,00	0,00	0,00	1,86	6,64	1,84	660	0,00	0,00	0,00	1,92	3,48	3,35
	294	0,00	0,00	0,00	5,46	9,73	1,49	643	0,00	0,00	0,00	5,52	6,57	2,99
707	545	0,00	0,00	0,00	7,84	-3,03	-2,22	542	0,00	0,00	0,00	7,98	-2,76	-2,24
	76	0,00	0,00	0,00	8,10	-1,21	-2,50	662	0,00	0,00	0,00	8,25	-0,94	-2,52
708	296	0,00	0,00	0,00	1,29	1,95	1,66	959	0,00	0,00	0,00	1,47	1,57	1,44
	661	0,00	0,00	0,00	1,50	1,09	1,86	663	0,00	0,00	0,00	1,67	0,70	1,64
709	660	0,00	0,00	0,00	1,46	2,50	2,59	295	0,00	0,00	0,00	1,43	4,09	1,81
	661	0,00	0,00	0,00	0,24	1,11	2,67	296	0,00	0,00	0,00	0,22	2,69	1,89
710	294	0,00	0,00	0,00	13,02	16,58	-8,78	25	0,00	0,00	0,00	20,94	23,74	-4,28
	270	0,00	0,00	0,00	11,13	13,54	-9,30	655	0,00	0,00	0,00	19,05	20,70	-4,80
711	294	0,00	0,00	0,00	5,60	6,24	-2,52	1016	0,00	0,00	0,00	6,95	4,43	-3,25
	295	0,00	0,00	0,00	2,45	4,21	-1,01	1017	0,00	0,00	0,00	3,80	2,39	-1,74
712	295	0,00	0,00	0,00	1,05	2,10	0,09	1017	0,00	0,00	0,00	1,13	1,26	-0,19
	296	0,00	0,00	0,00	0,16	1,24	0,27	1018	0,00	0,00	0,00	0,23	0,40	-0,02
713	1019	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,03	-1,22	1020	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,27	-1,40
	77	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,26	-1,32	297	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,51	-1,50
714	77	0,00	0,00	0,00	0,49	0,60	-0,46	296	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,59	-0,20
	1019	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	-0,45	1018	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,13	-0,19
715	597	0,00	0,00	0,00	-4,05	-1,68	1,93	599	0,00	0,00	0,00	-3,71	-2,28	2,35
	29	0,00	0,00	0,00	-3,09	-1,29	2,27	665	0,00	0,00	0,00	-2,75	-1,89	2,69
716	27	0,00	0,00	0,00	-0,11	-8,20	3,69	1021	0,00	0,00	0,00	0,27	-7,86	3,83
	684	0,00	0,00	0,00	-0,59	-7,57	4,11	961	0,00	0,00	0,00	-0,22	-7,23	4,25
717	271	0,00	0,00	0,00	-0,23	-6,40	3,80	1021	0,00	0,00	0,00	-0,10	-3,87	4,20
	685	0,00	0,00	0,00	1,07	-5,18	4,17	27	0,00	0,00	0,00	1,19	-2,65	4,57
718	323	0,00	0,00	0,00	-0,87	1,71	3,08	109	0,00	0,00	0,00	0,06	4,59	4,80
	969	0,00	0,00	0,00	3,39	7,46	3,61	972	0,00	0,00	0,00	4,33	10,33	5,33
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,31	0,07	-0,30	321	0,00	0,00	0,00	0,58	0,14	-0,37
	265	0,00	0,00	0,00	0,33	0,97	-0,30	108	0,00	0,00	0,00	0,59	1,04	-0,38
720	108	0,00	0,00	0,00	0,16	0,64	-0,26	321	0,00	0,00	0,00	0,24	0,02	-0,46
	341	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,28	-0,17	968	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,34	-0,37
721	967	0,00	0,00	0,00	0,79	0,10	-0,25	968	0,00	0,00	0,00	0,55	0,09	-0,31
	322	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,05	-0,45	321	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-0,51
722	321	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,08	-0,42	1022	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,24	-0,38
	322	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,30	-0,24	1023	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	-0,20
723	322	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,53	0,08	323	0,00	0,00	0,00	0,16	1,42	0,85
	967	0,00	0,00	0,00	2,05	2,82	0,23	969	0,00	0,00	0,00	2,30	3,71	0,99
724	342	0,00	0,00	0,00	-0,09	-1,38	0,53	968	0,00	0,00	0,00	2,45	1,02	0,65
	343	0,00	0,00	0,00	2,09	-0,75	1,26	278	0,00	0,00	0,00	4,63	1,64	1,38
725	498	0,00	0,00	0,00	1,28	0,75	5,47	311	0,00	0,00	0,00	0,85	0,45	4,44
	499	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,40	4,95	56	0,00	0,00	0,00	0,65	-1,70	3,92
726	691	0,00	0,00	0,00	0,55	2,86	5,68	312	0,00	0,00	0,00	1,00	3,78	5,10
	498	0,00	0,00	0,00	-0,10	1,39	5,96	311	0,00	0,00	0,00	0,35	2,31	5,39
727	312	0,00	0,00	0,00	1,52	6,82	4,79	691	0,00	0,00	0,00	1,92	4,78	6,10
	313	0,00	0,00	0,00	4,86	10,29	4,64	693	0,00	0,00	0,00	5,26	8,25	5,95
728	313	0,00	0,00	0,00	11,27	19,60	4,18	693	0,00	0,00</				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
736	801	0,00	0,00	0,00	1,69	-3,63	-1,20	325	0,00	0,00	0,00	1,65	-2,27	-0,56
	290	0,00	0,00	0,00	5,05	6,88	0,42	326	0,00	0,00	0,00	2,25	2,42	0,72
	795	0,00	0,00	0,00	5,15	5,08	0,29	1025	0,00	0,00	0,00	2,34	0,62	0,59
737	112	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,49	-1,63	324	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,54	-1,57
	266	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,48	-1,39	1026	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,52	-1,34
738	821	0,00	0,00	0,00	19,58	14,93	-5,23	814	0,00	0,00	0,00	4,89	11,39	-5,34
	39	0,00	0,00	0,00	20,04	21,26	-3,78	822	0,00	0,00	0,00	5,35	17,73	-3,88
739	821	0,00	0,00	0,00	13,62	16,91	6,21	39	0,00	0,00	0,00	14,20	21,17	3,99
	828	0,00	0,00	0,00	0,14	10,42	5,06	830	0,00	0,00	0,00	0,72	14,67	2,84
740	1028	0,00	0,00	0,00	1,14	0,74	-2,35	332	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,11	-2,20
	1027	0,00	0,00	0,00	1,26	-0,06	-1,53	333	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,69	-1,37
741	840	0,00	0,00	0,00	9,59	0,91	-1,46	333	0,00	0,00	0,00	13,08	1,87	-1,33
	837	0,00	0,00	0,00	8,52	1,02	-2,17	332	0,00	0,00	0,00	12,01	1,98	-2,04
742	838	0,00	0,00	0,00	-2,13	-2,70	1,71	839	0,00	0,00	0,00	-1,75	-2,24	2,15
	840	0,00	0,00	0,00	2,86	-0,98	1,47	334	0,00	0,00	0,00	3,24	-0,52	1,91
743	44	0,00	0,00	0,00	2,94	0,77	2,36	334	0,00	0,00	0,00	3,47	0,87	2,24
	841	0,00	0,00	0,00	-2,51	-0,10	2,44	839	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,01	2,32
744	1020	0,00	0,00	0,00	0,09	0,27	-1,80	1029	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,59	-1,87
	297	0,00	0,00	0,00	0,06	0,61	-1,93	298	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,93	-2,00
745	37	0,00	0,00	0,00	7,16	20,63	-3,94	981	0,00	0,00	0,00	-0,61	14,08	-4,26
	892	0,00	0,00	0,00	6,37	18,67	-2,30	891	0,00	0,00	0,00	-1,40	12,12	-2,62
746	981	0,00	0,00	0,00	-1,52	13,14	-3,21	92	0,00	0,00	0,00	2,29	15,95	-3,13
	891	0,00	0,00	0,00	-2,57	10,57	-4,24	897	0,00	0,00	0,00	1,23	13,38	-4,16
747	99	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,74	-0,92	358	0,00	0,00	0,00	0,79	0,21	-1,25
	907	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,97	-0,93	317	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	-1,25
748	897	0,00	0,00	0,00	1,93	12,43	-0,40	92	0,00	0,00	0,00	3,17	16,46	-1,27
	896	0,00	0,00	0,00	-2,38	10,66	-0,07	903	0,00	0,00	0,00	-1,14	14,70	-0,94
749	293	0,00	0,00	0,00	0,18	2,84	-0,33	905	0,00	0,00	0,00	0,09	3,50	-0,76
	93	0,00	0,00	0,00	0,41	2,23	-0,57	291	0,00	0,00	0,00	0,33	2,89	-1,01
750	96	0,00	0,00	0,00	0,07	2,40	0,62	906	0,00	0,00	0,00	-0,65	1,92	0,83
	293	0,00	0,00	0,00	-0,22	2,88	0,29	905	0,00	0,00	0,00	-0,94	2,40	0,50
751	96	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,50	0,14	293	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	0,20
	984	0,00	0,00	0,00	-0,76	-2,24	0,10	983	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,98	0,17
752	908	0,00	0,00	0,00	-0,52	-2,57	0,24	983	0,00	0,00	0,00	-0,75	-2,31	0,15
	93	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,55	0,03	293	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,28	-0,05
753	907	0,00	0,00	0,00	-1,96	-2,20	0,00	908	0,00	0,00	0,00	-1,29	-2,28	0,13
	978	0,00	0,00	0,00	-1,93	-1,08	0,16	93	0,00	0,00	0,00	-1,25	-1,16	0,29
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,53	0,83	-0,26	116	0,00	0,00	0,00	0,41	1,45	-0,28
	1030	0,00	0,00	0,00	0,56	0,83	-0,49	102	0,00	0,00	0,00	0,44	1,44	-0,51
755	1032	0,00	0,00	0,00	0,07	0,47	0,57	1033	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,20	0,57
	119	0,00	0,00	0,00	0,11	0,77	0,62	359	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,50	0,62
756	119	0,00	0,00	0,00	0,09	0,91	0,34	118	0,00	0,00	0,00	0,10	0,88	0,19
	1032	0,00	0,00	0,00	0,13	0,48	0,33	1034	0,00	0,00	0,00	0,14	0,45	0,18
757	910	0,00	0,00	0,00	5,01	9,29	0,52	41	0,00	0,00	0,00	16,73	14,48	0,40
	909	0,00	0,00	0,00	5,16	5,57	-1,42	912	0,00	0,00	0,00	16,88	10,77	-1,54
758	917	0,00	0,00	0,00	11,34	13,58	-2,26	914	0,00	0,00	0,00	-0,48	6,14	-0,90
	41	0,00	0,00	0,00	11,09	14,02	-0,14	913	0,00	0,00	0,00	-0,73	6,58	1,22
759	926	0,00	0,00	0,00	8,91	15,06	5,53	2	0,00	0,00	0,00	10,06	17,71	3,06
	928	0,00	0,00	0,00	-1,02	7,46	5,00	940	0,00	0,00	0,00	0,12	10,11	2,53
760	984	0,00	0,00	0,00	-1,02	-2,16	0,16	950	0,00	0,00	0,00	-1,17	-2,31	0,14
	96	0,00	0,00	0,00	-1,30	-1,07	0,12	945	0,00	0,00	0,00	-1,45	-1,22	0,09
761	943	0,00	0,00	0,00	6,54	9,24	-0,54	88	0,00	0,00	0,00	8,39	8,67	-0,71
	942	0,00	0,00	0,00	7,02	9,43	0,23	1035	0,00	0,00	0,00	8,87	8,86	0,06
762	1035	0,00	0,00	0,00	6,58	7,29	0,45	88	0,00	0,00	0,00	6,29	7,38	0,24
	940	0,00	0,00	0,00	1,57	5,57	-0,20	947	0,00	0,00	0,00	1,28	5,66	-0,41
763	1035	0,00	0,00	0,00	10,44	12,74	2,94	2	0,00	0,00	0,00	8,99	12,49	3,21
	942	0,00	0,00	0,00	6,63	14,55	2,60	273	0,00	0,00	0,00	5,18	14,30	2,87
764	949	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,50	0,64	359	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,49
	357	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,10	0,15	105	0,00	0,00	0,00	0,95	0,45	0,01
765	119	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,37	0,61	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,78
	950	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,30	0,69	949	0,00	0,00	0,00	-0,42	-1,16	0,86
766	318	0,00	0,00	0,00	0,25	1,90	-2,08	985	0,00	0,00	0,00	0,67	2,08	-2,25
	105	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	-1,51	357	0,00	0,00	0,00	0,99	0,75	-1,68
767	318	0,00	0,00	0,00	-0,04	3,45	-1,32	319	0,00	0,00	0,00	-0,39	3,04	-0,70
	985	0,00	0,00	0,00	-1,22	1,03	-1,71	954	0,00	0,00	0,00	-1,56	0,62	-1,09
768	320	0,00	0,00	0,00	-1,16	2,01	1,62	958	0,00	0,00	0,00	-3,69	-0,68	1,83
	319	0,00	0,00	0,00	-0,98	2,42	0,63	954	0,00	0,00	0,00	-3,51	-0,27	0,83
769	320	0,00	0,00	0,00	-0,72	1,14	3,25	329	0,00	0,00	0,00	0,75	0,51	3,74
	958	0,00	0,00	0,00	-1,94	-0,93	3,19	328	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,56	3,68
770	263	0,00	0,00	0,00	0,67	-1,67	-0,10	5	0,00	0,00	0,00	0,43	-2,63	0,11
	1036	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,38	1,70	300	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,35	1,91
771	1036	0,00	0,00	0,00	0,68	1,70	1,27	300	0,00	0,00	0,00	0,36	1,02	0,81
	1037	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,12	1,24	301	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,80	0,78
772	1037	0,00	0,00	0,00	0,25	0,54	0,14	301	0,00	0,00	0,00	0,20	0,45	-0,03
	1038	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,40	0,66	302	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,48	0,49
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,47	0,71	-0,24	302	0,00	0,00				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
781	440	0,00	0,00	0,00	12,46	11,58	-1,01	69	0,00	0,00	0,00	13,77	16,64	-0,07
	425	0,00	0,00	0,00	9,31	12,99	0,53	443	0,00	0,00	0,00	6,56	13,00	0,20
	68	0,00	0,00	0,00	9,15	14,68	0,57	284	0,00	0,00	0,00	6,40	14,69	0,24
782	443	0,00	0,00	0,00	12,70	12,50	2,28	445	0,00	0,00	0,00	11,86	13,34	-0,12
	284	0,00	0,00	0,00	14,49	17,21	1,45	69	0,00	0,00	0,00	13,64	18,05	-0,95
783	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	1,21	305	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	1,16
	1043	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,17	0,74	306	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	0,70
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,25	0,18	0,17	306	0,00	0,00	0,00	0,17	0,53	0,00
	1044	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,48	-0,49	307	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,13	-0,67
785	23	0,00	0,00	0,00	0,07	0,47	-2,39	1045	0,00	0,00	0,00	0,23	0,07	-1,99
	307	0,00	0,00	0,00	0,44	1,50	-1,92	1044	0,00	0,00	0,00	0,60	1,10	-1,52
786	56	0,00	0,00	0,00	4,79	0,83	0,96	281	0,00	0,00	0,00	11,90	4,67	0,42
	499	0,00	0,00	0,00	4,27	1,64	3,28	497	0,00	0,00	0,00	11,39	5,47	2,74
787	56	0,00	0,00	0,00	5,45	0,89	-2,40	480	0,00	0,00	0,00	3,61	0,82	-4,04
	281	0,00	0,00	0,00	10,67	3,88	-1,52	481	0,00	0,00	0,00	8,82	3,82	-3,17
788	281	0,00	0,00	0,00	14,64	6,83	-1,99	481	0,00	0,00	0,00	9,48	5,41	-2,23
	57	0,00	0,00	0,00	17,99	11,37	0,88	487	0,00	0,00	0,00	12,84	9,95	0,64
789	490	0,00	0,00	0,00	15,41	13,16	0,47	497	0,00	0,00	0,00	10,86	6,95	3,47
	57	0,00	0,00	0,00	18,26	12,92	-0,40	281	0,00	0,00	0,00	13,71	6,71	2,60
790	484	0,00	0,00	0,00	18,63	5,20	1,38	60	0,00	0,00	0,00	18,91	12,05	1,67
	489	0,00	0,00	0,00	13,93	3,36	3,37	282	0,00	0,00	0,00	14,21	10,21	3,65
791	512	0,00	0,00	0,00	21,73	8,58	-0,42	528	0,00	0,00	0,00	15,08	4,82	-2,17
	60	0,00	0,00	0,00	20,41	12,60	0,54	282	0,00	0,00	0,00	13,75	8,84	-1,21
792	61	0,00	0,00	0,00	10,36	6,92	1,69	494	0,00	0,00	0,00	10,78	5,16	2,36
	282	0,00	0,00	0,00	10,82	9,35	2,60	489	0,00	0,00	0,00	11,24	7,58	3,27
793	282	0,00	0,00	0,00	10,77	9,33	0,54	530	0,00	0,00	0,00	11,12	7,77	0,39
	61	0,00	0,00	0,00	10,85	8,91	1,36	532	0,00	0,00	0,00	11,19	7,35	1,20
794	539	0,00	0,00	0,00	18,06	6,84	0,05	547	0,00	0,00	0,00	13,02	5,38	-1,73
	64	0,00	0,00	0,00	17,22	10,79	0,21	283	0,00	0,00	0,00	12,18	9,34	-1,57
795	537	0,00	0,00	0,00	17,09	4,62	1,26	64	0,00	0,00	0,00	16,60	9,48	0,98
	538	0,00	0,00	0,00	12,11	2,06	2,64	283	0,00	0,00	0,00	11,62	6,92	2,36
796	549	0,00	0,00	0,00	10,01	5,32	-0,56	541	0,00	0,00	0,00	10,23	5,38	0,18
	65	0,00	0,00	0,00	9,79	7,82	-0,74	283	0,00	0,00	0,00	10,02	7,88	0,01
797	547	0,00	0,00	0,00	10,13	8,42	-1,61	543	0,00	0,00	0,00	9,84	6,56	-1,04
	283	0,00	0,00	0,00	10,06	9,80	-1,30	65	0,00	0,00	0,00	9,77	7,93	-0,72
798	262	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,72	-1,11	1046	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	-1,93
	15	0,00	0,00	0,00	1,23	-0,67	-1,19	275	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,12	-2,01
799	1046	0,00	0,00	0,00	1,67	2,33	-0,13	1047	0,00	0,00	0,00	0,17	0,65	0,04
	275	0,00	0,00	0,00	1,23	1,77	0,38	276	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,09	0,54
800	1047	0,00	0,00	0,00	0,54	0,37	1,55	1048	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,07	1,17
	276	0,00	0,00	0,00	0,57	0,49	1,68	277	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,05	1,30
801	274	0,00	0,00	0,00	11,28	8,30	-4,49	630	0,00	0,00	0,00	5,43	7,18	-4,42
	48	0,00	0,00	0,00	13,83	11,85	-2,27	621	0,00	0,00	0,00	7,98	10,74	-2,20
802	610	0,00	0,00	0,00	11,26	14,35	-2,06	617	0,00	0,00	0,00	7,35	8,78	0,74
	48	0,00	0,00	0,00	14,52	13,69	-2,86	274	0,00	0,00	0,00	10,61	8,13	-0,05
803	617	0,00	0,00	0,00	9,18	5,92	1,58	618	0,00	0,00	0,00	3,89	2,34	1,26
	274	0,00	0,00	0,00	8,35	4,15	-0,86	49	0,00	0,00	0,00	3,05	0,57	-1,18
804	1048	0,00	0,00	0,00	-1,12	-0,80	0,85	1049	0,00	0,00	0,00	-1,14	-0,97	-0,15
	277	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,01	0,77	49	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,18	-0,24
805	1049	0,00	0,00	0,00	-0,98	-2,60	-2,80	1050	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,92	-4,27
	49	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,60	-3,22	344	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,08	-4,68
806	630	0,00	0,00	0,00	6,68	5,30	-5,35	274	0,00	0,00	0,00	8,12	4,07	-3,65
	631	0,00	0,00	0,00	2,22	1,93	-5,39	49	0,00	0,00	0,00	3,66	0,69	-3,69
807	632	0,00	0,00	0,00	0,86	0,92	-6,78	631	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,10	-6,37
	344	0,00	0,00	0,00	0,65	1,52	-5,61	49	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,51	-5,20
808	1050	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,27	-5,16	1051	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-5,13
	344	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,44	-5,32	345	0,00	0,00	0,00	0,31	0,81	-5,29
809	1051	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,44	-5,32	1052	0,00	0,00	0,00	0,25	0,33	-4,67
	345	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,55	-5,19	346	0,00	0,00	0,00	0,16	0,44	-4,55
810	77	0,00	0,00	0,00	1,99	0,48	-1,77	863	0,00	0,00	0,00	1,53	0,58	-2,55
	286	0,00	0,00	0,00	5,15	1,72	-1,89	859	0,00	0,00	0,00	4,70	1,81	-2,67
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,48	0,60	-4,06	1053	0,00	0,00	0,00	0,22	0,10	-3,59
	346	0,00	0,00	0,00	0,22	0,56	-3,77	347	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,07	-3,30
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,49	0,72	-2,75	1054	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,27	-2,77
	347	0,00	0,00	0,00	0,21	0,73	-2,48	348	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,27	-2,50
813	687	0,00	0,00	0,00	-0,95	-13,66	2,50	1055	0,00	0,00	0,00	-0,25	-13,39	2,62
	686	0,00	0,00	0,00	-1,31	-13,24	2,80	271	0,00	0,00	0,00	-0,61	-12,96	2,93
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	1,55	44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	1,54
	1056	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	1,37	335	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,32	1,36
815	1058	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,43	1059	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,28	0,63
	336	0,00	0,00	0,00	0,20	0,09	0,39	335	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,25	0,59
816	37	0,00	0,00	0,00	3,87	8,40	-0,86	269	0,00	0,00	0,00	3,06	6,45	0,51
	314	0,00	0,00	0,00	1,30	4,39	-1,78	977	0,00	0,00	0,00	0,49	2,43	-0,40
817	268	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,60	101	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	-0,69
	982	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	-0,67	358	0,00	0,00	0,00	0,27	0,35	-0,76
818	900	0,00	0,00	0,00	-0,08	18,13	1,29	904						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	287	0,00	0,00	0,00	1,01	0,58	2,77	1066	0,00	0,00	0,00	0,76	0,98	2,39
826	1065	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,08	3,25	288	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	3,19
	987	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,17	2,91	289	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	2,86
827	329	0,00	0,00	0,00	0,02	0,26	2,21	106	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,46	1,87
	989	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,18	1,92	267	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,90	1,57
828	395	0,00	0,00	0,00	16,25	7,78	3,12	73	0,00	0,00	0,00	16,48	12,34	3,41
	400	0,00	0,00	0,00	9,41	7,42	4,07	435	0,00	0,00	0,00	9,65	11,98	4,35
829	998	0,00	0,00	0,00	3,48	5,98	1,47	9	0,00	0,00	0,00	3,91	7,69	0,99
	416	0,00	0,00	0,00	-1,49	4,81	1,96	418	0,00	0,00	0,00	-1,06	6,52	1,49
830	440	0,00	0,00	0,00	17,76	12,38	0,12	69	0,00	0,00	0,00	18,05	16,76	0,04
	442	0,00	0,00	0,00	9,10	10,91	1,27	449	0,00	0,00	0,00	9,39	15,30	1,19
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,97	0,23	-4,93	308	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,01	-5,05
	1067	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,51	-4,98	309	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,27	-5,10
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,37	0,10	-5,75	309	0,00	0,00	0,00	0,56	0,38	-5,82
	1068	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,35	-5,24	310	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,08	-5,31
833	56	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,40	-3,34	1069	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,11	-3,60
	310	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,32	-4,12	1068	0,00	0,00	0,00	-1,54	-1,03	-4,37
834	56	0,00	0,00	0,00	0,69	-1,74	-4,95	310	0,00	0,00	0,00	0,86	0,19	-5,61
	480	0,00	0,00	0,00	0,97	-2,30	-5,97	477	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,37	-6,63
835	591	0,00	0,00	0,00	6,11	5,30	-1,49	21	0,00	0,00	0,00	9,76	5,64	-1,02
	600	0,00	0,00	0,00	5,61	1,06	-1,63	589	0,00	0,00	0,00	9,26	1,40	-1,17
836	322	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,32	0,53	1023	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,75	0,95
	323	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,87	1,16	1070	0,00	0,00	0,00	-2,00	-1,30	1,58
837	323	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	3,35	1070	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,20	3,62
	109	0,00	0,00	0,00	-1,54	-0,04	3,28	1071	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,05	3,55
838	312	0,00	0,00	0,00	0,49	0,67	4,19	1072	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	3,94
	311	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,13	4,03	1073	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,53	3,77
839	313	0,00	0,00	0,00	1,91	0,11	1,49	1074	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,25	1,73
	312	0,00	0,00	0,00	0,84	0,71	3,39	1072	0,00	0,00	0,00	1,06	0,35	3,64
840	264	0,00	0,00	0,00	4,32	11,75	2,74	354	0,00	0,00	0,00	-1,94	8,13	4,77
	1071	0,00	0,00	0,00	1,76	6,50	2,74	109	0,00	0,00	0,00	-4,51	2,88	4,77
841	1074	0,00	0,00	0,00	7,87	6,59	-3,61	313	0,00	0,00	0,00	9,39	11,02	-1,17
	264	0,00	0,00	0,00	13,72	18,59	-5,45	31	0,00	0,00	0,00	15,24	23,02	-3,00
842	734	0,00	0,00	0,00	11,83	16,45	-2,75	741	0,00	0,00	0,00	12,92	12,22	1,37
	33	0,00	0,00	0,00	23,50	25,13	-1,70	744	0,00	0,00	0,00	24,59	20,91	2,42
843	311	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,78	2,86	1073	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,90	2,01
	56	0,00	0,00	0,00	-0,46	-3,06	0,74	1069	0,00	0,00	0,00	-1,51	-3,19	-0,10
844	793	0,00	0,00	0,00	25,47	15,35	-2,23	84	0,00	0,00	0,00	24,80	19,57	-3,74
	795	0,00	0,00	0,00	15,23	9,04	0,72	290	0,00	0,00	0,00	14,57	13,25	-0,79
845	324	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,84	-0,81	325	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,89	-0,70
	1026	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,79	-0,89	1075	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,83	-0,78
846	325	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,48	-1,03	326	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,05	-1,11
	1075	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,15	-0,83	1076	0,00	0,00	0,00	0,44	0,38	-0,91
847	326	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,10	-1,55	85	0,00	0,00	0,00	-2,62	0,50	-4,31
	1076	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	-1,82	1077	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,45	-4,58
848	797	0,00	0,00	0,00	28,83	21,68	-8,90	803	0,00	0,00	0,00	16,09	15,15	-9,60
	84	0,00	0,00	0,00	26,10	24,16	-6,62	290	0,00	0,00	0,00	13,36	17,62	-7,32
849	803	0,00	0,00	0,00	7,18	11,89	-8,22	805	0,00	0,00	0,00	0,52	4,18	-8,01
	290	0,00	0,00	0,00	5,54	12,15	-5,05	85	0,00	0,00	0,00	-1,12	4,45	-4,83
850	805	0,00	0,00	0,00	1,66	1,05	-9,46	804	0,00	0,00	0,00	5,44	0,90	-9,38
	330	0,00	0,00	0,00	1,41	0,35	-8,38	331	0,00	0,00	0,00	5,19	0,20	-8,30
851	1078	0,00	0,00	0,00	-3,58	-1,11	-7,27	1077	0,00	0,00	0,00	0,35	0,52	-7,02
	330	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,30	-6,00	85	0,00	0,00	0,00	1,80	1,33	-5,75
852	330	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,02	-8,13	331	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,99	-6,14
	1078	0,00	0,00	0,00	1,54	0,32	-8,08	1079	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,66	-6,09
853	804	0,00	0,00	0,00	6,01	0,30	-8,57	808	0,00	0,00	0,00	6,15	-0,13	-6,41
	331	0,00	0,00	0,00	6,83	0,93	-7,69	332	0,00	0,00	0,00	6,97	0,50	-5,53
854	331	0,00	0,00	0,00	0,47	0,76	-6,98	332	0,00	0,00	0,00	1,69	-0,61	-4,87
	1079	0,00	0,00	0,00	1,99	1,39	-6,93	1028	0,00	0,00	0,00	3,20	0,02	-4,82
855	334	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,06	0,48	1080	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,43	-0,11
	333	0,00	0,00	0,00	0,44	1,08	1,15	1027	0,00	0,00	0,00	1,92	1,71	0,55
856	44	0,00	0,00	0,00	0,71	0,39	1,87	1057	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	1,77
	334	0,00	0,00	0,00	1,54	0,62	2,00	1080	0,00	0,00	0,00	0,90	0,47	1,90
857	852	0,00	0,00	0,00	16,98	7,44	-4,64	851	0,00	0,00	0,00	9,07	5,46	-3,76
	35	0,00	0,00	0,00	15,15	10,03	-3,85	853	0,00	0,00	0,00	7,24	8,04	-2,96
858	863	0,00	0,00	0,00	0,88	2,12	-3,41	297	0,00	0,00	0,00	0,74	3,29	-2,79
	862	0,00	0,00	0,00	0,47	3,18	-3,02	298	0,00	0,00	0,00	0,34	4,34	-2,40
859	862	0,00	0,00	0,00	1,13	5,04	-3,48	298	0,00	0,00	0,00	2,10	6,91	-2,43
	872	0,00	0,00	0,00	1,69	6,12	-2,48	299	0,00	0,00	0,00	2,66	7,99	-1,43
860	1029	0,00	0,00	0,00	2,33	0,89	-1,17	1081	0,00	0,00	0,00	1,90	1,14	-0,89
	298	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	-1,27	299	0,00	0,00	0,00	1,72	2,38	-0,99
861	892	0,00	0,00	0,00	11,50	18,12	-3,99	871	0,00	0,00	0,00	7,86	13,18	-3,56
	37	0,00	0,00	0,00	11,26	22,46	-2,61	299	0,00	0,00	0,00	7,61	17,52	-2,17
862	1081	0,00	0,00	0,00	2,83	4,04	1,36	269	0,00	0,00	0,00	7,28	7,27	1,97
	299	0,00	0,00	0,00	3,92	6,20	0,21	37	0,00	0,00	0,00	8,37	9,43	0,82
863	1030	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,35	-0,85	317	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,61	-0,89
	1082	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,15	-0,87	101	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,41	-0,91
864	900	0,00	0,00	0,00	4,88	12,49	1,27	1	0,00	0,00	0,00	5,08	17,53	1,39
	901	0,00	0,00	0,00	3,60	9,83	1,32	273	0,00	0,00	0,00	3,80	14,87	1,44
865	116	0,00	0,00	0,00	0,08	0,69	0,15	1031	0,00	0,00	0,00	0,08	0,34	0,11
	360	0,00	0,00	0,00	0,19	0,65	0,14	1034	0,00	0,00	0,00	0,19	0,30	0,10
866	926	0,00	0,00	0,00	11,16	15,34	0,56	922	0,00	0,00	0,00	4,57	10,88	0,33
	2	0,00	0,00	0,00	10,56	18,61	1,73	273	0,00	0,00	0,00	3,97	14,15	1,50
867	46	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,15	0,01	338	0,00	0,00	0,00	0,41	0,27	-0,29
	1061	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,24	0,06	1063	0,00	0,00	0,00	0,22	0,18	-0,24
868	942	0,00	0,00	0,00	2,15	15,57	0,89	273	0,00	0,00	0,00	2,84	17,09	1,31
	941	0,00	0,00	0,00	4,95	15,68	-0,27	1	0,00	0,00	0,00	5,64	17,21	0,15
869	1033	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,43	1083	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,06	0,07
	359	0,00	0,00	0										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	105	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	-0,90	318	0,00	0,00	0,00	0,07	0,53	-1,45
871	1084	0,00	0,00	0,00	0,19	0,73	-1,27	1085	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,31	-1,06
	318	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,83	-1,06	319	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,40	-0,85
872	106	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,19	2,11	320	0,00	0,00	0,00	-0,34	1,19	1,66
	1086	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,15	1,66	1087	0,00	0,00	0,00	-0,06	1,15	1,21
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,68	1,21	0,23	1087	0,00	0,00	0,00	0,06	0,46	0,48
	319	0,00	0,00	0,00	0,36	1,63	0,53	320	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,89	0,78
874	990	0,00	0,00	0,00	-0,88	5,67	-1,70	990	0,00	0,00	0,00	-0,88	5,67	-1,70
	263	0,00	0,00	0,00	-0,88	5,67	-1,70	5	0,00	0,00	0,00	-0,88	5,67	-1,70
875	995	0,00	0,00	0,00	-0,74	8,44	-0,02	995	0,00	0,00	0,00	-0,74	8,44	-0,02
	994	0,00	0,00	0,00	-0,74	8,44	-0,02	7	0,00	0,00	0,00	-0,74	8,44	-0,02
876	370	0,00	0,00	0,00	-0,02	-6,37	2,15	370	0,00	0,00	0,00	-0,02	-6,37	2,15
	994	0,00	0,00	0,00	-0,02	-6,37	2,15	993	0,00	0,00	0,00	-0,02	-6,37	2,15
877	369	0,00	0,00	0,00	-0,30	5,85	1,51	369	0,00	0,00	0,00	-0,30	5,85	1,51
	381	0,00	0,00	0,00	-0,30	5,85	1,51	7	0,00	0,00	0,00	-0,30	5,85	1,51
878	386	0,00	0,00	0,00	1,93	1,20	1,16	386	0,00	0,00	0,00	1,93	1,20	1,16
	385	0,00	0,00	0,00	1,93	1,20	1,16	303	0,00	0,00	0,00	1,93	1,20	1,16
879	382	0,00	0,00	0,00	1,94	3,29	-0,89	382	0,00	0,00	0,00	1,94	3,29	-0,89
	72	0,00	0,00	0,00	1,94	3,29	-0,89	409	0,00	0,00	0,00	1,94	3,29	-0,89
880	995	0,00	0,00	0,00	2,43	6,95	1,09	995	0,00	0,00	0,00	2,43	6,95	1,09
	7	0,00	0,00	0,00	2,43	6,95	1,09	381	0,00	0,00	0,00	2,43	6,95	1,09
881	1000	0,00	0,00	0,00	-1,97	9,73	-0,32	1000	0,00	0,00	0,00	-1,97	9,73	-0,32
	998	0,00	0,00	0,00	-1,97	9,73	-0,32	9	0,00	0,00	0,00	-1,97	9,73	-0,32
882	418	0,00	0,00	0,00	3,07	7,35	1,17	418	0,00	0,00	0,00	3,07	7,35	1,17
	1000	0,00	0,00	0,00	3,07	7,35	1,17	9	0,00	0,00	0,00	3,07	7,35	1,17
883	413	0,00	0,00	0,00	9,21	12,71	-0,30	413	0,00	0,00	0,00	9,21	12,71	-0,30
	409	0,00	0,00	0,00	9,21	12,71	-0,30	72	0,00	0,00	0,00	9,21	12,71	-0,30
884	68	0,00	0,00	0,00	1,79	5,76	2,04	68	0,00	0,00	0,00	1,79	5,76	2,04
	425	0,00	0,00	0,00	1,79	5,76	2,04	423	0,00	0,00	0,00	1,79	5,76	2,04
885	449	0,00	0,00	0,00	15,21	14,13	1,18	449	0,00	0,00	0,00	15,21	14,13	1,18
	445	0,00	0,00	0,00	15,21	14,13	1,18	69	0,00	0,00	0,00	15,21	14,13	1,18
886	23	0,00	0,00	0,00	0,43	0,37	-2,98	23	0,00	0,00	0,00	0,43	0,37	-2,98
	1045	0,00	0,00	0,00	0,43	0,37	-2,98	1003	0,00	0,00	0,00	0,43	0,37	-2,98
887	490	0,00	0,00	0,00	20,07	-1,08	1,80	490	0,00	0,00	0,00	20,07	-1,08	1,80
	487	0,00	0,00	0,00	20,07	-1,08	1,80	57	0,00	0,00	0,00	20,07	-1,08	1,80
888	512	0,00	0,00	0,00	12,84	15,29	-0,09	512	0,00	0,00	0,00	12,84	15,29	-0,09
	484	0,00	0,00	0,00	12,84	15,29	-0,09	60	0,00	0,00	0,00	12,84	15,29	-0,09
889	494	0,00	0,00	0,00	12,05	6,36	0,54	494	0,00	0,00	0,00	12,05	6,36	0,54
	495	0,00	0,00	0,00	12,05	6,36	0,54	61	0,00	0,00	0,00	12,05	6,36	0,54
890	530	0,00	0,00	0,00	11,84	11,48	-1,27	530	0,00	0,00	0,00	11,84	11,48	-1,27
	528	0,00	0,00	0,00	11,84	11,48	-1,27	282	0,00	0,00	0,00	11,84	11,48	-1,27
891	537	0,00	0,00	0,00	10,85	12,38	0,76	537	0,00	0,00	0,00	10,85	12,38	0,76
	64	0,00	0,00	0,00	10,85	12,38	0,76	539	0,00	0,00	0,00	10,85	12,38	0,76
892	283	0,00	0,00	0,00	10,85	7,98	1,33	283	0,00	0,00	0,00	10,85	7,98	1,33
	538	0,00	0,00	0,00	10,85	7,98	1,33	541	0,00	0,00	0,00	10,85	7,98	1,33
893	544	0,00	0,00	0,00	11,33	8,21	0,24	544	0,00	0,00	0,00	11,33	8,21	0,24
	543	0,00	0,00	0,00	11,33	8,21	0,24	65	0,00	0,00	0,00	11,33	8,21	0,24
894	553	0,00	0,00	0,00	2,85	3,27	0,59	553	0,00	0,00	0,00	2,85	3,27	0,59
	11	0,00	0,00	0,00	2,85	3,27	0,59	1005	0,00	0,00	0,00	2,85	3,27	0,59
895	11	0,00	0,00	0,00	-1,68	6,40	1,93	11	0,00	0,00	0,00	-1,68	6,40	1,93
	1006	0,00	0,00	0,00	-1,68	6,40	1,93	1005	0,00	0,00	0,00	-1,68	6,40	1,93
896	13	0,00	0,00	0,00	3,63	8,95	-1,89	13	0,00	0,00	0,00	3,63	8,95	-1,89
	1009	0,00	0,00	0,00	3,63	8,95	-1,89	566	0,00	0,00	0,00	3,63	8,95	-1,89
897	1010	0,00	0,00	0,00	-0,29	11,25	-0,79	1010	0,00	0,00	0,00	-0,29	11,25	-0,79
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,29	11,25	-0,79	13	0,00	0,00	0,00	-0,29	11,25	-0,79
898	13	0,00	0,00	0,00	1,27	7,91	-2,55	13	0,00	0,00	0,00	1,27	7,91	-2,55
	566	0,00	0,00	0,00	1,27	7,91	-2,55	568	0,00	0,00	0,00	1,27	7,91	-2,55
899	574	0,00	0,00	0,00	6,94	10,48	1,14	574	0,00	0,00	0,00	6,94	10,48	1,14
	19	0,00	0,00	0,00	6,94	10,48	1,14	577	0,00	0,00	0,00	6,94	10,48	1,14
900	576	0,00	0,00	0,00	13,77	3,18	2,35	576	0,00	0,00	0,00	13,77	3,18	2,35
	19	0,00	0,00	0,00	13,77	3,18	2,35	574	0,00	0,00	0,00	13,77	3,18	2,35
901	588	0,00	0,00	0,00	10,13	2,05	-0,38	588	0,00	0,00	0,00	10,13	2,05	-0,38
	591	0,00	0,00	0,00	10,13	2,05	-0,38	21	0,00	0,00	0,00	10,13	2,05	-0,38
902	588	0,00	0,00	0,00	4,45	6,06	-0,31	588	0,00	0,00	0,00	4,45	6,06	-0,31
	21	0,00	0,00	0,00	4,45	6,06	-0,31	589	0,00	0,00	0,00	4,45	6,06	-0,31
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,18	-4,15	1011	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,18	-4,15
	1010	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,18	-4,15	573	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,18	-4,15
904	15	0,00	0,00	0,00	1,53	7,39	0,83	15	0,00	0,00	0,00	1,53	7,39	0,83
	262	0,00	0,00	0,00	1,53	7,39	0,83	1015	0,00	0,00	0,00	1,53	7,39	0,83
905	621	0,00	0,00	0,00	16,62	4,68	-1,16	621	0,00	0,00	0,00	16,62	4,68	-1,16
	48	0,00	0,00	0,00	16,62	4,68	-1,16	610	0,00	0,00	0,00	16,62	4,68	-1,16
906	1016	0,00	0,00	0,00	13,19	11,32	-10,31	1016	0,00	0,00	0,00	13,19	11,32	-10,31
	270	0,00	0,00	0,00	13,19	11,32	-10,31	294	0,00	0,00	0,00	13,19	11,32	-10,31
907	296	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,68	-0,04	296	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,68	-0,04
	959	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,68	-0,04	77	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,68	-0,04
908	29	0,00	0,00	0,00	-3,44	-1,45	1,70	29	0,00	0,00	0,00	-3,44	-1,45	1,70
	597	0,00	0,00	0,00	-3,44	-1,45	1,70	651	0,00	0,00	0,00	-3,44	-1,45	1,70
909	665	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,93	2,41	665	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,93	2,41
	29	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,93	2,41	651	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,93	2,41
910	961	0,00	0,00	0,00	-0,43	-6,32	5,04	961	0,00	0,00	0,00	-0,43	-6,32	5,04
	684	0,00	0,00	0,00	-0,43	-6,32	5,04	664	0,00	0,00	0,00	-0,43	-6,32	5,04
911	685	0,00	0,00	0,00	-1,13	-5,26	3,02	685	0,00	0,00	0,00	-1,13	-5,26	3,02
	684	0,00	0,00	0,00	-1,13	-5,26	3,02	27	0,00	0,00	0,00	-1,13	-5,26	3,02
912	686	0,00	0,00	0,00	-0,54	-10,61	4,29	686	0,00	0,00	0,00	-0,54	-10,61	4,29
	685	0,00	0,00	0,00	-0,54	-10,61	4,29	271	0,00	0,00	0,00	-0,54	-10,61	4,29
913	966	0,00	0,00	0,00	-1,19	-14,95	1,94	966	0,00	0,00	0,00	-1,19	-14,95	1,94
	687	0,00	0,00	0,00	-1,19	-14,95	1,94	1055	0,00	0,00	0,00	-1,19	-14,95	1,94
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,36	-2,30	1054	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,36	-2,30
	348	0,00	0,00	0,00	0,28</									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
916	690	0,00	0,00	0,00	2,17	4,77	-1,82	964	0,00	0,00	0,00	2,17	4,77	-1,82
	968	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,63	0,14	968	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,63	0,14
	341	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,63	0,14	342	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,63	0,14
917	972	0,00	0,00	0,00	2,49	4,45	6,90	972	0,00	0,00	0,00	2,49	4,45	6,90
	354	0,00	0,00	0,00	2,49	4,45	6,90	109	0,00	0,00	0,00	2,49	4,45	6,90
918	31	0,00	0,00	0,00	5,12	13,16	4,89	31	0,00	0,00	0,00	5,12	13,16	4,89
	264	0,00	0,00	0,00	5,12	13,16	4,89	354	0,00	0,00	0,00	5,12	13,16	4,89
919	278	0,00	0,00	0,00	1,43	-0,91	3,08	278	0,00	0,00	0,00	1,43	-0,91	3,08
	343	0,00	0,00	0,00	1,43	-0,91	3,08	52	0,00	0,00	0,00	1,43	-0,91	3,08
920	701	0,00	0,00	0,00	-0,36	6,73	2,96	701	0,00	0,00	0,00	-0,36	6,73	2,96
	971	0,00	0,00	0,00	-0,36	6,73	2,96	350	0,00	0,00	0,00	-0,36	6,73	2,96
921	33	0,00	0,00	0,00	16,78	-6,27	-3,22	33	0,00	0,00	0,00	16,78	-6,27	-3,22
	734	0,00	0,00	0,00	16,78	-6,27	-3,22	735	0,00	0,00	0,00	16,78	-6,27	-3,22
922	744	0,00	0,00	0,00	11,55	21,31	7,57	744	0,00	0,00	0,00	11,55	21,31	7,57
	33	0,00	0,00	0,00	11,55	21,31	7,57	735	0,00	0,00	0,00	11,55	21,31	7,57
923	61	0,00	0,00	0,00	8,48	7,51	0,56	61	0,00	0,00	0,00	8,48	7,51	0,56
	495	0,00	0,00	0,00	8,48	7,51	0,56	532	0,00	0,00	0,00	8,48	7,51	0,56
924	782	0,00	0,00	0,00	-1,05	3,50	-6,31	782	0,00	0,00	0,00	-1,05	3,50	-6,31
	974	0,00	0,00	0,00	-1,05	3,50	-6,31	352	0,00	0,00	0,00	-1,05	3,50	-6,31
925	794	0,00	0,00	0,00	4,98	0,26	0,30	794	0,00	0,00	0,00	4,98	0,26	0,30
	1025	0,00	0,00	0,00	4,98	0,26	0,30	795	0,00	0,00	0,00	4,98	0,26	0,30
926	112	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,01	-2,05	112	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,01	-2,05
	324	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,01	-2,05	1024	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,01	-2,05
927	1025	0,00	0,00	0,00	2,03	-0,02	-0,31	1025	0,00	0,00	0,00	2,03	-0,02	-0,31
	325	0,00	0,00	0,00	2,03	-0,02	-0,31	326	0,00	0,00	0,00	2,03	-0,02	-0,31
928	324	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,83	-1,62	324	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,83	-1,62
	325	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,83	-1,62	801	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,83	-1,62
929	84	0,00	0,00	0,00	14,33	27,80	-6,50	84	0,00	0,00	0,00	14,33	27,80	-6,50
	797	0,00	0,00	0,00	14,33	27,80	-6,50	793	0,00	0,00	0,00	14,33	27,80	-6,50
930	805	0,00	0,00	0,00	-3,84	-0,14	-7,26	805	0,00	0,00	0,00	-3,84	-0,14	-7,26
	85	0,00	0,00	0,00	-3,84	-0,14	-7,26	330	0,00	0,00	0,00	-3,84	-0,14	-7,26
931	85	0,00	0,00	0,00	0,79	4,02	-0,69	85	0,00	0,00	0,00	0,79	4,02	-0,69
	290	0,00	0,00	0,00	0,79	4,02	-0,69	326	0,00	0,00	0,00	0,79	4,02	-0,69
932	824	0,00	0,00	0,00	20,66	16,84	0,61	824	0,00	0,00	0,00	20,66	16,84	0,61
	822	0,00	0,00	0,00	20,66	16,84	0,61	39	0,00	0,00	0,00	20,66	16,84	0,61
933	824	0,00	0,00	0,00	12,40	15,78	-1,52	824	0,00	0,00	0,00	12,40	15,78	-1,52
	39	0,00	0,00	0,00	12,40	15,78	-1,52	830	0,00	0,00	0,00	12,40	15,78	-1,52
934	808	0,00	0,00	0,00	9,11	-0,55	-4,08	808	0,00	0,00	0,00	9,11	-0,55	-4,08
	332	0,00	0,00	0,00	9,11	-0,55	-4,08	837	0,00	0,00	0,00	9,11	-0,55	-4,08
935	333	0,00	0,00	0,00	5,91	1,13	0,46	333	0,00	0,00	0,00	5,91	1,13	0,46
	334	0,00	0,00	0,00	5,91	1,13	0,46	840	0,00	0,00	0,00	5,91	1,13	0,46
936	842	0,00	0,00	0,00	-0,58	3,97	2,00	842	0,00	0,00	0,00	-0,58	3,97	2,00
	841	0,00	0,00	0,00	-0,58	3,97	2,00	44	0,00	0,00	0,00	-0,58	3,97	2,00
937	335	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,10	1,12	335	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,10	1,12
	1056	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,10	1,12	1059	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,10	1,12
938	65	0,00	0,00	0,00	8,79	8,08	-0,40	65	0,00	0,00	0,00	8,79	8,08	-0,40
	549	0,00	0,00	0,00	8,79	8,08	-0,40	544	0,00	0,00	0,00	8,79	8,08	-0,40
939	865	0,00	0,00	0,00	16,83	5,93	0,02	865	0,00	0,00	0,00	16,83	5,93	0,02
	853	0,00	0,00	0,00	16,83	5,93	0,02	35	0,00	0,00	0,00	16,83	5,93	0,02
940	76	0,00	0,00	0,00	6,33	-0,89	-1,74	76	0,00	0,00	0,00	6,33	-0,89	-1,74
	545	0,00	0,00	0,00	6,33	-0,89	-1,74	858	0,00	0,00	0,00	6,33	-0,89	-1,74
941	865	0,00	0,00	0,00	13,10	14,61	-1,72	865	0,00	0,00	0,00	13,10	14,61	-1,72
	35	0,00	0,00	0,00	13,10	14,61	-1,72	852	0,00	0,00	0,00	13,10	14,61	-1,72
942	872	0,00	0,00	0,00	3,25	13,76	-2,39	872	0,00	0,00	0,00	3,25	13,76	-2,39
	871	0,00	0,00	0,00	3,25	13,76	-2,39	299	0,00	0,00	0,00	3,25	13,76	-2,39
943	314	0,00	0,00	0,00	0,93	3,38	-2,39	314	0,00	0,00	0,00	0,93	3,38	-2,39
	37	0,00	0,00	0,00	0,93	3,38	-2,39	981	0,00	0,00	0,00	0,93	3,38	-2,39
944	315	0,00	0,00	0,00	0,22	1,45	-1,52	315	0,00	0,00	0,00	0,22	1,45	-1,52
	977	0,00	0,00	0,00	0,22	1,45	-1,52	314	0,00	0,00	0,00	0,22	1,45	-1,52
945	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-1,01	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-1,01
	101	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-1,01	358	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-1,01
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,75	268	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,75
	101	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,75	1082	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,75
947	863	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,64	-2,22	863	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,64	-2,22
	297	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,64	-2,22	77	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,64	-2,22
948	102	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,95	-0,83	102	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,95	-0,83
	1030	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,95	-0,83	317	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,95	-0,83
949	116	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,80	-0,28	116	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,80	-0,28
	102	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,80	-0,28	908	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,80	-0,28
950	360	0,00	0,00	0,00	0,06	0,78	0,18	360	0,00	0,00	0,00	0,06	0,78	0,18
	118	0,00	0,00	0,00	0,06	0,78	0,18	1034	0,00	0,00	0,00	0,06	0,78	0,18
951	910	0,00	0,00	0,00	13,56	3,78	2,66	910	0,00	0,00	0,00	13,56	3,78	2,66
	41	0,00	0,00	0,00	13,56	3,78	2,66	917	0,00	0,00	0,00	13,56	3,78	2,66
952	913	0,00	0,00	0,00	8,43	5,50	3,65	913	0,00	0,00	0,00	8,43	5,50	3,65
	41	0,00	0,00	0,00	8,43	5,50	3,65	912	0,00	0,00	0,00	8,43	5,50	3,65
953	273	0,00	0,00	0,00	0,50	12,69	2,37	273	0,00	0,00				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	
961	951	0,00	0,00	0,00	-2,84	-1,08	-2,20	954	0,00	0,00	0,00	-2,84	-1,08	-2,20	
	952	0,00	0,00	0,00	4,01	-2,01	-1,70	952	0,00	0,00	0,00	4,01	-2,01	-1,70	
	355	0,00	0,00	0,00	4,01	-2,01	-1,70	89	0,00	0,00	0,00	4,01	-2,01	-1,70	
962	327	0,00	0,00	0,00	-1,79	-2,63	2,87	327	0,00	0,00	0,00	-1,79	-2,63	2,87	
	957	0,00	0,00	0,00	-1,79	-2,63	2,87	81	0,00	0,00	0,00	-1,79	-2,63	2,87	
963	287	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,16	2,92	287	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,16	2,92	
	938	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,16	2,92	80	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,16	2,92	
964	328	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,61	3,88	328	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,61	3,88	
	327	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,61	3,88	988	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,61	3,88	
965	320	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,39	2,48	320	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,39	2,48	
	329	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,39	2,48	106	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,39	2,48	
966	1086	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,59	1,69	1086	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,59	1,69	
	106	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,59	1,69	267	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,59	1,69	
967	1103	0,00	0,00	0,00	2,38	-2,02	1,19	1104	0,00	0,00	0,00	4,46	-1,56	0,60	
	1102	0,00	0,00	0,00	4,76	-9,99	-1,53	1105	0,00	0,00	0,00	1,36	-4,18	-2,12	
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,88	-4,17	0,63	1105	0,00	0,00	0,00	2,03	-4,05	-0,81	
	1106	0,00	0,00	0,00	4,21	0,23	1,44	1104	0,00	0,00	0,00	3,49	-1,75	0,00	
969	1105	0,00	0,00	0,00	-6,42	2,00	3,04	1097	0,00	0,00	0,00	-6,15	-0,02	3,53	
	1102	0,00	0,00	0,00	-7,55	2,19	4,60	1098	0,00	0,00	0,00	-7,28	0,17	5,09	
970	1108	0,00	0,00	0,00	-4,66	-4,51	19,65	1091	0,00	0,00	0,00	6,33	6,44	19,59	
	1098	0,00	0,00	0,00	0,16	-3,24	22,94	157	0,00	0,00	0,00	11,15	7,71	22,88	
971	1107	0,00	0,00	0,00	-4,11	0,60	-0,20	1096	0,00	0,00	0,00	-5,61	-1,09	0,18	
	1105	0,00	0,00	0,00	-4,94	0,76	0,88	1097	0,00	0,00	0,00	-6,44	-0,92	1,26	
972	1109	0,00	0,00	0,00	-0,81	1,28	-0,68	1103	0,00	0,00	0,00	-1,71	1,22	-0,76	
	1090	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,71	-0,75	1110	0,00	0,00	0,00	-1,83	0,66	-0,82	
973	1110	0,00	0,00	0,00	-7,15	0,07	-0,94	1103	0,00	0,00	0,00	-5,39	1,00	-0,48	
	1111	0,00	0,00	0,00	-10,74	0,13	-0,11	1102	0,00	0,00	0,00	-8,98	1,06	0,35	
974	1103	0,00	0,00	0,00	-1,10	3,27	-0,58	1109	0,00	0,00	0,00	-0,62	3,48	-0,57	
	1104	0,00	0,00	0,00	-1,03	3,94	-0,65	1112	0,00	0,00	0,00	-0,56	4,16	-0,63	
975	188	0,00	0,00	0,00	0,20	4,15	-1,38	1106	0,00	0,00	0,00	0,07	3,95	-1,26	
	1113	0,00	0,00	0,00	0,24	4,55	-1,32	1112	0,00	0,00	0,00	0,10	4,35	-1,19	
976	1114	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,29	-1,29	1101	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,24	-1,81	
	1088	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,60	-1,19	188	0,00	0,00	0,00	-0,55	-1,54	-1,71	
977	1101	0,00	0,00	0,00	-0,82	1,49	-1,18	1100	0,00	0,00	0,00	-2,15	0,85	-1,29	
	1106	0,00	0,00	0,00	-1,25	2,05	-1,06	1107	0,00	0,00	0,00	-2,59	1,41	-1,17	
978	1098	0,00	0,00	0,00	-21,83	0,35	11,94	157	0,00	0,00	0,00	-38,61	-7,55	11,99	
	1102	0,00	0,00	0,00	-12,04	2,42	4,16	1111	0,00	0,00	0,00	-28,82	-5,49	4,22	
979	158	0,00	0,00	0,00	-7,79	0,43	-2,22	1096	0,00	0,00	0,00	-5,98	1,16	-2,19	
	1099	0,00	0,00	0,00	-6,72	0,54	-1,68	1107	0,00	0,00	0,00	-4,91	1,27	-1,65	
980	1099	0,00	0,00	0,00	-8,04	-2,15	-1,14	1115	0,00	0,00	0,00	-7,37	-0,19	-1,08	
	158	0,00	0,00	0,00	-9,39	-2,09	-0,38	1092	0,00	0,00	0,00	-8,72	-0,13	-0,32	
981	1116	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,32	4,75	1108	0,00	0,00	0,00	-7,49	-2,52	7,27	
	1097	0,00	0,00	0,00	4,09	1,05	3,94	1098	0,00	0,00	0,00	-3,30	-1,15	6,46	
982	158	0,00	0,00	0,00	0,78	3,29	-3,81	1117	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,51	0,71	
	1096	0,00	0,00	0,00	-4,77	-1,93	-5,68	1116	0,00	0,00	0,00	-6,14	-4,71	-1,15	
983	1115	0,00	0,00	0,00	-2,03	0,09	-1,19	1100	0,00	0,00	0,00	-1,77	0,37	-1,31	
	1114	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,07	-1,35	1101	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,22	-1,47	
984	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,22	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,22	
	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,22	1089	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,22	
985	1113	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,79	-0,81	1113	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,79	-0,81	
	188	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,79	-0,81	1088	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,79	-0,81	
986	188	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,38	-1,73	188	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,38	-1,73	
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,38	-1,73	1101	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,38	-1,73	
987	1106	0,00	0,00	0,00	-0,76	3,82	-0,82	1106	0,00	0,00	0,00	-0,76	3,82	-0,82	
	1112	0,00	0,00	0,00	-0,76	3,82	-0,82	1104	0,00	0,00	0,00	-0,76	3,82	-0,82	
988	1099	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,34	-0,64	1099	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,34	-0,64	
	1115	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,34	-0,64	1100	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,34	-0,64	
989	1099	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,96	-0,95	1099	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,96	-0,95	
	1100	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,96	-0,95	1107	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,96	-0,95	
990	1117	0,00	0,00	0,00	-1,20	2,40	-2,88	1117	0,00	0,00	0,00	-1,20	2,40	-2,88	
	1092	0,00	0,00	0,00	-1,20	2,40	-2,88	158	0,00	0,00	0,00	-1,20	2,40	-2,88	
991	1096	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,48	2,70	1096	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,48	2,70	
	1097	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,48	2,70	1116	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,48	2,70	
992	1121	0,00	0,00	0,00	4,29	-1,56	-2,15	1125	0,00	0,00	0,00	4,43	-0,88	-1,78	
	1122	0,00	0,00	0,00	5,59	-1,35	-2,76	1126	0,00	0,00	0,00	5,73	-0,68	-2,40	
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,19	-2,79	1130	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	-2,52	
	1128	0,00	0,00	0,00	-0,37	-2,41	-3,11	1129	0,00	0,00	0,00	-0,70	-2,21	-2,84	
994	1133	0,00	0,00	0,00	5,15	-0,01	-3,49	1134	0,00	0,00	0,00	5,18	0,02	-3,57	
	1132	0,00	0,00	0,00	4,12	-0,39	-3,43	1135	0,00	0,00	0,00	4,14	-0,36	-3,51	
995	1133	0,00	0,00	0,00	5,31	0,16	-3,05	1136	0,00	0,00	0,00	4,74	0,29	-2,78	
	1134	0,00	0,00	0,00	4,91	0,33	-3,12	1131	0,00	0,00	0,00	4,34	0,46	-2,85	
996	1137	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,37	-2,58	1138	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,71	-2,19	
	1123	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,81	-2,54	1124	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,15	-2,16	
997	1127	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,24	-1,03	1139	0,00	0,00	0,00	-3,62	0,12	0,12	
	1138	0,00	0,00	0,00	-3,56	-1,13	-1,13	1120	0,00	0,00	0,00	-5,94	-1,24	0,01	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1006	1131	0,00	0,00	0,00	1,88	0,59	-2,31	1130	0,00	0,00	0,00	0,75	1,10	-1,93
	1140	0,00	0,00	0,00	0,32	0,28	-0,73	1140	0,00	0,00	0,00	0,32	0,28	-0,73
	1119	0,00	0,00	0,00	0,32	0,28	-0,73	1118	0,00	0,00	0,00	0,32	0,28	-0,73
1007	1140	0,00	0,00	0,00	0,55	0,20	-0,38	1140	0,00	0,00	0,00	0,55	0,20	-0,38
	1120	0,00	0,00	0,00	0,55	0,20	-0,38	1119	0,00	0,00	0,00	0,55	0,20	-0,38
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-7,82	-0,19	-0,55	1119	0,00	0,00	0,00	-7,82	-0,19	-0,55
	1120	0,00	0,00	0,00	-7,82	-0,19	-0,55	1138	0,00	0,00	0,00	-7,82	-0,19	-0,55
1009	1124	0,00	0,00	0,00	-9,23	-3,38	-2,50	1124	0,00	0,00	0,00	-9,23	-3,38	-2,50
	1141	0,00	0,00	0,00	-9,23	-3,38	-2,50	181	0,00	0,00	0,00	-9,23	-3,38	-2,50
1010	1135	0,00	0,00	0,00	-0,20	-3,21	-3,32	1135	0,00	0,00	0,00	-0,20	-3,21	-3,32
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,20	-3,21	-3,32	1123	0,00	0,00	0,00	-0,20	-3,21	-3,32
1011	1118	0,00	0,00	0,00	-10,29	2,46	-0,74	1118	0,00	0,00	0,00	-10,29	2,46	-0,74
	1124	0,00	0,00	0,00	-10,29	2,46	-0,74	181	0,00	0,00	0,00	-10,29	2,46	-0,74
1012	1137	0,00	0,00	0,00	4,59	-0,76	-2,66	1137	0,00	0,00	0,00	4,59	-0,76	-2,66
	1126	0,00	0,00	0,00	4,59	-0,76	-2,66	1122	0,00	0,00	0,00	4,59	-0,76	-2,66
1013	1121	0,00	0,00	0,00	1,32	-6,62	0,05	1121	0,00	0,00	0,00	1,32	-6,62	0,05
	1125	0,00	0,00	0,00	1,32	-6,62	0,05	172	0,00	0,00	0,00	1,32	-6,62	0,05
1014	1121	0,00	0,00	0,00	-2,93	-11,60	-4,10	1121	0,00	0,00	0,00	-2,93	-11,60	-4,10
	172	0,00	0,00	0,00	-2,93	-11,60	-4,10	1128	0,00	0,00	0,00	-2,93	-11,60	-4,10
1015	1131	0,00	0,00	0,00	3,68	-0,35	-3,59	1131	0,00	0,00	0,00	3,68	-0,35	-3,59
	1134	0,00	0,00	0,00	3,68	-0,35	-3,59	1128	0,00	0,00	0,00	3,68	-0,35	-3,59
1016	1137	0,00	0,00	0,00	5,02	0,31	-2,92	1137	0,00	0,00	0,00	5,02	0,31	-2,92
	1122	0,00	0,00	0,00	5,02	0,31	-2,92	1123	0,00	0,00	0,00	5,02	0,31	-2,92
1017	1152	0,00	0,00	0,00	2,14	0,89	0,42	1151	0,00	0,00	0,00	-1,18	-2,05	1,01
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,09	-0,06	1150	0,00	0,00	0,00	0,75	3,54	0,53
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,16	0,43	0,46	1149	0,00	0,00	0,00	0,70	0,64	0,50
	1145	0,00	0,00	0,00	-0,20	-1,02	0,16	1150	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,81	0,20
1019	1145	0,00	0,00	0,00	-0,92	-1,09	0,71	1150	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,14	0,79
	247	0,00	0,00	0,00	-1,31	-4,63	0,30	1148	0,00	0,00	0,00	1,03	-3,68	0,37
1020	1150	0,00	0,00	0,00	1,28	-2,01	-0,24	1151	0,00	0,00	0,00	-0,77	-2,86	-0,45
	1148	0,00	0,00	0,00	1,00	-2,44	0,07	249	0,00	0,00	0,00	-1,05	-3,29	-0,14
1021	249	0,00	0,00	0,00	-3,24	-4,16	-0,02	1151	0,00	0,00	0,00	-2,22	-2,26	-1,51
	1146	0,00	0,00	0,00	-1,54	-0,51	1,38	1152	0,00	0,00	0,00	-0,52	1,40	-0,11
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,46	-0,16	1147	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,02	-0,02
	1149	0,00	0,00	0,00	0,09	0,29	-0,18	1152	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,26	-0,05
1023	250	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,10	-0,55	250	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,10	-0,55
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,10	-0,55	1146	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,10	-0,55
1024	1147	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,48	0,01	1147	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,48	0,01
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,48	0,01	250	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,48	0,01
1025	1156	0,00	0,00	0,00	3,80	-1,96	-2,53	1160	0,00	0,00	0,00	4,14	-1,01	-2,09
	1157	0,00	0,00	0,00	4,97	-1,70	-2,98	1161	0,00	0,00	0,00	5,31	-0,75	-2,53
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,08	-2,82	1165	0,00	0,00	0,00	0,34	0,26	-2,64
	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,02	-3,21	1164	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,68	-3,03
1027	1168	0,00	0,00	0,00	4,43	-0,04	-3,39	1169	0,00	0,00	0,00	4,43	-0,06	-3,46
	1167	0,00	0,00	0,00	3,32	-0,39	-3,35	1170	0,00	0,00	0,00	3,32	-0,41	-3,41
1028	1168	0,00	0,00	0,00	4,86	0,13	-2,97	1171	0,00	0,00	0,00	4,46	0,26	-2,71
	1169	0,00	0,00	0,00	4,49	0,29	-3,03	1166	0,00	0,00	0,00	4,09	0,42	-2,77
1029	1172	0,00	0,00	0,00	1,91	-0,60	-2,31	1173	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,66	-1,81
	1158	0,00	0,00	0,00	1,13	-1,37	-2,42	1159	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,43	-1,91
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,06	-0,70	1174	0,00	0,00	0,00	-2,60	-0,14	0,10
	1173	0,00	0,00	0,00	-2,26	-1,08	-0,74	1155	0,00	0,00	0,00	-4,38	-1,28	0,07
1031	251	0,00	0,00	0,00	1,90	4,36	1,12	1153	0,00	0,00	0,00	-2,07	-0,45	3,45
	1142	0,00	0,00	0,00	0,02	3,75	0,29	1175	0,00	0,00	0,00	-3,95	-1,05	2,61
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-8,00	-1,72	-0,88	1159	0,00	0,00	0,00	-4,80	-1,77	-1,29
	1154	0,00	0,00	0,00	-7,09	-1,63	-0,27	1173	0,00	0,00	0,00	-3,89	-1,68	-0,68
1033	1176	0,00	0,00	0,00	0,15	3,20	-3,99	1167	0,00	0,00	0,00	0,05	0,46	-3,91
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,09	2,45	-2,98	1170	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,29	-2,90
1034	1173	0,00	0,00	0,00	1,45	-0,55	-1,61	1172	0,00	0,00	0,00	2,92	-0,73	-2,05
	1162	0,00	0,00	0,00	2,89	-0,04	-1,36	1161	0,00	0,00	0,00	4,35	-0,22	-1,80
1035	1163	0,00	0,00	0,00	-1,43	-5,78	-2,57	1164	0,00	0,00	0,00	-0,61	-5,84	-2,41
	244	0,00	0,00	0,00	-2,68	-11,19	-3,40	1143	0,00	0,00	0,00	-1,86	-11,25	-3,24
1036	1169	0,00	0,00	0,00	4,40	-0,64	-3,52	1163	0,00	0,00	0,00	3,43	-1,59	-3,20
	1157	0,00	0,00	0,00	4,40	-1,16	-3,45	1156	0,00	0,00	0,00	3,43	-2,10	-3,12
1037	1170	0,00	0,00	0,00	3,65	0,42	-3,22	1169	0,00	0,00	0,00	4,28	-0,38	-3,29
	1158	0,00	0,00	0,00	3,49	0,20	-3,19	1157	0,00	0,00	0,00	4,13	-0,61	-3,25
1038	1171	0,00	0,00	0,00	2,37	0,33	-1,94	1144	0,00	0,00	0,00	1,29	0,85	-1,58
	1166	0,00	0,00	0,00	1,85	0,61	-2,29	1165	0,00	0,00	0,00	0,77	1,14	-1,94
1039	1175	0,00	0,00	0,00	1,73	0,29	-0,47	1175	0,00	0,00	0,00	1,73	0,29	-0,47
	1154	0,00	0,00	0,00	1,73	0,29	-0,47	1153	0,00	0,00	0,00	1,73	0,29	-0,47
1040	1175	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,05	-0,23	1175	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,05	-0,23
	1155	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,05	-0,23	1154	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,05	-0,23
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-5,57	-0,31	-0,25	1154	0,00	0,00	0,00	-5,57	-0,31	-0,25
	1155	0,00	0,00	0,00	-5,57	-0,31	-0,25	1173	0,00	0,00	0,00	-5,57	-0,31	-0,25
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-10,24	-3,47	-2,58	1159	0,00	0,00	0,00	-10,24	-3,47	-2,58
	1176	0,00	0,00	0,00	-10,24	-3,47								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1051	273	-0.69	-4.86	-1.66	-1.29	-10.16	0.14	2	-0.66	-4.86	0.90	-1.39	-10.77	-0.20
	1180	-0.29	-6.94	0.09	-0.32	10.95	0.11	1181	-0.34	-7.47	-0.73	-0.23	10.71	-0.11
	1177	0.40	-6.79	0.30	-0.11	8.55	0.31	1178	0.30	-7.33	-0.51	-0.02	8.31	0.10
1052	1181	-0.12	-5.95	-0.60	-0.13	10.89	-0.32	1182	-0.10	-5.52	0.38	-0.26	11.02	-0.57
	1178	0.32	-5.90	-1.33	0.13	8.09	-0.40	1179	0.41	-5.46	-0.34	0.00	8.22	-0.65
1053	1183	-0.39	-5.72	0.09	-0.12	7.38	-0.47	1184	-0.30	-5.63	-1.17	-0.06	7.16	-0.20
	1180	0.42	-5.56	0.11	-0.32	10.65	-0.34	1181	0.43	-5.49	-1.15	-0.26	10.43	-0.07
1054	1184	-0.16	-6.96	-0.59	0.11	7.25	0.30	1185	-0.12	-6.61	0.09	0.00	7.33	0.59
	1181	0.09	-6.91	-1.03	-0.23	10.24	0.19	1182	0.17	-6.55	-0.34	-0.34	10.31	0.48
1055	3	-0.83	-4.32	0.45	-2.54	-13.24	-0.27	1186	-0.85	-4.60	-0.28	-2.20	-12.89	-0.06
	1183	0.25	-4.06	-0.33	-1.89	-3.89	-0.52	1184	0.19	-4.34	-1.07	-1.55	-3.53	-0.32
1056	1186	-1.60	-6.62	-1.05	-2.02	-12.73	0.18	4	-2.02	-8.84	-1.46	-2.67	-13.32	0.33
	1184	0.53	-6.23	-0.56	-1.33	-3.87	0.48	1185	0.09	-8.45	-0.99	-1.98	-4.46	0.62
1057	1188	-1.41	-3.92	-2.56	0.57	0.42	0.02	1189	0.03	3.27	-0.71	-2.99	-0.95	-0.94
	274	-0.41	-3.72	-0.92	0.80	4.02	1.75	49	1.03	3.47	0.92	0.08	0.41	0.79
1058	1190	-1.33	-13.65	-1.18	0.01	-0.21	-0.46	1191	0.23	-5.83	-4.84	-0.09	0.02	-0.40
	1187	0.37	-13.31	0.66	-0.18	1.55	0.01	1188	1.94	-5.49	-2.99	0.35	0.27	0.08
1059	1191	-0.20	-6.06	-5.68	-0.06	0.03	-0.41	1192	1.51	2.45	-1.75	-1.76	-1.30	-0.10
	1188	-2.24	-6.47	-4.41	0.55	0.31	-0.30	1189	-0.54	2.04	-0.48	-2.72	0.38	0.01
1060	50	-1.24	-6.92	-0.57	-0.20	-1.01	-0.24	1193	-0.87	-5.06	-4.16	0.12	0.59	-0.22
	1190	0.36	-6.60	-0.05	0.12	0.33	-0.50	1191	0.73	-4.74	-3.63	-0.22	-0.66	-0.48
1061	1193	-1.20	-4.74	-4.02	0.12	0.59	-0.46	51	-0.47	-1.07	-1.90	-0.29	-1.46	0.19
	1191	-0.16	-4.53	-4.48	-0.19	-0.65	-0.42	1192	0.58	-0.87	-2.36	-1.29	1.02	0.22
1062	1195	0.29	-1.43	1.01	0.67	1.61	-0.11	1196	0.31	-1.30	1.48	0.70	1.92	0.12
	275	-0.29	-1.54	0.61	1.14	5.68	0.27	276	-0.26	-1.41	1.08	0.91	4.55	0.50
1063	1196	-0.12	-1.34	1.34	0.78	1.93	-0.21	1197	0.07	-0.40	1.50	0.01	1.64	-0.18
	276	-0.31	-1.38	0.53	0.91	4.55	0.91	277	-0.12	-0.44	0.69	0.47	2.35	0.93
1064	1197	-0.81	-0.66	1.99	0.21	1.68	0.26	1189	-0.30	1.88	1.40	-1.41	1.41	-0.38
	277	-0.02	-0.50	0.54	0.47	2.35	0.60	49	0.49	2.03	-0.05	0.31	1.57	-0.04
1065	1198	0.07	-1.20	0.09	0.02	1.22	-0.04	1199	0.07	-1.18	1.25	0.34	1.08	-0.02
	1194	-0.02	-1.21	0.23	-0.08	2.41	0.25	1195	-0.01	-1.19	1.39	0.88	2.24	0.26
1066	1199	-0.56	-1.32	1.39	0.37	1.08	-0.02	1200	-0.49	-0.96	1.38	0.32	0.93	-0.14
	1195	0.30	-1.14	1.24	0.79	2.23	0.17	1196	0.37	-0.79	1.22	0.71	1.97	0.05
1067	1200	-0.45	-0.96	1.43	0.33	0.93	-0.13	1201	-0.33	-0.35	1.28	-0.10	0.73	-0.19
	1196	0.00	-0.87	1.08	0.79	1.99	0.00	1197	0.12	-0.26	0.94	0.02	1.68	-0.06
1068	1201	-0.29	-0.37	1.97	-0.11	0.73	-0.06	1192	-0.07	0.72	2.06	-0.64	1.80	0.14
	1197	-0.83	-0.48	1.43	0.22	1.72	-0.25	1189	-0.61	0.61	1.52	-1.57	0.59	-0.06
1069	16	-1.23	-4.41	1.54	-0.06	-0.29	-0.02	1202	-0.44	-0.46	1.73	0.10	0.52	0.01
	1198	-0.86	-4.33	0.74	0.06	1.44	-0.14	1199	-0.08	-0.39	0.92	0.32	0.96	-0.11
1070	1202	-0.12	-0.65	0.67	0.10	0.52	-0.14	1203	-0.13	-0.71	1.02	0.04	0.22	-0.25
	1199	-0.40	-0.71	1.06	0.35	0.96	0.00	1200	-0.42	-0.76	1.41	0.33	0.95	-0.10
1071	1203	-0.11	-0.72	1.13	0.04	0.22	-0.21	1204	-0.06	-0.45	1.27	0.05	0.25	-0.17
	1200	-0.37	-0.77	1.46	0.33	0.95	-0.18	1201	-0.31	-0.50	1.61	-0.09	0.80	-0.15
1072	1204	-0.16	-0.39	1.47	0.05	0.25	-0.38	51	-0.35	-1.36	1.35	-0.10	-0.49	0.06
	1201	-0.41	-0.44	2.30	-0.10	0.80	0.03	1192	-0.60	-1.41	2.17	-0.89	0.52	0.47
1073	1206	-2.20	-3.55	-2.72	-0.89	0.73	-0.01	1207	-2.51	-5.07	-1.08	0.84	3.19	-0.28
	278	-0.41	-3.19	-0.32	0.84	4.21	-2.90	279	-0.72	-4.71	1.31	1.53	7.65	-3.18
1074	1207	-5.57	-4.78	-2.01	0.55	3.13	-0.39	1208	-6.26	-8.24	3.96	1.23	4.74	-0.33
	279	-2.08	-4.08	-0.64	1.53	7.65	-2.97	280	-2.78	-7.54	5.33	2.23	11.14	-2.90
1075	1208	-2.69	-3.16	-1.05	1.24	4.74	-0.44	1209	-11.49	-47.15	16.10	-0.46	5.49	-0.85
	280	-9.35	-4.49	2.16	2.23	11.14	-2.55	53	-18.15	-48.49	19.30	2.82	14.11	-2.96
1076	1210	0.64	0.29	-1.24	-2.01	-0.99	0.65	1211	-0.26	-4.19	1.44	-1.60	0.05	1.35
	1205	-0.10	0.14	-0.49	-5.39	-0.69	-0.24	1206	-1.00	-4.34	2.18	-0.12	1.06	0.46
1077	1211	-0.77	-3.98	-0.05	-1.38	0.09	1.26	1212	-1.37	-7.00	3.38	-0.30	0.56	0.95
	1206	-2.44	-4.31	1.49	-0.86	0.91	0.06	1207	-3.04	-7.33	4.92	0.85	3.25	-0.26
1078	1212	-0.07	-6.54	-0.42	-0.41	0.54	1.00	1213	-1.82	-15.30	5.38	-0.09	1.62	0.63
	1207	-5.03	-7.54	4.00	0.56	3.19	-0.31	1208	-6.78	-16.29	9.80	1.24	4.76	-0.68
1079	1213	-2.09	-15.38	2.28	-0.36	1.57	0.47	1214	-3.31	-21.52	-1.08	-0.03	2.51	0.49
	1208	3.42	-14.28	4.79	1.24	4.76	-0.76	1209	2.19	-20.42	1.42	-0.38	5.88	-0.75
1080	54	-0.75	-3.17	-1.20	-0.62	-3.09	-0.90	1215	-1.36	-6.21	2.32	-0.74	-3.70	0.21
	1210	-0.82	-3.19	0.98	-1.45	1.81	0.36	1211	-1.43	-6.23	4.50	-1.61	0.01	1.47
1081	1215	-1.34	-6.22	1.54	-0.74	-3.70	1.23	1216	-1.83	-8.67	4.58	-0.47	-2.36	1.82
	1211	-1.46	-6.25	3.00	-1.39	0.05	0.54	1212	-1.95	-8.70	6.04	-0.36	0.26	1.13
1082	1216	-1.73	-8.72	1.03	-0.47	-2.36	1.80	1217	-2.19	-10.99	4.50	-0.83	-4.14	2.10
	1212	-0.26	-8.42	2.24	-0.47	0.23	1.05	1213	-0.71	-10.69	5.71	0.28	3.48	1.36
1083	1217	0.19	-12.09	-4.63	-0.83	-4.14	4.98	55	-0.63	-16.18	-1.79	2.49	12.47	5.37
	1213	1.34	-11.86	2.62	0.01	3.42	-1.52	1214	0.53	-15.95	5.46	-0.63	-0.48	-1.13
1084	1219	-0.43	-1.88	1.23	-0.03	0.52	0.30	1220	-4.98	-24.60	8.18	-0.06	-0.31	0.24
	281	-3.79	-2.55	-1.04	-0.26	-1.29	-0.17	57	-8.34	-25.28	5.91	0.15	0.74	-0.22
1085	1221	1.31	0.95	2.08	0.54	-0.58	0.05	1222	-0.24	-6.81	4.91	0.00	0.35	0.08
	1218	-0.26	0.64	1.76	0.88	0.95	-0.06	1219	-1.82	-7.12	4.59	-0.18	-0.03	-0.03
1086	1222	0.12	-6.71	4.48	0.04	0.36	-0.01	1223	-1.31	-13.85	0.86	-0.01	0.03	0.03
	1219	1.78	-6.38	3.15	-0.13	-0.02	0.09	1220	0.36	-13.51	-0.48	0.02	0.11	0.12
1087	58	-0.21	-1.66	2.72	-0.22	-1.09	0.19	1224	-1.03	-5.77	4.36	-0.01	-0.04	-0.06
	1221	1.11	-1.40	2.32	0.90	1.19	0.18	1222	0.29	-5				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1096	1232	-0,45	-13,57	1,57	-0,02	0,40	-0,01	1233	-0,08	-11,74	0,91	0,06	0,37	-0,03
	1236	-0,81	-12,09	-1,18	-0,06	0,30	-0,01	1237	0,71	-4,49	-0,65	-0,02	0,42	-0,06
	1233	-1,83	-12,29	-0,46	0,05	0,36	-0,05	1234	-0,31	-4,70	0,07	-0,01	0,34	-0,11
1097	66	-6,19	-16,34	3,79	-0,03	-0,14	0,09	1238	-4,29	-6,86	-5,96	-0,09	-0,44	0,15
	1235	-2,69	-15,64	7,31	0,01	0,13	0,04	1236	-0,79	-6,16	-2,43	-0,03	0,53	0,10
1098	1238	-1,87	-8,98	-1,71	-0,09	-0,44	0,54	67	-1,98	-9,54	-2,22	0,40	2,00	0,63
	1236	-0,26	-8,66	-1,15	-0,02	0,53	-0,28	1237	-0,37	-9,22	-1,65	-0,10	0,04	-0,18
1099	1240	-1,85	0,89	-0,88	-0,55	-2,68	0,07	1241	-8,25	-31,11	10,75	0,09	-3,38	0,37
	284	-5,07	0,24	-0,61	-1,20	-5,99	-0,03	69	-11,47	-31,75	11,01	-0,98	-4,89	0,27
1100	1242	1,39	-3,61	-0,29	-0,06	-0,81	0,18	1243	-0,40	-12,56	1,07	0,00	-0,89	0,01
	1239	-0,72	-4,03	0,87	0,10	-3,12	0,07	1240	-2,51	-12,98	2,23	-0,59	-2,92	-0,10
1101	1243	0,60	-12,11	3,00	0,01	-0,89	0,00	1244	-0,04	-15,27	0,80	-0,06	-0,80	-0,19
	1240	0,49	-12,13	1,52	-0,59	-2,92	0,14	1241	-0,15	-15,30	-0,68	0,12	-3,20	-0,05
1102	70	-3,81	-11,79	3,16	0,28	1,40	0,11	1245	-3,08	-8,12	-0,33	0,25	1,25	0,00
	1242	-1,71	-11,37	5,38	-0,07	-0,90	0,14	1243	-0,97	-7,70	1,88	0,02	-0,80	0,02
1103	1245	-4,34	-7,03	6,34	0,25	1,25	0,02	71	-6,32	-16,94	-4,59	0,29	1,45	-0,09
	1243	-1,00	-6,36	3,81	0,03	-0,79	-0,02	1244	-2,99	-16,27	-7,11	-0,08	-0,91	-0,14
1104	1247	-2,02	0,68	-0,13	0,20	0,34	-0,23	1248	-8,39	-31,18	11,80	0,05	1,09	-0,24
	285	-5,12	0,06	-1,60	0,44	2,22	0,38	73	-11,50	-31,80	10,34	-0,01	-0,04	0,37
1105	1249	1,23	-4,37	0,34	0,02	0,22	0,01	1250	-0,53	-13,16	1,36	0,02	0,21	0,01
	1246	-0,53	-4,72	0,29	-0,04	0,75	0,07	1247	-2,29	-13,51	1,32	0,27	0,69	0,07
1106	1250	0,70	-12,68	3,36	0,03	0,21	0,02	1251	0,19	-15,26	1,59	0,02	0,21	0,02
	1247	0,23	-12,78	0,37	0,27	0,68	-0,01	1248	-0,29	-15,36	-1,40	-0,03	0,71	-0,01
1107	74	-3,82	-12,20	3,74	-0,04	-0,21	-0,03	1252	-3,09	-8,58	0,14	-0,06	-0,30	-0,01
	1249	-1,68	-11,78	4,73	0,02	0,23	0,02	1250	-0,96	-8,15	1,13	0,02	0,20	0,03
1108	1252	-4,69	-7,19	7,15	-0,06	-0,30	0,01	75	-6,83	-17,89	-4,38	-0,06	-0,32	0,03
	1250	-1,11	-6,48	3,12	0,02	0,20	0,01	1251	-3,25	-17,17	-8,41	0,02	0,23	0,03
1109	1254	-0,55	-3,25	-0,16	-0,10	-0,38	0,15	1255	0,18	0,40	0,44	-0,22	2,96	-0,21
	286	-0,74	-3,28	-0,26	0,17	0,87	0,44	77	-0,01	0,36	0,34	-0,68	-3,39	0,08
1110	1256	-0,35	-7,04	-0,05	0,04	0,20	-0,19	1257	0,27	-3,90	-1,09	-0,15	-0,64	-0,10
	1253	-0,17	-7,00	0,07	-0,10	0,16	-0,06	1254	0,46	-3,86	-0,97	0,06	0,68	0,02
1111	1257	-0,19	-4,14	-0,39	-0,13	-0,64	-0,11	1258	0,67	0,13	0,25	0,00	2,46	0,03
	1254	-0,61	-4,23	-0,79	0,11	0,69	-0,03	1255	0,25	0,05	-0,15	-1,39	-2,87	0,12
1112	78	-1,09	-5,22	0,30	-0,02	-0,11	-0,04	1259	-0,85	-4,04	-1,48	-0,07	-0,33	-0,03
	1256	0,11	-4,98	0,51	-0,02	-0,13	-0,18	1257	0,34	-3,80	-1,28	0,07	0,45	-0,18
1113	1259	-0,88	-4,01	-0,07	-0,07	-0,33	-0,14	79	-0,44	-1,81	0,09	0,59	2,94	0,08
	1257	-0,28	-3,89	-0,57	0,08	0,45	-0,14	1258	0,16	-1,69	-0,40	-1,08	-2,91	0,07
1114	1261	0,06	-3,11	-0,25	-1,74	-6,72	-0,14	1262	0,01	-3,36	0,17	-1,04	-6,30	-0,19
	287	-0,42	-3,20	-0,67	-2,38	-11,88	-2,06	288	-0,47	-3,45	-0,25	-1,84	-9,19	-2,10
1115	1262	0,14	-3,29	0,06	-1,31	-6,36	-0,41	1263	0,17	-3,14	0,55	-0,79	-5,17	-0,35
	288	-0,58	-3,43	-0,10	-1,84	-9,19	-1,85	289	-0,55	-3,28	0,38	-1,61	-8,07	-1,80
1116	1263	0,03	-3,17	0,53	-1,06	-5,23	-0,42	1264	0,14	-2,66	0,78	-0,75	-3,96	-0,42
	289	-0,54	-3,28	0,48	-1,61	-8,07	-1,71	81	-0,44	-2,78	0,74	-1,46	-7,32	-1,70
1117	1265	-0,34	-3,46	-1,36	-2,37	-3,87	0,31	1266	-0,46	-4,04	-0,40	-0,29	-3,28	0,17
	1260	0,12	-3,36	-1,90	-1,96	-7,79	-0,32	1261	0,00	-3,95	-0,94	-1,69	-6,97	-0,46
1118	1266	0,35	-3,82	-0,93	-0,67	-3,36	0,38	1267	0,32	-3,97	0,05	-0,02	-2,68	0,56
	1261	-0,19	-3,92	-1,08	-1,80	-6,99	-0,49	1262	-0,22	-4,08	-0,10	-1,00	-6,08	-0,31
1119	1267	0,20	-3,97	-0,06	-0,18	-2,71	0,70	1268	0,27	-3,64	0,58	-0,05	-1,90	0,82
	1262	-0,04	-4,02	-0,20	-1,26	-6,13	-0,43	1263	0,03	-3,69	0,45	-0,78	-5,14	-0,31
1120	1268	0,10	-3,69	0,52	-0,11	-1,91	0,85	1269	0,25	-2,95	1,05	-0,24	-1,34	0,92
	1263	-0,08	-3,72	0,43	-1,05	-5,20	-0,34	1264	0,07	-2,98	0,96	-0,76	-3,97	-0,27
1121	82	0,51	-4,95	-2,23	-1,57	-7,86	3,51	1270	0,42	-5,38	1,64	0,65	3,26	3,83
	1265	0,56	-4,94	-4,22	-1,95	-1,79	-1,53	1266	0,48	-5,37	-0,35	-0,56	-4,67	-1,21
1122	1270	-0,96	-5,10	-0,68	0,65	3,26	1,73	1271	-0,85	-4,55	0,21	0,58	2,90	1,60
	1266	0,06	-4,90	-0,88	-0,94	-4,75	0,75	1267	0,17	-4,35	0,00	-0,04	-2,76	0,62
1123	1271	-0,88	-4,55	-0,37	0,58	2,90	1,22	1272	-0,87	-4,50	0,15	0,51	2,54	1,04
	1267	0,08	-4,36	-0,12	-0,19	-2,79	0,96	1268	0,09	-4,31	0,40	-0,08	-2,04	0,78
1124	1272	-0,59	-4,56	0,08	0,51	2,54	0,75	83	-0,41	-3,66	1,07	0,29	1,47	0,68
	1268	0,16	-4,41	0,34	-0,14	-2,05	1,04	1269	0,34	-3,52	1,33	-0,27	-1,48	0,97
1125	1274	-2,71	-3,39	-0,11	-0,41	-0,91	-0,14	1275	-1,46	2,87	1,63	3,62	-0,22	1,12
	290	-0,85	-3,02	0,88	-0,77	-3,84	-2,80	85	0,40	3,24	2,63	0,43	2,15	-1,53
1126	1276	-1,15	-19,00	-2,19	0,00	0,48	1,43	1277	0,87	-8,91	-5,27	-0,15	0,70	1,01
	1273	0,86	-18,60	2,07	0,31	-2,07	0,56	1274	2,88	-8,50	-1,01	-0,06	-0,52	0,13
1127	1277	-0,76	-9,94	-4,35	-0,26	0,68	0,89	1278	2,04	4,07	-1,03	2,69	0,76	0,42
	1274	-3,70	-10,53	-3,03	-0,34	-0,58	0,43	1275	-0,90	3,48	0,29	4,03	1,79	-0,05
1128	86	-5,63	-15,97	2,49	1,00	5,01	-0,65	1279	-3,61	-5,88	-8,08	-0,69	-3,46	-0,50
	1276	-2,12	-15,27	6,34	-0,35	-1,24	1,90	1277	-0,10	-5,17	-4,24	0,02	1,57	2,04
1129	1279	-1,85	-7,09	-3,36	-0,69	-3,46	1,20	87	-0,94	-2,57	-1,98	-0,36	-1,81	0,41
	1277	-0,77	-6,88	-3,33	-0,09	1,55	0,72	1278	0,13	-2,35	-1,95	2,85	1,55	-0,07
1130	1282	-0,79	-6,55	0,48	0,03	0,06	-0,25	1283	-0,50	-5,09	-1,47	-0,03	0,09	-0,14
	1280	0,45	-6,30	-0,28	-0,11	1,57	-0,03	1281	0,74	-4,84	-2,24	0,35	1,14	0,08
1131	90	0,76	-2,43	-0,82	-0,18	-0,91	-0,20	91	0,22	-5,13	0,21	-0,22	-1,08	-0,19
	1282	1,31	-2,32	-2,38	0,04	0,11	-0,14	1283	0,77	-5,02	-1,35	-0,02	0,13	-0,13
1132	1285	-2,33	-1,09	-1,22	0,07	0,43	-0,07	1286	-2,45	-1,67	1,30	0,44	0,39	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1141	1293	-0,19	-6,20	1,13	0,12	0,06	-0,18	1294	0,22	-4,13	-2,71	-0,04	-0,77	-0,27
	1296	-1,32	-4,13	-3,19	0,18	0,88	0,25	98	-1,10	-3,06	-2,21	-0,14	-0,68	0,29
	1294	-0,25	-3,92	-3,07	-0,01	-0,77	0,20	1295	-0,04	-2,85	-2,09	-0,09	0,83	0,24
1142	1297	0,22	-2,24	-0,10	-0,84	0,27	0,00	1292	0,54	-0,63	-0,13	0,76	3,26	-0,33
	293	-0,37	-2,36	-0,29	-0,18	-0,91	-0,01	96	-0,04	-0,75	-0,32	-0,73	-3,66	-0,34
1143	1289	0,57	-0,84	-0,90	1,05	2,67	-0,07	1298	0,21	-2,65	-0,60	-0,86	0,37	0,00
	1286	0,74	-0,80	-0,50	0,29	0,01	0,03	1297	0,38	-2,61	-0,20	-0,58	1,53	0,10
1144	1298	0,19	-2,66	0,19	-0,82	0,38	0,06	1295	0,71	-0,03	0,70	0,57	2,16	0,07
	1297	0,25	-2,64	-0,14	-0,58	1,53	0,00	1292	0,78	-0,02	0,37	0,17	0,32	0,01
1145	95	-0,80	-3,65	-0,88	-0,05	-0,26	-0,51	123	-0,55	-2,40	-0,39	-0,59	-2,97	-0,33
	1289	-0,25	-3,54	-1,06	0,53	0,06	-0,08	1298	0,00	-2,29	-0,57	-0,65	1,40	0,09
1146	123	-0,58	-2,37	0,02	-0,59	-2,97	0,27	98	-0,75	-3,18	0,61	-0,09	-0,44	0,58
	1298	-0,06	-2,27	0,21	-0,62	1,41	-0,16	1295	-0,22	-3,08	0,81	0,17	0,16	0,15
1147	1300	-4,02	-1,29	-3,72	0,03	-0,14	0,22	1301	-3,97	-1,06	-1,88	0,21	0,20	0,30
	294	-0,62	-0,62	-2,42	0,19	0,94	-0,28	295	-0,58	-0,38	-0,59	0,35	1,76	-0,20
1148	1301	-2,54	-1,19	-1,74	0,27	0,21	-0,22	1302	-2,48	-0,90	-2,23	-0,09	0,86	-0,23
	295	-0,14	-0,71	-1,60	0,35	1,76	0,40	296	-0,08	-0,42	-2,08	-0,08	-0,39	0,39
1149	1302	-1,57	-0,74	-2,28	-0,02	0,87	0,09	1255	-1,52	-0,49	-2,25	-0,19	0,22	-0,08
	296	-0,06	-0,44	-2,04	-0,08	-0,39	0,01	77	-0,01	-0,19	-2,01	0,09	0,43	-0,15
1150	1303	-0,43	-8,35	-1,90	-0,10	1,35	0,59	1304	0,25	-4,97	-5,64	-0,12	0,83	0,29
	1299	0,72	-8,13	1,73	0,06	-0,05	0,68	1300	1,39	-4,74	-2,01	0,13	0,30	0,37
1151	1304	-3,28	-5,14	-4,23	-0,11	0,83	0,29	1305	-2,21	0,25	-3,51	-0,04	0,48	0,04
	1300	-5,20	-5,52	-3,82	0,12	0,29	0,39	1301	-4,12	-0,13	-3,10	0,27	0,47	0,14
1152	1305	-2,15	-0,34	-3,61	-0,08	0,47	0,10	1306	-2,17	-0,42	-3,33	0,02	0,66	0,00
	1301	-2,50	-0,41	-2,96	0,32	0,48	0,02	1302	-2,51	-0,49	-2,68	-0,19	0,38	-0,07
1153	1306	-1,27	-0,31	-3,23	-0,04	0,64	-0,06	1258	-1,36	-0,76	-2,55	-0,16	-0,74	0,03
	1302	-1,55	-0,36	-2,74	-0,11	0,40	0,04	1255	-1,64	-0,81	-2,05	0,08	1,57	0,14
1154	26	-6,03	-9,25	4,53	1,54	7,72	-1,91	1307	-3,79	1,92	-9,28	-0,12	-0,58	-1,67
	1303	-4,54	-8,95	9,97	-0,38	-0,07	0,98	1304	-2,30	2,22	-3,84	0,04	1,64	1,23
1155	1307	-0,36	-0,67	-2,72	-0,12	-0,58	-0,33	1308	-0,35	-0,62	-4,59	0,02	0,10	-0,18
	1304	-1,84	-0,97	-2,43	0,05	1,64	-0,09	1305	-1,83	-0,91	-4,30	-0,05	0,44	0,06
1156	1308	-0,20	-0,73	-3,84	0,02	0,10	-0,09	1309	-0,09	-0,18	-3,30	0,07	0,35	0,02
	1305	-2,26	-1,15	-4,40	-0,09	0,43	-0,04	1306	-2,14	-0,59	-3,86	-0,09	0,09	0,07
1157	1309	0,00	-0,24	-4,20	0,07	0,34	-0,03	79	-0,35	-1,98	-3,12	-0,47	-2,35	0,04
	1306	-1,23	-0,49	-3,76	-0,15	0,08	0,13	1258	-1,58	-2,22	-2,69	0,48	2,45	0,20
1158	1310	-1,21	-1,16	-1,73	0,24	1,42	0,32	1311	-1,35	-1,86	-2,54	1,30	1,48	0,67
	297	-0,02	-0,92	-0,57	0,39	1,96	-1,29	298	-0,16	-1,62	-1,38	1,11	5,57	-0,95
1159	1311	-1,46	-1,52	-2,65	1,08	1,43	0,83	1312	-1,78	-3,10	-1,36	1,98	1,90	1,68
	298	-0,60	-1,34	-1,43	1,11	5,57	-1,08	299	-0,92	-2,93	-0,14	1,87	9,34	-0,23
1160	1312	-1,47	-1,68	-2,67	2,56	2,02	-0,67	1313	-3,05	-9,55	2,17	-7,83	-16,91	-1,49
	299	-2,58	-1,90	-3,93	1,87	9,34	3,00	37	-4,15	-9,77	0,91	3,81	19,05	2,18
1161	1258	-0,98	-0,71	-1,69	-0,52	-0,81	0,29	1314	-1,00	-0,79	-1,80	0,23	0,62	0,50
	1255	-1,24	-0,77	-1,40	-0,76	1,40	-0,01	1310	-1,26	-0,84	-1,51	0,38	0,96	0,21
1162	1314	-1,16	-0,81	-1,50	0,27	0,63	0,28	1315	-1,25	-1,27	-1,48	0,50	-0,50	0,20
	1310	-1,32	-0,84	-1,00	0,14	0,91	0,41	1311	-1,41	-1,30	-0,99	1,42	2,08	0,33
1163	1315	-1,03	-1,07	-2,06	0,63	-0,47	-0,08	1316	-1,51	-3,49	-1,56	0,65	2,12	-0,59
	1311	-1,26	-1,12	-1,09	1,20	2,03	0,69	1312	-1,74	-3,53	-0,60	1,17	-2,13	0,18
1164	1316	-0,17	-3,45	-1,90	0,50	2,09	-0,34	1317	-0,34	-4,28	-2,15	-3,96	-14,05	0,10
	1312	0,50	-3,31	-1,91	1,75	-2,01	-0,86	1313	0,33	-4,15	-2,17	-1,73	13,60	-0,42
1165	79	-0,33	-1,99	-1,09	-0,47	-2,35	0,17	1318	-0,04	-0,54	-0,81	0,07	0,34	0,27
	1258	-1,21	-2,16	-1,82	0,11	2,37	0,10	1314	-0,92	-0,71	-1,55	0,09	-0,06	0,19
1166	1318	-0,13	-0,48	-1,45	0,07	0,34	0,17	1319	-0,22	-0,89	-1,22	-0,07	-0,36	-0,10
	1314	-1,17	-0,68	-1,25	0,13	-0,06	0,29	1315	-1,25	-1,10	-1,01	0,69	0,47	0,03
1167	1319	-0,31	-0,83	-1,30	-0,07	-0,36	-0,23	1320	-0,35	-1,03	-1,43	0,31	1,54	-0,57
	1315	-0,94	-0,96	-1,58	0,82	0,49	0,04	1316	-0,98	-1,16	-1,71	-0,19	-2,09	-0,30
1168	1320	-0,96	-0,66	-2,19	0,31	1,54	0,32	38	-2,06	-6,19	-3,91	-1,40	-7,00	0,70
	1316	-0,52	-0,57	-2,05	-0,34	-2,12	-1,27	1317	-1,63	-6,10	-3,76	0,77	9,58	-0,90
1169	1322	0,04	-1,96	0,02	-1,57	-9,07	0,12	1323	-0,04	-2,36	-0,02	-2,20	-9,73	0,11
	300	-0,34	-2,03	0,14	-3,18	-15,89	0,43	301	-0,42	-2,43	0,10	-3,19	-15,97	0,43
1170	1323	-0,09	-2,36	-0,09	-2,18	-9,72	0,22	1324	-0,08	-2,32	-0,13	-2,01	-9,93	0,14
	301	-0,43	-2,43	0,05	-3,19	-15,97	0,24	302	-0,42	-2,38	0,01	-3,15	-15,76	0,15
1171	1324	-0,29	-2,33	-0,03	-1,98	-9,92	0,25	1325	-0,11	-1,45	0,44	-1,77	-10,66	0,37
	302	-0,46	-2,36	-0,17	-3,15	-15,76	0,02	17	-0,29	-1,48	0,30	-2,90	-14,48	0,14
1172	1326	0,10	-0,85	-0,07	-0,15	-4,14	0,67	1327	-0,02	-1,43	0,24	-0,74	-4,43	0,17
	1321	0,08	-0,85	0,30	0,28	-10,05	0,28	1322	-0,04	-1,44	0,61	-1,90	-9,56	-0,22
1173	1327	-0,47	-1,55	0,37	-0,78	-4,44	0,05	1328	-0,50	-1,70	0,16	-1,18	-4,46	-0,01
	1322	0,08	-1,44	0,47	-1,66	-9,51	0,09	1323	0,05	-1,59	0,27	-2,21	-9,75	0,03
1174	1328	-0,49	-1,72	-0,24	-1,15	-4,45	-0,11	1329	-0,62	-2,38	-0,37	-1,13	-4,63	-0,18
	1323	0,04	-1,62	0,20	-2,18	-9,74	0,16	1324	-0,09	-2,27	0,07	-2,03	-10,06	0,09
1175	1329	0,22	-2,19	-0,27	-1,22	-4,65	-0,31	1330	0,12	-2,66	0,33	-0,18	-4,91	-0,26
	1324	-0,29	-2,29	0,16	-2,01	-10,06	0,12	1325	-0,38	-2,76	0,77	-1,71	-10,37	0,17
1176	6	-0,89	-2,45	1,09	1,32	6,58	-1,19	1331	-0,50	-0,50	0,41	-0,10	-0,50	-1,47
	1326	-0,57	-2,38	0,90	-0,45	-5,66	1,23	1327	-0,18	-0,44	0,22	-0,57	-3,58	0,95
1177	1331	-0,15	-0,69	0,25	-0,10	-0,50	-0,40	1332	-0,21	-1,01	0,28	-0,03	-0,14	-0,34
	1327	-												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1186	1325	-0.44	-2.74	0.86	-1.70	-10.37	0.13	1334	-0.32	-2.16	1.48	-2.03	-10.77	0.17
	1340	-0.83	-2.28	1.72	-1.09	-5.14	-0.15	1341	-0.72	-1.71	1.41	-1.32	-5.56	-0.25
	1334	-0.37	-2.18	1.48	-2.02	-10.77	0.22	1335	-0.26	-1.62	1.18	-2.41	-11.31	0.12
1187	1341	-0.51	-1.69	1.03	-1.32	-5.56	-0.21	1342	-0.53	-1.78	0.96	-1.48	-5.78	-0.22
	1335	-0.50	-1.69	1.06	-2.34	-11.30	0.06	1336	-0.52	-1.78	0.98	-2.77	-11.81	0.05
1188	1342	-0.50	-1.77	0.62	-1.48	-5.78	-0.05	1343	-0.53	-1.94	0.47	-1.66	-5.60	0.01
	1336	-0.43	-1.75	0.71	-2.71	-11.80	-0.11	1337	-0.46	-1.93	0.56	-3.04	-11.92	-0.06
1189	1343	-0.67	-1.95	0.10	-1.65	-5.60	0.19	1344	-0.80	-2.59	-0.38	-1.62	-5.08	0.25
	1337	-0.15	-1.85	0.34	-3.02	-11.92	-0.23	1338	-0.27	-2.49	-0.15	-2.96	-11.49	-0.16
1190	1344	0.26	-2.38	-0.25	-1.72	-5.10	0.32	1345	0.15	-2.94	0.06	-0.75	-4.48	0.53
	1338	-0.28	-2.49	-0.14	-2.95	-11.49	-0.32	1339	-0.39	-3.05	0.17	-2.49	-10.35	-0.12
1191	18	-1.34	-5.73	3.40	0.96	4.81	-1.15	1346	-0.33	-0.69	3.01	-0.21	-1.03	-1.40
	1330	-0.64	-5.59	1.54	-0.40	-5.97	0.65	1340	0.36	-0.55	1.15	-1.08	-4.57	0.41
1192	1346	-0.11	-0.87	1.21	-0.21	-1.03	-0.49	1347	-0.16	-1.09	1.32	-0.04	-0.19	-0.39
	1340	-0.49	-0.94	1.27	-0.97	-4.55	-0.39	1341	-0.53	-1.16	1.38	-1.34	-5.68	-0.28
1193	1347	-0.23	-1.03	0.95	-0.04	-0.19	-0.36	1348	-0.22	-1.01	0.92	-0.05	-0.26	-0.15
	1341	-0.42	-1.07	1.00	-1.34	-5.68	-0.30	1342	-0.42	-1.05	0.97	-1.48	-5.77	-0.09
1194	1348	-0.22	-1.02	0.63	-0.05	-0.26	-0.09	1349	-0.24	-1.10	0.53	-0.03	-0.16	0.25
	1342	-0.37	-1.05	0.63	-1.48	-5.77	-0.17	1343	-0.39	-1.13	0.53	-1.69	-5.74	0.17
1195	1349	-0.16	-1.16	0.15	-0.03	-0.16	0.31	1350	-0.13	-0.99	0.08	-0.17	-0.87	0.76
	1343	-0.44	-1.22	0.16	-1.68	-5.74	0.13	1344	-0.40	-1.05	0.09	-1.53	-4.62	0.58
1196	1350	-0.35	-0.81	-1.67	-0.17	-0.87	1.60	24	-1.33	-5.71	-2.33	0.83	4.15	1.82
	1344	0.44	-0.65	0.23	-1.62	-4.64	-0.14	1345	-0.54	-5.55	-0.43	-0.93	-5.38	0.07
1197	1351	-0.23	-2.67	1.03	-2.35	-8.31	-0.02	1352	-0.09	-1.94	0.69	-1.56	-5.92	-0.42
	308	-0.48	-2.72	0.86	-3.05	-15.25	-2.92	309	-0.33	-1.98	0.52	-2.19	-10.93	-3.33
1198	1352	-0.52	-1.97	0.77	-1.73	-5.96	-0.36	1353	-0.28	-0.74	0.54	-0.20	-3.55	-0.36
	309	-0.38	-1.94	0.53	-2.18	-10.92	-3.49	310	-0.13	-0.71	0.31	-1.19	-5.94	-3.50
1199	1353	-1.30	-0.86	0.87	-0.71	-3.66	-0.59	1218	-0.69	2.19	0.96	4.94	2.25	1.14
	310	-0.22	-0.65	-0.34	-1.19	-5.94	-3.71	56	0.39	2.41	-0.26	-0.75	-3.76	-1.99
1200	1345	0.09	-3.00	0.84	-0.76	-4.48	0.95	1354	0.25	-2.18	1.21	-1.41	-3.61	1.14
	1339	-0.31	-3.08	0.39	-2.55	-10.37	-0.36	1351	-0.15	-2.26	0.76	-2.26	-8.45	-0.17
1201	1354	-0.73	-2.38	1.37	-1.35	-3.60	1.18	1355	-0.51	-1.30	0.97	-0.83	-2.40	1.22
	1351	-0.19	-2.27	0.94	-2.39	-8.48	-0.30	1352	0.03	-1.19	0.54	-1.61	-6.15	-0.27
1202	1355	-0.71	-1.31	0.92	-0.92	-2.42	1.27	1356	-0.52	-0.39	0.65	0.08	-2.29	1.32
	1352	-0.38	-1.25	0.62	-1.77	-6.19	-0.31	1353	-0.20	-0.33	0.35	0.06	-2.27	-0.27
1203	1356	-0.73	-0.39	1.25	0.03	-2.30	1.29	1221	-0.48	0.90	1.56	3.54	4.38	0.78
	1353	-1.18	-0.48	0.67	-0.46	-2.38	0.04	1218	-0.92	0.81	0.98	3.53	-4.80	-0.48
1204	24	-1.04	-5.94	2.80	0.83	4.15	0.24	1357	-0.05	-0.98	3.16	-0.22	-1.10	0.45
	1345	-0.36	-5.80	0.34	-0.94	-5.38	1.44	1354	0.64	-0.84	0.71	-1.29	-3.04	1.65
1205	1357	-0.10	-0.94	0.66	-0.22	-1.10	1.38	1358	-0.09	-0.88	0.83	0.00	-0.01	1.75
	1354	-0.40	-1.00	0.86	-1.24	-3.03	0.86	1355	-0.39	-0.94	1.03	-0.92	-2.88	1.23
1206	1358	-0.13	-0.85	0.68	0.00	-0.01	1.78	1359	-0.04	-0.37	0.79	-0.23	-1.16	1.74
	1355	-0.60	-0.94	0.99	-1.02	-2.90	1.29	1356	-0.50	-0.46	1.09	0.45	-0.41	1.25
1207	1359	-0.17	-0.26	0.97	-0.23	-1.16	1.62	58	-0.35	-1.16	0.96	0.90	4.49	0.42
	1356	-0.80	-0.39	1.69	0.41	-0.42	1.53	1221	-0.98	-1.28	1.67	1.58	-5.41	0.32
1208	1360	-1.49	-0.52	0.26	-0.51	-2.93	-0.30	1361	-1.63	-1.23	-0.29	-2.76	-3.43	-1.01
	311	0.02	-0.21	0.33	-1.10	-5.51	2.62	312	-0.13	-0.93	-0.22	-2.34	-11.71	1.91
1209	1361	-2.92	-1.29	0.02	-2.36	-3.35	-0.84	1362	-2.92	-1.31	0.48	-3.54	-2.15	-2.55
	312	-0.36	-0.78	-0.56	-2.34	-11.71	1.66	313	-0.36	-0.80	-0.11	-3.71	-18.55	-0.05
1210	1362	-2.84	1.97	-0.75	-4.47	-2.34	-0.10	1363	-7.23	-19.96	6.63	9.75	16.12	0.80
	313	-4.33	1.67	-1.49	-3.71	-18.55	-3.93	31	-8.72	-20.26	5.89	-5.32	-26.62	-3.03
1211	1221	-0.81	0.81	-0.20	2.79	4.23	-0.35	1364	-0.97	0.04	0.27	-0.37	-1.35	-0.87
	1218	-1.34	0.70	-0.05	2.81	-4.95	0.09	1360	-1.49	-0.06	0.42	-0.82	-1.62	-0.43
1212	1364	-1.21	-0.02	0.78	-0.42	-1.35	-0.59	1365	-1.34	-0.65	0.92	-1.24	0.23	-0.39
	1360	-1.48	-0.07	0.76	-0.22	-1.51	-0.56	1361	-1.61	-0.71	0.90	-2.84	-3.84	-0.37
1213	1365	-0.46	-0.31	0.48	-1.45	0.19	0.23	1366	-1.16	-3.78	1.67	-0.83	-0.69	1.16
	1361	-2.86	-0.79	1.21	-2.45	-3.76	-1.13	1362	-3.55	-4.26	2.40	-3.13	-0.10	-0.19
1214	1366	-0.28	-4.03	1.49	-0.59	-0.65	0.72	1367	-0.44	-4.84	-1.33	2.45	5.19	0.16
	1362	1.01	-3.77	1.17	-4.06	-0.29	1.54	1363	0.85	-4.58	-1.65	5.47	-5.31	0.98
1215	58	-0.31	-1.20	0.52	0.90	4.49	0.30	1368	-0.10	-0.11	0.92	-0.21	-1.07	-0.36
	1221	-1.29	-1.39	-0.09	0.84	-5.56	-0.08	1364	-1.08	-0.31	0.31	-0.02	0.38	-0.74
1216	1368	0.00	-0.18	0.65	-0.21	-1.06	-0.39	1369	-0.14	-0.91	1.16	0.00	0.02	0.12
	1364	-1.23	-0.42	0.82	-0.08	0.37	-0.59	1365	-1.38	-1.16	1.33	-1.40	-0.52	-0.08
1217	1369	-0.32	-0.80	1.07	0.00	0.01	0.29	1370	-0.43	-1.35	0.63	-0.01	-0.03	1.07
	1365	-0.48	-0.83	0.89	-1.59	-0.55	-0.02	1366	-0.59	-1.38	0.45	-0.62	0.33	0.75
1218	1370	-0.73	-1.16	1.13	-0.01	-0.03	0.13	32	-1.16	-3.28	-1.68	-0.64	-3.21	-0.20
	1366	-0.53	-1.12	0.27	-0.38	0.38	1.81	1367	-0.96	-3.24	-2.54	1.48	0.36	1.47
1219	1371	-1.28	0.11	-1.68	0.61	-0.29	-0.90	1372	-1.50	-0.98	-0.10	0.52	1.09	-0.62
	314	0.05	0.38	-2.22	1.12	5.60	0.36	315	-0.16	-0.71	-0.63	0.40	1.99	0.64
1220	1372	-0.52	-0.89	-0.37	0.58	1.10	-0.16	1373	-0.69	-1.76	-0.09	0.34	0.79	-0.01
	315	0.05	-0.77	-0.71	0.40	1.99	0.16	316	-0.12	-1.65	-0.43	0.34	1.71	0.31
1221	1373	-0.15	-1.61	-0.31	0.40	0.80	0.04	1374	-0.18	-1.80	-0.17	0.21	0.38	0.15
	316	-0.19	-1.62	-0.47	0.34	1.71	0.26	99	-0.23	-1.81	-0.33	0.35	1.74	0.36
1222	1317	-0.16	-3.33	-4.24	-0.32	2.10	0.08	1375	-0.01	-2.55	-0.97	-0.11	-0.46	0.11
	1313													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	317	-0,32	-1,81	0,03	0,33	1,66	-0,58	102	-0,38	-2,12	-0,02	0,49	2,43	-0,48
1231	1385	0,13	-0,74	-0,10	-0,53	-0,43	0,21	1386	-0,02	-1,49	0,06	-0,12	0,23	0,30
	1382	0,19	-0,73	0,06	-0,96	0,29	0,00	1383	0,04	-1,48	0,22	0,22	0,38	0,08
1232	1386	-0,03	-1,50	0,28	-0,11	0,23	0,24	1387	-0,09	-1,81	0,14	0,24	0,27	0,15
	1383	0,17	-1,46	0,31	0,07	0,35	0,03	1384	0,11	-1,77	0,17	0,45	0,86	-0,05
1233	103	-0,31	-1,43	0,12	-0,18	-0,89	0,00	1388	-0,27	-1,25	0,21	-0,08	-0,38	0,22
	1385	-0,04	-1,38	0,05	-0,29	0,80	0,11	1386	0,00	-1,20	0,14	-0,14	0,13	0,32
1234	1388	-0,24	-1,27	0,22	-0,08	-0,38	0,45	104	-0,30	-1,55	0,13	0,07	0,37	0,44
	1386	0,02	-1,22	0,36	-0,13	0,13	0,10	1387	-0,04	-1,50	0,27	0,23	0,18	0,09
1235	1390	0,22	-1,98	0,46	0,36	0,58	0,04	1391	0,10	-2,58	-0,04	1,00	0,95	0,44
	318	-0,31	-2,09	0,62	0,67	3,33	-0,73	319	-0,43	-2,68	0,12	0,96	4,82	-0,33
1236	1391	0,39	-2,49	-0,22	0,98	0,95	-0,12	1392	0,46	-2,12	-0,53	0,29	0,01	0,29
	319	-0,46	-2,66	-0,08	0,96	4,82	0,36	320	-0,39	-2,29	-0,39	0,91	4,55	0,77
1237	1392	0,37	-2,39	-0,73	0,64	0,09	-0,14	1393	0,97	0,62	-1,29	-2,72	0,71	-0,98
	320	-0,12	-2,49	-0,73	0,91	4,55	1,57	106	0,48	0,52	-1,29	-0,13	-0,66	0,72
1238	1394	-0,09	-0,90	0,08	-0,82	0,92	0,24	1395	-0,17	-1,32	0,09	-0,08	-0,13	0,30
	1389	-0,19	-0,92	0,32	-1,65	-0,81	0,22	1390	-0,27	-1,34	0,33	0,63	0,94	0,27
1239	1395	0,01	-1,31	0,14	0,07	-0,13	0,26	1396	-0,06	-1,65	-0,34	0,45	0,00	0,07
	1390	0,28	-1,26	0,37	0,42	0,89	0,24	1391	0,21	-1,60	-0,10	1,01	1,00	0,05
1240	1396	0,12	-1,63	-0,30	0,47	0,01	-0,06	1397	0,21	-1,18	-0,84	-0,06	-0,24	-0,29
	1391	0,54	-1,54	-0,29	0,99	0,99	0,15	1392	0,63	-1,09	-0,82	0,40	0,57	-0,09
1241	1397	0,05	-1,18	-0,76	-0,09	-0,24	-0,31	1398	0,31	0,09	-0,70	-1,44	0,20	-0,04
	1392	0,24	-1,14	-1,03	0,75	0,64	-0,32	1393	0,49	0,13	-0,96	-3,03	-0,81	-0,05
1242	4	-0,30	-1,18	0,27	0,42	2,12	-0,38	1399	-0,18	-0,58	0,03	-0,06	-0,30	-0,04
	1394	-0,19	-1,16	0,12	-1,22	-1,06	0,17	1395	-0,07	-0,56	-0,12	0,18	0,35	0,51
1243	1399	-0,11	-0,63	-0,13	-0,06	-0,30	0,16	1400	-0,14	-0,76	-0,51	0,01	0,07	-0,05
	1395	0,15	-0,58	-0,06	0,17	0,35	0,21	1396	0,12	-0,70	-0,45	0,44	-0,06	0,00
1244	1400	-0,14	-0,75	-0,42	0,01	0,07	-0,09	1401	-0,11	-0,61	-0,85	-0,01	-0,07	-0,26
	1396	0,28	-0,67	-0,41	0,46	-0,06	-0,06	1397	0,31	-0,53	-0,85	-0,03	-0,09	-0,23
1245	1401	-0,13	-0,60	-0,64	-0,01	-0,07	-0,20	107	-0,04	-0,15	-0,63	0,11	0,56	0,37
	1397	0,17	-0,54	-0,78	-0,06	-0,09	-0,41	1398	0,26	-0,09	-0,77	-1,59	-0,54	0,16
1246	1403	-0,39	-0,77	0,42	-0,29	-0,18	0,01	1404	-0,31	-0,40	0,32	-0,43	0,02	-0,20
	321	0,00	-0,70	0,05	-0,22	-1,10	0,29	322	0,07	-0,32	-0,05	-0,37	-1,84	0,08
1247	1404	-1,06	-0,55	0,23	-0,43	0,02	0,11	1405	-0,85	0,49	-0,21	-0,11	0,91	-0,10
	322	0,08	-0,32	0,00	-0,37	-1,84	-0,26	323	0,29	0,72	-0,45	-0,41	-2,03	-0,48
1248	1405	-2,34	0,21	0,08	-0,29	0,87	1,06	1406	-2,03	1,78	-0,32	0,80	0,37	1,14
	323	0,26	0,73	0,02	-0,41	-2,03	-1,75	109	0,57	2,30	-0,39	0,75	3,77	-1,67
1249	1407	-0,06	-0,10	0,43	-0,37	0,55	0,02	1408	-0,09	-0,25	1,02	-0,06	-0,01	-0,10
	1402	0,08	-0,08	0,22	0,13	-0,52	0,01	1403	0,05	-0,22	0,82	-0,37	0,01	-0,11
1250	1408	-0,39	-0,30	0,68	-0,16	-0,03	-0,04	1409	-0,30	0,13	0,98	-0,07	0,14	0,09
	1403	-0,41	-0,30	0,28	-0,25	0,03	-0,09	1404	-0,32	0,13	0,58	-0,45	-0,08	0,04
1251	1409	-0,91	0,02	0,93	-0,10	0,14	0,09	1410	-0,78	0,66	1,17	0,08	-0,06	0,30
	1404	-1,08	-0,02	0,49	-0,45	-0,08	0,05	1405	-0,95	0,62	0,72	-0,23	0,26	0,26
1252	1410	-1,16	0,60	1,16	0,16	-0,04	0,18	1411	-1,15	0,68	2,02	0,07	-0,46	0,20
	1405	-2,45	0,35	1,02	-0,42	0,22	0,50	1406	-2,44	0,42	1,88	0,79	0,31	0,53
1253	110	0,03	-0,08	0,28	0,11	0,53	-0,08	1412	0,02	-0,13	1,10	0,07	0,33	0,08
	1407	-0,05	-0,09	0,60	-0,56	-0,39	-0,19	1408	-0,06	-0,15	1,43	-0,04	0,09	-0,03
1254	1412	-0,04	-0,11	0,83	0,07	0,33	0,00	1413	0,00	0,06	1,25	0,06	0,28	0,08
	1408	-0,41	-0,19	1,08	-0,14	0,08	0,01	1409	-0,37	-0,02	1,50	-0,08	0,11	0,09
1255	1413	0,01	0,05	1,18	0,06	0,28	0,06	1414	0,04	0,16	1,69	0,07	0,36	0,07
	1409	-0,95	-0,14	1,45	-0,10	0,11	0,12	1410	-0,93	-0,03	1,95	0,09	-0,01	0,13
1256	1414	0,05	0,16	1,28	0,07	0,36	0,00	111	-0,05	-0,36	2,14	0,08	0,38	-0,10
	1410	-1,26	-0,10	1,94	0,17	0,00	0,18	1411	-1,36	-0,63	2,80	0,09	-0,35	0,08
1257	1416	0,49	-1,32	-0,04	0,73	0,43	0,68	1417	0,52	-1,16	-0,76	-0,09	-1,17	0,89
	324	0,02	-1,42	-0,09	-0,45	-2,24	0,61	325	0,05	-1,25	-0,80	-0,12	-0,62	0,82
1258	1417	0,01	-1,18	-0,58	0,05	-1,14	0,81	1418	0,29	0,20	-0,87	-0,83	-2,39	0,79
	325	-0,13	-1,21	-0,73	-0,12	-0,62	0,91	326	0,15	0,17	-1,02	0,07	0,34	0,89
1259	1418	-0,94	0,04	-0,82	-0,52	-2,32	0,89	1275	-0,57	1,87	-0,35	-3,62	-3,55	0,10
	326	-0,05	0,22	-1,23	0,07	0,34	0,99	85	0,31	2,05	-0,76	0,16	0,82	0,20
1260	1419	0,08	-0,03	-0,08	2,06	-0,10	-0,19	1420	0,02	-0,32	-0,35	0,67	-0,13	-0,29
	1415	0,28	0,01	0,04	2,93	1,19	0,28	1416	0,23	-0,28	-0,23	0,37	-0,31	0,19
1261	1420	-0,10	-0,38	0,06	0,79	-0,10	-0,43	1421	-0,10	-0,40	-0,37	-0,11	-0,90	-0,41
	1416	0,44	-0,27	0,03	0,59	-0,26	0,44	1417	0,44	-0,29	-0,40	-0,08	-1,12	0,46
1262	1421	-0,35	-0,45	-0,13	0,08	-0,86	-0,53	1422	-0,29	-0,16	-0,32	-0,92	-1,75	-0,60
	1417	0,11	-0,36	-0,23	0,06	-1,09	0,58	1418	0,17	-0,07	-0,42	-0,81	-2,29	0,52
1263	1422	-0,13	-0,07	0,55	-0,79	-1,72	-0,49	1278	0,17	1,44	1,18	-2,56	-2,50	-0,36
	1418	-0,98	-0,24	-0,37	-0,50	-2,23	0,28	1275	-0,68	1,27	0,26	-3,64	-3,62	0,40
1264	113	0,02	-0,13	0,14	0,08	0,38	-0,03	1423	0,02	-0,14	-0,09	-0,06	-0,31	-0,77
	1419	0,14	-0,10	-0,13	2,11	0,15	0,35	1420	0,14	-0,12	-0,35	0,69	-0,05	-0,40
1265	1423	0,02	-0,14	0,21	-0,06	-0,31	-0,73	1424	0,03	-0,09	0,08	-0,03	-0,17	-0,97
	1420	-0,04	-0,15	0,06	0,81	-0,03	-0,38	1421	-0,03	-0,10	-0,07	-0,11	-0,89	-0,61
1266	1424	-0,08	-0,06	0,37	-0,03	-0,17	-0,99	1425	-0,06	0,03	0,34	-0,06	-0,30	-0,90
	1421	-0,39	-0,13	0,17	0,09	-0,85	-0,61	1422	-0,37	-0,03	0,14	-0,87	-1,50	-0,52
1267	1425	-0,20	0,06	-0,36	-0,06	-0,30	-0,42	87	-0,83	-3,09	-0,40	0,39	1,95	0,25
	1422	-0,24	0,05	1,01	-0,74	-1,48	-1,08	1278	-0,87	-3,10	0,97	-2,66	-3,00	-0,41
1268	1426	0,17	-2,59	1,25	-1,03	-2,74	-0,06	1427	0,26	-2,15	0,87	-0,23	-1,82	-0,14
	327	-0,33	-2,69	1,18	-1,37	-6,83	-2,27	328	-0,24	-2,25	0,80	-0,94	-4,68	-2,35
1269	1427	0,18	-2,18	1,06	-0,67	-1,91	-0,25	1428	0,41	-1,03	0,46	0,71	-0,60	-0,13
	328	-0,17	-2,25	1,10	-0,94	-4,68	-2,28	329	0,06	-1,10	0,50	-0,61	-3,06	-2,16
1270	1428	0,11	-0,98	0,73	0,18	-0,70	-0,28	1393	0,47	0,85	0,93	3,44	1,93	0,47
	329	-0,30	-1,06	0,51	-0,61	-3,06	-2,12	106	0,07	0,77	0,71	-0,53	-2,65	-1,38
1271	1269	-0,16	-2,96	0,87	-0,27	-1,34	0,92	1429	-0,01	-2,20	1,08	-0,41	-0,89	0,95
	1264	0,09	-2,91	0,77	-1,08	-4,04	-0,26	1426	0,24	-2,15	0,97	-0,69	-2,93	-0,23
1272	1429	-0,35	-2,30	1,09	-0,46	-0,90	0,91	1430	-0,17	-1,39	0,88	-0,09	-0,45	0,93
	1426	0,10	-2,21	0,87	-1,09	-3,01	-0,19	1427	0,29	-1,30	0,65	-0,22	-1,80	-0,18
1273	1430	-0,28	-1,41	0,79	-0,17	-0,47	0,86	1431	-0,13	-0,64	0,47	0,57	-0,26	0,87
	1427	0,13	-1,33	0,84	-0,67	-1,89	-0,11	1428	0,29	-0,56	0,52	0,75	-0,42	-0,11
1274	1431	-0,17	-0,61	0,70	0,56	-0,26	0,73	1						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1276	1269	-0,30	-3,49	1,15	-0,30	-1,48	1,21	1429	0,21	-0,96	1,07	-0,35	-0,57	1,26
	1432	-0,39	-1,06	0,66	-0,10	-0,52	1,01	1433	-0,28	-0,50	0,38	-0,05	-0,27	1,07
	1429	-0,34	-1,05	1,09	-0,40	-0,58	0,78	1430	-0,23	-0,49	0,81	-0,09	-0,45	0,84
1277	1433	-0,14	-0,51	0,36	-0,05	-0,27	1,11	1434	-0,08	-0,24	0,18	-0,06	-0,29	0,99
	1430	-0,19	-0,53	0,72	-0,17	-0,47	0,83	1431	-0,14	-0,26	0,53	0,64	0,07	0,71
1278	1434	-0,05	-0,25	0,31	-0,06	-0,29	0,98	107	-0,03	-0,15	0,08	0,30	1,48	0,51
	1431	-0,01	-0,24	0,76	0,63	0,07	0,74	1398	0,01	-0,15	0,53	1,25	-1,19	0,27
1279	1435	0,35	0,34	2,25	-0,10	-4,45	0,16	1436	-0,19	-2,34	1,80	-2,51	-8,29	0,13
	330	0,26	0,32	3,14	-1,38	-6,89	4,69	331	-0,28	-2,36	2,68	-2,99	-14,95	4,66
1280	1436	0,09	-2,05	1,54	-2,33	-8,26	0,54	1437	-0,24	-3,73	1,36	-3,70	-10,76	-0,41
	331	-0,46	-2,17	2,45	-2,99	-14,95	4,14	332	-0,80	-3,84	2,27	-4,36	-21,80	3,19
1281	1437	-0,37	-3,86	0,69	-3,71	-10,76	0,87	1438	-0,15	-2,72	0,19	-3,66	-12,33	-0,30
	332	-0,72	-3,93	0,57	-4,36	-21,80	1,74	333	-0,50	-2,79	0,07	-4,47	-22,37	0,57
1282	1438	-0,41	-2,67	-0,20	-3,82	-12,37	0,30	1439	-0,43	-2,75	-0,30	-2,83	-12,18	-0,44
	333	-0,58	-2,70	0,23	-4,47	-22,37	-0,11	334	-0,59	-2,78	0,12	-4,26	-21,31	-0,85
1283	1439	-0,49	-2,74	-0,51	-2,80	-12,18	-0,11	1440	-0,33	-1,96	-0,05	-1,84	-11,98	-0,03
	334	-0,61	-2,76	-0,67	-4,26	-21,31	-1,18	44	-0,46	-1,99	-0,20	-3,72	-18,58	-1,10
1284	1278	0,45	1,42	0,73	2,94	-1,40	-0,48	1441	0,11	-0,27	1,76	0,07	-2,40	-1,16
	1275	-0,07	1,32	1,39	4,70	-1,96	0,33	1435	-0,41	-0,37	2,42	-0,63	-4,56	-0,36
1285	1441	-0,15	-0,28	2,22	0,12	-2,39	-1,55	1442	-0,35	-1,28	2,15	-1,31	-3,70	-1,51
	1435	0,04	-0,24	2,72	-0,10	-4,46	0,26	1436	-0,16	-1,24	2,64	-2,52	-8,33	0,30
1286	1442	0,00	-1,25	1,88	-1,27	-3,69	-1,31	1443	-0,17	-2,07	1,34	-2,03	-4,85	-1,04
	1436	0,33	-1,18	2,38	-2,34	-8,30	0,12	1437	0,17	-2,00	1,85	-3,77	-11,10	0,40
1287	1443	-0,20	-2,06	0,93	-1,97	-4,84	-0,54	1444	-0,16	-1,85	0,45	-2,27	-5,07	-0,34
	1437	-0,05	-2,03	1,18	-3,77	-11,10	0,04	1438	-0,01	-1,82	0,69	-3,66	-12,32	0,24
1288	1444	-0,60	-1,88	-0,09	-2,19	-5,05	0,05	1445	-0,64	-2,10	-0,58	-1,73	-4,27	-0,08
	1438	-0,24	-1,81	0,30	-3,82	-12,35	-0,14	1439	-0,28	-2,03	-0,19	-2,87	-12,39	-0,27
1289	1445	0,13	-1,95	-0,73	-2,08	-4,34	-0,43	1446	0,03	-2,45	-0,38	1,61	-4,06	0,00
	1439	-0,32	-2,04	-0,40	-2,84	-12,38	-0,41	1440	-0,42	-2,54	-0,05	-1,80	-11,77	0,02
1290	87	-0,51	-3,26	2,41	0,39	1,95	-0,67	1447	0,17	0,14	3,64	-0,19	-0,94	-2,27
	1278	-0,38	-3,23	0,51	2,84	-1,90	0,28	1441	0,30	0,16	1,74	0,15	-1,97	-1,32
1291	1447	0,12	0,18	1,88	-0,19	-0,94	-1,86	1448	-0,03	-0,60	2,14	-0,03	-0,15	-1,87
	1441	0,03	0,17	2,21	0,20	-1,96	-1,52	1442	-0,13	-0,62	2,47	-1,34	-3,86	-1,53
1292	1448	-0,10	-0,53	1,86	-0,03	-0,15	-1,84	1449	-0,14	-0,73	1,48	-0,05	-0,23	-1,16
	1442	0,13	-0,49	2,20	-1,30	-3,85	-1,47	1443	0,09	-0,68	1,81	-2,03	-4,84	-0,79
1293	1449	-0,15	-0,71	1,11	-0,05	-0,23	-1,00	1450	-0,16	-0,76	0,66	0,03	0,16	-0,04
	1443	0,04	-0,68	1,40	-1,97	-4,83	-0,91	1444	0,04	-0,72	0,95	-2,36	-5,51	0,05
1294	1450	-0,07	-0,85	0,07	0,03	0,16	0,12	1451	0,02	-0,41	-0,02	-0,47	-2,34	1,00
	1444	-0,27	-0,89	0,41	-2,28	-5,49	-0,04	1445	-0,18	-0,45	0,32	-1,38	-2,52	0,84
1295	1451	-0,25	-0,13	-1,88	-0,47	-2,34	3,97	45	-1,19	-4,84	-2,60	3,49	17,44	3,46
	1445	0,33	-0,01	0,17	-1,73	-2,59	-1,66	1446	-0,61	-4,72	-0,55	0,97	-7,26	-2,17
1296	1452	-0,51	-2,26	0,23	-2,00	-11,08	0,03	1453	-0,54	-2,39	0,06	-2,27	-10,49	0,05
	335	-0,43	-2,25	0,08	-3,48	-17,39	-0,39	336	-0,46	-2,38	-0,09	-3,44	-17,18	-0,37
1297	1453	-0,56	-2,41	0,01	-2,27	-10,49	-0,12	1454	-0,55	-2,38	-0,30	-2,05	-10,22	-0,18
	336	-0,45	-2,38	-0,11	-3,44	-17,18	-0,26	337	-0,44	-2,36	-0,42	-3,42	-17,12	-0,32
1298	1454	-0,62	-2,33	-0,33	-1,89	-10,19	-0,14	1455	-0,55	-1,94	-0,19	-1,77	-10,57	0,03
	337	-0,53	-2,31	-0,71	-3,42	-17,12	-0,36	46	-0,45	-1,92	-0,56	-3,25	-16,24	-0,19
1299	1446	-0,07	-2,47	0,17	1,71	-4,04	0,81	1456	0,05	-1,84	0,60	-1,50	-3,75	1,12
	1440	-0,52	-2,56	-0,20	-1,93	-11,79	-0,02	1452	-0,40	-1,93	0,22	-1,77	-11,04	0,29
1300	1456	-0,85	-2,08	0,55	-1,08	-3,67	0,70	1457	-0,73	-1,48	0,36	-1,58	-3,74	0,27
	1452	-0,45	-2,00	0,13	-2,00	-11,09	0,34	1453	-0,33	-1,40	-0,06	-2,26	-10,47	-0,08
1301	1457	-0,74	-1,48	-0,28	-1,60	-3,74	0,10	1458	-0,82	-1,89	-0,56	-1,04	-3,58	-0,24
	1453	-0,37	-1,40	-0,11	-2,26	-10,47	0,04	1454	-0,45	-1,81	-0,39	-2,07	-10,36	-0,31
1302	1458	-0,13	-1,71	-0,53	-1,42	-3,65	-0,54	1459	-0,20	-2,08	-0,47	1,35	-3,61	-0,23
	1454	-0,49	-1,78	-0,42	-1,92	-10,33	-0,27	1455	-0,56	-2,15	-0,36	-1,72	-10,30	0,04
1303	45	-0,95	-5,06	2,41	3,49	17,44	-2,93	1460	-0,04	-0,52	2,55	-0,34	-1,71	-3,54
	1446	-0,45	-4,96	0,00	1,07	-7,24	3,32	1456	0,46	-0,42	0,14	-1,10	-1,74	2,71
1304	1460	-0,07	-0,50	0,04	-0,34	-1,71	-0,40	1461	-0,09	-0,63	0,27	0,03	0,14	0,01
	1456	-0,55	-0,60	0,09	-0,67	-1,65	-0,11	1457	-0,58	-0,73	0,31	-1,66	-4,19	0,29
1305	1461	-0,10	-0,63	-0,34	0,03	0,14	0,39	1462	-0,06	-0,43	-0,23	-0,27	-1,36	0,80
	1457	-0,58	-0,72	-0,32	-1,69	-4,19	0,03	1458	-0,54	-0,53	-0,21	-0,69	-1,83	0,43
1306	1462	-0,11	-0,40	-1,96	-0,27	-1,36	3,42	47	-0,80	-3,86	-2,25	3,02	15,08	2,94
	1458	0,16	-0,35	-0,19	-1,07	-1,91	-1,93	1459	-0,54	-3,81	-0,48	0,75	-6,65	-2,41
1307	1463	-0,63	-2,62	-0,07	-2,08	-9,78	0,41	1464	-0,68	-2,86	-0,76	-2,41	-9,41	0,18
	338	-0,51	-2,60	-0,43	-3,41	-17,04	-0,25	339	-0,56	-2,83	-1,12	-3,22	-16,11	-0,48
1308	1464	-0,61	-2,80	-0,48	-2,42	-9,41	0,44	1465	-0,66	-3,04	-1,08	-2,28	-8,77	0,06
	339	-0,62	-2,80	-0,95	-3,22	-16,11	-0,79	340	-0,67	-3,04	-1,55	-2,84	-14,20	-1,16
1309	1465	-0,43	-3,11	-0,90	-2,44	-8,80	0,17	1260	-0,40	-2,93	-1,18	-1,89	-7,90	-0,18
	340	-0,51	-3,13	-1,46	-2,84	-14,20	-1,30	80	-0,48	-2,95	-1,73	-2,39	-11,95	-1,64
1310	1459	-0,21	-2,07	0,05	1,33	-3,62	0,42	1466	-0,16	-1,81	-0,04	-1,35	-3,57	0,79
	1455	-0,59	-2,15	-0,32	-1,71	-10,30	-0,04	1463	-0,54	-1,89	-0,42	-2,01	-10,02	0,33
1311	1466	-0,94	-2,00	0,23	-1,03	-3,51	0,44	1467	-0,89	-1,74	-0,56	-1,40	-4,14	0,35
	1463	-0,50	-1,91	-0,25	-2,13	-10,04	0,40	1464	-0,45	-1,65	-1,04	-2,42	-9,46	0,31
1312	1467	-0,97	-1,71	-0,58	-1,37	-4,13	0,44	1468	-1,11	-2,40	-1,65	-1,39	-4,	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1321	343	-0,13	0,42	-0,35	0,21	1,04	0,90	52	-0,03	0,95	0,43	-0,19	-0,94	0,80
	1407	-0,04	-0,19	-0,54	0,18	-1,36	-0,09	1475	-0,08	-0,35	-0,84	0,09	-0,22	-0,05
	1402	0,07	-0,17	-0,53	0,29	1,23	0,27	1472	0,03	-0,33	-0,82	0,29	-0,37	0,31
1322	1475	-0,10	-0,36	-0,57	0,23	-0,19	-0,10	1476	-0,09	-0,33	-0,65	-0,03	-0,60	-0,18
	1472	-0,13	-0,37	-0,61	0,27	-0,37	0,33	1473	-0,13	-0,34	-0,69	0,26	-0,55	0,25
1323	1476	-0,05	-0,34	-0,58	0,07	-0,58	-0,25	1477	-0,07	-0,44	-0,35	-0,30	-1,29	-0,33
	1473	-0,41	-0,42	-0,31	0,36	-0,53	0,29	1474	-0,43	-0,51	-0,08	-0,10	-0,68	0,22
1324	1477	-0,12	-0,41	-0,13	-0,24	-1,27	0,02	1210	-0,10	-0,31	0,57	-0,24	1,49	0,01
	1474	-0,62	-0,51	0,13	0,09	-0,64	-0,14	1205	-0,60	-0,40	0,83	-1,42	-3,50	-0,15
1325	110	0,05	0,00	-0,44	-0,19	-0,94	-0,41	1478	-0,01	-0,29	-0,62	-0,02	-0,10	-0,53
	1407	0,02	0,00	-0,55	0,68	1,17	0,07	1475	-0,04	-0,29	-0,73	0,07	-0,36	-0,06
1326	1478	-0,03	-0,28	-0,33	-0,02	-0,10	-0,46	1479	-0,06	-0,43	-0,31	-0,07	-0,34	-0,54
	1475	-0,11	-0,30	-0,46	0,20	-0,33	-0,12	1476	-0,14	-0,44	-0,44	-0,02	-0,57	-0,20
1327	1479	-0,09	-0,43	-0,47	-0,07	-0,34	-0,47	1480	-0,17	-0,84	-0,15	-0,15	-0,76	-0,50
	1476	-0,19	-0,45	-0,36	0,07	-0,56	-0,28	1477	-0,27	-0,86	-0,04	-0,13	-0,42	-0,31
1328	1480	0,46	-0,89	-2,07	-0,15	-0,76	0,24	54	0,03	-3,01	-0,64	1,37	6,87	0,35
	1477	0,42	-0,89	0,19	-0,06	-0,41	-1,07	1210	0,00	-3,02	1,61	-1,83	-6,46	-0,95
	1481	0,00	-0,72	1,39	0,29	3,19	-0,36	1482	-0,20	-1,72	1,33	1,68	6,22	-0,33
1329	344	-0,16	-0,75	1,84	1,28	6,38	-3,36	345	-0,36	-1,75	1,78	2,15	10,76	-3,33
	1482	-0,16	-1,73	1,30	1,58	6,20	-0,51	1483	-0,24	-2,13	1,13	2,30	8,53	-0,14
1330	345	-0,34	-1,76	1,51	2,15	10,76	-3,07	346	-0,42	-2,17	1,33	2,93	14,66	-2,70
	1483	-0,35	-2,12	1,05	2,25	8,53	-0,50	1484	-0,37	-2,25	0,84	2,59	10,38	-0,07
1331	346	-0,45	-2,14	1,10	2,93	14,66	-2,30	347	-0,48	-2,28	0,89	3,43	17,15	-1,87
	1484	-0,52	-2,37	0,87	2,60	10,38	-0,25	1485	-0,46	-2,09	0,39	2,32	11,26	-0,01
1332	347	-0,40	-2,35	0,85	3,43	17,15	-1,63	348	-0,34	-2,06	0,38	3,90	19,51	-1,39
	1485	-0,34	-1,49	0,43	2,68	11,33	0,00	1486	-0,98	-4,64	1,09	-0,45	12,95	-1,06
1333	348	-0,87	-1,59	0,69	3,90	19,51	-1,00	114	-1,50	-4,75	1,34	3,92	19,58	-2,05
	1192	-0,05	0,72	0,65	-2,09	1,51	0,64	1487	-0,30	-0,52	1,06	-0,08	1,46	1,04
1334	1189	-0,39	0,66	1,24	-3,76	0,15	-0,22	1481	-0,64	-0,59	1,65	0,74	3,50	0,17
	1487	-0,23	-0,48	1,55	-0,13	1,45	1,30	1488	-0,37	-1,21	1,29	0,89	2,87	1,22
1335	1481	0,06	-0,42	1,96	0,33	3,42	-0,32	1482	-0,08	-1,15	1,70	1,68	6,21	-0,39
	1488	-0,15	-1,17	1,44	0,84	2,86	1,14	1489	-0,22	-1,50	1,17	1,25	4,02	1,05
1336	1482	-0,05	-1,15	1,67	1,58	6,19	-0,31	1483	-0,12	-1,48	1,41	2,31	8,61	-0,39
	1489	-0,23	-1,51	1,20	1,24	4,02	0,86	1490	-0,25	-1,58	0,88	1,37	4,84	0,77
1337	1483	-0,19	-1,50	1,33	2,27	8,60	-0,21	1484	-0,21	-1,57	1,01	2,59	10,37	-0,31
	1490	-0,20	-1,54	0,83	1,39	4,84	0,63	1491	-0,28	-1,94	0,60	1,09	5,53	0,55
1338	1484	-0,46	-1,59	1,04	2,60	10,37	-0,16	1485	-0,54	-2,00	0,81	2,35	11,41	-0,24
	1491	-0,13	-1,97	0,69	1,00	5,52	0,53	1492	-0,18	-2,22	-0,21	0,07	5,81	1,10
1339	1485	0,15	-1,91	0,85	2,71	11,48	-0,55	1486	0,11	-2,16	-0,05	-0,47	12,86	0,03
	51	-0,34	-1,35	1,16	-0,10	-0,49	0,80	1493	-0,13	-0,31	1,41	0,08	0,42	1,91
1340	1192	-0,56	-1,39	0,77	-2,34	0,23	0,07	1487	-0,36	-0,35	1,02	-0,07	1,50	1,18
	1493	-0,04	-0,39	1,37	0,08	0,42	1,68	1494	-0,11	-0,77	1,36	0,04	0,22	1,72
1341	1487	-0,17	-0,42	1,51	-0,12	1,49	1,25	1488	-0,24	-0,79	1,51	0,90	2,90	1,28
	1494	-0,14	-0,74	1,48	0,04	0,22	1,70	1495	-0,16	-0,88	1,25	0,04	0,22	1,41
1342	1488	-0,05	-0,73	1,65	0,84	2,88	1,23	1489	-0,08	-0,86	1,42	1,26	4,05	0,94
	1495	-0,17	-0,87	1,24	0,04	0,22	1,34	1496	-0,19	-0,97	0,93	0,04	0,20	1,01
1343	1489	-0,10	-0,86	1,45	1,24	4,05	0,98	1490	-0,12	-0,96	1,14	1,39	4,92	0,65
	1496	-0,20	-0,96	0,89	0,04	0,20	0,94	1497	-0,21	-1,02	0,43	0,09	0,45	0,78
1344	1490	-0,05	-0,93	1,10	1,40	4,93	0,66	1491	-0,06	-0,99	0,64	1,03	5,27	0,50
	1497	-0,22	-1,01	0,39	0,09	0,45	0,53	115	-0,31	-1,48	-0,44	-0,24	-1,20	1,01
1345	1491	0,02	-0,96	0,73	0,95	5,26	0,67	1492	-0,07	-1,43	-0,11	0,18	6,37	1,15
	1498	-0,05	-1,78	1,00	-1,19	-3,79	0,53	1499	-0,23	-2,69	1,54	-2,38	-5,89	-0,32
1346	349	-0,42	-1,85	1,61	-1,49	-7,47	2,95	350	-0,61	-2,76	2,14	-2,61	-13,05	2,10
	1499	-0,20	-2,56	0,61	-2,43	-5,90	0,73	1500	-0,30	-3,10	1,26	-2,43	-6,28	-0,52
1347	350	-0,66	-2,66	0,53	-2,61	-13,05	0,91	351	-0,77	-3,20	1,18	-2,64	-13,21	-0,35
	1500	-0,39	-3,21	0,36	-2,45	-6,28	0,54	1501	-0,06	-1,56	0,66	-1,41	-4,56	-0,34
1348	351	-0,73	-3,27	-1,07	-2,64	-13,21	-1,52	352	-0,40	-1,63	-0,77	-1,68	-8,38	-2,40
	1501	-0,12	-1,85	0,47	-1,42	-4,56	0,02	1502	0,02	-1,18	-0,06	-0,09	-2,30	-0,05
1349	352	-0,27	-1,88	-0,55	-1,68	-8,38	-2,80	353	-0,14	-1,22	-1,08	-0,34	-1,68	-2,87
	1502	0,06	-1,25	0,20	-0,14	-2,31	-0,98	1415	0,35	0,22	-0,33	2,05	0,61	0,19
1350	353	-0,11	-1,28	-0,31	-0,34	-1,68	-2,07	112	0,19	0,19	-0,84	-0,18	-0,88	-0,90
	1210	0,14	-0,26	0,85	2,11	1,96	-0,79	1503	-0,06	-1,26	1,83	-0,57	-2,25	-1,21
1351	1205	-0,13	-0,31	1,51	2,59	-2,70	0,33	1498	-0,33	-1,31	2,50	-1,35	-3,16	-0,09
	1503	-0,26	-1,21	1,59	-0,58	-2,25	-0,94	1504	-0,38	-1,81	1,42	-1,37	-2,28	-0,62
1352	1498	0,07	-1,14	1,93	-1,06	-3,11	-0,02	1499	-0,05	-1,75	1,77	-2,45	-6,25	0,29
	1504	-0,11	-1,79	0,96	-1,35	-2,27	-0,26	1505	-0,13	-1,91	0,77	-1,39	-2,71	0,09
1353	1499	0,06	-1,76	0,84	-2,50	-6,26	-0,07	1500	0,03	-1,88	0,65	-2,45	-6,39	0,28
	1505	-0,16	-1,94	0,30	-1,39	-2,71	0,55	1506	-0,04	-1,33	0,08	-0,85	-2,08	0,77
1354	1500	-0,08	-1,93	-0,25	-2,48	-6,39	-0,13	1501	0,04	-1,31	-0,47	-1,44	-4,67	0,09
	1506	-0,10	-1,40	-0,09	-0,82	-2,07	1,00	1507	0,02	-0,80	-0,32	-0,09	-1,03	0,92
1355	1501	-0,11	-1,41	-0,65	-1,44	-4,67	-0,13	1502	0,01	-0,80	-0,87	-0,02	-1,91	-0,21
	1507	0,00	-0,81	-0,16	-0,16	-1,04	0,80	1419	0,14	-0,07	-0,24	1,89	0,76	0,56
1356	1502	0,02	-0,80	-0,62	-0,06	-1,92	-0,17	1415	0,17	-0,07	-0,71	1,93	0,00	-0,41
	54	-0,80	-2,55	2,16	1,38	6,88	-0,85	1508	-0,29	0,03	2,00	-0,34	-1,68	-1,68
1357	1210	-0,60	-2,51	1,87	0,51	-6,00	-0,03	1503	-0,09	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1366	1513	-0.03	-1.94	1.78	1.14	-0.97	-0.81	1363	-0.34	-3.46	1.79	-4.31	-2.01	-0.65
	111	-0.60	-0.25	2.26	0.08	0.38	-0.09	1515	-0.63	-0.41	2.26	-0.03	-0.15	-0.06
	1411	-0.96	-0.32	1.92	0.29	-0.31	0.00	1514	-0.99	-0.48	1.92	-0.48	-0.09	0.03
1367	1515	-1.26	-0.28	3.80	-0.03	-0.15	0.62	32	-1.56	-1.75	0.86	0.96	4.78	1.12
	1514	-0.71	-0.17	1.56	-0.60	-0.11	-0.65	1367	-1.00	-1.64	-1.38	-2.01	-3.25	-0.14
1368	1516	-0.29	-3.84	-0.21	0.34	0.77	-0.14	1517	-0.22	-3.53	-0.60	0.05	0.66	-0.11
	355	-0.29	-3.84	-0.30	0.50	2.51	0.89	356	-0.23	-3.53	-0.69	0.22	1.11	0.91
1369	1517	0.07	-3.43	-0.96	0.21	0.69	0.11	1518	0.37	-1.94	-0.86	-0.21	0.08	0.07
	356	-0.36	-3.51	-0.73	0.22	1.11	0.69	357	-0.06	-2.03	-0.63	0.17	0.84	0.65
1370	1518	0.14	-1.95	-1.32	0.00	0.13	0.08	1389	0.61	0.38	-0.71	-1.23	-0.64	-0.19
	357	-0.17	-2.01	-0.87	0.17	0.84	0.71	105	0.29	0.32	-0.27	0.09	0.47	0.45
1371	1283	0.44	-4.94	-2.18	0.01	0.10	-0.19	1519	0.71	-3.57	-0.60	0.03	0.03	-0.23
	1281	-1.57	-5.34	-3.15	0.36	1.14	0.04	1516	-1.29	-3.97	-1.57	0.24	0.89	0.00
1372	1519	0.15	-3.71	-1.67	0.01	0.03	-0.25	1520	0.30	-2.91	-0.97	0.02	0.00	-0.27
	1516	-0.60	-3.85	-1.87	0.37	0.91	0.00	1517	-0.44	-3.06	-1.17	0.02	0.52	-0.02
1373	1520	0.12	-2.92	-1.41	-0.01	0.00	-0.27	1521	0.35	-1.74	-0.77	-0.03	0.07	-0.25
	1517	-0.10	-2.97	-1.53	0.18	0.55	-0.01	1518	0.14	-1.78	-0.88	-0.22	0.05	0.01
1374	1521	0.01	-1.80	-1.39	-0.12	0.05	-0.24	1394	0.26	-0.55	-0.44	0.10	-0.55	0.04
	1518	0.00	-1.80	-1.33	-0.01	0.09	-0.09	1389	0.25	-0.55	-0.38	-1.04	0.32	0.20
1375	91	-0.88	-4.38	-1.60	-0.22	-1.08	-0.08	1522	-0.76	-3.78	-0.68	-0.15	-0.76	-0.08
	1283	0.52	-4.10	-2.05	0.01	0.14	-0.24	1519	0.63	-3.51	-1.13	0.04	0.05	-0.24
1376	1522	-0.65	-3.80	-1.77	-0.15	-0.76	-0.06	1523	-0.50	-3.03	-1.01	-0.08	-0.41	-0.06
	1519	0.09	-3.65	-2.20	0.02	0.05	-0.27	1520	0.25	-2.88	-1.44	0.02	0.00	-0.27
1377	1523	-0.44	-3.03	-1.93	-0.08	-0.41	-0.09	1524	-0.32	-2.39	-1.12	-0.03	-0.13	-0.08
	1520	0.20	-2.90	-1.88	-0.01	-0.01	-0.25	1521	0.33	-2.26	-1.08	-0.06	-0.08	-0.23
1378	1524	-0.02	-2.43	-1.83	-0.03	-0.13	-0.13	4	0.33	-0.65	-0.21	-0.08	-0.39	-0.15
	1521	0.30	-2.36	-1.70	-0.14	-0.10	-0.15	1394	0.65	-0.58	-0.08	0.26	0.27	-0.17
1379	1525	0.05	-1.14	-0.37	0.02	0.17	0.01	1382	0.20	-0.39	0.06	-1.07	-0.12	-0.25
	358	-0.24	-1.19	-0.43	0.23	1.16	0.60	101	-0.09	-0.45	0.00	0.07	0.36	0.34
1380	1378	-0.20	-1.46	-0.75	0.24	0.09	-0.10	1526	-0.17	-1.27	-0.53	-0.18	0.09	-0.11
	1374	-0.06	-1.43	-0.61	0.30	0.49	0.03	1525	-0.02	-1.24	-0.39	-0.12	0.14	0.02
1381	1526	-0.06	-1.23	-0.45	-0.19	0.09	-0.13	1385	0.03	-0.74	-0.13	-0.50	-0.29	-0.03
	1525	0.02	-1.21	-0.48	0.02	0.16	-0.04	1382	0.12	-0.73	-0.17	-1.02	0.13	0.07
1382	100	-0.38	-1.53	-0.89	0.20	0.98	-0.42	1527	-0.33	-1.24	-0.73	-0.08	-0.39	-0.42
	1378	-0.32	-1.52	-0.83	0.18	-0.24	0.15	1526	-0.26	-1.23	-0.67	-0.16	0.20	0.14
1383	1527	-0.29	-1.25	-0.78	-0.08	-0.39	-0.10	103	-0.33	-1.44	-0.57	-0.11	-0.57	0.07
	1526	-0.09	-1.21	-0.59	-0.17	0.20	-0.17	1385	-0.13	-1.40	-0.39	-0.35	0.44	-0.01
1384	1387	0.00	-1.77	0.22	0.19	0.26	0.18	1529	-0.01	-1.82	0.29	0.21	0.36	0.15
	1384	-0.03	-1.78	0.16	0.43	0.86	-0.08	1528	-0.04	-1.82	0.23	0.44	0.95	-0.10
1385	104	-0.40	-1.55	0.33	0.07	0.37	0.24	117	-0.41	-1.59	0.24	0.05	0.23	0.20
	1387	0.02	-1.47	0.35	0.17	0.17	0.25	1529	0.01	-1.51	0.26	0.20	0.31	0.21
1386	1532	-0.17	-1.82	0.38	0.06	0.86	-0.20	1533	-0.13	-1.63	0.40	0.62	1.06	-0.23
	1530	-0.15	-1.81	0.19	0.38	1.00	-0.09	1531	-0.11	-1.63	0.21	0.39	0.76	-0.13
1387	120	-0.31	-1.64	0.48	-0.06	-0.30	0.85	3	-0.26	-1.39	0.52	0.37	1.86	0.77
	1532	-0.12	-1.61	0.24	0.11	1.13	-0.38	1533	-0.07	-1.35	0.27	0.62	1.05	-0.46
1388	1534	-0.57	-1.38	0.55	0.23	0.44	0.49	1389	-0.37	-0.43	0.60	-0.53	0.81	0.27
	359	-0.31	-1.33	0.15	0.09	0.47	0.24	105	-0.12	-0.37	0.21	0.11	0.55	0.02
1389	1533	-0.31	-1.68	0.48	0.45	1.02	-0.36	1535	-0.22	-1.21	0.36	0.92	0.52	-0.12
	1531	-0.23	-1.66	0.29	0.49	0.78	-0.06	1534	-0.13	-1.19	0.17	0.25	0.61	0.18
1390	1535	-0.25	-1.20	0.51	1.05	0.55	0.12	1394	-0.20	-0.94	0.68	-1.09	0.87	0.21
	1534	-0.49	-1.25	0.46	0.27	0.62	0.24	1389	-0.44	-0.98	0.63	-0.82	-0.64	0.33
1391	3	-0.25	-1.41	0.51	0.37	1.86	0.66	1186	-0.18	-1.01	0.52	1.00	5.01	0.22
	1533	-0.25	-1.41	0.36	0.44	1.01	-0.32	1535	-0.17	-1.01	0.37	0.89	0.39	-0.75
1392	1186	-0.17	-1.02	0.26	1.00	5.01	-1.26	4	-0.21	-1.25	0.45	0.42	2.12	-1.13
	1535	-0.18	-1.02	0.53	1.02	0.41	0.35	1394	-0.23	-1.26	0.72	-1.49	-1.11	0.48
1393	1536	-0.15	-2.02	0.26	0.32	1.12	-0.15	1530	-0.15	-2.03	0.30	0.34	1.02	-0.08
	360	-0.41	-2.07	0.18	0.33	1.65	0.03	118	-0.42	-2.08	0.22	0.29	1.47	0.09
1394	1529	-0.09	-1.84	0.33	0.18	0.35	0.15	1537	-0.10	-1.87	0.27	0.09	0.61	0.09
	1528	-0.03	-1.83	0.22	0.38	0.94	-0.10	1536	-0.03	-1.86	0.15	0.31	1.05	-0.16
1395	1537	-0.11	-1.87	0.36	0.06	0.61	0.02	1532	-0.10	-1.80	0.34	0.16	0.88	-0.07
	1536	-0.11	-1.87	0.20	0.31	1.05	-0.10	1530	-0.10	-1.80	0.18	0.33	0.99	-0.18
1396	117	-0.32	-1.58	0.42	0.05	0.23	0.14	1538	-0.32	-1.57	0.31	-0.08	-0.42	0.12
	1529	-0.04	-1.53	0.30	0.17	0.30	0.26	1537	-0.03	-1.51	0.19	0.11	0.73	0.23
1397	1538	-0.31	-1.57	0.35	-0.08	-0.42	0.35	120	-0.33	-1.64	0.28	-0.06	-0.30	0.37
	1537	-0.05	-1.52	0.28	0.08	0.72	0.03	1532	-0.06	-1.59	0.20	0.22	1.15	0.05
1398	1540	-0.12	-3.05	-0.31	0.05	0.11	0.34	1541	-0.51	-4.96	0.74	-0.08	-0.05	0.32
	1193	-1.11	-3.24	0.08	0.01	0.05	-0.27	51	-1.49	-5.16	1.12	0.39	1.94	-0.29
1399	1542	0.10	-2.99	-0.08	0.01	-0.39	0.07	1543	-0.01	-3.53	0.30	0.08	-0.48	0.17
	1539	-0.12	-3.03	0.39	0.02	-0.13	0.06	1540	-0.23	-3.58	0.78	0.00	-0.01	0.16
1400	1543	-0.02	-3.57	0.62	0.10	-0.48	0.22	1544	-0.03	-3.62	-0.24	0.00	-0.49	0.37
	1540	0.24	-3.52	0.82	0.03	0.00	0.14	1541	0.23	-3.57	-0.04	-0.04	0.17	0.30
1401	1545	0.05	-3.60	-0.03	-0.06	-0.62	-0.09	1546	0.12	-3.25	0.16	0.31	-0.88	0.04
	1542	0.00	-3.61	0.44	0.00	-0.44	0.05	1543	0.07	-3.26	0.62	0.08	-0.50	0.19
1402	1546	-0.36	-3.33	0.74	0.24	-0.89	0.08	1547	-0.20	-2.53	-0.27	0.10	-1.33	0.31
	1543	0.02	-3.26	0.95	0.09	-0.49	0.20	1544	0.18	-2.45	-0.06	0.01	-0.42	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1411	1551	-0,08	-7,81	-3,31	-0,51	-1,77	1,65	1552	-0,08	-7,82	-1,51	-0,26	-2,53	0,57
	1557	-0,34	-7,83	0,63	-1,02	0,20	-0,46	1558	0,04	-5,94	2,33	0,04	-0,38	-1,29
	1552	0,37	-7,69	-4,26	-0,23	-2,52	0,56	1553	0,75	-5,80	-2,55	0,26	-3,81	-0,28
1412	1559	-0,49	-7,05	1,32	-1,03	12,18	2,46	1560	-0,55	-7,34	1,20	-2,60	7,11	0,43
	1554	0,13	-6,93	-1,22	-0,15	1,83	4,23	1555	0,08	-7,22	-1,34	-1,02	2,61	2,20
1413	1560	-0,97	-7,21	0,26	-2,36	7,16	0,25	1561	-0,99	-7,33	0,62	-2,68	3,64	-1,23
	1555	0,05	-7,00	-2,15	-0,88	2,64	2,34	1556	0,02	-7,13	-1,79	-1,54	1,46	0,86
1414	1561	-0,57	-7,20	-0,44	-2,84	3,61	-1,09	1562	-0,67	-7,73	0,33	-1,25	1,32	-1,94
	1556	-0,03	-7,09	-3,21	-1,31	1,51	0,63	1557	-0,14	-7,62	-2,44	-1,11	0,45	-0,22
1415	1562	-0,38	-7,86	-0,06	-1,55	1,26	-1,28	1563	-0,44	-8,14	1,24	-0,07	1,64	-1,75
	1557	0,06	-7,77	-3,10	-0,97	0,47	-0,70	1558	0,00	-8,05	-1,79	-0,01	-0,66	-1,17
1416	157	-0,88	-8,20	2,35	16,35	81,77	-24,03	1098	-0,35	-5,52	4,29	-1,74	-8,70	-21,23
	1559	-0,11	-8,05	-2,70	-4,10	-3,20	7,76	1560	0,42	-5,37	-0,76	-0,85	15,89	10,56
1417	1098	-1,02	-5,04	-0,19	-1,74	-8,70	-7,14	1097	-1,32	-6,53	0,09	-0,69	-3,47	-4,45
	1560	-0,43	-4,92	-1,70	-0,61	15,94	-3,42	1561	-0,73	-6,42	-1,42	-2,91	2,46	-0,73
1418	1097	-1,86	-6,14	0,80	-0,69	-3,47	-2,37	1096	-2,02	-6,91	-0,38	-0,62	-3,08	-0,48
	1561	-0,80	-5,93	-2,48	-3,07	2,43	-2,60	1562	-0,95	-6,70	-3,66	-0,92	2,98	-0,70
1419	1096	-0,47	-8,03	-3,13	-0,62	-3,08	2,19	158	-1,18	-11,57	0,65	2,85	14,27	3,02
	1562	0,68	-7,80	-4,05	-1,22	2,92	-3,46	1563	-0,03	-11,34	-0,27	-0,70	-1,49	-2,63
1420	1565	-0,18	-4,29	0,55	-0,03	0,05	0,09	1566	-0,03	-3,54	0,70	0,00	-0,10	0,07
	1224	-0,89	-4,43	-0,05	-0,06	-0,29	0,02	59	-0,74	-3,69	0,10	0,01	0,04	0,01
1421	1567	-0,11	-5,24	0,20	0,00	0,01	0,02	1568	0,08	-4,30	0,15	-0,02	0,01	0,03
	1564	-0,01	-5,22	0,21	0,00	0,00	0,03	1565	0,18	-4,28	0,16	-0,04	-0,02	0,03
1422	1568	-0,17	-4,32	0,40	-0,02	0,01	0,03	1569	0,16	-2,67	0,12	0,00	0,00	0,03
	1565	-0,21	-4,33	0,02	-0,05	-0,02	0,05	1566	0,12	-2,68	-0,26	0,01	-0,04	0,05
1423	1570	-0,21	-5,45	0,28	-0,01	0,07	0,03	1571	0,11	-3,88	0,25	-0,02	0,04	0,02
	1567	-0,11	-5,43	0,07	0,00	0,01	0,04	1568	0,20	-3,86	0,04	-0,02	0,02	0,03
1424	1571	-0,48	-3,98	0,47	-0,02	0,04	0,01	1572	-0,14	-2,26	-0,11	0,01	0,01	0,01
	1568	-0,04	-3,89	0,29	-0,02	0,02	0,03	1569	0,31	-2,17	-0,28	0,00	0,00	0,03
1425	159	-1,57	-6,58	1,42	0,09	0,43	-0,11	1573	-0,77	-2,57	0,36	-0,02	-0,08	-0,09
	1570	-0,67	-6,40	0,65	-0,02	0,01	0,04	1571	0,13	-2,39	-0,42	-0,01	0,08	0,07
1426	1573	-0,36	-3,17	-0,59	-0,02	-0,08	-0,01	160	-0,20	-2,34	-0,31	0,00	0,02	0,01
	1571	-0,04	-3,11	-0,20	-0,01	0,08	-0,01	1572	0,12	-2,28	0,09	0,00	-0,01	0,01
1427	1575	0,54	-8,31	-1,23	0,11	-0,57	-0,67	1576	0,26	-9,72	-0,47	0,25	0,43	-0,50
	1231	-2,16	-8,85	0,74	0,31	1,55	1,25	63	-2,44	-10,26	1,50	-0,95	-4,75	1,42
1428	1577	0,36	-5,86	0,04	0,00	0,20	-0,09	1578	-0,05	-7,89	1,12	0,04	0,20	-0,18
	1574	-0,33	-6,00	0,18	-0,08	0,31	0,06	1575	-0,73	-8,03	1,27	0,28	-0,02	-0,02
1429	1578	0,11	-7,91	1,71	0,05	0,20	-0,18	1579	-0,21	-9,47	-0,22	0,01	0,25	-0,37
	1575	1,04	-7,72	1,53	0,22	-0,03	-0,07	1576	0,73	-9,29	-0,40	0,08	-0,41	-0,26
1430	1580	0,36	-7,26	0,02	0,04	0,25	-0,04	1581	0,26	-7,78	0,70	-0,09	0,44	-0,11
	1577	0,08	-7,31	0,37	0,02	0,27	-0,09	1578	-0,02	-7,84	1,06	0,04	0,20	-0,16
1431	1581	-0,95	-7,99	2,04	-0,05	0,44	-0,10	1582	-0,78	-7,16	-0,11	-0,06	0,71	-0,25
	1578	0,08	-7,78	1,65	0,05	0,20	-0,20	1579	0,24	-6,95	-0,50	0,00	0,18	-0,34
1432	161	-5,81	-13,50	5,32	0,02	0,08	0,04	1583	-3,60	-2,44	-3,61	-0,08	-0,38	0,13
	1580	-3,89	-13,11	7,32	0,02	0,12	-0,03	1581	-1,68	-2,06	-1,62	-0,03	0,75	0,06
1433	1583	-1,25	-5,58	1,74	-0,08	-0,38	0,71	162	-1,73	-8,00	-0,81	0,70	3,50	0,86
	1581	-0,51	-5,43	-0,29	0,01	0,76	-0,50	1582	-0,99	-7,85	-2,84	-0,16	0,20	-0,35
1434	1585	0,55	-7,70	-1,09	-0,03	-0,57	-0,34	1586	0,39	-8,47	-0,75	0,12	-0,19	-0,23
	1238	-1,88	-8,18	0,88	0,00	0,00	0,54	67	-2,03	-8,96	1,22	-0,56	-2,78	0,65
1435	1587	0,30	-5,46	0,04	-0,01	0,01	-0,03	1588	-0,03	-7,12	0,94	-0,01	0,03	-0,10
	1584	-0,30	-5,58	0,18	-0,03	-0,21	0,02	1585	-0,63	-7,24	1,08	0,04	-0,34	-0,06
1436	1588	0,09	-7,14	1,52	-0,02	0,03	-0,12	1589	-0,17	-8,44	-0,24	0,00	0,06	-0,24
	1585	0,93	-6,98	1,40	0,01	-0,34	-0,04	1586	0,67	-8,27	-0,36	0,05	-0,56	-0,17
1437	1590	0,32	-6,61	0,01	0,04	0,24	0,04	1591	0,24	-7,02	0,55	-0,10	0,40	-0,03
	1587	0,07	-6,66	0,37	0,00	0,04	-0,03	1588	-0,01	-7,07	0,91	-0,01	0,04	-0,10
1438	1591	-0,88	-7,21	1,84	-0,06	0,41	-0,03	1592	-0,71	-6,35	-0,13	-0,06	0,66	-0,17
	1588	0,06	-7,03	1,49	-0,01	0,04	-0,11	1589	0,23	-6,17	-0,48	-0,01	0,00	-0,25
1439	163	-5,41	-12,35	4,95	0,07	0,33	0,08	1593	-3,34	-1,98	-3,56	-0,05	-0,26	0,17
	1590	-3,67	-12,00	6,96	0,01	0,09	0,05	1591	-1,60	-1,63	-1,55	-0,03	0,72	0,14
1440	1593	-1,18	-4,85	1,73	-0,05	-0,26	0,74	164	-1,67	-7,30	-0,85	0,70	3,48	0,89
	1591	-0,53	-4,72	-0,26	0,01	0,73	-0,42	1592	-1,02	-7,17	-2,84	-0,16	0,17	-0,27
1441	1595	1,77	-12,01	1,15	0,14	0,87	0,05	1596	4,00	-0,86	-6,53	-0,02	0,97	-0,07
	1245	0,64	-12,24	4,11	0,27	1,34	0,03	71	2,87	-1,09	-3,58	0,25	1,25	-0,08
1442	1597	-0,16	-8,84	0,30	0,01	0,56	0,00	1598	0,14	-7,33	-1,26	0,03	0,56	0,02
	1594	0,49	-8,71	0,26	-0,02	0,95	0,03	1595	0,80	-7,20	-1,30	0,15	0,89	0,06
1443	1598	-0,03	-7,35	-0,57	0,03	0,56	0,04	1599	0,28	-5,80	-0,14	0,01	0,56	0,06
	1595	-0,42	-7,43	-0,65	0,15	0,89	0,00	1596	-0,11	-5,88	-0,22	-0,02	0,96	0,02
1444	1600	-0,63	-6,96	0,12	0,00	0,20	-0,02	1601	-0,75	-7,53	-1,69	0,00	0,21	0,03
	1597	0,18	-6,79	0,50	0,01	0,58	-0,01	1598	0,07	-7,37	-1,32	0,03	0,55	0,04
1445	1601	0,07	-7,40	-0,13	0,00	0,21	0,03	1602	0,25	-6,45	0,03	0,00	0,19	0,08
	1598	-0,08	-7,43	-0,62	0,03	0,55	0,02	1599	0,11	-6,48	-0,46	0,01	0,58	0,07
1446	165	-2,74	-9,11	1,81	-0,03	-0,16	-0,01	1603	-1,76	-4,22	-2,73	-0,03	-0,13	0,03
	1600	-1,88	-8,94	4,45	0,00	0,21	-0,01	1601	-0,90	-4,05	-0,08	-0,01	0,20	0,02
1447	1603	-3,49	-1,96	4,24	-0,03	-0,13	0,02	166	-5,57	-12,38	-4,99	-0,04	-0,20	0,05
	1601	-1,83	-1,62	1,48	-0,01	0,20	0,04	1602	-3,92	-12,04	-7,75	0,01	0,21	0,07
14														

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1259	-0,83	-3,40	1,10	0,08	0,41	0,27	79	-1,46	-6,55	1,30	-0,20	-1,00	0,33
1456	1617	0,14	-2,80	-0,25	0,00	-0,10	0,03	1618	-0,10	-4,00	-0,21	0,02	-0,11	0,01
	1614	-0,08	-2,85	0,54	-0,01	-0,07	0,06	1615	-0,32	-4,05	0,58	0,08	-0,11	0,04
1457	1618	0,06	-3,98	0,09	0,02	-0,11	0,01	1619	-0,13	-4,93	-0,52	0,00	-0,10	-0,03
	1615	0,09	-3,97	0,90	0,06	-0,11	0,02	1616	-0,10	-4,92	0,30	0,01	-0,17	-0,01
1458	1620	-0,06	-3,07	-0,16	0,00	-0,10	0,02	1621	-0,19	-3,73	-0,18	-0,01	-0,09	0,01
	1617	0,11	-3,04	0,60	0,00	-0,09	0,03	1618	-0,03	-3,70	0,58	0,02	-0,11	0,01
1459	1621	-0,18	-3,72	0,03	-0,01	-0,09	0,01	1622	-0,29	-4,27	-0,59	0,00	-0,09	-0,01
	1618	0,12	-3,66	0,88	0,02	-0,11	0,00	1619	0,01	-4,21	0,26	0,00	-0,10	-0,01
1460	169	-0,97	-4,22	0,66	-0,01	-0,04	0,01	1623	-0,63	-2,52	0,18	-0,03	-0,15	0,00
	1620	-0,41	-4,11	0,93	0,00	-0,11	0,03	1621	-0,07	-2,41	0,44	-0,01	-0,07	0,02
1461	1623	-0,45	-2,81	-0,70	-0,03	-0,15	0,03	170	-0,75	-4,33	-1,04	0,00	0,02	0,02
	1621	0,12	-2,70	0,65	-0,01	-0,07	-0,01	1622	-0,18	-4,22	0,30	0,00	-0,11	-0,02
1462	1625	-0,79	-4,51	-0,49	0,66	4,65	0,18	1626	-0,77	-4,41	0,52	0,21	2,82	0,00
	1270	-1,08	-4,57	-0,97	0,91	4,56	1,62	1271	-1,06	-4,47	0,05	0,76	3,81	1,43
1463	1626	-0,68	-4,42	0,36	0,32	2,84	0,37	1627	-0,70	-4,50	1,04	0,16	2,35	0,20
	1271	-1,02	-4,48	-0,53	0,76	3,81	1,06	1272	-1,04	-4,57	0,15	0,61	3,05	0,89
1464	1627	-0,17	-4,22	0,54	0,21	2,36	0,48	1628	-0,72	-6,98	1,71	-0,03	2,26	0,26
	1272	-1,37	-4,46	0,08	0,61	3,05	0,63	83	-1,92	-7,22	1,25	0,57	2,83	0,41
1465	1629	-0,37	-4,55	-0,32	0,00	0,62	-1,12	1630	-0,47	-5,04	-0,41	0,29	0,68	-0,68
	1624	0,67	-4,34	0,45	-0,21	4,28	-0,50	1625	0,57	-4,83	0,36	0,26	3,31	-0,06
1466	1630	-0,14	-5,04	-0,42	0,36	0,69	-0,59	1631	-0,07	-4,69	0,24	0,36	0,45	-0,26
	1625	-0,87	-5,19	-0,76	0,40	3,34	-0,19	1626	-0,80	-4,84	-0,10	0,22	2,86	0,14
1467	1631	0,04	-4,64	0,20	0,38	0,45	-0,21	1632	-0,02	-4,92	0,51	0,27	0,44	0,09
	1626	-0,79	-4,81	-0,26	0,33	2,88	0,10	1627	-0,85	-5,09	0,05	0,15	2,30	0,41
1468	1632	-0,19	-5,05	0,63	0,25	0,43	0,25	1633	-0,11	-4,65	0,55	0,02	0,44	0,50
	1627	0,17	-4,97	-0,45	0,20	2,31	0,25	1628	0,25	-4,58	-0,54	-0,04	2,21	0,50
1469	1634	-0,15	-4,38	0,09	0,10	-2,34	-1,07	1635	-0,21	-4,67	0,10	0,63	-1,60	-0,63
	1629	0,09	-4,34	0,23	0,08	1,00	-1,13	1630	0,03	-4,62	0,24	0,26	0,50	-0,69
1470	1635	-0,74	-4,64	0,19	0,46	-1,63	-0,75	1636	-0,71	-4,48	0,07	0,67	-1,87	-0,35
	1630	-0,02	-4,49	0,22	0,32	0,52	-0,58	1631	0,01	-4,34	0,10	0,37	0,52	-0,18
1471	1636	-1,06	-4,52	0,07	0,67	-1,87	-0,25	1637	-1,17	-5,08	-0,74	0,48	-1,69	0,17
	1631	0,12	-4,29	0,06	0,39	0,52	-0,25	1632	0,01	-4,85	-0,75	0,24	0,29	0,16
1472	1637	0,65	-4,67	0,63	0,66	-1,65	0,08	1638	0,73	-4,29	0,54	0,11	-2,41	0,52
	1632	-0,43	-4,88	-0,63	0,22	0,28	0,26	1633	-0,36	-4,50	-0,72	0,04	0,58	0,70
1473	171	-0,79	-5,92	0,74	-3,30	-16,52	3,97	1639	-0,42	-4,10	1,67	0,01	0,03	3,51
	1634	-0,21	-5,81	-0,13	0,84	1,35	-2,52	1635	0,15	-3,98	0,79	0,24	-3,54	-2,97
1474	1639	-0,86	-3,95	0,34	0,01	0,03	0,59	1640	-0,79	-3,60	0,06	-0,15	-0,74	0,04
	1635	-0,56	-3,89	0,88	0,07	-3,58	-0,05	1636	-0,49	-3,54	0,60	0,73	-1,61	-0,60
1475	1640	-0,94	-3,55	0,61	-0,15	-0,74	-0,58	1641	-0,86	-3,16	-0,54	0,08	0,38	-1,14
	1636	-0,94	-3,55	0,60	0,72	-1,61	-0,02	1637	-0,87	-3,16	-0,55	0,06	-3,78	-0,58
1476	1641	-2,56	-2,58	1,57	0,08	0,38	-4,30	172	-3,67	-8,11	-3,48	-3,43	-17,16	-4,77
	1637	-0,65	-2,19	0,81	0,24	-3,74	2,57	1638	-1,75	-7,73	-4,24	0,88	1,45	2,10
1477	1643	0,95	-6,32	-2,00	-0,28	-1,62	-1,39	1644	-0,09	-11,51	-0,88	0,26	-0,23	-1,24
	1279	-1,66	-6,84	0,62	-0,37	-1,85	0,42	87	-2,70	-12,03	1,73	-1,56	-7,78	0,57
1478	1645	0,77	-0,45	-0,34	-0,06	2,28	0,20	1646	-0,43	-6,45	-0,20	-0,26	2,57	-0,46
	1642	-0,08	-0,62	0,26	0,05	-0,93	0,02	1643	-1,28	-6,62	0,40	-0,12	-0,84	-0,65
1479	1646	0,49	-6,17	0,49	-0,36	2,55	-0,64	1647	-0,69	-12,08	-0,63	0,02	2,61	-1,37
	1643	1,26	-6,02	1,06	-0,12	-0,83	-0,50	1644	0,08	-11,92	-0,06	0,07	-1,14	-1,22
1480	1648	0,02	-0,45	-0,10	0,21	4,84	0,76	1649	-1,20	-6,56	-0,20	-1,08	5,65	0,05
	1645	0,90	-0,27	0,42	-0,04	2,38	0,19	1646	-0,33	-6,39	0,32	-0,24	2,67	-0,52
1481	1649	-0,69	-6,48	0,36	-0,90	5,68	-0,02	1650	-1,61	-11,08	-0,74	-0,43	7,57	-1,12
	1646	0,68	-6,20	1,01	-0,34	2,65	-0,59	1647	-0,24	-10,80	-0,09	-0,04	2,30	-1,69
1482	173	-5,72	-10,06	7,36	1,95	9,74	-0,83	1651	-2,94	3,85	-1,43	-0,60	-2,98	0,43
	1648	-5,74	-10,06	7,89	-0,29	2,32	1,16	1649	-2,96	3,85	-0,90	-0,28	9,67	2,42
1483	1651	-1,27	2,10	-0,99	-0,60	-2,98	7,24	174	-5,50	-19,05	-5,62	6,74	33,68	8,92
	1649	-0,80	2,20	-0,35	-0,09	9,71	-4,17	1650	-5,03	-18,96	-4,98	-1,54	2,03	-2,49
1484	1654	-0,15	-3,89	-0,36	0,00	0,51	-0,03	1655	-0,11	-3,73	-0,81	0,32	0,28	-0,06
	1652	0,16	-3,83	0,59	0,03	-0,46	0,07	1653	0,19	-3,66	0,13	0,03	-0,41	0,04
1485	1656	-0,01	-3,36	-0,28	0,01	1,19	-0,17	1657	-0,01	-3,38	-0,53	0,66	1,39	-0,18
	1654	-0,02	-3,37	0,47	0,00	0,51	-0,09	1655	-0,02	-3,38	0,21	0,33	0,30	-0,09
1486	175	-0,63	-3,25	0,16	-0,39	-1,96	1,23	176	-0,60	-3,09	-0,27	0,87	4,36	1,17
	1656	0,03	-3,12	0,52	0,20	2,17	-0,63	1657	0,06	-2,96	0,09	0,52	0,72	-0,70
1487	1659	0,09	-3,58	0,43	0,22	0,31	-0,01	1660	-0,06	-4,32	0,20	-0,11	-0,09	0,00
	130	-1,04	-3,80	0,13	0,21	0,38	0,16	95	-1,19	-4,55	-0,11	-0,12	-0,01	0,17
1488	1661	0,16	-2,61	0,32	0,01	0,02	0,16	1662	0,00	-3,41	0,54	0,01	0,11	0,07
	1658	-0,13	-2,67	0,11	0,06	0,01	0,11	1659	-0,29	-3,46	0,34	0,16	0,09	0,01
1489	1662	0,02	-3,48	1,42	0,07	0,12	-0,04	1663	0,00	-3,63	-0,17	-0,18	-0,56	-0,09
	1659	0,43	-3,40	0,94	0,19	0,10	0,08	1660	0,40	-3,55	-0,65	0,00	0,37	0,03
1490	1664	0,07	-3,23	0,12	-0,12	0,02	0,09	1665	0,06	-3,25	0,05	-0,01	0,13	0,02
	1661	0,05	-3,24	0,43	0,02	0,08	0,13	1662	0,05	-3,25	0,36	-0,04	-0,14	0,06
1491	1665	-0,31	-3,35	1,20	-0,35	0,07	-0,02	1666	-0,21	-2,85	-0,30	0,10	-0,80	-0,06
	1662	0,03	-3,28	1,23	0,02	-0,13	0,01	1663	0,13	-2,78	-0,26	0,08	0,76	-0,03
1492	177	-1,75	-5,01	1,29	0,14	0,22	-0,17	199	-1,14	-1,94	-1,24	-0,19	-0,23	-0,15
	1664	-0,98	-4,86	2,49	0,10	0,17	0,03	1665	-0,36	-1,78	-0,04	-0,23	-0,28	0,05
1493	199	-0,63	-2,55	1,04	-0,22	-0,74	0,05	178	-0,70	-2,88	-0,83	-0,04	-0,62	0,07
	1665	-0,25	-2,47	1,11	-0,14	-0,07	0,00	1666	-0,31	-2,80	-0,76	0,04	0,05	0,03
1494	1668	0,00	-3,17	0,32	0,05	0,56	0,30	1669	-0,16	-3,98	0,23	-0,51	-0,63	0,09
	1296	-0,93	-3,35	0,01	-0,04	-0,18	0,29	98	-1,09	-4,17	-0,08	0,19	0,97	0,08
1495	1670	0,11	-2,47	0,25	0,00	-0,02	-0,21	1671	-0,01	-3,04	0,41	-0,08	-0,12	-0,12
	1667	-0,07	-2,51	0,17	-0,07	0,55	-0,05	1668	-0,19	-3,08	0,34	-0,02	0,24	0,03
1496	1671	-0,01	-3,11	1,08	-0,09	-0,12	-0,10	1672	0,01	-3,01	-0,21	-0,17	0,24	-0,03
	1668	0,30	-3,05	0,71	-0,02	0,24	-0,04	1669	0,31	-2,95	-0,58	-0,47	-0,39	0,04
1497	1673	0,07	-2,99	0,11	0,03	-0,23	-0,17	1674	0,11	-2,77	0,07	-0,04	-0,31	-0,10
	1670	0,02	-3,00	0,36	0,00	-0,03	-0,17	1671	0,06	-2,78	0,31	-0,05	0,05	-0,10
1498	1674	-0,33	-2,87	0,99	0,00	-0,31	-0,06	1675	-0,19	-2,20	-0,31	-0,18	0,37	-0,02
	1671	0,02	-2,80	0,98	-0,06	0,05	-0,11	1672	0,16	-2,13	-0,32	-0,34	-0,60	-0,07
1499	179	-1,63	-4,52	1,26	-0,24</									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1501	1674	-0.21	-2.15	0.71	0.02	-0.20	-0.05	1675	-0.16	-1.87	-0.71	-0.39	-0.66	0.04
	1677	-0.22	-2.56	0.19	-0.34	-1.37	-0.17	1669	-0.47	-3.80	0.53	0.86	3.14	-0.09
	123	-0.67	-2.65	0.32	0.26	1.32	0.09	98	-0.92	-3.89	0.66	-0.77	-3.87	0.17
1502	1663	-0.13	-3.46	0.23	0.35	2.17	0.07	1678	-0.03	-2.98	0.05	-0.18	-0.78	0.11
	1660	-0.20	-3.48	0.26	-0.67	-2.49	-0.10	1677	-0.11	-3.00	0.08	0.16	0.96	-0.05
1503	1678	-0.09	-3.00	0.18	-0.19	-0.79	-0.03	1672	-0.07	-2.90	-0.09	0.58	1.98	-0.04
	1677	-0.19	-3.02	0.23	0.12	0.96	0.10	1669	-0.17	-2.92	-0.04	-0.18	-2.06	0.09
1504	1666	-0.08	-2.91	0.29	0.76	2.28	0.10	1679	-0.04	-2.74	0.02	-0.47	-0.68	0.13
	1663	0.03	-2.89	0.41	-0.51	-2.11	0.04	1678	0.06	-2.72	0.13	0.16	0.90	0.07
1505	1679	-0.14	-2.74	0.21	-0.44	-0.68	-0.01	1675	-0.04	-2.24	-0.21	0.63	1.94	-0.11
	1678	-0.01	-2.71	0.25	0.14	0.90	0.05	1672	0.09	-2.22	-0.17	-0.16	-1.73	-0.05
1506	178	-0.67	-2.76	0.52	0.24	1.22	-0.15	201	-0.53	-2.07	-0.23	-0.35	-1.73	-0.13
	1666	-0.16	-2.66	0.78	0.03	-1.38	0.08	1679	-0.02	-1.97	0.03	-0.18	0.81	0.09
1507	201	-0.43	-2.21	0.13	-0.35	-1.73	0.21	180	-0.38	-1.93	-0.40	0.21	1.07	0.24
	1679	-0.01	-2.13	0.23	-0.14	0.81	-0.06	1675	0.05	-1.84	-0.30	0.01	-1.12	-0.02
1508	1680	-0.67	-3.23	-0.44	0.09	-0.41	0.22	1681	-0.58	-2.80	0.48	-0.02	-0.41	0.29
	1522	-0.77	-3.25	-0.61	-0.15	-0.77	-0.01	1523	-0.68	-2.82	0.30	-0.08	-0.41	0.05
1509	1681	-0.82	-2.79	0.11	-0.06	-0.42	0.31	1682	-0.74	-2.39	0.90	-0.48	-0.57	0.22
	1523	-0.80	-2.79	-0.62	-0.08	-0.41	0.06	1524	-0.71	-2.38	0.17	0.01	0.07	-0.04
1510	1682	-0.79	-2.15	0.56	-0.42	-0.56	0.48	1683	-1.15	-3.94	1.71	-1.33	1.05	-0.02
	1524	-1.27	-2.25	-0.53	0.01	0.07	-0.22	4	-1.63	-4.04	0.61	-0.13	-0.66	-0.72
1511	1655	-0.15	-3.66	-0.93	0.32	0.28	-0.06	1684	-0.04	-3.14	-0.03	0.42	0.12	0.04
	1653	-0.77	-3.78	-0.50	0.06	-0.40	0.08	1680	-0.66	-3.26	0.40	0.09	-0.43	0.18
1512	1684	-0.19	-3.20	-0.44	0.48	0.13	0.06	1685	-0.13	-2.89	0.24	0.25	-0.07	0.20
	1680	-0.66	-3.29	-0.31	0.08	-0.43	0.17	1681	-0.60	-2.98	0.36	-0.03	-0.46	0.30
1513	1685	-0.04	-2.89	-0.03	0.40	-0.04	0.27	1686	-0.01	-2.76	0.48	-0.64	-0.73	0.34
	1681	-0.67	-3.02	0.00	-0.07	-0.46	0.27	1682	-0.65	-2.88	0.51	-0.38	-0.06	0.34
1514	1686	-0.17	-2.81	0.57	-0.87	-0.77	0.60	1687	-0.02	-2.08	0.25	-0.54	2.29	0.64
	1682	-0.09	-2.79	0.17	-0.32	-0.05	-0.06	1683	0.05	-2.06	-0.15	-2.01	-2.36	-0.02
1515	1657	-0.27	-3.37	-0.44	0.62	1.39	-0.16	1688	-0.24	-3.18	-0.20	0.66	1.49	-0.15
	1655	0.00	-3.31	0.09	0.33	0.30	-0.07	1684	0.04	-3.13	0.34	0.41	0.07	-0.06
1516	1688	-0.20	-3.19	-0.39	0.60	1.48	-0.33	1689	-0.16	-3.00	-0.07	0.93	1.34	-0.26
	1684	-0.14	-3.18	-0.07	0.47	0.08	0.06	1685	-0.10	-2.99	0.25	0.19	-0.37	0.13
1517	1689	-0.14	-3.00	-0.16	0.87	1.32	-0.52	1690	-0.09	-2.73	0.04	0.65	-1.00	-0.11
	1685	-0.04	-2.98	-0.01	0.34	-0.34	0.34	1686	0.01	-2.71	0.20	-0.41	0.45	0.75
1518	1690	-0.20	-2.76	0.58	1.17	-0.89	1.04	1691	-0.01	-1.83	0.28	-2.85	4.13	0.88
	1686	-0.16	-2.75	0.28	-0.64	0.40	0.14	1687	0.02	-1.82	-0.02	-1.85	-4.26	-0.03
1519	176	-0.60	-3.08	-0.17	0.87	4.36	0.16	1120	-0.55	-2.83	-0.10	0.62	3.10	-0.03
	1657	-0.09	-2.98	0.18	0.49	0.71	0.23	1688	-0.04	-2.73	0.25	0.73	1.86	0.04
1520	1120	-0.62	-2.82	-0.35	0.62	3.10	0.40	1119	-0.61	-2.76	-0.30	0.97	4.83	0.14
	1688	-0.12	-2.72	0.06	0.67	1.85	-0.37	1689	-0.10	-2.66	0.11	0.96	1.45	-0.63
1521	1119	-0.47	-2.79	-0.61	0.97	4.83	0.49	1118	-0.51	-3.00	-0.41	1.73	8.64	0.10
	1689	0.04	-2.69	0.01	0.89	1.44	-1.00	1690	0.00	-2.90	0.21	0.87	0.10	-1.39
1522	1118	-0.03	-3.11	-1.05	1.73	8.64	-1.27	181	-0.09	-3.43	-0.48	3.78	18.91	-0.64
	1690	0.34	-3.04	0.74	1.39	0.21	-0.50	1691	0.28	-3.36	1.32	-6.15	-12.37	0.13
1523	1693	-0.58	-2.93	-0.92	0.08	-0.94	-0.35	1694	-0.43	-2.17	-0.47	0.10	-0.19	-0.21
	1379	-0.72	-2.95	-0.39	0.19	0.96	-0.15	1380	-0.57	-2.20	0.06	-0.04	-0.20	-0.02
1524	1694	-0.58	-2.21	-0.61	0.12	-0.18	-0.17	1695	-0.47	-1.65	-0.15	-0.06	-0.42	-0.11
	1380	-0.55	-2.20	-0.45	-0.04	-0.20	-0.07	1381	-0.44	-1.64	0.01	-0.04	-0.18	-0.01
1525	1695	-0.54	-1.68	-0.31	-0.02	-0.41	-0.30	1696	-0.42	-1.10	0.06	-0.16	0.17	-0.34
	1381	-0.41	-1.66	-0.53	-0.04	-0.18	0.20	100	-0.29	-1.08	-0.16	-0.36	-1.79	0.16
1526	1697	-0.23	-3.45	-0.11	0.01	-0.31	0.05	1698	-0.13	-2.94	-0.37	0.06	-0.33	-0.02
	1692	0.03	-3.39	0.14	0.02	-0.50	0.01	1693	0.13	-2.89	-0.12	0.22	-0.36	-0.05
1527	1698	-0.41	-2.91	-0.39	0.05	-0.33	0.00	1699	-0.22	-1.97	-0.33	0.08	-0.22	-0.06
	1693	-0.51	-2.93	-0.33	0.20	-0.36	-0.09	1694	-0.33	-1.99	-0.28	0.07	-0.32	-0.15
1528	1699	-0.57	-2.06	-0.43	0.05	-0.22	-0.04	1700	-0.45	-1.44	-0.29	0.07	-0.09	-0.04
	1694	-0.48	-2.04	-0.42	0.09	-0.32	-0.16	1695	-0.35	-1.42	-0.27	-0.02	-0.25	-0.16
1529	1700	-0.37	-1.44	-0.48	0.05	-0.09	-0.05	1701	-0.30	-1.11	-0.24	0.08	0.01	0.04
	1695	-0.43	-1.45	-0.44	0.02	-0.24	-0.17	1696	-0.36	-1.12	-0.19	-0.22	-0.15	-0.08
1530	1702	0.01	-3.19	0.13	0.04	-0.59	0.05	1703	0.17	-2.39	0.29	0.10	-0.36	0.09
	1697	-0.21	-3.24	0.00	0.01	-0.29	-0.04	1698	-0.04	-2.43	0.17	0.06	-0.33	0.00
1531	1703	-1.14	-2.61	0.37	0.07	-0.37	0.13	1704	-0.90	-1.41	-0.03	0.06	-0.16	0.13
	1698	-0.25	-2.43	0.15	0.05	-0.33	-0.04	1699	-0.01	-1.23	-0.25	0.08	-0.22	-0.04
1532	1704	-0.65	-1.36	-0.66	0.04	-0.16	0.13	1705	-0.62	-1.22	-0.64	0.07	0.08	0.12
	1699	-0.38	-1.31	-0.35	0.05	-0.22	-0.04	1700	-0.35	-1.16	-0.33	0.06	-0.12	-0.06
1533	1705	-0.16	-1.12	-0.88	0.02	0.07	0.05	1706	-0.14	-1.05	-0.64	0.36	0.13	0.11
	1700	-0.30	-1.15	-0.53	0.05	-0.12	-0.03	1701	-0.29	-1.08	-0.30	0.08	0.02	0.04
1534	149	-2.04	-6.22	2.48	-0.71	-3.54	1.20	1707	-0.83	-0.16	0.95	0.06	0.30	1.09
	1702	-1.44	-6.09	1.37	0.19	0.17	-0.26	1703	-0.23	-0.04	-0.16	0.01	-0.80	-0.37
1535	1707	-0.13	-0.49	-0.44	0.06	0.30	0.45	1708	-0.13	-0.51	-0.44	-0.01	-0.03	0.37
	1703	-0.77	-0.62	-0.09	-0.01	-0.80	0.27	1704	-0.77	-0.64	-0.09	0.06	-0.13	0.19
1536	1708	-0.10	-0.53	-0.92	-0.01	-0.03	0.36	1709	-0.07	-0.37	-0.68	-0.04	-0.18	0.32
	1704	-0.50	-0.61	-0.72	0.05	-0.14	0.21	1705	-0.47	-0.45	-0.47	0.11	0.31	0.17
1537	1709	-0.03	-0.39	-1.84	-0.04	-0.18	0.64	182	-0.32	-1.85	-1.59	0.39	1.97	0.53
	1705	0.04												

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm²	S22 kg/cm²	S12 kg/cm²	M11 kg/cm²	M22 kg/cm²	M12 kg/cm²	Nodo N.ro	S11 kg/cm²	S22 kg/cm²	S12 kg/cm²	M11 kg/cm²	M22 kg/cm²	M12 kg/cm²
	1527	-0,30	-1,12	-0,06	-0,07	-0,33	-0,23	103	-0,35	-1,41	0,03	-0,12	-0,61	-0,06
1546	1701	-0,14	-1,09	-0,41	0,06	0,01	0,06	1721	-0,10	-0,92	-0,19	0,18	0,12	0,15
	1696	-0,34	-1,13	-0,30	-0,24	-0,16	-0,05	1720	-0,31	-0,96	-0,07	0,10	0,01	0,04
1547	1721	-0,11	-0,91	-0,25	0,17	0,11	0,11	1713	-0,05	-0,59	-0,32	0,32	0,01	0,08
	1720	-0,06	-0,90	-0,18	0,01	-0,01	0,10	1710	0,00	-0,58	-0,26	0,64	0,27	0,06
1548	1706	0,05	-0,99	-0,60	0,37	0,13	0,14	1722	0,10	-0,70	-0,42	0,08	0,16	0,19
	1701	-0,19	-1,04	-0,47	0,07	0,02	0,07	1721	-0,13	-0,75	-0,29	0,17	0,07	0,12
1549	1722	-0,15	-0,80	-0,29	0,14	0,18	0,14	1716	-0,02	-0,17	-0,29	-0,02	-0,11	0,04
	1721	-0,04	-0,78	-0,35	0,16	0,07	0,16	1713	0,09	-0,15	-0,35	0,38	0,33	0,06
1550	182	-0,44	-1,80	0,17	0,39	1,97	-0,27	1723	-0,13	-0,23	-0,03	-0,02	-0,10	-0,38
	1706	-0,14	-1,74	-0,41	0,28	-0,30	0,50	1722	0,17	-0,17	-0,60	0,13	0,39	0,39
1551	1723	-0,03	-0,26	-0,63	-0,02	-0,10	0,00	183	0,00	-0,11	-0,45	0,00	0,02	-0,04
	1722	-0,06	-0,27	-0,47	0,19	0,40	0,03	1716	-0,03	-0,12	-0,30	0,04	0,19	0,00
1552	1715	-0,09	-1,00	-0,15	0,00	-0,08	-0,04	1725	-0,10	-1,04	-0,23	-0,02	-0,13	-0,01
	1712	-0,25	-1,03	-0,19	-0,17	-0,34	0,13	1724	-0,26	-1,07	-0,27	-0,15	-0,43	0,16
1553	1718	-0,03	-0,99	-0,03	0,19	0,18	-0,11	1726	-0,04	-1,04	-0,16	0,15	0,19	-0,07
	1715	-0,10	-1,00	-0,02	0,01	-0,04	-0,06	1725	-0,11	-1,05	-0,15	-0,02	-0,12	-0,02
1554	184	-0,13	-1,89	1,03	0,26	1,28	-0,11	185	0,06	-0,93	1,05	0,24	1,20	-0,15
	1718	0,07	-1,85	-0,01	0,16	0,03	-0,03	1726	0,26	-0,89	0,01	0,12	0,03	-0,07
1555	1729	-0,41	-1,18	0,35	-0,24	-0,28	-0,10	1730	-0,45	-1,35	0,14	-0,43	-0,15	-0,19
	1727	-0,36	-1,17	-0,01	-0,03	-0,94	-0,10	1728	-0,40	-1,34	-0,21	-0,68	-1,23	-0,20
1556	1731	-0,40	-0,96	0,63	-0,09	0,18	-0,01	1732	-0,41	-1,00	0,14	-0,18	0,19	0,06
	1729	-0,41	-0,96	0,19	-0,25	-0,28	-0,14	1730	-0,41	-1,00	-0,30	-0,43	-0,14	-0,06
1557	186	-0,29	-1,26	1,13	0,14	0,69	-0,04	187	-0,11	-0,39	0,42	0,10	0,52	0,07
	1731	-0,40	-1,28	0,62	-0,12	0,05	-0,02	1732	-0,22	-0,41	-0,09	-0,19	0,16	0,09
1558	1733	-0,14	-2,05	0,22	-1,41	-0,72	0,05	1683	-0,29	-2,83	0,47	1,85	2,48	0,10
	1186	-0,49	-2,12	-0,32	-1,24	-6,20	-1,41	4	-0,64	-2,90	-0,07	-0,94	-4,72	-1,36
1559	1730	-0,36	-1,30	0,45	-0,50	-0,16	-0,06	1734	-0,46	-1,81	0,17	-0,33	0,37	0,19
	1728	-0,29	-1,28	-0,10	-0,47	-1,18	-0,44	1733	-0,39	-1,79	-0,38	-1,34	-0,83	-0,19
1560	1734	-0,21	-1,89	0,22	-0,36	0,37	0,19	1687	-0,28	-2,20	0,15	1,05	-0,26	0,46
	1733	0,01	-1,84	-0,43	-1,43	-0,85	0,13	1683	-0,05	-2,16	-0,50	1,52	0,82	0,40
1561	1732	-0,83	-0,95	0,99	-0,19	0,19	0,08	1735	-0,88	-1,18	-0,05	-0,02	0,47	0,32
	1730	-0,37	-0,85	0,00	-0,50	-0,15	-0,07	1734	-0,41	-1,09	-1,04	-0,40	0,03	0,18
1562	1735	-0,38	-1,34	0,08	-0,05	0,46	0,24	1691	-0,53	-2,10	0,27	0,55	-0,85	0,19
	1734	-0,08	-1,28	-0,99	-0,43	0,02	0,38	1687	-0,23	-2,04	-0,80	1,39	1,42	0,34
1563	187	-0,19	-0,24	1,12	0,10	0,52	-0,01	1736	-0,27	-0,64	-0,30	-0,08	-0,39	0,15
	1732	-0,70	-0,34	0,76	-0,20	0,16	0,20	1735	-0,78	-0,74	-0,66	-0,02	0,50	0,36
1564	1736	-1,44	1,06	3,83	-0,08	-0,39	0,62	181	-2,12	-2,35	-0,28	0,41	2,05	0,34
	1735	-1,61	1,02	-0,53	-0,04	0,49	0,01	1691	-2,29	-2,39	-4,65	0,70	-0,07	-0,26
1565	1737	-0,35	-1,30	0,04	-0,03	-0,72	0,10	1727	-0,34	-1,29	-0,04	-0,16	-1,19	0,16
	1538	-0,29	-1,29	-0,18	-0,08	-0,41	0,34	120	-0,28	-1,28	-0,26	-0,08	-0,40	0,40
1566	1725	-0,20	-1,05	0,03	0,00	-0,13	-0,01	1738	-0,21	-1,10	-0,10	-0,08	-0,23	-0,04
	1724	-0,25	-1,06	-0,09	-0,14	-0,42	0,18	1737	-0,26	-1,11	-0,22	-0,01	-0,66	0,15
1567	1738	-0,34	-1,12	0,23	-0,05	-0,23	-0,03	1729	-0,35	-1,18	0,04	-0,24	-0,28	-0,15
	1737	-0,32	-1,12	-0,01	-0,01	-0,66	0,13	1727	-0,33	-1,18	-0,20	-0,12	-0,96	0,01
1568	1726	-0,24	-1,07	0,27	0,17	0,20	-0,05	1739	-0,21	-0,95	0,03	-0,11	0,19	-0,05
	1725	-0,19	-1,06	0,10	0,01	-0,12	-0,02	1738	-0,17	-0,95	-0,13	-0,08	-0,24	-0,03
1569	1739	-0,29	-0,96	0,39	-0,10	0,20	-0,07	1731	-0,29	-0,97	0,08	-0,07	0,18	-0,09
	1738	-0,31	-0,96	0,20	-0,05	-0,24	-0,05	1729	-0,31	-0,98	-0,12	-0,24	-0,28	-0,07
1570	185	-0,25	-0,92	0,60	0,24	1,20	-0,36	1740	-0,14	-0,36	0,22	-0,03	-0,14	-0,35
	1726	-0,26	-0,93	0,44	0,14	0,04	0,11	1739	-0,14	-0,36	0,07	-0,07	0,40	0,12
1571	1740	-0,07	-0,39	-0,05	-0,03	-0,14	0,02	186	-0,25	-1,28	-0,41	0,14	0,69	0,10
	1739	-0,14	-0,40	0,43	-0,06	0,40	-0,22	1731	-0,31	-1,29	0,06	-0,10	0,05	-0,14
1572	1742	-0,01	-1,84	-0,16	-0,03	1,64	0,92	1743	0,27	-0,47	-0,49	-0,31	0,28	0,57
	1548	-0,36	-1,91	0,27	-0,21	-1,06	-1,39	156	-0,09	-0,54	-0,06	1,38	6,89	-1,73
1573	1744	-0,11	-2,14	0,20	0,00	0,13	-0,04	1745	0,04	-1,39	-0,03	0,00	0,13	0,18
	1741	-0,10	-2,14	0,06	0,05	0,60	-0,15	1742	0,05	-1,39	-0,16	-0,26	0,85	0,06
1574	1745	-0,08	-1,45	0,34	-0,01	0,13	0,22	1746	0,09	-0,60	-0,13	-0,01	0,09	0,54
	1742	0,07	-1,42	0,16	-0,19	0,86	0,07	1743	0,24	-0,57	-0,30	-0,10	1,32	0,39
1575	1747	-0,03	-1,89	0,17	-0,02	-0,51	-0,09	1748	0,12	-1,17	-0,07	0,22	-0,61	0,14
	1744	-0,03	-1,89	0,07	-0,01	0,08	-0,05	1745	0,11	-1,17	-0,17	0,00	0,12	0,18
1576	1748	-0,33	-1,22	0,41	0,18	-0,62	0,15	1749	-0,15	-0,29	-0,14	0,06	-0,91	0,44
	1745	-0,06	-1,16	0,20	-0,02	0,11	0,22	1746	0,13	-0,23	-0,35	0,01	0,17	0,52
1577	227	-1,43	-2,86	1,47	-0,51	-2,54	0,57	1750	-0,76	0,47	-1,36	0,20	1,00	0,37
	1747	-1,07	-2,78	1,93	0,09	0,04	-0,17	1748	-0,41	0,54	-0,91	0,08	-1,31	-0,38
1578	1750	-0,09	-0,54	0,34	0,20	1,00	-0,90	228	-0,10	-0,59	-0,07	-1,05	-5,25	-1,16
	1748	-0,16	-0,55	-0,43	0,05	-1,31	0,84	1749	-0,17	-0,60	-0,83	0,23	-0,07	0,58
1579	1752	0,13	-4,30	-1,15	-0,38	-15,92	-1,80	1753	0,12	-4,36	-0,13	2,11	-4,33	0,03
	1098	-0,75	-4,48	-0,79	0,68	3,40	-6,55	1097	-0,76	-4,54	0,23	0,17	0,86	-4,72
1580	1753	0,28	-4,70	-1,40	1,98	-4,35	-2,33	1754	0,19	-5,16	-2,00	0,45	-4,17	-1,03
	1097	-0,17	-4,79	0,93	0,17	0,86	-2,18	1096	-0,26	-5,25	0,34	0,01	0,05	-0,87
1581	1754	-0,38	-4,07	-3,21	0,75	-4,11	-3,97	1755	-0,27	-3,50	1,59	0,70	0,77	-3,30
	1096	-2,19	-4,43	-2,40	0,01	0,05	2,02	158	-2,08	-3,86	2,40	-3,28	-16,41	2,69
1582	1756	-0,20	-1,41	-0,73	-0,56	0,93	4,95	1757	-0,47	-2,76	0,00	0,55	0,16	2,85
	1751	0,65	-1,24	0,70	0,81	-10,92	3,27	1752	0,38	-2,59	1,43	2,07	-6,63	1,18
1583	1757	-0,40	-2,93	-1,18	-0,26	0,00	2,71	1758	-0,58	-3,83	-0,09	0,25	0,72	0,83
	1752	0,45	-2,76	0,03	1,45	-6,76	1,40	1753	0,28	-3,65	1,12	2,00	-4,87	-0,48
1584	1758	-0,37	-3,89	-2,39	0,00	0,67	0,84	1759	-0,57	-4,87	-1,08	0,06	0,75	-0,53
	1753	0,03	-3,81	-0,16	1,87	-4,90	-0,64	1754	-0,17	-4,79	1,15	0,78	-2,48	-2,02
1585	1759	-0,19	-4,43	-2,14	-0,29	0,68	-1,15	1760	-0,27	-4,82	-1,12	0,21	1,18	-1,97
	1754	0,61	-4,27	-0,07	1,08	-2,42	-1,38	1755	0,53	-4,66	0,94	0,02	-2,64	-2,19
1586	1761	-0,60	-2,30	0,53	3,55	11,48	2,93	1762	-0,57	-2,16	1,64	-4,24	5,34	1,72
	1756	0,15	-2,15	-0,45	-0,92	-0,88	4,60	1757	0,18	-2,01	0,66	0,71	0,97	3,39
1587	1762	-0,71	-2,13	-0,74	-0,24	6,15	2,23	1763	-0,73	-2,21	1,20	-1,62	6,34	0,90
	1757	-0,14	-2,02	-0,52	-0,10	0,81	2,24	1758	-0,16	-2,09	1,42	0,18	0,38	0,91
1588	1763	-0,61	-2,40	-3,67	-1,39	6,39	0,66	1764	-1,00	-4,32	-0,68	-1,88	4,72	-1,00
	1758	0,21	-2,23	-0,89	-0,07	0,33	0,99	1759	-0,18	-4,16	2,11	0,18	1,36	-0,68
1589	1764	-1,47												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1591	1761	-0.25	-5.04	-2.92	0.34	-4.60	10.30	1762	0.57	-0.92	1.51	-2.53	13.90	10.39
	1766	1.41	0.13	-1.39	3.80	-2.96	-4.17	1767	1.23	-0.72	1.27	-1.53	-1.86	-1.77
	1762	-0.90	-0.33	-0.87	1.48	14.71	-0.54	1763	-1.07	-1.18	1.80	-1.83	5.27	1.86
1592	1767	1.73	-0.38	-1.27	-1.39	-1.84	0.12	1768	1.69	-0.56	2.77	2.61	-3.84	2.60
	1763	-1.67	-1.06	-3.07	-1.60	5.32	-0.95	1764	-1.71	-1.24	0.97	-0.77	10.24	1.53
1593	1768	-3.58	-5.94	-14.26	-4.41	-5.24	11.00	230	-4.52	-10.62	-2.13	13.54	44.93	12.77
	1764	5.00	-4.22	-2.21	0.20	10.44	-7.29	1765	4.07	-8.91	9.92	-3.21	-3.49	-5.53
1594	1770	-0.10	-2.22	0.16	0.01	-0.10	0.00	1771	-0.12	-2.33	0.77	0.00	-0.01	0.01
	1573	-0.79	-2.36	-0.34	0.01	0.05	-0.01	160	-0.81	-2.46	0.26	-0.01	-0.04	0.01
1595	1772	0.00	-1.84	0.17	0.00	-0.02	0.05	1773	-0.02	-1.92	0.62	0.00	-0.02	0.03
	1769	-0.01	-1.84	0.28	0.01	-0.10	0.04	1770	-0.02	-1.92	0.72	0.01	-0.06	0.02
1596	1773	-0.14	-1.95	0.89	0.00	-0.02	0.03	1774	-0.05	-1.48	0.00	0.00	-0.02	0.02
	1770	0.26	-1.87	0.63	0.02	-0.06	0.02	1771	0.36	-1.40	-0.26	-0.01	-0.03	0.01
1597	1775	-0.18	-2.81	0.36	0.00	0.04	0.04	1776	0.10	-1.41	0.79	-0.01	0.02	0.03
	1772	-0.12	-2.80	0.11	0.00	-0.02	0.05	1773	0.16	-1.40	0.55	0.00	-0.02	0.03
1598	1776	-0.55	-1.53	0.73	-0.01	0.02	0.03	1777	-0.33	-0.43	-0.20	0.00	0.01	0.02
	1773	0.03	-1.42	0.82	0.00	-0.02	0.03	1774	0.25	-0.32	-0.12	0.00	-0.02	0.02
1599	231	-1.39	-4.89	1.61	0.05	0.26	-0.04	1778	-0.34	0.35	0.86	-0.01	-0.04	-0.02
	1775	-1.03	-4.82	0.78	-0.01	0.00	0.05	1776	0.02	0.42	0.03	0.00	0.05	0.06
1600	1778	0.25	-0.53	-0.69	-0.01	-0.04	0.03	232	0.37	0.04	-0.10	0.02	0.09	0.04
	1776	-0.04	-0.59	-0.02	0.00	0.05	0.01	1777	0.08	-0.02	0.57	0.00	-0.01	0.01
1601	1780	0.64	-5.39	-0.65	0.00	-0.64	-0.47	1781	1.08	-3.15	-2.00	0.16	-0.07	-0.33
	1583	-0.95	-5.71	1.54	0.07	0.36	0.72	162	-0.50	-3.47	0.19	-0.69	-3.47	0.86
1602	1782	0.06	-3.76	0.21	0.00	0.05	-0.06	1783	0.05	-3.83	0.89	0.00	0.07	-0.14
	1779	-0.33	-3.83	0.10	-0.04	-0.14	0.01	1780	-0.34	-3.91	0.78	0.11	-0.31	-0.07
1603	1783	-0.03	-3.88	1.63	0.00	0.07	-0.16	1784	-0.03	-3.89	-0.22	0.01	0.11	-0.31
	1780	0.78	-3.71	1.45	0.07	-0.32	-0.07	1781	0.78	-3.72	-0.39	0.06	-0.58	-0.23
1604	1785	-0.02	-4.85	0.21	0.04	0.26	0.02	1786	0.20	-3.74	0.82	-0.10	0.46	-0.06
	1782	-0.09	-4.87	0.21	0.00	0.10	-0.06	1783	0.13	-3.75	0.81	0.00	0.08	-0.14
1605	1786	-1.58	-4.02	1.84	-0.05	0.46	-0.06	1787	-1.15	-1.90	-0.36	-0.07	0.76	-0.21
	1783	-0.02	-3.71	1.55	0.00	0.08	-0.16	1784	0.41	-1.58	-0.64	-0.01	0.05	-0.31
1606	233	-7.54	-14.25	7.73	0.04	0.19	0.12	1788	-3.59	5.47	-4.87	-0.05	-0.25	0.21
	1785	-6.59	-14.06	10.35	0.02	0.13	0.02	1786	-2.65	5.66	-2.25	-0.03	0.80	0.11
1607	1788	-0.61	1.50	1.67	-0.05	-0.25	0.82	234	-2.10	-5.92	-2.02	0.78	3.90	0.99
	1786	-1.40	1.34	-1.24	0.01	0.81	-0.48	1787	-2.89	-6.08	-4.93	-0.18	0.22	-0.32
1608	1790	0.60	-4.83	-0.41	0.01	-0.56	-0.47	1791	1.04	-2.62	-2.06	0.16	0.02	-0.34
	1593	-0.80	-5.11	1.89	0.10	0.48	0.74	164	-0.36	-2.90	0.24	-0.68	-3.42	0.87
1609	1792	0.00	-3.68	0.20	0.00	0.11	-0.06	1793	0.09	-3.26	1.04	0.01	0.13	-0.15
	1789	-0.37	-3.76	0.19	-0.04	-0.04	0.01	1790	-0.29	-3.34	1.03	0.12	-0.22	-0.07
1610	1793	-0.08	-3.31	1.73	0.00	0.13	-0.16	1794	0.00	-2.95	-0.27	0.01	0.17	-0.31
	1790	0.72	-3.15	1.74	0.08	-0.23	-0.08	1791	0.79	-2.79	-0.25	0.06	-0.49	-0.23
1611	1795	0.13	-5.10	0.10	0.04	0.28	0.01	1796	0.52	-3.11	1.04	-0.10	0.49	-0.06
	1792	-0.24	-5.17	0.23	0.01	0.16	-0.07	1793	0.16	-3.19	1.16	0.01	0.14	-0.14
1612	1796	-1.65	-3.47	1.97	-0.05	0.49	-0.06	1797	-1.08	-0.64	-0.41	-0.07	0.80	-0.21
	1793	-0.07	-3.15	1.85	0.00	0.14	-0.16	1794	0.50	-0.32	-0.53	-0.01	0.10	-0.31
1613	235	-7.22	-13.75	7.24	0.03	0.16	0.12	1798	-3.46	5.06	-4.66	-0.05	-0.25	0.21
	1795	-6.07	-13.52	9.60	0.02	0.16	0.01	1796	-2.31	5.29	-2.30	-0.03	0.82	0.11
1614	1798	-0.08	0.56	0.98	-0.05	-0.25	0.82	236	-0.78	-2.92	-0.86	0.79	3.93	1.00
	1796	-1.06	0.36	-1.37	0.02	0.83	-0.49	1797	-1.75	-3.12	-3.21	-0.18	0.25	-0.32
1615	1800	1.93	-8.45	1.03	-0.02	-0.11	0.01	1801	4.04	2.12	-7.08	0.00	-0.11	0.03
	1603	1.46	-8.54	4.06	-0.03	-0.15	0.02	166	3.57	2.03	-4.05	-0.03	-0.16	0.04
1616	1802	-0.05	-3.67	0.28	0.00	-0.07	0.02	1803	-0.01	-3.44	-1.60	0.00	-0.07	0.02
	1799	0.65	-3.53	0.23	0.00	-0.11	0.02	1800	0.70	-3.30	-1.64	-0.02	-0.11	0.01
1617	1803	0.07	-3.42	-0.79	0.00	-0.07	0.02	1804	0.07	-3.43	-0.27	0.00	-0.07	0.01
	1800	-0.23	-3.48	-0.70	-0.02	-0.11	0.02	1801	-0.24	-3.49	-0.18	0.00	-0.11	0.02
1618	1805	-1.04	-1.47	0.34	0.00	-0.03	0.02	1806	-1.49	-3.72	-1.89	0.00	-0.03	0.02
	1802	0.42	-1.18	0.57	0.00	-0.07	0.02	1803	-0.03	-3.42	-1.66	0.00	-0.07	0.02
1619	1806	0.16	-3.43	-0.66	0.00	-0.03	0.02	1807	-0.05	-4.47	-0.16	0.00	-0.03	0.01
	1803	0.08	-3.45	-0.85	0.00	-0.07	0.02	1804	-0.12	-4.49	-0.35	0.00	-0.07	0.01
1620	237	-2.61	-5.84	2.60	0.00	0.02	0.02	1808	-0.97	2.35	-2.64	0.00	0.00	0.01
	1805	-3.37	-5.99	5.94	0.00	-0.03	0.02	1806	-1.73	2.20	0.69	0.00	-0.02	0.02
1621	1808	-3.56	5.76	5.21	0.00	0.00	0.02	238	-7.53	-14.06	-7.54	0.01	0.03	0.02
	1806	-2.71	5.93	1.92	0.00	-0.02	0.01	1807	-6.67	-13.89	-10.83	0.00	-0.03	0.01
1622	1810	2.06	-8.92	1.13	0.03	0.16	0.02	1811	4.30	2.29	-7.52	0.00	0.20	0.00
	1613	1.59	-9.01	4.31	0.05	0.27	0.03	168	3.83	2.20	-4.34	0.04	0.19	0.01
1623	1812	-0.05	-3.79	0.29	0.00	0.14	0.03	1813	-0.01	-3.59	-1.72	0.01	0.14	0.02
	1809	0.71	-3.64	0.25	0.00	0.18	0.03	1810	0.75	-3.44	-1.76	0.03	0.18	0.03
1624	1813	0.08	-3.57	-0.88	0.01	0.14	0.02	1814	0.07	-3.63	-0.27	0.00	0.14	0.02
	1810	-0.27	-3.64	-0.78	0.03	0.18	0.02	1811	-0.28	-3.70	-0.17	0.00	0.19	0.02
1625	1815	-1.11	-1.44	0.35	0.00	0.12	0.02	1816	-1.61	-3.91	-2.03	0.00	0.10	0.02
	1812	0.45	-1.13	0.60	0.00	0.14	0.03	1813	-0.04	-3.59	-1.78	0.00	0.14	0.03
1626	1816	0.21	-3.60	-0.75	0.00	0.10	0.02	1817	-0.03	-4.79	-0.16	0.00	0.09	0.02
	1813	0.09	-3.62	-0.94	0.01	0.14	0.02	1814	-0.15	-4.82	-0.35	0.00	0.14	0.03
1627	239	-2.62	-5.95	2.61	0.05	0.27	-0.07	1818	-0.96	2.38	-2.69	0.00	-0.01	-0.04
	1815	-3.47	-6.11											

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1636	1826	0,10	-0,13	-0,72	-0,01	0,36	-0,17	1827	-0,50	-3,14	-0,25	-0,08	0,11	-0,08
	1830	0,33	-2,89	0,30	-0,04	3,38	0,09	1831	0,33	-2,87	0,24	-0,63	1,46	-0,40
	1639	-0,62	-3,08	-0,39	-0,15	-0,76	0,58	1640	-0,62	-3,06	-0,45	0,05	0,25	0,09
1637	1831	0,83	-2,88	0,40	-0,65	1,46	0,23	1832	0,82	-2,92	-0,43	0,04	3,70	-0,26
	1640	-0,42	-3,13	0,10	0,05	0,25	-0,59	1641	-0,43	-3,17	-0,73	-0,10	-0,49	-1,08
1638	1832	0,73	-3,92	0,83	-0,16	3,66	2,92	1833	1,92	2,00	-3,69	-0,90	-1,57	2,47
	1641	1,38	-3,79	1,38	-0,10	-0,49	-4,26	172	2,56	2,13	-3,15	3,52	17,62	-4,70
1639	1834	-0,24	-2,13	-0,08	-0,04	-0,65	-1,16	1835	-0,28	-2,34	-0,31	0,01	-0,38	-0,69
	1829	0,38	-2,01	0,28	-0,09	2,08	-0,98	1830	0,34	-2,21	0,05	-0,60	1,41	-0,52
1640	1835	-0,17	-2,40	-0,17	0,01	-0,38	-0,53	1836	-0,20	-2,57	-0,66	-0,01	-0,48	0,00
	1830	0,47	-2,28	-0,10	-0,43	1,44	-0,65	1831	0,43	-2,44	-0,60	-0,58	1,72	-0,12
1641	1836	-0,13	-2,52	0,14	-0,02	-0,49	-0,02	1837	0,04	-1,69	-1,02	0,04	-0,27	0,51
	1831	0,67	-2,36	-0,44	-0,60	1,72	-0,05	1832	0,83	-1,53	-1,60	-0,38	1,60	0,49
1642	1837	0,33	-1,85	-0,52	0,03	-0,28	0,65	1838	0,42	-1,42	-0,11	-0,03	-0,51	1,14
	1832	-0,66	-2,04	-0,33	-0,58	1,56	0,36	1833	-0,58	-1,62	0,08	-0,11	2,38	0,85
1643	1839	-0,58	-1,88	0,35	0,15	-3,43	-0,85	1840	-0,56	-1,77	0,22	0,58	-2,47	-0,33
	1834	0,28	-1,70	-0,09	0,03	-0,33	-1,21	1835	0,31	-1,59	-0,22	-0,03	-0,59	-0,70
1644	1840	-0,72	-1,67	-0,06	0,35	-2,51	-0,49	1841	-0,66	-1,41	-0,53	0,62	-2,57	0,05
	1835	0,02	-1,53	-0,07	-0,04	-0,59	-0,55	1836	0,07	-1,26	-0,53	0,01	-0,37	0,00
1645	1841	-1,28	-1,53	-0,54	0,59	-2,57	0,14	1842	-1,50	-2,61	-1,98	0,36	-2,22	0,66
	1836	0,20	-1,23	0,27	0,00	-0,37	-0,03	1837	-0,01	-2,32	-1,16	-0,01	-0,49	0,49
1646	1842	0,84	-1,94	-0,33	0,53	-2,19	0,48	1843	0,80	-2,14	0,14	0,10	-2,84	0,93
	1837	-0,49	-2,21	-0,67	-0,01	-0,49	0,66	1838	-0,53	-2,41	-0,20	0,03	-0,22	1,11
1647	243	0,61	-2,23	-0,33	-4,09	-20,46	5,47	1844	0,79	-1,32	2,30	-0,02	-0,11	4,91
	1839	0,11	-2,33	-1,49	1,03	1,02	-2,64	1840	0,30	-1,42	1,14	0,12	-4,78	-3,21
1648	1844	-0,25	-0,96	0,04	-0,02	-0,11	1,38	1845	-0,13	-0,38	-0,15	-0,12	-0,60	0,79
	1840	-0,67	-1,05	0,86	-0,11	-4,83	0,32	1841	-0,55	-0,46	0,66	0,65	-2,39	-0,28
1649	1845	-0,36	-0,30	0,35	-0,12	-0,60	-0,08	1846	-0,29	0,07	-0,88	-0,03	-0,13	-0,65
	1841	-1,40	-0,50	0,65	0,63	-2,39	0,54	1842	-1,33	-0,14	-0,58	0,00	-4,04	-0,03
1650	1846	-2,60	0,87	0,99	-0,03	-0,13	-3,47	244	-4,41	-8,19	-5,05	-3,20	-16,01	-3,96
	1842	-0,91	1,20	1,07	0,17	-4,01	2,79	1843	-2,73	-7,85	-4,97	0,80	0,64	2,30
1651	1849	-0,09	-1,62	-0,10	0,01	0,42	-0,24	1850	-0,12	-1,75	-0,77	0,17	0,29	-0,29
	1847	0,07	-1,59	0,28	0,02	-1,72	-0,14	1848	0,04	-1,71	-0,39	-0,60	-1,93	-0,19
1652	1851	0,01	-0,83	-0,07	-0,02	2,45	-0,29	1852	-0,06	-1,21	-0,64	1,04	2,71	-0,32
	1849	0,06	-0,82	0,26	0,01	0,43	-0,27	1850	-0,01	-1,20	-0,30	0,19	0,35	-0,29
1653	245	-0,16	-0,22	0,09	-0,32	-1,60	1,75	246	-0,27	-0,76	-0,79	1,65	8,24	1,75
	1851	0,02	-0,18	0,51	0,28	3,94	-1,11	1852	-0,09	-0,73	-0,37	0,81	1,58	-1,10
1654	1854	0,15	-2,25	0,83	0,11	0,01	-0,01	1855	0,31	-1,44	-0,76	0,03	-0,04	0,02
	199	-0,40	-2,37	1,43	0,12	0,37	0,01	178	-0,24	-1,55	-0,17	0,04	0,32	0,04
1655	1856	-0,08	-2,61	-0,02	-0,02	0,02	0,15	1857	0,06	-1,87	-0,04	0,11	0,11	0,13
	1853	-0,16	-2,63	0,64	0,09	-0,24	0,10	1854	-0,02	-1,89	0,63	-0,06	-0,18	0,07
1656	1857	-0,05	-1,84	1,14	0,06	0,10	0,11	1858	0,13	-0,95	-0,69	-0,19	-0,73	0,03
	1854	0,11	-1,81	1,61	0,24	-0,12	0,09	1855	0,29	-0,92	-0,22	0,05	0,68	0,01
1657	1859	0,26	-3,24	-0,56	-0,03	0,28	0,05	1860	0,57	-1,70	-0,41	0,10	0,23	0,01
	1856	-0,23	-3,34	0,97	-0,01	0,06	0,16	1857	0,08	-1,79	1,12	0,07	-0,11	0,11
1658	1860	-1,00	-1,88	1,22	0,10	0,23	0,08	1861	-0,61	0,07	-1,37	-0,21	-0,37	0,04
	1857	-0,08	-1,69	2,30	0,02	-0,12	0,06	1858	0,31	0,25	-0,30	0,05	0,48	0,02
1659	247	-4,32	-7,62	3,23	0,22	1,10	-0,22	1145	-2,30	2,50	-4,91	0,09	0,43	-0,21
	1859	-3,38	-7,43	7,15	-0,04	0,25	0,06	1860	-1,35	2,69	-1,00	0,08	0,16	0,08
1660	1145	-0,01	-0,50	0,65	0,09	0,43	-0,16	248	0,10	0,06	-1,38	0,03	0,13	-0,12
	1860	-0,54	-0,61	0,63	0,09	0,16	-0,02	1861	-0,43	-0,05	-1,40	-0,13	0,03	0,02
1661	1863	0,09	-1,91	1,09	-0,02	0,06	0,02	1864	0,20	-1,35	-0,09	0,13	0,35	0,03
	1676	-0,38	-2,00	0,97	-0,02	-0,09	0,01	180	-0,27	-1,44	-0,20	-0,07	-0,36	0,02
1662	1865	-0,10	-2,34	0,41	0,00	-0,04	-0,10	1866	0,03	-1,65	0,62	-0,05	-0,17	-0,07
	1862	-0,16	-2,35	0,13	-0,03	0,09	-0,09	1863	-0,03	-1,67	0,34	0,02	0,19	-0,06
1663	1866	-0,07	-1,68	1,41	-0,05	-0,17	-0,07	1867	0,10	-0,83	0,02	0,26	0,76	-0,04
	1863	0,14	-1,63	1,15	0,00	0,19	-0,07	1864	0,31	-0,79	-0,23	-0,08	-0,70	-0,04
1664	1868	0,12	-3,18	0,13	0,05	-0,36	0,01	1869	0,47	-1,44	0,69	-0,16	-0,35	0,03
	1865	-0,23	-3,25	0,17	-0,01	-0,12	-0,10	1866	0,11	-1,51	0,73	0,01	0,12	-0,08
1665	1869	-1,05	-1,64	1,32	-0,17	-0,35	-0,04	1870	-0,73	-0,01	-0,43	0,40	0,67	0,00
	1866	-0,06	-1,44	1,52	0,01	0,13	-0,07	1867	0,27	0,18	-0,23	-0,03	-0,69	-0,04
1666	249	-3,99	-7,75	4,01	-0,22	-1,10	0,25	1146	-1,86	2,87	-2,42	-0,18	-0,92	0,24
	1868	-3,27	-7,60	5,08	0,04	-0,44	0,03	1869	-1,15	3,01	-1,35	-0,10	-0,07	0,02
1667	1146	0,41	-0,16	-0,14	-0,18	-0,92	0,33	250	0,41	-0,14	0,01	0,09	0,45	0,25
	1869	-0,32	-0,31	-0,73	-0,11	-0,07	0,02	1870	-0,32	-0,29	-0,57	0,17	-0,51	-0,06
1668	1871	-0,08	-1,43	-0,10	-0,04	-0,88	-0,06	1864	-0,07	-1,41	-0,32	0,24	1,78	-0,05
	201	-0,30	-1,48	-0,05	0,32	1,60	0,15	180	-0,30	-1,46	-0,28	-0,34	-1,72	0,16
1669	1858	-0,02	-1,21	0,29	0,69	3,67	0,03	1872	0,01	-1,06	-0,11	-0,18	-0,87	0,01
	1855	0,01	-1,21	0,24	-0,83	-3,32	0,10	1871	0,04	-1,06	-0,16	0,37	1,10	0,08
1670	1872	-0,02	-1,08	-0,02	-0,17	-0,87	-0,01	1867	0,03	-0,85	-0,38	0,19	1,50	-0,08
	1871	0,00	-1,08	-0,14	0,36	1,10	0,04	1864	0,05	-0,85	-0,50	-0,42	-1,50	-0,03
1671	1861	0,17	-0,37	0,16	0,82	4,59	-0,08	1873	0,09	-0,76	-0,20	-0,13	-0,84	-0,09
	1858	0,19	-0,37	0,14	-0,79	-3,74	0,11	1872	0,11	-0,75	-0,22	0,23	1,18	0,10
1672	1873	0,07	-0,78	0,06	-0,12	-0,84	0,05	1870	0,21	-0,12	-0,18	0,05	1,22	0,03
	1872	0												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. PESO PROPRIO: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1681	1875	-0,12	-1,72	-0,53	-0,32	-2,54	0,02	1876	-0,14	-1,83	-0,13	-0,43	-2,66	0,03
	1880	-0,13	-1,78	-0,39	0,14	0,16	-0,07	1881	-0,10	-1,62	-0,09	0,05	0,43	-0,29
	1876	0,09	-1,74	-0,43	-0,41	-2,65	0,10	1877	0,13	-1,57	-0,12	0,15	-3,11	-0,12
1682	1852	-0,19	-1,20	-0,37	0,97	2,70	-0,17	1882	-0,20	-1,29	-0,59	0,83	2,98	-0,08
	1850	-0,02	-1,16	-0,21	0,19	0,35	-0,30	1878	-0,04	-1,26	-0,43	0,24	0,26	-0,20
1683	1882	-0,25	-1,30	-0,54	0,79	2,97	-0,15	1883	-0,29	-1,50	-0,57	0,97	3,05	-0,11
	1878	-0,08	-1,27	-0,51	0,26	0,26	-0,17	1879	-0,12	-1,47	-0,54	0,23	0,23	-0,12
1684	1883	-0,15	-1,50	-0,78	0,95	3,05	-0,08	1884	-0,21	-1,84	-0,39	0,94	3,10	0,00
	1879	-0,05	-1,48	-0,74	0,25	0,24	-0,13	1880	-0,12	-1,82	-0,35	0,19	0,24	-0,05
1685	1884	-0,41	-2,00	-0,92	1,06	3,13	0,11	1885	-0,49	-2,40	-0,39	-0,15	3,14	0,00
	1880	0,24	-1,87	-0,36	0,16	0,24	-0,06	1881	0,16	-2,27	0,17	0,01	0,23	-0,17
1686	246	-0,19	-0,86	0,04	1,65	8,24	0,02	1155	-0,18	-0,80	-0,30	1,12	5,61	-0,16
	1852	-0,06	-0,83	-0,10	0,74	1,57	0,47	1882	-0,05	-0,77	-0,44	0,92	3,42	0,29
1687	1155	-0,34	-0,76	0,06	1,12	5,61	0,38	1154	-0,34	-0,74	-0,34	1,38	6,91	0,23
	1882	-0,27	-0,74	-0,40	0,88	3,41	-0,21	1883	-0,27	-0,72	-0,80	0,98	3,10	-0,36
1688	1154	-0,30	-0,74	-0,71	1,38	6,91	0,12	1153	-0,53	-1,89	-0,58	1,76	8,81	-0,06
	1883	-0,14	-0,71	-1,00	0,96	3,10	-0,27	1884	-0,37	-1,86	-0,88	0,68	1,83	-0,45
1689	1153	0,73	-2,20	-2,94	1,76	8,81	-1,96	251	0,44	-3,62	0,23	-0,04	-0,20	-1,86
	1884	0,41	-2,26	-1,41	0,81	1,85	1,34	1885	0,13	-3,68	1,76	0,28	5,26	1,43
1690	1890	-0,44	-0,24	-0,12	-0,58	2,94	-0,29	1891	0,26	-0,11	-0,44	-0,58	3,58	-0,48
	1886	-0,31	0,55	0,00	-0,33	2,80	-0,31	1887	0,40	0,69	-0,30	-0,34	3,43	-0,51
1691	1891	-0,01	-0,19	-0,17	-0,50	3,74	-0,66	1892	0,07	-0,18	-0,12	-0,45	3,33	-0,72
	1887	-0,01	-0,07	-0,01	-0,32	3,68	-0,62	1888	0,08	-0,05	0,04	-0,28	3,27	-0,69
1692	1892	0,04	-0,04	0,21	-0,56	1,65	-0,82	1893	-0,06	-0,07	0,10	-0,26	0,69	-0,80
	1888	0,05	-0,06	0,03	-0,31	1,70	-0,67	261	-0,06	-0,08	-0,08	0,00	0,74	-0,65
1693	1894	-3,42	-0,02	1,05	-4,41	-0,66	0,59	1895	-0,50	0,55	-0,41	-3,40	1,20	0,11
	1889	-3,58	-0,37	1,37	-2,73	-0,76	0,93	1890	-0,63	0,20	-0,09	-1,72	1,10	0,45
1694	1895	-0,81	-0,63	-0,45	-1,87	3,01	-0,42	1896	0,50	-0,37	-0,63	-1,69	3,52	-0,52
	1890	-0,80	-0,28	-0,16	-1,36	3,02	-0,36	1891	0,52	-0,01	-0,33	-1,18	3,53	-0,47
1695	1896	0,26	-0,38	0,02	-1,74	3,92	-0,48	1897	0,26	-0,38	-0,11	-2,13	3,51	-0,68
	1891	0,32	-0,12	-0,05	-1,28	3,75	-0,61	1892	0,31	-0,13	-0,18	-1,66	3,34	-0,82
1696	1897	0,26	0,00	0,68	-3,08	1,50	-1,09	1898	-0,40	-0,13	0,27	-3,18	0,49	-1,28
	1892	0,30	0,00	0,14	-1,78	1,52	-1,10	1893	-0,40	-0,14	-0,27	-1,88	0,50	-1,28
1697	1899	-7,16	-0,52	-1,10	-8,63	0,35	-1,30	1900	0,06	0,92	-2,12	-5,33	2,10	-2,09
	1894	-8,00	-0,88	1,49	-7,07	-0,23	-0,10	1895	-0,59	0,59	0,48	-3,77	1,52	-0,89
1698	1900	-0,78	-0,48	-0,44	-2,94	2,20	-1,12	1901	0,70	-0,18	-0,97	-2,45	2,56	-0,71
	1895	-1,00	-0,56	0,45	-2,47	2,77	-0,93	1896	0,54	-0,26	-0,09	-1,97	3,14	-0,53
1699	1901	0,45	0,48	0,68	-2,90	3,68	0,72	1902	0,78	0,54	-0,61	-4,51	3,66	0,62
	1896	0,31	-0,27	0,57	-2,63	3,63	0,12	1897	0,63	-0,21	-0,73	-4,24	3,62	0,02
1700	1902	0,70	0,10	1,39	-8,63	1,24	0,55	1903	-1,09	-0,26	0,67	-11,68	-0,36	0,17
	1897	0,81	0,11	0,06	-5,55	1,37	-0,54	1898	-1,08	-0,28	-0,66	-8,60	-0,22	-0,92
1701	230	-12,91	-2,18	-4,41	-13,25	9,98	-6,51	1768	3,01	1,00	-5,17	-5,00	1,52	-8,10
	1899	-14,83	-1,93	2,15	-11,27	7,41	-3,25	1900	1,58	1,35	1,41	-3,01	-1,04	-4,84
1702	1768	1,32	3,49	2,57	-0,70	2,30	-1,62	1767	-0,02	3,23	-1,27	-1,56	-0,57	-0,57
	1900	0,51	0,04	3,10	-1,09	3,24	-1,86	1901	-0,80	-0,24	-0,77	-1,95	0,36	-0,81
1703	1767	-0,86	2,24	1,94	-1,45	1,23	2,02	1766	1,25	2,67	-1,81	-1,54	1,12	3,73
	1901	-1,08	0,42	0,89	-2,72	2,93	1,99	1902	0,94	0,81	-2,88	-2,81	2,82	3,71
1704	1766	3,24	1,99	0,85	-16,09	1,11	12,08	229	-2,64	0,81	1,43	-35,96	-6,12	12,12
	1902	3,01	-0,23	-0,87	-8,78	2,55	4,96	1903	-3,00	-1,44	-0,32	-28,65	-4,68	5,00

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	38	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,27	0,00	0,00	90	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,03	0,00	0,00
	1	3,62	-0,01	0,23	2,79	-0,04	-0,02	0,00	1	0,00	0,01	-0,23	-2,79	-0,71	0,00	0,00
	2	3,62	0,17	-0,25	9,23	0,19	0,37	0,00	2	0,00	-0,17	0,25	-9,23	0,59	0,16	0,00
	3	3,62	0,15	-0,15	8,07	0,21	0,33	0,00	3	0,00	-0,15	0,15	-8,07	0,26	0,15	0,00
	4	3,62	0,01	-0,19	7,37	0,20	0,08	0,00	4	0,00	-0,01	0,19	-7,37	0,38	-0,04	0,00
	5	3,62	0,07	0,15	10,11	-0,14	0,25	0,00	5	0,00	-0,07	-0,15	-10,11	-0,33	-0,02	0,00
	6	3,62	0,00	-0,23	3,37	-0,01	-0,01	0,00	6	0,00	0,00	0,23	-3,37	0,76	0,01	0,00
	7	3,62	-0,02	0,09	2,41	-0,03	-0,05	0,00	7	0,00	0,02	-0,09	-2,41	-0,28	-0,03	0,00
	12	3,62	0,63	-0,08	23,58	0,10	1,31	0,00	12	0,00	-0,63	0,08	-23,58	0,16	0,64	0,00
	13	3,62	-0,13	0,12	16,14	-0,16	-0,21	0,00	13	0,00	0,13	-0,12	-16,14	-0,20	-0,19	0,00
	16	3,62	0,01	0,11	2,55	-0,05	0,03	0,00	16	0,00	-0,01	-0,11	-2,55	-0,33	0,01	0,00
	17	3,62	-0,67	-0,03	11,79	0,01	-1,71	0,00	17	0,00	0,67	0,03	-11,79	0,09	-0,38	0,00
	18	3,62	-0,28	0,23	5,01	-0,17	-0,61	0,00	18	0,00	0,28	-0,23	-5,01	-0,53	-0,26	0,00
	20	3,62	-0,09	0,03	12,52	0,01	-0,11	0,00	20	0,00	0,09	-0,03	-12,52	-0,12	-0,16	0,00
	29	3,62	-0,08	0,02	4,11	0,02	-0,01	0,00	29	0,00	0,08	-0,02	-4,11	-0,08	-0,27	0,00
	30	3,62	0,36	-0,35	30,28	0,08	0,85	0,00	30	0,00	-0,36	0,35	-30,28	1,02	0,28	0,00
	31	3,62	0,35	0,05	27,27	-0,06	1,01	0,00	31	0,00	-0,35	-0,05	-27,27	-0,09	0,09	0,00
	32	3,62	0,01	-0,27	3,32	0,28	0,06	0,00	32	0,00	-0,01	0,27	-3,32	0,60	-0,04	0,00
	40	3,62	-0,68	-0,18	36,75	0,16	-1,61	0,00	40	0,00	0,68	0,18	-36,75	0,40	-0,50	0,00
	41	3,62	-0,47	0,07	29,09	-0,07	-1,13	0,00	41	0,00	0,47	-0,07	-29,09	-0,13	-0,35	0,00
	42	3,62	0,22	-0,02	12,50	-0,55	0,49	0,00	42	0,00	-0,22	0,02	-12,50	0,61	0,24	0,00
	47	3,62	-0,15	-0,02	1,90	0,03	-0,35	0,00	47	0,00	0,15	0,02	-1,90	0,05	-0,11	0,00
	48	3,62	-0,16	0,00	1,52	0,00	-0,34	0,00	48	0,00	0,16	0,00	-1,52	0,00	-0,14	0,00
	15	3,62	0,00	0,20	0,00	-0,14	0,00	0,00	91	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,10	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	-0,16	0,00	0,07	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	-0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00
	21	3,62	0,00	2,96	0,00	-2,88	0,00	0,00	99	3,62	0,00	-2,96	0,00	-0,53	0,00	0,00
	23	3,62	0,00	2,67	0,00	-2,63	0,00	0,00	100	3,62	0,00	-2,67	0,00	-0,45	0,00	0,00
	10	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,24	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,20	0,00	0,47	0,00	0,00
	8	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,30	0,00	0,00	102	3,62	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,00
	27	3,62	0,00	0,12	0,00	-0,10	0,00	0,00	103	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,05	0,00	0,00
	49	3,62	0,00	-1,50	0,00	0,72	0,00	-0,04	104	3,62	0,00	1,50	0,00	0,40	0,00	0,04
	45	3,62	0,00	4,07	0,00	-3,70	0,00	0,05	107	3,62	0,00	-4,07	0,00	-0,64	0,00	-0,05
	17	3,62	0,00	3,43	0,00	-2,46	0,00	0,00	109	3,62	0,00	-3,43	0,00	-1,10	0,00	0,00
	28	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	112	3,62	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,13	0,00	-0,09	0,00	0,01	115	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,02	0,00	-0,01

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
7	3,62	0,00	-0,26	0,00	0,13	0,00	0,01	118	3,62	0,00	0,26	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,01
16	3,62	0,00	-0,46	0,00	0,26	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,46	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
25	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
52	3,62	0,00	-0,21	0,00	0,11	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
53	3,62	0,00	0,14	0,00	-0,07	0,00	0,00	139	3,62	0,00	-0,14	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
50	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
46	3,62	0,00	-0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	145	3,62	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
47	3,62	0,00	-0,69	0,00	0,31	0,00	-0,03	150	3,62	0,00	0,69	0,00	0,29	0,00	0,03	0,03
48	3,62	0,00	-0,56	0,00	0,27	0,00	-0,02	153	3,62	0,00	0,56	0,00	0,26	0,00	0,02	0,02
52	3,62	0,00	0,08	0,00	-0,03	0,00	0,00	156	3,62	0,00	-0,08	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
14	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	159	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
34	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,01	164	3,62	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,01	-0,01
55	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,02	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
17	3,62	0,00	-0,17	0,00	0,30	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,17	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
18	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	-0,01	19	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
12	3,62	0,00	0,23	0,00	-0,06	0,00	0,03	13	3,62	0,00	0,36	0,00	0,28	0,00	-0,03	-0,03
13	3,62	0,00	0,27	0,00	-0,11	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,35	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
4	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,13	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
5	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
5	3,62	0,00	2,50	0,00	-0,33	0,00	0,00	13	3,62	0,00	3,57	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
13	3,62	0,00	4,22	0,00	-1,62	0,00	0,01	20	3,62	0,00	5,58	0,00	3,74	0,00	-0,01	-0,01
20	3,62	0,00	6,00	0,00	-3,52	0,00	0,00	18	3,62	0,00	3,86	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
4	3,62	0,00	1,50	0,00	-0,27	0,00	0,00	12	3,62	0,00	3,57	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00
12	3,62	0,00	6,75	0,00	-6,18	0,00	0,00	17	3,62	0,00	7,18	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00
2	3,62	0,00	2,41	0,00	-0,65	0,00	0,00	8	3,62	0,00	2,87	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
1	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,07	0,00	-0,01	2	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
9	3,62	0,00	5,35	0,00	-6,00	0,00	0,00	21	3,62	0,00	5,19	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00
2	3,62	0,00	0,13	0,00	-0,25	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
22	3,62	0,00	2,02	0,00	-1,11	0,00	-0,03	30	3,62	0,00	3,72	0,00	4,37	0,00	0,03	0,03
30	3,62	0,00	6,47	0,00	-6,14	0,00	0,01	40	3,62	0,00	6,68	0,00	6,84	0,00	-0,01	-0,01
40	3,62	0,00	4,05	0,00	-3,63	0,00	0,00	47	3,62	0,00	3,02	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
3	3,62	0,00	2,19	0,00	-0,57	0,00	0,00	10	3,62	0,00	2,67	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
11	3,62	0,00	4,90	0,00	-5,43	0,00	0,00	23	3,62	0,00	4,79	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00
24	3,62	0,00	2,29	0,00	-1,50	0,00	0,00	31	3,62	0,00	2,83	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
31	3,62	0,00	4,69	0,00	-4,67	0,00	0,00	41	3,62	0,00	4,67	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
41	3,62	0,00	3,01	0,00	-2,37	0,00	0,00	48	3,62	0,00	2,59	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	0,00	4	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
26	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,46	0,00	0,00	22	3,62	0,00	-0,31	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	24	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
24	3,62	0,00	-0,32	0,00	0,36	0,00	0,00	27	3,62	0,00	0,32	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
29	3,62	0,00	0,57	0,00	-0,67	0,00	-0,01	30	3,62	0,00	0,29	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01
30	3,62	0,00	0,11	0,00	-0,24	0,00	0,01	31	3,62	0,00	-0,11	0,00	-0,17	0,00	-0,01	-0,01
31	3,62	0,00	-0,14	0,00	0,29	0,00	0,01	32	3,62	0,00	0,14	0,00	0,30	0,00	-0,01	-0,01
55	3,62	0,00	0,45	0,00	-0,13	0,00	-0,11	35	3,62	0,00	3,71	0,00	4,27	0,00	0,11	0,11
35	3,62	0,00	5,66	0,00	-5,46	0,00	0,05	56	3,62	0,00	1,98	0,00	-3,06	0,00	-0,05	-0,05
32	3,62	0,00	1,01	0,00	-0,26	0,00	0,01	76	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,29	0,00	-0,01	-0,01
36	3,62	0,00	1,19	0,00	-0,49	0,00	0,00	38	3,62	0,00	1,03	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
38	3,62	0,00	0,58	0,00	-0,22	0,00	0,00	42	3,62	0,00	1,47	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
42	3,62	0,00	3,32	0,00	-2,08	0,00	0,01	49	3,62	0,00	3,18	0,00	1,77	0,00	-0,01	-0,01
40	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,22	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
41	3,62	0,00	0,26	0,00	-0,01	0,00	-0,01	42	3,62	0,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,01	0,01
42	3,62	0,00	-0,51	0,00	0,13	0,00	0,03	43	3,62	0,00	0,52	0,00	0,22	0,00	-0,03	-0,03
56	3,62	0,00	-1,98	0,00	3,06	0,00	0,04	45	3,62	0,00	5,98	0,00	6,60	0,00	-0,04	-0,04
56	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,12	-0,07	3,74	0,04	0,31	0,00	1	3,62	-0,12	0,07	-3,74	0,23	0,16	0,00	0,00
2	7,82	0,26	0,01	6,23	0,03	0,47	0,00	2	3,62	-0,26	-0,01	-6,23	-0,06	0,48	0,00	0,00
3	7,82	0,23	-0,05	5,55	0,09	0,42	0,00	3	3,62	-0,23	0,05	-5,55	0,09	0,42	0,00	0,00
4	7,82	0,23	0,00	5,44	0,01	0,52	0,00	4	3,62	-0,23	0,00	-5,44	0,00	0,36	0,00	0,00
5	7,82	0,16	-0,21	7,20	0,54	0,29	0,00	5	3,62	-0,16	0,21	-7,20	0,28	0,33	0,00	0,00
6	7,82	0,03	0,37	5,54	-0,73	0,08	0,00	6	3,62	-0,03	-0,37	-5,54	-0,72	0,03	0,00	0,00
7	7,82	0,32	-0,12	12,33	0,24	0,80	0,00	7	3,62	-0,32	0,12	-12,33	0,21	0,44	0,00	0,00
12	7,82	0,40	0,02	12,40	-0,04	0,56	0,00	12	3,62	-0,40	-0,02	-12,40	-0,02	0,98	0,00	0,00
13	7,82	-0,14	-0,05	6,92	0,16	-0,30	0,00	13	3,62	0,14	0,05	-6,92	0,03	-0,25	0,00	0,00
16	7,82	-0,27	-0,12	12,52	0,26	-0,71	0,00	16	3,62	0,27	0,12	-12,52	0,22	-0,33	0,00	0,00
17	7,82	-0,59	0,04	10,70	-0,08	-0,81	0,00	17	3,62	0,59	-0,04	-10,70	-0,06	-1,46	0,00	0,00
29	7,82	-0,18	0,03	5,56	-0,10	-0,53	0,00	29	3,62	0,18	-0,03	-5,56	0,00	-0,16	0,00	0,00
30	7,82	0,60	0,17	19,13	-0,23	1,09	0,00	30	3,62	-0,60	-0,17	-19,13	-0,39	1,13	0,00	0,00
31	7,82	0,74	0,03	19,31	-0,07	1,31	0,00	31	3,62	-0,74	-0,03	-19,31	-0,05	1,43	0,00	0,00
32	7,82	-0,02	0,15	4,13	-0,43	-0,10	0,00	32	3,62	0,02	-0,15	-4,13	-0,13	0,01	0,00	0,00
40	7,82	-0,99	-0,01	24,75	0,04	-1,75	0,00	40	3,62	0,99	0,01	-24,75	0,01	-1,92	0,00	0,00
41	7,82	-0,66	0,04	20,11	-0,10	-1,15	0,00	41	3,62	0,66	-0,04	-20,11	-0,05	-1,31	0,00	0,00
42	7,82	0,26	0,46	7,28	-0,85	0,47	0,00	42	3,62	-0,26	-0,46	-7,28	-0,93	0,54	0,00	0,00
47	7,82	-0,39	-0,02	8,20	0,01	-0,78	0,00	47	3,62	0,39	0,02	-8,20	0,06	-0,65	0,00	0,00
48	7,82	-0,36	-0,01	6,21	0,01	-0,73	0,00	48	3,62	0,36	0,01	-6,21	0,05	-0,60	0,00	0,00
15	7,82	0,00	0,53	0,00	-0,39	0,00	0,00	91	7,82	0,00	-0,53	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	-0,34	0,00	0,18	0,00	0,00	98	7,82	0,00	0,34	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
21	7,82	0,00	3,16	0,00	-3,00	0,00	0,00	99	7,82	0,00	-3,16	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00
23	7,82	0,00	2,89	0,00	-2,78	0,00										

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
5	7,82	0,00	1,20	0,00	-0,52	0,00	-0,01	13	7,82	0,00	1,23	0,00	0,57	0,00	0,01	0,01
60	7,82	0,00	0,83	0,00	-0,51	0,00	0,00	935	7,82	0,00	-0,34	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	2,39	0,00	-1,12	0,00	0,00	12	7,82	0,00	2,68	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	2,62	0,00	-2,68	0,00	0,00	17	7,82	0,00	2,71	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
17	7,82	0,00	2,01	0,00	-1,32	0,00	0,00	28	7,82	0,00	2,11	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
28	7,82	0,00	2,05	0,00	-1,45	0,00	0,00	32	7,82	0,00	1,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	1,63	0,00	-0,62	0,00	0,01	7	7,82	0,00	2,20	0,00	1,61	0,00	-0,01	0,00
7	7,82	0,00	3,52	0,00	-3,59	0,00	0,00	16	7,82	0,00	3,51	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00
16	7,82	0,00	2,35	0,00	-1,83	0,00	-0,01	25	7,82	0,00	2,21	0,00	1,54	0,00	0,01	0,01
25	7,82	0,00	2,29	0,00	-1,61	0,00	-0,01	29	7,82	0,00	1,95	0,00	0,96	0,00	0,01	0,01
2	7,82	0,00	2,49	0,00	-0,85	0,00	0,00	8	7,82	0,00	2,70	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	2	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
9	7,82	0,00	5,28	0,00	-5,94	0,00	0,00	21	7,82	0,00	5,09	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00	3	7,82	0,00	-0,09	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	2,44	0,00	-1,81	0,00	-0,02	30	7,82	0,00	3,21	0,00	3,30	0,00	0,02	0,02
30	7,82	0,00	5,85	0,00	-5,58	0,00	0,00	40	7,82	0,00	6,07	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00
40	7,82	0,00	3,85	0,00	-2,73	0,00	-0,01	47	7,82	0,00	3,22	0,00	1,46	0,00	0,01	0,01
3	7,82	0,00	2,29	0,00	-0,75	0,00	0,00	10	7,82	0,00	2,54	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
11	7,82	0,00	4,88	0,00	-5,44	0,00	0,00	23	7,82	0,00	4,76	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	2,84	0,00	-2,33	0,00	0,00	31	7,82	0,00	2,28	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	4,67	0,00	-4,78	0,00	0,00	41	7,82	0,00	4,69	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	2,90	0,00	-1,68	0,00	0,01	48	7,82	0,00	2,70	0,00	1,29	0,00	-0,01	0,00
3	7,82	0,00	0,06	0,00	-0,12	0,00	0,00	4	7,82	0,00	-0,06	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
26	7,82	0,00	0,37	0,00	-0,56	0,00	0,00	22	7,82	0,00	-0,37	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	-0,36	0,00	0,41	0,00	0,01	27	7,82	0,00	0,36	0,00	0,42	0,00	-0,01	-0,01
29	7,82	0,00	0,20	0,00	-0,53	0,00	-0,01	30	7,82	0,00	-0,20	0,00	-0,49	0,00	0,01	0,01
30	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,13	0,00	0,01	31	7,82	0,00	-0,08	0,00	-0,15	0,00	-0,01	-0,01
31	7,82	0,00	-0,17	0,00	0,37	0,00	0,01	32	7,82	0,00	0,17	0,00	0,38	0,00	-0,01	-0,01
53	7,82	0,00	-2,96	0,00	0,82	0,00	-0,54	46	7,82	0,00	3,49	0,00	8,36	0,00	0,54	0,54
46	7,82	0,00	1,16	0,00	-2,58	0,00	0,05	47	7,82	0,00	0,34	0,00	-0,17	0,00	-0,05	-0,05
47	7,82	0,00	0,31	0,00	-0,21	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,25	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
48	7,82	0,00	0,25	0,00	-0,13	0,00	-0,01	49	7,82	0,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,01	0,01
55	7,82	0,00	0,16	0,00	-0,08	0,00	0,11	912	7,82	0,00	0,65	0,00	0,24	0,00	-0,11	-0,11
35	7,82	0,00	5,86	0,00	-6,49	0,00	0,00	56	7,82	0,00	1,71	0,00	-3,12	0,00	0,00	0,00
32	7,82	0,00	1,35	0,00	-0,80	0,00	0,02	76	7,82	0,00	-0,32	0,00	-0,13	0,00	-0,02	-0,02
36	7,82	0,00	1,08	0,00	-0,38	0,00	0,00	38	7,82	0,00	1,15	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
38	7,82	0,00	0,91	0,00	-0,44	0,00	0,01	42	7,82	0,00	1,15	0,00	0,70	0,00	-0,01	-0,01
42	7,82	0,00	2,47	0,00	-1,57	0,00	0,01	49	7,82	0,00	2,29	0,00	1,20	0,00	-0,01	-0,01
40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,14	0,00	0,30	0,00	-0,01	42	7,82	0,00	0,14	0,00	0,32	0,00	0,01	0,01
42	7,82	0,00	-1,49	0,00	0,58	0,00	0,02	43	7,82	0,00	1,49	0,00	0,42	0,00	-0,02	-0,02
56	7,82	0,00	-1,72	0,00	3,12	0,00	-0,05	45	7,82	0,00	5,68	0,00	5,86	0,00	0,05	0,05
56	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	40	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
34	7,82	0,00	4,34	0,00	-6,72	0,00	-0,08	53	7,82	0,00	2,96	0,00	0,54	0,00	0,08	0,08
1	12,02	0,28	0,00	1,78	0,03	0,55	0,00	1	7,82	-0,28	0,00	-1,78	-0,02	0,51	0,00	0,00
2	12,02	0,32	-0,08	3,21	0,14	0,62	0,00	2	7,82	-0,32	0,08	-3,21	0,16	0,56	0,00	0,00
3	12,02	0,29	-0,11	2,88	0,22	0,56	0,00	3	7,82	-0,29	0,11	-2,88	0,19	0,50	0,00	0,00
4	12,02	0,45	0,01	2,71	-0,04	0,91	0,00	4	7,82	-0,45	-0,01	-2,71	0,01	0,81	0,00	0,00
5	12,02	0,24	-0,68	3,84	1,46	0,52	0,00	5	7,82	-0,24	0,68	-3,84	1,17	0,40	0,00	0,00
6	12,02	0,02	0,98	2,76	-2,33	-0,01	0,00	6	7,82	-0,02	-0,98	-2,76	-1,46	0,06	0,00	0,00
7	12,02	0,77	-0,29	6,06	0,63	1,58	0,00	7	7,82	-0,77	0,29	-6,06	0,48	1,40	0,00	0,00
12	12,02	0,20	0,17	6,54	-0,43	0,45	0,00	12	7,82	-0,20	-0,17	-6,54	-0,23	0,32	0,00	0,00
13	12,02	-0,28	-0,27	3,29	0,57	-0,61	0,00	13	7,82	0,28	0,27	-3,29	0,46	-0,49	0,00	0,00
16	12,02	-0,69	-0,29	6,11	0,64	-1,43	0,00	16	7,82	0,69	0,29	-6,11	0,49	-1,23	0,00	0,00
17	12,02	-0,56	0,09	5,53	-0,22	-1,36	0,00	17	7,82	0,56	-0,09	-5,53	-0,15	-0,81	0,00	0,00
29	12,78	-0,42	-0,18	2,17	0,48	-0,79	0,02	29	7,82	0,42	0,18	-2,17	0,23	-0,85	-0,02	-0,02
30	12,78	0,68	-0,48	9,71	1,09	1,27	0,00	30	7,82	-0,68	0,48	-9,71	0,68	1,26	0,00	0,00
31	12,02	1,54	0,10	11,91	-0,22	3,28	0,00	31	7,82	-1,54	-0,10	-11,91	-0,15	2,40	0,00	0,00
32	12,02	-0,05	0,41	4,21	-0,76	-0,05	0,00	32	7,82	0,05	-0,41	-4,21	-0,63	-0,12	0,00	0,00
40	12,78	-1,01	0,04	13,96	-0,13	-2,02	0,00	40	7,82	1,01	-0,04	-13,96	-0,04	-1,89	0,00	0,00
41	12,02	-1,38	0,08	11,97	-0,17	-2,99	0,00	41	7,82	1,38	-0,08	-11,97	-0,15	-2,11	0,00	0,00
42	12,02	0,26	0,59	4,70	-1,37	0,52	0,00	42	7,82	-0,26	-0,59	-4,70	-0,91	0,48	0,00	0,00
46	12,78	-2,88	1,77	11,71	-4,34	-8,84	-0,02	46	7,82	2,88	-1,77	-11,71	-3,57	-4,01	0,02	0,02
47	12,78	-0,47	-0,23	3,70	0,52	-0,90	0,00	47	7,82	0,47	0,23	-3,70	0,36	-0,92	0,00	0,00
48	12,02	-0,40	0,02	2,50	-0,06	-0,72	0,00	48	7,82	0,40	-0,02	-2,50	0,00	-0,77	0,00	0,00
57	12,02	0,00	-0,01	0,92	0,02	0,00	0,00	57	7,82	0,00	0,01	-0,92	0,01	0,01	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,00	1,88	0,01	-0,01	0,00	58	7,82	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
59	12,02	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	59	7,82	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,02	0,00	0,60	0,00	-0,48	0,00	0,00	91	12,02	0,00	-0,60	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
25	12,02	0,00	-0,43	0,00	0,23	0,00	0,00	98	12,02	0,00	0,43	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
21	12,02	0,00	3,73	0,00	-4,15	0,00	0,00	99	12,02	0,00	-3,73	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
23	12,02	0,00	3,57	0,00	-3,93	0,00	0,00	100	12,02	0,00	-3,57	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
10	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,66	0,00	0,00	101	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
8	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,66	0,00	0,00	102	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
27	12,02	0,00	0,36	0,00	-0,26	0,00	0,00	103	12,02	0,00	-0,36	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
49	12,02	0,00	-1,73	0,00	0,95	0,00	-0,12	104	12,02	0,00	1,73	0,00	0,35	0,00	0,12	0,12
6	12,02	0,00	-													

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
28	12,02	0,00	1,88	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	32	12,02	0,00	1,82	0,00	1,17	0,00	0,00
1	12,02	0,00	1,46	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,02	7	12,02	0,00	2,22	0,00	1,76	0,00	-0,02
7	12,02	0,00	3,32	0,00	0,00	-3,32	0,00	0,00	16	12,02	0,00	3,30	0,00	3,28	0,00	0,00
16	12,02	0,00	2,28	0,00	0,00	-1,88	0,00	-0,02	25	12,02	0,00	2,08	0,00	1,46	0,00	0,02
25	12,02	-0,22	2,17	2,20	0,00	-1,55	-0,37	0,02	29	12,78	0,22	1,89	-1,40	0,98	-0,48	-0,02
2	12,02	0,00	2,64	0,00	0,00	-0,46	0,00	-0,01	8	12,02	0,00	3,21	0,00	1,46	0,00	0,01
1	12,02	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	2	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	12,02	0,00	5,92	0,00	0,00	-6,41	0,00	0,00	21	12,02	0,00	5,74	0,00	5,77	0,00	0,00
2	12,02	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	3	12,02	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00
22	12,02	0,04	2,77	9,35	0,00	-1,93	0,09	0,01	30	12,78	-0,04	3,59	-8,09	3,54	0,06	-0,01
30	12,78	-0,04	7,96	9,61	0,00	-4,92	-0,07	0,08	64	12,78	0,04	-3,61	-9,61	-7,66	-0,02	-0,08
40	12,78	0,02	4,64	1,18	0,00	-3,54	0,03	0,02	47	12,78	-0,02	3,37	-1,18	1,01	0,07	-0,02
3	12,02	0,00	2,43	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,01	10	12,02	0,00	3,00	0,00	1,41	0,00	0,01
11	12,02	0,00	5,50	0,00	0,00	-5,90	0,00	0,00	23	12,02	0,00	5,36	0,00	5,41	0,00	0,00
24	12,02	0,00	2,06	0,00	0,00	-1,41	0,00	-0,01	31	12,02	0,00	3,70	0,00	4,45	0,00	0,01
31	12,02	0,00	7,31	0,00	0,00	-7,69	0,00	-0,04	63	12,02	0,00	-4,01	0,00	-4,05	0,00	0,04
41	12,02	0,00	4,14	0,00	0,00	-4,59	0,00	0,01	48	12,02	0,00	2,21	0,00	0,76	0,00	-0,01
3	12,02	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,01	4	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,15	0,00	0,01
26	12,02	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,56	0,00	-0,01	22	12,02	0,00	-0,35	0,00	-0,46	0,00	0,01
22	12,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	24	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,12	0,00	0,00
24	12,02	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	27	12,02	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,00
29	12,78	-0,14	0,47	0,81	0,00	-0,25	-0,46	-0,10	30	12,78	0,14	-0,47	-0,81	-2,08	-0,26	0,10
30	12,78	0,15	0,01	1,39	0,00	0,11	0,25	-0,01	31	12,02	-0,15	-0,01	-1,39	-0,15	0,31	0,01
31	12,02	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,32	0,00	0,02	32	12,02	0,00	0,16	0,00	0,38	0,00	-0,02
32	12,02	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	57	12,02	0,00	0,24	0,00	0,95	0,00	0,00
33	12,02	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	58	12,02	0,00	1,17	0,00	0,49	0,00	0,01
57	12,02	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	33	12,02	0,00	-0,68	0,00	-0,01	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,71	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,43	0,00	0,21	0,00	0,00
53	12,78	-0,84	-2,47	0,09	0,69	-0,69	-0,21	46	12,78	0,84	2,47	-0,09	6,35	-1,72	0,21	0,00
59	12,02	0,00	0,89	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	44	12,02	0,00	1,68	0,00	1,45	0,00	0,00
46	12,78	0,23	0,40	-1,11	-1,88	0,80	-0,08	47	12,78	-0,23	-0,40	1,11	-0,83	0,78	0,08	0,01
47	12,78	-0,47	-0,06	-0,86	0,18	-0,82	-0,01	48	12,02	0,47	0,06	0,86	0,03	-0,87	0,01	0,00
48	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	49	12,02	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	-0,01
64	12,78	0,00	3,43	0,00	7,62	0,00	-0,01	65	12,78	0,00	3,67	0,00	-7,33	0,00	0,01	0,00
55	12,78	-0,28	-0,62	0,61	0,14	-1,11	-0,15	912	12,78	0,28	1,53	-0,61	0,55	0,93	0,15	0,00
35	12,78	0,36	7,92	2,06	-10,07	1,22	-0,07	56	12,78	-0,36	0,60	-2,06	-6,87	0,45	0,07	0,00
32	12,02	0,00	2,06	0,00	-1,03	0,00	-0,07	36	12,02	0,00	1,75	0,00	0,68	0,00	0,07	0,00
36	12,02	0,00	2,54	0,00	-0,64	0,00	0,02	949	12,02	0,00	0,28	0,00	-0,71	0,00	-0,02	0,00
38	12,02	0,00	1,70	0,00	-0,88	0,00	0,04	42	12,02	0,00	2,13	0,00	1,35	0,00	-0,04	0,00
42	12,02	0,00	2,90	0,00	-1,90	0,00	0,02	49	12,02	0,00	2,45	0,00	0,94	0,00	-0,02	0,00
40	12,78	-0,16	0,08	0,41	-0,16	-0,27	0,01	41	12,02	0,16	-0,08	-0,41	-0,16	-0,32	-0,01	0,00
41	12,02	0,00	-0,14	0,00	0,30	0,00	-0,02	42	12,02	0,00	0,14	0,00	0,30	0,00	0,02	0,00
42	12,02	0,00	-0,92	0,00	0,32	0,00	0,02	43	12,02	0,00	0,92	0,00	0,30	0,00	-0,02	0,00
56	12,78	0,05	-0,50	2,07	6,87	-0,45	0,13	45	12,78	-0,05	4,95	-2,07	-0,26	0,57	-0,13	0,00
56	12,78	0,00	-0,10	0,31	0,20	0,00	0,00	40	12,78	0,00	0,10	-0,31	0,47	0,02	0,00	0,00
65	12,78	0,18	-3,87	2,34	7,36	0,20	-0,13	40	12,78	-0,18	8,22	-2,34	5,80	0,19	0,13	0,00
34	12,78	0,10	3,45	0,84	-4,63	0,39	-0,07	53	12,78	-0,10	2,47	-0,84	0,21	0,48	0,07	0,00
61	12,02	0,00	-3,74	0,00	4,27	0,00	0,06	41	12,02	0,00	7,17	0,00	7,61	0,00	-0,06	0,00
63	12,02	0,00	4,47	0,00	3,92	0,00	0,00	61	12,02	0,00	4,25	0,00	-4,18	0,00	0,00	0,00
36	12,02	0,00	0,28	0,00	-0,66	0,00	0,02	63	12,02	0,00	-0,28	0,00	-0,72	0,00	-0,02	0,00
63	12,02	0,18	-0,19	0,00	0,69	0,42	-0,02	64	12,78	-0,18	0,19	0,00	0,08	0,30	0,02	0,00
38	12,02	0,00	0,31	0,00	-0,78	0,00	-0,02	61	12,02	0,00	-0,31	0,00	-0,77	0,00	0,02	0,00
61	12,02	-0,15	-0,20	0,00	0,71	-0,38	0,02	65	12,78	0,15	0,20	0,00	0,12	-0,25	-0,02	0,00
90	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,45	0,00	-0,01	42	0,00	0,00	-1,93	0,00	-1,07	0,00	0,01	0,00
91	3,62	0,00	0,18	0,00	-0,10	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,18	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	93	3,62	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
93	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
98	3,62	0,00	-0,20	0,00	0,09	0,00	0,00	26	3,62	0,00	0,20	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
99	3,62	0,00	0,12	0,00	-0,33	0,00	0,04	22	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,20	0,00	-0,04	0,00
100	3,62	0,00	-0,18	0,00	-0,24	0,00	-0,02	24	3,62	0,00	0,18	0,00	0,45	0,00	0,02	0,00
101	3,62	0,00	-3,15	0,00	0,65	0,00	0,00	11	3,62	0,00	3,15	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
102	3,62	0,00	-3,34	0,00	0,65	0,00	0,00	9	3,62	0,00	3,34	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
103	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
104	3,62	0,00	-0,35	0,00	0,15	0,00	-0,01	105	3,62	0,00	0,35	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00
105	3,62	0,00	-0,16	0,00	0,07	0,00	0,00	106	3,62	0,00	0,16	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
106	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	50	3,62	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
107	3,62	0,00	0,64	0,00	-0,34	0,00	-0,01	46	3,62	0,00	-0,64	0,00	-0,34	0,00	0,01	0,00
109	3,62	0,00	0,60	0,00	-0,38	0,00	0,00	110	3,62	0,00	-0,60	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
110	3,62	0,00	0,21	0,00	-0,13	0,00	0,00	111	3,62	0,00	-0,21	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
111	3,62	0,00	0,19	0,00	-0,10	0,00	0,00	28	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
112	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
113	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114	3,62	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
114	3,62	0,00	-0,14	0,00	0,01	0,00	0,00	32	3,62	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
115	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	116	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
116	3,62	0,00	0,09	0,00	-0,04	0,00	0,00	117	3,62	0,00	-0,09	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	0,62	0,00	-0,24	0,00	-0,01	7	3,62							

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
138	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	55	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
139	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	140	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,00	0,00
140	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	141	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3,62	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	46	3,62	0,00	-0,14	0,00	-0,06	0,00	0,00
142	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
143	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
144	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
145	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	146	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
146	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
148	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	149	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00
149	3,62	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,02	47	3,62	0,00	-0,45	0,00	-0,28	0,00	-0,02
150	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00
151	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	152	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3,62	0,00	0,62	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,02	48	3,62	0,00	-0,62	0,00	-0,28	0,00	-0,02
153	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00
154	3,62	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,00
155	3,62	0,00	-0,18	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	49	3,62	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	-0,03
156	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	157	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
157	3,62	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	158	3,62	0,00	-0,11	0,00	-0,04	0,00	0,00
158	3,62	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,01	34	3,62	0,00	-0,45	0,00	-0,21	0,00	0,01
159	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	160	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	162	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
162	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	163	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
163	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,00
164	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	165	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
165	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	167	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	168	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
168	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
169	3,62	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	29	3,62	0,00	0,29	0,00	0,21	0,00	0,01
76	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,04	36	3,62	0,00	1,15	0,00	0,44	0,00	0,04
91	7,82	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,33	0,00	-0,19	0,00	0,00
98	7,82	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,37	0,00	0,25	0,00	0,00
99	7,82	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,04	22	7,82	0,00	0,16	0,00	0,57	0,00	-0,04
100	7,82	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,28	0,00	-0,02	24	7,82	0,00	0,52	0,00	0,89	0,00	0,02
101	7,82	0,00	-3,38	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	11	7,82	0,00	3,38	0,00	3,14	0,00	0,00
102	7,82	0,00	-3,69	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	9	7,82	0,00	3,69	0,00	3,43	0,00	0,00
103	7,82	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	28	7,82	0,00	-0,45	0,00	-0,29	0,00	0,00
104	7,82	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	105	7,82	0,00	0,48	0,00	0,17	0,00	0,00
105	7,82	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	106	7,82	0,00	0,51	0,00	0,23	0,00	0,00
106	7,82	0,00	-1,03	0,00	0,00	0,18	0,00	0,06	50	7,82	0,00	1,03	0,00	0,60	0,00	-0,06
107	7,82	0,00	0,71	0,00	0,00	-1,61	0,00	-0,36	46	7,82	0,00	-0,71	0,00	1,07	0,00	0,36
169	7,82	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,68	0,00	0,55	0,00	0,00
929	7,82	0,00	0,32	0,00	0,00	0,62	0,00	-0,01	930	7,82	0,00	-0,15	0,00	-0,86	0,00	0,01
930	7,82	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,96	0,00	-0,01	931	7,82	0,00	0,40	0,00	-0,64	0,00	0,01
931	7,82	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	932	7,82	0,00	0,34	0,00	-0,20	0,00	0,00
932	7,82	0,00	-0,21	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,04	44	7,82	0,00	0,39	0,00	0,70	0,00	-0,04
935	7,82	0,00	0,40	0,00	0,00	0,10	0,00	0,01	934	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,28	0,00	-0,01
934	7,82	0,00	0,09	0,00	0,00	0,27	0,00	0,02	933	7,82	0,00	0,39	0,00	-0,11	0,00	-0,02
933	7,82	0,00	0,16	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	50	7,82	0,00	0,32	0,00	0,02	0,00	0,01
912	7,82	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,08	911	7,82	0,00	1,61	0,00	1,01	0,00	-0,08
911	7,82	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,06	910	7,82	0,00	2,65	0,00	2,45	0,00	-0,06
910	7,82	0,00	-2,90	0,00	0,00	-2,41	0,00	0,05	35	7,82	0,00	3,71	0,00	4,50	0,00	-0,05
76	7,82	0,00	0,19	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,04	36	7,82	0,00	0,84	0,00	0,26	0,00	0,04
91	12,02	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	14	12,02	0,00	-0,26	0,00	-0,15	0,00	0,00
98	12,02	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	26	12,02	0,00	0,42	0,00	0,31	0,00	0,00
99	12,02	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,06	22	12,02	0,00	0,46	0,00	1,11	0,00	-0,06
100	12,02	0,00	-0,22	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,03	24	12,02	0,00	0,22	0,00	0,69	0,00	0,03
101	12,02	0,00	-3,94	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	11	12,02	0,00	3,94	0,00	4,28	0,00	0,00
102	12,02	0,00	-4,29	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	9	12,02	0,00	4,29	0,00	4,65	0,00	0,00
103	12,02	0,00	0,51	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	28	12,02	0,00	-0,51	0,00	-0,32	0,00	0,00
104	12,02	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,01	105	12,02	0,00	0,41	0,00	0,15	0,00	0,01
105	12,02	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	106	12,02	0,00	0,41	0,00	0,21	0,00	0,00
106	12,02	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	50	12,02	0,00	0,86	0,00	0,60	0,00	-0,05
929	12,02	0,00	0,13	0,00	0,00	0,72	0,00	-0,01	930	12,02	0,00	-0,13	0,00	-0,86	0,00	0,01
930	12,02	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,96	0,00	-0,01	931	12,02	0,00	0,38	0,00	-0,57	0,00	0,01
931	12,02	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	932	12,02	0,00	0,26	0,00	-0,12	0,00	0,00
932	12,02	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,05	44	12,02	0,00	0,36	0,00	0,87	0,00	-0,05
935	12,02	0,00	0,40	0,00	0,00	0,14	0,00	0,01	934	12,02	0,00	0,14	0,00	-0,29	0,00	-0,01
934	12,02	0,00	0,13	0,00	0,00	0,28	0,00	0,02	933	12,02	0,00	0,41	0,00	-0,12	0,00	-0,02
933	12,02	0,00	0,17	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	50	12,02	0,00	0,37	0,00	0,02	0,00	0,00
912	12,78	-0,62	-1,42	-1,48	-1,48	-0,34	-0,81	-0,07	911	12,78	0,62	2,33	1,48	1,53	0,42	0,07
911	12,78	-1,35	-2,81	-4,03	-1,35	-0,17	-0,06	910	12,78	1,35	3,72	4,03	3,42	-0,68	0,06	0,06
910	12,78	-2,13	-4,10	-6,67	-3,50	1,11	-0,27	35	12,78	2,13	5,00	6,67	6,39	-2,46	0,27	0,27
949	12,02	0,00	0,22	0,00	0,00	0,68										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
5	1218	0,61	0,09	0,46	0,44	-0,07	-0,16	1219	0,21	-1,94	0,52	-0,08	0,07	-0,01
	56	0,05	-0,03	0,06	0,03	0,17	0,10	281	-0,36	-2,05	0,11	-0,15	-0,74	0,25
6	1225	-3,86	-14,68	-6,14	-0,04	1,24	0,13	1226	-0,85	0,36	0,31	0,22	1,22	0,01
	60	-5,61	-15,03	-4,66	0,44	2,20	0,16	282	-2,60	0,01	1,79	0,44	2,21	0,03
7	1232	-3,42	-12,86	-5,42	-0,03	-0,13	-0,09	1233	-0,78	0,34	0,30	-0,03	-0,18	-0,08
	64	-4,95	-13,16	-4,16	0,05	0,26	0,14	283	-2,31	0,03	1,56	-0,04	-0,22	0,14
8	1239	-2,14	-6,17	-2,57	-0,04	-0,10	-0,09	1240	-1,02	-0,57	0,10	-0,01	0,04	-0,11
	68	-2,32	-6,21	-2,99	0,14	0,69	0,21	284	-1,20	-0,60	-0,32	-0,04	-0,18	0,19
9	1246	-2,44	-7,48	-2,79	-0,04	1,94	0,20	1247	-1,06	-0,58	0,49	0,32	1,49	0,04
	72	-2,86	-7,57	-3,74	0,53	2,67	0,09	285	-1,48	-0,67	-0,46	0,70	3,49	-0,08
10	1253	0,63	-0,15	0,89	0,00	-0,03	-0,01	1254	0,35	-1,55	-0,08	0,02	0,03	0,00
	76	0,45	-0,18	0,66	-0,01	-0,05	-0,01	286	0,16	-1,59	-0,31	-0,02	-0,09	0,00
11	1260	-0,03	-0,72	0,12	-0,48	-1,07	-0,09	1261	-0,04	-0,77	0,36	-0,53	-1,17	-0,23
	80	-0,17	-0,75	-0,21	-0,31	-1,53	0,00	287	-0,18	-0,80	0,03	-0,31	-1,56	-0,15
12	1273	-2,57	-10,38	-4,49	0,13	0,08	0,28	1274	-0,41	0,46	0,79	0,02	-0,02	0,33
	84	-4,24	-10,72	-3,33	-0,63	-3,15	-0,84	290	-2,07	0,12	1,94	-0,12	-0,61	-0,79
13	1280	-0,13	-1,67	-0,32	-0,03	0,35	0,01	1281	0,03	-0,86	0,03	0,09	0,28	-0,01
	88	-0,41	-1,73	-0,17	0,18	0,91	0,13	89	-0,25	-0,92	0,17	0,15	0,76	0,10
14	1284	-1,54	-6,19	-2,26	-0,03	0,04	-0,07	1285	-0,26	0,20	-0,09	0,00	0,11	-0,09
	92	-2,22	-6,33	-1,82	0,14	0,69	0,15	291	-0,94	0,07	0,35	0,02	0,09	0,13
15	1290	-1,54	-5,41	-2,27	0,02	-0,11	-0,03	1291	-0,34	0,62	0,06	-0,03	-0,13	-0,01
	1	-2,12	-5,53	-1,82	-0,09	-0,46	-0,16	292	-0,92	0,50	0,52	-0,03	-0,14	-0,14
16	1286	0,00	-0,65	-0,14	0,36	1,20	0,06	1297	0,02	-0,56	-0,04	-0,26	-0,03	0,00
	93	-0,17	-0,69	-0,01	-0,26	-1,31	0,14	293	-0,16	-0,59	0,09	-0,07	-0,36	0,08
17	1299	-2,55	-6,64	-4,59	-0,02	0,91	0,13	1300	-1,05	0,87	-0,04	0,24	0,55	0,11
	25	-3,19	-6,77	-2,52	0,21	1,04	0,03	294	-1,69	0,74	2,04	0,34	1,70	0,01
18	1255	-0,37	-0,31	0,18	-0,19	0,08	0,04	1310	-0,40	-0,44	-0,01	0,01	0,15	-0,04
	77	-0,04	-0,25	0,23	0,01	0,04	0,00	297	-0,07	-0,38	0,05	0,02	0,09	-0,08
19	1321	-0,06	-0,53	-0,32	0,03	-2,79	-0,29	1322	-0,09	-0,68	-0,02	-0,47	-2,31	-0,09
	5	-0,20	-0,56	-0,11	-0,59	-2,96	-0,01	300	-0,23	-0,71	0,19	-0,82	-4,12	0,18
20	1325	-0,06	-0,53	0,09	-0,39	-2,64	-0,04	1334	-0,14	-0,91	0,38	-0,45	-2,63	0,04
	17	-0,13	-0,54	0,29	-0,69	-3,46	0,14	303	-0,21	-0,92	0,58	-0,78	-3,90	0,23
21	1339	-0,03	-0,69	0,05	-0,69	-2,79	-0,05	1351	-0,08	-0,94	0,25	-0,58	-2,17	-0,15
	23	-0,15	-0,71	0,14	-0,92	-4,59	-0,56	308	-0,20	-0,97	0,34	-0,81	-4,03	-0,67
22	1218	-0,30	0,16	0,08	0,97	0,45	-0,19	1360	-0,41	-0,39	0,16	-0,22	-0,45	0,08
	56	0,01	0,22	0,26	-0,22	-1,11	0,18	311	-0,10	-0,33	0,34	-0,24	-1,20	0,45
23	1313	-0,45	-1,51	-0,83	-0,38	-0,83	-0,15	1371	-0,18	-0,13	0,26	0,23	0,02	-0,14
	37	-0,65	-1,55	-1,16	0,42	2,08	-0,08	314	-0,37	-0,17	-0,08	0,24	1,21	-0,07
24	1382	0,06	-0,13	0,05	-0,17	0,17	0,04	1383	0,01	-0,39	0,03	0,01	0,03	-0,03
	101	-0,01	-0,14	0,04	-0,04	-0,18	-0,07	317	-0,07	-0,40	0,02	0,05	0,23	-0,14
25	1389	-0,04	-0,09	0,00	-0,24	0,14	0,12	1390	-0,11	-0,41	0,10	0,09	0,15	0,04
	105	-0,05	-0,09	0,08	-0,01	-0,04	-0,14	318	-0,11	-0,41	0,18	0,12	0,61	-0,22
26	1402	-0,06	-0,32	0,29	0,34	0,63	-0,06	1403	-0,03	-0,18	0,72	-0,18	-0,10	-0,04
	108	-0,07	-0,32	-0,09	-0,16	-0,79	0,21	321	-0,05	-0,19	0,34	-0,12	-0,62	0,22
27	1415	0,16	0,16	-0,31	0,83	-0,06	-0,21	1416	0,04	-0,44	-0,73	0,10	0,09	0,04
	112	0,05	0,14	0,17	0,01	0,07	0,17	324	-0,07	-0,46	-0,25	-0,17	-0,86	0,42
28	1264	-0,03	-0,58	0,36	-0,20	-0,79	-0,12	1426	-0,02	-0,54	0,48	-0,12	-0,54	-0,13
	81	-0,15	-0,61	0,36	-0,30	-1,48	-0,35	327	-0,15	-0,57	0,48	-0,28	-1,42	-0,37
29	1275	-0,14	0,55	0,00	0,77	-0,85	-0,40	1435	-0,20	0,22	0,35	-0,20	-1,19	0,01
	85	0,00	0,57	0,17	0,10	0,52	0,55	330	-0,06	0,24	0,52	-0,35	-1,74	0,96
30	1440	-0,06	-0,25	-0,45	-0,17	-0,93	-0,08	1452	-0,09	-0,39	-0,21	0,08	-0,71	0,00
	44	-0,07	-0,25	-0,31	-0,05	-0,24	-0,67	335	-0,09	-0,39	-0,08	0,16	0,80	-0,59
31	1455	-0,10	-0,26	0,08	-0,08	-0,44	-0,06	1463	-0,16	-0,55	0,20	-0,20	-0,81	-0,07
	46	-0,06	-0,25	0,13	0,03	0,14	0,34	338	-0,12	-0,54	0,24	-0,07	-0,34	0,33
32	1402	-0,09	-0,40	-0,52	-0,22	-0,79	0,20	1472	-0,06	-0,24	-0,64	0,08	-0,06	0,21
	108	-0,12	-0,41	-0,36	0,12	0,60	-0,10	341	-0,09	-0,25	-0,48	0,06	0,30	-0,10
33	1189	-0,06	0,41	0,01	-0,93	0,35	0,13	1481	-0,22	-0,41	-0,08	0,19	0,78	-0,26
	49	0,10	0,44	0,38	0,12	0,62	-0,40	344	-0,06	-0,38	0,30	0,34	1,69	-0,79
34	1205	0,03	0,23	0,28	0,98	0,60	-0,32	1498	-0,14	-0,63	0,71	-0,43	-1,23	0,03
	52	0,03	0,22	0,68	-0,08	-0,42	0,73	349	-0,14	-0,63	1,10	-0,41	-2,07	1,08
35	1406	-0,93	0,30	0,23	0,07	-0,03	0,28	1513	-0,90	0,42	0,83	0,23	-0,17	0,37
	109	-0,29	0,43	-0,33	0,10	0,49	-0,49	354	-0,27	0,55	0,27	0,37	1,87	-0,40
36	1281	-0,03	-0,91	0,03	0,09	0,28	-0,02	1516	-0,05	-0,99	0,09	0,06	0,18	0,00
	89	-0,25	-0,95	0,36	0,15	0,76	0,13	355	-0,26	-1,04	0,43	0,13	0,65	0,15
37	1374	-0,02	-0,43	0,12	0,07	0,10	0,01	1525	0,01	-0,28	0,07	-0,02	0,04	0,01
	99	-0,06	-0,44	0,10	0,07	0,35	0,10	358	-0,03	-0,29	0,06	0,05	0,25	0,11
38	1384	0,02	-0,45	-0,06	0,07	0,09	-0,06	1528	0,02	-0,46	-0,09	0,07	0,11	-0,05
	102	-0,09	-0,47	-0,07	0,06	0,32	-0,04	116	-0,09	-0,48	-0,10	0,06	0,28	-0,03
39	1530	-0,02	-0,45	-0,11	0,06	0,15	-0,04	1531	-0,02	-0,44	-0,14	0,06	0,09	-0,02
	118	-0,07	-0,46	-0,11	0,00	0,00	0,01	119	-0,07	-0,45	-0,14	0,00	-0,02	0,02
40	1531	-0,06	-0,45	-0,16	0,09	0,10	-0,02	1534	-0,03	-0,28	-0,18	0,03	0,06	0,01
	119	-0,08	-0,45	-0,15	0,00	-0,02	0,03	359	-0,04	-0,28	-0,18	-0,03	-0,15	0,07
41	1528	-0,01	-0,47	-0,08	0,06	0,11	-0,08	1536	-0,01	-0,44	-0,10	0,04	0,17	-0,07
	116	-0,10	-0,48	-0,12	0,06	0,28	0,01	360	-0,09	-0,46	-0,14	0,01	0,06	0,02
42	123	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,77	-0,07	124	0,00	0,00	0,00	0,05	0,59	-0,10
	98	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,93	-0,12	122	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,44	-0,15
43	124	0,00	0,00	0,00	0,03	0,91	0,04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,06
	122	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,93	0,09	3	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,26	0,10
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,69	0,25	125	0,00	0,00	0,00	-0,09	1,25	0,15
	123	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,98	0,09	124	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,97	-0,01
45	125	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,06	-0,22	117	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,55	-0,07
	124	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,32	-0,08	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,07
46	125	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,17	-0,08	127	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,12	0,23
	104	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,78	0,06	126	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,73	0,37
47	127	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,43	0,49	100	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,33	0,38
	126	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,34	0,28	103	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,24	0,17
48	128	0,00	0,00	0,00	0,29	1,26	-0,18	129	0,00	0,00	0,00	0,83	1,12	-0,34
	125	0,00	0,00	0,00	0,46	0,74	-0,02	127	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	-0,18
49	129	0,00	0,00	0,00	1,24	1,14	-0,90	133	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,1	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
50	130	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,32	-0,15	131	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,35	-0,35
	128	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,46	-0,57	129	0,00	0,00	0,00	1,14	1,44	-0,77
51	131	0,00	0,00	0,00	0,73	1,22	-0,31	134	0,00	0,00	0,00	0,40	1,76	-0,25
	129	0,00	0,00	0,00	0,63	1,22	-0,63	133	0,00	0,00	0,00	0,30	1,75	-0,58
52	94	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,75	0,47	132	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,57	0,66
	130	0,00	0,00	0,00	-1,25	-0,42	0,47	131	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,25	0,66
53	132	0,00	0,00	0,00	0,41	-1,26	0,58	38	0,00	0,00	0,00	-0,52	-1,58	0,56
	131	0,00	0,00	0,00	0,71	0,35	0,59	134	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,04	0,57
54	125	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,26	-0,02	125	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,26	-0,02
	117	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,26	-0,02	104	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,26	-0,02
55	1539	0,29	-0,30	0,19	0,00	0,02	0,00	1540	0,10	-1,26	-0,13	0,01	0,08	0,00
	50	0,16	-0,33	0,43	0,02	0,11	-0,01	1193	-0,04	-1,28	0,10	0,02	0,08	-0,01
56	1549	-0,75	-5,93	-0,85	0,16	-0,39	1,35	1550	-0,12	-2,78	-0,22	-0,27	-1,00	1,42
	54	-1,54	-6,09	-1,64	-0,96	-4,81	0,06	1215	-0,91	-2,94	-1,01	-0,27	-1,36	0,12
57	1564	-0,13	-2,04	0,00	0,01	-0,10	0,01	1565	0,06	-1,11	0,40	-0,02	-0,07	0,02
	58	-0,50	-2,12	-0,43	-0,04	-0,21	-0,02	1224	-0,31	-1,18	-0,03	-0,03	-0,14	-0,01
58	1574	2,27	0,17	3,71	0,02	-0,28	-0,02	1575	1,03	-6,05	-0,65	-0,09	0,32	-0,06
	62	1,83	0,08	2,10	-0,08	-0,41	-0,11	1231	0,58	-6,14	-2,25	-0,16	-0,81	-0,15
59	1584	2,13	0,37	3,52	0,00	0,03	0,01	1585	0,97	-5,42	-0,59	0,02	-0,27	0,04
	66	1,73	0,29	1,92	-0,02	-0,09	0,02	1238	0,57	-5,50	-2,19	0,04	0,19	0,05
60	1594	0,85	-3,31	1,65	0,00	-0,02	0,00	1595	0,66	-4,26	0,42	-0,01	-0,01	0,00
	70	-0,30	-3,54	-0,04	-0,02	-0,08	-0,01	1245	-0,49	-4,49	-1,27	-0,01	-0,06	-0,01
61	1604	0,91	-3,59	1,79	0,01	-0,55	-0,05	1605	0,71	-4,58	0,48	-0,09	-0,50	0,02
	74	-0,34	-3,83	-0,08	-0,16	-0,79	-0,06	1252	-0,54	-4,83	-1,38	-0,16	-0,82	0,00
62	1614	0,12	-0,90	0,11	0,00	-0,01	0,02	1615	0,08	-1,13	-0,26	0,01	-0,01	0,02
	78	-0,03	-0,93	0,20	-0,01	-0,03	-0,01	1259	-0,07	-1,16	-0,16	0,01	0,05	0,00
63	1624	-0,51	-2,35	-1,68	-0,49	-0,11	-1,18	1625	-0,23	-0,92	0,60	0,14	2,29	-1,42
	82	-1,34	-2,51	-1,16	2,04	10,22	2,59	1270	-1,05	-1,09	1,12	0,22	1,11	2,36
64	1642	1,47	0,73	2,36	0,12	0,03	0,09	1643	0,56	-3,85	-1,14	-0,11	-0,60	0,14
	86	1,49	0,73	1,57	-0,67	-3,34	-0,75	1279	0,57	-3,84	-1,93	-0,12	-0,60	-0,69
65	1652	0,09	-1,43	0,14	0,03	-0,07	0,02	1653	0,11	-1,31	-0,05	0,02	-0,15	0,06
	90	-0,18	-1,49	0,03	-0,13	-0,66	-0,09	91	-0,15	-1,36	-0,16	-0,06	-0,28	-0,05
66	1658	0,63	-0,15	1,14	-0,01	0,03	0,03	1659	0,31	-1,74	-0,07	0,13	0,20	0,04
	94	0,48	-0,19	0,54	-0,03	0,07	-0,05	130	0,17	-1,77	-0,68	0,11	0,24	-0,03
67	1667	0,44	-0,47	0,78	-0,05	0,02	-0,05	1668	0,24	-1,50	-0,01	0,01	0,18	-0,08
	97	0,26	-0,50	0,36	0,20	0,98	0,28	1296	0,05	-1,53	-0,43	-0,01	-0,07	0,24
68	1660	-0,09	-1,06	-0,07	0,10	1,26	0,06	1677	-0,01	-0,68	0,08	-0,03	-0,51	0,02
	95	-0,24	-1,09	-0,10	-0,27	-1,35	-0,05	123	-0,17	-0,71	0,05	0,16	0,80	-0,09
69	1653	-0,05	-1,22	0,07	0,03	-0,15	0,03	1680	0,00	-0,96	-0,10	0,05	-0,12	0,06
	91	-0,25	-1,26	0,15	-0,06	-0,28	-0,02	1522	-0,20	-1,00	-0,02	-0,05	-0,24	0,02
70	1692	0,04	-0,87	-0,07	0,06	0,11	0,10	1693	0,03	-0,89	0,02	0,04	-0,31	0,14
	38	-0,14	-0,90	0,01	-0,22	-1,10	-0,40	1379	-0,15	-0,93	0,11	0,06	0,31	-0,36
71	1710	-0,02	-0,11	-0,10	0,18	0,15	-0,01	1711	-0,04	-0,18	-0,09	0,00	-0,09	0,06
	103	-0,04	-0,11	-0,06	-0,02	-0,09	0,00	1388	-0,06	-0,18	-0,04	0,02	0,08	0,07
72	1696	-0,08	-0,22	0,07	-0,08	0,11	0,12	1720	-0,07	-0,21	0,01	0,02	-0,13	0,10
	100	-0,01	-0,21	0,07	-0,17	-0,87	-0,22	1527	-0,01	-0,20	0,00	0,00	-0,02	-0,24
73	1712	0,00	-0,21	0,01	-0,06	-0,01	0,05	1724	-0,01	-0,24	-0,13	-0,05	-0,04	0,03
	104	-0,03	-0,21	-0,01	-0,11	-0,56	0,05	117	-0,03	-0,24	-0,15	-0,11	-0,53	0,04
74	1727	-0,06	-0,27	0,04	-0,01	-0,27	-0,07	1728	-0,04	-0,18	0,03	-0,18	-0,30	-0,10
	120	-0,07	-0,27	-0,14	-0,04	-0,19	0,22	3	-0,05	-0,19	-0,15	-0,15	-0,74	0,20
75	1728	-0,06	-0,17	0,05	-0,13	-0,29	-0,06	1733	-0,08	-0,27	0,14	-0,33	-0,17	-0,23
	3	-0,05	-0,17	-0,12	-0,15	-0,74	0,18	1186	-0,07	-0,27	-0,03	-0,32	-1,59	0,01
76	1724	0,00	-0,23	-0,04	-0,05	-0,04	0,12	1737	-0,01	-0,31	-0,04	0,02	-0,25	0,12
	117	-0,05	-0,24	-0,05	-0,11	-0,53	-0,06	1538	-0,07	-0,32	-0,05	0,01	0,05	-0,05
77	193	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,25	0,08	194	0,00	0,00	0,00	0,57	-0,16	0,20
	183	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,25	0,04	182	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,16	0,17
78	194	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,83	-0,49	195	0,00	0,00	0,00	1,10	0,58	-0,89
	182	0,00	0,00	0,00	-0,82	-1,72	-0,51	191	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,31	-0,91
79	195	0,00	0,00	0,00	0,52	0,94	-0,38	196	0,00	0,00	0,00	0,49	1,12	-0,07
	191	0,00	0,00	0,00	0,30	1,48	-0,41	192	0,00	0,00	0,00	0,27	1,66	-0,10
80	196	0,00	0,00	0,00	0,42	0,57	0,56	197	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,37	0,46
	192	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,05	0,40	149	0,00	0,00	0,00	-1,24	-1,88	0,29
81	184	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,33	0,10	198	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,03	-0,10
	193	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	0,30	194	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,01	0,10
82	198	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,55	-0,43	178	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,59	-0,37
	194	0,00	0,00	0,00	0,93	0,73	-0,63	195	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,42	-0,57
83	178	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,08	-0,05	199	0,00	0,00	0,00	-1,39	-0,23	0,15
	195	0,00	0,00	0,00	0,50	0,57	-0,08	196	0,00	0,00	0,00	0,40	0,42	0,12
84	199	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,13	0,40	177	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,71	0,45
	196	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,58	197	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,51	0,63
85	185	0,00	0,00	0,00	1,04	0,15	0,10	185	0,00	0,00	0,00	1,04	0,15	0,10
	184	0,00	0,00	0,00	1,04	0,15	0,10	198	0,00	0,00	0,00	1,04	0,15	0,10
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,19	0,08	200	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,36	0,05
	185	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,28	0,02	198	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,28	-0,01
87	200	0,00	0,00	0,00	0,03	0,60	-0,08	201	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,58	-0,08
	198	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,60	-0,01	178	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,58	-0,01
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,49	0,11	202	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,74	0,10
	186	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,44	0,08	200	0,00	0,00	0,00	0,19	0,79	0,07
89	202	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,43	-0,14	180	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,86	-0,08
	200	0,00	0,00	0,00	0,09	0,60	-0,11	201	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,69	-0,06
90	1741	0,62	0,06	1,17	-0,04	0,01	-0,14	1742	0,38	-1,19	-0,27	-0,03	0,45	-0,22
	155	0,57	0,05	0,66	0,21	1,03	0,19	1548	0,32	-1,20	-0,78	-0,07	-0,37	0,11
91	1751	0,22	0,69	-1,24	1,95	2,61	4,69	1752	-0,22	-1,51	0,09	0,01	-7,37	5,61
	157	-0,16	0,62	0,45	-7,50	-37,51	-10,05	1098	-0,60	-1,59	1,78	0,09	0,46	-9,13
92	1769	0,39	0,01	0,47	0,03	-0,06	0,08	1770	0,15	-1,22	0,34	-0,01	-0,14	0,10
	159	0,17	-0,04	0,29	-0,14	-0,68	-0,13	1573	-0,08	-1,26	0,16	0,00	-0,01	-0,10
93	1779	2,27	0,97	3,94	0,01	0,18	0,05	1780	1,15	-4,62	-0,59	0,00	0,79	-0,04
	161	1,97	0,91	2,19	0,09	0,43	-0,02	1583	0,85	-4,68	-2,33	0,00	-0,02	-0,11
94	1789	2,20	1,22	3,87	-0,01	0,05	0,01	1790	1,14	-4,10	-0,36			

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
95	1799	0,87	-1,30	1,75	0,00	0,07	0,01	1800	0,57	-2,82	0,14	0,01	0,06	0,00
	165	0,10	-1,45	0,07	0,02	0,10	0,02	1603	-0,21	-2,97	-1,54	0,02	0,09	0,01
96	1809	0,92	-1,45	1,85	0,00	0,21	0,03	1810	0,61	-3,00	0,17	0,03	0,19	0,00
	167	0,07	-1,62	0,04	0,05	0,27	0,03	1613	-0,24	-3,17	-1,65	0,06	0,29	0,01
97	1819	0,14	-1,10	-0,02	0,00	-0,03	-0,01	1820	0,17	-0,96	-0,35	-0,02	0,09	-0,03
	169	-0,14	-1,16	0,13	-0,01	-0,06	-0,03	1623	-0,11	-1,01	-0,20	-0,03	-0,16	-0,04
98	1829	-0,24	-1,37	-1,17	-0,57	-0,90	-1,71	1830	-0,12	-0,75	0,45	-0,06	2,37	-1,99
	171	-0,90	-1,50	-0,70	2,25	11,24	2,78	1639	-0,78	-0,88	0,92	-0,02	-0,09	2,50
99	1847	0,24	-0,89	0,61	-0,06	-1,14	-0,29	1848	0,20	-1,08	-0,40	-0,21	-0,45	-0,28
	175	0,12	-0,91	0,19	0,00	0,02	0,49	176	0,08	-1,11	-0,81	-0,55	-2,73	0,50
100	1853	0,53	-0,45	0,86	-0,11	-0,30	0,08	1854	0,35	-1,37	-0,02	0,09	-0,01	0,09
	177	0,32	-0,50	0,74	-0,14	-0,40	-0,05	199	0,14	-1,41	-0,14	0,06	-0,11	-0,04
101	1862	0,59	-0,31	1,21	-0,02	0,02	-0,14	1863	0,37	-1,40	0,29	0,02	0,03	-0,14
	179	0,41	-0,35	0,52	0,09	0,44	0,01	1676	0,19	-1,43	-0,39	0,00	0,02	0,01
102	1855	-0,01	-0,58	0,23	0,28	2,05	0,02	1871	0,02	-0,38	0,02	-0,09	-0,65	-0,02
	178	-0,08	-0,59	0,09	-0,33	-1,65	0,05	201	-0,04	-0,40	-0,13	0,19	0,97	0,02
103	1848	0,03	-0,84	-0,02	-0,19	-0,44	0,21	1874	0,08	-0,59	-0,75	-0,16	-0,98	0,20
	176	-0,09	-0,86	0,23	-0,55	-2,73	-0,04	1120	-0,04	-0,61	-0,50	-0,35	-1,75	-0,05
104	1889	-0,45	0,16	1,26	-0,67	-2,03	1,24	1890	-0,15	0,21	-0,04	-0,43	-0,19	0,32
	253	-0,30	0,10	0,72	-1,03	-3,06	1,26	1886	-0,03	0,13	-0,59	-0,79	-1,21	0,34
105	364	0,00	0,00	0,00	-4,53	-1,04	0,22	363	0,00	0,00	0,00	-2,00	-0,83	0,25
	361	0,00	0,00	0,00	-4,75	-0,84	0,23	362	0,00	0,00	0,00	-1,63	0,06	0,26
106	365	0,00	0,00	0,00	-4,62	-0,86	0,33	366	0,00	0,00	0,00	-2,22	-0,89	0,19
	364	0,00	0,00	0,00	-4,55	-1,17	0,34	363	0,00	0,00	0,00	-1,86	-0,14	0,19
107	368	0,00	0,00	0,00	-1,08	-4,91	0,15	367	0,00	0,00	0,00	-1,59	-4,86	-0,14
	361	0,00	0,00	0,00	-0,85	-4,79	-0,04	364	0,00	0,00	0,00	-1,04	-4,54	-0,33
108	372	0,00	0,00	0,00	0,18	-2,99	-0,01	371	0,00	0,00	0,00	-3,09	-2,30	0,08
	369	0,00	0,00	0,00	-0,79	-1,84	-0,99	370	0,00	0,00	0,00	-1,86	-1,05	-0,90
109	368	0,00	0,00	0,00	-5,27	-1,15	-0,31	370	0,00	0,00	0,00	-3,53	-1,38	-0,88
	367	0,00	0,00	0,00	-4,86	-1,59	0,37	371	0,00	0,00	0,00	-2,86	-2,26	-0,19
110	373	0,00	0,00	0,00	-4,90	-1,20	0,57	365	0,00	0,00	0,00	-4,66	-0,87	0,46
	367	0,00	0,00	0,00	-4,85	-1,56	0,31	364	0,00	0,00	0,00	-4,56	-1,17	0,20
111	375	0,00	0,00	0,00	-5,21	-0,19	0,65	374	0,00	0,00	0,00	-4,91	-0,33	0,29
	373	0,00	0,00	0,00	-4,88	-1,11	0,71	365	0,00	0,00	0,00	-4,68	-1,01	0,35
112	371	0,00	0,00	0,00	-2,30	-2,87	-0,25	376	0,00	0,00	0,00	-1,34	-2,94	-0,94
	367	0,00	0,00	0,00	-1,56	-4,86	-0,08	373	0,00	0,00	0,00	-1,20	-4,92	-0,78
113	377	0,00	0,00	0,00	0,21	-2,18	1,20	376	0,00	0,00	0,00	-2,86	-1,32	1,16
	372	0,00	0,00	0,00	0,19	-2,95	0,07	371	0,00	0,00	0,00	-3,10	-2,34	0,03
114	379	0,00	0,00	0,00	1,76	3,15	1,29	378	0,00	0,00	0,00	-3,18	0,73	1,18
	377	0,00	0,00	0,00	0,29	-1,77	1,42	376	0,00	0,00	0,00	-2,85	-1,30	1,32
115	372	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,11	0,46	369	0,00	0,00	0,00	-1,24	2,23	0,71
	380	0,00	0,00	0,00	-3,21	1,07	-0,77	381	0,00	0,00	0,00	-1,41	2,40	-0,52
116	373	0,00	0,00	0,00	-4,90	-1,11	0,66	376	0,00	0,00	0,00	-2,94	-1,32	1,13
	375	0,00	0,00	0,00	-5,17	-0,18	0,69	378	0,00	0,00	0,00	-3,21	0,72	1,17
117	377	0,00	0,00	0,00	-2,07	0,75	-0,78	372	0,00	0,00	0,00	-3,01	-0,10	-0,60
	382	0,00	0,00	0,00	-1,72	2,65	0,03	380	0,00	0,00	0,00	-3,17	1,08	0,21
118	366	0,00	0,00	0,00	-2,06	-0,09	0,15	365	0,00	0,00	0,00	-4,65	-1,00	0,37
	383	0,00	0,00	0,00	-2,25	-0,49	0,02	374	0,00	0,00	0,00	-4,93	-0,33	0,24
119	384	0,00	0,00	0,00	-5,07	-0,08	0,06	385	0,00	0,00	0,00	-2,42	-0,09	-0,12
	374	0,00	0,00	0,00	-4,95	-0,42	0,20	383	0,00	0,00	0,00	-2,09	0,35	0,02
120	385	0,00	0,00	0,00	-2,43	-0,13	-0,02	384	0,00	0,00	0,00	-5,08	-0,10	-0,11
	386	0,00	0,00	0,00	-2,33	-0,53	-0,60	387	0,00	0,00	0,00	-5,07	-0,23	-0,69
121	389	0,00	0,00	0,00	-0,11	-2,05	0,81	386	0,00	0,00	0,00	-0,28	-2,28	0,61
	388	0,00	0,00	0,00	-0,81	-4,86	1,02	387	0,00	0,00	0,00	-0,23	-5,08	0,83
122	375	0,00	0,00	0,00	-0,16	-5,20	-0,63	390	0,00	0,00	0,00	0,69	-5,46	-0,15
	374	0,00	0,00	0,00	-0,42	-4,93	-0,36	384	0,00	0,00	0,00	-0,08	-5,08	0,13
123	391	0,00	0,00	0,00	-5,57	0,61	-0,76	387	0,00	0,00	0,00	-5,04	-0,22	-0,77
	390	0,00	0,00	0,00	-5,46	0,67	-0,02	384	0,00	0,00	0,00	-5,09	-0,10	-0,03
124	393	0,00	0,00	0,00	-3,66	2,45	-0,74	391	0,00	0,00	0,00	-5,49	0,63	-0,99
	392	0,00	0,00	0,00	-3,00	2,41	0,39	390	0,00	0,00	0,00	-5,53	0,65	0,14
125	378	0,00	0,00	0,00	0,86	-3,18	-1,01	392	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,09	-0,40
	375	0,00	0,00	0,00	-0,15	-5,16	-0,73	390	0,00	0,00	0,00	0,68	-5,53	-0,13
126	394	0,00	0,00	0,00	2,90	4,68	0,05	392	0,00	0,00	0,00	-3,20	1,98	0,28
	379	0,00	0,00	0,00	1,65	2,60	0,99	378	0,00	0,00	0,00	-3,15	0,86	1,22
127	392	0,00	0,00	0,00	-3,12	2,39	0,25	394	0,00	0,00	0,00	2,33	1,86	0,67
	393	0,00	0,00	0,00	-3,74	2,44	-0,46	395	0,00	0,00	0,00	3,01	7,13	-0,04
128	396	0,00	0,00	0,00	-5,32	-0,46	-1,52	388	0,00	0,00	0,00	-4,85	-0,80	-1,20
	391	0,00	0,00	0,00	-5,58	0,56	-0,97	387	0,00	0,00	0,00	-5,04	-0,23	-0,65
129	398	0,00	0,00	0,00	-4,94	-2,10	-1,57	397	0,00	0,00	0,00	-4,52	-1,63	-1,07
	396	0,00	0,00	0,00	-5,34	-0,58	-1,62	388	0,00	0,00	0,00	-4,84	-0,73	-1,12
130	393	0,00	0,00	0,00	2,74	-3,60	1,17	399	0,00	0,00	0,00	0,37	-3,50	2,11
	391	0,00	0,00	0,00	0,57	-5,50	0,77	396	0,00	0,00	0,00	-0,47	-5,33	1,71
131	400	0,00	0,00	0,00	0,89	2,95	-2,54	399	0,00	0,00	0,00	-3,44	0,39	-2,77
	395	0,00	0,00	0,00	3,00	7,08	-0,57	393	0,00	0,00	0,00	-3,68	2,72	-0,81
132	402	0,00	0,00	0,00	-0,55	-3,31	-2,03	401	0,00	0,00	0,00	-3,52	-2,70	-1,89
	400	0,00	0,00	0,00	0,49	0,91	-2,69	399	0,00	0,00	0,00	-3,41	0,51	-2,55
133	396	0,00	0,00	0,00	-5,35	-0,58	-1,65	399	0,00	0,00	0,00	-3,48	0,49	-2,21
	398	0,00	0,00	0,00	-4,97	-2,11	-1,57	401	0,00	0,00	0,00	-3,45	-2,69	-2,13
134	389	0,00	0,00	0,00	-2,17	-0,73	-0,78	388	0,00	0,00	0,00	-4,85	-0,73	-1,11
	403	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,45	-0,73	397	0,00	0,00	0,00	-4,51	-1,63	-1,07
135	407	0,00	0,00	0,00	-0,57	-2,45	-0,38	406	0,00	0,00	0,00	-0,27	-2,51	0,23
	404	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,51	-0,32	405	0,00	0,00	0,00	-0,92	-1,53	0,30
136	381	0,00	0,00	0,00	1,51	-1,59	0,96	405	0,00	0,00	0,00	-0,88	-1,53	0,67
	380	0,00	0,00	0,00	0,99	-3,22	0,34	406	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,49	0,04
137	406	0,00	0,00	0,00	-2,56	-0,18	-0,16	408	0,00	0,00	0,00	-1,03	-0,28	0,73
	380	0,00	0,00	0,00	-3,18	1,00	-0,22	382	0,00	0,00	0,00	-1,89	1,79	0,67
138	408	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,31	0,44	410	0,00	0,00	0,00	2,06	-0,59	0,68
	382	0,00	0,00	0,00	-0,76	2,02	0,96	409	0,00	0,00	0,00	2,12	2,28	1,19
139	411	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,17	-0,0							

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
140	412	0,00	0,00	0,00	-0,85	1,64	0,31	410	0,00	0,00	0,00	-0,61	2,06	-0,48
	411	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,01	0,24	408	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,17	-0,55
141	409	0,00	0,00	0,00	3,00	5,70	-0,56	410	0,00	0,00	0,00	-0,71	1,44	-0,51
	413	0,00	0,00	0,00	2,82	2,28	-0,24	414	0,00	0,00	0,00	-0,75	4,33	-0,20
142	416	0,00	0,00	0,00	-1,79	0,91	0,94	415	0,00	0,00	0,00	-2,84	0,51	0,41
	404	0,00	0,00	0,00	-1,53	-1,12	0,67	407	0,00	0,00	0,00	-2,43	-0,47	0,14
143	420	0,00	0,00	0,00	-1,39	-2,01	-0,14	419	0,00	0,00	0,00	0,63	-2,92	0,15
	417	0,00	0,00	0,00	-1,89	-1,27	0,73	418	0,00	0,00	0,00	0,85	-1,49	1,02
144	416	0,00	0,00	0,00	1,35	-1,70	-0,70	418	0,00	0,00	0,00	3,17	-1,03	0,45
	415	0,00	0,00	0,00	0,76	-2,79	-0,79	419	0,00	0,00	0,00	0,39	-2,96	0,36
145	421	0,00	0,00	0,00	0,84	-1,83	0,36	411	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,16	0,31
	415	0,00	0,00	0,00	0,51	-2,84	-0,28	407	0,00	0,00	0,00	-0,47	-2,44	-0,32
146	411	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,00	0,34	421	0,00	0,00	0,00	0,84	-1,82	0,66
	412	0,00	0,00	0,00	-0,82	1,65	0,37	422	0,00	0,00	0,00	2,00	3,20	0,69
147	419	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,40	0,46	423	0,00	0,00	0,00	-1,42	2,01	0,51
	415	0,00	0,00	0,00	-2,79	0,76	-0,12	421	0,00	0,00	0,00	-1,79	1,05	-0,07
148	424	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,76	-1,09	423	0,00	0,00	0,00	1,13	-1,59	-1,16
	420	0,00	0,00	0,00	-1,39	-2,01	0,01	419	0,00	0,00	0,00	0,64	-2,87	-0,06
149	423	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,27	-1,45	424	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,74	-1,01
	425	0,00	0,00	0,00	1,39	2,57	-1,77	426	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,65	-1,33
150	428	0,00	0,00	0,00	-1,66	-2,09	-0,06	427	0,00	0,00	0,00	-0,30	-2,33	0,40
	420	0,00	0,00	0,00	-2,02	-1,47	0,28	424	0,00	0,00	0,00	-0,75	-1,52	0,74
151	429	0,00	0,00	0,00	-1,36	-2,50	0,06	428	0,00	0,00	0,00	-1,61	-2,08	0,29
	417	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,87	-0,36	420	0,00	0,00	0,00	-2,02	-1,47	-0,13
152	431	0,00	0,00	0,00	-1,02	4,85	-0,29	430	0,00	0,00	0,00	2,71	3,05	-0,56
	414	0,00	0,00	0,00	-0,94	3,37	-0,19	413	0,00	0,00	0,00	3,68	6,58	-0,45
153	433	0,00	0,00	0,00	3,04	3,95	-0,01	432	0,00	0,00	0,00	-0,96	3,70	0,13
	422	0,00	0,00	0,00	2,04	3,41	0,21	412	0,00	0,00	0,00	-0,80	1,78	0,35
154	410	0,00	0,00	0,00	-0,74	1,43	-0,31	412	0,00	0,00	0,00	-0,82	1,77	0,10
	414	0,00	0,00	0,00	-0,71	4,34	-0,22	432	0,00	0,00	0,00	-0,87	3,72	0,20
155	414	0,00	0,00	0,00	-0,90	3,38	-0,24	432	0,00	0,00	0,00	-0,80	4,05	0,17
	431	0,00	0,00	0,00	-0,97	4,86	-0,26	434	0,00	0,00	0,00	-1,41	4,18	0,15
156	431	0,00	0,00	0,00	4,35	-1,13	0,95	436	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,24	-1,38
	430	0,00	0,00	0,00	7,48	3,59	0,75	435	0,00	0,00	0,00	6,23	3,45	-1,59
157	437	0,00	0,00	0,00	-1,16	1,54	-0,26	436	0,00	0,00	0,00	-1,17	1,89	0,23
	434	0,00	0,00	0,00	-1,31	4,66	-0,26	431	0,00	0,00	0,00	-1,07	4,36	0,22
158	439	0,00	0,00	0,00	-0,85	-2,62	-0,34	438	0,00	0,00	0,00	-0,78	-2,83	0,69
	437	0,00	0,00	0,00	-1,13	1,73	-0,44	436	0,00	0,00	0,00	-1,11	2,20	0,60
159	434	0,00	0,00	0,00	4,17	-1,48	-0,15	432	0,00	0,00	0,00	4,03	-0,89	-0,25
	440	0,00	0,00	0,00	7,17	3,37	-0,54	433	0,00	0,00	0,00	2,97	2,84	-0,63
160	435	0,00	0,00	0,00	2,42	1,07	1,64	436	0,00	0,00	0,00	-1,18	2,18	1,37
	441	0,00	0,00	0,00	0,79	-3,37	0,52	438	0,00	0,00	0,00	-0,79	-2,84	0,25
161	437	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,15	1,00	434	0,00	0,00	0,00	4,64	-1,38	-0,20
	442	0,00	0,00	0,00	4,31	2,07	1,05	440	0,00	0,00	0,00	6,31	3,20	-0,15
162	444	0,00	0,00	0,00	-1,76	3,07	-1,19	443	0,00	0,00	0,00	4,00	3,03	-0,34
	426	0,00	0,00	0,00	-1,62	1,34	-1,63	425	0,00	0,00	0,00	1,73	4,28	-0,79
163	443	0,00	0,00	0,00	4,14	3,75	-1,29	444	0,00	0,00	0,00	-1,81	2,83	-1,06
	445	0,00	0,00	0,00	3,61	5,92	-0,48	446	0,00	0,00	0,00	-1,45	2,68	-0,24
164	448	0,00	0,00	0,00	1,92	-2,91	1,03	447	0,00	0,00	0,00	2,26	-3,21	1,16
	426	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,83	1,16	444	0,00	0,00	0,00	3,14	-1,42	1,29
165	450	0,00	0,00	0,00	-1,41	0,08	1,95	449	0,00	0,00	0,00	3,57	5,59	2,20
	446	0,00	0,00	0,00	-1,38	3,00	-0,53	445	0,00	0,00	0,00	3,51	5,41	-0,28
166	452	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,24	1,82	451	0,00	0,00	0,00	1,28	-3,49	2,02
	450	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,56	2,22	449	0,00	0,00	0,00	2,68	1,12	2,42
167	454	0,00	0,00	0,00	0,73	-2,76	0,65	453	0,00	0,00	0,00	-1,41	-2,33	-0,73
	446	0,00	0,00	0,00	2,98	-1,48	0,00	450	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,38	-1,38
168	442	0,00	0,00	0,00	3,87	1,73	-1,37	449	0,00	0,00	0,00	7,45	2,07	1,71
	455	0,00	0,00	0,00	0,94	-3,14	-1,04	451	0,00	0,00	0,00	0,89	-3,57	2,04
169	447	0,00	0,00	0,00	2,27	-3,21	1,37	454	0,00	0,00	0,00	0,88	-2,73	0,61
	444	0,00	0,00	0,00	2,90	-1,47	1,07	446	0,00	0,00	0,00	2,66	-1,55	0,31
170	437	0,00	0,00	0,00	-1,11	1,73	-0,82	442	0,00	0,00	0,00	1,45	1,25	-1,41
	439	0,00	0,00	0,00	-0,88	-2,62	-0,04	455	0,00	0,00	0,00	0,88	-3,15	-0,63
171	427	0,00	0,00	0,00	-0,03	-2,28	0,26	448	0,00	0,00	0,00	1,54	-2,99	0,69
	424	0,00	0,00	0,00	-0,73	-1,51	0,99	426	0,00	0,00	0,00	1,61	-1,77	1,41
172	400	0,00	0,00	0,00	2,28	1,27	-2,72	435	0,00	0,00	0,00	7,47	2,08	0,51
	402	0,00	0,00	0,00	-0,39	-3,28	-2,49	441	0,00	0,00	0,00	0,35	-3,46	0,75
173	397	0,00	0,00	0,00	-1,57	-4,50	1,02	457	0,00	0,00	0,00	-2,24	-4,20	0,57
	403	0,00	0,00	0,00	-0,86	-1,90	0,72	456	0,00	0,00	0,00	-0,83	-1,59	0,27
174	461	0,00	0,00	0,00	-2,41	-4,05	-0,36	460	0,00	0,00	0,00	-2,06	-4,06	-1,11
	458	0,00	0,00	0,00	-0,87	-1,43	-0,31	459	0,00	0,00	0,00	-0,76	-1,45	-1,05
175	457	0,00	0,00	0,00	-2,23	-4,20	0,45	461	0,00	0,00	0,00	-2,40	-4,05	-0,24
	456	0,00	0,00	0,00	-0,93	-1,61	0,30	458	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,45	-0,39
176	398	0,00	0,00	0,00	-2,16	-4,95	1,50	462	0,00	0,00	0,00	-3,34	-4,70	0,87
	397	0,00	0,00	0,00	-1,57	-4,51	1,12	457	0,00	0,00	0,00	-2,24	-4,21	0,49
177	457	0,00	0,00	0,00	-4,21	-2,23	-0,57	462	0,00	0,00	0,00	-4,70	-3,35	-0,74
	461	0,00	0,00	0,00	-4,05	-2,40	0,36	463	0,00	0,00	0,00	-4,57	-3,71	0,19
178	464	0,00	0,00	0,00	-3,67	-4,45	-1,07	462	0,00	0,00	0,00	-4,69	-3,34	-0,79
	401	0,00	0,00	0,00	-3,44	-2,60	-1,92	398	0,00	0,00	0,00	-4,98	-2,17	-1,64
179	462	0,00	0,00	0,00	-4,69	-3,34	-0,83	464	0,00	0,00	0,00	-3,66	-4,40	-0,96
	463	0,00	0,00	0,00	-4,55	-3,71	0,27	465	0,00	0,00	0,00	-3,67	-4,92	0,14
180	402	0,00	0,00	0,00	-3,27	-0,54	1,73	466	0,00	0,00	0,00	-5,30	-2,04	0,72
	401	0,00	0,00	0,00	-2,62	-3,50	2,07	464	0,00	0,00	0,00	-4,43	-3,58	1,06
181	467	0,00	0,00	0,00	-4,07	-1,47	1,75	468	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,84	1,62
	460	0,00	0,00	0,00	-4,07	-2,10	1,20	459	0,00	0,00	0,00	-1,37	-0,38	1,07
182	470	0,00	0,00	0,00	-3,90	-0,83	1,74	469	0,00	0,00	0,00	-1,73	-0,90	1,74
	467	0,00	0,00	0,00	-4,08	-1,53	1,70	468	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,42	1,69
183	460	0,00	0,00	0,00	-4,08	-2,10	1,19	471	0,00	0,00	0,00	-4,49	-3,18	1,36
	467	0,00	0,00	0,00	-4,09	-1,47	1,74	472	0,00	0,00	0,00	-4,51	-1,88	1,91
184	473	0,00	0,00	0,00	-3,35	-4,21	1,29	471	0,00					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
185	471	0,00	0,00	0,00	-4,49	-3,18	1,30	473	0,00	0,00	0,00	-3,37	-4,29	1,44
	472	0,00	0,00	0,00	-4,59	-1,90	2,04	474	0,00	0,00	0,00	-2,89	-2,01	2,18
186	471	0,00	0,00	0,00	-4,49	-3,20	1,26	460	0,00	0,00	0,00	-4,07	-2,06	1,21
	463	0,00	0,00	0,00	-4,57	-3,71	0,32	461	0,00	0,00	0,00	-4,05	-2,41	0,27
187	476	0,00	0,00	0,00	-5,81	-2,34	0,05	475	0,00	0,00	0,00	-5,11	-1,71	-0,95
	465	0,00	0,00	0,00	-4,92	-3,63	-0,25	473	0,00	0,00	0,00	-4,18	-3,25	-1,25
188	466	0,00	0,00	0,00	-5,31	-2,04	0,86	476	0,00	0,00	0,00	-5,82	-2,34	-0,14
	464	0,00	0,00	0,00	-4,38	-3,57	0,92	465	0,00	0,00	0,00	-4,91	-3,63	-0,08
189	478	0,00	0,00	0,00	-2,98	-0,17	1,31	477	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,80	1,70
	470	0,00	0,00	0,00	-3,92	-0,93	1,55	469	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,13	1,94
190	467	0,00	0,00	0,00	-4,10	-1,54	1,78	472	0,00	0,00	0,00	-4,48	-1,75	1,88
	470	0,00	0,00	0,00	-3,87	-0,82	1,59	479	0,00	0,00	0,00	-4,51	-0,34	1,68
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,34	-3,02	-0,98	481	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,52	-0,47
	477	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,41	-2,01	480	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	-1,50
192	482	0,00	0,00	0,00	-4,08	0,94	0,55	478	0,00	0,00	0,00	-3,07	-0,19	0,90
	479	0,00	0,00	0,00	-4,49	-0,22	1,44	470	0,00	0,00	0,00	-3,89	-0,92	1,80
193	474	0,00	0,00	0,00	-2,19	-2,92	-2,48	483	0,00	0,00	0,00	1,80	-3,12	-2,01
	472	0,00	0,00	0,00	-1,77	-4,57	-1,99	479	0,00	0,00	0,00	-0,34	-4,47	-1,52
194	485	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,40	-2,32	484	0,00	0,00	0,00	2,47	1,83	-2,97
	474	0,00	0,00	0,00	-2,20	-3,02	-2,07	483	0,00	0,00	0,00	1,79	-3,20	-2,72
195	479	0,00	0,00	0,00	-4,44	-0,22	1,66	483	0,00	0,00	0,00	-3,21	1,37	1,55
	482	0,00	0,00	0,00	-4,07	0,94	0,40	486	0,00	0,00	0,00	-2,81	2,87	0,30
196	488	0,00	0,00	0,00	-2,67	1,95	-0,86	487	0,00	0,00	0,00	-3,80	1,66	-0,67
	486	0,00	0,00	0,00	-2,73	3,29	0,08	482	0,00	0,00	0,00	-4,09	0,83	0,27
197	484	0,00	0,00	0,00	7,75	2,89	-2,67	489	0,00	0,00	0,00	7,05	2,32	0,79
	483	0,00	0,00	0,00	1,35	-3,29	-2,61	486	0,00	0,00	0,00	2,89	-2,70	0,85
198	478	0,00	0,00	0,00	-3,10	-0,36	1,12	482	0,00	0,00	0,00	-4,10	0,83	0,18
	481	0,00	0,00	0,00	-1,16	1,39	0,22	487	0,00	0,00	0,00	-3,23	1,77	-0,73
199	491	0,00	0,00	0,00	-2,21	0,62	-0,32	490	0,00	0,00	0,00	-4,00	1,13	-0,06
	488	0,00	0,00	0,00	-2,52	2,71	-0,79	487	0,00	0,00	0,00	-3,58	2,76	-0,53
200	493	0,00	0,00	0,00	-1,90	-0,67	0,04	492	0,00	0,00	0,00	-2,94	-0,30	0,83
	491	0,00	0,00	0,00	-2,15	0,92	-0,53	490	0,00	0,00	0,00	-3,96	1,33	0,27
201	488	0,00	0,00	0,00	-2,62	2,69	-0,78	494	0,00	0,00	0,00	2,21	1,60	-0,85
	491	0,00	0,00	0,00	-2,26	0,61	-0,63	495	0,00	0,00	0,00	1,90	3,13	-0,70
202	497	0,00	0,00	0,00	-0,96	1,60	0,18	490	0,00	0,00	0,00	-2,21	1,68	0,79
	496	0,00	0,00	0,00	-2,32	-0,57	-0,12	492	0,00	0,00	0,00	-3,13	-0,33	0,48
203	489	0,00	0,00	0,00	2,36	1,39	0,60	494	0,00	0,00	0,00	5,78	3,04	0,99
	486	0,00	0,00	0,00	3,32	-2,61	0,15	488	0,00	0,00	0,00	1,93	-2,77	0,54
204	499	0,00	0,00	0,00	0,08	0,43	-0,59	497	0,00	0,00	0,00	-0,84	1,63	0,27
	498	0,00	0,00	0,00	-1,14	-0,23	-1,12	496	0,00	0,00	0,00	-2,26	-0,56	-0,25
205	475	0,00	0,00	0,00	-5,07	-1,70	-0,78	485	0,00	0,00	0,00	-2,72	0,40	-1,81
	473	0,00	0,00	0,00	-4,27	-3,27	-1,39	474	0,00	0,00	0,00	-2,03	-2,98	-2,42
206	441	0,00	0,00	0,00	-3,59	0,32	0,41	500	0,00	0,00	0,00	-5,55	-1,02	0,01
	402	0,00	0,00	0,00	-3,23	-0,38	1,31	466	0,00	0,00	0,00	-5,30	-2,00	0,91
207	466	0,00	0,00	0,00	-2,01	-5,30	-0,58	500	0,00	0,00	0,00	-1,04	-5,64	-0,36
	476	0,00	0,00	0,00	-2,31	-5,82	-0,12	501	0,00	0,00	0,00	-1,46	-6,23	0,10
208	502	0,00	0,00	0,00	-0,93	-5,54	0,13	500	0,00	0,00	0,00	-1,17	-5,58	-0,34
	438	0,00	0,00	0,00	-0,75	-2,66	0,60	441	0,00	0,00	0,00	0,76	-3,50	0,14
209	500	0,00	0,00	0,00	-1,18	-5,67	-0,10	502	0,00	0,00	0,00	-0,92	-5,45	0,02
	501	0,00	0,00	0,00	-1,47	-6,23	-0,14	503	0,00	0,00	0,00	-1,19	-6,23	-0,02
210	439	0,00	0,00	0,00	-2,61	-0,85	0,02	504	0,00	0,00	0,00	-5,42	-0,95	0,10
	438	0,00	0,00	0,00	-2,66	-0,74	-0,29	502	0,00	0,00	0,00	-5,56	-1,05	-0,21
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,80	-5,35	0,21	475	0,00	0,00	0,00	-1,64	-5,09	0,64
	501	0,00	0,00	0,00	-1,46	-6,22	-0,21	476	0,00	0,00	0,00	-2,31	-5,81	0,22
212	485	0,00	0,00	0,00	-2,71	0,41	-1,28	475	0,00	0,00	0,00	-5,06	-1,63	-1,02
	506	0,00	0,00	0,00	-2,84	0,98	-0,09	505	0,00	0,00	0,00	-5,27	-0,79	0,17
213	507	0,00	0,00	0,00	-0,92	-5,05	-0,23	505	0,00	0,00	0,00	-0,95	-5,38	-0,07
	503	0,00	0,00	0,00	-1,19	-6,24	-0,12	501	0,00	0,00	0,00	-1,47	-6,22	0,04
214	510	0,00	0,00	0,00	-1,19	-1,67	-0,08	509	0,00	0,00	0,00	-0,87	-1,77	-0,59
	508	0,00	0,00	0,00	-1,11	-4,96	0,08	507	0,00	0,00	0,00	-1,07	-5,17	-0,43
215	505	0,00	0,00	0,00	-0,93	-5,30	0,15	507	0,00	0,00	0,00	-0,94	-5,14	-0,32
	506	0,00	0,00	0,00	1,30	-2,77	-0,51	509	0,00	0,00	0,00	-0,87	-1,77	-0,99
216	511	0,00	0,00	0,00	-6,11	-1,12	-0,02	508	0,00	0,00	0,00	-4,89	-1,09	0,11
	503	0,00	0,00	0,00	-6,24	-1,21	0,10	507	0,00	0,00	0,00	-5,07	-1,05	0,23
217	485	0,00	0,00	0,00	0,41	-2,74	2,66	506	0,00	0,00	0,00	1,01	-2,72	-1,32
	484	0,00	0,00	0,00	5,19	3,14	2,75	512	0,00	0,00	0,00	8,23	3,63	-1,23
218	504	0,00	0,00	0,00	-5,36	-0,94	-0,06	511	0,00	0,00	0,00	-6,11	-1,12	0,03
	502	0,00	0,00	0,00	-5,48	-1,04	-0,04	503	0,00	0,00	0,00	-6,24	-1,21	0,05
219	439	0,00	0,00	0,00	-0,88	-2,62	-0,39	455	0,00	0,00	0,00	0,88	-3,16	-0,18
	504	0,00	0,00	0,00	-0,89	-5,40	0,03	513	0,00	0,00	0,00	-0,61	-5,45	0,23
220	515	0,00	0,00	0,00	-1,36	-4,68	1,58	514	0,00	0,00	0,00	-0,79	-5,18	0,88
	452	0,00	0,00	0,00	-1,07	-3,08	2,22	451	0,00	0,00	0,00	1,27	-3,53	1,51
221	455	0,00	0,00	0,00	0,94	-3,15	0,09	451	0,00	0,00	0,00	0,88	-3,60	1,03
	513	0,00	0,00	0,00	-0,54	-5,43	0,15	514	0,00	0,00	0,00	-0,66	-5,15	1,09
222	517	0,00	0,00	0,00	-1,37	-5,36	0,46	516	0,00	0,00	0,00	-1,05	-5,89	0,01
	514	0,00	0,00	0,00	-0,68	-5,22	0,81	513	0,00	0,00	0,00	-0,54	-5,44	0,36
223	504	0,00	0,00	0,00	-0,88	-5,34	0,00	513	0,00	0,00	0,00	-0,61	-5,45	0,19
	511	0,00	0,00	0,00	-1,10	-6,10	-0,01	516	0,00	0,00	0,00	-1,09	-5,90	0,18
224	511	0,00	0,00	0,00	-1,10	-6,10	0,02	516	0,00	0,00	0,00	-1,09	-5,89	0,06
	508	0,00	0,00	0,00	-1,01	-4,87	-0,05	518	0,00	0,00	0,00	-0,83	-4,89	-0,01
225	519	0,00	0,00	0,00	-1,89	-4,37	0,73	517	0,00	0,00	0,00	-1,36	-5,36	0,26
	515	0,00	0,00	0,00	-1,34	-4,58	1,51	514	0,00	0,00	0,00	-0,80	-5,24	1,04
226	516	0,00	0,00	0,00	-1,05	-5,88	0,26	517	0,00	0,00	0,00	-1,36	-5,34	0,16
	518	0,00	0,00	0,00	-0,74	-4,87	-0,24	520	0,00	0,00	0,00	-1,03	-4,34	-0,33
227	518	0,00	0,00	0,00	-0,73	-4,84	0,09	520	0,00	0,00	0,00	-1,02	-4,25	-0,75
	521	0,00	0,00	0,00	0,76	-2,20	-0,19	522	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,22	-1,03
228	520	0,00	0,00	0,00	-4,36	-1,12	0,66	517	0,00	0,00	0,00	-5,34	-1,36	-0,44
	523	0,00	0,00	0,00	-3,00	-1,92	0,55	519	0,00	0,00	0,00	-4,31	-1,87	-0,56
229	521	0,00	0,00	0,00	0,69	-2,21	0,25	510	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
230	525	0,00	0,00	0,00	-3,48	-2,00	-1,80	524	0,00	0,00	0,00	-4,14	-1,72	-1,63
	452	0,00	0,00	0,00	-3,07	-1,00	-1,90	515	0,00	0,00	0,00	-4,71	-1,49	-1,74
231	527	0,00	0,00	0,00	-1,75	2,91	0,32	526	0,00	0,00	0,00	-1,43	3,47	-0,97
	510	0,00	0,00	0,00	-1,19	-1,65	0,25	509	0,00	0,00	0,00	-0,90	-1,94	-1,03
232	506	0,00	0,00	0,00	1,33	-2,66	-1,01	509	0,00	0,00	0,00	-0,90	-1,94	-0,58
	512	0,00	0,00	0,00	3,21	2,62	-2,24	526	0,00	0,00	0,00	-1,68	3,42	-1,81
233	512	0,00	0,00	0,00	4,74	10,25	-1,86	526	0,00	0,00	0,00	-1,81	2,78	-1,62
	528	0,00	0,00	0,00	2,85	6,78	1,31	529	0,00	0,00	0,00	-0,84	4,58	1,55
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,94	2,87	-0,15	530	0,00	0,00	0,00	4,37	4,40	0,78
	529	0,00	0,00	0,00	-0,84	4,57	0,47	528	0,00	0,00	0,00	2,14	3,20	1,40
235	530	0,00	0,00	0,00	4,47	4,90	0,54	531	0,00	0,00	0,00	-0,92	2,95	0,56
	532	0,00	0,00	0,00	2,12	1,01	0,87	533	0,00	0,00	0,00	0,16	0,70	0,88
236	529	0,00	0,00	0,00	4,54	-1,05	0,09	526	0,00	0,00	0,00	2,83	-1,56	0,25
	534	0,00	0,00	0,00	4,14	-1,53	0,14	527	0,00	0,00	0,00	2,69	-1,79	0,31
237	531	0,00	0,00	0,00	-0,62	3,02	0,48	535	0,00	0,00	0,00	-0,99	2,83	-0,43
	533	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,66	0,53	536	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,58	-0,38
238	531	0,00	0,00	0,00	2,93	-0,64	-0,35	529	0,00	0,00	0,00	4,52	-1,06	-0,23
	535	0,00	0,00	0,00	2,78	-1,00	0,30	534	0,00	0,00	0,00	4,22	-1,52	0,42
239	537	0,00	0,00	0,00	1,70	2,84	1,45	527	0,00	0,00	0,00	-1,93	2,87	0,76
	521	0,00	0,00	0,00	0,68	-2,27	0,72	510	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,65	0,03
240	538	0,00	0,00	0,00	1,70	6,21	-1,24	534	0,00	0,00	0,00	-1,37	4,17	-1,40
	537	0,00	0,00	0,00	2,64	7,51	0,99	527	0,00	0,00	0,00	-1,97	2,66	0,84
241	539	0,00	0,00	0,00	7,16	3,14	-2,11	537	0,00	0,00	0,00	4,42	3,38	1,30
	522	0,00	0,00	0,00	0,47	-2,08	-2,35	521	0,00	0,00	0,00	0,75	-2,26	1,06
242	522	0,00	0,00	0,00	-2,15	0,79	1,69	520	0,00	0,00	0,00	-4,27	-1,11	0,35
	540	0,00	0,00	0,00	-0,80	-1,75	2,19	523	0,00	0,00	0,00	-3,08	-1,94	0,85
243	541	0,00	0,00	0,00	2,95	3,83	-0,87	535	0,00	0,00	0,00	-1,24	2,73	0,02
	538	0,00	0,00	0,00	1,07	3,07	-1,46	534	0,00	0,00	0,00	-1,35	4,26	-0,57
244	545	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,10	0,55	544	0,00	0,00	0,00	2,58	3,23	0,61
	542	0,00	0,00	0,00	-1,46	2,08	0,26	543	0,00	0,00	0,00	2,59	1,22	0,32
245	547	0,00	0,00	0,00	6,07	2,88	-0,42	539	0,00	0,00	0,00	8,80	3,84	2,86
	546	0,00	0,00	0,00	3,04	-1,50	-0,41	548	0,00	0,00	0,00	1,88	-2,18	2,87
246	535	0,00	0,00	0,00	-1,23	2,78	-0,50	541	0,00	0,00	0,00	3,01	4,13	-0,69
	536	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,61	-0,66	549	0,00	0,00	0,00	1,28	0,78	-0,85
247	539	0,00	0,00	0,00	2,21	2,52	3,14	522	0,00	0,00	0,00	-2,02	0,82	2,00
	548	0,00	0,00	0,00	2,60	-2,03	3,10	540	0,00	0,00	0,00	-1,12	-1,82	1,96
248	543	0,00	0,00	0,00	4,86	3,31	-0,51	547	0,00	0,00	0,00	2,58	2,18	-0,10
	542	0,00	0,00	0,00	1,56	-1,57	-0,13	546	0,00	0,00	0,00	3,21	-1,47	0,28
249	453	0,00	0,00	0,00	-1,56	-2,36	-0,77	525	0,00	0,00	0,00	-3,39	-1,98	-1,56
	450	0,00	0,00	0,00	0,56	-1,28	-1,51	452	0,00	0,00	0,00	-3,22	-1,03	-2,29
250	551	0,00	0,00	0,00	-0,68	-2,07	-0,47	428	0,00	0,00	0,00	-2,06	-1,61	0,01
	550	0,00	0,00	0,00	-1,10	-1,18	-0,81	429	0,00	0,00	0,00	-2,55	-1,37	-0,34
251	428	0,00	0,00	0,00	-2,07	-1,65	-0,31	551	0,00	0,00	0,00	-0,68	-2,09	0,02
	427	0,00	0,00	0,00	-2,45	-0,33	0,07	552	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,13	0,40
252	550	0,00	0,00	0,00	-1,11	-1,18	-1,17	553	0,00	0,00	0,00	2,18	-1,65	-1,14
	551	0,00	0,00	0,00	-0,42	-2,01	-0,36	554	0,00	0,00	0,00	1,07	-2,54	-0,33
253	556	0,00	0,00	0,00	0,89	-2,26	-0,09	554	0,00	0,00	0,00	1,13	-2,53	-0,65
	555	0,00	0,00	0,00	0,34	-1,15	0,40	553	0,00	0,00	0,00	3,49	-1,38	-0,16
254	558	0,00	0,00	0,00	2,11	-0,23	-1,12	557	0,00	0,00	0,00	1,89	-1,32	-0,56
	556	0,00	0,00	0,00	0,89	-2,24	-0,56	554	0,00	0,00	0,00	1,14	-2,48	0,00
255	551	0,00	0,00	0,00	-0,43	-2,04	-0,19	554	0,00	0,00	0,00	1,08	-2,50	-0,66
	552	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,14	0,82	557	0,00	0,00	0,00	2,94	-1,11	0,34
256	427	0,00	0,00	0,00	-2,39	-0,05	-0,16	552	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,45	1,03
	448	0,00	0,00	0,00	-2,87	1,56	-0,92	559	0,00	0,00	0,00	-1,57	4,44	0,27
257	561	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,25	-0,59	562	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,10	-0,95
	560	0,00	0,00	0,00	-0,56	-1,64	-0,45	563	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,89	-0,81
258	556	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,29	-0,63	560	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,69	-0,46
	558	0,00	0,00	0,00	1,40	-0,38	-1,24	564	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,19	-1,08
259	560	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,71	-0,86	563	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,91	-0,37
	564	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,17	-0,53	565	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,59	-0,04
260	562	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,10	-1,34	566	0,00	0,00	0,00	3,19	-0,98	-0,95
	563	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,85	-0,68	567	0,00	0,00	0,00	1,40	-2,61	-0,29
261	569	0,00	0,00	0,00	0,75	-2,37	1,24	567	0,00	0,00	0,00	1,65	-2,56	-0,61
	568	0,00	0,00	0,00	3,58	-0,84	1,41	566	0,00	0,00	0,00	3,91	-0,83	-0,44
262	567	0,00	0,00	0,00	1,66	-2,49	0,23	569	0,00	0,00	0,00	0,74	-2,39	0,36
	570	0,00	0,00	0,00	1,35	-1,58	-0,04	571	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,27	0,10
263	573	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,25	-1,70	572	0,00	0,00	0,00	-1,74	-1,54	-0,83
	568	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,26	-1,66	569	0,00	0,00	0,00	-2,31	1,06	-0,79
264	570	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,49	0,59	565	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,59	0,34
	567	0,00	0,00	0,00	1,42	-2,54	-0,36	563	0,00	0,00	0,00	0,11	-1,87	-0,61
265	560	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,62	-0,72	556	0,00	0,00	0,00	0,67	-2,31	-0,24
	561	0,00	0,00	0,00	-1,15	-1,29	-0,27	555	0,00	0,00	0,00	0,51	-1,12	0,21
266	552	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,46	0,38	557	0,00	0,00	0,00	2,98	-0,92	0,85
	559	0,00	0,00	0,00	-1,63	4,42	1,50	574	0,00	0,00	0,00	4,93	4,21	1,97
267	559	0,00	0,00	0,00	-1,88	3,17	1,04	574	0,00	0,00	0,00	7,14	15,26	1,02
	575	0,00	0,00	0,00	-1,62	3,55	-3,15	576	0,00	0,00	0,00	4,86	4,60	-3,16
268	577	0,00	0,00	0,00	0,25	4,62	-3,17	574	0,00	0,00	0,00	13,54	5,93	-0,10
	558	0,00	0,00	0,00	2,05	-0,53	-2,37	557	0,00	0,00	0,00	1,93	-1,13	0,70
269	564	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,89	0,73	578	0,00	0,00	0,00	2,32	-1,72	0,42
	558	0,00	0,00	0,00	-0,67	1,35	1,99	577	0,00	0,00	0,00	4,70	0,69	1,68
270	575	0,00	0,00	0,00	-1,36	3,61	-1,39	447	0,00	0,00	0,00	-3,18	2,27	-1,43
	559	0,00	0,00	0,00	-1,82	3,18	-0,55	448	0,00	0,00	0,00	-2,79	1,94	-0,58
271	447	0,00	0,00	0,00	-3,18	2,28	-1,30	575	0,00	0,00	0,00	-1,42	3,33	-1,88
	454	0,00	0,00	0,00	-2,82	0,86	-0,78	579	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,82	-1,36
272	582	0,00	0,00	0,00	0,41	-1,51	1,79	581	0,00	0,00	0,00	0,45	-1,57	-0,81
	580	0,00	0,00	0,00	1,34	2,87	2,49	576	0,00	0,00	0,00	7,45	2,48	-0,12
273	575	0,00	0,00	0,00	-1,68	3,27	-2,69	576	0,00	0,00	0,00	4,31	1,85	-1,95
	579	0,00	0,00	0,00	-1,38	-0,79	-1,12	581	0,00	0,00	0,00	0,77	-1,50	-0,38
274	581	0,00	0,00	0,00	0,39	-1,86	0,21	582	0,00	0,00	0,00	0,46</		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
275	583	0,00	0,00	0,00	-0,91	-3,41	0,48	585	0,00	0,00	0,00	-1,67	-2,86	-0,01
	581	0,00	0,00	0,00	0,71	-1,80	-0,54	579	0,00	0,00	0,00	-1,32	-0,47	-1,03
276	578	0,00	0,00	0,00	2,27	-1,73	0,67	586	0,00	0,00	0,00	1,97	-1,62	-1,58
	577	0,00	0,00	0,00	7,27	1,20	0,53	580	0,00	0,00	0,00	3,41	0,60	-1,73
277	564	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,05	-0,80	565	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,62	0,33
	578	0,00	0,00	0,00	-1,75	2,31	-0,40	587	0,00	0,00	0,00	-1,16	2,20	0,74
278	588	0,00	0,00	0,00	1,93	1,97	1,81	587	0,00	0,00	0,00	-1,17	2,20	1,02
	570	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,46	0,92	565	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,62	0,13
279	571	0,00	0,00	0,00	-1,39	1,12	1,11	589	0,00	0,00	0,00	2,71	2,75	1,43
	570	0,00	0,00	0,00	-1,55	1,35	-1,20	588	0,00	0,00	0,00	2,98	6,99	-0,88
280	587	0,00	0,00	0,00	-1,26	1,78	1,34	588	0,00	0,00	0,00	2,96	7,12	0,92
	590	0,00	0,00	0,00	-0,99	1,78	-0,86	591	0,00	0,00	0,00	2,97	3,36	-1,29
281	590	0,00	0,00	0,00	-0,89	1,80	0,40	586	0,00	0,00	0,00	-1,58	1,97	0,65
	587	0,00	0,00	0,00	-1,25	1,78	0,03	578	0,00	0,00	0,00	-1,76	2,26	0,28
282	592	0,00	0,00	0,00	-1,09	-0,73	0,99	582	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,57	1,65
	586	0,00	0,00	0,00	-1,67	1,70	1,20	580	0,00	0,00	0,00	0,46	2,69	1,86
283	592	0,00	0,00	0,00	-1,10	-0,79	0,91	594	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,87	0,68
	593	0,00	0,00	0,00	-1,03	-2,44	0,64	595	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,34	0,41
284	590	0,00	0,00	0,00	1,68	-0,91	-0,02	594	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,17	-0,23
	586	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,63	-0,97	592	0,00	0,00	0,00	-0,73	-1,09	-1,18
285	596	0,00	0,00	0,00	2,13	-1,48	-0,12	594	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,86	0,52
	591	0,00	0,00	0,00	2,51	1,05	-1,12	590	0,00	0,00	0,00	-1,01	1,66	-0,48
286	596	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,60	0,60	598	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,07	-0,25
	597	0,00	0,00	0,00	4,10	-0,90	0,07	599	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,85	-0,78
287	597	0,00	0,00	0,00	2,30	-1,25	0,82	595	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,36	0,88
	596	0,00	0,00	0,00	2,13	-1,52	0,20	594	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,86	0,26
288	593	0,00	0,00	0,00	-0,94	-2,42	0,50	584	0,00	0,00	0,00	-0,78	-3,34	0,48
	592	0,00	0,00	0,00	-1,10	-0,79	1,23	582	0,00	0,00	0,00	0,16	-1,33	1,21
289	596	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,72	0,52	591	0,00	0,00	0,00	1,66	5,55	0,13
	598	0,00	0,00	0,00	-1,06	1,28	-0,90	600	0,00	0,00	0,00	1,28	1,95	-1,28
290	604	0,00	0,00	0,00	-2,43	-1,31	0,35	603	0,00	0,00	0,00	-2,58	-1,24	0,88
	601	0,00	0,00	0,00	-3,20	-1,02	0,35	602	0,00	0,00	0,00	-3,00	-1,11	0,89
291	573	0,00	0,00	0,00	-1,94	-0,95	1,55	602	0,00	0,00	0,00	-3,22	-1,15	1,00
	572	0,00	0,00	0,00	-1,32	-1,70	1,23	603	0,00	0,00	0,00	-2,70	-1,26	0,68
292	605	0,00	0,00	0,00	-1,73	-0,60	-0,02	571	0,00	0,00	0,00	0,96	-1,31	-0,32
	572	0,00	0,00	0,00	-1,53	-1,72	0,97	569	0,00	0,00	0,00	1,06	-2,32	0,67
293	606	0,00	0,00	0,00	-2,31	1,45	-0,33	589	0,00	0,00	0,00	0,50	2,26	-1,23
	605	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,55	0,16	571	0,00	0,00	0,00	0,93	-1,43	-0,74
294	603	0,00	0,00	0,00	-1,34	-2,71	-1,05	607	0,00	0,00	0,00	-0,27	-2,57	-0,59
	572	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,31	-0,75	605	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,73	-0,29
295	608	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,48	0,62	607	0,00	0,00	0,00	-2,74	-0,31	1,00
	604	0,00	0,00	0,00	-2,43	-1,29	0,40	603	0,00	0,00	0,00	-2,59	-1,32	0,78
296	610	0,00	0,00	0,00	-1,68	2,39	1,31	609	0,00	0,00	0,00	-2,91	1,32	0,58
	608	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,65	1,33	607	0,00	0,00	0,00	-2,71	-0,19	0,60
297	604	0,00	0,00	0,00	-1,29	-2,31	-0,31	601	0,00	0,00	0,00	-1,00	-3,08	-0,32
	611	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,45	0,32	612	0,00	0,00	0,00	-0,71	-2,04	0,32
298	605	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,55	0,04	607	0,00	0,00	0,00	-2,55	-0,16	0,78
	606	0,00	0,00	0,00	-2,37	1,44	-0,19	609	0,00	0,00	0,00	-2,99	1,30	0,55
299	608	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,44	-0,48	604	0,00	0,00	0,00	-1,27	-2,31	-0,38
	613	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,16	0,31	611	0,00	0,00	0,00	-1,08	-1,43	0,41
300	615	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,33	-0,64	611	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,17	-0,43
	614	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,57	-0,54	612	0,00	0,00	0,00	-2,11	-0,72	-0,34
301	611	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,07	-0,36	615	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,62	-0,80
	613	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,58	-0,60	616	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,17	-1,04
302	613	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,47	-0,59	616	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,62	-1,12
	617	0,00	0,00	0,00	0,49	1,53	-0,33	618	0,00	0,00	0,00	1,29	1,21	-0,86
303	608	0,00	0,00	0,00	-1,47	-0,74	0,97	613	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,48	-0,93
	610	0,00	0,00	0,00	2,56	3,24	1,51	617	0,00	0,00	0,00	1,63	1,75	-0,39
304	589	0,00	0,00	0,00	1,12	5,34	-0,32	606	0,00	0,00	0,00	-2,36	1,23	-0,58
	600	0,00	0,00	0,00	0,92	2,28	1,26	619	0,00	0,00	0,00	-2,15	1,29	1,01
305	620	0,00	0,00	0,00	-2,91	1,30	0,00	619	0,00	0,00	0,00	-2,13	1,29	0,14
	609	0,00	0,00	0,00	-2,99	1,30	0,15	606	0,00	0,00	0,00	-2,41	1,21	0,29
306	609	0,00	0,00	0,00	-2,91	1,31	0,87	610	0,00	0,00	0,00	-1,34	4,10	0,59
	620	0,00	0,00	0,00	-3,02	1,28	-0,58	621	0,00	0,00	0,00	-0,85	2,71	-0,86
307	622	0,00	0,00	0,00	-1,69	-0,39	-0,16	598	0,00	0,00	0,00	0,99	-1,12	0,48
	619	0,00	0,00	0,00	-2,18	1,12	0,64	600	0,00	0,00	0,00	0,67	1,02	1,29
308	622	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,43	-0,25	624	0,00	0,00	0,00	-2,69	-0,25	-0,18
	623	0,00	0,00	0,00	-1,83	-0,67	-0,32	625	0,00	0,00	0,00	-2,95	-1,10	-0,25
309	620	0,00	0,00	0,00	1,24	-2,92	0,20	624	0,00	0,00	0,00	-0,28	-2,69	0,44
	619	0,00	0,00	0,00	1,12	-2,17	-0,35	622	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,70	-0,10
310	626	0,00	0,00	0,00	-1,67	-0,67	-0,39	624	0,00	0,00	0,00	-2,69	-0,28	-0,18
	621	0,00	0,00	0,00	-1,12	1,35	-0,74	620	0,00	0,00	0,00	-3,03	1,22	-0,53
311	626	0,00	0,00	0,00	-1,74	-0,63	0,13	628	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,68	0,87
	627	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1,26	0,24	629	0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,10	0,98
312	627	0,00	0,00	0,00	-2,73	-1,27	0,30	625	0,00	0,00	0,00	-2,89	-1,09	-0,11
	626	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,62	-0,03	624	0,00	0,00	0,00	-2,68	-0,25	-0,44
313	626	0,00	0,00	0,00	-0,69	-1,75	0,30	621	0,00	0,00	0,00	1,72	0,70	0,73
	628	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,76	-1,38	630	0,00	0,00	0,00	1,03	1,63	-0,95
314	632	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,44	1,73	628	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,60	1,07
	631	0,00	0,00	0,00	1,35	0,99	1,77	630	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,69	1,12
315	628	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,65	1,15	632	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,36	1,66
	629	0,00	0,00	0,00	-1,86	-1,11	0,88	633	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,36	1,39
316	598	0,00	0,00	0,00	0,99	-1,13	0,06	622	0,00	0,00	0,00	-1,70	-0,43	0,12
	599	0,00	0,00	0,00	1,09	-0,85	-0,77	623	0,00	0,00	0,00	-1,94	-0,69	-0,72
317	585	0,00	0,00	0,00	-1,76	-2,88	0,16	453	0,00	0,00	0,00	-2,33	-1,41	0,61
	579	0,00	0,00	0,00	-1,42	-0,49	-1,12	454	0,00	0,00	0,00	-2,85	0,71	-0,66
318	585	0,00	0,00	0,00	-2,81	-1,75	-0,16	634	0,00	0,00	0,00	-4,07	-1,54	-1,06
	453	0,00	0,00	0,00	-1,56	-2,36	-0,71	525	0,00	0,00	0,00	-3,37	-1,88	-1,60
319	525	0,00	0,00	0,00	-1,89	-3,46	1,54	634	0,00	0,00	0,00	-1,55		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
320	585	0,00	0,00	0,00	-1,66	-2,80	0,34	583	0,00	0,00	0,00	-0,93	-3,52	0,04
	634	0,00	0,00	0,00	-1,44	-4,05	0,90	636	0,00	0,00	0,00	-0,84	-4,40	0,59
321	519	0,00	0,00	0,00	-1,94	-4,32	0,69	637	0,00	0,00	0,00	-1,84	-3,06	1,22
	523	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,01	-0,72	638	0,00	0,00	0,00	-2,39	-0,97	-0,18
322	524	0,00	0,00	0,00	-1,77	-4,19	1,55	635	0,00	0,00	0,00	-0,82	-4,07	1,75
	637	0,00	0,00	0,00	-1,85	-3,08	1,43	639	0,00	0,00	0,00	-0,67	-2,47	1,63
323	635	0,00	0,00	0,00	-4,04	-0,81	-1,50	634	0,00	0,00	0,00	-4,10	-1,45	-1,13
	640	0,00	0,00	0,00	-4,26	0,53	-0,68	636	0,00	0,00	0,00	-4,39	-0,84	-0,30
324	637	0,00	0,00	0,00	-1,85	-3,06	1,37	639	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,97	1,89
	638	0,00	0,00	0,00	-2,45	-0,98	-0,13	641	0,00	0,00	0,00	0,04	2,28	0,40
325	643	0,00	0,00	0,00	-0,66	2,43	-1,75	642	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,14	-2,15
	641	0,00	0,00	0,00	0,03	2,25	0,15	638	0,00	0,00	0,00	-2,43	-0,88	-0,25
326	639	0,00	0,00	0,00	-2,32	0,09	-1,89	635	0,00	0,00	0,00	-4,07	-0,82	-1,69
	644	0,00	0,00	0,00	-1,66	3,18	-0,77	640	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,52	-0,58
327	523	0,00	0,00	0,00	-2,00	-3,09	-0,71	638	0,00	0,00	0,00	-2,38	-0,87	-0,48
	540	0,00	0,00	0,00	-1,69	-0,78	-2,12	642	0,00	0,00	0,00	-2,58	0,12	-1,89
328	637	0,00	0,00	0,00	-1,84	-3,08	1,13	519	0,00	0,00	0,00	-1,95	-4,38	0,77
	524	0,00	0,00	0,00	-1,72	-4,18	1,86	515	0,00	0,00	0,00	-1,47	-4,61	1,50
329	645	0,00	0,00	0,00	-0,66	-4,04	0,04	636	0,00	0,00	0,00	-0,81	-4,39	0,22
	584	0,00	0,00	0,00	-0,71	-3,29	0,26	583	0,00	0,00	0,00	-0,86	-3,51	0,44
330	646	0,00	0,00	0,00	0,29	-3,72	-0,68	640	0,00	0,00	0,00	0,52	-4,26	0,23
	645	0,00	0,00	0,00	-0,66	-4,05	-0,31	636	0,00	0,00	0,00	-0,81	-4,38	0,60
331	593	0,00	0,00	0,00	-2,37	-0,93	-0,40	647	0,00	0,00	0,00	-3,01	-0,84	0,45
	584	0,00	0,00	0,00	-3,30	-0,77	-0,57	645	0,00	0,00	0,00	-4,05	-0,72	0,27
332	648	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,65	-0,57	647	0,00	0,00	0,00	-0,80	-3,00	-0,59
	595	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,03	0,46	593	0,00	0,00	0,00	-1,02	-2,39	0,44
333	650	0,00	0,00	0,00	-0,08	-2,41	-1,83	649	0,00	0,00	0,00	-0,52	-2,89	-1,45
	648	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,15	-0,88	647	0,00	0,00	0,00	-0,82	-3,10	-0,50
334	597	0,00	0,00	0,00	-1,03	2,34	-1,42	651	0,00	0,00	0,00	4,61	2,78	0,71
	595	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,13	-1,03	648	0,00	0,00	0,00	-1,63	-0,48	1,10
335	645	0,00	0,00	0,00	-0,72	-4,06	-0,10	647	0,00	0,00	0,00	-0,86	-3,11	-0,63
	646	0,00	0,00	0,00	0,27	-3,72	-0,92	649	0,00	0,00	0,00	-0,46	-2,87	-1,45
336	640	0,00	0,00	0,00	0,51	-4,31	0,62	646	0,00	0,00	0,00	0,29	-3,70	-1,21
	644	0,00	0,00	0,00	3,83	-1,53	0,35	652	0,00	0,00	0,00	2,30	-1,83	-1,49
337	654	0,00	0,00	0,00	-0,43	-2,11	-1,60	653	0,00	0,00	0,00	-0,15	-1,61	-1,73
	650	0,00	0,00	0,00	-0,07	-2,36	-1,55	649	0,00	0,00	0,00	-0,55	-3,03	-1,67
338	646	0,00	0,00	0,00	0,27	-3,70	-1,00	649	0,00	0,00	0,00	-0,48	-3,02	-1,39
	652	0,00	0,00	0,00	1,45	-2,00	-1,64	653	0,00	0,00	0,00	-0,10	-1,59	-2,03
339	652	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,82	-1,88	653	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,43	-2,33
	655	0,00	0,00	0,00	4,45	4,28	-0,82	656	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,05	-1,27
340	651	0,00	0,00	0,00	0,43	1,94	1,60	657	0,00	0,00	0,00	-2,58	1,69	1,84
	648	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,38	1,27	650	0,00	0,00	0,00	-2,44	-0,20	1,51
341	642	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,51	1,95	658	0,00	0,00	0,00	0,61	-2,60	1,88
	540	0,00	0,00	0,00	-1,11	-1,76	2,38	548	0,00	0,00	0,00	2,62	-1,94	2,31
342	548	0,00	0,00	0,00	-2,08	1,89	-1,86	658	0,00	0,00	0,00	-2,52	0,98	-1,97
	546	0,00	0,00	0,00	-1,59	3,03	-0,75	659	0,00	0,00	0,00	-2,53	1,00	-0,86
343	660	0,00	0,00	0,00	-0,92	1,00	-1,80	658	0,00	0,00	0,00	-2,70	0,59	-1,93
	643	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,63	-1,82	642	0,00	0,00	0,00	-2,39	0,47	-1,96
344	658	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,96	-1,86	660	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,06	-1,83
	659	0,00	0,00	0,00	-2,53	1,00	-0,96	661	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,40	-0,92
345	662	0,00	0,00	0,00	-2,48	1,00	0,25	542	0,00	0,00	0,00	-1,54	1,56	0,42
	659	0,00	0,00	0,00	-2,52	1,07	-0,71	546	0,00	0,00	0,00	-1,55	3,19	-0,54
346	663	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,81	-0,27	662	0,00	0,00	0,00	-1,94	1,11	0,25
	661	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,25	-1,17	659	0,00	0,00	0,00	-2,51	1,07	-0,64
347	656	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,54	1,38	653	0,00	0,00	0,00	-1,44	-0,12	1,87
	664	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,70	0,84	654	0,00	0,00	0,00	-2,04	-0,42	1,33
348	666	0,00	0,00	0,00	-2,11	-0,87	0,29	665	0,00	0,00	0,00	0,42	2,50	-0,32
	623	0,00	0,00	0,00	-1,90	-0,51	-0,65	599	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,51	-1,26
349	623	0,00	0,00	0,00	-1,80	-0,48	-0,37	625	0,00	0,00	0,00	-2,94	-1,04	-0,11
	666	0,00	0,00	0,00	-2,30	-0,91	-0,12	667	0,00	0,00	0,00	-3,20	-1,36	0,14
350	651	0,00	0,00	0,00	6,74	1,39	-1,19	665	0,00	0,00	0,00	2,38	1,25	1,19
	657	0,00	0,00	0,00	1,21	-2,68	-1,72	668	0,00	0,00	0,00	0,69	-2,25	0,66
351	670	0,00	0,00	0,00	-0,15	-2,48	-0,62	669	0,00	0,00	0,00	0,74	-2,47	-1,17
	668	0,00	0,00	0,00	0,72	-2,06	-0,28	657	0,00	0,00	0,00	1,22	-2,63	-0,82
352	672	0,00	0,00	0,00	-2,35	-1,76	-0,62	670	0,00	0,00	0,00	0,15	-2,42	-0,86
	671	0,00	0,00	0,00	-2,19	-1,67	0,27	668	0,00	0,00	0,00	0,64	-2,08	0,04
353	665	0,00	0,00	0,00	0,08	0,79	0,64	666	0,00	0,00	0,00	-2,08	-0,69	0,13
	668	0,00	0,00	0,00	0,60	-2,27	0,55	671	0,00	0,00	0,00	-2,17	-1,58	0,05
354	673	0,00	0,00	0,00	-3,48	-1,52	0,10	671	0,00	0,00	0,00	-2,07	-1,56	0,15
	667	0,00	0,00	0,00	-3,21	-1,39	0,03	666	0,00	0,00	0,00	-2,27	-0,73	0,09
355	671	0,00	0,00	0,00	-2,08	-1,65	0,01	673	0,00	0,00	0,00	-3,48	-1,56	0,17
	672	0,00	0,00	0,00	-2,23	-1,73	-0,41	674	0,00	0,00	0,00	-3,72	-1,39	-0,25
356	676	0,00	0,00	0,00	-1,45	-3,28	-0,33	675	0,00	0,00	0,00	-1,38	-3,62	-0,29
	667	0,00	0,00	0,00	-1,40	-3,26	-0,12	673	0,00	0,00	0,00	-1,51	-3,45	-0,07
357	673	0,00	0,00	0,00	-3,45	-1,55	0,07	675	0,00	0,00	0,00	-3,62	-1,40	0,29
	674	0,00	0,00	0,00	-3,61	-1,37	-0,14	677	0,00	0,00	0,00	-3,90	-1,10	0,08
358	650	0,00	0,00	0,00	-0,19	-2,38	-1,85	657	0,00	0,00	0,00	1,70	-2,53	-1,28
	654	0,00	0,00	0,00	-0,26	-2,07	-1,38	669	0,00	0,00	0,00	0,48	-2,52	-0,81
359	627	0,00	0,00	0,00	-1,29	-2,74	-0,25	676	0,00	0,00	0,00	-1,44	-3,28	-0,40
	625	0,00	0,00	0,00	-1,03	-2,88	0,09	667	0,00	0,00	0,00	-1,37	-3,25	-0,06
360	627	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1,28	0,37	629	0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,10	0,84
	676	0,00	0,00	0,00	-3,27	-1,44	0,31	678	0,00	0,00	0,00	-2,39	-1,12	0,78
361	679	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,35	0,98	678	0,00	0,00	0,00	-2,39	-1,12	0,68
	633	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,46	1,27	629	0,00	0,00	0,00	-1,86	-1,11	0,98
362	676	0,00	0,00	0,00	-3,28	-1,45	0,40	678	0,00	0,00	0,00	-2,39	-1,13	0,68
	675	0,00	0,00	0,00	-3,62	-1,38	0,26	680	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1,00	0,53
363	678	0,00	0,00	0,00	-2,39	-1,13	0,74	679	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,43	0,91
	680	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1,00	0,49	681	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,30	0,66
364	680	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1,01	0,51	681	0,00</					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
365	675	0,00	0,00	0,00	-3,62	-1,40	0,27	680	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1,01	0,51
	677	0,00	0,00	0,00	-3,86	-1,09	0,12	682	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,74	0,35
366	684	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,83	-0,40	664	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,66	-0,79
	669	0,00	0,00	0,00	0,48	-2,52	-0,89	654	0,00	0,00	0,00	-0,25	-2,01	-1,28
367	670	0,00	0,00	0,00	-2,55	-0,16	1,23	685	0,00	0,00	0,00	0,16	2,37	1,55
	669	0,00	0,00	0,00	-2,47	0,74	0,41	684	0,00	0,00	0,00	-0,78	1,06	0,73
368	686	0,00	0,00	0,00	-2,46	-0,76	-1,06	685	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,47	-1,74
	672	0,00	0,00	0,00	-2,34	-1,68	-0,50	670	0,00	0,00	0,00	0,13	-2,49	-1,18
369	672	0,00	0,00	0,00	-2,21	-1,65	-0,58	674	0,00	0,00	0,00	-3,72	-1,40	-0,13
	686	0,00	0,00	0,00	-3,03	-0,88	-1,00	687	0,00	0,00	0,00	-3,63	-0,52	-0,56
370	677	0,00	0,00	0,00	-1,12	-3,90	-0,18	688	0,00	0,00	0,00	-0,47	-4,15	0,02
	674	0,00	0,00	0,00	-1,38	-3,61	0,29	687	0,00	0,00	0,00	-0,63	-4,19	0,48
371	677	0,00	0,00	0,00	-3,86	-1,12	0,08	682	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,72	0,35
	688	0,00	0,00	0,00	-4,16	-0,48	0,05	689	0,00	0,00	0,00	-3,03	-0,39	0,32
372	682	0,00	0,00	0,00	-2,88	-0,72	0,35	683	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,24	0,56
	689	0,00	0,00	0,00	-3,15	-0,41	0,31	690	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,19	0,52
373	496	0,00	0,00	0,00	-0,46	-2,24	0,31	692	0,00	0,00	0,00	-0,21	-3,41	0,56
	498	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,21	0,86	691	0,00	0,00	0,00	-0,02	-1,20	1,11
374	696	0,00	0,00	0,00	0,95	-4,26	1,04	695	0,00	0,00	0,00	1,19	-4,94	0,34
	693	0,00	0,00	0,00	1,85	-1,11	1,38	694	0,00	0,00	0,00	3,42	-0,88	0,68
375	692	0,00	0,00	0,00	-0,23	-3,42	0,54	696	0,00	0,00	0,00	0,94	-4,26	0,84
	691	0,00	0,00	0,00	-0,09	-1,21	1,11	693	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,25	1,41
376	698	0,00	0,00	0,00	0,58	1,28	-2,64	699	0,00	0,00	0,00	0,44	1,68	-2,58
	697	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,83	-2,41	700	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,85	-2,36
377	697	0,00	0,00	0,00	-0,04	-1,20	-2,60	700	0,00	0,00	0,00	-0,26	-1,76	-2,16
	701	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,49	-1,62	702	0,00	0,00	0,00	-1,30	-3,48	-1,19
378	704	0,00	0,00	0,00	-1,70	-3,74	0,34	703	0,00	0,00	0,00	-0,70	-2,00	0,14
	702	0,00	0,00	0,00	-1,30	-3,46	-1,17	701	0,00	0,00	0,00	-0,38	-1,18	-1,38
379	700	0,00	0,00	0,00	-1,88	-0,38	2,23	699	0,00	0,00	0,00	1,81	1,13	2,74
	705	0,00	0,00	0,00	-2,87	0,53	1,52	706	0,00	0,00	0,00	2,01	2,42	2,04
380	702	0,00	0,00	0,00	-3,47	-1,24	1,20	700	0,00	0,00	0,00	-1,78	-0,36	2,23
	707	0,00	0,00	0,00	-4,79	-1,37	0,34	705	0,00	0,00	0,00	-2,78	0,55	1,38
381	709	0,00	0,00	0,00	-3,68	-0,36	0,29	710	0,00	0,00	0,00	-0,53	2,83	-1,54
	708	0,00	0,00	0,00	-2,26	-0,12	-0,76	711	0,00	0,00	0,00	2,06	0,72	-2,60
382	713	0,00	0,00	0,00	0,06	-3,64	0,75	705	0,00	0,00	0,00	0,51	-2,87	-1,59
	712	0,00	0,00	0,00	4,68	1,78	0,19	706	0,00	0,00	0,00	3,62	2,25	-2,16
383	707	0,00	0,00	0,00	-4,78	-1,31	0,58	705	0,00	0,00	0,00	-2,78	0,53	1,04
	714	0,00	0,00	0,00	-5,30	-1,91	-0,70	713	0,00	0,00	0,00	-3,58	0,07	-0,24
384	716	0,00	0,00	0,00	-2,49	-3,54	1,97	713	0,00	0,00	0,00	0,15	-3,62	0,77
	715	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,36	1,83	712	0,00	0,00	0,00	3,53	1,55	0,62
385	719	0,00	0,00	0,00	-4,74	-4,65	1,52	718	0,00	0,00	0,00	-3,39	-5,22	1,25
	717	0,00	0,00	0,00	-4,54	-3,75	1,94	716	0,00	0,00	0,00	-2,41	-3,49	1,68
386	713	0,00	0,00	0,00	0,16	-3,56	0,78	716	0,00	0,00	0,00	-2,48	-3,51	1,71
	714	0,00	0,00	0,00	-1,97	-5,31	0,38	718	0,00	0,00	0,00	-3,28	-5,20	1,31
387	715	0,00	0,00	0,00	0,30	-2,02	-1,24	710	0,00	0,00	0,00	2,96	-0,51	0,62
	720	0,00	0,00	0,00	-1,93	-4,18	-1,73	709	0,00	0,00	0,00	-0,36	-3,68	0,14
388	707	0,00	0,00	0,00	-1,30	-4,75	-0,19	714	0,00	0,00	0,00	-1,91	-5,33	0,28
	721	0,00	0,00	0,00	-1,97	-5,14	0,18	722	0,00	0,00	0,00	-2,54	-5,69	0,65
389	716	0,00	0,00	0,00	-3,52	-2,42	-1,92	715	0,00	0,00	0,00	-0,54	-2,19	-1,58
	717	0,00	0,00	0,00	-3,74	-4,54	-1,77	720	0,00	0,00	0,00	-1,96	-4,18	-1,43
390	702	0,00	0,00	0,00	-1,24	-3,45	-0,96	707	0,00	0,00	0,00	-1,36	-4,76	-0,57
	704	0,00	0,00	0,00	-1,67	-3,74	0,14	721	0,00	0,00	0,00	-2,00	-5,15	0,53
391	695	0,00	0,00	0,00	1,32	-4,92	0,34	723	0,00	0,00	0,00	-0,30	-4,89	0,00
	694	0,00	0,00	0,00	2,32	-1,10	0,57	708	0,00	0,00	0,00	0,80	-2,30	0,23
392	496	0,00	0,00	0,00	-2,30	-0,47	-0,22	492	0,00	0,00	0,00	-3,12	-0,31	0,55
	692	0,00	0,00	0,00	-3,45	-0,22	-0,43	724	0,00	0,00	0,00	-3,74	-0,10	0,34
393	491	0,00	0,00	0,00	-2,20	0,91	-0,75	495	0,00	0,00	0,00	1,40	0,66	-1,18
	493	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,64	0,28	725	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,57	-0,15
394	726	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,19	1,11	724	0,00	0,00	0,00	-3,89	-0,13	0,72
	493	0,00	0,00	0,00	-1,91	-0,74	0,63	492	0,00	0,00	0,00	-2,94	-0,27	0,24
395	692	0,00	0,00	0,00	-3,45	-0,24	-0,53	724	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,07	0,46
	696	0,00	0,00	0,00	-4,22	0,95	-0,79	727	0,00	0,00	0,00	-4,88	1,07	0,20
396	696	0,00	0,00	0,00	-4,22	0,96	-0,53	727	0,00	0,00	0,00	-4,85	1,20	-0,07
	695	0,00	0,00	0,00	-4,83	1,22	-0,73	728	0,00	0,00	0,00	-5,28	1,23	-0,27
397	724	0,00	0,00	0,00	-3,85	0,04	0,47	726	0,00	0,00	0,00	-1,80	-0,38	1,66
	727	0,00	0,00	0,00	-4,84	1,07	0,18	729	0,00	0,00	0,00	-2,77	3,03	1,36
398	726	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,70	-1,49	493	0,00	0,00	0,00	-0,71	-1,73	-0,21
	730	0,00	0,00	0,00	-1,09	1,92	-1,26	725	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,20	0,02
399	727	0,00	0,00	0,00	-4,81	1,21	0,33	729	0,00	0,00	0,00	-2,75	3,13	0,82
	728	0,00	0,00	0,00	-5,18	1,25	-0,77	731	0,00	0,00	0,00	-3,66	2,68	-0,27
400	733	0,00	0,00	0,00	-2,75	-0,53	-1,64	732	0,00	0,00	0,00	-5,08	-0,41	-0,82
	731	0,00	0,00	0,00	-3,53	3,33	-1,08	728	0,00	0,00	0,00	-5,22	1,06	-0,26
401	729	0,00	0,00	0,00	2,94	-3,21	-2,39	726	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,74	-1,13
	734	0,00	0,00	0,00	2,68	3,65	-2,87	730	0,00	0,00	0,00	-1,02	1,94	-1,61
402	695	0,00	0,00	0,00	-4,80	1,34	-0,29	728	0,00	0,00	0,00	-5,31	1,04	-0,65
	723	0,00	0,00	0,00	-4,85	-0,29	-0,18	732	0,00	0,00	0,00	-5,03	-0,40	-0,54
403	731	0,00	0,00	0,00	2,79	-3,11	2,27	729	0,00	0,00	0,00	3,04	-3,19	-2,34
	735	0,00	0,00	0,00	12,58	1,82	0,74	734	0,00	0,00	0,00	6,84	4,48	-3,87
404	736	0,00	0,00	0,00	2,03	-1,81	0,94	725	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,57	-0,61
	532	0,00	0,00	0,00	4,67	1,59	0,89	495	0,00	0,00	0,00	3,50	1,08	-0,67
405	730	0,00	0,00	0,00	-1,08	1,96	-0,64	725	0,00	0,00	0,00	-1,55	1,21	-0,49
	737	0,00	0,00	0,00	-1,00	2,77	-0,13	736	0,00	0,00	0,00	-1,67	2,06	0,03
406	738	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,98	0,21	736	0,00	0,00	0,00	2,08	-1,80	0,72
	533	0,00	0,00	0,00	0,14	0,58	0,64	532	0,00	0,00	0,00	2,13	1,09	1,15
407	739	0,00	0,00	0,00	0,65	0,05	-0,66	737	0,00	0,00	0,00	2,75	-1,01	-0,48
	738	0,00	0,00	0,00	0,52	-1,08	0,34	736	0,00	0,00	0,00	2,11	-1,66	0,51
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,50	-0,39	533	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,05	-0,43
	740	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,21	0,31	536	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,35	0,27
409	730	0,00	0,00	0,00	1,97	-1,01	2,06	737	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,69	4,04	-1,68	741	0,00	0,00	0,00	4,47	3,12	-2,20
	739	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,06	-0,31	737	0,00	0,00	0,00	2,75	-0,97	-0,83
411	743	0,00	0,00	0,00	-1,02	4,68	-1,73	744	0,00	0,00	0,00	4,67	13,63	0,74
	742	0,00	0,00	0,00	-0,66	4,23	-1,96	741	0,00	0,00	0,00	5,14	6,43	-2,94
412	742	0,00	0,00	0,00	4,09	-0,42	0,73	739	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,49	0,82
	745	0,00	0,00	0,00	3,59	-0,84	-0,68	746	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,59
413	735	0,00	0,00	0,00	10,82	7,47	-2,90	744	0,00	0,00	0,00	13,12	10,08	3,15
	747	0,00	0,00	0,00	1,96	-1,16	-3,50	748	0,00	0,00	0,00	3,40	-1,56	2,55
414	739	0,00	0,00	0,00	0,03	0,51	0,18	738	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,48	0,08
	746	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,03	740	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,19	-0,13
415	731	0,00	0,00	0,00	-2,98	3,44	-1,29	735	0,00	0,00	0,00	0,38	5,38	-3,03
	733	0,00	0,00	0,00	-3,27	-0,63	-1,16	747	0,00	0,00	0,00	2,76	-1,00	-2,90
416	749	0,00	0,00	0,00	-4,91	-1,93	0,33	709	0,00	0,00	0,00	-3,79	-0,38	-0,07
	723	0,00	0,00	0,00	-4,86	-0,15	-0,02	708	0,00	0,00	0,00	-2,49	-0,17	-0,42
417	750	0,00	0,00	0,00	-5,00	-3,18	1,25	720	0,00	0,00	0,00	-4,26	-1,95	1,25
	749	0,00	0,00	0,00	-4,89	-1,87	0,27	709	0,00	0,00	0,00	-3,80	-0,39	0,27
418	732	0,00	0,00	0,00	-0,61	-5,07	0,63	751	0,00	0,00	0,00	-2,75	-4,58	0,09
	723	0,00	0,00	0,00	-0,14	-4,82	0,17	749	0,00	0,00	0,00	-1,95	-5,01	-0,36
419	752	0,00	0,00	0,00	-2,69	-3,79	-0,76	751	0,00	0,00	0,00	-4,60	-2,75	-0,06
	733	0,00	0,00	0,00	-2,74	-0,45	-1,48	732	0,00	0,00	0,00	-5,12	-0,62	-0,79
420	754	0,00	0,00	0,00	-2,59	-5,24	0,57	753	0,00	0,00	0,00	-4,34	-4,21	0,96
	752	0,00	0,00	0,00	-2,67	-3,68	-0,54	751	0,00	0,00	0,00	-4,61	-2,79	-0,14
421	747	0,00	0,00	0,00	-1,04	2,76	1,63	755	0,00	0,00	0,00	-4,63	-0,24	0,37
	733	0,00	0,00	0,00	-0,55	-3,25	1,99	752	0,00	0,00	0,00	-3,75	-2,47	0,73
422	749	0,00	0,00	0,00	-4,99	-1,89	0,31	751	0,00	0,00	0,00	-4,59	-2,79	0,00
	750	0,00	0,00	0,00	-5,03	-3,19	1,21	753	0,00	0,00	0,00	-4,34	-4,21	0,89
423	720	0,00	0,00	0,00	-4,27	-1,98	1,35	750	0,00	0,00	0,00	-5,01	-3,23	1,25
	717	0,00	0,00	0,00	-4,48	-3,73	1,90	756	0,00	0,00	0,00	-5,05	-4,04	1,79
424	758	0,00	0,00	0,00	-2,26	-5,16	1,69	757	0,00	0,00	0,00	-4,21	-4,51	1,90
	754	0,00	0,00	0,00	-2,59	-5,23	0,69	753	0,00	0,00	0,00	-4,34	-4,22	0,90
425	750	0,00	0,00	0,00	-5,04	-3,23	1,16	753	0,00	0,00	0,00	-4,34	-4,22	1,03
	756	0,00	0,00	0,00	-5,06	-4,05	1,89	757	0,00	0,00	0,00	-4,22	-4,51	1,76
426	756	0,00	0,00	0,00	-5,07	-4,07	1,75	757	0,00	0,00	0,00	-4,23	-4,53	1,97
	759	0,00	0,00	0,00	-5,28	-4,07	1,87	760	0,00	0,00	0,00	-4,34	-3,55	2,09
427	759	0,00	0,00	0,00	-5,25	-4,07	1,71	719	0,00	0,00	0,00	-4,78	-4,66	1,58
	756	0,00	0,00	0,00	-5,06	-4,06	1,91	717	0,00	0,00	0,00	-4,49	-3,74	1,78
428	755	0,00	0,00	0,00	-4,67	-0,25	0,57	761	0,00	0,00	0,00	-6,02	-0,69	-0,53
	752	0,00	0,00	0,00	-3,63	-2,45	0,55	754	0,00	0,00	0,00	-5,24	-2,55	-0,55
429	747	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,20	-0,91	748	0,00	0,00	0,00	3,47	-1,19	0,34
	755	0,00	0,00	0,00	0,01	-4,58	-0,64	762	0,00	0,00	0,00	1,02	-4,73	0,61
430	744	0,00	0,00	0,00	3,58	8,17	2,87	743	0,00	0,00	0,00	-0,96	4,99	1,21
	748	0,00	0,00	0,00	4,04	-1,43	2,76	763	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,21	1,11
431	763	0,00	0,00	0,00	0,27	0,01	-1,27	743	0,00	0,00	0,00	4,96	-1,13	-1,14
	764	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,46	0,38	765	0,00	0,00	0,00	4,56	-1,46	0,51
432	748	0,00	0,00	0,00	4,11	-1,06	1,32	763	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,04	1,68
	762	0,00	0,00	0,00	0,79	-4,78	0,30	766	0,00	0,00	0,00	0,47	-4,39	0,66
433	768	0,00	0,00	0,00	0,31	-6,14	0,20	767	0,00	0,00	0,00	0,29	-6,28	0,19
	766	0,00	0,00	0,00	0,50	-4,24	0,55	762	0,00	0,00	0,00	0,77	-4,90	0,54
434	766	0,00	0,00	0,00	-4,44	0,22	-0,81	763	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	-0,94
	769	0,00	0,00	0,00	-4,20	-0,07	0,20	764	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,49	0,07
435	755	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,62	-0,18	762	0,00	0,00	0,00	0,99	-4,85	0,15
	761	0,00	0,00	0,00	-0,67	-6,01	0,19	767	0,00	0,00	0,00	0,31	-6,28	0,52
436	770	0,00	0,00	0,00	-0,09	-5,83	1,28	758	0,00	0,00	0,00	-2,16	-5,14	1,67
	761	0,00	0,00	0,00	-0,70	-6,03	0,33	754	0,00	0,00	0,00	-2,55	-5,22	0,72
437	758	0,00	0,00	0,00	-2,17	-5,20	1,80	770	0,00	0,00	0,00	-0,09	-5,83	1,14
	771	0,00	0,00	0,00	-1,76	-3,31	2,68	772	0,00	0,00	0,00	1,89	-3,65	2,02
438	767	0,00	0,00	0,00	-6,30	0,31	-0,12	773	0,00	0,00	0,00	-5,94	0,98	-0,45
	761	0,00	0,00	0,00	-6,03	-0,67	-0,62	770	0,00	0,00	0,00	-5,81	-0,01	-0,95
439	774	0,00	0,00	0,00	0,70	-5,47	-0,20	773	0,00	0,00	0,00	0,85	-5,97	0,12
	768	0,00	0,00	0,00	0,32	-6,12	0,10	767	0,00	0,00	0,00	0,28	-6,30	0,42
440	773	0,00	0,00	0,00	0,88	-5,85	0,39	774	0,00	0,00	0,00	0,68	-5,59	-0,30
	775	0,00	0,00	0,00	3,30	-3,62	-0,53	776	0,00	0,00	0,00	1,04	-2,16	-1,22
441	774	0,00	0,00	0,00	-5,49	0,58	0,19	768	0,00	0,00	0,00	-6,12	0,28	-0,10
	777	0,00	0,00	0,00	-5,19	0,10	0,25	778	0,00	0,00	0,00	-5,88	0,00	-0,04
442	775	0,00	0,00	0,00	3,13	-3,66	0,19	772	0,00	0,00	0,00	2,04	-3,62	1,57
	773	0,00	0,00	0,00	1,00	-5,83	0,00	770	0,00	0,00	0,00	-0,01	-5,81	1,38
443	768	0,00	0,00	0,00	-6,15	0,27	-0,23	766	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,25	-0,46
	778	0,00	0,00	0,00	-5,90	-0,01	0,10	769	0,00	0,00	0,00	-4,12	-0,05	-0,13
444	771	0,00	0,00	0,00	-1,77	-3,31	2,45	760	0,00	0,00	0,00	-4,38	-3,56	2,35
	758	0,00	0,00	0,00	-2,27	-5,22	1,88	757	0,00	0,00	0,00	-4,21	-4,52	1,78
445	743	0,00	0,00	0,00	4,65	-1,19	0,08	742	0,00	0,00	0,00	4,28	-0,38	0,35
	765	0,00	0,00	0,00	4,17	-1,54	-0,63	745	0,00	0,00	0,00	3,95	-0,76	-0,36
446	703	0,00	0,00	0,00	-0,73	-2,18	0,10	704	0,00	0,00	0,00	-1,69	-3,72	0,17
	779	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,54	1,61	780	0,00	0,00	0,00	-1,80	-3,10	1,68
447	781	0,00	0,00	0,00	-1,48	-1,16	2,68	782	0,00	0,00	0,00	-1,22	-0,16	2,25
	780	0,00	0,00	0,00	-1,77	-2,99	1,92	779	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,88	1,49
448	783	0,00	0,00	0,00	-1,80	1,72	2,43	784	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,17	1,94
	781	0,00	0,00	0,00	-1,47	-1,09	2,87	782	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,48	2,37
449	786	0,00	0,00	0,00	-4,46	-1,47	-1,20	785	0,00	0,00	0,00	-2,07	0,95	-2,42
	780	0,00	0,00	0,00	-2,95	-1,58	-1,80	781	0,00	0,00	0,00	-1,21	-1,73	-3,02
450	721	0,00	0,00	0,00	-5,14	-2,00	-0,26	786	0,00	0,00	0,00	-4,44	-1,47	-1,42
	704	0,00	0,00	0,00	-3,71	-1,67	-0,40	780	0,00	0,00	0,00	-3,06	-1,60	-1,55
451	721	0,00	0,00	0,00	-1,97	-5,14	0,64	722	0,00	0,00	0,00	-2,53	-5,67	0,19
	786	0,00	0,00	0,00	-1,35	-4,41	1,00	787	0,00	0,00	0,00	-1,79	-4,95	0,55
452	789	0,00	0,00	0,00	-3,34	-4,50	-0,18	787	0,00	0,00	0,00	-1,95	-4,98	0,09
	788	0,00	0,00	0,00	-3,72	-5,42	0,34	722	0,00	0,00	0,00	-2,54	-5,67	0,60
453	714	0,00	0,00	0,00	-1,97	-5,35	0,68	718	0,00	0,00	0,00	-3,27	-5,13	1,05
	722	0,00	0,00	0,00	-2,54	-5,69	0,27	788	0,00	0,00	0,00	-3,72	-5,42	0,64
454	790	0,00	0,00	0,00	-5,00	-4,59	0,70	788	0					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
455	788	0,00	0,00	0,00	-3,75	-5,43	0,53	790	0,00	0,00	0,00	-5,00	-4,57	0,57
	789	0,00	0,00	0,00	-3,49	-4,53	-0,37	791	0,00	0,00	0,00	-5,03	-3,79	-0,33
456	759	0,00	0,00	0,00	-4,03	-5,25	-1,77	792	0,00	0,00	0,00	-3,40	-5,56	-0,94
	719	0,00	0,00	0,00	-4,63	-4,77	-1,49	790	0,00	0,00	0,00	-4,59	-5,01	-0,66
457	793	0,00	0,00	0,00	1,33	3,63	3,34	783	0,00	0,00	0,00	-1,78	1,72	2,75
	785	0,00	0,00	0,00	0,92	-2,22	3,20	781	0,00	0,00	0,00	-1,72	-1,14	2,62
458	795	0,00	0,00	0,00	2,30	3,69	-0,84	794	0,00	0,00	0,00	-1,13	2,09	-0,20
	793	0,00	0,00	0,00	2,27	8,36	2,15	783	0,00	0,00	0,00	-1,88	1,26	2,79
459	785	0,00	0,00	0,00	0,72	-2,26	3,35	796	0,00	0,00	0,00	0,35	-2,83	-1,00
	793	0,00	0,00	0,00	6,17	4,60	3,53	797	0,00	0,00	0,00	8,28	5,08	-0,82
460	798	0,00	0,00	0,00	-3,10	-2,22	-1,20	796	0,00	0,00	0,00	0,89	-2,58	-0,30
	789	0,00	0,00	0,00	-3,37	-4,62	-0,47	787	0,00	0,00	0,00	-1,94	-4,91	0,42
461	796	0,00	0,00	0,00	0,86	-2,73	-1,13	798	0,00	0,00	0,00	-3,12	-2,31	-0,83
	797	0,00	0,00	0,00	1,83	3,79	-1,01	799	0,00	0,00	0,00	-2,76	1,38	-0,71
462	796	0,00	0,00	0,00	0,38	-2,69	0,43	785	0,00	0,00	0,00	0,75	-2,11	1,82
	787	0,00	0,00	0,00	-1,78	-4,88	0,07	786	0,00	0,00	0,00	-1,35	-4,44	1,46
463	798	0,00	0,00	0,00	-2,17	-2,84	0,94	789	0,00	0,00	0,00	-4,65	-3,51	0,41
	800	0,00	0,00	0,00	-2,47	-4,88	0,97	791	0,00	0,00	0,00	-3,78	-5,03	0,43
464	784	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,06	2,23	783	0,00	0,00	0,00	-1,89	1,26	1,89
	801	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,38	0,90	794	0,00	0,00	0,00	-1,67	1,99	0,56
465	802	0,00	0,00	0,00	-1,72	1,79	2,96	803	0,00	0,00	0,00	2,88	4,14	3,77
	799	0,00	0,00	0,00	-2,87	0,83	-0,67	797	0,00	0,00	0,00	2,93	9,28	0,14
466	804	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,05	2,47	805	0,00	0,00	0,00	0,74	1,06	2,52
	802	0,00	0,00	0,00	-1,75	1,67	2,89	803	0,00	0,00	0,00	2,39	1,68	2,94
467	802	0,00	0,00	0,00	1,84	-1,50	-1,84	799	0,00	0,00	0,00	0,81	-2,97	-0,44
	806	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,69	-0,85	807	0,00	0,00	0,00	-1,05	-4,00	0,55
468	806	0,00	0,00	0,00	-0,08	-2,69	-0,74	808	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,50	-1,31
	802	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,53	-2,20	804	0,00	0,00	0,00	1,08	-0,09	-2,77
469	799	0,00	0,00	0,00	1,36	-2,86	0,26	798	0,00	0,00	0,00	-2,26	-2,86	1,09
	807	0,00	0,00	0,00	-1,16	-4,02	0,21	800	0,00	0,00	0,00	-2,36	-4,86	1,03
470	809	0,00	0,00	0,00	-5,61	-2,64	-0,25	791	0,00	0,00	0,00	-5,01	-3,78	-0,40
	792	0,00	0,00	0,00	-5,55	-3,36	0,83	790	0,00	0,00	0,00	-5,01	-4,57	0,68
471	811	0,00	0,00	0,00	-4,98	-0,60	-0,24	809	0,00	0,00	0,00	-5,54	-2,63	-0,47
	810	0,00	0,00	0,00	-4,77	-1,54	1,25	792	0,00	0,00	0,00	-5,53	-3,35	1,02
472	760	0,00	0,00	0,00	-3,47	-4,32	-2,25	810	0,00	0,00	0,00	-1,71	-4,81	-1,45
	759	0,00	0,00	0,00	-4,04	-5,28	-1,74	792	0,00	0,00	0,00	-3,40	-5,54	-0,94
473	812	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,79	2,32	810	0,00	0,00	0,00	-4,90	-1,73	1,61
	771	0,00	0,00	0,00	-1,81	-3,55	2,87	760	0,00	0,00	0,00	-4,36	-3,48	2,16
474	810	0,00	0,00	0,00	-4,86	-1,56	1,58	812	0,00	0,00	0,00	-1,73	0,94	2,27
	811	0,00	0,00	0,00	-4,73	-0,55	-0,75	813	0,00	0,00	0,00	-2,80	3,56	-0,06
475	772	0,00	0,00	0,00	-3,52	1,92	-2,30	814	0,00	0,00	0,00	0,73	3,84	-3,09
	771	0,00	0,00	0,00	-3,54	-1,80	-2,34	812	0,00	0,00	0,00	0,76	-1,92	-3,13
476	815	0,00	0,00	0,00	-5,15	-2,17	-1,14	800	0,00	0,00	0,00	-4,76	-2,44	-0,99
	809	0,00	0,00	0,00	-5,61	-2,62	-0,46	791	0,00	0,00	0,00	-5,00	-3,77	-0,31
477	816	0,00	0,00	0,00	-4,05	-1,90	-1,15	807	0,00	0,00	0,00	-4,13	-1,18	-0,56
	815	0,00	0,00	0,00	-5,15	-2,18	-1,36	800	0,00	0,00	0,00	-4,74	-2,34	-0,77
478	818	0,00	0,00	0,00	-1,16	0,75	-3,35	817	0,00	0,00	0,00	-4,33	-1,01	-2,23
	813	0,00	0,00	0,00	-2,78	3,66	-1,29	811	0,00	0,00	0,00	-4,73	-0,57	-0,16
479	809	0,00	0,00	0,00	-5,54	-2,61	-0,19	811	0,00	0,00	0,00	-4,98	-0,62	-0,68
	815	0,00	0,00	0,00	-5,14	-2,17	-1,39	817	0,00	0,00	0,00	-4,18	-0,98	-1,88
480	815	0,00	0,00	0,00	-5,14	-2,18	-1,16	817	0,00	0,00	0,00	-4,21	-1,12	-2,15
	816	0,00	0,00	0,00	-4,13	-1,92	-1,38	819	0,00	0,00	0,00	-2,99	-2,04	-2,37
481	817	0,00	0,00	0,00	-4,36	-1,15	-2,26	818	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,60	-3,21
	819	0,00	0,00	0,00	-3,12	-2,07	-2,40	820	0,00	0,00	0,00	-0,91	-2,40	-3,36
482	814	0,00	0,00	0,00	2,85	4,26	-4,11	821	0,00	0,00	0,00	14,70	6,23	0,08
	812	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,89	-3,37	813	0,00	0,00	0,00	3,58	-2,72	0,81
483	814	0,00	0,00	0,00	1,17	6,04	-2,58	772	0,00	0,00	0,00	-3,48	2,07	-3,00
	822	0,00	0,00	0,00	3,54	11,11	1,41	775	0,00	0,00	0,00	-3,63	3,13	0,99
484	823	0,00	0,00	0,00	-0,50	3,50	-2,59	822	0,00	0,00	0,00	7,13	2,75	-2,64
	776	0,00	0,00	0,00	1,01	-2,33	-0,92	775	0,00	0,00	0,00	3,31	-3,59	-0,97
485	822	0,00	0,00	0,00	7,08	2,48	-4,99	823	0,00	0,00	0,00	-0,33	4,36	-2,39
	824	0,00	0,00	0,00	4,46	18,75	-1,58	825	0,00	0,00	0,00	-0,32	6,26	1,02
486	823	0,00	0,00	0,00	3,64	0,21	1,44	776	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,83	1,35
	826	0,00	0,00	0,00	3,28	-0,80	-0,10	827	0,00	0,00	0,00	-2,15	-0,01	-0,19
487	828	0,00	0,00	0,00	4,04	0,73	-4,97	818	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,71	-3,92
	821	0,00	0,00	0,00	5,92	13,16	-2,18	813	0,00	0,00	0,00	-2,71	3,67	-1,13
488	818	0,00	0,00	0,00	-1,42	0,55	-3,88	828	0,00	0,00	0,00	3,89	0,01	-3,63
	820	0,00	0,00	0,00	-0,86	-2,39	-3,02	829	0,00	0,00	0,00	1,65	-2,35	-2,76
489	831	0,00	0,00	0,00	-0,21	3,36	0,86	830	0,00	0,00	0,00	6,83	1,37	3,59
	825	0,00	0,00	0,00	-0,19	6,90	0,01	824	0,00	0,00	0,00	3,32	13,05	2,73
490	830	0,00	0,00	0,00	6,98	2,11	1,27	831	0,00	0,00	0,00	-0,29	2,96	1,82
	832	0,00	0,00	0,00	2,55	-2,49	-0,27	833	0,00	0,00	0,00	1,02	-1,39	0,28
491	831	0,00	0,00	0,00	3,51	0,51	-0,94	825	0,00	0,00	0,00	6,75	-0,94	-0,57
	834	0,00	0,00	0,00	3,24	-0,41	0,61	835	0,00	0,00	0,00	5,83	-1,53	0,98
492	832	0,00	0,00	0,00	2,60	-2,48	-0,25	829	0,00	0,00	0,00	1,92	-2,30	-3,35
	830	0,00	0,00	0,00	8,09	2,33	0,23	828	0,00	0,00	0,00	5,34	0,30	-2,86
493	825	0,00	0,00	0,00	6,11	-1,06	0,84	823	0,00	0,00	0,00	4,50	0,38	1,22
	835	0,00	0,00	0,00	5,83	-1,53	-0,41	826	0,00	0,00	0,00	3,54	-0,74	-0,03
494	836	0,00	0,00	0,00	-2,30	-1,12	-0,57	806	0,00	0,00	0,00	-2,72	-0,10	0,59
	816	0,00	0,00	0,00	-4,05	-1,93	-1,39	807	0,00	0,00	0,00	-4,11	-1,08	-0,23
495	837	0,00	0,00	0,00	-0,39	1,93	-0,27	808	0,00	0,00	0,00	-0,54	1,17	1,07
	836	0,00	0,00	0,00	-2,33	-1,30	-0,50	806	0,00	0,00	0,00	-2,71	-0,09	0,84
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,84	-2,22	-2,57	838	0,00	0,00	0,00	-1,56	-1,71	-1,93
	820	0,00	0,00	0,00	-0,87	-2,19	-3,07	819	0,00	0,00	0,00	-3,13	-2,10	-2,44
497	816	0,00	0,00	0,00	-4,13	-1,94	-1,28	819	0,00	0,00	0,00	-3,00	-2,07	-2,36
	836	0,00	0,00	0,00	-2,35	-1,13	-0,82	838	0,00	0,00	0,00	-1,98	-1,79	-1,90
498	836	0,00	0,00	0,00	-2,38	-1,31	-0,72	838	0,00	0,00	0,00	-1,96	-1,70	-2,06
	837	0,00	0,00	0,00	0,01	2,01	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,02	0,75	-1,34
499	841	0,00	0,00	0,00	0,66	-2,56	-2,15	839						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
500	832	0,00	0,00	0,00	-2,43	2,61	0,98	842	0,00	0,00	0,00	-3,11	1,26	0,68
	829	0,00	0,00	0,00	-2,54	1,87	2,46	841	0,00	0,00	0,00	-2,80	-0,53	2,17
501	843	0,00	0,00	0,00	0,46	-2,59	-0,49	842	0,00	0,00	0,00	0,85	-3,19	-1,27
	833	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,28	0,40	832	0,00	0,00	0,00	2,56	-2,44	-0,38
502	843	0,00	0,00	0,00	-2,67	0,07	0,14	833	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,82	-0,02
	844	0,00	0,00	0,00	-2,56	0,32	0,16	845	0,00	0,00	0,00	-1,16	0,08	0,00
503	834	0,00	0,00	0,00	2,74	-0,51	0,40	845	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,07	0,49
	831	0,00	0,00	0,00	3,10	0,43	-0,71	833	0,00	0,00	0,00	-1,44	0,80	-0,62
504	777	0,00	0,00	0,00	-5,26	0,08	0,01	827	0,00	0,00	0,00	-2,05	0,01	0,33
	774	0,00	0,00	0,00	-5,61	0,56	0,46	776	0,00	0,00	0,00	-2,19	0,86	0,78
505	536	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,49	-0,49	549	0,00	0,00	0,00	1,30	0,87	-1,10
	740	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,91	-0,07	846	0,00	0,00	0,00	1,59	-1,71	-0,69
506	847	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,77	0,58	846	0,00	0,00	0,00	1,59	-1,71	-0,84
	544	0,00	0,00	0,00	4,07	0,78	0,30	549	0,00	0,00	0,00	3,35	1,28	-1,12
507	849	0,00	0,00	0,00	1,88	-1,32	-0,15	848	0,00	0,00	0,00	2,18	-0,80	0,21
	847	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,75	-0,39	846	0,00	0,00	0,00	1,61	-1,60	-0,02
508	545	0,00	0,00	0,00	0,43	-1,25	-0,81	850	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,95	-0,01
	544	0,00	0,00	0,00	0,36	2,00	-0,97	847	0,00	0,00	0,00	-1,76	1,36	-0,17
509	740	0,00	0,00	0,00	0,19	-1,01	-0,33	846	0,00	0,00	0,00	1,61	-1,60	-0,33
	746	0,00	0,00	0,00	0,21	0,07	0,56	848	0,00	0,00	0,00	1,94	-0,85	0,56
510	848	0,00	0,00	0,00	-0,83	1,94	-0,95	851	0,00	0,00	0,00	2,76	2,72	-2,11
	746	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21	-0,18	745	0,00	0,00	0,00	3,56	-0,99	-1,34
511	851	0,00	0,00	0,00	4,62	3,09	-2,61	852	0,00	0,00	0,00	11,92	3,34	0,17
	745	0,00	0,00	0,00	3,92	-0,92	-1,84	765	0,00	0,00	0,00	4,18	-1,50	0,94
512	851	0,00	0,00	0,00	3,12	4,52	-1,83	848	0,00	0,00	0,00	-0,78	2,19	-1,47
	853	0,00	0,00	0,00	3,39	8,04	0,98	849	0,00	0,00	0,00	-1,29	1,88	1,35
513	765	0,00	0,00	0,00	-1,42	4,57	-0,53	852	0,00	0,00	0,00	2,28	6,61	-1,97
	764	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,16	-0,31	854	0,00	0,00	0,00	2,56	-1,03	-1,75
514	855	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,48	-1,11	849	0,00	0,00	0,00	2,12	-1,27	-0,85
	850	0,00	0,00	0,00	-0,95	-1,06	-0,06	847	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,74	0,21
515	857	0,00	0,00	0,00	-2,61	-0,33	-0,52	855	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,50	-0,80
	856	0,00	0,00	0,00	-2,09	-0,69	-0,06	850	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,06	-0,35
516	858	0,00	0,00	0,00	0,71	-1,71	0,05	856	0,00	0,00	0,00	-0,70	-2,09	0,44
	545	0,00	0,00	0,00	0,28	-1,99	-0,45	850	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,95	-0,07
517	860	0,00	0,00	0,00	-1,43	-0,58	0,20	856	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,68	-0,14
	859	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,66	0,05	858	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,69	-0,29
518	856	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,67	-0,26	860	0,00	0,00	0,00	-1,43	-0,54	0,26
	857	0,00	0,00	0,00	-2,55	-0,32	-0,23	861	0,00	0,00	0,00	-1,98	-0,30	0,29
519	863	0,00	0,00	0,00	0,22	0,43	-0,50	862	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,26	-0,67
	859	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,41	-0,16	860	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,37	-0,32
520	864	0,00	0,00	0,00	-1,90	2,45	-1,83	853	0,00	0,00	0,00	3,92	2,57	-2,08
	855	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,62	-0,88	849	0,00	0,00	0,00	2,12	-1,24	-1,14
521	853	0,00	0,00	0,00	4,30	4,48	-3,11	864	0,00	0,00	0,00	-1,82	2,86	-2,12
	865	0,00	0,00	0,00	4,28	13,97	1,24	866	0,00	0,00	0,00	-2,30	2,63	2,22
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,59	0,32	867	0,00	0,00	0,00	0,84	-3,38	0,09
	855	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,96	1,27	864	0,00	0,00	0,00	2,51	-1,61	1,03
523	868	0,00	0,00	0,00	-2,35	0,67	0,61	867	0,00	0,00	0,00	-3,37	0,84	-0,07
	861	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,31	0,36	857	0,00	0,00	0,00	-2,52	-0,20	-0,31
524	867	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,92	0,18	868	0,00	0,00	0,00	-2,35	0,66	0,37
	869	0,00	0,00	0,00	-3,57	0,98	0,60	870	0,00	0,00	0,00	-2,59	0,62	0,79
525	872	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	-0,36	871	0,00	0,00	0,00	0,58	1,15	-0,74
	861	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,90	-0,37	868	0,00	0,00	0,00	0,65	-2,47	-0,75
526	869	0,00	0,00	0,00	-3,45	1,00	1,08	866	0,00	0,00	0,00	-2,57	2,58	0,64
	867	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,92	-0,18	864	0,00	0,00	0,00	-1,53	2,92	-0,63
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,23	-0,57	872	0,00	0,00	0,00	0,24	0,32	-0,54
	860	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,36	-0,32	861	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,90	-0,30
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,01	-0,73	854	0,00	0,00	0,00	2,60	-0,81	-0,73
	769	0,00	0,00	0,00	0,09	-4,17	0,00	873	0,00	0,00	0,00	0,29	-4,40	-0,01
529	852	0,00	0,00	0,00	6,99	7,55	-2,60	865	0,00	0,00	0,00	12,80	7,60	2,34
	854	0,00	0,00	0,00	2,58	-1,02	-2,04	874	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,43	2,90
530	875	0,00	0,00	0,00	-1,96	-0,66	1,85	874	0,00	0,00	0,00	2,84	-1,23	2,94
	866	0,00	0,00	0,00	-2,12	3,54	2,04	865	0,00	0,00	0,00	2,59	5,56	3,12
531	876	0,00	0,00	0,00	-0,05	-4,08	1,06	873	0,00	0,00	0,00	0,42	-4,38	-0,12
	874	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,43	1,02	854	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,80	-0,16
532	769	0,00	0,00	0,00	0,10	-4,09	-0,06	873	0,00	0,00	0,00	0,29	-4,44	-0,03
	778	0,00	0,00	0,00	0,02	-5,90	0,00	877	0,00	0,00	0,00	-0,30	-5,70	0,02
533	778	0,00	0,00	0,00	0,02	-5,88	-0,03	877	0,00	0,00	0,00	-0,30	-5,72	-0,07
	777	0,00	0,00	0,00	0,15	-5,18	-0,14	878	0,00	0,00	0,00	-0,09	-5,19	-0,18
534	873	0,00	0,00	0,00	0,41	-4,42	0,20	876	0,00	0,00	0,00	-0,07	-4,20	0,65
	877	0,00	0,00	0,00	-0,24	-5,69	-0,17	879	0,00	0,00	0,00	-0,96	-5,25	0,28
535	876	0,00	0,00	0,00	-4,13	-0,30	-0,72	874	0,00	0,00	0,00	-1,23	2,84	-1,82
	880	0,00	0,00	0,00	-3,42	-1,64	-1,42	875	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,94	-2,52
536	877	0,00	0,00	0,00	-0,24	-5,71	0,10	879	0,00	0,00	0,00	-0,96	-5,26	-0,04
	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	-5,18	-0,34	881	0,00	0,00	0,00	-0,67	-4,84	-0,48
537	881	0,00	0,00	0,00	-0,74	-4,77	-0,50	883	0,00	0,00	0,00	-1,91	-3,98	-0,99
	882	0,00	0,00	0,00	0,97	-2,91	-1,57	884	0,00	0,00	0,00	-1,63	-1,87	-2,07
538	879	0,00	0,00	0,00	-5,25	-0,94	-0,02	876	0,00	0,00	0,00	-4,25	-0,32	-0,98
	885	0,00	0,00	0,00	-4,39	-2,04	-0,28	880	0,00	0,00	0,00	-3,29	-1,62	-1,24
539	882	0,00	0,00	0,00	0,74	-2,95	-0,99	886	0,00	0,00	0,00	1,33	-2,66	-0,21
	881	0,00	0,00	0,00	-0,65	-4,75	-0,84	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	-5,16	-0,06
540	881	0,00	0,00	0,00	-4,85	-0,75	0,74	879	0,00	0,00	0,00	-5,26	-0,95	-0,20
	883	0,00	0,00	0,00	-3,91	-1,90	0,81	885	0,00	0,00	0,00	-4,38	-2,04	-0,14
541	887	0,00	0,00	0,00	-3,29	-0,53	1,49	875	0,00	0,00	0,00	-1,61	-0,59	2,35
	869	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,77	0,62	866	0,00	0,00	0,00	-2,39	3,49	1,47
542	880	0,00	0,00	0,00	-3,47	-1,86	-1,50	875	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,58	-2,03
	888	0,00	0,00	0,00	-2,48	-2,85	-1,02	887	0,00	0,00	0,00	-0,72	-3,33	-1,55
543	889	0,00	0,00	0,00	-2,18	-0,72	0,75	887	0,00	0,00	0,00	-3,24	-0,52	1,29
	870	0,00	0,00	0,00	-2,60	0,60	0,43	869	0,00	0,00	0,00	-3,61	0,75	0,97
544	890	0,00	0,00	0,00	-2,27	-1,70	0,73	888	0,00	0,00	0,00	-2,81</		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
545	892	0,00	0,00	0,00	1,89	1,30	-0,12	891	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,55	-0,46
	870	0,00	0,00	0,00	0,59	-2,63	-0,36	889	0,00	0,00	0,00	-0,73	-2,24	-0,70
546	880	0,00	0,00	0,00	-1,83	-3,34	1,25	888	0,00	0,00	0,00	-2,85	-2,50	1,15
	885	0,00	0,00	0,00	-2,07	-4,40	0,28	893	0,00	0,00	0,00	-2,74	-3,26	0,19
547	885	0,00	0,00	0,00	-2,07	-4,38	0,18	893	0,00	0,00	0,00	-2,74	-3,26	0,26
	883	0,00	0,00	0,00	-2,00	-3,94	-0,86	894	0,00	0,00	0,00	-2,84	-2,87	-0,78
548	888	0,00	0,00	0,00	-2,81	-2,49	0,99	890	0,00	0,00	0,00	-2,27	-1,72	0,76
	893	0,00	0,00	0,00	-2,79	-3,27	0,33	895	0,00	0,00	0,00	-2,02	-2,20	0,11
549	897	0,00	0,00	0,00	0,19	0,28	-0,46	896	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,65	0,20
	890	0,00	0,00	0,00	-1,69	-2,13	-0,79	895	0,00	0,00	0,00	-2,22	-2,13	-0,14
550	893	0,00	0,00	0,00	-2,78	-3,27	0,11	895	0,00	0,00	0,00	-2,02	-2,23	0,30
	894	0,00	0,00	0,00	-2,84	-2,87	-0,63	898	0,00	0,00	0,00	-2,27	-1,87	-0,44
551	898	0,00	0,00	0,00	-2,16	-1,85	-0,11	900	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	0,09
	899	0,00	0,00	0,00	-2,52	-0,80	-1,02	901	0,00	0,00	0,00	0,28	0,58	-0,82
552	896	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,54	-0,31	900	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,13	-0,28
	895	0,00	0,00	0,00	-2,25	-2,13	0,10	898	0,00	0,00	0,00	-1,85	-2,16	0,13
553	899	0,00	0,00	0,00	-2,56	-0,81	-0,87	902	0,00	0,00	0,00	-3,17	-1,34	-1,35
	898	0,00	0,00	0,00	-2,27	-1,87	-0,33	894	0,00	0,00	0,00	-2,84	-2,87	-0,81
554	891	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,59	-0,92	897	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,22	-0,93
	889	0,00	0,00	0,00	-0,76	-2,24	-0,80	890	0,00	0,00	0,00	-1,67	-2,12	-0,80
555	902	0,00	0,00	0,00	-3,23	-1,35	-1,57	884	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,89	-1,91
	894	0,00	0,00	0,00	-2,84	-2,87	-0,68	883	0,00	0,00	0,00	-2,02	-4,00	-1,02
556	871	0,00	0,00	0,00	1,47	1,33	-0,91	892	0,00	0,00	0,00	2,36	1,40	-0,48
	868	0,00	0,00	0,00	0,64	-2,47	-0,80	870	0,00	0,00	0,00	0,61	-2,63	-0,37
557	896	0,00	0,00	0,00	0,57	-2,03	0,26	903	0,00	0,00	0,00	2,53	-0,87	-0,31
	900	0,00	0,00	0,00	2,73	-0,48	0,11	904	0,00	0,00	0,00	2,03	-1,03	-0,47
558	903	0,00	0,00	0,00	2,24	-0,92	0,29	905	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,63	0,26
	904	0,00	0,00	0,00	1,61	-1,11	-0,57	906	0,00	0,00	0,00	1,67	0,37	-0,60
559	317	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,02	-0,10	102	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	-0,03
	907	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,27	-0,06	908	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,30	0,01
560	886	0,00	0,00	0,00	1,06	-2,71	0,10	827	0,00	0,00	0,00	0,14	-2,02	0,10
	878	0,00	0,00	0,00	-0,08	-5,17	-0,21	777	0,00	0,00	0,00	0,14	-5,25	-0,21
561	827	0,00	0,00	0,00	0,12	-2,12	-0,22	886	0,00	0,00	0,00	1,08	-2,64	0,37
	826	0,00	0,00	0,00	-1,06	3,22	0,94	909	0,00	0,00	0,00	2,83	1,93	1,53
562	910	0,00	0,00	0,00	6,98	2,20	-1,72	909	0,00	0,00	0,00	3,92	2,15	1,13
	882	0,00	0,00	0,00	0,77	-2,83	-2,01	886	0,00	0,00	0,00	1,34	-2,59	0,84
563	884	0,00	0,00	0,00	-2,09	-1,67	1,92	911	0,00	0,00	0,00	1,97	-2,22	3,10
	882	0,00	0,00	0,00	-2,78	0,99	1,74	910	0,00	0,00	0,00	1,53	3,64	2,92
564	826	0,00	0,00	0,00	-1,01	3,49	1,11	909	0,00	0,00	0,00	3,10	3,28	2,53
	835	0,00	0,00	0,00	-1,35	5,86	-0,99	912	0,00	0,00	0,00	2,39	12,69	0,42
565	835	0,00	0,00	0,00	-1,35	5,86	-0,37	912	0,00	0,00	0,00	1,96	10,53	-2,12
	834	0,00	0,00	0,00	-0,69	3,18	-0,90	913	0,00	0,00	0,00	3,10	1,19	-2,65
566	916	0,00	0,00	0,00	0,84	-2,06	1,79	915	0,00	0,00	0,00	1,32	-2,10	-0,24
	914	0,00	0,00	0,00	3,57	0,07	0,92	913	0,00	0,00	0,00	4,82	2,55	-1,11
567	919	0,00	0,00	0,00	4,01	-2,49	-0,17	918	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,50	-2,16
	917	0,00	0,00	0,00	12,30	3,91	-1,55	914	0,00	0,00	0,00	-0,21	3,15	-3,54
568	834	0,00	0,00	0,00	-0,79	2,69	-1,17	913	0,00	0,00	0,00	3,31	2,25	-1,42
	845	0,00	0,00	0,00	0,34	-1,14	-0,17	915	0,00	0,00	0,00	1,13	-2,14	-0,41
569	911	0,00	0,00	0,00	2,12	-2,19	3,04	919	0,00	0,00	0,00	4,05	-2,48	-0,21
	910	0,00	0,00	0,00	3,37	4,01	4,11	917	0,00	0,00	0,00	13,15	4,08	0,86
570	884	0,00	0,00	0,00	-1,75	-2,10	-2,27	902	0,00	0,00	0,00	-3,22	-1,27	-1,45
	911	0,00	0,00	0,00	-1,87	2,04	-2,32	920	0,00	0,00	0,00	-3,85	0,65	-1,50
571	922	0,00	0,00	0,00	0,48	0,15	-0,42	921	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,34	-0,56
	901	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,43	-0,86	899	0,00	0,00	0,00	-2,51	-0,76	-1,00
572	902	0,00	0,00	0,00	-3,16	-1,26	-1,45	899	0,00	0,00	0,00	-2,56	-0,77	-0,82
	920	0,00	0,00	0,00	-3,84	0,65	-1,40	921	0,00	0,00	0,00	-2,78	0,36	-0,77
573	924	0,00	0,00	0,00	-3,27	1,00	-0,49	923	0,00	0,00	0,00	-3,87	1,29	-0,81
	921	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,54	-0,86	920	0,00	0,00	0,00	-3,81	0,81	-1,18
574	911	0,00	0,00	0,00	-1,84	2,19	-2,14	920	0,00	0,00	0,00	-3,82	0,80	-1,60
	919	0,00	0,00	0,00	-2,74	4,00	-0,69	923	0,00	0,00	0,00	-3,75	1,31	-0,16
575	919	0,00	0,00	0,00	-2,74	3,95	0,41	923	0,00	0,00	0,00	-3,75	1,28	-0,81
	918	0,00	0,00	0,00	-1,18	1,15	1,76	925	0,00	0,00	0,00	-3,22	-0,03	0,54
576	926	0,00	0,00	0,00	0,59	3,73	-0,37	924	0,00	0,00	0,00	-3,28	1,00	-0,83
	922	0,00	0,00	0,00	0,47	0,12	0,00	921	0,00	0,00	0,00	-2,87	0,52	-0,46
577	927	0,00	0,00	0,00	-2,51	-0,60	-0,66	925	0,00	0,00	0,00	-3,17	-0,02	0,19
	924	0,00	0,00	0,00	-3,27	1,03	-1,11	923	0,00	0,00	0,00	-3,87	1,26	-0,26
578	924	0,00	0,00	0,00	-3,28	1,02	-0,81	926	0,00	0,00	0,00	0,57	3,64	-1,23
	927	0,00	0,00	0,00	-2,61	-0,62	-1,12	928	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,27	-1,54
579	918	0,00	0,00	0,00	-1,23	0,86	1,61	925	0,00	0,00	0,00	-3,25	-0,19	0,60
	929	0,00	0,00	0,00	-0,90	-2,23	1,70	930	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,04	0,68
580	914	0,00	0,00	0,00	3,20	-0,01	1,96	918	0,00	0,00	0,00	-1,56	0,79	2,24
	916	0,00	0,00	0,00	0,83	-2,06	1,16	929	0,00	0,00	0,00	-0,89	-2,23	1,44
581	845	0,00	0,00	0,00	0,35	-1,10	-0,41	915	0,00	0,00	0,00	1,15	-2,04	-0,05
	844	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,68	0,09	931	0,00	0,00	0,00	0,50	-2,64	0,46
582	933	0,00	0,00	0,00	-0,32	-2,42	1,09	932	0,00	0,00	0,00	-0,40	-2,76	0,89
	929	0,00	0,00	0,00	-0,86	-2,04	1,49	916	0,00	0,00	0,00	0,78	-2,34	1,29
583	915	0,00	0,00	0,00	1,34	-2,00	0,25	916	0,00	0,00	0,00	0,78	-2,34	1,00
	931	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,78	0,32	932	0,00	0,00	0,00	0,32	-2,62	1,07
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,66	-2,19	0,62	933	0,00	0,00	0,00	-1,14	-2,59	1,18
	930	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,08	0,84	929	0,00	0,00	0,00	-0,86	-2,04	1,40
585	930	0,00	0,00	0,00	-1,92	-2,03	0,63	935	0,00	0,00	0,00	-2,05	-2,46	-0,08
	934	0,00	0,00	0,00	-1,77	-2,41	0,77	936	0,00	0,00	0,00	-0,52	-2,10	0,07
586	937	0,00	0,00	0,00	-1,06	-2,77	-0,54	935	0,00	0,00	0,00	-1,74	-2,39	-0,18
	928	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,49	-1,26	927	0,00	0,00	0,00	-2,63	-0,73	-0,90
587	935	0,00	0,00	0,00	-1,74	-2,40	-0,27	937	0,00	0,00	0,00	-1,06	-2,79	-0,55
	936	0,00	0,00	0,00	-1,73	-2,34	0,18	938	0,00	0,00	0,00	-0,37	-2,65	-0,10
588	935	0,00	0,00	0,00	-2,05	-2,45	-0,26	930	0,00	0,00	0,00	-1,92	-2,00	0,78
	927	0,00	0,00	0,00	-2,53	-0,71	-0,71	925	0,00	0,00	0,00	-3,20	-0,18	0,32
589	940	0,00	0,00	0,00	-1,10	1,28	0,14	939	0					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
590	944	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,60	-0,09	943	0,00	0,00	0,00	0,54	0,23	0,01
	941	0,00	0,00	0,00	1,63	2,98	0,26	942	0,00	0,00	0,00	-0,49	2,20	0,36
591	946	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,08	0,08	943	0,00	0,00	0,00	1,05	0,70	0,09
	945	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,25	-0,14	944	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,08	-0,13
592	940	0,00	0,00	0,00	0,75	-1,21	0,21	947	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,85	0,46
	939	0,00	0,00	0,00	-0,36	-2,89	-0,18	948	0,00	0,00	0,00	-0,55	-2,58	0,08
593	950	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,78	0,01	949	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,31	-0,01
	945	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,07	-0,06	946	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03	-0,08
594	954	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,95	0,22	953	0,00	0,00	0,00	-0,85	-2,05	-0,02
	951	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,63	0,83	952	0,00	0,00	0,00	-0,52	-1,06	0,59
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,84	0,26	952	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,03	0,36
	948	0,00	0,00	0,00	-0,55	-2,58	0,09	953	0,00	0,00	0,00	-0,90	-2,06	0,19
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,76	-2,35	-0,33	938	0,00	0,00	0,00	-0,64	-2,70	-0,45
	939	0,00	0,00	0,00	-0,32	-2,93	-0,30	937	0,00	0,00	0,00	-0,94	-2,76	-0,41
597	948	0,00	0,00	0,00	-2,54	-0,54	-0,02	956	0,00	0,00	0,00	-2,13	-0,60	0,24
	939	0,00	0,00	0,00	-2,94	-0,37	0,12	955	0,00	0,00	0,00	-2,28	-0,44	0,38
598	957	0,00	0,00	0,00	-0,68	-2,07	-0,26	956	0,00	0,00	0,00	-0,63	-2,14	-0,23
	953	0,00	0,00	0,00	-0,89	-1,99	0,04	948	0,00	0,00	0,00	-0,54	-2,54	0,06
599	954	0,00	0,00	0,00	-1,45	-0,86	0,00	958	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,71	0,65
	953	0,00	0,00	0,00	-1,98	-0,83	-0,17	957	0,00	0,00	0,00	-2,04	-0,51	0,48
600	362	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,16	-0,04	363	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,38	-0,13
	300	0,00	0,00	0,00	0,30	1,33	-0,04	301	0,00	0,00	0,00	0,03	1,11	-0,13
601	363	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,51	-0,05	366	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,63	-0,13
	301	0,00	0,00	0,00	0,17	1,07	-0,09	302	0,00	0,00	0,00	0,01	0,94	-0,18
602	366	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,63	0,02	383	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,61	-0,01
	302	0,00	0,00	0,00	0,30	1,10	-0,08	17	0,00	0,00	0,00	0,31	1,12	-0,11
603	383	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,56	0,15	385	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,84	0,13
	17	0,00	0,00	0,00	0,62	1,09	0,14	303	0,00	0,00	0,00	0,20	0,81	0,13
604	303	0,00	0,00	0,00	0,07	0,80	0,51	386	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,85	0,51
	304	0,00	0,00	0,00	0,28	1,01	0,52	389	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,64	0,52
605	285	0,00	0,00	0,00	4,63	6,09	-0,07	394	0,00	0,00	0,00	4,26	3,95	-0,29
	72	0,00	0,00	0,00	3,84	5,66	0,09	379	0,00	0,00	0,00	3,47	3,52	-0,13
606	422	0,00	0,00	0,00	4,19	3,51	0,33	68	0,00	0,00	0,00	4,10	4,71	0,45
	433	0,00	0,00	0,00	3,16	3,79	0,31	284	0,00	0,00	0,00	3,07	4,99	0,43
607	305	0,00	0,00	0,00	0,09	1,52	0,44	403	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,29	0,48
	306	0,00	0,00	0,00	0,17	1,66	0,31	456	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,16	0,34
608	403	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,41	0,61	305	0,00	0,00	0,00	0,20	1,29	0,58
	389	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,59	0,67	304	0,00	0,00	0,00	0,07	1,11	0,65
609	458	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,08	-0,59	459	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,17	-0,75
	307	0,00	0,00	0,00	0,18	1,99	-0,64	23	0,00	0,00	0,00	0,32	2,07	-0,79
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,05	-0,19	307	0,00	0,00	0,00	0,18	1,91	-0,22
	456	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,04	-0,01	306	0,00	0,00	0,00	0,10	1,82	-0,04
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,90	0,30	275	0,00	0,00	0,00	0,26	1,50	0,23
	615	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,67	0,51	276	0,00	0,00	0,00	0,06	1,26	0,45
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,46	0,75	276	0,00	0,00	0,00	0,10	0,91	0,69
	616	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,30	0,89	277	0,00	0,00	0,00	0,02	0,74	0,83
613	49	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,30	0,60	618	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,18	0,84
	277	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	0,71	616	0,00	0,00	0,00	0,19	0,29	0,95
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,41	-1,45	632	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,24	-1,58
	345	0,00	0,00	0,00	0,14	0,98	-1,40	344	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81	-1,52
615	286	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,58	0,07	76	0,00	0,00	0,00	1,55	-1,09	-0,13
	663	0,00	0,00	0,00	1,02	-0,83	0,07	662	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,35	-0,12
616	663	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,03	0,49	959	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,01	0,49
	286	0,00	0,00	0,00	1,16	0,09	0,30	77	0,00	0,00	0,00	0,55	0,11	0,30
617	655	0,00	0,00	0,00	2,27	2,87	0,49	656	0,00	0,00	0,00	0,89	0,93	0,76
	270	0,00	0,00	0,00	2,57	2,96	0,07	960	0,00	0,00	0,00	1,19	1,02	0,34
618	961	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,82	0,84	960	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,46	0,78
	664	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,80	0,92	656	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,45	0,87
619	679	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,42	-1,08	633	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,39	-1,21
	346	0,00	0,00	0,00	0,18	1,37	-1,09	345	0,00	0,00	0,00	0,13	1,35	-1,21
620	681	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,43	-0,76	679	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,40	-0,85
	347	0,00	0,00	0,00	0,23	1,54	-0,75	346	0,00	0,00	0,00	0,19	1,52	-0,84
621	348	0,00	0,00	0,00	0,20	1,52	-0,53	683	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,41	-0,55
	347	0,00	0,00	0,00	0,20	1,52	-0,57	681	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,41	-0,59
622	683	0,00	0,00	0,00	0,21	0,49	-0,48	348	0,00	0,00	0,00	0,42	1,36	-0,39
	690	0,00	0,00	0,00	0,22	0,50	-0,38	114	0,00	0,00	0,00	0,43	1,37	-0,30
623	688	0,00	0,00	0,00	-0,20	-3,77	-0,15	689	0,00	0,00	0,00	-0,25	-3,42	-0,30
	962	0,00	0,00	0,00	-0,12	-3,86	-0,16	963	0,00	0,00	0,00	-0,17	-3,51	-0,31
624	963	0,00	0,00	0,00	-0,11	-2,29	-0,55	689	0,00	0,00	0,00	-0,12	-2,27	-0,46
	964	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,61	-0,54	690	0,00	0,00	0,00	-0,42	-1,59	-0,45
625	272	0,00	0,00	0,00	0,19	0,22	-0,36	114	0,00	0,00	0,00	0,19	0,29	-0,35
	965	0,00	0,00	0,00	0,34	0,14	-0,44	348	0,00	0,00	0,00	0,35	0,20	-0,43
626	962	0,00	0,00	0,00	-0,27	-4,22	0,12	966	0,00	0,00	0,00	-0,24	-4,19	0,20
	688	0,00	0,00	0,00	-0,27	-4,15	0,13	687	0,00	0,00	0,00	-0,24	-4,12	0,20
627	279	0,00	0,00	0,00	3,17	1,25	0,64	278	0,00	0,00	0,00	2,35	0,26	0,58
	967	0,00	0,00	0,00	1,99	0,94	0,17	968	0,00	0,00	0,00	1,17	-0,05	0,11
628	698	0,00	0,00	0,00	1,91	0,38	2,17	278	0,00	0,00	0,00	3,18	0,68	1,84
	699	0,00	0,00	0,00	2,79	1,00	2,15	279	0,00	0,00	0,00	4,05	1,30	1,82
629	279	0,00	0,00	0,00	5,26	1,90	1,84	280	0,00	0,00	0,00	6,16	3,29	1,76
	699	0,00	0,00	0,00	3,47	1,47	2,14	706	0,00	0,00	0,00	4,37	2,86	2,06
630	279	0,00	0,00	0,00	4,29	1,54	0,59	967	0,00	0,00	0,00	2,18	1,03	0,26
	280	0,00	0,00	0,00	5,02	2,97	0,72	969	0,00	0,00	0,00	2,90	2,46	0,39
631	970	0,00	0,00	0,00	0,24	0,79	2,11	698	0,00	0,00	0,00	0,18	0,07	2,39
	349	0,00	0,00	0,00	0,30	1,29	2,14	697	0,00	0,00	0,00	0,24	0,56	2,42
632	349	0,00	0,00	0,00	0,35	1,17	2,21	697	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,93	1,87
	971	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,70	2,01	701	0,00	0,00	0,00	-1,12	0,46	1,67
633	280	0,00	0,00	0,00	5,95	4,71	0,80	969	0,00	0,00	0,00	2,79	3,24	0,97
	53	0,00	0,00	0,00	5,98	5,77	1,32	972	0,00	0,00	0,00	2,82	4,30	1,49
634	712	0,00	0,00	0,00	4,11	5,55	1,14	706	0,00	0,00				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
635	701	0,00	0,00	0,00	-0,57	1,01	0,45	703	0,00	0,00	0,00	-1,49	0,32	0,09
	350	0,00	0,00	0,00	0,35	2,76	0,86	973	0,00	0,00	0,00	-0,57	2,07	0,50
636	973	0,00	0,00	0,00	-0,40	1,93	-0,56	703	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,31	-0,28
	351	0,00	0,00	0,00	0,56	2,44	-0,94	779	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,82	-0,66
637	351	0,00	0,00	0,00	0,21	2,22	-0,96	779	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,90	-1,58
	974	0,00	0,00	0,00	-0,38	1,28	-1,04	782	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,04	-1,66
638	782	0,00	0,00	0,00	0,29	0,06	-2,03	784	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,49	-2,03
	352	0,00	0,00	0,00	0,35	1,12	-1,78	975	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,56	-1,78
639	975	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,19	-1,65	784	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,61	-1,55
	353	0,00	0,00	0,00	0,17	0,35	-1,55	801	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,45	-1,44
640	843	0,00	0,00	0,00	-1,72	0,72	0,82	335	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,28	0,86
	842	0,00	0,00	0,00	-1,86	0,51	1,01	44	0,00	0,00	0,00	-1,26	0,07	1,05
641	335	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,18	0,34	843	0,00	0,00	0,00	-1,97	0,08	0,31
	336	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,04	0,24	844	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,30	0,21
642	858	0,00	0,00	0,00	0,72	-1,27	0,17	76	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,11	0,09
	859	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,67	0,07	286	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,51	-0,01
643	977	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,01	-0,14	976	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,12
	315	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,12	316	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,10
644	316	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02	-0,07	978	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,12	-0,06
	315	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,12	-0,12	979	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,22	-0,11
645	316	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,09	976	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,09
	99	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,11	980	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-0,11
646	315	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,27	-0,32	979	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,80	-0,33
	314	0,00	0,00	0,00	0,04	0,66	-0,49	981	0,00	0,00	0,00	-0,14	1,19	-0,50
647	99	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-0,16	980	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,05	-0,16
	358	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-0,18	982	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,18
648	316	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	-0,06	99	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,10	-0,10
	978	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,23	-0,02	907	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,23	-0,06
649	92	0,00	0,00	0,00	0,55	2,17	-0,39	981	0,00	0,00	0,00	-0,36	1,67	-0,40
	291	0,00	0,00	0,00	0,52	1,72	-0,26	979	0,00	0,00	0,00	-0,39	1,22	-0,27
650	978	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,22	-0,08	93	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,44	-0,14
	979	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,41	-0,14	291	0,00	0,00	0,00	0,12	0,63	-0,21
651	92	0,00	0,00	0,00	0,72	2,29	-0,39	291	0,00	0,00	0,00	0,73	1,88	-0,44
	903	0,00	0,00	0,00	-0,26	1,93	-0,40	905	0,00	0,00	0,00	-0,25	1,52	-0,45
652	360	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	-0,01	983	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,38	0,01
	116	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	-0,02	908	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,33	0,01
653	984	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,46	0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,46	0,01
	118	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,01	360	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,00
654	118	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,01	119	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	0,02
	984	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,45	0,01	950	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,42	0,03
655	932	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,27	-0,58	46	0,00	0,00	0,00	-1,06	0,16	-0,56
	931	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,04	-0,54	337	0,00	0,00	0,00	-1,19	-0,07	-0,53
656	931	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,23	-0,20	337	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,03	-0,19
	844	0,00	0,00	0,00	-1,94	0,04	-0,12	336	0,00	0,00	0,00	-1,20	-0,16	-0,11
657	46	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,10	-0,71	932	0,00	0,00	0,00	-1,91	-0,20	-0,82
	338	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	-0,70	933	0,00	0,00	0,00	-1,68	-0,10	-0,81
658	934	0,00	0,00	0,00	-1,48	-0,52	-0,73	339	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,17	-0,67
	933	0,00	0,00	0,00	-1,64	-0,58	-0,84	338	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,23	-0,79
659	339	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,26	-0,54	934	0,00	0,00	0,00	-1,38	-0,73	-0,49
	340	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,25	-0,37	936	0,00	0,00	0,00	-1,37	-0,72	-0,32
660	938	0,00	0,00	0,00	-1,22	-0,58	0,08	80	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,22	0,01
	936	0,00	0,00	0,00	-1,21	-0,63	-0,06	340	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,26	-0,13
661	945	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,36	0,17	944	0,00	0,00	0,00	0,05	0,46	0,28
	96	0,00	0,00	0,00	0,12	0,49	0,21	292	0,00	0,00	0,00	0,25	0,59	0,33
662	946	0,00	0,00	0,00	0,83	0,48	-0,16	89	0,00	0,00	0,00	1,48	0,51	-0,23
	943	0,00	0,00	0,00	0,88	0,47	-0,14	88	0,00	0,00	0,00	1,53	0,50	-0,22
663	952	0,00	0,00	0,00	0,24	0,04	-0,34	947	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,03	-0,20
	89	0,00	0,00	0,00	1,36	0,38	-0,26	88	0,00	0,00	0,00	1,35	0,31	-0,12
664	356	0,00	0,00	0,00	1,12	-0,12	-0,20	355	0,00	0,00	0,00	1,31	0,07	-0,17
	949	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,17	-0,09	946	0,00	0,00	0,00	0,73	0,02	-0,06
665	356	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,13	-0,49	951	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,20	-0,55
	355	0,00	0,00	0,00	0,97	-0,07	-0,49	952	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,13	-0,55
666	356	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,04	-0,51	357	0,00	0,00	0,00	0,57	0,01	-0,51
	951	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,58	985	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,58
667	288	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,16	0,34	287	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,14	0,27
	955	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,35	0,32	938	0,00	0,00	0,00	-1,23	-0,33	0,24
668	957	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,28	0,47	81	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,55
	956	0,00	0,00	0,00	-1,09	-0,41	0,40	289	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,23	0,48
669	955	0,00	0,00	0,00	-1,33	-0,29	0,33	956	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,23	0,38
	288	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	0,39	289	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,44
670	81	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	0,46	986	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	0,45
	289	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,45	987	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,44
671	988	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	0,64	986	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,54
	327	0,00	0,00	0,00	0,26	0,07	0,63	81	0,00	0,00	0,00	0,17	0,23	0,53
672	957	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,44	0,58	958	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,30	0,63
	327	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,33	0,68	328	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,20	0,73
673	329	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,30	0,70	989	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,31	0,67
	328	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,18	0,74	988	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,71
674	990	0,00	0,00	0,00	0,78	0,75	-0,12	362	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	-0,28
	5	0,00	0,00	0,00	1,01	2,47	0,01	300	0,00	0,00	0,00	0,25	1,67	-0,15
675	361	0,00	0,00	0,00	-0,21	-3,58	-0,17	362	0,00	0,00	0,00	-0,13	-2,59	-0,27
	991	0,00	0,00	0,00	0,05	-3,54	-0,22	990	0,00	0,00	0,00	0,12	-2,54	-0,32
676	991	0,00	0,00	0,00	-0,16	-4,81	0,04	992	0,00	0,00	0,00	-0,21	-5,04	0,18
	361	0,00	0,00	0,00	-0,44	-4,65	0,03	368	0,00	0,00	0,00	-0,50	-4,89	0,17
677	992	0,00	0,00	0,00	-0,45	-4,66	0,59	993	0,00	0,00	0,00	-0,59	-4,19	0,64
	368	0,00	0,00	0,00	-0,50	-4,50	0,47	370	0,00	0,00	0,00	-0,64	-4,03	0,52
678	7	0,00	0,00	0,00	1,94	3,09	0,74	369	0,00	0,00	0,00	0,18	0,91	1,02
	994	0,00	0,00	0,00	0,96	0,87	0,64	370	0,00	0,00	0,00	-0,79	-1,31	0,92
679	379	0,00	0,00	0,00	2,49	3,23	-1,10	377	0,00	0,00	0,00	-0,40</		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
680	995	0,00	0,00	0,00	0,40	0,90	-0,63	996	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,17	-0,47
	381	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,99	-0,75	405	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,08	-0,59
681	404	0,00	0,00	0,00	-0,77	-1,01	0,11	405	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,94	-0,10
	997	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,31	0,10	996	0,00	0,00	0,00	-0,38	-1,24	-0,12
682	997	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,66	0,55	998	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,68
	404	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,44	0,60	416	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,44	0,73
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,95	-0,64	418	0,00	0,00	0,00	0,04	0,24	-0,76
	999	0,00	0,00	0,00	0,08	-1,06	-0,52	1000	0,00	0,00	0,00	0,49	0,14	-0,65
684	999	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,35	-0,23	1001	0,00	0,00	0,00	-0,32	-2,57	-0,03
	417	0,00	0,00	0,00	-0,66	-2,07	-0,21	429	0,00	0,00	0,00	-0,67	-2,29	-0,01
685	423	0,00	0,00	0,00	-0,42	2,38	0,14	68	0,00	0,00	0,00	1,89	3,68	-0,13
	421	0,00	0,00	0,00	-0,38	1,89	-0,29	422	0,00	0,00	0,00	1,93	3,20	-0,56
686	308	0,00	0,00	0,00	0,07	1,44	-1,39	23	0,00	0,00	0,00	0,59	1,79	-1,16
	468	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,30	-1,44	459	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-1,22
687	309	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,69	-1,70	308	0,00	0,00	0,00	0,24	0,98	-1,51
	469	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,63	-1,74	468	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,33	-1,55
688	469	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,54	-1,71	477	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,80	-1,84
	309	0,00	0,00	0,00	0,16	0,37	-1,67	310	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,11	-1,81
689	1002	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,39	-1,00	1003	0,00	0,00	0,00	0,48	0,10	-0,89
	308	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,28	-1,05	23	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,01	-0,94
690	550	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,57	0,61	429	0,00	0,00	0,00	-0,63	-2,05	0,43
	1004	0,00	0,00	0,00	-0,30	-1,81	0,64	1001	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,29	0,47
691	1005	0,00	0,00	0,00	1,06	1,74	0,81	553	0,00	0,00	0,00	0,38	1,65	1,02
	1004	0,00	0,00	0,00	0,40	0,08	0,78	550	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,02	1,00
692	553	0,00	0,00	0,00	0,09	2,50	-0,05	11	0,00	0,00	0,00	0,89	2,66	0,13
	555	0,00	0,00	0,00	-0,33	1,68	-0,10	1006	0,00	0,00	0,00	0,46	1,84	0,09
693	1007	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,91	0,15	561	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,57	0,20
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,51	-0,05	555	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,17	-0,01
694	1008	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,60	0,78	562	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,42	0,76
	1007	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,95	0,63	561	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,77	0,61
695	562	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,92	1,02	1008	0,00	0,00	0,00	0,46	1,12	0,84
	566	0,00	0,00	0,00	0,33	2,49	1,04	1009	0,00	0,00	0,00	1,06	2,69	0,85
696	13	0,00	0,00	0,00	2,23	4,53	-1,07	1010	0,00	0,00	0,00	1,08	2,23	-1,03
	568	0,00	0,00	0,00	0,46	2,27	-1,46	573	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,03	-1,41
697	577	0,00	0,00	0,00	6,16	2,87	-1,07	580	0,00	0,00	0,00	4,98	3,01	-1,22
	19	0,00	0,00	0,00	6,99	6,31	-1,05	576	0,00	0,00	0,00	5,81	6,45	-1,20
698	1012	0,00	0,00	0,00	-0,46	-2,90	-1,21	602	0,00	0,00	0,00	-0,56	-2,74	-1,12
	1011	0,00	0,00	0,00	-0,57	-2,48	-1,28	573	0,00	0,00	0,00	-0,66	-2,32	-1,19
699	1013	0,00	0,00	0,00	-0,32	-3,43	-0,52	601	0,00	0,00	0,00	-0,60	-3,13	-0,52
	1012	0,00	0,00	0,00	-0,30	-3,43	-0,72	602	0,00	0,00	0,00	-0,59	-3,13	-0,73
700	601	0,00	0,00	0,00	-0,49	-2,76	-0,10	1013	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,96	-0,07
	612	0,00	0,00	0,00	-0,49	-2,37	0,08	1014	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,56	0,11
701	1015	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,21	0,46	614	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,31	0,43
	1014	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,15	0,40	612	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,25	0,37
702	275	0,00	0,00	0,00	0,21	2,33	-0,06	614	0,00	0,00	0,00	-0,11	1,28	0,29
	15	0,00	0,00	0,00	1,11	3,53	-0,32	1015	0,00	0,00	0,00	0,79	2,49	0,02
703	25	0,00	0,00	0,00	3,54	5,19	-0,91	641	0,00	0,00	0,00	2,39	2,11	-1,26
	644	0,00	0,00	0,00	0,61	3,99	-1,26	639	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,91	-1,61
704	652	0,00	0,00	0,00	-0,06	3,06	1,05	655	0,00	0,00	0,00	2,98	4,59	1,07
	644	0,00	0,00	0,00	0,46	4,73	0,49	25	0,00	0,00	0,00	3,50	6,27	0,52
705	641	0,00	0,00	0,00	4,13	1,93	0,58	25	0,00	0,00	0,00	5,47	5,08	0,31
	643	0,00	0,00	0,00	2,19	0,99	1,33	294	0,00	0,00	0,00	3,53	4,15	1,06
706	295	0,00	0,00	0,00	0,48	1,57	1,05	660	0,00	0,00	0,00	0,55	0,36	1,48
	294	0,00	0,00	0,00	1,45	2,43	1,01	643	0,00	0,00	0,00	1,52	1,22	1,44
707	545	0,00	0,00	0,00	0,75	-1,96	-0,26	542	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,90	-0,29
	76	0,00	0,00	0,00	0,81	-2,17	-0,32	662	0,00	0,00	0,00	1,37	-2,11	-0,34
708	296	0,00	0,00	0,00	0,38	0,41	0,80	959	0,00	0,00	0,00	0,40	0,32	0,78
	661	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,20	0,75	663	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,29	0,73
709	660	0,00	0,00	0,00	0,50	0,11	1,13	295	0,00	0,00	0,00	0,41	0,96	0,93
	661	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,27	1,11	296	0,00	0,00	0,00	0,02	0,58	0,91
710	294	0,00	0,00	0,00	3,76	3,81	-1,87	25	0,00	0,00	0,00	6,22	5,93	-0,59
	270	0,00	0,00	0,00	3,28	2,67	-2,06	655	0,00	0,00	0,00	5,74	4,79	-0,78
711	294	0,00	0,00	0,00	1,37	1,47	-0,08	1016	0,00	0,00	0,00	1,72	1,03	-0,24
	295	0,00	0,00	0,00	0,63	0,99	0,31	1017	0,00	0,00	0,00	0,98	0,55	0,15
712	295	0,00	0,00	0,00	0,15	0,48	0,50	1017	0,00	0,00	0,00	0,14	0,28	0,45
	296	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,29	0,52	1018	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09	0,47
713	1019	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,04	1020	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,05	-0,04
	77	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	0,01	297	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,13	-0,07
714	77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,25	296	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,13	0,33
	1019	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,04	0,27	1018	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,02	0,34
715	597	0,00	0,00	0,00	0,18	3,14	0,57	599	0,00	0,00	0,00	0,38	2,46	0,73
	29	0,00	0,00	0,00	1,82	3,57	0,68	665	0,00	0,00	0,00	2,02	2,89	0,84
716	27	0,00	0,00	0,00	0,69	1,33	0,66	1021	0,00	0,00	0,00	0,30	0,96	0,77
	684	0,00	0,00	0,00	0,27	0,81	0,62	961	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,44	0,73
717	271	0,00	0,00	0,00	0,06	1,08	1,20	1021	0,00	0,00	0,00	0,41	2,37	1,19
	685	0,00	0,00	0,00	0,68	1,56	1,38	27	0,00	0,00	0,00	1,03	2,85	1,37
718	323	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,46	0,82	109	0,00	0,00	0,00	-0,11	1,11	1,26
	969	0,00	0,00	0,00	0,72	1,88	0,97	972	0,00	0,00	0,00	0,96	2,53	1,41
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	-0,14	321	0,00	0,00	0,00	0,23	0,08	-0,18
	265	0,00	0,00	0,00	0,12	0,50	-0,15	108	0,00	0,00	0,00	0,24	0,53	-0,19
720	108	0,00	0,00	0,00	0,01	0,34	-0,14	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,22
	341	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,20	-0,12	968	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,12	-0,20
721	967	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,15	968	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,18
	322	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,20	321	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,23
722	321	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,19	1022	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,18
	322	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,13	-0,13	1023	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,18	-0,12
723	322	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,15	-0,01	323	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,36	0,21
	967	0,00	0,00	0,00	0,46	0,81	0,02	969	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02	0,24
724	342	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,43	0,02</							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
725	498	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,44	0,87	311	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,26	0,73
	499	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,76	0,81	56	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,58	0,67
726	691	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,35	0,86	312	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	0,84
	498	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,55	0,93	311	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,13	0,91
727	312	0,00	0,00	0,00	0,17	0,78	0,87	691	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,15	1,05
	313	0,00	0,00	0,00	0,95	1,40	0,87	693	0,00	0,00	0,00	1,06	0,48	1,06
728	313	0,00	0,00	0,00	2,25	3,14	0,95	693	0,00	0,00	0,00	2,16	0,41	1,21
	31	0,00	0,00	0,00	3,51	4,15	0,94	694	0,00	0,00	0,00	3,43	1,42	1,20
729	972	0,00	0,00	0,00	0,90	2,26	2,56	354	0,00	0,00	0,00	1,97	2,25	2,11
	711	0,00	0,00	0,00	1,57	2,81	2,70	31	0,00	0,00	0,00	2,64	2,80	2,25
730	31	0,00	0,00	0,00	3,48	3,86	1,26	694	0,00	0,00	0,00	3,08	1,32	0,55
	711	0,00	0,00	0,00	1,25	2,07	1,40	708	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,47	0,69
731	278	0,00	0,00	0,00	1,75	0,22	1,68	698	0,00	0,00	0,00	1,46	0,37	2,04
	52	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,22	1,52	970	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,07	1,88
732	710	0,00	0,00	0,00	3,76	0,82	0,17	715	0,00	0,00	0,00	1,71	0,19	-0,71
	53	0,00	0,00	0,00	5,96	3,69	0,20	712	0,00	0,00	0,00	3,91	3,06	-0,68
733	711	0,00	0,00	0,00	1,48	1,54	2,96	710	0,00	0,00	0,00	3,52	1,83	2,37
	972	0,00	0,00	0,00	2,89	4,00	2,87	53	0,00	0,00	0,00	4,92	4,28	2,27
734	353	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,10	-1,02	801	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,42	-1,00
	1024	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,25	-0,76	324	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,27	-0,75
735	794	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,85	-0,22	1025	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,40	-0,01
	801	0,00	0,00	0,00	0,51	-1,21	-0,33	325	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,76	-0,13
736	290	0,00	0,00	0,00	1,64	2,14	0,31	326	0,00	0,00	0,00	0,70	0,75	0,36
	795	0,00	0,00	0,00	1,69	1,57	0,26	1025	0,00	0,00	0,00	0,75	0,18	0,30
737	112	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,37	-0,50	324	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,25	-0,48
	266	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,34	-0,42	1026	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,23	-0,40
738	821	0,00	0,00	0,00	12,50	9,29	-2,52	814	0,00	0,00	0,00	5,32	7,51	-2,26
	39	0,00	0,00	0,00	12,12	11,92	-1,96	822	0,00	0,00	0,00	4,94	10,13	-1,71
739	821	0,00	0,00	0,00	11,21	10,30	3,42	39	0,00	0,00	0,00	11,52	12,60	2,41
	828	0,00	0,00	0,00	3,88	6,86	2,94	830	0,00	0,00	0,00	4,19	9,16	1,93
740	1028	0,00	0,00	0,00	0,31	0,23	0,20	332	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	0,26
	1027	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,09	0,44	333	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,29	0,49
741	840	0,00	0,00	0,00	1,59	-0,01	0,59	333	0,00	0,00	0,00	2,44	0,21	0,49
	837	0,00	0,00	0,00	1,94	0,24	0,47	332	0,00	0,00	0,00	2,80	0,46	0,37
742	838	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,81	1,98	839	0,00	0,00	0,00	-1,22	-0,79	1,98
	840	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,42	1,67	334	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,40	1,68
743	44	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,06	1,59	334	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,31	1,65
	841	0,00	0,00	0,00	-2,01	-0,07	1,88	839	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,30	1,94
744	1020	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,04	-0,19	1029	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,09	-0,27
	297	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,12	-0,22	298	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,16	-0,29
745	37	0,00	0,00	0,00	1,41	3,24	-0,82	981	0,00	0,00	0,00	-0,17	2,15	-0,91
	892	0,00	0,00	0,00	1,18	2,55	-0,48	891	0,00	0,00	0,00	-0,40	1,45	-0,57
746	981	0,00	0,00	0,00	-0,57	1,90	-0,77	92	0,00	0,00	0,00	0,21	2,36	-0,77
	891	0,00	0,00	0,00	-0,84	1,17	-1,00	897	0,00	0,00	0,00	-0,06	1,63	-1,00
747	99	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,21	-0,18	358	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	-0,25
	907	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,26	-0,17	317	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,25
748	897	0,00	0,00	0,00	0,02	1,37	-0,08	92	0,00	0,00	0,00	0,38	2,45	-0,26
	896	0,00	0,00	0,00	-0,89	1,14	0,03	903	0,00	0,00	0,00	-0,53	2,22	-0,16
749	293	0,00	0,00	0,00	0,09	0,92	-0,09	905	0,00	0,00	0,00	0,03	0,86	-0,20
	93	0,00	0,00	0,00	0,24	0,76	-0,17	291	0,00	0,00	0,00	0,18	0,71	-0,28
750	96	0,00	0,00	0,00	0,14	0,77	0,19	906	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,52	0,24
	293	0,00	0,00	0,00	0,06	0,90	0,08	905	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,65	0,13
751	96	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,01	293	0,00	0,00	0,00	0,09	0,21	0,04
	984	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,39	0,01	983	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,32	0,04
752	908	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,50	0,07	983	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,42	0,03
	93	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,00	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,04
753	907	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,48	0,07	908	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,45	0,10
	978	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,14	0,09	93	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,10	0,12
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,07	0,18	-0,03	116	0,00	0,00	0,00	0,03	0,31	-0,03
	1030	0,00	0,00	0,00	0,07	0,18	-0,09	102	0,00	0,00	0,00	0,04	0,31	-0,09
755	1032	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,05	1033	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02	0,03
	119	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,07	359	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	0,05
756	119	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18	0,02	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,01
	1032	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	0,02	1034	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,01
757	910	0,00	0,00	0,00	4,55	6,89	-0,48	41	0,00	0,00	0,00	10,25	9,40	-0,93
	909	0,00	0,00	0,00	5,30	5,63	-1,23	912	0,00	0,00	0,00	11,00	8,14	-1,68
758	917	0,00	0,00	0,00	10,22	10,08	-1,77	914	0,00	0,00	0,00	3,32	5,68	-1,29
	41	0,00	0,00	0,00	10,07	10,17	-0,75	913	0,00	0,00	0,00	3,17	5,77	-0,27
759	926	0,00	0,00	0,00	2,71	2,14	1,27	2	0,00	0,00	0,00	2,88	2,90	0,79
	928	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	1,04	940	0,00	0,00	0,00	0,38	1,60	0,57
760	984	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,38	-0,01	950	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,45	-0,05
	96	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,00	945	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,09	-0,04
761	943	0,00	0,00	0,00	1,44	1,17	0,18	88	0,00	0,00	0,00	1,86	0,78	0,08
	942	0,00	0,00	0,00	1,70	1,43	0,47	1035	0,00	0,00	0,00	2,12	1,04	0,38
762	1035	0,00	0,00	0,00	1,52	0,55	-0,11	88	0,00	0,00	0,00	1,35	0,41	-0,03
	940	0,00	0,00	0,00	0,61	0,53	-0,30	947	0,00	0,00	0,00	0,44	0,39	-0,22
763	1035	0,00	0,00	0,00	2,86	2,99	1,06	2	0,00	0,00	0,00	2,50	3,12	0,92
	942	0,00	0,00	0,00	1,48	2,65	1,00	273	0,00	0,00	0,00	1,12	2,78	0,86
764	949	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,12	0,06	359	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,08	0,04
	357	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,06	-0,03	105	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,02	-0,06
765	119	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,06	359	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,10
	950	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,34	0,06	949	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,30	0,10
766	318	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32	-0,50	985	0,00	0,00	0,00	0,17	0,41	-0,55
	105	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,38	357	0,00	0,00	0,00	0,28	0,10	-0,42
767	318	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,70	-0,33	319	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,62	-0,19
	985	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,17	-0,42	954	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,09	-0,27
768	320	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,41	0,32	958	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,19	0,36
	319	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,49	0,10	954	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,10	0,14
769	320	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,22	0,68	329	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
770	263	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,30	-0,13	5	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,72	-0,13
	1036	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,01	0,36	300	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,43	0,36
771	1036	0,00	0,00	0,00	0,24	0,52	0,24	300	0,00	0,00	0,00	0,11	0,24	0,09
	1037	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,20	301	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,27	0,05
772	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,13
	1038	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,11	0,03	302	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	0,00
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	-0,17	302	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	-0,18
	1039	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,07	-0,07	17	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	-0,08
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,15	-0,04	17	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,12	-0,02
	1040	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,42	303	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,44
775	1040	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	0,53	303	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,16	0,54
	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,40	304	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,42
776	1041	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	0,50	304	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,54
	1042	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,47	305	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,51
777	394	0,00	0,00	0,00	4,02	4,14	-0,14	285	0,00	0,00	0,00	4,81	6,58	0,42
	395	0,00	0,00	0,00	5,97	5,22	-0,36	73	0,00	0,00	0,00	6,77	7,66	0,21
778	72	0,00	0,00	0,00	4,03	4,78	0,33	413	0,00	0,00	0,00	4,48	4,34	0,48
	285	0,00	0,00	0,00	4,60	5,63	0,62	430	0,00	0,00	0,00	5,04	5,18	0,77
779	435	0,00	0,00	0,00	6,74	3,71	0,67	73	0,00	0,00	0,00	6,46	6,16	1,13
	430	0,00	0,00	0,00	6,01	3,83	0,57	285	0,00	0,00	0,00	5,72	6,28	1,03
780	433	0,00	0,00	0,00	5,40	4,27	-0,61	284	0,00	0,00	0,00	5,90	6,29	-0,25
	440	0,00	0,00	0,00	5,28	4,76	-0,22	69	0,00	0,00	0,00	5,78	6,79	0,15
781	425	0,00	0,00	0,00	4,66	5,10	0,22	443	0,00	0,00	0,00	3,12	4,78	0,09
	68	0,00	0,00	0,00	4,51	5,67	0,34	284	0,00	0,00	0,00	2,96	5,36	0,21
782	443	0,00	0,00	0,00	5,33	4,55	1,10	445	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	0,16
	284	0,00	0,00	0,00	5,99	6,36	0,76	69	0,00	0,00	0,00	5,60	6,75	-0,18
783	1042	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,47	305	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,45
	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,33	306	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,31
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,14	306	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,08
	1044	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	-0,08	307	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,14
785	23	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	-0,68	1045	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	-0,60
	307	0,00	0,00	0,00	0,15	0,51	-0,50	1044	0,00	0,00	0,00	0,16	0,34	-0,41
786	56	0,00	0,00	0,00	1,33	-0,08	0,03	281	0,00	0,00	0,00	2,67	0,31	-0,43
	499	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,41	0,28	497	0,00	0,00	0,00	2,01	-0,01	-0,18
787	56	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,04	-0,78	480	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,61	-0,92
	281	0,00	0,00	0,00	2,42	0,10	-0,36	481	0,00	0,00	0,00	1,39	-0,47	-0,51
788	281	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,71	-0,38	481	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,63	-0,18
	57	0,00	0,00	0,00	2,88	-1,06	0,31	487	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,98	0,51
789	490	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,45	-0,72	497	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,37	0,00
	57	0,00	0,00	0,00	2,83	-0,79	-0,50	281	0,00	0,00	0,00	2,73	-0,71	0,23
790	484	0,00	0,00	0,00	8,20	3,57	-0,23	60	0,00	0,00	0,00	8,31	6,91	0,14
	489	0,00	0,00	0,00	6,12	3,16	0,72	282	0,00	0,00	0,00	6,23	6,49	1,09
791	512	0,00	0,00	0,00	9,61	4,75	-0,40	528	0,00	0,00	0,00	6,29	2,93	-1,40
	60	0,00	0,00	0,00	8,93	6,29	0,08	282	0,00	0,00	0,00	5,61	4,48	-0,92
792	61	0,00	0,00	0,00	3,04	4,42	0,38	494	0,00	0,00	0,00	3,57	3,72	0,76
	282	0,00	0,00	0,00	4,04	5,88	0,57	489	0,00	0,00	0,00	4,57	5,17	0,95
793	282	0,00	0,00	0,00	3,88	5,58	-0,36	530	0,00	0,00	0,00	3,64	4,42	-0,62
	61	0,00	0,00	0,00	2,79	5,03	0,08	532	0,00	0,00	0,00	2,54	3,87	-0,18
794	539	0,00	0,00	0,00	8,27	4,00	0,56	547	0,00	0,00	0,00	5,78	3,42	-0,39
	64	0,00	0,00	0,00	7,86	5,95	0,56	283	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	-0,38
795	537	0,00	0,00	0,00	7,76	3,21	0,75	64	0,00	0,00	0,00	7,51	5,30	0,64
	538	0,00	0,00	0,00	5,30	2,01	1,52	283	0,00	0,00	0,00	5,05	4,10	1,41
796	549	0,00	0,00	0,00	2,15	3,20	0,41	541	0,00	0,00	0,00	3,15	3,50	0,70
	65	0,00	0,00	0,00	2,39	4,37	0,21	283	0,00	0,00	0,00	3,39	4,67	0,50
797	547	0,00	0,00	0,00	4,17	5,02	-0,54	543	0,00	0,00	0,00	3,18	3,70	-0,35
	283	0,00	0,00	0,00	3,64	5,25	-0,12	65	0,00	0,00	0,00	2,65	3,92	0,07
798	262	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,27	-0,43	1046	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,71
	15	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,25	-0,46	275	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,74
799	1046	0,00	0,00	0,00	0,63	0,86	-0,06	1047	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,01
	275	0,00	0,00	0,00	0,46	0,64	0,12	276	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	0,20
800	1047	0,00	0,00	0,00	0,21	0,15	0,57	1048	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	0,46
	276	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	0,62	277	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,02	0,51
801	274	0,00	0,00	0,00	2,97	1,57	-0,89	630	0,00	0,00	0,00	1,34	1,03	-0,82
	48	0,00	0,00	0,00	3,56	2,15	-0,25	621	0,00	0,00	0,00	1,93	1,60	-0,18
802	610	0,00	0,00	0,00	2,65	2,50	-0,49	617	0,00	0,00	0,00	1,77	1,44	0,34
	48	0,00	0,00	0,00	3,83	2,63	-0,56	274	0,00	0,00	0,00	2,95	1,57	0,28
803	617	0,00	0,00	0,00	2,39	1,18	0,54	618	0,00	0,00	0,00	0,94	0,44	0,50
	274	0,00	0,00	0,00	2,43	0,93	-0,03	49	0,00	0,00	0,00	0,98	0,18	-0,07
804	1048	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,21	0,42	1049	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,27	0,13
	277	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,41	49	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,05	0,11
805	1049	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,71	-0,58	1050	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,25	-0,95
	49	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,41	-0,70	344	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	-1,07
806	630	0,00	0,00	0,00	1,63	0,92	-1,12	274	0,00	0,00	0,00	2,15	0,83	-0,72
	631	0,00	0,00	0,00	0,51	0,26	-1,19	49	0,00	0,00	0,00	1,03	0,17	-0,79
807	632	0,00	0,00	0,00	0,21	0,13	-1,63	631	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,40	-1,54
	344	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	-1,34	49	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-1,25
808	1050	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	-1,23	1051	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-1,21
	344	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,11	-1,28	345	0,00	0,00	0,00	0,11	0,24	-1,26
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	-1,27	1052	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	-1,10
	345	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	-1,24	346	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-1,06
810	77	0,00	0,00	0,00	0,72	0,16	-0,05	863	0,00	0,00	0,00	0,32	0,06	-0,17
	286	0,00	0,00	0,00	1,31	0,15	-0,08	859	0,00	0,00	0,00	0,92	0,05	-0,20
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	-0,94	1053	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,82
	346	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	-0,86	347	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,75
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,15	0,18	-0,61	1054	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,62
	347	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	-0,55	348	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,06	-0,55
813	687	0,00	0,00	0,00	-0,44	-3,37	0,91	1055	0,00	0,00	0,00	-0,07	-3,02	0,93
	686	0,00	0,00	0,00	-0,55	-2,93	1,00	271	0,00	0,00	0,00	-0,17	-2,58	1,02
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	1,25	44						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
815	1058	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26	0,26	1059	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,24
	336	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,19	0,34	335	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,32
816	37	0,00	0,00	0,00	1,08	1,44	-0,21	269	0,00	0,00	0,00	0,88	1,07	0,07
	314	0,00	0,00	0,00	0,58	0,77	-0,26	977	0,00	0,00	0,00	0,37	0,40	0,02
817	268	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,13	101	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	-0,14
	982	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,14	358	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	-0,16
818	900	0,00	0,00	0,00	-0,19	2,64	0,28	904	0,00	0,00	0,00	-0,56	2,08	0,59
	1	0,00	0,00	0,00	0,87	2,69	0,33	292	0,00	0,00	0,00	0,50	2,12	0,64
819	904	0,00	0,00	0,00	0,37	1,79	0,66	906	0,00	0,00	0,00	-0,01	1,09	0,53
	292	0,00	0,00	0,00	0,38	1,21	0,47	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
820	1	0,00	0,00	0,00	0,93	2,64	0,44	292	0,00	0,00	0,00	0,79	1,87	0,35
	941	0,00	0,00	0,00	0,39	2,24	0,34	944	0,00	0,00	0,00	0,25	1,47	0,25
821	1060	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,28	-0,16	1058	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,14
	337	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,18	-0,08	336	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,06
822	337	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,45	46	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	-0,49
	1060	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	-0,46	1061	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,49
823	340	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,47	1062	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,50
	339	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	-0,51	1063	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,02	-0,54
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,22	0,09	-0,33	340	0,00	0,00	0,00	0,31	0,05	-0,27
	1064	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,27	80	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,03	-0,20
825	288	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	0,38	1065	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,29
	287	0,00	0,00	0,00	0,23	0,15	0,27	1066	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,18
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,43	288	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,44
	987	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,40	289	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,42
827	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,46	106	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	0,39
	989	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,40	267	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,21	0,33
828	395	0,00	0,00	0,00	6,69	4,02	1,35	73	0,00	0,00	0,00	6,73	5,78	1,40
	400	0,00	0,00	0,00	3,79	3,76	1,68	435	0,00	0,00	0,00	3,84	5,52	1,73
829	998	0,00	0,00	0,00	1,52	2,98	0,43	9	0,00	0,00	0,00	1,70	3,61	0,03
	416	0,00	0,00	0,00	-0,76	2,06	0,62	418	0,00	0,00	0,00	-0,58	2,69	0,21
830	440	0,00	0,00	0,00	7,28	5,01	0,26	69	0,00	0,00	0,00	7,46	6,74	0,23
	442	0,00	0,00	0,00	3,80	4,39	0,76	449	0,00	0,00	0,00	3,98	6,12	0,72
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,22	0,03	-1,38	308	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	-1,40
	1067	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,13	-1,38	309	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	-1,41
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-1,55	309	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	-1,57
	1068	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	-1,42	310	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-1,44
833	56	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,03	-1,01	1069	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,23	-1,07
	310	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01	-1,18	1068	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,22	-1,25
834	56	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,53	-1,40	310	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,13	-1,50
	480	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,00	-1,57	477	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,60	-1,66
835	591	0,00	0,00	0,00	3,08	4,78	-0,96	21	0,00	0,00	0,00	4,91	4,80	-0,85
	600	0,00	0,00	0,00	2,89	2,61	-1,00	589	0,00	0,00	0,00	4,72	2,63	-0,90
836	322	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,11	1023	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,23	0,22
	323	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,25	0,29	1070	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,37	0,40
837	323	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,88	1070	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,92
	109	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,01	0,87	1071	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,01	0,91
838	312	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,72	1072	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,67
	311	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,05	0,65	1073	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,08	0,60
839	313	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	0,35	1074	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,13	0,38
	312	0,00	0,00	0,00	0,13	0,18	0,61	1072	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,64
840	264	0,00	0,00	0,00	0,82	2,29	0,81	354	0,00	0,00	0,00	-0,33	1,61	1,19
	1071	0,00	0,00	0,00	0,34	1,28	0,79	109	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,61	1,17
841	1074	0,00	0,00	0,00	1,56	1,02	-0,60	313	0,00	0,00	0,00	1,94	2,10	-0,08
	264	0,00	0,00	0,00	2,87	3,41	-1,01	31	0,00	0,00	0,00	3,25	4,48	-0,48
842	734	0,00	0,00	0,00	6,62	9,76	-0,62	741	0,00	0,00	0,00	7,00	7,66	1,00
	33	0,00	0,00	0,00	12,20	13,39	-0,25	744	0,00	0,00	0,00	12,59	11,29	1,37
843	311	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,38	1073	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	0,20
	56	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,65	-0,10	1069	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,68	-0,28
844	793	0,00	0,00	0,00	7,48	4,33	-0,43	84	0,00	0,00	0,00	7,31	5,61	-0,82
	795	0,00	0,00	0,00	4,58	2,65	0,42	290	0,00	0,00	0,00	4,41	3,94	0,03
845	324	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,34	-0,23	325	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,32	-0,18
	1026	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,30	-0,25	1075	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,28	-0,20
846	325	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,17	-0,26	326	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,22
	1075	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,12	1076	0,00	0,00	0,00	0,34	0,29	-0,08
847	326	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,21	-0,28	85	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,31	-1,06
	1076	0,00	0,00	0,00	0,09	0,17	-0,36	1077	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,27	-1,14
848	797	0,00	0,00	0,00	8,35	5,70	-2,18	803	0,00	0,00	0,00	4,73	3,98	-2,42
	84	0,00	0,00	0,00	7,61	6,52	-1,58	290	0,00	0,00	0,00	3,99	4,80	-1,82
849	803	0,00	0,00	0,00	2,12	3,22	-2,07	805	0,00	0,00	0,00	0,23	1,19	-2,01
	290	0,00	0,00	0,00	1,63	3,27	-1,24	85	0,00	0,00	0,00	-0,27	1,23	-1,19
850	805	0,00	0,00	0,00	0,39	0,17	-2,25	804	0,00	0,00	0,00	1,52	0,14	-2,09
	330	0,00	0,00	0,00	0,34	0,04	-1,90	331	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-1,75
851	1078	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,25	-1,63	1077	0,00	0,00	0,00	0,05	0,24	-1,71
	330	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,01	-1,29	85	0,00	0,00	0,00	0,56	0,48	-1,37
852	330	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	-1,72	331	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,30	-1,05
	1078	0,00	0,00	0,00	0,39	0,09	-1,66	1079	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,18	-0,99
853	804	0,00	0,00	0,00	1,59	-0,05	-1,71	808	0,00	0,00	0,00	1,67	-0,17	-1,01
	331	0,00	0,00	0,00	1,87	0,17	-1,44	332	0,00	0,00	0,00	1,94	0,04	-0,74
854	331	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	-1,15	332	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,25	-0,50
	1079	0,00	0,00	0,00	0,58	0,36	-1,13	1028	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,05	-0,48
855	334	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,17	1,30	1080	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	1,13
	333	0,00	0,00	0,00	0,29	0,40	1,43	1027	0,00	0,00	0,00	0,74	0,58	1,26
856	44	0,00	0,00	0,00	0,41	0,31	1,36	1057	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	1,50
	334	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,26	1080	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	1,40
857	852	0,00	0,00	0,00	10,50	6,35	-1,77	851	0,00	0,00	0,00	5,85	5,44	-1,61
	35	0,00	0,00	0,00	9,81	7,92	-1,57	853	0,00	0,00	0,00	5,16	7,00	-1,41
858	863	0,00	0,00	0,00	0,16	0,50	-0,48	297	0,00	0,00	0,00	0,15	0,84	-0,42
	862	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,50	-0,34	298	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,84	-0,28
859	862	0,00	0,00	0,00	0,14	0,84								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	-0,24	1081	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	-0,28
	298	0,00	0,00	0,00	0,24	0,33	-0,26	299	0,00	0,00	0,00	0,18	0,35	-0,29
861	892	0,00	0,00	0,00	2,36	2,51	-0,82	871	0,00	0,00	0,00	1,46	1,68	-0,79
	37	0,00	0,00	0,00	2,29	3,44	-0,58	299	0,00	0,00	0,00	1,38	2,60	-0,55
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,48	0,55	0,01	269	0,00	0,00	0,00	1,53	1,11	0,16
	299	0,00	0,00	0,00	0,73	0,94	-0,18	37	0,00	0,00	0,00	1,79	1,50	-0,03
863	1030	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,08	-0,16	317	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,16	-0,16
	1082	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,04	-0,17	101	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12	-0,18
864	900	0,00	0,00	0,00	0,55	1,40	0,43	1	0,00	0,00	0,00	0,71	2,47	0,45
	901	0,00	0,00	0,00	0,28	0,87	0,56	273	0,00	0,00	0,00	0,44	1,95	0,57
865	116	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	0,05	1031	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,03
	360	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,04	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02
866	926	0,00	0,00	0,00	2,73	2,02	0,00	922	0,00	0,00	0,00	1,04	1,13	0,07
	2	0,00	0,00	0,00	2,42	2,49	0,27	273	0,00	0,00	0,00	0,72	1,61	0,35
867	46	0,00	0,00	0,00	0,16	0,29	-0,60	338	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,06	-0,42
	1061	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	-0,63	1063	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	-0,45
868	942	0,00	0,00	0,00	0,33	2,59	0,55	273	0,00	0,00	0,00	0,44	2,86	0,63
	941	0,00	0,00	0,00	0,82	2,63	0,33	1	0,00	0,00	0,00	0,93	2,90	0,41
869	1033	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1083	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,04
	359	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	-0,02	105	0,00	0,00	0,00	0,11	0,09	-0,06
870	1083	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,10	-0,17	1084	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,30
	105	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,06	-0,21	318	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	-0,35
871	1084	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	-0,32	1085	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	-0,27
	318	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,17	-0,27	319	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,08	-0,22
872	106	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,04	0,44	320	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,26	0,33
	1086	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	0,34	1087	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,25	0,24
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,13	0,25	0,02	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07
	319	0,00	0,00	0,00	0,07	0,35	0,08	320	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,19	0,14
874	990	0,00	0,00	0,00	-0,27	1,42	-0,66	990	0,00	0,00	0,00	-0,27	1,42	-0,66
	263	0,00	0,00	0,00	-0,27	1,42	-0,66	5	0,00	0,00	0,00	-0,27	1,42	-0,66
875	995	0,00	0,00	0,00	0,08	4,48	0,01	995	0,00	0,00	0,00	0,08	4,48	0,01
	994	0,00	0,00	0,00	0,08	4,48	0,01	7	0,00	0,00	0,00	0,08	4,48	0,01
876	370	0,00	0,00	0,00	0,06	-1,94	0,89	370	0,00	0,00	0,00	0,06	-1,94	0,89
	994	0,00	0,00	0,00	0,06	-1,94	0,89	993	0,00	0,00	0,00	0,06	-1,94	0,89
877	369	0,00	0,00	0,00	-0,26	3,10	0,25	369	0,00	0,00	0,00	-0,26	3,10	0,25
	381	0,00	0,00	0,00	-0,26	3,10	0,25	7	0,00	0,00	0,00	-0,26	3,10	0,25
878	386	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,34	0,35	386	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,34	0,35
	385	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,34	0,35	303	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,34	0,35
879	382	0,00	0,00	0,00	1,44	1,86	-0,44	382	0,00	0,00	0,00	1,44	1,86	-0,44
	72	0,00	0,00	0,00	1,44	1,86	-0,44	409	0,00	0,00	0,00	1,44	1,86	-0,44
880	995	0,00	0,00	0,00	0,79	2,83	0,17	995	0,00	0,00	0,00	0,79	2,83	0,17
	7	0,00	0,00	0,00	0,79	2,83	0,17	381	0,00	0,00	0,00	0,79	2,83	0,17
881	1000	0,00	0,00	0,00	-0,62	4,24	-0,15	1000	0,00	0,00	0,00	-0,62	4,24	-0,15
	998	0,00	0,00	0,00	-0,62	4,24	-0,15	9	0,00	0,00	0,00	-0,62	4,24	-0,15
882	418	0,00	0,00	0,00	1,10	2,39	0,11	418	0,00	0,00	0,00	1,10	2,39	0,11
	1000	0,00	0,00	0,00	1,10	2,39	0,11	9	0,00	0,00	0,00	1,10	2,39	0,11
883	413	0,00	0,00	0,00	4,75	6,40	-0,24	413	0,00	0,00	0,00	4,75	6,40	-0,24
	409	0,00	0,00	0,00	4,75	6,40	-0,24	72	0,00	0,00	0,00	4,75	6,40	-0,24
884	68	0,00	0,00	0,00	1,42	2,04	0,88	68	0,00	0,00	0,00	1,42	2,04	0,88
	425	0,00	0,00	0,00	1,42	2,04	0,88	423	0,00	0,00	0,00	1,42	2,04	0,88
885	449	0,00	0,00	0,00	6,33	5,34	0,77	449	0,00	0,00	0,00	6,33	5,34	0,77
	445	0,00	0,00	0,00	6,33	5,34	0,77	69	0,00	0,00	0,00	6,33	5,34	0,77
886	23	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	-0,87	23	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	-0,87
	1045	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	-0,87	1003	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	-0,87
887	490	0,00	0,00	0,00	1,91	-3,72	0,32	490	0,00	0,00	0,00	1,91	-3,72	0,32
	487	0,00	0,00	0,00	1,91	-3,72	0,32	57	0,00	0,00	0,00	1,91	-3,72	0,32
888	512	0,00	0,00	0,00	4,76	7,81	-0,40	512	0,00	0,00	0,00	4,76	7,81	-0,40
	484	0,00	0,00	0,00	4,76	7,81	-0,40	60	0,00	0,00	0,00	4,76	7,81	-0,40
889	494	0,00	0,00	0,00	2,90	4,43	0,29	494	0,00	0,00	0,00	2,90	4,43	0,29
	495	0,00	0,00	0,00	2,90	4,43	0,29	61	0,00	0,00	0,00	2,90	4,43	0,29
890	530	0,00	0,00	0,00	4,45	6,31	-1,12	530	0,00	0,00	0,00	4,45	6,31	-1,12
	528	0,00	0,00	0,00	4,45	6,31	-1,12	282	0,00	0,00	0,00	4,45	6,31	-1,12
891	537	0,00	0,00	0,00	4,37	6,73	0,56	537	0,00	0,00	0,00	4,37	6,73	0,56
	64	0,00	0,00	0,00	4,37	6,73	0,56	539	0,00	0,00	0,00	4,37	6,73	0,56
892	283	0,00	0,00	0,00	4,10	4,94	1,11	283	0,00	0,00	0,00	4,10	4,94	1,11
	538	0,00	0,00	0,00	4,10	4,94	1,11	541	0,00	0,00	0,00	4,10	4,94	1,11
893	544	0,00	0,00	0,00	2,59	4,30	-0,02	544	0,00	0,00	0,00	2,59	4,30	-0,02
	543	0,00	0,00	0,00	2,59	4,30	-0,02	65	0,00	0,00	0,00	2,59	4,30	-0,02
894	553	0,00	0,00	0,00	1,26	2,51	0,19	553	0,00	0,00	0,00	1,26	2,51	0,19
	11	0,00	0,00	0,00	1,26	2,51	0,19	1005	0,00	0,00	0,00	1,26	2,51	0,19
895	11	0,00	0,00	0,00	-0,69	3,20	1,01	11	0,00	0,00	0,00	-0,69	3,20	1,01
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,69	3,20	1,01	1005	0,00	0,00	0,00	-0,69	3,20	1,01
896	13	0,00	0,00	0,00	1,54	4,90	-0,36	13	0,00	0,00	0,00	1,54	4,90	-0,36
	1009	0,00	0,00	0,00	1,54	4,90	-0,36	566	0,00	0,00	0,00	1,54	4,90	-0,36
897	1010	0,00	0,00	0,00	-0,10	6,20	0,15	1010	0,00	0,00	0,00	-0,10	6,20	0,15
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,10	6,20	0,15	13	0,00	0,00	0,00	-0,10	6,20	0,15
898	13	0,00	0,00	0,00	0,22	4,49	-0,74	13	0,00	0,00	0,00	0,22	4,49	-0,74
	566	0,00	0,00	0,00	0,22	4,49	-0,74	568	0,00	0,00	0,00	0,22	4,49	-0,74
899	574	0,00	0,00	0,00	5,68	7,58	0,43	574	0,00	0,00	0,00	5,68	7,58	0,43
	19	0,00	0,00	0,00	5,68	7,58	0,43	577	0,00	0,00	0,00	5,68	7,58	0,43
900	576	0,00	0,00	0,00	9,67	3,64	1,14	576	0,00	0,00	0,00	9,67	3,64	1,14
	19	0,00	0,00	0,00	9,67	3,64	1,14	574	0,00	0,00	0,00	9,67	3,64	1,14
901	588	0,00	0,00	0,00	5,57	2,71	-0,24	588	0,00	0,00	0,00	5,57	2,71	-0,24
	591	0,00	0,00	0,00	5,57	2,71	-0,24	21	0,00	0,00	0,00	5,57	2,71	-0,24
902	588	0,00	0,00	0,00	2,77	5,27	-0,22	588	0,00	0,00	0,00	2,77	5,27	-0,22
	21	0,00	0,00	0,00	2,77	5,27	-0,22	589	0,00	0,00	0,00	2,77	5,27	-0,22
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,40	-1,43	1011	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,40	-1,43
	1010	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,40	-1,43	573	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,40	-1,43
904	15	0,00	0,00	0,00	0,61	2,86	0,39	15	0,00	0,00				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
905	621	0,00	0,00	0,00	3,90	-0,03	-0,03	621	0,00	0,00	0,00	3,90	-0,03	-0,03
	48	0,00	0,00	0,00	3,90	-0,03	-0,03	610	0,00	0,00	0,00	3,90	-0,03	-0,03
906	1016	0,00	0,00	0,00	3,82	2,90	-1,96	1016	0,00	0,00	0,00	3,82	2,90	-1,96
	270	0,00	0,00	0,00	3,82	2,90	-1,96	294	0,00	0,00	0,00	3,82	2,90	-1,96
907	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33
	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33
908	29	0,00	0,00	0,00	2,03	2,40	0,09	29	0,00	0,00	0,00	2,03	2,40	0,09
	597	0,00	0,00	0,00	2,03	2,40	0,09	651	0,00	0,00	0,00	2,03	2,40	0,09
909	665	0,00	0,00	0,00	0,61	4,55	0,04	665	0,00	0,00	0,00	0,61	4,55	0,04
	29	0,00	0,00	0,00	0,61	4,55	0,04	651	0,00	0,00	0,00	0,61	4,55	0,04
910	961	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,68	961	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,68
	684	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,68	664	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,68
911	685	0,00	0,00	0,00	-1,33	1,55	0,90	685	0,00	0,00	0,00	-1,33	1,55	0,90
	684	0,00	0,00	0,00	-1,33	1,55	0,90	27	0,00	0,00	0,00	-1,33	1,55	0,90
912	686	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,51	1,54	686	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,51	1,54
	685	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,51	1,54	271	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,51	1,54
913	966	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,89	0,71	966	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,89	0,71
	687	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,89	0,71	1055	0,00	0,00	0,00	-0,31	-3,89	0,71
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	-0,51	1054	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	-0,51
	348	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	-0,51	965	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	-0,51
915	114	0,00	0,00	0,00	0,61	0,94	-0,42	114	0,00	0,00	0,00	0,61	0,94	-0,42
	690	0,00	0,00	0,00	0,61	0,94	-0,42	964	0,00	0,00	0,00	0,61	0,94	-0,42
916	968	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	-0,06	968	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	-0,06
	341	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	-0,06	342	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	-0,06
917	972	0,00	0,00	0,00	0,49	0,87	1,79	972	0,00	0,00	0,00	0,49	0,87	1,79
	354	0,00	0,00	0,00	0,49	0,87	1,79	109	0,00	0,00	0,00	0,49	0,87	1,79
918	31	0,00	0,00	0,00	1,25	2,47	1,25	31	0,00	0,00	0,00	1,25	2,47	1,25
	264	0,00	0,00	0,00	1,25	2,47	1,25	354	0,00	0,00	0,00	1,25	2,47	1,25
919	278	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,32	0,88	278	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,32	0,88
	343	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,32	0,88	52	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,32	0,88
920	701	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,96	0,85	701	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,96	0,85
	971	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,96	0,85	350	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,96	0,85
921	33	0,00	0,00	0,00	9,46	-0,49	-0,82	33	0,00	0,00	0,00	9,46	-0,49	-0,82
	734	0,00	0,00	0,00	9,46	-0,49	-0,82	735	0,00	0,00	0,00	9,46	-0,49	-0,82
922	744	0,00	0,00	0,00	5,63	12,09	3,21	744	0,00	0,00	0,00	5,63	12,09	3,21
	33	0,00	0,00	0,00	5,63	12,09	3,21	735	0,00	0,00	0,00	5,63	12,09	3,21
923	61	0,00	0,00	0,00	0,95	4,15	-0,14	61	0,00	0,00	0,00	0,95	4,15	-0,14
	495	0,00	0,00	0,00	0,95	4,15	-0,14	532	0,00	0,00	0,00	0,95	4,15	-0,14
924	782	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,97	-1,93	782	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,97	-1,93
	974	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,97	-1,93	352	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,97	-1,93
925	794	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,01	0,18	794	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,01	0,18
	1025	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,01	0,18	795	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,01	0,18
926	112	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,15	-0,57	112	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,15	-0,57
	324	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,15	-0,57	1024	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,15	-0,57
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	-0,03	1025	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	-0,03
	325	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	-0,03	326	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	-0,03
928	324	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,33	-0,47	324	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,33	-0,47
	325	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,33	-0,47	801	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,33	-0,47
929	84	0,00	0,00	0,00	4,11	7,57	-1,51	84	0,00	0,00	0,00	4,11	7,57	-1,51
	797	0,00	0,00	0,00	4,11	7,57	-1,51	793	0,00	0,00	0,00	4,11	7,57	-1,51
930	805	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,06	-1,77	805	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,06	-1,77
	85	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,06	-1,77	330	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,06	-1,77
931	85	0,00	0,00	0,00	0,32	1,37	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,32	1,37	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,32	1,37	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,32	1,37	0,00
932	824	0,00	0,00	0,00	13,20	9,98	1,06	824	0,00	0,00	0,00	13,20	9,98	1,06
	822	0,00	0,00	0,00	13,20	9,98	1,06	39	0,00	0,00	0,00	13,20	9,98	1,06
933	824	0,00	0,00	0,00	10,25	8,93	-0,11	824	0,00	0,00	0,00	10,25	8,93	-0,11
	39	0,00	0,00	0,00	10,25	8,93	-0,11	830	0,00	0,00	0,00	10,25	8,93	-0,11
934	808	0,00	0,00	0,00	2,17	-0,34	-0,24	808	0,00	0,00	0,00	2,17	-0,34	-0,24
	332	0,00	0,00	0,00	2,17	-0,34	-0,24	837	0,00	0,00	0,00	2,17	-0,34	-0,24
935	333	0,00	0,00	0,00	1,25	0,25	1,07	333	0,00	0,00	0,00	1,25	0,25	1,07
	334	0,00	0,00	0,00	1,25	0,25	1,07	840	0,00	0,00	0,00	1,25	0,25	1,07
936	842	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,21	1,45	842	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,21	1,45
	841	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,21	1,45	44	0,00	0,00	0,00	-1,56	1,21	1,45
937	335	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,23	0,87	335	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,23	0,87
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,23	0,87	1059	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,23	0,87
938	65	0,00	0,00	0,00	1,07	3,86	0,25	65	0,00	0,00	0,00	1,07	3,86	0,25
	549	0,00	0,00	0,00	1,07	3,86	0,25	544	0,00	0,00	0,00	1,07	3,86	0,25
939	865	0,00	0,00	0,00	10,33	5,42	-0,24	865	0,00	0,00	0,00	10,33	5,42	-0,24
	853	0,00	0,00	0,00	10,33	5,42	-0,24	35	0,00	0,00	0,00	10,33	5,42	-0,24
940	76	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,78	0,00	76	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,78	0,00
	545	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,78	0,00	858	0,00	0,00	0,00	1,08	-1,78	0,00
941	865	0,00	0,00	0,00	5,96	10,06	-0,22	865	0,00	0,00	0,00	5,96	10,06	-0,22
	35	0,00	0,00	0,00	5,96	10,06	-0,22	852	0,00	0,00	0,00	5,96	10,06	-0,22
942	872	0,00	0,00	0,00	0,58	1,96	-0,48	872	0,00	0,00	0,00	0,58	1,96	-0,48
	871	0,00	0,00	0,00	0,58	1,96	-0,48	299	0,00	0,00	0,00	0,58	1,96	-0,48
943	314	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	-0,50	314	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	-0,50
	37	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	-0,50	981	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	-0,50
944	315	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	-0,27	315	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	-0,27
	977	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	-0,27	314	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	-0,27
945	317	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,20	317	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,20
	101	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,20	358	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,20
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,15	268	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,15
	101	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,15	1082	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,15
947	863	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,22	863	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,22
	297	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,22	77	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,22
948	102	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,21	-0,14	102	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,21	-0,14
	1030	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,21	-0,14	317	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,21	-0,14
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,25	-0,02	116	0,					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
950	360	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,03	360	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,03
	118	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,03	1034	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,03
951	910	0,00	0,00	0,00	9,53	4,35	1,06	910	0,00	0,00	0,00	9,53	4,35	1,06
	41	0,00	0,00	0,00	9,53	4,35	1,06	917	0,00	0,00	0,00	9,53	4,35	1,06
952	913	0,00	0,00	0,00	8,42	4,63	1,02	913	0,00	0,00	0,00	8,42	4,63	1,02
	41	0,00	0,00	0,00	8,42	4,63	1,02	912	0,00	0,00	0,00	8,42	4,63	1,02
953	273	0,00	0,00	0,00	0,11	1,27	0,64	273	0,00	0,00	0,00	0,11	1,27	0,64
	901	0,00	0,00	0,00	0,11	1,27	0,64	922	0,00	0,00	0,00	0,11	1,27	0,64
954	1063	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,61	1063	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,61
	339	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,61	338	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,61
955	80	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-0,06	80	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-0,06
	1064	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-0,06	1066	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-0,06
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,25	0,22	0,13	1066	0,00	0,00	0,00	0,25	0,22	0,13
	287	0,00	0,00	0,00	0,25	0,22	0,13	80	0,00	0,00	0,00	0,25	0,22	0,13
957	1035	0,00	0,00	0,00	1,99	0,67	0,39	1035	0,00	0,00	0,00	1,99	0,67	0,39
	2	0,00	0,00	0,00	1,99	0,67	0,39	940	0,00	0,00	0,00	1,99	0,67	0,39
958	355	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,13	-0,19	355	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,13	-0,19
	946	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,13	-0,19	89	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,13	-0,19
959	357	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,16	-0,11	357	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,16	-0,11
	949	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,16	-0,11	356	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,16	-0,11
960	985	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,28	-0,52	985	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,28	-0,52
	951	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,28	-0,52	954	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,28	-0,52
961	952	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,59	-0,36	952	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,59	-0,36
	355	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,59	-0,36	89	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,59	-0,36
962	327	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,60	0,56	327	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,60	0,56
	957	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,60	0,56	81	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,60	0,56
963	287	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,66	0,17	287	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,66	0,17
	938	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,66	0,17	80	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,66	0,17
964	328	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,16	0,80	328	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,16	0,80
	327	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,16	0,80	988	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,16	0,80
965	320	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,11	0,52	320	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,11	0,52
	329	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,11	0,52	106	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,11	0,52
966	1086	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	0,35	1086	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	0,35
	106	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	0,35	267	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	0,35
967	1103	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,78	0,72	1104	0,00	0,00	0,00	2,18	-0,63	0,50
	1102	0,00	0,00	0,00	2,26	-4,19	-0,48	1105	0,00	0,00	0,00	0,77	-1,55	-0,70
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,56	-1,91	0,55	1105	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,48	-0,02
	1106	0,00	0,00	0,00	1,89	0,09	0,74	1104	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,73	0,17
969	1105	0,00	0,00	0,00	-2,49	1,08	1,13	1097	0,00	0,00	0,00	-2,33	0,13	1,39
	1102	0,00	0,00	0,00	-3,09	1,03	1,87	1098	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,07	2,12
970	1108	0,00	0,00	0,00	-2,25	-2,02	8,78	1091	0,00	0,00	0,00	2,84	2,85	8,78
	1098	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,44	10,25	157	0,00	0,00	0,00	5,03	3,42	10,25
971	1107	0,00	0,00	0,00	-1,40	0,46	-0,49	1096	0,00	0,00	0,00	-1,92	-0,39	-0,30
	1105	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,50	0,09	1097	0,00	0,00	0,00	-2,34	-0,35	0,28
972	1109	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,67	-0,43	1103	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,63	-0,48
	1090	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,40	-0,44	1110	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,36	-0,49
973	1110	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,07	-0,58	1103	0,00	0,00	0,00	-2,22	0,52	-0,39
	1111	0,00	0,00	0,00	-4,60	0,08	-0,22	1102	0,00	0,00	0,00	-3,82	0,52	-0,02
974	1103	0,00	0,00	0,00	-0,42	1,62	-0,43	1109	0,00	0,00	0,00	-0,23	1,75	-0,41
	1104	0,00	0,00	0,00	-0,41	1,92	-0,48	1112	0,00	0,00	0,00	-0,22	2,05	-0,46
975	188	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,71	1106	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,63	-0,68
	1113	0,00	0,00	0,00	0,07	1,84	-0,71	1112	0,00	0,00	0,00	0,05	1,94	-0,68
976	1114	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,16	-0,61	1101	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	-0,84
	1088	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,74	-0,55	188	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,75	-0,78
977	1101	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,41	-0,60	1100	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,21	-0,64
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,83	-0,58	1107	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,62	-0,63
978	1098	0,00	0,00	0,00	-9,60	0,24	5,25	157	0,00	0,00	0,00	-17,25	-3,43	5,27
	1102	0,00	0,00	0,00	-5,15	1,17	1,71	1111	0,00	0,00	0,00	-12,80	-2,50	1,73
979	158	0,00	0,00	0,00	-3,46	0,27	-1,47	1096	0,00	0,00	0,00	-2,16	0,90	-1,55
	1099	0,00	0,00	0,00	-3,37	0,12	-1,02	1107	0,00	0,00	0,00	-2,06	0,75	-1,10
980	1099	0,00	0,00	0,00	-4,07	-1,08	-0,69	1115	0,00	0,00	0,00	-3,71	-0,07	-0,65
	158	0,00	0,00	0,00	-4,66	-0,97	-0,30	1092	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,04	-0,25
981	1116	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08	2,01	1108	0,00	0,00	0,00	-3,27	-1,23	3,24
	1097	0,00	0,00	0,00	1,94	0,54	1,61	1098	0,00	0,00	0,00	-1,37	-0,61	2,84
982	158	0,00	0,00	0,00	0,35	1,84	-2,50	1117	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,33	0,00
	1096	0,00	0,00	0,00	-2,85	-1,06	-3,55	1116	0,00	0,00	0,00	-3,50	-2,56	-1,04
983	1115	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,01	-0,65	1100	0,00	0,00	0,00	-0,88	0,13	-0,71
	1114	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,07	-0,69	1101	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,05	-0,75
984	1090	0,00	0,00	0,00	0,02	0,74	-0,16	1090	0,00	0,00	0,00	0,02	0,74	-0,16
	1109	0,00	0,00	0,00	0,02	0,74	-0,16	1089	0,00	0,00	0,00	0,02	0,74	-0,16
985	1113	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,13	-0,43	1113	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,13	-0,43
	188	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,13	-0,43	1088	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,13	-0,43
986	188	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,87	-0,79	188	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,87	-0,79
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,87	-0,79	1101	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,87	-0,79
987	1106	0,00	0,00	0,00	-0,32	1,77	-0,53	1106	0,00	0,00	0,00	-0,32	1,77	-0,53
	1112	0,00	0,00	0,00	-0,32	1,77	-0,53	1104	0,00	0,00	0,00	-0,32	1,77	-0,53
988	1099	0,00	0,00	0,00	-2,13	0,13	-0,38	1099	0,00	0,00	0,00	-2,13	0,13	-0,38
	1115	0,00	0,00	0,00	-2,13	0,13	-0,38	1100	0,00	0,00	0,00	-2,13	0,13	-0,38
989	1099	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,26	-0,55	1099	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,26	-0,55
	1100	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,26	-0,55	1107	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,26	-0,55
990	1117	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,49	-1,84	1117	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,49	-1,84
	1092	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,49	-1,84	158	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,49	-1,84
991	1096	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,21	1,04	1096	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,21	1,04
	1097	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,21	1,04	1116	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,21	1,04
992	1121	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,19	-1,15	1125	0,00	0,00	0,00	1,69	-0,55	-0,93
	1122	0,00	0,00	0,00	2,11	-1,07	-1,39	1126	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,43	-1,17
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,19	-1,18	1130	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	-1,08
	1128	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,17	-1,33	1129	0,00	0,00	0,00	-0,32	-1,07	-

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
995	1133	0,00	0,00	0,00	2,12	0,04	-1,31	1136	0,00	0,00	0,00	1,91	0,10	-1,19
	1134	0,00	0,00	0,00	1,94	0,08	-1,34	1131	0,00	0,00	0,00	1,74	0,14	-1,22
996	1137	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,50	-1,06	1138	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,49	-0,86
	1123	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,78	-1,12	1124	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,77	-0,92
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,05	-0,31	1139	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,07	0,08
	1138	0,00	0,00	0,00	-1,23	-0,62	-0,36	1120	0,00	0,00	0,00	-2,22	-0,64	0,03
998	181	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,58	-0,42	1118	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,06	0,14
	1093	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,55	-0,40	1140	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,15
999	1118	0,00	0,00	0,00	-4,22	-0,85	-0,62	1124	0,00	0,00	0,00	-2,34	-0,92	-0,79
	1119	0,00	0,00	0,00	-3,87	-0,89	-0,26	1138	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,96	-0,43
1000	1141	0,00	0,00	0,00	0,16	1,08	-1,66	1132	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	-1,66
	1124	0,00	0,00	0,00	0,07	0,72	-1,30	1135	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-1,30
1001	1138	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,39	-0,70	1137	0,00	0,00	0,00	1,38	-0,50	-0,91
	1127	0,00	0,00	0,00	1,39	-0,08	-0,58	1126	0,00	0,00	0,00	2,07	-0,19	-0,78
1002	1128	0,00	0,00	0,00	-0,84	-2,96	-0,91	1129	0,00	0,00	0,00	-0,36	-2,99	-0,89
	172	0,00	0,00	0,00	-1,18	-5,35	-1,28	1094	0,00	0,00	0,00	-0,70	-5,38	-1,27
1003	1134	0,00	0,00	0,00	1,89	-0,46	-1,58	1128	0,00	0,00	0,00	1,34	-0,94	-1,41
	1122	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,77	-1,58	1121	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,25	-1,41
1004	1135	0,00	0,00	0,00	1,65	-0,04	-1,47	1134	0,00	0,00	0,00	1,89	-0,34	-1,49
	1123	0,00	0,00	0,00	1,57	-0,17	-1,47	1122	0,00	0,00	0,00	1,82	-0,48	-1,49
1005	1136	0,00	0,00	0,00	0,99	0,13	-0,84	1095	0,00	0,00	0,00	0,53	0,34	-0,68
	1131	0,00	0,00	0,00	0,75	0,22	-0,98	1130	0,00	0,00	0,00	0,29	0,43	-0,82
1006	1140	0,00	0,00	0,00	0,49	0,16	-0,41	1140	0,00	0,00	0,00	0,49	0,16	-0,41
	1119	0,00	0,00	0,00	0,49	0,16	-0,41	1118	0,00	0,00	0,00	0,49	0,16	-0,41
1007	1140	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	-0,11	1140	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	-0,11
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	-0,11	1119	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	-0,11
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,19	-0,07	1119	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,19	-0,07
	1120	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,19	-0,07	1138	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,19	-0,07
1009	1124	0,00	0,00	0,00	-3,68	-1,36	-1,11	1124	0,00	0,00	0,00	-3,68	-1,36	-1,11
	1141	0,00	0,00	0,00	-3,68	-1,36	-1,11	181	0,00	0,00	0,00	-3,68	-1,36	-1,11
1010	1135	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,51	-1,42	1135	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,51	-1,42
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,51	-1,42	1123	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,51	-1,42
1011	1118	0,00	0,00	0,00	-3,87	0,91	-0,30	1118	0,00	0,00	0,00	-3,87	0,91	-0,30
	1124	0,00	0,00	0,00	-3,87	0,91	-0,30	181	0,00	0,00	0,00	-3,87	0,91	-0,30
1012	1137	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,72	-1,23	1137	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,72	-1,23
	1126	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,72	-1,23	1122	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,72	-1,23
1013	1121	0,00	0,00	0,00	0,16	-3,09	-0,27	1121	0,00	0,00	0,00	0,16	-3,09	-0,27
	1125	0,00	0,00	0,00	0,16	-3,09	-0,27	172	0,00	0,00	0,00	0,16	-3,09	-0,27
1014	1121	0,00	0,00	0,00	-1,47	-5,08	-1,86	1121	0,00	0,00	0,00	-1,47	-5,08	-1,86
	172	0,00	0,00	0,00	-1,47	-5,08	-1,86	1128	0,00	0,00	0,00	-1,47	-5,08	-1,86
1015	1131	0,00	0,00	0,00	1,38	-0,30	-1,55	1131	0,00	0,00	0,00	1,38	-0,30	-1,55
	1134	0,00	0,00	0,00	1,38	-0,30	-1,55	1128	0,00	0,00	0,00	1,38	-0,30	-1,55
1016	1137	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,44	-1,40	1137	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,44	-1,40
	1122	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,44	-1,40	1123	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,44	-1,40
1017	1152	0,00	0,00	0,00	1,92	0,80	0,17	1151	0,00	0,00	0,00	-1,72	-2,21	0,88
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,29	-0,09	1150	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,59	0,62
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,29	0,40	0,22	1149	0,00	0,00	0,00	0,31	0,23	0,25
	1145	0,00	0,00	0,00	-0,02	-1,02	0,09	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,13
1019	1145	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,16	1,01	1150	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,69	0,92
	247	0,00	0,00	0,00	-0,44	-3,87	0,81	1148	0,00	0,00	0,00	1,12	-3,41	0,72
1020	1150	0,00	0,00	0,00	0,81	-2,56	-0,32	1151	0,00	0,00	0,00	-0,74	-3,03	-0,70
	1148	0,00	0,00	0,00	1,00	-2,53	-0,18	249	0,00	0,00	0,00	-0,55	-3,00	-0,55
1021	249	0,00	0,00	0,00	-2,52	-3,76	-0,43	1151	0,00	0,00	0,00	-1,83	-2,21	-1,54
	1146	0,00	0,00	0,00	-1,08	-0,52	1,09	1152	0,00	0,00	0,00	-0,40	1,02	-0,01
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	-0,28	1147	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,41	0,02
	1149	0,00	0,00	0,00	0,02	0,28	-0,26	1152	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,03	0,04
1023	250	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,11	-0,30	250	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,11	-0,30
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,11	-0,30	1146	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,11	-0,30
1024	1147	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,12	1147	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,12
	1152	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,12	250	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,12
1025	1156	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,36	-1,37	1160	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,59	-1,11
	1157	0,00	0,00	0,00	2,07	-1,21	-1,52	1161	0,00	0,00	0,00	2,43	-0,44	-1,26
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,12	-1,24	1165	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	-1,17
	1163	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,99	-1,42	1164	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,83	-1,35
1027	1168	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,06	-1,47	1169	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,12	-1,50
	1167	0,00	0,00	0,00	1,29	-0,22	-1,44	1170	0,00	0,00	0,00	1,30	-0,27	-1,47
1028	1168	0,00	0,00	0,00	2,02	0,02	-1,30	1171	0,00	0,00	0,00	1,88	0,09	-1,19
	1169	0,00	0,00	0,00	1,86	0,06	-1,33	1166	0,00	0,00	0,00	1,72	0,13	-1,22
1029	1172	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,62	-0,90	1173	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,49	-0,64
	1158	0,00	0,00	0,00	0,39	-1,00	-1,01	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,87	-0,75
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	-0,10	1174	0,00	0,00	0,00	-1,06	-0,25	0,17
	1173	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,70	-0,09	1155	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,81	0,17
1031	251	0,00	0,00	0,00	0,85	1,95	0,63	1153	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,22	1,73
	1142	0,00	0,00	0,00	0,04	1,69	0,27	1175	0,00	0,00	0,00	-1,62	-0,48	1,37
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,75	-0,21	1159	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,93	-0,40
	1154	0,00	0,00	0,00	-2,58	-0,72	0,10	1173	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,89	-0,09
1033	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,68	1167	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,13	-1,66
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,93	-1,26	1170	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,23	-1,23
1034	1173	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,52	-0,48	1172	0,00	0,00	0,00	1,49	-0,60	-0,76
	1162	0,00	0,00	0,00	1,65	-0,09	-0,39	1161	0,00	0,00	0,00	2,28	-0,16	-0,67
1035	1163	0,00	0,00	0,00	-0,66	-2,52	-1,20	1164	0,00	0,00	0,00	-0,28	-2,54	-1,12
	244	0,00	0,00	0,00	-1,25	-4,70	-1,55	1143	0,00	0,00	0,00	-0,87	-4,72	-1,47
1036	1169	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,53	-1,62	1163	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,98	-1,53
	1157	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,83	-1,64	1156	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,27	-1,55
1037	1170	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,13	-1,43	1169	0,00	0,00	0,00	1,71	-0,43	-1,49
	1158	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,31	-1,43	1157	0,00	0,00	0,00	1,66	-0,61	-1,49
1038	1171	0,00	0,00	0,00	1,01	0,13	-0,85	1144	0,00	0,00	0,00	0,55	0,36	-0,70
	1166	0,00												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1040	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,01	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,01
	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,01	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,01
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,25	0,17	1154	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,25	0,17
	1155	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,25	0,17	1173	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,25	0,17
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-4,29	-1,47	-1,08	1159	0,00	0,00	0,00	-4,29	-1,47	-1,08
	1176	0,00	0,00	0,00	-4,29	-1,47	-1,08	251	0,00	0,00	0,00	-4,29	-1,47	-1,08
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,65	-1,34	1170	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,65	-1,34
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,65	-1,34	1158	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,65	-1,34
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-3,13	1,53	0,58	1153	0,00	0,00	0,00	-3,13	1,53	0,58
	1159	0,00	0,00	0,00	-3,13	1,53	0,58	251	0,00	0,00	0,00	-3,13	1,53	0,58
1045	1172	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,87	-1,23	1172	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,87	-1,23
	1161	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,87	-1,23	1157	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,87	-1,23
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,79	-0,72	1156	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,79	-0,72
	1160	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,79	-0,72	244	0,00	0,00	0,00	0,37	-2,79	-0,72
1047	1156	0,00	0,00	0,00	-0,97	-4,37	-2,00	1156	0,00	0,00	0,00	-0,97	-4,37	-2,00
	244	0,00	0,00	0,00	-0,97	-4,37	-2,00	1163	0,00	0,00	0,00	-0,97	-4,37	-2,00
1048	1166	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,27	-1,56	1166	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,27	-1,56
	1169	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,27	-1,56	1163	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,27	-1,56
1049	1172	0,00	0,00	0,00	1,64	-0,69	-1,40	1172	0,00	0,00	0,00	1,64	-0,69	-1,40
	1157	0,00	0,00	0,00	1,64	-0,69	-1,40	1158	0,00	0,00	0,00	1,64	-0,69	-1,40
1050	1178	-0,33	-0,31	-0,46	-0,77	-1,82	-0,17	1179	-0,11	0,97	0,15	-0,83	-2,01	-0,30
	273	0,04	-0,27	-0,76	-0,98	-6,35	0,03	2	0,31	1,01	-0,14	-1,03	-6,54	-0,10
1051	1180	-0,18	-1,52	0,05	-0,20	5,31	0,06	1181	-0,05	-1,12	-0,57	-0,18	5,18	-0,06
	1177	0,08	-1,47	0,03	-0,10	3,87	0,17	1178	0,16	-1,08	-0,59	-0,08	3,74	0,05
1052	1181	0,00	-0,53	-0,51	-0,14	5,20	-0,17	1182	0,10	0,14	0,00	-0,18	5,26	-0,30
	1178	-0,02	-0,54	-0,70	0,00	3,69	-0,20	1179	0,11	0,13	-0,18	-0,04	3,75	-0,33
1053	1183	-0,18	-0,60	0,06	-0,09	3,73	-0,23	1184	-0,07	-0,23	-0,62	-0,07	3,61	-0,10
	1180	0,11	-0,54	-0,02	-0,19	5,27	-0,16	1181	0,18	-0,18	-0,70	-0,18	5,15	-0,03
1054	1184	0,02	-0,99	-0,55	0,00	3,60	0,15	1185	0,05	-0,69	-0,03	-0,04	3,66	0,29
	1181	-0,08	-1,01	-0,63	-0,15	5,13	0,09	1182	-0,01	-0,70	-0,11	-0,19	5,19	0,23
1055	3	0,33	0,65	-0,14	-1,31	-6,83	-0,14	1186	0,23	0,16	-0,22	-1,15	-6,68	-0,03
	1183	0,04	0,60	-0,35	-1,00	-2,07	-0,25	1184	-0,06	0,11	-0,43	-0,84	-1,92	-0,14
1056	1186	-0,24	-0,94	-0,47	-1,12	-6,63	0,15	4	-0,42	-1,85	-0,38	-1,33	-6,84	0,23
	1184	0,10	-0,88	-0,40	-0,77	-2,02	0,25	1185	-0,08	-1,78	-0,32	-0,99	-2,23	0,33
1057	1188	-0,24	-1,28	-1,09	0,09	0,01	-0,01	1189	0,20	0,93	-0,55	-0,46	0,01	-0,16
	274	-0,14	-1,26	-0,36	0,14	0,70	0,27	49	0,30	0,95	0,18	-0,02	-0,11	0,12
1058	1190	-0,32	-3,37	-0,45	0,00	0,01	-0,09	1191	0,05	-1,53	-1,40	0,00	-0,01	-0,08
	1187	0,09	-3,29	0,19	-0,03	0,23	0,00	1188	0,46	-1,45	-0,76	0,07	0,07	0,01
1059	1191	-0,05	-1,58	-1,65	0,01	-0,01	-0,07	1192	0,35	0,42	-0,68	-0,30	-0,07	-0,03
	1188	-0,45	-1,66	-1,22	0,10	0,08	-0,05	1189	-0,05	0,34	-0,25	-0,48	-0,09	-0,01
1060	50	-0,34	-1,60	-0,22	-0,02	-0,12	-0,04	1193	-0,28	-1,26	-1,34	0,05	0,23	-0,04
	1190	0,08	-1,51	0,12	0,02	0,10	-0,11	1191	0,14	-1,18	-1,00	-0,01	-0,09	-0,11
1061	1193	-0,32	-1,22	-1,21	0,05	0,23	-0,13	51	-0,18	-0,54	-0,73	-0,03	-0,16	-0,01
	1191	-0,02	-1,17	-1,25	-0,01	-0,09	-0,06	1192	0,11	-0,48	-0,77	-0,27	0,08	0,05
1062	1195	0,05	-0,57	0,21	0,26	0,59	-0,07	1196	0,06	-0,52	0,37	0,29	0,69	0,04
	275	-0,12	-0,60	0,09	0,44	2,19	0,08	276	-0,11	-0,55	0,25	0,35	1,77	0,19
1063	1196	-0,07	-0,54	0,29	0,32	0,69	-0,08	1197	-0,02	-0,27	0,32	0,04	0,46	-0,04
	276	-0,12	-0,55	0,05	0,35	1,77	0,34	277	-0,06	-0,28	0,08	0,21	1,06	0,39
1064	1197	-0,25	-0,35	0,44	0,13	0,48	0,12	1189	-0,10	0,39	0,24	-0,58	0,42	-0,11
	277	-0,03	-0,30	0,02	0,21	1,06	0,28	49	0,12	0,43	-0,17	0,12	0,62	0,06
1065	1198	0,02	-0,56	-0,02	0,01	0,33	-0,06	1199	0,02	-0,55	0,36	0,14	0,29	-0,04
	1194	-0,01	-0,57	0,04	-0,03	0,90	0,05	1195	-0,01	-0,55	0,42	0,34	0,82	0,07
1066	1199	-0,22	-0,60	0,35	0,15	0,30	-0,04	1200	-0,19	-0,45	0,35	0,14	0,25	-0,08
	1195	0,05	-0,54	0,30	0,31	0,81	0,04	1196	0,08	-0,39	0,30	0,29	0,69	0,00
1067	1200	-0,19	-0,45	0,30	0,14	0,25	-0,10	1201	-0,15	-0,28	0,24	-0,04	0,09	-0,13
	1196	-0,05	-0,42	0,21	0,32	0,69	0,00	1197	-0,01	-0,25	0,15	0,06	0,56	-0,03
1068	1201	-0,14	-0,28	0,39	-0,05	0,09	-0,09	1192	-0,09	-0,05	0,39	-0,18	0,84	-0,01
	1197	-0,26	-0,31	0,27	0,15	0,58	-0,11	1189	-0,22	-0,07	0,27	-0,73	-0,31	-0,04
1069	16	-0,47	-1,70	0,51	-0,13	-0,64	0,09	1202	-0,19	-0,30	0,54	0,02	0,12	0,08
	1198	-0,32	-1,67	0,27	0,05	0,49	-0,12	1199	-0,04	-0,27	0,30	0,12	0,21	-0,13
1070	1202	-0,08	-0,37	0,13	0,02	0,12	-0,05	1203	-0,08	-0,39	0,22	0,00	-0,01	-0,12
	1199	-0,18	-0,39	0,29	0,13	0,21	-0,01	1200	-0,18	-0,41	0,38	0,14	0,24	-0,08
1071	1203	-0,08	-0,39	0,22	0,00	-0,01	-0,11	1204	-0,06	-0,32	0,24	-0,01	-0,06	-0,12
	1200	-0,17	-0,41	0,33	0,14	0,25	-0,10	1201	-0,16	-0,34	0,34	0,00	0,27	-0,12
1072	1204	-0,08	-0,31	0,26	-0,01	-0,06	-0,17	51	-0,14	-0,61	0,21	0,08	0,39	-0,02
	1201	-0,18	-0,33	0,49	-0,01	0,27	-0,08	1192	-0,24	-0,63	0,45	-0,44	-0,43	0,06
1073	1206	-0,58	-1,39	-1,49	-0,30	0,19	-0,04	1207	-0,68	-1,89	-0,81	0,15	0,82	-0,15
	278	-0,18	-1,31	-0,07	0,22	1,09	-0,80	279	-0,28	-1,81	0,60	0,40	2,02	-0,92
1074	1207	-1,51	-1,81	-1,25	0,08	0,81	-0,26	1208	-1,74	-2,94	0,62	0,23	1,21	-0,29
	279	-0,64	-1,64	0,03	0,40	2,02	-0,78	280	-0,87	-2,77	1,89	0,53	2,64	-0,81
1075	1208	-0,66	-1,59	-0,87	0,24	1,21	-0,41	1209	-3,04	-13,51	3,75	-0,08	1,52	-0,53
	280	-2,57	-1,98	1,09	0,53	2,64	-0,65	53	-4,95	-13,89	5,71	0,54	2,72	-0,77
1076	1210	0,29	-0,30	-1,07	-0,39	-0,14	0,20	1211	-0,01	-1,82	-0,11	-0,62	0,04	0,40
	1205	-0,04	-0,36	-0,35	-1,53	-0,31	-0,10	1206	-0,34	-1,89	0,62	-0,07	0,32	0,10
1077	1211	-0,20	-1,75	-0,65	-0,53	0,05	0,35	1212	-0,37	-2,61	0,60	-0,23	0,31	0,20
	1206	-0,68	-1,85	0,36	-0,29	0,28	-0,02	1207	-0,85	-2,71	1,60	0,16	0,87	-0,18
1078	1212	-0,11	-2,54	-0,87	-0,28	0,30	0,23	1213	-0,60	-4,99	1,11	-0,17	0,75	0,04
	1207	-1,35	-2,79	1,17	0,09	0,85	-0,21	1208	-1,85	-5,24	3,15	0,25	1,27	-0,40
1079	1213	-0,73	-5,05	-0,31	-0,29	0,73	-0,01	1214	-1,10	-6,92	-0,89	-0,06	1,30	-0,13
	1208	0,98	-4,71	1,67	0,25	1,27	-0,41	1209	0,60	-6,58	1,09	-0,09	1,43	-0,53
1080	54	-0,42	-1,77	-1,08	-0,23	-1,17	-0,37	1215	-0,61	-2,71	0,09	-0,33	-1,66	-0,05
	1210	-0,31	-1,75	0,04	-0,23	0,66	0,13	1211	-0,50	-2,69	1,22	-0,60	0,12	0,45
1081	1215	-0,58	-2,72	-0,01	-0,33	-1,66	0,43	1216	-0,67	-3,20	1,13	-0,16	-0,80	0,70
	1211	-0,49	-2,71	0,67	-0,51	0,14	0,03	1212	-0,59	-3,18	1,82	-0,28	0,11	0,30
1082	1216	-0,55	-3,26	-0,47	-0,16	-0,80	0,72	1217	-0,64	-3,72	1,29	-0,35	-1,73	0,94
	1212	-0,17	-3,19	0,35	-0,32	0,10	0,26	1213	-0,26	-3,64	2,11	0,06	1,93	0,48
1083	1217	0,36	-4,18	-3,38	-0,35	-1,73	2,72	55	0,00	-6,01	-0,99	1,75	8,73	2,96
	1213	0,57	-4,14	0,68										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1085	1221	0,16	-0,34	0,32	0,30	-0,11	-0,02	1222	-0,07	-1,48	0,16	0,00	0,09	-0,05
	1218	0,49	-0,28	0,19	0,52	0,29	-0,03	1219	0,26	-1,42	0,03	-0,11	-0,07	-0,05
1086	1222	0,14	-1,37	0,37	0,01	0,09	-0,07	1223	0,00	-2,07	0,29	0,00	-0,01	-0,07
	1219	0,10	-1,38	-0,10	-0,08	-0,07	0,02	1220	-0,04	-2,08	-0,18	0,03	-0,16	0,01
1087	58	-0,06	-0,77	0,28	-0,06	-0,28	0,02	1224	-0,19	-1,41	0,40	-0,02	-0,12	-0,11
	1221	0,18	-0,72	0,06	0,39	0,32	0,04	1222	0,05	-1,36	0,18	-0,01	0,04	-0,08
1088	1224	-0,42	-1,18	0,82	-0,02	-0,12	-0,05	59	-0,56	-1,88	-0,12	0,01	0,04	-0,05
	1222	0,08	-1,08	0,40	0,00	0,04	-0,09	1223	-0,06	-1,78	-0,54	-0,01	-0,04	-0,09
1089	1226	-1,17	-1,27	-0,38	0,23	1,23	0,22	1227	-1,75	-4,16	2,19	-0,08	1,18	0,09
	282	-1,15	-1,26	0,21	0,44	2,21	-0,10	61	-1,73	-4,15	2,77	0,59	2,96	-0,23
1090	1228	-0,01	-7,86	-1,01	-0,01	0,13	-0,10	1229	0,45	-5,54	-1,82	0,08	0,08	0,03
	1225	-0,05	-7,86	0,79	-0,03	1,24	-0,01	1226	0,42	-5,55	-0,02	0,21	1,15	0,13
1091	1229	-0,40	-5,86	-0,96	0,06	0,08	0,05	1230	0,64	-0,67	-0,21	0,06	-0,14	0,23
	1226	-1,21	-6,02	-0,71	0,22	1,15	0,04	1227	-0,17	-0,83	0,04	-0,05	1,33	0,23
1092	62	-3,57	-9,12	2,10	-0,14	-0,70	-0,13	1231	-2,34	-2,96	-3,94	-0,04	-0,21	-0,15
	1228	-1,79	-8,76	4,42	0,02	0,29	-0,10	1229	-0,55	-2,60	-1,62	0,01	-0,27	-0,11
1093	1231	-1,32	-3,85	-0,51	-0,04	-0,21	-0,67	63	-1,48	-4,67	-1,67	-0,69	-3,45	-0,72
	1229	-0,53	-3,69	-0,77	-0,01	-0,28	0,41	1230	-0,69	-4,51	-1,92	0,17	0,41	0,35
1094	1233	-1,01	-1,10	-0,29	-0,04	-0,19	-0,19	1234	-1,58	-3,94	1,97	0,06	-0,05	-0,16
	283	-1,02	-1,10	0,21	-0,04	-0,22	0,24	65	-1,59	-3,94	2,47	-0,27	-1,37	0,27
1095	1235	0,00	-6,78	-0,89	0,01	0,04	-0,04	1236	0,37	-4,96	-1,63	-0,05	0,10	-0,07
	1232	-0,02	-6,78	0,71	-0,01	-0,07	-0,05	1233	0,34	-4,96	-0,03	-0,02	-0,12	-0,08
1096	1236	-0,32	-5,22	-0,78	-0,03	0,10	-0,08	1237	0,57	-0,75	-0,15	-0,02	0,21	-0,15
	1233	-1,07	-5,37	-0,62	-0,03	-0,13	-0,07	1234	-0,17	-0,90	0,01	0,03	-0,24	-0,14
1097	66	-3,25	-8,12	1,98	0,01	0,05	0,02	1238	-2,13	-2,50	-3,59	-0,02	-0,11	0,04
	1235	-1,70	-7,80	4,15	0,01	0,00	-0,03	1236	-0,57	-2,19	-1,42	-0,01	0,27	-0,01
1098	1238	-1,30	-3,22	-0,16	-0,02	-0,11	0,31	67	-1,55	-4,49	-1,67	0,32	1,62	0,36
	1236	-0,55	-3,07	-0,57	0,00	0,27	-0,27	1237	-0,80	-4,34	-2,08	-0,08	-0,08	-0,22
1099	1240	-0,84	0,41	-0,32	-0,02	0,04	-0,02	1241	-3,47	-12,74	4,67	0,02	-0,06	-0,02
	284	-2,08	0,16	-0,46	-0,04	-0,18	0,10	69	-4,71	-12,99	4,53	-0,07	-0,34	0,10
1100	1242	0,45	-1,94	-0,10	0,00	-0,05	-0,06	1243	-0,28	-5,59	0,26	-0,01	-0,04	-0,04
	1239	-0,22	-2,07	0,28	-0,01	0,03	-0,04	1240	-0,95	-5,73	0,63	-0,03	-0,02	-0,03
1101	1243	0,39	-5,36	1,15	-0,01	-0,03	-0,04	1244	0,21	-6,26	0,57	0,00	-0,03	-0,04
	1240	0,02	-5,43	0,22	-0,03	-0,02	-0,02	1241	-0,16	-6,33	-0,36	0,01	-0,07	-0,02
1102	70	-1,73	-5,50	1,40	-0,03	-0,13	-0,02	1245	-1,34	-3,54	-0,27	-0,01	-0,05	-0,02
	1242	-0,88	-5,33	2,44	0,01	-0,03	-0,05	1243	-0,49	-3,37	0,77	-0,01	-0,04	-0,05
1103	1245	-2,31	-2,70	3,26	-0,01	-0,05	-0,02	71	-3,40	-8,11	-2,51	0,00	0,01	-0,02
	1243	-0,70	-2,38	1,66	-0,01	-0,04	-0,04	1244	-1,78	-7,78	-4,11	-0,01	-0,05	-0,04
1104	1247	-0,89	0,08	0,02	0,31	1,49	-0,10	1248	-3,42	-12,56	4,94	-0,02	1,96	-0,25
	285	-2,06	-0,16	-0,77	0,70	3,49	0,17	73	-4,59	-12,80	4,15	0,46	2,29	0,02
1105	1249	0,35	-2,66	0,17	0,03	0,43	-0,13	1250	-0,33	-6,02	0,30	-0,01	0,48	-0,02
	1246	-0,15	-2,76	0,03	-0,07	1,81	-0,05	1247	-0,82	-6,12	0,16	0,35	1,65	0,05
1106	1250	0,43	-5,78	1,27	-0,01	0,48	-0,02	1251	0,35	-6,18	0,91	0,03	0,44	0,08
	1247	-0,15	-5,90	-0,32	0,35	1,65	-0,08	1248	-0,23	-6,30	-0,68	-0,06	1,77	0,01
1107	74	-1,84	-6,05	1,71	-0,18	-0,88	-0,07	1252	-1,40	-3,85	-0,18	-0,15	-0,77	-0,01
	1249	-0,93	-5,87	2,28	0,05	0,49	-0,09	1250	-0,49	-3,67	0,39	-0,02	0,43	-0,03
1108	1252	-2,56	-2,85	3,67	-0,15	-0,77	-0,01	75	-3,72	-8,65	-2,54	-0,16	-0,81	0,05
	1250	-0,81	-2,50	1,36	-0,02	0,43	-0,01	1251	-1,97	-8,30	-4,85	0,04	0,48	0,05
1109	1254	0,07	-1,07	0,02	0,02	0,03	0,01	1255	0,28	-0,03	0,00	0,01	-0,29	0,04
	286	-0,26	-1,13	-0,02	-0,02	-0,09	-0,02	77	-0,06	-0,10	-0,05	0,06	0,32	0,01
1110	1256	0,05	-1,11	-0,05	0,00	0,00	-0,01	1257	0,11	-0,83	0,08	0,03	0,00	-0,01
	1253	-0,09	-1,14	0,05	0,00	-0,01	0,00	1254	-0,03	-0,86	0,18	0,01	-0,05	0,00
1111	1257	-0,08	-0,91	0,46	0,03	0,00	0,00	1258	0,05	-0,27	0,09	0,01	-0,10	-0,01
	1254	0,14	-0,86	0,29	0,00	-0,05	0,00	1255	0,27	-0,22	-0,08	0,08	0,08	-0,01
1112	78	-0,47	-1,48	0,22	0,00	0,01	-0,01	1259	-0,33	-0,81	-0,38	0,01	0,03	-0,02
	1256	-0,13	-1,41	0,55	0,00	0,01	-0,01	1257	0,00	-0,74	-0,05	0,03	0,00	-0,02
1113	1259	-0,18	-0,97	0,30	0,01	0,03	-0,01	79	-0,08	-0,50	0,01	0,04	0,20	-0,04
	1257	-0,06	-0,95	0,32	0,03	0,00	-0,03	1258	0,03	-0,47	0,03	0,00	-0,13	-0,05
1114	1261	0,03	-0,80	0,27	-0,43	-1,16	-0,17	1262	0,03	-0,81	0,44	-0,26	-1,16	-0,23
	287	-0,08	-0,82	0,01	-0,31	-1,56	-0,22	288	-0,08	-0,83	0,18	-0,29	-1,45	-0,28
1115	1262	0,03	-0,79	0,32	-0,27	-1,16	-0,22	1263	0,04	-0,72	0,44	-0,14	-0,99	-0,21
	288	-0,13	-0,82	0,21	-0,29	-1,45	-0,29	289	-0,11	-0,75	0,32	-0,29	-1,47	-0,29
1116	1263	-0,02	-0,73	0,39	-0,19	-1,00	-0,18	1264	0,01	-0,60	0,42	-0,14	-0,78	-0,17
	289	-0,12	-0,75	0,34	-0,29	-1,47	-0,31	81	-0,09	-0,62	0,36	-0,30	-1,48	-0,31
1117	1265	-0,17	-1,07	0,04	-1,58	-1,24	-0,18	1266	-0,19	-1,19	0,45	-0,12	-1,12	-0,35
	1260	0,14	-1,00	-0,43	-0,50	-1,14	-0,06	1261	0,12	-1,12	-0,01	-0,53	-1,15	-0,23
1118	1266	0,17	-1,06	0,07	-0,38	-1,17	-0,20	1267	0,18	-1,00	0,49	0,11	-0,94	-0,10
	1261	-0,06	-1,10	-0,10	-0,43	-1,13	-0,28	1262	-0,05	-1,04	0,32	-0,25	-1,10	-0,18
1119	1267	0,02	-1,02	0,33	-0,01	-0,97	0,03	1268	0,06	-0,81	0,52	0,10	-0,55	0,13
	1262	-0,03	-1,03	0,20	-0,26	-1,10	-0,28	1263	0,01	-0,83	0,39	-0,15	-1,02	-0,18
1120	1268	-0,05	-0,84	0,41	0,05	-0,55	0,12	1269	0,00	-0,61	0,50	0,02	-0,32	0,18
	1263	-0,04	-0,84	0,35	-0,19	-1,03	-0,18	1264	0,00	-0,61	0,43	-0,14	-0,81	-0,12
1121	82	0,51	-1,83	-0,52	-1,74	-8,70	2,05	1270	0,52	-1,80	1,70	0,10	0,50	2,37
	1265	0,35	-1,87	-1,73	-1,18	0,74	-1,78	1266	0,35	-1,83	0,49	-0,34	-2,21	-1,46
1122	1270	-0,31	-1,63	0,19	0,10	0,50	0,82	1271	-0,21	-1,18	0,59	0,12	0,60	0,78
	1266	0,03	-1,57	0,10	-0,60	-2,26	0,00	1267	0,12	-1,11	0,50	0,10	-1,00	-0,04
1123	1271	-0,25	-1,17	0,28	0,12	0,60	0,51	1272	-0,20	-0,93	0,43	0,13	0,66	0,41
	1267	-0,04	-1,13	0,35	-0,02	-1,02	0,20	1268	0,01	-0,89	0,50	0,08	-0,61	0,10
1124	1272	-0,16	-0,94	0,36	0,13	0,66	0,26	83	-0,09	-0,60	0,50	0,08	0,42	0,20
	1268	-0,06	-0,92	0,39	0,04	-0,61	0,24	1269	0,01	-0,58	0,53	0,01	-0,36	0,18
1125	1274	-0,79	-1,14	0,35	-0,03	-0,03	-0,03	1275	-0,41	0,74	0,70	0,61	-0,54	0,22
	290	-0,36	-1,06	0,60	-0,12	-0,61	-0,53	85	0,02	0,83	0,95	0,23	1,16	-0,28
1126	1276	-0,14	-6,35	-0,81	-0,01	0,22	0,34	1277	0,53	-3,00	-1,40	-0,12	0,35	0,20
	1273	0,08	-6,31	0,75	0,06	-0,28	0,18	1274	0,75	-2,95	0,17	0,00	-0,10	0,04
1127	1277	-0,47	-3,44	-0,75	-0,15	0,34	0,15	1278	0,48	1,31	-0,25	0,57	-0,16	0,03
	1274	-1,07	-3,56	-0,27	-0,05	-0,11	0,08	1275	-0,12	1,19	0,23	0,89	0,86	-0,03
1128	86	-2,69	-6,86	1,47	0,49	2,46	-0,63	1279	-1,67	-1,73	-3,03	-0,25	-1,25	-0,54
	1276	-1,25	-6,57	3,23	-0,14	-0,43	0,58	1277	-0,2					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1130	1282	0,03	-1,53	-0,18	0,01	0,00	-0,06	1283	0,09	-1,26	-0,10	-0,02	0,01	-0,04
	1280	-0,06	-1,54	0,20	-0,03	0,37	-0,01	1281	-0,01	-1,28	0,27	0,09	0,28	0,01
1131	90	-0,53	-1,98	0,20	-0,03	-0,16	-0,09	91	-0,37	-1,16	-0,24	-0,07	-0,35	-0,08
	1282	-0,15	-1,90	0,55	0,01	-0,01	-0,03	1283	0,01	-1,08	0,11	-0,01	0,04	-0,02
1132	1285	-0,52	-0,51	-0,22	-0,01	0,11	-0,07	1286	-0,55	-0,65	0,42	0,21	0,25	-0,01
	291	-0,32	-0,47	0,13	0,02	0,09	0,08	93	-0,35	-0,61	0,77	-0,07	-0,35	0,13
1133	1287	-0,11	-3,36	-0,37	-0,04	-0,05	-0,01	1288	0,19	-1,87	-0,85	-0,12	-0,10	-0,04
	1284	-0,05	-3,35	0,27	-0,01	0,11	-0,01	1285	0,24	-1,86	-0,21	0,01	0,17	-0,04
1134	1288	-0,18	-1,99	-0,71	-0,13	-0,11	-0,05	1289	0,22	0,02	-0,36	0,33	0,36	-0,05
	1285	-0,59	-2,07	-0,34	0,00	0,16	-0,06	1286	-0,18	-0,06	0,01	0,13	-0,17	-0,05
1135	94	-1,10	-3,22	0,47	0,00	-0,20	-0,06	130	-0,70	-1,25	-1,38	-0,12	-0,32	-0,04
	1287	-0,47	-3,10	1,24	-0,02	-0,09	0,00	1288	-0,07	-1,12	-0,62	-0,13	-0,21	0,01
1136	130	-0,40	-1,50	-0,49	-0,12	-0,29	0,05	95	-0,27	-0,85	-0,58	0,08	-0,13	0,03
	1288	-0,19	-1,46	-0,48	-0,06	-0,18	-0,03	1289	-0,06	-0,80	-0,57	0,13	-0,02	-0,05
1137	1291	-0,47	-0,16	-0,03	-0,03	-0,13	-0,02	1292	-0,56	-0,56	0,51	0,01	0,09	-0,02
	292	-0,22	-0,11	0,19	-0,03	-0,14	-0,14	96	-0,30	-0,51	0,73	-0,01	-0,07	-0,15
1138	1293	-0,12	-2,75	-0,31	0,01	-0,14	0,00	1294	0,13	-1,50	-0,74	0,03	-0,09	0,01
	1290	-0,01	-2,73	0,27	0,01	-0,16	-0,05	1291	0,24	-1,48	-0,16	-0,02	-0,10	-0,03
1139	1294	-0,12	-1,58	-0,63	0,03	-0,09	0,01	1295	0,22	0,10	-0,27	-0,06	-0,07	0,02
	1291	-0,56	-1,67	-0,25	-0,02	-0,10	-0,01	1292	-0,23	0,01	0,11	-0,02	-0,07	-0,01
1140	97	-0,82	-2,59	0,27	-0,16	-0,78	0,26	1296	-0,51	-1,04	-1,06	0,05	0,23	0,23
	1293	-0,35	-2,50	0,94	0,04	0,01	-0,07	1294	-0,04	-0,95	-0,39	0,00	-0,21	-0,10
1141	1296	-0,34	-1,19	-0,46	0,05	0,23	0,06	98	-0,24	-0,72	-0,54	-0,01	-0,07	0,06
	1294	-0,14	-1,15	-0,29	0,01	-0,21	0,06	1295	-0,05	-0,68	-0,37	-0,03	0,08	0,06
1142	1297	0,02	-0,57	-0,11	-0,26	-0,03	0,02	1292	0,03	-0,50	0,00	0,21	0,98	-0,08
	293	-0,15	-0,60	-0,13	-0,07	-0,36	-0,02	96	-0,13	-0,53	-0,01	-0,24	-1,20	-0,12
1143	1289	0,12	-0,34	-0,17	0,42	0,99	-0,04	1298	0,04	-0,77	-0,12	-0,27	0,02	-0,01
	1286	0,15	-0,34	-0,07	0,07	-0,27	-0,02	1297	0,06	-0,77	-0,02	-0,16	0,46	0,02
1144	1298	0,04	-0,77	-0,03	-0,25	0,02	-0,01	1295	0,15	-0,23	0,07	0,17	0,76	0,00
	1297	0,04	-0,77	-0,09	-0,16	0,46	0,00	1292	0,15	-0,23	0,01	-0,02	-0,18	0,00
1145	95	-0,19	-0,93	-0,18	0,06	0,30	-0,17	123	-0,15	-0,71	-0,07	-0,19	-0,97	-0,15
	1289	-0,04	-0,90	-0,21	0,17	-0,23	0,00	1298	-0,05	-0,68	-0,10	-0,17	0,52	0,02
1146	123	-0,16	-0,70	-0,05	-0,19	-0,97	0,08	98	-0,18	-0,81	0,05	0,07	0,35	0,18
	1298	0,00	-0,67	-0,01	-0,15	0,52	-0,11	1295	-0,02	-0,78	0,09	-0,04	-0,28	-0,01
1147	1300	-1,07	-0,50	-0,35	0,22	0,54	-0,07	1301	-1,06	-0,48	0,01	0,17	0,46	0,00
	294	-0,26	-0,34	0,37	0,34	1,70	0,23	295	-0,26	-0,32	0,73	0,22	1,10	0,30
1148	1301	-1,00	-0,59	0,42	0,19	0,46	-0,06	1302	-0,96	-0,41	0,01	-0,02	0,31	-0,06
	295	-0,13	-0,42	0,52	0,22	1,10	0,38	296	-0,10	-0,24	0,12	0,04	0,20	0,39
1149	1302	-0,59	-0,36	0,17	0,02	0,32	0,09	1255	-0,58	-0,33	-0,07	-0,27	0,07	-0,03
	296	-0,07	-0,26	0,18	0,04	0,20	0,25	77	-0,07	-0,23	-0,06	0,01	0,04	0,13
1150	1303	0,47	-3,12	-1,06	0,01	0,24	-0,10	1304	0,72	-1,87	-0,98	0,09	0,22	-0,07
	1299	-0,15	-3,24	0,94	-0,04	0,79	0,01	1300	0,10	-2,00	1,02	0,26	0,65	0,04
1151	1304	-2,21	-2,22	0,34	0,10	0,22	-0,08	1305	-1,76	0,03	-0,59	0,09	0,16	-0,11
	1300	-1,59	-2,10	0,71	0,24	0,64	0,01	1301	-1,14	0,16	-0,23	0,17	0,48	-0,02
1152	1305	-1,00	-0,10	-0,18	0,09	0,16	-0,12	1306	-1,02	-0,23	-0,54	0,00	0,13	-0,12
	1301	-0,91	-0,08	0,18	0,20	0,48	-0,02	1302	-0,93	-0,21	-0,19	-0,03	0,23	-0,02
1153	1306	-0,52	-0,16	-0,26	0,00	0,13	-0,14	1258	-0,56	-0,41	-0,39	-0,20	-0,12	-0,10
	1302	-0,55	-0,16	-0,03	0,01	0,24	0,01	1255	-0,60	-0,41	-0,16	-0,27	0,07	0,06
1154	26	-5,49	-9,00	4,80	-0,09	-0,45	0,00	1307	-3,13	2,78	-4,50	0,01	0,03	0,00
	1303	-4,22	-8,74	8,08	0,03	0,35	-0,12	1304	-1,86	3,04	-1,22	0,08	0,16	-0,12
1155	1307	0,04	0,38	-0,08	0,01	0,03	-0,08	1308	-0,08	-0,17	-1,29	0,00	-0,02	-0,12
	1304	-1,39	0,10	0,10	0,09	0,17	-0,06	1305	-1,50	-0,46	-1,10	0,09	0,18	-0,10
1156	1308	-0,05	-0,19	-0,47	0,00	-0,02	-0,12	1309	-0,03	-0,10	-0,62	0,01	0,04	-0,13
	1305	-1,01	-0,38	-0,68	0,09	0,18	-0,11	1306	-0,99	-0,30	-0,83	-0,01	0,08	-0,12
1157	1309	0,00	-0,13	-0,60	0,01	0,04	-0,12	79	-0,10	-0,60	-0,57	-0,03	-0,14	-0,04
	1306	-0,48	-0,22	-0,54	-0,01	0,08	-0,14	1258	-0,58	-0,70	-0,51	-0,12	0,26	-0,06
1158	1310	-0,33	-0,45	0,09	-0,02	0,14	0,05	1311	-0,36	-0,61	-0,20	0,13	0,16	0,07
	297	-0,04	-0,40	0,26	0,02	0,09	-0,16	298	-0,07	-0,56	-0,02	0,11	0,56	-0,14
1159	1311	-0,34	-0,54	-0,18	0,10	0,15	0,12	1312	-0,37	-0,71	-0,07	0,23	0,15	0,22
	298	-0,15	-0,51	-0,01	0,11	0,56	-0,19	299	-0,18	-0,67	0,10	0,25	1,25	-0,10
1160	1312	-0,34	-0,38	-0,29	0,31	0,17	-0,04	1313	-0,66	-1,99	0,78	-1,14	-2,07	-0,20
	299	-0,57	-0,43	-0,59	0,25	1,25	0,29	37	-0,89	-2,03	0,49	0,51	2,57	0,13
1161	1258	-0,35	-0,37	0,05	-0,13	-0,11	0,02	1314	-0,34	-0,34	-0,01	0,00	0,05	0,05
	1255	-0,41	-0,39	0,09	-0,19	0,08	-0,03	1310	-0,40	-0,35	0,03	0,00	0,09	0,00
1162	1314	-0,34	-0,35	0,05	0,00	0,06	0,02	1315	-0,35	-0,42	-0,04	0,04	-0,08	0,02
	1310	-0,35	-0,35	0,13	-0,03	0,08	0,04	1311	-0,36	-0,43	0,04	0,14	0,21	0,04
1163	1315	-0,32	-0,38	-0,12	0,06	-0,08	-0,02	1316	-0,42	-0,89	-0,15	0,04	0,20	-0,09
	1311	-0,31	-0,38	0,06	0,11	0,20	0,09	1312	-0,41	-0,89	0,03	0,14	-0,29	0,02
1164	1316	0,00	-0,85	-0,13	0,02	0,20	-0,05	1317	-0,04	-1,01	-0,17	-0,54	-1,54	0,02
	1312	0,07	-0,84	-0,20	0,22	-0,27	-0,14	1313	0,03	-1,00	-0,24	-0,45	1,39	-0,07
1165	79	-0,09	-0,60	0,11	-0,03	-0,14	-0,07	1318	-0,03	-0,29	0,17	0,01	0,04	-0,03
	1258	-0,37	-0,66	-0,07	-0,05	0,28	-0,01	1314	-0,30	-0,35	0,00	-0,01	-0,01	0,03
1166	1318	-0,06	-0,27	0,01	0,01	0,04	-0,01	1319	-0,08	-0,34	0,00	-0,01	-0,04	-0,03
	1314	-0,34	-0,33	0,05	-0,01	-0,01	0,01	1315	-0,36	-0,40	0,05	0,06	0,03	0,00
1167	1319	-0,10	-0,33	0,03	-0,01	-0,04	-0,04	1320	-0,10	-0,33	-0,09	0,03	0,17	-0,07
	1315	-0,30	-0,37	-0,03	0,08	0,03	-0,01	1316	-0,30	-0,37	-0,16	-0,06	-0,25	-0,04
1168	1320	-0,39	-0,15	0,02	0,03	0,17	0,05	38	-0,70	-1,72	-0,79	-0,14	-0,68	0,15
	1316	-0,23	-0,12	-0,14	-0,08	-0,26	-0,17	1317	-0,54	-1,69	-0,96	-0,03	1,03	-0,08
1169	1322	-0,05	-0,74	-0,14	-0,41	-2,30	0,01	1323	-0,09	-0,90	-0,18	-0,55	-2,44	0,01
	300	-0,14	-0,76	-0,06	-0,82	-4,12	0,02	301	-0,17	-0,92	-0,11	-0,80	-4,02	0,02
1170	1323	-0,06	-0,90	-0,18	-0,55	-2,44	0,03	1324	-0,05	-0,89	-0,23	-0,47	-2,44	0,01
	301	-0,17	-0,92	-0,13	-0,80	-4,02	-0,02	302	-0,16	-0,91	-0,18	-0,78	-3,90	-0,04
1171	1324	-0,10	-0,89	-0,17	-0,47	-2,44	0,04	1325	-0,03	-0,54	0,04	-0,39	-2,64	0,09
	302	-0,18	-0,90	-0,25	-0,78	-3,90	-0,07	17	-0,11	-0,56	-0,04	-0,69	-3,46	-0,02
1172	1326	0,04	-0,47	-0,08	-0,04	-1,06	0,15	1327	0,00	-0,66	-0,03	-0,17	-1,12	0,04
	1321	0,03	-0,47	0,08	0,08	-2,57	0,04	1322	-0,01	-0,66	0,13	-0,49	-2,43	-0,08
1173	1327	-0,24	-0,72	0,01	-0,18	-1,12	0,01	1328	-0,23	-0,69	-0,11	-0,29	-1,10	0,01
	1322	-0,06	-0,68	0,02	-0,43	-2,42								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1175	1329	0,12	-0,96	-0,34	-0,32	-1,12	-0,10	1330	0,07	-1,21	-0,07	0,06	-1,18	-0,09
	1324	-0,11	-1,01	-0,13	-0,48	-2,49	0,01	1325	-0,16	-1,26	0,13	-0,37	-2,55	0,03
1176	6	-0,45	-1,12	0,45	0,27	1,34	-0,19	1331	-0,27	-0,26	-0,04	0,00	-0,01	-0,27
	1326	-0,29	-1,08	0,49	-0,10	-1,37	0,26	1327	-0,12	-0,23	0,00	-0,14	-0,95	0,18
1177	1331	-0,09	-0,36	0,02	0,00	-0,01	-0,08	1332	-0,12	-0,47	-0,07	0,00	0,02	-0,07
	1327	-0,19	-0,37	0,03	-0,15	-0,96	-0,01	1328	-0,21	-0,49	-0,05	-0,31	-1,17	0,00
1178	1332	-0,10	-0,48	-0,18	0,00	0,02	-0,08	1333	-0,12	-0,54	-0,14	-0,10	-0,51	-0,04
	1328	-0,23	-0,50	-0,25	-0,29	-1,16	0,02	1329	-0,24	-0,56	-0,21	-0,24	-0,84	0,07
1179	1333	0,01	-0,60	-1,50	-0,10	-0,51	0,39	18	-0,48	-3,05	-1,14	0,34	1,72	0,32
	1329	0,33	-0,54	-0,15	-0,27	-0,85	-0,32	1330	-0,16	-2,99	0,21	-0,01	-1,56	-0,38
1180	1334	-0,16	-0,94	0,41	-0,45	-2,63	0,02	1335	-0,14	-0,84	0,31	-0,60	-2,87	0,04
	303	-0,18	-0,94	0,37	-0,78	-3,90	0,26	304	-0,16	-0,84	0,28	-0,85	-4,25	0,28
1181	1335	-0,27	-0,85	0,29	-0,57	-2,86	0,00	1336	-0,27	-0,90	0,17	-0,73	-3,04	-0,05
	304	-0,17	-0,84	0,33	-0,85	-4,25	0,32	305	-0,18	-0,88	0,20	-0,97	-4,85	0,27
1182	1336	-0,25	-0,89	0,06	-0,71	-3,03	0,00	1337	-0,28	-1,04	-0,04	-0,83	-3,11	-0,12
	305	-0,18	-0,87	0,12	-0,97	-4,85	0,22	306	-0,21	-1,02	0,02	-1,07	-5,33	0,10
1183	1337	-0,13	-1,00	-0,11	-0,82	-3,11	0,00	1338	-0,15	-1,08	-0,16	-0,80	-2,98	-0,16
	306	-0,22	-1,02	-0,13	-1,07	-5,33	-0,03	307	-0,23	-1,10	-0,18	-1,08	-5,38	-0,20
1184	1338	-0,11	-1,10	-0,15	-0,80	-2,97	0,02	1339	-0,03	-0,71	-0,01	-0,67	-2,78	-0,10
	307	-0,21	-1,12	-0,37	-1,08	-5,38	-0,39	23	-0,13	-0,73	-0,22	-0,92	-4,59	-0,51
1185	1330	0,08	-1,20	0,27	0,05	-1,18	-0,02	1340	0,15	-0,86	0,56	-0,29	-1,24	0,00
	1325	-0,20	-1,25	0,19	-0,37	-2,55	0,02	1334	-0,13	-0,92	0,48	-0,45	-2,66	0,03
1186	1340	-0,40	-0,97	0,63	-0,25	-1,24	-0,07	1341	-0,33	-0,66	0,44	-0,32	-1,37	-0,11
	1334	-0,17	-0,93	0,51	-0,46	-2,66	0,05	1335	-0,11	-0,61	0,31	-0,59	-2,84	0,01
1187	1341	-0,24	-0,65	0,28	-0,32	-1,37	-0,10	1342	-0,24	-0,68	0,19	-0,38	-1,46	-0,11
	1335	-0,22	-0,64	0,29	-0,57	-2,84	0,00	1336	-0,23	-0,67	0,20	-0,73	-3,04	0,00
1188	1342	-0,23	-0,67	0,06	-0,38	-1,46	-0,06	1343	-0,24	-0,73	-0,04	-0,45	-1,42	-0,04
	1336	-0,19	-0,67	0,10	-0,71	-3,03	-0,05	1337	-0,21	-0,73	-0,01	-0,83	-3,13	-0,03
1189	1343	-0,32	-0,74	-0,22	-0,45	-1,42	0,02	1344	-0,39	-1,08	-0,45	-0,45	-1,28	0,04
	1337	-0,07	-0,69	-0,08	-0,83	-3,12	-0,08	1338	-0,13	-1,03	-0,31	-0,82	-3,04	-0,06
1190	1344	0,16	-0,97	-0,39	-0,49	-1,28	0,05	1345	0,09	-1,30	-0,17	-0,14	-1,13	0,12
	1338	-0,12	-1,03	-0,30	-0,81	-3,04	-0,11	1339	-0,18	-1,35	-0,08	-0,66	-2,74	-0,04
1191	18	-0,68	-2,92	1,49	0,34	1,72	-0,38	1346	-0,16	-0,30	1,27	-0,07	-0,33	-0,48
	1330	-0,33	-2,85	0,56	-0,02	-1,56	0,23	1340	0,19	-0,23	0,34	-0,25	-1,03	0,13
1192	1346	-0,05	-0,39	0,37	-0,07	-0,33	-0,16	1347	-0,07	-0,48	0,37	0,00	0,02	-0,14
	1340	-0,25	-0,43	0,41	-0,21	-1,02	-0,15	1341	-0,27	-0,52	0,42	-0,33	-1,42	-0,13
1193	1347	-0,11	-0,46	0,24	0,00	0,02	-0,15	1348	-0,10	-0,44	0,17	0,00	-0,01	-0,09
	1341	-0,22	-0,48	0,26	-0,33	-1,42	-0,12	1342	-0,22	-0,46	0,20	-0,38	-1,45	-0,07
1194	1348	-0,10	-0,44	0,08	0,00	-0,01	-0,08	1349	-0,11	-0,48	0,00	0,01	0,03	0,03
	1342	-0,20	-0,46	0,07	-0,38	-1,45	-0,09	1343	-0,21	-0,50	-0,01	-0,46	-1,47	0,01
1195	1349	-0,07	-0,51	-0,16	0,01	0,03	0,03	1350	-0,06	-0,43	-0,18	-0,06	-0,30	0,17
	1343	-0,24	-0,55	-0,19	-0,46	-1,47	0,01	1344	-0,23	-0,46	-0,21	-0,42	-1,10	0,15
1196	1350	-0,14	-0,36	-1,17	-0,06	-0,30	0,49	24	-0,66	-2,95	-1,37	0,31	1,55	0,55
	1344	0,23	-0,28	-0,16	-0,45	-1,11	-0,12	1345	-0,29	-2,87	-0,36	-0,21	-1,46	-0,06
1197	1351	-0,11	-0,97	0,30	-0,62	-2,18	-0,03	1352	-0,07	-0,75	0,20	-0,44	-1,55	-0,15
	308	-0,18	-0,98	0,22	-0,81	-4,03	-0,80	309	-0,13	-0,76	0,12	-0,58	-2,88	-0,92
1198	1352	-0,22	-0,77	0,19	-0,47	-1,56	-0,14	1353	-0,16	-0,47	0,07	-0,07	-0,72	-0,17
	309	-0,14	-0,76	0,15	-0,58	-2,88	-0,95	310	-0,08	-0,45	0,03	-0,36	-1,81	-0,99
1199	1353	-0,33	-0,47	0,11	-0,23	-0,75	-0,29	1218	-0,20	0,17	0,19	1,49	0,56	0,21
	310	-0,11	-0,42	-0,11	-0,36	-1,81	-1,03	56	0,02	0,22	-0,02	-0,22	-1,11	-0,53
1200	1345	0,06	-1,32	0,20	-0,14	-1,13	0,26	1354	0,14	-0,92	0,45	-0,40	-0,88	0,31
	1339	-0,16	-1,36	-0,02	-0,68	-2,74	-0,11	1351	-0,08	-0,96	0,23	-0,59	-2,23	-0,05
1201	1354	-0,37	-1,02	0,48	-0,38	-0,88	0,31	1355	-0,28	-0,57	0,33	-0,24	-0,60	0,31
	1351	-0,12	-0,97	0,29	-0,63	-2,23	-0,10	1352	-0,03	-0,53	0,13	-0,44	-1,55	-0,10
1202	1355	-0,26	-0,57	0,18	-0,27	-0,60	0,36	1356	-0,22	-0,38	0,11	0,07	-0,27	0,38
	1352	-0,18	-0,55	0,13	-0,47	-1,56	-0,14	1353	-0,14	-0,37	0,06	-0,05	-0,63	-0,12
1203	1356	-0,21	-0,36	0,10	0,06	-0,28	0,31	1221	-0,20	-0,32	0,19	0,85	0,17	0,17
	1353	-0,30	-0,38	0,10	-0,21	-0,67	0,06	1218	-0,29	-0,34	0,19	1,36	-0,08	-0,09
1204	24	-0,55	-3,04	1,27	0,31	1,55	-0,04	1357	-0,03	-0,44	1,47	-0,08	-0,39	0,01
	1345	-0,22	-2,97	0,01	-0,21	-1,46	0,44	1354	0,30	-0,37	0,21	-0,36	-0,69	0,50
1205	1357	-0,06	-0,42	0,16	-0,08	-0,39	0,37	1358	-0,06	-0,44	0,25	0,00	0,02	0,49
	1354	-0,23	-0,46	0,24	-0,34	-0,68	0,19	1355	-0,24	-0,48	0,34	-0,25	-0,66	0,31
1206	1358	-0,09	-0,41	0,10	0,00	0,02	0,48	1359	-0,08	-0,33	0,11	0,00	-0,02	0,49
	1355	-0,25	-0,45	0,18	-0,28	-0,67	0,35	1356	-0,24	-0,36	0,20	0,07	-0,26	0,36
1207	1359	-0,08	-0,33	0,01	0,00	-0,02	0,42	58	-0,13	-0,59	0,04	-0,10	-0,52	0,07
	1356	-0,20	-0,35	0,19	0,06	-0,27	0,48	1221	-0,26	-0,61	0,22	0,86	0,24	0,12
1208	1360	-0,39	-0,43	0,20	-0,10	-0,43	-0,02	1361	-0,42	-0,58	0,02	-0,51	-0,65	-0,16
	311	-0,05	-0,36	0,18	-0,24	-1,20	0,46	312	-0,08	-0,51	0,00	-0,42	-2,09	0,33
1209	1361	-0,65	-0,58	0,07	-0,44	-0,64	-0,16	1362	-0,63	-0,49	0,14	-0,64	-0,41	-0,47
	312	-0,13	-0,47	-0,08	-0,42	-2,09	0,31	313	-0,12	-0,39	-0,02	-0,67	-3,37	0,00
1210	1362	-0,61	0,21	-0,13	-0,80	-0,44	-0,06	1363	-1,53	-4,35	1,54	1,73	2,93	0,10
	313	-0,96	0,14	-0,32	-0,67	-3,37	-0,66	31	-1,87	-4,42	1,36	-1,01	-5,05	-0,51
1211	1221	-0,27	-0,34	0,16	0,49	0,10	-0,04	1364	-0,26	-0,27	0,29	-0,02	-0,04	-0,14
	1218	-0,38	-0,36	0,08	0,85	-0,18	-0,05	1360	-0,37	-0,29	0,20	-0,20	-0,33	-0,15
1212	1364	-0,37	-0,30	0,29	-0,03	-0,05	-0,16	1365	-0,39	-0,39	0,28	-0,23	0,02	-0,11
	1360	-0,40	-0,31	0,25	-0,07	-0,31	-0,08	1361	-0,41	-0,40	0,24	-0,51	-0,66	-0,04
1213	1365	-0,26	-0,33	0,13	-0,26	0,01	0,05	1366	-0,43	-1,15	0,28	-0,15	0,00	0,21
	1361	-0,64	-0,40	0,29	-0,44	-0,64	-0,22	1362	-0,80	-1,22	0,45	-0,58	-0,09	-0,06
1214	1366	-0,02	-1,17	0,27	-0,12	0,00	0,06	1367	-0,05	-1,33	-0,18	0,41	0,59	-0,04
	1362	0,19	-1,13	0,18	-0,74	-0,12	0,31	1363	0,16	-1,29	-0,27	0,99	-0,77	0,22
1215	58	-0,12	-0,59	0,31	-0,10	-0,52	0,11	1368	-0,06	-0,29	0,42	0,00	-0,01	-0,05
	1221	-0,33	-0,63	0,19	0,51	0,17	-0,06	1364	-0,27	-0,33	0,31	-0,02	-0,06	-0,23
1216	1368	-0,07	-0,29	0,26	0,00	-0,01	-0,10	1369	-0,09	-0,40	0,33	0,00	0,00	-0,01
	1364	-0,38	-0,36	0,31	-0,03	-0,06	-0,15	1365	-0,41	-0,47	0,38	-0,24	-0,02	-0,06
1217	1369	-0,12	-0,38	0,31	0,00	0,00	0,01	1370	-0,14	-0,46	0,16	0,06	0,28	0,15
	1365	-0,27	-0,41	0,22	-0,27	-0,02	-0,03	1366	-0,28	-0,49	0,07	-0,19	-0,20	0,11
1218	1370	-0,36	-0,32	0,23	0,06	0,28	-0,22	32	-0,65	-1,79	-0,65	-0,57	-2,85	-0,28
	1366	-0,22	-0,30	0,06	-0,16									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1220	1372	-0,12	-0,37	0,13	0,14	0,28	-0,05	1373	-0,14	-0,45	0,17	0,08	0,20	-0,02
	315	-0,05	-0,36	0,10	0,08	0,42	0,03	316	-0,06	-0,44	0,14	0,07	0,34	0,07
1221	1373	-0,05	-0,43	0,14	0,10	0,20	0,00	1374	-0,05	-0,43	0,13	0,05	0,09	0,02
	316	-0,06	-0,44	0,15	0,07	0,34	0,05	99	-0,06	-0,44	0,14	0,07	0,35	0,08
1222	1317	-0,01	-0,93	-0,40	0,02	0,29	0,00	1375	0,01	-0,81	0,01	0,04	-0,05	0,00
	1313	-0,03	-0,94	-0,44	-0,27	-0,26	0,07	1371	-0,01	-0,82	-0,03	0,24	0,06	0,07
1223	1375	-0,13	-0,86	-0,16	0,05	-0,05	0,10	1376	-0,06	-0,52	0,15	0,07	0,08	0,05
	1371	-0,32	-0,90	-0,36	0,20	0,06	-0,06	1372	-0,25	-0,55	-0,05	0,11	0,18	-0,11
1224	1376	-0,14	-0,53	-0,05	0,06	0,07	-0,02	1377	-0,13	-0,46	0,08	0,06	0,08	-0,03
	1372	-0,16	-0,53	-0,04	0,13	0,18	-0,03	1373	-0,15	-0,47	0,09	0,08	0,18	-0,04
1225	1377	-0,10	-0,46	0,01	0,04	0,08	-0,07	1378	-0,08	-0,38	0,04	0,12	0,06	-0,06
	1373	-0,06	-0,45	0,06	0,10	0,19	-0,01	1374	-0,05	-0,37	0,10	0,05	0,11	0,00
1226	38	-0,41	-1,48	-0,12	0,44	2,19	-0,19	1379	-0,27	-0,82	-0,03	0,00	0,02	-0,19
	1317	-0,19	-1,44	-0,06	-0,27	-1,17	0,29	1375	-0,06	-0,77	0,04	0,09	0,20	0,29
1227	1379	-0,21	-0,84	-0,20	0,00	0,02	0,01	1380	-0,17	-0,63	0,00	0,00	0,02	-0,03
	1375	-0,18	-0,83	-0,13	0,10	0,20	0,08	1376	-0,14	-0,63	0,07	0,08	0,08	0,04
1228	1380	-0,13	-0,64	-0,14	0,00	0,02	0,00	1381	-0,09	-0,46	0,02	-0,02	-0,12	-0,02
	1376	-0,18	-0,65	-0,13	0,06	0,08	0,01	1377	-0,14	-0,47	0,02	0,08	0,19	-0,01
1229	1381	-0,07	-0,47	-0,18	-0,02	-0,12	0,12	100	-0,06	-0,44	-0,06	0,13	0,67	0,08
	1377	-0,09	-0,48	-0,05	0,07	0,19	-0,15	1378	-0,08	-0,44	0,07	0,08	-0,13	-0,19
1230	1383	0,04	-0,38	0,00	0,00	0,03	-0,04	1384	0,02	-0,46	-0,06	0,07	0,09	-0,02
	317	-0,06	-0,40	-0,03	0,05	0,23	-0,10	102	-0,08	-0,48	-0,09	0,06	0,32	-0,09
1231	1385	0,03	-0,10	0,02	-0,16	0,06	0,02	1386	-0,01	-0,31	0,01	-0,02	0,06	0,01
	1382	0,06	-0,10	0,05	-0,22	-0,08	-0,02	1383	0,02	-0,30	0,04	0,02	0,08	-0,03
1232	1386	0,02	-0,30	0,00	-0,04	0,06	0,00	1387	0,00	-0,41	-0,05	0,11	0,14	0,00
	1383	0,05	-0,30	0,01	0,00	0,08	-0,03	1384	0,02	-0,40	-0,03	0,08	0,12	-0,04
1233	103	-0,02	-0,15	0,04	0,01	0,06	-0,01	1388	-0,03	-0,23	0,06	-0,01	-0,06	0,07
	1385	0,03	-0,14	0,02	-0,18	-0,02	-0,01	1386	0,01	-0,22	0,03	-0,01	0,14	0,06
1234	1388	-0,03	-0,23	-0,03	-0,01	-0,06	0,17	104	-0,06	-0,37	-0,05	0,10	0,52	0,17
	1386	0,04	-0,22	0,02	-0,03	0,14	-0,05	1387	0,01	-0,36	0,00	0,09	0,06	-0,06
1235	1390	0,07	-0,43	0,07	0,06	0,14	0,01	1391	0,03	-0,59	-0,04	0,20	0,19	0,09
	318	-0,06	-0,45	0,09	0,12	0,61	-0,17	319	-0,09	-0,61	-0,02	0,20	0,99	-0,09
1236	1391	0,11	-0,56	-0,09	0,20	0,19	-0,04	1392	0,12	-0,47	-0,15	0,05	-0,01	0,04
	319	-0,10	-0,60	-0,07	0,20	0,99	0,06	320	-0,08	-0,51	-0,13	0,19	0,94	0,14
1237	1392	0,09	-0,53	-0,22	0,13	0,00	-0,04	1393	0,22	0,13	-0,33	-0,54	0,26	-0,22
	320	-0,02	-0,55	-0,21	0,19	0,94	0,31	106	0,11	0,10	-0,31	-0,05	-0,26	0,13
1238	1394	-0,04	-0,20	-0,05	-0,22	0,07	0,04	1395	-0,07	-0,35	-0,04	0,02	0,00	0,03
	1389	-0,04	-0,20	0,03	-0,26	0,01	0,05	1390	-0,07	-0,35	0,05	0,10	0,19	0,04
1239	1395	0,02	-0,34	-0,04	0,02	0,00	0,04	1396	0,00	-0,45	-0,12	0,09	0,01	0,00
	1390	0,05	-0,34	0,02	0,06	0,18	0,04	1391	0,03	-0,44	-0,06	0,21	0,20	0,00
1240	1396	0,04	-0,45	-0,10	0,09	0,01	-0,02	1397	0,06	-0,34	-0,21	-0,01	-0,06	-0,07
	1391	0,12	-0,43	-0,11	0,20	0,20	0,02	1392	0,14	-0,32	-0,22	0,08	0,14	-0,03
1241	1397	0,02	-0,34	-0,20	-0,02	-0,06	-0,08	1398	0,09	0,00	-0,15	-0,26	0,12	-0,02
	1392	0,04	-0,34	-0,29	0,16	0,15	-0,08	1393	0,11	0,00	-0,24	-0,64	-0,24	-0,02
1242	4	-0,05	-0,21	-0,10	0,17	0,84	-0,18	1399	-0,07	-0,30	-0,12	-0,02	-0,11	-0,10
	1394	-0,04	-0,21	-0,03	-0,30	-0,30	0,07	1395	-0,06	-0,30	-0,05	0,05	0,12	0,16
1243	1399	-0,06	-0,31	-0,07	-0,02	-0,11	0,01	1400	-0,07	-0,33	-0,17	0,00	0,02	-0,03
	1395	0,03	-0,29	-0,05	0,04	0,12	0,02	1396	0,02	-0,31	-0,15	0,08	-0,01	-0,02
1244	1400	-0,07	-0,33	-0,12	0,00	0,02	-0,04	1401	-0,06	-0,30	-0,23	0,00	-0,02	-0,07
	1396	0,06	-0,30	-0,13	0,09	-0,01	-0,03	1397	0,06	-0,28	-0,24	0,00	0,00	-0,06
1245	1401	-0,08	-0,29	-0,11	0,00	-0,02	-0,07	107	-0,04	-0,11	-0,12	0,03	0,13	0,05
	1397	0,01	-0,27	-0,23	-0,01	-0,01	-0,09	1398	0,05	-0,10	-0,25	-0,32	-0,16	0,02
1246	1403	-0,10	-0,24	0,33	-0,12	-0,09	0,01	1404	-0,08	-0,15	0,33	-0,19	-0,09	-0,07
	321	0,03	-0,21	0,08	-0,12	-0,62	0,14	322	0,04	-0,13	0,08	-0,17	-0,86	0,06
1247	1404	-0,27	-0,18	0,20	-0,18	-0,09	0,02	1405	-0,22	0,06	0,08	-0,10	0,11	-0,07
	322	0,02	-0,12	0,07	-0,17	-0,86	-0,04	323	0,07	0,11	-0,05	-0,19	-0,94	-0,13
1248	1405	-0,54	0,02	0,10	-0,14	0,10	0,24	1406	-0,49	0,24	0,01	0,15	-0,02	0,24
	323	0,03	0,13	0,07	-0,19	-0,94	-0,46	109	0,07	0,35	-0,01	0,10	0,49	-0,46
1249	1407	-0,02	-0,06	0,22	0,00	0,39	-0,02	1408	-0,03	-0,09	0,64	-0,03	-0,01	-0,07
	1402	0,02	-0,05	0,12	0,15	-0,33	-0,03	1403	0,01	-0,09	0,54	-0,15	0,01	-0,08
1250	1408	-0,11	-0,11	0,30	-0,06	-0,02	-0,06	1409	0,01	0,48	-0,08	0,08	0,08	-0,02
	1403	-0,13	-0,11	0,16	-0,10	0,02	-0,05	1404	-0,11	0,00	0,34	-0,20	-0,12	-0,01
1251	1409	-0,24	-0,02	0,33	-0,08	0,08	-0,02	1410	-0,22	0,10	0,39	-0,02	0,04	0,03
	1404	-0,28	-0,03	0,21	-0,19	-0,12	-0,01	1405	-0,26	0,09	0,28	-0,13	-0,06	0,04
1252	1410	-0,35	0,08	0,32	-0,01	0,04	0,01	1411	-0,36	0,03	0,45	0,11	-0,04	0,04
	1405	-0,54	0,04	0,30	-0,17	-0,07	0,08	1406	-0,55	-0,01	0,43	0,15	-0,02	0,11
1253	110	-0,01	-0,05	0,11	0,07	0,36	-0,07	1412	-0,01	-0,03	0,57	0,01	0,06	-0,03
	1407	-0,04	-0,06	0,35	-0,13	-0,25	-0,08	1408	-0,03	-0,04	0,81	-0,01	0,08	-0,05
1254	1412	-0,04	-0,02	0,30	0,01	0,06	-0,05	1413	-0,03	0,03	0,46	0,01	0,04	-0,01
	1408	-0,14	-0,04	0,47	-0,04	0,08	-0,04	1409	-0,13	0,01	0,63	-0,08	0,06	0,00
1255	1413	-0,01	0,03	0,38	0,01	0,04	0,02	1414	-0,01	0,04	0,48	0,01	0,04	0,05
	1409	-0,27	-0,03	0,48	-0,09	0,06	-0,01	1410	-0,27	-0,01	0,58	0,00	0,13	0,02
1256	1414	0,03	0,03	0,31	0,01	0,04	0,16	111	0,00	-0,13	0,52	0,17	0,84	0,13
	1410	-0,34	-0,05	0,51	0,00	0,13	-0,08	1411	-0,37	-0,20	0,72	0,08	-0,21	-0,11
1257	1416	0,12	-0,44	-0,47	0,18	0,11	0,22	1417	0,14	-0,34	-0,82	-0,05	-0,38	0,27
	324	-0,02	-0,47	-0,28	-0,17	-0,86	0,18	325	0,00	-0,36	-0,63	-0,07	-0,33	0,23
1258	1417	-0,02	-0,35	-0,74	-0,01	-0,38	0,27	1418	0,08	0,13	-0,82	-0,25	-0,73	0,26
	325	-0,04	-0,35	-0,62	-0,07	-0,33	0,24	326	0,05	0,13	-0,70	0,01	0,04	0,23
1259	1418	-0,23	0,10	-0,96	-0,17	-0,72	0,32	1275	-0,16	0,44	-0,61	-1,05	-1,21	0,09
	326	-0,01	0,14	-0,79	0,01	0,04	0,23	85	0,06	0,49	-0,44	0,10	0,52	0,00
1260	1419	0,01	-0,04	-0,20	0,60	0,14	-0,10	1420	-0,01	-0,11	-0,66	0,22	-0,09	-0,13
	1415	0,10	-0,02	-0,13	0,88	0,18	0,07	1416	0,08	-0,09	-0,58	0,07	-0,08	0,03
1261	1420	-0,05	-0,13	-0,33	0,25	-0,08	-0,17	1421	-0,05	-0,11	-0,63	-0,03	-0,31	-0,14
	1416	0,13	-0,09	-0,32	0,15	-0,07	0,12	1417	0,13	-0,08	-0,62	-0,05	-0,38	0,15
1262	1421	-0,09	-0,12	-0,55	0,04	-0,29	-0,18	1422	-0,08	-0,05	-0,60	-0,29	-0,59	-0,18
	1417	0,02	-0,10	-0,54	-0,01	-0,37	0,19	1418	0,03	-0,02	-0,59	-0,25	-0,74	0,18
1263	1422	-0,05	-0,02	-0,46	-0,22	-0,58	-0,16	1278	0,04	0,45	-0,13	-0,89	-0,96	-0,14
	1418	-0,25	-0,06	-0,74										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1265	1423	0,02	0,00	-0,23	0,00	0,01	-0,27	1424	0,02	0,00	-0,42	0,01	0,03	-0,35
	1420	-0,01	-0,01	-0,40	0,26	-0,01	-0,13	1421	-0,01	-0,01	-0,59	-0,03	-0,31	-0,21
1266	1424	-0,03	0,01	-0,32	0,01	0,03	-0,37	1425	-0,03	0,02	-0,36	-0,01	-0,06	-0,36
	1421	-0,11	0,00	-0,50	0,04	-0,29	-0,19	1422	-0,11	0,00	-0,54	-0,28	-0,56	-0,17
1267	1425	-0,04	0,02	-0,70	-0,01	-0,06	-0,24	87	-0,23	-0,94	-0,54	0,05	0,27	-0,03
	1422	-0,06	0,02	-0,40	-0,22	-0,55	-0,32	1278	-0,25	-0,94	-0,25	-0,87	-0,87	-0,11
1268	1426	0,00	-0,56	0,44	-0,20	-0,55	-0,04	1427	0,02	-0,46	0,32	-0,05	-0,37	-0,05
	327	-0,07	-0,57	0,41	-0,28	-1,42	-0,47	328	-0,05	-0,47	0,30	-0,20	-1,00	-0,48
1269	1427	0,02	-0,46	0,36	-0,14	-0,39	-0,07	1428	0,07	-0,22	0,20	0,14	-0,12	-0,04
	328	-0,04	-0,47	0,36	-0,20	-1,00	-0,47	329	0,01	-0,23	0,20	-0,14	-0,68	-0,45
1270	1428	0,01	-0,21	0,26	0,03	-0,14	-0,06	1393	0,09	0,18	0,27	0,72	0,45	0,09
	329	-0,07	-0,22	0,20	-0,14	-0,68	-0,46	106	0,01	0,16	0,21	-0,13	-0,63	-0,30
1271	1269	-0,10	-0,62	0,41	0,00	-0,33	0,16	1429	-0,06	-0,44	0,42	-0,05	-0,19	0,19
	1264	-0,01	-0,60	0,37	-0,20	-0,82	-0,11	1426	0,03	-0,42	0,38	-0,13	-0,60	-0,08
1272	1429	-0,11	-0,46	0,38	-0,06	-0,20	0,17	1430	-0,08	-0,28	0,30	0,00	-0,09	0,18
	1426	0,00	-0,43	0,34	-0,21	-0,62	-0,07	1427	-0,08	-0,26	0,26	-0,05	-0,38	-0,06
1273	1430	-0,08	-0,28	0,27	-0,02	-0,09	0,16	1431	-0,05	-0,15	0,17	0,12	-0,07	0,17
	1427	0,01	-0,26	0,30	-0,14	-0,39	-0,04	1428	0,04	-0,13	0,19	0,15	-0,08	-0,03
1274	1431	-0,04	-0,14	0,22	0,13	-0,07	0,15	1398	-0,01	-0,02	0,15	0,36	0,36	0,09
	1428	0,03	-0,12	0,25	0,03	-0,10	0,02	1393	0,06	0,00	0,18	0,59	-0,21	-0,04
1275	83	-0,15	-0,60	0,51	0,08	0,42	0,11	1432	-0,07	-0,17	0,47	-0,01	-0,04	0,10
	1269	-0,11	-0,59	0,44	0,00	-0,36	0,26	1429	-0,03	-0,17	0,40	-0,04	-0,12	0,25
1276	1432	-0,07	-0,17	0,28	-0,01	-0,04	0,20	1433	-0,05	-0,08	0,19	0,00	0,00	0,20
	1429	-0,10	-0,18	0,36	-0,05	-0,12	0,16	1430	-0,08	-0,08	0,28	0,00	-0,09	0,16
1277	1433	-0,03	-0,08	0,19	0,00	0,00	0,21	1434	-0,02	-0,04	0,11	0,00	-0,02	0,18
	1430	-0,07	-0,09	0,25	-0,02	-0,09	0,16	1431	-0,06	-0,05	0,17	0,14	0,01	0,13
1278	1434	-0,02	-0,04	0,10	0,00	-0,02	0,19	107	-0,03	-0,13	0,01	0,11	0,53	0,09
	1431	-0,01	-0,04	0,23	0,14	0,02	0,12	1398	-0,03	-0,12	0,13	0,20	-0,41	0,03
1279	1435	0,09	0,10	0,40	-0,08	-1,17	-0,06	1436	-0,07	-0,72	0,18	-0,65	-1,87	-0,11
	330	0,08	0,10	0,62	-0,35	-1,74	0,97	331	-0,09	-0,72	0,40	-0,75	-3,75	0,92
1280	1436	0,02	-0,65	0,09	-0,60	-1,86	0,11	1437	-0,06	-1,06	-0,12	-0,85	-2,19	-0,16
	331	-0,13	-0,68	0,31	-0,75	-3,75	0,66	332	-0,21	-1,09	0,10	-0,98	-4,88	0,39
1281	1437	-0,11	-1,09	-0,33	-0,84	-2,19	0,25	1438	-0,04	-0,76	-0,59	-0,69	-2,09	-0,04
	332	-0,19	-1,11	-0,29	-0,98	-4,88	-0,06	333	-0,12	-0,78	-0,55	-0,83	-4,16	-0,35
1282	1438	-0,11	-0,71	-0,73	-0,71	-2,09	0,30	1439	-0,10	-0,64	-0,68	-0,38	-1,69	0,16
	333	-0,18	-0,72	-0,59	-0,83	-4,16	-0,71	334	-0,16	-0,65	-0,53	-0,38	-1,92	-0,85
1283	1439	-0,10	-0,67	-0,73	-0,47	-1,71	0,14	1440	-0,01	-0,25	-0,48	-0,15	-0,92	0,10
	334	-0,13	-0,68	-0,80	-0,38	-1,92	-0,81	44	-0,05	-0,26	-0,55	-0,05	-0,24	-0,85
1284	1278	0,13	0,44	0,01	0,28	-0,73	-0,08	1441	0,03	-0,08	0,23	0,00	-0,68	-0,26
	1275	-0,04	0,41	0,21	0,79	-0,71	0,00	1435	-0,15	-0,12	0,43	-0,21	-1,23	-0,17
1285	1441	-0,05	-0,08	0,36	-0,02	-0,68	-0,32	1442	-0,11	-0,36	0,25	-0,31	-0,83	-0,28
	1435	0,00	-0,07	0,48	-0,09	-1,21	-0,05	1436	-0,06	-0,35	0,37	-0,66	-1,91	-0,01
1286	1442	-0,01	-0,35	0,15	-0,31	-0,83	-0,23	1443	-0,05	-0,57	-0,10	-0,42	-0,96	-0,12
	1436	0,09	-0,34	0,28	-0,61	-1,90	-0,05	1437	0,05	-0,55	0,02	-0,87	-2,30	0,07
1287	1443	-0,08	-0,58	-0,25	-0,43	-0,96	-0,05	1444	-0,06	-0,48	-0,45	-0,30	-1,14	0,11
	1437	-0,02	-0,56	-0,19	-0,86	-2,29	0,00	1438	0,00	-0,47	-0,39	-0,71	-2,19	0,16
1288	1444	-0,23	-0,49	-0,69	-0,32	-1,14	0,19	1445	-0,26	-0,64	-0,85	-0,20	-1,39	0,33
	1438	-0,04	-0,45	-0,53	-0,73	-2,19	0,10	1439	-0,07	-0,60	-0,69	-0,36	-1,61	0,23
1289	1445	0,14	-0,58	-0,95	-0,09	-1,37	0,52	1446	0,09	-0,85	-0,60	-0,93	-1,30	0,36
	1439	-0,08	-0,62	-0,74	-0,45	-1,63	0,17	1440	-0,14	-0,89	-0,39	-0,15	-0,94	0,00
1290	87	-0,14	-1,00	0,54	0,05	0,27	-0,13	1447	0,07	0,06	0,85	-0,03	-0,14	-0,37
	1278	-0,10	-1,00	-0,10	0,30	-0,63	0,01	1441	0,11	0,07	0,21	0,01	-0,64	-0,23
1291	1447	0,04	0,09	0,26	-0,03	-0,14	-0,30	1448	0,00	-0,15	0,24	0,00	0,01	-0,28
	1441	0,01	0,08	0,34	-0,01	-0,64	-0,29	1442	-0,04	-0,15	0,32	-0,32	-0,85	-0,28
1292	1448	-0,03	-0,12	0,15	0,00	0,01	-0,29	1449	-0,04	-0,17	-0,05	0,00	0,02	-0,14
	1442	0,03	-0,11	0,22	-0,32	-0,85	-0,25	1443	0,02	-0,16	0,02	-0,43	-1,00	-0,09
1293	1449	-0,04	-0,17	-0,16	0,00	0,02	-0,14	1450	-0,04	-0,17	-0,34	-0,02	-0,12	-0,01
	1443	-0,02	-0,16	-0,13	-0,44	-1,00	-0,05	1444	-0,02	-0,17	-0,32	-0,28	-1,05	0,08
1294	1450	-0,01	-0,20	-0,57	-0,02	-0,12	-0,03	1451	0,02	-0,05	-0,55	0,09	0,43	-0,03
	1444	-0,14	-0,23	-0,56	-0,30	-1,06	0,11	1445	-0,11	-0,08	-0,54	-0,31	-1,94	0,11
1295	1451	-0,01	-0,02	-1,71	0,09	0,43	-0,90	45	-0,49	-2,44	-1,55	-1,16	-5,78	-0,70
	1445	0,25	0,03	-0,64	-0,20	-1,92	0,84	1446	-0,23	-2,39	-0,47	-0,73	-0,31	1,04
1296	1452	-0,10	-0,41	-0,13	0,11	-0,70	-0,22	1453	-0,11	-0,46	-0,19	0,24	-0,45	-0,02
	335	-0,08	-0,40	-0,07	0,16	0,80	-0,35	336	-0,09	-0,45	-0,12	0,17	0,83	-0,15
1297	1453	-0,14	-0,46	-0,12	0,24	-0,45	-0,09	1454	-0,13	-0,43	-0,16	0,10	-0,45	0,09
	336	-0,09	-0,45	-0,09	0,17	0,83	-0,06	337	-0,09	-0,42	-0,13	0,15	0,74	0,12
1298	1454	-0,14	-0,42	-0,13	0,05	-0,46	-0,03	1455	-0,11	-0,25	0,06	-0,11	-0,45	0,02
	337	-0,11	-0,41	-0,22	0,15	0,74	0,24	46	-0,07	-0,25	-0,04	0,03	0,14	0,28
1299	1446	0,07	-0,83	-0,29	-0,97	-1,30	0,09	1456	0,13	-0,51	-0,04	0,17	-1,21	-0,09
	1440	-0,18	-0,88	-0,35	-0,17	-0,94	0,02	1452	-0,12	-0,56	-0,10	0,10	-0,60	-0,17
1300	1456	-0,35	-0,61	0,07	0,01	-1,24	-0,03	1457	-0,29	-0,30	-0,05	0,31	-1,10	0,04
	1452	-0,15	-0,57	-0,02	0,13	-0,59	-0,14	1453	-0,08	-0,26	-0,14	0,24	-0,45	-0,07
1301	1457	-0,28	-0,30	-0,21	0,30	-1,10	0,04	1458	-0,33	-0,53	-0,32	0,03	-1,10	0,12
	1453	-0,10	-0,27	-0,08	0,24	-0,45	-0,03	1454	-0,15	-0,49	-0,18	0,11	-0,39	0,05
1302	1458	0,04	-0,46	-0,25	0,17	-1,07	0,17	1459	0,00	-0,67	-0,06	-0,89	-1,07	0,03
	1454	-0,14	-0,49	-0,15	0,06	-0,40	0,10	1455	-0,18	-0,70	0,04	-0,12	-0,50	-0,05
1303	45	-0,46	-2,46	0,75	-1,16	-5,78	1,26	1460	-0,01	-0,20	0,86	-0,02	-0,09	1,37
	1446	-0,20	-2,41	-0,17	-0,77	-0,32	-0,67	1456	0,25	-0,15	-0,06	0,06	-1,75	-0,57
1304	1460	-0,08	-0,16	-0,04	-0,02	-0,09	0,50	1461	-0,06	-0,08	-0,12	-0,04	-0,20	0,22
	1456	-0,31	-0,21	0,06	-0,10	-1,78	0,20	1457	-0,29	-0,12	-0,02	0,32	-1,01	-0,07
1305	1461	-0,06	-0,08	-0,17	-0,04	-0,20	-0,06	1462	-0,07	-0,15	-0,25	-0,01	-0,05	-0,33
	1457	-0,29	-0,12	-0,19	0,32	-1,01	0,15	1458	-0,30	-0,19	-0,27	-0,09	-1,66	-0,11
1306	1462	0,01	-0,20	-1,00	-0,01	-0,05	-1,22	47	-0,34	-1,95	-0,83	-1,18	-5,88	-1,12
	1458	0,16	-0,17	-0,20	0,05	-1,64	0,69	1459	-0,20	-1,92	-0,03	-0,67	0,02	0,79
1307	1463	-0,15	-0,53	0,26	-0,10	-0,79	-0,08	1464	-0,18	-0,66	0,18	-0,18	-1,02	-0,05
	338	-0,14	-0,53	0,13	-0,07	-0,34	0,34	339	-0,17	-0,66	0,05	-0,20	-1,00	0,37
1308	1464	-0,15	-0,65	0,30	-0,15	-1,01	0,07	1465	-0,16	-0,70	0,14	-0,37	-1,16	0,04
	339	-0,18	-0,66	-0,05	-0,20	-1,00	0,28	3						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1310	1459	0,01	-0,66	0,18	-0,88	-1,07	-0,25	1466	0,04	-0,51	0,32	0,06	-1,13	-0,37
	1455	-0,19	-0,70	0,07	-0,09	-0,50	0,01	1463	-0,16	-0,55	0,22	-0,19	-0,78	-0,12
1311	1466	-0,35	-0,58	0,47	-0,08	-1,15	-0,29	1467	-0,31	-0,40	0,20	0,10	-1,23	-0,15
	1463	-0,14	-0,54	0,28	-0,09	-0,76	-0,11	1464	-0,11	-0,36	0,01	-0,18	-1,04	0,03
1312	1467	-0,34	-0,38	0,28	0,10	-1,23	-0,06	1468	-0,39	-0,65	-0,19	-0,21	-1,33	0,10
	1464	-0,10	-0,34	0,13	-0,15	-1,03	-0,02	1465	-0,16	-0,60	-0,34	-0,37	-1,13	0,15
1313	1468	0,16	-0,51	0,17	-0,01	-1,29	0,30	1265	0,09	-0,86	0,07	-1,51	-1,23	0,12
	1465	-0,18	-0,57	-0,30	-0,44	-1,15	0,11	1260	-0,25	-0,93	-0,40	-0,52	-1,15	-0,07
1314	47	-0,36	-1,94	0,93	-1,18	-5,88	0,91	1469	-0,01	-0,17	1,00	0,02	0,08	1,04
	1459	-0,20	-1,91	0,21	-0,67	0,02	-1,00	1466	0,15	-0,14	0,27	-0,06	-1,73	-0,87
1315	1469	-0,05	-0,15	0,30	0,02	0,08	0,14	1470	-0,04	-0,09	0,09	-0,04	-0,18	-0,03
	1466	-0,26	-0,19	0,42	-0,20	-1,76	-0,05	1467	-0,25	-0,14	0,20	0,13	-1,05	-0,22
1316	1470	-0,08	-0,07	0,30	-0,04	-0,18	-0,23	1471	-0,09	-0,12	-0,29	0,14	0,72	-0,37
	1467	-0,29	-0,11	0,29	0,13	-1,05	-0,08	1468	-0,30	-0,16	-0,29	-0,41	-2,34	-0,22
1317	1471	-0,54	0,15	0,70	0,14	0,72	-1,81	82	-0,84	-1,36	-1,06	-1,74	-8,70	-1,45
	1468	-0,16	0,23	0,07	-0,21	-2,30	1,08	1265	-0,46	-1,29	-1,70	-1,11	0,75	1,43
1318	1472	-0,07	-0,26	-0,58	0,07	-0,07	0,10	1473	-0,04	-0,13	-0,66	0,08	-0,22	0,14
	341	-0,04	-0,25	-0,43	0,06	0,30	0,02	342	-0,02	-0,13	-0,52	0,11	0,56	0,07
1319	1473	-0,10	-0,16	-0,55	0,10	-0,22	0,02	1474	-0,05	0,10	-0,64	-0,05	-0,40	0,05
	342	0,04	-0,13	-0,40	0,11	0,56	0,20	343	0,09	0,13	-0,50	0,09	0,47	0,24
1320	1474	-0,17	0,12	-0,63	0,00	-0,38	0,13	1205	-0,15	0,19	-0,22	-0,14	0,38	0,10
	343	-0,07	0,14	-0,39	0,09	0,47	0,18	52	-0,06	0,21	0,02	-0,09	-0,43	0,15
1321	1407	-0,01	-0,09	-0,40	-0,13	-1,02	-0,05	1475	-0,03	-0,18	-0,59	0,03	-0,05	-0,03
	1402	0,02	-0,09	-0,38	0,13	0,93	0,06	1472	0,00	-0,17	-0,57	0,06	-0,15	0,07
1322	1475	-0,03	-0,18	-0,50	0,07	-0,04	-0,05	1476	-0,04	-0,21	-0,55	0,00	-0,19	-0,07
	1472	-0,05	-0,19	-0,50	0,05	-0,15	0,09	1473	-0,06	-0,22	-0,56	0,09	-0,18	0,07
1323	1476	0,02	-0,21	-0,58	0,03	-0,18	-0,10	1477	-0,01	-0,33	-0,46	-0,10	-0,50	-0,12
	1473	-0,14	-0,25	-0,44	0,11	-0,17	0,09	1474	-0,17	-0,37	-0,32	0,00	-0,13	0,06
1324	1477	-0,01	-0,32	-0,46	-0,08	-0,50	0,08	1210	-0,02	-0,37	-0,12	0,12	1,50	0,08
	1474	-0,16	-0,35	-0,31	0,06	-0,12	-0,15	1205	-0,17	-0,40	0,03	-0,60	-1,92	-0,15
1325	110	0,01	0,02	-0,35	-0,14	-0,68	-0,17	1478	-0,03	-0,16	-0,52	0,02	0,09	-0,20
	1407	0,01	0,02	-0,39	0,25	0,85	0,01	1475	-0,03	-0,16	-0,56	0,00	-0,17	-0,01
1326	1478	-0,03	-0,16	-0,36	0,02	0,09	-0,17	1479	-0,05	-0,25	-0,41	-0,01	-0,06	-0,19
	1475	-0,04	-0,16	-0,47	0,05	-0,16	-0,04	1476	-0,06	-0,25	-0,52	0,00	-0,18	-0,06
1327	1479	-0,06	-0,25	-0,52	-0,01	-0,06	-0,16	1480	-0,11	-0,49	-0,40	-0,07	-0,33	-0,18
	1476	-0,04	-0,25	-0,54	0,03	-0,18	-0,09	1477	-0,09	-0,49	-0,42	-0,01	-0,01	-0,11
1328	1480	0,25	-0,52	-1,47	-0,07	-0,33	0,17	54	0,03	-1,58	-0,71	0,80	4,02	0,20
	1477	0,30	-0,51	-0,41	0,02	-0,01	-0,46	1210	0,08	-1,57	0,34	-0,90	-3,57	-0,43
1329	1481	-0,02	-0,35	0,07	0,08	0,76	-0,11	1482	-0,07	-0,61	0,06	0,42	1,52	-0,09
	344	-0,08	-0,37	0,23	0,34	1,69	-0,82	345	-0,13	-0,63	0,22	0,54	2,70	-0,80
1330	1482	-0,06	-0,61	0,09	0,40	1,51	-0,14	1483	-0,07	-0,71	0,09	0,57	2,05	-0,04
	345	-0,13	-0,63	0,16	0,54	2,70	-0,73	346	-0,15	-0,72	0,16	0,72	3,60	-0,63
1331	1483	-0,10	-0,70	0,09	0,56	2,05	-0,13	1484	-0,10	-0,72	0,10	0,63	2,46	-0,01
	346	-0,15	-0,72	0,11	0,72	3,60	-0,53	347	-0,16	-0,73	0,11	0,83	4,15	-0,41
1332	1484	-0,12	-0,75	0,12	0,64	2,46	-0,05	1485	-0,10	-0,65	0,07	0,56	2,66	0,02
	347	-0,13	-0,75	0,10	0,83	4,15	-0,37	348	-0,11	-0,65	0,05	0,94	4,71	-0,29
1333	1485	-0,08	-0,50	0,06	0,65	2,67	0,05	1486	-0,23	-1,25	0,31	-0,11	3,03	-0,19
	348	-0,24	-0,54	0,11	0,94	4,71	-0,22	114	-0,39	-1,28	0,36	0,97	4,83	-0,46
1334	1192	-0,05	-0,04	-0,14	-0,45	0,78	0,12	1487	-0,13	-0,41	-0,08	-0,05	0,23	0,23
	1189	-0,16	-0,06	0,04	-1,08	-0,38	-0,05	1481	-0,24	-0,43	0,11	0,22	0,93	0,05
1335	1487	-0,09	-0,40	0,12	-0,06	0,23	0,30	1488	-0,13	-0,62	0,05	0,22	0,66	0,28
	1481	-0,02	-0,38	0,25	0,11	0,90	-0,09	1482	-0,06	-0,61	0,18	0,42	1,50	-0,12
1336	1488	-0,08	-0,61	0,14	0,21	0,66	0,25	1489	-0,10	-0,69	0,10	0,31	0,91	0,23
	1482	-0,05	-0,60	0,21	0,40	1,50	-0,08	1483	-0,07	-0,68	0,16	0,57	2,07	-0,10
1337	1489	-0,10	-0,69	0,13	0,30	0,91	0,17	1490	-0,10	-0,70	0,09	0,35	1,06	0,16
	1483	-0,08	-0,69	0,17	0,56	2,07	-0,05	1484	-0,09	-0,70	0,12	0,63	2,46	-0,07
1338	1490	-0,08	-0,69	0,11	0,35	1,06	0,12	1491	-0,10	-0,77	0,09	0,28	1,15	0,12
	1484	-0,14	-0,70	0,14	0,64	2,46	-0,03	1485	-0,16	-0,79	0,12	0,57	2,68	-0,02
1339	1491	0,00	-0,77	0,15	0,26	1,14	0,12	1492	0,01	-0,73	0,03	0,04	1,11	0,30
	1485	0,01	-0,77	0,11	0,66	2,70	-0,10	1486	0,01	-0,73	-0,02	-0,11	3,04	0,08
1340	51	-0,14	-0,60	-0,04	0,08	0,39	0,14	1493	-0,13	-0,52	-0,03	-0,02	-0,08	0,42
	1192	-0,20	-0,61	-0,08	-0,70	-0,48	0,00	1487	-0,18	-0,53	-0,08	-0,01	0,43	0,29
1341	1493	-0,10	-0,55	0,11	-0,02	-0,08	0,38	1494	-0,11	-0,63	0,10	0,00	0,00	0,39
	1487	-0,10	-0,55	0,12	-0,02	0,43	0,28	1488	-0,12	-0,64	0,10	0,22	0,64	0,29
1342	1494	-0,12	-0,63	0,17	0,00	0,00	0,38	1495	-0,13	-0,67	0,12	0,00	-0,02	0,30
	1488	-0,07	-0,62	0,20	0,20	0,63	0,28	1489	-0,08	-0,66	0,16	0,31	0,92	0,19
1343	1495	-0,13	-0,67	0,14	0,00	-0,02	0,28	1496	-0,13	-0,69	0,09	-0,01	-0,04	0,17
	1489	-0,09	-0,66	0,19	0,30	0,92	0,21	1490	-0,09	-0,68	0,15	0,36	1,10	0,11
1344	1496	-0,13	-0,69	0,11	-0,01	-0,04	0,14	1497	-0,13	-0,69	0,01	0,02	0,11	0,07
	1490	-0,06	-0,67	0,17	0,36	1,10	0,13	1491	-0,06	-0,68	0,07	0,24	0,96	0,05
1345	1497	-0,22	-0,62	0,23	0,02	0,11	-0,21	115	-0,25	-0,76	-0,17	-0,34	-1,69	-0,14
	1491	-0,06	-0,59	0,14	0,22	0,95	0,31	1492	-0,09	-0,73	-0,26	0,11	1,47	0,37
1346	1498	-0,03	-0,61	0,46	-0,35	-1,22	0,12	1499	-0,08	-0,88	0,58	-0,69	-1,68	-0,12
	349	-0,14	-0,63	0,58	-0,41	-2,07	0,84	350	-0,19	-0,90	0,70	-0,78	-3,89	0,60
1347	1499	-0,08	-0,84	0,25	-0,71	-1,68	0,20	1500	-0,11	-1,00	0,36	-0,71	-1,82	-0,18
	350	-0,21	-0,87	0,19	-0,78	-3,89	0,24	351	-0,24	-1,03	0,30	-0,78	-3,88	-0,13
1348	1500	-0,12	-1,03	0,05	-0,72	-1,83	0,14	1501	-0,02	-0,52	0,07	-0,39	-1,27	-0,11
	351	-0,23	-1,05	-0,39	-0,78	-3,88	-0,49	352	-0,13	-0,54	-0,37	-0,49	-2,43	-0,74
1349	1501	-0,03	-0,61	-0,03	-0,40	-1,28	-0,01	1502	0,02	-0,38	-0,26	0,01	-0,70	-0,01
	352	-0,08	-0,62	-0,31	-0,49	-2,43	-0,86	353	-0,04	-0,39	-0,54	-0,06	-0,32	-0,86
1350	1502	0,03	-0,40	-0,27	-0,01	-0,70	-0,27	1415	0,13	0,10	-0,42	0,64	0,41	0,09
	353	-0,03	-0,41	-0,33	-0,06	-0,32	-0,62	112	0,07	0,09	-0,48	-0,05	-0,25	-0,26
1351	1210	0,06	-0,35	0,38	0,75	1,62	-0,29	1503	0,03	-0,47	0,81	-0,18	-0,90	-0,42
	1205	-0,08	-0,37	0,53	0,52	-1,69	0,11	1498	-0,10	-0,49	0,96	-0,33	-0,73	-0,02
1352	1503	-0,14	-0,48	0,63	-0,19	-0,90	-0,28	1504	-0,17	-0,61	0,53	-0,38	-0,57	-0,18
	1498	-0,01	-0,45	0,71	-0,25	-0,71	-0,05	1499	-0,03	-0,58	0,60	-0,73	-1,86	0,05
1353	1504	-0,05	-0,61	0,32	-0,37	-0,56	-0,09	1505	-0,06	-0,65	0,21	-0,40	-0,76	0,01
	1499	0,00	-0,60	0,27										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1355	1506	-0,04	-0,49	-0,21	-0,21	-0,53	0,28	1507	0,00	-0,29	-0,31	-0,02	-0,38	0,25
	1501	-0,04	-0,49	-0,38	-0,41	-1,35	-0,04	1502	0,00	-0,29	-0,48	0,06	-0,42	-0,07
1356	1507	0,00	-0,29	-0,35	-0,04	-0,38	0,21	1419	0,05	-0,03	-0,33	0,65	0,73	0,14
	1502	0,01	-0,29	-0,49	0,05	-0,42	-0,06	1415	0,06	-0,03	-0,48	0,46	-0,48	-0,14
1357	54	-0,41	-1,36	1,02	0,81	4,03	-0,31	1508	-0,13	0,04	0,88	-0,16	-0,81	-0,52
	1210	-0,27	-1,33	0,84	-0,27	-3,45	0,02	1503	0,01	0,06	0,69	0,05	0,26	-0,19
1358	1508	-0,01	-0,20	0,53	-0,16	-0,81	-0,36	1509	-0,05	-0,37	0,53	0,03	0,17	-0,21
	1503	-0,04	-0,20	0,52	0,04	0,26	-0,33	1504	-0,07	-0,38	0,52	-0,44	-0,85	-0,19
1359	1509	-0,07	-0,32	0,31	0,03	0,17	-0,18	1510	-0,08	-0,34	0,13	0,00	-0,02	0,08
	1504	0,01	-0,31	0,31	-0,43	-0,85	-0,17	1505	0,01	-0,33	0,13	-0,39	-0,71	0,10
1360	1510	-0,07	-0,35	0,00	0,00	-0,02	0,12	1511	-0,06	-0,29	-0,18	0,01	0,04	0,31
	1505	0,01	-0,33	-0,06	-0,39	-0,71	0,08	1506	0,02	-0,28	-0,24	-0,24	-0,61	0,27
1361	1511	-0,06	-0,29	-0,26	0,01	0,04	0,34	1512	-0,05	-0,23	-0,38	-0,02	-0,10	0,37
	1506	-0,01	-0,28	-0,35	-0,23	-0,60	0,24	1507	0,01	-0,22	-0,46	0,03	-0,13	0,27
1362	1512	-0,06	-0,21	-0,33	-0,02	-0,10	0,35	113	-0,05	-0,13	-0,37	0,07	0,34	0,07
	1507	-0,01	-0,20	-0,50	0,01	-0,13	0,33	1419	0,00	-0,12	-0,54	0,42	-0,41	0,05
1363	1513	-0,52	0,69	0,28	0,27	-0,16	0,39	1363	-1,37	-3,57	1,90	-1,06	-2,09	0,30
	354	-0,75	0,64	0,58	0,37	1,87	-0,32	31	-1,60	-3,61	2,21	0,94	4,71	-0,41
1364	1411	-0,20	0,08	0,25	0,16	-0,03	0,01	1514	-0,37	-0,75	0,46	-0,09	-0,07	-0,06
	1406	-0,67	-0,01	0,64	0,07	-0,04	0,17	1513	-0,83	-0,85	0,85	0,21	-0,26	0,10
1365	1514	0,01	-0,63	0,59	-0,10	-0,07	0,08	1367	-0,06	-0,97	0,54	-0,21	0,10	0,09
	1513	-0,08	-0,65	0,30	0,25	-0,25	-0,15	1363	-0,15	-0,99	0,24	-0,70	-0,28	-0,15
1366	111	-0,21	-0,08	0,68	0,17	0,84	-0,17	1515	-0,20	-0,06	0,43	-0,03	-0,15	-0,20
	1411	-0,37	-0,12	0,52	0,12	-0,20	0,17	1514	-0,37	-0,10	0,27	-0,04	0,21	0,15
1367	1515	-0,62	0,02	1,10	-0,03	-0,15	0,25	32	-0,84	-1,08	-0,31	0,37	1,85	0,33
	1514	-0,30	0,09	0,39	-0,04	0,21	-0,29	1367	-0,52	-1,02	-1,01	-0,42	-0,97	-0,21
1368	1516	0,02	-1,01	0,23	0,09	0,19	-0,06	1517	0,05	-0,86	0,05	0,01	0,16	-0,06
	355	-0,16	-1,05	0,39	0,13	0,65	0,21	356	-0,13	-0,89	0,21	0,05	0,27	0,22
1369	1517	0,00	-0,85	0,13	0,05	0,17	-0,01	1518	0,07	-0,49	0,05	-0,05	0,03	-0,02
	356	-0,18	-0,89	0,22	0,05	0,27	0,17	357	-0,10	-0,52	0,13	0,03	0,15	0,16
1370	1518	-0,02	-0,49	0,17	0,00	0,04	0,01	1389	0,07	0,00	0,06	-0,23	0,09	-0,05
	357	-0,14	-0,52	0,12	0,03	0,15	0,15	105	-0,04	-0,03	0,01	-0,03	-0,15	0,09
1371	1283	-0,09	-1,30	0,09	-0,01	0,01	-0,06	1519	-0,03	-1,00	-0,03	0,00	0,00	-0,07
	1281	-0,08	-1,30	0,27	0,09	0,28	-0,01	1516	-0,02	-1,00	0,16	0,06	0,21	-0,02
1372	1519	-0,03	-1,01	0,12	-0,01	0,00	-0,08	1520	0,02	-0,76	-0,03	0,01	0,00	-0,08
	1516	-0,04	-1,01	0,30	0,10	0,22	-0,02	1517	0,01	-0,76	0,15	0,01	0,13	-0,03
1373	1520	0,01	-0,76	0,15	0,00	0,00	-0,09	1521	0,07	-0,41	0,01	0,01	0,00	-0,08
	1517	0,00	-0,76	0,23	0,05	0,14	-0,03	1518	0,07	-0,41	0,09	-0,05	0,04	-0,02
1374	1521	-0,04	-0,44	0,15	-0,01	0,00	-0,08	1394	0,03	-0,10	-0,06	0,11	0,07	0,00
	1518	0,03	-0,43	0,21	0,00	0,05	-0,03	1389	0,09	-0,09	0,01	-0,27	-0,12	0,05
1375	91	-0,27	-1,24	0,07	-0,07	-0,35	-0,02	1522	-0,22	-1,00	-0,17	-0,05	-0,23	-0,02
	1283	-0,06	-1,19	0,30	0,00	0,04	-0,08	1519	-0,02	-0,96	0,06	0,00	0,01	-0,08
1376	1522	-0,20	-1,00	0,03	-0,05	-0,23	-0,01	1523	-0,15	-0,75	-0,17	-0,02	-0,11	-0,01
	1519	-0,02	-0,97	0,21	0,00	0,01	-0,09	1520	0,03	-0,71	0,01	0,01	0,00	-0,09
1377	1523	-0,11	-0,75	-0,04	-0,02	-0,11	-0,02	1524	-0,06	-0,50	-0,19	0,00	-0,02	-0,02
	1520	0,06	-0,72	0,19	0,00	0,00	-0,08	1521	0,12	-0,46	0,04	0,01	0,00	-0,08
1378	1524	0,07	-0,52	-0,12	0,00	-0,02	-0,05	4	0,19	0,06	-0,08	0,02	0,11	-0,07
	1521	0,12	-0,51	0,17	-0,02	-0,01	-0,04	1394	0,23	0,07	0,22	0,08	-0,12	-0,06
1379	1525	-0,01	-0,26	0,06	0,00	0,04	0,00	1382	0,02	-0,11	0,10	-0,22	-0,04	-0,05
	358	-0,08	-0,28	0,06	0,05	0,25	0,13	101	-0,05	-0,13	0,10	0,02	0,10	0,07
1380	1378	-0,03	-0,36	0,03	0,12	0,06	-0,04	1526	-0,01	-0,27	0,02	-0,05	0,03	-0,03
	1374	-0,03	-0,37	0,08	0,07	0,12	0,00	1525	-0,01	-0,27	0,07	-0,02	0,04	0,01
1381	1526	-0,03	-0,27	0,06	-0,03	0,03	-0,03	1385	0,00	-0,10	0,03	-0,19	-0,06	-0,02
	1525	0,01	-0,26	0,06	0,00	0,04	0,00	1382	0,04	-0,09	0,03	-0,21	0,04	0,00
1382	100	-0,11	-0,43	0,03	0,13	0,67	-0,22	1527	-0,07	-0,23	-0,03	-0,02	-0,08	-0,23
	1378	-0,06	-0,42	0,06	0,09	-0,12	0,10	1526	-0,02	-0,22	-0,01	-0,03	0,12	0,08
1383	1527	-0,05	-0,23	-0,03	-0,02	-0,08	-0,07	103	-0,03	-0,15	-0,06	0,00	-0,02	-0,02
	1526	-0,02	-0,23	0,04	-0,01	0,12	-0,08	1385	0,00	-0,14	0,01	-0,17	0,03	-0,02
1384	1387	0,03	-0,39	-0,01	0,09	0,14	0,01	1529	0,02	-0,40	-0,07	0,09	0,16	0,02
	1384	-0,01	-0,40	-0,04	0,08	0,12	-0,05	1528	-0,01	-0,41	-0,09	0,08	0,14	-0,05
1385	104	-0,12	-0,37	0,05	0,10	0,52	0,05	117	-0,12	-0,39	-0,09	0,10	0,49	0,04
	1387	0,03	-0,34	0,04	0,07	0,05	0,04	1529	0,02	-0,36	-0,10	0,08	0,09	0,02
1386	1532	-0,02	-0,43	-0,11	0,02	0,30	-0,07	1533	-0,01	-0,40	-0,11	0,18	0,35	-0,07
	1530	-0,03	-0,43	-0,14	0,06	0,14	-0,04	1531	-0,03	-0,40	-0,14	0,06	0,09	-0,04
1387	120	-0,08	-0,39	-0,12	0,05	0,23	0,21	3	-0,09	-0,44	-0,13	0,15	0,77	0,19
	1532	-0,02	-0,38	-0,13	0,03	0,34	-0,11	1533	-0,03	-0,43	-0,14	0,18	0,35	-0,13
1388	1534	-0,13	-0,27	-0,19	0,02	0,06	0,09	1389	-0,10	-0,11	-0,10	-0,04	0,18	0,06
	359	-0,07	-0,26	-0,20	-0,03	-0,15	0,00	105	-0,04	-0,09	-0,11	-0,01	-0,04	-0,03
1389	1533	-0,06	-0,41	-0,12	0,13	0,34	-0,10	1535	-0,03	-0,29	-0,10	0,28	0,21	-0,02
	1531	-0,06	-0,42	-0,16	0,09	0,09	-0,03	1534	-0,04	-0,29	-0,13	0,03	0,07	0,05
1390	1535	-0,09	-0,29	-0,14	0,33	0,22	0,06	1394	-0,07	-0,21	-0,07	-0,34	0,05	0,07
	1534	-0,12	-0,30	-0,14	0,02	0,07	0,08	1389	-0,10	-0,22	-0,07	-0,07	0,05	0,08
1391	3	-0,07	-0,46	-0,10	0,15	0,77	0,15	1186	-0,04	-0,31	-0,01	0,31	1,55	0,03
	1533	-0,05	-0,46	-0,16	0,13	0,34	-0,08	1535	-0,02	-0,30	-0,07	0,27	0,15	-0,20
1392	1186	-0,06	-0,29	-0,13	0,31	1,55	-0,36	4	-0,05	-0,22	-0,07	0,17	0,84	-0,33
	1535	-0,09	-0,29	-0,11	0,32	0,16	0,07	1394	-0,07	-0,22	-0,05	-0,42	-0,33	0,10
1393	1536	-0,02	-0,44	-0,09	0,05	0,17	-0,05	1530	-0,02	-0,44	-0,11	0,04	0,14	-0,05
	360	-0,09	-0,46	-0,11	0,01	0,06	0,00	118	-0,09	-0,46	-0,13	0,00	0,00	0,01
1394	1529	-0,01	-0,42	-0,03	0,08	0,16	0,02	1537	-0,01	-0,43	-0,07	0,01	0,24	0,01
	1528	0,00	-0,42	-0,08	0,07	0,13	-0,05	1536	0,00	-0,43	-0,12	0,04	0,15	-0,06
1395	1537	-0,03	-0,43	-0,08	0,00	0,24	-0,02	1532	-0,03	-0,43	-0,10	0,05	0,31	-0,04
	1536	-0,02	-0,43	-0,12	0,04	0,15	-0,04	1530	-0,02	-0,43	-0,14	0,04	0,13	-0,07
1396	117	-0,07	-0,38	0,01	0,10	0,49	-0,05	1538	-0,07	-0,36	-0,02	0,00	-0,02	-0,05
	1529	-0,01	-0,37	-0,06	0,07	0,09	0,10	1537	0,00	-0,34	-0,10	0,02	0,33	0,10
1397	1538	-0,07	-0,36	-0,08	0,00	-0,02	0,11	120	-0,08	-0,40	-0,10	0,05	0,23	0,13
	1537	-0,02	-0,35	-0,11	0,02	0,33	-0,05	1532	-0,02	-0,38	-0,13	0,06	0,35	-0,03
1398	1540	0,00	-0,84	-0,18	0,02	0,08	0,07	1541	-0,11	-1,41	0,06	-0,02	0,04	0,06
	1193	-0,29	-0,90	0,23	0,02									

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1400	1543	0,01	-1,01	0,14	0,03	-0,10	0,04	1544	0,00	-1,03	-0,13	0,00	-0,10	0,08
	1540	0,08	-0,99	0,42	0,01	0,05	0,02	1541	0,08	-1,01	0,15	-0,01	0,09	0,06
1401	1545	0,07	-1,21	-0,19	0,00	-0,22	-0,04	1546	0,11	-1,02	0,04	0,09	-0,24	0,01
	1542	-0,03	-1,23	0,21	0,00	-0,09	-0,02	1543	0,01	-1,04	0,44	0,03	-0,11	0,03
1402	1546	-0,19	-1,06	0,24	0,08	-0,24	0,02	1547	-0,10	-0,61	-0,14	0,02	-0,31	0,08
	1543	-0,01	-1,03	0,48	0,03	-0,11	0,03	1544	0,08	-0,58	0,09	0,00	-0,09	0,09
1403	155	-1,03	-2,31	0,69	-0,17	-0,87	0,20	1548	-0,61	-0,22	-0,92	0,08	0,40	0,12
	1545	-0,69	-2,24	1,50	0,03	-0,02	-0,08	1546	-0,28	-0,16	-0,10	0,04	-0,47	-0,16
1404	1548	-0,17	-0,88	0,28	0,08	0,40	-0,29	156	-0,10	-0,55	-0,10	-0,31	-1,53	-0,39
	1546	-0,12	-0,87	0,10	0,03	-0,47	0,23	1547	-0,05	-0,54	-0,27	0,07	-0,05	0,13
1405	1550	-0,44	-3,05	-0,89	-0,30	-1,00	0,84	1551	-0,46	-3,17	0,14	-0,11	-0,64	0,81
	1215	-0,69	-3,10	-1,11	-0,27	-1,36	0,65	1216	-0,72	-3,22	-0,08	-0,25	-1,26	0,62
1406	1551	-0,08	-3,01	-0,99	-0,14	-0,65	0,61	1552	-0,14	-3,31	0,96	-0,24	-2,46	0,70
	1216	-0,80	-3,16	-1,68	-0,25	-1,26	0,80	1217	-0,86	-3,45	0,28	0,04	0,19	0,88
1407	1552	-0,41	-2,92	-0,40	-0,22	-2,45	-1,22	1553	0,11	-0,30	3,11	0,51	-0,14	-0,91
	1217	-1,35	-3,11	-4,39	0,04	0,19	2,80	55	-0,82	-0,48	-0,89	-2,21	-11,07	3,10
1408	1554	-0,15	-3,62	0,29	0,01	1,00	1,45	1555	-0,13	-3,52	-0,14	-0,52	0,87	1,05
	1549	0,06	-3,58	-0,50	0,05	-0,97	1,31	1550	0,08	-3,47	-0,93	-0,21	-0,70	0,92
1409	1555	-0,15	-3,44	-0,59	-0,47	0,88	0,86	1556	-0,10	-3,19	0,15	-0,73	0,46	0,34
	1550	-0,55	-3,52	-1,60	-0,24	-0,71	1,12	1551	-0,50	-3,27	-0,86	-0,16	-0,87	0,60
1410	1556	-0,14	-3,16	-0,57	-0,63	0,48	0,22	1557	-0,11	-3,04	0,44	-0,52	-0,07	-0,33
	1551	-0,06	-3,15	-2,00	-0,19	-0,88	0,69	1552	-0,04	-3,03	-1,00	-0,01	-1,30	0,15
1411	1557	-0,13	-3,03	0,07	-0,46	-0,06	-0,35	1558	0,06	-2,05	1,19	0,03	-0,27	-0,79
	1552	0,15	-2,97	-2,36	0,01	-1,29	0,13	1553	0,35	-1,99	-1,25	0,14	-1,99	-0,31
1412	1559	-0,25	-2,91	0,63	-0,44	5,01	1,14	1560	-0,28	-3,06	0,39	-1,30	2,80	0,24
	1554	0,08	-2,84	-0,71	-0,07	0,61	1,87	1555	0,05	-2,99	-0,95	-0,50	0,99	0,97
1413	1560	-0,42	-2,98	-0,13	-1,18	2,83	0,16	1561	-0,44	-3,06	0,02	-1,35	1,39	-0,55
	1555	0,00	-2,89	-1,40	-0,44	1,00	1,02	1556	-0,02	-2,98	-1,25	-0,73	0,50	0,31
1414	1561	-0,23	-2,99	-0,49	-1,42	1,38	-0,49	1562	-0,29	-3,29	-0,01	-0,62	0,54	-0,94
	1556	-0,05	-2,96	-1,97	-0,62	0,52	0,20	1557	-0,11	-3,25	-1,48	-0,49	0,06	-0,25
1415	1562	-0,16	-3,36	-0,24	-0,77	0,51	-0,64	1563	-0,20	-3,58	0,69	-0,07	0,88	-0,92
	1557	-0,01	-3,33	-1,84	-0,43	0,08	-0,47	1558	-0,05	-3,55	-0,91	-0,01	-0,44	-0,74
1416	157	-0,23	-3,04	0,95	7,22	36,11	-10,72	1098	-0,07	-2,21	1,78	-0,94	-4,72	-9,49
	1559	0,02	-2,99	-1,44	-1,83	-1,94	3,57	1560	0,18	-2,16	-0,61	-0,51	6,77	4,81
1417	1098	-0,41	-1,97	-0,29	-0,94	-4,72	-3,09	1097	-0,58	-2,82	-0,21	-0,45	-2,27	-1,84
	1560	-0,18	-1,92	-1,12	-0,38	6,80	-1,52	1561	-0,35	-2,78	-1,04	-1,45	0,86	-0,27
1418	1097	-0,89	-2,60	0,26	-0,45	-0,79	-0,79	1096	-1,00	-3,15	-0,36	-1,81	0,12	0,12
	1561	-0,42	-2,51	-1,56	-1,53	0,84	-1,21	1562	-0,53	-3,06	-2,19	-0,42	1,52	-0,30
1419	1096	-0,14	-3,77	-1,77	-0,36	-1,81	1,68	158	-0,54	-5,73	0,50	1,78	8,88	2,10
	1562	0,35	-3,67	-2,42	-0,57	1,49	-1,91	1563	-0,05	-5,63	-0,15	-0,45	-1,01	-1,50
1420	1565	0,05	-1,47	0,40	-0,02	-0,07	0,02	1566	0,20	-0,74	-0,16	-0,01	-0,09	0,03
	1224	-0,10	-1,50	0,39	-0,03	-0,14	-0,03	59	0,05	-0,77	-0,17	0,01	0,03	-0,02
1421	1567	-0,05	-2,06	0,13	0,00	-0,05	0,03	1568	0,08	-1,39	0,16	-0,01	-0,05	0,02
	1564	-0,05	-2,06	-0,07	0,01	-0,10	0,02	1565	0,09	-1,38	-0,04	-0,02	-0,08	0,01
1422	1568	-0,07	-1,40	0,19	-0,01	-0,05	0,02	1569	0,09	-0,62	0,15	0,00	-0,06	0,01
	1565	-0,14	-1,42	-0,04	-0,02	-0,08	0,02	1566	0,01	-0,63	-0,08	0,00	-0,07	0,02
1423	1570	-0,14	-2,20	0,14	-0,01	0,02	0,03	1571	0,02	-1,38	0,18	-0,03	-0,02	0,01
	1567	-0,09	-2,19	-0,07	0,00	-0,06	0,04	1568	0,08	-1,37	-0,03	-0,01	-0,05	0,02
1424	1571	-0,19	-1,43	0,22	-0,04	-0,02	0,00	1572	0,00	-0,50	0,11	0,01	-0,05	-0,01
	1568	-0,06	-1,41	-0,01	-0,01	-0,05	0,02	1569	0,13	-0,47	-0,12	0,00	-0,05	0,01
1425	159	-0,73	-2,96	0,60	0,09	0,44	-0,13	1573	-0,30	-0,82	0,12	-0,04	-0,19	-0,11
	1570	-0,42	-2,90	0,43	-0,02	-0,06	0,05	1571	0,01	-0,76	-0,05	-0,02	0,04	0,07
1426	1573	-0,34	-0,77	0,26	-0,04	-0,19	-0,01	160	-0,39	-1,01	-0,35	0,00	0,00	0,00
	1571	-0,24	-0,75	-0,01	-0,02	0,04	-0,03	1572	-0,29	-0,99	-0,62	0,00	-0,08	-0,02
1427	1575	0,55	-4,27	-0,41	-0,05	0,33	0,43	1576	0,69	-3,59	-1,33	-0,14	-0,21	0,33
	1231	-0,64	-4,51	1,17	-0,16	-0,81	-0,67	63	-0,50	-3,83	0,25	0,55	2,75	-0,77
1428	1577	0,16	-2,87	0,02	0,00	-0,08	0,09	1578	0,04	-3,51	0,57	0,00	-0,10	0,15
	1574	-0,17	-2,94	0,01	0,05	-0,17	0,02	1575	-0,30	-3,58	0,56	-0,15	0,03	0,07
1429	1578	0,06	-3,53	0,80	0,00	-0,10	0,16	1579	-0,07	-4,18	-0,08	-0,01	-0,13	0,28
	1575	0,47	-3,45	0,79	-0,11	0,03	0,09	1576	0,33	-4,10	-0,09	-0,05	0,26	0,21
1430	1580	0,14	-3,58	-0,06	-0,04	-0,04	0,02	1581	0,12	-3,70	0,30	0,14	-0,23	0,07
	1577	0,00	-3,61	0,18	-0,01	-0,13	0,09	1578	-0,03	-3,72	0,53	0,00	-0,10	0,14
1431	1581	-0,46	-3,80	1,03	0,10	-0,24	0,09	1582	-0,31	-3,06	0,05	0,05	-0,47	0,20
	1578	-0,02	-3,72	0,77	0,00	-0,10	0,16	1579	0,13	-2,97	-0,21	0,00	-0,08	0,28
1432	161	-3,23	-7,26	2,78	0,02	0,09	-0,04	1583	-1,94	-0,79	-2,31	0,14	0,71	-0,11
	1580	-2,31	-7,07	4,40	-0,01	0,10	-0,02	1581	-1,01	-0,60	-0,69	0,08	-0,55	-0,09
1433	1583	-0,96	-2,09	1,69	0,14	0,71	-0,69	162	-1,38	-4,20	-0,84	-0,61	-3,05	-0,83
	1581	-0,61	-2,02	0,05	0,04	-0,56	0,46	1582	-1,03	-4,13	-2,49	0,15	0,03	0,33
1434	1585	0,60	-3,96	-0,33	0,00	-0,28	-0,22	1586	0,82	-2,87	-1,57	0,07	-0,01	-0,16
	1238	-0,44	-4,16	1,24	0,04	0,19	0,33	67	-0,22	-3,08	0,00	-0,32	-1,58	0,39
1435	1587	0,15	-2,40	0,03	0,00	0,04	-0,03	1588	0,03	-3,02	0,42	0,00	0,05	-0,07
	1584	-0,11	-2,45	0,00	-0,02	-0,04	0,00	1585	-0,24	-3,08	0,39	0,05	-0,12	-0,04
1436	1588	0,07	-3,03	0,66	0,00	0,05	-0,08	1589	-0,07	-3,72	-0,08	0,00	0,07	-0,15
	1585	0,41	-2,96	0,66	0,03	-0,13	-0,04	1586	0,27	-3,66	-0,08	0,03	-0,24	-0,11
1437	1590	0,10	-2,90	-0,05	0,02	0,13	0,01	1591	0,03	-3,22	0,15	-0,06	0,23	-0,03
	1587	0,02	-2,91	0,18	0,00	0,06	-0,03	1588	-0,04	-3,24	0,38	0,00	0,06	-0,07
1438	1591	-0,37	-3,30	0,87	-0,03	0,23	-0,03	1592	-0,27	-2,80	0,06	-0,03	0,38	-0,11
	1588	-0,01	-3,23	0,61	0,00	0,06	-0,08	1589	0,09	-2,73	-0,20	0,00	0,04	-0,15
1439	163	-2,91	-6,29	2,52	0,03	0,14	0,03	1593	-1,74	-0,43	-2,27	-0,03	-0,17	0,08
	1590	-2,18	-6,14	4,20	0,00	0,05	0,01	1591	-1,01	-0,28	-0,59	-0,02	0,41	0,06
1440	1593	-1,01	-1,41	1,85	-0,03	-0,17	0,40	164	-1,58	-4,25	-1,06	0,39	1,93	0,49
	1591	-0,67	-1,34	0,13	0,00	0,41	-0,25	1592	-1,24	-4,18	-2,78	-0,09	0,10	-0,16
1441	1595	1,00	-5,83	0,68	0,00	-0,01	0,01	1596	2,28	0,59	-3,68	0,00	-0,02	0,01
	1245	0,59	-5,91	2,26	-0,01	-0,06	-0,01	71	1,87	0,51	-2,10	0,00	0,00	-0,01
1442	1597	-0,09	-4,26	0,12	0,00	0,02	0,01	1598	0,10	-3,26	-0,65	0,00	0,02	0,00
	1594	0,27	-4,18	0,05	0,00	-0,02	0,01	1595	0,47	-3,19	-0,71	-0,01	-0,01	0,00
1443	1598	-0,01	-3,27	-0,41	0,00	0,02	0,01	1599	0,17	-2,35	0,00	0,00	0,02	0,00
	1595	-0,28												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1445	1601	0,08	-3,45	-0,19	0,01	0,05	0,01	1602	0,20	-2,88	0,11	0,00	0,05	0,01
	1598	-0,07	-3,49	-0,47	0,00	0,02	0,00	1599	0,04	-2,91	-0,16	0,00	0,02	0,00
1446	165	-1,30	-4,49	0,74	0,01	0,06	0,01	1603	-0,80	-1,99	-1,31	0,02	0,10	0,01
	1600	-0,96	-4,42	2,19	0,00	0,06	0,00	1601	-0,46	-1,93	0,14	0,01	0,04	0,00
1447	1603	-1,91	-0,54	2,37	0,02	0,10	0,01	166	-3,07	-6,34	-2,74	0,02	0,08	0,01
	1601	-1,08	-0,37	0,82	0,01	0,04	0,01	1602	-2,24	-6,17	-4,29	0,00	0,06	0,01
1448	1605	1,09	-6,32	0,77	-0,09	-0,50	-0,01	1606	2,49	0,72	-4,01	0,01	-0,55	0,05
	1252	0,66	-6,40	2,46	-0,16	-0,82	-0,01	75	2,07	0,63	-2,32	-0,15	-0,74	0,05
1449	1607	-0,11	-4,61	0,15	0,00	-0,26	0,03	1608	0,11	-3,50	-0,69	-0,01	-0,26	0,01
	1604	0,30	-4,53	0,04	0,01	-0,55	0,01	1605	0,52	-3,42	-0,80	-0,09	-0,51	-0,02
1450	1608	-0,01	-3,52	-0,44	-0,01	-0,26	0,00	1609	0,19	-2,50	0,02	0,00	-0,25	-0,02
	1605	-0,31	-3,58	-0,51	-0,09	-0,51	0,02	1606	-0,11	-2,56	-0,05	0,01	-0,54	0,00
1451	1610	-0,41	-3,57	0,04	0,00	0,01	0,03	1611	-0,45	-3,80	-0,94	0,02	0,00	0,00
	1607	0,07	-3,47	0,19	0,00	-0,27	0,03	1608	0,03	-3,70	-0,79	-0,01	-0,25	0,00
1452	1611	0,10	-3,71	-0,20	0,03	0,00	0,01	1612	0,22	-3,09	0,14	0,00	0,02	-0,02
	1608	-0,08	-3,75	-0,54	-0,01	-0,25	0,01	1609	0,05	-3,12	-0,19	0,00	-0,27	-0,02
1453	167	-1,37	-4,81	0,78	0,05	0,26	0,02	1613	-0,84	-2,16	-1,38	0,06	0,28	0,01
	1610	-1,01	-4,73	2,31	0,00	0,01	0,02	1611	-0,48	-2,09	0,15	0,03	0,00	0,01
1454	1613	-2,07	-0,55	2,60	0,06	0,28	0,01	168	-3,33	-6,84	-2,97	0,05	0,27	0,00
	1611	-1,17	-0,37	0,89	0,03	0,00	0,00	1612	-2,43	-6,66	-4,68	-0,01	0,02	-0,01
1455	1615	0,05	-0,93	-0,20	0,01	-0,01	0,03	1616	-0,07	-1,55	-0,26	0,00	0,00	0,03
	1259	-0,19	-0,98	0,52	0,01	0,05	0,00	79	-0,31	-1,60	0,46	0,03	0,13	0,00
1456	1617	0,02	-0,98	-0,19	0,00	-0,05	0,01	1618	-0,01	-1,15	-0,11	0,00	-0,06	0,02
	1614	-0,05	-1,00	0,19	0,00	-0,02	0,01	1615	-0,08	-1,17	0,28	0,01	-0,01	0,02
1457	1618	0,01	-1,15	-0,09	0,01	-0,06	0,02	1619	-0,01	-1,29	-0,21	0,00	-0,07	0,04
	1615	0,01	-1,15	0,33	0,01	-0,01	0,02	1616	-0,02	-1,29	0,22	0,00	0,01	0,03
1458	1620	-0,03	-1,13	-0,17	-0,01	-0,08	0,00	1621	-0,04	-1,16	-0,07	0,02	-0,11	0,00
	1617	0,00	-1,13	0,20	0,00	-0,06	0,01	1618	0,00	-1,15	0,30	0,00	-0,07	0,02
1459	1621	-0,11	-1,16	-0,12	0,00	-0,12	0,00	1622	-0,11	-1,18	-0,24	0,01	-0,17	0,02
	1618	0,01	-1,13	0,31	0,01	-0,07	0,02	1619	0,01	-1,15	0,20	0,00	-0,06	0,04
1460	169	-0,51	-1,80	0,30	-0,01	-0,05	-0,02	1623	-0,27	-0,58	-0,07	0,00	0,01	-0,04
	1620	-0,33	-1,77	0,55	0,00	-0,06	0,00	1621	-0,09	-0,55	0,17	0,00	-0,16	-0,02
1461	1623	-0,11	-0,84	-0,45	0,00	0,01	-0,14	170	-0,23	-1,43	-0,39	-0,13	-0,67	-0,17
	1621	0,00	-0,81	0,12	-0,01	-0,17	0,07	1622	-0,11	-1,41	0,18	0,03	-0,09	0,03
1462	1625	-0,23	-1,33	-0,05	0,25	2,31	0,09	1626	-0,19	-1,15	0,43	-0,06	1,01	-0,05
	1270	-0,30	-1,35	-0,38	0,22	1,11	0,87	1271	-0,26	-1,17	0,10	0,20	1,01	0,73
1463	1626	-0,15	-1,16	0,21	0,00	1,02	0,19	1627	-0,11	-0,92	0,41	0,00	0,73	0,09
	1271	-0,24	-1,18	-0,21	0,20	1,01	0,48	1272	-0,19	-0,94	-0,01	0,16	0,79	0,38
1464	1627	-0,07	-0,88	0,24	0,01	0,73	0,23	1628	-0,09	-1,00	0,40	-0,01	0,60	0,15
	1272	-0,24	-0,92	-0,08	0,16	0,79	0,24	83	-0,26	-1,04	0,08	0,18	0,92	0,16
1465	1629	-0,21	-1,68	-0,15	-0,01	0,02	-0,73	1630	-0,19	-1,59	-0,04	0,12	0,10	-0,47
	1624	0,32	-1,57	0,15	-0,10	1,86	-0,42	1625	0,33	-1,48	0,26	-0,06	1,29	-0,16
1466	1630	-0,07	-1,63	-0,17	0,14	0,10	-0,43	1631	0,01	-1,22	0,24	0,14	-0,01	-0,21
	1625	-0,30	-1,68	-0,39	0,05	1,31	-0,21	1626	-0,21	-1,27	0,03	-0,05	1,04	0,00
1467	1631	-0,01	-1,22	0,07	0,15	-0,01	-0,19	1632	0,04	-0,97	0,22	0,11	0,00	-0,01
	1626	-0,22	-1,26	-0,19	0,01	1,06	0,01	1627	-0,18	-1,02	-0,04	-0,01	0,70	0,19
1468	1632	-0,06	-1,04	0,17	0,10	0,00	0,07	1633	0,02	-0,63	0,23	0,01	0,01	0,19
	1627	-0,01	-1,03	-0,22	0,01	0,70	0,10	1628	0,07	-0,62	-0,16	0,00	0,62	0,21
1469	1634	-0,24	-1,82	0,11	0,07	-1,49	-0,63	1635	-0,18	-1,57	0,23	0,40	-0,97	-0,37
	1629	0,07	-1,76	-0,04	0,04	0,25	-0,74	1630	0,12	-1,50	0,09	0,10	0,00	-0,48
1470	1635	-0,21	-1,49	-0,07	0,28	-1,00	-0,43	1636	-0,15	-1,19	0,14	0,39	-1,02	-0,19
	1630	-0,04	-1,45	-0,05	0,12	0,01	-0,42	1631	0,02	-1,15	0,16	0,15	0,03	-0,18
1471	1636	-0,39	-1,23	-0,03	0,38	-1,02	-0,13	1637	-0,37	-1,15	-0,23	0,26	-0,81	0,09
	1631	0,01	-1,15	-0,02	0,16	0,03	-0,21	1632	0,03	-1,07	-0,22	0,09	-0,08	0,01
1472	1637	0,25	-1,00	0,17	0,35	-0,79	0,03	1638	0,33	-0,61	0,24	0,04	-1,08	0,22
	1632	-0,20	-1,09	-0,27	0,09	-0,09	0,08	1633	-0,13	-0,70	-0,20	0,01	0,04	0,27
1473	171	0,14	-2,18	-0,18	-2,16	-10,79	2,79	1639	0,24	-1,66	1,30	0,09	0,47	2,50
	1634	0,13	-2,18	-0,87	0,56	1,00	-1,65	1635	0,24	-1,66	0,61	0,14	-2,29	-1,94
1474	1639	-0,31	-1,47	-0,01	0,09	0,47	0,52	1640	-0,21	-0,97	0,13	-0,02	-0,09	0,20
	1635	-0,19	-1,45	0,31	0,02	-2,32	0,03	1636	-0,09	-0,95	0,45	0,42	-0,86	-0,29
1475	1640	-0,30	-0,94	0,17	-0,02	-0,09	-0,15	1641	-0,20	-0,47	-0,17	0,09	0,44	-0,45
	1636	-0,40	-0,96	0,28	0,41	-0,87	0,03	1637	-0,30	-0,49	-0,06	0,07	-1,74	-0,27
1476	1641	-0,91	-0,23	0,64	0,09	0,44	-1,88	172	-1,29	-2,14	-1,32	-1,48	-7,41	-2,11
	1637	-0,33	-0,11	0,35	0,16	-1,73	1,16	1638	-0,72	-2,03	-1,62	0,39	0,64	0,93
1477	1643	0,40	-2,44	-0,88	-0,10	-0,60	-0,53	1644	0,14	-3,71	-0,60	0,07	0,04	-0,49
	1279	-0,58	-2,64	0,32	-0,12	-0,60	-0,04	87	-0,83	-3,91	0,60	-0,49	-2,47	0,00
1478	1645	0,27	-0,47	-0,17	-0,02	1,10	0,16	1646	-0,11	-2,39	-0,05	-0,11	1,22	-0,14
	1642	-0,11	-0,55	0,01	0,04	-0,37	0,05	1643	-0,49	-2,47	0,14	-0,04	-0,24	-0,26
1479	1646	0,18	-2,30	0,17	-0,15	1,21	-0,22	1647	-0,22	-4,28	-0,22	0,01	1,22	-0,53
	1643	0,47	-2,24	0,40	-0,02	-0,24	-0,20	1644	0,08	-4,22	0,01	0,01	-0,28	-0,50
1480	1648	-0,01	-0,49	-0,10	0,07	2,27	0,37	1649	-0,44	-2,60	-0,07	-0,47	2,53	0,05
	1645	0,31	-0,42	0,11	-0,02	1,12	0,16	1646	-0,11	-2,54	0,14	-0,10	1,26	-0,17
1481	1649	-0,38	-2,60	0,14	-0,40	2,55	0,02	1650	-0,65	-3,96	-0,24	-0,17	3,28	-0,44
	1646	0,22	-2,48	0,36	-0,15	1,25	-0,20	1647	-0,05	-3,84	-0,03	-0,01	1,12	-0,66
1482	173	-2,84	-5,05	3,44	1,02	5,11	-0,62	1651	-1,40	2,13	-0,91	-0,26	-1,31	-0,04
	1648	-2,80	-5,05	3,85	-0,17	1,05	0,58	1649	-1,37	2,13	-0,50	-0,12	4,31	1,16
1483	1651	-0,60	1,29	-0,30	-0,26	-1,31	2,96	174	-2,43	-7,85	-2,50	2,80	14,02	3,69
	1649	-0,52	1,31	-0,29	-0,04	4,32	-1,75	1650	-2,35	-7,83	-2,48	-0,64	0,95	-1,02
1484	1654	-0,03	-1,57	-0,06	0,00	0,23	-0,02	1655	0,03	-1,29	-0,03	0,14	0,13	-0,03
	1652	-0,06	-1,58	0,09	0,01	-0,14	0,03	1653	0,00	-1,29	0,12	0,03	-0,12	0,02
1485	1656	0,04	-1,68	-0,15	0,00	0,48	-0,09	1657	0,11	-1,36	-0,08	0,29	0,55	-0,08
	1654	-0,07	-1,70	0,18	0,00	0,22	-0,04	1655	-0,01	-1,38	0,24	0,14	0,14	-0,04
1486	175	-0,85	-2,46	0,48	-0,18	-0,89	0,51	176	-0,55	-0,95	-0,59	0,38	1,91	0,47
	1656	-0,45	-2,38	1,08	0,09	0,92	-0,29	1657	-0,15	-0,87	0,01	0,23	0,22	-0,33
1487	1659	0,07	-1,11	0,18	0,09	0,16	0,00	1660	0,09	-1,01	-0,06	-0,07	-0,02	0,00
	130	-0,29	-1,18	0,22	0,11	0,26	0,08	95	-0,27	-1,08	-0,03	-0,06	0,07	0,08
1488	1661	0,04	-1,10	0,05	0,00	0,01	0,06	1662	0,04	-1,08	0,21	-0,01	0,02	0,01
	1658	-0,10												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1490	1664	0,02	-1,42	-0,08	-0,05	0,00	0,03	1665	0,08	-1,17	-0,02	-0,04	0,01	-0,01
	1661	-0,03	-1,43	0,20	0,01	0,02	0,05	1662	0,02	-1,18	0,26	-0,02	-0,04	0,01
1491	1665	-0,16	-1,22	0,44	-0,19	-0,02	-0,02	1666	-0,06	-0,74	-0,17	0,10	-0,21	-0,03
	1662	-0,03	-1,19	0,58	0,00	-0,03	-0,02	1663	0,06	-0,71	-0,03	-0,01	0,20	-0,03
1492	177	-0,86	-2,37	0,48	0,06	0,08	-0,10	199	-0,52	-0,65	-0,73	-0,10	-0,15	-0,09
	1664	-0,53	-2,30	1,28	0,04	0,06	0,00	1665	-0,18	-0,58	0,08	-0,13	-0,16	0,01
1493	199	-0,28	-0,95	0,41	-0,11	-0,37	0,02	178	-0,27	-0,92	-0,45	-0,01	-0,29	0,03
	1665	-0,18	-0,93	0,54	-0,08	-0,09	-0,01	1666	-0,17	-0,90	-0,32	0,02	-0,01	0,00
1494	1668	0,03	-1,05	0,15	0,00	0,17	0,08	1669	0,06	-0,87	-0,08	-0,14	-0,22	0,02
	1296	-0,26	-1,11	0,17	-0,01	-0,07	0,09	98	-0,23	-0,93	-0,05	0,06	0,29	0,03
1495	1670	0,01	-1,20	0,04	0,00	-0,01	-0,06	1671	0,05	-1,02	0,18	-0,03	-0,03	-0,03
	1667	-0,08	-1,22	0,04	-0,02	0,17	-0,01	1668	-0,04	-1,04	0,18	-0,01	0,06	0,01
1496	1671	-0,02	-1,05	0,41	-0,03	-0,03	-0,02	1672	0,04	-0,71	-0,09	-0,10	0,00	-0,02
	1668	0,08	-1,03	0,33	-0,02	0,06	0,00	1669	0,14	-0,69	-0,16	-0,11	-0,05	0,00
1497	1673	0,02	-1,49	-0,07	0,00	-0,04	-0,05	1674	0,11	-1,05	0,01	-0,01	-0,06	-0,04
	1670	-0,05	-1,51	0,15	0,00	0,00	-0,04	1671	0,04	-1,06	0,23	-0,02	-0,01	-0,03
1498	1674	-0,19	-1,11	0,37	0,01	-0,06	-0,02	1675	-0,06	-0,46	-0,17	-0,15	-0,01	-0,02
	1671	-0,04	-1,08	0,46	-0,03	-0,01	-0,02	1672	0,09	-0,43	-0,08	-0,12	-0,11	-0,02
1499	179	-0,90	-2,40	0,56	-0,04	-0,20	0,02	1676	-0,52	-0,47	-0,74	0,02	0,08	0,01
	1673	-0,56	-2,33	1,24	0,01	-0,01	-0,06	1674	-0,17	-0,40	-0,06	-0,01	-0,07	-0,07
1500	1676	-0,22	-0,87	0,34	0,02	0,08	-0,05	180	-0,14	-0,50	-0,29	0,00	0,02	0,01
	1674	-0,18	-0,87	0,30	0,01	-0,07	-0,04	1675	-0,10	-0,49	-0,33	-0,17	-0,09	0,02
1501	1677	-0,05	-0,68	0,04	-0,05	-0,52	-0,07	1669	-0,10	-0,91	0,13	0,29	1,25	-0,02
	123	-0,17	-0,70	0,07	0,16	0,80	0,03	98	-0,22	-0,93	0,15	-0,25	-1,25	0,07
1502	1663	-0,04	-0,95	0,09	0,17	1,13	0,02	1678	0,00	-0,78	0,07	-0,09	-0,39	0,03
	1660	-0,05	-0,95	0,11	-0,39	-1,18	-0,01	1677	-0,02	-0,78	0,10	0,17	0,50	0,00
1503	1678	-0,03	-0,79	0,04	-0,09	-0,39	-0,02	1672	-0,01	-0,73	-0,02	0,30	1,12	-0,03
	1677	-0,05	-0,79	0,06	0,15	0,49	0,00	1669	-0,04	-0,73	0,00	-0,17	-1,06	-0,01
1504	1666	-0,02	-0,83	0,10	0,41	1,34	0,03	1679	-0,01	-0,75	0,07	-0,25	-0,40	0,04
	1663	0,01	-0,83	0,14	-0,28	-1,16	0,03	1678	0,02	-0,75	0,11	0,10	0,53	0,04
1505	1679	-0,05	-0,76	0,05	-0,24	-0,40	0,00	1675	-0,01	-0,55	-0,06	0,37	1,22	-0,04
	1678	-0,01	-0,75	0,08	0,09	0,53	0,00	1672	0,03	-0,54	-0,03	-0,12	-1,00	-0,05
1506	178	-0,24	-0,91	0,18	0,18	0,92	-0,08	201	-0,17	-0,54	-0,06	-0,19	-0,96	-0,07
	1666	-0,11	-0,88	0,31	-0,06	-0,96	0,03	1679	-0,03	-0,51	0,08	-0,06	0,53	0,05
1507	201	-0,12	-0,61	0,01	-0,19	-0,96	0,10	180	-0,11	-0,54	-0,13	0,16	0,80	0,12
	1679	-0,02	-0,59	0,06	-0,05	0,53	-0,03	1675	-0,01	-0,52	-0,08	-0,03	-0,79	-0,02
1508	1680	-0,11	-0,97	0,14	0,05	-0,12	0,08	1681	-0,06	-0,71	-0,03	0,01	-0,12	0,11
	1522	-0,22	-0,99	0,18	-0,05	-0,24	0,00	1523	-0,17	-0,73	0,01	-0,02	-0,12	0,03
1509	1681	-0,18	-0,72	0,23	0,00	-0,12	0,12	1682	-0,13	-0,45	0,09	-0,14	-0,17	0,10
	1523	-0,20	-0,72	0,14	-0,02	-0,12	0,03	1524	-0,14	-0,45	-0,01	0,01	0,06	0,00
1510	1682	-0,21	-0,40	0,28	-0,12	-0,17	0,15	1683	-0,25	-0,57	0,29	-0,39	0,28	0,01
	1524	-0,28	-0,42	0,06	0,01	0,06	-0,03	4	-0,31	-0,59	0,06	-0,03	-0,16	-0,18
1511	1655	-0,01	-1,28	0,17	0,14	0,13	-0,02	1684	0,04	-1,03	-0,09	0,18	0,07	0,02
	1653	-0,10	-1,29	0,25	0,04	-0,11	0,03	1680	-0,05	-1,04	-0,01	0,05	-0,12	0,07
1512	1684	-0,07	-1,05	0,26	0,20	0,07	0,02	1685	-0,02	-0,77	0,01	0,11	-0,01	0,08
	1680	-0,12	-1,06	0,23	0,05	-0,12	0,07	1681	-0,07	-0,78	-0,02	0,01	-0,13	0,12
1513	1685	-0,05	-0,78	0,27	0,17	0,00	0,10	1686	0,00	-0,54	0,06	-0,21	-0,25	0,12
	1681	-0,15	-0,80	0,24	-0,01	-0,14	0,11	1682	-0,10	-0,56	0,03	-0,11	0,00	0,14
1514	1686	-0,07	-0,55	0,32	-0,28	-0,26	0,22	1687	0,00	-0,19	-0,01	-0,20	0,70	0,21
	1682	-0,04	-0,55	0,23	-0,09	0,00	0,00	1683	0,03	-0,18	-0,10	-0,59	-0,69	-0,01
1515	1657	-0,24	-1,40	0,38	0,28	0,54	-0,06	1688	-0,17	-1,03	-0,14	0,25	0,57	-0,05
	1655	-0,08	-1,36	0,45	0,14	0,14	-0,03	1684	-0,01	-0,99	-0,07	0,17	0,05	-0,02
1516	1688	-0,17	-1,05	0,32	0,24	0,57	-0,12	1689	-0,12	-0,79	-0,03	0,33	0,50	-0,11
	1684	-0,08	-1,03	0,28	0,19	0,05	0,03	1685	-0,02	-0,77	-0,08	0,09	-0,11	0,05
1517	1689	-0,14	-0,81	0,23	0,31	0,49	-0,21	1690	-0,09	-0,54	0,00	0,25	-0,36	-0,07
	1685	-0,03	-0,79	0,18	0,15	-0,10	0,13	1686	0,02	-0,52	-0,04	-0,13	0,16	0,27
1518	1690	-0,12	-0,55	0,27	0,45	-0,32	0,37	1691	-0,03	-0,13	-0,01	-1,06	1,42	0,29
	1686	-0,05	-0,53	0,22	-0,20	0,15	0,04	1687	0,03	-0,12	-0,07	-0,64	-1,47	-0,04
1519	176	-0,34	-1,24	0,45	0,38	1,91	-0,03	1120	-0,29	-1,03	-0,33	0,23	1,13	-0,11
	1657	-0,21	-1,22	0,47	0,22	0,22	0,13	1688	-0,17	-1,01	-0,31	0,28	0,73	0,05
1520	1120	-0,24	-1,05	0,45	0,23	1,13	0,08	1119	-0,16	-0,64	0,01	0,33	1,65	-0,02
	1688	-0,18	-1,03	0,14	0,27	0,73	-0,13	1689	-0,10	-0,63	-0,30	0,35	0,58	-0,23
1521	1119	-0,05	-0,67	-0,04	0,33	1,65	0,17	1118	-0,04	-0,63	-0,06	0,64	3,21	0,02
	1689	-0,05	-0,67	-0,03	0,33	0,57	-0,41	1690	-0,04	-0,63	-0,05	0,32	-0,02	-0,56
1522	1118	0,12	-0,67	-0,36	0,64	3,21	-0,53	181	0,13	-0,65	-0,16	1,35	6,73	-0,31
	1690	0,09	-0,67	0,22	0,51	0,02	-0,18	1691	0,09	-0,65	0,42	-2,24	-4,46	0,05
1523	1693	-0,06	-0,88	-0,08	0,03	-0,31	-0,13	1694	-0,01	-0,64	0,08	0,04	-0,07	-0,08
	1379	-0,19	-0,91	-0,07	0,06	0,31	-0,07	1380	-0,14	-0,67	0,09	-0,01	-0,05	-0,03
1524	1694	-0,11	-0,66	-0,03	0,05	-0,07	-0,07	1695	-0,07	-0,46	0,09	-0,02	-0,20	-0,04
	1380	-0,15	-0,66	-0,05	-0,01	-0,05	-0,04	1381	-0,11	-0,47	0,06	0,00	0,00	-0,01
1525	1695	-0,14	-0,47	0,01	0,00	-0,20	-0,16	1696	-0,09	-0,20	0,12	-0,08	0,11	-0,18
	1381	-0,12	-0,47	-0,13	0,00	0,00	0,12	100	-0,06	-0,19	-0,03	-0,17	-0,87	0,10
1526	1697	-0,05	-1,02	-0,03	0,00	-0,13	-0,01	1698	-0,03	-0,90	0,13	0,03	-0,14	-0,03
	1692	0,01	-1,01	-0,01	0,01	-0,17	-0,02	1693	0,03	-0,89	0,15	0,07	-0,12	-0,04
1527	1698	-0,13	-0,89	0,08	0,02	-0,14	-0,03	1699	-0,08	-0,63	0,12	0,04	-0,09	-0,04
	1693	-0,07	-0,88	0,05	0,07	-0,12	-0,05	1694	-0,02	-0,62	0,09	0,03	-0,12	-0,07
1528	1699	-0,22	-0,67	0,06	0,03	-0,09	-0,04	1700	-0,16	-0,41	0,09	0,04	-0,04	-0,04
	1694	-0,10	-0,64	-0,02	0,04	-0,12	-0,07	1695	-0,04	-0,39	0,01	0,00	-0,11	-0,07
1529	1700	-0,14	-0,41	-0,04	0,03	-0,04	-0,04	1701	-0,10	-0,26	0,02	0,03	-0,01	0,01
	1695	-0,11	-0,40	-0,07	0,02	-0,10	-0,08	1696	-0,08	-0,25	0,00	-0,11	-0,07	-0,04
1530	1702	0,03	-1,35	0,08	0,02	-0,29	-0,01	1703	0,12	-0,91	0,43	0,05	-0,18	0,02
	1697	-0,13	-1,38	-0,10	0,01	-0,12	-0,05	1698	-0,04	-0,94	0,25	0,03	-0,13	-0,02
1531	1703	-0,60	-1,04	0,40	0,04	-0,18	0,04	1704	-0,48	-0,43	0,27	0,03	-0,07	0,04
	1698	-0,11	-0,94	0,20	0,02	-0,14	-0,04	1699	0,01	-0,34	0,07	0,04	-0,09	-0,04
1532	1704	-0,30	-0,40	-0,10	0,02	-0,07	0,04	1705	-0,29	-0,35	-0,07	0,04	0,04	0,03
	1699	-0,15	-0,37	0,01	0,03	-0,09	-0,04	1700	-0,14	-0,32	0,04	0,03	-0,06	-0,05
1533	1705	-0,09	-0,31	-0,24	0,01	0,04	-0,01	1706	-0,09	-0,27	-0,15	0,19	0,06	0,03
	1700	-0,11												

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1535	1707	-0,04	-0,10	-0,15	0,03	0,15	0,20	1708	-0,04	-0,13	-0,01	0,00	-0,01	0,17
	1703	-0,45	-0,18	0,03	-0,01	-0,40	0,11	1704	-0,46	-0,22	0,16	0,03	-0,06	0,07
1536	1708	-0,03	-0,14	-0,30	0,00	-0,01	0,16	1709	-0,01	-0,08	-0,13	-0,02	-0,10	0,14
	1704	-0,27	-0,19	-0,21	0,02	-0,06	0,08	1705	-0,25	-0,13	-0,03	0,06	0,17	0,06
1537	1709	0,01	-0,10	-0,65	-0,02	-0,10	0,32	182	-0,08	-0,59	-0,48	0,22	1,11	0,26
	1705	-0,02	-0,10	-0,20	0,04	0,17	-0,10	1706	-0,12	-0,59	-0,03	0,14	-0,18	-0,16
1538	1711	-0,01	-0,18	-0,09	0,03	-0,08	-0,05	1712	-0,01	-0,20	-0,06	-0,06	-0,01	-0,06
	1388	-0,05	-0,19	-0,13	0,02	0,08	0,18	104	-0,05	-0,21	-0,11	-0,11	-0,56	0,17
1539	1713	0,03	-0,02	-0,09	0,08	0,08	0,00	1714	0,00	-0,18	-0,13	0,03	0,04	-0,04
	1710	0,01	-0,02	-0,05	0,16	0,03	0,02	1711	-0,02	-0,18	-0,09	0,02	-0,01	-0,02
1540	1714	0,03	-0,17	-0,10	0,03	0,04	-0,05	1715	0,01	-0,26	-0,09	0,02	0,01	-0,03
	1711	0,00	-0,18	-0,09	0,04	-0,01	-0,02	1712	-0,01	-0,27	-0,08	-0,08	-0,09	0,00
1541	1716	-0,01	0,04	-0,13	-0,05	0,07	0,02	1717	-0,06	-0,21	-0,17	0,01	0,10	-0,04
	1713	0,06	0,06	-0,06	0,07	0,04	0,01	1714	0,01	-0,20	-0,11	0,03	0,05	-0,05
1542	1717	0,10	-0,18	-0,15	-0,02	0,09	-0,05	1718	0,07	-0,33	-0,10	0,13	0,13	-0,04
	1714	0,03	-0,19	-0,09	0,03	0,05	-0,05	1715	0,00	-0,34	-0,04	0,02	0,02	-0,04
1543	183	0,04	-0,03	-0,12	0,02	0,10	0,00	1719	0,04	-0,04	0,01	-0,02	-0,11	0,03
	1716	0,01	-0,04	-0,16	-0,06	-0,02	0,00	1717	0,01	-0,05	-0,03	0,03	0,19	0,03
1544	1719	-0,03	0,01	-0,36	-0,02	-0,11	0,18	184	-0,19	-0,83	-0,44	0,15	0,76	0,15
	1717	0,11	0,04	0,00	0,00	0,19	-0,11	1718	-0,06	-0,80	-0,09	0,11	0,03	-0,13
1545	1720	-0,04	-0,19	0,01	-0,02	-0,14	-0,04	1710	-0,03	-0,12	-0,02	0,21	0,17	0,01
	1527	-0,04	-0,19	0,01	0,00	-0,02	-0,10	103	-0,03	-0,12	-0,02	-0,04	-0,19	-0,05
1546	1701	-0,05	-0,25	-0,07	0,03	-0,02	0,02	1721	-0,03	-0,15	-0,03	0,05	0,02	0,06
	1696	-0,10	-0,26	-0,05	-0,12	-0,07	-0,02	1720	-0,08	-0,16	-0,01	0,04	-0,01	0,02
1547	1721	-0,03	-0,14	-0,05	0,04	0,02	0,05	1713	-0,01	-0,03	-0,09	0,08	0,07	0,03
	1720	-0,03	-0,14	-0,01	0,00	-0,02	0,03	1710	-0,01	-0,03	-0,05	0,17	0,00	0,01
1548	1706	0,02	-0,24	-0,17	0,19	0,06	0,05	1722	0,04	-0,14	-0,12	0,01	0,05	0,08
	1701	-0,08	-0,26	-0,09	0,03	-0,01	0,02	1721	-0,06	-0,16	-0,04	0,05	0,02	0,05
1549	1722	-0,04	-0,17	-0,07	0,05	0,06	0,06	1716	0,00	0,05	-0,10	-0,07	0,01	0,02
	1721	-0,02	-0,17	-0,07	0,04	0,02	0,07	1713	0,03	0,05	-0,09	0,07	0,04	0,03
1550	182	-0,16	-0,56	0,08	0,22	1,11	-0,19	1723	-0,06	-0,04	-0,05	-0,01	-0,07	-0,24
	1706	-0,07	-0,54	-0,05	0,15	-0,18	0,25	1722	0,03	-0,02	-0,17	0,04	0,21	0,20
1551	1723	0,00	-0,05	-0,20	-0,01	-0,07	-0,02	183	0,01	0,00	-0,17	0,02	0,12	-0,01
	1722	-0,03	-0,06	-0,12	0,08	0,22	-0,01	1716	-0,02	-0,01	-0,09	-0,08	-0,03	0,00
1552	1715	0,05	-0,25	-0,01	0,02	0,02	-0,03	1725	0,04	-0,28	-0,13	0,02	0,00	-0,01
	1712	-0,03	-0,27	0,00	-0,07	-0,09	0,01	1724	-0,04	-0,30	-0,12	-0,07	-0,11	0,03
1553	1718	0,04	-0,32	0,02	0,12	0,13	-0,03	1726	0,04	-0,35	-0,13	0,11	0,15	-0,01
	1715	0,01	-0,33	0,04	0,02	0,02	-0,03	1725	0,01	-0,36	-0,11	0,02	0,01	-0,01
1554	184	-0,07	-0,84	0,52	0,15	0,76	-0,01	185	0,02	-0,39	0,41	0,14	0,72	-0,03
	1718	0,07	-0,81	0,03	0,10	0,03	0,01	1726	0,16	-0,36	-0,08	0,09	0,04	-0,01
1555	1729	-0,06	-0,27	0,12	-0,05	-0,02	-0,02	1730	-0,06	-0,24	0,04	-0,10	0,03	-0,04
	1727	-0,07	-0,28	-0,07	-0,01	-0,23	-0,04	1728	-0,07	-0,24	-0,15	-0,18	-0,31	-0,06
1556	1731	-0,08	-0,29	0,23	0,01	0,14	0,00	1732	-0,07	-0,24	0,02	-0,02	0,15	0,02
	1729	-0,09	-0,29	0,04	-0,05	-0,02	-0,04	1730	-0,08	-0,24	-0,17	-0,10	0,00	-0,01
1557	186	-0,13	-0,59	0,47	0,09	0,44	-0,04	187	-0,04	-0,12	0,15	0,06	0,31	-0,02
	1731	-0,11	-0,59	0,22	0,00	0,07	0,01	1732	-0,02	-0,11	-0,10	-0,03	0,10	0,03
1558	1733	-0,03	-0,28	0,09	-0,35	-0,18	0,04	1683	-0,05	-0,39	0,13	0,53	0,78	0,07
	1186	-0,06	-0,29	-0,16	-0,32	-1,59	-0,40	4	-0,08	-0,40	-0,11	-0,23	-1,16	-0,37
1559	1730	-0,08	-0,23	0,14	-0,12	0,02	-0,01	1734	-0,08	-0,24	0,12	-0,08	0,11	0,05
	1728	-0,07	-0,23	-0,13	-0,13	-0,30	-0,11	1733	-0,07	-0,24	-0,15	-0,32	-0,14	-0,05
1560	1734	-0,06	-0,28	0,08	-0,09	0,11	0,05	1687	-0,06	-0,27	0,12	0,41	0,23	0,14
	1733	-0,01	-0,27	-0,20	-0,34	-0,15	0,03	1683	0,00	-0,26	-0,17	0,38	0,03	0,12
1561	1732	-0,23	-0,23	0,36	-0,02	0,15	0,02	1735	-0,22	-0,15	0,08	-0,01	0,12	0,09
	1730	-0,11	-0,20	-0,07	-0,12	0,00	-0,01	1734	-0,09	-0,12	-0,35	-0,08	0,13	0,05
1562	1735	-0,13	-0,23	0,09	-0,02	0,12	0,06	1691	-0,13	-0,26	0,22	0,28	0,12	0,04
	1734	-0,04	-0,21	-0,39	-0,09	0,13	0,10	1687	-0,05	-0,24	-0,26	0,40	0,19	0,08
1563	187	-0,08	-0,04	0,41	0,06	0,31	-0,05	1736	-0,10	-0,17	-0,10	-0,05	-0,27	-0,01
	1732	-0,22	-0,07	0,24	-0,03	0,10	0,07	1735	-0,24	-0,20	-0,27	0,03	0,33	0,11
1564	1736	-0,48	0,38	1,48	-0,05	-0,27	0,19	181	-0,62	-0,32	0,19	0,25	1,26	0,09
	1735	-0,59	0,36	-0,26	0,02	0,33	-0,04	1691	-0,73	-0,34	-1,55	0,16	-0,48	-0,14
1565	1737	-0,02	-0,31	0,00	0,01	-0,26	-0,02	1727	-0,02	-0,26	-0,01	-0,04	-0,28	0,01
	1538	-0,08	-0,32	-0,11	0,01	0,05	0,11	120	-0,07	-0,27	-0,12	-0,04	-0,19	0,13
1566	1725	0,01	-0,28	0,01	0,02	0,00	-0,01	1738	0,01	-0,30	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
	1724	-0,01	-0,28	-0,03	-0,07	-0,11	0,04	1737	-0,02	-0,30	-0,09	0,03	-0,17	0,04
1567	1738	-0,04	-0,31	0,08	0,01	-0,01	0,00	1729	-0,03	-0,27	0,00	-0,05	-0,02	-0,04
	1737	-0,03	-0,30	-0,04	0,03	-0,18	0,03	1727	-0,02	-0,27	-0,12	-0,03	-0,24	-0,01
1568	1726	-0,05	-0,37	0,09	0,11	0,15	0,00	1739	-0,04	-0,32	-0,02	-0,03	0,16	0,00
	1725	0,00	-0,36	0,03	0,02	0,01	-0,01	1738	0,01	-0,31	-0,08	0,00	-0,02	-0,01
1569	1739	-0,05	-0,31	0,12	-0,02	0,16	-0,02	1731	-0,05	-0,30	-0,02	0,02	0,14	-0,03
	1738	-0,04	-0,31	0,04	0,00	-0,02	-0,01	1729	-0,03	-0,29	-0,09	-0,05	-0,02	-0,02
1570	185	-0,10	-0,39	0,23	0,14	0,72	-0,17	1740	-0,05	-0,10	0,08	-0,02	-0,09	-0,18
	1726	-0,08	-0,39	0,15	0,09	0,05	0,11	1739	-0,02	-0,10	0,00	-0,01	0,29	0,10
1571	1740	-0,02	-0,12	-0,14	-0,02	-0,09	0,05	186	-0,12	-0,60	-0,30	0,09	0,44	0,07
	1739	0,01	-0,11	0,13	0,00	0,29	-0,10	1731	-0,09	-0,59	-0,02	0,01	0,07	-0,08
1572	1742	0,06	-0,53	-0,14	-0,02	0,45	0,18	1743	0,13	-0,18	-0,38	-0,06	0,03	0,10
	1548	-0,11	-0,56	0,41	-0,07	-0,37	-0,31	156	-0,04	-0,21	0,17	0,29	1,45	-0,39
1573	1744	-0,02	-0,79	0,00	0,00	0,03	-0,09	1745	0,05	-0,44	0,17	0,00	0,05	-0,02
	1741	-0,11	-0,81	0,00	0,00	0,22	-0,11	1742	-0,04	-0,46	0,17	-0,08	0,22	-0,03
1574	1745	-0,01	-0,47	0,25	0,00	0,05	-0,01	1746	0,05	-0,17	-0,05	0,00	0,06	0,07
	1742	0,08	-0,46	0,30	-0,07	0,23	-0,03	1743	0,14	-0,15	0,00	-0,01	0,28	0,05
1575	1747	0,09	-0,98	-0,08	0,03	-0,25	-0,06	1748	0,18	-0,52	0,11	0,07	-0,14	0,02
	1744	-0,06	-1,01	0,04	0,00	0,04	-0,11	1745	0,03	-0,55	0,23	0,00	0,04	-0,02
1576	1748	-0,29	-0,57	0,38	0,09	-0,14	0,03	1749	-0,14	0,17	-0,04	-0,02	-0,07	0,09
	1745	-0,06	-0,52	0,31	0,00	0,04	-0,01	1746	0,09	0,22	-0,11	0,00	0,05	0,06
1577	227	-1,44	-2,41	1,26	-0,35	-1,74	0,50	1750	-0,79	0,83	-1,49	0,08	0,42	0,42
	1747	-1,15	-2,35	2,13	0,08	0,03	-0,12	1748	-0,50	0,88	-0,62	0,02	-0,36	-0,20
1578	1750	-0,05	-0,29	0,46	0,08	0,42	0,02	228	0,00	-0,04	0,14	-0,09	-0,47	-0,03
	1748	-0,20	-0,32	-0,36	0,04	-0,35</								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1580	1753	0,17	-2,11	-0,86	0,81	-2,35	-1,13	1754	0,10	-2,50	-1,24	0,01	-2,61	-0,56
	1097	0,03	-2,14	0,63	-0,14	-0,69	-0,68	1096	-0,05	-2,53	0,26	-0,29	-1,44	-0,11
1581	1754	-0,18	-1,88	-1,96	0,17	-2,57	-2,29	1755	-0,20	-1,97	0,77	0,48	0,17	-1,93
	1096	-1,14	-2,07	-1,15	-0,29	-1,44	1,57	158	-1,16	-2,16	1,57	-2,31	-11,55	1,93
1582	1756	-0,06	-0,21	-0,40	-0,33	1,22	2,47	1757	-0,23	-1,03	0,10	0,23	0,89	1,38
	1751	0,30	-0,13	0,26	0,40	-5,17	1,70	1752	0,13	-0,96	0,76	0,83	-3,23	0,61
1583	1757	-0,23	-1,13	-0,69	-0,23	0,80	1,28	1758	-0,36	-1,76	-0,03	0,03	1,13	0,29
	1752	0,24	-1,04	0,03	0,58	-3,28	0,76	1753	0,12	-1,67	0,69	0,80	-2,56	-0,24
1584	1758	-0,23	-1,80	-1,46	-0,11	1,10	0,29	1759	-0,38	-2,57	-0,66	-0,06	1,10	-0,48
	1753	0,02	-1,75	0,01	0,77	-2,57	-0,30	1754	-0,13	-2,52	0,82	0,21	-1,60	-1,07
1585	1759	-0,07	-2,29	-1,37	-0,24	1,07	-0,79	1760	-0,16	-2,75	-0,73	0,12	1,33	-1,34
	1754	0,34	-2,21	0,10	0,38	-1,57	-0,74	1755	0,25	-2,66	0,74	0,06	-1,91	-1,29
1586	1761	-0,31	-0,91	0,28	2,00	7,52	1,45	1762	-0,31	-0,90	1,09	-2,36	4,07	0,77
	1756	0,05	-0,84	-0,36	-0,52	0,29	2,37	1757	0,05	-0,83	0,44	0,32	1,35	1,69
1587	1762	-0,40	-0,89	-0,43	-0,09	4,53	1,09	1763	-0,42	-0,99	0,83	-0,88	4,80	0,37
	1757	-0,15	-0,84	-0,35	-0,14	1,26	1,03	1758	-0,17	-0,94	0,91	-0,01	0,94	0,32
1588	1763	-0,36	-1,11	-2,26	-0,70	4,84	0,23	1764	-0,61	-2,40	-0,34	-1,03	3,99	-0,68
	1758	0,09	-1,02	-0,52	-0,15	0,91	0,38	1759	-0,17	-2,31	1,40	0,01	1,46	-0,53
1589	1764	-0,92	-2,35	-2,46	-0,50	4,10	-0,37	1765	-1,28	-4,15	-1,94	-0,68	5,30	-1,15
	1759	0,32	-2,11	0,69	-0,17	1,43	-0,79	1760	-0,04	-3,90	1,21	0,05	1,00	-1,57
1590	229	0,06	-2,73	0,52	-3,53	40,21	-11,59	1766	0,54	-0,36	3,24	9,67	0,96	-11,41
	1761	-0,17	-2,78	-1,76	0,19	-1,50	5,51	1762	0,31	-0,41	0,96	-1,39	8,91	5,70
1591	1766	0,88	0,23	-0,80	2,29	-0,51	-2,37	1767	0,77	-0,28	0,92	-0,48	0,39	-0,89
	1762	-0,58	-0,06	-0,56	0,88	9,36	-0,51	1763	-0,68	-0,58	1,16	-1,01	4,15	0,96
1592	1767	1,13	-0,06	-0,73	-0,70	0,35	0,20	1768	1,10	-0,18	1,86	2,09	-0,76	1,77
	1763	-1,09	-0,50	-1,94	-0,83	4,19	-0,68	1764	-1,11	-0,62	0,66	-0,32	7,55	0,89
1593	1768	-2,15	-3,56	-9,02	-1,95	-1,57	7,24	230	-2,75	-6,58	-1,22	8,31	30,59	8,38
	1764	3,13	-2,51	-1,46	0,21	7,65	-4,69	1765	2,52	-5,52	6,35	-1,97	-1,16	-3,55
1594	1770	0,13	-1,20	0,27	0,00	-0,14	0,00	1771	0,32	-0,27	-0,26	0,00	-0,03	0,02
	1573	-0,09	-1,25	0,30	0,00	-0,01	0,00	160	0,10	-0,31	-0,23	-0,02	-0,11	0,01
1595	1772	-0,01	-0,97	0,07	0,00	0,03	0,09	1773	0,04	-0,73	0,31	-0,01	0,02	0,05
	1769	0,01	-0,96	0,05	0,01	-0,14	0,07	1770	0,06	-0,73	0,29	0,00	-0,09	0,03
1596	1773	-0,07	-0,75	0,35	-0,01	0,02	0,04	1774	0,01	-0,35	0,08	0,00	0,01	0,02
	1770	0,06	-0,72	0,22	0,01	-0,09	0,03	1771	0,14	-0,33	-0,04	-0,01	-0,06	0,01
1597	1775	-0,20	-1,48	0,16	-0,02	0,21	0,07	1776	-0,04	-0,66	0,36	-0,03	0,13	0,02
	1772	-0,09	-1,46	0,02	0,00	0,01	0,09	1773	0,07	-0,64	0,23	-0,01	0,02	0,05
1598	1776	-0,25	-0,73	0,29	-0,04	0,12	0,02	1777	-0,10	0,03	0,01	0,01	0,07	-0,01
	1773	-0,02	-0,68	0,27	-0,01	0,02	0,04	1774	0,13	0,08	0,00	0,00	0,02	0,02
1599	231	-0,83	-2,98	0,78	0,23	1,16	-0,30	1778	-0,17	0,37	0,35	-0,03	-0,17	-0,24
	1775	-0,74	-2,97	0,74	-0,05	0,04	0,10	1776	-0,07	0,38	0,30	-0,01	0,25	0,15
1600	1778	-0,23	0,47	0,33	-0,03	-0,17	-0,02	232	-0,45	-0,61	-0,64	0,03	0,16	0,01
	1776	-0,37	0,44	0,22	-0,02	0,24	-0,05	1777	-0,58	-0,64	-0,74	0,00	0,00	-0,02
1601	1780	0,62	-3,26	-0,17	0,04	0,79	0,53	1781	1,11	-0,84	-2,14	-0,17	0,25	0,37
	1583	-0,11	-3,40	1,66	0,00	-0,02	-0,68	162	0,38	-0,98	-0,31	0,77	3,83	-0,84
1602	1782	0,03	-2,17	0,04	0,01	-0,01	0,09	1783	0,07	-1,96	0,39	0,01	-0,05	0,19
	1779	-0,15	-2,20	0,04	0,03	0,30	0,03	1780	-0,11	-1,99	0,39	-0,07	0,47	0,13
1603	1783	0,01	-1,98	0,73	0,02	-0,05	0,22	1784	0,03	-1,89	-0,11	-0,01	-0,09	0,39
	1780	0,33	-1,91	0,81	-0,03	0,48	0,12	1781	0,35	-1,82	-0,03	-0,06	0,76	0,29
1604	1785	-0,09	-2,75	-0,01	-0,06	-0,31	-0,02	1786	0,02	-2,16	0,31	0,13	-0,56	0,08
	1782	-0,07	-2,75	0,16	0,00	-0,06	0,09	1783	0,05	-2,15	0,49	0,01	-0,06	0,19
1605	1786	-0,92	-2,31	0,92	0,07	-0,57	0,08	1787	-0,64	-0,92	-0,17	0,09	-0,96	0,28
	1783	-0,04	-2,13	0,83	0,02	-0,06	0,21	1784	0,24	-0,75	-0,26	0,01	-0,01	0,41
1606	233	-4,83	-9,05	4,73	-0,05	-0,23	-0,15	1788	-2,26	-3,79	-3,38	0,07	0,33	-0,26
	1785	-4,38	-8,96	6,99	-0,02	-0,14	-0,02	1786	-1,81	3,88	-1,13	0,04	-1,00	-0,13
1607	1788	-0,76	1,80	1,66	0,07	0,33	-1,05	234	-2,02	-4,49	-1,96	-1,01	-5,03	-1,26
	1786	-1,23	1,70	-0,52	-0,01	-1,01	0,63	1787	-2,48	-4,59	-4,14	0,23	-0,25	0,42
1608	1790	0,66	-3,01	0,10	0,00	-0,32	-0,27	1791	1,24	-0,11	-2,45	0,09	0,01	-0,20
	1593	0,09	-3,12	2,07	0,05	0,24	0,40	164	0,67	-0,22	-0,47	-0,39	-1,95	0,48
1609	1792	-0,02	-2,15	0,04	0,00	0,07	-0,04	1793	0,11	-1,48	0,47	0,00	0,09	-0,09
	1789	-0,16	-2,18	0,12	-0,02	-0,03	0,00	1790	-0,03	-1,51	0,55	0,06	-0,13	-0,05
1610	1793	-0,03	-1,50	0,78	0,00	0,09	-0,10	1794	0,06	-1,06	-0,15	0,00	0,11	-0,19
	1790	0,27	-1,44	1,01	0,04	-0,13	-0,05	1791	0,35	-1,00	0,07	0,03	-0,28	-0,14
1611	1795	0,00	-2,94	-0,09	0,03	0,18	0,01	1796	0,26	-1,65	0,44	-0,06	0,31	-0,04
	1792	-0,19	-2,97	0,18	0,00	0,10	-0,04	1793	0,07	-1,68	0,72	0,00	0,10	-0,09
1612	1796	-0,96	-1,85	1,01	-0,03	0,31	-0,04	1797	-0,56	0,13	-0,20	-0,04	0,50	-0,13
	1793	-0,09	-1,67	1,03	0,00	0,10	-0,10	1794	0,30	0,30	-0,18	0,00	0,07	-0,19
1613	235	-4,58	-8,66	4,32	0,02	0,11	0,07	1798	-2,15	3,51	-3,28	-0,03	-0,16	0,13
	1795	-3,99	-8,54	6,47	0,01	0,10	0,01	1796	-1,55	3,63	-1,13	-0,02	0,52	0,07
1614	1798	-0,43	1,22	1,29	-0,03	-0,16	0,52	236	-1,12	-2,24	-1,18	0,49	2,46	0,63
	1796	-1,02	1,10	-0,56	0,01	0,53	-0,30	1797	-1,72	-2,36	-3,03	-0,11	0,16	-0,19
1615	1800	1,11	-4,47	0,53	0,01	0,06	0,01	1801	2,36	1,78	-4,01	0,00	0,07	0,00
	1603	0,95	-4,50	2,15	0,02	0,09	0,01	166	2,20	1,75	-2,39	0,02	0,08	0,00
1616	1802	-0,02	-1,88	0,09	0,00	0,04	0,00	1803	0,01	-1,72	-0,97	0,00	0,04	0,00
	1799	0,39	-1,80	0,02	0,00	0,07	0,00	1800	0,42	-1,64	-1,04	0,01	0,06	0,01
1617	1803	0,06	-1,72	-0,65	0,00	0,04	0,01	1804	0,07	-1,70	-0,05	0,00	0,04	0,01
	1800	-0,20	-1,77	-0,65	0,01	0,06	0,00	1801	-0,20	-1,75	-0,05	0,00	0,06	0,01
1618	1805	-0,67	-0,54	0,15	0,00	0,00	0,00	1806	-0,98	-2,08	-1,18	0,00	0,01	0,01
	1802	0,27	-0,35	0,26	0,00	0,04	0,00	1803	-0,04	-1,89	-1,07	0,00	0,04	0,00
1619	1806	0,19	-1,88	-0,58	0,00	0,01	0,01	1807	0,04	-2,65	0,03	0,00	0,01	0,01
	1803	0,03	-1,91	-0,75	0,00	0,04	0,00	1804	-0,12	-2,68	-0,14	0,00	0,04	0,01
1620	237	-1,39	-3,18	1,32	-0,02	-0,09	0,03	1808	-0,48	1,38	-1,45	0,00	0,01	0,03
	1805	-1,96	-3,29	3,38	0,00	0,01	0,00	1806	-1,05	1,27	0,61	0,00	0,00	0,00
1621	1808	-2,32	3,81	3,33	0,00	0,01	0,02	238	-4,89	-9,00	-4,79	0,00	0,00	0,02
	1806	-1,75	3,92	1,21	0,00	0,00	0,01	1807	-4,31	-8,88	-6,91	0,00	0,02	0,01
1622	1810	1,20	-4,84	0,59	0,03	0,19	0,01	1811	2,57	1,99	-4,36	0,00	0,21	-0,01
	1613	1,05	-4,87	2,33	0,06	0,29	0,01	168	2,41	1,96	-2,61	0,05	0,26	-0,02
1623	1812	-0,02	-2,04	0,10	0,00	0,13	0,00	1813	0,02	-1,85	-1,07	0,01	0,13	0,00
	1809													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1625	1815	-0,73	-0,57	0,16	0,00	0,05	-0,01	1816	-1,07	-2,23	-1,29	0,00	0,06	0,01
	1812	0,29	-0,36	0,28	0,00	0,13	0,00	1813	-0,04	-2,03	-1,18	0,01	0,13	0,01
1626	1816	0,22	-2,02	-0,65	0,00	0,06	0,01	1817	0,05	-2,86	0,03	0,00	0,06	0,02
	1813	0,04	-2,05	-0,83	0,01	0,13	0,00	1814	-0,13	-2,89	-0,15	0,00	0,13	0,02
1627	239	-1,46	-3,36	1,38	-0,01	-0,07	0,01	1818	-0,49	1,46	-1,54	0,00	0,01	0,02
	1815	-2,09	-3,48	3,60	0,00	0,06	-0,01	1816	-1,12	1,33	0,67	0,00	0,05	0,00
1628	1818	-2,52	4,12	3,60	0,00	0,01	0,01	240	-5,29	-9,73	-5,19	-0,01	-0,03	0,01
	1816	-1,89	4,25	1,32	0,00	0,05	0,01	1817	-4,66	-9,61	-7,48	0,00	0,06	0,02
1629	1820	-0,07	-0,90	-0,49	-0,01	0,10	0,06	1821	0,29	0,89	-0,12	-0,03	0,01	0,03
	1623	-0,17	-0,92	-0,58	-0,03	-0,16	-0,14	170	0,19	0,86	-0,21	0,10	0,52	-0,17
1630	1822	-0,09	-0,95	-0,09	0,00	0,04	0,02	1823	-0,02	-0,59	-0,41	-0,01	0,06	0,02
	1819	0,07	-0,91	0,01	0,01	0,00	-0,01	1820	0,14	-0,56	-0,31	-0,03	0,04	-0,01
1631	1823	-0,03	-0,61	-0,41	-0,02	0,06	0,01	1824	0,08	-0,04	-0,06	0,00	0,05	0,03
	1820	-0,03	-0,61	-0,45	-0,02	0,04	0,00	1821	0,09	-0,04	-0,10	-0,01	0,09	0,01
1632	1825	-0,13	-0,44	-0,01	0,00	0,05	0,03	1826	-0,14	-0,53	-0,32	-0,02	0,06	0,03
	1822	0,06	-0,41	-0,07	0,00	0,04	0,02	1823	0,05	-0,49	-0,37	-0,01	0,06	0,01
1633	1826	-0,08	-0,49	-0,48	-0,01	0,06	0,02	1827	-0,13	-0,74	-0,16	-0,01	0,08	0,02
	1823	0,01	-0,47	-0,37	-0,02	0,06	0,02	1824	-0,04	-0,72	-0,05	0,00	0,06	0,01
1634	241	-0,31	-0,59	0,47	0,02	0,08	0,01	1828	-0,12	0,32	-0,19	-0,01	-0,05	0,03
	1825	-0,37	-0,60	0,25	0,00	0,02	0,03	1826	-0,19	0,31	-0,40	-0,01	0,09	0,05
1635	1828	0,03	0,07	-0,83	-0,01	-0,05	0,09	242	-0,37	-1,94	-0,41	0,06	0,31	0,11
	1826	0,04	0,07	-0,56	0,00	0,09	-0,01	1827	-0,36	-1,94	-0,14	-0,01	0,04	0,01
1636	1830	0,04	-1,02	0,01	0,06	2,40	0,01	1831	0,08	-0,82	0,21	-0,32	0,95	-0,26
	1639	-0,22	-1,08	-0,38	-0,02	-0,09	0,50	1640	-0,18	-0,87	-0,18	0,09	0,47	0,22
1637	1831	0,32	-0,83	0,09	-0,31	0,96	0,10	1832	0,37	-0,59	-0,16	0,02	1,85	-0,16
	1640	-0,07	-0,91	-0,14	0,09	0,47	-0,16	1641	-0,03	-0,67	-0,39	0,01	0,07	-0,42
1638	1832	0,27	-1,02	0,29	-0,07	1,83	1,30	1833	0,84	1,82	-1,56	-0,40	-0,52	1,08
	1641	0,72	-0,93	0,41	0,01	0,07	-1,87	172	1,29	1,91	-1,44	1,62	8,11	-2,09
1639	1834	-0,21	-1,04	-0,10	-0,03	-0,45	-0,90	1835	-0,19	-0,91	-0,19	0,04	-0,27	-0,57
	1829	0,28	-0,94	0,12	-0,07	1,58	-0,71	1830	0,31	-0,81	0,03	-0,33	1,05	-0,39
1640	1835	-0,11	-0,99	-0,31	0,04	-0,27	-0,48	1836	-0,06	-0,76	-0,22	0,04	-0,34	-0,15
	1830	0,08	-0,95	-0,40	-0,20	1,08	-0,47	1831	0,13	-0,72	-0,31	-0,29	1,10	-0,13
1641	1836	-0,05	-0,73	-0,17	0,03	-0,34	-0,15	1837	0,06	-0,21	-0,46	0,06	-0,20	0,16
	1831	0,22	-0,68	-0,43	-0,28	1,10	-0,10	1832	0,33	-0,15	-0,72	-0,17	0,91	0,21
1642	1837	0,16	-0,28	-0,38	0,05	-0,21	0,25	1838	0,23	0,07	-0,03	-0,01	-0,29	0,51
	1832	-0,34	-0,38	-0,27	-0,26	0,89	0,12	1833	-0,27	-0,03	0,08	-0,05	1,23	0,38
1643	1839	-0,52	-0,92	0,22	0,12	-2,56	-0,65	1840	-0,47	-0,70	0,20	0,42	-1,77	-0,28
	1834	0,24	-0,77	-0,17	0,03	-0,18	-0,95	1835	0,29	-0,55	-0,20	0,02	-0,41	-0,58
1644	1840	-0,12	-0,52	-0,44	0,25	-1,80	-0,37	1841	-0,10	-0,42	-0,26	0,44	-1,69	-0,02
	1835	-0,02	-0,50	-0,32	0,02	-0,41	-0,49	1836	0,00	-0,40	-0,15	0,05	-0,27	-0,14
1645	1841	-0,48	-0,49	-0,48	0,39	-1,70	0,04	1842	-0,55	-0,81	-0,87	0,25	-1,31	0,35
	1836	0,05	-0,38	-0,11	0,05	-0,27	-0,17	1837	-0,02	-0,70	-0,50	0,04	-0,33	0,14
1646	1842	0,38	-0,53	-0,31	0,33	-1,30	0,23	1843	0,38	-0,52	0,08	0,05	-1,57	0,47
	1837	-0,25	-0,66	-0,42	0,03	-0,33	0,26	1838	-0,25	-0,65	-0,02	0,01	-0,18	0,50
1647	243	1,10	-0,30	-1,05	-3,16	-15,82	4,26	1844	0,97	-0,96	1,82	-0,01	-0,07	3,84
	1839	0,51	-0,42	-1,95	0,81	0,89	-2,05	1840	0,38	-1,08	0,91	0,07	-3,56	-2,47
1648	1844	-0,15	-0,58	-0,20	-0,01	-0,07	1,15	1845	-0,05	-0,10	-0,03	-0,08	-0,39	0,74
	1840	-0,17	-0,58	0,28	-0,11	-3,59	0,22	1841	-0,07	-0,10	0,45	0,46	-1,57	-0,19
1649	1845	-0,18	-0,05	-0,03	-0,08	-0,39	0,17	1846	-0,13	0,17	-0,45	-0,02	-0,09	-0,20
	1841	-0,59	-0,13	0,24	0,42	-1,58	0,34	1842	-0,54	0,09	-0,18	0,06	-2,24	-0,03
1650	1846	-1,09	0,50	0,25	-0,02	-0,09	-1,67	244	-1,87	-3,37	-2,16	-1,62	-8,09	-1,95
	1842	-0,41	0,64	0,38	0,15	-2,23	1,43	1843	-1,18	-3,24	-2,03	0,40	0,19	1,15
1651	1849	-0,04	-0,88	-0,02	0,01	0,21	-0,08	1850	-0,01	-0,70	-0,27	0,09	0,13	-0,09
	1847	-0,05	-0,88	0,02	0,02	-0,74	-0,05	1848	-0,02	-0,70	-0,23	-0,28	-0,78	-0,05
1652	1851	0,06	-0,63	-0,14	-0,02	1,12	-0,15	1852	0,07	-0,62	-0,36	0,53	1,15	-0,14
	1849	-0,01	-0,64	0,14	0,00	0,20	-0,10	1850	-0,01	-0,63	-0,07	0,10	0,16	-0,08
1653	245	-0,64	-0,99	0,40	-0,14	-0,72	0,77	246	-0,46	-0,04	-1,08	0,81	4,05	0,75
	1851	-0,44	-0,95	1,18	0,12	1,85	-0,54	1852	-0,25	0,00	-0,30	0,41	0,55	-0,56
1654	1854	0,05	-0,94	0,53	0,04	-0,03	0,05	1855	0,18	-0,29	-0,40	0,00	-0,04	0,06
	199	-0,20	-0,99	0,99	0,06	0,17	0,05	178	-0,06	-0,34	0,06	0,01	0,16	0,06
1655	1856	-0,08	-1,72	-0,23	-0,01	0,08	0,18	1857	0,08	-0,93	-0,04	0,01	0,09	0,14
	1853	-0,15	-1,73	0,52	0,06	-0,18	0,14	1854	0,01	-0,94	0,71	-0,06	-0,12	0,10
1656	1857	-0,02	-0,89	0,70	0,00	0,09	0,12	1858	0,16	-0,01	-0,49	-0,18	-0,36	0,03
	1854	0,01	-0,88	1,26	0,14	-0,08	0,12	1855	0,18	0,00	0,07	-0,03	0,30	0,04
1657	1859	0,25	-2,41	-0,69	-0,05	0,47	0,11	1860	0,53	-1,02	-0,33	-0,06	0,25	0,00
	1856	-0,23	-2,51	0,78	-0,02	0,06	0,21	1857	0,05	-1,11	1,14	0,00	0,00	0,11
1658	1860	-0,85	-1,17	0,82	-0,09	0,25	0,02	1861	-0,50	0,58	-1,12	-0,11	-0,08	-0,03
	1857	-0,10	-1,01	1,88	-0,02	0,00	0,08	1858	0,25	0,73	-0,06	-0,08	0,14	0,03
1659	247	-3,74	-6,41	2,63	0,58	2,90	-0,82	1145	-1,97	2,44	-4,27	-0,08	-0,41	-0,70
	1859	-2,98	-6,26	6,17	-0,14	0,04	0,22	1860	-1,21	2,59	-0,73	-0,01	0,52	0,34
1660	1145	0,04	-0,20	0,32	-0,08	-0,41	-0,19	248	0,13	0,25	-1,12	0,04	0,22	-0,09
	1860	-0,50	-0,30	0,42	-0,03	0,52	-0,17	1861	-0,41	0,14	-1,02	-0,13	-0,16	-0,07
1661	1863	0,02	-0,87	0,70	0,01	0,03	-0,08	1864	0,13	-0,31	0,02	0,12	0,19	-0,04
	1676	-0,20	-0,91	0,68	0,00	0,02	-0,07	180	-0,09	-0,36	0,00	-0,03	-0,15	-0,03
1662	1865	-0,10	-1,69	0,10	0,00	-0,10	-0,12	1866	0,06	-0,89	0,47	0,01	-0,11	-0,09
	1862	-0,15	-1,70	0,11	-0,01	0,05	-0,13	1863	0,00	-0,90	0,48	0,03	0,09	-0,10
1663	1866	-0,05	-0,90	0,90	0,01	-0,11	-0,09	1867	0,13	0,00	0,02	0,22	0,33	-0,05
	1863	0,03	-0,88	0,89	0,03	0,09	-0,11	1864	0,21	0,01	0,01	0,03	-0,27	-0,06
1664	1868	0,13	-2,55	-0,14	0,06	-0,52	-0,03	1869	0,46	-0,92	0,55	-0,01	-0,28	0,04
	1865	-0,24	-2,63	0,13	0,00	-0,10	-0,15	1866	0,08	-1,00	0,83	0,03	-0,02	-0,08
1665	1869	-0,94	-1,09	0,89	0,01	-0,28	0,00	1870	-0,63	0,49	-0,43	0,23	0,12	0,04
	1866	-0,08	-0,92	1,25	0,03	-0,02	-0,07	1867	0,23	0,66	-0,07	0,12	-0,16	-0,03
1666	249	-3,63	-6,85	3,42	-0,51	-2,54	0,72	1146	-1,70	2,83	-2,39	-0,01	-0,07	0,62
	1868	-3,03	-6,73	4,71	0,12	-0,21	-0,10	1869	-1,09	2,95	-1,10	-0,04	-0,45	-0,20
1667	1146	0,37	0,06	-0,34	-0,01	-0,07	0,31	250	0,37	0,06	-0,05	-0,03	-0,16	0,19
	1869	-0,35	-0,09	-0,76	-0,03	-0,45	0,15	1870	-0,35	-0,08	-0,48	0,23	0,11	0,03
1668	1871	-0,03	-0,33	-0,09	-0,09	-0,65	-0,02	1864	-0,05	-0,39	-0,19	0,16	1,35	-0,05
	201	-0,												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. SOVRACCARICO PERMAN.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1670	1872	0,02	-0,21	-0,05	-0,20	-0,69	0,01	1867	0,04	-0,11	-0,20	0,14	1,39	-0,06
	1871	0,00	-0,22	-0,10	0,21	0,85	0,00	1864	0,02	-0,12	-0,25	-0,36	-1,26	-0,06
1671	1861	0,16	0,15	0,04	0,65	3,87	-0,09	1873	0,09	-0,20	-0,05	-0,19	-0,79	-0,09
	1858	0,14	0,14	0,07	-0,71	-3,08	0,10	1872	0,07	-0,21	-0,02	0,14	1,05	0,10
1672	1873	0,09	-0,22	0,00	-0,19	-0,78	0,05	1870	0,19	0,32	-0,05	0,10	1,38	0,05
	1872	0,06	-0,22	-0,10	0,15	1,05	-0,02	1867	0,16	0,31	-0,14	-0,33	-0,94	-0,03
1673	248	0,05	0,18	-0,14	0,76	3,78	-0,04	1147	-0,04	-0,26	-0,18	-0,14	-0,70	0,04
	1861	0,15	0,20	-0,08	-0,83	-3,52	-0,11	1873	0,07	-0,24	-0,12	0,20	1,16	-0,03
1674	1147	-0,02	-0,29	0,06	-0,14	-0,70	-0,04	250	0,08	0,23	0,18	0,25	1,25	0,06
	1873	0,08	-0,27	-0,07	0,20	1,17	0,01	1870	0,18	0,25	0,04	-0,37	-0,95	0,11
1675	1874	0,05	-0,57	-0,30	-0,16	-0,99	0,06	1875	0,06	-0,55	-0,69	-0,13	-1,02	0,09
	1120	-0,09	-0,60	0,28	-0,35	-1,75	0,09	1119	-0,08	-0,58	-0,11	-0,35	-1,75	0,12
1676	1875	0,00	-0,53	-0,48	-0,12	-1,02	-0,03	1876	0,09	-0,10	-0,38	-0,15	-0,98	0,01
	1119	-0,15	-0,56	-0,16	-0,35	-1,75	0,25	1118	-0,06	-0,13	-0,06	-0,45	-2,25	0,28
1677	1876	-0,05	-0,10	-0,38	-0,15	-0,98	-0,01	1877	0,06	0,42	0,07	0,08	-0,98	0,07
	1118	-0,14	-0,12	-0,36	-0,45	-2,25	0,28	181	-0,04	0,40	0,09	-0,53	-2,67	0,36
1678	1850	0,02	-0,70	0,01	0,09	0,13	-0,08	1878	0,03	-0,61	-0,57	0,12	0,13	-0,02
	1848	0,01	-0,70	0,14	-0,25	-0,78	0,00	1874	0,02	-0,62	-0,44	-0,14	-0,87	0,06
1679	1878	-0,05	-0,62	-0,14	0,12	0,13	-0,01	1879	-0,02	-0,48	-0,52	0,10	0,11	0,00
	1874	0,02	-0,61	0,01	-0,14	-0,87	0,06	1875	0,04	-0,47	-0,36	-0,11	-0,96	0,07
1680	1879	-0,06	-0,49	-0,29	0,10	0,11	0,02	1880	-0,03	-0,34	-0,34	0,07	0,06	0,02
	1875	0,05	-0,47	-0,15	-0,10	-0,96	0,05	1876	0,08	-0,31	-0,20	-0,15	-0,97	0,05
1681	1880	-0,04	-0,33	-0,23	0,06	0,06	0,02	1881	0,00	-0,10	-0,06	0,02	0,15	-0,05
	1876	0,00	-0,32	-0,20	-0,15	-0,97	0,08	1877	0,05	-0,10	-0,02	0,05	-1,10	0,00
1682	1852	-0,21	-0,64	0,18	0,52	1,15	-0,06	1882	-0,18	-0,47	-0,53	0,33	1,20	0,00
	1850	-0,08	-0,61	0,21	0,10	0,16	-0,08	1878	-0,05	-0,44	-0,50	0,12	0,11	-0,02
1683	1882	-0,20	-0,49	0,02	0,35	1,20	-0,04	1883	-0,19	-0,45	-0,43	0,35	1,15	-0,02
	1878	-0,06	-0,46	-0,07	0,12	0,11	0,00	1879	-0,05	-0,42	-0,52	0,10	0,10	0,01
1684	1883	-0,15	-0,47	-0,23	0,36	1,16	-0,02	1884	-0,16	-0,52	-0,26	0,33	1,10	0,01
	1879	-0,03	-0,44	-0,30	0,10	0,10	0,01	1880	-0,04	-0,49	-0,33	0,07	0,09	0,04
1685	1884	-0,17	-0,57	-0,43	0,40	1,12	0,05	1885	-0,19	-0,65	-0,13	-0,05	1,04	0,02
	1880	0,08	-0,52	-0,22	0,06	0,09	0,03	1881	0,06	-0,60	0,07	0,01	0,10	0,00
1686	246	-0,18	-0,41	0,38	0,81	4,05	-0,23	1155	-0,19	-0,42	-0,61	0,44	2,22	-0,33
	1852	-0,18	-0,41	0,24	0,39	0,54	0,32	1882	-0,18	-0,42	-0,75	0,38	1,44	0,22
1687	1155	-0,19	-0,42	0,47	0,44	2,22	-0,03	1154	-0,13	-0,12	-0,15	0,50	2,52	-0,10
	1882	-0,26	-0,44	-0,20	0,40	1,44	-0,06	1883	-0,20	-0,13	-0,82	0,35	1,19	-0,12
1688	1154	-0,06	-0,14	-0,25	0,50	2,52	-0,11	1153	-0,16	-0,67	-0,24	0,64	3,18	-0,18
	1883	-0,14	-0,15	-0,63	0,37	1,19	-0,11	1884	-0,25	-0,68	-0,62	0,22	0,52	-0,18
1689	1153	0,33	-0,79	-1,27	0,64	3,18	-1,03	251	0,18	-1,52	0,14	-0,23	-1,13	-1,00
	1884	0,13	-0,83	-0,78	0,28	0,54	0,63	1885	-0,01	-1,56	0,63	0,16	2,06	0,66
1690	1890	-0,28	-0,15	0,00	-0,33	1,31	-0,13	1891	0,17	-0,06	-0,26	-0,32	1,88	-0,33
	1886	-0,20	0,27	0,03	-0,19	1,13	-0,15	1887	0,25	0,35	-0,23	-0,18	1,70	-0,35
1691	1891	-0,01	-0,12	-0,06	-0,22	2,12	-0,47	1892	0,04	-0,11	-0,07	-0,18	1,94	-0,50
	1887	-0,01	-0,07	0,01	-0,16	2,08	-0,45	1888	0,05	-0,06	0,01	-0,12	1,90	-0,48
1692	1892	0,02	-0,03	0,14	-0,22	0,99	-0,54	1893	-0,04	-0,04	0,06	-0,03	0,42	-0,51
	1888	0,03	-0,04	0,02	-0,13	1,03	-0,44	261	-0,04	-0,05	-0,06	0,06	0,46	-0,42
1693	1894	-1,93	0,03	0,64	-2,60	-0,78	0,79	1895	-0,31	0,34	-0,25	-1,87	0,36	0,33
	1889	-1,98	-0,12	0,72	-1,71	-1,08	1,04	1890	-0,35	0,20	-0,17	-0,99	0,06	0,58
1694	1895	-0,49	-0,36	-0,25	-0,82	1,63	-0,23	1896	0,31	-0,20	-0,36	-0,70	1,99	-0,35
	1890	-0,48	-0,16	-0,12	-0,62	1,54	-0,20	1891	0,33	0,00	-0,22	-0,51	1,91	-0,32
1695	1896	0,16	-0,21	0,05	-0,69	2,29	-0,38	1897	0,15	-0,21	-0,05	-0,89	2,08	-0,51
	1891	0,19	-0,08	-0,02	-0,53	2,17	-0,45	1892	0,18	-0,08	-0,12	-0,72	1,96	-0,57
1696	1897	0,15	0,01	0,44	-1,41	0,92	-0,72	1898	-0,25	-0,08	0,17	-1,44	0,32	-0,81
	1892	0,18	0,00	0,09	-0,76	0,93	-0,72	1893	-0,25	-0,09	-0,17	-0,79	0,33	-0,80
1697	1899	-4,26	-0,35	-0,68	-4,99	0,15	-0,57	1900	0,09	0,52	-1,27	-2,77	1,27	-1,15
	1894	-4,73	-0,51	0,80	-4,12	-0,34	0,24	1895	-0,27	0,38	0,21	-1,89	0,78	-0,34
1698	1900	-0,42	-0,26	-0,26	-1,06	1,39	-0,72	1901	0,43	-0,09	-0,56	-0,69	1,62	-0,53
	1895	-0,53	-0,30	0,21	-1,00	1,62	-0,58	1896	0,35	-0,13	-0,09	-0,64	1,86	-0,40
1699	1901	0,29	0,32	0,45	-0,93	2,24	0,28	1902	0,46	0,35	-0,33	-1,84	2,23	0,22
	1896	0,21	-0,14	0,33	-0,94	2,19	-0,07	1897	0,37	-0,12	-0,46	-1,85	2,17	-0,12
1700	1902	0,41	0,07	0,84	-4,20	0,82	0,19	1903	-0,67	-0,14	0,41	-5,92	-0,13	-0,02
	1897	0,47	0,07	0,03	-2,58	0,88	-0,43	1898	-0,67	-0,17	-0,41	-4,30	-0,06	-0,64
1701	230	-7,83	-1,24	-2,68	-7,43	6,51	-4,16	1768	1,99	0,73	-3,11	-1,86	1,15	-5,21
	1899	-9,02	-1,24	1,28	-6,39	4,79	-1,97	1900	1,09	0,78	0,86	-0,81	-0,57	-3,02
1702	1768	0,87	2,23	1,60	1,16	1,80	-1,11	1767	-0,01	2,05	-0,78	0,61	-0,17	-0,48
	1900	0,38	0,07	1,88	0,53	2,27	-1,27	1901	-0,48	-0,11	-0,53	-0,02	0,30	-0,64
1703	1767	-0,46	1,38	1,15	0,56	1,09	1,05	1766	0,75	1,62	-1,04	0,41	0,81	2,03
	1901	-0,59	0,28	0,48	-0,41	2,00	1,00	1902	0,56	0,51	-1,72	-0,56	1,72	1,98
1704	1766	1,84	1,16	0,53	-7,95	0,94	6,80	229	-1,54	0,48	0,83	-19,33	-3,28	6,77
	1902	1,71	-0,11	-0,53	-3,99	1,67	2,72	1903	-1,75	-0,80	-0,25	-15,36	-2,55	2,70

CARATT. Var.Uffici: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	38	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	90	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,15	1,60	-0,05	-0,01	0,00	1	0,00	0,00	-0,15	-1,60	-0,45	0,00	0,00
	2	3,62	0,19	-0,14	5,69	0,10	0,38	0,00	2	0,00	-0,19	0,14	-5,69	0,34	0,20	0,00
	3	3,62	0,17	-0,05	4,98	0,08	0,34	0,00	3	0,00	-0,17	0,05	-4,98	0,08	0,18	0,00
	4	3,62	0,09	-0,08	4,64	0,10	0,22	0,00	4	0,00	-0,09	0,08	-4,64	0,16	0,07	0,00
	5	3,62	0,12	0,17	6,04	-0,23	0,30	0,00	5	0,00	-0,12	-0,17	-6,04	-0,30	0,07	0,00
	6	3,62	0,00	-0,25	1,60	0,27	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,25	-1,60	0,56	0,01	0,00
	7	3,62	-0,02	0,06	1,15	-0,04	-0,04	0,00	7	0,00	0,02	-0,06	-1,15	-0,16	-0,02	0,00
	12	3,62	0,31	0,00	12,76	0,01	0,65	0,00	12	0,00	-0,31	0,00	-12,76	0,00	0,33	0,00
	13	3,62	-0,12	0,12	8,79	-0,19	-0,22	0,00	13	0,00	0,12	-0,12	-8,79	-0,19	-0,15	0,00
	16	3,62	0,02	0,06	1,18	-0,05	0,04	0,00	16	0,00	-0,02	-0,06	-1,18	-0,17	0,03	0,00
	17	3,62	-0,37	-0,01	6,31	0,00	-0,94	0,00	17	0,00	0,37	0,01	-6,31	0,02	-0,20	0,00
	18	3,62	-0,11	0,15	2,50	-0,14	-0,26	0,00	18	0,00	0,11	-0,15	-2,50	-0,34	-0,07	0,00
	20	3,62	0,00	0,03	6,06	0,01	0,03	0,00	20	0,00	0,00	-0,03	-6,06	-0,10	-0,01	0,00
	29	3,62	-0,03	0,00	1,58	0,02	0,01	0,00	29	0,00	0,03	0,00	-1,58	-0,02	-0,11	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Uffici: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
30	3,62	0,29	-0,17	11,94	0,06	0,64	0,00	0,00	30	0,00	-0,29	0,17	-11,94	0,47	0,27	0,00
31	3,62	0,36	0,03	10,33	-0,04	0,88	0,00	0,00	31	0,00	-0,36	-0,03	-10,33	-0,06	0,23	0,00
32	3,62	-0,01	0,04	1,11	-0,15	0,01	0,00	0,00	32	0,00	0,01	-0,04	-1,11	0,01	-0,05	0,00
40	3,62	-0,57	-0,03	10,48	0,00	-1,25	0,00	0,00	40	0,00	0,57	0,03	-10,48	0,10	-0,52	0,00
41	3,62	-0,43	0,01	7,97	-0,01	-0,94	0,00	0,00	41	0,00	0,43	-0,01	-7,97	-0,03	-0,39	0,00
42	3,62	0,25	0,11	3,97	-0,37	0,52	0,00	0,00	42	0,00	-0,25	-0,11	-3,97	0,02	0,30	0,00
47	3,62	-0,11	-0,01	0,48	0,01	-0,23	0,00	0,00	47	0,00	0,11	0,01	-0,48	0,02	-0,10	0,00
48	3,62	-0,10	0,00	0,38	0,00	-0,21	0,00	0,00	48	0,00	0,10	0,00	-0,38	0,00	-0,10	0,00
15	3,62	0,00	0,10	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	91	3,62	0,00	-0,10	0,00	-0,05	0,00	0,00
6	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
25	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00
21	3,62	0,00	2,90	0,00	-2,76	0,00	0,00	0,00	99	3,62	0,00	-2,90	0,00	-0,59	0,00	0,00
23	3,62	0,00	2,65	0,00	-2,53	0,00	0,00	0,00	100	3,62	0,00	-2,65	0,00	-0,53	0,00	0,00
10	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,20	0,00	0,45	0,00	0,00
8	3,62	0,00	-0,15	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	102	3,62	0,00	0,15	0,00	0,44	0,00	0,00
27	3,62	0,00	0,12	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,05	0,00	0,00
49	3,62	0,00	-1,33	0,00	0,63	0,00	-0,04	0,00	104	3,62	0,00	1,33	0,00	0,37	0,00	0,04
45	3,62	0,00	3,75	0,00	-3,39	0,00	0,05	0,00	107	3,62	0,00	-3,75	0,00	-0,61	0,00	-0,05
17	3,62	0,00	1,99	0,00	-1,41	0,00	0,00	0,00	109	3,62	0,00	-1,99	0,00	-0,66	0,00	0,00
28	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	112	3,62	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00
1	3,62	0,00	0,13	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,04	0,00	0,00
7	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	118	3,62	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01
16	3,62	0,00	-0,21	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00
25	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
52	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	139	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
50	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
46	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	145	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
47	3,62	0,00	-0,26	0,00	0,12	0,00	-0,02	0,00	150	3,62	0,00	0,26	0,00	0,11	0,00	0,02
48	3,62	0,00	-0,23	0,00	0,11	0,00	-0,01	0,00	153	3,62	0,00	0,23	0,00	0,11	0,00	0,01
52	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	159	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
34	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	164	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
55	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
17	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
18	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	13	3,62	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	-0,01
13	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
4	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00
5	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
5	3,62	0,00	2,47	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	3,23	0,00	1,83	0,00	0,00
13	3,62	0,00	2,32	0,00	-1,36	0,00	0,01	0,00	20	3,62	0,00	2,58	0,00	1,77	0,00	-0,01
20	3,62	0,00	3,01	0,00	-1,73	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	1,92	0,00	0,02	0,00	0,00
4	3,62	0,00	1,73	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	12	3,62	0,00	3,02	0,00	2,80	0,00	0,00
12	3,62	0,00	4,16	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	17	3,62	0,00	4,31	0,00	4,47	0,00	0,00
2	3,62	0,00	2,29	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	8	3,62	0,00	2,66	0,00	1,32	0,00	0,00
1	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	2	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
9	3,62	0,00	5,01	0,00	-5,60	0,00	0,00	0,00	21	3,62	0,00	4,87	0,00	5,11	0,00	0,00
2	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,11	0,00	0,00
22	3,62	0,00	1,70	0,00	-0,49	0,00	-0,01	0,00	30	3,62	0,00	3,69	0,00	4,30	0,00	0,01
30	3,62	0,00	5,44	0,00	-5,16	0,00	0,00	0,00	40	3,62	0,00	5,73	0,00	6,11	0,00	0,00
40	3,62	0,00	4,16	0,00	-4,11	0,00	0,01	0,00	47	3,62	0,00	2,47	0,00	0,74	0,00	-0,01
3	3,62	0,00	2,09	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	10	3,62	0,00	2,46	0,00	1,25	0,00	0,00
11	3,62	0,00	4,60	0,00	-5,12	0,00	0,00	0,00	23	3,62	0,00	4,48	0,00	4,72	0,00	0,00
24	3,62	0,00	1,73	0,00	-0,61	0,00	0,01	0,00	31	3,62	0,00	3,07	0,00	3,11	0,00	-0,01
31	3,62	0,00	4,33	0,00	-4,25	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	4,44	0,00	4,63	0,00	0,00
41	3,62	0,00	3,24	0,00	-3,11	0,00	0,00	0,00	48	3,62	0,00	2,01	0,00	0,68	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	4	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
26	3,62	0,00	0,27	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	22	3,62	0,00	-0,27	0,00	-0,38	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	24	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,09	0,00	0,00
24	3,62	0,00	-0,35	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	27	3,62	0,00	0,35	0,00	0,41	0,00	0,00
29	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,16	0,00	-0,01	0,00	30	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,19	0,00	0,01
30	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00	31	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	-0,01
31	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	32	3,62	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	-0,01
55	3,62	0,00	0,24	0,00	0,09	0,00	-0,11	0,00	35	3,62	0,00	3,65	0,00	4,25	0,00	0,11
35	3,62	0,00	5,33	0,00	-5,27	0,00	0,02	0,00	56	3,62	0,00	1,84	0,00	-2,81	0,00	-0,02
32	3,62	0,00	0,78	0,00	-0,14	0,00	-0,02	0,00	76	3,62	0,00	0,19	0,00	-0,19	0,00	0,02
36	3,62	0,00	1,14	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00	38	3,62	0,00	0,95	0,00	0,26	0,00	0,00
38	3,62	0,00	0,50	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	42	3,62	0,00	1,42	0,00	1,19	0,00	0,00
42	3,62	0,00	3,12	0,00	-1,96	0,00	0,01	0,00	49	3,62	0,00	2,98	0,00	1,66	0,00	-0,01
40	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00	42	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
42	3,62	0,00	-0,33	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	43	3,62	0,00	0,33	0,00	0,13	0,00	-0,03
56	3,62	0,00	-1,82	0,00	2,81	0,00	0,06	0,00	45	3,62	0,00	5,57	0,00	6,16	0,00	-0,06
56	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
1	7,82	0,10	-0,04	1,57	0,03	0,26	0,00	0,00	1	3,62	-0,10	0,04	-1,57	0,13	0,14	0,00
2	7,82	0,25	0,01	2,91	0,02	0,46	0,00	0,00	2	3,62	-0,25	-0,01	-2,91	-0,04	0,46	0,00
3	7,82	0,23	-0,03	2,56	0,05											

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Uffici: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
40	7,82	-0,31	0,01	-0,28	0,00	-0,30	0,00	0,00	40	3,62	0,31	-0,01	0,28	-0,02	-0,85	0,00
41	7,82	-0,25	0,00	-0,33	-0,01	-0,26	0,00	0,00	41	3,62	0,25	0,00	0,33	0,00	-0,66	0,00
42	7,82	0,14	0,12	-0,61	-0,17	0,18	0,00	0,00	42	3,62	-0,14	-0,12	0,61	-0,31	0,38	0,00
47	7,82	-0,09	-0,02	0,28	0,03	-0,15	0,00	0,00	47	3,62	0,09	0,02	-0,28	0,04	-0,20	0,00
48	7,82	-0,08	-0,01	0,22	0,02	-0,13	0,00	0,00	48	3,62	0,08	0,01	-0,22	0,03	-0,18	0,00
15	7,82	0,00	0,34	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	91	7,82	0,00	-0,34	0,00	-0,15	0,00	0,00
25	7,82	0,00	-0,24	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	98	7,82	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	0,00
21	7,82	0,00	2,87	0,00	-2,79	0,00	0,00	0,00	99	7,82	0,00	-2,87	0,00	-0,53	0,00	0,00
23	7,82	0,00	2,70	0,00	-2,61	0,00	0,00	0,00	100	7,82	0,00	-2,70	0,00	-0,51	0,00	0,00
10	7,82	0,00	-0,12	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	101	7,82	0,00	0,12	0,00	0,42	0,00	0,00
8	7,82	0,00	-0,14	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	102	7,82	0,00	0,14	0,00	0,46	0,00	0,00
27	7,82	0,00	0,30	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	103	7,82	0,00	-0,30	0,00	-0,16	0,00	0,00
49	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	104	7,82	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
45	7,82	0,00	0,15	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	107	7,82	0,00	-0,15	0,00	-0,11	0,00	0,01
6	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
55	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	169	7,82	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,02
50	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	929	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	13	7,82	0,00	0,10	0,00	0,24	0,00	-0,01
13	7,82	0,00	1,14	0,00	-0,56	0,00	-0,01	0,00	15	7,82	0,00	1,30	0,00	0,88	0,00	0,01
4	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	5	7,82	0,00	0,10	0,00	0,26	0,00	0,00
5	7,82	0,00	1,67	0,00	-1,33	0,00	0,00	0,00	6	7,82	0,00	1,79	0,00	1,68	0,00	0,00
5	7,82	0,00	1,13	0,00	-0,42	0,00	-0,01	0,00	13	7,82	0,00	1,14	0,00	0,45	0,00	0,01
60	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	935	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	2,07	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	12	7,82	0,00	2,68	0,00	1,88	0,00	0,00
12	7,82	0,00	2,50	0,00	-2,59	0,00	0,00	0,00	17	7,82	0,00	2,50	0,00	2,60	0,00	0,00
17	7,82	0,00	1,67	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00	28	7,82	0,00	1,55	0,00	1,06	0,00	0,00
28	7,82	0,00	1,60	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	32	7,82	0,00	1,48	0,00	0,84	0,00	0,00
1	7,82	0,00	1,21	0,00	-0,34	0,00	0,02	0,00	7	7,82	0,00	1,86	0,00	1,49	0,00	-0,02
7	7,82	0,00	2,76	0,00	-2,78	0,00	0,00	0,00	16	7,82	0,00	2,76	0,00	2,77	0,00	0,00
16	7,82	0,00	1,92	0,00	-1,58	0,00	-0,01	0,00	25	7,82	0,00	1,72	0,00	1,16	0,00	0,01
25	7,82	0,00	1,83	0,00	-1,26	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	1,55	0,00	0,72	0,00	0,00
2	7,82	0,00	2,25	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	8	7,82	0,00	2,62	0,00	1,29	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	2	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	7,82	0,00	4,92	0,00	-5,48	0,00	0,00	0,00	21	7,82	0,00	4,80	0,00	5,05	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	3	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
22	7,82	0,00	3,05	0,00	-2,01	0,00	-0,01	0,00	30	7,82	0,00	2,24	0,00	0,45	0,00	0,01
30	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	-0,08	0,00	-0,05	0,00	0,00
40	7,82	0,00	-0,21	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00
3	7,82	0,00	2,08	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	10	7,82	0,00	2,45	0,00	1,22	0,00	0,00
11	7,82	0,00	4,57	0,00	-5,08	0,00	0,00	0,00	23	7,82	0,00	4,47	0,00	4,71	0,00	0,00
24	7,82	0,00	2,69	0,00	-1,67	0,00	0,01	0,00	31	7,82	0,00	2,10	0,00	0,58	0,00	-0,01
31	7,82	0,00	0,06	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,17	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,00
3	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	4	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
26	7,82	0,00	0,29	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	22	7,82	0,00	-0,29	0,00	-0,40	0,00	0,00
22	7,82	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	24	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,09	0,00	0,00
24	7,82	0,00	-0,36	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	27	7,82	0,00	0,36	0,00	0,43	0,00	0,00
29	7,82	0,00	0,05	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	30	7,82	0,00	-0,05	0,00	-0,15	0,00	0,00
30	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	31	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
31	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
46	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	47	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,01
47	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
48	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	49	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
55	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	912	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
35	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,14	0,00	0,01	0,00	56	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,01
32	7,82	0,00	0,19	0,00	-0,36	0,00	0,01	0,00	76	7,82	0,00	-0,19	0,00	0,14	0,00	-0,01
36	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	38	7,82	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
38	7,82	0,00	0,17	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	42	7,82	0,00	-0,17	0,00	-0,22	0,00	0,00
42	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
40	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
42	7,82	0,00	-0,29	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	43	7,82	0,00	0,29	0,00	0,08	0,00	0,00
56	7,82	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	45	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,01
56	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
34	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12,02	0,09	0,00	0,09	0,01	0,11	0,00	0,00	1	7,82	-0,09	0,00	-0,09	-0,01	0,23	0,00
2	12,02	0,14	-0,04	0,21	0,08	0,20	0,00	0,00	2	7,82	-0,14	0,04	-0,21	0,08	0,31	0,00
3	12,02	0,12	-0,04	0,10	0,08	0,18	0,00	0,00	3	7,82	-0,12	0,04	-0,10	0,08	0,28	0,00
4	12,02	0,15	-0,01	0,16	0,07	0,18	0,00	0,00	4	7,82	-0,15	0,01	-0,16	-0,02	0,39	0,00
5	12,02	0,05	-0,17	-0,08	0,08	0,02	0,00	0,00	5	7,82	-0,05	0,17	0,08	0,59	0,18	0,00
6	12,02	0,00	0,20	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	7,82	0,00	-0,20	-0,01	-0,79	0,00	0,00
7	12,02	0,20	-0,05	-0,09	-0,02	0,17	0,00	0,00	7	7,82	-0,20	0,05	0,09	0,21	0,61	0,00
12	12,02	0,07	0,06	-0,16	-0,07	0,11	0,00	0,00	12	7,82	-0,07	-0,06	0,16	-0,17	0,18	0,00
13	12,02	-0,08	-0,04	0,03	-0,08	-0,07	0,00	0,00	13	7,82	0,08	0,04	-0,03	0,22	-0,24	0,00
16	12,02	-0,18	-0,05	-0,05	-0,02	-0,12	0,00	0,00	16	7,82	0,18	0,05	0,05	0,21	-0,58	0,00
17	12,02	-0,15	0,02	-0,03	0,00	-0,14	0,00	0,00	17	7,82	0,15	-0,02	0,03	-0,07	-0,43	0,00
29	12,78	-0,10	-0,09	0,22	0,19	0,01	0,00									

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Uffici: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
15	12,02	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	91	12,02	0,00	-0,09	0,00	-0,05	0,00	0,00
25	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	98	12,02	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,00
21	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	99	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00
23	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	100	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
10	12,02	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	101	12,02	0,00	0,34	0,00	0,11	0,00	0,00
8	12,02	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	102	12,02	0,00	0,37	0,00	0,12	0,00	0,00
27	12,02	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	103	12,02	0,00	-0,24	0,00	-0,11	0,00	0,00
49	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	104	12,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
45	12,78	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,04	-0,01	46	12,78	0,02	0,00	0,04	-0,01	-0,07	0,01
55	12,78	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	29	12,78	0,04	0,02	0,02	0,08	-0,04	0,01
50	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	929	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
12	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
13	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	15	12,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
4	12,02	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	5	12,02	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
5	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6	12,02	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
5	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00
60	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	935	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,02	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	12	12,02	0,00	-0,11	0,00	-0,18	0,00	0,00
12	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	17	12,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
17	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,01	7	12,02	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	0,01
7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
16	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,13	0,00	0,01	25	12,02	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	-0,01
25	12,02	0,01	-0,02	0,06	0,00	-0,01	0,01	0,00	29	12,78	-0,01	0,02	-0,06	0,08	0,04	0,00
2	12,02	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	8	12,02	0,00	-0,16	0,00	-0,33	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	2	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
9	12,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	21	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,19	0,00	0,00
2	12,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	3	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
22	12,02	0,07	0,07	-1,57	-0,11	-0,11	0,15	0,00	30	12,78	-0,07	-0,07	1,57	-0,15	0,12	0,00
30	12,78	-0,06	-0,07	-1,68	0,42	-0,07	-0,01	64	12,78	0,06	0,07	1,68	-0,27	-0,05	0,01	0,00
40	12,78	0,01	-0,08	0,18	0,12	0,00	0,00	47	12,78	-0,01	0,08	-0,18	0,19	0,02	0,00	0,00
3	12,02	0,00	0,15	0,00	-0,22	0,00	0,00	10	12,02	0,00	-0,15	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
11	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,17	0,00	0,00	23	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
24	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	31	12,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
31	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,23	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
41	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	12,02	0,00	0,24	0,00	-0,37	0,00	0,00	22	12,02	0,00	-0,24	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00
22	12,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	24	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
24	12,02	0,00	-0,29	0,00	0,32	0,00	0,00	27	12,02	0,00	0,29	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
29	12,78	0,00	0,21	0,08	-0,35	-0,01	0,01	30	12,78	0,00	-0,21	-0,08	-0,67	-0,01	-0,01	0,00
30	12,78	-0,02	-0,01	0,39	0,06	-0,04	0,00	31	12,02	0,02	0,01	-0,39	-0,03	-0,03	0,00	0,00
31	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
32	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	57	12,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
57	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
59	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
46	12,78	0,03	0,01	0,00	-0,03	0,08	0,00	47	12,78	-0,03	-0,01	0,00	-0,03	0,14	0,00	0,00
47	12,78	-0,09	0,01	0,02	-0,01	-0,15	0,00	48	12,02	0,09	-0,01	-0,02	-0,01	-0,19	0,00	0,00
48	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
64	12,78	0,00	-0,08	0,00	0,28	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
55	12,78	0,06	-0,02	-0,02	0,01	0,03	-0,02	912	12,78	-0,06	0,02	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00
35	12,78	-0,01	0,00	-0,04	-0,01	-0,03	0,01	56	12,78	0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01	0,00
32	12,02	0,00	-0,12	0,00	0,17	0,00	0,00	36	12,02	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
36	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	949	12,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	0,00
38	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,09	0,00	0,00	42	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
42	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	12,78	-0,03	0,01	0,06	-0,01	-0,06	0,00	41	12,02	0,03	-0,01	-0,06	-0,03	-0,05	0,00	0,00
41	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
42	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,04	0,00	0,00	43	12,02	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
56	12,78	-0,02	0,00	-0,04	0,01	0,00	-0,01	45	12,78	0,02	0,00	0,04	-0,01	-0,04	0,01	0,00
56	12,78	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	40	12,78	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
65	12,78	0,04	-0,09	0,28	0,09	0,05	0,00	40	12,78	-0,04	0,09	-0,28	0,12	0,04	0,00	0,00
34	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	41	12,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00
63	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	61	12,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
36	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	63	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
63	12,02	-0,02	-0,01	0,00	0,06	-0,04	0,00	64	12,78	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
38	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,00	61	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
61	12,02	-0,02	-0,01	0,00	0,05	-0,05	0,00	65	12,78	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,42	0,00	-0,17	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
91	3,62	0,00	0,11	0,00	-0,06	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,11	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	93								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Var.Uffici: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
110	3,62	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	111	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,06	0,00	0,00
111	3,62	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	112	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,06	0,00	0,00
112	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	113	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
113	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	114	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
114	3,62	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	0,00
115	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	116	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
116	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	117	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00
117	3,62	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,11	0,00	-0,01	7	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,15	0,00	0,01
118	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	122	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
122	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	16	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,01
123	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
124	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
125	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
126	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
127	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	128	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
128	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00
136	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
139	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	140	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
142	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
145	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	149	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
149	3,62	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,01	47	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,12	0,00	-0,01
150	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
151	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	152	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3,62	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,02	48	3,62	0,00	-0,24	0,00	-0,11	0,00	-0,02
153	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
154	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00
155	3,62	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	49	3,62	0,00	0,22	0,00	0,18	0,00	-0,04
156	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	158	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	34	3,62	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00
159	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	160	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	163	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
163	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00
164	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	165	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
165	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	166	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	53	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
169	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
76	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,01	36	3,62	0,00	1,09	0,00	0,48	0,00	0,01
91	7,82	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,17	0,00	-0,09	0,00	0,00
98	7,82	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,27	0,00	0,18	0,00	0,00
99	7,82	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,03	22	7,82	0,00	0,40	0,00	0,75	0,00	-0,03
100	7,82	0,00	-0,27	0,00	0,00	-0,28	0,00	-0,03	24	7,82	0,00	0,27	0,00	0,60	0,00	0,03
101	7,82	0,00	-3,04	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	11	7,82	0,00	3,04	0,00	2,88	0,00	0,00
102	7,82	0,00	-3,27	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	9	7,82	0,00	3,27	0,00	3,10	0,00	0,00
103	7,82	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	28	7,82	0,00	-0,34	0,00	-0,21	0,00	0,00
104	7,82	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	105	7,82	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
105	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	106	7,82	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
106	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	50	7,82	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
107	7,82	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	46	7,82	0,00	-0,12	0,00	-0,02	0,00	0,00
169	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,02	29	7,82	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	-0,02
929	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	930	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
930	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	932	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
932	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
935	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	911	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
911	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	910	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
910	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	35	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
76	7,82	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	36	7,82						

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Uffici: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	932	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	935	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	934	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	933	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	12,78	0,03	0,01	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	911	12,78	-0,03	-0,01	0,02	-0,01	0,03	0,01
	911	12,78	0,01	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	910	12,78	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,03	0,00
	910	12,78	0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	35	12,78	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
	949	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	38	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00

TENS. Var.Uffici: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1	1177	-0,05	-1,27	-0,08	0,00	0,09	0,02	1178	0,15	-0,29	-0,09	0,01	0,11	0,02	
	1	-0,28	-1,32	-0,05	0,02	0,20	0,01	273	-0,09	-0,33	-0,06	0,02	0,22	0,01	
	2	-0,58	-3,07	-1,07	0,00	0,07	0,01	1188	-0,01	-0,22	-0,38	0,02	-0,01	0,01	
3	48	-0,99	-3,15	-0,60	0,03	0,16	0,02	274	-0,42	-0,30	0,09	0,04	0,20	0,02	
	1194	0,05	-0,08	-0,11	0,02	0,73	0,15	1195	-0,01	-0,35	0,12	0,18	0,34	0,14	
4	15	-0,04	-0,10	0,05	0,04	0,19	-0,18	275	-0,09	-0,37	0,28	0,26	1,32	-0,19	
	1205	0,00	0,04	-0,26	-0,56	0,07	0,10	1206	-0,08	-0,34	-0,07	-0,08	0,04	-0,11	
5	52	0,17	0,08	0,15	-0,04	-0,21	-0,12	278	0,09	-0,30	0,34	0,07	0,34	-0,33	
	1218	0,41	-0,05	0,23	0,22	-0,09	-0,08	1219	0,23	-0,94	0,13	-0,04	0,06	0,00	
6	56	0,00	-0,13	0,01	0,03	0,14	0,04	281	-0,18	-1,02	-0,09	-0,08	-0,38	0,12	
	1225	-2,22	-8,22	-3,63	-0,02	0,96	0,12	1226	-0,52	0,29	0,12	0,17	0,89	0,04	
7	60	-3,13	-8,40	-2,45	0,31	1,55	0,09	282	-1,43	0,10	1,30	0,35	1,75	0,00	
	1232	-1,99	-7,23	-3,25	-0,02	-0,43	-0,11	1233	-0,49	0,24	0,12	-0,08	-0,39	-0,09	
8	64	-2,78	-7,39	-2,20	-0,06	-0,29	0,08	283	-1,28	0,09	1,17	-0,16	-0,81	0,10	
	1239	-1,38	-4,37	-1,68	-0,01	-0,27	-0,07	1240	-0,55	-0,26	0,09	-0,04	-0,15	-0,06	
9	68	-1,67	-4,43	-2,07	0,01	0,04	0,09	284	-0,85	-0,32	-0,30	-0,09	-0,47	0,10	
	1246	-1,56	-5,12	-1,76	-0,03	1,17	0,12	1247	-0,58	-0,24	0,34	0,19	0,90	0,02	
10	72	-1,98	-5,21	-2,55	0,32	1,60	0,05	285	-1,00	-0,32	-0,45	0,42	2,10	-0,05	
	1253	0,81	1,57	1,15	-0,02	0,01	-0,01	1254	0,27	-1,12	0,06	0,04	0,09	-0,01	
11	76	0,86	1,58	0,90	0,04	0,22	0,04	286	0,32	-1,11	-0,19	0,01	0,04	0,04	
	1260	0,00	-0,15	0,21	-0,23	-0,20	-0,05	1261	0,00	-0,16	0,29	-0,30	-0,33	-0,16	
12	80	-0,02	-0,15	-0,09	0,06	0,29	0,03	287	-0,03	-0,16	-0,01	0,06	0,28	-0,07	
	1273	-0,79	-3,26	-1,50	0,07	0,08	0,22	1274	-0,11	0,12	0,21	-0,03	-0,02	0,23	
13	84	-1,29	-3,36	-0,84	-0,27	-1,33	-0,21	290	-0,62	0,02	0,88	-0,06	-0,30	-0,20	
	1280	0,04	-0,19	0,00	0,00	-0,06	0,00	1281	0,03	-0,26	-0,01	-0,02	-0,04	0,00	
14	88	-0,01	-0,20	0,09	-0,02	-0,09	0,00	89	-0,02	-0,26	0,08	-0,02	-0,12	0,00	
	1284	-0,32	-1,56	-0,59	-0,03	0,14	0,00	1285	-0,01	-0,03	-0,03	0,08	0,11	0,00	
15	92	-0,53	-1,60	-0,24	0,10	0,50	0,07	291	-0,22	-0,07	0,32	0,08	0,38	0,07	
	1290	-0,30	-1,21	-0,53	0,01	-0,15	-0,07	1291	-0,04	0,09	0,04	-0,05	-0,07	-0,07	
16	1	-0,47	-1,24	-0,27	-0,06	-0,29	-0,10	292	-0,21	0,06	0,30	-0,06	-0,32	-0,09	
	1286	0,15	0,10	0,24	0,01	0,30	0,02	1297	0,08	-0,24	0,03	-0,01	-0,02	0,00	
17	93	0,09	0,09	0,20	-0,02	-0,08	0,03	293	0,02	-0,25	-0,01	0,04	0,22	0,01	
	1299	-1,46	-3,70	-2,62	0,00	0,32	0,06	1300	-0,60	0,64	-0,05	0,09	0,14	0,06	
18	25	-1,82	-3,77	-1,46	0,05	0,27	-0,01	294	-0,95	0,57	1,12	0,13	0,63	-0,01	
	1255	-0,17	-0,24	0,32	-0,11	-0,11	0,02	1310	-0,17	-0,21	0,36	-0,01	0,00	-0,01	
19	77	-0,05	-0,21	0,26	0,00	-0,01	0,00	297	-0,04	-0,19	0,30	-0,01	-0,05	-0,04	
	1321	-0,08	-0,49	-0,26	0,03	-1,65	-0,17	1322	-0,06	-0,39	-0,05	-0,30	-1,36	-0,05	
20	5	-0,19	-0,51	-0,13	-0,38	-1,91	-0,05	300	-0,17	-0,42	0,08	-0,51	-2,53	0,07	
	1325	-0,05	-0,33	-0,07	-0,20	-1,44	-0,03	1334	-0,09	-0,51	0,04	-0,22	-1,38	0,03	
21	17	-0,08	-0,34	0,06	-0,38	-1,92	0,02	303	-0,12	-0,52	0,17	-0,42	-2,08	0,07	
	1339	-0,04	-0,37	-0,07	-0,30	-1,31	-0,02	1351	-0,06	-0,47	0,02	-0,24	-0,98	-0,06	
22	23	-0,07	-0,37	-0,05	-0,43	-2,17	-0,31	308	-0,09	-0,48	0,03	-0,37	-1,84	-0,34	
	1218	-0,12	-0,03	0,14	0,39	0,11	-0,04	1360	-0,16	-0,22	0,26	-0,08	-0,09	0,07	
23	56	-0,03	-0,01	0,17	-0,09	-0,43	0,02	311	-0,06	-0,20	0,29	-0,09	-0,46	0,13	
	1313	-0,23	-0,58	-0,12	-0,24	-0,71	-0,07	1371	-0,13	-0,06	0,08	0,21	0,10	-0,05	
24	37	-0,34	-0,60	0,12	0,30	1,52	-0,18	314	-0,24	-0,08	0,32	0,19	0,96	-0,15	
	1382	0,06	0,04	0,15	-0,19	0,13	0,06	1383	0,03	-0,14	0,13	0,02	0,03	-0,01	
25	101	0,03	0,03	0,11	-0,03	-0,13	-0,07	317	-0,01	-0,14	0,09	0,05	0,27	-0,13	
	1389	-0,02	0,02	-0,26	-0,02	0,11	0,00	1390	-0,04	-0,10	-0,32	0,02	0,02	-0,01	
26	105	0,00	0,02	-0,15	0,01	0,03	0,00	318	-0,02	-0,10	-0,21	0,03	0,13	-0,01	
	1402	-0,04	-0,12	-0,09	-0,01	-0,02	0,00	1403	-0,03	-0,11	-0,13	-0,01	0,00	0,00	
27	108	-0,05	-0,12	-0,03	0,00	0,02	0,01	321	-0,05	-0,11	-0,07	0,00	-0,01	0,00	
	1415	0,06	0,05	-0,05	0,29	-0,04	-0,07	1416	0,03	-0,12	-0,16	0,05	0,03	0,02	
28	112	0,02	0,04	0,06	0,01	0,05	0,05	324	-0,01	-0,13	-0,04	-0,05	-0,26	0,14	
	1264	-0,02	-0,09	0,17	0,00	-0,21	-0,11	1426	-0,02	-0,09	0,19	0,00	-0,14	-0,10	
29	81	-0,02	-0,09	0,15	-0,03	-0,16	-0,11	327	-0,02	-0,09	0,18	-0,05	-0,23	-0,10	
	1275	-0,08	0,20	0,00	0,00	-0,59	-0,08	1435	-0,10	0,13	0,06	-0,05	-0,39	-0,02	
30	85	0,01	0,22	0,03	0,08	0,39	0,16	330	-0,01	0,15	0,09	-0,09	-0,44	0,22	
	1440	-0,01	-0,04	-0,18	-0,11	-0,27	-0,03	1452	-0,02	-0,08	-0,11	-0,01	-0,26	-0,03	
31	44	-0,01	-0,04	-0,13	0,02	0,11	-0,20	335	-0,02	-0,08	-0,06	0,09	0,46	-0,20	
	1455	-0,03	-0,03	0,05	-0,03	-0,09	-0,01	1463	-0,05	-0,11	0,07	-0,03	-0,24	-0,01	
32	46	-0,02	-0,03	0,02	0,05	0,27	0,08	338	-0,03	-0,11	0,05	0,05	0,25	0,08	
	1402	0,00	-0,09	0,04	-0,01	-0,06	0,01	1472	0,00	-0,09	0,05	0,04	-0,04	0,02	
33	108	-0,02	-0,09	0,03	0,03	0,13	-0,01	341	-0,02	-0,09	0,04	0,03	0,15	0,00	
	1189	-0,04	0,19	-0,03	-0,42	0,20	0,05	1481	-0,12	-0,22	-0,10	0,09	0,35	-0,12	
34	49	0,05	0,21	0,16	0,07	0,34	-0,15	344	-0,03	-0,20	0,09	0,16	0,79	-0,33	
	1205	0,01	0,11	-0,03	0,42	0,28	-0,12	1498	-0,06	-0,26	-0,02	-0,17	-0,41	0,02	
35	52	0,03	0,11	0,14	-0,05	-0,26	0,24	349	-0,05	-0,26	0,15	-0,16	-0,79	0,38	
	1406	-0,34	0,05	-0,13	0,07	0,08	0,09	1513	-0,33	0,07	0,06	0,11	-0,02	0,14	
36	109	-0,13	0,09	-0,34	0,10	0,50	-0,15	354	-0,13	0,11	-0,16	0,20	0,99	-0,11	
	1281	0,04	-0,23	0,01	-0,02	-0,04	-0,01	1516	0,03	-0,24	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01	
37	89	-0,05	-0,24	0,15	-0,02	-0,12	0,00	355	-0,06	-0,26	0,11	-0,03	-0,14	0,00	
	1374	0,00	-0,17	0,16	0,07	0,13	0,00	1525	0,02	-0,09	0,10	-0,03	0,04	0,00	
38	99	-0,02	-0,18	0,17	0,08	0,42	0,13	358	-0,01	-0,10	0,10	0,06	0,29	0,14	
	1384	0,02	-0,18	0,06	0,07	0,12	-0,03	1528	0,02	-0,18	0,05	0,08	0,15	-0,01	
39	102	-0,02	-0,19	0,04	0,09	0,44	-0,06	116	-0,02	-0,19	0,03	0,09	0,44	-0,05	
	1530	-0,01	-0,15	-0,04	0,07	0,17	-0,02	1531	0,00	-0,13	-0,07	0,06	0,15	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
40	118	-0,02	-0,16	-0,02	0,08	0,40	0,03	119	-0,02	-0,14	-0,05	0,07	0,35	0,05
	1531	-0,04	-0,14	-0,09	0,07	0,15	-0,02	1534	-0,02	-0,05	-0,15	0,02	0,06	-0,01
	119	-0,03	-0,14	-0,07	0,07	0,35	0,08	359	-0,01	-0,05	-0,13	0,04	0,19	0,09
41	1528	0,01	-0,18	0,03	0,07	0,15	-0,03	1536	0,01	-0,16	0,01	0,07	0,18	-0,01
	116	-0,03	-0,19	0,03	0,09	0,44	-0,04	360	-0,03	-0,17	0,00	0,08	0,41	-0,01
42	123	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,35	0,01	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02
	98	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,41	0,02	122	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,21	-0,01
43	124	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	-0,01	120	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	-0,01
	122	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	-0,02	3	0,00	0,00	0,00	0,08	0,37	-0,01
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,49	0,03	125	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,22	0,07
	123	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,41	0,00	124	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,03
45	125	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,17	-0,02	117	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	-0,02
	124	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	-0,01	120	0,00	0,00	0,00	0,06	0,33	-0,01
46	125	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	-0,10	127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,10
	104	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	-0,04	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04
47	127	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,08	100	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	-0,05
	126	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,07	103	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,04
48	128	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	-0,06	129	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,05
	125	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,11	-0,09	127	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08
49	129	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,05	133	0,00	0,00	0,00	0,12	0,01	-0,07
	127	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	-0,07	100	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	-0,09
50	130	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,34	0,05	131	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	-0,01
	128	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	0,03	129	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	-0,03
51	131	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,14	0,02	134	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	0,03
	129	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,13	-0,01	133	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,09	0,01
52	94	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,57	-0,09	132	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,46	-0,06
	130	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,24	-0,13	131	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,12	-0,10
53	132	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,11	0,17	38	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20
	131	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,23	0,10	134	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,11	0,14
54	125	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,24	-0,06	125	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,24	-0,06
	117	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,24	-0,06	104	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,24	-0,06
55	1539	0,11	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,03	1540	0,05	-0,52	-0,04	0,00	0,02	-0,03
	50	0,03	-0,22	0,22	0,02	0,09	-0,01	1193	-0,03	-0,54	0,17	0,00	0,02	-0,01
56	1549	-0,09	-0,46	-0,62	-0,01	-0,13	0,03	1550	-0,05	-0,27	0,13	0,08	-0,22	0,08
	54	-0,27	-0,50	-0,11	0,02	0,11	0,13	1215	-0,23	-0,30	0,64	0,00	-0,01	0,19
57	1564	-0,04	-0,91	0,12	0,01	-0,06	0,03	1565	0,05	-0,46	0,23	-0,02	-0,05	0,03
	58	-0,20	-0,94	-0,21	-0,06	-0,28	-0,03	1224	-0,11	-0,50	-0,09	-0,03	-0,14	-0,02
58	1574	2,08	1,91	3,53	0,02	-0,21	-0,03	1575	0,91	-3,90	-0,71	-0,07	0,28	-0,06
	62	2,05	1,90	2,07	-0,05	-0,27	-0,09	1231	0,89	-3,90	-2,17	-0,12	-0,62	-0,12
59	1584	1,92	1,76	3,27	-0,01	0,09	0,01	1585	0,85	-3,58	-0,63	0,04	-0,29	0,05
	66	1,89	1,92	1,92	0,01	0,04	0,05	1238	0,82	-3,59	-1,98	0,07	0,35	0,08
60	1594	0,80	-1,22	1,62	0,00	0,06	0,01	1595	0,56	-2,43	0,23	0,01	0,05	0,00
	70	0,10	-1,36	0,14	0,01	0,05	0,00	1245	-0,14	-2,57	-1,24	0,01	0,07	-0,01
61	1604	0,86	-1,31	1,76	0,01	-0,32	-0,03	1605	0,60	-2,62	0,27	-0,05	-0,29	0,01
	74	0,10	-1,46	0,14	-0,09	-0,46	-0,04	1252	-0,16	-2,77	-1,35	-0,09	-0,47	0,00
62	1614	0,12	-0,29	0,17	0,00	-0,03	-0,01	1615	0,07	-0,56	-0,28	-0,01	-0,02	0,00
	78	0,08	-0,30	0,19	-0,02	-0,08	-0,01	1259	0,03	-0,57	-0,26	-0,01	-0,07	-0,01
63	1624	-0,30	-0,05	-1,35	-0,42	-0,35	-0,91	1625	-0,23	0,29	0,43	0,01	1,82	-1,12
	82	-0,69	-0,13	-0,49	1,63	8,14	2,34	1270	-0,62	0,21	1,29	0,03	0,16	2,13
64	1642	1,37	2,43	2,61	0,13	0,07	0,21	1643	0,56	-1,62	-0,64	0,04	-0,46	0,31
	86	1,74	2,51	1,48	-0,50	-2,50	-0,78	1279	0,93	-1,55	-1,77	0,11	0,55	-0,68
65	1652	0,06	-0,20	0,16	0,01	0,00	0,02	1653	0,05	-0,24	-0,05	0,00	-0,06	0,03
	90	0,03	-0,21	0,03	-0,05	-0,25	-0,07	91	0,02	-0,24	-0,17	0,01	0,04	-0,06
66	1658	0,57	1,01	1,16	0,01	0,03	0,01	1659	0,23	-0,68	-0,10	0,00	0,01	0,01
	94	0,67	1,03	0,46	0,01	0,05	0,02	130	0,33	-0,65	-0,80	0,00	0,03	0,02
67	1667	0,36	0,57	0,76	-0,04	0,00	-0,03	1668	0,16	-0,45	-0,05	-0,02	0,15	-0,08
	97	0,41	0,58	0,29	0,18	0,88	0,29	1296	0,21	-0,44	-0,52	-0,03	-0,14	0,24
68	1660	-0,03	-0,15	-0,07	0,12	0,81	0,01	1677	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03	-0,33	0,00
	95	-0,04	-0,15	-0,07	-0,18	-0,91	-0,05	123	-0,01	-0,01	-0,03	0,08	0,39	-0,05
69	1653	0,01	-0,18	0,01	0,01	-0,06	-0,01	1680	0,03	-0,09	-0,09	0,01	-0,02	-0,01
	91	-0,03	-0,18	0,00	0,01	0,04	-0,01	1522	-0,01	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
70	1692	0,10	0,22	0,12	0,00	0,00	-0,08	1693	0,03	-0,17	0,07	0,02	-0,08	-0,07
	38	0,10	0,22	0,13	0,01	0,03	-0,12	1379	0,03	-0,17	0,09	0,04	0,18	-0,10
71	1710	-0,01	-0,03	0,01	0,05	0,04	-0,01	1711	-0,01	-0,03	0,01	0,01	0,02	0,01
	103	-0,01	-0,03	0,02	0,00	-0,02	-0,02	1388	-0,01	-0,03	0,02	0,00	0,01	0,00
72	1696	-0,01	-0,07	0,05	0,01	-0,04	-0,05	1720	-0,01	-0,05	0,01	0,02	0,01	-0,04
	100	-0,01	-0,07	0,05	0,00	0,01	-0,04	1527	-0,01	-0,05	0,01	-0,01	-0,06	-0,03
73	1712	0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,01	0,02	1724	0,01	-0,05	0,00	0,00	-0,01	0,02
	104	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,04	0,00	117	-0,01	-0,05	0,00	0,02	0,08	0,00
74	1727	0,02	-0,03	-0,04	0,00	-0,02	-0,01	1728	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
	120	-0,01	-0,03	-0,05	0,01	0,07	0,01	3	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,01
75	1728	0,04	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02	1733	0,04	0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
	3	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,01	0,03	1186	0,00	0,02	-0,05	-0,02	-0,09	0,01
76	1724	0,01	-0,05	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1737	0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,04	-0,02
	117	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,08	0,03	1538	-0,01	-0,05	-0,02	-0,01	-0,05	0,03
77	193	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,08	194	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	-0,10
	183	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,06	182	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,08
78	194	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,08	195	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,05
	182	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	-0,10	191	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-0,07
79	195	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	-0,02	196	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	-0,03
	191	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,05	192	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	-0,06
80	196	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	-0,08	197	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,15	-0,10
	192	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,09	-0,20	149	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,19	-0,22
81	184	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	-0,03	198	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	-0,07
	193	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12	-0,04	194	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,09
82	198	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,15	-0,06	178	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,30	0,01
	194	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,08	195	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,18	-0,02
83	178	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,07	0,05	199	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,04	0,04
	195	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,08	0,06	196	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,05	0,05

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
85	196	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,04	197	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,02
	185	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,21	-0,05	185	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,21	-0,05
	184	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,21	-0,05	198	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,21	-0,05
86	186	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	-0,01	200	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,01
	185	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	-0,02	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,02
87	200	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	0,01	201	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,30	0,00
	198	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,17	0,02	178	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,32	0,02
88	187	0,00	0,00	0,00	0,05	0,31	0,00	202	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	-0,01
	186	0,00	0,00	0,00	0,04	0,30	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	-0,01
89	202	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,17	0,00	180	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,34	0,01
	200	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,14	-0,01	201	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,31	0,00
90	1741	0,48	0,60	1,06	-0,03	0,02	-0,04	1742	0,25	-0,56	-0,20	-0,01	0,14	-0,08
	155	0,56	0,62	0,40	0,13	0,65	0,19	1548	0,33	-0,55	-0,86	-0,03	-0,14	0,16
91	1751	0,02	0,05	0,08	0,01	0,11	0,03	1752	0,00	-0,02	0,04	0,01	0,07	0,02
	157	0,02	0,05	-0,02	-0,02	-0,09	-0,04	1098	0,01	-0,02	-0,07	0,01	0,07	-0,04
92	1769	0,30	0,82	0,29	0,03	-0,01	0,02	1770	0,05	-0,46	0,01	0,02	-0,14	0,05
	159	0,28	0,81	0,31	-0,12	-0,58	-0,21	1573	0,02	-0,47	0,03	0,04	0,21	-0,17
93	1779	2,15	3,16	4,09	0,01	0,09	0,01	1780	1,01	-2,56	-0,59	-0,01	0,55	-0,05
	161	2,31	3,19	1,98	0,05	0,26	-0,03	1583	1,16	-2,53	-2,70	-0,02	-0,11	-0,09
94	1789	1,99	2,95	3,78	-0,01	-0,02	-0,01	1790	0,92	-2,38	-0,58	0,02	-0,42	0,04
	163	2,16	2,99	1,85	-0,03	-0,14	0,03	1593	1,09	-2,35	-2,51	0,03	0,17	0,08
95	1799	0,94	0,85	1,78	0,00	0,01	0,00	1800	0,53	-1,15	0,26	0,00	0,01	-0,01
	165	0,59	0,79	0,64	0,01	0,03	0,00	1603	0,19	-1,22	-0,88	0,00	0,01	0,00
96	1809	1,00	0,93	1,90	0,00	0,11	0,01	1810	0,57	-1,23	0,28	0,02	0,10	-0,01
	167	0,63	0,85	0,68	0,03	0,15	0,01	1613	0,20	-1,31	-0,94	0,03	0,15	0,00
97	1819	0,22	-0,09	0,29	0,00	0,01	0,02	1820	0,15	-0,47	-0,02	0,01	-0,04	0,03
	169	0,12	-0,11	0,20	0,00	0,00	0,00	1623	0,04	-0,49	-0,11	0,02	0,09	0,01
98	1829	-0,01	0,02	-0,03	0,00	-0,25	-0,07	1830	-0,01	0,02	0,00	-0,04	-0,12	-0,06
	171	-0,01	0,02	0,00	-0,02	-0,11	0,02	1639	-0,01	0,02	0,03	-0,08	-0,40	0,02
99	1847	0,08	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	1848	0,04	-0,10	-0,01	0,00	0,01	-0,01
	175	0,08	0,10	0,06	0,01	0,03	0,01	176	0,05	-0,10	-0,11	0,00	-0,02	0,01
100	1853	-0,07	-0,26	-0,12	0,01	0,03	-0,02	1854	-0,01	0,04	0,03	0,01	0,03	-0,02
	177	-0,11	-0,27	-0,07	0,01	0,04	-0,02	199	-0,05	0,03	0,08	0,01	0,04	-0,02
101	1862	0,05	0,03	0,13	0,03	-0,01	0,05	1863	0,03	-0,08	0,01	0,00	-0,10	0,08
	179	0,05	0,03	0,02	-0,13	-0,66	-0,18	1676	0,03	-0,08	-0,10	0,01	0,07	-0,15
102	1855	0,02	0,09	0,03	0,03	0,11	0,00	1871	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,01
	178	0,03	0,09	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	201	0,01	0,00	-0,01	0,03	0,17	0,00
103	1848	0,02	-0,04	0,07	0,00	0,01	0,00	1874	0,03	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
	176	0,01	-0,05	0,07	0,00	-0,02	0,00	1120	0,02	-0,02	-0,08	0,00	-0,01	0,00
104	1889	0,04	0,03	0,04	0,01	-0,29	0,14	1890	-0,01	0,02	0,00	0,03	-0,16	0,05
	253	0,04	-0,05	0,02	-0,09	-0,41	0,14	1886	-0,02	-0,06	-0,02	-0,07	-0,29	0,05
105	364	0,00	0,00	0,00	-2,75	-0,63	0,25	363	0,00	0,00	0,00	-1,21	-0,50	0,28
	361	0,00	0,00	0,00	-2,91	-0,52	0,24	362	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,05	0,27
106	365	0,00	0,00	0,00	-2,78	-0,52	0,31	366	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,54	0,24
	364	0,00	0,00	0,00	-2,77	-0,71	0,32	363	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,09	0,24
107	368	0,00	0,00	0,00	-0,68	-2,99	0,01	367	0,00	0,00	0,00	-0,97	-2,93	-0,18
	361	0,00	0,00	0,00	-0,53	-2,94	-0,12	364	0,00	0,00	0,00	-0,64	-2,75	-0,31
108	372	0,00	0,00	0,00	0,23	-1,84	0,05	371	0,00	0,00	0,00	-1,81	-1,42	0,13
	369	0,00	0,00	0,00	-0,42	-1,21	-0,58	370	0,00	0,00	0,00	-1,10	-0,68	-0,50
109	368	0,00	0,00	0,00	-3,22	-0,73	-0,11	370	0,00	0,00	0,00	-2,11	-0,88	-0,48
	367	0,00	0,00	0,00	-2,93	-0,97	0,32	371	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,39	-0,05
110	373	0,00	0,00	0,00	-2,93	-0,69	0,43	365	0,00	0,00	0,00	-2,80	-0,52	0,38
	367	0,00	0,00	0,00	-2,93	-0,96	0,28	364	0,00	0,00	0,00	-2,77	-0,71	0,23
111	375	0,00	0,00	0,00	-3,07	-0,07	0,45	374	0,00	0,00	0,00	-2,91	-0,19	0,26
	373	0,00	0,00	0,00	-2,91	-0,64	0,51	365	0,00	0,00	0,00	-2,81	-0,60	0,32
112	371	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,68	-0,23	376	0,00	0,00	0,00	-0,74	-1,70	-0,65
	367	0,00	0,00	0,00	-0,96	-2,93	-0,14	373	0,00	0,00	0,00	-0,70	-2,94	-0,56
113	377	0,00	0,00	0,00	0,30	-1,26	0,80	376	0,00	0,00	0,00	-1,65	-0,73	0,79
	372	0,00	0,00	0,00	0,23	-1,81	0,09	371	0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,44	0,09
114	379	0,00	0,00	0,00	1,30	2,28	0,80	378	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,58	0,73
	377	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,99	0,96	376	0,00	0,00	0,00	-1,64	-0,71	0,89
115	372	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,05	0,24	369	0,00	0,00	0,00	-0,84	1,44	0,39
	380	0,00	0,00	0,00	-1,97	0,80	-0,48	381	0,00	0,00	0,00	-0,93	1,55	-0,33
116	373	0,00	0,00	0,00	-2,93	-0,64	0,49	376	0,00	0,00	0,00	-1,69	-0,72	0,76
	375	0,00	0,00	0,00	-3,04	-0,06	0,46	378	0,00	0,00	0,00	-1,86	0,58	0,73
117	377	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,69	-0,52	372	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,05	-0,42
	382	0,00	0,00	0,00	-0,94	1,84	0,03	380	0,00	0,00	0,00	-1,95	0,81	0,13
118	366	0,00	0,00	0,00	-1,25	-0,06	0,22	365	0,00	0,00	0,00	-2,79	-0,60	0,33
	383	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,33	0,13	374	0,00	0,00	0,00	-2,92	-0,19	0,25
119	384	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,05	0,11	385	0,00	0,00	0,00	-1,43	-0,08	0,04
	374	0,00	0,00	0,00	-2,93	-0,25	0,21	383	0,00	0,00	0,00	-1,26	0,18	0,13
120	385	0,00	0,00	0,00	-1,44	-0,13	0,08	384	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,05	0,01
	386	0,00	0,00	0,00	-1,37	-0,26	-0,25	387	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,14	-0,32
121	389	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,18	0,35	386	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,35	0,24
	388	0,00	0,00	0,00	-0,47	-2,73	0,51	387	0,00	0,00	0,00	-0,13	-2,90	0,40
122	375	0,00	0,00	0,00	-0,05	-3,07	-0,42	390	0					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
130	396	0,00	0,00	0,00	-2,95	-0,36	-0,88	388	0,00	0,00	0,00	-2,72	-0,42	-0,57
	393	0,00	0,00	0,00	1,53	-1,95	0,71	399	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,87	1,20
	391	0,00	0,00	0,00	0,31	-3,11	0,44	396	0,00	0,00	0,00	-0,29	-2,95	0,93
131	400	0,00	0,00	0,00	0,65	1,53	-1,42	399	0,00	0,00	0,00	-1,83	0,13	-1,55
	395	0,00	0,00	0,00	1,85	3,82	-0,41	393	0,00	0,00	0,00	-1,99	1,52	-0,53
132	402	0,00	0,00	0,00	-0,18	-1,91	-1,10	401	0,00	0,00	0,00	-1,85	-1,55	-1,02
	400	0,00	0,00	0,00	0,41	0,37	-1,51	399	0,00	0,00	0,00	-1,81	0,21	-1,43
133	396	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,36	-0,90	399	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,20	-1,24
	398	0,00	0,00	0,00	-2,70	-1,19	-0,82	401	0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,55	-1,16
134	389	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,43	-0,34	388	0,00	0,00	0,00	-2,72	-0,42	-0,55
	403	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,24	-0,31	397	0,00	0,00	0,00	-2,49	-0,91	-0,52
135	407	0,00	0,00	0,00	-0,24	-1,49	-0,24	406	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,53	0,14
	404	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,97	-0,20	405	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,99	0,18
136	381	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,03	0,61	405	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,99	0,42
	380	0,00	0,00	0,00	0,74	-1,99	0,21	406	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,51	0,02
137	406	0,00	0,00	0,00	-1,55	0,00	-0,09	408	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,08	0,48
	380	0,00	0,00	0,00	-1,96	0,74	-0,14	382	0,00	0,00	0,00	-1,04	1,32	0,44
138	408	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,10	0,29	410	0,00	0,00	0,00	1,46	-0,28	0,41
	382	0,00	0,00	0,00	-0,33	1,46	0,65	409	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,77
139	411	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,59	-0,01	408	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,49	-0,15
	407	0,00	0,00	0,00	-0,24	-1,50	0,00	406	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,57	-0,13
140	412	0,00	0,00	0,00	-0,45	1,20	0,21	410	0,00	0,00	0,00	-0,29	1,45	-0,31
	411	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,48	0,17	408	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,58	-0,35
141	409	0,00	0,00	0,00	2,04	3,89	-0,34	410	0,00	0,00	0,00	-0,36	1,07	-0,33
	413	0,00	0,00	0,00	1,86	1,53	-0,02	414	0,00	0,00	0,00	-0,33	2,66	-0,02
142	416	0,00	0,00	0,00	-1,16	0,67	0,61	415	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,45	0,26
	404	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,61	0,43	407	0,00	0,00	0,00	-1,48	-0,17	0,08
143	420	0,00	0,00	0,00	-0,74	-1,27	-0,19	419	0,00	0,00	0,00	0,56	-1,83	0,02
	417	0,00	0,00	0,00	-1,09	-0,84	0,36	418	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,98	0,57
144	416	0,00	0,00	0,00	0,86	-1,13	-0,47	418	0,00	0,00	0,00	2,11	-0,70	0,19
	415	0,00	0,00	0,00	0,63	-1,72	-0,50	419	0,00	0,00	0,00	0,41	-1,86	0,16
145	421	0,00	0,00	0,00	0,72	-1,05	0,25	411	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,59	0,23
	415	0,00	0,00	0,00	0,45	-1,75	-0,18	407	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,48	-0,20
146	411	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,48	0,24	421	0,00	0,00	0,00	0,72	-1,05	0,48
	412	0,00	0,00	0,00	-0,44	1,20	0,23	422	0,00	0,00	0,00	1,44	2,33	0,48
147	419	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,42	0,35	423	0,00	0,00	0,00	-0,80	1,56	0,35
	415	0,00	0,00	0,00	-1,71	0,63	-0,07	421	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,85	-0,07
148	424	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,47	-0,76	423	0,00	0,00	0,00	0,97	-0,91	-0,78
	420	0,00	0,00	0,00	-0,74	-1,28	-0,10	419	0,00	0,00	0,00	0,57	-1,81	-0,11
149	423	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,77	-1,01	424	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,44	-0,70
	425	0,00	0,00	0,00	1,10	1,92	-1,11	426	0,00	0,00	0,00	-0,83	1,08	-0,80
150	428	0,00	0,00	0,00	-1,07	-1,28	0,09	427	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,41	0,35
	420	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,80	0,28	424	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,79	0,53
151	429	0,00	0,00	0,00	-0,87	-1,55	0,14	428	0,00	0,00	0,00	-1,05	-1,28	0,30
	417	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,06	-0,14	420	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,80	0,02
152	431	0,00	0,00	0,00	-0,43	2,71	-0,12	430	0,00	0,00	0,00	1,74	1,60	-0,22
	414	0,00	0,00	0,00	-0,45	2,08	-0,04	413	0,00	0,00	0,00	2,35	3,99	-0,14
153	433	0,00	0,00	0,00	1,96	2,49	-0,12	432	0,00	0,00	0,00	-0,47	2,27	-0,02
	422	0,00	0,00	0,00	1,48	2,51	0,12	412	0,00	0,00	0,00	-0,42	1,29	0,22
154	410	0,00	0,00	0,00	-0,37	1,07	-0,16	412	0,00	0,00	0,00	-0,43	1,28	0,03
	414	0,00	0,00	0,00	-0,31	2,67	-0,10	432	0,00	0,00	0,00	-0,41	2,28	0,09
155	414	0,00	0,00	0,00	-0,43	2,09	-0,09	432	0,00	0,00	0,00	-0,38	2,48	0,05
	431	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,72	-0,09	434	0,00	0,00	0,00	-0,66	2,27	0,06
156	431	0,00	0,00	0,00	2,39	-0,49	0,45	436	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,52	-0,80
	430	0,00	0,00	0,00	4,21	2,26	0,35	435	0,00	0,00	0,00	3,17	2,03	-0,90
157	437	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,71	-0,14	436	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,93	0,17
	434	0,00	0,00	0,00	-0,60	2,58	-0,14	431	0,00	0,00	0,00	-0,46	2,40	0,16
158	439	0,00	0,00	0,00	-0,32	-1,57	-0,17	438	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,68	0,40
	437	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,83	-0,22	436	0,00	0,00	0,00	-0,45	1,08	0,36
159	434	0,00	0,00	0,00	2,27	-0,69	-0,05	432	0,00	0,00	0,00	2,47	-0,43	-0,07
	440	0,00	0,00	0,00	3,99	2,03	-0,24	433	0,00	0,00	0,00	1,80	1,82	-0,26
160	435	0,00	0,00	0,00	1,49	0,46	0,92	436	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,07	0,77
	441	0,00	0,00	0,00	0,59	-1,98	0,30	438	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,68	0,16
161	437	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,50	0,51	434	0,00	0,00	0,00	2,57	-0,63	-0,08
	442	0,00	0,00	0,00	2,27	1,28	0,56	440	0,00	0,00	0,00	3,29	1,89	-0,03
162	444	0,00	0,00	0,00	-0,94	1,84	-0,50	443	0,00	0,00	0,00	2,66	1,96	0,04
	426	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,88	-0,98	425	0,00	0,00	0,00	1,32	3,07	-0,44
163	443	0,00	0,00	0,00	2,72	2,27	-0,58	444	0,00	0,00	0,00	-0,97	1,70	-0,41
	445	0,00	0,00	0,00	2,20	3,26	-0,12	446	0,00	0,00	0,00	-0,70	1,42	0,04
164	448	0,00	0,00	0,00	1,02	-1,71	0,61	447	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,86	0,56
	426	0,00	0,00	0,00	0,86	-1,01	0,66	444	0,00	0,00	0,00	1,89	-0,73	0,60
165	450	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,05	1,15	449	0,00	0,00	0,00	2,09	2,94	1,26
	446	0,00	0,00	0,00	-0,66	1,63	-0,12	445	0,00	0,00	0,00	2,11	2,80	-0,01
166	452	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,82	1,04	451	0,00	0,00	0,00	0,82	-2,01	1,13
	450	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,22	1,30	449	0,00	0,00	0,00	1,60	0,48	1,40
167	454	0,00	0,00	0,00	0,37	-1,56	0,23	453	0,00	0,00	0,00	-0,81	-	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
175	458	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,82	-0,25	459	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,85	-0,63
	457	0,00	0,00	0,00	-1,21	-2,29	0,16	461	0,00	0,00	0,00	-1,26	-2,18	-0,22
	456	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,93	0,07	458	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,84	-0,30
176	398	0,00	0,00	0,00	-1,22	-2,69	0,78	462	0,00	0,00	0,00	-1,83	-2,51	0,41
	397	0,00	0,00	0,00	-0,87	-2,49	0,54	457	0,00	0,00	0,00	-1,22	-2,29	0,18
177	457	0,00	0,00	0,00	-2,29	-1,21	-0,23	462	0,00	0,00	0,00	-2,51	-1,83	-0,34
	461	0,00	0,00	0,00	-2,18	-1,26	0,29	463	0,00	0,00	0,00	-2,41	-1,97	0,18
178	464	0,00	0,00	0,00	-1,90	-2,46	-0,54	462	0,00	0,00	0,00	-2,50	-1,83	-0,36
	401	0,00	0,00	0,00	-1,81	-1,50	-1,04	398	0,00	0,00	0,00	-2,71	-1,23	-0,87
179	462	0,00	0,00	0,00	-2,51	-1,83	-0,39	464	0,00	0,00	0,00	-1,90	-2,43	-0,48
	463	0,00	0,00	0,00	-2,40	-1,97	0,23	465	0,00	0,00	0,00	-1,88	-2,65	0,15
180	402	0,00	0,00	0,00	-1,90	-0,17	0,94	466	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,98	0,36
	401	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,84	1,12	464	0,00	0,00	0,00	-2,45	-1,86	0,53
181	467	0,00	0,00	0,00	-2,22	-0,64	0,97	468	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,40	0,87
	460	0,00	0,00	0,00	-2,19	-1,05	0,73	459	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,19	0,63
182	470	0,00	0,00	0,00	-2,21	-0,24	0,90	469	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,42	0,85
	467	0,00	0,00	0,00	-2,23	-0,68	0,96	468	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,15	0,90
183	460	0,00	0,00	0,00	-2,19	-1,05	0,71	471	0,00	0,00	0,00	-2,36	-1,61	0,84
	467	0,00	0,00	0,00	-2,23	-0,65	0,99	472	0,00	0,00	0,00	-2,40	-0,82	1,12
184	473	0,00	0,00	0,00	-1,68	-2,17	0,80	471	0,00	0,00	0,00	-2,36	-1,62	0,83
	465	0,00	0,00	0,00	-1,88	-2,65	0,19	463	0,00	0,00	0,00	-2,40	-1,97	0,22
185	471	0,00	0,00	0,00	-2,36	-1,61	0,79	473	0,00	0,00	0,00	-1,69	-2,22	0,89
	472	0,00	0,00	0,00	-2,45	-0,83	1,21	474	0,00	0,00	0,00	-1,43	-0,89	1,31
186	471	0,00	0,00	0,00	-2,36	-1,62	0,77	460	0,00	0,00	0,00	-2,19	-1,03	0,74
	463	0,00	0,00	0,00	-2,41	-1,97	0,26	461	0,00	0,00	0,00	-2,18	-1,27	0,23
187	476	0,00	0,00	0,00	-3,16	-1,11	-0,04	475	0,00	0,00	0,00	-2,69	-0,73	-0,61
	465	0,00	0,00	0,00	-2,65	-1,85	-0,21	473	0,00	0,00	0,00	-2,16	-1,62	-0,78
188	466	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,98	0,43	476	0,00	0,00	0,00	-3,16	-1,11	-0,14
	464	0,00	0,00	0,00	-2,42	-1,85	0,46	465	0,00	0,00	0,00	-2,64	-1,85	-0,12
189	478	0,00	0,00	0,00	-1,94	0,04	0,58	477	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,40	0,72
	470	0,00	0,00	0,00	-2,23	-0,30	0,81	469	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,04	0,95
190	467	0,00	0,00	0,00	-2,24	-0,68	0,98	472	0,00	0,00	0,00	-2,39	-0,75	1,12
	470	0,00	0,00	0,00	-2,21	-0,24	0,85	479	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,07	0,99
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,96	-0,37	481	0,00	0,00	0,00	0,55	-1,07	-0,06
	477	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,84	-0,90	480	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,33	-0,59
192	482	0,00	0,00	0,00	-2,45	0,73	0,36	478	0,00	0,00	0,00	-1,96	0,04	0,40
	479	0,00	0,00	0,00	-2,49	0,12	0,89	470	0,00	0,00	0,00	-2,22	-0,30	0,93
193	474	0,00	0,00	0,00	-0,98	-1,45	-1,49	483	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,59	-1,25
	472	0,00	0,00	0,00	-0,76	-2,43	-1,16	479	0,00	0,00	0,00	0,08	-2,46	-0,92
194	485	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,48	-1,40	484	0,00	0,00	0,00	1,62	1,31	-1,77
	474	0,00	0,00	0,00	-0,99	-1,50	-1,26	483	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,62	-1,64
195	479	0,00	0,00	0,00	-2,45	0,13	0,97	483	0,00	0,00	0,00	-1,63	1,03	1,01
	482	0,00	0,00	0,00	-2,49	0,73	0,34	486	0,00	0,00	0,00	-1,43	1,72	0,38
196	488	0,00	0,00	0,00	-1,31	1,01	-0,26	487	0,00	0,00	0,00	-2,52	0,76	-0,17
	486	0,00	0,00	0,00	-1,36	2,04	0,23	482	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,65	0,32
197	484	0,00	0,00	0,00	4,42	1,87	-1,62	489	0,00	0,00	0,00	4,25	1,68	0,30
	483	0,00	0,00	0,00	1,02	-1,66	-1,62	486	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,37	0,30
198	478	0,00	0,00	0,00	-1,98	-0,05	0,41	482	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,66	0,27
	481	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,51	-0,14	487	0,00	0,00	0,00	-2,71	0,73	-0,28
199	491	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,33	-0,51	490	0,00	0,00	0,00	-2,73	-0,40	-0,33
	488	0,00	0,00	0,00	-1,21	1,50	-0,22	487	0,00	0,00	0,00	-2,49	0,92	-0,04
200	493	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,24	-0,42	492	0,00	0,00	0,00	-1,80	-0,06	0,05
	491	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,47	-0,67	490	0,00	0,00	0,00	-2,57	0,39	-0,20
201	488	0,00	0,00	0,00	-1,28	1,48	-0,33	494	0,00	0,00	0,00	1,67	1,16	-0,38
	491	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,32	-0,57	495	0,00	0,00	0,00	1,59	2,35	-0,62
202	497	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,51	0,31	490	0,00	0,00	0,00	-2,39	0,43	0,12
	496	0,00	0,00	0,00	-1,47	-0,28	0,12	492	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,06	-0,07
203	489	0,00	0,00	0,00	1,24	1,08	0,17	494	0,00	0,00	0,00	3,66	2,17	0,45
	486	0,00	0,00	0,00	2,06	-1,31	-0,14	488	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,38	0,14
204	499	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,04	-0,13	497	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,58	0,26
	498	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,05	-0,37	496	0,00	0,00	0,00	-1,45	-0,27	0,02
205	475	0,00	0,00	0,00	-2,66	-0,72	-0,52	485	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,49	-1,11
	473	0,00	0,00	0,00	-2,21	-1,63	-0,86	474	0,00	0,00	0,00	-0,90	-1,48	-1,45
206	441	0,00	0,00	0,00	-2,10	0,33	0,21	500	0,00	0,00	0,00	-3,12	-0,39	-0,03
	402	0,00	0,00	0,00	-1,88	-0,07	0,71	466	0,00	0,00	0,00	-2,96	-0,96	0,47
207	466	0,00	0,00	0,00	-0,96	-2,96	-0,28	500	0,00	0,00	0,00	-0,40	-3,16	-0,17
	476	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,16	0,00	501	0,00	0,00	0,00	-0,61	-3,40	0,10
208	502	0,00	0,00	0,00	-0,34	-3,12	0,10	500	0,00	0,00	0,00	-0,48	-3,13	-0,16
	438	0,00	0,00	0,00	-0,26	-1,59	0,35	441	0,00	0,00	0,00	0,58	-2,05	0,10
209	500	0,00	0,00	0,00	-0,49	-3,18	-0,02	502	0,00	0,00	0,00	-0,33	-3,07	0,03
	501	0,00	0,00	0,00	-0,61	-3,41	-0,04	503	0,00	0,00	0,00	-0,44	-3,42	0,02
210	439	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,32	-0,01	504	0,00	0,00	0,00	-3,05	-0,36	0,04
	438	0,00	0,00	0,00	-1,59	-0,25	-0,18	502	0,00	0,00	0,00	-3,13	-0,41	-0,13
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,19	-2,83	0,18	475	0,00	0,00	0,00	-0,68	-2,68	0,44
	501	0,00	0,00	0,00	-0,60	-3,40	-0,07	476	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,16	0,19
212	485	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,49	-0,81	475	0,00	0,00	0,00	-2,66	-	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
220	504	0,00	0,00	0,00	-0,32	-3,04	0,02	513	0,00	0,00	0,00	-0,19	-3,05	0,13
	515	0,00	0,00	0,00	-0,66	-2,55	0,86	514	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,86	0,47
	452	0,00	0,00	0,00	-0,51	-1,74	1,25	451	0,00	0,00	0,00	0,81	-2,03	0,86
221	455	0,00	0,00	0,00	0,65	-1,84	0,07	451	0,00	0,00	0,00	0,59	-2,07	0,58
	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-3,04	0,08	514	0,00	0,00	0,00	-0,24	-2,85	0,59
222	517	0,00	0,00	0,00	-0,60	-2,89	0,21	516	0,00	0,00	0,00	-0,39	-3,21	-0,02
	514	0,00	0,00	0,00	-0,25	-2,89	0,43	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-3,04	0,20
223	504	0,00	0,00	0,00	-0,32	-3,00	0,01	513	0,00	0,00	0,00	-0,19	-3,05	0,10
	511	0,00	0,00	0,00	-0,40	-3,34	-0,01	516	0,00	0,00	0,00	-0,41	-3,21	0,08
224	511	0,00	0,00	0,00	-0,40	-3,34	0,01	516	0,00	0,00	0,00	-0,41	-3,21	0,00
	508	0,00	0,00	0,00	-0,29	-2,57	-0,04	518	0,00	0,00	0,00	-0,22	-2,57	-0,05
225	519	0,00	0,00	0,00	-0,93	-2,31	0,35	517	0,00	0,00	0,00	-0,59	-2,89	0,09
	515	0,00	0,00	0,00	-0,65	-2,50	0,81	514	0,00	0,00	0,00	-0,32	-2,90	0,56
226	516	0,00	0,00	0,00	-0,39	-3,20	0,12	517	0,00	0,00	0,00	-0,60	-2,88	0,04
	518	0,00	0,00	0,00	-0,16	-2,56	-0,18	520	0,00	0,00	0,00	-0,37	-2,25	-0,26
227	518	0,00	0,00	0,00	-0,16	-2,54	0,01	520	0,00	0,00	0,00	-0,36	-2,20	-0,49
	521	0,00	0,00	0,00	0,74	-1,01	-0,17	522	0,00	0,00	0,00	0,49	-1,01	-0,67
228	520	0,00	0,00	0,00	-2,26	-0,43	0,45	517	0,00	0,00	0,00	-2,88	-0,59	-0,20
	523	0,00	0,00	0,00	-1,48	-0,93	0,40	519	0,00	0,00	0,00	-2,28	-0,93	-0,25
229	521	0,00	0,00	0,00	0,70	-1,02	0,08	510	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,72	0,17
	518	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,55	-0,11	508	0,00	0,00	0,00	-0,30	-2,61	-0,03
230	525	0,00	0,00	0,00	-1,91	-1,07	-1,02	524	0,00	0,00	0,00	-2,21	-0,91	-0,89
	452	0,00	0,00	0,00	-1,73	-0,47	-1,08	515	0,00	0,00	0,00	-2,57	-0,74	-0,94
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,57	1,87	0,16	526	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,18	-0,50
	510	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,71	0,12	509	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,87	-0,54
232	506	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,27	-0,50	509	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,87	-0,29
	512	0,00	0,00	0,00	2,11	1,72	-1,17	526	0,00	0,00	0,00	-0,55	2,15	-0,96
233	512	0,00	0,00	0,00	2,95	5,89	-0,96	526	0,00	0,00	0,00	-0,62	1,80	-0,86
	528	0,00	0,00	0,00	1,92	4,06	0,79	529	0,00	0,00	0,00	0,01	2,85	0,89
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,09	2,09	-0,19	530	0,00	0,00	0,00	2,94	2,88	0,36
	529	0,00	0,00	0,00	0,01	2,86	0,29	528	0,00	0,00	0,00	1,47	1,82	0,83
235	530	0,00	0,00	0,00	3,02	3,28	0,20	531	0,00	0,00	0,00	-0,08	2,13	0,27
	532	0,00	0,00	0,00	1,62	1,12	0,38	533	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,44
236	529	0,00	0,00	0,00	2,82	-0,13	0,02	526	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,47	0,11
	534	0,00	0,00	0,00	2,61	-0,38	0,10	527	0,00	0,00	0,00	1,76	-0,59	0,18
237	531	0,00	0,00	0,00	0,11	2,17	0,22	535	0,00	0,00	0,00	-0,09	2,09	-0,22
	533	0,00	0,00	0,00	0,39	0,98	0,24	536	0,00	0,00	0,00	0,24	0,94	-0,20
238	531	0,00	0,00	0,00	2,12	0,10	-0,16	529	0,00	0,00	0,00	2,83	-0,13	-0,11
	535	0,00	0,00	0,00	2,06	-0,09	0,16	534	0,00	0,00	0,00	2,69	-0,37	0,21
239	537	0,00	0,00	0,00	1,30	1,85	0,74	527	0,00	0,00	0,00	-0,67	1,85	0,39
	521	0,00	0,00	0,00	0,69	-1,05	0,35	510	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,71	0,00
240	538	0,00	0,00	0,00	1,35	3,82	-0,75	534	0,00	0,00	0,00	-0,28	2,63	-0,80
	537	0,00	0,00	0,00	1,81	4,36	0,49	527	0,00	0,00	0,00	-0,69	1,74	0,45
241	539	0,00	0,00	0,00	4,35	2,02	-1,30	537	0,00	0,00	0,00	2,84	2,16	0,67
	522	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,94	-1,42	521	0,00	0,00	0,00	0,73	-1,04	0,54
242	522	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,69	1,04	520	0,00	0,00	0,00	-2,21	-0,42	0,27
	540	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,84	1,33	523	0,00	0,00	0,00	-1,53	-0,94	0,56
243	541	0,00	0,00	0,00	2,19	2,62	-0,42	535	0,00	0,00	0,00	-0,24	2,03	0,10
	538	0,00	0,00	0,00	0,94	1,78	-0,86	534	0,00	0,00	0,00	-0,26	2,71	-0,34
244	545	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,27	0,57	544	0,00	0,00	0,00	2,06	2,66	0,61
	542	0,00	0,00	0,00	-0,84	1,13	-0,08	543	0,00	0,00	0,00	1,92	0,90	-0,04
245	547	0,00	0,00	0,00	3,71	2,01	-0,06	539	0,00	0,00	0,00	5,07	2,39	1,74
	546	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,84	-0,04	548	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,10	1,75
246	535	0,00	0,00	0,00	-0,24	2,06	-0,26	541	0,00	0,00	0,00	2,25	2,93	-0,30
	536	0,00	0,00	0,00	0,33	0,96	-0,38	549	0,00	0,00	0,00	1,20	1,06	-0,43
247	539	0,00	0,00	0,00	1,48	1,68	1,89	522	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,71	1,23
	548	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,03	1,86	540	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,88	1,20
248	543	0,00	0,00	0,00	3,19	2,37	-0,10	547	0,00	0,00	0,00	1,44	1,56	0,13
	542	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,88	0,16	546	0,00	0,00	0,00	2,03	-0,81	0,39
249	453	0,00	0,00	0,00	-0,89	-1,29	-0,51	525	0,00	0,00	0,00	-1,86	-1,06	-0,89
	450	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,62	-0,92	452	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,49	-1,29
250	551	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,32	-0,40	428	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,04	-0,12
	550	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,75	-0,60	429	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,87	-0,31
251	428	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,07	-0,31	551	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,33	-0,12
	427	0,00	0,00	0,00	-1,46	-0,29	-0,07	552	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,25	0,12
252	550	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,75	-0,82	553	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,05	-0,76
	551	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,29	-0,33	554	0,00	0,00	0,00	0,49	-1,61	-0,27
253	556	0,00	0,00	0,00	0,40	-1,46	-0,03	554	0,00	0,00	0,00	0,51	-1,61	-0,46
	555	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,76	0,25	553	0,00	0,00	0,00	2,05	-0,88	-0,17
254	558	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,37	-0,61	557	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,92	-0,36
	556	0,00	0,00	0,00	0,40	-1,44	-0,32	554	0,00	0,00	0,00	0,52	-1,59	-0,07
255	551	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,30	-0,24	554	0,00	0,00	0,00	0,49	-1,59	-0,45
	552	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,26	0,34	557	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,81	0,14
256	427	0,00	0,00	0,00	-1,43	-0,14	-0,20	552	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,42	0,46
	448	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,82	-0,54	559	0,00	0,00	0,00	-1,04	2,25	0,11
257	561	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,79	-0,32	562	0,00	0,00	0,00	-0		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
265	567	0,00	0,00	0,00	0,73	-1,59	-0,20	563	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,21	-0,36
	560	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,08	-0,39	556	0,00	0,00	0,00	0,25	-1,48	-0,13
	561	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,81	-0,11	555	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,74	0,15
266	552	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,42	0,12	557	0,00	0,00	0,00	1,43	-0,72	0,40
	559	0,00	0,00	0,00	-1,07	2,25	0,76	574	0,00	0,00	0,00	2,46	2,11	1,03
267	559	0,00	0,00	0,00	-1,20	1,59	0,54	574	0,00	0,00	0,00	3,62	7,93	0,52
	575	0,00	0,00	0,00	-1,05	1,83	-1,67	576	0,00	0,00	0,00	2,47	2,46	-1,69
268	577	0,00	0,00	0,00	0,15	2,34	-1,71	574	0,00	0,00	0,00	7,01	3,02	-0,06
	558	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,53	-1,31	557	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,83	0,34
269	564	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,62	0,41	578	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,06	0,25
	558	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,61	1,11	577	0,00	0,00	0,00	2,35	0,22	0,94
270	575	0,00	0,00	0,00	-0,91	1,86	-0,72	447	0,00	0,00	0,00	-1,84	1,24	-0,72
	559	0,00	0,00	0,00	-1,17	1,60	-0,34	448	0,00	0,00	0,00	-1,66	1,03	-0,34
271	447	0,00	0,00	0,00	-1,84	1,24	-0,63	575	0,00	0,00	0,00	-0,93	1,73	-0,99
	454	0,00	0,00	0,00	-1,59	0,45	-0,31	579	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,49	-0,67
272	582	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,91	0,96	581	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,92	-0,43
	580	0,00	0,00	0,00	0,63	1,42	1,32	576	0,00	0,00	0,00	3,86	1,22	-0,07
273	575	0,00	0,00	0,00	-1,08	1,70	-1,42	576	0,00	0,00	0,00	2,15	0,88	-1,07
	579	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,48	-0,55	581	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,88	-0,19
274	581	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,08	0,13	582	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,78	0,48
	583	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,87	0,00	584	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,84	0,36
275	583	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,88	0,28	585	0,00	0,00	0,00	-0,97	-1,58	0,06
	581	0,00	0,00	0,00	0,26	-1,05	-0,27	579	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,30	-0,50
276	578	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,06	0,39	586	0,00	0,00	0,00	0,93	-1,00	-0,84
	577	0,00	0,00	0,00	3,76	0,50	0,31	580	0,00	0,00	0,00	1,72	0,22	-0,92
277	564	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,20	-0,45	565	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,55	0,17
	578	0,00	0,00	0,00	-1,08	1,06	-0,23	587	0,00	0,00	0,00	-0,74	1,00	0,38
278	588	0,00	0,00	0,00	0,94	0,88	0,97	587	0,00	0,00	0,00	-0,75	1,00	0,54
	570	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,00	0,49	565	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,55	0,06
279	571	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,56	0,58	589	0,00	0,00	0,00	1,34	1,56	0,76
	570	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,67	-0,67	588	0,00	0,00	0,00	1,42	3,60	-0,49
280	587	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,79	0,72	588	0,00	0,00	0,00	1,48	3,60	0,50
	590	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,84	-0,48	591	0,00	0,00	0,00	1,52	1,80	-0,70
281	590	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,85	0,20	586	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,94	0,33
	587	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,79	0,00	578	0,00	0,00	0,00	-1,09	1,03	0,13
282	592	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,49	0,51	582	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,94	0,88
	586	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,79	0,63	580	0,00	0,00	0,00	0,14	1,33	1,00
283	592	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,52	0,47	594	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,55	0,32
	593	0,00	0,00	0,00	-0,61	-1,39	0,32	595	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,82	0,18
284	590	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,61	0,01	594	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,20	-0,08
	586	0,00	0,00	0,00	0,80	-1,00	-0,51	592	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,68	-0,61
285	596	0,00	0,00	0,00	1,03	-0,86	-0,10	594	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,55	0,24
	591	0,00	0,00	0,00	1,26	0,47	-0,62	590	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,79	-0,28
286	596	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,93	0,30	598	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,65	-0,10
	597	0,00	0,00	0,00	1,96	-0,59	0,02	599	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,53	-0,37
287	597	0,00	0,00	0,00	1,05	-0,77	0,40	595	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,83	0,42
	596	0,00	0,00	0,00	1,03	-0,88	0,08	594	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,55	0,10
288	593	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,38	0,25	584	0,00	0,00	0,00	-0,49	-1,85	0,26
	592	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,52	0,64	582	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,81	0,64
289	596	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,82	0,30	591	0,00	0,00	0,00	0,80	2,92	0,10
	598	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,63	-0,51	600	0,00	0,00	0,00	0,61	1,05	-0,71
290	604	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,79	0,18	603	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,79	0,50
	601	0,00	0,00	0,00	-1,95	-0,61	0,21	602	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,67	0,53
291	573	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,60	0,95	602	0,00	0,00	0,00	-1,96	-0,70	0,60
	572	0,00	0,00	0,00	-0,79	-1,09	0,74	603	0,00	0,00	0,00	-1,62	-0,80	0,39
292	605	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,50	0,01	571	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,91	-0,16
	572	0,00	0,00	0,00	-0,93	-1,10	0,58	569	0,00	0,00	0,00	0,58	-1,46	0,41
293	606	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,64	-0,18	589	0,00	0,00	0,00	0,23	1,07	-0,67
	605	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,48	0,10	571	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,98	-0,39
294	603	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,63	-0,60	607	0,00	0,00	0,00	-0,30	-1,51	-0,30
	572	0,00	0,00	0,00	-1,07	-0,79	-0,46	605	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,00	-0,17
295	608	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,36	0,29	607	0,00	0,00	0,00	-1,59	-0,31	0,52
	604	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,78	0,21	603	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,83	0,44
296	610	0,00	0,00	0,00	-1,03	1,12	0,62	609	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,55	0,27
	608	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,45	0,65	607	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,25	0,31
297	604	0,00	0,00	0,00	-0,78	-1,43	-0,16	601	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,87	-0,18
	611	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,91	0,21	612	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,25	0,18
298	605	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,48	0,03	607	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,23	0,40
	606	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,63	-0,10	609	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,54	0,27
299	608	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,94	-0,22	604	0,00	0,00	0,00	-0,77	-1,43	-0,19
	613	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,21	0,22	611	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,90	0,25
300	615	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,37	611	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,68	-0,26
	614	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,31	-0,31	612	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,42	-0,20
301	611	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,62	-0,23	615	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,34	-0,46
	613	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,38	-0,37	616	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,61
302	613	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,32	-0,36	616	0,00	0,00	0,00	-0		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
310	619	0,00	0,00	0,00	0,51	-1,19	-0,21	622	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,90	-0,08
	626	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,39	-0,26	624	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,20	-0,11
	621	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,61	-0,44	620	0,00	0,00	0,00	-1,65	0,54	-0,29
311	626	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,37	-0,01	628	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,38	0,33
	627	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,67	0,04	629	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,57	0,37
312	627	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,67	0,07	625	0,00	0,00	0,00	-1,45	-0,60	-0,09
	626	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,36	-0,09	624	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,19	-0,24
313	626	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,93	0,22	621	0,00	0,00	0,00	0,79	0,24	0,43
	628	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,41	-0,58	630	0,00	0,00	0,00	0,47	0,75	-0,38
314	632	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,23	0,75	628	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,34	0,43
	631	0,00	0,00	0,00	0,63	0,45	0,78	630	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,31	0,46
315	628	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,36	0,47	632	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,21	0,72
	629	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,58	0,32	633	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,18	0,57
316	598	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,68	0,07	622	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,30	0,09
	599	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,54	-0,37	623	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,44	-0,35
317	585	0,00	0,00	0,00	-1,02	-1,59	0,14	453	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,81	0,43
	579	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,32	-0,54	454	0,00	0,00	0,00	-1,61	0,36	-0,26
318	585	0,00	0,00	0,00	-1,55	-1,01	-0,15	634	0,00	0,00	0,00	-2,19	-0,86	-0,61
	453	0,00	0,00	0,00	-0,89	-1,29	-0,47	525	0,00	0,00	0,00	-1,85	-1,01	-0,92
319	525	0,00	0,00	0,00	-1,02	-1,90	0,88	634	0,00	0,00	0,00	-0,87	-2,22	0,66
	524	0,00	0,00	0,00	-0,93	-2,21	1,02	635	0,00	0,00	0,00	-0,46	-2,11	0,80
320	585	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,54	0,24	583	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,94	0,05
	634	0,00	0,00	0,00	-0,81	-2,18	0,53	636	0,00	0,00	0,00	-0,49	-2,35	0,35
321	519	0,00	0,00	0,00	-0,96	-2,29	0,32	637	0,00	0,00	0,00	-0,97	-1,55	0,61
	523	0,00	0,00	0,00	-0,97	-1,49	-0,49	638	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,36	-0,19
322	524	0,00	0,00	0,00	-0,94	-2,23	0,84	635	0,00	0,00	0,00	-0,46	-2,13	0,96
	637	0,00	0,00	0,00	-0,98	-1,56	0,73	639	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,19	0,85
323	635	0,00	0,00	0,00	-2,11	-0,45	-0,83	634	0,00	0,00	0,00	-2,21	-0,81	-0,64
	640	0,00	0,00	0,00	-2,21	0,26	-0,39	636	0,00	0,00	0,00	-2,35	-0,49	-0,20
324	637	0,00	0,00	0,00	-0,98	-1,55	0,69	639	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,93	1,00
	638	0,00	0,00	0,00	-1,31	-0,36	-0,16	641	0,00	0,00	0,00	-0,04	1,45	0,15
325	643	0,00	0,00	0,00	-0,47	1,47	-1,01	642	0,00	0,00	0,00	-1,34	0,28	-1,26
	641	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,39	0,01	638	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,31	-0,23
326	639	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,01	-1,00	635	0,00	0,00	0,00	-2,13	-0,46	-0,92
	644	0,00	0,00	0,00	-0,71	1,69	-0,42	640	0,00	0,00	0,00	-2,24	0,25	-0,34
327	523	0,00	0,00	0,00	-0,98	-1,54	-0,49	638	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,30	-0,35
	540	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,20	-1,28	642	0,00	0,00	0,00	-1,41	0,27	-1,13
328	637	0,00	0,00	0,00	-0,97	-1,56	0,56	519	0,00	0,00	0,00	-0,97	-2,31	0,36
	524	0,00	0,00	0,00	-0,91	-2,23	1,01	515	0,00	0,00	0,00	-0,72	-2,51	0,81
329	645	0,00	0,00	0,00	-0,39	-2,17	0,04	636	0,00	0,00	0,00	-0,48	-2,35	0,15
	584	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,82	0,15	583	0,00	0,00	0,00	-0,54	-1,93	0,26
330	646	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,92	-0,34	640	0,00	0,00	0,00	0,26	-2,21	0,15
	645	0,00	0,00	0,00	-0,39	-2,17	-0,14	636	0,00	0,00	0,00	-0,48	-2,35	0,35
331	593	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,56	-0,20	647	0,00	0,00	0,00	-1,64	-0,49	0,23
	584	0,00	0,00	0,00	-1,83	-0,48	-0,31	645	0,00	0,00	0,00	-2,17	-0,42	0,12
332	648	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,95	-0,31	647	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,64	-0,30
	595	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,69	0,21	593	0,00	0,00	0,00	-0,61	-1,36	0,22
333	650	0,00	0,00	0,00	-0,11	-1,26	-0,92	649	0,00	0,00	0,00	-0,30	-1,50	-0,73
	648	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,73	-0,45	647	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,69	-0,26
334	597	0,00	0,00	0,00	-0,55	1,10	-0,66	651	0,00	0,00	0,00	1,99	1,27	0,38
	595	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,16	-0,48	648	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,31	0,56
335	645	0,00	0,00	0,00	-0,42	-2,18	-0,04	647	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,69	-0,32
	646	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,92	-0,46	649	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,49	-0,74
336	640	0,00	0,00	0,00	0,25	-2,24	0,35	646	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,91	-0,62
	644	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,65	0,22	652	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,83	-0,75
337	654	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,01	-0,80	653	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,74	-0,87
	650	0,00	0,00	0,00	-0,10	-1,23	-0,78	649	0,00	0,00	0,00	-0,32	-1,57	-0,85
338	646	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,91	-0,51	649	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,56	-0,70
	652	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,93	-0,84	653	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,73	-1,03
339	652	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,82	-0,97	653	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,64	-1,20
	655	0,00	0,00	0,00	2,31	2,52	-0,33	656	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,13	-0,56
340	651	0,00	0,00	0,00	0,03	0,87	0,79	657	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,75	0,91
	648	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,26	0,64	650	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,16	0,76
341	642	0,00	0,00	0,00	0,45	-1,37	1,14	658	0,00	0,00	0,00	0,58	-1,51	1,11
	540	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,85	1,45	548	0,00	0,00	0,00	1,71	-0,99	1,41
342	548	0,00	0,00	0,00	-1,07	1,33	-1,19	658	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,76	-1,11
	546	0,00	0,00	0,00	-0,88	1,87	-0,61	659	0,00	0,00	0,00	-1,73	0,79	-0,53
343	660	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,66	-0,96	658	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,57	-1,10
	643	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,48	-1,04	642	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,46	-1,18
344	658	0,00	0,00	0,00	-1,53	0,75	-1,10	660	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,13	-0,94
	659	0,00	0,00	0,00	-1,72	0,80	-0,49	661	0,00	0,00	0,00	-0,95	0,25	-0,33
345	662	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,33	0,16	542	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,89	-0,01
	659	0,00	0,00	0,00	-1,73	0,81	-0,40	546	0,00	0,00	0,00	-0,85	2,03	-0,57
346	663	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,21	0,15	662	0,00	0,00	0,00	-1,95	0,40	0,24
	661	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,03	-0,42	659	0,00	0,00	0,00	-1,72	0,81	-0,34
347	656	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,31	0,65	653	0,00	0,00	0,00	-0,64	-	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	667	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,73	-0,04	666	0,00	0,00	0,00	-1,11	-0,44	0,01
355	671	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,84	-0,05	673	0,00	0,00	0,00	-1,65	-0,78	0,01
	672	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,84	-0,27	674	0,00	0,00	0,00	-1,73	-0,66	-0,21
356	676	0,00	0,00	0,00	-0,74	-1,59	-0,07	675	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,71	-0,03
	667	0,00	0,00	0,00	-0,73	-1,58	0,00	673	0,00	0,00	0,00	-0,75	-1,63	0,04
357	673	0,00	0,00	0,00	-1,63	-0,77	-0,05	675	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,69	0,04
	674	0,00	0,00	0,00	-1,67	-0,65	-0,16	677	0,00	0,00	0,00	-1,81	-0,52	-0,07
358	650	0,00	0,00	0,00	-0,16	-1,24	-0,92	657	0,00	0,00	0,00	0,76	-1,31	-0,65
	654	0,00	0,00	0,00	-0,20	-1,00	-0,69	669	0,00	0,00	0,00	0,21	-1,23	-0,41
359	627	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,37	-0,05	676	0,00	0,00	0,00	-0,73	-1,58	-0,10
	625	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,44	0,08	667	0,00	0,00	0,00	-0,72	-1,58	0,03
360	627	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,67	0,10	629	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,57	0,30
	676	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,73	0,06	678	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,56	0,26
361	679	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,17	0,35	678	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,56	0,21
	633	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,26	0,51	629	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,57	0,37
362	676	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,74	0,10	678	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,56	0,21
	675	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,68	0,02	680	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,49	0,13
363	678	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,56	0,24	679	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,23	0,32
	680	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,49	0,11	681	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,14	0,19
364	680	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,49	0,12	681	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,17	0,17
	682	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,34	0,05	683	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,10	0,11
365	675	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,69	0,03	680	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,49	0,12
	677	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,51	-0,05	682	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,34	0,04
366	684	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-0,20	664	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,30	-0,40
	669	0,00	0,00	0,00	0,21	-1,23	-0,44	654	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,96	-0,63
367	670	0,00	0,00	0,00	-1,25	-0,05	0,65	685	0,00	0,00	0,00	0,14	1,30	0,79
	669	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,33	0,20	684	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,51	0,34
368	686	0,00	0,00	0,00	-1,10	-0,36	-0,58	685	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,18	-0,88
	672	0,00	0,00	0,00	-1,08	-0,81	-0,32	670	0,00	0,00	0,00	0,10	-1,22	-0,62
369	672	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,80	-0,35	674	0,00	0,00	0,00	-1,73	-0,67	-0,15
	686	0,00	0,00	0,00	-1,39	-0,42	-0,56	687	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,23	-0,37
370	677	0,00	0,00	0,00	-0,53	-1,81	0,02	688	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,90	0,12
	674	0,00	0,00	0,00	-0,66	-1,68	0,23	687	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,94	0,32
371	677	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,52	-0,07	682	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,34	0,04
	688	0,00	0,00	0,00	-1,92	-0,22	-0,08	689	0,00	0,00	0,00	-1,40	-0,17	0,02
372	682	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,34	0,04	683	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,10	0,13
	689	0,00	0,00	0,00	-1,47	-0,18	0,02	690	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,05	0,12
373	496	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,44	0,07	692	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,70	0,21
	498	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,69	0,22	691	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,69	0,36
374	696	0,00	0,00	0,00	0,33	-1,88	0,41	695	0,00	0,00	0,00	0,38	-2,02	0,15
	693	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,66	0,47	694	0,00	0,00	0,00	1,29	-0,49	0,21
375	692	0,00	0,00	0,00	-0,10	-1,69	0,21	696	0,00	0,00	0,00	0,29	-1,88	0,34
	691	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,73	0,35	693	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,68	0,48
376	698	0,00	0,00	0,00	0,13	0,29	-0,88	699	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	-0,87
	697	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,29	-0,76	700	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,70	-0,74
377	697	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,45	-0,82	700	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,66	-0,68
	701	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,48	-0,48	702	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,15	-0,34
378	704	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,18	0,15	703	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,62	0,09
	702	0,00	0,00	0,00	-0,47	-1,14	-0,34	701	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,38	-0,40
379	700	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,20	0,71	699	0,00	0,00	0,00	0,40	0,28	0,91
	705	0,00	0,00	0,00	-1,06	0,08	0,47	706	0,00	0,00	0,00	0,43	0,70	0,67
380	702	0,00	0,00	0,00	-1,15	-0,46	0,35	700	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,19	0,70
	707	0,00	0,00	0,00	-1,59	-0,50	0,08	705	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,09	0,43
381	709	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,32	0,11	710	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,65	-0,49
	708	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,17	-0,21	711	0,00	0,00	0,00	0,63	0,14	-0,81
382	713	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,32	0,25	705	0,00	0,00	0,00	0,08	-1,06	-0,50
	712	0,00	0,00	0,00	1,43	0,34	0,06	706	0,00	0,00	0,00	1,04	0,50	-0,70
383	707	0,00	0,00	0,00	-1,58	-0,49	0,16	705	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,09	0,32
	714	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,66	-0,24	713	0,00	0,00	0,00	-1,31	-0,07	-0,08
384	716	0,00	0,00	0,00	-0,87	-1,30	0,62	713	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,32	0,25
	715	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,35	0,57	712	0,00	0,00	0,00	1,01	0,26	0,21
385	719	0,00	0,00	0,00	-1,52	-1,58	0,46	718	0,00	0,00	0,00	-1,11	-1,75	0,40
	717	0,00	0,00	0,00	-1,52	-1,37	0,58	716	0,00	0,00	0,00	-0,85	-1,28	0,53
386	713	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,30	0,26	716	0,00	0,00	0,00	-0,87	-1,29	0,54
	714	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,77	0,14	718	0,00	0,00	0,00	-1,08	-1,74	0,42
387	715	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,76	-0,39	710	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,27	0,18
	720	0,00	0,00	0,00	-0,83	-1,46	-0,52	709	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,34	0,05
388	707	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,58	-0,03	714	0,00	0,00	0,00	-0,66	-1,78	0,11
	721	0,00	0,00	0,00	-0,67	-1,62	0,09	722	0,00	0,00	0,00	-0,83	-1,80	0,24
389	716	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,85	-0,60	715	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,81	-0,50
	717	0,00	0,00	0,00	-1,37	-1,52	-0,53	720	0,00	0,00	0,00	-0,85	-1,46	-0,42
390	702	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,14	-0,27	707	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,58	-0,15
	704	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,18	0,09	721	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,62	0,20
391	695	0,00	0,00	0,00	0,44	-2,01	0,15	723	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,88	0,04
	694	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,58	0,14	708	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,94	0,03
392	496	0,00	0,00	0,00	-1,46	-0,21	-0,05	492	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,06	0,06
	692	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,12	-0,16	724	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,07	-0,06
393	491	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,47	-0,72	495	0,00	0,00	0,00	1,26	0,74	-0,87
	493	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,23	-0,34	725	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,60	-0,49
394	726	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,15	0,10	724	0,00	0,00	0,00	-1,84	-0,08	0,13
	493	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,28	-0,18	492	0,00	0,00	0,00	-1,80	-0,06	-0,16
395	692	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,10	-0,23	724	0,00	0,00	0,00	-1,77	0,01	0,02
	696	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,30	-0,31	727	0,00	0,00	0,00	-2,06	0,35	-0,07
396	696	0,00	0,00	0,00	-1,86	0,33	-0,23	727	0,00	0,00	0,00	-2,05	0,40	-0,16
	695	0,00	0,00	0,00	-1,98	0,39	-0,30	728	0,00	0,00	0,00	-2,10	0,42	-0,22
397	724	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,01	-0,01	726	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,23	0,36
	727	0,00	0,00	0,00	-2,05	0,35	-0,06	729	0,00	0,00	0,00	-1,10	1,10	0,31
398	726	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,72	-0,26	493	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,83	0,36
	730	0,00	0,00	0,00	-0,57	1,02	-0,21	725	0,00	0,00	0,00	-0,61	1,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
400	728	0,00	0,00	0,00	-2,06	0,42	-0,41	731	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,97	-0,29
	733	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,24	-0,81	732	0,00	0,00	0,00	-1,93	-0,20	-0,44
	731	0,00	0,00	0,00	-1,33	1,24	-0,60	728	0,00	0,00	0,00	-2,08	0,35	-0,22
401	729	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,26	-0,72	726	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,73	-0,13
	734	0,00	0,00	0,00	0,92	1,61	-0,93	730	0,00	0,00	0,00	-0,55	1,02	-0,34
402	695	0,00	0,00	0,00	-1,97	0,45	-0,14	728	0,00	0,00	0,00	-2,11	0,34	-0,37
	723	0,00	0,00	0,00	-1,87	-0,19	-0,11	732	0,00	0,00	0,00	-1,90	-0,19	-0,33
403	731	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,17	1,08	729	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,26	-0,71
	735	0,00	0,00	0,00	4,83	0,89	0,50	734	0,00	0,00	0,00	2,63	1,96	-1,29
404	736	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,69	0,37	725	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,60	-0,75
	532	0,00	0,00	0,00	3,40	1,72	0,53	495	0,00	0,00	0,00	2,55	0,99	-0,59
405	730	0,00	0,00	0,00	-0,57	1,04	0,06	725	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,98	0,12
	737	0,00	0,00	0,00	-0,53	1,51	0,09	736	0,00	0,00	0,00	-0,58	1,51	0,14
406	738	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,14	0,10	736	0,00	0,00	0,00	1,56	-0,68	0,36
	533	0,00	0,00	0,00	0,48	0,90	0,30	532	0,00	0,00	0,00	1,67	1,38	0,57
407	739	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,08	-0,31	737	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,54	-0,35
	738	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,20	0,19	736	0,00	0,00	0,00	1,58	-0,57	0,15
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,62	-0,18	533	0,00	0,00	0,00	0,88	0,37	-0,21
	740	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,48	0,20	536	0,00	0,00	0,00	0,85	0,22	0,17
409	730	0,00	0,00	0,00	1,04	-0,55	0,55	737	0,00	0,00	0,00	1,51	-0,53	-0,68
	734	0,00	0,00	0,00	2,92	1,18	0,55	741	0,00	0,00	0,00	3,31	1,34	-0,68
410	742	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	-0,72	741	0,00	0,00	0,00	2,01	1,08	-1,02
	739	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,11	-0,18	737	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,54	-0,48
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,19	1,67	0,64	744	0,00	0,00	0,00	2,00	5,17	0,19
	742	0,00	0,00	0,00	0,02	1,46	-0,83	741	0,00	0,00	0,00	2,27	2,39	-1,28
412	742	0,00	0,00	0,00	1,41	0,11	0,35	739	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,56	0,38
	745	0,00	0,00	0,00	1,19	-0,08	-0,26	746	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,38	-0,23
413	735	0,00	0,00	0,00	4,31	2,73	-1,29	744	0,00	0,00	0,00	5,34	3,79	1,13
	747	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,46	-1,52	748	0,00	0,00	0,00	1,46	-0,65	0,89
414	739	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,56	0,10	738	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,61	0,05
	746	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,38	0,02	740	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,47	-0,03
415	731	0,00	0,00	0,00	-1,12	1,28	-0,70	735	0,00	0,00	0,00	0,31	1,92	-1,36
	733	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,28	-0,60	747	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,40	-1,26
416	749	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,81	0,03	709	0,00	0,00	0,00	-1,38	-0,33	-0,02
	723	0,00	0,00	0,00	-1,87	-0,14	-0,04	708	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,19	-0,09
417	750	0,00	0,00	0,00	-1,73	-1,22	0,31	720	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,84	0,37
	749	0,00	0,00	0,00	-1,78	-0,78	0,02	709	0,00	0,00	0,00	-1,38	-0,34	0,08
418	732	0,00	0,00	0,00	-0,27	-1,92	0,36	751	0,00	0,00	0,00	-1,05	-1,66	0,19
	723	0,00	0,00	0,00	-0,14	-1,86	0,11	749	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,82	-0,05
419	752	0,00	0,00	0,00	-0,94	-1,41	-0,47	751	0,00	0,00	0,00	-1,66	-1,05	-0,17
	733	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,20	-0,73	732	0,00	0,00	0,00	-1,94	-0,28	-0,43
420	754	0,00	0,00	0,00	-0,90	-1,90	0,00	753	0,00	0,00	0,00	-1,51	-1,55	0,17
	752	0,00	0,00	0,00	-0,93	-1,37	-0,38	751	0,00	0,00	0,00	-1,67	-1,07	-0,21
421	747	0,00	0,00	0,00	-0,43	1,17	0,78	755	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,01	0,30
	733	0,00	0,00	0,00	-0,24	-1,18	0,93	752	0,00	0,00	0,00	-1,40	-0,86	0,45
422	749	0,00	0,00	0,00	-1,81	-0,79	0,02	751	0,00	0,00	0,00	-1,66	-1,06	-0,15
	750	0,00	0,00	0,00	-1,74	-1,23	0,30	753	0,00	0,00	0,00	-1,51	-1,55	0,13
423	720	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,85	0,40	750	0,00	0,00	0,00	-1,73	-1,24	0,32
	717	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,36	0,57	756	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,47	0,49
424	758	0,00	0,00	0,00	-0,79	-1,85	0,38	757	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,63	0,47
	754	0,00	0,00	0,00	-0,90	-1,89	0,05	753	0,00	0,00	0,00	-1,51	-1,55	0,14
425	750	0,00	0,00	0,00	-1,74	-1,24	0,28	753	0,00	0,00	0,00	-1,51	-1,55	0,19
	756	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,47	0,52	757	0,00	0,00	0,00	-1,41	-1,63	0,43
426	756	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,48	0,47	757	0,00	0,00	0,00	-1,41	-1,64	0,49
	759	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,43	0,53	760	0,00	0,00	0,00	-1,39	-1,29	0,55
427	759	0,00	0,00	0,00	-1,67	-1,42	0,48	719	0,00	0,00	0,00	-1,54	-1,59	0,48
	756	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,48	0,53	717	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,37	0,53
428	755	0,00	0,00	0,00	-1,73	-0,01	0,36	761	0,00	0,00	0,00	-2,16	-0,23	-0,03
	752	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,85	0,39	754	0,00	0,00	0,00	-1,90	-0,89	0,00
429	747	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,49	-0,50	748	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,50	0,04
	755	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,69	-0,40	762	0,00	0,00	0,00	0,48	-1,74	0,15
430	744	0,00	0,00	0,00	1,57	3,04	1,02	743	0,00	0,00	0,00	-0,17	1,79	0,43
	748	0,00	0,00	0,00	1,71	-0,60	0,99	763	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,40
431	763	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	-0,47	743	0,00	0,00	0,00	1,78	-0,24	-0,40
	764	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,10	765	0,00	0,00	0,00	1,59	-0,38	0,17
432	748	0,00	0,00	0,00	1,74	-0,45	0,42	763	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,63
	762	0,00	0,00	0,00	0,39	-1,76	0,03	766	0,00	0,00	0,00	0,27	-1,61	0,24
433	768	0,00	0,00	0,00	0,14	-2,20	0,06	767	0,00	0,00	0,00	0,12	-2,25	-0,01
	766	0,00	0,00	0,00	0,28	-1,55	0,19	762	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,81	0,12
434	766	0,00	0,00	0,00	-1,63	0,18	-0,30	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,34
	769	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,07	0,03	764	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,01
435	755	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,71	-0,22	762	0,00	0,00	0,00	0,47	-1,79	-0,03
	761	0,00	0,00	0,00	-0,22	-2,16	-0,09	767	0,00	0,00	0,00	0,13	-2,25	0,11
436	770	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,07	0,28	758	0,00	0,00	0,00	-0,76	-1,85	0,38
	761	0,00	0,00	0,00	-0,23	-2,17	-0,04	754	0,00	0,00	0,00	-0,88	-1,89	0,06
437	758	0,00	0,00	0,00	-0,76	-1,86	0,42	770	0,00	0,00	0,00	-0,10		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
445	758	0,00	0,00	0,00	-0,79	-1,87	0,44	757	0,00	0,00	0,00	-1,41	-1,64	0,44
	743	0,00	0,00	0,00	1,66	-0,26	0,07	742	0,00	0,00	0,00	1,48	0,12	0,20
	765	0,00	0,00	0,00	1,44	-0,41	-0,26	745	0,00	0,00	0,00	1,33	-0,05	-0,14
446	703	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,68	0,08	704	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,17	0,10
	779	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,14	0,55	780	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,93	0,56
447	781	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,30	0,85	782	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,02	0,73
	780	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,89	0,64	779	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,56	0,51
448	783	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,57	0,76	784	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,09	0,62
	781	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,28	0,91	782	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,12	0,77
449	786	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,50	-0,41	785	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,24	-0,77
	780	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,53	-0,60	781	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,56	-0,96
450	721	0,00	0,00	0,00	-1,62	-0,68	-0,12	786	0,00	0,00	0,00	-1,33	-0,50	-0,48
	704	0,00	0,00	0,00	-1,17	-0,57	-0,17	780	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,54	-0,52
451	721	0,00	0,00	0,00	-0,67	-1,62	0,23	722	0,00	0,00	0,00	-0,83	-1,79	0,09
	786	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,33	0,35	787	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,49	0,21
452	789	0,00	0,00	0,00	-1,03	-1,35	-0,02	787	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,50	0,07
	788	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,72	0,13	722	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,79	0,22
453	714	0,00	0,00	0,00	-0,69	-1,78	0,23	718	0,00	0,00	0,00	-1,08	-1,72	0,34
	722	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,80	0,12	788	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,72	0,22
454	790	0,00	0,00	0,00	-1,55	-1,48	0,22	788	0,00	0,00	0,00	-1,19	-1,72	0,16
	719	0,00	0,00	0,00	-1,52	-1,57	0,45	718	0,00	0,00	0,00	-1,11	-1,73	0,39
455	788	0,00	0,00	0,00	-1,19	-1,73	0,18	790	0,00	0,00	0,00	-1,55	-1,47	0,18
	789	0,00	0,00	0,00	-1,08	-1,36	-0,08	791	0,00	0,00	0,00	-1,52	-1,14	-0,08
456	759	0,00	0,00	0,00	-1,41	-1,67	-0,50	792	0,00	0,00	0,00	-1,14	-1,71	-0,27
	719	0,00	0,00	0,00	-1,58	-1,53	-0,45	790	0,00	0,00	0,00	-1,48	-1,56	-0,21
457	793	0,00	0,00	0,00	0,35	1,18	1,02	783	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,57	0,85
	785	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,60	1,01	781	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,29	0,84
458	795	0,00	0,00	0,00	0,62	1,17	-0,24	794	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,65	-0,05
	793	0,00	0,00	0,00	0,63	2,55	0,67	783	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,44	0,87
459	785	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,61	1,06	796	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,79	-0,25
	793	0,00	0,00	0,00	1,75	1,46	1,10	797	0,00	0,00	0,00	2,56	1,68	-0,21
460	798	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,58	-0,34	796	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,71	-0,05
	789	0,00	0,00	0,00	-1,04	-1,39	-0,11	787	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,48	0,17
461	796	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,75	-0,31	798	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,61	-0,23
	797	0,00	0,00	0,00	0,57	1,28	-0,27	799	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,55	-0,19
462	796	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,74	0,17	785	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,57	0,60
	787	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,47	0,06	786	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,34	0,49
463	798	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,85	0,26	789	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,08	0,10
	800	0,00	0,00	0,00	-0,65	-1,45	0,27	791	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,52	0,11
464	784	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,02	0,71	783	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,44	0,60
	801	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,15	0,29	794	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,62	0,19
465	802	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,65	0,89	803	0,00	0,00	0,00	0,91	1,37	1,14
	799	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,39	-0,18	797	0,00	0,00	0,00	0,89	2,87	0,07
466	804	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,32	0,73	805	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,73
	802	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,63	0,88	803	0,00	0,00	0,00	0,76	0,58	0,88
467	802	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,43	-0,56	799	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,87	-0,15
	806	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,78	-0,26	807	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,17	0,15
468	806	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,78	-0,23	808	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,13	-0,39
	802	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,43	-0,66	804	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,04	-0,82
469	799	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,84	0,06	798	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,85	0,30
	807	0,00	0,00	0,00	-0,20	-1,18	0,05	800	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,44	0,29
470	809	0,00	0,00	0,00	-1,68	-0,80	-0,07	791	0,00	0,00	0,00	-1,52	-1,14	-0,10
	792	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,12	0,24	790	0,00	0,00	0,00	-1,56	-1,47	0,21
471	811	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,21	-0,08	809	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,80	-0,13
	810	0,00	0,00	0,00	-1,46	-0,61	0,34	792	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,12	0,29
472	760	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,38	-0,61	810	0,00	0,00	0,00	-0,66	-1,47	-0,40
	759	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,68	-0,49	792	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,70	-0,27
473	812	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,01	0,63	810	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,67	0,45
	771	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,32	0,75	760	0,00	0,00	0,00	-1,39	-1,28	0,57
474	810	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,62	0,43	812	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,07	0,63
	811	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,20	-0,22	813	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,98	-0,02
475	772	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,45	-0,57	814	0,00	0,00	0,00	-0,03	1,06	-0,82
	771	0,00	0,00	0,00	-1,32	-0,62	-0,61	812	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,86
476	815	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,56	-0,33	800	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,64	-0,28
	809	0,00	0,00	0,00	-1,68	-0,79	-0,13	791	0,00	0,00	0,00	-1,51	-1,13	-0,08
477	816	0,00	0,00	0,00	-1,17	-0,41	-0,34	807	0,00	0,00	0,00	-1,21	-0,21	-0,15
	815	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,56	-0,40	800	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,61	-0,21
478	818	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,33	-0,97	817	0,00	0,00	0,00	-1,27	-0,21	-0,65
	813	0,00	0,00	0,00	-0,84	1,00	-0,37	811	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,20	-0,05
479	809	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,79	-0,05	811	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,22	-0,20
	815	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,56	-0,40	817	0,00	0,00	0,00	-1,23	-0,20	-0,55
480	815	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,56	-0,34	817	0,00	0,00	0,00	-1,24	-0,24	-0,63
	816	0,00	0,00	0,00	-1,20	-0,42	-0,40	819	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,45	-0,70
481	817	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,25	-0,66	818	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,28	-0,95
	819	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,45	-0,71	820	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,55	-1,00
482	814	0,00	0,00	0,00	0,45	1,16	-1,14	821	0,00	0,00	0,00	4,		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
490	825	0,00	0,00	0,00	-0,03	1,94	-0,07	824	0,00	0,00	0,00	0,97	3,79	0,72
	830	0,00	0,00	0,00	2,09	0,74	0,35	831	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,99	0,52
	832	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,55	-0,11	833	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,23	0,07
491	831	0,00	0,00	0,00	1,15	0,18	-0,24	825	0,00	0,00	0,00	1,90	-0,25	-0,12
	834	0,00	0,00	0,00	1,06	-0,10	0,17	835	0,00	0,00	0,00	1,61	-0,41	0,29
492	832	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,55	-0,10	829	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,51	-1,00
	830	0,00	0,00	0,00	2,36	0,79	0,05	828	0,00	0,00	0,00	1,61	0,22	-0,86
493	825	0,00	0,00	0,00	1,70	-0,29	0,28	823	0,00	0,00	0,00	1,05	0,14	0,40
	835	0,00	0,00	0,00	1,61	-0,41	-0,10	826	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,19	0,01
494	836	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,19	-0,17	806	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,10	0,18
	816	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,42	-0,40	807	0,00	0,00	0,00	-1,20	-0,18	-0,05
495	837	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,60	-0,08	808	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,38	0,32
	836	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,24	-0,15	806	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,10	0,25
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,52	-0,77	838	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,37	-0,57
	820	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,48	-0,92	819	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,47	-0,72
497	816	0,00	0,00	0,00	-1,20	-0,43	-0,37	819	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,46	-0,70
	836	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,19	-0,24	838	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,38	-0,57
498	836	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,25	-0,22	838	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,36	-0,61
	837	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	-0,39
499	841	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,62	-0,65	839	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,52	-0,75
	829	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,59	-0,84	820	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,48	-0,94
500	832	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,80	0,31	842	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,40	0,23
	829	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,56	0,74	841	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,14	0,66
501	843	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,63	-0,17	842	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,81	-0,40
	833	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,19	0,10	832	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,54	-0,14
502	843	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,08	0,07	833	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,27	0,01
	844	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,11	0,08	845	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,06	0,02
503	834	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,13	0,13	845	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,06	0,16
	831	0,00	0,00	0,00	1,03	0,15	-0,19	833	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,27	-0,16
504	777	0,00	0,00	0,00	-1,90	0,04	-0,01	827	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,01	0,09
	774	0,00	0,00	0,00	-2,02	0,17	0,14	776	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,24	0,25
505	536	0,00	0,00	0,00	0,32	0,87	-0,27	549	0,00	0,00	0,00	1,25	1,27	-0,59
	740	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,11	-0,08	846	0,00	0,00	0,00	1,30	-0,61	-0,40
506	847	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,70	0,71	846	0,00	0,00	0,00	1,30	-0,61	-0,42
	544	0,00	0,00	0,00	3,25	0,92	0,39	549	0,00	0,00	0,00	2,51	1,52	-0,74
507	849	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,62	0,24	848	0,00	0,00	0,00	1,21	-0,45	0,17
	847	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,72	0,13	846	0,00	0,00	0,00	1,32	-0,51	0,06
508	545	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,71	-0,87	850	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,62	-0,52
	544	0,00	0,00	0,00	0,60	1,65	-0,84	847	0,00	0,00	0,00	-0,68	1,11	-0,49
509	740	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,16	-0,23	846	0,00	0,00	0,00	1,32	-0,51	-0,13
	746	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,07	0,21	848	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,47	0,31
510	848	0,00	0,00	0,00	-0,47	1,11	-0,47	851	0,00	0,00	0,00	0,91	1,23	-0,92
	746	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,44	-0,06	745	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,13	-0,51
511	851	0,00	0,00	0,00	1,66	1,38	-1,06	852	0,00	0,00	0,00	4,33	1,39	0,01
	745	0,00	0,00	0,00	1,32	-0,11	-0,72	765	0,00	0,00	0,00	1,45	-0,39	0,35
512	851	0,00	0,00	0,00	1,06	1,97	-0,80	848	0,00	0,00	0,00	-0,44	1,21	-0,69
	853	0,00	0,00	0,00	1,19	3,22	0,18	849	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,95	0,29
513	765	0,00	0,00	0,00	-0,37	1,59	-0,18	852	0,00	0,00	0,00	0,99	2,30	-0,68
	764	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,08	854	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,45	-0,58
514	855	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,22	-0,12	849	0,00	0,00	0,00	1,02	-0,60	-0,08
	850	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,35	0,45	847	0,00	0,00	0,00	1,10	-0,69	0,49
515	857	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,11	-0,07	855	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,24	0,02
	856	0,00	0,00	0,00	-1,44	-0,19	0,19	850	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,34	0,28
516	858	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,87	-0,11	856	0,00	0,00	0,00	-0,20	-1,44	0,05
	545	0,00	0,00	0,00	0,11	-1,43	-0,71	850	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,57	-0,55
517	860	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,23	-0,02	856	0,00	0,00	0,00	-1,35	-0,18	0,08
	859	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,09	-0,22	858	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,11	-0,12
518	856	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,17	0,01	860	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,25	0,04
	857	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,10	0,09	861	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,08	0,11
519	863	0,00	0,00	0,00	0,14	0,18	-0,20	862	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,23
	859	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,41	0,03	860	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,90	0,00
520	864	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,88	-0,51	853	0,00	0,00	0,00	1,61	0,87	-0,63
	855	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,27	-0,05	849	0,00	0,00	0,00	1,02	-0,61	-0,16
521	853	0,00	0,00	0,00	1,77	1,68	-0,98	864	0,00	0,00	0,00	-0,73	1,02	-0,63
	865	0,00	0,00	0,00	1,73	5,14	0,62	866	0,00	0,00	0,00	-0,85	0,93	0,97
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,29	-0,05	867	0,00	0,00	0,00	0,32	-1,44	-0,06
	855	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,48	0,21	864	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,65	0,20
523	868	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,31	0,24	867	0,00	0,00	0,00	-1,44	0,32	0,09
	861	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,10	0,17	857	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,04	0,02
524	867	0,00	0,00	0,00	-1,43	0,36	0,17	868	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,32	0,17
	869	0,00	0,00	0,00	-1,40	0,37	0,26	870	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,31	0,26
525	872	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,12	871	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30	-0,28
	861	0,00	0,00	0,00	-0,09	-1,00	-0,15	868	0,00	0,00	0,00	0,31	-1,11	-0,30
526	869	0,00	0,00	0,00	-1,36	0,38	0,44	866	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,92	0,35
	867	0,00	0,00	0,00	-1,43	0,36	0,04	864	0,00	0,00	0,00	-0,63	1,04	-0,05
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,03	-0,15	872	0,00	0,00	0,00	0,08	</	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
535	877	0,00	0,00	0,00	-0,02	-2,03	0,03	879	0,00	0,00	0,00	-0,24	-1,88	0,22
	876	0,00	0,00	0,00	-1,52	0,01	-0,36	874	0,00	0,00	0,00	-0,52	1,15	-0,77
	880	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,48	-0,60	875	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,64	-1,01
536	877	0,00	0,00	0,00	-0,02	-2,04	0,11	879	0,00	0,00	0,00	-0,25	-1,89	0,11
	878	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,84	-0,04	881	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,71	-0,04
537	881	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,69	-0,05	883	0,00	0,00	0,00	-0,54	-1,44	-0,16
	882	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,07	-0,37	884	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,75	-0,49
538	879	0,00	0,00	0,00	-1,88	-0,24	-0,13	876	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,00	-0,45
	885	0,00	0,00	0,00	-1,61	-0,59	-0,22	880	0,00	0,00	0,00	-1,24	-0,47	-0,54
539	882	0,00	0,00	0,00	0,17	-1,08	-0,22	886	0,00	0,00	0,00	0,35	-1,04	-0,04
	881	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,69	-0,14	878	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,04
540	881	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,22	0,11	879	0,00	0,00	0,00	-1,89	-0,24	-0,18
	883	0,00	0,00	0,00	-1,42	-0,54	0,11	885	0,00	0,00	0,00	-1,60	-0,59	-0,18
541	887	0,00	0,00	0,00	-1,19	-0,22	0,55	875	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,27	0,95
	869	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,29	0,27	866	0,00	0,00	0,00	-0,87	1,26	0,66
542	880	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,56	-0,64	875	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,51	-0,82
	888	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,93	-0,40	887	0,00	0,00	0,00	-0,30	-1,21	-0,58
543	889	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,31	0,18	887	0,00	0,00	0,00	-1,17	-0,22	0,48
	870	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,32	0,10	869	0,00	0,00	0,00	-1,42	0,28	0,40
544	890	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,81	0,21	888	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,98	0,44
	889	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,31	0,23	887	0,00	0,00	0,00	-1,19	-0,30	0,47
545	892	0,00	0,00	0,00	0,93	0,39	0,06	891	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,08	0,01
	870	0,00	0,00	0,00	0,32	-1,11	-0,09	889	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,87	-0,13
546	880	0,00	0,00	0,00	-0,55	-1,25	0,54	888	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,99	0,46
	885	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,61	0,23	893	0,00	0,00	0,00	-0,83	-1,27	0,16
547	885	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,60	0,19	893	0,00	0,00	0,00	-0,82	-1,27	0,20
	883	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,43	-0,12	894	0,00	0,00	0,00	-0,80	-1,11	-0,12
548	888	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,99	0,38	890	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,81	0,25
	893	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,28	0,22	895	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,99	0,08
549	897	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,09	-0,11	896	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,03	0,03
	890	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,73	-0,24	895	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,68	-0,11
550	893	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,27	0,14	895	0,00	0,00	0,00	-0,65	-1,00	0,15
	894	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,11	-0,06	898	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,83	-0,05
551	898	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,83	0,04	900	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,41	0,06
	899	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,37	-0,18	901	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	-0,16
552	896	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,02	-0,09	900	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,10	-0,09
	895	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,68	-0,04	898	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,61	-0,04
553	899	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,37	-0,17	902	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,56	-0,29
	898	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,83	0,00	894	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,10	-0,12
554	891	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,08	-0,15	897	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,11	-0,24
	889	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,87	-0,16	890	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,73	-0,25
555	902	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,56	-0,36	884	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,75	-0,45
	894	0,00	0,00	0,00	-0,80	-1,10	-0,08	883	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,44	-0,17
556	871	0,00	0,00	0,00	0,61	0,36	-0,35	892	0,00	0,00	0,00	1,19	0,44	-0,11
	868	0,00	0,00	0,00	0,32	-1,11	-0,34	870	0,00	0,00	0,00	0,31	-1,12	-0,10
557	896	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,93	0,08	903	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,59	-0,07
	900	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,50	-0,02	904	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,55	-0,17
558	903	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,65	0,10	905	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,29	0,05
	904	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,51	-0,20	906	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,25	-0,25
559	317	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,03	-0,20	102	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,05	-0,15
	907	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	-0,20	908	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,08	-0,16
560	886	0,00	0,00	0,00	0,27	-1,06	0,05	827	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,90	0,02
	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	-1,84	-0,01	777	0,00	0,00	0,00	0,05	-1,90	-0,04
561	827	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,93	-0,06	886	0,00	0,00	0,00	0,27	-1,04	0,11
	826	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,69	0,23	909	0,00	0,00	0,00	0,79	0,35	0,41
562	910	0,00	0,00	0,00	1,88	0,45	-0,44	909	0,00	0,00	0,00	0,99	0,39	0,29
	882	0,00	0,00	0,00	0,18	-1,05	-0,49	886	0,00	0,00	0,00	0,36	-1,02	0,24
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,47	0,45	911	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,57	0,80
	882	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,25	0,42	910	0,00	0,00	0,00	0,27	0,96	0,77
564	826	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,77	0,27	909	0,00	0,00	0,00	0,84	0,63	0,71
	835	0,00	0,00	0,00	-0,35	1,62	-0,27	912	0,00	0,00	0,00	0,62	3,50	0,17
565	835	0,00	0,00	0,00	-0,36	1,62	-0,08	912	0,00	0,00	0,00	0,52	2,99	-0,58
	834	0,00	0,00	0,00	-0,18	1,05	-0,27	913	0,00	0,00	0,00	0,93	0,54	-0,77
566	916	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,38	0,47	915	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,40	-0,10
	914	0,00	0,00	0,00	1,09	0,20	0,23	913	0,00	0,00	0,00	1,35	0,88	-0,34
567	919	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,66	0,00	918	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,36	-0,60
	917	0,00	0,00	0,00	3,57	1,14	-0,38	914	0,00	0,00	0,00	0,15	0,93	-0,97
568	834	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,90	-0,35	913	0,00	0,00	0,00	0,98	0,81	-0,42
	845	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,14	-0,08	915	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,42	-0,15
569	911	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,56	0,80	919	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,66	0,00
	910	0,00	0,00	0,00	0,60	1,02	1,10	917	0,00	0,00	0,00	3,68	1,17	0,30
570	884	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,81	-0,54	902	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,54	-0,32
	911	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,44	-0,61	920	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,15	-0,39
571	922	0,00	0,00	0,00	0,28	0,12	-0,09	921	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,14	-0,11
	901	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,19	-0,17	899	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,36	-0,19
572	902	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,53	-0,32	899	0,00	0,00	0,00	-0,67		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
580	929	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,42	0,45	930	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,36	0,16
	914	0,00	0,00	0,00	0,93	0,16	0,53	918	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,42	0,61
	916	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,38	0,30	929	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,42	0,37
581	845	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,13	-0,14	915	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,39	-0,05
	844	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,64	-0,01	931	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,62	0,09
582	933	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,56	0,27	932	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,66	0,21
	929	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,36	0,39	916	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,46	0,33
583	915	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,37	0,03	916	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,46	0,25
	931	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,66	0,05	932	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,62	0,27
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,49	0,15	933	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,60	0,30
	930	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,37	0,21	929	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,37	0,36
585	930	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,35	0,15	935	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,46	-0,03
	934	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,55	0,19	936	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,48	0,00
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,53	-0,13	935	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,45	-0,06
	928	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,33	927	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	-0,26
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,44	-0,08	937	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,55	-0,14
	936	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,54	0,03	938	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,58	-0,03
588	935	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,47	-0,08	930	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,34	0,19
	927	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,01	-0,21	925	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,15	0,06
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,46	-0,01	939	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,01	-0,01
	928	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,07	0,21	937	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,17	0,21
590	944	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,08	0,01	943	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,12	0,03
	941	0,00	0,00	0,00	0,28	0,64	0,13	942	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,56	0,14
591	946	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,04	-0,08	943	0,00	0,00	0,00	0,14	0,21	0,02
	945	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,31	-0,14	944	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,05
592	940	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,10	0,10	947	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07	0,14
	939	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,57	0,00	948	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,47	0,04
593	950	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,18	949	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	0,18
	945	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33	0,09	946	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,14	0,09
594	954	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,16	0,04	953	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,36	0,01
	951	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,15	952	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,15	0,11
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,07	952	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,14	0,07
	948	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,48	0,05	953	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,36	0,05
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,52	-0,06	938	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,59	-0,11
	939	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,57	-0,05	937	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,54	-0,11
597	948	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,08	-0,04	956	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,13	0,04
	939	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,03	0,00	955	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,06	0,08
598	957	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,39	-0,05	956	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,44	-0,04
	953	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,35	0,02	948	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	0,04
599	954	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,16	0,00	958	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,14	0,13
	953	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,16	-0,04	957	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,07	0,09
600	362	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	-0,13	363	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,23	-0,19
	300	0,00	0,00	0,00	0,20	0,82	-0,13	301	0,00	0,00	0,00	0,03	0,67	-0,19
601	363	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	-0,15	366	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,40	-0,20
	301	0,00	0,00	0,00	0,10	0,63	-0,17	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,22
602	366	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,40	-0,11	383	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,40	-0,13
	302	0,00	0,00	0,00	0,16	0,61	-0,16	17	0,00	0,00	0,00	0,14	0,61	-0,18
603	383	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,37	-0,02	385	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,54	-0,02
	17	0,00	0,00	0,00	0,32	0,59	-0,02	303	0,00	0,00	0,00	0,09	0,43	-0,02
604	303	0,00	0,00	0,00	0,03	0,40	0,20	386	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,52	0,19
	304	0,00	0,00	0,00	0,15	0,51	0,20	389	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,41	0,19
605	285	0,00	0,00	0,00	3,00	3,94	-0,01	394	0,00	0,00	0,00	2,78	2,59	-0,12
	72	0,00	0,00	0,00	2,59	3,75	0,10	379	0,00	0,00	0,00	2,37	2,39	-0,02
606	422	0,00	0,00	0,00	2,92	2,38	0,24	68	0,00	0,00	0,00	2,86	3,16	0,27
	433	0,00	0,00	0,00	2,06	2,42	0,25	284	0,00	0,00	0,00	1,99	3,20	0,29
607	305	0,00	0,00	0,00	0,05	0,76	0,16	403	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,22	0,17
	306	0,00	0,00	0,00	0,09	0,83	0,08	456	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,15	0,09
608	403	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,29	0,24	305	0,00	0,00	0,00	0,10	0,65	0,23
	389	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,38	0,28	304	0,00	0,00	0,00	0,03	0,56	0,27
609	458	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	-0,39	459	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,01	-0,47
	307	0,00	0,00	0,00	0,09	0,95	-0,41	23	0,00	0,00	0,00	0,15	0,97	-0,48
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,05	-0,19	307	0,00	0,00	0,00	0,08	0,93	-0,19
	456	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,08	-0,09	306	0,00	0,00	0,00	0,05	0,90	-0,10
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,54	0,17	275	0,00	0,00	0,00	0,18	0,90	0,13
	615	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,39	0,30	276	0,00	0,00	0,00	0,06	0,76	0,26
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,27	0,43	276	0,00	0,00	0,00	0,07	0,55	0,41
	616	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,17	0,52	277	0,00	0,00	0,00	0,02	0,45	0,49
613	49	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,12	0,39	618	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,52
	277	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,44	616	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	0,57
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,18	-0,61	632	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,11	-0,67
	345	0,00	0,00	0,00	0,06	0,46	-0,59	344	0,00	0,00	0,00	0,01	0,40	-0,66
615	286	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,86	-0,11	76	0,00	0,00	0,00	0,15	-1,41	-0,23
	663	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,97	-0,16	662	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,52	-0,28
616	663	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,23	0,11	959	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,10	0,14
	286	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,11	0,07	77	0,00	0,00	0,00	0,29	0,02	0,10
617	655	0,00	0,00	0,00	1,43	1,49	0,13	656	0,00	0,00	0,00	0,58	0,47	0,27
	270	0,00												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
625	964	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,80	-0,14	690	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,78	-0,10
	272	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	-0,11	114	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	-0,10
	965	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	-0,13	348	0,00	0,00	0,00	0,12	0,07	-0,13
626	962	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,93	0,16	966	0,00	0,00	0,00	-0,11	-1,92	0,19
	688	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,90	0,16	687	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,90	0,19
627	279	0,00	0,00	0,00	0,91	0,39	0,26	278	0,00	0,00	0,00	0,65	0,02	0,23
	967	0,00	0,00	0,00	0,54	0,28	0,11	968	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,09	0,09
628	698	0,00	0,00	0,00	0,45	0,03	0,75	278	0,00	0,00	0,00	0,85	0,14	0,64
	699	0,00	0,00	0,00	0,73	0,28	0,73	279	0,00	0,00	0,00	1,13	0,39	0,63
629	279	0,00	0,00	0,00	1,49	0,51	0,64	280	0,00	0,00	0,00	1,77	1,05	0,60
	699	0,00	0,00	0,00	0,91	0,36	0,73	706	0,00	0,00	0,00	1,19	0,89	0,68
630	279	0,00	0,00	0,00	1,26	0,42	0,23	967	0,00	0,00	0,00	0,58	0,25	0,13
	280	0,00	0,00	0,00	1,51	0,97	0,28	969	0,00	0,00	0,00	0,83	0,80	0,18
631	970	0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	0,70	698	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,80
	349	0,00	0,00	0,00	0,13	0,51	0,69	697	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,78
632	349	0,00	0,00	0,00	0,09	0,44	0,71	697	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,33	0,58
	971	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,26	0,64	701	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,15	0,51
633	280	0,00	0,00	0,00	1,77	1,41	0,30	969	0,00	0,00	0,00	0,77	0,96	0,36
	53	0,00	0,00	0,00	1,78	1,82	0,46	972	0,00	0,00	0,00	0,77	1,37	0,52
634	712	0,00	0,00	0,00	1,07	1,73	0,37	706	0,00	0,00	0,00	1,04	1,13	0,54
	53	0,00	0,00	0,00	2,26	2,12	0,40	280	0,00	0,00	0,00	2,23	1,52	0,57
635	701	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,34	0,10	703	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,10	-0,02
	350	0,00	0,00	0,00	0,12	0,92	0,24	973	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,69	0,13
636	973	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,62	-0,22	703	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,10	-0,13
	351	0,00	0,00	0,00	0,21	0,79	-0,34	779	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,27	-0,25
637	351	0,00	0,00	0,00	0,07	0,71	-0,34	779	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,29	-0,53
	974	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,41	-0,36	782	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,01	-0,55
638	782	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	-0,66	784	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	-0,65
	352	0,00	0,00	0,00	0,13	0,35	-0,58	975	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18	-0,57
639	975	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	-0,54	784	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,18	-0,50
	353	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,50	801	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,12	-0,46
640	843	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,21	0,26	335	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,08	0,29
	842	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,14	0,32	44	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,01	0,34
641	335	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,05	0,14	843	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,04	0,12
	336	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,01	0,10	844	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,10	0,09
642	858	0,00	0,00	0,00	-0,34	-1,55	0,17	76	0,00	0,00	0,00	-0,18	-1,47	0,04
	859	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,90	0,10	286	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,83	-0,03
643	977	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,06	976	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,10
	315	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,06	316	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,10
644	316	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,04	-0,12	978	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,10	-0,12
	315	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,10	979	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,06	-0,11
645	316	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,15	976	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,15
	99	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	-0,18	980	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,18
646	315	0,00	0,00	0,00	0,17	0,04	-0,12	979	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,17	-0,14
	314	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	-0,16	981	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	-0,19
647	99	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,20	980	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,19
	358	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,21	982	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,20
648	316	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-0,17	99	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-0,20
	978	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,17	-0,18	907	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,16	-0,21
649	92	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,46	-0,13	981	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,36	-0,15
	291	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,32	-0,12	979	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,22	-0,14
650	978	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,19	-0,11	93	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,18	-0,12
	979	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,07	-0,11	291	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,05	-0,11
651	92	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,46	-0,14	291	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,35	-0,16
	903	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,34	-0,13	905	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,22	-0,15
652	360	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,06	-0,05	983	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,10	-0,04
	116	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,08	908	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,07
653	984	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,13	0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	0,02	360	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09	0,00
654	118	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,09	0,06	119	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,09	0,09
	984	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,11	0,07	950	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,11	0,10
655	932	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,07	-0,13	46	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,03	-0,13
	931	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,03	-0,11	337	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,01	-0,12
656	931	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,07	-0,02	337	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,02
	844	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,03	0,00	336	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,04	0,00
657	46	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,03	-0,16	932	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,04	-0,20
	338	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,01	-0,16	933	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,02	-0,20
658	934	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,13	-0,18	339	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,06	-0,16
	933	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,13	-0,20	338	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,06	-0,19
659	339	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,07	-0,13	934	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,18	-0,12
	340	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,08	-0,09	936	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,19	-0,08
660	938	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,16	0,03	80	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,07	0,01
	936	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,15	-0,01	340	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,07	-0,02
661	945	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,23	0,10	944	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,16	0,14
	96	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,19	0,13	292	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,13	0,17
662	946	0,00	0,00	0,00	0,27	0,01	0,01	89	0,00	0,00	0,00	0,48	0,04	-0,01
	943	0,00	0,00	0,00	0,28</									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
670	288	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,04	0,11	289	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,01	0,12
	81	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,13	986	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,13
	289	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,14	987	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,13
671	988	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,16	986	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,14
	327	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,16	81	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,14
	957	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	0,12	958	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	0,13
672	327	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,15	328	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,16
	329	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,16	989	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,15
	328	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,17	988	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,16
674	990	0,00	0,00	0,00	0,51	0,49	-0,17	362	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,27
	5	0,00	0,00	0,00	0,67	1,57	-0,08	300	0,00	0,00	0,00	0,20	1,07	-0,18
	361	0,00	0,00	0,00	-0,12	-2,20	-0,20	362	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,57	-0,26
675	991	0,00	0,00	0,00	0,03	-2,17	-0,22	990	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,54	-0,28
	991	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,95	-0,06	992	0,00	0,00	0,00	-0,14	-3,10	0,03
	361	0,00	0,00	0,00	-0,27	-2,84	-0,07	368	0,00	0,00	0,00	-0,31	-2,99	0,02
677	992	0,00	0,00	0,00	-0,28	-2,85	0,30	993	0,00	0,00	0,00	-0,38	-2,56	0,34
	368	0,00	0,00	0,00	-0,32	-2,74	0,22	370	0,00	0,00	0,00	-0,41	-2,44	0,26
	7	0,00	0,00	0,00	1,11	1,96	0,46	369	0,00	0,00	0,00	0,03	0,61	0,61
678	994	0,00	0,00	0,00	0,56	0,60	0,40	370	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,74	0,55
	379	0,00	0,00	0,00	1,85	2,26	-0,72	377	0,00	0,00	0,00	-0,08	1,35	-0,65
	72	0,00	0,00	0,00	2,06	2,98	-0,39	382	0,00	0,00	0,00	0,12	2,07	-0,33
680	995	0,00	0,00	0,00	0,22	0,63	-0,43	996	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,32
	381	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,70	-0,50	405	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,04	-0,39
	404	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,54	0,07	405	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,49	-0,07
681	997	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,74	0,06	996	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,70	-0,08
	997	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,34	0,37	998	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,20	0,47
	404	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,19	0,40	416	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,35	0,49
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,49	-0,34	418	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,27	-0,42
	999	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,55	-0,28	1000	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	-0,36
	999	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,41	-0,07	1001	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,57	0,05
684	417	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,23	-0,06	429	0,00	0,00	0,00	-0,43	-1,39	0,07
	423	0,00	0,00	0,00	-0,14	1,75	0,05	68	0,00	0,00	0,00	1,42	2,61	-0,14
	421	0,00	0,00	0,00	-0,09	1,42	-0,22	422	0,00	0,00	0,00	1,47	2,28	-0,42
686	308	0,00	0,00	0,00	0,02	0,61	-0,73	23	0,00	0,00	0,00	0,28	0,81	-0,64
	468	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,28	-0,78	459	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08	-0,68
	309	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,20	-0,83	308	0,00	0,00	0,00	0,14	0,37	-0,76
687	469	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,46	-0,86	468	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,30	-0,79
	469	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,41	-0,78	477	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,54	-0,83
	309	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	-0,77	310	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,82
689	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,53	1003	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	-0,49
	308	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,12	-0,55	23	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,02	-0,51
	550	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,02	0,47	429	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,29	0,36
690	1004	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,17	0,49	1001	0,00	0,00	0,00	-0,20	-1,45	0,38
	1005	0,00	0,00	0,00	0,63	0,99	0,59	553	0,00	0,00	0,00	0,19	0,92	0,72
	1004	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,03	0,58	550	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,71
692	553	0,00	0,00	0,00	-0,03	1,49	0,01	11	0,00	0,00	0,00	0,53	1,67	0,11
	555	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,99	-0,06	1006	0,00	0,00	0,00	0,30	1,17	0,04
	1007	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,65	0,05	561	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,44	0,08
693	1006	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,38	-0,07	555	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,17	-0,04
	1008	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,50	0,45	562	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,38	0,44
	1007	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,70	0,35	561	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,58	0,34
695	562	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,42	0,61	1008	0,00	0,00	0,00	0,24	0,52	0,51
	566	0,00	0,00	0,00	0,12	1,34	0,63	1009	0,00	0,00	0,00	0,56	1,45	0,53
	13	0,00	0,00	0,00	1,31	2,74	-0,66	1010	0,00	0,00	0,00	0,64	1,34	-0,64
696	568	0,00	0,00	0,00	0,23	1,36	-0,89	573	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,04	-0,87
	577	0,00	0,00	0,00	3,21	1,48	-0,55	580	0,00	0,00	0,00	2,56	1,51	-0,64
	19	0,00	0,00	0,00	3,69	3,35	-0,51	576	0,00	0,00	0,00	3,03	3,39	-0,60
698	1012	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,77	-0,73	602	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,66	-0,68
	1011	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,51	-0,78	573	0,00	0,00	0,00	-0,42	-1,41	-0,72
	1013	0,00	0,00	0,00	-0,19	-2,08	-0,31	601	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,90	-0,31
699	1012	0,00	0,00	0,00	-0,18	-2,08	-0,44	602	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,90	-0,44
	601	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,68	-0,06	1013	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,80	-0,04
	612	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,44	0,05	1014	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,56	0,07
701	1015	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,14	0,27	614	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,20	0,25
	1014	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,71	0,24	612	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,77	0,22
	275	0,00	0,00	0,00	0,14	1,41	-0,05	614	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,78	0,16
702	15	0,00	0,00	0,00	0,64	2,12	-0,19	1015	0,00	0,00	0,00	0,45	1,49	0,01
	25	0,00	0,00	0,00	2,13	2,70	-0,48	641	0,00	0,00	0,00	1,48	1,04	-0,65
	644	0,00	0,00	0,00	0,53	2,10	-0,68	639	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,44	-0,85
704	652	0,00	0,00	0,00	0,15	1,60	0,51	655	0,00	0,00	0,00	1,83	2,42	0,51
	644	0,00	0,00	0,00	0,46	2,53	0,23	25	0,00	0,00	0,00	2,14	3,34	0,23
	641	0,00	0,00	0,00	2,40	0,92	0,36	25	0,00	0,00	0,00	3,09	2,55	0,19
705	643	0,00	0,00	0,00	1,30	0,36	0,76	294	0,00	0,00	0,00	2,00	1,99	0,58
	295	0,00	0,00	0,00	0,25	0,54	0,52	660	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,02	0,77
	294	0,00	0,00	0,00	0,80	1,03	0,53	643	0,00	0,00	0,00	0,92	0,47	0,78
707	545	0,00	0,00	0,00	0,06	-1,44	-0,14	542	0,00	0,00	0,00	0,55	-1,37	-0,08
	76	0,00	0,00	0,00	-0,13	-2,06	-0,20	662	0,00	0,00	0,00	0,37	-1,99	-0,13

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1019	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,10	1018	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,12
715	597	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,27	599	0,00	0,00	0,00	0,07	1,18	0,35
	29	0,00	0,00	0,00	0,81	1,74	0,31	665	0,00	0,00	0,00	0,88	1,40	0,39
716	27	0,00	0,00	0,00	0,33	0,59	0,35	1021	0,00	0,00	0,00	0,12	0,42	0,39
	684	0,00	0,00	0,00	0,15	0,35	0,33	961	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,17	0,37
717	271	0,00	0,00	0,00	0,06	0,64	0,59	1021	0,00	0,00	0,00	0,19	1,26	0,59
	685	0,00	0,00	0,00	0,39	0,88	0,67	27	0,00	0,00	0,00	0,52	1,49	0,67
718	323	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,14	0,31	109	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37	0,44
	969	0,00	0,00	0,00	0,22	0,59	0,36	972	0,00	0,00	0,00	0,31	0,82	0,50
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,01
	265	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00
720	108	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,01	321	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,01
	341	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	968	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,00
721	967	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	968	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01
	322	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00
722	321	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
	322	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,02	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02
723	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	323	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,12
	967	0,00	0,00	0,00	0,11	0,23	0,06	969	0,00	0,00	0,00	0,13	0,31	0,13
724	342	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,05	968	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	0,08
	343	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,02	0,12	278	0,00	0,00	0,00	0,44	0,21	0,15
725	498	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,29	0,27	311	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,17	0,23
	499	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,39	0,26	56	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,27	0,22
726	691	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,31	0,26	312	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,26
	498	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,37	0,29	311	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,29
727	312	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	0,28	691	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,24	0,34
	313	0,00	0,00	0,00	0,35	0,39	0,28	693	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,02	0,34
728	313	0,00	0,00	0,00	0,82	1,01	0,30	693	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,03	0,40
	31	0,00	0,00	0,00	1,31	1,39	0,29	694	0,00	0,00	0,00	1,26	0,35	0,39
729	972	0,00	0,00	0,00	0,30	0,73	0,85	354	0,00	0,00	0,00	0,79	0,76	0,69
	711	0,00	0,00	0,00	0,53	0,92	0,89	31	0,00	0,00	0,00	1,01	0,95	0,73
730	31	0,00	0,00	0,00	1,28	1,32	0,37	694	0,00	0,00	0,00	1,11	0,35	0,12
	711	0,00	0,00	0,00	0,41	0,68	0,41	708	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,29	0,16
731	278	0,00	0,00	0,00	0,42	0,10	0,58	698	0,00	0,00	0,00	0,33	0,12	0,69
	52	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,02	0,55	970	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,66
732	710	0,00	0,00	0,00	0,95	0,14	0,06	715	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,05	-0,22
	53	0,00	0,00	0,00	1,64	1,02	0,06	712	0,00	0,00	0,00	1,01	0,84	-0,22
733	711	0,00	0,00	0,00	0,33	0,44	0,96	710	0,00	0,00	0,00	0,93	0,48	0,76
	972	0,00	0,00	0,00	0,79	1,22	0,95	53	0,00	0,00	0,00	1,39	1,26	0,76
734	353	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,04	-0,33	801	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,13	-0,32
	1024	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	-0,25	324	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,09	-0,25
735	794	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,26	-0,08	1025	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,12	-0,03
	801	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,37	-0,12	325	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,23	-0,06
736	290	0,00	0,00	0,00	0,47	0,57	0,09	326	0,00	0,00	0,00	0,17	0,18	0,08
	795	0,00	0,00	0,00	0,52	0,43	0,09	1025	0,00	0,00	0,00	0,22	0,04	0,08
737	112	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	-0,16	324	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,07	-0,16
	266	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,14	1026	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	-0,14
738	821	0,00	0,00	0,00	3,28	2,62	-0,76	814	0,00	0,00	0,00	1,29	2,11	-0,61
	39	0,00	0,00	0,00	3,07	3,27	-0,59	822	0,00	0,00	0,00	1,09	2,76	-0,44
739	821	0,00	0,00	0,00	3,41	2,95	0,98	39	0,00	0,00	0,00	3,56	3,69	0,70
	828	0,00	0,00	0,00	1,24	1,98	0,89	830	0,00	0,00	0,00	1,38	2,72	0,60
740	1028	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,05	332	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,07
	1027	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	0,12	333	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,14
741	840	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,17	333	0,00	0,00	0,00	0,70	0,06	0,14
	837	0,00	0,00	0,00	0,58	0,07	0,13	332	0,00	0,00	0,00	0,82	0,14	0,10
742	838	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,22	0,59	839	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,23	0,60
	840	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,11	0,50	334	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	0,50
743	44	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,03	0,48	334	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,09	0,49
	841	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,03	0,58	839	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,09	0,59
744	1020	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,08	1029	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,03	-0,11
	297	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,08	298	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,12
745	37	0,00	0,00	0,00	0,78	1,19	-0,21	981	0,00	0,00	0,00	0,05	0,69	-0,24
	892	0,00	0,00	0,00	0,66	0,89	-0,06	891	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,40	-0,09
746	981	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,41	-0,21	92	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,45	-0,21
	891	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,24	-0,25	897	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,28	-0,25
747	99	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	-0,24	358	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,26
	907	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,24	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,27
748	897	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,17	-0,04	92	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,45	-0,09
	896	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,15	-0,01	903	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,43	-0,06
749	293	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,07	905	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,03	-0,12
	93	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,07	-0,11	291	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,04	-0,15
750	96	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,01	0,06	906	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,11	0,06
	293	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,03	905	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,10	0,03
751	96	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,27	0,04	293	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,23	0,02
	984	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,30	0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,26	0,01
752	908	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,32	-0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,29	0,00
	93	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26	-0,03	293	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,22	-0,01
753	907	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,24	-0,18	908	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,29	-0,14
	978	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,29	-0,15	93	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,34	-0,11
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,08	116	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	-0,09
	1030	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	-0,12	102	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	-0,12
755	1032	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,11	1033	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,13
	119	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	0,11	359	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,13
756	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	118	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,04
	1032	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,06	1034	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,03
757	910	0,00	0,00	0,00	1,03	1,82	-0,11	41	0,00	0,00	0,00	2,55	2,54	-0,30
	909	0,00	0,00	0,00	1,31	1,56	-0,34	912	0,00	0,00	0,00	2,83	2,27	-0,53
758	917	0,00	0,00	0,00	3,08	2,81	-0,45	914	0,00	0,00	0,00	1,08	1,60	-0,35
	41	0,00	0,00	0,00	3,07	2,87	-0,18	913	0,00	0,00	0,00	1,06	1,67	-0,08</

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
760	928	0,00	0,00	0,00	0,19	0,35	0,28	940	0,00	0,00	0,00	0,20	0,51	0,15
	984	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,27	0,06	950	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,27	0,09
	96	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,32	0,06	945	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,32	0,09
761	943	0,00	0,00	0,00	0,47	0,19	0,08	88	0,00	0,00	0,00	0,61	0,10	0,04
	942	0,00	0,00	0,00	0,57	0,34	0,17	1035	0,00	0,00	0,00	0,72	0,26	0,13
762	1035	0,00	0,00	0,00	0,52	0,11	-0,09	88	0,00	0,00	0,00	0,47	0,04	-0,04
	940	0,00	0,00	0,00	0,30	0,15	-0,14	947	0,00	0,00	0,00	0,25	0,08	-0,09
763	1035	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93	0,28	2	0,00	0,00	0,00	0,91	1,05	0,21
	942	0,00	0,00	0,00	0,50	0,72	0,30	273	0,00	0,00	0,00	0,41	0,83	0,23
764	949	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,16	359	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,13
	357	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,12	105	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,10
765	119	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	0,14	359	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	0,16
	950	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	0,16	949	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	0,19
766	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,06	985	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,06
	105	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	357	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,02
767	318	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,04	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03
	985	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,06	954	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	-0,04
768	320	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	0,07	958	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,08
	319	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09	0,03	954	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	0,03
769	320	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,14	329	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,17
	958	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	0,14	328	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,16
770	263	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,15	-0,14	5	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,42	-0,15
	1036	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	0,15	300	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,26	0,14
771	1036	0,00	0,00	0,00	0,19	0,35	0,07	300	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14	-0,03
	1037	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	301	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,18	-0,07
772	1037	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,16	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,18
	1038	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,09	302	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	-0,11
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,20	302	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	-0,21
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,14	17	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,14
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,11	17	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	-0,09
	1040	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,13	303	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,15
775	1040	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	0,20	303	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	0,21
	1041	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,14	304	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,15
776	1041	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,19	304	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,21
	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,18	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20
777	394	0,00	0,00	0,00	2,35	2,63	0,03	285	0,00	0,00	0,00	2,73	3,94	0,31
	395	0,00	0,00	0,00	3,34	3,14	-0,12	73	0,00	0,00	0,00	3,72	4,44	0,16
778	72	0,00	0,00	0,00	2,70	3,17	0,21	413	0,00	0,00	0,00	2,79	2,81	0,19
	285	0,00	0,00	0,00	2,80	3,56	0,36	430	0,00	0,00	0,00	2,89	3,19	0,34
779	435	0,00	0,00	0,00	3,58	2,20	0,34	73	0,00	0,00	0,00	3,49	3,64	0,66
	430	0,00	0,00	0,00	3,32	2,37	0,26	285	0,00	0,00	0,00	3,22	3,81	0,58
780	433	0,00	0,00	0,00	3,16	2,66	-0,30	284	0,00	0,00	0,00	3,39	3,74	-0,15
	440	0,00	0,00	0,00	2,88	2,78	-0,05	69	0,00	0,00	0,00	3,12	3,86	0,10
781	425	0,00	0,00	0,00	3,26	3,57	0,02	443	0,00	0,00	0,00	2,07	3,19	-0,10
	68	0,00	0,00	0,00	3,15	3,94	0,15	284	0,00	0,00	0,00	1,95	3,56	0,03
782	443	0,00	0,00	0,00	3,13	2,91	0,52	445	0,00	0,00	0,00	2,69	2,92	-0,06
	284	0,00	0,00	0,00	3,46	3,88	0,40	69	0,00	0,00	0,00	3,02	3,89	-0,18
783	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,17	305	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,16
	1043	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,10	306	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	-0,03
	1044	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,08	-0,11	307	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15
785	23	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,42	1045	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,38
	307	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	-0,33	1044	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	-0,29
786	56	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,10	-0,01	281	0,00	0,00	0,00	1,10	-0,07	-0,27
	499	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,37	0,02	497	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,33	-0,23
787	56	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,08	-0,35	480	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,48	-0,34
	281	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,20	-0,11	481	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,60	-0,10
788	281	0,00	0,00	0,00	1,08	-0,94	-0,05	481	0,00	0,00	0,00	0,61	-1,48	0,09
	57	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,49	0,23	487	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,04	0,37
789	490	0,00	0,00	0,00	0,18	-1,84	-0,38	497	0,00	0,00	0,00	0,35	-1,38	-0,11
	57	0,00	0,00	0,00	0,85	-1,39	-0,19	281	0,00	0,00	0,00	1,02	-0,93	0,08
790	484	0,00	0,00	0,00	4,74	2,27	-0,21	60	0,00	0,00	0,00	4,78	4,16	0,04
	489	0,00	0,00	0,00	3,61	2,13	0,30	282	0,00	0,00	0,00	3,65	4,02	0,55
791	512	0,00	0,00	0,00	5,57	2,91	-0,32	528	0,00	0,00	0,00	3,68	1,89	-0,84
	60	0,00	0,00	0,00	5,14	3,68	-0,03	282	0,00	0,00	0,00	3,24	2,66	-0,56
792	61	0,00	0,00	0,00	2,16	3,07	0,22	494	0,00	0,00	0,00	2,33	2,60	0,35
	282	0,00	0,00	0,00	2,50	3,75	0,32	489	0,00	0,00	0,00	2,68	3,29	0,45
793	282	0,00	0,00	0,00	2,54	3,46	-0,18	530	0,00	0,00	0,00	2,51	2,97	-0,28
	61	0,00	0,00	0,00	2,02	3,30	0,15	532	0,00	0,00	0,00	1,99	2,81	0,05
794	539	0,00	0,00	0,00	4,84	2,52	0,41	547	0,00	0,00	0,00	3,45	2,30	-0,10
	64	0,00	0,00	0,00	4,58	3,65	0,37	283	0,00	0,00	0,00	3,19	3,42	-0,14
795	537	0,00	0,00	0,00	4,57	2,09	0,52	64	0,00	0,00	0,00	4,38	3,18	0,45
	538	0,00	0,00	0,00	3,16	1,41	0,93	283	0,00	0,00	0,00	2,97	2,50	0,86
796	549	0,00	0,00	0,00	1,82	2,45	0,10	541	0,00	0,00	0,00	2,30	2,49	0,34
	65	0,00	0,00	0,00	1,85	3,02	0,03	283	0,00	0,00	0,00	2,33	3,07	0,27
797	547	0,00	0,00	0,00	2,54	3,27	-0,16	543	0,00	0,00	0,00	2,16	2,65	-0,

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
805	277	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,28	49	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	0,13
	1049	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,35	-0,21	1050	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,12	-0,38
	49	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,20	-0,27	344	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,44
806	630	0,00	0,00	0,00	0,80	0,42	-0,47	274	0,00	0,00	0,00	1,05	0,40	-0,27
	631	0,00	0,00	0,00	0,24	0,12	-0,51	49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,09	-0,31
807	632	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,72	631	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,19	-0,68
	344	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	-0,58	49	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,11	-0,54
808	1050	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	-0,52	1051	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,51
	344	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	-0,55	345	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	-0,53
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,53	1052	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,44
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,51	346	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	-0,42
810	77	0,00	0,00	0,00	0,43	0,05	-0,02	863	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,03	-0,05
	286	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,04	-0,03	859	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,11	-0,06
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,36	1053	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,30
	346	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	-0,32	347	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,26
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	-0,20	1054	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,20
	347	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	-0,17	348	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,17
813	687	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,54	0,51	1055	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,37	0,51
	686	0,00	0,00	0,00	-0,25	-1,33	0,55	271	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,15	0,55
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,38	44	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	0,42
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,32	335	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,36
815	1058	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	0,11	1059	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,10
	336	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,13	335	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,13
816	37	0,00	0,00	0,00	0,55	0,50	0,00	269	0,00	0,00	0,00	0,48	0,37	0,10
	314	0,00	0,00	0,00	0,36	0,29	0,01	977	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,12
817	268	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,12	101	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,14
	982	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,13	358	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,15
818	900	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,58	0,10	904	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,41	0,19
	1	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,58	0,10	292	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,41	0,20
819	904	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,34	0,19	906	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,08	0,17
	292	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,13	0,17	96	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,13	0,15
820	1	0,00	0,00	0,00	0,05	0,56	0,17	292	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,39	0,14
	941	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,46	0,14	944	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,28	0,11
821	1060	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,03	1058	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
	337	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	336	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,01
822	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,12	46	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,12
	1060	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,12	1061	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,11
823	340	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,13	1062	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,14
	339	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,12	1063	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,13
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,08	340	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,06
	1064	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,08	80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,05
825	288	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,11	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09
	287	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,10	1066	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,07
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,13	288	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,14
	987	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,11	289	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12
827	329	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,10	106	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,09
	989	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,09	267	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,07
828	395	0,00	0,00	0,00	3,60	2,41	0,81	73	0,00	0,00	0,00	3,58	3,36	0,81
	400	0,00	0,00	0,00	1,97	2,25	0,95	435	0,00	0,00	0,00	1,96	3,20	0,96
829	998	0,00	0,00	0,00	0,84	1,87	0,37	9	0,00	0,00	0,00	0,90	2,23	0,14
	416	0,00	0,00	0,00	-0,53	1,36	0,44	418	0,00	0,00	0,00	-0,48	1,72	0,22
830	440	0,00	0,00	0,00	3,87	2,93	0,15	69	0,00	0,00	0,00	3,95	3,85	0,11
	442	0,00	0,00	0,00	1,93	2,56	0,40	449	0,00	0,00	0,00	2,00	3,48	0,36
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,68	308	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,69
	1067	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,67	309	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,68
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,72	309	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,72
	1068	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,66	310	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,66
833	56	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,47	1069	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,09	-0,50
	310	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,54	1068	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,57
834	56	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-0,63	310	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,13	-0,66
	480	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,53	-0,68	477	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,39	-0,71
835	591	0,00	0,00	0,00	1,60	2,57	-0,49	21	0,00	0,00	0,00	2,61	2,63	-0,42
	600	0,00	0,00	0,00	1,47	1,39	-0,54	589	0,00	0,00	0,00	2,48	1,44	-0,47
836	322	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	1023	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,12
	323	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	0,14	1070	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,12	0,18
837	323	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,32	1070	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,32
	109	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,30	1071	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	0,31
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	1072	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,22
	311	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,19	1073	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,18
839	313	0,00	0,00	0,00	0,13	0,01	0,12	1074	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,06	0,13
	312	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,20	1072	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,20
840	264	0,00	0,00	0,00	0,32	0,81	0,22	354	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,57	0,36
	1071	0,00	0,00	0,00	0,13	0,46	0,23	109	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,23	0,38
841	1074	0,00	0,00	0,00	0,61	0,35	-0,24	313	0,00	0,00	0,00	0,74	0,73	-0,06
	264	0,00	0,00	0,00	1,07	1,13	-0,40	31	0,00	0,00	0,00	1,21	1,51	-0,22
842	734	0,00	0,00	0,00	2,56	4,07	-0,05	741	0,00	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
850	290	0,00	0,00	0,00	0,48	0,98	-0,36	85	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,38	-0,33
	805	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,66	804	0,00	0,00	0,00	0,45	0,03	-0,62
	330	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	-0,55	331	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,01	-0,51
851	1078	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	-0,47	1077	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,50
	330	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,01	-0,36	85	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	-0,40
852	330	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,49	331	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	-0,31
	1078	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	-0,48	1079	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-0,29
853	804	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,02	-0,50	808	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,05	-0,31
	331	0,00	0,00	0,00	0,53	0,04	-0,42	332	0,00	0,00	0,00	0,58	0,01	-0,22
854	331	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,34	332	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,07	-0,15
	1079	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10	-0,33	1028	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,02	-0,14
855	334	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,37	1080	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,33
	333	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	0,41	1027	0,00	0,00	0,00	0,21	0,17	0,36
856	44	0,00	0,00	0,00	0,12	0,10	0,40	1057	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,44
	334	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,36	1080	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	0,40
857	852	0,00	0,00	0,00	3,89	2,53	-0,72	851	0,00	0,00	0,00	2,12	2,23	-0,72
	35	0,00	0,00	0,00	3,72	3,15	-0,68	853	0,00	0,00	0,00	1,95	2,86	-0,68
858	863	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	-0,18	297	0,00	0,00	0,00	0,08	0,33	-0,17
	862	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,13	-0,10	298	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,28	-0,09
859	862	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	-0,18	298	0,00	0,00	0,00	0,14	0,49	-0,15
	872	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	-0,12	299	0,00	0,00	0,00	0,15	0,41	-0,09
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-0,11	1081	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,13
	298	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	-0,11	299	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,13
861	892	0,00	0,00	0,00	1,10	0,87	-0,29	871	0,00	0,00	0,00	0,70	0,54	-0,28
	37	0,00	0,00	0,00	1,06	1,22	-0,19	299	0,00	0,00	0,00	0,65	0,88	-0,19
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,33	0,19	-0,02	269	0,00	0,00	0,00	0,77	0,35	0,07
	299	0,00	0,00	0,00	0,42	0,31	-0,07	37	0,00	0,00	0,00	0,86	0,48	0,01
863	1030	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02	-0,17	317	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,19
	1082	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,17	101	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,19
864	900	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,37	0,05	1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,72	0,10
	901	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,32	0,11	273	0,00	0,00	0,00	0,08	0,66	0,15
865	116	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,03	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
	360	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,02	1034	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,01
866	926	0,00	0,00	0,00	0,96	0,69	-0,02	922	0,00	0,00	0,00	0,41	0,46	-0,03
	2	0,00	0,00	0,00	0,87	0,85	0,04	273	0,00	0,00	0,00	0,33	0,62	0,04
867	46	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,13	338	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,06
	1061	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,14	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07
868	942	0,00	0,00	0,00	0,05	0,68	0,17	273	0,00	0,00	0,00	0,06	0,73	0,17
	941	0,00	0,00	0,00	0,12	0,65	0,11	1	0,00	0,00	0,00	0,13	0,71	0,12
869	1033	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,11	1083	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,09
	359	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	105	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,09
870	1083	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	0,03	1084	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
	105	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	-0,01	318	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,03
871	1084	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,03	1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03
	318	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,03	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03
872	106	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,09	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07
	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1087	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,05
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,01	1087	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03
	319	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,02	320	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03
874	990	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,95	-0,47	990	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,95	-0,47
	263	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,95	-0,47	5	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,95	-0,47
875	995	0,00	0,00	0,00	0,09	2,89	-0,02	995	0,00	0,00	0,00	0,09	2,89	-0,02
	994	0,00	0,00	0,00	0,09	2,89	-0,02	7	0,00	0,00	0,00	0,09	2,89	-0,02
876	370	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,17	0,52	370	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,17	0,52
	994	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,17	0,52	993	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,17	0,52
877	369	0,00	0,00	0,00	-0,28	1,96	0,14	369	0,00	0,00	0,00	-0,28	1,96	0,14
	381	0,00	0,00	0,00	-0,28	1,96	0,14	7	0,00	0,00	0,00	-0,28	1,96	0,14
878	386	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,25	0,10	386	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,25	0,10
	385	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,25	0,10	303	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,25	0,10
879	382	0,00	0,00	0,00	1,14	1,29	-0,32	382	0,00	0,00	0,00	1,14	1,29	-0,32
	72	0,00	0,00	0,00	1,14	1,29	-0,32	409	0,00	0,00	0,00	1,14	1,29	-0,32
880	995	0,00	0,00	0,00	0,45	1,87	0,04	995	0,00	0,00	0,00	0,45	1,87	0,04
	7	0,00	0,00	0,00	0,45	1,87	0,04	381	0,00	0,00	0,00	0,45	1,87	0,04
881	1000	0,00	0,00	0,00	-0,30	2,76	-0,06	1000	0,00	0,00	0,00	-0,30	2,76	-0,06
	998	0,00	0,00	0,00	-0,30	2,76	-0,06	9	0,00	0,00	0,00	-0,30	2,76	-0,06
882	418	0,00	0,00	0,00	0,64	1,71	0,09	418	0,00	0,00	0,00	0,64	1,71	0,09
	1000	0,00	0,00	0,00	0,64	1,71	0,09	9	0,00	0,00	0,00	0,64	1,71	0,09
883	413	0,00	0,00	0,00	3,22	4,27	-0,22	413	0,00	0,00	0,00	3,22	4,27	-0,22
	409	0,00	0,00	0,00	3,22	4,27	-0,22	72	0,00	0,00	0,00	3,22	4,27	-0,22
884	68	0,00	0,00	0,00	1,11	1,53	0,54	68	0,00	0,00	0,00	1,11	1,53	0,54
	425	0,00	0,00	0,00	1,11	1,53	0,54	423	0,00	0,00	0,00	1,11	1,53	0,54
885	449	0,00	0,00	0,00	3,34	3,18	0,35	449	0,00	0,00	0,00	3,34	3,18	0,35
	445	0,00	0,00	0,00	3,34	3,18	0,35	69	0,00	0,00	0,00	3,34	3,18	0,35
886	23	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,49	23	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,49
	1045	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,49	1003	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,49
887	490	0,00	0,00	0,00	0,21	-2,42	0,22	490	0,00	0,00	0,00	0,td		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	11	0,00	0,00	0,00	0,73	1,47	0,23	1005	0,00	0,00	0,00	0,73	1,47	0,23
895	11	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,05	0,61	11	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,05	0,61
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,05	0,61	1005	0,00	0,00	0,00	-0,40	2,05	0,61
896	13	0,00	0,00	0,00	0,83	2,78	-0,15	13	0,00	0,00	0,00	0,83	2,78	-0,15
	1009	0,00	0,00	0,00	0,83	2,78	-0,15	566	0,00	0,00	0,00	0,83	2,78	-0,15
897	1010	0,00	0,00	0,00	0,03	3,72	0,03	1010	0,00	0,00	0,00	0,03	3,72	0,03
	1009	0,00	0,00	0,00	0,03	3,72	0,03	13	0,00	0,00	0,00	0,03	3,72	0,03
898	13	0,00	0,00	0,00	0,03	2,59	-0,40	13	0,00	0,00	0,00	0,03	2,59	-0,40
	566	0,00	0,00	0,00	0,03	2,59	-0,40	568	0,00	0,00	0,00	0,03	2,59	-0,40
899	574	0,00	0,00	0,00	2,90	3,95	0,22	574	0,00	0,00	0,00	2,90	3,95	0,22
	19	0,00	0,00	0,00	2,90	3,95	0,22	577	0,00	0,00	0,00	2,90	3,95	0,22
900	576	0,00	0,00	0,00	5,04	1,74	0,63	576	0,00	0,00	0,00	5,04	1,74	0,63
	19	0,00	0,00	0,00	5,04	1,74	0,63	574	0,00	0,00	0,00	5,04	1,74	0,63
901	588	0,00	0,00	0,00	2,87	1,33	-0,14	588	0,00	0,00	0,00	2,87	1,33	-0,14
	591	0,00	0,00	0,00	2,87	1,33	-0,14	21	0,00	0,00	0,00	2,87	1,33	-0,14
902	588	0,00	0,00	0,00	1,33	2,80	-0,15	588	0,00	0,00	0,00	1,33	2,80	-0,15
	21	0,00	0,00	0,00	1,33	2,80	-0,15	589	0,00	0,00	0,00	1,33	2,80	-0,15
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,26	-0,88	1011	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,26	-0,88
	1010	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,26	-0,88	573	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,26	-0,88
904	15	0,00	0,00	0,00	0,37	1,71	0,24	15	0,00	0,00	0,00	0,37	1,71	0,24
	262	0,00	0,00	0,00	0,37	1,71	0,24	1015	0,00	0,00	0,00	0,37	1,71	0,24
905	621	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,13	0,05	621	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,13	0,05
	48	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,13	0,05	610	0,00	0,00	0,00	1,88	-0,13	0,05
906	1016	0,00	0,00	0,00	2,20	1,53	-1,05	1016	0,00	0,00	0,00	2,20	1,53	-1,05
	270	0,00	0,00	0,00	2,20	1,53	-1,05	294	0,00	0,00	0,00	2,20	1,53	-1,05
907	296	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,12	296	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,12
	959	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,12	77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,12
908	29	0,00	0,00	0,00	0,83	1,08	0,09	29	0,00	0,00	0,00	0,83	1,08	0,09
	597	0,00	0,00	0,00	0,83	1,08	0,09	651	0,00	0,00	0,00	0,83	1,08	0,09
909	665	0,00	0,00	0,00	0,11	2,14	0,04	665	0,00	0,00	0,00	0,11	2,14	0,04
	29	0,00	0,00	0,00	0,11	2,14	0,04	651	0,00	0,00	0,00	0,11	2,14	0,04
910	961	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,34	961	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,34
	684	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,34	664	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,34
911	685	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,84	0,40	685	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,84	0,40
	684	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,84	0,40	27	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,84	0,40
912	686	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,65	0,79	686	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,65	0,79
	685	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,65	0,79	271	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,65	0,79
913	966	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,78	0,43	966	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,78	0,43
	687	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,78	0,43	1055	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,78	0,43
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,15	1054	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,15
	348	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,15	965	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,15
915	114	0,00	0,00	0,00	0,24	0,26	-0,10	114	0,00	0,00	0,00	0,24	0,26	-0,10
	690	0,00	0,00	0,00	0,24	0,26	-0,10	964	0,00	0,00	0,00	0,24	0,26	-0,10
916	968	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,03	968	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,03
	341	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,03	342	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,03
917	972	0,00	0,00	0,00	0,23	0,24	0,60	972	0,00	0,00	0,00	0,23	0,24	0,60
	354	0,00	0,00	0,00	0,23	0,24	0,60	109	0,00	0,00	0,00	0,23	0,24	0,60
918	31	0,00	0,00	0,00	0,54	0,86	0,36	31	0,00	0,00	0,00	0,54	0,86	0,36
	264	0,00	0,00	0,00	0,54	0,86	0,36	354	0,00	0,00	0,00	0,54	0,86	0,36
919	278	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,05	0,32	278	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,05	0,32
	343	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,05	0,32	52	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,05	0,32
920	701	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,67	0,24	701	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,67	0,24
	971	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,67	0,24	350	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,67	0,24
921	33	0,00	0,00	0,00	3,65	-0,01	-0,05	33	0,00	0,00	0,00	3,65	-0,01	-0,05
	734	0,00	0,00	0,00	3,65	-0,01	-0,05	735	0,00	0,00	0,00	3,65	-0,01	-0,05
922	744	0,00	0,00	0,00	1,97	4,85	1,34	744	0,00	0,00	0,00	1,97	4,85	1,34
	33	0,00	0,00	0,00	1,97	4,85	1,34	735	0,00	0,00	0,00	1,97	4,85	1,34
923	61	0,00	0,00	0,00	1,11	3,03	0,02	61	0,00	0,00	0,00	1,11	3,03	0,02
	495	0,00	0,00	0,00	1,11	3,03	0,02	532	0,00	0,00	0,00	1,11	3,03	0,02
924	782	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,31	-0,63	782	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,31	-0,63
	974	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,31	-0,63	352	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,31	-0,63
925	794	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,05	0,04	794	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,05	0,04
	1025	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,05	0,04	795	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,05	0,04
926	112	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,20	112	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,20
	324	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,20	1024	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,20
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,01	-0,05	1025	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,01	-0,05
	325	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,01	-0,05	326	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,01	-0,05
928	324	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,10	-0,17	324	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,10	-0,17
	325	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,10	-0,17	801	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,10	-0,17
929	84	0,00	0,00	0,00	1,36	2,27	-0,52	84	0,00	0,00	0,00	1,36	2,27	-0,52
	797	0,00	0,00	0,00	1,36	2,27	-0,52	793	0,00	0,00	0,00	1,36	2,27	-0,52
930	805	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,51	805	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,51
	85	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,51	330	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	-0,51
931	85	0,00	0,00	0,00	0,07	0,36	-0,01	85	0,00	0,00	0,00	0,07	0,36	-0,01
	290	0,00	0,00	0,00	0,07	0,36	-0,01	326	0,00	0,00	0,00	0,07	0,36	-0,01
932	824	0,00	0,00	0,00	3,55	2,93	0,48	824	0,00	0,00	0,00	3,55	2,93	0,48
	822	0,00	0,00	0,00	3,55	2,93	0,48	39	0,00	0,00	0,00	3,55	2,93	0,48
933	824	0,00	0,00	0,00	3,09	2,52	0,09	824	0,00	0,00	0,00	3,09	2,52	0,09
	39	0,00	0,00	0,00	3,09	2,52	0,09	830	0,00	0,00	0,00	3,09	2,52	0,09
934	808	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,10	-0,07	808	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,10	-0,07
	332	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,10	-0,07	837	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,10	-0,07
935	333	0,00	0,00	0,00	0,36	0,08	0,31	333	0,00	0,00	0,00	0,36	0,08	0,31
	334	0,00	0,00	0,00	0,36	0,08	0,31	840	0,00	0,00	0,00	0,36	0,08	0,31
936	842	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,29	0,45	842	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,29	0,45
	841	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,29	0,45	44	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,29	0,45
937	335	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,29	335	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,29
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,29	1059	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,29
938	65	0,00	0,00	0,00	1,29	3,00	0,06	65	0,00	0,00	0,00	1,29	3,00	0,06
	549	0,00	0,00	0,00	1,29	3,00	0,06	544	0,00	0,00	0,00	1,29	3,00	0,06

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	853	0,00	0,00	0,00	3,84	2,17	-0,32	35	0,00	0,00	0,00	3,84	2,17	-0,32
940	76	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,72	-0,09	76	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,72	-0,09
	545	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,72	-0,09	858	0,00	0,00	0,00	0,38	-1,72	-0,09
941	865	0,00	0,00	0,00	1,90	3,84	-0,14	865	0,00	0,00	0,00	1,90	3,84	-0,14
	35	0,00	0,00	0,00	1,90	3,84	-0,14	852	0,00	0,00	0,00	1,90	3,84	-0,14
942	872	0,00	0,00	0,00	0,26	0,58	-0,19	872	0,00	0,00	0,00	0,26	0,58	-0,19
	871	0,00	0,00	0,00	0,26	0,58	-0,19	299	0,00	0,00	0,00	0,26	0,58	-0,19
943	314	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,01	-0,10	314	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,01	-0,10
	37	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,01	-0,10	981	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,01	-0,10
944	315	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,06	315	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,06
	977	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,06	314	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,06
945	317	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,20	317	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,20
	101	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,20	358	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,20
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,14	268	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,14
	101	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,14	1082	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,14
947	863	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,08	863	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,08
	297	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,08	77	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,08
948	102	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,19	102	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,19
	1030	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,19	317	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,19
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,11	116	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,11
	102	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,11	908	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,11
950	360	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,02	360	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,02
	118	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,02	1034	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,02
951	910	0,00	0,00	0,00	2,47	1,22	0,40	910	0,00	0,00	0,00	2,47	1,22	0,40
	41	0,00	0,00	0,00	2,47	1,22	0,40	917	0,00	0,00	0,00	2,47	1,22	0,40
952	913	0,00	0,00	0,00	2,51	1,27	0,23	913	0,00	0,00	0,00	2,51	1,27	0,23
	41	0,00	0,00	0,00	2,51	1,27	0,23	912	0,00	0,00	0,00	2,51	1,27	0,23
953	273	0,00	0,00	0,00	0,06	0,53	0,14	273	0,00	0,00	0,00	0,06	0,53	0,14
	901	0,00	0,00	0,00	0,06	0,53	0,14	922	0,00	0,00	0,00	0,06	0,53	0,14
954	1063	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15	1063	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15
	339	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15	338	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,15
955	80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,01	80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,01
	1064	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,01	1066	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,01
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	1066	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05
	287	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05
957	1035	0,00	0,00	0,00	0,72	0,36	0,04	1035	0,00	0,00	0,00	0,72	0,36	0,04
	2	0,00	0,00	0,00	0,72	0,36	0,04	940	0,00	0,00	0,00	0,72	0,36	0,04
958	355	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	0,03	355	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	0,03
	946	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	0,03	89	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	0,03
959	357	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,05	0,10	357	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,05	0,10
	949	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,05	0,10	356	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,05	0,10
960	985	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,09	985	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,09
	951	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,09	954	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,09
961	952	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,18	-0,04	952	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,18	-0,04
	355	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,18	-0,04	89	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,18	-0,04
962	327	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,13	327	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,13
	957	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,13	81	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,13
963	287	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,05	287	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,05
	938	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,05	80	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,05
964	328	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,18	328	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,18
	327	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,18	988	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,18
965	320	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11	320	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11
	329	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11	106	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11
966	1086	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,07	1086	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,07
	106	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,07	267	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,07
967	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1104	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
	1102	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	1105	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	-0,01	1105	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,02
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,03	1104	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
969	1105	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,01
	1102	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,09	0,02	1098	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,12	0,02
970	1108	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,12	0,06	1091	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,20	0,12
	1098	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,13	0,01	157	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,19	0,07
971	1107	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	-0,01	1096	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	0,00
	1105	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,01	0,01	1097	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	0,02
972	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
974	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
975	188	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	0,04	1106	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,03
	1113	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,03	1112	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,02
976	1114	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,04	1101	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,06
	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06
977	1101	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,05	1100	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,04
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,04	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
978	1098	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,03	157	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	0,04
	1102	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,02	1111	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,03
979	158	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,02	1096	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	-0,03
	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1107	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00
980	1099	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,03	1115	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,03
	158	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,03	1092	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,03
981	1116	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,01	-0,13	1108	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,21	0,11
	1097	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,05	-0,13	1098	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,14	0,11
982	158	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,04	-0,06	1117	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,05
	1096	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,08	-0,16	1116	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,09	-0,04
983	1115	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,05	1100	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05
	1114	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
985	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02	1113	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02
	188	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02	1088	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02
986	188	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,07	188	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,07
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,07	1101	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,07
987	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
988	1099	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	1099	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03
	1115	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	1100	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03
989	1099	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03	1099	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03
	1100	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03	1107	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03
990	1117	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,02	1117	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,02
	1092	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,02	158	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,02
991	1096	0,00	0,00	0,00	0,54	0,07	0,04	1096	0,00	0,00	0,00	0,54	0,07	0,04
	1097	0,00	0,00	0,00	0,54	0,07	0,04	1116	0,00	0,00	0,00	0,54	0,07	0,04
992	1121	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1125	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
993	1131	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1128	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
994	1133	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1132	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
995	1133	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1136	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
996	1137	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,01	1139	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00
	1138	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	1120	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,01
998	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03
	1093	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04
999	1118	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,00
1000	1141	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	1132	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1001	1138	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1127	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1002	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	1094	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01
1003	1134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
1004	1135	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1005	1136	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1131	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1140	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,03	1140	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,03
	1119	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,03	1118	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,03
1007	1140	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,00
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,00
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,00
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,00
1009	1124	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
	1141	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
1010	1135	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
1011	1118	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,01	1118	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,01
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,01	181	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,01
1012	1137	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1126	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
1013	1121	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1125	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	172	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1014	1121	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	1121	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01
	172	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	1128	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01
1015	1131	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
1016	1137	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1017	1152	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,04	1151	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,03
	1149	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,02	1150	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,03	1149	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,03
	1145	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,06	1150	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,05
1019	1145	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	-0,05	1150	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00
	247	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,26	-0,07	1148	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,22	-0,02
1020	1150	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	0,00	1151	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,13	0,01
	1148	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14	0,01	249	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,17	0,03
1021	249	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,15	0,08	1151	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	0,00
	1146	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,14	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	1159	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	1174	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1173	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1155	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00
1031	251	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	1159	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
	1154	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01	1173	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01
1033	1176	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	1167	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
1034	1173	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1162	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1161	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1143	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01
1036	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1037	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01	1175	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01
	1154	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01	1153	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01
1040	1175	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,00
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,00
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01	1154	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01	1173	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
	1176	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00	251	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,00
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,02	1153	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,02
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,02	251	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,02
1045	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01	1156	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01
	1160	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01	244	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01
1047	1156	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01	1156	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01
	244	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01	1163	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01
1048	1166	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1166	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1169	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1049	1172	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1050	1178	-0,14	-0,34	-0,15	0,01	0,11	0,02	1179	0,02	0,53	0,08	0,06	0,10	0,00
	273	-0,05	-0,33	-0,26	0,08	0,22	0,03	2	0,13	0,54	-0,02	0,13	0,22	0,01
1051	1180	-0,06	-0,92	0,00	-0,01	-0,06	0,02	1181	0,07	-0,31	-0,13	-0,02	-0,07	0,03
	1177	-0,06	-0,92	-0,02	-0,01	-0,02	0,02	1178	0,07	-0,31	-0,13	-0,02	-0,02	0,03
1052	1181	0,00	-0,40	-0,12	-0,02	-0,06	0,03	1182	0,12	0,26	-0,01	-0,01	-0,05	0,03
	1178	-0,09	-0,43	-0,19	-0,02	-0,03	0,02	1179	0,04	0,24	-0,07	-0,01	-0,02	0,02
1053	1183	-0,03	-0,56	0,00	-0,01	-0,05	0,03	1184	0,02	-0,33	-0,15	-0,02	-0,05	0,03
	1180	-0,02	-0,56	-0,04	-0,01	-0,06	0,03	1181	0,03	-0,33	-0,18	-0,02	-0,07	0,03
1054	1184	0,05	-0,35	-0,14	-0,03	-0,04	0,03	1185	0,09	-0,12	0,00	-0,01	-0,04	0,03
	1181	-0,09	-0,38	-0,19	-0,03	-0,08	0,03	1182	-0,04	-0,15	-0,05	-0,01	-0,07	0,02
1055	3	0,07	-0,22	-0,03	0,03	0,18	0,01	1186	0,05	-0,30	-0,08	0,02	0,16	0,02
	1183	-0,02	-0,24	-0,10	0,01	0,08	0,02	1184	-0,04	-0,31	-0,14	0,01	0,07	0,02
1056	1186	-0,03	-0,31	-0,12	0,01	0,14	0,02	4	-0,07	-0,53	-0,10	0,01	0,13	0,02
	1184	-0,04	-0,31	-0,13	0,00	0,06	0,03	1185	-0,09	-0,53	-0,12	0,00	0,05	0,03
1057	1188	-0,12	-0,65	-0,64	0,02	-0,01	-0,01	1189	0,11	0,47	-0,35	-0,12	0,01	-0,05
	274	-0,07	-0,64	-0,22	0,04	0,20	0,07	49	0,16	0,49	0,08	-0,01	-0,03	0,03
1058	1190	-0,18	-1,65	-0,23	0,00	0,00	-0,02	1191	0,01	-0,74	-0,74	0,00	-0,01	-0,02
	1187	0,05	-1,60	0,09	-0,01	0,05	0,00	1188	0,24	-0,69	-0,41	0,02	0,02	0,00
1059	1191	-0,02	-0,75	-0,91	0,00	-0,01	-0,02	1192	0,17	0,20	-0,39	-0,08	-0,01	-0,01
	1188	-0,22	-0,79	-0,67	0,03	0,02	-0,02	1189	-0,03	0,16	-0,15	-0,13	-0,04	-0,01
1060	50	-0,10	-0,67	-0,16	-0,01	-0,04	-0,01	1193	-0,09	-0,61	-0,61	0,01	0,05	-0,01
	1190	0,08	-0,63	-0,05	0,00	0,02	-0,03	1191	0,09	-0,57	-0,50	-0,01	-0,03	-0,03
1061	1193	-0,15	-0,55	-0,67	0,01	0,05	-0,04	51	-0,09	-0,26	-0,42	-0,01	-0,06	0,00
	1191	0,00	-0,52	-0,67	0,00	-0,03	-0,02	1192	0,06	-0,23	-0,42	-0,07	0,02	0,01
1062	1195	0,02	-0,35	0,05	0,16	0,34	-0,05	1196	0,02	-0,31	0,17	0,18	0,39	0,02
	275	-0,08	-0,37	0,01	0,26	1,32	0,04	276	-0,07	-0,33	0,12	0,22	1,08	0,11
1063	1196	-0,04	-0,33	0,12	0,20	0,40	-0,06	1197	-0,01	-0,18	0,16	0,04	0,25	-0,02
	276	-0,07	-0,34	0,00	0,22	1,08	0,20	277	-0,04	-0,19	0,04	0,13	0,66	0,24
1064	1197	-0,13	-0,22	0,23	0,09	0,26	0,06	1189	-0,05	0,19	0,13	-0,33	0,22	-0,06
	277	-0,02	-0,20	0,00	0,13	0,66	0,19	49	0,06	0,21	-0,10	0,07	0,34	0,07
1065	1198	0,01	-0,35	-0,03	0,02	0,11	-0,05	1199	0,01	-0,36	0,11	0,09	0,11	-0,03
	1194	0,00	-0,35	0,04	-0,02	0,53	0,00	1195	0,00	-0,36	0,18	0,21	0,47	0,02
1066	1199	-0,09	-0,38	0,12	0,10	0,12	-0,03	1200	-0,07	-0,31	0,14	0,10	0,11	-0,05
	1195	0,01	-0,36	0,11	0,19	0,47	0,01	1196	0,03	-0,29	0,13	0,18	0,39	-0,01
1067	1200	-0,08	-0,32	0,14	0,10	0,11	-0,06	1201	-0,06	-0,20	0,13	-0,02	0,02	-0,08
	1196	-0,03	-0,31	0,08	0,20	0,39	-0,01	1197	0,00	-0,19	0,07	0,05	0,31	-0,02
1068	1201	-0,08	-0,21	0,21	-0,02	0,02	-0,06	1192	-0,05	-0,04	0,21	-0,10	0,48	-0,01
	1197	-0,14	-0,22	0,14	0,10	0,32	-0,07	1189	-0,11	-0,05	0,14	-0,42	-0,23	-0,02
1069	16	-0,20	-0,77	0,19	-0,17	-0,87	0,18	1202	-0,11	-0,28	0,17	0,01	0,06	0,16
	1198	-0,11	-0,75	0,13	0,05	0,29	-0,12	1199	-0,01	-0,26	0,11	0,07	0,02	-0,14
1070	1202	-0,06	-0,31	0,05	0,01	0,06	0,01	1203	-0,06	-0,32	0,09	0,00	-0,01	-0,04
	1199	-0,06	-0,31	0,12	0,08	0,02	0,00	1200	-0,06	-0,32	0,16	0,09	0,10	-0,05
1071	1203	-0,06	-0,32	0,10	0,00	-0,01	-0,05	1204	-0,05	-0,27	0,11	-0,01	-0,06	-0,07
	1200	-0,07	-0,32	0,16	0,10	0,11	-0,05	1201	-0,07	-0,28	0,17	0,01	0,14	-0,07
1072	1204	-0,06	-0,27	0,18	-0,01	-0,06	-0,09	51	-0,07	-0,29	0,16	0,06	0,28	-0,02
	1201	-0,11	-0,28	0,26	0,01	0,14	-0,06	1192	-0,11	-0,30	0,24	-0,26	-0,31	0,02
1073	1206	-0,26	-0,35	-0,63</										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1075	279	-0.09	-0.43	0.33	0.09	0.47	-0.29	280	-0.19	-0.91	1.04	0.09	0.43	-0.33
	1208	-0.21	-0.54	-0.90	0.01	0.42	-0.36	1209	-0.97	-4.35	0.60	0.01	0.57	-0.42
	280	-0.76	-0.65	0.79	0.09	0.43	-0.25	53	-1.52	-4.46	2.29	0.01	0.07	-0.31
1076	1210	0.03	-0.01	-0.33	-0.42	-0.09	0.06	1211	-0.03	-0.29	0.49	-0.16	0.07	0.09
	1205	-0.04	-0.02	-0.09	-0.60	-0.14	-0.07	1206	-0.10	-0.30	0.73	-0.07	0.11	-0.04
1077	1211	-0.13	-0.29	-0.52	-0.16	0.07	0.15	1212	-0.17	-0.53	0.41	-0.13	0.43	0.09
	1206	-0.27	-0.32	0.16	-0.14	0.10	-0.12	1207	-0.32	-0.56	1.09	0.02	0.29	-0.18
1078	1212	-0.15	-0.55	-1.06	-0.15	0.43	0.08	1213	-0.34	-1.53	0.14	-0.17	0.75	-0.05
	1207	-0.42	-0.60	0.49	-0.01	0.28	-0.19	1208	-0.61	-1.58	1.69	0.02	0.47	-0.32
1079	1213	-0.46	-1.58	-1.25	-0.24	0.74	-0.09	1214	-0.66	-2.61	-1.05	-0.07	1.21	-0.26
	1208	0.44	-1.40	0.98	0.02	0.46	-0.30	1209	0.23	-2.43	1.18	-0.02	0.41	-0.47
1080	54	-0.05	-0.26	-0.38	-0.04	-0.21	0.04	1215	-0.06	-0.31	0.71	0.00	0.02	0.23
	1210	-0.15	-0.28	0.00	-0.39	0.05	-0.05	1211	-0.17	-0.33	1.09	-0.17	0.05	0.14
1081	1215	-0.04	-0.32	-0.43	0.00	0.02	0.25	1216	-0.08	-0.53	0.77	0.01	0.07	0.38
	1211	-0.22	-0.36	0.08	-0.17	0.05	0.09	1212	-0.26	-0.57	1.28	-0.15	0.30	0.22
1082	1216	0.05	-0.59	-1.01	0.01	0.07	0.44	1217	0.03	-0.67	0.77	-0.17	-0.85	0.62
	1212	-0.14	-0.62	-0.19	-0.17	0.29	0.15	1213	-0.16	-0.70	1.59	0.03	1.77	0.33
1083	1217	0.79	-1.02	-3.79	-0.17	-0.85	2.18	55	0.42	-2.86	-0.88	1.62	8.09	2.40
	1213	0.44	-1.09	0.19	-0.04	1.76	-1.21	1214	0.07	-2.93	3.10	-0.42	-0.56	-0.98
1084	1219	0.35	-1.44	0.17	-0.02	0.06	0.04	1220	0.81	0.88	-0.94	0.00	-0.12	0.04
	281	0.26	-1.46	0.10	-0.08	-0.38	0.03	57	0.73	0.87	-1.01	-0.03	-0.16	0.03
1085	1221	0.01	-0.32	0.04	0.16	-0.10	0.00	1222	-0.03	-0.52	-0.27	-0.01	0.04	-0.02
	1218	0.35	-0.25	-0.03	0.28	0.19	-0.01	1219	0.31	-0.45	-0.35	-0.06	-0.04	-0.02
1086	1222	0.08	-0.45	-0.07	-0.01	0.04	-0.03	1223	0.09	-0.41	0.14	0.00	-0.03	-0.03
	1219	-0.06	-0.48	-0.32	-0.04	-0.04	0.01	1220	-0.05	-0.44	-0.11	0.01	-0.06	0.01
1087	58	-0.04	-0.43	-0.01	-0.04	-0.19	-0.01	1224	-0.06	-0.52	-0.07	-0.03	-0.14	-0.08
	1221	0.03	-0.42	-0.14	0.22	0.20	0.03	1222	0.01	-0.51	-0.20	-0.02	0.01	-0.03
1088	1224	-0.25	-0.33	0.32	-0.03	-0.14	-0.03	59	-0.35	-0.81	-0.18	-0.01	-0.04	-0.03
	1222	-0.03	-0.28	0.00	-0.01	0.01	-0.05	1223	-0.13	-0.77	-0.49	0.00	-0.05	-0.05
1089	1226	-0.69	-0.45	-0.26	0.19	0.89	0.16	1227	-1.18	-2.87	1.39	-0.06	0.91	0.06
	282	-0.78	-0.47	0.38	0.35	1.75	-0.06	61	-1.26	-2.89	2.03	0.44	2.19	-0.15
1090	1228	0.21	-4.52	-0.81	-0.01	0.09	-0.07	1229	0.47	-3.18	-1.00	0.07	0.04	0.03
	1225	-0.15	-4.59	0.63	-0.03	0.93	0.01	1226	0.12	-3.25	0.44	0.17	0.86	0.10
1091	1229	-0.45	-3.46	-0.30	0.05	0.04	0.04	1230	0.20	-0.18	-0.27	0.05	-0.13	0.18
	1226	-0.62	-3.50	0.07	0.18	0.86	0.04	1227	0.04	-0.22	0.11	-0.04	1.00	0.18
1092	62	-3.02	-6.47	2.03	-0.10	-0.52	-0.11	1231	-1.90	-0.88	-3.17	-0.03	-0.13	-0.12
	1228	-1.76	-6.22	4.06	0.02	0.22	-0.07	1229	-0.64	-0.63	-1.14	0.01	-0.24	-0.08
1093	1231	-0.66	-1.96	-0.23	-0.03	-0.13	-0.54	63	-0.76	-2.44	-1.00	-0.56	-2.78	-0.59
	1229	-0.42	-1.92	-0.44	0.00	-0.24	0.33	1230	-0.51	-2.39	-1.22	0.14	0.31	0.29
1094	1233	-0.61	-0.38	-0.21	-0.10	-0.39	-0.16	1234	-1.12	-2.95	1.32	0.06	-0.36	-0.12
	283	-0.73	-0.40	0.38	-0.16	-0.81	0.15	65	-1.24	-2.97	1.90	-0.31	-1.55	0.19
1095	1235	0.22	-3.93	-0.73	0.01	0.01	-0.01	1236	0.42	-2.93	-0.86	-0.06	0.07	-0.06
	1232	-0.14	-4.00	0.58	0.00	-0.35	-0.04	1233	0.06	-3.00	0.45	-0.08	-0.36	-0.09
1096	1236	-0.40	-3.17	-0.20	-0.04	0.07	-0.07	1237	0.16	-0.37	-0.23	-0.03	0.20	-0.16
	1233	-0.53	-3.20	0.12	-0.09	-0.36	-0.06	1234	0.03	-0.40	0.09	0.03	-0.48	-0.15
1097	66	-2.77	-5.86	1.88	0.05	0.23	0.05	1238	-1.75	-0.78	-2.88	-0.01	-0.03	0.07
	1235	-1.63	-5.63	3.78	0.00	-0.06	0.00	1236	-0.61	-0.55	-0.98	-0.01	0.28	0.03
1098	1238	-0.65	-1.75	-0.06	-0.01	-0.03	0.40	67	-0.77	-2.38	-0.96	0.42	2.08	0.46
	1236	-0.39	-1.70	-0.32	0.00	0.28	-0.30	1237	-0.52	-2.33	-1.22	-0.10	-0.15	-0.24
1099	1240	-0.51	0.06	-0.13	-0.04	-0.15	0.00	1241	-1.88	-6.80	2.66	0.01	-0.24	0.01
	284	-1.14	-0.07	-0.46	-0.09	-0.47	0.03	69	-2.51	-6.92	2.34	-0.09	-0.46	0.05
1100	1242	0.11	-1.37	0.00	0.00	-0.07	-0.02	1243	-0.31	-3.44	-0.18	0.00	-0.07	-0.02
	1239	-0.01	-1.39	0.15	0.00	-0.19	-0.02	1240	-0.42	-3.46	-0.03	-0.05	-0.20	-0.02
1101	1243	0.36	-3.25	0.61	0.00	-0.07	-0.02	1244	0.33	-3.37	0.51	0.00	-0.06	-0.03
	1240	-0.14	-3.35	-0.25	-0.05	-0.20	0.00	1241	-0.16	-3.47	-0.36	0.01	-0.24	-0.01
1102	70	-1.23	-3.58	1.07	0.01	0.04	0.00	1245	-0.86	-1.72	-0.56	0.01	0.07	-0.01
	1242	-0.82	-3.49	1.96	0.00	-0.07	-0.02	1243	-0.45	-1.63	0.33	0.00	-0.06	-0.02
1103	1245	-1.89	-0.82	2.73	0.01	0.07	-0.01	71	-2.88	-5.75	-2.29	0.02	0.10	-0.02
	1243	-0.77	-0.59	1.12	0.00	-0.06	-0.02	1244	-1.76	-5.52	-3.90	-0.01	-0.08	-0.03
1104	1247	-0.53	-0.10	0.10	0.19	0.90	-0.06	1248	-1.87	-6.82	2.82	-0.01	1.18	-0.15
	285	-1.12	-0.22	-0.61	0.42	2.10	0.11	73	-2.46	-6.93	2.12	0.27	1.37	0.01
1105	1249	0.05	-1.73	0.18	0.02	0.27	-0.08	1250	-0.34	-3.71	-0.14	0.00	0.30	-0.01
	1246	0.04	-1.74	-0.01	-0.04	1.09	-0.03	1247	-0.36	-3.72	-0.34	0.21	1.00	0.03
1106	1250	0.40	-3.51	0.72	0.00	0.30	-0.01	1251	0.42	-3.39	0.73	0.02	0.27	0.05
	1247	-0.24	-3.64	-0.57	0.21	1.00	-0.05	1248	-0.22	-3.52	-0.57	-0.04	1.07	0.01
1107	74	-1.31	-3.91	1.29	-0.10	-0.51	-0.04	1252	-0.91	-1.87	-0.51	-0.09	-0.45	0.00
	1249	-0.88	-3.82	1.90	0.03	0.30	-0.06	1250	-0.47	-1.78	0.10	-0.01	0.27	-0.02
1108	1252	-2.08	-0.85	3.07	-0.09	-0.45	-0.01	75	-3.14	-6.19	-2.35	-0.09	-0.47	0.03
	1250	-0.85	-0.61	0.96	-0.01	0.27	-0.01	1251	-1.92	-5.94	-4.46	0.02	0.30	0.03
1109	1254	0.15	-0.52	0.27	0.04	0.09	0.00	1255	0.22	-0.18	0.09	-0.11	-0.40	0.00
	286	-0.17	-0.59	0.09	0.01	0.04	0.04	77	-0.10	-0.24	-0.08	0.08	0.41	0.04
1110	1256	0.14	0.08	0.00	0.00	-0.05	-0.02	1257	0.08	-0.22	0.33	0.00	0.03	-0.02
	1253	-0.07	0.04	0.07	0.00	0.07	0.00	1254	-0.13	-0.26	0.40	0.01	-0.05	0.00
1111	1257	-0.06	-0.26	0.74	0.00	0.03	-0.02	1258	-0.08	-0.35	0.14	-0.04	-0.27	-0.01
	1254	0.25	-0.20	0.60	0.01	-0.05	-0.02	1255	0.23	-0.29	0.00			

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1262	-0,02	-0,19	0,10	-0,06	-0,28	-0,25	1263	0,00	-0,11	0,21	0,01	-0,29	-0,18
1120	1268	-0,03	-0,11	0,18	0,04	-0,48	0,02	1269	-0,03	-0,07	0,21	0,05	-0,27	0,06
	1263	-0,02	-0,11	0,16	-0,01	-0,30	-0,16	1264	-0,01	-0,07	0,19	0,01	-0,23	-0,13
1121	82	0,55	-0,78	-0,28	-1,77	-8,87	1,78	1270	0,59	-0,59	1,55	-0,08	-0,40	2,09
	1265	0,25	-0,84	-1,31	-1,06	0,91	-1,66	1266	0,29	-0,65	0,52	-0,33	-1,94	-1,35
1122	1270	-0,09	-0,45	0,10	-0,08	-0,40	0,73	1271	-0,04	-0,18	0,40	-0,04	-0,18	0,70
	1266	0,01	-0,43	0,11	-0,56	-1,99	-0,06	1267	0,06	-0,16	0,41	0,08	-0,89	-0,09
1123	1271	-0,06	-0,17	0,14	-0,04	-0,18	0,45	1272	-0,04	-0,07	0,23	-0,02	-0,09	0,36
	1267	-0,04	-0,17	0,22	-0,02	-0,91	0,13	1268	-0,02	-0,06	0,31	0,08	-0,50	0,04
1124	1272	-0,03	-0,07	0,17	-0,02	-0,09	0,27	83	-0,02	0,01	0,19	-0,02	-0,12	0,21
	1268	-0,05	-0,07	0,20	0,04	-0,51	0,12	1269	-0,03	0,00	0,22	0,05	-0,25	0,06
1125	1274	-0,23	-0,30	0,21	-0,04	-0,02	0,11	1275	-0,10	0,35	0,13	0,12	-0,19	0,15
	290	-0,17	-0,29	0,49	-0,06	-0,30	-0,11	85	-0,04	0,36	0,41	0,08	0,39	-0,06
1126	1276	0,19	-2,26	-0,51	-0,05	0,50	0,16	1277	0,46	-0,91	-0,54	0,00	0,29	0,08
	1273	-0,11	-2,32	0,45	0,03	-0,12	0,21	1274	0,16	-0,97	0,42	-0,02	-0,01	0,12
1127	1277	-0,44	-1,20	0,02	0,01	0,29	0,11	1278	-0,04	0,79	-0,31	-0,06	0,01	0,02
	1274	-0,29	-1,17	0,41	-0,04	-0,01	0,14	1275	0,11	0,82	0,09	0,21	0,23	0,06
1128	86	-2,07	-3,75	1,51	0,59	2,94	-0,74	1279	-1,23	0,42	-2,12	0,01	0,04	-0,67
	1276	-1,26	-3,58	2,85	-0,15	-0,01	0,32	1277	-0,43	0,58	-0,78	0,05	0,56	0,39
1129	1279	-0,07	-0,38	-0,28	0,01	0,04	-0,24	87	0,04	0,21	-0,45	0,04	0,18	-0,21
	1277	-0,29	-0,42	-0,22	0,07	0,56	-0,05	1278	-0,18	0,17	-0,39	-0,06	-0,02	-0,01
1130	1282	0,03	-0,33	-0,07	0,00	0,02	0,01	1283	0,05	-0,24	-0,02	-0,02	0,01	0,00
	1280	-0,03	-0,34	0,08	0,00	-0,05	0,01	1281	-0,01	-0,25	0,13	-0,02	-0,04	0,00
1131	90	-0,20	-0,55	0,09	0,05	0,25	-0,06	91	-0,12	-0,15	-0,14	-0,01	-0,03	-0,06
	1282	-0,09	-0,53	0,26	-0,01	-0,03	0,03	1283	-0,01	-0,13	0,03	-0,01	0,04	0,03
1132	1285	-0,08	-0,23	0,05	0,09	0,11	-0,01	1286	0,02	0,27	-0,06	-0,16	-0,32	-0,02
	291	-0,05	-0,22	0,32	0,08	0,38	0,12	93	0,05	0,27	0,21	0,10	0,48	0,10
1133	1287	0,03	-1,14	-0,26	0,01	-0,07	-0,05	1288	0,17	-0,45	-0,31	-0,03	-0,02	-0,05
	1284	-0,06	-1,16	0,25	-0,02	0,17	-0,01	1285	0,08	-0,47	0,19	0,07	0,05	-0,01
1134	1288	-0,19	-0,53	-0,08	0,01	-0,01	-0,05	1289	-0,02	0,29	-0,24	0,03	-0,03	-0,02
	1285	-0,15	-0,53	0,27	0,07	0,05	-0,06	1286	0,02	0,30	0,11	-0,09	0,06	-0,03
1135	94	-0,83	-1,71	0,48	-0,04	-0,17	-0,01	130	-0,47	0,10	-0,95	-0,01	-0,13	-0,01
	1287	-0,54	-1,66	1,23	-0,03	-0,10	-0,03	1288	-0,17	0,17	-0,19	0,00	-0,07	-0,03
1136	130	-0,06	-0,24	-0,16	-0,02	-0,07	-0,01	95	-0,01	0,05	-0,35	0,02	-0,02	-0,01
	1288	-0,13	-0,25	0,04	-0,01	-0,06	-0,03	1289	-0,08	0,03	-0,14	0,03	-0,01	-0,04
1137	1291	-0,06	-0,13	0,09	-0,06	-0,08	-0,06	1292	0,02	0,27	-0,04	0,22	0,24	-0,01
	292	0,00	-0,12	0,24	-0,06	-0,32	-0,15	96	0,08	0,28	0,11	-0,08	-0,38	-0,10
1138	1293	0,00	-0,84	-0,17	0,01	-0,13	0,00	1294	0,11	-0,29	-0,23	0,02	-0,06	0,02
	1290	-0,02	-0,84	0,18	0,01	-0,14	-0,07	1291	0,09	-0,29	0,12	-0,04	-0,05	-0,05
1139	1294	-0,12	-0,34	-0,08	0,02	-0,06	0,02	1295	0,00	0,28	-0,16	0,09	0,02	0,02
	1291	-0,13	-0,35	0,17	-0,06	-0,05	-0,01	1292	-0,01	0,28	0,09	0,17	0,00	-0,01
1140	97	-0,55	-1,18	0,29	-0,17	-0,83	0,27	1296	-0,30	0,06	-0,65	0,02	0,11	0,25
	1293	-0,35	-1,14	0,81	0,04	0,00	-0,05	1294	-0,10	0,10	-0,13	0,00	-0,16	-0,08
1141	1296	-0,05	-0,16	-0,11	0,02	0,11	0,09	98	0,01	0,13	-0,24	-0,02	-0,12	0,04
	1294	-0,09	-0,17	0,02	0,00	-0,16	0,08	1295	-0,04	0,12	-0,10	0,11	0,11	0,03
1142	1297	0,07	-0,24	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	1292	0,15	0,16	-0,20	-0,06	0,23	-0,03
	293	0,02	-0,25	0,00	0,04	0,22	0,02	96	0,10	0,15	-0,19	-0,01	-0,06	-0,03
1143	1289	0,06	0,11	0,02	0,16	0,64	-0,04	1298	0,02	-0,05	0,01	-0,09	-0,10	-0,04
	1286	0,10	0,12	0,05	-0,11	-0,30	0,05	1297	0,07	-0,04	0,03	0,04	0,21	0,05
1144	1298	0,02	-0,05	0,02	-0,08	-0,10	0,02	1295	0,06	0,15	-0,01	0,02	0,46	0,01
	1297	0,06	-0,04	-0,01	0,04	0,21	-0,03	1292	0,10	0,16	-0,04	-0,16	-0,25	-0,04
1145	95	-0,01	-0,04	-0,05	0,14	0,68	-0,07	123	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,33	-0,06
	1289	0,01	-0,04	-0,05	-0,07	-0,53	0,00	1298	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,29	0,01
1146	123	0,00	-0,01	0,01	-0,07	-0,33	0,01	98	0,02	0,06	0,04	0,10	0,49	0,06
	1298	0,02	0,00	0,02	0,00	0,29	-0,05	1295	0,03	0,06	0,05	-0,16	-0,40	0,01
1147	1300	-0,58	-0,15	-0,21	0,08	0,14	-0,04	1301	-0,59	-0,21	0,00	0,05	0,12	-0,01
	294	-0,12	-0,06	0,22	0,13	0,63	0,10	295	-0,13	-0,12	0,43	0,06	0,32	0,13
1148	1301	-0,52	-0,26	0,24	0,06	0,13	-0,02	1302	-0,51	-0,22	0,04	-0,02	0,08	-0,02
	295	-0,06	-0,17	0,34	0,06	0,32	0,15	296	-0,05	-0,13	0,13	-0,01	-0,05	0,15
1149	1302	-0,28	-0,18	0,13	-0,01	0,09	0,03	1255	-0,30	-0,25	0,06	-0,12	-0,11	-0,01
	296	-0,05	-0,13	0,18	-0,01	-0,05	0,10	77	-0,06	-0,20	0,11	0,00	-0,01	0,05
1150	1303	0,28	-1,58	-0,62	0,00	0,08	-0,03	1304	0,40	-0,97	-0,64	0,03	0,07	-0,03
	1299	-0,06	-1,64	0,54	-0,01	0,25	0,01	1300	0,06	-1,03	0,52	0,10	0,20	0,02
1151	1304	-1,16	-1,15	0,13	0,03	0,07	-0,03	1305	-0,92	0,03	-0,34	0,03	0,04	-0,05
	1300	-0,89	-1,10	0,36	0,09	0,20	0,01	1301	-0,65	0,08	-0,11	0,05	0,13	-0,01
1152	1305	-0,52	-0,05	-0,08	0,02	0,04	-0,05	1306	-0,54	-0,16	-0,25	0,00	0,05	-0,05
	1301	-0,49	-0,04	0,13	0,06	0,14	-0,01	1302	-0,51	-0,15	-0,04	-0,04	0,01	-0,01
1153	1306	-0,26	-0,12	-0,10	0,00	0,05	-0,07	1258	-0,30	-0,31	-0,15	-0,13	-0,29	-0,05
	1302	-0,26	-0,12	0,06	-0,02	0,01	0,02	1255	-0,30	-0,32	0,00	-0,07	0,12	0,04
1154	26	-2,94	-4,57	2,51	-0,01	-0,05	-0,03	1307	-1,73	1,47	-2,66	0,00	0,00	-0,03
	1303	-2,24	-4,43	4,46	0,01	0,11	-0,03	1304	-1,03	1,61	-0,71	0,03	0,06	-0,03
1155	1307	0,01	0,16	-0,02	0,00	0,00	-0,04	1308	-0,05	-0,15	-0,69	0,00	-0,01	-0,05
	1304	-0,72	0,01	0,05	0,03	0,06	-0,03	1305	-0,78	-0,29	-0,62	0,03	0,05	-0,04
1156	1308	-0,04	-0,16	-0,22	0,00	-0,01	-0,06	1309	-0,03	-0,13	-0,28	0,00	0,02	-0,06
	1305	-0,53	-0,26	-0,36	0,03	0,05	-0,04	1306	-0,52	-0,23	-0,42	-0,01	-0,01	-0,05
1157	1309	-0,01	-0,15	-0,28	0,00	0,02	-0,02	79	-0,05	-0,38	-0,23	0,00	0,00	0,01
	1306	-0,24	-0,19	-0,26	-0,01	-0,01	-0,09	1258	-0,42	-0,21	-0,04	0,17	-0,06	-0,06
1158	1310	-0,15	-0,23	0,36	-0,02	0,00	0,02	1311	-0,16	-0,26	0,28	0,04	0,02	0,02
	297	-0,02	-0,20	0,36	-0,01	-0,05	-0,06	298	-0,03	-0,23	0,28	0,02	0,11	-0,06
1159	1311	-0,19	-0,23	0,30	0,03	0,01	0,02	1312	-0,19	-0,24	0,35	0,00	-0,20	0,04
	298	-0,07	-0,21	0,27	0,02	0,11	-0,05	299	-0,07	-0,22	0,32	0,10	0,48	-0,03
1160	1312	-0,20	-0,05	0,28	0,04	-0,19	0,11	1313	-0,40	-1,05	0,78	-0,33	0,44	-0,02
	299	-0,31	-0,07	0,03	0,10	0,48	-0,03	37	-0,51	-1,07	0,53	0,01	0,04	-0,15
1161	1258	-0,17	-0,29	0,27	-0,11	-0,28	0,01	1314	-0,16	-0,22	0,32	0,00	0,00	0,03
	1255	-0,18	-0,30	0,26	-0,06	0,13	-0,03	1310	-0,17	-0,22	0,31	-0,02	-0,05	-0,01
1162	1314	-0,14	-0,22	0,31	0,00	0,00	0,01	1315	-0,14	-0,22	0,32	0,01	-0,02	0,01
	1310	-0,17	-0,23	0,32	-0,03	-0,05	0,01	1311	-0,17	-0,23	0,33	0,03	-0,03	0,01
1163	1315	-0,10	-0,19	0,33	0,02	-0,02	-0,01							

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1165	1312	0,03	-0,34	0,29	0,10	0,11	-0,08	1313	0,03	-0,32	0,11	-0,65	-1,15	-0,03
	79	-0,05	-0,37	0,26	0,00	0,00	-0,07	1318	-0,03	-0,24	0,37	0,00	0,02	-0,05
1166	1258	-0,16	-0,40	0,21	-0,02	0,17	0,03	1314	-0,14	-0,26	0,33	-0,01	-0,04	0,05
	1318	-0,05	-0,22	0,25	0,00	0,02	-0,01	1319	-0,05	-0,24	0,28	0,00	0,02	-0,01
1167	1314	-0,15	-0,24	0,32	-0,01	-0,04	0,00	1315	-0,15	-0,26	0,35	0,00	-0,06	0,00
	1319	-0,06	-0,24	0,32	0,00	0,02	0,00	1320	-0,05	-0,23	0,23	-0,03	-0,15	0,00
1168	1315	-0,09	-0,24	0,35	0,01	-0,06	-0,02	1316	-0,09	-0,23	0,26	-0,01	0,13	-0,01
	1320	-0,19	-0,14	0,60	-0,03	-0,15	-0,01	38	-0,22	-0,30	0,06	0,20	1,00	0,06
1169	1316	-0,13	-0,13	0,34	-0,02	0,13	0,00	1317	-0,16	-0,28	-0,20	-0,37	-1,07	0,07
	1322	-0,04	-0,45	-0,14	-0,26	-1,35	0,01	1323	-0,06	-0,53	-0,15	-0,33	-1,40	0,00
1170	300	-0,09	-0,46	-0,09	-0,51	-2,53	-0,04	301	-0,10	-0,54	-0,10	-0,48	-2,39	-0,05
	1323	-0,04	-0,54	-0,16	-0,34	-1,40	0,01	1324	-0,04	-0,53	-0,20	-0,26	-1,37	0,00
1171	301	-0,09	-0,55	-0,12	-0,48	-2,39	-0,08	302	-0,09	-0,54	-0,15	-0,45	-2,23	-0,09
	1324	-0,07	-0,52	-0,17	-0,26	-1,37	0,01	1325	-0,03	-0,34	-0,10	-0,20	-1,44	0,04
1172	302	-0,11	-0,53	-0,19	-0,45	-2,23	-0,11	17	-0,07	-0,34	-0,11	-0,38	-1,92	-0,07
	1326	0,02	-0,28	-0,07	-0,02	-0,58	0,11	1327	-0,01	-0,41	-0,11	-0,11	-0,62	0,04
1173	1321	0,04	-0,28	0,06	0,05	-1,54	0,03	1322	0,01	-0,41	0,01	-0,31	-1,42	-0,05
	1327	-0,08	-0,43	-0,09	-0,12	-0,62	0,03	1328	-0,08	-0,43	-0,13	-0,19	-0,58	0,02
1174	1322	-0,05	-0,43	-0,07	-0,28	-1,42	-0,01	1323	-0,05	-0,43	-0,11	-0,33	-1,40	-0,02
	1328	-0,10	-0,45	-0,21	-0,18	-0,58	0,01	1329	-0,13	-0,57	-0,24	-0,16	-0,56	-0,01
1175	1323	-0,02	-0,43	-0,12	-0,34	-1,40	0,00	1324	-0,05	-0,56	-0,15	-0,27	-1,39	-0,02
	1329	0,01	-0,55	-0,24	-0,19	-0,56	-0,05	1330	-0,01	-0,63	-0,13	0,11	-0,58	-0,04
1176	1324	-0,07	-0,56	-0,12	-0,26	-1,39	-0,01	1325	-0,08	-0,64	-0,01	-0,19	-1,38	0,01
	6	-0,17	-0,38	0,14	0,19	0,93	-0,13	1331	-0,15	-0,24	-0,17	0,00	0,02	-0,16
1177	1326	-0,08	-0,36	0,24	-0,06	-0,79	0,17	1327	-0,05	-0,23	-0,07	-0,09	-0,51	0,14
	1331	-0,06	-0,29	-0,03	0,00	0,02	-0,04	1332	-0,08	-0,35	-0,08	0,00	0,02	-0,01
1178	1327	-0,05	-0,29	-0,04	-0,10	-0,51	0,01	1328	-0,06	-0,34	-0,10	-0,19	-0,62	0,03
	1332	-0,07	-0,35	-0,14	0,00	0,02	0,00	1333	-0,07	-0,37	-0,11	-0,06	-0,28	0,04
1179	1328	-0,09	-0,35	-0,19	-0,19	-0,62	0,03	1329	-0,10	-0,38	-0,15	-0,12	-0,36	0,06
	1333	0,02	-0,42	-0,77	-0,06	-0,28	0,35	18	-0,17	-1,36	-0,49	0,28	1,41	0,29
1180	1329	0,13	-0,40	-0,15	-0,15	-0,37	-0,21	1330	-0,06	-1,34	0,13	0,06	-0,86	-0,26
	1334	-0,09	-0,52	0,06	-0,23	-1,38	0,01	1335	-0,08	-0,47	0,01	-0,31	-1,47	0,02
1181	303	-0,10	-0,53	0,07	-0,42	-2,08	0,09	304	-0,09	-0,48	0,01	-0,44	-2,20	0,10
	1335	-0,13	-0,48	0,01	-0,30	-1,46	0,00	1336	-0,14	-0,50	-0,04	-0,38	-1,52	-0,03
1182	304	-0,10	-0,47	0,04	-0,44	-2,20	0,13	305	-0,10	-0,50	-0,01	-0,49	-2,46	0,10
	1336	-0,12	-0,50	-0,08	-0,37	-1,52	-0,01	1337	-0,14	-0,56	-0,12	-0,42	-1,52	-0,08
1183	305	-0,11	-0,50	-0,06	-0,49	-2,46	0,07	306	-0,12	-0,56	-0,09	-0,53	-2,67	0,01
	1337	-0,08	-0,55	-0,14	-0,42	-1,52	-0,01	1338	-0,08	-0,56	-0,17	-0,38	-1,42	-0,09
1184	306	-0,12	-0,55	-0,17	-0,53	-2,67	-0,07	307	-0,12	-0,57	-0,20	-0,53	-2,64	-0,15
	1338	-0,07	-0,57	-0,16	-0,38	-1,42	0,00	1339	-0,03	-0,37	-0,09	-0,29	-1,30	-0,05
1185	307	-0,11	-0,57	-0,29	-0,53	-2,64	-0,25	23	-0,07	-0,38	-0,22	-0,43	-2,17	-0,29
	1330	0,02	-0,60	0,01	0,11	-0,58	0,02	1340	0,04	-0,47	0,10	-0,15	-0,60	0,04
1186	1325	-0,12	-0,63	0,02	-0,19	-1,38	0,00	1334	-0,09	-0,50	0,11	-0,23	-1,40	0,02
	1340	-0,19	-0,52	0,16	-0,12	-0,59	-0,01	1341	-0,17	-0,40	0,05	-0,17	-0,67	-0,04
1187	1334	-0,09	-0,50	0,13	-0,23	-1,40	0,04	1335	-0,07	-0,38	0,02	-0,31	-1,45	0,01
	1341	-0,12	-0,40	0,01	-0,17	-0,67	-0,04	1342	-0,12	-0,41	-0,04	-0,20	-0,71	-0,04
1188	1335	-0,11	-0,40	0,02	-0,29	-1,45	0,00	1336	-0,12	-0,41	-0,03	-0,38	-1,52	-0,01
	1342	-0,12	-0,41	-0,07	-0,20	-0,71	-0,01	1343	-0,12	-0,43	-0,13	-0,23	-0,66	0,00
1189	1336	-0,10	-0,41	-0,06	-0,36	-1,51	-0,03	1337	-0,10	-0,43	-0,12	-0,42	-1,53	-0,03
	1343	-0,16	-0,44	-0,18	-0,23	-0,66	0,02	1344	-0,18	-0,55	-0,29	-0,21	-0,55	0,03
1190	1337	-0,05	-0,41	-0,14	-0,42	-1,53	-0,05	1338	-0,07	-0,53	-0,26	-0,39	-1,46	-0,05
	1344	0,04	-0,51	-0,24	-0,24	-0,55	0,02	1345	0,02	-0,62	-0,16	0,03	-0,47	0,06
1191	1338	-0,08	-0,53	-0,25	-0,38	-1,46	-0,07	1339	-0,10	-0,65	-0,17	-0,28	-1,28	-0,02
	18	-0,34	-1,25	0,54	0,28	1,41	-0,25	1346	-0,13	-0,22	0,29	-0,03	-0,15	-0,32
1192	1330	-0,18	-1,22	0,26	0,05	-0,87	0,21	1340	0,03	-0,19	0,01	-0,12	-0,44	0,14
	1346	-0,05	-0,29	0,07	-0,03	-0,15	-0,09	1347	-0,05	-0,33	0,04	0,01	0,03	-0,08
1193	1340	-0,13	-0,30	0,07	-0,09	-0,44	-0,06	1341	-0,14	-0,35	0,04	-0,18	-0,70	-0,05
	1347	-0,07	-0,32	0,00	0,01	0,03	-0,07	1348	-0,07	-0,32	-0,04	0,00	0,00	-0,03
1194	1341	-0,11	-0,33	0,00	-0,18	-0,70	-0,06	1342	-0,11	-0,32	-0,04	-0,20	-0,70	-0,02
	1348	-0,07	-0,32	-0,07	0,00	0,00	-0,01	1349	-0,07	-0,33	-0,11	0,01	0,03	0,05
1195	1342	-0,10	-0,32	-0,08	-0,20	-0,70	-0,04	1343	-0,10	-0,34	-0,12	-0,24	-0,69	0,03
	1349	-0,06	-0,34	-0,16	0,01	0,03	0,06	1350	-0,05	-0,30	-0,19	-0,03	-0,15	0,14
1196	1343	-0,12	-0,36	-0,17	-0,24	-0,69	0,02	1344	-0,11	-0,31	-0,20	-0,18	-0,42	0,10
	1350	-0,11	-0,24	-0,48	-0,03	-0,15	0,37	24	-0,32	-1,27	-0,68	0,26	1,28	0,37
1197	1344	0,05	-0,21	-0,15	-0,21	-0,42	-0,09	1345	-0,16	-1,24	-0,35	-0,02	-0,71	-0,09
	1351	-0,06	-0,48	0,04	-0,27	-0,98	-0,01	1352	-0,04	-0,38	0,02	-0,19	-0,69	-0,06
1198	308	-0,09	-0,48	-0,01	-0,37	-1,84	-0,40	309	-0,07	-0,38	-0,03	-0,25	-1,24	-0,44
	1352	-0,10	-0,39	0,01	-0,21	-0,69	-0,06	1353	-0,08	-0,26	-0,01	-0,02	-0,25	-0,08
1199	309	-0,07	-0,38	0,00	-0,25	-1,24	-0,44	310	-0,04	-0,26	-0,03	-0,16	-0,79	-0,46
	1353	-0,13	-0,25	-0,01	-0,09	-0,26	-0,16	1218	-0,08	-0,03	0,10	0,66	0,16	0,06
1200	310	-0,06	-0,24	-0,07	-0,16	-0,79	-0,45	56	-0,02	-0,02	0,03	-0,09	-0,43	-0,22
	1345	-0,01	-0,64	-0,01	0,03	-0,47	0,15	1354	0,02	-0,48	0,11	-0,19	-0,34	0,18
1201	1339	-0,09	-0,66	-0,14	-0,30	-1,28	-0,05	1351	-0,05	-0,50	-0,01	-0,25	-1,01	-0,01
	1354	-0,16	-0,52	0,10	-0,17	-0,34	0,16	1355	-0,13	-0,34	0,08	-0,11	-0,24	0,15
1202	135													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1210	312	-0,07	-0,24	0,13	-0,14	-0,68	0,09	313	-0,06	-0,18	0,17	-0,23	-1,15	-0,01
	1362	-0,25	0,05	0,23	-0,25	-0,03	-0,07	1363	-0,59	-1,63	0,87	0,52	0,36	0,00
	313	-0,38	0,03	0,04	-0,23	-1,15	-0,17	31	-0,72	-1,65	0,68	-0,24	-1,19	-0,09
1211	1221	-0,13	-0,31	0,20	0,14	-0,28	0,01	1364	-0,11	-0,21	0,30	0,01	0,08	-0,04
	1218	-0,16	-0,31	0,13	0,43	0,29	-0,03	1360	-0,14	-0,22	0,23	-0,08	-0,13	-0,07
1212	1364	-0,15	-0,22	0,27	0,01	0,08	-0,07	1365	-0,15	-0,24	0,30	-0,08	-0,01	-0,05
	1360	-0,17	-0,23	0,24	-0,04	-0,12	-0,02	1361	-0,17	-0,25	0,27	-0,16	-0,17	0,00
1213	1365	-0,11	-0,22	0,27	-0,09	-0,01	0,01	1366	-0,17	-0,50	0,32	-0,01	0,12	0,07
	1361	-0,25	-0,24	0,30	-0,14	-0,16	-0,07	1362	-0,31	-0,52	0,35	-0,20	-0,14	-0,01
1214	1366	0,02	-0,50	0,39	0,02	0,13	0,03	1367	0,02	-0,50	0,19	-0,09	-0,58	-0,03
	1362	0,05	-0,49	0,28	-0,27	-0,15	0,12	1363	0,05	-0,50	0,08	0,56	0,53	0,05
1215	58	-0,07	-0,35	0,21	-0,14	-0,69	0,05	1368	-0,05	-0,26	0,32	0,01	0,06	-0,02
	1221	-0,13	-0,37	0,21	0,31	0,55	-0,03	1364	-0,11	-0,28	0,32	-0,02	-0,07	-0,10
1216	1368	-0,06	-0,26	0,25	0,01	0,06	-0,04	1369	-0,06	-0,28	0,29	0,00	-0,02	-0,01
	1364	-0,16	-0,28	0,29	-0,02	-0,07	-0,06	1365	-0,17	-0,30	0,33	-0,07	0,05	-0,03
1217	1369	-0,07	-0,27	0,31	0,00	-0,02	0,00	1370	-0,07	-0,29	0,23	0,05	0,27	0,04
	1365	-0,11	-0,28	0,31	-0,08	0,05	-0,02	1366	-0,12	-0,29	0,22	-0,07	-0,20	0,02
1218	1370	-0,22	-0,19	0,49	0,05	0,27	-0,08	32	-0,32	-0,69	-0,05	-0,30	-1,48	-0,09
	1366	-0,13	-0,18	0,29	-0,04	-0,19	0,14	1367	-0,23	-0,68	-0,26	0,25	1,08	0,14
1219	1371	-0,11	-0,15	0,17	0,18	0,10	-0,14	1372	-0,12	-0,18	0,11	0,15	0,24	-0,07
	314	-0,05	-0,14	0,31	0,19	0,96	-0,03	315	-0,06	-0,17	0,25	0,12	0,61	0,05
1220	1372	-0,06	-0,18	0,20	0,16	0,24	-0,04	1373	-0,06	-0,19	0,15	0,10	0,20	0,01
	315	-0,05	-0,17	0,26	0,12	0,61	0,02	316	-0,05	-0,18	0,22	0,11	0,53	0,07
1221	1373	-0,02	-0,18	0,18	0,11	0,20	-0,01	1374	-0,02	-0,17	0,13	0,05	0,13	0,01
	316	-0,04	-0,19	0,22	0,11	0,53	0,09	99	-0,03	-0,17	0,17	0,08	0,42	0,12
1222	1317	-0,04	-0,29	0,29	-0,03	-0,10	0,02	1375	-0,04	-0,27	0,05	0,08	0,00	0,02
	1313	0,04	-0,28	0,33	-0,07	0,15	0,05	1371	0,05	-0,26	0,09	0,20	0,07	0,05
1223	1375	-0,05	-0,28	0,20	0,08	0,00	0,07	1376	-0,02	-0,17	0,13	0,09	0,02	0,04
	1371	-0,11	-0,29	0,18	0,17	0,07	-0,03	1372	-0,09	-0,18	0,11	0,14	0,21	-0,06
1224	1376	-0,04	-0,17	0,16	0,09	0,02	0,00	1377	-0,04	-0,15	0,10	0,05	0,03	-0,01
	1372	-0,05	-0,17	0,20	0,15	0,21	-0,01	1373	-0,05	-0,15	0,15	0,10	0,20	-0,02
1225	1377	-0,03	-0,15	0,15	0,06	0,03	-0,03	1378	-0,02	-0,12	0,09	0,01	0,01	-0,05
	1373	-0,01	-0,14	0,18	0,11	0,20	0,01	1374	-0,01	-0,11	0,12	0,05	0,13	-0,01
1226	38	-0,07	-0,43	0,44	0,16	0,82	-0,01	1379	-0,02	-0,17	0,24	0,02	0,12	-0,03
	1317	-0,04	-0,42	0,25	-0,09	-0,40	0,16	1375	0,01	-0,16	0,05	0,09	0,03	0,14
1227	1379	-0,03	-0,16	0,20	0,02	0,12	0,02	1380	-0,03	-0,16	0,12	0,00	0,00	-0,03
	1375	-0,02	-0,16	0,20	0,09	0,03	0,08	1376	-0,02	-0,16	0,12	0,09	0,05	0,03
1228	1380	-0,03	-0,16	0,16	0,00	0,00	-0,02	1381	-0,02	-0,12	0,10	-0,01	-0,05	-0,05
	1376	-0,03	-0,16	0,16	0,09	0,05	0,02	1377	-0,02	-0,12	0,10	0,06	0,03	-0,02
1229	1381	-0,02	-0,12	0,14	-0,01	-0,05	-0,05	100	-0,02	-0,09	0,08	-0,02	-0,12	-0,07
	1377	-0,02	-0,12	0,14	0,06	0,03	-0,02	1378	-0,01	-0,08	0,08	0,01	0,03	-0,04
1230	1383	0,04	-0,13	0,11	-0,01	0,03	0,00	1384	0,03	-0,18	0,07	0,08	0,12	0,01
	317	-0,02	-0,14	0,09	0,05	0,27	-0,12	102	-0,03	-0,20	0,05	0,09	0,44	-0,11
1231	1385	0,02	-0,01	0,10	-0,07	0,09	0,01	1386	0,00	-0,08	0,12	-0,02	-0,02	0,04
	1382	0,03	0,00	0,11	-0,24	-0,14	-0,01	1383	0,02	-0,08	0,13	0,03	0,08	0,02
1232	1386	0,02	-0,08	0,11	-0,01	-0,02	0,04	1387	0,01	-0,13	0,07	0,02	0,02	0,03
	1383	0,04	-0,08	0,10	0,00	0,08	0,00	1384	0,03	-0,12	0,07	0,08	0,13	-0,01
1233	103	-0,01	-0,03	0,10	0,02	0,11	-0,01	1388	-0,01	-0,05	0,10	0,00	0,00	0,03
	1385	0,01	-0,03	0,10	-0,11	-0,11	0,00	1386	0,01	-0,05	0,11	-0,01	0,00	0,03
1234	1388	-0,01	-0,06	0,09	0,00	0,00	0,01	104	-0,01	-0,08	0,07	-0,02	-0,09	0,00
	1386	0,02	-0,05	0,10	-0,01	0,01	0,05	1387	0,02	-0,07	0,08	0,02	0,02	0,04
1235	1390	0,03	-0,09	-0,28	0,01	0,02	0,00	1391	0,02	-0,14	-0,27	0,04	0,04	0,02
	318	-0,02	-0,10	-0,20	0,03	0,13	-0,03	319	-0,03	-0,15	-0,20	0,04	0,18	-0,01
1236	1391	0,05	-0,13	-0,25	0,04	0,04	-0,01	1392	0,05	-0,11	-0,22	-0,01	-0,03	0,00
	319	-0,03	-0,15	-0,20	0,04	0,18	0,02	320	-0,02	-0,12	-0,17	0,04	0,18	0,03
1237	1392	0,04	-0,13	-0,22	0,01	-0,03	-0,01	1393	0,07	0,03	-0,19	-0,12	0,15	-0,06
	320	-0,01	-0,14	-0,18	0,04	0,18	0,06	106	0,03	0,02	-0,15	-0,03	-0,17	0,00
1238	1394	-0,01	0,04	-0,33	0,02	0,22	-0,01	1395	-0,04	-0,13	-0,38	0,00	-0,04	-0,01
	1389	-0,01	0,04	-0,22	-0,08	-0,16	0,01	1390	-0,04	-0,13	-0,27	0,03	0,07	0,01
1239	1395	0,05	-0,10	-0,31	0,00	-0,04	0,00	1396	0,03	-0,19	-0,31	0,02	0,01	-0,01
	1390	0,02	-0,11	-0,22	0,02	0,07	0,00	1391	0,01	-0,19	-0,23	0,03	0,02	0,00
1240	1396	0,03	-0,19	-0,23	0,02	0,01	-0,01	1397	0,03	-0,15	-0,23	-0,02	-0,04	-0,02
	1391	0,03	-0,19	-0,21	0,03	0,02	0,00	1392	0,04	-0,15	-0,21	0,00	0,03	-0,01
1241	1397	0,02	-0,16	-0,18	-0,02	-0,04	-0,02	1398	0,04	-0,04	-0,11	-0,08	0,09	0,00
	1392	0,01	-0,16	-0,21	0,02	0,04	-0,02	1393	0,03	-0,04	-0,15	-0,18	-0,14	0,00
1242	4	0,05	0,16	-0,49	0,09	0,43	-0,04	1399	-0,04	-0,25	-0,48	-0,01	-0,07	-0,03
	1394	0,02	0,15	-0,30	-0,09	-0,30	0,02	1395	-0,06	-0,26	-0,29	0,02	0,07	0,02
1243	1399	-0,06	-0,24	-0,25	-0,01	-0,07	-0,01	1400	-0,05	-0,23	-0,31	0,00	0,02	-0,01
	1395	0,02	-0,22	-0,22	0,02	0,07	0,00	1396	0,02	-0,22	-0,28	0,01	-0,02	-0,01
1244	1400	-0,05	-0,24	-0,20	0,00	0,02	-0,02	1401	-0,05	-0,24	-0,24	0,00	-0,02	-0,02
	1396	0,02	-0,22	-0,20	0,01	-0,02	-0,01	1397	0,02	-0,22	-0,24	-0,01	0,00	-0,02
1245	1401	-0,07	-0,23	-0,09	0,00	-0,02	-0,02	107	-0,05	-0,12	-0,10	0,02	0,09	0,02
	1397	-0,01	-0,21	-0,19	-0,01	0,00	-0,02	1398	0,01	-0,11	-0,21	-0,12	-0,13	0,02
1246	1403	-0,06	-0,12	-0,11	-0,01	0,00	0,00	1404	-0,05	-0,10	-0,17	-0,02	0,04	-0,02
	321	-0,02	-0,12	-0,09	0,00	-0,01	0,00	322	-0,02	-0,09	-0,16	-0,01	-0,05	-

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1408	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	1409	-0,04	-0,01	-0,05	0,00	-0,02	0,00
1255	1413	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,03	1414	0,01	0,00	-0,05	0,01	0,04	-0,04
	1409	-0,09	-0,02	-0,04	0,01	-0,02	0,01	1410	-0,09	-0,02	-0,04	-0,02	-0,14	0,00
1256	1414	0,03	0,00	-0,16	0,01	0,04	-0,17	111	0,00	-0,11	-0,09	-0,15	-0,77	-0,15
	1410	-0,11	-0,03	-0,03	0,00	-0,14	0,13	1411	-0,13	-0,14	0,04	-0,06	0,12	0,14
1257	1416	0,05	-0,13	-0,08	0,07	0,03	0,08	1417	0,06	-0,06	-0,19	0,00	-0,14	0,10
	324	0,00	-0,13	-0,05	-0,05	-0,26	0,07	325	0,01	-0,07	-0,16	-0,02	-0,09	0,09
1258	1417	-0,01	-0,07	-0,18	0,01	-0,14	0,11	1418	0,02	0,11	-0,22	-0,06	-0,24	0,12
	325	0,00	-0,07	-0,15	-0,02	-0,09	0,09	326	0,04	0,11	-0,20	0,01	0,05	0,09
1259	1418	-0,10	0,10	-0,31	-0,03	-0,23	0,10	1275	-0,08	0,17	-0,23	-0,40	-0,67	0,04
	326	0,01	0,12	-0,22	0,01	0,05	0,12	85	0,02	0,19	-0,15	0,08	0,39	0,06
1260	1419	0,00	-0,06	-0,05	0,21	0,05	-0,04	1420	0,01	-0,04	-0,16	0,08	-0,05	-0,05
	1415	0,02	-0,05	-0,02	0,31	0,07	0,03	1416	0,03	-0,03	-0,14	0,03	-0,03	0,02
1261	1420	0,00	-0,04	-0,06	0,09	-0,04	-0,06	1421	0,01	0,00	-0,14	0,00	-0,13	-0,05
	1416	0,04	-0,04	-0,06	0,06	-0,02	0,05	1417	0,05	0,01	-0,14	0,00	-0,13	0,06
1262	1421	0,00	0,00	-0,10	0,03	-0,13	-0,07	1422	0,03	0,11	-0,11	-0,07	-0,19	-0,07
	1417	-0,01	0,00	-0,13	0,01	-0,13	0,07	1418	0,01	0,11	-0,13	-0,08	-0,33	0,07
1263	1422	-0,06	0,11	-0,05	-0,04	-0,19	-0,10	1278	0,00	0,41	0,01	-0,37	-0,90	-0,09
	1418	-0,10	0,10	-0,22	-0,05	-0,32	0,10	1275	-0,04	0,41	-0,16	-0,27	-0,03	0,11
1264	113	-0,01	-0,11	0,02	0,06	0,30	-0,04	1423	0,01	-0,01	-0,09	0,00	-0,02	-0,12
	1419	0,01	-0,11	-0,08	0,17	-0,16	0,04	1420	0,03	-0,01	-0,20	0,09	0,00	-0,04
1265	1423	0,01	-0,01	-0,07	0,00	-0,02	-0,10	1424	0,01	0,01	-0,12	0,00	0,00	-0,14
	1420	0,01	-0,01	-0,10	0,10	0,00	-0,05	1421	0,02	0,01	-0,15	0,01	-0,12	-0,09
1266	1424	0,01	0,01	-0,09	0,00	0,00	-0,15	1425	0,02	0,05	-0,09	0,01	0,06	-0,15
	1421	0,01	0,01	-0,11	0,03	-0,11	-0,08	1422	0,02	0,05	-0,10	-0,09	-0,30	-0,08
1267	1425	0,04	0,05	-0,09	0,01	0,06	-0,12	87	0,05	0,10	0,00	-0,08	-0,42	-0,07
	1422	-0,03	0,03	-0,05	-0,06	-0,29	-0,13	1278	-0,02	0,08	0,04	-0,16	0,16	-0,08
1268	1426	-0,01	-0,09	0,17	-0,01	-0,15	-0,07	1427	-0,01	-0,08	0,15	0,01	-0,09	-0,06
	327	-0,01	-0,09	0,16	-0,05	-0,23	-0,12	328	-0,01	-0,08	0,14	-0,04	-0,22	-0,11
1269	1427	0,00	-0,08	0,16	-0,01	-0,10	-0,06	1428	0,01	-0,04	0,13	0,04	-0,02	-0,05
	328	-0,01	-0,08	0,15	-0,04	-0,22	-0,12	329	0,00	-0,05	0,12	-0,04	-0,20	-0,11
1270	1428	0,00	-0,04	0,17	0,01	-0,03	-0,03	1393	0,02	0,04	0,15	0,22	0,24	0,01
	329	-0,02	-0,05	0,12	-0,04	-0,20	-0,13	106	0,00	0,04	0,11	-0,06	-0,30	-0,09
1271	1269	-0,04	-0,07	0,16	0,02	-0,27	0,03	1429	-0,04	-0,05	0,17	0,04	-0,16	0,05
	1264	-0,01	-0,06	0,16	0,00	-0,23	-0,10	1426	-0,01	-0,05	0,17	0,00	-0,17	-0,09
1272	1429	-0,03	-0,05	0,14	0,01	-0,16	0,04	1430	-0,03	-0,05	0,13	0,04	-0,08	0,05
	1426	-0,01	-0,05	0,15	-0,02	-0,17	-0,07	1427	-0,01	-0,04	0,14	0,00	-0,10	-0,06
1273	1430	-0,03	-0,05	0,13	0,02	-0,09	0,04	1431	-0,03	-0,05	0,10	0,06	-0,06	0,05
	1427	0,00	-0,04	0,15	-0,02	-0,11	-0,05	1428	0,00	-0,04	0,12	0,04	-0,01	-0,03
1274	1431	0,00	-0,04	0,14	0,05	-0,06	0,04	1398	0,00	-0,05	0,11	0,14	0,19	0,04
	1428	0,00	-0,04	0,16	0,01	-0,01	-0,02	1393	0,00	-0,05	0,12	0,14	-0,14	-0,02
1275	83	-0,01	0,01	0,12	-0,02	-0,12	0,20	1432	-0,01	-0,01	0,12	0,00	-0,02	0,17
	1269	-0,03	0,00	0,17	0,02	-0,26	0,07	1429	-0,04	-0,02	0,18	0,04	-0,17	0,03
1276	1432	-0,01	-0,01	0,13	0,00	-0,02	0,14	1433	-0,01	-0,01	0,12	0,00	-0,01	0,12
	1429	-0,03	-0,01	0,15	0,01	-0,17	0,06	1430	-0,01	-0,01	0,14	0,04	-0,08	0,04
1277	1433	-0,01	-0,01	0,13	0,00	-0,01	0,11	1434	-0,01	-0,02	0,10	0,00	-0,01	0,09
	1430	-0,03	-0,01	0,14	0,02	-0,09	0,05	1431	-0,03	-0,02	0,11	0,07	-0,01	0,03
1278	1434	-0,01	-0,02	0,08	0,00	-0,01	0,10	107	-0,04	-0,14	0,02	0,08	0,38	0,06
	1431	0,00	-0,01	0,16	0,06	-0,01	0,02	1398	-0,02	-0,13	0,10	0,04	-0,29	-0,01
1279	1435	0,03	0,10	0,04	-0,02	-0,38	-0,06	1436	-0,02	-0,18	-0,03	-0,17	-0,59	-0,06
	330	0,04	0,10	0,11	-0,09	-0,44	0,27	331	-0,02	-0,18	0,04	-0,22	-1,09	0,27
1280	1436	0,02	-0,16	-0,06	-0,16	-0,59	0,02	1437	0,00	-0,29	-0,12	-0,23	-0,67	-0,04
	331	-0,03	-0,17	0,01	-0,22	-1,09	0,18	332	-0,06	-0,30	-0,05	-0,29	-1,45	0,12
1281	1437	-0,02	-0,30	-0,18	-0,23	-0,67	0,09	1438	0,00	-0,20	-0,24	-0,19	-0,66	0,02
	332	-0,05	-0,30	-0,16	-0,29	-1,45	-0,02	333	-0,03	-0,20	-0,23	-0,24	-1,19	-0,08
1282	1438	-0,02	-0,18	-0,28	-0,19	-0,66	0,14	1439	-0,02	-0,16	-0,25	-0,13	-0,55	0,11
	333	-0,05	-0,19	-0,24	-0,24	-1,19	-0,20	334	-0,04	-0,16	-0,21	-0,08	-0,42	-0,23
1283	1439	-0,02	-0,17	-0,27	-0,17	-0,56	0,10	1440	0,00	-0,04	-0,19	-0,11	-0,27	0,05
	334	-0,03	-0,17	-0,29	-0,08	-0,42	-0,22	44	-0,01	-0,04	-0,21	0,02	0,11	-0,27
1284	1278	-0,01	0,40	-0,09	-0,29	-0,88	0,01	1441	-0,08	0,04	-0,07	0,04	-0,21	-0,06
	1275	0,00	0,40	0,07	0,13	0,05	-0,02	1435	-0,07	0,04	0,08	-0,08	-0,52	-0,10
1285	1441	0,01	0,07	-0,02	0,01	-0,22	-0,09	1442	-0,02	-0,08	-0,05	-0,08	-0,31	-0,07
	1435	0,00	0,07	0,07	-0,05	-0,51	-0,04	1436	-0,03	-0,08	0,04	-0,17	-0,59	-0,02
1286	1442	0,01	-0,08	-0,04	-0,08	-0,31	-0,07	1443	-0,01	-0,15	-0,12	-0,10	-0,32	-0,03
	1436	0,04	-0,08	0,01	-0,16	-0,59	-0,02	1437	0,02	-0,15	-0,07	-0,24	-0,72	0,02
1287	1443	-0,01	-0,15	-0,15	-0,11	-0,32	-0,03	1444	-0,01	-0,13	-0,20	-0,05	-0,44	0,03
	1437	0,00	-0,15	-0,13	-0,24	-0,72	0,02	1438	0,01	-0,12	-0,18	-0,19	-0,69	0,08
1288	1444	-0,06	-0,13	-0,27	-0,06	-0,45	0,05	1445	-0,06	-0,16	-0,30	-0,05	-0,67	0,13
	1438	-0,01	-0,12	-0,22	-0,19	-0,69	0,07	1439	-0,01	-0,15	-0,25	-0,12	-0,51	0,15
1289	1445	0,04	-0,15	-0,33	0,03	-0,65	0,25	1446	0,02	-0,22	-0,22	-0,66	-0,66	0,15
	1439	-0,02	-0,16	-0,27	-0,17	-0,52	0,12	1440	-0,03	-0,23	-0,16	-0,11	-0,30	0,01
1290	87	0,00	0,12	-0,14	-0,08	-0,42	-0,07	1447	-0,01	0,06	-0,11	0,02	0,10	-0,06
	1278	-0,10	0,10	-0,06	-0,07	0,18	-0,03	1441	-0,11	0,04	-0,04	0,00	-0,40	-0,02
1291	1447	0,01	0,04	-0,01	0,02	0,10	-0,05	1448	0,00	-0,03	-0,05	0,00	-0,02	-0,06
	1441	0,01	0,04	0,02	-0,03	-0,41	-0,06	1442	0,00	-0,03	-0,02	-0,07	-0,28	-0,07
1292	1448	0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,02	-0,07	1449	-0,01	-0,05	-0,10	0,00	0,01	-0,05
	1442	0,02	-0,02	-0,01	-0,07	-0,28	-0,06	1443	0,02	-0,04	-0,08	-0,11	-0,35	-0,04
1293	1449	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	0,01	-0,07	1450	-0,01	-0,05	-0,17	-0,02	-0,09	-0,06
	1443	0,00	-0,04	-0,11	-0,12	-0,35	-0,01	1444	0,00	-0,04	-0,17	-0,03	-0,37	-0,01
1294	1450	-0,01	-0,05	-0,22	-0,02	-0,09	-0,08	1451	0,00	-0,02	-0,22	0,08	0,38	-0,13
	1444	-0,04	-0,06	-0,23	-0,04	-0,37	0,01	1445	-0,03	-0,03	-0,23	-0,13	-1,06	-0,04
1295	1451	0,01	-0,03	-0,55	0,08	0,38	-0,77	45	-0,12	-0,65	-0,44	-0,81	-4,07	-0,62
	1445	0,07	-0,02	-0,26	-0,05	-1,05	0,49	1446	-0,05	-0,64	-0,15	-0,52	0,05	0,65
1296	1452	-0,02	-0,08	-0,08	0,02	-0,25	-0,10	1453	-0,03	-0,09	-0,09	0,10	-0,17	-0,03
	335	-0,02	-0,08	-0,06	0,09	0,46	-0,13	336	-0,02	-0,09	-0,06	0,09	0,46	-0,06
1297	1453	-0,03	-0,09	-0,06	0,10	-0,17	-0,03	1454	-0,03	-0,08	-0,06	0,04	-0,15	0,04
	336	-0,02	-0,09	-0,06	0,09	0,46	-0,04	337	-0,02	-0,08	-0,06	0,09	0,46	0,03
1298	1454	-0,04	-0,08	-0,04	0,01	-0,16	0,01	1455						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1300	1440	-0.05	-0.22	-0.15	-0.11	-0.30	0.01	1452	-0.03	-0.14	-0.07	0.00	-0.21	-0.10
	1456	-0.09	-0.15	-0.02	-0.01	-0.67	-0.06	1457	-0.07	-0.07	-0.06	0.17	-0.59	0.00
	1452	-0.04	-0.14	-0.04	0.03	-0.20	-0.10	1453	-0.02	-0.06	-0.07	0.10	-0.17	-0.03
1301	1457	-0.07	-0.07	-0.08	0.16	-0.59	0.02	1458	-0.08	-0.13	-0.11	0.02	-0.58	0.09
	1453	-0.03	-0.06	-0.04	0.10	-0.17	-0.03	1454	-0.04	-0.12	-0.08	0.05	-0.12	0.04
1302	1458	0.01	-0.11	-0.07	0.10	-0.56	0.13	1459	0.00	-0.17	-0.02	-0.54	-0.56	0.05
	1454	-0.04	-0.12	-0.05	0.01	-0.13	0.06	1455	-0.05	-0.18	0.00	-0.05	-0.13	-0.02
1303	45	-0.12	-0.64	0.10	-0.81	-4.07	0.80	1460	-0.01	-0.07	0.15	0.02	0.09	0.92
	1446	-0.05	-0.63	-0.08	-0.54	0.04	-0.59	1456	0.06	-0.06	-0.04	0.01	-1.07	-0.48
1304	1460	-0.03	-0.06	-0.03	0.02	0.09	0.27	1461	-0.02	-0.01	-0.08	-0.02	-0.12	0.12
	1456	-0.09	-0.07	0.00	-0.09	-1.09	0.10	1457	-0.08	-0.02	-0.05	0.18	-0.51	-0.04
1305	1461	-0.02	-0.01	-0.06	-0.02	-0.12	-0.03	1462	-0.03	-0.05	-0.11	0.01	0.07	-0.17
	1457	-0.08	-0.02	-0.07	0.18	-0.51	0.08	1458	-0.09	-0.06	-0.12	-0.06	-0.95	-0.06
1306	1462	0.01	-0.08	-0.28	0.01	0.07	-0.76	47	-0.08	-0.53	-0.21	-0.74	-3.68	-0.68
	1458	0.05	-0.07	-0.08	0.03	-0.94	0.46	1459	-0.04	-0.52	0.00	-0.40	0.14	0.54
1307	1463	-0.04	-0.10	0.14	0.02	-0.23	0.00	1464	-0.05	-0.14	0.10	0.02	-0.30	0.05
	338	-0.05	-0.10	0.02	0.05	0.25	0.07	339	-0.06	-0.14	-0.02	0.03	0.17	0.12
1308	1464	-0.02	-0.13	0.23	0.04	-0.30	0.12	1465	-0.02	-0.12	0.16	-0.12	-0.34	0.14
	339	-0.06	-0.14	-0.05	0.03	0.17	0.08	340	-0.06	-0.13	-0.11	0.06	0.28	0.09
1309	1465	0.00	-0.15	0.21	-0.20	-0.35	0.15	1260	0.00	-0.15	0.23	-0.24	-0.21	0.04
	340	-0.02	-0.15	-0.11	0.06	0.28	0.07	80	-0.02	-0.15	-0.10	0.06	0.29	-0.05
1310	1459	0.00	-0.16	0.07	-0.54	-0.56	-0.12	1466	0.01	-0.12	0.09	0.11	-0.61	-0.19
	1455	-0.05	-0.17	0.03	-0.04	-0.13	0.02	1463	-0.04	-0.13	0.05	-0.03	-0.23	-0.05
1311	1466	-0.11	-0.13	0.21	0.02	-0.63	-0.16	1467	-0.10	-0.09	0.05	0.18	-0.79	-0.05
	1463	-0.04	-0.12	0.11	0.02	-0.22	-0.02	1464	-0.03	-0.07	-0.05	0.02	-0.32	0.09
1312	1467	-0.12	-0.07	0.25	0.18	-0.78	0.01	1468	-0.14	-0.17	-0.05	-0.07	-1.01	0.15
	1464	-0.02	-0.05	0.08	0.04	-0.31	0.06	1465	-0.04	-0.15	-0.23	-0.11	-0.29	0.21
1313	1468	0.18	-0.08	0.33	0.13	-0.97	0.35	1265	0.17	-0.15	0.25	-1.40	-1.00	0.16
	1465	-0.10	-0.13	-0.17	-0.19	-0.30	0.18	1260	-0.11	-0.21	-0.25	-0.25	-0.26	-0.01
1314	47	-0.09	-0.52	0.24	-0.74	-3.68	0.60	1469	0.00	-0.06	0.24	0.03	0.13	0.67
	1459	-0.05	-0.51	0.09	-0.40	0.14	-0.60	1466	0.04	-0.05	0.10	0.03	-1.01	-0.53
1315	1469	-0.01	-0.05	0.14	0.03	0.13	0.06	1470	-0.01	0.00	-0.02	-0.03	-0.15	-0.10
	1466	-0.08	-0.06	0.21	-0.06	-1.02	0.02	1467	-0.07	-0.02	0.05	0.21	-0.61	-0.15
1316	1470	-0.04	0.02	0.25	-0.03	-0.15	-0.26	1471	-0.05	-0.02	-0.21	0.15	0.75	-0.42
	1467	-0.09	0.01	0.26	0.22	-0.61	-0.04	1468	-0.10	-0.03	-0.20	-0.27	-2.02	-0.20
1317	1471	-0.42	0.19	0.95	0.15	0.75	-1.92	82	-0.53	-0.40	-0.47	-1.77	-8.87	-1.61
	1468	-0.12	0.25	0.18	-0.07	-1.98	1.14	1265	-0.23	-0.34	-1.25	-1.02	0.92	1.44
1318	1472	0.00	-0.09	0.05	0.03	-0.04	0.02	1473	0.00	-0.06	0.01	0.02	-0.08	0.03
	341	0.00	-0.09	0.04	0.03	0.15	0.01	342	0.01	-0.06	0.00	0.04	0.19	0.03
1319	1473	-0.03	-0.07	0.05	0.03	-0.07	-0.01	1474	-0.02	0.01	-0.02	-0.04	-0.12	-0.01
	342	0.01	-0.06	0.05	0.04	0.19	0.08	343	0.03	0.02	-0.02	0.02	0.10	0.09
1320	1474	-0.09	0.00	0.03	-0.02	-0.11	0.03	1205	-0.07	0.10	0.03	-0.05	0.19	0.01
	343	-0.02	0.02	0.03	0.02	0.10	0.06	52	0.00	0.12	0.02	-0.05	-0.26	0.04
1321	1407	0.00	-0.05	0.03	0.04	0.04	-0.01	1475	0.00	-0.08	0.04	0.01	-0.02	-0.02
	1402	0.01	-0.05	0.04	-0.01	-0.05	0.02	1472	0.00	-0.08	0.04	0.04	-0.04	0.02
1322	1475	0.00	-0.08	0.05	0.02	-0.02	-0.02	1476	0.00	-0.07	0.05	0.00	-0.05	-0.03
	1472	-0.01	-0.08	0.04	0.04	-0.04	0.02	1473	-0.01	-0.07	0.04	0.03	-0.06	0.01
1323	1476	-0.02	-0.08	0.08	0.01	-0.05	-0.03	1477	-0.02	-0.04	0.06	-0.03	-0.16	-0.04
	1473	-0.04	-0.08	0.08	0.04	-0.06	0.02	1474	-0.04	-0.05	0.07	-0.02	-0.04	0.01
1324	1477	-0.05	-0.04	0.12	-0.02	-0.16	0.02	1210	-0.04	0.01	0.11	-0.04	0.46	0.02
	1474	-0.09	-0.05	0.12	0.00	-0.03	-0.04	1205	-0.08	0.00	0.11	-0.21	-0.61	-0.05
1325	110	-0.01	-0.07	0.01	0.00	0.00	-0.02	1478	-0.02	-0.14	0.02	0.00	0.02	-0.03
	1407	0.01	-0.06	0.05	0.03	-0.01	-0.02	1475	0.00	-0.13	0.05	0.01	-0.03	-0.03
1326	1478	-0.01	-0.14	0.06	0.00	0.02	-0.03	1479	-0.01	-0.14	0.08	0.00	0.02	-0.04
	1475	0.00	-0.14	0.07	0.02	-0.02	-0.02	1476	-0.01	-0.14	0.09	0.01	-0.04	-0.03
1327	1479	-0.01	-0.14	0.08	0.00	0.02	-0.02	1480	0.00	-0.12	0.12	0.01	0.05	-0.02
	1476	-0.03	-0.15	0.12	0.01	-0.04	-0.05	1477	-0.03	-0.13	0.15	-0.01	-0.04	-0.06
1328	1480	-0.01	-0.12	0.09	0.01	0.05	0.03	54	-0.02	-0.15	0.09	0.25	1.26	0.06
	1477	-0.05	-0.13	0.21	0.00	-0.03	-0.12	1210	-0.05	-0.16	0.21	-0.35	-1.07	-0.10
1329	1481	-0.02	-0.19	-0.02	0.04	0.34	-0.05	1482	-0.04	-0.30	-0.03	0.19	0.67	-0.03
	344	-0.04	-0.19	0.07	0.16	0.79	-0.35	345	-0.07	-0.31	0.06	0.24	1.22	-0.34
1330	1482	-0.03	-0.30	-0.01	0.19	0.67	-0.06	1483	-0.03	-0.34	-0.01	0.25	0.88	-0.01
	345	-0.06	-0.31	0.03	0.24	1.22	-0.30	346	-0.07	-0.34	0.03	0.32	1.58	-0.25
1331	1483	-0.04	-0.34	0.00	0.25	0.88	-0.06	1484	-0.04	-0.33	0.01	0.26	1.03	-0.01
	346	-0.07	-0.34	0.00	0.32	1.58	-0.19	347	-0.07	-0.34	0.01	0.35	1.74	-0.14
1332	1484	-0.04	-0.34	0.02	0.27	1.03	-0.03	1485	-0.03	-0.29	0.01	0.22	1.09	0.00
	347	-0.06	-0.35	0.00	0.35	1.74	-0.11	348	-0.05	-0.29	0.00	0.38	1.88	-0.09
1333	1485	-0.03	-0.24	0.01	0.25	1.09	0.00	1486	-0.07	-0.46	0.12	-0.04	1.24	-0.10
	348	-0.09	-0.25	0.02	0.38	1.88	-0.06	114	-0.14	-0.47	0.12	0.36	1.82	-0.16
1334	1192	-0.05	-0.03	-0.11	-0.18	0.46	0.04	1487	-0.08	-0.21	-0.10	-0.02	0.08	0.09
	1189	-0.09	-0.04	-0.03	-0.51	-0.25	-0.02	1481	-0.13	-0.22	-0.01	0.11	0.44	0.03
1335	1487	-0.05	-0.20	0.01	-0.03	0.08	0.13	1488	-0.07	-0.31	-0.04	0.10	0.29	0.12
	1481	-0.01	-0.19	0.07	0.06	0.43	-0.04	1482	-0.04	-0.30	0.03	0.19	0.66	-0.05
1336	1488	-0.04	-0.30	0.01	0.10	0.29	0.10	1489	-0.05	-0.34	-0.01			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1345	1490	-0.03	-0.33	0.03	0.14	0.46	0.04	1491	-0.03	-0.33	-0.01	0.10	0.45	0.02
	1497	-0.11	-0.30	0.10	0.00	0.02	-0.03	115	-0.12	-0.37	-0.08	-0.08	-0.42	0.00
	1491	-0.03	-0.28	0.03	0.09	0.45	0.08	1492	-0.05	-0.35	-0.15	0.03	0.59	0.12
1346	1498	0.00	-0.23	-0.07	-0.14	-0.40	0.06	1499	-0.02	-0.31	-0.02	-0.24	-0.56	-0.03
	349	-0.06	-0.24	0.00	-0.16	-0.79	0.28	350	-0.07	-0.32	0.05	-0.26	-1.32	0.18
1347	1499	-0.02	-0.30	-0.10	-0.24	-0.57	0.07	1500	-0.02	-0.34	-0.03	-0.23	-0.60	-0.06
	350	-0.08	-0.32	-0.10	-0.26	-1.32	0.07	351	-0.08	-0.35	-0.03	-0.25	-1.27	-0.06
1348	1500	-0.04	-0.35	-0.10	-0.23	-0.60	0.04	1501	-0.01	-0.18	-0.06	-0.13	-0.42	-0.04
	351	-0.08	-0.36	-0.24	-0.25	-1.27	-0.17	352	-0.04	-0.18	-0.20	-0.16	-0.78	-0.25
1349	1501	-0.01	-0.21	-0.07	-0.13	-0.42	-0.01	1502	0.01	-0.13	-0.10	0.00	-0.22	-0.01
	352	-0.03	-0.21	-0.17	-0.16	-0.78	-0.28	353	-0.01	-0.13	-0.20	-0.03	-0.13	-0.28
1350	1502	0.01	-0.14	-0.09	-0.01	-0.22	-0.10	1415	0.05	0.02	-0.10	0.22	0.13	0.02
	353	-0.01	-0.14	-0.12	-0.03	-0.13	-0.21	112	0.02	0.02	-0.13	-0.02	-0.09	-0.09
1351	1210	0.00	0.02	-0.06	0.34	0.54	-0.10	1503	-0.04	-0.20	-0.02	-0.07	-0.26	-0.13
	1205	-0.01	0.01	0.05	0.26	-0.52	0.02	1498	-0.06	-0.20	0.09	-0.13	-0.24	-0.01
1352	1503	-0.01	-0.19	-0.01	-0.07	-0.26	-0.10	1504	-0.03	-0.27	-0.03	-0.13	-0.18	-0.06
	1498	0.01	-0.18	0.04	-0.10	-0.24	-0.01	1499	-0.01	-0.27	0.02	-0.25	-0.62	0.03
1353	1504	-0.02	-0.27	-0.05	-0.13	-0.18	-0.03	1505	-0.02	-0.27	-0.07	-0.13	-0.25	0.00
	1499	0.00	-0.27	-0.06	-0.26	-0.62	-0.01	1500	0.00	-0.26	-0.09	-0.23	-0.61	0.02
1354	1505	-0.03	-0.27	-0.10	-0.13	-0.25	0.05	1506	-0.01	-0.20	-0.12	-0.07	-0.18	0.07
	1500	-0.02	-0.27	-0.16	-0.24	-0.61	-0.02	1501	-0.01	-0.20	-0.18	-0.13	-0.44	0.00
1355	1506	-0.02	-0.21	-0.12	-0.07	-0.18	0.09	1507	0.00	-0.14	-0.12	0.00	-0.10	0.08
	1501	-0.02	-0.21	-0.19	-0.13	-0.44	-0.02	1502	-0.01	-0.14	-0.19	0.01	-0.14	-0.03
1356	1507	0.00	-0.14	-0.11	-0.01	-0.10	0.07	1419	0.02	-0.05	-0.07	0.22	0.19	0.05
	1502	0.00	-0.14	-0.17	0.01	-0.15	-0.02	1415	0.02	-0.05	-0.13	0.18	-0.09	-0.05
1357	54	-0.04	-0.12	-0.01	0.25	1.26	-0.09	1508	-0.05	-0.16	-0.05	-0.05	-0.24	-0.20
	1210	-0.04	-0.12	0.04	0.03	-0.99	0.02	1503	-0.05	-0.16	0.01	0.00	0.10	-0.09
1358	1508	-0.04	-0.18	0.03	-0.05	-0.24	-0.14	1509	-0.04	-0.21	-0.02	0.01	0.06	-0.08
	1503	0.00	-0.18	0.02	0.01	0.10	-0.12	1504	-0.01	-0.20	-0.03	-0.15	-0.27	-0.06
1359	1509	-0.04	-0.21	-0.03	0.01	0.06	-0.07	1510	-0.04	-0.21	-0.08	0.00	0.00	0.03
	1504	0.00	-0.20	-0.05	-0.15	-0.27	-0.06	1505	0.00	-0.20	-0.10	-0.13	-0.24	0.03
1360	1510	-0.04	-0.21	-0.10	0.00	0.00	0.04	1511	-0.04	-0.19	-0.14	0.00	0.01	0.10
	1505	-0.01	-0.21	-0.13	-0.13	-0.24	0.02	1506	-0.01	-0.19	-0.16	-0.08	-0.19	0.09
1361	1511	-0.04	-0.19	-0.14	0.00	0.01	0.11	1512	-0.04	-0.18	-0.16	0.00	-0.01	0.12
	1506	-0.01	-0.18	-0.17	-0.07	-0.19	0.08	1507	-0.01	-0.17	-0.19	0.01	-0.05	0.09
1362	1512	-0.05	-0.16	-0.07	0.00	-0.01	0.12	113	-0.04	-0.10	-0.10	0.01	0.06	0.02
	1507	-0.02	-0.15	-0.17	0.00	-0.05	0.11	1419	-0.01	-0.10	-0.20	0.17	-0.05	0.01
1363	1513	-0.19	0.17	-0.05	0.16	-0.01	0.09	1363	-0.49	-1.32	0.44	-0.45	-1.06	0.07
	354	-0.31	0.15	-0.05	0.20	0.99	-0.02	31	-0.61	-1.34	0.44	0.43	2.13	-0.04
1364	1411	-0.06	-0.02	-0.13	-0.08	-0.07	-0.04	1514	-0.12	-0.33	-0.13	0.00	-0.06	-0.10
	1406	-0.24	-0.05	0.03	0.07	0.07	0.06	1513	-0.30	-0.37	0.03	0.10	-0.06	0.00
1365	1514	-0.02	-0.31	0.02	-0.04	-0.07	0.00	1367	-0.04	-0.41	-0.12	-0.01	-0.11	0.01
	1513	0.00	-0.30	-0.08	0.15	-0.06	-0.12	1363	-0.02	-0.40	-0.22	-0.22	0.10	-0.11
1366	111	-0.11	-0.08	0.08	-0.15	-0.77	0.16	1515	-0.10	-0.04	-0.15	-0.01	-0.06	0.18
	1411	-0.14	-0.09	0.02	-0.05	0.12	-0.16	1514	-0.13	-0.05	-0.21	-0.01	-0.07	-0.14
1367	1515	-0.16	-0.03	0.02	-0.01	-0.06	0.22	32	-0.27	-0.56	-0.46	0.20	1.02	0.23
	1514	-0.07	-0.01	-0.06	-0.04	-0.08	-0.19	1367	-0.18	-0.54	-0.54	-0.09	-0.50	-0.19
1368	1516	0.02	-0.25	0.01	-0.03	-0.04	-0.01	1517	0.04	-0.18	-0.06	-0.02	-0.01	-0.02
	355	-0.03	-0.26	0.10	-0.03	-0.14	-0.01	356	-0.02	-0.19	0.03	-0.04	-0.18	-0.01
1369	1517	0.01	-0.18	-0.07	-0.03	-0.02	-0.02	1518	0.04	-0.07	-0.11	0.01	0.02	-0.02
	356	-0.02	-0.19	0.05	-0.04	-0.18	-0.02	357	0.00	-0.08	0.01	-0.04	-0.20	-0.03
1370	1518	0.01	-0.07	-0.12	-0.01	0.02	0.02	1389	0.05	0.10	-0.12	0.18	0.29	0.05
	357	-0.01	-0.08	-0.02	-0.04	-0.20	-0.08	105	0.03	0.09	-0.01	-0.06	-0.30	-0.05
1371	1283	-0.04	-0.26	0.05	-0.02	0.01	0.00	1519	-0.03	-0.18	-0.04	-0.02	0.01	0.00
	1281	0.03	-0.25	0.15	-0.02	-0.04	-0.01	1516	0.04	-0.17	0.05	-0.03	-0.04	-0.01
1372	1519	-0.02	-0.18	0.01	-0.02	0.01	0.00	1520	0.00	-0.09	-0.06	-0.01	0.02	0.01
	1516	0.02	-0.17	0.09	-0.03	-0.04	-0.01	1517	0.04	-0.09	0.02	-0.03	-0.02	-0.01
1373	1520	-0.01	-0.10	-0.04	-0.01	0.02	0.01	1521	0.01	0.01	-0.07	0.01	0.00	0.01
	1517	0.02	-0.09	0.01	-0.03	-0.02	-0.01	1518	0.04	0.02	-0.02	0.01	0.03	0.00
1374	1521	-0.02	0.01	-0.11	0.02	0.00	-0.01	1394	-0.01	0.08	-0.12	0.11	0.21	-0.01
	1518	0.02	0.02	-0.04	-0.01	0.03	0.02	1389	0.03	0.08	-0.04	0.08	-0.19	0.02
1375	91	-0.05	-0.21	0.03	-0.01	-0.03	-0.01	1522	-0.03	-0.12	-0.08	0.00	0.01	0.00
	1283	-0.03	-0.20	0.11	-0.01	0.04	-0.01	1519	-0.01	-0.12	0.00	-0.02	0.01	0.00
1376	1522	-0.03	-0.12	-0.01	0.00	0.01	0.00	1523	-0.01	-0.03	-0.08	0.00	0.00	0.00
	1519	0.00	-0.12	0.05	-0.02	0.01	0.00	1520	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.01
1377	1523	0.00	-0.03	-0.05	0.00	0.00	0.01	1524	0.02	0.08	-0.08	-0.01	-0.03	0.01
	1520	0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.01	0.01	1521	0.03	0.08	-0.03	0.02	0.05	0.01
1378	1524	0.04	0.08	-0.14	-0.01	-0.03	0.01	4	0.07	0.23	-0.09	0.03	0.16	-0.01
	1521	0.02	0.07	-0.07	0.03	0.05	0.01	1394	0.05	0.22	-0.03	0.04	-0.13	-0.01
1379	1525	0.01	-0.09	0.13	0.01	0.05	0.00	1382	0.03	0.05	0.11	-0.27	-0.18	-0.06
	358	-0.02	-0.09	0.12	0.06	0.29	0.15	101	0.01	0.04	0.09	0.05	0.24	0.10
1380	1378	-0.01	-0.12	0.13	0.01	0.01	-0.05	1526	0.00	-0.07	0.08	-0.03	0.01	-0.06
	1374	0.00	-0.11	0.14	0.07	0.14	0.00	1525	0.01	-0.06	0.09	-0.03	0.03	-0.01
1381	1526	-0.01	-0.07	0.13	-0.04	0.01	-0.06	1385	0.00	-0.01	0.08	-0.11	-0.13	-0.03
	1525	0.01	-0.06	0.13	0.01	0.03	-0.03	1382						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1390	1531	-0.02	-0.07	-0.06	0.07	0.14	-0.01	1534	0.00	0.03	-0.11	0.03	0.11	0.00
	1535	-0.06	0.02	-0.15	0.03	-0.02	-0.02	1394	-0.06	0.03	-0.20	-0.05	0.21	-0.01
	1534	-0.04	0.03	-0.12	0.04	0.11	-0.02	1389	-0.04	0.04	-0.17	-0.15	-0.18	0.00
1391	3	0.00	-0.02	-0.04	-0.01	-0.05	0.02	1186	0.02	0.10	-0.07	0.02	0.12	0.00
	1533	-0.02	-0.02	-0.04	0.02	0.05	-0.05	1535	0.00	0.09	-0.06	0.05	0.06	-0.07
1392	1186	0.01	0.11	-0.10	0.02	0.12	-0.05	4	0.02	0.18	-0.16	0.09	0.43	-0.03
	1535	-0.06	0.10	-0.10	0.05	0.06	-0.04	1394	-0.05	0.16	-0.17	-0.15	-0.32	-0.01
1393	1536	0.00	-0.16	0.00	0.07	0.18	-0.02	1530	0.00	-0.15	-0.02	0.07	0.17	0.00
	360	-0.03	-0.17	0.01	0.08	0.41	-0.01	118	-0.03	-0.15	-0.02	0.08	0.40	0.01
1394	1529	0.01	-0.13	0.05	0.02	0.02	0.01	1537	0.02	-0.12	0.02	0.04	0.03	0.00
	1528	0.02	-0.13	0.04	0.07	0.15	-0.01	1536	0.02	-0.12	0.02	0.07	0.18	-0.02
1395	1537	0.01	-0.12	0.01	0.03	0.03	0.00	1532	0.02	-0.10	-0.01	0.02	0.04	-0.01
	1536	0.01	-0.12	0.01	0.07	0.18	-0.01	1530	0.01	-0.10	-0.01	0.07	0.18	-0.01
1396	117	-0.01	-0.08	0.05	-0.03	-0.13	0.04	1538	-0.01	-0.08	0.02	-0.01	-0.03	0.03
	1529	0.03	-0.07	0.05	0.02	0.05	0.00	1537	0.03	-0.07	0.02	0.03	0.01	-0.01
1397	1538	-0.01	-0.08	0.02	-0.01	-0.03	-0.01	120	-0.01	-0.06	0.00	-0.03	-0.13	-0.02
	1537	0.02	-0.07	0.01	0.03	0.01	0.02	1532	0.02	-0.05	-0.01	0.03	0.07	0.01
1398	1540	-0.02	-0.36	-0.08	0.00	0.02	-0.01	1541	-0.04	-0.45	0.02	0.00	0.00	-0.01
	1193	-0.13	-0.39	0.12	0.00	0.02	-0.03	51	-0.15	-0.47	0.22	0.02	0.09	-0.03
1399	1542	0.00	-0.49	-0.11	0.00	-0.04	-0.03	1543	0.02	-0.41	0.03	0.01	-0.03	-0.02
	1539	-0.03	-0.49	0.13	0.00	0.01	-0.03	1540	-0.01	-0.42	0.27	0.00	0.01	-0.02
1400	1543	-0.01	-0.42	0.05	0.01	-0.04	-0.01	1544	0.03	-0.26	-0.08	0.00	-0.02	0.00
	1540	0.02	-0.41	0.23	0.00	0.01	-0.02	1541	0.05	-0.25	0.10	0.00	0.01	-0.01
1401	1545	0.05	-0.67	-0.14	0.01	-0.12	-0.02	1546	0.10	-0.42	-0.01	0.02	-0.07	0.00
	1542	-0.03	-0.68	0.13	0.00	-0.03	-0.04	1543	0.02	-0.44	0.26	0.01	-0.04	-0.01
1402	1546	-0.14	-0.45	0.14	0.03	-0.07	0.00	1547	-0.06	-0.04	-0.10	-0.01	-0.04	0.02
	1543	-0.02	-0.43	0.29	0.01	-0.04	-0.01	1544	0.06	-0.01	0.05	0.00	-0.03	0.00
1403	155	-0.72	-1.39	0.50	-0.13	-0.66	0.19	1548	-0.41	0.17	-0.78	0.03	0.13	0.16
	1545	-0.53	-1.35	1.12	0.03	-0.02	-0.04	1546	-0.22	0.21	-0.16	0.01	-0.14	-0.08
1404	1548	-0.07	-0.35	0.20	0.03	0.13	0.03	156	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.08	0.00
	1546	-0.10	-0.35	-0.01	0.02	-0.14	0.04	1547	-0.04	-0.05	-0.23	0.00	0.01	0.02
1405	1550	0.02	-0.32	-0.55	0.06	-0.22	0.04	1551	0.02	-0.33	0.53	0.21	-0.34	0.18
	1215	-0.15	-0.36	-0.50	0.00	-0.01	0.22	1216	-0.15	-0.37	0.58	-0.05	-0.26	0.36
1406	1551	0.14	-0.23	-0.72	0.18	-0.35	0.15	1552	0.10	-0.40	1.03	0.04	-1.93	0.40
	1216	-0.24	-0.30	-1.20	-0.05	-0.26	0.40	1217	-0.28	-0.47	0.56	0.16	0.80	0.65
1407	1552	-0.44	-0.01	-0.24	0.05	-1.93	-1.15	1553	0.01	2.23	2.84	0.44	0.16	-0.83
	1217	-0.82	-0.09	-4.00	0.16	0.80	2.22	55	-0.37	2.15	-0.91	-1.77	-8.85	2.54
1408	1554	-0.01	-0.36	-0.03	0.00	-0.12	-0.03	1555	0.00	-0.33	0.15	0.07	-0.20	-0.03
	1549	0.05	-0.35	-0.10	-0.01	-0.13	0.06	1550	0.06	-0.32	0.07	0.09	-0.20	0.05
1409	1555	0.07	-0.28	-0.20	0.08	-0.20	-0.08	1556	0.08	-0.24	0.45	0.10	-0.29	-0.12
	1550	0.01	-0.29	-0.60	0.07	-0.20	0.12	1551	0.02	-0.25	0.04	0.17	-0.52	0.08
1410	1556	0.02	-0.21	-0.09	0.13	-0.29	-0.14	1557	0.10	0.17	0.71	0.08	-0.41	-0.27
	1551	0.17	-0.18	-1.22	0.15	-0.52	0.11	1552	0.25	0.20	-0.41	0.24	-0.95	-0.01
1411	1557	-0.13	0.13	0.38	0.10	-0.40	-0.24	1558	0.04	1.01	1.03	0.02	-0.32	-0.46
	1552	0.24	0.20	-1.69	0.25	-0.95	-0.05	1553	0.41	1.08	-1.04	0.11	-1.48	-0.27
1412	1559	-0.02	-0.28	0.19	0.00	-0.01	-0.06	1560	-0.01	-0.21	0.17	0.03	0.00	-0.09
	1554	0.03	-0.27	-0.26	0.00	-0.11	-0.02	1555	0.04	-0.20	-0.28	0.08	-0.18	-0.06
1413	1560	0.00	-0.18	0.08	0.03	0.00	-0.09	1561	0.02	-0.09	0.28	0.06	0.04	-0.17
	1555	0.12	-0.16	-0.62	0.09	-0.18	-0.06	1556	0.14	-0.06	-0.42	0.10	-0.29	-0.13
1414	1561	-0.03	-0.09	0.17	0.05	0.04	-0.16	1562	0.03	0.19	0.44	0.08	0.11	-0.25
	1556	0.13	-0.06	-0.96	0.13	-0.28	-0.15	1557	0.19	0.23	-0.69	0.08	-0.39	-0.24
1415	1562	-0.01	0.15	0.38	0.08	0.11	-0.22	1563	0.05	0.43	0.70	-0.02	0.21	-0.32
	1557	0.00	0.15	-1.02	0.10	-0.39	-0.27	1558	0.06	0.43	-0.69	0.00	-0.42	-0.37
1416	157	-0.01	-0.06	0.27	0.02	0.09	-0.06	1098	-0.02	-0.10	0.17	0.02	0.10	-0.07
	1559	0.06	-0.05	-0.36	0.00	0.00	-0.06	1560	0.05	-0.09	-0.45	0.03	0.01	-0.08
1417	1098	-0.06	-0.07	0.23	0.02	0.10	-0.03	1097	-0.06	-0.03	0.15	0.05	0.27	-0.06
	1560	0.05	-0.05	-0.55	0.03	0.01	-0.11	1561	0.06	-0.01	-0.63	0.06	0.04	-0.15
1418	1097	-0.07	-0.02	0.34	0.05	0.27	-0.03	1096	-0.04	0.11	0.32	0.10	0.50	-0.06
	1561	0.00	-0.01	-0.73	0.05	0.04	-0.18	1562	0.03	0.12	-0.75	0.09	0.17	-0.22
1419	1096	-0.02	0.09	0.38	0.10	0.50	0.03	158	-0.03	0.02	0.55	0.28	1.39	0.03
	1562	-0.02	0.09	-0.82	0.09	0.17	-0.33	1563	0.02	-0.03	-0.65	-0.05	0.06	-0.33
1420	1565	0.05	-0.67	0.27	-0.02	-0.05	0.02	1566	0.14	-0.20	-0.18	0.00	-0.05	0.02
	1224	0.01	-0.68	0.30	-0.03	-0.14	-0.01	59	0.10	-0.21	-0.15	-0.01	-0.04	-0.01
1421	1567	-0.03	-0.98	0.10	0.00	0.05	0.04	1568	0.05	-0.57	0.11	-0.01	0.04	0.02
	1564	-0.03	-0.97	-0.06	0.01	-0.07	0.03	1565	0.05	-0.57	-0.04	-0.02	-0.05	0.01
1422	1568	-0.04	-0.58	0.13	-0.01	0.04	0.02	1569	0.04	-0.15	0.09	0.00	0.03	0.01
	1565	-0.08	-0.59	-0.01	-0.02	-0.05	0.02	1566	0.01	-0.16	-0.05	0.00	-0.04	0.01
1423	1570	-0.09	-1.07	0.10	-0.02	0.20	0.03	1571	0.01	-0.57	0.14	-0.01	0.13	0.00
	1567	-0.06	-1.07	-0.05	0.00	0.04	0.05	1568	0.04	-0.56	-0.02	-0.01	0.05	0.02
1424	1571	-0.12	-0.60	0.14	-0.02	0.13	0.00	1572	-0.02	-0.07	0.06	0.01	0.09	-0.01
	1568	-0.03	-0.59	0.00	-0.01	0.05	0.02	1569	0.07	-0.05	-0.08	0.00	0.04	0.01
1425	159	-0.44	-1.63	0.41	0.17	0.83	-0.21	1573	-0.15	-0.14	0.08	0.00	-0.01	-0.17
	1570	-0.32	-1.61	0.32	-0.04	0.09	0.05	1571	-0.02	-0.11	-0.02	0.01	0.20	0.09
1426	1573	-0.16	-0.11	0.17	0.00	-0.01	-0.04	160	-0.22	-0.43	-0.23	0.03	0.13	-0.01
	1571	-0.17	-0.12	-0.02	0.00	0.20	-0.04	1572	-0.23	-0.43	-0.42	0.0		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1238	-0,27	-2,14	0,84	0,07	0,35	0,41	67	-0,15	-1,57	0,07	-0,37	-1,87	0,49
1435	1587	0,12	-0,80	0,06	0,00	0,04	-0,05	1588	0,02	-1,31	0,49	0,00	0,05	-0,09
	1584	-0,15	-0,85	-0,06	-0,02	0,00	0,00	1585	-0,25	-1,36	0,36	0,08	-0,11	-0,04
1436	1588	0,06	-1,32	0,69	0,00	0,05	-0,10	1589	-0,08	-2,00	-0,06	0,00	0,07	-0,18
	1585	0,42	-1,25	0,65	0,05	-0,11	-0,05	1586	0,29	-1,93	-0,10	0,03	-0,25	-0,13
1437	1590	0,12	-1,33	0,00	0,02	0,09	0,00	1591	0,09	-1,47	0,29	-0,07	0,20	-0,04
	1587	-0,01	-1,36	0,09	0,00	0,06	-0,05	1588	-0,03	-1,49	0,38	0,00	0,05	-0,09
1438	1591	-0,37	-1,55	0,83	-0,05	0,21	-0,05	1592	-0,28	-1,10	0,05	-0,03	0,36	-0,13
	1588	-0,02	-1,48	0,58	0,00	0,05	-0,10	1589	0,07	-1,03	-0,20	0,00	0,03	-0,18
1439	163	-2,48	-4,42	2,32	0,01	0,06	0,03	1593	-1,37	1,10	-2,06	-0,06	-0,29	0,08
	1590	-2,05	-4,34	3,76	0,01	0,01	0,01	1591	-0,95	1,18	-0,62	-0,03	0,40	0,06
1440	1593	-0,53	-0,02	1,52	-0,06	-0,29	0,44	164	-0,95	-2,15	-0,61	0,41	2,04	0,53
	1591	-0,56	-0,03	-0,08	-0,01	0,41	-0,28	1592	-0,08	-2,15	-2,21	-0,10	0,05	-0,19
1441	1595	0,94	-3,89	0,58	0,01	0,05	0,00	1596	2,11	1,97	-3,59	0,00	0,06	0,00
	1245	0,87	-3,90	2,05	0,01	0,07	-0,01	71	2,04	1,95	-2,11	0,02	0,09	-0,02
1442	1597	-0,08	-2,03	0,10	0,00	0,04	0,00	1598	0,05	-1,38	-0,71	0,00	0,04	0,00
	1594	0,29	-1,95	0,04	0,00	0,05	0,00	1595	0,42	-1,31	-0,77	0,01	0,05	0,00
1443	1598	0,02	-1,38	-0,49	0,00	0,04	0,00	1599	0,11	-0,97	-0,06	0,00	0,04	0,00
	1595	-0,21	-1,42	-0,43	0,01	0,05	0,00	1596	-0,13	-1,02	0,00	0,00	0,06	0,00
1444	1600	-0,32	-1,01	0,00	0,00	0,02	0,00	1601	-0,45	-1,64	-0,88	0,00	0,02	0,00
	1597	0,11	-0,92	0,16	0,00	0,04	0,00	1598	-0,02	-1,56	-0,72	0,00	0,04	0,00
1445	1601	0,17	-1,53	-0,33	0,00	0,02	0,00	1602	0,16	-1,59	0,05	0,00	0,02	0,00
	1598	-0,03	-1,57	-0,50	0,00	0,04	0,00	1599	-0,05	-1,63	-0,11	0,00	0,04	0,00
1446	165	-0,76	-1,87	0,46	0,00	0,00	0,00	1603	-0,43	-0,23	-1,31	0,00	0,01	0,00
	1600	-0,85	-1,89	1,93	0,00	0,03	0,00	1601	-0,52	-0,25	0,16	0,00	0,02	0,00
1447	1603	-1,49	1,16	2,18	0,00	0,01	0,00	166	-2,69	-4,87	-2,49	0,00	0,00	0,00
	1601	-0,98	1,26	0,71	0,00	0,02	0,00	1602	-2,18	-4,77	-3,97	0,00	0,03	0,01
1448	1605	1,03	-4,22	0,64	-0,05	-0,29	-0,01	1606	2,30	2,15	-3,90	0,01	-0,32	0,03
	1252	0,95	-4,23	2,23	-0,09	-0,47	-0,01	75	2,23	2,14	-2,31	-0,09	-0,44	0,03
1449	1607	-0,09	-2,18	0,12	0,00	-0,16	0,02	1608	0,05	-1,48	-0,76	-0,01	-0,16	0,00
	1604	0,32	-2,10	0,03	0,01	-0,32	0,00	1605	0,46	-1,40	-0,85	-0,05	-0,30	-0,01
1450	1608	0,03	-1,48	-0,53	-0,01	-0,16	0,00	1609	0,11	-1,05	-0,05	0,00	-0,16	-0,01
	1605	-0,23	-1,53	-0,48	-0,05	-0,30	0,01	1606	-0,14	-1,10	0,00	0,01	-0,32	0,00
1451	1610	-0,34	-1,07	0,01	0,00	0,00	0,02	1611	-0,48	-1,77	-0,94	0,01	-0,01	0,00
	1607	0,12	-0,97	0,17	0,00	-0,16	0,02	1608	-0,02	-1,67	-0,79	-0,01	-0,15	0,00
1452	1611	0,18	-1,65	-0,36	0,01	-0,01	0,00	1612	0,17	-1,73	0,07	0,00	0,00	-0,02
	1608	-0,04	-1,69	-0,55	-0,01	-0,15	0,00	1609	-0,05	-1,77	-0,13	0,00	-0,16	-0,02
1453	167	-0,80	-1,98	0,49	0,03	0,14	0,01	1613	-0,45	-0,26	-1,40	0,03	0,15	0,00
	1610	-0,90	-2,00	2,06	0,00	0,00	0,01	1611	-0,56	-0,28	0,17	0,01	-0,01	0,00
1454	1613	-1,60	1,25	2,36	0,03	0,15	0,00	168	-2,91	-5,27	-2,68	0,03	0,14	-0,01
	1611	-1,05	1,36	0,75	0,01	-0,01	0,00	1612	-2,35	-5,16	-4,28	0,00	0,00	-0,01
1455	1615	0,07	-0,42	-0,20	-0,01	-0,02	-0,01	1616	0,00	-0,79	-0,32	0,00	-0,02	0,00
	1259	-0,05	-0,45	0,38	-0,01	-0,07	-0,01	79	-0,12	-0,81	0,26	-0,01	-0,04	-0,01
1456	1617	0,02	-0,28	-0,14	0,00	0,02	0,00	1618	-0,03	-0,51	-0,17	0,00	0,02	0,00
	1614	-0,01	-0,29	0,12	0,00	-0,03	0,00	1615	-0,06	-0,52	0,10	-0,01	-0,02	-0,01
1457	1618	0,03	-0,51	-0,15	0,00	0,02	0,00	1619	-0,02	-0,77	-0,17	0,00	0,02	-0,01
	1615	0,02	-0,51	0,18	-0,01	-0,02	0,00	1616	-0,03	-0,78	0,16	0,00	-0,02	-0,01
1458	1620	-0,01	-0,26	-0,13	0,00	0,05	0,01	1621	-0,06	-0,53	-0,13	0,00	0,06	0,00
	1617	0,03	-0,25	0,14	0,00	0,02	0,00	1618	-0,02	-0,52	0,14	0,00	0,02	0,00
1459	1621	-0,04	-0,51	-0,18	0,00	0,06	0,00	1622	-0,10	-0,81	-0,19	0,00	0,08	-0,01
	1618	0,03	-0,50	0,15	0,00	0,02	0,00	1619	-0,03	-0,79	0,14	0,00	0,02	-0,01
1460	169	-0,27	-0,65	0,19	0,02	0,08	0,00	1623	-0,15	-0,06	-0,17	0,01	0,03	0,01
	1620	-0,24	-0,64	0,42	0,00	0,04	0,00	1621	-0,13	-0,06	0,06	0,00	0,08	0,01
1461	1623	-0,03	-0,26	-0,36	0,01	0,03	0,05	170	-0,21	-1,13	-0,30	0,05	0,27	0,06
	1621	0,03	-0,25	0,01	0,01	0,08	-0,02	1622	-0,15	-1,12	0,07	-0,01	0,05	-0,01
1462	1625	-0,04	-0,01	-0,06	0,10	1,84	0,19	1626	-0,05	-0,08	0,25	-0,19	0,69	0,01
	1270	0,00	-0,01	-0,16	0,03	0,16	0,82	1271	-0,01	-0,07	0,15	0,03	0,17	0,65
1463	1626	0,00	-0,08	0,02	-0,14	0,70	0,19	1627	0,01	-0,03	0,11	-0,11	0,42	0,05
	1271	0,00	-0,08	-0,11	0,03	0,17	0,45	1272	0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,31
1464	1627	0,00	-0,03	0,02	-0,10	0,42	0,11	1628	0,02	0,07	0,04	0,01	0,31	0,04
	1272	0,01	-0,03	-0,08	0,00	0,01	0,25	83	0,03	0,08	-0,07	-0,02	-0,10	0,18
1465	1629	-0,12	0,07	-0,24	-0,01	0,34	-0,38	1630	-0,14	-0,04	-0,12	-0,05	0,46	-0,24
	1624	0,28	0,15	0,23	-0,07	1,39	-0,19	1625	0,25	0,04	0,35	-0,17	0,93	-0,05
1466	1630	0,03	-0,06	-0,20	-0,05	0,46	-0,23	1631	0,04	0,00	0,09	-0,08	0,37	-0,14
	1625	-0,09	-0,08	-0,14	-0,08	0,95	-0,06	1626	-0,08	-0,03	0,15	-0,18	0,72	0,03
1467	1631	0,01	-0,02	-0,08	-0,07	0,37	-0,16	1632	0,01	0,00	0,04	-0,08	0,34	-0,10
	1626	-0,02	-0,03	-0,08	-0,13	0,73	0,05	1627	-0,02	-0,01	0,04	-0,11	0,41	0,11
1468	1632	0,00	-0,01	-0,03	-0,06	0,34	-0,06	1633	0,01	0,02	0,02	0,00	0,29	-0,04
	1627	-0,01	-0,01	-0,05	-0,10	0,41	0,06	1628	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,30	0,07
1469	1634	0,01	0,04	-0,10	0,01	-0,07	-0,26	1635	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,01	-0,20
	1629	0,02	0,04	0,13	0,01	0,46	-0,29	1630	0,02	0,00	0,13	-0,06	0,43	-0,23
1470	1635	-0,01	0,02	-0,14	-0,05	-0,01	-0,22	1636	-0,02	-0,01	-0,03	-0,04	0,02	-0,16
	1630	0,05	0,03	0,04	-0,05	0,43	-0,21	1631	0,04	0,00	0,15	-0,08	0,38	-0,15
1471	1636	0,01	-0,02	-0,09	-0,05	0,02	-0,17	1637	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,04	-0,11
	1631	0,00	-0,02	-0,02	-0,07	0,39	-0,14	1632	0,01	-0,01	0,06	-0,08	0,31	-0,08
1472	1637	0,00	-0,02	-0,05	-0,03	0,04	-0,11	1638	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,07
	1632	0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,32	-0,07	1633	0,00	-0,01	0,03	-0,01	0,26	-0,03
1473	171	0,01	0,04	-0,11	-0,20	-1,00	-0,01	1639	0,01	0,01	-0,06	-0,08	-0,38	-0,01
	1634	0,00	0,04	0,06	0,04	0,07	-0,29	1635	0,00	0,01	0,10	-0,05	-0,06	-0,29
1474	1639	-0,01	0,01	-0,09	-0,08	-0,38	-0,09	1640	-0,01	0,00	-0,06	-0,05	-0,27	-0,07
	1635	0,02	0,02	0,07	-0,06	-0,06	-0,20	1636	0,01	0,00	0,09	-0,04	0,02	-0,17
1475	1640	-0,01	0,00	-0,07	-0,05	-0,27	-0,09	1641	-0,01	-0,02	-0,04	-0,03	-0,17	-0,06
	1636	0,01	0,00	0,04	-0,05	0,02	-0,15	1637	0,01	-0,01	0,07	-0,03	0,03	-0,12
1476	1641	-0,01	-0,02	-0,05	-0,03	-0,17	-0,09	172	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,17	-0,08
	1637	0,00	-0,02	0,03	-0,03	0,03	-0,09	1638	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,03	-0,08
1477	1643	0,26	-0,38	-0,32	0,06	-0,45	-0,10	1644	0,25	-0,43	-0,46	-0,02	0,03	-0,05
	1279	-0,11	-0,46	0,07	0,11	0,55	-0,24	87	-0,12	-0,50	-0,08	0,08	0,38	-0,19
1478	1645	0,13	0,											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1480	1643	0,41	0,18	0,26	0,11	-0,19	-0,01	1644	0,19	-0,93	-0,20	-0,04	-0,05	-0,03
	1648	0,05	0,51	0,23	0,00	-0,10	0,09	1649	-0,05	0,02	0,39	0,01	-0,09	0,07
	1645	0,04	0,50	-0,18	0,00	-0,16	0,09	1646	-0,05	0,02	-0,02	0,04	-0,16	0,07
1481	1649	0,06	0,01	0,38	0,01	-0,09	0,08	1650	-0,05	-0,52	0,20	0,00	-0,10	0,06
	1646	0,01	0,00	0,04	0,02	-0,16	0,06	1647	-0,09	-0,53	-0,14	0,01	-0,12	0,04
1482	173	0,04	0,20	0,22	-0,02	-0,09	0,11	1651	0,01	0,01	0,40	0,00	0,01	0,09
	1648	0,00	0,19	-0,17	0,01	-0,08	0,08	1649	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,11	0,06
1483	1651	0,01	0,00	0,35	0,00	0,01	0,06	174	-0,03	-0,20	0,22	-0,02	-0,10	0,04
	1649	0,04	0,01	0,00	0,01	-0,11	0,09	1650	0,00	-0,19	-0,13	0,00	-0,07	0,07
1484	1654	-0,01	-0,24	0,02	0,00	-0,01	0,01	1655	0,01	-0,14	-0,02	0,01	-0,01	0,00
	1652	-0,02	-0,24	-0,02	0,00	-0,04	0,01	1653	0,00	-0,14	-0,06	0,01	-0,03	0,00
1485	1656	0,00	-0,19	0,01	0,00	0,01	0,01	1657	0,01	-0,11	-0,04	0,01	0,01	0,00
	1654	0,00	-0,19	-0,01	0,00	-0,01	0,01	1655	0,01	-0,11	-0,06	0,01	-0,01	0,01
1486	175	-0,10	-0,22	0,08	0,00	0,01	0,01	176	-0,06	-0,02	-0,13	0,01	0,05	0,01
	1656	-0,06	-0,21	0,13	0,00	0,01	0,00	1657	-0,02	-0,01	-0,09	0,01	0,00	0,00
1487	1659	0,09	-0,14	0,08	-0,01	0,01	0,00	1660	0,09	-0,17	-0,16	-0,03	-0,01	0,00
	130	-0,05	-0,16	-0,02	0,00	0,00	0,01	95	-0,06	-0,20	-0,26	-0,02	-0,02	0,00
1488	1661	0,04	0,29	0,18	0,00	0,00	0,00	1662	-0,01	0,04	0,25	-0,01	-0,01	0,00
	1658	-0,04	0,28	-0,17	0,00	0,02	0,01	1659	-0,09	0,03	-0,10	0,01	0,00	0,00
1489	1662	0,01	0,02	0,36	0,00	0,00	-0,01	1663	-0,05	-0,28	0,01	-0,05	-0,03	-0,01
	1659	0,17	0,05	0,09	-0,01	0,00	0,00	1660	0,11	-0,24	-0,26	-0,05	-0,03	0,00
1490	1664	0,01	0,15	0,15	0,00	0,01	-0,01	1665	-0,02	0,03	0,17	0,00	0,01	-0,01
	1661	0,02	0,16	-0,09	0,00	0,00	0,00	1662	-0,01	0,03	-0,07	-0,01	-0,02	0,00
1491	1665	0,03	0,02	0,23	-0,01	0,01	-0,01	1666	0,00	-0,13	0,07	-0,03	-0,05	0,01
	1662	0,01	0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,00	1663	-0,02	-0,14	-0,12	-0,04	0,03	0,01
1492	177	0,07	0,09	0,05	0,01	0,03	-0,01	199	0,04	-0,05	0,21	0,00	0,02	-0,01
	1664	0,04	0,09	-0,15	0,00	0,02	-0,01	1665	0,01	-0,06	0,02	0,00	0,01	-0,01
1493	199	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,01	178	0,00	-0,02	0,06	-0,01	0,00	0,00
	1665	0,00	0,00	0,07	-0,01	0,01	0,00	1666	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00
1494	1668	0,05	-0,10	0,10	-0,03	0,15	0,08	1669	0,06	-0,02	-0,08	-0,08	-0,06	0,02
	1296	-0,03	-0,11	0,01	-0,03	-0,14	0,09	98	-0,02	-0,04	-0,17	0,01	0,05	0,03
1495	1670	0,02	0,09	0,11	0,00	0,03	-0,03	1671	0,00	0,00	0,16	-0,04	0,01	-0,01
	1667	-0,03	0,08	-0,10	-0,02	0,14	0,00	1668	-0,05	-0,01	-0,05	-0,04	0,06	0,02
1496	1671	0,00	-0,02	0,27	-0,03	0,02	-0,01	1672	-0,02	-0,12	0,02	-0,11	0,00	-0,01
	1668	0,09	0,00	0,10	-0,04	0,06	0,03	1669	0,07	-0,10	-0,15	-0,08	-0,03	0,02
1497	1673	0,01	-0,01	0,07	-0,01	0,07	-0,03	1674	0,01	-0,02	0,10	-0,03	0,02	-0,03
	1670	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,03	-0,01	1671	0,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,03	-0,02
1498	1674	-0,01	-0,04	0,18	-0,04	0,02	-0,04	1675	-0,02	-0,05	0,03	-0,07	0,03	-0,03
	1671	-0,01	-0,03	0,10	-0,02	0,03	-0,02	1672	-0,01	-0,05	-0,06	-0,12	-0,07	0,00
1499	179	-0,08	-0,18	0,11	0,10	0,49	-0,19	1676	-0,04	0,02	-0,01	-0,02	-0,11	-0,16
	1673	-0,07	-0,18	0,11	-0,03	-0,01	-0,01	1674	-0,03	0,03	0,00	-0,02	0,09	0,02
1500	1676	0,00	-0,03	0,13	-0,02	-0,11	-0,07	180	0,00	-0,03	0,01	0,01	0,06	-0,01
	1674	-0,02	-0,03	0,08	-0,02	0,09	-0,07	1675	-0,01	-0,03	-0,03	-0,09	-0,07	-0,02
1501	1677	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,33	-0,04	1669	-0,02	-0,02	0,00	0,19	0,62	0,00
	123	-0,01	-0,02	-0,02	0,08	0,39	0,00	98	-0,01	-0,02	0,00	-0,13	-0,66	0,04
1502	1663	-0,03	-0,15	-0,01	0,07	0,57	0,03	1678	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,24	0,03
	1660	-0,03	-0,15	-0,02	-0,20	-0,78	-0,03	1677	0,00	-0,03	-0,04	0,08	0,24	-0,03
1503	1678	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,24	-0,02	1672	-0,02	-0,05	-0,03	0,18	0,47	-0,02
	1677	-0,02	-0,04	-0,04	0,08	0,24	0,01	1669	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	-0,54	0,01
1504	1666	-0,01	-0,06	0,01	0,06	0,38	0,03	1679	0,00	-0,03	-0,03	-0,04	-0,15	0,03
	1663	-0,01	-0,06	0,01	-0,14	-0,51	-0,01	1678	0,00	-0,03	-0,03	0,05	0,16	-0,01
1505	1679	0,00	-0,03	-0,04	-0,04	-0,15	0,00	1675	0,00	-0,02	-0,04	0,15	0,36	-0,02
	1678	-0,01	-0,03	-0,04	0,05	0,16	0,02	1672	-0,01	-0,02	-0,04	0,01	-0,37	0,00
1506	178	0,00	0,02	0,01	0,04	0,18	0,01	201	0,00	-0,01	-0,04	-0,03	-0,17	0,02
	1666	0,01	0,02	0,02	-0,06	-0,26	0,00	1679	0,00	-0,01	-0,03	0,01	0,11	0,01
1507	201	0,00	-0,01	-0,03	-0,03	-0,17	0,03	180	0,00	-0,01	-0,04	0,05	0,25	0,00
	1679	0,00	-0,01	-0,04	0,01	0,11	0,02	1675	0,00	-0,01	-0,05	0,02	-0,25	-0,01
1508	1680	0,01	-0,09	-0,02	0,01	-0,02	-0,01	1681	0,03	0,00	-0,09	0,00	-0,02	0,00
	1522	-0,02	-0,10	-0,03	0,00	0,00	0,00	1523	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,00
1509	1681	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	1682	0,02	0,12	-0,06	-0,02	-0,03	0,00
	1523	-0,01	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00	1524	0,02	0,12	-0,09	0,00	-0,01	0,00
1510	1682	-0,05	0,12	0,02	-0,01	-0,03	-0,03	1683	0,00	0,35	0,03	-0,03	0,01	-0,04
	1524	-0,01	0,13	-0,15	0,00	-0,01	0,03	4	0,03	0,35	-0,14	-0,03	-0,15	0,02
1511	1655	0,00	-0,14	0,03	0,01	-0,01	0,01	1684	0,01	-0,08	-0,07	0,01	-0,01	0,00
	1653	0,02	-0,14	-0,01	0,01	-0,03	0,00	1680	0,03	-0,07	-0,11	0,01	-0,02	0,00
1512	1684	-0,01	-0,08	0,00	0,00	-0,01	0,00	1685	0,01	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,00
	1680	0,01	-0,08	-0,04	0,01	-0,02	0,00	1681	0,03	0,01	-0,12	0,00	-0,02	0,00
1513	1685	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1686	0,01	0,10	-0,05	-0,01	-0,01	0,00
	1681	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,00	1682	0,02	0,10	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01
1514	1686	-0,01	0,09	0,01	-0,01	-0,01	0,00	1687	0,01	0,17	-0,02	-0,03	-0,04	0,00
	1682	-0,01	0,09	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	1683	0,01	0,17	-0,06	-0,03	0,03	-0,01
1515	1657	-0,03	-0,12	0,04	0,01	0,01	0,00	1688	-0,01	-0,05	-0,08	0,01	0,01	0,00
	1655	-0,01	-0,11	-0,01	0,01	-0,01	0,00	1684	0,01	-0,05	-0,12	0,01	-0,01	0,00
1516	1688	-0,02	-0,05	0,01	0,01	0,01	0,00	1689	-0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
	1684	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-0,01	0,00	1685	0,01	0,01	-0,12	0,00		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1380	-0,02	-0,13	0,06	0,00	0,00	-0,05	1381	-0,02	-0,11	0,03	-0,01	-0,06	-0,04
1525	1695	-0,01	-0,10	0,07	0,00	-0,02	-0,04	1696	0,00	-0,07	0,03	0,01	-0,04	-0,03
	1381	-0,02	-0,11	0,06	-0,01	-0,06	-0,07	100	-0,01	-0,08	0,02	0,00	0,01	-0,06
1526	1697	0,01	-0,09	0,00	0,00	-0,18	-0,11	1698	0,00	-0,11	0,10	0,03	-0,18	-0,09
	1692	-0,01	-0,09	0,00	0,00	-0,03	-0,10	1693	-0,01	-0,11	0,09	0,03	-0,04	-0,09
1527	1698	-0,01	-0,11	0,12	0,03	-0,18	-0,08	1699	-0,01	-0,12	0,08	0,04	-0,13	-0,06
	1693	0,04	-0,10	0,12	0,03	-0,04	-0,10	1694	0,04	-0,11	0,08	0,01	-0,04	-0,08
1528	1699	-0,04	-0,12	0,12	0,03	-0,14	-0,05	1700	-0,03	-0,08	0,07	0,03	-0,08	-0,02
	1694	0,01	-0,11	0,09	0,01	-0,04	-0,08	1695	0,02	-0,07	0,04	0,00	-0,04	-0,06
1529	1700	-0,03	-0,08	0,08	0,03	-0,08	-0,02	1701	-0,02	-0,05	0,03	0,03	-0,04	-0,01
	1695	0,00	-0,08	0,07	0,00	-0,04	-0,05	1696	0,00	-0,05	0,02	0,02	-0,03	-0,04
1530	1702	0,03	-0,26	0,01	0,03	-0,54	-0,08	1703	0,05	-0,16	0,13	0,11	-0,35	-0,01
	1697	-0,04	-0,27	-0,01	0,01	-0,15	-0,15	1698	-0,02	-0,18	0,11	0,03	-0,18	-0,09
1531	1703	-0,16	-0,21	0,19	0,08	-0,35	0,00	1704	-0,13	-0,06	0,11	0,07	-0,23	0,04
	1698	-0,02	-0,18	0,14	0,03	-0,19	-0,09	1699	0,01	-0,04	0,06	0,04	-0,13	-0,05
1532	1704	-0,07	-0,05	0,09	0,07	-0,23	0,05	1705	-0,07	-0,04	0,04	0,04	-0,10	0,07
	1699	-0,02	-0,04	0,11	0,03	-0,13	-0,05	1700	-0,02	-0,03	0,06	0,03	-0,09	-0,03
1533	1705	-0,03	-0,04	0,05	0,04	-0,10	0,05	1706	-0,03	-0,03	0,01	0,01	-0,04	0,05
	1700	-0,02	-0,03	0,06	0,02	-0,09	-0,01	1701	-0,02	-0,02	0,03	0,03	-0,04	-0,01
1534	149	-0,35	-0,92	0,41	-0,69	-3,44	1,02	1707	-0,15	0,08	0,14	0,06	0,29	0,92
	1702	-0,26	-0,90	0,31	0,18	0,20	-0,38	1703	-0,06	0,10	0,04	0,02	-0,77	-0,48
1535	1707	-0,01	0,01	0,03	0,06	0,29	0,28	1708	-0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,06	0,20
	1703	-0,13	-0,01	0,10	0,00	-0,77	0,15	1704	-0,13	-0,03	0,07	0,08	-0,17	0,06
1536	1708	-0,01	-0,01	0,03	-0,01	-0,06	0,16	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11
	1704	-0,07	-0,02	0,05	0,08	-0,17	0,09	1705	-0,07	-0,01	0,02	0,03	-0,12	0,04
1537	1709	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,07	182	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	-0,10	0,05
	1705	-0,03	-0,01	0,04	0,03	-0,12	0,08	1706	-0,03	-0,01	0,00	0,02	-0,02	0,05
1538	1711	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,02	0,01	1712	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01	0,01
	1388	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,00	104	-0,01	-0,05	0,00	0,01	0,04	0,00
1539	1713	0,00	-0,01	0,01	0,07	0,05	0,00	1714	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,01	0,01
	1710	0,00	-0,01	0,02	0,04	-0,02	-0,01	1711	0,00	-0,03	0,01	0,01	0,02	0,01
1540	1714	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,01	0,01	1715	0,00	-0,03	-0,01	-0,01	0,01	0,01
	1711	0,00	-0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	1712	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,01
1541	1716	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,05	0,00	1717	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,00
	1713	0,00	-0,01	0,01	0,06	-0,01	0,01	1714	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
1542	1717	0,00	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	1718	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	0,00
	1714	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,01	1715	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
1543	183	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	1719	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,02
	1716	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,01	1717	0,00	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,02
1544	1719	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,05	184	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,13	-0,05
	1717	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,01	0,01	1718	0,01	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
1545	1720	-0,01	-0,05	0,04	0,02	0,01	-0,02	1710	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,03	-0,01
	1527	-0,01	-0,05	0,05	-0,01	-0,06	-0,05	103	0,00	-0,03	0,02	-0,01	-0,03	-0,03
1546	1701	-0,02	-0,05	0,05	0,02	-0,04	-0,01	1721	-0,01	-0,04	0,01	0,04	-0,01	0,00
	1696	-0,01	-0,05	0,05	0,01	-0,03	-0,04	1720	0,00	-0,03	0,01	0,02	0,00	-0,03
1547	1721	-0,01	-0,03	0,03	0,03	-0,01	-0,01	1713	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,02	0,00
	1720	0,00	-0,03	0,04	0,01	-0,01	-0,02	1710	0,00	-0,01	0,01	0,05	0,01	-0,01
1548	1706	-0,02	-0,03	0,03	0,01	-0,04	0,03	1722	-0,02	-0,02	0,00	0,03	-0,01	0,03
	1701	-0,01	-0,02	0,04	0,02	-0,04	0,00	1721	-0,01	-0,02	0,01	0,04	-0,01	-0,01
1549	1722	-0,01	-0,02	0,02	0,02	-0,01	0,02	1716	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,02	0,02
	1721	-0,01	-0,02	0,03	0,03	-0,01	0,00	1713	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,01	0,00
1550	182	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,10	0,08	1723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	1706	-0,01	0,02	0,02	0,01	-0,02	0,03	1722	-0,01	-0,01	0,00	0,03	-0,02	0,01
1551	1723	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05	183	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,02
	1722	-0,01	0,00	0,01	0,02	-0,02	0,03	1716	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,00	0,01
1552	1715	0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,00	1725	0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00
	1712	0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,01	0,01	1724	0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,01	0,00
1553	1718	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	1726	0,00	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
	1715	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,00	0,00	1725	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00
1554	184	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,13	-0,04	185	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,19	-0,03
	1718	0,01	0,00	-0,03	-0,02	-0,02	0,01	1726	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,01
1555	1729	0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01	0,00	1730	0,02	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	-0,01
	1727	0,02	-0,02	-0,05	0,00	0,00	0,00	1728	0,03	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
1556	1731	0,01	-0,01	-0,04	-0,03	-0,03	0,00	1732	0,01	0,00	-0,05	-0,01	-0,02	0,00
	1729	0,03	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	1730	0,03	0,01	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01
1557	186	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,16	0,02	187	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,05	0,03
	1731	0,01	0,00	-0,05	-0,02	0,00	-0,02	1732	0,01	0,01	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
1558	1733	0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,01	1683	0,09	0,34	-0,08	0,10	0,29	-0,01
	1186	0,03	-0,02	-0,07	-0,02	-0,09	-0,03	4	0,10	0,34	-0,12	-0,07	-0,35	-0,03
1559	1730	0,02	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	1734	0,03	0,05	-0,05	-0,01	-0,02	0,00
	1728	0,04	-0,01	-0,06	0,00	-0,01	-0,02	1733	0,05	0,06	-0,07	-0,03	0,04	-0,01
1560	1734	0,00	0,06	-0,05	-0,01	-0,02	0,00	1687	0,03	0,17	0,00	0,05	0,14	0,00
	1733	0,00	0,05	-0,08	-0,03	0,04	0,00	1683	0,02	0,17	-0,03	0,02	-0,11	0,01
1561	1732	0,01	0,00	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	1735	0,02	0,04	-0,04	0,00	-0,03	0,01
	1730	0,02	0,00	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01	1734	0,03	0,04	-0,06	0,00	0,03	0,00
1562	1735	0,00	0,04	-0,03	0,00	-0,03	0,01	1691	0,01	0,09	0,01	0,04	0,10	0,01
	1734	0,00	0,04	-0,05	0,00	0,03	0,00	1687	0,01	0,09	-0,01	0,00	-0,08	0,01
1563	187	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,05	0,03	1736	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,03
	1732	0,01	0,00	-0,06	-0,02	-0,03	0,00	1735	0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
1564	1736	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,01	181	0,00	0,04	0,02	0,01	0,04	0,01
	1735	-0,01	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,02	1691	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,05	0,01
1565	1737	0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,04	0,02	1727	0,02	-0,03	-0,03	0,00	-0,02	0,02
	1538	-0,01	-0,05	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01	120	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,07	-0,02
1566	1725	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00	1738	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
	1724	0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,01	0,00	1737	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,01	0,00
1567	1738	0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	1729	0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
	1737	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	0,01	0,00	1727	0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
1568	1726	0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Uffici: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1570	1738	0,02	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	1729	0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	0,00	
	185	0,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,19	0,02	1740	0,00	-0,01	-0,05	0,01	0,03	0,03	
	1726	0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,01	-0,04	1739	0,01	0,00	-0,04	-0,01	-0,08	-0,03	
1571	1740	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,03	-0,03	186	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,16	-0,03	
	1739	0,01	0,00	-0,03	-0,01	-0,08	0,02	1731	0,01	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,03	
1572	1742	0,08	-0,05	-0,07	-0,02	0,14	0,04	1743	0,08	-0,01	-0,23	0,00	-0,01	0,02	
	1548	0,00	-0,06	0,12	-0,03	-0,14	0,03	156	0,01	-0,02	-0,04	0,01	0,07	0,00	
1573	1744	0,01	0,10	0,13	0,00	0,04	-0,04	1745	0,00	0,04	0,18	-0,01	0,04	-0,02	
	1741	-0,05	0,08	-0,16	-0,01	0,12	-0,02	1742	-0,07	0,03	-0,11	-0,02	0,07	0,00	
1574	1745	0,01	0,02	0,20	0,00	0,04	-0,01	1746	-0,03	-0,17	0,05	0,00	0,03	0,00	
	1742	0,10	0,04	0,02	-0,03	0,07	0,00	1743	0,06	-0,15	-0,13	0,01	0,03	0,02	
1575	1747	0,01	0,06	0,13	0,00	0,00	-0,03	1748	0,00	0,00	0,15	0,01	0,00	-0,02	
	1744	0,01	0,06	-0,12	0,00	0,04	-0,03	1745	-0,01	0,00	-0,09	-0,01	0,04	-0,02	
1576	1748	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,02	1749	-0,01	-0,07	0,12	0,00	-0,01	-0,01	
	1745	-0,01	0,00	-0,06	-0,01	0,04	-0,01	1746	-0,02	-0,07	-0,11	0,00	0,03	0,00	
1577	227	-0,04	-0,03	0,17	-0,01	-0,07	-0,01	1750	-0,03	0,04	0,09	0,01	0,04	-0,01	
	1747	-0,04	-0,03	-0,03	0,00	0,02	-0,03	1748	-0,03	0,04	-0,11	0,00	-0,02	-0,04	
1578	1750	0,00	0,00	0,17	0,01	0,04	-0,05	228	0,00	-0,02	0,13	-0,03	-0,17	-0,06	
	1748	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,02	0,00	1749	0,00	-0,02	-0,14	0,01	0,01	0,00	
1579	1752	0,00	-0,02	0,09	0,01	0,07	0,01	1753	0,01	0,02	-0,03	0,03	0,09	0,01	
	1098	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,07	-0,03	1097	0,03	0,03	-0,12	0,03	0,13	-0,03	
1580	1753	0,00	0,02	0,04	0,03	0,09	0,01	1754	-0,01	0,00	-0,06	0,03	0,04	0,02	
	1097	0,03	0,03	0,06	0,03	0,13	-0,03	1096	0,02	0,00	-0,04	0,05	0,25	-0,02	
1581	1754	-0,01	0,03	-0,02	0,03	0,05	-0,06	1755	-0,03	-0,08	0,01	0,01	0,17	-0,06	
	1096	-0,02	0,02	0,03	0,05	0,25	0,06	158	-0,04	-0,08	0,06	-0,02	-0,11	0,06	
1582	1756	0,00	0,01	0,04	0,00	0,09	0,01	1757	0,00	0,02	0,03	0,01	0,08	0,01	
	1751	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,07	0,01	1752	0,00	0,02	-0,05	0,01	0,08	0,01	
1583	1757	0,00	0,01	0,05	0,01	0,08	0,01	1758	0,00	0,01	0,00	0,02	0,08	0,01	
	1752	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,01	1753	0,00	0,01	-0,05	0,03	0,09	0,01	
1584	1758	0,01	0,01	0,03	0,02	0,08	0,01	1759	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,08	0,00	
	1753	-0,02	0,00	0,02	0,03	0,09	0,00	1754	-0,02	-0,01	-0,01	0,04	0,09	0,00	
1585	1759	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,08	0,00	1760	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,09	0,00	
	1754	0,01	0,00	0,02	0,04	0,10	-0,01	1755	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,10	-0,02	
1586	1761	0,00	0,01	0,03	-0,01	0,08	0,00	1762	0,00	0,01	0,02	0,02	0,08	0,00	
	1756	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,09	0,01	1757	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,08	0,01	
1587	1762	0,00	0,01	0,03	0,02	0,08	0,00	1763	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08	0,01	
	1757	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,08	0,01	1758	-0,01	0,00	-0,02	0,02	0,08	0,01	
1588	1763	0,00	0,01	0,03	0,02	0,08	0,01	1764	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,08	0,01	
	1758	0,00	0,01	0,00	0,02	0,08	0,01	1759	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,08	0,00	
1589	1764	0,01	-0,01	0,01	0,02	0,09	0,01	1765	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,09	0,01	
	1759	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,08	0,00	1760	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,09	0,00	
1590	229	0,00	0,00	0,02	0,04	0,03	0,01	1766	0,00	0,01	0,02	0,00	0,10	0,02	
	1761	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,10	-0,01	1762	0,00	0,01	-0,02	0,02	0,08	0,00	
1591	1766	0,01	0,01	0,02	0,01	0,10	0,01	1767	0,01	0,01	0,02	0,03	0,11	0,01	
	1762	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,08	0,00	1763	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,08	0,00	
1592	1767	0,01	0,01	0,03	0,00	0,10	0,00	1768	0,01	0,01	0,01	0,04	0,08	0,00	
	1763	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,08	0,01	1764	-0,01	0,00	-0,02	0,01	0,08	0,01	
1593	1768	0,03	0,03	0,03	0,00	0,08	0,01	230	0,02	-0,04	0,00	0,02	0,07	0,01	
	1764	-0,02	0,02	-0,01	0,02	0,09	0,01	1765	-0,03	-0,05	-0,04	0,00	0,09	0,01	
1594	1770	0,16	-0,47	-0,02	0,03	-0,13	-0,06	1771	0,25	-0,01	-0,36	0,00	0,02	-0,04	
	1573	0,04	-0,50	0,13	0,04	0,21	-0,04	160	0,13	-0,03	-0,21	0,00	-0,02	-0,02	
1595	1772	0,05	0,34	-0,03	0,00	-0,09	0,00	1773	-0,03	-0,06	-0,02	0,02	-0,09	-0,01	
	1769	0,08	0,34	0,08	0,01	-0,11	-0,01	1770	0,01	-0,06	0,10	0,03	-0,06	-0,02	
1596	1773	0,02	-0,05	0,01	0,02	-0,09	0,00	1774	-0,05	-0,40	-0,04	0,00	-0,07	0,00	
	1770	0,10	-0,03	0,07	0,04	-0,06	-0,03	1771	0,03	-0,39	0,02	-0,01	-0,03	-0,03	
1597	1775	-0,02	0,27	-0,02	0,01	-0,15	0,00	1776	-0,09	-0,06	-0,06	0,02	-0,10	0,01	
	1772	0,04	0,28	0,09	0,00	-0,09	-0,01	1773	-0,03	-0,05	0,05	0,02	-0,09	0,00	
1598	1776	0,06	-0,05	0,01	0,03	-0,10	0,02	1777	0,00	-0,33	-0,01	-0,01	-0,06	0,02	
	1773	0,03	-0,05	0,07	0,02	-0,09	-0,01	1774	-0,02	-0,33	0,05	0,00	-0,07	0,00	
1599	231	0,03	0,10	-0,09	-0,13	-0,64	0,20	1778	0,01	-0,01	-0,08	0,02	0,08	0,16	
	1775	-0,04	0,09	0,23	0,03	-0,06	-0,02	1776	-0,06	-0,02	0,24	0,01	-0,16	-0,06	
1600	1778	-0,21	0,31	0,47	0,02	0,08	0,05	232	-0,38	-0,56	-0,37	-0,01	-0,03	0,03	
	1776	-0,13	0,33	0,31	0,02	-0,16	0,05	1777	-0,31	-0,55	-0,52	0,00	-0,03	0,02	
1601	1780	0,69	-1,44	-0,09	0,02	0,55	0,37	1781	1,21	1,17	-2,30	-0,12	0,14	0,26	
	1583	0,39	-1,50	1,25	-0,02	-0,11	-0,52	162	0,91	1,11	-0,96	0,54	2,72	-0,63	
1602	1782	0,04	0,45	0,30	0,00	0,00	0,05	1783	0,00	0,23	0,35	0,01	-0,02	0,12	
	1779	-0,05	0,44	-0,28	0,03	0,18	0,01	1780	-0,09	0,21	-0,22	-0,06	0,31	0,08	
1603	1783	0,03	0,20	0,47	0,01	-0,02	0,14	1784	-0,14	-0,63	-0,02	-0,01	-0,06	0,26	
	1780	0,39	0,27	0,28	-0,03	0,32	0,07	1781	0,22	-0,56	-0,22	-0,05	0,52	0,19	
1604	1785	0,03	0,33	0,24	-0,04	-0,20	-0,01	1786	-0,02	0,12	0,32	0,08	-0,36	0,05	
	1782	0,00	0,33	-0,20	0,00	-0,04	0,06	1783	-0,04	0,11	-0,12	0,00	-0,03	0,12	
1605	1786	0,07	0,11	0,33	0,05	-0,37	0,05	1787	0,00	-0,24	0,20	0,06	-0,62	0,18	
	1783	-0,02	0,09	0,00	0,01	-0,03	0,14	1784	-0,09	-0,25	-0,13	0,01	0,00	0,26	
1606	233	0,14	0,29	0,08	-0,03	-0,15	-0,10	1788	0,06	-0,09	0,40	0,04	0,21	-0,17	
	1785	0,10	0,28	-0,32	-0,01	-0,09	-0,01	17							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1615	1796	0,04	-0,05	-0,01	0,01	0,53	-0,33	1797	0,07	0,11	-0,05	-0,12	0,14	-0,22	
	1800	0,99	-2,56	0,71	0,00	0,01	0,00	1801	2,09	2,95	-3,93	0,00	0,01	0,00	
	1603	1,18	-2,52	2,61	0,00	0,01	0,00	166	2,28	2,99	-2,02	0,00	0,00	0,00	
1616	1802	-0,13	-0,62	0,02	0,00	0,00	-0,01	1803	0,02	0,12	-0,52	0,00	0,00	0,00	
	1799	0,27	-0,54	0,23	0,00	0,01	0,00	1800	0,41	0,20	-0,31	0,00	0,01	0,00	
1617	1803	0,00	0,15	-0,42	0,00	0,00	0,00	1804	0,04	0,35	-0,27	0,00	0,00	0,00	
	1800	-0,15	0,12	0,14	0,00	0,01	0,00	1801	-0,11	0,32	0,29	0,00	0,01	0,00	
1618	1805	-0,06	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	1806	-0,02	0,04	-0,39	0,00	0,00	0,00	
	1802	-0,07	-0,18	0,15	0,00	0,00	-0,01	1803	-0,02	0,04	-0,06	0,00	0,00	0,00	
1619	1806	0,05	0,06	-0,39	0,00	0,00	0,00	1807	0,06	0,15	-0,22	0,00	0,00	0,00	
	1803	-0,03	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	1804	-0,01	0,14	0,21	0,00	0,00	0,00	
1620	237	0,21	0,27	-0,44	-0,01	-0,03	0,00	1808	0,12	-0,18	-0,15	0,00	0,00	0,00	
	1805	0,17	0,26	-0,10	0,00	0,00	-0,01	1806	0,08	-0,19	0,19	0,00	0,00	-0,01	
1621	1808	-0,07	0,08	-0,24	0,00	0,00	0,00	238	-0,11	-0,11	-0,35	0,00	0,01	0,00	
	1806	-0,05	0,08	0,19	0,00	0,00	0,00	1807	-0,08	-0,10	0,07	0,00	0,00	0,00	
1622	1810	1,06	-2,76	0,77	0,02	0,10	0,00	1811	2,25	3,16	-4,22	0,00	0,11	-0,01	
	1613	1,27	-2,72	2,81	0,03	0,15	0,00	168	2,45	3,20	-2,18	0,03	0,13	-0,01	
1623	1812	-0,14	-0,65	0,02	0,00	0,07	-0,01	1813	0,02	0,13	-0,56	0,00	0,07	0,00	
	1809	0,29	-0,57	0,25	0,00	0,11	0,00	1810	0,44	0,21	-0,34	0,02	0,10	0,00	
1624	1813	0,00	0,17	-0,45	0,00	0,07	0,00	1814	0,04	0,37	-0,28	0,00	0,07	0,00	
	1810	-0,16	0,13	0,15	0,02	0,10	-0,01	1811	-0,12	0,33	0,31	0,00	0,11	0,00	
1625	1815	-0,06	-0,18	-0,19	0,00	0,03	-0,01	1816	-0,02	0,04	-0,42	0,00	0,03	0,00	
	1812	-0,07	-0,18	0,16	0,00	0,07	-0,01	1813	-0,03	0,04	-0,06	0,00	0,07	0,00	
1626	1816	0,05	0,07	-0,42	0,00	0,03	0,00	1817	0,07	0,15	-0,24	0,00	0,03	0,00	
	1813	-0,03	0,05	0,05	0,00	0,07	0,00	1814	-0,01	0,14	0,23	0,00	0,07	0,00	
1627	239	0,23	0,30	-0,48	-0,01	-0,04	0,00	1818	0,13	-0,20	-0,16	0,00	0,01	0,00	
	1815	0,18	0,29	-0,11	0,00	0,03	-0,01	1816	0,08	-0,21	0,21	0,00	0,02	-0,01	
1628	1818	-0,09	0,09	-0,25	0,00	0,01	0,00	240	-0,13	-0,13	-0,39	0,00	-0,02	0,00	
	1816	-0,05	0,10	0,21	0,00	0,02	0,00	1817	-0,10	-0,12	0,07	0,00	0,03	0,00	
1629	1820	-0,04	-0,30	-0,10	0,01	-0,04	0,00	1821	0,16	0,71	0,02	0,01	0,00	0,01	
	1623	-0,08	-0,31	-0,30	0,02	0,09	0,05	170	0,13	0,70	-0,18	-0,02	-0,11	0,06	
1630	1822	-0,05	-0,42	0,05	0,00	-0,04	0,00	1823	0,02	-0,06	0,03	0,01	-0,06	0,01	
	1819	0,01	-0,41	-0,05	0,00	-0,01	0,01	1820	0,08	-0,05	-0,07	0,02	-0,02	0,02	
1631	1823	-0,03	-0,09	0,05	0,01	-0,06	0,01	1824	0,06	0,37	0,06	0,00	-0,06	0,02	
	1820	0,02	-0,08	-0,15	0,02	-0,02	0,01	1821	0,11	0,38	-0,13	0,00	-0,03	0,02	
1632	1825	-0,01	-0,35	0,04	-0,01	-0,05	-0,02	1826	0,05	-0,05	0,02	0,03	-0,09	-0,01	
	1822	-0,02	-0,35	-0,08	0,00	-0,05	0,00	1823	0,04	-0,06	-0,11	0,01	-0,06	0,01	
1633	1826	-0,09	-0,07	0,08	0,02	-0,09	-0,01	1827	-0,02	0,28	0,05	0,01	-0,15	0,01	
	1823	-0,03	-0,05	-0,09	0,01	-0,06	0,01	1824	0,04	0,29	-0,12	0,00	-0,05	0,03	
1634	241	-0,37	-0,58	0,39	-0,01	-0,04	-0,02	1828	-0,19	0,31	-0,42	0,02	0,09	-0,05	
	1825	-0,31	-0,57	0,47	0,00	-0,02	-0,02	1826	-0,13	0,32	-0,34	0,01	-0,15	-0,04	
1635	1828	0,01	-0,02	0,10	0,02	0,09	-0,16	242	0,03	0,10	0,12	-0,13	-0,67	-0,20	
	1826	-0,06	-0,03	-0,28	0,00	-0,15	0,06	1827	-0,03	0,09	-0,25	0,03	-0,05	0,03	
1636	1830	0,00	0,02	-0,01	-0,04	-0,12	0,01	1831	-0,01	0,00	0,01	-0,04	-0,16	0,00	
	1639	0,00	0,02	0,00	-0,08	-0,40	-0,05	1640	0,00	0,00	0,02	-0,05	-0,25	-0,06	
1637	1831	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,16	0,00	1832	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,13	0,00	
	1640	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,25	-0,06	1641	0,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,17	-0,06	
1638	1832	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,13	0,01	1833	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,17	0,02	
	1641	0,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,17	-0,07	172	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,02	-0,06	
1639	1834	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,10	0,00	1835	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,09	0,00	
	1829	0,00	0,02	0,01	0,01	-0,18	-0,02	1830	0,00	0,01	0,01	-0,05	-0,17	-0,02	
1640	1835	0,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,09	0,00	1836	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,09	0,00	
	1830	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,17	-0,02	1831	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,15	-0,01	
1641	1836	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	0,00	1837	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,08	0,00	
	1831	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,15	-0,01	1832	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,14	-0,01	
1642	1837	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,08	0,00	1838	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,09	-0,01	
	1832	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,14	0,00	1833	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,13	-0,01	
1643	1839	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,01	1840	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,01	
	1834	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,11	0,00	1835	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,09	0,00	
1644	1840	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,01	1841	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	
	1835	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,09	0,00	1836	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,09	0,00	
1645	1841	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	1842	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	
	1836	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,09	0,00	1837	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,08	0,00	
1646	1842	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1843	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	
	1837	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,08	0,00	1838	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,09	-0,01	
1647	243	0,02	0,02	-0,02	-0,01	-0,03	0,03	1844	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	
	1839	0,01	0,01	-0,02	0,00	-0,04	0,01	1840	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,04	0,01	
1648	1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	1840	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,04	0,01	1841	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,03	0,01	
1649	1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
	1841	0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,03	0,01	1842	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	
1650	1846	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,09	244	0,01	0,02	0,01	0,07	0,34	0,10	
	1842	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	-0,04	1843	0,01	0,01	0,03	-0,02	-0,07	-0,04	
1651	1849	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	1850	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	
	1847	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	1848	-0,01	-0,01	-0,01</				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1660	1859	-0,14	-0,28	0,31	0,03	-0,03	-0,03	1860	-0,06	0,13	-0,07	0,00	-0,09	-0,06
	1145	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,06	248	0,01	0,03	-0,07	0,00	0,00	0,03
	1860	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	-0,09	0,03	1861	-0,02	0,03	-0,06	0,06	0,01	0,00
1661	1863	0,01	-0,04	0,05	0,01	-0,10	-0,03	1864	0,02	-0,01	-0,03	0,05	0,00	0,01
	1676	0,00	-0,04	0,03	0,01	0,07	-0,05	180	0,01	-0,02	-0,04	0,00	0,02	-0,01
1662	1865	0,00	-0,04	0,03	0,00	0,01	0,05	1866	0,00	-0,02	0,03	0,01	0,01	0,03
	1862	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	-0,10	0,03	1863	0,00	-0,02	-0,02	0,01	-0,05	0,01
1663	1866	0,00	-0,02	0,05	0,01	0,01	0,03	1867	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,00	0,01
	1863	0,01	-0,02	0,02	0,02	-0,05	0,01	1864	0,01	-0,02	-0,04	0,06	0,03	-0,01
1664	1868	0,01	-0,06	0,01	-0,01	0,09	0,03	1869	0,01	-0,02	0,02	0,00	0,05	0,02
	1865	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,05	1866	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,03
1665	1869	-0,03	-0,03	0,04	0,00	0,05	0,02	1870	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
	1866	0,00	-0,02	0,03	0,01	0,00	0,03	1867	0,01	0,01	-0,03	0,03	0,02	0,01
1666	249	-0,11	-0,18	0,12	0,09	0,47	-0,11	1146	-0,06	0,10	-0,08	0,00	-0,02	-0,10
	1868	-0,10	-0,18	0,14	-0,02	0,03	0,05	1869	-0,04	0,10	-0,06	0,01	0,08	0,06
1667	1146	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,03	250	0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,03	-0,02
	1869	-0,01	0,00	-0,05	0,01	0,08	-0,01	1870	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	0,02	0,00
1668	1871	0,01	0,01	0,00	0,02	-0,05	0,00	1864	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,15	-0,01
	201	0,00	0,01	0,00	0,03	0,17	0,03	180	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	-0,15	0,02
1669	1858	0,01	0,07	0,00	0,08	0,19	-0,01	1872	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,05	0,00
	1855	0,01	0,07	0,00	-0,02	-0,13	0,00	1871	0,00	0,02	0,01	0,04	0,07	0,01
1670	1872	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,05	-0,01	1867	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,14	-0,01
	1871	0,01	0,02	0,01	0,05	0,07	0,00	1864	0,01	-0,01	0,00	-0,09	-0,17	0,00
1671	1861	0,01	0,05	-0,01	0,10	0,23	-0,01	1873	0,00	0,02	0,01	-0,02	-0,05	-0,01
	1858	0,00	0,05	-0,01	0,01	-0,16	0,00	1872	0,00	0,02	0,01	0,02	0,07	0,00
1672	1873	0,00	0,02	0,01	-0,02	-0,05	-0,02	1870	0,00	0,01	0,00	0,03	0,12	-0,01
	1872	0,00	0,02	0,01	0,02	0,07	-0,01	1867	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,12	0,00
1673	248	0,01	0,03	-0,02	0,04	0,22	0,00	1147	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,08	-0,02
	1861	0,00	0,02	-0,01	0,01	-0,20	0,01	1873	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	-0,01
1674	1147	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,08	-0,01	250	0,00	0,01	0,01	0,02	0,08	-0,01
	1873	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	-0,01	1870	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,08	-0,01
1675	1874	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1875	0,01	-0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00
	1120	0,00	-0,01	0,07	0,00	-0,01	0,00	1119	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
1676	1875	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,01	1876	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	1119	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	1118	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
1677	1876	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	1877	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	181	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01
1678	1850	0,01	-0,01	0,07	0,00	0,01	0,00	1878	0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,00
	1848	0,02	-0,01	0,06	0,00	0,01	0,00	1874	0,02	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00
1679	1878	0,00	-0,02	0,04	0,00	0,01	0,00	1879	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,00
	1874	0,01	-0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	1875	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
1680	1879	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	1880	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1875	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1876	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1681	1880	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1876	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	1852	-0,01	-0,02	0,07	0,01	0,02	0,00	1882	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,00
	1850	-0,01	-0,02	0,05	0,00	0,01	0,00	1878	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,00
1683	1882	-0,01	-0,01	0,05	0,00	0,02	0,00	1883	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
	1878	0,00	-0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	1879	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00
1684	1883	-0,01	-0,01	0,03	0,00	0,02	0,00	1884	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1879	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1880	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00
1685	1884	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1881	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
1686	246	-0,02	0,00	0,07	0,01	0,04	-0,01	1155	-0,02	-0,01	-0,05	0,01	0,03	-0,01
	1852	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	1882	-0,02	-0,01	-0,07	0,00	0,02	0,00
1687	1155	0,00	-0,02	0,07	0,01	0,03	-0,01	1154	0,00	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,01
	1882	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1883	-0,01	0,01	-0,06	0,00	0,02	0,00
1688	1154	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,01	1153	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,04	-0,01
	1883	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,02	-0,01	1884	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,01	-0,01
1689	1153	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,04	-0,02	251	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,02
	1884	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,01	1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
1690	1890	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,11	0,02	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
	1886	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,13	0,01	1887	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,08	0,00
1691	1891	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,01	1892	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
	1887	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,01	1888	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
1692	1892	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	1893	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	1888	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	261	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
1693	1894	0,03	0,01	0,02	0,00	-0,10	0,11	1895	-0,01	0,01	0,00	0,02	-0,10	0,07
	1889	0,04	0,03	-0,01	-0,02	-0,15	0,11	1890	0,00	0,02	-0,02	0,01	-0,15	0,08
1694	1895	-0,01	0,01	0,01	0,04	-0,06	0,02	1896	0,00	0,01	0,00	0,03	-0,04	0,01
	1890	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,07	0,02	1891	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,06	0,00
1695	1896	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,02	-0,01	1897	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01
	1891	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,01	1892	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,01
1696	1897	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	-0,01	1898	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01
	1892	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Uffici: SHELL

Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1902	-0,01	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,01	1903	0,00	0,00	-0,01	0,10	-0,01	-0,01

CARATT. Var.Amb.affol.: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	38	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,04	0,00	0,00	90	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
	1	3,62	-0,01	-0,09	-0,24	0,10	-0,01	0,00	1	0,00	0,01	0,09	0,24	0,20	-0,01	0,00
	2	3,62	-0,05	-0,09	-0,24	0,12	-0,08	0,00	2	0,00	0,05	0,09	0,24	0,15	-0,08	0,00
	3	3,62	-0,06	-0,08	-0,28	0,10	-0,10	0,00	3	0,00	0,06	0,08	0,28	0,13	-0,10	0,00
	4	3,62	-0,05	-0,06	-0,15	0,09	-0,07	0,00	4	0,00	0,05	0,06	0,15	0,11	-0,09	0,00
	5	3,62	-0,05	-0,02	-0,20	0,04	-0,08	0,00	5	0,00	0,05	0,02	0,20	0,03	-0,08	0,00
	6	3,62	0,00	0,04	-0,39	0,06	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,04	0,39	-0,18	-0,01	0,00
	7	3,62	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,00	7	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	-0,02	0,00
	12	3,62	-0,08	-0,05	0,04	0,06	-0,12	0,00	12	0,00	0,08	0,05	-0,04	0,09	-0,13	0,00
	13	3,62	-0,08	-0,04	0,02	0,06	-0,12	0,00	13	0,00	0,08	0,04	-0,02	0,08	-0,13	0,00
	16	3,62	-0,01	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,00	16	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,01	-0,01	0,00
	17	3,62	-0,08	-0,02	-0,46	0,03	-0,10	0,00	17	0,00	0,08	0,02	0,46	0,03	-0,15	0,00
	18	3,62	-0,07	-0,09	0,06	0,11	-0,11	0,00	18	0,00	0,07	0,09	-0,06	0,18	-0,12	0,00
	20	3,62	-0,10	-0,03	0,01	-0,01	-0,15	0,00	20	0,00	0,10	0,03	-0,01	0,08	-0,15	0,00
	29	3,62	-0,02	0,02	0,82	-0,03	-0,01	0,00	29	0,00	0,02	-0,02	-0,82	-0,05	-0,05	0,00
	30	3,62	-0,01	-0,11	7,22	0,10	0,00	0,00	30	0,00	0,01	0,11	-7,22	0,25	-0,03	0,00
	31	3,62	-0,06	0,02	6,14	-0,03	-0,08	0,00	31	0,00	0,06	-0,02	-6,14	-0,03	-0,10	0,00
	32	3,62	0,00	-0,08	0,41	0,11	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,08	-0,41	0,15	-0,01	0,00
	40	3,62	0,07	-0,06	13,01	0,05	0,10	0,00	40	0,00	-0,07	0,06	-13,01	0,13	0,12	0,00
	41	3,62	0,04	0,04	10,30	-0,05	0,06	0,00	41	0,00	-0,04	-0,04	-10,30	-0,07	0,07	0,00
	42	3,62	-0,01	-0,07	4,00	0,00	-0,02	0,00	42	0,00	0,01	0,07	-4,00	0,25	-0,01	0,00
	47	3,62	-0,02	0,00	0,80	-0,01	-0,07	0,00	47	0,00	0,02	0,00	-0,80	0,01	0,00	0,00
	48	3,62	-0,02	-0,01	0,63	0,01	-0,06	0,00	48	0,00	0,02	0,01	-0,63	0,01	-0,01	0,00
	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	98	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	99	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
	23	3,62	0,00	0,06	0,00	-0,08	0,00	0,00	100	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,00	0,00
	10	3,62	0,00	0,21	0,00	-0,16	0,00	0,00	101	3,62	0,00	-0,21	0,00	-0,08	0,00	0,00
	8	3,62	0,00	0,14	0,00	-0,11	0,00	0,00	102	3,62	0,00	-0,14	0,00	-0,06	0,00	0,00
	27	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	104	3,62	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00
	45	3,62	0,00	0,13	0,00	-0,07	0,00	0,00	107	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,07	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	109	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	123	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	126	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	-0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,16	0,00	0,05	0,00	0,00
	53	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	139	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,02	0,00	0,00
	50	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
	46	3,62	0,00	-0,16	0,00	0,11	0,00	0,00	145	3,62	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00
	47	3,62	0,00	-0,17	0,00	0,07	0,00	0,00	150	3,62	0,00	0,17	0,00	0,08	0,00	0,00
	48	3,62	0,00	-0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	153	3,62	0,00	0,17	0,00	0,08	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	156	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00	0,00
	14	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	159	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
	34	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	164	3,62	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	55	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,00	0,01	169	3,62	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	-0,01
	17	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	18	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
	18	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	19	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	13	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,14	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,15	0,00	0,00	20	3,62	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	20	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	12	3,62	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	17	3,62	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,12	0,00	0,00	8	3,62	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	2	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00
	9	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,16	0,00	0,00	21	3,62	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
	22	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,58	0,00	0,00	30	3,62	0,00	-0,31	0,00	-0,59	0,00	0,00
	30	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00	40	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,13	0,00	0,00
	40	3,62	0,00	-0,32	0,00	0,74	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	0,00
	3	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,17	0,00	0,00	10	3,62	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	0,00
	11	3,62	0,00													

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Var.Amb.affol.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
42	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
42	3,62	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	43	3,62	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,00
56	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	45	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
56	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	40	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
1	7,82	0,01	0,02	0,06	-0,01	-0,01	0,02	0,00	1	3,62	-0,01	-0,02	-0,06	-0,07	0,02	0,00
2	7,82	-0,02	0,01	-0,14	-0,01	-0,03	0,00	0,02	2	3,62	0,02	-0,01	0,14	-0,04	-0,03	0,00
3	7,82	-0,03	0,02	-0,16	-0,02	-0,06	0,00	0,00	3	3,62	0,03	-0,02	0,16	-0,05	-0,06	0,00
4	7,82	-0,02	0,02	-0,08	-0,03	-0,04	0,00	0,00	4	3,62	0,02	-0,02	0,08	-0,05	-0,04	0,00
5	7,82	-0,03	0,04	-0,12	-0,06	-0,05	0,00	0,00	5	3,62	0,03	-0,04	0,12	-0,08	-0,05	0,00
6	7,82	-0,01	0,08	0,03	-0,10	-0,01	0,00	0,00	6	3,62	0,01	-0,08	-0,03	-0,20	-0,02	0,00
7	7,82	0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,00	0,00	7	3,62	-0,03	-0,01	0,02	-0,04	0,06	0,00
12	7,82	-0,04	0,02	0,01	-0,02	-0,07	0,00	0,00	12	3,62	0,04	-0,02	-0,01	-0,05	-0,07	0,00
13	7,82	-0,03	0,02	0,06	-0,03	-0,06	0,00	0,00	13	3,62	0,03	-0,02	-0,06	-0,05	-0,07	0,00
16	7,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	16	3,62	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,00
17	7,82	-0,02	0,00	0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00	17	3,62	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00
29	7,82	0,04	0,07	0,92	-0,16	0,06	0,00	0,00	29	3,62	-0,04	-0,07	-0,92	-0,10	0,09	0,00
30	7,82	0,56	0,05	7,51	-0,11	1,29	0,00	0,00	30	3,62	-0,56	-0,05	-7,51	-0,08	0,77	0,00
31	7,82	0,87	0,02	6,48	-0,03	2,05	0,00	0,00	31	3,62	-0,87	-0,02	-6,48	-0,03	1,15	0,00
32	7,82	0,06	0,05	0,69	-0,12	0,14	0,00	0,00	32	3,62	-0,06	-0,05	-0,69	-0,06	0,08	0,00
40	7,82	-0,64	0,02	13,37	-0,04	-1,56	0,00	0,00	40	3,62	0,64	-0,02	-13,37	-0,03	-0,82	0,00
41	7,82	-0,47	0,02	10,71	-0,04	-1,14	0,00	0,00	41	3,62	0,47	-0,02	-10,71	-0,03	-0,61	0,00
42	7,82	0,18	0,17	4,19	-0,43	0,44	0,00	0,00	42	3,62	-0,18	-0,17	-4,19	-0,24	0,24	0,00
47	7,82	-0,22	-0,17	4,35	0,38	-0,49	0,00	0,00	47	3,62	0,22	0,17	-4,35	0,24	-0,32	0,00
48	7,82	-0,19	0,02	3,33	-0,06	-0,43	0,00	0,00	48	3,62	0,19	-0,02	-3,33	0,00	-0,28	0,00
15	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	91	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
25	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	98	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	7,82	0,00	0,22	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	99	7,82	0,00	-0,22	0,00	-0,11	0,00	0,00
23	7,82	0,00	0,17	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	100	7,82	0,00	-0,17	0,00	-0,06	0,00	0,00
10	7,82	0,00	0,18	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	101	7,82	0,00	-0,18	0,00	-0,06	0,00	0,00
8	7,82	0,00	0,10	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	102	7,82	0,00	-0,10	0,00	-0,03	0,00	0,00
27	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	103	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	7,82	0,00	-1,66	0,00	0,85	0,00	-0,09	104	7,82	0,00	1,66	0,00	0,40	0,00	0,09	0,00
45	7,82	0,00	5,21	0,00	-5,46	0,00	0,11	107	7,82	0,00	-5,21	0,00	1,47	0,00	-0,11	0,00
6	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	-0,48	0,00	0,27	0,00	-0,02	169	7,82	0,00	0,48	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00
50	7,82	0,00	0,42	0,00	-0,21	0,00	-0,05	929	7,82	0,00	-0,42	0,00	-0,22	0,00	0,05	0,00
12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	15	7,82	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	5	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
60	7,82	0,00	0,99	0,00	-0,59	0,00	0,00	935	7,82	0,00	-0,39	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	12	7,82	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	17	7,82	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
17	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
28	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	7	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
7	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
16	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	25	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	-0,01	29	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,00
2	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	8	7,82	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	2	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
9	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	21	7,82	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	-1,46	0,00	1,23	0,00	0,00	30	7,82	0,00	1,46	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
30	7,82	0,00	7,17	0,00	-6,24	0,00	0,00	40	7,82	0,00	7,73	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00
40	7,82	0,00	5,64	0,00	-5,48	0,00	0,02	47	7,82	0,00	3,20	0,00	0,65	0,00	-0,02	0,00
3	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	10	7,82	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
11	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,19	0,00	0,00	23	7,82	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	-0,78	0,00	0,53	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,78	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	5,74	0,00	-5,35	0,00	0,00	41	7,82	0,00	5,96	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	4,40	0,00	-4,13	0,00	0,00	48	7,82	0,00	2,60	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
3	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	4	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
26	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	22	7,82	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	27	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
29	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,23	0,00	-0,02	30	7,82	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	0,02	0,00
30	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	31	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
31	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	0,01	32	7,82	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	-0,01	0,00
53	7,82	0,00	-2,68	0,00	0,75	0,00	-0,46	46	7,82	0,00	2,68	0,00	6,88	0,00	0,46	0,00
46	7,82	0,00	0,39	0,00	-1,90	0,00	0,03	47	7,82	0,00	-0,39	0,00	-0,78	0,00	-0,03	0,00
47	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,19	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
48	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,01	49	7,82	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	-0,01	0,00
55	7,82	0,00	0,07	0,00	-0,08	0,00	0,11	912	7,82	0,00	0,94	0,00	0,36	0,00	-0,11	0,00
35	7,82	0,00	7,29	0,00	-7,81	0,00	-0,03	56	7,82	0,00	2,17	0,00	-4,03	0,00	0,03	0,00
32	7,82	0,00	1,18	0,00	-0,31	0,00	-0,02	76								

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Amb.affol.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
4	12,02	-0,02	-0,01	-0,03	0,02	-0,04	0,00	0,00	4	7,82	0,02	0,01	0,03	0,03	-0,04	0,00
5	12,02	-0,03	0,02	-0,05	-0,04	-0,05	0,00	0,00	5	7,82	0,03	-0,02	0,05	-0,02	-0,05	0,00
6	12,02	0,00	0,00	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,00	0,00
7	12,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	7	7,82	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
12	12,02	-0,04	-0,01	0,00	0,01	-0,08	0,00	0,00	12	7,82	0,04	0,01	0,00	0,02	-0,07	0,00
13	12,02	-0,02	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	13	7,82	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00
16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12,02	-0,03	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	17	7,82	0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00
29	12,78	0,01	0,02	0,39	0,01	0,04	0,00	0,00	29	7,82	-0,01	-0,02	-0,39	-0,09	0,01	0,00
30	12,78	0,49	-0,07	-1,37	0,20	0,66	0,00	0,00	30	7,82	-0,49	0,07	1,37	0,07	1,15	0,00
31	12,02	0,70	0,04	-0,42	-0,08	0,86	0,00	0,00	31	7,82	-0,70	-0,04	0,42	-0,06	1,73	0,00
32	12,02	0,06	0,08	0,07	-0,11	-0,06	0,00	0,00	32	7,82	-0,06	-0,08	-0,07	-0,16	0,13	0,00
40	12,78	-0,50	0,00	-1,12	0,01	-0,65	0,00	0,00	40	7,82	0,50	0,00	1,12	-0,01	-1,28	0,00
41	12,02	-0,36	0,05	-0,45	-0,10	-0,41	0,00	0,00	41	7,82	0,36	-0,05	0,45	-0,08	-0,94	0,00
42	12,02	0,15	0,26	-0,63	-0,44	0,20	0,00	0,00	42	7,82	-0,15	-0,26	0,63	-0,55	0,40	0,00
46	12,78	-0,06	0,47	-0,04	-0,22	-0,07	-0,01	0,00	46	7,82	0,06	-0,47	0,04	-1,89	-0,20	0,01
47	12,78	-0,23	-0,04	0,94	-0,02	-0,39	0,00	0,00	47	7,82	0,23	0,04	-0,94	0,18	-0,50	0,00
48	12,02	-0,21	0,02	0,19	-0,01	-0,33	0,00	0,00	48	7,82	0,21	-0,02	-0,19	-0,07	-0,44	0,00
57	12,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57	7,82	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58	7,82	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
59	12,02	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59	7,82	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
15	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	91	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	98	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	99	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	0,00
23	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	100	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,02	0,00	0,00
10	12,02	0,00	0,16	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	101	12,02	0,00	-0,16	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	12,02	0,00	0,10	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	102	12,02	0,00	-0,10	0,00	-0,03	0,00	0,00
27	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	103	12,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	12,02	0,00	-0,12	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	104	12,02	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,01
6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12,78	0,06	-0,03	0,06	-0,08	-0,25	0,01	0,00	46	12,78	-0,06	0,03	-0,06	0,12	0,33	-0,01
55	12,78	-0,25	-0,23	-0,13	0,06	-0,17	0,00	0,00	29	12,78	0,25	0,23	0,13	0,28	-0,20	0,00
50	12,02	0,00	0,17	0,00	-0,19	0,00	-0,06	0,00	929	12,02	0,00	-0,17	0,00	0,01	0,00	0,06
12	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
13	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	15	12,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	6	12,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
5	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
60	12,02	0,00	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,02	0,00	935	12,02	0,00	-0,13	0,00	-0,01	0,00	-0,02
4	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12	12,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	17	12,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
17	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
7	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	16	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
25	12,02	0,08	0,02	-0,27	-0,04	0,11	0,00	0,00	29	12,78	-0,08	-0,02	0,27	-0,04	0,20	0,00
2	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	8	12,02	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	2	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
9	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21	12,02	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00
2	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
22	12,02	0,02	0,23	6,70	-0,50	0,02	0,01	0,00	30	12,78	-0,02	-0,23	-6,70	-0,42	0,05	-0,01
30	12,78	-0,07	0,32	7,01	-0,60	-0,08	-0,01	0,00	64	12,78	0,07	-0,32	-7,01	-0,10	-0,07	0,01
40	12,78	0,01	-0,78	0,22	2,56	0,00	0,00	0,00	47	12,78	-0,01	0,78	-0,22	0,55	0,04	0,00
3	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	10	12,02	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00
11	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	23	12,02	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	0,00
24	12,02	0,00	0,45	0,00	-0,76	0,00	-0,01	0,00	31	12,02	0,00	-0,45	0,00	-0,90	0,00	0,01
31	12,02	0,00	0,04	0,00	-0,19	0,00	-0,01	0,00	63	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,01
41	12,02	0,00	-0,31	0,00	0,82	0,00	0,01	0,00	48	12,02	0,00	0,31	0,00	0,41	0,00	-0,01
3	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	4	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
26	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	22	12,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
24	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	27	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
29	12,78	0,01	0,13	-0,08	-0,32	0,06	-0,01	0,00	30	12,78	-0,01	-0,13	0,08	-0,31	-0,01	0,01
30	12,78	0,01	-0,01	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	31	12,02	-0,01	0,01	-0,08	-0,01	0,01	0,00
31	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
32	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	57	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
33	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
57	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	33	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
58	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
53	12,78	-0,10	0,00	0,02	-0,01	-0,11	-0,01	0,00	46	12,78	0,10	0,00	-0,02	-0,01	-0,17	0,01
59	12,02	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,35	0,00	1,11	0,00	0,00
46	12,78	-0,02	-0,07	-0,39	0,43	-0,09	0,02	0,00	47	12,78	0,02	0,07	0,39	0,04	-0,05	-0,02
47	12,78	-0,01	0,02	-0,35	-0,06	0,02	0,00	0,00	48	12,02	0,01	-0,02	0,35	-0,01	-0,05	0,00
48	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	49	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
64	12,78	0,00	0,31	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	65	12,78	0,00	-0,31	0,00	-0,84	0,00	0,00
55	12,78	-0,01	0,13	-0,16	-0,02	0,15	0,03	0,00	912	12,78						

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Amb.affol.: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
63	12,02	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	61	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
36	12,02	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	63	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
63	12,02	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,06	0,00	64	12,78	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,07	0,00
38	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	61	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
61	12,02	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	65	12,78	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00
90	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	42	0,00	0,00	-0,56	0,00	-0,35	0,00	0,00
91	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
92	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	93	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
98	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
99	3,62	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	22	3,62	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,01
100	3,62	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	24	3,62	0,00	0,30	0,00	0,29	0,00	0,00
101	3,62	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	11	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,15	0,00	0,00
102	3,62	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	9	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,10	0,00	0,00
103	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
104	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	105	3,62	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00
105	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	106	3,62	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,00
106	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	50	3,62	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00
107	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,02	46	3,62	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	0,02
109	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
112	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	114	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00
115	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	116	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
125	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	25	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
126	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	127	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
127	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	128	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
128	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	29	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00
136	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	137	3,62	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00
137	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	138	3,62	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
138	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	55	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
139	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	140	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
140	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
141	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	3,62	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
142	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
145	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	146	3,62	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
146	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	149	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
149	3,62	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	47	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,12	0,00	0,00
150	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
151	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	152	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3,62	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	48	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,09	0,00	0,00
153	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
154	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
156	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	157	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
157	3,62	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	158	3,62	0,00	-0,09	0,00	-0,03	0,00	0,00
158	3,62	0,00	0,37	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,01	34	3,62	0,00	-0,37	0,00	-0,17	0,00	0,01
159	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	160	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
164	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	165	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
165	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	168	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
169	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
76	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
91	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	7,82	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	7,82						

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Amb.affol.: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
932	7,82	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,05	44	7,82	0,00	0,33	0,00	0,77	0,00	-0,05
935	7,82	0,00	0,47	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	934	7,82	0,00	0,13	0,00	-0,31	0,00	-0,01
934	7,82	0,00	0,13	0,00	0,00	0,30	0,00	0,02	933	7,82	0,00	0,47	0,00	-0,12	0,00	-0,02
933	7,82	0,00	0,23	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,01	50	7,82	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,01
912	7,82	0,00	-1,14	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,09	911	7,82	0,00	2,15	0,00	1,43	0,00	-0,09
911	7,82	0,00	-2,37	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,07	910	7,82	0,00	3,38	0,00	3,30	0,00	-0,07
910	7,82	0,00	-3,57	0,00	0,00	-3,27	0,00	0,06	35	7,82	0,00	4,58	0,00	5,86	0,00	-0,06
76	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,01	36	7,82	0,00	1,32	0,00	0,48	0,00	0,01
91	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	12,02	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	12,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
99	12,02	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,01	22	12,02	0,00	0,25	0,00	0,37	0,00	0,01
100	12,02	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,47	0,00	0,51	0,00	0,00
101	12,02	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	11	12,02	0,00	-0,17	0,00	-0,16	0,00	0,00
102	12,02	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	9	12,02	0,00	-0,12	0,00	-0,11	0,00	0,00
103	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	12,02	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	105	12,02	0,00	0,19	0,00	0,08	0,00	0,00
105	12,02	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,11	0,00	0,01	106	12,02	0,00	0,46	0,00	0,24	0,00	-0,01
106	12,02	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,12	0,00	0,05	50	12,02	0,00	1,35	0,00	0,89	0,00	-0,05
929	12,02	0,00	0,33	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,01	930	12,02	0,00	-0,33	0,00	-0,82	0,00	0,01
930	12,02	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,88	0,00	0,01	931	12,02	0,00	0,15	0,00	-0,72	0,00	-0,01
931	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,45	0,00	0,01	932	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,44	0,00	-0,01
932	12,02	0,00	-0,35	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,06	44	12,02	0,00	0,35	0,00	0,68	0,00	-0,06
935	12,02	0,00	0,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	934	12,02	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,00	-0,02
934	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,14	0,00	0,02	933	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,05	0,00	-0,02
933	12,02	0,00	0,20	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	50	12,02	0,00	-0,20	0,00	-0,23	0,00	0,03
912	12,78	-0,13	0,07	0,06	0,05	0,14	0,14	0,02	911	12,78	0,13	-0,07	-0,06	-0,10	-0,22	-0,02
911	12,78	-0,25	0,02	0,27	0,11	0,19	0,19	0,01	910	12,78	0,25	-0,02	-0,27	-0,12	-0,34	-0,01
910	12,78	-0,28	-0,08	0,43	0,15	0,32	0,32	0,01	35	12,78	0,28	0,08	-0,43	-0,10	-0,49	-0,01
949	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,01	38	12,02	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,01

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1	1177	-0.08	-0.73	-0.05	0.01	0.09	0.02	1178	0.01	-0.25	-0.04	0.01	0.10	0.02	
	1	-0.14	-0.75	-0.07	0.02	0.16	0.01	273	-0.05	-0.27	-0.06	0.02	0.17	0.01	
	2	1187	-0.05	0.02	-0.10	-0.03	0.12	0.01	1188	-0.03	0.12	-0.14	0.03	0.05	0.00
3	48	-0.04	0.03	-0.08	0.13	0.63	0.15	274	-0.02	0.13	-0.12	0.07	0.36	0.14	
	1194	0.02	0.08	0.08	0.00	-0.25	-0.05	1195	0.01	0.03	0.05	-0.06	-0.14	-0.04	
	15	0.04	0.08	0.02	-0.04	-0.18	0.01	275	0.03	0.03	-0.02	-0.09	-0.43	0.02	
4	1205	0.02	-0.01	-0.46	-0.28	0.17	0.20	1206	-0.08	-0.56	-0.75	0.02	0.14	0.10	
	52	0.04	-0.01	0.02	-0.06	-0.30	-0.09	278	-0.07	-0.56	-0.27	0.08	0.38	-0.20	
	5	1218	-0.02	0.09	0.09	0.04	0.14	0.02	1219	-0.07	-0.20	0.15	-0.01	-0.03	0.02
6	56	0.02	0.10	0.06	-0.03	-0.15	0.02	281	-0.03	-0.19	0.12	0.00	0.02	0.02	
	1225	0.11	-0.13	0.13	0.00	-0.11	-0.03	1226	0.08	-0.27	0.06	-0.02	-0.06	-0.03	
	60	0.02	-0.15	0.08	-0.01	-0.04	0.01	282	-0.01	-0.29	0.01	-0.04	-0.20	0.02	
7	1232	0.16	0.07	0.20	0.00	0.10	0.02	1233	0.09	-0.28	0.02	0.02	0.06	0.01	
	64	0.09	0.06	0.14	0.03	0.15	0.00	283	0.02	-0.30	-0.03	0.05	0.24	-0.01	
	8	1239	0.21	1.16	0.38	-0.02	0.15	0.00	1240	-0.05	-0.12	0.02	0.03	0.13	-0.02
9	68	0.47	1.21	0.36	0.10	0.48	0.06	284	0.21	-0.07	0.00	0.07	0.36	0.05	
	1246	0.18	0.91	0.27	-0.01	0.23	0.02	1247	-0.03	-0.13	0.07	0.04	0.21	-0.01	
	72	0.36	0.94	0.32	0.09	0.46	0.02	285	0.16	-0.09	0.12	0.09	0.47	0.00	
10	1253	-0.14	-0.52	-0.22	0.01	-0.01	0.01	1254	-0.02	0.05	-0.14	0.00	-0.01	0.01	
	76	-0.18	-0.53	-0.15	-0.03	-0.13	-0.04	286	-0.07	0.04	-0.06	0.00	-0.02	-0.03	
	11	1260	0.01	-0.35	-0.05	-0.12	-0.49	-0.04	1261	0.00	-0.38	0.08	-0.10	-0.47	-0.04
12	80	-0.09	-0.37	-0.07	-0.23	-1.16	-0.03	287	-0.10	-0.40	0.06	-0.24	-1.19	-0.04	
	1273	-0.91	-3.69	-1.53	0.01	-0.03	-0.04	1274	-0.14	0.13	0.29	0.04	0.05	-0.02	
	84	-1.52	-3.82	-1.28	-0.13	-0.67	-0.35	290	-0.75	0.01	0.54	-0.01	-0.07	-0.33	
13	1280	-0.09	-0.90	-0.14	-0.01	0.07	-0.01	1281	0.01	-0.38	0.03	0.02	0.06	-0.02	
	88	-0.23	-0.93	-0.16	0.07	0.33	0.03	89	-0.12	-0.41	0.02	0.05	0.26	0.02	
	14	1284	-0.37	-1.48	-0.54	0.00	-0.01	-0.01	1285	-0.07	0.03	-0.10	-0.02	-0.01	-0.02
15	92	-0.53	-1.52	-0.45	0.01	0.06	0.03	291	-0.23	0.00	-0.01	-0.01	-0.05	0.03	
	1290	-0.33	-1.25	-0.49	0.02	-0.08	0.02	1291	-0.06	0.11	0.00	-0.05	-0.07	0.02	
	1	-0.48	-1.28	-0.40	-0.07	-0.33	-0.03	292	-0.21	0.08	0.09	-0.05	-0.23	-0.03	
16	1286	0.01	-0.18	-0.12	0.06	0.27	0.01	1297	0.01	-0.17	-0.05	-0.04	-0.01	0.00	
	93	-0.06	-0.19	-0.06	-0.05	-0.24	0.02	293	-0.06	-0.18	0.01	0.00	-0.01	0.01	
	17	1299	0.44	1.00	0.61	-0.01	0.04	-0.04	1300	0.14	-0.46	0.03	0.02	0.08	-0.04
18	25	0.52	1.02	0.56	0.06	0.29	0.04	294	0.23	-0.44	-0.02	0.02	0.09	0.03	
	1255	-0.01	-0.02	-0.04	0.00	0.10	-0.01	1310	-0.02	-0.06	-0.10	0.00	0.02	-0.02	
	77	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.01	297	0.00	-0.05	-0.07	0.01	0.05	0.01	
19	1321	0.05	0.19	0.08	-0.02	0.56	0.03	1322	0.02	0.04	0.04	0.12	0.46	0.00	
	5	0.08	0.20	0.08	0.16	0.82	0.03	300	0.05	0.04	0.04	0.19	0.96	0.00	
	20	1325	0.00	0.03	0.12	0.08	0.37	0.01	1334	0.00	0.04	0.13	0.06	0.27	0.02
21	17	0.01	0.03	0.13	0.11	0.55	0.08	303	0.01	0.04	0.13	0.09	0.47	0.09	
	1339	0.00	-0.05	0.10	-0.05	-0.12	0.01	1351	-0.01	-0.08	0.08	-0.07	-0.15	-0.01	
	23	-0.01	-0.06	0.12	-0.05	-0.27	0.06	308	-0.02	-0.08	0.10	-0.07	-0.35	0.03	
22	1218	-0.06	0.10	-0.18	0.17	0.19	-0.05	1360	-0.09	-0.04	-0.28	-0.07	-0.18	-0.01	
	56	0.03	0.12	-0.09	-0.05	-0.26	0.10	311	0.00	-0.02	-0.19	-0.05	-0.24	0.14	
	23	1313	-0.06	-0.28	-0.19	-0.03	-0.04	-0.01	1371	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
24	37	-0.08	-0.28	-0.35	0.04	0.18	0.02	314	-0.03	-0.04	-0.17	0.02	0.09	0.02	
	1382	0.00	-0.02	-0.13	-0.05	-0.14	0.01	1383	-0.01	-0.08	-0.17	0.03	0.05	0.01	
	101	-0.01	-0.02	-0.11	0.04	0.18	-0.04	317	-0.02	-0.08	-0.15	0.02	0.11	-0.04	
25	1389	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	0.00	0.04	1390	-0.04	-0.13	0.04	0.04	0.08	0.03	
	105	-0.02	-0.02	-0.03	0.00	-0.02	-0.07	318	-0.04	-0.13	0.04	0.03	0.16	-0.07	
	26	1402	0.00	-0.09	0.34	0.27	0.49	-0.04	1403	0.02	-0.01	0.71	-0.11	-0.08	-0.02
27	108	0.01	-0.09	-0.03	-0.12	-0.62	0.14	321	0.02	-0.01	0.35	-0.09	-0.44	0.17	
	1415	0.04	0.05	-0.08	0.29	0.04	-0.07	1416	-0.01	-0.18	-0.38	0.02	0.03	0.01	
	112	0.01	0.04	0.05	-0.01	-0.05	0.08	324	-0.04	-0.19	-0.15	-0.07	-0.33	0.16	
28	1264	-0.02	-0.28	0.28	-0.11	-0.33	0.03	1426	-0.01	-0.25	0.34	-0.07	-0.23	0.01	
	81	-0.08	-0.29	0.26	-0.17	-0.84	-0.12	327	-0.07	-0.27	0.32	-0.15	-0.75	-0.13	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
29	1275	-0,02	0,17	-0,03	0,48	-0,12	-0,19	1435	-0,05	0,03	0,12	-0,07	-0,40	0,03
	85	-0,01	0,17	0,05	0,01	0,07	0,19	330	-0,04	0,03	0,20	-0,15	-0,73	0,41
30	1440	-0,03	-0,13	-0,20	-0,05	-0,39	-0,02	1452	-0,04	-0,19	-0,11	0,03	-0,29	0,02
	44	-0,03	-0,14	-0,12	-0,05	-0,26	-0,23	335	-0,05	-0,19	-0,04	0,02	0,08	-0,19
31	1455	-0,05	-0,14	-0,05	-0,04	-0,24	-0,03	1463	-0,07	-0,25	-0,01	-0,10	-0,34	-0,03
	46	-0,03	-0,13	-0,01	-0,03	-0,16	0,14	338	-0,05	-0,24	0,03	-0,08	-0,40	0,13
32	1402	-0,06	-0,19	-0,43	-0,16	-0,52	0,13	1472	-0,04	-0,08	-0,54	0,01	0,01	0,12
	108	-0,07	-0,20	-0,30	0,06	0,28	-0,06	341	-0,04	-0,08	-0,40	0,00	0,02	-0,07
33	1189	0,02	-0,01	0,06	-0,21	-0,09	0,02	1481	0,02	-0,03	0,07	0,03	0,07	-0,05
	49	0,00	-0,02	0,07	0,02	0,11	-0,10	344	0,00	-0,03	0,09	0,06	0,28	-0,17
34	1205	0,00	0,06	0,12	0,21	0,17	-0,08	1498	-0,04	-0,15	0,35	-0,12	-0,42	-0,01
	52	0,00	0,06	0,24	-0,01	-0,05	0,26	349	-0,04	-0,15	0,48	-0,11	-0,55	0,33
35	1406	-0,22	0,13	0,34	-0,04	-0,12	0,08	1513	-0,22	0,16	0,55	0,03	-0,09	0,08
	109	-0,04	0,17	0,26	-0,06	-0,29	-0,16	354	-0,03	0,19	0,47	0,01	0,05	-0,15
36	1281	-0,04	-0,42	0,03	0,02	0,06	-0,02	1516	-0,05	-0,43	0,09	0,01	0,03	-0,02
	89	-0,12	-0,43	0,12	0,05	0,26	0,03	355	-0,12	-0,45	0,17	0,04	0,21	0,03
37	1374	0,00	-0,07	-0,13	0,00	-0,01	-0,01	1525	0,01	-0,04	-0,13	-0,02	-0,01	-0,01
	99	0,00	-0,07	-0,13	0,00	-0,01	0,01	358	0,00	-0,04	-0,13	-0,01	-0,04	0,01
38	1384	0,00	-0,09	-0,16	0,02	0,05	0,00	1528	-0,01	-0,10	-0,17	0,02	0,05	0,00
	102	-0,03	-0,10	-0,17	0,03	0,14	-0,01	116	-0,04	-0,11	-0,19	0,03	0,14	-0,01
39	1530	0,00	-0,14	-0,17	0,02	0,06	0,00	1531	0,00	-0,14	-0,18	0,01	0,04	0,00
	118	-0,02	-0,14	-0,20	0,03	0,13	0,01	119	-0,02	-0,15	-0,21	0,03	0,13	0,01
40	1531	-0,01	-0,15	-0,20	0,02	0,04	-0,02	1534	0,01	-0,08	-0,19	0,00	0,06	-0,02
	119	-0,02	-0,16	-0,22	0,03	0,13	0,03	359	-0,01	-0,09	-0,22	0,00	-0,02	0,03
41	1528	-0,01	-0,10	-0,15	0,02	0,05	-0,01	1536	-0,01	-0,11	-0,17	0,02	0,07	0,00
	116	-0,02	-0,11	-0,19	0,03	0,14	0,00	360	-0,03	-0,12	-0,20	0,02	0,11	0,00
42	123	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,02
	98	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	0,00	122	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,02
43	124	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,02	120	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	-0,01
	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	125	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01
	123	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	124	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,01
45	125	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,01	117	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00
	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01
46	125	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	104	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	126	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01
47	127	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	100	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00
	126	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	103	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00
48	128	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	125	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
49	129	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	133	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01
	127	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	100	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,01
50	130	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,01	131	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02
	128	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
51	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
52	94	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	0,01	132	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,01
	130	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,01	131	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,01
53	132	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01	38	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	-0,01
	131	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01
54	125	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,00	125	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,00
	117	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,00	104	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,00
55	1539	0,10	0,87	0,13	0,00	0,04	0,02	1540	-0,08	0,00	0,11	0,00	0,07	0,02
	50	0,22	0,90	0,12	0,00	-0,01	-0,01	1193	0,05	0,02	0,10	0,01	0,05	-0,01
56	1549	-0,36	-2,82	0,01	0,22	-0,30	1,28	1550	-0,05	-1,29	-0,19	-0,36	-0,92	1,32
	54	-0,63	-2,87	-0,89	-1,18	-5,89	-0,33	1215	-0,33	-1,35	-1,09	-0,35	-1,73	-0,30
57	1564	0,12	0,56	0,09	0,02	-0,12	0,04	1565	-0,02	-0,12	0,04	-0,02	-0,16	0,07
	58	0,16	0,57	0,14	-0,10	-0,52	-0,08	1224	0,02	-0,11	0,09	-0,03	-0,14	-0,05
58	1574	0,04	-0,44	0,08	0,00	-0,04	0,01	1575	0,11	-0,11	-0,03	0,00	-0,12	0,03
	62	-0,05	-0,46	0,10	-0,02	-0,09	0,02	1231	0,01	-0,13	-0,01	0,00	-0,01	0,03
59	1584	0,08	-0,19	0,17	0,00	-0,07	0,01	1585	0,10	-0,09	-0,02	-0,02	-0,03	0,01
	66	0,02	-0,20	0,10	-0,02	-0,12	0,00	1238	0,04	-0,10	-0,09	-0,03	-0,14	0,00
60	1594	0,01	-0,29	0,05	0,01	-0,16	0,01	1595	0,06	-0,06	-0,11	-0,03	-0,14	0,02
	70	-0,01	-0,30	0,04	-0,05	-0,25	-0,01	1245	0,04	-0,07	-0,12	-0,05	-0,25	0,01
61	1604	-0,03	-0,48	0,00	0,00	-0,19	0,00	1605	0,06	-0,02	-0,12	-0,03	-0,16	0,02
	74	-0,08	-0,49	-0,02	-0,05	-0,27	0,00	1252	0,02	-0,03	-0,14	-0,06	-0,28	0,02
62	1614	0,03	0,29	0,02	0,00	-0,02	0,02	1615	-0,03	-0,01	0,05	0,00	-0,02	0,02
	78	0,06	0,30	0,03	-0,01	-0,04	0,01	1259	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,02	0,02
63	1624	-0,24	-2,00	-0,24	-0,05	0,14	-0,28	1625	-0,02	-0,92	0,01	0,13	0,24	-0,28
	82	-0,56	-2,07	-0,69	0,33	1,64	0,05	1270	-0,35	-0,99	-0,44	0,19	0,97	0,06
64	1642	0,05	-1,50	-0,17	-0,01	-0,04	-0,14	1643	0,11	-1,22	0,13	-0,19	-0,17	-0,21
	86	-0,24	-1,56	0,26	-0,21	-1,06	0,07	1279	-0,19	-1,28	0,56	-0,30	-1,51	0,00
65	1652	-0,01	-0,76	-0,06	0,01	0,01	0,05	1653	0,02	-0,61	-0,12	0,04	-0,03	0,07
	90	-0,15	-0,78	-0,04	-0,08	-0,40	0,03	91	-0,12	-0,63	-0,09	-0,06	-0,31	0,05
66	1658	0,03	-0,33	-0,06	-0,02	-0,07	0,02	1659	0,02	-0,35	0,04	0,00	-0,03	0,02
	94	-0,06	-0,35	0,10	-0,03	-0,10	0,00	130	-0,07	-0,37	0,20	0,00	-0,06	0,00
67	1667	0,06	-0,26	0,02	0,02	0,02	0,01	1668	0,04	-0,35	-0,03	0,03	-0,06	0,03
	97	-0,01	-0,27	0,12	-0,07	-0,37	-0,14	1296	-0,03	-0,36	0,07	0,03	0,13	-0,12
68	1660	-0,04	-0,33	0,03	0,14	0,58	0,02	1677	-0,01	-0,21	0,03	-0,08	-0,20	0,02
	95	-0,07	-0,34	0,01	-0,12	-0,60	0,05	123	-0,05	-0,22	0,01	0,02	0,11	0,04
69	1653	-0,03	-0,60	-0,07	0,05	-0,03	0,08	1680	-0,01	-0,53	-0,13	0,06	-0,05	0,11
	91	-0,13	-0,62	-0,02	-0,06	-0,31	0,05	1522	-0,12	-0,55	-0,07	-0,05	-0,24	0,08
70	1692	0,02	-0,05	0,03	0,02	0,01	0,11	1693	0,01	-0,10	0,02	-0,01	-0,07	0,12
	38	0,01	-0,05	0,03	-0,09	-0,47	-0,04	1379	0,00	-0,10	0,02	-0,02	-0,08	-0,04
71	1710	-0,01	-0,01	0,03	0,02	0,05	0,03	1711	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,02
	103	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,08	0,04	1388	0,00	-0,02	-0,05	-0,01	-0,06	0,03
72	1696	-0,02	-0,03	0,04	0,00	0,01	0,04	1720	-0,01	-0,02	0,05	0,00	-0,01	0,04
	100	-0,01	-0,03	0,02	0,00	-0,01	0,02	1527	-0,01	-0,01	0,03	0,01	0,05	0,02
73	1712	-0,04	-0,04	0,02	-0,01	-0,01	0,02	1724	-0,04	-0,04	-0,06	-0,01</		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
74	1727	-0,08	-0,09	-0,02	0,00	0,00	0,00	1728	-0,09	-0,13	-0,06	-0,01	-0,02	0,00
	120	-0,03	-0,08	-0,16	0,00	0,00	0,01	3	-0,04	-0,12	-0,21	0,00	0,00	0,01
75	1728	-0,07	-0,12	-0,05	0,00	-0,02	-0,02	1733	-0,09	-0,24	-0,03	0,02	0,08	-0,02
	3	-0,03	-0,12	-0,23	0,00	0,00	0,03	1186	-0,05	-0,23	-0,20	-0,05	-0,23	0,03
76	1724	-0,06	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	0,01	1737	-0,06	-0,06	-0,06	-0,01	0,00	0,01
	117	-0,01	-0,03	-0,07	0,00	-0,01	0,02	1538	-0,02	-0,05	-0,14	-0,01	-0,03	0,01
77	193	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	194	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01
	183	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
78	194	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,03	195	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,03
	182	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	191	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05
79	195	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,06	0,04	196	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,05	0,06
	191	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	0,07	192	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	0,08
80	196	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,23	0,15	197	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,17	0,24
	192	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	0,17	149	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04	0,26
81	184	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	198	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	193	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	194	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
82	198	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	-0,01	178	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	0,02
	194	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00	195	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,08	0,04
83	178	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,02	199	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02
	195	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,02	196	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,02
84	199	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,21	-0,13	177	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,75	-0,06
	196	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,06	-0,11	197	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,59	-0,05
85	185	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	185	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00
	184	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	198	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,01	200	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,01
	185	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	198	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,01
87	200	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	0,01	201	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03
	198	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	0,01	178	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,14	-0,02
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,10	-0,03	202	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,07
	186	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	-0,02	200	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,06
89	202	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	-0,04	180	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,18	0,01
	200	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	-0,05	201	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,06	0,00
90	1741	-0,03	-0,32	-0,02	0,00	-0,04	0,00	1742	0,03	0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
	155	-0,07	-0,33	-0,04	0,00	-0,01	0,02	1548	-0,01	0,01	-0,04	-0,01	-0,07	0,02
91	1751	0,21	1,22	-0,93	1,59	3,09	3,71	1752	-0,10	-0,33	0,39	0,54	-5,91	4,56
	157	-0,10	1,16	0,38	-5,91	-29,55	-9,00	1098	-0,41	-0,39	1,70	0,74	3,72	-8,15
92	1769	-0,01	-0,05	-0,03	0,02	0,04	0,06	1770	0,00	0,01	-0,02	0,01	-0,04	0,08
	159	-0,01	-0,05	0,00	-0,09	-0,43	-0,11	1573	0,00	0,01	0,02	0,03	0,14	-0,10
93	1779	-0,03	0,22	-0,11	0,00	0,01	0,02	1780	-0,10	-0,16	-0,22	0,01	-0,11	0,03
	161	0,09	0,24	-0,02	0,00	0,00	0,03	1583	0,02	-0,13	-0,13	0,02	0,08	0,04
94	1789	0,04	0,24	0,07	0,00	0,02	0,01	1790	-0,03	-0,09	-0,11	0,00	0,04	0,01
	163	0,12	0,25	0,02	0,01	0,05	0,02	1593	0,05	-0,08	-0,16	0,00	0,02	0,01
95	1799	0,09	0,25	0,13	0,00	0,07	0,02	1800	0,02	-0,09	-0,03	0,01	0,07	0,01
	165	0,13	0,25	0,12	0,02	0,10	0,02	1603	0,06	-0,08	-0,04	0,02	0,10	0,01
96	1809	0,07	0,28	0,09	0,00	0,08	0,02	1810	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,07	0,01
	167	0,11	0,29	0,09	0,02	0,11	0,02	1613	0,04	-0,06	0,00	0,02	0,11	0,01
97	1819	-0,02	-0,08	-0,04	0,00	0,01	0,01	1820	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00
	169	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,03	0,02	1623	-0,01	0,03	0,01	0,00	-0,02	0,01
98	1829	-0,35	-0,15	-1,66	-0,59	-0,59	-1,36	1830	-0,29	0,14	0,52	-0,11	2,83	-1,71
	171	-0,92	-0,26	-0,68	2,29	11,43	3,30	1639	-0,86	0,03	1,50	-0,07	-0,36	2,96
99	1847	0,11	0,01	0,31	-0,08	-1,35	-0,42	1848	0,05	-0,29	-0,15	-0,27	-0,49	-0,41
	175	0,14	0,02	0,08	0,06	0,31	0,49	176	0,08	-0,28	-0,37	-0,59	-2,93	0,49
100	1853	0,77	1,61	1,61	-0,05	-0,15	-0,01	1854	0,29	-0,79	-0,13	0,02	-0,05	-0,01
	177	0,96	1,63	0,63	-0,06	-0,20	-0,05	199	0,48	-0,75	-1,11	0,01	-0,11	-0,05
101	1862	0,61	1,26	1,30	-0,04	0,00	-0,01	1863	0,23	-0,63	-0,01	-0,02	0,15	-0,06
	179	0,74	1,29	0,46	0,18	0,90	0,31	1676	0,36	-0,60	-0,85	-0,03	-0,15	0,27
102	1855	-0,05	-0,28	-0,04	0,22	1,06	-0,01	1871	-0,02	-0,16	-0,01	-0,08	-0,47	0,00
	178	-0,07	-0,29	-0,04	-0,24	-1,21	-0,03	201	-0,05	-0,16	0,00	0,07	0,37	-0,01
103	1848	0,00	-0,16	0,03	-0,25	-0,49	0,15	1874	-0,02	-0,28	-0,24	-0,21	-1,14	0,12
	176	-0,02	-0,16	0,13	-0,59	-2,93	-0,14	1120	-0,04	-0,28	-0,13	-0,35	-1,76	-0,18
104	1889	0,09	0,07	-0,17	0,09	-0,02	-0,34	1890	0,00	0,06	0,01	0,06	0,02	-0,29
	253	0,06	0,07	-0,10	0,07	0,05	-0,36	1886	-0,02	0,06	0,08	0,03	0,10	-0,30
105	364	0,00	0,00	0,00	0,21	0,05	-0,18	363	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,18
	361	0,00	0,00	0,00	0,24	0,01	-0,19	362	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,06	-0,19
106	365	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	-0,16	366	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,16
	364	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	-0,18	363	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	-0,18
107	368	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,15	367	0,00	0,00	0,00	0,05	0,31	0,15
	361	0,00	0,00	0,00	0,01	0,23	0,18	364	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,18
108	372	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	-0,08	371	0,00	0,00	0,00	0,29	0,05	-0,12
	369	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	-0,06	370	0,00	0,00	0,00	0,35	0,11	-0,10
109	368	0,00	0,00	0,00	0,37	0,05	-0,14	370	0,00	0,00	0,00	0,34	0,11	-0,10
	367	0,00	0,00	0,00	0,31	0,05	-0,16	371	0,00	0,00	0,00	0,29	0,05	-0,12
110	373	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,13	365	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	-0,16
	367	0,00	0,00	0,00	0,31	0,05	-0,16	364	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	-0,18
111	375	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,02	-0,08	374	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,12
	373	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,12	365	0,00	0,00	0,00	0,17	0,02	-0,16
112	371	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	0,14	376	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,24	0,12
	367	0,00	0,00	0,00	0,05	0,31	0,15	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,14
113	377	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,06	-0,12	376	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,06	-0,14
	372	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	-0,09	371	0,00	0,00	0,00	0,29	0,06	-0,12
114	379	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,45	-0,04	378	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,15	-0,03
	377	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,11	-0,15	376	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,06	-0,14
115	372	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	0,06	369	0,00	0,00	0,00	0,09	0,27	0,04
	380	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,04	381	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,02
116	373	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,14	376	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,07	-0,12
	375	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,02	-0,06	378	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,15	-0,04
117	377	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,10	372	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	0,10
	382	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	0,01	380	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,01
118	366	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,17	365	0,00	0,00</				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
119	384	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	-0,12	385	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,17
	374	0,00	0,00	0,00	0,13	0,01	-0,12	383	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,16
120	385	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,10	-0,15	384	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,13
	386	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,17	387	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	-0,14
121	389	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,10	0,23	386	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,19
	388	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	0,19	387	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,15
122	375	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,23	0,06	390	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,03
	374	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,13	384	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,11
123	391	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,06	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,15
	390	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	-0,03	384	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,11
124	393	0,00	0,00	0,00	0,04	0,31	0,06	391	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,07
	392	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	0,11	390	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	-0,02
125	378	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,24	-0,01	392	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	-0,09
	375	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,22	0,08	390	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,00
126	394	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,11	0,17	392	0,00	0,00	0,00	0,17	0,02	0,14
	379	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,15	-0,02
127	392	0,00	0,00	0,00	0,17	0,04	0,14	394	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,12	0,22
	393	0,00	0,00	0,00	0,04	0,31	0,07	395	0,00	0,00	0,00	0,28	0,68	0,15
128	396	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,16	-0,15	388	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,06	-0,21
	391	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	-0,08	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,13
129	398	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	-0,22	397	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,24
	396	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,15	-0,17	388	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,07	-0,19
130	393	0,00	0,00	0,00	0,33	0,05	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,12
	391	0,00	0,00	0,00	0,16	0,03	0,05	396	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,05	0,17
131	400	0,00	0,00	0,00	0,21	0,63	-0,16	399	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30	-0,19
	395	0,00	0,00	0,00	0,28	0,69	0,09	393	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33	0,06
132	402	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12	-0,21	401	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,20
	400	0,00	0,00	0,00	0,17	0,43	-0,18	399	0,00	0,00	0,00	0,01	0,31	-0,17
133	396	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,15	-0,16	399	0,00	0,00	0,00	0,01	0,31	-0,15
	398	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	-0,23	401	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	-0,22
134	389	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,21	388	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,07	-0,20
	403	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,25	397	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,24
135	407	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05	406	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,05
	404	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,05	405	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	-0,05
136	381	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	-0,07	405	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,08
	380	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,03	406	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,04
137	406	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,04	408	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,11	-0,03
	380	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,04	382	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,04
138	408	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,11	-0,01	410	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,15	0,02
	382	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,10	-0,08	409	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,04	-0,05
139	411	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,19	-0,07	408	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,19	-0,01
	407	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,08	406	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,02
140	412	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,33	-0,06	410	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,30	0,02
	411	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,21	-0,08	408	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,18	-0,01
141	409	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,56	-0,01	410	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,29	0,03
	413	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,25	-0,19	414	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	-0,15
142	416	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,06	0,01	415	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,08	0,05
	404	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,03	407	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,07
143	420	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,04	-0,01	419	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,07	-0,01
	417	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,05	418	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,08	-0,05
144	416	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,00	418	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,06	0,01
	415	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	-0,03	419	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,07	-0,03
145	421	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,13	-0,13	411	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,19	-0,11
	415	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	-0,07	407	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,05
146	411	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,21	-0,11	421	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,14	-0,19
	412	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,33	-0,05	422	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,64	-0,13
147	419	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,15	-0,01	423	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,35	0,04
	415	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	0,08	421	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,19	0,12
148	424	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,03	423	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,11	0,03
	420	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	-0,01	419	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,07	-0,01
149	423	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,15	0,11	424	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
	425	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,60	-0,01	426	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,24	-0,12
150	428	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,02	427	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	0,04
	420	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-0,01	424	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02	0,01
151	429	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,03	428	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,00
	417	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,04	420	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,01
152	431	0,00	0,00	0,00	0,02	0,46	-0,11	430	0,00	0,00	0,00	0,06	0,32	-0,19
	414	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,10	413	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	-0,19
153	433	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,14	0,15	432	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	0,15
	422	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,77	-0,05	412	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,33	-0,05
154	410	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,29	-0,06	412	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,33	0,02
	414	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	-0,04	432	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,03	0,04
155	414	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,05	-0,08	432	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,08
	431	0,00	0,00	0,00	0,02	0,46	-0,11	434	0,00	0,00	0,00	0,01	0,49	0,04
156	431	0,00	0,00	0,00	0,43	0,02	0,20	436	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,03	-0,03
	430	0,00	0,00	0,00	0,68	0,13	0,15	435	0,00	0,00	0,00	0,95	0,37	-0,08
157	437	0,00	0,00	0,00	0,02	0,55	-0,06	436	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,54	-0,08
	434	0,00	0,00	0,00	0,01	0,51	-0,03	431	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43	-0,05
158	439	0,00	0,00	0,00	0,07	0,26	-0,11	438	0,00	0,00	0,00	0,05	0,24	-0,02
	437	0,00	0,00	0,00	0,02	0,55	-0,11	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,02
159	434	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,01	-0,05	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11
	440	0,00	0,00	0,00	0,74	0,28	-0,12	433	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	-0,18
160	435	0,00	0,00	0,00	0,28	0,51	0,09	436	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,56	0,04
	441	0,00	0,00	0,00	0,18	0,17	0,00	438	0,00	0,00	0,00	0,05	0,24	-0,05
161	437	0,00	0,00	0,00	0,55	0,02	0,17	434	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,01	-0,06
	442	0,00	0,00	0,00	0,86	0,27	0,17	440	0,00	0,00	0,00	0,86	0,30	-0,06
162	444	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,40	443	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	-0,43
	426	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,22	-0,10	425	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,84	-0,13
163	443	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02	-0,39	444	0,00					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
164	448	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	0,12	447	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,25
	426	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,06	0,19	444	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,31
165	450	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,45	-0,03	449	0,00	0,00	0,00	0,45	1,00	0,05
	446	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,43	-0,36	445	0,00	0,00	0,00	0,25	0,83	-0,28
166	452	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	-0,01	451	0,00	0,00	0,00	0,28	0,16	0,05
	450	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,48	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,37	0,58	0,05
167	454	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,04	0,24	453	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,08	0,11
	446	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,02	0,26	450	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,12
168	442	0,00	0,00	0,00	0,56	0,65	-0,22	449	0,00	0,00	0,00	0,68	0,64	0,01
	455	0,00	0,00	0,00	0,24	0,20	-0,18	451	0,00	0,00	0,00	0,26	0,15	0,05
169	447	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,25	454	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	0,22
	444	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,35	446	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,02	0,32
170	437	0,00	0,00	0,00	0,02	0,55	-0,13	442	0,00	0,00	0,00	0,22	0,58	-0,21
	439	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	-0,09	455	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	-0,17
171	427	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	0,04	448	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,16
	424	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	0,00	426	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,06	0,12
172	400	0,00	0,00	0,00	0,42	0,48	-0,19	435	0,00	0,00	0,00	0,59	0,57	0,04
	402	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	-0,23	441	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
173	397	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,24	457	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,15	0,25
	403	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,24	456	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,25
174	461	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,22	460	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,19	0,16
	458	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,21	459	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,16
175	457	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,15	0,25	461	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,17	0,22
	456	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,24	458	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,21
176	398	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	0,23	462	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,14	0,24
	397	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,24	457	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,15	0,25
177	457	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07	-0,25	462	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,24
	461	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,14	-0,22	463	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,20	-0,21
178	464	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,22	462	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,23
	401	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	-0,21	398	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	-0,23
179	462	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,23	464	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,21
	463	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,20	-0,21	465	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,23	-0,19
180	402	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,17	466	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01	0,16
	401	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,03	0,23	464	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	0,21
181	467	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,25	-0,08	468	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,15	-0,07
	460	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,21	-0,16	459	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,15
182	470	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	0,01	469	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	0,04
	467	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,26	-0,09	468	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,06
183	460	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,21	-0,15	471	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	-0,16
	467	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,25	-0,09	472	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,35	-0,10
184	473	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,34	-0,15	471	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	-0,16
	465	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,23	-0,19	463	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19	-0,20
185	471	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	-0,15	473	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,34	-0,15
	472	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,35	-0,11	474	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,40	-0,10
186	471	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	-0,16	460	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,20	-0,16
	463	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19	-0,21	461	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,15	-0,22
187	476	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,10	0,15	475	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,16	0,13
	465	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,15	0,18	473	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,20	0,15
188	466	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01	0,17	476	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,10	0,15
	464	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,21	465	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,15	0,19
189	478	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,20	0,09	477	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	0,16
	470	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	-0,01	469	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,11	0,06
190	467	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,26	-0,07	472	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,34	-0,11
	470	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,28	-0,02	479	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,35	-0,06
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,03	-0,10	481	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	-0,13
	477	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02	-0,17	480	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	-0,20
192	482	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,27	-0,05	478	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,21	0,05
	479	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,34	-0,08	470	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,28	0,01
193	474	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,22	0,11	483	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,22	0,08
	472	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,23	0,10	479	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,20	0,07
194	485	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,18	0,10	484	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,18	0,06
	474	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,22	0,11	483	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,23	0,07
195	479	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,34	-0,06	483	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,37	-0,09
	482	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,26	-0,09	486	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,19	-0,12
196	488	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,02	-0,14	487	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,16
	486	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,24	-0,11	482	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,25	-0,13
197	484	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,16	0,05	489	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	0,06
	483	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,23	0,09	486	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,24	0,10
198	478	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,22	0,13	482	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,26	-0,14
	481	0,00	0,00	0,00	0,30	0,16	0,16	487	0,00	0,00	0,00	0,43	0,12	-0,10
199	491	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,09	0,29	490	0,00	0,00	0,00	0,04	0,64	0,25
	488	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,05	-0,14	487	0,00	0,00	0,00	0,11	0,41	-0,18
200	493	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,18	0,42	492	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,11	0,42
	491	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,08	0,30	490	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,20	0,30
201	488	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,05	-0,06	494	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23	-0,07
	491	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,09	0,18	495	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,48	0,18
202	497	0,00	0,00	0,00	0,24	0,29	-0,12	490	0,00	0,00	0,00	0,60	0,33	0,31
	496	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	-0,10	492	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,13	0,33
203	489	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	0,07	494	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,23	0,05
	486	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,25	0,12	488	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,28	0,10
204	499	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	-0,21	497	0,00	0,00	0,00	0,10	0,26	-0,05
	498	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	-0,26	496	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	-0,10
205	475	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,16	0,14	485	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,18	0,10
	473	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,20	0,14	474	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,22	0,11
206	441	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,07	500	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,03	0,09
	402	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,15	466	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,17
207	466	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	-0,16	500	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,07	-0,11
	476	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,25	-0,16	501	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,25	-0,11
208	502	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	-0,07	500	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,07	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
209	500	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,07	-0,10	502	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,07
	501	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,25	-0,11	503	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,25	-0,08
210	439	0,00	0,00	0,00	0,26	0,07	0,08	504	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,05	0,09
	438	0,00	0,00	0,00	0,25	0,05	0,05	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	0,05
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,38	-0,10	475	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,37	-0,14
	501	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,25	-0,11	476	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,25	-0,15
212	485	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,19	0,11	475	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,16	0,13
	506	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,16	0,10	505	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,13	0,11
213	507	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,38	-0,08	505	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,38	-0,11
	503	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,25	-0,08	501	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,25	-0,11
214	510	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,45	-0,03	509	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,45	-0,07
	508	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,39	-0,04	507	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,38	-0,08
215	505	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,38	-0,11	507	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,38	-0,08
	506	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,45	-0,10	509	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,45	-0,07
216	511	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,05	508	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,07	0,04
	503	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	0,08	507	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,10	0,07
217	485	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,44	-0,10	506	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,44	-0,12
	484	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,40	-0,07	512	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,47	-0,09
218	504	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,06	511	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,06
	502	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,08	503	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	0,07
219	439	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	-0,12	455	0,00	0,00	0,00	0,25	0,21	-0,11
	504	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-0,07	513	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-0,06
220	515	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,13	0,01	514	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,10	-0,01
	452	0,00	0,00	0,00	0,06	0,16	0,02	451	0,00	0,00	0,00	0,28	0,16	0,00
221	455	0,00	0,00	0,00	0,24	0,20	-0,10	451	0,00	0,00	0,00	0,26	0,15	-0,04
	513	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,07	-0,06	514	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,10	0,00
222	517	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,29	0,01	516	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,27	-0,02
	514	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	-0,01	513	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,07	-0,05
223	504	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	-0,08	513	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-0,05
	511	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	516	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,27	-0,02
224	511	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,06	516	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,27	-0,02
	508	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,39	-0,04	518	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,40	0,00
225	519	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,34	0,02	517	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,29	0,01
	515	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,12	0,01	514	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	0,00
226	516	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,27	-0,02	517	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,30	0,01
	518	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,40	0,00	520	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,42	0,04
227	518	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,39	0,00	520	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,42	0,04
	521	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,47	0,02	522	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,47	0,06
228	520	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,02	-0,05	517	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,05	-0,01
	523	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,01	-0,06	519	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,02	-0,03
229	521	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,47	0,02	510	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,45	-0,03
	518	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,40	0,00	508	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,39	-0,04
230	525	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,09	0,04	524	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,08	0,03
	452	0,00	0,00	0,00	0,16	0,07	0,00	515	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,04	-0,01
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,43	-0,01	526	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,40	-0,07
	510	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,45	-0,02	509	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,46	-0,09
232	506	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,44	-0,09	509	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,45	-0,07
	512	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,46	-0,12	526	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,40	-0,10
233	512	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,33	-0,14	526	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,41	-0,09
	528	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,23	-0,08	529	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,34	-0,04
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,42	0,07	530	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,30	0,07
	529	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,35	-0,05	528	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,11	-0,05
235	530	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,31	0,11	531	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,43	0,03
	532	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,52	0,15	533	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,55	0,08
236	529	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,28	0,05	526	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,22	0,07
	534	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,27	-0,02	527	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,21	0,00
237	531	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,43	0,05	535	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,44	-0,04
	533	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,55	0,05	536	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,53	-0,04
238	531	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,27	-0,01	529	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,29	0,00
	535	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,27	0,01	534	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,28	0,02
239	537	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,48	0,05	527	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,43	0,00
	521	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	0,01	510	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,45	-0,03
240	538	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,32	0,06	534	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,37	0,01
	537	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,45	0,06	527	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,43	0,01
241	539	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,52	0,07	537	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,48	0,02
	522	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,46	0,06	521	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,47	0,01
242	522	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,09	-0,06	520	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,02	-0,04
	540	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,04	-0,10	523	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,01	-0,07
243	541	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,32	-0,06	535	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,43	-0,07
	538	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,20	0,03	534	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,37	0,03
244	545	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	-0,16	544	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,61	-0,13
	542	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,16	0,06	543	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	0,10
245	547	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,00	539	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,06	-0,02
	546	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,10	-0,05	548	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,09	-0,07
246	535	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,44	-0,04	541	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,35	-0,10
	536	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,53	-0,05	549	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,57	-0,12
247	539	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,07	-0,05	522	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,09	-0,08
	548	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,09	-0,07	540	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,04	-0,10
248	543	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,15	-0,05	547	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,07	-0,02
	542	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,12	-0,08	546	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,11	-0,06
249	453	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,09	0,13	525	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,09	0,04
	450	0,00	0,00	0,00	0,48	0,01	0,07	452	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	-0,02
250	551	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	-0,01	428	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,02
	550	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,01
251	428	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,01	551	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	-0,02
	427	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	-0,04	552	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,05
252	550	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	0,01	553	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,03
	551	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	-0,02	554	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	0,00
253	556	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	-0,01	554	0,00	0,00	0,00	0,12		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
254	558	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	-0,02	557	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	-0,04
	556	0,00	0,00	0,00	0,11	0,14	0,01	554	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	-0,01
255	551	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	-0,01	554	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	-0,01
	552	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,05	557	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	-0,04
256	427	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,06	552	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	-0,04
	448	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,12	559	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,11
257	561	0,00	0,00	0,00	0,15	0,08	0,01	562	0,00	0,00	0,00	0,18	0,09	0,04
	560	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,01	563	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,04
258	556	0,00	0,00	0,00	0,11	0,14	-0,01	560	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,01
	558	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	-0,01	564	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	0,01
259	560	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,01	563	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,03
	564	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,01	565	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,03
260	562	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,06	566	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,08
	563	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,03	567	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,05
261	569	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,06	567	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,07
	568	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	0,05	566	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,06
262	567	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16	0,05	569	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,07
	570	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	0,05	571	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,08
263	573	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	-0,08	572	0,00	0,00	0,00	0,14	0,23	-0,09
	568	0,00	0,00	0,00	0,10	0,21	-0,05	569	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	-0,06
264	570	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,05	565	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,03
	567	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16	0,06	563	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,04
265	560	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,01	556	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,00
	561	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,00	555	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10	-0,02
266	552	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	-0,06	557	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	-0,05
	559	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,08	574	0,00	0,00	0,00	0,11	0,06	-0,07
267	559	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,09	574	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	-0,03
	575	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	-0,15	576	0,00	0,00	0,00	0,10	0,27	-0,09
268	577	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,04	574	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,09
	558	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	-0,05
269	564	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	-0,01	578	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,00
	558	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	0,01	577	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	0,02
270	575	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	-0,15	447	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,22
	559	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,09	448	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,16
271	447	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	-0,23	575	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	-0,15
	454	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,25	-0,23	579	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,19	-0,15
272	582	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,14	-0,01	581	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,16	-0,07
	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	576	0,00	0,00	0,00	0,09	0,19	-0,07
273	575	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	-0,16	576	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	-0,09
	579	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,19	-0,15	581	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,16	-0,07
274	581	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,16	-0,07	582	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,14	-0,01
	583	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,12	-0,05	584	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,08	0,01
275	583	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,12	-0,04	585	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,16	-0,11
	581	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,16	-0,08	579	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,19	-0,14
276	578	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	-0,01	586	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,01
	577	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	0,05	580	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,05
277	564	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,01	565	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,04
	578	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	0,01	587	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	0,04
278	588	0,00	0,00	0,00	0,11	0,09	0,06	587	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,05
	570	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,04	565	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,03
279	571	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14	-0,09	589	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	-0,08
	570	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	-0,04	588	0,00	0,00	0,00	0,09	0,11	-0,04
280	587	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	0,05	588	0,00	0,00	0,00	0,11	0,12	0,09
	590	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,04	591	0,00	0,00	0,00	0,10	0,24	0,08
281	590	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,05	586	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,00
	587	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	0,04	578	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,00
282	592	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	0,03	582	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,14	0,00
	586	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,00	580	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18	-0,03
283	592	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	0,03	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05
	593	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,05	0,06	595	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,09
284	590	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,04	594	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,05
	586	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	-0,01	592	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,03	-0,02
285	596	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,08	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05
	591	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,06	590	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,03
286	596	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,08	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13
	597	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,08	599	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	0,14
287	597	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,09	595	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,07
	596	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,07	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06
288	593	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,06	0,06	584	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,08	0,02
	592	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,11	0,03	582	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,14	-0,01
289	596	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	-0,08	591	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	-0,07
	598	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,13	600	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	-0,13
290	604	0,00	0,00	0,00	0,23	0,11	0,19	603	0,00	0,00	0,00	0,26	0,13	0,14
	601	0,00	0,00	0,00	0,29	0,08	0,18	602	0,00	0,00	0,00	0,30	0,08	0,13
291	573	0,00	0,00	0,00	0,27	0,12	0,07	602	0,00	0,00	0,00	0,32	0,08	0,12
	572	0,00	0,00	0,00	0,22	0,14	0,10	603	0,00	0,00	0,00	0,26	0,13	0,15
292	605	0,00	0,00	0,00	0,18	0,14	0,12	571	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,08
	572	0,00	0,00	0,00	0,23	0,14	0,10	569	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,06
293	606	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	589	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,09
	605	0,00	0,00	0,00	0,18	0,14	0,12	571	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,09
294	603	0,00	0,00	0,00	0,12	0,25	-0,14	607	0,00	0,00	0,00	0,12	0,21	-0,16
	572	0,00	0,00	0,00	0,14	0,22	-0,10	605	0,00	0,00	0,00	0,14	0,18	-0,12
295	608	0,00	0,00	0,00	0,18	0,10	0,19	607	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	0,16
	604	0,00	0,00	0,00	0,23	0,11	0,18	603	0,00	0,00	0,00	0,26	0,12	0,14
296	610	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,22	609	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,19
	608	0,00	0,00	0,00	0,18	0,10	0,18	607	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	0,16
297	604	0,00	0,00	0,00	0,11	0,23	-0,19	601	0,00	0,00	0,00	0,08	0,28	-0,19
	611	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	-0,22	612	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	-0,22
298	605	0,00	0,00	0,00	0,18	0,14	0,12	607	0,00	0,00	0,00	0,20		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
299	608	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	-0,19	604	0,00	0,00	0,00	0,11	0,23	-0,19
	613	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	-0,22	611	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	-0,22
300	615	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,20	611	0,00	0,00	0,00	0,12	0,10	0,22
	614	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	0,21	612	0,00	0,00	0,00	0,16	0,04	0,24
301	611	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,23	615	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	0,22
	613	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,23	616	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,22
302	613	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,21	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25
	617	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,22	618	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,25
303	608	0,00	0,00	0,00	0,19	0,10	0,19	613	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,21
	610	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	0,21	617	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,22
304	589	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,07	606	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13
	600	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	0,08	619	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,14
305	620	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,19	619	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,14
	609	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,18	606	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13
306	609	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,18	610	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,24
	620	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,18	621	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,24
307	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13
	619	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	0,13	600	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,11
308	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	624	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,20
	623	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,16	625	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,20
309	620	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	-0,18	624	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	-0,20
	619	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	-0,14	622	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,15
310	626	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,24	624	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,20
	621	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,23	620	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,19
311	626	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,25	628	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,28
	627	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,24	629	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,28
312	627	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,24	625	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,20
	626	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,24	624	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,20
313	626	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,24	621	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	-0,24
	628	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,29	630	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,29
314	632	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,28	628	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,28
	631	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,28	630	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,27
315	628	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,28	632	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,28
	629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	633	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,28
316	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16
	599	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,14	623	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,16
317	585	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,17	-0,09	453	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,27	-0,14
	579	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,19	-0,16	454	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,26	-0,21
318	585	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,12	0,11	634	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,18	0,06
	453	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,09	0,11	525	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	0,06
319	525	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,10	-0,04	634	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,05	-0,07
	524	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,15	-0,04	635	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,17	-0,06
320	585	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,17	-0,09	583	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,11	-0,05
	634	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,05	-0,07	636	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,02	-0,02
321	519	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,34	0,02	637	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,41	0,00
	523	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,47	0,08	638	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,56	0,06
322	524	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,15	-0,02	635	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,17	-0,08
	637	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,40	-0,02	639	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,44	-0,08
323	635	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,23	0,07	634	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,18	0,06
	640	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,34	0,03	636	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,22	0,02
324	637	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,41	-0,04	639	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,45	-0,10
	638	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,56	0,09	641	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,88	0,03
325	643	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,61	0,19	642	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,47	0,18
	641	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,75	0,08	638	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,58	0,07
326	639	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,20	0,12	635	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,23	0,09
	644	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,62	0,06	640	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,34	0,03
327	523	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,46	0,06	638	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,58	0,10
	540	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,49	0,10	642	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,47	0,14
328	637	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,40	-0,01	519	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,34	0,02
	524	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,15	-0,03	515	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,12	0,00
329	645	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,01	0,04	636	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,02	-0,02
	584	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,08	0,02	583	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,11	-0,04
330	646	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,14	0,07	640	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,15	-0,01
	645	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,01	0,05	636	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,02	-0,02
331	593	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08	-0,06	647	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	-0,09
	584	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,02	645	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,05
332	648	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,12	647	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,09
	595	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,09	593	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,05	0,06
333	650	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,11	649	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,15	0,10
	648	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,11	647	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,10
334	597	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,06	-0,11	651	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,15
	595	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,09	648	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,13
335	645	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,05	647	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03	0,09
	646	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	0,07	649	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,15	0,12
336	640	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,14	-0,02	646	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,15	0,09
	644	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,49	-0,05	652	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,39	0,06
337	654	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	0,08	653	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,30	0,09
	650	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,13	0,10	649	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,14	0,11
338	646	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	0,09	649	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,14	0,10
	652	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,36	0,09	653	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,29	0,10
339	652	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,39	0,10	653	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,32	0,16
	655	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,96	-0,18	656	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,27	-0,12
340	651	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,11	657	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	-0,09
	648	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,11	650	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,09
341	642	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,07	-0,14	658	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,08	-0,11
	540	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,05	-0,10	548	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,07	-0,07
342	548	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,40	0,08	658	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,34	0,08
	546	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,25	0,05	659	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	0,05
343	660	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,29	0,11	658	0,00	0,00	0,00	-0,08	-	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
344	658	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,33	0,12	660	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	0,08
	659	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	0,00	661	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	-0,04
345	662	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,03	-0,01	542	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,16	0,06
	659	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,23	0,02	546	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,26	0,09
346	663	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,12	662	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,04	-0,05
	661	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	-0,05	659	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,23	0,03
347	656	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,20	0,03	653	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,23	-0,06
	664	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,17	-0,01	654	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,08	-0,10
348	666	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,14	665	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,10
	623	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,16	599	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,12
349	623	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,15	625	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,20
	666	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,15	667	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	0,19
350	651	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,12	665	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,05	0,14
	657	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,12	0,12	668	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,07	0,14
351	670	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,11	0,09	669	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	0,06
	668	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,08	0,13	657	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,11	0,11
352	672	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,09	0,14	670	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	0,11
	671	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,08	0,15	668	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	0,12
353	665	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	0,11	666	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,14
	668	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	0,12	671	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,08	0,15
354	673	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,08	0,19	671	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,08	0,15
	667	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	0,19	666	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,15
355	671	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,08	0,15	673	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,08	0,19
	672	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,10	0,14	674	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,09	0,18
356	676	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,24	675	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,15	-0,23
	667	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,20	673	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,17	-0,19
357	673	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,08	0,19	675	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07	0,23
	674	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,09	0,18	677	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,07	0,23
358	650	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,13	0,10	657	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	0,10
	654	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	0,07	669	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	0,07
359	627	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,24	676	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,09	-0,24
	625	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,20	667	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,20
360	627	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,24	629	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,28
	676	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	0,24	678	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,27
361	679	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	0,28	678	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,27
	633	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,28	629	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,28
362	676	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,24	678	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,27
	675	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07	0,24	680	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	0,27
363	678	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,28	679	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,28
	680	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	0,27	681	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,01	0,27
364	680	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	0,27	681	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,01	0,27
	682	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,26	683	0,00	0,00	0,00	0,17	0,04	0,26
365	675	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07	0,23	680	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	0,27
	677	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,07	0,23	682	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,26
366	684	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,06	664	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	0,08
	669	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	0,05	654	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,22	0,07
367	670	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,16	-0,09	685	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,33	-0,04
	669	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	-0,06	684	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,00
368	686	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,04	0,11	685	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,13	0,06
	672	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,10	0,16	670	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	0,10
369	672	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,10	0,14	674	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,08	0,18
	686	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,04	0,14	687	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,07	0,18
370	677	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	-0,23	688	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	-0,22
	674	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,23	-0,19	687	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,26	-0,18
371	677	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,22	682	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,26
	688	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,03	0,22	689	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,04	0,26
372	682	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,26	683	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,28
	689	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,25	690	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,27
373	496	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,12	0,07	692	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,52	0,11
	498	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	0,25	691	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,30
374	696	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,84	0,23	695	0,00	0,00	0,00	0,42	-1,13	0,10
	693	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,15	0,40	694	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,18	0,27
375	692	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,52	0,10	696	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,84	0,19
	691	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,12	0,31	693	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,20	0,40
376	698	0,00	0,00	0,00	0,25	0,56	-0,86	699	0,00	0,00	0,00	0,22	0,75	-0,83
	697	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,25	-0,84	700	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,51	-0,81
377	697	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,90	700	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,48	-0,75
	701	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,50	-0,61	702	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,13	-0,45
378	704	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,29	0,06	703	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,71	-0,02
	702	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,13	-0,45	701	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,38	-0,52
379	700	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,07	0,76	699	0,00	0,00	0,00	0,80	0,46	0,89
	705	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,23	0,53	706	0,00	0,00	0,00	0,91	0,86	0,66
380	702	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,39	0,46	700	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,07	0,77
	707	0,00	0,00	0,00	-1,55	-0,43	0,16	705	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,24	0,48
381	709	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,18	0,04	710	0,00	0,00	0,00	-0,14	1,25	-0,51
	708	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,17	-0,32	711	0,00	0,00	0,00	0,57	0,40	-0,87
382	713	0,00	0,00	0,00	0,07	-1,02	0,23	705	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,80	-0,54
	712	0,00	0,00	0,00	1,55	0,86	0,07	706	0,00	0,00	0,00	1,31	1,00	-0,70
383	707	0,00	0,00	0,00	-1,54	-0,41	0,24	705	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,22	0,37
	714	0,00	0,00	0,00	-1,70	-0,62	-0,19	713	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,07	-0,06
384	716	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,96	0,63	713	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,01	0,23
	715	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,18	0,60	712	0,00	0,00	0,00	1,23	0,80	0,20
385	719	0,00	0,00	0,00	-1,57	-1,44	0,49	718	0,00	0,00	0,00	-1,12	-1,65	0,38
	717	0,00	0,00	0,00	-1,44	-1,02	0,64	716	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,95	0,53
386	713	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,99	0,23	716	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,95	0,55
	714	0,00	0,00	0,00	-0,64	-1,70	0,09	718	0,00	0,00	0,00	-1,08	-1,64	0,40
387	715	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,60	-0,40	710	0,00	0,00	0,00	1,30	-0,13	0,23
	720	0,00	0,00	0,00	-0,34	-1,27	-0,56	709	0,00	0,00	0,00	0,19	-1,08	0,07
388	707	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,53	-0,11	714	0,00					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
389	716	0,00	0,00	0,00	-0,96	-0,76	-0,62	715	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,66	-0,51
	717	0,00	0,00	0,00	-1,02	-1,44	-0,58	720	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,27	-0,47
390	702	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,12	-0,38	707	0,00	0,00	0,00	-0,43	-1,54	-0,24
	704	0,00	0,00	0,00	-0,56	-1,29	-0,01	721	0,00	0,00	0,00	-0,67	-1,77	0,12
391	695	0,00	0,00	0,00	0,45	-1,12	0,10	723	0,00	0,00	0,00	0,08	-1,25	0,02
	694	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,23	0,27	708	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,60	0,18
392	496	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	-0,05	492	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,12	0,29
	692	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,04	-0,07	724	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,09	0,27
393	491	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,08	0,25	495	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,39	0,15
	493	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,17	0,47	725	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,36	0,38
394	726	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,13	0,57	724	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,09	0,33
	493	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,19	0,53	492	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,10	0,29
395	692	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,02	-0,08	724	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,13	0,27
	696	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,36	-0,18	727	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,43	0,18
396	696	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,34	-0,11	727	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,46	0,10
	695	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,43	-0,19	728	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,46	0,02
397	724	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,12	0,30	726	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,08	0,66
	727	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,43	0,16	729	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,94	0,53
398	726	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,28	-0,65	493	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,21	-0,46
	730	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,35	-0,54	725	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,10	-0,36
399	727	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,46	0,20	729	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,98	0,39
	728	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,47	-0,10	731	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,83	0,09
400	733	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,02	-0,26	732	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,02	-0,12
	731	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,99	-0,11	728	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,42	0,03
401	729	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,68	-0,77	726	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,29	-0,55
	734	0,00	0,00	0,00	0,91	0,87	-0,86	730	0,00	0,00	0,00	0,01	0,35	-0,64
402	695	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,46	-0,09	728	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,41	-0,08
	723	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,08	-0,06	732	0,00	0,00	0,00	-1,25	0,02	-0,05
403	731	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,71	0,39	729	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,67	-0,75
	735	0,00	0,00	0,00	3,30	0,44	0,00	734	0,00	0,00	0,00	1,81	1,05	-1,13
404	736	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,38	0,17	725	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,35	0,34
	532	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,72	0,02	495	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,39	0,19
405	730	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,35	-0,43	725	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,08	-0,40
	737	0,00	0,00	0,00	0,01	0,44	-0,12	736	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,02	-0,09
406	738	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,39	0,00	736	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,39	0,06
	533	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,53	0,07	532	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,69	0,13
407	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,23	-0,15	737	0,00	0,00	0,00	0,46	0,01	0,00
	738	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,39	-0,02	736	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,41	0,13
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,09	-0,02	533	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,18	-0,03
	740	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,11	0,02	536	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,18	0,01
409	730	0,00	0,00	0,00	0,36	0,01	0,71	737	0,00	0,00	0,00	0,44	0,03	-0,17
	734	0,00	0,00	0,00	1,57	1,05	0,68	741	0,00	0,00	0,00	1,78	1,17	-0,21
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,26	-0,36	741	0,00	0,00	0,00	0,99	1,01	-0,40
	739	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,19	-0,06	737	0,00	0,00	0,00	0,46	0,04	-0,10
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,25	1,35	0,46	744	0,00	0,00	0,00	1,12	3,50	0,29
	742	0,00	0,00	0,00	-0,22	1,29	-0,43	741	0,00	0,00	0,00	1,15	1,82	-0,60
412	742	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,16	0,14	739	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,03	0,18
	745	0,00	0,00	0,00	1,12	-0,25	-0,14	746	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,11	-0,11
413	735	0,00	0,00	0,00	2,73	2,08	-0,55	744	0,00	0,00	0,00	3,05	2,64	0,88
	747	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,19	-0,69	748	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,26	0,73
414	739	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,02	0,06	738	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,09	0,04
	746	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,10	-0,01	740	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,11	-0,03
415	731	0,00	0,00	0,00	-0,67	1,02	-0,16	735	0,00	0,00	0,00	0,09	1,55	-0,58
	733	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,04	-0,14	747	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,14	-0,57
416	749	0,00	0,00	0,00	-1,37	-0,35	0,15	709	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,17	-0,06
	723	0,00	0,00	0,00	-1,25	0,12	-0,02	708	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,17	-0,23
417	750	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,75	0,46	720	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,34	0,41
	749	0,00	0,00	0,00	-1,37	-0,33	0,11	709	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,18	0,06
418	732	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,26	0,08	751	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,24	-0,11
	723	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,23	0,05	749	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,40	-0,14
419	752	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,93	-0,02	751	0,00	0,00	0,00	-1,25	-0,63	0,11
	733	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	-0,23	732	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,03	-0,10
420	754	0,00	0,00	0,00	-0,71	-1,39	0,36	753	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,08	0,43
	752	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,90	0,03	751	0,00	0,00	0,00	-1,25	-0,64	0,10
421	747	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,69	0,25	755	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,06	-0,07
	733	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,80	0,34	752	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,66	0,02
422	749	0,00	0,00	0,00	-1,40	-0,34	0,14	751	0,00	0,00	0,00	-1,24	-0,64	0,12
	750	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,76	0,44	753	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,08	0,41
423	720	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,35	0,45	750	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,77	0,46
	717	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,02	0,63	756	0,00	0,00	0,00	-1,59	-1,10	0,64
424	758	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,42	0,69	757	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,23	0,72
	754	0,00	0,00	0,00	-0,71	-1,39	0,38	753	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,09	0,42
425	750	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,77	0,43	753	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,09	0,45
	756	0,00	0,00	0,00	-1,59	-1,10	0,66	757	0,00	0,00	0,00	-1,30	-1,23	0,68
426	756	0,00	0,00	0,00	-1,59	-1,11	0,62	757	0,00	0,00	0,00	-1,30	-1,24	0,74
	759	0,00	0,00	0,00	-1,74	-1,22	0,64	760	0,00	0,00	0,00	-1,41	-1,01	0,76
427	759	0,00	0,00	0,00	-1,73	-1,22	0,59	719	0,00	0,00	0,00	-1,58	-1,44	0,51
	756	0,00	0,00	0,00	-1,59	-1,11	0,67	717	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,02	0,59
428	755	0,00	0,00	0,00	-1,17	-0,06	-0,01	761	0,00	0,00	0,00	-1,61	-0,14	-0,32
	752	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,65	-0,04	754	0,00	0,00	0,00	-1,39	-0,70	-0,34
429	747	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,19	-0,07	748	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,17	0,20
	755	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,14	0,00	762	0,00	0,00	0,00	0,29	-1,19	0,27
430	744	0,00	0,00	0,00	0,86	2,20	0,79	743	0,00	0,00	0,00	-0,24	1,42	0,35
	748	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,24	0,77	763	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,15	0,34
431	763	0,00	0,00	0,00	0,16	0,03	-0,37	743	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,27	-0,33
	764	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,09	0,06	765	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,35	0,11
432	748	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,15	0,43	763	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,11	0,47
	762	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,20	0,19	766	0,00	0,00	0,00	0,17	-1,10	0,23
433	768	0,00	0,00	0,00	0,17	-1,62	0,10	767	0,00	0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
434	766	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,11	-0,26	763	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,30
	769	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,03	0,03	764	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,10	-0,01
435	755	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,15	0,12	762	0,00	0,00	0,00	0,28	-1,21	0,15
	761	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,61	0,22	767	0,00	0,00	0,00	0,17	-1,68	0,25
436	770	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,62	0,54	758	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,42	0,68
	761	0,00	0,00	0,00	-0,14	-1,61	0,25	754	0,00	0,00	0,00	-0,70	-1,39	0,40
437	758	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,44	0,72	770	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,62	0,49
	771	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,89	1,00	772	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,98	0,77
438	767	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,17	-0,13	773	0,00	0,00	0,00	-1,63	0,44	-0,22
	761	0,00	0,00	0,00	-1,61	-0,13	-0,35	770	0,00	0,00	0,00	-1,61	0,12	-0,43
439	774	0,00	0,00	0,00	0,34	-1,45	-0,04	773	0,00	0,00	0,00	0,40	-1,64	0,11
	768	0,00	0,00	0,00	0,18	-1,62	0,07	767	0,00	0,00	0,00	0,16	-1,68	0,22
440	773	0,00	0,00	0,00	0,41	-1,60	0,20	774	0,00	0,00	0,00	0,33	-1,49	-0,07
	775	0,00	0,00	0,00	1,26	-0,95	-0,14	776	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,41	-0,41
441	774	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,29	0,03	768	0,00	0,00	0,00	-1,62	0,16	-0,07
	777	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,13	0,08	778	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,08	-0,02
442	775	0,00	0,00	0,00	1,21	-0,96	0,11	772	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,98	0,62
	773	0,00	0,00	0,00	0,45	-1,59	0,07	770	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,61	0,57
443	768	0,00	0,00	0,00	-1,62	0,16	-0,11	766	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,11	-0,18
	778	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,08	0,02	769	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,04	-0,05
444	771	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,89	0,92	760	0,00	0,00	0,00	-1,43	-1,01	0,85
	758	0,00	0,00	0,00	-0,64	-1,45	0,75	757	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,24	0,68
445	743	0,00	0,00	0,00	1,34	-0,29	-0,04	742	0,00	0,00	0,00	1,31	-0,15	0,05
	765	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,37	-0,16	745	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,24	-0,07
446	703	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,75	-0,03	704	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,29	0,00
	779	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,22	0,50	780	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,13	0,53
447	781	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,49	0,91	782	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,10	0,75
	780	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,10	0,62	779	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,70	0,46
448	783	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,54	0,86	784	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,67
	781	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,47	0,99	782	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,21	0,80
449	786	0,00	0,00	0,00	-1,63	-0,50	-0,36	785	0,00	0,00	0,00	-0,85	0,38	-0,82
	780	0,00	0,00	0,00	-1,08	-0,54	-0,58	781	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,62	-1,04
450	721	0,00	0,00	0,00	-1,77	-0,66	-0,03	786	0,00	0,00	0,00	-1,62	-0,49	-0,44
	704	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,56	-0,08	780	0,00	0,00	0,00	-1,12	-0,55	-0,49
451	721	0,00	0,00	0,00	-0,65	-1,77	0,16	722	0,00	0,00	0,00	-0,85	-1,95	0,00
	786	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,61	0,29	787	0,00	0,00	0,00	-0,61	-1,81	0,13
452	789	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,65	-0,13	787	0,00	0,00	0,00	-0,67	-1,82	-0,04
	788	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,85	0,06	722	0,00	0,00	0,00	-0,85	-1,95	0,15
453	714	0,00	0,00	0,00	-0,64	-1,71	0,18	718	0,00	0,00	0,00	-1,08	-1,62	0,31
	722	0,00	0,00	0,00	-0,86	-1,95	0,03	788	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,85	0,16
454	790	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,55	0,20	788	0,00	0,00	0,00	-1,28	-1,85	0,09
	719	0,00	0,00	0,00	-1,57	-1,43	0,48	718	0,00	0,00	0,00	-1,11	-1,63	0,38
455	788	0,00	0,00	0,00	-1,28	-1,85	0,12	790	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,55	0,15
	789	0,00	0,00	0,00	-1,22	-1,66	-0,19	791	0,00	0,00	0,00	-1,77	-1,41	-0,16
456	759	0,00	0,00	0,00	-1,21	-1,73	-0,61	792	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,91	-0,31
	719	0,00	0,00	0,00	-1,43	-1,58	-0,48	790	0,00	0,00	0,00	-1,56	-1,72	-0,18
457	793	0,00	0,00	0,00	0,52	1,20	1,19	783	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,54	0,98
	785	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,91	1,10	781	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,48	0,89
458	795	0,00	0,00	0,00	0,93	1,30	-0,31	794	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,72	-0,08
	793	0,00	0,00	0,00	0,87	2,94	0,76	783	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,37	0,99
459	785	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,93	1,15	796	0,00	0,00	0,00	0,14	-1,13	-0,44
	793	0,00	0,00	0,00	2,36	1,56	1,23	797	0,00	0,00	0,00	2,92	1,64	-0,35
460	798	0,00	0,00	0,00	-1,12	-0,94	-0,48	796	0,00	0,00	0,00	0,32	-1,05	-0,17
	789	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,70	-0,23	787	0,00	0,00	0,00	-0,66	-1,80	0,08
461	796	0,00	0,00	0,00	0,32	-1,10	-0,47	798	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,97	-0,34
	797	0,00	0,00	0,00	0,63	1,18	-0,41	799	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,31	-0,29
462	796	0,00	0,00	0,00	0,15	-1,08	0,09	785	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,87	0,59
	787	0,00	0,00	0,00	-0,61	-1,78	-0,04	786	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,62	0,46
463	798	0,00	0,00	0,00	-0,92	-1,03	0,39	789	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,23	0,21
	800	0,00	0,00	0,00	-1,05	-1,76	0,38	791	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,77	0,20
464	784	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,08	0,78	783	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,37	0,66
	801	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,09	0,31	794	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,69	0,19
465	802	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,50	1,08	803	0,00	0,00	0,00	0,99	1,37	1,35
	799	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,11	-0,27	797	0,00	0,00	0,00	1,04	3,23	0,00
466	804	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,37	0,93	805	0,00	0,00	0,00	0,29	0,39	0,96
	802	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,44	1,04	803	0,00	0,00	0,00	0,82	0,53	1,07
467	802	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,58	-0,66	799	0,00	0,00	0,00	0,10	-1,10	-0,13
	806	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,01	-0,32	807	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,48	0,21
468	806	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,01	-0,27	808	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,20	-0,50
	802	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,59	-0,80	804	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,03	-1,03
469	799	0,00	0,00	0,00	0,30	-1,06	0,12	798	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,03	0,44
	807	0,00	0,00	0,00	-0,64	-1,48	0,08	800	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,75	0,40
470	809	0,00	0,00	0,00	-1,98	-1,01	-0,12	791	0,00	0,00	0,00	-1,76	-1,41	-0,19
	792	0,00	0,00	0,00	-1,90	-1,11	0,26	790	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,55	0,19
471	811	0,00	0,00	0,00	-1,75	-0,29	-0,10	809	0,00	0,00	0,00	-1,95	-1,00	-0,20
	810	0,00	0,00	0,00	-1,63	-0,46	0,43	792	0,00	0,00	0,00	-1,89	-1,11	0,33
472	760	0,00	0,00	0,00	-0,98	-1,40	-0,81	810	0,00	0,00	0,00	-0,51	-1,64	-0,51
	759	0,00	0,00	0,00	-1,21	-1,74	-0,60	792	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,90	-0,30
473	812	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,41	0,84	810	0,00	0,00	0,00	-1,67	-0,52	0,56
	771	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,98	1,06	760	0,00	0,00	0,00	-1,42	-0,99	0,79
474	810	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,46	0,55	812	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,46	0,81
	811	0,00	0,00	0,00	-1,66	-0,27	-0,28	813	0,00	0,00	0,00	-0,98	1,18	-0,03
475	772	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,80	-0,88	814	0,00	0,00	0,00	0,41	1,41	-1,14
	771	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,53	-0,87	812	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,63	-1,13
476	815	0,00	0,00	0,00	-1,86	-0,96	-0,42	800	0,00	0,00	0,00	-1,72	-1,04	-0,39
	809	0,00	0,00	0,00	-1,98	-1,00	-0,19	791	0,00	0,00	0,00	-1,76	-1,40	-0,16
477	816	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,92	-0,41	807	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,64	-0,21
	815	0,00	0,00	0,00	-1,86	-0,97	-0,50	800	0,00	0,00	0,00	-1,71	-1,00	-0,31
478	818	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,03	-1,19	817	0,00					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
479	809	0,00	0,00	0,00	-1,95	-1,00	-0,10	811	0,00	0,00	0,00	-1,75	-0,30	-0,26
	815	0,00	0,00	0,00	-1,85	-0,96	-0,51	817	0,00	0,00	0,00	-1,51	-0,56	-0,67
480	815	0,00	0,00	0,00	-1,85	-0,97	-0,43	817	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,61	-0,77
	816	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,93	-0,49	819	0,00	0,00	0,00	-1,11	-0,99	-0,83
481	817	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,62	-0,81	818	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,03	-1,13
	819	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,00	-0,84	820	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,13	-1,17
482	814	0,00	0,00	0,00	1,27	1,58	-1,48	821	0,00	0,00	0,00	5,16	2,22	0,07
	812	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,62	-1,22	813	0,00	0,00	0,00	1,19	-0,96	0,33
483	814	0,00	0,00	0,00	0,59	2,29	-0,96	772	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,84	-1,13
	822	0,00	0,00	0,00	1,43	3,99	0,48	775	0,00	0,00	0,00	-0,95	1,21	0,31
484	823	0,00	0,00	0,00	-0,14	1,43	-0,90	822	0,00	0,00	0,00	2,62	1,16	-0,91
	776	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,47	-0,30	775	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,94	-0,31
485	822	0,00	0,00	0,00	2,62	1,19	-1,73	823	0,00	0,00	0,00	-0,08	1,72	-0,82
	824	0,00	0,00	0,00	1,60	6,57	-0,49	825	0,00	0,00	0,00	-0,10	2,16	0,43
486	823	0,00	0,00	0,00	1,48	0,11	0,48	776	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,38	0,46
	826	0,00	0,00	0,00	1,33	-0,23	-0,07	827	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,08	-0,09
487	828	0,00	0,00	0,00	1,38	-0,03	-1,73	818	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,01	-1,37
	821	0,00	0,00	0,00	2,09	4,49	-0,80	813	0,00	0,00	0,00	-0,95	1,23	-0,44
488	818	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,04	-1,36	828	0,00	0,00	0,00	1,34	-0,23	-1,25
	820	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,13	-1,06	829	0,00	0,00	0,00	0,52	-1,11	-0,95
489	831	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,95	0,32	830	0,00	0,00	0,00	2,32	0,18	1,26
	825	0,00	0,00	0,00	-0,06	2,39	0,07	824	0,00	0,00	0,00	1,18	4,47	1,01
490	830	0,00	0,00	0,00	2,38	0,50	0,46	831	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,80	0,66
	832	0,00	0,00	0,00	0,85	-1,16	-0,08	833	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,77	0,12
491	831	0,00	0,00	0,00	0,99	0,16	-0,37	825	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,31	-0,25
	834	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,16	0,18	835	0,00	0,00	0,00	2,01	-0,52	0,31
492	832	0,00	0,00	0,00	0,85	-1,16	-0,07	829	0,00	0,00	0,00	0,62	-1,09	-1,16
	830	0,00	0,00	0,00	2,84	0,59	0,09	828	0,00	0,00	0,00	1,78	-0,14	-0,99
493	825	0,00	0,00	0,00	2,11	-0,36	0,25	823	0,00	0,00	0,00	1,77	0,17	0,39
	835	0,00	0,00	0,00	2,01	-0,52	-0,18	826	0,00	0,00	0,00	1,42	-0,21	-0,04
494	836	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,61	-0,18	806	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,23	0,22
	816	0,00	0,00	0,00	-1,49	-0,93	-0,50	807	0,00	0,00	0,00	-1,51	-0,60	-0,09
495	837	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,67	-0,07	808	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,38	0,40
	836	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,68	-0,16	806	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,22	0,32
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,39	-1,00	-0,89	838	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,82	-0,67
	820	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,06	-1,07	819	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,01	-0,85
497	816	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,94	-0,46	819	0,00	0,00	0,00	-1,11	-1,00	-0,83
	836	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,61	-0,28	838	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,86	-0,65
498	836	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,68	-0,23	838	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,83	-0,72
	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,03	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,46
499	841	0,00	0,00	0,00	0,17	-1,13	-0,75	839	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,97	-0,85
	829	0,00	0,00	0,00	0,51	-1,19	-0,97	820	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,06	-1,08
500	832	0,00	0,00	0,00	-1,14	0,85	0,33	842	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,39	0,22
	829	0,00	0,00	0,00	-1,17	0,60	0,85	841	0,00	0,00	0,00	-1,21	-0,24	0,75
501	843	0,00	0,00	0,00	0,15	-1,12	-0,16	842	0,00	0,00	0,00	0,26	-1,34	-0,43
	833	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,74	0,16	832	0,00	0,00	0,00	0,85	-1,14	-0,11
502	843	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,05	0,03	833	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,25	-0,02
	844	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,10	0,03	845	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,02	-0,03
503	834	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,19	0,10	845	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,02	0,14
	831	0,00	0,00	0,00	0,85	0,13	-0,27	833	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,24	-0,23
504	777	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,13	-0,01	827	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,09	0,10
	774	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,29	0,13	776	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,39	0,24
505	536	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,54	-0,05	549	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,64	-0,10
	740	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,36	0,01	846	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,38	-0,04
506	847	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,25	846	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,38	-0,08
	544	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,51	-0,17	549	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,63	0,00
507	849	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,08	-0,25	848	0,00	0,00	0,00	0,32	0,06	-0,01
	847	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,29	846	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,40	-0,05
508	545	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,10	0,22	850	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,02	0,35
	544	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,14	0,16	847	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,07	0,30
509	740	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,37	-0,01	846	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,39	-0,06
	746	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,23	0,11	848	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	0,05
510	848	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	-0,14	851	0,00	0,00	0,00	0,88	0,56	-0,40
	746	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,09	-0,03	745	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,29	-0,29
511	851	0,00	0,00	0,00	1,30	0,64	-0,53	852	0,00	0,00	0,00	2,94	0,76	0,07
	745	0,00	0,00	0,00	1,19	-0,28	-0,40	765	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,36	0,20
512	851	0,00	0,00	0,00	0,96	0,95	-0,34	848	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32	-0,23
	853	0,00	0,00	0,00	1,00	1,79	0,36	849	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,34	0,47
513	765	0,00	0,00	0,00	-0,35	1,29	-0,11	852	0,00	0,00	0,00	0,52	1,76	-0,48
	764	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,14	-0,05	854	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,14	-0,43
514	855	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,07	-0,49	849	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,06	-0,37
	850	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,26	-0,37	847	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,34	-0,25
515	857	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,04	-0,28	855	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,07	-0,44
	856	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,16	-0,22	850	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,27	-0,38
516	858	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	0,12	856	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	0,24
	545	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,04	0,23	850	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,07	0,35
517	860	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	-0,03	856	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,16	-0,20
	859	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,04	858	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,13
518	856	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,16	-0,22	860	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	-0,03
	857	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,04	-0,24	861	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,05
519	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04
	859	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,01	860	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	0,00
520	864	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,74	-0,57	853	0,00	0,00	0,00	0,91	0,82	-0,59
	855	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	-0,43	849	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,04	-0,45
521	853	0,00	0,00	0,00	0,98	1,17	-0,85	864	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,85	-0,62
	865	0,00	0,00	0,00	1,00	3,42	0,17	866	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,74	0,40
522	857	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,36	0,26	867	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,60	0,14
	855	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	0,51	864	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,25	0,39
523	868	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,16	0,07	867	0,00	0				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
524	867	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,32	-0,07	868	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,16	0,02
	869	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,31	0,09	870	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,13	0,19
525	872	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,04	871	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	-0,14
	861	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,02	868	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,46	-0,08
526	869	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,31	0,20	866	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,73	0,06
	867	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,32	-0,15	864	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,86	-0,30
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,05	872	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,06
	860	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,11	0,04	861	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,03
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,10	-0,15	854	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,09	-0,20
	769	0,00	0,00	0,00	0,07	-1,03	0,02	873	0,00	0,00	0,00	0,11	-1,07	-0,03
529	852	0,00	0,00	0,00	1,53	1,96	-0,65	865	0,00	0,00	0,00	3,04	1,99	0,45
	854	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,14	-0,50	874	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,25	0,60
530	875	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,09	0,37	874	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,21	0,63
	866	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,95	0,37	865	0,00	0,00	0,00	0,62	1,50	0,62
531	876	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,99	0,19	873	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,07	-0,06
	874	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,25	0,18	854	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,09	-0,07
532	769	0,00	0,00	0,00	0,07	-1,01	0,00	873	0,00	0,00	0,00	0,10	-1,08	-0,04
	778	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,54	0,00	877	0,00	0,00	0,00	-0,01	-1,48	-0,03
533	778	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,54	-0,01	877	0,00	0,00	0,00	-0,01	-1,49	-0,06
	777	0,00	0,00	0,00	0,15	-1,35	-0,03	878	0,00	0,00	0,00	0,10	-1,37	-0,08
534	873	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,08	0,02	876	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,02	0,09
	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,48	-0,08	879	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,36	-0,01
535	876	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,05	-0,11	874	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,70	-0,36
	880	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,38	-0,27	875	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,41	-0,53
536	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,48	-0,01	879	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,36	-0,10
	878	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,37	-0,13	881	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,29	-0,21
537	881	0,00	0,00	0,00	-0,09	-1,27	-0,21	883	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,06	-0,38
	882	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,74	-0,54	884	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,43	-0,71
538	879	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,19	0,08	876	0,00	0,00	0,00	-1,03	-0,05	-0,17
	885	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,50	0,02	880	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,37	-0,23
539	882	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,76	-0,34	886	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,62	-0,05
	881	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,26	-0,33	878	0,00	0,00	0,00	0,12	-1,36	-0,04
540	881	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,10	0,29	879	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,19	0,03
	883	0,00	0,00	0,00	-1,03	-0,47	0,33	885	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,50	0,06
541	887	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,08	0,33	875	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,07	0,48
	869	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,26	0,09	866	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,94	0,25
542	880	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,43	-0,29	875	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,32	-0,42
	888	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,70	-0,21	887	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,74	-0,34
543	889	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,13	0,22	887	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,08	0,28
	870	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,12	0,12	869	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,25	0,18
544	890	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,36	0,18	888	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,59	0,23
	889	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,14	0,24	887	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,12	0,29
545	892	0,00	0,00	0,00	0,25	0,10	-0,09	891	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,01	-0,19
	870	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,56	-0,12	889	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,56	-0,22
546	880	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,81	0,23	888	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,59	0,23
	885	0,00	0,00	0,00	-0,51	-1,14	-0,02	893	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,83	-0,02
547	885	0,00	0,00	0,00	-0,51	-1,13	-0,05	893	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,84	0,00
	883	0,00	0,00	0,00	-0,51	-1,04	-0,34	894	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,75	-0,29
548	888	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,59	0,20	890	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,38	0,18
	893	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,83	0,01	895	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,55	-0,01
549	897	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,12	896	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,04	0,07
	890	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,58	-0,19	895	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,62	0,00
550	893	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,84	-0,05	895	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,57	0,04
	894	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,76	-0,24	898	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,52	-0,15
551	898	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,52	-0,06	900	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,01
	899	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,21	-0,22	901	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,15
552	896	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,02	-0,05	900	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,16	-0,06
	895	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,62	0,06	898	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,67	0,06
553	899	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,22	-0,21	902	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,31	-0,41
	898	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,53	-0,10	894	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,76	-0,30
554	891	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,02	-0,27	897	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,23
	889	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,56	-0,24	890	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,58	-0,19
555	902	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,32	-0,50	884	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,43	-0,65
	894	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,76	-0,25	883	0,00	0,00	0,00	-0,51	-1,07	-0,40
556	871	0,00	0,00	0,00	0,18	0,10	-0,15	892	0,00	0,00	0,00	0,35	0,12	-0,15
	868	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,46	-0,11	870	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,56	-0,11
557	896	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,50	0,04	903	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,22	-0,08
	900	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,22	0,00	904	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-0,12
558	903	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,23	0,06	905	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,13	0,05
	904	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,34	-0,15	906	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,04	-0,16
559	317	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,02	102	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
	907	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,01	908	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,00
560	886	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,64	0,05	827	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,37	0,07
	878	0,00	0,00	0,00	0,10	-1,37	-0,08	777	0,00	0,00	0,00	0,15	-1,37	-0,07
561	827	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,40	-0,06	886	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,61	0,16
	826	0,00	0,00	0,00	-0,32	1,31	0,37	909	0,00	0,00	0,00	1,06	0,84	0,59
562	910	0,00	0,00	0,00	2,58	0,92	-0,57	909	0,00	0,00	0,00	1,52	0,93	0,45
	882	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,71	-0,70	886	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,59	0,32
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,44	0,65	911	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,70	1,03
	882	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,50	0,61	910	0,00	0,00	0,00	0,69	1,41	0,99
564	826	0,00	0,00	0,00	-0,31	1,40	0,44	909	0,00	0,00	0,00	1,17	1,39	0,92
	835	0,00	0,00	0,00	-0,46	2,03	-0,33	912	0,00	0,00	0,00	0,89	4,43	0,16
565	835	0,00	0,00	0,00	-0,46	2,02	-0,11	912	0,00	0,00	0,00	0,73	3,62	-0,71
	834	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,89	-0,28	913	0,00	0,00	0,00	1,05	0,20	-0,88
566	916	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,98	0,68	915	0,00	0,00	0,00	0,42	-1,00	-0,04
	914	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,18	0,39	913	0,00	0,00	0,00	1,71	0,67	-0,33
567	919	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,84	-0,17	918	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,54	-0,83
	917	0,00	0,00	0,00	4,19	1,40	-0,64	914	0,00	0,00	0,00	-0,31	1,09	-1,30
568	834	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,73	-0,37	913	0,00	0,00	0,00	1,12	0,56	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
569	911	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,69	1,01	919	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,84	-0,20
	910	0,00	0,00	0,00	1,41	1,56	1,41	917	0,00	0,00	0,00	4,62	1,48	0,20
570	884	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,51	-0,78	902	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,28	-0,45
	911	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,83	-0,75	920	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,28	-0,42
571	922	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,02	921	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,15	-0,07
	901	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,15	-0,14	899	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,21	-0,22
572	902	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,28	-0,45	899	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,22	-0,19
	920	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,29	-0,39	921	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,16	-0,12
573	924	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,31	-0,04	923	0,00	0,00	0,00	-1,36	0,39	-0,18
	921	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,22	-0,17	920	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,34	-0,30
574	911	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,88	-0,67	920	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,34	-0,46
	919	0,00	0,00	0,00	-0,93	1,34	-0,15	923	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,40	0,06
575	919	0,00	0,00	0,00	-0,93	1,34	0,24	923	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,39	-0,17
	918	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,21	0,70	925	0,00	0,00	0,00	-1,17	-0,18	0,28
576	926	0,00	0,00	0,00	0,08	1,24	0,00	924	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,31	-0,17
	922	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,14	921	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,21	-0,02
577	927	0,00	0,00	0,00	-0,96	-0,34	-0,14	925	0,00	0,00	0,00	-1,15	-0,17	0,16
	924	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,31	-0,27	923	0,00	0,00	0,00	-1,37	0,38	0,03
578	924	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,31	-0,15	926	0,00	0,00	0,00	0,08	1,25	-0,30
	927	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,35	-0,31	928	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,49	-0,47
579	918	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,10	0,65	925	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,23	0,30
	929	0,00	0,00	0,00	-0,35	-1,02	0,65	930	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,93	0,31
580	914	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,20	0,74	918	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,08	0,86
	916	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,98	0,45	929	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,02	0,57
581	845	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,66	-0,11	915	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,98	0,03
	844	0,00	0,00	0,00	-0,18	-1,16	0,06	931	0,00	0,00	0,00	0,16	-1,13	0,20
582	933	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,02	0,43	932	0,00	0,00	0,00	-0,20	-1,16	0,35
	929	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,95	0,58	916	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,08	0,50
583	915	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,97	0,13	916	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,08	0,40
	931	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,18	0,15	932	0,00	0,00	0,00	0,11	-1,10	0,41
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,91	0,26	933	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,08	0,46
	930	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,94	0,36	929	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,95	0,55
585	930	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,93	0,29	935	0,00	0,00	0,00	-0,78	-1,05	0,03
	934	0,00	0,00	0,00	-0,66	-1,00	0,31	936	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,85	0,05
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,14	-0,17	935	0,00	0,00	0,00	-0,67	-1,02	-0,01
	928	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,60	-0,39	927	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,39	-0,23
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,03	-0,05	937	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,13	-0,17
	936	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,94	0,10	938	0,00	0,00	0,00	-0,15	-1,06	-0,02
588	935	0,00	0,00	0,00	-0,78	-1,04	-0,04	930	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,91	0,34
	927	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,38	-0,17	925	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,23	0,21
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,27	0,06	939	0,00	0,00	0,00	-1,14	-0,15	0,04
	928	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,10	0,26	937	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,41	0,24
590	944	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,17	-0,05	943	0,00	0,00	0,00	0,18	0,05	-0,03
	941	0,00	0,00	0,00	0,23	0,57	0,02	942	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,53	0,04
591	946	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	-0,03	943	0,00	0,00	0,00	0,35	0,24	0,05
	945	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	-0,08	944	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,18	0,01
592	940	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,49	0,06	947	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,31	0,14
	939	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,15	-0,09	948	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,04	-0,01
593	950	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,23	0,08	949	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,08
	945	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	0,02	946	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,02
594	954	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,41	0,08	953	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,83	-0,03
	951	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,22	0,32	952	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,39	0,21
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,29	0,06	952	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,37	0,12
	948	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,04	0,00	953	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,84	0,05
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,92	-0,15	938	0,00	0,00	0,00	-0,24	-1,08	-0,15
	939	0,00	0,00	0,00	-0,16	-1,16	-0,11	937	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,13	-0,12
597	948	0,00	0,00	0,00	-1,03	-0,20	0,03	956	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,21	0,12
	939	0,00	0,00	0,00	-1,17	-0,20	0,06	955	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,18	0,15
598	957	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,85	-0,12	956	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,85	-0,11
	953	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,81	-0,02	948	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,03	-0,01
599	954	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,34	0,01	958	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,28	0,27
	953	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,31	-0,05	957	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,21	0,22
600	362	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,26	0,14	363	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,20	0,16
	300	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,38	0,12	301	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,32	0,13
601	363	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,17	0,15	366	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	0,16
	301	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,27	0,15	302	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,25	0,15
602	366	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,15	383	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,14	0,16
	302	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,16	17	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	0,16
603	383	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	0,16	385	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,16
	17	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,22	0,15	303	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,20	0,16
604	303	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	0,17	386	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,18
	304	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,18	389	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	0,19
605	285	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,05	-0,04	394	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,05	-0,07
	72	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,16	-0,03	379	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,06	-0,07
606	422	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,22	-0,01	68	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,36	0,05
	433	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,02	-0,06	284	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,15	0,00
607	305	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,22	403	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,23
	306	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,22	456	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,23
608	403	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,08	0,22	305	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,21
	389	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,22	304	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,12	0,20
609	458	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,18	459	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,17
	307	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	0,16	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,21	307	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,19
	456	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,22	306	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,20
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	-0,15	275	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	-0,12
	615	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,15	-0,17	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,14
612	615	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	-0,19	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,13	-0,17
	616	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,05	-0,21	277	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	-0,19
613	49	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,21	618	0,00	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
614	633	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,27	632	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,27
	345	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	-0,25	344	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,25
615	286	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13	0,08	76	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,08
	663	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,09	662	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	0,09
616	663	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,08	959	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,06
	286	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,06	77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,04
617	655	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,48	0,25	656	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,33	0,21
	270	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,51	0,35	960	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,36	0,30
618	961	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,23	-0,02	960	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	0,07
	664	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,17	-0,01	656	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,21	0,08
619	679	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,27	633	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	-0,27
	346	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	-0,26	345	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	-0,26
620	681	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	-0,26	679	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	-0,27
	347	0,00	0,00	0,00	0,05	0,28	-0,24	346	0,00	0,00	0,00	0,03	0,24	-0,25
621	348	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	-0,23	683	0,00	0,00	0,00	0,04	0,25	-0,25
	347	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	-0,23	681	0,00	0,00	0,00	0,02	0,21	-0,25
622	683	0,00	0,00	0,00	0,05	0,29	-0,23	348	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	-0,18
	690	0,00	0,00	0,00	0,09	0,36	-0,20	114	0,00	0,00	0,00	0,13	0,44	-0,15
623	688	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,19	-0,24	689	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	-0,25
	962	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,24	963	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,16	-0,25
624	963	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,26	689	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,26
	964	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,24	690	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,23
625	272	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	-0,14	114	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,14
	965	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,16	348	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,16
626	962	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,26	-0,21	966	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,19
	688	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,25	-0,21	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,25	-0,19
627	279	0,00	0,00	0,00	1,17	0,45	0,16	278	0,00	0,00	0,00	0,90	0,14	0,14
	967	0,00	0,00	0,00	0,78	0,36	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,50	0,05	-0,02
628	698	0,00	0,00	0,00	0,80	0,20	0,68	278	0,00	0,00	0,00	1,24	0,29	0,56
	699	0,00	0,00	0,00	1,11	0,38	0,68	279	0,00	0,00	0,00	1,55	0,48	0,56
629	279	0,00	0,00	0,00	1,97	0,72	0,57	280	0,00	0,00	0,00	2,29	1,12	0,55
	699	0,00	0,00	0,00	1,38	0,58	0,68	706	0,00	0,00	0,00	1,69	0,99	0,66
630	279	0,00	0,00	0,00	1,56	0,58	0,14	967	0,00	0,00	0,00	0,86	0,41	0,02
	280	0,00	0,00	0,00	1,81	1,00	0,18	969	0,00	0,00	0,00	1,10	0,84	0,06
631	970	0,00	0,00	0,00	0,12	0,19	0,70	698	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	0,78
	349	0,00	0,00	0,00	0,07	0,34	0,73	697	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	0,81
632	349	0,00	0,00	0,00	0,13	0,32	0,76	697	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,27	0,67
	971	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,19	0,69	701	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,15	0,60
633	280	0,00	0,00	0,00	2,14	1,61	0,22	969	0,00	0,00	0,00	1,08	1,11	0,25
	53	0,00	0,00	0,00	2,17	1,92	0,39	972	0,00	0,00	0,00	1,11	1,42	0,42
634	712	0,00	0,00	0,00	1,63	1,85	0,36	706	0,00	0,00	0,00	1,60	1,41	0,52
	53	0,00	0,00	0,00	2,91	2,26	0,38	280	0,00	0,00	0,00	2,87	1,82	0,54
635	701	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,32	0,21	703	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,10	0,09
	350	0,00	0,00	0,00	0,11	0,90	0,34	973	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,68	0,22
636	973	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,65	-0,13	703	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,09	-0,04
	351	0,00	0,00	0,00	0,17	0,83	-0,27	779	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,27	-0,17
637	351	0,00	0,00	0,00	0,06	0,76	-0,29	779	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,30	-0,50
	974	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,43	-0,32	782	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,02	-0,54
638	782	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	-0,69	784	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,19	-0,69
	352	0,00	0,00	0,00	0,11	0,41	-0,60	975	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,21	-0,60
639	975	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	-0,56	784	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,24	-0,53
	353	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	-0,53	801	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,18	-0,50
640	843	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,25	0,28	335	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,10	0,29
	842	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,17	0,35	44	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,03	0,36
641	335	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,08	0,10	843	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,09
	336	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,01	0,07	844	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,09	0,06
642	858	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,04	76	0,00	0,00	0,00	0,21	0,18	0,06
	859	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	0,03	286	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13	0,05
643	977	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	976	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	315	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	316	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
644	316	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	978	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	0,01
	315	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,01	979	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,05	0,00
645	316	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	976	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	99	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	980	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
646	315	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	-0,05	979	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,16	-0,05
	314	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,12	-0,09	981	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,23	-0,09
647	99	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	980	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02
	358	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	982	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02
648	316	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,01	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	978	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	0,02	907	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	0,01
649	92	0,00	0,00	0,00	0,24	0,48	-0,08	981	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,35	-0,08
	291	0,00	0,00	0,00	0,23	0,40	-0,04	979	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,27	-0,04
650	978	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,06	0,01	93	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	-0,01
	979	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	-0,01	291	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	-0,03
651	92	0,00	0,00	0,00	0,24	0,50	-0,08	291	0,00	0,00	0,00	0,25	0,44	-0,10
	903	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,41	-0,08	905	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,34	-0,10
652	360	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	-0,02
	116	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	908	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02
653	984	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	-0,02
	118	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	360	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02
654	118	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	119	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	0,02
	984	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,11	0,01	950	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	0,03
655	932	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,10	-0,23	46	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,08	-0,22
	931	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,01	-0,22	337	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,03	-0,22
656	931	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,07	-0,09	337	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,01	-0,09
	844	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,01	-0,07	336	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,08	-0,07
657	46	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,04	-0,28	932	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,09	-0,32
	338	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,01	-0,28	933	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,04	-0,31
658	934	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,19	-0,28	339	0,00	0,00	0,			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
659	339	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,22	934	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,27	-0,20
	340	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,15	936	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,25	-0,13
660	938	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,19	0,02	80	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,00
	936	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,22	-0,04	340	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,08	-0,06
661	945	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,01	0,04	944	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,02	0,07
	96	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,01	0,06	292	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,04	0,09
662	946	0,00	0,00	0,00	0,39	0,21	-0,03	89	0,00	0,00	0,00	0,72	0,26	-0,06
	943	0,00	0,00	0,00	0,40	0,18	-0,05	88	0,00	0,00	0,00	0,72	0,23	-0,08
663	952	0,00	0,00	0,00	0,15	0,08	-0,10	947	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,04
	89	0,00	0,00	0,00	0,64	0,21	-0,07	88	0,00	0,00	0,00	0,62	0,16	-0,01
664	356	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,01	-0,03	355	0,00	0,00	0,00	0,62	0,07	-0,01
	949	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,02	0,02	946	0,00	0,00	0,00	0,37	0,06	0,04
665	356	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,03	-0,16	951	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,05	-0,19
	355	0,00	0,00	0,00	0,47	0,02	-0,17	952	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,20
666	356	0,00	0,00	0,00	0,31	0,02	-0,17	357	0,00	0,00	0,00	0,27	0,01	-0,17
	951	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,21	985	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,21
667	288	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,13	287	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,10
	955	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,12	0,12	938	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,10	0,09
668	957	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,09	0,20	81	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,22
	956	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,14	0,17	289	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,19
669	955	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,09	0,14	956	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,08	0,16
	288	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	289	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,17
670	81	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,17	986	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,17
	289	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,17	987	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,16
671	988	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,25	986	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,20
	327	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	0,24	81	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	0,20
672	957	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,16	0,24	958	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,12	0,26
	327	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	0,27	328	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,29
673	329	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	0,28	989	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,14	0,27
	328	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,29	988	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,28
674	990	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,42	0,14	362	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	0,16
	5	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,67	0,10	300	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,53	0,12
675	361	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	0,18	362	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,17
	991	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	0,18	990	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,17
676	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,17	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,16
	361	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	0,17	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,31	0,16
677	992	0,00	0,00	0,00	0,02	0,37	0,13	993	0,00	0,00	0,00	0,02	0,37	0,12
	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,35	0,13	370	0,00	0,00	0,00	0,02	0,35	0,12
678	7	0,00	0,00	0,00	0,08	0,26	0,01	369	0,00	0,00	0,00	0,07	0,27	0,04
	994	0,00	0,00	0,00	0,03	0,26	0,01	370	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	0,04
679	379	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,11	0,08	377	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,03	0,10
	72	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,23	0,06	382	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,15	0,07
680	995	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,08	996	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,07
	381	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,08	405	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,08
681	404	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,04	405	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,05
	997	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,04	996	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,05
682	997	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,01	998	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,01
	404	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,01	416	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
683	417	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	0,07	418	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,14	0,07
	999	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,07	1000	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,08
684	999	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	1001	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,04
	417	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,05	429	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,04
685	423	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,36	0,12	68	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,45	0,15
	421	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,27	0,14	422	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,36	0,18
686	308	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,06	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09
	468	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	0,08	459	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	0,11
687	309	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	-0,04	308	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	0,00
	469	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,05	-0,03	468	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	0,01
688	469	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	-0,09	477	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	-0,13
	309	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	-0,09	310	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	-0,13
689	1002	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	0,06	1003	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,08
	308	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,05	23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08
690	550	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,01
	1004	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,00	1001	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,02
691	1005	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	-0,04	553	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	-0,03
	1004	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	-0,03	550	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	-0,02
692	553	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	-0,04	11	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,03
	555	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01
693	1007	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,01	561	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,01
	1006	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,02	555	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	0,02
694	1008	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	-0,04	562	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	-0,04
	1007	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	-0,02	561	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	-0,02
695	562	0,00	0,00	0,00	0,06	0,16	-0,07	1008	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	-0,07
	566	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	-0,08	1009	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	-0,08
696	13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	-0,02	1010	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	-0,02
	568	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	-0,03	573	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	-0,03
697	577	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,01	0,07	580	0,00	0,00	0,00	0,17	0,01	0,05
	19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,05	576	0,00	0,00	0,00	0,22	0,04	0,03
698	1012	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33	-0,11	602	0,00	0,00	0,00	0,04	0,30	-0,11
	1011	0,00	0,00	0,00	0,04	0,31	-0,09	573	0,00	0,00	0,00	0,04	0,28	-0,09
699	1013	0,00	0,00	0,00	0,02	0,31	-0,17	601	0,00	0,00	0,00	0,04	0,29	-0,17
	1012	0,00	0,00	0,00	0,02	0,33	-0,15	602	0,00	0,00	0,00	0,04	0,30	-0,15
700	601	0,00	0,00	0,00	0,03	0,24	-0,20	1013	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	-0,20
	612	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	-0,21	1014	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	-0,21
701	1015	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	-0,21	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,10	-0,21
	1014	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,22	612	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,22
702	275	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,46	-0,08	614	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,30	-0,15
	15	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,69	-0,04	1015	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,53	-0,12
703	25	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,60	0,05	641	0,0					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
704	652	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,47	0,00	655	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,55	0,06
	644	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,67	0,01	25	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,76	0,07
705	641	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,29	-0,12	25	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,37	-0,05
	643	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,12	-0,16	294	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,20	-0,09
706	295	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	-0,04	660	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	-0,09
	294	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,04	-0,08	643	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,11	-0,12
707	545	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,06	542	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	0,01
	76	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,06	662	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,01
708	296	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,06	959	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,07
	661	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,07	663	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,08
709	660	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	0,00	295	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	0,01
	661	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,04	0,02	296	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,04
710	294	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,18	0,29	25	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,49	0,21
	270	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,21	0,41	655	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,52	0,33
711	294	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	0,03	1016	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,04
	295	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	0,00	1017	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,02	0,00
712	295	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,01	1017	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,01
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	1018	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
713	1019	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	0,01	1020	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01
	77	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	297	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,00
714	77	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,02	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
	1019	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,02	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
715	597	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	-0,10	599	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	-0,10
	29	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,13	-0,07	665	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	-0,08
716	27	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	-0,09	1021	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,05
	684	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,10	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,07
717	271	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	-0,01	1021	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,22	-0,04
	685	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,28	0,02	27	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,22	-0,01
718	323	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,17	0,20	109	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,35	0,35
	969	0,00	0,00	0,00	0,26	0,63	0,25	972	0,00	0,00	0,00	0,32	0,80	0,40
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,10	321	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	-0,12
	265	0,00	0,00	0,00	0,05	0,34	-0,11	108	0,00	0,00	0,00	0,11	0,36	-0,13
720	108	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,21	-0,09	321	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,14
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,08	968	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14
721	967	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,13	968	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	-0,14
	322	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,15	321	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,16
722	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,14	1022	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,13
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	1023	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,12
723	322	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,07	-0,08	323	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,00
	967	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	-0,07	969	0,00	0,00	0,00	0,21	0,36	0,01
724	342	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,18	-0,05	968	0,00	0,00	0,00	0,35	0,14	-0,04
	343	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,13	0,04	278	0,00	0,00	0,00	0,63	0,20	0,05
725	498	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,23	311	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,20
	499	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,21	56	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	0,18
726	691	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,24	312	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,23
	498	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,25	311	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,24
727	312	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,26	691	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,30
	313	0,00	0,00	0,00	0,24	0,37	0,27	693	0,00	0,00	0,00	0,30	0,21	0,31
728	313	0,00	0,00	0,00	0,55	0,78	0,32	693	0,00	0,00	0,00	0,57	0,16	0,38
	31	0,00	0,00	0,00	0,85	1,00	0,34	694	0,00	0,00	0,00	0,87	0,39	0,39
729	972	0,00	0,00	0,00	0,30	0,66	0,78	354	0,00	0,00	0,00	0,46	0,60	0,65
	711	0,00	0,00	0,00	0,50	0,78	0,83	31	0,00	0,00	0,00	0,66	0,73	0,70
730	31	0,00	0,00	0,00	0,89	0,91	0,46	694	0,00	0,00	0,00	0,83	0,32	0,28
	711	0,00	0,00	0,00	0,42	0,47	0,50	708	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,12	0,33
731	278	0,00	0,00	0,00	0,71	0,05	0,52	698	0,00	0,00	0,00	0,62	0,12	0,65
	52	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,14	0,45	970	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,07	0,59
732	710	0,00	0,00	0,00	1,55	0,32	0,05	715	0,00	0,00	0,00	0,86	0,11	-0,23
	53	0,00	0,00	0,00	2,27	1,27	0,07	712	0,00	0,00	0,00	1,58	1,07	-0,22
733	711	0,00	0,00	0,00	0,69	0,46	0,94	710	0,00	0,00	0,00	1,41	0,61	0,76
	972	0,00	0,00	0,00	1,13	1,28	0,89	53	0,00	0,00	0,00	1,86	1,42	0,71
734	353	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,04	-0,35	801	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,15	-0,35
	1024	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,09	-0,26	324	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,10	-0,26
735	794	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,32	-0,06	1025	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,16	0,01
	801	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,45	-0,10	325	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,29	-0,03
736	290	0,00	0,00	0,00	0,62	0,88	0,12	326	0,00	0,00	0,00	0,28	0,33	0,16
	795	0,00	0,00	0,00	0,60	0,63	0,09	1025	0,00	0,00	0,00	0,26	0,08	0,12
737	112	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	-0,18	324	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	-0,17
	266	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,15	-0,15	1026	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	-0,14
738	821	0,00	0,00	0,00	4,59	3,31	-0,86	814	0,00	0,00	0,00	2,02	2,69	-0,83
	39	0,00	0,00	0,00	4,53	4,32	-0,68	822	0,00	0,00	0,00	1,96	3,70	-0,65
739	821	0,00	0,00	0,00	3,68	3,62	1,21	39	0,00	0,00	0,00	3,76	4,38	0,85
	828	0,00	0,00	0,00	1,15	2,40	1,01	830	0,00	0,00	0,00	1,22	3,16	0,65
740	1028	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08	0,05	332	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,07
	1027	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,14	333	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,16
741	840	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,19	333	0,00	0,00	0,00	0,92	0,08	0,16
	837	0,00	0,00	0,00	0,71	0,08	0,15	332	0,00	0,00	0,00	1,04	0,17	0,12
742	838	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,33	0,68	839	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,30	0,68
	840	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,17	0,58	334	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	0,58
743	44	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,02	0,55	334	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,10	0,57
	841	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,03	0,64	839	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,09	0,66
744	1020	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	1029	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,03
	297	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	298	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,03
745	37	0,00	0,00	0,00	0,17	0,44	-0,19	981	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,33	-0,20
	892	0,00	0,00	0,00	0,13	0,30	-0,15	891	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,19	-0,16
746	981	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,36	-0,19	92	0,00	0,00	0,00	0,14	0,49	-0,19
	891	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,17	-0,25	897	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	-0,25
747	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,02	358	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04
	907	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,02	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04
748	897	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	-0,01	92	0,00	0,00	0,00	0,16	0,52	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
749	293	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	-0,03	905	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	-0,05
	93	0,00	0,00	0,00	0,11	0,18	-0,05	291	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	-0,07
750	96	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,13	0,04	906	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,07	0,05
	293	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,18	0,01	905	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,02
751	96	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,01	293	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,01
	984	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,15	-0,02	983	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	-0,02
752	908	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,15	0,00	983	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,13	-0,01
	93	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	-0,01	293	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03
753	907	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	0,03	908	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,12	0,03
	978	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,04	93	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,01	116	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,01
	1030	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,02	102	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,02
755	1032	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,04	1033	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04
	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	359	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,04
756	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01
	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
757	910	0,00	0,00	0,00	1,77	2,55	-0,24	41	0,00	0,00	0,00	3,79	3,40	-0,35
	909	0,00	0,00	0,00	1,99	2,05	-0,49	912	0,00	0,00	0,00	4,00	2,90	-0,60
758	917	0,00	0,00	0,00	3,38	3,59	-0,69	914	0,00	0,00	0,00	0,99	2,01	-0,50
	41	0,00	0,00	0,00	3,32	3,58	-0,32	913	0,00	0,00	0,00	0,93	2,01	-0,13
759	926	0,00	0,00	0,00	0,93	0,58	0,33	2	0,00	0,00	0,00	1,06	0,91	0,17
	928	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,30	940	0,00	0,00	0,00	0,19	0,48	0,14
760	984	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,14	0,00	950	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,15	0,02
	96	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,10	0,00	945	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,12	0,02
761	943	0,00	0,00	0,00	0,56	0,33	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,78	0,22	-0,02
	942	0,00	0,00	0,00	0,61	0,32	0,08	1035	0,00	0,00	0,00	0,83	0,22	0,06
762	1035	0,00	0,00	0,00	0,62	0,13	-0,02	88	0,00	0,00	0,00	0,58	0,14	0,01
	940	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	-0,07	947	0,00	0,00	0,00	0,23	0,15	-0,05
763	1035	0,00	0,00	0,00	1,02	0,81	0,27	2	0,00	0,00	0,00	0,85	0,74	0,20
	942	0,00	0,00	0,00	0,52	0,62	0,22	273	0,00	0,00	0,00	0,35	0,56	0,14
764	949	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,01	0,07	359	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,05
	357	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,01	0,02	105	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,01
765	119	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,06	359	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,08
	950	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,08	949	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,09
766	318	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,18	985	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	-0,20
	105	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,13	357	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,15
767	318	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,24	-0,12	319	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,22	-0,07
	985	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,04	-0,16	954	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,03	-0,10
768	320	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,15	0,14	958	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,09	0,15
	319	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,18	0,05	954	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,05	0,07
769	320	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,07	0,28	329	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,32
	958	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,10	0,27	328	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	0,31
770	263	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,08	0,09	5	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,13	0,08
	1036	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,01	300	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,01
771	1036	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	0,04	300	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,08
	1037	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05	301	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,09
772	1037	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,12	301	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,14
	1038	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,11	302	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,12
773	1038	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,16	302	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,17
	1039	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,14	17	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,14
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	1040	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,13	303	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,13
775	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	303	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15
	1041	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,17	304	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,18
776	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18
	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,19	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
777	394	0,00	0,00	0,00	0,18	0,14	-0,16	285	0,00	0,00	0,00	0,31	0,37	-0,07
	395	0,00	0,00	0,00	0,49	0,35	-0,15	73	0,00	0,00	0,00	0,63	0,58	-0,06
778	72	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,22	0,01	413	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	0,15
	285	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,05	430	0,00	0,00	0,00	0,25	0,09	0,19
779	435	0,00	0,00	0,00	0,84	0,26	0,14	73	0,00	0,00	0,00	0,68	0,31	0,08
	430	0,00	0,00	0,00	0,58	0,16	0,11	285	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21	0,05
780	433	0,00	0,00	0,00	0,23	0,06	-0,08	284	0,00	0,00	0,00	0,35	0,29	0,04
	440	0,00	0,00	0,00	0,56	0,37	-0,09	69	0,00	0,00	0,00	0,68	0,60	0,03
781	425	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,55	0,23	443	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,25	0,27
	68	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,60	0,14	284	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,30	0,18
782	443	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,03	0,29	445	0,00	0,00	0,00	0,52	0,30	0,27
	284	0,00	0,00	0,00	0,35	0,18	0,17	69	0,00	0,00	0,00	0,65	0,52	0,15
783	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,20	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19
	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
785	23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,14	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	1044	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,16
786	56	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,05	281	0,00	0,00	0,00	0,37	0,15	0,03
	499	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,12	497	0,00	0,00	0,00	0,33	0,17	0,09
787	56	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	-0,06	480	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,13
	281	0,00	0,00	0,00	0,32	0,16	-0,05	481	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	-0,12
788	281	0,00	0,00	0,00	0,41	0,29	-0,11	481	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	-0,12
	57	0,00	0,00	0,00	0,52	0,50	-0,02	487	0,00	0,00	0,00	0,33	0,49	-0,03
789	490	0,00	0,00	0,00	0,44	0,54	-0,08	497	0,00	0,00	0,00	0,32	0,29	0,06
	57	0,00	0,00	0,00	0,58	0,54	-0,10	281	0,00	0,00	0,00	0,46	0,29	0,04
790	484	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,10	0,01	60	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,02	0,01
	489	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,12	0,04	282	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,04	0,05
791	512	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,10	0,14	528	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,06	0,08
	60	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,06	0,10	282	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09	0,03
792	61	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,20	-0,02	494	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,22	0,03
	282	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,08	-0,02	489	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	0,04
793	282	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,03	-0,04	530	0,00	0,00</				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
794	539	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,09	0,04	547	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,08	0,00
	64	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,01	0,02	283	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,01	-0,02
795	537	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,08	-0,10	64	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,02	-0,07
	538	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,05	-0,06	283	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,05	-0,03
796	549	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,20	0,15	541	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,12	0,09
	65	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,07	0,12	283	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,01	0,06
797	547	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	-0,01	543	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,14	-0,02
	283	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,05	0,04	65	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,16	0,03
798	262	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,01	0,03	1046	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,06
	15	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,04	275	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,06
799	1046	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,14	-0,05	1047	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,06
	275	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,08	276	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,09
800	1047	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,14	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15
	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,15	277	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,16
801	274	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,25	630	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,27
	48	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,26	621	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,27
802	610	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	-0,20	617	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,23
	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,22	274	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,25
803	617	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,21	618	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,22
	274	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	-0,21	49	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,22
804	1048	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,18	1049	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,21
	277	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,18	49	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,21
805	1049	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,22	1050	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,22
	49	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,22	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,22
806	630	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,24	274	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-0,24
	631	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,22	49	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,22
807	632	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,25	631	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,24
	344	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	-0,23	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,22
808	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	1051	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,23
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	345	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,23
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,24
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,24
810	77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,02	863	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,01
	286	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,01	859	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	347	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,22
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,21	1054	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,21
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,20	348	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,21
813	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,26	-0,13	1055	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,27	-0,12
	686	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,27	-0,12	271	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,29	-0,11
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,44	44	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,07	0,46
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,34	335	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,37
815	1058	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	0,08	1059	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,07
	336	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,10	335	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,10
816	37	0,00	0,00	0,00	0,15	0,19	-0,06	269	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	-0,02
	314	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10	-0,06	977	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,02
817	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,02
	982	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,02	358	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,03
818	900	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,51	0,07	904	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,41	0,14
	1	0,00	0,00	0,00	0,10	0,54	0,07	292	0,00	0,00	0,00	0,01	0,44	0,14
819	904	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,37	0,15	906	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,19	0,12
	292	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,22	0,11	96	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,04	0,09
820	1	0,00	0,00	0,00	0,10	0,53	0,09	292	0,00	0,00	0,00	0,04	0,39	0,06
	941	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,45	0,06	944	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,31	0,03
821	1060	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,07	1058	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,06
	337	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,04	336	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	-0,04
822	337	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,17	46	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,19
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,17	1061	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,19
823	340	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,18	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
	339	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	-0,20	1063	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,21
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	-0,13	340	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	-0,11
	1064	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,10	80	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,08
825	288	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,13	1065	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,10
	287	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,09	1066	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	0,06
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,15	288	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,16
	987	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,15	289	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,15
827	329	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,18	106	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,16
	989	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,16	267	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	0,14
828	395	0,00	0,00	0,00	0,78	0,34	0,03	73	0,00	0,00	0,00	0,85	0,49	0,08
	400	0,00	0,00	0,00	0,60	0,36	0,10	435	0,00	0,00	0,00	0,67	0,51	0,15
829	998	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,05	9	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	-0,08
	416	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	-0,03	418	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,10	-0,05
830	440	0,00	0,00	0,00	1,01	0,42	0,06	69	0,00	0,00	0,00	1,09	0,62	0,12
	442	0,00	0,00	0,00	0,78	0,44	0,14	449	0,00	0,00	0,00	0,86	0,63	0,20
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01
	1067	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,02	309	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,03
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,08	309	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,09
	1068	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,08	310	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,09
833	56	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,06	1069	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,06
	310	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,08	1068	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,08
834	56	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,12	310	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,13
	480	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,15	477	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,16
835	591	0,00	0,00	0,00	0,20	0,07	-0,12	21	0,00	0,00	0,00	0,19	0,04	-0,09
	600	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	-0,09	589	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	-0,05
836	322	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	1023	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,01
	323	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,07	0,03	1070	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,11	0,06
837	323	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,22	1070	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,24
	109	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	0,23	1071	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,25
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
839	313	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	0,13	1074	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	0,13
	312	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,19	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19
840	264	0,00	0,00	0,00	0,16	0,56	0,30	354	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,41	0,38
	1071	0,00	0,00	0,00	0,07	0,31	0,26	109	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,16	0,34
841	1074	0,00	0,00	0,00	0,33	0,19	-0,07	313	0,00	0,00	0,00	0,44	0,49	0,08
	264	0,00	0,00	0,00	0,68	0,84	-0,16	31	0,00	0,00	0,00	0,79	1,14	-0,02
842	734	0,00	0,00	0,00	1,75	2,26	-0,28	741	0,00	0,00	0,00	1,90	1,77	0,12
	33	0,00	0,00	0,00	3,09	3,16	-0,17	744	0,00	0,00	0,00	3,24	2,67	0,23
843	311	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,14	1073	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,11
	56	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,08	1069	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,11	0,05
844	793	0,00	0,00	0,00	2,66	1,67	-0,14	84	0,00	0,00	0,00	2,61	2,16	-0,28
	795	0,00	0,00	0,00	1,60	1,04	0,18	290	0,00	0,00	0,00	1,56	1,53	0,04
845	324	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,13	-0,07	325	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	-0,06
	1026	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,11	-0,08	1075	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,10	-0,06
846	325	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,08	326	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,07
	1075	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,02	1076	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	-0,01
847	326	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,09	-0,09	85	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,12	-0,39
	1076	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,13	1077	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,10	-0,43
848	797	0,00	0,00	0,00	2,91	1,99	-0,74	803	0,00	0,00	0,00	1,60	1,40	-0,87
	84	0,00	0,00	0,00	2,68	2,33	-0,54	290	0,00	0,00	0,00	1,37	1,73	-0,67
849	803	0,00	0,00	0,00	0,74	1,14	-0,77	805	0,00	0,00	0,00	0,06	0,41	-0,76
	290	0,00	0,00	0,00	0,58	1,19	-0,47	85	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,46	-0,47
850	805	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	-0,84	804	0,00	0,00	0,00	0,55	0,04	-0,78
	330	0,00	0,00	0,00	0,17	0,02	-0,72	331	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,66
851	1078	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,09	-0,62	1077	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,65
	330	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,50	85	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	-0,52
852	330	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,66	331	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	-0,40
	1078	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,64	1079	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,07	-0,38
853	804	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,01	-0,65	808	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,07	-0,38
	331	0,00	0,00	0,00	0,71	0,07	-0,56	332	0,00	0,00	0,00	0,71	0,01	-0,29
854	331	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,45	332	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,09	-0,20
	1079	0,00	0,00	0,00	0,22	0,13	-0,44	1028	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,02	-0,20
855	334	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,07	0,45	1080	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,39
	333	0,00	0,00	0,00	0,11	0,14	0,50	1027	0,00	0,00	0,00	0,27	0,21	0,44
856	44	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	0,47	1057	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,52
	334	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,44	1080	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,49
857	852	0,00	0,00	0,00	2,58	1,42	-0,37	851	0,00	0,00	0,00	1,54	1,19	-0,30
	35	0,00	0,00	0,00	2,35	1,75	-0,32	853	0,00	0,00	0,00	1,31	1,52	-0,24
858	863	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,03	297	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	-0,03
	862	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,03	298	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	-0,02
859	862	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,05	298	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,04
	872	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,04	299	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	-0,03
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04
	298	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,03	299	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,04
861	892	0,00	0,00	0,00	0,34	0,30	-0,16	871	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	-0,15
	37	0,00	0,00	0,00	0,32	0,43	-0,12	299	0,00	0,00	0,00	0,16	0,29	-0,11
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,02	269	0,00	0,00	0,00	0,20	0,14	0,00
	299	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	-0,05	37	0,00	0,00	0,00	0,24	0,20	-0,03
863	1030	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03
	1082	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	101	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03
864	900	0,00	0,00	0,00	0,04	0,28	0,07	1	0,00	0,00	0,00	0,09	0,54	0,07
	901	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	0,09	273	0,00	0,00	0,00	0,04	0,42	0,10
865	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
866	926	0,00	0,00	0,00	0,92	0,57	-0,13	922	0,00	0,00	0,00	0,40	0,29	-0,09
	2	0,00	0,00	0,00	0,82	0,74	-0,04	273	0,00	0,00	0,00	0,30	0,46	0,00
867	46	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	-0,24	338	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	-0,18
	1061	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,25	1063	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,19
868	942	0,00	0,00	0,00	0,04	0,52	0,09	273	0,00	0,00	0,00	0,04	0,55	0,11
	941	0,00	0,00	0,00	0,12	0,57	0,04	1	0,00	0,00	0,00	0,13	0,61	0,06
869	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	1083	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01
	359	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	105	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00
870	1083	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	-0,04	1084	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,10
	105	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,03	-0,05	318	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,11
871	1084	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,11	1085	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,09
	318	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,09	319	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,07
872	106	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	0,18	320	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,11	0,14
	1086	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,14	1087	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	0,10
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,02	1087	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,04
	319	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,04	320	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,07	0,06
874	990	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,53	0,19	990	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,53	0,19
	263	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,53	0,19	5	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,53	0,19
875	995	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,09	995	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,09
	994	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,09	7	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,09
876	370	0,00	0,00	0,00	0,06	0,36	0,07	370	0,00	0,00	0,00	0,06	0,36	0,07
	994	0,00	0,00	0,00	0,06	0,36	0,07	993	0,00	0,00	0,00	0,06	0,36	0,07
877	369	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,01	369	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,01
	381	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,01	7	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,01
878	386	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,17	386	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,17
	385	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,17	303	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,17
879	382	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,06	0,07	382	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,06	0,07
	72	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,06	0,07	409	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,06	0,07
880	995	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	0,06	995	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	0,06
	7	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	0,06	381	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	0,06
881	1000	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,05	1000	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,05
	998	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,05	9	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,05
882	418	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,36	0,04	418	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,36	0,04
	1000	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,36	0,04	9	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,36	0,04
883	413	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,31	0,13	41						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
884	68	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,29	0,07	68	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,29	0,07
	425	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,29	0,07	423	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,29	0,07
885	449	0,00	0,00	0,00	0,97	0,38	0,29	449	0,00	0,00	0,00	0,97	0,38	0,29
	445	0,00	0,00	0,00	0,97	0,38	0,29	69	0,00	0,00	0,00	0,97	0,38	0,29
886	23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,11	23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,11
	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,11	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,11
887	490	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,02	-0,03	490	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,02	-0,03
	487	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,02	-0,03	57	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,02	-0,03
888	512	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,15	0,07	512	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,15	0,07
	484	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,15	0,07	60	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,15	0,07
889	494	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,20	-0,02	494	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,20	-0,02
	495	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,20	-0,02	61	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,20	-0,02
890	530	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,01	530	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,01
	528	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,01	282	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,01
891	537	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,15	-0,04	537	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,15	-0,04
	64	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,15	-0,04	539	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,15	-0,04
892	283	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	0,01	283	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	0,01
	538	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	0,01	541	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	0,01
893	544	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,17	-0,02	544	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,17	-0,02
	543	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,17	-0,02	65	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,17	-0,02
894	553	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	-0,08	553	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	-0,08
	11	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	-0,08	1005	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	-0,08
895	11	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05	11	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05	1005	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05
896	13	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,10	13	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,10
	1009	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,10	566	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,10
897	1010	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,05	1010	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,05
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,05	13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,05
898	13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	-0,06	13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	-0,06
	566	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	-0,06	568	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	-0,06
899	574	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,09	574	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,09
	19	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,09	577	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,09
900	576	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	0,00
	19	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	0,00
901	588	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	-0,14	588	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	-0,14
	591	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	-0,14	21	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	-0,14
902	588	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,03	588	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,03
	21	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,03	589	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,03
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	-0,05	1011	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	-0,05
	1010	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	-0,05	573	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	-0,05
904	15	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,63	-0,15	15	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,63	-0,15
	262	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,63	-0,15	1015	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,63	-0,15
905	621	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	-0,23	621	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	-0,23
	48	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	-0,23	610	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	-0,23
906	1016	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,30	0,22	1016	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,30	0,22
	270	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,30	0,22	294	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,30	0,22
907	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04
	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04
908	29	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,17	29	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,17
	597	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,17	651	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,17
909	665	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,02	-0,14	665	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,02	-0,14
	29	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,02	-0,14	651	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,02	-0,14
910	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,06	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,06
	684	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,06	664	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,06
911	685	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,21	0,07	685	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,21	0,07
	684	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,21	0,07	27	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,21	0,07
912	686	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	-0,08	686	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	-0,08
	685	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	-0,08	271	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	-0,08
913	966	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,29	-0,16	966	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,29	-0,16
	687	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,29	-0,16	1055	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,29	-0,16
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,19	1054	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,19
	348	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,19	965	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,19
915	114	0,00	0,00	0,00	0,12	0,47	-0,20	114	0,00	0,00	0,00	0,12	0,47	-0,20
	690	0,00	0,00	0,00	0,12	0,47	-0,20	964	0,00	0,00	0,00	0,12	0,47	-0,20
916	968	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,08	968	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,08
	341	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,08	342	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,08
917	972	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,53	972	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,53
	354	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,53	109	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	0,53
918	31	0,00	0,00	0,00	0,29	0,62	0,43	31	0,00	0,00	0,00	0,29	0,62	0,43
	264	0,00	0,00	0,00	0,29	0,62	0,43	354	0,00	0,00	0,00	0,29	0,62	0,43
919	278	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,17	0,26	278	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,17	0,26
	343	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,17	0,26	52	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,17	0,26
920	701	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,62	0,34	701	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,62	0,34
	971	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,62	0,34	350	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,62	0,34
921	33	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,12	-0,40	33	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,12	-0,40
	734	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,12	-0,40	735	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,12	-0,40
922	744	0,00	0,00	0,00	1,62	2,93	0,66	744	0,00	0,00	0,00	1,62	2,93	0,66
	33	0,00	0,00	0,00	1,62	2,93	0,66	735	0,00	0,00	0,00	1,62	2,93	0,66
923	61	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,31	-0,11	61	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,31	-0,11
	495	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,31	-0,11	532	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,31	-0,11
924	782	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,34	-0,64	782	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,34	-0,64
	974	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,34	-0,64	352	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,34	-0,64
925	794	0,00	0,00	0,00	0,56	0,03	0,08	794	0,00	0,00	0,00	0,56	0,03	0,08
	1025	0,00	0,00	0,00	0,56	0,03	0,08	795	0,00	0,00	0,00	0,56	0,03	0,08
926	112	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-0,19	112	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-0,19
	324	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-0,19	1024	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-0,19
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,24	0,01	0,02	1025	0,00	0,00	0,00	0,24	0,01	0,02
	325	0,00	0,00	0,00	0,24	0,01	0,02	326	0,00	0,00	0,00	0,24	0,01	0,02
928	324	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,14	-0,16	324	0,00	0,00	0,00			

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
929	84	0,00	0,00	0,00	1,34	2,76	-0,47	84	0,00	0,00	0,00	1,34	2,76	-0,47
	797	0,00	0,00	0,00	1,34	2,76	-0,47	793	0,00	0,00	0,00	1,34	2,76	-0,47
930	805	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,67	805	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,67
	85	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,67	330	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,67
931	85	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00
932	824	0,00	0,00	0,00	4,80	3,52	0,24	824	0,00	0,00	0,00	4,80	3,52	0,24
	822	0,00	0,00	0,00	4,80	3,52	0,24	39	0,00	0,00	0,00	4,80	3,52	0,24
933	824	0,00	0,00	0,00	3,39	3,19	-0,13	824	0,00	0,00	0,00	3,39	3,19	-0,13
	39	0,00	0,00	0,00	3,39	3,19	-0,13	830	0,00	0,00	0,00	3,39	3,19	-0,13
934	808	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,13	-0,11	808	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,13	-0,11
	332	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,13	-0,11	837	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,13	-0,11
935	333	0,00	0,00	0,00	0,46	0,09	0,37	333	0,00	0,00	0,00	0,46	0,09	0,37
	334	0,00	0,00	0,00	0,46	0,09	0,37	840	0,00	0,00	0,00	0,46	0,09	0,37
936	842	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,48	0,49	842	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,48	0,49
	841	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,48	0,49	44	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,48	0,49
937	335	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,29	335	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,29
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,29	1059	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,29
938	65	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,29	0,11	65	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,29	0,11
	549	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,29	0,11	544	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,29	0,11
939	865	0,00	0,00	0,00	2,54	1,25	0,09	865	0,00	0,00	0,00	2,54	1,25	0,09
	853	0,00	0,00	0,00	2,54	1,25	0,09	35	0,00	0,00	0,00	2,54	1,25	0,09
940	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11
	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11
941	865	0,00	0,00	0,00	1,67	2,34	0,00	865	0,00	0,00	0,00	1,67	2,34	0,00
	35	0,00	0,00	0,00	1,67	2,34	0,00	852	0,00	0,00	0,00	1,67	2,34	0,00
942	872	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21	-0,08	872	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21	-0,08
	871	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21	-0,08	299	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21	-0,08
943	314	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,11	314	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,11
	37	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,11	981	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,11
944	315	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,05	315	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,05
	977	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,05	314	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,05
945	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03	317	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03
	101	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03	358	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	268	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03
	101	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	1082	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03
947	863	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	-0,01	863	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	-0,01
	297	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	-0,01	77	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	-0,01
948	102	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,03	102	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,03
	1030	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,03	317	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,03
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,01	116	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,01
	102	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,01	908	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,01
950	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
951	910	0,00	0,00	0,00	3,48	1,59	0,24	910	0,00	0,00	0,00	3,48	1,59	0,24
	41	0,00	0,00	0,00	3,48	1,59	0,24	917	0,00	0,00	0,00	3,48	1,59	0,24
952	913	0,00	0,00	0,00	2,79	1,65	0,35	913	0,00	0,00	0,00	2,79	1,65	0,35
	41	0,00	0,00	0,00	2,79	1,65	0,35	912	0,00	0,00	0,00	2,79	1,65	0,35
953	273	0,00	0,00	0,00	0,05	0,29	0,06	273	0,00	0,00	0,00	0,05	0,29	0,06
	901	0,00	0,00	0,00	0,05	0,29	0,06	922	0,00	0,00	0,00	0,05	0,29	0,06
954	1063	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,24	1063	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,24
	339	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,24	338	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,24
955	80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,02	80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,02
	1064	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,02	1066	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,02
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,05	1066	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,05
	287	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,05	80	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,05
957	1035	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,03	0,12	1035	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,03	0,12
	2	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,03	0,12	940	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,03	0,12
958	355	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,02	-0,03	355	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,02	-0,03
	946	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,02	-0,03	89	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,02	-0,03
959	357	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,04	0,01	357	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,04	0,01
	949	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,04	0,01	356	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,04	0,01
960	985	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,11	-0,20	985	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,11	-0,20
	951	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,11	-0,20	954	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,11	-0,20
961	952	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,22	-0,11	952	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,22	-0,11
	355	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,22	-0,11	89	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,22	-0,11
962	327	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,25	0,22	327	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,25	0,22
	957	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,25	0,22	81	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,25	0,22
963	287	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	0,06	287	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	0,06
	938	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	0,06	80	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,28	0,06
964	328	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,32	328	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,32
	327	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,32	988	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,32
965	320	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,21	320	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,21
	329	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,21	106	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,21
966	1086	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,14	1086	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,14
	106	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,14	267	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,14
967	1103	0,00	0,00	0,00	1,20	-0,78	0,86	1104	0,00	0,00	0,00	1,98	-0,70	0,72
	1102	0,00	0,00	0,00	1,72	-5,02	-0,26	1105	0,00	0,00	0,00	0,58	-2,49	-0,40
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,29	-2,69	0,79	1105	0,00	0,00	0,00	0,70	-2,46	0,21
	1106	0,00	0,00	0,00	1,73	-0,18	0,97	1104	0,00	0,00	0,00	1,50	-0,80	0,39
969	1105	0,00	0,00	0,00	-3,77	0,59	0,86	1097	0,00	0,00	0,00	-4,01	-0,30	1,14
	1102	0,00	0,00	0,00	-4,38	0,82	1,50	1098	0,00	0,00	0,00	-4,63	-0,07	1,77
970	1108	0,00	0,00	0,00	-1,59	-2,05	7,78	1091	0,00	0,00	0,00	2,43	3,05	7,62
	1098	0,00	0,00	0,00	0,24	-1,56	9,23	157	0,00	0,00	0,00	4,26	3,54	9,07
971	1107	0,00	0,00	0,00	-2,75	-0,02	-0,67	1096	0,00	0,00	0,00	-3,63	-0,87	-0,50
	1105	0,00	0,00	0,00	-3,09	0,23	-0,14	1097	0,00	0,00	0,00	-3,98	-0,62	0,03
972	1109	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,67	-0,53	1103	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,59	-0,59
	1090	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,41	-0,53	1110	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,33	-0,58
973	1110	0,00	0,00	0,00	-3,16	0,00	-0,71	1103						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
974	1103	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,58	-0,59	1109	0,00	0,00	0,00	-0,23	1,78	-0,57
	1104	0,00	0,00	0,00	-0,50	1,83	-0,67	1112	0,00	0,00	0,00	-0,24	2,02	-0,65
975	188	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,93	-0,85	1106	0,00	0,00	0,00	-0,16	1,24	-0,85
	1113	0,00	0,00	0,00	0,02	1,40	-0,87	1112	0,00	0,00	0,00	0,01	1,71	-0,88
976	1114	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,20	-0,63	1101	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,27	-0,85
	1088	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,74	-0,53	188	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,81	-0,75
977	1101	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,15	-0,71	1100	0,00	0,00	0,00	-1,52	0,05	-0,75
	1106	0,00	0,00	0,00	-1,06	0,52	-0,73	1107	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,43	-0,78
978	1098	0,00	0,00	0,00	-10,86	-0,31	4,59	157	0,00	0,00	0,00	-17,70	-3,18	4,60
	1102	0,00	0,00	0,00	-6,27	0,61	1,36	1111	0,00	0,00	0,00	-13,11	-2,26	1,37
979	158	0,00	0,00	0,00	-5,08	0,18	-1,63	1096	0,00	0,00	0,00	-3,87	0,69	-1,72
	1099	0,00	0,00	0,00	-4,57	0,04	-1,26	1107	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,55	-1,35
980	1099	0,00	0,00	0,00	-5,43	-1,38	-0,81	1115	0,00	0,00	0,00	-5,00	-0,11	-0,74
	158	0,00	0,00	0,00	-6,15	-1,22	-0,33	1092	0,00	0,00	0,00	-5,72	0,04	-0,26
981	1116	0,00	0,00	0,00	1,32	0,07	2,23	1108	0,00	0,00	0,00	-3,07	-0,63	2,76
	1097	0,00	0,00	0,00	2,34	0,43	1,82	1098	0,00	0,00	0,00	-2,05	-0,27	2,34
982	158	0,00	0,00	0,00	0,62	2,13	-2,72	1117	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,39	-0,06
	1096	0,00	0,00	0,00	-2,38	-1,01	-3,93	1116	0,00	0,00	0,00	-3,32	-2,75	-1,27
983	1115	0,00	0,00	0,00	-1,59	-0,05	-0,70	1100	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,13	-0,77
	1114	0,00	0,00	0,00	-1,07	-0,14	-0,76	1101	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,04	-0,84
984	1090	0,00	0,00	0,00	0,03	0,80	-0,20	1090	0,00	0,00	0,00	0,03	0,80	-0,20
	1109	0,00	0,00	0,00	0,03	0,80	-0,20	1089	0,00	0,00	0,00	0,03	0,80	-0,20
985	1113	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,23	-0,50	1113	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,23	-0,50
	188	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,23	-0,50	1088	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,23	-0,50
986	188	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,62	-0,79	188	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,62	-0,79
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,62	-0,79	1101	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,62	-0,79
987	1106	0,00	0,00	0,00	-0,39	1,59	-0,76	1106	0,00	0,00	0,00	-0,39	1,59	-0,76
	1112	0,00	0,00	0,00	-0,39	1,59	-0,76	1104	0,00	0,00	0,00	-0,39	1,59	-0,76
988	1099	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,16	-0,42	1099	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,16	-0,42
	1115	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,16	-0,42	1100	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,16	-0,42
989	1099	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,14	-0,69	1099	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,14	-0,69
	1100	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,14	-0,69	1107	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,14	-0,69
990	1117	0,00	0,00	0,00	-0,64	1,67	-2,04	1117	0,00	0,00	0,00	-0,64	1,67	-2,04
	1092	0,00	0,00	0,00	-0,64	1,67	-2,04	158	0,00	0,00	0,00	-0,64	1,67	-2,04
991	1096	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,47	0,76	1096	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,47	0,76
	1097	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,47	0,76	1116	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,47	0,76
992	1121	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,72	-1,46	1125	0,00	0,00	0,00	1,87	-0,79	-1,15
	1122	0,00	0,00	0,00	2,29	-1,54	-1,71	1126	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,61	-1,40
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,30	-1,42	1130	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,15	-1,32
	1128	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,44	-1,62	1129	0,00	0,00	0,00	-0,32	-1,29	-1,52
994	1133	0,00	0,00	0,00	2,14	-0,07	-1,75	1134	0,00	0,00	0,00	2,13	-0,16	-1,79
	1132	0,00	0,00	0,00	1,56	-0,26	-1,73	1135	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,35	-1,77
995	1133	0,00	0,00	0,00	2,40	0,02	-1,54	1136	0,00	0,00	0,00	2,20	0,09	-1,40
	1134	0,00	0,00	0,00	2,20	0,06	-1,57	1131	0,00	0,00	0,00	2,00	0,13	-1,44
996	1137	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,78	-1,23	1138	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,66	-0,97
	1123	0,00	0,00	0,00	0,44	-1,22	-1,34	1124	0,00	0,00	0,00	-0,08	-1,10	-1,09
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,10	-0,23	1139	0,00	0,00	0,00	-1,55	-0,21	0,18
	1138	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,79	-0,24	1120	0,00	0,00	0,00	-2,51	-0,91	0,17
998	181	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,41	-0,43	1118	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,06
	1093	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,40	-0,39	1140	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,03
999	1118	0,00	0,00	0,00	-4,68	-1,06	-0,67	1124	0,00	0,00	0,00	-2,83	-1,25	-0,88
	1119	0,00	0,00	0,00	-4,19	-0,94	-0,20	1138	0,00	0,00	0,00	-2,33	-1,13	-0,41
1000	1141	0,00	0,00	0,00	-0,03	1,16	-1,94	1132	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-1,94
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,69	-1,55	1135	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,41	-1,54
1001	1138	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,55	-0,71	1137	0,00	0,00	0,00	1,51	-0,69	-0,99
	1127	0,00	0,00	0,00	1,63	-0,09	-0,57	1126	0,00	0,00	0,00	2,37	-0,24	-0,84
1002	1128	0,00	0,00	0,00	-0,95	-3,59	-1,21	1129	0,00	0,00	0,00	-0,39	-3,60	-1,17
	172	0,00	0,00	0,00	-1,48	-6,43	-1,69	1094	0,00	0,00	0,00	-0,92	-6,44	-1,65
1003	1134	0,00	0,00	0,00	2,11	-0,71	-1,87	1128	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,29	-1,69
	1122	0,00	0,00	0,00	2,01	-1,14	-1,90	1121	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,72	-1,72
1004	1135	0,00	0,00	0,00	1,64	-0,27	-1,75	1134	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,58	-1,78
	1123	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,50	-1,76	1122	0,00	0,00	0,00	1,90	-0,81	-1,79
1005	1136	0,00	0,00	0,00	1,16	0,13	-0,99	1095	0,00	0,00	0,00	0,62	0,39	-0,81
	1131	0,00	0,00	0,00	0,88	0,23	-1,17	1130	0,00	0,00	0,00	0,34	0,48	-0,98
1006	1140	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	-0,29	1140	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	-0,29
	1119	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	-0,29	1118	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	-0,29
1007	1140	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,06	1140	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,06
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,06	1119	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,06
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-3,14	-0,08	0,04	1119	0,00	0,00	0,00	-3,14	-0,08	0,04
	1120	0,00	0,00	0,00	-3,14	-0,08	0,04	1138	0,00	0,00	0,00	-3,14	-0,08	0,04
1009	1124	0,00	0,00	0,00	-4,24	-1,59	-1,29	1124	0,00	0,00	0,00	-4,24	-1,59	-1,29
	1141	0,00	0,00	0,00	-4,24	-1,59	-1,29	181	0,00	0,00	0,00	-4,24	-1,59	-1,29
1010	1135	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,89	-1,69	1135	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,89	-1,69
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,89	-1,69	1123	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,89	-1,69
1011	1118	0,00	0,00	0,00	-4,45	0,86	-0,45	1118	0,00	0,00	0,00	-4,45	0,86	-0,45
	1124	0,00	0,00	0,00	-4,45	0,86	-0,45	181	0,00	0,00	0,00	-4,45	0,86	-0,45
1012	1137	0,00	0,00	0,00	1,92	-1,07	-1,46	1137	0,00	0,00	0,00	1,92	-1,07	-1,46
	1126	0,00	0,00	0,00	1,92	-1,07	-1,46	1122	0,00	0,00	0,00	1,92	-1,07	-1,46
1013	1121	0,00	0,00	0,00	0,29	-3,65	-0,44	1121	0,00	0,00	0,00	0,29	-3,65	-0,44
	1125	0,00	0,00	0,00	0,29	-3,65	-0,44	172	0,00	0,00	0,00	0,29	-3,65	-0,44
1014	1121	0,00	0,00	0,00	-1,54	-6,02	-2,26	1121	0,00	0,00	0,00	-1,54	-6,02	-2,26
	172	0,00	0,00	0,00	-1,54	-6,02	-2,26	1128	0,00	0,00	0,00	-1,54	-6,02	-2,26
1015	1131	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,48	-1,83	1131	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,48	-1,83
	1134	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,48	-1,83	1128	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,48	-1,83
1016	1137	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,85	-1,74	1137	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,85	-1,74
	1122	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,85	-1,74	1123	0,00	0,00	0,00	1,80	-0,85	-1,74
1017	1152	0,00	0,00	0,00	0,18	0,05	-0,09	1151	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,29	-0,02
	1149	0,00	0,00	0,00										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1019	1145	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,03	1150	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,02
	247	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	0,04	1148	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,16	0,04
1020	1150	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,13	0,01	1151	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,24	0,01
	1148	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,20	0,05	249	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,31	0,05
1021	249	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,29	0,15	1151	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,17	-0,02
	1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,28	1152	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	0,11
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,01	1147	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,02
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,01	1152	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03
1023	250	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,01	250	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,01
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,01	1146	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,01
1024	1147	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,04	1147	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,04
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,04	250	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,04
1025	1156	0,00	0,00	0,00	0,91	-1,16	-1,08	1160	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,71	-0,87
	1157	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,01	-1,43	1161	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,57	-1,22
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,21	-1,34	1165	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-1,25
	1163	0,00	0,00	0,00	-0,14	-1,29	-1,51	1164	0,00	0,00	0,00	-0,31	-1,18	-1,42
1027	1168	0,00	0,00	0,00	1,76	0,03	-1,89	1169	0,00	0,00	0,00	1,62	-0,02	-1,91
	1167	0,00	0,00	0,00	1,17	-0,14	-1,96	1170	0,00	0,00	0,00	1,03	-0,19	-1,98
1028	1168	0,00	0,00	0,00	2,15	0,10	-1,57	1171	0,00	0,00	0,00	2,00	0,12	-1,41
	1169	0,00	0,00	0,00	1,92	0,18	-1,58	1166	0,00	0,00	0,00	1,77	0,20	-1,42
1029	1172	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,23	-1,77	1173	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,25	-1,54
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,91	-1,84	1159	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,94	-1,61
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,22	-0,86	1174	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,31	-0,50
	1173	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,06	-0,96	1155	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,15	-0,61
1031	251	0,00	0,00	0,00	0,38	1,02	-0,08	1153	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,24	0,51
	1142	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,85	-0,29	1175	0,00	0,00	0,00	-1,22	-0,41	0,29
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-3,53	-0,90	-1,07	1159	0,00	0,00	0,00	-2,31	-0,99	-1,30
	1154	0,00	0,00	0,00	-2,89	-0,57	-0,75	1173	0,00	0,00	0,00	-1,67	-0,66	-0,98
1033	1176	0,00	0,00	0,00	-0,25	1,39	-2,41	1167	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,25	-2,33
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,40	1,00	-1,98	1170	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,15	-1,91
1034	1173	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-1,39	1172	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,21	-1,49
	1162	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	-1,27	1161	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,14	-1,36
1035	1163	0,00	0,00	0,00	-0,91	-3,79	-1,05	1164	0,00	0,00	0,00	-0,37	-3,78	-1,03
	244	0,00	0,00	0,00	-1,40	-6,98	-1,58	1143	0,00	0,00	0,00	-0,85	-6,97	-1,56
1036	1169	0,00	0,00	0,00	1,66	-0,40	-1,68	1163	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,88	-1,35
	1157	0,00	0,00	0,00	1,31	-0,84	-1,69	1156	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,32	-1,37
1037	1170	0,00	0,00	0,00	0,97	0,03	-1,93	1169	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,21	-1,85
	1158	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,24	-1,94	1157	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,47	-1,86
1038	1171	0,00	0,00	0,00	1,07	0,15	-0,97	1144	0,00	0,00	0,00	0,58	0,38	-0,79
	1166	0,00	0,00	0,00	0,79	0,26	-1,13	1165	0,00	0,00	0,00	0,31	0,49	-0,94
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,47	0,11	-0,62	1175	0,00	0,00	0,00	0,47	0,11	-0,62
	1154	0,00	0,00	0,00	0,47	0,11	-0,62	1153	0,00	0,00	0,00	0,47	0,11	-0,62
1040	1175	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,40	1175	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,40
	1155	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,40	1154	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,40
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,08	-0,77	1154	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,08	-0,77
	1155	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,08	-0,77	1173	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,08	-0,77
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-4,55	-1,65	-1,80	1159	0,00	0,00	0,00	-4,55	-1,65	-1,80
	1176	0,00	0,00	0,00	-4,55	-1,65	-1,80	251	0,00	0,00	0,00	-4,55	-1,65	-1,80
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,51	-2,08	1170	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,51	-2,08
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,51	-2,08	1158	0,00	0,00	0,00	-0,81	-1,51	-2,08
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-3,87	1,10	-0,46	1153	0,00	0,00	0,00	-3,87	1,10	-0,46
	1159	0,00	0,00	0,00	-3,87	1,10	-0,46	251	0,00	0,00	0,00	-3,87	1,10	-0,46
1045	1172	0,00	0,00	0,00	1,05	-0,50	-1,64	1172	0,00	0,00	0,00	1,05	-0,50	-1,64
	1161	0,00	0,00	0,00	1,05	-0,50	-1,64	1157	0,00	0,00	0,00	1,05	-0,50	-1,64
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,70	-2,93	0,45	1156	0,00	0,00	0,00	0,70	-2,93	0,45
	1160	0,00	0,00	0,00	0,70	-2,93	0,45	244	0,00	0,00	0,00	0,70	-2,93	0,45
1047	1156	0,00	0,00	0,00	-1,28	-6,04	-1,83	1156	0,00	0,00	0,00	-1,28	-6,04	-1,83
	244	0,00	0,00	0,00	-1,28	-6,04	-1,83	1163	0,00	0,00	0,00	-1,28	-6,04	-1,83
1048	1166	0,00	0,00	0,00	1,26	-0,41	-1,73	1166	0,00	0,00	0,00	1,26	-0,41	-1,73
	1169	0,00	0,00	0,00	1,26	-0,41	-1,73	1163	0,00	0,00	0,00	1,26	-0,41	-1,73
1049	1172	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,30	-1,97	1172	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,30	-1,97
	1157	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,30	-1,97	1158	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,30	-1,97
1050	1178	-0,15	-0,24	-0,11	0,02	0,10	0,01	1179	-0,09	0,09	0,12	0,05	0,10	-0,01
	273	-0,02	-0,22	-0,18	0,08	0,18	0,02	2	0,05	0,12	0,06	0,11	0,18	0,00
1051	1180	-0,10	-0,51	0,00	0,00	-0,01	0,01	1181	-0,05	-0,28	-0,05	-0,01	-0,02	0,01
	1177	0,05	-0,49	-0,02	0,00	0,02	0,01	1178	0,10	-0,26	-0,07	-0,01	0,02	0,01
1052	1181	-0,07	-0,33	-0,05	-0,01	-0,01	0,01	1182	-0,02	-0,04	0,02	0,00	-0,01	0,01
	1178	0,04	-0,31	-0,14	-0,01	0,01	0,01	1179	0,10	-0,02	-0,06	0,00	0,01	0,01
1053	1183	-0,08	-0,32	0,01	0,00	-0,02	0,00	1184	-0,07	-0,28	-0,09	-0,01	-0,02	0,00
	1180	0,08	-0,29	-0,03	0,00	-0,02	0,01	1181	0,08	-0,25	-0,12	-0,01	-0,03	0,01
1054	1184	-0,04	-0,30	-0,06	-0,01	-0,02	0,01	1185	-0,04	-0,26	0,02	0,00	-0,02	0,01
	1181	0,04	-0,28	-0,12	-0,01	-0,04	0,01	1182	0,05	-0,24	-0,05	0,00	-0,04	0,01
1055	3	-0,10	-0,12	0,02	0,02	0,07	0,00	1186	-0,13	-0,28	-0,04	0,01	0,08	0,00
	1183	0,10	-0,08	-0,05	0,02	0,03	-0,01	1184	0,07	-0,24	-0,12	0,00	0,04	0,00
1056	1186	-0,14	-0,30	-0,08	0,04	0,09	0,00	4	-0,18	-0,49	-0,06	0,02	0,07	0,00
	1184	0,09	-0,25	-0,09	0,02	0,03	0,00	1185	0,05	-0,44	-0,07	0,00	0,02	0,01
1057	1188	0,03	0,07	-0,20	0,05	0,05	0,02	1189	0,02	-0,01	-0,11	-0,30	-0,06	-0,09
	274	0,04	0,07	-0,14	0,07	0,36	0,18	49	0,03	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,07
1058	1190	0,01	0,38	-0,02	0,00	0,01	-0,06	1191	-0,05	0,08	-0,18	0,00	0,00	-0,05
	1187	0,06	0,39	-0,04	-0,02	0,16	0,00	1188	0,00	0,09	-0,20	0,03	0,04	0,01
1059	1191	0,08	0,10	-0,21	0,00	0,01	-0,04	1192	0,03	-0,15	-0,02	-0,19	-0,10	-0,01
	1188	0,01	0,09	-0,26	0,05	0,04	-0,03	1189	-0,04	-0,16	-0,07	-0,29	0,00	0,01
1060	50	0,17	0,81	-0,10	-0,01	-0,06	-0,03	1193	0,02	0,03	-0,19	0,03	0,13	-0,03
	1190	0,11	0,80	-0,11	0,01	0,06	-0,06	1191	-0,05	0,01	-0,20	-0,01	-0,05	-0,06
1061	1193	0,00	0,04	-0,08	0,03	0,13	-0,07	51	-0,08	-0,38	0,03	-0,02	-0,08	0,00
	1191	0,06	0,06	-0,23	-0,01	-0,05	-0,04	1192	-0,02	-0,37	-0,12	-0,16	0,05	0,03
1062	1195	0,00	0,04	0,08	-0,05	-0,13	0,01	1196	-0,01	0,03	0,06	-0,05	-0,13	0,00
	275	0,01	0,04	0,06	-0,09	-0,43	-0,05							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1064	1197	0,01	-0,01	0,14	-0,02	-0,08	0,02	1189	0,01	-0,02	0,12	0,04	-0,04	0,03
	277	0,01	-0,01	0,13	-0,03	-0,14	-0,11	49	0,00	-0,02	0,10	0,02	0,11	-0,10
1065	1198	0,00	-0,02	0,03	0,00	-0,08	0,01	1199	0,00	0,00	0,10	-0,01	-0,07	0,01
	1194	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	-0,20	-0,01	1195	-0,01	0,00	0,04	-0,06	-0,17	-0,01
1066	1199	-0,04	0,00	0,09	-0,02	-0,07	0,01	1200	-0,04	0,01	0,09	-0,02	-0,06	0,03
	1195	-0,01	0,00	0,07	-0,06	-0,17	-0,01	1196	-0,01	0,02	0,07	-0,05	-0,13	0,00
1067	1200	-0,03	0,01	0,08	-0,02	-0,06	0,03	1201	-0,04	-0,04	0,06	-0,01	-0,05	0,04
	1196	0,00	0,02	0,10	-0,06	-0,13	0,00	1197	-0,01	-0,04	0,08	-0,01	-0,08	0,01
1068	1201	0,03	-0,03	0,09	0,00	-0,05	0,03	1192	0,01	-0,11	0,09	-0,01	-0,04	0,02
	1197	0,00	-0,03	0,13	-0,03	-0,08	0,02	1189	-0,02	-0,11	0,13	0,04	-0,04	0,01
1069	16	-0,05	-0,22	0,08	-0,01	-0,03	0,04	1202	0,00	0,01	0,16	0,01	0,03	0,03
	1198	-0,05	-0,22	-0,01	0,00	-0,08	0,01	1199	-0,01	0,01	0,07	-0,02	-0,08	0,00
1070	1202	0,00	0,01	0,05	0,01	0,03	0,02	1203	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,02
	1199	-0,04	0,00	0,06	-0,02	-0,08	0,02	1200	-0,04	0,00	0,09	-0,02	-0,05	0,03
1071	1203	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,03	1204	0,00	0,00	0,08	0,01	0,04	0,03
	1200	-0,04	0,00	0,08	-0,02	-0,05	0,02	1201	-0,04	-0,01	0,09	-0,01	-0,08	0,02
1072	1204	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,04	-0,01	51	-0,06	-0,28	-0,04	-0,06	-0,28	-0,02
	1201	0,03	0,01	0,12	-0,01	-0,08	0,07	1192	-0,02	-0,27	0,10	0,01	0,07	0,06
1073	1206	-0,16	-0,52	-0,50	-0,08	0,12	0,13	1207	-0,18	-0,67	-0,34	-0,01	0,25	0,07
	278	-0,15	-0,52	-0,23	0,08	0,38	-0,20	279	-0,18	-0,67	-0,07	0,18	0,90	-0,26
1074	1207	-0,45	-0,65	-0,19	-0,02	0,25	0,02	1208	-0,51	-0,96	0,38	0,07	0,35	0,00
	279	-0,28	-0,62	-0,24	0,18	0,90	-0,20	280	-0,34	-0,93	0,33	0,25	1,25	-0,23
1075	1208	-0,20	-0,55	0,04	0,08	0,35	-0,03	1209	-0,98	-4,43	1,55	-0,05	0,41	-0,07
	280	-0,27	-0,68	0,07	0,25	1,25	-0,18	53	-1,65	-4,56	1,59	0,29	1,44	-0,22
1076	1210	0,14	-0,14	-0,41	0,52	0,08	0,13	1211	0,01	-0,80	-0,47	-0,46	-0,09	0,26
	1205	0,01	-0,17	-0,17	-0,34	-0,09	0,03	1206	-0,13	-0,83	-0,23	0,02	0,13	0,16
1077	1211	-0,03	-0,76	-0,10	-0,34	-0,06	0,11	1212	-0,10	-1,09	-0,02	-0,22	-0,29	0,00
	1206	-0,19	-0,79	0,02	-0,08	0,11	0,16	1207	-0,26	-1,12	0,10	0,00	0,29	0,05
1078	1212	0,02	-1,04	0,09	-0,24	-0,29	0,04	1213	-0,12	-1,75	0,43	-0,11	-0,27	-0,01
	1207	-0,45	-1,13	0,24	-0,01	0,29	0,02	1208	-0,59	-1,85	0,59	0,07	0,36	-0,04
1079	1213	-0,11	-1,75	0,50	-0,15	-0,28	0,00	1214	-0,19	-2,14	0,14	0,01	-0,22	0,03
	1208	0,24	-1,68	0,25	0,08	0,37	-0,07	1209	0,16	-2,07	-0,12	-0,04	0,44	-0,04
1080	54	-0,20	-0,78	-0,34	-0,15	-0,75	-0,55	1215	-0,29	-1,24	-0,47	-0,43	-2,17	-0,57
	1210	-0,07	-0,75	-0,04	0,62	0,55	0,29	1211	-0,17	-1,22	-0,16	-0,42	0,12	0,27
1081	1215	-0,28	-1,25	0,21	-0,43	-2,17	0,01	1216	-0,31	-1,41	0,07	-0,24	-1,22	0,17
	1211	-0,13	-1,21	0,21	-0,30	0,15	-0,19	1212	-0,16	-1,38	0,08	-0,24	-0,38	-0,03
1082	1216	-0,31	-1,41	0,28	-0,24	-1,22	0,13	1217	-0,36	-1,63	0,09	-0,25	-1,23	0,21
	1212	-0,01	-1,34	0,19	-0,26	-0,39	0,00	1213	-0,05	-1,57	0,10	-0,07	-0,09	0,07
1083	1217	-0,27	-1,68	0,34	-0,25	-1,23	0,49	55	-0,26	-1,62	-0,01	0,12	0,62	0,50
	1213	0,05	-1,61	0,17	-0,11	-0,09	-0,20	1214	0,06	-1,56	-0,18	-0,05	-0,57	-0,19
1084	1219	-0,03	-0,03	0,06	-0,01	-0,03	0,01	1220	-0,25	-1,14	0,38	0,00	-0,01	0,01
	281	-0,17	-0,06	-0,01	0,00	0,02	0,02	57	-0,39	-1,17	0,31	0,00	-0,02	0,02
1085	1221	0,03	0,13	0,18	0,08	0,11	0,00	1222	-0,04	-0,23	0,25	-0,04	-0,05	0,01
	1218	-0,03	0,12	0,17	-0,01	-0,10	0,01	1219	-0,10	-0,24	0,25	0,00	0,02	0,02
1086	1222	0,00	-0,23	0,19	-0,04	-0,05	-0,01	1223	-0,08	-0,64	0,02	0,01	-0,05	-0,01
	1219	0,09	-0,22	0,17	0,00	0,02	0,02	1220	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,02	0,01
1087	58	0,00	0,17	0,24	0,01	0,05	-0,06	1224	-0,05	-0,09	0,17	-0,05	-0,23	-0,07
	1221	0,02	0,17	0,27	0,04	-0,06	0,02	1222	-0,03	-0,08	0,19	-0,03	0,01	0,01
1088	1224	0,02	-0,16	0,07	-0,05	-0,23	-0,01	59	-0,03	-0,39	0,04	-0,02	-0,08	-0,01
	1222	0,07	-0,15	0,13	-0,03	0,01	-0,03	1223	0,02	-0,38	0,09	0,00	-0,09	-0,02
1089	1226	0,04	-0,33	0,08	-0,02	-0,06	-0,01	1227	0,18	0,36	-0,17	0,00	-0,10	0,00
	282	0,04	-0,33	0,04	-0,04	-0,20	-0,01	61	0,17	0,36	-0,21	-0,03	-0,13	-0,01
1090	1228	-0,05	-0,34	0,02	0,00	-0,04	0,00	1229	-0,01	-0,11	-0,03	-0,02	-0,02	0,00
	1225	0,01	-0,33	0,01	0,00	-0,08	-0,01	1226	0,06	-0,10	-0,04	-0,03	-0,08	-0,02
1091	1229	0,00	-0,11	0,06	-0,02	-0,02	-0,01	1230	0,06	0,17	0,05	-0,01	0,00	-0,02
	1226	-0,03	-0,12	-0,02	-0,03	-0,08	-0,01	1227	0,03	0,17	-0,03	0,00	-0,09	-0,02
1092	62	-0,14	-0,49	0,09	-0,01	-0,03	0,02	1231	-0,04	0,00	-0,08	-0,02	-0,10	0,03
	1228	-0,11	-0,48	0,19	0,00	-0,06	0,01	1229	-0,01	0,01	0,02	-0,01	0,03	0,01
1093	1231	-0,16	0,11	0,30	-0,02	-0,10	0,10	63	-0,19	-0,02	-0,20	0,08	0,40	0,11
	1229	-0,13	0,12	0,11	-0,01	0,03	-0,06	1230	-0,16	-0,01	-0,39	-0,02	-0,08	-0,05
1094	1233	0,06	-0,32	0,05	0,02	0,06	0,00	1234	0,20	0,38	-0,20	0,00	0,10	-0,01
	283	0,05	-0,32	0,01	0,05	0,24	0,02	65	0,19	0,38	-0,24	0,03	0,16	0,01
1095	1235	-0,04	-0,17	0,02	0,00	-0,03	-0,01	1236	-0,02	-0,05	-0,05	0,00	-0,03	0,00
	1232	0,02	-0,16	0,01	0,00	0,09	0,00	1233	0,05	-0,04	-0,06	0,02	0,08	0,01
1096	1236	0,01	-0,05	0,06	0,00	-0,03	0,00	1237	0,04	0,11	0,05	0,01	-0,05	0,01
	1233	-0,01	-0,06	-0,03	0,03	0,08	0,00	1234	0,02	0,11	-0,04	0,00	0,09	0,01
1097	66	-0,13	-0,31	0,10	-0,03	-0,14	0,00	1238	-0,05	0,08	-0,12	-0,02	-0,10	0,00
	1235	-0,12	-0,31	0,22	0,00	-0,02	0,00	1236	-0,04	0,09	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
1098	1238	-0,16	0,18	0,31	-0,02	-0,10	-0,04	67	-0,22	-0,12	-0,22	-0,06	-0,28	-0,04
	1236	-0,13	0,19	0,10	-0,01	-0,05	0,03	1237	-0,19	-0,12	-0,43	0,01	-0,01	0,02
1099	1240	0,01	0,34	0,04	0,03	0,13	-0,02	1241	-0,35	-1,45	0,44	0,00	0,16	-0,03
	284	-0,21	0,30	0,13	0,07	0,36	0,06	69	-0,57	-1,50	0,53	0,03	0,13	0,05
1100	1242	0,20	0,51	0,00	0,01	-0,06	-0,03	1243	0,09	-0,01	0,44	-0,02	-0,04	-0,01
	1239	-0,14	0,44	0,03	-0,01	0,17	-0,02	1240	-0,25	-0,08	0,47	0,03	0,13	0,00
1101	1243	-0,08	-0,03	0,44	-0,02	-0,04	-0,01	1244	-0,18	-0,53	-0,01	0,01	-0,05	0,00
	1240	-0,21	0,03	0,49	0,03	0,13	-0,01	1241	0,11	-0,47	0,04	0,00	0,13	0,00
1102	70	0,21	-0,35	0,23	-0,05	-0,27	0,00	1245	-0,12	0,09	0,22	-0,05	-0,24	0,00
	1242	-0,13	-0,34	0,27	0,01	-0,05	-0,01	1243	-0,04	0,11	0,26	-0,02	-0,04	-0,02
1103	1245	0,11	-0,11	0,23	-0,05	-0,24	0,00	71	0,19	0,30	0,21	-0,04	-0,19	0,00
	1243	0,03	-0,12	0,26	-0,02	-0,04	-0,01	1244	0,11	0,29	0,24	0,00	-0,06	-0,01
1104	1247	-0,01	0,25	0,05	0,04	0,21	0,01	1248	-0,28	-1,08	0,41	-0,01	0,23	-0,02
	285	-0,20	0,21	0,07	0,09	0,47	0,00	73	-0,46	-1,11	0,43	0,09	0,46	-0,02
1105	1249	0,15	0,27	0,00	0,01	-0,04	-0,02	1250	0,09	0,00	0,40	-0,02	-0,02	0,00
	1246	-0,13	0,22	0,04	-0,01	0,23	-0,01	1247	-0,18	-0,06	0,44	0,04	0,21	0,01
1106	1250	-0,09	-0,03	0,40	-0,02	-0,02	0,00	1251	-0,14	-0,28	0,00	0,01	-0,03	0,02
	1247	0,18	0,02	0,43	0,04	0,21	-0,01	1248	0,13	-0,23	0,03	-0,01	0,23	0,01
1107	74	-0,21	-0,51	0,19	-0,06	-0,29	0,01	1252	-0,09	0,07	0,21	-0,06	-0,28	0,01
	1249	-0,12	-0,49	0,23	0,01	-0,03	0,00	1250	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1109	1254	-0,02	-0,05	-0,22	0,00	-0,02	-0,01	1255	0,00	0,05	-0,12	0,03	0,00	0,01
	286	0,01	-0,04	-0,11	0,00	-0,02	-0,02	77	0,03	0,06	-0,01	0,00	0,01	-0,01
1110	1256	-0,03	-0,10	-0,03	0,00	-0,01	0,01	1257	-0,02	-0,06	-0,18	0,00	0,00	0,01
	1253	0,03	-0,09	-0,02	0,00	-0,02	0,00	1254	0,04	-0,05	-0,17	0,00	-0,01	0,00
1111	1257	0,02	-0,05	-0,27	0,00	0,00	0,01	1258	0,03	-0,01	-0,08	0,02	0,00	0,00
	1254	-0,04	-0,06	-0,26	0,00	-0,01	0,00	1255	-0,03	-0,02	-0,06	0,03	0,02	0,00
1112	78	0,08	0,25	-0,07	0,00	-0,01	0,01	1259	0,02	-0,06	-0,11	0,00	-0,02	0,01
	1256	0,07	0,25	-0,13	0,00	-0,01	0,01	1257	0,01	-0,06	-0,17	0,00	0,00	0,01
1113	1259	-0,02	-0,02	-0,16	0,00	-0,02	0,02	79	-0,04	-0,13	-0,04	-0,01	-0,03	0,01
	1257	0,02	-0,01	-0,26	0,00	0,00	0,01	1258	-0,01	-0,13	-0,14	0,03	0,03	0,00
1114	1261	0,04	-0,38	0,09	-0,11	-0,47	0,00	1262	0,03	-0,40	0,17	-0,08	-0,46	0,00
	287	-0,07	-0,40	0,06	-0,24	-1,19	-0,08	288	-0,07	-0,42	0,13	-0,21	-1,06	-0,08
1115	1262	0,02	-0,40	0,18	-0,09	-0,46	0,01	1263	0,03	-0,36	0,25	-0,08	-0,41	0,01
	288	-0,08	-0,42	0,14	-0,21	-1,06	-0,09	289	-0,07	-0,38	0,22	-0,19	-0,95	-0,09
1116	1263	-0,01	-0,37	0,26	-0,10	-0,41	0,02	1264	0,01	-0,29	0,29	-0,08	-0,33	0,02
	289	-0,07	-0,38	0,22	-0,19	-0,95	-0,10	81	-0,05	-0,30	0,25	-0,17	-0,84	-0,11
1117	1265	0,05	-0,50	-0,09	0,04	0,02	-0,02	1266	0,03	-0,60	0,01	0,09	0,08	0,01
	1260	0,00	-0,51	-0,09	-0,12	-0,50	-0,06	1261	-0,02	-0,61	0,02	-0,10	-0,50	-0,02
1118	1266	0,06	-0,60	0,08	0,08	0,08	0,02	1267	0,07	-0,56	0,18	0,06	0,11	0,04
	1261	-0,01	-0,61	0,03	-0,11	-0,50	-0,02	1262	-0,01	-0,58	0,13	-0,08	-0,46	0,00
1119	1267	0,01	-0,57	0,23	0,07	0,11	0,04	1268	0,04	-0,46	0,30	0,05	0,09	0,06
	1262	-0,01	-0,58	0,15	-0,09	-0,47	0,01	1263	0,01	-0,46	0,22	-0,08	-0,41	0,02
1120	1268	-0,03	-0,47	0,29	0,06	0,10	0,06	1269	0,00	-0,33	0,34	0,00	0,07	0,08
	1263	-0,03	-0,47	0,23	-0,10	-0,41	0,02	1264	0,00	-0,33	0,28	-0,08	-0,33	0,04
1121	82	-0,07	-0,88	-0,09	0,17	0,87	0,14	1270	-0,08	-0,94	0,13	0,19	0,96	0,11
	1265	0,08	-0,85	-0,23	0,02	-0,07	0,02	1266	0,07	-0,91	-0,01	0,08	0,04	-0,01
1122	1270	-0,17	-0,92	0,17	0,19	0,96	0,03	1271	-0,13	-0,74	0,24	0,16	0,81	0,00
	1266	0,01	-0,88	0,06	0,07	0,04	0,07	1267	0,05	-0,70	0,14	0,06	0,12	0,04
1123	1271	-0,14	-0,74	0,22	0,16	0,81	0,00	1272	-0,11	-0,60	0,28	0,16	0,79	-0,02
	1267	-0,01	-0,71	0,18	0,07	0,12	0,05	1268	0,02	-0,58	0,24	0,04	0,06	0,03
1124	1272	-0,09	-0,61	0,28	0,16	0,79	-0,08	83	-0,04	-0,36	0,39	0,11	0,56	-0,09
	1268	-0,03	-0,59	0,23	0,06	0,07	0,08	1269	0,02	-0,35	0,34	-0,01	0,02	0,08
1125	1274	-0,29	-0,47	0,08	0,03	0,05	-0,15	1275	-0,15	0,19	0,31	0,27	-0,23	-0,03
	290	-0,11	-0,44	0,05	-0,01	-0,07	-0,24	85	0,03	0,22	0,28	0,09	0,47	-0,12
1126	1276	-0,20	-2,14	-0,15	0,05	-0,46	0,12	1277	0,01	-1,12	-0,44	-0,21	-0,05	0,08
	1273	0,11	-2,08	0,16	0,01	-0,04	-0,09	1274	0,31	-1,06	-0,14	0,01	-0,05	-0,12
1127	1277	0,00	-1,18	-0,40	-0,26	-0,07	-0,04	1278	0,28	0,23	0,04	0,61	-0,14	-0,02
	1274	-0,40	-1,27	-0,36	0,01	-0,05	-0,12	1275	-0,12	0,14	0,09	0,40	0,44	-0,09
1128	86	-0,24	-1,58	-0,11	-0,19	-0,95	0,15	1279	-0,17	-1,22	-0,38	-0,33	-1,67	0,17
	1276	0,06	-1,52	0,09	0,03	-0,57	0,23	1277	0,13	-1,16	-0,17	-0,21	-0,09	0,24
1129	1279	-0,31	-1,13	-0,20	-0,33	-1,67	0,52	87	-0,19	-0,52	-0,12	-0,29	-1,44	0,38
	1277	-0,08	-1,08	-0,13	-0,27	-0,10	0,04	1278	0,04	-0,48	-0,05	0,82	0,93	-0,11
1130	1282	0,00	-0,75	-0,04	0,01	-0,12	-0,02	1283	0,03	-0,61	-0,01	-0,03	-0,09	-0,01
	1280	-0,03	-0,76	0,05	-0,01	0,09	-0,02	1281	0,00	-0,62	0,07	0,02	0,06	-0,01
1131	90	-0,22	-0,93	0,10	-0,07	-0,36	0,04	91	-0,15	-0,60	-0,02	-0,06	-0,31	0,03
	1282	-0,06	-0,90	0,17	0,01	-0,11	0,00	1283	0,01	-0,57	0,04	-0,03	-0,09	-0,01
1132	1285	-0,11	-0,16	-0,18	-0,02	-0,01	0,00	1286	-0,12	-0,19	0,00	0,06	0,16	0,01
	291	-0,06	-0,15	-0,05	-0,01	-0,05	0,00	93	-0,06	-0,17	0,13	-0,04	-0,22	0,01
1133	1287	-0,06	-0,68	-0,07	0,00	0,02	0,00	1288	-0,01	-0,43	-0,27	0,00	-0,02	0,00
	1284	0,02	-0,66	0,03	0,00	-0,01	0,00	1285	0,07	-0,41	-0,16	-0,01	0,03	0,00
1134	1288	0,02	-0,43	-0,32	-0,01	-0,02	0,00	1289	0,08	-0,10	-0,11	0,05	0,13	0,00
	1285	-0,14	-0,46	-0,24	-0,01	0,03	0,01	1286	-0,08	-0,14	-0,04	0,01	-0,12	0,01
1135	94	-0,02	-0,31	-0,09	0,01	0,04	-0,01	130	-0,04	-0,42	-0,18	0,00	-0,02	-0,01
	1287	0,06	-0,29	-0,05	0,01	0,03	0,00	1288	0,04	-0,40	-0,14	-0,01	0,01	0,00
1136	130	-0,11	-0,35	-0,19	0,01	0,02	-0,01	95	-0,10	-0,32	-0,17	0,00	0,01	-0,01
	1288	0,00	-0,33	-0,19	0,00	-0,01	0,00	1289	0,00	-0,30	-0,16	0,00	-0,02	0,00
1137	1291	-0,10	-0,08	0,00	-0,05	-0,07	0,02	1292	-0,08	0,01	0,08	0,05	0,11	0,02
	292	-0,03	-0,07	0,04	-0,05	-0,23	-0,06	96	-0,01	0,03	0,12	-0,04	-0,20	-0,06
1138	1293	-0,05	-0,65	-0,07	-0,01	0,08	0,04	1294	0,01	-0,34	-0,20	-0,01	0,02	0,03
	1290	0,01	-0,63	0,06	0,01	-0,11	0,03	1291	0,07	-0,33	-0,07	-0,05	-0,04	0,02
1139	1294	-0,01	-0,35	-0,17	-0,01	0,02	0,03	1295	0,07	0,02	-0,05	-0,05	-0,01	0,01
	1291	-0,14	-0,38	-0,08	-0,05	-0,04	0,04	1292	-0,06	0,00	0,04	0,02	-0,04	0,02
1140	97	-0,11	-0,49	-0,02	0,11	0,57	-0,13	1296	-0,08	-0,31	-0,21	0,00	0,01	-0,11
	1293	-0,03	-0,47	0,12	-0,03	-0,03	0,07	1294	0,01	-0,29	-0,07	0,00	0,08	0,08
1141	1296	-0,09	-0,30	-0,12	0,00	0,01	-0,03	98	-0,07	-0,23	-0,14	0,01	0,05	-0,01
	1294	-0,02	-0,29	-0,04	0,01	0,08	0,00	1295	-0,01	-0,21	-0,06	-0,06	-0,04	0,02
1142	1297	0,03	-0,22	-0,06	-0,04	-0,01	0,00	1292	0,07	-0,02	-0,10	0,04	0,18	-0,01
	293	-0,01	-0,22	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	96	0,03	-0,03	-0,07	-0,03	-0,17	-0,02
1143	1289	0,02	-0,18	-0,11	0,05	0,24	0,00	1298	0,01	-0,22	-0,10	-0,04	-0,02	0,00
	1286	0,04	-0,17	-0,08	-0,01	-0,13	0,00	1297	0,03	-0,21	-0,07	-0,02	0,11	0,00
1144	1298	0,00	-0,22	-0,07	-0,05	-0,02	0,00	1295	0,03	-0,05	-0,01	0,07	0,18	0,01
	1297	0,00	-0,22	-0,08	-0,01	0,11	-0,01	1292	0,03	-0,05	-0,02	-0,01	-0,04	0,00
1145	95	-0,07	-0,33	-0,07	0,02	0,09	-0,02	123	-0,05	-0,21	-0,07	-0,03	-0,17	0,00
	1289	-0,02	-0,32	-0,10	-0,02	-0,13	-0,01	1298	0,00	-0,20	-0,10	-0,02	0,11	0,01
1146	123	-0,05	-0,20	-0,07	-0,03	-0,17	0,03	98	-0,06	-0,25	-0,03	0,02	0,11	0,03
	1298	-0,01	-0,19	-0,06	-0,02	0,11	-0,01	1295	-0,02	-0,24	-0,02	0,02	-0,08	0,00
1147	1300	0,14	-0,20	0,10	0,02	0,08	0,00	1301	0,16	-0,09	0,04	0,02	0,04	0,00
	294	-0,05	-0,23	0,09	0,02	0,09	0,00	295	-0,02	-0,12	0,03	0,03	0,13	0,00
1148	1301	0,03	-0,10	0,05	0,02	0,04	-0,01	1302	0,05	-0,05	0,06	0,01	0,01	0,00
	295	-0,03	-0,12	0,04	0,03	0,13	0,01	296	-0,02	-0,06	0,05	0,02	0,12	0,02
1149	1302	0,00	-0,07	0,08	0,02	0,01	0,02	1255	0,01	-0,01	0,05	-0,03	0,09	0,00
	296	-0,01	-0,07	0,04	0,02	0,12	0,02	77	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
1150	1303	0,07	0,12	0,02	0,01	-0,06	-0,04	1304	0,05	0,03	0,24	0,02	-0,03	-0,01
	1299	-0,06	0,09	-0,01	0,00	0,08	-0,04	1300	-0,08	0,00	0,21	0,02	0,05	-0,01
1151	1304	-0,03	0,00	0,27	0,02	-0,03	-0,01	1305	-0,05	-0,10	0,09	0,02	-0,01	0,00
	1300	0,20	0,04	0,28	0,01	0,05	-0,01	1301	0,18	-0,06	0,10	0,02	0,04	0,00
1152	1305	0,01	-0,08	0,13	0,02	-0,01	0,00	1306	0,01	-0,05	0,07	0,00	-0,03	0,00
	1301	0,05	-0,07	0,12	0,02	0,04	0,							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1154	26	-0,16	-0,37	0,19	-0,12	-0,58	0,15	1307	-0,07	0,10	0,15	0,01	0,04	0,13
	1303	-0,11	-0,36	0,14	0,03	0,05	-0,07	1304	-0,02	0,11	0,10	0,01	-0,09	-0,08
1155	1307	0,02	0,04	0,13	0,01	0,04	0,03	1308	0,01	-0,01	0,11	0,00	-0,01	0,01
	1304	-0,02	0,03	0,14	0,01	-0,09	0,01	1305	-0,03	-0,02	0,11	0,02	0,00	0,00
1156	1308	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,01	0,01	1309	0,00	-0,02	0,08	0,00	-0,01	0,00
	1305	0,03	0,00	0,15	0,02	0,00	0,00	1306	0,02	-0,01	0,10	0,00	0,00	-0,01
1157	1309	-0,01	-0,01	0,09	0,00	-0,01	-0,03	79	-0,02	-0,07	0,03	0,00	-0,02	-0,02
	1306	0,01	-0,01	0,13	0,01	0,00	0,02	1258	0,00	-0,06	0,07	-0,05	-0,10	0,02
1158	1310	-0,03	-0,05	-0,08	0,00	0,02	0,00	1311	-0,03	-0,06	-0,12	0,02	0,03	0,01
	297	-0,01	-0,05	-0,04	0,01	0,05	-0,02	298	-0,01	-0,06	-0,08	0,02	0,08	-0,01
1159	1311	-0,04	-0,06	-0,11	0,01	0,03	0,02	1312	-0,04	-0,08	-0,11	0,06	0,09	0,04
	298	-0,01	-0,06	-0,07	0,02	0,08	-0,03	299	-0,02	-0,08	-0,06	0,03	0,15	-0,02
1160	1312	-0,04	-0,04	-0,14	0,07	0,10	-0,03	1313	-0,08	-0,26	0,00	-0,20	-0,66	-0,04
	299	-0,07	-0,04	-0,13	0,03	0,15	0,07	37	-0,12	-0,27	0,01	0,13	0,66	0,06
1161	1258	-0,01	-0,03	-0,04	0,02	0,16	0,00	1314	-0,01	-0,03	-0,07	0,00	-0,02	0,00
	1255	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,14	0,00	1310	-0,02	-0,03	-0,07	0,01	0,05	0,00
1162	1314	-0,03	-0,03	-0,05	0,00	-0,02	0,00	1315	-0,03	-0,04	-0,08	0,01	-0,02	0,01
	1310	-0,02	-0,03	-0,04	0,01	0,05	0,00	1311	-0,02	-0,04	-0,07	0,02	0,05	0,00
1163	1315	-0,03	-0,03	-0,10	0,01	-0,02	0,00	1316	-0,04	-0,10	-0,09	0,03	0,11	-0,01
	1311	-0,03	-0,04	-0,07	0,02	0,05	0,01	1312	-0,05	-0,10	-0,06	0,02	-0,10	0,01
1164	1316	-0,01	-0,10	-0,12	0,03	0,11	-0,01	1317	-0,01	-0,14	-0,11	-0,12	-0,67	0,01
	1312	0,02	-0,09	-0,09	0,03	-0,10	-0,01	1313	0,01	-0,13	-0,09	0,07	0,67	0,00
1165	79	-0,02	-0,07	0,01	0,00	-0,02	0,03	1318	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,03
	1258	-0,02	-0,07	-0,03	-0,03	-0,09	-0,02	1314	-0,01	0,00	-0,07	0,00	0,01	-0,02
1166	1318	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,01	1319	0,00	-0,02	-0,06	0,00	-0,01	0,00
	1314	-0,03	-0,01	-0,05	0,00	0,01	0,01	1315	-0,03	-0,02	-0,06	0,02	0,02	0,00
1167	1319	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	-0,01	0,00	1320	-0,01	-0,02	-0,07	0,02	0,08	-0,01
	1315	-0,02	-0,02	-0,09	0,02	0,02	0,01	1316	-0,03	-0,02	-0,09	-0,01	-0,09	0,00
1168	1320	-0,01	-0,02	-0,17	0,02	0,08	0,03	38	-0,05	-0,22	-0,16	-0,08	-0,40	0,02
	1316	0,00	-0,02	-0,12	-0,01	-0,09	-0,04	1317	-0,04	-0,22	-0,11	0,12	0,52	-0,04
1169	1322	0,03	0,06	0,08	0,11	0,45	-0,03	1323	0,02	0,05	0,07	0,12	0,45	-0,01
	300	0,02	0,06	0,10	0,19	0,96	0,04	301	0,01	0,05	0,09	0,17	0,83	0,06
1170	1323	0,01	0,05	0,09	0,13	0,45	-0,02	1324	0,01	0,05	0,10	0,10	0,41	0,00
	301	0,01	0,05	0,10	0,17	0,83	0,07	302	0,01	0,05	0,12	0,14	0,69	0,09
1171	1324	0,01	0,05	0,11	0,10	0,41	0,00	1325	0,00	0,03	0,12	0,07	0,36	0,00
	302	0,01	0,05	0,12	0,14	0,69	0,09	17	0,01	0,03	0,13	0,11	0,55	0,09
1172	1326	0,02	0,02	0,00	0,01	0,11	-0,07	1327	0,03	0,03	0,07	0,06	0,15	-0,03
	1321	-0,03	0,01	0,00	-0,02	0,54	-0,04	1322	-0,02	0,02	0,08	0,13	0,48	0,00
1173	1327	-0,03	0,02	0,10	0,06	0,15	-0,03	1328	-0,03	0,03	0,09	0,08	0,15	-0,02
	1322	0,02	0,03	0,11	0,11	0,48	-0,02	1323	0,02	0,04	0,09	0,12	0,45	-0,01
1174	1328	-0,01	0,03	0,10	0,08	0,15	-0,02	1329	-0,01	0,03	0,10	0,06	0,16	-0,02
	1323	0,01	0,04	0,11	0,13	0,45	-0,01	1324	0,00	0,03	0,12	0,10	0,41	0,00
1175	1329	0,00	0,03	0,11	0,06	0,16	-0,02	1330	0,00	0,02	0,11	0,02	0,15	-0,02
	1324	0,00	0,03	0,12	0,10	0,41	0,01	1325	0,00	0,02	0,13	0,07	0,36	0,00
1176	6	-0,09	-0,22	0,10	-0,18	-0,92	0,20	1331	-0,04	0,04	0,05	0,01	0,03	0,19
	1326	-0,08	-0,21	0,11	0,05	0,30	-0,14	1327	-0,02	0,05	0,05	0,04	0,04	-0,15
1177	1331	0,00	0,02	0,07	0,01	0,03	0,04	1332	0,00	0,02	0,06	0,00	-0,01	0,01
	1327	-0,04	0,01	0,09	0,04	0,04	0,00	1328	-0,04	0,01	0,08	0,08	0,16	-0,02
1178	1332	0,00	0,02	0,09	0,00	-0,01	-0,01	1333	0,00	0,01	0,10	0,00	0,00	-0,03
	1328	-0,01	0,02	0,09	0,08	0,16	0,00	1329	-0,01	0,01	0,10	0,05	0,14	-0,03
1179	1333	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,06	18	0,01	0,00	0,13	-0,04	-0,18	-0,07
	1329	0,00	0,00	0,11	0,06	0,14	0,00	1330	0,00	0,00	0,14	0,02	0,18	0,00
1180	1334	0,00	0,04	0,14	0,07	0,27	0,01	1335	0,00	0,01	0,13	0,05	0,20	0,01
	303	0,01	0,04	0,16	0,09	0,47	0,10	304	0,00	0,01	0,15	0,07	0,33	0,11
1181	1335	0,00	0,01	0,14	0,05	0,20	0,01	1336	0,00	0,00	0,14	0,02	0,10	0,01
	304	0,00	0,01	0,15	0,07	0,33	0,11	305	0,00	0,00	0,15	0,04	0,18	0,12
1182	1336	0,00	0,00	0,14	0,03	0,11	0,01	1337	-0,01	-0,02	0,14	-0,01	0,02	0,01
	305	0,00	0,00	0,15	0,04	0,18	0,12	306	-0,01	-0,02	0,15	0,00	0,00	0,12
1183	1337	0,00	-0,02	0,13	0,00	0,02	0,02	1338	-0,01	-0,05	0,13	-0,03	-0,07	0,00
	306	-0,01	-0,02	0,15	0,00	0,00	0,11	307	-0,01	-0,05	0,14	-0,03	-0,15	0,10
1184	1338	0,00	-0,05	0,12	-0,03	-0,06	0,02	1339	0,00	-0,06	0,10	-0,06	-0,12	0,00
	307	-0,01	-0,05	0,13	-0,03	-0,15	0,09	23	-0,01	-0,06	0,11	-0,05	-0,27	0,07
1185	1330	0,00	0,03	0,12	0,02	0,15	-0,04	1340	0,00	0,02	0,13	0,04	0,12	-0,04
	1325	0,00	0,02	0,14	0,08	0,36	0,01	1334	0,00	0,02	0,14	0,06	0,28	0,01
1186	1340	0,00	0,02	0,14	0,04	0,12	-0,04	1341	0,00	0,01	0,14	0,03	0,09	-0,04
	1334	0,00	0,02	0,15	0,07	0,28	0,01	1335	0,00	0,01	0,15	0,05	0,20	0,01
1187	1341	0,00	0,01	0,14	0,03	0,09	-0,04	1342	0,00	0,00	0,14	0,01	0,05	-0,04
	1335	0,00	0,01	0,16	0,05	0,20	0,01	1336	0,00	0,00	0,15	0,02	0,11	0,01
1188	1342	0,00	0,00	0,14	0,01	0,05	-0,04	1343	0,00	-0,02	0,14	0,00	0,01	-0,04
	1336	0,00	0,00	0,15	0,03	0,11	0,01	1337	0,00	-0,02	0,15	-0,01	0,02	0,01
1189	1343	0,00	-0,02	0,13	0,00	0,01	-0,04	1344	0,00	-0,03	0,13	-0,02	-0,03	-0,03
	1337	0,00	-0,02	0,15	0,00	0,02	0,01	1338	0,00	-0,03	0,14	-0,03	-0,07	0,01
1190	1344	0,00	-0,03	0,12	-0,02	-0,03	-0,03	1345	0,00	-0,04	0,10	-0,04	-0,05	-0,02
	1338	0,00	-0,03	0,14	-0,03	-0,07	0,01	1339	0,00	-0,04	0,12	-0,06	-0,13	0,01
1191	18	0,00	0,01	0,13	-0,04	-0,18	-0,01	1346	0,00	0,01	0,11	0,00	0,02	-0,01
	1330	-0,01	0,01	0,15	0,02	0,18	-0,05	1340	-0,01	0,01	0,14	0,03	0,10	-0,06
1192	1346	0,00	0,01	0,14	0,00	0,02	-0,04	1347	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,05
	1340	0,00	0,01	0,15	0,03	0,10	-0,03	1341	0,00	0,00	0,15	0,03	0,09	-0,04
1193	1347	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,05	1348	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,06
	1341	0,00	0,00	0,15	0,03	0,09	-0,04	1342	0,00	0,00	0,15	0,01	0,05	-0,04
1194	1348	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,06	1349	0,00	-0,01	0,14	0,00	0,00	-0,06
	1342	0,00	0,00	0,15	0,01	0,05	-0,04	1343	0,00	-0,01	0,15	0,00	0,01	-0,04
1195	1349	0,00	-0,01	0,13	0,00	0,00	-0,06	1350	0,00	-0,01	0,13	0,00	0,00	-0,05
	1343	0,00	-0,01	0,14	0,00	0,01	-0,04	1344	0,00	-0,01	0,14	-0,02	-0,03	-0,03
1196	1350	0,00	-0,02	0,11	0,00	0,00	-0,05	24	0,01	-0,01	0,11	-0,01	-0,05	-0,03
	1344	0,01	-0,02	0,13	-0,02	-0,03	-0,03	1345	0,01	-0,01	0,14	-0,04	-0,04	-0,01
1197	1351	0,00	-0,08	0,08	-0,07	-0,15	0,01	1352	0,00	-0,07	0,05	-0,06	-0,13	-0,02
	308	-0,01	-0,08	0,08	-0,07	-0,35	0,00	309						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1199	1353	-0,06	-0,04	0,01	-0,04	-0,13	0,01	1218	-0,03	0,11	-0,05	0,18	0,19	0,06
	310	0,00	-0,03	-0,03	-0,05	-0,23	-0,10	56	0,03	0,12	-0,10	-0,05	-0,26	-0,05
1200	1345	0,00	-0,03	0,10	-0,04	-0,05	-0,02	1354	0,00	-0,04	0,07	-0,04	-0,06	-0,01
	1339	0,00	-0,03	0,12	-0,06	-0,13	0,00	1351	0,00	-0,04	0,09	-0,07	-0,15	0,00
1201	1354	0,00	-0,04	0,08	-0,04	-0,06	0,00	1355	0,00	-0,03	0,04	-0,03	-0,03	0,01
	1351	0,01	-0,04	0,08	-0,07	-0,15	-0,01	1352	0,01	-0,03	0,05	-0,06	-0,16	0,00
1202	1355	-0,01	-0,04	0,06	-0,03	-0,03	0,01	1356	0,00	0,02	0,03	-0,01	-0,11	0,02
	1352	0,00	-0,04	0,04	-0,07	-0,16	0,00	1353	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,03	0,01
1203	1356	-0,05	0,01	0,06	-0,01	-0,11	0,04	1221	-0,02	0,12	0,02	0,15	0,35	0,02
	1353	-0,05	0,01	0,01	-0,02	-0,03	0,01	1218	-0,03	0,12	-0,02	0,07	-0,38	0,00
1204	24	-0,01	0,00	0,10	-0,01	-0,05	-0,01	1357	-0,01	-0,01	0,04	0,00	0,01	0,01
	1345	0,01	0,01	0,13	-0,04	-0,04	-0,03	1354	0,00	-0,01	0,08	-0,04	-0,06	-0,01
1205	1357	0,00	-0,02	0,08	0,00	0,01	0,00	1358	0,00	-0,01	0,04	0,00	0,02	0,02
	1354	0,01	-0,01	0,09	-0,04	-0,06	0,00	1355	0,01	-0,01	0,05	-0,03	-0,06	0,02
1206	1358	0,00	-0,01	0,05	0,00	0,02	0,03	1359	0,01	0,01	0,02	-0,01	-0,07	0,03
	1355	0,00	-0,01	0,07	-0,04	-0,06	0,02	1356	0,01	0,01	0,04	0,03	0,06	0,02
1207	1359	0,00	0,01	0,10	-0,01	-0,07	0,03	58	0,03	0,14	0,07	0,11	0,54	0,00
	1356	-0,05	0,00	0,07	0,03	0,06	0,02	1221	-0,02	0,13	0,04	-0,03	-0,52	-0,02
1208	1360	-0,07	-0,04	-0,25	-0,04	-0,17	-0,01	1361	-0,08	-0,07	-0,32	-0,12	-0,17	-0,04
	311	0,00	-0,02	-0,19	-0,05	-0,24	0,12	312	-0,01	-0,06	-0,27	-0,11	-0,53	0,09
1209	1361	-0,14	-0,08	-0,32	-0,10	-0,17	-0,07	1362	-0,14	-0,07	-0,31	-0,22	-0,28	-0,15
	312	-0,01	-0,05	-0,28	-0,11	-0,53	0,12	313	-0,01	-0,04	-0,27	-0,17	-0,84	0,04
1210	1362	-0,11	0,10	-0,42	-0,24	-0,28	0,06	1363	-0,34	-1,03	-0,01	0,54	1,68	0,07
	313	-0,21	0,08	-0,32	-0,17	-0,84	-0,23	31	-0,43	-1,05	0,09	-0,42	-2,09	-0,23
1211	1221	-0,05	0,12	-0,19	0,08	0,34	-0,03	1364	-0,06	0,03	-0,26	-0,02	-0,12	-0,06
	1218	-0,06	0,12	-0,15	0,06	-0,38	0,02	1360	-0,07	0,03	-0,22	-0,04	-0,06	-0,01
1212	1364	-0,05	0,04	-0,22	-0,03	-0,12	-0,03	1365	-0,06	-0,02	-0,25	-0,06	0,04	-0,02
	1360	-0,06	0,03	-0,19	-0,02	-0,06	-0,03	1361	-0,08	-0,03	-0,22	-0,13	-0,24	-0,02
1213	1365	-0,02	-0,01	-0,29	-0,06	0,04	0,01	1366	-0,05	-0,19	-0,21	-0,09	-0,21	0,05
	1361	-0,14	-0,03	-0,22	-0,12	-0,24	-0,06	1362	-0,17	-0,22	-0,15	-0,13	0,15	-0,02
1214	1366	-0,03	-0,21	-0,29	-0,10	-0,21	0,01	1367	-0,05	-0,28	-0,38	0,41	1,37	0,04
	1362	0,07	-0,19	-0,26	-0,16	0,15	0,05	1363	0,05	-0,26	-0,34	-0,07	-1,39	0,07
1215	58	0,01	0,15	-0,20	0,11	0,54	-0,02	1368	-0,01	0,04	-0,30	-0,01	-0,05	-0,02
	1221	-0,06	0,13	-0,17	-0,09	-0,53	-0,01	1364	-0,08	0,03	-0,26	0,01	0,04	-0,02
1216	1368	0,01	0,03	-0,19	-0,01	-0,05	-0,03	1369	0,00	-0,02	-0,20	0,01	0,04	0,00
	1364	-0,05	0,01	-0,22	0,00	0,04	-0,02	1365	-0,06	-0,03	-0,23	-0,08	-0,07	0,00
1217	1369	-0,01	-0,02	-0,22	0,01	0,04	0,02	1370	-0,02	-0,05	-0,22	-0,03	-0,17	0,06
	1365	-0,02	-0,02	-0,26	-0,09	-0,07	-0,01	1366	-0,03	-0,05	-0,27	-0,01	0,20	0,04
1218	1370	0,00	-0,06	-0,35	-0,03	-0,17	-0,02	32	-0,03	-0,21	-0,34	0,13	0,65	-0,05
	1366	-0,01	-0,06	-0,34	-0,02	0,20	0,13	1367	-0,04	-0,21	-0,33	-0,04	-0,90	0,10
1219	1371	-0,03	-0,05	-0,12	0,01	-0,01	-0,02	1372	-0,03	-0,05	-0,08	-0,01	0,01	-0,02
	314	0,00	-0,05	-0,17	0,02	0,09	0,03	315	0,00	-0,04	-0,13	0,00	-0,01	0,03
1220	1372	-0,02	-0,05	-0,10	0,00	0,02	0,00	1373	-0,02	-0,06	-0,10	-0,01	0,00	0,00
	315	0,00	-0,04	-0,12	0,00	-0,01	0,01	316	-0,01	-0,06	-0,12	0,00	-0,01	0,00
1221	1373	0,00	-0,06	-0,11	-0,01	0,00	0,00	1374	0,00	-0,07	-0,11	-0,01	-0,01	0,00
	316	0,00	-0,06	-0,12	0,00	-0,01	0,00	99	-0,01	-0,07	-0,12	0,00	-0,01	0,00
1222	1317	0,00	-0,12	-0,19	0,01	0,07	0,01	1375	0,01	-0,09	-0,07	-0,03	-0,02	0,00
	1313	-0,01	-0,12	-0,20	-0,03	-0,08	0,01	1371	-0,01	-0,10	-0,08	0,01	0,00	0,01
1223	1375	-0,01	-0,10	-0,16	-0,02	-0,02	0,01	1376	0,00	-0,06	-0,09	-0,01	-0,01	0,00
	1371	-0,05	-0,11	-0,19	0,01	0,00	0,00	1372	-0,04	-0,07	-0,13	-0,01	0,00	-0,01
1224	1376	-0,02	-0,06	-0,14	-0,01	-0,01	0,00	1377	-0,01	-0,05	-0,11	0,00	-0,01	0,00
	1372	-0,02	-0,06	-0,15	-0,01	0,00	0,00	1373	-0,02	-0,06	-0,12	-0,01	0,00	0,00
1225	1377	-0,01	-0,05	-0,13	-0,01	-0,01	0,00	1378	-0,01	-0,05	-0,12	0,00	0,00	0,00
	1373	-0,01	-0,05	-0,14	0,00	0,00	0,00	1374	0,00	-0,05	-0,12	-0,01	-0,01	0,00
1226	38	-0,06	-0,09	-0,18	0,02	0,12	-0,05	1379	-0,06	-0,07	-0,17	-0,02	-0,12	-0,04
	1317	-0,02	-0,08	-0,07	-0,02	-0,09	0,02	1375	-0,02	-0,07	-0,06	-0,02	0,02	0,03
1227	1379	-0,03	-0,08	-0,17	-0,02	-0,12	0,01	1380	-0,03	-0,07	-0,13	-0,01	-0,05	0,01
	1375	-0,02	-0,08	-0,14	-0,02	0,02	-0,01	1376	-0,02	-0,07	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01
1228	1380	-0,02	-0,07	-0,15	-0,01	-0,05	0,01	1381	-0,01	-0,05	-0,12	0,00	-0,02	0,02
	1376	-0,02	-0,07	-0,15	-0,01	-0,02	-0,01	1377	-0,02	-0,05	-0,13	0,00	-0,01	0,00
1229	1381	-0,01	-0,05	-0,14	0,00	-0,02	0,02	100	-0,01	-0,04	-0,12	0,01	0,03	0,02
	1377	-0,02	-0,05	-0,15	-0,01	-0,01	-0,01	1378	-0,01	-0,04	-0,13	0,00	-0,01	-0,01
1230	1383	0,00	-0,08	-0,15	0,02	0,05	-0,01	1384	-0,01	-0,09	-0,17	0,02	0,05	0,00
	317	-0,02	-0,08	-0,15	0,02	0,11	-0,02	102	-0,02	-0,10	-0,18	0,03	0,14	-0,02
1231	1385	0,00	-0,01	-0,12	-0,03	-0,12	0,02	1386	-0,01	-0,06	-0,16	0,00	0,03	0,02
	1382	0,01	-0,01	-0,12	0,00	0,13	0,01	1383	0,00	-0,05	-0,16	0,02	0,01	0,01
1232	1386	-0,01	-0,05	-0,13	0,00	0,03	0,01	1387	-0,01	-0,08	-0,17	0,01	0,00	0,01
	1383	0,00	-0,05	-0,14	0,01	0,00	0,00	1384	0,00	-0,08	-0,18	0,02	0,06	0,00
1233	103	0,00	-0,03	-0,10	-0,04	-0,19	0,00	1388	-0,01	-0,04	-0,14	-0,01	-0,03	0,00
	1385	0,00	-0,02	-0,13	0,03	0,16	0,01	1386	0,00	-0,04	-0,17	-0,01	-0,02	0,02
1234	1388	-0,01	-0,04	-0,12	-0,01	-0,03	0,01	104	-0,01	-0,06	-0,16	-0,01	-0,04	0,01
	1386	0,00	-0,03	-0,14	-0,01	-0,02	0,01	1387	-0,01	-0,06	-0,18	0,01	0,01	0,01
1235	1390	0,02	-0,14	0,01	0,03	0,08	0,02	1391	0,01	-0,22	-0,05	0,07	0,06	0,04
	318	-0,01	-0,15	0,00	0,03	0,16	-0,05	319	-0,03	-0,23	-0,06	0,07	0,34	-0,03
1236	1391	0,04	-0,21	-0,09	0,07	0,06	-0,01	1392	0,04	-0,18	-0,14	0,00	-0,02	0,01
	319	-0,03	-0,22	-0,08	0,07	0,34	0,04	320	-0,02	-0,19	-0,13	0,06	0,30	0,06
1237	1392	0,03	-0,19	-0,20	0,03	-0,01	-0,01	1393	0,08	0,04	-0,24	-0,16	0,24	-0,08
	320	-0,01	-0,20	-0,16	0,06	0,30	0,11	106	0,04	0,04	-0,20	-0,05	-0,27	0,04
1238	1394	-0,01	-0,09	-0,02	-0,02	-0,14	0,02	1395	-0,01	-0,10	0,01	0,02	0,06	0,03
	1389	-0,01	-0,09	-0,04	0,00	0,19	0,00	1390	-0,01	-0,10	-0,01	0,03	0,05	0,01
1239	1395	0,00	-0,10	-0,04	0,02	0,06	0,01	1396	-0,01	-0,12	-0,06	0,02	0,02	0,00
	1390	0,02	-0,09	-0,04	0,02	0,05	0,02	1391	0,02	-0,12	-0,07	0,07	0,07	0,01
1240	1396	0,01	-0,12	-0,12	0,03	0,02	0,00	1397	0,02	-0,09	-0,15	-0,01	-0,02	-0,02
	1391	0,05	-0,11	-0,11	0,07	0,07	0,01	1392	0,05	-0,08	-0,15	0,02	0,07	-0,01
1241	1397	0,00	-0,08	-0,20	-0,02	-0,02	-0,03	1398	0,02	0,03	-0,18	-0,05	0,14	0,01
	1392	0,02	-0,08	-0,21	0,05	0,07	-0,02	1393	0,05	0,03	-0,19	-0,24	-0,17	0,01
1242	4	-0,03	-0,14	0,01	-0,02	-0,12	-0,01	1399	-0,01	-0,02	0,03	0,01	0,03	-0,01
	1394	-0,02	-0,14	-0,05	0,05	0,23	0,03	139						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1244	1400	-0,01	-0,04	-0,13	0,00	0,00	-0,01	1401	0,00	-0,02	-0,14	-0,01	-0,03	-0,02
	1396	0,02	-0,03	-0,13	0,03	0,02	-0,01	1397	0,03	-0,02	-0,15	0,00	0,03	-0,01
1245	1401	0,00	-0,02	-0,19	-0,01	-0,03	-0,01	107	0,00	0,01	-0,16	0,04	0,18	0,02
	1397	0,01	-0,02	-0,19	-0,01	0,03	-0,03	1398	0,02	0,01	-0,16	-0,11	-0,15	0,01
1246	1403	0,00	-0,03	0,40	-0,07	-0,07	0,02	1404	0,01	0,00	0,49	-0,11	-0,11	-0,02
	321	0,04	-0,02	0,19	-0,09	-0,44	0,10	322	0,05	0,01	0,28	-0,11	-0,55	0,06
1247	1404	-0,05	0,00	0,36	-0,10	-0,11	0,00	1405	-0,03	0,08	0,38	-0,08	-0,09	-0,04
	322	0,03	0,02	0,27	-0,11	-0,55	0,03	323	0,05	0,09	0,29	-0,13	-0,64	-0,01
1248	1405	-0,12	0,07	0,33	-0,07	-0,09	0,06	1406	-0,10	0,13	0,36	-0,01	-0,12	0,04
	323	0,03	0,10	0,32	-0,13	-0,64	-0,11	109	0,04	0,15	0,35	-0,06	-0,28	-0,13
1249	1407	0,00	-0,02	0,18	0,04	0,31	-0,02	1408	0,00	-0,01	0,60	-0,01	-0,02	-0,05
	1402	-0,01	-0,02	0,12	0,11	-0,27	-0,02	1403	0,00	-0,01	0,54	-0,09	0,01	-0,05
1250	1408	-0,02	-0,01	0,29	-0,03	-0,02	-0,04	1409	-0,01	0,03	0,50	-0,05	0,08	-0,03
	1403	-0,04	-0,02	0,23	-0,05	0,02	-0,03	1404	-0,03	0,02	0,43	-0,11	-0,13	-0,01
1251	1409	-0,05	0,02	0,35	-0,06	0,08	-0,03	1410	-0,04	0,06	0,46	-0,01	0,08	-0,02
	1404	-0,07	0,02	0,31	-0,10	-0,13	-0,02	1405	-0,06	0,05	0,41	-0,09	-0,14	-0,01
1252	1410	-0,07	0,05	0,38	-0,04	0,07	-0,03	1411	-0,07	0,05	0,49	0,16	0,05	0,01
	1405	-0,13	0,04	0,36	-0,08	-0,14	0,00	1406	-0,13	0,03	0,47	-0,01	-0,12	0,04
1253	110	-0,01	-0,01	0,06	0,07	0,34	-0,02	1412	-0,02	-0,02	0,47	0,01	0,04	-0,01
	1407	-0,02	-0,01	0,28	-0,08	-0,28	-0,04	1408	-0,02	-0,02	0,69	0,01	0,07	-0,03
1254	1412	-0,03	-0,01	0,25	0,01	0,04	-0,02	1413	-0,02	0,02	0,42	0,01	0,05	0,01
	1408	-0,05	-0,02	0,38	-0,01	0,07	-0,02	1409	-0,05	0,01	0,54	-0,06	0,06	0,00
1255	1413	-0,02	0,01	0,35	0,01	0,05	0,04	1414	-0,02	0,01	0,43	0,00	0,00	0,07
	1409	-0,08	0,00	0,40	-0,06	0,06	-0,02	1410	-0,08	0,00	0,48	0,01	0,22	0,01
1256	1414	0,00	0,01	0,38	0,00	0,01	0,27	111	-0,01	-0,02	0,49	0,26	1,29	0,24
	1410	-0,08	-0,01	0,40	-0,01	0,22	-0,17	1411	-0,09	-0,04	0,51	0,10	-0,24	-0,20
1257	1416	0,03	-0,18	-0,26	0,05	0,03	0,09	1417	0,03	-0,16	-0,40	-0,03	-0,14	0,10
	324	-0,02	-0,19	-0,15	-0,07	-0,33	0,06	325	-0,01	-0,17	-0,30	-0,03	-0,13	0,08
1258	1417	-0,01	-0,16	-0,36	-0,02	-0,14	0,09	1418	0,00	-0,38	-0,12	-0,27	0,08	0,08
	325	-0,03	-0,17	-0,30	-0,03	-0,13	0,08	326	0,00	-0,01	-0,32	0,00	0,01	0,07
1259	1418	-0,07	-0,01	-0,41	-0,10	-0,27	0,11	1275	-0,04	0,13	-0,25	-0,40	-0,29	0,01
	326	-0,01	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,05	85	0,01	0,14	-0,19	0,01	0,07	-0,05
1260	1419	0,00	0,02	-0,09	0,20	0,08	-0,03	1420	-0,01	-0,04	-0,31	0,07	-0,03	-0,04
	1415	0,04	0,03	-0,07	0,29	0,02	0,02	1416	0,03	-0,03	-0,29	0,01	-0,03	0,01
1261	1420	-0,05	-0,05	-0,18	0,08	-0,03	-0,06	1421	-0,05	-0,06	-0,31	-0,02	-0,10	-0,04
	1416	0,04	-0,03	-0,17	0,04	-0,02	0,04	1417	0,04	-0,04	-0,31	-0,03	-0,14	0,05
1262	1421	-0,10	-0,07	-0,29	0,00	-0,09	-0,05	1422	-0,11	-0,11	-0,33	-0,14	-0,23	-0,06
	1417	0,01	-0,05	-0,26	-0,02	-0,14	0,06	1418	0,01	-0,08	-0,31	-0,11	-0,23	0,06
1263	1422	-0,02	-0,08	-0,30	-0,11	-0,22	-0,01	1278	-0,01	-0,03	-0,14	-0,37	-0,05	-0,02
	1418	-0,08	-0,10	-0,34	-0,09	-0,22	0,01	1275	-0,07	-0,04	-0,18	-0,45	-0,56	0,00
1264	113	0,02	0,03	-0,02	0,02	0,12	0,00	1423	0,01	0,01	-0,21	0,00	0,02	-0,07
	1419	0,01	0,03	-0,13	0,18	-0,06	0,01	1420	0,00	0,01	-0,32	0,07	-0,01	-0,06
1265	1423	0,01	0,01	-0,09	0,00	0,02	-0,09	1424	0,01	0,00	-0,17	0,01	0,03	-0,11
	1420	-0,03	0,00	-0,18	0,08	-0,01	-0,04	1421	-0,03	0,00	-0,27	-0,02	-0,10	-0,06
1266	1424	-0,03	0,01	-0,11	0,01	0,03	-0,11	1425	-0,03	0,01	-0,15	0,00	-0,01	-0,09
	1421	-0,12	0,00	-0,24	0,00	-0,10	-0,07	1422	-0,12	0,00	-0,28	-0,12	-0,15	-0,05
1267	1425	-0,14	0,04	-0,21	0,00	-0,01	-0,04	87	-0,25	-0,56	-0,32	0,10	0,48	0,07
	1422	-0,13	0,04	-0,24	-0,10	-0,15	-0,11	1278	-0,25	-0,56	-0,35	-0,48	-0,59	0,00
1268	1426	-0,01	-0,26	0,33	-0,11	-0,24	0,05	1427	0,00	-0,21	0,28	-0,05	-0,17	0,03
	327	-0,04	-0,27	0,29	-0,15	-0,75	-0,17	328	-0,03	-0,22	0,24	-0,10	-0,51	-0,19
1269	1427	-0,01	-0,21	0,30	-0,09	-0,17	0,01	1428	0,02	-0,10	0,22	0,03	-0,06	0,01
	328	-0,02	-0,22	0,27	-0,10	-0,51	-0,18	329	0,00	-0,11	0,19	-0,07	-0,36	-0,18
1270	1428	-0,01	-0,10	0,26	-0,02	-0,07	0,02	1393	0,02	0,07	0,24	0,29	0,31	0,06
	329	-0,04	-0,10	0,19	-0,07	-0,36	-0,20	106	-0,01	0,06	0,17	-0,08	-0,40	-0,15
1271	1269	-0,06	-0,34	0,31	0,03	0,07	0,09	1429	-0,03	-0,22	0,32	-0,07	0,05	0,09
	1264	-0,02	-0,33	0,26	-0,11	-0,33	0,03	1426	0,01	-0,22	0,27	-0,08	-0,25	0,03
1272	1429	-0,06	-0,23	0,30	-0,04	0,05	0,08	1430	-0,04	-0,13	0,26	-0,04	0,04	0,08
	1426	-0,01	-0,22	0,27	-0,12	-0,26	0,03	1427	0,01	-0,12	0,23	-0,05	-0,16	0,03
1273	1430	-0,04	-0,13	0,25	-0,03	0,04	0,08	1431	-0,03	-0,05	0,19	0,01	-0,01	0,07
	1427	0,00	-0,12	0,25	-0,09	-0,17	0,03	1428	0,01	-0,05	0,20	0,03	-0,03	0,02
1274	1431	-0,03	-0,05	0,23	0,02	0,00	0,06	1398	-0,01	0,02	0,16	0,11	0,23	0,03
	1428	0,02	-0,04	0,24	-0,02	-0,04	0,05	1393	0,03	0,03	0,16	0,19	-0,20	0,02
1275	83	-0,09	-0,35	0,37	0,11	0,56	-0,17	1432	-0,04	-0,09	0,35	0,00	0,02	-0,15
	1269	-0,07	-0,35	0,31	0,02	0,03	0,15	1429	-0,02	-0,09	0,29	-0,05	0,13	0,17
1276	1432	-0,03	-0,09	0,22	0,00	0,02	-0,03	1433	-0,02	-0,04	0,19	0,00	0,02	0,00
	1429	-0,06	-0,09	0,27	-0,03	0,13	0,05	1430	-0,05	-0,04	0,24	-0,04	0,04	0,07
1277	1433	-0,01	-0,04	0,18	0,00	0,02	0,02	1434	0,00	-0,01	0,15	0,00	0,01	0,03
	1430	-0,03	-0,04	0,22	-0,03	0,05	0,05	1431	-0,03	-0,01	0,19	0,02	0,03	0,05
1278	1434	0,00	-0,01	0,17	0,00	0,01	0,02	107	0,01	0,01	0,11	0,04	0,19	0,00
	1431	-0,01	-0,01	0,23	0,03	0,04	0,06	1398	0,00	0,01	0,17	0,03	-0,19	0,04
1279	1435	0,04	-0,02	0,17	-0,02	-0,39	0,02	1436	-0,02	-0,31	0,09	-0,25	-0,67	-0,01
	330	0,01	-0,02	0,24	-0,15	-0,73	0,38	331	-0,04	-0,31	0,16	-0,28	-1,41	0,35
1280	1436	0,00	-0,28	0,05	-0,23	-0,67	0,06	1437	-0,03	-0,42	-0,03	-0,32	-0,81	-0,05
	331	-0,06	-0,30	0,13	-0,28	-1,41	0,27	332	-0,08	-0,44	0,05	-0,36	-1,81	0,15
1281	1437	-0,05	-0,44	-0,12	-0,32	-0,81	0,09	1438	-0,02	-0,32	-0,22	-0,27	-0,78	-0,02
	332	-0,08	-0,45	-0,10	-0,36	-1,81	-0,01	333	-0,05	-0,32	-0,20	-0,32	-1,58	-0,12
1282	1438	-0,05	-0,30	-0,28	-0,28	-0,78	0,09	1439	-0,04	-0,28	-0,27	-0,14	-0,63	0,03
	333	-0,07	-0,30	-0,21	-0,32	-1,58	-0,25	334	-0,07	-0,29	-0,20	-0,17	-0,84	-0,30
1283	1439	-0,04	-0,29	-0,30	-0,16	-0,64	0,03	1440	-0,01	-0,14	-0,21	-0,04	-0,39	0,03
	334	-0,06	-0,30	-0,30	-0,17	-0,84	-0,29	44	-0,03	-0,14	-0,21	-0,05	-0,26	-0,29
1284	1278	0,12	-0,01	0,04	0,42	0,11	-0,05	1441	0,10	-0,08	0,14	-0,02	-0,22	-0,09
	1275	-0,02	-0,04	0,04	0,43	-0,38	0,01	1435	-0,04	-0,11	0,13	-0,07	-0,36	-0,04
1285	1441	-0,01	-0,11	0,19	-0,01	-0,22	-0,12	1442	-0,02	-0,16	0,16	-0,13	-0,27	-0,11
	1435	0,00	-0,11	0,18	-0,02	-0,35	0,01	1436	-0,01	-0,16	0,15	-0,26	-0,69	0,02
1286	1442	0,00	-0,16	0,07	-0,13	-0,27	-0,09	1443	-0,02	-0,24	-0,01	-0,17	-0,34	-0,05
	1436	0,03	-0,16	0,11	-0,24	-0,69	0,00	1437	0,02	-0,23	0,03	-0,33	-0,84	0,04
1287	1443	-0,03	-0,24	-0,09	-0,17	-0,34	-0,01	1444	-0,02	-0,20	-0,16	-0,13	-0,38	0,04
	1437	-0,01	-0,23	-0,07										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1289	1445	0,05	-0,25	-0,39	-0,07	-0,41	0,14	1446	0,03	-0,36	-0,26	-0,17	-0,36	0,11
	1439	-0,03	-0,27	-0,27	-0,16	-0,62	0,03	1440	-0,05	-0,38	-0,14	-0,04	-0,39	0,00
1290	87	-0,02	-0,69	0,42	0,10	0,48	-0,02	1447	0,10	-0,07	0,69	-0,03	-0,17	-0,20
	1278	0,10	-0,66	-0,17	0,31	-0,43	0,07	1441	0,23	-0,04	0,11	0,01	-0,08	-0,11
1291	1447	0,02	0,02	0,13	-0,03	-0,17	-0,14	1448	0,00	-0,08	0,16	0,00	0,02	-0,12
	1441	0,02	0,02	0,15	0,02	-0,08	-0,13	1442	0,01	-0,08	0,18	-0,13	-0,30	-0,12
1292	1448	-0,01	-0,06	0,07	0,00	0,02	-0,12	1449	-0,02	-0,07	0,01	0,00	0,00	-0,05
	1442	0,01	-0,06	0,10	-0,13	-0,30	-0,10	1443	0,01	-0,07	0,04	-0,17	-0,35	-0,03
1293	1449	-0,02	-0,07	-0,06	0,00	0,00	-0,05	1450	-0,02	-0,07	-0,11	0,00	-0,02	0,02
	1443	-0,01	-0,07	-0,05	-0,17	-0,35	-0,02	1444	-0,01	-0,07	-0,10	-0,13	-0,38	0,04
1294	1450	0,00	-0,09	-0,23	0,00	-0,02	0,01	1451	0,01	-0,02	-0,19	0,00	0,02	0,04
	1444	-0,06	-0,10	-0,23	-0,13	-0,38	0,05	1445	-0,04	-0,03	-0,19	-0,10	-0,50	0,08
1295	1451	0,02	-0,03	-0,76	0,00	0,02	-0,09	45	-0,18	-1,01	-0,62	-0,20	-1,00	-0,05
	1445	0,11	-0,01	-0,25	-0,09	-0,49	0,19	1446	-0,08	-0,99	-0,11	-0,13	-0,20	0,22
1296	1452	-0,05	-0,19	-0,08	0,03	-0,29	-0,06	1453	-0,05	-0,21	-0,12	0,06	-0,20	0,00
	335	-0,04	-0,19	-0,04	0,02	0,08	-0,11	336	-0,04	-0,21	-0,08	0,02	0,10	-0,05
1297	1453	-0,06	-0,22	-0,09	0,06	-0,20	-0,03	1454	-0,06	-0,20	-0,12	0,02	-0,21	0,02
	336	-0,04	-0,21	-0,07	0,02	0,10	-0,01	337	-0,04	-0,20	-0,10	0,01	0,05	0,05
1298	1454	-0,07	-0,20	-0,11	0,01	-0,21	-0,02	1455	-0,05	-0,13	-0,04	-0,05	-0,24	0,00
	337	-0,05	-0,20	-0,14	0,01	0,05	0,09	46	-0,03	-0,13	-0,07	-0,03	-0,16	0,11
1299	1446	0,03	-0,34	-0,13	-0,18	-0,37	0,06	1456	0,06	-0,21	-0,05	0,04	-0,32	0,02
	1440	-0,08	-0,37	-0,13	-0,05	-0,39	0,00	1452	-0,05	-0,23	-0,05	0,04	-0,26	-0,04
1300	1456	-0,15	-0,26	0,02	0,01	-0,33	0,02	1457	-0,13	-0,13	-0,06	0,07	-0,29	0,02
	1452	-0,06	-0,24	-0,02	0,04	-0,26	-0,02	1453	-0,04	-0,12	-0,09	0,06	-0,20	-0,02
1301	1457	-0,12	-0,13	-0,12	0,06	-0,29	0,01	1458	-0,14	-0,23	-0,18	0,00	-0,28	0,02
	1453	-0,04	-0,12	-0,06	0,06	-0,20	0,00	1454	-0,06	-0,21	-0,12	0,02	-0,19	0,00
1302	1458	0,01	-0,20	-0,15	0,02	-0,28	0,02	1459	-0,01	-0,28	-0,08	-0,17	-0,27	-0,01
	1454	-0,06	-0,21	-0,11	0,02	-0,20	0,02	1455	-0,08	-0,29	-0,04	-0,05	-0,24	-0,02
1303	45	-0,23	-0,98	0,35	-0,20	-1,00	0,27	1460	-0,04	-0,04	-1,05	-0,01	-0,05	0,27
	1446	-0,10	-0,95	0,02	-0,14	-0,20	-0,07	1456	0,08	-0,02	-0,08	0,02	-0,41	-0,07
1304	1460	-0,02	-0,05	-0,04	-0,01	-0,05	0,13	1461	-0,02	-0,04	-0,08	-0,01	-0,04	0,06
	1456	-0,12	-0,07	-0,01	-0,01	-0,41	0,06	1457	-0,12	-0,06	-0,05	0,07	-0,28	-0,01
1305	1461	-0,02	-0,04	-0,11	-0,01	-0,04	-0,01	1462	-0,02	-0,05	-0,13	-0,01	-0,07	-0,07
	1457	-0,12	-0,06	-0,12	0,07	-0,28	0,04	1458	-0,12	-0,07	-0,14	-0,02	-0,37	-0,02
1306	1462	0,00	-0,06	-0,45	-0,01	-0,07	-0,20	47	-0,14	-0,78	-0,40	-0,20	-1,02	-0,19
	1458	0,06	-0,05	-0,12	0,01	-0,36	0,11	1459	-0,09	-0,77	-0,08	-0,14	-0,10	0,12
1307	1463	0,08	-0,24	-0,01	-0,08	-0,34	-0,05	1464	-0,09	-0,30	-0,04	-0,13	-0,41	-0,07
	338	-0,05	-0,24	-0,01	-0,08	-0,40	0,14	339	-0,06	-0,29	-0,03	-0,15	-0,73	0,12
1308	1464	-0,08	-0,29	-0,04	-0,12	-0,41	-0,05	1465	-0,09	-0,34	-0,07	-0,14	-0,46	-0,08
	339	-0,07	-0,29	-0,06	-0,15	-0,73	0,10	340	-0,08	-0,34	-0,09	-0,20	-1,00	0,07
1309	1465	-0,03	-0,34	-0,07	-0,13	-0,46	-0,05	1260	-0,04	-0,37	-0,06	-0,13	-0,49	-0,08
	340	-0,06	-0,35	-0,09	-0,20	-1,00	0,04	80	-0,06	-0,38	-0,08	-0,23	-1,16	0,01
1310	1459	0,00	-0,28	-0,01	-0,17	-0,27	-0,05	1466	0,01	-0,21	0,07	-0,05	-0,27	-0,08
	1455	-0,09	-0,29	-0,04	-0,04	-0,24	-0,01	1463	-0,07	-0,23	0,03	-0,10	-0,33	-0,04
1311	1466	-0,15	-0,25	0,07	-0,07	-0,27	-0,05	1467	-0,14	-0,18	0,02	-0,07	-0,19	-0,05
	1463	-0,07	-0,23	0,02	-0,08	-0,32	-0,05	1464	-0,06	-0,16	-0,03	-0,13	-0,41	-0,05
1312	1467	-0,15	-0,18	-0,08	-0,07	-0,19	-0,03	1468	-0,18	-0,32	-0,16	-0,09	-0,07	-0,04
	1464	-0,05	-0,16	-0,04	-0,12	-0,41	-0,06	1465	-0,08	-0,30	-0,12	-0,15	-0,48	-0,07
1313	1468	0,00	-0,28	-0,18	-0,11	-0,08	-0,05	1265	-0,05	-0,52	-0,15	0,07	0,02	-0,04
	1465	-0,04	-0,29	-0,12	-0,14	-0,47	-0,07	1260	-0,09	-0,52	-0,09	-0,13	-0,50	-0,06
1314	47	-0,15	-0,78	0,33	-0,20	-1,02	0,15	1469	0,00	-0,06	0,36	-0,01	-0,04	0,19
	1459	-0,09	-0,77	0,00	-0,13	-0,09	-0,18	1466	0,05	-0,05	0,04	-0,06	-0,36	-0,15
1315	1469	-0,02	-0,05	0,03	-0,01	-0,04	0,06	1470	-0,02	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,07
	1466	-0,12	-0,07	0,04	-0,08	-0,36	-0,04	1467	-0,12	-0,07	0,03	-0,07	-0,21	-0,02
1316	1470	-0,02	-0,05	-0,04	0,00	0,00	0,06	1471	-0,02	-0,05	-0,08	-0,02	-0,09	0,10
	1467	-0,14	-0,07	-0,06	-0,07	-0,21	-0,01	1468	-0,14	-0,08	-0,10	-0,07	0,02	0,03
1317	1471	-0,07	-0,02	-0,32	-0,02	-0,09	0,28	82	-0,23	-0,83	-0,49	0,17	0,87	-0,29
	1468	-0,01	-0,01	-0,12	-0,09	0,01	-0,13	1265	-0,17	-0,81	-0,29	0,05	-0,06	-0,12
1318	1472	-0,05	-0,08	-0,48	0,00	0,01	0,05	1473	-0,03	-0,02	-0,49	0,03	-0,06	0,06
	341	-0,03	-0,08	-0,37	0,00	0,02	0,00	342	-0,02	-0,01	-0,38	0,03	0,15	0,01
1319	1473	-0,04	-0,03	-0,46	0,04	-0,06	0,02	1474	-0,02	0,07	-0,45	0,02	-0,13	0,05
	342	0,02	-0,02	-0,36	0,03	0,15	0,05	343	0,04	0,09	-0,35	0,04	0,19	0,07
1320	1474	-0,04	0,09	-0,51	0,05	-0,13	0,07	1205	-0,05	0,05	-0,24	0,02	0,13	0,08
	343	-0,03	0,09	-0,32	0,04	0,19	0,05	52	-0,03	0,05	-0,05	-0,01	-0,06	0,06
1321	1407	-0,01	-0,03	-0,35	-0,16	-0,82	-0,01	1475	-0,01	-0,06	-0,49	0,01	0,01	0,00
	1402	0,00	-0,03	-0,34	0,10	0,78	0,01	1472	-0,01	-0,06	-0,48	-0,01	-0,06	0,02
1322	1475	-0,01	-0,05	-0,43	0,02	0,01	-0,01	1476	-0,01	-0,07	-0,46	0,00	-0,05	-0,01
	1472	-0,03	-0,06	-0,42	-0,01	-0,06	0,03	1473	-0,03	-0,08	-0,45	0,03	-0,05	0,03
1323	1476	0,05	-0,07	-0,49	0,01	-0,05	-0,03	1477	0,03	-0,14	-0,39	0,00	-0,15	-0,04
	1473	-0,07	-0,09	-0,41	0,04	-0,05	0,04	1474	-0,08	-0,17	-0,31	0,04	-0,04	0,03
1324	1477	0,02	-0,15	-0,46	0,00	-0,15	0,02	1210	0,01	-0,20	-0,22	0,23	0,61	0,04
	1474	-0,03	-0,16	-0,37	0,07	-0,03	-0,04	1205	-0,04	-0,21	-0,13	-0,15	-0,71	-0,03
1325	110	0,01	0,06	-0,30	-0,11	-0,53	-0,09	1478	0,00	-0,01	-0,44	0,01	0,06	-0,10
	1407	0,01	0,06	-0,36	0,14	0,68	0,04	1475	-0,01	-0,01	-0,50	-0,01	-0,09	0,04
1326	1478	-0,01	-0,01	-0,35	0,01	0,06	-0,07	1479	-0,02	-0,07	-0,40	-0,01	-0,06	-0,07
	1475	0,00	-0,01	-0,44	0,01	-0,08	0,00	1476	-0,02	-0,06	-0,49	0,00	-0,06	0,00
1327	1479	-0,02	-0,07	-0,48	-0,01	-0,06	-0,08	1480	-0,06	-0,23	-0,41	-0,05	-0,27	-0,09
	1476	0,03	-0,06	-0,52	0,01	-0,05	0,00	1477	-0,01	-0,22	-0,44	0,04	0,06	-0,01
1328	1480	0,21	-0,25	-1,08	-0,05	-0,27	0,07	54	0,10	-0,77	-0,51	0,28	1,39	0,04
	1477	0,24	-0,24	-0,52	0,04	0,06	-0,17	1210	0,13	-0,76	0,06	-0,15	-1,28	-0,19
1329	1481	-0,01	-0,02	0,09	0,02	0,07	-0,04	1482	0,00	-0,01	0,10	0,06	0,24	-0,04
	344	-0,01	-0,03	0,10	0,06	0,28	-0,16	345	-0,01	-0,02	0,11	0,08	0,39	-0,15
1330	1482	-0,02	-0,02	0,10	0,06	0,23	-0,03	1483	-0,02	-0,03	0,09	0,09	0,36	-0,01
	345	0,00	-0,02	0,11	0,08	0,39	-0,16	346	-0,01	-0,03	0,10	0,12	0,58	-0,14
1331	1483	-0,02	-0,03	0,09	0,09	0,36	-0,01	1484	-0,02	-0,05	0,07	0,13	0,47	0,01
	346	-0,01	-0,03	0,10	0,12	0,58	-0,15	347	-0,01	-0,05	0,08	0,16	0,79	-0,13
1332	1484	-0,03	-0,06	0,07	0,12	0,47	0,02	1485	-0,03	-0,06	0,04	0,14	0,55	0,04
	347	0,00	-0,05	0,09	0,									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1334	1192	0,02	-0,10	0,09	-0,17	-0,08	0,05	1487	0,03	-0,04	0,12	0,00	0,01	0,06
	1189	0,00	-0,11	0,07	-0,21	-0,09	-0,02	1481	0,01	-0,04	0,10	0,03	0,08	-0,01
1335	1487	-0,03	-0,05	0,13	-0,01	0,00	0,06	1488	-0,02	-0,01	0,12	0,04	0,09	0,06
	1481	-0,01	-0,05	0,12	0,02	0,08	-0,03	1482	0,00	-0,01	0,10	0,06	0,23	-0,03
1336	1488	-0,01	-0,01	0,10	0,04	0,09	0,06	1489	-0,02	-0,02	0,10	0,06	0,16	0,06
	1482	-0,01	-0,01	0,11	0,06	0,23	-0,02	1483	-0,02	-0,02	0,11	0,09	0,36	-0,02
1337	1489	-0,01	-0,02	0,09	0,05	0,16	0,04	1490	-0,02	-0,03	0,08	0,08	0,18	0,05
	1483	-0,02	-0,02	0,10	0,09	0,36	-0,01	1484	-0,02	-0,03	0,09	0,12	0,47	0,00
1338	1490	-0,01	-0,02	0,07	0,08	0,17	0,04	1491	-0,01	-0,06	0,06	0,08	0,17	0,05
	1484	-0,03	-0,03	0,09	0,12	0,47	0,01	1485	-0,04	-0,07	0,09	0,14	0,55	0,03
1339	1491	-0,01	-0,06	0,05	0,07	0,16	0,05	1492	-0,02	-0,10	-0,02	0,02	0,12	0,11
	1485	0,01	-0,06	0,09	0,16	0,55	0,00	1486	0,01	-0,10	0,02	-0,03	0,66	0,06
1340	51	-0,06	-0,28	0,22	-0,06	-0,28	0,08	1493	0,00	0,01	0,22	0,01	0,06	0,14
	1192	-0,01	-0,27	0,10	-0,14	0,04	-0,01	1487	0,04	0,01	0,10	-0,01	-0,04	0,05
1341	1493	0,00	0,00	0,10	0,01	0,06	0,10	1494	0,00	-0,01	0,11	0,00	-0,01	0,10
	1487	-0,02	0,00	0,11	-0,02	-0,04	0,07	1488	-0,02	-0,01	0,12	0,04	0,10	0,07
1342	1494	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,01	0,09	1495	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08
	1488	-0,02	-0,01	0,11	0,04	0,10	0,07	1489	-0,02	-0,01	0,11	0,06	0,15	0,05
1343	1495	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,07	1496	0,00	-0,01	0,08	0,00	-0,02	0,04
	1489	-0,01	-0,01	0,10	0,05	0,15	0,06	1490	-0,01	-0,01	0,10	0,08	0,20	0,03
1344	1496	0,00	-0,01	0,06	0,00	-0,02	0,03	1497	0,00	-0,02	0,06	0,02	0,09	-0,01
	1490	0,00	-0,01	0,09	0,08	0,20	0,04	1491	0,00	-0,02	0,08	0,06	0,05	0,01
1345	1497	0,00	-0,02	0,03	0,02	0,09	-0,18	115	0,00	-0,02	-0,01	-0,21	-1,05	-0,20
	1491	0,00	-0,02	0,07	0,05	0,05	0,18	1492	0,00	-0,02	0,03	0,06	0,32	0,16
1346	1498	-0,02	-0,17	0,25	-0,10	-0,42	0,02	1499	-0,04	-0,28	0,29	-0,22	-0,54	-0,04
	349	-0,04	-0,17	0,29	-0,11	-0,55	0,28	350	-0,06	-0,28	0,33	-0,25	-1,24	0,21
1347	1499	-0,03	-0,26	0,16	-0,22	-0,54	0,06	1500	-0,05	-0,34	0,18	-0,24	-0,60	-0,06
	350	-0,07	-0,27	0,15	-0,25	-1,24	0,10	351	-0,08	-0,35	0,17	-0,26	-1,31	-0,02
1348	1500	-0,04	-0,35	0,06	-0,24	-0,60	0,05	1501	-0,01	-0,19	0,04	-0,14	-0,42	-0,03
	351	-0,08	-0,36	-0,09	-0,26	-1,31	-0,15	352	-0,04	-0,19	-0,10	-0,17	-0,84	-0,24
1349	1501	-0,01	-0,22	-0,01	-0,14	-0,42	0,01	1502	0,01	-0,15	-0,11	0,01	-0,25	0,01
	352	-0,03	-0,22	-0,09	-0,17	-0,84	-0,29	353	-0,01	-0,15	-0,20	-0,02	-0,08	-0,29
1350	1502	0,01	-0,15	-0,13	0,00	-0,25	-0,08	1415	0,05	0,05	-0,20	0,22	0,17	0,04
	353	-0,01	-0,16	-0,15	-0,02	-0,08	-0,21	112	0,03	0,04	-0,21	-0,01	-0,07	-0,08
1351	1210	0,01	-0,19	0,19	0,11	0,59	-0,08	1503	0,02	-0,12	0,39	-0,05	-0,35	-0,15
	1205	-0,04	-0,20	0,24	0,04	-0,67	0,06	1498	-0,03	-0,13	0,44	-0,08	-0,23	0,00
1352	1503	-0,08	-0,13	0,30	-0,06	-0,36	-0,08	1504	-0,09	-0,16	0,26	-0,12	-0,19	-0,05
	1498	-0,02	-0,11	0,34	-0,06	-0,22	-0,02	1499	-0,02	-0,15	0,29	-0,23	-0,61	0,01
1353	1504	-0,02	-0,16	0,18	-0,11	-0,19	-0,03	1505	-0,03	-0,19	0,12	-0,13	-0,25	0,01
	1499	0,00	-0,16	0,17	-0,23	-0,61	-0,01	1500	-0,01	-0,19	0,11	-0,24	-0,61	0,02
1354	1505	-0,02	-0,19	0,04	-0,13	-0,25	0,05	1506	0,00	-0,14	-0,02	-0,08	-0,17	0,08
	1500	-0,01	-0,19	-0,01	-0,24	-0,61	-0,02	1501	0,01	-0,14	-0,07	-0,14	-0,46	0,01
1355	1506	-0,01	-0,15	-0,07	-0,07	-0,17	0,10	1507	0,01	-0,08	-0,13	-0,01	-0,15	0,09
	1501	0,00	-0,15	-0,12	-0,15	-0,46	-0,01	1502	0,01	-0,08	-0,18	0,03	-0,13	-0,01
1356	1507	0,00	-0,08	-0,16	-0,02	-0,16	0,08	1419	0,02	0,02	-0,17	0,23	0,33	0,05
	1502	0,01	-0,08	-0,20	0,03	-0,13	-0,02	1415	0,03	0,02	-0,21	0,13	-0,27	-0,04
1357	54	-0,21	-0,62	0,50	0,28	1,40	-0,12	1508	-0,06	0,14	0,36	-0,06	-0,28	-0,13
	1210	-0,16	-0,61	0,47	-0,27	-1,30	-0,03	1503	-0,01	0,15	0,33	0,04	0,07	-0,03
1358	1508	0,01	0,00	0,25	-0,06	-0,28	-0,10	1509	0,00	-0,07	0,26	0,01	0,05	-0,06
	1503	-0,03	-0,01	0,24	0,02	0,07	-0,09	1504	-0,04	-0,08	0,25	-0,14	-0,29	-0,06
1359	1509	-0,01	-0,05	0,16	0,01	0,05	-0,05	1510	-0,02	-0,06	0,09	0,00	-0,01	0,03
	1504	0,00	-0,04	0,17	-0,13	-0,29	-0,05	1505	0,00	-0,06	0,10	-0,13	-0,24	0,03
1360	1510	-0,02	-0,06	0,04	0,00	-0,01	0,04	1511	-0,01	-0,05	-0,04	0,00	0,02	0,10
	1505	0,01	-0,06	0,02	-0,13	-0,23	0,03	1506	0,01	-0,04	-0,06	-0,08	-0,21	0,09
1361	1511	-0,01	-0,05	-0,08	0,00	0,02	0,12	1512	-0,01	-0,03	-0,14	-0,01	-0,05	0,12
	1506	0,01	-0,05	-0,12	-0,08	-0,21	0,08	1507	0,01	-0,02	-0,17	0,01	-0,03	0,09
1362	1512	0,00	-0,03	-0,17	-0,01	-0,05	0,12	113	0,00	-0,01	-0,17	0,04	0,18	0,02
	1507	0,01	-0,02	-0,20	0,01	-0,03	0,12	1419	0,01	-0,01	-0,20	0,12	-0,24	0,02
1363	1513	-0,10	0,22	0,29	0,00	-0,09	0,17	1363	-0,33	-0,90	0,77	-0,14	-0,10	0,14
	354	-0,13	0,21	0,56	0,01	0,06	-0,22	31	-0,36	-0,91	1,04	0,13	0,64	-0,24
1364	1411	-0,02	0,06	0,36	0,17	0,06	0,05	1514	-0,06	-0,12	0,54	-0,04	0,00	0,07
	1406	-0,17	0,03	0,46	-0,04	-0,12	0,04	1513	-0,21	-0,15	0,63	0,03	-0,08	0,06
1365	1514	0,00	-0,10	0,39	-0,01	0,01	0,07	1367	-0,02	-0,20	0,54	-0,07	0,32	0,06
	1513	-0,03	-0,10	0,37	0,00	-0,09	0,03	1363	-0,05	-0,21	0,52	-0,19	-0,40	0,02
1366	111	-0,03	-0,02	0,42	0,26	1,29	-0,25	1515	-0,03	-0,03	0,52	0,00	0,01	-0,28
	1411	-0,06	-0,03	0,39	0,12	-0,24	0,26	1514	-0,06	-0,04	0,49	-0,01	0,20	0,23
1367	1515	-0,13	-0,01	0,60	0,00	0,01	-0,09	32	-0,13	-0,04	0,47	0,05	0,26	-0,05
	1514	-0,07	0,00	0,34	0,03	0,21	0,04	1367	-0,07	-0,03	0,22	-0,19	-0,27	0,08
1368	1516	-0,02	-0,44	0,16	0,02	0,03	-0,04	1517	0,00	-0,37	0,10	-0,01	0,04	-0,04
	355	-0,08	-0,45	0,16	0,04	0,21	0,05	356	-0,06	-0,38	0,10	0,01	0,07	0,05
1369	1517	-0,02	-0,37	0,15	0,01	0,04	-0,03	1518	0,01	-0,22	0,13	-0,02	0,00	-0,03
	356	-0,09	-0,38	0,11	0,01	0,07	0,04	357	-0,06	-0,24	0,08	0,00	0,01	0,04
1370	1518	-0,03	-0,23	0,22	-0,01	0,01	0,00	1389	0,01	-0,03	0,13	0,00	0,20	-0,01
	357	-0,06	-0,24	0,09	0,00	0,01	0,01	105	-0,02	-0,03	0,00	-0,04	-0,20	0,00
1371	1283	-0,05	-0,63	0,06	-0,03	-0,09	-0,01	1519	-0,02	-0,48	0,04	-0,02	-0,07	-0,02
	1281	-0,07	-0,63	0,07	0,02	0,06	-0,02	1516	-0,04	-0,48	0,05	0,01	0,04	-0,02
1372	1519	-0,03	-0,49	0,10	-0,03	-0,07	-0,02	1520	-0,01	-0,38	0,05	0,00	-0,04	-0,02
	1516	-0,04	-0,49	0,12	0,02	0,05	-0,02	1517	-0,02	-0,38	0,07	-0,01	0,03	-0,03
1373	1520	-0,02	-0,38	0,15	-0,02	-0,05	-0,02	1521	0,01	-0,23	0,08	0,01	-0,04	-0,01
	1517	-0,01	-0,38	0,12	0,01	0,03	-0,03	1518	0,02	-0,23	0,06	-0,01	0,03	-0,02
1374	1521	-0,02	-0,24	0,19	-0,01	-0,05	-0,01	1394	0,02	-0,06	0,08	0,08	0,22	0,01
	1518	-0,01	-0,24	0,14	0,00	0,03	-0,03	1389	0,03	-0,06	0,03	-0,08	-0,21	-0,01
1375	91	-0,14	-0,62	0,06	-0,06	-0,31	0,04	1522	-0,12	-0,52	-0,02	-0,05	-0,24	0,05
	1283	-0,04	-0,60	0,12	-0,03	-0,08	-0,02	1519	-0,02	-0,50	0,04	-0,02	-0,07	-0,02
1376	1522	-0,11	-0,52	0,07	-0,05	-0,24	0,06	1523	-0,09	-0,41	-0,01	-0,03	-0,13	0,06
	1519	-0,04	-0,51	0,10	-0,03	-0,07	-0,03	1520	-0,01	-0,40	0,02	-0,01	-0,05	-0,02
1377	1523	-0,08	-0,42	0,09	-0,03	-0,13	0,06	1524	-0,06	-0,30	0,00	-0,01	-0,05	0,06
	1520	-0,01	-0,40											

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1379	1525	0,01	-0,04	-0,17	-0,02	-0,01	0,01	1382	0,01	-0,02	-0,13	0,02	0,20	0,00
	358	0,00	-0,04	-0,13	-0,01	-0,04	-0,02	101	0,00	-0,02	-0,09	-0,04	-0,20	-0,03
1380	1378	-0,01	-0,05	-0,15	0,00	0,00	0,00	1526	0,00	-0,04	-0,12	0,00	-0,02	0,01
	1374	0,00	-0,05	-0,14	0,00	-0,01	-0,01	1525	0,00	-0,03	-0,12	-0,01	0,02	0,00
1381	1526	0,00	-0,03	-0,16	0,00	-0,02	0,01	1385	0,00	-0,01	-0,11	0,03	0,18	0,01
	1525	0,00	-0,03	-0,16	-0,01	0,02	0,00	1382	0,00	-0,01	-0,11	-0,05	-0,17	0,01
1382	100	-0,01	-0,04	-0,14	0,01	0,03	0,01	1527	-0,01	-0,03	-0,12	0,00	0,02	0,01
	1378	-0,01	-0,04	-0,16	0,00	-0,01	0,00	1526	-0,01	-0,03	-0,14	0,01	0,02	0,00
1383	1527	-0,01	-0,02	-0,15	0,00	0,02	0,00	103	-0,01	-0,02	-0,12	0,04	0,20	0,00
	1526	-0,01	-0,02	-0,17	0,01	0,02	0,01	1385	-0,01	-0,02	-0,14	-0,04	-0,18	0,01
1384	1387	-0,01	-0,08	-0,13	0,00	0,00	0,01	1529	-0,01	-0,09	-0,17	0,01	0,00	0,01
	1384	0,00	-0,08	-0,16	0,02	0,06	0,00	1528	-0,01	-0,09	-0,20	0,02	0,06	0,00
1385	104	-0,02	-0,06	-0,12	-0,01	-0,04	0,01	117	-0,03	-0,07	-0,18	-0,01	-0,04	0,01
	1387	0,00	-0,05	-0,14	0,00	0,01	0,01	1529	0,00	-0,07	-0,21	0,01	0,01	0,01
1386	1532	-0,01	-0,12	-0,17	0,00	0,02	0,00	1533	-0,01	-0,13	-0,17	0,00	0,02	-0,01
	1530	0,00	-0,12	-0,22	0,02	0,06	0,00	1531	0,00	-0,13	-0,22	0,02	0,06	-0,01
1387	120	-0,02	-0,11	-0,16	-0,01	-0,04	0,01	3	-0,03	-0,12	-0,16	-0,01	-0,04	0,01
	1532	-0,01	-0,10	-0,23	0,00	0,02	0,00	1533	-0,01	-0,12	-0,23	0,01	0,05	0,00
1388	1534	-0,03	-0,07	-0,22	0,00	0,06	-0,01	1389	-0,02	-0,03	-0,12	-0,01	0,01	-0,02
	359	-0,02	-0,07	-0,23	0,00	-0,02	0,01	105	-0,01	-0,03	-0,13	0,00	-0,02	0,00
1389	1533	-0,01	-0,13	-0,19	0,00	0,02	-0,01	1535	0,00	-0,11	-0,15	0,02	0,07	0,00
	1531	-0,01	-0,13	-0,24	0,02	0,06	-0,01	1534	-0,01	-0,11	-0,20	-0,01	0,02	-0,01
1390	1535	0,00	-0,11	-0,20	0,02	0,07	-0,01	1394	0,00	-0,09	-0,10	-0,05	-0,14	0,00
	1534	-0,03	-0,12	-0,23	-0,01	0,02	0,00	1389	-0,03	-0,10	-0,13	0,03	0,20	0,01
1391	3	-0,02	-0,13	-0,18	-0,01	-0,04	0,03	1186	-0,03	-0,14	-0,13	0,03	0,13	0,03
	1533	-0,01	-0,12	-0,26	0,00	0,04	-0,02	1535	-0,01	-0,14	-0,21	0,01	-0,01	-0,02
1392	1186	-0,02	-0,15	-0,21	0,03	0,13	0,00	4	-0,02	-0,15	-0,09	-0,02	-0,12	0,00
	1535	0,00	-0,15	-0,26	0,01	-0,01	0,00	1394	0,00	-0,15	-0,13	0,03	0,23	0,01
1393	1536	-0,01	-0,11	-0,16	0,02	0,07	0,00	1530	-0,01	-0,13	-0,17	0,02	0,06	0,00
	360	-0,02	-0,12	-0,19	0,02	0,11	0,00	118	-0,03	-0,14	-0,20	0,03	0,13	0,00
1394	1529	-0,01	-0,09	-0,14	0,00	0,00	0,00	1537	-0,01	-0,11	-0,17	0,01	0,01	0,00
	1528	-0,01	-0,09	-0,18	0,02	0,06	0,00	1536	-0,01	-0,11	-0,21	0,02	0,06	0,00
1395	1537	-0,01	-0,11	-0,16	0,01	0,01	0,00	1532	-0,01	-0,12	-0,17	0,00	0,02	0,00
	1536	0,00	-0,10	-0,20	0,02	0,06	0,00	1530	-0,01	-0,12	-0,22	0,02	0,06	0,00
1396	117	-0,02	-0,07	-0,13	-0,01	-0,04	0,01	1538	-0,02	-0,09	-0,17	0,00	-0,02	0,01
	1529	-0,01	-0,06	-0,18	0,00	0,01	0,00	1537	-0,01	-0,08	-0,22	0,01	0,01	0,00
1397	1538	-0,02	-0,09	-0,14	0,00	-0,02	0,00	120	-0,03	-0,11	-0,17	-0,01	-0,04	0,00
	1537	-0,01	-0,08	-0,21	0,01	0,01	0,01	1532	-0,01	-0,10	-0,23	0,00	0,02	0,01
1398	1540	0,06	0,16	0,14	0,01	0,07	0,04	1541	-0,18	-1,05	0,14	-0,01	0,05	0,03
	1193	-0,03	0,14	0,21	0,01	0,05	-0,04	51	-0,27	-1,07	0,21	0,06	0,31	-0,05
1399	1542	0,08	0,57	0,02	0,00	0,02	0,02	1543	-0,03	-0,01	0,25	0,00	0,02	0,03
	1539	-0,01	0,55	0,03	0,00	0,04	0,02	1540	-0,12	-0,03	0,26	0,00	0,06	0,02
1400	1543	0,04	0,01	0,25	0,00	0,02	0,03	1544	-0,08	-0,59	0,01	0,00	0,01	0,04
	1540	0,10	0,02	0,29	0,01	0,06	0,02	1541	-0,02	-0,57	0,05	-0,01	0,08	0,03
1401	1545	0,05	0,19	0,02	0,00	-0,02	0,02	1546	0,01	0,00	0,24	0,00	-0,02	0,03
	1542	0,00	0,18	0,05	0,00	0,01	0,02	1543	-0,04	-0,01	0,27	0,00	0,02	0,03
1402	1546	-0,01	-0,01	0,24	0,00	-0,03	0,03	1547	-0,05	-0,19	0,02	0,00	-0,04	0,03
	1543	0,03	0,00	0,27	0,00	0,01	0,03	1544	0,00	-0,18	0,05	0,00	0,02	0,04
1403	155	-0,08	-0,23	0,08	-0,01	-0,05	0,02	1548	-0,03	0,04	0,17	-0,01	-0,03	0,02
	1545	-0,06	-0,22	0,12	0,00	-0,02	0,02	1546	-0,01	0,04	0,21	0,00	-0,04	0,02
1404	1548	0,02	-0,03	0,20	-0,01	-0,03	0,00	156	0,06	0,20	0,07	-0,03	-0,16	-0,01
	1546	0,00	-0,03	0,21	0,00	-0,04	0,04	1547	0,05	0,20	0,08	0,01	-0,02	0,03
1405	1550	-0,27	-1,40	-0,16	-0,37	-0,92	0,69	1551	-0,30	-1,52	-0,27	-0,28	-0,33	0,54
	1215	-0,26	-1,40	-0,41	-0,35	-1,73	0,28	1216	-0,29	-1,51	-0,53	-0,28	-1,39	0,13
1406	1551	-0,14	-1,49	-0,16	-0,30	-0,33	0,38	1552	-0,17	-1,63	-0,12	-0,26	-0,56	0,24
	1216	-0,28	-1,52	-0,32	-0,28	-1,39	0,27	1217	-0,31	-1,66	-0,28	-0,18	-0,90	0,13
1407	1552	0,04	-1,64	-0,13	-0,25	-0,56	-0,19	1553	0,05	-1,62	0,04	0,09	-0,24	-0,19
	1217	-0,26	-1,70	-0,13	-0,18	-0,90	0,54	55	-0,25	-1,67	0,04	-0,56	-2,78	0,53
1408	1554	-0,09	-1,57	0,27	0,02	1,41	1,44	1555	-0,10	-1,60	-0,07	-0,51	1,34	1,01
	1549	0,01	-1,55	-0,32	0,08	-0,98	1,20	1550	0,00	-1,58	-0,67	-0,30	-0,58	0,78
1409	1555	-0,19	-1,60	-0,17	-0,47	1,35	0,89	1556	-0,18	-1,54	-0,15	-0,70	1,10	0,43
	1550	-0,31	-1,62	-0,63	-0,30	-0,59	0,90	1551	-0,30	-1,56	-0,61	-0,30	-0,40	0,43
1410	1556	-0,16	-1,54	-0,35	-0,63	1,12	0,33	1557	-0,23	-1,88	-0,24	-0,49	0,75	-0,09
	1551	-0,14	-1,54	-0,50	-0,31	-0,40	0,50	1552	-0,20	-1,87	-0,40	-0,22	-0,35	0,08
1411	1557	0,02	-1,82	-0,30	-0,45	0,76	-0,13	1558	-0,01	-1,97	0,03	0,02	0,56	-0,39
	1552	-0,06	-1,83	-0,40	-0,21	-0,35	0,11	1553	-0,09	-1,99	-0,07	0,03	-0,51	-0,15
1412	1559	-0,20	-1,31	0,41	-0,42	5,40	1,14	1560	-0,22	-1,37	0,39	-1,06	3,37	0,32
	1554	0,02	-1,26	-0,40	-0,06	1,02	1,79	1555	0,01	-1,33	-0,42	-0,49	1,45	0,97
1413	1560	-0,36	-1,34	-0,07	-0,96	3,39	0,30	1561	-0,38	-1,47	-0,04	-1,17	2,13	-0,29
	1555	-0,12	-1,29	-0,52	-0,45	1,45	1,00	1556	-0,15	-1,42	-0,50	-0,69	1,12	0,41
1414	1561	-0,13	-1,39	-0,53	-1,23	2,12	-0,24	1562	-0,25	-1,98	-0,32	-0,47	1,39	-0,59
	1556	-0,17	-1,40	-0,69	-0,62	1,14	0,31	1557	-0,29	-1,99	-0,48	-0,46	0,87	-0,04
1415	1562	-0,21	-2,05	-0,65	-0,60	1,36	-0,31	1563	-0,35	-2,76	-0,17	-0,09	1,77	-0,54
	1557	0,05	-2,00	-0,54	-0,43	0,88	-0,21	1558	-0,09	-2,70	-0,06	0,00	0,45	-0,44
1416	157	-0,01	-1,78	0,50	6,72	33,60	-9,61	1098	0,17	-0,86	1,60	-0,59	-2,96	-8,40
	1559	-0,07	-1,79	-1,04	-1,67	-0,83	3,24	1560	0,12	-0,87	0,06	-0,36	6,89	4,45
1417	1098	-0,09	-0,67	-0,39	-0,59	-2,96	-2,73	1097	-0,20	-1,22	-0,05	-0,24	-1,19	-1,52
	1560	-0,22	-0,70	-0,39	-0,26	6,91	-1,19	1561	-0,32	-1,25	-0,05	-1,25	1,71	0,02
1418	1097	-0,55	-0,97	0,10	-0,24	-1,19	-0,47	1096	-0,68	-1,62	-0,54	-0,11	-0,55	0,43
	1561	-0,40	-0,94	-0,53	-1,32	1,69	-0,93	1562	-0,52	-1,59	-1,18	-0,29	2,28	-0,03
1419	1096	0,33	-2,34	-2,37	-0,11	-0,55	1,85	158	-0,02	-4,09	0,18	1,86	9,30	2,35
	1562	0,43	-2,32	-1,51	-0,42	2,25	-1,51	1563	0,08	-4,07	1,04	-0,44	0,04	-1,02
1420	1565	0,03	-0,01	0,02	-0,02	-0,15	0,02	1566	-0,04	-0,37	0,07	0,00	-0,11	0,03
	1224	-0,04	-0,02	0,00	-0,03	-0,14	0,00	59	-0,11	-0,38	0,05	-0,03	-0,13	0,01
1421	1567	0,04	0,31	0,00	0,00	-0,03	0,06	1568	-0,02	0,01	0,11	-0,01	-0,04	0,04
	1564	0,02	0,30	0,03	0,01	-0,17	0,05	1565	-0,04	0,00	0,14	-0,02	-0,13	0,03
1422	1568	0,02	0,01	0,10	-0,01	-0,04	0,04	1569	-0,04	-0,27	0,00	0,00	-0,04	0,02
	1565	0,07	0,02	0,1										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1424	1571	-0,01	0,02	0,10	-0,01	0,06	0,03	1572	-0,03	-0,11	0,00	0,01	0,03	0,01
	1568	0,02	0,03	0,12	0,00	-0,03	0,04	1569	0,00	-0,10	0,02	0,00	-0,04	0,02
1425	159	-0,02	-0,03	0,04	0,12	0,58	-0,11	1573	-0,01	0,03	0,10	0,00	0,00	-0,09
	1570	-0,02	-0,03	0,02	-0,03	0,03	0,06	1571	0,00	0,03	0,08	0,00	0,10	0,08
1426	1573	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	160	0,07	0,11	0,07	0,01	0,06	0,00
	1571	0,03	-0,05	0,06	0,00	0,10	0,00	1572	0,06	0,10	0,13	0,00	0,01	0,01
1427	1575	0,04	-0,29	0,02	-0,01	-0,12	-0,05	1576	0,24	0,70	-0,48	0,02	-0,05	-0,03
	1231	0,12	-0,27	0,37	0,00	-0,01	0,11	63	0,31	0,71	-0,14	-0,10	-0,51	0,13
1428	1577	-0,08	-0,58	-0,06	0,00	-0,01	0,01	1578	0,03	-0,02	-0,12	0,00	-0,01	0,00
	1574	-0,01	-0,56	0,09	0,00	-0,06	0,02	1575	0,10	0,00	0,03	0,01	-0,08	0,00
1429	1578	-0,03	-0,02	-0,12	0,00	-0,01	-0,01	1579	0,06	0,46	-0,10	0,00	0,00	-0,03
	1575	-0,08	-0,03	0,08	0,00	-0,08	0,01	1576	0,02	0,45	0,11	0,01	-0,11	-0,02
1430	1580	0,05	-0,53	-0,12	0,01	0,03	0,02	1581	0,16	0,01	-0,03	-0,02	0,06	0,01
	1577	-0,07	-0,56	0,02	0,00	-0,01	0,01	1578	0,03	-0,02	0,11	0,00	0,00	0,00
1431	1581	-0,11	-0,03	-0,11	-0,01	0,06	0,01	1582	-0,02	0,42	-0,13	-0,01	0,11	-0,02
	1578	-0,04	-0,01	0,10	0,00	-0,01	-0,01	1579	0,05	0,43	0,08	0,00	-0,01	-0,03
1432	161	-0,10	-0,29	0,00	0,01	0,05	0,03	1583	-0,07	-0,14	-0,13	-0,01	-0,05	0,04
	1580	0,05	-0,26	-0,10	0,00	0,01	0,02	1581	0,08	-0,11	-0,22	-0,01	0,12	0,04
1433	1583	0,30	-0,63	-0,74	-0,01	-0,05	0,15	162	0,61	0,90	0,47	0,12	0,61	0,17
	1581	0,20	-0,65	-0,29	0,00	0,12	-0,06	1582	0,50	0,88	0,92	-0,03	0,02	-0,03
1434	1585	0,07	-0,24	0,04	-0,01	-0,03	0,05	1586	0,24	0,62	-0,48	-0,01	-0,07	0,04
	1238	0,13	-0,23	0,34	-0,03	-0,14	-0,04	67	0,31	0,63	-0,18	0,03	0,13	-0,04
1435	1587	-0,05	-0,33	-0,03	0,00	-0,03	0,03	1588	0,02	0,05	-0,09	0,00	-0,03	0,03
	1584	0,00	-0,32	0,05	0,01	-0,07	0,02	1585	0,08	0,06	-0,01	-0,02	-0,05	0,02
1436	1588	-0,02	0,04	-0,09	0,00	-0,03	0,03	1589	0,04	0,35	-0,07	0,00	-0,03	0,03
	1585	-0,05	0,04	0,05	-0,02	-0,05	0,02	1586	0,01	0,34	0,07	0,00	-0,03	0,03
1437	1590	0,02	-0,27	-0,08	0,00	0,00	0,03	1591	0,09	0,05	-0,05	0,01	-0,01	0,02
	1587	-0,04	-0,28	0,02	0,00	-0,03	0,03	1588	0,02	0,03	0,05	0,00	-0,03	0,03
1438	1591	-0,06	0,03	-0,07	0,00	-0,01	0,02	1592	-0,01	0,31	-0,08	0,00	-0,02	0,03
	1588	-0,03	0,04	0,05	0,00	-0,03	0,03	1589	0,03	0,31	0,04	0,00	-0,03	0,03
1439	163	-0,10	-0,17	0,02	0,01	0,03	0,02	1593	-0,06	0,02	-0,17	0,01	0,04	0,01
	1590	-0,02	-0,15	0,05	0,00	0,00	0,02	1591	0,02	0,04	-0,14	0,00	-0,02	0,02
1440	1593	0,14	-0,24	-0,34	0,01	0,04	0,00	164	0,29	0,49	0,21	-0,02	-0,09	-0,01
	1591	0,08	-0,26	-0,16	0,00	-0,02	0,04	1592	0,22	0,48	0,40	0,01	-0,01	0,03
1441	1595	-0,05	0,02	-0,11	-0,03	-0,14	0,02	1596	0,00	0,29	0,03	0,00	-0,16	0,04
	1245	-0,03	0,03	-0,11	-0,05	-0,25	0,00	71	0,02	0,30	0,02	-0,04	-0,18	0,02
1442	1597	-0,03	-0,22	-0,01	0,00	-0,07	0,03	1598	0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,02
	1594	-0,02	-0,22	-0,02	0,01	-0,16	0,02	1595	0,02	0,00	-0,07	-0,03	-0,15	0,01
1443	1598	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	-0,07	0,02	1599	0,03	0,21	-0,01	0,00	-0,07	0,01
	1595	-0,02	-0,02	-0,06	-0,03	-0,15	0,02	1596	0,03	0,21	-0,02	0,00	-0,15	0,02
1444	1600	0,00	-0,12	-0,01	0,00	0,02	0,03	1601	0,02	-0,01	-0,06	0,01	0,01	0,02
	1597	0,00	-0,12	-0,02	0,00	-0,07	0,03	1598	0,02	-0,01	-0,06	0,00	-0,07	0,02
1445	1601	-0,02	-0,01	-0,05	0,01	0,01	0,02	1602	0,00	0,10	-0,01	0,00	0,01	0,01
	1598	-0,02	-0,01	-0,06	0,00	-0,07	0,02	1599	0,01	0,10	-0,02	0,00	-0,07	0,01
1446	165	-0,07	-0,05	0,07	0,02	0,10	0,02	1603	-0,04	0,05	-0,13	0,02	0,10	0,02
	1600	-0,04	-0,04	0,06	0,00	0,01	0,02	1601	-0,02	0,06	-0,14	0,01	0,01	0,02
1447	1603	0,04	-0,06	-0,12	0,02	0,10	0,02	166	0,05	0,02	0,06	0,02	0,08	0,02
	1601	0,02	-0,06	-0,14	0,01	0,01	0,02	1602	0,03	0,01	0,04	0,00	0,01	0,02
1448	1605	-0,06	0,00	-0,12	-0,03	-0,16	0,02	1606	0,04	0,48	-0,02	0,00	-0,18	0,04
	1252	-0,01	0,01	-0,13	-0,06	-0,28	0,01	75	0,08	0,49	-0,03	-0,05	-0,23	0,03
1449	1607	-0,05	-0,31	-0,01	0,00	-0,08	0,03	1608	0,02	0,00	-0,12	-0,01	-0,08	0,02
	1604	-0,02	-0,31	-0,03	0,01	-0,18	0,02	1605	0,04	0,01	-0,13	-0,03	-0,17	0,01
1450	1608	-0,02	-0,01	-0,12	-0,01	-0,08	0,02	1609	0,05	0,30	-0,01	0,00	-0,08	0,01
	1605	-0,04	-0,02	-0,13	-0,03	-0,17	0,02	1606	0,02	0,30	-0,03	0,00	-0,18	0,02
1451	1610	-0,02	-0,11	-0,01	0,00	0,01	0,03	1611	0,00	-0,01	-0,12	0,01	0,01	0,02
	1607	0,00	-0,11	-0,03	0,00	-0,09	0,03	1608	0,02	0,00	-0,13	0,00	-0,08	0,02
1452	1611	0,00	0,00	-0,12	0,01	0,01	0,02	1612	0,02	0,10	-0,01	0,00	0,01	0,01
	1608	-0,02	-0,01	-0,13	0,00	-0,08	0,02	1609	0,00	0,10	-0,03	0,00	-0,08	0,01
1453	167	-0,01	0,07	0,01	0,02	0,11	0,02	1613	-0,02	0,02	-0,14	0,02	0,11	0,02
	1610	0,00	0,07	0,00	0,00	0,01	0,02	1611	-0,01	0,02	-0,15	0,01	0,01	0,02
1454	1613	0,01	-0,02	-0,13	0,02	0,11	0,02	168	0,00	-0,10	0,00	0,02	0,09	0,01
	1611	0,01	-0,02	-0,15	0,01	0,01	0,02	1612	-0,01	-0,10	-0,02	0,00	0,01	0,02
1455	1615	0,01	0,04	0,04	0,00	-0,02	0,02	1616	-0,05	-0,29	0,08	0,00	-0,02	0,03
	1259	-0,02	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,01	79	-0,08	-0,30	0,04	0,00	0,02	0,01
1456	1617	0,03	0,20	0,02	0,00	-0,02	0,02	1618	-0,01	0,01	0,08	0,00	-0,02	0,02
	1614	0,01	0,20	0,00	0,00	-0,02	0,02	1615	-0,03	0,00	0,07	0,00	-0,02	0,02
1457	1618	0,01	0,01	0,08	0,00	-0,02	0,02	1619	-0,03	-0,18	0,02	0,00	-0,02	0,03
	1615	0,03	0,02	0,06	0,00	-0,02	0,02	1616	0,00	-0,17	0,00	0,00	-0,02	0,02
1458	1620	0,01	0,09	0,02	0,00	-0,02	0,02	1621	0,00	0,01	0,08	0,01	-0,02	0,02
	1617	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,02	0,02	1618	-0,01	0,01	0,06	0,00	-0,02	0,02
1459	1621	0,00	0,01	0,08	0,00	-0,02	0,02	1622	-0,01	-0,07	0,02	0,00	-0,04	0,02
	1618	0,01	0,01	0,06	0,00	-0,02	0,02	1619	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,02	0,03
1460	169	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,02	1623	0,01	0,00	0,09	0,00	0,02	0,01
	1620	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,02	1621	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,01
1461	1623	0,01	0,00	0,07	0,00	0,02	-0,01	170	0,01	0,04	0,03	-0,03	-0,14	-0,02
	1621	0,01	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,03	1622	0,01	0,04	0,02	0,01	-0,02	0,03
1462	1625	-0,19	-1,01	-0,13	0,14	0,24	-0,16	1626	-0,15	-0,83	-0,03	0,14	0,17	-0,10
	1270	-0,24	-1,02	-0,40	0,19	0,97	-0,05	1271	-0,20	-0,84	-0,31	0,17	0,84	0,01
1463	1626	-0,10	-0,83	-0,02	0,14	0,17	-0,04	1627	-0,07	-0,70	0,10	0,12	0,19	0,01
	1271	-0,18	-0,85	-0,33	0,17	0,84	-0,04	1272	-0,15	-0,72	-0,21	0,16	0,81	0,01
1464	1627	-0,03	-0,69	0,06	0,12	0,19	0,11	1628	-0,03	-0,71	0,24	-0,03	0,15	0,12
	1272	-0,16	-0,72	-0,22	0,16	0,81	-0,08	83	-0,16	-0,73	-0,03	0,23	1,17	-0,07
1465	1629	-0,10	-1,12	0,15	0,00	-0,65	-0,38	1630	-0,10	-1,09	-0,06	0,16	-0,67	-0,25
	1624	0,07	-1,09	-0,14	-0,02	0,27	-0,28	1625	0,08	-1,05	-0,35	0,12	0,19	-0,16
1466	1630	-0,11	-1,12	-0,14	0,18	-0,67	-0,21	1631	-0,08	-0,97	-0,06	0,21	-0,67	-0,08
	1625	-0,15	-1,13	-0,48	0,13	0,19	-0,20	1626	-0,12	-0,98	-0,40	0,14	0,17	-0,06
1467	1631	0,02	-0,09	-0,09	0,20	-0,67	-0,05	1632	0,02	-0,88	-0,03	0,19	-0,61	0,09
	1626	-0,16	-0,95	-0,39	0,14	0,17								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1469	1634	-0,36	-0,93	0,30	0,08	-2,03	-0,35	1635	-0,37	-0,95	0,30	0,40	-1,46	-0,12
	1629	0,17	-0,83	-0,29	0,03	-0,51	-0,50	1630	0,17	-0,85	-0,30	0,15	-0,74	-0,27
1470	1635	-0,09	-0,81	-0,21	0,27	-1,49	-0,17	1636	-0,11	-0,90	-0,05	0,40	-1,45	0,01
	1630	-0,05	-0,81	-0,37	0,16	-0,74	-0,23	1631	-0,07	-0,89	-0,21	0,22	-0,64	-0,05
1471	1636	-0,36	-0,91	-0,21	0,38	-1,46	0,07	1637	-0,43	-1,27	-0,46	0,27	-1,19	0,23
	1631	0,04	-0,83	-0,24	0,21	-0,64	-0,08	1632	-0,03	-1,19	-0,49	0,17	-0,67	0,07
1472	1637	0,36	-1,06	0,07	0,34	-1,17	0,16	1638	0,36	-1,06	0,26	0,04	-1,42	0,31
	1632	-0,22	-1,17	-0,46	0,15	-0,67	0,14	1633	-0,22	-1,18	-0,26	0,02	-0,48	0,29
1473	171	0,74	-0,59	-0,52	-2,33	-11,66	3,29	1639	0,65	-1,06	1,61	0,05	0,23	2,94
	1634	0,36	-0,67	-1,60	0,61	0,59	-1,42	1635	0,26	-1,14	0,54	0,12	-2,85	-1,77
1474	1639	-0,15	-0,79	-0,12	0,05	0,23	0,87	1640	-0,13	-0,69	0,10	-0,06	-0,29	0,49
	1635	-0,10	-0,78	0,03	-0,01	-2,88	0,29	1636	-0,08	-0,68	0,26	0,43	-1,31	-0,08
1475	1640	-0,25	-0,65	0,09	-0,06	-0,29	0,14	1641	-0,24	-0,62	-0,28	0,05	0,23	-0,21
	1636	-0,39	-0,68	0,09	0,41	-1,31	0,24	1637	-0,39	-0,65	-0,28	0,10	-2,05	-0,11
1476	1641	-1,05	-0,33	0,65	0,05	0,23	-1,54	172	-1,61	-3,13	-1,54	-1,39	-6,95	-1,81
	1637	-0,31	-0,19	0,26	0,17	-2,04	1,21	1638	-0,87	-2,98	-1,93	0,36	0,18	0,94
1477	1643	-0,05	-1,11	0,08	-0,20	-0,17	-0,54	1644	-0,11	-1,36	-0,01	0,12	0,01	-0,56
	1279	-0,30	-1,16	0,73	-0,30	-1,51	0,27	87	-0,35	-1,41	0,64	-0,73	-3,67	0,25
1478	1645	-0,04	-2,17	-0,26	-0,04	1,62	0,06	1646	0,12	-1,39	0,16	-0,19	1,80	-0,26
	1642	-0,15	-2,19	0,37	0,00	0,02	-0,01	1643	0,01	-1,41	0,79	-0,17	-0,05	-0,33
1479	1646	-0,05	-1,36	0,30	-0,23	1,79	-0,36	1647	0,16	-0,35	-0,16	0,00	1,79	-0,74
	1643	-0,09	-1,37	0,75	-0,18	-0,05	-0,23	1644	0,12	-0,36	0,29	0,06	-0,28	-0,60
1480	1648	0,13	-2,87	-0,38	0,10	3,07	0,38	1649	0,42	-1,41	0,13	-0,63	3,43	-0,01
	1645	-0,22	-2,94	0,33	-0,02	1,68	0,09	1646	0,07	-1,48	0,84	-0,18	1,86	-0,30
1481	1649	-0,88	-1,70	0,60	-0,54	3,45	-0,05	1650	-0,43	0,58	-0,32	-0,23	4,44	-0,64
	1646	-0,02	-1,53	0,97	-0,22	1,85	-0,32	1647	0,43	0,75	0,06	-0,03	1,62	-0,91
1482	173	-3,73	-7,33	3,40	1,32	6,62	-0,87	1651	-1,78	2,44	-2,34	-0,34	-1,72	-0,09
	1648	-2,99	-7,18	4,85	-0,22	1,49	0,66	1649	-1,03	2,59	-0,89	-0,16	5,77	1,44
1483	1651	-0,11	0,69	-0,06	-0,34	-1,72	3,86	174	-0,47	-1,13	-0,97	3,72	18,60	4,85
	1649	-0,68	0,57	-0,42	-0,07	5,79	-2,39	1650	-1,05	-1,25	-1,34	-0,85	1,34	-1,40
1484	1654	-0,01	-0,61	-0,07	0,00	0,39	-0,01	1655	-0,01	-0,63	-0,16	0,17	0,26	-0,01
	1652	0,01	-0,61	0,07	0,01	-0,02	0,06	1653	0,00	-0,62	-0,02	0,04	-0,03	0,06
1485	1656	0,04	-0,49	-0,11	-0,01	0,74	-0,11	1657	0,01	-0,62	-0,19	0,38	0,76	-0,10
	1654	0,01	-0,50	0,10	0,00	0,38	-0,03	1655	-0,01	-0,62	0,02	0,17	0,27	-0,02
1486	175	-0,25	-0,56	0,09	-0,14	-0,68	0,51	176	-0,23	-0,49	-0,41	0,49	2,45	0,48
	1656	-0,10	-0,53	0,43	0,09	1,23	-0,35	1657	-0,09	-0,46	-0,07	0,30	0,37	-0,38
1487	1659	-0,03	-0,32	0,13	0,01	-0,02	0,02	1660	-0,02	-0,30	0,04	0,02	-0,01	0,02
	130	-0,10	-0,33	0,19	0,00	-0,03	0,01	95	-0,10	-0,32	0,09	0,01	-0,01	0,02
1488	1661	-0,01	-0,54	-0,10	0,00	0,02	0,04	1662	0,02	-0,39	-0,03	0,00	0,03	0,04
	1658	-0,03	-0,54	0,18	0,00	-0,05	0,03	1659	0,00	-0,40	0,25	-0,02	-0,03	0,03
1489	1662	0,00	-0,38	0,15	0,01	0,03	0,04	1663	0,05	-0,13	-0,12	0,00	-0,08	0,03
	1659	-0,02	-0,39	0,34	0,00	-0,03	0,04	1660	0,03	-0,14	0,07	0,05	0,09	0,03
1490	1664	0,07	-0,75	-0,22	-0,02	0,10	0,02	1665	0,13	-0,42	-0,12	0,03	0,05	0,02
	1661	-0,05	-0,77	0,25	0,00	0,01	0,05	1662	0,01	-0,44	0,35	0,00	0,01	0,04
1491	1665	-0,22	-0,45	0,20	-0,04	0,04	0,02	1666	-0,13	0,00	-0,30	0,01	-0,04	0,01
	1662	-0,02	-0,41	0,53	0,00	0,01	0,03	1663	0,07	0,04	0,03	0,03	0,07	0,02
1492	177	-0,99	-1,80	0,65	0,06	0,21	-0,05	199	-0,54	0,46	-1,12	-0,01	0,10	-0,04
	1664	-0,76	-1,76	1,63	0,05	0,15	0,00	1665	-0,31	0,51	-0,13	-0,03	0,05	0,00
1493	199	-0,02	-0,19	0,06	0,00	0,01	-0,01	178	-0,01	-0,12	-0,35	0,00	0,01	-0,01
	1665	-0,13	-0,21	0,19	-0,01	0,03	-0,01	1666	-0,11	-0,14	-0,22	0,00	0,02	-0,01
1494	1668	-0,01	-0,28	0,05	0,04	-0,06	-0,04	1669	-0,01	-0,26	-0,04	0,02	-0,02	-0,01
	1296	-0,08	-0,29	0,15	0,03	0,13	-0,03	98	-0,08	-0,28	0,07	0,01	0,06	0,00
1495	1670	-0,01	-0,43	-0,09	0,00	-0,04	0,00	1671	0,01	-0,32	-0,05	0,03	-0,03	-0,01
	1667	-0,02	-0,43	0,14	0,01	-0,05	-0,01	1668	0,00	-0,33	0,17	0,04	-0,02	-0,02
1496	1671	0,00	-0,31	0,09	0,02	-0,04	-0,01	1672	0,04	-0,14	-0,13	0,10	0,05	0,01
	1668	-0,01	-0,32	0,24	0,04	-0,02	-0,03	1669	0,03	-0,14	0,03	0,02	-0,02	-0,01
1497	1673	0,05	-0,55	-0,17	0,02	-0,16	0,01	1674	0,09	-0,33	-0,12	0,03	-0,08	0,03
	1670	-0,03	-0,56	0,19	0,00	-0,04	-0,02	1671	0,01	-0,35	0,24	0,03	-0,03	0,00
1498	1674	-0,16	-0,36	0,12	0,04	-0,08	0,04	1675	-0,09	-0,04	-0,26	0,06	0,01	0,04
	1671	-0,01	-0,33	0,38	0,02	-0,03	0,00	1672	0,05	-0,01	0,00	0,09	0,00	0,00
1499	179	-0,73	-1,29	0,47	-0,19	-0,95	0,31	1676	-0,40	-0,34	-0,90	0,03	0,14	0,27
	1673	-0,56	-1,26	1,24	0,05	-0,02	-0,03	1674	-0,24	0,37	-0,12	0,01	-0,17	-0,07
1500	1676	-0,03	-0,16	0,05	0,03	0,14	0,10	180	-0,02	-0,14	-0,29	-0,01	-0,07	0,05
	1674	-0,09	-0,18	0,13	0,02	-0,17	0,10	1675	-0,09	-0,15	-0,21	0,07	0,06	0,04
1501	1677	-0,02	-0,21	0,01	-0,07	-0,20	0,05	1669	-0,03	-0,30	0,03	0,06	0,49	0,01
	123	-0,05	-0,21	0,01	0,02	0,11	0,01	98	-0,07	-0,30	0,03	-0,09	-0,47	-0,03
1502	1663	0,00	-0,23	0,06	0,15	0,72	0,00	1678	0,00	-0,22	0,03	-0,08	-0,23	0,00
	1660	-0,01	-0,23	0,06	-0,09	-0,57	0,04	1677	-0,01	-0,23	0,03	0,01	0,25	0,04
1503	1678	0,01	-0,22	0,01	-0,07	-0,23	0,04	1672	0,01	-0,22	-0,01	0,06	0,64	0,02
	1677	-0,01	-0,23	0,01	0,02	0,25	0,01	1669	-0,01	-0,22	-0,02	-0,15	-0,56	0,00
1504	1666	0,03	-0,13	0,03	0,22	1,03	-0,02	1679	0,01	-0,22	0,01	-0,10	-0,33	-0,02
	1663	0,03	-0,13	0,04	-0,15	-0,79	0,05	1678	0,01	-0,22	0,03	0,05	0,37	0,05
1505	1679	0,01	-0,22	0,02	-0,10	-0,33	0,03	1675	0,03	-0,14	0,00	0,12	0,90	0,04
	1678	0,01	-0,22	0,01	0,05	0,37	-0,01	1672	0,03	-0,14	-0,01	-0,22	-0,75	-0,01
1506	178	-0,03	-0,17	0,01	0,22	1,12	-0,03	201	-0,03	-0,20	0,02	-0,09	-0,44	-0,02
	1666	0,02	-0,16	0,01	-0,19	-1,00	0,01	1679	0,02	-0,19	0,02	0,06	0,45	0,02
1507	201	-0,03	-0,20	0,01	-0,09	-0,44	0,01	180	-0,03	-0,17	0,00	0,19	0,94	0,05
	1679	0,02	-0,19	0,03	0,06	0,45	-0,01	1675	0,02	-0,16	0,02	-0,24	-0,89	0,04
1508	1680	-0,02	-0,53	-0,02	0,06	-0,05	0,13	1681	-0,01	-0,46	-0,07	0,04	-0,05	0,16
	1522	-0,12	-0,55	0,02	-0,05	-0,24	0,07	1523	-0,10	-0,48	-0,04	-0,03	-0,14	0,10
1509	1681	-0,02	-0,46	0,07	0,02	-0,05	0,17	1682	-0,01	-0,37	0,01	-0,07	-0,11	0,17
	1523	-0,10	-0,48	0,06	-0,03	-0,14	0,09	1524	-0,09	-0,39	0,00	0,01	0,04	0,09
1510	1682	-0,01	-0,37	0,13	-0,07	-0,11	0,21	1683	-0,02	-0,38	0,10	-0,10	0,38	0,14
	1524	-0,10	-0,38	0,14	0,01	0,04	0,05	4	-0,10	-0,40	0,10	-0,04	-0,22	-0,01
1511	1655	0,02	-0,62	-0,07	0,17	0,26	0,00	1684	0,02	-0,59	-0,17	0,22	0,19	0,04
	1653	-0,04	-0,63	0,02	0,05	-0,03	0,07	1680	-0,04	-0,60	-0,08	0,06	-0,05	0,12
1512	1684	0,00	-0,60	-0,01	0,24	0,19	0,05	1685	0,01	-0,57	-0,11	0,16	0,09	0,11
	1680	-0,04	-0,61											

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1514	1686	0,01	-0,51	0,18	-0,23	-0,23	0,26	1687	0,04	-0,37	0,08	-0,10	0,88	0,19
	1682	-0,03	-0,52	0,12	-0,03	0,08	0,08	1683	0,00	-0,38	0,02	-0,34	-0,79	0,02
1515	1657	-0,07	-0,62	0,00	0,37	0,76	-0,07	1688	-0,07	-0,63	-0,21	0,29	0,76	-0,06
	1655	0,00	-0,61	0,11	0,17	0,27	-0,01	1684	0,00	-0,61	-0,10	0,22	0,17	0,01
1516	1688	-0,05	-0,63	0,01	0,30	0,76	-0,14	1689	-0,06	-0,66	-0,15	0,38	0,65	-0,12
	1684	0,00	-0,62	0,06	0,24	0,17	0,06	1685	-0,01	-0,65	-0,10	0,13	-0,03	0,07
1517	1689	-0,05	-0,67	0,02	0,37	0,65	-0,25	1690	-0,05	-0,70	-0,08	0,30	-0,35	-0,10
	1685	0,02	-0,66	0,08	0,20	-0,02	0,17	1686	0,02	-0,68	-0,02	-0,06	0,26	0,31
1518	1690	-0,05	-0,68	0,26	0,51	-0,31	0,37	1691	-0,01	-0,49	0,10	-1,15	1,63	0,25
	1686	-0,04	-0,68	0,18	-0,13	0,25	0,06	1687	0,00	-0,49	0,02	-0,61	-1,63	-0,06
1519	176	-0,14	-0,60	0,09	0,49	2,45	-0,13	1120	-0,15	-0,66	-0,20	0,27	1,37	-0,23
	1657	-0,04	-0,58	0,12	0,29	0,37	0,17	1688	-0,05	-0,64	-0,17	0,33	0,95	0,07
1520	1120	-0,16	-0,65	0,12	0,27	1,37	0,01	1119	-0,15	-0,64	-0,10	0,38	1,88	-0,10
	1688	-0,07	-0,64	0,04	0,34	0,95	-0,15	1689	-0,07	-0,62	-0,18	0,40	0,73	-0,26
1521	1119	-0,07	-0,66	-0,17	0,38	1,88	0,11	1118	-0,12	-0,93	-0,14	0,70	3,48	-0,05
	1689	0,01	-0,64	-0,01	0,39	0,73	-0,46	1690	-0,05	-0,91	0,01	0,38	0,09	-0,63
1522	1118	0,03	-0,97	-0,35	0,70	3,48	-0,58	181	-0,05	-1,36	-0,20	1,55	7,73	-0,33
	1690	0,14	-0,94	0,35	0,60	0,14	-0,30	1691	0,06	-1,34	0,49	-2,47	-5,00	-0,06
1523	1693	0,00	-0,09	0,02	-0,02	-0,07	0,06	1694	0,00	-0,07	0,05	-0,01	-0,01	0,06
	1379	-0,02	-0,09	0,03	-0,02	-0,08	0,02	1380	-0,02	-0,08	0,05	-0,01	-0,06	0,02
1524	1694	-0,01	-0,07	0,04	-0,01	-0,01	0,05	1695	-0,01	-0,05	0,06	-0,01	0,00	0,05
	1380	-0,02	-0,08	0,03	-0,01	-0,06	0,02	1381	-0,01	-0,05	0,05	0,00	-0,01	0,02
1525	1695	-0,02	-0,05	0,04	-0,01	0,00	0,04	1696	-0,01	-0,03	0,06	0,00	0,01	0,03
	1381	-0,01	-0,05	0,03	0,00	-0,01	0,03	100	-0,01	-0,03	0,04	0,00	-0,01	0,02
1526	1697	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,08	0,11	1698	0,00	-0,12	0,05	-0,02	0,08	0,08
	1692	-0,01	-0,13	0,00	0,01	-0,06	0,09	1693	0,00	-0,12	0,05	-0,01	-0,03	0,07
1527	1698	-0,02	-0,11	0,05	-0,02	0,08	0,08	1699	-0,01	-0,08	0,06	-0,03	0,06	0,06
	1693	-0,01	-0,11	0,05	-0,01	-0,03	0,07	1694	0,00	-0,07	0,05	-0,01	-0,02	0,05
1528	1699	-0,04	-0,08	0,06	-0,02	0,06	0,05	1700	-0,03	-0,04	0,06	-0,02	0,04	0,04
	1694	-0,01	-0,08	0,04	-0,01	-0,02	0,06	1695	0,00	-0,04	0,04	-0,01	0,00	0,04
1529	1700	-0,02	-0,04	0,04	-0,02	0,04	0,04	1701	-0,02	-0,02	0,05	-0,01	0,02	0,03
	1695	-0,01	-0,04	0,03	-0,01	0,00	0,04	1696	-0,01	-0,02	0,04	0,00	0,01	0,03
1530	1702	0,01	-0,23	0,01	-0,02	0,31	0,08	1703	0,03	-0,14	0,10	-0,07	0,20	0,04
	1697	-0,03	-0,24	-0,02	0,00	0,06	0,13	1698	-0,01	-0,15	0,07	-0,02	0,08	0,08
1531	1703	-0,12	-0,17	0,12	-0,05	0,20	0,03	1704	-0,10	-0,05	0,08	-0,04	0,13	0,00
	1698	-0,02	-0,15	0,07	-0,02	0,08	0,08	1699	0,00	-0,03	0,04	-0,03	0,06	0,05
1532	1704	-0,06	-0,04	0,03	-0,04	0,13	0,00	1705	-0,05	-0,03	0,03	-0,02	0,05	-0,01
	1699	-0,03	-0,04	0,05	-0,02	0,06	0,05	1700	-0,03	-0,02	0,04	-0,02	0,04	0,04
1533	1705	-0,02	-0,02	0,01	-0,02	0,05	0,00	1706	-0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,03	0,00
	1700	-0,02	-0,02	0,02	-0,02	0,05	0,03	1701	-0,02	-0,01	0,03	-0,01	0,02	0,03
1534	149	-0,25	-0,71	0,30	0,42	2,10	-0,59	1707	-0,10	0,05	0,15	-0,04	-0,18	-0,53
	1702	-0,19	-0,69	0,18	-0,11	-0,14	0,26	1703	-0,04	0,06	0,03	-0,01	0,45	0,32
1535	1707	-0,01	0,00	0,00	-0,04	-0,18	-0,14	1708	-0,01	-0,01	0,02	0,01	0,04	-0,09
	1703	-0,10	-0,02	0,04	0,00	0,46	-0,06	1704	-0,10	-0,02	0,06	-0,05	0,10	-0,01
1536	1708	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04	-0,07	1709	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04
	1704	-0,05	-0,02	0,01	-0,05	0,10	-0,03	1705	-0,05	-0,01	0,02	-0,02	0,06	0,01
1537	1709	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,03	182	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1705	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,01	1706	-0,02	-0,02	0,01	-0,01	0,02	0,01
1538	1711	-0,02	-0,02	0,01	-0,02	0,00	0,03	1712	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	0,02
	1388	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,02	104	-0,01	-0,03	-0,07	0,00	-0,02	0,01
1539	1713	0,00	0,03	0,04	0,00	0,01	0,02	1714	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
	1710	0,00	0,03	0,01	0,01	0,00	0,02	1711	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,02
1540	1714	-0,03	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,02	1715	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,02
	1711	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	1712	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	0,02
1541	1716	0,00	0,03	0,04	-0,01	0,00	0,01	1717	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
	1713	0,00	0,03	0,02	0,00	0,01	0,02	1714	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02
1542	1717	-0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,02	1718	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02
	1714	-0,02	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,02	1715	-0,02	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,02
1543	183	0,00	0,01	0,04	0,00	-0,01	0,01	1719	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	1716	0,00	0,01	0,04	0,00	0,01	0,01	1717	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1544	1719	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01	184	0,01	0,03	0,03	-0,01	-0,03	0,01
	1717	-0,02	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,02	1718	-0,01	0,03	0,02	-0,01	0,00	0,02
1545	1720	-0,01	-0,01	0,04	0,00	-0,01	0,02	1710	-0,01	-0,01	0,04	0,01	0,04	0,02
	1527	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,05	0,03	103	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,03
1546	1701	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	0,02	0,03	1721	-0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,02
	1696	-0,01	-0,02	0,02	0,00	0,01	0,04	1720	-0,01	0,00	0,03	0,01	0,02	0,03
1547	1721	-0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,03	1713	0,00	0,03	0,02	0,01	0,08	0,02
	1720	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02	1710	0,00	0,03	0,01	-0,01	-0,05	0,02
1548	1706	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,03	0,01	1722	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,01
	1701	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,02	0,02	1721	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,02
1549	1722	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	1716	0,00	0,03	0,02	0,02	0,11	0,01
	1721	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,02	1713	0,00	0,03	0,02	-0,02	-0,09	0,02
1550	182	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	1723	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1706	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,02	0,00	1722	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01
1551	1723	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	183	0,00	0,01	0,02	0,02	0,12	0,01
	1722	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	1716	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,11	0,01
1552	1715	-0,05	-0,01	0,07	-0,01	0,00	0,02	1725	-0,05	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,02
	1712	-0,04	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,02	1724	-0,04	-0,01	-0,11	-0,01	-0,01	0,02
1553	1718	-0,04	0,01	0,11	-0,01	0,00	0,02	1726	-0,04	0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,02
	1715	-0,04	0,00	0,06	-0,01	0,00	0,02	1725	-0,04	0,01	-0,09	-0,01	0,00	0,02
1554	184	0,00	0,03	0,08	-0,01	-0,03	0,02	185	0,00	0,00	-0,09	-0,01	-0,04	0,02
	1718	-0,02	0,03	0,12	-0,01	0,00	0,02	1726	-0,03	0,00	-0,04	-0,01	0,01	0,02
1555	1729	-0,13	-0,04	0,05	-0,01	0,02	0,01	1730	-0,14	-0,09	-0,08	-0,01	0,02	0,01
	1727	-0,08	-0,03	-0,13	0,00	0,00	0,00	1728	-0,09	-0,08	-0,25	0,00	0,02	0,00
1556	1731	-0,16	0,02	0,14	-0,01	0,01	0,03	1732	-0,17	-0,03	-0,09	-0,01	0,02	0,03
	1729	-0,13	0,03	-0,05	-0,01	0,02	0,01	1730	-0,14	-0,02	-0,28	0,00	0,05	0,01
1557	186	0,00	0,14	0,12	-0,01	-0,05	0,05	187	-0,02	0,02	-0,18	0,00	0,02	0,06
	1731	-0,13</												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1559	1730	-0,12	-0,08	0,00	-0,01	0,02	0,01	1734	-0,15	-0,24	-0,05	0,07	0,16	0,02
	1728	-0,07	-0,07	-0,24	0,00	0,02	-0,01	1733	-0,10	-0,23	-0,29	-0,01	-0,05	0,00
1560	1734	-0,06	-0,26	-0,11	0,05	0,15	-0,02	1687	-0,09	-0,42	0,05	0,26	-0,25	0,08
	1733	-0,01	-0,25	-0,35	0,00	-0,05	0,01	1683	-0,04	-0,41	-0,20	0,18	0,34	0,11
1561	1732	-0,28	0,00	0,19	-0,01	0,02	0,03	1735	-0,31	-0,16	-0,10	0,07	0,14	0,03
	1730	-0,14	0,03	-0,21	0,00	0,05	0,01	1734	-0,17	-0,13	-0,50	0,03	-0,01	0,02
1562	1735	-0,13	-0,22	-0,12	0,06	0,14	0,01	1691	-0,20	-0,56	0,11	0,18	-0,40	-0,01
	1734	-0,04	-0,20	-0,56	0,01	-0,01	0,05	1687	-0,11	-0,55	-0,33	0,42	0,52	0,03
1563	187	-0,04	0,07	0,29	0,00	0,02	0,04	1736	-0,07	-0,10	-0,14	-0,02	-0,11	0,03
	1732	-0,26	0,03	0,10	-0,01	0,02	0,06	1735	-0,30	-0,14	-0,33	0,07	0,11	0,04
1564	1736	-0,56	0,62	1,46	-0,02	-0,11	0,15	181	-0,85	-0,83	-0,10	0,14	0,69	0,02
	1735	-0,67	0,60	-0,35	0,05	0,11	-0,05	1691	-0,96	-0,85	-1,91	0,25	-0,05	-0,19
1565	1737	-0,07	-0,06	-0,01	-0,01	0,00	0,01	1727	-0,08	-0,09	-0,07	0,00	0,00	0,01
	1538	-0,02	-0,05	-0,11	-0,01	-0,03	0,00	120	-0,03	-0,08	-0,18	0,00	0,00	0,00
1566	1725	-0,07	-0,01	0,05	-0,01	0,00	0,02	1738	-0,07	-0,02	-0,04	-0,01	0,01	0,02
	1724	-0,05	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,02	1737	-0,05	-0,01	-0,13	-0,01	0,00	0,01
1567	1738	-0,11	-0,02	0,05	-0,01	0,01	0,02	1729	-0,11	-0,04	-0,07	-0,01	0,02	0,01
	1737	-0,07	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,01	1727	-0,07	-0,04	-0,18	0,00	0,00	0,01
1568	1726	-0,04	0,01	0,09	-0,01	0,00	0,02	1739	-0,04	0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,02
	1725	-0,07	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,02	1738	-0,07	0,02	-0,09	-0,01	0,01	0,02
1569	1739	-0,11	0,01	0,12	-0,01	0,00	0,03	1731	-0,11	0,02	-0,04	-0,01	0,01	0,03
	1738	-0,10	0,02	0,00	-0,01	0,01	0,02	1729	-0,10	0,02	-0,16	-0,01	0,02	0,02
1570	185	-0,01	0,01	0,10	-0,01	-0,04	0,03	1740	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,01	0,04
	1726	-0,05	0,00	0,09	-0,01	0,01	0,01	1739	-0,05	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,02
1571	1740	0,00	0,01	0,17	0,00	0,01	0,02	186	0,03	0,13	0,03	-0,01	-0,05	0,03
	1739	-0,10	-0,01	0,08	-0,01	-0,01	0,03	1731	-0,07	0,11	-0,06	-0,01	0,03	0,04
1572	1742	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,02	1743	0,05	0,34	-0,06	0,00	-0,04	0,02
	1548	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	156	0,09	0,34	-0,05	0,01	0,03	0,00
1573	1744	-0,03	-0,24	-0,01	0,00	-0,02	0,01	1745	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,01
	1741	-0,01	-0,24	-0,01	0,00	-0,03	0,01	1742	0,04	0,01	-0,06	-0,01	-0,02	0,01
1574	1745	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,01	1746	0,03	0,24	-0,01	0,00	-0,02	0,02
	1742	-0,04	-0,01	-0,06	-0,01	-0,02	0,01	1743	0,01	0,23	-0,01	0,00	-0,02	0,02
1575	1747	-0,02	-0,15	-0,01	0,00	-0,02	0,01	1748	0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,01
	1744	-0,01	-0,14	-0,01	0,00	-0,02	0,01	1745	0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,01
1576	1748	-0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,01	1749	0,02	0,14	-0,01	0,00	-0,02	0,01
	1745	-0,02	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,01	1746	0,01	0,14	-0,01	0,00	-0,02	0,02
1577	227	-0,02	-0,07	0,00	-0,01	-0,03	0,02	1750	-0,01	0,01	-0,08	0,00	0,01	0,02
	1747	-0,01	-0,06	0,01	0,00	-0,01	0,01	1748	0,00	0,01	-0,07	0,00	-0,03	0,01
1578	1750	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	228	0,01	0,05	-0,01	-0,01	-0,06	0,00
	1748	-0,01	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,02	1749	0,00	0,05	-0,02	0,00	-0,01	0,02
1579	1752	0,23	-0,44	-0,08	0,22	-5,97	-0,95	1753	0,24	-0,39	0,39	1,32	-1,58	0,01
	1098	-0,12	-0,51	-0,29	0,74	3,72	-2,58	1097	-0,11	-0,46	0,18	0,49	2,46	-1,61
1580	1753	0,29	-0,62	-0,08	1,29	-1,59	-1,03	1754	0,34	-0,36	-0,68	0,41	-1,86	-0,27
	1097	0,28	-0,62	0,34	0,49	2,46	-0,46	1096	0,33	-0,36	-0,27	0,29	1,47	0,30
1581	1754	-0,34	0,28	-1,20	0,56	-1,83	-1,73	1755	-0,19	1,06	1,54	0,44	0,89	-1,36
	1096	-0,92	0,17	-2,10	0,29	1,47	1,74	158	-0,77	0,94	0,64	-1,59	-7,97	2,11
1582	1756	-0,03	0,18	-0,33	0,05	-0,75	1,28	1757	-0,07	-0,04	-0,04	0,44	-1,23	0,71
	1751	0,21	0,23	0,31	0,22	-3,76	0,86	1752	0,17	0,00	0,60	1,28	-2,24	0,29
1583	1757	0,07	-0,06	-0,14	0,44	-1,23	0,69	1758	0,04	-0,20	0,03	0,63	-0,95	0,20
	1752	0,29	-0,02	0,12	0,96	-2,30	0,29	1753	0,27	-0,15	0,29	1,29	-1,75	-0,20
1584	1758	0,15	-0,22	-0,23	0,58	-0,96	0,26	1759	0,19	-0,03	0,02	0,48	-0,85	-0,05
	1753	-0,01	-0,25	-0,17	1,26	-1,76	-0,34	1754	0,02	-0,07	0,08	0,60	-0,93	-0,65
1585	1759	-0,17	0,02	-0,09	0,42	-0,86	-0,21	1760	-0,10	0,35	0,13	0,01	-0,45	-0,36
	1754	0,39	0,13	-0,43	0,74	-0,90	-0,44	1755	0,45	0,46	-0,22	0,03	-1,11	-0,59
1586	1761	-0,01	-0,01	-0,16	0,08	0,07	0,77	1762	-0,01	-0,01	-0,09	0,13	-0,04	0,55
	1756	0,05	0,00	0,14	-0,01	-1,05	0,93	1757	0,05	0,00	0,21	0,46	-1,12	0,71
1587	1762	0,01	-0,01	-0,16	0,19	-0,02	0,64	1763	0,00	-0,06	-0,07	0,30	0,00	0,32
	1757	0,11	0,01	0,11	0,47	-1,12	0,59	1758	0,10	-0,04	0,20	0,62	-1,00	0,27
1588	1763	0,00	-0,05	-0,14	0,24	-0,01	0,37	1764	0,02	0,05	-0,01	0,33	0,03	0,10
	1758	0,13	-0,03	-0,06	0,57	-1,01	0,19	1759	0,15	0,07	0,08	0,50	-0,72	-0,08
1589	1764	-0,01	0,03	0,01	0,20	0,00	0,14	1765	0,02	0,17	-0,02	0,04	0,18	-0,01
	1759	0,01	0,04	-0,03	0,45	-0,73	-0,14	1760	0,04	0,17	-0,06	0,00	-0,51	-0,30
1590	229	0,03	-0,05	-0,08	-0,18	1,64	0,37	1766	0,05	0,04	-0,07	0,39	0,81	0,22
	1761	-0,04	-0,06	0,09	0,05	-0,09	0,84	1762	-0,03	0,03	0,11	0,14	0,02	0,69
1591	1766	-0,06	0,00	-0,09	0,25	0,78	0,45	1767	-0,06	0,00	-0,05	0,04	0,59	0,30
	1762	0,02	0,02	0,04	0,20	0,04	0,55	1763	0,02	0,01	0,08	0,30	0,01	0,40
1592	1767	-0,17	-0,03	-0,07	0,26	0,64	0,43	1768	-0,16	0,00	-0,04	0,06	0,83	0,26
	1763	0,04	0,02	0,01	0,24	0,00	0,28	1764	0,05	0,04	0,04	0,34	0,07	0,11
1593	1768	-0,38	-0,15	-0,17	0,69	0,95	0,39	230	-0,31	0,20	-0,08	0,07	1,44	0,42
	1764	0,17	-0,04	0,06	0,20	0,04	0,00	1765	0,24	0,31	0,15	0,03	0,11	0,02
1594	1770	-0,03	0,05	-0,03	0,02	-0,04	0,00	1771	-0,03	0,03	0,08	0,00	0,06	0,00
	1573	-0,03	0,05	-0,07	0,03	0,14	-0,01	160	-0,03	0,03	0,03	0,01	0,05	0,00
1595	1772	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,04	0,06	1773	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,03
	1769	-0,01	-0,03	0,00	0,01	-0,03	0,04	1770	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,02
1596	1773	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,03	1774	0,01	0,06	0,00	0,00	0,04	0,02
	1770	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,01	0,02	1771	0,01	0,06	-0,01	-0,01	0,04	0,01
1597	1775	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,10	0,04	1776	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,07	0,02
	1772	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,04	0,05	1773	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	0,04
1598	1776	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,07	0,02	1777	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,01
	1773	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,03	1774	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,04	0,02
1599	231	-0,02	-0,02	0,02	0,10	0,49	-0,11	1778	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,09
	1775	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,03	0,06	1776	0,00	0,02	-0,04	0,00	0,12	0,08
1600	1778	0,03	-0,05	-0,07	-0,01	-0,07	0,00	232	0,06	0,09	0,06	0,01	0,06	0,02
	1776	0,02	-0,06	-0,05	-0,01	0,12	-0,01	1777	0,05	0,09	0,08	0,00	0,02	0,01
1601	1780	-0,16	0,40	-0,31	0,00	-0,11	-0,07	1781	-0,52	-1,38	0,95	0,03	-0,01	-0,05
	1583	-0,35	0,36	-0,75	0,02	0,08	0,14	162	-0,71	-1,42	0,51	-0,12	-0,61	0,17
1602	1782	0,11	0,54	0,01	0,00	0,00	0,00	1783	-0,05	-0,27	0,10	0,00	0,01	-0,01
	1779	-0,03	0,51	-0,12	-0,01									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1604	1785	-0,04	0,52	0,12	0,01	0,04	0,01	1786	-0,20	-0,29	0,03	-0,01	0,06	0,00
	1782	0,12	0,56	-0,04	0,00	0,01	0,00	1783	-0,04	-0,25	-0,13	0,00	0,01	-0,01
1605	1786	0,08	-0,24	0,06	-0,01	0,07	0,00	1787	-0,06	-0,96	0,10	-0,01	0,11	-0,03
	1783	0,06	-0,24	-0,13	0,00	0,01	-0,02	1784	-0,08	-0,96	-0,09	0,00	0,00	-0,04
1606	233	-0,04	0,09	0,24	0,01	0,03	0,02	1788	-0,03	0,16	0,11	-0,01	-0,04	0,04
	1785	-0,19	0,06	0,23	0,00	0,02	0,01	1786	-0,17	0,13	0,10	0,00	0,11	0,02
1607	1788	-0,26	0,46	0,46	-0,01	-0,04	0,12	234	-0,68	-1,65	-0,51	0,11	0,57	0,15
	1786	-0,12	0,49	0,13	0,00	0,12	-0,06	1787	-0,55	-1,62	-0,84	-0,03	0,03	-0,04
1608	1790	-0,06	0,22	-0,13	0,00	0,04	0,02	1791	-0,24	-0,66	0,43	0,00	0,03	0,02
	1593	-0,16	0,20	-0,34	0,00	0,02	-0,01	164	-0,33	-0,68	0,22	0,02	0,11	-0,01
1609	1792	0,06	0,33	0,03	0,00	0,02	0,01	1793	-0,02	-0,09	0,08	0,00	0,02	0,01
	1789	-0,02	0,32	-0,08	0,00	0,03	0,01	1790	-0,10	-0,10	-0,03	0,00	0,03	0,01
1610	1793	0,03	-0,09	0,10	0,00	0,02	0,01	1794	-0,04	-0,45	0,06	0,00	0,02	0,02
	1790	0,08	-0,08	-0,06	0,00	0,03	0,01	1791	0,00	-0,44	-0,09	0,00	0,04	0,02
1611	1795	-0,04	0,33	0,09	0,00	0,01	0,01	1796	-0,13	-0,12	0,01	0,00	0,01	0,01
	1792	0,07	0,35	-0,02	0,00	0,02	0,01	1793	-0,02	-0,10	-0,10	0,00	0,02	0,01
1612	1796	0,06	-0,09	0,08	0,00	0,01	0,01	1797	-0,01	-0,43	0,09	0,00	0,00	0,02
	1793	0,03	-0,10	-0,08	0,00	0,02	0,01	1794	-0,04	-0,43	-0,07	0,00	0,02	0,02
1613	235	-0,09	-0,05	0,18	0,00	0,00	0,01	1798	-0,04	0,22	-0,06	0,00	0,00	0,01
	1795	-0,19	-0,07	0,33	0,00	0,01	0,01	1796	-0,14	0,20	0,09	0,00	0,00	0,01
1614	1798	-0,26	0,52	0,59	0,00	0,00	0,01	236	-0,56	-0,99	-0,44	-0,01	-0,03	0,01
	1796	-0,18	0,53	0,17	0,00	0,00	0,02	1797	-0,48	-0,97	-0,86	0,00	0,01	0,02
1615	1800	-0,01	0,07	-0,03	0,01	0,07	0,01	1801	-0,07	-0,24	0,11	0,00	0,07	0,00
	1603	-0,06	0,06	-0,03	0,02	0,10	0,02	166	-0,12	-0,24	0,11	0,02	0,08	0,01
1616	1802	0,01	0,09	0,00	0,00	0,04	0,01	1803	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,01
	1799	-0,02	0,08	0,00	0,00	0,07	0,01	1800	-0,04	-0,01	0,08	0,01	0,07	0,01
1617	1803	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,01	1804	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,04	0,01
	1800	0,04	0,01	0,08	0,01	0,07	0,01	1801	0,02	-0,09	0,00	0,00	0,07	0,01
1618	1805	0,04	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	1806	0,04	0,01	0,09	0,00	0,02	0,01
	1802	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,05	0,01	1803	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,01
1619	1806	-0,04	-0,01	0,09	0,00	0,02	0,01	1807	-0,04	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01
	1803	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,01	1804	0,01	0,03	0,00	0,00	0,05	0,01
1620	237	-0,13	-0,20	0,14	0,00	-0,02	0,01	1808	-0,07	0,09	-0,05	0,00	0,00	0,01
	1805	-0,09	-0,19	0,13	0,00	0,02	0,01	1806	-0,03	0,10	-0,06	0,00	0,02	0,01
1621	1808	0,08	-0,11	-0,07	0,00	0,00	0,01	238	0,14	0,20	0,15	0,00	0,00	0,01
	1806	0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,02	0,01	1807	0,10	0,20	0,16	0,00	0,02	0,02
1622	1810	0,01	0,05	0,00	0,01	0,07	0,01	1811	-0,06	-0,27	0,07	0,00	0,08	0,00
	1613	-0,03	0,04	0,01	0,02	0,11	0,02	168	-0,10	-0,28	0,08	0,02	0,08	0,01
1623	1812	0,02	0,15	0,00	0,00	0,05	0,01	1813	-0,01	0,00	0,08	0,00	0,05	0,01
	1809	-0,01	0,14	0,01	0,00	0,08	0,01	1810	-0,04	-0,01	0,08	0,01	0,07	0,01
1624	1813	0,01	0,00	0,08	0,00	0,05	0,01	1814	-0,02	-0,15	0,00	0,00	0,05	0,01
	1810	0,04	0,01	0,08	0,01	0,07	0,01	1811	0,08	-0,14	0,01	0,00	0,08	0,01
1625	1815	0,03	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	1816	0,03	0,00	0,08	0,00	0,02	0,01
	1812	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,01	1813	-0,01	0,00	0,08	0,00	0,05	0,01
1626	1816	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,02	0,01	1817	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,02
	1813	0,01	0,00	0,08	0,00	0,05	0,01	1814	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,01
1627	239	-0,08	-0,11	0,10	0,00	-0,02	0,01	1818	-0,05	0,06	-0,02	0,00	0,00	0,02
	1815	-0,06	-0,11	0,09	0,00	0,02	0,01	1816	-0,02	0,07	-0,02	0,00	0,02	0,01
1628	1818	0,06	-0,08	-0,03	0,00	0,00	0,01	240	0,10	0,13	0,11	0,00	0,00	0,02
	1816	0,03	-0,08	-0,02	0,00	0,02	0,01	1817	0,07	0,12	0,12	0,00	0,02	0,02
1629	1820	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	1821	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,02	0,01
	1623	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	170	0,02	0,06	-0,01	0,02	0,10	-0,02
1630	1822	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,03	0,01	1823	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,01
	1819	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,01	1820	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,01
1631	1823	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,01	1824	0,01	0,04	0,00	0,00	0,03	0,01
	1820	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,01	1821	0,00	0,04	0,00	0,00	0,03	0,01
1632	1825	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,02	1826	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,01
	1822	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,01	1823	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,01
1633	1826	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,01	1827	0,01	0,02	0,00	0,00	0,04	0,01
	1823	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,01	1824	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,01
1634	241	0,01	0,01	-0,02	0,01	0,05	0,00	1828	0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,01
	1825	0,01	0,01	-0,03	0,00	0,01	0,02	1826	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,03
1635	1828	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,04	242	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,14	0,05
	1826	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	0,00	1827	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,01
1636	1830	0,11	-0,20	0,05	0,02	2,86	0,37	1831	0,04	-0,53	0,29	-0,39	1,31	0,01
	1639	-0,08	-0,24	-0,23	-0,07	-0,36	0,87	1640	-0,15	-0,57	0,01	0,06	0,28	0,51
1637	1831	0,41	-0,52	0,22	-0,38	1,32	0,35	1832	0,36	-0,78	-0,11	-0,05	2,09	0,02
	1640	-0,03	-0,61	0,00	0,06	0,28	0,14	1641	-0,08	-0,86	-0,32	-0,02	-0,09	-0,19
1638	1832	0,36	-1,23	0,41	-0,13	2,07	1,35	1833	0,86	1,24	-1,68	-0,37	-0,15	1,09
	1641	0,76	-1,15	0,60	-0,02	-0,09	-1,52	172	1,25	1,32	-1,49	1,46	7,31	-1,79
1639	1834	-0,17	0,13	-0,32	-0,02	0,60	-0,47	1835	-0,24	-0,22	-0,33	-0,07	0,76	-0,24
	1829	0,43	0,25	0,33	-0,08	1,99	-0,29	1830	0,36	-0,10	0,32	-0,39	1,45	-0,06
1640	1835	0,00	-0,23	-0,32	-0,07	0,76	-0,18	1836	-0,04	-0,46	-0,32	-0,12	0,62	0,04
	1830	0,09	-0,22	-0,15	-0,26	1,47	-0,11	1831	0,04	-0,44	-0,14	-0,36	1,46	0,11
1641	1836	0,00	-0,45	0,03	-0,10	0,62	0,01	1837	0,03	-0,28	-0,44	-0,10	0,63	0,21
	1831	0,28	-0,39	-0,21	-0,35	1,46	0,16	1832	0,32	-0,22	-0,68	-0,23	1,22	0,36
1642	1837	0,20	-0,37	-0,24	-0,08	0,63	0,29	1838	0,19	-0,40	0,00	-0,02	0,45	0,46
	1832	-0,30	-0,47	-0,17	-0,31	1,20	0,27	1833	-0,31	-0,50	0,08	-0,04	1,49	0,44
1643	1839	-0,01	0,27	-0,14	0,00	-0,01	-0,36	1840	-0,06	-0,01	-0,24	0,07	0,01	-0,23
	1834	0,07	0,28	0,19	0,01	0,71	-0,36	1835	0,01	0,00	0,09	-0,09	0,68	-0,23
1644	1840	-0,31	-0,02	-0,12	0,05	0,00	-0,29	1841	-0,33	-0,13	-0,38	0,08	-0,19	-0,10
	1835	0,07	0,05	0,09	-0,09	0,68	-0,16	1836	0,05	-0,05	-0,17	-0,11	0,66	0,02
1645	1841	-0,57	-0,19	-0,25	0,10	-0,19	-0,10	1842	-0,71	-0,89	-0,96	0,05	-0,30	0,11
	1836	0,11	-0,05	0,18	-0,09	0,66	0,03	1837	-0,02	-0,75	-0,53	-0,11	0,55	0,24
1646	1842	0,53	-0,52	-0,04	0,12	-0,28	0,08	1843	0,49	-0,75	0,18	0,05	-0,62	0,28
	1837	-0,28	-0,69	-0,34	-0,09	0,55	0,27	1838	-0,33	-0,91	-0,12	0,01	0,57	0,47
1647	243	0,01	0,10	-0,12	-0,33	-1,67	0,13	1844	0,01	0,09	-0,12	0,00	-0,02	0,11
	1839	-0,												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1649	1845	-0,10	0,13	0,28	-0,02	-0,12	-0,46	1846	-0,06	0,31	-0,34	0,00	-0,01	-0,54
	1841	-0,64	0,02	0,42	0,11	-0,14	-0,04	1842	-0,60	0,20	-0,20	-0,10	-1,01	-0,12
1650	1846	-1,43	0,78	1,02	0,00	-0,01	-1,60	244	-2,34	-3,73	-2,53	-1,25	-6,27	-1,70
	1842	-0,52	0,96	0,72	-0,02	-0,99	0,95	1843	-1,42	-3,55	-2,83	0,32	0,73	0,84
1651	1849	0,01	0,00	0,02	-0,01	-0,13	-0,10	1850	-0,03	-0,18	-0,02	-0,06	-0,06	-0,12
	1847	-0,02	0,00	-0,02	0,02	-0,84	-0,14	1848	-0,05	-0,18	-0,06	-0,35	-0,90	-0,16
1652	1851	0,04	0,00	-0,02	0,02	0,48	0,02	1852	0,01	-0,18	-0,01	0,08	0,70	-0,02
	1849	0,00	-0,01	0,03	-0,01	-0,10	-0,10	1850	-0,04	-0,19	0,04	-0,05	-0,04	-0,14
1653	245	-0,28	-0,38	0,26	-0,05	-0,27	0,46	246	-0,18	0,10	-0,27	0,25	1,23	0,52
	1851	-0,24	-0,38	0,49	0,06	0,67	-0,12	1852	-0,14	0,11	-0,03	0,07	0,64	-0,06
1654	1854	0,14	-0,06	0,18	0,00	-0,02	-0,02	1855	0,09	-0,32	-0,20	0,00	-0,02	-0,02
	199	-0,04	-0,10	0,08	0,00	-0,04	-0,02	178	-0,09	-0,35	-0,30	0,00	-0,03	-0,02
1655	1856	0,08	0,62	0,23	0,00	-0,02	0,04	1857	-0,02	0,13	0,34	0,00	0,00	0,04
	1853	-0,06	0,59	-0,20	0,02	-0,10	0,01	1854	-0,16	0,11	-0,09	-0,03	-0,05	0,01
1656	1857	0,04	0,11	0,54	-0,01	0,00	0,03	1858	-0,07	-0,45	0,02	-0,03	-0,08	0,01
	1854	0,23	0,15	0,22	0,02	0,00	0,02	1855	0,12	-0,41	-0,31	0,00	0,04	0,00
1657	1859	0,04	0,38	0,16	0,00	0,01	0,04	1860	-0,02	0,08	0,21	-0,01	0,03	0,03
	1856	0,03	0,38	-0,07	0,00	-0,02	0,04	1857	-0,03	0,08	-0,02	-0,01	-0,04	0,03
1658	1860	0,04	0,07	0,37	-0,02	0,03	0,03	1861	-0,03	-0,24	0,06	-0,03	-0,12	0,02
	1857	0,01	0,07	0,18	-0,01	-0,04	0,03	1858	-0,05	-0,24	-0,13	0,01	0,11	0,02
1659	247	0,01	0,16	0,09	0,05	0,25	-0,05	1145	-0,01	0,05	0,09	-0,01	-0,06	-0,04
	1859	-0,02	0,16	0,05	-0,01	-0,02	0,05	1860	-0,04	0,04	0,05	-0,02	0,01	0,07
1660	1145	0,01	0,02	0,30	-0,01	-0,06	0,02	248	-0,01	-0,08	0,04	-0,03	-0,15	0,04
	1860	0,02	0,02	0,21	-0,02	0,01	0,01	1861	-0,01	-0,08	-0,06	0,02	0,13	0,02
1661	1863	0,11	-0,05	0,25	-0,03	0,15	0,11	1864	0,06	-0,28	-0,09	-0,10	-0,06	0,05
	1676	-0,03	-0,07	0,09	-0,03	-0,15	0,11	180	-0,08	-0,31	-0,25	0,01	0,06	0,04
1662	1865	0,06	0,41	0,22	0,00	0,05	-0,01	1866	-0,01	0,07	0,35	-0,04	0,01	0,01
	1862	-0,05	0,39	-0,17	-0,02	0,13	0,02	1863	-0,12	0,05	-0,04	-0,04	0,07	0,05
1663	1866	0,02	0,05	0,52	-0,03	0,01	0,02	1867	-0,05	-0,33	0,07	-0,12	0,04	0,01
	1863	0,17	0,08	0,22	-0,04	0,07	0,05	1864	0,10	-0,30	-0,23	-0,10	-0,07	0,04
1664	1868	0,04	0,14	0,15	-0,01	0,13	-0,02	1869	0,01	0,02	0,27	-0,02	0,03	-0,03
	1865	0,00	0,13	-0,08	0,00	0,04	0,01	1866	-0,02	0,02	0,04	-0,03	0,04	0,00
1665	1869	-0,04	0,00	0,38	-0,03	0,03	-0,03	1870	-0,07	-0,14	0,08	-0,09	0,07	-0,02
	1866	0,00	0,01	0,22	-0,02	0,04	0,01	1867	-0,03	-0,14	-0,08	-0,15	-0,13	0,02
1666	249	-0,23	-0,36	0,34	0,13	0,66	-0,22	1146	-0,11	0,25	0,04	-0,01	-0,04	-0,19
	1868	-0,22	-0,36	0,28	-0,03	0,03	0,00	1869	-0,10	0,25	-0,02	-0,01	0,12	0,03
1667	1146	0,05	0,04	0,21	-0,01	-0,04	-0,10	250	0,03	-0,06	0,10	0,02	0,08	-0,04
	1869	-0,01	0,03	0,09	-0,01	0,12	-0,07	1870	-0,03	-0,07	-0,02	-0,12	-0,12	-0,01
1668	1871	-0,03	-0,16	-0,03	-0,08	-0,47	-0,02	1864	-0,04	-0,22	-0,01	0,27	0,91	0,02
	201	-0,04	-0,17	-0,01	0,07	0,37	0,00	180	-0,05	-0,23	0,00	-0,21	-1,07	0,05
1669	1858	-0,04	-0,27	0,03	0,15	0,82	0,04	1872	-0,01	-0,15	0,00	-0,04	-0,35	0,04
	1855	-0,04	-0,27	0,03	-0,21	-1,09	-0,03	1871	-0,01	-0,15	-0,01	0,08	0,31	-0,04
1670	1872	-0,02	-0,15	-0,03	-0,04	-0,35	-0,03	1867	-0,03	-0,18	-0,07	0,24	0,65	-0,01
	1871	-0,02	-0,15	-0,02	0,08	0,31	0,03	1864	-0,03	-0,18	-0,06	-0,08	-0,83	0,05
1671	1861	-0,01	-0,15	0,06	0,11	0,62	0,05	1873	0,00	-0,11	0,00	-0,03	-0,22	0,04
	1858	0,00	-0,14	0,06	-0,17	-0,78	0,00	1872	0,00	-0,11	0,00	0,07	0,22	-0,01
1672	1873	-0,01	-0,12	-0,03	-0,04	-0,22	0,00	1870	0,00	-0,07	-0,08	0,17	0,42	-0,02
	1872	-0,01	-0,11	-0,03	0,07	0,22	0,03	1867	0,00	-0,06	-0,08	0,01	-0,49	0,02
1673	248	-0,01	-0,04	0,05	0,09	0,46	0,05	1147	-0,01	-0,04	-0,02	-0,03	-0,14	0,05
	1861	0,01	-0,04	0,07	-0,12	-0,53	0,01	1873	0,01	-0,04	0,00	0,05	0,17	0,01
1674	1147	-0,01	-0,05	-0,04	-0,03	-0,14	0,03	250	0,00	0,00	-0,07	0,05	0,25	-0,02
	1873	0,00	-0,05	-0,03	0,04	0,16	0,04	1870	0,01	0,00	-0,07	0,04	-0,26	0,00
1675	1874	0,01	-0,27	-0,05	-0,22	-1,14	-0,07	1875	-0,03	-0,49	-0,23	-0,15	-1,17	-0,04
	1120	-0,03	-0,28	0,20	-0,35	-1,76	0,02	1119	-0,07	-0,50	0,02	-0,37	-1,85	0,04
1676	1875	-0,04	-0,46	-0,17	-0,14	-1,17	-0,18	1876	-0,04	-0,47	-0,05	-0,18	-1,19	-0,14
	1119	-0,13	-0,48	-0,06	-0,37	-1,85	0,19	1118	-0,13	-0,49	0,06	-0,48	-2,42	0,23
1677	1876	-0,01	-0,42	-0,16	-0,17	-1,19	-0,24	1877	-0,06	-0,70	0,23	0,11	-1,04	-0,13
	1118	-0,22	-0,47	-0,14	-0,48	-2,42	0,30	181	-0,27	-0,74	0,24	-0,68	-3,39	0,41
1678	1850	0,00	-0,17	0,07	-0,05	-0,06	-0,15	1878	-0,03	-0,31	-0,14	-0,02	-0,04	-0,13
	1848	0,00	-0,17	0,11	-0,33	-0,90	-0,08	1874	-0,03	-0,31	-0,10	-0,18	-0,99	-0,06
1679	1878	-0,03	-0,30	0,01	0,00	-0,03	-0,13	1879	-0,06	-0,44	-0,12	0,06	-0,01	-0,14
	1874	-0,02	-0,30	0,08	-0,19	-0,99	-0,06	1875	-0,04	-0,44	-0,05	-0,14	-1,11	-0,07
1680	1879	-0,02	-0,43	-0,09	0,07	0,00	-0,12	1880	-0,05	-0,60	-0,06	0,07	-0,02	-0,12
	1875	0,00	-0,42	0,01	-0,13	-1,11	-0,10	1876	-0,03	-0,59	0,04	-0,17	-1,13	-0,10
1681	1880	-0,03	-0,58	-0,05	0,06	-0,02	-0,12	1881	-0,05	-0,66	0,00	0,03	0,13	-0,20
	1876	0,06	-0,57	-0,07	-0,16	-1,13	-0,07	1877	0,04	-0,64	-0,01	0,06	-1,31	-0,16
1682	1852	-0,11	-0,18	0,17	0,03	0,69	-0,01	1882	-0,12	-0,24	-0,09	0,22	0,93	-0,02
	1850	-0,06	-0,17	0,14	-0,05	-0,04	-0,14	1878	-0,07	-0,22	-0,12	-0,02	-0,04	-0,15
1683	1882	-0,12	-0,25	0,05	0,14	0,92	-0,03	1883	-0,15	-0,41	-0,09	0,35	1,14	-0,02
	1878	-0,03	-0,23	0,03	0,00	-0,04	-0,14	1879	-0,06	-0,39	-0,12	0,05	-0,02	-0,14
1684	1883	-0,06	-0,40	-0,08	0,27	1,12	-0,02	1884	-0,10	-0,60	-0,06	0,45	1,31	0,01
	1879	0,00	-0,39	-0,08	0,06	-0,02	-0,14	1880	-0,04	-0,59	-0,06	0,08	0,02	-0,12
1685	1884	-0,07	-0,62	-0,17	0,45	1,31	0,07	1885	-0,12	-0,82	-0,07	-0,09	1,50	0,00
	1880	0,06	-0,59	-0,06	0,06	0,02	-0,12	1881	0,02	-0,79	0,04	0,00	0,00	-0,19
1686	246	-0,08	-0,06	0,28	0,25	1,23	0,50	1155	-0,10	-0,16	-0,13	0,37	1,83	0,52
	1852	-0,12	-0,07	0,15	0,02	0,63	-0,04	1882	-0,14	-0,17	-0,25	0,22	0,94	-0,02
1687	1155	-0,05	-0,17	0,20	0,37	1,83	0,54	1154	-0,06	-0,21	0,07	0,49	2,46	0,52
	1882	-0,12	-0,19	-0,10	0,14	0,92	-0,03	1883	-0,12	-0,22	-0,24	0,37	1,24	-0,05
1688	1154	-0,06	-0,21	-0,13	0,49	2,46	0,63	1153	-0,14	-0,65	-0,11	0,82	4,08	0,56
	1883	-0,04	-0,20	-0,23	0,30	1,23	-0,16	1884	-0,13	-0,64	-0,21	0,38	0,92	-0,23
1689	1153	0,12	-0,71	-0,60	0,82	4,08	-0,06	251	0,04	-1,12	0,06	0,47	2,34	-0,01
	1884	0,11	-0,72	-0,32	0,37	0,92	0,33	1885	0,02	-1,12	0,35	-0,01	1,90	0,38
1690	1890	0,03	0,06	-0,04	0,06	0,12	-0,26	1891	-0,01	0,06	0,01	0,07	0,15	-0,24
	1886	0,01	0,02	-0,01	0,04	0,15	-0,26	1887	-0,02	0,01	0,03	0,04	0,18	-0,24
1691	1891	0,00	0,03	-0,03	0,08	0,18	-0,20	1892	0,00	0,03	0,00	0,09	0,17	-0,18
	1887	0,00	0,01	-0,01	0,05	0,21	-0,20	1888	0,00	0,01	0,01	0,06	0,19	-0,17
1692	1892	0,00	0,01	-0,02	0,11	0,11	-0,12	1893	0,00	0,01	-0,01	0,14	0,06	-0,10
	1888	0,0												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Amb.affol.: SHELL

Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1694	1895	0,03	0,08	-0,06	0,17	0,10	-0,28	1896	-0,01	0,07	-0,03	0,21	0,14	-0,26
	1890	0,02	0,06	-0,01	0,14	0,11	-0,27	1891	-0,02	0,05	0,01	0,17	0,15	-0,25
1695	1896	-0,01	0,02	-0,06	0,24	0,16	-0,23	1897	0,01	0,03	-0,03	0,27	0,15	-0,21
	1891	-0,01	0,02	-0,02	0,19	0,17	-0,22	1892	0,01	0,03	0,01	0,21	0,16	-0,20
1696	1897	0,01	0,00	-0,05	0,29	0,09	-0,17	1898	0,01	0,00	-0,02	0,33	0,05	-0,15
	1892	0,01	0,01	-0,01	0,23	0,10	-0,15	1893	0,01	0,01	0,02	0,27	0,06	-0,14
1697	1899	0,36	0,09	-0,07	0,40	-0,07	-0,24	1900	-0,02	0,02	-0,04	0,40	0,08	-0,27
	1894	0,36	0,13	-0,03	0,18	-0,14	-0,24	1895	-0,02	0,06	0,00	0,18	0,02	-0,27
1698	1900	0,02	0,03	-0,09	0,36	0,12	-0,31	1901	-0,02	0,02	-0,06	0,40	0,14	-0,30
	1895	0,02	0,07	-0,04	0,31	0,12	-0,30	1896	-0,02	0,07	-0,01	0,36	0,15	-0,29
1699	1901	-0,01	0,00	-0,10	0,45	0,15	-0,26	1902	0,03	0,01	-0,06	0,48	0,15	-0,24
	1896	-0,01	0,02	-0,04	0,38	0,16	-0,25	1897	0,03	0,03	0,00	0,40	0,16	-0,23
1700	1902	0,02	-0,01	-0,06	0,49	0,09	-0,22	1903	0,04	-0,01	-0,02	0,53	0,05	-0,20
	1897	0,02	0,01	-0,02	0,43	0,09	-0,20	1898	0,04	0,01	0,02	0,46	0,05	-0,19
1701	230	0,44	-0,18	-0,02	0,64	0,13	-0,28	1768	-0,12	-0,29	-0,03	0,83	0,39	-0,39
	1899	0,50	0,14	-0,02	0,23	-0,06	-0,22	1900	-0,06	0,03	-0,04	0,42	0,20	-0,34
1702	1768	0,00	-0,12	-0,10	0,69	0,08	-0,32	1767	-0,02	-0,12	-0,04	0,68	0,24	-0,32
	1900	0,03	0,03	-0,09	0,62	0,08	-0,33	1901	0,01	0,02	-0,03	0,61	0,24	-0,33
1703	1767	0,00	-0,03	-0,06	0,68	0,05	-0,29	1766	0,00	-0,03	-0,03	0,74	0,26	-0,28
	1901	0,00	0,01	-0,07	0,59	0,05	-0,27	1902	0,01	0,01	-0,04	0,65	0,26	-0,26
1704	1766	0,13	0,04	-0,15	0,70	0,02	-0,22	229	0,03	0,02	0,00	0,67	0,17	-0,23
	1902	0,11	-0,03	-0,05	0,64	0,01	-0,23	1903	0,02	-0,05	0,10	0,61	0,16	-0,24

CARATT. Var.Neve h>1000: ASTE

Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
	38	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	32	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	40	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	41	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	42	3,62	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	42	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	0,00
	47	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Neve h>1000: ASTE																	
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	
	30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	76	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	38	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	38	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	12,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	32	7,82	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	
	40	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	12,78	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,02	0,00	0,00					

C.D.S. CORPO B II FASE	

CARATT. Var.Neve h>1000: ASTE																
Tra tto	Filo. In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	36	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	949	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
	38	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00</										

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Neve h>1000: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
165	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
91	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
91	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	38	12,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	1177	0,01	0,13	0,01	0,00	0,01	0,00	1178	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	1	0,03	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	273	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
2	1187	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1225	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
7	1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
8	1239	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
9	1246	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	285	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
10	1253	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1260	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1261	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	287	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
12	1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1280	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	1281	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00
	88	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	89	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,00
14	1284	-0,03	-0,10	-0,04	0,00	-0,02	0,00	1285	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	92	-0,04	-0,10	-0,04	-0,01	-0,04	0,00	291	-0,02	0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,00
15	1290	-0,03	-0,12	-0,04	0,00	0,02	0,00	1291	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,00
	1	-0,04	-0,12	-0,04	0,01	0,05	0,00	292	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,06	0,00
16	1286	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,05	0,00	1297	-0,01	0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,00
	93	-0,03	-0,05	-0,02	-0,02	-0,10	0,01	293	-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,06	0,01
17	1299	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1300	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	294	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1255	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1310	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
	77	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	297	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
19	1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	1313	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,03	0,00	1371	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	37	0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,02	314	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,02	
24	1382	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,01	-0,01	1383	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	101	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	317	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,02	
25	1389	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1390	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
	105	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	318	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	
26	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	1264	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1426	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	81	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	327	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
29	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1452	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
31	1455	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1463	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	338	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
32	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	1281	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	1516	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	89	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,01	355	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,01	
37	1374	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,02	358	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,02	
38	1384	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1528	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
	102	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,01	116	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,01	
39	1530	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	1531	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
	118	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,07	-0,01	119	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	
40	1531	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1534	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	119	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	359	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,03	-0,02	
41	1528	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1536	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	
	116	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,06	0,01	360	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,07	0,00	
42	123	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	
	98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	
43	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	120	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	
	122	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	3	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	
44	95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,01	125	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	
	123	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	
45	125	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	117	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	120	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	
46	125	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	127	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	
	104	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
47	127	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	100	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	128	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	125	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
49	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	133	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	
	127	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	100	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	
50	130	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	
	128	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
51	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
52	94	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	132	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	130	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
53	132	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	
	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
54	125	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	125	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	
	117	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	104	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	
55	1539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	1549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	1564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	1574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	1594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259	0,00	0,00	0,00	0,00			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
66	1658	0,00	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	1659	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	94	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	130	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	-0,01
67	1667	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1668	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	-0,01
	97	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,07	0,02	1296	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,02
68	1660	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	1677	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
	95	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	123	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
69	1653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1522	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
70	1692	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	1693	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01
	38	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,05	-0,01	1379	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01
71	1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
74	1727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
76	1724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
77	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	194	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02
	183	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	182	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01
78	194	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	182	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,02	191	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
79	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
80	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	197	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	192	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	149	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01
81	184	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,01	198	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
	193	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	194	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
82	198	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,01	178	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00
	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	195	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,01
83	178	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00
	195	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
84	199	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	177	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01
	196	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
85	185	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,01	185	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,01
	184	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,01	198	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,01
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	185	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
87	200	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00
	198	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,00
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	202	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	186	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
89	202	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00
	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00
90	1741	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1769	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1819	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1829	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1847	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1853	0,00	-0,05	-0,01	-0,01	-0,04	0,01	1854	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,02	0,01
	177	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,05	0,00	199	-0,01	-0,04	0,01	0,00	-0,03	0,00
101	1862	0,00	-0,05	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	1863	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,02	-0,02
	179	-0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,12	0,02	1676	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,02
102	1855	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	1871	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
	178	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,01	201	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
103	1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364	0,00					

C.D.S. CORPO B II FASE	

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
109	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S. CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
154	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	478	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	482	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	478	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
182	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	482	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	
185	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489	0,0						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	
199	481	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	487	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
200	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	490	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
201	488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	497	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	490	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	
	496	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
203	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
205	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	510	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
225	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
227	518	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	521	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	522	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
228	520	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	521	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	510	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	518	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	526	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	510	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
236	529	0,00	0,00	0,00	0,00	-									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
244	538	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	534	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	544	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	543	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
245	547	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	535	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	541	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	536	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	549	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	
247	539	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	522	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	543	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	547	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
272	582	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	581	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	579	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	581	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
274	581	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	582	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	583	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	584	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
275	583	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	585	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	581	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	579	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
276	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	592	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	582	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	592	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	593	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	595	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
284	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
285	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	593	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	584	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
289	592	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	582	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	604	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	608	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	610	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	608	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	604	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	608	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	604	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	613	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	611	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
300	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	613	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	608	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	613	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	610	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	617	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
304	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	620	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	620	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	621	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
307	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
309	620	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	624	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	626	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	624	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	621	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	620	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
311	626	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	628	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	627	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	629	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
312	627	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	625	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	626	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	624	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
313	626	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	628	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
314	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	628	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	629	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	585	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	585	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	634	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
319	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	634	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	635	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
320	585	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	583	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	634	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	636	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
321	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
322	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	635	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	639	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
323	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	634	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	640	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	636	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
324	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	639	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	641	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
325	643	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
326	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	635	0,00	0,00	0,00			

C.D.S. CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
334	648	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	647	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	595	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	648	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
335	645	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	647	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	646	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
336	640	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	646	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	644	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	652	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
337	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	653	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
338	646	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	652	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	653	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
339	652	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	653	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	655	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	656	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
340	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
341	642	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	660	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
344	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
345	662	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	663	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	662	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
348	666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
350	651	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	670	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	672	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
354	673	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	671	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	667	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	671	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	673	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	672	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	674	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
356	676	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	675	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	667	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
357	673	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	675	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	674	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	677	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
358	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	669	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
359	627	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	676	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	625	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	667	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
360	627	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	629	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	676	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
361	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
362	676	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	675	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	680	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
363	678	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	680	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	675	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	680	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	677	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	682	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
366	684	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	669	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
367	670	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
368	686	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	672	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	674	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	686	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
370	677	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	688	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	674	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	687	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
371	677	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	682	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	688	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	689	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
372	682	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	689	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
375	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
379	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	708	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	711	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
382	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	715	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	712	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
385	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
392	496	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
395	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	738	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	738	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	738	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	533	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	740	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	536	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
409	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	742	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	739	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	745	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	746	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
413	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
414	739	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	738	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	746	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	740	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
415	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	749	0,00	0,00	0,00	0									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
430	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	763	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
431	763	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	743	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	764	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	765	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
432	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	763	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	762	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	766	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
433	768	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	767	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	766	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	762	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
434	766	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	763	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	769	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	764	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
435	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
436	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	767	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	773	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	774	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	773	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	768	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	767	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
440	773	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	774	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	775	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
441	774	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	768	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	777	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	778	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
442	775	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	773	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	768	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	766	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	778	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	769	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
444	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445	743	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	742	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	765	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	745	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
446	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
455	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	
469	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
476	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
477	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
484	823	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	822	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	775	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
485	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
486	823	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	826	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	827	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
487	828	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
489	831	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	825	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	824	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
490	830	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	831	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	832	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	833	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
491	831	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	825	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	834	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	835	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
492	832	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	830	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	828	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
493	825	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	823	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	835	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	826	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
494	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
496	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	832	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	833	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	832	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
502	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
503	834	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	845	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	831	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	833	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
504	777	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	827	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	774	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
505	536	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	549	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	740	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	846	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
506	847	0,00	0,00	0,00	-0,01										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
514	764	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	854	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	855	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	849	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
515	857	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	855	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	858	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	545	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	858	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
518	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	857	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	861	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
519	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	859	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
520	864	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	853	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	855	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	849	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
521	853	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	864	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	865	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	866	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	867	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	855	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	864	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
523	868	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	867	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	861	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	857	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
524	867	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	868	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	869	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	870	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,01
525	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	871	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00
	861	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	868	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
526	869	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	866	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	867	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	864	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
527	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	861	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	854	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	769	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	873	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
529	852	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	865	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	854	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	874	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
530	875	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	874	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	866	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	865	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
531	876	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	873	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	874	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	854	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
532	769	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	873	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	778	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	877	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
533	778	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	877	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	777	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
534	873	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	876	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	877	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	879	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
535	876	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	874	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	880	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	875	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
536	877	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	879	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	881	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
537	881	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	883	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	882	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	884	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
538	879	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	876	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	885	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	880	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
539	882	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	886	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	881	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
540	881	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	879	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	883	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	885	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
541	887	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	875	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	869	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	866	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
542	880	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	875	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	888	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	887	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
543	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	887	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
	870	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,02	869	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
544	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	888	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01
	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	887	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
545	892	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02	891	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,03
	870	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
546	880	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	888	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01
	885	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	893	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00
547	885	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	893	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00
	883	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	894	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01
548	888	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	890	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01
	893	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
549	897	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,01	896	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00
	890	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	895	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
550	893	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	894	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
551	898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,01
	899	0,0												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
559	904	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	906	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,01	
	317	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	102	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	
	907	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	908	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	
560	886	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	827	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	777	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
561	827	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	886	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	826	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	909	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
562	910	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	909	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	882	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	886	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
563	884	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	911	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
	882	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	910	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
564	826	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	909	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	835	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	912	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
565	835	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	912	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	834	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
566	916	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	915	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	914	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
567	919	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	918	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
	917	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	914	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
568	834	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	845	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	915	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
569	911	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	919	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
	910	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	917	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
570	884	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	902	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	
	911	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	920	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	
571	922	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	921	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	901	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	
572	902	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	
	920	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	921	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	
573	924	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	923	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	920	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	
574	911	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	920	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	
	919	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	923	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
575	919	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	923	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
	918	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	925	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	
576	926	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	924	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	922	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
577	927	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	925	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	
	924	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	923	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
578	924	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	926	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	
	927	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	928	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	
579	918	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	925	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	
	929	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	930	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	
580	914	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	918	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
	916	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	929	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
581	845	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	915	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582	933	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	932	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	929	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	916	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
583	915	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	916	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	931	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	932	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
584	934	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	933	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	930	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	929	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
585	930	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	935	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	
	934	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	936	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
586	937	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	935	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	
	928	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,01	927	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	
587	935	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	937	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	936	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	938	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
588	935	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	930	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	
	927	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	925	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	939	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	
	928	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	937	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	
590	944	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	943	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01	
	941	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,01	942	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,02	
591	946	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,02	943	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01	
	945	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,02	944	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,01	
592	940	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	947	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	939	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	948	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
593	950	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,04	949	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	
	945	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,02	946	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,02	
594	954	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	953	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
	951	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	952	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	952	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
	948	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	953	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
596	955	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	938	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	939	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	937	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
597	948	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	956	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	939	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	955	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
598	957	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	956	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	953	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	948	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
599	954	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	958	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	
	953	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	957	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
600	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
604	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	286	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	663	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	662	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
616	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	655	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	270	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	960	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
618	961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	688	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	689	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	962	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	963	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
624	963	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	689	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	964	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	690	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
625	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	962	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	966	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	688	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	687	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
627	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	335	0,00	0,00	0,00	0,00									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
649	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	
	92	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,01	981	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	
	291	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	979	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	
650	978	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,01	93	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,01	
	979	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	291	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	
651	92	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	291	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	
	903	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	905	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	
652	360	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	
	116	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,01	908	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	
653	984	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	983	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	118	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
654	118	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	119	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,02	
	984	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	950	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	
655	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
659	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
660	938	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	936	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	945	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	944	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	
	96	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,01	292	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,01	
662	946	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	89	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01	
	943	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	88	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
663	952	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	947	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	
	89	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	88	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	
664	356	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	355	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	
	949	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03	946	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	
665	356	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	951	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	
	355	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	952	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	
666	356	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	951	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	985	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	
667	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	955	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	938	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
668	957	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	956	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	955	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	956	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	957	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
673	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
674	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
676	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
677	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4														

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
694	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,01	641	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,01
	644	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	639	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
704	652	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	655	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00
	644	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00
705	641	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	643	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	294	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
706	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	294	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	643	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
707	545	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	542	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	662	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
708	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	294	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,01	25	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,01
	270	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	655	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,01
711	294	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	1016	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	27	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1021	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	684	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	961	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
717	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
728	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
729	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
730	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
731	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698	0,00	0,00	0,00	0,		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
739	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
740	1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
743	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
745	37	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	981	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	
	892	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	891	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,02	
746	981	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,01	92	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,01	
	891	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02	897	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,02	
747	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	358	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	
	907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
748	897	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	
	896	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	903	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	
749	293	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,01	905	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,01	
	93	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,01	291	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,01	
750	96	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	906	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	
	293	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	905	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
751	96	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	-0,01	293	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
	984	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	983	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	
752	908	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	
	93	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	293	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	
753	907	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	908	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,03	
	978	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,03	93	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,02	
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	116	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	
	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	102	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	
755	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
756	119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	118	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	1032	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	1034	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
757	910	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	41	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	
	909	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	912	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
758	917	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	914	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	41	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
759	926	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01	2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01	
	928	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	940	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	
760	984	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,01	950	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,02	
	96	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,01	945	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	-0,02	
761	943	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	88	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	
	942	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01	1035	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	
762	1035	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	88	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	
	940	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	947	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	
763	1035	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01	
	942	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	273	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,02	
764	949	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
765	119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	359	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	
	950	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,03	949	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	
766	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
767	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
769	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
770	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
776	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
783	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S. CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	487	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
789	490	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
790	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
795	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	549	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	541	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
797	547	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	543	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	283	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
798	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	274	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	48	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
802	610	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	617	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	48	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	274	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
803	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	687	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	686	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	271	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	37	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	269	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02
	314	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	977	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,02
817	268	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
818	900	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,01	904	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,01	292	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,01
819	904	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,01	906	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	292	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,00
820	1	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	292	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00
	941	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	944	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
821	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
829	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
834	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
836	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
837	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
839	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
842	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
843	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
844	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
847	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
848	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
849	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
856	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
857	852	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	851	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	35	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	853	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
858	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
859	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	892	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,00	871	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00	
	37	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,01	299	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00	
862	1081	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	269	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	
	299	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	37	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,01	
863	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	
	1082	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	
864	900	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,02	1	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	
	901	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	273	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	
865	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	360	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1034	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
866	926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	922	0,00	0,00</					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
884	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	490	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	490	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	487	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
888	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	283	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	538	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	541	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
893	544	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	544	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	543	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
894	553	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
895	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	576	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
901	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	621	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	48	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	610	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
906	1016	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02	1016	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02
	270	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02	294	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02
907	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	961	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	961	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
	684	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	664	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
911	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	686	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	686	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	685	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	271	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
913	966	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	966	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	687	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
919	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	824	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	824	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	39	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	830	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
934	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	65	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	549	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	544	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
939	865	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	865	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	853	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
940	76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	545	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	858	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
941	865	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	865	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	35	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	852	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
942	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
943	314	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02	314	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02
	37	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02	981	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02
944	315	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	315	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01
	977	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	314	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01
945	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
946	268	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	268	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
	101	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	1082	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
947	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
948	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
949	116	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	116	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
	102	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	908	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
950	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	910	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	910	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	41	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	917	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
952	913	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	41	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	912	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
953	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
954	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	0,												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
964	938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
965	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	1118	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1009	1120	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	1152	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,15	1151	0,00	0,00	0,00	0,16	0,17	0,11
	1149	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,01	1150	0,00	0,00	0,00	0,29	0,38	-0,05
1018	248	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,11	1149	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	0,11
	1145	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,09	1150	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12	0,09
1019	1145	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,02	-0,02	1150	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13	-0,01
	247	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,05	1148	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	-0,05
1020	1150	0,00	0,00	0,00	0,29	0,22	0,00	1151	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,02
	1148	0,00	0,00	0,00	0,19	0,10	0,03	249	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,05
1021	249	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,01	0,02	1151	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,03
	1146	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	-0,06	1152	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,11
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,16	0,06	1147	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	-0,03
	1149	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,04	1152	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	-0,04
1023	250	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,09	250	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,09
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,09	1146	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,09
1024	1147	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,22	-0,04	1147	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,22	-0,04
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,22	-0,04	250	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,22	-0,04
1025	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1180	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	1181	-0,01	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00
1054	1184	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	1185	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1181	0,00	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00	1182	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
1055	3	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	1186	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1183	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	1184	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
1056	1186	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,02	0,00	4	0,01	0,05	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1184	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	1185	0,00	0,05	0,01	0,00	-0,01	0,00
1057	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
1085	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1227	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	282	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1090	1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1225	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1091	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1227	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1092	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1095	1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1238	0,0					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1099	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1241	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	284	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1100	1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1239	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1101	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1241	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1102	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1248	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	285	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1105	1249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1246	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1106	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1248	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1107	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	1254	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
1110	1256	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1257	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1253	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1257	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1254	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1112	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	1259	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1257	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1114	1261	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1262	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	287	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	288	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1115	1262	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1263	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	288	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	289	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1116	1263	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1264	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	289	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	81	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1117	1265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1260	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1261	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1118	1266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1261	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1262	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1119	1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1268	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1262	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1263	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1120	1268	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1269	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1263	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1264	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1121	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1272	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1268	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1124	1272	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	83	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1268	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1269	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1125	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	1282	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1280	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	1281	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
1131	90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	1285	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	1286	-0,03	-0,08	0,04	0,03	0,05	0,00
	291	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,06	-0,01	93	-0,03	-0,08	0,03	-0,02	-0,09	-0,01
1133	1287	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	1288	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,01
	1284	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	1285	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
1134	1288	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,01	1289	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
	1285	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,00	0,01	1286	0,00	-0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,00
1135	94	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,04	-0,01	130	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	-0,01
	1287	0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,02	0,00	1288	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1144	1286	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,00	-0,01	1297	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,01	0,00
	1298	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1295	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1297	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,01	0,00	1292	-0,01	-0,03	0,01	0,02	0,00	0,01
1145	95	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
	1289	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1298	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	123	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	98	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1298	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1295	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
1147	1300	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1301	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	294	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	1301	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1302	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	295	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1149	1302	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	296	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1150	1303	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1304	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1299	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1300	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1151	1304	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1305	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1300	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1301	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1152	1305	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1306	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1301	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1302	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1153	1306	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1302	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1154	26	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,01	1307	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1303	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1304	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1155	1307	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1308	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1304	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1305	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1156	1308	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1309	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1305	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1306	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1157	1309	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	79	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1306	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1158	1310	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1311	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	297	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	298	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1159	1311	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1312	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
	298	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	299	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1160	1312	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,02	-0,01	1313	0,02	0,02	-0,04	0,01	-0,06	0,00
	299	0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	37	0,02	0,02	-0,03	0,01	0,05	0,01
1161	1258	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	1314	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1255	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1310	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1162	1314	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1315	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1310	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1311	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1163	1315	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1316	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,00
	1311	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1312	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
1164	1316	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,02	0,00	1317	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,08	0,00
	1312	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1313	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,09	0,00
1165	79	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1318	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1258	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1314	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1166	1318	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1319	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1314	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1315	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1167	1319	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1320	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1315	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1316	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
1168	1320	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	38	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	0,00
	1316	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1317	-0,01	-0,02	-0,03	0,02	0,07	-0,01
1169	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	1333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0,00	0,00											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1189	1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1208	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1210	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	313	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1211	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	1371	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	1372	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	314	0,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,07	0,01	315	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,00
1220	1372	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1373	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	315	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	316	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,00
1221	1373	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1374	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	316	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,01
1222	1317	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	-0,01	1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1313	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	1371	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1223	1375	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1376	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1371	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	1372	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
1224	1376	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1377	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1372	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	1373	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
1225	1377	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1373	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1374	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1234	1385	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1235	1390	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1391	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	318	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	319	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1236	1391	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1392	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	319	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	320	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1237	1392	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00
	320	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	106	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1238	1394	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	1395	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1389	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1390	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1239	1395	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1396	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1390	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1391	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1240	1396	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1397	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1391	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1392	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1241	1397	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1398	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1392	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1242	4	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,02	0,00	1399	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1394	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1395	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1243	1399	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1400	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1395	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1396	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1244	1400	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1401	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1396	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1397	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1245	1401	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	107	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1397	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1398	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1246	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	1426	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1427	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	327	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	328	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1269	1427	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1428	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	328	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	329	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1270	1428	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	329	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00	-0,01</			

C.D.S. CORPO B II FASE

[illegible]

C.D.S. CORPO B II FASE

[illegible]

C.D.S.
CORPO B II FASE

[illegible]

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1414	1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1415	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1416	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1417	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1418	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1419	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1421	1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1422	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1423	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1424	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1425	159	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1570	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1426	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1427	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
1428	1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1429	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1430	1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1431	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1432	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1433	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1434	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
1435	1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1436	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1437	1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1438	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1439	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1441	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1442	1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1443	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1444	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1445	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1446	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1447	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1448	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1449	1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1450	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1451	1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1452	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1453	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1454	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1455	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1456	1617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1457	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1616	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1458	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621	0,00	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	1627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1628	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	1629	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1624	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1633	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1628	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	1634	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1629	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1638	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1633	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	171	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1634	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1638	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	1645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	1651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	1654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	175	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1656	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	1659	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1660	0,00	-0,04	0,01	0,01	0,00	0,00
	130	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	95	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	1661	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	1662	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01
	1658	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	1659	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1489	1662	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	1663	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1659	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1660	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
1490	1664	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	1665	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
	1661	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	1662	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01
1491	1665	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1666	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1662	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	1663	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	177	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,03	-0,01	199	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,02	-0,01
	1664	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,02	0,00	1665	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
1493	199	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1665	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1666	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	1668	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1669	0,00	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	0,00
	1296	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	0,00	98	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
1495	1670	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	1671	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1667	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1668	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	1671	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1668	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1669	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
1497	1673	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1674	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1670	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	1671	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	1674	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	1675	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1671	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	179	0,00	-0,04	0,00	-0,02	-0,08	0,02	1676	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,02	0,02
	1673	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1674	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1500	1676	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	180	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
	1674	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	1675	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
1501	1677	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	1669	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,00
	123	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	98	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
1502	1663	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1677	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	1669	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,01	0,00
1504	1666	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	1679	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
	1663	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	1678	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	1679	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1675	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	1678	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
1506	178	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	201	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00
	1666	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	1679	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
1507	201	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	180	-0,01	-0,04	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	1679	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	1675	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00
1508	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1522	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1523	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1683	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
	1524	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1511	1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1683	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1515	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	1693	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1379	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1524	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1525	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	1697	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1692	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	1702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	149	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,07	-0,02	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
	1702	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
1535	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1537	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	1713	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	1714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	1716	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	1717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	1717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	1721	0,00	0,00	0,00	0									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	1722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1716	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1713	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1550	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	1723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	1723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1716	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1552	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1726	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	185	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	186	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1558	1733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1683	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	1186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1559	1730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	1734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1683	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1561	1732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	1736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1566	1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	1738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	1726	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	185	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	1740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1571	1740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	186	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
	1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1743	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	1744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	1745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	1747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	1761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	1767	0,00	0,00	0,00	0,00									

C.D.S. CORPO B II FASE	

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1594	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1595	1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1596	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1597	1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1598	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1599	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	1778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
1602	1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604	1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607	1788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
1609	1792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611	1795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1613	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1614	1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	
	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1615	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1618	1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1619	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1620	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1621	1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1622	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1623	1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1625	1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1626	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1627	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1628	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1629	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1630	1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1631	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1632	1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1634	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1833	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1639	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
	1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	244	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	1849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	1851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	1854	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	1855	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	199	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	178	-0,01	-0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00
1655	1856	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,01	1857	0,00	-0,04	0,00	0,01	-0,01	0,01
	1853	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,03	0,01	1854	0,00	-0,04	0,01	-0,01	-0,01	0,01
1656	1857	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,02	1858	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,01	0,01
	1854	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	1855	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
1657	1859	0,00	-0,06	0,00	-0,01	0,07	-0,01	1860	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,02	-0,01
	1856	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	1857	0,00	-0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
1658	1860	0,00	-0,05	0,01	0,04	0,02	0,01	1861	0,01	-0,02	0,00	-0,06	0,03	0,00
	1857	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,01	0,02	1858	0,00	-0,02	0,00	-0,03	-0,04	0,01
1659	247	-0,02	-0,06	0,00	0,02	0,09	0,00	1145	-0,02	-0,05	-0,02	0,04	0,22	-0,01
	1859	0,00	-0,06	0,02	0,00	0,09	-0,02	1860	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,02	-0,03
1660	1145	-0,02	-0,05	0,03	0,04	0,22	-0,07	248	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,09	-0,05
	1860	0,00	-0,05	0,01	0,04	0,02	0,01	1861	0,00	-0,01	-0,02	-0,09	-0,08	0,02
1661	1863	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,02	0,00	1864	0,00	-0,04	0,01	0,00	0,01	-0,01
	1676	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	180	-0,01	-0,04	0,01	0,00	-0,01	0,00
1662	1865	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1866	0,00	-0,04	0,01	-0,01	0,00	-0,01
	1862	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,02	-0,01	1863	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,01
1663	1866	0,00	-0,04	0,01	-0,01	0,00	-0,02	1867	0,00	-0,03	0,01	0,02	0,03	-0,01
	1863	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,01	-0,01	1864	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
1664	1868	0,00	-0,07	0,01	0,01	-0,06	0,01	1869	0,00	-0,04	0,02	-0,04	-0,04	0,01
	1865	0,00	-0,07	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1866	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,01
1665	1869	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	-0,04	-0,01	1870	0,00	-0,02	0,01	0,07	0,06	0,00
	1866	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,02	1867	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,03	-0,01
1666	249	-0,02	-0,09	0,03	-0,02	-0,09	0,01	1146	-0,01	-0,03	0,02	-0,05	-0,23	0,01
	1868	-0,01	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,02	1869	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,02
1667	1146	0,00	-0,04	-0,01	-0,05	-0,23	0,07	250	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,07	0,06
	1869	0,00	-0,04	-0,02	-0,03	0,00	-0,01	1870	0,01	-0,01	0,01	0,05	-0,05	-0,02
1668	1871	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	1864	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
	201	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	180	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,01
1669	1858	0,00	-0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,00	1872	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1855	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	1871	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1670	1872	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1867	0,00	-0,03	0,01	-0,03	-0,04	0,00
	1871	0,00	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	1864	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,04	0,00
1671	1861	0,01	-0,02	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	1873	0,01	-0,03	0,00	0,03	0,01	-0,01
	1858	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	1872	0,00	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,00
1672	1873	0,01	-0,04	0,01	0,03	0,01	0,01	1870	0,01	-0,02	0,02	-0,05	-0,06	0,01
	1872	0,00	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	1867	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,05	0,00
1673	248	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,05	0,02	1147	-0,01	-0,05	0,00	0,03	0,16	0,03
	1861	0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,03	-0,02	1873	0,01	-0,04	-0,03	0,02	-0,04	-0,02
1674	1147	0,00	-0,05	0,02	0,03	0,16	-0,02	250	0,00	-0,02	0,03	-0,01	-0,06	-0,01
	1873	0,01	-0,05	-0,02	0,02	-0,04	0,01	1870	0,02	-0,01	0,00	-0,03	0,06	0,02
1675	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	1852	0,00	0,00	0,00	0,									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Neve h>1000: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1684	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	246	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	1894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Var.Bibl.Arch.: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	38	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,04	0,00	0,00	90	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	31	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	32	3,62	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
	40	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	41	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	42	3,62	0,00	-0,01	0,09	0,01	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,01	-0,09	0,01	0,01	0,00
	47	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S. CORPO B II FASE	

CARATT. Var.Bibl.Arch.: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
	46	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	47	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	76	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	49	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	43	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
56	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
32	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	3,62	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
40	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
41	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
42	7,82	0,00	-0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	
47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,0						

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Bibl.Arch.: ASTE																	
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t°m)	(t°m)	(t°m)	
1	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	76	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	43	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	
56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
40	12,78	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	
46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12,02																

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Bibl.Arch.: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t* ^m)	My (t* ^m)	Mt (t* ^m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t* ^m)	My (t* ^m)	Mt (t* ^m)
	1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	12,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S. CORPO B II FASE	

[illegible]

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1	1177	0,04	-0,05	0,03	-0,01	0,00	-0,01	1178	0,02	-0,12	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	1	-0,01	-0,06	0,03	-0,01	0,00	-0,01	273	-0,03	-0,13	0,00	-0,02	-0,01	0,00
2	1187	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1225	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	60	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7	1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
8	1239	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	68	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
9	1246	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	72	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10	1253	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1260	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1261	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	287	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	1273	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1280	-0,03	-0,11	-0,03	0,00	-0,02	0,00	1281	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	88	-0,04	-0,11	-0,05	-0,01	-0,06	-0,01	89	-0,02	0,02	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01
14	1284	0,02	0,05	0,03	0,00	0,01	0,00	1285	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	92	0,02	0,05	0,02	0,01	0,04	0,00	291	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,04	0,00
15	1290	-0,01	-0,14	-0,02	0,00	0,00	0,00	1291	0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,01	-0,01
	1	-0,03	-0,14	-0,01	0,01	0,06	0,02	292	-0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,01
16	1286	0,02	0,03	0,03	-0,02	-0,03	0,00	1297	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
	93	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05	-0,01	293	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,03	-0,01
17	1299	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
18	1255	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1310	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	297	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
19	1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
20	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1313	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,00	1371	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	37	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	-0,01	314	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	-0,01
24	1382	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	1383	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	101	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	317	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,01
25	1389	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	1390	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
	105	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	318	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01
26	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1264	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1426	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	81	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	327	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
29	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
31	1455	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1463	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	338	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
32	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
36	1281	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	1516	-0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	89	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	355	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
37	1374	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,01	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
38	1384	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1528	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	102	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	-0,01	116	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00
39	1530	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1531	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	118	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	119	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00
40	1531	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
41	1528	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1536	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	116	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	360	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00
42	123	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	98	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	122	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
43	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
44	95	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	123	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
45	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
46	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
47	127	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	100	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	128	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
49	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
50	130	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	131	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	128	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
51	131	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	94	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	132	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,0

C.D.S. CORPO B II FASE	

TENS. Var.Bibi.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
53	132	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	54	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
55	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
	1539	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	1549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	1584	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1594	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	70	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1624	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	1625	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	
63	82	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	1270	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	1642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	1652	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	1653	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00	91	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	1658	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	97	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1296	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
68	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1677	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1653	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	91	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1692	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	38	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	1379	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	
71	1710	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1527	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	1727	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1728	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	
	1728	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1733	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
75	3	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1186	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	
	1724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1538	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
77	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	194	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	
	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	
	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	195	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
78	182	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	191	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	
	195	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	191	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	
81	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	198	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	178	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	
	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	195	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
83	178	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	199	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	
	195	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	196	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	199	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	177	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
84	196	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	197	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	185	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	185	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	
	184	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	198	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	
86	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
87	198	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	178	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
89	202	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	1741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	1769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
98	1829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	171	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	1847	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1848	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	175	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	176	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	
	1853	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	177	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
100	1862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	179	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1855	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1848	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1874	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	176	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1120	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	
102	1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	364	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	361	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	364	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	368	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	367	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	364	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
105	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	368	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	367	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	371	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
106	373	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	367	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	364	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	375	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	374	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
107	373	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	371	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	367	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	373	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
108	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
109	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	373	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	376	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	375	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
112	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	374	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
113	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
114	375	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	374	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	391	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
115	390	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	392	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	390	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
116	378	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	392	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	375	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
117	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	392	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
118	396	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	391	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	396	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	391	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	396	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
120	400	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	395	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	396	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
143	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	430	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	435	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	435	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	470	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
188	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	478	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	479	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
191	478	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	482	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	478	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	479	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	470	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
193	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
194	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	479	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	482	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	488	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	487	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
197	484	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	478	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	482	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	481	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	487	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00
199	491	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	490	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	488	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	487	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
200	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	491	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	490	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
201	488	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	491	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	495	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
202	497	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	490	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00
	496	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	492	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
203	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
204	499	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
205	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
218	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
227	518	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	521	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	522	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
228	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	521	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
231	527	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509	0,00					

C.D.S. CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
233	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	532	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	533	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
235	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	531	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	535	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
236	533	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	536	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
237	537	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	527	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	521	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	534	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
238	537	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	527	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	539	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	537	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	522	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	521	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
239	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	535	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
240	538	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	534	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	545	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	544	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	542	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	543	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
241	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	541	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
242	536	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	549	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
256	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
261	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
278	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	604	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	608	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	610	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	609	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	608	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
298	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
299	608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
300	615	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	611	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	614	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	612	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
301	611	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	613	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	618	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
303	608	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	613	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	610	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	617	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
304	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	620	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	620	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
307	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	623	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	625	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
309	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	626	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	624	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	621	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	620	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
311	626	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	628	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	627	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	629	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
312	627	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	625	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	626	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	624	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
313	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
314	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	628	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	631	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	628	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	629	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
317	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
320	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
321	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
322	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
323	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	636	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
324	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
325	643	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	644	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	640	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
327	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	646	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	640	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
331	593	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	647	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	584	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	645	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
332	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
333	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
334	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	646	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	640	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	646	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
	644	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	652	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
337	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	646	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
339	652	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	653	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	655	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	656	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
340	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	662	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	542	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	663	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	662	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	656	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	666	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	623	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	623	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	625	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	666	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	667	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
350	651	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
351	670	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	668	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	672	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	671	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
354	673	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	671	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	667	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	666	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
355	671	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	672	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	674	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
356	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
357	673	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	675	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	674	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	677	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
358	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
359	627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
360	627	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	629	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	676	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
361	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
362	676	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	678	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	675	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	680	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
363	678	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	680	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	675	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	680	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	677	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	682	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
366	684	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	669	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	685	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
368	686	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	685	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	672	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	670	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
369	672	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	674	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	686	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	687	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
370	677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
371	677	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	682	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	688	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	689	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
372	682	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	689	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	496	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	692	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
374	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	694	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
375	692	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	691	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	693	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
376	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	708	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	711	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
382	713	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
383	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
384	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	715	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	712	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
385	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	713	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	715	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	710	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
392	496	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	692	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	491	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	495	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
395	692	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	495	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
405	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	738	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	532	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
407	739	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	738	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
409	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	742	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	739	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	743	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	742	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	739	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
413	735	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
414	739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
415	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
417	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
426	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
427	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	761	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	755	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	762	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
430	744	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	743	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	748	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	763	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
431	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	764	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
432	748	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	763	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	762	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	766	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
433	768	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	767	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	766	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	762	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
434	766	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	769	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	764	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
435	755	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	762	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	761	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	767	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
436	770	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	761	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	771	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	772	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
438	767	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	773	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	761	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
439	774	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	773	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	768	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	767	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
440	773	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	774	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	775	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	776	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
441	774	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	768	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	777	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	778	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
442	775	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	772	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	773	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
443	768	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	766	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	778	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	769	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
444	771	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
445	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
446	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
456	759	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
457	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
458	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	793	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	793	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	797	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
460	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	800	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
464	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
466	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
467	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
469	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
470	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
471	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
472	760	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	810	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	759	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
473	812	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	771	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
474	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	812	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	813	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
475	772	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	814	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	771	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	812	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
476	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
477	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
478	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	813	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
479	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
480	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
481	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
482	814	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	821	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	812	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	813	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
483	814	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	772	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	822	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	775	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
484	823	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	822	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	776	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	775	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
485	822	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	823	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	824	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	825	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
486	823	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	776	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	826	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	827	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
487	828	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	821	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	813	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
488	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
489	831	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	830	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	825	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	824	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
490	830	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	831	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	832	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	833	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
491	831	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	825	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	834	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	835	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
492	832	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	830	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	828	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
493	825	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	823	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	835	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	826	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
494	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
496	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
497	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
500	832	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	832	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
502	843	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	833	0,00	0,00	0,00	0,01	0	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
503	834	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	831	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	833	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
504	777	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	827	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
	774	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	776	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
505	536	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	549	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	740	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	846	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
506	847	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	846	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	544	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	549	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
507	849	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	848	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	847	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	846	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
508	545	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
509	740	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	846	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	746	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	848	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
510	848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
511	851	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
512	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	853	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
513	765	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	852	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	764	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	854	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
514	855	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	849	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
515	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	855	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	858	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	545	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	858	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
518	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
519	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
	859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
520	864	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	853	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	855	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	849	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
521	853	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	864	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	865	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	866	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
522	857	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	867	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	855	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	864	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
523	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	867	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
524	867	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	869	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
525	872	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	871	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	868	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
526	869	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	866	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	867	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	864	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
527	862	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	872	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	764	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	854	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	769	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
529	852	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	865	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	854	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	874	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
530	875	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	874	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	866	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	865	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
531	876	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	874	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	854	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
532	769	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	778	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	877	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
533	778	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	877	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	777	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	878	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
534	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	876	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	877	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	879	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
535	876	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	874	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	880	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	875	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
536	877	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	879	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	878	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	881	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01
537	881	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	883	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01
	882	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	884	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00
538	879	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	876	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	880	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
539	882	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	886	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	881	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	878	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
540	881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	879	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
541	887	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	875	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	869	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	866	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
542	880	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	875	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	888	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	887	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
543	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	887	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	869	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
544	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	888	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	887	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
545	892	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	891	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01
	870	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	889	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
546	880	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	888	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	885	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
547	885	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	893	0,00	0,				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
548	888	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	895	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
549	897	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	896	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01
	890	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	895	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
550	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	895	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	894	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	898	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02
551	898	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	900	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,02
	899	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,01	901	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,13	-0,02
552	896	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01	900	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01
	895	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	898	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,02
553	899	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,01	902	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00
	898	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,02	894	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
554	891	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	897	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01
	889	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	890	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
555	902	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,01	884	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00
	894	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	883	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01
556	871	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	892	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00
	868	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	870	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
557	896	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	903	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,02
	900	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,01	904	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03
558	903	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,02	905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	906	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,02
559	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	907	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	908	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
560	886	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	827	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
	878	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	777	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
561	827	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	886	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	826	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	909	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
562	910	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	909	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	882	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	886	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	911	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,01
	882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
564	826	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	909	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	835	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	912	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
565	835	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	912	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
	834	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
566	916	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	915	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	914	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	913	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
567	919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	918	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,02
	917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	914	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
568	834	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	913	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	915	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
569	911	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,01	919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
	910	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	917	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
570	884	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	902	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00
	911	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	920	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01
571	922	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	0,02	921	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,01
	901	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	0,00	899	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,01
572	902	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,01	899	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,01
	920	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	921	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,01
573	924	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,03	923	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
	921	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,02	920	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01
574	911	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	920	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01
	919	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	923	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
575	919	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	923	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
	918	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
576	926	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,04	0,03	924	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,04
	922	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,01	921	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,02
577	927	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,03	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
	924	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,03	923	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
578	924	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,04	926	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,03
	927	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,02	928	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,01
579	918	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
	929	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
580	914	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	918	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
	916	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	929	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
581	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	915	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	844	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
582	933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	932	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	929	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	916	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
583	915	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	916	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	931	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
584	934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	933	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	929	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
585	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	935	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01
	934	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00	935	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01
	928	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,01	927	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,02
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01	937	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00
	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
588	935	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	927	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,02	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
589	940	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,02	939	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01
	928	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,00	937	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01
590	944	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,03	943	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	0,01
	941	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	-0,03	942	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,00
591	946	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	943	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	0,00
	945	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	944	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,02
592	940	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02	947	0,00	0,00	0,00	0,03	0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

[illegible]

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
638	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
640	335	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	858	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	76	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00
641	859	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	286	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	977	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	316	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	978	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
	315	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	979	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
643	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	315	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	979	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	314	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	981	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
644	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	358	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	316	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
645	978	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	907	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
	92	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	981	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	291	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	979	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
646	978	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	93	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,01
	979	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	291	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,00
	92	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	291	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01
647	903	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	905	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01
	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	983	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	908	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
648	984	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	983	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
649	984	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	950	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01
	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
651	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	933	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	934	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	933	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
652	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	934	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	340	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	936	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	938	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
653	936	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	340	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	945	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	944	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
	96	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,01	292	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02
654	946	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,02	89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02
	943	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,02	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
	952	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	947	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01
655	89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,02
	356	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	355	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,02
	949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
656	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	952	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	356	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	357	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
657	951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	288	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	287	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	955	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	938	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
658	957	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	956	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	289	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	955	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	956	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
659	288	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	289	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	957	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	958	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
661	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	991	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	991	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	992	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	361	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	368	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
664	992	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	993	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	368	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
683	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
690	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
696	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
697	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
701	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
702	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	25	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	641	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
703	644	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	639	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	
	652	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	655	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
704	644	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	25	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	
	641	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	25	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	
705	643	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	294	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	295	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	660	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
706	294	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	643	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	545	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	542	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
707	76	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	662	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	660	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	295	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
709	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	294	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	25	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,01	
710	270	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	655	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	
	294	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1016	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
711	295	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
714	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
716	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
719	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
724	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
725	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
726	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
727	313	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	693	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	

C.D.S. CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
728	313	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	693	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	694	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	972	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
729	711	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	694	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	711	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
730	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	715	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
731	53	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	712	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	711	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	710	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	972	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
732	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
735	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	828	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	830	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
736	1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	333	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
737	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,01	981	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01
	892	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	891	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01
740	981	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	92	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	891	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	897	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,01
	99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	358	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
741	907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	897	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	92	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,01
	896	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	903	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,01
742	293	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,01	905	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
	93	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,01	291	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,01
	96	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	906	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
743	293	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	905	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
	96	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	293	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	984	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	983	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
744	908	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	983	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	93	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	293	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	907	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	908	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02
745	978	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	93	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,01
	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
746	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
748	917	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	914	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
	41	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	913	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	926	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	2	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,01
749	928	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,00	940	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,00
	984	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	950	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	96	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,00	945	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00
750	943	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	0,02	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
	942	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,01	1035	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,01
	1035	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03
751	940	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	947	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03
	1035	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,01	2	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,14	0,00
	942	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,00	273	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,16	-0,01
752	949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	357	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	105	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
753	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	105	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	357	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
754	318	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	319	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
755	319	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	954	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
778	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	435	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	430	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	285	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
780	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	281	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	481	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	57	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	487	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
789	490	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	497	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	57	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	281	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
790	484	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	512	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	532	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
794	539	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
795	537	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
796	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
797	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
798	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
802	610	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
803	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	269	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
	314	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	977	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
817	268	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	101	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
818	900	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,03	904	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,04
	1	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	-0,03	292	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03
819	904	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	906	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
	292	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	96	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02
820	1	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,04	292	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04
	941	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,03	944	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,03
821	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	395	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	400	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	435	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
829	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	264	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	264	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
842	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	797	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	290	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
849	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
858	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	862	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	298	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
859	862	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	298	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	872	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	892	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	871	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00
	37	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
863	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
864	900	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,01	1	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	-0,01	
	901	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,01	273	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,16	0,00	
865	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
866	926	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,02	922	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,01	
	2	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,12	-0,01	273	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,14	0,00	
867	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
868	942	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,01	273	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,12	0,00	
	941	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,02	1	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,01	
869	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1083	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	
	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	105	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	
870	1083	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	1084	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	
	105	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
871	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
872	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
874	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
875	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
876	370	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	994	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	993	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
877	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
878	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
879	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
880	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
881	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
882	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
883	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
885	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
886	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
887	490	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	490	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
	487	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	57	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
888	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
889	494	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	494	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	495	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
890	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
892	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
893	544	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	544	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	
	543	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	
894	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
895	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
896	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
898	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
899	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
901	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
905	621	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	621	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	610	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
906	1016	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	1016	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	
	270	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	294	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	
907	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
908	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
911	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
913	966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	264	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	354	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
919	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
922	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	495	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	532	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
924	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	797	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	793	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
930	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
933	824	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	824	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	830	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
934	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
	549	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	544	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
939	865	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	865	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	853	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
940	76	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	76	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	545	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	858	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
941	865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
942	872	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	872	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	871	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	299	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
943	314	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	314	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01
	37	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	981	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01
944	315	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	315	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	977	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	314	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
945	317	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	317	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	358	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	268	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
	101	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	1082	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
947	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
949	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
950	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
952	913	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	913	0,00	0,00	0,00			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
953	273	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	-0,01	273	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	-0,01
	901	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	-0,01	922	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	-0,01
954	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
955	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	1035	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,03	1035	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,03
	2	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,03	940	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,03
958	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
	946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
959	357	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	357	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	949	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	356	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
960	985	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	985	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	951	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	954	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
961	952	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	952	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	355	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
962	327	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	327	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	957	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
963	287	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	287	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	938	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
964	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
997														

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
998	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	1118	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1000	1141	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1132	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1001	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	1140	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1120	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1009	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1141	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1010	1135	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1011	1118	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1012	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	1121	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1125	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1014	1121	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	172	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1015	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1148	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1020	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1021	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1174	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1155	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1031	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1154	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1033	1176	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1167	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1034	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1155	0,00</												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	251	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1045	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	1178	0,02	-0,12	0,00	-0,01	0,00	0,00	1179	0,04	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,01
	273	-0,02	-0,13	0,00	-0,02	-0,01	0,00	2	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,01
1051	1180	-0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1181	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1177	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1178	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	1181	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1182	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1178	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1179	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,01	0,00
1053	1183	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1184	0,00	-0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1180	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1181	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	1184	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1185	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1181	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1182	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	3	-0,02	-0,09	0,01	0,00	0,01	0,00	1186	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,01	0,00
	1183	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1184	0,00	-0,07	-0,01	0,00	0,01	0,00
1056	1186	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,01	0,00	4	-0,02	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1184	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,01	0,00	1185	0,00	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00
1057	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	1190	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1187	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	50	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1190	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1063	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1076	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
1085	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1088	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1227	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	61	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
1090	1228	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1225	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1091	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1227	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1092	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1234	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
1095	1235	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1232	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1234	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1241	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	69	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1100	1242	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1239	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1101	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1241	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1102	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1248	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	73	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1105	1249	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1246	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1106	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1251	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1248	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1107	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	1254	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1110	1256	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1257	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1253	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1257	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1254	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1112	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	1259	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1257	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1114	1261	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1262	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	287	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	288	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1115	1262	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1263	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	288	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	289	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1116	1263	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1264	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	289	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	81	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1117	1265	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1266	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1260	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1261	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1118	1266	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1267	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1261	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1262	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1119	1267	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1268	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1262	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1263	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1120	1268	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1269	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1263	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1264	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1121	82	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	-0,01	1270	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1265	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1266	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1122	1270	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1271	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1266	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1267	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1123	1271	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1272	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1267	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1268	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1124	1272	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	83	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	1268	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1269	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1125	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	1282	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1283	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1280	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1281	0,01	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,00
1131	90	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	91	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1282	0,01	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,00</							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1133	1287	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1288	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1284	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	1285	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
1134	1288	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	1289	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00
	1285	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	-0,01	1286	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00
1135	94	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	130	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1287	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,00	1288	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
1136	130	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1288	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	1289	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1137	1291	-0,01	-0,03	-0,04	0,00	0,01	0,00	1292	0,01	0,05	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
	292	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	96	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,01
1138	1293	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00	1294	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
	1290	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1291	0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
1139	1294	0,00	-0,03	-0,04	0,00	0,00	0,00	1295	0,01	0,02	-0,02	-0,01	-0,02	0,00
	1291	-0,01	-0,03	-0,04	0,00	0,00	0,00	1292	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,02	0,00
1140	97	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1296	0,00	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
	1293	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	1294	0,00	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00
1141	1296	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00	98	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00
	1294	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	1295	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00
1142	1297	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	1292	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
	293	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,00	96	0,01	0,03	0,00	0,01	0,03	0,00
1143	1289	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00	1298	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	1286	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	1297	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
1144	1298	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1295	0,00	0,01	0,02	0,01	0,03	0,00
	1297	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	1292	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,02	0,00
1145	95	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	123	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
	1289	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1298	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1146	123	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	1298	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1295	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00
1147	1300	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1302	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1149	1302	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	296	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1150	1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1304	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1151	1304	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1305	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1300	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1301	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1152	1305	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1306	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1301	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1302	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1153	1306	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1302	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1255	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1154	26	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	1307	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1303	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1308	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1305	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1156	1308	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1309	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1305	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1306	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1157	1309	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1306	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1258	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1158	1310	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1311	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	297	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	298	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1159	1311	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1312	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00
	298	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	299	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1160	1312	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01	1313	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,05	0,00
	299	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	37	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	-0,05	-0,01
1161	1258	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1314	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1255	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1310	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1162	1314	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1315	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1310	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1311	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1163	1315	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1316	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
	1311	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1312	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
1164	1316	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01	0,00	1317	0,00	0,00	0,01	0,01	0,07	0,00
	1312	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1313	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,07	0,00
1165	79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1318	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1258	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1314	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1166	1318	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1319	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1314	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1315	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1167	1319	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1320	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1315	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1316	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1168	1320	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	38	0,01	0,02	0,02	0,01	0,04	0,00
	1316	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1317	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,06	0,01
1169	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1327	0,00					

C.D.S. CORPO B II FASE	

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	
1178	1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1180	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1181	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1182	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1183	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1184	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1185	1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1186	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1187	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1188	1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1189	1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1190	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1191	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1193	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1194	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1195	1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1196	1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1197	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
1198	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1199	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1200	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204	1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1371	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1372	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	314	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	-0,01	315	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00	
1206	1372	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1373	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	315	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00	316	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00	
	1373	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
1207	316	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,01	99	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,01	
	1317	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,00	1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1313	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1371	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	

C.D.S. CORPO B II FASE	

TENS. Var.Bibi.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1223	1375	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1371	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	1372	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	1376	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1224	1372	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1373	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	1377	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1373	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
1225	38	0,01	0,01	0,02	-0,01	-0,05	0,00	1379	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
	1317	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	1375	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1379	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1380	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1226	1375	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1380	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1381	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1376	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1227	1381	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1377	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1383	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1384	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
1228	317	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,01	102	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	-0,01	
	1385	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1386	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1382	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,01	0,00	1383	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
1229	1386	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1387	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1383	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1384	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
	103	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1388	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
1230	1385	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	1386	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1388	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	104	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	
	1386	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1387	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
1231	1390	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1391	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	318	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	319	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	
	1391	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1392	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
1232	319	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	320	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	
	1392	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,02	0,00	
	320	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	106	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	
1233	1394	0,00	0,01	-0,02	0,01	0,03	0,00	1395	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	
	1389	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,02	0,00	1390	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	1395	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1396	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
1234	1390	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1391	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	1396	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1397	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	1391	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1392	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
1235	1397	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1398	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	
	1392	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
	4	0,00	0,02	-0,03	0,01	0,04	0,00	1399	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	
1236	1394	0,00	0,02	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	1395	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	
	1399	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1400	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	1395	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	1396	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
1237	1400	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1401	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	1396	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1397	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
	1401	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	107	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	
1238	1397	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1398	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	
	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1239	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1241	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1242	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1243	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1244	1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1245	1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1246	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1247	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1248	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1249	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1252	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1268	1426	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1427	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	327	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	328	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1269	1427	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1428	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	328	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	329	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
1270	1428	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	329	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	106	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
1271	1269	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1429	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1264	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1426	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1272	1429	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1430	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1426	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1427	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1273	1430	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1431	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1427	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1428	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1274	1431	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1398	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	1428	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1393	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
1275	83	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1432	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1269	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1429	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1276	1432	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1433	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1429	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1430	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1277	1433	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1434	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1430	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1431	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1278	1434	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	107	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	1431	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1398	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
1279	1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1280	1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1281	1437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1282	1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1283	1439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1284	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	1442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1287	1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1288	1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1289	1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1290	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	1448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	45	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00
	1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1296	1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1453	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	336	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1297	1453	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1454	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	336	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	337	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1298	1454	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1455	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	337	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1299	1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1300	1456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1457	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1453	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1301	1457	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1458	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1453	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1454	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1302	1458	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1459	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1454	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1455	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1303	45	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,01	1460	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1456	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1304	1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1456	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1457	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1305	1461	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1462	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1457	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1458	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1306	1462	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	47	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1458	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1459	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1307	1463	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1464	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	338	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	339	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1308	1464	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1465	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	339	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	340	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1309	1465	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1260	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	340	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1310	1459	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1466	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1455	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1463	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1311	1466	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1467	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1463	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1464						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1313	1468	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1265	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1465	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1260	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
1314	47	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	1469	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1459	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1466	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
1315	1469	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1470	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1466	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1467	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
1316	1470	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1471	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	1467	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1468	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
1317	1471	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	82	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	
	1468	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1265	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
1318	1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1319	1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320	1474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	1475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	1476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324	1477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	1478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	1479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329	1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1330	1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1331	1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1332	1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1333	1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1334	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335	1487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1336	1488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1337	1489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338	1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1339	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1341	1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	1494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1343	1495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344	1496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1345	1497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1346	1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1347	1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1348	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1349	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1351	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1352	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1353	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1354	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1355	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1356	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1357	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1358	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	354	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	31	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
1364	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	1516	-0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1517	-0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	355	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	356	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	-0,01
1369	1517	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1518	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
	356	0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	357	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,01
1370	1518	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1389	0,00	0,01	-0,02	0,02	0,01	0,01
	357	0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	105	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
1371	1283	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	1519	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1281	-0,02	-0,02	-0,04	0,00	-0,02	0,00	1516	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00
1372	1519	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1520	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1516	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1517	-0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1373	1520	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1521	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1517	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1518	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
1374	1521	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	1394	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,00
	1518	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1389	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
1375	91	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1522	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1283	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	1519	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1376	1522	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1523	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1519	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	1520	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1377	1523	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1524	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1520	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	1521	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
1378	1524	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	4	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1521	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	1394	0,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	0,00
1379	1525	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1382	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,00
	358	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	101	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01
1380	1378	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1374	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	1526	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1385	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00
	1525	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1382	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
1382	100	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1378	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	1527	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	103	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1526	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1385	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1384	1387	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1529	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1384	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1528	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1385	104	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	117	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1387	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1529	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1386	1532	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1533	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	1530	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1531	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1387	120	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	3	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	1532	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1533	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1388	1534	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1389	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	105	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1389	1533	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1535	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	1531	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1534	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1390	1535	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	1394	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,02	0,00
	1534	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	1389	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00
1391	3	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1186	0,00	0,02	0,01	0,01	0,03	0,00
	1533	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1535	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,01
1392	1186	0,00	0,02	0,00	0,01	0,03	-0,01	4	0,00	0,02	0,00	0,01	0,04	-0,01
	1535	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	1394	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,03	0,00
1393	1536	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1530	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	360	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	118	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00
1394	1529	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1537	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1528	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1536	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1395	1537	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1532	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1536	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1530	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1396	117	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1538	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1529	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1537	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1397	1538	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	120	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1537	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1532	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1398	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1541	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
1399	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1542	0,00	0,00	0,00	0,									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1403	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1404	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1405	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1406	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1407	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
1408	1554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1409	1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1410	1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1411	1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1412	1559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1413	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1414	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1415	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1416	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1417	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1418	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1419	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1421	1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1422	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1423	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1424	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1425	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1426	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1427	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
1428	1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1429	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1430	1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1431	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1432	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1433	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1434	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1435	1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1436	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1437	1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1438	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1439	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1441	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1442	1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1443	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1444	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1445	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1446	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1447	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602	0,00	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1448	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	1617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	1625	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1270	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1627	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1272	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	1627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1628	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	1272	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83	-0,01	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
1465	1629	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1630	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1624	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1625	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	1630	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1625	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1627	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	1632	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1633	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1627	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1628	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	1634	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1635	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1629	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1630	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	1635	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1630	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1638	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1633	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	171	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,01	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1474	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1476	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	172	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01
	1637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	1645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	1651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	1654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1655	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	175	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	176	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	1656	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	1659	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	1661	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1658	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	1664	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1661	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1493	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	1668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1669	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1296	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	98	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1495	1670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1671	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	1671	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1668	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1669	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1497	1673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	1674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1675	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1499	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1675	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1501	1677	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1669	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,04	0,00
	123	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	98	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,04	0,00
1502	1663	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	1678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
	1677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1669	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,02	0,00
1504	1666	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	1679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
1506	178	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1666	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	201	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1675	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1508	1680	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1522	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	1681	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1682	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1523	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1524	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1682	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1683	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00
	1524	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00
1511	1655	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1653	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	1684	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1680	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	1685	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1686	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1681	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1682	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	1686	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1687	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1682	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1683	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1515	1657	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1655	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	1688	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1684	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	1689	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1685	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1519	176	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1657	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	1120	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1523	1693	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1379	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1380	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1524	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1380	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1381	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1525	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1381	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	1697	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1692	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	1702	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	149	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,01	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1535	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1703	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0								

C.D.S.
CORPO B II FASE

[illegible]

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
1583	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1584	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1586	1761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1587	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1588	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1589	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1590	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1592	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1593	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1594	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1595	1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1596	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1597	1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1598	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1599	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	1778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
1602	1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604	1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607	1788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
1609	1792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611	1795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1613	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1614	1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1615	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1618	1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1619	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1620	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1621	1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1622	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1623	1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1625	1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1626	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1627	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1628	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	172	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,01
1639	1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1833	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1643	1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	243	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,01	1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1648	1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1650	1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	244	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01
	1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1651	1849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	1851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	245	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	246	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	1851	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	1852	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	1854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	1857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	1859	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1857	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	247	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,04	0,01	1145	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01
	1859	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1860	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
1660	1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1860	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	1863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	1865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	1868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1669	1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1864	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1671	1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Bibl.Arch.: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1673	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1875	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1120	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1676	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1678	1850	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1848	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1874	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	1852	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1850	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	1882	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	246	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	1155	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	1852	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1882	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1687	1155	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1883	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1688	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1690	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	1894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	1768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	1767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Var.Scale: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	38	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	90	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,13	0,00	-0,01
	1	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	0,06	-0,06	-0,07	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-0,06	0,06	-0,13	0,00	0,00
	3	3,62	0,00	0,07	0,01	-0,09	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,14	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,08	-0,03	-0,09	-0,01	0,00	4	0,00	0,00	-0,08	0,03	-0,15	0,00	0,00
	5	3,62	-0,01	0,07	0,04	-0,08	-0,01	0,00	5	0,00	0,01	-0,07	-0,04	-0,14	-0,01	0,00
	6	3,62	0,00	0,04	-0,04	-0,05	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,09	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
	12	3,62	0,01	0,06	-0,04	-0,06	0,02	0,00	12	0,00	-0,01	-0,06	0,04	-0,14	0,02	0,00
	13	3,62	0,00	0,08	0,04	-0,09	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,16	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	17	3,62	0,07	0,03	0,58	-0,05	0,08	0,00	17	0,00	-0,07	-0,03	-0,58	-0,05	0,14	0,00
	18	3,62	0,03	0,12	0,01	-0,12	0,04	0,00	18	0,00	-0,03	-0,12	-0,01	-0,25	0,05	0,00
	20	3,62	0,02	0,04	0,03	0,01	0,04	0,00	20	0,00	-0,02	-0,04	-0,03	-0,13	0,04	0,00
	29	3,62	0,00	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,01	-0,01	0,00
	30	3,62	-0,01	0,05	0,08	-0,05	-0,02	0,00	30	0,00	0,01	-0,05	-0,08	-0,11	-0,02	0,00
	31	3,62	-0,02	0,00	0,16	0,00	-0,03	0,00	31	0,00	0,02	0,00	-0,16	0,00	-0,04	0,00
	32	3,62	0,04	-0,20	0,60	0,33	0,06	0,00	32	0,00	-0,04	0,20	-0,60	0,33	0,05	0,00
	40	3,62	0,03	0,02	0,14	-0,02	0,05	0,00	40	0,00	-0,03	-0,02	-0,14	-0,03	0,05	0,00
	41	3,62	0,04	0,00	0,31	0,01	0,07	0,00	41	0,00	-0,04	0,00	-0,31	0,00	0,06	0,00
	42	3,62	-0,05	-0,21	0,61	0,22	-0,07	0,00	42	0,00	0,05	0,21	-0,61	0,46	-0,09	0,00

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Scale: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
47	3,62	0,02	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02	0,00	47	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,00
48	3,62	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	48	0,00	-0,03	0,00	-0,03	-0,01	0,05	0,00
15	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	91	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	98	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
21	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	99	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
23	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	104	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	107	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	109	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	112	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	126	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	139	3,62	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
50	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	145	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
47	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	153	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
52	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
18	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
12	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
13	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
4	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
5	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
5	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	20	3,62	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
20	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	18	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
4	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12	3,62	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
12	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	17	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,08	0,00	0,00
2	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
9	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	3	3,62	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
22	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
30	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
40	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	47	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,11	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	23	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
24	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
31	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
41	3,62	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	48	3,62	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	0,00
3	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	4	3,62	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
26	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	22	3,62	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
22	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	24	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
24	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	27	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
29	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
30	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
31	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	32	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
55	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
35	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	56	3,62	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
32	3,62	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,06	76	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,14	0,00	-0,06
36	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00
38	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00
42	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	49	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
40	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
41	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
42	3,62	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	43	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,09	0,00	0,00
56	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	45	3,62	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01
56	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	1	3,62	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,02	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	2	3,62	0,00	-0,02	0,04	-0,02	0,00	0,00
3	7,82	0,00	0,02	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	0,00
4	7,82	0,00	0,02	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	4	3,62	0,00	-0,02	0,01	-0,03	0,00	0,00
5	7,82	0,00	0,02	0,03	-0,04	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00
6	7,82	0,00	0,01	0,03	-0,04	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,01	0,00
7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
12	7,82	0,01	0,01	-0,02	-0,03	0,02	0,00	0,00	12	3,62	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,02	0,00
13	7,82	0,00	0,02	0,01	-0,05	0,00	0,00									

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Scale: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
25	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	98	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
21	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	99	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
23	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	102	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	103	7,82	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
49	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	104	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	7,82	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	107	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
6	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
55	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	169	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
13	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	15	7,82	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
4	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	5	7,82	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
5	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
5	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	17	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00
17	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
25	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	2	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	3	7,82	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
22	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	30	7,82	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
30	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
40	7,82	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	47	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
3	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	23	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
24	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
31	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
41	7,82	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	48	7,82	0,00	-0,05	0,00	-0,08	0,00	0,00
3	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4	7,82	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
26	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	22	7,82	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
22	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	24	7,82	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
24	7,82	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	27	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
29	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	30	7,82	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
30	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
31	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	32	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
47	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
48	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
55	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
35	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	56	7,82	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
32	7,82	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,06	76	7,82	0,00	-0,26	0,00	-0,15	0,00	-0,06
36	7,82	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00
38	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00
42	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
41	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	42	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
42	7,82	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	43	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
56	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	45	7,82	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	-0,01
56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
34	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	53	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1	7,82	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
2	12,02	0,00	0,02	-0,02	-0,05	0,00	0,00	0,00	2	7,82	0,00	-0,02	0,02	-0,04	0,00	0,00
3	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	3	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00
4	12,02	0,00	0,03	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00	4	7,82	0,00	-0,03	0,01	-0,05	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,03	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	5	7,82	0,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,00	0,00
6	12,02	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	6	7,82	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00
7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	7	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
12	12,02	0,01	0,02	-0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	12	7,82	-0,01	-0,02	0,01	-0,04	0,02	0,00
13	12,02	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	13	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
16	12,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	16	7,82	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17	12,02	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	17	7,82	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00
29	12,78	0,00	0,02	-0,06	-0,04	-0,01	0,00	0,00	29	7,82	0,00	-0,02	0,06	-0,03	0,00	0,00
30	12,78	-0,01	0,04	0,05	-0,10	-0,02	0,00	0,00	30	7,82	0,01	-0,04	-0,05	-0,06	-0,02	0,00
31	12,02	-0,01	0,00	0,06	0,01	-0,01	0,00	0,00	31	7,82	0,01	0,00	-0,06	0,01	-0,01	0,00
32	12,02	0,05	-0,03	0,06	0,04	0,08	0,00	0,00	32	7,82	-0,05	0,03	-0,06	0,08	0,10	0,00
40	12,78	0,02	0,01	0,07	-0,02	0,04	0,00	0,00	40	7,82	-0,02	-0,01	-0,07	-0,02	0,04	0,00
41	12,02	0,03	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	41	7,82	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,05	0,00
42	12,02	-0,02	-0,01	0,07	0,02	-0,05	0									

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Scale: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
27	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	103	12,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
49	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	104	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	12,78	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	46	12,78	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
55	12,78	0,02	0,01	0,06	0,01	0,03	0,00	0,00	29	12,78	-0,02	-0,01	-0,06	-0,03	0,01	0,00
50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
13	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
4	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
5	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6	12,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
12	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	17	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00
17	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
7	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	29	12,78	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,01	0,00
2	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2	12,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
9	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3	12,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
22	12,02	-0,01	-0,01	-0,14	0,04	-0,02	0,00	0,00	30	12,78	0,01	0,01	0,14	0,02	-0,02	0,00
30	12,78	0,03	-0,03	-0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	64	12,78	-0,03	0,03	0,14	0,06	0,03	0,00
40	12,78	0,00	0,06	-0,04	-0,20	0,00	0,00	0,00	47	12,78	0,00	-0,06	0,04	-0,05	-0,01	0,00
3	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	23	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
24	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	31	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
31	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	63	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
41	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	48	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00
3	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	4	12,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
26	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	22	12,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
22	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
24	12,02	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	27	12,02	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
29	12,78	0,00	-0,04	0,04	0,08	-0,01	0,00	0,00	30	12,78	0,00	0,04	-0,04	0,13	-0,01	0,00
30	12,78	0,00	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	31	12,02	0,00	0,01	0,04	0,03	0,00	0,00
31	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	32	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
32	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	57	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
53	12,78	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	12,78	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
59	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	12,78	0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	47	12,78	0,00	0,01	0,02	0,03	-0,02	0,00
47	12,78	0,02	-0,01	-0,04	0,01	0,03	0,00	0,00	48	12,02	-0,02	0,01	0,04	0,02	0,05	0,00
48	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
64	12,78	0,00	-0,02	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	0,00
55	12,78	-0,05	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	912	12,78	0,05	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
35	12,78	0,02	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	56	12,78	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
32	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	36	12,02	0,00	-0,08	0,00	-0,09	0,00	0,00
36	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	949	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00
38	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
42	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	49	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
40	12,78	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	41	12,02	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00
41	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	42	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
42	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12,78	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	45	12,78	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
56	12,78	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40	12,78	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,00
65	12,78	-0,02	-0,01	-0,07	-0,11	-0,03	0,00	0,00	40	12,78	0,02	0,01	0,07	0,14	-0,02	0,00
34	12,78	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	53	12,78	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
61	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	12,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
63	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	61	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
63	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	64	12,78	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	61	12,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
61	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	65	12,78	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	42	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,00	0,01
91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	26	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
99	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	22	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,01
100	3,62	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	24	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
101	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11							

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Scale: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
116	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
126	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	140	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
140	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
142	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	51	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
145	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	146	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
150	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
153	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
156	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
76	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,06	36	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,06
91	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
98	7,82	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
99	7,82	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	22	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,01
100	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
101	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11	7,82	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
102	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	7,82	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
104	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	7,82	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
169	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
929	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
935	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
911	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	910	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
910	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	35	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
76	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,06	36	7,82	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,00	0,06
91	12,02	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
98	12,02	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	12,02	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
99	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	22	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,01
100	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
101	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
102	12,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	12,0						

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Scale: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
910	12,78	-0,03	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,00	35	12,78	0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00
949	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	38	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00

TENS. Var.Scale: SHELL

Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	1177	-0,17	-1,64	-0,45	-2,05	-4,36	0,56	1178	-0,03	-0,96	-0,39	-1,73	-4,09	0,32
	1	-0,52	-1,71	-0,46	-2,66	-14,15	0,58	273	-0,37	-1,03	-0,39	-2,33	-13,88	0,34
2	1187	0,21	0,58	0,31	0,00	0,00	0,00	1188	0,06	-0,19	0,01	0,00	0,01	0,00
	48	0,26	0,59	0,25	0,01	0,04	0,01	274	0,11	-0,18	-0,05	0,00	0,02	0,01
3	1194	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,09	-0,01	1195	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,04	-0,01
	15	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,06	0,01	275	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	0,01
4	1205	-0,02	-0,01	-0,04	0,01	-0,02	-0,01	1206	-0,01	0,03	-0,09	0,00	0,00	0,00
	52	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,01	278	0,00	0,03	-0,06	-0,01	-0,03	0,01
5	1218	-0,06	0,05	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	1219	-0,06	0,03	0,05	0,00	0,01	0,00
	56	0,01	0,07	0,00	0,00	0,01	0,00	281	0,01	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00
6	1225	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	-0,30	-0,04	1226	-0,01	0,04	0,00	-0,06	-0,27	-0,01
	60	-0,02	-0,03	-0,03	-0,09	-0,46	-0,02	282	0,00	0,04	0,00	-0,11	-0,56	0,01
7	1232	-0,04	-0,08	-0,03	0,00	-0,01	0,01	1233	-0,01	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,01
	64	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	-0,08	-0,02	283	-0,01	0,05	-0,01	0,00	-0,02	-0,02
8	1239	0,01	-0,02	0,01	0,01	-0,31	-0,02	1240	0,01	-0,03	0,00	-0,05	-0,27	0,01
	68	0,00	-0,03	0,01	-0,11	-0,56	-0,05	284	0,00	-0,03	0,00	-0,11	-0,54	-0,02
9	1246	0,01	0,05	0,01	0,01	-0,29	-0,02	1247	0,00	-0,01	0,00	-0,05	-0,27	0,01
	72	0,02	0,05	0,01	-0,10	-0,49	-0,03	285	0,01	0,00	0,00	-0,10	-0,50	0,00
10	1253	-0,16	-0,61	-0,24	0,00	-0,01	-0,02	1254	-0,02	0,07	-0,09	-0,04	-0,08	-0,03
	76	-0,21	-0,62	-0,17	0,01	0,04	0,03	286	-0,07	0,06	-0,02	0,00	-0,02	0,03
11	1260	-0,02	-0,07	-0,09	-0,06	-0,25	-0,01	1261	-0,02	-0,07	-0,09	-0,04	-0,21	-0,01
	80	-0,02	-0,07	-0,08	-0,08	-0,42	-0,04	287	-0,02	-0,08	-0,09	-0,08	-0,42	-0,04
12	1273	0,04	0,16	0,07	0,01	-0,04	0,00	1274	0,01	-0,01	0,00	-0,02	-0,05	0,00
	84	0,06	0,16	0,05	-0,04	-0,18	-0,04	290	0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,11	-0,03
13	1280	-0,10	-0,26	-0,15	-0,02	0,26	0,01	1281	-0,03	0,06	0,01	0,07	0,24	-0,01
	88	-0,14	-0,27	-0,15	0,14	0,70	0,11	89	-0,08	0,05	0,01	0,10	0,51	0,09
14	1284	-0,43	-1,38	-0,50	0,02	-0,14	-0,03	1285	-0,12	0,14	0,07	-0,11	-0,01	-0,05
	92	-0,54	-1,40	-0,64	-0,03	-0,13	-0,01	291	-0,24	0,12	-0,08	-0,07	-0,33	-0,04
15	1290	-0,52	-0,85	-0,75	-0,01	0,13	0,01	1291	-0,23	0,59	0,10	0,07	0,04	0,03
	1	-0,55	-0,86	-0,65	0,06	0,29	0,01	292	-0,27	0,58	0,20	0,08	0,42	0,02
16	1286	-0,18	-0,43	-0,23	0,22	0,28	0,02	1297	-0,08	0,04	0,04	-0,13	0,03	0,03
	93	-0,18	-0,43	-0,16	-0,12	-0,62	0,04	293	-0,09	0,04	0,11	-0,10	-0,48	0,05
17	1299	-0,40	-1,11	-0,59	0,03	-0,05	0,07	1300	-0,13	0,24	-0,14	-0,03	-0,10	0,08
	25	-0,51	-1,14	-0,50	-0,12	-0,60	-0,10	294	-0,24	0,21	-0,05	-0,04	-0,18	-0,09
18	1255	-0,04	0,01	-0,33	-0,01	0,11	0,00	1310	-0,05	-0,05	-0,45	0,02	0,05	-0,01
	77	0,00	0,02	-0,23	0,00	-0,02	-0,03	297	-0,01	-0,04	-0,35	0,02	0,10	-0,04
19	1321	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,14	-0,01	1322	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,12	0,00
	5	0,01	0,04	0,02	-0,03	-0,16	0,01	300	0,01	0,00	0,00	-0,04	-0,22	0,02
20	1325	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,14	0,00	1334	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,13	0,00
	17	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,20	0,01	303	0,00	0,01	0,02	-0,04	-0,21	0,01
21	1339	0,00	0,01	0,03	-0,03	-0,11	0,00	1351	0,00	0,01	0,03	-0,02	-0,09	0,00
	23	0,00	0,00	0,03	-0,04	-0,18	-0,02	308	0,00	0,01	0,03	-0,03	-0,16	-0,02
22	1218	0,00	0,06	-0,01	0,04	0,05	-0,02	1360	-0,01	0,03	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
	56	0,02	0,06	0,00	-0,01	-0,04	0,03	311	0,01	0,03	-0,02	-0,01	-0,05	0,04
23	1313	-0,01	-0,17	-0,37	0,05	0,40	-0,02	1371	0,03	0,02	0,04	-0,10	-0,11	-0,06
	37	0,03	-0,16	-0,82	-0,12	-0,60	0,16	314	0,06	0,03	-0,41	-0,08	-0,41	0,13
24	1382	-0,02	-0,14	-0,08	0,06	0,03	-0,06	1383	-0,01	-0,09	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05
	101	-0,04	-0,14	-0,04	-0,01	-0,03	0,05	317	-0,03	-0,09	0,02	-0,04	-0,20	0,06
25	1389	0,00	-0,08	0,33	-0,19	0,04	0,08	1390	-0,01	-0,12	0,35	0,00	-0,02	0,00
	105	-0,01	-0,08	0,30	0,00	-0,02	-0,01	318	-0,02	-0,12	0,32	0,06	0,30	-0,09
26	1402	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	1403	0,00	0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00
	108	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,01	321	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,02	0,01
27	1415	0,00	0,01	0,09	-0,04	-0,09	0,01	1416	0,01	0,03	0,16	0,01	0,00	0,01
	112	0,01	0,01	0,00	0,02	0,11	-0,02	324	0,01	0,03	0,07	0,02	0,08	-0,02
28	1264	0,01	-0,09	-0,17	-0,04	-0,11	0,00	1426	0,01	-0,09	-0,16	-0,01	-0,07	-0,01
	81	-0,02	-0,09	-0,15	-0,05	-0,23	-0,06	327	-0,02	-0,10	-0,14	-0,04	-0,20	-0,07
29	1275	0,02	-0,01	0,13	0,04	0,04	-0,01	1435	0,02	0,01	0,18	0,01	0,00	0,01
	85	0,00	-0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	330	0,01	0,01	0,12	0,00	0,00	0,02
30	1440	-0,01	-0,03	0,12	-0,03	-0,19	0,01	1452	-0,01	-0,03	0,11	-0,05	-0,22	0,01
	44	-0,01	-0,03	0,11	-0,07	-0,33	0,06	335	-0,01	-0,03	0,10	-0,09	-0,43	0,06
31	1455	-0,01	-0,06	0,05	-0,06	-0,31	0,01	1463	-0,01	-0,07	0,02	-0,07	-0,29	0,01
	46	-0,01	-0,06	0,03	-0,11	-0,54	0,02	338	-0,01	-0,07	0,01	-0,12	-0,59	0,02
32	1402	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01	1472	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01
	108	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	341	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
33	1189	0,00	-0,05	0,03	0,02	-0,03	0,00	1481	0,00	-0,02	0,06	0,00	-0,03	0,01
	49	-0,01	-0,05	0,01	0,00	-0,01	0,01	344	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	-0,04	0,02
34	1205	0,00	0,01	0,03	-0,02	0,02	0,00	1498	0,00	0,04	0,04	0,01	0,01	-0,01
	52	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,01	349	0,01	0,04	0,03	0,01	0,06	-0,02
35	1406	-0,04	0,04	0,02	0,00	-0,01	0,01	1513	-0,04	0,06	0,05	0,00	-0,01	0,01
	109	0,00	0,05	0,01	0,00	-0,01	-0,01	354	0,00	0,07	0,04	0,01	0,04	-0,01
36	1281	-0,02	-0,01	-0,05	0,07	0,24	0,01	1516	-0,03	-0,06	-0,01	0,06	0,17	0,02
	89	0,01	-0,01	-0,06	0,10	0,51	0,09	355	0,00	-0,05	-0,02	0,09	0,46	0,10
37	1374	0,01	-0,07	-0,14	-0,02	-0,11	0,03	1525	0,00	-0,09	-0,08	0,02	-0,04	0,04
	99	-0,02	-0,08	-0,10	-0,05	-0,25	-0,09	358	-0,02	-0,09	-0,04	-0,03	-0,14	-0,08
38	1384	-0,01	-0,06	0,03	-0,03	-0,08	-0,05	1528	-0,01	-0,07	0,04	-0,04	-0,10	-0,05
	102	-0,03	-0,07	0,06	-0,08	-0,42	0,03	116	-0,03	-0,07	0,07	-0,09	-0,46	0,03
39	1530	-0,01	-0,07	0,17	-0,01	-0,08	-0,04	1531	-0,01	-0,08	0,20	0,03	-0,09	-0,02
	118	-0,01	-0,07	0,16	-0,14	-0,70	-0,04	119	-0,02	-0,08	0,19	-0,14	-0,68	-0,03
40	1531	0,00	-0,07	0,23	0,06	-0,08	0,04	1534	0,00	-0,11	0,31	0,06	-0,13	0,10
	119	-0,02	-0,07	0,22	-0,14	-0,68	-0,08	359	-0,03	-0,11	0,30	-0,07	-0,34	-0,01
41	1528	-0,03	-0,07	0,06	-0,04	-0,10	-0,05	1536	-0,03	-0,07	0,09	-0,04	-0,08	-0,06
	116	-0,02	-0,07	0,06	-0,09	-0,46	0,03	360	-0,02	-0,07	0,09	-0,12	-0,62	0,02
42	123	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,93	-0,15	124	0,00	0,00	0,00	0,03	1,43	-0,14

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	98	0,00	0,00	0,00	-0,45	-1,03	-0,27	122	0,00	0,00	0,00	-0,36	1,32	-0,26
43	124	0,00	0,00	0,00	-0,04	1,54	0,14	120	0,00	0,00	0,00	-0,14	-1,22	0,15
	122	0,00	0,00	0,00	-0,31	1,56	0,24	3	0,00	0,00	0,00	-0,42	-1,20	0,25
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,42	0,45	125	0,00	0,00	0,00	0,08	2,99	0,16
	123	0,00	0,00	0,00	-0,52	-1,22	0,20	124	0,00	0,00	0,00	-0,32	2,20	-0,09
45	125	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,42	-0,40	117	0,00	0,00	0,00	-0,70	-1,66	-0,11
	124	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,33	-0,14	120	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,90	0,15
46	125	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,63	0,01	127	0,00	0,00	0,00	1,93	-0,38	0,63
	104	0,00	0,00	0,00	-0,97	-1,90	0,19	126	0,00	0,00	0,00	0,90	-1,64	0,81
47	127	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,99	1,11	100	0,00	0,00	0,00	-1,89	-0,75	0,84
	126	0,00	0,00	0,00	1,12	-0,70	0,68	103	0,00	0,00	0,00	-1,30	-0,46	0,40
48	128	0,00	0,00	0,00	0,64	2,76	-0,25	129	0,00	0,00	0,00	1,63	2,36	-0,59
	125	0,00	0,00	0,00	1,01	1,69	0,13	127	0,00	0,00	0,00	2,00	1,29	-0,21
49	129	0,00	0,00	0,00	2,38	2,35	-1,73	133	0,00	0,00	0,00	-1,88	-0,25	-1,65
	127	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,34	-0,57	100	0,00	0,00	0,00	-2,79	-3,95	-0,49
50	130	0,00	0,00	0,00	-2,36	-1,94	-0,40	131	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,14	-0,71
	128	0,00	0,00	0,00	-1,21	1,37	-1,17	129	0,00	0,00	0,00	2,29	3,16	-1,48
51	131	0,00	0,00	0,00	1,24	2,69	-0,68	134	0,00	0,00	0,00	0,65	3,67	-0,59
	129	0,00	0,00	0,00	1,10	2,70	-1,28	133	0,00	0,00	0,00	0,51	3,68	-1,19
52	94	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,24	1,12	132	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,15	1,43
	130	0,00	0,00	0,00	-1,72	-0,44	1,22	131	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,34	1,53
53	132	0,00	0,00	0,00	0,33	-2,34	0,76	38	0,00	0,00	0,00	-1,44	-3,25	0,63
	131	0,00	0,00	0,00	1,10	1,13	0,93	134	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,22	0,81
54	125	0,00	0,00	0,00	3,03	-0,95	0,06	125	0,00	0,00	0,00	3,03	-0,95	0,06
	117	0,00	0,00	0,00	3,03	-0,95	0,06	104	0,00	0,00	0,00	3,03	-0,95	0,06
55	1539	0,01	-0,07	0,05	0,00	-0,03	-0,01	1540	0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,03	0,00
	50	0,01	-0,07	0,02	0,00	-0,02	0,00	1193	0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	0,00
56	1549	0,02	0,15	0,03	0,00	0,02	0,00	1550	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,01
	54	0,04	0,15	0,03	0,01	0,06	0,01	1215	0,02	0,03	0,03	0,00	0,02	0,01
57	1564	0,02	0,12	-0,01	0,00	0,01	0,00	1565	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01
	58	0,03	0,12	0,04	0,01	0,04	0,01	1224	0,00	-0,02	0,06	0,00	0,01	0,01
58	1574	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,07	0,01	1575	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,07	0,02
	62	0,00	0,01	0,00	0,02	0,09	0,03	1231	0,00	0,00	0,01	0,04	0,18	0,03
59	1584	-0,01	-0,05	-0,03	0,00	0,00	0,00	1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	66	-0,02	-0,05	-0,01	0,00	0,01	0,00	1238	-0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
60	1594	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,10	0,01	1595	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,09	0,00
	70	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,13	0,01	1245	0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,14	0,00
61	1604	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,01	1605	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00
	74	0,00	0,01	0,00	0,02	0,12	0,01	1252	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00
62	1614	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	1615	-0,01	0,00	0,03	0,01	-0,04	0,01
	78	-0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1259	-0,01	0,00	0,04	0,01	0,04	0,00
63	1624	0,03	0,20	0,05	0,00	0,05	0,01	1625	0,00	0,04	-0,01	0,01	0,03	0,01
	82	0,06	0,20	0,05	0,01	0,04	0,00	1270	0,03	0,04	0,00	0,02	0,09	0,00
64	1642	0,01	0,07	0,02	0,00	-0,05	0,00	1643	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,00
	86	0,02	0,07	0,01	-0,01	-0,07	0,00	1279	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,01
65	1652	-0,06	0,04	-0,13	0,00	-0,09	-0,01	1653	-0,05	0,08	-0,02	-0,02	-0,08	0,00
	90	-0,04	0,05	-0,04	-0,02	-0,12	-0,02	91	-0,03	0,08	0,07	-0,02	-0,11	-0,01
66	1658	-0,01	-0,24	-0,03	-0,01	0,06	0,03	1659	0,02	-0,10	-0,07	0,26	0,40	0,06
	94	-0,03	-0,25	0,01	-0,05	0,14	-0,12	130	0,00	-0,11	-0,04	0,22	0,48	-0,09
67	1667	-0,02	-0,03	-0,08	-0,03	-0,01	-0,06	1668	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,12	-0,08
	97	-0,04	-0,04	-0,02	0,11	0,57	0,15	1296	-0,03	-0,02	0,06	-0,02	-0,11	0,13
68	1660	0,01	-0,29	-0,04	-0,46	-0,75	0,09	1677	0,04	-0,13	0,05	0,24	0,12	0,05
	95	-0,07	-0,31	-0,04	0,18	0,88	-0,12	123	-0,04	-0,15	0,05	0,14	0,71	-0,16
69	1653	-0,05	0,03	-0,08	-0,02	-0,08	0,00	1680	-0,06	-0,02	0,02	-0,02	-0,08	0,00
	91	0,00	0,04	-0,09	-0,02	-0,11	-0,02	1522	-0,01	-0,01	0,01	-0,02	-0,08	-0,02
70	1692	-0,06	-0,37	-0,24	0,05	0,09	0,14	1693	-0,02	-0,20	-0,09	0,02	-0,22	0,17
	38	-0,13	-0,39	-0,03	-0,20	-0,98	-0,25	1379	-0,09	-0,21	0,11	0,02	0,11	-0,22
71	1710	-0,06	-0,24	-0,16	0,27	0,29	-0,02	1711	-0,04	-0,13	-0,07	-0,03	-0,31	0,08
	103	-0,09	-0,24	-0,08	-0,06	-0,32	0,03	1388	-0,07	-0,13	0,01	0,03	0,14	0,12
72	1696	-0,02	0,04	0,07	-0,19	0,26	0,32	1720	-0,07	-0,19	-0,06	-0,02	-0,28	0,26
	100	0,05	0,06	0,10	-0,35	-1,75	-0,36	1527	0,01	-0,17	-0,03	0,01	0,03	-0,42
73	1712	-0,03	0,00	0,02	-0,13	-0,10	0,05	1724	-0,03	-0,01	-0,15	-0,11	-0,13	0,02
	104	0,07	0,02	0,04	-0,25	-1,26	0,09	117	0,07	0,01	-0,13	-0,25	-1,26	0,06
74	1727	-0,05	-0,01	-0,01	-0,03	-0,54	-0,10	1728	-0,01	0,20	-0,06	-0,33	-0,58	-0,14
	120	0,02	0,00	-0,08	-0,12	-0,58	0,39	3	0,06	0,22	-0,13	-0,30	-1,48	0,34
75	1728	-0,06	0,24	-0,01	-0,24	-0,57	-0,02	1733	-0,09	0,09	0,14	-0,55	-0,46	-0,30
	3	0,02	0,26	0,04	-0,30	-1,48	0,25	1186	-0,01	0,11	0,19	-0,48	-2,42	-0,03
76	1724	0,01	0,01	-0,10	-0,11	-0,13	0,24	1737	-0,01	-0,08	-0,04	0,04	-0,63	0,27
	117	-0,01	0,01	0,00	-0,25	-1,26	-0,19	1538	-0,03	-0,09	0,06	0,02	0,12	-0,16
77	193	0,00	0,00	0,00	1,23	-0,52	0,32	194	0,00	0,00	0,00	1,03	-0,45	0,60
	183	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,48	0,20	182	0,00	0,00	0,00	-1,24	-0,42	0,49
78	194	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,66	-0,89	195	0,00	0,00	0,00	2,21	1,27	-1,74
	182	0,00	0,00	0,00	-1,78	-3,54	-0,93	191	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,61	-1,77
79	195	0,00	0,00	0,00	1,06	2,07	-0,78	196	0,00	0,00	0,00	1,04	2,45	-0,14
	191	0,00	0,00	0,00	0,61	3,18	-0,82	192	0,00	0,00	0,00	0,59	3,56	-0,19
80	196	0,00	0,00	0,00	1,12	1,64	1,08	197	0,00	0,00	0,00	0,45	-2,01	0,80
	192	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,49	1,03	149	0,00	0,00	0,00	-1,45	-3,16	0,75
81	184	0,00	0,00	0,00	-1,07	-1,08	0,29	198	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,18	-0,03
	193	0,00	0,00	0,00	0,74	-1,00	0,70	194	0,00	0,00	0,00	1,24	-0,10	0,38
82	198	0,00	0,00	0,00	-0,35	1,59	-0,74	178	0,00	0,00	0,00	-1,34	-0,34	-0,82
	194	0,00	0,00	0,00	1,82	1,56	-1,11	195	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,36	-1,19
83	178	0,00	0,00	0,00	-2,46	-0,18	-0,16	199	0,00	0,00	0,00	-2,60	0,04	0,21
	195	0,00	0,00	0,00	1,14	1,10	-0,23	196	0,00	0,00	0,00	1,00	1,31	0,13
84	199	0,00	0,00	0,00	-1,62	-0,16	0,92	177	0,00	0,00	0,00	-1,06	-0,18	0,96
	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,25	197	0,00	0,00	0,00	0,55	0,13	1,30
85	185	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,17	0,21	185	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,17	0,21
	184	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,17	0,21	198	0,00	0,00	0,00	2,33	-0,17	0,21
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,85	0,21	200	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,43	0,13
	185	0,00	0,00	0,00	-0,38	-1,05	0,06	198	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,23	-0,02

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
88	198	0,00	0,00	0,00	-0,07	1,72	-0,09	178	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,28	0,01
	187	0,00	0,00	0,00	-0,52	-1,60	0,21	202	0,00	0,00	0,00	-0,37	1,22	0,28
	186	0,00	0,00	0,00	-0,07	-1,48	0,12	200	0,00	0,00	0,00	0,08	1,34	0,19
89	202	0,00	0,00	0,00	-0,26	1,34	-0,25	180	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,88	-0,26
	200	0,00	0,00	0,00	0,09	1,45	-0,16	201	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,78	-0,17
90	1741	0,01	-0,11	0,04	0,00	-0,01	-0,01	1742	0,03	-0,02	-0,03	0,00	-0,02	-0,01
	155	0,00	-0,11	0,01	0,00	0,01	0,00	1548	0,01	-0,02	-0,05	0,00	-0,01	0,00
91	1751	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,01	-0,02	1752	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	-0,02
	157	-0,02	-0,06	-0,01	0,02	0,12	0,01	1098	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,05	0,01
92	1769	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,01	-0,01	1770	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,02
	159	-0,01	-0,04	0,00	0,02	0,10	0,02	1573	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01
93	1779	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01
	161	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,05	0,00	1583	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,02
94	1789	-0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00	1790	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	-0,01
	163	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	0,02	0,00	1593	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,01
95	1799	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	165	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,01	1603	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
96	1809	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00	1810	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	167	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01	-0,01	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
97	1819	-0,03	-0,07	-0,05	0,00	0,00	-0,01	1820	-0,01	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
	169	-0,04	-0,08	-0,03	0,00	-0,01	0,00	1623	-0,01	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00
98	1829	0,01	0,11	0,03	0,00	-0,01	0,01	1830	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,01
	171	0,04	0,11	0,03	-0,02	-0,11	-0,03	1639	0,02	0,04	0,00	-0,01	-0,03	-0,02
99	1847	-0,01	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01	1848	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01
	175	0,00	0,03	0,00	0,01	0,05	0,01	176	0,00	0,02	0,03	0,00	0,02	0,00
100	1853	-0,01	-0,09	-0,02	-0,03	0,01	0,03	1854	0,02	0,04	0,02	0,17	0,26	0,05
	177	-0,04	-0,09	0,00	-0,05	0,04	-0,08	199	-0,01	0,04	0,03	0,14	0,29	-0,06
101	1862	-0,03	-0,06	-0,08	-0,02	0,00	-0,06	1863	-0,01	0,03	0,00	0,01	0,13	-0,08
	179	-0,04	-0,07	-0,01	0,10	0,49	0,11	1676	-0,02	0,03	0,06	-0,02	-0,12	0,09
102	1855	0,14	0,10	0,27	-0,35	-0,58	0,04	1871	0,10	-0,10	0,00	0,20	0,12	0,01
	178	0,13	0,10	0,00	0,18	0,89	-0,07	201	0,09	-0,10	-0,26	0,12	0,58	-0,10
103	1848	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	1874	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	176	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1120	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
104	1889	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,08	-0,02	1890	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,04	0,00
	253	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,10	-0,02	1886	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,07	0,00
105	364	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	-0,01
	361	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,04	0,00
106	365	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,01
	364	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	0,00	363	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,02	0,00
107	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	-0,01	367	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	-0,01
	361	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,01	364	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,00
108	372	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	371	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01
	369	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
109	368	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,01	370	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,02
	367	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,00	371	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01
110	373	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,00	365	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00
	367	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,01	364	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	0,00
111	375	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	374	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00
	373	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,00	365	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	0,00
112	371	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,01	376	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00
	367	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	-0,01	373	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00
113	377	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00
	372	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	371	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01
114	379	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00
	377	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,00
115	372	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	369	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,01
	380	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	381	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,03
116	373	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,00	376	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,00
	375	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00
117	377	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	372	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,01
	382	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,01	380	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01
118	366	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,01	365	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	0,00
	383	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,01	374	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,00
119	384	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,00	385	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	-0,01
	374	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	0,00	383	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,01
120	385	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	0,00
	386	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	-0,01	387	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,00
121	389	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	0,00	386	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	0,00
	388	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,00
122	375	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00
	374	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,00
123	391	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	387	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,00
	390	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	384	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	0,00
124	393	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,01	391	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00
	392	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01	390	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00
125	378	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	392	0,00	0,00	0			

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
133	400	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00
	396	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00
	398	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00	401	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00
134	389	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,00	388	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00
	403	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,00	397	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00
135	407	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	406	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00
	404	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01
136	381	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01
	380	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,01	406	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01
137	406	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01
	380	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	382	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00
138	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	382	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,01	409	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00
139	411	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	408	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	407	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	406	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01
140	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	411	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	408	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
141	409	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	410	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
	413	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,01	414	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
142	416	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	407	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
143	420	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,02	419	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,00
	417	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,02	418	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
144	416	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,03	418	0,00	0,00	0,00	0,13	0,01	-0,03
	415	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	419	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,00
145	421	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	411	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	415	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	407	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
146	411	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	421	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02
	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	422	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02
147	419	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,00	423	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,02
	415	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	421	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
148	424	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,02	423	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,01
	420	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,01	419	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,00
149	423	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,01	424	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,01
	425	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,02	426	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,02
150	428	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	427	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,01
	420	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,01	424	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,01
151	429	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	428	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	417	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,02	420	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,01
152	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	430	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01
	414	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01	413	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	-0,01
153	433	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,03	432	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	422	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	410	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	432	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01
155	414	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	432	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,01
	431	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	434	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,02
156	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	436	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03
	430	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,01	435	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	-0,02
157	437	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,04	436	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03
	434	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,03	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
158	439	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	0,06	438	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,04
	437	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,05	436	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,03
159	434	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,02	432	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01
	440	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,03	433	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02
160	435	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	436	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,04
	441	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,01	438	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,03
161	437	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	434	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,02
	442	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,06	440	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,03
162	444	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,05	443	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,05
	426	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,02	425	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	0,02
163	443	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,01	0,05	444	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,05	0,06
	445	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,08	446	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,10
164	448	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,02	447	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,05
	426	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,02	444	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,05
165	450	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	0,11	449	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	0,08
	446	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,10	445	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	0,07
166	452	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	0,14	451	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,11
	450	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	0,12	449	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,10	0,08
167	454	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,01	-0,09	453	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,02	-0,12
	446	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,01	-0,09	450	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,01	-0,12
168	442	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	0,06	449	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,10	0,08
	455	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,08	451	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,10
169	447	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,05	454	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,01	-0,09
	444	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	-0,06	446	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,09
170	437	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,05	442	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	0,07

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
178	461	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	463	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,00
	464	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	401	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	398	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00
179	462	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	464	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	0,00
	463	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,00	465	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	0,00
180	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	466	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,00
	401	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	464	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,00
181	467	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,02	0,04	468	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	0,05
	460	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,02	459	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	0,03
182	470	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,02	0,05	469	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	0,07
	467	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,03	468	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03	0,05
183	460	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,02	471	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	0,00
	467	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,02	0,03	472	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,02	0,01
184	473	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	0,00	471	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	0,01
	465	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	0,00	463	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,00
185	471	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	0,01	473	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	0,00
	472	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,02	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,01
186	471	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	0,01	460	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,01	0,02
	463	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,00	461	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01
187	476	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	475	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00
	465	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,00	473	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,00
188	466	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,00	476	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00
	464	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,00	465	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,00
189	478	0,00	0,00	0,00	0,26	0,02	0,07	477	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,09
	470	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,05	469	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03	0,07
190	467	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,04	472	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,02	0,00
	470	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,02	0,04	479	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,02	0,01
191	478	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	-0,10	481	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14	-0,09
	477	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	-0,07	480	0,00	0,00	0,00	0,11	0,18	-0,07
192	482	0,00	0,00	0,00	0,27	0,01	0,01	478	0,00	0,00	0,00	0,23	0,02	0,06
	479	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,02	0,00	470	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,05
193	474	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,02	483	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	0,03
	472	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,13	-0,01	479	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,17	0,00
194	485	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	484	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,03
	474	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,01	483	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,03
195	479	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,02	0,01	483	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,04
	482	0,00	0,00	0,00	0,28	0,01	-0,02	486	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	-0,07
196	488	0,00	0,00	0,00	0,12	0,18	-0,09	487	0,00	0,00	0,00	0,38	0,18	-0,08
	486	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	-0,05	482	0,00	0,00	0,00	0,28	0,01	-0,04
197	484	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,04	489	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,06
	483	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	0,04	486	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,07
198	478	0,00	0,00	0,00	0,24	0,03	0,12	482	0,00	0,00	0,00	0,27	0,01	-0,04
	481	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,12	487	0,00	0,00	0,00	0,56	0,21	-0,05
199	491	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,06	490	0,00	0,00	0,00	0,48	0,59	0,06
	488	0,00	0,00	0,00	0,12	0,17	-0,10	487	0,00	0,00	0,00	0,41	0,31	-0,11
200	493	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,03	492	0,00	0,00	0,00	0,30	0,05	0,03
	491	0,00	0,00	0,00	0,10	0,23	0,08	490	0,00	0,00	0,00	0,41	0,25	0,08
201	488	0,00	0,00	0,00	0,12	0,17	-0,03	494	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,10	-0,02
	491	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,01	495	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	0,02
202	497	0,00	0,00	0,00	0,37	0,18	-0,14	490	0,00	0,00	0,00	0,68	0,30	0,03
	496	0,00	0,00	0,00	0,27	0,06	-0,16	492	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	0,02
203	489	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,06	494	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,03
	486	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,08	488	0,00	0,00	0,00	0,18	0,12	0,05
204	499	0,00	0,00	0,00	0,17	0,11	-0,07	497	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	-0,10
	498	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	-0,10	496	0,00	0,00	0,00	0,28	0,06	-0,13
205	475	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	485	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
	473	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,00	474	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,01
206	441	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	500	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,02
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	466	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00
207	466	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	500	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,01
	476	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	501	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01
208	502	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	0,04	500	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,01
	438	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,04	441	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,01
209	500	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,02	502	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,03
	501	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01	503	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,03
210	439	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	-0,06	504	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	-0,06
	438	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,04	502	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,04
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,01	475	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,00
	501	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01	476	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00
212	485	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	475	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00
	506	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,00	505	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,01
213	507	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	0,02	505	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,01
	503	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,03	501	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,01
214	510	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,02	0,03	509	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	0,01
	508	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	0,04	507	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	0,02
215	505	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,01	507	0,0,					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
223	514	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,12	513	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,09
	504	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,06	513	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,09
	511	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,04	0,05	516	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	0,08
224	511	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,04	0,05	516	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	0,08
	508	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	0,04	518	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,06
225	519	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	0,16	517	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	0,11
	515	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	0,17	514	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,12
226	516	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	0,08	517	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	0,11
	518	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,06	520	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,01	0,09
227	518	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,07	520	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,01	0,08
	521	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	0,05	522	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,01	0,06
228	520	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,20	-0,08	517	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,12
	523	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,17	-0,11	519	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,13	-0,15
229	521	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	0,05	510	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,02	0,03
	518	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,06	508	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	0,04
230	525	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	-0,17	524	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02	-0,21
	452	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	-0,14	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,18
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,02	526	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
	510	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02	0,03	509	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	0,01
232	506	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,00	509	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	0,01
	512	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,01	526	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
233	512	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,00	526	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
	528	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,01	529	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,02	-0,01
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,01	530	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,02
	529	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,02	0,00	528	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	-0,01
235	530	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,04	531	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,01
	532	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,15	-0,03	533	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,03	0,00
236	529	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	0,01	526	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00
	534	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,22	-0,01	527	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,21	-0,02
237	531	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,01	535	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,02	0,01
	533	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,03	-0,01	536	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,01	0,01
238	531	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,17	0,00	529	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	0,01
	535	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,24	-0,01	534	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01
239	537	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,03	527	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,02
	521	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	0,04	510	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,02	0,03
240	538	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	0,02	534	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,02	0,02
	537	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,07	0,02	527	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,01	0,01
241	539	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,03	0,05	537	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,03
	522	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,01	0,06	521	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	0,05
242	522	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,21	-0,05	520	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,20	-0,09
	540	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,17	-0,05	523	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,17	-0,09
243	541	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,03	0,02	535	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,01	0,00
	538	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,08	0,04	534	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,01
244	545	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,28	0,01	544	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,05	-0,05
	542	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,12	0,09	543	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,10	0,04
245	547	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,21	-0,08	539	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,21	-0,07
	546	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	-0,06	548	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	-0,04
246	535	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,02	0,02	541	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,10	0,04
	536	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,01	0,01	549	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,16	0,03
247	539	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,21	-0,05	522	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,21	-0,06
	548	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	-0,04	540	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,17	-0,04
248	543	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,22	-0,06	547	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,19	-0,07
	542	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-0,08	546	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	-0,09
249	453	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,02	-0,13	525	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	-0,16
	450	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,01	-0,11	452	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	-0,15
250	551	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,01	428	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
	550	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,02	429	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
251	428	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	551	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01
	427	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	552	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,00
252	550	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	553	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	-0,03
	551	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,02	554	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
253	556	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01	554	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
	555	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,03	553	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,05
254	558	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,00	557	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,01
	556	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,02	554	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01
255	551	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	554	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	552	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,01	557	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,00
256	427	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	552	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,00
	448	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,02	559	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,11	0,01
257	561	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	562	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	560	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,01	563	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02
258	556	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,01	560	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,02
	558	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,07	-0,01	564	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,02
259	560	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,01	563	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02
	564	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,02	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,03
260	562	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	566	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,03

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
268	575	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,05	576	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	0,02
	577	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,06	0,00	574	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,03
	558	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,01	557	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,02
269	564	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,02	578	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	0,02
	558	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,03	0,02	577	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	0,02
270	575	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	0,04	447	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	0,05
	559	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,02	448	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,02
271	447	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	0,06	575	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,04
	454	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,09	579	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	0,07
272	582	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,19	-0,01	581	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,19	0,01
	580	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,15	-0,03	576	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	-0,01
273	575	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,05	576	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,00
	579	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	0,06	581	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,18	0,01
274	581	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,18	0,02	582	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,20	-0,03
	583	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	0,03	584	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	-0,02
275	583	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	0,04	585	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,19	0,09
	581	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,18	0,01	579	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	0,07
276	578	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	0,03	586	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,01	0,02
	577	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,02	0,01	580	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,06	0,00
277	564	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,02	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,03
	578	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	-0,02	587	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	-0,03
278	588	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	-0,03	587	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,11	-0,04
	570	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,01	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,03
279	571	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,02	589	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	0,01
	570	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,00	588	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,13	-0,01
280	587	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	-0,03	588	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,18	-0,03
	590	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	-0,02	591	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,03
281	590	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	-0,03	586	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	-0,03
	587	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	-0,03	578	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	-0,02
282	592	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,18	-0,04	582	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,19	-0,02
	586	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	-0,02	580	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,16	-0,01
283	592	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,18	-0,04	594	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,05
	593	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,21	-0,08	595	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	-0,09
284	590	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03	0,03	594	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	0,05
	586	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,01	0,02	592	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,02	0,04
285	596	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,06	594	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	-0,05
	591	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,12	-0,04	590	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	-0,03
286	596	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,13	-0,05	598	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	-0,03
	597	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,15	-0,06	599	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	-0,04
287	597	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	-0,07	595	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	-0,08
	596	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,13	-0,04	594	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,06
288	593	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,21	-0,07	584	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	-0,04
	592	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,18	-0,05	582	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,20	-0,02
289	596	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,05	0,05	591	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,06	0,06
	598	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,07	0,03	600	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01	0,03
290	604	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,03	603	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,02	0,00
	601	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,01	0,05	602	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,02
291	573	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	602	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,02
	572	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,01	603	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,02	-0,01
292	605	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,03	571	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	-0,03
	572	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,02	569	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02
293	606	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,11	-0,03	589	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	-0,03
	605	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	-0,03	571	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	-0,03
294	603	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,16	0,01	607	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,20	0,03
	572	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,02	605	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,04
295	608	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,05	0,00	607	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,08	-0,04
	604	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,04	603	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	-0,01
296	610	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,23	-0,06	609	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,21	-0,06
	608	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,04	-0,03	607	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,08	-0,03
297	604	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,04	601	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,18	-0,04
	611	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,22	-0,07	612	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,21	-0,06
298	605	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	-0,04	607	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	-0,05
	606	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	-0,02	609	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,21	-0,03
299	608	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,31	-0,03	604	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,03
	613	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,27	-0,08	611	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	-0,07
300	615	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	0,07	611	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,01	0,07
	614	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,06	0,05	612	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,01	0,06
301	611	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	0,07	615	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,04	0,08
	613	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,04	0,09	616	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,07	0,09
302	613	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,06	0,10	616	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	0,08
	617	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,08	0,10	618	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,12	0,07
303	608	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,03	-0,02	613	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,06	0,14
	610	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,28	-0,05	617	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,12	0,11
304	589	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	606	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	-0,03
	600	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,00	619	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,13	0,01
305	620	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,20	0,02	619	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,13	0,01
	609													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
313	626	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,06	0,00	624	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,10	0,02
	626	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,33	-0,02	621	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,52	-0,05
	628	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,26	0,11	630	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,41	0,08
314	632	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	-0,05	628	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,07	-0,08
	631	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	-0,06	630	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,04	-0,08
315	628	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,05	-0,06	632	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,07	-0,07
	629	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,04	-0,05	633	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,01	-0,06
316	598	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	-0,03	622	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	0,00
	599	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,11	-0,05	623	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,09	-0,03
317	585	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,19	0,10	453	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,15	0,12
	579	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,16	0,06	454	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,09
318	585	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,07	-0,10	634	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,13	-0,14
	453	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,02	-0,12	525	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	-0,17
319	525	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,13	0,16	634	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,18	0,15
	524	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,22	635	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,09	0,21
320	585	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,19	0,10	583	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	0,03
	634	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,18	0,14	636	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,22	0,07
321	519	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,03	0,17	637	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,11	0,22
	523	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,08	0,10	638	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,22	0,15
322	524	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,20	635	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,09	0,24
	637	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,24	639	0,00	0,00	0,00	0,21	0,11	0,28
323	635	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,22	-0,22	634	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,13	-0,15
	640	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,38	-0,12	636	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,20	-0,05
324	637	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,11	0,25	639	0,00	0,00	0,00	0,22	0,14	0,31
	638	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,22	0,13	641	0,00	0,00	0,00	0,27	0,59	0,19
325	643	0,00	0,00	0,00	0,19	0,44	-0,02	642	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,13	-0,03
	641	0,00	0,00	0,00	0,25	0,47	0,15	638	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,25	0,14
326	639	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	-0,33	635	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,21	-0,24
	644	0,00	0,00	0,00	0,14	0,77	-0,20	640	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,38	-0,11
327	523	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,07	0,12	638	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,25	0,10
	540	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,06	0,03	642	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,13	0,02
328	637	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,22	519	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,03	0,17
	524	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,22	515	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,17
329	645	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,23	-0,03	636	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,22	0,05
	584	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	-0,04	583	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,22	0,04
330	646	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,17	-0,06	640	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,16	0,08
	645	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,23	-0,06	636	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,22	0,08
331	593	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,05	0,08	647	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,09	0,11
	584	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,10	0,02	645	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,18	0,05
332	648	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,17	-0,13	647	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,21	-0,11
	595	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	-0,09	593	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,21	-0,07
333	650	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	-0,17	649	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-0,16
	648	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,19	-0,13	647	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,21	-0,12
334	597	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,08	651	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	0,12
	595	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	0,10	648	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,02	0,13
335	645	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,23	-0,04	647	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,20	-0,12
	646	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,17	-0,09	649	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-0,17
336	640	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,17	0,12	646	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,16	-0,12
	644	0,00	0,00	0,00	0,72	0,12	0,15	652	0,00	0,00	0,00	0,69	0,03	-0,09
337	654	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	-0,21	653	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	-0,21
	650	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	-0,17	649	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,15	-0,17
338	646	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,16	-0,09	649	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,15	-0,17
	652	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,01	-0,14	653	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,22
339	652	0,00	0,00	0,00	0,53	0,04	-0,12	653	0,00	0,00	0,00	0,23	0,03	-0,32
	655	0,00	0,00	0,00	1,10	0,71	0,05	656	0,00	0,00	0,00	0,28	0,09	-0,15
340	651	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,15	0,10	657	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,15	0,14
	648	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02	0,12	650	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	0,16
341	642	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,06	0,00	658	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,02
	540	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,17	-0,05	548	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	-0,03
342	548	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,03	658	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,02
	546	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	0,07	659	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,06	0,01
343	660	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	-0,05	658	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,02
	643	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	-0,04	642	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,18	0,00
344	658	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,02	660	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-0,05
	659	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,06	-0,01	661	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	-0,04
345	662	0,00	0,00	0,00	0,24	0,13	0,05	542	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,12	0,11
	659	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,01	546	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,08
346	663	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	-0,04	662	0,00	0,00	0,00	0,23	0,13	0,02
	661	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	-0,06	659	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	0,00
347	656	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,20	653	0,00	0,00	0,00	0,03	0,22	0,21
	664	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,20	654	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	0,21
348	666	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,09	-0,05	665	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,06	-0,08
	623	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,09	-0,03	599	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,11	-0,06
349	623	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,03	625	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,07	-0,02
	666	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,09	-0,05	667	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,06	-0,04
350	651	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,18	-0,13							

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
358	674	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,05	-0,08	677	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,05	-0,07
	650	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,17	657	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,10	-0,13
	654	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,19	669	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,14
359	627	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	0,03	676	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,25	0,05
	625	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,24	0,02	667	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	0,04
360	627	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,05	-0,04	629	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,03	-0,05
	676	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	-0,04	678	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	-0,06
361	679	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,05	678	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	-0,05
	633	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,05	-0,06	629	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,03	-0,06
362	676	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	-0,05	678	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,03	-0,05
	675	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	-0,05	680	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	-0,05
363	678	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,03	-0,05	679	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,04	-0,05
	680	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	-0,05	681	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	-0,04
364	680	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	-0,05	681	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	-0,05
	682	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,03	-0,05	683	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,05	-0,04
365	675	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	-0,06	680	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	-0,05
	677	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,05	-0,06	682	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,03	-0,05
366	684	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,01	-0,14	664	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03	-0,22
	669	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,12	654	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	-0,20
367	670	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,19	0,10	685	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,08
	669	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,17	0,10	684	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,42	0,08
368	686	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,02	-0,11	685	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,03	-0,12
	672	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,06	-0,11	670	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	-0,12
369	672	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,06	-0,10	674	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,05	-0,08
	686	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	-0,11	687	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,02	-0,09
370	677	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,26	0,06	688	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,28	0,06
	674	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,26	0,08	687	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,29	0,09
371	677	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,04	-0,06	682	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,04	-0,05
	688	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,02	-0,06	689	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,02	-0,05
372	682	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,04	-0,05	683	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,04
	689	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,02	-0,04	690	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,04	-0,03
373	496	0,00	0,00	0,00	0,04	0,28	0,10	692	0,00	0,00	0,00	0,02	0,21	0,10
	498	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	0,11	691	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,16	0,10
374	696	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	0,08	695	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,04
	693	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	0,08	694	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,04
375	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,09	696	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	0,08
	691	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	0,10	693	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19	0,08
376	698	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	699	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	0,02
	697	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,03	700	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,00
377	697	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,03	700	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,00
	701	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	702	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	-0,01
378	704	0,00	0,00	0,00	0,15	0,08	-0,03	703	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,02
	702	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	-0,01	701	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,00
379	700	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,01	699	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	-0,01
	705	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,03	706	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,03
380	702	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,01	700	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	0,00
	707	0,00	0,00	0,00	0,09	0,17	0,02	705	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,02
381	709	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,02	710	0,00	0,00	0,00	0,21	0,06	-0,05
	708	0,00	0,00	0,00	0,22	0,03	-0,03	711	0,00	0,00	0,00	0,23	0,02	-0,06
382	713	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,04	705	0,00	0,00	0,00	0,15	0,08	-0,03
	712	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	-0,05	706	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	-0,04
383	707	0,00	0,00	0,00	0,09	0,17	0,02	705	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,03
	714	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	0,02	713	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,03
384	716	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	-0,02	713	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,04
	715	0,00	0,00	0,00	0,20	0,04	-0,03	712	0,00	0,00	0,00	0,20	0,05	-0,05
385	719	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,01	718	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	0,00	716	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	-0,02
386	713	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,03	716	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	-0,02
	714	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	-0,02	718	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	0,00
387	715	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,03	710	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,04
	720	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02	709	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	0,03
388	707	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	-0,02	714	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	-0,01
	721	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	-0,01	722	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	0,00
389	716	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,02	715	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	0,03
	717	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,00	720	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02
390	702	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	-0,01	707	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	-0,01
	704	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	-0,02	721	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	-0,02
391	695	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,04	723	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,01
	694	0,00	0,00	0,00	0,13	0,24	0,04	708	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,02
392	496	0,00	0,00	0,00	0,27	0,04	-0,10	492	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	-0,04
	692	0,00	0,00	0,00	0,21	0,03	-0,09	724	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,03
393	491	0,00	0,00	0,00	0,11	0,23	0,04	495	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,13	0,01
	493	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,06	725	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	0,02
394	726	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	724	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,04
	493	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	0,05	492	0,00	0,00	0,00	0,30	0,05	0,00
395	692	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,09	724	0,00	0,00				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
403	723	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	-0,02	732	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,01	-0,01
	731	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,01	729	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,01
	735	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	-0,01	734	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01
404	736	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,03	0,01	725	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,02
	532	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09	-0,02	495	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,12	-0,01
405	730	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,03	725	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,01	-0,02
	737	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,11	-0,02	736	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	-0,01
406	738	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,01	0,01	736	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,03	0,01
	533	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,04	0,00	532	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,00
407	739	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02	0,01	737	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,02
	738	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,01	0,01	736	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,03	0,02
408	738	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,19	-0,01	533	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,19	-0,01
	740	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,26	0,00	536	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,26	0,00
409	730	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	737	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,02
	734	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,03	741	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	0,02
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,00	741	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	0,01
	739	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02	0,01	737	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,02
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,02	744	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	0,01
	742	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,00	741	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	-0,01
412	742	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,19	-0,01	739	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,19	0,00
	745	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	-0,01	746	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,26	0,00
413	735	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02	-0,03	744	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00
	747	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,03	748	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	0,00
414	739	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,19	-0,01	738	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,19	-0,01
	746	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,26	0,00	740	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,26	0,00
415	731	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	735	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	747	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,02
416	749	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,01	709	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,03
	723	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,01	708	0,00	0,00	0,00	0,21	0,03	-0,03
417	750	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	720	0,00	0,00	0,00	0,16	0,02	-0,02
	749	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,01	709	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,03
418	732	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	0,01	751	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,00
	723	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,02	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,01
419	752	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	732	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,01
420	754	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	753	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,01
	752	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,00
421	747	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,01	755	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	752	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
422	749	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,01	751	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,00
	750	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,01
423	720	0,00	0,00	0,00	0,16	0,02	-0,02	750	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	0,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	0,00	756	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,01
424	758	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,03	757	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,02
	754	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	753	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,01
425	750	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,01
	756	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,01	757	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,02
426	756	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,01	757	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,02
	759	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	0,03	760	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,04
427	759	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	0,03	719	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,01
	756	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	0,01	717	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	0,00
428	755	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	0,00	761	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,01
	752	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	754	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,01
429	747	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,01	748	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	-0,01
	755	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,00	762	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,09	0,01
430	744	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01	0,02	743	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,01
	748	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	0,01	763	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,01
431	763	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,01	743	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,20	-0,01
	764	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,28	-0,01	765	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,28	-0,01
432	748	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	0,00	763	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,01
	762	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,09	0,00	766	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,01
433	768	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,13	0,01	767	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,01
	766	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,01	762	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,09	0,01
434	766	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,21	-0,01	763	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,01
	769	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,29	-0,01	764	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,28	-0,01
435	755	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,00	762	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,09	0,00
	761	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	0,01	767	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,01
436	770	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,03	758	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,03
	761	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	0,01	754	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01
437	758	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,03	770	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,03
	771	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,04	772	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,04
438	767	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,13	-0,01	773	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,13	-0,02
	761	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,01	770	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,02
439	774	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,15	0,01	773	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	0,02
	768	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,13	0,01	767	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,01
440	773	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	0,02	774	0,00	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
448	780	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	-0,04	779	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,04
	783	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,04	784	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,04
	781	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	-0,05	782	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	-0,05
449	786	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	0,01	785	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,02
	780	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	0,04	781	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,05
450	721	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	0,01	786	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	0,02
	704	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,02	780	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,03
451	721	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	-0,02	722	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	0,00
	786	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	-0,01	787	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,01
452	789	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,04	787	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,02
	788	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	722	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	0,00
453	714	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	-0,02	718	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	0,00
	722	0,00	0,00	0,00	0,16	0,07	0,00	788	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02
454	790	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,03	788	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02
	719	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	0,01	718	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	0,00
455	788	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	790	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,03
	789	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,04	791	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,05
456	759	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,03	792	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	-0,04
	719	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	-0,01	790	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	-0,03
457	793	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,02	783	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,04
	785	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,03	781	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	-0,04
458	795	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,05	794	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	0,01
	793	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,14	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,04
459	785	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	-0,03	796	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,06
	793	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	-0,02	797	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,07
460	798	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,07	796	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,04
	789	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,04	787	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,02
461	796	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,05	798	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,06
	797	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	0,06	799	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	0,07
462	796	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,03	785	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	-0,01
	787	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,02	786	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	-0,02
463	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,06	789	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	-0,04
	800	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	-0,07	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,05
464	784	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,05	783	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,03
	801	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,02	794	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	0,01
465	802	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,02	803	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,00
	799	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	0,07	797	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	0,04
466	804	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,04	805	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	802	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	0,03	803	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,01
467	802	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,04	799	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,08	-0,05
	806	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,07	807	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-0,08
468	806	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,07	808	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,06
	802	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,04	804	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03
469	799	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,06	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,06
	807	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-0,07	800	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	-0,07
470	809	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,06	791	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,05
	792	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,04	790	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,03
471	811	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,07	809	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,06
	810	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,05	792	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,04
472	760	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,04	810	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,05
	759	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,03	792	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	-0,04
473	812	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,06	810	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,05
	771	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,04	760	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,04
474	810	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,05	812	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,05
	811	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,06	813	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,07
475	772	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,05	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,06
	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,04	812	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	-0,06
476	815	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,08	800	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	0,07
	809	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,06	791	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,05
477	816	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,09	807	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,08
	815	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,08	800	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	0,07
478	818	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,08	817	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,08
	813	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,06	811	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,07
479	809	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,06	811	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,07
	815	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,08	817	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,08
480	815	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,08	817	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,08
	816	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,09	819	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,10
481	817	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,08	818	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,08
	819	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,10	820	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,10
482	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,06	821	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,06
	812	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	-0,06	813	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	-0,06
483	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,07	772	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	-0,05
	822	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	-0,04	775	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,02
484	823	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,14	0,01	822	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,02
	776	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,15	0,02	775	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,13	0,03
485	822	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
493	830	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,16	0,07	828	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,13	0,07
	825	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,16	-0,04	823	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,19	-0,03
	835	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,22	-0,01	826	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,25	0,00
494	836	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,09	806	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,07
	816	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,09	807	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,07
495	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	808	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,06
	836	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,09	806	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,07
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,11	838	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,11
	820	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,11	819	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,10
497	816	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,09	819	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,10
	836	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,09	838	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11
498	836	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,09	838	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,11
	837	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,08	840	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,10
499	841	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,12	839	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,12
	829	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	0,10	820	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,10
500	832	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	-0,10	842	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,10
	829	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	-0,10	841	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,10
501	843	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	0,10	842	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,12
	833	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,17	0,07	832	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,15	0,09
502	843	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,10	833	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,09	-0,08
	844	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	-0,07	845	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,13	-0,05
503	834	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,17	-0,02	845	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,13	-0,04
	831	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,13	-0,06	833	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,09	-0,08
504	777	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,29	0,00	827	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,27	0,00
	774	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,21	-0,01	776	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	-0,01
505	536	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,03	0,00	549	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,02	0,00
	740	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,01	0,00	846	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,01
506	847	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,02	-0,03	846	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,02
	544	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,14	0,01	549	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,02	0,01
507	849	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,09	0,00	848	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,06	0,00
	847	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,01	-0,02	846	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,01	-0,02
508	545	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	0,05	850	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	0,03
	544	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,29	0,02	847	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,27	0,00
509	740	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,01	0,00	846	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,01	-0,01
	746	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,03	0,00	848	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,06	0,00
510	848	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,30	0,00	851	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,28	-0,01
	746	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,26	0,00	745	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	-0,01
511	851	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,29	-0,03	852	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,31	-0,03
	745	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,27	-0,01	765	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,28	-0,01
512	851	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,32	-0,02	848	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,29	0,01
	853	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,29	-0,03	849	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,29	0,00
513	765	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,06	0,01	852	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,06	0,01
	764	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,09	0,01	854	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,10	0,01
514	855	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,03	849	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,09	0,00
	850	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	0,00	847	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,01	-0,03
515	857	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,11	0,11	855	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,11	0,03
	856	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,08	850	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	0,00
516	858	0,00	0,00	0,00	0,18	0,25	-0,04	856	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,09
	545	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,06	0,07	850	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	0,03
517	860	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	0,20	856	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,09
	859	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	0,20	858	0,00	0,00	0,00	0,27	0,18	0,09
518	856	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,11	860	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,18
	857	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,11	0,10	861	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,16
519	863	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,14	862	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	-0,17
	859	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	-0,17	860	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,04	-0,20
520	864	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,11	0,05	853	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,12	0,02
	855	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,04	849	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,08	0,00
521	853	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,04	0,02	864	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,12	0,06
	865	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,12	0,04	866	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,09	0,08
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	-0,10	867	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,22	-0,11
	855	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,23	-0,04	864	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,30	-0,05
523	868	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,14	867	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,11	0,10
	861	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,16	857	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,11	0,12
524	867	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,11	0,11	868	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,13
	869	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,11	870	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	0,13
525	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,09	871	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,41	-0,11
	861	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,16	868	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,17
526	869	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,12	866	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,09	0,08
	867	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,11	0,10	864	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,12	0,06
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,12	-0,17	872	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22	-0,13
	860	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,19	861	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,15
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,09	0,01	854	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,10	0,02
	769	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,12	0,01	873	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,13	0,02
529	852	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,05	0,02	865	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,03	0,06
	854	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,10	0,01	874	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,12	0,05
530	875	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,09	0,09	874	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,12	0,06

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
538	882	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,18	-0,08	884	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,13	-0,11
	879	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,44	0,00	876	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,42	-0,04
	885	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,46	-0,02	880	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,43	-0,06
539	882	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,18	-0,07	886	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,18	-0,03
	881	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,15	-0,04	878	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,17	-0,01
540	881	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,44	0,04	879	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,44	-0,01
	883	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,47	0,04	885	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,46	-0,01
541	887	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,07	0,12	875	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,09	0,09
	869	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,12	866	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,11	0,08
542	880	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,43	-0,06	875	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,39	-0,09
	888	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,34	-0,10	887	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,29	-0,13
543	889	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,16	887	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,07	0,14
	870	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,13	869	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,10	0,11
544	890	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,11	0,16	888	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,02	0,10
	889	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,18	887	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,07	0,12
545	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,10	891	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,35	-0,20
	870	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	-0,09	889	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,19
546	880	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,08	0,07	888	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	0,10
	885	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,08	0,01	893	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,03	0,04
547	885	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,08	0,02	893	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,02	0,03
	883	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,09	-0,06	894	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,02	-0,04
548	888	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,02	0,11	890	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,10	0,13
	893	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,02	0,05	895	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,16	0,07
549	897	0,00	0,00	0,00	0,49	0,44	-0,10	896	0,00	0,00	0,00	0,24	0,59	0,00
	890	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,16	895	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,12	-0,07
550	893	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,02	0,04	895	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,17	0,09
	894	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,02	-0,05	898	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,19	0,00
551	898	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,23	0,07	900	0,00	0,00	0,00	0,39	0,54	0,18
	899	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,12	-0,24	901	0,00	0,00	0,00	0,22	0,74	-0,12
552	896	0,00	0,00	0,00	0,04	0,54	-0,15	900	0,00	0,00	0,00	0,45	0,37	-0,19
	895	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,11	-0,02	898	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,18	-0,06
553	899	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,11	-0,14	902	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,04	-0,16
	898	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,23	-0,02	894	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,02	-0,04
554	891	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,38	-0,27	897	0,00	0,00	0,00	0,47	0,43	-0,21
	889	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,21	890	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,15
555	902	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,04	-0,13	884	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,13	-0,12
	894	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,02	-0,06	883	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,09	-0,05
556	871	0,00	0,00	0,00	0,17	0,45	-0,12	892	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,41	-0,09
	868	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,05	-0,14	870	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	-0,11
557	896	0,00	0,00	0,00	0,64	0,06	0,11	903	0,00	0,00	0,00	0,76	0,30	-0,17
	900	0,00	0,00	0,00	1,14	0,60	0,25	904	0,00	0,00	0,00	0,99	0,03	-0,03
558	903	0,00	0,00	0,00	0,97	0,34	0,05	905	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,03	0,06
	904	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,10	-0,10	906	0,00	0,00	0,00	0,83	0,58	-0,09
559	317	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,15	102	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,09	0,14
	907	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,19	908	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	0,18
560	886	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,19	-0,02	827	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,17	0,00
	878	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,17	-0,02	777	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,16	0,00
561	827	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,17	0,00	886	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,19	-0,02
	826	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,16	0,01	909	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	-0,02
562	910	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,20	-0,09	909	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	-0,01
	882	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,18	-0,09	886	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,19	-0,02
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,45	0,12	911	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,43	0,16
	882	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,40	0,07	910	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,34	0,12
564	826	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,16	0,02	909	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,16	-0,02
	835	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	-0,01	912	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,12	-0,05
565	835	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,17	0,00	912	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,27	-0,04
	834	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,23	0,02	913	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,19	-0,02
566	916	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,30	-0,02	915	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,25	0,01
	914	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,31	-0,05	913	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,28	-0,01
567	919	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,37	0,14	918	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,30	0,11
	917	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,27	0,07	914	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,23	0,04
568	834	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,22	0,01	913	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,29	-0,03
	845	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,21	0,05	915	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,25	0,02
569	911	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,43	0,16	919	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,37	0,12
	910	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,30	0,10	917	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,29	0,06
570	884	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,14	-0,12	902	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,05	-0,15
	911	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,17	-0,15	920	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,16	-0,19
571	922	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,25	-0,25	921	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,11	-0,22
	901	0,00	0,00	0,00	0,15	0,42	-0,24	899	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,13	-0,22
572	902	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,05	-0,13	899	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,13	-0,18
	920	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,16	-0,20	921	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,11	-0,24
573	924	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,24	-0,23	923	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,28	-0,21
	921	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,11	-0,22	920	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,15	-0,20
574	911	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,20	-0,14	920	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,15	-0,20
	919	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,25	-0,14	923	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,29	-0,20
575	919	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,27	-0,13	923	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,28	-0,20

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
583	929	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,34	-0,08	916	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,30	-0,03
	915	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,25	0,02	916	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,30	-0,03
	931	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,13	0,05	932	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,00
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,23	-0,09	933	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,21	-0,04
	930	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,40	-0,14	929	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,34	-0,08
585	930	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,39	-0,14	935	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,47	-0,18
	934	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,27	-0,09	936	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,28	-0,12
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,53	-0,18	935	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,46	-0,19
	928	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,26	927	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,41	-0,26
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,47	-0,19	937	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,52	-0,19
	936	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,31	-0,11	938	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,41	-0,11
588	935	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,47	-0,19	930	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,39	-0,14
	927	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,41	-0,25	925	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,38	-0,19
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,27	0,12	939	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,05	0,09
	928	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,06	0,25	937	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,07	0,21
590	944	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,02	-0,03	943	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	-0,13
	941	0,00	0,00	0,00	1,24	1,51	-0,05	942	0,00	0,00	0,00	0,11	1,07	-0,16
591	946	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,19	943	0,00	0,00	0,00	0,33	0,26	0,09
	945	0,00	0,00	0,00	0,34	0,35	0,06	944	0,00	0,00	0,00	0,36	0,46	-0,04
592	940	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,49	-0,06	947	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,39	0,05
	939	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,56	-0,12	948	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,53	-0,01
593	950	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,13	-0,23	949	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,13	-0,28
	945	0,00	0,00	0,00	0,35	0,36	-0,14	946	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,19
594	954	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,18	0,03	953	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,44	-0,01
	951	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,22	0,18	952	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,32	0,14
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,42	0,07	952	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,32	0,10
	948	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,53	-0,02	953	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,44	0,01
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,38	-0,11	938	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,42	-0,15
	939	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,58	-0,12	937	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,52	-0,16
597	948	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,11	0,04	956	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,10	0,07
	939	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,02	0,09	955	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,08	0,12
598	957	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,39	-0,06	956	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,38	-0,08
	953	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,41	-0,01	948	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,53	-0,02
599	954	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,18	0,01	958	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,13	0,14
	953	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,17	-0,02	957	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,12	0,11
600	362	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,01	363	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,01
	300	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	301	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,01
601	363	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	366	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,01
	301	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,01	302	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,01
602	366	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	383	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,01
	302	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,01
603	383	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,00	385	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00
	17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,01	303	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00
604	303	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,01	386	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,01
	304	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,01	389	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01
605	285	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,02	394	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
	72	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	379	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
606	422	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	68	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,04
	433	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,03	284	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,04
607	305	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	403	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00
	306	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00	456	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00
608	403	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00
	389	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00
609	458	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,02	459	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,02
	307	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,02	23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,03
610	458	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,01	307	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,01
	456	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,01	306	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,01
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	-0,04	275	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,12	-0,03
	615	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,13	-0,05	276	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	-0,04
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	-0,07	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,05
	616	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	-0,07	277	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,06
613	49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,03	618	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,05
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	616	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,06
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,06	632	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,06
	345	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05	344	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,05
615	286	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	-0,02	76	0,00	0,00	0,00	0,33	0,25	-0,02
	663	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,01	662	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,01
616	663	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	-0,01	959	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	-0,03
	286	0,00	0,00	0,00	0,11	0,06	-0,03	77	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,05
617	655	0,00	0,00	0,00	0,31	0,87	-0,04	656	0,00	0,00	0,00	0,14	0,50	0,06
	270	0,00	0,00	0,00	0,42	0,94	-0,10	960	0,00	0,00	0,00	0,25	0,57	0,01
618	961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,21	960	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,17	0,14
	664	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,21	656	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,15
619	679	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,05	633	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	0,05
	346	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,05	345	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,05
620	681	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,04	679	0,00	0,00	0,00	-		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	967	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	968	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
628	698	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,03	278	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,02
	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	279	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,02
629	279	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	0,00	280	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,01
	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,02
630	279	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00	967	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	280	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,00	969	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00
631	970	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	698	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,04
	349	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,03	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
632	349	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	697	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01
	971	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,03	701	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,01
633	280	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,01	969	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,01
	53	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	972	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,01
634	712	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	0,05	706	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,04
	53	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,04	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04
635	701	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	703	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,02
	350	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,00	973	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,01
636	973	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,02	703	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,02
	351	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,03	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
637	351	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,03	779	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
	974	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,03	782	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,04
638	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	784	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05
	352	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	975	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,05
639	975	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	784	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,03
	353	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
640	843	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	335	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,10
	842	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	44	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,11
641	335	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10	843	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09
	336	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,09	844	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08
642	858	0,00	0,00	0,00	0,36	0,25	-0,12	76	0,00	0,00	0,00	0,44	0,27	-0,08
	859	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	-0,13	286	0,00	0,00	0,00	0,28	0,18	-0,09
643	977	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,01	976	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,06
	315	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,02	316	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,07
644	316	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,06	0,10	978	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,16	0,12
	315	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,06	0,07	979	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,16	0,08
645	316	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,12	976	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,12
	99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,14	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13
646	315	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,10	-0,01	979	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,24	0,01
	314	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,16	-0,06	981	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,30	-0,04
647	99	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,13	980	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,11
	358	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,12	982	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,11
648	316	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,03	0,16	99	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	0,17
	978	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,06	0,19	907	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	0,19
649	92	0,00	0,00	0,00	0,49	0,65	-0,03	981	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	-0,01
	291	0,00	0,00	0,00	0,47	0,53	0,02	979	0,00	0,00	0,00	0,18	0,39	0,03
650	978	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	0,10	93	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,08
	979	0,00	0,00	0,00	0,16	0,28	0,06	291	0,00	0,00	0,00	0,41	0,37	0,04
651	92	0,00	0,00	0,00	0,54	0,72	-0,03	291	0,00	0,00	0,00	0,52	0,59	-0,01
	903	0,00	0,00	0,00	0,37	0,69	-0,05	905	0,00	0,00	0,00	0,34	0,56	-0,03
652	360	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,19	0,06	983	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,12	0,06
	116	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,18	0,08	908	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	0,09
653	984	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,14	0,00	983	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,14	0,02
	118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,20	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,20	0,02
654	118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,22	-0,06	119	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,20	-0,09
	984	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,16	-0,07	950	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-0,10
655	932	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,03	46	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,03
	931	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,04	337	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,01	-0,05
656	931	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,06	337	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,06
	844	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	336	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,07
657	46	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,03	932	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,00
	338	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,02	-0,01	933	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,01
658	934	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,05	339	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,03
	933	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,04	338	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	0,01
659	339	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	0,06	934	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	0,08
	340	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	0,07	936	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	0,10
660	938	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,06	0,11	80	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,09
	936	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,06	0,10	340	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,09
661	945	0,00	0,00	0,00	0,53	0,39	0,01	944	0,00	0,00	0,00	0,45	0,36	0,04
	96	0,00	0,00	0,00	0,64	0,42	0,00	292	0,00	0,00	0,00	0,56	0,40	0,03
662	946	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,18	89	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,10	-0,19
	943	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	-0,15	88	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,24	-0,15
663	952	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,13	947	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,05	-0,11
	89	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09	-0,16	88	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,16	-0,13
664	356	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,22	355	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,23
	949	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,21	946	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,22
665	356	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,19	951	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	-0,16
	355	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,18	952	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	-0,15
666	356	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,18	357	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,18
	951	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,16	985	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,16
667	288	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	0,10	287	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,10
	955	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,05	0,10	938	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,03	0,10
668	957	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	0,10	81	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,11
	956	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,09	0,09	289	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,10
669	955	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,05	0,09	956	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,09
	288	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,09	289	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,10
670	81	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,09	986	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,09
	289	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,09	987	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,09
671	988	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,12	986	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,11
	327	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,12	81	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,10
672														

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
673	327	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,13	328	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,14
	329	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,14	989	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,13
	328	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,14	988	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,14
674	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,01	362	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,01
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,01	300	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,02
675	361	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,00	362	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,01
	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,01
676	991	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	-0,01	992	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,01
	361	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,01	368	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,01
677	992	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,02	993	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,02
	368	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,01	370	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,01
678	7	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,01	369	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,01
	994	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	370	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,01
679	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	377	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,01
	72	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
680	995	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,00	996	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00
	381	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
681	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01
	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01
682	997	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	998	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	416	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,02	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01
	999	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	-0,01	1000	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	-0,01
684	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03
	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
685	423	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03	68	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,04
	421	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02	422	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,03
686	308	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,04	23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,03
	468	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,04	459	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,04
687	309	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,06	308	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,05
	469	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,06	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,05
688	469	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,07	477	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,07
	309	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,06	310	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,06
689	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	1003	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03
	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,03
690	550	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	429	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02
	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03
691	1005	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,13	0,01	553	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,00
	1004	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,00	550	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,01
692	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	11	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,08
	555	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,03	1006	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	0,03
693	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01
694	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	562	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
695	562	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	1008	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,01
	566	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,02	1009	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	0,02
696	13	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,02	1010	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,03
	568	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,01	573	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01
697	577	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,10	0,00	580	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,06	0,01
	19	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,10	0,04	576	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,06	0,04
698	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	602	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02
	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	573	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01
699	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,04	601	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,16	-0,04
	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03	602	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03
700	601	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,05	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,05
	612	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,05	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,05
701	1015	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,22	-0,04	614	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,20	-0,04
	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,05	612	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,19	-0,05
702	275	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,18	-0,01	614	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,03
	15	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	0,00	1015	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	-0,02
703	25	0,00	0,00	0,00	0,67	0,83	-0,23	641	0,00	0,00	0,00	0,56	0,48	-0,27
	644	0,00	0,00	0,00	0,38	0,73	-0,27	639	0,00	0,00	0,00	0,27	0,38	-0,31
704	652	0,00	0,00	0,00	0,22	0,69	-0,01	655	0,00	0,00	0,00	0,57	0,89	-0,05
	644	0,00	0,00	0,00	0,34	0,91	-0,08	25	0,00	0,00	0,00	0,69	1,12	-0,12
705	641	0,00	0,00	0,00	0,64	0,46	-0,08	25	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	-0,13
	643	0,00	0,00	0,00	0,37	0,32	-0,01	294	0,00	0,00	0,00	0,47	0,61	-0,05
706	295	0,00	0,00	0,00	0,07	0,27	-0,03	660	0,00	0,00	0,00	0,08	0,22	0,02
	294	0,00	0,00	0,00	0,20	0,38	-0,05	643	0,00	0,00	0,00	0,22	0,33	0,00
707	545	0,00	0,00	0,00	0,26	0,02	-0,06	542	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	-0,08
	76	0,00	0,00	0,00	0,30	0,18	-0,07	662	0,00	0,00	0,00	0,24	0,18	-0,08
708	296	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,00	959	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,01
	661	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,02	663	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,02
709	660	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	0,01	295	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	-0,01
	661	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,13	0,02	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
710	294	0,00	0,00	0,00	0,52	0,72	-0,46	25	0,00	0,00	0,00	0,84	1	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
718	685	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	0,08	27	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,11
	323	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	109	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,02
	969	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,01	972	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,02
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
720	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
721	967	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
722	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
723	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	967	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,01	969	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
724	342	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	343	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	278	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
725	498	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,07	311	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05
	499	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,06	56	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04
726	691	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,08	312	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,07
	498	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,08	311	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,07
727	312	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,06	691	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,08
	313	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	0,05	693	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,07
728	313	0,00	0,00	0,00	0,10	0,26	0,04	693	0,00	0,00	0,00	0,09	0,21	0,06
	31	0,00	0,00	0,00	0,12	0,31	0,03	694	0,00	0,00	0,00	0,11	0,26	0,06
729	972	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,06	354	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,05
	711	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,07	31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	0,07
730	31	0,00	0,00	0,00	0,10	0,31	0,05	694	0,00	0,00	0,00	0,10	0,27	0,03
	711	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	0,05	708	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,03
731	278	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	698	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	970	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,04
732	710	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,04	715	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	0,04
	53	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,04	712	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,04
733	711	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	0,06	710	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,05
	972	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,05	53	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,04
734	353	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	1024	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	324	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01
735	794	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,01	1025	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,01
	801	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,00	325	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,01
736	290	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,04	326	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,03
	795	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,04	1025	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
737	112	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,01	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	1026	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01
738	821	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,05	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,06
	39	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	822	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,04	-0,05
739	821	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	-0,06	39	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,07	-0,06
	828	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	-0,06	830	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,06	-0,07
740	1028	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
	1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
741	840	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,08	333	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,07
	837	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,08	332	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,07
742	838	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,11	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,11
	840	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,10	334	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,10
743	44	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	-0,10	334	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,10
	841	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,11	839	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,11
744	1020	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,07	1029	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,07
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,08	298	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,07
745	37	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,56	-0,18	981	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,47	-0,19
	892	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,54	-0,16	891	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,45	-0,17
746	981	0,00	0,00	0,00	0,14	0,62	-0,15	92	0,00	0,00	0,00	0,43	0,83	-0,15
	891	0,00	0,00	0,00	0,09	0,47	-0,22	897	0,00	0,00	0,00	0,37	0,68	-0,22
747	99	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,16	358	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,14
	907	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,17	317	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,15
748	897	0,00	0,00	0,00	0,49	0,70	-0,01	92	0,00	0,00	0,00	0,54	0,90	-0,04
	896	0,00	0,00	0,00	0,28	0,62	0,01	903	0,00	0,00	0,00	0,34	0,82	-0,02
749	293	0,00	0,00	0,00	0,24	0,41	0,07	905	0,00	0,00	0,00	0,27	0,40	0,07
	93	0,00	0,00	0,00	0,40	0,43	0,06	291	0,00	0,00	0,00	0,43	0,41	0,06
750	96	0,00	0,00	0,00	0,32	0,33	0,06	906	0,00	0,00	0,00	0,28	0,35	0,08
	293	0,00	0,00	0,00	0,27	0,38	0,04	905	0,00	0,00	0,00	0,23	0,41	0,07
751	96	0,00	0,00	0,00	0,32	0,34	-0,01	293	0,00	0,00	0,00	0,25	0,33	0,02
	984	0,00	0,00	0,00	0,23	0,10	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	0,04
752	908	0,00	0,00	0,00	0,25	0,07	0,07	983	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,03
	93	0,00	0,00	0,00	0,32	0,29	0,06	293	0,00	0,00	0,00	0,21	0,29	0,02
753	907	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,24	908	0,00	0,00	0,00	0,23	0,07	0,21
	978	0,00	0,00	0,00	0,12	0,22	0,22	93	0,00	0,00	0,00	0,32	0,29	0,19
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07	116	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,06
	1030	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,07	102	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07
755	1032	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
763	940	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,19	0,02	947	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,17	-0,04
	1035	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,59	0,14	2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,73	0,30
	942	0,00	0,00	0,00	0,24	1,17	0,12	273	0,00	0,00	0,00	0,28	1,32	0,28
764	949	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,17	359	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,14
	357	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,16	105	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,14
765	119	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,17	-0,14	359	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,11	-0,15
	950	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,18	-0,18	949	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,11	-0,19
766	318	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	-0,14	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,15
	105	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	-0,14	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,15
767	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,08	319	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18	-0,04
	985	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,08	-0,09	954	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	-0,06
768	320	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	0,07	958	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,02	0,08
	319	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,02	954	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,03
769	320	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	0,14	329	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,16
	958	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,13	328	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,15
770	263	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,01	5	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,01
	1036	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,03	300	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,04
771	1036	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	300	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02
	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
772	1037	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	301	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	302	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	302	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	17	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
775	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	1041	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	304	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
776	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	304	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	394	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	285	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	395	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00
778	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,01	413	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,01
	285	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	-0,01	430	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,01
779	435	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,01
	430	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,01	285	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,02
780	433	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,03	284	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	-0,04
	440	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,03	69	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,04
781	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	443	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,04
	68	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,04	284	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	-0,05
782	443	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,06	445	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,06
	284	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08	-0,04	69	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,05
783	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
785	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	1044	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,02
786	56	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	281	0,00	0,00	0,00	0,11	0,12	0,04
	499	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	0,06	497	0,00	0,00	0,00	0,16	0,18	0,09
787	56	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,02	480	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,06
	281	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,03	481	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17	-0,08
788	281	0,00	0,00	0,00	0,19	0,30	-0,05	481	0,00	0,00	0,00	0,14	0,35	-0,08
	57	0,00	0,00	0,00	0,30	0,49	-0,02	487	0,00	0,00	0,00	0,25	0,54	-0,05
789	490	0,00	0,00	0,00	0,35	0,60	0,07	497	0,00	0,00	0,00	0,20	0,38	0,10
	57	0,00	0,00	0,00	0,30	0,52	0,02	281	0,00	0,00	0,00	0,16	0,30	0,04
790	484	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,04	60	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	0,02
	489	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,04	282	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,02
791	512	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	528	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,01
	60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	282	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01
792	61	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,10	0,02	494	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08	0,02
	282	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,04	489	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,04
793	282	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	0,04	530	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,04
	61	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	0,03	532	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	0,03
794	539	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,17	-0,07	547	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,20	-0,05
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,05	283	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04
795	537	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,03	64	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,03
	538	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,20	-0,04	283	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,19	-0,04
796	549	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,27	-0,03	541	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,27	-0,04
	65	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,27	-0,02	283	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,28	-0,03
797	547	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,05	543	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,23	-0,03
	283	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,24	-0,05	65	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,22	-0,03
798	262	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	275	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03
799	1046	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,01	1047	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01
	275	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,02	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
800	1047	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	
808	344	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	
	1050	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	346	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05	
810	77	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,09	863	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,11	
	286	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,10	859	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,13	
811	1052	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	1053	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	
	346	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	347	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,04	
812	1053	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	347	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
813	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,26	0,10	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,10	
	686	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,24	0,10	271	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,10	
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	44	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,11	
	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	335	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,10	
815	1058	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,08	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	
	336	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,08	335	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	
816	37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	-0,09	269	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,20	-0,05	
	314	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,11	-0,14	977	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,05	-0,09	
817	268	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,05	101	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,07	
	982	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,06	358	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,07	
818	900	0,00	0,00	0,00	0,27	1,15	-0,05	904	0,00	0,00	0,00	0,11	0,83	0,13	
	1	0,00	0,00	0,00	0,58	1,13	-0,05	292	0,00	0,00	0,00	0,42	0,80	0,14	
819	904	0,00	0,00	0,00	0,50	0,64	0,20	906	0,00	0,00	0,00	0,36	0,50	0,13	
	292	0,00	0,00	0,00	0,44	0,50	0,11	96	0,00	0,00	0,00	0,30	0,36	0,03	
820	1	0,00	0,00	0,00	0,65	1,16	0,07	292	0,00	0,00	0,00	0,60	0,67	0,09	
	941	0,00	0,00	0,00	0,52	0,99	0,02	944	0,00	0,00	0,00	0,48	0,51	0,04	
821	1060	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,05	1058	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,05	
	337	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,06	336	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	
822	337	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,02	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	
823	340	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,05	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
	339	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,02	1063	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,05	340	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,06	
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	
825	288	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,10	1065	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,09	
	287	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,08	1066	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,07	
826	1065	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,10	288	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	
	987	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	289	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,09	
827	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	106	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,07	
	989	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,08	267	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,06	
828	395	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	
	400	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,01	435	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	
829	998	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,03	9	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,07	
	416	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,03	418	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,07	
830	440	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,05	69	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,05	
	442	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,05	449	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,06	
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,05	308	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,05	
	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	309	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,06	309	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,06	
	1068	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	310	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	
833	56	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	1069	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	
	310	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	1068	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,04	
834	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	
	480	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,06	477	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,07	
835	591	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	0,08	21	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,10	0,07	
	600	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	0,03	589	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	0,02	
836	322	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1023	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
	323	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1070	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	
837	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1070	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	
	109	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,02	1071	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,02	
838	312	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	1072	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	
	311	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	1073	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,05	
839	313	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	1074	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	
	312	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	1072	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	
840	264	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,02	354	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,08	0,04	
	1071	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,02	109	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	0,04	
841	1074	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,04	313	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-0,02	
	264	0,00	0,00	0,00	0,10	0,22	-0,05	31	0,00	0,00	0,00	0,11	0,25	-0,03	
842	734	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,05	741	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,02	
	33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,04	744	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	
843	311	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,04	1073	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,03	
	56	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,02	1069	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,01	
844	793	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	-0,04	84	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	-0,04	
	795	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	-0,05	290	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,05	
845	324	0,00	0,00												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1078	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,04	1079	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,05
853	804	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,05	808	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06
	331	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05	332	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06
854	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
	1079	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,06	1028	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,07
855	334	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	1080	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,10
	333	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,09	1027	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,09
856	44	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,10	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,11
	334	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	1080	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,09
857	852	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,27	-0,03	851	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	-0,02
	35	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,27	-0,01	853	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	-0,01
858	863	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	-0,13	297	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	-0,10
	862	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	-0,12	298	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	-0,09
859	862	0,00	0,00	0,00	0,04	0,24	-0,12	298	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	-0,10
	872	0,00	0,00	0,00	0,03	0,26	-0,08	299	0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	-0,05
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,04	1081	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,04
	298	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,04	299	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,04
861	892	0,00	0,00	0,00	0,08	0,52	-0,12	871	0,00	0,00	0,00	0,04	0,42	-0,11
	37	0,00	0,00	0,00	0,10	0,66	-0,10	299	0,00	0,00	0,00	0,07	0,57	-0,09
862	1081	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,13	0,02	269	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24	0,02
	299	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,20	-0,02	37	0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	-0,02
863	1030	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,09	317	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,10
	1082	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,08	101	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,09
864	900	0,00	0,00	0,00	0,70	0,60	0,02	1	0,00	0,00	0,00	0,71	0,85	-0,04
	901	0,00	0,00	0,00	0,57	0,30	0,03	273	0,00	0,00	0,00	0,57	0,55	-0,04
865	116	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,06	1031	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
	360	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,04	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
866	926	0,00	0,00	0,00	0,03	0,24	0,25	922	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,24
	2	0,00	0,00	0,00	0,04	0,29	0,32	273	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,04	0,30
867	46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	338	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,04
	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	1063	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,04
868	942	0,00	0,00	0,00	0,64	1,47	0,02	273	0,00	0,00	0,00	0,72	1,68	0,01
	941	0,00	0,00	0,00	0,76	1,25	-0,02	1	0,00	0,00	0,00	0,84	1,46	-0,03
869	1033	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	-0,10	1083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12
	359	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,09	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12
870	1083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	1084	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,12
	105	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,11	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,12
871	1084	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,09	1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,08
	318	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,07	319	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,06
872	106	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,09	320	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,07
	1086	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,06	1087	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,05
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,00	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	319	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,02	320	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,03
874	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
875	995	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,03	995	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,03
	994	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,03	7	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,03
876	370	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02	370	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02
	994	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02	993	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02
877	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
878	386	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	386	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01
	385	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	303	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01
879	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01
880	995	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,02	995	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,02
	7	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,02	381	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,02
881	1000	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,04	1000	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,04
	998	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,04	9	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,04
882	418	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,03	418	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,03
	1000	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,03	9	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,03
883	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
884	68	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,03	68	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,03
	425	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,03	423	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,03
885	449	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,08	449	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,08
	445	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,08	69	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,08
886	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
887	490	0,00	0,00	0,00	0,47	0,37	0,01	490	0,00	0,00	0,00	0,47	0,37	0,01
	487	0,00	0,00	0,00	0,47	0,37	0,01	57	0,00	0,00	0,00	0,47	0,37	0,01
888	512	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,00	512	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,00
	484	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,00
889	494	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	494	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00
	495	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00
890	530	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,02	530	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,02
	528	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,02	282	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,02
891	537	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	-0,04	537	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	-0,04
	64	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	-0,04	539	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	-0,04
892	283	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,28	-0,03	283	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,28	-0,03
	538	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,28	-0,03	541	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,28	-0,03
893	544	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,28	0,01	544	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,28	0,01
	543	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,28	0,01	65	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,28	0,01
894	553	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	0,04	553	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	0,04
	11	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	0,04	1005	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	0,04
895	11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,04	11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,04
	1006	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,04	1005	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,04
896	13	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,04	13	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,04
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,04	566	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
	1009	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,02	13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,02	
898	13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	
	566	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	568	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	
899	574	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	-0,06	574	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	-0,06	
	19	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	-0,06	577	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	-0,06	
900	576	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,01	576	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,01	
	19	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,01	574	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,01	
901	588	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,20	0,04	588	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,20	0,04	
	591	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,20	0,04	21	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,20	0,04	
902	588	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,06	588	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,06	
	21	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,06	589	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,06	
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	1011	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	
	1010	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	573	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	
904	15	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,22	-0,03	15	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,22	-0,03	
	262	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,22	-0,03	1015	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,22	-0,03	
905	621	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,43	-0,01	621	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,43	-0,01	
	48	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,43	-0,01	610	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,43	-0,01	
906	1016	0,00	0,00	0,00	0,55	0,49	-0,54	1016	0,00	0,00	0,00	0,55	0,49	-0,54	
	270	0,00	0,00	0,00	0,55	0,49	-0,54	294	0,00	0,00	0,00	0,55	0,49	-0,54	
907	296	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,04	296	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,04	
	959	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,04	77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,04	
908	29	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,09	29	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,09	
	597	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,09	651	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,09	
909	665	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,14	665	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,14	
	29	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,14	651	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,14	
910	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,23	0,21	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,23	0,21	
	684	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,23	0,21	664	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,23	0,21	
911	685	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,13	-0,03	685	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,13	-0,03	
	684	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,13	-0,03	27	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,13	-0,03	
912	686	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,12	686	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,12	
	685	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,12	271	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,12	
913	966	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,10	966	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,10	
	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,10	1055	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,10	
914	1054	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	1054	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	
	348	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	965	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	
915	114	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,14	0,02	114	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,14	0,02	
	690	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,14	0,02	964	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,14	0,02	
916	968	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	
	341	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	342	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	
917	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	
	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	
918	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	
	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	
919	278	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,02	278	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,02	
	343	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,02	52	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,02	
920	701	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	
	971	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	350	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,00	
921	33	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,14	-0,03	33	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,14	-0,03	
	734	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,14	-0,03	735	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,14	-0,03	
922	744	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,07	744	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,07	
	33	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,07	735	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,07	
923	61	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,03	61	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,03	
	495	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,03	532	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,03	
924	782	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	782	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	
	974	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	352	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	
925	794	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,03	794	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,03	
	1025	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,03	795	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,03	
926	112	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	112	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	
	324	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	1024	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	
927	1025	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	1025	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	
	325	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	326	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	
928	324	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	324	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	
	325	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	801	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,01	
929	84	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,04	84	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,04	
	797	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,04	793	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,04	
930	805	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	805	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	
	85	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	330	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,02	
931	85	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	85	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	
	290	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	326	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	
932	824	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	824	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	
	822	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	39	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	
933	824	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,07	824	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,07	
	39	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,07	830	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	-0,07	
934	808	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,07	808	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,07	
	332	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,07	837	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,07	
935	333	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,08	333	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,08	
	334	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,08	840	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,08	
936	842	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,11	842	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,11	
	841	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,11	44	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,11	
937	335	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,10	335	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,10	
	1056	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,10	1059	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,10	
938	65	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-0,02	65	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-0,02	
	549	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-0,02	544	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-0,02	
939	865	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	0,01	865	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	0,01	
	853	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	0,01	35	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	0,01	
940	76	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	-0,06	76	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	-0,06	
	545	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	-0,06	858	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	-0,06	
941	865	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,28	-0,04	865	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,28	-0,04	
	35	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,28	-0,04	852	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,28	-0,04	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
943	871	0,00	0,00	0,00	0,04	0,54	-0,07	299	0,00	0,00	0,00	0,04	0,54	-0,07
	314	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,19	-0,14	314	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,19	-0,14
	37	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,19	-0,14	981	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,19	-0,14
944	315	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	-0,05	315	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	-0,05
	977	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	-0,05	314	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10	-0,05
945	317	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,10	317	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,10
	101	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,10	358	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,10
946	268	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,06	268	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,06
	101	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,06	1082	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,06
947	863	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,12	-0,10	863	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,12	-0,10
	297	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,12	-0,10	77	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,12	-0,10
948	102	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,11	102	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,11
	1030	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,11	317	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,11
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	0,11	116	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	0,11
	102	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	0,11	908	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	0,11
950	360	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
951	910	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	0,06	910	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	0,06
	41	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	0,06	917	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	0,06
952	913	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,18	0,05	913	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,18	0,05
	41	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,18	0,05	912	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,18	0,05
953	273	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,24	273	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,24
	901	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,24	922	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,24
954	1063	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,00	1063	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,00
	339	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,00	338	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,00
955	80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,06	1066	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,06
	287	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,06	80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,06
957	1035	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,25	0,13	1035	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,25	0,13
	2	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,25	0,13	940	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,25	0,13
958	355	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	-0,19	355	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	-0,19
	946	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	-0,19	89	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	-0,19
959	357	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,20	357	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,20
	949	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,20	356	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	-0,20
960	985	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	-0,11	985	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	-0,11
	951	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	-0,11	954	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	-0,11
961	952	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,15	952	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,15
	355	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,15	89	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,15
962	327	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,11	327	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,11
	957	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,11	81	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,11
963	287	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	0,09	287	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	0,09
	938	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	0,09	80	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	0,09
964	328	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,15	328	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,15
	327	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,15	988	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,15
965	320	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	0,10	320	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	0,10
	329	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	0,10	106	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	0,10
966	1086	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,07	1086	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,07
	106	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,07	267	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,02	0,07
967	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	1105	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
968	1107	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1105	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,01
	1106	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	1105	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01	1097	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01
	1102	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	1098	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00
970	1108	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	157	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
971	1107	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	1096	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01
	1105	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	1097	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01
972	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	1110	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1103	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1111	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
974	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	188	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,01	1106	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,01	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
976	1114	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	1101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	1088	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	188	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
977	1101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	1100	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	1106	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	1107	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
978	1098	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	157	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1102	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	1111	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
979	158	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	1096	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,02
	1099	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
980	1099	0,00												

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
988	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1099	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1099	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
989	1099	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	1099	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
	1100	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01	1107	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,01
990	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	1117	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
	1092	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	158	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
991	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
992	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1139	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1120	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
998	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	1118	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	1093	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,01	1140	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
999	1118	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1119	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
1000	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1138	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1002	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1140	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	1140	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	1119	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	1118	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
1007	1140	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	1140	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
	1120	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	1119	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	1119	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	1138	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
1009	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
1010	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1012	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	1121	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1125	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	172	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1014	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	1152	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,05	1151	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	0,04
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	1150	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,01
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	1149	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,01
	1145	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,04	1150	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03
1019	1145	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,04	1150	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,00
	247	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,05	1148	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,01
1020	1150	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,01	1151	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,02
	1148	0,00	0,00	0,00	0,12	0,10	-0,02	249	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13	-0,04
1021	249	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	-0,09	1151	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,03
	1146	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,12	1152	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,06
1022	248	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1149	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	1152	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,01
1023	250	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	250	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	1152	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	1146	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
1024	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
	1152	0,00</												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1154	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1033	1176	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1167	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1034	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1036	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1176	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	251	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	251	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1045	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
1047	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1048	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	1178	-0,08	0,92	-0,36	-1,62	-4,31	-0,41	1179	-0,10	0,84	-0,34	-1,92	-4,59	-0,57
	273	0,31	1,00	-0,34	-2,35	-13,74	-0,09	2	0,28	0,91	-0,33	-2,66	-14,02	-0,24
1051	1180	-0,07	0,15	0,12	-0,38	10,62	0,07	1181	-0,21	-0,82	-0,85	-0,29	10,39	-0,18
	1177	0,23	0,21	0,14	-0,19	7,52	0,28	1178	0,04	-0,77	-0,83	-0,10	7,29	0,03
1052	1181	0,14	0,72	-0,74	-0,22	10,37	-0,40	1182	-0,03	0,07	-0,07	-0,33	10,48	-0,68
	1178	0,06	0,70	-0,73	0,06	7,23	-0,46	1179	-0,08	0,06	-0,07	-0,05	7,33	-0,74
1053	1183	-0,16	0,95	0,09	-0,16	7,54	-0,51	1184	-0,11	0,96	-0,82	-0,08	7,33	-0,25
	1180	0,18	1,02	0,11	-0,37	10,61	-0,38	1181	0,18	1,02	-0,80	-0,28	10,40	-0,13
1054	1184	0,01	-0,34	-0,77	0,06	7,28	0,24	1185	-0,05	-0,49	-0,12	-0,07	7,39	0,52
	1181	0,00	-0,34	-0,66	-0,23	10,41	0,11	1182	-0,03	-0,48	-0,02	-0,36	10,52	0,38
1055	3	0,76	2,52	-0,34	-2,69	-14,05	-0,31	1186	0,57	1,65	-0,27	-2,34	-13,74	-0,09
	1183	0,01	2,37	-0,39	-2,04	-4,32	-0,53	1184	-0,17	1,51	-0,34	-1,69	-4,01	-0,31
1056	1186	-0,18	-0,38	-0,54	-2,30	-13,60	0,30	4	-0,42	-1,57	-0,46	-2,70	-13,94	0,45
	1184	0,20	-0,32	-0,33	-1,57	-4,18	0,44	1185	-0,03	-1,50	-0,27	-1,97	-4,52	0,60
1057	1188	0,04	-0,04	0,06	0,01	0,01	0,00	1189	0,00	-0,05	0,01	-0,02	-0,03	0,00
	274	-0,02	-0,05	0,03	0,00	0,02	0,01	49	-0,03	-0,07	-0,02	0,01	0,04	0,01
1058	1190	0,04	0,17	0,01	0,00	-0,01	0,00	1191	0,01	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00
	1187	-0,02	0,16	0,01	0,00	0,01	0,00	1188	-0,05	0,04	0,11	0,00	0,00	0,00
1059	1191	-0,01	0,04	0,18	-0,01	0,00	0,00	1192	-0,03	-0,07	0,04	0,00	-0,03	0,00
	1188	0,07	0,06	0,16	0,00	0,00	0,00	1189	0,05	-0,05	0,01	0,00	0,03	0,00
1060	50	-0,05	-0,05	0,05	-0,01	-0,03	0,00	1193	-0,02	0,06	0,03	-0,01	-0,03	0,00
	1190	-0,04	-0,05	0,11	0,00	-0,01	0,00	1191	-0,02	0,06	0,09	-0,01	-0,01	0,00
1061	1193	0,01	0,02	0,12	-0,01	-0,03	0,01	51	0,01	0,01	0,03	-0,01	-0,04	0,01
	1191	-0,01	0,02	0,16	-0,01	-0,01	0,00	1192	-0,01	0,01	0,06	0,02	0,04	0,00
1062	1195	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,04	0,01	1196	0,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,05	0,00
	275	0,00	-0,01	0,02	-0,03	-0,16	-0,01	276	0,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,12	-0,02
1063	1196	0,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,05	0,01	1197	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,03	0,01
	276	0,00	-0,02	0,01	-0,02	-0,12	-0,02	277	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,06	-0,03
1064	1197	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	1189	-0,01	-0,05	0,01	0,02	-0,03	0,01
	277	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	-0,06	-0,02	49	-0,02	-0,05	0,03	0,00	-0,01	-0,01
1065	1198	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	1199	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,01
	1194	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,07	0,00	1195	0,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,06	0,00
1066	1199	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,01	1200	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,01
	1195	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,06	0,00	1196	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,05	0,00
1067	1200	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1201	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,01
	1196	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,05	0,00	1197	-0,01	-0,02	0,01	0,00	-0,04	0,01
1068	1201	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,01	1192	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	-0,03	0,00
	1197	0,01	-0,02	0,00	-0,01	-0,04	0,01	1189	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
1069	16	-0,02	-0,05	0,02	0,03	0,13	-0,03	1202	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
	1198	-0,01	-0,05	0,01	-0,01	-0,04	0,02	1199	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02
1070	1202	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1203	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1199	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	1200	-0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,01
1071	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1204	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	1200	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1201	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01
1072	1204	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01
	1201	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1192	0,01	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,01
1073	1206	-0,02	0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00	1207	-0,02	0,05	-0,06	0,00	0,00	0,00
	278	0,00	0,04	-0,05	-0,01	-0,03	0,01	279	0,00	0,05	-0,05	-0,01	-0,04	0,01
1074	1207	-0,03	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,01	1208	-0,03	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
	279	0,00	0,05	-0,05	-0,01	-0,04	0,00	280	0,00	0,05	-0,02	-0,01	-0,03	0,00
1075	1208	-0,01	0,07	-0,03	0,00	0,00	0,01	1209	-0,05	-0,10	0,07	0,00	-0,01	0,01
	280	-0,03	0,06	-0,04	-0,01	-0,03	-0,01	53	-0,06	-0,10	0,07	0,00	0,02	-0,01
1076	1210	-0,01	0,03	-0,02	-0,01	-0,02	0							

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1078	1206	-0,02	0,03	-0,05	0,00	-0,01	0,00	1207	-0,02	0,02	-0,05	0,00	-0,01	0,00
	1212	0,00	0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00	1213	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1207	-0,03	0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00	1208	-0,04	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,01
1079	1213	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	1214	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,01
	1208	0,01	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,01	1209	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,01
1080	54	0,02	0,06	-0,01	0,00	0,00	0,01	1215	0,01	0,04	-0,03	0,01	0,03	0,01
	1210	0,00	0,06	-0,04	0,00	0,00	0,00	1211	0,00	0,04	-0,06	0,01	0,00	0,00
1081	1215	0,01	0,04	-0,04	0,01	0,03	0,00	1216	0,00	0,01	-0,04	0,00	0,02	0,00
	1211	-0,01	0,04	-0,05	0,00	0,00	0,00	1212	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,01	0,00
1082	1216	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,02	0,00	1217	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,03	0,00
	1212	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,01	0,00	1213	-0,02	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
1083	1217	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,03	-0,01	55	-0,02	-0,10	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
	1213	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,01	1214	-0,02	-0,10	-0,02	0,00	0,01	0,01
1084	1219	-0,06	0,19	0,00	0,00	0,01	0,00	1220	-0,24	-0,69	0,33	0,00	0,00	0,00
	281	-0,13	0,17	-0,03	0,00	0,00	0,00	57	-0,30	-0,71	0,29	0,01	0,03	0,00
1085	1221	0,03	0,08	0,05	0,00	-0,01	0,00	1222	0,00	-0,06	0,16	0,00	0,01	0,00
	1218	-0,06	0,06	0,06	0,00	0,01	0,00	1219	-0,09	-0,08	0,17	0,00	0,00	0,00
1086	1222	-0,01	-0,07	0,11	0,00	0,01	0,00	1223	-0,05	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219	0,05	-0,06	0,12	0,00	0,00	0,00	1220	0,01	-0,24	0,01	0,00	0,01	0,00
1087	58	0,00	0,05	0,09	0,00	-0,01	0,01	1224	-0,02	-0,03	0,11	0,00	0,01	0,01
	1221	0,01	0,05	0,10	0,00	0,01	0,00	1222	0,00	-0,02	0,13	0,00	0,00	0,00
1088	1224	0,03	-0,08	0,02	0,00	0,01	0,00	59	0,04	-0,04	0,05	0,00	0,00	0,00
	1222	0,03	-0,08	0,07	0,00	0,00	0,01	1223	0,04	-0,04	0,11	0,00	0,01	0,01
1089	1226	-0,01	0,05	-0,01	-0,06	-0,27	-0,04	1227	-0,04	-0,07	0,05	0,02	-0,29	-0,01
	282	-0,02	0,05	-0,01	-0,11	-0,56	0,01	61	-0,04	-0,07	0,05	-0,13	-0,63	0,04
1090	1228	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,02	1229	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,02	-0,01
	1225	-0,01	0,01	0,00	0,01	-0,29	0,00	1226	-0,01	-0,01	0,01	-0,06	-0,27	-0,03
1091	1229	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	1230	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,03	-0,05
	1226	0,00	-0,01	0,00	-0,06	-0,27	-0,01	1227	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,31	-0,05
1092	62	0,00	0,01	0,00	0,03	0,16	0,03	1231	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,03
	1228	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,02	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02
1093	1231	0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,05	0,15	63	0,01	0,00	0,02	0,16	0,78	0,16
	1229	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,06	-0,09	1230	0,01	0,00	0,03	-0,04	-0,10	-0,08
1094	1233	-0,02	0,06	0,00	0,00	-0,01	0,01	1234	-0,05	-0,08	0,06	0,00	-0,02	0,01
	283	-0,02	0,06	0,00	0,00	-0,02	-0,02	65	-0,04	-0,08	0,05	0,02	0,08	-0,02
1095	1235	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,01	1236	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,01
	1232	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,01	1233	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01
1096	1236	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	1237	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
	1233	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1097	66	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1238	0,00	-0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
	1235	0,01	-0,02	-0,03	0,00	-0,01	0,01	1236	0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
1098	1238	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,01	67	0,02	0,02	0,02	-0,02	-0,08	-0,01
	1236	0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,02	1237	0,02	0,02	0,03	0,00	-0,01	0,01
1099	1240	0,01	-0,04	0,01	-0,05	-0,27	0,01	1241	0,03	0,07	-0,03	0,01	-0,32	0,04
	284	0,01	-0,04	0,01	-0,11	-0,54	-0,03	69	0,03	0,08	-0,03	-0,08	-0,41	0,00
1100	1242	-0,01	-0,04	0,00	-0,01	-0,07	0,03	1243	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,08	0,01
	1239	0,00	-0,04	0,00	0,01	-0,31	0,02	1240	0,01	0,00	-0,01	-0,05	-0,28	-0,01
1101	1243	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,01	1244	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,07	-0,01
	1240	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,28	0,02	1241	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,30	0,00
1102	70	-0,01	-0,03	0,00	0,03	0,16	0,01	1245	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,13	0,00
	1242	0,00	-0,03	0,01	-0,01	-0,08	0,02	1243	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,01
1103	1245	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,13	0,00	71	-0,01	0,01	-0,01	0,03	0,13	-0,01
	1243	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,07	0,01	1244	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,08	-0,01
1104	1247	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,27	0,00	1248	-0,01	-0,06	0,02	0,01	-0,30	0,03
	285	-0,01	0,01	0,00	-0,10	-0,50	0,00	73	-0,02	-0,06	0,01	-0,09	-0,47	0,03
1105	1249	0,01	0,03	0,00	-0,01	-0,07	0,02	1250	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,00
	1246	0,00	0,03	0,00	0,01	-0,29	0,01	1247	-0,01	0,00	0,01	-0,05	-0,27	-0,01
1106	1250	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,00	1251	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,07	-0,02
	1247	0,01	0,00	0,01	-0,05	-0,27	0,01	1248	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,29	-0,01
1107	74	0,00	0,01	0,01	0,03	0,15	0,01	1252	0,00	0,00	0,01	0,03	0,13	0,00
	1249	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,08	0,02	1250	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,07	0,01
1108	1252	0,00	0,00	0,01	0,03	0,13	0,00	75	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,13	-0,01
	1250	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,07	0,00	1251	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,08	-0,01
1109	1254	-0,04	-0,03	-0,16	-0,04	-0,08	0,01	1255	-0,02	0,06	-0,08	0,09	0,46	0,00
	286	0,00	-0,03	-0,06	0,00	-0,02	-0,01	77	0,02	0,07	0,02	-0,10	-0,50	-0,02
1110	1256	-0,04	-0,24	-0,03	0,01	0,03	0,00	1257	-0,01	-0,08	-0,13	-0,02	-0,08	0,01
	1253	0,01	-0,23	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	1254	0,04	-0,07	-0,12	-0,01	0,08	0,00
1111	1257	0,00	-0,08	-0,22	-0,02	-0,08	0,00	1258	0,03	0,07	-0,07	0,06	0,37	0,01
	1254	-0,06	-0,09	-0,19	-0,01	0,08	0,01	1255	-0,03	0,06	-0,04	-0,08	-0,38	0,01
1112	78	0,03	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,01	1259	0,02	-0,07	-0,05	-0,01	-0,06	0,01
	1256	0,04	0,00	-0,10	-0,01	-0,03	0,00	1257	0,03	-0,07	-0,11	0,01	0,07	0,00
1113	1259	-0,02	-0,03	-0,15	-0,01	-0,06	0,00	79	-0,01	0,01	-0,05	0,08	0,38	0,01
	1257	0,00	-0,03	-0,19	0,01	0,07	0,00	1258	0,01	0,01	-0,10	-0,09	-0,37	0,01
1114	1261	-0,01	-0,08	-0,09	-0,05	-0,21	0,01	1262	-0,01	-0,09	-0,12	-0,04	-0,19	0,01
	287	-0,01	-0,08	-0,09	-0,08	-0,42	-0,06	288	-0,02	-0,09	-0,12	-0,06	-0,31	-0,07

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
1123	1266	0,00	0,02	-0,12	-0,01	-0,06	0,03	1267	-0,01	-0,03	-0,15	-0,02	-0,06	0,03
	1271	0,00	-0,03	-0,15	0,01	0,07	0,02	1272	-0,01	-0,07	-0,16	0,01	0,04	0,02
	1267	0,02	-0,03	-0,15	-0,01	-0,06	0,03	1268	0,01	-0,06	-0,16	-0,02	-0,05	0,03
1124	1272	0,00	-0,07	-0,16	0,01	0,04	0,02	83	0,00	-0,07	-0,16	0,00	0,01	0,02
	1268	0,02	-0,06	-0,16	-0,02	-0,05	0,03	1269	0,02	-0,06	-0,16	-0,01	-0,04	0,03
1125	1274	0,01	0,01	0,02	-0,03	-0,05	-0,01	1275	0,00	-0,02	0,00	0,09	0,16	0,01
	290	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,11	-0,04	85	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,22	-0,03
1126	1276	0,01	0,09	0,00	0,00	-0,01	0,02	1277	0,00	0,03	0,02	-0,01	-0,03	0,02
	1273	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,06	0,00	1274	-0,02	0,03	0,01	-0,01	0,00	0,00
1127	1277	0,00	0,03	0,04	-0,01	-0,03	0,01	1278	-0,01	-0,03	0,01	0,05	0,10	0,01
	1274	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,00	0,01	1275	0,00	-0,03	0,00	0,04	-0,09	0,00
1128	86	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01	0,01	1279	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,09	0,01
	1276	0,00	0,06	0,02	0,00	-0,04	0,03	1277	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,03
1129	1279	0,01	0,02	0,02	-0,02	-0,09	0,04	87	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,05	0,03
	1277	0,00	0,02	0,03	-0,01	0,02	0,01	1278	-0,01	-0,03	0,01	0,02	-0,06	0,01
1130	1282	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,05	-0,05	1283	-0,03	-0,04	-0,08	0,01	0,05	-0,03
	1280	0,04	-0,02	-0,01	-0,02	0,30	-0,01	1281	0,04	-0,03	-0,09	0,07	0,23	0,01
1131	90	0,12	0,23	-0,11	-0,03	-0,17	-0,02	91	0,06	-0,06	-0,02	-0,02	-0,11	-0,02
	1282	0,10	0,23	-0,17	0,01	0,07	-0,04	1283	0,04	-0,06	-0,07	0,01	0,04	-0,04
1132	1285	-0,16	0,01	-0,02	-0,11	-0,01	-0,07	1286	-0,29	-0,61	0,36	0,33	0,35	0,00
	291	-0,12	0,02	-0,19	-0,07	-0,33	-0,09	93	-0,25	-0,61	0,20	-0,11	-0,55	-0,03
1133	1287	0,00	-0,51	0,05	-0,10	-0,02	0,09	1288	0,00	-0,50	-0,07	-0,15	-0,13	0,03
	1284	0,01	-0,50	-0,09	0,02	-0,14	0,04	1285	0,01	-0,49	-0,20	-0,10	0,05	-0,02
1134	1288	0,03	-0,51	-0,10	-0,26	-0,15	0,01	1289	0,08	-0,27	0,11	0,34	0,20	-0,03
	1285	-0,13	-0,54	-0,29	-0,09	0,05	-0,01	1286	-0,08	-0,30	-0,09	0,25	-0,06	-0,05
1135	94	-0,05	-0,26	0,07	0,07	-0,10	-0,08	130	-0,11	-0,54	-0,08	-0,21	-0,41	-0,06
	1287	0,05	-0,23	-0,07	0,03	-0,02	0,07	1288	0,00	-0,52	-0,22	-0,25	-0,33	0,10
1136	130	-0,15	-0,49	0,13	-0,21	-0,52	0,14	95	-0,15	-0,50	0,15	0,10	-0,25	0,13
	1288	-0,03	-0,48	-0,25	-0,15	-0,25	0,01	1289	-0,03	-0,47	-0,24	0,16	0,02	0,01
1137	1291	-0,14	0,36	-0,01	0,08	0,04	0,01	1292	-0,34	-0,68	0,30	-0,22	-0,29	-0,02
	292	-0,04	0,38	-0,06	0,08	0,42	0,08	96	-0,24	-0,66	0,25	0,11	0,54	0,04
1138	1293	-0,01	0,02	0,00	0,01	-0,10	-0,05	1294	-0,04	-0,15	-0,09	0,01	-0,06	-0,04
	1290	0,05	0,03	0,01	-0,01	0,12	-0,01	1291	0,01	-0,14	-0,07	0,07	0,01	0,00
1139	1294	0,05	-0,14	-0,17	0,02	-0,06	-0,03	1295	0,05	-0,14	0,00	-0,09	-0,06	-0,02
	1291	-0,12	-0,17	-0,19	0,08	0,02	-0,04	1292	-0,12	-0,17	-0,01	-0,17	-0,02	-0,03
1140	97	0,07	0,14	-0,05	-0,12	-0,62	0,14	1296	0,02	-0,12	0,02	0,01	0,07	0,11
	1293	0,05	0,14	-0,09	0,04	0,03	-0,08	1294	0,00	-0,12	-0,03	0,00	-0,14	-0,10
1141	1296	-0,07	-0,04	-0,01	0,01	0,07	0,01	98	-0,11	-0,27	-0,03	-0,01	-0,03	0,03
	1294	-0,01	-0,03	-0,11	0,00	-0,14	-0,01	1295	-0,05	-0,25	-0,14	-0,08	0,00	0,00
1142	1297	-0,10	0,06	0,04	-0,14	0,03	0,01	1292	-0,20	-0,45	0,31	0,13	0,22	-0,02
	293	-0,10	0,06	-0,02	-0,10	-0,48	0,00	96	-0,21	-0,45	0,25	-0,12	-0,59	-0,03
1143	1289	0,00	-0,26	-0,01	0,30	-0,21	0,05	1298	0,00	-0,27	0,06	-0,21	0,14	0,08
	1286	-0,04	-0,27	-0,02	0,23	0,29	-0,06	1297	-0,04	-0,28	0,05	-0,14	0,01	-0,03
1144	1298	0,00	-0,27	0,05	-0,18	0,15	-0,04	1295	0,02	-0,15	0,08	0,09	-0,06	-0,06
	1297	-0,04	-0,28	0,05	-0,15	0,01	0,05	1292	-0,01	-0,15	0,07	0,11	0,11	0,03
1145	95	-0,08	-0,40	-0,03	-0,19	-0,94	-0,11	123	-0,06	-0,29	0,03	-0,16	-0,80	-0,16
	1289	-0,04	-0,40	-0,01	0,49	0,74	0,08	1298	-0,02	-0,28	0,05	-0,23	0,01	0,03
1146	123	-0,06	-0,28	0,03	-0,16	-0,80	0,11	98	-0,05	-0,22	0,03	-0,08	-0,39	0,16
	1298	-0,02	-0,28	0,05	-0,20	0,02	-0,11	1295	-0,01	-0,21	0,05	0,15	0,23	-0,07
1147	1300	-0,16	0,01	-0,23	-0,03	-0,09	0,03	1301	-0,16	-0,01	-0,17	0,00	-0,04	0,03
	294	0,00	0,04	-0,20	-0,04	-0,18	-0,06	295	-0,01	0,02	-0,14	0,00	-0,01	-0,06
1148	1301	-0,06	-0,01	-0,20	0,00	-0,04	0,00	1302	-0,06	-0,02	-0,22	-0,01	-0,01	0,00
	295	0,01	0,01	-0,19	0,00	-0,01	-0,02	296	0,00	-0,01	-0,21	0,00	-0,01	-0,02
1149	1302	-0,04	-0,02	-0,24	0,00	-0,01	0,01	1255	-0,03	0,00	-0,27	0,03	0,11	0,01
	296	0,01	-0,01	-0,21	0,00	-0,01	-0,04	77	0,01	0,01	-0,24	0,00	-0,02	-0,04
1150	1303	-0,06	-0,20	-0,05	-0,01	0,10	0,07	1304	-0,05	-0,12	-0,32	-0,03	0,05	0,04
	1299	0,07	-0,17	0,03	0,01	-0,13	0,06	1300	0,08	-0,09	-0,25	-0,03	-0,07	0,03
1151	1304	0,01	-0,09	-0,35	-0,03	0,05	0,04	1305	0,03	0,03	-0,23	-0,01	0,02	0,02
	1300	-0,19	-0,13	-0,34	-0,03	-0,07	0,04	1301	-0,17	-0,01	-0,22	0,00	-0,04	0,02
1152	1305	-0,03	0,00	-0,26	-0,02	0,02	0,02	1306	-0,03	0,01	-0,24	-0,01	-0,02	0,01
	1301	-0,07	0,00	-0,25	0,00	-0,04	0,01	1302	-0,07	0,00	-0,22	0,00	0,03	0,00
1153	1306	-0,04	0,01	-0,25	-0,01	-0,02	0,02	1258	-0,03	0,02	-0,23	0,04	0,16	0,02
	1302	-0,04	0,01	-0,25	0,00	0,03	0,00	1255	-0,04	0,02	-0,23	-0,01	-0,10	0,00
1154	26	0,13	0,35	-0,19	0,17	0,86	-0,20	1307	0,04	-0,11	-0,28	-0,01	-0,07	-0,18
	1303	0,11	0,34	-0,08	-0,04	-0,06	0,12	1304	0,02	-0,12	-0,17	-0,01	0,14	0,14
1155	1307	-0,02	-0,06	-0,20	-0,01	-0,07	-0,03	1308	-0,01	-0,01	-0,24	0,00	0,02	-0,01
	1304	0,02	-0,05	-0,19	-0,01	0,14	0,00	1305	0,03	0,00	-0,23	-0,02	0,00	0,02
1156	1308	0,00	-0,02	-0,25	0,00	0,02	0,00	1309	0,00	0,01	-0,23	0,00	-0,02	0,01
	1305	-0,04	-0,02	-0,26	-0,02	0,00	0,01	1306	-0,03	0,00	-0,24	0,00	0,03	0,02
1157	1309	0,00	0,01	-0,25	0,00	-0,02	0,00	79	0,00	0,02	-0,22	0,01	0,07	0,00
	1306	-0,04	0,00	-0,26	0,00	0,03	0,02	1258	-0,04	0,01	-0,23	-0,02	-0,10	0,03
1158	1310	-0,02	-0,04	-0,39	0,01	0,05	0,00	1311	-0,03	-0,09	-0,45	0,05	0,06	0,02
	297	-0,01	-0,04	-0,30	0,02	0,10	-0,05	298	-0,02	-0,08	-0,35	0,04	0,22	-0,04
1159	1311	0,03	-0,07	-0,44	0,04	0,05	0,05	1312	0,02	-0,14	-0,42	0,14	0,30	0,08
	298	-0,02	-0,08	-0,34	0,04	0,22	-0,07	299	-0,03					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1168	1315	-0,09	-0,02	-0,40	0,04	0,07	0,02	1316	-0,09	0,01	-0,41	-0,03	-0,32	0,00
	1320	-0,14	0,11	-0,37	0,06	0,28	0,06	38	-0,29	-0,63	-0,55	-0,31	-1,55	0,06
	1316	-0,08	0,12	-0,44	-0,02	-0,32	-0,11	1317	-0,22	-0,61	-0,62	0,33	1,84	-0,11
1169	1322	0,01	0,01	0,00	-0,02	-0,12	0,01	1323	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,01
	300	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,22	0,01	301	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,22	0,01
1170	1323	0,01	0,01	0,00	-0,03	-0,12	0,01	1324	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,01
	301	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,22	0,01	302	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,21	0,00
1171	1324	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,01	1325	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,14	0,01
	302	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,21	0,00	17	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,20	0,00
1172	1326	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,03	0,02	1327	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,04	0,01
	1321	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,13	0,01	1322	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,12	0,00
1173	1327	0,01	0,02	0,00	-0,01	-0,04	0,00	1328	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,05	0,00
	1322	0,01	0,02	0,00	-0,02	-0,12	0,01	1323	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,01
1174	1328	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,05	0,00	1329	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,06	0,00
	1323	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,13	0,01	1324	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,01
1175	1329	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,06	0,00	1330	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,06	0,00
	1324	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,00	1325	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,13	0,00
1176	6	0,01	0,03	-0,01	0,05	0,23	-0,05	1331	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05
	1326	0,01	0,03	-0,01	-0,01	-0,08	0,03	1327	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,03
1177	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	1332	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1327	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1328	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,05	0,00
1178	1332	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	1333	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1328	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,05	0,00	1329	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,05	0,00
1179	1333	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,01
	1329	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,05	-0,01	1330	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,07	0,00
1180	1334	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,00	1335	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,14	0,00
	303	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,21	0,00	304	0,00	0,01	0,02	-0,04	-0,21	0,00
1181	1335	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,14	0,00	1336	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,13	0,00
	304	0,00	0,01	0,02	-0,04	-0,21	0,00	305	0,00	0,01	0,02	-0,04	-0,21	0,00
1182	1336	0,00	0,01	0,02	-0,03	-0,13	0,00	1337	0,00	0,01	0,03	-0,03	-0,13	0,00
	305	0,00	0,01	0,02	-0,04	-0,21	0,00	306	0,00	0,01	0,03	-0,04	-0,21	0,00
1183	1337	0,00	0,01	0,03	-0,03	-0,13	0,00	1338	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,12	0,00
	306	0,00	0,01	0,02	-0,04	-0,21	-0,01	307	0,00	0,00	0,03	-0,04	-0,20	-0,01
1184	1338	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,12	0,00	1339	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,11	0,00
	307	0,00	0,00	0,03	-0,04	-0,20	-0,01	23	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,18	-0,02
1185	1330	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,06	0,00	1340	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00
	1325	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,13	0,00	1334	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,13	0,00
1186	1340	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,06	0,00	1341	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00
	1334	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,13	0,00	1335	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,14	0,00
1187	1341	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00	1342	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00
	1335	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,14	0,00	1336	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,13	0,00
1188	1342	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00	1343	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,06	0,00
	1336	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,13	0,00	1337	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,13	0,00
1189	1343	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,06	0,01	1344	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,06	0,01
	1337	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,13	0,00	1338	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,12	0,00
1190	1344	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,06	0,01	1345	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05	0,01
	1338	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,12	0,00	1339	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,11	0,00
1191	18	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	-0,01	1346	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01
	1330	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,07	0,01	1340	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,06	0,01
1192	1346	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1347	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1340	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,06	0,00	1341	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,07	0,00
1193	1347	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1348	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	1341	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,07	0,00	1342	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00
1194	1348	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1349	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
	1342	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,06	0,00	1343	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,06	0,01
1195	1349	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	1350	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01
	1343	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,06	0,00	1344	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05	0,01
1196	1350	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	24	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,02
	1344	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,05	0,01	1345	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,05	0,01
1197	1351	0,00	0,01	0,03	-0,02	-0,09	0,00	1352	0,01	0,01	0,03	-0,01	-0,06	0,00
	308	0,00	0,01	0,03	-0,03	-0,16	-0,03	309	0,00	0,01	0,03	-0,02	-0,11	-0,03
1198	1352	0,00	0,01	0,04	-0,01	-0,06	0,00	1353	0,01	0,03	0,04	0,00	-0,06	0,00
	309	0,00	0,01	0,03	-0,02	-0,11	-0,03	310	0,00	0,03	0,03	-0,01	-0,04	-0,03
1199	1353	-0,01	0,02	0,05	0,00	-0,06	0,01	1218	0,00	0,06	0,03	0,03	0,05	0,02
	310	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,04	-0,04	56	0,01	0,06	0,00	-0,01	-0,04	-0,02
1200	1345	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05	0,01	1354	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04	0,01
	1339	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,11	0,00	1351	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,09	0,00
1201	1354	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04	0,01	1355	0,01	0,01	0,03	0,00	-0,02	0,01
	1351	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,09	0,00	1352	0,01	0,01	0,03	-0,01	-0,07	0,00
1202	1355	0,00	0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,01	1356	0,00	0,03	0,04	0,00	-0,06	0,01
	1352	0,00	0,01	0,03	-0,02	-0,07	0,00	1353	0,01	0,03	0,03	0,01	-0,01	0,00
1203	1356	-0,01	0,02	0,06	0,00	-0,06	0,02	1221	0,00	0,07	0,05	0,04	0,16	0,01
	1353	-0,01	0,02	0,04	0,00	-0,01	0,00	1218	0,00	0,07	0,02	-0,01	-0,18	-0,01
1204	24	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,01	1357	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01
	1345	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,05	0,01	1354	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1213	1360	0,00	0,03	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	1361	-0,01	0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,01
	1365	0,01	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,00	1366	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,01
	1361	-0,02	0,01	-0,01	-0,03	-0,06	-0,01	1362	-0,02	-0,01	0,00	-0,03	0,02	0,00
1214	1366	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	1367	-0,01	-0,02	-0,04	0,06	0,19	0,01
	1362	0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,02	0,01	1363	0,01	-0,01	-0,04	0,02	-0,18	0,01
1215	58	0,00	0,04	-0,04	0,05	0,26	0,00	1368	0,00	0,02	-0,05	-0,01	-0,03	0,00
	1221	-0,01	0,03	-0,04	-0,04	-0,25	0,01	1364	-0,01	0,01	-0,05	0,01	0,03	0,00
1216	1368	0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	1369	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1364	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,03	0,00	1365	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,02	0,00
1217	1369	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,01	1370	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,02
	1365	0,01	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	1366	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,01
1218	1370	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,02	32	0,02	0,06	-0,01	0,05	0,25	0,01
	1366	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,04	0,01	1367	0,02	0,06	-0,03	-0,02	-0,21	0,00
1219	1371	0,00	0,03	-0,28	-0,10	-0,11	0,02	1372	-0,01	-0,02	-0,09	-0,08	-0,10	-0,02
	314	0,04	0,04	-0,43	-0,08	-0,41	0,05	315	0,03	-0,01	-0,24	-0,09	-0,47	0,01
1220	1372	0,00	-0,01	-0,21	-0,08	-0,10	0,01	1373	-0,01	-0,06	-0,12	-0,04	-0,10	-0,01
	315	0,03	0,00	-0,25	-0,09	-0,47	-0,02	316	0,02	-0,05	-0,16	-0,08	-0,41	-0,04
1221	1373	0,00	-0,05	-0,18	-0,03	-0,10	0,02	1374	0,00	-0,08	-0,11	-0,01	-0,10	0,02
	316	0,00	-0,05	-0,15	-0,08	-0,41	-0,07	99	0,00	-0,08	-0,08	-0,05	-0,25	-0,07
1222	1317	0,03	-0,16	-0,59	0,12	0,47	-0,05	1375	0,04	-0,12	-0,04	-0,06	-0,05	-0,03
	1313	-0,07	-0,18	-0,65	-0,13	-0,47	-0,02	1371	-0,06	-0,14	-0,11	-0,08	-0,02	0,00
1223	1375	-0,05	-0,15	-0,37	-0,05	-0,05	0,00	1376	-0,04	-0,09	-0,08	-0,06	0,09	0,00
	1371	-0,06	-0,15	-0,43	-0,08	-0,02	-0,02	1372	-0,05	-0,09	-0,14	-0,08	-0,13	-0,01
1224	1376	-0,05	-0,09	-0,31	-0,06	0,09	-0,01	1377	-0,06	-0,13	-0,14	-0,01	0,08	-0,02
	1372	-0,03	-0,09	-0,26	-0,09	-0,13	0,00	1373	-0,03	-0,12	-0,09	-0,04	-0,12	-0,01
1225	1377	-0,03	-0,12	-0,27	-0,04	0,07	-0,04	1378	-0,03	-0,16	-0,15	0,21	0,06	0,00
	1373	-0,01	-0,12	-0,15	-0,04	-0,12	-0,01	1374	-0,01	-0,16	-0,03	0,00	-0,09	0,03
1226	38	-0,17	-0,40	-0,56	0,25	1,26	-0,13	1379	-0,12	-0,18	-0,21	-0,02	-0,09	-0,13
	1317	-0,10	-0,38	-0,36	-0,13	-0,78	0,09	1375	-0,06	-0,17	-0,01	-0,01	0,18	0,10
1227	1379	-0,07	-0,20	-0,43	-0,02	-0,09	-0,01	1380	-0,05	-0,14	-0,16	0,01	0,04	0,02
	1375	-0,10	-0,21	-0,34	0,00	0,18	-0,02	1376	-0,09	-0,14	-0,06	-0,07	0,04	0,02
1228	1380	-0,03	-0,14	-0,38	0,01	0,04	0,04	1381	-0,02	-0,13	-0,14	-0,02	-0,12	0,07
	1376	-0,08	-0,16	-0,30	-0,07	0,04	0,00	1377	-0,08	-0,14	-0,06	0,03	0,28	0,03
1229	1381	0,02	-0,14	-0,49	-0,02	-0,12	0,35	100	-0,02	-0,35	-0,25	0,31	1,55	0,31
	1377	0,00	-0,14	-0,19	0,00	0,27	-0,23	1378	-0,04	-0,36	0,05	0,13	-0,34	-0,27
1230	1383	-0,02	-0,10	-0,03	-0,01	-0,04	-0,06	1384	-0,01	-0,06	0,01	-0,04	-0,09	-0,07
	317	-0,02	-0,10	0,00	-0,04	-0,20	0,06	102	-0,01	-0,06	0,04	-0,08	-0,42	0,06
1231	1385	0,00	-0,14	-0,06	-0,13	0,05	0,01	1386	0,00	-0,15	-0,01	-0,02	0,09	-0,06
	1382	0,00	-0,14	-0,04	0,04	-0,04	-0,01	1383	-0,01	-0,15	0,01	-0,04	-0,03	-0,08
1232	1386	-0,02	-0,15	-0,03	-0,07	0,08	-0,07	1387	-0,02	-0,14	0,02	0,15	0,19	-0,05
	1383	-0,02	-0,15	0,01	-0,01	-0,03	-0,07	1384	-0,02	-0,14	0,06	-0,04	-0,09	-0,05
1233	103	-0,03	-0,26	0,00	0,02	0,09	0,02	1388	-0,01	-0,15	0,11	-0,04	-0,18	0,08
	1385	0,00	-0,25	-0,06	-0,16	-0,09	-0,01	1386	0,02	-0,15	0,05	0,01	0,26	0,06
1234	1388	-0,02	-0,15	-0,09	-0,04	-0,18	0,33	104	-0,03	-0,24	0,01	0,23	1,14	0,32
	1386	-0,01	-0,15	0,02	-0,04	0,25	-0,18	1387	-0,03	-0,24	0,12	0,12	0,01	-0,18
1235	1390	-0,01	-0,12	0,33	-0,01	-0,03	-0,01	1391	-0,01	-0,12	0,30	0,07	0,06	0,01
	318	-0,02	-0,12	0,29	0,06	0,30	-0,05	319	-0,02	-0,12	0,27	0,06	0,32	-0,03
1236	1391	0,00	-0,12	0,29	0,07	0,06	-0,02	1392	0,00	-0,10	0,26	0,05	0,05	0,02
	319	-0,03	-0,12	0,25	0,06	0,32	0,00	320	-0,02	-0,11	0,22	0,06	0,29	0,04
1237	1392	0,00	-0,11	0,27	0,07	0,05	-0,01	1393	0,03	0,02	0,20	-0,15	-0,22	-0,03
	320	-0,01	-0,11	0,20	0,06	0,29	0,09	106	0,01	0,02	0,13	0,06	0,28	0,07
1238	1394	-0,03	-0,11	0,32	-0,31	0,15	0,03	1395	-0,03	-0,08	0,33	-0,01	-0,11	-0,02
	1389	-0,02	-0,11	0,32	-0,24	-0,23	0,08	1390	-0,01	-0,07	0,32	0,01	0,05	0,03
1239	1395	-0,03	-0,08	0,32	-0,04	-0,11	0,03	1396	-0,03	-0,07	0,27	0,03	-0,01	0,02
	1390	0,00	-0,08	0,30	0,01	0,05	0,00	1391	0,00	-0,07	0,26	0,07	0,05	-0,01
1240	1396	-0,01	-0,07	0,28	0,03	-0,01	0,00	1397	0,00	-0,05	0,22	0,02	0,02	-0,01
	1391	0,01	-0,07	0,26	0,06	0,05	0,01	1392	0,01	-0,04	0,20	0,05	0,00	-0,01
1241	1397	0,00	-0,05	0,25	0,02	0,01	-0,02	1398	0,01	0,00	0,20	-0,08	-0,17	-0,01
	1392	0,00	-0,05	0,22	0,06	0,01	-0,02	1393	0,01	0,00	0,16	-0,08	0,14	-0,01
1242	4	-0,05	-0,13	0,35	0,26	1,32	-0,24	1399	-0,03	0,00	0,29	-0,04	-0,18	-0,11
	1394	-0,06	-0,13	0,35	-0,49	-0,76	0,07	1395	-0,03	0,00	0,29	0,04	0,11	0,20
1243	1399	0,00	-0,02	0,28	-0,04	-0,18	0,03	1400	0,00	-0,02	0,25	0,00	0,02	0,02
	1395	-0,02	-0,02	0,28	0,01	0,11	0,01	1396	-0,02	-0,02	0,25	0,03	-0,04	0,00
1244	1400	0,00	-0,02	0,26	0,00	0,02	0,01	1401	0,00	-0,01	0,21	0,01	0,03	-0,01
	1396	0,00	-0,02	0,25	0,03	-0,04	0,01	1397	0,00	-0,01	0,20	0,01	-0,05	-0,01
1245	1401	0,00	-0,01	0,24	0,01	0,03	-0,01	107	0,00	0,00	0,19	-0,04	-0,21	0,00
	1397	0,00	-0,01	0,23	0,01	-0,05	-0,01	1398	0,01	0,00	0,18	-0,02	0,18	0,00
1246	1403	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	1404	0,00	0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,00
	321	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,02	0,01	322	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,03	0,01
1247	1404	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,01	0,00	1405	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	322	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,03	0,00	323	0,01	0,03	0,02	-0,01	-0,04	0,00
1248	1405	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	1406	-0,01	0,04	0,02	0,00	-0,01	0,01
	323	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,04	-0,01	109	0,01	0,04	0,02	0,00	-0,01	-0,01
1249	1407	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1408	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	1403	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
1														

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1258	324	0,01	0,03	0,05	0,02	0,08	0,00	325	0,01	0,02	0,08	0,01	0,07	0,00
	1417	0,00	0,02	0,12	0,01	0,01	0,00	1418	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,02	0,08	0,01	0,07	0,00	326	0,00	0,00	0,08	0,01	0,06	0,01
1259	1418	-0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1275	-0,01	-0,01	0,12	-0,03	0,02	-0,01
	326	-0,01	0,00	0,09	0,01	0,06	0,01	85	-0,01	-0,01	0,07	0,00	0,00	0,01
1260	1419	0,00	0,01	0,05	-0,02	-0,08	0,01	1420	0,00	0,01	0,14	0,00	0,01	0,01
	1415	0,00	0,01	0,03	-0,01	0,07	0,01	1416	0,00	0,01	0,12	0,01	-0,01	0,01
1261	1420	0,00	0,01	0,08	0,00	0,01	0,01	1421	0,00	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00
	1416	-0,01	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,00	1417	-0,01	0,01	0,11	0,01	0,01	0,00
1262	1421	-0,01	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	1422	-0,01	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	1417	0,00	0,01	0,10	0,01	0,01	0,00	1418	0,00	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00
1263	1422	0,01	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1278	0,00	-0,02	0,09	-0,01	0,03	0,00
	1418	0,00	0,00	0,12	0,01	0,01	-0,01	1275	0,00	-0,02	0,09	-0,03	-0,02	0,00
1264	113	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,09	0,00	1423	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,01	0,00
	1419	-0,01	0,00	0,07	0,02	0,08	0,01	1420	-0,01	0,00	0,16	-0,01	-0,01	0,01
1265	1423	-0,01	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,01	1424	-0,01	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01
	1420	-0,01	0,00	0,10	0,00	-0,01	0,00	1421	-0,01	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
1266	1424	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,01	1425	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,01
	1421	-0,01	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	1422	-0,01	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
1267	1425	-0,01	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	87	-0,02	-0,03	0,06	0,00	0,02	0,01
	1422	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1278	-0,01	-0,02	0,08	-0,01	-0,01	0,01
1268	1426	0,02	-0,09	-0,17	-0,03	-0,07	0,01	1427	0,02	-0,08	-0,20	0,01	-0,05	0,01
	327	-0,01	-0,10	-0,16	-0,04	-0,20	-0,09	328	0,00	-0,08	-0,18	-0,02	-0,08	-0,09
1269	1427	0,02	-0,08	-0,21	-0,01	-0,05	0,01	1428	0,03	-0,03	-0,22	0,05	-0,02	0,02
	328	0,00	-0,08	-0,17	-0,02	-0,08	-0,09	329	0,01	-0,03	-0,18	0,00	0,02	-0,07
1270	1428	0,02	-0,03	-0,27	0,04	-0,03	-0,03	1393	0,03	0,03	-0,21	0,06	-0,23	0,01
	329	0,01	-0,03	-0,19	0,00	0,02	-0,03	106	0,02	0,02	-0,13	0,05	0,25	0,01
1271	1269	0,01	-0,07	-0,17	-0,02	-0,04	0,03	1429	0,01	-0,06	-0,17	-0,01	-0,03	0,03
	1264	0,02	-0,07	-0,16	-0,04	-0,12	0,00	1426	0,02	-0,06	-0,17	-0,02	-0,08	0,00
1272	1429	0,00	-0,06	-0,18	-0,01	-0,03	0,03	1430	0,01	-0,04	-0,19	0,00	-0,02	0,03
	1426	0,01	-0,06	-0,18	-0,03	-0,08	0,00	1427	0,02	-0,04	-0,19	0,01	-0,04	0,00
1273	1430	0,00	-0,04	-0,20	0,00	-0,02	0,03	1431	0,01	-0,02	-0,19	0,03	0,01	0,02
	1427	0,01	-0,04	-0,20	-0,01	-0,05	0,00	1428	0,01	-0,02	-0,19	0,05	-0,03	0,00
1274	1431	0,00	-0,02	-0,24	0,03	0,01	0,03	1398	0,01	0,00	-0,17	0,02	-0,17	0,01
	1428	0,01	-0,02	-0,23	0,03	-0,03	0,00	1393	0,01	0,00	-0,16	0,15	0,21	-0,02
1275	83	-0,02	-0,07	-0,14	0,00	0,01	0,02	1432	-0,01	-0,03	-0,16	0,00	-0,01	0,03
	1269	0,01	-0,06	-0,16	-0,01	-0,04	0,03	1429	0,02	-0,02	-0,17	-0,01	-0,02	0,03
1276	1432	-0,01	-0,02	-0,17	0,00	-0,01	0,03	1433	-0,01	-0,01	-0,18	0,00	-0,01	0,03
	1429	0,00	-0,02	-0,18	-0,01	-0,02	0,03	1430	0,00	-0,01	-0,19	0,00	-0,02	0,03
1277	1433	-0,01	-0,01	-0,19	0,00	-0,01	0,03	1434	-0,01	-0,01	-0,18	0,00	-0,01	0,02
	1430	0,00	-0,01	-0,21	0,00	-0,02	0,03	1431	0,00	-0,01	-0,20	0,02	-0,01	0,02
1278	1434	-0,01	-0,01	-0,20	0,00	-0,01	0,03	107	-0,01	0,00	-0,15	-0,03	-0,15	0,02
	1431	0,00	-0,01	-0,24	0,02	-0,01	0,01	1398	0,00	0,00	-0,19	0,09	0,16	-0,01
1279	1435	0,01	0,01	0,14	0,01	0,00	0,01	1436	0,01	0,01	0,16	0,00	-0,02	0,01
	330	0,01	0,01	0,12	0,00	0,00	0,02	331	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,03
1280	1436	0,00	0,01	0,15	0,00	-0,02	0,00	1437	0,00	0,00	0,16	-0,01	-0,05	0,01
	331	0,00	0,01	0,14	0,00	0,00	0,04	332	0,00	0,00	0,14	-0,01	-0,06	0,04
1281	1437	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,05	0,00	1438	0,00	-0,01	0,15	-0,02	-0,09	0,00
	332	0,00	0,00	0,14	-0,01	-0,06	0,04	333	0,00	-0,01	0,14	-0,02	-0,12	0,05
1282	1438	0,00	-0,01	0,15	-0,02	-0,09	-0,01	1439	0,00	-0,02	0,14	-0,02	-0,13	-0,01
	333	0,00	-0,01	0,14	-0,02	-0,12	0,06	334	0,00	-0,02	0,13	-0,05	-0,24	0,06
1283	1439	0,00	-0,02	0,14	-0,02	-0,13	0,00	1440	-0,01	-0,03	0,13	-0,03	-0,19	0,00
	334	0,00	-0,02	0,14	-0,05	-0,24	0,06	44	-0,01	-0,03	0,12	-0,07	-0,33	0,06
1284	1278	0,00	-0,02	0,12	0,05	0,04	0,00	1441	0,01	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
	1275	0,01	-0,02	0,10	0,04	0,00	0,00	1435	0,01	0,00	0,16	0,01	0,01	0,00
1285	1441	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,01	1442	0,00	0,00	0,17	0,00	-0,01	-0,01
	1435	0,00	0,00	0,12	0,01	0,01	0,01	1436	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,02	0,01
1286	1442	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,01	-0,01	1443	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,02	-0,01
	1436	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,02	0,01	1437	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,05	0,00
1287	1443	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,02	-0,01	1444	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,03	-0,02
	1437	0,00	0,00	0,14	-0,01	-0,05	0,00	1438	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,08	0,00
1288	1444	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,03	-0,02	1445	0,00	-0,01	0,14	-0,01	-0,02	-0,03
	1438	0,00	0,00	0,15	-0,02	-0,08	0,00	1439	0,00	-0,01	0,14	-0,02	-0,13	-0,01
1289	1445	0,00	-0,01	0,15	-0,02	-0,02	-0,04	1446	0,00	-0,01	0,13	0,06	-0,03	-0,03
	1439	0,00	-0,01	0,14	-0,02	-0,13	-0,01	1440	0,00	-0,01	0,12	-0,03	-0,19	0,00
1290	87	0,00	-0,03	0,12	0,00	0,02	0,00	1447	0,01	-0,01	0,19	0,00	-0,01	-0,01
	1278	0,01	-0,03	0,11	0,04	0,00	0,01	1441	0,01	0,00	0,17	0,00	0,01	-0,01
1291	1447	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,01	-0,01	1448	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,01
	1441	0,00	0,00	0,14	0,01	0,01	-0,01	1442	0,00	0,00	0,17	0,00	-0,01	-0,01
1292	1448	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,01	1449	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,02
	1442	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,01	-0,01	1443	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,02	-0,01
1293	1449	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,01	1450	0,00	0,00	0,14	0,00	0,01	-0,01
	1443	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,02	-0,01	1444	0,00	0,00	0,15	-0,02	-0,04	-0,01
1294	1450	0,00	0,00	0,15	0,00	0,01	-0,01	1451	0,00	0,00	0,14	-0,01	-0,04	0,00
	1444	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,04	-0,01	1445	0,00	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00
1295	1451	-0,01	0,00	0,17	-0,01	-0,04	0,08	45	0,00	0,03	0,13	0,10	0,49	0,06
	1445	-0,01	0,00	0,14	-0,01	0,03	-0,07	1446	0,00	0,03	0,10	0,04	-0,12	-0,09
1296	1452	-0,01	-0,03	0,11	-0,05	-0,22	0,01	1453	-0,01	-0,04	0,10	-0,07	-0,25	0,00
	335	-0,01	-0,03	0,10	-0,09	-0,43	0,06	336	-0,01	-0,04	0,09	-0,10	-0,49	0,04
1297	1453	-0,01	-0,04	0,09	-0,07	-0,25	0,00	1454	-0,01	-0,05	0,08	-0,07	-0,27	-0,01
	336	-0,01	-0,04	0,08	-0,10	-0,49	0,04	337	-0,01	-0,05	0,07	-0,11	-0,55	0,03
1298	1454	-0,01	-0,05	0,07	-0,06	-0,27	0,00	1455	-0,01	-0,06	0,05	-0,06	-0,31	0,00
	337	-0,01	-0,05	0,06	-0,11	-0,55	0,02	46	-0,01	-0,06	0,04	-0,11	-0,54	0,02</

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
1303	1454	-0,01	-0,02	0,07	-0,06	-0,28	-0,01	1455	-0,01	-0,02	0,04	-0,05	-0,30	0,01
	45	0,01	0,02	0,11	0,10	0,49	-0,11	1460	0,01	-0,01	0,12	0,00	-0,02	-0,12
	1446	0,01	0,02	0,09	0,04	-0,12	0,06	1456	0,00	-0,01	0,11	-0,03	0,01	0,05
1304	1460	0,00	-0,01	0,10	0,00	-0,02	-0,04	1461	0,00	-0,01	0,10	0,00	0,02	-0,02
	1456	0,01	0,00	0,10	-0,02	0,01	-0,03	1457	0,00	-0,01	0,10	-0,06	-0,06	0,00
1305	1461	0,00	-0,01	0,09	0,00	0,02	0,01	1462	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,02	0,03
	1457	0,00	-0,01	0,09	-0,06	-0,06	-0,02	1458	0,00	0,00	0,08	-0,01	0,04	0,00
1306	1462	-0,01	0,01	0,10	0,00	-0,02	0,15	47	0,00	0,03	0,05	0,15	0,77	0,13
	1458	-0,01	0,01	0,08	-0,03	0,03	-0,10	1459	0,00	0,03	0,03	0,05	-0,20	-0,12
1307	1463	-0,01	-0,07	0,02	-0,07	-0,29	0,02	1464	-0,01	-0,07	-0,01	-0,08	-0,29	0,01
	338	-0,01	-0,07	0,01	-0,12	-0,59	0,00	339	-0,01	-0,07	-0,02	-0,11	-0,55	-0,01
1308	1464	-0,01	-0,07	-0,01	-0,08	-0,29	0,02	1465	-0,01	-0,08	-0,05	-0,07	-0,27	0,00
	339	-0,01	-0,07	-0,01	-0,11	-0,55	-0,02	340	-0,01	-0,08	-0,05	-0,10	-0,49	-0,04
1309	1465	-0,02	-0,08	-0,04	-0,07	-0,27	0,00	1260	-0,01	-0,07	-0,09	-0,05	-0,25	0,00
	340	-0,01	-0,08	-0,04	-0,10	-0,49	-0,04	80	-0,01	-0,07	-0,09	-0,08	-0,42	-0,05
1310	1459	-0,01	-0,03	0,05	0,08	-0,06	0,01	1466	-0,01	-0,03	0,02	-0,05	-0,06	0,03
	1455	0,00	-0,02	0,04	-0,05	-0,30	0,00	1463	0,00	-0,03	0,01	-0,07	-0,30	0,02
1311	1466	0,00	-0,03	0,01	-0,03	-0,06	0,02	1467	0,00	-0,04	-0,01	-0,06	-0,08	0,01
	1463	0,00	-0,03	0,01	-0,07	-0,30	0,02	1464	-0,01	-0,04	-0,01	-0,08	-0,29	0,01
1312	1467	0,00	-0,04	-0,01	-0,06	-0,08	0,01	1468	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,09	0,00
	1464	-0,01	-0,04	-0,01	-0,08	-0,29	0,01	1465	0,00	-0,04	-0,04	-0,07	-0,27	0,00
1313	1468	-0,01	-0,04	-0,04	-0,05	-0,09	0,01	1265	-0,01	-0,03	-0,08	0,00	-0,08	0,01
	1465	-0,01	-0,04	-0,04	-0,07	-0,27	0,00	1260	-0,01	-0,03	-0,07	-0,05	-0,25	0,00
1314	47	0,01	0,03	0,03	0,15	0,77	-0,15	1469	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,04	-0,16
	1459	0,00	0,03	0,03	0,05	-0,20	0,12	1466	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,02	0,10
1315	1469	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,04	-0,04	1470	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	-0,02
	1466	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,02	-0,01	1467	0,00	-0,01	-0,01	-0,06	-0,09	0,01
1316	1470	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02	0,00	1471	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,02
	1467	0,01	-0,01	-0,01	-0,06	-0,09	0,00	1468	0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,07	0,02
1317	1471	0,00	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,06	82	0,01	0,04	-0,05	0,04	0,20	0,06
	1468	-0,01	-0,02	-0,04	-0,04	-0,07	-0,01	1265	0,00	0,04	-0,06	-0,01	-0,11	-0,01
1318	1472	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	1473	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,01
	341	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	342	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
1319	1473	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,01	1474	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,01
	342	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00	343	0,00	0,02	0,00	0,01	0,03	0,00
1320	1474	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,01	1205	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,01
	343	0,00	0,02	0,00	0,01	0,03	0,00	52	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1321	1407	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	1475	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1402	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	1472	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1322	1475	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1476	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1472	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1473	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1323	1476	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1477	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	1473	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1474	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
1324	1477	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1210	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,03	0,00
	1474	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	1205	0,00	0,03	-0,01	-0,02	-0,05	0,00
1325	110	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1478	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1407	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,03	0,00	1475	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1326	1478	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1479	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1475	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1476	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1327	1479	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1480	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1476	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1477	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
1328	1480	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	54	0,00	0,05	0,02	0,00	-0,02	-0,01
	1477	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	1210	0,00	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	0,02
1329	1481	-0,01	-0,03	0,04	0,00	-0,03	0,00	1482	-0,01	-0,02	0,04	-0,01	-0,05	0,00
	344	0,00	-0,02	0,03	-0,01	-0,04	0,03	345	0,00	-0,02	0,02	-0,02	-0,08	0,03
1330	1482	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	-0,05	0,00	1483	0,00	-0,02	0,03	-0,02	-0,07	0,00
	345	0,00	-0,02	0,02	-0,02	-0,08	0,03	346	0,00	-0,02	0,02	-0,02	-0,12	0,03
1331	1483	0,00	-0,02	0,02	-0,02	-0,07	0,00	1484	0,00	-0,02	0,02	-0,03	-0,09	0,00
	346	0,00	-0,02	0,02	-0,02	-0,12	0,03	347	0,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,16	0,02
1332	1484	0,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,09	-0,01	1485	0,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,10	-0,01
	347	0,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,16	0,02	348	0,00	-0,02	0,01	-0,04	-0,22	0,01
1333	1485	0,00	-0,02	0,01	-0,03	-0,10	-0,02	1486	0,00	-0,02	0,01	0,01	-0,11	-0,01
	348	-0,01	-0,02	0,00	-0,04	-0,22	0,01	114	-0,01	-0,02	0,00	-0,05	-0,25	0,01
1334	1192	-0,01	-0,04	0,05	0,01	-0,03	0,00	1487	0,00	-0,02	0,05	0,00	-0,01	0,00
	1189	0,00	-0,04	0,03	0,02	-0,01	0,00	1481	0,00	-0,02	0,04	0,00	-0,03	0,00
1335	1487	0,00	-0,02	0,03	0,00	-0,01	-0,01	1488	0,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,02	-0,01
	1481	-0,01	-0,02	0,02	0,00	-0,03	0,00	1482	-0,01	-0,01	0,03	-0,01	-0,05	0,00
1336	1488	0,00	-0,01	0,03	-0,01	-0,02	-0,01	1489	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,01
	1482	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,05	0,00	1483	0,00	-0,01	0,02	-0,02	-0,07	0,00
1337	1489	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	0,00	1490	0,00	-0,01	0,02	-0,02	-0,02	-0,01
	1483	0,00	-0,01	0,02	-0,02	-0,07	0,00	1484	0,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,09	0,00
1338	1490	0,00	-0,01	0,02	-0,02	-0,02	0,00	1491	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,00	-0,01
	1484	0,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,09	-0,01	1485	0,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,10	-0,01
1339	1491	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,00	-0,01	1492	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,03	-0,03
	1485	0,00	-0,01											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1348	350	0,01	0,03	0,05	0,01	0,07	0,00	351	0,01	0,04	0,06	0,01	0,06	0,01
	1500	0,00	0,03	0,07	0,01	0,03	0,00	1501	0,00	0,02	0,07	0,00	0,01	0,00
	351	0,01	0,03	0,07	0,01	0,06	0,02	352	0,00	0,02	0,08	0,01	0,03	0,02
1349	1501	0,00	0,02	0,08	0,00	0,01	0,00	1502	0,00	0,02	0,09	-0,01	0,02	0,00
	352	0,00	0,03	0,07	0,01	0,03	0,02	353	0,00	0,02	0,09	-0,01	-0,04	0,02
1350	1502	0,00	0,02	0,10	0,00	0,02	0,00	1415	-0,01	-0,01	0,09	-0,02	-0,07	-0,01
	353	0,00	0,02	0,08	-0,01	-0,04	0,01	112	-0,01	-0,01	0,08	0,00	0,01	0,01
1351	1210	0,00	0,03	0,02	-0,01	0,03	0,01	1503	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,01
	1205	0,00	0,03	0,02	-0,03	-0,05	0,00	1498	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03	0,00
1352	1503	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	0,01	1504	0,01	0,02	0,05	0,01	0,01	0,00
	1498	0,00	0,02	0,03	0,01	0,03	0,00	1499	0,00	0,02	0,05	0,01	0,03	0,00
1353	1504	0,00	0,02	0,05	0,01	0,01	0,00	1505	0,00	0,02	0,06	0,01	0,01	0,00
	1499	0,00	0,02	0,05	0,02	0,03	0,00	1500	0,00	0,02	0,06	0,01	0,03	0,00
1354	1505	0,00	0,02	0,07	0,01	0,01	0,00	1506	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00
	1500	0,00	0,02	0,07	0,01	0,03	0,00	1501	0,00	0,01	0,08	0,00	0,02	0,00
1355	1506	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	1507	0,00	0,01	0,09	0,00	0,03	0,00
	1501	0,00	0,02	0,08	0,01	0,02	0,00	1502	0,00	0,01	0,09	-0,02	-0,03	0,00
1356	1507	0,00	0,01	0,10	0,00	0,03	0,00	1419	0,00	0,01	0,08	-0,04	-0,15	0,00
	1502	0,00	0,01	0,10	-0,01	-0,03	0,01	1415	0,00	0,00	0,08	0,02	0,14	0,01
1357	54	0,01	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,01	1508	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02
	1210	0,01	0,04	0,01	-0,02	-0,01	0,00	1503	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01
1358	1508	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	1509	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,01
	1503	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	1504	0,00	0,01	0,05	0,01	0,01	0,00
1359	1509	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	1510	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00
	1504	0,00	0,01	0,05	0,01	0,01	0,00	1505	0,00	0,01	0,06	0,01	0,01	0,00
1360	1510	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	1511	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00
	1505	0,00	0,01	0,07	0,01	0,01	0,00	1506	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00
1361	1511	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	1512	0,00	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00
	1506	0,00	0,01	0,09	0,00	0,01	0,00	1507	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,02	0,00
1362	1512	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	113	0,00	0,01	0,08	-0,02	-0,09	0,01
	1507	0,00	0,00	0,10	-0,01	-0,02	-0,01	1419	0,00	0,01	0,09	0,02	0,12	0,00
1363	1513	-0,03	0,08	0,02	0,00	-0,01	0,02	1363	-0,06	-0,10	0,12	-0,04	-0,01	0,01
	354	-0,03	0,08	0,05	0,01	0,04	-0,02	31	-0,07	-0,10	0,15	0,02	0,09	-0,03
1364	1411	0,01	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	1514	0,00	0,01	0,07	-0,01	-0,01	0,01
	1406	-0,03	0,02	0,05	0,00	-0,01	0,01	1513	-0,04	0,00	0,08	0,00	-0,01	0,01
1365	1514	-0,01	0,01	0,04	-0,01	0,00	0,01	1367	-0,02	-0,01	0,06	-0,01	0,05	0,01
	1513	0,00	0,01	0,05	0,00	-0,01	0,00	1363	0,00	-0,01	0,07	-0,05	-0,06	0,00
1366	111	0,00	0,00	0,03	0,02	0,08	-0,01	1515	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	-0,01
	1411	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,02	0,02	1514	0,00	0,00	0,06	-0,01	0,01	0,01
1367	1515	0,02	-0,01	0,03	0,00	0,01	-0,01	32	0,03	0,04	0,08	0,00	0,01	0,00
	1514	0,00	-0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	1367	0,01	0,04	0,08	-0,03	-0,04	0,02
1368	1516	0,02	-0,05	-0,06	0,08	0,18	-0,01	1517	0,02	-0,08	-0,06	0,05	0,13	0,01
	355	0,02	-0,05	-0,03	0,09	0,46	0,13	356	0,01	-0,08	-0,03	0,06	0,31	0,14
1369	1517	0,02	-0,08	-0,12	0,07	0,14	0,03	1518	0,02	-0,05	-0,10	0,01	0,02	0,05
	356	0,01	-0,08	-0,05	0,06	0,31	0,11	357	0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,31	0,13
1370	1518	0,03	-0,04	-0,14	0,07	0,03	-0,01	1389	0,03	-0,03	-0,09	-0,34	-0,54	-0,05
	357	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,31	0,20	105	-0,02	-0,04	0,01	0,11	0,53	0,16
1371	1283	0,08	-0,02	-0,16	0,02	0,05	-0,03	1519	0,07	-0,05	-0,06	0,02	0,03	-0,04
	1281	-0,03	-0,04	-0,14	0,07	0,23	0,01	1516	-0,03	-0,07	-0,04	0,06	0,19	0,00
1372	1519	0,10	-0,04	-0,15	0,02	0,03	-0,04	1520	0,09	-0,07	-0,07	0,02	0,02	-0,05
	1516	0,01	-0,06	-0,09	0,08	0,19	0,01	1517	0,01	-0,08	-0,02	0,04	0,12	0,00
1373	1520	0,12	-0,06	-0,12	0,02	0,02	-0,06	1521	0,13	-0,02	-0,03	0,05	0,09	-0,06
	1517	0,00	-0,08	-0,07	0,07	0,12	0,01	1518	0,00	-0,05	0,02	0,00	-0,03	0,00
1374	1521	0,02	-0,04	-0,12	0,02	0,08	-0,07	1394	0,01	-0,09	-0,12	0,12	-0,48	0,02
	1518	0,03	-0,04	-0,02	0,06	-0,02	-0,02	1389	0,02	-0,08	-0,01	-0,14	0,46	0,07
1375	91	0,01	-0,01	-0,17	-0,02	-0,11	-0,02	1522	0,00	-0,06	-0,08	-0,02	-0,08	-0,03
	1283	0,08	0,00	-0,15	0,02	0,04	-0,03	1519	0,07	-0,05	-0,06	0,02	0,04	-0,04
1376	1522	0,01	-0,06	-0,21	-0,02	-0,08	-0,03	1523	0,00	-0,11	-0,12	-0,01	-0,06	-0,04
	1519	0,10	-0,05	-0,15	0,02	0,04	-0,04	1520	0,09	-0,09	-0,06	0,02	0,03	-0,05
1377	1523	0,05	-0,12	-0,32	-0,01	-0,06	-0,05	1524	0,04	-0,18	-0,18	-0,01	-0,03	-0,06
	1520	0,18	-0,09	-0,11	0,02	0,03	-0,04	1521	0,17	-0,15	0,03	0,03	-0,01	-0,05
1378	1524	0,23	-0,21	-0,46	-0,01	-0,03	-0,05	4	0,29	0,14	-0,09	-0,09	-0,45	-0,10
	1521	0,26	-0,20	-0,06	0,00	-0,02	-0,04	1394	0,33	0,15	0,31	0,30	0,42	-0,09
1379	1525	0,00	-0,08	-0,09	-0,02	-0,05	0,02	1382	-0,01	-0,14	-0,05	0,07	0,06	0,03
	358	-0,03	-0,09	-0,05	-0,03	-0,14	-0,06	101	-0,04	-0,14	0,00	-0,02	-0,10	-0,05
1380	1378	0,04	-0,13	-0,18	0,22	0,06	0,06	1526	0,03	-0,16	-0,13	-0,03	0,01	0,09
	1374	-0,03	-0,14	-0,06	-0,02	-0,10	0,02	1525	-0,03	-0,18	-0,02	0,03	-0,03	0,05
1381	1526	0,01	-0,17	-0,06	0,02	0,02	0,08	1385	0,01	-0,13	-0,05	-0,17	-0,03	0,03
	1525	0,00	-0,18	-0,03	-0,02	-0,04	0,06	1382	0,00	-0,13	-0,02	0,06	0,01	0,02
1382	100	-0,13	-0,33	-0,04	0,31	1,55	-0,35	1527	-0,09	-0,17	-0,16	-0,02	-0,11	-0,39
	1378	-0,04	-0,31	0,02	0,14	-0,34	0,34	1526	0,00	-0,15	-0,09	0,01	0,24	0,30
1383	1527	-0,05	-0,18	-0,13	-0,02	-0,11	-0,07	103	-0,06	-0,24	-0,15	0,01	0,03	-0,04
	1526	0,00	-0,17	-0,02	0,07	0,25	-0,01	1385	-0,01	-0,23	-0,05	-0,17	-0,02	0,02
1384	1387	0,02	-0,12	0,07	0,13	0,18	-0,01	1529	0,02	-0,11	0,03	0,12	0,23	0,01
	1384	-0,07	-0,13											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1393	1535	-0.04	-0.29	0.42	0.51	0.20	0.16	1394	-0.01	-0.14	0.40	-0.73	-0.81	0.20
	1536	-0.02	-0.07	0.11	-0.05	-0.08	-0.05	1530	-0.02	-0.07	0.14	-0.03	-0.09	-0.06
	360	-0.02	-0.07	0.10	-0.12	-0.62	0.00	118	-0.02	-0.07	0.14	-0.14	-0.70	-0.01
1394	1529	-0.05	-0.13	0.08	0.12	0.22	0.04	1537	-0.05	-0.12	0.11	-0.07	0.33	0.03
	1528	-0.03	-0.13	0.06	-0.03	-0.09	-0.05	1536	-0.03	-0.12	0.09	-0.05	-0.10	-0.06
1395	1537	-0.06	-0.12	0.08	-0.07	0.33	-0.01	1532	-0.06	-0.16	0.11	0.06	0.43	-0.04
	1536	-0.02	-0.12	0.11	-0.05	-0.10	-0.04	1530	-0.03	-0.15	0.13	-0.04	-0.11	-0.08
1396	117	-0.03	-0.21	0.12	0.23	1.15	-0.17	1538	-0.01	-0.10	0.19	-0.01	-0.07	-0.15
	1529	-0.07	-0.22	0.05	0.08	0.03	0.22	1537	-0.04	-0.11	0.12	-0.02	0.55	0.24
1397	1538	-0.02	-0.10	0.03	-0.01	-0.07	0.23	120	-0.03	-0.19	0.09	0.12	0.62	0.27
	1537	-0.05	-0.11	0.09	-0.03	0.55	-0.12	1532	-0.07	-0.19	0.15	0.07	0.47	-0.07
1398	1540	0.00	-0.01	0.01	-0.01	-0.03	-0.01	1541	0.01	0.07	-0.05	0.00	-0.03	0.00
	1193	0.01	0.00	0.07	-0.01	-0.04	0.01	51	0.02	0.07	0.01	-0.01	-0.07	0.01
1399	1542	-0.01	-0.11	0.00	0.00	-0.02	0.00	1543	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.00
	1539	-0.01	-0.11	0.01	0.00	-0.03	0.00	1540	0.01	0.00	0.02	0.00	-0.03	0.00
1400	1543	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.01	1544	0.01	0.09	-0.01	0.00	-0.02	-0.01
	1540	-0.01	0.00	0.03	-0.01	-0.03	0.00	1541	0.01	0.09	0.01	0.00	-0.04	0.00
1401	1545	0.00	-0.13	-0.01	0.00	-0.02	0.00	1546	0.02	0.00	0.01	-0.01	-0.02	0.00
	1542	-0.02	-0.13	0.01	0.00	-0.02	0.00	1543	0.01	0.00	0.03	0.00	-0.02	0.00
1402	1546	-0.02	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00	1547	0.01	0.12	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
	1543	-0.01	-0.01	0.03	0.00	-0.02	0.00	1544	0.02	0.13	0.01	0.00	-0.02	-0.01
1403	155	-0.06	-0.18	0.03	0.00	-0.02	0.00	1548	-0.02	0.02	-0.04	-0.01	-0.03	0.00
	1545	-0.04	-0.18	0.06	0.00	-0.02	0.00	1546	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
1404	1548	0.00	-0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.01	156	0.03	0.15	0.01	0.01	0.05	0.01
	1546	-0.02	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	1547	0.01	0.15	0.00	0.00	-0.02	-0.01
1405	1550	0.01	0.04	0.03	0.00	0.03	0.00	1551	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
	1215	0.01	0.03	0.02	0.00	0.02	0.00	1216	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00
1406	1551	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	1552	-0.01	-0.04	0.03	0.00	0.03	0.00
	1216	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	1217	-0.01	-0.04	0.03	0.00	0.02	0.00
1407	1552	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.03	0.01	1553	-0.02	-0.13	0.02	0.00	0.02	0.01
	1217	-0.01	-0.03	0.03	0.00	0.02	-0.01	55	-0.03	-0.13	0.02	0.02	0.08	-0.02
1408	1554	0.01	0.07	0.00	0.00	0.01	-0.01	1555	0.00	0.03	0.04	0.00	0.01	0.00
	1549	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	1550	-0.01	0.03	0.03	0.00	0.02	0.00
1409	1555	0.01	0.03	0.04	0.00	0.01	0.00	1556	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
	1550	0.01	0.03	0.04	0.00	0.02	0.00	1551	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
1410	1556	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	1557	0.00	-0.03	0.04	0.00	0.01	0.00
	1551	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	1552	-0.01	-0.03	0.04	0.00	0.02	0.00
1411	1557	0.00	-0.03	0.04	0.00	0.01	0.00	1558	-0.01	-0.06	0.00	0.00	0.01	0.01
	1552	0.01	-0.03	0.03	0.00	0.02	0.00	1553	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.03	0.00
1412	1559	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	1560	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00
	1554	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	1555	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00
1413	1560	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	1561	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00
	1555	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	1556	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
1414	1561	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	1562	0.00	-0.01	0.04	0.00	0.00	0.00
	1556	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	1557	0.00	-0.01	0.04	0.00	0.01	0.00
1415	1562	0.00	-0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	1563	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
	1557	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	1558	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
1416	157	-0.01	-0.04	0.01	-0.01	-0.05	0.01	1098	-0.01	-0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
	1559	-0.01	-0.04	0.01	0.00	0.01	-0.01	1560	0.00	-0.01	0.03	0.00	0.00	-0.01
1417	1098	0.00	-0.01	0.03	0.00	0.02	0.00	1097	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	-0.01
	1560	0.00	-0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	1561	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00
1418	1097	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	-0.01	1096	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	-0.01
	1561	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	1562	0.01	0.01	0.03	0.00	-0.01	0.00
1419	1096	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	-0.03	158	0.01	0.05	0.02	-0.02	-0.11	-0.03
	1562	0.00	0.01	0.03	0.00	-0.01	0.01	1563	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01
1420	1565	-0.01	0.03	-0.01	0.00	0.01	0.00	1566	-0.03	-0.07	0.06	0.00	0.01	0.00
	1224	-0.02	0.02	-0.04	0.00	0.01	0.00	59	-0.04	-0.08	0.04	0.00	0.00	0.00
1421	1567	0.01	0.05	-0.01	0.00	0.01	-0.01	1568	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00
	1564	0.00	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	1565	-0.01	0.01	0.05	0.00	0.01	0.00
1422	1568	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	1569	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
	1565	0.02	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	1566	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
1423	1570	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	1571	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00
	1567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	1568	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00
1424	1571	-0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	1572	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
	1568	0.00	0.02	0.04	0.00	0.01	0.00	1569	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
1425	159	-0.01	-0.04	0.01	-0.01	-0.06	0.02	1573	0.00	0.02	0.04	0.01	0.03	0.01
	1570	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.01	-0.01	1571	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.01
1426	1573	0.03	-0.03	-0.04	0.01	0.03	0.00	160	0.06	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00
	1571	0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1572	0.04	0.10	0.09	0.00	0.01	0.00
1427	1575	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.07	-0.09	1576	-0.01	-0.03	0.03	0.03	0.05	-0.07
	1231	-0.01	0.01	-0.02	0.04	0.18	0.15	63	-0.02	-0.03	0.02	-0.12	-0.62	0.18
1428	1577	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	-0.02	1578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03
	1574	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.04	0.00	1575	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.01
1429	1578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	1579	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.04	-0.06
	1575	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.02	1576	0.00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1438	1587	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1588	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1591	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1592	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1588	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1589	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1439	163	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	1593	0,01	-0,02	0,02	0,00	0,02	-0,01
	1590	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,00	1591	0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
1440	1593	0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,02	-0,02	164	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,08	-0,02
	1591	0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,01	1592	0,01	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
1441	1595	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,09	0,00	1596	0,01	0,03	-0,02	0,00	0,10	-0,01
	1245	0,01	-0,01	0,01	0,03	0,14	0,00	71	0,02	0,03	-0,01	0,02	0,12	-0,01
1442	1597	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	1594	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	1595	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,09	0,00
1443	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1599	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,00
	1595	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	1596	0,00	0,02	0,00	0,00	0,10	0,00
1444	1600	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	-0,01	1601	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00
	1597	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,06	-0,01	1598	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	0,00
1445	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1602	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
	1598	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	0,00	1599	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00
1446	165	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1603	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	1600	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,03	-0,01	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1447	1603	-0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	166	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	1601	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	1602	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,03	0,00
1448	1605	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	1606	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,10	-0,01
	1252	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	75	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,12	-0,01
1449	1607	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	1604	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	1605	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00
1450	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1609	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,06	0,00
	1605	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	1606	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,10	0,00
1451	1610	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	-0,01	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	1607	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	-0,01	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1452	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1612	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
	1608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1609	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,06	0,00
1453	167	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	1613	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	1610	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	-0,01	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1454	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	168	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1612	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,00
1455	1615	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,04	-0,03	1616	0,00	0,03	0,05	0,01	-0,01	-0,02
	1259	-0,01	0,00	-0,06	0,01	0,04	0,04	79	-0,01	0,03	-0,01	-0,04	-0,21	0,05
1456	1617	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1618	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,01	-0,01
	1614	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1615	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,02	0,00
1457	1618	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,01	-0,01	1619	0,00	0,03	0,02	0,00	-0,01	-0,02
	1615	0,00	0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	1616	0,01	0,03	-0,02	0,00	-0,04	-0,01
1458	1620	0,00	-0,02	0,02	0,00	-0,01	0,00	1621	0,00	0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01
	1617	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1618	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
1459	1621	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01	1622	0,00	0,04	0,02	0,00	0,01	-0,01
	1618	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1619	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
1460	169	0,02	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1623	0,01	-0,01	0,05	-0,01	-0,03	0,00
	1620	0,02	-0,01	-0,05	0,00	-0,01	0,00	1621	0,02	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1461	1623	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,02	170	0,01	0,06	0,01	0,02	0,12	0,03
	1621	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	-0,02	1622	0,01	0,06	0,01	-0,01	-0,01	-0,02
1462	1625	0,02	0,05	0,01	0,01	0,03	0,00	1626	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,04	0,00
	1270	0,01	0,05	0,00	0,02	0,09	0,01	1271	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07	0,01
1463	1626	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,04	0,00	1627	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00
	1271	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07	0,01	1272	-0,01	-0,06	-0,01	0,01	0,04	0,01
1464	1627	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,03	0,00	1628	-0,01	-0,14	0,01	0,00	0,04	-0,01
	1272	-0,02	-0,06	0,00	0,01	0,04	0,01	83	-0,03	-0,15	0,02	0,00	0,01	0,01
1465	1629	0,01	0,14	0,00	0,00	0,02	0,00	1630	0,00	0,07	0,01	0,00	0,02	0,00
	1624	0,00	0,13	0,00	0,00	0,04	0,00	1625	-0,01	0,07	0,00	0,01	0,04	0,00
1466	1630	0,01	0,07	0,01	0,00	0,02	0,00	1631	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
	1625	0,02	0,07	0,02	0,01	0,04	0,00	1626	0,01	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00
1467	1631	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	1632	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,01	0,00
	1626	0,01	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00	1627	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,03	0,00
1468	1632	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	1633	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,01	0,00
	1627	0,01	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	1628	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,03	0,00
1469	1634	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1635	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00
	1629	0,00	0,12	0,00	0,00	0,02	0,00	1630	-0,01	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00
1470	1635	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	1636	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1630	0,01	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	1631	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1471	1636	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1637	-0,01	-0,06	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1631	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	1632	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,00
1472	1637	0,01	-0,06	0,01	0,00	-0,01	0,00	1638	-0,01	-0,12	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1632	0,01	-0,06	0,01	0,00	0,01	0,00	1633	-0,01	-0,12	0,00	0,00	0,01	0,00
1473	171	0,01	0,10	0,01	0,01	0,05	-0,03	1639	0,00	0,06	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
	1634	-0,01	0,10	0,02	0,00	-0,02	0,01	1635	-0,02	0,06	0,00	0,00	0,01	0,01
1474	1639	0,01	0,06	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	1640	0,00	0,00	0,01</			

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1483	1648	-0,02	-0,02	0,03	0,00	-0,01	0,00	1649	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	0,01
	1651	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,02	0,02	174	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,15	0,03
	1649	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	-0,03	1650	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,02
1484	1654	0,00	0,13	-0,01	0,00	-0,06	0,00	1655	-0,02	0,03	-0,01	-0,01	-0,06	0,00
	1652	0,01	0,13	0,01	0,00	-0,09	0,00	1653	-0,01	0,03	0,01	-0,02	-0,08	-0,01
1485	1656	0,01	0,12	0,00	0,00	-0,02	0,00	1657	-0,01	0,03	0,02	0,00	-0,02	0,00
	1654	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,06	0,00	1655	-0,02	0,02	0,03	-0,01	-0,06	0,00
1486	175	0,02	0,09	-0,01	0,00	0,02	0,01	176	0,01	0,02	0,04	0,01	0,03	0,00
	1656	0,01	0,08	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1657	-0,01	0,01	0,04	0,00	-0,02	0,00
1487	1659	0,06	-0,11	-0,10	0,19	0,31	0,00	1660	0,04	-0,25	-0,05	-0,13	-0,01	0,00
	130	0,01	-0,13	0,17	0,23	0,57	0,13	95	-0,02	-0,26	0,22	-0,09	0,24	0,14
1488	1661	0,01	-0,14	-0,06	0,00	0,01	0,08	1662	0,00	-0,19	-0,05	0,02	-0,02	-0,01
	1658	-0,01	-0,15	0,02	0,07	0,08	0,07	1659	-0,02	-0,20	0,02	0,19	0,15	-0,02
1489	1662	0,01	-0,19	-0,08	0,02	-0,01	-0,08	1663	0,00	-0,26	0,03	-0,05	-0,06	-0,08
	1659	0,01	-0,19	-0,01	0,30	0,17	-0,03	1660	-0,01	-0,26	0,11	-0,28	-0,06	-0,03
1490	1664	-0,02	-0,08	-0,02	-0,06	-0,10	0,05	1665	-0,05	-0,23	-0,05	-0,10	-0,08	-0,01
	1661	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,01	0,06	1662	-0,01	-0,23	-0,01	0,01	-0,04	-0,01
1491	1665	0,01	-0,23	-0,06	-0,26	-0,11	-0,05	1666	0,00	-0,31	0,06	0,19	-0,12	-0,05
	1662	0,01	-0,23	-0,04	0,02	-0,03	-0,06	1663	-0,01	-0,31	0,08	-0,01	0,10	-0,07
1492	177	0,00	-0,09	-0,02	0,03	-0,14	-0,09	199	-0,03	-0,23	0,01	-0,15	-0,37	-0,07
	1664	0,00	-0,09	0,03	0,01	-0,08	0,01	1665	-0,03	-0,23	0,06	-0,17	-0,32	0,03
1493	199	-0,13	-0,10	0,14	-0,17	-0,59	0,06	178	-0,22	-0,55	-0,05	-0,01	-0,45	0,07
	1665	-0,07	-0,08	0,06	-0,12	-0,20	0,01	1666	-0,16	-0,54	-0,14	0,05	-0,06	0,02
1494	1668	0,05	-0,09	-0,05	-0,02	0,11	0,01	1669	0,05	-0,07	-0,08	0,05	-0,09	0,02
	1296	0,02	-0,09	0,04	-0,02	-0,11	0,02	98	0,02	-0,08	0,01	0,02	0,08	0,03
1495	1670	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,05	1671	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,00	-0,02
	1667	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,09	-0,03	1668	0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,03	-0,01
1496	1671	0,00	-0,04	-0,07	0,00	0,00	-0,02	1672	-0,01	-0,07	-0,01	-0,02	-0,07	-0,04
	1668	0,01	-0,03	-0,06	-0,03	0,03	0,00	1669	0,01	-0,07	-0,01	0,07	0,04	-0,01
1497	1673	-0,01	0,05	0,01	0,01	-0,10	-0,04	1674	-0,02	-0,02	-0,01	0,01	-0,05	-0,01
	1670	0,01	0,05	-0,02	0,00	0,00	-0,05	1671	0,00	-0,02	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03
1498	1674	0,00	-0,02	-0,05	0,03	-0,04	-0,01	1675	-0,01	-0,07	0,01	-0,10	-0,13	-0,02
	1671	0,01	-0,02	-0,08	-0,01	-0,03	-0,02	1672	0,00	-0,07	-0,02	0,00	0,06	-0,03
1499	179	0,05	0,11	-0,02	-0,10	-0,50	0,12	1676	0,02	-0,04	0,05	0,02	0,09	0,09
	1673	0,03	0,10	-0,08	0,02	-0,01	-0,05	1674	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,14	-0,07
1500	1676	-0,04	0,03	0,06	0,02	0,09	0,01	180	-0,07	-0,10	0,01	-0,03	-0,17	0,02
	1674	-0,03	0,03	-0,04	0,01	-0,14	0,00	1675	-0,06	-0,10	-0,09	-0,05	0,12	0,02
1501	1677	-0,01	-0,15	0,03	0,21	0,11	-0,11	1669	0,01	-0,09	0,05	-0,13	-0,23	-0,06
	123	-0,03	-0,15	0,05	0,14	0,71	0,12	98	-0,02	-0,09	0,07	0,07	0,33	0,17
1502	1663	-0,01	-0,27	0,00	-0,13	-0,49	0,01	1678	0,01	-0,18	0,03	0,03	0,12	0,03
	1660	0,02	-0,27	0,06	-0,22	0,45	0,03	1677	0,03	-0,18	0,08	0,20	-0,12	0,06
1503	1678	-0,01	-0,18	0,03	0,03	0,12	-0,01	1672	0,01	-0,06	0,03	-0,01	-0,15	-0,05
	1677	-0,02	-0,19	0,06	0,17	-0,13	-0,02	1669	0,01	-0,07	0,06	-0,06	0,12	-0,07
1504	1666	-0,03	-0,31	-0,01	0,15	-0,37	0,02	1679	-0,01	-0,19	0,02	-0,17	0,10	0,04
	1663	-0,01	-0,31	0,07	0,05	0,41	0,02	1678	0,01	-0,18	0,10	-0,02	-0,14	0,04
1505	1679	-0,04	-0,18	0,04	-0,15	0,10	-0,01	1675	-0,01	-0,05	-0,01	0,07	-0,14	-0,06
	1678	-0,01	-0,17	0,10	-0,02	-0,14	-0,01	1672	0,01	-0,05	0,05	0,05	0,14	-0,05
1506	178	-0,19	-0,38	0,04	-0,19	-0,95	-0,08	201	-0,12	-0,05	-0,24	-0,11	-0,57	-0,10
	1666	-0,16	-0,37	0,32	0,36	0,66	0,04	1679	-0,09	-0,05	0,04	-0,22	-0,15	0,02
1507	201	-0,04	-0,18	0,03	-0,11	-0,57	0,11	180	-0,02	-0,06	-0,04	-0,08	-0,42	0,14
	1679	-0,04	-0,18	0,06	-0,20	-0,15	-0,08	1675	-0,01	-0,06	-0,01	0,15	0,27	-0,04
1508	1680	-0,10	-0,02	-0,07	-0,03	-0,08	0,00	1681	-0,10	-0,06	0,03	-0,05	-0,09	-0,01
	1522	-0,02	0,00	-0,13	-0,02	-0,08	-0,02	1523	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,05	-0,03
1509	1681	-0,18	-0,06	-0,05	-0,05	-0,09	-0,01	1682	-0,19	-0,11	0,10	-0,13	-0,06	-0,05
	1523	-0,07	-0,04	-0,23	-0,01	-0,05	-0,03	1524	-0,08	-0,09	-0,08	-0,01	-0,06	-0,07
1510	1682	-0,23	-0,04	-0,03	-0,11	-0,06	0,01	1683	-0,35	-0,65	0,33	-0,44	0,00	-0,14
	1524	-0,26	-0,05	-0,36	-0,01	-0,06	-0,11	4	-0,38	-0,66	0,00	0,00	0,01	-0,25
1511	1655	-0,02	0,04	-0,04	-0,01	-0,06	0,00	1684	-0,02	0,00	0,04	-0,03	-0,06	0,00
	1653	-0,06	0,03	-0,05	-0,02	-0,08	0,00	1680	-0,06	-0,01	0,03	-0,02	-0,08	0,00
1512	1684	-0,02	0,00	-0,01	-0,03	-0,06	0,00	1685	-0,03	-0,05	0,08	-0,06	-0,06	0,00
	1680	-0,09	-0,01	-0,06	-0,03	-0,08	-0,01	1681	-0,10	-0,07	0,03	-0,05	-0,08	-0,01
1513	1685	0,00	-0,05	-0,01	-0,06	-0,06	0,01	1686	-0,02	-0,17	0,09	-0,11	-0,02	0,01
	1681	-0,13	-0,08	-0,04	-0,05	-0,08	-0,03	1682	-0,16	-0,20	0,06	-0,14	-0,09	-0,02
1514	1686	-0,04	-0,18	0,03	-0,12	-0,02	0,01	1687	-0,05	-0,20	-0,02	-0,20	-0,18	0,08
	1682	-0,01	-0,17	-0,07	-0,12	-0,09	-0,05	1683	-0,01	-0,20	-0,12	-0,42	0,09	0,02
1515	1657	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	1688	0,00	-0,02	0,04	-0,01	-0,02	0,00
	1655	-0,01	0,03	0,00	-0,01	-0,06	0,00	1684	-0,02	-0,02	0,05	-0,03	-0,06	0,00
1516	1688	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,01	1689	0,00	-0,06	0,05	-0,03	-0,02	0,01
	1684	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06	0,00	1685	-0,03	-0,07	0,04	-0,06	-0,05	0,00
1517	1689	0,00	-0,06	0,01	-0,03	-0,02	0,02	1690	-0,01	-0,09	0,05	-0,05	0,01	0,03
	1685	-0,01	-0,06	-0,05	-0,06	-0,05	0,00	1686	-0,01	-0,09	-0,01	-0,12	-0,07	0,02
1518	1690	0,00	-0,10	0,01	-0,05	0,01	0,03	1691	0,01	-0,09	0,00	-0,05	-0,17	0,09
	1686	-0,01	-0,10	-0,07	-0,13	-0,07	0,02	1687	-0,01	-0,09	-0,08	-0,14	0,13	0,08
1519	176	0,00	0,02	0,01	0,01	0,03	0,00	1120	-0,01	-0,01	0,04	0,01	0,03	0,00
	1657	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,02	0,00	1688	0,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,00
1520	1120	-0,01	-0,01	0,02	0,01	0,03	0,00	1119	-0,02	-0,04	0,04	0,00	0,02	0,01
	1688	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	1689	0,00	-0,03	0,01	-0,03	-0,02	0,01
1521	1119	-0,01	-0,04	0,03	0,00	0,02	0,01	1118	-0,02	-0,05	0,03	0,00	0,00	0,03
	1689	0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	1690	0,01	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02	0,04
1522	1118	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,03	181	0,00	-0,03	0,02	-0,03	-0,16	0,05
	1690	0,00	-0,05	-0,07	-0,06	-0,02	0,04	1691	0,00	-0,03	-0,06	0,01	0,13	0,06
1523	1693	-0,06	-0,22	-0,23	0,01	-0,22	-0,03	1694	-0,04	-0,15	-0,05	0,05	-0,08	0,01
	1379	-0,07	-0,22	-0,11	0,02	0,11	-0,02	1380	-0,06	-0,16	0,07	-0,01	-0,05	0,02
1524	1694	-0,05	-0,16	-0,20	0,05	-0,08	-0,01	1695	-0,05	-0,14	-0,02	-0,05	-0,36	0,03
	1380	-0,05	-0,16	-0,15	-0,01	-0,05	0,04	1381	-0,05	-0,14	0,03	0,03	0,13	0,07
1525	1695	-0,10	-0,13	-0,13	0,00	-0,35	-0,24	1696	-0,06	0,09	0,08	-0,18	0,26	-0,30
	1381	-0,08	-0,12	-0,32	0,03	0,13	0,37	100	-0,03	0,09	-0,11	-0,35	-1,75	0,32
1526	1697	-0,02	-0,21	-0,07	0,00	0,03	0,07							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	1693	-0,04	-0,20	-0,09	0,04	-0,09	0,03	1694	-0,03	-0,14	0,02	0,04	-0,13	-0,01
1528	1699	-0,04	-0,15	-0,18	0,00	0,03	-0,02	1700	-0,03	-0,11	-0,05	0,02	0,03	-0,05
	1694	-0,04	-0,15	-0,14	0,05	-0,13	-0,01	1695	-0,03	-0,10	-0,01	0,00	-0,16	-0,04
1529	1700	-0,03	-0,10	-0,14	0,02	0,03	-0,05	1701	-0,02	-0,08	-0,04	0,01	-0,01	0,02
	1695	-0,06	-0,11	-0,12	0,04	-0,15	-0,08	1696	-0,05	-0,09	-0,02	-0,26	-0,12	-0,01
1530	1702	-0,03	-0,17	-0,01	-0,01	0,19	0,06	1703	-0,02	-0,14	0,02	-0,05	0,14	0,02
	1697	0,00	-0,16	-0,02	0,00	0,02	0,07	1698	0,01	-0,13	0,01	0,00	0,03	0,03
1531	1703	-0,04	-0,14	-0,11	-0,04	0,14	0,03	1704	-0,04	-0,10	-0,01	-0,04	0,18	-0,01
	1698	-0,01	-0,13	-0,08	0,00	0,03	0,02	1699	0,00	-0,09	0,01	0,00	0,02	-0,03
1532	1704	-0,04	-0,10	-0,22	-0,05	0,18	-0,02	1705	-0,04	-0,13	-0,09	0,02	0,21	-0,06
	1699	-0,01	-0,09	-0,11	0,00	0,02	-0,02	1700	-0,02	-0,13	0,01	0,01	0,01	-0,06
1533	1705	0,01	-0,13	-0,24	-0,04	0,20	-0,11	1706	0,00	-0,17	-0,13	0,36	0,16	-0,04
	1700	0,00	-0,13	-0,07	0,02	0,01	-0,05	1701	-0,01	-0,17	0,03	0,02	0,02	0,02
1534	149	-0,01	-0,22	0,05	0,22	1,12	-0,29	1707	0,02	-0,04	0,18	-0,02	-0,09	-0,26
	1702	-0,02	-0,22	-0,12	-0,06	-0,06	0,15	1703	0,02	-0,04	0,01	-0,02	0,28	0,19
1535	1707	0,00	-0,03	-0,13	-0,02	-0,09	-0,03	1708	0,00	-0,04	0,02	0,01	0,06	0,01
	1703	-0,02	-0,04	-0,12	-0,01	0,28	-0,03	1704	-0,02	-0,04	0,03	-0,05	0,13	0,01
1536	1708	0,01	-0,04	-0,23	0,01	0,06	0,04	1709	0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,22	0,07
	1704	-0,02	-0,05	-0,17	-0,06	0,13	0,00	1705	-0,02	-0,03	0,03	0,07	0,50	0,03
1537	1709	0,07	-0,05	-0,58	-0,04	-0,22	0,49	182	-0,01	-0,45	-0,29	0,47	2,34	0,40
	1705	0,09	-0,05	-0,11	0,02	0,49	-0,34	1706	0,01	-0,44	0,18	0,25	-0,36	-0,42
1538	1711	-0,05	-0,15	-0,11	0,02	-0,30	-0,14	1712	-0,01	0,03	-0,03	-0,14	-0,10	-0,16
	1388	-0,05	-0,15	-0,20	0,03	0,14	0,35	104	-0,01	0,03	-0,11	-0,25	-1,26	0,33
1539	1713	-0,01	-0,16	-0,09	0,02	0,22	-0,02	1714	-0,01	-0,12	-0,11	0,00	-0,05	-0,12
	1710	-0,01	-0,16	-0,07	0,17	-0,19	0,04	1711	0,00	-0,12	-0,09	0,01	-0,10	-0,06
1540	1714	-0,01	-0,11	-0,12	0,01	-0,05	-0,12	1715	0,00	-0,06	-0,08	0,04	-0,03	-0,08
	1711	-0,03	-0,12	-0,13	0,06	-0,09	-0,07	1712	-0,02	-0,07	-0,10	-0,18	-0,27	-0,02
1541	1716	0,01	-0,07	-0,09	-0,20	0,25	0,02	1717	0,00	-0,10	-0,09	-0,02	0,10	-0,09
	1713	0,02	-0,07	-0,08	-0,07	-0,24	-0,01	1714	-0,01	-0,10	-0,09	0,02	0,04	-0,13
1542	1717	0,01	-0,10	-0,16	-0,08	0,09	-0,11	1718	0,01	-0,13	-0,12	0,29	0,27	-0,08
	1714	0,01	-0,10	-0,10	0,02	0,04	-0,12	1715	0,01	-0,13	-0,05	0,04	-0,04	-0,09
1543	183	0,05	-0,08	-0,06	0,09	0,44	-0,02	1719	0,05	-0,04	0,11	-0,06	-0,28	0,10
	1716	0,05	-0,07	-0,20	-0,33	-0,38	-0,02	1717	0,06	-0,03	-0,03	0,04	0,39	0,09
1544	1719	0,03	-0,02	-0,30	-0,06	-0,28	0,43	184	-0,02	-0,27	-0,15	0,33	1,67	0,37
	1717	0,05	-0,01	-0,10	-0,02	0,38	-0,22	1718	0,00	-0,26	0,05	0,24	0,05	-0,28
1545	1720	-0,02	-0,15	0,00	-0,09	-0,30	-0,05	1710	-0,04	-0,26	-0,05	0,26	0,15	0,01
	1527	-0,05	-0,16	0,00	0,01	0,03	-0,11	103	-0,07	-0,27	-0,06	-0,05	-0,26	-0,05
1546	1701	0,02	-0,09	-0,06	0,01	-0,01	0,04	1721	0,01	-0,11	-0,06	0,01	0,01	0,11
	1696	-0,08	-0,11	-0,03	-0,27	-0,12	0,03	1720	-0,09	-0,14	-0,02	0,03	-0,06	0,09
1547	1721	0,00	-0,11	0,00	0,01	0,01	0,11	1713	-0,01	-0,15	-0,12	-0,03	-0,04	0,04
	1720	-0,01	-0,11	0,04	-0,04	-0,07	0,09	1710	-0,01	-0,15	-0,08	0,24	0,05	0,03
1548	1706	0,09	-0,13	-0,11	0,37	0,16	0,03	1722	0,09	-0,11	-0,13	-0,05	0,08	0,10
	1701	-0,04	-0,15	0,01	0,02	0,02	0,04	1721	-0,03	-0,14	-0,01	0,01	-0,01	0,11
1549	1722	-0,01	-0,15	0,02	0,04	0,10	0,08	1716	0,01	-0,06	-0,13	-0,30	-0,07	0,01
	1721	0,01	-0,14	0,05	0,00	-0,01	0,11	1713	0,03	-0,05	-0,10	-0,01	0,04	0,04
1550	182	-0,17	-0,38	0,14	0,47	2,34	-0,53	1723	-0,10	-0,01	-0,16	-0,03	-0,15	-0,61
	1706	-0,02	-0,35	0,20	0,26	-0,36	0,43	1722	0,05	0,02	-0,10	0,02	0,40	0,35
1551	1723	0,00	-0,04	-0,08	-0,03	-0,15	-0,15	183	0,00	-0,03	-0,20	0,06	0,32	-0,07
	1722	0,02	-0,04	0,04	0,10	0,42	-0,10	1716	0,02	-0,03	-0,08	-0,32	-0,18	-0,03
1552	1715	0,05	-0,06	-0,07	0,05	-0,03	-0,08	1725	0,06	-0,06	-0,11	0,05	-0,06	-0,03
	1712	-0,08	-0,09	-0,05	-0,17	-0,27	0,00	1724	-0,08	-0,08	-0,09	-0,15	-0,31	0,05
1553	1718	0,10	-0,09	-0,04	0,28	0,27	-0,06	1726	0,11	-0,08	-0,11	0,28	0,29	-0,01
	1715	-0,08	-0,12	-0,03	0,05	-0,04	-0,08	1725	-0,08	-0,12	-0,11	0,05	-0,05	-0,03
1554	184	-0,19	-0,25	0,11	0,33	1,67	0,07	185	-0,18	-0,22	-0,21	0,36	1,79	0,01
	1718	0,03	-0,21	0,13	0,24	0,05	-0,02	1726	0,03	-0,18	-0,20	0,22	0,01	-0,09
1555	1729	-0,04	0,00	-0,01	-0,05	-0,12	-0,03	1730	-0,02	0,07	0,02	-0,15	-0,06	-0,04
	1727	-0,07	-0,01	-0,03	-0,03	-0,51	-0,04	1728	-0,05	0,06	0,00	-0,34	-0,64	-0,05
1556	1731	0,00	-0,04	-0,02	0,10	0,26	-0,04	1732	0,00	-0,02	0,03	-0,01	0,21	0,01
	1729	-0,05	-0,05	0,02	-0,05	-0,11	-0,04	1730	-0,05	-0,03	0,06	-0,16	-0,11	0,01
1557	186	-0,03	-0,16	0,01	0,24	1,20	-0,19	187	-0,02	-0,08	0,03	0,11	0,56	-0,19
	1731	-0,03	-0,16	0,07	0,06	0,04	0,05	1732	-0,01	-0,08	0,08	-0,01	0,21	0,05
1558	1733	0,01	0,08	0,17	-0,60	-0,47	0,09	1683	-0,07	-0,31	0,14	0,67	1,04	0,06
	1186	0,01	0,08	0,19	-0,48	-2,42	-0,62	4	-0,07	-0,31	0,15	-0,35	-1,74	-0,64
1559	1730	-0,04	0,08	0,03	-0,18	-0,06	0,00	1734	-0,05	0,02	0,11	-0,22	-0,07	0,11
	1728	-0,08	0,07	0,05	-0,25	-0,62	-0,12	1733	-0,09	0,01	0,13	-0,53	-0,34	-0,02
1560	1734	-0,01	0,02	0,14	-0,21	-0,07	0,15	1687	-0,05	-0,16	0,08	0,22	0,36	0,15
	1733	0,00	0,02	0,16	-0,58	-0,35	0,08	1683	-0,04	-0,16	0,10	0,40	-0,31	0,08
1561	1732	-0,03	-0,02	0,06	0,01	0,21	0,02	1735	-0,02	0,00	0,08	-0,11	0,06	0,12
	1730	-0,06	-0,02	0,08	-0,19	-0,12	0,00	1734	-0,05	-0,01	0,10	-0,19	0,05	0,10
1562	1735	-0,01	-0,01	0,10	-0,10	0,06	0,08	1691	-0,02	-0,07	0,04	0,07	0,22	0,06
	1734	-0,01	-0,01	0,13	-0,18	0,06	0,16	1687	-0,03	-0,07	0,06	0,10	-0,22	0,14
1563	187	-0,03	-0,06	0,10	0,11	0,56	-0,19	1736	-0,01	0,02	0,04	-0,02	-0,10	-0,12
	1732	-0,05	-0,07	0,12	0,01	0,21	0,05	1735	-0,03	0,02	0,06	-0,09	0,18	0,13
1564	1736	0,01	-0,01	0,07	-0,02	-0,10	0,00	181	0,00	-0,01	0,03	0,01	0,07	0,04
	1735	-0,01	-0,01	0,09	-0,08	0,18	0,05	1691	-0,01	-0,01	0,05	0,01	-0,12	0,09
1565	1737	-0,01	-0,09	-0,06	0,03	-0,63	-0,08	1727	0,01	0,02	-0,02	-0,08	-0,55	-0,02
	1538	-0,03	-0,09	-0,10	0,02	0,12	0,23	120	0,00	0,01	-0,06	-0,12	-0,58	0,29
1566	1725	-0,01	-0,06	-0,07	0,05	-0,06	-0,02	1738	-0,01	-0,05	-0,06	0,03	-0,07	-0,01
	1724	0,00	-0,06	-0,04	-0,15	-0,31	0,07	1737	0,00	-0,05	-0,03	0,08	-0,43	0,08
1567	1738	-0,03	-0,06	-0,03	0,04	-0,07	-0,01	1729	-0,02	0,01	-0,02	-0,05	-0,12	-0,06
	1737	0,00	-0,05	-0,05	0,07	-0,43	0,04	1727	0,02	0,01	-0,04	-0,08	-0,52	-0,01
1568	1726	-0,02	-0,12	-0,02	0,28	0,30	0,01	1739	-0,01	-0,08	-0,01	-0,05	0,33	0,01
	1725	0,00	-0,12	-0,07	0,06	-0,05	-0,02	1738	0,01	-0,07	-0,06	0,03	-0,10	-0,02
1569	1739	-0,03	-0,08	-0,04	-0,03	0,33	-0,06	1731	-0,03	-0,05	-0,01	0,11	0,26	-0,08
	1738	-0,02	-0,08	-0,03	0,04	-0,10	-0,01	1729	-0,01	-0,05	0,01	-0,05	-0,11	-0,03
1570	185	-0,02	-0,22	0,03	0,36	1,79	-0,39	1740	0,02	-0,01	0,13	-0,05	-0,24	-0,43
	1726	-0,04	-0,22	-0,11	0,23	0,01	0,28	1739	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,67	0,24
1571	1740	0,02	-0,01	-0,18	-0,05	-0,2								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell	Nodo	S11	S22	S12	M11	M22	M12	Nodo	S11	S22	S12	M11	M22	M12
Nro	N.ro	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	N.ro	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq
	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	156	0,03	0,13	0,00	-0,02	-0,10	0,02
1573	1744	-0,01	-0,10	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1745	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01
	1741	-0,01	-0,10	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1742	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,02	-0,01
1574	1745	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	1746	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	-0,02
	1742	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	1743	0,01	0,09	0,00	0,00	-0,03	-0,01
1575	1747	0,00	-0,07	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1748	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	1744	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00	-0,01	1745	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01
1576	1748	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	1749	0,00	0,07	0,00	0,00	0,02	-0,01
	1745	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	1746	0,01	0,07	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
1577	227	-0,04	-0,07	0,03	0,00	-0,02	0,01	1750	-0,02	0,03	-0,07	0,00	-0,01	0,01
	1747	-0,03	-0,07	0,06	0,00	0,00	-0,01	1748	-0,01	0,04	-0,05	0,00	0,02	0,00
1578	1750	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,03	228	0,01	0,03	0,01	0,03	0,14	0,03
	1748	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,02	-0,02	1749	0,00	0,03	-0,02	-0,01	0,00	-0,02
1579	1752	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,03	-0,01	1753	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	-0,01
	1098	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,05	0,00	1097	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,04	-0,01
1580	1753	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	-0,01	1754	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	-0,01
	1097	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,04	-0,01	1096	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,04	-0,01
1581	1754	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	1755	0,01	0,05	-0,01	-0,01	0,01	0,00
	1096	0,01	0,02	0,00	0,01	0,04	-0,03	158	0,02	0,05	-0,01	0,02	0,12	-0,03
1582	1756	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	-0,02	1757	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
	1751	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03	-0,02	1752	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	-0,01
1583	1757	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1758	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
	1752	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,02	-0,01	1753	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	-0,01
1584	1758	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1759	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
	1753	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	-0,01	1754	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,02	-0,01
1585	1759	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1760	0,01	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1754	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,02	-0,01	1755	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
1586	1761	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,05	-0,01	1762	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
	1756	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,02	1757	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
1587	1762	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	1763	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
	1757	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1758	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
1588	1763	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	1764	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
	1758	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1759	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
1589	1764	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,05	-0,01	1765	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,06	-0,01
	1759	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	1760	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1590	229	0,01	0,00	0,00	-0,05	-0,13	0,01	1766	0,01	0,00	-0,01	-0,02	-0,07	0,00
	1761	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01	1762	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,02
1591	1766	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,07	-0,01	1767	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
	1762	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	1763	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
1592	1767	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	-0,07	-0,02	1768	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,08	-0,02
	1763	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	1764	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,06	-0,01
1593	1768	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04	-0,08	-0,03	230	-0,03	0,02	0,00	0,05	-0,13	-0,02
	1764	0,02	-0,01	-0,01	0,00	-0,05	-0,01	1765	0,02	0,03	0,00	-0,01	-0,04	0,00
1594	1770	-0,02	0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00	1771	-0,03	0,01	0,07	0,00	0,01	-0,01
	1573	-0,02	0,04	-0,06	0,00	0,00	0,00	160	-0,03	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00
1595	1772	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,02	1773	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1769	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,02	-0,01	1770	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1596	1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1774	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1771	0,01	0,05	0,00	0,00	0,01	-0,01
1597	1775	0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,02	-0,01	1776	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01
	1772	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	-0,02	1773	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
1598	1776	-0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01	1777	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1773	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1774	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01
1599	231	-0,01	-0,02	0,02	-0,03	-0,13	0,03	1778	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02
	1775	0,00	-0,02	-0,03	0,01	0,00	-0,02	1776	0,01	0,01	-0,03	0,00	-0,03	-0,02
1600	1778	0,04	-0,06	-0,08	0,00	0,02	0,00	232	0,07	0,10	0,06	0,00	-0,01	0,00
	1776	0,02	-0,06	-0,04	0,00	-0,03	0,00	1777	0,05	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00
1601	1780	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,12	-0,09	1781	-0,02	-0,04	0,03	0,03	-0,02	-0,07
	1583	-0,01	0,02	-0,02	0,01	0,04	0,12	162	-0,02	-0,04	0,02	-0,13	-0,63	0,14
1602	1782	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	-0,02	1783	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,03
	1779	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	1780	-0,01	0,00	0,01	0,02	-0,06	-0,02
1603	1783	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,04	1784	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,07
	1780	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,07	-0,02	1781	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,11	-0,05
1604	1785	0,01	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	1786	0,01	0,00	0,01	-0,02	0,09	-0,02
	1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	1783	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,03
1605	1786	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,09	-0,02	1787	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	-0,05
	1783	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,04	1784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07
1606	233	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	1788	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,05	0,03
	1785	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	1786	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,01
1607	1788	0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	0,15	234	0,03	0,04	0,03	0,15	0,75	0,18
	1786	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,15	-0,10	1787	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,04	-0,07
1608	1790	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,01	1791	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00
	1593	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,01	-0,02	164	-0,01	0,00	0,01	0,02	0,10	-0,03
1609	1792	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1789	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1610	1793	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1794	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	1790	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1611	1795	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1796	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	1796	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1797	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00
	1793	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1794	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1613	235	0,02	0,03	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	1798	0,01	-0,03	0,02	0,00	0,01	-0,01
	1795	0,02	0,03	-0,04	0,00	0,00	-0,01	1796	0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,03	-0,01
1614	1798	0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,01	-0,04	236	0,02	0,01	0,01	-0,03	-0,15	-0,04
	1796	0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,03	0,01	1797	0,02	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,01
1615	1800	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1801	0,01	0,02	-0,02	0,00	-0,01	0,00
	1603	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	166	0,02	0,02	-0,01	0,00		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
1618	1800	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1801	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1806	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1803	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1619	1806	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1803	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1620	237	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,01	1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1805	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	1808	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,01	238	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00	-0,01
	1806	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01	1807	-0,02	-0,03	-0,03	0,00	0,00	-0,01
1622	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1811	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
	1613	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	168	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
1623	1812	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1809	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	1810	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
1624	1813	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1814	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1810	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	1811	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1625	1815	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1816	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1812	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1626	1816	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	1817	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1813	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1814	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1627	239	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,02	-0,01	1818	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1815	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1816	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	240	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1629	1820	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	1821	0,00	0,06	0,01	0,01	-0,01	-0,02
	1623	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,02	170	0,01	0,06	-0,01	-0,03	-0,16	0,03
1630	1822	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	1823	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	1819	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1820	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
1631	1823	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,02	1824	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	-0,02
	1820	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	1821	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	-0,02
1632	1825	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	1826	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,03	-0,01
	1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1823	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,01	-0,01
1633	1826	0,01	0,01	-0,02	-0,01	0,03	-0,01	1827	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05	-0,02
	1823	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	-0,02	1824	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03
1634	241	0,04	0,06	-0,04	0,00	0,01	0,00	1828	0,02	-0,04	0,04	-0,01	-0,04	0,01
	1825	0,04	0,06	-0,07	0,00	0,00	0,00	1826	0,02	-0,04	0,01	-0,01	0,05	0,01
1635	1828	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,05	242	0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,27	0,07
	1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,04	1827	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01	-0,02
1636	1830	0,01	0,04	0,02	0,00	-0,03	0,00	1831	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1639	0,01	0,04	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	1640	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,03	-0,01
1637	1831	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02	-0,01	1832	0,00	-0,04	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1640	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	1641	-0,01	-0,05	0,01	-0,01	-0,03	-0,01
1638	1832	0,01	-0,04	0,01	0,00	-0,02	0,00	1833	0,00	-0,10	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1641	-0,01	-0,05	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	172	-0,02	-0,10	0,01	0,00	-0,01	-0,01
1639	1834	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1835	0,00	0,03	0,02	0,00	-0,01	0,00
	1829	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	1830	-0,01	0,03	0,01	0,00	-0,02	0,00
1640	1835	0,00	0,04	0,02	0,00	-0,01	0,00	1836	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1830	0,01	0,04	0,03	0,00	-0,02	0,00	1831	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00
1641	1836	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1837	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1831	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	1832	0,00	-0,03	0,02	0,00	-0,02	0,00
1642	1837	0,00	-0,03	0,02	0,00	-0,01	0,00	1838	-0,01	-0,07	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	1832	0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,02	0,00	1833	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,02	-0,01
1643	1839	0,01	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	1840	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
	1834	-0,01	0,04	0,00	0,00	-0,01	0,01	1835	-0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
1644	1840	0,00	0,02	0,03	0,00	0,01	0,00	1841	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,00
	1835	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	1836	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1645	1841	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1842	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,01	-0,01
	1836	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1837	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
1646	1842	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,01	-0,01	1843	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1837	0,01	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	1838	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1647	243	-0,03	-0,02	0,03	0,03	0,17	-0,05	1844	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,05
	1839	-0,02	-0,01	0,04	-0,01	-0,01	0,02	1840	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	0,02
1648	1844	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02	1845	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01
	1840	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,03	-0,01	1841	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
1649	1845	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	1846	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	1841	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,01	1842	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1650	1846	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	244	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,06	0,01
	1842	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01	1843	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
1651	1849	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	1850	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1847	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	-0,01	1848	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1652	1851	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1852	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1849	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	1850	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1653	245	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	246	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	1851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1852	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1654	1854	0,08	-0,10	0,00	0,10	0,16	0,03	1855	0,16	0,28	-0,18	-0,05	0,04	0,03
	199	0,09	-0,10	0										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Scale: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1663	1862	0,01	-0,02	0,02	-0,01	0,09	-0,04	1863	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,02
	1866	0,00	0,00	-0,07	0,01	0,03	-0,02	1867	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,08	-0,03
	1863	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,03	-0,01	1864	0,00	0,00	0,03	0,10	0,13	-0,02
1664	1868	-0,01	0,02	-0,02	0,01	-0,10	-0,03	1869	-0,01	0,00	-0,04	0,01	-0,03	-0,01
	1865	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02	-0,05	1866	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,03
1665	1869	0,02	0,01	-0,06	0,01	-0,03	-0,01	1870	0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,05	0,00
	1866	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,04	1867	0,00	-0,02	0,01	0,03	0,08	-0,03
1666	249	0,07	0,13	-0,09	-0,11	-0,53	0,13	1146	0,03	-0,07	0,03	0,00	0,02	0,11
	1868	0,07	0,12	-0,09	0,03	-0,02	-0,04	1869	0,03	-0,07	0,02	-0,01	-0,09	-0,06
1667	1146	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,04	250	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,02
	1869	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,09	0,01	1870	0,01	0,00	0,01	0,04	0,05	-0,01
1668	1871	0,03	0,02	0,01	0,18	0,12	-0,08	1864	0,03	0,02	-0,04	-0,14	-0,26	-0,04
	201	0,01	0,01	0,00	0,12	0,58	0,10	180	0,01	0,01	-0,04	0,08	0,40	0,14
1669	1858	0,01	0,06	0,02	-0,12	-0,27	0,00	1872	0,00	0,01	0,05	0,02	0,04	0,01
	1855	0,02	0,06	-0,03	-0,19	0,24	0,04	1871	0,01	0,02	-0,01	0,16	-0,07	0,04
1670	1872	0,01	0,01	0,06	0,03	0,04	0,00	1867	0,00	-0,02	0,02	-0,04	-0,12	-0,03
	1871	0,02	0,01	0,00	0,14	-0,07	-0,03	1864	0,02	-0,02	-0,03	-0,06	0,11	-0,06
1671	1861	0,00	0,03	0,02	-0,08	-0,23	-0,02	1873	0,00	0,01	0,04	0,01	0,05	-0,01
	1858	0,01	0,03	-0,02	-0,02	0,22	0,01	1872	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,10	0,01
1672	1873	0,00	0,01	0,04	0,01	0,05	0,01	1870	0,00	-0,02	0,03	-0,03	-0,07	-0,01
	1872	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,10	-0,02	1867	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,07	-0,03
1673	248	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19	-0,02	1147	0,00	0,01	0,04	0,01	0,07	0,00
	1861	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,19	-0,02	1873	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,07	0,00
1674	1147	0,00	0,00	0,03	0,01	0,07	-0,01	250	0,00	-0,01	0,02	-0,01	-0,04	0,00
	1873	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,07	-0,01	1870	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,04	0,00
1675	1874	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	1875	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01
	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1119	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,01
1676	1875	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	1876	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1119	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	1118	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,03	0,01
1677	1876	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	1877	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1118	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	181	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	-0,06	0,01
1678	1850	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1878	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1848	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	1874	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01
1679	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1879	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1875	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
1680	1879	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	1880	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1875	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1876	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1681	1880	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1881	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1876	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1877	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1682	1852	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1882	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1850	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	1878	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1683	1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1883	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
	1878	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	1879	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1684	1883	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	1884	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
	1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1880	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1685	1884	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	1885	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1880	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	1881	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1686	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1155	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1882	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1687	1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	1882	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	1883	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1688	1154	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1883	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
1689	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	251	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,04	0,00
	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1885	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01
1690	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	1891	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1691	1891	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1892	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1888	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
1692	1892	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1893	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	1888	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	261	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
1693	1894	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,01	1895	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,01
	1889	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,05	-0,02	1890	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,04	-0,01
1694	1895	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	1896	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
	1890	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	1891	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
1695	1896	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	1897	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01
	1891	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1892	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
1696	1897	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	1898	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
	1892	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	1893	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
1697	1899	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,00	1900	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00
	1894	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,03	-0,01	1895	-0,01	0,00	0,01	-0,02	0,02	0,00
1698	1900	-0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01	1901	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01
	1895	-0,01	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,01	1896	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01
1699	1901	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01	1902	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01
	1896	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01	1897	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,01	0,01
1700	1902	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01	1903	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,01
	1897	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01	1898	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,01
1701	230	0,01	-0,02	0,01	-0,03	0,02	0,02	1768	-0,02	-0,03	-0,01	-0,06	0,00	0,02
	1899	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,03	0,01	1900	-0,02	0,00	-0,01	-0,04	0,01	0,01
1702	1768	-0,01	-0,01	0,01	-0,07	-0,01	0,02	1767	0,00	-0,01	0,01	-0,07	-0,01	0,01
	1900	0,00	-0,01	0,00	-0,06	-0,01	0,01	1901	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,01
1703	1767	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,02	0,01	1766	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,01	0,01
	1901	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,01	1902	0,00	-0,01	0,00	-0,06	-0,01	0,01
1704	1766	0,01	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,00	229	-0,02	0,00	0,01	-0,04	0,00	0,00
	1902	0,01	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,01	1903	-0,02	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,01

CARATT. Var.Coperture: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Coperture: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
38	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1	3,62	0,00	0,01	0,33	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	-0,33	-0,06	0,00	0,00
2	3,62	0,00	-0,05	1,14	0,04	0,01	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,05	-1,14	0,10	0,00	0,00
3	3,62	0,00	-0,02	0,99	0,03	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,02	-0,99	0,04	-0,01	0,00
4	3,62	-0,01	-0,02	0,90	0,01	-0,01	0,00	0,00	4	0,00	0,01	0,02	-0,90	0,04	-0,03	0,00
5	3,62	-0,04	0,00	1,23	0,01	-0,05	0,00	0,00	5	0,00	0,04	0,00	-1,23	-0,02	-0,06	0,00
6	3,62	0,00	0,06	0,42	-0,15	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,06	-0,42	-0,05	0,00	0,00
7	3,62	0,00	0,00	0,34	0,01	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	0,00	0,00
12	3,62	-0,01	0,02	2,29	-0,03	-0,01	0,00	0,00	12	0,00	0,01	-0,02	-2,29	-0,03	-0,02	0,00
13	3,62	-0,04	0,01	1,21	0,00	-0,07	0,00	0,00	13	0,00	0,04	-0,01	-1,21	-0,01	-0,07	0,00
16	3,62	0,00	0,01	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,01	-0,36	-0,03	0,00	0,00
17	3,62	0,04	0,01	1,18	-0,02	0,02	0,00	0,00	17	0,00	-0,04	-0,01	-1,18	-0,02	0,10	0,00
18	3,62	0,01	0,05	0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	18	0,00	-0,01	-0,05	-0,01	-0,10	0,01	0,00
20	3,62	-0,02	0,01	0,10	0,00	-0,03	0,00	0,00	20	0,00	0,02	-0,01	-0,10	-0,02	-0,03	0,00
29	3,62	-0,01	0,00	0,43	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	0,00	0,01	0,00	-0,43	-0,01	-0,03	0,00
30	3,62	-0,01	-0,07	3,35	0,06	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,01	0,07	-3,35	0,16	-0,02	0,00
31	3,62	-0,02	0,00	3,10	0,00	0,01	0,00	0,00	31	0,00	0,02	0,00	-3,10	0,00	-0,05	0,00
32	3,62	0,00	-0,06	0,43	0,08	0,01	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,06	-0,43	0,11	0,00	0,00
40	3,62	0,00	-0,02	4,37	0,01	-0,03	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,02	-4,37	0,05	0,02	0,00
41	3,62	-0,01	0,01	3,21	-0,01	-0,04	0,00	0,00	41	0,00	0,01	-0,01	-3,21	-0,01	0,00	0,00
42	3,62	0,00	-0,01	1,35	-0,03	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,01	-1,35	0,08	-0,01	0,00
47	3,62	-0,01	0,00	0,21	0,01	-0,02	0,00	0,00	47	0,00	0,01	0,00	-0,21	0,01	0,00	0,00
48	3,62	-0,01	0,00	0,18	0,00	-0,02	0,00	0,00	48	0,00	0,01	0,00	-0,18	0,00	-0,01	0,00
15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	92	3,62	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00
25	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
21	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	99	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
23	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
10	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	101	3,62	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
8	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	102	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	107	3,62	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
17	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	109	3,62	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
28	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	112	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
1	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00
16	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00
25	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
52	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	136	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
53	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	139	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
47	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	150	3,62	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00
48	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	153	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
52	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	164	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
55	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
17	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
18	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
12	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
13	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6	3,62	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
5	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	13	3,62	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
13	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	20	3,62	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00
20	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	18	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
4	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	12	3,62	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
2	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	8	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
1	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	2	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
9	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	21	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
2	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	40	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00
40	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	10	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
11	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	23	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
24	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	31	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
31	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	4	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
26	3,62	0,00	0,06	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	22	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,08	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	24	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
24	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	27	3,62	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
29	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	30	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00
30	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00									

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Var.Coperture: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
1	7,82	0,00	-0,02	0,64	0,02	-0,01	0,00	1	3,62	0,00	0,02	-0,64	0,04	-0,01	0,00	0,00
2	7,82	0,00	-0,01	1,11	0,03	0,00	0,00	2	3,62	0,00	0,01	-1,11	0,01	0,01	0,00	0,00
3	7,82	0,00	-0,01	1,00	0,02	0,00	0,00	3	3,62	0,00	0,01	-1,00	0,02	0,00	0,00	0,00
4	7,82	-0,01	-0,02	0,92	0,05	-0,03	0,00	4	3,62	0,01	0,02	-0,92	0,02	-0,02	0,00	0,00
5	7,82	-0,03	0,03	1,28	-0,10	-0,06	0,00	5	3,62	0,03	-0,03	-1,28	-0,03	-0,05	0,00	0,00
6	7,82	0,00	-0,06	0,96	0,21	-0,01	0,00	6	3,62	0,00	0,06	-0,96	0,03	0,00	0,00	0,00
7	7,82	-0,04	0,02	2,10	-0,07	-0,09	0,00	7	3,62	0,04	-0,02	-2,10	-0,03	-0,05	0,00	0,00
12	7,82	0,00	-0,01	2,28	0,02	-0,01	0,00	12	3,62	0,00	0,01	-2,28	0,01	-0,01	0,00	0,00
13	7,82	-0,01	0,02	1,22	-0,07	0,00	0,00	13	3,62	0,01	-0,02	-1,22	-0,03	-0,03	0,00	0,00
16	7,82	0,03	0,02	2,12	-0,07	0,08	0,00	16	3,62	-0,03	-0,02	-2,12	-0,02	0,04	0,00	0,00
17	7,82	0,02	-0,01	1,90	0,02	0,06	0,00	17	3,62	-0,02	0,01	-1,90	0,00	0,01	0,00	0,00
29	7,82	0,03	0,01	0,67	-0,03	0,07	0,00	29	3,62	-0,03	-0,01	-0,67	-0,01	0,04	0,00	0,00
30	7,82	0,01	0,00	3,35	0,00	0,01	0,00	30	3,62	-0,01	0,00	-3,35	-0,01	0,02	0,00	0,00
31	7,82	0,00	0,00	3,14	-0,01	-0,01	0,00	31	3,62	0,00	0,00	-3,14	0,00	0,01	0,00	0,00
32	7,82	0,00	-0,01	0,80	0,00	0,01	0,00	32	3,62	0,00	0,01	-0,80	0,04	0,01	0,00	0,00
40	7,82	-0,03	-0,01	4,44	0,02	-0,05	0,00	40	3,62	0,03	0,01	-4,44	0,00	-0,06	0,00	0,00
41	7,82	-0,02	0,01	3,29	-0,02	-0,03	0,00	41	3,62	0,02	-0,01	-3,29	-0,01	-0,05	0,00	0,00
42	7,82	-0,01	0,05	1,46	-0,10	-0,02	0,00	42	3,62	0,01	-0,05	-1,46	-0,09	-0,01	0,00	0,00
47	7,82	-0,03	0,03	1,23	-0,06	-0,07	0,00	47	3,62	0,03	-0,03	-1,23	-0,03	-0,05	0,00	0,00
48	7,82	-0,03	0,00	1,03	0,00	-0,05	0,00	48	3,62	0,03	0,00	-1,03	0,00	-0,04	0,00	0,00
15	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	91	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	98	7,82	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
21	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	99	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
23	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
10	7,82	0,00	-0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	101	7,82	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
8	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	102	7,82	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
27	7,82	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	103	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
49	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	104	7,82	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
45	7,82	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	107	7,82	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00
6	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	-0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	169	7,82	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
50	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	929	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
13	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	15	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	5	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	6	7,82	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	13	7,82	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
60	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	12	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17	7,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
17	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	28	7,82	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
28	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00	7	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
7	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	16	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
16	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	25	7,82	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29	7,82	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00	8	7,82	0,00	-0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	2	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
9	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	21	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
2	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	3	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	0,07	0,00	-0,14	0,00	0,00	30	7,82	0,00	-0,07	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
30	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	40	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
40	7,82	0,00	-0,12	0,00	0,30	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
3	7,82	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,00	10	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
11	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	23	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	0,11	0,00	-0,18	0,00	0,00	31	7,82	0,00	-0,11	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	41	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,11	0,00	0,26	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	4	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
26	7,82	0,00	0,07	0,00	-0,10	0,00	0,00	22	7,82	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	27	7,82	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
29	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	30	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
30	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	32	7,82	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
53	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	46	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
46	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,15	0,00	0,01	47	7,82	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
47	7,82	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	48	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
48	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	912	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00
35	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,01	56	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00
32	7,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
36	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	38	7,82	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
38	7,82	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	7,82	0,00	-0,05	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
42	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
40	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
42	7,82	0,00	-0,30	0,00	0,12	0,00	0,00	43	7,82</							

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Var.Coperture: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
16	12,02	-0,16	-0,08	2,14	0,23	-0,44	0,00	16	7,82	0,16	0,08	-2,14	0,08	-0,17	0,00	0,00
17	12,02	-0,15	0,03	1,92	-0,08	-0,40	0,00	17	7,82	0,15	-0,03	-1,92	-0,02	-0,16	0,00	0,00
29	12,78	-0,11	-0,03	0,55	0,09	-0,29	0,01	29	7,82	0,11	0,03	-0,55	0,04	-0,12	-0,01	0,00
30	12,78	0,11	-0,08	3,43	0,17	0,23	0,00	30	7,82	-0,11	0,08	-3,43	0,11	0,16	0,00	0,00
31	12,02	0,21	0,01	3,27	-0,03	0,50	0,00	31	7,82	-0,21	-0,01	-3,27	-0,02	0,28	0,00	0,00
32	12,02	0,00	0,09	1,48	-0,20	0,00	0,00	32	7,82	0,00	-0,09	-1,48	-0,09	0,01	0,00	0,00
40	12,78	-0,14	0,03	4,60	-0,07	-0,33	0,00	40	7,82	0,14	-0,03	-4,60	-0,03	-0,21	0,00	0,00
41	12,02	-0,17	0,01	3,41	-0,02	-0,41	0,00	41	7,82	0,17	-0,01	-3,41	-0,02	-0,23	0,00	0,00
42	12,02	0,05	0,13	1,81	-0,33	0,13	0,00	42	7,82	-0,05	-0,13	-1,81	-0,16	0,07	0,00	0,00
46	12,78	-0,99	0,45	4,09	-1,43	-3,05	-0,01	46	7,82	0,99	-0,45	-4,09	-0,56	-1,35	0,01	0,00
47	12,78	-0,07	-0,07	1,07	0,19	-0,15	0,00	47	7,82	0,07	0,07	-1,07	0,10	-0,12	0,00	0,00
48	12,02	-0,08	0,01	0,94	-0,03	-0,17	0,00	48	7,82	0,08	-0,01	-0,94	0,00	-0,12	0,00	0,00
57	12,02	0,00	0,00	0,31	0,01	0,00	0,00	57	7,82	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	58	7,82	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
59	12,02	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	59	7,82	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,02	0,00	0,17	0,00	-0,14	0,00	0,00	91	12,02	0,00	-0,17	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
25	12,02	0,00	-0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	98	12,02	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
21	12,02	0,00	1,32	0,00	-1,47	0,00	0,00	99	12,02	0,00	-1,32	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
23	12,02	0,00	1,24	0,00	-1,38	0,00	0,00	100	12,02	0,00	-1,24	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
10	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,30	0,00	0,00	101	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
8	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,32	0,00	0,00	102	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
27	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00	103	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
49	12,02	0,00	-0,56	0,00	0,31	0,00	-0,04	104	12,02	0,00	0,56	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00
6	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
45	12,78	0,11	-1,71	0,71	0,12	-0,12	0,03	46	12,78	-0,11	2,68	-0,71	3,24	0,29	-0,03	0,00
55	12,78	0,52	0,21	0,39	-0,18	0,49	0,01	29	12,78	-0,52	-0,21	-0,39	-0,14	0,30	-0,01	0,00
50	12,02	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	929	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,12	0,00	-0,01	0,00
12	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	13	12,02	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	-0,01	0,00
13	12,02	0,00	0,48	0,00	-0,24	0,00	0,00	15	12,02	0,00	0,53	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
4	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	5	12,02	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,69	0,00	-0,52	0,00	0,00	6	12,02	0,00	0,75	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,45	0,00	-0,08	0,00	-0,01	13	12,02	0,00	0,49	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00
60	12,02	0,00	0,26	0,00	-0,12	0,00	0,00	935	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
4	12,02	0,00	0,78	0,00	-0,17	0,00	0,00	12	12,02	0,00	1,20	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
12	12,02	0,00	1,05	0,00	-1,09	0,00	0,00	17	12,02	0,00	1,03	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
17	12,02	0,00	0,73	0,00	-0,65	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,61	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
28	12,02	0,00	0,65	0,00	-0,43	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,64	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,47	0,00	-0,09	0,00	0,01	7	12,02	0,00	0,81	0,00	0,69	0,00	-0,01	0,00
7	12,02	0,00	1,15	0,00	-1,14	0,00	0,00	16	12,02	0,00	1,15	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
16	12,02	0,00	0,81	0,00	-0,71	0,00	-0,01	25	12,02	0,00	0,70	0,00	0,48	0,00	0,01	0,00
25	12,02	-0,11	0,76	0,84	-0,52	-0,16	0,00	29	12,78	0,11	0,65	-0,57	0,31	-0,25	0,00	0,00
2	12,02	0,00	0,87	0,00	-0,09	0,00	0,00	8	12,02	0,00	1,16	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
1	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	2	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
9	12,02	0,00	2,04	0,00	-2,17	0,00	0,00	21	12,02	0,00	2,01	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
2	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	3	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
22	12,02	0,01	0,91	1,46	-0,51	0,01	0,00	30	12,78	-0,01	1,29	-1,02	1,25	0,01	0,00	0,00
30	12,78	0,01	2,30	1,45	-1,47	0,01	0,01	64	12,78	-0,01	-0,80	-1,45	-1,90	0,01	-0,01	0,00
40	12,78	0,00	1,77	0,30	-1,60	-0,01	0,01	47	12,78	0,00	1,01	-0,30	0,09	0,00	-0,01	0,00
3	12,02	0,00	0,80	0,00	-0,07	0,00	0,00	10	12,02	0,00	1,08	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
11	12,02	0,00	1,90	0,00	-2,01	0,00	0,00	23	12,02	0,00	1,87	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
24	12,02	0,00	0,80	0,00	-0,44	0,00	0,00	31	12,02	0,00	1,20	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
31	12,02	0,00	1,75	0,00	-1,65	0,00	-0,01	63	12,02	0,00	-0,60	0,00	-0,78	0,00	0,01	0,00
41	12,02	0,00	1,40	0,00	-1,31	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,81	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
3	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	4	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
26	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,11	0,00	0,00	22	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
22	12,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
24	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	27	12,02	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
29	12,78	-0,05	0,05	0,32	0,14	-0,18	-0,03	30	12,78	0,05	-0,05	-0,32	-0,40	-0,08	0,03	0,00
30	12,78	0,03	0,00	0,39	0,01	0,06	0,00	31	12,02	-0,03	0,00	-0,39	-0,02	0,06	0,00	0,00
31	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	32	12,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
32	12,02	0,00	-0,08	0,00	-0,09	0,00	0,00	57	12,02	0,00	0,08	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
33	12,02	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	58	12,02	0,00	0,42	0,00	0,19	0,00	0,01	0,00
57	12,02	0,00	0,23	0,00	-0,32	0,00	0,00	33	12,02	0,00	-0,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
58	12,02	0,00	0,25	0,00	-0,19	0,00	0,00	59	12,02	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
53	12,78	-0,25	-0,86	0,03	0,24	-0,20	-0,07	46	12,78	0,25	0,86	-0,03	2,21	-0,52	0,07	0,00
59	12,02	0,00	0,41	0,00	-0,08	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,48	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
46	12,78	0,08	0,17	-0,25	-0,81	0,29	-0,04	47	12,78	-0,08	-0,17	0,25	-0,31	0,26	0,04	0,00
47	12,78	-0,15	-0,03	-0,18	0,08	-0,25	0,00	48	12,02	0,15	0,03	0,18	0,01	-0,28	0,00	0,00
48	12,02	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
64	12,78	0,00	0,77	0,00	1,89	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,90	0,00	-1,73	0,00	0,00	0,00
55	12,78	-0,14	-0,25	0,29	0,05	-0,47	-0,06	912	12,78	0,14	0,56	-0,29	0,21	0,38	0,06	0,00
35	12,78	0,08	2,75	0,71	-3,51	0,25	-0,03	56	12,78	-0,08	0,20	-0,71	-2,39	0,12	0,03	0,00
32	12,02	0,00	0,76	0,00	-0,38	0,00	-0,01	36	12,02	0,00	0,56	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00
36	12,02	0,00	0,41	0,00	-0,12	0,00	0,01	949	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00
38	12,02	0,00	0,49	0,00	-0,16	0,00	0,01	42	12,02	0,00	0,84	0,00	0,55	0,00	-0,01	0,00
42	12,02	0,00	1,02	0,00	-0,68	0,00	0,01	49	12,02	0,00	0,84	0,00	0,30	0,00	-0,01	0,00
40	12,78	-0,03	0,02	0,10	-0,05	-0,05	0,00	41	12,02	0,03	-0,02	-0,10	-0,03	-0,		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Var.Coperture: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
91	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	93	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
93	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	26	3,62	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
99	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	22	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	-0,01
100	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	24	3,62	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00
101	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
102	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
103	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
104	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	46	3,62	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00
109	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
112	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00
115	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	7	3,62	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00
118	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
119	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	122	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
122	3,62	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	16	3,62	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00
123	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
124	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
126	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3,62	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
136	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	137	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00
142	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	47	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
150	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	48	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00
153	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	34	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,00	0,00
159	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	165	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
165	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
76	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
91	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
98	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
99	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	22	7,82	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	-0,01
100	7,82	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	7,82	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
101	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	11	7,82	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00
102	7,82	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	9	7,82	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00
103	7,82	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
104	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	105	7,82	0,00	0,				

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Var.Coperture: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
910	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,10	0,00	0,01	35	7,82	0,00	0,07	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,00
76	7,82	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	36	7,82	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
91	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00	14	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
98	12,02	0,00	-0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	26	12,02	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
99	12,02	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,01	22	12,02	0,00	0,08	0,00	0,27	0,00	-0,01	0,00
100	12,02	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00	24	12,02	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
101	12,02	0,00	-1,29	0,00	0,05	0,00	0,00	11	12,02	0,00	1,29	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
102	12,02	0,00	-1,39	0,00	0,06	0,00	0,00	9	12,02	0,00	1,39	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
103	12,02	0,00	0,14	0,00	-0,08	0,00	0,00	28	12,02	0,00	-0,14	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
104	12,02	0,00	-0,09	0,00	0,04	0,00	-0,01	105	12,02	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00
105	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106	12,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
106	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,02	0,00	0,01	50	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,04	0,00	-0,01	0,00
929	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	930	12,02	0,00	0,04	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
930	12,02	0,00	-0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	931	12,02	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	12,02	0,00	-0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	932	12,02	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
932	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	44	12,02	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
935	12,02	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	0,00	934	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
934	12,02	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	933	12,02	0,00	0,12	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
933	12,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	50	12,02	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	-0,01	0,00
912	12,78	-0,20	-0,51	-0,51	-0,13	-0,33	-0,03	911	12,78	0,20	0,83	0,51	0,56	0,20	0,03	0,03
911	12,78	-0,39	-0,98	-1,46	-0,50	-0,11	-0,02	910	12,78	0,39	1,29	1,46	1,22	-0,14	0,02	0,02
910	12,78	-0,65	-1,39	-2,42	-1,25	0,30	-0,10	35	12,78	0,65	1,71	2,42	2,24	-0,71	0,10	0,10
949	12,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	0,00	38	12,02	0,00	0,40	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	1177	0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,05	0,00	1178	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,04	0,00
	1	-0,01	-0,05	0,01	0,01	0,06	0,00	273	-0,01	-0,05	0,02	0,00	0,06	0,00
2	1187	-0,11	-0,57	-0,18	-0,01	0,04	0,00	1188	0,00	-0,02	0,01	0,01	0,03	-0,01
	48	-0,19	-0,59	-0,14	0,04	0,22	0,05	274	-0,08	-0,04	0,05	0,03	0,13	0,04
3	1194	0,04	0,13	0,03	0,00	0,06	0,02	1195	0,00	-0,04	0,08	0,01	0,02	0,02
	15	0,04	0,13	0,04	-0,01	-0,06	-0,02	275	0,00	-0,04	0,10	0,01	0,06	-0,02
4	1205	0,01	0,00	-0,14	-0,19	-0,01	0,03	1206	-0,03	-0,21	-0,21	-0,01	0,01	-0,03
	52	0,02	0,00	0,02	-0,01	-0,04	-0,04	278	-0,02	-0,20	-0,05	0,02	0,12	-0,10
5	1218	0,09	-0,01	0,03	0,03	-0,02	-0,02	1219	0,05	-0,25	0,03	-0,01	0,01	-0,01
	56	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,03	0,01	281	-0,05	-0,27	-0,02	-0,01	-0,07	0,02
6	1225	-0,48	-1,73	-0,72	-0,01	0,23	0,03	1226	-0,13	0,05	0,04	0,04	0,22	0,00
	60	-0,68	-1,77	-0,63	0,08	0,40	0,03	282	-0,32	0,01	0,13	0,08	0,42	0,00
7	1232	-0,42	-1,51	-0,63	0,00	0,01	-0,01	1233	-0,11	0,05	0,05	0,00	0,00	-0,01
	64	-0,60	-1,54	-0,56	0,01	0,07	0,02	283	-0,28	0,01	0,12	0,00	0,01	0,02
8	1239	-0,27	-0,80	-0,35	0,00	-0,03	-0,01	1240	-0,13	-0,09	-0,02	0,00	0,00	-0,02
	68	-0,29	-0,80	-0,34	0,01	0,06	0,02	284	-0,14	-0,09	0,00	-0,01	-0,06	0,02
9	1246	-0,32	-0,94	-0,38	-0,01	0,32	0,03	1247	-0,14	-0,07	0,03	0,05	0,26	0,00
	72	-0,35	-0,94	-0,43	0,09	0,45	0,02	285	-0,18	-0,08	-0,02	0,11	0,55	-0,01
10	1253	0,09	0,04	0,14	0,00	0,00	-0,01	1254	0,04	-0,19	0,02	-0,01	-0,02	-0,01
	76	0,07	0,04	0,09	0,00	0,02	0,01	286	0,03	-0,20	-0,03	0,00	-0,01	0,01
11	1260	-0,01	-0,07	-0,01	-0,03	-0,10	0,00	1261	-0,01	-0,07	0,01	-0,03	-0,10	-0,01
	80	-0,02	-0,07	-0,01	-0,04	-0,19	0,00	287	-0,02	-0,07	0,01	-0,04	-0,19	-0,01
12	1273	-0,31	-1,22	-0,51	0,02	0,01	0,03	1274	-0,05	0,07	0,10	0,01	-0,01	0,04
	84	-0,50	-1,26	-0,43	-0,07	-0,37	-0,10	290	-0,25	0,03	0,18	-0,01	-0,07	-0,09
13	1280	-0,01	-0,14	-0,04	0,00	0,06	0,01	1281	0,00	-0,08	0,00	0,02	0,05	0,00
	88	-0,03	-0,15	-0,01	0,02	0,12	0,02	89	-0,02	-0,09	0,03	0,02	0,11	0,01
14	1284	-0,21	-0,78	-0,28	0,00	-0,01	-0,01	1285	-0,04	0,05	-0,01	-0,01	0,00	-0,02
	92	-0,29	-0,79	-0,26	0,01	0,04	0,01	291	-0,12	0,03	0,01	-0,01	-0,04	0,01
15	1290	-0,20	-0,72	-0,27	0,00	0,01	0,01	1291	-0,04	0,07	0,00	0,00	-0,01	0,01
	1	-0,27	-0,73	-0,25	-0,01	-0,03	-0,01	292	-0,11	0,05	0,02	0,01	0,04	-0,01
16	1286	-0,02	-0,11	-0,06	0,05	0,15	0,01	1297	-0,01	-0,05	-0,02	-0,04	0,00	0,00
	93	-0,04	-0,11	-0,03	-0,04	-0,20	0,02	293	-0,03	-0,05	0,01	-0,02	-0,09	0,01
17	1299	-0,37	-1,08	-0,56	0,01	0,02	0,03	1300	-0,13	0,15	-0,01	0,00	-0,01	0,03
	25	-0,48	-1,10	-0,46	-0,04	-0,19	-0,04	294	-0,23	0,12	0,09	0,00	0,01	-0,04
18	1255	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02	-0,02	0,01	1310	-0,04	-0,04	-0,07	0,00	0,03	0,00
	77	-0,01	-0,03	-0,04	0,00	-0,01	-0,02	297	-0,01	-0,04	-0,05	0,00	0,00	-0,02
19	1321	-0,01	-0,06	-0,03	0,00	-0,24	-0,03	1322	-0,01	-0,08	0,01	-0,04	-0,20	-0,01
	5	-0,02	-0,06	-0,02	-0,05	-0,24	0,00	300	-0,03	-0,08	0,02	-0,07	-0,34	0,01
20	1325	0,00	-0,05	0,03	-0,04	-0,23	-0,01	1334	-0,01	-0,10	0,07	-0,04	-0,24	0,00
	17	-0,01	-0,06	0,04	-0,05	-0,27	0,02	303	-0,02	-0,10	0,08	-0,06	-0,32	0,02
21	1339	0,00	-0,07	-0,01	-0,08	-0,28	-0,01	1351	-0,01	-0,11	0,03	-0,06	-0,22	-0,02
	23	-0,02	-0,08	0,01	-0,09	-0,45	-0,06	308	-0,02	-0,11	0,05	-0,08	-0,38	-0,07
22	1218	-0,03	0,00	0,03	0,11	0,01	-0,02	1360	-0,04	-0,04	0,06	-0,02	-0,03	0,01
	56	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,08	0,01	311	-0,01	-0,04	0,07	-0,03	-0,14	0,05
23	1313	-0,04	-0,18	-0,13	-0,02	-0,01	-0,02	1371	-0,01	-0,02	0,04	0,01	-0,01	-0,02
	37	-0,06	-0,18	-0,25	0,02	0,09	0,01	314	-0,02	-0,02	-0,08	0,01	0,05	0,01
24	1382	0,00	-0,02	-0,02	0,01	0,00	0,00	1383	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
	101	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	317	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
25	1389	0,00	-0,01	0,03	-0,02	0,00	0,01	1390	-0,01	-0,04	0,06	0,01	0,02	0,01
	105	-0,01	-0,01	0,03	0,00	-0,01	-0,02	318	-0,01	-0,04	0,05	0,01	0,05	-0,03
26	1402	-0,01	-0,04	0,04	0,05	0,09	-0,01	1403	0,00	-0,02	0,10	-0,03	-0,01	-0,01
	108	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,11	0,03	321	-0,01	-0,02	0,05	-0,02	-0,09	0,03
27	1415	0,02	0,02	-0,02	0,09	-0,03	-0,03	1416	0,01	-0,05	-0,06	0,01	0,01	0,00
	112	0,01	0,02	0,02	0,01	0,04	0,02	324	-0,01	-0,06	-0,02	-0,02	-0,10	0,04
28	1264	0,00	-0,06	0,02	-0,02	-0,07	-0,01	1426	0,00	-0,05	0,03	-0,01	-0,05	-0,01
	81	-0,02	-0,06	0,02	-0,03	-0,14	-0,03	327	-0,02	-0,06	0,03	-0,02	-0,12	-0,03
29	1275	-0,01	0,06	0,00	0,10	-0,05	-0,05	1435	-0,02	0,02	0,04	-0,03	-0,14	0,00
	85	0,00	0,07	0,03	0,00	0,02	0,07	330	-0,01	0,02	0,07	-0,04	-0,21	0,12
30	1440	-0,01	-0,03	-0,05	-0,01	-0,09	-0,01	1452	-0,01	-0,04	-0,02	0,02	-0,06	0,00
	44	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,03	-0,08	335	-0,01	-0,04	-0,01	0,02	0,09	-0,07
31	1455	-0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,03	-0,01	1463	-0,01	-0,06	0,03	-0,02	-0,06	-0,01
	46	-0,01	-0,03	0,02	0,00	0,02	0,03	338	-0,01	-0,06	0,04	-0,01	-0,04	0,03

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
32	1402	-0,01	-0,05	-0,07	-0,03	-0,10	0,03	1472	-0,01	-0,03	-0,09	0,01	-0,01	0,03
	108	-0,02	-0,05	-0,05	0,02	0,08	-0,01	341	-0,01	-0,03	-0,07	0,01	0,04	-0,01
33	1189	0,00	0,05	0,06	-0,08	0,02	0,02	1481	-0,01	-0,01	0,07	0,02	0,08	-0,01
	49	0,01	0,05	0,08	0,00	0,02	-0,05	344	0,00	-0,01	0,09	0,03	0,15	-0,08
34	1205	0,01	0,02	0,08	0,12	0,07	-0,05	1498	-0,01	-0,07	0,16	-0,05	-0,14	0,00
	52	0,00	0,02	0,11	-0,01	-0,03	0,08	349	-0,02	-0,07	0,19	-0,05	-0,24	0,13
35	1406	-0,11	0,04	0,03	0,01	-0,01	0,03	1513	-0,10	0,05	0,10	0,03	-0,02	0,04
	109	-0,03	0,05	-0,03	0,00	0,02	-0,06	354	-0,03	0,06	0,04	0,04	0,18	-0,05
36	1281	0,00	-0,09	0,01	0,02	0,05	0,00	1516	0,00	-0,10	0,01	0,01	0,03	0,00
	89	-0,03	-0,09	0,05	0,02	0,11	0,02	355	-0,03	-0,10	0,05	0,02	0,10	0,02
37	1374	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1525	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	0,00	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	358	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
38	1384	0,00	-0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,00	1528	0,00	-0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	102	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,01	116	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,01
39	1530	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	1531	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
	118	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,05	0,00	119	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
40	1531	-0,01	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	1534	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	119	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01	359	0,00	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01
41	1528	0,00	-0,04	-0,03	0,00	-0,01	-0,01	1536	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
	116	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,01	360	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04	0,01
42	123	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
43	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	120	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00
	122	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
44	95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	123	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
45	125	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	117	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
	124	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
46	125	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	127	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
	104	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
47	127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	100	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
49	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	127	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	100	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
50	130	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	128	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	130	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
53	132	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
54	125	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00
	117	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00
55	1539	-0,01	-0,20	-0,03	0,00	0,00	0,00	1540	0,00	-0,15	-0,04	0,00	0,00	0,00
	50	-0,04	-0,21	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	1193	-0,03	-0,16	-0,02	0,00	-0,02	-0,01
56	1549	-0,12	-1,02	-0,07	-0,03	-0,01	-0,06	1550	-0,01	-0,46	-0,09	0,01	0,07	-0,07
	54	-0,24	-1,04	-0,26	0,13	0,63	0,10	1215	-0,13	-0,49	-0,27	0,04	0,20	0,09
57	1564	-0,06	-0,47	-0,05	-0,01	0,01	-0,02	1565	0,01	-0,15	0,03	0,00	0,02	-0,02
	58	-0,13	-0,49	-0,11	0,03	0,15	0,02	1224	-0,06	-0,17	-0,04	0,01	0,04	0,01
58	1574	0,01	-0,55	-0,03	0,00	-0,05	-0,01	1575	0,00	-0,62	0,04	-0,02	0,07	-0,02
	62	-0,11	-0,58	-0,05	-0,01	-0,06	-0,02	1231	-0,12	-0,64	0,02	-0,03	-0,15	-0,03
59	1584	0,01	-0,49	-0,03	0,00	0,00	0,00	1585	0,00	-0,54	0,03	0,00	-0,03	0,00
	66	-0,10	-0,51	-0,05	0,00	-0,01	0,00	1238	-0,11	-0,56	0,00	0,00	0,02	0,00
60	1594	0,00	-0,62	-0,03	0,00	0,02	0,00	1595	0,01	-0,57	0,08	0,00	0,01	0,00
	70	-0,13	-0,65	-0,06	0,00	0,02	0,00	1245	-0,12	-0,60	0,05	0,00	0,02	0,00
61	1604	0,00	-0,66	-0,04	0,00	-0,08	-0,01	1605	0,01	-0,61	0,10	-0,01	-0,07	0,00
	74	-0,14	-0,69	-0,07	-0,02	-0,10	-0,01	1252	-0,13	-0,64	0,06	-0,02	-0,11	0,00
62	1614	0,01	-0,18	0,03	0,00	0,01	0,00	1615	0,01	-0,17	-0,01	0,00	0,00	0,00
	78	-0,01	-0,18	0,02	0,00	0,02	0,00	1259	-0,01	-0,18	-0,02	0,01	0,04	0,00
63	1624	-0,01	-0,22	-0,02	0,00	0,04	0,00	1625	0,01	-0,14	0,04	0,01	0,04	0,00
	82	-0,05	-0,22	-0,03	0,01	0,05	0,01	1270	-0,03	-0,15	0,03	0,00	0,02	0,01
64	1642	-0,01	-0,24	-0,09	0,00	0,02	0,03	1643	-0,03	-0,33	-0,17	0,02	0,04	0,03
	86	-0,06	-0,25	-0,07	0,03	0,13	0,02	1279	-0,08	-0,34	-0,15	0,03	0,14	0,02
65	1652	0,03	-0,13	0,04	0,00	-0,01	-0,01	1653	0,02	-0,17	0,03	0,00	0,00	-0,01
	90	0,00	-0,14	0,03	0,00	0,01	-0,01	91	-0,01	-0,18	0,02	0,00	0,01	-0,01
66	1658	0,01	-0,22	-0,01	0,00	0,01	0,00	1659	0,01	-0,19	0,02	0,00	0,00	0,00
	94	-0,04	-0,23	-0,01	0,00	0,01	0,00	130	-0,04	-0,20	0,01	0,00	0,01	0,00
67	1667	0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1668	0,01	-0,18	0,02	0,00	0,00	0,00
	97	-0,03	-0,20	0,00	0,00	0,01	0,00	1296	-0,03	-0,19	0,02	0,00	0,01	0,00
68	1660	-0,01	-0,15	0,01	0,02	0,07	0,00	1677	0,00	-0,12	0,03	-0,02	-0,02	-0,01
	95	-0,03	-0,15	0,00	-0,02	-0,09	0,00	123	-0,03	-0,13	0,02	0,00	-0,02	0,00
69	1653	0,00	-0,15	0,06	0,00	0,00	-0,01	1680	0,01	-0,12	0,03	0,00	0,00	-0,01
	91	-0,03	-0,16	0,08	0,00	0,01	-0,01	1522	-0,03	-0,12	0,05	0,00	0,01	-0,01
70	1692	-0,02	-0,26	-0,02	0,01	0,02	0,02	1693	0,00	-0,16	-0,01	0,00	-0,03	0,02
	38	-0,06	-0,27	-0,04	-0,03	-0,14	-0,05	1379	-0,04	-0,16	-0,02	0,01	0,03	-0,04
71	1710	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	1711	0,00	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,00
	103	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,03	0,00	1388	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00
72	1696	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1720	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1527	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
73	1712	0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1724	0,01	-0,05	-0,02	0,00	0,01	0,00
	104	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	117	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
74	1727	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	1728	0,00	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	120	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	3	-0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
75	1728	-0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	1733	0,00	-0,04	0,02	-0,01	0,01	-0,01
	3	-0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	1186	-0,01	-0,05	0,02	-0,01	-0,03	0,00
76	1724	0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,01	0,00	1737	0,01					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
77	193	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	194	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	183	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	182	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	195	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	182	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,01	191	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
79	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
80	196	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	184	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
	193	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
82	198	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00
	194	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	195	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
83	178	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01	199	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00
	195	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,01	196	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
84	199	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00
	196	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00
85	185	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	185	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
	184	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	198	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
86	186	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	200	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
	185	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	198	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
87	200	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,01	202	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01
	186	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01	200	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,01
89	202	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	200	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
90	1741	0,01	-0,12	-0,05	0,00	0,00	-0,02	1742	0,01	-0,16	0,00	0,00	0,01	-0,02
	155	-0,02	-0,13	0,07	0,01	0,05	-0,01	1548	-0,03	-0,16	0,12	0,00	0,01	-0,01
91	1751	0,00	-0,22	-0,11	0,06	-0,16	0,23	1752	-0,04	-0,41	-0,12	-0,16	-0,22	0,22
	157	-0,02	-0,23	0,02	-0,28	-1,42	0,02	1098	-0,06	-0,41	0,01	-0,20	-1,01	0,01
92	1769	0,01	-0,31	0,07	-0,01	-0,03	0,01	1770	0,03	-0,23	0,13	-0,01	0,01	0,00
	159	-0,05	-0,32	-0,04	0,02	0,08	0,06	1573	-0,04	-0,24	0,02	-0,03	-0,13	0,06
93	1779	0,01	-0,87	-0,10	0,00	0,03	0,01	1780	0,06	-0,61	0,07	0,00	0,15	-0,01
	161	-0,18	-0,91	0,05	0,01	0,07	-0,01	1583	-0,13	-0,65	0,22	0,00	-0,01	-0,02
94	1789	0,02	-0,74	-0,08	0,00	0,01	0,00	1790	0,06	-0,54	0,09	0,00	-0,04	0,00
	163	-0,15	-0,78	0,06	0,00	-0,01	0,00	1593	-0,11	-0,57	0,23	0,01	0,03	0,01
95	1799	-0,06	-0,84	-0,08	0,00	-0,01	0,00	1800	0,00	-0,53	-0,05	0,00	-0,01	0,00
	165	-0,22	-0,87	-0,24	0,00	-0,01	0,00	1603	-0,15	-0,56	-0,20	0,00	-0,01	0,00
96	1809	-0,08	-0,94	-0,10	0,00	0,02	0,00	1810	0,00	-0,56	-0,05	0,00	0,02	0,00
	167	-0,24	-0,98	-0,26	0,00	0,02	0,00	1613	-0,17	-0,60	-0,22	0,00	0,02	0,00
97	1819	0,01	-0,22	-0,03	0,00	-0,02	-0,01	1820	0,01	-0,19	-0,13	-0,01	0,01	-0,01
	169	-0,03	-0,23	0,02	-0,01	-0,04	-0,01	1623	-0,02	-0,20	-0,07	-0,01	-0,07	-0,01
98	1829	-0,01	-0,43	-0,01	-0,03	-0,07	-0,19	1830	0,02	-0,25	0,03	0,03	0,06	-0,19
	171	-0,09	-0,45	-0,09	0,15	0,77	0,05	1639	-0,06	-0,26	-0,06	0,04	0,22	0,05
99	1847	0,04	-0,24	0,09	0,00	0,00	0,02	1848	0,04	-0,24	-0,08	0,00	-0,01	0,03
	175	0,00	-0,25	0,04	-0,03	-0,13	0,02	176	0,00	-0,25	-0,13	-0,02	-0,10	0,02
100	1853	-0,01	-0,38	-0,07	-0,01	-0,04	0,01	1854	0,03	-0,23	0,00	-0,01	-0,03	0,01
	177	-0,08	-0,40	0,06	-0,01	-0,05	0,01	199	-0,05	-0,24	0,13	-0,01	-0,04	0,01
101	1862	0,02	-0,32	0,03	0,01	0,00	-0,01	1863	0,04	-0,20	0,07	0,00	-0,04	-0,01
	179	-0,05	-0,33	0,02	-0,02	-0,10	-0,05	1676	-0,02	-0,21	0,06	0,00	0,02	-0,04
102	1855	-0,02	-0,17	0,00	0,07	0,31	0,00	1871	0,00	-0,06	-0,02	-0,03	-0,06	-0,01
	178	-0,04	-0,17	0,00	-0,05	-0,24	0,02	201	-0,02	-0,07	-0,01	0,01	0,04	0,02
103	1848	0,00	-0,20	-0,01	0,01	-0,01	0,03	1874	0,02	-0,11	-0,16	0,01	0,00	0,03
	176	-0,02	-0,20	0,05	-0,02	-0,10	0,02	1120	-0,01	-0,12	-0,10	-0,02	-0,09	0,02
104	1889	-0,21	0,01	0,48	-0,26	-0,57	0,48	1890	-0,04	0,04	-0,01	-0,17	0,01	0,18
	253	-0,14	0,01	0,28	-0,34	-0,90	0,49	1886	0,00	0,03	-0,22	-0,26	-0,32	0,19
105	364	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,12	0,03	363	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,13	0,03
	361	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,11	0,03	362	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,02	0,03
106	365	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,10	0,04	366	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,13	0,02
	364	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,15	0,04	363	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,01	0,02
107	368	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,58	0,02	367	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,58	-0,02
	361	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,60	0,00	364	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,56	-0,04
108	372	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,36	0,00	371	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,28	0,01
	369	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	-0,12	370	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,12	-0,11
109	368	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,14	-0,04	370	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,16	-0,11
	367	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,19	0,04	371	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,27	-0,03
110	373	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,14	0,07	365	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,10	0,06
	367	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,19	0,04	364	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,15	0,02
111	375	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,02	0,08	374	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,04	0,04
	373	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,13	0,09	365	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,13	0,04
112	371	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,32	-0,03	376	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,33	-0,12
	367	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,58	-0,01	373	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,59	-0,10
113	377	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,26	0,15	376	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,16	0,14
	372	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,36	0,01	371	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,29	0,00
114	379	0,00	0,00	0,00	0,27	0,41	0,16	378	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,10	0,15
	377	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,21	0,18	376	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,15	0,17
115	372	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,03	0,06	369	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,34	0,08
	380	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,18	-0,10	381	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,32	-0,07
116	373	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,13	0,08	376	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,16	0,14
	375	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,02	0,09	378	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,10	0,15
117	377	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,14	-0,09	372	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,03	-0,08
	382	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,37	0,01	380	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,18	0,03
118	366	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,02	365	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,12	0,05
	383	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,08	0,00	374	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,04	0,03
119	384	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,01	385	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,03	-0,01
	374	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,05	0,02	383	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,06	0,00
120	385	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,02	0,00	384	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,01	-0,02
	386	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,07	-0,07	387	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,03	-0,09
121	389	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,10	386	0,00	0,00	0,00</			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
122	375	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,62	-0,08	390	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,65	-0,02
	374	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,61	-0,04	384	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,02
123	391	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,09	-0,10	387	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,02	-0,10
	390	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,09	0,00	384	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,01	0,00
124	393	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,31	-0,09	391	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,09	-0,13
	392	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,32	0,05	390	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,09	0,02
125	378	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,36	-0,12	392	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,35	-0,05
	375	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,62	-0,09	390	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,66	-0,01
126	394	0,00	0,00	0,00	0,41	0,61	0,00	392	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,25	0,03
	379	0,00	0,00	0,00	0,25	0,32	0,12	378	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,12	0,15
127	392	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,31	0,03	394	0,00	0,00	0,00	0,33	0,22	0,08
	393	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,31	-0,06	395	0,00	0,00	0,00	0,43	0,92	0,00
128	396	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,05	-0,19	388	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,10	-0,15
	391	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,08	-0,12	387	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,02	-0,08
129	398	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,25	-0,20	397	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,20	-0,14
	396	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,06	-0,20	388	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,09	-0,14
130	393	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,41	0,15	399	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,40	0,26
	391	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,66	0,10	396	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,64	0,22
131	400	0,00	0,00	0,00	0,15	0,38	-0,31	399	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,06	-0,35
	395	0,00	0,00	0,00	0,42	0,89	-0,07	393	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,35	-0,10
132	402	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,40	-0,25	401	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,32	-0,24
	400	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	-0,33	399	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,08	-0,32
133	396	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,06	-0,21	399	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,07	-0,28
	398	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,25	-0,20	401	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,32	-0,27
134	389	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,10	-0,10	388	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,09	-0,14
	403	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,05	-0,10	397	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,20	-0,14
135	407	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,30	-0,06	406	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,30	0,02
	404	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	-0,06	405	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	0,02
136	381	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,19	0,12	405	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,18	0,07
	380	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,39	0,04	406	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,30	0,00
137	406	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,02	-0,01	408	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01	0,09
	380	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,16	-0,02	382	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,27	0,08
138	408	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,01	0,06	410	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,03	0,09
	382	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,29	0,12	409	0,00	0,00	0,00	0,28	0,32	0,15
139	411	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,01	408	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	-0,03
	407	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,30	-0,01	406	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,31	-0,03
140	412	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,21	0,04	410	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,27	-0,06
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	408	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	-0,07
141	409	0,00	0,00	0,00	0,41	0,73	-0,07	410	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,19	-0,06
	413	0,00	0,00	0,00	0,37	0,27	-0,03	414	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,55	-0,02
142	416	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,16	0,14	415	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,13	0,07
	404	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,09	0,10	407	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,03
143	420	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,26	-0,07	419	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,37	-0,02
	417	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,16	0,03	418	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,18	0,09
144	416	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,21	-0,11	418	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,13	0,02
	415	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,35	-0,12	419	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,38	0,01
145	421	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,23	0,03	411	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,04
	415	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,35	-0,05	407	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,05
146	411	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,04	421	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,24	0,08
	412	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,21	0,05	422	0,00	0,00	0,00	0,34	0,43	0,09
147	419	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,12	0,09	423	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,35	0,09
	415	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,16	0,00	421	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,20	0,00
148	424	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,13	-0,18	423	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,20	-0,17
	420	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,26	-0,05	419	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,37	-0,05
149	423	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,20	-0,22	424	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,17
	425	0,00	0,00	0,00	0,27	0,35	-0,24	426	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,17	-0,19
150	428	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,23	0,07	427	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,24	0,12
	420	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,13	0,09	424	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,14
151	429	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,29	0,07	428	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,23	0,11
	417	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,19	0,01	420	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,13	0,04
152	431	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,61	-0,04	430	0,00	0,00	0,00	0,36	0,38	-0,07
	414	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,42	-0,02	413	0,00	0,00	0,00	0,48	0,83	-0,06
153	433	0,00	0,00	0,00	0,46	0,53	0,00	432	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,47	0,01
	422	0,00	0,00	0,00	0,34	0,43	0,03	412	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,24	0,04
154	410	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,19	-0,04	412	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,24	0,01
	414	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,55	-0,03	432	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,47	0,02
155	414	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,42	-0,03	432	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,52	0,02
	431	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,61	-0,03	434	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,52	0,02
156	431	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,09	0,12	436	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,11	-0,18
	430	0,00	0,00	0,00	0,95	0,48	0,09	435	0,00	0,00	0,00	0,78	0,47	-0,21
157	437	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,19	-0,02	436	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,25	0,03
	434	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,59	-0,03	431	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,55	0,03
158	439	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,31	-0,03	438	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,34	0,10
	437	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,22	-0,04	436	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,28	0,08
159	434	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,12	-0,02	432	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,05	-0,03
	440	0,00	0,00	0,00	0,92	0,50	-0,07	433	0,00	0,00	0,00	0,36	0,43	-0,08
160	435	0,00	0,00	0,00	0,34	0,15	0,21	436	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,28	0,18
	441	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,40	0,07	438	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,34	0,04
161	437	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,09	0,11	434	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,11	-0,02
	442	0,00	0,00	0,00	0,55	0,33	0,11	440	0,00	0,00	0,00	0,75	0,46	-0,02
162	444	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,35	-0,14	443	0,00	0,00	0,00	0,61	0,42	-0,02
	426	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,14	-0,23	425	0,00	0,00	0,00	0,31	0,52	-0,11
163	443	0,00	0,00	0,00	0,62	0,45	-0,15	444	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,33	-0,11
	445	0,00	0,00	0,00	0,54	0,75	-0,03	446	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,31	0,01
164	448	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,29	0,16	447	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,31	0,13
	426	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,14	0,17	444	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,08	0,15
165	450	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,01	0,27	449	0,00	0,00	0,00	0,52	0,68	0,30
	446	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,36	-0,03	445	0,00	0,00	0,00	0,52	0,65	0,00
166	452	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,37	0,26	451	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
167	454	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,25	0,05	453	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,19	-0,13
	446	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,08	-0,03	450	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,21
168	442	0,00	0,00	0,00	0,54	0,21	-0,15	449	0,00	0,00	0,00	1,00	0,26	0,24
	455	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,37	-0,11	451	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,42	0,28
169	447	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,31	0,16	454	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,25	0,04
	444	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,08	0,12	446	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,09	0,00
170	437	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,22	-0,09	442	0,00	0,00	0,00	0,25	0,15	-0,16
	439	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	0,01	455	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,37	-0,06
171	427	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,24	0,10	448	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,30	0,12
	424	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,11	0,17	426	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,13	0,20
172	400	0,00	0,00	0,00	0,33	0,17	-0,34	435	0,00	0,00	0,00	0,97	0,27	0,07
	402	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,39	-0,31	441	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,41	0,10
173	397	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,55	0,13	457	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,52	0,08
	403	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,26	0,10	456	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,22	0,04
174	461	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,50	-0,03	460	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,51	-0,12
	458	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	-0,02	459	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,21	-0,11
175	457	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,52	0,06	461	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,50	-0,02
	456	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,23	0,05	458	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,21	-0,03
176	398	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,59	0,19	462	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,56	0,11
	397	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,56	0,15	457	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,52	0,07
177	457	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,27	-0,08	462	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,40	-0,10
	461	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,29	0,03	463	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,45	0,02
178	464	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,54	-0,14	462	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,40	-0,10
	401	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,31	-0,24	398	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,26	-0,21
179	462	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,40	-0,11	464	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,53	-0,12
	463	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,45	0,03	465	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,59	0,01
180	402	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,03	0,21	466	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,22	0,09
	401	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,40	0,26	464	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,42	0,13
181	467	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,17	0,20	468	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,18
	460	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,25	0,13	459	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,11
182	470	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,09	0,19	469	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,12	0,18
	467	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,18	0,19	468	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,04	0,18
183	460	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,25	0,13	471	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,38	0,16
	467	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,17	0,20	472	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,22	0,23
184	473	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,50	0,16	471	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,38	0,16
	465	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,59	0,02	463	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,44	0,02
185	471	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,38	0,15	473	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,51	0,18
	472	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,22	0,24	474	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,23	0,27
186	471	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,38	0,15	460	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,24	0,14
	463	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,45	0,03	461	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,29	0,02
187	476	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,26	0,01	475	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,19	-0,12
	465	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,43	-0,03	473	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,39	-0,15
188	466	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,22	0,11	476	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,26	-0,02
	464	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,42	0,12	465	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,43	-0,01
189	478	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,02	0,12	477	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,11	0,16
	470	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,10	0,17	469	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,21
190	467	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,18	0,20	472	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,20	0,22
	470	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,09	0,17	479	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,02	0,20
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,43	-0,08	481	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,23	-0,01
	477	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,21	480	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	-0,14
192	482	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,13	0,06	478	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,02	0,08
	479	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,01	0,17	470	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,10	0,19
193	474	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,35	-0,31	483	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,39	-0,26
	472	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,57	-0,23	479	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,57	-0,18
194	485	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,29	484	0,00	0,00	0,00	0,31	0,25	-0,37
	474	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,36	-0,26	483	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,39	-0,34
195	479	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,01	0,20	483	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,18	0,20
	482	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,13	0,05	486	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,36	0,06
196	488	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,22	-0,08	487	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,17	-0,07
	486	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,42	0,03	482	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,12	0,04
197	484	0,00	0,00	0,00	0,95	0,37	-0,34	489	0,00	0,00	0,00	0,88	0,33	0,08
	483	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,40	-0,33	486	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,35	0,08
198	478	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,04	0,09	482	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,12	0,03
	481	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,14	-0,03	487	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,17	-0,09
199	491	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,06	-0,09	490	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,02	-0,06
	488	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,32	-0,07	487	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,25	-0,04
200	493	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,08	-0,06	492	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,04	0,05
	491	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,09	-0,12	490	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,11	-0,02
201	488	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,32	-0,08	494	0,00	0,00	0,00	0,31	0,23	-0,09
	491	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,06	-0,11	495	0,00	0,00	0,00	0,29	0,47	-0,12
202	497	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,15	0,04	490	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,13	0,05
	496	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,08	0,00	492	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,04	0,01
203	489	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21	0,04	494	0,00	0,00	0,00	0,77	0,42	0,10
	486	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,33	-0,01	488	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,36	0,05
204	499	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,07	497	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,16	0,04
	498	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	-0,13	496	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,08	-0,02
205	475	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,19	-0,10	485	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,23
	473	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,39	-0,17	474	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,36	-0,30
206	441	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,08	0,05	500	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,09	0,00
	402	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,01	0,16	466	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,22	0,11
207	466	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,64	-0,07	500	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,68	-0,04
	476	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,70	-0,01	501	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,75	0,02
208	502	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,67	0,02	500	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,67	-0,04
	438	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,31	0,08	441	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,42	0,02
209	500	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,68	-0,01	502	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,66	0,01
	501	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,75	-0,01	503	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,75	0,00
210	439	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,05	-0,01	504	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,07	0,00
	438	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,05	-0,04	502	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,09	-0,03
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,64	0,03	475	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
212	485	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,16	475	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,18	-0,13
	506	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,15	-0,01	505	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,07	0,02
213	507	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,60	-0,02	505	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,65	-0,01
	503	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,75	-0,01	501	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,75	0,01
214	510	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,19	-0,01	509	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,20	-0,07
	508	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,59	0,01	507	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,62	-0,05
215	505	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,64	0,02	507	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,62	-0,04
	506	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,33	-0,06	509	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,20	-0,12
216	511	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,09	-0,01	508	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,09	0,01
	503	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,11	0,01	507	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,09	0,02
217	485	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,32	0,33	506	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,32	-0,16
	484	0,00	0,00	0,00	0,67	0,39	0,34	512	0,00	0,00	0,00	1,03	0,45	-0,15
218	504	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,07	-0,02	511	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,09	-0,01
	502	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,09	-0,01	503	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,11	0,00
219	439	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	-0,03	455	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,37	0,00
	504	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,64	0,02	513	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,64	0,05
220	515	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,53	0,23	514	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,60	0,13
	452	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,35	0,31	451	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,41	0,21
221	455	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,37	0,03	451	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,42	0,15
	513	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,64	0,04	514	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,60	0,16
222	517	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,62	0,07	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,69	0,01
	514	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,61	0,12	513	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,64	0,06
223	504	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,64	0,01	513	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,64	0,04
	511	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,73	0,01	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,69	0,03
224	511	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,73	0,01	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,69	0,02
	508	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,58	0,00	518	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,57	0,00
225	519	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,48	0,11	517	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,62	0,05
	515	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,52	0,22	514	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,61	0,15
226	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,69	0,04	517	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,61	0,04
	518	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,57	-0,02	520	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,49	-0,03
227	518	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,56	0,02	520	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,48	-0,08
	521	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,25	-0,03	522	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,24	-0,13
228	520	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,08	0,07	517	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,10	-0,07
	523	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,16	0,05	519	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,15	-0,09
229	521	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,25	0,03	510	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,19	0,04
	518	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,57	-0,01	508	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,59	0,00
230	525	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,13	-0,26	524	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,10	-0,24
	452	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,03	-0,27	515	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,09	-0,25
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,37	0,04	526	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,44	-0,12
	510	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,19	0,03	509	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	-0,12
232	506	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,31	-0,12	509	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	-0,07
	512	0,00	0,00	0,00	0,42	0,33	-0,27	526	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,43	-0,22
233	512	0,00	0,00	0,00	0,61	1,26	-0,22	526	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,35	-0,20
	528	0,00	0,00	0,00	0,37	0,83	0,16	529	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,58	0,19
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,40	-0,04	530	0,00	0,00	0,00	0,59	0,61	0,08
	529	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,58	0,05	528	0,00	0,00	0,00	0,28	0,36	0,17
235	530	0,00	0,00	0,00	0,61	0,69	0,05	531	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,41	0,06
	532	0,00	0,00	0,00	0,30	0,19	0,11	533	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,11
236	529	0,00	0,00	0,00	0,57	-0,09	0,01	526	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,15	0,03
	534	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,14	0,02	527	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,17	0,04
237	531	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,42	0,05	535	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,40	-0,05
	533	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,06	536	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,13	-0,04
238	531	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,05	-0,03	529	0,00	0,00	0,00	0,57	-0,09	-0,02
	535	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,08	0,03	534	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,14	0,05
239	537	0,00	0,00	0,00	0,25	0,36	0,17	527	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,36	0,09
	521	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,25	0,09	510	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,19	0,00
240	538	0,00	0,00	0,00	0,26	0,79	-0,15	534	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,53	-0,17
	537	0,00	0,00	0,00	0,37	0,92	0,12	527	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,34	0,10
241	539	0,00	0,00	0,00	0,92	0,40	-0,26	537	0,00	0,00	0,00	0,59	0,43	0,15
	522	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,22	-0,29	521	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,25	0,13
242	522	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,15	0,21	520	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,08	0,03
	540	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,15	0,26	523	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,16	0,09
243	541	0,00	0,00	0,00	0,43	0,53	-0,09	535	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,38	0,02
	538	0,00	0,00	0,00	0,17	0,36	-0,18	534	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,55	-0,07
244	545	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,01	0,09	544	0,00	0,00	0,00	0,39	0,49	0,10
	542	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,27	0,02	543	0,00	0,00	0,00	0,36	0,17	0,03
245	547	0,00	0,00	0,00	0,75	0,40	-0,04	539	0,00	0,00	0,00	1,08	0,51	0,36
	546	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,14	-0,04	548	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,21	0,35
246	535	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,39	-0,06	541	0,00	0,00	0,00	0,44	0,58	-0,07
	536	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,08	549	0,00	0,00	0,00	0,21	0,15	-0,10
247	539	0,00	0,00	0,00	0,29	0,35	0,39	522	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,15	0,25
	548	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,19	0,38	540	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	0,24
248	543	0,00	0,00	0,00	0,64	0,45	-0,05	547	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,01
	542	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,15	-0,01	546	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,13	0,05
249	453	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19	-0,13	525	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,13	-0,23
	450	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-0,22	452	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,03	-0,32
250	551	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,26	-0,14	428	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,21	-0,07
	550	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,13	-0,16	429	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,17	-0,10
251	428	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,22	-0,11	551	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,26	-0,08
	427	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,09	-0,07	552	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,04
252	550	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,13	-0,21	553	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,18	-0,20
	551	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	-0,12	554	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,11
253	556	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,28	-0,06	554	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,14
	555	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,11	0,01	553	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,15	-0,08
254	558	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,11	-0,17	557	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,20	-0,12
	556	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,27	-0,11	554	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,07
255	551	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	-0,11	554	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,14
	552	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,00	557	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,19	-0,04
256	427	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,07	-0,09	552	0,00					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
257	561	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,13	-0,10	562	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,14
	560	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	-0,10	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,20	-0,14
258	556	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,27	-0,11	560	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,20	-0,10
	558	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-0,19	564	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,18
259	560	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,14	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,20	-0,09
	564	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,12	565	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	-0,07
260	562	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,18	566	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,05	-0,11
	563	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,12	567	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,27	-0,05
261	569	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,23	0,18	567	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,26	-0,07
	568	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,04	0,20	566	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,03	-0,05
262	567	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,26	0,01	569	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,23	0,09
	570	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,19	-0,02	571	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,16	0,06
263	573	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,25	572	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,12	-0,17
	568	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,09	-0,23	569	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,14	-0,14
264	570	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,19	0,03	565	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	-0,04
	567	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,26	-0,05	563	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,12
265	560	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,19	-0,13	556	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,28	-0,07
	561	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,13	-0,07	555	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,11	-0,02
266	552	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,12	-0,04	557	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,17	0,00
	559	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,35	0,08	574	0,00	0,00	0,00	0,43	0,28	0,12
267	559	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,24	0,06	574	0,00	0,00	0,00	0,62	1,27	0,05
	575	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,29	-0,33	576	0,00	0,00	0,00	0,48	0,49	-0,34
268	577	0,00	0,00	0,00	0,11	0,37	-0,37	574	0,00	0,00	0,00	1,17	0,43	-0,07
	558	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,14	-0,29	557	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,18	0,01
269	564	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,12	0,14	578	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,20	0,12
	558	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,12	0,26	577	0,00	0,00	0,00	0,36	0,05	0,24
270	575	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,29	-0,16	447	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,21	-0,16
	559	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,24	-0,11	448	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,15	-0,11
271	447	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,21	-0,14	575	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,28	-0,22
	454	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,08	-0,06	579	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	-0,14
272	582	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,26	0,12	581	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,24	-0,12
	580	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21	0,17	576	0,00	0,00	0,00	0,74	0,18	-0,07
273	575	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,28	-0,29	576	0,00	0,00	0,00	0,41	0,12	-0,25
	579	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,13	-0,12	581	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,23	-0,08
274	581	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,27	-0,01	582	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,23	0,03
	583	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,43	-0,02	584	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	0,02
275	583	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,43	0,04	585	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,35	0,02
	581	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,26	-0,09	579	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,10	-0,11
276	578	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,20	0,15	586	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,20	-0,08
	577	0,00	0,00	0,00	0,60	0,09	0,13	580	0,00	0,00	0,00	0,27	0,06	-0,09
277	564	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,15	565	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	-0,04
	578	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	-0,11	587	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,09	0,00
278	588	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,12	587	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,09	0,02
	570	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,19	0,05	565	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,12	-0,05
279	571	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,06	0,03	589	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,06
	570	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,06	-0,08	588	0,00	0,00	0,00	0,14	0,38	-0,05
280	587	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,08	0,06	588	0,00	0,00	0,00	0,12	0,39	0,07
	590	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,06	-0,12	591	0,00	0,00	0,00	0,08	0,28	-0,10
281	590	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,06	-0,02	586	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,09	-0,02
	587	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,08	-0,05	578	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	-0,05
282	592	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	0,02	582	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,26	0,10
	586	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,07	0,04	580	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	0,12
283	592	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	0,01	594	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,19	-0,03
	593	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,40	-0,02	595	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,34	-0,07
284	590	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,21	0,06	594	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,17	0,06
	586	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,21	-0,02	592	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,15	-0,03
285	596	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,05	594	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,19	-0,04
	591	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,10	590	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,07	-0,09
286	596	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,21	-0,01	598	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,16	0,05
	597	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,30	-0,06	599	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,25	-0,01
287	597	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,31	-0,04	595	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,34	-0,06
	596	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,21	-0,04	594	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,19	-0,06
288	593	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,40	-0,03	584	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	0,00
	592	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	0,03	582	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,24	0,06
289	596	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,11	0,07	591	0,00	0,00	0,00	0,07	0,28	0,03
	598	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,10	-0,10	600	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,14
290	604	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,12	0,11	603	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,11	0,17
	601	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,09	0,12	602	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,10	0,17
291	573	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,06	0,23	602	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,11	0,18
	572	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	0,21	603	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,12	0,15
292	605	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,09	0,09	571	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	0,03
	572	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,16	0,18	569	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,23	0,12
293	606	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,07	0,05	589	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,10	-0,05
	605	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	0,10	571	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,17	0,00
294	603	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,22	-0,19	607	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	-0,14
	572	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,16	605	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	-0,11
295	608	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,13	607	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,18
	604	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,12	0,12	603	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,12	0,16
296	610	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,19	0,19	609	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,09	0,14
	608	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,19	607	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,04	0,14
297	604	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,18	-0,11	601	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,26	-0,11
	611	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	-0,04	612	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	-0,05
298	605	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	0,09	607	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	0,16
	606	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,07	0,06	609	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,09	0,13
299	608	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	-0,12	604	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,18	-0,12
	613	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	-0,04	611	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	-0,04
300	615	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,00	611	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,10	0,04
	614	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	0,01	612	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,05
301	611	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,10	0,04	615	0,00	0,0				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
302	613	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,01	616	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,04
	617	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	0,02	618	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,03
303	608	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,16	613	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,02
	610	0,00	0,00	0,00	0,28	0,26	0,20	617	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	0,02
304	589	0,00	0,00	0,00	0,01	0,32	0,01	606	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,06	0,03
	600	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,15	0,12	619	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,06	0,14
305	620	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,08	0,07	619	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,06	0,07
	609	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,09	0,09	606	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,06	0,09
306	609	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,09	0,16	610	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,36	0,13
	620	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,08	0,02	621	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,22	-0,01
307	622	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,10	0,06	598	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,17	0,08
	619	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,05	0,11	600	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,05	0,13
308	622	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,10	0,05	624	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,07	0,05
	623	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,20	0,03	625	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,16	0,02
309	620	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,23	-0,05	624	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,20	-0,03
	619	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,24	-0,09	622	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,22	-0,07
310	626	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,02	624	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,07	0,05
	621	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	0,00	620	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,08	0,03
311	626	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,06	628	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	0,12
	627	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14	0,06	629	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,11
312	627	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,14	0,06	625	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,16	0,03
	626	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,05	624	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,07	0,03
313	626	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,03	621	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
	628	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,16	630	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	-0,14
314	632	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,17	628	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,05	0,13
	631	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,18	630	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,14
315	628	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,14	632	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,17
	629	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,10	633	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,14
316	598	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,17	0,06	622	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,10	0,07
	599	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,23	0,00	623	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,20	0,02
317	585	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,35	0,04	453	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,17	0,11
	579	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,10	-0,12	454	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,06	-0,05
318	585	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,12	-0,04	634	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,06	-0,15
	453	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19	-0,12	525	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,12	-0,24
319	525	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,40	0,22	634	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,48	0,17
	524	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	0,27	635	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,45	0,21
320	585	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,34	0,06	583	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,44	-0,01
	634	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,47	0,14	636	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,53	0,07
321	519	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,48	0,11	637	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,30	0,18
	523	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,31	-0,07	638	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,00
322	524	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	0,23	635	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,45	0,26
	637	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,31	0,21	639	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,22	0,24
323	635	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,05	-0,22	634	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,05	-0,16
	640	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,23	-0,10	636	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,03	-0,04
324	637	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,30	0,21	639	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,17	0,28
	638	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,00	641	0,00	0,00	0,00	0,15	0,42	0,08
325	643	0,00	0,00	0,00	0,04	0,41	-0,20	642	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,07	-0,26
	641	0,00	0,00	0,00	0,13	0,35	0,05	638	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,01
326	639	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,14	-0,29	635	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,05	-0,25
	644	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,63	-0,14	640	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,23	-0,09
327	523	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,32	-0,07	638	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02	-0,04
	540	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,05	-0,26	642	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,06	-0,22
328	637	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,31	0,17	519	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,48	0,12
	524	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	0,27	515	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,52	0,22
329	645	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,52	-0,03	636	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,53	0,03
	584	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	-0,02	583	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,44	0,03
330	646	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,45	-0,10	640	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,49	0,04
	645	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,52	-0,07	636	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,53	0,07
331	593	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,11	0,04	647	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,08	0,10
	584	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,03	-0,01	645	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,01	0,06
332	648	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,36	-0,12	647	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,45	-0,10
	595	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,35	-0,05	593	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,39	-0,04
333	650	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,30	-0,20	649	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	-0,20
	648	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,38	-0,12	647	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,45	-0,12
334	597	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,18	0,05	651	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,21	0,10
	595	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,16	0,06	648	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,18	0,11
335	645	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,52	-0,04	647	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,45	-0,12
	646	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,45	-0,13	649	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	-0,20
336	640	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,50	0,10	646	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,44	-0,17
	644	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,12	0,08	652	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,18	-0,19
337	654	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,17	-0,25	653	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,15	-0,27
	650	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,31	-0,19	649	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,38	-0,22
338	646	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,44	-0,13	649	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,38	-0,20
	652	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,21	-0,23	653	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,15	-0,29
339	652	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,17	-0,23	653	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,13	-0,37
	655	0,00	0,00	0,00	0,91	0,64	-0,09	656	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,24
340	651	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,19	0,08	657	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27	0,15
	648	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,18	0,12	650	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,19	0,19
341	642	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	0,23	658	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,25	0,23
	540	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	0,29	548	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,18	0,29
342	548	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,26	-0,23	658	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,16	-0,23
	546	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,38	-0,10	659	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,13	-0,10
343	660	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,20	-0,19	658	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,09	-0,23
	643	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	-0,20	642	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	-0,24
344	658	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,15	-0,23	660	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	-0,20
	659	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,13	-0,10	661	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,08	-0,08
345	662	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,11	0,04	542	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,20	0,04
	659	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,15	-0,08	546	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,41	-0,08
346	663	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	0,00	662	0,00	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
347	656	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,27	653	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	0,28
	664	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,26	0,24	654	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,24	0,24
348	666	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,23	-0,02	665	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,22	-0,07
	623	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	0,03	599	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,29	-0,02
349	623	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	0,01	625	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,16	0,04
	666	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,23	-0,01	667	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,19	0,01
350	651	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,28	-0,11	665	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,22	-0,06
	657	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,27	-0,14	668	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,24	-0,09
351	670	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,17	-0,10	669	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,17	-0,16
	668	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,24	-0,08	657	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26	-0,14
352	672	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,14	-0,07	670	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,17	-0,11
	671	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,20	-0,04	668	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,23	-0,08
353	665	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,24	-0,05	666	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,22	-0,02
	668	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,23	-0,07	671	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,20	-0,04
354	673	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	-0,01	671	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,20	-0,04
	667	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,19	0,01	666	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,22	-0,02
355	671	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,20	-0,04	673	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	-0,01
	672	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,14	-0,06	674	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,11	-0,03
356	676	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	-0,04	675	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,22	-0,02
	667	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,01	673	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,28	0,01
357	673	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,17	-0,01	675	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,13	0,02
	674	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,11	-0,03	677	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,09	0,01
358	650	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,31	-0,20	657	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,26	-0,14
	654	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,17	-0,23	669	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,17	-0,17
359	627	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,15	-0,06	676	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	-0,05
	625	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,21	-0,03	667	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,02
360	627	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14	0,06	629	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	0,10
	676	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,15	0,04	678	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,08
361	679	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,09	678	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,07
	633	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,13	629	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	0,11
362	676	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,15	0,05	678	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,07
	675	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,13	0,02	680	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	0,05
363	678	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,08	679	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,09
	680	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	0,05	681	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,06
364	680	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	0,05	681	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,06
	682	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	0,03	683	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04
365	675	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,13	0,02	680	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,08	0,05
	677	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,09	0,01	682	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	0,03
366	684	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,05	-0,17	664	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,06	-0,25
	669	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,17	-0,16	654	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,16	-0,23
367	670	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,34	0,10	685	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,24	0,11
	669	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,32	0,15	684	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,48	0,15
368	686	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,04	-0,08	685	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,04	-0,12
	672	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,14	-0,06	670	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,17	-0,11
369	672	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,14	-0,07	674	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,11	-0,03
	686	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,04	-0,07	687	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,05	-0,03
370	677	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,25	-0,01	688	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,27	0,00
	674	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,31	0,03	687	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,35	0,03
371	677	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,09	0,01	682	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,05	0,03
	688	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,03	0,01	689	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,03	0,03
372	682	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,05	0,03	683	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,05
	689	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	0,03	690	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,04
373	496	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,34	0,04	692	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	0,07
	498	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,17	0,09	691	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,12
374	696	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,53	0,12	695	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,60	0,05
	693	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,16	0,16	694	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,13	0,08
375	692	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	0,07	696	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,53	0,10
	691	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	0,12	693	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,17	0,16
376	698	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	-0,31	699	0,00	0,00	0,00	0,06	0,22	-0,30
	697	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,29	700	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,22	-0,28
377	697	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	-0,31	700	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,21	-0,25
	701	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,18	-0,20	702	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,42	-0,14
378	704	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,45	0,04	703	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,24	0,02
	702	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,42	-0,14	701	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,15	-0,17
379	700	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,05	0,26	699	0,00	0,00	0,00	0,24	0,14	0,32
	705	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,06	0,17	706	0,00	0,00	0,00	0,26	0,29	0,23
380	702	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,16	0,14	700	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,26
	707	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,17	0,04	705	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,06	0,16
381	709	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,03	0,03	710	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,35	-0,18
	708	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,02	-0,10	711	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	-0,31
382	713	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,10	705	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,34	-0,18
	712	0,00	0,00	0,00	0,55	0,23	0,03	706	0,00	0,00	0,00	0,44	0,29	-0,25
383	707	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,16	0,06	705	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,06	0,12
	714	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,23	-0,09	713	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	-0,04
384	716	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,41	0,25	713	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,42	0,10
	715	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,03	0,23	712	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21	0,09
385	719	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,54	0,19	718	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,61	0,16
	717	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,43	0,24	716	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,40	0,21
386	713	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,42	0,10	716	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,41	0,21
	714	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,63	0,05	718	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,61	0,16
387	715	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,25	-0,16	710	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,07	0,07
	720	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,51	-0,21	709	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	0,01
388	707	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,57	-0,02	714	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,63	0,04
	721	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,62	0,02	722	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,68	0,08
389	716	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,30	-0,24	715	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,27	-0,20
	717	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,55	-0,22	720	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,51	-0,18
390	702	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,42	-0,11	707	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,57	-0,06
	704	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,45	0,02	721	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,62	0,06
391	695	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,59	0,04	723	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
392	496	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,06	-0,03	492	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,04	0,04
	692	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,04	-0,05	724	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,03	0,01
393	491	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,09	-0,14	495	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	-0,18
	493	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,08	-0,03	725	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,19	-0,07
394	726	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,05	0,08	724	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,03	0,06
	493	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,09	0,01	492	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,03	-0,01
395	692	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,04	-0,07	724	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,01	0,03
	696	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,09	-0,09	727	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,10	0,00
396	696	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,09	-0,07	727	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,11	-0,02
	695	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,12	-0,09	728	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,12	-0,04
397	724	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,01	0,02	726	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,14
	727	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,10	0,01	729	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,30	0,13
398	726	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,23	-0,12	493	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,24	0,04
	730	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,20	-0,10	725	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,17	0,05
399	727	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,11	0,02	729	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,32	0,07
	728	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,12	-0,09	731	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,27	-0,04
400	733	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,08	-0,19	732	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,07	-0,10
	731	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,35	-0,13	728	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,10	-0,04
401	729	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,39	-0,24	726	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	-0,08
	734	0,00	0,00	0,00	0,25	0,38	-0,29	730	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,21	-0,14
402	695	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,13	-0,04	728	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,09	-0,08
	723	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,05	-0,02	732	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,06	-0,06
403	731	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,39	0,25	729	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,39	-0,24
	735	0,00	0,00	0,00	1,41	0,21	0,09	734	0,00	0,00	0,00	0,65	0,47	-0,41
404	736	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,21	0,11	725	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,19	-0,13
	532	0,00	0,00	0,00	0,67	0,29	0,12	495	0,00	0,00	0,00	0,52	0,18	-0,11
405	730	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,21	-0,03	725	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,16	-0,01
	737	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,32	0,00	736	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,28	0,01
406	738	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,03	736	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,21	0,09
	533	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,08	532	0,00	0,00	0,00	0,31	0,22	0,14
407	739	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,07	737	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,15	-0,07
	738	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,11	0,05	736	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,19	0,05
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,08	-0,05	533	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	-0,06
	740	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,06	0,03	536	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	0,03
409	730	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,15	0,19	737	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,14	-0,15
	734	0,00	0,00	0,00	0,74	0,32	0,19	741	0,00	0,00	0,00	0,82	0,36	-0,16
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,40	-0,19	741	0,00	0,00	0,00	0,49	0,30	-0,25
	739	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,03	737	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,14	-0,10
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,48	0,18	744	0,00	0,00	0,00	0,49	1,47	0,06
	742	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,42	-0,22	741	0,00	0,00	0,00	0,55	0,63	-0,34
412	742	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,04	0,08	739	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,07	0,09
	745	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,07	-0,08	746	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,08
413	735	0,00	0,00	0,00	1,23	0,83	-0,33	744	0,00	0,00	0,00	1,39	1,08	0,34
	747	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,17	-0,39	748	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,20	0,28
414	739	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07	0,01	738	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,08	0,00
	746	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,01	740	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	-0,02
415	731	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,36	-0,16	735	0,00	0,00	0,00	0,05	0,60	-0,35
	733	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,09	-0,14	747	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,15	-0,33
416	749	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,23	0,04	709	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,04	-0,01
	723	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,03	-0,01	708	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,03	-0,05
417	750	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,37	0,15	720	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,22	0,16
	749	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,22	0,03	709	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,04	0,03
418	732	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,61	0,07	751	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,55	0,01
	723	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,58	0,02	749	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,61	-0,04
419	752	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,45	-0,08	751	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,33	0,00
	733	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,08	-0,17	732	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,09	-0,09
420	754	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,61	0,07	753	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,49	0,12
	752	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,44	-0,06	751	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,33	-0,01
421	747	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,29	0,19	755	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,05	0,04
	733	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,39	0,23	752	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,30	0,08
422	749	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,22	0,04	751	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,33	0,00
	750	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,37	0,15	753	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,49	0,11
423	720	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,22	0,17	750	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,37	0,15
	717	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,43	0,23	756	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,47	0,22
424	758	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,59	0,20	757	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,52	0,23
	754	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,61	0,08	753	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,49	0,11
425	750	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,37	0,14	753	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,49	0,13
	756	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,47	0,23	757	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,52	0,21
426	756	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,47	0,21	757	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,52	0,24
	759	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,47	0,23	760	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,40	0,25
427	759	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,47	0,21	719	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,54	0,19
	756	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,47	0,23	717	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,43	0,22
428	755	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,05	0,07	761	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,09	-0,06
	752	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,30	0,06	754	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,31	-0,07
429	747	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,17	-0,10	748	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,16	0,03
	755	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,54	-0,07	762	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,56	0,06
430	744	0,00	0,00	0,00	0,37	0,87	0,30	743	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,51	0,12
	748	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,19	0,30	763	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,12
431	763	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,13	743	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,13	-0,12
	764	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	765	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,16	0,06
432	748	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,15	0,14	763	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,17
	762	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,56	0,03	766	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,52	0,06
433	768	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,71	0,01	767	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,73	0,01
	766	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,50	0,05	762	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,58	0,05
434	766	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,02	-0,08	763	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,09
	769	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,01	0,04	764	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,02
435	755	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,55	-0,02	762	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,57	0,01
	761	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,70	0,02	767	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,73	0,05
436	770	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,67	0,15	758	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
437	758	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,60	0,21	770	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,67	0,13
	771	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,37	0,32	772	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,41	0,23
438	767	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,03	0,00	773	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,12	-0,04
	761	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,09	-0,07	770	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	-0,11
439	774	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,62	-0,04	773	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,68	0,00
	768	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,71	0,00	767	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,73	0,04
440	773	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,67	0,03	774	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,64	-0,05
	775	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,40	-0,08	776	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,23	-0,17
441	774	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,07	0,04	768	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,03	0,00
	777	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,01	0,05	778	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,01
442	775	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,41	0,01	772	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,40	0,18
	773	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,67	-0,01	770	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,16
443	768	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,03	-0,01	766	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,02	-0,04
	778	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,03	769	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,01	0,00
444	771	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,37	0,29	760	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,40	0,28
	758	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,60	0,23	757	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,52	0,22
445	743	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,14	0,02	742	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,04	0,04
	765	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,17	-0,07	745	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,07	-0,05
446	703	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,27	0,01	704	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,45	0,02
	779	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,07	0,19	780	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,38	0,20
447	781	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,15	0,32	782	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	0,27
	780	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,36	0,23	779	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,23	0,18
448	783	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,20	0,29	784	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,01	0,23
	781	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,14	0,34	782	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,06	0,28
449	786	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,19	-0,14	785	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,10	-0,29
	780	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,20	-0,21	781	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,22	-0,36
450	721	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,25	-0,03	786	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,19	-0,17
	704	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,21	-0,05	780	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,20	-0,18
451	721	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,62	0,08	722	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,68	0,03
	786	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,53	0,12	787	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,59	0,07
452	789	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,54	-0,02	787	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,60	0,01
	788	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,64	0,04	722	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,68	0,07
453	714	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,63	0,09	718	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,60	0,13
	722	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,68	0,03	788	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,64	0,08
454	790	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,54	0,08	788	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,64	0,06
	719	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,54	0,18	718	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,61	0,15
455	788	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,64	0,07	790	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,54	0,07
	789	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,54	-0,04	791	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,45	-0,04
456	759	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,63	-0,21	792	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,66	-0,11
	719	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,57	-0,18	790	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,60	-0,08
457	793	0,00	0,00	0,00	0,15	0,42	0,40	783	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,20	0,33
	785	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,27	0,38	781	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,14	0,31
458	795	0,00	0,00	0,00	0,26	0,42	-0,11	794	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,25	-0,03
	793	0,00	0,00	0,00	0,26	1,00	0,25	783	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,14	0,33
459	785	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,28	0,40	796	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,34	-0,12
	793	0,00	0,00	0,00	0,73	0,54	0,42	797	0,00	0,00	0,00	0,98	0,60	-0,10
460	798	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,26	-0,15	796	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,04
	789	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,55	-0,06	787	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,59	0,05
461	796	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,33	-0,14	798	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,28	-0,10
	797	0,00	0,00	0,00	0,21	0,45	-0,13	799	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,16	-0,09
462	796	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,32	0,05	785	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,26	0,21
	787	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,58	0,01	786	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,53	0,17
463	798	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,34	0,12	789	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,43	0,05
	800	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,58	0,12	791	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,60	0,05
464	784	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,01	0,27	783	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,14	0,22
	801	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	0,11	794	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,23	0,06
465	802	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,21	0,35	803	0,00	0,00	0,00	0,33	0,48	0,44
	799	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,10	-0,09	797	0,00	0,00	0,00	0,34	1,11	0,01
466	804	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,13	0,29	805	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	0,29
	802	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,20	0,33	803	0,00	0,00	0,00	0,28	0,20	0,34
467	802	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,18	-0,21	799	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,36	-0,05
	806	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,32	-0,09	807	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,48	0,07
468	806	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,32	-0,08	808	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,06	-0,15
	802	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,18	-0,25	804	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,01	-0,32
469	799	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,35	0,04	798	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,35	0,13
	807	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,48	0,03	800	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,58	0,13
470	809	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,30	-0,03	791	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,44	-0,05
	792	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,39	0,10	790	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,54	0,08
471	811	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,06	-0,04	809	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,30	-0,06
	810	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,17	0,15	792	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,39	0,12
472	760	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,51	-0,27	810	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,57	-0,17
	759	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,63	-0,21	792	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,66	-0,11
473	812	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,12	0,27	810	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,19	0,19
	771	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,40	0,34	760	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,39	0,26
474	810	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,17	0,18	812	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,14	0,26
	811	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,05	-0,10	813	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,44	-0,02
475	772	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,24	-0,27	814	0,00	0,00	0,00	0,12	0,47	-0,36
	771	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,21	-0,28	812	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	-0,37
476	815	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,25	-0,14	800	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,29	-0,12
	809	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,30	-0,06	791	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,44	-0,04
477	816	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,22	-0,15	807	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,14	-0,07
	815	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,25	-0,17	800	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,27	-0,10
478	818	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,09	-0,41	817	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,11	-0,27
	813	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,45	-0,16	811	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,05	-0,03
479	809	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,30	-0,03	811	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,06	-0,09
	815	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,25	-0,17	817	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,11	-0,23
480	815	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,25	-0,14	817	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,12	-0,26
	816	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,22	-0,17	819	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,23	-0,29
481	817	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,13	-0,28	818	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
482	814	0,00	0,00	0,00	0,39	0,52	-0,48	821	0,00	0,00	0,00	1,77	0,76	0,03
	812	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,22	-0,40	813	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,31	0,11
483	814	0,00	0,00	0,00	0,18	0,75	-0,31	772	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,26	-0,35
	822	0,00	0,00	0,00	0,45	1,35	0,18	775	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,39	0,13
484	823	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,44	-0,33	822	0,00	0,00	0,00	0,87	0,36	-0,33
	776	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,25	-0,13	775	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,40	-0,13
485	822	0,00	0,00	0,00	0,88	0,37	-0,60	823	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,54	-0,30
	824	0,00	0,00	0,00	0,55	2,23	-0,18	825	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,75	0,13
486	823	0,00	0,00	0,00	0,46	0,03	0,19	776	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,11	0,18
	826	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,10	0,01	827	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,01	0,00
487	828	0,00	0,00	0,00	0,49	0,08	-0,59	818	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	-0,47
	821	0,00	0,00	0,00	0,71	1,55	-0,28	813	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,45	-0,15
488	818	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,07	-0,47	828	0,00	0,00	0,00	0,47	0,01	-0,43
	820	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,27	-0,36	829	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,27	-0,33
489	831	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,40	0,10	830	0,00	0,00	0,00	0,80	0,13	0,42
	825	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,82	0,01	824	0,00	0,00	0,00	0,41	1,56	0,33
490	830	0,00	0,00	0,00	0,83	0,26	0,14	831	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,34	0,21
	832	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-0,03	833	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,15	0,04
491	831	0,00	0,00	0,00	0,41	0,08	-0,12	825	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,10	-0,07
	834	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,05	0,06	835	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,18	0,12
492	832	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-0,03	829	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,26	-0,40
	830	0,00	0,00	0,00	0,97	0,28	0,02	828	0,00	0,00	0,00	0,63	0,04	-0,34
493	825	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,11	0,10	823	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	0,16
	835	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,18	-0,04	826	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,09	0,02
494	836	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	-0,08	806	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,01	0,06
	816	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,22	-0,17	807	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,13	-0,03
495	837	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,23	-0,04	808	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,14	0,12
	836	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,15	-0,07	806	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,01	0,09
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,25	-0,31	838	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,20	-0,24
	820	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,25	-0,37	819	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,24	-0,30
497	816	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,22	-0,16	819	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,24	-0,29
	836	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,13	-0,11	838	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,21	-0,23
498	836	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,15	-0,10	838	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	-0,25
	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,01	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,17
499	841	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,29	-0,26	839	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,25	-0,30
	829	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,30	-0,33	820	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,25	-0,37
500	832	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,32	0,12	842	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,16	0,08
	829	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,23	0,30	841	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,06	0,26
501	843	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,29	-0,06	842	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,36	-0,15
	833	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,14	0,05	832	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-0,05
502	843	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,02	0,02	833	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,10	0,00
	844	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,03	0,02	845	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01	0,00
503	834	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,06	0,04	845	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,01	0,05
	831	0,00	0,00	0,00	0,36	0,07	-0,09	833	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,10	-0,07
504	777	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,01	0,02	827	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	0,06
	774	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,07	0,07	776	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,11	0,11
505	536	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	-0,06	549	0,00	0,00	0,00	0,21	0,18	-0,13
	740	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,09	-0,01	846	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,19	-0,08
506	847	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,11	846	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,19	-0,10
	544	0,00	0,00	0,00	0,61	0,15	0,06	549	0,00	0,00	0,00	0,49	0,23	-0,14
507	849	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,17	0,01	848	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,12	0,04
	847	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-0,02	846	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,18	0,01
508	545	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,13	-0,14	850	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,04
	544	0,00	0,00	0,00	0,09	0,31	-0,15	847	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,22	-0,06
509	740	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,04	846	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,18	-0,03
	746	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,07	848	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,12	0,08
510	848	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,25	-0,12	851	0,00	0,00	0,00	0,27	0,34	-0,25
	746	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,03	745	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,09	-0,16
511	851	0,00	0,00	0,00	0,46	0,38	-0,31	852	0,00	0,00	0,00	1,34	0,39	0,00
	745	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,08	-0,21	765	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,16	0,10
512	851	0,00	0,00	0,00	0,30	0,52	-0,21	848	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,28	-0,18
	853	0,00	0,00	0,00	0,35	0,92	0,09	849	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,24	0,12
513	765	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,48	-0,06	852	0,00	0,00	0,00	0,27	0,74	-0,21
	764	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,05	854	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,13	-0,20
514	855	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,09	849	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,17	-0,07
	850	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,04	847	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,20	0,06
515	857	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,05	-0,03	855	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,06
	856	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,08	0,03	850	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,12	0,00
516	858	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,22	-0,02	856	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,25	0,02
	545	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,23	-0,09	850	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,05
517	860	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	0,04	856	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,08	0,01
	859	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,02	858	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,07	-0,01
518	856	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,08	0,00	860	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	0,05
	857	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,05	0,00	861	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	0,05
519	863	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,08	862	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,09
	859	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-0,04	860	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,16	-0,05
520	864	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,25	-0,18	853	0,00	0,00	0,00	0,46	0,25	-0,21
	855	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	-0,07	849	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,17	-0,10
521	853	0,00	0,00	0,00	0,49	0,42	-0,34	864	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,30	-0,22
	865	0,00	0,00	0,00	0,51	1,59	0,14	866	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,28	0,26
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,29	0,01	867	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,37	-0,01
	855	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,11	864	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,16	0,09
523	868	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,06	0,08	867	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,08	0,01
	861	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,04	0,06	857	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,04	-0,01
524	867	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,09	0,04	868	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,06	0,06
	869	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,10	0,09	870	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,06	0,11
525	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,05	871	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	-0,09
	861	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,21	-0,06	868	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,27	-0,10
526	869	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,10	0,14	866	0,00					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,08	872	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,07
	860	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,16	-0,06	861	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,21	-0,05
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,09	854	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,11	-0,09
	769	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,49	-0,01	873	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,51	-0,01
529	852	0,00	0,00	0,00	0,82	0,85	-0,29	865	0,00	0,00	0,00	1,48	0,87	0,28
	854	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,13	-0,23	874	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,17	0,34
530	875	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,07	0,22	874	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,15	0,34
	866	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,39	0,24	865	0,00	0,00	0,00	0,32	0,64	0,36
531	876	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,12	873	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,51	-0,02
	874	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,17	0,12	854	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,11	-0,02
532	769	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,48	-0,02	873	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,52	-0,01
	778	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,02	877	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,65	-0,01
533	778	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,02	877	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,65	-0,02
	777	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,58	-0,04	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,58	-0,04
534	873	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,51	0,02	876	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,07
	877	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,65	-0,03	879	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,59	0,03
535	876	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,03	-0,08	874	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,34	-0,21
	880	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,18	-0,17	875	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,21	-0,30
536	877	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,65	0,00	879	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,59	-0,01
	878	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,58	-0,06	881	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,54	-0,06
537	881	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,53	-0,07	883	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,44	-0,12
	882	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,32	-0,19	884	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,20	-0,24
538	879	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,11	0,00	876	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,03	-0,11
	885	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,23	-0,03	880	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,18	-0,15
539	882	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,32	-0,12	886	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,29	-0,04
	881	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,53	-0,11	878	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,58	-0,02
540	881	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,09	0,09	879	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,11	-0,02
	883	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,21	0,10	885	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,23	-0,01
541	887	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,06	0,18	875	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	0,28
	869	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,08	0,09	866	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,38	0,18
542	880	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,20	-0,18	875	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,17	-0,24
	888	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,31	-0,12	887	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,37	-0,19
543	889	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,07	0,10	887	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,06	0,16
	870	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,05	0,07	869	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,07	0,13
544	890	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,16	0,09	888	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,26	0,13
	889	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,08	0,12	887	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,08	0,16
545	892	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	-0,03	891	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,09	-0,07
	870	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,28	-0,06	889	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,24	-0,10
546	880	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,37	0,15	888	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,27	0,14
	885	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,49	0,03	893	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,35	0,02
547	885	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,49	0,02	893	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,35	0,03
	883	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,43	-0,11	894	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,30	-0,10
548	888	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,27	0,12	890	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,16	0,09
	893	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,35	0,04	895	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,01
549	897	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	-0,06	896	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,11	0,03
	890	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,22	-0,10	895	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,01
550	893	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,35	0,01	895	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,22	0,03
	894	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,30	-0,08	898	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,18	-0,06
551	898	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,18	-0,02	900	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,01
	899	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,08	-0,13	901	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	-0,12
552	896	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,10	-0,03	900	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,03	-0,02
	895	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,02	898	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,22	0,02
553	899	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,08	-0,11	902	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,14	-0,16
	898	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,18	-0,05	894	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,30	-0,10
554	891	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,09	-0,13	897	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,12
	889	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,24	-0,11	890	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,22	-0,10
555	902	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,14	-0,19	884	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,20	-0,22
	894	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,30	-0,08	883	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,44	-0,12
556	871	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	-0,11	892	0,00	0,00	0,00	0,24	0,17	-0,07
	868	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,27	-0,11	870	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,28	-0,06
557	896	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,18	0,03	903	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,05	-0,03
	900	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,02	0,00	904	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,06	-0,06
558	903	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,05	0,03	905	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,05	0,04
	904	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,08	-0,06	906	0,00	0,00	0,00	0,25	0,10	-0,05
559	317	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	102	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02
	907	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,02	908	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,03
560	886	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,29	-0,01	827	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,21	-0,01
	878	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,58	-0,04	777	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,59	-0,05
561	827	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,22	-0,05	886	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,29	0,02
	826	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,39	0,08	909	0,00	0,00	0,00	0,30	0,24	0,16
562	910	0,00	0,00	0,00	0,76	0,26	-0,20	909	0,00	0,00	0,00	0,43	0,26	0,11
	882	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,31	-0,24	886	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,28	0,08
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,19	0,23	911	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,25	0,36
	882	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,10	0,21	910	0,00	0,00	0,00	0,19	0,40	0,34
564	826	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,42	0,11	909	0,00	0,00	0,00	0,33	0,39	0,26
	835	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,68	-0,12	912	0,00	0,00	0,00	0,26	1,43	0,03
565	835	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,68	-0,05	912	0,00	0,00	0,00	0,21	1,17	-0,25
	834	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,37	-0,10	913	0,00	0,00	0,00	0,33	0,13	-0,29
566	916	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	0,19	915	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,22	-0,03
	914	0,00	0,00	0,00	0,38	0,02	0,09	913	0,00	0,00	0,00	0,52	0,29	-0,12
567	919	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,28	-0,01	918	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,17	-0,23
	917	0,00	0,00	0,00	1,35	0,41	-0,17	914	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,34	-0,38
568	834	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,31	-0,12	913	0,00	0,00	0,00	0,35	0,26	-0,16
	845	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,12	-0,01	915	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,23	-0,05
569	911	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,35	919	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,27	-0,02
	910	0,00	0,00	0,00	0,42	0,44	0,47	917	0,00	0,00	0,00	1,45	0,43	0,10
570	884	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,22	-0,26	902	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,13	-0,17
	911	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,24	-0,27	920	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,08	-0,18
571	922	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	-0,06	921	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
572	902	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,13	-0,17	899	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,07	-0,11
	920	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,08	-0,17	921	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,05	-0,10
573	924	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,12	-0,06	923	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,15	-0,10
	921	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,07	-0,11	920	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,10	-0,14
574	911	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,26	-0,25	920	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,10	-0,19
	919	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,45	-0,08	923	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,16	-0,03
575	919	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,45	0,04	923	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,15	-0,10
	918	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,13	0,19	925	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,01	0,05
576	926	0,00	0,00	0,00	0,10	0,41	-0,04	924	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,12	-0,10
	922	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	-0,01	921	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,07	-0,07
577	927	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,05	-0,08	925	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,01	0,01
	924	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,12	-0,13	923	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,15	-0,04
578	924	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,12	-0,10	926	0,00	0,00	0,00	0,11	0,43	-0,14
	927	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,06	-0,13	928	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,14	-0,17
579	918	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,10	0,17	925	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,01	0,06
	929	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,24	0,18	930	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,21	0,07
580	914	0,00	0,00	0,00	0,34	0,01	0,21	918	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,09	0,24
	916	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	0,12	929	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,24	0,15
581	845	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,12	-0,04	915	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	0,00
	844	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,29	0,01	931	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,29	0,05
582	933	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,26	0,11	932	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,30	0,09
	929	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,21	0,15	916	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,25	0,13
583	915	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,21	0,03	916	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,25	0,10
	931	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,30	0,03	932	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,28	0,11
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	0,06	933	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,27	0,12
	930	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,22	0,08	929	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,22	0,14
585	930	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,06	935	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,26	-0,01
	934	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	0,08	936	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	0,00
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,29	-0,06	935	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,25	-0,03
	928	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	-0,14	927	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,07	-0,11
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,25	-0,03	937	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,29	-0,06
	936	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,24	0,01	938	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,28	-0,01
588	935	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,26	-0,03	930	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,08
	927	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,07	-0,09	925	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,01	0,03
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,16	0,00	939	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,02	0,00
	928	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,01	0,09	937	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,09	0,09
590	944	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	-0,01	943	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,02
	941	0,00	0,00	0,00	0,18	0,34	0,04	942	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,22	0,07
591	946	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	943	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,00
	945	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,01	944	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	-0,02
592	940	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,12	0,03	947	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,06
	939	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,30	-0,01	948	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	0,02
593	950	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,03	949	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04
	945	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,03	946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03
594	954	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	0,03	953	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,21	0,00
	951	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,09	952	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	0,07
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,04	952	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	0,04
	948	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	0,02	953	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,21	0,02
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,24	-0,03	938	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	-0,05
	939	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,31	-0,03	937	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,29	-0,04
597	948	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,06	-0,01	956	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,06	0,02
	939	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,03	0,01	955	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,05	0,04
598	957	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,21	-0,02	956	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,22	-0,02
	953	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,21	0,01	948	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,26	0,01
599	954	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,09	-0,01	958	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,07	0,06
	953	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,09	-0,02	957	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,04
600	362	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	363	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,10	-0,02
	300	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	-0,01	301	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,02
601	363	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	-0,01	366	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,13	-0,02
	301	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,01	302	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,02
602	366	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	383	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
	302	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,01	17	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,01
603	383	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,12	0,02	385	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,15	0,02
	17	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,02	303	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01
604	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	386	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	0,06
	304	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,06	389	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,06
605	285	0,00	0,00	0,00	0,59	0,81	-0,01	394	0,00	0,00	0,00	0,55	0,54	-0,04
	72	0,00	0,00	0,00	0,48	0,76	0,02	379	0,00	0,00	0,00	0,44	0,49	-0,01
606	422	0,00	0,00	0,00	0,54	0,53	0,05	68	0,00	0,00	0,00	0,53	0,68	0,06
	433	0,00	0,00	0,00	0,41	0,56	0,04	284	0,00	0,00	0,00	0,40	0,72	0,05
607	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	403	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,07
	306	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,05	456	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,05
608	403	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,08	305	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,08
	389	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	0,09	304	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,08
609	458	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,06	459	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,07
	307	0,00	0,00	0,00	0,02	0,19	-0,06	23	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	-0,08
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,01	307	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	-0,01
	456	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,04	0,01	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,01
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	275	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,01
	615	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,01
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	276	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,02
	616	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,03	277	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,03
613	49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	618	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,03
	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	616	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,14	632	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,16
	345	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,14	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,15
615	286	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,08	-0,02	76	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-0,04
	663	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-0,02	662	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,17	-0,04
616	663	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	959	0,00	0,00				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
617	655	0,00	0,00	0,00	0,27	0,65	0,08	656	0,00	0,00	0,00	0,12	0,29	0,16
	270	0,00	0,00	0,00	0,35	0,69	0,03	960	0,00	0,00	0,00	0,20	0,33	0,11
618	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,18	0,25	960	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,21
	664	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,18	0,25	656	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,21
619	679	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,11	633	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	-0,12
	346	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,10	345	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,12
620	681	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,07	679	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,08
	347	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,07	346	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	-0,08
621	348	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,05	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05
	347	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	-0,05	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05
622	683	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,04	348	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	-0,03
	690	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	-0,03	114	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	-0,02
623	688	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	-0,02	689	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,19	-0,03
	962	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	-0,02	963	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,03
624	963	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	689	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	-0,04
	964	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,04	690	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,03
625	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03
	965	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,04	348	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,03
626	962	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,30	0,00	966	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,32	0,01
	688	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,29	0,00	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,31	0,01
627	279	0,00	0,00	0,00	0,40	0,15	0,07	278	0,00	0,00	0,00	0,31	0,04	0,06
	967	0,00	0,00	0,00	0,25	0,12	0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,01
628	698	0,00	0,00	0,00	0,25	0,06	0,25	278	0,00	0,00	0,00	0,41	0,09	0,21
	699	0,00	0,00	0,00	0,36	0,12	0,25	279	0,00	0,00	0,00	0,52	0,16	0,21
629	279	0,00	0,00	0,00	0,66	0,24	0,21	280	0,00	0,00	0,00	0,77	0,39	0,20
	699	0,00	0,00	0,00	0,44	0,19	0,25	706	0,00	0,00	0,00	0,55	0,34	0,24
630	279	0,00	0,00	0,00	0,54	0,20	0,06	967	0,00	0,00	0,00	0,28	0,14	0,03
	280	0,00	0,00	0,00	0,62	0,35	0,08	969	0,00	0,00	0,00	0,36	0,29	0,04
631	970	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,25	698	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,28
	349	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,26	697	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,29
632	349	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,26	697	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,11	0,23
	971	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,08	0,24	701	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,05	0,20
633	280	0,00	0,00	0,00	0,74	0,58	0,09	969	0,00	0,00	0,00	0,35	0,40	0,11
	53	0,00	0,00	0,00	0,73	0,68	0,15	972	0,00	0,00	0,00	0,34	0,50	0,17
634	712	0,00	0,00	0,00	0,51	0,66	0,13	706	0,00	0,00	0,00	0,51	0,49	0,18
	53	0,00	0,00	0,00	0,98	0,81	0,14	280	0,00	0,00	0,00	0,97	0,64	0,19
635	701	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,12	0,06	703	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,03	0,01
	350	0,00	0,00	0,00	0,04	0,33	0,10	973	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,25	0,06
636	973	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,23	-0,07	703	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,03	-0,03
	351	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	-0,11	779	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	-0,08
637	351	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	-0,11	779	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,19
	974	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,15	-0,12	782	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,01	-0,20
638	782	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,24	784	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,24
	352	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	-0,21	975	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	-0,21
639	975	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,20	784	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	-0,19
	353	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,19	801	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,05	-0,17
640	843	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,09	0,10	335	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	0,10
	842	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,06	0,12	44	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,01	0,13
641	335	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,02	0,04	843	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,01	0,04
	336	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,01	0,03	844	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,04	0,03
642	858	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,17	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,15	-0,01
	859	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,10	-0,01	286	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,08	-0,02
643	977	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	316	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,01	978	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	0,01
	315	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00	979	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,05	0,00
645	316	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
646	315	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,03	979	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,03
	314	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	-0,06	981	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	-0,06
647	99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	980	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	358	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	982	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
648	316	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
	978	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,02	907	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,02
649	92	0,00	0,00	0,00	0,12	0,29	-0,04	981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,04
	291	0,00	0,00	0,00	0,12	0,24	-0,03	979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,03
650	978	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,01
	979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	291	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,02
651	92	0,00	0,00	0,00	0,15	0,31	-0,05	291	0,00	0,00	0,00	0,14	0,26	-0,05
	903	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	-0,05	905	0,00	0,00	0,00	0,03	0,22	-0,05
652	360	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,01
	116	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	908	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01
653	984	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00	983	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
654	118	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01
	984	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01	950	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,01
655	932	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,03	-0,06	46	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	-0,06
	931	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,06	337	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,01	-0,05
656	931	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,03	-0,02	337	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,02
	844	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,01	336	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	-0,01
657	46	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,07	932	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,08
	338	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	933	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,01	-0,08
658	934	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,06	-0,07	339	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,06
	933	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,06	-0,08	338	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,08
659	339	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,05	934	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,05
	340	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	936	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,03
660	938	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,06	0,01	80	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	936	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	0,00	340	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,01
661	945	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,01	944	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,02

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
662	946	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,02	89	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	-0,03
	943	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,01	88	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	-0,02
663	952	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	947	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,03
	89	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	-0,03	88	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	-0,02
664	356	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,01	-0,04	355	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	-0,04
	949	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,03	946	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,03
665	356	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,06	951	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,06
	355	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,06	952	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,06
666	356	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	357	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,06
	951	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,07	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
667	288	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,03	287	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,03
	955	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,03	938	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,02
668	957	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	0,04	81	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,05
	956	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,04	289	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,04
669	955	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03	0,03	956	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	0,03
	288	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,03	289	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,04
670	81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	986	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
	289	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	987	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
671	988	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	986	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05
	327	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,06	81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05
672	957	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	0,05	958	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	0,06
	327	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,06	328	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,07
673	329	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,07	989	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,06
	328	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07	988	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07
674	990	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,02	362	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04
	5	0,00	0,00	0,00	0,11	0,21	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	-0,02
675	361	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,46	-0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,35	-0,03
	991	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,02	990	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,35	-0,04
676	991	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,59	0,01	992	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,61	0,03
	361	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,57	0,01	368	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,59	0,02
677	992	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,55	0,08	993	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,49	0,08
	368	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,53	0,06	370	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,47	0,07
678	7	0,00	0,00	0,00	0,26	0,45	0,08	369	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,12
	994	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,07	370	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	0,11
679	379	0,00	0,00	0,00	0,33	0,45	-0,14	377	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,27	-0,12
	72	0,00	0,00	0,00	0,37	0,59	-0,07	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,06
680	995	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	-0,07	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04
	381	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	-0,08	405	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,06
681	404	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	0,03	405	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	0,00
	997	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	0,03	996	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	0,00
682	997	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,08	998	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,10
	404	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	0,09	416	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,10	0,11
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	-0,03	418	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,05
	999	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	-0,01	1000	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,03
684	999	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,26	0,03	1001	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,29	0,05
	417	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,22	0,03	429	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,26	0,06
685	423	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,38	0,03	68	0,00	0,00	0,00	0,24	0,55	-0,01
	421	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,32	-0,03	422	0,00	0,00	0,00	0,25	0,49	-0,07
686	308	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	-0,15	23	0,00	0,00	0,00	0,07	0,17	-0,12
	468	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,16	459	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,13
687	309	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,18	308	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	-0,16
	469	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,11	-0,18	468	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	-0,16
688	469	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	-0,17	477	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	-0,19
	309	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,17	310	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,19
689	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,11	1003	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	-0,09
	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,10
690	550	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,19	0,13	429	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,24	0,11
	1004	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,22	0,13	1001	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,27	0,11
691	1005	0,00	0,00	0,00	0,14	0,20	0,15	553	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	0,18
	1004	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,15	550	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,18
692	553	0,00	0,00	0,00	0,05	0,31	0,05	11	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	0,08
	555	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,19	0,04	1006	0,00	0,00	0,00	0,08	0,22	0,07
693	1007	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	0,06	561	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,06
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,04	555	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,04
694	1008	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,11	562	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,11
	1007	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,10	561	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,09	0,10
695	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	1008	0,00	0,00	0,00	0,08	0,16	0,10
	566	0,00	0,00	0,00	0,09	0,33	0,12	1009	0,00	0,00	0,00	0,16	0,36	0,09
696	13	0,00	0,00	0,00	0,32	0,58	-0,13	1010	0,00	0,00	0,00	0,16	0,31	-0,12
	568	0,00	0,00	0,00	0,12	0,33	-0,19	573	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	-0,18
697	577	0,00	0,00	0,00	0,54	0,30	-0,01	580	0,00	0,00	0,00	0,42	0,30	-0,05
	19	0,00	0,00	0,00	0,67	0,66	0,00	576	0,00	0,00	0,00	0,55	0,67	-0,03
698	1012	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,23	-0,19	602	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	-0,19
	1011	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,19	-0,20	573	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,18	-0,19
699	1013	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,29	-0,13	601	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,26	-0,13
	1012	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,29	-0,15	602	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,26	-0,15
700	601	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,24	-0,09	1013	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,26	-0,09
	612	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	-0,07	1014	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	-0,07
701	1015	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	-0,02	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,02
	1014	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,16	-0,03	612	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,15	-0,04
702	275	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,02	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,01
	15	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	-0,04	1015	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	-0,03
703	25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,84	-0,16	641	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	-0,20
	644	0,00	0,00	0,00	0,18	0,69	-0,21	639	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	-0,25
704	652	0,00	0,00	0,00	0,05	0,58	0,11	655	0,00	0,00	0,00	0,48	0,81	0,09
	644	0,00	0,00	0,00	0,15	0,83	0,03	25	0,00	0,00	0,00	0,57	1,06	0,01
705	641	0,00	0,00	0,00	0,61	0,38	0,04	25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,78	-0,01
	643	0,00	0,00	0,00	0,32	0,23	0,13	294	0,00	0,00	0,00	0,47	0,62	0,08
706	295	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	0,08	660	0,00	0,00	0,00	0,08		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
707	545	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,22	-0,04	542	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,21	-0,04
	76	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,27	-0,05	662	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,26	-0,05
708	296	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	959	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,05
	661	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,05	663	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,05
709	660	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,10	295	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	0,06
	661	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,10	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
710	294	0,00	0,00	0,00	0,52	0,69	-0,35	25	0,00	0,00	0,00	0,84	0,98	-0,17
	270	0,00	0,00	0,00	0,44	0,57	-0,38	655	0,00	0,00	0,00	0,77	0,87	-0,19
711	294	0,00	0,00	0,00	0,23	0,25	-0,11	1016	0,00	0,00	0,00	0,28	0,18	-0,14
	295	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	-0,05	1017	0,00	0,00	0,00	0,15	0,09	-0,08
712	295	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,00	1017	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,01
	296	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	1018	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
713	1019	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	1020	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,03
	77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,02	297	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,03
714	77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,01	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	1019	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	1018	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
715	597	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,17	0,02	599	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,16	0,03
	29	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,17	0,03	665	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,16	0,04
716	27	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,54	0,15	1021	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,49	0,15
	684	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,47	0,17	961	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,43	0,18
717	271	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,35	0,11	1021	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,31	0,13
	685	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,12	27	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,14
718	323	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,05	0,10	109	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,13	0,15
	969	0,00	0,00	0,00	0,08	0,22	0,11	972	0,00	0,00	0,00	0,11	0,30	0,16
719	1022	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,02	321	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,03
	265	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,02	108	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,03
720	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
	341	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,02	968	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,03
721	967	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	968	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,03
	322	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03	321	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03
722	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	1022	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	1023	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02
723	322	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,01	323	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,02
	967	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	969	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	0,02
724	342	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,00
	343	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,03	0,03	278	0,00	0,00	0,00	0,21	0,07	0,03
725	498	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,10	311	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,08
	499	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	0,09	56	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,08
726	691	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,09	312	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,09
	498	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,10	311	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,10
727	312	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,10	691	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,12
	313	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,10	693	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,12
728	313	0,00	0,00	0,00	0,24	0,34	0,11	693	0,00	0,00	0,00	0,23	0,03	0,14
	31	0,00	0,00	0,00	0,38	0,45	0,11	694	0,00	0,00	0,00	0,37	0,14	0,14
729	972	0,00	0,00	0,00	0,09	0,26	0,30	354	0,00	0,00	0,00	0,21	0,25	0,25
	711	0,00	0,00	0,00	0,17	0,31	0,32	31	0,00	0,00	0,00	0,28	0,31	0,27
730	31	0,00	0,00	0,00	0,37	0,41	0,15	694	0,00	0,00	0,00	0,33	0,12	0,07
	711	0,00	0,00	0,00	0,13	0,21	0,17	708	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,08	0,09
731	278	0,00	0,00	0,00	0,24	0,02	0,20	698	0,00	0,00	0,00	0,20	0,04	0,24
	52	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,03	0,17	970	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	0,22
732	710	0,00	0,00	0,00	0,47	0,09	0,01	715	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	-0,10
	53	0,00	0,00	0,00	0,74	0,44	0,02	712	0,00	0,00	0,00	0,49	0,37	-0,09
733	711	0,00	0,00	0,00	0,18	0,17	0,35	710	0,00	0,00	0,00	0,43	0,21	0,28
	972	0,00	0,00	0,00	0,35	0,47	0,34	53	0,00	0,00	0,00	0,61	0,51	0,26
734	353	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,12	801	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,05	-0,12
	1024	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,09	324	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,09
735	794	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-0,03	1025	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,05	0,00
	801	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	-0,04	325	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	-0,01
736	290	0,00	0,00	0,00	0,20	0,25	0,04	326	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,05
	795	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	0,03	1025	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,04
737	112	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,06	324	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,06
	266	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,05	1026	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,05
738	821	0,00	0,00	0,00	1,55	1,12	-0,28	814	0,00	0,00	0,00	0,67	0,91	-0,26
	39	0,00	0,00	0,00	1,52	1,45	-0,22	822	0,00	0,00	0,00	0,64	1,24	-0,20
739	821	0,00	0,00	0,00	1,30	1,23	0,42	39	0,00	0,00	0,00	1,32	1,49	0,30
	828	0,00	0,00	0,00	0,45	0,83	0,35	830	0,00	0,00	0,00	0,47	1,08	0,23
740	1028	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,03	332	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,04
	1027	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,06	333	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,07
741	840	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,08	333	0,00	0,00	0,00	0,29	0,02	0,07
	837	0,00	0,00	0,00	0,23	0,03	0,07	332	0,00	0,00	0,00	0,33	0,05	0,05
742	838	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	0,24	839	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,09	0,24
	840	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,21	334	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,21
743	44	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01	0,20	334	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	0,20
	841	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,23	839	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,04	0,24
744	1020	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,04	1029	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,04
	297	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,04	298	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,05
745	37	0,00	0,00	0,00	0,14	0,37	-0,10	981	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,26	-0,11
	892	0,00	0,00	0,00	0,12	0,30	-0,07	891	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,19	-0,08
746	981	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,26	-0,10	92	0,00	0,00	0,00	0,08	0,33	-0,09
	891	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,17	-0,13	897	0,00	0,00	0,00	0,05	0,24	-0,13
747	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,01	358	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	907	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,01	317	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
748	897	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21	-0,01	92	0,00	0,00	0,00	0,11	0,34	-0,03
	896	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,18	0,01	903	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,31	-0,02
749	293	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,00	905	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	-0,02
	93	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	-0,01	291	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	-0,02
750	96	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	0,02	906	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	0,03
	293	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,01	905	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,01
751	96	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,01	293	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08</	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
752	908	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	93	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	293	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,01
753	907	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,04	908	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,04
	978	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,04	93	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,03
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
755	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1033	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02
756	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1032	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1034	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
757	910	0,00	0,00	0,00	0,54	0,76	-0,04	41	0,00	0,00	0,00	1,18	1,03	-0,08
	909	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	-0,12	912	0,00	0,00	0,00	1,25	0,88	-0,16
758	917	0,00	0,00	0,00	1,11	1,10	-0,19	914	0,00	0,00	0,00	0,37	0,61	-0,13
	41	0,00	0,00	0,00	1,09	1,10	-0,08	913	0,00	0,00	0,00	0,35	0,62	-0,02
759	926	0,00	0,00	0,00	0,32	0,28	0,14	2	0,00	0,00	0,00	0,34	0,36	0,08
	928	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,11	940	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,06
760	984	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	950	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,03
	96	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,01	945	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,02
761	943	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,04	88	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	0,02
	942	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,07	1035	0,00	0,00	0,00	0,21	0,11	0,06
762	1035	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	-0,02	88	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	0,00
	940	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,04	947	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,03
763	1035	0,00	0,00	0,00	0,30	0,33	0,13	2	0,00	0,00	0,00	0,26	0,34	0,11
	942	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,13	273	0,00	0,00	0,00	0,10	0,29	0,11
764	949	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,02	359	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
	357	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	105	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,03
765	119	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	359	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
	950	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,02	949	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02
766	318	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,06	985	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,07
	105	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	357	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,06
767	318	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,04	319	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,03
	985	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,05	954	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,03
768	320	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	0,03	958	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,03
	319	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,00	954	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,01
769	320	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,06	329	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,07
	958	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,06	328	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,07
770	263	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,02	5	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	-0,02
	1036	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	300	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03
771	1036	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,02	300	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01
	1037	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	301	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,00
772	1037	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1038	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	302	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
773	1038	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	302	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,01
	1039	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,01	17	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,01
774	1039	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,01	17	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,01
	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	303	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05
775	1040	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,06	303	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,06
	1041	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,05	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
776	1041	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,06	304	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,07
	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	305	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,07
777	394	0,00	0,00	0,00	0,51	0,57	-0,02	285	0,00	0,00	0,00	0,60	0,87	0,05
	395	0,00	0,00	0,00	0,76	0,70	-0,05	73	0,00	0,00	0,00	0,86	1,00	0,02
778	72	0,00	0,00	0,00	0,50	0,62	0,05	413	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,06
	285	0,00	0,00	0,00	0,58	0,72	0,08	430	0,00	0,00	0,00	0,63	0,67	0,09
779	435	0,00	0,00	0,00	0,85	0,49	0,08	73	0,00	0,00	0,00	0,81	0,79	0,14
	430	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,07	285	0,00	0,00	0,00	0,71	0,81	0,13
780	433	0,00	0,00	0,00	0,68	0,61	-0,08	284	0,00	0,00	0,00	0,74	0,86	-0,04
	440	0,00	0,00	0,00	0,65	0,66	-0,03	69	0,00	0,00	0,00	0,71	0,91	0,01
781	425	0,00	0,00	0,00	0,60	0,76	0,02	443	0,00	0,00	0,00	0,40	0,71	0,01
	68	0,00	0,00	0,00	0,58	0,84	0,04	284	0,00	0,00	0,00	0,39	0,79	0,02
782	443	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,12	445	0,00	0,00	0,00	0,60	0,69	0,00
	284	0,00	0,00	0,00	0,75	0,88	0,08	69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,92	-0,04
783	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,06	305	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,06
	1043	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,05	306	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,05
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	307	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
785	23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,06	1045	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,06
	307	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	-0,04	1044	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,03
786	56	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,02	0,02	281	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	-0,05
	499	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,03	497	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,05	-0,03
787	56	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	-0,07	480	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,08
	281	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,02	-0,02	481	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,11	-0,02
788	281	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,18	-0,01	481	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,30	0,02
	57	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,28	0,06	487	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,41	0,10
789	490	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,36	-0,09	497	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,28	-0,01
	57	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,25	-0,04	281	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,17	0,04
790	484	0,00	0,00	0,00	1,01	0,47	-0,04	60	0,00	0,00	0,00	1,02	0,88	0,01
	489	0,00	0,00	0,00	0,75	0,43	0,08	282	0,00	0,00	0,00	0,76	0,84	0,13
791	512	0,00	0,00	0,00	1,19	0,60	-0,05	528	0,00	0,00	0,00	0,76	0,37	-0,17
	60	0,00	0,00	0,00	1,10	0,77	0,01	282	0,00	0,00	0,00	0,67	0,54	-0,11
792	61	0,00	0,00	0,00	0,44	0,63	0,05	494	0,00	0,00	0,00	0,48	0,52	0,09
	282	0,00	0,00	0,00	0,55	0,80	0,06	489	0,00	0,00	0,00	0,59	0,69	0,10
793	282	0,00	0,00	0,00	0,55	0,75	-0,04	530	0,00	0,00	0,00	0,52	0,61	-0,07
	61	0,00	0,00	0,00	0,41	0,69	0,02	532	0,00	0,00	0,00	0,38	0,55	-0,01
794	539	0,00	0,00	0,00	1,02	0,52	0,08	547	0,00	0,00	0,00	0,71	0,45	-0,05
	64	0,00	0,00	0,00	0,97	0,75	0,08	283	0,00	0,00	0,00	0,66	0,68	-0,05
795	537	0,00	0,00	0,00	0,96	0,43	0,10	64	0,00	0,00	0,00	0,93	0,68	0,08
	538	0,00	0,00	0,00	0,65	0,28	0,19	283	0,00	0,00	0,00	0,62	0,53	0,18
796	549	0,00	0,00	0,00	0,33	0,47	0,03	541	0,00	0,00	0,00	0,45	0,50	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
797	547	0,00	0,00	0,00	0,53	0,66	-0,05	543	0,00	0,00	0,00	0,43	0,50	-0,04
	283	0,00	0,00	0,00	0,48	0,70	-0,01	65	0,00	0,00	0,00	0,38	0,55	0,00
798	262	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,02	1046	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05
	15	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,02	275	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,05
799	1046	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,01	1047	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01
	275	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,01	276	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
800	1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	1048	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
	276	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	277	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
801	274	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17	-0,13	630	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	-0,13
	48	0,00	0,00	0,00	0,30	0,24	-0,08	621	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21	-0,08
802	610	0,00	0,00	0,00	0,22	0,27	-0,10	617	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16	-0,03
	48	0,00	0,00	0,00	0,32	0,27	-0,11	274	0,00	0,00	0,00	0,24	0,17	-0,03
803	617	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,00	618	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,01
	274	0,00	0,00	0,00	0,18	0,09	-0,05	49	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,04
804	1048	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1049	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
	277	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	49	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02
805	1049	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,07	1050	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,11
	49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	344	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,12
806	630	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12	-0,14	274	0,00	0,00	0,00	0,19	0,09	-0,10
	631	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,14	49	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	-0,10
807	632	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,16	631	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,15
	344	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,14	49	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,13
808	1050	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,12	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12
	344	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,13	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,12
809	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,11
	345	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,12	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10
810	77	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,03	863	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,04
	286	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,03	859	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,04
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,09	1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,08	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,06	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,05
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	348	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,05
813	687	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,35	0,06	1055	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,37	0,06
	686	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	0,07	271	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,39	0,07
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	44	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,16
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,12	335	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,13
815	1058	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,03	1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	336	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,04	335	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
816	37	0,00	0,00	0,00	0,13	0,17	-0,03	269	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,01
	314	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,04	977	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00
817	268	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
	982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	358	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
818	900	0,00	0,00	0,00	0,02	0,34	0,05	904	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,28	0,07
	1	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	0,06	292	0,00	0,00	0,00	0,11	0,27	0,07
819	904	0,00	0,00	0,00	0,09	0,24	0,07	906	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,06
	292	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	0,05	96	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,03
820	1	0,00	0,00	0,00	0,13	0,31	0,05	292	0,00	0,00	0,00	0,13	0,23	0,04
	941	0,00	0,00	0,00	0,07	0,27	0,04	944	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	0,03
821	1060	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,01	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	337	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	336	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
822	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,05
823	340	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
	339	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,05	1063	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,05
824	1062	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	340	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,02
	1064	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	80	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02
825	288	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
	287	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	1066	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	288	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	289	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
827	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	106	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,04
	989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	267	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,03
828	395	0,00	0,00	0,00	0,84	0,54	0,17	73	0,00	0,00	0,00	0,85	0,76	0,18
	400	0,00	0,00	0,00	0,48	0,51	0,21	435	0,00	0,00	0,00	0,48	0,72	0,21
829	998	0,00	0,00	0,00	0,19	0,41	0,07	9	0,00	0,00	0,00	0,23	0,49	0,03
	416	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,30	0,10	418	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,38	0,05
830	440	0,00	0,00	0,00	0,89	0,69	0,02	69	0,00	0,00	0,00	0,91	0,90	0,02
	442	0,00	0,00	0,00	0,46	0,61	0,08	449	0,00	0,00	0,00	0,47	0,82	0,07
831	1002	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,15	308	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,15
	1067	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,15	309	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,15
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	309	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,16
	1068	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,15	310	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,15
833	56	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,10	1069	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,11
	310	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,12	1068	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,13
834	56	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,07	-0,14	310	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,15
	480	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	-0,16	477	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	-0,17
835	591	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	-0,07	21	0,00	0,00	0,00	0,36	0,27	-0,05
	600	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	-0,09	589	0,00	0,00	0,00	0,32	0,10	-0,06
836	322	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	1023	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,02
	323	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,03	1070	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	0,04
837	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11
	109	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,10	1071	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,11
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	1072	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,08
	311	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,07	1073	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,07
839	313	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	1074	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,04
	312	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	1072	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07
840	264	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,11	354	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,18	0,15
	1071	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,10	109	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,07	0,14
841	1074	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	-0,07	313	0,00	0,00				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	
842	734	0,00	0,00	0,00	0,66	1,04	-0,04	741	0,00	0,00	0,00	0,72	0,82	0,13	
	33	0,00	0,00	0,00	1,26	1,42	0,01	744	0,00	0,00	0,00	1,32	1,21	0,18	
843	311	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	1073	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,03	
	56	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	-0,01	1069	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	-0,03	
844	793	0,00	0,00	0,00	0,89	0,51	-0,05	84	0,00	0,00	0,00	0,87	0,66	-0,10	
	795	0,00	0,00	0,00	0,53	0,30	0,06	290	0,00	0,00	0,00	0,51	0,45	0,01	
845	324	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	-0,02	325	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,02	
	1026	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,03	1075	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,02	
846	325	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,03	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	
	1075	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	1076	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,01	
847	326	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,03	85	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,03	-0,12	
	1076	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,04	1077	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,13	
848	797	0,00	0,00	0,00	1,00	0,67	-0,25	803	0,00	0,00	0,00	0,55	0,46	-0,29	
	84	0,00	0,00	0,00	0,91	0,76	-0,18	290	0,00	0,00	0,00	0,46	0,56	-0,21	
849	803	0,00	0,00	0,00	0,26	0,38	-0,24	805	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	-0,24	
	290	0,00	0,00	0,00	0,20	0,38	-0,14	85	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,14	-0,14	
850	805	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,26	804	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,24	
	330	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,22	331	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,20	
851	1078	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	-0,19	1077	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,20	
	330	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15	85	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,16	
852	330	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,20	331	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	-0,12	
	1078	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,19	1079	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	-0,11	
853	804	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,01	-0,20	808	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,02	-0,11	
	331	0,00	0,00	0,00	0,22	0,02	-0,16	332	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,08	
854	331	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,13	332	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	-0,05	
	1079	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,13	1028	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,05	
855	334	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,17	1080	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,15	
	333	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,18	1027	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,16	
856	44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,17	1057	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,19	
	334	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,16	1080	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,18	
857	852	0,00	0,00	0,00	1,13	0,74	-0,23	851	0,00	0,00	0,00	0,62	0,64	-0,20	
	35	0,00	0,00	0,00	1,04	0,90	-0,20	853	0,00	0,00	0,00	0,52	0,80	-0,17	
858	863	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,07	297	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	-0,06	
	862	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,05	298	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10	-0,04	
859	862	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,07	298	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	-0,06	
	872	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,05	299	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	-0,04	
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,04	1081	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,04	
	298	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,04	299	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,04	
861	892	0,00	0,00	0,00	0,25	0,29	-0,10	871	0,00	0,00	0,00	0,14	0,19	-0,10	
	37	0,00	0,00	0,00	0,24	0,39	-0,08	299	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	-0,07	
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	-0,01	269	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	0,01	
	299	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	-0,03	37	0,00	0,00	0,00	0,19	0,18	-0,01	
863	1030	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
	1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
864	900	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,08	1	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,08	
	901	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,09	273	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,09	
865	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
866	926	0,00	0,00	0,00	0,31	0,28	0,00	922	0,00	0,00	0,00	0,12	0,18	0,01	
	2	0,00	0,00	0,00	0,27	0,33	0,03	273	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,04	
867	46	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,06	338	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,04	
	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	
868	942	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	0,08	273	0,00	0,00	0,00	0,03	0,29	0,09	
	941	0,00	0,00	0,00	0,08	0,28	0,05	1	0,00	0,00	0,00	0,10	0,31	0,06	
869	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	1083	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	
	359	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,03	105	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,03	
870	1083	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	1084	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,04	
	105	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	318	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,05	
871	1084	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,04	1085	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,04	
	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	319	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,03	
872	106	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,04	320	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,03	
	1086	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	320	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,01	
874	990	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,07	990	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,07	
	263	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,07	5	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,07	
875	995	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,01	995	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,01	
	994	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,01	7	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,01	
876	370	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,19	0,11	370	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,19	0,11	
	994	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,19	0,11	993	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,19	0,11	
877	369	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,43	0,02	369	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,43	0,02	
	381	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,43	0,02	7	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,43	0,02	
878	386	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	0,04	386	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	0,04	
	385	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	0,04	303	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	0,04	
879	382	0,00	0,00	0,00	0,19	0,26	-0,06	382	0,00	0,00	0,00	0,19	0,26	-0,06	
	72	0,00	0,00	0,00	0,19	0,26	-0,06	409	0,00	0,00	0,00	0,19	0,26	-0,06	
880	995	0,00	0,00	0,00	0,10	0,34	0,03	995	0,00	0,00	0,00	0,10	0,34	0,03	
	7	0,00	0,00	0,00	0,10	0,34	0,03	381	0,00	0,00	0,00	0,10	0,34	0,03	
881	1000	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,55	0,01	1000	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,55	0,01	
	998	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,55	0,01	9	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,55	0,01	
882	418	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	0,06	418	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	0,06	
	1000	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	0,06	9	0,00	0,00	0,00	0,14	0,30	0,06	
883	413	0,00	0,00	0,00	0,60	0,84	-0,03	413	0,00	0,00	0,00	0,60	0,84	-0,03	
	409	0,00	0,00	0,00	0,60	0,84	-0,03	72	0,00	0,00	0,00	0,60	0,84	-0,03	
884	68	0,00	0,00	0,00	0,17	0,34	0,12	68	0,00	0,00	0,00	0,17	0,34	0,12	
	425	0,00	0,00	0,00	0,17	0,34	0,12	423	0,00	0,00	0,00	0,17	0,34	0,12	
885	449	0,00	0,00	0,00	0,77	0,75	0,07	449	0,00	0,00	0,00	0,77	0,75	0,07	
	445	0,00	0,00	0,00	0,77	0,75	0,07	69	0,00	0,00	0,00	0,77	0,75	0,07	
886	23	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,09	23							

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
887	490	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,56	0,06	490	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,56	0,06
	487	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,56	0,06	57	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,56	0,06
888	512	0,00	0,00	0,00	0,57	0,98	-0,05	512	0,00	0,00	0,00	0,57	0,98	-0,05
	484	0,00	0,00	0,00	0,57	0,98	-0,05	60	0,00	0,00	0,00	0,57	0,98	-0,05
889	494	0,00	0,00	0,00	0,42	0,63	0,04	494	0,00	0,00	0,00	0,42	0,63	0,04
	495	0,00	0,00	0,00	0,42	0,63	0,04	61	0,00	0,00	0,00	0,42	0,63	0,04
890	530	0,00	0,00	0,00	0,56	0,81	-0,13	530	0,00	0,00	0,00	0,56	0,81	-0,13
	528	0,00	0,00	0,00	0,56	0,81	-0,13	282	0,00	0,00	0,00	0,56	0,81	-0,13
891	537	0,00	0,00	0,00	0,53	0,87	0,08	537	0,00	0,00	0,00	0,53	0,87	0,08
	64	0,00	0,00	0,00	0,53	0,87	0,08	539	0,00	0,00	0,00	0,53	0,87	0,08
892	283	0,00	0,00	0,00	0,53	0,67	0,13	283	0,00	0,00	0,00	0,53	0,67	0,13
	538	0,00	0,00	0,00	0,53	0,67	0,13	541	0,00	0,00	0,00	0,53	0,67	0,13
893	544	0,00	0,00	0,00	0,38	0,61	0,00	544	0,00	0,00	0,00	0,38	0,61	0,00
	543	0,00	0,00	0,00	0,38	0,61	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,38	0,61	0,00
894	553	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	0,06	553	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	0,06
	11	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	0,06	1005	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	0,06
895	11	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,37	0,17	11	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,37	0,17
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,37	0,17	1005	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,37	0,17
896	13	0,00	0,00	0,00	0,24	0,63	-0,09	13	0,00	0,00	0,00	0,24	0,63	-0,09
	1009	0,00	0,00	0,00	0,24	0,63	-0,09	566	0,00	0,00	0,00	0,24	0,63	-0,09
897	1010	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,76	0,02	1010	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,76	0,02
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,76	0,02	13	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,76	0,02
898	13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,59	-0,11	13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,59	-0,11
	566	0,00	0,00	0,00	0,12	0,59	-0,11	568	0,00	0,00	0,00	0,12	0,59	-0,11
899	574	0,00	0,00	0,00	0,40	0,70	0,09	574	0,00	0,00	0,00	0,40	0,70	0,09
	19	0,00	0,00	0,00	0,40	0,70	0,09	577	0,00	0,00	0,00	0,40	0,70	0,09
900	576	0,00	0,00	0,00	0,85	0,27	0,13	576	0,00	0,00	0,00	0,85	0,27	0,13
	19	0,00	0,00	0,00	0,85	0,27	0,13	574	0,00	0,00	0,00	0,85	0,27	0,13
901	588	0,00	0,00	0,00	0,36	0,11	-0,03	588	0,00	0,00	0,00	0,36	0,11	-0,03
	591	0,00	0,00	0,00	0,36	0,11	-0,03	21	0,00	0,00	0,00	0,36	0,11	-0,03
902	588	0,00	0,00	0,00	0,13	0,28	-0,02	588	0,00	0,00	0,00	0,13	0,28	-0,02
	21	0,00	0,00	0,00	0,13	0,28	-0,02	589	0,00	0,00	0,00	0,13	0,28	-0,02
903	1011	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,19	1011	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,19
	1010	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,19	573	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,19
904	15	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,01	15	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,01
	262	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,01	1015	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,01
905	621	0,00	0,00	0,00	0,33	0,06	-0,07	621	0,00	0,00	0,00	0,33	0,06	-0,07
	48	0,00	0,00	0,00	0,33	0,06	-0,07	610	0,00	0,00	0,00	0,33	0,06	-0,07
906	1016	0,00	0,00	0,00	0,52	0,46	-0,43	1016	0,00	0,00	0,00	0,52	0,46	-0,43
	270	0,00	0,00	0,00	0,52	0,46	-0,43	294	0,00	0,00	0,00	0,52	0,46	-0,43
907	296	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	296	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	959	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
908	29	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,16	0,04	29	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,16	0,04
	597	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,16	0,04	651	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,16	0,04
909	665	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,20	0,07	665	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,20	0,07
	29	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,20	0,07	651	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,20	0,07
910	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,34	0,24	961	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,34	0,24
	684	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,34	0,24	664	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,34	0,24
911	685	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,34	0,08	685	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,34	0,08
	684	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,34	0,08	27	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,34	0,08
912	686	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,36	0,10	686	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,36	0,10
	685	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,36	0,10	271	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,36	0,10
913	966	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	0,05	966	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	0,05
	687	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	0,05	1055	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,37	0,05
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	1054	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04
	348	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	965	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04
915	114	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	-0,03	114	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	-0,03
	690	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	-0,03	964	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	-0,03
916	968	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	968	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,01
	341	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	342	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,01
917	972	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,21	972	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,21
	354	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,21	109	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,21
918	31	0,00	0,00	0,00	0,12	0,27	0,16	31	0,00	0,00	0,00	0,12	0,27	0,16
	264	0,00	0,00	0,00	0,12	0,27	0,16	354	0,00	0,00	0,00	0,12	0,27	0,16
919	278	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,05	0,10	278	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,05	0,10
	343	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,05	0,10	52	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,05	0,10
920	701	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,23	0,10	701	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,23	0,10
	971	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,23	0,10	350	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,23	0,10
921	33	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,02	-0,10	33	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,02	-0,10
	734	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,02	-0,10	735	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,02	-0,10
922	744	0,00	0,00	0,00	0,67	1,33	0,35	744	0,00	0,00	0,00	0,67	1,33	0,35
	33	0,00	0,00	0,00	0,67	1,33	0,35	735	0,00	0,00	0,00	0,67	1,33	0,35
923	61	0,00	0,00	0,00	0,19	0,60	-0,01	61	0,00	0,00	0,00	0,19	0,60	-0,01
	495	0,00	0,00	0,00	0,19	0,60	-0,01	532	0,00	0,00	0,00	0,19	0,60	-0,01
924	782	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	-0,23	782	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	-0,23
	974	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	-0,23	352	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	-0,23
925	794	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,02	794	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,02
	1025	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,02	795	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,02
926	112	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,07	112	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,07
	324	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,07	1024	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,07
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	1025	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	326	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
928	324	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	-0,05	324	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	-0,05
	325	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	-0,05	801	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	-0,05
929	84	0,00	0,00	0,00	0,48	0,89	-0,18	84	0,00	0,00	0,00	0,48	0,89	-0,18
	797	0,00	0,00	0,00	0,48	0,89	-0,18	793	0,00	0,00	0,00	0,48	0,89	-0,18
930	805	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,21	805	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,21
	85	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,21	330	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,21
931	85	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,0		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
932	824	0,00	0,00	0,00	1,61	1,18	0,10	824	0,00	0,00	0,00	1,61	1,18	0,10
	822	0,00	0,00	0,00	1,61	1,18	0,10	39	0,00	0,00	0,00	1,61	1,18	0,10
933	824	0,00	0,00	0,00	1,20	1,09	-0,03	824	0,00	0,00	0,00	1,20	1,09	-0,03
	39	0,00	0,00	0,00	1,20	1,09	-0,03	830	0,00	0,00	0,00	1,20	1,09	-0,03
934	808	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	-0,02	808	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	-0,02
	332	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	-0,02	837	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	-0,02
935	333	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,14	333	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,14
	334	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,14	840	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,14
936	842	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,15	0,18	842	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,15	0,18
	841	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,15	0,18	44	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,15	0,18
937	335	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,11	335	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,11
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,11	1059	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,11
938	65	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,02	65	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,02
	549	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,02	544	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,02
939	865	0,00	0,00	0,00	1,13	0,64	-0,01	865	0,00	0,00	0,00	1,13	0,64	-0,01
	853	0,00	0,00	0,00	1,13	0,64	-0,01	35	0,00	0,00	0,00	1,13	0,64	-0,01
940	76	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	-0,02	76	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	-0,02
	545	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	-0,02	858	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,22	-0,02
941	865	0,00	0,00	0,00	0,74	1,18	-0,04	865	0,00	0,00	0,00	0,74	1,18	-0,04
	35	0,00	0,00	0,00	0,74	1,18	-0,04	852	0,00	0,00	0,00	0,74	1,18	-0,04
942	872	0,00	0,00	0,00	0,06	0,23	-0,06	872	0,00	0,00	0,00	0,06	0,23	-0,06
	871	0,00	0,00	0,00	0,06	0,23	-0,06	299	0,00	0,00	0,00	0,06	0,23	-0,06
943	314	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,06	314	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,06
	37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,06	981	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,06
944	315	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,03	315	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,03
	977	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,03	314	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,03
945	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
946	268	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	268	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
	101	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	1082	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
947	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04
948	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,02	116	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,02
	102	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,02	908	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,02
950	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
951	910	0,00	0,00	0,00	1,08	0,46	0,11	910	0,00	0,00	0,00	1,08	0,46	0,11
	41	0,00	0,00	0,00	1,08	0,46	0,11	917	0,00	0,00	0,00	1,08	0,46	0,11
952	913	0,00	0,00	0,00	0,93	0,51	0,13	913	0,00	0,00	0,00	0,93	0,51	0,13
	41	0,00	0,00	0,00	0,93	0,51	0,13	912	0,00	0,00	0,00	0,93	0,51	0,13
953	273	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,09	273	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,09
	901	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,09	922	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	0,09
954	1063	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06	1063	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06
	339	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06	338	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,06
955	80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	1064	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1066	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
956	1066	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	1066	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01
	287	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01
957	1035	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,04	1035	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,04
	2	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,04	940	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,04
958	355	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03	355	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03
	946	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03	89	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03
959	357	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,03	357	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,03
	949	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,03	356	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,03
960	985	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	985	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06
	951	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	954	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06
961	952	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,04	952	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,04
	355	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,04	89	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,04
962	327	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,05	327	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,05
	957	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,05	81	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,05
963	287	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,02	287	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,02
	938	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,02	80	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,02
964	328	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,07	328	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,07
	327	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,07	988	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,07
965	320	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05	320	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05
	329	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05	106	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05
966	1086	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,03	1086	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,03
	106	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,03	267	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,03
967	1103	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,06	1104	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,09
	1102	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,06	1105	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,09
968	1107	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,12	1105	0,00	0,00	0,00	0,12	0,19	0,11
	1106	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,09	1104	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,08
969	1105	0,00	0,00	0,00	0,21	0,10	-0,07	1097	0,00	0,00	0,00	0,22	0,07	-0,07
	1102	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,06	1098	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	-0,05
970	1108	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	0,01	1091	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	0,04
	1098	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,04	-0,01	157	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,09	0,03
971	1107	0,00	0,00	0,00	0,27	0,12	-0,13	1096	0,00	0,00	0,00	0,32	0,09	-0,12
	1105	0,00	0,00	0,00	0,22	0,07	-0,10	1097	0,00	0,00	0,00	0,27	0,03	-0,08
972	1109	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,04	1103	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,05
	1090	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,04	1110	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,04
973	1110	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	-0,05	1103	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,05
	1111	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	-0,05	1102	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	-0,05
974	1103	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	-0,06	1109	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	-0,06
	1104	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	-0,07	1112	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	-0,07
975	188	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	-0,10	1106	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	-0,10
	1113	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	-0,09	1112	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	-0,09
976	1114	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
977	1101	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,12	1100	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,11
	1106	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	-0,11	1107	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,10
978	1098	0,00	0,00	0,00	0,16	0,07	-0,02	157	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,05	-0,02
	1102	0,00	0,00	0,00	0,16	0,08	-0,04	1111	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,04
979	158	0,00	0,00	0,00	0,26	0,05	-0,16	1096	0,00	0,00	0,00	0,35	0,12	-0,17
	1099	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,11	1107	0,00	0,00	0,00	0,18	0,07	-0,12
980	1099	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	-0,13	1115	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	-0,13
	158	0,00	0,00	0,00	0,17	0,03	-0,10	1092	0,00	0,00	0,00	0,19	0,06	-0,10
981	1116	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,12	1108	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	0,00
	1097	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,12	1098	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,07	0,00
982	158	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,19	1117	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,10
	1096	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,05	-0,21	1116	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,07	-0,13
983	1115	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	-0,14	1100	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,15
	1114	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,12	1101	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,12
984	1090	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,02	1090	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,02
	1109	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,02	1089	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,02
985	1113	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	1113	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07
	188	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	1088	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07
986	188	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,15	188	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,15
	1106	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,15	1101	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,15
987	1106	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,08	1106	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,08
	1112	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,08	1104	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,08
988	1099	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,10	1099	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,10
	1115	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,10	1100	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,10
989	1099	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,11	1099	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,11
	1100	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,11	1107	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,11
990	1117	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,14	1117	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,14
	1092	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,14	158	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	-0,14
991	1096	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	-0,05	1096	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	-0,05
	1097	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	-0,05	1116	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	-0,05
992	1121	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1125	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,00	1126	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
993	1131	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	1130	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01
	1128	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	1129	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02
994	1133	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1132	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
995	1133	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1136	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1131	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
996	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1139	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	1120	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,02
998	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	1118	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,01
	1093	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	1140	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,02
999	1118	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	1124	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	1119	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	1138	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
1000	1141	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1137	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	1127	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1126	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1002	1128	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	1129	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
	172	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	1094	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
1003	1134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1128	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1121	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
1004	1135	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1134	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1123	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1122	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1005	1136	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1095	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	1131	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	1130	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
1006	1140	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,04	1140	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,04
	1119	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,04	1118	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	-0,04
1007	1140	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,02	1140	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,02
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,02	1119	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,02
1008	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	1119	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02
	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	1138	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02
1009	1124	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	1124	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
	1141	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	181	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01
1010	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1011	1118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01	1118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01
	1124	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01	181	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,01
1012	1137	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1137	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	1126	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	1122	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1013	1121	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,01	1121	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,01
	1125	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,01	172	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,01
1014	1121	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,01	1121	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,01
	172	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,01	1128	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,01
1015	1131	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	1131	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
	1134	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	1128	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01
1016	1137	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	1137	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	1123	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
1017	1152	0,00	0,00	0,00	0,34	0,16	0,10	1151	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,29	0,20
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02	1150	0,00	0,00	0,00	0,13	0,67	0,08
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,10	1149	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,11
	1145	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	0,05	1150	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,13	0,06
1019	1145	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,22	0,13	1150	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,04	0,14
	247	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,78	0,06	1148	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,60	0,07
1020	1150	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,33	-0,05	1151	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,48	-0,09
	1148	0,00	0,00	0,00										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11	-0,02	1147	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,01
	1149	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,03	1152	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,06	-0,02
1023	250	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,10	250	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,10
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,10	1146	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	-0,10
1024	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	1147	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
	1152	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
1025	1156	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,15	-0,18	1160	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,01	-0,14
	1157	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,14	-0,13	1161	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,10
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,06	1165	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,06
	1163	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,08	1164	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	-0,07
1027	1168	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,03	0,02	1169	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,03	0,01
	1167	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,04	1170	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,04	0,04
1028	1168	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,02	-0,01	1171	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,02
	1169	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,03	-0,02	1166	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01	-0,03
1029	1172	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,15	0,18	1173	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,10	0,20
	1158	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,09	0,16	1159	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,04	0,18
1030	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,20	1174	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,17	0,20
	1173	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,26	0,23	1155	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,32	0,23
1031	251	0,00	0,00	0,00	0,19	0,38	0,23	1153	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	0,45
	1142	0,00	0,00	0,00	0,05	0,34	0,17	1175	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,06	0,38
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,22	1159	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,22
	1154	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,24	1173	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	0,24
1033	1176	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,09	1167	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,07
	1159	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,11	1170	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	0,10
1034	1173	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,16	0,22	1172	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,15	0,15
	1162	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,03	0,22	1161	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,02	0,15
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	-0,13	1164	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	-0,11
	244	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,30	-0,10	1143	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,29	-0,08
1036	1169	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,08	-0,10	1163	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,10	-0,16
	1157	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,06	-0,10	1156	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,08	-0,16
1037	1170	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,05	0,04	1169	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,09	0,00
	1158	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,04	0,04	1157	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,08	0,00
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,03	1144	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,02
	1166	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,04	1165	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,03
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,11	1175	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,11
	1154	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,11	1153	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,11
1040	1175	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	0,11	1175	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	0,11
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	0,11	1154	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	0,11
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,06	0,27	1154	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,06	0,27
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,06	0,27	1173	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,06	0,27
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,13	1159	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,13
	1176	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,13	251	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	0,13
1043	1170	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	0,11	1170	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	0,11
	1159	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	0,11	1158	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	0,11
1044	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,32	1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,32
	1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,32	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,32
1045	1172	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,16	0,03	1172	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,16	0,03
	1161	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,16	0,03	1157	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,16	0,03
1046	1156	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,16	-0,37	1156	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,16	-0,37
	1160	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,16	-0,37	244	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,16	-0,37
1047	1156	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,19	1156	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,19
	244	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,19	1163	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,19
1048	1166	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,06	1166	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,06
	1169	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,06	1163	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,06
1049	1172	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,16	0,06	1172	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,16	0,06
	1157	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,16	0,06	1158	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,16	0,06
1050	1178	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,04	0,00	1179	-0,01	-0,02	0,04	0,01	0,03	0,00
	273	-0,01	-0,05	-0,05	0,02	0,05	0,01	2	0,00	-0,03	0,01	0,02	0,04	0,00
1051	1180	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,02	0,00	1181	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,00
	1177	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	1178	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,03	0,00
1052	1181	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,02	0,00	1182	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,00
	1178	0,00	-0,05	-0,01	0,00	0,03	0,00	1179	0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,03	0,00
1053	1183	0,00	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	1184	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	1180	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1181	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,00
1054	1184	0,00	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	1185	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1181	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1182	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00
1055	3	-0,01	-0,07	0,01	0,00	-0,02	0,00	1186	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,00
	1183	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1184	0,00	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,00
1056	1186	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	4	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1184	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1185	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
1057	1188	-0,03	-0,11	-0,02	0,02	0,03	0,00	1189	0,00	0,07	0,01	-0,10	-0,06	-0,03
	274	-0,02	-0,11	0,00	0,03	0,13	0,06	49	0,02	0,07	0,03	0,01	0,05	0,03
1058	1190	-0,03	-0,37	-0,02	0,00	-0,01	-0,02	1191	0,01	-0,16	-0,07	0,00	0,00	-0,02
	1187	0,00	-0,37	0,01	-0,01	0,06	0,00	1188	0,04	-0,16	-0,04	0,01	0,01	0,00
1059	1191	-0,01	-0,17	-0,08	0,00	0,00	-0,02	1192	0,04	0,06	-0,01	-0,05	-0,06	-0,01
	1188	-0,05	-0,18	-0,06	0,02	0,01	-0,01	1189	0,00	0,05	0,00	-0,08	0,03	0,00
1060	50	-0,05	-0,28	0,00	-0,01	-0,04	-0,01	1193	-0,03	-0,17	-0,07	0,00	0,01	-0,01
	1190	0,00	-0,27	0,01	0,00	0,01	-0,02	1191	0,02	-0,16	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02
1061	1193	-0,04	-0,16	-0,06	0,00	0,01	-0,02	51	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,07	0,00
	1191	-0,01	-0,16	-0,06	-0,01	-0,02	-0,02	1192	0,02	0,00	-0,02	-0,03	0,05	0,00
1062	1195	0,02	-0,03	0,08	0,01	0,02	0,00	1196	0,02	-0,04	0,08	0,01	0,03	0,00
	275	0,00	-0,04	0,05	0,01	0,06	0,00	276	0,00	-0,04	0,05	0,01	0,06	0,00
1063	1196	0,00	-0,04	0,07	0,01	0,03	0,00	1197	0,00	-0,01	0,07	0,00	0,04	-0,01
	276	-0,01	-0,04	0,04	0,01	0,06	0,01	277	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,03	0,01
1064	1197	-0,02	-0,01	0,07	0,00	0,04	0,00	1189	-0,01	0,04	0,06	-0,01	0,03	-0,01
	277	0,00	-0,01	0,03	0,01	0,03	0,00	49	0,01	0,05	0,02	0,00	0,02	-0,01
1065	1198	0,00	-0,05	0,02	0,00	0,06	0,01	1199	0,01	-0,03	0,10	0,00	0,04	0,00
	1194	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,03	0,02	11						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1067	1200	-0,02	-0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	1201	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,01
	1196	0,00	-0,01	0,06	0,01	0,04	0,00	1197	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00
1068	1201	-0,01	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	1192	0,00	0,02	0,06	0,00	0,02	0,00
	1197	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,01	1189	-0,02	0,02	0,06	-0,01	0,04	0,00
1069	16	-0,08	-0,30	0,11	0,05	0,23	-0,06	1202	-0,02	0,01	0,15	0,00	0,02	-0,05
	1198	-0,07	-0,30	0,02	-0,01	0,02	0,02	1199	0,00	0,01	0,07	0,01	0,06	0,03
1070	1202	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	-0,03	1203	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	-0,02
	1199	-0,04	0,00	0,06	0,01	0,06	0,00	1200	-0,04	-0,01	0,08	0,00	0,03	0,00
1071	1203	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	-0,01	1204	0,00	0,01	0,05	0,00	0,01	-0,01
	1200	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,01	1201	-0,02	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00
1072	1204	0,00	0,01	0,04	0,00	0,01	0,00	51	-0,01	-0,03	0,04	0,00	-0,01	0,00
	1201	-0,01	0,00	0,07	-0,01	0,03	0,00	1192	-0,02	-0,03	0,07	0,00	0,04	0,00
1073	1206	-0,05	-0,19	-0,15	-0,02	0,01	-0,02	1207	-0,07	-0,25	-0,09	0,05	0,09	-0,02
	278	-0,05	-0,19	-0,05	0,02	0,12	-0,10	279	-0,06	-0,25	0,02	0,04	0,22	-0,10
1074	1207	-0,17	-0,24	-0,06	0,04	0,09	-0,02	1208	-0,19	-0,35	0,14	0,06	0,15	0,00
	279	-0,10	-0,23	-0,05	0,04	0,22	-0,10	280	-0,12	-0,34	0,16	0,06	0,32	-0,08
1075	1208	-0,08	-0,20	0,01	0,05	0,14	0,00	1209	-0,36	-1,62	0,55	-0,01	0,18	-0,01
	280	-0,32	-0,25	0,06	0,06	0,32	-0,07	53	-0,60	-1,67	0,60	0,08	0,40	-0,08
1076	1210	0,05	-0,06	-0,14	-0,19	-0,04	0,00	1211	0,00	-0,29	-0,11	0,02	0,02	0,01
	1205	0,00	-0,07	-0,04	-0,20	-0,03	-0,02	1206	-0,04	-0,30	-0,01	0,00	0,02	-0,01
1077	1211	-0,01	-0,27	-0,03	0,01	0,01	0,03	1212	-0,03	-0,38	0,03	0,05	0,06	0,04
	1206	-0,07	-0,28	0,04	-0,02	0,02	-0,02	1207	-0,09	-0,39	0,10	0,05	0,09	-0,01
1078	1212	0,01	-0,37	0,04	0,05	0,06	0,03	1213	-0,04	-0,62	0,16	0,04	0,09	0,04
	1207	-0,16	-0,40	0,13	0,04	0,09	-0,01	1208	-0,21	-0,65	0,26	0,06	0,14	-0,01
1079	1213	-0,04	-0,62	0,17	0,04	0,09	0,03	1214	-0,07	-0,76	0,03	0,00	0,09	0,04
	1208	0,09	-0,59	0,13	0,05	0,14	-0,01	1209	0,06	-0,73	-0,02	-0,01	0,19	0,00
1080	54	-0,07	-0,28	-0,15	-0,01	-0,04	0,07	1215	-0,10	-0,44	-0,12	0,05	0,27	0,12
	1210	-0,03	-0,27	0,01	-0,18	0,00	-0,06	1211	-0,06	-0,44	0,04	0,01	-0,03	0,00
1081	1215	-0,10	-0,44	0,07	0,05	0,27	0,05	1216	-0,11	-0,49	0,05	0,03	0,15	0,03
	1211	-0,05	-0,43	0,12	0,00	-0,03	0,06	1212	-0,06	-0,48	0,10	0,05	0,07	0,04
1082	1216	-0,11	-0,49	0,10	0,03	0,15	0,03	1217	-0,12	-0,55	0,08	0,03	0,13	0,01
	1212	-0,01	-0,47	0,11	0,05	0,07	0,04	1213	-0,02	-0,53	0,09	0,03	0,06	0,03
1083	1217	-0,09	-0,57	0,10	0,03	0,13	-0,02	55	-0,08	-0,55	-0,02	-0,03	-0,13	-0,02
	1213	0,02	-0,55	0,10	0,03	0,06	0,06	1214	0,02	-0,53	-0,03	0,01	0,15	0,06
1084	1219	0,08	-0,34	0,03	0,00	0,01	0,00	1220	0,16	0,07	-0,17	0,00	-0,02	0,00
	281	0,04	-0,35	0,01	-0,01	-0,07	0,00	57	0,12	0,06	-0,20	-0,01	-0,04	0,00
1085	1221	0,02	-0,07	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	1222	0,00	-0,18	-0,05	0,01	0,02	-0,01
	1218	0,08	-0,06	-0,03	0,04	0,04	-0,01	1219	0,06	-0,17	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01
1086	1222	0,03	-0,16	0,00	0,01	0,02	-0,01	1223	0,02	-0,19	0,04	0,00	0,02	-0,01
	1219	-0,01	-0,17	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	1220	-0,01	-0,19	-0,03	0,00	-0,01	0,00
1087	58	0,00	-0,14	-0,04	-0,01	-0,03	0,02	1224	-0,02	-0,22	0,01	0,01	0,06	0,01
	1221	0,03	-0,13	-0,08	0,02	0,03	0,00	1222	0,01	-0,21	-0,03	0,01	0,00	-0,01
1088	1224	-0,07	-0,16	0,09	0,01	0,06	0,00	59	-0,09	-0,23	-0,03	0,01	0,04	0,00
	1222	0,00	-0,15	0,02	0,01	0,00	0,00	1223	-0,01	-0,22	-0,10	0,00	0,02	0,00
1089	1226	-0,15	-0,14	-0,06	0,05	0,22	0,04	1227	-0,26	-0,69	0,34	-0,01	0,22	0,01
	282	-0,15	-0,14	-0,07	0,08	0,42	-0,01	61	-0,26	-0,69	0,33	0,11	0,53	-0,04
1090	1228	-0,03	-0,83	-0,06	0,00	0,03	-0,02	1229	-0,01	-0,69	-0,18	0,02	0,01	0,01
	1225	0,02	-0,82	0,04	-0,01	0,23	0,00	1226	0,04	-0,68	-0,08	0,04	0,21	0,02
1091	1229	0,02	-0,70	-0,16	0,01	0,01	0,01	1230	0,10	-0,31	0,01	0,01	-0,03	0,04
	1226	-0,14	-0,73	-0,18	0,04	0,21	0,01	1227	-0,06	-0,34	-0,01	-0,01	0,25	0,04
1092	62	-0,10	-0,64	-0,02	-0,02	-0,12	-0,03	1231	-0,11	-0,67	-0,13	-0,01	-0,03	-0,03
	1228	0,04	-0,61	0,02	0,00	0,06	-0,02	1229	0,04	-0,64	-0,09	0,00	-0,05	-0,02
1093	1231	-0,15	-0,63	-0,12	-0,01	-0,03	-0,13	63	-0,16	-0,68	-0,13	-0,13	-0,67	-0,14
	1229	0,01	-0,59	-0,08	0,00	-0,05	0,08	1230	0,00	-0,64	-0,08	0,03	0,08	0,07
1094	1233	-0,13	-0,12	-0,04	0,00	0,00	-0,02	1234	-0,23	-0,62	0,30	0,01	0,02	-0,02
	283	-0,13	-0,12	-0,05	0,00	0,01	0,03	65	-0,23	-0,62	0,29	-0,03	-0,14	0,03
1095	1235	-0,03	-0,72	-0,05	0,00	0,01	-0,01	1236	-0,01	-0,61	-0,15	0,00	0,02	-0,01
	1232	0,02	-0,71	0,04	0,00	0,01	-0,01	1233	0,04	-0,60	-0,07	0,00	0,01	-0,01
1096	1236	0,02	-0,61	-0,14	0,00	0,02	-0,01	1237	0,09	-0,27	0,01	0,00	0,03	-0,02
	1233	-0,12	-0,64	-0,16	0,00	0,01	-0,01	1234	-0,06	-0,30	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
1097	66	-0,09	-0,57	-0,01	0,00	0,01	0,00	1238	-0,09	-0,58	-0,11	0,00	-0,01	0,00
	1235	0,03	-0,54	0,02	0,00	0,01	-0,01	1236	0,03	-0,56	-0,08	0,00	0,04	0,00
1098	1238	-0,14	-0,55	-0,10	0,00	-0,01	0,03	67	-0,14	-0,59	-0,11	0,04	0,18	0,04
	1236	0,01	-0,52	-0,06	0,00	0,04	-0,03	1237	0,00	-0,56	-0,08	-0,01	0,00	-0,03
1099	1240	-0,11	0,03	-0,08	-0,01	0,00	0,00	1241	-0,42	-1,53	0,52	0,00	-0,02	0,00
	284	-0,25	0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,01	69	-0,56	-1,56	0,59	-0,01	-0,05	0,01
1100	1242	0,07	-0,31	-0,04	0,00	0,00	-0,01	1243	0,00	-0,66	0,05	0,00	0,00	-0,01
	1239	-0,04	-0,33	0,04	0,00	-0,01	-0,01	1240	-0,11	-0,68	0,13	-0,01	-0,01	0,00
1101	1243	0,02	-0,65	0,06	0,00	0,00	-0,01	1244	-0,01	-0,78	0,00	0,00	0,01	-0,01
	1240	0,01	-0,65	0,06	-0,01	-0,01	0,00	1241	-0,02	-0,78	0,00	0,00	-0,02	0,00
1102	70	-0,10	-0,52	0,04	0,00	0,01	0,00	1245	-0,12	-0,61	0,05	0,00	0,02	0,00
	1242	0,03	-0,49	0,07	0,00	0,01	-0,01	1243	0,01	-0,59	0,08	0,00	0,00	-0,01
1103	1245	-0,12	-0,61	0,05	0,00	0,02	0,00	71	-0,14	-0,74	-0,07	0,01	0,03	0,00
	1243	0,04	-0,58	0,10	0,00	0,00	-0,01	1244	0,01	-0,70	-0,02	0,00	0,00	-0,01
1104	1247	-0,11	0,01	-0,04	0,05	0,26	-0,01	1248	-0,43	-1,56	0,57	0,00	0,32	-0,04
	285	-0,25	-0,01	-0,06	0,11	0,55	0,02	73	-0,57	-1,59	0,56	0,08	0,39	-0,01
1105	1249	0,06	-0,36	-0,01	0,00	0,09	-0,02	1250	0,00	-0,71	0,06	0,00	0,09	-0,01
	1246	-0,04	-0,38	0,01	-0,01	0,30	-0,01	1247	-0,11	-0,73	0,08	0,05	0,28	0,01
1106	1250	0,02	-0,70	0,08	0,00	0,09	0,00	1251	0,00	-0,80	0,04	0,00	0,09	0,01
	1247	-0,01	-0,70	0,00	0,05	0,28	-0,01	1248	-0,03	-0,81	-0,03	-0,01	0,30	0,00
1107	74	-0,10	-0,54	0,07	-0,02	-0,12	-0,01	1252	-0,13	-0,66	0,08	-0,02	-0,10	0,00
	1249	0,03	-0,52	0,02	0,01	0,10	-0,02	1250	0,01	-0,64	0,04	0,00	0,08	-0,01
1108	1252	-0,13	-0,66	0,07	-0,02	-0,10	0,00	75	-0,16	-0,79	-0,04	-0,02	-0,11	0,01
	1250	0,04	-0,62	0,05	0,00	0,08	0,00	1251	0,01	-0,76	-0,06	0,01	0,09	0,01
1109	1254	0,01	-0,12	0,05	-0,01	-0,02	0,01	1255	0,03	-0,03	0,04	0,01	0,11	0,00
	286	-0,04	-0,13	0,01	0,00	-0,01	0,00	77	-0,02	-0,03	0,00	-0,02	-0,11	-0,01
1110	1256	0,01	-0,13	0,00	0,00	0,02	-0,01	1257	0,02	-0,11	0,05	0,00	-0,02	0,00
	1253	-0,02	-0,14	0,00	0,00	-0,01	0,00	1254	-0,01					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1112	78	-0,07	-0,23	0,04	0,01	0,03	0,00	1259	-0,05	-0,12	-0,03	0,00	0,02	-0,01
	1256	-0,02	-0,22	0,09	0,00	0,00	-0,01	1257	0,00	-0,11	0,02	0,01	0,02	-0,01
1113	1259	-0,03	-0,14	0,09	0,00	0,02	-0,02	79	-0,01	-0,06	0,03	0,03	0,14	-0,01
	1257	-0,01	-0,14	0,08	0,01	0,02	0,00	1258	0,00	-0,06	0,03	-0,05	-0,14	0,00
1114	1261	0,00	-0,07	0,01	-0,03	-0,10	0,00	1262	0,00	-0,08	0,01	-0,02	-0,10	0,00
	287	-0,01	-0,08	0,01	-0,04	-0,19	-0,02	288	-0,01	-0,08	0,01	-0,03	-0,16	-0,02
1115	1262	0,00	-0,08	0,01	-0,03	-0,10	0,00	1263	0,00	-0,07	0,02	-0,02	-0,08	-0,01
	288	-0,01	-0,08	0,01	-0,03	-0,16	-0,02	289	-0,01	-0,08	0,02	-0,03	-0,14	-0,02
1116	1263	0,00	-0,07	0,02	-0,02	-0,08	-0,01	1264	0,00	-0,06	0,02	-0,02	-0,07	-0,01
	289	-0,01	-0,08	0,02	-0,03	-0,14	-0,02	81	-0,01	-0,06	0,02	-0,03	-0,14	-0,03
1117	1265	0,00	-0,07	-0,01	-0,02	-0,05	0,00	1266	-0,01	-0,09	0,00	-0,01	-0,04	0,00
	1260	0,00	-0,07	-0,01	-0,03	-0,10	-0,01	1261	-0,01	-0,09	0,00	-0,03	-0,10	0,00
1118	1266	0,01	-0,09	-0,01	-0,01	-0,04	0,00	1267	0,01	-0,09	0,01	-0,01	-0,04	0,00
	1261	0,00	-0,09	0,00	-0,03	-0,10	0,00	1262	0,00	-0,10	0,01	-0,02	-0,09	0,00
1119	1267	0,00	-0,09	0,01	-0,01	-0,04	0,01	1268	0,01	-0,09	0,02	-0,01	-0,03	0,01
	1262	0,00	-0,09	0,01	-0,03	-0,09	-0,01	1263	0,00	-0,09	0,02	-0,02	-0,08	-0,01
1120	1268	0,00	-0,09	0,02	-0,01	-0,03	0,01	1269	0,01	-0,07	0,03	-0,01	-0,03	0,01
	1263	0,00	-0,09	0,02	-0,02	-0,08	-0,01	1264	0,00	-0,07	0,02	-0,02	-0,07	-0,01
1121	82	0,00	-0,09	-0,03	0,00	-0,02	0,01	1270	-0,01	-0,12	0,00	0,00	0,02	0,01
	1265	0,01	-0,09	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	1266	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,05	-0,01
1122	1270	-0,02	-0,12	0,00	0,00	0,02	0,01	1271	-0,02	-0,11	0,01	0,00	0,01	0,01
	1266	0,00	-0,12	0,00	-0,02	-0,05	0,00	1267	0,00	-0,11	0,01	-0,01	-0,04	0,00
1123	1271	-0,02	-0,11	0,01	0,00	0,01	0,01	1272	-0,02	-0,10	0,01	0,00	0,01	0,01
	1267	0,00	-0,10	0,01	-0,01	-0,04	0,01	1268	0,00	-0,10	0,01	-0,01	-0,03	0,01
1124	1272	-0,01	-0,10	0,01	0,00	0,01	0,01	83	-0,01	-0,09	0,02	0,00	0,01	0,01
	1268	0,00	-0,10	0,02	-0,01	-0,03	0,01	1269	0,01	-0,09	0,03	-0,01	-0,03	0,01
1125	1274	-0,10	-0,14	0,02	0,00	-0,02	0,00	1275	-0,05	0,07	0,09	0,07	-0,05	0,03
	290	-0,03	-0,12	0,02	-0,01	-0,07	-0,06	85	0,01	0,09	0,09	0,02	0,12	-0,03
1126	1276	-0,06	-0,70	-0,05	-0,01	0,06	0,01	1277	0,01	-0,34	-0,14	0,04	0,04	0,01
	1273	0,03	-0,68	0,05	0,01	-0,04	0,02	1274	0,10	-0,33	-0,05	0,01	-0,01	0,01
1127	1277	0,00	-0,37	-0,14	0,04	0,04	0,03	1278	0,09	0,11	0,01	0,00	-0,01	0,01
	1274	-0,13	-0,39	-0,13	0,00	-0,01	0,02	1275	-0,04	0,08	0,02	0,10	0,07	0,00
1128	86	-0,10	-0,52	-0,01	0,02	0,08	0,01	1279	-0,06	-0,36	-0,14	0,03	0,17	0,01
	1276	0,01	-0,50	0,04	0,00	0,07	0,00	1277	0,00	-0,34	-0,09	0,03	0,02	-0,01
1129	1279	-0,08	-0,35	-0,10	0,03	0,17	-0,02	87	-0,03	-0,11	-0,02	0,02	0,11	-0,04
	1277	-0,01	-0,34	-0,09	0,04	0,02	0,02	1278	0,04	-0,10	-0,01	0,00	-0,02	0,00
1130	1282	0,01	-0,14	-0,03	0,00	0,02	-0,01	1283	0,01	-0,13	-0,01	0,01	0,02	-0,01
	1280	-0,01	-0,14	0,03	0,00	0,06	0,00	1281	0,00	-0,13	0,04	0,02	0,05	0,00
1131	90	-0,07	-0,21	0,02	0,00	0,00	-0,01	91	-0,05	-0,12	-0,04	0,00	0,01	-0,01
	1282	-0,03	-0,20	0,09	0,00	0,03	-0,01	1283	-0,01	-0,11	0,03	0,01	0,02	-0,01
1132	1285	-0,07	-0,04	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	1286	-0,09	-0,13	0,08	0,05	0,09	0,00
	291	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04	0,00	93	-0,06	-0,13	0,09	-0,03	-0,13	0,01
1133	1287	-0,03	-0,38	-0,02	0,00	0,01	0,00	1288	0,00	-0,23	-0,09	0,00	0,00	0,00
	1284	0,00	-0,38	0,01	0,00	0,00	-0,01	1285	0,03	-0,22	-0,06	0,00	0,02	0,00
1134	1288	0,00	-0,23	-0,11	0,00	0,00	0,00	1289	0,04	-0,02	-0,02	0,03	0,06	0,00
	1285	-0,07	-0,25	-0,10	-0,01	0,02	0,00	1286	-0,03	-0,04	-0,01	0,03	-0,04	0,00
1135	94	-0,04	-0,26	0,00	0,00	0,01	0,00	130	-0,03	-0,22	-0,06	0,00	0,01	0,00
	1287	0,01	-0,25	-0,01	0,00	0,01	0,00	1288	0,02	-0,21	-0,07	0,00	0,01	0,00
1136	130	-0,05	-0,20	-0,07	0,00	0,01	0,00	95	-0,03	-0,12	-0,04	0,00	0,01	-0,01
	1288	-0,01	-0,19	-0,09	0,01	0,00	0,00	1289	0,01	-0,11	-0,06	0,00	0,00	0,00
1137	1291	-0,07	-0,02	-0,03	0,01	-0,01	0,00	1292	-0,09	-0,14	0,09	-0,04	-0,02	-0,01
	292	-0,04	-0,01	-0,02	0,01	0,04	0,00	96	-0,06	-0,13	0,10	0,01	0,05	-0,01
1138	1293	-0,02	-0,34	-0,02	0,00	0,00	0,00	1294	0,00	-0,21	-0,08	0,00	0,00	0,00
	1290	0,00	-0,33	0,01	0,00	0,00	0,00	1291	0,02	-0,21	-0,05	0,01	-0,01	0,00
1139	1294	0,00	-0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00	1295	0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
	1291	-0,07	-0,23	-0,08	0,01	-0,01	0,00	1292	-0,03	-0,05	0,00	-0,03	-0,01	0,00
1140	97	-0,04	-0,24	0,00	0,00	-0,01	0,00	1296	-0,03	-0,20	-0,06	0,00	0,02	0,00
	1293	0,01	-0,23	0,01	0,00	0,01	-0,01	1294	0,01	-0,19	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
1141	1296	-0,05	-0,19	-0,07	0,00	0,02	0,00	98	-0,04	-0,15	-0,05	0,00	0,02	0,00
	1294	0,00	-0,18	-0,06	0,00	-0,01	0,00	1295	0,00	-0,15	-0,04	-0,01	-0,01	0,00
1142	1297	-0,01	-0,05	-0,02	-0,04	0,00	0,00	1292	-0,02	-0,11	0,03	0,05	0,13	-0,01
	293	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02	-0,09	-0,01	96	-0,04	-0,11	0,03	-0,04	-0,19	-0,02
1143	1289	0,01	-0,06	-0,03	0,02	0,06	-0,01	1298	0,00	-0,11	-0,02	-0,01	0,02	0,00
	1286	0,01	-0,06	-0,02	0,02	0,00	-0,01	1297	0,00	-0,11	-0,01	-0,03	0,04	-0,01
1144	1298	0,01	-0,11	-0,01	-0,01	0,02	0,00	1295	0,01	-0,07	0,01	0,01	0,04	0,00
	1297	0,00	-0,11	-0,01	-0,03	0,04	0,00	1292	0,01	-0,07	0,01	0,02	0,02	0,01
1145	95	-0,03	-0,13	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	123	-0,02	-0,11	-0,01	-0,01	-0,03	0,00
	1289	0,00	-0,12	-0,03	0,01	0,02	-0,01	1298	0,00	-0,11	-0,02	-0,01	0,03	-0,01
1146	123	-0,03	-0,11	-0,01	-0,01	-0,03	0,00	98	-0,04	-0,16	0,00	0,00	-0,02	0,00
	1298	0,00	-0,10	-0,01	-0,01	0,03	0,00	1295	-0,01	-0,15	0,00	0,01	0,02	0,00
1147	1300	-0,17	-0,07	-0,11	0,00	-0,01	0,01	1301	-0,17	-0,04	-0,02	0,01	0,00	0,01
	294	-0,02	-0,04	-0,11	0,00	0,01	-0,01	295	-0,02	-0,01	-0,02	0,01	0,05	-0,01
1148	1301	-0,11	-0,04	-0,04	0,01	0,00	-0,01	1302	-0,11	-0,04	-0,06	0,00	0,02	-0,01
	295	0,00	-0,02	-0,06	0,01	0,05	0,01	296	0,00	-0,02	-0,07	-0,01	-0,03	0,01
1149	1302	-0,06	-0,03	-0,09	0,00	0,02	0,00	1255	-0,06	-0,04	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
	296	0,00	-0,02	-0,08	-0,01	-0,03	0,00	77	0,00	-0,03	-0,07	0,00	-0,01	0,00
1150	1303	-0,05	-0,43	-0,02	0,00	0,06	0,02	1304	-0,01	-0,22	-0,12	-0,01	0,03	0,01
	1299	0,02	-0,41	0,02	0,00	-0,01	0,03	1300	0,06	-0,21	-0,08	0,00	0,00	0,01
1151	1304	-0,14	-0,22	-0,15	-0,01	0,03	0,01	1305	-0,09	0,01	-0,07	0,00	0,01	0,00
	1300	-0,22	-0,24	-0,17	0,00	0,00	0,01	1301	-0,17	0,00	-0,10	0,01	0,01	0,00
1152	1305	-0,09	0,00	-0,14	-0,01	0,01	0,00	1306	-0,09	-0,01	-0,11	0,00	0,02	0,00
	1301	-0,11	-0,04	-0,12	0,01	0,01	0,00	1302	-0,11	-0,02	-0,09	-0,01	0,00	-0,01
1153	1306	-0,05	-0,01	-0,14	0,00	0,02	-0,01	1258	-0,06	-0,05	-0,11	-0,01	-0,07	-0,01
	1302	-0,05	-0,01	-0,12	-0,01	0,00	0,00	1255	-0,06	-0,05	-0,08	0,01	0,07	0,00
1154	26	-0,18	-0,54	0,17	0,07	0,35	-0,09	1307	-0,07	0,02	-0,07	-0,01	-0,03	-0,08
	1303	-0,16	-0,53	0,18	-0,02	-0,01	0,04	1304	-0,05	0,02	-0,07	0,00	0,07	0,05
1155	1307	-0,02	-0,02	-0,13	-0,01	-0,03	-0,02	1308	-0,01	-0,01	-0,14	0,00	0,00	-0,01
	1304	-0,09	-0,04	-0,09	0,00	0,07	-0,01	1305	-0,09	-0,02				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1157	1309	0,00	0,01	-0,19	0,00	0,02	0,00	79	-0,01	-0,07	-0,15	-0,02	-0,09	0,00
	1306	-0,05	0,00	-0,17	-0,01	-0,01	-0,01	1258	-0,06	-0,08	-0,12	0,02	0,11	0,00
1158	1310	-0,04	-0,05	-0,06	0,00	0,02	0,00	1311	-0,04	-0,07	-0,10	0,02	0,02	0,01
	297	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	-0,02	298	-0,01	-0,06	-0,07	0,01	0,07	-0,02
1159	1311	-0,03	-0,06	-0,10	0,01	0,02	0,02	1312	-0,04	-0,08	-0,09	0,04	0,07	0,03
	298	-0,01	-0,06	-0,06	0,01	0,07	-0,03	299	-0,02	-0,08	-0,05	0,03	0,14	-0,02
1160	1312	-0,03	-0,06	-0,12	0,05	0,07	-0,03	1313	-0,05	-0,16	0,00	-0,15	-0,49	-0,04
	299	-0,05	-0,06	-0,13	0,03	0,14	0,06	37	-0,07	-0,17	-0,01	0,10	0,48	0,05
1161	1258	-0,03	-0,04	-0,05	-0,02	-0,07	0,01	1314	-0,03	-0,03	-0,06	0,00	0,02	0,01
	1255	-0,04	-0,04	-0,05	0,00	0,07	-0,01	1310	-0,04	-0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00
1162	1314	-0,04	-0,03	-0,06	0,00	0,02	0,00	1315	-0,04	-0,03	-0,07	0,00	-0,02	0,00
	1310	-0,04	-0,03	-0,05	-0,01	0,00	0,00	1311	-0,04	-0,03	-0,06	0,02	0,04	0,00
1163	1315	-0,05	-0,03	-0,10	0,01	-0,02	0,00	1316	-0,06	-0,10	-0,10	0,02	0,09	-0,01
	1311	-0,03	-0,03	-0,07	0,02	0,04	0,01	1312	-0,04	-0,09	-0,07	0,01	-0,08	0,00
1164	1316	0,00	-0,09	-0,12	0,02	0,09	-0,01	1317	-0,01	-0,13	-0,09	-0,12	-0,53	-0,01
	1312	0,01	-0,09	-0,10	0,02	-0,08	-0,01	1313	0,00	-0,13	-0,07	0,05	0,51	-0,01
1165	79	-0,01	-0,07	-0,03	-0,02	-0,09	-0,01	1318	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,00
	1258	-0,04	-0,08	-0,06	0,02	0,11	0,00	1314	-0,02	-0,01	-0,05	0,00	-0,01	0,00
1166	1318	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,00	1319	0,00	-0,01	-0,06	0,00	-0,01	0,00
	1314	-0,04	-0,01	-0,06	0,00	-0,01	0,00	1315	-0,04	-0,02	-0,06	0,01	0,02	0,00
1167	1319	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	-0,01	-0,01	1320	-0,01	-0,01	-0,07	0,01	0,07	-0,01
	1315	-0,05	-0,02	-0,09	0,01	0,02	0,00	1316	-0,05	-0,02	-0,09	-0,01	-0,08	0,00
1168	1320	-0,03	0,01	-0,15	0,01	0,07	0,02	38	-0,09	-0,30	-0,18	-0,07	-0,34	0,02
	1316	-0,02	0,01	-0,11	-0,01	-0,08	-0,03	1317	-0,08	-0,30	-0,13	0,07	0,43	-0,03
1169	1322	-0,01	-0,08	-0,01	-0,03	-0,20	0,00	1323	-0,02	-0,10	-0,02	-0,04	-0,21	0,00
	300	-0,02	-0,08	-0,01	-0,07	-0,34	0,00	301	-0,02	-0,10	-0,02	-0,07	-0,33	0,00
1170	1323	-0,01	-0,10	-0,01	-0,04	-0,21	0,00	1324	-0,01	-0,10	-0,03	-0,04	-0,21	0,00
	301	-0,02	-0,10	-0,02	-0,07	-0,33	0,00	302	-0,02	-0,10	-0,03	-0,06	-0,32	0,00
1171	1324	-0,01	-0,10	-0,01	-0,04	-0,21	0,01	1325	0,00	-0,05	0,02	-0,04	-0,23	0,01
	302	-0,02	-0,10	-0,04	-0,06	-0,32	-0,01	17	-0,01	-0,06	-0,01	-0,05	-0,27	0,00
1172	1326	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,11	0,01	1327	0,00	-0,07	0,02	-0,01	-0,11	0,00
	1321	0,00	-0,07	0,00	0,01	-0,22	0,00	1322	0,00	-0,07	0,02	-0,04	-0,21	-0,01
1173	1327	-0,05	-0,08	0,02	-0,01	-0,11	0,00	1328	-0,04	-0,06	-0,01	-0,02	-0,12	0,00
	1322	-0,01	-0,07	0,01	-0,04	-0,21	0,00	1323	-0,01	-0,06	-0,02	-0,04	-0,21	0,00
1174	1328	-0,04	-0,06	-0,04	-0,02	-0,11	0,00	1329	-0,06	-0,13	-0,07	-0,03	-0,12	0,00
	1323	0,00	-0,06	-0,01	-0,04	-0,21	0,00	1324	-0,01	-0,12	-0,04	-0,04	-0,22	0,00
1175	1329	0,03	-0,11	-0,04	-0,03	-0,12	0,00	1330	0,02	-0,15	-0,01	-0,02	-0,13	-0,01
	1324	-0,01	-0,12	-0,03	-0,04	-0,22	0,00	1325	-0,02	-0,16	0,01	-0,03	-0,22	0,00
1176	6	-0,07	-0,21	0,08	0,01	0,04	0,00	1331	-0,03	0,00	0,05	0,00	-0,01	-0,01
	1326	-0,06	-0,20	0,05	-0,01	-0,12	0,01	1327	-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,10	0,00
1177	1331	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	1332	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1327	-0,04	-0,01	0,01	-0,01	-0,10	0,00	1328	-0,04	-0,02	0,00	-0,02	-0,12	-0,01
1178	1332	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	-0,02	1333	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,05	-0,02
	1328	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,12	0,00	1329	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03	-0,11	0,00
1179	1333	-0,01	-0,03	-0,21	-0,01	-0,05	0,00	18	-0,09	-0,46	-0,22	0,00	-0,02	-0,01
	1329	0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,11	-0,01	1330	-0,03	-0,45	-0,03	-0,02	-0,14	-0,01
1180	1334	-0,02	-0,11	0,07	-0,04	-0,24	-0,01	1335	-0,01	-0,09	0,06	-0,05	-0,27	0,00
	303	-0,02	-0,11	0,06	-0,06	-0,32	0,03	304	-0,02	-0,09	0,04	-0,07	-0,37	0,03
1181	1335	-0,04	-0,09	0,05	-0,05	-0,27	-0,01	1336	-0,04	-0,10	0,02	-0,07	-0,29	-0,01
	304	-0,02	-0,09	0,05	-0,07	-0,37	0,04	305	-0,02	-0,09	0,02	-0,09	-0,45	0,04
1182	1336	-0,03	-0,09	0,00	-0,06	-0,29	0,00	1337	-0,04	-0,12	-0,02	-0,08	-0,30	-0,01
	305	-0,02	-0,09	0,01	-0,09	-0,45	0,03	306	-0,02	-0,11	-0,01	-0,10	-0,52	0,02
1183	1337	-0,01	-0,11	-0,03	-0,08	-0,30	0,00	1338	-0,02	-0,12	-0,04	-0,08	-0,30	-0,01
	306	-0,02	-0,11	-0,02	-0,10	-0,52	0,00	307	-0,03	-0,13	-0,03	-0,10	-0,52	-0,01
1184	1338	-0,01	-0,13	-0,04	-0,09	-0,30	0,01	1339	0,00	-0,08	-0,01	-0,07	-0,28	-0,01
	307	-0,02	-0,13	-0,06	-0,10	-0,52	-0,03	23	-0,01	-0,08	-0,03	-0,09	-0,45	-0,05
1185	1330	0,02	-0,16	0,05	-0,02	-0,13	-0,01	1340	0,03	-0,10	0,11	-0,03	-0,14	-0,01
	1325	-0,02	-0,17	0,01	-0,03	-0,22	0,00	1334	-0,01	-0,11	0,07	-0,04	-0,24	0,00
1186	1340	-0,06	-0,11	0,10	-0,03	-0,14	-0,01	1341	-0,04	-0,06	0,08	-0,02	-0,14	-0,02
	1334	-0,02	-0,11	0,07	-0,04	-0,24	0,00	1335	-0,01	-0,05	0,05	-0,05	-0,26	0,00
1187	1341	-0,03	-0,05	0,04	-0,03	-0,14	-0,02	1342	-0,03	-0,06	0,03	-0,03	-0,15	-0,01
	1335	-0,03	-0,05	0,04	-0,05	-0,26	0,00	1336	-0,03	-0,06	0,03	-0,07	-0,29	0,00
1188	1342	-0,03	-0,06	0,00	-0,03	-0,15	-0,01	1343	-0,03	-0,06	-0,01	-0,04	-0,15	-0,01
	1336	-0,02	-0,05	0,01	-0,06	-0,29	-0,01	1337	-0,03	-0,06	-0,01	-0,08	-0,31	0,00
1189	1343	-0,04	-0,07	-0,05	-0,04	-0,15	0,00	1344	-0,05	-0,13	-0,08	-0,05	-0,15	0,00
	1337	0,00	-0,06	-0,02	-0,08	-0,31	-0,01	1338	-0,02	-0,12	-0,05	-0,09	-0,30	0,00
1190	1344	0,03	-0,11	-0,09	-0,05	-0,15	0,01	1345	0,02	-0,17	-0,04	-0,05	-0,14	0,01
	1338	-0,01	-0,12	-0,05	-0,09	-0,30	-0,01	1339	-0,02	-0,18	-0,01	-0,07	-0,27	0,00
1191	18	-0,09	-0,47	0,24	0,00	-0,02	-0,01	1346	0,00	-0,01	0,27	-0,01	-0,05	-0,02
	1330	-0,04	-0,45	0,03	-0,02	-0,14	0,00	1340	0,05	0,00	0,07	-0,02	-0,13	-0,01
1192	1346	0,00	-0,01	0,05	-0,01	-0,05	-0,01	1347	0,00	-0,02	0,06	0,00	0,00	-0,01
	1340	-0,03	-0,02	0,06	-0,02	-0,13	-0,02	1341	-0,04	-0,03	0,08	-0,03	-0,14	-0,02
1193	1347	-0,01	-0,02	0,03	0,00	0,00	-0,01	1348	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01
	1341	-0,03	-0,02	0,04	-0,03	-0,14	-0,01	1342	-0,03	-0,02	0,03	-0,03	-0,15	-0,01
1194	1348	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	1349	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1342	-0,03	-0,02	0,00	-0,03	-0,15	-0,01	1343	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04	-0,16	-0,01
1195	1349	0,00	-0,03	-0,04	0,00	0,00	-0,01	1350	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	-0,04	0,00
	1343	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,16	0,00	1344	-0,03	-0,02	-0,04	-0,05	-0,15	0,01
1196	1350	0,00	-0,01	-0,25	-0,01	-0,04	0,01	24	-0,09	-0,46	-0,23	-0,01	-0,04	0,02
	1344	0,06	0,00	-0,04	-0,05	-0,15	0,00	1345	-0,03	-0,45	-0,02	-0,05	-0,14	0,02
1197	1351	-0,01	-0,11	0,03	-0,06	-0,22	-0,01	1352	-0,01	-0,08	0,02	-0,04	-0,16	-0,02
	308	-0,02	-0,11	0,03	-0,08	-0,38	-0,09	309	-0,02	-0,08	0,01	-0,05	-0,27	-0,10
1198	1352	-0,03	-0,09	0,02	-0,05	-0,16	-0,02	1353	-0,02	-0,05	0,00	0,00	-0,06	-0,02
	309	-0,02	-0,09	0,02	-0,05	-0,27	-0,10	310	-0,01	-0,05	0,00	-0,03	-0,17	-0,10
1199	1353	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02	-0,06	-0,04	1218	-0,02	0,00	0,02	0,14	0,01	0,01
	310	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	-0,17	-0,10	56	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	-0,05
1200	1345	0,02	-0,17	0,02	-0,05	-0,14	0,02	1354	0,04	-0,10	0,06	-0,04	-0,11	0,02
	1339	-0,02	-0,18	0,00	-0,08	-0,27	-0,01	1351	-0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1202	1355	-0,04	-0,05	0,01	-0,02	-0,08	0,04	1356	-0,03	-0,04	0,00	0,01	-0,01	0,04
	1352	-0,02	-0,05	0,01	-0,04	-0,15	-0,02	1353	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	-0,08	-0,02
1203	1356	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,01	0,03	1221	-0,02	-0,06	0,00	0,06	-0,08	0,01
	1353	-0,03	-0,04	0,00	-0,02	-0,08	0,01	1218	-0,03	-0,06	0,01	0,16	0,09	-0,01
1204	24	-0,10	-0,46	0,22	-0,01	-0,04	0,03	1357	-0,01	-0,01	0,21	-0,01	-0,03	0,04
	1345	-0,04	-0,45	0,04	-0,05	-0,14	0,01	1354	0,05	0,01	0,02	-0,04	-0,11	0,03
1205	1357	0,00	-0,01	0,03	-0,01	-0,03	0,05	1358	0,00	-0,02	0,03	0,00	-0,01	0,06
	1354	-0,03	-0,02	0,04	-0,04	-0,11	0,02	1355	-0,04	-0,02	0,04	-0,02	-0,07	0,03
1206	1358	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,05	1359	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,05
	1355	-0,03	-0,02	0,01	-0,02	-0,07	0,04	1356	-0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,06	0,04
1207	1359	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,02	0,04	58	-0,02	-0,10	-0,04	-0,05	-0,25	0,00
	1356	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,06	0,06	1221	-0,03	-0,10	0,00	0,12	0,18	0,02
1208	1360	-0,05	-0,05	0,05	-0,01	-0,03	0,00	1361	-0,05	-0,07	0,03	-0,06	-0,07	-0,02
	311	0,00	-0,04	0,05	-0,03	-0,14	0,05	312	-0,01	-0,06	0,02	-0,05	-0,23	0,04
1209	1361	-0,08	-0,07	0,03	-0,05	-0,07	-0,02	1362	-0,08	-0,06	0,03	-0,07	-0,05	-0,05
	312	-0,01	-0,05	0,01	-0,05	-0,23	0,03	313	-0,01	-0,05	0,01	-0,07	-0,37	0,00
1210	1362	-0,07	0,02	-0,01	-0,09	-0,05	-0,01	1363	-0,17	-0,49	0,16	0,19	0,34	0,01
	313	-0,11	0,01	-0,02	-0,07	-0,37	-0,07	31	-0,21	-0,50	0,15	-0,12	-0,58	-0,06
1211	1221	-0,03	-0,06	0,06	0,05	-0,09	0,00	1364	-0,02	-0,03	0,08	0,00	0,02	-0,01
	1218	-0,04	-0,07	0,03	0,12	0,08	-0,01	1360	-0,03	-0,03	0,06	-0,02	-0,05	-0,02
1212	1364	-0,04	-0,03	0,06	0,00	0,02	-0,02	1365	-0,04	-0,03	0,07	-0,03	0,00	-0,02
	1360	-0,05	-0,03	0,05	-0,01	-0,04	-0,01	1361	-0,04	-0,03	0,05	-0,06	-0,07	0,00
1213	1365	-0,03	-0,02	0,03	-0,03	0,00	0,00	1366	-0,04	-0,11	0,05	-0,02	-0,01	0,02
	1361	-0,07	-0,03	0,05	-0,05	-0,07	-0,03	1362	-0,09	-0,12	0,07	-0,06	0,00	-0,01
1214	1366	-0,01	-0,12	0,03	-0,02	-0,01	0,01	1367	-0,02	-0,14	-0,03	0,06	0,10	0,00
	1362	0,02	-0,11	0,04	-0,08	-0,01	0,03	1363	0,02	-0,14	-0,03	0,10	-0,11	0,02
1215	58	-0,01	-0,10	0,09	-0,05	-0,25	0,02	1368	0,00	-0,01	0,12	0,00	0,01	0,00
	1221	-0,03	-0,10	0,05	0,10	0,18	-0,01	1364	-0,01	-0,01	0,09	-0,01	-0,03	-0,04
1216	1368	0,00	-0,01	0,06	0,00	0,01	-0,01	1369	-0,01	-0,01	0,06	0,00	0,00	0,00
	1364	-0,04	-0,01	0,07	-0,01	-0,03	-0,02	1365	-0,04	-0,02	0,07	-0,03	0,00	-0,01
1217	1369	-0,01	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	1370	-0,01	-0,02	0,03	0,00	0,00	0,01
	1365	-0,03	-0,02	0,04	-0,03	0,00	0,00	1366	-0,03	-0,03	0,03	-0,02	0,00	0,01
1218	1370	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01	32	-0,04	-0,16	-0,06	-0,03	-0,16	-0,02
	1366	-0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,00	0,04	1367	-0,04	-0,16	-0,04	0,05	0,06	0,03
1219	1371	-0,02	-0,03	-0,04	0,01	-0,02	-0,02	1372	-0,02	-0,04	0,01	0,00	0,01	-0,01
	314	0,00	-0,03	-0,09	0,01	0,05	0,01	315	0,00	-0,04	-0,04	0,00	-0,02	0,01
1220	1372	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00	1373	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
	315	0,00	-0,04	-0,04	0,00	-0,02	0,00	316	0,00	-0,04	-0,02	0,00	-0,02	0,00
1221	1373	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1374	-0,01	-0,04	0,01	0,00	0,00	0,00
	316	0,00	-0,04	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	99	0,00	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
1222	1317	0,01	-0,13	-0,13	0,01	0,07	0,00	1375	0,01	-0,11	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	1313	-0,01	-0,13	-0,15	-0,04	-0,08	0,00	1371	-0,01	-0,11	-0,03	0,01	0,00	0,00
1223	1375	-0,01	-0,12	-0,06	0,00	-0,01	0,00	1376	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,01	0,00
	1371	-0,04	-0,12	-0,11	0,01	0,00	-0,01	1372	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	0,00	-0,01
1224	1376	-0,02	-0,07	-0,03	0,00	0,01	0,00	1377	-0,02	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1372	-0,02	-0,07	-0,05	0,00	0,00	0,00	1373	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
1225	1377	-0,02	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	1378	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1373	-0,01	-0,05	-0,03	0,00	0,00	0,00	1374	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
1226	38	-0,07	-0,21	-0,11	0,04	0,22	-0,03	1379	-0,06	-0,14	-0,06	0,00	0,00	-0,03
	1317	-0,03	-0,20	-0,06	-0,03	-0,12	0,02	1375	-0,02	-0,13	-0,01	0,00	0,02	0,02
1227	1379	-0,04	-0,14	-0,07	0,00	0,00	-0,01	1380	-0,03	-0,10	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	1375	-0,03	-0,14	-0,06	0,00	0,03	0,00	1376	-0,02	-0,10	-0,02	0,00	0,00	0,00
1228	1380	-0,02	-0,10	-0,04	0,00	0,01	0,00	1381	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1376	-0,03	-0,10	-0,05	0,00	0,00	0,00	1377	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,01	0,00
1229	1381	-0,01	-0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00	100	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1377	-0,02	-0,07	-0,04	0,00	0,01	0,00	1378	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
1230	1383	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1384	0,00	-0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,00
	317	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	102	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	-0,01	0,00
1231	1385	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	0,00	1386	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1382	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,03	0,00	1383	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00
1232	1386	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,01	-0,01	1387	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	-0,01
	1383	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00	1384	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
1233	103	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	1388	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1385	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04	0,00	1386	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,01
1234	1388	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,01	0,00	104	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1386	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,01	1387	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	-0,01
1235	1390	0,00	-0,04	0,05	0,01	0,02	0,00	1391	0,00	-0,05	0,03	0,02	0,02	0,01
	318	0,00	-0,04	0,04	0,01	0,05	-0,02	319	-0,01	-0,06	0,02	0,02	0,10	-0,01
1236	1391	0,01	-0,05	0,02	0,02	0,02	-0,01	1392	0,01	-0,04	0,01	0,01	0,00	0,00
	319	-0,01	-0,06	0,02	0,02	0,10	0,00	320	-0,01	-0,05	0,01	0,02	0,10	0,01
1237	1392	0,01	-0,05	0,00	0,01	0,00	-0,01	1393	0,02	0,01	-0,01	-0,05	0,01	-0,02
	320	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,10	0,03	106	0,01	0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,01
1238	1394	0,00	-0,03	0,04	-0,02	-0,04	0,00	1395	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,01	0,01
	1389	0,00	-0,03	0,03	-0,01	0,05	0,00	1390	0,00	-0,03	0,04	0,01	0,01	0,00
1239	1395	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,01	0,00	1396	0,00	-0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
	1390	0,00	-0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	1391	0,00	-0,03	0,02	0,02	0,02	0,00
1240	1396	0,00	-0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	1397	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	-0,01
	1391	0,01	-0,03	0,01	0,02	0,02	0,00	1392	0,01	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
1241	1397	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	1398	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
	1392	0,00	-0,02	-0,01	0,02	0,01	-0,01	1393	0,01	0,01	-0,01	-0,06	-0,01	0,00
1242	4	-0,02	-0,06	0,06	-0,01	-0,07	0,00	1399	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00
	1394	-0,01	-0,06	0,04	0,00	0,07	0,00	1395	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00
1243	1399	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	1400	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	1395	0,00	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	1396	0,00	-0,01	0,02	0,01	0,00	0,00
1244	1400	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1401	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1396	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	1397	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1245	1401	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1397	0,00	-0,01	0,00										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1247	1404	-0,03	-0,02	0,03	-0,03	-0,02	0,00	1405	-0,02	0,01	0,02	-0,02	0,00	-0,01
	322	0,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,13	0,00	323	0,01	0,02	0,00	-0,03	-0,14	-0,01
1248	1405	-0,06	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	1406	-0,05	0,03	0,01	0,01	-0,01	0,02
	323	0,00	0,02	0,01	-0,03	-0,14	-0,05	109	0,01	0,04	0,01	0,00	0,02	-0,06
1249	1407	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	-0,01	1408	0,00	-0,01	0,08	-0,01	0,00	-0,01
	1402	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,04	0,00	1403	0,00	-0,01	0,07	-0,02	0,00	-0,01
1250	1408	-0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,00	-0,01	1409	-0,01	0,00	0,06	-0,01	0,02	-0,01
	1403	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,01	1404	-0,01	0,00	0,05	-0,03	-0,02	-0,01
1251	1409	-0,02	0,00	0,04	-0,01	0,02	-0,01	1410	-0,02	0,01	0,05	0,00	0,01	0,00
	1404	-0,03	0,00	0,03	-0,03	-0,02	-0,01	1405	-0,03	0,01	0,04	-0,02	-0,02	0,00
1252	1410	-0,03	0,01	0,04	0,00	0,01	-0,01	1411	-0,04	0,01	0,06	0,03	0,00	0,00
	1405	-0,06	0,01	0,04	-0,02	-0,02	0,00	1406	-0,06	0,00	0,06	0,01	-0,01	0,01
1253	110	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	-0,01	1412	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	-0,01
	1407	0,00	0,00	0,05	-0,02	-0,03	-0,01	1408	0,00	0,00	0,10	0,00	0,01	-0,01
1254	1412	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	-0,01	1413	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00
	1408	-0,01	0,00	0,06	-0,01	0,01	-0,01	1409	-0,01	0,00	0,08	-0,01	0,01	0,00
1255	1413	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01	1414	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01
	1409	-0,03	0,00	0,06	-0,01	0,01	0,00	1410	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00
1256	1414	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	111	0,00	0,00	0,07	0,05	0,24	0,04
	1410	-0,04	0,00	0,06	0,00	0,04	-0,03	1411	-0,04	-0,01	0,08	0,02	-0,05	-0,04
1257	1416	0,02	-0,05	-0,04	0,02	0,02	0,02	1417	0,02	-0,05	-0,07	-0,01	-0,04	0,02
	324	0,00	-0,06	-0,02	-0,02	-0,10	0,02	325	0,00	-0,05	-0,06	-0,01	-0,05	0,02
1258	1417	0,00	-0,05	-0,07	0,00	-0,04	0,02	1418	0,01	0,01	-0,08	-0,02	-0,08	0,02
	325	-0,01	-0,05	-0,06	-0,01	-0,05	0,02	326	0,01	0,00	-0,07	0,00	-0,01	0,02
1259	1418	-0,02	0,00	-0,09	-0,02	-0,07	0,04	1275	-0,01	0,05	-0,05	-0,09	-0,09	0,02
	326	0,00	0,01	-0,08	0,00	-0,01	0,02	85	0,01	0,06	-0,04	0,00	0,02	0,00
1260	1419	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,01	-0,01	1420	0,00	-0,01	-0,06	0,02	0,00	-0,01
	1415	0,01	0,00	-0,01	0,10	0,04	0,00	1416	0,01	-0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,00
1261	1420	0,00	-0,02	-0,03	0,03	0,00	-0,02	1421	0,00	-0,02	-0,06	0,00	-0,03	-0,02
	1416	0,02	-0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,01	1417	0,02	-0,02	-0,06	-0,01	-0,04	0,01
1262	1421	0,00	-0,02	-0,06	0,00	-0,03	-0,02	1422	0,00	-0,02	-0,06	-0,03	-0,06	-0,02
	1417	0,01	-0,02	-0,05	0,00	-0,04	0,02	1418	0,01	-0,02	-0,05	-0,02	-0,07	0,02
1263	1422	0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,06	-0,01	1278	0,01	0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,01
	1418	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01	-0,06	0,01	1275	-0,02	0,02	-0,02	-0,10	-0,18	0,01
1264	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1423	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,03
	1419	0,01	0,00	-0,02	0,07	0,01	0,00	1420	0,01	0,00	-0,07	0,02	0,00	-0,02
1265	1423	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,03	1424	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,04
	1420	0,00	0,00	-0,04	0,03	0,00	-0,01	1421	0,00	-0,01	-0,06	0,00	-0,03	-0,02
1266	1424	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,04	1425	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04	-0,04
	1421	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,03	-0,02	1422	0,00	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01
1267	1425	0,02	-0,02	-0,14	-0,01	-0,04	-0,03	87	0,00	-0,16	-0,08	0,01	0,07	-0,01
	1422	0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,03	1278	0,01	-0,16	0,03	-0,08	-0,16	-0,01
1268	1426	0,00	-0,06	0,03	-0,02	-0,05	0,00	1427	0,01	-0,04	0,02	0,00	-0,03	-0,01
	327	-0,01	-0,06	0,03	-0,02	-0,12	-0,04	328	-0,01	-0,05	0,02	-0,02	-0,08	-0,05
1269	1427	0,00	-0,05	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	1428	0,01	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,00
	328	0,00	-0,05	0,02	-0,02	-0,08	-0,04	329	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,05	-0,04
1270	1428	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,01	-0,01	1393	0,01	0,02	0,01	0,06	0,02	0,01
	329	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	-0,05	-0,04	106	0,00	0,02	0,01	-0,01	-0,04	-0,03
1271	1269	0,00	-0,07	0,02	-0,01	-0,03	0,01	1429	0,00	-0,05	0,02	-0,01	-0,02	0,01
	1264	0,00	-0,07	0,02	-0,02	-0,07	-0,01	1426	0,00	-0,05	0,02	-0,02	-0,05	-0,01
1272	1429	-0,01	-0,05	0,03	-0,01	-0,02	0,01	1430	0,00	-0,03	0,02	0,00	-0,01	0,01
	1426	0,00	-0,05	0,02	-0,02	-0,05	-0,01	1427	0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,03	-0,01
1273	1430	-0,01	-0,03	0,01	0,00	-0,01	0,01	1431	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	1427	0,00	-0,03	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	1428	0,01	-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,01
1274	1431	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	1398	0,00	0,01	0,00	0,03	0,02	0,00
	1428	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	1393	0,01	0,01	0,01	0,06	-0,01	-0,01
1275	83	-0,02	-0,09	0,05	0,00	0,01	0,01	1432	-0,01	-0,02	0,04	0,00	-0,01	0,01
	1269	-0,01	-0,09	0,03	-0,01	-0,03	0,01	1429	0,01	-0,02	0,02	-0,01	-0,01	0,01
1276	1432	-0,01	-0,02	0,02	0,00	-0,01	0,02	1433	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
	1429	-0,01	-0,02	0,03	-0,01	-0,01	0,01	1430	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01
1277	1433	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	1430	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	0,01	1431	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1278	1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	1431	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	1398	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00
1279	1435	0,01	0,01	0,06	-0,01	-0,14	0,00	1436	-0,01	-0,09	0,03	-0,08	-0,21	-0,01
	330	0,01	0,01	0,08	-0,04	-0,21	0,11	331	-0,01	-0,09	0,06	-0,09	-0,44	0,10
1280	1436	0,00	-0,08	0,02	-0,07	-0,21	0,01	1437	-0,01	-0,12	-0,01	-0,10	-0,25	-0,02
	331	-0,02	-0,08	0,05	-0,09	-0,44	0,07	332	-0,02	-0,13	0,02	-0,11	-0,57	0,04
1281	1437	-0,01	-0,13	-0,03	-0,10	-0,25	0,02	1438	-0,01	-0,09	-0,06	-0,08	-0,23	-0,01
	332	-0,02	-0,13	-0,03	-0,11	-0,57	-0,01	333	-0,01	-0,09	-0,06	-0,10	-0,49	-0,05
1282	1438	-0,01	-0,08	-0,08	-0,09	-0,23	0,03	1439	-0,01	-0,07	-0,07	-0,04	-0,18	0,01
	333	-0,02	-0,08	-0,06	-0,10	-0,49	-0,09	334	-0,02	-0,07	-0,06	-0,05	-0,23	-0,11
1283	1439	-0,01	-0,08	-0,08	-0,05	-0,18	0,01	1440	0,00	-0,03	-0,05	0,00	-0,09	0,01
	334	-0,02	-0,08	-0,09	-0,05	-0,23	-0,11	44	-0,01	-0,03	-0,06	-0,01	-0,03	-0,10
1284	1278	0,01	0,02	0,01	0,06	0,02	-0,02	1441	0,00	-0,01	0,04	-0,01	-0,09	-0,04
	1275	-0,01	0,02	0,03	0,08	-0,14	0,01	1435	-0,02	-0,02	0,06	-0,02	-0,12	-0,01
1285	1441	-0,02	-0,01	0,05	-0,01	-0,09	-0,04	1442	-0,02	-0,04	0,03	-0,04	-0,09	-0,03
	1435	0,00	-0,01	0,07	-0,01	-0,12	-0,01	1436	-0,01	-0,04	0,05	-0,08	-0,22	0,00
1286	1442	0,00	-0,04	0,03	-0,04	-0,09	-0,03	1443	-0,01	-0,07	-0,01	-0,05	-0,11	-0,01
	1436	0,01	-0,04	0,04	-0,07	-0,22	-0,01	1437	0,00	-0,06	0,01	-0,10	-0,26	0,01
1287	1443	-0,01	-0,07	-0,02	-0,05	-0,11	0,00	1444	-0,01	-0,05	-0,05	-0,04	-0,11	0,01
	1437	0,00	-0,07	-0,01	-0,10	-0,26	0,00	1438	0,00	-0,05	-0,04	-0,08	-0,24	0,01
1288	1444	-0,03	-0,06	-0,07	-0,04	-0,11	0,02	1445	-0,03	-0,07	-0,09	-0,02	-0,12	0,03
	1438	-0,01	-0,05	-0,05	-0,09	-0,24	0,00	1439	-0,01	-0,07	-0,08	-0,04	-0,17	0,01
1289	1445	0,02	-0,06	-0,10	-0,02	-0,12	0,05	1446	0,01	-0,09	-0,06	-0,05	-0,10	0,04
	1439	-0,01	-0,07	-0,08	-0,05	-0,17	0,01	1440	-0,02	-0,10	-0,05	0,00	-0,09	0,00
1290	87	-0,04	-0,14	0,08	0,01	0,07	-0,01	1447	-0,01	0,02	0,07	0,00	-0,02	-0,04
	1278	-0,04	-0,14	0,04	0,02	-0,14	-0,01	14						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1292	1448	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	-0,04	1449	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1442	0,00	-0,01	0,03	-0,04	-0,10	-0,03	1443	0,00	-0,02	0,01	-0,05	-0,11	-0,01
1293	1449	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1450	0,00	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,01
	1443	0,00	-0,02	-0,01	-0,05	-0,11	-0,01	1444	0,00	-0,02	-0,03	-0,04	-0,11	0,01
1294	1450	0,00	-0,02	-0,06	0,00	-0,01	0,01	1451	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,02
	1444	-0,02	-0,03	-0,06	-0,04	-0,11	0,02	1445	-0,01	-0,01	-0,06	-0,03	-0,15	0,02
1295	1451	-0,01	0,00	-0,17	0,00	0,02	-0,03	45	-0,06	-0,27	-0,18	-0,06	-0,32	-0,02
	1445	0,02	0,01	-0,06	-0,02	-0,15	0,06	1446	-0,03	-0,26	-0,07	-0,04	-0,05	0,07
1296	1452	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	-0,06	-0,02	1453	-0,01	-0,05	-0,02	0,03	-0,03	0,00
	335	-0,01	-0,04	-0,01	0,02	0,09	-0,04	336	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,09	-0,02
1297	1453	-0,01	-0,05	-0,01	0,03	-0,03	-0,01	1454	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	-0,03	0,00
	336	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,09	-0,01	337	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,08	0,01
1298	1454	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	1455	-0,01	-0,03	0,01	-0,01	-0,03	0,00
	337	-0,01	-0,05	-0,02	0,02	0,08	0,02	46	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,03
1299	1446	0,01	-0,09	-0,03	-0,05	-0,10	0,02	1456	0,01	-0,06	0,00	0,01	-0,09	0,01
	1440	-0,02	-0,10	-0,04	-0,01	-0,09	0,00	1452	-0,01	-0,06	-0,01	0,02	-0,05	-0,02
1300	1456	-0,04	-0,07	0,01	0,00	-0,09	0,00	1457	-0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,08	0,00
	1452	-0,02	-0,06	-0,01	0,02	-0,05	-0,01	1453	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	-0,03	-0,01
1301	1457	-0,03	-0,03	-0,03	0,02	-0,08	0,00	1458	-0,04	-0,06	-0,03	0,00	-0,07	0,01
	1453	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	-0,03	-0,01	1454	-0,01	-0,06	-0,02	0,01	-0,02	0,00
1302	1458	0,01	-0,05	-0,03	0,01	-0,07	0,01	1459	0,00	-0,08	0,00	-0,05	-0,07	0,00
	1454	-0,01	-0,06	-0,02	0,01	-0,02	0,00	1455	-0,02	-0,08	0,01	-0,01	-0,03	-0,01
1303	45	-0,05	-0,28	0,09	-0,06	-0,32	0,08	1460	0,00	-0,02	0,11	-0,01	-0,03	0,08
	1446	-0,02	-0,27	-0,03	-0,04	-0,05	-0,02	1456	0,03	-0,02	-0,01	0,01	-0,11	-0,02
1304	1460	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	0,04	1461	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,02
	1456	-0,03	-0,02	0,00	0,00	-0,11	0,02	1457	-0,03	-0,02	0,00	0,03	-0,07	-0,01
1305	1461	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1462	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,02
	1457	-0,03	-0,02	-0,02	0,02	-0,07	0,01	1458	-0,03	-0,02	-0,02	0,00	-0,10	-0,01
1306	1462	0,00	-0,02	-0,12	0,00	-0,02	-0,07	47	-0,04	-0,24	-0,10	-0,07	-0,34	-0,07
	1458	0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0,10	0,04	1459	-0,02	-0,23	0,00	-0,04	-0,01	0,04
1307	1463	-0,01	-0,06	0,03	-0,01	-0,06	-0,01	1464	-0,01	-0,07	0,03	-0,02	-0,08	-0,01
	338	-0,01	-0,06	0,03	-0,01	-0,04	0,03	339	-0,01	-0,07	0,02	-0,02	-0,12	0,03
1308	1464	-0,02	-0,07	0,02	-0,02	-0,08	-0,01	1465	-0,02	-0,07	0,01	-0,03	-0,09	-0,01
	339	-0,01	-0,07	0,01	-0,02	-0,12	0,02	340	-0,01	-0,07	0,00	-0,03	-0,17	0,02
1309	1465	-0,01	-0,07	0,01	-0,03	-0,09	0,00	1260	-0,01	-0,07	0,00	-0,03	-0,10	-0,01
	340	-0,01	-0,07	0,00	-0,03	-0,17	0,01	80	-0,01	-0,07	-0,01	-0,04	-0,19	0,00
1310	1459	0,01	-0,08	0,02	-0,05	-0,07	-0,02	1466	0,01	-0,06	0,05	0,00	-0,07	-0,03
	1455	-0,02	-0,08	0,01	0,00	-0,03	0,00	1463	-0,01	-0,06	0,04	-0,02	-0,06	-0,01
1311	1466	-0,03	-0,07	0,05	-0,01	-0,07	-0,02	1467	-0,03	-0,04	0,04	-0,01	-0,06	-0,02
	1463	-0,01	-0,06	0,04	-0,01	-0,05	-0,01	1464	-0,01	-0,04	0,02	-0,02	-0,08	-0,01
1312	1467	-0,03	-0,04	0,02	-0,01	-0,06	-0,01	1468	-0,03	-0,05	0,00	-0,01	-0,05	-0,01
	1464	-0,01	-0,04	0,02	-0,02	-0,08	-0,01	1465	-0,01	-0,05	0,00	-0,03	-0,10	-0,01
1313	1468	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	1265	-0,01	-0,08	-0,01	-0,02	-0,05	0,00
	1465	-0,01	-0,05	0,00	-0,03	-0,10	-0,01	1260	-0,02	-0,08	-0,01	-0,03	-0,10	0,00
1314	47	-0,04	-0,24	0,12	-0,07	-0,34	0,05	1469	0,00	-0,02	0,13	0,00	-0,01	0,06
	1459	-0,02	-0,23	0,02	-0,04	-0,01	-0,06	1466	0,02	-0,01	0,04	-0,01	-0,10	-0,05
1315	1469	0,00	-0,02	0,03	0,00	-0,01	0,01	1470	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,01
	1466	-0,02	-0,02	0,04	-0,02	-0,10	-0,01	1467	-0,02	-0,02	0,04	0,00	-0,06	-0,01
1316	1470	-0,01	-0,01	0,02	0,00	-0,01	0,00	1471	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1467	-0,02	-0,02	0,02	-0,01	-0,06	-0,01	1468	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,05	-0,01
1317	1471	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	82	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	-0,02	0,00
	1468	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,05	0,00	1265	-0,02	-0,08	-0,03	-0,02	-0,04	0,00
1318	1472	-0,01	-0,03	-0,08	0,01	-0,01	0,01	1473	-0,01	-0,02	-0,09	0,01	-0,03	0,02
	341	-0,01	-0,03	-0,06	0,01	0,04	0,00	342	0,00	-0,02	-0,07	0,02	0,08	0,01
1319	1473	-0,01	-0,02	-0,08	0,01	-0,03	0,00	1474	-0,01	0,01	-0,09	-0,02	-0,06	0,01
	342	0,00	-0,02	-0,06	0,02	0,08	0,02	343	0,01	0,02	-0,07	0,02	0,08	0,03
1320	1474	-0,01	0,02	-0,09	-0,01	-0,06	0,01	1205	-0,01	0,01	-0,02	-0,04	0,04	0,00
	343	-0,01	0,02	-0,06	0,02	0,08	0,02	52	-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,03	0,01
1321	1407	-0,01	0,00	-0,05	-0,01	-0,13	-0,01	1475	-0,01	-0,02	-0,08	0,00	-0,01	-0,01
	1402	0,00	0,00	-0,05	0,02	0,12	0,01	1472	0,00	-0,01	-0,08	0,01	-0,02	0,01
1322	1475	-0,01	-0,02	-0,07	0,01	-0,01	-0,01	1476	-0,01	-0,02	-0,08	0,00	-0,03	-0,01
	1472	-0,01	-0,02	-0,07	0,01	-0,02	0,01	1473	-0,01	-0,02	-0,08	0,01	-0,02	0,01
1323	1476	0,00	-0,02	-0,09	0,00	-0,03	-0,01	1477	-0,01	-0,06	-0,08	-0,03	-0,08	-0,02
	1473	-0,02	-0,03	-0,06	0,01	-0,02	0,01	1474	-0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,02	0,01
1324	1477	0,01	-0,05	-0,07	-0,02	-0,07	0,02	1210	0,00	-0,07	-0,02	-0,02	0,19	0,01
	1474	-0,01	-0,06	-0,05	0,00	-0,02	-0,03	1205	-0,02	-0,08	0,00	-0,10	-0,25	-0,03
1325	110	0,00	0,01	-0,04	-0,02	-0,08	-0,03	1478	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,01	-0,03
	1407	0,00	0,01	-0,05	0,03	0,11	0,00	1475	-0,01	0,00	-0,07	0,00	-0,02	0,00
1326	1478	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	-0,03	1479	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	-0,01	-0,03
	1475	-0,01	0,00	-0,06	0,01	-0,02	-0,01	1476	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	-0,03	-0,01
1327	1479	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	-0,01	-0,03	1480	-0,02	-0,05	-0,06	-0,01	-0,04	-0,02
	1476	-0,02	-0,01	-0,08	0,00	-0,03	-0,02	1477	-0,02	-0,05	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
1328	1480	0,02	-0,05	-0,21	-0,01	-0,04	0,02	54	-0,02	-0,26	-0,14	0,11	0,55	0,04
	1477	0,04	-0,05	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	1210	0,00	-0,25	0,00	-0,16	-0,50	-0,05
1329	1481	0,00	-0,01	0,07	0,01	0,08	-0,01	1482	0,00	-0,03	0,06	0,04	0,14	-0,01
	344	0,00	-0,01	0,07	0,03	0,15	-0,08	345	-0,01	-0,03	0,07	0,05	0,25	-0,08
1330	1482	0,00	-0,03	0,06	0,04	0,14	-0,01	1483	0,00	-0,04	0,05	0,05	0,19	0,00
	345	-0,01	-0,03	0,06	0,05	0,25	-0,07	346	-0,01	-0,04	0,05	0,07	0,34	-0,06
1331	1483	0,00	-0,04	0,04	0,05	0,19	-0,01	1484	0,00	-0,04	0,03	0,06	0,23	0,00
	346	-0,01	-0,04	0,04	0,07	0,34	-0,05	347	-0,01	-0,04	0,03	0,08	0,39	-0,04
1332	1484	-0,01	-0,04	0,03	0,06	0,23	0,00	1485	-0,01	-0,03	0,01	0,05	0,24	0,00
	347	-0,01	-0,04	0,03	0,08	0,39	-0,03	348	0,00	-0,03	0,02	0,09	0,44	-0,02
1333	1485	-0,01	-0,02	0,01	0,06	0,25	0,01	1486	-0,02	-0,07	0,01	-0,01	0,28	-0,02
	348	-0,01	-0,02	0,02	0,09	0,44	-0,02	114	-0,02	-0,07	0,03	0,09	0,45	-0,04
1334	1192	0,00	0,02	0,05	-0,04	0,02	0,01	1487	-0,01	0,00	0,07	0,00	0,04	0,02
	1189	-0,01	0,02	0,06	-0,08	0,03	-0,01	1481	-0,01	0,00	0,08	0,02	0,08	0,00
1335	1487	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	0,03	1488	-0,01	-0,02	0,06	0,02	0,06	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1337	1489	0,00	-0,02	0,04	0,03	0,09	0,01	1490	0,00	-0,02	0,03	0,03	0,10	0,01
	1483	0,00	-0,02	0,05	0,05	0,19	-0,01	1484	0,00	-0,02	0,04	0,06	0,23	-0,01
1338	1490	0,00	-0,02	0,03	0,03	0,10	0,01	1491	0,00	-0,03	0,02	0,03	0,10	0,01
	1484	-0,01	-0,02	0,03	0,06	0,23	0,00	1485	-0,01	-0,03	0,03	0,05	0,25	0,00
1339	1491	0,00	-0,03	0,02	0,03	0,10	0,01	1492	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,09	0,03
	1485	0,00	-0,03	0,02	0,06	0,25	-0,01	1486	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,28	0,01
1340	51	-0,01	-0,03	0,06	0,00	-0,01	0,01	1493	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	0,03
	1192	-0,01	-0,03	0,06	-0,04	0,04	0,00	1487	-0,01	0,00	0,07	0,00	0,03	0,03
1341	1493	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	0,03	1494	0,00	-0,01	0,06	0,00	0,00	0,03
	1487	0,00	0,00	0,07	0,00	0,03	0,02	1488	0,00	-0,01	0,07	0,02	0,06	0,02
1342	1494	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	1495	0,00	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,02
	1488	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06	0,02	1489	0,00	-0,01	0,05	0,03	0,09	0,02
1343	1495	0,00	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,02	1496	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,01
	1489	0,00	-0,01	0,05	0,03	0,09	0,02	1490	0,00	-0,01	0,04	0,04	0,10	0,01
1344	1496	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,01	1497	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,02	0,00
	1490	0,00	-0,01	0,03	0,04	0,10	0,01	1491	0,00	-0,01	0,02	0,02	0,07	0,00
1345	1497	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	-0,04	115	0,00	-0,01	0,00	-0,05	-0,25	-0,04
	1491	0,00	-0,01	0,02	0,02	0,07	0,04	1492	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,14	0,04
1346	1498	0,00	-0,07	0,12	-0,04	-0,14	0,01	1499	-0,01	-0,10	0,14	-0,08	-0,20	-0,02
	349	-0,02	-0,08	0,12	-0,05	-0,24	0,10	350	-0,02	-0,11	0,14	-0,09	-0,46	0,07
1347	1499	-0,01	-0,10	0,09	-0,08	-0,20	0,02	1500	-0,01	-0,12	0,10	-0,08	-0,22	-0,02
	350	-0,02	-0,10	0,07	-0,09	-0,46	0,03	351	-0,03	-0,12	0,08	-0,09	-0,46	-0,02
1348	1500	-0,02	-0,12	0,05	-0,09	-0,22	0,02	1501	0,00	-0,06	0,05	-0,05	-0,15	-0,02
	351	-0,03	-0,12	-0,01	-0,09	-0,46	-0,06	352	-0,01	-0,06	-0,01	-0,06	-0,29	-0,09
1349	1501	0,00	-0,07	0,03	-0,05	-0,15	0,00	1502	0,00	-0,04	-0,01	0,00	-0,08	0,00
	352	-0,01	-0,07	-0,01	-0,06	-0,29	-0,10	353	0,00	-0,05	-0,04	-0,01	-0,04	-0,10
1350	1502	0,00	-0,05	-0,01	0,00	-0,08	-0,03	1415	0,01	0,01	-0,03	0,07	0,04	0,01
	353	0,00	-0,05	-0,02	-0,01	-0,04	-0,07	112	0,01	0,01	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03
1351	1210	0,02	-0,07	0,11	0,12	0,22	-0,04	1503	0,02	-0,05	0,18	-0,02	-0,11	-0,05
	1205	-0,01	-0,08	0,10	0,06	-0,22	0,01	1498	0,00	-0,06	0,18	-0,03	-0,08	0,00
1352	1503	-0,02	-0,06	0,14	-0,02	-0,11	-0,03	1504	-0,02	-0,06	0,13	-0,05	-0,07	-0,02
	1498	0,00	-0,05	0,13	-0,03	-0,08	-0,01	1499	0,00	-0,06	0,13	-0,09	-0,22	0,00
1353	1504	0,00	-0,06	0,09	-0,04	-0,07	-0,01	1505	-0,01	-0,07	0,08	-0,05	-0,09	0,00
	1499	0,00	-0,06	0,08	-0,09	-0,22	-0,01	1500	0,00	-0,07	0,07	-0,09	-0,22	0,01
1354	1505	-0,01	-0,07	0,04	-0,05	-0,09	0,02	1506	0,00	-0,04	0,03	-0,03	-0,07	0,02
	1500	0,00	-0,07	0,02	-0,09	-0,22	-0,01	1501	0,00	-0,04	0,00	-0,05	-0,16	0,00
1355	1506	0,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,06	0,03	1507	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,04	0,03
	1501	0,00	-0,05	-0,01	-0,05	-0,16	-0,01	1502	0,00	-0,02	-0,03	0,01	-0,06	-0,01
1356	1507	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,04	0,02	1419	0,00	0,00	-0,03	0,07	0,06	0,02
	1502	0,00	-0,02	-0,03	0,00	-0,06	-0,01	1415	0,01	0,00	-0,04	0,06	-0,04	-0,02
1357	54	-0,06	-0,24	0,22	0,11	0,55	-0,03	1508	0,00	0,02	0,24	-0,02	-0,12	-0,07
	1210	-0,02	-0,24	0,13	-0,02	-0,47	0,01	1503	0,03	0,03	0,15	0,01	0,05	-0,02
1358	1508	0,01	0,00	0,11	-0,02	-0,12	-0,04	1509	0,00	-0,03	0,13	0,00	0,02	-0,03
	1503	0,00	0,00	0,11	0,01	0,05	-0,04	1504	-0,01	-0,03	0,13	-0,05	-0,10	-0,03
1359	1509	-0,01	-0,02	0,08	0,00	0,02	-0,02	1510	-0,01	-0,02	0,06	0,00	0,00	0,01
	1504	0,00	-0,02	0,09	-0,05	-0,10	-0,02	1505	0,00	-0,02	0,07	-0,05	-0,08	0,01
1360	1510	-0,01	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,01	1511	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,03
	1505	0,00	-0,02	0,03	-0,05	-0,08	0,01	1506	0,00	-0,01	0,01	-0,03	-0,07	0,03
1361	1511	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	1512	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,04
	1506	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	-0,07	0,03	1507	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,03
1362	1512	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,04	113	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,03	0,01
	1507	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,04	1419	0,00	0,00	-0,04	0,05	-0,04	0,01
1363	1513	-0,06	0,08	0,03	0,03	-0,02	0,05	1363	-0,15	-0,40	0,21	-0,11	-0,23	0,04
	354	-0,08	0,07	0,08	0,04	0,18	-0,05	31	-0,18	-0,41	0,26	0,10	0,51	-0,05
1364	1411	-0,02	0,01	0,03	0,04	0,00	0,00	1514	-0,04	-0,08	0,07	-0,01	0,01	0,00
	1406	-0,07	0,00	0,07	0,01	-0,01	0,02	1513	-0,09	-0,09	0,11	0,02	-0,04	0,01
1365	1514	-0,01	-0,07	0,06	-0,01	0,01	0,01	1367	-0,01	-0,11	0,06	-0,04	-0,01	0,01
	1513	0,00	-0,07	0,04	0,02	-0,04	-0,01	1363	-0,01	-0,11	0,04	-0,07	-0,02	-0,01
1366	111	-0,01	0,00	0,06	0,05	0,24	-0,05	1515	-0,02	-0,01	0,06	0,00	0,00	-0,06
	1411	-0,03	0,00	0,05	0,03	-0,05	0,05	1514	-0,03	-0,02	0,05	-0,01	0,03	0,04
1367	1515	-0,05	-0,01	0,09	0,00	0,00	-0,01	32	-0,06	-0,10	-0,01	0,01	0,04	0,00
	1514	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	-0,01	1367	-0,04	-0,09	-0,06	-0,04	-0,01	0,00
1368	1516	0,00	-0,10	0,04	0,02	0,03	0,00	1517	0,00	-0,09	0,02	0,00	0,02	0,00
	355	-0,02	-0,10	0,05	0,02	0,10	0,03	356	-0,02	-0,10	0,03	0,01	0,06	0,03
1369	1517	0,00	-0,09	0,04	0,01	0,02	0,00	1518	0,00	-0,06	0,03	-0,02	0,00	0,00
	356	-0,03	-0,09	0,03	0,01	0,06	0,03	357	-0,02	-0,06	0,02	0,01	0,05	0,03
1370	1518	-0,01	-0,06	0,06	-0,01	0,00	0,00	1389	0,00	-0,02	0,04	-0,07	-0,01	-0,02
	357	-0,02	-0,06	0,03	0,01	0,05	0,03	105	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	1283	-0,02	-0,13	0,02	0,01	0,02	-0,01	1519	-0,01	-0,11	0,00	0,01	0,01	-0,01
	1281	-0,01	-0,13	0,05	0,02	0,05	0,00	1516	0,00	-0,11	0,03	0,01	0,03	0,00
1372	1519	-0,01	-0,11	0,03	0,01	0,01	-0,01	1520	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1516	-0,01	-0,11	0,05	0,02	0,04	0,00	1517	0,00	-0,09	0,02	0,00	0,02	0,00
1373	1520	-0,01	-0,09	0,04	0,00	0,00	-0,01	1521	0,00	-0,07	0,01	-0,01	0,00	-0,01
	1517	0,00	-0,09	0,05	0,01	0,02	0,00	1518	0,00	-0,07	0,02	-0,02	0,00	0,00
1374	1521	0,00	-0,07	0,06	-0,01	0,00	-0,01	1394	0,01	-0,03	0,02	-0,04	-0,02	0,00
	1518	0,00	-0,07	0,05	-0,01	0,00	0,00	1389	0,01	-0,03	0,01	-0,06	0,00	0,00
1375	91	-0,03	-0,13	0,02	0,00	0,01	-0,01	1522	-0,03	-0,11	-0,01	0,00	0,01	-0,02
	1283	-0,01	-0,13	0,06	0,01	0,02	-0,01	1519	-0,01	-0,11	0,02	0,01	0,01	-0,01
1376	1522	-0,03	-0,11	0,03	0,00	0,01	-0,02	1523	-0,02	-0,09	-0,01	0,00	0,02	-0,02
	1519	-0,01	-0,11	0,05	0,01	0,01	-0,01	1520	-0,01	-0,09	0,01	0,00	0,01	-0,02
1377	1523	-0,02	-0,09	0,04	0,00	0,02	-0,02	1524	-0,02	-0,08	-0,01	0,00	0,02	-0,02
	1520	-0,01	-0,09	0,05	0,00	0,01	-0,02	1521	-0,01	-0,07	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
1378	1524	-0,02	-0,08	0,05	0,00	0,02	-0,02	4	-0,02	-0,06	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	1521	-0,01	-0,07	0,05	-0,01	-0,01	-0,01	1394	0,00	-0,06	0,01	-0,04	0,00	0,00
1379	1525	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	1382	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,02	0,00
	358	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	101	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
1380	1378	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	1526	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1374	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1382	100	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00	1527	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1378	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00	1526	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,01	0,00
1383	1527	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	103	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1526	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,01	0,00	1385	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1384	1387	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	-0,01	1529	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	-0,01
	1384	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1528	0,00	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00
1385	104	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	117	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00
	1387	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	-0,01	1529	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	-0,01
1386	1532	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	1533	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1530	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	1531	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
1387	120	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00	3	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00
	1532	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1533	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,01	0,00
1388	1534	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	-0,01	1389	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,01	0,00
	359	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	105	-0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1389	1533	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00	1535	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00
	1531	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	1534	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
1390	1535	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,02	0,00	1394	0,00	-0,03	0,00	0,01	-0,04	0,00
	1534	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	1389	-0,01	-0,04	0,00	0,03	0,06	0,00
1391	3	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00	1186	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,03	0,00
	1533	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	1535	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
1392	1186	-0,01	-0,04	-0,03	0,01	0,03	0,00	4	-0,01	-0,06	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01
	1535	0,00	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	1394	-0,01	-0,06	0,00	0,03	0,08	0,00
1393	1536	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	1530	0,00	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
	360	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04	0,00	118	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,05	0,00
1394	1529	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00	1537	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00
	1528	0,00	-0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	1536	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
1395	1537	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,01	0,00	1532	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1536	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	1530	0,00	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
1396	117	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00	1538	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1529	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	1537	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
1397	1538	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	120	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,02	0,00
	1537	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,01	-0,01	1532	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
1398	1540	0,00	-0,14	-0,05	0,00	0,00	0,00	1541	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1193	-0,03	-0,15	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	51	-0,03	-0,15	0,03	0,01	0,04	-0,01
1399	1542	0,00	-0,15	-0,02	0,00	0,01	0,00	1543	0,00	-0,16	-0,04	0,00	0,00	0,00
	1539	0,00	-0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	1540	0,00	-0,16	-0,01	0,00	0,00	0,00
1400	1543	0,00	-0,16	-0,04	0,00	0,00	0,00	1544	0,00	-0,16	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1540	0,00	-0,17	-0,01	0,00	0,00	0,00	1541	0,00	-0,16	0,01	0,00	0,00	0,00
1401	1545	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,01	0,00	1546	-0,01	-0,17	-0,04	0,00	0,01	0,00
	1542	0,01	-0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	1543	0,00	-0,17	-0,01	0,00	0,00	0,00
1402	1546	0,01	-0,16	-0,04	0,00	0,01	0,00	1547	0,00	-0,20	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1543	0,00	-0,16	-0,01	0,00	0,00	0,00	1544	-0,01	-0,20	0,01	0,00	0,00	0,00
1403	155	-0,01	-0,08	-0,02	0,01	0,03	-0,01	1548	-0,02	-0,17	-0,02	0,01	0,03	-0,01
	1545	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,02	0,00	1546	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	1548	-0,04	-0,15	-0,03	0,01	0,03	-0,02	156	-0,06	-0,26	-0,05	-0,01	-0,05	-0,02
	1546	0,01	-0,14	0,01	0,00	0,00	0,01	1547	-0,01	-0,25	-0,01	0,00	0,01	0,00
1405	1550	-0,08	-0,50	-0,08	0,01	0,07	-0,01	1551	-0,08	-0,52	-0,09	-0,02	0,00	-0,02
	1215	-0,10	-0,51	-0,08	0,04	0,20	0,03	1216	-0,11	-0,52	-0,10	0,03	0,17	0,02
1406	1551	-0,03	-0,51	-0,05	-0,01	0,00	-0,02	1552	-0,04	-0,52	-0,03	-0,01	0,01	-0,03
	1216	-0,10	-0,52	-0,05	0,03	0,17	0,02	1217	-0,11	-0,54	-0,03	0,02	0,09	0,01
1407	1552	0,01	-0,53	-0,03	-0,01	0,01	0,01	1553	0,02	-0,48	0,01	-0,01	-0,04	0,01
	1217	-0,09	-0,55	-0,01	0,02	0,09	-0,03	55	-0,08	-0,50	0,03	0,05	0,25	-0,04
1408	1554	-0,02	-0,60	0,02	-0,01	-0,23	-0,05	1555	-0,02	-0,59	-0,11	-0,04	-0,20	-0,02
	1549	0,00	-0,60	-0,03	-0,01	0,07	-0,05	1550	0,01	-0,59	-0,16	0,00	0,03	-0,02
1409	1555	-0,01	-0,59	-0,10	-0,04	-0,20	-0,03	1556	-0,01	-0,55	-0,10	-0,06	-0,19	-0,03
	1550	-0,10	-0,60	-0,14	0,00	0,03	-0,02	1551	-0,09	-0,57	-0,14	-0,02	0,01	-0,02
1410	1556	0,00	-0,55	-0,07	-0,06	-0,19	-0,03	1557	-0,01	-0,58	-0,06	-0,04	-0,19	-0,03
	1551	-0,05	-0,56	-0,10	-0,01	0,01	-0,02	1552	-0,05	-0,58	-0,09	-0,02	-0,01	-0,02
1411	1557	0,00	-0,58	-0,04	-0,04	-0,19	-0,03	1558	0,01	-0,54	0,02	0,00	-0,20	-0,01
	1552	-0,02	-0,58	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02	1553	-0,01	-0,54	-0,03	0,00	-0,01	0,00
1412	1559	0,00	-0,44	0,00	0,02	-0,50	0,00	1560	-0,02	-0,54	-0,09	-0,11	-0,45	0,02
	1554	0,01	-0,43	-0,01	0,00	-0,21	-0,04	1555	-0,01	-0,54	-0,11	-0,04	-0,20	-0,02
1413	1560	-0,03	-0,54	-0,06	-0,10	-0,45	0,00	1561	-0,04	-0,59	-0,12	-0,11	-0,41	0,00
	1555	0,00	-0,53	-0,09	-0,04	-0,20	-0,02	1556	-0,01	-0,59	-0,15	-0,06	-0,19	-0,03
1414	1561	-0,02	-0,59	-0,08	-0,11	-0,41	-0,01	1562	-0,03	-0,64	-0,09	-0,08	-0,36	-0,01
	1556	-0,01	-0,59	-0,12	-0,06	-0,19	-0,03	1557	-0,02	-0,64	-0,13	-0,04	-0,19	-0,03
1415	1562	0,01	-0,64	-0,03	-0,09	-0,37	-0,03	1563	0,01	-0,64	0,03	0,00	-0,34	-0,02
	1557	-0,01	-0,64	-0,11	-0,04	-0,19	-0,02	1558	-0,01	-0,64	-0,05	0,00	-0,20	-0,02
1416	157	-0,07	-0,36	0,05	-0,12	-0,62	0,02	1098	-0,09	-0,47	-0,05	-0,17	-0,85	-0,01
	1559	0,01	-0,35	0,01	0,01	-0,54	0,06	1560	-0,01	-0,45	-0,09	-0,11	-0,42	0,02
1417	1098	-0,10	-0,46	-0,04	-0,17	-0,85	0,04	1097	-0,12	-0,60	-0,13	-0,14	-0,72	0,05
	1560	-0,01	-0,44	-0,06	-0,10	-0,42	-0,02	1561	-0,04	-0,58	-0,15	-0,11	-0,43	0,00
1418	1097	-0,13	-0,59	-0,04	-0,14	-0,72	0,07	1096	-0,15	-0,68	-0,11	-0,14	-0,68	0,08
	1561	-0,03	-0,57	-0,11	-0,12	-0,43	-0,01	1562	-0,04	-0,66	-0,18	-0,06	-0,29	0,01
1419	1096	-0,12	-0,69	-0,08	-0,14	-0,68	0,18	158	-0,15	-0,83	-0,05	0,03	0,13	0,16
	1562	0,01	-0,67	-0,12	-0,08	-0,29	-0,09	1563	-0,01	-0,81	-0,09	-0,03	-0,47	-0,11
1420	1565	0,00	-0,25	0,03	0,00	0,02	0,00	1566	0,04	-0,08	-0,05	0,00	0,01	-0,01
	1224	-0,01	-0,25	0,04	0,01	0,04	0,00	59	0,02	-0,09	-0,03	0,01	0,05	0,00
1421	1567	-0,01	-0,36	0,01	0,00	-0,04	-0,02	1568	0,01	-0,24	-0,03	0,00	-0,03	-0,01
	1564	0,00	-0,36	-0,02	0,00	0,03	-0,02	1565	0,02	-0,24	-0,06	0,00	0,02	-0,01
1422	1568	-0,01	-0,25	-0,03	0,00	-0,03	-0,01	1569	0,02	-0,12	0,01	0,00	-0,03	0,00
	1565	-0,04	-0,25	-0,06	0,00	0,02	-0,01	1566	-0,01	-0,12	-0,01	0,00	0,01	0,00
1423	1570	-0,02	-0,29	0,01	0,01	-0,10	-0,01	1571	-0,01	-0,25	-0,04	-0,01	-0,08	0,00
	1567	0,00	-0,29	-0,01	0,00	-0,03	-0,02	1568	0,01	-0,25	-0,06	0,00	-0,03	-0,01
1424	1571	0,00	-0,25	-0,02	0,00	-0,08	-0,01	1572	0,02	-0,17	0,02	0,00	-0,07	0,00
	1568	-0,01	-0,26	-0,05	0,00	-0,03	-0,01	1569	0,01	-0,17	-0,02	0,00	-0,03	-0,01
1425	159	-0,04	-0,26	0,01	-0,06	-0,32	0,07	1573	-0,04	-0,25	-0,03	-0,01	-0,07	0,05
	1570	0,00	-0,26	0,02	0,01	-0,07	-0,01							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1427	1575	0,02	-0,61	0,00	-0,01	0,07	0,08	1576	-0,01	-0,75	0,06	-0,03	-0,03	0,06
	1231	-0,13	-0,63	0,03	-0,03	-0,15	-0,13	63	-0,16	-0,78	0,08	0,11	0,55	-0,15
1428	1577	0,02	-0,57	-0,01	0,00	-0,01	0,01	1578	0,00	-0,66	0,03	0,00	-0,02	0,02
	1574	0,00	-0,58	0,01	0,01	-0,02	0,00	1575	-0,02	-0,67	0,05	-0,03	0,01	0,01
1429	1578	0,00	-0,66	0,03	0,00	-0,02	0,03	1579	0,00	-0,68	0,01	0,00	-0,02	0,05
	1575	0,00	-0,66	0,01	-0,02	0,02	0,01	1576	0,00	-0,68	0,00	-0,01	0,06	0,04
1430	1580	-0,01	-0,62	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1581	-0,02	-0,66	0,00	0,03	-0,05	0,01
	1577	0,01	-0,62	0,02	0,00	-0,02	0,01	1578	0,00	-0,66	0,03	0,00	-0,02	0,02
1431	1581	0,00	-0,67	0,05	0,02	-0,05	0,01	1582	0,01	-0,63	0,02	0,01	-0,09	0,04
	1578	0,00	-0,66	0,03	0,00	-0,02	0,03	1579	0,01	-0,63	0,00	0,00	-0,01	0,05
1432	161	-0,13	-0,72	0,05	0,00	0,01	-0,01	1583	-0,11	-0,65	0,03	0,03	0,13	-0,02
	1580	0,00	-0,69	0,06	0,00	0,02	-0,01	1581	0,01	-0,62	0,05	0,01	-0,11	-0,02
1433	1583	-0,16	-0,58	0,10	0,03	0,13	-0,14	162	-0,18	-0,68	-0,12	-0,12	-0,59	-0,16
	1581	-0,02	-0,56	0,09	0,01	-0,11	0,08	1582	-0,04	-0,65	-0,13	0,03	0,00	0,06
1434	1585	0,02	-0,54	0,00	0,00	-0,03	-0,03	1586	0,00	-0,65	0,04	0,01	0,00	-0,02
	1238	-0,11	-0,56	0,02	0,00	0,02	0,03	67	-0,13	-0,67	0,06	-0,04	-0,18	0,04
1435	1587	0,02	-0,49	-0,01	0,00	0,01	-0,01	1588	0,00	-0,58	0,01	0,00	0,01	-0,01
	1584	0,00	-0,49	0,01	0,00	0,00	0,00	1585	-0,02	-0,58	0,03	0,01	-0,01	-0,01
1436	1588	0,01	-0,58	0,01	0,00	0,01	-0,01	1589	0,00	-0,61	0,01	0,00	0,01	-0,02
	1585	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,01	-0,01	1586	0,00	-0,61	-0,01	0,00	-0,03	-0,02
1437	1590	-0,01	-0,51	0,00	0,00	0,02	0,00	1591	-0,02	-0,58	-0,02	-0,01	0,03	-0,01
	1587	0,01	-0,50	0,02	0,00	0,01	-0,01	1588	0,00	-0,58	0,01	0,00	0,01	-0,01
1438	1591	0,01	-0,58	0,03	0,00	0,03	-0,01	1592	0,01	-0,59	0,02	0,00	0,05	-0,02
	1588	0,01	-0,58	0,01	0,00	0,01	-0,01	1589	0,00	-0,59	-0,01	0,00	0,01	-0,02
1439	163	-0,10	-0,58	0,03	0,00	0,01	0,00	1593	-0,10	-0,57	0,02	0,00	-0,02	0,01
	1590	0,00	-0,56	0,06	0,00	0,01	0,00	1591	0,01	-0,55	0,04	0,00	0,05	0,00
1440	1593	-0,16	-0,49	0,11	0,00	-0,02	0,05	164	-0,19	-0,67	-0,13	0,05	0,23	0,06
	1591	-0,02	-0,46	0,09	0,00	0,05	-0,03	1592	-0,06	-0,64	-0,15	-0,01	0,01	-0,02
1441	1595	0,00	-0,58	0,04	0,00	0,01	0,00	1596	0,00	-0,60	0,06	0,00	0,02	0,00
	1245	-0,12	-0,60	0,05	0,00	0,02	0,00	71	-0,12	-0,63	0,06	0,00	0,02	-0,01
1442	1597	0,00	-0,68	0,01	0,00	0,01	0,00	1598	0,02	-0,62	0,06	0,00	0,01	0,00
	1594	-0,01	-0,68	0,01	0,00	0,01	0,00	1595	0,00	-0,62	0,06	0,00	0,01	0,00
1443	1598	-0,01	-0,62	0,06	0,00	0,01	0,00	1599	0,01	-0,50	0,03	0,00	0,01	0,00
	1595	-0,01	-0,62	0,03	0,00	0,01	0,00	1596	0,01	-0,50	-0,01	0,00	0,02	0,00
1444	1600	-0,01	-0,77	0,01	0,00	0,00	0,00	1601	0,02	-0,61	0,04	0,00	0,00	0,00
	1597	-0,02	-0,77	0,01	0,00	0,01	0,00	1598	0,01	-0,62	0,05	0,00	0,01	0,00
1445	1601	-0,03	-0,63	0,08	0,00	0,00	0,00	1602	0,01	-0,42	0,02	0,00	0,00	0,00
	1598	-0,01	-0,62	0,05	0,00	0,01	0,00	1599	0,03	-0,41	-0,01	0,00	0,01	0,00
1446	165	-0,17	-0,88	0,08	0,00	-0,02	0,00	1603	-0,11	-0,61	0,06	0,00	-0,01	0,00
	1600	-0,01	-0,85	0,04	0,00	0,00	0,00	1601	0,04	-0,58	0,02	0,00	0,00	0,00
1447	1603	-0,11	-0,61	0,04	0,00	-0,01	0,00	166	-0,06	-0,36	-0,03	0,00	0,00	0,00
	1601	-0,02	-0,59	0,05	0,00	0,00	0,00	1602	0,03	-0,34	-0,02	0,00	0,00	0,00
1448	1605	0,00	-0,62	0,06	-0,01	-0,07	-0,01	1606	0,00	-0,66	0,07	0,00	-0,08	0,00
	1252	-0,13	-0,64	0,05	-0,02	-0,11	0,00	75	-0,13	-0,68	0,07	-0,02	-0,10	0,01
1449	1607	0,00	-0,73	0,01	0,00	-0,04	0,00	1608	0,02	-0,66	0,08	0,00	-0,04	0,00
	1604	-0,01	-0,74	0,01	0,00	-0,08	0,00	1605	0,00	-0,67	0,07	-0,01	-0,07	-0,01
1450	1608	-0,01	-0,67	0,07	0,00	-0,04	0,00	1609	0,01	-0,53	0,03	0,00	-0,04	-0,01
	1605	-0,01	-0,67	0,03	-0,01	-0,07	0,00	1606	0,01	-0,53	-0,01	0,00	-0,08	0,00
1451	1610	-0,01	-0,84	0,01	0,00	-0,01	0,00	1611	0,02	-0,66	0,06	0,00	-0,01	0,00
	1607	-0,02	-0,84	0,01	0,00	-0,04	0,00	1608	0,02	-0,66	0,05	0,00	-0,04	0,00
1452	1611	-0,04	-0,67	0,09	0,00	-0,01	0,00	1612	0,01	-0,43	0,03	0,00	-0,01	-0,01
	1608	-0,01	-0,67	0,05	0,00	-0,04	0,00	1609	0,04	-0,43	-0,01	0,00	-0,04	-0,01
1453	167	-0,18	-0,97	0,09	0,00	0,01	0,00	1613	-0,12	-0,66	0,08	0,00	0,02	0,00
	1610	-0,01	-0,94	0,03	0,00	-0,01	0,00	1611	0,05	-0,63	0,03	0,00	-0,01	0,00
1454	1613	-0,12	-0,66	0,05	0,00	0,02	0,00	168	-0,06	-0,36	-0,03	0,01	0,03	0,00
	1611	-0,02	-0,64	0,06	0,00	-0,01	0,00	1612	0,04	-0,34	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
1455	1615	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1616	-0,02	-0,24	-0,03	0,00	0,01	0,00
	1259	-0,03	-0,15	0,10	0,01	0,04	0,00	79	-0,05	-0,25	0,07	0,00	0,02	0,00
1456	1617	0,00	-0,21	-0,02	0,00	-0,02	0,00	1618	0,01	-0,19	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1614	-0,02	-0,22	0,02	0,00	0,01	0,00	1615	-0,01	-0,19	0,05	0,01	0,01	0,00
1457	1618	0,00	-0,19	0,02	0,00	-0,02	0,00	1619	0,00	-0,16	-0,02	0,00	-0,02	0,00
	1615	0,00	-0,19	0,07	0,01	0,01	0,00	1616	0,00	-0,16	0,03	0,00	0,01	0,00
1458	1620	0,00	-0,26	-0,02	0,00	-0,04	-0,01	1621	0,02	-0,19	0,01	0,00	-0,04	0,00
	1617	-0,01	-0,26	0,03	0,00	-0,02	0,00	1618	0,00	-0,19	0,06	0,00	-0,02	0,00
1459	1621	-0,02	-0,20	0,02	0,00	-0,04	0,00	1622	0,00	-0,10	-0,02	0,00	-0,05	0,00
	1618	-0,01	-0,19	0,06	0,00	-0,02	0,00	1619	0,01	-0,10	0,02	0,00	-0,02	0,00
1460	169	-0,10	-0,36	0,05	-0,01	-0,04	-0,01	1623	-0,06	-0,14	-0,04	-0,01	-0,04	-0,01
	1620	-0,05	-0,35	0,11	0,00	-0,03	0,00	1621	0,00	-0,13	0,02	0,00	-0,05	-0,01
1461	1623	-0,03	-0,19	0,01	-0,01	-0,04	-0,03	170	0,00	-0,07	-0,02	-0,03	-0,16	-0,04
	1621	-0,01	-0,19	0,03	-0,01	-0,05	0,01	1622	0,01	-0,06	0,01	0,01	-0,04	0,00
1462	1625	-0,01	-0,15	0,03	0,01	0,04	0,00	1626	-0,01	-0,12	0,06	0,01	0,03	0,00
	1270	-0,03	-0,15	0,03	0,00	0,02	0,01	1271	-0,02	-0,12	0,05	0,00	0,02	0,01
1463	1626	-0,02	-0,12	0,06	0,01	0,03	0,00	1627	-0,02	-0,09	0,06	0,00	0,03	0,00
	1271	-0,03	-0,12	0,05	0,00	0,02	0,01	1272	-0,02	-0,09	0,05	0,00	0,01	0,01
1464	1627	-0,01	-0,08	0,05	0,00	0,03	0,00	1628	-0,03	-0,15	0,05	0,00	0,04	0,00
	1272	-0,04	-0,09	0,05	0,00	0,01	0,01	83	-0,05	-0,15	0,05	0,00	-0,02	0,01
1465	1629	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,06	-0,01	1630	0,01	-0,20	0,04	0,01	0,05	-0,01
	1624	-0,01	-0,26	0,00	0,00	0,04	0,00	1625	0,00	-0,20	0,04	0,01	0,04	0,00
1466	1630	0,00	-0,20	0,04	0,01	0,06	0,00	1631	0,01	-0,13	0,06	0,02	0,05	0,00
	1625	-0,03	-0,20	0,03	0,01	0,04	0,00	1626	-0,01	-0,13	0,05	0,01	0,03	0,00
1467	1631	-0,01	-0,13	0,06	0,02	0,05	0,00	1632	0,00	-0,08	0,06	0,01	0,05	0,00
	1626	-0,02	-0,14	0,05	0,01	0,03	0,00	1627	-0,01	-0,08	0,05	0,00	0,03	0,00
1468	1632	-0,02	-0,08	0,05	0,01	0,05	0,00	1633	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,06	0,00
	1627	0,00	-0,07	0,04	0,00	0,03	0,00	1628	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00
1469	1634	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,08	-0,02	1635	0,02	-0,23	0,03	0,04	0,09	-0,02
	1629	-0,02	-0,33	0,01	0,00	0,06	-0,01	1630	0,00	-0,24	0,04	0,01	0,05	-0,01
1470	1635	-0,02	-0,24	0,05	0,04	0,08	-0,01	1636	0,00	-0,14	0,06	0,03	0,07	-0,01
	1630	-0,01	-0											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1472	1637	-0,02	-0,04	0,05	0,02	0,07	0,00	1638	0,00	0,07	0,01	0,00	0,06	0,01
	1632	0,00	-0,04	0,04	0,01	0,05	0,00	1633	0,02	0,08	0,00	0,00	0,06	0,01
1473	171	-0,09	-0,45	0,06	-0,02	-0,12	0,06	1639	-0,05	-0,26	0,05	0,05	0,25	0,06
	1634	-0,02	-0,44	0,03	0,01	0,17	-0,07	1635	0,02	-0,25	0,03	0,03	0,03	-0,07
1474	1639	-0,05	-0,26	0,04	0,05	0,25	-0,02	1640	-0,03	-0,13	0,04	0,03	0,16	-0,03
	1635	-0,02	-0,26	0,05	0,02	0,03	0,01	1636	0,01	-0,13	0,05	0,03	0,08	0,00
1475	1640	-0,03	-0,14	0,04	0,03	0,16	-0,03	1641	0,00	-0,01	0,03	0,03	0,14	-0,04
	1636	-0,01	-0,13	0,04	0,04	0,08	0,00	1637	0,01	0,00	0,04	0,01	0,04	0,00
1476	1641	0,00	0,00	0,04	0,03	0,14	-0,09	172	0,03	0,16	0,02	-0,04	-0,20	-0,09
	1637	-0,02	-0,01	0,03	0,02	0,04	0,04	1638	0,02	0,15	0,01	0,01	0,13	0,04
1477	1643	0,04	-0,34	-0,19	0,02	0,04	0,08	1644	0,00	-0,58	-0,03	-0,01	0,01	0,07
	1279	-0,06	-0,36	-0,11	0,03	0,14	-0,01	87	-0,11	-0,60	0,04	0,08	0,39	-0,02
1478	1645	0,04	0,09	-0,05	0,00	-0,12	0,01	1646	-0,06	-0,40	-0,20	0,01	-0,14	0,04
	1642	0,06	0,10	0,01	0,00	0,02	0,02	1643	-0,04	-0,40	-0,14	0,01	0,03	0,05
1479	1646	0,05	-0,39	-0,19	0,02	-0,14	0,05	1647	-0,03	-0,83	-0,04	0,00	-0,15	0,09
	1643	0,03	-0,39	-0,15	0,02	0,03	0,04	1644	-0,06	-0,83	-0,01	-0,01	0,05	0,08
1480	1648	-0,06	0,37	-0,01	-0,02	-0,21	-0,03	1649	-0,22	-0,44	-0,18	0,06	-0,29	0,00
	1645	0,13	0,41	0,01	0,00	-0,13	0,02	1646	-0,03	-0,40	-0,17	0,01	-0,15	0,05
1481	1649	0,08	-0,36	-0,23	0,04	-0,29	0,00	1650	-0,07	-1,12	-0,06	0,03	-0,43	0,06
	1646	0,06	-0,37	-0,15	0,02	-0,15	0,05	1647	-0,09	-1,13	0,02	0,00	-0,13	0,11
1482	173	0,04	0,19	0,14	-0,02	-0,12	-0,08	1651	0,01	0,06	0,16	0,03	0,15	-0,14
	1648	-0,12	0,16	0,03	0,00	-0,13	-0,04	1649	-0,15	0,03	0,06	0,02	-0,50	-0,09
1483	1651	-0,16	0,24	-0,19	0,03	0,15	-0,48	174	-0,61	-2,00	-0,59	-0,41	-2,07	-0,58
	1649	-0,01	0,27	0,01	0,00	-0,50	0,24	1650	-0,46	-1,97	-0,39	0,10	-0,10	0,15
1484	1654	0,00	-0,23	-0,01	0,00	-0,03	-0,01	1655	0,01	-0,18	0,04	-0,01	-0,02	-0,01
	1652	-0,01	-0,24	0,02	0,00	-0,01	-0,01	1653	0,00	-0,18	0,07	0,00	-0,01	-0,01
1485	1656	0,01	-0,32	-0,02	0,00	-0,07	0,00	1657	0,03	-0,21	0,03	-0,02	-0,05	0,00
	1654	-0,02	-0,32	0,04	0,00	-0,03	-0,01	1655	0,00	-0,22	0,09	-0,01	-0,02	0,00
1486	175	-0,18	-0,54	0,11	-0,02	-0,12	0,02	176	-0,10	-0,14	-0,07	-0,02	-0,10	0,01
	1656	-0,11	-0,53	0,22	0,00	-0,06	0,01	1657	-0,03	-0,13	0,05	-0,02	-0,05	0,00
1487	1659	-0,01	-0,18	0,02	0,00	0,00	0,00	1660	0,00	-0,15	0,04	0,00	0,00	0,00
	130	-0,05	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95	-0,04	-0,15	0,02	0,00	0,00	0,00
1488	1661	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1662	0,01	-0,21	0,01	0,00	0,00	0,00
	1658	-0,01	-0,25	0,01	0,00	0,00	-0,01	1659	0,00	-0,21	0,03	0,00	0,00	-0,01
1489	1662	0,00	-0,21	0,03	0,00	0,00	0,00	1663	0,01	-0,14	0,01	0,00	-0,02	-0,01
	1659	-0,01	-0,21	0,03	0,00	0,00	0,00	1660	0,01	-0,14	0,01	0,01	0,02	0,00
1490	1664	-0,01	-0,27	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1665	0,00	-0,22	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1661	0,00	-0,27	0,03	0,00	0,00	0,00	1662	0,01	-0,22	0,02	0,00	-0,01	0,00
1491	1665	-0,01	-0,22	0,03	-0,01	0,00	0,00	1666	0,01	-0,14	0,00	0,00	-0,03	0,00
	1662	-0,01	-0,22	0,05	0,00	-0,01	0,00	1663	0,01	-0,14	0,02	0,01	0,02	0,00
1492	177	-0,05	-0,29	-0,01	0,00	-0,02	0,00	199	-0,04	-0,24	-0,01	0,00	-0,02	0,00
	1664	0,00	-0,28	0,04	0,00	-0,02	0,00	1665	0,01	-0,23	0,04	0,00	-0,02	0,00
1493	199	-0,05	-0,22	0,02	-0,01	-0,03	0,00	178	-0,04	-0,17	-0,05	0,00	-0,02	0,00
	1665	-0,01	-0,21	0,08	0,00	-0,01	0,00	1666	0,00	-0,16	0,01	0,00	0,00	0,00
1494	1668	-0,01	-0,17	0,01	0,00	0,00	0,01	1669	-0,01	-0,17	0,02	-0,03	-0,03	0,00
	1296	-0,04	-0,18	0,01	0,00	0,01	0,01	98	-0,04	-0,17	0,02	0,01	0,05	0,00
1495	1670	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1671	0,01	-0,18	0,02	-0,01	0,00	0,00
	1667	-0,01	-0,23	0,01	0,00	0,00	0,00	1668	0,00	-0,18	0,03	0,00	0,00	0,00
1496	1671	-0,01	-0,19	0,03	-0,01	0,00	0,00	1672	0,01	-0,11	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1668	0,00	-0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	1669	0,01	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01	0,00
1497	1673	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,02	0,00	1674	0,01	-0,18	0,01	-0,01	0,00	0,00
	1670	-0,01	-0,27	0,01	0,00	0,00	0,00	1671	0,01	-0,18	0,03	0,00	0,00	0,00
1498	1674	-0,02	-0,19	0,03	-0,01	0,00	0,00	1675	0,01	-0,07	0,00	-0,02	0,00	-0,01
	1671	-0,01	-0,19	0,03	0,00	0,00	0,00	1672	0,02	-0,07	0,00	-0,02	-0,02	0,00
1499	179	-0,08	-0,33	0,03	0,03	0,13	-0,04	1676	-0,04	-0,17	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
	1673	-0,02	-0,32	0,05	-0,01	-0,01	0,00	1674	0,01	-0,16	0,01	0,00	0,02	0,01
1500	1676	-0,04	-0,18	0,04	-0,01	-0,03	-0,02	180	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,01	-0,01
	1674	-0,02	-0,17	0,03	0,00	0,02	-0,01	1675	0,01	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	0,00
1501	1677	-0,01	-0,12	0,03	-0,02	-0,02	0,00	1669	-0,02	-0,16	0,03	0,03	0,09	0,00
	123	-0,03	-0,12	0,03	0,00	-0,02	-0,01	98	-0,04	-0,17	0,03	-0,02	-0,10	-0,01
1502	1663	0,00	-0,15	0,02	0,01	0,03	-0,01	1678	0,00	-0,13	0,03	0,00	0,00	0,00
	1660	-0,01	-0,15	0,02	0,01	-0,01	-0,01	1677	0,00	-0,13	0,03	-0,01	0,02	-0,01
1503	1678	0,00	-0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	1672	0,00	-0,12	0,01	0,02	0,05	0,00
	1677	0,00	-0,13	0,03	-0,01	0,02	0,00	1669	0,00	-0,12	0,01	0,01	-0,03	0,00
1504	1666	-0,01	-0,16	0,03	0,02	0,05	0,00	1679	0,00	-0,12	0,03	-0,01	0,00	0,00
	1663	0,00	-0,16	0,03	-0,01	-0,03	0,00	1678	0,00	-0,12	0,03	0,00	0,03	0,00
1505	1679	-0,01	-0,13	0,03	-0,01	0,00	0,00	1675	0,00	-0,08	0,00	0,02	0,05	-0,01
	1678	0,00	-0,12	0,03	0,00	0,03	0,00	1672	0,01	-0,08	0,00	0,01	-0,02	0,00
1506	178	-0,04	-0,19	0,04	0,01	0,07	-0,01	201	-0,02	-0,10	0,03	-0,01	-0,03	-0,01
	1666	-0,01	-0,19	0,04	0,00	-0,04	0,00	1679	0,00	-0,09	0,03	0,00	0,03	0,00
1507	201	-0,02	-0,10	0,02	-0,01	-0,03	0,00	180	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1679	-0,01	-0,10	0,03	0,00	0,03	0,00	1675	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,01	0,00
1508	1680	-0,01	-0,12	0,08	0,00	0,00	-0,01	1681	0,00	-0,09	0,03	0,00	0,00	-0,01
	1522	-0,03	-0,12	0,09	0,00	0,01	-0,01	1523	-0,02	-0,09	0,05	0,00	0,02	-0,01
1509	1681	-0,02	-0,09	0,09	0,00	0,00	-0,01	1682	-0,01	-0,07	0,03	0,00	0,00	-0,01
	1523	-0,02	-0,09	0,09	0,00	0,02	-0,01	1524	-0,02	-0,07	0,04	0,00	0,02	-0,01
1510	1682	-0,01	-0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	1683	-0,02	-0,10	0,01	-0,01	-0,02	-0,01
	1524	-0,02	-0,07	0,10	0,00	0,02	-0,02	4	-0,03	-0,10	0,04	0,01	0,06	-0,02
1511	1655	0,00	-0,18	0,08	-0,01	-0,02	-0,01	1684	0,01	-0,13	0,03	-0,01	-0,02	-0,01
	1653	-0,01	-0,18	0,10	0,00	-0,01	-0,01	1680	0,00	-0,13	0,05	0,00	0,00	-0,01
1512	1684	-0,01	-0,14	0,10	-0,01	-0,02	-0,01	1685	0,00	-0,09	0,04	0,00	-0,01	-0,01
	1680	-0,01	-0,14	0,10	0,00	0,00	-0,01	1681	0,00	-0,09	0,05	0,00	0,00	-0,01
1513	1685	-0,01	-0,09	0,09	-0,01	-0,01	-0,01	1686	-0,01	-0,05	0,03	0,00	-0,01	-0,01
	1681	-0,01	-0,09	0,10	0,00	0,00	-0,01	1682	-0,01	-0,05	0,04	0,00	0,00	-0,01
1514	1686	-0,01	-0,05	0,07	0,00	-0,01	-0,01	1687	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
	1682	0,00	-0,05	0,08	0,00	0,00	-0,02	1683	0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
1515	1657	-0,05	-0,22	0,12	-0,01	-0,05	0,00	1688	-0,03	-0,13	0,02	-0,		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1517	1689	-0,03	-0,08	0,09	-0,01	-0,03	0,00	1690	-0,01	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,00
	1685	-0,01	-0,07	0,08	-0,01	-0,01	-0,01	1686	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01
1518	1690	-0,02	-0,01	0,05	-0,01	-0,01	0,00	1691	-0,01	0,05	-0,01	0,03	0,01	0,00
	1686	0,00	-0,01	0,07	0,00	-0,01	-0,01	1687	0,01	0,05	0,01	0,01	-0,01	-0,01
1519	176	-0,06	-0,20	0,11	-0,02	-0,10	0,02	1120	-0,05	-0,14	-0,03	-0,02	-0,08	0,02
	1657	-0,05	-0,20	0,13	-0,01	-0,05	0,00	1688	-0,04	-0,14	-0,01	-0,01	-0,05	0,00
1520	1120	-0,03	-0,14	0,11	-0,02	-0,08	0,02	1119	-0,01	-0,04	0,04	-0,02	-0,08	0,02
	1688	-0,03	-0,14	0,07	-0,01	-0,05	0,01	1689	-0,01	-0,04	0,00	-0,01	-0,03	0,01
1521	1119	0,00	-0,04	0,05	-0,02	-0,08	0,02	1118	0,02	0,02	0,03	-0,01	-0,06	0,03
	1689	-0,01	-0,05	0,05	-0,01	-0,03	0,00	1690	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	0,00
1522	1118	0,01	0,02	0,03	-0,01	-0,06	0,02	181	0,03	0,12	0,00	-0,02	-0,10	0,01
	1690	-0,01	0,02	0,04	-0,01	-0,02	0,01	1691	0,01	0,12	0,01	0,04	0,04	0,01
1523	1693	-0,03	-0,16	-0,03	0,00	-0,03	-0,01	1694	-0,02	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1379	-0,04	-0,16	-0,03	0,01	0,03	-0,01	1380	-0,03	-0,11	0,00	0,00	0,01	-0,01
1524	1694	-0,03	-0,11	-0,02	0,00	0,00	-0,01	1695	-0,02	-0,07	0,01	0,00	0,00	0,00
	1380	-0,03	-0,11	-0,02	0,00	0,01	-0,01	1381	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,01	0,00
1525	1695	-0,02	-0,08	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1696	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01
	1381	-0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,01	0,00	100	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
1526	1697	-0,02	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,01	1698	-0,01	-0,18	0,01	0,00	0,00	0,00
	1692	0,00	-0,21	-0,01	0,00	-0,01	0,00	1693	0,01	-0,17	0,00	0,01	-0,01	0,00
1527	1698	-0,03	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1699	-0,02	-0,11	0,01	0,00	0,00	0,00
	1693	-0,03	-0,18	-0,02	0,01	-0,01	0,00	1694	-0,02	-0,11	-0,01	0,00	0,00	0,00
1528	1699	-0,04	-0,12	-0,01	0,00	0,00	0,00	1700	-0,03	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1694	-0,03	-0,11	-0,03	0,00	0,00	0,00	1695	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1529	1700	-0,02	-0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00	1701	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
	1695	-0,02	-0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00	1696	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,00	0,00
1530	1702	0,00	-0,25	0,03	0,00	0,01	0,00	1703	0,01	-0,17	0,08	0,00	0,01	0,00
	1697	-0,02	-0,25	-0,03	0,00	0,00	0,00	1698	0,00	-0,17	0,02	0,00	0,00	0,00
1531	1703	-0,10	-0,19	0,05	0,00	0,01	0,00	1704	-0,08	-0,08	0,04	0,00	0,01	0,00
	1698	-0,02	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1699	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00
1532	1704	-0,05	-0,07	-0,04	0,00	0,01	0,00	1705	-0,05	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1699	-0,03	-0,07	-0,03	0,00	0,00	0,00	1700	-0,03	-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00
1533	1705	-0,01	-0,05	-0,06	0,00	0,00	0,00	1706	-0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
	1700	-0,02	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	1701	-0,02	-0,05	-0,02	0,00	0,01	0,00
1534	149	-0,18	-0,58	0,24	0,01	0,07	-0,02	1707	-0,06	0,01	0,17	0,00	-0,01	-0,02
	1702	-0,14	-0,57	0,07	0,00	0,00	0,01	1703	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01
1535	1707	0,00	-0,02	-0,04	0,00	-0,01	0,00	1708	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1703	-0,07	-0,03	-0,02	0,00	0,02	0,00	1704	-0,08	-0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
1536	1708	0,00	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00	1709	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
	1704	-0,05	-0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00	1705	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00
1537	1709	0,00	-0,01	-0,13	0,00	0,00	0,00	182	-0,02	-0,11	-0,11	0,00	0,01	0,00
	1705	0,00	-0,01	-0,06	0,00	0,01	0,00	1706	-0,02	-0,11	-0,04	0,00	0,00	0,00
1538	1711	0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,01	0,00	1712	0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
	1388	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00	104	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00
1539	1713	0,01	0,01	-0,03	0,00	-0,04	0,00	1714	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,02	0,00
	1710	0,01	0,01	-0,02	0,01	0,05	0,00	1711	0,00	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00
1540	1714	0,02	-0,03	-0,04	0,00	0,02	0,00	1715	0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1711	0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00	1712	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00
1541	1716	-0,01	0,02	-0,05	-0,01	-0,04	0,00	1717	-0,02	-0,05	-0,05	0,00	0,02	0,00
	1713	0,02	0,02	-0,02	0,01	0,06	0,00	1714	0,00	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00
1542	1717	0,04	-0,04	-0,05	0,00	0,02	-0,01	1718	0,03	-0,08	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1714	0,01	-0,04	-0,03	0,00	0,00	0,00	1715	0,00	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00
1543	183	0,01	0,01	-0,05	-0,01	-0,05	0,00	1719	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1716	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,06	0,00	1717	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1544	1719	-0,01	0,02	-0,10	0,00	0,01	0,00	184	-0,06	-0,24	-0,14	0,01	0,03	0,00
	1717	0,03	0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,01	1718	-0,02	-0,23	-0,05	0,00	0,01	-0,01
1545	1720	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	1710	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1527	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	103	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1546	1701	-0,01	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	1721	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00
	1696	-0,01	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	1720	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
1547	1721	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,01	-0,01	1713	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01
	1720	-0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,00	0,00	1710	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
1548	1706	0,00	-0,04	-0,05	0,00	0,00	0,00	1722	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1701	-0,01	-0,04	-0,05	0,00	0,01	0,00	1721	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
1549	1722	-0,01	-0,03	-0,04	0,00	0,01	0,00	1716	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00
	1721	0,00	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	1713	0,01	0,02	-0,02	0,01	0,03	0,00
1550	182	-0,02	-0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	1723	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1706	-0,01	-0,11	-0,06	0,00	0,00	0,00	1722	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
1551	1723	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	183	0,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,00
	1722	-0,01	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	1716	0,00	0,01	-0,02	0,01	0,05	0,00
1552	1715	0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,01	0,00	1725	0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1712	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00	1724	0,01	-0,07	0,00	0,00	0,01	0,00
1553	1718	0,01	-0,08	-0,02	0,00	0,01	0,00	1726	0,01	-0,09	-0,02	0,00	0,01	0,00
	1715	0,02	-0,08	-0,01	0,00	0,01	0,00	1725	0,02	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,00
1554	184	0,00	-0,25	0,14	0,01	0,03	-0,01	185	0,04	-0,09	0,20	0,00	0,02	-0,01
	1718	0,02	-0,24	-0,05	0,00	0,01	0,00	1726	0,06	-0,08	0,01	0,00	0,01	0,00
1555	1729	0,01	-0,06	0,02	0,00	0,01	0,00	1730	0,01	-0,05	0,02	0,00	0,01	0,00
	1727	0,00	-0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	1728	0,00	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
1556	1731	0,02	-0,08	0,03	0,00	0,01	0,00	1732	0,02	-0,06	0,03	0,00	0,01	0,00
	1729	0,01	-0,08	0,02	0,00	0,01	0,00	1730	0,01	-0,06	0,02	0,00	0,01	0,00
1557	186	-0,04	-0,20	0,12	0,00	0,01	0,00	187	0,00	-0,02	0,11	0,00	0,02	0,00
	1731	0,00	-0,20	0,02	0,00	0,01	0,00	1732	0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1558	1733	-0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,01	-0,01	1683	-0,02	-0,09	0,01	0,00	-0,01	-0,01
	1186	-0,02	-0,03	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	4	-0,03	-0,09	0,00	0,00	0,00	-0,02
1559	1730	0,00	-0,05	0,03	0,00	0,01	0,00	1734	0,01	-0,03	0,03	0,00	0,01	0,00
	1728	-0,01	-0,06	0,02	0,00	0,00	-0,01	1733	0,00	-0,04	0,02	-0,01	0,00	-0,01
1560	1734	0,00	-0,04	0,03	0,00	0,01	0,00	1687	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
	1733	0,00	-0,04	0,02	-0,01									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1562	1735	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	1691	0,01	0,03	0,00	-0,01	0,02	0,00
	1734	0,00	-0,02	0,01	-0,01	0,01	-0,01	1687	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,02	-0,01
1563	187	0,00	-0,02	0,02	0,00	0,02	-0,01	1736	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,00
	1732	0,00	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1735	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
1564	1736	0,01	-0,03	-0,01	0,00	-0,02	0,01	181	0,03	0,07	0,02	0,02	0,08	0,02
	1735	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,02	-0,01	1691	0,03	0,07	0,03	-0,01	-0,03	0,00
1565	1737	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1727	0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
	1538	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	120	-0,01	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
1566	1725	0,02	-0,06	-0,01	0,00	0,01	0,00	1738	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,01	0,00
	1724	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1737	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,00	0,00
1567	1738	0,01	-0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	1729	0,01	-0,06	0,02	0,00	0,01	0,00
	1737	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	1727	0,00	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00
1568	1726	-0,01	-0,09	0,00	0,00	0,01	0,00	1739	-0,01	-0,08	0,00	0,00	0,01	0,00
	1725	0,02	-0,09	0,01	0,00	0,01	0,00	1738	0,02	-0,08	0,00	0,00	0,01	0,00
1569	1739	0,01	-0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1731	0,01	-0,08	0,01	0,00	0,01	0,00
	1738	0,01	-0,08	0,01	0,00	0,01	0,00	1729	0,01	-0,08	0,02	0,00	0,01	0,00
1570	185	-0,02	-0,09	0,04	0,00	0,02	-0,01	1740	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01
	1726	-0,01	-0,08	0,03	0,00	0,01	0,00	1739	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1571	1740	-0,01	-0,02	-0,09	0,00	0,00	0,00	186	-0,04	-0,20	-0,10	0,00	0,01	0,00
	1739	0,03	-0,01	0,02	0,00	0,01	-0,01	1731	-0,01	-0,20	0,00	0,00	0,01	-0,01
1572	1742	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,01	-0,01	1743	-0,01	-0,21	-0,02	0,00	0,00	-0,01
	1548	-0,04	-0,15	0,12	0,00	0,01	-0,02	156	-0,05	-0,21	0,10	0,01	0,07	-0,02
1573	1744	0,00	-0,22	-0,06	0,00	-0,04	-0,02	1745	0,01	-0,17	0,00	0,01	-0,03	-0,01
	1741	-0,01	-0,22	0,08	0,00	0,00	-0,02	1742	0,00	-0,17	0,14	0,00	0,00	-0,01
1574	1745	0,00	-0,17	0,02	0,01	-0,03	-0,01	1746	0,02	-0,09	-0,04	0,00	-0,02	0,00
	1742	0,00	-0,17	0,13	0,00	0,00	-0,01	1743	0,01	-0,09	0,07	0,00	0,00	0,00
1575	1747	0,03	-0,31	-0,08	0,01	-0,11	-0,02	1748	0,06	-0,18	-0,01	0,02	-0,06	0,00
	1744	-0,02	-0,32	0,07	0,00	-0,03	-0,03	1745	0,01	-0,19	0,15	0,01	-0,03	-0,01
1576	1748	-0,10	-0,20	0,08	0,03	-0,06	0,01	1749	-0,05	0,03	-0,07	-0,01	-0,03	0,02
	1745	-0,01	-0,18	0,17	0,01	-0,04	-0,01	1746	0,04	0,05	0,02	0,00	-0,03	0,00
1577	227	-0,47	-0,80	0,36	-0,11	-0,57	0,17	1750	-0,26	0,27	-0,53	0,03	0,13	0,14
	1747	-0,38	-0,78	0,76	0,03	-0,01	-0,04	1748	-0,16	0,29	-0,13	0,01	-0,13	-0,07
1578	1750	-0,02	-0,10	0,10	0,03	0,13	0,02	228	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,08	0,00
	1748	-0,06	-0,11	-0,05	0,02	-0,13	0,04	1749	-0,05	-0,03	-0,16	0,00	0,01	0,02
1579	1752	-0,04	-0,42	-0,21	-0,13	-0,21	0,12	1753	-0,07	-0,57	-0,19	-0,17	-0,21	0,05
	1098	-0,04	-0,42	0,03	-0,20	-1,01	0,09	1097	-0,07	-0,57	0,04	-0,19	-0,97	0,03
1580	1753	-0,03	-0,56	-0,28	-0,16	-0,21	-0,03	1754	-0,06	-0,75	-0,24	-0,17	-0,31	-0,10
	1097	-0,07	-0,57	0,13	-0,19	-0,97	0,10	1096	-0,11	-0,76	0,17	-0,22	-1,10	0,03
1581	1754	0,03	-0,71	-0,35	-0,15	-0,25	-0,25	1755	-0,02	-0,96	-0,16	0,05	-0,19	-0,25
	1096	-0,14	-0,75	0,19	-0,22	-1,10	0,17	158	-0,19	-0,99	0,37	-0,39	-1,97	0,17
1582	1756	-0,01	-0,16	-0,03	-0,13	0,74	0,35	1757	-0,05	-0,36	0,04	-0,07	0,80	0,19
	1751	0,02	-0,15	-0,01	0,04	-0,24	0,27	1752	-0,02	-0,35	0,06	-0,15	-0,18	0,11
1583	1757	-0,10	-0,39	-0,20	-0,23	0,77	0,16	1758	-0,14	-0,55	-0,03	-0,21	0,77	-0,01
	1752	-0,01	-0,37	-0,03	-0,12	-0,18	0,17	1753	-0,04	-0,53	0,14	-0,17	-0,20	0,00
1584	1758	-0,12	-0,56	-0,45	-0,24	0,76	-0,03	1759	-0,19	-0,87	-0,24	-0,20	0,71	-0,19
	1753	0,01	-0,53	0,06	-0,16	-0,20	0,02	1754	-0,05	-0,85	0,26	-0,16	-0,24	-0,14
1585	1759	0,02	-0,79	-0,46	-0,24	0,70	-0,24	1760	-0,03	-1,03	-0,29	0,04	0,65	-0,38
	1754	0,01	-0,79	0,15	-0,14	-0,24	-0,10	1755	-0,04	-1,03	0,32	0,02	-0,35	-0,25
1586	1761	-0,11	-0,33	0,15	0,67	2,57	0,18	1762	-0,10	-0,32	0,40	-0,87	1,43	0,03
	1756	0,00	-0,31	-0,17	-0,17	0,55	0,45	1757	0,00	-0,30	0,08	-0,05	0,92	0,29
1587	1762	-0,14	-0,32	-0,11	-0,10	1,58	0,11	1763	-0,14	-0,33	0,30	-0,41	1,68	-0,03
	1757	-0,09	-0,31	-0,16	-0,20	0,89	0,11	1758	-0,09	-0,31	0,25	-0,22	0,72	-0,02
1588	1763	-0,12	-0,37	-0,75	-0,33	1,70	-0,09	1764	-0,22	-0,84	-0,12	-0,46	1,40	-0,31
	1758	-0,01	-0,35	-0,17	-0,25	0,71	0,02	1759	-0,10	-0,82	0,46	-0,18	0,79	-0,19
1589	1764	-0,32	-0,82	-0,86	-0,25	1,44	-0,22	1765	-0,45	-1,47	-0,67	-0,24	1,82	-0,43
	1759	0,11	-0,73	0,24	-0,22	0,78	-0,26	1760	-0,02	-1,39	0,43	0,01	0,54	-0,47
1590	229	0,01	-0,93	0,20	-1,19	13,22	-4,16	1766	0,17	-0,14	1,14	3,20	0,00	-4,04
	1761	-0,04	-0,95	-0,64	0,06	-0,47	1,57	1762	0,12	-0,16	0,29	-0,54	3,08	1,68
1591	1766	0,32	0,07	-0,25	0,69	-0,50	-1,00	1767	0,29	-0,10	0,33	-0,18	-0,10	-0,43
	1762	-0,21	-0,03	-0,21	0,23	3,23	-0,42	1763	-0,24	-0,21	0,37	-0,45	1,45	0,15
1592	1767	0,44	-0,01	-0,24	-0,33	-0,13	-0,09	1768	-0,06	0,65	0,70	-0,53	0,51	0,51
	1763	-0,39	-0,18	-0,68	-0,38	1,47	-0,38	1764	-0,40	-0,23	0,21	-0,22	2,63	0,23
1593	1768	-0,64	-1,20	-3,09	-0,86	-0,84	-2,38	230	-0,86	-2,32	-0,40	2,84	10,24	2,77
	1764	1,04	-0,86	-0,53	0,00	2,67	-1,68	1765	0,81	-1,99	2,16	-0,69	-0,43	-1,28
1594	1770	0,01	-0,26	0,13	-0,02	0,01	0,03	1771	0,04	-0,11	-0,02	0,00	-0,04	0,02
	1573	-0,02	-0,27	0,12	-0,03	-0,13	0,02	160	0,01	-0,11	-0,03	-0,01	-0,05	0,01
1595	1772	-0,02	-0,45	0,04	0,00	0,04	0,02	1773	0,02	-0,24	0,11	-0,01	0,04	0,01
	1769	-0,02	-0,45	-0,01	0,00	0,00	0,02	1770	0,02	-0,24	0,05	-0,02	-0,01	0,01
1596	1773	-0,03	-0,24	0,12	-0,01	0,04	0,01	1774	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00
	1770	-0,02	-0,24	0,05	-0,02	-0,01	0,02	1771	0,03	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,01
1597	1775	-0,07	-0,60	0,07	-0,01	0,13	0,01	1776	0,01	-0,22	0,14	-0,02	0,08	0,00
	1772	-0,04	-0,59	-0,02	0,00	0,03	0,03	1773	0,03	-0,21	0,05	-0,01	0,04	0,01
1598	1776	-0,10	-0,24	0,09	-0,03	0,08	-0,01	1777	-0,03	0,10	0,01	0,01	0,04	-0,02
	1773	-0,02	-0,23	0,06	-0,01	0,04	0,01	1774	0,05	0,12	-0,02	0,00	0,03	0,00
1599	231	-0,29	-1,06	0,29	0,12	0,62	-0,18	1778	-0,06	0,12	0,15	-0,02	-0,09	-0,15
	1775	-0,25	-1,05	0,19	-0,03	0,04	0,03	1776	-0,01	0,13	0,04	0,00	0,14	0,07
1600	1778	-0,03	0,09	0,00	-0,02	-0,09	-0,04	232	-0,07	-0,08	-0,13	0,01	0,06	-0,02
	1776	-0,10	0,08	-0,01	-0,01	0,14	-0,04	1777	-0,13	-0,09	-0,14	0,00	0,01	-0,02
1601	1780	-0,01	-0,66	0,05	0,01	0,15	0,10	1781	0,05	-0,37	-0,10	-0,03	0,04	0,07
	1583	-0,10	-0,68	0,29	0,00	-0,01	-0,13	162	-0,04	-0,39	0,14	0,15	0,73	-0,16
1602	1782	-0,03	-1,06	-0,10	0,00	-0,01	0,02	1783	0,04	-0,68	-0,01	0,00	-0,01	0,04
	1779	-0,03	-1,06	0,14	0,01	0,05	0,01	1780	0,04	-0,68	0,23	-0,01	0,08	0,03
1603	1783	-0,02	-0,68	0,07	0,00	-0,01	0,04	1784	0,08	-0,15	-0,05	0,00	-0,02	0,07
	1780	-0,06	-0,68	0,21	-0,01	0,09	0,02	1781	0,04	-0,16	0,10	-0,01	0,14	0,06
1604	1785	-0,03	-1,23	-0,12	-0,01	-0,06	0,00	1786	0,08	-0,70	0,00	0,03	-0,11	0,02
	1782	-0,06	-1,23	0,14	0,00	-0,02	0,02	1783	0,04	-0,71	0,25	0,00	-0,02	0,04
1605	1786	-0,37	-0,77	0,20	0,01	-0,11	0,02	1787	-0,20	0,06	-0,16	0,02	-0,19	0,05
	1783	-0,03	-0,70	0,33	0,00									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1607	1788	-0,19	0,50	0,33	0,01	0,06	-0,20	234	-0,51	-1,10	-0,61	-0,20	-0,98	-0,25
	1786	-0,40	0,46	-0,22	0,00	-0,20	0,12	1787	-0,72	-1,14	-1,16	0,04	-0,05	0,08
1608	1790	0,00	-0,59	0,08	0,00	-0,04	-0,03	1791	0,06	-0,31	-0,12	0,01	0,00	-0,03
	1593	-0,08	-0,61	0,32	0,01	0,03	0,05	164	-0,02	-0,32	0,12	-0,05	-0,23	0,05
1609	1792	-0,03	-0,97	-0,09	0,00	0,01	0,00	1793	0,04	-0,59	0,02	0,00	0,02	-0,01
	1789	-0,04	-0,97	0,14	0,00	0,00	0,00	1790	0,04	-0,59	0,25	0,01	-0,01	-0,01
1610	1793	-0,02	-0,59	0,08	0,00	0,02	-0,01	1794	0,08	-0,08	-0,05	0,00	0,02	-0,02
	1790	-0,06	-0,59	0,23	0,00	-0,01	-0,01	1791	0,05	-0,08	0,10	0,00	-0,03	-0,02
1611	1795	-0,01	-1,17	-0,12	0,00	0,03	0,00	1796	0,10	-0,61	0,02	-0,01	0,04	0,00
	1792	-0,07	-1,18	0,13	0,00	0,02	-0,01	1793	0,04	-0,62	0,27	0,00	0,02	-0,01
1612	1796	-0,35	-0,67	0,21	0,00	0,04	0,00	1797	-0,19	0,17	-0,15	-0,01	0,07	-0,02
	1793	-0,03	-0,61	0,34	0,00	0,02	-0,01	1794	0,14	0,23	-0,02	0,00	0,01	-0,03
1613	235	-1,62	-3,09	1,45	0,00	0,01	0,01	1798	-0,76	1,23	-1,28	0,00	-0,02	0,02
	1795	-1,40	-3,05	2,32	0,00	0,02	0,00	1796	-0,53	1,27	-0,40	0,00	0,07	0,01
1614	1798	-0,14	0,41	0,28	0,00	-0,02	0,07	236	-0,38	-0,78	-0,49	0,07	0,34	0,09
	1796	-0,36	0,37	-0,21	0,00	0,07	-0,04	1797	-0,60	-0,82	-0,98	-0,02	0,02	-0,03
1615	1800	0,02	-0,61	-0,08	0,00	-0,01	0,00	1801	0,06	-0,41	0,05	0,00	-0,01	0,00
	1603	-0,10	-0,63	-0,23	0,00	-0,01	0,00	166	-0,06	-0,43	-0,10	0,00	0,00	0,00
1616	1802	0,04	-0,46	0,02	0,00	-0,01	0,00	1803	0,00	-0,64	-0,16	0,00	-0,01	0,00
	1799	0,04	-0,46	-0,08	0,00	-0,01	0,00	1800	0,00	-0,64	-0,27	0,00	-0,01	0,00
1617	1803	0,02	-0,65	-0,09	0,00	-0,01	0,00	1804	0,01	-0,68	0,08	0,00	-0,01	0,00
	1800	-0,03	-0,66	-0,30	0,00	-0,01	0,00	1801	-0,03	-0,69	-0,12	0,00	-0,01	0,00
1618	1805	-0,22	-0,13	0,12	0,00	-0,01	0,00	1806	-0,34	-0,73	-0,29	0,00	0,00	0,00
	1802	0,12	-0,06	0,03	0,00	-0,01	0,00	1803	0,00	-0,67	-0,37	0,00	-0,01	0,00
1619	1806	0,06	-0,67	-0,08	0,00	0,00	0,00	1807	0,00	-0,96	0,09	0,00	0,00	0,00
	1803	0,02	-0,68	-0,30	0,00	-0,01	0,00	1804	-0,04	-0,97	-0,13	0,00	-0,01	0,00
1620	237	-0,53	-1,17	0,59	0,00	-0,02	0,01	1808	-0,20	0,52	-0,44	0,00	0,00	0,01
	1805	-0,72	-1,20	1,18	0,00	0,00	0,00	1806	-0,39	0,49	0,15	0,00	-0,01	0,00
1621	1808	-0,79	1,30	1,25	0,00	0,00	0,00	238	-1,67	-3,10	-1,55	0,00	0,00	0,00
	1806	-0,59	1,34	0,35	0,00	-0,01	0,00	1807	-1,48	-3,07	-2,44	0,00	0,00	0,00
1622	1810	0,01	-0,66	-0,09	0,00	0,02	0,00	1811	0,07	-0,40	0,05	0,00	0,02	0,00
	1613	-0,10	-0,68	-0,25	0,00	0,02	0,00	168	-0,05	-0,43	-0,11	0,01	0,03	0,00
1623	1812	0,04	-0,52	0,02	0,00	0,01	0,00	1813	0,00	-0,69	-0,18	0,00	0,01	0,00
	1809	0,04	-0,52	-0,09	0,00	0,02	0,00	1810	0,01	-0,69	-0,29	0,00	0,02	0,00
1624	1813	0,02	-0,70	-0,11	0,00	0,01	0,00	1814	0,02	-0,71	0,09	0,00	0,01	0,00
	1810	-0,03	-0,71	-0,33	0,00	0,02	0,00	1811	-0,03	-0,72	-0,14	0,00	0,02	0,00
1625	1815	-0,24	-0,15	0,13	0,00	0,00	0,00	1816	-0,37	-0,79	-0,32	0,00	0,00	0,00
	1812	0,13	-0,08	0,03	0,00	0,01	0,00	1813	0,00	-0,72	-0,41	0,00	0,01	0,00
1626	1816	0,06	-0,72	-0,09	0,00	0,00	0,00	1817	0,00	-1,03	0,10	0,00	0,00	0,00
	1813	0,02	-0,73	-0,33	0,00	0,01	0,00	1814	-0,04	-1,04	-0,14	0,00	0,01	0,00
1627	239	-0,57	-1,24	0,63	0,00	-0,01	0,00	1818	-0,21	0,55	-0,47	0,00	0,00	0,00
	1815	-0,77	-1,28	1,25	0,00	0,00	0,00	1816	-0,41	0,51	0,16	0,00	0,00	0,00
1628	1818	-0,85	1,40	1,33	0,00	0,00	0,00	240	-1,80	-3,34	-1,67	0,00	0,00	0,00
	1816	-0,64	1,45	0,38	0,00	0,00	0,00	1817	-1,59	-3,30	-2,63	0,00	0,00	0,00
1629	1820	0,01	-0,18	-0,13	-0,01	0,01	0,00	1821	0,02	-0,09	-0,07	0,00	-0,01	0,00
	1623	-0,03	-0,19	-0,02	-0,01	-0,07	-0,03	170	-0,01	-0,10	0,03	0,01	0,05	-0,04
1630	1822	0,00	-0,11	-0,05	0,00	0,02	0,00	1823	-0,02	-0,18	-0,13	-0,01	0,02	0,00
	1819	0,02	-0,10	0,03	0,00	-0,01	-0,01	1820	0,00	-0,18	-0,05	-0,01	0,00	-0,01
1631	1823	0,01	-0,18	-0,13	-0,01	0,02	-0,01	1824	0,00	-0,23	-0,05	0,00	0,02	-0,01
	1820	0,00	-0,18	-0,05	-0,01	0,00	-0,01	1821	-0,01	-0,24	0,02	0,00	0,00	-0,01
1632	1825	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,01	1826	-0,06	-0,17	-0,09	-0,02	0,05	0,01
	1822	0,03	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00	1823	-0,01	-0,16	-0,05	-0,01	0,02	0,00
1633	1826	-0,01	-0,16	-0,16	-0,01	0,05	0,00	1827	-0,05	-0,39	-0,08	-0,01	0,08	-0,01
	1823	0,02	-0,15	-0,05	-0,01	0,02	0,00	1824	-0,03	-0,39	0,03	0,00	0,02	-0,02
1634	241	-0,03	-0,07	0,08	0,01	0,04	0,01	1828	-0,01	0,05	0,03	-0,01	-0,05	0,02
	1825	-0,07	-0,08	0,03	0,00	0,01	0,01	1826	-0,05	0,05	-0,02	-0,01	0,08	0,03
1635	1828	0,01	0,03	-0,29	-0,01	-0,05	0,09	242	-0,14	-0,71	-0,18	0,07	0,36	0,11
	1826	0,03	0,03	-0,08	0,00	0,08	-0,04	1827	-0,12	-0,71	0,03	-0,02	0,02	-0,02
1636	1830	-0,03	-0,26	-0,01	0,04	0,06	-0,10	1831	0,00	-0,13	0,01	0,02	0,00	-0,09
	1639	-0,05	-0,27	-0,07	0,04	0,22	-0,04	1640	-0,02	-0,13	-0,05	0,04	0,18	-0,02
1637	1831	-0,02	-0,13	-0,02	0,02	0,00	-0,06	1832	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,05
	1640	-0,02	-0,13	-0,05	0,04	0,18	-0,05	1641	0,01	0,00	-0,04	0,02	0,12	-0,03
1638	1832	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,02	0,01	1833	0,02	0,18	-0,02	-0,01	-0,05	0,02
	1641	0,01	0,00	-0,03	0,02	0,12	-0,10	172	0,05	0,18	-0,04	0,08	0,39	-0,09
1639	1834	-0,03	-0,36	0,05	0,00	-0,30	-0,18	1835	-0,01	-0,24	0,03	0,04	-0,29	-0,13
	1829	-0,01	-0,36	-0,04	-0,01	0,05	-0,15	1830	0,02	-0,24	-0,06	0,02	0,01	-0,11
1640	1835	-0,04	-0,26	-0,02	0,04	-0,29	-0,12	1836	-0,01	-0,13	0,03	0,06	-0,27	-0,07
	1830	-0,01	-0,26	-0,10	0,03	0,01	-0,12	1831	0,02	-0,12	-0,05	0,02	0,00	-0,07
1641	1836	-0,01	-0,12	-0,06	0,05	-0,27	-0,06	1837	0,01	-0,02	-0,02	0,05	-0,23	-0,01
	1831	-0,02	-0,12	-0,08	0,03	0,00	-0,08	1832	0,01	-0,02	-0,04	0,02	-0,01	-0,03
1642	1837	0,00	-0,02	-0,05	0,04	-0,23	0,00	1838	0,02	0,10	0,00	0,00	-0,21	0,03
	1832	-0,02	-0,02	-0,04	0,01	-0,01	-0,04	1833	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	1839	-0,17	-0,37	0,11	0,04	-0,87	-0,13	1840	-0,14	-0,23	0,14	0,13	-0,61	-0,04
	1834	0,06	-0,32	-0,11	0,01	-0,23	-0,23	1835	0,09	-0,18	-0,08	0,04	-0,31	-0,14
1644	1840	0,04	-0,16	-0,11	0,08	-0,62	-0,05	1841	0,05	-0,11	0,03	0,13	-0,53	0,01
	1835	-0,03	-0,18	-0,13	0,04	-0,31	-0,13	1836	-0,02	-0,12	0,01	0,06	-0,26	-0,06
1645	1841	-0,01	-0,12	-0,09	0,11	-0,53	0,03	1842	0,00	-0,05	-0,02	0,08	-0,36	0,08
	1836	-0,02	-0,12	-0,08	0,05	-0,26	-0,07	1837	0,00	-0,05	-0,02	0,05	-0,25	-0,03
1646	1842	-0,02	-0,05	-0,08	0,08	-0,36	0,05	1843	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,36	0,08
	1837	-0,01	-0,05	-0,05	0,04	-0,26	0,00	1838	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,21	0,03
1647	243	0,37	-0,14	-0,32	-1,01	-5,03	1,43	1844	0,33	-0,35	0,66	0,00	-0,02	1,29
	1839	0,19	-0,17	-0,74	0,26	0,23	-0,58	1840	0,15	-0,38	0,24	0,02	-1,18	-0,72
1648	1844	-0,06	-0,21	-0,06	0,00	-0,02	0,45	1845	-0,03	-0,05	0,04	-0,02	-0,10	0,32
	1840	0,00	-0,20	-0,01	-0,04	-1,19	0,12	1841	0,04	-0,04	0,09	0,14	-0,50	-0,01
1649	1845	-0,03	-0,05	-0,08	-0,02	-0,10	0,18	1846	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,03	0,07
	1841	-0,03	-0,05	-0,03	0,12	-0,50	0,12	1842	-0,02	-0,03	0,00	0,05	-0,49	0,01
1650	1846	0,02	-0,05	-0,19	-0,01	-0,03	-0,14	244	0,00	-0,14	-0,05	-0,21	-1,06	-0,21
	1842	0,00												

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1652	1851	0,02	-0,18	-0,05	-0,02	0,26	-0,05	1852	0,02	-0,15	-0,10	0,16	0,21	-0,04
	1849	-0,01	-0,18	0,05	0,00	0,11	0,00	1850	0,00	-0,15	0,00	0,05	0,08	0,01
1653	245	-0,15	-0,24	0,07	-0,04	-0,18	0,15	246	-0,11	-0,03	-0,29	0,21	1,06	0,12
	1851	-0,10	-0,23	0,29	0,03	0,47	-0,15	1852	-0,05	-0,02	-0,07	0,13	0,02	-0,17
1654	1854	-0,02	-0,22	0,06	-0,01	-0,02	0,01	1855	0,00	-0,12	-0,03	0,00	-0,01	0,01
	199	-0,06	-0,23	0,17	-0,01	-0,03	0,00	178	-0,04	-0,13	0,08	0,00	-0,02	0,01
1655	1856	-0,02	-0,49	-0,09	0,00	0,01	0,01	1857	0,02	-0,27	-0,06	0,00	0,00	0,02
	1853	-0,02	-0,49	0,13	0,00	-0,03	0,01	1854	0,02	-0,27	0,16	-0,01	-0,02	0,02
1656	1857	-0,01	-0,26	0,06	0,00	0,00	0,02	1858	0,04	0,00	-0,11	-0,02	-0,02	0,01
	1854	-0,03	-0,26	0,22	-0,01	-0,02	0,02	1855	0,02	-0,01	0,05	0,01	0,01	0,01
1657	1859	0,04	-0,60	-0,16	-0,01	0,08	0,00	1860	0,11	-0,27	-0,09	0,02	0,03	-0,01
	1856	-0,05	-0,62	0,17	0,00	0,00	0,02	1857	0,02	-0,29	0,23	0,00	0,01	0,02
1658	1860	-0,18	-0,30	0,11	0,02	0,03	0,01	1861	-0,10	0,10	-0,24	-0,03	0,04	0,00
	1857	-0,02	-0,27	0,35	0,00	0,01	0,01	1858	0,06	0,13	-0,01	-0,02	-0,03	0,01
1659	247	-0,77	-1,40	0,54	0,05	0,26	-0,06	1145	-0,40	0,45	-0,87	0,02	0,10	-0,05
	1859	-0,61	-1,36	1,24	-0,01	0,06	0,00	1860	-0,24	0,49	-0,16	0,02	0,06	0,00
1660	1145	0,00	-0,08	0,02	0,02	0,10	-0,06	248	0,02	0,03	-0,25	0,02	0,11	-0,04
	1860	-0,10	-0,10	0,04	0,02	0,06	-0,01	1861	-0,08	0,01	-0,22	-0,06	-0,09	0,01
1661	1863	-0,02	-0,18	0,11	0,00	-0,04	-0,02	1864	0,01	0,00	0,05	0,03	0,08	-0,01
	1676	-0,04	-0,19	0,11	0,00	0,02	-0,02	180	-0,01	-0,01	0,05	-0,02	-0,09	-0,01
1662	1865	-0,03	-0,46	-0,01	0,00	-0,03	-0,01	1866	0,02	-0,22	0,05	0,00	-0,03	-0,01
	1862	-0,03	-0,46	0,04	0,00	-0,03	-0,02	1863	0,02	-0,21	0,10	0,01	0,00	-0,02
1663	1866	-0,02	-0,22	0,11	0,00	-0,03	-0,01	1867	0,04	0,06	0,01	0,05	0,08	-0,01
	1863	-0,03	-0,22	0,14	0,01	0,00	-0,02	1864	0,03	0,06	0,05	0,00	-0,08	-0,01
1664	1868	0,02	-0,60	-0,05	0,01	-0,09	0,01	1869	0,09	-0,22	0,08	-0,03	-0,06	0,02
	1865	-0,05	-0,61	0,03	0,00	-0,03	-0,01	1866	0,02	-0,23	0,16	0,00	0,00	-0,01
1665	1869	-0,19	-0,25	0,12	-0,03	-0,06	0,00	1870	-0,12	0,12	-0,08	0,08	0,05	0,01
	1866	-0,02	-0,22	0,22	0,00	0,00	-0,01	1867	0,05	0,15	0,01	0,03	-0,05	-0,01
1666	249	-0,71	-1,41	0,66	-0,05	-0,26	0,07	1146	-0,33	0,51	-0,46	-0,04	-0,18	0,07
	1868	-0,59	-1,38	0,90	0,01	-0,09	0,02	1869	-0,20	0,54	-0,22	-0,02	-0,03	0,01
1667	1146	0,07	-0,02	-0,11	-0,04	-0,18	0,08	250	0,07	0,00	-0,01	0,01	0,04	0,06
	1869	-0,07	-0,04	-0,18	-0,02	-0,04	0,01	1870	-0,06	-0,02	-0,08	0,06	-0,03	-0,01
1668	1871	-0,01	-0,07	-0,04	-0,03	-0,05	0,01	1864	0,00	-0,03	-0,05	0,01	0,11	-0,01
	201	-0,01	-0,07	-0,03	0,01	0,04	0,00	180	0,00	-0,03	-0,04	-0,02	-0,08	-0,02
1669	1858	0,01	-0,09	0,01	0,08	0,49	-0,01	1872	0,01	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,01
	1855	0,00	-0,09	0,01	-0,07	-0,36	0,02	1871	0,01	-0,05	-0,02	0,01	0,12	0,01
1670	1872	0,01	-0,05	-0,03	-0,03	-0,07	0,01	1867	0,02	0,02	-0,04	-0,01	0,13	0,00
	1871	-0,01	-0,06	-0,04	0,01	0,12	0,00	1864	0,01	0,01	-0,05	-0,03	-0,07	-0,01
1671	1861	0,04	0,00	-0,02	0,11	0,71	-0,02	1873	0,03	-0,06	-0,04	-0,02	-0,11	-0,02
	1858	0,03	0,00	-0,01	-0,12	-0,53	0,02	1872	0,02	-0,06	-0,04	0,02	0,18	0,02
1672	1873	0,02	-0,07	-0,01	-0,01	-0,11	0,01	1870	0,05	0,07	0,00	-0,02	0,15	0,02
	1872	0,01	-0,07	-0,05	0,02	0,18	0,00	1867	0,04	0,07	-0,03	-0,05	-0,05	0,00
1673	248	0,00	0,01	-0,04	0,14	0,68	0,01	1147	-0,02	-0,10	-0,07	-0,01	-0,03	0,02
	1861	0,04	0,02	-0,04	-0,16	-0,63	-0,03	1873	0,02	-0,09	-0,07	0,04	0,20	-0,02
1674	1147	-0,01	-0,11	0,02	-0,01	-0,03	-0,02	250	0,01	0,03	0,06	0,03	0,15	0,00
	1873	0,02	-0,10	-0,04	0,05	0,20	0,01	1870	0,04	0,03	0,00	-0,07	-0,08	0,03
1675	1874	0,01	-0,11	-0,06	0,01	0,00	0,04	1875	0,02	-0,07	-0,13	0,01	0,00	0,05
	1120	-0,02	-0,11	0,05	-0,02	-0,09	0,02	1119	-0,01	-0,07	-0,02	-0,01	-0,05	0,02
1676	1875	0,01	-0,07	-0,08	0,00	0,00	0,04	1876	0,02	0,03	-0,09	0,00	0,01	0,04
	1119	-0,02	-0,07	-0,01	-0,01	-0,05	0,03	1118	0,00	0,03	-0,02	-0,01	-0,04	0,03
1677	1876	0,00	0,02	-0,05	0,00	0,01	0,05	1877	0,03	0,18	-0,06	0,00	-0,01	0,05
	1118	0,01	0,02	-0,01	-0,01	-0,04	0,02	181	0,05	0,19	-0,02	0,01	0,04	0,02
1678	1850	0,01	-0,16	-0,01	0,05	0,07	0,02	1878	0,01	-0,12	-0,13	0,05	0,07	0,03
	1848	0,00	-0,16	0,04	0,01	0,00	0,02	1874	0,01	-0,12	-0,08	0,01	-0,01	0,04
1679	1878	-0,01	-0,12	-0,03	0,05	0,07	0,04	1879	0,00	-0,06	-0,11	0,02	0,05	0,04
	1874	0,00	-0,12	0,01	0,01	-0,01	0,04	1875	0,02	-0,06	-0,08	0,01	0,00	0,04
1680	1879	-0,02	-0,07	-0,05	0,02	0,05	0,04	1880	0,00	0,00	-0,08	0,01	0,04	0,04
	1875	0,01	-0,06	-0,02	0,01	0,00	0,04	1876	0,02	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,04
1681	1880	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,04	0,04	1881	0,01	0,06	-0,03	0,00	0,03	0,04
	1876	-0,02	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,04	1877	0,00	0,06	0,01	0,00	0,01	0,04
1682	1852	-0,05	-0,15	0,03	0,17	0,22	-0,01	1882	-0,03	-0,09	-0,13	0,06	0,16	0,01
	1850	-0,02	-0,15	0,06	0,05	0,08	0,02	1878	0,00	-0,09	-0,10	0,05	0,06	0,04
1683	1882	-0,04	-0,10	0,01	0,09	0,17	0,00	1883	-0,03	-0,05	-0,10	0,03	0,09	0,00
	1878	-0,02	-0,09	0,00	0,04	0,06	0,04	1879	-0,01	-0,05	-0,11	0,02	0,05	0,05
1684	1883	-0,04	-0,06	-0,04	0,05	0,10	0,00	1884	-0,03	-0,04	-0,06	-0,01	0,03	0,01
	1879	-0,01	-0,06	-0,05	0,02	0,05	0,05	1880	0,00	-0,04	-0,07	0,01	0,04	0,05
1685	1884	-0,04	-0,05	-0,09	0,01	0,03	0,00	1885	-0,04	-0,04	-0,03	0,01	-0,04	0,01
	1880	0,01	-0,04	-0,04	0,01	0,04	0,05	1881	0,01	-0,03	0,02	0,00	0,05	0,06
1686	246	-0,04	-0,12	0,07	0,21	1,06	-0,21	1155	-0,03	-0,10	-0,15	0,05	0,26	-0,25
	1852	-0,03	-0,12	0,06	0,13	0,02	0,13	1882	-0,03	-0,10	-0,15	0,07	0,25	0,09
1687	1155	-0,05	-0,09	0,13	0,05	0,26	-0,16	1154	-0,03	0,01	-0,05	0,04	0,19	-0,17
	1882	-0,06	-0,10	-0,01	0,10	0,25	-0,01	1883	-0,04	0,01	-0,18	0,02	0,07	-0,02
1688	1154	-0,01	0,00	-0,03	0,04	0,19	-0,21	1153	-0,02	-0,06	-0,04	-0,01	-0,03	-0,21
	1883	-0,04	0,00	-0,12	0,05	0,08	0,01	1884	-0,05	-0,07	-0,13	-0,03	-0,06	0,01
1689	1153	0,08	-0,08	-0,26	-0,01	-0,03	-0,33	251	0,05	-0,23	0,03	-0,21	-1,03	-0,33
	1884	0,02	-0,10	-0,16	0,00	-0,06	0,13	1885	-0,01	-0,24	0,13	0,06	0,19	0,12
1690	1890	-0,10	-0,08	0,01	-0,13	0,47	0,03	1891	0,06	-0,05	-0,09	-0,13	0,64	-0,04
	1886	-0,07	0,08	0,01	-0,08	0,41	0,02	1887	0,09	0,11	-0,08	-0,08	0,57	-0,05
1691	1891	0,00	-0,05	-0,01	-0,10	0,69	-0,09	1892	0,01	-0,05	-0,02	-0,10	0,62	-0,12
	1887	0,00	-0,03	0,01	-0,07	0,67	-0,09	1888	0,01	-0,03	0,00	-0,06	0,60	-0,11
1692	1892	0,01	-0,01	0,06	-0,12	0,31	-0,14	1893	-0,01	-0,02	0,02	-0,06	0,13	-0,14
	1888	0,01	-0,01	0,01	-0,06	0,31	-0,12	261	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,13	-0,12
1693	1894	-0,76	-0,03	0,26	-0,97	-0,18	0,32	1895	-0,11	0,09	-0,08	-0,71	0,18	0,17
	1889	-0,77	-0,09	0,28	-0,61	-0,26	0,41	1890	-0,12	0,04	-0,06	-0,36	0,09	0,26
1694	1895	-0,18	-0,16	-0,07	-0,35	0,57	0,00	1896	0,11	-0,10	-0,11	-0,32	0,67	-0,04
	1890	-0,17	-0,08	-0,03	-0,27	0,54	0,01	1891	0,12	-0,03	-0,07	-0,24	0,64	-0,03
1695	1896	0,06	-0,08	0,04	-0,33	0,75	-0,06	1897	0,05	-0,09	0,00	-0,41	0,67	-0,11
	1891	0,07	-0,04	0,00	-0,25									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Var.Coperture: SHELL

Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1697	1899	-1,59	-0,15	-0,22	-1,84	0,11	-0,15	1900	0,04	0,17	-0,42	-1,08	0,44	-0,34
	1894	-1,75	-0,23	0,29	-1,48	-0,03	0,13	1895	-0,09	0,10	0,08	-0,72	0,30	-0,06
1698	1900	-0,15	-0,10	-0,06	-0,49	0,46	-0,16	1901	0,16	-0,04	-0,17	-0,39	0,53	-0,09
	1895	-0,19	-0,14	0,10	-0,45	0,55	-0,12	1896	0,13	-0,07	-0,02	-0,35	0,62	-0,05
1699	1901	0,10	0,11	0,19	-0,49	0,73	0,18	1902	0,15	0,12	-0,09	-0,82	0,72	0,16
	1896	0,08	-0,06	0,13	-0,47	0,71	0,06	1897	0,12	-0,06	-0,15	-0,79	0,70	0,04
1700	1902	0,13	0,03	0,32	-1,65	0,25	0,14	1903	-0,25	-0,05	0,15	-2,26	-0,07	0,07
	1897	0,15	0,02	0,02	-1,06	0,27	-0,08	1898	-0,25	-0,06	-0,15	-1,67	-0,04	-0,15
1701	230	-2,84	-0,38	-0,92	-2,75	2,24	-1,37	1768	0,72	0,34	-1,06	-0,89	0,29	-1,69
	1899	-3,27	-0,47	0,46	-2,28	1,70	-0,63	1900	0,40	0,26	0,32	-0,42	-0,24	-0,95
1702	1768	0,30	0,81	0,59	0,16	0,60	-0,28	1767	0,00	0,75	-0,25	-0,04	-0,13	-0,05
	1900	0,12	0,01	0,69	-0,02	0,77	-0,33	1901	-0,17	-0,05	-0,17	-0,22	0,04	-0,11
1703	1767	-0,16	0,48	0,42	-0,07	0,35	0,47	1766	0,25	0,57	-0,34	-0,16	0,19	0,81
	1901	-0,21	0,09	0,20	-0,37	0,67	0,45	1902	0,19	0,17	-0,57	-0,46	0,50	0,78
1704	1766	0,60	0,39	0,24	-3,05	0,30	2,44	229	-0,56	0,16	0,29	-6,98	-1,20	2,43
	1902	0,56	-0,03	-0,16	-1,65	0,56	1,03	1903	-0,63	-0,27	-0,11	-5,58	-0,94	1,03

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE

Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	38	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,02	0,00	0,00
	1	3,62	0,01	-0,12	-0,73	-0,05	0,02	0,00	1	0,00	-0,01	0,12	0,73	0,43	0,01	0,00
	2	3,62	0,04	-0,19	-0,60	0,08	0,05	0,00	2	0,00	-0,04	0,19	0,60	0,50	0,07	0,00
	3	3,62	0,07	-0,18	-0,66	0,07	0,10	0,00	3	0,00	-0,07	0,18	0,66	0,48	0,12	0,00
	4	3,62	0,05	-0,16	0,26	0,06	0,08	0,00	4	0,00	-0,05	0,16	-0,26	0,44	0,09	0,00
	5	3,62	0,06	-0,13	-0,18	0,00	0,09	0,00	5	0,00	-0,06	0,13	0,18	0,41	0,10	0,00
	6	3,62	-0,01	0,24	1,21	-0,91	-0,03	-0,01	6	0,00	0,01	-0,24	-1,21	0,11	-0,01	0,01
	7	3,62	0,02	-0,03	-0,03	-0,04	0,05	0,00	7	0,00	-0,02	0,03	0,03	0,14	0,01	0,00
	12	3,62	0,08	-0,07	0,94	-0,08	0,13	0,00	12	0,00	-0,08	0,07	-0,94	0,31	0,12	0,00
	13	3,62	0,07	-0,13	-0,16	0,05	0,11	0,00	13	0,00	-0,07	0,13	0,16	0,35	0,12	0,00
	16	3,62	0,01	-0,02	-0,06	-0,02	0,03	0,00	16	0,00	-0,01	0,02	0,06	0,08	0,00	0,00
	17	3,62	0,16	-0,02	1,11	-0,02	0,20	0,00	17	0,00	-0,16	0,02	-1,11	0,08	0,31	0,00
	18	3,62	0,08	-0,01	-0,14	0,01	0,12	0,00	18	0,00	-0,08	0,01	0,14	0,01	0,13	0,00
	20	3,62	0,09	-0,05	0,03	-0,02	0,13	0,00	20	0,00	-0,09	0,05	-0,03	0,17	0,13	0,00
	29	3,62	0,03	-0,05	-0,12	0,08	0,08	0,00	29	0,00	-0,03	0,05	0,12	0,08	0,03	0,00
	30	3,62	0,02	-0,21	0,71	0,22	0,03	0,00	30	0,00	-0,02	0,21	-0,71	0,44	0,04	0,00
	31	3,62	-0,04	-0,13	0,60	0,17	-0,04	0,00	31	0,00	0,04	0,13	-0,60	0,23	-0,08	0,00
	32	3,62	0,00	-0,44	1,84	0,68	0,02	-0,01	32	0,00	0,00	0,44	-1,84	0,76	-0,01	0,01
	40	3,62	0,06	-0,05	-0,35	0,07	0,13	0,00	40	0,00	-0,06	0,05	0,35	0,07	0,06	0,00
	41	3,62	0,00	-0,04	-0,27	0,06	0,03	0,00	41	0,00	0,00	0,04	0,27	0,06	-0,02	0,00
	42	3,62	-0,07	-0,21	-4,48	0,42	-0,10	-0,01	42	0,00	0,07	0,21	4,48	0,26	-0,12	0,01
	47	3,62	0,02	0,02	0,12	-0,01	0,03	0,00	47	0,00	-0,02	-0,02	-0,12	-0,05	0,02	0,00
	48	3,62	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,01	0,00	48	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,06	0,00	0,00
	15	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	91	3,62	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,62	0,00	0,20	0,00	-0,11	0,00	0,01	92	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,08	0,00	-0,01
	25	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,10	0,00	-0,01	98	3,62	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	0,01
	21	3,62	0,00	0,37	0,00	-0,32	0,00	0,01	99	3,62	0,00	-0,37	0,00	-0,11	0,00	-0,01
	23	3,62	0,00	0,10	0,00	-0,08	0,00	0,01	100	3,62	0,00	-0,10	0,00	-0,04	0,00	-0,01
	10	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	101	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	8	3,62	0,00	0,32	0,00	-0,27	0,00	0,01	102	3,62	0,00	-0,32	0,00	-0,10	0,00	-0,01
	27	3,62	0,00	-0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,13	0,00	0,03	0,00	0,00
	49	3,62	0,00	0,28	0,00	-0,23	0,00	0,00	104	3,62	0,00	-0,28	0,00	0,02	0,00	0,00
	45	3,62	0,00	0,56	0,00	-0,51	0,00	0,01	107	3,62	0,00	-0,56	0,00	-0,09	0,00	-0,01
	17	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	109	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	3,62	0,00	0,28	0,00	-0,16	0,00	0,01	112	3,62	0,00	-0,28	0,00	-0,12	0,00	-0,01
	1	3,62	0,00	-0,22	0,00	0,11	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	0,00
	7	3,62	0,00	-0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	0,00
	16	3,62	0,00	-0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	0,00
	25	3,62	0,00	-0,34	0,00	0,19	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,34	0,00	0,14	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	0,34	0,00	-0,18	0,00	0,00	136	3,62	0,00	-0,34	0,00	-0,11	0,00	0,00
	53	3,62	0,00	-0,34	0,00	0,17	0,00	0,00	139	3,62	0,00	0,34	0,00	0,10	0,00	0,00
	50	3,62	0,00	-0,63	0,00	0,22	0,00	0,01	142	3,62	0,00	0,63	0,00	0,18	0,00	-0,01
	46	3,62	0,00	-0,47	0,00	0,30	0,00	0,01	145	3,62	0,00	0,47	0,00	0,26	0,00	-0,01
	47	3,62	0,00	-0,26	0,00	0,14	0,00	0,00	150	3,62	0,00	0,26	0,00	0,09	0,00	0,00
	48	3,62	0,00	-0,19	0,00	0,11	0,00	0,00	153	3,62	0,00	0,19	0,00	0,07	0,00	0,00
	52	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	156	3,62	0,00	0,12	0,00	0,02	0,00	0,00
	14	3,62	0,00	0,29	0,00	-0,17	0,00	0,01	159	3,62	0,00	-0,29	0,00	-0,16	0,00	-0,01
	34	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	164	3,62	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00
	55	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
	17	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	18	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
	18	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,20	0,00	-0,38	0,00	0,00	13	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,36	0,00	0,00
	13	3,62	0,00	0,20	0,00	-0,37	0,00	0,00	15	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,39	0,00	0,00
	4	3,62	0,00	0,24	0,00	-0,44	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,24	0,00	-0,45	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,11	0,00	-0,31	0,00	0,00	6	3,62	0,00	-0,11	0,00	-0,31	0,00	0,00
	5	3,62	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	0,01	13	3,62	0,00	-0,09	0,00	-0,13	0,00	-0,01
	13	3,62	0,00	0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00	20	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
	20	3,62	0,00	0,08	0,00	-0,10	0,00	0,01	18	3,62	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	-0,01
	4	3,62	0,00	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,00	12	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,05	0,00	0,00
	12	3,62	0,00	0,05	0,00	-0,14	0,00	0,00	17	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,18	0,00	0,00
	2	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,20	0,00	-0,01	8	3,62	0,00	0,15	0,00	0,33	0,00	0,01
	1	3,62	0,00	0,19	0,00	-0,46	0,00	0,00	2	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,44	0,00	0,00
	9	3,62	0,00	-0,14	0,00	0,48	0,00	0,01	21	3,62	0,00	0,14	0,00	0,48	0,00	-0,01
	2	3,62	0,00	0,28	0,00	-0,50	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,28	0,00	-0,50	0,00	0,00
	22	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,29	0,00	-0,01	30	3,62	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,01
	30	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00
	40	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,19	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	3	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	11	3,62	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	23	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
24	3,62	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	0,00
31	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	4	3,62	0,00	-0,21	0,00	-0,44	0,00	0,00
26	3,62	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	22	3,62	0,00	-0,34	0,00	-0,46	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	24	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,24	0,00	0,00
24	3,62	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	27	3,62	0,00	-0,54	0,00	-0,68	0,00	0,00
29	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	30	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,12	0,00	0,00
30	3,62	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	31	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,21	0,00	0,00
31	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	32	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
55	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	35	3,62	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
35	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,41	0,00	0,01	56	3,62	0,00	0,15	0,00	0,30	0,00	-0,01
32	3,62	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,42	0,00	-0,01	76	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,08	0,00	0,01
36	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	3,62	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,24	0,00	0,32	0,00	0,00
42	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	49	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
40	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
42	3,62	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	43	3,62	0,00	0,49	0,00	0,14	0,00	0,00
56	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,01	45	3,62	0,00	0,15	0,00	0,67	0,00	-0,01
56	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	7,82	-0,14	-0,19	0,07	0,16	-0,24	-0,01	1	3,62	0,14	0,19	-0,07	0,57	-0,32	0,01	0,01
2	7,82	-0,16	-0,38	-0,54	0,52	-0,30	-0,02	2	3,62	0,16	0,38	0,54	0,87	-0,29	0,02	0,02
3	7,82	-0,07	-0,39	-0,59	0,55	-0,13	-0,02	3	3,62	0,07	0,39	0,59	0,89	-0,13	0,02	0,02
4	7,82	0,00	-0,36	0,19	0,55	0,00	-0,01	4	3,62	0,00	0,36	-0,19	0,86	0,00	0,01	0,01
5	7,82	0,03	-0,32	-0,14	0,46	0,05	-0,01	5	3,62	-0,03	0,32	0,14	0,79	0,08	0,01	0,01
6	7,82	0,04	-0,41	-0,28	-0,26	0,00	-0,03	6	3,62	-0,04	0,41	0,28	1,83	0,14	0,03	0,03
7	7,82	-0,30	-0,02	0,36	-0,03	-0,44	-0,01	7	3,62	0,30	0,02	-0,36	0,10	-0,74	0,01	0,01
12	7,82	0,01	-0,17	0,73	0,18	0,02	-0,01	12	3,62	-0,01	0,17	-0,73	0,48	0,03	0,01	0,01
13	7,82	0,04	-0,31	-0,11	0,49	0,06	-0,01	13	3,62	-0,04	0,31	0,11	0,72	0,09	0,01	0,01
16	7,82	-0,28	-0,01	-0,08	-0,03	-0,36	-0,01	16	3,62	0,28	0,01	0,08	0,05	-0,71	0,01	0,01
17	7,82	-0,04	-0,01	-0,15	-0,02	-0,08	-0,01	17	3,62	0,04	0,01	0,15	0,06	-0,08	0,01	0,01
29	7,82	-0,27	-0,07	0,20	0,14	-0,37	-0,01	29	3,62	0,27	0,07	-0,20	0,12	-0,69	0,01	0,01
30	7,82	-0,17	-0,04	0,57	0,08	-0,32	-0,02	30	3,62	0,17	0,04	-0,57	0,08	-0,32	0,02	0,02
31	7,82	-0,27	-0,07	0,53	0,14	-0,49	-0,02	31	3,62	0,27	0,07	-0,53	0,13	-0,51	0,02	0,02
32	7,82	-0,04	-0,13	1,58	0,08	-0,09	-0,03	32	3,62	0,04	0,13	-1,58	0,42	-0,07	0,03	0,03
40	7,82	-0,27	0,03	-0,32	-0,04	-0,45	-0,02	40	3,62	0,27	-0,03	0,32	-0,08	-0,56	0,02	0,02
41	7,82	-0,21	0,05	-0,22	-0,08	-0,37	-0,02	41	3,62	0,21	-0,05	0,22	-0,10	-0,42	0,02	0,02
42	7,82	-0,08	0,43	-4,28	-0,71	-0,15	-0,03	42	3,62	0,08	-0,43	4,28	-0,97	-0,15	0,03	0,03
47	7,82	-0,13	0,34	0,72	-0,57	-0,24	-0,02	47	3,62	0,13	-0,34	-0,72	-0,68	-0,26	0,02	0,02
48	7,82	-0,09	0,28	-0,16	-0,43	-0,17	-0,02	48	3,62	0,09	-0,28	0,16	-0,60	-0,18	0,02	0,02
15	7,82	0,00	-0,34	0,00	0,24	0,00	0,00	91	7,82	0,00	0,34	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	-0,22	0,00	0,13	0,00	-0,02	98	7,82	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	0,02	0,02
21	7,82	0,00	0,88	0,00	-0,69	0,00	0,01	99	7,82	0,00	-0,88	0,00	-0,33	0,00	-0,01	-0,01
23	7,82	0,00	0,39	0,00	-0,27	0,00	0,01	100	7,82	0,00	-0,39	0,00	-0,18	0,00	-0,01	-0,01
10	7,82	0,00	0,33	0,00	-0,25	0,00	0,01	101	7,82	0,00	-0,33	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,01
8	7,82	0,00	0,92	0,00	-0,72	0,00	0,01	102	7,82	0,00	-0,92	0,00	-0,34	0,00	-0,01	-0,01
27	7,82	0,00	-0,35	0,00	0,26	0,00	0,00	103	7,82	0,00	0,35	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
49	7,82	0,00	0,68	0,00	-0,34	0,00	0,00	104	7,82	0,00	-0,68	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
45	7,82	0,00	1,55	0,00	-1,26	0,00	0,07	107	7,82	0,00	-1,55	0,00	0,08	0,00	-0,07	-0,07
6	7,82	0,00	0,11	0,00	-0,20	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,11	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	0,18	0,00	-0,06	0,00	-0,02	169	7,82	0,00	-0,18	0,00	-0,08	0,00	0,02	0,02
50	7,82	0,00	-0,11	0,00	0,36	0,00	0,01	929	7,82	0,00	0,11	0,00	-0,24	0,00	-0,01	-0,01
12	7,82	0,00	0,40	0,00	-0,75	0,00	0,00	13	7,82	0,00	-0,40	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
13	7,82	0,00	0,44	0,00	-0,82	0,00	0,00	15	7,82	0,00	-0,44	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	0,48	0,00	-0,87	0,00	0,00	5	7,82	0,00	-0,48	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	0,25	0,00	-0,66	0,00	0,00	6	7,82	0,00	-0,25	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	0,13	0,00	-0,23	0,00	0,01	13	7,82	0,00	-0,13	0,00	-0,23	0,00	-0,01	-0,01
60	7,82	0,00	0,09	0,00	-0,18	0,00	0,01	935	7,82	0,00	-0,09	0,00	0,08	0,00	-0,01	-0,01
4	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	12	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
12	7,82	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	17	7,82	0,00	-0,03	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
17	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,00	0,01	28	7,82	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	-0,01	-0,01
28	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00	32	7,82	0,00	-0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
1	7,82	0,00	-0,35	0,00	0,58	0,00	0,00	7	7,82	0,00	0,35	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
7	7,82	0,00	-0,13	0,00	0,40	0,00	0,00	16	7,82	0,00	0,13	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
16	7,82	0,00	-0,19	0,00	0,45	0,00	0,01	25	7,82	0,00	0,19	0,00	0,35	0,00	-0,01	-0,01
25	7,82	0,00	-0,31	0,00	0,55	0,00	0,01	29	7,82	0,00	0,31	0,00	0,66	0,00	-0,01	-0,01
2	7,82	0,00	-0,52	0,00	0,69	0,00	-0,01	8	7,82	0,00	0,52	0,00	1,12	0,00	0,01	0,01
1	7,82	0,00	0,34	0,00	-0,84	0,00	0,00	2	7,82	0,00	-0,34	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
9	7,82	0,00	-0,32	0,00	1,11	0,00	0,01	21	7,82	0,00	0,32	0,00	1,11	0,00	-0,01	-0,01
2	7,82	0,00	0,55	0,00	-0,97	0,00	0,00	3	7,82	0,00	-0,55	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	-0,40	0,00	0,99	0,00	-0,01	30	7,82	0,00	0,40	0,00	0,52	0,00	0,01	0,01
30	7,82	0,00	-0,09	0,00	0,22	0,00	0,01	40	7,82	0,00	0,09	0,00	0,40	0,00	-0,01	-0,01
40	7,82	0,00	-0,30	0,00	0,66	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,30	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
3	7,82	0,00	-0,19	0,00	0,25	0,00	-0,01	10	7,82	0,00	0,19	0,00	0,43	0,00	0,01	0,01
11	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,35	0,00	0,01	23	7,82	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	-0,01	-0,01
24	7,82	0,00	-0,42	0,00	0,87	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,42	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,31	0,00	0,00	41	7							

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
55	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	-0,04	912	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
35	7,82	0,00	-0,48	0,00	1,39	0,00	0,02	56	7,82	0,00	0,48	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,02
32	7,82	0,00	-0,22	0,00	0,32	0,00	0,01	76	7,82	0,00	0,22	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,01
36	7,82	0,00	-0,12	0,00	0,13	0,00	0,01	38	7,82	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,01
38	7,82	0,00	-0,13	0,00	0,07	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
42	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,01
40	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,15	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
42	7,82	0,00	-2,58	0,00	0,98	0,00	0,00	43	7,82	0,00	2,58	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
56	7,82	0,00	-0,47	0,00	-0,81	0,00	0,03	45	7,82	0,00	0,47	0,00	1,96	0,00	0,00	-0,03
56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
34	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,50	0,00	0,00	53	7,82	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
1	12,02	-0,18	-0,36	0,07	0,72	-0,36	-0,02	1	7,82	0,18	0,36	-0,07	0,68	-0,33	0,02	0,02
2	12,02	-0,21	-0,71	-0,23	1,36	-0,39	-0,02	2	7,82	0,21	0,71	0,23	1,26	-0,38	0,02	0,02
3	12,02	-0,07	-0,72	-0,25	1,37	-0,13	-0,02	3	7,82	0,07	0,72	0,25	1,28	-0,12	0,02	0,02
4	12,02	0,04	-0,67	0,08	1,36	0,07	-0,02	4	7,82	-0,04	0,67	-0,08	1,24	0,07	0,02	0,02
5	12,02	0,09	-0,63	-0,04	1,28	0,17	-0,02	5	7,82	-0,09	0,63	0,04	1,16	0,17	0,02	0,02
6	12,02	0,10	-0,43	-0,13	0,70	0,18	-0,04	6	7,82	-0,10	0,43	0,13	0,96	0,20	0,04	0,04
7	12,02	-0,34	-0,02	0,14	0,02	-0,72	-0,02	7	7,82	0,34	0,02	-0,14	0,06	-0,62	0,02	0,02
12	12,02	0,05	-0,33	0,33	0,64	0,11	-0,02	12	7,82	-0,05	0,33	-0,33	0,62	0,10	0,02	0,02
13	12,02	0,09	-0,62	-0,03	1,28	0,18	-0,02	13	7,82	-0,09	0,62	0,03	1,13	0,17	0,02	0,02
16	12,02	-0,27	0,00	-0,01	0,00	-0,56	-0,02	16	7,82	0,27	0,00	0,01	0,02	-0,48	0,02	0,02
17	12,02	0,03	-0,01	-0,07	0,01	0,04	-0,02	17	7,82	-0,03	0,01	0,07	0,03	0,08	0,02	0,02
29	12,78	-0,18	-0,11	0,03	0,23	-0,38	-0,01	29	7,82	0,18	0,11	-0,03	0,21	-0,30	0,01	0,01
30	12,78	-0,22	-0,20	0,18	0,43	-0,40	-0,02	30	7,82	0,22	0,20	-0,18	0,30	-0,40	0,02	0,02
31	12,02	-0,29	-0,11	0,25	0,21	-0,55	-0,02	31	7,82	0,29	0,11	-0,25	0,20	-0,51	0,02	0,02
32	12,02	0,00	-0,20	-0,14	0,37	0,00	-0,05	32	7,82	0,00	0,20	0,14	0,31	0,00	0,05	0,05
40	12,78	-0,33	0,03	-0,06	-0,07	-0,69	-0,02	40	7,82	0,33	-0,03	0,06	-0,06	-0,58	0,02	0,02
41	12,02	-0,20	0,08	-0,11	-0,15	-0,39	-0,02	41	7,82	0,20	-0,08	0,11	-0,14	-0,36	0,02	0,02
42	12,02	-0,02	0,73	-1,89	-1,49	-0,05	-0,04	42	7,82	0,02	-0,73	1,89	-1,34	-0,04	0,04	0,04
46	12,78	-0,06	0,32	-0,09	-0,82	-0,37	-0,07	46	7,82	0,06	-0,32	0,09	-0,61	0,09	0,07	0,07
47	12,78	-0,14	0,36	0,37	-0,71	-0,27	-0,02	47	7,82	0,14	-0,36	-0,37	-0,70	-0,26	0,02	0,02
48	12,02	-0,09	0,43	-0,21	-0,83	-0,17	-0,02	48	7,82	0,09	-0,43	0,21	-0,75	-0,16	0,02	0,02
57	12,02	0,01	0,00	-0,11	0,01	0,02	0,00	57	7,82	-0,01	0,00	0,11	0,01	0,02	0,00	0,00
58	12,02	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	58	7,82	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
59	12,02	0,01	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	59	7,82	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,03	0,00	0,00
15	12,02	0,00	-0,46	0,00	0,34	0,00	0,00	91	12,02	0,00	0,46	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25	12,02	0,00	-0,23	0,00	0,14	0,00	-0,03	98	12,02	0,00	0,23	0,00	0,14	0,00	0,03	0,03
21	12,02	0,00	0,87	0,00	-0,80	0,00	0,02	99	12,02	0,00	-0,87	0,00	-0,20	0,00	-0,02	-0,02
23	12,02	0,00	0,29	0,00	-0,25	0,00	0,02	100	12,02	0,00	-0,29	0,00	-0,09	0,00	-0,02	-0,02
10	12,02	0,00	0,24	0,00	-0,23	0,00	0,01	101	12,02	0,00	-0,24	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
8	12,02	0,00	0,83	0,00	-0,76	0,00	0,01	102	12,02	0,00	-0,83	0,00	-0,20	0,00	-0,01	-0,01
27	12,02	0,00	-0,44	0,00	0,36	0,00	0,00	103	12,02	0,00	0,44	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
49	12,02	0,00	0,74	0,00	-0,44	0,00	0,01	104	12,02	0,00	-0,74	0,00	-0,11	0,00	-0,01	-0,01
6	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,21	0,00	0,00	14	12,02	0,00	-0,11	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
45	12,78	0,01	-0,09	0,15	-0,30	0,19	0,05	46	12,78	-0,01	0,09	-0,15	0,43	-0,17	-0,05	-0,05
55	12,78	0,48	0,18	0,17	-0,09	0,35	-0,01	29	12,78	-0,48	-0,18	-0,17	-0,18	0,37	0,01	0,01
50	12,02	0,00	-0,09	0,00	0,29	0,00	0,01	929	12,02	0,00	0,09	0,00	-0,19	0,00	-0,01	-0,01
12	12,02	0,00	0,33	0,00	-0,66	0,00	0,00	13	12,02	0,00	-0,33	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00
13	12,02	0,00	0,42	0,00	-0,75	0,00	0,01	15	12,02	0,00	-0,42	0,00	-0,86	0,00	-0,01	-0,01
4	12,02	0,00	0,39	0,00	-0,70	0,00	0,00	5	12,02	0,00	-0,39	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,24	0,00	-0,61	0,00	0,00	6	12,02	0,00	-0,24	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,20	0,00	0,01	13	12,02	0,00	-0,11	0,00	-0,20	0,00	-0,01	-0,01
60	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,01	935	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,09	0,00	-0,01	-0,01
4	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	12	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
12	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	17	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
17	12,02	0,00	-0,04	0,00	0,07	0,00	0,01	28	12,02	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	-0,01	-0,01
28	12,02	0,00	0,09	0,00	-0,17	0,00	0,01	32	12,02	0,00	-0,09	0,00	-0,20	0,00	-0,01	-0,01
1	12,02	0,00	-0,24	0,00	0,40	0,00	0,00	7	12,02	0,00	0,24	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
7	12,02	0,00	-0,10	0,00	0,29	0,00	0,01	16	12,02	0,00	0,10	0,00	0,31	0,00	-0,01	-0,01
16	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,29	0,00	0,01	25	12,02	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	-0,01	-0,01
25	12,02	-0,20	-0,23	0,65	0,40	-0,42	0,01	29	12,78	0,20	0,23	-0,65	0,51	-0,39	-0,01	-0,01
2	12,02	0,00	-0,40	0,00	0,45	0,00	-0,03	8	12,02	0,00	0,40	0,00	0,94	0,00	0,03	0,03
1	12,02	0,00	0,31	0,00	-0,78	0,00	0,00	2	12,02	0,00	-0,31	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00
9	12,02	0,00	-0,29	0,00	1,02	0,00	0,02	21	12,02	0,00	0,29	0,00	1,02	0,00	-0,02	-0,02
2	12,02	0,00	0,47	0,00	-0,83	0,00	0,00	3	12,02	0,00	-0,47	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00
22	12,02	-0,05	-0,32	-0,31	0,85	-0,07	-0,01	30	12,78	0,05	0,32	0,31	0,40	-0,12	0,01	0,01
30	12,78	0,13	-0,12	-0,44	0,24	0,14	0,00	64	12,78	-0,13	0,12	0,44	0,03	0,14	0,00	0,00
40	12,78	-0,01	-0,20	0,19	0,36	-0,01	0,00	47	12,78	0,01	0,20	-0,19	0,42	-0,01	0,00	0,00
3	12,02	0,00	-0,12	0,00	0,13	0,00	-0,03	10	12,02	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	0,03	0,03
11	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,26	0,00	0,02	23	12,02	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	-0,02	-0,02
24	12,02	0,00	-0,29	0,00	0,64	0,00	-0,01	31	12,02	0,00	0,29	0,00	0,42	0,00	0,01	0,01
31	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,01	63	12,02	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
41	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,23	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
3	12,02	0,00	0,34	0,00	-0,72	0,00	0,00	4	12,02	0,00	-0,34	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
26	12,02	0,00	0,47	0,00	-0,77	0,00	0,01	22	12,02	0,00	-0,47	0,00	-0,59	0,00	-0,01	-0,01
22	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	24	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0		

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
64	12,78	0,00	-0,12	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,12	0,00	0,32	0,00	0,00
55	12,78	-0,10	-0,11	0,45	0,03	-0,33	-0,04	912	12,78	0,10	0,11	-0,45	0,05	0,05	0,27	0,04
35	12,78	-0,14	-0,09	0,14	0,34	-0,47	0,00	56	12,78	0,14	0,09	-0,14	0,09	-0,20	0,00	0,00
32	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,20	0,00	0,01	36	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
36	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,12	0,00	0,01	949	12,02	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
38	12,02	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
42	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	49	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
40	12,78	0,00	-0,03	-0,17	0,07	-0,01	0,00	41	12,02	0,00	0,03	0,17	0,05	0,00	0,00	0,00
41	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
42	12,02	0,00	-2,00	0,00	0,79	0,00	0,00	43	12,02	0,00	2,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
56	12,78	-0,01	-0,09	0,15	-0,09	0,17	0,00	45	12,78	0,01	0,09	-0,15	0,30	-0,19	0,00	0,00
56	12,78	0,01	-0,01	-0,13	0,01	0,03	0,00	40	12,78	-0,01	0,01	0,13	0,03	0,02	0,00	0,00
65	12,78	-0,01	-0,13	0,52	-0,32	0,01	0,00	40	12,78	0,01	0,13	-0,52	0,60	-0,02	0,00	0,00
34	12,78	-0,01	-0,04	-0,05	0,29	-0,05	0,00	53	12,78	0,01	0,04	0,05	0,06	-0,05	0,00	0,00
61	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00	41	12,02	0,00	0,05	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
63	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	-0,01	61	12,02	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01
36	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
63	12,02	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	64	12,78	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00
38	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	61	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
61	12,02	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	65	12,78	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
90	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,13	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,45	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
91	3,62	0,00	0,19	0,00	-0,14	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00	93	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
93	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	-0,32	0,00	0,15	0,00	-0,01	14	3,62	0,00	0,32	0,00	0,16	0,00	0,01	0,01
98	3,62	0,00	-0,23	0,00	0,10	0,00	0,00	26	3,62	0,00	0,23	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
99	3,62	0,00	0,27	0,00	-0,09	0,00	0,07	22	3,62	0,00	-0,27	0,00	-0,23	0,00	-0,07	-0,07
100	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,09	0,00	0,08	24	3,62	0,00	-0,31	0,00	-0,27	0,00	-0,08	-0,08
101	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	11	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
102	3,62	0,00	0,39	0,00	-0,11	0,00	0,01	9	3,62	0,00	-0,39	0,00	-0,33	0,00	-0,01	-0,01
103	3,62	0,00	0,17	0,00	-0,09	0,00	0,00	28	3,62	0,00	-0,17	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
104	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,14	0,00	0,00	105	3,62	0,00	-0,31	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
105	3,62	0,00	0,30	0,00	-0,09	0,00	0,00	106	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
106	3,62	0,00	0,25	0,00	0,02	0,00	0,00	50	3,62	0,00	-0,25	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
107	3,62	0,00	-0,77	0,00	0,52	0,00	-0,04	46	3,62	0,00	0,77	0,00	0,30	0,00	0,04	0,04
109	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	110	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
110	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	111	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
111	3,62	0,00	-0,18	0,00	0,09	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
112	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00	113	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
113	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00	114	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
114	3,62	0,00	0,33	0,00	-0,16	0,00	0,01	32	3,62	0,00	-0,33	0,00	-0,18	0,00	-0,01	-0,01
115	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	116	3,62	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
116	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	117	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	-0,22	0,00	0,07	0,00	0,00	7	3,62	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
118	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
119	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	122	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
122	3,62	0,00	-0,19	0,00	0,08	0,00	0,00	16	3,62	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
123	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
124	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
125	3,62	0,00	0,08	0,00	-0,05	0,00	0,01	25	3,62	0,00	-0,08	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
126	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
127	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,05	0,00	0,00	128	3,62	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
128	3,62	0,00	-0,33	0,00	0,11	0,00	0,01	29	3,62	0,00	0,33	0,00	0,21	0,00	-0,01	-0,01
136	3,62	0,00	0,13	0,00	-0,07	0,00	0,00	137	3,62	0,00	-0,13	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
137	3,62	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,00	0,00	138	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
138	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
139	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,06	0,00	0,00	140	3,62	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
140	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,02	0,00	0,00	141	3,62	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
141	3,62	0,00	0,18	0,00	-0,10	0,00	-0,01	46	3,62	0,00	-0,18	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,01
142	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143	3,62	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
143	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	144	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
144	3,62	0,00	-0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	51	3,62	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
145	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	146	3,62	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
146	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	147	3,62	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
147	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	148	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
148	3,62	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	149	3,62	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
149	3,62	0,00	-0,14	0,00	0,06	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
150	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
151	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	152	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
152	3,62	0,00	-0,23	0,00	0,07	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
153	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
154	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
155	3,62	0,00	-0,37	0,00	0,19	0,00	0,00	49	3,62	0,00	0,37	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
156	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	157	3,62	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
157	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	158	3,6							

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
91	7,82	0,00	-0,20	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,20	0,00	0,11	0,00	0,00
98	7,82	0,00	-0,40	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,40	0,00	0,29	0,00	0,00
99	7,82	0,00	0,79	0,00	-0,30	0,00	0,09	0,09	22	7,82	0,00	-0,79	0,00	-0,62	0,00	-0,09
100	7,82	0,00	0,67	0,00	-0,24	0,00	0,09	0,09	24	7,82	0,00	-0,67	0,00	-0,54	0,00	-0,09
101	7,82	0,00	0,29	0,00	-0,12	0,00	0,01	0,11	7,82	0,00	-0,29	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,01
102	7,82	0,00	0,92	0,00	-0,35	0,00	0,01	9	7,82	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,71	0,00	-0,01
103	7,82	0,00	-0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	28	7,82	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
104	7,82	0,00	0,25	0,00	-0,10	0,00	0,00	105	7,82	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00
105	7,82	0,00	0,20	0,00	-0,08	0,00	0,00	106	7,82	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00
106	7,82	0,00	0,41	0,00	-0,12	0,00	-0,03	50	7,82	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,03
107	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	-0,06	46	7,82	0,00	-0,08	0,00	0,12	0,00	0,06	0,06
169	7,82	0,00	0,18	0,00	0,08	0,00	-0,02	29	7,82	0,00	-0,18	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,02
929	7,82	0,00	-0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	930	7,82	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	7,82	0,00	-0,10	0,00	-0,03	0,00	0,00	931	7,82	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
931	7,82	0,00	0,04	0,00	-0,21	0,00	0,01	932	7,82	0,00	-0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,01
932	7,82	0,00	-0,09	0,00	-0,27	0,00	0,00	44	7,82	0,00	0,09	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
935	7,82	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	934	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
934	7,82	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00	933	7,82	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
933	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,05	0,00	0,01	50	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,01
912	7,82	0,00	0,17	0,00	-0,07	0,00	-0,05	911	7,82	0,00	-0,17	0,00	-0,04	0,00	0,05	0,05
911	7,82	0,00	0,36	0,00	-0,07	0,00	-0,06	910	7,82	0,00	-0,36	0,00	-0,16	0,00	0,06	0,06
910	7,82	0,00	0,88	0,00	-0,02	0,00	-0,07	35	7,82	0,00	-0,88	0,00	-0,53	0,00	0,07	0,07
76	7,82	0,00	-0,19	0,00	0,09	0,00	0,01	36	7,82	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,01
91	12,02	0,00	-0,23	0,00	0,15	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
98	12,02	0,00	-0,46	0,00	0,20	0,00	0,00	26	12,02	0,00	0,46	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
99	12,02	0,00	0,71	0,00	-0,15	0,00	0,12	22	12,02	0,00	-0,71	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,12
100	12,02	0,00	0,57	0,00	-0,14	0,00	0,12	24	12,02	0,00	-0,57	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,12
101	12,02	0,00	0,23	0,00	-0,05	0,00	0,01	11	12,02	0,00	-0,23	0,00	-0,22	0,00	0,00	-0,01
102	12,02	0,00	0,88	0,00	-0,21	0,00	0,01	9	12,02	0,00	-0,88	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,01
103	12,02	0,00	-0,17	0,00	0,11	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
104	12,02	0,00	0,21	0,00	-0,10	0,00	0,00	105	12,02	0,00	-0,21	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
105	12,02	0,00	0,15	0,00	-0,05	0,00	0,00	106	12,02	0,00	-0,15	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
106	12,02	0,00	0,36	0,00	-0,06	0,00	-0,05	50	12,02	0,00	-0,36	0,00	-0,20	0,00	0,05	0,05
929	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	930	12,02	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
930	12,02	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00	931	12,02	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
931	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,20	0,00	0,01	932	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,01
932	12,02	0,00	0,17	0,00	-0,32	0,00	0,01	44	12,02	0,00	-0,17	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,01
935	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	934	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
934	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00	933	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
933	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	50	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,01
912	12,78	0,01	-0,02	0,24	-0,03	-0,24	-0,03	911	12,78	-0,01	0,02	-0,24	0,05	0,25	0,03	0,03
911	12,78	0,17	0,09	0,07	-0,07	-0,22	-0,02	910	12,78	-0,17	-0,09	-0,07	0,01	0,32	0,02	0,02
910	12,78	0,22	0,29	-0,02	-0,06	-0,30	-0,01	35	12,78	-0,22	-0,29	0,02	-0,13	0,44	0,01	0,01
949	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,01	38	12,02	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,01

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	1177	0,17	0,50	0,09	0,01	-0,08	-0,02	1178	-0,11	-0,86	0,36	0,00	-0,09	-0,03
	1	0,15	0,50	0,09	0,01	-0,24	-0,02	273	-0,12	-0,86	0,35	0,00	-0,25	-0,03
2	1187	-0,44	-2,44	-0,35	0,01	-0,11	-0,10	1188	0,02	-0,13	1,41	-0,02	0,00	-0,09
	48	-0,77	-2,50	-0,37	-0,08	-0,39	-0,19	274	-0,31	-0,20	1,38	-0,05	-0,26	-0,19
3	1194	0,08	0,33	-0,06	0,00	0,54	0,09	1195	0,03	0,09	-0,01	0,07	0,35	0,04
	15	0,04	0,32	0,14	0,08	0,42	0,01	275	-0,01	0,09	0,20	0,16	0,80	-0,03
4	1205	-0,04	0,02	-0,11	-0,77	-1,32	-0,11	1206	-0,05	-0,01	-0,31	0,06	-0,02	-0,25
	52	-0,02	0,02	-0,05	0,26	1,32	-0,18	278	-0,03	0,00	-0,25	0,06	0,28	-0,32
5	1218	0,24	-0,31	0,35	-0,49	-0,84	-0,13	1219	0,32	0,09	0,15	0,09	0,03	-0,23
	56	-0,06	-0,37	0,21	0,18	0,89	-0,10	281	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	-0,20
6	1225	0,08	1,27	-0,14	-0,01	1,74	0,23	1226	-0,18	-0,02	-1,01	0,31	1,44	0,10
	60	0,21	1,30	-0,08	0,46	2,30	0,08	282	-0,05	0,01	-0,95	0,61	3,04	-0,05
7	1232	-0,50	-0,90	-0,92	-0,01	1,98	0,28	1233	-0,24	0,43	-0,64	0,36	1,64	0,13
	64	-0,60	-0,92	-0,73	0,51	2,57	0,07	283	-0,33	0,41	-0,45	0,70	3,50	-0,08
8	1239	-0,29	-0,48	-0,63	-0,02	1,39	0,08	1240	-0,15	0,23	-0,61	0,17	1,26	-0,07
	68	-0,42	-0,50	-0,54	0,30	1,49	0,10	284	-0,27	0,20	-0,51	0,32	1,62	-0,05
9	1246	-0,28	0,27	-0,65	-0,03	1,51	0,08	1247	-0,28	0,25	-0,99	0,19	1,37	-0,08
	72	-0,22	0,28	-0,50	0,37	1,85	0,16	285	-0,22	0,26	-0,85	0,37	1,86	0,00
10	1253	-1,25	-4,46	-1,73	0,03	-0,04	-0,04	1254	-0,20	0,77	0,17	-0,09	-0,21	-0,05
	76	-1,68	-4,55	-1,35	-0,07	-0,37	-0,03	286	-0,63	0,69	0,55	-0,05	-0,27	-0,03
11	1260	-0,28	0,30	0,13	0,02	-0,02	-0,05	1261	-0,30	0,20	-0,22	-0,01	-0,07	-0,05
	80	0,03	0,36	0,14	-0,02	-0,10	0,01	287	0,01	0,26	-0,21	-0,03	-0,15	0,02
12	1273	-0,23	0,57	-0,65	-0,05	-0,22	-0,31	1274	-0,23	0,58	-1,35	-0,08	-0,13	-0,33
	84	-0,10	0,60	-0,39	0,12	0,62	-0,10	290	-0,10	0,61	-1,08	0,01	0,05	-0,12
13	1280	-0,27	0,39	-0,47	-0,02	0,09	-0,06	1281	-0,18	0,82	-1,00	0,02	0,11	-0,07
	88	-0,12	0,42	-0,20	0,11	0,55	0,08	89	-0,03	0,85	-0,73	0,05	0,23	0,07
14	1284	-0,18	-0,50	-0,20	-0,06	0,28	-0,09	1285	-0,02	0,29	0,14	0,20	0,22	-0,07
	92	-0,29	-0,53	-0,36	0,20	0,98	0,03	291	-0,13	0,27	-0,03	0,16	0,82	0,04
15	1290	-0,37	-0,68	-0,79	-0,05	0,30	-0,08	1291	-0,17	0,34	-0,84	0,21	0,29	-0,06
	1	-0,37	-0,68	-0,30	0,21	1,04	0,05	292	-0,16	0,35	-0,35	0,16	0,81	0,06
16	1286	0,26	0,56	0,62	-0,21	-0,59	-0,01	1297	0,10	-0,23	0,47	0,13	0,06	0,00
	93	0,28	0,56	0,34	0,16	0,82	-0,07	293	0,12	-0,23	0,20	0,07	0,37	-0,06
17	1299	-0,90	-2,51	-1,29	-0,03	0,82	0,04	1300	-0,28	0,63	-0,20	0,18	0,62	-0,01
	25	-1,15	-2,56	-1,18	0,25	1,27	0,11	294	-0,53	0,58	-0,08	0,28	1,38	0,05
18	1255	-0,15	0,37	-0,77	-0,03	0,40	0,01	1310	-0,19	0,15	-1,17	0,06	0,30	-0,03
	77	0,09	0,42	-0,50	0,01	0,03	-0,07	297	0,05	0,20	-0,90	0,06	0,32	-0,11
19	1321	-0,06	-0,21	0,04	-0,02	1,79	0,14	1322	0,00	0,08	0,10	0,29	1,51	0,00
	5	-0,06	-0,21	-0,12	0,38	1,90	-0,03	300	0,00	0,08	-0,05	0,52	2,59	-0,16
20	1325	0,01	0,08	0,28	0,33	1,56	-0,03	1334	0,02	0,12	0,29	0,32	1,46	-0,01
	17	0,03	0,08	0,14	0,44	2,22	-0,01	303	0,03	0,12	0,16	0,45	2,26	0,01
21	1339	-0,03	0,05	0,41	0,20	0,88	-0,01	1351	-0,03	0,05	0,46	0,16	0,67	0,01

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
	23	0,01	0,06	0,31	0,26	1,31	0,16	308	0,00	0,05	0,36	0,23	1,13	0,18
22	1218	0,09	-0,34	0,69	0,11	0,17	-0,01	1360	0,13	-0,17	0,88	0,07	0,32	0,01
	56	-0,06	-0,37	0,46	-0,03	-0,16	-0,15	311	-0,02	-0,20	0,65	-0,01	-0,04	-0,12
23	1313	-0,19	-0,95	-0,89	-0,33	0,16	-0,01	1371	-0,01	-0,09	0,09	0,11	-0,04	-0,07
	37	-0,17	-0,95	-1,88	0,07	0,34	-0,17	314	0,00	-0,09	-0,89	0,18	0,92	-0,24
24	1382	0,08	0,05	-0,06	-0,26	-0,12	0,01	1383	0,05	-0,14	0,05	0,07	0,06	-0,05
	101	0,06	0,05	0,06	0,05	0,23	-0,13	317	0,02	-0,14	0,16	0,08	0,38	-0,19
25	1389	0,08	-0,11	-0,74	-0,28	0,34	-0,19	1390	0,05	-0,27	-1,31	0,13	-0,19	-0,26
	105	0,07	-0,11	-0,30	0,11	0,55	0,03	318	0,04	-0,27	-0,87	0,14	0,69	-0,04
26	1402	-0,09	-0,10	-0,84	-0,39	-1,01	0,00	1403	-0,09	-0,06	-1,62	0,12	0,09	-0,03
	108	-0,13	-0,11	-0,02	0,25	1,24	-0,19	321	-0,12	-0,07	-0,80	0,11	0,54	-0,21
27	1415	0,05	0,17	0,70	-0,43	-1,12	-0,07	1416	0,02	0,00	1,28	0,02	0,07	-0,13
	112	0,13	0,19	0,00	0,25	1,25	-0,18	324	0,09	0,02	0,58	0,05	0,26	-0,23
28	1264	0,33	-0,24	0,14	-0,07	-0,15	-0,05	1426	0,33	-0,20	0,45	-0,07	-0,13	-0,07
	81	-0,05	-0,31	0,19	-0,06	-0,31	-0,03	327	-0,04	-0,28	0,50	-0,07	-0,35	-0,05
29	1275	0,31	-0,32	0,35	0,71	0,32	-0,01	1435	0,27	-0,51	0,46	-0,05	0,27	0,22
	85	0,05	-0,37	0,25	-0,13	-0,66	-0,10	330	0,02	-0,57	0,36	-0,11	-0,53	0,13
30	1440	0,01	0,00	0,72	0,00	-0,04	-0,05	1452	0,01	0,00	0,77	0,01	0,00	-0,04
	44	0,00	0,00	0,62	-0,02	-0,11	-0,10	335	0,00	0,00	0,67	-0,01	-0,05	-0,09
31	1455	0,07	0,03	0,79	0,02	0,05	-0,05	1463	0,07	0,05	0,83	0,02	0,06	-0,05
	46	0,00	0,02	0,70	0,02	0,10	-0,07	338	0,00	0,03	0,73	0,02	0,12	-0,06
32	1402	0,07	0,18	0,88	0,21	0,92	-0,21	1472	0,05	0,10	1,11	0,08	-0,10	-0,18
	108	0,08	0,18	0,58	-0,05	-0,27	0,04	341	0,06	0,10	0,81	0,09	0,45	0,07
33	1189	-0,15	0,48	0,10	0,70	0,63	0,03	1481	-0,16	0,39	0,01	-0,11	0,15	0,21
	49	0,05	0,52	0,10	-0,20	-1,00	0,05	344	0,04	0,43	0,00	-0,14	-0,70	0,22
34	1205	0,02	0,04	0,92	0,16	0,04	-0,13	1498	0,01	-0,01	1,02	0,01	-0,01	-0,04
	52	0,01	0,04	0,77	0,01	0,05	-0,07	349	0,00	-0,01	0,87	-0,02	-0,10	0,02
35	1406	0,10	-0,08	-0,77	0,06	0,13	-0,05	1513	0,10	-0,08	-0,98	0,08	0,11	-0,03
	109	-0,03	-0,11	-0,87	0,05	0,23	-0,03	354	-0,03	-0,10	-1,07	0,04	0,22	0,00
36	1281	-0,01	0,68	-1,10	0,02	0,11	-0,05	1516	-0,05	0,52	-1,36	-0,02	0,07	-0,05
	89	0,19	0,72	-0,91	0,05	0,23	0,05	355	0,16	0,56	-1,16	0,03	0,14	0,04
37	1374	0,03	-0,18	-0,28	0,08	0,14	-0,08	1525	0,05	-0,12	-0,20	-0,03	0,07	-0,08
	99	-0,01	-0,18	-0,24	0,11	0,56	0,12	358	0,01	-0,13	-0,17	0,06	0,30	0,12
38	1384	0,00	-0,12	0,15	0,07	0,13	-0,06	1528	0,00	-0,11	0,16	0,08	0,17	-0,05
	102	-0,03	-0,13	0,25	0,10	0,52	-0,09	116	-0,03	-0,11	0,26	0,10	0,51	-0,08
39	1530	-0,05	-0,03	0,29	0,06	0,20	-0,03	1531	-0,05	-0,02	0,29	0,08	0,22	-0,02
	118	-0,03	-0,02	0,32	0,09	0,43	-0,05	119	-0,02	-0,01	0,32	0,09	0,44	-0,03
40	1531	-0,01	0,02	0,38	0,06	0,21	-0,03	1534	-0,05	-0,17	0,38	0,09	-0,11	0,03
	119	-0,03	0,01	0,37	0,09	0,44	-0,04	359	-0,07	-0,17	0,37	0,16	0,81	0,02
41	1528	-0,03	-0,11	0,17	0,06	0,16	-0,06	1536	-0,02	-0,07	0,20	0,06	0,18	-0,05
	116	-0,03	-0,11	0,26	0,10	0,51	-0,07	360	-0,02	-0,07	0,28	0,10	0,50	-0,05
42	123	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,02	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03
	98	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,04
43	124	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,03	120	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,02
	122	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,03	3	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,02
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,13	0,06	125	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,07
	123	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,03	124	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	0,05
45	125	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	0,00	117	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	-0,02
	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,01	120	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	-0,01
46	125	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	-0,06	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08
	104	0,00	0,00	0,00	0,10	0,16	-0,02	126	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	-0,05
47	127	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,08	100	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,04
	126	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,08	103	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,04
48	128	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,06	129	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,06
	125	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,07	127	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,08
49	129	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,08	133	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	-0,11
	127	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,09	100	0,00	0,00	0,00	0,15	0,08	-0,12
50	130	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,15	-0,01	131	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	-0,10
	128	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,04	0,03	129	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,07
51	131	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,11	-0,03	134	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-0,02
	129	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,10	-0,06	133	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,05	-0,05
52	94	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,02	-0,12	132	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,09	-0,06
	130	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,24	-0,12	131	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,18	-0,06
53	132	0,00	0,00	0,00	0,43	0,20	0,06	38	0,00	0,00	0,00	0,53	0,30	0,19
	131	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,02	134	0,00	0,00	0,00	0,25	0,06	0,16
54	125	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,07	125	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,07
	117	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,07	104	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,07
55	1539	-0,94	-9,06	-1,08	-0,01	-0,59	-0,31	1540	0,90	0,13	0,20	-0,06	-0,75	-0,22
	50	-2,30	-9,33	-0,94	-0,06	-0,30	-0,18	1193	-0,46	-0,14	0,33	-0,10	-0,51	-0,09
56	1549	0,21	1,47	0,16	-0,27	1,73	-0,51	1550	-0,03	0,29	0,16	0,32	2,50	-0,81
	54	0,37	1,51	0,33	1,43	7,16	1,18	1215	0,13	0,32	0,33	0,54	2,69	0,88
57	1564	-0,65	-3,87	-0,43	-0,18	1,45	-0,49	1565	0,23	0,57	0,12	0,24	1,70	-0,76
	58	-1,06	-3,95	-0,78	1,03	5,14	0,69	1224	-0,17	0,49	-0,23	0,32	1,61	0,41
58	1574	0,78	5,88	0,76	0,01	0,12	-0,21	1575	-0,46	-0,30	0,38	-0,04	0,97	-0,33
	62	1,50	6,02	0,87	0,06	0,29	-0,26	1231	0,26	-0,16	0,49	-0,09	-0,47	-0,37
59	1584	0,44	3,50	0,32	0,02	0,07	-0,23	1585	-0,32	-0,31	0,38	-0,06	1,05	-0,36
	66	0,85	3,59	0,52	0,05	0,24	-0,28	1238	0,09	-0,22	0,58	-0,13	-0,65	-0,41
60	1594	0,44	3,55	0,39	-0,03	0,85	-0,15	1595	-0,31	-0,23	0,42	0,11	0,74	-0,26
	70	0,85	3,63	0,48	0,22	1,09	-0,06	1245	0,10	-0,15	0,51	0,19	0,97	-0,17
61	1604	0,73	5,66	0,63	-0,02	0,82	-0,16	1605	-0,49	-0,45	0,38	0,11	0,71	-0,26
	74	1,42	5,80	0,83	0,20	1,02	-0,07	1252	0,20	-0,31	0,58	0,18	0,92	-0,17
62	1614	-0,46	-3,05	-0,72	-0,02	0,35	-0,21	1615	0,19	0,21	0,24	0,07	0,26	-0,25
	78	-0,93	-3,14	-0,48	0,13	0,66	-0,15	1259	-0,28	0,12	0,47	0,12	0,59	-0,18
63	1624	1,18	9,86	1,87	-0,04	0,11	-0,34	1625	-0,30	2,45	0,11	0,03	0,23	-0,36
	82	2,85	10,19	2,25	0,19	0,96	-0,06	1270	1,36	2,78	0,50	0,07	0,36	-0,09
64	1642	0,92	8,64	1,15	0,01	-1,91	-0,59	1643	-0,84	-0,15	0,63	-0,25	-2,14	-0,36
	86	2,14	8,89	0,94	-0,41	-2,03	-0,35	1279	0,38	0,10	0,43	-0,49	-2,46	-0,11
65	1652	0,68	5,24	0,88	-0,02	-0,04	-0,29	1653	-0,02	1,73	0,47	0,00	-0,04	-0,29
	90	1,35	5,38	1,00	0,05	0,25	-0,18	91	0,65	1,87	0,59	0,00	-0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
67	94	0,23	0,68	0,14	0,32	1,16	0,04	130	0,02	-0,39	0,08	0,00	0,68	0,04
	1667	0,19	2,63	0,26	-0,13	0,03	-0,46	1668	-0,20	0,68	0,17	0,03	0,44	-0,55
	97	0,57	2,71	0,17	0,53	2,63	0,46	1296	0,18	0,75	0,08	-0,06	-0,28	0,37
68	1660	-0,07	-0,84	0,38	-0,21	-0,77	-0,16	1677	0,01	-0,45	0,62	-0,07	-0,18	-0,20
	95	-0,19	-0,87	0,37	0,09	0,47	-0,10	123	-0,11	-0,48	0,61	-0,06	-0,28	-0,14
69	1653	0,44	2,12	0,91	0,00	-0,04	-0,28	1680	0,24	1,12	0,60	-0,05	-0,09	-0,29
	91	0,39	2,12	0,93	0,00	-0,02	-0,18	1522	0,19	1,12	0,62	-0,03	-0,14	-0,19
70	1692	-0,53	-2,80	-0,82	-0,02	0,07	-0,29	1693	-0,10	-0,67	-0,67	0,04	0,07	-0,29
	38	-0,83	-2,86	-0,69	0,11	0,53	-0,15	1379	-0,41	-0,73	-0,54	0,06	0,28	-0,15
71	1710	-0,20	-0,81	-1,35	0,05	-0,56	-0,27	1711	-0,09	-0,29	-1,54	0,05	0,09	-0,19
	103	-0,24	-0,82	-1,10	0,13	0,65	-0,23	1388	-0,13	-0,30	-1,29	-0,02	-0,12	-0,15
72	1696	-0,13	-0,39	-1,02	-0,06	-0,07	-0,32	1720	-0,15	-0,49	-0,92	-0,09	-0,06	-0,35
	100	-0,09	-0,38	-0,83	-0,05	-0,27	-0,18	1527	-0,11	-0,48	-0,74	-0,10	-0,52	-0,21
73	1712	-0,15	-0,21	-1,47	-0,01	-0,14	-0,20	1724	-0,15	-0,20	-1,57	-0,03	-0,16	-0,20
	104	-0,05	-0,19	-1,28	-0,03	-0,14	-0,11	117	-0,05	-0,18	-1,37	-0,04	-0,19	-0,11
74	1727	-0,12	-0,19	-1,63	-0,07	-0,40	-0,28	1728	-0,16	-0,38	-1,65	-0,20	-0,49	-0,31
	120	-0,03	-0,17	-1,34	-0,08	-0,38	0,01	3	-0,07	-0,36	-1,36	-0,17	-0,85	-0,02
75	1728	-0,05	-0,38	-1,71	-0,15	-0,48	-0,19	1733	-0,07	-0,47	-1,71	-0,28	-0,16	-0,33
	3	-0,05	-0,38	-1,42	-0,17	-0,85	-0,13	1186	-0,07	-0,47	-1,42	-0,27	-1,37	-0,27
76	1724	-0,16	-0,20	-1,52	-0,01	-0,16	-0,21	1737	-0,15	-0,16	-1,57	-0,05	-0,24	-0,20
	117	-0,04	-0,17	-1,36	-0,04	-0,19	-0,09	1538	-0,04	-0,14	-1,41	-0,07	-0,35	-0,08
77	193	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,03	-0,05	194	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	-0,02
	183	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,04	-0,02	182	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	0,01
78	194	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,06	195	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,04
	182	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,06	191	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,04
79	195	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,05	196	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-0,04
	191	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	192	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,05	-0,02
80	196	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,10	-0,04	197	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,04	-0,05
	192	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,14	0,07	149	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,08	0,05
81	184	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,07	-0,01	198	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02
	193	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04	-0,05	194	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,02
82	198	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,02	178	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	-0,05
	194	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,02	195	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,04
83	178	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,06	199	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,10	-0,06
	195	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,10	196	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	-0,11
84	199	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	-0,16	177	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,19
	196	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,13	197	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	-0,15
85	185	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06	185	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06
	184	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06	198	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,35	-0,05	200	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	-0,01
	185	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,26	-0,05	198	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	-0,02
87	200	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	-0,03	201	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32	-0,07
	198	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,10	-0,03	178	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,23	-0,06
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,64	-0,05	202	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,02
	186	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,58	-0,05	200	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,22	0,02
89	202	0,00	0,00	0,00	0,14	0,34	-0,01	180	0,00	0,00	0,00	0,19	0,66	-0,08
	200	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,18	0,01	201	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,50	-0,06
90	1741	-0,69	-3,87	-0,93	0,01	-0,38	-0,37	1742	0,19	0,53	-0,32	-0,05	-0,66	-0,29
	155	-1,11	-3,96	-0,66	-0,16	-0,79	-0,42	1548	-0,23	0,44	-0,06	-0,08	-0,38	-0,33
91	1751	-0,05	-0,10	-0,01	-0,13	-0,01	-0,61	1752	-0,01	0,09	0,00	-0,05	0,78	-0,71
	157	-0,04	-0,10	-0,08	0,57	2,86	0,34	1098	0,00	0,09	-0,07	0,05	0,26	0,23
92	1769	-0,12	-1,55	0,12	-0,32	0,21	-1,02	1770	0,19	0,00	-0,12	0,01	1,24	-1,31
	159	-0,33	-1,59	-0,25	-1,39	6,97	1,34	1573	-0,02	-0,05	-0,48	-0,16	-0,79	1,06
93	1779	0,33	0,94	0,55	0,01	0,34	-0,29	1780	0,09	-0,27	-0,11	0,00	1,44	-0,45
	161	0,51	0,97	0,49	0,17	0,85	-0,38	1583	0,27	-0,23	-0,17	-0,01	-0,05	-0,54
94	1789	0,00	-0,42	-0,02	0,01	0,34	-0,29	1790	0,07	-0,12	-0,16	-0,01	1,45	-0,46
	163	-0,01	-0,43	0,09	0,17	0,86	-0,38	1593	0,05	-0,12	-0,04	-0,01	-0,06	-0,54
95	1799	0,05	-0,33	0,14	-0,02	0,45	-0,33	1800	0,10	-0,11	-0,11	0,07	0,40	-0,38
	165	0,03	-0,33	0,10	0,16	0,79	-0,25	1603	0,07	-0,12	-0,15	0,13	0,63	-0,30
96	1809	0,36	0,88	0,54	-0,02	0,46	-0,33	1810	0,10	-0,41	-0,14	0,07	0,41	-0,38
	167	0,51	0,91	0,52	0,16	0,80	-0,25	1613	0,26	-0,38	-0,16	0,13	0,64	-0,30
97	1819	-0,53	-1,87	-0,84	-0,01	-0,23	-0,40	1820	-0,05	0,52	-0,04	-0,04	-0,25	-0,37
	169	-0,73	-1,91	-0,54	-0,04	-0,18	-0,33	1623	-0,25	0,49	0,26	-0,07	-0,34	-0,31
98	1829	0,32	2,54	0,86	-0,03	-0,44	-0,47	1830	-0,02	0,81	0,05	-0,01	-0,34	-0,43
	171	0,90	2,65	0,66	0,03	0,14	-0,19	1639	0,55	0,93	-0,15	-0,09	-0,46	-0,15
99	1847	0,71	3,01	1,43	-0,04	-0,73	-0,54	1848	0,16	0,24	0,16	-0,12	-0,49	-0,50
	175	1,17	3,10	0,85	-0,04	-0,18	-0,13	176	0,61	0,34	-0,42	-0,30	-1,49	-0,09
100	1853	-0,07	-0,80	-0,33	0,22	0,59	-0,28	1854	-0,06	-0,70	-0,40	-0,17	0,02	-0,28
	177	-0,18	-0,82	0,01	0,28	0,84	-0,02	199	-0,16	-0,73	-0,05	-0,11	0,27	-0,03
101	1862	0,10	1,25	0,34	-0,10	-0,18	-0,57	1863	0,02	0,86	0,45	-0,13	0,12	-0,67
	179	0,26	1,28	0,05	0,43	2,15	0,35	1676	0,19	0,90	0,16	-0,14	-0,71	0,25
102	1855	-0,16	-1,39	-0,78	0,07	0,42	-0,35	1871	0,10	-0,08	-0,88	0,00	0,07	-0,36
	178	-0,33	-1,43	-0,52	-0,03	-0,14	-0,21	201	-0,07	-0,11	-0,62	-0,04	-0,19	-0,22
103	1848	0,18	0,78	0,90	-0,09	-0,49	-0,35	1874	0,07	0,21	-0,12	-0,13	-0,78	-0,34
	176	0,24	0,79	1,12	-0,30	-1,49	-0,26	1120	0,13	0,22	0,10	-0,27	-1,34	-0,25
104	1889	-0,08	-0,08	0,19	-0,05	-0,22	0,43	1890	0,01	-0,07	0,00	0,00	-0,22	0,30
	253	-0,02	0,03	0,05	-0,14	-0,40	0,45	1886	0,07	0,04	-0,14	-0,08	-0,40	0,32
105	364	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,02	363	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,26	0,01
	361	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,26	-0,02
106	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,01	366	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,19	0,00
	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	363	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,19	0,01
107	368	0,00	0,00	0,00	0,07	0,38	-0,02	367	0,00	0,00	0,00	0,16	0,31	-0,04
	361	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	364	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,01
108	372	0,00	0,00	0,00	0,42	0,23	0,14	371	0,00	0,00	0,00	0,45	0,19	0,10
	369	0,00	0,00	0,00	0,37	0,05	0,15	370	0,00	0,00	0,00	0,56	0,12	0,10
109	368	0,00	0,00	0,00	0,36	0,07	0,04	370	0,00	0,00	0,00	0,50	0,11	0,09
	367	0,00	0,00	0,00	0,31	0,16	0,04	371	0,00	0,00	0,00	0,46	0,19	0,09
110	373	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21	0,02	365	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	-0,01
	367	0,00	0,00	0,00	0,31	0,17	0,04	364	0,00	0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
112	373	0,00	0,00	0,00	0,28	0,23	0,01	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,01
	371	0,00	0,00	0,00	0,19	0,46	-0,09	376	0,00	0,00	0,00	0,32	0,42	-0,07
	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,32	-0,04	373	0,00	0,00	0,00	0,21	0,27
113	377	0,00	0,00	0,00	0,45	0,34	0,10	376	0,00	0,00	0,00	0,42	0,32	0,07
	372	0,00	0,00	0,00	0,42	0,23	0,12	371	0,00	0,00	0,00	0,45	0,18	0,10
114	379	0,00	0,00	0,00	0,56	0,74	-0,05	378	0,00	0,00	0,00	0,38	0,36	-0,06
	377	0,00	0,00	0,00	0,46	0,39	0,11	376	0,00	0,00	0,00	0,42	0,33	0,10
115	372	0,00	0,00	0,00	0,22	0,35	-0,14	369	0,00	0,00	0,00	0,08	0,55	-0,22
	380	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	-0,04	381	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,26	-0,12
116	373	0,00	0,00	0,00	0,28	0,23	0,02	376	0,00	0,00	0,00	0,42	0,33	0,05
	375	0,00	0,00	0,00	0,25	0,24	-0,05	378	0,00	0,00	0,00	0,37	0,36	-0,02
117	377	0,00	0,00	0,00	0,37	0,61	-0,04	372	0,00	0,00	0,00	0,21	0,35	-0,14
	382	0,00	0,00	0,00	0,42	0,27	0,05	380	0,00	0,00	0,00	0,31	0,27	-0,05
118	366	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,16	-0,01	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,01
	383	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,20	-0,05	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,05
119	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,11	385	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,24	-0,09
	374	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,06	383	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,15	-0,04
120	385	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,07	-0,11	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,13
	386	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,03	-0,09	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,11
121	389	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,34	0,14	386	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,42	0,13
	388	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,15	387	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,14
122	375	0,00	0,00	0,00	0,24	0,25	0,05	390	0,00	0,00	0,00	0,20	0,24	0,11
	374	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	0,05	384	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11
123	391	0,00	0,00	0,00	0,22	0,14	-0,14	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,14
	390	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	-0,10	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,10
124	393	0,00	0,00	0,00	0,34	0,10	-0,12	391	0,00	0,00	0,00	0,22	0,14	-0,13
	392	0,00	0,00	0,00	0,39	0,31	-0,11	390	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	-0,12
125	378	0,00	0,00	0,00	0,40	0,38	0,05	392	0,00	0,00	0,00	0,26	0,38	0,12
	375	0,00	0,00	0,00	0,24	0,25	0,04	390	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,11
126	394	0,00	0,00	0,00	0,55	0,40	-0,14	392	0,00	0,00	0,00	0,37	0,25	-0,11
	379	0,00	0,00	0,00	0,50	0,45	-0,08	378	0,00	0,00	0,00	0,38	0,40	-0,05
127	392	0,00	0,00	0,00	0,38	0,31	-0,12	394	0,00	0,00	0,00	0,50	0,13	-0,08
	393	0,00	0,00	0,00	0,34	0,10	-0,13	395	0,00	0,00	0,00	0,42	0,32	-0,08
128	396	0,00	0,00	0,00	0,19	0,10	-0,13	388	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,14
	391	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	-0,13	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,14
129	398	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,11	397	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,14
	396	0,00	0,00	0,00	0,19	0,08	-0,12	388	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,15
130	393	0,00	0,00	0,00	0,17	0,35	0,11	399	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,09
	391	0,00	0,00	0,00	0,12	0,22	0,14	396	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,12
131	400	0,00	0,00	0,00	0,27	0,05	0,01	399	0,00	0,00	0,00	0,27	0,04	-0,05
	395	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,07	-0,08	393	0,00	0,00	0,00	0,35	0,17	-0,15
132	402	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	0,07	401	0,00	0,00	0,00	0,19	0,06	-0,02
	400	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	0,02	399	0,00	0,00	0,00	0,28	0,07	-0,07
133	396	0,00	0,00	0,00	0,19	0,08	-0,13	399	0,00	0,00	0,00	0,28	0,07	-0,06
	398	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,10	401	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,04
134	389	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,15	-0,14	388	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,14
	403	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,07	-0,16	397	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,16
135	407	0,00	0,00	0,00	0,17	0,22	0,02	406	0,00	0,00	0,00	0,16	0,28	-0,03
	404	0,00	0,00	0,00	0,21	0,06	-0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	-0,06
136	381	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	-0,06
	380	0,00	0,00	0,00	0,19	0,28	0,03	406	0,00	0,00	0,00	0,17	0,28	-0,05
137	406	0,00	0,00	0,00	0,27	0,17	0,02	408	0,00	0,00	0,00	0,46	0,10	0,05
	380	0,00	0,00	0,00	0,29	0,19	-0,01	382	0,00	0,00	0,00	0,45	0,41	0,01
138	408	0,00	0,00	0,00	0,47	0,10	-0,01	410	0,00	0,00	0,00	0,46	0,11	-0,04
	382	0,00	0,00	0,00	0,49	0,42	0,11	409	0,00	0,00	0,00	0,58	0,15	0,08
139	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,44	0,06	408	0,00	0,00	0,00	0,14	0,47	0,00
	407	0,00	0,00	0,00	0,17	0,23	0,03	406	0,00	0,00	0,00	0,16	0,27	-0,03
140	412	0,00	0,00	0,00	0,06	0,51	0,04	410	0,00	0,00	0,00	0,09	0,45	-0,01
	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,45	0,06	408	0,00	0,00	0,00	0,14	0,48	0,01
141	409	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,04	410	0,00	0,00	0,00	0,11	0,44	-0,01
	413	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,08	414	0,00	0,00	0,00	0,08	0,22	0,02
142	416	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,14	-0,05	415	0,00	0,00	0,00	0,19	0,11	-0,08
	404	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,01	407	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	-0,03
143	420	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,16	-0,20	419	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,19	-0,10
	417	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,24	418	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,01	-0,13
144	416	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,15	418	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,07	-0,02
	415	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	0,09	419	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,21	-0,08
145	421	0,00	0,00	0,00	0,19	0,37	0,10	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,44	0,08
	415	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,06	407	0,00	0,00	0,00	0,18	0,23	0,04
146	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,45	0,11	421	0,00	0,00	0,00	0,19	0,40	0,13
	412	0,00	0,00	0,00	0,05	0,51	0,02	422	0,00	0,00	0,00	0,30	0,83	0,04
147	419	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,01	0,07	423	0,00	0,00	0,00	0,35	0,17	0,09
	415	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,08	421	0,00	0,00	0,00	0,39	0,30	-0,06
148	424	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,33	-0,16	423	0,00	0,00	0,00	0,21	0,36	-0,09
	420	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,14	-0,18	419	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,21	-0,11
149	423	0,00	0,00	0,00	0,23	0,46	-0,21	424	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,32	-0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
157	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	435	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,05	-0,08
	437	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,33	0,11	436	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,17	0,09
	434	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,17	0,01	431	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-0,01
158	439	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,24	0,23	438	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,16
	437	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,32	0,14	436	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,18	0,07
159	434	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,10	0,04	432	0,00	0,00	0,00	0,24	0,07	0,11
	440	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,02	0,04	433	0,00	0,00	0,00	0,17	0,18	0,11
160	435	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	0,03	436	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,18	0,08
	441	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,11	438	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,14	0,15
161	437	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,02	-0,18	434	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,11	0,06
	442	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,15	-0,23	440	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,08	0,02
162	444	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,04	0,27	443	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,30
	426	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,31	0,05	425	0,00	0,00	0,00	0,05	0,91	0,09
163	443	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,10	0,26	444	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,25
	445	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,55	0,26	446	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,41	0,26
164	448	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,03	-0,04	447	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,14
	426	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,12	-0,11	444	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,08	-0,21
165	450	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,52	0,11	449	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,84	0,11
	446	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,42	0,25	445	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,59	0,26
166	452	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,38	0,16	451	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,33	0,16
	450	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,55	0,10	449	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,54	0,10
167	454	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,08	-0,15	453	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,12	-0,12
	446	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,06	-0,20	450	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,05	-0,17
168	442	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,52	0,29	449	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,59	0,14
	455	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,29	0,31	451	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,32	0,16
169	447	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,13	454	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,08	-0,13
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,23	446	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,06	-0,24
170	437	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,32	0,16	442	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,47	0,25
	439	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,24	0,22	455	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	0,31
171	427	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05	448	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,03	-0,09
	424	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,04	0,09	426	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,11	-0,05
172	400	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,04	0,05	435	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	0,07
	402	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	0,07	441	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,10
173	397	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	0,14	457	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	0,17
	403	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,37	0,16	456	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,34	0,19
174	461	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,15	0,18	460	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,23	0,25
	458	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,36	0,23	459	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,41	0,29
175	457	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	0,16	461	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,15	0,20
	456	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,36	0,19	458	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,37	0,24
176	398	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,10	462	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,10
	397	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	0,15	457	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	0,16
177	457	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,07	-0,17	462	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,10
	461	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	-0,19	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,11
178	464	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	-0,01	462	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,09
	401	0,00	0,00	0,00	0,18	0,07	-0,03	398	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	-0,11
179	462	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,10	464	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	-0,01
	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,11	465	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,01
180	402	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	-0,06	466	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	-0,08
	401	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	0,03	464	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08	0,01
181	467	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,14	-0,32	468	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,08	-0,38
	460	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,09	-0,23	459	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,07	-0,30
182	470	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,13	-0,38	469	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,12	-0,47
	467	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,09	-0,29	468	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,15	-0,38
183	460	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,09	-0,25	471	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,16	-0,12
	467	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,14	-0,29	472	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,15	-0,16
184	473	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,17	-0,01	471	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,16	-0,12
	465	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	0,00	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,12
185	471	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,17	-0,14	473	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,17	0,00
	472	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,16	-0,13	474	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,13	0,01
186	471	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,16	-0,14	460	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,23
	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,11	461	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,08	-0,20
187	476	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,06	-0,11	475	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,20	-0,12
	465	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,01	473	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	0,00
188	466	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,09	476	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,06	-0,10
	464	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08	0,01	465	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,00
189	478	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,09	-0,45	477	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,21	-0,57
	470	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,08	-0,37	469	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,17	-0,49
190	467	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,09	-0,32	472	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,16	-0,12
	470	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,13	-0,34	479	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,09	-0,14
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,15	-1,03	0,53	481	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,61	0,47
	477	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,27	0,50	480	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,83	0,44
192	482	0,00	0,00	0,00	-1,11	-0,13	-0,09	478	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,06	-0,38
	479	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,09	-0,09	470	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,07	-0,38
193	474	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,34	-0,01	483	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,52	-0,08
	472	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,35	0,15	479	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,62	0,08
194	485	0,00	0,00	0,00	0,									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
202	491	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,04	-0,11	495	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,98	-0,14
	497	0,00	0,00	0,00	-1,64	-0,94	0,53	490	0,00	0,00	0,00	-2,97	-1,51	-0,27
	496	0,00	0,00	0,00	-1,08	-0,21	0,64	492	0,00	0,00	0,00	-1,21	-0,21	-0,16
203	489	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	-0,27	494	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,34	-0,11
	486	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,72	-0,32	488	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,68	-0,15
204	499	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,49	0,29	497	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,76	0,37
	498	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,11	0,47	496	0,00	0,00	0,00	-1,13	-0,22	0,54
205	475	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,20	-0,12	485	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,36	-0,13
	473	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,17	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,33	-0,01
206	441	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-0,12	500	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,16
	402	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	-0,05	466	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	-0,09
207	466	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,08	500	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,17
	476	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,13	0,12	501	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,09	0,21
208	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,23	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17
	438	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,16	441	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	0,10
209	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,24
	501	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,09	0,22	503	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	0,29
210	439	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,06	-0,22	504	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,10	-0,29
	438	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,01	-0,17	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,23
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,14	0,25	475	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,16	0,13
	501	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,09	0,22	476	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,14	0,11
212	485	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,38	-0,12	475	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,20	-0,13
	506	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,36	-0,26	505	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,22	-0,26
213	507	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,10	0,35	505	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,14	0,26
	503	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	0,30	501	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,09	0,21
214	510	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,18	0,44	509	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,14	0,40
	508	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,04	0,40	507	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,10	0,36
215	505	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	0,25	507	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,10	0,36
	506	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,14	0,28	509	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,14	0,39
216	511	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,10	-0,33	508	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,07	-0,39
	503	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	-0,30	507	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,18	-0,36
217	485	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,12	0,11	506	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,14	0,28
	484	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,06	0,06	512	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,04	0,23
218	504	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,10	-0,28	511	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	-0,33
	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,24	503	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	-0,30
219	439	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,23	0,25	455	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	0,26
	504	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,28	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,29
220	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,21	514	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	0,24
	452	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,39	0,16	451	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,32	0,19
221	455	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	0,26	451	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,32	0,21
	513	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,18	0,28	514	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	0,23
222	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,23	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,29
	514	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	0,23	513	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,17	0,28
223	504	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,29	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,27
	511	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	0,32	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,30
224	511	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	0,34	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,29
	508	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,05	0,38	518	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,33
225	519	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,19	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,22
	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,21	514	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	0,24
226	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,31	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,21
	518	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,30	520	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,19
227	518	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,33	520	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,15
	521	0,00	0,00	0,00	0,28	0,16	0,32	522	0,00	0,00	0,00	0,37	0,19	0,14
228	520	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,15	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	-0,24
	523	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	-0,06	519	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,16
229	521	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,37	510	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,18	0,46
	518	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,31	508	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	0,40
230	525	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,16	-0,17	524	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,20	-0,22
	452	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,07	-0,16	515	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,21
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,36	0,36	526	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,05	0,31
	510	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,17	0,46	509	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,16	0,41
232	506	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,13	0,29	509	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,16	0,37
	512	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,29	526	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,05	0,37
233	512	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,17	0,35	526	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,06	0,35
	528	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,58	0,09	529	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,06	0,08
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,24	0,03	530	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,34	-0,03
	529	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,09	0,08	528	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,28	0,03
235	530	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,51	0,11	531	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,24	-0,07
	532	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,64	-0,07	533	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,33	-0,25
236	529	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,34	-0,12	526	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,33	-0,32
	534	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,07	-0,11	527	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,08	-0,31
237	531	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,25	-0,07	535	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10
	533	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,32	-0,21	536	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	-0,24
238	531	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,34	0,07	529	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,35	-0,13
	535	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,12	534	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,06	-0,08
239	537	0,00	0,00	0,00	0,44	0,59	0,42	527	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,36	0,41

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
247	536	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,24	549	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,15
	539	0,00	0,00	0,00	0,60	0,54	-0,03	522	0,00	0,00	0,00	0,18	0,41	-0,01
	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,51	0,07	540	0,00	0,00	0,00	0,27	0,29
248	543	0,00	0,00	0,00	0,49	0,06	-0,44	547	0,00	0,00	0,00	0,15	0,09	-0,49
	542	0,00	0,00	0,00	0,74	1,02	-0,50	546	0,00	0,00	0,00	0,41	1,01	-0,56
249	453	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,13	-0,14	525	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,16	-0,16
	450	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,06	-0,13	452	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,07	-0,15
250	551	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	-0,10	428	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	-0,14
	550	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,05	-0,19	429	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	-0,23
251	428	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,15	551	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,02	-0,09
	427	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,18	-0,04	552	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,02
252	550	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,04	-0,17	553	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,02	-0,04
	551	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,13	554	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,07	-0,01
253	556	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04	-0,06	554	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,07	-0,02
	555	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,05	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,03	0,04
254	558	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,10	557	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,04	-0,07
	556	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04	-0,05	554	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,06	-0,02
255	551	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,01	-0,07	554	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,06	-0,08
	552	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	0,01	557	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,03	0,00
256	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,02	552	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,03
	448	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,16	0,04	559	0,00	0,00	0,00	0,12	0,25	0,08
257	561	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,10	562	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,10
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,09
258	556	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	-0,07	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08
	558	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,09	564	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09
259	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,08
	564	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,08
260	562	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,09	566	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,07	-0,04
	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,10	567	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	-0,04
261	569	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,11	567	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,02
	568	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,11	-0,07	566	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	0,02
262	567	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,06	569	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,07
	570	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,12	571	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,13
263	573	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	0,18	572	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,14
	568	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,13	569	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	0,09
264	570	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,09	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,09
	567	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,08	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,07
265	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	556	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,06
	561	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,09	555	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,06
266	552	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	0,03	557	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,02	-0,01
	559	0,00	0,00	0,00	0,09	0,24	0,14	574	0,00	0,00	0,00	0,57	0,18	0,10
267	559	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	0,07	574	0,00	0,00	0,00	0,72	0,90	0,04
	575	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	-0,07	576	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,21	-0,10
268	577	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,05	-0,17	574	0,00	0,00	0,00	0,92	0,25	-0,07
	558	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,14	557	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	-0,04
269	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	577	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,07
270	575	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,03	447	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11
	559	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	0,01	448	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,19	0,09
271	447	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11	575	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,04	0,01
	454	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,33	0,14	579	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,34	0,04
272	582	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,28	0,01	581	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,34	0,02
	580	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	0,07	576	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,08	0,08
273	575	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,04	-0,01	576	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	-0,02
	579	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,33	0,04	581	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,33	0,03
274	581	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,35	0,05	582	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,27	-0,02
	583	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,45	-0,02	584	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,39	-0,09
275	583	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,45	0,02	585	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,47	0,07
	581	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,34	0,01	579	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,33	0,06
276	578	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,07	586	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,06	0,04
	577	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	0,02	580	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,13	-0,02
277	564	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,08
	578	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	587	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,08
278	588	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	-0,13	587	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,08
	570	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,11	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,07
279	571	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	0,12	589	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,17
	570	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,14	588	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,20
280	587	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,11	588	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	-0,14
	590	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	-0,14	591	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,20	-0,17
281	590	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	-0,12	586	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	-0,06
	587	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,11	578	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05
282	592	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,21	-0,09	582	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,29	-0,01
	586	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,10	-0,06	580	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,06	0,02
283	592	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,21	-0,09	594	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,15	-0,15
	593	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,28	-0,18	595	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,15	-0,24
284	590	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,04	0,12	594	0,00	0,00	0,00	-		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
292	572	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	-0,15	603	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,02	-0,18
	605	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	-0,11	571	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,08	-0,09
	572	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,12	569	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,11
293	606	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	-0,14	589	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	-0,12
	605	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	-0,11	571	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,09
294	603	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,43	0,17	607	0,00	0,00	0,00	0,17	0,52	0,11
	572	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,14	605	0,00	0,00	0,00	0,12	0,16	0,08
295	608	0,00	0,00	0,00	1,01	0,09	-0,20	607	0,00	0,00	0,00	0,49	0,16	-0,07
	604	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,07	-0,30	603	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,03	-0,18
296	610	0,00	0,00	0,00	0,97	0,67	-0,03	609	0,00	0,00	0,00	0,53	0,47	-0,10
	608	0,00	0,00	0,00	1,00	0,06	-0,07	607	0,00	0,00	0,00	0,48	0,16	-0,14
297	604	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,70	0,32	601	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,51	0,33
	611	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,71	0,42	612	0,00	0,00	0,00	0,01	0,66	0,44
298	605	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14	-0,09	607	0,00	0,00	0,00	0,52	0,16	-0,08
	606	0,00	0,00	0,00	0,21	0,16	-0,17	609	0,00	0,00	0,00	0,50	0,47	-0,16
299	608	0,00	0,00	0,00	0,07	0,91	0,26	604	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,69	0,29
	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,42	611	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,72	0,44
300	615	0,00	0,00	0,00	0,57	0,16	-0,42	611	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,14	-0,44
	614	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,30	-0,40	612	0,00	0,00	0,00	0,66	0,01	-0,43
301	611	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,05	-0,45	615	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,25	-0,45
	613	0,00	0,00	0,00	0,94	0,01	-0,47	616	0,00	0,00	0,00	0,35	0,10	-0,47
302	613	0,00	0,00	0,00	0,95	0,08	-0,48	616	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,20	-0,49
	617	0,00	0,00	0,00	0,89	0,37	-0,45	618	0,00	0,00	0,00	0,54	0,37	-0,45
303	608	0,00	0,00	0,00	0,90	0,04	-0,13	613	0,00	0,00	0,00	0,94	0,07	-0,58
	610	0,00	0,00	0,00	1,90	0,85	-0,03	617	0,00	0,00	0,00	1,24	0,44	-0,47
304	589	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,10	606	0,00	0,00	0,00	0,21	0,18	-0,15
	600	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	-0,26	619	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	-0,31
305	620	0,00	0,00	0,00	0,60	0,44	-0,36	619	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	-0,30
	609	0,00	0,00	0,00	0,49	0,39	-0,21	606	0,00	0,00	0,00	0,22	0,19	-0,15
306	609	0,00	0,00	0,00	0,51	0,39	-0,10	610	0,00	0,00	0,00	1,12	1,39	-0,19
	620	0,00	0,00	0,00	0,58	0,43	-0,46	621	0,00	0,00	0,00	1,09	0,53	-0,55
307	622	0,00	0,00	0,00	0,32	0,12	-0,36	598	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	-0,29
	619	0,00	0,00	0,00	0,26	0,16	-0,32	600	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,25
308	622	0,00	0,00	0,00	0,31	0,11	-0,37	624	0,00	0,00	0,00	0,64	0,15	-0,40
	623	0,00	0,00	0,00	0,36	0,04	-0,34	625	0,00	0,00	0,00	0,61	0,03	-0,36
309	620	0,00	0,00	0,00	0,38	0,58	0,38	624	0,00	0,00	0,00	0,15	0,64	0,43
	619	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,31	622	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	0,36
310	626	0,00	0,00	0,00	0,97	0,05	-0,43	624	0,00	0,00	0,00	0,63	0,14	-0,39
	621	0,00	0,00	0,00	1,09	0,53	-0,48	620	0,00	0,00	0,00	0,57	0,38	-0,44
311	626	0,00	0,00	0,00	0,98	0,08	-0,30	628	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,17
	627	0,00	0,00	0,00	0,77	0,01	-0,29	629	0,00	0,00	0,00	0,68	0,01	-0,16
312	627	0,00	0,00	0,00	0,77	0,01	-0,28	625	0,00	0,00	0,00	0,62	0,03	-0,35
	626	0,00	0,00	0,00	0,98	0,08	-0,35	624	0,00	0,00	0,00	0,63	0,15	-0,43
313	626	0,00	0,00	0,00	0,05	0,97	0,40	621	0,00	0,00	0,00	0,59	1,42	0,52
	628	0,00	0,00	0,00	0,05	0,81	0,03	630	0,00	0,00	0,00	0,27	1,39	0,15
314	632	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,18	-0,09	628	0,00	0,00	0,00	0,90	0,07	-0,11
	631	0,00	0,00	0,00	0,52	0,19	-0,09	630	0,00	0,00	0,00	0,68	0,13	-0,12
315	628	0,00	0,00	0,00	0,89	0,02	-0,13	632	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,02	-0,06
	629	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	-0,17	633	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,07	-0,10
316	598	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	-0,31	622	0,00	0,00	0,00	0,32	0,12	-0,35
	599	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,30	623	0,00	0,00	0,00	0,36	0,04	-0,34
317	585	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,47	0,08	453	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,48	0,14
	579	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,33	0,06	454	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,33	0,12
318	585	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,27	-0,08	634	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,38	-0,12
	453	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,13	-0,13	525	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,16	-0,17
319	525	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,41	0,17	634	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,45	0,13
	524	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,24	635	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,20	0,19
320	585	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,47	0,09	583	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,45	-0,02
	634	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,44	0,10	636	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,45	-0,01
321	519	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,19	637	0,00	0,00	0,00	0,23	0,20	0,19
	523	0,00	0,00	0,00	0,13	0,20	0,01	638	0,00	0,00	0,00	0,21	0,53	0,01
322	524	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,20	0,20	635	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,20	0,24
	637	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	0,24	639	0,00	0,00	0,00	0,61	0,26	0,27
323	635	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,56	-0,19	634	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,39	-0,13
	640	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,86	-0,01	636	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,51	0,05
324	637	0,00	0,00	0,00	0,23	0,20	0,28	639	0,00	0,00	0,00	0,62	0,35	0,31
	638	0,00	0,00	0,00	0,21	0,52	-0,04	641	0,00	0,00	0,00	0,83	1,34	-0,01
325	643	0,00	0,00	0,00	0,81	1,04	-0,55	642	0,00	0,00	0,00	0,42	0,41	-0,43
	641	0,00	0,00	0,00	0,79	1,16	-0,12	638	0,00	0,00	0,00	0,22	0,58	0,00
326	639	0,00	0,00	0,00	0,29	0,74	-0,33	635	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,56	-0,25
	644	0,00	0,00	0,00	0,41	1,58	-0,05	640	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,86	0,02
327	523	0,00	0,00	0,00	0,13	0,18	0,06	638	0,00	0,00	0,00	0,23	0,58	-0,11
	540	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	-0,13	642	0,00	0,00	0,00	0,41	0,40	-0,29
328	637	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	0,20	519	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,18
	524	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,19	0,23	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,21
329	645	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,37	-0,18	636	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,45	-0,05

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
337	644	0,00	0,00	0,00	1,57	0,41	-0,06	652	0,00	0,00	0,00	1,17	0,31	-0,44
	654	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	-0,42	653	0,00	0,00	0,00	0,43	0,22	-0,46
	650	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,05	-0,41	649	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,11	-0,46
338	646	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,18	-0,37	649	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,11	-0,42
	652	0,00	0,00	0,00	0,93	0,27	-0,46	653	0,00	0,00	0,00	0,41	0,22	-0,50
339	652	0,00	0,00	0,00	0,93	0,29	-0,50	653	0,00	0,00	0,00	0,42	0,28	-0,62
	655	0,00	0,00	0,00	1,45	1,68	-0,06	656	0,00	0,00	0,00	0,47	0,32	-0,18
340	651	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,22	0,34	657	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	0,35
	648	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,15	0,39	650	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,17	0,40
341	642	0,00	0,00	0,00	0,53	0,43	0,37	658	0,00	0,00	0,00	0,09	0,77	0,29
	540	0,00	0,00	0,00	0,27	0,31	0,11	548	0,00	0,00	0,00	0,46	0,55	0,03
342	548	0,00	0,00	0,00	0,53	0,36	0,10	658	0,00	0,00	0,00	0,80	0,27	-0,38
	546	0,00	0,00	0,00	0,98	0,41	0,35	659	0,00	0,00	0,00	1,45	0,03	-0,12
343	660	0,00	0,00	0,00	0,91	0,47	-0,63	658	0,00	0,00	0,00	0,74	0,09	-0,38
	643	0,00	0,00	0,00	0,67	0,35	-0,58	642	0,00	0,00	0,00	0,45	0,53	-0,33
344	658	0,00	0,00	0,00	0,78	0,27	-0,31	660	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,22	-0,65
	659	0,00	0,00	0,00	1,46	0,04	-0,32	661	0,00	0,00	0,00	1,00	0,45	-0,66
345	662	0,00	0,00	0,00	2,96	1,20	-0,05	542	0,00	0,00	0,00	1,49	0,83	0,65
	659	0,00	0,00	0,00	1,47	0,12	-0,18	546	0,00	0,00	0,00	0,98	0,41	0,52
346	663	0,00	0,00	0,00	1,12	0,90	-0,75	662	0,00	0,00	0,00	2,89	1,18	-0,24
	661	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,18	-0,80	659	0,00	0,00	0,00	1,48	0,12	-0,28
347	656	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35	0,31	653	0,00	0,00	0,00	0,29	0,44	0,44
	664	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	0,31	654	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,44
348	666	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,33	665	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,12	-0,30
	623	0,00	0,00	0,00	0,36	0,03	-0,32	599	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,29
349	623	0,00	0,00	0,00	0,36	0,03	-0,35	625	0,00	0,00	0,00	0,62	0,04	-0,34
	666	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,32	667	0,00	0,00	0,00	0,58	0,01	-0,31
350	651	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,13	-0,29	665	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,10	-0,30
	657	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,33	668	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,34
351	670	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	-0,32	669	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,36
	668	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,31	657	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	-0,35
352	672	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	-0,28	670	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,30
	671	0,00	0,00	0,00	0,36	0,01	-0,31	668	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,33
353	665	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,07	-0,34	666	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,01	-0,32
	668	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,01	-0,33	671	0,00	0,00	0,00	0,36	0,01	-0,32
354	673	0,00	0,00	0,00	0,55	0,03	-0,29	671	0,00	0,00	0,00	0,36	0,01	-0,31
	667	0,00	0,00	0,00	0,58	0,01	-0,31	666	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,01	-0,33
355	671	0,00	0,00	0,00	0,36	0,01	-0,31	673	0,00	0,00	0,00	0,55	0,03	-0,30
	672	0,00	0,00	0,00	0,35	0,03	-0,29	674	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	-0,28
356	676	0,00	0,00	0,00	0,02	0,68	0,27	675	0,00	0,00	0,00	0,05	0,65	0,27
	667	0,00	0,00	0,00	0,02	0,58	0,30	673	0,00	0,00	0,00	0,03	0,56	0,30
357	673	0,00	0,00	0,00	0,56	0,03	-0,29	675	0,00	0,00	0,00	0,65	0,05	-0,28
	674	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,28	677	0,00	0,00	0,00	0,64	0,06	-0,27
358	650	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,05	-0,41	657	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,36
	654	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	-0,40	669	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,35
359	627	0,00	0,00	0,00	0,01	0,77	0,29	676	0,00	0,00	0,00	0,02	0,68	0,26
	625	0,00	0,00	0,00	0,04	0,63	0,34	667	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,31
360	627	0,00	0,00	0,00	0,77	0,01	-0,27	629	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,01	-0,19
	676	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	-0,28	678	0,00	0,00	0,00	0,59	0,03	-0,20
361	679	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,01	-0,17	678	0,00	0,00	0,00	0,59	0,03	-0,22
	633	0,00	0,00	0,00	0,26	0,01	-0,12	629	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,02	-0,16
362	676	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	-0,26	678	0,00	0,00	0,00	0,59	0,03	-0,22
	675	0,00	0,00	0,00	0,65	0,05	-0,28	680	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	-0,24
363	678	0,00	0,00	0,00	0,59	0,03	-0,21	679	0,00	0,00	0,00	0,23	0,02	-0,17
	680	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	-0,26	681	0,00	0,00	0,00	0,19	0,03	-0,22
364	680	0,00	0,00	0,00	0,55	0,06	-0,25	681	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	-0,22
	682	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,29	683	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	-0,26
365	675	0,00	0,00	0,00	0,65	0,05	-0,27	680	0,00	0,00	0,00	0,55	0,06	-0,26
	677	0,00	0,00	0,00	0,64	0,06	-0,29	682	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,28
366	684	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	-0,35	664	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,38
	669	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,35	654	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	-0,38
367	670	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,30	685	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,27
	669	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,38	684	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	0,35
368	686	0,00	0,00	0,00	0,41	0,02	-0,22	685	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,24
	672	0,00	0,00	0,00	0,34	0,04	-0,29	670	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,30
369	672	0,00	0,00	0,00	0,35	0,04	-0,28	674	0,00	0,00	0,00	0,55	0,04	-0,28
	686	0,00	0,00	0,00	0,39	0,01	-0,27	687	0,00	0,00	0,00	0,51	0,04	-0,27
370	677	0,00	0,00	0,00	0,06	0,64	0,29	688	0,00	0,00	0,00	0,03	0,66	0,27
	674	0,00	0,00	0,00	0,04	0,54	0,28	687	0,00	0,00	0,00	0,05	0,55	0,26
371	677	0,00	0,00	0,00	0,64	0,06	-0,27	682	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,28
	688	0,00	0,00	0,00	0,65	0,03	-0,29	689	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	-0,30
372	682	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,28	683	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	-0,29
	689	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	-0,30	690	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	-0,30
373	496	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,12	-0,44	692	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,70	-0,38
	498	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,34	-0,52	691	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,45	-0,46
374	696	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,49	-0,28	695	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,37	-0,06

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
382	708	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,02	0,03	711	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,03	0,16
	713	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,07	0,02	705	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,10	0,08
	712	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,16	0,07	706	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,15	0,12
383	707	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,28	-0,03	705	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,29	-0,07
	714	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,30	0,01	713	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,38	-0,03
384	716	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,06	-0,07	713	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,07	0,02
	715	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,09	-0,05	712	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,16	0,04
385	719	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,05	-0,10	718	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,07	-0,06
	717	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	-0,10	716	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,06	-0,06
386	713	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,07	0,01	716	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,06	-0,05
	714	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	0,00	718	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,07	-0,06
387	715	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,40	0,03	710	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,46	-0,05
	720	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,29	0,09	709	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,36	0,01
388	707	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,11	0,03	714	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,08	0,00
	721	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,12	0,02	722	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,11	-0,02
389	716	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,34	0,06	715	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,38	0,05
	717	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,25	0,10	720	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,29	0,08
390	702	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,04	707	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,11	0,03
	704	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,10	0,04	721	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,12	0,03
391	695	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,36	-0,07	723	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,31	0,06
	694	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,55	-0,10	708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,03
392	496	0,00	0,00	0,00	-1,07	-0,16	0,37	492	0,00	0,00	0,00	-1,21	-0,23	0,08
	692	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,01	0,38	724	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,04	0,08
393	491	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,22	-0,19	495	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,75	-0,06
	493	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,44	-0,32	725	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,48	-0,19
394	726	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,01	-0,12	724	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,05	0,13
	493	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,48	-0,30	492	0,00	0,00	0,00	-1,32	-0,25	-0,05
395	692	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,08	0,34	724	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,05	0,13
	696	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,01	0,27	727	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,17	0,07
396	696	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,06	0,22	727	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,16	0,10
	695	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,03	0,10	728	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,19	-0,02
397	724	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,06	0,08	726	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,03	-0,09
	727	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,17	0,11	729	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,26	-0,06
398	726	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,52	0,15	493	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,72	0,20
	730	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	0,20	725	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,41	0,26
399	727	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,16	0,07	729	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,27	-0,04
	728	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,19	0,00	731	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,31	-0,12
400	733	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,20	-0,20	732	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,15	-0,10
	731	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,35	-0,12	728	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,18	-0,02
401	729	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,34	0,03	726	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,53	0,10
	734	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,07	0,16	730	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	0,24
402	695	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,01	0,06	728	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,18	-0,01
	723	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,04	-0,05	732	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,15	-0,11
403	731	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,22	0,14	729	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,34	0,01
	735	0,00	0,00	0,00	0,74	0,16	0,24	734	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,06	0,11
404	736	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,24	-0,26	725	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,49	-0,13
	532	0,00	0,00	0,00	-1,09	-0,86	-0,16	495	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,72	-0,02
405	730	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,32	0,26	725	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,48	0,19
	737	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	0,33	736	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,37	0,25
406	738	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,35	736	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,26	-0,34
	533	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,32	-0,20	532	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,75	-0,19
407	739	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	-0,37	737	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,04	-0,32
	738	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,21	-0,35	736	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,29	-0,29
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,24	0,33	533	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,26	0,23
	740	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	0,32	536	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	0,22
409	730	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,06	-0,21	737	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,04	-0,35
	734	0,00	0,00	0,00	0,07	0,23	-0,24	741	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,23	-0,37
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,15	-0,32	741	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,22	-0,32
	739	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	-0,35	737	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,04	-0,35
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,22	-0,26	744	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,40	-0,22
	742	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	-0,35	741	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,19	-0,31
412	742	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,19	0,33	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,21	0,35
	745	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,08	0,31	746	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,34
413	735	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	-0,17	744	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,25	-0,14
	747	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,17	-0,17	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,22	-0,13
414	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,21	0,36	738	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,24	0,33
	746	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,34	740	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	0,32
415	731	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,35	-0,19	735	0,00	0,00	0,00	0,09	0,40	-0,25
	733	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,20	-0,16	747	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	-0,22
416	749	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,05	-0,09	709	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,01	-0,02
	723	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,05	-0,06	708	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,01	0,01
417	750	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,02	-0,12	720	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,02	-0,07
	749	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,05	-0,09	709	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,03	-0,03
418	732	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,20	0,10	751	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,15	0,14
	723	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,32	0,05	749	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,25	0,09
419	752	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,11	-0,18	751	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,10	-0,13

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
427	759	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,04	-0,13	760	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,15
	759	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,04	-0,13	719	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,05	-0,10
	756	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	-0,13	717	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	-0,10
428	755	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03	0,17	761	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,16
	752	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,06	0,17	754	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,07	0,16
429	747	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,17	-0,16	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,22	-0,16
	755	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,12	-0,17	762	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,18
430	744	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,29	-0,20	743	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,23	-0,26
	748	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,21	-0,17	763	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,18	-0,23
431	763	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,09	0,23	743	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,14	0,26
	764	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,28	765	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,09	0,32
432	748	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,21	-0,18	763	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,17	-0,22
	762	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,16	766	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	-0,21
433	768	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,18	767	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,16
	766	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	-0,20	762	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	-0,18
434	766	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	0,20	763	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,09	0,24
	769	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,24	764	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,28
435	755	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	-0,17	762	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,17
	761	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	-0,16	767	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,17
436	770	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	-0,16	758	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,16
	761	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-0,16	754	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,06	-0,16
437	758	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,16	770	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,16
	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,16	772	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,16
438	767	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	0,16	773	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,16
	761	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	0,16	770	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,16
439	774	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,16	773	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15
	768	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,18	767	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,17
440	773	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,16	774	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,16
	775	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,14	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,14
441	774	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,16	768	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,18
	777	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,17	778	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,19
442	775	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,15	772	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,15
	773	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15	770	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,16
443	768	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,18	766	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	0,21
	778	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,20	769	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,23
444	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,16	760	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,14
	758	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,16	757	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,15
445	743	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,14	0,29	742	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,18	0,32
	765	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,09	0,29	745	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,08	0,32
446	703	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	0,04	704	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,10	0,03
	779	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,06	780	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,09	0,06
447	781	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,03	0,07	782	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02	0,05
	780	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,07	779	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,06
448	783	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,01	0,02	784	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,04	0,04
	781	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,02	0,06	782	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,07
449	786	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	-0,03	785	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,05
	780	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,06	781	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,21	-0,08
450	721	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,25	-0,02	786	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	-0,03
	704	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,21	-0,04	780	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,06
451	721	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,12	0,03	722	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,11	-0,02
	786	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,11	0,02	787	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	-0,02
452	789	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,09	-0,08	787	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	-0,03
	788	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,09	-0,07	722	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,11	-0,02
453	714	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,08	-0,01	718	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,07	-0,06
	722	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,11	-0,02	788	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,09	-0,07
454	790	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,08	-0,10	788	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,09	-0,06
	719	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,05	-0,10	718	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,07	-0,06
455	788	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,09	-0,07	790	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,08	-0,10
	789	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,10	-0,07	791	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,10
456	759	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,13	792	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	0,12
	719	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	0,10	790	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	0,10
457	793	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,24	0,03	783	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,01	0,00
	785	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,10	781	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,07
458	795	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,19	-0,15	794	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,08
	793	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,34	-0,06	783	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00
459	785	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,07	796	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,06
	793	0,00	0,00	0,00	0,09	0,29	0,09	797	0,00	0,00	0,00	0,16	0,28	-0,05
460	798	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,05	-0,09	796	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	-0,04
	789	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,10	-0,08	787	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	-0,03
461	796	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	-0,09	798	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,04	-0,07
	797	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,23	0,00	799	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,01
462	796	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	-0,02	785	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,04
	787	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	-0,03	786	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,11	0,03
463	798	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,15	0,07	789	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,19	0,08
	800	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,14	0,09	791	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	0,10
464	784	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,05	0,0							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
472	810	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,14	792	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,07	-0,12
	760	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	0,14	810	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,14
	759	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,13	792	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	0,12
473	812	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	-0,15	810	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,14
	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,16	760	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,14
474	810	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,14	812	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,15
	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,12	813	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,13
475	772	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,16	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	0,16
	771	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,15	812	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,15
476	815	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,10	800	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,09
	809	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,11	791	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,10
477	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,09	807	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,07
	815	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,11	800	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,08
478	818	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,11	-0,11	817	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,11
	813	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,12	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,13
479	809	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,11	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,12
	815	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,10	817	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,11
480	815	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,10	817	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,11
	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,10	819	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,11
481	817	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,11	818	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	-0,11
	819	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,11	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,11
482	814	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,17	821	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,06	0,15
	812	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,15	813	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	0,13
483	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,17	772	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,17
	822	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,14	0,14	775	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,14
484	823	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	-0,12	822	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,11
	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,14	775	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,14
485	822	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,08	823	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10
	824	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,37	-0,12	825	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	-0,14
486	823	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,12	776	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,14
	826	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	0,15	827	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	0,16
487	828	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,09	818	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,11	-0,10
	821	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,23	-0,12	813	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,14
488	818	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,10	-0,10	828	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,10
	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,12	829	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	-0,12
489	831	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,08	-0,15	830	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,18
	825	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,14	-0,15	824	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,20	-0,17
490	830	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	-0,16	831	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,07	-0,17
	832	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,15	833	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,17
491	831	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,02	0,16	825	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,03	0,14
	834	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,07	0,15	835	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,07	0,13
492	832	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,15	829	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,12
	830	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	-0,15	828	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,11
493	825	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,04	0,13	823	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,12
	835	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,07	0,15	826	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	0,14
494	836	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,09	806	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,05
	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,10	807	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,06
495	837	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	-0,09	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
	836	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,08	806	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,13	838	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,12
	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,12	819	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,11
497	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,09	819	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,11
	836	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,10	838	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,11
498	836	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,10	838	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,13
	837	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	-0,08	840	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,11
499	841	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,15	839	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,13
	829	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	-0,13	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,11
500	832	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,15	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14
	829	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,13	841	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,09	0,12
501	843	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,18	842	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17
	833	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,16	832	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,15
502	843	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,17	833	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,17
	844	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,16	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,15
503	834	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	0,14	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,15
	831	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,02	0,16	833	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,17
504	777	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,18	827	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	0,16
	774	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,16	776	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,14
505	536	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,22	549	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	-0,17
	740	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,11	-0,32	846	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,27
506	847	0,00	0,00	0,00	0,31	0,28	-0,45	846	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	-0,29
	544	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,41	-0,18	549	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,02
507	849	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,44	848	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,37
	847	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	-0,40	846	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,33
508	545	0,00	0,00	0,00	1,25	1,07	0,52	850	0,00	0,00	0,00	0,15	1,10	0,63
	544	0,00	0,00	0,00	0,48	0,02	0,32	847	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	0,44
509	740	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,11	-0,30	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,32

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
517	545	0,00	0,00	0,00	1,34	1,55	0,81	850	0,00	0,00	0,00	0,15	1,12	0,55
	860	0,00	0,00	0,00	0,96	0,04	0,69	856	0,00	0,00	0,00	1,60	0,06	0,24
	859	0,00	0,00	0,00	0,95	0,94	0,80	858	0,00	0,00	0,00	3,12	1,22	0,34
518	856	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,26	860	0,00	0,00	0,00	0,98	0,15	0,64
	857	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,04	0,14	861	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,02	0,52
519	863	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,21	-0,24	862	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14	-0,49
	859	0,00	0,00	0,00	0,90	0,77	-0,52	860	0,00	0,00	0,00	0,03	0,94	-0,77
520	864	0,00	0,00	0,00	0,31	0,03	-0,18	853	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	-0,36
	855	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,04	-0,24	849	0,00	0,00	0,00	0,32	0,02	-0,42
521	853	0,00	0,00	0,00	0,24	0,03	-0,37	864	0,00	0,00	0,00	0,31	0,04	-0,20
	865	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	-0,29	866	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	-0,12
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,84	-0,13	867	0,00	0,00	0,00	0,12	0,44	-0,13
	855	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,66	0,20	864	0,00	0,00	0,00	0,03	0,33	0,20
523	868	0,00	0,00	0,00	0,61	0,44	0,37	867	0,00	0,00	0,00	0,43	0,12	0,08
	861	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,03	0,51	857	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,06	0,22
524	867	0,00	0,00	0,00	0,43	0,14	0,14	868	0,00	0,00	0,00	0,60	0,39	0,31
	869	0,00	0,00	0,00	0,27	0,25	-0,13	870	0,00	0,00	0,00	0,43	0,70	0,04
525	872	0,00	0,00	0,00	0,17	0,47	-0,42	871	0,00	0,00	0,00	0,28	0,92	-0,40
	861	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,76	-0,48	868	0,00	0,00	0,00	0,43	0,58	-0,46
526	869	0,00	0,00	0,00	0,25	0,24	-0,03	866	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	-0,21
	867	0,00	0,00	0,00	0,44	0,14	0,04	864	0,00	0,00	0,00	0,33	0,05	-0,13
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,10	-0,55	872	0,00	0,00	0,00	0,19	0,48	-0,48
	860	0,00	0,00	0,00	0,14	0,96	-0,61	861	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,76	-0,54
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,13	-0,29	854	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	-0,28
	769	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,23	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,22
529	852	0,00	0,00	0,00	0,38	0,31	-0,34	865	0,00	0,00	0,00	0,28	0,20	-0,17
	854	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,31	874	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,14
530	875	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10	-0,18	874	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	-0,17
	866	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	-0,19	865	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,18
531	876	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,20	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,24
	874	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,21	854	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,25
532	769	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,23	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,23
	778	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,20	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,20
533	778	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,19	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,21
	777	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,18	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19
534	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,22	876	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,21
	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,21	879	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,20
535	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	874	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	0,19
	880	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,20	875	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,18
536	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,20	879	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,21
	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19	881	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,20
537	881	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,21	883	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,23
	882	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,07	-0,20	884	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-0,22
538	879	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,21	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20
	885	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,21	880	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,20
539	882	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,07	-0,20	886	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,07	-0,18
	881	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,21	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19
540	881	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	0,21	879	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,21
	883	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	0,22	885	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,21
541	887	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	-0,18	875	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	-0,20
	869	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	-0,11	866	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	-0,14
542	880	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,20	875	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,18
	888	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	0,22	887	0,00	0,00	0,00	0,17	0,22	0,20
543	889	0,00	0,00	0,00	0,58	0,30	-0,29	887	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	-0,22
	870	0,00	0,00	0,00	0,42	0,65	-0,12	869	0,00	0,00	0,00	0,27	0,24	-0,04
544	890	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,02	-0,21	888	0,00	0,00	0,00	0,23	0,04	-0,20
	889	0,00	0,00	0,00	0,57	0,26	-0,24	887	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	-0,24
545	892	0,00	0,00	0,00	1,76	1,39	0,22	891	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,98	0,42
	870	0,00	0,00	0,00	0,64	0,40	0,15	889	0,00	0,00	0,00	0,29	0,56	0,34
546	880	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,21	888	0,00	0,00	0,00	0,23	0,04	-0,20
	885	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,21	893	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	-0,19
547	885	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	-0,21	893	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	-0,19
	883	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,23	894	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,21
548	888	0,00	0,00	0,00	0,23	0,04	-0,22	890	0,00	0,00	0,00	0,49	0,02	-0,16
	893	0,00	0,00	0,00	0,19	0,01	-0,18	895	0,00	0,00	0,00	0,38	0,01	-0,12
549	897	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,75	0,07	896	0,00	0,00	0,00	0,05	0,64	-0,01
	890	0,00	0,00	0,00	0,03	0,50	0,18	895	0,00	0,00	0,00	0,01	0,38	0,10
550	893	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	-0,19	895	0,00	0,00	0,00	0,39	0,03	-0,09
	894	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	-0,22	898	0,00	0,00	0,00	0,24	0,15	-0,13
551	898	0,00	0,00	0,00	0,23	0,15	-0,09	900	0,00	0,00	0,00	0,52	0,46	0,07
	899	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	-0,35	901	0,00	0,00	0,00	0,21	0,46	-0,19
552	896	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,62	-0,04	900	0,00	0,00	0,00	0,27	0,48	-0,07
	895	0,00	0,00	0,00	0,03	0,38	0,12	898	0,00	0,00	0,00	0,15	0,23	0,09
553	899	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	-0,25	902	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	-0,29
	898	0,00	0,00	0,00	0,24	0,16	-0,17	894	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,20
554	891	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	0,21	897	0,00	0,00	0,00	0,02	0,77	0,07

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
562	826	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,15	909	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,12	-0,18
	910	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,11	-0,19	909	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,13	-0,19
	882	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	-0,19	886	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,19
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,10	0,23	911	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,15	0,20
	882	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,06	0,20	910	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	0,17
564	826	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,16	909	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,12	-0,17
	835	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	-0,13	912	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,13	-0,15
565	835	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,11	-0,15	912	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-0,14
	834	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,05	-0,13	913	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,11	-0,12
566	916	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	-0,11	915	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,11
	914	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,07	-0,13	913	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	-0,13
567	919	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,19	0,17	918	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,16	0,12
	917	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,05	0,18	914	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10	0,12
568	834	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-0,13	913	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	-0,11
	845	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,15	915	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,13
569	911	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,15	0,19	919	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,19	0,18
	910	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,05	0,17	917	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,04	0,16
570	884	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-0,22	902	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,05	-0,28
	911	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,16	-0,21	920	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,20	-0,27
571	922	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	-0,34	921	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,27	-0,39
	901	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	-0,24	899	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	-0,29
572	902	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,05	-0,26	899	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	-0,31
	920	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-0,30	921	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,28	-0,35
573	924	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,61	-0,22	923	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,30	-0,14
	921	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,28	-0,37	920	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,22	-0,29
574	911	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,16	-0,22	920	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,22	-0,26
	919	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,19	-0,15	923	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,29	-0,19
575	919	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,20	-0,19	923	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,30	-0,15
	918	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,11	-0,09	925	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,22	-0,05
576	926	0,00	0,00	0,00	-0,31	-1,36	-0,28	924	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,61	-0,22
	922	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,12	-0,47	921	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,28	-0,41
577	927	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,41	0,08	925	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,21	-0,02
	924	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,58	-0,10	923	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,30	-0,20
578	924	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,58	-0,19	926	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,66	-0,05
	927	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,41	0,19	928	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,40	0,33
579	918	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,10	-0,11	925	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,21	-0,03
	929	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,06	930	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	0,02
580	914	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-0,14	918	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,10	-0,10
	916	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,10	929	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,06
581	845	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,15	915	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,13
	844	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,16	931	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,13
582	933	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,05	932	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,10
	929	0,00	0,00	0,00	0,12	0,01	-0,06	916	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,11
583	915	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,13	916	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	-0,10
	931	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,13	932	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,10
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	0,02	933	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,06
	930	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	0,02	929	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,06
585	930	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	0,03	935	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,11
	934	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,00	936	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,11	0,08
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,02	0,15	935	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,10
	928	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,33	0,20	927	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,37	0,15
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,13	937	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,13
	936	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,13	0,08	938	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,15	0,09
588	935	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,14	930	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	0,03
	927	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,37	0,09	925	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,20	-0,02
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,40	0,04	939	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,21	-0,02
	928	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,53	-0,11	937	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	-0,18
590	944	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,09	-0,10	943	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,19	-0,17
	941	0,00	0,00	0,00	0,46	0,49	-0,07	942	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,11	-0,14
591	946	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,33	0,21	943	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,36	0,09
	945	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,34	0,22	944	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,10
592	940	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,59	-0,04	947	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,44	-0,02
	939	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,03	-0,02	948	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,02	0,00
593	950	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,12	-0,21	949	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,36	-0,20
	945	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,21	-0,19	946	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,26	-0,17
594	954	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	-0,17	953	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,07
	951	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,11	952	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,31	0,00
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,52	0,07	952	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,31	0,00
	948	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,02	953	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,09
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,18	0,05	938	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,15	0,11
	939	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,05	937	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,01	0,12
597	948	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,04	956	0,00	0,00	0,00	0,18	0,07	0,01
	939	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,15	-0,03	955	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,06	-0,06
598	957	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21	-0,09	956	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	-0,04
	953	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,07	948	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,01
599	954	0,00	0,00	0,00	0									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
607	433	0,00	0,00	0,00	0,38	0,28	0,08	284	0,00	0,00	0,00	0,32	0,35	0,05
	305	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,68	0,15	403	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,50	0,17
	306	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,66	0,16	456	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,48	0,18
608	403	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,50	0,15	305	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,69	0,12
	389	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,53	0,14	304	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,73	0,11
609	458	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,48	0,26	459	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,49	0,27
	307	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,62	0,26	23	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,63	0,28
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,47	0,22	307	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,63	0,22
	456	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,49	0,20	306	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,64	0,19
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,59	0,31	275	0,00	0,00	0,00	0,01	0,46	0,23
	615	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,44	0,35	276	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,31	0,27
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,32	0,39	276	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,12	0,31
	616	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,19	0,39	277	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	0,32
613	49	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,11	0,25	618	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,32
	277	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,30	616	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,04	0,36
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	0,09	632	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,10
	345	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,21	0,13	344	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,25	0,13
615	286	0,00	0,00	0,00	1,64	1,63	0,27	76	0,00	0,00	0,00	2,23	2,52	0,30
	663	0,00	0,00	0,00	1,08	1,58	0,46	662	0,00	0,00	0,00	1,66	2,47	0,49
616	663	0,00	0,00	0,00	0,71	0,56	0,32	959	0,00	0,00	0,00	0,21	0,07	0,27
	286	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,15	77	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,09	0,10
617	655	0,00	0,00	0,00	0,99	1,13	-0,06	656	0,00	0,00	0,00	0,45	0,71	0,03
	270	0,00	0,00	0,00	1,05	1,17	-0,21	960	0,00	0,00	0,00	0,51	0,75	-0,12
618	961	0,00	0,00	0,00	0,03	0,29	0,32	960	0,00	0,00	0,00	0,04	0,40	0,20
	664	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,32	656	0,00	0,00	0,00	0,05	0,34	0,20
619	679	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,14	633	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,13
	346	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,15	345	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,14
620	681	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,19	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18
	347	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,19	0,18	346	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	0,16
621	348	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,28	0,21	683	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,23
	347	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	0,19	681	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,22
622	683	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,25	348	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,33	0,19
	690	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,22	0,22	114	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,40	0,17
623	688	0,00	0,00	0,00	0,01	0,61	0,29	689	0,00	0,00	0,00	0,02	0,58	0,30
	962	0,00	0,00	0,00	0,01	0,61	0,30	963	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,31
624	963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,33	689	0,00	0,00	0,00	0,01	0,39	0,31
	964	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	0,30	690	0,00	0,00	0,00	0,07	0,26	0,28
625	272	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,15	114	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	0,15
	965	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	0,17	348	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,07	0,17
626	962	0,00	0,00	0,00	0,01	0,64	0,28	966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,27
	688	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	0,27	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,26
627	279	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	278	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,06
	967	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	968	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,06
628	698	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,03	278	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,05
	699	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05	0,03	279	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,05
629	279	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,01	280	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	-0,02
	699	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,02	706	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	-0,04
630	279	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	967	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05
	280	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,03	969	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,04
631	970	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,01	0,00	698	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,02
	349	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	0,02	697	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,04
632	349	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,02	697	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	971	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	701	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,01
633	280	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,23	0,02	969	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,17	0,02
	53	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,38	-0,01	972	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,32	-0,01
634	712	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,49	-0,11	706	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,31	-0,10
	53	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,47	-0,09	280	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,29	-0,08
635	701	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	703	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,05
	350	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	-0,01	973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03
636	973	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	-0,06	703	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,04
	351	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,06	779	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,04
637	351	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,04	779	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,07
	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	782	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,07
638	782	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,06	784	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,08
	352	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	-0,05	975	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,07
639	975	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,09	784	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,06
	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,08	801	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	-0,04
640	843	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,16	335	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,15
	842	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,16	44	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,15
641	335	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,16	843	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,16
	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	844	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,16
642	858	0,00	0,00	0,00	2,51	2,68	-0,45	76	0,00	0,00	0,00	2,76	2,67	-0,18
	859	0,00	0,00	0,00	1,48	1,66	-0,37	286	0,00	0,00	0,00	1,73	1,65	-0,10
643	977	0,00	0,00	0,00	0,10	0,22	0,10	976	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	0,03
	315	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,09	316	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,02
644	316	0,00	0,00	0,00	0,35	0,03	-0,03	978	0,00	0,00	0,00	0,14		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
652	903	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,41	-0,20	905	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,07	-0,16
	360	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12	-0,06	983	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,04
	116	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	-0,11	908	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,03	-0,08
653	984	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,00	983	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,03	360	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,02
654	118	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,06	119	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,09
	984	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,02	-0,06	950	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,01	-0,09
655	932	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,11	46	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,11
	931	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,13	337	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,13
656	931	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,14	337	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,14
	844	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,15	336	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,15
657	46	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,10	932	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,09
	338	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,09	933	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08
658	934	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	339	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05
	933	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	338	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,06
659	339	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	0,01	934	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,01
	340	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	936	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,05	-0,02
660	938	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,08	-0,06	80	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,12	-0,04
	936	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,11	-0,05	340	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03
661	945	0,00	0,00	0,00	0,45	0,05	-0,16	944	0,00	0,00	0,00	0,43	0,09	-0,14
	96	0,00	0,00	0,00	0,61	0,10	-0,15	292	0,00	0,00	0,00	0,59	0,14	-0,13
662	946	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,32	-0,11	89	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,30	-0,09
	943	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,12	-0,08	88	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,09	-0,06
663	952	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,24	-0,11	947	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,12	-0,14
	89	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,24	-0,16	88	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,11	-0,18
664	356	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,24	-0,11	355	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,30	-0,17
	949	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,28	-0,12	946	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,35	-0,19
665	356	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,15	-0,03	951	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,13	0,01
	355	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,26	-0,01	952	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,24	0,03
666	356	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,23	-0,02	357	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,02	-0,02
	951	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,14	0,04	985	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,07	0,03
667	288	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,03	-0,06	287	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-0,07
	955	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,05	-0,07	938	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,08	-0,07
668	957	0,00	0,00	0,00	0,13	0,10	0,04	81	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	0,03
	956	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,02	289	0,00	0,00	0,00	0,18	0,15	0,02
669	955	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,03	956	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,02
	288	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	-0,03	289	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	-0,02
670	81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,04	986	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,03
	289	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,03	987	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,03
671	988	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	0,05	986	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,18	0,05
	327	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	0,05	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05
672	957	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,10	958	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,10
	327	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,09	328	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,10
673	329	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,09	989	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,08
	328	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,10	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08
674	990	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,99	-0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,79	-0,02
	5	0,00	0,00	0,00	-0,22	-1,40	-0,07	300	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,19	-0,07
675	361	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,18	0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,40	0,00
	991	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	0,03	990	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,45	0,01
676	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	361	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24	-0,01
677	992	0,00	0,00	0,00	0,03	0,41	-0,02	993	0,00	0,00	0,00	0,03	0,45	-0,04
	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,39	-0,03	370	0,00	0,00	0,00	0,01	0,44	-0,04
678	7	0,00	0,00	0,00	0,03	0,62	-0,14	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,14
	994	0,00	0,00	0,00	0,01	0,53	-0,13	370	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,45	-0,13
679	379	0,00	0,00	0,00	0,72	0,61	0,00	377	0,00	0,00	0,00	0,44	0,45	-0,03
	72	0,00	0,00	0,00	0,76	0,68	0,02	382	0,00	0,00	0,00	0,49	0,52	-0,01
680	995	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,13	-0,04	996	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	-0,02
	381	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,02
681	404	0,00	0,00	0,00	0,02	0,19	0,03	405	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02
	997	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	0,03	996	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,03
682	997	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,21	0,02	998	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,18	0,01
	404	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	0,00	416	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,16	-0,01
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	0,19	418	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,34	0,16
	999	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,25	0,15	1000	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,42	0,12
684	999	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,22	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23
	417	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,21	429	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,22
685	423	0,00	0,00	0,00	0,48	0,33	-0,02	68	0,00	0,00	0,00	0,76	0,51	-0,03
	421	0,00	0,00	0,00	0,48	0,27	-0,06	422	0,00	0,00	0,00	0,76	0,44	-0,07
686	308	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,54	0,34	23	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,58	0,31
	468	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,44	0,35	459	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,48	0,33
687	309	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,40	0,42	308	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,44	0,39
	469	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,44	468	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,41
688	469	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,49	477	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,28	0,48
	309	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,28	0,44	310	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,21	0,44
689	1002	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,28	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	308	0,00	0,00	0,00										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
697	568	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,29	0,12	573	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,10
	577	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	-0,05	580	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	-0,05
	19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	-0,14	576	0,00	0,00	0,00	0,03	0,29	-0,14
698	1012	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,20	0,26	602	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,24	0,24
	1011	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,23	573	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,17	0,21
699	1013	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,41	0,33	601	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,44	0,32
	1012	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,36	0,31	602	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,39	0,30
700	601	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,54	0,37	1013	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,52	0,37
	612	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,58	0,38	1014	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,57	0,38
701	1015	0,00	0,00	0,00	0,05	0,81	0,35	614	0,00	0,00	0,00	0,08	0,75	0,37
	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,38	612	0,00	0,00	0,00	0,03	0,64	0,40
702	275	0,00	0,00	0,00	0,08	0,79	0,17	614	0,00	0,00	0,00	0,01	0,67	0,28
	15	0,00	0,00	0,00	0,28	1,13	0,10	1015	0,00	0,00	0,00	0,21	1,00	0,22
703	25	0,00	0,00	0,00	1,69	2,00	-0,04	641	0,00	0,00	0,00	1,38	1,24	-0,14
	644	0,00	0,00	0,00	0,96	1,71	-0,16	639	0,00	0,00	0,00	0,64	0,95	-0,26
704	652	0,00	0,00	0,00	0,73	1,25	0,30	655	0,00	0,00	0,00	1,40	1,47	0,24
	644	0,00	0,00	0,00	0,94	1,72	0,24	25	0,00	0,00	0,00	1,60	1,94	0,18
705	641	0,00	0,00	0,00	1,46	1,24	0,33	25	0,00	0,00	0,00	1,68	1,79	0,25
	643	0,00	0,00	0,00	0,96	0,98	0,48	294	0,00	0,00	0,00	1,18	1,53	0,40
706	295	0,00	0,00	0,00	0,16	0,75	0,49	660	0,00	0,00	0,00	0,23	0,82	0,59
	294	0,00	0,00	0,00	0,47	0,96	0,47	643	0,00	0,00	0,00	0,54	1,03	0,57
707	545	0,00	0,00	0,00	1,85	1,81	-0,28	542	0,00	0,00	0,00	1,36	1,74	-0,33
	76	0,00	0,00	0,00	2,18	2,95	-0,20	662	0,00	0,00	0,00	1,70	2,88	-0,25
708	296	0,00	0,00	0,00	0,10	0,29	0,47	959	0,00	0,00	0,00	0,21	0,25	0,42
	661	0,00	0,00	0,00	0,17	0,57	0,58	663	0,00	0,00	0,00	0,27	0,53	0,53
709	660	0,00	0,00	0,00	0,11	0,76	0,59	295	0,00	0,00	0,00	0,09	0,49	0,50
	661	0,00	0,00	0,00	0,03	0,63	0,59	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,50
710	294	0,00	0,00	0,00	1,10	0,84	-0,42	25	0,00	0,00	0,00	1,83	1,51	-0,14
	270	0,00	0,00	0,00	1,11	0,76	-0,58	655	0,00	0,00	0,00	1,84	1,43	-0,30
711	294	0,00	0,00	0,00	0,40	0,27	0,16	1016	0,00	0,00	0,00	0,50	0,21	0,13
	295	0,00	0,00	0,00	0,10	0,16	0,28	1017	0,00	0,00	0,00	0,20	0,09	0,25
712	295	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,33	1017	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,31
	296	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	0,30	1018	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,06	0,28
713	1019	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,15	-0,08	1020	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,06	-0,13
	77	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,20	-0,11	297	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	-0,16
714	77	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,15	0,10	296	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,14	0,19
	1019	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,11	0,10	1018	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,10	0,18
715	597	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,36	599	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,31
	29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,34	665	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,29
716	27	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	0,37	1021	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,33
	684	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,41	961	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,37
717	271	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,21	1021	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,24
	685	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,20	27	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	0,23
718	323	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,02	109	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,09	-0,01
	969	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	0,02	972	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	-0,01
719	1022	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,02	321	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,05
	265	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,55	0,07	108	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,59	0,10
720	108	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,36	-0,06	321	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	0,03
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,05	968	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,03
721	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	968	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04
	322	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,05	321	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	0,05
722	321	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	0,07	1022	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	0,07
	322	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,07	1023	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,07
723	322	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05	323	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05
	967	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	969	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
724	342	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,13	0,04	968	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,06
	343	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	0,03	278	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,05
725	498	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,18	-0,36	311	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,28
	499	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,30	56	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	-0,22
726	691	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,35	-0,42	312	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	-0,36
	498	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,25	-0,42	311	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	-0,37
727	312	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,36	-0,35	691	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,42	-0,39
	313	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,46	-0,32	693	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,52	-0,36
728	313	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,70	-0,26	693	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,54	-0,28
	31	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,77	-0,19	694	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,61	-0,22
729	972	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,38	-0,13	354	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,36	-0,09
	711	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,57	-0,17	31	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,55	-0,13
730	31	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,81	-0,10	694	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,66	-0,06
	711	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,69	-0,08	708	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,54	-0,04
731	278	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,04	0,05	698	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,02
	52	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,02	0,02	970	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
732	710	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,49	-0,03	715	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,45	0,00
	53	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,59	-0,05	712	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,55	-0,02
733	711	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,48	-0,16	710	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,52	-0,12
	972	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,52	-0,13	53	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,57	-0,10
734	353	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	-0,07	801	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,08

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
742	837	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,09	332	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,08
	838	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	839	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,12
	840	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,12	334	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,12
743	44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,14	334	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,14
	841	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,14	839	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,14
744	1020	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,06	-0,25	1029	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	-0,27
	297	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,06	-0,27	298	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	-0,29
745	37	0,00	0,00	0,00	1,42	1,90	0,07	981	0,00	0,00	0,00	0,52	1,23	0,04
	892	0,00	0,00	0,00	1,35	1,82	0,21	891	0,00	0,00	0,00	0,45	1,15	0,18
746	981	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,86	0,03	92	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,84	0,03
	891	0,00	0,00	0,00	0,03	0,92	0,07	897	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,90	0,06
747	99	0,00	0,00	0,00	0,18	0,03	-0,26	358	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	-0,26
	907	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-0,28	317	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,28
748	897	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,80	0,01	92	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,77	-0,05
	896	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,65	-0,02	903	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,62	-0,07
749	293	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,36	-0,11	905	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,07	-0,16
	93	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,46	-0,09	291	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,18	-0,14
750	96	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,05	-0,06	906	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,10
	293	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,17	-0,05	905	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09
751	96	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,21	0,00	293	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,27	0,01
	984	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,17	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,02
752	908	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,21	-0,03	983	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	0,02
	93	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,38	-0,02	293	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,36	0,04
753	907	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,30	908	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,20	-0,25
	978	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,37	-0,27	93	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,45	-0,22
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,12	116	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,13
	1030	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	-0,16	102	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,16
755	1032	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,07	1033	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	-0,01
	119	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,02	-0,08	359	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,02
756	119	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,05	118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,06
	1032	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,05	1034	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,06
757	910	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,03	0,19	41	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,06	0,17
	909	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,05	0,17	912	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,08	0,16
758	917	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,02	0,14	914	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,05	0,13
	41	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,02	0,13	913	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,06	0,12
759	926	0,00	0,00	0,00	-1,48	-0,69	-0,15	2	0,00	0,00	0,00	-1,55	-0,90	-0,10
	928	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,45	-0,15	940	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,66	-0,11
760	984	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-0,06	950	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,18	-0,11
	96	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,21	-0,09	945	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,18	-0,15
761	943	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,01	-0,15	88	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,11	-0,15
	942	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,01	-0,23	1035	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,09	-0,24
762	1035	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,03	0,04	88	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,12	-0,10
	940	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,20	0,09	947	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,11	-0,05
763	1035	0,00	0,00	0,00	-1,19	-0,82	-0,32	2	0,00	0,00	0,00	-0,96	-0,68	-0,10
	942	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,14	-0,21	273	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00
764	949	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,07	-0,12	359	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,37	-0,12
	357	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,09	-0,09	105	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,52	-0,09
765	119	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	-0,13	359	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	-0,14
	950	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-0,17	949	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,18
766	318	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,55	0,04	985	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,13	0,07
	105	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,59	-0,01	357	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,18	0,02
767	318	0,00	0,00	0,00	0,11	0,32	0,11	319	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	0,12
	985	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,13	954	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,14
768	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,12	958	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,14
	319	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,14	954	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,16
769	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,09	329	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	0,09
	958	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,10	328	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,10
770	263	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,01	5	0,00	0,00	0,00	0,09	0,34	-0,04
	1036	0,00	0,00	0,00	0,16	0,11	-0,24	300	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14	-0,29
771	1036	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,22	-0,17	300	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,17	-0,11
	1037	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,18	301	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	-0,12
772	1037	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,12	-0,01	301	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,02
	1038	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,07	302	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,03
773	1038	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,15	0,08	302	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	0,11
	1039	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,02	17	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,01
774	1039	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,06	17	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,06
	1040	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,02	303	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,03
775	1040	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	0,01
	1041	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,10	304	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	0,11
776	1041	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,07	304	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,07
	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,12	305	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,12
777	394	0,00	0,00	0,00	0,23	0,50	0,06	285	0,00	0,00	0,00	0,19	0,51	0,03
	395	0,00	0,00	0,00	0,16	0,38	0,04	73	0,00	0,00	0,00	0,12	0,38	0,00
778	72	0,00	0,00	0,00	0,23	0,14	0,07	413	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	-0,02
	285	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,01	0,10	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
779	435	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	-0,09	73						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
787	499	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,38	-0,25	497	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,82	-0,34
	56	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,13	0,16	480	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,38	0,36
	281	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,56	0,21	481	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,81	0,41
788	281	0,00	0,00	0,00	-1,04	-1,37	0,30	481	0,00	0,00	0,00	-0,78	-1,54	0,40
	57	0,00	0,00	0,00	-1,49	-2,21	0,14	487	0,00	0,00	0,00	-1,24	-2,38	0,24
789	490	0,00	0,00	0,00	-1,71	-2,67	-0,20	497	0,00	0,00	0,00	-1,04	-1,66	-0,35
	57	0,00	0,00	0,00	-1,58	-2,35	0,04	281	0,00	0,00	0,00	-0,91	-1,33	-0,12
790	484	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,28	-0,13	60	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,31	-0,10
	489	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,16	-0,20	282	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,19	-0,17
791	512	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,60	-0,17	528	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,64	-0,08
	60	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,84	-0,11	282	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,88	-0,01
792	61	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,20	-0,07	494	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,28	-0,08
	282	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,16	-0,19	489	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,24	-0,20
793	282	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,76	-0,09	530	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,82	-0,09
	61	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,74	-0,11	532	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,80	-0,11
794	539	0,00	0,00	0,00	1,06	0,43	-0,36	547	0,00	0,00	0,00	0,64	0,12	-0,41
	64	0,00	0,00	0,00	0,90	0,32	-0,22	283	0,00	0,00	0,00	0,49	0,01	-0,28
795	537	0,00	0,00	0,00	0,95	0,60	-0,05	64	0,00	0,00	0,00	0,91	0,89	-0,04
	538	0,00	0,00	0,00	0,72	0,51	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,68	0,79	0,01
796	549	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	0,04	541	0,00	0,00	0,00	0,16	0,33	-0,02
	65	0,00	0,00	0,00	0,18	0,24	-0,04	283	0,00	0,00	0,00	0,22	0,46	-0,11
797	547	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,02	-0,44	543	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,11	-0,24
	283	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,18	-0,34	65	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,27	-0,14
798	262	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,02	-0,02	1046	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,10
	15	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,01	275	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,09
799	1046	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,09	1047	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	0,13
	275	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,14	276	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,18
800	1047	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,03	0,20	1048	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,25
	276	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,19	277	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,25
801	274	0,00	0,00	0,00	0,63	1,08	0,15	630	0,00	0,00	0,00	0,31	1,14	0,16
	48	0,00	0,00	0,00	0,78	1,42	0,24	621	0,00	0,00	0,00	0,46	1,48	0,25
802	610	0,00	0,00	0,00	0,77	1,72	0,32	617	0,00	0,00	0,00	0,55	1,22	0,45
	48	0,00	0,00	0,00	0,78	1,54	0,23	274	0,00	0,00	0,00	0,56	1,04	0,35
803	617	0,00	0,00	0,00	0,63	0,85	0,52	618	0,00	0,00	0,00	0,28	0,24	0,49
	274	0,00	0,00	0,00	0,33	0,43	0,24	49	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,17	0,22
804	1048	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	0,22	1049	0,00	0,00	0,00	0,25	0,01	0,37
	277	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	0,20	49	0,00	0,00	0,00	0,27	0,05	0,34
805	1049	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,04	0,22	1050	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,08
	49	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,14	0,24	344	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,10
806	630	0,00	0,00	0,00	0,51	0,73	0,04	274	0,00	0,00	0,00	0,22	0,36	0,18
	631	0,00	0,00	0,00	0,26	0,21	0,04	49	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	0,18
807	632	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,06	0,09	631	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	0,16
	344	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,22	0,12	49	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,18	0,18
808	1050	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,18	1051	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	0,13
	344	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,19	345	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,14
809	1051	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,16	1052	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,15
	345	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,15	346	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,14
810	77	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,14	-0,09	863	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,24
	286	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30	-0,10	859	0,00	0,00	0,00	0,59	0,44	-0,25
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1053	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,15
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	347	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,15
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,15	1054	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,18
	347	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,15	348	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,17
813	687	0,00	0,00	0,00	0,02	0,45	0,22	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,23
	686	0,00	0,00	0,00	0,01	0,37	0,22	271	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,31	0,23
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,15	44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,16
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,14	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14
815	1058	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,15	1059	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,14
	336	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,15	335	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,14
816	37	0,00	0,00	0,00	0,97	0,90	0,33	269	0,00	0,00	0,00	0,94	0,76	0,51
	314	0,00	0,00	0,00	0,56	0,57	0,30	977	0,00	0,00	0,00	0,52	0,42	0,49
817	268	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,13	-0,10	101	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,13
	982	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,12	358	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,14
818	900	0,00	0,00	0,00	0,37	0,65	0,02	904	0,00	0,00	0,00	0,30	0,49	-0,06
	1	0,00	0,00	0,00	0,51	0,50	0,02	292	0,00	0,00	0,00	0,45	0,34	-0,06
819	904	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21	-0,04	906	0,00	0,00	0,00	0,40	0,16	-0,08
	292	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	-0,06	96	0,00	0,00	0,00	0,32	0,08	-0,11
820	1	0,00	0,00	0,00	0,49	0,38	-0,07	292	0,00	0,00	0,00	0,53	0,25	-0,09
	941	0,00	0,00	0,00	0,36	0,30	-0,07	944	0,00	0,00	0,00	0,41	0,16	-0,10
821	1060	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,14	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13
	337	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,14	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14
822	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	46	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,14
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1061	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,13
823	340	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,11	0,03	1062	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	0,03
	339	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,05	1063	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,05
824	1062	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	0,00	340	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,01
	1													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,35	309	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,35
	1067	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,37	309	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,37
	1068	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,35	310	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,35
833	56	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02	0,21	1069	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,24
	310	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,23	1068	0,00	0,00	0,00	0,18	0,09	0,26
834	56	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,28	310	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,13	0,37
	480	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,37	477	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,20	0,46
835	591	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	0,07	21	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,30	0,06
	600	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	0,15	589	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,23	0,15
836	322	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05	1023	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,04
	323	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,06	1070	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05
837	323	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	1070	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,02
	109	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,03	1071	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,03
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,30	1072	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,27
	311	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-0,28	1073	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	-0,26
839	313	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,23	1074	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,23
	312	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,31	1072	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,31
840	264	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,33	0,09	354	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,25	0,01
	1071	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	0,07	109	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,12	0,00
841	1074	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,07	-0,15	313	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,23	-0,23
	264	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46	0,04	31	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,62	-0,04
842	734	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,06	0,34	741	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,12	0,29
	33	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,15	0,32	744	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,21	0,27
843	311	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	-0,19	1073	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	-0,14
	56	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	-0,08	1069	0,00	0,00	0,00	0,18	0,21	-0,02
844	793	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	0,13	84	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,06
	795	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,17	0,07	290	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,25	0,00
845	324	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,20	0,07	325	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,11
	1026	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19	0,09	1075	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,13
846	325	0,00	0,00	0,00	0,36	0,11	0,15	326	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	0,12
	1075	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,01	1076	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,34	-0,04
847	326	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,35	0,09	85	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,40	0,21
	1076	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,32	0,06	1077	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,36	0,18
848	797	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,21	803	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,15
	84	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,16	-0,16	290	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,09
849	803	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,17	-0,05	805	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,14	-0,01
	290	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,05	85	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,11	-0,01
850	805	0,00	0,00	0,00	0,36	0,16	-0,01	804	0,00	0,00	0,00	0,25	0,15	-0,05
	330	0,00	0,00	0,00	0,47	0,17	-0,03	331	0,00	0,00	0,00	0,36	0,16	-0,06
851	1078	0,00	0,00	0,00	0,42	0,16	-0,12	1077	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,12	0,10
	330	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	-0,28	85	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,31	-0,06
852	330	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	-0,18	331	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,07
	1078	0,00	0,00	0,00	0,18	0,16	-0,17	1079	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	-0,06
853	804	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	-0,01	808	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,05
	331	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	-0,02	332	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,03
854	331	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05
	1079	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,01	1028	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,05
855	334	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,12	1080	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,11
	333	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,13	1027	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,12
856	44	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,14	1057	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,13
	334	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,15	1080	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,14
857	852	0,00	0,00	0,00	0,33	0,36	0,25	851	0,00	0,00	0,00	0,14	0,23	0,28
	35	0,00	0,00	0,00	0,27	0,40	0,31	853	0,00	0,00	0,00	0,08	0,27	0,34
858	863	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,32	297	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,26
	862	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	-0,41	298	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,35
859	862	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,22	-0,42	298	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	-0,30
	872	0,00	0,00	0,00	0,16	0,44	-0,40	299	0,00	0,00	0,00	0,25	0,46	-0,29
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,26	1081	0,00	0,00	0,00	0,21	0,06	-0,22
	298	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,27	299	0,00	0,00	0,00	0,20	0,13	-0,23
861	892	0,00	0,00	0,00	1,60	1,55	-0,25	871	0,00	0,00	0,00	0,97	0,98	-0,32
	37	0,00	0,00	0,00	1,51	1,68	-0,08	299	0,00	0,00	0,00	0,88	1,11	-0,15
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,59	0,34	0,01	269	0,00	0,00	0,00	1,29	0,59	0,26
	299	0,00	0,00	0,00	0,61	0,36	-0,05	37	0,00	0,00	0,00	1,31	0,61	0,20
863	1030	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,21	317	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,23
	1082	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,19	101	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,21
864	900	0,00	0,00	0,00	0,48	0,36	0,13	1	0,00	0,00	0,00	0,43	0,51	0,09
	901	0,00	0,00	0,00	0,32	0,19	0,14	273	0,00	0,00	0,00	0,28	0,33	0,10
865	116	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,09	1031	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,08
	360	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	-0,08	1034	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,08
866	926	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,51	0,41	922	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,20	0,35
	2	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,37	0,30	273	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,07	0,24
867	46	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,09	338	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,12
	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11
868	942	0,00	0,00	0,00	0,11	0,21	-0,03	273	0,00	0,00	0,00	0,20	0,33	0,00
	941	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	-0,02	1	0,00	0,00	0,00	0,36	0,33	0,00
869	1033	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,16	0,03	1083	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,02	-0,09

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
877	994	0,00	0,00	0,00	0,05	0,56	-0,07	993	0,00	0,00	0,00	0,05	0,56	-0,07
	369	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,08	-0,33	369	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,08	-0,33
	381	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,08	-0,33	7	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,08	-0,33
878	386	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,69	0,09	386	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,69	0,09
	385	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,69	0,09	303	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,69	0,09
879	382	0,00	0,00	0,00	0,58	0,18	-0,04	382	0,00	0,00	0,00	0,58	0,18	-0,04
	72	0,00	0,00	0,00	0,58	0,18	-0,04	409	0,00	0,00	0,00	0,58	0,18	-0,04
880	995	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,53	-0,20	995	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,53	-0,20
	7	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,53	-0,20	381	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,53	-0,20
881	1000	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	0,19	1000	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	0,19
	998	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	0,19	9	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	0,19
882	418	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,86	-0,11	418	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,86	-0,11
	1000	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,86	-0,11	9	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,86	-0,11
883	413	0,00	0,00	0,00	0,43	0,32	-0,09	413	0,00	0,00	0,00	0,43	0,32	-0,09
	409	0,00	0,00	0,00	0,43	0,32	-0,09	72	0,00	0,00	0,00	0,43	0,32	-0,09
884	68	0,00	0,00	0,00	0,65	0,13	0,03	68	0,00	0,00	0,00	0,65	0,13	0,03
	425	0,00	0,00	0,00	0,65	0,13	0,03	423	0,00	0,00	0,00	0,65	0,13	0,03
885	449	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,46	-0,33	449	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,46	-0,33
	445	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,46	-0,33	69	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,46	-0,33
886	23	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27	23	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27
	1045	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27	1003	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27
887	490	0,00	0,00	0,00	-2,20	-1,43	-0,02	490	0,00	0,00	0,00	-2,20	-1,43	-0,02
	487	0,00	0,00	0,00	-2,20	-1,43	-0,02	57	0,00	0,00	0,00	-2,20	-1,43	-0,02
888	512	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,63	-0,05	512	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,63	-0,05
	484	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,63	-0,05	60	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,63	-0,05
889	494	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,37	0,08	494	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,37	0,08
	495	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,37	0,08	61	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,37	0,08
890	530	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,05	0,00	530	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,05	0,00
	528	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,05	0,00	282	0,00	0,00	0,00	-0,37	-1,05	0,00
891	537	0,00	0,00	0,00	0,81	1,03	-0,09	537	0,00	0,00	0,00	0,81	1,03	-0,09
	64	0,00	0,00	0,00	0,81	1,03	-0,09	539	0,00	0,00	0,00	0,81	1,03	-0,09
892	283	0,00	0,00	0,00	0,40	0,75	0,03	283	0,00	0,00	0,00	0,40	0,75	0,03
	538	0,00	0,00	0,00	0,40	0,75	0,03	541	0,00	0,00	0,00	0,40	0,75	0,03
893	544	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,20	-0,07	544	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,20	-0,07
	543	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,20	-0,07	65	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,20	-0,07
894	553	0,00	0,00	0,00	0,19	0,85	0,02	553	0,00	0,00	0,00	0,19	0,85	0,02
	11	0,00	0,00	0,00	0,19	0,85	0,02	1005	0,00	0,00	0,00	0,19	0,85	0,02
895	11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,25	11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,25
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,25	1005	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,25
896	13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27	0,06	13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27	0,06
	1009	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27	0,06	566	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27	0,06
897	1010	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	0,20	1010	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	0,20
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	0,20	13	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	0,20
898	13	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06	13	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06
	566	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06	568	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06
899	574	0,00	0,00	0,00	0,31	0,41	0,17	574	0,00	0,00	0,00	0,31	0,41	0,17
	19	0,00	0,00	0,00	0,31	0,41	0,17	577	0,00	0,00	0,00	0,31	0,41	0,17
900	576	0,00	0,00	0,00	0,39	0,70	0,03	576	0,00	0,00	0,00	0,39	0,70	0,03
	19	0,00	0,00	0,00	0,39	0,70	0,03	574	0,00	0,00	0,00	0,39	0,70	0,03
901	588	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	0,17	588	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	0,17
	591	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	0,17	21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	0,17
902	588	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,31	588	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,31
	21	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,31	589	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,31
903	1011	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,14	0,17	1011	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,14	0,17
	1010	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,14	0,17	573	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,14	0,17
904	15	0,00	0,00	0,00	0,34	1,09	0,23	15	0,00	0,00	0,00	0,34	1,09	0,23
	262	0,00	0,00	0,00	0,34	1,09	0,23	1015	0,00	0,00	0,00	0,34	1,09	0,23
905	621	0,00	0,00	0,00	1,06	1,07	0,29	621	0,00	0,00	0,00	1,06	1,07	0,29
	48	0,00	0,00	0,00	1,06	1,07	0,29	610	0,00	0,00	0,00	1,06	1,07	0,29
906	1016	0,00	0,00	0,00	1,31	0,82	-0,35	1016	0,00	0,00	0,00	1,31	0,82	-0,35
	270	0,00	0,00	0,00	1,31	0,82	-0,35	294	0,00	0,00	0,00	1,31	0,82	-0,35
907	296	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,43	0,14	296	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,43	0,14
	959	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,43	0,14	77	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,43	0,14
908	29	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,38	29	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,38
	597	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,38	651	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,38
909	665	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,11	0,19	665	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,11	0,19
	29	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,11	0,19	651	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,11	0,19
910	961	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,38	961	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,38
	684	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,38	664	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,38
911	685	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26	685	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26
	684	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26	27	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26
912	686	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,22	686	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,22
	685	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,22	271	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,22
913	966	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,25	966	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,25
	687	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,25	1055	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,25
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,17	1054	0,00	0,00	0,00	0,010		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
922	734	0,00	0,00	0,00	0,57	0,27	0,20	735	0,00	0,00	0,00	0,57	0,27	0,20
	744	0,00	0,00	0,00	0,39	0,08	0,07	744	0,00	0,00	0,00	0,39	0,08	0,07
	33	0,00	0,00	0,00	0,39	0,08	0,07	735	0,00	0,00	0,00	0,39	0,08	0,07
923	61	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,67	-0,04	61	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,67	-0,04
	495	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,67	-0,04	532	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,67	-0,04
924	782	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08	782	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08
	974	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08	352	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08
925	794	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07	794	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07
	1025	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07	795	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07
926	112	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,28	-0,10	112	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,28	-0,10
	324	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,28	-0,10	1024	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,28	-0,10
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,29	0,05	0,11	1025	0,00	0,00	0,00	0,29	0,05	0,11
	325	0,00	0,00	0,00	0,29	0,05	0,11	326	0,00	0,00	0,00	0,29	0,05	0,11
928	324	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,02	324	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,02
	325	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,02	801	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,02
929	84	0,00	0,00	0,00	0,46	0,19	0,01	84	0,00	0,00	0,00	0,46	0,19	0,01
	797	0,00	0,00	0,00	0,46	0,19	0,01	793	0,00	0,00	0,00	0,46	0,19	0,01
930	805	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,08	-0,04	805	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,08	-0,04
	85	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,08	-0,04	330	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,08	-0,04
931	85	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,55	-0,10	85	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,55	-0,10
	290	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,55	-0,10	326	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,55	-0,10
932	824	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,09	824	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,09
	822	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,09	39	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,09
933	824	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,10	824	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,10
	39	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,10	830	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,10
934	808	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07	808	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07
	332	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07	837	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07
935	333	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10	333	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10
	334	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10	840	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10
936	842	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,15	842	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,15
	841	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,15	44	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,15
937	335	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14	335	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14
	1056	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14	1059	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14
938	65	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04	65	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04
	549	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04	544	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04
939	865	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,30	865	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,30
	853	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,30	35	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,30
940	76	0,00	0,00	0,00	1,10	2,73	-0,13	76	0,00	0,00	0,00	1,10	2,73	-0,13
	545	0,00	0,00	0,00	1,10	2,73	-0,13	858	0,00	0,00	0,00	1,10	2,73	-0,13
941	865	0,00	0,00	0,00	0,12	0,33	0,14	865	0,00	0,00	0,00	0,12	0,33	0,14
	35	0,00	0,00	0,00	0,12	0,33	0,14	852	0,00	0,00	0,00	0,12	0,33	0,14
942	872	0,00	0,00	0,00	0,24	0,81	-0,31	872	0,00	0,00	0,00	0,24	0,81	-0,31
	871	0,00	0,00	0,00	0,24	0,81	-0,31	299	0,00	0,00	0,00	0,24	0,81	-0,31
943	314	0,00	0,00	0,00	0,79	0,35	0,22	314	0,00	0,00	0,00	0,79	0,35	0,22
	37	0,00	0,00	0,00	0,79	0,35	0,22	981	0,00	0,00	0,00	0,79	0,35	0,22
944	315	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,22	315	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,22
	977	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,22	314	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,22
945	317	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,22	317	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,22
	101	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,22	358	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,22
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,14	268	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,14
	101	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,14	1082	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,14
947	863	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,29	-0,20	863	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,29	-0,20
	297	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,29	-0,20	77	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,29	-0,20
948	102	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,23	102	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,23
	1030	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,23	317	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,23
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15	116	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15
	102	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15	908	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15
950	360	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05	360	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05
	118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05	1034	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,05
951	910	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,17	910	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,17
	41	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,17	917	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,17
952	913	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,14	913	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,14
	41	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,14	912	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,14
953	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25
	901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25
954	1063	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,08	1063	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,08
	339	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,08	338	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04	0,08
955	80	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,03	80	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,03
	1064	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,03	1066	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,03
956	1066	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,04	1066	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,04
	287	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,04	80	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,04
957	1035	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,27	-0,05	1035	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,27	-0,05
	2	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,27	-0,05	940	0,00	0,00	0,00	-1,29	-0,27	-0,05
958	355	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,12	-0,13	355	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,12	-0,13
	946	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,12	-0,13	89	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,12	-0,13
959	357	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,01	-0,14	3						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
967	106	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,05	267	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,05
	1103	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,31	-0,41	1104	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,18	-0,47
	1102	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,18	-0,46	1105	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,23	-0,52
968	1107	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,23	-0,63	1105	0,00	0,00	0,00	-0,76	-1,28	-0,75
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,22	1104	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,17	-0,34
969	1105	0,00	0,00	0,00	-1,59	-0,53	0,50	1097	0,00	0,00	0,00	-1,92	-0,43	0,46
	1102	0,00	0,00	0,00	-1,48	-0,49	0,36	1098	0,00	0,00	0,00	-1,81	-0,39	0,32
970	1108	0,00	0,00	0,00	0,32	0,21	-0,28	1091	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,31
	1098	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	-0,38	157	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,13	-0,41
971	1107	0,00	0,00	0,00	-1,63	-0,60	0,94	1096	0,00	0,00	0,00	-2,21	-0,45	0,92
	1105	0,00	0,00	0,00	-1,57	-0,62	0,73	1097	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,47	0,70
972	1109	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,27	0,27	1103	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,24	0,30
	1090	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,21	0,24	1110	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,19	0,26
973	1110	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,14	0,37	1103	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,26	0,39
	1111	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,10	0,37	1102	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,22	0,40
974	1103	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,45	0,35	1109	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,49	0,32
	1104	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,45	0,39	1112	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,50	0,35
975	188	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	0,27	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,30
	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,29	1112	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,21	0,32
976	1114	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,27	1101	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12	0,33
	1088	0,00	0,00	0,00	0,14	0,25	0,21	188	0,00	0,00	0,00	0,09	0,28	0,27
977	1101	0,00	0,00	0,00	0,09	0,54	0,30	1100	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,45	0,27
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,33	1107	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,02	0,30
978	1098	0,00	0,00	0,00	-1,20	-0,35	0,04	157	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,05	0,04
	1102	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,37	0,31	1111	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,04	0,30
979	158	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,06	1,15	1096	0,00	0,00	0,00	-2,05	-0,82	1,32
	1099	0,00	0,00	0,00	0,26	0,52	0,67	1107	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,36	0,84
980	1099	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,66	1115	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,13	0,62
	158	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,52	1092	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,38	0,47
981	1116	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,06	0,23	1108	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	0,14
	1097	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,09	0,29	1098	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,20
982	158	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,29	1,73	1117	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1,26
	1096	0,00	0,00	0,00	0,89	0,24	1,55	1116	0,00	0,00	0,00	0,85	0,54	1,08
983	1115	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,52	1100	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,08	0,53
	1114	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,39	1101	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,40
984	1090	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,31	0,13	1090	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,31	0,13
	1109	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,31	0,13	1089	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,31	0,13
985	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	0,20	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	0,20
	188	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	0,20	1088	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	0,20
986	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,27	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,27
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,27	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,27
987	1106	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	0,34	1106	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	0,34
	1112	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	0,34	1104	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	0,34
988	1099	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,41	1099	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,41
	1115	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,41	1100	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,41
989	1099	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,53	0,39	1099	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,53	0,39
	1100	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,53	0,39	1107	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,53	0,39
990	1117	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,62	1,27	1117	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,62	1,27
	1092	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,62	1,27	158	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,62	1,27
991	1096	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,52	1096	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,52
	1097	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,52	1116	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,52
992	1121	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	-0,25	1125	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	-0,24
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,19	-0,14	1126	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,07	-0,13
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	-0,14	1130	0,00	0,00	0,00	0,11	0,36	-0,19
	1128	0,00	0,00	0,00	0,26	0,42	-0,19	1129	0,00	0,00	0,00	0,22	0,52	-0,24
994	1133	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,03	-0,04	1134	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,03	-0,04
	1132	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,04	-0,02	1135	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,05	-0,02
995	1133	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,06	1136	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,07
	1134	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,03	-0,06	1131	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,07
996	1137	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,09	-0,06	1138	0,00	0,00	0,00	-1,02	-0,19	-0,05
	1123	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,13	0,02	1124	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,23	0,03
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,96	-0,01	0,00	1139	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,09	0,17
	1138	0,00	0,00	0,00	-1,15	-0,07	-0,07	1120	0,00	0,00	0,00	-1,12	0,04	0,10
998	181	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,14	-0,09	1118	0,00	0,00	0,00	0,63	0,30	-0,92
	1093	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,00	0,11	1140	0,00	0,00	0,00	1,14	0,45	-0,72
999	1118	0,00	0,00	0,00	-1,96	-0,35	0,01	1124	0,00	0,00	0,00	-1,36	-0,30	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	-1,88	-0,33	0,12	1138	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,28	0,11
1000	1141	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,04	0,03	1132	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,07	0,02
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,11	0,05	1135	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,14	0,04
1001	1138	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,04	-0,03	1137	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,01	-0,06
	1127	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,05	-0,03	1126	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,09	-0,06
1002	1128	0,00	0,00	0,00	0,27	0,78	-0,46	1129	0,00	0,00	0,00	0,11	0,78	-0,36
	172	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,96	-0,40	1094	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,97	-0,30
1003	1134	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,11	-0,11	1128	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	-0,21
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,20	-0,10	1121	0,00	0,00	0,00	0,08	0,32	-0,20</

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1012	1124	0,00	0,00	0,00	-1,87	-0,60	-0,30	181	0,00	0,00	0,00	-1,87	-0,60	-0,30
	1137	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,07	-0,10	1137	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,07	-0,10
	1126	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,07	-0,10	1122	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,07	-0,10
1013	1121	0,00	0,00	0,00	0,49	0,66	-0,52	1121	0,00	0,00	0,00	0,49	0,66	-0,52
	1125	0,00	0,00	0,00	0,49	0,66	-0,52	172	0,00	0,00	0,00	0,49	0,66	-0,52
1014	1121	0,00	0,00	0,00	0,77	1,16	-0,21	1121	0,00	0,00	0,00	0,77	1,16	-0,21
	172	0,00	0,00	0,00	0,77	1,16	-0,21	1128	0,00	0,00	0,00	0,77	1,16	-0,21
1015	1131	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09	1131	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09
	1134	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09	1128	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09
1016	1137	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,15	-0,03	1137	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,15	-0,03
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,15	-0,03	1123	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,15	-0,03
1017	1152	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,16	1151	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,26
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,20	0,12	1150	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	0,22
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	-0,07	1149	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,11
	1145	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,08	-0,10	1150	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,15
1019	1145	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	-0,16	1150	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	-0,17
	247	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	-0,15	1148	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,03	-0,17
1020	1150	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,21	1151	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,15
	1148	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,04	-0,20	249	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,04	-0,14
1021	249	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15	1151	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,03
	1146	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,09	-0,30	1152	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	-0,18
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,12	-0,22	1147	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,02
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,12	-0,31	1152	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,11
1023	250	0,00	0,00	0,00	0,56	0,07	0,01	250	0,00	0,00	0,00	0,56	0,07	0,01
	1152	0,00	0,00	0,00	0,56	0,07	0,01	1146	0,00	0,00	0,00	0,56	0,07	0,01
1024	1147	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,72	-0,25	1147	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,72	-0,25
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,72	-0,25	250	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,72	-0,25
1025	1156	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,20	1160	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,20
	1157	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,14	-0,11	1161	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,05	-0,11
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,11	0,21	-0,10	1165	0,00	0,00	0,00	0,08	0,29	-0,14
	1163	0,00	0,00	0,00	0,20	0,35	-0,14	1164	0,00	0,00	0,00	0,17	0,43	-0,17
1027	1168	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,02	-0,02	1169	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,02	-0,02
	1167	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,03	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,03	0,00
1028	1168	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,04	1171	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,05
	1169	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	-0,04	1166	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,04
1029	1172	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,16	-0,06	1173	0,00	0,00	0,00	-0,96	-0,28	-0,05
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,16	0,03	1159	0,00	0,00	0,00	-0,91	-0,28	0,04
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,98	-0,03	-0,06	1174	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,14	0,13
	1173	0,00	0,00	0,00	-1,20	-0,12	-0,15	1155	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,05	0,03
1031	251	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,04	-0,38	1153	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,19
	1142	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,07	-0,30	1175	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	-0,10
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-1,96	-0,30	-0,09	1159	0,00	0,00	0,00	-1,12	-0,22	-0,07
	1154	0,00	0,00	0,00	-2,03	-0,52	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	-1,19	-0,44	0,02
1033	1176	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,06	0,00	1167	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,03	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,02	0,04	1170	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,07	0,05
1034	1173	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,08	-0,07	1172	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,04	-0,07
	1162	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,00	-0,07	1161	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,04	-0,07
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,22	0,66	-0,35	1164	0,00	0,00	0,00	0,09	0,66	-0,27
	244	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,83	-0,30	1143	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,84	-0,22
1036	1169	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,08	-0,07	1163	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,18	-0,16
	1157	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,16	-0,07	1156	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	-0,15
1037	1170	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,09	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,07	-0,03
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,04	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,03	-0,02
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,05	1144	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	-0,04
	1166	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,06	1165	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	-0,06
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,23	1175	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,23
	1154	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,23	1153	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,23
1040	1175	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,23	-0,04	1175	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,23	-0,04
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,23	-0,04	1154	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,23	-0,04
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,61	0,03	1154	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,61	0,03
	1155	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,61	0,03	1173	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,61	0,03
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,07	0,03	1159	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,07	0,03
	1176	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,07	0,03	251	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,07	0,03
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,30	-0,04	1170	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,30	-0,04
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,30	-0,04	1158	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,30	-0,04
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,04	-0,10	1153	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,04	-0,10
	1159	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,04	-0,10	251	0,00	0,00	0,00	-1,50	-0,04	-0,10
1045	1172	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,04	-0,09	1172	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,04	-0,09
	1161	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,04	-0,09	1157	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,04	-0,09
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,35	0,56	-0,42	1156	0,00	0,00	0,00	0,35	0,56	-0,42
	1160	0,00	0,00	0,00	0,35	0,56	-0,42	244	0,00	0,00	0,00	0,35	0,56	-0,42
1047	1156	0,00	0,00	0,00	0,60	0,98	-0,15	1156	0,00	0,00	0,00	0,60	0,98	-0,15
	244	0,00	0,00	0,00	0,60	0,98	-0,15	1163	0,00	0,00	0,00	0,60	0,98	-0,15
1048	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06	1163	0,00	0,00	0			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1057	1184	-0,12	-0,92	0,26	-0,01	-0,13	-0,05	1185	0,08	0,07	0,15	-0,03	-0,18	-0,05
	1188	-0,46	-0,29	1,81	-0,04	-0,01	-0,13	1189	-0,33	0,36	1,11	0,39	0,13	0,00
	274	-0,26	-0,25	1,27	-0,05	-0,26	-0,21	49	-0,12	0,40	0,57	-0,02	-0,10	-0,08
1058	1190	-0,31	-4,19	0,22	0,02	-0,17	0,02	1191	0,37	-0,79	1,34	-0,11	-0,05	0,00
	1187	-0,50	-4,23	0,31	0,01	-0,11	-0,09	1188	0,18	-0,83	1,43	-0,02	0,00	-0,11
1059	1191	-0,65	-1,00	1,32	-0,13	-0,06	-0,07	1192	-0,10	1,77	0,16	0,43	0,11	-0,08
	1188	-0,35	-0,94	1,83	-0,04	-0,01	-0,07	1189	0,21	1,83	0,67	0,37	0,03	-0,09
1060	50	-1,33	-7,42	0,64	-0,02	-0,09	-0,06	1193	0,06	-0,48	1,95	-0,18	-0,88	-0,04
	1190	-0,82	-7,32	0,43	-0,01	-0,31	0,09	1191	0,57	-0,38	1,74	-0,08	0,08	0,10
1061	1193	-0,10	-0,32	0,44	-0,18	-0,88	0,23	51	0,68	3,63	-0,42	0,00	-0,01	0,11
	1191	-0,61	-0,42	1,72	-0,10	0,08	-0,07	1192	0,18	3,53	0,86	0,42	0,08	-0,19
1062	1195	0,14	0,09	-0,03	0,06	0,35	-0,07	1196	0,15	0,16	-0,04	0,01	0,36	-0,10
	275	0,03	0,07	0,01	0,16	0,80	0,10	276	0,04	0,14	0,00	0,08	0,40	0,08
1063	1196	0,05	0,12	-0,15	0,03	0,37	-0,14	1197	0,10	0,38	-0,20	-0,03	0,39	-0,20
	276	0,06	0,12	-0,09	0,08	0,40	0,12	277	0,12	0,38	-0,14	-0,04	-0,19	0,07
1064	1197	-0,15	0,39	-0,44	-0,03	0,39	-0,26	1189	-0,13	0,47	-0,46	0,38	0,57	-0,20
	277	0,04	0,43	-0,30	-0,04	-0,19	0,08	49	0,06	0,50	-0,32	-0,20	-1,00	0,14
1065	1198	0,05	0,25	-0,12	-0,01	0,42	-0,02	1199	0,04	0,19	-0,23	-0,05	0,34	-0,05
	1194	0,04	0,25	0,11	-0,02	0,46	0,04	1195	0,03	0,19	0,01	0,08	0,43	0,00
1066	1199	0,21	0,20	-0,12	-0,04	0,34	-0,04	1200	0,20	0,15	-0,14	-0,04	0,37	-0,09
	1195	0,13	0,19	-0,02	0,08	0,43	-0,03	1196	0,12	0,13	-0,04	0,01	0,37	-0,09
1067	1200	0,22	0,14	0,06	-0,06	0,37	-0,08	1201	0,33	0,65	0,16	0,01	0,41	-0,10
	1196	0,00	0,10	-0,14	0,03	0,38	-0,11	1197	0,10	0,61	-0,04	-0,03	0,40	-0,13
1068	1201	-0,29	0,52	0,06	-0,03	0,41	-0,06	1192	-0,14	1,29	-0,07	0,46	0,53	-0,03
	1197	-0,06	0,57	-0,27	-0,03	0,40	-0,16	1189	0,09	1,33	-0,40	0,40	0,66	-0,13
1069	16	0,14	0,81	-0,30	0,31	1,55	-0,53	1202	-0,02	0,02	-0,58	-0,04	-0,21	-0,46
	1198	0,18	0,82	0,10	-0,07	0,11	0,10	1199	0,03	0,03	-0,18	-0,01	0,54	0,17
1070	1202	0,01	0,00	-0,05	-0,04	-0,21	-0,15	1203	0,02	0,06	-0,16	0,01	0,05	-0,07
	1199	0,20	0,04	-0,07	0,00	0,54	-0,14	1200	0,21	0,09	-0,18	-0,06	0,27	-0,06
1071	1203	0,03	0,05	-0,02	0,01	0,05	-0,07	1204	0,04	0,11	-0,04	-0,08	-0,42	0,00
	1200	0,23	0,10	0,01	-0,08	0,27	-0,05	1201	0,25	0,15	-0,01	0,07	0,71	0,02
1072	1204	0,01	0,13	1,07	-0,08	-0,42	0,37	51	0,53	2,74	1,13	0,42	2,10	0,29
	1201	-0,40	0,04	-0,11	0,03	0,70	-0,30	1192	0,12	2,66	-0,05	0,29	-0,30	-0,39
1073	1206	-0,01	-0,01	-0,22	0,10	-0,01	-0,38	1207	-0,02	-0,08	-0,29	0,25	0,06	-0,26
	278	-0,02	-0,01	-0,22	0,06	0,28	-0,15	279	-0,03	-0,08	-0,28	-0,04	-0,20	-0,04
1074	1207	0,10	-0,07	-0,25	0,24	0,05	-0,17	1208	0,09	-0,15	-0,27	0,16	0,13	-0,06
	279	0,00	-0,09	-0,25	-0,04	-0,20	-0,10	280	-0,02	-0,17	-0,27	-0,09	-0,44	0,01
1075	1208	0,10	-0,26	-0,17	0,13	0,12	-0,02	1209	0,25	0,50	-0,35	0,03	0,22	0,01
	280	0,14	-0,25	-0,20	-0,09	-0,44	-0,02	53	0,29	0,51	-0,37	-0,11	-0,57	0,01
1076	1210	-0,05	0,16	0,02	-1,60	-1,31	-0,18	1211	-0,06	0,12	-0,25	0,61	0,39	-0,30
	1205	0,02	0,18	-0,09	-0,32	0,97	-0,16	1206	0,01	0,13	-0,36	0,01	-0,26	-0,28
1077	1211	-0,02	0,12	-0,24	0,40	0,35	-0,09	1212	-0,06	-0,07	-0,35	0,56	0,61	0,05
	1206	0,04	0,14	-0,27	0,05	-0,25	-0,34	1207	0,01	-0,05	-0,38	0,25	0,04	-0,21
1078	1212	-0,02	-0,06	-0,32	0,55	0,61	0,00	1213	-0,05	-0,21	-0,37	0,42	0,77	0,11
	1207	0,10	-0,03	-0,34	0,24	0,04	-0,15	1208	0,07	-0,18	-0,40	0,15	0,11	-0,04
1079	1213	0,10	-0,18	-0,28	0,49	0,78	0,09	1214	0,07	-0,32	-0,01	-0,02	0,72	0,11
	1208	-0,08	-0,21	-0,30	0,13	0,10	0,01	1209	-0,11	-0,36	-0,03	0,03	0,19	0,03
1080	54	0,14	0,51	0,06	-0,08	-0,40	0,86	1215	0,10	0,32	-0,08	0,69	3,45	1,13
	1210	0,05	0,49	-0,20	-1,26	0,39	-0,57	1211	0,01	0,30	-0,35	0,47	-0,29	-0,30
1081	1215	0,09	0,32	-0,25	0,69	3,45	0,35	1216	0,02	-0,02	-0,28	0,50	2,49	0,10
	1211	0,03	0,31	-0,34	0,27	-0,33	0,28	1212	-0,04	-0,03	-0,36	0,60	0,80	0,03
1082	1216	0,00	-0,01	-0,29	0,50	2,49	0,01	1217	-0,07	-0,36	-0,29	0,57	2,86	-0,22
	1212	-0,02	-0,01	-0,33	0,59	0,80	0,10	1213	-0,09	-0,36	-0,33	0,30	0,21	-0,13
1083	1217	-0,12	-0,34	-0,25	0,57	2,86	-1,07	55	-0,25	-0,99	-0,18	-0,43	-2,16	-1,12
	1213	0,02	-0,31	-0,24	0,38	0,23	0,68	1214	-0,11	-0,96	-0,18	0,18	1,73	0,63
1084	1219	0,21	-0,56	0,34	0,07	0,03	-0,27	1220	0,98	3,31	-1,31	0,04	0,13	-0,24
	281	0,55	-0,49	0,45	0,00	0,02	-0,09	57	1,32	3,37	-1,20	-0,11	-0,54	-0,06
1085	1221	-0,04	-0,66	-0,03	-0,77	-0,68	-0,13	1222	0,20	0,52	-0,30	0,40	0,38	-0,16
	1218	0,21	-0,61	-0,09	-0,21	0,54	-0,16	1219	0,44	0,57	-0,36	0,05	-0,16	-0,19
1086	1222	-0,01	0,54	-0,03	0,36	0,37	0,00	1223	0,30	2,09	0,12	-0,08	0,58	0,01
	1219	-0,24	0,49	-0,17	0,04	-0,16	-0,22	1220	0,07	2,04	-0,02	0,02	0,06	-0,21
1087	58	0,02	-1,11	-0,43	-0,04	-0,18	0,50	1224	0,25	0,05	0,08	0,47	2,33	0,63
	1221	0,07	-1,10	-0,59	-0,58	0,25	-0,30	1222	0,30	0,06	-0,08	0,31	-0,06	-0,18
1088	1224	-0,16	0,46	0,60	0,47	2,33	0,07	59	0,18	2,15	0,02	0,20	0,98	0,03
	1222	-0,26	0,44	0,19	0,27	-0,07	0,19	1223	0,08	2,13	-0,39	-0,02	0,87	0,15
1089	1226	0,35	-0,24	-0,95	0,33	1,44	0,15	1227	0,33	-0,33	-0,76	-0,07	1,66	0,01
	282	0,26	-0,26	-0,75	0,61	3,04	0,00	61	0,24	-0,35	-0,56	0,62	3,09	-0,14
1090	1228	0,09	3,06	-0,21	-0,03	0,47	-0,15	1229	-0,51	0,05	-1,23	0,19	0,32	-0,01
	1225	0,55	3,15	-0,09	-0,04	1,60	0,02	1226	-0,06	0,14	-1,11	0,32	1,49	0,15
1091	1229	0,52	0,33	-1,20	0,17	0,31	0,04	1230	-0,11	-2,77	-0,23	0,08	0,01	0,25
	1226	0,09	0,25	-1,05	0,34	1,49	0,03	1227	-0,53	-2,86	-0,08	-0,06	1,70	0,25
1092	62	1,01	5,19	-0,45	-0,04	-0,19	-0,33	1231	0,01	0,19	-1,03	0,09	0,44	-0,33
	1228	0,43	5,07	-0,27	0,01	0,68	-0,19	1229	-0,57	0,07	-0,86	0,08	-0,22	-0,19
1093	1231	0,01	0,19	-0,91	0,09	0,44	-1,13	63	-1,00	-4,87	-0,46	-0,95	-4,77	-1,21
	1229	0,52	0											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
1102	1240	-0,12	-0,03	-1,03	0,17	1,29	-0,08	1241	-0,42	-1,53	-0,08	-0,03	1,36	-0,05
	70	0,78	3,33	-0,46	0,17	0,86	-0,20	1245	0,10	-0,11	-0,73	0,20	0,99	-0,07
	1242	0,38	3,25	-0,41	0,00	1,16	-0,18	1243	-0,30	-0,19	-0,68	0,12	0,99	-0,05
1103	1245	-0,10	0,07	-0,73	0,20	0,99	-0,14	71	-0,79	-3,36	-0,46	0,10	0,49	-0,02
	1243	0,31	0,15	-0,68	0,11	0,99	-0,02	1244	-0,38	-3,28	-0,41	0,02	1,17	0,10
1104	1247	0,21	-0,06	-1,00	0,19	1,37	-0,04	1248	0,10	-0,65	-0,44	-0,01	1,52	-0,20
	285	0,17	-0,07	-0,85	0,37	1,86	0,02	73	0,05	-0,66	-0,29	0,30	1,52	-0,14
1105	1249	0,06	2,69	-0,23	-0,01	1,14	-0,13	1250	-0,51	-0,19	-1,30	0,13	1,10	-0,09
	1246	0,54	2,79	-0,09	-0,03	1,50	-0,04	1247	-0,03	-0,09	-1,15	0,20	1,40	0,00
1106	1250	0,52	0,09	-1,32	0,13	1,10	-0,03	1251	-0,06	-2,77	-0,24	0,00	1,11	0,00
	1247	0,01	-0,01	-1,16	0,20	1,40	-0,09	1248	-0,56	-2,87	-0,08	-0,03	1,46	-0,06
1107	74	1,02	4,99	-0,50	0,16	0,78	-0,21	1252	0,01	-0,07	-1,02	0,19	0,94	-0,08
	1249	0,49	4,88	-0,38	0,00	1,19	-0,19	1250	-0,53	-0,18	-0,90	0,11	1,02	-0,06
1108	1252	0,00	-0,06	-1,10	0,19	0,94	-0,15	75	-0,99	-5,03	-0,47	0,09	0,45	-0,03
	1250	0,56	0,05	-0,92	0,11	1,02	-0,03	1251	-0,44	-4,92	-0,28	0,02	1,20	0,09
1109	1254	-0,36	-0,11	-0,06	-0,11	-0,21	0,01	1255	-0,22	0,60	-0,03	0,32	0,98	0,04
	286	0,04	-0,03	0,25	-0,05	-0,27	-0,13	77	0,19	0,68	0,28	-0,21	-1,04	-0,11
1110	1256	-0,36	-2,75	-0,03	-0,01	0,30	-0,04	1257	0,07	-0,59	-0,30	0,05	-0,09	-0,03
	1253	-0,10	-2,70	0,03	0,00	-0,18	-0,01	1254	0,33	-0,54	-0,24	-0,02	0,15	-0,01
1111	1257	-0,16	-0,65	-0,84	0,07	-0,08	0,01	1258	0,20	1,18	-0,28	0,04	0,85	-0,04
	1254	-0,49	-0,71	-0,47	-0,04	0,15	0,04	1255	-0,12	1,11	0,08	-0,05	-0,86	-0,01
1112	78	-0,12	-2,29	-0,15	0,14	0,71	-0,14	1259	0,22	-0,57	0,54	0,08	0,40	-0,14
	1256	0,05	-2,26	-0,69	-0,05	0,14	-0,06	1257	0,39	-0,54	0,00	0,13	0,27	-0,06
1113	1259	-0,09	-0,24	-0,79	0,08	0,40	-0,24	79	0,23	1,38	-0,34	0,20	1,00	-0,22
	1257	-0,17	-0,25	-0,54	0,14	0,28	-0,01	1258	0,16	1,37	-0,10	-0,32	-0,97	0,01
1114	1261	-0,09	0,24	-0,19	0,00	-0,07	-0,06	1262	-0,14	0,00	-0,34	-0,03	-0,09	-0,06
	287	0,02	0,26	-0,21	-0,03	-0,15	0,03	288	-0,03	0,03	-0,36	-0,05	-0,27	0,03
1115	1262	0,19	0,04	-0,33	-0,02	-0,08	-0,04	1263	0,14	-0,19	-0,16	-0,05	-0,11	-0,05
	288	0,04	0,01	-0,36	-0,05	-0,27	0,01	289	-0,01	-0,22	-0,18	-0,06	-0,32	0,00
1116	1263	0,33	-0,16	-0,22	-0,04	-0,11	-0,03	1264	0,31	-0,26	0,15	-0,07	-0,14	-0,04
	289	0,01	-0,22	-0,19	-0,06	-0,32	-0,02	81	-0,01	-0,32	0,18	-0,06	-0,31	-0,03
1117	1265	-0,55	1,12	0,15	0,03	0,07	-0,09	1266	-0,60	0,87	-0,45	0,04	0,06	-0,08
	1260	-0,17	1,20	0,23	0,02	-0,03	-0,06	1261	-0,22	0,94	-0,37	-0,01	-0,06	-0,05
1118	1266	-0,25	0,90	-0,69	0,04	0,06	-0,08	1267	-0,44	-0,08	-0,97	0,01	0,04	-0,07
	1261	0,07	0,97	-0,33	0,00	-0,06	-0,05	1262	-0,13	-0,02	-0,62	-0,03	-0,10	-0,04
1119	1267	0,48	0,09	-0,98	0,02	0,04	-0,07	1268	0,28	-0,91	-0,68	-0,02	0,01	-0,07
	1262	0,18	0,03	-0,61	-0,02	-0,09	-0,04	1263	-0,02	-0,97	-0,31	-0,05	-0,12	-0,04
1120	1268	0,71	-0,86	-0,42	-0,02	0,01	-0,06	1269	0,67	-1,04	0,25	-0,01	-0,01	-0,05
	1263	0,22	-0,96	-0,37	-0,04	-0,12	-0,04	1264	0,19	-1,13	0,30	-0,06	-0,13	-0,04
1121	82	0,01	3,36	0,24	0,03	0,13	-0,03	1270	-0,16	2,50	-1,28	0,07	0,34	-0,05
	1265	-0,69	3,22	0,73	0,03	0,10	-0,11	1266	-0,86	2,36	-0,79	0,03	0,01	-0,12
1122	1270	0,37	2,39	-1,30	0,07	0,34	-0,12	1271	-0,10	0,02	-1,59	0,04	0,19	-0,13
	1266	-0,05	2,31	-1,03	0,03	0,01	-0,05	1267	-0,53	-0,07	-1,32	0,01	0,04	-0,06
1123	1271	0,09	-0,02	-1,58	0,04	0,19	-0,14	1272	-0,39	-2,40	-1,29	0,01	0,03	-0,13
	1267	0,54	0,07	-1,33	0,02	0,04	-0,05	1268	-0,07	-2,31	-1,04	-0,01	0,06	-0,05
1124	1272	0,10	-2,50	-1,24	0,01	0,03	-0,05	83	-0,10	-3,52	0,23	0,08	0,38	-0,04
	1268	0,90	-2,34	-0,79	0,00	0,07	-0,13	1269	0,70	-3,36	0,68	-0,04	-0,17	-0,12
1125	1274	0,24	0,32	-1,82	-0,07	-0,12	-0,32	1275	0,14	-0,18	-1,02	0,37	1,00	-0,27
	290	0,30	0,33	-1,28	0,01	0,05	-0,17	85	0,20	-0,16	-0,49	-0,27	-1,36	-0,12
1126	1276	0,06	3,63	-0,25	0,08	-0,80	-0,02	1277	-0,55	0,53	-1,57	-0,42	-0,47	-0,02
	1273	0,63	3,74	-0,25	-0,03	-0,09	-0,29	1274	0,01	0,64	-1,57	-0,05	0,06	-0,29
1127	1277	0,70	0,82	-1,77	-0,48	-0,48	-0,25	1278	0,15	-1,91	-0,31	0,72	0,33	-0,19
	1274	0,03	0,69	-2,03	-0,04	0,06	-0,23	1275	-0,52	-2,04	-0,57	0,06	-0,54	-0,17
1128	86	1,51	7,34	-0,82	-0,26	-1,29	-0,03	1279	0,13	0,45	-1,60	-0,57	-2,85	0,00
	1276	0,82	7,20	-0,72	0,02	-1,11	0,19	1277	-0,56	0,31	-1,50	-0,36	-0,15	0,22
1129	1279	-0,03	0,56	-0,72	-0,57	-2,85	0,58	87	-1,02	-4,43	-0,12	-0,29	-1,43	0,48
	1277	0,58	0,68	-1,70	-0,41	-0,16	-0,17	1278	-0,42	-4,31	-1,10	0,72	0,29	-0,27
1130	1282	-0,08	2,13	-0,17	0,00	0,03	-0,08	1283	-0,22	1,39	-1,24	0,00	0,00	-0,07
	1280	0,29	2,20	0,04	-0,01	0,14	-0,05	1281	0,15	1,46	-1,03	0,02	0,10	-0,04
1131	90	0,90	4,37	-0,73	0,03	0,16	-0,15	91	0,42	1,97	-1,44	0,00	-0,01	-0,15
	1282	0,38	4,27	-0,28	-0,01	0,01	-0,07	1283	-0,10	1,86	-0,99	0,00	0,00	-0,06
1132	1285	0,04	0,00	0,22	0,19	0,22	-0,07	1286	0,18	0,69	0,00	-0,34	-0,58	-0,10
	291	0,16	0,02	0,04	0,16	0,82	0,13	93	0,30	0,71	-0,18	0,21	1,06	0,10
1133	1287	-0,04	-0,05	0,04	0,09	-0,31	-0,14	1288	-0,04	-0,02	-0,17	-0,10	-0,04	-0,13
	1284	0,09	-0,02	-0,06	-0,05	0,37	-0,13	1285	0,10	0,01	-0,27	0,18	0,09	-0,12
1134	1288	0,06	-0,01	-0,07	0,13	0,00	-0,17	1289	0,07	0,04	0,21	0,08	-0,04	-0,05
	1285	-0,12	-0,04	-0,18	0,16	0,09	-0,20	1286	-0,11	0,01	0,10	-0,20	0,14	-0,09
1135	94	0,04	0,33	0,02	-0,23	-0,74	0,10	130	-0,05	-0,12	-0,21	0,04	-0,41	0,10
	1287	0,01	0,33	0,02	-0,17	-0,48	-0,06	1288	-0,08	-0,12	-0,21	0,10	-0,15	-0,07
1136	130	-0,06	-0,11	0,02	-0,02	-0,12	0,01	95	-0,16	-0,61	0,13	0,04	-0,05	-0,02
	1288	0,00	-0,10	-0,11	0,04	-0,08	-0,03	1289	-0,10	-0,60	0,00	0,10	-0,01	-0,06
1137	1291	0,04	0,06	-1,22	0,21	0,29	-0,12	1292	-0,03	-0,30	-0,93	-0,32	-0,92	-0,11
	292	0,14	0,08	-0,40	0,16	0,81	0,19	96	0,07	-0,28	-0,11	0,24	1,20	0,20
1138	1293	-0,07	1,00	-0,23	0,02	-0,22	-0,21	1294	-0,23	0,19	-0,89	0,13	0,05	-0,16
	1290	0,23	1,06	0,00										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1147	1298	-0,03	-0,38	0,64	-0,05	-0,06	-0,07	1295	-0,11	-0,76	0,60	-0,17	-0,87	-0,05
	1300	-0,32	0,10	-0,39	0,17	0,62	-0,08	1301	-0,33	0,07	-0,25	0,12	0,53	-0,06
	294	0,01	0,17	-0,39	0,28	1,38	0,16	295	0,01	0,14	-0,25	0,18	0,90	0,18
1148	1301	-0,14	0,08	-0,32	0,13	0,54	-0,09	1302	-0,12	0,20	-0,38	0,01	0,38	-0,11
	295	0,04	0,11	-0,39	0,18	0,90	0,22	296	0,06	0,24	-0,45	0,07	0,34	0,20
1149	1302	-0,16	0,18	-0,44	0,04	0,39	-0,01	1255	-0,13	0,36	-0,63	-0,05	0,39	-0,08
	296	0,07	0,23	-0,44	0,07	0,34	0,11	77	0,11	0,41	-0,63	0,01	0,03	0,04
1150	1303	-0,16	-0,53	-0,06	0,00	0,35	-0,13	1304	-0,10	-0,24	-0,64	0,05	0,32	-0,11
	1299	0,14	-0,47	0,03	-0,04	0,79	-0,03	1300	0,20	-0,18	-0,55	0,19	0,67	-0,01
1151	1304	0,04	-0,19	-0,70	0,06	0,32	-0,11	1305	0,11	0,15	-0,41	0,05	0,30	-0,13
	1300	-0,42	-0,28	-0,74	0,18	0,67	-0,04	1301	-0,35	0,06	-0,45	0,11	0,52	-0,06
1152	1305	-0,04	0,09	-0,42	0,05	0,30	-0,14	1306	0,01	0,33	-0,34	-0,01	0,17	-0,14
	1301	-0,16	0,07	-0,52	0,13	0,53	-0,06	1302	-0,12	0,30	-0,44	0,02	0,45	-0,07
1153	1306	-0,22	0,28	-0,33	-0,02	0,17	-0,09	1258	-0,14	0,67	-0,39	0,17	0,79	-0,04
	1302	-0,16	0,29	-0,50	0,05	0,46	-0,13	1255	-0,08	0,69	-0,55	-0,15	-0,08	-0,08
1154	26	0,30	0,65	-0,40	0,03	0,13	-0,20	1307	0,11	-0,27	-0,49	0,00	-0,01	-0,17
	1303	0,25	0,64	-0,26	0,00	0,36	-0,12	1304	0,07	-0,28	-0,35	0,05	0,33	-0,09
1155	1307	-0,05	-0,14	-0,42	0,00	-0,01	-0,14	1308	-0,02	0,01	-0,48	0,01	0,03	-0,14
	1304	0,07	-0,12	-0,41	0,06	0,33	-0,12	1305	0,10	0,04	-0,47	0,04	0,25	-0,12
1156	1308	0,00	0,00	-0,48	0,01	0,03	-0,13	1309	0,02	0,09	-0,42	-0,03	-0,14	-0,11
	1305	-0,05	-0,01	-0,48	0,04	0,25	-0,13	1306	-0,03	0,08	-0,43	0,04	0,42	-0,11
1157	1309	-0,01	0,12	0,01	-0,03	-0,14	-0,06	79	0,18	1,04	0,03	0,20	1,00	-0,04
	1306	-0,30	0,06	-0,42	0,03	0,41	-0,15	1258	-0,11	0,99	-0,41	-0,09	-0,52	-0,13
1158	1310	-0,09	0,16	-1,07	0,04	0,30	0,03	1311	-0,11	0,05	-1,25	0,18	0,26	0,07
	297	0,07	0,19	-0,78	0,06	0,32	-0,17	298	0,05	0,08	-0,95	0,16	0,82	-0,14
1159	1311	-0,10	0,08	-1,28	0,15	0,26	0,14	1312	-0,12	-0,03	-1,10	0,31	0,47	0,25
	298	0,02	0,10	-0,93	0,16	0,82	-0,21	299	-0,01	-0,01	-0,75	0,28	1,39	-0,10
1160	1312	-0,17	0,16	-1,28	0,41	0,49	-0,35	1313	-0,29	-0,45	-0,27	-1,49	-3,80	-0,50
	299	-0,25	0,15	-1,31	0,28	1,39	0,65	37	-0,38	-0,47	-0,30	0,66	3,32	0,50
1161	1258	-0,14	0,68	-0,90	0,16	0,79	-0,11	1314	-0,21	0,29	-1,21	0,01	0,10	-0,07
	1255	-0,09	0,69	-0,69	-0,13	-0,07	0,02	1310	-0,17	0,30	-1,00	0,07	0,35	0,06
1162	1314	-0,04	0,32	-1,06	0,03	0,11	-0,04	1315	0,08	0,08	-1,09	0,05	-0,05	-0,05
	1310	-0,09	0,31	-0,90	0,04	0,34	0,03	1311	-0,13	0,07	-0,93	0,21	0,41	0,02
1163	1315	-0,13	0,09	-1,14	0,07	-0,05	-0,08	1316	-0,20	-0,25	-0,98	0,16	0,70	-0,16
	1311	-0,10	0,09	-0,96	0,18	0,40	0,06	1312	-0,17	-0,25	-0,80	0,09	-0,65	-0,01
1164	1316	-0,02	-0,23	-1,13	0,14	0,70	-0,15	1317	-0,09	-0,57	-0,77	-1,11	-4,44	-0,08
	1312	0,04	-0,22	-0,98	0,18	-0,63	-0,14	1313	-0,03	-0,56	-0,63	0,11	4,21	-0,07
1165	79	0,18	1,04	-1,18	0,20	1,00	-0,16	1318	0,00	0,15	-1,42	-0,02	-0,12	-0,16
	1258	-0,11	0,98	-0,92	-0,10	-0,52	-0,02	1314	-0,29	0,09	-1,16	0,05	0,30	-0,02
1166	1318	0,04	0,13	-0,87	-0,02	-0,12	-0,11	1319	0,02	0,03	-0,85	-0,02	-0,08	-0,14
	1314	-0,07	0,11	-1,01	0,07	0,30	-0,06	1315	-0,09	0,01	-1,00	0,09	0,16	-0,09
1167	1319	-0,01	0,05	-0,86	-0,02	-0,08	-0,16	1320	-0,02	-0,02	-0,72	0,11	0,56	-0,20
	1315	-0,15	0,02	-1,04	0,12	0,17	-0,07	1316	-0,16	-0,05	-0,91	-0,11	-0,67	-0,11
1168	1320	-0,03	-0,01	-1,37	0,11	0,56	0,01	38	-0,31	-1,37	-1,06	-0,59	-2,93	0,09
	1316	-0,01	-0,01	-1,06	-0,13	-0,68	-0,35	1317	-0,28	-1,37	-0,75	0,48	3,53	-0,27
1169	1322	-0,05	0,07	0,12	0,25	1,50	-0,06	1323	-0,05	0,10	0,16	0,35	1,57	-0,06
	300	0,01	0,08	0,04	0,52	2,59	-0,07	301	0,02	0,11	0,08	0,51	2,56	-0,07
1170	1323	-0,03	0,11	0,20	0,35	1,57	-0,10	1324	-0,03	0,12	0,21	0,35	1,56	-0,07
	301	0,01	0,12	0,10	0,51	2,56	-0,03	302	0,02	0,13	0,11	0,49	2,43	0,00
1171	1324	0,00	0,12	0,23	0,36	1,56	-0,09	1325	-0,01	0,08	0,26	0,33	1,56	-0,07
	302	0,02	0,13	0,13	0,49	2,43	0,02	17	0,01	0,09	0,16	0,44	2,22	0,04
1172	1326	-0,05	-0,21	0,09	0,02	0,76	-0,14	1327	-0,02	-0,06	0,17	0,08	0,77	-0,07
	1321	-0,02	-0,20	-0,08	-0,05	1,66	-0,06	1322	0,01	-0,06	0,00	0,30	1,58	0,00
1173	1327	-0,07	-0,06	0,12	0,09	0,77	-0,06	1328	-0,04	0,06	0,18	0,17	0,78	-0,07
	1322	-0,07	-0,06	0,01	0,26	1,57	-0,05	1323	-0,04	0,06	0,07	0,35	1,58	-0,06
1174	1328	-0,07	0,07	0,16	0,16	0,78	-0,07	1329	-0,07	0,06	0,14	0,21	0,81	-0,08
	1323	-0,04	0,07	0,11	0,35	1,58	-0,07	1324	-0,04	0,07	0,09	0,35	1,57	-0,08
1175	1329	0,03	0,09	0,23	0,19	0,81	-0,09	1330	0,02	0,07	0,22	0,24	0,80	-0,08
	1324	-0,03	0,08	0,11	0,36	1,57	-0,07	1325	-0,04	0,05	0,10	0,32	1,53	-0,05
1176	6	0,00	-0,45	0,09	-0,06	-0,32	-0,09	1331	0,07	-0,07	0,42	-0,02	-0,11	-0,02
	1326	-0,04	-0,46	-0,20	0,03	0,83	-0,15	1327	0,03	-0,07	0,14	0,07	0,75	-0,08
1177	1331	-0,01	-0,02	0,04	-0,02	-0,11	-0,02	1332	0,00	0,03	0,11	0,00	0,01	0,00
	1327	-0,07	-0,03	0,08	0,08	0,75	-0,08	1328	-0,06	0,02	0,15	0,17	0,78	-0,06
1178	1332	0,00	0,03	0,12	0,00	0,01	0,00	1333	0,01	0,07	0,10	0,02	0,10	-0,01
	1328	-0,07	0,01	0,14	0,16	0,78	-0,07	1329	-0,06	0,06	0,12	0,21	0,84	-0,08
1179	1333	-0,12	0,14	0,39	0,02	0,10	0,01	18	-0,15	-0,01	0,00	0,09	0,46	-0,03
	1329	-0,08	0,15	0,21	0,20	0,84	-0,10	1330	-0,11	0,00	-0,19	0,23	0,72	-0,14
1180	1334	0,02	0,12	0,30	0,31	1,46	-0,04	1335	0,00	0,07	0,33	0,29	1,40	-0,03
	303	0,03	0,12	0,26	0,45	2,26	0,04	304	0,02	0,07	0,29	0,42	2,12	0,05
1181	1335	0,01	0,08	0,33	0,29	1,40	-0,04	1336	0,01	0,08	0,36	0,27	1,30	-0,03
	304	0,02	0,08	0,28	0,42	2,12	0,06	305	0,02	0,08	0,31	0,40	1,99	0,07
1182	1336	0,01	0,08	0,36	0,27	1,30	-0,04	1337	0,01	0,08	0,37	0,26	1,18	-0,03
	305	0,01	0,08	0,31	0,40	1,99	0,08	306	0,01	0,08	0,32	0,36	1,82	0,09
1183	1337	0,00	0,08	0,40	0,26	1,18	-0,04	1338	0,00	0,09	0,39	0,23	1,03	-0,02
	306	0,01	0,08	0,34	0,36	1,82	0,11	307	0,02	0,09	0,33	0,32	1,61	0,13
1184	1338	-0,01	0,08	0,41	0,24	1,03	-0,04	1339	-0,02	0,05	0,42	0,20	0,88	-0,02
	307	0,01	0,09	0,34	0,32	1,61	0,15	23	0,01	0,06	0,36	0,26	1,31	0,17
1185	1330	-0,02	0,02	0,26	0,25	0,80	-0,07	1340	-0,02	0,03	0,34	0,13	0,76	-0,06
	1325	0,01	0,03	0,11	0,32	1,53	-0,04	1334	0,01	0,03	0,20	0,32	1,47	-0,03
1186	1340	0,01	0,04	0,27	0,14	0,77	-0,08	1341	0,01	0,05	0,36	0,14	0,70	-0,10
	1334	0,00	0,04	0,21	0,31	1,47	-0,02	1335	0,00	0,05	0,30	0,29	1,40	-0,04
1187	1341	0,01	0,06	0,31	0,14	0,70	-0,10	1342	0,01	0,05	0,35	0,14	0,64	-0,10
	1335	0,01	0,06	0,29	0,29	1,40	-0,03	1336	0,01	0,05	0,33	0,27	1,30	-0,

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1192	1330	0,04	-0,17	-0,15	0,23	0,72	0,00	1340	0,06	-0,08	0,30	0,14	0,83	-0,02
	1346	0,01	0,02	0,20	-0,03	-0,15	-0,11	1347	0,01	0,01	0,33	0,00	0,00	-0,11
	1340	0,00	0,01	0,23	0,15	0,83	-0,11	1341	-0,01	0,01	0,36	0,14	0,68	-0,11
1193	1347	0,00	0,01	0,28	0,00	0,00	-0,12	1348	0,00	0,02	0,33	0,00	0,00	-0,12
	1341	-0,01	0,01	0,31	0,14	0,68	-0,10	1342	0,00	0,02	0,36	0,14	0,65	-0,10
1194	1348	0,01	0,02	0,34	0,00	0,00	-0,12	1349	0,01	0,02	0,34	0,00	0,01	-0,13
	1342	0,00	0,02	0,36	0,14	0,65	-0,10	1343	0,00	0,02	0,37	0,13	0,60	-0,11
1195	1349	0,00	0,03	0,40	0,00	0,01	-0,12	1350	0,01	0,03	0,34	0,01	0,07	-0,13
	1343	-0,02	0,02	0,43	0,13	0,60	-0,12	1344	-0,01	0,03	0,37	0,14	0,55	-0,14
1196	1350	-0,10	0,12	0,71	0,01	0,07	-0,13	24	-0,10	0,10	0,33	0,05	0,24	-0,16
	1344	-0,08	0,12	0,46	0,14	0,55	-0,14	1345	-0,08	0,11	0,07	0,13	0,40	-0,17
1197	1351	-0,05	0,04	0,43	0,16	0,67	-0,02	1352	-0,06	-0,02	0,48	0,07	0,45	-0,02
	308	0,01	0,05	0,34	0,23	1,13	0,22	309	0,00	-0,01	0,39	0,16	0,78	0,22
1198	1352	-0,02	-0,01	0,48	0,09	0,46	-0,02	1353	-0,05	-0,16	0,51	-0,05	0,31	-0,07
	309	-0,01	0,00	0,40	0,16	0,78	0,24	310	-0,04	-0,15	0,43	0,06	0,31	0,19
1199	1353	0,08	-0,14	0,58	-0,04	0,31	-0,08	1218	0,04	-0,34	0,65	-0,25	0,10	-0,22
	310	-0,03	-0,16	0,49	0,06	0,31	0,21	56	-0,07	-0,36	0,55	-0,03	-0,16	0,07
1200	1345	-0,06	0,02	0,44	0,15	0,44	-0,13	1354	-0,06	0,00	0,52	0,05	0,34	-0,13
	1339	-0,01	0,03	0,31	0,20	0,87	-0,01	1351	-0,02	0,01	0,38	0,16	0,67	-0,01
1201	1354	-0,04	0,02	0,42	0,06	0,35	-0,15	1355	-0,04	-0,03	0,51	0,02	0,19	-0,16
	1351	-0,05	0,01	0,35	0,16	0,68	-0,01	1352	-0,05	-0,03	0,44	0,08	0,49	-0,02
1202	1355	-0,07	-0,02	0,42	0,03	0,19	-0,13	1356	-0,11	-0,23	0,40	-0,05	0,30	-0,13
	1352	-0,01	-0,01	0,44	0,10	0,50	-0,05	1353	-0,05	-0,22	0,42	-0,08	0,18	-0,05
1203	1356	0,11	-0,18	0,38	-0,03	0,30	-0,16	1221	0,02	-0,64	0,40	-0,46	-0,63	-0,18
	1353	0,07	-0,19	0,49	-0,06	0,18	-0,01	1218	-0,02	-0,65	0,52	-0,13	0,70	-0,03
1204	24	0,11	-0,06	0,34	0,05	0,24	-0,25	1357	0,11	-0,08	0,77	-0,02	-0,12	-0,27
	1345	0,03	-0,08	0,07	0,14	0,40	-0,09	1354	0,03	-0,09	0,51	0,06	0,37	-0,11
1205	1357	0,00	0,00	0,40	-0,02	-0,12	-0,20	1358	0,00	-0,01	0,52	-0,01	-0,04	-0,19
	1354	-0,05	-0,01	0,41	0,07	0,38	-0,17	1355	-0,05	-0,02	0,53	0,03	0,24	-0,16
1206	1358	-0,01	-0,01	0,44	-0,01	-0,04	-0,20	1359	-0,02	-0,05	0,44	0,04	0,22	-0,16
	1355	-0,08	-0,02	0,44	0,04	0,25	-0,16	1356	-0,09	-0,06	0,44	-0,13	-0,12	-0,12
1207	1359	-0,06	-0,01	0,25	0,04	0,22	-0,21	58	-0,23	-0,83	0,04	-0,36	-1,79	-0,05
	1356	0,09	0,02	0,42	-0,11	-0,12	-0,08	1221	-0,07	-0,80	0,22	-0,02	1,55	0,08
1208	1360	0,00	-0,17	0,85	0,04	0,32	0,02	1361	0,02	-0,06	0,92	0,09	0,18	0,04
	311	-0,05	-0,18	0,67	-0,01	-0,04	-0,15	312	-0,02	-0,07	0,73	0,10	0,48	-0,14
1209	1361	0,03	-0,05	0,97	0,07	0,18	0,09	1362	0,03	-0,02	0,94	0,29	0,47	0,17
	312	-0,04	-0,06	0,75	0,10	0,48	-0,20	313	-0,03	-0,03	0,72	0,16	0,82	-0,11
1210	1362	0,01	-0,11	1,09	0,32	0,47	-0,23	1363	0,13	0,46	0,77	-0,79	-2,97	-0,22
	313	0,08	-0,10	0,77	0,16	0,82	0,35	31	0,20	0,48	0,46	0,59	2,94	0,36
1211	1221	0,06	-0,64	0,82	0,30	-0,48	-0,01	1364	0,14	-0,24	1,03	0,01	0,38	0,08
	1218	0,02	-0,65	0,56	0,23	0,77	-0,16	1360	0,10	-0,25	0,76	0,03	0,13	-0,08
1212	1364	-0,06	-0,28	0,90	0,05	0,39	-0,07	1365	-0,02	-0,06	0,92	0,03	-0,04	-0,08
	1360	-0,01	-0,27	0,74	0,00	0,12	0,03	1361	0,03	-0,05	0,75	0,13	0,36	0,03
1213	1365	-0,12	-0,07	0,93	0,04	-0,04	-0,07	1366	-0,10	0,01	0,74	0,17	0,58	-0,11
	1361	0,04	-0,04	0,80	0,11	0,35	0,03	1362	0,05	0,04	0,61	0,11	-0,44	-0,01
1214	1366	0,07	0,04	0,95	0,18	0,58	-0,11	1367	0,09	0,13	0,90	-0,71	-3,16	-0,12
	1362	-0,07	0,02	0,76	0,13	-0,43	-0,07	1363	-0,06	0,10	0,71	0,43	3,12	-0,08
1215	58	-0,07	-0,94	1,06	-0,36	-1,79	0,06	1368	0,09	-0,18	1,46	0,01	0,05	-0,06
	1221	0,12	-0,90	0,64	0,74	1,70	-0,05	1364	0,27	-0,15	1,04	-0,07	-0,01	-0,17
1216	1368	-0,04	-0,11	0,80	0,01	0,05	-0,07	1369	-0,01	0,00	0,81	-0,02	-0,09	-0,07
	1364	-0,05	-0,11	0,91	-0,03	0,00	-0,10	1365	-0,02	0,00	0,93	0,08	0,22	-0,10
1217	1369	-0,01	0,00	0,86	-0,02	-0,09	-0,10	1370	0,01	0,08	0,71	0,13	0,66	-0,14
	1365	-0,10	-0,02	0,93	0,09	0,22	-0,08	1366	-0,09	0,06	0,78	-0,06	-0,57	-0,12
1218	1370	-0,25	0,24	1,30	0,13	0,66	-0,16	32	-0,34	-0,23	0,52	-0,61	-3,07	-0,15
	1366	-0,17	0,26	0,99	-0,06	-0,57	-0,12	1367	-0,26	-0,22	0,21	0,53	3,04	-0,11
1219	1371	-0,06	-0,13	-0,59	0,06	-0,05	-0,11	1372	-0,07	-0,22	-0,28	0,17	0,19	-0,06
	314	0,07	-0,11	-0,84	0,18	0,92	-0,16	315	0,05	-0,20	-0,53	0,15	0,77	-0,11
1220	1372	-0,03	-0,18	-0,48	0,15	0,19	-0,08	1373	-0,03	-0,20	-0,27	0,13	0,18	-0,02
	315	-0,01	-0,18	-0,56	0,15	0,77	-0,07	316	-0,01	-0,20	-0,36	0,15	0,75	-0,01
1221	1373	-0,01	-0,19	-0,38	0,13	0,18	-0,08	1374	0,00	-0,18	-0,24	0,05	0,14	-0,05
	316	-0,02	-0,20	-0,39	0,15	0,75	0,05	99	-0,02	-0,18	-0,25	0,11	0,56	0,09
1222	1317	0,09	-0,57	-1,31	-0,10	0,50	-0,01	1375	0,10	-0,52	-0,21	0,01	-0,08	0,00
	1313	-0,13	-0,61	-1,37	-0,48	-0,61	-0,01	1371	-0,12	-0,57	-0,27	0,14	0,12	0,01
1223	1375	0,00	-0,55	-0,87	0,01	-0,08	0,03	1376	0,03	-0,37	-0,29	0,08	-0,01	0,00
	1371	-0,22	-0,59	-0,96	0,09	0,11	-0,04	1372	-0,19	-0,41	-0,38	0,16	0,17	-0,06
1224	1376	-0,12	-0,40	-0,58	0,09	-0,01	-0,02	1377	-0,11	-0,32	-0,31	0,04	-0,04	-0,04
	1372	-0,09	-0,39	-0,58	0,15	0,17	-0,04	1373	-0,08	-0,32	-0,31	0,13	0,21	-0,06
1225	1377	-0,12	-0,32	-0,47	0,06	-0,03	-0,06	1378	-0,11	-0,31	-0,31	-0,04	-0,05	-0,08
	1373	-0,04	-0,31	-0,41	0,14	0,21	-0,04	1374	-0,04	-0,29	-0,25	0,06	0,16	-0,07
1226	38	-0,29	-0,70	-1,59	0,14	0,71	-0,07	1379	-0,32	-0,86	-0,83	0,05	0,23	-0,02
	1317	-0,09	-0,66	-0,71	-0,30	-0,51	-0,06	1375	-0,12	-0,82	0,05	0,03	0,01	-0,01
1227	1379	-0,26	-0,87	-0,80	0,05	0,23	-0,09	1380	-0,19	-0,53	-0,42	0,01	0,03	-0,12
	1375	-0,16	-0,85	-0,61	0,03	0,01	0,05	1376	-0,10	-0,51	-0,23	0,08	-0,01	0,01
1228	1380	-0,14	-0,54	-0,64	0,01	0,03	-0,11	1381	-0,11	-0,39	-0,38	-0,03	-0,14	-0,15
	1376	-0,19	-0,55	-0,52	0,09	-0,01	0,00	1377	-0,16	-0,40	-0,27	0,04	-0,03	-0,04
1229	1381	-0,10	-0,40											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1237	319	0,00	0,00	-0,73	0,04	0,21	0,05	320	0,02	0,11	-0,72	-0,02	-0,12	0,04
	1392	0,03	0,10	-1,05	-0,08	-0,08	-0,06	1393	0,03	0,11	-0,95	0,09	0,86	-0,11
	320	0,03	0,10	-0,70	-0,02	-0,12	-0,06	106	0,04	0,11	-0,60	-0,21	-1,04	-0,12
1238	1394	0,02	-0,18	-0,77	0,13	1,20	-0,03	1395	0,04	-0,10	-1,08	-0,07	-0,31	0,00
	1389	-0,01	-0,19	-0,59	-0,65	-1,55	-0,06	1390	0,00	-0,11	-0,89	0,20	0,15	-0,04
1239	1395	-0,03	-0,09	-0,87	-0,06	-0,31	-0,03	1396	-0,02	-0,01	-1,07	0,05	0,00	-0,07
	1390	0,03	-0,08	-0,66	0,16	0,15	-0,08	1391	0,05	0,00	-0,86	0,03	-0,03	-0,12
1240	1396	0,00	-0,01	-0,97	0,04	-0,01	-0,07	1397	0,01	0,06	-0,97	-0,03	-0,11	-0,05
	1391	-0,02	-0,01	-0,79	0,05	-0,03	-0,12	1392	0,00	0,06	-0,78	-0,05	0,15	-0,10
1241	1397	0,00	0,06	-0,99	-0,04	-0,11	-0,07	1398	0,01	0,13	-0,87	0,10	0,64	-0,03
	1392	0,00	0,06	-0,83	-0,03	0,15	-0,07	1393	0,02	0,13	-0,71	-0,20	-0,59	-0,04
1242	4	-0,10	-0,15	-0,69	-0,19	-0,95	0,24	1399	-0,06	0,02	-1,12	0,01	0,06	0,29
	1394	-0,06	-0,15	-0,51	-0,19	-0,41	-0,32	1395	-0,03	0,02	-0,95	-0,03	-0,12	-0,28
1243	1399	-0,01	-0,03	-0,82	0,01	0,06	0,00	1400	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,02	-0,02
	1395	-0,02	-0,03	-0,74	-0,02	-0,12	0,00	1396	-0,01	0,00	-0,94	0,04	-0,08	-0,02
1244	1400	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,02	-0,01	1401	0,00	0,02	-0,94	-0,03	-0,14	-0,02
	1396	0,00	0,00	-0,84	0,02	-0,08	-0,04	1397	0,01	0,02	-0,87	0,02	0,16	-0,05
1245	1401	0,01	0,01	-0,95	-0,03	-0,14	0,01	107	0,02	0,08	-0,81	0,16	0,81	0,02
	1397	0,00	0,01	-0,89	0,01	0,16	-0,07	1398	0,02	0,07	-0,75	-0,15	-0,62	-0,06
1246	1403	-0,08	-0,07	-0,97	0,09	0,08	-0,13	1404	-0,07	-0,01	-1,22	0,07	0,11	-0,10
	321	-0,12	-0,07	-0,54	0,11	0,54	-0,08	322	-0,11	-0,02	-0,79	0,08	0,39	-0,04
1247	1404	-0,04	-0,03	-0,92	0,07	0,12	-0,08	1405	-0,04	-0,03	-1,03	0,05	0,13	-0,06
	322	-0,06	-0,03	-0,74	0,08	0,39	-0,05	323	-0,06	-0,03	-0,85	0,06	0,32	-0,03
1248	1405	0,02	-0,02	-0,87	0,05	0,13	-0,07	1406	0,00	-0,08	-0,94	0,05	0,13	-0,06
	323	-0,05	-0,04	-0,83	0,06	0,32	-0,03	109	-0,06	-0,10	-0,91	0,05	0,23	-0,01
1249	1407	0,00	0,01	-0,39	-0,17	-0,65	-0,03	1408	-0,01	-0,04	-1,39	-0,02	0,09	-0,02
	1402	0,04	0,02	-0,25	-0,06	0,64	0,00	1403	0,03	-0,03	-1,25	0,09	-0,09	0,01
1250	1408	-0,01	-0,03	-0,68	-0,01	0,09	-0,01	1409	-0,01	-0,03	-1,17	0,03	-0,06	-0,04
	1403	0,01	-0,02	-0,60	0,06	-0,09	-0,05	1404	0,01	-0,02	-1,08	0,07	0,13	-0,08
1251	1409	0,01	-0,03	-0,82	0,02	-0,06	-0,04	1410	0,01	-0,03	-1,06	0,02	-0,02	-0,04
	1404	0,00	-0,03	-0,78	0,08	0,13	-0,07	1405	0,00	-0,03	-1,01	0,05	0,13	-0,07
1252	1410	0,00	-0,03	-0,86	0,03	-0,02	-0,05	1411	0,00	-0,04	-1,05	-0,04	0,01	-0,06
	1405	0,05	-0,02	-0,85	0,05	0,13	-0,06	1406	0,05	-0,03	-1,04	0,04	0,12	-0,07
1253	110	0,05	0,05	-0,15	-0,16	-0,79	-0,08	1412	0,04	0,03	-1,08	-0,01	-0,07	-0,06
	1407	0,05	0,05	-0,60	0,10	0,68	-0,03	1408	0,04	0,03	-1,53	-0,06	-0,11	-0,01
1254	1412	0,07	0,03	-0,56	-0,01	-0,07	-0,01	1413	0,06	-0,02	-0,95	-0,02	-0,08	-0,02
	1408	0,08	0,03	-0,82	-0,05	-0,11	-0,05	1409	0,07	-0,02	-1,21	0,04	-0,02	-0,06
1255	1413	0,03	-0,01	-0,76	-0,01	-0,07	-0,04	1414	0,03	-0,01	-0,96	-0,01	-0,03	-0,06
	1409	0,06	-0,01	-0,87	0,03	-0,03	-0,04	1410	0,06	-0,01	-1,07	0,01	-0,08	-0,06
1256	1414	0,02	-0,01	-0,84	-0,01	-0,03	-0,14	111	0,02	0,02	-1,01	-0,11	-0,56	-0,14
	1410	0,03	0,00	-0,87	0,02	-0,08	0,02	1411	0,04	0,02	-1,04	-0,01	0,14	0,02
1257	1416	0,05	0,03	0,78	-0,01	0,07	-0,24	1417	-0,01	-0,30	1,06	-0,01	0,15	-0,25
	324	0,03	0,03	0,37	0,05	0,26	-0,10	325	-0,04	-0,30	0,65	-0,01	-0,06	-0,11
1258	1417	0,19	-0,24	1,03	-0,01	0,15	-0,24	1418	0,11	-0,64	1,06	0,06	0,33	-0,25
	325	-0,08	-0,29	0,66	-0,01	-0,06	-0,13	326	-0,16	-0,69	0,69	-0,08	-0,41	-0,14
1259	1418	0,19	-0,65	1,54	0,05	0,33	-0,33	1275	0,28	-0,21	1,22	0,38	0,25	-0,25
	326	-0,09	-0,70	0,69	-0,08	-0,41	-0,09	85	-0,01	-0,27	0,37	-0,13	-0,65	0,00
1260	1419	0,00	0,19	0,39	-0,33	-0,90	0,00	1420	-0,04	-0,04	1,19	-0,07	0,19	-0,01
	1415	0,00	0,19	0,24	-0,04	0,83	-0,08	1416	-0,05	-0,04	1,04	-0,01	-0,08	-0,10
1261	1420	-0,10	-0,04	0,61	-0,09	0,19	0,03	1421	-0,16	-0,33	0,89	-0,02	0,25	-0,01
	1416	0,02	-0,01	0,55	-0,04	-0,09	-0,16	1417	-0,04	-0,31	0,83	-0,01	0,17	-0,20
1262	1421	-0,17	-0,34	0,63	-0,07	0,24	-0,02	1422	-0,30	-0,96	0,48	0,12	0,45	-0,03
	1417	0,22	-0,26	0,79	-0,01	0,17	-0,20	1418	0,09	-0,88	0,64	0,05	0,28	-0,21
1263	1422	0,39	-0,83	0,89	0,04	0,44	-0,03	1278	0,27	-1,45	0,69	0,54	0,27	0,00
	1418	0,13	-0,88	1,12	0,04	0,28	-0,21	1275	0,00	-1,50	0,92	0,52	0,92	-0,18
1264	113	-0,01	0,06	0,21	-0,18	-0,91	0,01	1423	-0,03	-0,04	1,04	-0,01	-0,05	0,08
	1419	-0,08	0,04	0,58	0,02	0,82	-0,01	1420	-0,10	-0,05	1,41	-0,11	-0,01	0,06
1265	1423	-0,08	-0,03	0,64	-0,01	-0,05	0,16	1424	-0,09	-0,08	0,85	0,00	-0,02	0,21
	1420	-0,18	-0,05	0,83	-0,13	-0,01	-0,02	1421	-0,19	-0,10	1,04	-0,02	0,24	0,04
1266	1424	-0,13	-0,07	0,75	0,00	-0,02	0,20	1425	-0,18	-0,35	0,57	-0,05	-0,25	0,23
	1421	-0,25	-0,10	0,79	-0,07	0,23	0,05	1422	-0,31	-0,37	0,60	0,18	0,74	0,07
1267	1425	-0,17	-0,35	-0,37	-0,05	-0,25	0,73	87	-0,77	-3,34	-0,89	0,48	2,38	0,61
	1422	0,38	-0,24	1,02	0,10	0,72	-0,40	1278	-0,22	-3,23	0,49	0,49	0,02	-0,52
1268	1426	0,21	-0,21	0,52	-0,08	-0,13	-0,07	1427	0,22	-0,12	0,69	-0,09	-0,09	-0,10
	327	-0,10	-0,27	0,50	-0,07	-0,35	-0,05	328	-0,08	-0,18	0,66	-0,08	-0,42	-0,08
1269	1427	0,06	-0,16	0,84	-0,10	-0,09	-0,09	1428	0,08	-0,04	0,87	-0,07	-0,01	-0,13
	328	-0,08	-0,18	0,68	-0,08	-0,42	-0,08	329	-0,05	-0,06	0,70	-0,10	-0,52	-0,11
1270	1428	-0,03	-0,06	1,06	-0,10	-0,01	-0,02	1393	0,00	0,13	0,89	0,31	0,99	-0,02
	329	-0,06	-0,06	0,73	-0,10	-0,52	-0,23	106	-0,03	0,12	0,55	-0,24	-1,20	-0,23
1271	1269	0,51	-1,02	0,36	0,01	-0,01	-0,03	1429	0,56	-0,79	0,69	-0,11	-0,02	-0,03
	1264	0,13	-1,10	0,29	-0,07	-0,13	-0,05	1426	0,18	-0,86	0,61	-0,07	-0,12	-0,05
1272	1429	-0,02	-0,91	1,00	-0,11	-0,02	-0,03	1430	0,10	-0,35	1,02	-0,05	0,00	-0,04
	1426	0,13	-0,88	0,68	-0,08	-0,12	-0,06	1427	0,24	-0,32	0,71	-0,10	-0,10	-0,07
1273	1430	-0,11	-0,39	0,98	-0,06	-0,01	-0,04	1431	-0,05	-0,09	0,87	-0,02	-0,08	-0,02
	1427	0,06	-0,35	0,87	-0,10	-0,10	-0,07	1428	0,12	-0,05	0,76	-0,06		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1282	332	0,00	0,00	0,67	-0,04	-0,21	-0,03	333	0,00	-0,02	0,65	-0,04	-0,18	-0,07
	1438	-0,02	-0,01	0,73	-0,04	-0,08	-0,06	1439	-0,02	-0,01	0,72	-0,02	-0,06	-0,07
	333	-0,01	-0,01	0,64	-0,04	-0,18	-0,07	334	-0,01	-0,01	0,62	-0,03	-0,16	-0,08
1283	1439	0,00	-0,01	0,72	-0,01	-0,05	-0,06	1440	0,00	-0,01	0,72	0,00	-0,04	-0,06
	334	0,00	-0,01	0,62	-0,03	-0,16	-0,09	44	0,00	-0,01	0,62	-0,02	-0,11	-0,09
1284	1278	0,34	-1,42	0,53	0,94	0,35	-0,12	1441	0,53	-0,48	1,01	-0,08	0,48	-0,07
	1275	-0,05	-1,50	0,05	0,85	0,98	0,01	1435	0,13	-0,56	0,53	-0,07	0,14	0,07
1285	1441	-0,28	-0,65	0,97	0,00	0,50	-0,11	1442	-0,17	-0,08	0,89	-0,10	0,15	-0,13
	1435	-0,02	-0,60	0,65	-0,04	0,15	0,07	1436	0,09	-0,03	0,57	-0,11	0,03	0,05
1286	1442	-0,09	-0,06	0,67	-0,11	0,15	-0,09	1443	-0,07	-0,01	0,75	-0,05	0,02	-0,10
	1436	-0,09	-0,07	0,60	-0,11	0,03	0,01	1437	-0,08	-0,01	0,68	-0,07	-0,06	0,00
1287	1443	-0,06	0,01	0,67	-0,06	0,02	-0,06	1444	-0,06	0,00	0,69	-0,03	0,01	-0,06
	1437	-0,06	0,00	0,64	-0,07	-0,06	-0,04	1438	-0,06	0,00	0,66	-0,04	-0,07	-0,05
1288	1444	-0,05	0,01	0,71	-0,04	0,01	-0,05	1445	-0,05	-0,01	0,65	0,00	0,03	-0,06
	1438	-0,02	0,02	0,66	-0,04	-0,07	-0,06	1439	-0,03	-0,01	0,60	-0,02	-0,06	-0,07
1289	1445	0,03	0,01	0,72	-0,02	0,03	-0,07	1446	0,03	-0,02	0,71	0,08	0,04	-0,05
	1439	-0,02	0,00	0,60	-0,01	-0,06	-0,07	1440	-0,03	-0,03	0,59	0,00	-0,03	-0,05
1290	87	-0,60	-3,45	2,08	0,48	2,38	-0,46	1447	0,09	-0,02	2,37	-0,11	-0,55	-0,76
	1278	0,05	-3,32	0,33	0,88	0,10	0,36	1441	0,74	0,11	0,62	-0,03	0,70	0,07
1291	1447	0,06	0,02	0,57	-0,11	-0,55	-0,27	1448	0,04	-0,10	0,83	0,01	0,06	-0,18
	1441	-0,11	-0,02	0,58	0,04	0,72	-0,27	1442	-0,13	-0,13	0,84	-0,11	0,08	-0,17
1292	1448	-0,02	-0,04	0,56	0,01	0,06	-0,19	1449	-0,01	0,02	0,67	0,00	0,00	-0,11
	1442	-0,11	-0,05	0,62	-0,12	0,08	-0,14	1443	-0,10	0,00	0,72	-0,05	0,03	-0,06
1293	1449	0,00	0,01	0,61	0,00	0,00	-0,09	1450	0,00	0,01	0,64	0,00	0,02	-0,05
	1443	-0,06	0,00	0,64	-0,06	0,02	-0,08	1444	-0,06	0,00	0,67	-0,04	0,00	-0,04
1294	1450	0,00	0,01	0,66	0,00	0,02	-0,03	1451	0,00	0,01	0,60	0,00	0,00	-0,01
	1444	-0,04	0,00	0,69	-0,04	0,00	-0,06	1445	-0,04	0,00	0,63	0,01	0,08	-0,04
1295	1451	-0,09	0,11	0,90	0,00	0,00	0,06	45	-0,13	-0,08	0,51	0,11	0,56	0,03
	1445	-0,05	0,12	0,70	-0,01	0,08	-0,09	1446	-0,08	-0,07	0,31	0,06	-0,07	-0,12
1296	1452	0,01	0,00	0,76	0,00	0,00	-0,05	1453	0,01	0,00	0,78	0,00	0,02	-0,05
	335	0,01	0,00	0,67	-0,01	-0,05	-0,09	336	0,01	0,00	0,68	0,00	0,01	-0,09
1297	1453	0,02	0,01	0,79	0,00	0,02	-0,05	1454	0,02	0,02	0,79	0,02	0,04	-0,05
	336	0,00	0,01	0,69	0,00	0,01	-0,09	337	0,00	0,01	0,69	0,01	0,07	-0,08
1298	1454	0,04	0,02	0,80	0,02	0,04	-0,06	1455	0,04	0,02	0,79	0,02	0,06	-0,05
	337	0,01	0,01	0,71	0,01	0,07	-0,08	46	0,01	0,01	0,70	0,02	0,10	-0,07
1299	1446	-0,02	-0,06	0,72	0,09	0,04	-0,02	1456	-0,02	-0,05	0,79	-0,04	0,05	-0,01
	1440	0,02	-0,06	0,59	0,00	-0,03	-0,05	1452	0,02	-0,04	0,66	0,01	0,00	-0,04
1300	1456	0,01	-0,04	0,73	-0,02	0,05	-0,03	1457	0,02	-0,01	0,78	0,00	0,04	-0,05
	1452	0,01	-0,04	0,66	0,00	0,00	-0,04	1453	0,01	-0,01	0,71	0,00	0,02	-0,06
1301	1457	0,00	0,00	0,77	-0,01	0,04	-0,05	1458	0,00	0,01	0,73	0,03	0,04	-0,05
	1453	0,02	0,00	0,71	0,00	0,03	-0,05	1454	0,02	0,01	0,68	0,02	0,04	-0,05
1302	1458	0,07	0,03	0,79	0,03	0,03	-0,05	1459	0,07	0,02	0,75	0,02	0,04	-0,04
	1454	0,02	0,02	0,69	0,02	0,04	-0,06	1455	0,01	0,01	0,65	0,02	0,06	-0,05
1303	45	0,10	-0,25	0,64	0,11	0,56	-0,18	1460	0,12	-0,11	1,09	-0,04	-0,19	-0,19
	1446	0,07	-0,26	0,32	0,07	-0,07	0,07	1456	0,09	-0,12	0,77	-0,02	0,14	0,06
1304	1460	0,00	-0,04	0,66	-0,04	-0,19	-0,04	1461	0,00	-0,01	0,74	0,00	0,01	-0,02
	1456	0,01	-0,04	0,71	-0,01	0,14	-0,08	1457	0,01	-0,01	0,78	-0,01	0,03	-0,06
1305	1461	0,00	0,00	0,72	0,00	0,01	-0,02	1462	0,00	0,03	0,67	0,02	0,12	-0,02
	1457	0,00	0,00	0,77	-0,01	0,03	-0,07	1458	0,01	0,03	0,72	0,03	0,02	-0,07
1306	1462	-0,11	0,10	0,98	0,02	0,12	-0,05	47	-0,12	0,07	0,58	0,02	0,09	-0,06
	1458	-0,02	0,12	0,78	0,02	0,02	-0,04	1459	-0,03	0,09	0,37	0,02	0,02	-0,05
1307	1463	0,07	0,03	0,83	0,02	0,06	-0,06	1464	0,09	0,13	0,82	0,02	0,05	-0,06
	338	0,02	0,02	0,72	0,02	0,12	-0,04	339	0,04	0,12	0,71	0,02	0,10	-0,04
1308	1464	-0,07	0,09	0,75	0,03	0,05	-0,07	1465	-0,03	0,25	0,60	0,02	0,01	-0,06
	339	0,05	0,11	0,70	0,02	0,10	-0,02	340	0,09	0,27	0,56	0,01	0,03	-0,01
1309	1465	-0,24	0,24	0,53	0,03	0,01	-0,07	1260	-0,23	0,31	0,13	0,01	-0,02	-0,06
	340	0,04	0,30	0,55	0,01	0,03	0,00	80	0,05	0,37	0,15	-0,02	-0,10	0,02
1310	1459	0,04	-0,02	0,76	0,03	0,04	-0,04	1466	0,04	-0,01	0,80	-0,01	0,04	-0,05
	1455	0,09	-0,01	0,66	0,02	0,06	-0,05	1463	0,09	0,00	0,70	0,02	0,06	-0,06
1311	1466	0,14	0,02	0,76	-0,01	0,04	-0,06	1467	0,16	0,10	0,82	0,01	0,05	-0,07
	1463	0,07	0,01	0,70	0,02	0,06	-0,05	1464	0,08	0,09	0,76	0,02	0,05	-0,07
1312	1467	0,18	0,11	0,91	0,00	0,05	-0,08	1468	0,29	0,67	0,99	0,04	0,06	-0,08
	1464	-0,09	0,05	0,68	0,03	0,05	-0,06	1465	0,02	0,61	0,76	0,02	0,02	-0,07
1313	1468	-0,48	0,52	0,90	0,04	0,06	-0,08	1265	-0,36	1,11	0,43	0,03	0,07	-0,08
	1465	-0,14	0,59	0,70	0,03	0,02	-0,06	1260	-0,03	1,18	0,23	0,01	-0,03	-0,06
1314	47	0,12	-0,07	0,58	0,02	0,09	-0,09	1469	0,11	-0,10	0,96	-0,02	-0,11	-0,09
	1459	0,14	-0,06	0,38	0,02	0,02	-0,02	1466	0,13	-0,10	0,76	-0,01	0,07	-0,02
1315	1469	0,01	-0,04	0,65	-0,02	-0,11	-0,03	1470	0,02	0,03	0,71	0,00	-0,01	-0,03
	1466	0,14	-0,02	0,71	0,00	0,07	-0,08	1467	0,15	0,06	0,78	0,01	0,06	-0,07
1316	1470	0,04	0,02	0,69	0,00	-0,01	0,00	1471	0,05	0,09	0,73	0,05	0,23	-0,01
	1467	0,19	0,05	0,87	0,00	0,06	-0,09	1468	0,20	0,12	0,91	0,04	0,03	-0,10
1317	1471	0,17	0,02	1,69	0,05	0,23	-0,06	82	0,79	3,15	1,89	0,03	0,13	-0,08
	1468	-0,45	-0,10	0,82	0,03	0,03	-0,05	1265	0,18	3,03	1,02	0,03	0,10	-0,07
1318	1472	0,05	0,09	0,97	0,07	-0,11	-0,05	1473	0,03	0,03	0,95	0,03	-0,04	-0,03
	341	0,08	0,10	0,79	0,09	0,45	-0,05	342	0,07	0,04	0,76	0,07	0,37	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1327	1475	-0,06	0,00	0,92	0,04	0,09	-0,09	1476	-0,04	0,05	1,04	-0,02	-0,08	-0,09
	1479	0,00	0,06	0,95	0,01	0,03	-0,06	1480	0,02	0,17	0,92	0,04	0,18	-0,04
	1476	-0,09	0,04	1,00	-0,01	-0,08	-0,11	1477	-0,07	0,15	0,97	-0,14	-0,20	-0,09
1328	1480	-0,18	0,19	1,37	0,04	0,18	-0,18	54	-0,13	0,41	0,92	-0,11	-0,55	-0,07
	1477	-0,23	0,18	1,05	-0,13	-0,20	0,03	1210	-0,19	0,40	0,60	-0,38	0,19	0,14
1329	1481	0,08	0,36	-0,17	-0,08	0,16	0,15	1482	0,03	0,11	-0,21	-0,11	-0,16	0,07
	344	0,11	0,36	-0,15	-0,14	-0,70	0,18	345	0,06	0,12	-0,19	-0,09	-0,47	0,11
1330	1482	0,14	0,16	-0,27	-0,12	-0,16	0,05	1483	0,13	0,09	-0,24	-0,09	-0,31	0,00
	345	0,04	0,14	-0,22	-0,09	-0,47	0,12	346	0,02	0,06	-0,19	-0,10	-0,48	0,08
1331	1483	0,09	0,09	-0,22	-0,10	-0,31	-0,02	1484	0,09	0,11	-0,17	-0,11	-0,43	-0,04
	346	0,01	0,07	-0,20	-0,10	-0,48	0,10	347	0,02	0,09	-0,15	-0,13	-0,66	0,08
1332	1484	0,07	0,11	-0,16	-0,10	-0,43	-0,06	1485	0,07	0,11	-0,09	-0,13	-0,52	-0,08
	347	0,01	0,09	-0,16	-0,13	-0,66	0,11	348	0,01	0,10	-0,09	-0,20	-0,98	0,09
1333	1485	0,04	0,04	-0,08	-0,15	-0,53	-0,11	1486	0,11	0,41	-0,12	0,04	-0,58	-0,06
	348	0,07	0,05	-0,11	-0,20	-0,98	0,09	114	0,14	0,42	-0,16	-0,27	-1,34	0,13
1334	1192	-0,16	1,29	-0,22	0,74	0,59	-0,19	1487	-0,32	0,45	-0,45	-0,05	0,32	-0,16
	1189	0,07	1,33	0,16	0,72	0,72	0,04	1481	-0,09	0,50	-0,07	-0,11	0,14	0,07
1335	1487	0,30	0,57	-0,47	0,00	0,33	-0,15	1488	0,20	0,10	-0,34	-0,10	0,08	-0,15
	1481	0,08	0,53	-0,24	-0,08	0,14	0,07	1482	-0,01	0,06	-0,12	-0,11	-0,14	0,07
1336	1488	0,12	0,09	-0,21	-0,10	0,08	-0,12	1489	0,11	0,05	-0,21	-0,07	-0,11	-0,14
	1482	0,12	0,09	-0,18	-0,11	-0,14	0,03	1483	0,11	0,05	-0,18	-0,09	-0,29	0,01
1337	1489	0,07	0,04	-0,16	-0,07	-0,11	-0,10	1490	0,08	0,05	-0,14	-0,07	-0,16	-0,12
	1483	0,08	0,04	-0,16	-0,09	-0,29	-0,03	1484	0,08	0,05	-0,15	-0,10	-0,42	-0,04
1338	1490	0,03	0,03	-0,12	-0,07	-0,16	-0,10	1491	0,04	0,10	-0,10	-0,07	-0,18	-0,11
	1484	0,07	0,04	-0,14	-0,10	-0,42	-0,06	1485	0,08	0,10	-0,13	-0,13	-0,51	-0,07
1339	1491	0,02	0,10	-0,09	-0,06	-0,18	-0,11	1492	0,02	0,13	0,01	-0,01	-0,15	-0,16
	1485	-0,01	0,09	-0,12	-0,14	-0,52	-0,05	1486	-0,01	0,13	-0,02	0,03	-0,64	-0,10
1340	51	0,56	2,73	-1,39	0,42	2,10	-0,44	1493	0,01	-0,01	-1,34	-0,09	-0,43	-0,65
	1192	0,13	2,64	-0,20	0,57	-0,25	0,19	1487	-0,42	-0,10	-0,15	0,01	0,60	-0,01
1341	1493	-0,03	0,02	-0,16	-0,09	-0,43	-0,31	1494	-0,02	0,06	-0,27	0,01	0,05	-0,24
	1487	0,17	0,06	-0,17	0,06	0,61	-0,26	1488	0,17	0,10	-0,28	-0,12	0,00	-0,19
1342	1494	0,02	0,03	-0,11	0,01	0,05	-0,24	1495	0,01	-0,01	-0,16	0,00	0,00	-0,17
	1488	0,13	0,06	-0,14	-0,11	0,00	-0,17	1489	0,12	0,02	-0,18	-0,07	-0,10	-0,10
1343	1495	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	-0,16	1496	0,00	0,01	-0,12	0,00	0,02	-0,12
	1489	0,07	0,01	-0,13	-0,07	-0,10	-0,13	1490	0,08	0,03	-0,14	-0,07	-0,18	-0,09
1344	1496	0,00	0,01	-0,09	0,00	0,02	-0,11	1497	0,01	0,03	-0,07	-0,01	-0,06	-0,08
	1490	0,03	0,02	-0,11	-0,08	-0,18	-0,11	1491	0,03	0,03	-0,09	-0,05	-0,10	-0,08
1345	1497	0,00	0,03	-0,05	-0,01	-0,06	0,04	115	0,00	0,02	0,00	0,14	0,72	0,05
	1491	0,00	0,03	-0,07	-0,05	-0,10	-0,19	1492	0,00	0,03	-0,02	-0,04	-0,29	-0,19
1346	1498	0,03	-0,02	0,89	0,01	-0,01	-0,04	1499	0,02	-0,05	0,94	-0,03	-0,07	-0,04
	349	0,01	-0,02	0,78	-0,02	-0,10	0,00	350	0,00	-0,05	0,83	-0,03	-0,17	-0,01
1347	1499	0,02	-0,04	0,87	-0,03	-0,07	-0,04	1500	0,01	-0,06	0,89	-0,02	-0,10	-0,05
	350	-0,01	-0,04	0,80	-0,03	-0,17	-0,02	351	-0,01	-0,06	0,82	-0,03	-0,17	-0,03
1348	1500	0,00	-0,05	0,87	-0,03	-0,10	-0,05	1501	0,00	-0,04	0,86	-0,04	-0,16	-0,06
	351	-0,01	-0,06	0,79	-0,03	-0,17	-0,03	352	-0,01	-0,04	0,78	-0,04	-0,19	-0,04
1349	1501	0,00	-0,04	0,89	-0,03	-0,16	-0,03	1502	-0,01	-0,05	0,83	-0,03	0,01	-0,05
	352	-0,01	-0,04	0,79	-0,04	-0,19	-0,06	353	-0,02	-0,05	0,74	-0,06	-0,28	-0,07
1350	1502	-0,04	-0,02	0,93	-0,02	0,01	-0,11	1415	-0,05	-0,05	0,77	-0,21	-0,71	-0,16
	353	-0,03	-0,02	0,74	-0,06	-0,28	-0,01	112	-0,04	-0,05	0,58	0,02	0,10	-0,06
1351	1210	0,03	0,14	0,85	0,29	0,03	-0,07	1503	0,01	0,00	0,96	-0,03	0,03	-0,02
	1205	0,04	0,14	0,82	0,15	-0,03	-0,10	1498	0,01	0,00	0,92	0,01	-0,01	-0,06
1352	1503	0,06	0,00	0,84	0,00	0,03	-0,08	1504	0,05	-0,04	0,94	-0,02	-0,03	-0,08
	1498	0,03	-0,01	0,79	0,01	-0,01	-0,04	1499	0,02	-0,04	0,89	-0,03	-0,07	-0,04
1353	1504	0,02	-0,03	0,86	-0,02	-0,03	-0,07	1505	0,02	-0,04	0,88	-0,01	-0,04	-0,07
	1499	0,02	-0,03	0,82	-0,03	-0,07	-0,05	1500	0,02	-0,04	0,84	-0,03	-0,12	-0,05
1354	1505	0,01	-0,04	0,86	-0,01	-0,04	-0,06	1506	0,01	-0,03	0,83	-0,03	-0,12	-0,06
	1500	0,01	-0,04	0,83	-0,03	-0,12	-0,05	1501	0,01	-0,03	0,80	-0,02	-0,08	-0,05
1355	1506	0,01	-0,03	0,88	-0,03	-0,12	-0,06	1507	0,02	-0,01	0,80	0,04	0,20	-0,05
	1501	0,00	-0,03	0,82	-0,02	-0,08	-0,06	1502	0,00	-0,02	0,75	-0,11	-0,38	-0,05
1356	1507	0,00	-0,04	0,91	0,05	0,20	-0,05	1419	0,02	0,09	0,71	-0,39	-1,37	-0,05
	1502	-0,01	-0,04	0,84	-0,10	-0,38	-0,03	1415	0,02	0,09	0,65	0,15	1,12	-0,03
1357	54	0,14	0,28	0,70	-0,11	-0,55	0,07	1508	0,05	-0,13	1,05	0,01	0,07	-0,06
	1210	0,14	0,28	0,65	0,35	0,33	-0,03	1503	0,06	-0,13	1,01	-0,04	-0,05	-0,16
1358	1508	-0,01	-0,01	0,84	0,01	0,07	-0,09	1509	-0,01	-0,01	0,90	0,00	-0,02	-0,09
	1503	0,04	0,00	0,89	-0,01	-0,04	-0,08	1504	0,04	0,00	0,95	-0,01	-0,01	-0,07
1359	1509	-0,01	-0,02	0,85	0,00	-0,02	-0,08	1510	0,00	-0,01	0,86	0,00	0,01	-0,07
	1504	0,02	-0,02	0,87	-0,01	-0,01	-0,07	1505	0,02	-0,01	0,88	-0,02	-0,06	-0,06
1360	1510	0,00	-0,02	0,84	0,00	0,01	-0,07	1511	0,00	-0,01	0,80	-0,01	-0,04	-0,06
	1505	0,01	-0,01	0,86	-0,02	-0,06	-0,07	1506	0,01	-0,01	0,82	-0,01	-0,01	-0,06
1361	1511	0,00	-0,01	0,84	-0,01	-0,04	-0,07	1512	0,00	-0,02	0,74	0,04	0,20	-0,06
	1506	0,02	-0,01	0,86	-0,01	-0,01	-0,05	1507	0,02	-0,01	0,76	-0,06	-0,30	-0,04
1362	1512	0,01	-0,03	0,87	0,04	0,20	-0,01	113	0,04	0,14	0,74	-0,16	-0,79	0,04
	1507	0,00	-0,04	0,87	-0,05	-0,30	-0,12	1419	0,03	0,14	0,74	0,08	0,98	-0,06
1363	1513	0,04	-0,11	-0,59	0,10	0,11	-0,15	1363	0,16	0,52	-1,06	0,02	-0,68	-0,09
	354	0,02	-0,12	-1,04	0,04	0,21	0,12	31	0,15	0,52	-1,51	0,12		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1372	1281	0,07	1,45	-1,13	0,02	0,10	-0,04	1516	-0,04	0,89	-1,26	-0,01	0,08	-0,04
	1519	0,19	0,94	-1,54	-0,02	-0,02	-0,05	1520	0,10	0,48	-1,50	-0,08	-0,01	-0,06
	1516	0,16	0,93	-1,43	0,00	0,08	-0,05	1517	0,07	0,48	-1,40	-0,04	0,05	-0,06
1373	1520	0,16	0,49	-1,67	-0,07	-0,01	-0,05	1521	0,08	0,10	-1,24	-0,09	0,04	-0,07
	1517	0,10	0,48	-1,65	-0,03	0,06	-0,07	1518	0,03	0,09	-1,22	-0,04	0,02	-0,08
1374	1521	0,22	0,14	-1,85	-0,11	0,03	-0,16	1394	0,14	-0,25	-0,51	0,13	-0,04	-0,15
	1518	-0,04	0,09	-1,91	-0,02	0,02	-0,02	1389	-0,12	-0,30	-0,57	0,00	-0,04	-0,01
1375	91	0,37	1,98	-1,11	0,00	-0,01	-0,16	1522	0,20	1,12	-1,33	-0,03	-0,15	-0,16
	1283	0,34	1,98	-1,11	0,01	0,00	-0,05	1519	0,17	1,12	-1,34	-0,04	-0,03	-0,05
1376	1522	0,17	1,13	-1,12	-0,03	-0,15	-0,16	1523	0,03	0,46	-1,21	-0,06	-0,32	-0,14
	1519	0,19	1,13	-1,38	-0,03	-0,02	-0,04	1520	0,06	0,46	-1,47	-0,08	-0,03	-0,02
1377	1523	-0,05	0,47	-1,06	-0,06	-0,32	-0,15	1524	-0,18	-0,16	-0,88	-0,14	-0,69	-0,11
	1520	0,02	0,48	-1,64	-0,07	-0,03	-0,01	1521	-0,11	-0,15	-1,46	-0,07	0,13	0,03
1378	1524	-0,36	-0,14	-0,85	-0,14	-0,69	0,07	4	-0,49	-0,83	-0,17	-0,13	-0,65	0,07
	1521	-0,10	-0,09	-2,06	-0,09	0,13	-0,13	1394	-0,24	-0,78	-1,38	0,22	0,43	-0,14
1379	1525	0,05	-0,12	-0,20	0,03	0,08	-0,08	1382	0,09	0,07	-0,12	-0,29	-0,16	-0,14
	358	0,02	-0,13	-0,13	0,06	0,30	0,14	101	0,06	0,06	-0,06	0,03	0,15	0,08
1380	1378	-0,08	-0,30	-0,40	-0,03	-0,04	-0,08	1526	-0,08	-0,32	-0,29	-0,10	0,04	-0,12
	1374	-0,01	-0,29	-0,29	0,08	0,16	-0,07	1525	-0,01	-0,31	-0,17	-0,04	0,01	-0,10
1381	1526	0,02	-0,30	-0,26	-0,13	0,04	-0,18	1385	0,02	-0,26	-0,12	-0,02	-0,27	-0,15
	1525	-0,03	-0,31	-0,17	0,02	0,03	-0,08	1382	-0,02	-0,27	-0,02	-0,22	0,15	-0,04
1382	100	-0,08	-0,38	-0,49	-0,07	-0,37	-0,15	1527	-0,10	-0,48	-0,34	-0,12	-0,58	-0,12
	1378	-0,11	-0,38	-0,35	-0,03	-0,03	-0,06	1526	-0,13	-0,48	-0,20	-0,10	0,02	-0,03
1383	1527	-0,09	-0,48	-0,46	-0,12	-0,58	0,00	103	-0,16	-0,82	-0,35	-0,20	-0,99	0,02
	1526	-0,01	-0,46	-0,17	-0,14	0,01	-0,12	1385	-0,08	-0,80	-0,06	0,16	0,64	-0,10
1384	1387	-0,07	-0,18	0,18	0,01	-0,04	-0,02	1529	-0,06	-0,16	0,16	0,00	-0,05	-0,03
	1384	-0,02	-0,17	0,29	0,08	0,15	-0,04	1528	-0,02	-0,15	0,27	0,08	0,17	-0,05
1385	104	-0,07	-0,22	0,18	-0,05	-0,25	-0,09	117	-0,06	-0,18	0,14	-0,06	-0,30	-0,09
	1387	-0,08	-0,22	0,30	0,01	-0,03	-0,02	1529	-0,07	-0,18	0,26	0,00	-0,04	-0,02
1386	1532	-0,05	-0,08	0,27	-0,01	-0,08	-0,08	1533	-0,05	-0,09	0,24	0,05	-0,09	-0,08
	1530	-0,05	-0,08	0,36	0,06	0,19	-0,03	1531	-0,05	-0,09	0,34	0,06	0,13	-0,03
1387	120	-0,03	-0,16	0,28	-0,09	-0,44	-0,01	3	0,00	-0,06	0,27	-0,02	-0,11	-0,04
	1532	-0,05	-0,17	0,36	0,00	-0,02	-0,12	1533	-0,03	-0,06	0,34	0,03	-0,18	-0,14
1388	1534	0,04	-0,26	0,57	0,13	-0,11	0,12	1389	0,07	-0,11	0,14	-0,28	0,34	0,04
	359	0,02	-0,26	0,50	0,16	0,81	0,01	105	0,05	-0,11	0,06	0,11	0,55	-0,07
1389	1533	-0,02	-0,09	0,31	0,07	-0,09	-0,07	1535	-0,04	-0,15	0,21	-0,11	-0,36	-0,10
	1531	0,01	-0,08	0,43	0,05	0,13	0,00	1534	-0,01	-0,14	0,32	0,17	0,25	-0,04
1390	1535	0,03	-0,15	0,36	-0,11	-0,36	-0,14	1394	0,02	-0,18	0,14	0,13	1,20	-0,13
	1534	0,01	-0,15	0,51	0,20	0,26	-0,09	1389	0,00	-0,19	0,29	-0,66	-1,55	-0,07
1391	3	-0,01	-0,06	0,21	-0,02	-0,11	-0,12	1186	-0,03	-0,16	0,14	-0,06	-0,31	-0,14
	1533	-0,01	-0,06	0,42	0,05	-0,18	-0,08	1535	-0,03	-0,16	0,34	-0,06	-0,10	-0,10
1392	1186	0,01	-0,19	0,19	-0,06	-0,31	-0,30	4	0,00	-0,23	0,09	-0,19	-0,95	-0,24
	1535	0,05	-0,18	0,50	-0,06	-0,10	0,08	1394	0,04	-0,22	0,40	-0,19	-0,42	0,14
1393	1536	-0,05	-0,07	0,22	0,06	0,18	-0,06	1530	-0,04	-0,03	0,24	0,05	0,20	-0,05
	360	-0,02	-0,06	0,28	0,10	0,50	-0,04	118	-0,01	-0,02	0,30	0,09	0,43	-0,03
1394	1529	-0,06	-0,16	0,19	0,01	-0,05	-0,04	1537	-0,06	-0,12	0,20	-0,01	-0,06	-0,05
	1528	-0,03	-0,15	0,29	0,07	0,17	-0,04	1536	-0,03	-0,11	0,30	0,06	0,19	-0,05
1395	1537	-0,04	-0,11	0,23	-0,01	-0,06	-0,06	1532	-0,04	-0,08	0,23	-0,01	-0,08	-0,06
	1536	-0,05	-0,12	0,31	0,06	0,19	-0,04	1530	-0,05	-0,08	0,32	0,05	0,19	-0,05
1396	117	-0,04	-0,17	0,15	-0,06	-0,30	-0,08	1538	-0,03	-0,16	0,17	-0,07	-0,33	-0,08
	1529	-0,07	-0,18	0,29	0,01	-0,03	-0,04	1537	-0,06	-0,16	0,30	-0,01	-0,07	-0,05
1397	1538	-0,04	-0,16	0,20	-0,07	-0,33	-0,09	120	-0,04	-0,16	0,19	-0,09	-0,44	-0,09
	1537	-0,05	-0,16	0,33	-0,01	-0,07	-0,04	1532	-0,05	-0,16	0,32	0,00	-0,02	-0,05
1398	1540	-0,90	-1,30	-0,12	-0,08	-0,76	-0,41	1541	1,54	10,88	-0,67	0,08	-0,66	-0,28
	1193	0,17	-1,09	-1,17	-0,10	-0,51	0,08	51	2,60	11,09	-1,72	-0,40	-1,98	0,21
1399	1542	-1,00	-8,05	0,09	-0,01	-0,57	-0,27	1543	0,66	0,23	-0,96	-0,05	-0,55	-0,29
	1539	-0,33	-7,91	-0,22	-0,01	-0,59	-0,26	1540	1,33	0,36	-1,27	-0,04	-0,67	-0,28
1400	1543	-0,73	-0,10	-0,99	-0,05	-0,54	-0,32	1544	0,98	8,45	0,17	-0,01	-0,56	-0,37
	1540	-1,07	-0,17	-1,59	-0,07	-0,67	-0,24	1541	0,64	8,38	-0,43	0,04	-0,83	-0,29
1401	1545	-0,76	-6,37	0,11	0,02	-0,48	-0,21	1546	0,58	0,32	-0,88	-0,15	-0,42	-0,27
	1542	-0,61	-6,34	-0,39	-0,01	-0,55	-0,25	1543	0,73	0,35	-1,38	-0,05	-0,54	-0,31
1402	1546	-0,57	0,06	-0,99	-0,14	-0,42	-0,31	1547	0,74	6,58	0,08	-0,01	-0,37	-0,38
	1543	-0,67	0,03	-1,40	-0,05	-0,54	-0,30	1544	0,64	6,56	-0,34	-0,01	-0,58	-0,37
1403	155	-0,46	-4,29	-0,27	0,00	0,00	-0,32	1548	0,34	-0,31	-0,32	-0,19	-0,97	-0,34
	1545	0,08	-4,18	-1,08	-0,01	-0,64	-0,14	1546	0,88	-0,20	-1,13	-0,11	-0,22	-0,16
1404	1548	-0,01	0,21	-1,15	-0,19	-0,97	0,00	156	0,95	4,99	0,06	0,16	0,79	0,00
	1546	-0,63	0,09	-1,25	-0,10	-0,22	-0,46	1547	0,33	4,87	-0,04	-0,05	-0,61	-0,47
1405	1550	0,11	0,37	0,18	0,29	2,49	-0,06	1551	0,04	0,00	0,20	0,14	1,78	-0,22
	1215	0,08	0,36	0,15	0,54	2,69	0,19	1216	0,00	-0,01	0,17	0,57	2,84	0,04
1406	1551	0,03	0,00	0,18	0,15	1,78	-0,13	1552	-0,05	-0,40	0,17	0,18	2,41	-0,31
	1216	0,00	-0,01	0,17	0,57	2,84	-0,04	1217	-0,08	-0,41	0,16	0,40	2,01	-0,23
1407	1552	0,04	-0,36	0,13	0,20	2,41	0,56	1553	-0,11	-1,13	0,11	-0,25	1,39	0,26
	1217	-0,11	-0,39	0,20	0,40	2,01	-1,09	55	-0,27	-1,17	0,19	1,33	6,67	-1,39
1408	1554	0,08	0,85	-0,02	0,00	0,58	-0,65	1555	-0,01	0,41	0,21	0,08	0,60	-0,41
	1549	0,01	0,84	0,05	-0,12	2,48	-0,43	1550	-0,07	0,40	0,28	0,23		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1417	1559	-0,03	0,21	0,09	0,16	-0,43	-0,68	1560	-0,04	0,11	0,22	-0,06	-1,10	-0,84
	1098	0,01	0,11	0,22	-0,26	-1,30	-0,28	1097	0,00	0,02	0,27	-0,29	-1,44	-0,42
	1560	0,00	0,10	0,23	-0,06	-1,10	-0,30	1561	-0,01	0,02	0,28	0,05	-0,89	-0,45
1418	1097	0,06	-0,02	0,14	-0,29	-1,44	-0,69	1096	0,03	-0,13	0,23	-0,36	-1,82	-0,83
	1561	0,06	-0,02	0,28	0,06	-0,89	-0,20	1562	0,03	-0,13	0,37	-0,19	-1,63	-0,34
1419	1096	-0,13	-0,01	0,42	-0,36	-1,82	-1,58	158	-0,14	-0,09	-0,13	-1,46	-7,30	-1,80
	1562	-0,02	0,01	0,40	-0,19	-1,63	0,47	1563	-0,04	-0,07	-0,15	0,30	-0,68	0,26
1420	1565	-0,25	-0,21	0,23	0,18	1,69	-0,26	1566	0,39	3,01	-0,50	0,01	1,30	-0,45
	1224	0,24	-0,11	0,29	0,32	1,61	-0,02	59	0,88	3,11	-0,44	0,26	1,29	-0,21
1421	1567	-0,32	-2,93	0,07	0,00	0,62	-0,71	1568	0,25	-0,04	-0,36	0,12	0,64	-0,50
	1564	-0,19	-2,91	-0,12	-0,10	1,88	-0,54	1565	0,39	-0,02	-0,55	0,20	1,48	-0,33
1422	1568	-0,22	-0,14	-0,34	0,11	0,64	-0,44	1569	0,34	2,66	0,05	0,02	0,72	-0,32
	1565	-0,49	-0,20	-0,44	0,14	1,47	-0,43	1566	0,07	2,61	-0,05	0,02	1,31	-0,31
1423	1570	-0,28	-2,29	0,03	0,10	-0,67	-0,64	1571	0,16	-0,11	-0,39	0,20	-0,19	-0,35
	1567	-0,22	-2,28	-0,08	0,02	0,72	-0,76	1568	0,22	-0,10	-0,49	0,11	0,61	-0,47
1424	1571	-0,17	-0,20	-0,28	0,29	-0,18	-0,30	1572	0,29	2,11	0,06	-0,07	0,14	-0,13
	1568	-0,25	-0,21	-0,47	0,10	0,61	-0,47	1569	0,22	2,10	-0,13	0,01	0,67	-0,30
1425	159	-0,34	-1,83	-0,03	-1,23	-6,16	1,33	1573	-0,01	-0,15	-0,48	0,23	1,16	1,10
	1570	-0,14	-1,79	0,15	0,29	0,27	-0,83	1571	0,20	-0,11	-0,31	0,07	-0,85	-1,06
1426	1573	-0,29	0,27	0,27	0,23	1,16	-0,07	160	-0,10	1,21	-0,33	-0,12	-0,58	-0,17
	1571	-0,43	0,24	-0,20	0,16	-0,83	0,04	1572	-0,24	1,18	-0,81	0,00	0,51	-0,06
1427	1575	0,49	0,54	0,41	0,01	0,98	0,43	1576	-0,73	-5,55	0,60	-0,21	0,22	0,23
	1231	-0,16	0,41	0,61	-0,09	-0,47	-1,15	63	-1,38	-5,69	0,80	0,93	4,64	-1,36
1428	1577	0,53	4,17	0,04	0,01	0,20	-0,12	1578	-0,29	0,06	1,03	0,03	0,13	-0,02
	1574	0,15	4,10	0,19	0,05	0,30	-0,20	1575	-0,67	-0,01	1,18	-0,13	0,54	-0,10
1429	1578	0,30	0,24	1,04	0,04	0,14	0,02	1579	-0,53	-3,90	0,03	-0,01	0,10	0,22
	1575	0,67	0,32	1,20	-0,08	0,55	-0,10	1576	-0,16	-3,83	0,20	-0,08	0,89	0,10
1430	1580	0,46	2,45	0,01	-0,08	0,09	-0,28	1581	-0,01	0,14	1,05	0,27	-0,26	-0,17
	1577	0,15	2,39	0,17	0,00	0,12	-0,12	1578	-0,32	0,07	1,21	0,03	0,13	-0,01
1431	1581	0,02	0,15	1,06	0,19	-0,27	-0,13	1582	-0,44	-2,17	0,02	0,10	-0,72	0,10
	1578	0,31	0,21	1,22	0,04	0,13	0,01	1579	-0,15	-2,11	0,17	0,01	0,19	0,24
1432	161	-0,32	0,54	0,62	0,05	0,24	-0,43	1583	-0,32	0,56	0,37	0,26	1,29	-0,53
	1580	-0,36	0,53	0,83	-0,03	0,35	-0,34	1581	-0,36	0,55	0,58	0,15	-0,85	-0,44
1433	1583	0,34	-0,32	0,48	0,26	1,29	-1,59	162	0,37	-0,20	0,67	-1,14	-5,69	-1,81
	1581	0,34	-0,32	0,59	0,07	-0,87	0,56	1582	0,36	-0,20	0,77	0,28	0,21	0,33
1434	1585	0,25	0,26	0,33	-0,01	1,06	0,50	1586	-0,56	-3,78	0,63	-0,24	0,18	0,28
	1238	-0,21	0,17	0,32	-0,13	-0,65	-1,30	67	-1,02	-3,88	0,63	1,04	5,18	-1,53
1435	1587	0,33	2,30	0,03	0,01	0,20	-0,11	1588	-0,16	-0,15	0,79	0,02	0,14	0,00
	1584	0,07	2,24	0,14	0,06	0,28	-0,21	1585	-0,42	-0,20	0,91	-0,16	0,55	-0,10
1436	1588	0,15	-0,04	0,78	0,03	0,14	0,04	1589	-0,33	-2,44	0,05	-0,01	0,10	0,25
	1585	0,42	0,01	0,86	-0,10	0,56	-0,10	1586	-0,06	-2,39	0,13	-0,09	0,95	0,12
1437	1590	0,26	0,97	0,03	-0,08	0,09	-0,26	1591	0,05	-0,06	0,82	0,26	-0,26	-0,15
	1587	0,04	0,93	0,11	0,00	0,12	-0,11	1588	-0,17	-0,11	0,90	0,02	0,14	0,01
1438	1591	-0,05	-0,09	0,78	0,19	-0,28	-0,11	1592	-0,27	-1,16	0,02	0,10	-0,73	0,12
	1588	0,18	-0,04	0,89	0,02	0,14	0,03	1589	-0,04	-1,12	0,13	0,01	0,19	0,26
1439	163	-0,27	-0,37	0,40	0,05	0,26	-0,42	1593	-0,17	0,11	0,54	0,26	1,28	-0,52
	1590	-0,20	-0,36	0,35	-0,03	0,35	-0,32	1591	-0,10	0,13	0,49	0,14	-0,86	-0,42
1440	1593	0,25	-0,44	0,20	0,26	1,28	-1,59	164	0,41	0,36	0,51	-1,15	-5,76	-1,81
	1591	0,21	-0,45	0,45	0,07	-0,88	0,58	1592	0,37	0,36	0,76	0,28	0,20	0,35
1441	1595	0,31	0,20	0,42	0,11	0,74	-0,26	1596	-0,45	-3,60	0,40	0,01	0,84	-0,35
	1245	-0,11	0,12	0,51	0,19	0,97	-0,12	71	-0,87	-3,68	0,49	0,10	0,48	-0,22
1442	1597	0,33	2,33	0,05	0,01	0,72	-0,27	1598	-0,15	-0,07	0,77	0,04	0,70	-0,27
	1594	0,08	2,28	0,14	-0,03	0,85	-0,21	1595	-0,40	-0,12	0,86	0,12	0,77	-0,21
1443	1598	0,16	0,03	0,77	0,05	0,70	-0,25	1599	-0,32	-2,37	0,05	0,01	0,72	-0,26
	1595	0,40	0,08	0,86	0,11	0,77	-0,26	1596	-0,08	-2,32	0,14	-0,01	0,77	-0,27
1444	1600	0,24	1,05	0,04	-0,01	0,64	-0,30	1601	0,03	-0,01	0,78	0,09	0,61	-0,28
	1597	0,04	1,01	0,13	0,01	0,73	-0,27	1598	-0,17	-0,05	0,87	0,04	0,70	-0,25
1445	1601	-0,03	-0,03	0,78	0,09	0,61	-0,24	1602	-0,24	-1,08	0,04	-0,01	0,63	-0,22
	1598	0,17	0,01	0,87	0,05	0,70	-0,27	1599	-0,04	-1,04	0,13	0,01	0,71	-0,24
1446	165	-0,28	-0,36	0,39	0,09	0,47	-0,33	1603	-0,17	0,21	0,43	0,13	0,67	-0,25
	1600	-0,25	-0,35	0,49	-0,01	0,68	-0,35	1601	-0,13	0,22	0,54	0,08	0,57	-0,27
1447	1603	0,15	-0,20	0,47	0,13	0,67	-0,31	166	0,24	0,27	0,35	0,07	0,35	-0,23
	1601	0,12	-0,21	0,54	0,08	0,57	-0,24	1602	0,21	0,26	0,42	0,00	0,68	-0,16
1448	1605	0,46	0,41	0,36	0,10	0,71	-0,26	1606	-0,78	-5,79	0,74	0,01	0,80	-0,35
	1252	-0,24	0,27	0,50	0,18	0,92	-0,13	75	-1,49	-5,94	0,88	0,09	0,45	-0,22
1449	1607	0,53	4,00	0,02	0,01	0,70	-0,26	1608	-0,30	-0,14	1,03	0,04	0,68	-0,26
	1604	0,15	3,93	0,20	-0,02	0,82	-0,21	1605	-0,67	-0,22	1,20	0,11	0,74	-0,22
1450	1608	0,30	0,04	1,02	0,05	0,68	-0,25	1609	-0,53	-4,08	0,03	0,01	0,70	-0,26
	1605	0,67	0,12	1,19	0,11	0,74	-0,26	1606	-0,15	-4,01	0,20	-0,01	0,74	-0,27
1451	1610	0,45	2,27	0,00	-0,01	0,64	-0,30	1611	-0,01	-0,05	1,05	0,09	0,61	-0,28
	1607	0,15	2,21	0,17	0,01	0,71	-0,27	1608	-0,31	-0,11	1,22	0,04	0,68	-0,25
1452	1611	0,00	-0,04	1,05	0,09	0,61	-0,24	1612	-0,46	-2,36	0,00	-0,01	0,63	-0,22
	1608	0,32	0,02	1,22	0,05	0,68	-0,26	1609	-0,15	-2,29	0,17	0,01	0,70	-0,24
1453	167	-0,39	0,29	0,68	0,10	0,49	-0,33	1613	-0,36	0,44	0,39	0,14	0,68	-0,25
	1610													

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
1462	1621	-0,19	0,12	-0,39	-0,04	-0,08	-0,28	1622	0,16	1,86	0,09	0,00	-0,15	-0,28
	1625	0,65	2,98	0,85	0,03	0,24	-0,30	1626	0,04	-0,07	0,51	-0,01	0,12	-0,31
	1270	0,74	3,00	0,48	0,07	0,36	-0,14	1271	0,13	-0,05	0,13	0,04	0,19	-0,16
1463	1626	-0,02	0,06	0,53	0,01	0,13	-0,32	1627	-0,63	-3,00	0,84	-0,04	-0,01	-0,34
	1271	-0,13	0,04	0,15	0,04	0,19	-0,15	1272	-0,75	-3,02	0,46	0,00	0,02	-0,17
1464	1627	0,31	-2,48	0,14	-0,02	-0,01	-0,44	1628	-1,16	-9,83	1,83	0,04	0,16	-0,44
	1272	-1,34	-2,81	0,52	0,00	0,02	-0,07	83	-2,81	-10,16	2,20	-0,16	-0,79	-0,08
1465	1629	0,64	6,58	0,21	0,00	0,02	-0,31	1630	-0,02	3,31	0,97	-0,04	0,07	-0,31
	1624	-0,10	6,43	-0,06	-0,01	0,25	-0,30	1625	-0,75	3,17	0,70	0,02	0,18	-0,29
1466	1630	0,33	3,49	1,12	-0,05	0,06	-0,31	1631	-0,38	-0,10	0,99	-0,06	0,09	-0,34
	1625	0,64	3,55	1,43	0,02	0,19	-0,30	1626	-0,08	-0,04	1,30	-0,01	0,12	-0,32
1467	1631	0,38	0,08	1,04	-0,07	0,09	-0,35	1632	-0,33	-3,49	1,11	-0,06	0,11	-0,38
	1626	0,09	0,02	1,32	0,01	0,12	-0,32	1627	-0,62	-3,55	1,38	-0,03	0,05	-0,35
1468	1632	0,02	-3,33	1,00	-0,05	0,11	-0,39	1633	-0,63	-6,58	0,24	0,00	0,10	-0,41
	1627	0,75	-3,18	0,68	-0,01	0,06	-0,34	1628	0,10	-6,43	-0,08	0,01	-0,01	-0,36
1469	1634	0,54	4,90	-0,02	0,01	-0,18	-0,25	1635	0,04	2,42	0,95	-0,08	-0,12	-0,23
	1629	0,01	4,80	0,03	0,00	0,06	-0,31	1630	-0,49	2,31	0,99	-0,04	0,07	-0,30
1470	1635	0,22	2,40	1,14	-0,08	-0,11	-0,21	1636	-0,27	-0,07	1,22	-0,15	0,05	-0,23
	1630	0,14	2,39	1,15	-0,05	0,07	-0,32	1631	-0,35	-0,09	1,22	-0,06	0,09	-0,34
1471	1636	0,20	0,07	1,27	-0,16	0,05	-0,25	1637	-0,30	-2,45	1,06	-0,15	0,15	-0,31
	1631	0,36	0,10	1,28	-0,07	0,08	-0,33	1632	-0,14	-2,42	1,07	-0,05	0,12	-0,39
1472	1637	0,02	-2,42	1,02	-0,21	0,14	-0,32	1638	-0,47	-4,89	0,03	-0,02	0,37	-0,39
	1632	0,45	-2,34	0,96	-0,05	0,12	-0,39	1633	-0,04	-4,80	-0,03	-0,01	0,04	-0,46
1473	171	-0,04	2,62	0,60	-0,12	-0,62	-0,12	1639	-0,17	1,98	0,42	-0,08	-0,41	-0,12
	1634	-0,44	2,54	0,89	0,02	-0,14	-0,26	1635	-0,56	1,90	0,71	-0,09	-0,15	-0,25
1474	1639	0,31	1,81	1,08	-0,08	-0,41	-0,16	1640	-0,05	0,03	1,19	-0,10	-0,50	-0,10
	1635	-0,01	1,75	0,90	-0,09	-0,15	-0,21	1636	-0,36	-0,04	1,02	-0,16	0,01	-0,15
1475	1640	0,05	-0,01	1,27	-0,10	-0,50	-0,01	1641	-0,31	-1,77	1,02	-0,17	-0,86	0,09
	1636	0,30	0,04	1,07	-0,17	0,01	-0,22	1637	-0,05	-1,72	0,82	-0,03	0,75	-0,12
1476	1641	-0,01	-1,87	0,70	-0,17	-0,86	0,98	172	-0,20	-2,83	0,40	0,83	4,17	1,08
	1637	0,49	-1,77	0,79	-0,09	0,74	-0,99	1638	0,30	-2,73	0,49	-0,24	-0,74	-0,89
1477	1643	0,83	0,90	0,80	-0,28	-2,14	-0,82	1644	-1,25	-9,51	0,88	0,18	-1,87	-0,52
	1279	-0,19	0,70	1,30	-0,49	-2,46	0,26	87	-2,28	-9,71	1,38	-1,08	-5,40	0,56
1478	1645	0,91	6,37	0,15	-0,02	-0,96	-0,39	1646	-0,40	-0,15	1,60	-0,08	-0,94	-0,51
	1642	0,17	6,22	0,23	0,01	-1,89	-0,40	1643	-1,14	-0,30	1,67	-0,21	-1,94	-0,52
1479	1646	0,46	0,17	1,62	-0,08	-0,94	-0,56	1647	-0,86	-6,41	0,09	-0,01	-0,92	-0,74
	1643	0,99	0,28	1,84	-0,24	-1,94	-0,40	1644	-0,33	-6,30	0,31	0,10	-2,28	-0,58
1480	1648	0,63	3,53	0,08	0,02	0,05	-0,29	1649	-0,09	-0,05	1,58	-0,15	0,09	-0,48
	1645	0,20	3,44	0,27	-0,02	-0,96	-0,35	1646	-0,51	-0,13	1,77	-0,08	-0,90	-0,54
1481	1649	0,03	-0,07	1,68	-0,13	0,09	-0,50	1650	-0,65	-3,48	0,11	-0,04	0,29	-0,73
	1646	0,50	0,02	1,79	-0,07	-0,90	-0,53	1647	-0,18	-3,38	0,22	-0,03	-1,01	-0,76
1482	173	-0,68	-0,03	1,12	0,35	1,73	-0,66	1651	-0,50	0,86	0,69	-0,08	-0,41	-0,59
	1648	-0,74	-0,04	1,51	-0,06	-0,35	-0,21	1649	-0,56	0,85	1,08	-0,04	0,63	-0,15
1483	1651	0,19	0,13	1,28	-0,08	-0,41	0,30	174	-0,04	-1,02	0,36	0,78	3,91	0,40
	1649	0,21	0,14	1,18	-0,03	0,63	-1,00	1650	-0,02	-1,01	0,27	-0,17	-0,38	-0,89
1484	1654	0,26	3,55	-0,05	0,00	-0,06	-0,29	1655	-0,06	1,97	0,61	-0,01	-0,04	-0,28
	1652	0,06	3,51	0,19	-0,01	-0,01	-0,28	1653	-0,26	1,93	0,85	-0,01	-0,05	-0,27
1485	1656	0,26	2,64	-0,20	0,01	-0,11	-0,27	1657	0,02	1,43	0,44	0,01	-0,05	-0,25
	1654	0,05	2,59	0,28	0,00	-0,04	-0,29	1655	-0,19	1,39	0,93	-0,01	-0,04	-0,27
1486	175	-0,37	1,07	0,39	-0,12	-0,62	-0,06	176	-0,25	1,68	-0,49	0,04	0,18	-0,08
	1656	-0,63	1,02	1,52	0,03	0,02	-0,31	1657	-0,51	1,62	0,65	-0,01	-0,16	-0,33
1487	1659	0,10	-0,22	0,43	0,01	0,19	-0,13	1660	-0,05	-0,96	0,47	-0,09	0,01	-0,16
	130	-0,08	-0,26	0,31	0,06	0,23	-0,05	95	-0,23	-0,99	0,34	-0,05	0,05	-0,08
1488	1661	0,11	0,19	0,01	-0,01	-0,13	-0,42	1662	-0,03	-0,48	0,26	0,01	0,03	-0,39
	1658	0,01	0,17	0,07	-0,07	0,58	-0,30	1659	-0,13	-0,50	0,32	0,19	0,18	-0,28
1489	1662	0,08	-0,46	0,49	0,02	0,03	-0,41	1663	-0,04	-1,06	0,34	0,00	-0,34	-0,30
	1659	0,08	-0,46	0,51	-0,16	0,11	-0,29	1660	-0,04	-1,06	0,36	0,06	0,21	-0,18
1490	1664	0,06	-0,20	-0,08	0,05	-0,75	-0,28	1665	-0,04	-0,72	0,13	-0,17	-0,25	-0,26
	1661	0,03	-0,21	0,19	0,02	0,03	-0,42	1662	-0,07	-0,73	0,41	-0,02	-0,15	-0,40
1491	1665	0,02	-0,69	0,41	0,09	-0,20	-0,32	1666	-0,08	-1,18	0,21	0,03	-0,48	-0,24
	1662	0,03	-0,69	0,64	-0,01	-0,15	-0,38	1663	-0,07	-1,18	0,44	0,12	0,30	-0,30
1492	177	-0,23	-0,84	0,04	-0,34	-1,35	0,06	199	-0,20	-0,71	0,07	-0,03	-0,88	0,05
	1664	-0,12	-0,82	0,45	-0,27	-1,00	-0,16	1665	-0,09	-0,68	0,48	0,05	-0,53	-0,16
1493	199	-0,12	-0,80	0,11	-0,11	-0,57	-0,06	178	-0,25	-1,44	-0,11	0,00	-0,43	-0,09
	1665	0,05	-0,75	0,74	0,00	-0,27	-0,12	1666	-0,08	-1,40	0,52	0,11	-0,13	-0,15
1494	1668	0,10	0,87	0,14	0,01	0,44	-0,10	1669	-0,25	-0,90	0,07	-0,12	-0,23	-0,17
	1296	0,09	0,87	-0,17	-0,06	-0,28	-0,06	98	-0,26	-0,90	-0,24	0,06	0,28	-0,13
1495	1670	0,15	2,19	0,16	-0,01	-0,10	-0,45	1671	-0,10	0,94	0,36	0,00	-0,04	-0,35
	1667	0,08	2,18	-0,10	-0,05	0,43	-0,37	1668	-0,17	0,92	0,10	-0,02	0,17	-0,27
1496	1671	0,08	0,97	0,28	0,00	-0,04	-0,37	1672	-0,17	-0,28	-0,05	0,06	-0,07	-0,26
	1668	0,22	1,00	0,07	-0,04	0,17	-0,28	1669	-0,03	-0,25	-0,26	-0,09	-0,04	-0,17
1497	1673	0,11	1,79	0,19	0,05	-0,58	-0,34	1674	-0,03	1,07	0,40	-0,03	-0,29	-0,26
	1670	0,06	1,78	-0,14	0,00	-0,03	-0,44	1671	-0,09	1,06	0,06	-0,01	-0,07	-0,36
1498	1674	0,08	1,07	0,26	-0,03	-0,29	-0,31	1675	-0,07	0,31	0,06	0,23	-0,14	-0,22
	1671	0,11	1,08											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q	Nodo N.ro	S11 kg/cm ^q	S22 kg/cm ^q	S12 kg/cm ^q	M11 kg/cm ^q	M22 kg/cm ^q	M12 kg/cm ^q
1507	1666	-0,16	-1,47	0,68	0,24	0,25	-0,14	1679	0,10	-0,17	0,66	-0,01	-0,10	-0,24
	201	-0,01	-0,32	0,37	0,04	0,20	-0,34	180	0,28	1,11	0,20	-0,06	-0,28	-0,30
	1679	-0,07	-0,33	0,61	0,03	-0,10	-0,21	1675	0,22	1,10	0,45	-0,12	-0,02	-0,17
1508	1680	0,27	1,15	1,12	-0,03	-0,09	-0,29	1681	0,11	0,34	0,85	-0,09	-0,09	-0,32
	1522	0,14	1,13	0,83	-0,03	-0,14	-0,18	1523	-0,02	0,31	0,56	-0,07	-0,34	-0,20
1509	1681	0,06	0,38	1,51	-0,07	-0,09	-0,33	1682	-0,09	-0,35	1,23	-0,16	-0,16	-0,38
	1523	-0,13	0,34	0,71	-0,07	-0,34	-0,18	1524	-0,27	-0,38	0,43	-0,10	-0,52	-0,23
1510	1682	-0,19	-0,25	2,20	-0,17	-0,16	-0,30	1683	-0,38	-1,19	1,80	0,38	1,82	-0,34
	1524	-0,54	-0,32	0,46	-0,10	-0,52	-0,33	4	-0,72	-1,26	0,06	-0,48	-2,42	-0,37
1511	1655	0,20	2,04	1,03	-0,02	-0,04	-0,28	1684	-0,02	0,91	0,54	-0,03	-0,02	-0,28
	1653	0,42	2,08	1,30	0,00	-0,05	-0,28	1680	0,20	0,95	0,81	-0,04	-0,08	-0,28
1512	1684	0,17	0,95	1,36	-0,04	-0,02	-0,28	1685	-0,01	0,08	0,80	-0,03	0,04	-0,27
	1680	0,27	0,97	1,33	-0,03	-0,07	-0,29	1681	0,10	0,10	0,78	-0,09	-0,11	-0,29
1513	1685	0,16	0,12	1,71	-0,03	0,04	-0,25	1686	0,00	-0,67	0,96	-0,06	-0,15	-0,22
	1681	0,13	0,12	1,44	-0,08	-0,11	-0,31	1682	-0,03	-0,67	0,69	-0,10	0,16	-0,28
1514	1686	0,08	-0,66	2,25	-0,06	-0,15	-0,27	1687	-0,03	-1,23	0,91	0,27	1,17	-0,24
	1682	0,17	-0,65	1,66	-0,11	0,16	-0,22	1683	0,05	-1,21	0,32	-0,22	-1,20	-0,19
1515	1657	-0,05	1,44	1,04	0,02	-0,05	-0,23	1688	-0,20	0,70	0,40	-0,04	-0,01	-0,22
	1655	0,04	1,46	1,34	-0,02	-0,04	-0,28	1684	-0,11	0,72	0,69	-0,03	-0,02	-0,28
1516	1688	0,00	0,71	1,28	-0,04	-0,01	-0,23	1689	-0,17	-0,17	0,61	-0,02	0,08	-0,23
	1684	0,16	0,75	1,51	-0,04	-0,02	-0,27	1685	-0,01	-0,14	0,85	-0,04	-0,04	-0,28
1517	1689	0,01	-0,15	1,54	-0,04	0,08	-0,27	1690	-0,15	-0,96	0,66	0,04	-0,16	-0,25
	1685	0,21	-0,11	1,76	-0,05	-0,04	-0,25	1686	0,05	-0,92	0,88	0,01	0,19	-0,22
1518	1690	0,13	-0,85	2,17	0,03	-0,16	-0,21	1691	0,01	-1,45	0,69	0,19	1,09	-0,20
	1686	-0,01	-0,88	2,16	0,01	0,19	-0,24	1687	-0,13	-1,48	0,68	-0,17	-1,03	-0,23
1519	176	0,12	1,19	1,06	0,04	0,18	-0,25	1120	-0,05	0,35	0,18	-0,03	-0,16	-0,24
	1657	-0,15	1,14	1,25	-0,01	-0,16	-0,17	1688	-0,32	0,30	0,37	-0,03	0,04	-0,17
1520	1120	0,13	0,31	1,24	-0,03	-0,16	-0,17	1119	0,00	-0,34	0,76	-0,02	-0,12	-0,15
	1688	0,00	0,28	1,25	-0,03	0,04	-0,23	1689	-0,13	-0,37	0,76	-0,02	0,10	-0,21
1521	1119	0,18	-0,38	0,93	-0,02	-0,12	-0,02	1118	-0,03	-1,41	0,55	0,04	0,22	-0,03
	1689	0,19	-0,38	1,69	-0,04	0,09	-0,33	1690	-0,02	-1,40	1,31	0,13	0,28	-0,33
1522	1118	-0,11	-1,39	1,46	0,04	0,22	0,10	181	-0,28	-2,27	-0,02	0,66	3,31	0,09
	1690	0,29	-1,31	2,82	0,12	0,28	-0,48	1691	0,12	-2,19	1,34	-0,41	-1,88	-0,49
1523	1693	-0,40	-0,84	-0,90	0,04	0,07	-0,29	1694	-0,34	-0,53	-0,85	-0,01	0,02	-0,29
	1379	-0,24	-0,81	-0,51	0,06	0,28	-0,14	1380	-0,18	-0,50	-0,46	0,01	0,03	-0,14
1524	1694	-0,29	-0,54	-0,91	0,01	0,02	-0,27	1695	-0,26	-0,40	-0,85	-0,04	-0,04	-0,28
	1380	-0,14	-0,52	-0,67	0,01	0,03	-0,15	1381	-0,12	-0,38	-0,61	-0,03	-0,15	-0,16
1525	1695	-0,20	-0,40	-0,95	-0,03	-0,03	-0,26	1696	-0,19	-0,40	-0,89	-0,07	-0,07	-0,29
	1381	-0,10	-0,38	-0,76	-0,03	-0,15	-0,18	100	-0,10	-0,38	-0,71	-0,05	-0,27	-0,21
1526	1697	-0,13	-1,00	-0,19	0,00	-0,04	-0,31	1698	-0,08	-0,76	-0,75	0,02	-0,04	-0,30
	1692	0,08	-0,96	0,13	-0,01	0,12	-0,28	1693	0,12	-0,72	-0,43	0,04	0,07	-0,27
1527	1698	-0,09	-0,76	-0,82	0,02	-0,04	-0,30	1699	-0,02	-0,39	-0,84	0,01	-0,03	-0,29
	1693	-0,34	-0,81	-0,66	0,04	0,07	-0,28	1694	-0,26	-0,44	-0,68	-0,01	0,02	-0,27
1528	1699	-0,09	-0,40	-0,96	0,00	-0,03	-0,29	1700	-0,07	-0,31	-0,93	-0,02	-0,01	-0,28
	1694	-0,25	-0,43	-0,75	0,00	0,02	-0,27	1695	-0,23	-0,35	-0,72	-0,04	-0,04	-0,27
1529	1700	-0,09	-0,32	-0,99	-0,03	-0,02	-0,27	1701	-0,09	-0,31	-0,95	-0,02	0,04	-0,26
	1695	-0,18	-0,34	-0,82	-0,03	-0,04	-0,28	1696	-0,17	-0,33	-0,77	-0,07	-0,08	-0,27
1530	1702	-0,02	-0,10	-0,21	0,01	-0,20	-0,30	1703	-0,05	-0,26	-0,79	0,04	-0,12	-0,28
	1697	0,07	-0,09	0,20	0,01	-0,01	-0,32	1698	0,04	-0,24	-0,39	0,01	-0,04	-0,30
1531	1703	0,17	-0,20	-0,74	0,03	-0,13	-0,27	1704	0,15	-0,30	-0,91	0,02	-0,08	-0,25
	1698	0,00	-0,23	-0,45	0,02	-0,04	-0,30	1699	-0,02	-0,34	-0,62	0,01	-0,03	-0,28
1532	1704	0,04	-0,34	-0,81	0,02	-0,08	-0,25	1705	0,06	-0,23	-0,88	0,00	-0,03	-0,23
	1699	-0,07	-0,36	-0,74	0,00	-0,03	-0,29	1700	-0,05	-0,25	-0,80	-0,02	-0,01	-0,27
1533	1705	-0,01	-0,25	-0,93	0,00	-0,03	-0,23	1706	-0,01	-0,21	-0,94	-0,03	0,00	-0,22
	1700	-0,07	-0,26	-0,87	-0,03	-0,02	-0,26	1701	-0,06	-0,22	-0,87	-0,03	0,00	-0,25
1534	149	0,38	1,39	-0,71	-0,27	-1,34	0,12	1707	0,05	-0,24	-1,09	0,02	0,11	0,09
	1702	0,39	1,40	0,01	0,07	0,09	-0,42	1703	0,06	-0,24	-0,37	0,01	-0,29	-0,46
1535	1707	-0,05	-0,19	-0,35	0,02	0,11	-0,16	1708	-0,04	-0,13	-0,74	-0,01	-0,03	-0,19
	1703	0,21	-0,14	-0,32	0,00	-0,29	-0,21	1704	0,22	-0,08	-0,72	0,03	-0,06	-0,24
1536	1708	-0,03	-0,13	-0,64	-0,01	-0,03	-0,21	1709	-0,03	-0,11	-0,82	0,00	0,02	-0,22
	1704	0,09	-0,11	-0,62	0,02	-0,06	-0,23	1705	0,10	-0,09	-0,80	-0,01	-0,06	-0,25
1537	1709	-0,03	-0,11	-0,84	0,00	0,02	-0,26	182	-0,01	-0,05	-0,89	-0,04	-0,19	-0,25
	1705	0,02	-0,10	-0,86	0,00	-0,06	-0,20	1706	0,03	-0,04	-0,91	-0,02	0,03	-0,20
1538	1711	-0,16	-0,36	-1,43	0,07	0,09	-0,22	1712	-0,13	-0,20	-1,55	-0,02	-0,14	-0,20
	1388	-0,08	-0,34	-1,24	-0,02	-0,12	-0,13	104	-0,05	-0,18	-1,36	-0,03	-0,14	-0,10
1539	1713	-0,04	-0,37	-1,12	0,03	-0,42	-0,26	1714	-0,03	-0,29	-1,47	0,07	0,09	-0,28
	1710	-0,01	-0,37	-1,04	0,28	0,57	-0,20	1711	0,00	-0,29	-1,39	0,01	-0,12	-0,22
1540	1714	-0,10	-0,28	-1,36	0,07	0,09	-0,27	1715	-0,07	-0,14	-1,49	0,00	-0,08	-0,27
	1711	-0,14	-0,29	-1,28	0,03	-0,12	-0,22	1712	-0,11	-0,15	-1,40	-0,02	-0,09	-0,21
1541	1716	-0,02	-0,17	-1,10	-0,01	-0,35	-0,26	1717	-0,02	-0,16	-1,36	0,04	0,09	-0,29
	1713	-0,01	-0,17	-1,07	0,20	0,44	-0,24	1714	-0,01	-0,16	-1,33	0,03	-0,08	-0,27
1542	1717	-0,06	-0,16	-1,26	0,04	0,09	-0,29	1718	-0,04	-0,09	-1,42	0,01	-0,02	-0,30
	1714	-0,07	-0,16	-1,23	0,03	-0,08	-0,27	1715	-0,05	-0,09	-1,39	0,00	-0,04	-0,28
1543	183	0,00	-0,05	-1,08	-0,08	-0,38	-0,25	1719	0,00	-0,05	-1,30	0,01	0,06	-0,28
	1716	0,00	-											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1552	1722	0,01	-0,06	-1,15	0,03	0,06	-0,23	1716	0,01	-0,04	-1,07	-0,04	-0,52	-0,25
	1715	-0,13	-0,16	-1,42	0,00	-0,08	-0,27	1725	-0,12	-0,13	-1,52	-0,01	-0,09	-0,27
	1712	-0,13	-0,16	-1,33	0,00	-0,09	-0,21	1724	-0,12	-0,13	-1,42	-0,02	-0,15	-0,21
1553	1718	-0,06	-0,10	-1,33	0,01	-0,02	-0,30	1726	-0,06	-0,07	-1,44	0,02	0,00	-0,30
	1715	-0,13	-0,11	-1,31	0,01	-0,04	-0,27	1725	-0,12	-0,08	-1,42	-0,01	-0,08	-0,27
1554	184	-0,04	-0,04	-1,20	0,01	0,06	-0,27	185	-0,03	0,00	-1,36	0,03	0,17	-0,27
	1718	-0,07	-0,05	-1,28	0,02	0,02	-0,32	1726	-0,06	0,00	-1,44	0,01	-0,04	-0,32
1555	1729	-0,21	-0,16	-1,66	-0,06	-0,15	-0,28	1730	-0,24	-0,28	-1,65	-0,14	-0,33	-0,29
	1727	-0,10	-0,14	-1,43	-0,06	-0,37	-0,23	1728	-0,13	-0,26	-1,42	-0,17	-0,32	-0,24
1556	1731	-0,17	-0,09	-1,59	0,00	0,00	-0,29	1732	-0,18	-0,11	-1,49	-0,08	-0,20	-0,26
	1729	-0,20	-0,10	-1,49	-0,07	-0,20	-0,29	1730	-0,21	-0,12	-1,39	-0,08	-0,01	-0,26
1557	186	-0,02	-0,05	-1,46	0,06	0,30	-0,32	187	-0,01	0,01	-1,32	0,00	-0,01	-0,31
	1731	-0,19	-0,09	-1,48	-0,02	-0,10	-0,27	1732	-0,18	-0,02	-1,34	-0,02	0,11	-0,26
1558	1733	0,09	-0,53	-1,89	-0,31	-0,17	-0,49	1683	0,13	-0,35	-1,55	0,04	-0,89	-0,51
	1186	-0,02	-0,55	-1,37	-0,27	-1,37	-0,23	4	0,02	-0,37	-1,03	-0,25	-1,27	-0,25
1559	1730	-0,17	-0,26	-1,76	-0,15	-0,33	-0,23	1734	-0,23	-0,53	-1,76	0,00	0,49	-0,17
	1728	-0,05	-0,23	-1,48	-0,12	-0,31	-0,32	1733	-0,10	-0,50	-1,48	-0,44	-0,93	-0,26
1560	1734	-0,04	-0,47	-1,92	0,00	0,49	-0,23	1687	-0,13	-0,90	-1,45	-0,65	-3,35	-0,25
	1733	-0,01	-0,46	-1,66	-0,47	-0,94	-0,11	1683	-0,09	-0,89	-1,18	0,76	2,69	-0,12
1561	1732	-0,37	-0,11	-1,66	-0,08	-0,20	-0,28	1735	-0,44	-0,46	-1,79	0,10	0,63	-0,22
	1730	-0,16	-0,07	-1,50	-0,09	-0,01	-0,25	1734	-0,23	-0,42	-1,63	-0,28	-0,91	-0,19
1562	1735	-0,03	-0,40	-2,06	0,12	0,63	-0,20	1691	-0,21	-1,34	-1,65	-0,86	-3,69	-0,22
	1734	-0,02	-0,40	-1,80	-0,28	-0,91	-0,16	1687	-0,21	-1,34	-1,39	0,68	3,30	-0,19
1563	187	0,03	-0,04	-1,61	0,00	-0,01	-0,33	1736	0,04	-0,02	-1,46	0,09	0,43	-0,30
	1732	-0,30	-0,10	-1,51	-0,02	0,11	-0,23	1735	-0,29	-0,09	-1,35	-0,15	-0,63	-0,20
1564	1736	-0,30	0,47	-1,67	0,09	0,43	-0,09	181	-0,83	-2,18	-2,42	-0,34	-1,70	-0,03
	1735	-0,24	0,48	-1,62	-0,13	-0,62	-0,43	1691	-0,76	-2,16	-2,38	0,37	2,46	-0,37
1565	1737	-0,16	-0,17	-1,56	-0,03	-0,24	-0,19	1727	-0,16	-0,19	-1,61	-0,09	-0,40	-0,19
	1538	-0,03	-0,15	-1,38	-0,07	-0,35	-0,09	120	-0,03	-0,17	-1,44	-0,08	-0,38	-0,09
1566	1725	-0,15	-0,14	-1,47	0,00	-0,08	-0,28	1738	-0,15	-0,11	-1,52	-0,03	-0,13	-0,28
	1724	-0,14	-0,13	-1,37	-0,01	-0,15	-0,20	1737	-0,13	-0,11	-1,42	-0,05	-0,25	-0,21
1567	1738	-0,18	-0,12	-1,55	-0,02	-0,13	-0,28	1729	-0,19	-0,16	-1,55	-0,07	-0,15	-0,29
	1737	-0,14	-0,11	-1,41	-0,04	-0,25	-0,21	1727	-0,15	-0,15	-1,41	-0,08	-0,38	-0,22
1568	1726	-0,11	-0,09	-1,41	0,02	0,00	-0,30	1739	-0,10	-0,06	-1,43	-0,02	-0,01	-0,30
	1725	-0,14	-0,09	-1,38	0,00	-0,08	-0,27	1738	-0,13	-0,07	-1,40	-0,03	-0,13	-0,28
1569	1739	-0,12	-0,07	-1,50	-0,03	-0,01	-0,31	1731	-0,13	-0,08	-1,45	0,01	0,00	-0,30
	1738	-0,17	-0,08	-1,44	-0,02	-0,13	-0,28	1729	-0,17	-0,09	-1,39	-0,08	-0,20	-0,28
1570	185	0,02	0,00	-1,39	0,03	0,17	-0,33	1740	0,02	-0,02	-1,34	-0,01	-0,04	-0,33
	1726	-0,08	-0,02	-1,41	0,01	-0,04	-0,27	1739	-0,09	-0,04	-1,36	-0,01	0,05	-0,27
1571	1740	0,01	-0,01	-1,48	-0,01	-0,04	-0,25	186	0,00	-0,06	-1,39	0,06	0,30	-0,24
	1739	-0,11	-0,03	-1,43	-0,01	0,05	-0,34	1731	-0,12	-0,09	-1,34	-0,01	-0,10	-0,34
1572	1742	-0,45	0,01	-0,43	-0,07	-0,67	-0,60	1743	0,28	3,63	0,07	0,08	-0,44	-0,49
	1548	0,00	0,10	-0,88	-0,08	-0,38	-0,04	156	0,72	3,72	-0,37	-0,43	-2,17	0,07
1573	1744	-0,34	-2,48	-0,07	-0,01	-0,17	-0,34	1745	0,18	0,11	-0,74	-0,04	-0,14	-0,42
	1741	-0,10	-2,43	-0,13	-0,01	-0,46	-0,34	1742	0,42	0,16	-0,80	-0,02	-0,51	-0,41
1574	1745	-0,21	0,00	-0,79	-0,04	-0,14	-0,44	1746	0,33	2,66	-0,03	0,00	-0,13	-0,55
	1742	-0,43	-0,05	-0,91	-0,04	-0,51	-0,38	1743	0,11	2,62	-0,14	0,04	-0,66	-0,49
1575	1747	-0,30	-1,34	0,00	0,02	0,12	-0,27	1748	-0,01	0,13	-0,70	-0,14	0,22	-0,37
	1744	-0,08	-1,30	-0,15	0,00	-0,15	-0,33	1745	0,21	0,17	-0,85	-0,04	-0,13	-0,43
1576	1748	0,05	0,11	-0,89	-0,11	0,23	-0,38	1749	0,30	1,40	-0,04	-0,04	0,42	-0,52
	1745	-0,18	0,07	-0,91	-0,04	-0,13	-0,43	1746	0,08	1,35	-0,06	-0,01	-0,17	-0,57
1577	227	0,76	0,52	-0,85	0,17	0,86	-0,48	1750	0,51	-0,72	0,44	-0,12	-0,58	-0,39
	1747	0,72	0,51	-1,54	-0,03	-0,12	-0,23	1748	0,47	-0,73	-0,25	-0,07	0,57	-0,14
1578	1750	-0,02	0,07	-0,95	-0,12	-0,58	0,24	228	0,05	0,43	-0,25	0,57	2,86	0,38
	1748	-0,02	0,07	-0,44	-0,04	0,58	-0,74	1749	0,05	0,43	0,26	-0,13	-0,04	-0,61
1579	1752	-0,01	0,08	0,01	-0,04	0,78	-0,21	1753	-0,03	0,01	0,02	-0,12	0,65	-0,36
	1098	0,01	0,08	0,02	0,05	0,26	-0,27	1097	-0,01	0,01	0,03	0,10	0,48	-0,41
1580	1753	0,00	0,04	0,03	-0,15	0,65	-0,11	1754	-0,01	-0,02	0,15	0,10	1,26	-0,25
	1097	-0,05	0,03	-0,09	0,10	0,48	-0,68	1096	-0,06	-0,03	0,03	0,19	0,96	-0,81
1581	1754	0,07	-0,14	0,21	0,06	1,26	0,50	1755	0,10	0,00	-0,25	-0,28	0,05	0,35
	1096	0,16	-0,13	0,22	0,19	0,96	-1,54	158	0,19	0,02	-0,24	1,20	6,02	-1,69
1582	1756	0,00	0,02	0,01	0,02	-0,26	-0,40	1757	0,00	0,01	0,00	-0,08	-0,18	-0,29
	1751	0,00	0,01	-0,01	-0,03	0,54	-0,43	1752	0,00	0,01	-0,03	-0,11	0,48	-0,32
1583	1757	0,00	0,02	0,01	-0,07	-0,18	-0,25	1758	0,00	0,01	0,01	-0,09	-0,17	-0,14
	1752	-0,03	0,01	-0,02	-0,10	0,48	-0,36	1753	-0,03	0,00	-0,02	-0,12	0,65	-0,24
1584	1758	-0,01	0,01	0,06	-0,11	-0,18	-0,15	1759	-0,01	0,00	0,01	-0,04	-0,12	-0,04
	1753	0,04	0,02	-0,02	-0,15	0,65	-0,22	1754	0,04	0,01	-0,06	0,00	0,77	-0,11
1585	1759	0,02	-0,02	0,03	-0,08	-0,12	-0,03	1760	0,02	-0,06	0,02	0,01	-0,23	0,12
	1754	-0,06	-0,03	0,00	-0,04	0,76	-0,15	1755	-0,07	-0,07	-0,01	-0,08	1,10	0,00
1586	1761	0,01	0,03	0,00	-0,15	-1,14	-0,29	1762	0,01	0,01	-0,04	0,06	-0,91	-0,20
	1756	-0,01	0,03	0,02	0,03	-0,21	-0,40	1757	-0,01	0,01	-0,02	-0,09	-0,24	-0,30
1587	1762	0,01	0,01	0,03	-0,07	-0,94	-0,23	1763	0,01	0,00	-0,01	-0,13	-1,02	-0,15
	1757	0,00	0,01	0,00	-0,08	-0,23	-0,24	1758	0,00	0,00	-0,04	-0,09	-0,15	-0,15
1588	1763	0,00	0,00	0,08	-0,06	-1,01	-0,14	1764	-0,01	-0,01	0,00	-0,23	-1,01	-0,08
	1758	-0,01	0,0											

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL															
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	
1597	1770	-0.20	-0.09	-0.38	-0.22	0.60	-0.53	1771	0.00	0.90	-0.04	0.08	0.21	-0.36	
	1775	-0.18	-0.45	0.00	0.14	-1.48	-0.85	1776	-0.11	-0.10	-0.49	0.18	-0.82	-0.51	
	1772	-0.01	-0.42	0.01	0.01	-0.04	-1.05	1773	0.06	-0.07	-0.48	0.02	-0.12	-0.71	
1598	1776	0.07	-0.09	-0.36	0.29	-0.80	-0.49	1777	0.17	0.38	0.02	-0.10	-0.35	-0.32	
	1773	-0.08	-0.12	-0.44	0.02	-0.12	-0.67	1774	0.01	0.35	-0.06	-0.01	-0.14	-0.50	
1599	231	0.09	-0.02	-0.25	-1.64	-8.19	1.74	1778	0.07	-0.10	-0.41	0.22	1.10	1.37	
	1775	0.01	-0.03	0.15	0.38	-0.30	-1.06	1776	-0.01	-0.12	-0.02	0.02	-1.60	-1.43	
1600	1778	-0.43	0.65	0.59	0.22	1.10	-0.04	232	-0.73	-0.80	-0.75	-0.10	-0.50	-0.25	
	1776	-0.34	0.67	0.12	0.13	-1.57	-0.08	1777	-0.64	-0.79	-1.22	-0.02	0.02	-0.28	
1601	1780	-0.08	0.44	-0.08	0.07	1.46	0.57	1781	-0.33	-0.83	0.46	-0.30	0.48	0.29	
	1583	-0.21	0.41	-0.06	-0.01	-0.05	-1.58	162	-0.47	-0.86	0.49	1.36	6.80	-1.86	
1602	1782	0.04	0.28	0.02	0.01	0.03	-0.21	1783	0.00	0.08	0.39	0.02	-0.02	-0.03	
	1779	-0.12	0.25	-0.01	0.06	0.58	-0.31	1780	-0.16	0.05	0.37	-0.12	0.87	-0.13	
1603	1783	0.01	0.08	0.40	0.03	-0.02	0.01	1784	-0.04	-0.15	0.01	-0.01	-0.10	0.31	
	1780	0.15	0.11	0.39	-0.05	0.89	-0.16	1781	0.10	-0.12	0.00	-0.11	1.39	0.15	
1604	1785	0.17	-0.25	-0.02	-0.09	-0.49	-0.39	1786	0.24	0.11	0.41	0.22	-0.92	-0.21	
	1782	-0.07	-0.30	-0.02	0.00	-0.05	-0.20	1783	0.00	0.06	0.41	0.02	-0.05	-0.03	
1605	1786	-0.22	0.03	0.44	0.12	-0.94	-0.21	1787	-0.15	0.41	-0.01	0.15	-1.59	0.12	
	1783	-0.01	0.07	0.41	0.03	-0.05	0.00	1784	0.07	0.45	-0.04	0.02	0.04	0.34	
1606	233	-0.72	-1.08	0.72	-0.08	-0.39	-0.61	1788	-0.39	0.56	-0.42	0.11	0.55	-0.80	
	1785	-0.49	-1.03	0.79	-0.03	-0.20	-0.39	1786	-0.17	0.60	-0.35	0.07	-1.66	-0.58	
1607	1788	0.36	-0.44	-0.22	0.11	0.55	-2.12	234	0.70	1.25	0.74	-1.70	-8.49	-2.48	
	1786	0.13	-0.49	-0.32	-0.02	-1.68	0.71	1787	0.47	1.20	0.64	0.39	-0.40	0.35	
1608	1790	-0.17	0.19	-0.21	0.06	1.46	0.57	1791	-0.18	0.16	0.41	-0.30	0.47	0.28	
	1593	-0.18	0.19	-0.38	-0.01	-0.06	-1.58	164	-0.19	0.16	0.24	1.36	6.78	-1.86	
1609	1792	-0.05	-0.38	-0.02	0.01	0.04	-0.21	1793	0.02	-0.05	0.03	0.02	-0.01	-0.04	
	1789	-0.07	-0.39	-0.03	0.06	0.58	-0.31	1790	0.00	-0.06	0.02	-0.12	0.87	-0.14	
1610	1793	-0.03	-0.07	0.01	0.03	-0.01	0.01	1794	0.04	0.31	0.00	-0.01	-0.09	0.31	
	1790	0.00	-0.07	-0.04	-0.05	0.88	-0.16	1791	0.08	0.31	-0.05	-0.11	1.38	0.14	
1611	1795	0.03	-0.38	-0.01	-0.09	-0.48	-0.39	1796	0.10	-0.02	0.05	0.22	-0.90	-0.21	
	1792	-0.03	-0.39	-0.06	0.00	-0.05	-0.20	1793	0.04	-0.04	0.01	0.02	-0.04	-0.03	
1612	1796	-0.10	-0.05	0.01	0.12	-0.92	-0.21	1797	-0.04	0.26	-0.02	0.15	-1.57	0.12	
	1793	-0.03	-0.04	-0.01	0.03	-0.04	0.00	1794	0.04	0.27	-0.04	0.02	0.05	0.33	
1613	235	-0.20	-0.37	0.23	-0.08	-0.39	-0.60	1798	-0.12	0.07	-0.12	0.11	0.55	-0.79	
	1795	-0.10	-0.35	0.05	-0.03	-0.19	-0.39	1796	-0.01	0.09	-0.29	0.07	-1.64	-0.57	
1614	1798	0.21	-0.37	-0.46	0.11	0.55	-2.10	236	0.38	0.46	0.37	-1.68	-8.39	-2.45	
	1796	0.12	-0.38	-0.34	-0.02	-1.66	0.70	1797	0.29	0.45	0.49	0.38	-0.39	0.35	
1615	1800	-0.08	0.05	-0.10	0.07	0.40	-0.36	1801	-0.02	0.36	0.07	0.00	0.44	-0.41	
	1603	-0.06	0.06	-0.11	0.13	0.63	-0.30	166	0.00	0.37	0.07	0.08	0.39	-0.34	
1616	1802	-0.05	-0.37	0.00	0.00	0.24	-0.39	1803	0.03	0.00	0.00	0.02	0.24	-0.37	
	1799	-0.05	-0.37	-0.03	-0.02	0.47	-0.37	1800	0.02	0.00	-0.02	0.07	0.41	-0.34	
1617	1803	-0.03	-0.01	0.01	0.02	0.24	-0.36	1804	0.04	0.35	-0.01	0.00	0.25	-0.35	
	1800	-0.02	-0.01	-0.01	0.07	0.41	-0.37	1801	0.06	0.36	-0.03	-0.01	0.41	-0.36	
1618	1805	0.01	-0.34	-0.01	0.01	0.02	-0.40	1806	0.08	0.01	0.01	0.02	0.06	-0.36	
	1802	-0.04	-0.34	-0.03	0.01	0.25	-0.40	1803	0.03	0.00	-0.01	0.02	0.23	-0.36	
1619	1806	-0.08	-0.02	0.01	0.02	0.06	-0.35	1807	-0.01	0.32	-0.01	-0.01	0.08	-0.33	
	1803	-0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.23	-0.37	1804	0.04	0.33	-0.03	0.00	0.25	-0.34	
1620	237	-0.21	-0.40	0.20	-0.11	-0.54	-0.23	1808	-0.10	0.14	-0.19	0.01	0.04	-0.24	
	1805	-0.14	-0.39	0.18	0.02	0.10	-0.41	1806	-0.03	0.16	-0.21	0.00	0.00	-0.42	
1621	1808	0.10	-0.12	-0.18	0.01	0.04	-0.33	238	0.19	0.36	0.18	-0.01	-0.07	-0.32	
	1806	0.02	-0.14	-0.21	0.01	0.01	-0.33	1807	0.12	0.34	0.15	0.00	0.11	-0.32	
1622	1810	-0.09	0.33	-0.14	0.07	0.41	-0.36	1811	-0.33	-0.86	0.51	0.00	0.45	-0.41	
	1613	-0.26	0.30	-0.16	0.13	0.64	-0.30	168	-0.50	-0.89	0.49	0.08	0.40	-0.34	
1623	1812	0.04	0.21	0.01	0.00	0.24	-0.39	1813	-0.01	-0.02	0.38	0.02	0.24	-0.37	
	1809	-0.11	0.18	-0.01	-0.02	0.47	-0.37	1810	-0.16	-0.05	0.36	0.07	0.42	-0.34	
1624	1813	0.00	-0.01	0.37	0.02	0.24	-0.36	1814	-0.04	-0.25	0.01	0.00	0.25	-0.35	
	1810	0.16	0.02	0.36	0.07	0.42	-0.37	1811	0.12	-0.21	-0.01	-0.01	0.42	-0.36	
1625	1815	0.16	-0.29	-0.02	0.01	0.02	-0.40	1816	0.23	0.03	0.41	0.02	0.06	-0.36	
	1812	-0.06	-0.34	-0.04	0.01	0.26	-0.40	1813	0.00	-0.02	0.38	0.02	0.24	-0.36	
1626	1816	-0.23	-0.05	0.40	0.02	0.06	-0.35	1817	-0.17	0.26	-0.02	-0.01	0.08	-0.33	
	1813	0.00	0.00	0.38	0.02	0.24	-0.37	1814	0.06	0.31	-0.03	0.00	0.25	-0.34	
1627	239	-0.70	-1.09	0.74	-0.11	-0.54	-0.23	1818	-0.38	0.49	-0.33	0.01	0.04	-0.24	
	1815	-0.47	-1.04	0.69	0.02	0.10	-0.41	1816	-0.16	0.53	-0.38	0.00	0.01	-0.42	
1628	1818	0.40	-0.54	-0.39	0.01	0.04	-0.33	240	0.72	1.07	0.75	-0.01	-0.07	-0.32	
	1816	0.17	-0.58	-0.38	0.01	0.01	-0.33	1817	0.50	1.03	0.76	0.00	0.11	-0.32	
1629	1820	-0.20	0.00	-0.14	-0.05	-0.26	-0.42	1821	0.12	1.60	0.14	0.03	-0.26	-0.38	
	1623	0.02	0.05	-0.53	-0.07	-0.34	-0.27	170	0.34	1.64	-0.26	-0.15	-0.77	-0.23	
1630	1822	-0.14	-0.96	-0.03	0.00	-0.11	-0.37	1823	0.06	0.06	-0.41	-0.02	-0.09	-0.38	
	1819	0.00	-0.93	-0.05	0.00	-0.21	-0.37	1820	0.20	0.09	-0.43	-0.04	-0.24	-0.39	
1631	1823	-0.09	0.03	-0.45	-0.02	-0.09	-0.39	1824	0.13	1.12	0.01	0.00	-0.08	-0.43	
	1820	-0.22	0.01	-0.53	-0.04	-0.24	-0.37	1821	0.00	1.09	-0.07	0.02	-0.30	-0.40	
1632	1825	-0.15	-0.38	0.02	0.02	-0.01	-0.33	1826	-0.06	0.10	-0.38	-0.05	0.06	-0.35	
	1822	-0.02	-0.35	-0.08	0.00	-0.10	-0.36	1823	0.08	0.13	-0.48	-0.02	-0.08	-0.39	
1633	1826	0.11	0.10	-0.53	-0.03	0.06	-0.36	1827	0.18	0.44	0.00	-0.02	0.16	-0.41	
	16														

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1642	1831	0,10	-0,01	0,64	0,02	-0,59	-0,45	1832	-0,06	-0,82	0,52	-0,01	-0,76	-0,55
	1837	-0,06	-0,77	0,44	-0,04	-0,08	-0,68	1838	-0,21	-1,52	0,08	0,01	0,00	-0,82
	1832	0,24	-0,71	0,34	0,04	-0,75	-0,52	1833	0,09	-1,46	-0,02	0,05	-1,08	-0,67
1643	1839	0,35	0,82	-0,08	0,01	0,11	-0,32	1840	0,26	0,39	0,31	-0,08	0,19	-0,36
	1834	-0,16	0,72	0,08	0,00	-0,08	-0,39	1835	-0,25	0,29	0,47	-0,03	-0,05	-0,43
1644	1840	-0,14	0,25	0,72	-0,09	0,19	-0,32	1841	-0,19	-0,01	0,55	-0,13	0,47	-0,40
	1835	0,02	0,28	0,57	-0,04	-0,05	-0,48	1836	-0,03	0,02	0,41	-0,05	-0,07	-0,56
1645	1841	0,05	0,04	0,62	-0,17	0,46	-0,42	1842	-0,03	-0,33	0,53	-0,09	0,65	-0,55
	1836	0,05	0,04	0,53	-0,06	-0,07	-0,55	1837	-0,03	-0,33	0,44	-0,04	-0,03	-0,67
1646	1842	-0,15	-0,38	0,39	-0,18	0,63	-0,53	1843	-0,23	-0,79	-0,02	-0,06	1,05	-0,70
	1837	0,18	-0,32	0,43	-0,03	-0,03	-0,68	1838	0,09	-0,73	0,03	-0,02	-0,16	-0,85
1647	243	-0,90	-0,85	1,04	0,03	0,16	-0,31	1844	-0,62	0,58	-0,34	0,01	0,03	-0,27
	1839	-0,59	-0,79	1,29	0,00	0,08	-0,33	1840	-0,30	0,64	-0,08	-0,08	0,22	-0,29
1648	1844	0,03	0,35	0,47	0,01	0,03	-0,19	1845	-0,03	0,04	0,34	0,03	0,13	-0,08
	1840	-0,16	0,32	0,34	-0,08	0,22	-0,37	1841	-0,23	0,00	0,21	-0,14	0,43	-0,26
1649	1845	0,04	0,02	0,45	0,03	0,13	0,10	1846	-0,01	-0,22	0,41	0,00	0,01	0,24
	1841	0,08	0,03	0,27	-0,17	0,42	-0,43	1842	0,03	-0,21	0,24	0,08	1,50	-0,29
1650	1846	0,30	-0,33	0,09	0,00	0,01	1,50	244	0,44	0,38	0,57	1,51	7,53	1,67
	1842	0,16	-0,36	0,10	-0,01	1,48	-1,54	1843	0,30	0,36	0,59	-0,39	-0,60	-1,37
1651	1849	0,16	1,57	0,09	0,00	0,01	-0,42	1850	-0,03	0,64	0,60	0,01	0,01	-0,46
	1847	-0,10	1,52	0,05	0,00	-0,54	-0,40	1848	-0,28	0,59	0,57	-0,14	-0,62	-0,44
1652	1851	0,25	0,66	-0,14	0,01	0,51	-0,39	1852	0,16	0,17	0,50	0,17	0,64	-0,41
	1849	-0,08	0,59	0,27	0,00	0,02	-0,43	1850	-0,18	0,10	0,91	0,01	0,03	-0,45
1653	245	-1,17	-1,58	0,96	-0,08	-0,42	0,09	246	-0,68	0,87	-0,77	0,33	1,67	0,12
	1851	-1,03	-1,55	2,20	0,07	0,82	-0,57	1852	-0,54	0,89	0,47	0,13	0,43	-0,54
1654	1854	0,04	-0,73	-0,64	-0,11	0,00	-0,23	1855	-0,09	-1,33	-0,55	-0,12	-0,07	-0,28
	199	-0,13	-0,77	-0,01	-0,09	-0,31	-0,20	178	-0,25	-1,37	0,07	-0,10	-0,38	-0,25
1655	1856	0,01	-0,40	-0,16	0,02	-0,08	-0,49	1857	-0,04	-0,67	-0,30	-0,09	-0,15	-0,46
	1853	0,02	-0,40	0,09	-0,12	0,33	-0,38	1854	-0,04	-0,67	-0,05	0,13	0,15	-0,35
1656	1857	-0,01	-0,64	-0,52	-0,03	-0,14	-0,44	1858	-0,06	-0,91	-0,48	0,06	0,35	-0,32
	1854	0,03	-0,64	-0,29	-0,28	0,07	-0,37	1855	-0,03	-0,90	-0,25	-0,10	-0,56	-0,25
1657	1859	-0,02	-0,22	-0,04	0,05	-0,37	-0,42	1860	-0,06	-0,40	-0,19	-0,04	-0,34	-0,34
	1856	0,04	-0,20	-0,01	0,02	-0,09	-0,49	1857	0,01	-0,39	-0,16	-0,05	0,03	-0,41
1658	1860	0,00	-0,39	-0,42	-0,03	-0,34	-0,34	1861	-0,04	-0,59	-0,41	0,16	0,49	-0,28
	1857	0,06	-0,38	-0,38	0,01	0,04	-0,43	1858	0,02	-0,58	-0,38	-0,12	-0,55	-0,37
1659	247	0,07	0,03	-0,01	-0,39	-1,94	0,20	1145	0,02	-0,19	0,03	-0,04	-0,19	0,12
	1859	0,09	0,03	-0,24	0,07	-0,23	-0,46	1860	0,05	-0,19	-0,20	-0,01	-0,21	-0,53
1660	1145	-0,04	-0,11	-0,31	-0,04	-0,19	-0,09	248	-0,06	-0,25	-0,35	0,18	0,88	-0,14
	1860	0,04	-0,10	-0,43	0,00	-0,21	-0,30	1861	0,01	-0,24	-0,47	-0,08	-0,72	-0,34
1661	1863	0,01	0,88	0,74	-0,16	0,11	-0,23	1864	0,05	1,10	0,58	0,20	0,68	-0,28
	1676	0,17	0,91	0,22	-0,14	-0,71	-0,24	180	0,21	1,13	0,05	-0,24	-1,20	-0,29
1662	1865	0,03	0,74	0,13	0,00	-0,05	-0,49	1866	0,03	0,76	0,34	-0,05	-0,19	-0,39
	1862	-0,02	0,73	-0,02	-0,04	0,11	-0,47	1863	-0,01	0,76	0,19	-0,12	0,16	-0,37
1663	1866	0,04	0,76	0,61	-0,04	-0,19	-0,39	1867	0,03	0,73	0,51	0,11	0,46	-0,34
	1863	0,00	0,75	0,48	-0,15	0,15	-0,32	1864	-0,01	0,72	0,38	-0,06	-0,64	-0,26
1664	1868	0,05	0,41	-0,02	0,05	-0,30	-0,41	1869	0,06	0,45	0,21	0,01	-0,32	-0,33
	1865	-0,04	0,39	0,10	-0,01	-0,12	-0,48	1866	-0,04	0,43	0,33	0,00	0,06	-0,40
1665	1869	0,02	0,45	0,51	0,02	-0,32	-0,33	1870	0,03	0,50	0,41	0,19	0,56	-0,26
	1866	-0,04	0,43	0,60	0,01	0,06	-0,40	1867	-0,03	0,48	0,50	-0,11	-0,62	-0,34
1666	249	-0,10	-0,01	-0,04	-0,38	-1,91	0,23	1146	-0,05	0,23	-0,11	0,02	0,08	0,15
	1868	-0,13	-0,02	0,44	0,08	-0,13	-0,47	1869	-0,08	0,23	0,37	0,03	-0,21	-0,55
1667	1146	0,02	0,14	0,42	0,02	0,08	-0,16	250	0,04	0,23	0,28	0,15	0,77	-0,23
	1869	-0,04	0,13	0,68	0,04	-0,20	-0,24	1870	-0,02	0,22	0,54	-0,07	-0,69	-0,31
1668	1871	-0,09	-0,25	-0,92	-0,01	0,06	-0,33	1864	0,19	1,18	-0,84	-0,09	-0,80	-0,31
	201	0,01	-0,23	-0,67	-0,04	-0,19	-0,27	180	0,29	1,20	-0,60	0,11	0,53	-0,25
1669	1858	-0,11	-0,97	-0,58	0,16	0,84	-0,33	1872	0,06	-0,10	-0,92	0,02	0,02	-0,31
	1855	-0,02	-0,95	-0,51	-0,17	-0,79	-0,29	1871	0,15	-0,09	-0,84	-0,02	-0,06	-0,28
1670	1872	-0,08	-0,11	-0,93	0,02	0,02	-0,29	1867	0,10	0,79	-0,65	-0,23	-1,05	-0,31
	1871	-0,13	-0,12	-0,88	-0,04	-0,07	-0,28	1864	0,05	0,78	-0,61	0,27	0,99	-0,30
1671	1861	-0,08	-0,58	-0,52	0,26	0,99	-0,32	1873	0,02	-0,04	-0,83	0,03	0,01	-0,28
	1858	-0,04	-0,57	-0,61	-0,21	-1,00	-0,32	1872	0,07	-0,04	-0,91	0,01	-0,03	-0,28
1672	1873	-0,04	-0,07	-0,86	0,06	0,02	-0,26	1870	0,06	0,46	-0,60	-0,30	-1,03	-0,28
	1872	-0,05	-0,07	-0,93	0,01	-0,03	-0,29	1867	0,05	0,46	-0,68	0,20	1,06	-0,31
1673	248	-0,04	-0,21	-0,41	0,16	0,82	-0,19	1147	0,01	0,01	-0,70	0,04	0,19	-0,24
	1861	0,00	-0,20	-0,73	-0,12	-0,93	-0,30	1873	0,04	0,02	-1,02	0,03	-0,01	-0,34
1674	1147	0,02	-0,01	-0,83	0,04	0,19	-0,30	250	0,04	0,12	-0,49	-0,14	-0,72	-0,29
	1873	-0,02	-0,02	-1,05	0,05	0,00	-0,30	1870	0,01	0,11	-0,71	0,08	0,87	-0,28
1675	1874	-0,01	0,25	0,69	-0,10	-0,77	-0,41	1875	-0,20	-0,69	0,18	-0,13	-0,93	-0,38
	1120	-0,02	0,25	1,17	-0,27	-1,34	-0,18	1119	-0,21	-0,69	0,65	-0,31	-1,55	-0,15
1676	1875	-0,17	-0,65	0,71	-0,09	-0,93	-0,49	1876	-0,37	-1,62	0,52	-0,19	-1,20	-0,45
	1119	-0,30	-0,67	0,83	-0,31	-1,55	-0,04	1118	-0,49	-1,64	0,63	-0,40	-2,00	0,00
1677	1876	0,16	-1,64	0,60	-0,16	-1,20	-0,78	1877	-0,32	-4,02	-0,19	0,17	-0,66	-0,67
	1118	-0,21	-1,71	1,54	-0,40	-2,00	0,30	181	-0,68	-4,09	0,76	-0,85	-4,24	0,40
1678	1850	0,10	0,70	1,11	0,00	0,01	-0,47	1878	-0,05	-0,02	0,29	0,02	0,03	-0,48
	1848	0,12	0,70	1,31	-0,12	-0,61	-0,40	1874	-0,03	-0,01	0,			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 0: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1687	1852	-0,35	0,13	1,30	0,10	0,42	-0,27	1882	-0,40	-0,11	-0,14	0,16	0,89	-0,27
	1155	-0,01	-0,13	1,39	0,27	1,35	-0,06	1154	0,01	-0,05	0,72	0,34	1,72	-0,04
	1882	-0,17	-0,16	0,76	0,13	0,88	-0,39	1883	-0,15	-0,08	0,09	0,19	1,05	-0,37
1688	1154	0,09	-0,07	0,73	0,34	1,72	0,09	1153	0,03	-0,38	0,46	0,49	2,47	0,11
	1883	0,06	-0,08	0,53	0,14	1,04	-0,49	1884	-0,01	-0,39	0,27	0,25	1,24	-0,47
1689	1153	0,05	-0,39	0,48	0,49	2,47	0,26	251	0,10	-0,14	0,25	0,84	4,20	0,36
	1884	0,10	-0,38	0,34	0,21	1,24	-0,66	1885	0,14	-0,14	0,11	-0,15	0,93	-0,55
1690	1890	-0,03	-0,04	0,04	-0,06	-0,37	0,27	1891	0,01	-0,03	-0,02	-0,06	-0,39	0,24
	1886	-0,02	0,02	0,02	-0,03	-0,40	0,27	1887	0,02	0,03	-0,04	-0,04	-0,42	0,24
1691	1891	0,00	-0,01	0,02	-0,08	-0,37	0,22	1892	0,00	-0,01	-0,01	-0,09	-0,33	0,19
	1887	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,39	0,21	1888	0,00	0,01	-0,02	-0,05	-0,34	0,19
1692	1892	0,00	0,00	0,01	-0,10	-0,18	0,15	1893	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,09	0,12
	1888	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	0,13	261	0,00	0,00	-0,01	-0,09	-0,11	0,10
1693	1894	-0,22	-0,11	0,14	-0,16	0,07	0,35	1895	0,00	-0,07	0,05	-0,14	-0,15	0,31
	1889	-0,19	-0,09	0,05	-0,07	0,01	0,37	1890	0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,21	0,33
1694	1895	-0,02	-0,06	0,07	-0,16	-0,33	0,30	1896	0,00	-0,06	0,04	-0,22	-0,38	0,29
	1890	0,00	-0,03	0,00	-0,10	-0,34	0,28	1891	0,01	-0,03	-0,04	-0,16	-0,39	0,27
1695	1896	0,00	-0,01	0,05	-0,26	-0,37	0,25	1897	-0,01	-0,01	0,02	-0,28	-0,33	0,23
	1891	0,01	-0,01	0,00	-0,19	-0,37	0,24	1892	-0,01	-0,01	-0,03	-0,21	-0,33	0,22
1696	1897	-0,01	0,00	0,02	-0,26	-0,16	0,20	1898	0,01	0,00	0,01	-0,29	-0,08	0,19
	1892	-0,01	0,00	-0,01	-0,22	-0,17	0,19	1893	0,01	0,00	-0,02	-0,25	-0,09	0,17
1697	1899	-0,27	-0,07	0,13	-0,30	0,12	0,35	1900	-0,01	-0,02	0,09	-0,43	-0,22	0,38
	1894	-0,25	-0,12	0,03	-0,04	0,17	0,32	1895	0,00	-0,07	-0,01	-0,17	-0,17	0,35
1698	1900	-0,03	-0,03	0,10	-0,48	-0,34	0,38	1901	0,00	-0,02	0,08	-0,57	-0,37	0,35
	1895	-0,02	-0,06	0,02	-0,37	-0,35	0,35	1896	0,01	-0,06	-0,01	-0,46	-0,39	0,32
1699	1901	0,00	-0,01	0,07	-0,59	-0,37	0,24	1902	-0,04	-0,01	0,06	-0,55	-0,34	0,22
	1896	0,01	-0,01	0,00	-0,46	-0,38	0,26	1897	-0,04	-0,02	0,00	-0,42	-0,34	0,23
1700	1902	-0,03	0,00	0,00	-0,39	-0,17	0,19	1903	0,02	0,02	0,00	-0,31	-0,05	0,18
	1897	-0,03	-0,01	-0,01	-0,39	-0,18	0,22	1898	0,02	0,00	-0,01	-0,30	-0,06	0,21
1701	230	-0,21	0,16	0,17	-0,65	-0,31	0,66	1768	-0,05	0,19	0,13	-1,26	-0,49	0,78
	1899	-0,19	-0,06	0,00	-0,09	-0,06	0,45	1900	-0,05	-0,03	-0,05	-0,70	-0,24	0,57
1702	1768	-0,06	0,02	0,06	-1,32	-0,37	0,44	1767	0,00	0,03	0,12	-1,24	-0,27	0,35
	1900	-0,05	-0,04	-0,03	-1,09	-0,43	0,47	1901	0,01	-0,03	0,03	-1,01	-0,33	0,38
1703	1767	0,02	-0,03	0,00	-1,16	-0,29	0,18	1766	-0,04	-0,04	0,09	-1,11	-0,27	0,08
	1901	0,02	-0,02	0,01	-0,94	-0,36	0,20	1902	-0,03	-0,03	0,10	-0,89	-0,34	0,10
1704	1766	-0,21	-0,08	0,07	-0,52	-0,22	-0,22	229	0,11	-0,01	-0,05	0,22	0,14	-0,24
	1902	-0,19	0,04	0,04	-0,65	-0,26	0,04	1903	0,12	0,10	-0,08	0,09	0,10	0,03

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE																
Tra tto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t°m)	My (t°m)	Mt (t°m)
38	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,02	0,00	0,00
1	3,62	0,01	-0,11	-0,71	-0,05	0,02	0,00	0,00	1	0,00	-0,01	0,11	0,71	0,42	0,01	0,00
2	3,62	0,04	-0,18	-0,58	0,08	0,05	0,00	0,00	2	0,00	-0,04	0,18	0,58	0,49	0,07	0,00
3	3,62	0,07	-0,17	-0,64	0,07	0,10	0,00	0,00	3	0,00	-0,07	0,17	0,64	0,46	0,11	0,00
4	3,62	0,05	-0,15	0,25	0,05	0,08	0,00	0,00	4	0,00	-0,05	0,15	-0,25	0,43	0,08	0,00
5	3,62	0,06	-0,13	-0,17	0,00	0,08	0,00	0,00	5	0,00	-0,06	0,13	0,17	0,40	0,10	0,00
6	3,62	-0,01	0,23	1,17	-0,88	-0,03	-0,01	0,00	6	0,00	0,01	-0,23	-1,17	0,11	-0,01	0,01
7	3,62	0,02	-0,03	-0,03	-0,04	0,05	0,00	0,00	7	0,00	-0,02	0,03	0,03	0,14	0,01	0,00
12	3,62	0,08	-0,07	0,92	-0,08	0,12	0,00	0,00	12	0,00	-0,08	0,07	-0,92	0,30	0,12	0,00
13	3,62	0,07	-0,12	-0,16	0,05	0,11	0,00	0,00	13	0,00	-0,07	0,12	0,16	0,34	0,11	0,00
16	3,62	0,01	-0,02	-0,06	-0,02	0,03	0,00	0,00	16	0,00	-0,01	0,02	0,06	0,08	0,00	0,00
17	3,62	0,16	-0,02	1,08	-0,02	0,19	0,00	0,00	17	0,00	-0,16	0,02	-1,08	0,08	0,30	0,00
18	3,62	0,08	0,00	-0,13	0,01	0,11	0,00	0,00	18	0,00	-0,08	0,00	0,13	0,01	0,12	0,00
20	3,62	0,08	-0,05	0,03	-0,02	0,13	0,00	0,00	20	0,00	-0,08	0,05	-0,03	0,17	0,13	0,00
29	3,62	0,03	-0,05	-0,12	0,08	0,08	0,00	0,00	29	0,00	-0,03	0,05	0,12	0,08	0,03	0,00
30	3,62	0,02	-0,21	0,69	0,22	0,03	0,00	0,00	30	0,00	-0,02	0,21	-0,69	0,43	0,04	0,00
31	3,62	-0,04	-0,12	0,59	0,16	-0,04	0,00	0,00	31	0,00	0,04	0,12	-0,59	0,22	-0,07	0,00
32	3,62	0,00	-0,43	1,79	0,66	0,02	-0,01	0,00	32	0,00	0,00	0,43	-1,79	0,74	-0,01	0,01
40	3,62	0,06	-0,05	-0,34	0,07	0,13	0,00	0,00	40	0,00	-0,06	0,05	0,34	0,07	0,06	0,00
41	3,62	0,00	-0,04	-0,26	0,05	0,03	0,00	0,00	41	0,00	0,00	0,04	0,26	0,06	-0,02	0,00
42	3,62	-0,06	-0,20	-4,35	0,41	-0,10	-0,01	0,00	42	0,00	0,06	0,20	4,35	0,25	-0,12	0,01
47	3,62	0,02	0,02	0,12	-0,01	0,03	0,00	0,00	47	0,00	-0,02	-0,02	-0,12	-0,04	0,02	0,00
48	3,62	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	48	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,05	0,00	0,00
15	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	91	3,62	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,62	0,00	0,20	0,00	-0,10	0,00	0,01	0,00	92	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,08	0,00	-0,01
25	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	98	3,62	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	0,01
21	3,62	0,00	0,36	0,00	-0,31	0,00	0,01	0,00	99	3,62	0,00	-0,36	0,00	-0,11	0,00	-0,01
23	3,62	0,00	0,10	0,00	-0,07	0,00	0,01	0,00	100	3,62	0,00	-0,10	0,00	-0,04	0,00	-0,01
10	3,62	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	101	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
8	3,62	0,00	0,31	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	102	3,62	0,00	-0,31	0,00	-0,10	0,00	0,00
27	3,62	0,00	-0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	103	3,62	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	0,00
49	3,62	0,00	0,27	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	104	3,62	0,00	-0,27	0,00	0,02	0,00	0,00
45	3,62	0,00	0,55	0,00	-0,49	0,00	0,01	0,00	107	3,62	0,00	-0,55	0,00	-0,09	0,00	-0,01
17	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	109	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3,62	0,00	0,27	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	112	3,62	0,00	-0,27	0,00	-0,12	0,00	0,00
1	3,62	0,00	-0,21	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	115	3,62	0,00	0,21	0,00	0,07	0,00	0,00
7	3,62	0,00	-0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	118	3,62	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	0,00
16	3,62	0,00	-0,17	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	123	3,62	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,00
25	3,62	0,00	-0,33	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	126	3,62	0,00	0,33	0,00	0,14	0,00	0,00
52	3,62	0,00	0,33	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	136	3,62	0,00	-0,33	0,00	-0,11	0,00	0,00
53	3,62	0,00	-0,33	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	139	3,62	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
55	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169	3,62	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
17	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	18	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,06	0,00	0,00
18	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	19	3,62	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
12	3,62	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	13	3,62	0,00	-0,20	0,00	-0,35	0,00	0,00
13	3,62	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	15	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,38	0,00	0,00
4	3,62	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	5	3,62	0,00	-0,24	0,00	-0,44	0,00	0,00
5	3,62	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	6	3,62	0,00	-0,11	0,00	-0,31	0,00	0,00
5	3,62	0,00	0,09	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,01	13	3,62	0,00	-0,09	0,00	-0,13	0,00	-0,01
13	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	20	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00
20	3,62	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,01	18	3,62	0,00	-0,08	0,00	-0,14	0,00	-0,01
4	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	12	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	3,62	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	17	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,17	0,00	0,00
2	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,01	8	3,62	0,00	0,15	0,00	0,32	0,00	0,01
1	3,62	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	2	3,62	0,00	-0,18	0,00	-0,43	0,00	0,00
9	3,62	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,47	0,00	0,01	21	3,62	0,00	0,13	0,00	0,47	0,00	-0,01
2	3,62	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	3	3,62	0,00	-0,28	0,00	-0,48	0,00	0,00
22	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,01	30	3,62	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,01
30	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00
40	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	47	3,62	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
11	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	23	3,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
24	3,62	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	31	3,62	0,00	0,19	0,00	0,31	0,00	0,00
31	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	41	3,62	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00
3	3,62	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	4	3,62	0,00	-0,21	0,00	-0,43	0,00	0,00
26	3,62	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	22	3,62	0,00	-0,33	0,00	-0,45	0,00	0,00
22	3,62	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	24	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,23	0,00	0,00
24	3,62	0,00	0,52	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	27	3,62	0,00	-0,52	0,00	-0,66	0,00	0,00
29	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	30	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,12	0,00	0,00
30	3,62	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	31	3,62	0,00	-0,12	0,00	-0,20	0,00	0,00
31	3,62	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	32	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,00
55	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	35	3,62	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
35	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,39	0,00	0,01	56	3,62	0,00	0,15	0,00	0,29	0,00	-0,01
32	3,62	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,41	0,00	-0,01	76	3,62	0,00	0,30	0,00	-0,08	0,00	0,01
36	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	3,62	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,00
42	3,62	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	49	3,62	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
40	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	41	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
41	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	42	3,62	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
42	3,62	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	43	3,62	0,00	0,48	0,00	0,14	0,00	0,00
56	3,62	0,00	-0,15	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,01	45	3,62	0,00	0,15	0,00	0,65	0,00	-0,01
56	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	40	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1	7,82	-0,14	-0,18	0,07	0,16	-0,23	-0,01	1	3,62	0,14	0,18	-0,07	0,55	-0,31	0,01	0,01
2	7,82	-0,15	-0,37	-0,53	0,51	-0,29	-0,02	2	3,62	0,15	0,37	0,53	0,85	-0,28	0,02	0,02
3	7,82	-0,07	-0,38	-0,57	0,53	-0,12	-0,02	3	3,62	0,07	0,38	0,57	0,86	-0,12	0,02	0,02
4	7,82	0,00	-0,35	0,18	0,53	0,00	-0,01	4	3,62	0,00	0,35	-0,18	0,84	0,00	0,01	0,01
5	7,82	0,03	-0,31	-0,13	0,45	0,05	-0,01	5	3,62	-0,03	0,31	0,13	0,76	0,07	0,01	0,01
6	7,82	0,03	-0,40	-0,27	-0,25	0,00	-0,03	6	3,62	-0,03	0,40	0,27	1,78	0,13	0,03	0,03
7	7,82	-0,30	-0,02	0,35	-0,03	-0,42	-0,01	7	3,62	0,30	0,02	-0,35	0,09	-0,72	0,01	0,01
12	7,82	0,01	-0,17	0,71	0,17	0,02	-0,01	12	3,62	-0,01	0,17	-0,71	0,47	0,03	0,01	0,01
13	7,82	0,04	-0,30	-0,11	0,47	0,06	-0,01	13	3,62	-0,04	0,30	0,11	0,70	0,09	0,01	0,01
16	7,82	-0,27	0,00	-0,07	-0,03	-0,35	-0,01	16	3,62	0,27	0,00	0,07	0,05	-0,69	0,01	0,01
17	7,82	-0,04	-0,01	-0,14	-0,02	-0,07	-0,01	17	3,62	0,04	0,01	0,14	0,06	-0,08	0,01	0,01
29	7,82	-0,27	-0,06	0,20	0,13	-0,36	-0,01	29	3,62	0,27	0,06	-0,20	0,11	-0,67	0,01	0,01
30	7,82	-0,17	-0,04	0,55	0,08	-0,32	-0,02	30	3,62	0,17	0,04	-0,55	0,08	-0,31	0,02	0,02
31	7,82	-0,26	-0,07	0,51	0,14	-0,48	-0,02	31	3,62	0,26	0,07	-0,51	0,13	-0,50	0,02	0,02
32	7,82	-0,04	-0,13	1,53	0,08	-0,09	-0,03	32	3,62	0,04	0,13	-1,53	0,41	-0,07	0,03	0,03
40	7,82	-0,27	0,03	-0,31	-0,04	-0,44	-0,02	40	3,62	0,27	-0,03	0,31	-0,07	-0,54	0,02	0,02
41	7,82	-0,21	0,05	-0,22	-0,07	-0,36	-0,02	41	3,62	0,21	-0,05	0,22	-0,10	-0,41	0,02	0,02
42	7,82	-0,07	0,42	-4,16	-0,69	-0,14	-0,03	42	3,62	0,07	-0,42	4,16	-0,94	-0,14	0,03	0,03
47	7,82	-0,13	0,33	0,70	-0,56	-0,23	-0,02	47	3,62	0,13	-0,33	-0,70	-0,66	-0,25	0,02	0,02
48	7,82	-0,09	0,27	-0,15	-0,41	-0,16	-0,02	48	3,62	0,09	-0,27	0,15	-0,58	-0,17	0,02	0,02
15	7,82	0,00	-0,33	0,00	0,23	0,00	0,00	91	7,82	0,00	0,33	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
25	7,82	0,00	-0,22	0,00	0,12	0,00	-0,02	98	7,82	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	0,02	0,02
21	7,82	0,00	0,86	0,00	-0,67	0,00	0,01	99	7,82	0,00	-0,86	0,00	-0,32	0,00	-0,01	-0,01
23	7,82	0,00	0,38	0,00	-0,26	0,00	0,01	100	7,82	0,00	-0,38	0,00	-0,18	0,00	-0,01	-0,01
10	7,82	0,00	0,32	0,00	-0,25	0,00	0,01	101	7,82	0,00	-0,32	0,00	-0,12	0,00	-0,01	-0,01
8	7,82	0,00	0,90	0,00	-0,70	0,00	0,01	102	7,82	0,00	-0,90	0,00	-0,33	0,00	-0,01	-0,01
27	7,82	0,00	-0,34	0,00	0,26	0,00	0,00	103	7,82	0,00	0,34	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
49	7,82	0,00	0,66	0,00	-0,33	0,00	0,00	104	7,82	0,00	-0,66	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
45	7,82	0,00	1,50	0,00	-1,23	0,00	0,06	107	7,82	0,00	-1,50	0,00	0,07	0,00	-0,06	-0,06
6	7,82	0,00	0,11	0,00	-0,20	0,00	0,00	14	7,82	0,00	-0,11	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	0,18	0,00	-0,05	0,00	-0,02	169	7,82	0,00	-0,18	0,00	-0,08	0,00	0,02	0,02
50	7,82	0,00	-0,11	0,00	0,35	0,00	0,01	929	7,82	0,00	0,11	0,00	-0,24	0,00	-0,01	-0,01
12	7,82	0,00	0,39	0,00	-0,73	0,00	0,00	13	7,82	0,00	-0,39	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00
13	7,82	0,00	0,42	0,00	-0,80	0,00	0,00	15	7,82	0,00	-0,42	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00
4	7,82	0,00	0,47	0,00	-0,84	0,00	0,00	5	7,82	0,00	-0,47	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00
5	7,82	0,00	0,24	0,00	-0,64	0,00	0,00	6								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
9	7,82	0,00	-0,31	0,00	1,07	0,00	0,01	21	7,82	0,00	0,31	0,00	1,08	0,00	-0,01	0,00
2	7,82	0,00	0,53	0,00	-0,94	0,00	0,00	3	7,82	0,00	-0,53	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00
22	7,82	0,00	-0,38	0,00	0,96	0,00	-0,01	30	7,82	0,00	0,38	0,00	0,51	0,00	0,00	0,01
30	7,82	0,00	-0,09	0,00	0,21	0,00	0,01	40	7,82	0,00	0,09	0,00	0,39	0,00	-0,01	0,00
40	7,82	0,00	-0,29	0,00	0,64	0,00	0,00	47	7,82	0,00	0,29	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
3	7,82	0,00	-0,19	0,00	0,24	0,00	-0,01	10	7,82	0,00	0,19	0,00	0,42	0,00	0,00	0,01
11	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,34	0,00	0,01	23	7,82	0,00	0,10	0,00	0,34	0,00	-0,01	0,00
24	7,82	0,00	-0,41	0,00	0,84	0,00	0,00	31	7,82	0,00	0,41	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	-0,10	0,00	0,30	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,18	0,00	0,39	0,00	0,01	48	7,82	0,00	0,18	0,00	0,34	0,00	-0,01	0,00
3	7,82	0,00	0,39	0,00	-0,81	0,00	0,00	4	7,82	0,00	-0,39	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
26	7,82	0,00	0,51	0,00	-0,80	0,00	0,01	22	7,82	0,00	-0,51	0,00	-0,68	0,00	-0,01	0,00
22	7,82	0,00	0,11	0,00	-0,22	0,00	0,00	24	7,82	0,00	-0,11	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
24	7,82	0,00	0,65	0,00	-0,67	0,00	0,00	27	7,82	0,00	-0,65	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00
29	7,82	0,00	0,04	0,00	-0,08	0,00	0,01	30	7,82	0,00	-0,04	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00
30	7,82	0,00	0,12	0,00	-0,23	0,00	0,00	31	7,82	0,00	-0,12	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
31	7,82	0,00	0,08	0,00	-0,15	0,00	0,00	32	7,82	0,00	-0,08	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
53	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,01	0,00	-0,10	46	7,82	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00	0,10
46	7,82	0,00	-0,28	0,00	1,01	0,00	0,03	47	7,82	0,00	0,28	0,00	0,88	0,00	-0,03	0,00
47	7,82	0,00	-0,24	0,00	0,40	0,00	0,00	48	7,82	0,00	0,24	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
48	7,82	0,00	-0,37	0,00	0,68	0,00	0,00	49	7,82	0,00	0,37	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
55	7,82	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	-0,04	912	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
35	7,82	0,00	-0,46	0,00	1,35	0,00	0,02	56	7,82	0,00	0,46	0,00	0,79	0,00	-0,02	0,00
32	7,82	0,00	-0,21	0,00	0,31	0,00	0,01	76	7,82	0,00	0,21	0,00	-0,08	0,00	-0,01	0,00
36	7,82	0,00	-0,11	0,00	0,13	0,00	0,01	38	7,82	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	-0,01	0,00
38	7,82	0,00	-0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
42	7,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	49	7,82	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,01	0,00
40	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	41	7,82	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
41	7,82	0,00	-0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	42	7,82	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
42	7,82	0,00	-2,51	0,00	0,96	0,00	0,00	43	7,82	0,00	2,51	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
56	7,82	0,00	-0,46	0,00	-0,79	0,00	0,03	45	7,82	0,00	0,46	0,00	1,90	0,00	-0,03	0,00
56	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40	7,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
34	7,82	0,00	-0,06	0,00	0,48	0,00	0,00	53	7,82	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
1	12,02	-0,17	-0,35	0,07	0,70	-0,35	-0,02	1	7,82	0,17	0,35	-0,07	0,66	-0,32	0,02	0,02
2	12,02	-0,20	-0,69	-0,23	1,33	-0,38	-0,02	2	7,82	0,20	0,69	0,23	1,23	-0,37	0,02	0,02
3	12,02	-0,07	-0,70	-0,24	1,33	-0,12	-0,02	3	7,82	0,07	0,70	0,24	1,24	-0,12	0,02	0,02
4	12,02	0,03	-0,65	0,08	1,32	0,07	-0,02	4	7,82	-0,03	0,65	-0,08	1,21	0,07	0,02	0,02
5	12,02	0,09	-0,61	-0,04	1,24	0,17	-0,02	5	7,82	-0,09	0,61	0,04	1,12	0,17	0,02	0,02
6	12,02	0,10	-0,42	-0,13	0,68	0,18	-0,04	6	7,82	-0,10	0,42	0,13	0,94	0,19	0,04	0,04
7	12,02	-0,33	-0,02	0,14	0,02	-0,70	-0,02	7	7,82	0,33	0,02	-0,14	0,06	-0,60	0,02	0,02
12	12,02	0,05	-0,32	0,32	0,62	0,10	-0,02	12	7,82	-0,05	0,32	-0,32	0,60	0,10	0,02	0,02
13	12,02	0,09	-0,61	-0,03	1,24	0,17	-0,02	13	7,82	-0,09	0,61	0,03	1,10	0,17	0,02	0,02
16	12,02	-0,26	0,00	-0,01	0,00	-0,55	-0,02	16	7,82	0,26	0,00	0,01	0,02	-0,47	0,02	0,02
17	12,02	0,03	-0,01	-0,07	0,01	0,04	-0,02	17	7,82	-0,03	0,01	0,07	0,03	0,08	0,02	0,02
29	12,78	-0,17	-0,11	0,03	0,22	-0,37	-0,01	29	7,82	0,17	0,11	-0,03	0,20	-0,29	0,01	0,01
30	12,78	-0,21	-0,19	0,18	0,42	-0,39	-0,02	30	7,82	0,21	0,19	-0,18	0,29	-0,39	0,02	0,02
31	12,02	-0,28	-0,11	0,24	0,20	-0,53	-0,02	31	7,82	0,28	0,11	-0,24	0,19	-0,49	0,02	0,02
32	12,02	0,00	-0,20	-0,14	0,36	0,00	-0,04	32	7,82	0,00	0,20	0,14	0,30	0,00	0,04	0,04
40	12,78	-0,32	0,03	-0,06	-0,07	-0,67	-0,02	40	7,82	0,32	-0,03	0,06	-0,06	-0,56	0,02	0,02
41	12,02	-0,20	0,07	-0,11	-0,14	-0,38	-0,02	41	7,82	0,20	-0,07	0,11	-0,13	-0,35	0,02	0,02
42	12,02	-0,02	0,71	-1,83	-1,44	-0,05	-0,04	42	7,82	0,02	-0,71	1,83	-1,30	-0,04	0,04	0,04
46	12,78	-0,06	0,31	-0,08	-0,80	-0,36	-0,07	46	7,82	0,06	-0,31	0,08	-0,59	0,09	0,07	0,07
47	12,78	-0,13	0,35	0,36	-0,69	-0,26	-0,02	47	7,82	0,13	-0,35	-0,36	-0,68	-0,25	0,02	0,02
48	12,02	-0,09	0,42	-0,20	-0,81	-0,16	-0,02	48	7,82	0,09	-0,42	0,20	-0,73	-0,16	0,02	0,02
57	12,02	0,01	0,00	-0,11	0,01	0,02	0,00	57	7,82	-0,01	0,00	0,11	0,01	0,02	0,00	0,00
58	12,02	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	58	7,82	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
59	12,02	0,01	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	59	7,82	-0,01	0,00	-0,12	0,00	0,03	0,00	0,00
15	12,02	0,00	-0,44	0,00	0,33	0,00	0,00	91	12,02	0,00	0,44	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25	12,02	0,00	-0,22	0,00	0,14	0,00	-0,03	98	12,02	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	0,03	0,03
21	12,02	0,00	0,84	0,00	-0,78	0,00	0,02	99	12,02	0,00	-0,84	0,00	-0,20	0,00	-0,02	0,02
23	12,02	0,00	0,28	0,00	-0,24	0,00	0,02	100	12,02	0,00	-0,28	0,00	-0,09	0,00	-0,02	0,02
10	12,02	0,00	0,24	0,00	-0,22	0,00	0,01	101	12,02	0,00	-0,24	0,00	-0,05	0,00	-0,01	0,01
8	12,02	0,00	0,81	0,00	-0,74	0,00	0,01	102	12,02	0,00	-0,81	0,00	-0,19	0,00	-0,01	0,01
27	12,02	0,00	-0,43	0,00	0,35	0,00	0,00	103	12,02	0,00	0,43	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
49	12,02	0,00	0,72	0,00	-0,43	0,00	0,01	104	12,02	0,00	-0,72	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,01
6	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,20	0,00	0,00	14	12,02	0,00	-0,11	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
45	12,78	0,01	-0,09	0,14	-0,29	0,19	0,05	46	12,78	-0,01	0,09	-0,14	0,42	-0,17	-0,05	0,05
55	12,78	0,47	0,17	0,17	-0,09	0,34	-0,01	29	12,78	-0,47	-0,17	-0,17	-0,17	0,36	0,01	0,01
50	12,02	0,00	-0,09	0,00	0,28	0,00	0,01	929	12,02	0,00	0,09	0,00	-0,18	0,00	-0,01	0,01
12	12,02	0,00	0,32	0,00	-0,64	0,00	0,00	13	12,02	0,00	-0,32	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00
13	12,02	0,00	0,41	0,00	-0,72	0,00	0,01	15	12,02	0,00	-0,41	0,00	-0,84	0,00	-0,01	0,01
4	12,02	0,00	0,38	0,00	-0,68	0,00	0,00	5	12,02	0,00	-0,38	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,24	0,00	-0,59	0,00	0,00	6	12,02	0,00	-0,24	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
5	12,02	0,00	0,11	0,00	-0,19	0,00	0,01	13	12,02	0,00	-0,11	0,00	-0,19	0,00	-0,01	0,01
60	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,01	935	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,09	0,00	-0,01	0,01
4	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,07	0,00	0,00	12	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
12	12,02	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	17	12,02	0,00	-0,03	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
17																

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
3	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,13	0,00	-0,03	10	12,02	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,03	0,03
11	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,25	0,00	0,02	23	12,02	0,00	0,07	0,00	0,25	0,00	-0,02	-0,02
24	12,02	0,00	-0,28	0,00	0,62	0,00	-0,01	31	12,02	0,00	0,28	0,00	0,41	0,00	0,01	0,01
31	12,02	0,00	-0,06	0,00	0,18	0,00	0,01	63	12,02	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,00	-0,01	-0,01
41	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,22	0,00	0,00	48	12,02	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
3	12,02	0,00	0,33	0,00	-0,70	0,00	0,00	4	12,02	0,00	-0,33	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00
26	12,02	0,00	0,45	0,00	-0,75	0,00	0,01	22	12,02	0,00	-0,45	0,00	-0,57	0,00	-0,01	-0,01
22	12,02	0,00	0,05	0,00	-0,09	0,00	0,00	24	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
24	12,02	0,00	0,59	0,00	-0,57	0,00	0,00	27	12,02	0,00	-0,59	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,00
29	12,78	-0,03	0,11	0,08	-0,05	-0,11	0,03	30	12,78	0,03	-0,11	-0,08	-0,49	-0,04	-0,03	-0,03
30	12,78	-0,01	0,06	0,08	-0,10	-0,01	0,00	31	12,02	0,01	-0,06	-0,08	-0,11	-0,01	0,00	0,00
31	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,12	0,00	0,00	32	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
32	12,02	0,00	0,09	0,00	-0,25	0,00	0,01	57	12,02	0,00	-0,09	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
33	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	58	12,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
57	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	33	12,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
58	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,06	0,00	0,01	59	12,02	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	-0,01	-0,01
53	12,78	0,05	-0,04	-0,01	0,01	0,06	-0,06	46	12,78	-0,05	0,04	0,01	0,10	0,07	0,06	0,06
59	12,02	0,00	0,07	0,00	-0,19	0,00	0,01	44	12,02	0,00	-0,07	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
46	12,78	0,02	-0,21	-0,32	0,72	0,05	0,02	47	12,78	-0,02	0,21	0,32	0,69	0,07	-0,02	-0,02
47	12,78	-0,03	-0,18	-0,65	0,32	-0,07	0,00	48	12,02	0,03	0,18	0,65	0,32	-0,03	0,00	0,00
48	12,02	0,00	-0,34	0,00	0,60	0,00	0,00	49	12,02	0,00	0,34	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
64	12,78	0,00	-0,12	0,00	-0,02	0,00	0,00	65	12,78	0,00	0,12	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
55	12,78	-0,10	-0,11	0,44	0,02	-0,32	-0,04	912	12,78	0,10	0,11	-0,44	0,04	0,26	0,04	0,04
35	12,78	-0,14	-0,09	0,14	0,33	-0,46	0,00	56	12,78	0,14	0,09	-0,14	0,09	-0,19	0,00	0,00
32	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,19	0,00	0,01	36	12,02	0,00	0,08	0,00	-0,02	0,00	-0,01	-0,01
36	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,12	0,00	0,01	949	12,02	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
38	12,02	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
42	12,02	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00	0,01	49	12,02	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
40	12,78	0,00	-0,03	-0,16	0,07	-0,01	0,00	41	12,02	0,00	0,03	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00
41	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	42	12,02	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
42	12,02	0,00	-1,95	0,00	0,77	0,00	0,00	43	12,02	0,00	1,95	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
56	12,78	-0,01	-0,09	0,14	-0,09	0,16	0,00	45	12,78	0,01	0,09	-0,14	0,30	-0,19	0,00	0,00
56	12,78	0,01	-0,01	-0,13	0,01	0,03	0,00	40	12,78	-0,01	0,01	0,13	0,03	0,02	0,00	0,00
65	12,78	-0,01	-0,12	0,51	-0,31	0,00	0,00	40	12,78	0,01	0,12	-0,51	0,58	-0,02	0,00	0,00
34	12,78	-0,01	-0,04	-0,05	0,28	-0,05	0,00	53	12,78	0,01	0,04	0,05	0,06	-0,05	0,00	0,00
61	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,11	0,00	0,00	41	12,02	0,00	0,05	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
63	12,02	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	-0,01	61	12,02	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01	0,01
36	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	63	12,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
63	12,02	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	64	12,78	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00
38	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	61	12,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
61	12,02	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	65	12,78	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
90	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,13	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
91	3,62	0,00	0,19	0,00	-0,14	0,00	0,00	14	3,62	0,00	-0,19	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
92	3,62	0,00	0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	93	3,62	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
93	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	94	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3,62	0,00	-0,31	0,00	0,14	0,00	-0,01	14	3,62	0,00	0,31	0,00	0,15	0,00	0,01	0,01
98	3,62	0,00	-0,23	0,00	0,10	0,00	0,00	26	3,62	0,00	0,23	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
99	3,62	0,00	0,26	0,00	-0,08	0,00	0,07	22	3,62	0,00	-0,26	0,00	-0,22	0,00	-0,07	-0,07
100	3,62	0,00	0,30	0,00	-0,08	0,00	0,07	24	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,27	0,00	-0,07	-0,07
101	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	11	3,62	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,01
102	3,62	0,00	0,37	0,00	-0,11	0,00	0,01	9	3,62	0,00	-0,37	0,00	-0,32	0,00	-0,01	-0,01
103	3,62	0,00	0,16	0,00	-0,09	0,00	0,00	28	3,62	0,00	-0,16	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
104	3,62	0,00	0,30	0,00	-0,14	0,00	0,00	105	3,62	0,00	-0,30	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
105	3,62	0,00	0,29	0,00	-0,09	0,00	0,00	106	3,62	0,00	-0,29	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
106	3,62	0,00	0,24	0,00	0,02	0,00	0,00	50	3,62	0,00	-0,24	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
107	3,62	0,00	-0,75	0,00	0,51	0,00	-0,03	46	3,62	0,00	0,75	0,00	0,29	0,00	0,03	0,03
109	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	110	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
110	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	111	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
111	3,62	0,00	-0,17	0,00	0,08	0,00	0,00	28	3,62	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
112	3,62	0,00	0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00	113	3,62	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
113	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00	114	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
114	3,62	0,00	0,32	0,00	-0,15	0,00	0,01	32	3,62	0,00	-0,32	0,00	-0,17	0,00	-0,01	-0,01
115	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	116	3,62	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
116	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	117	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
117	3,62	0,00	-0,22	0,00	0,07	0,00	0,00	7	3,62	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
118	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	119	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
119	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	120	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
120	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	121	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
121	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	122	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
122	3,62	0,00	-0,18	0,00	0,08	0,00	0,00	16	3,62	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
123	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	124	3,62	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
124	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	125	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
125	3,62	0,00	0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00	25	3,62	0,00	-0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
126	3,62	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	127	3,62	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
127	3,62	0,00	-0,11	0,00	0,05	0,00	0,00	128	3,62	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
128	3,62	0,00	-0,32	0,00	0,11	0,00	0,01	29	3,62	0,00	0,32	0,00	0,20	0,00	-0,01	-0,01
136	3,62	0,00	0,12	0,00	-0,06	0,00	0,00	137								

C.D.S.
CORPO B II FASE

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE																
Tra	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt	Filo	Alt.	Tx	Ty	N	Mx	My	Mt
tto	In.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)	Fin.	(m)	(t)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	(t*m)
150	3,62	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	151	3,62	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
151	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	152	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
152	3,62	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	48	3,62	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	0,00
153	3,62	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	154	3,62	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
154	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	155	3,62	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00
155	3,62	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	49	3,62	0,00	0,36	0,00	0,16	0,00	0,00
156	3,62	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	157	3,62	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00
157	3,62	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	158	3,62	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00
158	3,62	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	34	3,62	0,00	0,29	0,00	0,13	0,00	0,00
159	3,62	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	160	3,62	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00
160	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
161	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,62	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
164	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	165	3,62	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
165	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	166	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
166	3,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	167	3,62	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
167	3,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	168	3,62	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
168	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	53	3,62	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
169	3,62	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	29	3,62	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00
76	3,62	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	36	3,62	0,00	0,27	0,00	0,21	0,00	-0,01
91	7,82	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	14	7,82	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00
98	7,82	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	26	7,82	0,00	0,39	0,00	0,28	0,00	0,00
99	7,82	0,00	0,77	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,09	22	7,82	0,00	-0,77	0,00	-0,60	0,00	-0,09
100	7,82	0,00	0,65	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,09	24	7,82	0,00	-0,65	0,00	-0,52	0,00	-0,09
101	7,82	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,01	11	7,82	0,00	-0,29	0,00	-0,21	0,00	-0,01
102	7,82	0,00	0,89	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,01	9	7,82	0,00	-0,89	0,00	-0,69	0,00	-0,01
103	7,82	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	28	7,82	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00
104	7,82	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	105	7,82	0,00	-0,24	0,00	-0,09	0,00	0,00
105	7,82	0,00	0,19	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	106	7,82	0,00	-0,19	0,00	-0,07	0,00	0,00
106	7,82	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,03	50	7,82	0,00	-0,40	0,00	-0,18	0,00	0,03
107	7,82	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,17	0,00	-0,05	46	7,82	0,00	-0,08	0,00	0,12	0,00	0,05
169	7,82	0,00	0,18	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,01	29	7,82	0,00	-0,18	0,00	-0,21	0,00	0,01
929	7,82	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	930	7,82	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
930	7,82	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	931	7,82	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
931	7,82	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,01	932	7,82	0,00	-0,04	0,00	0,16	0,00	-0,01
932	7,82	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	44	7,82	0,00	0,09	0,00	0,35	0,00	0,00
935	7,82	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	934	7,82	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,00
934	7,82	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	933	7,82	0,00	-0,06	0,00	-0,03	0,00	0,00
933	7,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	50	7,82	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	-0,01
912	7,82	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	911	7,82	0,00	-0,17	0,00	-0,04	0,00	0,05
911	7,82	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	910	7,82	0,00	-0,35	0,00	-0,16	0,00	0,05
910	7,82	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,07	35	7,82	0,00	-0,85	0,00	-0,52	0,00	0,07
76	7,82	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	36	7,82	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	-0,01
91	12,02	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	14	12,02	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	0,00
98	12,02	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	26	12,02	0,00	0,45	0,00	0,35	0,00	0,00
99	12,02	0,00	0,69	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,12	22	12,02	0,00	-0,69	0,00	-0,65	0,00	-0,12
100	12,02	0,00	0,56	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,12	24	12,02	0,00	-0,56	0,00	-0,51	0,00	-0,12
101	12,02	0,00	0,23	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,01	11	12,02	0,00	-0,23	0,00	-0,21	0,00	-0,01
102	12,02	0,00	0,86	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,01	9	12,02	0,00	-0,86	0,00	-0,79	0,00	-0,01
103	12,02	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	28	12,02	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00
104	12,02	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	105	12,02	0,00	-0,21	0,00	-0,06	0,00	0,00
105	12,02	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	106	12,02	0,00	-0,14	0,00	-0,06	0,00	0,00
106	12,02	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05	50	12,02	0,00	-0,35	0,00	-0,20	0,00	0,05
929	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	930	12,02	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00
930	12,02	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	931	12,02	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
931	12,02	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,01	932	12,02	0,00	-0,03	0,00	0,16	0,00	-0,01
932	12,02	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,01	44	12,02	0,00	-0,16	0,00	0,14	0,00	-0,01
935	12,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	934	12,02	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
934	12,02	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	933	12,02	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,00	0,00
933	12,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	50	12,02	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,01
912	12,78	0,01	-0,02	0,24	-0,03	-0,24	-0,03	-0,03	911	12,78	-0,01	0,02	-0,24	0,05	0,24	0,03
911	12,78	0,16	0,09	0,07	-0,07	-0,21	-0,02	-0,02	910	12,78	-0,16	-0,09	-0,07	0,01	0,31	0,02
910	12,78	0,21	0,28	-0,02	-0,05	-0,29	-0,01	-0,01	35	12,78	-0,21	-0,28	0,02	-0,13	0,42	0,01
949	12,02	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	38	12,02	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	-0,01

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1	1177	0,17	0,49	0,08	0,01	-0,07	-0,02	1178	-0,11	-0,83	0,35	0,00	-0,08	-0,03
	1	0,15	0,48	0,09	0,01	-0,23	-0,02	273	-0,12	-0,84	0,34	0,00	-0,24	-0,02
2	1187	-0,43	-2,37	-0,34	0,01	-0,11	-0,09	1188	0,02	-0,13	1,37	-0,02	0,00	-0,09
	48	-0,75	-2,43	-0,36	-0,08	-0,38	-0,19	274	-0,30	-0,19	1,35	-0,05	-0,25	-0,19
3	1194	0,08	0,32	-0,06	0,00	0,53	0,08	1195	0,03	0,09	-0,01	0,07	0,34	0,04
	15	0,04	0,31	0,14	0,08	0,41	0,01	275	-0,01	0,08	0,19	0,16	0,78	-0,03
4	1205	-0,04	0,02	-0,11	-0,75	-1,28	-0,10	1206	-0,05	-0,01	-0,31	0,06	-0,02	-0,24
	52	-0,02	0,02	-0,05	0,26	1,28	-0,17	278	-0,03	0,00	-0,25	0,05	0,27	-0,31
5	1218	0,23	-0,31	0,34	-0,47	-0,81	-0,13	1219	0,31	0,09	0,14	0,08	0,03	-0,22
	56	-0,06	-0,36	0,20	0,17	0,86	-0,10	281	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	-0,19
6	1225	0,08	1,23	-0,14	-0,01	1,69	0,23	1226	-0,17	-0,02	-0,98	0,30	1,40	0,09
	60	0,20	1,26	-0,07	0,45	2,23	0,08	282	-0,05	0,01	-0,92	0,59	2,95	-0,05
7	1232	-0,49	-0,87	-0,89	-0,01	1,93	0,27	1233	-0,23	0,42	-0,62	0,35	1,60	0,12
	64	-0,58	-0,89	-0,71	0,50	2,50	0,07	283	-0,32	0,40	-0,44	0,68	3,40	-0,08
8	1239	-0,28	-0,47	-0,61	-0,02	1,35	0,08	1240	-0,15	0,22	-0,59	0,16	1,23	-0,07
	68	-0,40	-0,49	-0,52	0,29	1,45	0,10	284	-0,27	0,20	-0,50	0,31	1,57	-0,05
9	1246	-0,27	0,26	-0,63	-0,03	1,47	0,08	1247	-0,27	0,25	-0,97	0,19	1,33	-0,08
	72	-0,21	0,27	-0,48	0,36	1,80	0,16	285	-0,22	0,26	-0,82	0,36	1,81	0,00
10	1253	-1,21	-4,34	-1,68	0,03	-0,04	-0,04	1254	-0,19	0,75	0,17	-0,09	-0,20	-0,05
	76	-1,63	-4,42	-1,31	-0,07	-0,36	-0,03	286	-0,61	0,67	0,53	-0,05	-0,26	-0,03

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
11	1260	-0,27	0,29	0,12	0,02	-0,02	-0,05	1261	-0,29	0,19	-0,22	-0,01	-0,07	-0,05
	80	0,03	0,35	0,13	-0,02	-0,09	0,01	287	0,01	0,26	-0,21	-0,03	-0,14	0,02
12	1273	-0,22	0,55	-0,64	-0,05	-0,22	-0,30	1274	-0,22	0,56	-1,31	-0,08	-0,12	-0,32
	84	-0,10	0,58	-0,37	0,12	0,61	-0,09	290	-0,09	0,59	-1,05	0,01	0,05	-0,12
13	1280	-0,26	0,38	-0,46	-0,02	0,09	-0,05	1281	-0,18	0,80	-0,98	0,02	0,11	-0,07
	88	-0,11	0,41	-0,19	0,11	0,53	0,08	89	-0,03	0,83	-0,71	0,04	0,22	0,06
14	1284	-0,17	-0,49	-0,19	-0,06	0,28	-0,09	1285	-0,02	0,29	0,13	0,20	0,21	-0,07
	92	-0,28	-0,51	-0,35	0,19	0,95	0,03	291	-0,12	0,26	-0,03	0,16	0,80	0,04
15	1290	-0,36	-0,66	-0,77	-0,05	0,29	-0,08	1291	-0,16	0,33	-0,82	0,20	0,28	-0,06
	1	-0,36	-0,66	-0,29	0,20	1,01	0,05	292	-0,16	0,34	-0,34	0,16	0,78	0,06
16	1286	0,25	0,54	0,60	-0,20	-0,57	-0,01	1297	0,10	-0,23	0,46	0,13	0,06	0,00
	93	0,27	0,55	0,33	0,16	0,80	-0,07	293	0,12	-0,22	0,19	0,07	0,36	-0,06
17	1299	-0,88	-2,44	-1,26	-0,03	0,80	0,04	1300	-0,27	0,61	-0,19	0,18	0,60	-0,01
	25	-1,12	-2,49	-1,14	0,25	1,23	0,10	294	-0,51	0,56	-0,08	0,27	1,34	0,05
18	1255	-0,14	0,36	-0,75	-0,03	0,39	0,01	1310	-0,19	0,15	-1,13	0,06	0,29	-0,03
	77	0,09	0,41	-0,49	0,01	0,03	-0,07	297	0,05	0,19	-0,87	0,06	0,31	-0,11
19	1321	-0,06	-0,20	0,03	-0,02	1,74	0,13	1322	0,00	0,08	0,10	0,28	1,47	0,00
	5	-0,06	-0,20	-0,12	0,37	1,85	-0,03	300	0,00	0,08	-0,05	0,50	2,52	-0,16
20	1325	0,01	0,07	0,27	0,32	1,51	-0,03	1334	0,02	0,12	0,29	0,31	1,42	-0,01
	17	0,02	0,08	0,14	0,43	2,16	-0,01	303	0,03	0,12	0,16	0,44	2,20	0,01
21	1339	-0,03	0,05	0,40	0,19	0,85	-0,01	1351	-0,03	0,04	0,45	0,15	0,65	0,01
	23	0,01	0,06	0,30	0,25	1,27	0,16	308	0,00	0,05	0,35	0,22	1,10	0,17
22	1218	0,09	-0,33	0,67	0,11	0,17	-0,01	1360	0,12	-0,16	0,86	0,06	0,31	0,01
	56	-0,05	-0,36	0,44	-0,03	-0,16	-0,15	311	-0,02	-0,19	0,63	-0,01	-0,04	-0,12
23	1313	-0,18	-0,93	-0,87	-0,32	0,15	-0,01	1371	-0,01	-0,09	0,09	0,11	-0,04	-0,07
	37	-0,17	-0,92	-1,83	0,07	0,33	-0,17	314	0,00	-0,09	-0,87	0,18	0,89	-0,23
24	1382	0,08	0,05	-0,05	-0,25	-0,12	0,00	1383	0,04	-0,13	0,05	0,07	0,06	-0,05
	101	0,05	0,05	0,05	0,04	0,22	-0,12	317	0,02	-0,14	0,16	0,07	0,37	-0,18
25	1389	0,07	-0,11	-0,72	-0,02	0,33	-0,18	1390	0,04	-0,26	-1,27	0,12	-0,18	-0,25
	105	0,07	-0,11	-0,29	0,11	0,53	0,03	318	0,04	-0,26	-0,84	0,13	0,67	-0,04
26	1402	-0,09	-0,10	-0,82	-0,38	-0,98	0,00	1403	-0,09	-0,06	-1,58	0,12	0,09	-0,03
	108	-0,13	-0,10	-0,02	0,24	1,20	-0,18	321	-0,12	-0,07	-0,78	0,10	0,52	-0,21
27	1415	0,05	0,17	0,68	-0,41	-1,09	-0,07	1416	0,02	0,00	1,24	0,02	0,07	-0,12
	112	0,13	0,18	0,00	0,24	1,21	-0,17	324	0,09	0,02	0,56	0,05	0,26	-0,22
28	1264	0,32	-0,23	0,13	-0,07	-0,14	-0,05	1426	0,33	-0,20	0,44	-0,07	-0,12	-0,06
	81	-0,05	-0,30	0,19	-0,06	-0,30	-0,03	327	-0,04	-0,27	0,49	-0,07	-0,34	-0,05
29	1275	0,30	-0,31	0,34	0,69	0,31	-0,01	1435	0,27	-0,50	0,45	-0,04	0,26	0,22
	85	0,05	-0,36	0,24	-0,13	-0,64	-0,10	330	0,02	-0,55	0,35	-0,10	-0,52	0,13
30	1440	0,01	0,00	0,70	0,00	-0,04	-0,05	1452	0,01	0,00	0,75	0,01	0,00	-0,04
	44	0,00	0,00	0,60	-0,02	-0,10	-0,09	335	0,00	0,00	0,65	-0,01	-0,05	-0,09
31	1455	0,06	0,03	0,77	0,02	0,05	-0,05	1463	0,07	0,04	0,80	0,02	0,06	-0,05
	46	0,00	0,02	0,68	0,02	0,10	-0,06	338	0,00	0,03	0,71	0,02	0,12	-0,06
32	1402	0,07	0,17	0,86	0,20	0,89	-0,20	1472	0,05	0,09	1,08	0,08	-0,10	-0,18
	108	0,08	0,17	0,56	-0,05	-0,26	0,04	341	0,06	0,10	0,78	0,09	0,44	0,06
33	1189	-0,14	0,46	0,10	0,68	0,61	0,03	1481	-0,16	0,38	0,01	-0,11	0,15	0,20
	49	0,05	0,50	0,10	-0,19	-0,97	0,04	344	0,03	0,42	0,00	-0,14	-0,68	0,22
34	1205	0,02	0,04	0,90	0,16	0,04	-0,12	1498	0,01	-0,01	0,99	0,01	-0,01	-0,04
	52	0,01	0,04	0,75	0,01	0,05	-0,07	349	0,00	-0,01	0,85	-0,02	-0,10	0,02
35	1406	0,10	-0,08	-0,75	0,05	0,13	-0,05	1513	0,10	-0,08	-0,95	0,08	0,11	-0,03
	109	-0,03	-0,10	-0,84	0,04	0,22	-0,02	354	-0,03	-0,10	-1,04	0,04	0,21	0,00
36	1281	-0,01	0,66	-1,07	0,02	0,11	-0,04	1516	-0,04	0,50	-1,32	-0,01	0,06	-0,05
	89	0,19	0,70	-0,88	0,04	0,22	0,05	355	0,15	0,54	-1,13	0,03	0,14	0,04
37	1374	0,03	-0,17	-0,27	0,07	0,14	-0,08	1525	0,04	-0,11	-0,20	-0,03	0,07	-0,08
	99	-0,01	-0,18	-0,23	0,11	0,54	0,12	358	0,01	-0,12	-0,16	0,06	0,29	0,12
38	1384	0,00	-0,12	0,15	0,07	0,13	-0,06	1528	0,00	-0,11	0,15	0,07	0,16	-0,05
	102	-0,03	-0,13	0,24	0,10	0,50	-0,09	116	-0,03	-0,11	0,25	0,10	0,49	-0,08
39	1530	-0,05	-0,03	0,28	0,06	0,19	-0,03	1531	-0,05	-0,02	0,28	0,08	0,21	-0,02
	118	-0,03	-0,02	0,31	0,08	0,42	-0,04	119	-0,02	-0,01	0,31	0,09	0,43	-0,03
40	1531	-0,01	0,02	0,37	0,06	0,21	-0,03	1534	-0,05	-0,16	0,37	0,09	-0,11	0,03
	119	-0,03	0,01	0,36	0,09	0,43	-0,04	359	-0,07	-0,17	0,36	0,16	0,79	0,02
41	1528	-0,03	-0,11	0,17	0,06	0,16	-0,06	1536	-0,02	-0,06	0,20	0,06	0,18	-0,04
	116	-0,03	-0,11	0,25	0,10	0,49	-0,07	360	-0,02	-0,06	0,28	0,10	0,48	-0,05
42	123	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,02	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03
	98	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	122	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,03
43	124	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,03	120	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	0,02
	122	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	3	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,02
44	95	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	0,06	125	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,07
	123	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,03	124	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,05
45	125	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,11	0,00	117	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	-0,02
	124	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,01	120	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	-0,01
46	125	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	-0,06	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08
	104	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	-0,02	126	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	-0,04
47	127	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	-0,08	100	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,03
	126	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04	-0,08	103	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,03
48	128	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,05	129	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	-0,06
	125	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,07	127	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,07
49	129	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,07	133	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	-0,10
	127	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	-0,09	100	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	-0,11
50	130	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,15	-0,01	131	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,19	-0,10
	128	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	0,02	129	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	-0,07
51	131	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,03	134	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-0,02
	129	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,10	-0,06	133	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,04	-0,05
52	94	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,02	-0,12	132	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,08	-0,06
	130	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,23	-0,11	131	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,17	-0,05
53	132	0,00	0,00	0,00	0,42	0,20	0,06	38	0,00	0,00	0,00	0,51	0,29	0,19
	131	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,02	134	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,15
54	125	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	-0,06	125	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	-0,06
	117	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	-0,06	104	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	-0,06
55	1539	-0,91	-8,80	-1,05	-0,01	-0,57	-0,30	1540	0,88	0,13				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
56	1549	0,20	1,43	0,16	-0,26	1,68	-0,50	1550	-0,03	0,28	0,15	0,31	2,43	-0,78
	54	0,36	1,46	0,32	1,39	6,96	1,15	1215	0,13	0,31	0,32	0,52	2,61	0,86
57	1564	-0,64	-3,76	-0,42	-0,18	1,41	-0,48	1565	0,23	0,55	0,12	0,23	1,65	-0,74
	58	-1,03	-3,84	-0,76	1,00	5,00	0,67	1224	-0,16	0,47	-0,22	0,31	1,57	0,40
58	1574	0,75	5,71	0,74	0,01	0,11	-0,21	1575	-0,45	-0,30	0,37	-0,04	0,94	-0,32
	62	1,46	5,85	0,84	0,06	0,29	-0,25	1231	0,25	-0,16	0,47	-0,09	-0,46	-0,36
59	1584	0,43	3,40	0,31	0,01	0,06	-0,22	1585	-0,31	-0,30	0,36	-0,06	1,02	-0,35
	66	0,83	3,48	0,50	0,05	0,23	-0,28	1238	0,09	-0,22	0,56	-0,13	-0,63	-0,40
60	1594	0,43	3,45	0,38	-0,03	0,83	-0,15	1595	-0,30	-0,23	0,41	0,11	0,72	-0,25
	70	0,83	3,53	0,47	0,21	1,06	-0,06	1245	0,09	-0,15	0,50	0,19	0,94	-0,16
61	1604	0,71	5,50	0,61	-0,02	0,79	-0,15	1605	-0,47	-0,43	0,37	0,10	0,69	-0,25
	74	1,38	5,63	0,81	0,20	0,99	-0,07	1252	0,19	-0,30	0,56	0,18	0,89	-0,17
62	1614	-0,44	-2,96	-0,70	-0,02	0,34	-0,21	1615	0,19	0,21	0,23	0,07	0,25	-0,24
	78	-0,90	-3,05	-0,47	0,13	0,64	-0,14	1259	-0,27	0,12	0,46	0,11	0,57	-0,18
63	1624	1,15	9,58	1,81	-0,04	0,11	-0,33	1625	-0,29	2,38	0,11	0,03	0,23	-0,35
	82	2,77	9,90	2,19	0,19	0,93	-0,06	1270	1,33	2,70	0,48	0,07	0,35	-0,08
64	1642	0,89	8,40	1,11	0,01	-1,85	-0,58	1643	-0,82	-0,14	0,61	-0,24	-2,08	-0,35
	86	2,08	8,64	0,91	-0,39	-1,97	-0,34	1279	0,37	0,10	0,41	-0,48	-2,39	-0,11
65	1652	0,66	5,09	0,85	-0,01	-0,04	-0,28	1653	-0,02	1,68	0,45	0,00	-0,04	-0,28
	90	1,31	5,22	0,98	0,05	0,24	-0,18	91	0,63	1,81	0,57	0,00	-0,02	-0,18
66	1658	0,20	0,65	0,30	0,25	0,81	-0,17	1659	0,00	-0,39	0,24	-0,06	0,34	-0,17
	94	0,22	0,66	0,13	0,31	1,12	0,03	130	0,02	-0,38	0,08	0,00	0,66	0,03
67	1667	0,18	2,56	0,25	-0,12	0,03	-0,44	1668	-0,20	0,66	0,17	0,03	0,43	-0,53
	97	0,55	2,63	0,17	0,51	2,55	0,44	1296	0,17	0,73	0,08	-0,05	-0,27	0,36
68	1660	-0,06	-0,82	0,37	-0,20	-0,75	-0,15	1677	0,01	-0,44	0,60	-0,07	-0,17	-0,19
	95	-0,18	-0,84	0,36	0,09	0,46	-0,10	123	-0,11	-0,46	0,59	-0,06	-0,28	-0,14
69	1653	0,42	2,06	0,89	0,00	-0,04	-0,28	1680	0,23	1,09	0,58	-0,04	-0,09	-0,28
	91	0,38	2,06	0,90	0,00	-0,02	-0,18	1522	0,19	1,08	0,60	-0,03	-0,14	-0,18
70	1692	-0,51	-2,72	-0,79	-0,02	0,07	-0,28	1693	-0,10	-0,65	-0,65	0,04	0,06	-0,28
	38	-0,81	-2,77	-0,67	0,10	0,52	-0,15	1379	-0,39	-0,71	-0,53	0,06	0,28	-0,15
71	1710	-0,19	-0,79	-1,31	0,05	-0,55	-0,26	1711	-0,09	-0,28	-1,50	0,05	0,08	-0,18
	103	-0,23	-0,80	-1,07	0,13	0,63	-0,22	1388	-0,13	-0,29	-1,26	-0,02	-0,11	-0,15
72	1696	-0,13	-0,38	-0,99	-0,06	-0,07	-0,31	1720	-0,15	-0,48	-0,90	-0,09	-0,06	-0,34
	100	-0,09	-0,37	-0,81	-0,05	-0,26	-0,17	1527	-0,11	-0,47	-0,72	-0,10	-0,51	-0,21
73	1712	-0,15	-0,21	-1,43	-0,01	-0,13	-0,20	1724	-0,14	-0,19	-1,52	-0,02	-0,16	-0,19
	104	-0,05	-0,19	-1,24	-0,03	-0,13	-0,11	117	-0,05	-0,17	-1,33	-0,04	-0,19	-0,10
74	1727	-0,12	-0,18	-1,58	-0,06	-0,38	-0,27	1728	-0,15	-0,37	-1,61	-0,19	-0,47	-0,30
	120	-0,03	-0,16	-1,30	-0,07	-0,37	0,01	3	-0,06	-0,35	-1,32	-0,16	-0,82	-0,02
75	1728	-0,05	-0,37	-1,67	-0,15	-0,46	-0,18	1733	-0,07	-0,46	-1,66	-0,27	-0,16	-0,32
	3	-0,05	-0,37	-1,38	-0,16	-0,82	-0,12	1186	-0,07	-0,46	-1,38	-0,27	-1,33	-0,27
76	1724	-0,15	-0,19	-1,47	-0,01	-0,15	-0,21	1737	-0,14	-0,16	-1,52	-0,04	-0,23	-0,20
	117	-0,04	-0,17	-1,32	-0,04	-0,19	-0,09	1538	-0,04	-0,14	-1,37	-0,07	-0,34	-0,08
77	193	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,03	-0,04	194	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	-0,02
	183	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,04	-0,02	182	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	0,01
78	194	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,06	195	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	-0,04
	182	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	-0,05	191	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,04
79	195	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,05	196	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-0,04
	191	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	192	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,02
80	196	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,10	-0,04	197	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,04	-0,05
	192	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,14	0,07	149	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,08	0,05
81	184	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,07	-0,01	198	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02
	193	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,03	-0,04	194	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,02
82	198	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,02	178	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	-0,05
	194	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-0,02	195	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,04
83	178	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,06	199	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,10	-0,06
	195	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,10	196	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	-0,11
84	199	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,07	-0,16	177	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,04	-0,18
	196	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,12	197	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	-0,15
85	185	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06	185	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06
	184	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06	198	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,16	-0,06
86	186	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,34	-0,05	200	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,22	-0,01
	185	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,25	-0,05	198	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,13	-0,02
87	200	0,00	0,00	0,00	0,05	0,18	-0,03	201	0,00	0,00	0,00	0,08	0,31	-0,07
	198	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	-0,03	178	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,22	-0,06
88	187	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,63	-0,05	202	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,28	0,02
	186	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,57	-0,05	200	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,22	0,02
89	202	0,00	0,00	0,00	0,14	0,33	-0,01	180	0,00	0,00	0,00	0,19	0,64	-0,08
	200	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,18	0,01	201	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,49	-0,06
90	1741	-0,67	-3,76	-0,90	0,01	-0,37	-0,36	1742	0,18	0,51	-0,31	-0,05	-0,64	-0,28
	155	-1,08	-3,85	-0,64	-0,15	-0,77	-0,40	1548	-0,23	0,43	-0,05	-0,07	-0,37	-0,33
91	1751	-0,05	-0,10	-0,01	-0,13	-0,01	-0,59	1752	-0,01	0,09	0,00	-0,05	0,76	-0,69
	157	-0,04	-0,10	-0,08	0,55	2,77	0,33	1098	0,00	0,09	-0,06	0,05	0,25	0,23
92	1769	-0,11	-1,50	0,12	-0,31	0,21	-0,99	1770	0,19	0,00	-0,12	0,00	1,21	-1,27
	159	-0,32	-1,54	-0,24	1,35	6,77	1,31	1573	-0,02	-0,04	-0,47	-0,15	-0,77	1,03
93	1779	0,32	0,91	0,53	0,01	0,33	-0,28	1780	0,09	-0,26	-0,10	0,00	1,40	-0,44
	161	0,50	0,95	0,48	0,17	0,83	-0,37	1583	0,26	-0,22	-0,16	-0,01	-0,05	-0,53
94	1789	0,00	-0,41	-0,02	0,01	0,33	-0,29	1790	0,06	-0,12	-0,15	-0,01	1,40	-0,44
	163	-0,01	-0,41	0,09	0,17	0,83	-0,37	1593	0,05	-0,12	-0,04	-0,01	-0,06	-0,53
95	1799	0,05	-0,32	0,13	-0,02	0,44	-0,32	1800	0,09	-0,11	-0,10	0,07	0,39	-0,37
	165	0,03	-0,32	0,10	0,15	0,77	-0,24	1603	0,07	-0,11	-0,14	0,12	0,61	-0,29
96	1809	0,35	0,85	0,53	-0,02	0,45	-0,32	1810	0,10	-0,40	-0,14	0,07	0,40	-0,37
	167	0,50	0,88	0,50	0,15	0,77	-0,24	1613	0,25	-0,37	-0,16	0,12	0,62	-0,29
97	1819	-0,52	-1,82	-0,82	0,00	-0,22	-0,38	1820	-0,05	0,51	-0,04	-0,04	-0,25	-0,36
	169	-0,71	-1,86	-0,53	-0,03	-0,17	-0,32	1623	-0,24	0,47	0,25	-0,07	-0,33	-0,30
98	1829	0,31	2,46	0,83	-0,03	-0,43	-0,45	1830	-0,02	0,79	0,04	-0,01	-0,33	-0,42
	171	0,87	2,58	0,64	0,03	0,14	-0,18	1639	0,54	0,90	-0,15	-0,09	-0,44	-0,15
99	1847	0,69	2,93	1,39	-0,03	-0,71	-0,52	1848	0,15	0,24	0,15	-0,11	-0,48	-0,49
	175	1,14	3,02	0,82	-0,04	-0,18	-0,13	176	0,60	0,33	-0,41	-0,29	-1,45	-0,09
100	1853	-0,07	-0,77	-0,32	0,21	0,57	-0,27	1854	-0,05					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
101	1862	0,09	1,21	0,33	-0,10	-0,18	-0,56	1863	0,02	0,84	0,44	-0,13	0,12	-0,65
	179	0,26	1,24	0,04	0,42	2,09	0,34	1676	0,18	0,87	0,15	-0,14	-0,69	0,24
102	1855	-0,16	-1,35	-0,76	0,07	0,41	-0,34	1871	0,10	-0,08	-0,85	0,00	0,06	-0,35
	178	-0,32	-1,39	-0,51	-0,03	-0,13	-0,20	201	-0,07	-0,11	-0,60	-0,04	-0,18	-0,22
103	1848	0,18	0,76	0,88	-0,09	-0,47	-0,34	1874	0,07	0,20	-0,12	-0,12	-0,76	-0,33
	176	0,24	0,77	1,09	-0,29	-1,45	-0,25	1120	0,12	0,21	0,10	-0,26	-1,30	-0,24
104	1889	-0,08	-0,08	0,19	-0,05	-0,22	0,42	1890	0,01	-0,06	0,00	0,00	-0,21	0,29
	253	-0,02	0,03	0,05	-0,13	-0,39	0,44	1886	0,06	0,04	-0,14	-0,08	-0,39	0,31
105	364	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,02	363	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,25	0,01
	361	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,25	-0,02
106	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,01	366	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,18	0,00
	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	363	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,19	0,01
107	368	0,00	0,00	0,00	0,07	0,37	-0,02	367	0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	-0,04
	361	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	364	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	-0,01
108	372	0,00	0,00	0,00	0,41	0,22	0,14	371	0,00	0,00	0,00	0,44	0,18	0,09
	369	0,00	0,00	0,00	0,36	0,05	0,14	370	0,00	0,00	0,00	0,54	0,12	0,10
109	368	0,00	0,00	0,00	0,35	0,07	0,04	370	0,00	0,00	0,00	0,49	0,11	0,09
	367	0,00	0,00	0,00	0,31	0,15	0,03	371	0,00	0,00	0,00	0,44	0,18	0,08
110	373	0,00	0,00	0,00	0,27	0,21	0,02	365	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	-0,01
	367	0,00	0,00	0,00	0,30	0,16	0,04	364	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01
111	375	0,00	0,00	0,00	0,24	0,23	-0,04	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,05
	373	0,00	0,00	0,00	0,27	0,22	0,01	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,00
112	371	0,00	0,00	0,00	0,18	0,44	-0,09	376	0,00	0,00	0,00	0,31	0,40	-0,06
	367	0,00	0,00	0,00	0,17	0,31	-0,04	373	0,00	0,00	0,00	0,21	0,27	-0,02
113	377	0,00	0,00	0,00	0,43	0,33	0,10	376	0,00	0,00	0,00	0,41	0,31	0,07
	372	0,00	0,00	0,00	0,41	0,22	0,12	371	0,00	0,00	0,00	0,44	0,18	0,09
114	379	0,00	0,00	0,00	0,54	0,72	-0,05	378	0,00	0,00	0,00	0,37	0,35	-0,06
	377	0,00	0,00	0,00	0,44	0,38	0,11	376	0,00	0,00	0,00	0,41	0,32	0,10
115	372	0,00	0,00	0,00	0,21	0,34	-0,14	369	0,00	0,00	0,00	0,08	0,54	-0,22
	380	0,00	0,00	0,00	0,29	0,26	-0,04	381	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,25	-0,12
116	373	0,00	0,00	0,00	0,27	0,22	0,02	376	0,00	0,00	0,00	0,41	0,32	0,05
	375	0,00	0,00	0,00	0,25	0,23	-0,05	378	0,00	0,00	0,00	0,36	0,35	-0,02
117	377	0,00	0,00	0,00	0,36	0,60	-0,04	372	0,00	0,00	0,00	0,21	0,34	-0,13
	382	0,00	0,00	0,00	0,41	0,27	0,04	380	0,00	0,00	0,00	0,30	0,26	-0,05
118	366	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,16	-0,01	365	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,01
	383	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,20	-0,05	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,05
119	384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,10	385	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,24	-0,09
	374	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,05	383	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,15	-0,04
120	385	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,06	-0,11	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,13
	386	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,03	-0,09	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,11
121	389	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,33	0,14	386	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,41	0,13
	388	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,14	387	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,13
122	375	0,00	0,00	0,00	0,23	0,24	0,05	390	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,10
	374	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	0,05	384	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,10
123	391	0,00	0,00	0,00	0,22	0,13	-0,14	387	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,13
	390	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	-0,10	384	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,10
124	393	0,00	0,00	0,00	0,33	0,10	-0,12	391	0,00	0,00	0,00	0,22	0,13	-0,12
	392	0,00	0,00	0,00	0,38	0,30	-0,11	390	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	-0,11
125	378	0,00	0,00	0,00	0,39	0,37	0,05	392	0,00	0,00	0,00	0,25	0,37	0,11
	375	0,00	0,00	0,00	0,23	0,25	0,04	390	0,00	0,00	0,00	0,19	0,23	0,11
126	394	0,00	0,00	0,00	0,54	0,39	-0,14	392	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25	-0,11
	379	0,00	0,00	0,00	0,49	0,44	-0,08	378	0,00	0,00	0,00	0,37	0,39	-0,05
127	392	0,00	0,00	0,00	0,37	0,30	-0,12	394	0,00	0,00	0,00	0,49	0,13	-0,08
	393	0,00	0,00	0,00	0,33	0,10	-0,12	395	0,00	0,00	0,00	0,41	0,31	-0,08
128	396	0,00	0,00	0,00	0,19	0,09	-0,12	388	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,14
	391	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	-0,12	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,14
129	398	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,11	397	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,14
	396	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	-0,11	388	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,15
130	393	0,00	0,00	0,00	0,16	0,34	0,10	399	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,08
	391	0,00	0,00	0,00	0,12	0,21	0,13	396	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	0,11
131	400	0,00	0,00	0,00	0,26	0,05	0,01	399	0,00	0,00	0,00	0,27	0,04	-0,05
	395	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,07	-0,08	393	0,00	0,00	0,00	0,34	0,17	-0,14
132	402	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	0,07	401	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,02
	400	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,04	0,02	399	0,00	0,00	0,00	0,27	0,07	-0,07
133	396	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	-0,12	399	0,00	0,00	0,00	0,27	0,07	-0,06
	398	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	-0,10	401	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06	-0,03
134	389	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,14	-0,14	388	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	-0,13
	403	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,07	-0,16	397	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,03	-0,15
135	407	0,00	0,00	0,00	0,16	0,22	0,02	406	0,00	0,00	0,00	0,16	0,27	-0,03
	404	0,00	0,00	0,00	0,20	0,06	-0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	-0,06
136	381	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,01	405	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,06
	380	0,00	0,00	0,00	0,19	0,28	0,03	406	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	-0,05
137	406	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	0,02	408	0,00	0,00	0,00	0,45	0,10	0,05
	380	0,00	0,00	0,00	0,28	0,19	-0,01	382	0,00	0,00	0,00	0,43	0,40	0,01
138	408	0,00	0,00	0,00	0,46	0,10	-0,01	410	0,00	0,00	0,00	0,44	0,11	-0,04
	382	0,00	0,00	0,00	0,47	0,41	0,10	409	0,00	0,00	0,00	0,56	0,14	0,07
139	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,43	0,06	408	0,00	0,00	0,00	0,13	0,45	0,00
	407	0,00	0,00	0,00	0,16	0,22	0,03	406	0,00	0,00	0,00	0,16	0,26	-0,03
140	412	0,00	0,00	0,00	0,06	0,50	0,04	410	0,00	0,00	0,00	0,09	0,44	-0,01
	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,43	0,06	408	0,00	0,00	0,00	0,13	0,46	0,01
141	409	0,00	0,00	0,00	0,16	0,65	0,04	410	0,00	0,00	0,00	0,10	0,43	-0,01
	413	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,07	414	0,00	0,00	0,00	0,08	0,22	0,02
142	416	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,14	-0,04	415	0,00	0,00	0,00	0,19	0,10	-0,08
	404	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	0,01	407	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	-0,03
143	420	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,20	419	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,19	-0,10
	417	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,23	418	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,01	-0,13
144	416	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,01	0,14	418	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,07	-0,02
	415	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,09	419	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,20	-0,08
145	421	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,10	411	0,00	0,00	0,0			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
146	411	0,00	0,00	0,00	0,12	0,43	0,10	421	0,00	0,00	0,00	0,19	0,39	0,13
	412	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,02	422	0,00	0,00	0,00	0,29	0,81	0,04
147	419	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,01	0,07	423	0,00	0,00	0,00	0,34	0,17	0,08
	415	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	-0,07	421	0,00	0,00	0,00	0,38	0,29	-0,06
148	424	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,32	-0,15	423	0,00	0,00	0,00	0,20	0,35	-0,09
	420	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,14	-0,17	419	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,20	-0,10
149	423	0,00	0,00	0,00	0,22	0,44	-0,20	424	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,31	-0,09
	425	0,00	0,00	0,00	0,01	0,66	-0,05	426	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,34	0,07
150	428	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,14	427	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,01	0,05
	420	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,04	0,19	424	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,04	0,10
151	429	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,21	428	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,16
	417	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,23	420	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,18
152	431	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,06	0,02	430	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00
	414	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	0,02	413	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12	0,01
153	433	0,00	0,00	0,00	0,20	0,29	-0,14	432	0,00	0,00	0,00	0,07	0,23	-0,11
	422	0,00	0,00	0,00	0,29	0,79	-0,02	412	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,01
154	410	0,00	0,00	0,00	0,08	0,43	0,03	412	0,00	0,00	0,00	0,06	0,51	-0,02
	414	0,00	0,00	0,00	0,10	0,22	-0,01	432	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	-0,06
155	414	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	-0,01	432	0,00	0,00	0,00	0,08	0,24	-0,07
	431	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,07	0,02	434	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,20	-0,04
156	431	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,12	-0,02	436	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,07	-0,05
	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	435	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,05	-0,07
157	437	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,32	0,10	436	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,16	0,09
	434	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,16	0,01	431	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-0,01
158	439	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,23	0,23	438	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,15
	437	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,31	0,14	436	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,18	0,07
159	434	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,10	0,04	432	0,00	0,00	0,00	0,24	0,07	0,10
	440	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,02	0,04	433	0,00	0,00	0,00	0,16	0,17	0,11
160	435	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	0,03	436	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,18	0,07
	441	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,11	438	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,15
161	437	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,02	-0,18	434	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,10	0,06
	442	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,15	-0,22	440	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,08	0,02
162	444	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,04	0,26	443	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,29
	426	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,31	0,05	425	0,00	0,00	0,00	0,05	0,88	0,08
163	443	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,09	0,25	444	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,24
	445	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,53	0,25	446	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,39	0,25
164	448	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,03	-0,04	447	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,14
	426	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,12	-0,10	444	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,08	-0,20
165	450	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,51	0,10	449	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,81	0,11
	446	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,41	0,25	445	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,57	0,25
166	452	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,37	0,16	451	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,32	0,16
	450	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,53	0,09	449	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,53	0,10
167	454	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,15	453	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,12	-0,12
	446	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,06	-0,19	450	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,05	-0,16
168	442	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,50	0,28	449	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,57	0,14
	455	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,28	0,30	451	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,32	0,16
169	447	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,12	454	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,13
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,23	446	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,06	-0,23
170	437	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,31	0,15	442	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,46	0,24
	439	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,23	0,21	455	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,28	0,30
171	427	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05	448	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,03	-0,09
	424	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,04	0,09	426	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,11	-0,04
172	400	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,04	0,05	435	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	0,07
	402	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	0,07	441	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,10
173	397	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	0,14	457	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	0,17
	403	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,36	0,16	456	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,33	0,19
174	461	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,15	0,18	460	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,22	0,24
	458	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,35	0,23	459	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,40	0,29
175	457	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	0,15	461	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,14	0,19
	456	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,35	0,19	458	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,36	0,23
176	398	0,00	0,00	0,00	0,08	0,12	0,10	462	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,10
	397	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	0,15	457	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	0,15
177	457	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,07	-0,16	462	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,09
	461	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,09	-0,18	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,11
178	464	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	-0,01	462	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	-0,09
	401	0,00	0,00	0,00	0,18	0,07	-0,02	398	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	-0,10
179	462	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,10	464	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	-0,01
	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,10	465	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,01
180	402	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	-0,06	466	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,08
	401	0,00	0,00	0,00	0,07	0,18	0,03	464	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08	0,01
181	467	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,14	-0,31	468	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,08	-0,37
	460	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,09	-0,23	459	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,07	-0,29
182	470	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,13	-0,37	469	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,12	-0,46
	467	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,09	-0,29	468	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,15	-0,37
183	460	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,08	-0,25	471	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,16	-0,12
	467	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,14	-0,28	472	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,15	-0,15
184	473	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	-0,01	471	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,16	-0,12
	465	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	0,00	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,11
185	471	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,16	-0,13	473	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	0,00
	472	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,15	-0,13	474	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,13	0,01
186	471	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,16	-0,13	460	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,11	-0,22
	463	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,14	-0,10	461	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,08	-0,19
187	476	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,06	-0,11	475	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,20	-0,12
	465	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,03	0,01	473	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	0,00
188	466	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,09	476	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,06	-0,10
	464	0,00	0,00	0,00	0,11	0,08	0,01	465	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,03	0,00
189	478	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,08	-0,44	477	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,20	-0,55
	470	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,07	-0,36	469	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,17	-0,48
190	467	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,09	-0,31	472	0,00	0,00	0,00	-0,35</		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
191	478	0,00	0,00	0,00	-0,14	-1,00	0,52	481	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,59	0,46
	477	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,26	0,49	480	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,81	0,43
192	482	0,00	0,00	0,00	-1,08	-0,12	-0,09	478	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,06	-0,37
	479	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,09	-0,08	470	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,07	-0,37
193	474	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,33	-0,01	483	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,50	-0,08
	472	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,34	0,15	479	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,60	0,08
194	485	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,34	-0,10	484	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,43	-0,13
	474	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,32	-0,03	483	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,47	-0,06
195	479	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,09	-0,12	483	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,02	0,12
	482	0,00	0,00	0,00	-1,12	-0,13	0,02	486	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,25	0,26
196	488	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,88	0,36	487	0,00	0,00	0,00	-1,56	-0,90	0,30
	486	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,27	0,19	482	0,00	0,00	0,00	-1,11	-0,11	0,12
197	484	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,46	-0,07	489	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,25	-0,27
	483	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,46	-0,10	486	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,70	-0,30
198	478	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,12	-0,61	482	0,00	0,00	0,00	-1,07	-0,10	0,12
	481	0,00	0,00	0,00	-1,68	-0,71	-0,55	487	0,00	0,00	0,00	-2,35	-1,05	0,18
199	491	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,01	-0,33	490	0,00	0,00	0,00	-1,95	-2,68	-0,30
	488	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,96	0,38	487	0,00	0,00	0,00	-1,67	-1,49	0,41
200	493	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,42	-0,19	492	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,23	-0,21
	491	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,18	-0,39	490	0,00	0,00	0,00	-1,66	-1,22	-0,41
201	488	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,97	0,11	494	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,40	0,08
	491	0,00	0,00	0,00	-0,58	-1,01	-0,10	495	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,95	-0,14
202	497	0,00	0,00	0,00	-1,60	-0,92	0,51	490	0,00	0,00	0,00	-2,88	-1,46	-0,26
	496	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,20	0,63	492	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,21	-0,15
203	489	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	-0,26	494	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,33	-0,10
	486	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,70	-0,31	488	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,67	-0,15
204	499	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,48	0,29	497	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,74	0,36
	498	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,11	0,46	496	0,00	0,00	0,00	-1,10	-0,21	0,53
205	475	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,20	-0,12	485	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,35	-0,13
	473	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	0,00	474	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,32	-0,01
206	441	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,12	500	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,16
	402	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	-0,05	466	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,09
207	466	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,08	500	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,17
	476	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,13	0,11	501	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09	0,20
208	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,22	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17
	438	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,13	0,16	441	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	0,10
209	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,23
	501	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09	0,21	503	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	0,29
210	439	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,06	-0,22	504	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,10	-0,28
	438	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,01	-0,16	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,22
211	505	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	0,24	475	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,16	0,13
	501	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09	0,21	476	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,13	0,10
212	485	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,37	-0,12	475	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,19	-0,12
	506	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,35	-0,25	505	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,21	-0,25
213	507	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,09	0,34	505	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	0,25
	503	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	0,29	501	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09	0,21
214	510	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,17	0,42	509	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,13	0,38
	508	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,04	0,39	507	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,10	0,35
215	505	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,13	0,24	507	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,10	0,35
	506	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,14	0,27	509	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,13	0,38
216	511	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	-0,32	508	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,07	-0,38
	503	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,10	-0,29	507	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,17	-0,35
217	485	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,12	0,10	506	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,13	0,27
	484	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,06	0,06	512	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,04	0,22
218	504	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,10	-0,27	511	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,10	-0,32
	502	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,23	503	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,10	-0,29
219	439	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,23	0,24	455	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,29	0,25
	504	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	0,27	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,28
220	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,20	514	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,19	0,23
	452	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,38	0,15	451	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,31	0,18
221	455	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,28	0,25	451	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,31	0,21
	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,27	514	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,19	0,23
222	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,23	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,28
	514	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,18	0,22	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,28
223	504	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,28	513	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,17	0,26
	511	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,31	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,30
224	511	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,33	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,28
	508	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	0,37	518	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,32
225	519	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,18	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,21
	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,20	514	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,18	0,23
226	516	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,30	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,20
	518	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,29	520	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,19
227	518	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,33	520	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,15
	521	0,00	0,00	0,00	0,28	0,15	0,31	522	0,00	0,00	0,00	0,36	0,18	0,13
228	520	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	-0,14	517	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,24
	523	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	-0,06	519	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	-0,15
229	521	0,00	0,00	0,00	0,29	0,16	0,36	510	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,17	0,44
	518	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,30	508	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	0,39
230	525	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,16	-0,16	524	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,19	-0,21
	452	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,07	-0,16	515	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,04	-0,20
231	527	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,35	0,35	526	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,05	0,30
	510	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,16	0,44	509	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,15	0,40
232	506	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,13	0,28	509	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,16	0,36
	512	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,28	526	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,05	0,36
233	512	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,17	0,34	526	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,06	0,34
	528	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,56	0,09	529	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,06	0,08
234	531	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,23	0,03	530	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,33	-0,03
	529	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,08	0,08	528	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,27	0,03
235	530	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,50	0,11	531	0,00	0,00	0,00	-0,28</		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
236	529	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,33	-0,12	526	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,32	-0,32
	534	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,07	-0,10	527	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,08	-0,30
237	531	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,24	-0,07	535	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,10
	533	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,31	-0,20	536	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,14	-0,24
238	531	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,33	0,06	529	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,34	-0,13
	535	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,11	534	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,06	-0,08
239	537	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	0,40	527	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,35	0,40
	521	0,00	0,00	0,00	0,28	0,15	0,42	510	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,16	0,42
240	538	0,00	0,00	0,00	0,43	0,81	0,00	534	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,25	0,00
	537	0,00	0,00	0,00	0,50	0,92	0,39	527	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,33	0,39
241	539	0,00	0,00	0,00	1,02	0,68	0,02	537	0,00	0,00	0,00	0,75	0,64	0,41
	522	0,00	0,00	0,00	0,36	0,17	0,03	521	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	0,42
242	522	0,00	0,00	0,00	0,19	0,40	-0,07	520	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,18
	540	0,00	0,00	0,00	0,30	0,29	0,10	523	0,00	0,00	0,00	0,18	0,11	-0,01
243	541	0,00	0,00	0,00	0,34	0,15	-0,11	535	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,06
	538	0,00	0,00	0,00	0,35	0,45	-0,02	534	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,26	0,02
244	545	0,00	0,00	0,00	1,14	1,67	-0,31	544	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,29	-0,34
	542	0,00	0,00	0,00	1,11	1,31	0,50	543	0,00	0,00	0,00	0,02	0,30	0,47
245	547	0,00	0,00	0,00	0,63	0,19	-0,58	539	0,00	0,00	0,00	1,22	0,66	-0,06
	546	0,00	0,00	0,00	0,41	0,98	-0,52	548	0,00	0,00	0,00	0,34	0,47	0,00
246	535	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,12	541	0,00	0,00	0,00	0,35	0,18	-0,03
	536	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,13	-0,24	549	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,15
247	539	0,00	0,00	0,00	0,59	0,53	-0,03	522	0,00	0,00	0,00	0,18	0,40	-0,01
	548	0,00	0,00	0,00	0,44	0,49	0,06	540	0,00	0,00	0,00	0,26	0,28	0,08
248	543	0,00	0,00	0,00	0,48	0,06	-0,43	547	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	-0,48
	542	0,00	0,00	0,00	0,71	0,99	-0,49	546	0,00	0,00	0,00	0,40	0,98	-0,54
249	453	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,12	-0,14	525	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,16	-0,15
	450	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,05	-0,13	452	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,07	-0,15
250	551	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,01	-0,10	428	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	-0,14
	550	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,05	-0,18	429	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	-0,22
251	428	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	-0,14	551	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,02	-0,09
	427	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,17	-0,04	552	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,02
252	550	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,04	-0,16	553	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,02	-0,04
	551	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,13	554	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,07	-0,01
253	556	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04	-0,05	554	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,07	-0,02
	555	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,05	0,00	553	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,03	0,04
254	558	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,10	557	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,04	-0,07
	556	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,04	-0,05	554	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,06	-0,02
255	551	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,01	-0,07	554	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,06	-0,08
	552	0,00	0,00	0,00	0,18	0,08	0,01	557	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,03	0,00
256	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,02	552	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,03
	448	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,16	0,03	559	0,00	0,00	0,00	0,11	0,24	0,08
257	561	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,09	562	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,09
	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,08
258	556	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	-0,07	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08
	558	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,08	564	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09
259	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,08
	564	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,08
260	562	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	-0,09	566	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,04
	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,10	567	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,04
261	569	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,11	567	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,02
	568	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,11	-0,07	566	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,02
262	567	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,06	569	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,07
	570	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,01	-0,12	571	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,13
263	573	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,08	0,18	572	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,14
	568	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,13	569	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,10	0,09
264	570	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,09	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,09
	567	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,08	563	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	-0,07
265	560	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	556	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,06
	561	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	-0,09	555	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,06
266	552	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,03	557	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,02	-0,01
	559	0,00	0,00	0,00	0,09	0,23	0,14	574	0,00	0,00	0,00	0,56	0,17	0,09
267	559	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,07	574	0,00	0,00	0,00	0,70	0,88	0,04
	575	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,07	576	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,21	-0,10
268	577	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,05	-0,17	574	0,00	0,00	0,00	0,90	0,24	-0,06
	558	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,14	557	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,03	-0,03
269	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	577	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,07
270	575	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	0,03	447	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,10
	559	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14	0,01	448	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18	0,08
271	447	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,11	575	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,03	0,01
	454	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,32	0,14	579	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,33	0,04
272	582	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,27	0,01	581	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,33	0,02
	580	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,08	0,07	576	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,07	0,08
273	575	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,04	-0,01	576	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,09	-0,02
	579	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,32	0,04	581	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,32	0,03
274	581	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,34	0,04	582	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,26	-0,02
	583	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,43	-0,02	584	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,38	-0,08
275	583	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,43	0,01	585	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,46	0,07
	581	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,34	0,00	579	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,32	0,06
276	578	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,07	586	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,06	0,04
	577	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	0,02	580	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,13	-0,02
277	564	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,08
	578	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,08	587	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,08
278	588	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	-0,12	587	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,08
	570	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,11	565	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,06
279	571	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,01	0,11	589	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,17
	570	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,14	588	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22	0,20
280	587	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,11	588	0,00	0,00	0,00	0,14		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
281	590	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,06	-0,12	586	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,08	-0,06
	587	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,11	578	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05
282	592	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,20	-0,09	582	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,28	-0,01
	586	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,10	-0,06	580	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,06	0,02
283	592	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,21	-0,09	594	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,15	-0,14
	593	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,27	-0,18	595	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,14	-0,23
284	590	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,04	0,11	594	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,08	0,15
	586	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	0,06	592	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,12	0,09
285	596	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,06	-0,18	594	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,14	-0,15
	591	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	-0,13	590	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,09	-0,11
286	596	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,07	-0,20	598	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	-0,27
	597	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,04	-0,28	599	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	-0,35
287	597	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,06	-0,26	595	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,14	-0,22
	596	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,06	-0,19	594	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,15	-0,15
288	593	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,27	-0,18	584	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,38	-0,10
	592	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,21	-0,09	582	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,26	-0,01
289	596	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,05	0,18	591	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	0,09
	598	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,29	600	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,13	0,20
290	604	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,06	-0,28	603	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,02	-0,18
	601	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,06	-0,34	602	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,05	-0,24
291	573	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,07	-0,20	602	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,04	-0,23
	572	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	-0,15	603	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,02	-0,18
292	605	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	-0,10	571	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,09
	572	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,12	569	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,11
293	606	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	-0,13	589	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	-0,11
	605	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14	-0,11	571	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,08	-0,09
294	603	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,42	0,16	607	0,00	0,00	0,00	0,17	0,51	0,11
	572	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,13	605	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,08
295	608	0,00	0,00	0,00	0,98	0,09	-0,19	607	0,00	0,00	0,00	0,47	0,16	-0,06
	604	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,07	-0,30	603	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,02	-0,17
296	610	0,00	0,00	0,00	0,95	0,65	-0,03	609	0,00	0,00	0,00	0,51	0,46	-0,10
	608	0,00	0,00	0,00	0,97	0,05	-0,07	607	0,00	0,00	0,00	0,47	0,15	-0,13
297	604	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,68	0,31	601	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,49	0,32
	611	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,69	0,41	612	0,00	0,00	0,00	0,01	0,64	0,42
298	605	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	-0,09	607	0,00	0,00	0,00	0,51	0,16	-0,07
	606	0,00	0,00	0,00	0,21	0,16	-0,17	609	0,00	0,00	0,00	0,49	0,46	-0,15
299	608	0,00	0,00	0,00	0,07	0,89	0,25	604	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,67	0,28
	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,40	611	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,70	0,43
300	615	0,00	0,00	0,00	0,55	0,16	-0,40	611	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,13	-0,43
	614	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,29	-0,39	612	0,00	0,00	0,00	0,64	0,01	-0,42
301	611	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,05	-0,43	615	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,24	-0,44
	613	0,00	0,00	0,00	0,91	0,01	-0,46	616	0,00	0,00	0,00	0,34	0,09	-0,46
302	613	0,00	0,00	0,00	0,93	0,07	-0,47	616	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,19	-0,47
	617	0,00	0,00	0,00	0,87	0,36	-0,44	618	0,00	0,00	0,00	0,52	0,36	-0,44
303	608	0,00	0,00	0,00	0,88	0,04	-0,13	613	0,00	0,00	0,00	0,91	0,07	-0,56
	610	0,00	0,00	0,00	1,85	0,83	-0,03	617	0,00	0,00	0,00	1,21	0,43	-0,46
304	589	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,10	606	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	-0,14
	600	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	-0,25	619	0,00	0,00	0,00	0,26	0,16	-0,30
305	620	0,00	0,00	0,00	0,58	0,42	-0,35	619	0,00	0,00	0,00	0,25	0,16	-0,29
	609	0,00	0,00	0,00	0,47	0,38	-0,21	606	0,00	0,00	0,00	0,21	0,18	-0,15
306	609	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38	-0,10	610	0,00	0,00	0,00	1,09	1,35	-0,18
	620	0,00	0,00	0,00	0,56	0,42	-0,45	621	0,00	0,00	0,00	1,06	0,51	-0,53
307	622	0,00	0,00	0,00	0,31	0,12	-0,35	598	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	-0,28
	619	0,00	0,00	0,00	0,25	0,15	-0,31	600	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	-0,25
308	622	0,00	0,00	0,00	0,31	0,11	-0,36	624	0,00	0,00	0,00	0,62	0,15	-0,38
	623	0,00	0,00	0,00	0,35	0,04	-0,33	625	0,00	0,00	0,00	0,60	0,03	-0,35
309	620	0,00	0,00	0,00	0,37	0,57	0,37	624	0,00	0,00	0,00	0,14	0,62	0,42
	619	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,30	622	0,00	0,00	0,00	0,12	0,31	0,35
310	626	0,00	0,00	0,00	0,95	0,05	-0,42	624	0,00	0,00	0,00	0,61	0,14	-0,38
	621	0,00	0,00	0,00	1,06	0,51	-0,46	620	0,00	0,00	0,00	0,55	0,37	-0,43
311	626	0,00	0,00	0,00	0,95	0,08	-0,29	628	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	-0,17
	627	0,00	0,00	0,00	0,75	0,01	-0,28	629	0,00	0,00	0,00	0,66	0,01	-0,16
312	627	0,00	0,00	0,00	0,75	0,01	-0,27	625	0,00	0,00	0,00	0,61	0,03	-0,34
	626	0,00	0,00	0,00	0,95	0,08	-0,34	624	0,00	0,00	0,00	0,61	0,15	-0,42
313	626	0,00	0,00	0,00	0,05	0,94	0,39	621	0,00	0,00	0,00	0,57	1,38	0,50
	628	0,00	0,00	0,00	0,05	0,78	0,03	630	0,00	0,00	0,00	0,26	1,35	0,15
314	632	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,18	-0,09	628	0,00	0,00	0,00	0,87	0,07	-0,11
	631	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	-0,09	630	0,00	0,00	0,00	0,66	0,12	-0,11
315	628	0,00	0,00	0,00	0,86	0,02	-0,13	632	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,02	-0,06
	629	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,17	633	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,07	-0,10
316	598	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	-0,30	622	0,00	0,00	0,00	0,31	0,11	-0,34
	599	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	-0,29	623	0,00	0,00	0,00	0,35	0,04	-0,34
317	585	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,46	0,07	453	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,46	0,14
	579	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,32	0,05	454	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,32	0,12
318	585	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,27	-0,08	634	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,37	-0,12
	453	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,13	-0,13	525	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,16	-0,17
319	525	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,40	0,17	634	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,44	0,12
	524	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	0,23	635	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,19	0,19
320	585	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,45	0,09	583	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,43	-0,02
	634	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,43	0,10	636	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,43	-0,01
321	519	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,19	637	0,00	0,00	0,00	0,22	0,20	0,19
	523	0,00	0,00	0,00	0,12	0,19	0,01	638	0,00	0,00	0,00	0,21	0,51	0,01
322	524	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,19	0,20	635	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,20	0,23
	637	0,00	0,00	0,00	0,22	0,18	0,23	639	0,00	0,00	0,00	0,59	0,25	0,26
323	635	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,55	-0,19	634	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,38	-0,13
	640	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,83	-0,01	636	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,49	0,05
324	637	0,00	0,00	0,00	0,22	0,20	0,27	639	0,00	0,00	0,00	0,61	0,34	0,30
	638	0,00	0,00	0,00	0,20	0,51	-0,04	641	0,00	0,00	0,00	0,80	1,31	-0,01
325	643	0,00	0,00	0,00	0,79	1,01	-0,53	642	0,00	0,00	0,00	0,41</		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
326	639	0,00	0,00	0,00	0,28	0,72	-0,32	635	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,55	-0,25
	644	0,00	0,00	0,00	0,40	1,53	-0,05	640	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,83	0,02
327	523	0,00	0,00	0,00	0,12	0,18	0,05	638	0,00	0,00	0,00	0,22	0,57	-0,10
	540	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	-0,13	642	0,00	0,00	0,00	0,40	0,39	-0,29
328	637	0,00	0,00	0,00	0,22	0,18	0,20	519	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,18
	524	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,23	515	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,19	0,21
329	645	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,36	-0,18	636	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,43	-0,05
	584	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,37	-0,11	583	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,43	0,01
330	646	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,18	-0,30	640	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,26	-0,08
	645	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,36	-0,22	636	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,42	0,00
331	593	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,19	0,18	647	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,28	0,30
	584	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,29	0,09	645	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,43	0,21
332	648	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,13	-0,34	647	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,24	-0,30
	595	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,15	-0,23	593	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,27	-0,19
333	650	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,07	-0,42	649	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,09	-0,41
	648	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,11	-0,33	647	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,25	-0,32
334	597	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,15	0,26	651	0,00	0,00	0,00	0,03	0,24	0,38
	595	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,13	0,22	648	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,15	0,34
335	645	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,36	-0,20	647	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,25	-0,31
	646	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,18	-0,32	649	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,09	-0,43
336	640	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,26	-0,01	646	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,18	-0,39
	644	0,00	0,00	0,00	1,52	0,40	-0,05	652	0,00	0,00	0,00	1,14	0,31	-0,43
337	654	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	-0,41	653	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21	-0,45
	650	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,05	-0,40	649	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,10	-0,44
338	646	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,18	-0,36	649	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,10	-0,41
	652	0,00	0,00	0,00	0,90	0,26	-0,45	653	0,00	0,00	0,00	0,40	0,21	-0,49
339	652	0,00	0,00	0,00	0,91	0,28	-0,49	653	0,00	0,00	0,00	0,41	0,27	-0,60
	655	0,00	0,00	0,00	1,41	1,63	-0,06	656	0,00	0,00	0,00	0,45	0,31	-0,17
340	651	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,21	0,33	657	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	0,34
	648	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,15	0,38	650	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,17	0,39
341	642	0,00	0,00	0,00	0,51	0,42	0,36	658	0,00	0,00	0,00	0,09	0,75	0,28
	540	0,00	0,00	0,00	0,26	0,30	0,10	548	0,00	0,00	0,00	0,45	0,54	0,03
342	548	0,00	0,00	0,00	0,52	0,35	0,09	658	0,00	0,00	0,00	0,78	0,27	-0,36
	546	0,00	0,00	0,00	0,95	0,40	0,34	659	0,00	0,00	0,00	1,41	0,03	-0,12
343	660	0,00	0,00	0,00	0,88	0,45	-0,61	658	0,00	0,00	0,00	0,72	0,09	-0,37
	643	0,00	0,00	0,00	0,65	0,34	-0,56	642	0,00	0,00	0,00	0,43	0,51	-0,32
344	658	0,00	0,00	0,00	0,76	0,26	-0,30	660	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,21	-0,63
	659	0,00	0,00	0,00	1,42	0,03	-0,31	661	0,00	0,00	0,00	0,97	0,44	-0,64
345	662	0,00	0,00	0,00	2,87	1,16	-0,05	542	0,00	0,00	0,00	1,44	0,80	0,63
	659	0,00	0,00	0,00	1,43	0,12	-0,18	546	0,00	0,00	0,00	0,95	0,39	0,51
346	663	0,00	0,00	0,00	1,09	0,87	-0,73	662	0,00	0,00	0,00	2,81	1,15	-0,23
	661	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,17	-0,77	659	0,00	0,00	0,00	1,44	0,12	-0,27
347	656	0,00	0,00	0,00	0,29	0,34	0,30	653	0,00	0,00	0,00	0,28	0,43	0,42
	664	0,00	0,00	0,00	0,07	0,18	0,30	654	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,43
348	666	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,32	665	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,11	-0,29
	623	0,00	0,00	0,00	0,35	0,03	-0,31	599	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	-0,29
349	623	0,00	0,00	0,00	0,35	0,03	-0,34	625	0,00	0,00	0,00	0,60	0,04	-0,33
	666	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,31	667	0,00	0,00	0,00	0,56	0,01	-0,30
350	651	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,13	-0,29	665	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	-0,29
	657	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,32	668	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,33
351	670	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	-0,31	669	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,35
	668	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,30	657	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	-0,34
352	672	0,00	0,00	0,00	0,33	0,03	-0,27	670	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,29
	671	0,00	0,00	0,00	0,35	0,01	-0,31	668	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,32
353	665	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,06	-0,33	666	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,01	-0,31
	668	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,01	-0,32	671	0,00	0,00	0,00	0,35	0,01	-0,31
354	673	0,00	0,00	0,00	0,54	0,03	-0,28	671	0,00	0,00	0,00	0,35	0,01	-0,30
	667	0,00	0,00	0,00	0,56	0,01	-0,30	666	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,01	-0,32
355	671	0,00	0,00	0,00	0,35	0,01	-0,30	673	0,00	0,00	0,00	0,54	0,03	-0,29
	672	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	-0,28	674	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,27
356	676	0,00	0,00	0,00	0,02	0,66	0,27	675	0,00	0,00	0,00	0,05	0,63	0,26
	667	0,00	0,00	0,00	0,02	0,57	0,29	673	0,00	0,00	0,00	0,03	0,54	0,29
357	673	0,00	0,00	0,00	0,54	0,03	-0,28	675	0,00	0,00	0,00	0,63	0,04	-0,27
	674	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,28	677	0,00	0,00	0,00	0,62	0,06	-0,27
358	650	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,05	-0,40	657	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,34
	654	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	-0,39	669	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	-0,34
359	627	0,00	0,00	0,00	0,01	0,75	0,28	676	0,00	0,00	0,00	0,02	0,66	0,25
	625	0,00	0,00	0,00	0,04	0,61	0,33	667	0,00	0,00	0,00	0,01	0,57	0,30
360	627	0,00	0,00	0,00	0,75	0,01	-0,26	629	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,01	-0,18
	676	0,00	0,00	0,00	0,67	0,02	-0,27	678	0,00	0,00	0,00	0,57	0,03	-0,19
361	679	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,01	-0,17	678	0,00	0,00	0,00	0,57	0,03	-0,21
	633	0,00	0,00	0,00	0,25	0,01	-0,11	629	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,02	-0,16
362	676	0,00	0,00	0,00	0,67	0,02	-0,25	678	0,00	0,00	0,00	0,57	0,03	-0,22
	675	0,00	0,00	0,00	0,63	0,05	-0,27	680	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,24
363	678	0,00	0,00	0,00	0,57	0,03	-0,20	679	0,00	0,00	0,00	0,22	0,02	-0,17
	680	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,25	681	0,00	0,00	0,00	0,19	0,03	-0,21
364	680	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,25	681	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02	-0,21
	682	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,28	683	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	-0,25
365	675	0,00	0,00	0,00	0,63	0,04	-0,26	680	0,00	0,00	0,00	0,54	0,05	-0,25
	677	0,00	0,00	0,00	0,62	0,06	-0,28	682	0,00	0,00	0,00	0,52	0,05	-0,27
366	684	0,00	0,00	0,00	0,11	0,14	-0,34	664	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,37
	669	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,34	654	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	-0,36
367	670	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,29	685	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,26
	669	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,37	684	0,00	0,00	0,00	0,13	0,03	0,34
368	686	0,00	0,00	0,00	0,40	0,02	-0,22	685	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,23
	672	0,00	0,00	0,00	0,33	0,04	-0,28	670	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	-0,29
369	672	0,00	0,00	0,00	0,34	0,04	-0,27	674	0,00	0,00	0,00	0,53	0,04	-0,27
	686	0,00	0,00	0,00	0,38	0,01	-0,26	687	0,00	0,00	0,00	0,50	0,04	-0,26
370	677	0,00	0,00	0,00	0,06	0,62	0,28	688	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
371	677	0,00	0,00	0,00	0,62	0,06	-0,27	682	0,00	0,00	0,00	0,52	0,05	-0,27
	688	0,00	0,00	0,00	0,63	0,03	-0,28	689	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,29
372	682	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,27	683	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	-0,28
	689	0,00	0,00	0,00	0,53	0,05	-0,29	690	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	-0,29
373	496	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,09	-0,42	692	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,68	-0,37
	498	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,33	-0,50	691	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,44	-0,45
374	696	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,47	-0,27	695	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,36	-0,06
	693	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,52	-0,32	694	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,51	-0,11
375	692	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,66	-0,36	696	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,49	-0,25
	691	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,51	-0,45	693	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,45	-0,33
376	698	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,05	699	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00
	697	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,01	700	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,11	0,03
377	697	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,10	-0,01	700	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,10	0,03
	701	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,00	702	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,04
378	704	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,04	703	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	0,04
	702	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,02	701	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	0,02
379	700	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,15	-0,02	699	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	-0,02
	705	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,28	-0,08	706	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,19	-0,08
380	702	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	-0,03	700	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,15	-0,04
	707	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,27	-0,04	705	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,28	-0,05
381	709	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,01	-0,04	710	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,20	0,09
	708	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,02	0,02	711	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,03	0,15
382	713	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,07	0,02	705	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,10	0,08
	712	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,16	0,06	706	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,15	0,12
383	707	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,27	-0,03	705	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,28	-0,06
	714	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,29	0,01	713	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,37	-0,03
384	716	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,06	-0,07	713	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,07	0,02
	715	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,09	-0,05	712	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,16	0,04
385	719	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	-0,10	718	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,06	-0,06
	717	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,03	-0,10	716	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,06	-0,06
386	713	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,07	0,01	716	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,06	-0,05
	714	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,09	0,00	718	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,06	-0,06
387	715	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,38	0,03	710	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,44	-0,05
	720	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,28	0,09	709	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,35	0,01
388	707	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,10	0,03	714	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,08	0,00
	721	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,02	722	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	-0,02
389	716	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,34	0,06	715	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,37	0,05
	717	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,09	720	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,29	0,08
390	702	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,04	707	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,10	0,03
	704	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,03	721	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,03
391	695	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,35	-0,06	723	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,30	0,06
	694	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,54	-0,09	708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,03
392	496	0,00	0,00	0,00	-1,04	-0,15	0,36	492	0,00	0,00	0,00	-1,18	-0,22	0,08
	692	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,01	0,36	724	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,04	0,08
393	491	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,18	-0,19	495	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,73	-0,06
	493	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,42	-0,32	725	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,46	-0,19
394	726	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,01	-0,11	724	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,05	0,12
	493	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,47	-0,29	492	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,24	-0,05
395	692	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,08	0,33	724	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,05	0,13
	696	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,01	0,26	727	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,17	0,07
396	696	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,05	0,22	727	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,16	0,10
	695	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,03	0,09	728	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,18	-0,02
397	724	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,06	0,08	726	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,03	-0,08
	727	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,17	0,10	729	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,25	-0,06
398	726	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,51	0,15	493	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,70	0,20
	730	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,30	0,20	725	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,39	0,25
399	727	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,16	0,07	729	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,26	-0,04
	728	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,18	0,00	731	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,30	-0,12
400	733	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,19	-0,19	732	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,15	-0,09
	731	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,34	-0,12	728	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,17	-0,02
401	729	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,33	0,03	726	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,52	0,10
	734	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,07	0,15	730	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,30	0,23
402	695	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,01	0,06	728	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,17	-0,01
	723	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,04	-0,04	732	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,15	-0,11
403	731	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,21	0,14	729	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,33	0,01
	735	0,00	0,00	0,00	0,72	0,15	0,23	734	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,06	0,11
404	736	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,23	-0,26	725	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,48	-0,13
	532	0,00	0,00	0,00	-1,06	-0,84	-0,15	495	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,70	-0,02
405	730	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	0,25	725	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,46	0,18
	737	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,32	736	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,36	0,25
406	738	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,34	736	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,25	-0,33
	533	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,31	-0,19	532	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,73	-0,18
407	739	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	-0,36	737	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,04	-0,31
	738	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,20	-0,34	736	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,28	-0,29
408	738	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,24	0,32	533	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,25	0,23
	740	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	0,31	536	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,07	0,21
409	730	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,06	-0,21	737	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,04	-0,34
	734	0,00	0,00	0,00	0,06	0,23	-0,23	741	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,22	-0,36
410	742	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,15	-0,31	741	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,22	-0,32
	739	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,01	-0,34	737	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,04	-0,34
411	743	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,22	-0,26	744	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,39	-0,22
	742	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,16	-0,34	741	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,19	-0,30
412	742	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,18	0,32	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	0,34
	745	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,08	0,31	746	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,33
413	735	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	-0,17	744	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,24	-0,13
	747	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	-0,16	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,21	-0,13
414	739	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	0,35	738	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,23	0,32
	746	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,33	740	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	0,31
415	731	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,34	-0,18	735	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
416	749	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,05	-0,09	709	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,01	-0,02
	723	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,05	-0,06	708	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,01	0,01
417	750	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,02	-0,12	720	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,02	-0,07
	749	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,05	-0,08	709	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,03	-0,03
418	732	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,20	0,10	751	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,15	0,14
	723	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,31	0,05	749	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,24	0,09
419	752	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,11	-0,17	751	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	-0,13
	733	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,20	-0,16	732	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,14	-0,12
420	754	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,06	-0,16	753	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,05	-0,14
	752	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,11	-0,16	751	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	-0,14
421	747	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	0,18	755	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,03	0,16
	733	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,09	0,18	752	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,16
422	749	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,05	-0,09	751	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,09	-0,13
	750	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,02	-0,11	753	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,05	-0,15
423	720	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,03	-0,08	750	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,02	-0,11
	717	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	-0,10	756	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	-0,13
424	758	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,15	757	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,14
	754	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,06	-0,15	753	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,05	-0,14
425	750	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,02	-0,11	753	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,05	-0,14
	756	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	-0,12	757	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,14
426	756	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	-0,12	757	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,14
	759	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,04	-0,12	760	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	-0,14
427	759	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,04	-0,12	719	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	-0,10
	756	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,01	-0,12	717	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,03	-0,10
428	755	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03	0,17	761	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,16
	752	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,16	754	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,15
429	747	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,16	-0,16	748	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,21	-0,16
	755	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,12	-0,17	762	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,17
430	744	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,29	-0,20	743	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,22	-0,26
	748	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,20	-0,17	763	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,17	-0,22
431	763	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,09	0,22	743	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,14	0,26
	764	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,28	765	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,08	0,31
432	748	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,20	-0,17	763	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,17	-0,22
	762	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,16	766	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	-0,20
433	768	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,18	767	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,16
	766	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,09	-0,19	762	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	-0,17
434	766	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	0,19	763	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,09	0,23
	769	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,23	764	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,27
435	755	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	-0,16	762	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,10	-0,17
	761	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-0,16	767	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,16
436	770	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,15	758	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,15
	761	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06	-0,16	754	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,06	-0,16
437	758	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,15	770	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,15
	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,15	772	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,15
438	767	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,16	773	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,15
	761	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03	0,16	770	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,15
439	774	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,16	773	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15
	768	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,17	767	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,16
440	773	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15	774	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,15
	775	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,13	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,13
441	774	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,15	768	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,17
	777	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,17	778	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,19
442	775	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,14	772	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,15
	773	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15	770	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,15
443	768	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,17	766	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,04	0,20
	778	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19	769	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,02	0,22
444	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,15	760	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	-0,14
	758	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,15	757	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,14
445	743	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,14	0,28	742	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,18	0,31
	765	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,09	0,28	745	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,08	0,31
446	703	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	0,04	704	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,10	0,03
	779	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	780	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,06
447	781	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,03	0,06	782	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,02	0,05
	780	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,08	0,07	779	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	0,06
448	783	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,01	0,02	784	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,04	0,04
	781	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,02	0,06	782	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,07
449	786	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	-0,03	785	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,05
	780	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	-0,06	781	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,20	-0,08
450	721	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,24	-0,02	786	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	-0,03
	704	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,20	-0,04	780	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,19	-0,05
451	721	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,03	722	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,10	-0,02
	786	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,02	787	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	-0,02
452	789	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,09	-0,07	787	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	-0,03
	788	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,09	-0,06	722	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,10	-0,02
453	714	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,08	-0,01	718	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,07	-0,06
	722	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	-0,02	788	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,09	-0,07
454	790	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,08	-0,10	788	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,09	-0,06
	719	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,05	-0,10	718	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,07	-0,06
455	788	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,09	-0,07	790	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,08	-0,10
	789	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,09	-0,07	791	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,10
456	759	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,12	792	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,13	0,12
	719	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,21	0,10	790	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,18	0,10
457	793	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,24	0,03	783	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,01	0,00
	785	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	0,10	781	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,02	0,07
458	795	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,18	-0,14	794	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	-0,08
	793	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,33	-0,06	783	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00
459	785	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,05	0,07	796	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,06	-0,06
	793	0,00	0,00	0,00	0,09	0,28	0,08	797	0,00	0,00	0,00	0,16	0,28	-0,05
460	798	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,05	-0,08	796	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
461	796	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,06	-0,09	798	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,04	-0,07
	797	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,22	0,00	799	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,01
462	796	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,05	-0,02	785	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,04	0,04
	787	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,11	-0,03	786	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,03
463	798	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,15	0,07	789	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,18	0,08
	800	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,14	0,08	791	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,16	0,10
464	784	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,05	0,06	783	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,03
	801	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	794	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,04	-0,03
465	802	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,05	803	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,17
	799	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	0,00	797	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,30	0,12
466	804	0,00	0,00	0,00	0,26	0,23	-0,02	805	0,00	0,00	0,00	0,04	0,24	0,05
	802	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,03	803	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,24	0,10
467	802	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,02	799	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	-0,02
	806	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,06	807	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,07
468	806	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	808	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,03
	802	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,04	0,02	804	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	-0,01
469	799	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,13	0,02	798	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	0,06
	807	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	0,05	800	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,14	0,09
470	809	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,11	791	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,09
	792	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,07	-0,12	790	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,08	-0,10
471	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,12	809	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,11
	810	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,13	792	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,07	-0,12
472	760	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,10	0,14	810	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,09	0,13
	759	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,12	792	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,13	0,12
473	812	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,15	810	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,13
	771	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,15	760	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,03	-0,14
474	810	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,07	-0,13	812	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	-0,15
	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,12	813	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,13
475	772	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,16	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	0,15
	771	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	0,15	812	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,15
476	815	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	-0,10	800	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,08
	809	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,11	791	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,09	-0,10
477	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,09	807	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,06
	815	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	-0,10	800	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,08	-0,08
478	818	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	-0,11	817	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,11
	813	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,12	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,12
479	809	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,11	811	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,10	-0,12
	815	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,10	817	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,11
480	815	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,10	817	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,11
	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,09	819	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,10
481	817	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,10	-0,10	818	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,10	-0,11
	819	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,11	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,11
482	814	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,17	821	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,06	0,15
	812	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,15	813	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	0,13
483	814	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,06	0,16	772	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,16
	822	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,14	0,13	775	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,13
484	823	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	-0,11	822	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,11
	776	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,13	775	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,13
485	822	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	823	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10
	824	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,35	-0,11	825	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,11	-0,14
486	823	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,12	776	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,13
	826	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	0,14	827	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	0,16
487	828	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,09	-0,08	818	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,10	-0,10
	821	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,22	-0,12	813	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,13
488	818	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,10	-0,10	828	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,10
	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,12	829	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,12
489	831	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,07	-0,15	830	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,18
	825	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,13	-0,14	824	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,19	-0,17
490	830	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,09	-0,15	831	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,07	-0,17
	832	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,15	833	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,16
491	831	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,02	0,16	825	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	0,14
	834	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,07	0,14	835	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,07	0,13
492	832	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,15	829	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,11
	830	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,14	828	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,11
493	825	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,03	0,12	823	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,12
	835	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,07	0,14	826	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	0,14
494	836	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	-0,09	806	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,05
	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,10	807	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,07	-0,06
495	837	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	-0,08	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
	836	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,08	806	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,04
496	839	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,12	838	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,11
	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,11	819	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,11
497	816	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,09	819	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,11
	836	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,09	838	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,11
498	836	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,09	838	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,12
	837	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	-0,08	840	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	-0,11
499	841	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	-0,15	839	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,13
	829	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,04	-0,12	820	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,10
500	832	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,15	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14
	829	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,13	841	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,08	0,12
501	843	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,17	842	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,16
	833	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,16	832	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,15
502	843	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,17	833	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,16
	844	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,15	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,15
503	834	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	0,14	845	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,14
	831	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,02	0,16	833	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,16
504	777	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,17	827	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	0,15
	774	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,15	776	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,14
505	536	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,11	-0,21	549	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
506	847	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	-0,44	846	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,06	-0,28
	544	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,40	-0,18	549	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,02
507	849	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,43	848	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,36
	847	0,00	0,00	0,00	0,30	0,26	-0,39	846	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,32
508	545	0,00	0,00	0,00	1,21	1,04	0,51	850	0,00	0,00	0,00	0,14	1,07	0,61
	544	0,00	0,00	0,00	0,46	0,02	0,31	847	0,00	0,00	0,00	0,25	0,19	0,42
509	740	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,10	-0,29	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,31
	746	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,34	848	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,35
510	848	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,36	851	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,30
	746	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	0,34	745	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,09	0,28
511	851	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,25	852	0,00	0,00	0,00	0,41	0,15	0,29
	745	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,09	0,28	765	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,08	0,32
512	851	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,33	848	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,36
	853	0,00	0,00	0,00	0,05	0,24	0,36	849	0,00	0,00	0,00	0,02	0,30	0,39
513	765	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,21	-0,32	852	0,00	0,00	0,00	0,11	0,25	-0,34
	764	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,13	-0,27	854	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,30
514	855	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,06	-0,27	849	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,38
	850	0,00	0,00	0,00	1,09	0,22	-0,40	847	0,00	0,00	0,00	0,19	0,24	-0,51
515	857	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,04	0,20	855	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,05	-0,25
	856	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,07	850	0,00	0,00	0,00	1,10	0,22	-0,38
516	858	0,00	0,00	0,00	1,25	3,35	0,04	856	0,00	0,00	0,00	0,05	1,53	-0,21
	545	0,00	0,00	0,00	1,30	1,51	0,79	850	0,00	0,00	0,00	0,14	1,08	0,53
517	860	0,00	0,00	0,00	0,93	0,04	0,67	856	0,00	0,00	0,00	1,55	0,06	0,23
	859	0,00	0,00	0,00	0,92	0,91	0,78	858	0,00	0,00	0,00	3,03	1,18	0,33
518	856	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,25	860	0,00	0,00	0,00	0,95	0,14	0,62
	857	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,04	0,13	861	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,02	0,51
519	863	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,21	-0,23	862	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14	-0,48
	859	0,00	0,00	0,00	0,88	0,75	-0,50	860	0,00	0,00	0,00	0,03	0,91	-0,75
520	864	0,00	0,00	0,00	0,30	0,03	-0,17	853	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	-0,35
	855	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,04	-0,24	849	0,00	0,00	0,00	0,31	0,02	-0,41
521	853	0,00	0,00	0,00	0,23	0,03	-0,36	864	0,00	0,00	0,00	0,30	0,04	-0,20
	865	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	-0,28	866	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	-0,12
522	857	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,82	-0,13	867	0,00	0,00	0,00	0,12	0,42	-0,12
	855	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,64	0,19	864	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	0,20
523	868	0,00	0,00	0,00	0,59	0,43	0,36	867	0,00	0,00	0,00	0,42	0,12	0,08
	861	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,03	0,49	857	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,06	0,21
524	867	0,00	0,00	0,00	0,42	0,13	0,13	868	0,00	0,00	0,00	0,58	0,37	0,30
	869	0,00	0,00	0,00	0,26	0,24	-0,13	870	0,00	0,00	0,00	0,42	0,68	0,04
525	872	0,00	0,00	0,00	0,17	0,46	-0,41	871	0,00	0,00	0,00	0,27	0,90	-0,39
	861	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,74	-0,47	868	0,00	0,00	0,00	0,42	0,56	-0,45
526	869	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	-0,03	866	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	-0,20
	867	0,00	0,00	0,00	0,43	0,13	0,04	864	0,00	0,00	0,00	0,32	0,05	-0,13
527	862	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,10	-0,54	872	0,00	0,00	0,00	0,18	0,46	-0,46
	860	0,00	0,00	0,00	0,14	0,94	-0,60	861	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,74	-0,52
528	764	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,13	-0,28	854	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,27
	769	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,23	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,22
529	852	0,00	0,00	0,00	0,37	0,30	-0,33	865	0,00	0,00	0,00	0,27	0,19	-0,17
	854	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,30	874	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,13
530	875	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	-0,18	874	0,00	0,00	0,00	0,11	0,06	-0,17
	866	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	-0,18	865	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	-0,17
531	876	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,19	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,23
	874	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,20	854	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,24
532	769	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	-0,22	873	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,23
	778	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,19	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,20
533	778	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,19	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,20
	777	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,18
534	873	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,22	876	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,21
	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,20	879	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,20
535	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	874	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,19
	880	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,19	875	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,17
536	877	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,20	879	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,21
	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19	881	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,20
537	881	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,20	883	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	-0,22
	882	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,07	-0,20	884	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-0,22
538	879	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,21	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20
	885	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,20	880	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,20
539	882	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,07	-0,20	886	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,18
	881	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,20	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19
540	881	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	0,21	879	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,20
	883	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	0,21	885	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	0,21
541	887	0,00	0,00	0,00	0,22	0,18	-0,18	875	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	-0,20
	869	0,00	0,00	0,00	0,24	0,23	-0,11	866	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	-0,13
542	880	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,20	875	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,18
	888	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,21	887	0,00	0,00	0,00	0,16	0,22	0,20
543	889	0,00	0,00	0,00	0,56	0,29	-0,28	887	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	-0,21
	870	0,00	0,00	0,00	0,41	0,63	-0,11	869	0,00	0,00	0,00	0,26	0,23	-0,04
544	890	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,02	-0,20	888	0,00	0,00	0,00	0,22	0,04	-0,19
	889	0,00	0,00	0,00	0,55	0,25	-0,24	887	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	-0,23
545	892	0,00	0,00	0,00	1,71	1,35	0,22	891	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,95	0,40
	870	0,00	0,00	0,00	0,63	0,39	0,14	889	0,00	0,00	0,00	0,28	0,54	0,33
546	880	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	-0,20	888	0,00	0,00	0,00	0,22	0,04	-0,19
	885	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,20	893	0,00	0,00	0,00	0,19	0,01	-0,19
547	885	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,20	893	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	-0,18
	883	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,03	-0,22	894	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02	-0,20
548	888	0,00	0,00	0,00	0,22	0,04	-0,22	890	0,00	0,00	0,00	0,47	0,02	-0,16
	893	0,00	0,00	0,00	0,18	0,01	-0,17	895	0,00	0,00	0,00	0,37	0,01	-0,12
549	897	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,73	0,07	896	0,00	0,00	0,00	0,04	0,62	-0,01
	890	0,00	0,00	0,00	0,03	0,49	0,18	895	0,00	0,00	0,00	0,01	0,37	0,09
550	893	0,00	0,00	0,00	0,19	0,02	-0,18	895	0,					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
551	898	0,00	0,00	0,00	0,22	0,15	-0,09	900	0,00	0,00	0,00	0,51	0,45	0,06
	899	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,34	901	0,00	0,00	0,00	0,21	0,45	-0,19
552	896	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,60	-0,04	900	0,00	0,00	0,00	0,26	0,47	-0,07
	895	0,00	0,00	0,00	0,03	0,37	0,12	898	0,00	0,00	0,00	0,14	0,22	0,08
553	899	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	-0,25	902	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	-0,28
	898	0,00	0,00	0,00	0,23	0,15	-0,16	894	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,20
554	891	0,00	0,00	0,00	0,02	0,97	0,21	897	0,00	0,00	0,00	0,02	0,75	0,07
	889	0,00	0,00	0,00	0,25	0,53	0,30	890	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,48	0,16
555	902	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	-0,25	884	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,07	-0,23
	894	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	-0,22	883	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	-0,21
556	871	0,00	0,00	0,00	0,92	1,02	-0,49	892	0,00	0,00	0,00	1,71	1,35	0,05
	868	0,00	0,00	0,00	0,37	0,55	-0,47	870	0,00	0,00	0,00	0,67	0,40	0,07
557	896	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,06	0,07	903	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,05	0,08
	900	0,00	0,00	0,00	0,56	0,28	0,07	904	0,00	0,00	0,00	0,74	0,27	0,08
558	903	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,07	0,15	905	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,22
	904	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,07	906	0,00	0,00	0,00	0,29	0,27	0,15
559	317	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,26	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,21
	907	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	-0,27	908	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	-0,23
560	886	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,18	827	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,16
	878	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,19	777	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17
561	827	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,06	-0,15	886	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,19
	826	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,14	909	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,12	-0,18
562	910	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,10	-0,18	909	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,12	-0,18
	882	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,07	-0,19	886	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,18
563	884	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,10	0,23	911	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,14	0,19
	882	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,06	0,20	910	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	0,16
564	826	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,10	-0,15	909	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,12	-0,17
	835	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	-0,13	912	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,13	-0,14
565	835	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,10	-0,15	912	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-0,14
	834	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,05	-0,13	913	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,11	-0,12
566	916	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,11	915	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,11
	914	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,07	-0,12	913	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,02	-0,13
567	919	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,18	0,16	918	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,15	0,11
	917	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,05	0,17	914	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10	0,12
568	834	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-0,13	913	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,01	-0,11
	845	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,15	915	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,13
569	911	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,14	0,18	919	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,18	0,18
	910	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,05	0,16	917	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,04	0,16
570	884	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-0,22	902	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,05	-0,27
	911	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,16	-0,21	920	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,19	-0,26
571	922	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,33	921	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,27	-0,38
	901	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	-0,23	899	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	-0,29
572	902	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,05	-0,25	899	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	-0,30
	920	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-0,29	921	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,27	-0,34
573	924	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,59	-0,21	923	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,29	-0,14
	921	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,28	-0,36	920	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,21	-0,28
574	911	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,16	-0,21	920	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,21	-0,25
	919	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,19	-0,15	923	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,28	-0,18
575	919	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,19	-0,18	923	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,29	-0,14
	918	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,10	-0,09	925	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,21	-0,05
576	926	0,00	0,00	0,00	-0,30	-1,32	-0,27	924	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,59	-0,21
	922	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,12	-0,45	921	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,27	-0,39
577	927	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,40	0,08	925	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,21	-0,02
	924	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,56	-0,10	923	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,29	-0,20
578	924	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,56	-0,18	926	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,61	-0,04
	927	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,39	0,18	928	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,39	0,32
579	918	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,10	-0,11	925	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,20	-0,03
	929	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,05	930	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	0,02
580	914	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-0,14	918	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,10	-0,10
	916	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	-0,10	929	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,06
581	845	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,15	915	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	-0,12
	844	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,15	931	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,13
582	933	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,05	932	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,10
	929	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	-0,06	916	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	-0,10
583	915	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,13	916	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,10
	931	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,13	932	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,10
584	934	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	0,02	933	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	-0,06
	930	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,02	0,02	929	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,05
585	930	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,03	935	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,11
	934	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,00	936	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,10	0,08
586	937	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,02	0,14	935	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,10
	928	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,32	0,20	927	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,36	0,15
587	935	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,12	937	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,13
	936	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,13	0,08	938	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,14	0,08
588	935	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,13	930	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	0,03
	927	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,36	0,09	925	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,20	-0,02
589	940	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,38	0,04	939	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,21	-0,02
	928	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,51	-0,11	937	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	-0,17
590	944	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,08	-0,10	943	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,18	-0,17
	941	0,00	0,00	0,00	0,45	0,48	-0,06	942	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,10	-0,13
591	946	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,32	0,21	943	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,35	0,09
	945	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,33	0,22	944	0,00	0,00	0,00	0,19	0,39	0,10
592	940	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,57	-0,04	947	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,43	-0,02
	939	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,03	-0,02	948	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,02	0,00
593	950	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,11	-0,21	949	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,35	-0,19
	945	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,20	-0,18	946	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,25	-0,17
594	954	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,17	953	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,06
	951	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,10	952	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,30	0,00
595	947	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,50	0,07	952	0,00	0,00	0,00	-0,12</		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
596	955	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,17	0,05	938	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,15	0,11
	939	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,05	937	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,01	0,12
597	948	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,04	956	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	0,01
	939	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,15	-0,03	955	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,06	-0,06
598	957	0,00	0,00	0,00	0,14	0,21	-0,09	956	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	-0,04
	953	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,07	948	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	-0,01
599	954	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,16	958	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14
	953	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,09	957	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,08
600	362	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,77	-0,05	363	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,72	-0,04
	300	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,97	-0,07	301	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,92	-0,06
601	363	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,66	-0,02	366	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,66	0,00
	301	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,87	-0,01	302	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,88	0,00
602	366	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,64	0,03	383	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,67	0,03
	302	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,87	0,05	17	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,90	0,05
603	383	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,65	0,06	385	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,59	0,08
	17	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,86	0,05	303	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,80	0,08
604	303	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,71	0,06	386	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,55	0,09
	304	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,69	0,07	389	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,53	0,10
605	285	0,00	0,00	0,00	0,27	0,57	0,09	394	0,00	0,00	0,00	0,35	0,58	0,09
	72	0,00	0,00	0,00	0,33	0,58	0,15	379	0,00	0,00	0,00	0,41	0,60	0,16
606	422	0,00	0,00	0,00	0,66	0,39	0,09	68	0,00	0,00	0,00	0,60	0,45	0,06
	433	0,00	0,00	0,00	0,37	0,27	0,08	284	0,00	0,00	0,00	0,31	0,34	0,04
607	305	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,66	0,14	403	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,49	0,16
	306	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,64	0,16	456	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,47	0,17
608	403	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,49	0,14	305	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,67	0,12
	389	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,52	0,13	304	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,71	0,11
609	458	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,47	0,25	459	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,48	0,27
	307	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,60	0,25	23	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,61	0,27
610	458	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,46	0,22	307	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,61	0,21
	456	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,47	0,20	306	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,63	0,19
611	614	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,57	0,30	275	0,00	0,00	0,00	0,01	0,44	0,23
	615	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,43	0,34	276	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,30	0,27
612	615	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,31	0,38	276	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,30
	616	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,18	0,38	277	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	0,31
613	49	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,10	0,24	618	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,04	0,31
	277	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,03	0,29	616	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	0,35
614	633	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	0,09	632	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,09
	345	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,20	0,12	344	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,24	0,13
615	286	0,00	0,00	0,00	1,60	1,59	0,26	76	0,00	0,00	0,00	2,17	2,45	0,30
	663	0,00	0,00	0,00	1,05	1,53	0,45	662	0,00	0,00	0,00	1,62	2,40	0,48
616	663	0,00	0,00	0,00	0,69	0,54	0,31	959	0,00	0,00	0,00	0,20	0,07	0,26
	286	0,00	0,00	0,00	0,57	0,39	0,15	77	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,10
617	655	0,00	0,00	0,00	0,96	1,09	-0,05	656	0,00	0,00	0,00	0,44	0,69	0,03
	270	0,00	0,00	0,00	1,02	1,14	-0,20	960	0,00	0,00	0,00	0,50	0,73	-0,12
618	961	0,00	0,00	0,00	0,03	0,28	0,31	960	0,00	0,00	0,00	0,03	0,39	0,20
	664	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,31	656	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,20
619	679	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,14	633	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	0,13
	346	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,14	345	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	0,13
620	681	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,19	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17
	347	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,18	0,17	346	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,15	0,16
621	348	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,27	0,20	683	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,22
	347	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,22	0,19	681	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,21
622	683	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,13	0,24	348	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,32	0,18
	690	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,21	0,22	114	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,39	0,16
623	688	0,00	0,00	0,00	0,01	0,59	0,28	689	0,00	0,00	0,00	0,02	0,56	0,29
	962	0,00	0,00	0,00	0,01	0,60	0,29	963	0,00	0,00	0,00	0,01	0,57	0,30
624	963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,32	689	0,00	0,00	0,00	0,01	0,38	0,30
	964	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	0,30	690	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	0,28
625	272	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,09	0,14	114	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,11	0,15
	965	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,16	348	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	0,16
626	962	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	0,27	966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,26
	688	0,00	0,00	0,00	0,01	0,60	0,26	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,25
627	279	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	278	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,06
	967	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	968	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,05
628	698	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,03	278	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,05
	699	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,03	279	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,05
629	279	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,01	280	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,12	-0,02
	699	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,02	706	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,16	-0,04
630	279	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	967	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05
	280	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,03	969	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,06	0,04
631	970	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,01	0,00	698	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01
	349	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	0,02	697	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,04
632	349	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,02	697	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	971	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	701	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,01
633	280	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,23	0,02	969	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,17	0,02
	53	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,37	-0,01	972	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,31	-0,01
634	712	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,48	-0,10	706	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,30	-0,10
	53	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,46	-0,09	280	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,28	-0,08
635	701	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	703	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	-0,04
	350	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	-0,01	973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,03
636	973	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06	-0,06	703	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	-0,04
	351	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09	-0,05	779	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,04
637	351	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,04	779	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,06
	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	782	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,07
638	782	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,06	784	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,07
	352	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	-0,05	975	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,07
639	975	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,07	-0,08	784	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,05
	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,07	801	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	-0,04
640	843	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,16	335	0,00	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
641	335	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,15	843	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,16
	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	844	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,15
642	858	0,00	0,00	0,00	2,44	2,61	-0,44	76	0,00	0,00	0,00	2,68	2,60	-0,17
	859	0,00	0,00	0,00	1,43	1,61	-0,36	286	0,00	0,00	0,00	1,68	1,60	-0,09
643	977	0,00	0,00	0,00	0,10	0,21	0,10	976	0,00	0,00	0,00	0,09	0,17	0,03
	315	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,09	316	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,02
644	316	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	-0,02	978	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,14	-0,06
	315	0,00	0,00	0,00	0,41	0,14	0,03	979	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,02	-0,01
645	316	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	-0,09	976	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	-0,09
	99	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,14	980	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	-0,14
646	315	0,00	0,00	0,00	0,46	0,14	0,07	979	0,00	0,00	0,00	0,33	0,22	0,03
	314	0,00	0,00	0,00	0,56	0,40	0,05	981	0,00	0,00	0,00	0,43	0,49	0,01
647	99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,19	980	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	-0,18
	358	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,20	982	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,18
648	316	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	-0,15	99	0,00	0,00	0,00	0,22	0,02	-0,20
	978	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,09	-0,19	907	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,11	-0,24
649	92	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,46	0,02	981	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,48	0,04
	291	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,14	-0,04	979	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,16	-0,02
650	978	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,38	-0,09	93	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,46	-0,09
	979	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,11	-0,04	291	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,19	-0,04
651	92	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,46	-0,15	291	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,12	-0,12
	903	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,40	-0,19	905	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,07	-0,16
652	360	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12	-0,06	983	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,04
	116	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	-0,10	908	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,03	-0,08
653	984	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	0,00	983	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00
	118	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,03	360	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,02
654	118	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	-0,06	119	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	-0,09
	984	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,02	-0,06	950	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,01	-0,08
655	932	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,11	46	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,11
	931	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,12	337	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,13
656	931	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,14	337	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,14
	844	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,15	336	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,15
657	46	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,10	932	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,09
	338	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,09	933	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08
658	934	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	339	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05
	933	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	338	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,06
659	339	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	0,01	934	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,01
	340	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	936	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-0,02
660	938	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,08	-0,06	80	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	-0,04
	936	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,11	-0,05	340	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,03
661	945	0,00	0,00	0,00	0,44	0,05	-0,15	944	0,00	0,00	0,00	0,42	0,09	-0,13
	96	0,00	0,00	0,00	0,59	0,10	-0,15	292	0,00	0,00	0,00	0,57	0,13	-0,13
662	946	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,32	-0,11	89	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,29	-0,09
	943	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,11	-0,08	88	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,09	-0,06
663	952	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,24	-0,10	947	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,12	-0,13
	89	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,23	-0,15	88	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,11	-0,18
664	356	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,23	-0,10	355	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,29	-0,16
	949	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,27	-0,12	946	0,00	0,00	0,00	-0,57	-0,34	-0,18
665	356	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,15	-0,03	951	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,13	0,01
	355	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,25	-0,01	952	0,00	0,00	0,00	-0,53	-0,24	0,03
666	356	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,23	-0,01	357	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,02	-0,02
	951	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,13	0,04	985	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,07	0,03
667	288	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,03	-0,06	287	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-0,06
	955	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,05	-0,06	938	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,08	-0,07
668	957	0,00	0,00	0,00	0,13	0,10	0,04	81	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	0,03
	956	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,02	289	0,00	0,00	0,00	0,18	0,15	0,02
669	955	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,03	956	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,02
	288	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	-0,03	289	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	-0,02
670	81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,04	986	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,03
	289	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,03	987	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,03
671	988	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,05	986	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,18	0,05
	327	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	0,05	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,05
672	957	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,10	958	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,10
	327	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14	0,09	328	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,09
673	329	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01	0,09	989	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,07
	328	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,08	0,10	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
674	990	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,96	-0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,76	-0,02
	5	0,00	0,00	0,00	-0,21	-1,36	-0,07	300	0,00	0,00	0,00	-0,12	-1,16	-0,07
675	361	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,17	0,02	362	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,39	0,00
	991	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,23	0,03	990	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,44	0,01
676	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
	361	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,00	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23	-0,01
677	992	0,00	0,00	0,00	0,03	0,40	-0,02	993	0,00	0,00	0,00	0,03	0,44	-0,04
	368	0,00	0,00	0,00	0,02	0,38	-0,03	370	0,00	0,00	0,00	0,01	0,42	-0,04
678	7	0,00	0,00	0,00	0,03	0,60	-0,14	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,13
	994	0,00	0,00	0,00	0,01	0,52	-0,13	370	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,43	-0,12
679	379	0,00	0,00	0,00	0,70	0,59	0,00	377	0,00	0,00	0,00	0,43	0,44	-0,03
	72	0,00	0,00	0,00	0,74	0,66	0,02	382	0,00	0,00	0,00	0,47	0,50	-0,01
680	995	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,13	-0,04	996	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,02	-0,02
	381	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	0,00	405	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,02
681	404	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	0,02	405	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,02
	997	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	0,03	996	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,03
682	997	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,20	0,02	998	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,18	0,01
	404	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	0,00	416	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,15	-0,01
683	417	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,17	0,18	418	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,33	0,15
	999	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,24	0,15	1000	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,41	0,12
684	999	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,21	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22
	417	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,21	429	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,21
685	423	0,00	0,00	0,00										

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
686	308	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,52	0,33	23	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,56	0,31
	468	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,43	0,34	459	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,47	0,32
687	309	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,39	0,41	308	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,42	0,38
	469	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,43	468	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,40
688	469	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,47	477	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,28	0,47
	309	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,27	0,43	310	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,21	0,43
689	1002	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,05	0,28	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
	308	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,28	23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,26
690	550	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,21	0,20	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21
	1004	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,23	0,21	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,22
691	1005	0,00	0,00	0,00	0,17	0,57	0,11	553	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,47	0,13
	1004	0,00	0,00	0,00	0,12	0,43	0,15	550	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,32	0,17
692	553	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,12	11	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,17	-0,15
	555	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	-0,01	1006	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	-0,03
693	1007	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,06	561	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,07
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,04	555	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,03	0,05
694	1008	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,09	562	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,09
	1007	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,09	561	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,09
695	562	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,10	1008	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,09
	566	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,07	0,09	1009	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10	0,08
696	13	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,50	0,06	1010	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,24	0,05
	568	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,28	0,12	573	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,10
697	577	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	-0,05	580	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	-0,05
	19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	-0,14	576	0,00	0,00	0,00	0,03	0,28	-0,13
698	1012	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,19	0,26	602	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,23	0,24
	1011	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,23	573	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,17	0,21
699	1013	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,40	0,32	601	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,43	0,31
	1012	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,35	0,30	602	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,38	0,29
700	601	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,53	0,35	1013	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,51	0,36
	612	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,57	0,37	1014	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,55	0,37
701	1015	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	0,34	614	0,00	0,00	0,00	0,07	0,72	0,35
	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,37	612	0,00	0,00	0,00	0,03	0,63	0,39
702	275	0,00	0,00	0,00	0,08	0,77	0,16	614	0,00	0,00	0,00	0,01	0,65	0,28
	15	0,00	0,00	0,00	0,27	1,10	0,10	1015	0,00	0,00	0,00	0,20	0,98	0,21
703	25	0,00	0,00	0,00	1,65	1,94	-0,04	641	0,00	0,00	0,00	1,34	1,21	-0,14
	644	0,00	0,00	0,00	0,93	1,66	-0,15	639	0,00	0,00	0,00	0,63	0,92	-0,26
704	652	0,00	0,00	0,00	0,71	1,21	0,29	655	0,00	0,00	0,00	1,36	1,43	0,23
	644	0,00	0,00	0,00	0,91	1,67	0,23	25	0,00	0,00	0,00	1,56	1,89	0,17
705	641	0,00	0,00	0,00	1,41	1,20	0,32	25	0,00	0,00	0,00	1,63	1,73	0,24
	643	0,00	0,00	0,00	0,93	0,95	0,47	294	0,00	0,00	0,00	1,14	1,49	0,39
706	295	0,00	0,00	0,00	0,15	0,73	0,47	660	0,00	0,00	0,00	0,22	0,80	0,57
	294	0,00	0,00	0,00	0,45	0,93	0,45	643	0,00	0,00	0,00	0,52	1,00	0,55
707	545	0,00	0,00	0,00	1,80	1,76	-0,27	542	0,00	0,00	0,00	1,32	1,69	-0,32
	76	0,00	0,00	0,00	2,12	2,87	-0,19	662	0,00	0,00	0,00	1,65	2,80	-0,24
708	296	0,00	0,00	0,00	0,10	0,28	0,46	959	0,00	0,00	0,00	0,20	0,24	0,41
	661	0,00	0,00	0,00	0,16	0,56	0,56	663	0,00	0,00	0,00	0,27	0,52	0,52
709	660	0,00	0,00	0,00	0,11	0,74	0,58	295	0,00	0,00	0,00	0,08	0,48	0,48
	661	0,00	0,00	0,00	0,03	0,61	0,58	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,48
710	294	0,00	0,00	0,00	1,07	0,82	-0,41	25	0,00	0,00	0,00	1,77	1,47	-0,14
	270	0,00	0,00	0,00	1,08	0,74	-0,56	655	0,00	0,00	0,00	1,79	1,39	-0,29
711	294	0,00	0,00	0,00	0,39	0,27	0,15	1016	0,00	0,00	0,00	0,49	0,20	0,13
	295	0,00	0,00	0,00	0,09	0,15	0,27	1017	0,00	0,00	0,00	0,20	0,09	0,24
712	295	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,32	1017	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,30
	296	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,05	0,29	1018	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,05	0,27
713	1019	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,14	-0,07	1020	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,06	-0,13
	77	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,19	-0,10	297	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,11	-0,15
714	77	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,10	296	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,13	0,18
	1019	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,11	0,10	1018	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,09	0,18
715	597	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,35	599	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,30
	29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,33	665	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,05	0,29
716	27	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,12	0,36	1021	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,32
	684	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,40	961	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,36
717	271	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,21	1021	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,24
	685	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,20	27	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	0,23
718	323	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	0,02	109	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,09	-0,01
	969	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,12	0,01	972	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	-0,01
719	1022	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07	0,02	321	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,11	0,05
	265	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,53	0,07	108	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,57	0,09
720	108	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,35	-0,06	321	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	0,03
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,05	968	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,06	0,03
721	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	968	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04
	322	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,05	321	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,04
722	321	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,11	0,07	1022	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,09	0,07
	322	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,07	1023	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,07
723	322	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05	323	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05
	967	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	969	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
724	342	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,13	0,04	968	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,08	0,05
	343	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09	0,03	278	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,05	0,05
725	498	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,18	-0,35	311	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,27
	499	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,29	56	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	-0,21
726	691	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,34	-0,40	312	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,21	-0,35
	498	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,24	-0,41	311	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,12	-0,36
727	312	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,35	-0,34	691	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,40	-0,38
	313	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,45	-0,31	693	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,50	-0,35
728	313	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,68	-0,25	693	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,52	-0,27
	31	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,75	-0,19	694	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,60	-0,21
729	972	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,37	-0,13	354	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,35	-0,09
	711	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,55	-0,16	31	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,53	-0,13
730	31	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,79	-0,10	694	0,00	0,00				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
731	278	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,04	0,05	698	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,02
	52	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,02	0,02	970	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
732	710	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,47	-0,03	715	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,44	0,00
	53	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,57	-0,05	712	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,53	-0,02
733	711	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,47	-0,15	710	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,51	-0,12
	972	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,51	-0,13	53	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,55	-0,10
734	353	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	-0,06	801	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,08
	1024	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	-0,07	324	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04	-0,08
735	794	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	1025	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,04
	801	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	325	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,03
736	290	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,26	0,05	326	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,08	0,05
	795	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,23	0,04	1025	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,04	0,04
737	112	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43	0,00	324	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,02
	266	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,40	0,00	1026	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	0,02
738	821	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,08	0,18	814	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,10	0,15
	39	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	0,19	822	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,17
739	821	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,08	0,10	39	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,12	0,10
	828	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,08	0,09	830	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,11	0,09
740	1028	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,08	332	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,08
	1027	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,08	333	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,08
741	840	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	333	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,08
	837	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,09	332	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,08
742	838	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	839	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,12
	840	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,12	334	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,12
743	44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,14	334	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,13
	841	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,14	839	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,13
744	1020	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,06	-0,25	1029	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,26
	297	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	-0,26	298	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	-0,28
745	37	0,00	0,00	0,00	1,38	1,85	0,07	981	0,00	0,00	0,00	0,50	1,20	0,04
	892	0,00	0,00	0,00	1,31	1,77	0,21	891	0,00	0,00	0,00	0,43	1,12	0,17
746	981	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,84	0,03	92	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,82	0,03
	891	0,00	0,00	0,00	0,03	0,90	0,06	897	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,88	0,06
747	99	0,00	0,00	0,00	0,17	0,03	-0,25	358	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	-0,25
	907	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	-0,27	317	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	-0,27
748	897	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,78	0,01	92	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,75	-0,04
	896	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,63	-0,02	903	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,60	-0,07
749	293	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,35	-0,10	905	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,07	-0,16
	93	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,45	-0,09	291	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,17	-0,14
750	96	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,05	-0,05	906	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,09
	293	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,17	-0,05	905	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,09
751	96	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,21	0,00	293	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,26	0,01
	984	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,17	0,01	983	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,02
752	908	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,21	-0,03	983	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,18	0,02
	93	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,37	-0,02	293	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,35	0,04
753	907	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,29	908	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,20	-0,24
	978	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,36	-0,26	93	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,44	-0,21
754	1031	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	-0,12	116	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	-0,12
	1030	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	-0,15	102	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	-0,16
755	1032	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,06	1033	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	-0,01
	119	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	-0,07	359	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	-0,02
756	119	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-0,05	118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,06
	1032	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,05	1034	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,06
757	910	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,03	0,18	41	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,06	0,17
	909	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,05	0,17	912	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,07	0,16
758	917	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,02	0,14	914	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05	0,13
	41	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,02	0,13	913	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,06	0,12
759	926	0,00	0,00	0,00	-1,44	-0,67	-0,14	2	0,00	0,00	0,00	-1,51	-0,87	-0,09
	928	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,44	-0,15	940	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,64	-0,10
760	984	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-0,06	950	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,17	-0,11
	96	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,20	-0,09	945	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,17	-0,14
761	943	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,01	-0,14	88	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,10	-0,15
	942	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,01	-0,22	1035	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,09	-0,23
762	1035	0,00	0,00	0,00	-0,95	0,03	0,04	88	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,11	-0,09
	940	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,20	0,09	947	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,11	-0,05
763	1035	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,79	-0,31	2	0,00	0,00	0,00	-0,93	-0,66	-0,10
	942	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,13	-0,21	273	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00
764	949	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,07	-0,11	359	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,36	-0,12
	357	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,09	-0,08	105	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,51	-0,09
765	119	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,13	359	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	-0,14
	950	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-0,17	949	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,17
766	318	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,53	0,03	985	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,13	0,06
	105	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,57	-0,01	357	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,17	0,02
767	318	0,00	0,00	0,00	0,10	0,31	0,11	319	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,11
	985	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	0,13	954	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05	0,13
768	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,12	958	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,14
	319	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,13	954	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,15
769	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	0,09	329	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	0,08
	958	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,10	328	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	0,10
770	263	0,00	0,00	0,00	0,09	0,29	0,01	5	0,00	0,00	0,00	0,08	0,33	-0,04
	1036	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	-0,23	300	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14	-0,28
771	1036	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,21	-0,17	300	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,16	-0,11
	1037	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	-0,17	301	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	-0,12
772	1037	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	-0,01	301	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,02
	1038	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	-0,06	302	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,03
773	1038	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,15	0,08	302	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,11	0,11
	1039	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,02	17	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,01
774	1039	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04	0,06	17	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,05
	1040	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,02	303	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,03
775	1040	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,07	0,00	303	0,00	0,00	0,00	0,01		

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
776	1041	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,07	304	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06
	1042	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,12	305	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11
777	394	0,00	0,00	0,00	0,22	0,49	0,06	285	0,00	0,00	0,00	0,19	0,49	0,03
	395	0,00	0,00	0,00	0,15	0,37	0,04	73	0,00	0,00	0,00	0,12	0,37	0,00
778	72	0,00	0,00	0,00	0,22	0,14	0,06	413	0,00	0,00	0,00	0,16	0,15	-0,01
	285	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	0,09	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
779	435	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02	-0,09	73	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	-0,04
	430	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,08	285	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	-0,04
780	433	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	0,03	284	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,08	-0,08
	440	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,09	0,01	69	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,21	-0,10
781	425	0,00	0,00	0,00	0,64	0,30	-0,15	443	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,02	-0,19
	68	0,00	0,00	0,00	0,58	0,24	-0,06	284	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,08	-0,09
782	443	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,25	-0,19	445	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,38	-0,23
	284	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,36	-0,14	69	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,49	-0,18
783	1042	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,12	305	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,11
	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
784	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	306	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16
	1044	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,19	307	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,19
785	23	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,26	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	307	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,24	1044	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,22
786	56	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,11	0,00	281	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,54	-0,09
	499	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,37	-0,24	497	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,80	-0,33
787	56	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,12	0,16	480	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,37	0,35
	281	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,54	0,21	481	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,79	0,40
788	281	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,33	0,29	481	0,00	0,00	0,00	-0,76	-1,49	0,39
	57	0,00	0,00	0,00	-1,45	-2,14	0,13	487	0,00	0,00	0,00	-1,20	-2,31	0,24
789	490	0,00	0,00	0,00	-1,66	-2,60	-0,19	497	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,61	-0,34
	57	0,00	0,00	0,00	-1,53	-2,28	0,03	281	0,00	0,00	0,00	-0,88	-1,30	-0,12
790	484	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,27	-0,13	60	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,31	-0,09
	489	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,15	-0,20	282	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,19	-0,17
791	512	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,58	-0,17	528	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,62	-0,08
	60	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,82	-0,10	282	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,85	-0,01
792	61	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,20	-0,07	494	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,27	-0,08
	282	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,16	-0,19	489	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,23	-0,19
793	282	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,74	-0,09	530	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,80	-0,09
	61	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,72	-0,11	532	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,78	-0,11
794	539	0,00	0,00	0,00	1,03	0,42	-0,35	547	0,00	0,00	0,00	0,63	0,11	-0,40
	64	0,00	0,00	0,00	0,87	0,32	-0,22	283	0,00	0,00	0,00	0,47	0,01	-0,27
795	537	0,00	0,00	0,00	0,93	0,59	-0,05	64	0,00	0,00	0,00	0,88	0,86	-0,04
	538	0,00	0,00	0,00	0,70	0,49	0,00	283	0,00	0,00	0,00	0,66	0,77	0,01
796	549	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	0,04	541	0,00	0,00	0,00	0,15	0,32	-0,02
	65	0,00	0,00	0,00	0,18	0,24	-0,04	283	0,00	0,00	0,00	0,21	0,45	-0,10
797	547	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,02	-0,42	543	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,10	-0,23
	283	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,17	-0,33	65	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,26	-0,14
798	262	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,02	-0,02	1046	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,09
	15	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,01	275	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,09
799	1046	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,08	1047	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05	0,12
	275	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,13	276	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,17
800	1047	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,03	0,19	1048	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,24
	276	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,19	277	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,24
801	274	0,00	0,00	0,00	0,61	1,04	0,14	630	0,00	0,00	0,00	0,30	1,11	0,15
	48	0,00	0,00	0,00	0,76	1,38	0,23	621	0,00	0,00	0,00	0,45	1,44	0,24
802	610	0,00	0,00	0,00	0,75	1,67	0,31	617	0,00	0,00	0,00	0,54	1,19	0,44
	48	0,00	0,00	0,00	0,76	1,49	0,22	274	0,00	0,00	0,00	0,55	1,01	0,34
803	617	0,00	0,00	0,00	0,62	0,82	0,50	618	0,00	0,00	0,00	0,28	0,24	0,48
	274	0,00	0,00	0,00	0,32	0,42	0,24	49	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,17	0,21
804	1048	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02	0,22	1049	0,00	0,00	0,00	0,24	0,01	0,36
	277	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,06	0,19	49	0,00	0,00	0,00	0,26	0,05	0,33
805	1049	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,04	0,22	1050	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	0,08
	49	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,13	0,23	344	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,10
806	630	0,00	0,00	0,00	0,49	0,71	0,04	274	0,00	0,00	0,00	0,21	0,35	0,17
	631	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,04	49	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	0,17
807	632	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	0,09	631	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,03	0,15
	344	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,21	0,12	49	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,18	0,18
808	1050	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,17	1051	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,12
	344	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,19	345	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04	0,13
809	1051	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,16	1052	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,14
	345	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,15	346	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,13
810	77	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,14	-0,08	863	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,23
	286	0,00	0,00	0,00	0,30	0,29	-0,09	859	0,00	0,00	0,00	0,57	0,43	-0,24
811	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1053	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,15
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	347	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,15
812	1053	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,15	1054	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,17
	347	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,15	348	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,17
813	687	0,00	0,00	0,00	0,02	0,44	0,21	1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,22
	686	0,00	0,00	0,00	0,01	0,36	0,22	271	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,30	0,22
814	1057	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,15	44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,15
	1056	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,13	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14
815	1058	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,14	1059	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,13
	336	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,14	335	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,13
816	37	0,00	0,00	0,00	0,95	0,88	0,32	269	0,00	0,00	0,00	0,91	0,74	0,50
	314	0,00	0,00	0,00	0,54	0,55	0,29	977	0,00	0,00	0,00	0,50	0,41	0,47
817	268	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,12	-0,10	101	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,08	-0,12
	982	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,11	358	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,14
818	900	0,00	0,00	0,00	0,36	0,63	0,02	904	0,00	0,00	0,00	0,29	0,47	-0,06
	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,49	0,02	292	0,00	0,00	0,00	0,44	0,33	-0,06
819	904	0,00	0,00	0,00	0,40	0,21	-0,04	906	0,00	0,00	0,00	0,39	0,16	-0,08
	292	0,00	0,00	0,00	0,33	0,13	-0,06	96	0,00	0,00	0,00	0,31	0,07	-0,11
820	1	0,00	0,00	0,00	0,48	0,37	-0,06	292	0,00	0,00	0,00	0,52	0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
821	1060	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,13	1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13
	337	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,14	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13
822	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	46	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,13
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1061	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,05	0,13
823	340	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,10	0,03	1062	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,09	0,03
	339	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,05	1063	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,04
824	1062	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,12	0,00	340	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,01
	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,01	80	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,15	-0,01
825	288	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	1065	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	-0,05
	287	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09	-0,03	1066	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,13	-0,02
826	1065	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	-0,02	288	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,02
	987	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	-0,01	289	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	-0,01
827	329	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,02	106	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,14	0,05
	989	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	0,02	267	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,05
828	395	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,33	0,02	73	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,21	-0,04
	400	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,21	-0,02	435	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,10	-0,09
829	998	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,23	-0,05	9	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,07	-0,17
	416	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,01	-0,09	418	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,16	-0,21
830	440	0,00	0,00	0,00	-0,65	-0,14	-0,11	69	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,32	-0,21
	442	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,26	-0,20	449	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,43	-0,29
831	1002	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	0,34	308	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,35
	1067	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,01	0,34	309	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,34
832	1067	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,36	309	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,36
	1068	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,34	310	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,34
833	56	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,02	0,21	1069	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,23
	310	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,22	1068	0,00	0,00	0,00	0,18	0,09	0,25
834	56	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	0,27	310	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,12	0,35
	480	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,06	0,36	477	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,19	0,45
835	591	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,14	0,06	21	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,29	0,06
	600	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,08	0,15	589	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,22	0,14
836	322	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,05	1023	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,04
	323	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	1070	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05
837	323	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
	109	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,03	1071	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,03
838	312	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,29	1072	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,27
	311	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	-0,27	1073	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	-0,25
839	313	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,04	-0,22	1074	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,22
	312	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,30	1072	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,30
840	264	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,32	0,08	354	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,24	0,01
	1071	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	0,07	109	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,12	0,00
841	1074	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07	-0,15	313	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,22	-0,23
	264	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,45	0,04	31	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,60	-0,04
842	734	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,06	0,33	741	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,12	0,28
	33	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,14	0,31	744	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,21	0,26
843	311	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	-0,19	1073	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	-0,14
	56	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	-0,07	1069	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21	-0,02
844	793	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	0,13	84	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,06
	795	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,16	0,07	290	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,25	0,00
845	324	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19	0,07	325	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,11
	1026	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19	0,09	1075	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,13
846	325	0,00	0,00	0,00	0,35	0,10	0,14	326	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,15	0,12
	1075	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,01	1076	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,33	-0,04
847	326	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,34	0,09	85	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,39	0,21
	1076	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,31	0,06	1077	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,35	0,17
848	797	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	-0,21	803	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,07	-0,14
	84	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,16	-0,16	290	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,24	-0,09
849	803	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,17	-0,05	805	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,13	-0,01
	290	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,05	85	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,11	-0,01
850	805	0,00	0,00	0,00	0,35	0,16	-0,01	804	0,00	0,00	0,00	0,24	0,15	-0,04
	330	0,00	0,00	0,00	0,45	0,17	-0,03	331	0,00	0,00	0,00	0,35	0,16	-0,06
851	1078	0,00	0,00	0,00	0,41	0,16	-0,12	1077	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,12	0,10
	330	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,03	-0,27	85	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,31	-0,06
852	330	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	-0,18	331	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	-0,07
	1078	0,00	0,00	0,00	0,18	0,16	-0,17	1079	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	-0,05
853	804	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	-0,01	808	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,04
	331	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	-0,02	332	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,03
854	331	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	332	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05
	1079	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	-0,01	1028	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,05
855	334	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,11	1080	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,11
	333	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,13	1027	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,12
856	44	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,14	1057	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,13
	334	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,14	1080	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,13
857	852	0,00	0,00	0,00	0,33	0,35	0,24	851	0,00	0,00	0,00	0,14	0,23	0,28
	35	0,00	0,00	0,00	0,26	0,39	0,30	853	0,00	0,00	0,00	0,08	0,27	0,33
858	863	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,31	297	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,06	-0,26
	862	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	-0,39	298	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,11	-0,34
859	862	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,22	-0,41	298	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	-0,30
	872	0,00	0,00	0,00	0,16	0,43	-0,39	299	0,00	0,00	0,00	0,24	0,45	-0,28
860	1029	0,00	0,00	0,00	0,13	0,02	-0,25	1081	0,00	0,00	0,00	0,20	0,06	-0,21
	298	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	-0,27	299	0,00	0,00	0,00	0,20	0,13	-0,22
861	892	0,00	0,00	0,00	1,55	1,50	-0,24	871	0,00	0,00	0,00	0,94	0,95	-0,31
	37	0,00	0,00	0,00	1,47	1,63	-0,08	299	0,00	0,00	0,00	0,85	1,08	-0,15
862	1081	0,00	0,00	0,00	0,57	0,33	0,01	269	0,00	0,00	0,00	1,25	0,57	0,25
	299	0,00	0,00	0,00	0,59	0,35	-0,05	37	0,00	0,00	0,00	1,27	0,59	0,19
863	1030	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,20	317	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,04	-0,22
	1082	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,18	101	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,21
864	900	0,00	0,00	0,00	0,46	0,35	0,13	1	0,00	0,00	0,00	0,42	0,49	0,09
	901	0,00	0,00	0,00	0,31	0,18	0,13	273	0,00	0,00	0,00	0,27	0,32	0,10
865	116	0,00	0,00	0,00	0,02	0								

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
866	926	0,00	0,00	0,00	-0,92	-0,49	0,39	922	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,20	0,34
	2	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,36	0,29	273	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,06	0,24
867	46	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,09	338	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,11
	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11
868	942	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	-0,03	273	0,00	0,00	0,00	0,19	0,32	0,00
	941	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	-0,02	1	0,00	0,00	0,00	0,35	0,32	0,00
869	1033	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,15	0,03	1083	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,02	-0,09
	359	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,08	105	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,15	-0,04
870	1083	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,26	-0,16	1084	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,04	0,03
	105	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,01	-0,25	318	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,22	-0,06
871	1084	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	1085	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,06
	318	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,03	319	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,04
872	106	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,07	320	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,06
	1086	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,08	1087	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,07
873	1085	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	1087	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,09
	319	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,10
874	990	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,97	0,16	990	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,97	0,16
	263	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,97	0,16	5	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,97	0,16
875	995	0,00	0,00	0,00	0,28	0,13	0,06	995	0,00	0,00	0,00	0,28	0,13	0,06
	994	0,00	0,00	0,00	0,28	0,13	0,06	7	0,00	0,00	0,00	0,28	0,13	0,06
876	370	0,00	0,00	0,00	0,05	0,54	-0,07	370	0,00	0,00	0,00	0,05	0,54	-0,07
	994	0,00	0,00	0,00	0,05	0,54	-0,07	993	0,00	0,00	0,00	0,05	0,54	-0,07
877	369	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	-0,32	369	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	-0,32
	381	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	-0,32	7	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,07	-0,32
878	386	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,67	0,09	386	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,67	0,09
	385	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,67	0,09	303	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,67	0,09
879	382	0,00	0,00	0,00	0,57	0,17	-0,04	382	0,00	0,00	0,00	0,57	0,17	-0,04
	72	0,00	0,00	0,00	0,57	0,17	-0,04	409	0,00	0,00	0,00	0,57	0,17	-0,04
880	995	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,51	-0,20	995	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,51	-0,20
	7	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,51	-0,20	381	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,51	-0,20
881	1000	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,18	1000	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,18
	998	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,18	9	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,18
882	418	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,83	-0,10	418	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,83	-0,10
	1000	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,83	-0,10	9	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,83	-0,10
883	413	0,00	0,00	0,00	0,42	0,31	-0,09	413	0,00	0,00	0,00	0,42	0,31	-0,09
	409	0,00	0,00	0,00	0,42	0,31	-0,09	72	0,00	0,00	0,00	0,42	0,31	-0,09
884	68	0,00	0,00	0,00	0,63	0,13	0,03	68	0,00	0,00	0,00	0,63	0,13	0,03
	425	0,00	0,00	0,00	0,63	0,13	0,03	423	0,00	0,00	0,00	0,63	0,13	0,03
885	449	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,45	-0,32	449	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,45	-0,32
	445	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,45	-0,32	69	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,45	-0,32
886	23	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27	23	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27
	1045	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27	1003	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,27
887	490	0,00	0,00	0,00	-2,14	-1,39	-0,02	490	0,00	0,00	0,00	-2,14	-1,39	-0,02
	487	0,00	0,00	0,00	-2,14	-1,39	-0,02	57	0,00	0,00	0,00	-2,14	-1,39	-0,02
888	512	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,61	-0,05	512	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,61	-0,05
	484	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,61	-0,05	60	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,61	-0,05
889	494	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,36	0,08	494	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,36	0,08
	495	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,36	0,08	61	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,36	0,08
890	530	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,02	0,00	530	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,02	0,00
	528	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,02	0,00	282	0,00	0,00	0,00	-0,36	-1,02	0,00
891	537	0,00	0,00	0,00	0,78	1,00	-0,09	537	0,00	0,00	0,00	0,78	1,00	-0,09
	64	0,00	0,00	0,00	0,78	1,00	-0,09	539	0,00	0,00	0,00	0,78	1,00	-0,09
892	283	0,00	0,00	0,00	0,39	0,73	0,03	283	0,00	0,00	0,00	0,39	0,73	0,03
	538	0,00	0,00	0,00	0,39	0,73	0,03	541	0,00	0,00	0,00	0,39	0,73	0,03
893	544	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,20	-0,07	544	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,20	-0,07
	543	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,20	-0,07	65	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,20	-0,07
894	553	0,00	0,00	0,00	0,18	0,82	0,02	553	0,00	0,00	0,00	0,18	0,82	0,02
	11	0,00	0,00	0,00	0,18	0,82	0,02	1005	0,00	0,00	0,00	0,18	0,82	0,02
895	11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,24	11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,24
	1006	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,24	1005	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13	0,24
896	13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	0,06	13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	0,06
	1009	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	0,06	566	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	0,06
897	1010	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,24	0,20	1010	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,24	0,20
	1009	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,24	0,20	13	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,24	0,20
898	13	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06	13	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06
	566	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06	568	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,21	-0,06
899	574	0,00	0,00	0,00	0,30	0,40	0,17	574	0,00	0,00	0,00	0,30	0,40	0,17
	19	0,00	0,00	0,00	0,30	0,40	0,17	577	0,00	0,00	0,00	0,30	0,40	0,17
900	576	0,00	0,00	0,00	0,37	0,68	0,03	576	0,00	0,00	0,00	0,37	0,68	0,03
	19	0,00	0,00	0,00	0,37	0,68	0,03	574	0,00	0,00	0,00	0,37	0,68	0,03
901	588	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	0,17	588	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	0,17
	591	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	0,17	21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	0,17
902	588	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,30	588	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,30
	21	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,30	589	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	0,30
903	1011	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,16	1011	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,16
	1010	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,16	573	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,13	0,16
904	15	0,00	0,00	0,00	0,33	1,06	0,22	15	0,00	0,00	0,00	0,33	1,06	0,22
	262	0,00	0,00	0,00	0,33	1,06	0,22	1015	0,00	0,00	0,00	0,33	1,06	0,22
905	621	0,00	0,00	0,00	1,03	1,04	0,28	621	0,00	0,00	0,00	1,03	1,04	0,28
	48	0,00	0,00	0,00	1,03	1,04	0,28	610	0,00	0,00	0,00	1,03	1,04	0,28
906	1016	0,00	0,00	0,00	1,27	0,80	-0,34	1016	0,00	0,00	0,00	1,27	0,80	-0,34
	270	0,00	0,00	0,00	1,27	0,80	-0,34	294	0,00	0,00	0,00	1,27	0,80	-0,34
907	296	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,42	0,14	296	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,42	0,14
	959	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,42	0,14	77	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,42	0,14
908	29	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,37	29	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,37
	597	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,37	651	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,37
909	665	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,10	0,18	665	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,10	0,18
	29	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,10	0,18	651	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,10	0,18
910	961	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,37	961	0,00	0,00	0,00			

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
911	685	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26	685	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26
	684	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26	27	0,00	0,00	0,00	0,29	0,07	0,26
912	686	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,22	686	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,22
	685	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,22	271	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,22
913	966	0,00	0,00	0,00	0,05	0,48	0,24	966	0,00	0,00	0,00	0,05	0,48	0,24
	687	0,00	0,00	0,00	0,05	0,48	0,24	1055	0,00	0,00	0,00	0,05	0,48	0,24
914	1054	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,17	1054	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,17
	348	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,17	965	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,17
915	114	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,37	0,22	114	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,37	0,22
	690	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,37	0,22	964	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,37	0,22
916	968	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	0,00	968	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	0,00
	341	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	0,00	342	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,14	0,00
917	972	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	-0,04	972	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	-0,04
	354	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	-0,04	109	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	-0,04
918	31	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,48	-0,02	31	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,48	-0,02
	264	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,48	-0,02	354	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,48	-0,02
919	278	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,05	278	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,05
	343	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,05	52	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,09	0,05
920	701	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	-0,03	701	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	-0,03
	971	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	-0,03	350	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,04	-0,03
921	33	0,00	0,00	0,00	0,56	0,27	0,20	33	0,00	0,00	0,00	0,56	0,27	0,20
	734	0,00	0,00	0,00	0,56	0,27	0,20	735	0,00	0,00	0,00	0,56	0,27	0,20
922	744	0,00	0,00	0,00	0,38	0,07	0,06	744	0,00	0,00	0,00	0,38	0,07	0,06
	33	0,00	0,00	0,00	0,38	0,07	0,06	735	0,00	0,00	0,00	0,38	0,07	0,06
923	61	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,66	-0,04	61	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,66	-0,04
	495	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,66	-0,04	532	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,66	-0,04
924	782	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08	782	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08
	974	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08	352	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,05	-0,08
925	794	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07	794	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07
	1025	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07	795	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,07
926	112	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,27	-0,10	112	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,27	-0,10
	324	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,27	-0,10	1024	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,27	-0,10
927	1025	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	0,10	1025	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	0,10
	325	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	0,10	326	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	0,10
928	324	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,02	324	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,02
	325	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,02	801	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,02
929	84	0,00	0,00	0,00	0,45	0,18	0,01	84	0,00	0,00	0,00	0,45	0,18	0,01
	797	0,00	0,00	0,00	0,45	0,18	0,01	793	0,00	0,00	0,00	0,45	0,18	0,01
930	805	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,07	-0,04	805	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,07	-0,04
	85	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,07	-0,04	330	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,07	-0,04
931	85	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,53	-0,09	85	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,53	-0,09
	290	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,53	-0,09	326	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,53	-0,09
932	824	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,21	0,08	824	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,21	0,08
	822	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,21	0,08	39	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,21	0,08
933	824	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,09	824	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,09
	39	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,09	830	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,11	0,09
934	808	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07	808	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07
	332	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07	837	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,07
935	333	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10	333	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10
	334	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10	840	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,10
936	842	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,14	842	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,14
	841	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,14	44	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,14
937	335	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14	335	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14
	1056	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14	1059	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14
938	65	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04	65	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04
	549	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04	544	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,08	-0,04
939	865	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,29	865	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,29
	853	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,29	35	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,29
940	76	0,00	0,00	0,00	1,07	2,66	-0,13	76	0,00	0,00	0,00	1,07	2,66	-0,13
	545	0,00	0,00	0,00	1,07	2,66	-0,13	858	0,00	0,00	0,00	1,07	2,66	-0,13
941	865	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	0,13	865	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	0,13
	35	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	0,13	852	0,00	0,00	0,00	0,12	0,32	0,13
942	872	0,00	0,00	0,00	0,23	0,79	-0,30	872	0,00	0,00	0,00	0,23	0,79	-0,30
	871	0,00	0,00	0,00	0,23	0,79	-0,30	299	0,00	0,00	0,00	0,23	0,79	-0,30
943	314	0,00	0,00	0,00	0,77	0,34	0,21	314	0,00	0,00	0,00	0,77	0,34	0,21
	37	0,00	0,00	0,00	0,77	0,34	0,21	981	0,00	0,00	0,00	0,77	0,34	0,21
944	315	0,00	0,00	0,00	0,29	0,15	0,21	315	0,00	0,00	0,00	0,29	0,15	0,21
	977	0,00	0,00	0,00	0,29	0,15	0,21	314	0,00	0,00	0,00	0,29	0,15	0,21
945	317	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,21	317	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,21
	101	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,21	358	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,21
946	268	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,14	268	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,14
	101	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,14	1082	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,14
947	863	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,28	-0,19	863	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,28	-0,19
	297	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,28	-0,19	77	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,28	-0,19
948	102	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,22	102	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,22
	1030	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,22	317	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,22
949	116	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15	116	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15
	102	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15	908	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12	-0,15
950	360	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04	360	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04
	118	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04	1034	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,04
951	910	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,16	910	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,16
	41	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,16	917	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,16
952	913	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,13	913	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,13
	41	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,13	912	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,13
953	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24
	901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24
954	1063	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,07	1063	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,07
	339	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,07	338	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	0,07
955	80	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,17	-0,03	80	0,00	0,00				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
956	1066	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,03	1066	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,03
	287	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,03	80	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,16	-0,03
957	1035	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,26	-0,05	1035	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,26	-0,05
	2	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,26	-0,05	940	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,26	-0,05
958	355	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,12	-0,12	355	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,12	-0,12
	946	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,12	-0,12	89	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,12	-0,12
959	357	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,01	-0,14	357	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,01	-0,14
	949	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,01	-0,14	356	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,01	-0,14
960	985	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,14	985	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,14
	951	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,14	954	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06	0,14
961	952	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,06	-0,06	952	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,06	-0,06
	355	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,06	-0,06	89	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,06	-0,06
962	327	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,06	327	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,06
	957	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,06	81	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,06
963	287	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	-0,05	287	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	-0,05
	938	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	-0,05	80	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,08	-0,05
964	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08
965	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	0,05	320	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	0,05
	329	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	0,05	106	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,16	0,05
966	1086	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,04	1086	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,04
	106	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,04	267	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,04
967	1103	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,30	-0,40	1104	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,18	-0,46
	1102	0,00	0,00	0,00	-0,62	-1,15	-0,45	1105	0,00	0,00	0,00	-0,46	-1,19	-0,50
968	1107	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,22	-0,62	1105	0,00	0,00	0,00	-0,74	-1,25	-0,73
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,08	-0,21	1104	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,16	-0,33
969	1105	0,00	0,00	0,00	-1,54	-0,52	0,48	1097	0,00	0,00	0,00	-1,86	-0,42	0,44
	1102	0,00	0,00	0,00	-1,43	-0,48	0,35	1098	0,00	0,00	0,00	-1,76	-0,38	0,31
970	1108	0,00	0,00	0,00	0,31	0,20	-0,27	1091	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,08	-0,30
	1098	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	-0,37	157	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,13	-0,40
971	1107	0,00	0,00	0,00	-1,59	-0,59	0,92	1096	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,44	0,89
	1105	0,00	0,00	0,00	-1,52	-0,61	0,71	1097	0,00	0,00	0,00	-2,08	-0,46	0,68
972	1109	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,26	0,26	1103	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,23	0,29
	1090	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,21	0,23	1110	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,18	0,26
973	1110	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,13	0,36	1103	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,25	0,38
	1111	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,10	0,36	1102	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,22	0,38
974	1103	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,43	0,34	1109	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,48	0,31
	1104	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,44	0,37	1112	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,49	0,34
975	188	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	0,26	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,29
	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,28	1112	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,20	0,31
976	1114	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,26	1101	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,12	0,32
	1088	0,00	0,00	0,00	0,13	0,25	0,20	188	0,00	0,00	0,00	0,08	0,27	0,26
977	1101	0,00	0,00	0,00	0,09	0,52	0,29	1100	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,44	0,26
	1106	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06	0,32	1107	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,02	0,29
978	1098	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,34	0,04	157	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,05	0,04
	1102	0,00	0,00	0,00	-1,23	-0,36	0,30	1111	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,04	0,30
979	158	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,06	1,12	1096	0,00	0,00	0,00	-1,99	-0,80	1,28
	1099	0,00	0,00	0,00	0,25	0,51	0,66	1107	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,35	0,82
980	1099	0,00	0,00	0,00	0,39	0,10	0,64	1115	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,13	0,60
	158	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,14	0,51	1092	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,37	0,46
981	1116	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,06	0,22	1108	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	0,14
	1097	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,09	0,28	1098	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,20
982	158	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,28	1,68	1117	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1,22
	1096	0,00	0,00	0,00	0,86	0,24	1,51	1116	0,00	0,00	0,00	0,83	0,52	1,05
983	1115	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,51	1100	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,07	0,51
	1114	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,38	1101	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	0,39
984	1090	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,30	0,13	1090	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,30	0,13
	1109	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,30	0,13	1089	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,30	0,13
985	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	0,20	1113	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	0,20
	188	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	0,20	1088	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	0,20
986	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,26	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,26
	1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,26	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,26
987	1106	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	0,33	1106	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	0,33
	1112	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	0,33	1104	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,27	0,33
988	1099	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,39	1099	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,39
	1115	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,39	1100	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,39
989	1099	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,51	0,38	1099	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,51	0,38
	1100	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,51	0,38	1107	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,51	0,38
990	1117	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,60	1,24	1117	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,60	1,24
	1092	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,60	1,24	158	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,60	1,24
991	1096	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,50	1096	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,50
	1097	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,50	1116	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,03	0,50
992	1121	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	-0,24	1125	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	-0,24
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,18	-0,13	1126	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,07	-0,13
993	1131	0,00	0,00	0,00	0,14	0,25	-0,14	1130	0,00	0,00	0,00	0,11	0,35	-0,18
	1128	0,00	0,00	0,00	0,25	0,41	-0,19	1129	0,00	0,00	0,00	0,21	0,51	-0,23
994	1133	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,02	-0,04	1134	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,03	-0,04
	1132	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,04	-0,02	1135	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,04	-0,02
995	1133	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,06	1136	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-0,07
	1134	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,03	-0,06	1131	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	-0,07
996	1137	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,09	-0,06	1138	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,19	-0,04
	1123	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,13	0,02	1124	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,23	0,03
997	1127	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,01	0,00	1139	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,09	0,16
	1138	0,00	0,00	0,00	-1,12	-0,06	-0,07	1120	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,04	0,10
998	181	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,11	-0,09	1118	0,00	0,00	0,00	0,62	0,29	-0,89
	1093	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,97	0,11	1140	0,00	0,00	0,00	1,11	0,43	-0,69
999	1118	0,00	0,00	0,00	-1,90	-0,34	0,01	1124	0,00	0,00	0,00	-1,32	-0,29	0,00
	1119	0,00	0,00	0,00	-1,83	-0,32	0,12	1138	0,00	0,00	0,00	-1,25	-0,28	0,10</

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1001	1138	0,00	0,00	0,00	-0,89	-0,04	-0,03	1137	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,01	-0,06
	1127	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,05	-0,03	1126	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,08	-0,05
1002	1128	0,00	0,00	0,00	0,26	0,76	-0,44	1129	0,00	0,00	0,00	0,10	0,76	-0,35
	172	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,94	-0,39	1094	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,94	-0,29
1003	1134	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,11	-0,11	1128	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	-0,21
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,20	-0,09	1121	0,00	0,00	0,00	0,08	0,31	-0,19
1004	1135	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,11	-0,03	1134	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,09	-0,05
	1123	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,07	-0,02	1122	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,05	-0,05
1005	1136	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,07	1095	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,06
	1131	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	-0,09	1130	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	-0,08
1006	1140	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	0,05	1140	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	0,05
	1119	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	0,05	1118	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	0,05
1007	1140	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,23	0,03	1140	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,23	0,03
	1120	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,23	0,03	1119	0,00	0,00	0,00	-0,79	-0,23	0,03
1008	1119	0,00	0,00	0,00	-1,60	-0,51	0,15	1119	0,00	0,00	0,00	-1,60	-0,51	0,15
	1120	0,00	0,00	0,00	-1,60	-0,51	0,15	1138	0,00	0,00	0,00	-1,60	-0,51	0,15
1009	1124	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,24	0,25	1124	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,24	0,25
	1141	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,24	0,25	181	0,00	0,00	0,00	-1,05	-0,24	0,25
1010	1135	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,33	-0,08	1135	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,33	-0,08
	1124	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,33	-0,08	1123	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,33	-0,08
1011	1118	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,59	-0,29	1118	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,59	-0,29
	1124	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,59	-0,29	181	0,00	0,00	0,00	-1,82	-0,59	-0,29
1012	1137	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,09	1137	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,09
	1126	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,09	1122	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,07	-0,09
1013	1121	0,00	0,00	0,00	0,48	0,64	-0,51	1121	0,00	0,00	0,00	0,48	0,64	-0,51
	1125	0,00	0,00	0,00	0,48	0,64	-0,51	172	0,00	0,00	0,00	0,48	0,64	-0,51
1014	1121	0,00	0,00	0,00	0,75	1,13	-0,21	1121	0,00	0,00	0,00	0,75	1,13	-0,21
	172	0,00	0,00	0,00	0,75	1,13	-0,21	1128	0,00	0,00	0,00	0,75	1,13	-0,21
1015	1131	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09	1131	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09
	1134	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09	1128	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	-0,09
1016	1137	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,15	-0,03	1137	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,15	-0,03
	1122	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,15	-0,03	1123	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,15	-0,03
1017	1152	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	0,15	1151	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,25
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,19	0,12	1150	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	0,22
1018	248	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	-0,06	1149	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,11
	1145	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,08	-0,10	1150	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,10	-0,14
1019	1145	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	-0,16	1150	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	-0,17
	247	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	-0,15	1148	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,03	-0,16
1020	1150	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,20	1151	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,14
	1148	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,04	-0,19	249	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,04	-0,13
1021	249	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,15	1151	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07	-0,03
	1146	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,09	-0,29	1152	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,02	-0,17
1022	248	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,12	-0,21	1147	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,02
	1149	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,11	-0,30	1152	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,11
1023	250	0,00	0,00	0,00	0,54	0,06	0,01	250	0,00	0,00	0,00	0,54	0,06	0,01
	1152	0,00	0,00	0,00	0,54	0,06	0,01	1146	0,00	0,00	0,00	0,54	0,06	0,01
1024	1147	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,70	-0,24	1147	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,70	-0,24
	1152	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,70	-0,24	250	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,70	-0,24
1025	1156	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	-0,19	1160	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,19
	1157	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,14	-0,11	1161	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,04	-0,11
1026	1166	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	-0,10	1165	0,00	0,00	0,00	0,08	0,28	-0,13
	1163	0,00	0,00	0,00	0,19	0,34	-0,14	1164	0,00	0,00	0,00	0,17	0,42	-0,17
1027	1168	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,02	-0,02	1169	0,00	0,00	0,00	-0,34	-0,02	-0,02
	1167	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,03	0,00	1170	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,03	0,00
1028	1168	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,04	1171	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01	-0,04
	1169	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,03	-0,04	1166	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03	-0,04
1029	1172	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,15	-0,06	1173	0,00	0,00	0,00	-0,94	-0,27	-0,05
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,15	0,03	1159	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,27	0,04
1030	1162	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,03	-0,06	1174	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,13	0,13
	1173	0,00	0,00	0,00	-1,16	-0,11	-0,15	1155	0,00	0,00	0,00	-1,16	0,05	0,03
1031	251	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,04	-0,37	1153	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,18
	1142	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,07	-0,29	1175	0,00	0,00	0,00	0,33	0,03	-0,10
1032	1153	0,00	0,00	0,00	-1,91	-0,29	-0,09	1159	0,00	0,00	0,00	-1,09	-0,21	-0,07
	1154	0,00	0,00	0,00	-1,97	-0,50	0,00	1173	0,00	0,00	0,00	-1,15	-0,43	0,02
1033	1176	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,06	0,00	1167	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,03	0,00
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,02	0,04	1170	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,06	0,05
1034	1173	0,00	0,00	0,00	-0,86	-0,08	-0,07	1172	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,04	-0,07
	1162	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	-0,07	1161	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,04	-0,07
1035	1163	0,00	0,00	0,00	0,21	0,64	-0,34	1164	0,00	0,00	0,00	0,08	0,64	-0,27
	244	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,81	-0,29	1143	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,81	-0,22
1036	1169	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,08	-0,07	1163	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,18	-0,15
	1157	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,15	-0,06	1156	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	-0,15
1037	1170	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,08	0,00	1169	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,07	-0,03
	1158	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,04	0,00	1157	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,03	-0,02
1038	1171	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	-0,05	1144	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	-0,04
	1166	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	-0,06	1165	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	-0,06
1039	1175	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,22	1175	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,22
	1154	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,22	1153	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	-0,22
1040	1175	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,22	-0,04	1175	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,22	-0,04
	1155	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,22	-0,04	1154	0,00	0,00	0,00	-0,39	-0,22	-0,04
1041	1154	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,59	0,03	1154	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,59	0,03
	1155	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,59	0,03	1173	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,59	0,03
1042	1159	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,06	0,03	1159	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,06	0,03
	1176	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,06	0,03	251	0,00	0,00	0,00	-1,01	-0,06	0,03
1043	1170	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,29	-0,04	1170	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,29	-0,04
	1159	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,29	-0,04	1158	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,29	-0,04
1044	1153	0,00	0,00	0,00	-1,46	-0,03	-0,09	1153	0,00	0,00	0,00	-1,46	-0,03	-0,09
	1159	0,00	0,00	0,00	-1,46</									

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1046	1156	0,00	0,00	0,00	0,34	0,54	-0,41	1156	0,00	0,00	0,00	0,34	0,54	-0,41
	1160	0,00	0,00	0,00	0,34	0,54	-0,41	244	0,00	0,00	0,00	0,34	0,54	-0,41
1047	1156	0,00	0,00	0,00	0,58	0,95	-0,15	1156	0,00	0,00	0,00	0,58	0,95	-0,15
	244	0,00	0,00	0,00	0,58	0,95	-0,15	1163	0,00	0,00	0,00	0,58	0,95	-0,15
1048	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06	1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,06
1049	1172	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,09	-0,02	1172	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,09	-0,02
	1157	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,09	-0,02	1158	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,09	-0,02
1050	1178	0,27	-0,83	0,33	0,00	-0,05	-0,03	1179	0,02	-2,12	0,16	-0,07	-0,08	-0,01
	273	-0,23	-0,92	0,41	-0,09	-0,32	-0,01	2	-0,49	-2,22	0,23	-0,16	-0,35	0,01
1051	1180	0,17	-0,27	0,05	0,02	0,22	-0,04	1181	0,04	-0,85	0,35	0,06	0,23	-0,04
	1177	-0,06	-0,31	0,10	0,02	0,19	-0,04	1178	-0,18	-0,89	0,39	0,06	0,19	-0,04
1052	1181	0,04	-0,83	0,35	0,06	0,25	-0,04	1182	-0,07	-1,44	0,10	0,02	0,24	-0,05
	1178	0,04	-0,83	0,37	0,05	0,16	-0,04	1179	-0,08	-1,44	0,11	0,02	0,14	-0,04
1053	1183	0,11	-1,05	0,03	0,02	0,13	-0,04	1184	0,15	-0,80	0,32	0,06	0,15	-0,03
	1180	-0,14	-1,10	0,08	0,02	0,23	-0,04	1181	-0,09	-0,84	0,37	0,06	0,24	-0,04
1054	1184	-0,09	-0,96	0,37	0,06	0,16	-0,04	1185	0,00	-0,60	0,04	0,02	0,15	-0,03
	1181	-0,01	-0,94	0,38	0,05	0,22	-0,03	1182	0,06	-0,59	0,06	0,01	0,20	-0,03
1055	3	-0,41	-1,97	0,26	-0,06	-0,29	-0,05	1186	-0,16	-0,73	0,23	-0,04	-0,31	-0,06
	1183	-0,19	-1,92	0,21	-0,03	-0,07	-0,03	1184	0,06	-0,68	0,20	0,00	-0,09	-0,04
1056	1186	-0,06	-0,87	0,14	-0,05	-0,35	-0,08	4	0,14	0,09	0,02	-0,07	-0,40	-0,08
	1184	-0,11	-0,89	0,26	-0,01	-0,13	-0,05	1185	0,08	0,07	0,14	-0,03	-0,17	-0,05
1057	1188	-0,45	-0,28	1,76	-0,04	-0,01	-0,13	1189	-0,32	0,35	1,08	0,38	0,13	0,00
	274	-0,25	-0,24	1,24	-0,05	-0,25	-0,21	49	-0,12	0,39	0,56	-0,02	-0,10	-0,08
1058	1190	-0,30	-4,07	0,22	0,02	-0,16	0,02	1191	0,36	-0,77	1,30	-0,10	-0,05	0,00
	1187	-0,48	-4,11	0,31	0,01	-0,10	-0,08	1188	0,18	-0,81	1,39	-0,02	0,00	-0,10
1059	1191	-0,63	-0,97	1,29	-0,13	-0,06	-0,06	1192	-0,10	1,72	0,15	0,41	0,11	-0,08
	1188	-0,34	-0,91	1,78	-0,04	0,00	-0,07	1189	0,20	1,78	0,65	0,36	0,03	-0,08
1060	50	-1,29	-7,21	0,62	-0,02	-0,09	-0,06	1193	0,06	-0,47	1,89	-0,17	-0,86	-0,04
	1190	-0,79	-7,11	0,42	-0,01	-0,31	0,08	1191	0,56	-0,37	1,69	-0,08	0,08	0,10
1061	1193	-0,10	-0,31	0,43	-0,17	-0,86	0,22	51	0,67	3,53	-0,41	0,00	-0,01	0,11
	1191	-0,59	-0,41	1,67	-0,10	0,08	-0,07	1192	0,17	3,43	0,84	0,41	0,07	-0,19
1062	1195	0,13	0,09	-0,03	0,06	0,34	-0,07	1196	0,15	0,15	-0,04	0,01	0,35	-0,10
	275	0,03	0,07	0,01	0,16	0,78	0,10	276	0,04	0,13	0,00	0,08	0,39	0,08
1063	1196	0,04	0,12	-0,15	0,03	0,36	-0,14	1197	0,09	0,37	-0,20	-0,03	0,38	-0,19
	276	0,06	0,12	-0,09	0,08	0,39	0,12	277	0,11	0,37	-0,14	-0,04	-0,18	0,07
1064	1197	-0,14	0,38	-0,43	-0,03	0,38	-0,25	1189	-0,13	0,45	-0,45	0,37	0,55	-0,20
	277	0,04	0,41	-0,29	-0,04	-0,18	0,08	49	0,05	0,49	-0,31	-0,19	-0,97	0,13
1065	1198	0,05	0,25	-0,12	-0,01	0,41	-0,02	1199	0,03	0,19	-0,22	-0,05	0,33	-0,05
	1194	0,04	0,24	0,11	-0,02	0,45	0,04	1195	0,03	0,19	0,01	0,08	0,42	0,00
1066	1199	0,21	0,20	-0,12	-0,03	0,34	-0,04	1200	0,19	0,14	-0,14	-0,04	0,36	-0,09
	1195	0,13	0,18	-0,02	0,08	0,42	-0,03	1196	0,11	0,13	-0,03	0,01	0,36	-0,08
1067	1200	0,22	0,14	0,05	-0,06	0,36	-0,08	1201	0,32	0,63	0,16	0,01	0,40	-0,09
	1196	0,00	0,10	-0,14	0,03	0,37	-0,11	1197	0,10	0,59	-0,04	-0,03	0,39	-0,12
1068	1201	-0,28	0,51	0,06	-0,03	0,39	-0,06	1192	-0,14	1,25	-0,07	0,45	0,52	-0,03
	1197	-0,06	0,55	-0,27	-0,03	0,39	-0,16	1189	0,09	1,30	-0,39	0,39	0,64	-0,13
1069	16	0,13	0,78	-0,29	0,30	1,51	-0,52	1202	-0,02	0,02	-0,57	-0,04	-0,20	-0,45
	1198	0,18	0,79	0,10	-0,07	0,11	0,09	1199	0,03	0,03	-0,17	-0,01	0,52	0,17
1070	1202	0,01	0,00	-0,05	-0,04	-0,20	-0,14	1203	0,02	0,05	-0,16	0,01	0,05	-0,07
	1199	0,20	0,04	-0,07	0,00	0,52	-0,14	1200	0,21	0,09	-0,18	-0,06	0,26	-0,06
1071	1203	0,03	0,05	-0,02	0,01	0,05	-0,07	1204	0,04	0,11	-0,04	-0,08	-0,41	0,00
	1200	0,23	0,09	0,01	-0,08	0,26	-0,05	1201	0,24	0,15	-0,01	0,07	0,69	0,02
1072	1204	0,01	0,12	1,04	-0,08	-0,41	0,36	51	0,52	2,67	1,10	0,41	2,04	0,28
	1201	-0,39	0,04	-0,11	0,02	0,68	-0,29	1192	0,12	2,59	-0,05	0,28	-0,30	-0,37
1073	1206	-0,01	0,00	-0,21	0,10	-0,01	-0,37	1207	-0,02	-0,08	-0,28	0,25	0,05	-0,26
	278	-0,02	-0,01	-0,21	0,05	0,27	-0,15	279	-0,03	-0,08	-0,28	-0,04	-0,19	-0,04
1074	1207	0,10	-0,07	-0,25	0,23	0,05	-0,17	1208	0,09	-0,15	-0,26	0,15	0,13	-0,06
	279	0,00	-0,09	-0,24	-0,04	-0,19	-0,10	280	-0,02	-0,17	-0,26	-0,08	-0,42	0,01
1075	1208	0,10	-0,25	-0,17	0,13	0,12	-0,02	1209	0,24	0,49	-0,34	0,03	0,22	0,01
	280	0,14	-0,24	-0,19	-0,08	-0,42	-0,02	53	0,29	0,49	-0,36	-0,11	-0,55	0,01
1076	1210	-0,05	0,16	0,02	-1,56	-1,27	-0,18	1211	-0,06	0,11	-0,24	0,59	0,38	-0,29
	1205	0,02	0,17	-0,09	-0,31	0,95	-0,15	1206	0,01	0,13	-0,35	0,01	-0,25	-0,27
1077	1211	-0,02	0,12	-0,23	0,39	0,34	-0,09	1212	-0,06	-0,06	-0,34	0,54	0,59	0,05
	1206	0,04	0,13	-0,26	0,05	-0,24	-0,33	1207	0,01	-0,05	-0,37	0,24	0,04	-0,20
1078	1212	-0,02	-0,06	-0,31	0,54	0,59	0,00	1213	-0,05	-0,20	-0,36	0,40	0,75	0,10
	1207	0,10	-0,03	-0,33	0,23	0,04	-0,15	1208	0,07	-0,18	-0,39	0,15	0,10	-0,04
1079	1213	0,10	-0,17	-0,27	0,47	0,76	0,08	1214	0,07	-0,32	-0,01	-0,02	0,70	0,11
	1208	-0,08	-0,21	-0,29	0,12	0,10	0,01	1209	-0,11	-0,35	-0,03	0,03	0,19	0,03
1080	54	0,13	0,50	0,06	-0,08	-0,39	0,84	1215	0,10	0,31	-0,08	0,67	3,36	1,09
	1210	0,04	0,48	-0,20	-1,23	0,38	-0,55	1211	0,01	0,29	-0,34	0,46	-0,28	-0,29
1081	1215	0,08	0,31	-0,25	0,67	3,36	0,34	1216	0,02	-0,02	-0,27	0,48	2,42	0,10
	1211	0,03	0,30	-0,33	0,26	-0,32	0,27	1212	-0,04	-0,03	-0,35	0,58	0,77	0,03
1082	1216	0,00	-0,01	-0,28	0,48	2,42	0,01	1217	-0,07	-0,35	-0,28	0,56	2,78	-0,21
	1212	-0,02	-0,01	-0,32	0,58	0,77	0,09	1213	-0,09	-0,35	-0,32	0,30	0,21	-0,13
1083	1217	-0,12	-0,33	-0,24	0,56	2,78	-1,04	55	-0,24	-0,96	-0,17	-0,42	-2,10	-1,09
	1213	0,02	-0,30	-0,24	0,37	0,22	0,66	1214	-0,11	-0,93	-0,17	0,17	1,68	0,61
1084	1219	0,20	-0,54	0,33	0,07	0,03	-0,26	1220	0,96	3,21	-1,27	0,04	0,13	-0,23
	281	0,53	-0,48	0,44	0,00	0,02	-0,09	57	1,29	3,28	-1,17	-0,10	-0,52	-0,06
1085	1221	-0,04	-0,64	-0,03	-0,75	-0,66	-0,13	1222	0,19	0,51	-0,29	0,39	0,37	-0,16
	1218	0,20	-0,59	-0,09	-0,21	0,52	-0,16	1219	0,43	0,56	-0,35	0,05	-0,15	-0,19
1086	1222	-0,01	0,53	-0,03	0,35	0,36	0,00	1223	0,29	2,03	0,11	-0,08	0,56	0,00
	1219	-0,24	0,48	-0,17	0,04	-0,16	-0,21	1220	0,06	1,98	-0,02	0,02	0,06	-0,21
1087	58	0,02	-1,08	-0,42	-0,04	-0,18	0,48	1224	0,24	0,05	0,07	0,45	2,26	0,61
	1221	0,07	-1,07	-0,57	-0,57	0,25	-0,30	1222	0,29	0,06	-0,08	0,30	-0,06	-0,17
1088	1224	-0,16	0,45	0,58	0,45	2,26	0,06	59	0,17	2,09	0,02	0,19	0,95	0,03
	1222	-0,26	0,43	0,18	0,27	-0,07	0,18	1223	0,07	2,07	-0,38	-0,02	0,85	0,14
1089	1226	0,34	-0,24	-0,92	0,32	1,40	0,15	1227	0,32	-0,32	-0,73	-0,07	1,62	0,01
	282	0,25	-0,25	-0,73	0,59	2,95	0,00	61						

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1091	1229	0,50	0,32	-1,16	0,16	0,30	0,04	1230	-0,10	-2,69	-0,22	0,08	0,01	0,25
	1226	0,09	0,24	-1,02	0,33	1,45	0,03	1227	-0,51	-2,78	-0,08	-0,06	1,65	0,24
1092	62	0,99	5,04	-0,44	-0,04	-0,18	-0,32	1231	0,01	0,18	-1,01	0,09	0,43	-0,32
	1228	0,42	4,93	-0,26	0,01	0,66	-0,18	1229	-0,56	0,07	-0,83	0,08	-0,22	-0,19
1093	1231	0,01	0,19	-0,88	0,09	0,43	-1,10	63	-0,97	-4,74	-0,45	-0,93	-4,63	-1,17
	1229	0,51	0,29	-0,80	0,06	-0,22	0,56	1230	-0,48	-4,64	-0,37	0,25	0,85	0,49
1094	1233	0,02	0,01	-0,70	0,37	1,60	0,19	1234	0,02	-0,01	-0,19	-0,09	1,83	0,03
	283	0,11	0,03	-0,69	0,68	3,40	-0,03	65	0,10	0,01	-0,18	0,72	3,60	-0,19
1095	1235	-0,05	1,27	-0,16	-0,03	0,46	-0,15	1236	-0,35	-0,22	-1,01	0,20	0,30	0,01
	1232	0,38	1,36	-0,06	-0,05	1,76	0,03	1233	0,09	-0,13	-0,91	0,36	1,64	0,18
1096	1236	0,34	-0,05	-1,07	0,18	0,30	0,05	1237	0,06	-1,46	-0,15	0,09	-0,05	0,30
	1233	-0,12	-0,14	-0,99	0,38	1,65	0,05	1234	-0,40	-1,55	-0,06	-0,07	1,90	0,29
1097	66	0,73	3,13	-0,44	-0,06	-0,31	-0,34	1238	0,07	-0,20	-0,69	0,07	0,37	-0,35
	1235	0,39	3,06	-0,44	0,02	0,70	-0,19	1236	-0,27	-0,27	-0,68	0,08	-0,30	-0,20
1098	1238	-0,02	-0,13	-0,93	0,07	0,37	-1,24	67	-0,65	-3,26	-0,35	-1,07	-5,37	-1,33
	1236	0,36	-0,05	-0,74	0,06	-0,30	0,66	1237	-0,27	-3,19	-0,16	0,28	0,91	0,57
1099	1240	0,13	-0,24	-0,61	0,16	1,23	-0,01	1241	0,26	0,42	-0,50	-0,02	1,34	-0,16
	284	0,22	-0,23	-0,61	0,31	1,57	-0,05	69	0,35	0,44	-0,50	0,30	1,51	-0,20
1100	1242	-0,08	1,36	-0,13	-0,01	1,08	-0,10	1243	-0,38	-0,12	-1,04	0,13	1,04	-0,08
	1239	0,42	1,46	-0,07	-0,02	1,31	-0,03	1240	0,13	-0,01	-0,98	0,17	1,25	0,00
1101	1243	0,38	0,07	-1,04	0,12	1,03	-0,02	1244	0,08	-1,39	-0,12	0,00	1,04	0,01
	1240	-0,12	-0,03	-1,00	0,17	1,25	-0,08	1241	-0,41	-1,49	-0,08	-0,03	1,32	-0,05
1102	70	0,76	3,23	-0,45	0,17	0,83	-0,20	1245	0,09	-0,10	-0,71	0,19	0,96	-0,07
	1242	0,37	3,16	-0,40	0,00	1,12	-0,17	1243	-0,29	-0,18	-0,66	0,11	0,96	-0,05
1103	1245	-0,10	0,06	-0,71	0,19	0,96	-0,14	71	-0,77	-3,27	-0,45	0,09	0,47	-0,02
	1243	0,30	0,14	-0,66	0,11	0,96	-0,02	1244	-0,37	-3,19	-0,40	0,02	1,14	0,10
1104	1247	0,21	-0,06	-0,98	0,19	1,33	-0,04	1248	0,09	-0,63	-0,43	-0,01	1,48	-0,19
	285	0,16	-0,07	-0,82	0,36	1,81	0,02	73	0,05	-0,64	-0,28	0,30	1,48	-0,14
1105	1249	0,06	2,61	-0,23	-0,01	1,10	-0,12	1250	-0,50	-0,18	-1,26	0,13	1,07	-0,09
	1246	0,53	2,71	-0,08	-0,03	1,45	-0,04	1247	-0,03	-0,09	-1,12	0,19	1,36	0,00
1106	1250	0,50	0,08	-1,28	0,13	1,07	-0,03	1251	-0,05	-2,69	-0,23	0,00	1,07	0,00
	1247	0,01	-0,01	-1,13	0,19	1,36	-0,09	1248	-0,55	-2,79	-0,08	-0,02	1,42	-0,06
1107	74	0,99	4,84	-0,49	0,15	0,76	-0,21	1252	0,01	-0,07	-0,99	0,18	0,92	-0,08
	1249	0,47	4,74	-0,37	0,00	1,16	-0,19	1250	-0,51	-0,18	-0,87	0,11	0,99	-0,06
1108	1252	0,00	-0,06	-1,07	0,18	0,92	-0,15	75	-0,96	-4,89	-0,45	0,09	0,44	-0,03
	1250	0,54	0,04	-0,89	0,11	0,99	-0,03	1251	-0,43	-4,78	-0,27	0,02	1,17	0,09
1109	1254	-0,35	-0,11	-0,06	-0,11	-0,20	0,01	1255	0,59	-0,21	-0,03	0,31	0,95	0,03
	286	0,04	-0,03	0,25	-0,05	-0,26	-0,13	77	0,18	0,66	0,27	-0,20	-1,01	-0,11
1110	1256	-0,35	-2,67	-0,03	-0,01	0,29	-0,04	1257	0,07	-0,57	-0,29	0,05	-0,08	-0,03
	1253	-0,10	-2,62	0,03	0,00	-0,18	-0,01	1254	0,32	-0,52	-0,23	-0,02	0,15	-0,01
1111	1257	-0,16	-0,63	-0,81	0,07	-0,08	0,01	1258	0,20	1,14	-0,28	0,04	0,83	-0,03
	1254	-0,47	-0,69	-0,46	-0,04	0,15	0,04	1255	-0,12	1,08	0,08	-0,05	-0,84	-0,01
1112	78	-0,12	-2,23	-0,15	0,14	0,69	-0,14	1259	0,21	-0,55	0,53	0,08	0,39	-0,14
	1256	0,04	-2,20	-0,67	-0,04	0,14	-0,06	1257	0,38	-0,52	0,00	0,12	0,27	-0,06
1113	1259	-0,09	-0,23	-0,76	0,08	0,39	-0,24	79	0,23	1,34	-0,33	0,19	0,97	-0,22
	1257	-0,16	-0,25	-0,53	0,14	0,27	-0,01	1258	0,15	1,33	-0,10	-0,32	-0,94	0,01
1114	1261	-0,09	0,23	-0,18	0,00	-0,07	-0,06	1262	-0,14	0,00	-0,33	-0,03	-0,08	-0,05
	287	0,02	0,25	-0,20	-0,03	-0,14	0,03	288	-0,03	0,02	-0,35	-0,05	-0,26	0,03
1115	1262	0,18	0,04	-0,32	-0,02	-0,08	-0,04	1263	0,14	-0,18	-0,15	-0,05	-0,11	-0,05
	288	0,03	0,01	-0,35	-0,05	-0,26	0,01	289	-0,01	-0,21	-0,17	-0,06	-0,32	0,00
1116	1263	0,32	-0,16	-0,21	-0,04	-0,11	-0,03	1264	0,30	-0,25	0,15	-0,06	-0,14	-0,04
	289	0,01	-0,22	-0,18	-0,06	-0,32	-0,02	81	-0,01	-0,31	0,18	-0,06	-0,30	-0,03
1117	1265	-0,54	1,09	0,14	0,02	0,06	-0,08	1266	-0,59	0,84	-0,44	0,04	0,05	-0,08
	1260	-0,16	1,16	0,22	0,01	-0,03	-0,05	1261	-0,21	0,92	-0,36	-0,01	-0,06	-0,05
1118	1266	-0,24	0,88	-0,67	0,04	0,05	-0,07	1267	-0,43	-0,08	-0,95	0,01	0,04	-0,07
	1261	0,07	0,94	-0,32	0,00	-0,06	-0,05	1262	-0,12	-0,02	-0,60	-0,03	-0,09	-0,04
1119	1267	0,47	0,08	-0,95	0,02	0,04	-0,07	1268	0,27	-0,89	-0,66	-0,02	0,00	-0,07
	1262	0,17	0,02	-0,59	-0,02	-0,09	-0,04	1263	-0,02	-0,94	-0,30	-0,05	-0,11	-0,04
1120	1268	0,69	-0,84	-0,41	-0,01	0,01	-0,06	1269	0,65	-1,01	0,24	-0,01	-0,01	-0,05
	1263	0,22	-0,93	-0,36	-0,04	-0,11	-0,04	1264	0,18	-1,10	0,29	-0,06	-0,13	-0,03
1121	82	0,01	3,27	0,24	0,03	0,13	-0,03	1270	-0,16	2,43	-1,24	0,07	0,33	-0,04
	1265	-0,67	3,13	0,71	0,03	0,10	-0,11	1266	-0,84	2,29	-0,77	0,03	0,01	-0,12
1122	1270	0,36	2,32	-1,26	0,07	0,33	-0,12	1271	-0,10	0,02	-1,55	0,04	0,19	-0,13
	1266	-0,05	2,24	-1,00	0,03	0,01	-0,05	1267	-0,51	-0,07	-1,28	0,01	0,03	-0,05
1123	1271	0,08	-0,02	-1,53	0,04	0,19	-0,13	1272	-0,38	-2,33	-1,26	0,01	0,03	-0,13
	1267	0,53	0,07	-1,29	0,02	0,04	-0,05	1268	0,07	-2,24	-1,01	-0,01	0,06	-0,05
1124	1272	0,10	-2,43	-1,21	0,01	0,03	-0,05	83	-0,10	-3,42	0,22	0,07	0,37	-0,04
	1268	0,88	-2,27	-0,76	0,00	0,06	-0,12	1269	0,68	-3,27	0,66	-0,04	-0,17	-0,12
1125	1274	0,23	0,31	-1,76	-0,07	-0,12	-0,31	1275	0,14	-0,17	-0,99	0,36	0,97	-0,26
	290	0,29	0,32	-1,24	0,01	0,05	-0,16	85	0,20	-0,16	-0,47	-0,26	-1,32	-0,12
1126	1276	0,06	3,52	-0,24	0,08	-0,77	-0,01	1277	-0,54	0,52	-1,53	-0,41	-0,46	-0,02
	1273	0,61	3,63	-0,24	-0,03	-0,09	-0,28	1274	0,01	0,63	-1,53	-0,04	0,05	-0,28
1127	1277	0,68	0,80	-1,72	-0,46	-0,47	-0,24	1278	0,15	-1,85	-0,30	0,70	0,32	-0,19
	1274	0,03	0,67	-1,98	-0,04	0,06	-0,22	1275	-0,50	-1,98	-0,56	0,06	-0,52	-0,17
1128	86	1,47	7,13	-0,80	-0,25	-1,25	-0,03	1279	0,13	0,44	-1,55	-0,55	-2,76	0,00
	1276	0,79	7,00	-0,70	0,02	-1,08	0,18	1277	-0,55	0,30	-1,46	-0,35	-0,15	0,21
1129	1279	-0,02	0,54	-0,70	-0,55	-2,76	0,57	87	-0,99	-4,30	-0,12	-0,28	-1,39	0,47
	1277	0,56	0,66	-1,66	-0,40	-0,16	-0,16	1278	-0,40	-4,19	-1,07	0,70	0,29	-0,26
1130	1282	-0,07	2,07	-0,17	0,00	0,03	-0,08	1283	-0,22	1,35	-1,21	0,00	0,00	-0,07
	1280	0,29	2,14	0,04	-0,01	0,14	-0,05	1281	0,14	1,42	-1,00	0,02	0,09	-0,03
1131	90	0,87	4,25	-0,71	0,03	0,16	-0,15	91	0,40	1,91	-1,40	0,00	-0,01	-0,15
	1282	0,37	4,15	-0,27	-0,01	0,01	-0,07	1283	-0,10	1,81	-0,96	0,00	0,00	-0,06
1132	1285	0,04	0,00	0,22	0,18	0,21	-0,07	1286	0,17	0,67	0,00	-0,33	-0,56	-0,10
	291	0,16	0,02	0,04	0,16	0,80	0,13	93	0,29	0,69	-0,17	0,21	1,03	0,10
1133	1287	-0,04	-0,04	0,04	0,09	-0,30	-0,14	1288	-0,04	-0,01	-0,17	-0,10	-0,04	-0,13
	1284	0,09	-0,02	-0,06	-0,05	0,36	-0,13	1285	0,10	0,01	-0,26	0,17	0,09	-0,12
1134	1288	0,06	-0,01	-0,07	0,12	0,00	-0,16	1289	0,07	0,04	0,20	0,08	-0,04	-0,05
	1285	-0,12	-0,04	-0,18	0,16	0,09	-0,20	1286	-0,11					

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1136	130	-0,06	-0,11	0,02	-0,02	-0,12	0,01	95	-0,15	-0,59	0,13	0,04	-0,05	-0,02
	1288	0,00	-0,10	-0,10	0,04	-0,08	-0,03	1289	-0,10	-0,58	0,00	0,10	-0,01	-0,05
1137	1291	0,04	0,06	-1,18	0,21	0,28	-0,12	1292	-0,03	-0,29	-0,90	-0,32	-0,89	-0,11
	292	0,14	0,08	-0,39	0,16	0,78	0,19	96	0,07	-0,27	-0,10	0,23	1,17	0,19
1138	1293	-0,07	0,98	-0,22	0,02	-0,22	-0,21	1294	-0,23	0,19	-0,87	0,12	0,04	-0,15
	1290	0,22	1,03	0,00	-0,02	0,41	-0,13	1291	0,07	0,25	-0,64	0,15	0,03	-0,08
1139	1294	0,19	0,30	-1,27	0,12	0,04	-0,13	1295	0,02	-0,52	-0,59	-0,09	-0,55	-0,08
	1291	-0,06	0,25	-1,01	0,16	0,03	-0,16	1292	-0,22	-0,57	-0,33	-0,01	0,62	-0,11
1140	97	0,59	2,46	-0,41	-0,39	-1,95	0,42	1296	0,19	0,43	-0,54	0,09	0,46	0,34
	1293	0,30	2,40	-0,45	0,11	0,26	-0,31	1294	-0,11	0,37	-0,57	0,03	-0,40	-0,38
1141	1296	0,03	0,57	-0,79	0,09	0,46	-0,02	98	-0,28	-0,98	-0,49	-0,08	-0,39	-0,07
	1294	0,18	0,60	-0,97	0,04	-0,40	-0,04	1295	-0,13	-0,95	-0,68	0,11	0,48	-0,09
1142	1297	0,02	0,01	0,55	0,11	0,06	0,01	1292	-0,05	-0,34	0,82	0,01	0,07	0,05
	293	-0,09	-0,01	0,31	0,07	0,36	-0,03	96	-0,16	-0,36	0,58	0,08	0,41	0,01
1143	1289	0,05	0,06	0,28	0,02	-0,53	-0,03	1298	-0,02	-0,26	0,59	-0,08	-0,11	-0,01
	1286	-0,01	0,05	0,19	0,01	0,50	-0,01	1297	-0,07	-0,27	0,50	0,12	0,02	0,01
1144	1298	0,02	-0,26	0,68	-0,06	-0,10	-0,03	1295	-0,03	-0,52	0,70	0,14	0,69	-0,08
	1297	0,06	-0,25	0,59	0,10	0,02	-0,05	1292	0,01	-0,52	0,61	-0,16	-0,75	-0,10
1145	95	-0,12	-0,50	0,35	-0,19	-0,95	-0,12	123	-0,09	-0,39	0,59	-0,08	-0,38	-0,14
	1289	-0,08	-0,49	0,30	0,28	0,76	-0,03	1298	-0,06	-0,38	0,53	-0,07	-0,06	-0,06
1146	123	-0,10	-0,38	0,59	-0,08	-0,38	-0,11	98	-0,17	-0,75	0,55	0,06	0,31	-0,09
	1298	-0,03	-0,37	0,62	-0,05	-0,05	-0,06	1295	-0,10	-0,74	0,59	-0,16	-0,84	-0,05
1147	1300	-0,31	0,10	-0,38	0,16	0,60	-0,08	1301	-0,32	0,07	-0,24	0,11	0,52	-0,06
	294	0,01	0,16	-0,37	0,27	1,34	0,16	295	0,01	0,13	-0,24	0,18	0,88	0,17
1148	1301	-0,14	0,08	-0,31	0,13	0,52	-0,09	1302	-0,11	0,20	-0,37	0,01	0,37	-0,10
	295	0,04	0,11	-0,38	0,18	0,88	0,21	296	0,06	0,23	-0,43	0,07	0,33	0,20
1149	1302	-0,16	0,18	-0,43	0,04	0,37	-0,01	1255	-0,12	0,35	-0,61	-0,05	0,38	-0,08
	296	0,07	0,22	-0,42	0,07	0,33	0,11	77	0,11	0,40	-0,61	0,01	0,03	0,04
1150	1303	-0,15	-0,51	-0,05	0,00	0,34	-0,13	1304	-0,10	-0,23	-0,62	0,05	0,31	-0,11
	1299	0,14	-0,45	0,03	-0,04	0,77	-0,03	1300	0,19	-0,18	-0,53	0,19	0,65	-0,01
1151	1304	0,04	-0,18	-0,68	0,06	0,31	-0,10	1305	0,10	0,15	-0,40	0,05	0,29	-0,13
	1300	-0,40	-0,27	-0,72	0,17	0,65	-0,04	1301	-0,34	0,06	-0,44	0,11	0,51	-0,06
1152	1305	-0,04	0,09	-0,41	0,05	0,29	-0,13	1306	0,01	0,32	-0,33	-0,01	0,17	-0,14
	1301	-0,16	0,07	-0,50	0,13	0,51	-0,06	1302	-0,11	0,30	-0,42	0,02	0,44	-0,06
1153	1306	-0,21	0,27	-0,32	-0,02	0,16	-0,09	1258	-0,14	0,66	-0,38	0,16	0,77	-0,04
	1302	-0,16	0,28	-0,49	0,05	0,45	-0,12	1255	-0,08	0,67	-0,54	-0,14	-0,08	-0,08
1154	26	-0,29	0,63	-0,39	0,03	0,13	-0,19	1307	0,11	-0,26	-0,48	0,00	-0,01	-0,16
	1303	0,24	0,62	-0,26	0,00	0,35	-0,11	1304	0,07	-0,27	-0,34	0,05	0,32	-0,08
1155	1307	-0,05	-0,14	-0,41	0,00	-0,01	-0,14	1308	-0,02	0,01	-0,46	0,01	0,03	-0,13
	1304	0,07	-0,12	-0,40	0,06	0,32	-0,12	1305	0,10	0,04	-0,46	0,04	0,25	-0,11
1156	1308	0,00	0,00	-0,46	0,01	0,03	-0,12	1309	0,02	0,09	-0,41	-0,03	-0,13	-0,11
	1305	-0,05	-0,01	-0,47	0,04	0,25	-0,12	1306	-0,03	0,08	-0,42	0,04	0,40	-0,11
1157	1309	-0,01	0,11	0,01	-0,03	-0,14	-0,06	79	0,17	1,02	0,02	0,19	0,97	-0,04
	1306	-0,29	0,06	-0,41	0,03	0,40	-0,14	1258	-0,11	0,96	-0,39	-0,09	-0,51	-0,12
1158	1310	-0,09	0,15	-1,04	0,03	0,29	0,03	1311	-0,11	0,05	-1,21	0,17	0,26	0,07
	297	0,07	0,18	-0,75	0,06	0,31	-0,17	298	0,04	0,08	-0,93	0,16	0,80	-0,13
1159	1311	-0,09	0,08	-1,24	0,14	0,25	0,14	1312	-0,11	-0,03	-1,07	0,30	0,46	0,25
	298	0,01	0,10	-0,90	0,16	0,80	-0,20	299	-0,01	-0,01	-0,73	0,27	1,35	-0,09
1160	1312	-0,16	0,16	-1,24	0,39	0,47	-0,34	1313	-0,28	-0,44	-0,26	-1,45	-3,69	-0,49
	299	-0,25	0,14	-1,27	0,27	1,35	0,63	37	-0,37	-0,45	-0,29	0,65	3,23	0,48
1161	1258	-0,13	0,66	-0,88	0,16	0,76	-0,11	1314	-0,21	0,28	-1,17	0,01	0,10	-0,07
	1255	-0,09	0,67	-0,67	-0,12	-0,07	0,02	1310	-0,16	0,29	-0,97	0,07	0,34	-0,06
1162	1314	-0,04	0,31	-1,03	0,03	0,10	-0,04	1315	-0,08	0,08	-1,06	0,05	-0,05	-0,05
	1310	-0,08	0,31	-0,87	0,04	0,33	0,03	1311	-0,13	0,07	-0,91	0,20	0,39	0,02
1163	1315	-0,13	0,09	-1,11	0,07	-0,05	-0,08	1316	-0,19	-0,24	-0,95	0,16	0,68	-0,16
	1311	-0,10	0,09	-0,94	0,17	0,39	0,06	1312	-0,17	-0,24	-0,78	0,09	-0,63	-0,01
1164	1316	-0,02	-0,22	-1,10	0,14	0,68	-0,15	1317	-0,09	-0,56	-0,75	-1,08	-4,32	-0,08
	1312	0,04	-0,21	-0,96	0,18	-0,62	-0,13	1313	-0,03	-0,54	-0,61	0,10	4,09	-0,06
1165	79	0,17	1,01	-1,15	0,20	0,98	-0,16	1318	0,00	0,15	-1,38	-0,02	-0,11	-0,16
	1258	-0,11	0,96	-0,90	-0,10	-0,51	-0,02	1314	-0,28	0,09	-1,13	0,05	0,29	-0,02
1166	1318	0,04	0,12	-0,84	-0,02	-0,11	-0,11	1319	0,02	0,03	-0,83	-0,02	-0,08	-0,13
	1314	-0,07	0,10	-0,98	0,07	0,29	-0,06	1315	-0,09	0,01	-0,97	0,09	0,16	-0,08
1167	1319	-0,01	0,04	-0,84	-0,02	-0,08	-0,16	1320	-0,02	-0,02	-0,70	0,11	0,54	-0,20
	1315	-0,15	0,02	-1,01	0,11	0,16	-0,07	1316	-0,16	-0,04	-0,88	-0,11	-0,65	-0,11
1168	1320	-0,03	-0,01	-1,33	0,11	0,54	0,01	38	-0,30	-1,34	-1,03	-0,57	-2,84	0,09
	1316	-0,01	-0,01	-1,03	-0,13	-0,66	-0,34	1317	-0,28	-1,33	-0,73	0,47	3,43	-0,26
1169	1322	-0,05	0,06	0,12	0,24	1,46	-0,06	1323	-0,05	0,10	0,16	0,34	1,53	-0,06
	300	0,01	0,08	0,04	0,50	2,52	-0,06	301	0,02	0,11	0,08	0,50	2,49	-0,07
1170	1323	-0,03	0,10	0,19	0,34	1,53	-0,09	1324	-0,03	0,12	0,21	0,34	1,52	-0,07
	301	0,01	0,11	0,09	0,50	2,49	-0,03	302	0,02	0,12	0,11	0,47	2,36	0,00
1171	1324	0,00	0,12	0,23	0,35	1,52	-0,09	1325	-0,01	0,08	0,26	0,32	1,51	-0,06
	302	0,02	0,12	0,12	0,47	2,36	0,02	17	0,01	0,09	0,15	0,43	2,16	0,04
1172	1326	-0,05	-0,20	0,09	0,02	0,74	-0,13	1327	-0,02	-0,06	0,17	0,07	0,75	-0,07
	1321	-0,02	-0,19	-0,08	-0,05	1,62	-0,06	1322	0,01	-0,05	0,00	0,29	1,54	0,00
1173	1327	-0,07	-0,06	0,11	0,09	0,75	-0,06	1328	-0,04	0,06	0,17	0,16	0,76	-0,07
	1322	-0,07	-0,06	0,01	0,26	1,53	-0,05	1323	-0,04	0,06	0,07	0,34	1,53	-0,06
1174	1328	-0,06	0,07	0,16	0,15	0,76	-0,07	1329	-0,07	0,06	0,14	0,20	0,79	-0,08
	1323	-0,04	0,07	0,11	0,34	1,53	-0,07	1324	-0,04	0,07	0,09	0,34	1,52	-0,08
1175	1329	0,03	0,09	0,22	0,19	0,78	-0,09	1330	0,02	0,06	0,21	0,24	0,78	-0,07
	1324	-0,03	0,08	0,10	0,35	1,52	-0,07	1325	-0,04	0,05	0,10	0,31	1,49	-0,05
1176	6	0,00	-0,44	0,09	-0,06	-0,31	-0,09	1331	0,07	-0,06	0,41	-0,02	-0,10	-0,02
	1326	-0,04	-0,45	-0,19	0,03	0,80	-0,15	1327	0,03	-0,07	0,13	0,07	0,73	-0,08
1177	1331	-0,01	-0,02	0,04	-0,02	-0,10	-0,02	1332	0,00	0,03	0,11	0,00	0,01	0,00
	1327	-0,07	-0,03	0,08	0,08	0,73	-0,08	1328	-0,06	0,01	0,15	0,16	0,76	-0,06
1178	1332	0,00	0,03	0,12	0,00	0,01	0,00	1333	0,01	0,07	0,10	0,02	0,10	-0,01
	1328	-0,07	0,01	0,13	0,15	0,76	-0,07	1329	-0,06	0,06	0,12	0,21	0,81	-0,08
1179	1333	-0,11	0,14	0,38	0,02	0,10	0,01	18	-0,14	-0,01	0,00	0,09	0,45	-0,

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1181	1335	0,01	0,08	0,32	0,28	1,36	-0,04	1336	0,01	0,08	0,35	0,26	1,26	-0,03
	304	0,02	0,08	0,27	0,41	2,06	0,06	305	0,02	0,08	0,30	0,39	1,93	0,07
1182	1336	0,01	0,08	0,35	0,27	1,26	-0,04	1337	0,01	0,08	0,36	0,25	1,15	-0,03
	305	0,01	0,08	0,31	0,39	1,93	0,08	306	0,01	0,08	0,31	0,35	1,77	0,09
1183	1337	0,00	0,08	0,39	0,25	1,15	-0,04	1338	0,00	0,08	0,38	0,23	1,00	-0,02
	306	0,01	0,08	0,33	0,35	1,77	0,11	307	0,01	0,09	0,32	0,31	1,57	0,13
1184	1338	-0,01	0,08	0,39	0,23	1,00	-0,04	1339	-0,02	0,05	0,41	0,19	0,85	-0,02
	307	0,01	0,09	0,33	0,31	1,57	0,15	23	0,01	0,06	0,35	0,25	1,27	0,17
1185	1330	-0,02	0,02	0,25	0,24	0,78	-0,07	1340	-0,02	0,03	0,33	0,13	0,74	-0,06
	1325	0,01	0,03	0,11	0,32	1,49	-0,03	1334	0,01	0,03	0,19	0,31	1,43	-0,03
1186	1340	0,01	0,04	0,26	0,14	0,74	-0,08	1341	0,01	0,05	0,35	0,14	0,68	-0,09
	1334	0,00	0,04	0,20	0,31	1,43	-0,02	1335	0,00	0,04	0,29	0,28	1,36	-0,04
1187	1341	0,01	0,05	0,30	0,14	0,68	-0,10	1342	0,01	0,05	0,34	0,13	0,63	-0,10
	1335	0,01	0,05	0,28	0,28	1,36	-0,03	1336	0,01	0,05	0,32	0,26	1,27	-0,04
1188	1342	0,00	0,05	0,35	0,13	0,63	-0,10	1343	0,00	0,05	0,35	0,13	0,58	-0,11
	1336	0,00	0,05	0,33	0,27	1,27	-0,03	1337	0,00	0,05	0,33	0,25	1,15	-0,04
1189	1343	-0,02	0,06	0,41	0,13	0,58	-0,12	1344	-0,02	0,06	0,37	0,13	0,52	-0,12
	1337	-0,01	0,06	0,36	0,25	1,15	-0,03	1338	-0,01	0,06	0,31	0,23	1,01	-0,04
1190	1344	0,01	0,08	0,45	0,13	0,52	-0,14	1345	0,01	0,07	0,43	0,14	0,43	-0,13
	1338	-0,03	0,07	0,33	0,24	1,01	-0,03	1339	-0,03	0,06	0,31	0,19	0,84	-0,02
1191	18	0,08	-0,16	0,16	0,09	0,45	-0,19	1346	0,10	-0,06	0,59	-0,03	-0,14	-0,22
	1330	0,04	-0,17	-0,15	0,22	0,70	0,00	1340	0,06	-0,07	0,29	0,14	0,80	-0,02
1192	1346	0,01	0,02	0,20	-0,03	-0,14	-0,11	1347	0,01	0,01	0,32	0,00	0,00	-0,10
	1340	0,00	0,01	0,22	0,15	0,81	-0,11	1341	-0,01	0,01	0,35	0,13	0,67	-0,11
1193	1347	0,00	0,01	0,27	0,00	0,00	-0,11	1348	0,00	0,02	0,32	0,00	0,00	-0,12
	1341	-0,01	0,01	0,30	0,13	0,66	-0,10	1342	0,00	0,02	0,35	0,13	0,63	-0,10
1194	1348	0,01	0,02	0,33	0,00	0,00	-0,12	1349	0,01	0,02	0,33	0,00	0,01	-0,12
	1342	0,00	0,02	0,35	0,13	0,63	-0,10	1343	0,00	0,02	0,36	0,13	0,59	-0,11
1195	1349	0,00	0,03	0,39	0,00	0,01	-0,11	1350	0,01	0,03	0,33	0,01	0,07	-0,13
	1343	-0,01	0,02	0,42	0,13	0,59	-0,12	1344	-0,01	0,03	0,36	0,14	0,53	-0,13
1196	1350	-0,10	0,12	0,69	0,01	0,07	-0,13	24	-0,10	0,10	0,32	0,05	0,24	-0,16
	1344	-0,08	0,12	0,45	0,13	0,53	-0,14	1345	-0,08	0,11	0,07	0,13	0,39	-0,16
1197	1351	-0,05	0,04	0,42	0,16	0,65	-0,02	1352	-0,06	-0,02	0,47	0,07	0,44	-0,02
	308	0,01	0,05	0,33	0,22	1,10	0,21	309	0,00	-0,01	0,38	0,15	0,76	0,22
1198	1352	-0,02	-0,01	0,47	0,09	0,44	-0,02	1353	-0,05	-0,15	0,50	-0,05	0,30	-0,07
	309	-0,01	0,00	0,38	0,15	0,76	0,23	310	-0,04	-0,15	0,42	0,06	0,30	0,19
1199	1353	0,08	-0,13	0,57	-0,04	0,30	-0,07	1218	0,04	-0,33	0,63	-0,24	0,10	-0,21
	310	-0,03	-0,16	0,47	0,06	0,30	0,20	56	-0,07	-0,35	0,53	-0,03	-0,16	0,06
1200	1345	-0,05	0,02	0,43	0,14	0,43	-0,13	1354	-0,06	0,00	0,50	0,05	0,33	-0,13
	1339	-0,01	0,03	0,30	0,19	0,84	-0,01	1351	-0,01	0,01	0,37	0,15	0,66	-0,01
1201	1354	-0,03	0,02	0,41	0,06	0,34	-0,14	1355	-0,04	-0,03	0,49	0,02	0,18	-0,16
	1351	-0,04	0,01	0,34	0,16	0,66	-0,01	1352	-0,05	-0,03	0,43	0,08	0,48	-0,02
1202	1355	-0,07	-0,02	0,41	0,03	0,19	-0,12	1356	-0,11	-0,22	0,39	-0,05	0,29	-0,12
	1352	-0,01	-0,01	0,43	0,10	0,48	-0,05	1353	-0,05	-0,21	0,41	-0,08	0,18	-0,05
1203	1356	0,11	-0,18	0,37	-0,03	0,29	-0,15	1221	0,02	-0,62	0,39	-0,45	-0,62	-0,17
	1353	0,07	-0,19	0,48	-0,06	0,18	-0,01	1218	-0,02	-0,63	0,50	-0,13	0,68	-0,03
1204	24	0,11	-0,06	0,33	0,05	0,24	-0,25	1357	0,10	-0,08	0,75	-0,02	-0,11	-0,26
	1345	0,03	-0,08	0,07	0,13	0,39	-0,09	1354	0,03	-0,09	0,49	0,06	0,36	-0,10
1205	1357	0,00	0,00	0,39	-0,02	-0,11	-0,19	1358	0,00	-0,01	0,50	-0,01	-0,04	-0,18
	1354	-0,05	-0,01	0,40	0,07	0,37	-0,17	1355	-0,05	-0,02	0,51	0,03	0,24	-0,16
1206	1358	-0,01	-0,01	0,43	-0,01	-0,04	-0,20	1359	-0,02	-0,05	0,43	0,04	0,21	-0,15
	1355	-0,07	-0,02	0,42	0,04	0,24	-0,16	1356	-0,08	-0,06	0,42	-0,13	-0,12	-0,11
1207	1359	-0,06	-0,01	0,24	0,04	0,21	-0,20	58	-0,22	-0,81	0,04	-0,35	-1,74	-0,05
	1356	0,09	0,02	0,41	-0,11	-0,11	-0,08	1221	-0,07	-0,78	0,21	-0,02	1,50	0,08
1208	1360	0,00	-0,17	0,83	0,04	0,31	0,02	1361	0,02	-0,06	0,90	0,09	0,18	0,03
	311	-0,05	-0,17	0,65	-0,01	-0,04	-0,14	312	-0,02	-0,07	0,71	0,09	0,46	-0,13
1209	1361	0,03	-0,05	0,95	0,07	0,17	0,08	1362	0,03	-0,02	0,91	0,28	0,46	0,16
	312	-0,03	-0,06	0,73	0,09	0,46	-0,19	313	-0,03	-0,03	0,70	0,16	0,80	-0,11
1210	1362	0,01	-0,11	1,06	0,31	0,46	-0,22	1363	0,12	0,45	0,75	-0,77	-2,88	-0,21
	313	0,08	-0,10	0,75	0,16	0,80	0,34	31	0,19	0,46	0,44	0,57	2,86	0,35
1211	1221	0,06	-0,62	0,80	0,29	-0,47	-0,01	1364	0,13	-0,23	1,00	0,01	0,37	0,08
	1218	0,02	-0,63	0,54	0,23	0,75	-0,16	1360	0,09	-0,24	0,74	0,03	0,12	-0,07
1212	1364	-0,06	-0,27	0,88	0,05	0,38	-0,07	1365	-0,02	-0,06	0,90	0,03	-0,04	-0,08
	1360	-0,01	-0,26	0,72	0,00	0,12	0,03	1361	0,03	-0,05	0,73	0,13	0,35	0,02
1213	1365	-0,12	-0,06	0,90	0,04	-0,04	-0,07	1366	-0,10	0,01	0,72	0,17	0,57	-0,11
	1361	0,04	-0,03	0,78	0,10	0,34	0,03	1362	0,05	0,04	0,59	0,10	-0,43	-0,01
1214	1366	0,07	0,04	0,92	0,17	0,57	-0,10	1367	0,09	0,13	0,87	-0,69	-3,07	-0,12
	1362	-0,07	0,01	0,74	0,13	-0,42	-0,07	1363	-0,05	0,10	0,69	0,41	3,03	-0,08
1215	58	-0,06	-0,91	1,03	-0,35	-1,74	0,06	1368	0,08	-0,18	1,42	0,01	0,05	-0,06
	1221	0,12	-0,88	0,62	0,72	1,65	-0,05	1364	0,27	-0,14	1,01	-0,07	-0,01	-0,16
1216	1368	-0,04	-0,10	0,78	0,01	0,05	-0,06	1369	-0,01	0,00	0,79	-0,02	-0,09	-0,07
	1364	-0,05	-0,11	0,89	-0,02	0,00	-0,09	1365	-0,02	0,00	0,90	0,08	0,21	-0,10
1217	1369	-0,01	0,00	0,83	-0,02	-0,09	-0,10	1370	0,01	0,08	0,69	0,13	0,64	-0,13
	1365	-0,10	-0,02	0,91	0,09	0,22	-0,08	1366	-0,08	0,06	0,76	-0,05	-0,56	-0,11
1218	1370	-0,24	0,23	1,26	0,13	0,64	-0,15	32	-0,33	-0,22	0,51	-0,60	-2,99	-0,15
	1366	-0,16	0,25	0,96	-0,05	-0,56	-0,11	1367	-0,26	-0,21	0,20	0,52	2,95	-0,11
1219	1371	-0,05	-0,13	-0,58	0,06	-0,05	-0,11	1372	-0,07	-0,21	-0,28	0,16	0,19	-0,06
	314	0,06	-0,11	-0,82	0,18	0,89	-0,16	315	0,05	-0,19	-0,51	0,15	0,75	-0,10
1220	1372	-0,03	-0,18	-0,47	0,15	0,18	-0,08	1373	-0,03	-0,20	-0,27	0,12	0,18	-0,02
	315	-0,01	-0,17	-0,55	0,15	0,75	-0,07	316	-0,01	-0,19	-0,35	0,15	0,73	-0,01
1221	1373	-0,01	-0,19	-0,37	0,13	0,18	-0,08	1374	0,00	-0,18	-0,24	0,05	0,13	-0,05
	316	-0,02	-0,19	-0,38	0,15	0,73	0,05	99	-0,01	-0,18	-0,25	0,11	0,54	0,08
1222	1317	0,09	-0,55	-1,28	-0,10	0,48	-0,01	1375	0,10	-0,51	-0,20	0,01	-0,08	0,00
	1313	-0,12	-0,60	-1,34	-0,47	-0,59	-0,01	1371	-0,12	-0,55	-0,26	0,14	0,11	0,01
1223	1375	0,00	-0,53	-0,84	0,01	-0,08	0,02	1376	0,03	-0,36	-0,28	0,08	-0,01	0,00
	1371	-0,21	-0,57	-0,93	0,09	0,10	-0,04	1372	-0,18	-0,40	-0,37	0,16	0,17	-0,06
1224	1376	-0,12	-0,39	-0,56	0,08	-0,01	-0,02	1377	-0,10	-0,31	-0,30	0,04	-0,04	-0,04
	1372	-0,09	-0,38	-0,56	0,15	0,16	-0,04							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1226	38	-0,28	-0,68	-1,54	0,14	0,69	-0,06	1379	-0,31	-0,83	-0,81	0,04	0,22	-0,01
	1317	-0,08	-0,64	-0,69	-0,30	-0,49	-0,06	1375	-0,11	-0,79	0,05	0,02	0,01	-0,01
1227	1379	-0,25	-0,85	-0,78	0,04	0,22	-0,09	1380	-0,18	-0,51	-0,41	0,01	0,03	-0,12
	1375	-0,16	-0,83	-0,59	0,03	0,01	0,05	1376	-0,09	-0,49	-0,22	0,08	-0,01	0,01
1228	1380	-0,13	-0,53	-0,62	0,01	0,03	-0,11	1381	-0,11	-0,38	-0,37	-0,03	-0,14	-0,15
	1376	-0,19	-0,54	-0,51	0,08	-0,01	0,00	1377	-0,16	-0,39	-0,26	0,04	-0,03	-0,04
1229	1381	-0,09	-0,38	-0,52	-0,03	-0,14	-0,16	100	-0,09	-0,36	-0,35	-0,07	-0,36	-0,17
	1377	-0,15	-0,40	-0,42	0,05	-0,03	-0,04	1378	-0,15	-0,37	-0,25	-0,04	-0,03	-0,05
1230	1383	0,03	-0,11	0,05	0,03	0,05	-0,05	1384	0,03	-0,12	0,14	0,08	0,13	-0,03
	317	-0,02	-0,12	0,17	0,07	0,37	-0,15	102	-0,02	-0,13	0,25	0,10	0,50	-0,13
1231	1385	0,03	-0,26	-0,13	0,02	0,07	-0,07	1386	0,03	-0,25	0,10	-0,01	-0,03	-0,01
	1382	-0,01	-0,27	0,01	-0,24	-0,05	-0,04	1383	-0,01	-0,25	0,23	0,07	0,06	0,01
1232	1386	-0,07	-0,25	0,12	0,01	-0,02	0,00	1387	-0,06	-0,17	0,15	0,00	-0,04	-0,01
	1383	0,00	-0,24	0,23	0,03	0,06	-0,03	1384	0,02	-0,16	0,27	0,08	0,15	-0,04
1233	103	-0,22	-0,76	-0,04	0,03	0,17	-0,06	1388	-0,13	-0,30	0,05	0,00	-0,01	-0,07
	1385	-0,15	-0,75	0,17	-0,02	-0,12	-0,03	1386	-0,06	-0,29	0,25	-0,01	-0,02	-0,03
1234	1388	-0,09	-0,32	0,09	0,00	-0,01	-0,10	104	-0,07	-0,19	0,10	-0,05	-0,24	-0,11
	1386	-0,11	-0,33	0,27	0,01	-0,02	0,01	1387	-0,08	-0,20	0,27	0,00	-0,03	0,00
1235	1390	-0,03	-0,16	-1,05	0,08	-0,19	-0,15	1391	0,01	0,05	-1,06	0,04	0,05	-0,09
	318	-0,09	-0,17	-0,69	0,13	0,67	-0,06	319	-0,05	0,04	-0,70	0,04	0,20	0,00
1236	1391	-0,01	0,00	-0,99	0,07	0,06	-0,14	1392	0,01	0,10	-0,97	-0,09	-0,08	-0,15
	319	0,00	0,00	-0,71	0,04	0,20	0,05	320	0,02	0,11	-0,70	-0,02	-0,11	0,04
1237	1392	0,03	0,09	-1,02	-0,08	-0,08	-0,05	1393	0,03	0,10	-0,92	0,09	0,84	-0,11
	320	0,03	0,09	-0,68	-0,02	-0,11	-0,06	106	0,04	0,11	-0,58	-0,20	-1,01	-0,12
1238	1394	0,02	-0,18	-0,75	0,13	1,16	-0,03	1395	0,04	-0,10	-1,05	-0,07	-0,30	0,00
	1389	-0,01	-0,18	-0,57	-0,63	-1,51	-0,06	1390	0,00	-0,10	-0,87	0,19	0,15	-0,04
1239	1395	-0,03	-0,09	-0,85	-0,06	-0,30	-0,03	1396	-0,02	-0,01	-1,04	0,05	0,00	-0,06
	1390	0,03	-0,08	-0,64	0,15	0,14	-0,08	1391	0,05	0,00	-0,83	0,03	-0,03	-0,12
1240	1396	0,00	-0,01	-0,94	0,04	-0,01	-0,06	1397	0,01	0,06	-0,94	-0,03	-0,10	-0,05
	1391	-0,02	-0,01	-0,76	0,05	-0,03	-0,11	1392	0,00	0,05	-0,76	-0,04	0,15	-0,10
1241	1397	0,00	0,05	-0,96	-0,04	-0,10	-0,06	1398	0,01	0,13	-0,85	0,10	0,63	-0,03
	1392	0,00	0,05	-0,81	-0,03	0,15	-0,07	1393	0,02	0,13	-0,69	-0,19	-0,57	-0,04
1242	4	-0,09	-0,15	-0,67	-0,18	-0,92	0,24	1399	-0,06	0,01	-1,09	0,01	0,05	0,28
	1394	-0,06	-0,14	-0,49	-0,19	-0,40	-0,31	1395	-0,02	0,02	-0,92	-0,03	-0,12	-0,27
1243	1399	-0,01	-0,02	-0,80	0,01	0,05	0,00	1400	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,02	-0,02
	1395	-0,02	-0,03	-0,72	-0,02	-0,11	0,00	1396	-0,01	0,00	-0,91	0,04	-0,08	-0,02
1244	1400	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,02	-0,01	1401	0,00	0,02	-0,91	-0,03	-0,14	-0,02
	1396	0,00	0,00	-0,81	0,02	-0,08	-0,04	1397	0,01	0,02	-0,84	0,02	0,15	-0,05
1245	1401	0,01	0,01	-0,92	-0,03	-0,14	0,01	107	0,02	0,07	-0,79	0,16	0,79	0,02
	1397	0,00	0,01	-0,86	0,01	0,15	-0,07	1398	0,01	0,07	-0,73	-0,15	-0,60	-0,06
1246	1403	-0,08	-0,07	-0,94	0,09	0,08	-0,13	1404	-0,07	-0,01	-1,19	0,06	0,11	-0,09
	321	-0,11	-0,07	-0,52	0,10	0,52	-0,07	322	-0,10	-0,02	-0,77	0,08	0,38	-0,04
1247	1404	-0,04	-0,03	-0,90	0,07	0,11	-0,08	1405	-0,04	-0,03	-1,00	0,05	0,13	-0,06
	322	-0,06	-0,03	-0,72	0,08	0,38	-0,05	323	-0,06	-0,03	-0,83	0,06	0,31	-0,03
1248	1405	0,02	-0,02	-0,84	0,04	0,13	-0,07	1406	0,00	-0,08	-0,91	0,05	0,13	-0,06
	323	-0,05	-0,04	-0,81	0,06	0,31	-0,02	109	-0,06	-0,09	-0,88	0,04	0,22	-0,01
1249	1407	0,00	0,01	-0,38	-0,16	-0,63	-0,03	1408	-0,01	-0,03	-1,35	-0,01	0,09	-0,02
	1402	0,04	0,02	-0,24	-0,06	0,62	0,00	1403	0,03	-0,03	-1,22	0,09	-0,08	0,01
1250	1408	-0,01	-0,03	-0,66	-0,01	0,09	-0,01	1409	-0,01	-0,03	-1,13	0,03	-0,06	-0,04
	1403	0,01	-0,02	-0,58	0,06	-0,09	-0,05	1404	0,01	-0,02	-1,05	0,07	0,13	-0,07
1251	1409	0,01	-0,03	-0,80	0,02	-0,06	-0,04	1410	0,01	-0,03	-1,03	0,02	-0,02	-0,04
	1404	0,00	-0,03	-0,76	0,07	0,13	-0,06	1405	0,00	-0,03	-0,98	0,05	0,13	-0,07
1252	1410	0,00	-0,03	-0,84	0,03	-0,02	-0,04	1411	0,00	-0,04	-1,02	-0,04	0,01	-0,06
	1405	0,05	-0,02	-0,82	0,04	0,13	-0,06	1406	0,05	-0,03	-1,01	0,04	0,11	-0,07
1253	110	0,05	0,05	-0,14	-0,15	-0,77	-0,07	1412	0,04	0,03	-1,05	-0,01	-0,07	-0,05
	1407	0,05	0,05	-0,58	0,10	0,66	-0,03	1408	0,04	0,03	-1,48	-0,05	-0,11	-0,01
1254	1412	0,06	0,03	-0,54	-0,01	-0,07	-0,01	1413	0,06	-0,02	-0,93	-0,01	-0,07	-0,02
	1408	0,07	0,03	-0,79	-0,04	-0,11	-0,05	1409	0,07	-0,02	-1,18	0,04	-0,02	-0,05
1255	1413	0,03	-0,01	-0,74	-0,01	-0,07	-0,04	1414	0,03	-0,01	-0,93	-0,01	-0,03	-0,06
	1409	0,06	-0,01	-0,84	0,03	-0,03	-0,04	1410	0,06	-0,01	-1,04	0,01	-0,08	-0,06
1256	1414	0,02	-0,01	-0,82	-0,01	-0,03	-0,14	111	0,02	0,02	-0,98	-0,11	-0,54	-0,14
	1410	0,03	0,00	-0,85	0,02	-0,07	0,02	1411	0,04	0,02	-1,01	-0,01	0,13	0,02
1257	1416	0,05	0,03	0,76	-0,01	0,06	-0,23	1417	-0,01	-0,29	1,03	-0,01	0,15	-0,25
	324	0,03	0,03	0,36	0,05	0,26	-0,09	325	-0,04	-0,29	0,63	-0,01	-0,05	-0,11
1258	1417	0,18	-0,23	1,00	-0,01	0,15	-0,24	1418	0,11	-0,62	1,03	0,06	0,32	-0,25
	325	-0,08	-0,28	0,64	-0,01	-0,05	-0,13	326	-0,16	-0,67	0,67	-0,08	-0,40	-0,14
1259	1418	0,19	-0,63	1,50	0,05	0,32	-0,33	1275	0,27	-0,21	1,19	0,37	0,24	-0,24
	326	-0,09	-0,68	0,67	-0,08	-0,40	-0,08	85	-0,01	-0,26	0,36	-0,13	-0,64	0,00
1260	1419	0,00	0,19	0,38	-0,32	-0,88	0,00	1420	-0,04	-0,04	1,15	-0,07	0,19	-0,01
	1415	0,00	0,19	0,24	-0,04	0,80	-0,08	1416	-0,05	-0,04	1,01	-0,01	-0,08	-0,10
1261	1420	-0,10	-0,04	0,59	-0,09	0,18	0,03	1421	-0,15	-0,32	0,86	-0,02	0,24	-0,01
	1416	0,02	-0,01	0,53	-0,04	-0,09	-0,16	1417	-0,04	-0,30	0,80	-0,01	0,16	-0,19
1262	1421	-0,17	-0,33	0,61	-0,07	0,23	-0,01	1422	-0,29	-0,93	0,46	0,12	0,44	-0,03
	1417	0,21	-0,25	0,77	-0,01	0,16	-0,19	1418	0,09	-0,86	0,62	0,05	0,27	-0,20
1263	1422	0,38	-0,80	0,86	0,04	0,42	-0,03	1278	0,26	-1,41	0,67	0,53	0,27	0,00
	1418	0,12	-0,86	1,09	0,04	0,27	-0,20	1275	0,00	-1,46	0,89	0,50	0,89	-0,17
1264	113	-0,01	0,05	0,20	-0,18	-0,89	0,01	1423	-0,03	-0,04	1,01	-0,01	-0,05	0,07
	1419	-0,08	0,04	0,56	0,02	0,80	0,00	1420	-0,09	-0,05	1,37	-0,11	-0,01	0,06
1265	1423	-0,08	-0,03	0,62	-0,01	-0,05	0,15	1424	-0,09	-0,08	0,83	0,00	-0,02	0,20
	1420	-0,17	-0,04	0,81	-0,13	-0,01	-0,02	1421	-0,18	-0,10	1,02	-0,02	0,23	0,04
1266	1424	-0,12	-0,07	0,73	0,00	-0,02	0,20	1425	-0,18	-0,34	0,56	-0,05	-0,24	0,22
	1421	-0,24	-0,09	0,76	0,00	0,22	0,05	1422	-0,30	-0,36	0,59	0,17	0,72	0,07
1267	1425	-0,17	-0,34	-0,36	-0,05	-0,24	0,71	87	-0,75	-3,25	-0,87	0,46	2,31	0,60
	1422	0,37	-0,24	0,99	0,10	0,70	-0,39	1278	-0,21	-3,14	0,48	0,48	0,02	-0,50
1268	1426	0,20	-0,21	0,51	-0,08	-0,12	-0,07	1427	0,22	-0,12	0,67	-0,09	-0,09	-0,09
	327	-0,10	-0,26	0,48	-0,07	-0,34	-0,05	328	-0,08	-0,18	0,64	-0,08	-0,41	-0,07
1269	1427	0,06	-0,15	0,82	-0,09	-0,09	-0,09	1428	0,08	-0,04	0,84	-0,07	-0,01	-0,12
	328	-0,08	-0,18	0,66	-0,08	-0,41	-0,08</							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1271	1269	0,50	-0,99	0,35	0,01	-0,01	-0,03	1429	0,54	-0,77	0,67	-0,11	-0,02	-0,03
	1264	0,13	-1,07	0,28	-0,07	-0,13	-0,05	1426	0,17	-0,84	0,59	-0,07	-0,12	-0,05
1272	1429	-0,02	-0,88	0,97	-0,10	-0,02	-0,03	1430	0,09	-0,34	0,99	-0,05	0,00	-0,04
	1426	0,12	-0,86	0,67	-0,08	-0,12	-0,06	1427	0,23	-0,31	0,69	-0,09	-0,09	-0,07
1273	1430	-0,11	-0,38	0,95	-0,06	-0,01	-0,03	1431	-0,05	-0,08	0,85	-0,02	-0,08	-0,02
	1427	0,06	-0,34	0,84	-0,10	-0,09	-0,07	1428	0,11	-0,05	0,74	-0,06	0,04	-0,05
1274	1431	-0,06	-0,09	0,97	-0,01	-0,08	-0,05	1398	-0,02	0,11	0,72	0,12	0,56	-0,05
	1428	0,02	-0,07	0,93	-0,09	0,03	0,01	1393	0,06	0,13	0,68	-0,02	-0,65	0,01
1275	83	-0,60	-3,31	1,98	0,07	0,37	-0,27	1432	-0,07	-0,65	2,13	-0,09	-0,47	-0,25
	1269	0,13	-3,17	0,77	-0,02	-0,16	0,11	1429	0,66	-0,50	0,92	-0,08	0,15	0,13
1276	1432	-0,30	-0,63	0,95	-0,09	-0,47	0,03	1433	-0,20	-0,13	0,76	-0,01	-0,03	0,06
	1429	-0,14	-0,59	1,22	-0,07	0,15	-0,14	1430	-0,04	-0,10	1,02	-0,06	-0,05	-0,11
1277	1433	-0,07	-0,14	0,75	-0,01	-0,03	0,01	1434	-0,04	0,01	0,62	0,00	0,02	0,03
	1430	-0,10	-0,15	0,98	-0,07	-0,06	-0,06	1431	-0,07	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,05
1278	1434	0,01	0,00	0,73	0,00	0,02	-0,04	107	0,02	0,08	0,53	0,07	0,37	-0,05
	1431	-0,04	-0,01	0,97	0,00	0,00	0,02	1398	-0,03	0,07	0,77	-0,08	-0,44	0,02
1279	1435	-0,03	-0,39	0,56	-0,02	0,27	0,11	1436	0,04	-0,05	0,69	-0,11	0,00	0,03
	330	-0,12	-0,41	0,48	-0,10	-0,52	0,14	331	-0,05	-0,06	0,61	-0,06	-0,32	0,06
1280	1436	-0,12	-0,10	0,72	-0,11	0,00	0,05	1437	-0,10	0,00	0,76	-0,07	-0,07	-0,02
	331	-0,03	-0,08	0,62	-0,06	-0,32	0,03	332	-0,01	0,01	0,66	-0,04	-0,21	-0,04
1281	1437	-0,06	-0,01	0,73	-0,07	-0,07	-0,02	1438	-0,06	-0,03	0,71	-0,04	-0,07	-0,06
	332	0,00	0,00	0,65	-0,04	-0,21	-0,03	333	0,00	-0,02	0,63	-0,04	-0,18	-0,07
1282	1438	-0,02	-0,01	0,71	-0,04	-0,07	-0,06	1439	-0,02	-0,01	0,70	-0,02	-0,05	-0,07
	333	-0,01	-0,01	0,62	-0,04	-0,18	-0,07	334	-0,01	-0,01	0,61	-0,03	-0,16	-0,08
1283	1439	0,00	-0,01	0,70	-0,01	-0,05	-0,06	1440	0,00	-0,01	0,70	0,00	-0,04	-0,06
	334	0,00	-0,01	0,60	-0,03	-0,16	-0,09	44	0,00	0,00	0,60	-0,02	-0,10	-0,09
1284	1278	0,33	-1,38	0,51	0,91	0,34	-0,12	1441	0,51	-0,47	0,98	-0,08	0,47	-0,06
	1275	-0,05	-1,45	0,05	0,82	0,96	0,01	1435	0,13	-0,55	0,52	-0,07	0,14	0,06
1285	1441	-0,27	-0,64	0,94	0,00	0,49	-0,11	1442	-0,16	-0,08	0,87	-0,10	0,14	-0,13
	1435	-0,02	-0,59	0,63	-0,04	0,15	0,07	1436	0,09	-0,03	0,55	-0,10	0,03	0,05
1286	1442	-0,08	-0,06	0,65	-0,10	0,14	-0,09	1443	-0,07	-0,01	0,73	-0,05	0,02	-0,10
	1436	-0,09	-0,06	0,58	-0,10	0,03	0,01	1437	-0,08	-0,01	0,66	-0,07	-0,06	0,00
1287	1443	-0,06	0,00	0,65	-0,06	0,02	-0,05	1444	-0,06	0,00	0,67	-0,03	0,01	-0,06
	1437	-0,06	0,00	0,62	-0,07	-0,06	-0,04	1438	-0,06	0,00	0,64	-0,04	-0,07	-0,05
1288	1444	-0,05	0,01	0,69	-0,04	0,01	-0,05	1445	-0,05	-0,01	0,63	0,00	0,03	-0,05
	1438	-0,02	0,02	0,64	-0,04	-0,07	-0,06	1439	-0,03	-0,01	0,58	-0,02	-0,06	-0,07
1289	1445	0,03	0,01	0,70	-0,01	0,03	-0,06	1446	0,03	-0,02	0,69	0,08	0,04	-0,05
	1439	-0,02	0,00	0,59	-0,01	-0,06	-0,07	1440	-0,03	-0,03	0,57	0,00	-0,03	-0,05
1290	87	-0,58	-3,35	2,03	0,46	2,31	-0,45	1447	0,09	-0,02	2,31	-0,11	-0,54	-0,73
	1278	0,05	-3,22	0,32	0,86	0,10	0,35	1441	0,72	0,11	0,61	-0,03	0,68	0,07
1291	1447	0,06	0,02	0,55	-0,11	-0,54	-0,27	1448	0,03	-0,09	0,80	0,01	0,05	-0,17
	1441	-0,11	-0,02	0,57	0,04	0,70	-0,26	1442	-0,13	-0,13	0,82	-0,11	0,08	-0,16
1292	1448	-0,02	-0,03	0,55	0,01	0,05	-0,18	1449	-0,01	0,02	0,65	0,00	0,00	-0,10
	1442	-0,10	-0,05	0,60	-0,12	0,08	-0,14	1443	-0,09	0,00	0,70	-0,05	0,03	-0,06
1293	1449	0,00	0,01	0,59	0,00	0,00	-0,09	1450	0,00	0,01	0,62	0,00	0,02	-0,04
	1443	-0,06	0,00	0,62	-0,06	0,02	-0,08	1444	-0,06	0,00	0,65	-0,03	0,00	-0,04
1294	1450	0,00	0,01	0,64	0,00	0,02	-0,03	1451	0,00	0,01	0,58	0,00	0,00	-0,01
	1444	-0,04	0,00	0,67	-0,04	0,00	-0,06	1445	-0,04	0,00	0,61	0,01	0,08	-0,04
1295	1451	-0,09	0,10	0,87	0,00	0,00	0,06	45	-0,13	-0,07	0,49	0,11	0,54	0,03
	1445	-0,04	0,11	0,68	-0,01	0,08	-0,09	1446	-0,08	-0,06	0,30	0,06	-0,07	-0,11
1296	1452	0,01	0,00	0,74	0,00	0,00	-0,05	1453	0,01	0,00	0,76	0,00	0,02	-0,05
	335	0,01	0,00	0,65	-0,01	-0,05	-0,09	336	0,01	0,00	0,66	0,00	0,01	-0,09
1297	1453	0,02	0,01	0,76	0,00	0,02	-0,05	1454	0,02	0,02	0,76	0,02	0,04	-0,05
	336	0,00	0,01	0,67	0,00	0,01	-0,08	337	0,00	0,01	0,67	0,01	0,07	-0,08
1298	1454	0,04	0,01	0,78	0,02	0,04	-0,05	1455	0,04	0,02	0,76	0,02	0,05	-0,05
	337	0,01	0,01	0,69	0,01	0,07	-0,08	46	0,01	0,01	0,68	0,02	0,10	-0,07
1299	1446	-0,02	-0,06	0,70	0,09	0,04	-0,02	1456	-0,02	-0,05	0,77	-0,04	0,05	-0,01
	1440	0,02	-0,05	0,57	0,00	-0,03	-0,05	1452	0,02	-0,04	0,64	0,01	0,00	-0,04
1300	1456	0,01	-0,04	0,71	-0,02	0,05	-0,03	1457	0,02	-0,01	0,76	0,00	0,04	-0,05
	1452	0,01	-0,04	0,64	0,00	0,00	-0,04	1453	0,01	-0,01	0,69	0,00	0,02	-0,05
1301	1457	0,00	0,00	0,74	-0,01	0,04	-0,05	1458	0,00	0,01	0,71	0,03	0,03	-0,05
	1453	0,02	0,00	0,69	0,00	0,02	-0,05	1454	0,02	0,01	0,66	0,02	0,04	-0,05
1302	1458	0,07	0,03	0,77	0,03	0,03	-0,05	1459	0,07	0,02	0,73	0,02	0,04	-0,04
	1454	0,02	0,02	0,67	0,02	0,04	-0,05	1455	0,01	0,01	0,63	0,02	0,06	-0,05
1303	45	0,09	-0,25	0,63	0,11	0,54	-0,17	1460	0,12	-0,11	1,06	-0,04	-0,18	-0,19
	1446	0,07	-0,25	0,32	0,07	-0,07	0,07	1456	0,09	-0,12	0,75	-0,02	0,13	0,06
1304	1460	0,00	-0,04	0,65	-0,04	-0,18	-0,04	1461	0,00	-0,01	0,72	0,00	0,01	-0,02
	1456	0,01	-0,04	0,69	-0,01	0,14	-0,08	1457	0,01	-0,01	0,76	-0,01	0,03	-0,06
1305	1461	0,00	0,00	0,70	0,00	0,01	-0,02	1462	0,00	0,03	0,65	0,02	0,12	-0,02
	1457	0,00	0,00	0,75	-0,01	0,03	-0,06	1458	0,01	0,03	0,70	0,03	0,02	-0,06
1306	1462	-0,11	0,09	0,96	0,02	0,12	-0,05	47	-0,11	0,07	0,56	0,02	0,09	-0,06
	1458	-0,02	0,11	0,76	0,02	0,02	-0,04	1459	-0,02	0,09	0,36	0,02	0,02	-0,05
1307	1463	0,07	0,03	0,80	0,02	0,06	-0,06	1464	0,09	0,12	0,80	0,02	0,04	-0,05
	338	0,02	0,02	0,70	0,02	0,12	-0,04	339	0,04	0,11	0,69	0,02	0,09	-0,04
1308	1464	-0,07	0,08	0,73	0,03	0,05	-0,07	1465	-0,03	0,24	0,58	0,02	0,01	-0,06
	339	0,05	0,11	0,68	0,02	0,09	-0,02	340	0,08	0,26	0,54	0,01	0,03	-0,01
1309	1465	-0,23	0,24	0,52	0,02	0,01	-0,07	1260	-0,22	0,30	0,12	0,01	-0,02	-0,06
	340	0,04	0,29	0,54	0,01	0,03	0,00	80	0,05	0,36	0,14	-0,02	-0,09	0,02
1310	1459	0,04	-0,02	0,74	0,03	0,04	-0,04	1466	0,04	-0,01	0,78	-0,01	0,04	-0,05
	1455	0,09	-0,01	0,64	0,02	0,05	-0,05	1463	0,09	0,00	0,68	0,02	0,06	-0,05
1311	1466	0,14	0,02	0,73	-0,01	0,04	-0,06	1467	0,15	0,10	0,79	0,01	0,05	-0,07
	1463	0,07	0,01	0,68	0,02	0,06	-0,05	1464	0,08	0,09	0,74	0,02	0,05	-0,06
1312	1467	0,17	0,10	0,88	0,00	0,05	-0,08	1468	0,28	0,65	0,96	0,04	0,06	-0,08
	1464	-0,09	0,05	0,67	0,03	0,05	-0,06	1465	0,02	0,60	0,74	0,02	0,02	-0,07
1313	1468	-0,47	0,51	0,87	0,04	0,06	-0,08	1265	-0,35	1,08	0,42	0,03	0,06	-0,07
	1465	-0,14	0,57	0,68	0,03	0,02	-0,06	1260	-0,03	1,15	0,22	0,01	-0,03	-0,06
1314	47	0,12	-0,06	0,56	0,02	0,09	-0,09	1469	0,11	-0,10	0,93	-0,02	-0,10	-0,09
	1459	0,13	-0,06	0,37	0,02	0,02	-0,02</							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1316	1470	0,04	0,02	0,67	0,00	-0,01	0,00	1471	0,05	0,09	0,71	0,05	0,23	-0,01
	1467	0,18	0,05	0,85	0,00	0,06	-0,09	1468	0,20	0,12	0,88	0,04	0,03	-0,10
1317	1471	0,16	0,02	1,64	0,05	0,23	-0,06	82	0,77	3,06	1,84	0,03	0,13	-0,08
	1468	-0,44	-0,10	0,79	0,03	0,03	-0,05	1265	0,17	2,94	0,99	0,03	0,10	-0,07
1318	1472	0,04	0,09	0,94	0,07	-0,10	-0,05	1473	0,03	0,03	0,92	0,03	-0,04	-0,03
	341	0,08	0,09	0,77	0,09	0,44	-0,05	342	0,07	0,04	0,74	0,07	0,36	-0,02
1319	1473	0,01	0,05	0,90	0,04	-0,04	-0,06	1474	0,00	0,03	0,87	-0,09	-0,08	-0,06
	342	0,01	0,05	0,78	0,07	0,36	0,01	343	0,01	0,03	0,75	0,06	0,29	0,01
1320	1474	-0,03	0,02	0,92	-0,08	-0,08	-0,08	1205	-0,02	0,04	0,82	-0,30	-0,06	-0,16
	343	-0,01	0,03	0,75	0,06	0,29	0,03	52	0,00	0,04	0,65	0,01	0,06	-0,04
1321	1407	-0,01	0,04	0,73	0,43	1,71	-0,07	1475	0,00	0,06	1,02	-0,02	-0,10	-0,08
	1402	0,00	0,04	0,66	-0,30	-1,61	0,03	1472	0,00	0,06	0,94	0,11	0,05	0,03
1322	1475	-0,02	0,05	0,86	0,00	-0,09	-0,05	1476	-0,01	0,08	0,94	-0,01	-0,07	-0,07
	1472	-0,01	0,05	0,81	0,10	0,05	-0,02	1473	0,00	0,08	0,89	0,03	-0,03	-0,04
1323	1476	-0,08	0,07	0,91	-0,01	-0,07	-0,06	1477	-0,07	0,10	0,86	-0,11	-0,09	-0,07
	1473	0,01	0,09	0,87	0,04	-0,02	-0,05	1474	0,02	0,12	0,82	-0,09	-0,06	-0,06
1324	1477	-0,05	0,11	0,93	-0,10	-0,09	-0,05	1210	-0,05	0,13	0,78	-0,43	-0,12	-0,08
	1474	-0,02	0,12	0,87	-0,07	-0,06	-0,07	1205	-0,02	0,13	0,71	-0,31	-0,11	-0,10
1325	110	-0,02	-0,10	0,68	0,22	1,11	0,03	1478	0,00	0,00	0,98	-0,03	-0,16	0,01
	1407	-0,03	-0,10	0,76	-0,19	-1,41	-0,15	1475	-0,01	0,00	1,06	0,02	0,08	-0,17
1326	1478	-0,01	0,01	0,78	-0,03	-0,16	-0,06	1479	0,01	0,06	0,89	0,01	0,03	-0,07
	1475	-0,05	0,00	0,90	0,04	0,08	-0,09	1476	-0,04	0,05	1,01	-0,02	-0,08	-0,09
1327	1479	0,00	0,06	0,93	0,01	0,03	-0,06	1480	0,02	0,17	0,90	0,04	0,18	-0,04
	1476	-0,09	0,04	0,98	-0,01	-0,08	-0,10	1477	-0,07	0,15	0,95	-0,13	-0,19	-0,08
1328	1480	-0,17	0,18	1,33	0,04	0,18	-0,18	54	-0,13	0,40	0,90	-0,11	-0,53	-0,07
	1477	-0,22	0,17	1,02	-0,12	-0,19	0,03	1210	-0,18	0,39	0,58	-0,37	0,19	0,14
1329	1481	0,08	0,35	-0,16	-0,07	0,15	0,14	1482	0,03	0,11	-0,20	-0,11	-0,15	0,07
	344	0,10	0,35	-0,14	-0,14	-0,68	0,18	345	0,05	0,11	-0,19	-0,09	-0,45	0,10
1330	1482	0,14	0,15	-0,26	-0,12	-0,16	0,05	1483	0,13	0,08	-0,23	-0,09	-0,30	0,00
	345	0,03	0,13	-0,22	-0,09	-0,45	0,12	346	0,02	0,06	-0,19	-0,09	-0,47	0,07
1331	1483	0,09	0,09	-0,22	-0,09	-0,30	-0,02	1484	0,09	0,10	-0,16	-0,10	-0,42	-0,04
	346	0,01	0,07	-0,20	-0,09	-0,47	0,10	347	0,02	0,09	-0,14	-0,13	-0,64	0,08
1332	1484	0,07	0,10	-0,15	-0,10	-0,42	-0,06	1485	0,07	0,11	-0,09	-0,12	-0,51	-0,08
	347	0,01	0,09	-0,15	-0,13	-0,64	0,10	348	0,01	0,10	-0,09	-0,19	-0,95	0,09
1333	1485	0,04	0,04	-0,08	-0,14	-0,51	-0,10	1486	0,11	0,40	-0,12	0,04	-0,57	-0,06
	348	0,07	0,05	-0,11	-0,19	-0,95	0,08	114	0,14	0,41	-0,15	-0,26	-1,30	0,13
1334	1192	-0,15	1,25	-0,21	0,72	0,57	-0,19	1487	-0,31	0,44	-0,43	-0,05	0,31	-0,16
	1189	0,07	1,29	0,16	0,70	0,70	0,04	1481	-0,09	0,48	-0,06	-0,11	0,13	0,07
1335	1487	0,29	0,56	-0,46	0,00	0,32	-0,15	1488	0,20	0,10	-0,33	-0,10	0,07	-0,15
	1481	0,08	0,52	-0,24	-0,08	0,14	0,06	1482	-0,01	0,05	-0,11	-0,10	-0,13	0,07
1336	1488	0,12	0,08	-0,20	-0,09	0,08	-0,12	1489	0,11	0,05	-0,20	-0,07	-0,10	-0,13
	1482	0,11	0,08	-0,17	-0,11	-0,14	0,03	1483	0,10	0,05	-0,18	-0,09	-0,28	0,01
1337	1489	0,07	0,03	-0,15	-0,07	-0,10	-0,10	1490	0,07	0,04	-0,14	-0,07	-0,16	-0,11
	1483	0,08	0,04	-0,16	-0,09	-0,28	-0,02	1484	0,08	0,05	-0,15	-0,10	-0,41	-0,04
1338	1490	0,03	0,03	-0,11	-0,07	-0,16	-0,10	1491	0,04	0,09	-0,10	-0,07	-0,17	-0,11
	1484	0,07	0,04	-0,14	-0,10	-0,41	-0,05	1485	0,08	0,10	-0,13	-0,12	-0,50	-0,07
1339	1491	0,02	0,10	-0,09	-0,06	-0,17	-0,11	1492	0,02	0,13	0,01	-0,01	-0,14	-0,16
	1485	-0,01	0,09	-0,12	-0,14	-0,50	-0,05	1486	-0,01	0,12	-0,02	0,03	-0,62	-0,10
1340	51	0,54	2,65	-1,35	0,41	2,04	-0,43	1493	0,01	-0,01	-1,30	-0,08	-0,42	-0,63
	1192	0,12	2,57	-0,19	0,55	-0,24	0,19	1487	-0,41	-0,09	-0,14	0,01	0,58	-0,01
1341	1493	-0,03	0,02	-0,16	-0,08	-0,42	-0,30	1494	-0,02	0,06	-0,26	0,01	0,05	-0,23
	1487	0,16	0,06	-0,17	0,06	0,59	-0,25	1488	0,17	0,10	-0,27	-0,11	0,00	-0,18
1342	1494	0,02	0,03	-0,11	0,01	0,05	-0,23	1495	0,01	-0,01	-0,15	0,00	0,00	-0,17
	1488	0,13	0,05	-0,13	-0,11	0,00	-0,16	1489	0,12	0,02	-0,18	-0,07	-0,09	-0,10
1343	1495	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,15	1496	0,00	0,01	-0,12	0,00	0,02	-0,12
	1489	0,07	0,01	-0,12	-0,07	-0,09	-0,13	1490	0,07	0,03	-0,13	-0,07	-0,17	-0,09
1344	1496	0,00	0,01	-0,09	0,00	0,02	-0,10	1497	0,01	0,03	-0,07	-0,01	-0,06	-0,08
	1490	0,03	0,02	-0,11	-0,07	-0,17	-0,10	1491	0,03	0,03	-0,09	-0,05	-0,09	-0,07
1345	1497	0,00	0,03	-0,05	-0,01	-0,06	0,04	115	0,00	0,02	0,00	0,14	0,70	0,05
	1491	0,00	0,03	-0,07	-0,05	-0,09	-0,19	1492	0,00	0,02	-0,02	-0,04	-0,28	-0,18
1346	1498	0,03	-0,02	0,86	0,01	-0,01	-0,04	1499	0,02	-0,05	0,91	-0,03	-0,07	-0,04
	349	0,01	-0,02	0,75	-0,02	-0,10	0,00	350	0,00	-0,05	0,80	-0,03	-0,16	-0,01
1347	1499	0,02	-0,04	0,85	-0,03	-0,07	-0,04	1500	0,01	-0,06	0,87	-0,02	-0,10	-0,05
	350	-0,01	-0,04	0,77	-0,03	-0,16	-0,02	351	-0,01	-0,06	0,79	-0,03	-0,17	-0,03
1348	1500	0,00	-0,05	0,85	-0,03	-0,10	-0,05	1501	0,00	-0,04	0,83	-0,04	-0,15	-0,06
	351	-0,01	-0,05	0,77	-0,03	-0,17	-0,03	352	-0,01	-0,04	0,76	-0,04	-0,18	-0,04
1349	1501	0,00	-0,03	0,86	-0,03	-0,15	-0,03	1502	-0,01	-0,05	0,81	-0,03	0,01	-0,05
	352	-0,01	-0,04	0,77	-0,04	-0,18	-0,06	353	-0,01	-0,05	0,72	-0,06	-0,28	-0,07
1350	1502	-0,04	-0,02	0,90	-0,02	0,01	-0,11	1415	-0,05	-0,05	0,75	-0,21	-0,69	-0,16
	353	-0,03	-0,02	0,72	-0,06	-0,28	-0,01	112	-0,03	-0,05	0,57	0,02	0,10	-0,06
1351	1210	0,03	0,14	0,83	0,28	0,03	-0,06	1503	0,01	0,00	0,93	-0,03	0,03	-0,02
	1205	0,04	0,14	0,79	0,14	-0,03	-0,10	1498	0,01	0,00	0,89	0,01	-0,01	-0,06
1352	1503	0,05	0,00	0,81	0,00	0,03	-0,07	1504	0,05	-0,04	0,92	-0,02	-0,03	-0,08
	1498	0,03	-0,01	0,76	0,01	-0,01	-0,04	1499	0,02	-0,04	0,87	-0,03	-0,07	-0,04
1353	1504	0,02	-0,03	0,84	-0,02	-0,03	-0,07	1505	0,02	-0,04	0,86	-0,01	-0,03	-0,06
	1499	0,02	-0,03	0,80	-0,03	-0,07	-0,05	1500	0,02	-0,04	0,82	-0,03	-0,12	-0,04
1354	1505	0,01	-0,03	0,84	-0,01	-0,03	-0,06	1506	0,01	-0,03	0,81	-0,03	-0,11	-0,06
	1500	0,01	-0,03	0,80	-0,03	-0,12	-0,05	1501	0,01	-0,03	0,77	-0,02	-0,07	-0,05
1355	1506	0,01	-0,03	0,85	-0,03	-0,11	-0,06	1507	0,02	-0,01	0,78	0,04	0,19	-0,04
	1501	0,00	-0,03	0,80	-0,02	-0,07	-0,06	1502	0,00	-0,02	0,73	-0,10	-0,37	-0,05
1356	1507	0,00	-0,04	0,88	0,05	0,20	-0,04	1419	0,02	0,09	0,69	-0,38	-1,33	-0,05
	1502	-0,01	-0,04	0,82	-0,10	-0,37	-0,03	1415	0,02	0,09	0,63	0,15	1,09	-0,03
1357	54	0,13	0,27	0,68	-0,11	-0,53	0,07	1508	0,05	-0,13	1,02	0,01	0,06	-0,06
	1210	0,14	0,27	0,63	0,34	0,32	-0,03	1503	0,06	-0,13	0,98	-0,04	-0,05	-0,15
1358	1508	-0,01	-0,01	0,81	0,01	0,06	-0,09	1509	-0,01	-0,01	0,88	0,00	-0,02	-0,08
	1503	0,04	0,00	0,86	-0,01	-0,04	-0,07	1504	0,04	0,00	0,92	-0,01	-0,01	-0,07
1359	1509	-0,01	-0,02	0,83	0,00	-0,02	-0,08	1510	0,00	-0,01	0,83	0,00	0,01	-0,07
	1504	0,02	-0,02	0,84	-0,01	-0,01	-0,07							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1361	1511	0,00	-0,01	0,82	-0,01	-0,04	-0,07	1512	0,00	-0,01	0,72	0,04	0,19	-0,06
	1506	0,02	-0,01	0,84	-0,01	-0,01	-0,05	1507	0,02	-0,01	0,74	-0,06	-0,29	-0,04
1362	1512	0,01	-0,03	0,84	0,04	0,19	-0,01	113	0,04	0,14	0,72	-0,15	-0,76	0,04
	1507	0,00	-0,03	0,84	-0,05	-0,29	-0,11	1419	0,03	0,13	0,72	0,08	0,95	-0,06
1363	1513	0,04	-0,11	-0,57	0,10	0,11	-0,15	1363	0,16	0,51	-1,03	0,02	-0,66	-0,09
	354	0,02	-0,11	-1,01	0,04	0,21	0,11	31	0,14	0,50	-1,47	0,12	0,59	0,17
1364	1411	-0,04	-0,05	-0,81	-0,05	0,00	-0,10	1514	-0,04	-0,01	-1,11	0,09	0,03	-0,12
	1406	0,12	-0,01	-0,85	0,05	0,11	-0,04	1513	0,12	0,03	-1,14	0,06	0,03	-0,06
1365	1514	0,03	0,00	-0,70	0,07	0,03	-0,06	1367	0,05	0,10	-1,08	0,04	-0,57	-0,06
	1513	0,03	0,00	-0,77	0,08	0,03	-0,10	1363	0,05	0,10	-1,14	0,30	0,73	-0,11
1366	111	0,01	0,02	-0,82	-0,11	-0,54	0,07	1515	0,02	0,03	-1,06	-0,01	-0,03	0,06
	1411	-0,02	0,02	-0,80	-0,02	0,13	-0,17	1514	-0,01	0,02	-1,04	0,08	0,01	-0,17
1367	1515	-0,02	0,03	-0,90	0,00	-0,02	0,18	32	-0,10	-0,37	-1,30	0,18	0,92	0,12
	1514	0,01	0,04	-0,63	0,06	0,00	-0,30	1367	-0,08	-0,37	-1,03	0,12	-0,18	-0,35
1368	1516	0,15	0,54	-1,49	-0,01	0,07	-0,06	1517	0,12	0,40	-1,50	-0,04	0,05	-0,07
	355	0,16	0,54	-1,17	0,03	0,14	0,04	356	0,13	0,40	-1,18	0,00	0,01	0,03
1369	1517	0,26	0,39	-1,75	-0,03	0,05	-0,07	1518	0,26	0,35	-1,57	-0,03	0,06	-0,09
	356	0,24	0,38	-1,20	0,00	0,01	0,03	357	0,24	0,35	-1,02	-0,03	-0,15	0,01
1370	1518	0,32	0,34	-2,24	-0,01	0,06	-0,05	1389	0,33	0,38	-1,30	0,05	0,20	-0,06
	357	0,33	0,34	-1,14	-0,03	-0,15	-0,04	105	0,34	0,38	-0,20	-0,06	-0,30	-0,04
1371	1283	0,24	1,44	-1,33	0,01	0,00	-0,06	1519	0,13	0,90	-1,46	-0,04	-0,02	-0,06
	1281	0,07	1,41	-1,10	0,02	0,09	-0,04	1516	-0,04	0,87	-1,22	-0,01	0,07	-0,04
1372	1519	0,18	0,91	-1,49	-0,02	-0,02	-0,05	1520	0,10	0,47	-1,46	-0,08	-0,01	-0,06
	1516	0,15	0,90	-1,39	0,00	0,08	-0,05	1517	0,06	0,46	-1,36	-0,04	0,05	-0,06
1373	1520	0,16	0,48	-1,62	-0,07	-0,01	-0,05	1521	0,08	0,10	-1,21	-0,08	0,04	-0,07
	1517	0,10	0,47	-1,60	-0,03	0,05	-0,06	1518	0,03	0,09	-1,19	-0,04	0,02	-0,08
1374	1521	0,21	0,14	-1,79	-0,11	0,03	-0,15	1394	0,14	-0,24	-0,49	0,13	-0,04	-0,14
	1518	-0,04	0,09	-1,86	-0,02	0,02	-0,02	1389	-0,12	-0,29	-0,56	0,00	-0,04	-0,01
1375	91	0,36	1,93	-1,08	0,00	-0,01	-0,16	1522	1,09	1,09	-1,30	-0,03	-0,14	-0,15
	1283	0,33	1,92	-1,08	0,01	0,00	-0,05	1519	0,16	1,08	-1,30	-0,04	-0,02	-0,05
1376	1522	0,16	1,09	-1,08	-0,03	-0,14	-0,16	1523	0,03	0,44	-1,18	-0,06	-0,31	-0,14
	1519	0,19	1,10	-1,34	-0,02	-0,02	-0,04	1520	0,06	0,45	-1,43	-0,08	-0,03	-0,02
1377	1523	-0,05	0,46	-1,03	-0,06	-0,31	-0,15	1524	-0,17	-0,16	-0,85	-0,13	-0,67	-0,11
	1520	0,02	0,47	-1,59	-0,07	-0,03	-0,01	1521	-0,10	-0,14	-1,42	-0,07	0,13	0,03
1378	1524	-0,35	-0,14	-0,83	-0,13	-0,67	0,07	4	-0,48	-0,80	-0,17	-0,13	-0,63	0,06
	1521	-0,10	-0,09	-2,01	-0,09	0,12	-0,13	1394	-0,23	-0,75	-1,34	0,22	0,42	-0,13
1379	1525	0,05	-0,12	-0,19	0,03	0,08	-0,08	1382	0,09	0,07	-0,12	-0,28	-0,15	-0,14
	358	0,02	-0,12	-0,13	0,06	0,29	0,14	101	0,06	0,06	-0,06	0,03	0,14	0,08
1380	1378	-0,07	-0,29	-0,39	-0,03	-0,04	-0,08	1526	-0,08	-0,31	-0,28	-0,09	0,04	-0,12
	1374	0,00	-0,28	-0,28	0,08	0,16	-0,07	1525	-0,01	-0,30	-0,17	-0,04	0,01	-0,10
1381	1526	0,02	-0,29	-0,25	-0,13	0,03	-0,18	1385	0,02	-0,25	-0,11	-0,02	-0,26	-0,14
	1525	-0,03	-0,30	-0,16	0,02	0,02	-0,07	1382	-0,02	-0,26	-0,02	-0,22	0,15	-0,04
1382	100	-0,08	-0,37	-0,48	-0,07	-0,36	-0,15	1527	-0,10	-0,46	-0,33	-0,11	-0,57	-0,12
	1378	-0,11	-0,37	-0,34	-0,03	-0,03	-0,06	1526	-0,13	-0,47	-0,19	-0,10	0,02	-0,03
1383	1527	-0,09	-0,46	-0,45	-0,11	-0,57	0,00	103	-0,16	-0,79	-0,34	-0,19	-0,96	0,02
	1526	-0,01	-0,45	-0,16	-0,13	0,01	-0,12	1385	-0,08	-0,78	-0,06	0,16	0,62	-0,10
1384	1387	-0,06	-0,17	0,18	0,01	-0,04	-0,02	1529	-0,06	-0,15	0,16	0,00	-0,05	-0,03
	1384	-0,02	-0,17	0,28	0,07	0,15	-0,04	1528	-0,02	-0,14	0,26	0,08	0,16	-0,05
1385	104	-0,06	-0,21	0,18	-0,05	-0,24	-0,09	117	-0,06	-0,17	0,13	-0,06	-0,29	-0,09
	1387	-0,08	-0,21	0,30	0,01	-0,03	-0,02	1529	-0,07	-0,18	0,25	0,00	-0,04	-0,02
1386	1532	-0,04	-0,08	0,26	-0,01	-0,08	-0,08	1533	-0,05	-0,09	0,24	0,05	-0,09	-0,07
	1530	-0,04	-0,08	0,35	0,06	0,18	-0,03	1531	-0,05	-0,09	0,33	0,06	0,13	-0,03
1387	120	-0,02	-0,16	0,28	-0,09	-0,43	-0,01	3	0,00	-0,05	0,26	-0,02	-0,10	-0,03
	1532	-0,05	-0,16	0,35	0,00	-0,02	-0,11	1533	-0,03	-0,06	0,33	0,03	-0,18	-0,13
1388	1534	0,04	-0,25	0,56	0,13	-0,10	0,12	1389	0,07	-0,10	0,13	-0,27	0,33	0,04
	359	0,02	-0,25	0,49	0,16	0,79	0,01	105	0,05	-0,11	0,06	0,11	0,53	-0,07
1389	1533	-0,02	-0,08	0,31	0,06	-0,08	-0,06	1535	-0,03	-0,14	0,20	-0,11	-0,35	-0,10
	1531	0,01	-0,08	0,42	0,05	0,13	0,00	1534	-0,01	-0,14	0,31	0,16	0,24	-0,04
1390	1535	0,03	-0,14	0,35	-0,11	-0,35	-0,14	1394	0,02	-0,18	0,14	0,12	1,16	-0,12
	1534	0,01	-0,15	0,50	0,20	0,25	-0,09	1389	0,00	-0,18	0,28	-0,64	-1,51	-0,07
1391	3	-0,01	-0,06	0,20	-0,02	-0,10	-0,11	1186	-0,02	-0,15	0,13	-0,06	-0,30	-0,13
	1533	-0,01	-0,06	0,40	0,05	-0,18	-0,08	1535	-0,03	-0,15	0,33	-0,06	-0,10	-0,09
1392	1186	0,01	-0,18	0,18	-0,06	-0,30	-0,29	4	0,00	-0,23	0,09	-0,18	-0,92	-0,23
	1535	0,05	-0,17	0,48	-0,06	-0,10	0,08	1394	0,04	-0,22	0,39	-0,19	-0,40	0,14
1393	1536	-0,05	-0,07	0,21	0,06	0,18	-0,06	1530	-0,04	-0,03	0,24	0,05	0,19	-0,05
	360	-0,02	-0,06	0,27	0,10	0,48	-0,04	118	-0,01	-0,02	0,30	0,08	0,42	-0,02
1394	1529	-0,06	-0,15	0,19	0,00	-0,05	-0,03	1537	-0,05	-0,11	0,19	-0,01	-0,06	-0,04
	1528	-0,03	-0,15	0,28	0,06	0,16	-0,04	1536	-0,02	-0,11	0,29	0,06	0,18	-0,05
1395	1537	-0,04	-0,11	0,22	0,00	-0,06	-0,05	1532	-0,03	-0,08	0,23	-0,01	-0,08	-0,06
	1536	-0,05	-0,11	0,31	0,06	0,18	-0,04	1530	-0,04	-0,08	0,31	0,05	0,18	-0,05
1396	117	-0,04	-0,17	0,15	-0,06	-0,29	-0,08	1538	-0,03	-0,15	0,16	-0,06	-0,32	-0,08
	1529	-0,07	-0,18	0,28	0,01	-0,03	-0,04	1537	-0,06	-0,16	0,30	-0,01	-0,07	-0,04
1397	1538	-0,03	-0,15	0,19	-0,06	-0,32	-0,08	120	-0,03	-0,15	0,18	-0,09	-0,43	-0,09
	1537	-0,05	-0,15	0,32	-0,01	-0,06	-0,04	1532	-0,05	-0,16	0,31	0,00	-0,02	-0,05
1398	1540	-0,87	-1,26	-0,12	-0,08	-0,74	-0,40	1541	1,49	10,57	-0,65	0,07	-0,64	-0,27
	1193	0,16	-1,06	-1,14	-0,10	-0,50	0,08	51	2,53	10,78	-1,67	-0,39	-1,93	0,21
1399	1542	-0,97	-7,82	0,09	-0,01	-0,55	-0,27	1543	0,64	0,22	-0,93	-0,05	-0,53	-0,28
	1539	-0,32	-7,69	-0,22	-0,01	-0,57	-0,25	1540	1,29	0,35	-1,23	-0,04	-0,65	-0,27
1400	1543	-0,71	-0,10	-0,96	-0,05	-0,53	-0,31	1544	0,96	8,21	0,17	-0,01	-0,55	-0,36
	1540	-1,04	-0,17	-1,54	-0,07	-0,65	-0,23	1541	0,62	8,15	-0,41	0,04	-0,81	-0,28
1401	1545	-0,74	-6,18	0,11	0,02	-0,47	-0,21	1546	0,56	0,31	-0,85	-0,14	-0,41	-0,26
	1542	-0,59	-6,16	-0,38	-0,01	-0,54	-0,25	1543	0,71	0,34	-1,34	-0,05	-0,53	-0,30
1402	1546	-0,55	0,05	-0,96	-0,13	-0,40	-0,30	1547	0,72	6,39	0,07	-0,01	-0,36	-0,37
	1543	-0,65	0,03	-1,36	-0,04	-0,53	-0,29	1544	0,62	6,37	-0,33	-0,01	-0,57	-0,36
1403	155	-0,45	4,17	-0,26	0,00	0,00	-0,31	1548	0,33	-0,30	-0,32	-0,19	-0,94	-0,33
	1545	0,08	-4,06	-1,05	-0,01	-0,62	-0,14	1546	0,85	-0,19	-1,10	-0,11	-0,21	-0,16
1404	1548	-0,01	0,21	-1,12	-0,19	-0,94	0,00	156	0,92	4,85	0,06	0,15	0,76	0,00
	1546	-0,61	0,09	-1,21	-0,10	-0,21	-0,45							

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1406	1551	0,03	0,00	0,17	0,15	1,73	-0,12	1552	-0,05	-0,39	0,17	0,17	2,34	-0,31
	1216	0,00	-0,01	0,16	0,55	2,76	-0,04	1217	-0,08	-0,40	0,16	0,39	1,95	-0,23
1407	1552	0,04	-0,35	0,12	0,19	2,35	0,54	1553	-0,11	-1,10	0,11	-0,24	1,35	0,25
	1217	-0,11	-0,38	0,20	0,39	1,95	-1,06	55	-0,26	-1,13	0,18	1,30	6,48	-1,35
1408	1554	0,08	0,83	-0,02	0,00	0,56	-0,63	1555	-0,01	0,40	0,20	0,08	0,59	-0,40
	1549	0,01	0,81	0,05	-0,11	2,41	-0,42	1550	-0,07	0,39	0,27	0,22	2,01	-0,19
1409	1555	0,06	0,41	0,21	0,10	0,59	-0,37	1556	-0,03	-0,02	0,22	0,07	0,48	-0,23
	1550	0,12	0,42	0,29	0,20	2,00	-0,27	1551	0,04	-0,01	0,30	0,17	1,88	-0,13
1410	1556	0,05	0,01	0,23	0,07	0,48	-0,19	1557	-0,02	-0,35	0,20	0,02	0,46	-0,04
	1551	0,03	0,00	0,27	0,18	1,88	-0,18	1552	-0,05	-0,36	0,25	0,07	1,85	-0,03
1411	1557	0,01	-0,35	0,19	0,02	0,46	0,00	1558	-0,06	-0,71	0,01	-0,01	0,33	0,24
	1552	0,07	-0,33	0,21	0,10	1,85	-0,10	1553	0,00	-0,70	0,03	-0,09	2,14	0,14
1412	1559	0,05	0,50	-0,02	0,05	-0,95	-0,60	1560	0,01	0,26	0,18	0,00	-0,77	-0,40
	1554	0,01	0,49	0,04	0,02	0,68	-0,61	1555	-0,04	0,25	0,24	0,07	0,53	-0,41
1413	1560	0,05	0,26	0,19	0,00	-0,77	-0,46	1561	-0,01	0,01	0,25	0,04	-0,91	-0,30
	1555	0,03	0,26	0,25	0,08	0,53	-0,37	1556	-0,02	0,00	0,31	0,07	0,48	-0,22
1414	1561	0,00	0,01	0,25	0,05	-0,90	-0,31	1562	-0,05	-0,23	0,18	-0,09	-1,12	-0,14
	1556	0,07	0,02	0,32	0,07	0,48	-0,19	1557	0,02	-0,22	0,24	0,01	0,40	-0,02
1415	1562	0,05	-0,20	0,21	-0,09	-1,12	-0,20	1563	0,01	-0,39	0,02	0,11	-1,56	0,07
	1557	0,03	-0,20	0,23	0,01	0,40	-0,01	1558	-0,01	-0,39	0,04	0,01	0,47	0,26
1416	157	0,02	0,21	0,00	-0,84	-4,22	0,38	1098	0,00	0,11	0,13	-0,25	-1,27	0,23
	1559	-0,02	0,20	0,08	0,16	-0,42	-0,66	1560	-0,04	0,11	0,21	-0,06	-1,06	-0,81
1417	1098	0,01	0,10	0,21	-0,25	-1,27	-0,27	1097	0,00	0,02	0,26	-0,28	-1,40	-0,41
	1560	0,00	0,10	0,22	-0,06	-1,06	-0,29	1561	-0,01	0,02	0,27	0,05	-0,86	-0,43
1418	1097	0,06	-0,02	0,14	-0,28	-1,40	-0,67	1096	0,03	-0,13	0,22	-0,35	-1,77	-0,80
	1561	0,05	-0,02	0,28	0,05	-0,86	-0,19	1562	0,03	-0,13	0,36	-0,18	-1,58	-0,33
1419	1096	-0,12	-0,01	0,41	-0,35	-1,77	-1,54	158	-0,14	-0,08	-0,12	-1,42	-7,09	-1,75
	1562	-0,02	0,01	0,39	-0,18	-1,58	0,46	1563	-0,04	-0,06	-0,15	0,29	-0,66	0,25
1420	1565	-0,24	-0,20	0,23	0,18	1,64	-0,25	1566	0,38	2,92	-0,49	0,01	1,26	-0,44
	1224	0,23	-0,11	0,28	0,31	1,57	-0,02	59	0,85	3,02	-0,43	0,25	1,25	-0,20
1421	1567	-0,31	-2,85	0,07	0,00	0,60	-0,69	1568	0,25	-0,04	-0,35	0,11	0,62	-0,49
	1564	-0,18	-2,82	-0,12	-0,10	1,82	-0,53	1565	0,38	-0,02	-0,54	0,19	1,44	-0,32
1422	1568	-0,21	-0,14	-0,33	0,10	0,62	-0,43	1569	0,33	2,59	0,05	0,02	0,70	-0,31
	1565	-0,48	-0,19	-0,43	0,14	1,43	-0,42	1566	0,07	2,53	-0,05	0,02	1,28	-0,30
1423	1570	-0,27	-2,23	0,03	0,10	-0,65	-0,62	1571	0,15	-0,11	-0,37	0,20	-0,19	-0,34
	1567	-0,21	-2,21	-0,07	0,02	0,70	-0,74	1568	0,21	-0,10	-0,48	0,11	0,60	-0,45
1424	1571	-0,17	-0,19	-0,27	0,28	-0,17	-0,29	1572	0,28	2,05	0,06	-0,07	0,14	-0,13
	1568	-0,24	-0,21	-0,46	0,10	0,59	-0,46	1569	0,21	2,04	-0,13	0,01	0,65	-0,29
1425	159	-0,33	-1,78	-0,03	-1,20	-5,98	1,30	1573	-0,01	-0,15	-0,47	0,23	1,13	1,07
	1570	-0,13	-1,74	0,14	0,28	0,26	-0,81	1571	0,19	-0,11	-0,30	0,07	-0,83	-1,03
1426	1573	-0,28	0,26	0,26	0,23	1,13	-0,07	160	-0,10	1,18	-0,32	-0,11	-0,57	-0,17
	1571	-0,41	0,23	-0,19	0,15	-0,81	0,04	1572	-0,23	1,15	-0,78	0,00	0,49	-0,06
1427	1575	0,48	0,52	0,40	0,01	0,95	0,42	1576	-0,71	-5,40	0,58	-0,21	0,21	0,22
	1231	-0,16	0,40	0,59	-0,09	-0,46	-1,12	63	-1,34	-5,52	0,78	0,90	4,51	-1,32
1428	1577	0,51	4,05	0,04	0,01	0,19	-0,12	1578	-0,29	0,06	1,00	0,03	0,13	-0,02
	1574	0,15	3,98	0,18	0,05	0,29	-0,19	1575	-0,65	-0,01	1,14	-0,13	0,52	-0,09
1429	1578	0,29	0,24	1,01	0,04	0,13	0,02	1579	-0,51	-3,79	0,03	-0,01	0,09	0,21
	1575	0,65	0,31	1,17	-0,08	0,53	-0,10	1576	-0,15	-3,72	0,19	-0,07	0,87	0,09
1430	1580	0,44	2,38	0,01	-0,08	0,09	-0,27	1581	-0,01	0,13	1,02	0,26	-0,25	-0,16
	1577	0,14	2,32	0,16	0,00	0,12	-0,12	1578	-0,31	0,07	1,18	0,03	0,12	-0,01
1431	1581	0,02	0,15	1,03	0,19	-0,26	-0,12	1582	-0,43	-2,10	0,02	0,09	-0,70	0,10
	1578	0,30	0,20	1,18	0,03	0,13	0,01	1579	-0,15	-2,05	0,16	0,01	0,18	0,23
1432	161	-0,31	0,52	0,61	0,05	0,24	-0,42	1583	-0,31	0,55	0,36	0,25	1,25	-0,52
	1580	-0,35	0,52	0,81	-0,03	0,34	-0,33	1581	-0,35	0,54	0,56	0,14	-0,83	-0,43
1433	1583	0,33	-0,31	0,47	0,25	1,25	-1,54	162	0,36	-0,20	0,65	-1,11	-5,53	-1,76
	1581	0,33	-0,31	0,57	0,07	-0,84	0,54	1582	0,35	-0,20	0,75	0,27	0,20	0,32
1434	1585	0,24	0,25	0,32	-0,01	1,03	0,49	1586	-0,54	-3,68	0,62	-0,23	0,17	0,27
	1238	-0,20	0,16	0,32	-0,13	-0,63	-1,26	67	-0,99	-3,77	0,61	1,01	5,03	-1,48
1435	1587	0,32	2,23	0,03	0,01	0,19	-0,11	1588	-0,16	-0,14	0,77	0,02	0,14	0,00
	1584	0,06	2,18	0,14	0,06	0,27	-0,20	1585	-0,41	-0,19	0,88	-0,16	0,54	-0,10
1436	1588	0,15	-0,04	0,76	0,03	0,14	0,03	1589	-0,32	-2,37	0,05	-0,01	0,10	0,24
	1585	0,41	0,01	0,84	-0,10	0,55	-0,09	1586	-0,06	-2,32	0,13	-0,08	0,92	0,11
1437	1590	0,25	0,95	0,03	-0,08	0,09	-0,26	1591	0,05	-0,06	0,80	0,25	-0,26	-0,14
	1587	0,04	0,90	0,11	0,00	0,11	-0,11	1588	-0,16	-0,10	0,88	0,02	0,13	0,01
1438	1591	-0,05	-0,08	0,76	0,18	-0,27	-0,11	1592	-0,26	-1,13	0,02	0,09	-0,71	0,12
	1588	0,17	-0,04	0,87	0,02	0,13	0,03	1589	-0,04	-1,09	0,13	0,01	0,19	0,26
1439	163	-0,26	-0,36	0,38	0,05	0,25	-0,41	1593	-0,16	0,11	0,53	0,25	1,24	-0,51
	1590	-0,20	-0,35	0,34	-0,03	0,34	-0,31	1591	-0,10	0,12	0,48	0,14	-0,84	-0,41
1440	1593	0,24	-0,43	0,20	0,25	1,24	-1,54	164	0,40	0,35	0,50	-1,12	-5,59	-1,76
	1591	0,20	-0,44	0,44	0,07	-0,85	0,56	1592	0,36	0,35	0,74	0,28	0,20	0,34
1441	1595	0,30	0,19	0,41	0,10	0,72	-0,25	1596	-0,43	-3,49	0,39	0,01	0,81	-0,34
	1245	-0,10	0,11	0,49	0,19	0,94	-0,12	71	-0,84	-3,57	0,48	0,09	0,46	-0,21
1442	1597	0,32	2,26	0,05	0,01	0,70	-0,26	1598	-0,15	-0,07	0,75	0,04	0,68	-0,26
	1594	0,08	2,21	0,14	-0,03	0,83	-0,21	1595	-0,39	-0,12	0,83	0,12	0,75	-0,21
1443	1598	0,15	0,03	0,75	0,05	0,68	-0,24	1599	-0,32	-2,30	0,05	0,01	0,69	-0,25
	1595	0,39	0,08	0,83	0,11	0,75	-0,26	1596	-0,08	-2,25	0,14	-0,01	0,75	-0,27
1444	1600	0,23	1,02	0,04	-0,01	0,63	-0,30	1601	0,03	-0,01	0,76	0,09	0,60	-0,27
	1597	0,04	0,98	0,13	0,01	0,71	-0,26	1598	-0,17	-0,05	0,84	0,04	0,68	-0,24
1445	1601	-0,03	-0,03	0,76	0,08	0,60	-0,24	1602	-0,24	-1,05	0,04	-0,01	0,61	-0,21
	1598	0,17	0,01	0,84	0,05	0,68	-0,26	1599	-0,04	-1,01	0,12	0,01	0,69	-0,23
1446	165	-0,27	-0,35	0,37	0,09	0,45	-0,32	1603	-0,16	0,20	0,42	0,13	0,65	-0,24
	1600	-0,24	-0,34	0,48	0,00	0,66	-0,34	1601	-0,13	0,21	0,52	0,08	0,55	-0,27
1447	1603	0,14	-0,20	0,46	0,13	0,65	-0,30	166	0,23	0,26	0,34	0,07	0,34	-0,23
	1601	0,11	-0,20	0,53	0,08	0,55	-0,23	1602	0,20	0,26	0,41	0,00	0,66	-0,16
1448	1605	0,45	0,40	0,35	0,10	0,69	-0,25	1606	-0,76	-5,63	0,72	0,01	0,78	-0,34
	1252	-0,24	0,26	0,49	0,18	0,89	-0,13	75	-1,44	-5,77	0,85	0,09	0,43	-0,21
1449	1607	0,52	3,89	0,02	0,01	0,68	-0,26	1608	-0,29	-0,14				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1451	1610	0,44	2,21	0,00	-0,01	0,62	-0,29	1611	-0,01	-0,05	1,02	0,09	0,59	-0,27
	1607	0,15	2,15	0,17	0,01	0,69	-0,26	1608	-0,31	-0,11	1,19	0,04	0,66	-0,24
1452	1611	0,00	-0,04	1,02	0,08	0,59	-0,24	1612	-0,45	-2,29	0,00	-0,01	0,61	-0,21
	1608	0,31	0,02	1,19	0,04	0,66	-0,26	1609	-0,14	-2,23	0,17	0,01	0,68	-0,23
1453	167	-0,38	0,28	0,67	0,09	0,47	-0,32	1613	-0,35	0,43	0,37	0,13	0,67	-0,24
	1610	-0,38	0,28	0,83	-0,01	0,66	-0,34	1611	-0,35	0,43	0,54	0,08	0,55	-0,26
1454	1613	0,33	-0,46	0,38	0,13	0,67	-0,30	168	0,34	-0,42	0,63	0,07	0,35	-0,23
	1611	0,34	-0,46	0,54	0,08	0,55	-0,23	1612	0,35	-0,41	0,79	0,00	0,66	-0,16
1455	1615	-0,38	-0,34	0,01	0,06	0,25	-0,26	1616	0,42	3,65	0,21	0,01	0,31	-0,28
	1259	-0,03	-0,27	-0,83	0,11	0,57	-0,13	79	0,77	3,72	-0,63	0,02	0,12	-0,15
1456	1617	-0,32	-2,55	0,09	0,00	0,09	-0,27	1618	0,22	0,13	-0,23	0,00	0,09	-0,25
	1614	-0,09	-2,51	-0,13	-0,02	0,34	-0,24	1615	0,45	0,17	-0,44	0,07	0,27	-0,22
1457	1618	-0,26	0,02	-0,26	0,01	0,09	-0,25	1619	0,32	2,91	0,16	0,00	0,08	-0,24
	1615	-0,35	0,00	-0,66	0,06	0,27	-0,24	1616	0,23	2,89	-0,24	0,00	0,26	-0,24
1458	1620	-0,28	-2,07	0,13	0,00	-0,11	-0,26	1621	0,18	0,21	-0,19	-0,04	-0,10	-0,25
	1617	-0,20	-2,05	-0,21	0,00	0,10	-0,26	1618	0,25	0,22	-0,53	0,00	0,08	-0,25
1459	1621	-0,16	0,11	-0,29	-0,05	-0,10	-0,26	1622	0,28	2,28	0,11	0,01	-0,12	-0,24
	1618	-0,21	0,10	-0,57	0,01	0,08	-0,25	1619	0,22	2,26	-0,16	0,00	0,09	-0,24
1460	169	0,10	-1,17	-0,25	-0,04	-0,18	-0,28	1623	0,28	-0,28	0,36	-0,08	-0,40	-0,29
	1620	0,25	-1,14	-0,90	0,00	-0,14	-0,23	1621	0,43	-0,25	-0,28	-0,04	-0,07	-0,23
1461	1623	0,01	0,16	-0,41	-0,08	-0,40	-0,23	170	0,35	1,84	0,06	-0,04	-0,22	-0,24
	1621	-0,19	0,12	-0,38	-0,04	-0,07	-0,27	1622	0,15	1,80	0,09	0,00	-0,14	-0,27
1462	1625	0,63	2,89	0,83	0,03	0,23	-0,29	1626	0,04	-0,07	0,49	-0,01	0,12	-0,30
	1270	0,71	2,91	0,46	0,07	0,35	-0,14	1271	0,12	-0,05	0,13	0,04	0,18	-0,15
1463	1626	-0,02	0,06	0,51	0,01	0,12	-0,31	1627	-0,61	-2,91	0,82	-0,04	-0,01	-0,33
	1271	-0,13	0,04	0,14	0,04	0,18	-0,15	1272	-0,73	-2,94	0,45	0,00	0,02	-0,16
1464	1627	0,30	-2,41	0,14	-0,02	-0,01	-0,42	1628	-1,13	-9,55	1,77	0,04	0,16	-0,43
	1272	-1,31	-2,73	0,50	0,00	0,02	-0,07	83	-2,73	-9,87	2,14	-0,15	-0,77	-0,07
1465	1629	0,62	6,39	0,21	0,00	0,02	-0,31	1630	-0,02	3,22	0,94	-0,04	0,06	-0,30
	1624	-0,09	6,25	-0,05	-0,01	0,25	-0,29	1625	-0,73	3,08	0,68	0,02	0,18	-0,28
1466	1630	0,32	3,39	1,09	-0,05	0,06	-0,30	1631	-0,37	-0,10	0,96	-0,05	0,09	-0,33
	1625	0,62	3,45	1,39	0,02	0,18	-0,29	1626	-0,08	-0,04	1,26	-0,01	0,12	-0,31
1467	1631	0,37	0,07	1,01	-0,06	0,09	-0,34	1632	-0,32	-3,39	1,08	-0,05	0,10	-0,37
	1626	0,09	0,02	1,28	0,01	0,12	-0,31	1627	-0,61	-3,45	1,34	-0,02	0,05	-0,34
1468	1632	0,02	-3,23	0,97	-0,05	0,11	-0,38	1633	-0,61	-6,39	0,23	0,00	0,10	-0,40
	1627	0,73	-3,09	0,66	-0,01	0,06	-0,33	1628	0,09	-6,25	-0,07	0,01	-0,01	-0,35
1469	1634	0,52	4,76	-0,02	0,01	-0,18	-0,24	1635	0,04	2,35	0,92	-0,08	-0,11	-0,23
	1629	0,01	4,66	0,03	0,00	0,06	-0,30	1630	-0,48	2,25	0,97	-0,04	0,07	-0,29
1470	1635	0,21	2,33	1,11	-0,08	-0,11	-0,20	1636	-0,27	-0,07	1,18	-0,14	0,05	-0,23
	1630	0,14	2,32	1,12	-0,04	0,07	-0,31	1631	-0,34	-0,09	1,19	-0,06	0,08	-0,33
1471	1636	0,20	0,07	1,23	-0,16	0,04	-0,25	1637	-0,29	-2,38	1,03	-0,15	0,15	-0,30
	1631	0,35	0,10	1,24	-0,07	0,08	-0,32	1632	-0,14	-2,35	1,04	-0,05	0,11	-0,38
1472	1637	0,02	-2,36	0,99	-0,20	0,14	-0,32	1638	-0,45	-4,75	0,03	-0,02	0,36	-0,38
	1632	0,44	-2,27	0,93	-0,05	0,12	-0,38	1633	-0,04	-4,67	-0,03	-0,01	0,04	-0,44
1473	171	-0,04	2,55	0,59	-0,12	-0,61	-0,12	1639	-0,16	1,92	0,40	-0,08	-0,40	-0,12
	1634	-0,42	2,47	0,87	0,02	-0,14	-0,25	1635	-0,55	1,84	0,69	-0,09	-0,14	-0,25
1474	1639	0,30	1,76	1,04	-0,08	-0,40	-0,16	1640	-0,05	0,03	1,16	-0,10	-0,48	-0,09
	1635	-0,01	1,70	0,88	-0,08	-0,14	-0,21	1636	-0,35	-0,03	0,99	-0,15	0,01	-0,14
1475	1640	0,04	-0,01	1,23	-0,10	-0,48	-0,01	1641	-0,30	-1,72	0,99	-0,17	-0,84	0,09
	1636	0,29	0,04	1,04	-0,17	0,01	-0,22	1637	-0,05	-1,67	0,80	-0,03	0,73	-0,11
1476	1641	-0,01	-1,82	0,68	-0,17	-0,84	0,95	172	-0,19	-2,75	0,39	0,81	4,05	1,05
	1637	0,48	-1,72	0,76	-0,09	0,72	-0,96	1638	0,29	-2,66	0,47	-0,23	-0,72	-0,87
1477	1643	0,81	0,88	0,78	-0,27	-2,08	-0,79	1644	-1,22	-9,23	0,85	0,18	-1,81	-0,50
	1279	-0,19	0,68	1,26	-0,48	-2,39	0,26	87	-2,21	-9,43	1,34	-1,05	-5,25	0,55
1478	1645	0,88	6,18	0,15	-0,02	-0,93	-0,38	1646	-0,39	-0,15	1,55	-0,08	-0,92	-0,50
	1642	0,16	6,04	0,22	0,01	-1,84	-0,39	1643	-1,11	-0,29	1,62	-0,21	-1,88	-0,51
1479	1646	0,44	0,17	1,57	-0,08	-0,92	-0,55	1647	-0,84	-6,23	0,09	-0,01	-0,90	-0,72
	1643	0,96	0,27	1,79	-0,23	-1,89	-0,39	1644	-0,32	-6,12	0,30	0,10	-2,22	-0,56
1480	1648	0,61	3,43	0,08	0,01	0,04	-0,29	1649	-0,09	-0,05	1,54	-0,15	0,09	-0,47
	1645	0,20	3,34	0,26	-0,02	-0,93	-0,34	1646	-0,50	-0,13	1,72	-0,07	-0,88	-0,53
1481	1649	0,03	-0,07	1,63	-0,13	0,09	-0,49	1650	-0,64	-3,38	0,10	-0,04	0,29	-0,71
	1646	0,48	0,02	1,74	-0,07	-0,87	-0,52	1647	-0,18	-3,29	0,21	-0,03	-0,98	-0,74
1482	173	-0,66	-0,03	1,09	0,34	1,68	-0,61	1651	-0,49	0,84	0,67	-0,08	-0,40	-0,57
	1648	-0,72	-0,04	1,47	-0,06	-0,34	-0,21	1649	-0,54	0,82	1,05	-0,04	0,61	-0,14
1483	1651	0,19	0,13	1,24	-0,08	-0,40	0,29	174	-0,04	-0,99	0,35	0,76	3,79	0,39
	1649	0,21	0,13	1,15	-0,03	0,61	-0,97	1650	-0,02	-0,99	0,26	-0,17	-0,37	-0,87
1484	1654	0,25	3,45	-0,05	0,00	-0,05	-0,28	1655	-0,05	1,91	0,60	-0,01	-0,04	-0,27
	1652	0,06	3,41	0,19	-0,01	-0,01	-0,27	1653	-0,25	1,87	0,83	-0,01	-0,05	-0,26
1485	1656	0,26	2,56	-0,20	0,01	-0,10	-0,26	1657	0,02	1,39	0,43	0,01	-0,05	-0,24
	1654	0,05	2,52	0,28	0,00	-0,04	-0,28	1655	-0,18	1,35	0,90	-0,01	-0,04	-0,26
1486	175	-0,36	1,04	0,38	-0,12	-0,60	-0,06	176	-0,25	1,63	-0,47	0,04	0,18	-0,08
	1656	-0,62	0,99	1,48	0,03	0,02	-0,30	1657	-0,50	1,58	0,63	-0,01	-0,16	-0,32
1487	1659	0,10	-0,22	0,42	0,01	0,18	-0,13	1660	-0,05	-0,93	0,45	-0,09	0,01	-0,15
	130	-0,08	-0,25	0,30	0,06	0,22	-0,05	95	-0,22	-0,97	0,33	-0,05	0,05	-0,07
1488	1661	0,10	0,18	0,01	-0,01	-0,13	-0,41	1662	-0,03	-0,47	0,25	0,01	0,02	-0,38
	1658	0,01	0,16	0,07	-0,07	0,57	-0,29	1659	-0,12	-0,49	0,31	0,18	0,17	-0,27
1489	1662	0,08	-0,45	0,48	0,02	0,03	-0,40	1663	-0,04	-1,03	0,33	0,00	-0,33	-0,29
	1659	0,08	-0,45	0,49	-0,15	0,11	-0,28	1660	-0,04	-1,03	0,35	0,06	0,20	-0,18
1490	1664	0,06	-0,20	-0,08	0,05	-0,73	-0,27	1665	-0,04	-0,70	0,13	-0,17	-0,25	-0,25
	1661	0,03	-0,20	0,19	0,02	0,02	-0,41	1662	-0,07	-0,71	0,40	-0,02	-0,15	-0,39
1491	1665	0,02	-0,67	0,39	0,09	-0,19	-0,31	1666	-0,08	-1,14	0,20	0,03	-0,47	-0,23
	1662	0,03	-0,67	0,63	-0,01	-0,14	-0,37	1663	-0,07	-1,14	0,43	0,12	0,29	-0,29
1492	177	-0,22	-0,82	0,04	-0,33	-1,31	0,06	199	-0,20	-0,69	0,07	-0,03	-0,85	0,05
	1664	-0,11	-0,80	0,44	-0,26	-0,97	-0,15	1665	-0,09	-0,66	0,46	0,04	-0,51	-0,16
1493	199	-0,12	-0,78	0,10	-0,10	-0,55	-0,05	178	-0,24	-1,40	-0,11	0,00	-0,42	-0,09
	1665	0,05	-0,73	0,72	0,00	-0,26	-0,11	1666	-0,08	-1,36	0,51	0,10	-0,13	-0,15
1494	1668	0,10	0,85	0,13	0,01	0,43	-0,10	1669	-0,24	-0,88				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1496	1671	0,08	0,94	0,27	0,00	-0,04	-0,36	1672	-0,17	-0,27	-0,05	0,06	-0,07	-0,25
	1668	0,22	0,97	0,06	-0,04	0,17	-0,27	1669	-0,03	-0,24	-0,26	-0,08	-0,04	-0,16
1497	1673	0,11	1,74	0,18	0,05	-0,57	-0,33	1674	-0,03	1,04	0,39	-0,03	-0,28	-0,25
	1670	0,06	1,73	-0,14	0,00	-0,02	-0,43	1671	-0,08	1,03	0,06	-0,01	-0,07	-0,35
1498	1674	0,08	1,04	0,25	-0,02	-0,28	-0,30	1675	-0,07	0,30	0,06	0,22	-0,14	-0,21
	1671	0,10	1,05	-0,02	0,00	-0,07	-0,35	1672	-0,05	0,30	-0,22	0,06	-0,03	-0,25
1499	179	0,32	1,58	0,05	-0,49	-2,45	0,36	1676	0,20	0,98	0,32	-0,02	-0,11	0,27
	1673	0,07	1,54	-0,26	0,12	-0,24	-0,39	1674	-0,05	0,94	0,01	-0,08	-0,55	-0,47
1500	1676	0,21	0,97	0,38	-0,02	-0,11	-0,05	180	0,21	1,00	0,34	-0,16	-0,79	-0,17
	1674	0,06	0,94	-0,12	-0,08	-0,55	-0,10	1675	0,07	0,97	-0,16	0,31	0,32	-0,23
1501	1677	-0,08	-0,43	0,55	-0,10	-0,18	-0,22	1669	-0,10	-0,57	0,40	0,26	0,81	-0,20
	123	-0,12	-0,44	0,58	-0,06	-0,28	-0,13	98	-0,15	-0,58	0,44	-0,29	-1,47	-0,12
1502	1663	-0,06	-0,97	0,47	-0,12	-0,84	-0,25	1678	0,04	-0,45	0,61	0,01	-0,02	-0,18
	1660	-0,08	-0,98	0,52	0,09	0,72	-0,23	1677	0,02	-0,46	0,66	-0,07	-0,17	-0,16
1503	1678	-0,08	-0,47	0,55	0,01	-0,02	-0,19	1672	0,01	-0,03	0,26	0,03	0,35	-0,22
	1677	-0,06	-0,47	0,61	-0,10	-0,17	-0,13	1669	0,03	-0,03	0,31	-0,05	-0,71	-0,15
1504	1666	-0,06	-1,18	0,43	0,07	-0,57	-0,28	1679	0,11	-0,35	0,60	0,02	0,05	-0,21
	1663	-0,09	-1,18	0,54	0,17	0,63	-0,23	1678	0,08	-0,35	0,71	-0,02	-0,16	-0,17
1505	1679	-0,14	-0,38	0,55	0,06	0,06	-0,22	1675	0,04	0,49	0,18	-0,10	0,07	-0,24
	1678	-0,05	-0,36	0,66	-0,02	-0,16	-0,16	1672	0,12	0,50	0,29	-0,12	-0,40	-0,18
1506	178	-0,33	-1,46	0,43	0,02	0,08	-0,20	201	-0,08	-0,20	0,41	0,04	0,19	-0,30
	1666	-0,15	-1,43	0,66	0,23	0,24	-0,14	1679	0,10	-0,16	0,64	-0,01	-0,10	-0,23
1507	201	-0,01	-0,31	0,36	0,04	0,19	-0,33	180	0,27	1,08	0,20	-0,05	-0,27	-0,29
	1679	-0,06	-0,32	0,59	0,03	-0,09	-0,20	1675	0,21	1,07	0,43	-0,12	-0,02	-0,17
1508	1680	0,27	1,12	1,09	-0,03	-0,08	-0,29	1681	0,11	0,33	0,82	-0,08	-0,09	-0,31
	1522	0,14	1,10	0,81	-0,03	-0,14	-0,18	1523	-0,02	0,30	0,54	-0,07	-0,33	-0,20
1509	1681	0,06	0,36	1,47	-0,07	-0,08	-0,32	1682	-0,09	-0,34	1,20	-0,16	-0,16	-0,37
	1523	-0,12	0,33	0,69	-0,07	-0,33	-0,18	1524	-0,26	-0,37	0,42	-0,10	-0,51	-0,23
1510	1682	-0,18	-0,24	2,14	-0,17	-0,16	-0,29	1683	-0,37	-1,16	1,75	0,37	1,77	-0,33
	1524	-0,52	-0,31	0,45	-0,10	-0,51	-0,33	4	-0,70	-1,23	0,06	-0,47	-2,35	-0,36
1511	1655	0,20	1,98	1,00	-0,02	-0,04	-0,27	1684	-0,02	0,88	0,53	-0,03	-0,02	-0,27
	1653	0,41	2,02	1,26	0,00	-0,05	-0,27	1680	0,19	0,92	0,79	-0,04	-0,07	-0,28
1512	1684	0,16	0,92	1,32	-0,04	-0,02	-0,27	1685	-0,01	0,08	0,78	-0,03	0,03	-0,26
	1680	0,27	0,94	1,29	-0,03	-0,07	-0,29	1681	0,10	0,10	0,75	-0,09	-0,11	-0,28
1513	1685	0,15	0,12	1,66	-0,03	0,03	-0,25	1686	0,00	-0,65	0,94	-0,06	-0,15	-0,22
	1681	0,12	0,11	1,40	-0,08	-0,11	-0,30	1682	-0,03	-0,65	0,67	-0,09	0,16	-0,27
1514	1686	0,08	-0,65	2,18	-0,06	-0,15	-0,26	1687	-0,03	-1,19	0,88	0,27	1,14	-0,23
	1682	0,16	-0,63	1,61	-0,11	0,15	-0,21	1683	0,05	-1,18	0,31	-0,21	-1,17	-0,18
1515	1657	-0,05	1,40	1,01	0,02	-0,05	-0,22	1688	-0,19	0,68	0,39	-0,04	-0,01	-0,22
	1655	0,04	1,42	1,30	-0,02	-0,04	-0,27	1684	-0,11	0,70	0,67	-0,03	-0,02	-0,27
1516	1688	0,00	0,69	1,24	-0,04	-0,01	-0,23	1689	-0,17	-0,16	0,60	-0,02	0,08	-0,23
	1684	0,16	0,72	1,47	-0,04	-0,02	-0,27	1685	-0,01	-0,13	0,82	-0,04	-0,04	-0,27
1517	1689	0,01	-0,14	1,50	-0,04	0,07	-0,27	1690	-0,15	-0,93	0,64	0,04	-0,16	-0,24
	1685	0,20	-0,10	1,71	-0,05	-0,04	-0,24	1686	0,05	-0,89	0,85	0,01	0,18	-0,22
1518	1690	0,13	-0,83	2,11	0,03	-0,16	-0,20	1691	0,01	-1,41	0,67	0,18	1,06	-0,20
	1686	-0,01	-0,86	2,10	0,00	0,18	-0,23	1687	-0,12	-1,44	0,66	-0,16	-1,00	-0,22
1519	176	0,12	1,16	1,03	0,04	0,18	-0,24	1120	-0,05	0,34	0,17	-0,03	-0,16	-0,24
	1657	-0,14	1,10	1,21	-0,01	-0,16	-0,16	1688	-0,31	0,29	0,36	-0,03	0,04	-0,16
1520	1120	0,13	0,30	1,21	-0,03	-0,16	-0,17	1119	0,00	-0,33	0,74	-0,02	-0,11	-0,15
	1688	0,00	0,28	1,21	-0,03	0,04	-0,22	1689	-0,13	-0,36	0,74	-0,02	0,10	-0,20
1521	1119	0,17	-0,37	0,91	-0,02	-0,11	-0,02	1118	-0,03	-1,37	0,54	0,04	0,22	-0,02
	1689	0,18	-0,37	1,64	-0,04	0,09	-0,32	1690	-0,02	-1,36	1,27	0,13	0,27	-0,32
1522	1118	-0,10	-1,35	1,42	0,04	0,22	0,10	181	-0,28	-2,21	-0,02	0,64	3,21	0,09
	1690	0,29	-1,27	2,74	0,12	0,27	-0,47	1691	0,12	-2,13	1,30	-0,40	-1,83	-0,47
1523	1693	-0,39	-0,82	-0,87	0,04	0,06	-0,28	1694	-0,33	-0,52	-0,82	-0,01	0,02	-0,28
	1379	-0,23	-0,79	-0,49	0,06	0,28	-0,14	1380	-0,17	-0,48	-0,44	0,00	0,02	-0,13
1524	1694	-0,28	-0,53	-0,89	0,01	0,02	-0,26	1695	-0,25	-0,39	-0,83	-0,04	-0,03	-0,27
	1380	-0,14	-0,50	-0,65	0,00	0,02	-0,15	1381	-0,11	-0,36	-0,59	-0,03	-0,14	-0,16
1525	1695	-0,19	-0,39	-0,92	-0,03	-0,03	-0,25	1696	-0,19	-0,39	-0,87	-0,07	-0,07	-0,28
	1381	-0,10	-0,37	-0,74	-0,03	-0,14	-0,18	100	-0,09	-0,37	-0,69	-0,05	-0,26	-0,20
1526	1697	-0,12	-0,97	-0,18	0,00	-0,04	-0,31	1698	-0,08	-0,74	-0,73	0,02	-0,04	-0,29
	1692	0,08	-0,93	0,13	-0,01	0,11	-0,27	1693	0,12	-0,70	-0,42	0,04	0,06	-0,26
1527	1698	-0,09	-0,74	-0,79	0,02	-0,04	-0,29	1699	-0,02	-0,38	-0,81	0,01	-0,03	-0,28
	1693	-0,33	-0,79	-0,64	0,04	0,06	-0,27	1694	-0,26	-0,42	-0,66	-0,01	0,01	-0,26
1528	1699	-0,09	-0,39	-0,93	0,00	-0,03	-0,28	1700	-0,07	-0,31	-0,90	-0,02	-0,01	-0,27
	1694	-0,24	-0,42	-0,72	0,00	0,02	-0,27	1695	-0,23	-0,34	-0,70	-0,04	-0,04	-0,26
1529	1700	-0,09	-0,31	-0,96	-0,03	-0,01	-0,26	1701	-0,08	-0,30	-0,92	-0,02	0,04	-0,25
	1695	-0,17	-0,33	-0,79	-0,03	-0,03	-0,27	1696	-0,17	-0,32	-0,75	-0,07	-0,07	-0,26
1530	1702	-0,02	-0,10	-0,20	0,01	-0,19	-0,30	1703	-0,05	-0,25	-0,77	0,04	-0,12	-0,27
	1697	0,07	-0,08	0,19	0,01	-0,01	-0,32	1698	0,04	-0,23	-0,37	0,01	-0,04	-0,29
1531	1703	0,17	-0,19	-0,72	0,03	-0,12	-0,26	1704	0,15	-0,29	-0,88	0,02	-0,08	-0,24
	1698	0,00	-0,22	-0,44	0,01	-0,04	-0,29	1699	-0,02	-0,33	-0,60	0,01	-0,03	-0,27
1532	1704	0,03	-0,33	-0,79	0,02	-0,08	-0,24	1705	0,06	-0,22	-0,85	0,00	-0,03	-0,22
	1699	-0,07	-0,35	-0,72	0,00	-0,03	-0,28	1700	-0,05	-0,24	-0,78	-0,02	-0,01	-0,26
1533	1705	-0,01	-0,24	-0,91	0,00	-0,03	-0,23	1706	-0,01	-0,21	-0,91	-0,03	0,00	-0,22
	1700	-0,07	-0,25	-0,84	-0,03	-0,02	-0,26	1701	-0,06	-0,22	-0,85	-0,03	0,00	-0,25
1534	149	0,37	1,35	-0,69	-0,26	-1,30	0,12	1707	0,05	-0,24	-1,06	0,02	0,11	0,08
	1702	0,38	1,36	0,01	0,07	0,09	-0,41	1703	0,06	-0,23	-0,35	0,01	-0,28	-0,44
1535	1707	-0,05	-0,19	-0,34	0,02	0,11	-0,16	1708	-0,04	-0,12	-0,72	-0,01	-0,03	-0,19
	1703	0,20	-0,14	-0,31	0,00	-0,28	-0,21	1704	0,21	-0,07	-0,70	0,03	-0,06	-0,24
1536	1708	-0,03	-0,13	-0,62	-0,01	-0,03	-0,20	1709	-0,03	-0,11	-0,79	0,00	0,02	-0,21
	1704	0,09	-0,10	-0,60	0,02	-0,06	-0,23	1705	0,09	-0,08	-0,78	-0,01	-0,06	-0,24
1537	1709	-0,03	-0,11	-0,81	0,00	0,02	-0,25	182	-0,01	-0,05	-0,87	-0,04	-0,18	-0,25
	1705	0,02	-0,10	-0,83	0,00	-0,06	-0,20	1706	0,03	-0,04	-0,89	-0,02	0,03	-0,19
1538	1711	-0,15	-0,35	-1,39	0,07	0,09	-0,22	1712	-0,12	-0,19	-1,51	-0,02	-0,14	-0,20
	1388	-0,08	-0,33	-1,21	-0,02	-0,11	-0,12	104	-0,05	-0,18	-1,33	-0,03	-0,13	-0,10
1539	1713	-0,04	-0,36	-1,09	0,03	-0,41	-0,25	1714	-0,03	-0,29	-1,43	0,07	0,09	-0,27
	1710	-0,01	-0,36	-1,01	0,2									

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1541	1716	-0,02	-0,17	-1,07	-0,01	-0,34	-0,25	1717	-0,02	-0,16	-1,33	0,04	0,09	-0,28
	1713	-0,01	-0,17	-1,04	0,19	0,43	-0,23	1714	-0,01	-0,16	-1,29	0,03	-0,08	-0,26
1542	1717	-0,05	-0,15	-1,22	0,04	0,09	-0,28	1718	-0,09	-0,09	-1,38	0,01	-0,02	-0,29
	1714	-0,07	-0,16	-1,19	0,03	-0,08	-0,26	1715	-0,05	-0,09	-1,35	0,00	-0,04	-0,27
1543	183	0,00	-0,05	-1,05	-0,07	-0,37	-0,24	1719	0,00	-0,05	-1,27	0,01	0,06	-0,27
	1716	0,00	-0,05	-1,06	0,14	0,38	-0,24	1717	0,00	-0,05	-1,27	0,01	-0,05	-0,28
1544	1719	-0,01	-0,04	-1,17	0,01	0,06	-0,26	184	-0,01	-0,04	-1,33	0,01	0,06	-0,27
	1717	-0,03	-0,05	-1,17	0,01	-0,05	-0,29	1718	-0,03	-0,04	-1,33	0,02	0,02	-0,30
1545	1720	-0,02	-0,45	-1,14	-0,11	-0,07	-0,26	1710	-0,10	-0,83	-1,00	0,41	1,12	-0,23
	1527	-0,10	-0,47	-0,84	-0,10	-0,51	-0,32	103	-0,18	-0,85	-0,70	-0,31	-1,53	-0,29
1546	1701	-0,05	-0,30	-1,05	-0,03	0,03	-0,24	1721	-0,06	-0,37	-0,96	0,00	-0,07	-0,21
	1696	-0,11	-0,31	-0,87	-0,06	-0,07	-0,28	1720	-0,12	-0,38	-0,78	-0,05	0,12	-0,26
1547	1721	-0,04	-0,36	-1,14	0,01	-0,07	-0,25	1713	-0,04	-0,34	-1,06	0,23	0,65	-0,24
	1720	0,00	-0,35	-1,02	-0,07	0,11	-0,19	1710	0,01	-0,33	-0,95	0,06	-0,64	-0,18
1548	1706	-0,03	-0,21	-1,03	-0,03	0,00	-0,23	1722	-0,02	-0,20	-0,97	0,01	-0,08	-0,22
	1701	-0,03	-0,21	-0,98	-0,04	0,00	-0,24	1721	-0,02	-0,20	-0,92	0,04	0,12	-0,23
1549	1722	-0,02	-0,20	-1,13	0,00	-0,08	-0,24	1716	-0,01	-0,16	-1,05	0,18	0,55	-0,25
	1721	0,00	-0,20	-1,10	0,04	0,12	-0,22	1713	0,01	-0,16	-1,01	0,00	-0,53	-0,23
1550	182	-0,01	-0,05	-1,02	-0,04	-0,18	-0,17	1723	-0,01	-0,07	-0,97	-0,01	-0,07	-0,17
	1706	0,01	-0,05	-1,01	-0,02	0,03	-0,26	1722	0,01	-0,06	-0,96	0,03	0,06	-0,25
1551	1723	-0,02	-0,07	-1,11	-0,01	-0,07	-0,21	183	-0,01	-0,05	-1,03	0,11	0,53	-0,23
	1722	0,01	-0,06	-1,12	0,03	0,06	-0,22	1716	0,01	-0,04	-1,04	-0,04	-0,50	-0,24
1552	1715	-0,12	-0,15	-1,38	0,00	-0,08	-0,27	1725	-0,12	-0,13	-1,47	-0,01	-0,08	-0,27
	1712	-0,13	-0,16	-1,29	0,00	-0,09	-0,20	1724	-0,12	-0,13	-1,38	-0,02	-0,15	-0,20
1553	1718	-0,06	-0,09	-1,29	0,01	-0,02	-0,29	1726	-0,05	-0,07	-1,40	0,02	0,00	-0,29
	1715	-0,12	-0,11	-1,28	0,01	-0,04	-0,27	1725	-0,12	-0,08	-1,38	-0,01	-0,08	-0,27
1554	184	-0,04	-0,04	-1,16	0,01	0,06	-0,26	185	-0,03	0,00	-1,32	0,03	0,17	-0,27
	1718	-0,07	-0,04	-1,24	0,02	0,02	-0,31	1726	-0,06	0,00	-1,40	0,01	-0,04	-0,31
1555	1729	-0,21	-0,16	-1,61	-0,06	-0,15	-0,28	1730	-0,23	-0,27	-1,60	-0,14	-0,32	-0,28
	1727	-0,10	-0,14	-1,39	-0,06	-0,36	-0,23	1728	-0,12	-0,25	-1,38	-0,16	-0,31	-0,23
1556	1731	-0,17	-0,09	-1,55	0,00	0,00	-0,28	1732	-0,17	-0,11	-1,45	-0,07	-0,20	-0,26
	1729	-0,20	-0,09	-1,45	-0,07	-0,19	-0,28	1730	-0,20	-0,12	-1,35	-0,08	-0,01	-0,25
1557	186	-0,02	-0,05	-1,42	0,06	0,29	-0,31	187	-0,01	0,01	-1,28	0,00	-0,01	-0,30
	1731	-0,19	-0,09	-1,44	-0,01	-0,09	-0,26	1732	-0,18	-0,02	-1,30	-0,01	0,11	-0,25
1558	1733	0,09	-0,51	-1,84	-0,30	-0,16	-0,47	1683	0,12	-0,34	-1,51	0,04	-0,86	-0,50
	1186	-0,02	-0,53	-1,33	-0,27	-1,33	-0,22	4	0,02	-0,36	-1,00	-0,25	-1,24	-0,25
1559	1730	-0,17	-0,25	-1,71	-0,15	-0,32	-0,23	1734	-0,22	-0,51	-1,71	0,00	0,48	-0,17
	1728	-0,05	-0,22	-1,44	-0,12	-0,30	-0,31	1733	-0,10	-0,49	-1,44	-0,42	-0,91	-0,25
1560	1734	-0,04	-0,46	-1,87	0,00	0,48	-0,23	1687	-0,12	-0,87	-1,40	-0,63	-3,26	-0,24
	1733	-0,01	-0,45	-1,61	-0,45	-0,91	-0,11	1683	-0,09	-0,86	-1,15	0,74	2,61	-0,12
1561	1732	-0,36	-0,11	-1,61	-0,08	-0,20	-0,27	1735	-0,43	-0,45	-1,74	0,10	0,61	-0,21
	1730	-0,15	-0,07	-1,46	-0,09	-0,01	-0,25	1734	-0,22	-0,41	-1,58	-0,27	-0,88	-0,19
1562	1735	-0,03	-0,39	-2,00	0,12	0,61	-0,20	1691	-0,21	-1,31	-1,60	-0,84	-3,59	-0,22
	1734	-0,02	-0,39	-1,75	-0,27	-0,88	-0,16	1687	-0,20	-1,30	-1,35	0,66	3,21	-0,18
1563	187	0,03	-0,04	-1,57	0,00	-0,01	-0,32	1736	0,04	-0,02	-1,41	0,08	0,42	-0,30
	1732	-0,29	-0,10	-1,46	-0,02	0,10	-0,22	1735	-0,29	-0,09	-1,31	-0,14	-0,61	-0,19
1564	1736	-0,29	0,45	-1,62	0,08	0,42	-0,09	181	-0,81	-2,11	-2,35	-0,33	-1,66	-0,03
	1735	-0,23	0,47	-1,58	-0,13	-0,60	-0,42	1691	-0,74	-2,10	-2,31	0,36	2,39	-0,36
1565	1737	-0,15	-0,17	-1,51	-0,03	-0,23	-0,19	1727	-0,16	-0,19	-1,57	-0,09	-0,39	-0,19
	1538	-0,02	-0,14	-1,34	-0,07	-0,34	-0,09	120	-0,03	-0,16	-1,39	-0,07	-0,37	-0,09
1566	1725	-0,15	-0,13	-1,43	0,00	-0,08	-0,27	1738	-0,14	-0,11	-1,48	-0,03	-0,13	-0,27
	1724	-0,13	-0,13	-1,33	-0,01	-0,14	-0,20	1737	-0,13	-0,10	-1,38	-0,05	-0,24	-0,20
1567	1738	-0,17	-0,12	-1,51	-0,02	-0,13	-0,27	1729	-0,18	-0,15	-1,51	-0,06	-0,15	-0,28
	1737	-0,14	-0,11	-1,37	-0,04	-0,24	-0,20	1727	-0,15	-0,14	-1,37	-0,08	-0,36	-0,21
1568	1726	-0,11	-0,09	-1,37	0,02	0,00	-0,29	1739	-0,10	-0,06	-1,39	-0,02	-0,01	-0,29
	1725	-0,13	-0,09	-1,34	0,00	-0,08	-0,27	1738	-0,13	-0,07	-1,36	-0,03	-0,12	-0,27
1569	1739	-0,12	-0,07	-1,46	-0,02	-0,01	-0,30	1731	-0,12	-0,08	-1,41	0,01	0,00	-0,30
	1738	-0,17	-0,07	-1,39	-0,02	-0,12	-0,27	1729	-0,17	-0,09	-1,35	-0,07	-0,19	-0,27
1570	185	0,02	0,00	-1,35	0,03	0,17	-0,32	1740	0,01	-0,02	-1,30	-0,01	-0,04	-0,32
	1726	-0,08	-0,02	-1,37	0,01	-0,04	-0,26	1739	-0,08	-0,03	-1,32	-0,01	0,04	-0,26
1571	1740	0,01	-0,01	-1,44	-0,01	-0,04	-0,24	186	0,00	-0,06	-1,35	0,06	0,29	-0,24
	1739	-0,11	-0,03	-1,39	-0,01	0,04	-0,33	1731	-0,12	-0,08	-1,30	-0,01	-0,09	-0,33
1572	1742	-0,43	0,01	-0,42	-0,07	-0,65	-0,58	1743	0,27	3,53	0,07	0,08	-0,42	-0,47
	1548	0,00	0,09	-0,86	-0,07	-0,37	-0,04	156	0,70	3,61	-0,36	-0,42	-2,10	0,06
1573	1744	-0,33	-2,41	-0,06	-0,01	-0,16	-0,33	1745	0,17	0,10	-0,71	-0,04	-0,13	-0,40
	1741	-0,10	-2,36	-0,12	-0,01	-0,45	-0,33	1742	0,41	0,15	-0,77	-0,02	-0,50	-0,40
1574	1745	-0,20	0,00	-0,77	-0,04	-0,14	-0,43	1746	0,32	2,59	-0,03	0,00	-0,13	-0,53
	1742	-0,41	-0,04	-0,88	-0,04	-0,50	-0,37	1743	0,10	2,54	-0,14	0,04	-0,64	-0,47
1575	1747	-0,29	-1,30	0,00	0,02	0,12	-0,26	1748	-0,01	0,12	-0,68	-0,13	0,22	-0,36
	1744	-0,08	-1,26	-0,15	0,00	-0,15	-0,32	1745	0,20	0,16	-0,83	-0,04	-0,12	-0,41
1576	1748	0,05	0,11	-0,86	-0,11	0,22	-0,37	1749	0,30	1,36	-0,03	-0,04	0,40	-0,51
	1745	-0,17	0,07	-0,88	-0,04	-0,12	-0,42	1746	0,07	1,31	-0,06	-0,01	-0,17	-0,55
1577	227	0,73	0,51	-0,83	0,17	0,83	-0,46	1750	0,49	-0,70	0,42	-0,11	-0,57	-0,38
	1747	0,70	0,50	-1,50	-0,03	-0,12	-0,22	1748	0,46	-0,71	-0,25	-0,07	0,56	-0,14
1578	1750	-0,02	0,07	-0,93	-0,11	-0,57	0,24	228	0,05	0,41	-0,24	0,56	2,78	0,37
	1748	-0,02	0,07	-0,43	-0,04	0,56	-0,72	1749	0,05	0,41	0,26	-0,13	-0,04	-0,59
1579	1752	-0,01	0,08	0,01	-0,04	0,76	-0,21	1753	-0,03	0,01	0,02	-0,12	0,63	-0,35
	1098	0,01	0,08	0,02	0,05	0,25	-0,26	1097	-0,01	0,01	0,03	0,09	0,47	-0,40
1580	1753	0,00	0,04	0,03	-0,14	0,63	-0,11	1754	-0,01	-0,02	0,15	0,10	1,23	-0,24
	1097	-0,05	0,03	-0,09	0,09	0,47	-0,66	1096	-0,06	-0,03	0,03	0,19	0,93	-0,79
1581	1754	0,07	-0,14	0,21	0,06	1,22	0,49	1755	0,10	0,00	-0,25	-0,28	0,05	0,34
	1096	0,16	-0,12	0,22	0,19	0,93	-1,50	158	0,19	0,02	-0,24	1,17	5,85	-1,64
1582	1756	0,00	0,02	0,01	0,02	-0,25	-0,39	1757	0,00	0,01	0,00	-0,08	-0,18	-0,28
	1751	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,52	-0,42	1752	0,00	0,01	-0,03	-0,11	0,46	-0,31
1583	1757	0,00	0,01	0,01	-0,06	-0,17	-0,25	1758	0,00	0,01	0,01	-0,09	-0,17	-0,13
	1752	-0,02	0,01	-0,02	-0,10	0,46	-0,35	1753	-0,03	0,00	-0,02	-0,12	0,63	-0,23
1584	1758	-0,01	0,01	0,06	-0,11	-0,17	-0,14	1759	-0,01	0,00	0,01	-0,04	-0,11	-0,04
	1753	0,04	0,02	-0,02	-0,14	0								

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1586	1761	0,01	0,03	0,00	-0,14	-1,11	-0,29	1762	0,01	0,01	-0,04	0,06	-0,88	-0,19
	1756	-0,01	0,03	0,02	0,03	-0,20	-0,39	1757	-0,01	0,01	-0,02	-0,09	-0,23	-0,30
1587	1762	0,01	0,01	0,03	-0,07	-0,91	-0,23	1763	0,01	0,00	-0,01	-0,13	-0,99	-0,14
	1757	0,00	0,01	0,00	-0,07	-0,23	-0,23	1758	0,00	0,00	-0,04	-0,08	-0,15	-0,15
1588	1763	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,98	-0,14	1764	-0,01	-0,01	0,00	-0,23	-0,99	-0,07
	1758	-0,01	0,00	0,01	-0,10	-0,15	-0,13	1759	-0,02	-0,01	-0,07	-0,05	-0,18	-0,07
1589	1764	0,04	-0,01	0,02	-0,01	-0,94	-0,14	1765	0,04	-0,04	0,07	-0,11	-1,26	-0,04
	1759	0,00	-0,02	-0,06	-0,09	-0,18	-0,01	1760	-0,01	-0,05	-0,01	0,04	-0,09	0,09
1590	229	-0,06	0,11	-0,03	0,29	-3,32	0,52	1766	-0,09	-0,06	-0,09	-0,86	-1,12	0,52
	1761	0,06	0,13	0,04	-0,04	-0,60	-0,50	1762	0,03	-0,03	-0,03	0,00	-1,17	-0,50
1591	1766	0,00	-0,03	0,02	-0,43	-1,03	-0,08	1767	0,00	-0,01	-0,03	-0,13	-1,12	-0,18
	1762	0,02	-0,03	0,03	-0,13	-1,20	-0,12	1763	0,02	-0,01	-0,02	-0,13	-0,98	-0,21
1592	1767	0,08	0,01	0,01	-0,41	-1,18	-0,35	1768	0,08	-0,03	-0,08	-0,24	-1,47	-0,42
	1763	0,01	-0,01	0,07	-0,05	-0,97	-0,05	1764	0,00	-0,05	-0,01	-0,27	-1,22	-0,13
1593	1768	0,31	0,16	0,32	-1,16	-1,65	-0,88	230	0,27	-0,08	0,04	-0,05	-3,83	-1,01
	1764	-0,20	0,06	0,01	-0,06	-1,18	0,20	1765	-0,25	-0,18	-0,27	-0,01	-0,74	0,07
1594	1770	0,04	-0,47	-0,02	-0,09	1,19	-0,19	1771	0,48	1,72	-0,78	0,03	-0,06	-0,33
	1573	0,24	-0,43	0,26	-0,15	-0,77	-0,09	160	0,68	1,76	-0,50	0,05	0,26	-0,23
1595	1772	-0,12	-1,06	0,01	-0,01	-0,17	-1,01	1773	0,09	-0,03	-0,41	0,02	-0,10	-0,70
	1769	0,00	-1,04	-0,06	-0,12	1,16	-0,83	1770	0,20	0,00	-0,47	-0,12	0,60	-0,52
1596	1773	-0,06	-0,06	-0,36	0,02	-0,10	-0,65	1774	0,13	0,90	-0,03	0,01	-0,04	-0,49
	1770	-0,20	-0,09	-0,37	-0,21	0,58	-0,51	1771	0,00	0,87	-0,04	0,08	0,20	-0,35
1597	1775	-0,18	-0,44	0,00	0,14	-1,43	-0,82	1776	-0,11	-0,10	-0,47	0,17	-0,80	-0,49
	1772	-0,01	-0,41	0,01	0,01	-0,04	-1,02	1773	0,06	-0,07	-0,47	0,02	-0,11	-0,69
1598	1776	0,07	-0,09	-0,35	0,28	-0,78	-0,47	1777	0,16	0,37	0,02	-0,09	-0,34	-0,31
	1773	-0,08	-0,12	-0,43	0,02	-0,12	-0,66	1774	0,01	0,34	-0,06	-0,01	-0,14	-0,49
1599	231	0,09	-0,01	-0,24	-1,59	-7,96	1,69	1778	0,07	-0,10	-0,40	0,21	1,07	1,33
	1775	0,01	-0,03	0,15	0,37	-0,29	-1,03	1776	-0,01	-0,11	-0,02	0,02	-1,55	-1,39
1600	1778	-0,42	0,64	0,57	0,21	1,07	-0,04	232	-0,78	-0,73	-0,10	-0,49	-0,24	-0,24
	1776	-0,33	0,65	0,11	0,13	-1,53	-0,07	1777	-0,62	-0,76	-1,19	-0,02	0,02	-0,27
1601	1780	-0,08	0,43	-0,08	0,06	1,42	0,55	1781	-0,33	-0,81	0,45	-0,29	0,46	0,28
	1583	-0,21	0,40	-0,05	-0,01	-0,05	-1,53	162	-0,45	-0,83	0,47	1,32	6,61	-1,81
1602	1782	0,04	0,28	0,02	0,01	0,03	-0,20	1783	0,00	0,08	0,38	0,02	-0,02	-0,03
	1779	-0,12	0,24	-0,01	0,06	0,56	-0,30	1780	-0,16	0,04	0,36	-0,12	0,85	-0,13
1603	1783	0,01	0,08	0,39	0,03	-0,02	0,01	1784	-0,04	-0,15	0,01	-0,01	-0,10	0,30
	1780	0,15	0,11	0,38	-0,05	0,86	-0,15	1781	0,10	-0,12	0,00	-0,11	1,35	0,14
1604	1785	0,16	-0,24	-0,02	-0,09	-0,48	-0,38	1786	0,23	0,10	0,40	0,22	-0,89	-0,21
	1782	-0,07	-0,29	-0,02	0,00	-0,05	-0,20	1783	0,00	0,06	0,39	0,02	-0,05	-0,03
1605	1786	-0,22	0,03	0,43	0,12	-0,91	-0,21	1787	-0,14	0,40	-0,01	0,14	-1,55	0,12
	1783	-0,01	0,07	0,40	0,03	-0,05	0,00	1784	0,07	0,44	-0,03	0,01	0,04	0,33
1606	233	-0,70	-1,04	0,70	-0,08	-0,38	-0,59	1788	-0,38	0,54	-0,41	0,11	0,54	-0,77
	1785	-0,48	-1,00	0,77	-0,03	-0,20	-0,38	1786	-0,16	0,59	-0,34	0,07	-1,62	-0,56
1607	1788	0,35	-0,43	-0,22	0,11	0,54	-2,06	234	0,68	1,21	0,71	-1,65	-8,25	-2,41
	1786	0,13	-0,47	-0,31	-0,02	-1,64	0,69	1787	0,46	1,17	0,62	0,38	-0,38	0,34
1608	1790	-0,16	0,19	-0,21	0,06	1,42	0,55	1791	-0,17	0,15	0,40	-0,29	0,46	0,28
	1593	-0,18	0,18	-0,37	-0,01	-0,06	-1,53	164	-0,19	0,15	0,23	1,32	6,59	-1,81
1609	1792	-0,04	-0,37	-0,02	0,01	0,04	-0,20	1793	0,02	-0,05	0,03	0,02	-0,01	-0,03
	1789	-0,07	-0,38	-0,03	0,06	0,56	-0,30	1790	0,00	-0,06	0,02	-0,12	0,85	-0,13
1610	1793	-0,03	-0,07	0,01	0,03	-0,01	0,01	1794	0,04	0,30	0,00	-0,01	-0,09	0,30
	1790	0,00	-0,06	-0,04	-0,05	0,86	-0,16	1791	0,08	0,31	-0,04	-0,11	1,34	0,14
1611	1795	0,03	-0,37	-0,01	-0,09	-0,47	-0,38	1796	0,10	-0,02	0,05	0,21	-0,88	-0,21
	1792	-0,03	-0,38	-0,06	0,00	-0,04	-0,20	1793	0,04	-0,04	0,01	0,02	-0,04	-0,03
1612	1796	-0,10	-0,05	0,01	0,12	-0,90	-0,21	1797	-0,04	0,25	-0,02	0,14	-1,52	0,12
	1793	-0,03	-0,04	-0,01	0,03	-0,04	0,00	1794	0,03	0,26	-0,04	0,01	0,04	0,32
1613	235	-0,20	-0,36	0,22	-0,08	-0,38	-0,59	1798	-0,11	0,07	-0,11	0,11	0,53	-0,77
	1795	-0,10	-0,34	0,05	-0,03	-0,19	-0,38	1796	-0,01	0,09	-0,28	0,07	-1,59	-0,56
1614	1798	0,21	-0,36	-0,44	0,11	0,53	-2,04	236	0,37	0,45	0,36	-1,63	-8,15	-2,38
	1796	0,12	-0,37	-0,33	-0,02	-1,61	0,68	1797	0,28	0,43	0,47	0,37	-0,38	0,34
1615	1800	-0,08	0,05	-0,10	0,07	0,39	-0,35	1801	-0,02	0,35	0,07	0,00	0,43	-0,40
	1603	-0,06	0,06	-0,10	0,12	0,61	-0,29	166	0,00	0,35	0,06	0,08	0,38	-0,33
1616	1802	-0,04	-0,36	0,00	0,00	0,23	-0,38	1803	0,03	0,00	0,00	0,02	0,23	-0,36
	1799	-0,05	-0,36	-0,02	-0,02	0,45	-0,36	1800	0,02	0,00	-0,02	0,07	0,40	-0,33
1617	1803	-0,03	-0,01	0,01	0,02	0,23	-0,35	1804	0,04	0,34	-0,01	0,00	0,24	-0,34
	1800	-0,02	-0,01	-0,01	0,07	0,40	-0,36	1801	0,05	0,35	-0,02	-0,01	0,40	-0,35
1618	1805	0,01	-0,33	-0,01	0,01	0,02	-0,38	1806	0,07	0,01	0,01	0,01	0,06	-0,35
	1802	-0,03	-0,34	-0,03	0,01	0,25	-0,39	1803	0,03	0,00	-0,01	0,02	0,22	-0,35
1619	1806	-0,08	-0,02	0,01	0,02	0,06	-0,34	1807	-0,01	0,31	-0,01	-0,01	0,08	-0,32
	1803	-0,03	-0,01	-0,01	0,02	0,22	-0,36	1804	0,03	0,32	-0,03	0,00	0,24	-0,33
1620	237	-0,21	-0,39	0,19	-0,10	-0,52	-0,23	1808	-0,10	0,14	-0,19	0,01	0,04	-0,23
	1805	-0,13	-0,37	0,18	0,02	0,10	-0,40	1806	-0,03	0,15	-0,20	0,00	0,00	-0,40
1621	1808	0,09	-0,12	-0,18	0,01	0,04	-0,32	238	0,19	0,35	0,17	-0,01	-0,07	-0,31
	1806	0,02	-0,13	-0,20	0,01	0,01	-0,32	1807	0,11	0,33	0,15	0,00	0,11	-0,31
1622	1810	-0,09	0,32	-0,14	0,07	0,40	-0,35	1811	-0,32	-0,83	0,49	0,00	0,44	-0,40
	1613	-0,25	0,29	-0,15	0,12	0,62	-0,29	168	-0,48	-0,87	0,48	0,08	0,39	-0,33
1623	1812	0,04	0,21	0,01	0,00	0,24	-0,38	1813	-0,01	-0,02	0,36	0,02	0,24	-0,36
	1809	-0,11	0,18	-0,01	-0,02	0,46	-0,36	1810	-0,15	-0,05	0,35	0,07	0,41	-0,33
1624	1813	0,00	-0,01	0,36	0,02	0,24	-0,35	1814	-0,04	-0,24	0,01	0,00	0,24	-0,34
	1810	0,16	0,02	0,35	0,07	0,41	-0,36	1811	0,11	-0,21	-0,01	-0,01	0,41	-0,35
1625	1815	0,16	-0,29	-0,02	0,01	0,02	-0,38	1816	0,22	0,02	0,39	0,02	0,06	-0,35
	1812	-0,06	-0,33	-0,04	0,01	0,25	-0,39	1813	0,00	-0,02	0,37	0,02	0,23	-0,35
1626	1816	-0,22	-0,05	0,39	0,02	0,06	-0,34	1817	-0,16	0,25	-0,02	-0,01	0,08	-0,32
	1813	0,00	0,00	0,37	0,02	0,23	-0,36	1814	0,06	0,30	-0,03	0,00	0,24	-0,33
1627	239	-0,68	-1,06	0,72	-0,11	-0,53	-0,23	1818	-0,37	0,47	-0,32	0,01	0,04	-0,23
	1815	-0,46	-1,01	0,67	0,02	0,10	-0,40	1816	-0,15	0,52	-0,36	0,00	0,01	-0,40
1628	1818	0,39	-0,52	-0,38	0,01	0,04	-0,32	240	0,70	1,04	0,73	-0,01	-0,07	-0,31
	1816	0,17	-0,56	-0,37	0,01	0,01	-0,32	1817	0,48	1,00	0,74	0,00	0,11	-0,31
1629	1820	-0,20	0,00	-0,13	-0,05	-0,25	-0,41	1821	0,12	1,				

C.D.S.
CORPO B II FASE

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²	Nodo N.ro	S11 kg/cm ²	S22 kg/cm ²	S12 kg/cm ²	M11 kg/cm ²	M22 kg/cm ²	M12 kg/cm ²
1631	1823	-0,09	0,03	-0,44	-0,02	-0,09	-0,38	1824	0,12	1,09	0,01	0,00	-0,08	-0,42
	1820	-0,21	0,01	-0,51	-0,04	-0,23	-0,36	1821	0,00	1,06	-0,06	0,02	-0,30	-0,39
1632	1825	-0,15	-0,36	0,02	0,01	-0,01	-0,32	1826	-0,06	0,10	-0,37	-0,05	0,06	-0,34
	1822	-0,02	-0,34	-0,08	0,00	-0,09	-0,35	1823	0,08	0,12	-0,46	-0,02	-0,08	-0,38
1633	1826	0,11	0,10	-0,51	-0,03	0,06	-0,35	1827	0,18	0,43	0,00	-0,02	0,16	-0,40
	1823	-0,05	0,07	-0,51	-0,02	-0,08	-0,38	1824	0,01	0,39	0,00	0,00	-0,10	-0,43
1634	241	0,75	0,88	-0,75	0,01	0,04	-0,30	1828	0,44	-0,69	0,65	-0,03	-0,16	-0,28
	1825	0,67	0,86	-1,32	0,00	-0,06	-0,31	1826	0,36	-0,71	0,07	-0,03	0,16	-0,29
1635	1828	-0,03	0,06	-0,55	-0,03	-0,16	-0,08	242	-0,04	0,01	-0,21	0,23	1,15	-0,04
	1826	0,04	0,08	-0,07	-0,01	0,17	-0,47	1827	0,03	0,02	0,27	-0,05	0,00	-0,43
1636	1830	0,19	1,01	0,40	0,01	-0,32	-0,40	1831	-0,02	-0,02	0,33	-0,01	-0,54	-0,34
	1639	0,21	1,02	0,49	-0,09	-0,44	-0,17	1640	0,00	-0,02	0,42	-0,12	-0,62	-0,12
1637	1831	0,09	0,00	0,40	0,03	-0,54	-0,43	1832	-0,12	-1,05	0,33	-0,13	-1,32	-0,35
	1640	-0,01	-0,02	0,50	-0,12	-0,62	-0,02	1641	-0,22	-1,07	0,43	-0,11	-0,57	0,06
1638	1832	0,09	-0,92	0,16	-0,07	-1,31	-1,22	1833	-0,18	-2,29	0,46	0,28	0,08	-1,09
	1641	-0,38	-1,02	0,12	-0,11	-0,92	0,92	172	-0,65	-2,38	0,42	-1,15	-5,75	1,05
1639	1834	0,23	1,48	0,09	-0,01	-0,11	-0,39	1835	0,09	0,75	0,42	-0,04	-0,09	-0,42
	1829	-0,14	1,41	-0,04	0,00	-0,29	-0,36	1830	-0,28	0,68	0,29	-0,01	-0,37	-0,40
1640	1835	0,12	0,83	0,52	-0,05	-0,09	-0,46	1836	-0,05	-0,03	0,43	-0,05	-0,05	-0,53
	1830	0,13	0,83	0,64	0,00	-0,37	-0,36	1831	-0,04	-0,02	0,55	-0,01	-0,58	-0,43
1641	1836	0,04	-0,02	0,55	-0,05	-0,05	-0,54	1837	-0,12	-0,80	0,44	-0,05	-0,07	-0,64
	1831	0,10	-0,01	0,62	0,02	-0,57	-0,43	1832	-0,06	-0,79	0,51	-0,01	-0,74	-0,54
1642	1837	-0,06	-0,75	0,43	-0,04	-0,07	-0,66	1838	-0,20	-1,48	0,07	0,01	0,00	-0,80
	1832	0,23	-0,69	0,33	0,04	-0,73	-0,51	1833	0,08	-1,42	-0,02	0,05	-1,05	-0,65
1643	1839	0,34	0,80	-0,07	0,01	0,11	-0,31	1840	0,26	0,38	0,30	-0,08	0,18	-0,35
	1834	-0,16	0,70	0,08	0,00	-0,08	-0,38	1835	-0,24	0,28	0,45	-0,03	-0,05	-0,42
1644	1840	-0,14	0,24	0,70	-0,08	0,18	-0,31	1841	-0,19	-0,01	0,54	-0,13	0,45	-0,39
	1835	0,02	0,28	0,56	-0,04	-0,05	-0,46	1836	-0,03	0,02	0,39	-0,05	-0,07	-0,54
1645	1841	0,04	0,04	0,60	-0,16	0,45	-0,41	1842	-0,03	-0,32	0,52	-0,09	0,63	-0,53
	1836	0,05	0,04	0,52	-0,05	-0,07	-0,53	1837	-0,02	-0,32	0,43	-0,04	-0,03	-0,65
1646	1842	-0,14	-0,37	0,38	-0,17	0,61	-0,51	1843	-0,22	-0,77	-0,02	-0,06	1,02	-0,68
	1837	0,17	-0,31	0,42	-0,03	-0,03	-0,66	1838	0,09	-0,70	0,02	-0,02	-0,15	-0,82
1647	243	-0,88	-0,83	1,01	0,03	0,16	-0,30	1844	-0,60	0,56	-0,33	0,01	0,03	-0,26
	1839	-0,57	-0,77	1,26	0,00	0,08	-0,32	1840	-0,29	0,63	-0,07	-0,08	0,21	-0,28
1648	1844	0,03	0,34	0,46	0,01	0,03	-0,18	1845	-0,03	0,04	0,33	0,02	0,12	-0,08
	1840	-0,16	0,31	0,33	-0,08	0,21	-0,36	1841	-0,22	0,00	0,20	-0,13	0,42	-0,26
1649	1845	0,04	0,02	0,43	0,02	0,12	0,10	1846	-0,01	-0,22	0,40	0,00	0,01	0,24
	1841	0,08	0,03	0,27	-0,17	0,41	-0,42	1842	0,03	-0,21	0,23	0,07	1,45	-0,28
1650	1846	0,29	-0,32	0,08	0,00	0,01	1,45	244	0,43	0,37	0,55	1,46	7,31	1,62
	1842	0,16	-0,35	0,10	-0,01	1,44	-1,50	1843	0,29	0,35	0,57	-0,38	-0,59	-1,33
1651	1849	0,15	1,52	0,08	0,00	0,01	-0,41	1850	-0,03	0,63	0,59	0,01	0,01	-0,44
	1847	-0,09	1,47	0,05	0,00	-0,53	-0,39	1848	-0,27	0,58	0,55	-0,14	-0,60	-0,43
1652	1851	0,25	0,64	-0,14	0,01	0,49	-0,37	1852	0,15	0,17	0,48	0,17	0,63	-0,40
	1849	-0,08	0,58	0,26	0,00	0,02	-0,42	1850	-0,18	0,10	0,89	0,01	0,03	-0,44
1653	245	-1,13	-1,53	0,94	-0,08	-0,41	0,09	246	-0,66	0,84	-0,75	0,33	1,63	0,11
	1851	-1,00	-1,51	2,14	0,07	0,79	-0,55	1852	-0,53	0,87	0,45	0,12	0,42	-0,53
1654	1854	0,04	-0,71	-0,62	-0,10	0,00	-0,23	1855	-0,08	-1,30	-0,54	-0,11	-0,06	-0,27
	199	-0,12	-0,75	-0,01	-0,09	-0,30	-0,20	178	-0,24	-1,33	0,07	-0,10	-0,36	-0,24
1655	1856	0,01	-0,39	-0,15	0,02	-0,08	-0,47	1857	-0,04	-0,65	-0,29	-0,08	-0,14	-0,44
	1853	0,02	-0,39	0,09	-0,12	0,32	-0,37	1854	-0,03	-0,65	-0,05	0,12	0,14	-0,34
1656	1857	-0,01	-0,63	-0,51	-0,03	-0,13	-0,43	1858	-0,06	-0,88	-0,46	0,06	0,34	-0,31
	1854	0,02	-0,62	-0,28	-0,27	0,06	-0,36	1855	-0,03	-0,88	-0,24	-0,09	-0,54	-0,24
1657	1859	-0,02	-0,21	-0,04	0,04	-0,36	-0,41	1860	-0,06	-0,39	-0,18	-0,03	-0,34	-0,33
	1856	0,04	-0,20	-0,01	0,02	-0,09	-0,48	1857	0,01	-0,38	-0,15	-0,05	0,03	-0,40
1658	1860	0,00	-0,38	-0,40	-0,03	-0,33	-0,33	1861	-0,04	-0,57	-0,40	0,16	0,48	-0,27
	1857	0,05	-0,37	-0,37	0,01	0,04	-0,41	1858	0,02	-0,56	-0,37	-0,12	-0,53	-0,36
1659	247	0,07	0,02	-0,01	-0,38	-1,88	0,19	1145	0,02	-0,19	0,03	-0,04	-0,19	0,12
	1859	0,09	0,03	-0,23	0,07	-0,22	-0,44	1860	0,05	-0,18	-0,19	-0,01	-0,20	-0,51
1660	1145	-0,04	-0,11	-0,30	-0,04	-0,19	-0,09	248	-0,06	-0,24	-0,34	0,17	0,86	-0,14
	1860	0,04	-0,09	-0,42	0,00	-0,20	-0,29	1861	0,01	-0,23	-0,46	-0,08	-0,70	-0,33
1661	1863	0,01	0,86	0,72	-0,15	0,11	-0,23	1864	0,05	1,07	0,56	0,19	0,66	-0,28
	1676	0,17	0,89	0,21	-0,14	-0,69	-0,23	180	0,21	1,10	0,05	-0,23	-1,16	-0,28
1662	1865	0,03	0,72	0,12	0,00	-0,05	-0,47	1866	0,03	0,74	0,33	-0,05	-0,18	-0,38
	1862	-0,01	0,71	-0,02	-0,04	0,10	-0,45	1863	-0,01	0,73	0,19	-0,12	0,16	-0,36
1663	1866	0,03	0,74	0,59	-0,04	-0,18	-0,38	1867	0,03	0,71	0,50	0,10	0,44	-0,33
	1863	0,00	0,73	0,47	-0,14	0,15	-0,31	1864	-0,01	0,70	0,37	-0,06	-0,62	-0,25
1664	1868	0,05	0,40	-0,02	0,05	-0,29	-0,40	1869	0,06	0,43	0,20	0,01	-0,31	-0,33
	1865	-0,04	0,38	0,10	-0,01	-0,12	-0,46	1866	-0,04	0,42	0,32	0,00	0,06	-0,39
1665	1869	0,02	0,43	0,50	0,02	-0,31	-0,32	1870	0,03	0,48	0,40	0,18	0,55	-0,26
	1866	-0,04	0,42	0,58	0,01	0,06	-0,39	1867	-0,03	0,47	0,48	-0,11	-0,60	-0,33
1666	249	-0,09	-0,01	-0,04	-0,37	-1,85	0,22	1146	-0,05	0,23	-0,10	0,01	0,07	0,14
	1868	-0,12	-0,02	0,43	0,08	-0,13	-0,46	1869	-0,08	0,22	0,36	0,03	-0,20	-0,54
1667	1146	0,02	0,14	0,41	0,01	0,07	-0,16	250	0,04	0,22	0,27	0,15	0,75	-0,23
	1869	-0,04	0,13	0,66	0,04	-0,20	-0,23	1870	-0,02	0,21	0,52	-0,06	-0,67	-0,30
1668	1871	-0,09	-0,24	-0,89	-0,01	0,06	-0,32	1864	0,19	1,14	-0,81	-0,09	-0,78	-0,30
	201	0,01	-0,22	-0,65	-0,04	-0,18	-0,26	180	0,28	1,16	-0,58	0,10	0,51	-0,24
1669	1858	-0,11	-0,94	-0,57	0,16	0,82	-0,32	1872	0,06	-0,10	-0,89	0,02	0,02	-0,30
	1855	-0,02	-0,92	-0,50	-0,17	-0,76	-0,29	1871	0,15	-0,08	-0,82	-0,02	-0,06	-0,27
1670	1872	-0,08	-0,11	-0,90	0,02	0,02	-0,28	1867	0,10	0,77	-0,63	-0,22	-1,02	-0,30
	1871	-0,12	-0,12	-0,86	-0,04	-0,06	-0,27	1864	0,05	0,76	-0,59	0,26	0,96	-0,29
1671	1861	-0,08	-0,57	-0,51	0,25	0,96	-0,31	1873	0,02	-0,04	-0,80	0,03	0,01	-0,27
	1858	-0,04	-0,56	-0,59	-0,20	-0,97	-0,31	1872	0,07	-0,03	-0,89	0,01	-0,03	-0,27
1672	1873	-0,04	-0,07	-0,83	0,05	0,02	-0,25	1870	0,06	0,45	-0,59	-0,29	-1,00	-0,27
	1872	-0,05	-0,07	-0,90	0,01	-0,03	-0,28	1867	0,05	0,45	-0,66	0,19	1,03	-0,30
1673	248	-0,04	-0,20	-0,39	0,16	0,80	-0,19	1147	0,01	0,01	-0,68	0,04	0,19	-0,23
	1861	0,00	-0,20	-0,70	-0,12	-0,91	-0,29	1873	0,04	0,02	-0,99	0,03	-0,01	-0,33
1674	1147	0,02	-0,01	-0,81	0,04	0,19	-0,29	250	0,04	0,11	-0,48	-0,14	-0,70	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

TENS. Corr. Tors. dir. 90: SHELL														
Shell Nro	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq	Nodo N.ro	S11 kg/cmq	S22 kg/cmq	S12 kg/cmq	M11 kg/cmq	M22 kg/cmq	M12 kg/cmq
1676	1875	-0,17	-0,63	0,69	-0,09	-0,90	-0,47	1876	-0,36	-1,57	0,50	-0,19	-1,17	-0,43
	1119	-0,29	-0,65	0,80	-0,30	-1,50	-0,04	1118	-0,48	-1,59	0,61	-0,39	-1,94	0,00
1677	1876	0,16	-1,59	0,58	-0,15	-1,16	-0,75	1877	-0,31	-3,90	-0,18	0,16	-0,64	-0,65
	1118	-0,20	-1,66	1,50	-0,39	-1,94	0,29	181	-0,66	-3,97	0,74	-0,82	-4,12	0,39
1678	1850	0,10	0,68	1,08	0,00	0,01	-0,46	1878	-0,04	-0,02	0,28	0,02	0,03	-0,46
	1848	0,11	0,68	1,27	-0,11	-0,60	-0,39	1874	-0,03	-0,01	0,48	-0,12	-0,72	-0,40
1679	1878	-0,04	0,00	1,09	0,01	0,03	-0,48	1879	-0,16	-0,62	0,45	0,02	0,05	-0,50
	1874	0,00	0,01	1,27	-0,09	-0,71	-0,39	1875	-0,13	-0,61	0,63	-0,12	-0,88	-0,41
1680	1879	-0,03	-0,59	0,86	0,03	0,05	-0,48	1880	-0,19	-1,43	0,37	0,01	0,02	-0,52
	1875	-0,01	-0,59	1,15	-0,08	-0,87	-0,42	1876	-0,18	-1,43	0,66	-0,14	-0,95	-0,45
1681	1880	-0,02	-1,42	0,52	0,01	0,02	-0,53	1881	-0,15	-2,07	-0,09	0,02	0,13	-0,63
	1876	0,09	-1,39	0,73	-0,11	-0,95	-0,42	1877	-0,04	-2,05	0,12	0,05	-1,18	-0,52
1682	1852	-0,27	0,13	1,29	0,14	0,62	-0,36	1882	-0,30	-0,01	0,33	0,14	0,78	-0,36
	1850	-0,16	0,15	1,38	0,01	0,03	-0,46	1878	-0,19	0,02	0,41	0,02	0,04	-0,47
1683	1882	-0,17	-0,02	1,20	0,11	0,78	-0,36	1883	-0,25	-0,42	0,49	0,17	0,98	-0,38
	1878	-0,05	0,00	1,22	0,02	0,04	-0,47	1879	-0,13	-0,40	0,51	0,02	0,03	-0,50
1684	1883	-0,10	-0,41	0,92	0,12	0,97	-0,40	1884	-0,17	-0,78	0,41	0,22	1,09	-0,43
	1879	0,04	-0,38	0,92	0,02	0,03	-0,49	1880	-0,03	-0,75	0,41	0,02	0,07	-0,51
1685	1884	-0,08	-0,77	0,48	0,18	1,08	-0,38	1885	-0,15	-1,13	-0,05	-0,06	1,33	-0,48
	1880	0,12	-0,73	0,56	0,02	0,07	-0,53	1881	0,05	-1,09	0,03	-0,01	-0,01	-0,62
1686	246	-0,16	0,17	1,40	0,33	1,63	-0,17	1155	-0,21	-0,07	0,00	0,26	1,31	-0,18
	1852	-0,34	0,13	1,27	0,10	0,41	-0,26	1882	-0,39	-0,11	-0,13	0,16	0,86	-0,26
1687	1155	-0,01	-0,12	1,35	0,26	1,31	-0,05	1154	0,01	-0,05	0,70	0,33	1,67	-0,04
	1882	-0,16	-0,15	0,74	0,12	0,86	-0,38	1883	-0,15	-0,08	0,09	0,18	1,02	-0,36
1688	1154	0,09	-0,07	0,71	0,33	1,67	0,08	1153	0,03	-0,37	0,45	0,48	2,40	0,10
	1883	0,05	-0,08	0,52	0,13	1,01	-0,47	1884	-0,01	-0,38	0,26	0,24	1,21	-0,45
1689	1153	0,05	-0,38	0,47	0,48	2,40	0,25	251	0,10	-0,14	0,24	0,82	4,08	0,35
	1884	0,09	-0,37	0,33	0,21	1,20	-0,64	1885	0,14	-0,13	0,11	-0,15	0,91	-0,54
1690	1890	-0,03	-0,04	0,04	-0,06	-0,36	0,26	1891	0,01	-0,03	-0,02	-0,06	-0,37	0,24
	1886	-0,02	0,02	0,02	-0,03	-0,39	0,26	1887	0,02	0,03	-0,04	-0,03	-0,40	0,24
1691	1891	0,00	-0,01	0,02	-0,08	-0,36	0,21	1892	0,00	-0,01	-0,01	-0,09	-0,32	0,19
	1887	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,38	0,20	1888	0,00	0,01	-0,02	-0,05	-0,33	0,18
1692	1892	0,00	0,00	0,01	-0,10	-0,18	0,14	1893	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,09	0,12
	1888	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	0,13	261	0,00	0,00	-0,01	-0,09	-0,11	0,10
1693	1894	-0,21	-0,11	0,14	-0,16	0,07	0,34	1895	0,00	-0,07	0,04	-0,13	-0,15	0,30
	1889	-0,18	-0,09	0,05	-0,07	0,01	0,36	1890	0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,21	0,32
1694	1895	-0,02	-0,06	0,07	-0,16	-0,32	0,29	1896	0,00	-0,06	0,04	-0,21	-0,37	0,28
	1890	0,00	-0,03	0,00	-0,10	-0,33	0,27	1891	0,01	-0,03	-0,03	-0,16	-0,38	0,26
1695	1896	0,00	-0,01	0,05	-0,25	-0,36	0,24	1897	-0,01	-0,01	0,02	-0,27	-0,32	0,22
	1891	0,01	-0,01	0,00	-0,18	-0,36	0,23	1892	-0,01	-0,01	-0,02	-0,20	-0,32	0,22
1696	1897	-0,01	0,00	0,01	-0,25	-0,16	0,20	1898	0,01	0,00	0,01	-0,28	-0,07	0,18
	1892	-0,01	0,00	-0,01	-0,21	-0,17	0,18	1893	0,01	0,00	-0,02	-0,24	-0,08	0,17
1697	1899	-0,26	-0,07	0,12	-0,30	0,12	0,34	1900	-0,01	-0,02	0,08	-0,42	-0,21	0,37
	1894	-0,24	-0,12	0,03	-0,04	0,17	0,31	1895	0,00	-0,07	-0,01	-0,16	-0,16	0,34
1698	1900	-0,03	-0,03	0,10	-0,47	-0,33	0,37	1901	0,00	-0,02	0,08	-0,55	-0,36	0,34
	1895	-0,01	-0,06	0,01	-0,36	-0,34	0,34	1896	0,01	-0,06	-0,01	-0,44	-0,38	0,32
1699	1901	0,00	-0,01	0,07	-0,57	-0,36	0,23	1902	-0,04	-0,01	0,06	-0,53	-0,33	0,21
	1896	0,01	-0,01	0,00	-0,45	-0,37	0,25	1897	-0,03	-0,02	0,00	-0,41	-0,33	0,23
1700	1902	-0,03	0,00	0,00	-0,38	-0,16	0,18	1903	0,02	0,02	0,00	-0,30	-0,05	0,17
	1897	-0,03	-0,01	-0,01	-0,38	-0,17	0,21	1898	0,02	0,00	-0,01	-0,29	-0,06	0,20
1701	230	-0,20	0,15	0,17	-0,63	-0,30	0,64	1768	-0,05	0,18	0,13	-1,23	-0,48	0,76
	1899	-0,19	-0,06	0,00	-0,09	-0,06	0,43	1900	-0,05	-0,03	-0,05	-0,68	-0,23	0,55
1702	1768	-0,06	0,02	0,06	-1,28	-0,36	0,43	1767	0,00	0,03	0,11	-1,20	-0,27	0,34
	1900	-0,05	-0,04	-0,03	-1,06	-0,42	0,46	1901	0,01	-0,03	0,02	-0,98	-0,33	0,37
1703	1767	0,02	-0,03	0,00	-1,13	-0,28	0,18	1766	-0,04	-0,04	0,09	-1,08	-0,26	0,08
	1901	0,02	-0,02	0,01	-0,92	-0,35	0,20	1902	-0,03	-0,03	0,10	-0,87	-0,33	0,10
1704	1766	-0,20	-0,08	0,07	-0,51	-0,21	-0,22	229	0,10	-0,01	-0,05	0,21	0,14	-0,23
	1902	-0,18	0,03	0,04	-0,64	-0,25	0,04	1903	0,12	0,09	-0,08	0,09	0,10	0,03

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI														
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo	
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma Nro	Com bin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Verifica	
1	0,00	3,62	5	6	2	34	4,101	18,100	2	34	3,213	12,067	VERIFICATO	
1	3,62	7,82	6	135	2	25	8,478	21,000	2	25	6,642	14,000	VERIFICATO	
1	7,82	12,02	135	203	2	25	10,814	21,000	2	25	8,479	14,000	VERIFICATO	
2	0,00	3,62	7	8	2	34	4,085	18,100	2	34	3,198	12,067	VERIFICATO	
2	3,62	7,82	8	136	2	25	8,099	21,000	2	25	6,342	14,000	VERIFICATO	
2	7,82	12,02	136	204	2	25	10,324	21,000	2	25	8,093	14,000	VERIFICATO	
3	0,00	3,62	9	10	2	22	4,106	18,100	2	22	3,212	12,067	VERIFICATO	
3	3,62	7,82	10	137	2	25	7,903	21,000	2	25	6,186	14,000	VERIFICATO	
3	7,82	12,02	137	205	2	25	10,094	21,000	2	25	7,911	14,000	VERIFICATO	
4	0,00	3,62	11	12	2	22	4,162	18,100	2	22	3,260	12,067	VERIFICATO	
4	3,62	7,82	12	138	2	25	7,700	21,000	2	25	6,018	14,000	VERIFICATO	
4	7,82	12,02	138	206	2	25	9,864	21,000	2	25	7,722	14,000	VERIFICATO	
5	0,00	3,62	13	14	2	22	4,237	18,100	2	22	3,322	12,067	VERIFICATO	
5	3,62	7,82	14	139	2	29	7,747	21,000	2	29	6,059	14,000	VERIFICATO	
5	7,82	12,02	139	207	2	25	9,911	21,000	2	25	7,754	14,000	VERIFICATO	
6	0,00	3,62	15	16	2	22	4,395	18,100	2	22	3,450	12,067	VERIFICATO	
6	3,62	7,82	16	140	2	29	7,988	21,000	2	29	6,257	14,000	VERIFICATO	
6	7,82	12,02	140	208	2	29	10,195	21,000	2	29	7,966	14,000	VERIFICATO	

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.					
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica
7	0,00	3,62	17	18	2	34	3,840	18,100	2	34	3,012	12,067	VERIFICATO
7	3,62	7,82	18	141	2	25	7,765	21,000	2	25	6,089	14,000	VERIFICATO
7	7,82	12,02	141	209	2	25	9,827	21,000	2	25	7,711	14,000	VERIFICATO
8	0,00	3,62	72	74	2	34	3,829	18,100	2	34	3,000	12,067	VERIFICATO
8	3,62	7,82	74	167	2	25	7,364	21,000	2	25	5,772	14,000	VERIFICATO
8	7,82	12,02	167	239	2	25	9,304	21,000	2	25	7,300	14,000	VERIFICATO
9	0,00	3,62	73	75	2	34	3,675	18,100	2	34	2,881	12,067	VERIFICATO
9	3,62	7,82	75	168	2	25	6,929	21,000	2	25	5,435	14,000	VERIFICATO
9	7,82	12,02	168	240	2	25	8,699	21,000	2	25	6,829	14,000	VERIFICATO
10	0,00	3,62	68	70	2	22	3,840	18,100	2	22	3,004	12,067	VERIFICATO
10	3,62	7,82	70	165	2	25	7,147	21,000	2	25	5,600	14,000	VERIFICATO
10	7,82	12,02	165	237	2	25	9,049	21,000	2	25	7,097	14,000	VERIFICATO
11	0,00	3,62	69	71	2	34	3,681	18,100	2	34	2,879	12,067	VERIFICATO
11	3,62	7,82	71	166	2	25	6,697	21,000	2	25	5,251	14,000	VERIFICATO
11	7,82	12,02	166	238	2	25	8,425	21,000	2	25	6,612	14,000	VERIFICATO
12	0,00	3,62	19	20	2	22	3,883	18,100	2	22	3,041	12,067	VERIFICATO
12	3,62	7,82	20	142	2	25	6,873	21,000	2	25	5,375	14,000	VERIFICATO
12	7,82	12,02	142	210	2	25	8,723	21,000	2	25	6,832	14,000	VERIFICATO
13	0,00	3,62	21	22	2	22	3,964	18,100	2	22	3,108	12,067	VERIFICATO
13	3,62	7,82	22	143	2	29	6,895	21,000	2	29	5,391	14,000	VERIFICATO
13	7,82	12,02	143	211	2	25	8,775	21,000	2	25	6,868	14,000	VERIFICATO
14	0,00	3,62	49	51	2	22	4,131	18,100	2	22	3,244	12,067	VERIFICATO
14	3,62	7,82	51	156	2	29	7,165	21,000	2	29	5,613	14,000	VERIFICATO
14	7,82	12,02	156	228	2	25	9,094	21,000	2	25	7,107	14,000	VERIFICATO
15	0,00	3,62	48	50	2	22	4,064	18,100	2	22	3,190	12,067	VERIFICATO
15	3,62	7,82	50	155	2	29	7,039	21,000	2	29	5,510	14,000	VERIFICATO
15	7,82	12,02	155	227	2	25	8,943	21,000	2	25	6,993	14,000	VERIFICATO
16	0,00	3,62	23	24	2	34	3,388	18,100	2	34	2,662	12,067	VERIFICATO
16	3,62	7,82	24	144	2	25	6,588	21,000	2	25	5,177	14,000	VERIFICATO
16	7,82	12,02	144	212	2	25	8,192	21,000	2	25	6,440	14,000	VERIFICATO
17	0,00	3,62	25	26	2	22	3,418	18,100	2	22	2,677	12,067	VERIFICATO
17	3,62	7,82	26	145	2	25	5,505	21,000	2	25	4,312	14,000	VERIFICATO
17	7,82	12,02	145	213	2	25	6,824	21,000	2	25	5,353	14,000	VERIFICATO
18	0,00	3,62	27	28	2	22	3,509	18,100	2	22	2,752	12,067	VERIFICATO
19	0,00	3,62	114	115	2	22	3,688	18,100	2	22	2,898	12,067	VERIFICATO
20	0,00	3,62	29	30	2	22	3,736	18,100	2	22	2,929	12,067	VERIFICATO
21	0,00	3,62	60	62	2	34	3,206	18,100	2	34	2,518	12,067	VERIFICATO
21	3,62	7,82	62	161	2	25	5,670	21,000	2	25	4,460	14,000	VERIFICATO
21	7,82	12,02	161	233	2	25	6,926	21,000	2	25	5,450	14,000	VERIFICATO
22	0,00	3,62	61	63	2	34	3,052	18,100	2	34	2,399	12,067	VERIFICATO
22	3,62	7,82	63	162	2	25	5,151	21,000	2	25	4,058	14,000	VERIFICATO
22	7,82	12,02	162	234	2	25	6,219	21,000	2	25	4,901	14,000	VERIFICATO
23	0,00	3,62	64	66	2	34	3,212	18,100	2	34	2,515	12,067	VERIFICATO
23	3,62	7,82	66	163	2	25	5,385	21,000	2	25	4,234	14,000	VERIFICATO
23	7,82	12,02	163	235	2	25	6,579	21,000	2	25	5,176	14,000	VERIFICATO
24	0,00	3,62	65	67	2	34	3,059	18,100	2	34	2,396	12,067	VERIFICATO
24	3,62	7,82	67	164	2	25	4,836	21,000	2	25	3,809	14,000	VERIFICATO
24	7,82	12,02	164	236	2	25	5,830	21,000	2	25	4,594	14,000	VERIFICATO
25	0,00	3,62	56	58	2	34	3,094	18,100	2	34	2,435	12,067	VERIFICATO
25	3,62	7,82	58	159	2	25	5,764	21,000	2	25	4,538	14,000	VERIFICATO
25	7,82	12,02	159	231	2	25	7,052	21,000	2	25	5,553	14,000	VERIFICATO
26	0,00	3,62	57	59	2	34	3,075	18,100	2	34	2,418	12,067	VERIFICATO
26	3,62	7,82	59	160	2	25	5,477	21,000	2	25	4,314	14,000	VERIFICATO
26	7,82	12,02	160	232	2	25	6,657	21,000	2	25	5,244	14,000	VERIFICATO
27	0,00	3,62	76	78	2	34	3,083	18,100	2	34	2,413	12,067	VERIFICATO
27	3,62	7,82	78	169	2	25	4,751	21,000	2	25	3,740	14,000	VERIFICATO
27	7,82	12,02	169	241	2	25	5,756	21,000	2	25	4,535	14,000	VERIFICATO
28	0,00	3,62	77	79	2	22	3,125	18,100	2	22	2,448	12,067	VERIFICATO
28	3,62	7,82	79	170	2	34	4,800	21,000	2	34	3,754	14,000	VERIFICATO
28	7,82	12,02	170	242	2	34	5,876	21,000	2	34	4,602	14,000	VERIFICATO
29	0,00	3,62	31	32	2	34	2,825	18,100	2	34	2,227	12,067	VERIFICATO
29	3,62	7,82	32	146	2	25	5,208	21,000	2	25	4,109	14,000	VERIFICATO
30	0,00	3,62	33	34	2	34	2,788	18,100	2	34	2,194	12,067	VERIFICATO
30	3,62	7,82	34	147	2	25	4,539	21,000	2	25	3,585	14,000	VERIFICATO
31	0,00	3,62	35	36	2	34	2,795	18,100	2	34	2,191	12,067	VERIFICATO
31	3,62	7,82	36	148	2	25	4,151	21,000	2	25	3,279	14,000	VERIFICATO

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.					
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica
31	7,82	12,02	148	216	2	25	4,918	21,000	2	25	3,886	14,000	VERIFICATO
32	0,00	3,62	37	38	2	22	2,854	18,100	2	22	2,236	12,067	VERIFICATO
32	3,62	7,82	38	149	2	34	4,206	21,000	2	34	3,292	14,000	VERIFICATO
32	7,82	12,02	149	217	2	34	5,040	21,000	2	34	3,949	14,000	VERIFICATO
33	0,00	3,62	101	103	2	22	2,983	18,100	2	22	2,342	12,067	VERIFICATO
33	3,62	7,82	103	183	2	22	4,398	21,000	2	22	3,446	14,000	VERIFICATO
33	7,82	12,02	183	256	2	22	5,369	21,000	2	22	4,199	14,000	VERIFICATO
34	0,00	3,62	52	54	2	34	2,738	18,100	2	34	2,164	12,067	VERIFICATO
34	3,62	7,82	54	157	2	25	5,664	21,000	2	25	4,465	14,000	VERIFICATO
35	0,00	3,62	53	55	2	34	2,676	18,100	2	34	2,112	12,067	VERIFICATO
35	3,62	7,82	55	158	2	25	5,056	21,000	2	25	3,992	14,000	VERIFICATO
36	0,00	3,62	92	94	2	22	2,702	18,100	2	22	2,118	12,067	VERIFICATO
36	3,62	7,82	94	177	2	34	3,885	21,000	2	34	3,042	14,000	VERIFICATO
36	7,82	12,02	177	247	2	34	4,611	21,000	2	34	3,613	14,000	VERIFICATO
37	0,00	3,62	93	95	2	22	2,764	18,100	2	22	2,169	12,067	VERIFICATO
37	3,62	7,82	95	178	2	22	3,953	21,000	2	22	3,094	14,000	VERIFICATO
37	7,82	12,02	178	248	2	34	4,752	21,000	2	34	3,719	14,000	VERIFICATO
38	0,00	3,62	1	97	2	22	2,547	18,100	2	22	1,997	12,067	VERIFICATO
38	3,62	7,82	97	179	2	31	3,577	21,000	2	31	2,802	14,000	VERIFICATO
38	7,82	12,02	179	249	2	31	4,202	21,000	2	31	3,295	14,000	VERIFICATO
39	0,00	3,62	96	98	2	22	2,613	18,100	2	22	2,051	12,067	VERIFICATO
39	3,62	7,82	98	180	2	22	3,640	21,000	2	22	2,850	14,000	VERIFICATO
39	7,82	12,02	180	250	2	34	4,347	21,000	2	34	3,401	14,000	VERIFICATO
40	0,00	3,62	39	40	2	34	2,314	18,100	2	34	1,828	12,067	VERIFICATO
40	3,62	7,82	40	150	2	25	3,478	21,000	2	25	2,765	14,000	VERIFICATO
41	0,00	3,62	41	42	2	34	2,323	18,100	2	34	1,824	12,067	VERIFICATO
41	3,62	7,82	42	151	2	31	3,288	21,000	2	31	2,595	14,000	VERIFICATO
41	7,82	12,02	151	219	1	3	3,719	21,000	2	31	2,928	14,000	VERIFICATO
42	0,00	3,62	2	43	2	22	2,392	18,100	2	22	1,876	12,067	VERIFICATO
42	3,62	7,82	43	152	2	31	3,393	21,000	2	31	2,660	14,000	VERIFICATO
42	7,82	12,02	152	220	2	31	3,967	21,000	2	31	3,111	14,000	VERIFICATO
43	0,00	3,62	88	90	2	22	2,423	18,100	2	22	1,901	12,067	VERIFICATO
43	3,62	7,82	90	175	2	31	3,400	21,000	2	31	2,665	14,000	VERIFICATO
43	7,82	12,02	175	245	2	31	3,996	21,000	2	31	3,133	14,000	VERIFICATO
44	0,00	3,62	105	4	2	22	2,549	18,100	2	22	2,005	12,067	VERIFICATO
44	3,62	7,82	4	181	2	22	3,514	21,000	2	22	2,758	14,000	VERIFICATO
44	7,82	12,02	181	251	2	22	4,288	21,000	2	22	3,361	14,000	VERIFICATO
45	0,00	3,62	84	86	2	34	2,227	18,100	2	34	1,767	12,067	VERIFICATO
45	3,62	7,82	86	173	1	9	4,574	21,000	1	9	3,608	14,000	VERIFICATO
46	0,00	3,62	85	87	2	34	2,100	18,100	2	34	1,669	12,067	VERIFICATO
46	3,62	7,82	87	174	1	9	4,693	21,000	1	9	3,698	14,000	VERIFICATO
47	0,00	3,62	44	45	2	34	2,026	18,100	2	34	1,605	12,067	VERIFICATO
47	3,62	7,82	45	153	1	9	3,546	21,000	1	9	2,805	14,000	VERIFICATO
48	0,00	3,62	46	47	2	34	2,036	18,100	2	34	1,601	12,067	VERIFICATO
48	3,62	7,82	47	154	1	3	3,301	21,000	1	3	2,594	14,000	VERIFICATO
48	7,82	12,02	154	223	1	3	4,028	21,000	1	3	3,156	14,000	VERIFICATO
49	0,00	3,62	80	82	2	22	2,093	18,100	2	22	1,643	12,067	VERIFICATO
49	3,62	7,82	82	171	1	3	3,277	21,000	1	3	2,577	14,000	VERIFICATO
49	7,82	12,02	171	243	1	3	4,045	21,000	1	3	3,172	14,000	VERIFICATO
50	0,00	3,62	81	83	2	22	2,191	18,100	2	22	1,724	12,067	VERIFICATO
50	3,62	7,82	83	172	1	3	3,116	21,000	1	3	2,451	14,000	VERIFICATO
50	7,82	12,02	172	244	1	3	3,872	21,000	1	3	3,036	14,000	VERIFICATO
51	0,00	3,62	106	107	2	22	2,289	18,100	2	22	1,804	12,067	VERIFICATO
52	0,00	3,62	108	110	2	34	2,898	18,100	2	34	2,287	12,067	VERIFICATO
52	3,62	7,82	110	1090	2	25	5,955	21,000	2	25	4,691	14,000	VERIFICATO
53	0,00	3,62	112	113	2	34	2,176	18,100	2	34	1,731	12,067	VERIFICATO
53	3,62	7,82	113	189	1	9	5,177	21,000	1	9	4,075	14,000	VERIFICATO
54	3,62	7,82	122	202	2	22	3,708	21,000	2	22	2,905	14,000	VERIFICATO
55	0,00	3,62	109	111	2	34	2,845	18,100	2	34	2,244	12,067	VERIFICATO
55	3,62	7,82	111	188	2	25	5,428	21,000	2	25	4,280	14,000	VERIFICATO
56	3,62	7,82	121	190	2	25	4,607	21,000	2	25	3,644	14,000	VERIFICATO
57	0,00	3,62	99	100	2	22	2,940	18,100	2	22	2,307	12,067	VERIFICATO
57	3,62	7,82	100	182	2	22	4,315	21,000	2	22	3,379	14,000	VERIFICATO
57	7,82	12,02	182	224	2	34	5,236	21,000	2	34	4,096	14,000	VERIFICATO
58	0,00	3,62	102	104	2	22	2,858	18,100	2	22	2,245	12,067	VERIFICATO
58	3,62	7,82	104	184	2	22	4,135	21,000	2	22	3,241	14,000	VERIFICATO

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.					
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica
58	7,82	12,02	184	225	2	22	5,034	21,000	2	22	3,939	14,000	VERIFICATO
59	0,00	3,62	118	120	2	22	2,734	18,100	2	22	2,149	12,067	VERIFICATO
59	3,62	7,82	120	186	2	22	3,881	21,000	2	22	3,043	14,000	VERIFICATO
59	7,82	12,02	186	226	2	22	4,719	21,000	2	22	3,695	14,000	VERIFICATO
60	0,00	3,62	89	91	2	22	2,456	18,100	2	22	1,929	12,067	VERIFICATO
60	3,62	7,82	91	176	2	31	3,414	21,000	2	31	2,675	14,000	VERIFICATO
60	7,82	7,82	176	1139	0	31	0,000	0,000					VERIFICATO
60	7,82	12,02	1139	246	2	31	4,035	21,000	2	31	3,162	14,000	VERIFICATO
60	12,02	12,02	246	1174	0	31	0,000	0,000					VERIFICATO
62	0,00	3,62	293	123	2	22	2,688	18,100	2	22	2,110	12,067	VERIFICATO
62	3,62	7,82	123	201	2	22	3,795	21,000	2	22	2,971	14,000	VERIFICATO
62	7,82	12,02	201	1147	2	34	4,546	21,000	2	34	3,557	14,000	VERIFICATO
66	0,00	3,62	119	3	2	22	2,687	18,100	2	22	2,112	12,067	VERIFICATO
66	3,62	7,82	3	187	2	22	3,785	21,000	2	22	2,968	14,000	VERIFICATO
67	0,00	3,62	116	117	2	22	2,834	18,100	2	22	2,227	12,067	VERIFICATO
67	3,62	7,82	117	185	2	22	4,086	21,000	2	22	3,203	14,000	VERIFICATO
68	3,62	7,82	124	200	2	22	3,832	21,000	2	22	3,002	14,000	VERIFICATO
69	3,62	7,82	125	198	2	22	4,015	21,000	2	22	3,144	14,000	VERIFICATO
70	3,62	7,82	126	193	2	22	4,241	21,000	2	22	3,323	14,000	VERIFICATO
71	3,62	7,82	127	194	2	22	4,163	21,000	2	22	3,260	14,000	VERIFICATO
73	3,62	7,82	129	195	2	22	4,110	21,000	2	22	3,217	14,000	VERIFICATO
74	0,00	3,62	291	130	2	22	2,732	18,100	2	22	2,143	12,067	VERIFICATO
74	3,62	7,82	130	199	2	34	3,908	21,000	2	34	3,058	14,000	VERIFICATO
74	7,82	12,02	199	1145	2	34	4,674	21,000	2	34	3,660	14,000	VERIFICATO
75	3,62	7,82	131	196	2	34	4,066	21,000	2	34	3,181	14,000	VERIFICATO
76	3,62	7,82	132	197	2	34	4,044	21,000	2	34	3,166	14,000	VERIFICATO
77	3,62	7,82	133	191	2	22	4,270	21,000	2	22	3,342	14,000	VERIFICATO
78	3,62	7,82	134	192	2	34	4,227	21,000	2	34	3,307	14,000	VERIFICATO
91	0,00	3,62	274	1193	2	22	4,097	18,100	2	22	3,216	12,067	VERIFICATO
91	3,62	7,82	1193	1548	2	29	7,098	21,000	2	29	5,559	14,000	VERIFICATO
91	7,82	12,02	1548	1750	2	25	9,014	21,000	2	25	7,046	14,000	VERIFICATO
92	0,00	3,62	275	1202	2	22	4,328	18,100	2	22	3,398	12,067	VERIFICATO
93	0,00	3,62	276	1203	2	22	4,263	18,100	2	22	3,347	12,067	VERIFICATO
94	0,00	3,62	277	1204	2	22	4,197	18,100	2	22	3,296	12,067	VERIFICATO
95	0,00	3,62	278	1215	2	34	2,720	18,100	2	34	2,149	12,067	VERIFICATO
95	3,62	7,82	1215	1098	2	25	5,508	21,000	2	25	4,344	14,000	VERIFICATO
96	0,00	3,62	279	1216	2	34	2,704	18,100	2	34	2,136	12,067	VERIFICATO
96	3,62	7,82	1216	1097	2	25	5,354	21,000	2	25	4,224	14,000	VERIFICATO
97	0,00	3,62	280	1217	2	34	2,689	18,100	2	34	2,124	12,067	VERIFICATO
97	3,62	7,82	1217	1096	2	25	5,204	21,000	2	25	4,107	14,000	VERIFICATO
98	0,00	3,62	281	1224	2	34	3,084	18,100	2	34	2,425	12,067	VERIFICATO
98	3,62	7,82	1224	1573	2	25	5,617	21,000	2	25	4,423	14,000	VERIFICATO
98	7,82	12,02	1573	1778	2	25	6,849	21,000	2	25	5,394	14,000	VERIFICATO
99	0,00	3,62	282	1231	2	34	3,129	18,100	2	34	2,458	12,067	VERIFICATO
99	3,62	7,82	1231	1583	2	25	5,332	21,000	2	25	4,198	14,000	VERIFICATO
99	7,82	12,02	1583	1788	2	25	6,657	21,000	2	25	5,241	14,000	VERIFICATO
100	0,00	3,62	283	1238	2	34	3,136	18,100	2	34	2,455	12,067	VERIFICATO
100	3,62	7,82	1238	1593	2	25	5,028	21,000	2	25	3,957	14,000	VERIFICATO
100	7,82	12,02	1593	1798	2	25	6,295	21,000	2	25	4,955	14,000	VERIFICATO
101	0,00	3,62	284	1245	2	22	3,760	18,100	2	22	2,941	12,067	VERIFICATO
101	3,62	7,82	1245	1603	2	25	6,922	21,000	2	25	5,425	14,000	VERIFICATO
101	7,82	12,02	1603	1808	2	25	8,736	21,000	2	25	6,854	14,000	VERIFICATO
102	0,00	3,62	285	1252	2	34	3,752	18,100	2	34	2,941	12,067	VERIFICATO
102	3,62	7,82	1252	1613	2	25	7,146	21,000	2	25	5,603	14,000	VERIFICATO
102	7,82	12,02	1613	1818	2	25	9,001	21,000	2	25	7,063	14,000	VERIFICATO
103	0,00	3,62	286	1259	2	22	3,101	18,100	2	22	2,427	12,067	VERIFICATO
103	3,62	7,82	1259	1623	2	34	4,793	21,000	2	34	3,749	14,000	VERIFICATO
103	7,82	12,02	1623	1828	2	34	5,843	21,000	2	34	4,578	14,000	VERIFICATO
104	0,00	3,62	287	1270	2	22	2,116	18,100	2	22	1,662	12,067	VERIFICATO
104	3,62	7,82	1270	1639	1	3	3,230	21,000	1	3	2,540	14,000	VERIFICATO
104	7,82	12,02	1639	1844	1	3	3,995	21,000	1	3	3,132	14,000	VERIFICATO
105	0,00	3,62	288	1271	2	22	2,140	18,100	2	22	1,682	12,067	VERIFICATO
105	3,62	7,82	1271	1640	1	3	3,188	21,000	1	3	2,507	14,000	VERIFICATO
105	7,82	12,02	1640	1845	1	3	3,950	21,000	1	3	3,097	14,000	VERIFICATO
106	0,00	3,62	289	1272	2	22	2,165	18,100	2	22	1,702	12,067	VERIFICATO
106	3,62	7,82	1272	1641	1	3	3,151	21,000	1	3	2,478	14,000	VERIFICATO

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI														
IDENTIFICATIVO					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo	
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Verifica	
106	7,82	12,02	1641	1846	1	3	3,909	21,000	1	3	3,065	14,000	VERIFICATO	
107	0,00	3,62	290	1279	2	34	2,163	18,100	2	34	1,718	12,067	VERIFICATO	
107	3,62	7,82	1279	1651	1	9	4,631	21,000	1	9	3,651	14,000	VERIFICATO	
108	0,00	3,62	292	1296	2	22	2,579	18,100	2	22	2,023	12,067	VERIFICATO	
108	3,62	7,82	1296	1676	2	34	3,592	21,000	2	34	2,812	14,000	VERIFICATO	
108	7,82	12,02	1676	1146	2	34	4,260	21,000	2	34	3,336	14,000	VERIFICATO	
109	0,00	3,62	294	1307	2	22	3,345	18,100	2	22	2,619	12,067	VERIFICATO	
110	0,00	3,62	295	1308	2	22	3,271	18,100	2	22	2,562	12,067	VERIFICATO	
111	0,00	3,62	296	1309	2	22	3,198	18,100	2	22	2,505	12,067	VERIFICATO	
112	0,00	3,62	297	1318	2	22	3,057	18,100	2	22	2,394	12,067	VERIFICATO	
113	0,00	3,62	298	1319	2	22	2,989	18,100	2	22	2,341	12,067	VERIFICATO	
114	0,00	3,62	299	1320	2	22	2,921	18,100	2	22	2,288	12,067	VERIFICATO	
115	0,00	3,62	300	1331	2	34	4,036	18,100	2	34	3,163	12,067	VERIFICATO	
116	0,00	3,62	301	1332	2	34	3,971	18,100	2	34	3,113	12,067	VERIFICATO	
117	0,00	3,62	302	1333	2	34	3,905	18,100	2	34	3,062	12,067	VERIFICATO	
118	0,00	3,62	303	1346	2	34	3,765	18,100	2	34	2,953	12,067	VERIFICATO	
119	0,00	3,62	304	1347	2	34	3,689	18,100	2	34	2,895	12,067	VERIFICATO	
120	0,00	3,62	305	1348	2	34	3,614	18,100	2	34	2,837	12,067	VERIFICATO	
121	0,00	3,62	306	1349	2	34	3,539	18,100	2	34	2,778	12,067	VERIFICATO	
122	0,00	3,62	307	1350	2	34	3,463	18,100	2	34	2,720	12,067	VERIFICATO	
123	0,00	3,62	308	1357	2	34	3,315	18,100	2	34	2,605	12,067	VERIFICATO	
124	0,00	3,62	309	1358	2	34	3,241	18,100	2	34	2,548	12,067	VERIFICATO	
125	0,00	3,62	310	1359	2	34	3,168	18,100	2	34	2,491	12,067	VERIFICATO	
126	0,00	3,62	311	1368	2	34	3,027	18,100	2	34	2,383	12,067	VERIFICATO	
127	0,00	3,62	312	1369	2	34	2,959	18,100	2	34	2,331	12,067	VERIFICATO	
128	0,00	3,62	313	1370	2	34	2,892	18,100	2	34	2,279	12,067	VERIFICATO	
129	0,00	3,62	314	1379	2	22	2,874	18,100	2	22	2,252	12,067	VERIFICATO	
129	3,62	7,82	1379	1707	2	34	4,219	21,000	2	34	3,301	14,000	VERIFICATO	
130	0,00	3,62	315	1380	2	22	2,895	18,100	2	22	2,270	12,067	VERIFICATO	
130	3,62	7,82	1380	1708	2	22	4,240	21,000	2	22	3,316	14,000	VERIFICATO	
131	0,00	3,62	316	1381	2	22	2,917	18,100	2	22	2,288	12,067	VERIFICATO	
131	3,62	7,82	1381	1709	2	22	4,275	21,000	2	22	3,345	14,000	VERIFICATO	
132	0,00	3,62	317	1388	2	22	2,920	18,100	2	22	2,293	12,067	VERIFICATO	
132	3,62	7,82	1388	1719	2	22	4,265	21,000	2	22	3,342	14,000	VERIFICATO	
133	0,00	3,62	318	1399	2	22	2,483	18,100	2	22	1,954	12,067	VERIFICATO	
134	0,00	3,62	319	1400	2	22	2,417	18,100	2	22	1,903	12,067	VERIFICATO	
135	0,00	3,62	320	1401	2	22	2,353	18,100	2	22	1,853	12,067	VERIFICATO	
136	0,00	3,62	321	1412	2	34	2,883	18,100	2	34	2,275	12,067	VERIFICATO	
137	0,00	3,62	322	1413	2	34	2,870	18,100	2	34	2,264	12,067	VERIFICATO	
138	0,00	3,62	323	1414	2	34	2,857	18,100	2	34	2,253	12,067	VERIFICATO	
139	0,00	3,62	324	1423	2	34	2,156	18,100	2	34	1,714	12,067	VERIFICATO	
140	0,00	3,62	325	1424	2	34	2,136	18,100	2	34	1,698	12,067	VERIFICATO	
141	0,00	3,62	326	1425	2	34	2,117	18,100	2	34	1,683	12,067	VERIFICATO	
142	0,00	3,62	327	1432	2	22	2,214	18,100	2	22	1,743	12,067	VERIFICATO	
143	0,00	3,62	328	1433	2	22	2,238	18,100	2	22	1,763	12,067	VERIFICATO	
144	0,00	3,62	329	1434	2	22	2,263	18,100	2	22	1,783	12,067	VERIFICATO	
145	0,00	3,62	330	1447	2	34	2,080	18,100	2	34	1,652	12,067	VERIFICATO	
146	0,00	3,62	331	1448	2	34	2,063	18,100	2	34	1,638	12,067	VERIFICATO	
147	0,00	3,62	332	1449	2	34	2,049	18,100	2	34	1,626	12,067	VERIFICATO	
148	0,00	3,62	333	1450	2	34	2,038	18,100	2	34	1,617	12,067	VERIFICATO	
149	0,00	3,62	334	1451	2	34	2,031	18,100	2	34	1,610	12,067	VERIFICATO	
150	0,00	3,62	335	1460	2	34	2,023	18,100	2	34	1,603	12,067	VERIFICATO	
151	0,00	3,62	336	1461	2	34	2,027	18,100	2	34	1,596	12,067	VERIFICATO	
152	0,00	3,62	337	1462	2	34	2,031	18,100	2	34	1,598	12,067	VERIFICATO	
153	0,00	3,62	338	1469	2	34	2,044	18,100	2	34	1,606	12,067	VERIFICATO	
154	0,00	3,62	339	1470	2	34	2,054	18,100	2	34	1,613	12,067	VERIFICATO	
155	0,00	3,62	340	1471	2	34	2,067	18,100	2	34	1,621	12,067	VERIFICATO	
156	0,00	3,62	341	1478	2	34	2,858	18,100	2	34	2,256	12,067	VERIFICATO	
157	0,00	3,62	342	1479	2	34	2,818	18,100	2	34	2,225	12,067	VERIFICATO	
158	0,00	3,62	343	1480	2	34	2,778	18,100	2	34	2,194	12,067	VERIFICATO	
159	0,00	3,62	344	1493	2	22	4,057	18,100	2	22	3,186	12,067	VERIFICATO	
160	0,00	3,62	345	1494	2	22	3,982	18,100	2	22	3,128	12,067	VERIFICATO	
161	0,00	3,62	346	1495	2	22	3,908	18,100	2	22	3,070	12,067	VERIFICATO	
162	0,00	3,62	347	1496	2	22	3,834	18,100	2	22	3,012	12,067	VERIFICATO	
163	0,00	3,62	348	1497	2	22	3,761	18,100	2	22	2,955	12,067	VERIFICATO	
164	0,00	3,62	349	1508	2	34	2,643	18,100	2	34	2,090	12,067	VERIFICATO	

C.D.S.
CORPO B II FASE

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.					
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica
165	0,00	3,62	350	1509	2	34	2,548	18,100	2	34	2,017	12,067	VERIFICATO
166	0,00	3,62	351	1510	2	34	2,454	18,100	2	34	1,945	12,067	VERIFICATO
167	0,00	3,62	352	1511	2	34	2,361	18,100	2	34	1,873	12,067	VERIFICATO
168	0,00	3,62	353	1512	2	34	2,268	18,100	2	34	1,802	12,067	VERIFICATO
169	0,00	3,62	354	1515	2	34	2,835	18,100	2	34	2,235	12,067	VERIFICATO
169	3,62	7,82	1515	1904	2	25	5,317	21,000	2	25	4,194	14,000	VERIFICATO
170	0,00	3,62	355	1522	2	22	2,478	18,100	2	22	1,947	12,067	VERIFICATO
170	3,62	7,82	1522	1120	2	31	3,427	21,000	2	31	2,683	14,000	VERIFICATO
170	7,82	12,02	1120	1155	2	31	4,065	21,000	2	31	3,184	14,000	VERIFICATO
171	0,00	3,62	356	1523	2	22	2,501	18,100	2	22	1,966	12,067	VERIFICATO
171	3,62	7,82	1523	1119	2	31	3,441	21,000	2	31	2,694	14,000	VERIFICATO
171	7,82	12,02	1119	1154	2	22	4,107	21,000	2	22	3,217	14,000	VERIFICATO
172	0,00	3,62	357	1524	2	22	2,524	18,100	2	22	1,985	12,067	VERIFICATO
172	3,62	7,82	1524	1118	2	19	3,467	21,000	2	22	2,716	14,000	VERIFICATO
172	7,82	12,02	1118	1153	2	22	4,195	21,000	2	22	3,287	14,000	VERIFICATO
173	0,00	3,62	358	1527	2	22	2,961	18,100	2	22	2,324	12,067	VERIFICATO
173	3,62	7,82	1527	1723	2	22	4,355	21,000	2	22	3,411	14,000	VERIFICATO
174	0,00	3,62	359	1186	2	22	2,617	18,100	2	22	2,058	12,067	VERIFICATO
174	3,62	7,82	1186	1736	2	22	3,647	21,000	2	22	2,861	14,000	VERIFICATO
175	0,00	3,62	360	1538	2	22	2,784	18,100	2	22	2,188	12,067	VERIFICATO
175	3,62	7,82	1538	1740	2	22	3,983	21,000	2	22	3,122	14,000	VERIFICATO
907	7,82	12,02	1093	1142	2	22	4,318	21,000	2	22	3,385	14,000	VERIFICATO
908	7,82	12,02	1094	1143	1	3	3,902	21,000	1	3	3,059	14,000	VERIFICATO
909	7,82	12,02	1095	1144	2	19	3,831	21,000	2	19	2,999	14,000	VERIFICATO
929	7,82	12,02	1121	1156	1	3	3,777	21,000	1	3	2,963	14,000	VERIFICATO
930	7,82	12,02	1122	1157	2	31	3,865	21,000	2	31	3,027	14,000	VERIFICATO
931	7,82	12,02	1123	1158	2	31	3,963	21,000	2	31	3,102	14,000	VERIFICATO
932	7,82	12,02	1124	1159	2	22	4,098	21,000	2	22	3,213	14,000	VERIFICATO
933	7,82	12,02	1125	1160	1	3	3,786	21,000	1	3	2,970	14,000	VERIFICATO
934	7,82	12,02	1126	1161	2	31	3,847	21,000	2	31	3,015	14,000	VERIFICATO
935	7,82	12,02	1127	1162	2	31	3,938	21,000	2	31	3,086	14,000	VERIFICATO
936	7,82	12,02	1128	1163	1	3	3,784	21,000	1	3	2,968	14,000	VERIFICATO
937	7,82	12,02	1129	1164	1	3	3,861	21,000	1	3	3,026	14,000	VERIFICATO
938	7,82	12,02	1130	1165	1	3	3,823	21,000	1	3	2,996	14,000	VERIFICATO
939	7,82	12,02	1131	1166	2	31	3,828	21,000	2	31	2,997	14,000	VERIFICATO
940	7,82	12,02	1132	1167	2	22	4,056	21,000	2	22	3,183	14,000	VERIFICATO
941	7,82	12,02	1133	1168	2	19	3,951	21,000	2	22	3,099	14,000	VERIFICATO
942	7,82	12,02	1134	1169	2	31	3,898	21,000	2	31	3,051	14,000	VERIFICATO
943	7,82	12,02	1135	1170	2	31	3,975	21,000	2	31	3,112	14,000	VERIFICATO
944	7,82	12,02	1136	1171	2	19	3,888	21,000	2	19	3,043	14,000	VERIFICATO
945	7,82	12,02	1137	1172	2	31	3,922	21,000	2	31	3,072	14,000	VERIFICATO
946	7,82	12,02	1138	1173	2	31	4,006	21,000	2	31	3,137	14,000	VERIFICATO
947	7,82	12,02	1140	1175	2	22	4,176	21,000	2	22	3,271	14,000	VERIFICATO
948	7,82	12,02	1141	1176	2	22	4,172	21,000	2	22	3,272	14,000	VERIFICATO

BARICENTRI MASSE E RIGIDENZE													
IDENTIFICATORE		BARICENTRI MASSE E RIGIDENZE							RIGIDENZE FLESSIONALI E TORSIONALI				
PIANO N.ro	QUOTA (m)	PESO (t)	XG (m)	YG (m)	XR (m)	YR (m)	DX (m)	DY (m)	Lpianta (m)	Bpianta (m)	Rig.FleX (t/m)	Rig.FleY (t/m)	RigTors. (t/m)
1	3,62	1014,46	16,10	9,34	36,31	5,78	20,21	-3,56	29,76	31,10	1343202	764656	374793408
2	7,82	1019,43	18,59	7,05	26,37	12,74	7,78	5,69	29,80	31,30	270173	153767	44755588
3	12,06	531,05	14,81	10,66	23,49	12,88	8,68	2,23	24,80	31,30	97780	74193	13603892

VARIAZIONI MASSE E RIGIDENZE DI PIANO															
				DIREZIONE X						DIREZIONE Y					
Piano N.ro	Quota (m)	Peso (t)	Variaz. (%)	Tagliante Comb.(t)	Tagliante modale(t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz (%)	Teta	Tagliante Comb.(t)	Tagliante modale(t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz (%)	Teta
1	3,62	1014,46	0,0	478,45	446,39	0,74	603218	0,0	0,004	510,59	492,70	1,53	321056	0,0	0,005
2	7,82	1019,43	0,5	411,10	398,20	2,11	188652	-68,7	0,006	417,42	408,34	3,51	116289	-63,8	0,008
3	12,06	531,05	-47,9	211,78	192,08	2,65	72484	-61,6	0,005	213,29	205,88	4,41	46721	-59,8	0,007

PERCENTUALI RIGIDENZE PILASTRI E SETTI						
Piano N.r	RAPPORTO DELLE RIGIDENZE IN DIREZIONE X			RAPPORTO DELLE RIGIDENZE IN DIREZIONE Y		
	RigidezzaPilastri	Rigidezza Setti	Rigid.Elem.Second	RigidezzaPilastri	Rigidezza Setti	Rigid.Elem.Second
	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti	Rig.Pil+Rig.Setti
1	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2	0,01	0,99	0,00	0,03	0,97	0,00
3	0,07	0,93	0,00	0,07	0,93	0,00

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FONDAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												
					Co Nr	GamRd	M Exd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co Nr	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas Lun Fi			
38	0,00	1	52	1	9	1,10	3,1	0,0	18	7	2	5,0	5,0	1	0,0	-6,1	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	9	20	0,0	13	46	8
42	0,00	/	50	3	9	1,10	3,1	0,0	18	7	2	5,0	5,0	25	0,0	-3,6	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	6	12	0,0	13	64	8
2.5		2	50	5	31	1,10	-1,2	0,0	18	3	1	5,0	5,0	22	0,0	2,6	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	4	9	0,0	13	0	8
38	0,00	2	52	1	31	1,10	-3,7	0,0	18	8	2	5,0	5,0	31	0,0	7,6	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	12	25	0,0	13	0	8
42	0,00	/	50	3	22	1,10	7,7	0,0	18	17	4	5,0	5,0	1	0,0	11,2	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	17	36	0,0	13	64	8
2.5		2	50	5	22	1,10	7,7	0,0	18	17	4	5,0	5,0	1	0,0	14,4	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	23	47	0,0	13	46	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
15	3,62	1	31	1	29	-2,0	0,0	0,0	21	9	3	4,2	4,2	22	0,0	2,4	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	7	15	0,0	16	0	8
14	3,62	/	40	3	29	-1,7	0,0	0,0	21	7	2	4,2	4,2	22	0,0	2,4	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	7	15	0,0	16	120	8
2.5	1,00	2	33	5	22	0,7	0,0	0,0	21	3	1	4,2	4,2	22	0,0	2,0	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	6	13	0,0	16	0	8
6	3,62	1	30	1	29	1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	22	0,0	-2,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	7	15	0,0	13	0	8
14	3,62	/	50	3	29	1,3	0,0	0,0	21	5	1	5,2	5,2	22	0,0	-3,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	17	0,0	13	94	8
2.5	1,00	4	33	5	22	-1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	22	0,0	-3,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	17	0,0	13	0	8
25	3,62	1	30	1	25	1,9	0,0	0,0	21	7	2	5,2	5,2	29	0,0	2,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	0	8
26	3,62	/	50	3	25	1,6	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	25	0,0	-2,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	13	0,0	13	120	8
2.5	1,00	2	33	5	34	-0,8	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	25	0,0	-2,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	13	0,0	13	0	8
21	3,62	1	41	1	1	-15,5	0,0	0,0	20	24	7	9,5	4,8	9	0,0	17,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	23	48	0,0	11	0	8
22	3,62	/	60	3	1	-15,5	0,0	0,0	20	24	7	9,5	4,0	9	0,0	17,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	23	48	0,0	11	115	8
2.5	1,00	2	50	5	9	4,3	0,0	0,0	21	5	2	9,5	9,5	9	0,0	16,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	22	46	0,0	11	0	8
23	3,62	1	41	1	1	-14,4	0,0	0,0	22	17	6	9,5	4,8	3	0,0	16,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	21	45	0,0	11	0	8
24	3,62	/	60	3	1	-14,4	0,0	0,0	22	17	6	9,5	4,0	3	0,0	16,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	21	45	0,0	11	115	8
2.5	1,00	2	50	5	9	4,0	0,0	0,0	21	5	1	9,5	9,5	3	0,0	15,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	20	42	0,0	11	0	8
10	3,62	1	41	1	3	-5,1	0,0	0,0	21	6	2	9,5	9,5	3	0,0	5,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	7	15	0,0	11	0	8
11	3,62	/	60	3	3	-5,1	0,0	0,0	22	6	2	9,5	4,0	3	0,0	5,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	7	15	0,0	11	115	8
2.5	1,00	2	50	5	18	-3,2	0,0	0,0	21	4	1	9,5	9,5	15	0,0	-5,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	7	15	0,0	11	0	8
8	3,62	1	41	1	9	-5,7	0,0	0,0	21	7	2	9,5	9,5	9	0,0	6,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	8	17	0,0	11	0	8
9	3,62	/	60	3	9	-5,7	0,0	0,0	22	7	2	9,5	4,0	9	0,0	6,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	8	16	0,0	11	115	8
2.5	1,00	2	50	5	13	-3,1	0,0	0,0	21	4	1	9,5	9,5	13	0,0	-5,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	7	16	0,0	11	0	8
27	3,62	1	30	1	22	-3,1	0,0	0,0	21	11	4	5,2	5,2	22	0,0	3,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	19	0,0	13	0	8
28	3,62	/	50	3	22	-2,4	0,0	0,0	21	8	3	5,2	5,2	22	0,0	3,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	19	0,0	13	123	8
2.5	1,00	2	33	5	34	-1,1	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	34	0,0	-3,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	17	0,0	13	0	8
49	3,62	1	30	1	15	4,0	0,0	0,0	21	14	5	4,0	5,2	1	0,0	-7,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	18	37	0,0	13	0	8
50	3,62	/	50	3	15	4,0	0,0	0,0	21	14	5	5,2	5,2	1	0,0	-7,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	19	39	0,0	13	75	8
2.5	1,00	4	33	5	1	-1,9	0,0	0,0	21	7	2	5,2	4,0	1	0,0	-7,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	19	39	0,0	13	0	8
45	3,62	1	42	1	1	-21,1	0,0	0,0	22	15	5	15,9	7,9	1	0,0	23,9	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	19	39	0,0	13	0	8
46	3,62	/	100	3	1	-21,1	0,0	0,0	23	15	5	15,9	4,0	1	0,0	23,8	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	19	39	0,0	13	107	8
2.5	1,00	2	50	5	1	3,4	0,0	0,0	21	2	1	7,9	15,9	1	0,0	22,1	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	17	36	0,0	13	0	8
17	3,62	1	40	1	1	-10,2	0,0	0,0	17	79	19	9,9	5,0	1	0,0	14,6	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	30	64	0,0	11	0	8
28	3,62	/	60	3	1	-8,7	0,0	0,0	24	21	8	8,7	4,0	1	0,0	14,5	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	30	64	0,0	11	104	8
2.5	1,00	4	33	5	1	4,5	0,0	0,0	22	13	4	4,0	6,3	1	0,0	13,9	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	29	61	0,0	11	0	8
28	3,62	1	40	1	22	2,8	0,0	0,0	21	8	3	6,3	6,3	22	0,0	-4,8	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	10	21	0,0	11	0	8
32	3,62	/	60	3	22	2,3	0,0	0,0	21	7	2	6,3	6,3	22	0,0	-5,3	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	11	23	0,0	11	99	8
2.5	1,00	4	33	5	22	-2,3	0,0	0,0	21	7	2	6,3	6,3	22	0,0	-5,3	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	11	23	0,0	11	0	8
1	3,62	1	30	1	29	-1,6	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	29	0,0	3,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	18	0,0	13	0	8
7	3,62	/	50	3	13	-1,5	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	29	0,0	3,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	18	0,0	13	88	8
2.5	1,00	4	33	5	29	1,2	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	3,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	0	8
7	3,62	1	30	1	9	1,8	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	9	0,0	-2,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	7	14	0,0	13	0	8
16	3,62	/	50	3	9	1,5	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	9	0,0	-3,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	17	0,0	13	105	8
2.5	1,00	6	33	5	9	-1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	9	0,0	-3,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	17	0,0	13	0	8
16	3,62	1	30	1	9	2,2	0,0	0,0	21	8	2	5,2	5,2	9	0,0	-3,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	18	0,0	13	0	8
25	3,62	/	50	3	9	1,8	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	9	0,0	-3,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	10	20	0,0	13	104	8
2.5	1,00	4	33	5	9	-1,6	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	9	0,0	-3,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	10	20	0,0	13	0	8
25	3,62	1	30	1	29	-3,1	0,0	0,0	21	11	3	5,2	5,2	29	0,0	5,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	30	0,0	13	0	8
29	3,62	/	50	3	29	-2,8	0,0	0,0	21	10	3	5,2	5,2	29	0,0	5,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	29	0,0	13	97	8
2.5	1,00	4	33	5	25	-2,3	0,0	0,0	21	8	3	5,2	5,2	25	0,0	-5,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	29	0,0	13	0	8
52	3,62	1	30	1	29	2,9	0,0	0,0	21	10	3	5,2	5,2	29	0,0	-5,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	13	28	0,0	13	0	8
55	3,62	/	50	3	29	2,7	0,0	0,0	21	10	3	5,2	5,2	29	0,0	-5,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	30	0,0	13	87	8
2.5	1,00	4	33	5	29	-1,9	0,0	0,0	21	7	2	5,2	5,2	29	0,0	-5,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	30	0,0	13	0	8
53	3,62	1	30	1	13	-1,7	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	13	0,0	3,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	19	0,0	13	0	8
46	3,62	/	50	3	13	-1,7	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	13	0,0	3,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	19	0,0	13	77	8
2.5	1,00	4	33	5	13	1,0	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	13	0,0	3,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	17	0,0	13	0	8
50	3,62	1	30	1	3	1,9	0,0	0,0	21	7	2	5,2	5,2	3	0,0	-5,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	29	0,0	13	0	8
51	3,62	/	50	3	3	1,9	0,0	0,0	21	7	2	5,2	5,2	3	0,0	-5,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	30	0,0	13	64	8
2.5	1,00	4	33	5	3	-1,7	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	3	0,0	-5,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	30	0,0	1		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi		
47 2.5	3,62 1,00	/ 6	50 3 33 5	3 9	2,7 -3,1	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	10 11	3 4	5,2 5,2	5,2 5,2	9 9	0,0 0,0	-5,8 -5,8	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	14 15	30 30	0,0 0,0	13 13	119 0	8 8
47 48 2.5	3,62 3,62 1,00	1 / 4	30 3 50 3 33 5	1 3 3 3 19	1,8 1,7 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 5	2 2 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-3,4 -3,7 -3,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	8 9 9	17 19 19	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
48 49 2.5	3,62 3,62 1,00	1 / 4	30 3 50 3 33 5	1 3 3 3 5 1	1,1 1,0 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 3 3	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 4,0	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-1,8 -2,1 -2,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	4 5 5	9 11 11	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 95 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 1,00	1 / 4	30 3 50 3 33 5	29 9 29 9 29	-0,9 -0,9 0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 1	1 1 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	2,2 2,2 2,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 6 5	12 11 10	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 1,00	1 / 6	30 3 50 3 33 5	25 9 25 9 29	-2,0 -1,5 -2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 5 7	2 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	25 25 29	0,0 0,0 0,0	3,6 3,6 -3,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 9 9	19 19 19	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 1,00	1 / 6	30 3 50 3 33 5	29 9 29 9 25	-0,9 -0,5 -0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 2 3	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	1,2 -1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	3 3 3	6 7 7	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
55 29 2.5	3,62 3,62 1,00	1 / 2	30 3 50 3 33 5	28 9 34 9 34	0,3 -0,4 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	12 12 12	0,0 0,0 0,0	-0,6 -0,8 -0,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	3 4 5	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
17 18 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	29 9 29 9 29	6,9 2,7 -7,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 21 29	18 12 19	9 4 9	4,2 4,2 8,1	7,3 4,2 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-3,5 -4,4 -4,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	11 14 14	10 28 13	0,0 0,0 0,0	7 16 7	66 276 33	8 8 8
18 19 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	24 9 8 8 5 8	-3,2 1,2 1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 5 6	5 2 2	4,2 4,0 4,2	4,0 4,2 4,2	1 1 12	0,0 0,0 0,0	1,8 1,7 -1,1	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	6 5 3	5 11 3	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 560 33	8 8 8
12 13 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	34 9 22 4 22	-9,0 4,2 -10,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	18 21 32	70 19 18	18 6 11	8,9 4,0 10,9	8,7 4,2 7,0	34 22 22	0,0 0,0 0,0	6,0 -6,6 -6,9	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	19 21 22	17 42 19	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8
13 15 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	34 9 34 3 22	-9,1 3,4 -8,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	18 21 26	80 15 23	21 5 10	9,0 4,0 8,4	6,4 4,2 7,3	34 34 22	0,0 0,0 0,0	6,0 5,7 -5,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	19 18 17	17 36 15	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 319 33	8 8 8
4 5 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	22 9 34 3 34	8,5 3,6 8,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 20	37 16 44	12 5 13	10,1 4,2 10,3	8,5 4,2 8,7	34 22 22	0,0 0,0 0,0	5,5 -5,4 -5,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	17 17 17	15 35 15	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8
5 6 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	34 9 34 2 22	-6,3 2,1 -6,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 21 27	17 9 18	8 3 8	6,8 4,0 7,2	5,2 4,2 5,2	34 22 22	0,0 0,0 0,0	2,9 -2,8 -3,0	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	9 9 10	8 18 9	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 447 66	8 8 8
5 13 2.5	3,62 3,62 1,00	41 1 60 3 50 5	22 9 3 1 5 1	5,6 8,9 -10,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	7 11 13	2 3 4	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 4,8	1 1 1	0,0 0,0 0,0	12,6 -13,9 -18,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	17 18 24	35 38 51	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 261 50	8 8 8
13 20 2.5	3,62 3,62 1,00	41 1 60 3 50 5	18 9 6 3 5 1	-5,8 3,4 -15,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 17	7 4 36	2 1 8	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 5,2	1 1 1	0,0 0,0 0,0	13,4 -14,6 -20,2	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	17 19 26	37 40 55	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 211 50	8 8 8
20 18 2.5	3,62 3,62 1,00	41 1 60 3 50 5	1 1 3 1 18	-14,1 7,0 5,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 21	17 8 6	5 3 2	9,5 4,0 9,5	5,5 9,5 9,5	1 1 1	0,0 0,0 0,0	21,3 15,6 -12,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	28 20 16	59 43 34	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 213 50	8 8 8
4 12 2.5	3,62 3,62 1,00	3 1 30 3 50 5	6 3 1 1 5 1	3,1 -5,5 -19,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 19	8 13 72	2 4 19	4,8 4,8 11,7	4,8 4,0 5,8	1 1 1	0,0 0,0 0,0	7,4 -14,1 -17,7	0,0 0,0 0,0	20,3 10,2 20,3	36,3 18,2 36,3	7,5 3,8 7,5	0,0 0,0 0,0	19 37 46	20 78 49	0,0 0,0 0,0	11 22 11	50 261 50	8 8 8
12 17 2.5	3,62 3,62 1,00	3 1 30 3 50 5	1 1 1 1 5 1	-26,7 17,5 -29,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 27 34	79 28 25	23 12 15	16,6 4,8 19,1	8,3 10,9 9,6	1 1 1	0,0 0,0 0,0	27,9 -17,9 -28,8	0,0 0,0 0,0	20,3 10,2 20,3	36,3 18,2 36,3	7,5 3,8 7,5	0,0 0,0 0,0	73 47 75	77 98 99	0,0 0,0 0,0	11 22 11	113 408 123	8 8 8
2 8 2.5	3,62 3,62 1,00	41 1 60 3 50 5	13 9 1 6 9	-4,6 6,6 -10,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 21	6 8 13	2 3 4	9,5 4,0 9,5	9,5 9,5 9,5	1 1 1	0,0 0,0 0,0	11,9 -11,4 -15,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	16 15 20	33 31 42	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 252 50	8 8 8
1 2 2.5	3,62 3,62 1,00	31 1 40 3 33 5	25 9 29 3 29	-8,2 3,7 -9,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 21 31	25 16 18	10 5 10	8,4 4,0 10,6	10,1 4,2 7,4	25 29 29	0,0 0,0 0,0	4,0 -4,7 -4,8	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	12 15 15	11 30 13	0,0 0,0 0,0	7 16 7	66 378 33	8 8 8
9 21 2.5	3,62 3,62 1,00	41 1 60 3 50 5	1 1 3 1 5 1	-30,5 18,3 -28,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 24 20	75 18 42	18 7 12	18,6 17,4 17,7	9,3 11,5 8,7	1 1 1	0,0 0,0 0,0	27,5 23,6 -26,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	36 31 35	76 65				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																										
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi		
40	3,62	41	1	1	-26,5	0,0	0,0	27	21	9	16,6	8,3	1	0,0	24,8	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	32	68	0,0	11	50	8
47	3,62	60	3	1	7,4	0,0	0,0	22	9	3	4,1	9,5	1	0,0	19,8	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	26	55	0,0	11	247	8
2.5	1,00	50	5	24	5,3	0,0	0,0	21	6	2	9,5	9,5	1	0,0	-11,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	15	31	0,0	11	100	8
3	3,62	41	1	18	-4,0	0,0	0,0	21	5	1	9,5	9,5	1	0,0	10,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	14	29	0,0	11	50	8
10	3,62	60	3	1	6,0	0,0	0,0	22	7	2	4,0	9,5	1	0,0	-10,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	14	30	0,0	11	252	8
2.5	1,00	50	5	3	-10,0	0,0	0,0	22	12	4	9,5	4,8	1	0,0	-14,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19	40	0,0	11	50	8
11	3,62	41	1	1	-27,9	0,0	0,0	21	37	11	17,2	8,6	1	0,0	25,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	33	70	0,0	11	50	8
23	3,62	60	3	1	16,9	0,0	0,0	23	19	6	4,3	10,5	1	0,0	21,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	28	60	0,0	11	602	8
2.5	1,00	50	5	1	-26,5	0,0	0,0	27	21	9	16,6	8,3	1	0,0	-24,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	33	69	0,0	11	50	8
24	3,62	41	1	13	-8,2	0,0	0,0	21	10	3	9,5	9,5	1	0,0	9,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	13	26	0,0	11	50	8
31	3,62	60	3	9	5,4	0,0	0,0	21	7	2	9,5	9,5	1	0,0	-13,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	17	36	0,0	11	273	8
2.5	1,00	50	5	1	-16,9	0,0	0,0	23	18	6	10,5	5,3	1	0,0	-16,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	22	47	0,0	11	50	8
31	3,62	41	1	1	-24,0	0,0	0,0	28	18	8	15,2	7,6	1	0,0	23,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	31	66	0,0	11	50	8
41	3,62	60	3	1	15,4	0,0	0,0	22	19	6	4,1	9,5	1	0,0	-20,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	27	57	0,0	11	565	8
2.5	1,00	50	5	1	-25,9	0,0	0,0	28	19	8	16,2	8,1	1	0,0	-24,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	32	67	0,0	11	50	8
41	3,62	41	1	1	-19,8	0,0	0,0	19	35	9	12,1	6,1	1	0,0	19,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	25	54	0,0	11	50	8
48	3,62	60	3	1	6,2	0,0	0,0	22	7	2	4,0	9,5	1	0,0	15,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	20	43	0,0	11	247	8
2.5	1,00	50	5	22	6,2	0,0	0,0	21	7	2	9,5	9,5	1	0,0	-9,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	12	26	0,0	11	100	8
3	3,62	31	1	25	-8,5	0,0	0,0	22	37	12	8,6	8,2	25	0,0	4,6	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	14	13	0,0	7	33	8
4	3,62	40	3	29	3,1	0,0	0,0	21	14	5	4,0	4,2	29	0,0	-4,7	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	15	30	0,0	16	346	8
2.5	1,00	33	5	29	-8,9	0,0	0,0	18	64	18	8,9	7,9	29	0,0	-4,8	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	15	13	0,0	7	33	8
26	3,62	30	1	29	11,3	0,0	0,0	29	18	9	11,2	11,8	25	0,0	7,2	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	18	20	0,0	7	33	8
22	3,62	50	3	29	5,5	0,0	0,0	14	60	12	5,2	5,2	29	0,0	-8,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	20	41	0,0	13	224	8
2.5	1,00	33	5	25	8,7	0,0	0,0	20	35	11	11,1	8,8	29	0,0	-8,1	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	20	23	0,0	7	33	8
22	3,62	30	1	34	-7,0	0,0	0,0	25	18	7	7,4	6,2	34	0,0	3,9	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	10	11	0,0	7	33	8
24	3,62	50	3	22	2,6	0,0	0,0	21	9	3	5,2	5,2	34	0,0	3,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	10	20	0,0	13	335	8
2.5	1,00	33	5	34	5,5	0,0	0,0	14	67	13	6,2	5,2	22	0,0	-3,9	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	10	11	0,0	7	33	8
24	3,62	30	1	22	12,7	0,0	0,0	20	57	17	12,6	12,9	34	0,0	12,0	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	30	34	0,0	7	33	8
27	3,62	50	3	22	-7,9	0,0	0,0	25	18	8	8,1	7,8	22	0,0	-12,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	32	66	0,0	13	165	8
2.5	1,00	33	5	22	-15,7	0,0	0,0	28	27	13	16,1	15,1	22	0,0	-12,8	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	32	36	0,0	7	33	8
29	3,62	31	1	34	-4,9	0,0	0,0	24	18	7	5,2	4,2	34	0,0	3,8	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	12	11	0,0	7	66	8
30	3,62	40	3	34	2,0	0,0	0,0	21	9	3	4,0	4,2	22	0,0	-3,4	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	11	22	0,0	16	400	8
2.5	1,00	33	5	22	-5,1	0,0	0,0	24	19	7	5,2	4,2	22	0,0	-3,8	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	12	11	0,0	7	33	8
30	3,62	31	1	34	-7,7	0,0	0,0	28	18	9	8,0	6,8	34	0,0	4,4	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	14	12	0,0	7	33	8
31	3,62	40	3	34	-3,0	0,0	0,0	21	13	4	4,2	4,2	34	0,0	4,3	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	13	27	0,0	16	293	8
2.5	1,00	33	5	22	-6,5	0,0	0,0	26	17	8	7,0	6,6	22	0,0	-4,1	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	13	12	0,0	7	33	8
31	3,62	31	1	34	-3,5	0,0	0,0	21	16	5	4,2	4,2	34	0,0	2,2	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	7	6	0,0	7	33	8
32	3,62	40	3	34	1,5	0,0	0,0	21	7	2	4,2	4,2	22	0,0	-2,1	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	7	13	0,0	16	366	8
2.5	1,00	33	5	22	-4,0	0,0	0,0	21	18	6	4,2	4,2	22	0,0	-2,2	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	7	6	0,0	7	33	8
55	3,62	42	1	29	-3,3	0,0	0,0	21	2	1	15,9	15,9	29	0,0	4,8	0,0	76,4	72,7	32,9	0,0	4	7	0,0	11	50	8
35	3,62	100	3	1	-14,3	0,0	0,0	22	10	3	15,9	4,0	1	0,0	-15,8	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	12	26	0,0	13	154	8
2.5	1,00	50	5	1	-23,4	0,0	0,0	22	17	5	15,9	7,9	1	0,0	-20,2	0,0	76,4	72,7	32,9	0,0	16	28	0,0	11	50	8
35	3,62	42	1	1	-29,5	0,0	0,0	17	40	9	17,9	8,9	1	0,0	30,6	0,0	76,4	72,7	32,9	0,0	24	42	0,0	11	50	8
56	3,62	100	3	1	23,1	0,0	0,0	23	17	6	4,5	15,9	1	0,0	25,8	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	20	42	0,0	13	363	8
2.5	1,00	50	5	1	21,2	0,0	0,0	22	15	5	7,9	15,9	1	0,0	-10,4	0,0	76,4	72,7	32,9	0,0	8	14	0,0	11	50	8
32	3,62	1	43	1	29	-5,7	0,0	0,0	21	10	3	10,5	10,5	29	0,0	6,8	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	8	9	0,0		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																													
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi					
40 2.5	3,62 1,00		40 33	3 5	2 2	1,1 -2,7	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	5 12	2 4	4,0 4,2	4,2 4,0	1 1	0,0 0,0	-1,7 -1,8	0,0 0,0	19,5 32,8	15,6 31,9	4,5 4,2	0,0 0,0	5 6	11 5	0,0 0,0	16 7	626 33	8 8		
15 14 2.5	7,82 7,82 1,00	/	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-4,5 -3,5 3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	13 21 21	84 16 14	15 5 4	4,2 4,2 4,2	4,2 4,2 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	6,5 6,4 6,1	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	20 20 19	41 41 39	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8		
25 26 2.5	7,82 7,82 1,00	/	30 50 33	1 3 5	25 25 25	2,5 -2,3 -3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 8 11	3 3 3	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-4,4 -4,9 -4,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	11 12 12	23 25 25	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8		
21 22 2.5	7,82 7,82 1,00	/	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-21,3 -21,3 7,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 17 21	50 54 9	11 13 εc	12,9 12,9 9,5	9,5 4,0 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	25,6 25,6 24,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	33 33 32	71 70 68	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
23 24 2.5	7,82 7,82 1,00	/	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-19,0 -19,0 6,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	25 27 8	7 8 2	11,7 11,7 9,5	9,5 4,0 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	22,7 22,7 21,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	30 30 29	63 62 60	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
10 11 2.5	7,82 7,82 1,00	/	41 60 50	1 3 5	9 9 13	-9,8 -9,8 -5,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	12 12 7	4 4 2	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 13 13	0,0 0,0 0,0	11,2 -11,5 -11,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	15 15 15	31 32 32	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
8 9 2.5	7,82 7,82 1,00	/	41 60 50	1 3 5	9 9 13	-12,0 -12,0 -6,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 14 8	4 4 2	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-14,0 -14,8 -14,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	18 19 19	38 41 41	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
27 28 2.5	7,82 7,82 1,00	/	30 50 33	1 3 5	22 22 22	-6,2 -4,6 4,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 21	22 16 14	7 5 5	6,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	8,6 8,6 8,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	22 21 20	45 45 42	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8		
49 50 2.5	7,82 7,82 1,00	/	32 70 33	1 3 5	15 15 15	4,3 4,3 -2,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	11 11 6	4 4 2	7,3 7,3 7,3	7,3 7,3 7,3	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-8,7 -9,1 -9,1	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	16 16 16	33 34 35	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8		
45 46 2.5	7,82 7,82 1,00	/	42 100 50	1 3 5	9 9 9	-31,8 -31,8 -22,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 18 22	44 46 16	10 11 5	19,3 19,3 15,9	9,6 4,8 8,9	9 9 9	0,0 0,0 0,0	35,6 35,6 34,7	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	28 28 27	58 58 56	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 76 0	8 8 8		
6 14 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	34 22 22	-2,3 1,1 -2,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	10 5 12	3 2 4	4,2 4,0 4,2	4,2 4,2 4,2	34 22 22	0,0 0,0 0,0	2,5 -2,4 -2,7	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	8 7 8	7 15 8	0,0 0,0 0,0	16 17 7	33 310 30	8 8 8		
55 29 2.5	7,82 7,82 1,00	/	30 50 33	1 3 5	29 29 13	3,6 3,6 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	13 13 4	4 4 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-6,0 -6,4 -6,4	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 30,7	35,7 19,2 19,2	13,6 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	15 16 16	17 33 33	0,0 0,0 0,0	7 13 13	33 42 0	8 8 8		
50 44 2.5	7,82 7,82 1,00	/	6 40 50	1 3 5	24 24 25	-3,5 -3,5 2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 4	2 2 1	6,4 6,4 6,4	6,4 24 24	1 24 24	0,0 0,0 0,0	3,7 3,1 2,5	0,0 0,0 0,0	28,3 19,5 19,5	36,3 25,0 25,0	11,2 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	7 6 5	10 12 10	0,0 0,0 0,0	11 16 16	50 53 0	8 8 8		
12 13 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	25 29 25	-11,5 5,2 8,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 21 19	22 25 42	11 8 12	11,9 4,2 14,0	11,7 5,2 8,6	25 29 29	0,0 0,0 0,0	7,3 -8,1 -8,4	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	23 25 26	20 52 23	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8		
13 15 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	25 25 29	-14,8 5,9 -15,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 26 29	31 17 33	17 7 17	15,5 4,0 15,7	8,4 6,5 10,3	25 25 29	0,0 0,0 0,0	11,3 10,4 -11,1	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	35 32 35	32 66 31	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 319 33	8 8 8		
4 5 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-12,2 -5,0 -13,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 23 33	55 18 18	18 7 12	12,5 5,2 14,2	12,2 5,2 11,8	25 29 29	0,0 0,0 0,0	7,1 -7,3 -7,4	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	22 23 23	20 47 21	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8		
5 6 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	25 25 29	-12,8 4,9 -14,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 24 31	18 18 29	12 7 17	13,9 4,0 15,3	7,0 5,2 7,7	1 1 1	0,0 0,0 0,0	8,9 -8,4 -9,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	28 26 30	25 54 27	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 480 33	8 8 8		
5 13 2.5	7,82 7,82 1,00		32 70 33	1 3 5	18 3 6	-4,3 3,2 -5,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	11 8 15	4 3 5	7,3 4,0 7,3	7,3 7,3 7,3	1 1 1	0,0 0,0 0,0	6,1 -6,0 -7,4	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	11 11 13	9 23 10	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 295 33	8 8 8		
60 50 2.5	7,82 7,82 1,00	/	30 50 33	1 3 5	28 28 28	-3,9 -3,4 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 12 4	5 5 1	5,2 5,2 5,2	4,0 5,2 5,2	1 1 28	0,0 0,0 0,0	4,8 3,9 2,6	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 30,7	35,7 19,2 19,2	13,6 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	12 10 6	13 20 13	0,0 0,0 0,0	7 13 13	33 76 0	8 8 8		
4 12 2.5	7,82 7,82 1,00		40 60 33	1 3 5	18 1 1	-5,1 4,5 -9,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 17	15 13 60	5 4 15	6,3 4,0 9,6	6,3 6,3 4,8	1 1 1	0,0 0,0 0,0	11,0 -11,6 -14,1	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	23 24 29	31 51 39	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 295 33	8 8 8		
12 17 2.5	7,82 7,82 1,00		40 60 33	1 3 5	1 1 1	-14,2 7,5 -14,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 17 31	18 42 18	11 11 11	15,0 4,0 15,2	7,5 7,3 7,6	1 1 1	0,0 0,0 0,0	13,5 -12,1 -13,6	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	28 25 28	38 53 38	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 578 33	8 8 8		
17 28 2.5	7,82 7,82 1,00		40 60 33	1 3 5	1 1 1	-7,3 3,6 -7,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 17	25 10 43	8 3 11																		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf 100	εsc 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
7	7,82		40	1	1	-18,2	0,0	0,0	32	22	13	19,1	9,5	1	0,0	17,9	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	37	50	0,0	7	33	8
16	7,82		60	3	1	10,1	0,0	0,0	17	74	18	4,8	9,8	1	0,0	15,9	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	33	70	0,0	11	566	8
2.5	1,00		33	5	1	-18,2	0,0	0,0	32	22	13	19,1	9,6	1	0,0	-17,9	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	37	50	0,0	7	33	8
16	7,82		40	1	13	-11,2	0,0	0,0	29	18	9	11,7	5,8	1	0,0	12,0	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	25	34	0,0	7	33	8
25	7,82		60	3	1	3,5	0,0	0,0	21	10	3	4,0	6,3	1	0,0	10,1	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	21	44	0,0	11	351	8
2.5	1,00		33	5	9	-9,1	0,0	0,0	20	33	10	9,0	4,5	1	0,0	-11,3	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	24	32	0,0	7	33	8
25	7,82		40	1	13	-11,4	0,0	0,0	29	18	9	11,8	6,3	1	0,0	11,7	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	24	33	0,0	7	33	8
29	7,82		60	3	13	5,1	0,0	0,0	22	15	5	4,0	6,3	1	0,0	9,8	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	20	43	0,0	11	322	8
2.5	1,00		33	5	9	-10,6	0,0	0,0	28	18	9	11,2	6,3	1	0,0	-9,9	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	21	28	0,0	7	33	8
2	7,82		41	1	13	-12,0	0,0	0,0	21	14	4	9,5	9,5	13	0,0	14,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19	40	0,0	11	50	8
8	7,82		60	3	13	10,9	0,0	0,0	21	13	4	9,5	9,5	9	0,0	-13,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	18	38	0,0	11	252	8
2.5	1,00		50	5	9	-20,9	0,0	0,0	17	45	11	12,7	9,5	9	0,0	-16,1	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	21	44	0,0	11	50	8
1	7,82		31	1	25	-11,9	0,0	0,0	26	31	13	12,2	12,1	25	0,0	5,4	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	17	15	0,0	7	33	8
2	7,82		40	3	29	4,4	0,0	0,0	14	69	13	4,2	4,2	29	0,0	-5,8	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	18	37	0,0	16	411	8
2.5	1,00		33	5	29	-12,5	0,0	0,0	33	18	11	13,7	10,8	29	0,0	-5,9	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	18	16	0,0	7	33	8
9	7,82		41	1	13	-36,0	0,0	0,0	23	41	14	22,4	11,2	1	0,0	27,1	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	35	75	0,0	11	50	8
21	7,82		60	3	1	18,0	0,0	0,0	24	18	7	5,6	11,5	1	0,0	23,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	30	64	0,0	11	602	8
2.5	1,00		50	5	9	-34,5	0,0	0,0	29	24	11	21,6	10,8	1	0,0	-26,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	34	73	0,0	11	50	8
2	7,82		31	1	25	-13,8	0,0	0,0	33	18	12	14,7	14,0	25	0,0	8,2	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	26	23	0,0	7	33	8
3	7,82		40	3	25	5,1	0,0	0,0	24	18	7	4,0	5,2	25	0,0	8,1	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	25	52	0,0	16	285	8
2.5	1,00		33	5	29	-13,6	0,0	0,0	33	18	11	14,5	14,1	29	0,0	-8,2	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	26	23	0,0	7	33	8
22	7,82		41	1	13	-19,2	0,0	0,0	20	27	8	11,8	9,5	13	0,0	12,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	16	34	0,0	11	50	8
30	7,82		60	3	9	11,3	0,0	0,0	21	14	4	9,5	9,5	9	0,0	-16,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	21	44	0,0	11	283	8
2.5	1,00		50	5	9	-22,5	0,0	0,0	17	54	13	13,6	6,8	1	0,0	-19,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	25	52	0,0	11	50	8
30	7,82		41	1	1	-30,6	0,0	0,0	17	77	18	18,7	9,3	1	0,0	32,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	42	89	0,0	11	50	8
40	7,82		60	3	1	22,2	0,0	0,0	16	64	14	5,7	13,3	1	0,0	-29,1	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	38	80	0,0	11	575	8
2.5	1,00		50	5	1	-36,8	0,0	0,0	21	54	16	22,8	11,4	1	0,0	-34,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	44	94	0,0	11	50	8
40	7,82		41	1	1	-23,3	0,0	0,0	27	18	8	14,9	7,5	1	0,0	24,8	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	32	68	0,0	11	50	8
47	7,82		60	3	1	7,7	0,0	0,0	22	9	3	4,0	9,5	1	0,0	19,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	25	53	0,0	11	297	8
2.5	1,00		50	5	9	-7,4	0,0	0,0	21	9	3	9,5	9,5	1	0,0	-14,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19	40	0,0	11	50	8
3	7,82		41	1	13	-9,2	0,0	0,0	21	11	3	9,5	9,5	13	0,0	12,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	16	33	0,0	11	50	8
10	7,82		60	3	13	8,3	0,0	0,0	21	10	3	9,5	9,5	9	0,0	-11,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	15	33	0,0	11	252	8
2.5	1,00		50	5	9	-17,1	0,0	0,0	21	22	7	10,5	9,5	1	0,0	-13,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	18	38	0,0	11	50	8
11	7,82		41	1	13	-31,8	0,0	0,0	30	19	9	20,2	10,1	1	0,0	25,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	33	70	0,0	11	50	8
23	7,82		60	3	1	16,8	0,0	0,0	23	18	6	5,1	10,5	1	0,0	21,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	28	60	0,0	11	602	8
2.5	1,00		50	5	9	-30,8	0,0	0,0	17	78	18	18,7	9,5	1	0,0	-24,8	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	32	68	0,0	11	50	8
24	7,82		41	1	13	-18,8	0,0	0,0	21	23	7	11,6	9,5	13	0,0	13,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	18	38	0,0	11	50	8
31	7,82		60	3	9	9,2	0,0	0,0	21	11	3	9,5	9,5	9	0,0	-14,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19	40	0,0	11	273	8
2.5	1,00		50	5	9	-20,7	0,0	0,0	17	43	10	12,6	9,5	9	0,0	-16,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	22	46	0,0	11	50	8
31	7,82		41	1	1	-26,5	0,0	0,0	27	21	9	16,5	8,3	1	0,0	26,1	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	34	72	0,0	11	50	8
41	7,82		60	3	1	16,5	0,0	0,0	23	18	6	4,4	10,5	1	0,0	-22,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	29	62	0,0	11	565	8
2.5	1,00		50	5	1	-28,4	0,0	0,0	20	45	13	17,5	8,8	1	0,0	-26,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	35	74	0,0	11	50	8
41	7,82		41	1	1	-17,7	0,0	0,0	15	59	12	10,5	5,3	1	0,0	19,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	26	54	0,0	11	50	8
48	7,82		60	3	1	6,5	0,0	0,0	22	8	2	4,0	9,5	1	0,0	15,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	20	42	0,0	11	297	8
2.5	1,00		50	5	9	-6,0	0,0	0,0	21	7	2	9,5	9,5	1	0,0	-12,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	16	33	0,0	11	50	8
3	7,82		31	1	25	-12,0	0,0	0,0	24	37	15	12,3	11,8	25	0,0												

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																													
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi					
47 2.5	7,82 1,00		70 50	3 5	13 9	5,1 -10,2	0,0 0,0	0,0 0,0	22 21	5 11	2 3	4,0 11,1	11,1	13 9	0,0 0,0	8,3 -6,8	0,0 0,0	30,3 52,3	42,1 72,7	12,8 22,1	0,0 0,0	9 8	20 9	0,0 0,0	19 11	529 50	8 8		
47 48 2.5	7,82 7,82 1,00		32 70 33	1 3 5	15 15 3	-5,0 1,9 -4,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	13 5 12	4 2 4	7,3 4,0 7,3	7,3 7,3 3	15 15 3	0,0 0,0 0,0	4,3 3,9 -4,0	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	8 7 7	6 15 6	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 285 33	8 8 8		
48 49 2.5	7,82 7,82 1,00		32 70 33	1 3 5	15 15 3	-6,8 2,5 -7,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 23	17 6 18	6 2 6	7,3 4,0 8,3	7,3 7,3 3	15 3 3	0,0 0,0 0,0	5,2 -5,1 -5,5	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	9 9 10	7 19 8	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 314 33	8 8 8		
55 35 2.5	7,82 7,82 1,00	1 /	42 100 50	1 3 5	31 31 31	-1,2 -1,7 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 21	1 2 1	0 0 0	15,9 15,9 15,9	7,9 4,0 7,9	25 25 1	0,0 0,0 0,0	-3,2 -3,8 -4,0	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 64,6	72,7 61,5 61,5	32,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	3 3 3	4 6 7	0,0 0,0 0,0	11 13 13	50 14 0	8 8 8		
35 56 2.5	7,82 7,82 1,00		42 100 50	1 3 5	13 1 1	-39,3 23,2 22,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	19 22 22	42 17 16	11 6 5	24,1 6,0 7,9	12,0 15,9 15,9	1 1 9	0,0 0,0 0,0	34,0 28,9 -11,5	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 76,4	72,7 61,5 72,7	32,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	27 23 9	47 47 16	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 363 50	8 8 8		
32 36 2.5	7,82 7,82 1,00	1 /	43 100 33	1 3 5	13 13 9	-9,0 -7,9 2,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	16 14 4	5 5 1	10,5 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	10,2 8,0 6,5	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 64,6	71,4 38,5 38,5	30,2 16,3 16,3	0,0 0,0 0,0	13 10 8	14 21 17	0,0 0,0 0,0	7 13 13	66 46 0	8 8 8		
36 38 2.5	7,82 7,82 1,00		43 100 33	1 3 5	6 18 18	-4,2 1,8 -3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 3 7	2 1 2	10,5 4,0 10,5	10,5 10,5 10,5	1 6 1	0,0 0,0 0,0	6,4 5,0 -6,4	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	8 6 8	9 13 9	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 174 33	8 8 8		
38 42 2.5	7,82 7,82 1,00		43 100 33	1 3 5	13 9 9	-6,0 -3,2 -7,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	11 6 2	3 5 2	10,5 10,5 10,5	10,5 4,0 10,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	7,2 -7,7 -8,8	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	9 10 11	10 20 12	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 155 33	8 8 8		
42 49 2.5	7,82 7,82 1,00		43 100 33	1 3 5	1 1 25	-9,4 6,3 -6,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	17 11 12	6 4 4	10,5 4,0 10,5	5,2 10,5 5,2	1 1 1	0,0 0,0 0,0	14,0 11,9 -12,5	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	18 15 16	20 31 18	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 356 33	8 8 8		
40 41 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	31 19 19	-3,4 1,1 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	15 5 14	5 2 5	4,2 4,0 4,2	4,2 31 19	31 31 19	0,0 0,0 0,0	2,2 2,1 -2,1	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	7 6 7	6 13 6	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 305 33	8 8 8		
41 42 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	31 19 19	-2,7 1,2 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	12 5 14	4 2 5	4,2 4,2 4,2	4,2 19 19	31 19 19	0,0 0,0 0,0	1,8 -1,7 -1,8	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	6 5 6	5 11 5	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 369 33	8 8 8		
42 43 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	3 3 3	7,8 7,8 -6,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 28 26	18 18 17	9 9 7	7,1 7,1 6,7	8,1 8,1 5,3	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-20,5 -20,6 -20,7	0,0 0,0 0,0	32,8 26,0 32,8	31,9 20,8 31,9	4,2 6,0 4,2	0,0 0,0 0,0	64 64 65	58 99 58	0,0 0,0 0,0	7 12 7	33 1 33	8 8 8		
56 45 2.5	7,82 7,82 1,00		42 100 50	1 3 5	13 9 9	21,3 -34,1 -45,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 14 24	15 71 27	5 13 10	7,9 20,4 28,1	15,9 15,9 15,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-15,5 -28,8 -33,8	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 76,4	72,7 61,5 72,7	32,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	12 23 26	21 47 47	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 143 50	8 8 8		
56 40 2.5	7,82 7,82 1,00		31 40 33	1 3 5	31 2 19	-1,2 1,0 -2,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 12	2 1 4	4,2 4,0 4,2	4,2 4,0 4,0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	1,2 -1,6 -1,7	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	4 5 5	3 10 5	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 626 33	8 8 8		
34 53 2.5	7,82 7,82 1,00		46 50 50	1 3 5	1 3 9	-38,4 28,1 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 20 21	23 58 5	13 17 1	24,6 6,2 7,9	12,3 17,4 4,4	1 1 1	0,0 0,0 0,0	24,9 22,5 -17,0	0,0 0,0 0,0	36,3 30,7 36,3	36,3 30,7 36,3	14,8 12,5 14,8	0,0 0,0 0,0	39 35 27	68 73 47	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 801 50	8 8 8		
15 14 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-5,8 -4,7 3,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 23 21	17 17 14	7 6 5	6,5 5,2 4,2	4,2 4,2 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	7,8 7,8 7,4	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	24 24 23	50 50 47	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8		
25 26 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	30 50 33	1 3 5	25 25 25	2,8 -2,3 -3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	10 8 11	3 3 3	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-4,6 -5,1 -5,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	11 13 13	24 26 26	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8		
21 22 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-25,0 -25,0 4,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 28 21	18 18 5	8 8 2	15,8 15,8 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	25,8 25,8 24,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	34 34 33	71 71 69	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
23 24 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-22,5 -22,5 3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 16 21	52 16 5	12 16 1	13,6 13,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	23,2 23,2 22,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	30 30 29	64 64 62	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
10 11 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	41 60 50	1 3 5	9 13 13	-11,9 -11,9 -4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 14 5	4 4 2	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	11,8 11,8 11,0	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	15 15 14	33 32 30	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
8 9 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	41 60 50	1 3 5	9 9 13	-14,4 -14,4 -5,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	17 17 6	5 5 2	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 13	0,0 0,0 0,0	14,4 14,4 -13,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	19 19 18	40 40 38	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8		
27 28 2.5	12,02 12,02 1,00	1 /	30 50 33	1 3 5	22 22 22	-7,9 -5,9 4,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 23 2																				

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
45	12,78		53	1	9	-9,4	-3,9	-6,6	23	10	3	12,7	12,7	1	1,9	-22,9	0,0	105,0	77,9	34,2	0,0	25	29	0,0	8	40	8
2,5	1,00		100	3	1	-32,6	-6,1	-8,2	18	71	19	24,7	12,4	1	1,9	-28,5	0,0	64,6	47,9	21,0	0,0	30	59	0,0	13	73	8
			40	5	1	-38,8	-6,1	-8,2	30	25	12	30,7	15,4	1	1,9	-31,4	0,0	105,0	77,9	34,2	0,0	33	40	0,0	8	40	8
55	12,78		30	1	25	-3,2	6,7	-1,2	22	11	4	5,2	5,2	9	9,6	4,2	0,0	42,1	39,9	5,6	0,0	34	17	0,0	7	33	8
29	12,78		50	3	13	-2,4	2,5	1,9	19	9	3	5,2	5,2	9	9,6	4,1	0,0	42,1	39,9	5,6	0,0	33	31	0,0	13	84	8
2,5	1,00		33	5	9	3,7	-5,9	-6,9	26	10	4	5,2	5,2	9	9,6	3,7	0,0	42,1	39,9	5,6	0,0	32	17	0,0	7	33	8
50	12,02	1	6	1	22	-2,1	0,0	0,0	21	4	1	6,4	6,4	8	0,0	2,6	0,0	28,3	36,3	11,2	0,0	5	7	0,0	11	50	8
44	12,02	/	40	3	25	2,2	0,0	0,0	21	4	1	6,4	6,4	8	0,0	2,3	0,0	19,5	25,0	7,7	0,0	4	9	0,0	16	53	8
2,5	1,00	5	50	5	25	2,2	0,0	0,0	21	4	1	6,4	6,4	8	0,0	2,0	0,0	19,5	25,0	7,7	0,0	4	8	0,0	16	0	8
12	12,02		31	1	29	10,1	0,0	0,0	30	18	10	10,4	10,8	25	0,0	5,1	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	16	14	0,0	7	33	8
13	12,02		40	3	29	4,5	0,0	0,0	13	87	15	4,2	4,2	29	0,0	-6,0	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	19	38	0,0	16	298	8
2,5	1,00		33	5	29	-9,9	0,0	0,0	31	18	10	10,6	7,5	29	0,0	-6,1	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	19	17	0,0	7	33	8
13	12,02		31	1	25	-12,4	0,0	0,0	34	18	12	13,6	8,1	25	0,0	9,4	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	29	26	0,0	7	33	8
15	12,02		40	3	25	5,8	0,0	0,0	26	17	7	4,0	6,5	25	0,0	8,7	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	27	56	0,0	16	319	8
2,5	1,00		33	5	29	-13,8	0,0	0,0	34	19	12	14,7	10,7	29	0,0	-9,2	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	29	26	0,0	7	33	8
4	12,02		31	1	25	-9,8	0,0	0,0	30	18	10	10,6	10,3	25	0,0	5,7	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	18	16	0,0	7	33	8
5	12,02		40	3	29	-4,2	0,0	0,0	20	23	7	4,2	4,0	29	0,0	-6,1	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	19	39	0,0	16	298	8
2,5	1,00		33	5	25	8,7	0,0	0,0	19	52	15	11,5	8,7	29	0,0	-6,2	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	19	17	0,0	7	33	8
5	12,02		31	1	25	-11,6	0,0	0,0	30	27	14	12,0	6,0	25	0,0	8,0	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	25	22	0,0	7	33	8
6	12,02		40	3	25	5,1	0,0	0,0	24	18	7	4,0	5,2	29	0,0	-7,7	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	24	49	0,0	16	480	8
2,5	1,00		33	5	29	-14,1	0,0	0,0	34	22	14	14,9	7,5	1	0,0	-8,4	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	26	24	0,0	7	33	8
5	12,02		32	1	18	-3,2	0,0	0,0	21	8	3	7,3	7,3	1	0,0	5,5	0,0	60,6	55,8	8,3	0,0	10	8	0,0	7	33	8
13	12,02		70	3	1	3,6	0,0	0,0	21	9	3	4,0	7,3	1	0,0	-5,2	0,0	30,3	26,3	7,5	0,0	9	20	0,0	19	295	8
2,5	1,00		33	5	6	-4,3	0,0	0,0	21	11	3	7,3	7,3	1	0,0	-6,4	0,0	60,6	55,8	8,3	0,0	11	9	0,0	7	33	8
60	12,02	1	30	1	12	-3,2	0,0	0,0	21	11	4	5,2	5,2	1	0,0	3,8	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	9	11	0,0	7	33	8
50	12,02	/	50	3	12	-2,8	0,0	0,0	21	10	3	5,2	5,2	1	0,0	3,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	76	8
2,5	1,00	4	33	5	6	1,2	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	28	0,0	2,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	5	11	0,0	13	0	8
4	12,02		40	1	18	-3,6	0,0	0,0	21	11	3	6,3	6,3	1	0,0	8,8	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	18	25	0,0	7	33	8
12	12,02		60	3	1	4,0	0,0	0,0	21	12	4	4,0	6,3	1	0,0	-10,8	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	23	48	0,0	11	295	8
2,5	1,00		33	5	1	-10,0	0,0	0,0	17	69	17	9,8	4,9	1	0,0	-13,0	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	27	36	0,0	7	33	8
12	12,02		40	1	1	-12,3	0,0	0,0	29	21	10	12,6	6,3	1	0,0	12,0	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	25	33	0,0	7	33	8
17	12,02		60	3	1	7,1	0,0	0,0	23	18	7	4,0	7,3	1	0,0	10,7	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	22	47	0,0	11	578	8
2,5	1,00		33	5	1	-11,7	0,0	0,0	29	18	9	12,1	6,0	1	0,0	-11,8	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	25	33	0,0	7	33	8
17	12,02		40	1	1	-6,9	0,0	0,0	23	18	7	7,3	4,0	1	0,0	8,1	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	17	23	0,0	7	33	8
28	12,02		60	3	1	2,0	0,0	0,0	21	6	2	4,0	6,3	1	0,0	6,8	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	14	30	0,0	11	349	8
2,5	1,00		33	5	25	-5,2	0,0	0,0	22	15	5	6,3	4,0	1	0,0	-7,2	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	15	20	0,0	7	33	8
28	12,02		40	1	34	-6,1	0,0	0,0	22	18	6	6,3	4,0	1	0,0	7,5	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	16	21	0,0	7	33	8
32	12,02		60	3	1	2,5	0,0	0,0	21	7	2	4,0	6,3	1	0,0	6,2	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	13	27	0,0	11	332	8
2,5	1,00		33	5	22	-5,7	0,0	0,0	21	17	6	6,3	6,3	1	0,0	-7,2	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	15	20	0,0	7	33	8
1	12,02		40	1	13	-5,8	0,0	0,0	21	17	6	6,3	6,3	13	0,0	6,5	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	14	18	0,0	7	33	8
7	12,02		60	3	9	2,9	0,0	0,0	21	9	3	4,0	6,3	9	0,0	-7,4	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	15	33	0,0	11	285	8
2,5	1,00		33	5	9	-9,6	0,0	0,0	18	53	14	9,5	6,3	1	0,0	-8,6	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	18	24	0,0	7	33	8
7	12,02		40	1	1	-13,0	0,0	0,0	22	44	15	13,1	6,5	1	0,0	13,0	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	27	36	0,0	7	33	8
16	12,02		60	3	1	7,5	0,0	0,0	17	48	12	4,0	7,3	1	0,0	11,5	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	24	51	0,0	11	566	8
2,5	1,00		33	5	1	-13,0	0,0	0,0	22	42	14	13,0	6,5	1	0,0	-13,0	0,0	69,7	35,7	16,9	0,0	27	36	0,0	7	33	8
16	12,02																										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi				
47 2.5	12,78 1,00	109 30	3 5	3 13	-16,1 7,5	0,2 -0,5	-1,4 0,2	22 20	7 4	2 1	10,4 10,4	10,4 10,4	1 1	-0,1 -0,1	13,1 -10,6	0,0 0,0	10,2 18,6	41,8 76,6	9,2 16,9	0,0 0,0	15 12	31 14	0,0 0,0	22 12	179 109	8 8		
3 10 2.5	12,02 12,02 1,00	41 60 50	1 3 5	1 13 9	-6,2 8,7 -16,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	7 10 18	2 3 6	9,5 9,5 10,5	9,5 9,5 9,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	10,9 -10,9 -12,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	14 14 17	30 30 36	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 252 50	8 8 8		
11 23 2.5	12,02 12,02 1,00	41 60 50	1 3 5	15 3 3	-30,7 15,7 -29,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	17 18 18	77 30 60	18 8 15	18,7 4,7 18,1	9,5 9,5 9,5	1 1 1	0,0 0,0 0,0	22,2 19,1 -21,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	29 25 28	61 52 60	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 602 50	8 8 8		
24 31 2.5	12,02 12,02 1,00	41 60 50	1 3 5	13 9 5	-16,4 8,8 -20,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 18	18 11 41	6 3 10	10,5 9,5 12,4	9,5 9,5 6,2	13 9 9	0,0 0,0 0,0	11,3 -13,9 -16,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	15 18 21	31 38 44	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 273 50	8 8 8		
31 63 2.5	12,02 12,02 1,00	41 60 50	1 3 5	1 1 1	-26,4 -18,6 13,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 23 22	20 22 16	9 7 5	16,5 11,5 4,8	8,2 4,0 9,5	1 1 1	0,0 0,0 0,0	25,8 22,5 15,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	34 29 20	71 62 43	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 107 50	8 8 8		
41 48 2.5	12,02 12,02 1,00	41 60 50	1 3 5	1 29 13	-19,2 -4,7 4,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	20 21 21	29 6 5	8 2 1	11,8 9,5 9,5	5,9 9,5 9,5	1 1 1	0,0 0,0 0,0	17,4 13,8 -8,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 18 11	48 38 23	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 297 50	8 8 8		
3 4 2.5	12,02 12,02 1,00	31 40 33	1 3 5	25 29 3	-10,3 3,7 -10,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 21 30	18 17 18	10 5 10	11,0 4,0 10,8	10,3 4,2 10,1	25 29 29	0,0 0,0 0,0	5,4 -5,3 -5,4	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	17 17 17	15 34 15	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 346 33	8 8 8		
26 22 2.5	12,02 12,02 1,00	30 50 33	1 3 5	25 29 29	-14,1 7,1 -10,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 25 29	18 18 18	10 7 9	14,9 7,4 11,2	14,6 7,5 10,6	25 29 29	0,0 0,0 0,0	8,8 -8,8 -8,9	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	22 22 22	25 46 25	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 224 33	8 8 8		
22 24 2.5	12,02 12,02 1,00	30 50 33	1 3 5	34 22 22	-3,8 1,5 -3,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	13 5 12	4 2 4	5,2 5,2 5,2	5,2 34 21	0,0 0,0 0,0	2,4 2,3 -2,3	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	6 6 6	7 12 7	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 335 33	8 8 8			
24 27 2.5	12,02 12,02 1,00	30 50 33	1 3 5	22 22 34	11,7 -9,1 15,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 19 28	19 47 25	10 13 12	11,8 9,0 18,1	12,1 8,7 16,0	34 22 22	0,0 0,0 0,0	12,1 -12,7 -12,9	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	30 32 32	34 66 36	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 165 33	8 8 8		
29 30 2.5	12,78 12,78 1,00	49 40 109	1 3 5	22 34 34	7,6 12,1 13,3	-2,7 -0,2 -0,5	-6,3 2,1 2,1	30 19 19	2 5 5	1 1 1	13,9 13,9 13,9	13,9 22 22	34 22 22	0,2 -0,8 -0,8	6,5 -5,3 -6,5	0,0 0,0 0,0	26,0 19,5 26,0	76,6 57,4 76,6	25,1 18,8 25,1	0,0 0,0 0,0	6 5 6	8 9 9	0,0 0,0 0,0	12 16 12	109 281 109	8 8 8		
30 31 2.5	12,78 12,02 1,00	31 40 33	1 3 5	34 34 22	-4,0 1,5 -4,0	0,6 -0,2 -0,9	1,8 1,6 -6,5	18 19 26	26 8 14	7 2 6	4,2 4,0 4,2	4,2 22 22	34 34 22	0,3 0,4 0,4	2,6 -2,5 -2,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	9 9 10	7 16 7	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 300 33	8 8 8		
31 32 2.5	12,02 12,02 1,00	31 40 33	1 3 5	34 34 22	-3,4 2,2 -5,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 14	15 10 94	5 3 18	4,2 4,2 5,3	4,2 22 4,2	34 22 22	0,0 0,0 0,0	2,4 -2,6 -2,7	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	8 8 8	7 16 8	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 366 33	8 8 8		
32 57 2.5	12,02 12,02 1,00	51 30 80	1 3 5	34 34 5	-8,0 -7,2 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	7 6 4	2 2 1	7,6 7,6 7,6	7,6 29 4,0	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-2,7 -3,5 -4,0	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	4 5 6	5 12 7	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 130 80	8 8 8		
33 58 2.5	12,02 12,02 1,00	51 30 80	1 3 5	1 19 5	0,9 -2,1 -2,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	1 2 2	0 1 1	7,6 7,6 7,6	7,6 1 4,0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	2,7 -2,1 -5,3	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	4 3 8	5 7 10	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 40 80	8 8 8		
57 33 2.5	12,02 12,02 1,00	51 30 80	1 3 5	1 1 29	-4,6 -4,6 -1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 21	4 4 1	1 1 0	7,6 7,6 7,6	4,0 4,0 7,6	1 0 1	0,0 0,0 0,0	3,8 0,0 3,2	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	6 0 5	7 0 6	0,0 0,0 0,0	12 12 12	73 0 73	8 8 8		
58 59 2.5	12,02 12,02 1,00	51 30 80	1 3 5	1 1 19	-2,5 -2,5 -2,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 21	2 2 2	1 1 1	7,6 7,6 7,6	4,0 31 7,6	1 0 1	0,0 0,0 0,0	3,4 1,3 -2,0	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	5 2 3	6 4 4	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 40 80	8 8 8		
53 46 2.5	12,78 12,78 1,00	48 70 50	1 3 5	1 3 1	2,9 -23,1 -31,4	-3,2 6,1 7,7	-0,4 -0,4 -0,4	22 25 17	3 18 75	1 7 17	5,6 14,7 18,9	11,1 7,4 9,5	1 1 1	-3,8 -3,8 -3,8	-11,0 -13,1 -13,7	0,0 0,0 0,0	91,9 30,3 91,9	89,3 42,1 89,3	14,2 12,8 14,2	0,0 0,0 0,0	16 19 19	15 31 19	0,0 0,0 0,0	11 19 11	50 185 50	8 8 8		
59 44 2.5	12,02 12,02 1,00	51 30 80	1 3 5	19 1 1	-2,3 -5,7 -8,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	2 5 8	1 1 2	7,6 7,6 7,6	7,6 1 4,0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	3,3 -5,0 -8,0	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	5 8 13	6 17 14	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 155 80	8 8 8		
46 47 2.5	12,78 12,78 1,00	48 70 50	1 3 5	15 29 9	-13,9 4,3 -6,6	0,3 -0,4 -0,1	0,7 3,3 5,1	22 18 18	14 5 8	5 1 2	11,1 11,1 11,1	5,6 13 11,1	3 13 9	0,3 0,3 0,5	5,8 5,3 -3,7	0,0 0,0 0,0	52,3 30,3 52,3	72,7 42,1 72,7	22,1 12,8 22,1	0,0 0,0 0,0	7 6 5	8 13 5	0,0 0,0 0,0	11 19 11	50 579 50	8 8 8		
47 48 2.5	12,78 12,02 1,00	32 70 33	1 3 5	15 19 3	-3,1 1,0 -3,3	-1,9 -0,7 -2,3	-1,8 7,7 8,8	22 7 16	7 5 11	2 1 3	7,3 7,3 7,3	7,3 3 7,3	15 3 3	-1,4 0,7 0,7	2,4 -2,3 -2,5	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	7 5 6	3 9 3	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 293 33	8 8 8		
48 49 2.5	12,02 12,02 1,00	32 70 33	1 3 5	15 3 3	-5,2 -2,3 -6,7	0,0 0,0 0,0																						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
35	12,78		53	1	1	-41,5	6,2	-8,4	23	48	17	32,4	16,2	1	1,8	32,0	0,0	105,0	77,9	34,2	0,0	33	41	0,0	8	40	8
56	12,78		100	3	1	23,3	3,2	-8,4	27	19	8	8,9	17,8	1	1,8	28,8	0,0	64,6	47,9	21,0	0,0	30	60	0,0	13	383	8
2.5	1,00		40	5	1	28,6	-1,9	-8,4	29	20	10	11,1	22,2	29	3,0	1,4	0,0	107,2	99,4	16,1	0,0	4	3	0,0	8	40	8
32	12,02		43	1	13	-8,0	0,0	0,0	21	14	5	10,5	10,5	13	0,0	9,9	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	12	14	0,0	7	33	8
36	12,02		100	3	18	3,2	0,0	0,0	21	6	2	10,5	10,5	13	0,0	8,4	0,0	64,6	38,5	16,3	0,0	11	22	0,0	13	157	8
2.5	1,00		33	5	6	-6,6	0,0	0,0	21	12	4	10,5	10,5	7	0,0	-8,9	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	11	12	0,0	7	33	8
36	12,02	1	43	1	6	-4,4	0,0	0,0	21	8	2	10,5	10,5	6	0,0	6,9	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	9	10	0,0	7	33	8
38	12,02	/	100	3	6	-3,5	0,0	0,0	21	6	2	10,5	10,5	6	0,0	5,5	0,0	64,6	38,5	16,3	0,0	7	14	0,0	13	87	8
2.5	1,00	2	33	5	18	2,3	0,0	0,0	21	4	1	5,2	10,5	18	0,0	-2,9	0,0	64,6	38,5	16,3	0,0	4	8	0,0	13	0	8
38	12,02		43	1	12	-6,5	0,0	0,0	21	11	4	10,5	10,5	13	0,0	7,8	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	10	11	0,0	7	33	8
42	12,02		100	3	12	-2,7	0,0	0,0	21	5	2	10,5	4,0	9	0,0	-7,8	0,0	64,6	38,5	16,3	0,0	10	20	0,0	13	155	8
2.5	1,00		33	5	9	-7,3	0,0	0,0	21	13	4	10,5	10,5	9	0,0	-9,2	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	12	13	0,0	7	33	8
42	12,02		43	1	1	-7,9	0,0	0,0	22	14	5	10,5	5,2	1	0,0	11,7	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	15	16	0,0	7	33	8
49	12,02		100	3	1	5,6	0,0	0,0	22	10	3	4,0	10,5	1	0,0	9,9	0,0	64,6	38,5	16,3	0,0	12	26	0,0	13	356	8
2.5	1,00		33	5	8	-4,4	0,0	0,0	21	8	3	10,5	5,2	1	0,0	-9,7	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	12	14	0,0	7	33	8
40	12,78		31	1	31	-3,2	-0,7	0,4	21	14	5	4,2	4,2	31	-0,4	1,9	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	7	5	0,0	7	33	8
41	12,02		40	3	31	-1,1	-0,3	0,3	20	5	2	4,2	4,2	31	-0,4	1,8	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	7	11	0,0	16	313	8
2.5	1,00		33	5	19	-2,1	0,0	-1,4	23	9	3	4,2	4,2	19	0,0	-1,5	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	5	4	0,0	7	33	8
41	12,02		31	1	31	-2,0	0,0	0,0	21	9	3	4,2	4,2	31	0,0	1,6	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	5	4	0,0	7	33	8
42	12,02		40	3	31	1,2	0,0	0,0	21	5	2	4,2	4,2	19	0,0	-1,5	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	5	10	0,0	16	369	8
2.5	1,00		33	5	19	-2,8	0,0	0,0	21	12	4	4,2	4,2	19	0,0	-1,6	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	5	5	0,0	7	33	8
42	12,02		31	1	15	-5,5	0,0	0,0	15	79	16	5,2	6,8	3	0,0	-15,9	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	50	44	0,0	7	33	8
43	12,02		40	3	15	-5,5	0,0	0,0	15	79	16	5,2	6,8	3	0,0	-15,9	0,0	20,8	16,7	4,8	0,0	50	95	0,0	15	1	8
2.5	1,00		33	5	3	-4,6	0,0	0,0	23	16	6	5,2	4,2	3	0,0	-16,0	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	50	45	0,0	7	33	8
56	12,78		53	1	1	28,5	-2,4	-8,4	17	95	22	10,5	21,1	1	0,6	-5,4	0,0	105,0	77,9	34,2	0,0	6	7	0,0	8	40	8
45	12,78		100	3	1	25,7	-3,0	-8,4	20	43	12	9,7	19,3	1	0,6	-17,1	0,0	64,6	47,9	21,0	0,0	18	36	0,0	13	163	8
2.5	1,00		40	5	13	8,4	-2,2	-3,8	22	9	3	12,7	12,7	1	0,6	-20,3	0,0	105,0	77,9	34,2	0,0	21	26	0,0	8	40	8
56	12,78		31	1	1	0,7	-0,1	-1,2	26	2	1	4,2	4,2	2	0,0	0,8	0,0	33,0	32,1	4,2	0,0	3	2	0,0	7	33	8
40	12,78		40	3	2	1,1	-0,1	-1,0	23	4	2	4,0	4,2	1	0,0	-2,0	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	6	13	0,0	16	626	8
2.5	1,00		33	5	1	-4,3	0,0	-1,2	22	19	6	4,2	4,0	1	0,0	-2,2	0,0	33,0	32,1	4,2	0,0	7	6	0,0	7	33	8
65	12,78		50	1	13	21,9	0,5	2,7	21	11	3	5,2	10,4	1	0,6	-23,2	0,0	18,6	76,6	16,9	0,0	27	30	0,0	12	109	8
40	12,78		30	3	9	-36,9	0,2	-8,7	24	16	5	10,4	10,4	0	0,0	0,0	0,0	10,2	41,8	9,2	0,0	0	0	0,0	12	0	8
2.5	1,00		109	5	9	-36,9	-0,1	-8,7	24	16	5	10,4	8,2	1	0,6	-32,3	0,0	18,6	76,6	16,9	0,0	37	42	0,0	12	109	8
34	12,78		46	1	1	-20,0	1,8	-3,8	28	18	8	12,3	6,1	1	0,5	14,7	0,0	36,3	36,3	14,8	0,0	24	40	0,0	11	50	8
53	12,78		50	3	1	18,6	-0,7	-3,8	28	18	8	5,8	11,5	1	0,5	13,3	0,0	30,7	30,7	12,5	0,0	21	43	0,0	13	801	8
2.5	1,00		50	5	13	3,0	-1,3	-2,0	24	4	1	7,9	7,9	1	0,5	-10,4	0,0	36,3	36,3	14,8	0,0	17	29	0,0	11	50	8
61	12,02		41	1	1	13,7	0,0	0,0	22	17	5	4,8	9,5	1	0,0	-15,1	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	20	42	0,0	11	50	8
41	12,02		60	3	1	-19,2	0,0	0,0	20	27	8	11,8	9,5	1	0,0	-22,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	29	62	0,0	11	118	8
2.5	1,00		50	5	1	-27,6	0,0	0,0	22	34	11	17,1	8,6	1	0,0	-25,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	34	71	0,0	11	50	8
63	12,02		41	1	1	17,8	0,0	0,0	24	18	6	5,8	11,5	1	0,0	11,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	15	32	0,0	11	50	8
61	12,02		60	3	1	20,0	0,0	0,0	19	38	10	4,0	12,2	1	0,0	6,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	9	18	0,0	11	140	8
2.5	1,00		50	5	1	18,0	0,0	0,0	24	18	7	5,8	11,5	1	0,0	-11,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	15	31	0,0	11	50	8
36	12,02		31	1	22	-4,0	0,0	0,0	21	18	6	4,2	4,2	21	0,0	1,8	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	6	5	0,0	7	33	8
63	12,02		40	3	34	1,5	0,0	0,0	21	6	2	4,2	4,2	21	0,0	1,7	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	5	11	0,0	16	437	8
2.5	1,00		33	5	1	1,1	0,0	0,0	21	5	2	4,2	4,2	31	0,0	-1,0	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	3	3	0,0	7	33	8
63	12,02		31	1	1																						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cis	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi				
22 2.5	3,62 1,00	/ 2	60 50	3 5	9 9	6,1 6,1	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	7 7	2 2	9,5 9,5	9,5 9,5	9 9	0,0 0,0	9,0 8,2	0,0 0,0	44,3 44,3	36,3 36,3	18,4 18,4	0,0 0,0	12 11	25 23	0,0 0,0	11 11	115 0	8 8	
23 24 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-3,5 5,2 5,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 6 6	1 2 2	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	25 25 25	0,0 0,0 0,0	7,1 7,1 6,3	1,4 1,4 1,4	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	1,7 1,7 1,7	21 21 20	27 27 25	4,9 4,9 4,9	11 11 11	0 115 0	8 8 8	
10 11 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 2	41 60 50	1 3 5	18 3 1	4,0 -15,3 -15,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	5 18 18	1 6 6	9,5 9,5 9,5	9,5 4,0 4,8	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-15,9 -16,7 -16,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	21 22 22	44 46 46	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8	
8 9 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 2	41 60 50	1 3 5	13 1 1	3,9 -16,3 -16,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 23 23	5 18 18	1 6 6	9,5 10,5 10,5	9,5 4,0 5,3	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-16,6 -17,4 -17,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	22 23 23	46 48 48	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8	
27 28 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 2	30 50 33	1 3 5	29 22 22	1,6 -1,5 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 5 7	2 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	-2,7 -3,2 -3,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	7 8 8	14 17 17	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8	
49 50 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 4	30 50 33	1 3 5	15 15 15	1,6 1,6 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 4	2 2 1	5,2 5,2 5,2	5,2 15 15	0,0 15 15	0,0 0,0 0,0	-3,3 -3,6 -3,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	8 9 9	17 19 19	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8	
49 50 2.5	3,62 3,62 1,00	3 / 4	30 50 33	1 3 5	15 15 15	0,9 -1,2 -1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 4 4	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 15 15	0,0 0,0 0,0	-2,7 -3,0 -3,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	7 8 8	14 16 16	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8		
49 50 2.5	3,62 3,62 1,00	4 / 4	30 50 33	1 3 5	3 15 15	1,0 -1,7 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 6 6	1 2 2	4,0 5,2 5,2	5,2 15 15	0,0 0,0 0,0	-2,2 -2,4 -2,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	5 6 6	11 13 13	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8		
45 46 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 2	42 100 50	1 3 5	13 13 15	-6,8 -6,8 4,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 3	1 1 1	15,9 15,9 15,9	15,9 13 13	0,0 0,0 0,0	10,8 10,8 9,5	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	8 8 7	18 18 15	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 107 0	8 8 8		
17 28 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 4	40 60 33	1 3 5	1 1 1	-1,6 -1,3 0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 4 2	1 1 1	6,3 6,3 4,0	4,0 1 1	0,0 0,0 0,0	2,6 2,6 1,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	5 5 4	11 11 9	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 104 0	8 8 8		
17 28 2.5	3,62 3,62 1,00	3 / 4	40 60 33	1 3 5	29 29 29	-0,6 -0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 1 1	1 0 0	6,3 6,3 6,3	4,0 1 29	0,0 1 0,0	1,1 1,1 0,6	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	2 2 1	5 5 3	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 104 0	8 8 8		
17 28 2.5	3,62 3,62 1,00	4 / 4	40 60 33	1 3 5	29 29 29	-2,1 1,9 2,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 7	2 2 2	6,3 6,3 6,3	6,3 29 29	0,0 0,0 0,0	4,5 4,5 4,0	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	9 9 8	20 20 18	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 104 0	8 8 8		
28 32 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 4	40 60 33	1 3 5	34 34 22	-0,7 -0,5 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 2 2	1 0 0	6,3 6,3 6,3	6,3 34 34	0,0 0,0 0,0	1,4 1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	3 3 3	6 6 6	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 99 0	8 8 8		
28 32 2.5	3,62 3,62 1,00	3 / 4	40 60 33	1 3 5	34 34 22	-0,6 -0,5 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 1 2	1 0 1	6,3 6,3 6,3	6,3 34 34	0,0 0,0 0,0	1,4 1,3 -1,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	3 3 3	6 6 6	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 99 0	8 8 8		
28 32 2.5	3,62 3,62 1,00	4 / 4	40 60 33	1 3 5	34 34 22	-3,2 -2,6 -3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 8 9	3 3 3	6,3 6,3 6,3	6,3 4,0 34	0,0 0,0 0,0	6,0 6,0 -5,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	13 12 12	26 26 26	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 99 0	8 8 8		
1 7 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 4	30 50 33	1 3 5	15 15 9	-0,3 -0,3 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 15 3	0,0 0,0 0,0	0,7 0,7 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 1	4 4 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8		
1 7 2.5	3,62 3,62 1,00	3 / 4	30 50 33	1 3 5	13 13 13	-0,4 -0,3 0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 13 13	0,0 0,0 0,0	1,0 0,9 0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 1	5 5 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8		
1 7 2.5	3,62 3,62 1,00	4 / 4	30 50 33	1 3 5	13 13 13	-1,6 2,1 2,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 7 8	2 2 3	5,2 5,2 5,2	5,2 13 13	0,0 0,0 0,0	4,6 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	11 11 11	24 24 24	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8		
7 16 2.5	3,62 3,62 1,00	2 / 6	30 50 33	1 3 5	9 9 9	0,4 0,3 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 9 9	0,0 0,0 0,0	0,5 -0,9 -0,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	3 5 5	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 105 0	8 8 8		
7 16 2.5	3,62 3,62 1,00	3 / 6	30 50 33	1 3 5	13 13 9	-0,2 -0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 11 9	0,0 0,0 0,0	0,4 -0,5 -0,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	2 2 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 105 0	8 8 8		
7 16 2.5	3,62 3,62 1,00	4 / 6	30 50 33	1 3 5	13 13 9	-0,2 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 11 7	0,0 0,0 0,0	0,5 0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 105 0	8 8 8		
7 16 2.5	3,62 3,62 1,00	5 / 6	30 50 33	1 3 5	13 13 13	-0,4 0,3 0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 13 9	0,0 0,0 0,0	0,9 0,9 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
16	3,62	3	30	1	3	0,3	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	3	0,0	-0,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	1	3	0,0	13	0	8
25	3,62	/	50	3	3	-0,3	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	3	0,0	-0,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	5	0,0	13	104	8
2.5	1,00	4	33	5	3	-0,4	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	3	0,0	-0,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	5	0,0	13	0	8
16	3,62	4	30	1	22	1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	22	0,0	-2,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	13	0,0	13	0	8
25	3,62	/	50	3	22	-1,2	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	22	0,0	-3,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	104	8
2.5	1,00	4	33	5	22	-1,6	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	22	0,0	-3,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	0	8
25	3,62	2	30	1	29	-0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	29	0,0	1,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	8	0,0	13	0	8
29	3,62	/	50	3	29	0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	29	0,0	1,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	8	0,0	13	97	8
2.5	1,00	4	33	5	29	0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	25	0,0	-1,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	0	8
25	3,62	3	30	1	29	-0,7	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	29	0,0	1,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	9	0,0	13	0	8
29	3,62	/	50	3	25	-0,8	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	25	0,0	-1,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	9	0,0	13	97	8
2.5	1,00	4	33	5	25	-0,9	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	25	0,0	-1,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	9	0,0	13	0	8
25	3,62	4	30	1	13	-1,5	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	9	0,0	-4,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	11	23	0,0	13	0	8
29	3,62	/	50	3	9	-2,8	0,0	0,0	21	10	3	5,2	5,2	9	0,0	-4,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	12	25	0,0	13	97	8
2.5	1,00	4	33	5	9	-3,0	0,0	0,0	21	11	3	5,2	5,2	9	0,0	-4,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	12	25	0,0	13	0	8
52	3,62	2	30	1	29	1,1	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	-2,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	5	10	0,0	13	0	8
55	3,62	/	50	3	29	1,0	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	-2,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	87	8
2.5	1,00	4	33	5	29	-0,8	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	29	0,0	-2,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	0	8
52	3,62	3	30	1	29	0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	29	0,0	-0,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	4	0,0	13	0	8
55	3,62	/	50	3	29	0,4	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	29	0,0	-1,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	87	8
2.5	1,00	4	33	5	29	-0,4	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	29	0,0	-1,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	0	8
52	3,62	4	30	1	29	-0,3	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	29	0,0	1,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	5	0,0	13	0	8
55	3,62	/	50	3	29	0,4	0,0	0,0	21	2	0	5,2	5,2	29	0,0	1,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	5	0,0	13	87	8
2.5	1,00	4	33	5	29	0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	25	0,0	-1,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	5	0,0	13	0	8
53	3,62	2	30	1	13	-0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	13	0,0	1,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	9	0,0	13	0	8
46	3,62	/	50	3	13	-0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	13	0,0	1,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	8	0,0	13	77	8
2.5	1,00	4	33	5	9	-0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	9	0,0	-1,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	8	0,0	13	0	8
53	3,62	3	30	1	3	0,2	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	13	0,0	1,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	5	0,0	13	0	8
46	3,62	/	50	3	9	-0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	9	0,0	-1,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	77	8
2.5	1,00	4	33	5	9	-0,6	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	9	0,0	-1,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	0	8
53	3,62	4	30	1	9	-1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	25	0,0	3,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	18	0,0	13	0	8
46	3,62	/	50	3	9	-1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	25	0,0	3,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	18	0,0	13	77	8
2.5	1,00	4	33	5	25	1,2	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	-3,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	0	8
50	3,62	2	30	1	3	-0,2	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	15	0,0	0,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	1	2	0,0	13	0	8
51	3,62	/	50	3	3	-0,4	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	3	0,0	-0,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	1	3	0,0	13	64	8
2.5	1,00	4	33	5	3	-0,4	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	3	0,0	-0,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	3	0,0	13	0	8
50	3,62	3	30	1	9	-0,1	0,0	0,0	21	0	0	5,2	5,2	24	0,0	0,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	1	2	0,0	13	0	8
51	3,62	/	50	3	28	-0,2	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	28	0,0	-0,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	1	3	0,0	13	64	8
2.5	1,00	4	33	5	28	-0,2	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	28	0,0	-0,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	1	3	0,0	13	0	8
50	3,62	4	30	1	28	0,2	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	28	0,0	-0,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	2	5	0,0	13	0	8
51	3,62	/	50	3	28	-0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	28	0,0	-1,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	64	8
2.5	1,00	4	33	5	28	-0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	28	0,0	-1,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	0	8
46	3,62	2	30	1	3	0,7	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	15	0,0	1,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	5	0,0	13	0	8
47	3,62	/	50	3	3	0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	3	0,0	-1,2	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	6	0,0	13	119	8
2.5	1,00	6	33	5	3	-0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	3	0,0	-1,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	3	7	0,0	13	0	8
46	3,62	3	30	1	31	-0,2	0,0	0,0	21	1	0	5,2	5,2	15	0,0	0,5	0,0										

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	T a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
49 2.5	3,62 1,00	/	50 33	3 5	1 3	-0,5 -0,5	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	2 2	1 1	5,2 5,2	4,0 4,0	9 9	0,0 0,0	-0,9 -0,9	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	2 5	5 0,0	13 13	95 0	8 8	
48 49 2.5	3,62 3,62 1,00	/	50 50 33	3 3 5	15 3 3	-1,7 -1,9 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 7 7	2 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 5,2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-3,6 -4,0 -4,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 10 10	19 21 21	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 95 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 1,00	2 /	30 50 33	1 30 5	29 29 29	-0,4 -0,4 0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 29 5,2	29 29 25	0,0 0,0 0,0	1,3 1,3 -1,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	3 3 3	7 7 6	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 1,00	3 /	30 50 33	1 30 5	13 29 29	-0,3 0,5 0,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 2 2	0 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	13 13 13	0,0 0,0 0,0	1,4 1,4 1,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	4 3 3	7 7 6	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 1,00	4 /	30 50 33	1 30 5	15 13 13	-0,8 2,0 2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 7 7	1 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	13 13 13	0,0 0,0 0,0	4,4 4,4 4,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	11 11 11	23 23 22	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 1,00	2 /	30 50 33	1 30 5	25 25 29	-0,4 -0,3 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 25 29	25 25 29	0,0 0,0 0,0	0,8 0,8 -0,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 2	4 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 1,00	3 /	30 50 33	1 30 5	34 22 22	-0,1 -0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	0 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 20 20	33 20 20	0,0 0,0 0,0	0,3 -0,4 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	2 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 1,00	4 /	30 50 33	1 30 5	25 6 6	0,0 -0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	0 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 1 4,0	15 1 1	0,0 0,0 0,0	0,2 -0,4 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	1 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 1,00	5 /	30 50 33	1 30 5	134 1 1	0,1 -0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	0 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 1 4,0	1 0,0 1	0,0 0,0 0,0	0,2 -0,4 -0,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	0 1 1	1 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 1,00	6 /	30 50 33	1 30 5	24 8 8	0,2 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 23	27 23 0	0,0 0,0 0,0	0,3 -0,8 -0,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	2 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 1,00	2 /	30 50 33	1 30 5	29 25 25	-0,3 0,2 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 25 25	29 25 25	0,0 0,0 0,0	0,5 -0,6 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 1,00	3 /	30 50 33	1 30 5	15 15 9	-0,2 -0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 11 9	11 0 9	0,0 0,0 0,0	0,5 0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 1,00	4 /	30 50 33	1 30 5	15 15 3	-0,2 -0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	4,0 5,2 5,2	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,5 0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 1,00	5 /	30 50 33	1 30 5	15 15 3	-0,3 0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 15 3	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,6 0,5 -0,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
53 2.5	3,62 3,62 1,00	6 /	30 50 33	1 30 5	15 15 3	-0,3 0,2 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 15 3	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,7 0,7 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 2	4 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
55 29 2.5	3,62 3,62 1,00	2 /	30 50 33	1 30 5	29 25 25	-0,5 -1,7 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 6 6	1 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-2,6 -2,9 -2,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 7 7	13 15 15	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
32 36 2.5	3,62 3,62 1,00	2 /	43 100 33	1 30 5	134 9 9	2,1 -3,7 -4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 7 8	1 1 2	10,5 10,5 10,5	10,5 25 25	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-3,7 -6,0 -6,9	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 120,0	38,5 38,5 71,4	16,3 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	5 7 9	10 16 10	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 79 33	8 8 8
15 14 2.5	7,82 7,82 1,00	2 /	31 40 30	1 30 3	29 29 29	-2,5 -1,9 2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	11 9 9	4 3 3	4,2 4,2 4,2	4,2 29 29	29 0,0 29	0,0 0,0 0,0	3,9 3,9 3,5	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	12 12 11	25 25 23	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8
25 26 2.5	7,82 7,82 1,00	2 /	30 50 33	1 30 5	25 25 25	3,7 -4,4 -5,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 15	13 15 55	4 5 12	5,2 5,2 5,2	5,2 25 25	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-7,4 -7,9 -7,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	19 20 20	38 41 41	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8
21 22 2.5	7,82 7,82 1,00	2 /	41 60 50	1 30 5	9 9 9	-7,1 11,1 11,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 13 13	3 4 4	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	16,2 16,2 15,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	21 21 20	45 44 42	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
23 24 2.5	7,82 7,82 1,00	2 /	41 60 50	1 30 5	9 13 13	-6,3 -10,7 -10,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 13 13	2 4 4	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	14,3 14,2 13,4	0,2 0,2 0,2	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	1,9 1,9 1,9	28 28 27	41 41 38	5,3 5,3 5,3	11 11 11	0 115 0	8 8 8
10 11 2.5	7,82 7,82 1,00	2 /	41 60 50	1 30 5	13 13 13	6,4 -19,2 -19,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 20	8																	

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final AmpC	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	sf% 100	sc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cis	Coe Sta	ALon cmq				
49 50 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 4	32 70 33	1 3 5	15 15 15	1,2 1,2 -1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 3	1 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 7,3 7,3	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-3,0 -3,4 -3,4	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	5 6 6	11 13 13	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	7,82 7,82 1,00	3 / 4	32 70 33	1 3 5	13 1 1	1,0 -1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 3	1 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-2,8 -3,2 -3,3	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	5 6 6	11 12 12	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	7,82 7,82 1,00	4 / 4	32 70 33	1 3 5	13 3 1	1,4 -3,8 -3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 10 10	1 3 3	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	13 1 1	0,0 0,0 0,0	-6,2 -6,6 -6,7	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	11 12 12	24 25 25	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
45 46 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 2	42 100 50	1 3 5	1 1 1	-10,2 -10,2 -7,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	7 7 6	2 2 2	15,9 15,9 15,9	7,9 4,0 7,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	9,2 9,2 8,0	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	7 7 6	15 15 13	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 77 0	8 8 8
55 29 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 2	30 50 33	1 3 5	29 29 29	-3,2 -6,0 -6,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 23 23	11 18 18	4 7 7	5,2 6,2 6,2	5,2 5,2 5,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-6,4 -6,8 -7,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 57,1	19,2 19,2 35,7	7,3 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	16 17 18	33 35 20	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 42 33	8 8 8
50 44 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 5	6 40 50	1 3 5	1 1 1	4,9 5,4 5,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	9 10 10	3 3 3	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	24 8 24	0,0 0,0 0,0	2,6 2,5 1,4	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	5 5 3	10 10 6	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 7,82 1,00	3 / 5	6 40 50	1 3 5	1 1 1	6,0 6,0 5,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	11 11 9	3 3 3	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	12 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,2 -2,6 -2,7	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	2 5 5	5 11 11	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 7,82 1,00	4 / 5	6 40 50	1 3 5	24 24 24	3,3 3,3 2,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 5	2 2 1	4,0 4,0 6,4	6,4 6,4 6,4	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-0,9 -2,4 -2,5	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	2 5 5	3 10 10	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 7,82 1,00	5 / 5	6 40 50	1 3 5	1 25 25	-3,5 -5,1 -5,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	6 9 9	2 3 3	6,4 6,4 6,4	4,0 4,0 4,0	9 9 1	0,0 0,0 0,0	-1,6 -2,2 -2,9	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 28,3	25,0 25,0 36,3	7,7 7,7 11,2	0,0 0,0 0,0	3 4 6	6 9 8	0,0 0,0 0,0	16 16 11	0 53 50	8 8 8
60 50 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 4	30 50 33	1 3 5	24 1 1	1,2 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 6 6	1 2 2	5,2 4,0 4,0	5,2 5,2 5,2	1 1 24	0,0 0,0 0,0	2,4 2,3 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 6 2	13 12 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	7,82 7,82 1,00	3 / 4	30 50 33	1 3 5	1 1 1	1,7 1,7 1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 5	2 2 2	4,0 4,0 4,0	5,2 5,2 5,2	12 1 1	0,0 0,0 0,0	0,8 -2,1 -2,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 5 5	4 11 11	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	7,82 7,82 1,00	4 / 4	30 50 33	1 3 5	28 28 28	1,0 1,1 1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 4	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 25 1	0,0 0,0 0,0	1,0 -1,0 -1,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 57,1	19,2 19,2 35,7	7,3 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	2 2 4	5 5 5	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 76 33	8 8 8
55 35 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 4	42 100 50	1 3 5	1 1 1	-5,0 -6,2 -6,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	4 4 4	1 1 1	15,9 15,9 15,9	15,9 4,0 7,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-4,9 -9,5 -9,7	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	4 7 8	8 15 16	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 64 0	8 8 8
55 35 2.5	7,82 7,82 1,00	3 / 4	42 100 50	1 3 5	1 1 1	-12,9 -14,9 -14,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	9 11 11	3 4 3	15,9 15,9 15,9	7,9 4,0 7,9	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-10,9 -15,6 -15,8	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	9 12 12	18 25 26	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
55 35 2.5	7,82 7,82 1,00	4 / 4	42 100 50	1 3 5	1 1 1	-24,2 -26,9 -26,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 23 23	18 18 18	6 6 6	15,9 16,9 16,9	7,9 4,2 8,4	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-20,7 -21,3 -23,8	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 76,4	61,5 61,5 72,7	27,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	16 17 19	34 35 33	0,0 0,0 0,0	13 13 11	0 14 50	8 8 8
32 36 2.5	7,82 7,82 1,00	2 / 2	43 100 33	1 3 5	18 9 9	1,7 -5,4 -6,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 9 11	1 3 4	10,5 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	5,5 -7,1 -8,2	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 120,0	38,5 38,5 71,4	16,3 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	7 9 10	14 18 11	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 79 33	8 8 8
15 14 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 2	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-2,4 -1,9 2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	11 8 9	3 3 3	4,2 4,2 4,2	4,2 4,2 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	3,9 3,9 3,5	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	12 12 11	25 25 22	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8
25 26 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 2	30 50 33	1 3 5	25 25 25	3,7 -5,5 -6,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 14 25	13 64 18	4 13 7	5,2 5,2 7,3	5,2 5,2 6,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-8,5 -9,0 -9,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	21 22 23	44 47 47	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8
21 22 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 2	41 60 50	1 3 5	9 13 13	-5,1 -14,4 -14,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 17 17	2 5 5	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 13	0,0 0,0 0,0	14,1 14,1 -13,9	1,0 1,0 -1,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	2,2 2,2 2,2	31 31 31	44 44 44	6,3 6,3 6,3	11 11 11	0 115 0	8 8 8
23 24 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 2	41 60 50	1 3 5	9 13 13	-4,7 -12,0 -12,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 14 14	2 4 4	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	25 25 25	0,0 0,0 0,0	10,9 10,9 10,1	2,0 2,0 2,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	2,4 2,4 2,4	31 31 31	41 41 39	6,9 6,9 6,9	11 11 11	0 115 0	8 8 8
10 11 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 2	41 60 50	1 3 5	24 15 17	-5,3 -22,9 -22,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 17 16	6 62 62	2 14 13	9,5 13,8 13,7	9,5 4,1 9,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-22,6 -23,4 -23,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 1							

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmPc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
50 2.5	12,02 1,00	/ 4	70 33	3 5	15 15	1,0 -0,9	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	3 2	1 1	7,3 7,3	7,3 4,0	15 15	0,0 0,0	-2,7 -2,7	0,0 0,0	30,3 30,3	26,3 26,3	7,5 7,5	0,0 0,0	5 5	10 10	0,0 0,0	19 19	75 0	8 8
49 50 2.5	12,02 12,02 1,00	3 / 4	32 70 33	1 3 5	13 1 1	0,7 -1,3 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 3 3	1 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	13 1 1	0,0 0,0 0,0	-2,2 -2,7 -2,7	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	4 5 5	8 10 10	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	12,02 12,02 1,00	4 / 4	32 70 33	1 3 5	5 3 1	-0,9 -4,1 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 10 10	1 3 3	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-5,7 -6,1 -6,2	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	10 11 11	22 23 23	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 5	6 40 50	1 3 5	1 1 5	4,7 5,1 5,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	8 9 9	3 3 3	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	8 8 8	0,0 0,0 0,0	1,8 1,8 1,3	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	4 4 3	7 7 5	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 1,00	3 / 5	6 40 50	1 3 5	1 1 1	5,7 5,7 4,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 21	10 10 9	3 3 3	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,5 -2,2 -2,2	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	3 4 4	6 9 9	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 1,00	4 / 5	6 40 50	1 3 5	24 34 24	2,9 2,9 2,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 4	2 2 1	4,0 6,4 6,4	6,4 6,4 6,4	1 1 1	0,0 0,0 0,0	-1,0 -1,6 -1,7	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	2 3 3	4 7 7	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 1,00	5 / 5	6 40 50	1 3 5	1 1 1	-4,0 -5,3 -5,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	7 10 10	2 3 3	6,4 6,4 6,4	6,4 4,0 6,0	6 6 6	0,0 0,0 0,0	-2,7 -3,0 -3,2	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 28,3	25,0 25,0 36,3	7,7 7,7 11,2	0,0 0,0 0,0	5 6 6	11 12 9	0,0 0,0 0,0	16 16 11	0 53 50	8 8 8
60 50 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 4	30 50 33	1 3 5	8 1 1	1,3 1,5 1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 5	1 2 2	5,2 4,0 4,0	5,2 5,2 5,2	1 1 8	0,0 0,0 0,0	1,9 1,8 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	5 4 2	10 9 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	12,02 12,02 1,00	3 / 4	30 50 33	1 3 5	1 1 1	1,5 1,5 1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 4	2 2 1	4,0 5,2 4,0	5,2 5,2 5,2	12 1 1	0,0 0,0 0,0	0,7 -1,7 -1,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 4 4	4 9 9	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	12,02 12,02 1,00	4 / 4	30 50 33	1 3 5	12 12 12	0,9 1,0 1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 4 4	1 1 1	4,0 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 29 1	0,0 0,0 0,0	1,0 0,9 -1,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 57,1	19,2 19,2 35,7	7,3 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	2 2 3	5 5 3	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 76 33	8 8 8
55 35 2.5	12,78 12,78 1,00	2 / 4	53 100 40	1 3 5	1 1 1	-4,4 -6,4 -6,4	-3,2 -3,2 -3,2	6,3 6,3 6,3	18 19 19	6 9 9	2 2 2	12,7 12,7 12,7	6,4 6,4 6,4	1 1 1	-3,0 -3,0 -3,0	-6,1 -9,6 -9,8	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	47,9 47,9 47,9	21,0 21,0 21,0	0,0 0,0 0,0	9 12 13	13 20 20	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 64 0	8 8 8
55 35 2.5	12,78 12,78 1,00	3 / 4	53 100 40	1 3 5	1 1 1	-11,0 -14,3 -14,3	-0,3 3,6 3,6	16,9 16,9 16,9	18 19 19	16 18 18	4 5 5	12,7 13,7 13,7	6,4 6,9 6,9	1 1 1	-6,0 -6,0 -6,0	-11,8 -15,4 -15,6	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	47,9 47,9 47,9	21,0 21,0 21,0	0,0 0,0 0,0	18 21 21	25 32 33	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
55 35 2.5	12,78 12,78 1,00	4 / 4	53 100 40	1 3 5	1 1 1	-22,1 -26,5 -26,5	11,3 11,3 11,3	27,7 27,7 27,7	14 19 19	68 35 35	13 10 10	20,7 24,7 24,7	10,4 12,4 12,4	1 1 1	-9,5 -9,5 -9,5	-17,0 -18,3 -20,8	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 107,2	47,9 47,9 99,4	21,0 21,0 16,1	0,0 0,0 0,0	26 27 30	36 38 27	0,0 0,0 0,0	13 13 8	0 24 40	8 8 8
36 38 2.5	12,02 12,02 1,00	2 / 2	43 100 33	1 3 5	34 18 18	1,8 -3,0 -4,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 5 7	1 2 2	5,2 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	6 18 1	0,0 0,0 0,0	2,5 -5,4 -7,0	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 120,0	38,5 38,5 71,4	16,3 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	3 7 9	7 14 10	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 87 33	8 8 8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% /100	εc% /100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
1	0,00		3	1	29	13,9	-0,5	-23,9		17	11	6,3	5,2	29	0,0	5,0	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	12	15	0,0	12	132	8
1	3,62		30	3	29	7,5	-0,5	-23,4		6	6	6,2	5,3	29	0,0	5,0	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	12	24	0,0	19	118	8
2.5	0,09		50	5	31	2,6	-0,3	-4,2		4	2	5,6	6,0	29	0,0	5,0	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	12	15	0,0	12	79	8
2	0,00		3	1	19	16,0	-0,6	-30,6		23	14	5,7	5,8	34	0,5	-7,1	0,0	42,2	45,2	4,9	0,0	17	14	0,0	12	71	8
2	3,62		30	3	25	-6,2	0,5	-23,2		5	5	5,5	6,0	34	0,5	-7,1	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	17	23	0,0	19	189	8
2.5	0,17		50	5	19	-16,0	0,9	-29,4		27	16	5,3	6,2	34	0,5	-7,1	0,0	42,2	45,2	4,9	0,0	17	14	0,0	12	53	8
3	0,00		3	1	32	-15,7	-1,0	-25,6		31	17	5,5	6,0	22	-0,5	7,0	0,0	41,3	44,3	4,9	0,0	17	14	0,0	12	70	8
3	3,62		30	3	22	5,9	0,6	-31,0		3	5	5,5	6,0	22	-0,5	7,0	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	17	22	0,0	19	188	8
2.5	0,15		50	5	32	15,7	1,6	-24,4		39	20	5,4	6,1	22	-0,5	7,0	0,0	41,3	44,3	4,9	0,0	17	14	0,0	12	54	8
4	0,00		3	1	19	15,3	1,7	-20,8		41	20	5,5	6,0	34	0,5	-6,8	0,0	40,8	43,8	4,9	0,0	17	14	0,0	12	70	8
4	3,62		30	3	22	5,4	0,7	-19,7		5	5	5,5	6,0	34	0,5	-6,8	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	17	22	0,0	19	190	8
2.5	0,11		50	5	19	-15,3	-1,0	-19,7		41	19	5,5	6,0	34	0,5	-6,8	0,0	40,8	43,8	4,9	0,0	17	14	0,0	12	53	8
5	0,00		3	1	22	15,4	2,6	-37,2		21	17	5,8	5,7	22	-1,3	7,1	0,0	42,6	45,7	4,9	0,0	18	14	0,0	12	73	8
5	3,62		30	3	22	6,6	1,0	-36,7		3	6	5,5	6,0	22	-1,3	7,1	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	18	22	0,0	19	187	8
2.5	0,15		50	5	20	-14,6	-1,2	-35,6		17	13	5,5	6,0	22	-1,3	7,1	0,0	42,6	45,7	4,9	0,0	18	14	0,0	12	52	8
6	0,00		29	1	18	-11,8	-0,3	-16,8		5	3	8,7	7,3	15	0,1	-6,2	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	10	11	0,0	12	134	8
6	3,62		30	3	34	-8,6	-0,5	-25,6		2	3	8,6	7,5	15	0,1	-6,2	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	10	18	0,0	19	114	8
2.5	0,06		80	5	9	-12,5	-0,4	-18,8		5	4	8,0	8,0	15	0,1	-6,2	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	10	11	0,0	12	81	8
7	0,00		45	1	29	4,5	-0,2	-9,3		11	6	6,7	4,9	29	-0,1	1,3	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	4	7	0,0	12	126	8
7	3,62		50	3	29	2,9	-0,2	-8,8		6	4	6,5	5,0	29	-0,1	1,3	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	4	11	0,0	19	134	8
2.5	0,03		30	5	13	0,3	-0,7	-8,2		0	1	5,8	5,7	29	-0,1	1,3	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	4	7	0,0	12	69	8
12	0,00		3	1	18	-6,2	-10,8	-71,6		20	24	5,5	6,0	34	2,5	-4,9	0,0	44,6	47,8	4,9	0,0	16	9	0,0	11	80	8
12	3,62		30	3	1	2,2	2,2	-109,9		2	7	5,5	6,0	22	-0,1	5,1	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	11	16	0,0	19	180	8
2.5	0,30		50	5	18	3,7	10,8	-70,5		17	20	5,2	6,3	34	2,5	-4,9	0,0	44,6	47,8	4,9	0,0	16	10	0,0	12	52	8

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																									
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi	
13	0,00		3	1	6	8,0	8,7	-53,6		19	21	5,4	6,2	22	-2,5	6,7	0,0	44,6	47,8	4,9	0,0	19	13	0,0	12 70 8
13	3,62		30	3	22	5,5	1,1	-53,8		1	5	5,5	6,0	22	-2,5	6,7	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	19	21	0,0	19 190 8
2.5	0,20		50	5	20	-15,3	-3,7	-52,8		18	19	5,3	6,2	22	-2,5	6,7	0,0	44,6	47,8	4,9	0,0	19	13	0,0	12 52 8
16	0,00		45	1	29	3,3	-0,3	-9,7		7	4	6,7	4,9	29	0,1	1,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	3	5	0,0	12 123 8
16	3,62		50	3	29	2,0	-0,2	-9,2		3	3	6,6	5,0	29	0,1	1,0	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	3	8	0,0	19 143 8
2.5	0,04		30	5	1	-0,3	0,3	-12,5		0	1	6,0	5,5	29	0,1	1,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	3	5	0,0	12 63 8
17	0,00		45	1	22	3,6	3,4	-25,0		6	7	6,0	5,5	6	-3,5	0,9	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	10	11	0,0	12 69 8
17	3,62		50	3	18	-1,3	-4,1	-63,7		0	5	5,6	6,0	6	-3,5	0,9	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	10	17	0,0	19 191 8
2.5	0,24		30	5	22	-1,7	-5,7	-23,8		5	6	5,4	6,1	6	-3,5	0,9	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	10	11	0,0	12 52 8
18	0,00		3	1	22	9,7	2,2	-16,1		15	11	6,2	5,3	27	-0,6	5,2	0,0	38,2	41,0	4,9	0,0	14	10	0,0	12 68 8
18	3,62		30	3	28	4,7	-0,3	-14,5		4	4	6,1	5,4	27	-0,6	5,2	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	14	16	0,0	19 192 8
2.5	0,06		50	5	22	-4,2	-2,9	-15,0		8	7	5,4	6,2	27	-0,6	5,2	0,0	38,2	41,0	4,9	0,0	14	10	0,0	12 52 8
20	0,00		3	1	22	7,9	3,1	-28,4		10	10	5,4	6,1	6	-2,5	1,1	0,0	41,5	44,5	4,9	0,0	8	7	0,0	12 107 8
20	3,62		30	3	22	5,0	0,7	-27,9		2	4	5,5	6,0	6	-2,5	1,1	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	8	11	0,0	19 153 8
2.5	0,11		50	5	6	0,5	-3,8	-26,9		4	5	5,4	6,1	6	-2,5	1,1	0,0	41,5	44,5	4,9	0,0	8	7	0,0	12 52 8
29	0,00		45	1	22	1,9	1,6	-24,5		1	3	5,6	5,9	29	-0,4	1,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	4	6	0,0	12 96 8
29	3,62		50	3	1	0,6	1,3	-30,9		0	2	5,7	5,9	29	-0,4	1,0	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	4	9	0,0	19 178 8
2.5	0,10		30	5	29	-1,4	-0,8	-21,0		0	2	6,0	5,5	29	-0,4	1,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	4	6	0,0	12 55 8
30	0,00		3	1	18	-6,9	-7,0	-95,3		5	15	5,5	6,0	34	1,1	-5,5	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	17	7	0,0	8 71 8
30	3,62		30	3	1	-3,2	3,2	-160,9		3	11	5,5	6,0	34	1,1	-5,5	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	17	17	0,0	19 189 8
2.5	0,41		50	5	22	-11,9	1,9	-97,0		3	11	5,5	6,0	34	1,1	-5,5	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	17	11	0,0	12 52 8
31	0,00		45	1	34	-10,0	3,4	-89,7		10	18	6,0	5,5	34	-1,0	-3,4	0,0	47,0	43,8	4,9	0,0	10	7	0,0	9 61 8
31	3,62		50	3	1	-2,8	2,8	-139,0		3	9	6,0	5,5	34	-1,0	-3,4	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	10	15	0,0	19 199 8
2.5	0,37		30	5	34	10,0	1,8	-88,5		9	16	6,0	5,5	34	-1,0	-3,4	0,0	47,0	43,8	4,9	0,0	10	9	0,0	12 52 8
32	0,00		29	1	34	-16,1	-1,2	-57,8		3	5	8,8	7,2	34	0,4	-8,8	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	14	16	0,0	12 80 8
32	3,62		30	3	22	-1,9	-0,5	24,0		7	1	8,5	7,5	34	0,4	-8,8	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	14	25	0,0	19 169 8
2.5	0,13		80	5	22	-6,9	-0,7	24,8		11	2	8,7	7,3	34	0,4	-8,8	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	14	16	0,0	12 80 8
40	0,00		45	1	1	-3,9	-3,9	-196,4		4	14	6,0	5,5	29	-1,5	1,0	0,0	27,0	25,2	3,6	0,0	10	2	0,0	7 58 8
40	3,62		50	3	1	-3,9	-3,9	-195,8		4	14	6,0	5,5	34	0,6	-1,6	0,0	27,0	25,2	3,6	0,0	9	7	0,0	19 168 8
2.5	0,48		30	5	1	3,9	-4,7	-194,9		3	15	5,9	5,6	29	-1,5	1,0	0,0	27,0	25,2	3,6	0,0	10	3	0,0	12 85 8
41	0,00		45	1	1	-3,1	-3,1	-153,9		3	10	6,0	5,5	34	-0,8	-1,7	0,0	42,0	39,1	4,9	0,0	6	3	0,0	9 59 8
41	3,62		50	3	1	3,1	-3,1	-153,3		3	10	6,0	5,5	34	-0,8	-1,7	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	6	7	0,0	19 176 8
2.5	0,38		30	5	1	3,0	-3,0	-152,4		3	10	6,0	5,5	34	-0,8	-1,7	0,0	42,0	39,1	4,9	0,0	6	5	0,0	12 76 8
42	0,00		29	1	3	-14,6	-3,4	-29,3		8	7	8,6	7,4	3	0,6	-7,1	0,0	67,9	75,6	8,5	0,0	10	9	0,0	12 80 8
42	3,62		30	3	1	-6,8	1,7	-84,1		0	4	8,3	7,7	3	0,6	-7,1	0,0	29,4	52,4	7,6	0,0	10	14	0,0	19 169 8
2.5	0,19		80	5	19	14,0	2,9	-27,7		8	7	6,9	9,1	3	0,6	-7,1	0,0	67,9	75,6	8,5	0,0	10	9	0,0	12 80 8
47	0,00		3	1	24	-1,3	-2,5	-9,4		6	4	4,9	6,6	9	1,2	-0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	5	6	0,0	12 61 8
47	3,62		30	3	24	-0,3	-1,1	-9,0		1	1	5,0	6,6	9	1,2	-0,1	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	5	10	0,0	19 199 8
2.5	0,04		50	5	25	1,2	1,0	-8,6		2	2	5,5	6,0	9	1,2	-0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	5	6	0,0	12 52 8
48	0,00		3	1	19	1,3	-2,4	-7,6		6	4	4,9	6,6	3	1,1	0,0	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	5	6	0,0	12 60 8
48	3,62		30	3	19	0,4	-1,1	-7,2		1	2	5,0	6,6	3	1,1	0,0	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	5	10	0,0	19 200 8
2.5	0,03		50	5	19	-1,0	0,9	-6,5		2	2	5,5	6,0	3	1,1	0,0	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	5	6	0,0	12 52 8
1	3,62		3	1	13	4,3	-6,9	-14,7		23	15	5,8	5,7	13	2,0	1,6	0,0	38,2	40,9	4,9	0,0	9	5	0,0	12 84 8
1	7,82		30	3	9	-2,9	1,2	-11,7		3	4	5,9	5,7	13	2,0	1,6	0,0	38,2	40,9	4,9	0,0	9	8	0,0	19 238 8
2.5	0,07		50	5	13	-2,1	6,9	-13,2		19	11	5,0	6,5	13	2,0	1,6	0,0	38,2	40,9	4,9	0,0	9	5	0,0	12 65 8
2	3,62		3	1	29	21,3	-4,6	-28,1		47	32	8,0	8,1	29	2,5	5,5	0,0	39,8	42,7	4,9	0,0	19	11	0,0	12 73 8
2	7,82		30	3	29	3,7	-0,9	-27,5		1	3	5,5	6,0	29	2,5	5,5	0,0	39,8	42,7	4,9	0,0	19	18	0,0	19 236 8
2.5	0,12		50	5	11	-5,4	10,0	-31,6		56	33	5,2	6,8	29	2,5	5,5	0,0	39,8	42,7	4,9	0,0	19	11	0,0	12 62 8
3	3,62		3	1																					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																												
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi				
2.5	0,14		30	5	9	0,7	-14,5	-35,0		16	12	5,6	5,9	9	-4,1	-0,6	0,0	46,5	43,3	4,9	0,0	10	8	0,0	12	65	8	
17	3,62		45	1	9	-1,0	9,3	-31,7		8	8	5,4	6,2	9	-2,9	-0,2	0,0	45,3	42,2	4,9	0,0	7	6	0,0	12	88	8	
17	7,82		50	3	1	1,0	2,1	-50,9		1	3	5,7	5,9	9	-2,9	-0,2	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	7	9	0,0	19	235	8	
2.5	0,13		30	5	9	-0,6	-9,3	-30,3		8	7	5,5	6,0	9	-2,9	-0,2	0,0	45,3	42,2	4,9	0,0	7	6	0,0	12	65	8	
29	3,62		45	1	25	-2,5	7,5	-23,5		10	9	5,8	5,7	25	-3,4	-1,3	0,0	42,5	39,6	4,9	0,0	11	7	0,0	12	85	8	
29	7,82		50	3	13	0,4	-3,5	-20,9		1	3	5,7	5,9	9	-3,7	-0,7	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	11	12	0,0	19	238	8	
2.5	0,09		30	5	25	2,3	-5,6	-22,1		7	7	5,4	6,1	25	-3,4	-1,3	0,0	42,5	39,6	4,9	0,0	11	11	0,0	19	65	8	
30	3,62		3	1	13	2,1	-17,9	-55,1		46	32	6,1	13,2	13	4,5	0,9	0,0	37,3	50,0	6,9	0,0	12	12	0,0	12	65	8	
30	7,82		30	3	1	2,0	-2,0	-99,7		2	6	5,5	6,0	13	4,5	0,9	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	12	19	0,0	19	242	8	
2.5	0,27		50	5	13	-1,1	18,4	-53,7		51	32	5,6	14,0	13	4,5	0,9	0,0	37,3	50,0	6,9	0,0	12	12	0,0	12	63	8	
31	3,62		45	1	13	1,0	-25,6	-49,5		57	30	5,6	8,9	13	6,2	0,3	0,0	47,8	44,6	4,9	0,0	14	12	0,0	12	64	8	
31	7,82		50	3	1	-1,9	-1,9	-93,0		2	6	6,0	5,5	13	6,2	0,3	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	14	20	0,0	19	245	8	
2.5	0,26		30	5	13	-1,0	24,7	-48,1		63	32	5,6	8,4	13	6,2	0,3	0,0	47,8	44,6	4,9	0,0	14	12	0,0	12	62	8	
32	3,62		29	1	22	11,5	1,0	28,6		16	4	7,1	8,9	22	0,0	3,8	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	6	7	0,0	12	111	8	
32	7,82		30	3	22	5,5	0,6	29,6		12	1	7,9	8,1	22	0,0	3,8	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	6	11	0,0	19	196	8	
2.5	0,15		80	5	6	-3,2	-1,8	9,3		7	3	8,4	7,7	22	0,0	3,8	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	6	7	0,0	12	80	8	
40	3,62		45	1	9	1,7	24,9	-84,5		34	33	5,6	6,5	9	-5,7	0,5	0,0	47,8	44,6	4,9	0,0	13	11	0,0	12	68	8	
40	7,82		50	3	1	2,6	2,6	-127,6		2	8	6,0	5,5	9	-5,7	0,5	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	13	18	0,0	19	240	8	
2.5	0,32		30	5	9	-1,7	-21,8	-83,1		18	22	5,5	6,0	9	-5,7	0,5	0,0	47,8	44,6	4,9	0,0	13	11	0,0	12	62	8	
41	3,62		45	1	9	1,3	17,9	-64,9		15	16	5,6	5,9	9	-4,2	0,2	0,0	47,8	44,6	4,9	0,0	9	8	0,0	12	67	8	
41	7,82		50	3	1	-2,0	2,0	-100,0		2	6	6,0	5,5	9	-4,2	0,2	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	9	13	0,0	19	241	8	
2.5	0,25		30	5	9	-1,3	-16,0	-63,5		12	14	5,6	5,9	9	-4,2	0,2	0,0	47,8	44,6	4,9	0,0	9	8	0,0	12	62	8	
42	3,62		29	1	19	19,0	-3,3	-2,9		17	9	7,4	8,7	29	2,5	1,2	0,0	62,8	69,9	8,5	0,0	6	5	0,0	12	80	8	
42	7,82		30	3	15	-1,8	-1,2	-59,1		1	2	7,3	8,7	29	2,5	1,2	0,0	29,4	52,4	7,6	0,0	6	8	0,0	19	227	8	
2.5	0,14		80	5	13	2,7	9,4	-47,3		10	9	7,1	8,9	29	2,5	1,2	0,0	62,8	69,9	8,5	0,0	6	5	0,0	12	80	8	
47	3,62		3	1	9	5,0	8,3	-36,4		19	17	5,2	6,3	3	-1,7	3,3	0,0	41,4	44,4	4,9	0,0	11	7	0,0	12	67	8	
47	7,82		30	3	1	-0,9	0,9	-45,0		1	3	5,5	6,0	9	-2,1	2,6	0,0	41,4	44,4	4,9	0,0	11	9	0,0	19	241	8	
2.5	0,13		50	5	9	-4,8	-8,3	-35,0		20	17	5,2	6,4	3	-1,7	3,3	0,0	41,4	44,4	4,9	0,0	11	7	0,0	12	62	8	
48	3,62		3	1	9	3,9	6,3	-23,9		15	12	5,2	6,4	25	-1,7	-0,1	0,0	37,3	50,0	6,9	0,0	4	5	0,0	12	71	8	
48	7,82		30	3	1	-0,7	0,7	-33,1		1	2	5,5	6,0	25	-1,7	-0,1	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	4	7	0,0	19	237	8	
2.5	0,09		50	5	9	-2,8	-6,3	-22,5		15	11	5,1	6,4	25	-1,7	-0,1	0,0	37,3	50,0	6,9	0,0	4	5	0,0	12	62	8	
1	7,82		3	1	13	5,5	-10,3	-6,4		65	32	6,0	9,2	29	2,6	4,9	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	20	10	0,0	12	65	8	
1	12,02		30	3	29	-2,1	1,2	-3,2		5	3	5,3	6,2	13	2,9	2,9	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	15	10	0,0	19	254	8	
2.5	0,03		50	5	29	-9,8	5,1	-2,6		44	25	4,9	6,6	29	2,6	4,9	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	20	10	0,0	12	68	8	
2	7,82		3	1	21	29,2	-2,9	-10,4		61	33	12,9	11,1	29	3,3	9,9	0,0	37,5	40,2	4,9	0,0	33	20	0,0	12	62	8	
2	12,02		30	3	29	-4,6	1,4	-12,7		6	5	5,3	6,2	29	3,3	9,9	0,0	37,5	40,2	4,9	0,0	33	31	0,0	19	244	8	
2.5	0,06		50	5	25	18,2	-3,4	-5,6		72	33	9,6	7,6	29	3,3	9,9	0,0	37,5	40,2	4,9	0,0	33	20	0,0	12	64	8	
3	7,82		3	1	21	27,5	-1,3	-10,2		75	33	11,3	10,1	29	2,1	9,6	0,0	37,3	40,0	4,9	0,0	30	19	0,0	12	62	8	
3	12,02		30	3	29	-4,2	0,9	-12,2		5	4	5,3	6,2	25	-0,8	-9,8	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	27	31	0,0	19	244	8	
2.5	0,05		50	5	25	18,8	-1,6	-3,8		92	30	8,5	6,9	29	2,1	9,6	0,0	37,3	40,0	4,9	0,0	30	19	0,0	12	64	8	
4	7,82		3	1	23	-24,5	-2,2	-9,2		75	31	12,3	6,8	29	0,7	9,4	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	25	19	0,0	12	65	8	
4	12,02		30	3	29	-4,6	0,3	-6,8		7	4	5,1	6,4	29	0,7	9,4	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	25	30	0,0	19	254	8	
2.5	0,04		50	5	29	-19,2	1,4	-6,2		94	30	8,5	6,7	29	0,7	9,4	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	25	19	0,0	12	68	8	
5	7,82		3	1	31	-26,5	-2,8	-10,6		72	32	13,9	6,0	25	1,2	-9,9	0,0	37,7	40,4	4,9	0,0	28	20	0,0	12	65	8	
5	12,02		30	3	25	4,9	0,6	-8,8		7	4	5,9	5,6	25	1,2	-9,9	0,0	23,5	31,6	4,4	0,0	28	31	0,0	19	255	8	
2.5	0,05		50	5	25	20,3	2,5	-8,2		78	31	9,8	6,0	25	1,2	-9,9	0,0	37,7	40,4	4,9	0,0	28	20	0,0	12	68	8	
6	7,82		29	1	22	24,4	1,2	-11,1		16	8	8,6	7,4	29	-0,3	7,9	0,0	58,5	65,1	8,5	0,0	13	10					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI																											
VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE														VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
Filo Iniz. Ctgθ	Quota Iniz. N/Nc	T r a t	Sez Bas Alt	C o n c	Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	Alon cmq	Staffe Pas	Lun Fi		
31	7,82	45	1	13	1,0	-36,7	-25,1		91	32	5,6	18,3	13	9,5	0,6	0,0	44,6	41,6	4,9	0,0	23	19	0,0	12	62	8	
31	12,02	50	3	29	-1,3	3,6	-25,2		2	4	5,6	6,0	13	9,5	0,6	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	23	30	0,0	19	245	8	
2.5	0,13	30	5	13	-1,1	18,6	-23,7		93	30	5,3	7,3	13	9,5	0,6	0,0	44,6	41,6	4,9	0,0	23	19	0,0	12	64	8	
32	7,82	29	1	6	5,6	5,1	-11,1		10	6	8,5	7,5	3	-3,0	2,8	0,0	59,5	66,2	8,5	0,0	9	6	0,0	12	80	8	
32	12,02	30	3	6	-1,3	-1,0	-9,9		1	1	7,6	8,4	3	-3,0	2,8	0,0	29,4	52,4	7,6	0,0	9	10	0,0	19	180	8	
2.5	0,04	80	5	6	-5,8	-5,0	-9,1		11	7	8,6	7,4	3	-3,0	2,8	0,0	59,5	66,2	8,5	0,0	9	6	0,0	12	80	8	
40	7,82	45	1	9	1,3	26,8	-43,4		58	30	5,7	10,3	9	-6,6	0,8	0,0	46,7	43,6	4,9	0,0	16	13	0,0	12	65	8	
40	12,78	50	3	1	1,2	1,5	-61,2		1	4	5,9	5,6	9	-6,6	0,8	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	16	21	0,0	19	253	8	
2.5	0,16	30	5	9	-1,7	-13,3	-41,9		13	13	5,5	6,0	9	-6,6	0,8	0,0	46,7	43,6	4,9	0,0	16	13	0,0	12	70	8	
41	7,82	45	1	9	0,6	25,7	-31,9		93	32	5,5	10,6	9	-6,7	0,3	0,0	44,8	41,8	4,9	0,0	16	13	0,0	12	62	8	
41	12,02	50	3	1	-0,9	-2,3	-47,3		0	3	5,6	5,9	9	-6,7	0,3	0,0	31,6	23,5	4,4	0,0	16	21	0,0	19	244	8	
2.5	0,12	30	5	25	2,2	-11,5	-29,5		14	12	5,3	6,2	9	-6,7	0,3	0,0	44,8	41,8	4,9	0,0	16	13	0,0	12	65	8	
42	7,82	29	1	12	-1,5	-12,6	-18,3		47	18	7,3	8,8	11	3,1	-2,0	0,0	59,7	66,5	8,5	0,0	8	7	0,0	12	80	8	
42	12,02	30	3	19	-3,6	0,6	-1,1		3	2	8,2	7,8	13	3,1	-2,5	0,0	29,4	52,4	7,6	0,0	9	10	0,0	19	227	8	
2.5	0,07	80	5	28	-9,3	5,2	-4,8		13	8	7,7	8,3	11	3,1	-2,0	0,0	59,7	66,5	8,5	0,0	8	7	0,0	12	80	8	
46	7,82	50	3	1	18,0	16,1	-57,7		15	13	9,9	9,1	1	-11,6	8,2	0,0	85,4	84,0	11,9	0,0	23	14	0,0	12	76	8	
46	12,78	60	3	1	-3,9	-15,0	-55,0		5	6	8,1	10,9	1	-11,6	8,2	0,0	85,4	84,0	11,9	0,0	23	23	0,0	19	273	8	
2.5	0,07	50	5	1	-18,5	-35,8	-53,3		52	33	8,4	11,4	1	-11,6	8,2	0,0	85,4	84,0	11,9	0,0	23	14	0,0	12	97	8	
47	7,82	3	1	9	4,7	9,0	-14,8		69	32	5,3	7,2	3	-1,7	3,1	0,0	37,9	40,6	4,9	0,0	12	6	0,0	12	65	8	
47	12,78	30	3	3	1,3	0,7	-13,5		0	2	5,4	6,2	9	-2,1	2,4	0,0	37,9	40,6	4,9	0,0	11	9	0,0	19	257	8	
2.5	0,05	50	5	3	-1,8	-3,3	-12,6		13	10	5,0	6,6	3	-1,7	3,1	0,0	37,9	40,6	4,9	0,0	12	6	0,0	12	66	8	
48	7,82	3	1	9	4,1	8,4	-7,4		63	28	5,3	7,4	3	-1,5	3,2	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	12	6	0,0	12	62	8	
48	12,02	30	3	3	-1,6	-0,5	-5,7		2	2	5,3	6,2	9	-2,1	2,4	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	12	9	0,0	19	243	8	
2.5	0,04	50	5	9	-4,8	-3,8	-6,0		15	10	4,9	6,6	3	-1,5	3,2	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	12	6	0,0	12	65	8	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - STABILITA' ELEMENTI SNELLI IN C.A.													
Asta 3d	Filo Iniz	Quota Iniz.	Filo Fina	Quota Final	Lambda Elemen	Lambda Minimo	Sf.Nor. (t)	Ecc.EX (mm)	Ecc.AX (mm)	Ecc.2X (mm)	Ecc.EY (mm)	Ecc.AY (mm)	Ecc.2Y (mm)
16	30	3,62	30	0,00	36	32	-160,86	20	8	1	20	8	3
17	31	3,62	31	0,00	36	35	-139,04	8	8	1	20	8	1
19	40	3,62	40	0,00	36	29	-195,81	8	8	2	23	8	1
20	41	3,62	41	0,00	36	33	-153,28	8	8	1	20	8	1
103	30	7,82	30	3,62	43	41	-99,71	10	9	0	20	9	2
104	31	7,82	31	3,62	43	43	-92,98	8	9	1	27	9	1
106	40	7,82	40	3,62	43	36	-127,64	8	9	2	24	9	1
107	41	7,82	41	3,62	43	41	-100,00	8	9	1	19	9	1

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ACCIAIO				
COLONNE IN ACCIAIO				
Classe Acciaio	Gamma ov	Omega	Incres. Sollecit	
S275	1,25	0,000	1,000	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ACCIAIO + VERIFICA S.L.E.																			
VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO 3D																			
DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Tra tto	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	N Rd kg	MxV.Rd kg*m	MyV.Rd kg*m	VxplRd Kg	VyplRd Kg	T Rd kg*m	fy rid Kg/cmq	Rap %	
Sez.N. 1080	57	12,02		29	-6406	-182	-110	-56	84	38	196798	11216	16080	71015	42609	10136	2619	3	
TUB 250X15	qn=	0		29	-6530	-6	8	-56	84	38	196798	11216	16080	71015	42609	10136	2619	3	
Asta: 193	57	7,82		29	-6654	171	126	-56	84	38	196798	11216	16080	71015	42609	10136	2619	3	
Instab.:l=	420,0	β*l=	420,0		-6369	84	115	cl= 1	ε= 0,92	lmd= 69	Rpf= 6	Rft= 0	Wmax/rel/lim=	0,8	0,3	16,8	mm		
Sez.N. 1081	58	12,02		1	-8670	46	-33	-10	-11	0	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	4	
TUB150x250	qn=	0		1	-8831	23	-11	-10	-11	0	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	4	
Asta: 194	58	7,82		1	-8992	0	10	-10	-11	0	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	5	
Instab.:l=	420,0	β*l=	420,0		-8992	28	15	cl= 1	ε= 0,92	lmd= 69	Rpf= 6	Rft= 0	Wmax/rel/lim=	0,8	0,3	16,8	mm		
Sez.N. 1081	59	12,02		6	-3852	-15	-299	-138	19	-2	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	3	
TUB150x250	qn=	0		1	-5389	1	-7	1	0	0	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	3	
Asta: 195	59	7,82		1	-5550	1	-10	1	0	0	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	3	
Instab.:l=	420,0	β*l=	420,0		-4206	54	117	cl= 1	ε= 0,92	lmd= 69	Rpf= 4	Rft= 0	Wmax/rel/lim=	0,8	0,3	16,8	mm		

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAM. DEGLI ELEMENTI																													
IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X			DIREZIONE Y				IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q'				Fattore 'q'				Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q'				Fattore 'q'			
							Tagl.	Fless.			Tagl.	Fless.										Tagl.	Fless.			Tagl.	Fless.		
1	1	273	38	42	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20					2	6	5	1	1	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20				
3	8	7	2	2	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20					4	10	9	3	3	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20				
5	12	11	4	4	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20					6	14	13	5	5	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20				
7	16	15	6	6	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20					8	18	17	7	7	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20				
9	20	19	12	12	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20					10	22	21	13	13	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20				

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAM. DEGLI ELEMENTI																								
IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y			IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y			
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless.		Fattore 'q' Tagl.	Fless.		Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless.		Fattore 'q' Tagl.	Fless.
11	24	23	16	16	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			12	26	25	17	17	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
13	28	27	18	18	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			14	30	29	20	20	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
15	32	31	29	29	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			16	34	33	30	30	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
17	36	35	31	31	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			18	38	37	32	32	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
19	40	39	40	40	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			20	42	41	41	41	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
21	43	2	42	42	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			22	45	44	47	47	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
23	47	46	48	48	0,00	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			24	50	1193	15	14	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
25	16	1202	6	14	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			26	58	1224	25	26	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
27	62	1231	21	22	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			28	66	1238	23	24	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
29	70	1245	10	11	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			30	74	1252	8	9	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
31	78	1259	27	28	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			32	82	1270	49	50	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
33	86	1279	45	46	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			34	26	1307	17	28	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
35	79	1318	28	32	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			36	6	1331	1	7	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
37	18	1346	7	16	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			38	24	1357	16	25	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
39	58	1368	25	29	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			40	110	1412	52	55	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
41	113	1423	53	46	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			42	83	1432	50	51	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
43	87	1447	46	47	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			44	45	1460	47	48	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
45	47	1469	48	49	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			46	110	1478	52	34	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
47	51	1493	14	19	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			48	54	1508	34	53	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
49	111	1515	55	29	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			50	26	28	17	18	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
51	28	115	18	19	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			52	20	22	12	13	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
53	22	50	13	15	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			54	12	14	4	5	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
55	14	16	5	6	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			56	14	22	5	13	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
57	22	30	13	20	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			58	30	28	20	18	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
59	12	20	4	12	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			60	20	26	12	17	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
61	8	74	2	8	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			62	6	8	1	2	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
63	75	62	9	21	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			64	8	10	2	3	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
65	63	34	22	30	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			66	34	40	30	40	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
67	40	45	40	47	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			68	10	70	3	10	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
69	71	66	11	23	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			70	67	36	24	31	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
71	36	42	31	41	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			72	42	47	41	48	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
73	10	12	3	4	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			74	59	63	26	22	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
75	63	67	22	24	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			76	67	78	24	27	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
77	32	34	29	30	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			78	34	36	30	31	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
79	36	38	31	32	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			80	111	55	55	35	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
81	55	121	35	56	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			82	38	132	32	36	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
83	94	97	36	38	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			84	97	43	38	42	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
85	43	82	42	49	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			86	40	42	40	41	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
87	42	43	41	42	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			88	43	90	42	43	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
89	121	86	56	45	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20			90	121	40	56	40	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
91	135	6	1	1	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			92	136	8	2	2	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
93	137	10	3	3	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			94	138	12	4	4	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
95	139	14	5	5	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			96	140	16	6	6	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
97	141	18	7	7	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			98	142	20	12	12	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
99	143	22	13	13	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			100	144	24	16	16	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
101	145	26	17	17	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			102	146	32	29	29	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
103	147	34	30	30	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			104	148	36	31	31	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
105	149	38	32	32	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20			106	150	40	40	40	3,62	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
107	151																							

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAM. DEGLI ELEMENTI																					
IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y		IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.			Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.		
189	220	152	42	42	7,82	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	190	221	174	46	46	7,82	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
191	222	153	47	47	7,82	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	192	223	154	48	48	7,82	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
193	224	182	57	57	12,02	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	194	225	184	58	58	12,02	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20
195	226	186	59	59	12,02	7,82	2,20	2,20	2,20	2,20	196	227	1750	15	14	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
197	231	1778	25	26	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	198	233	1788	21	22	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
199	235	1798	23	24	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	200	237	1808	10	11	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
201	239	1818	8	9	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	202	241	1828	27	28	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
203	243	1844	49	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	204	208	228	6	14	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
205	252	221	45	46	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	206	253	214	55	29	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
207	244	1156	50	44	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	208	210	211	12	13	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
209	211	227	13	15	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	210	206	207	4	5	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
211	207	208	5	6	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	212	207	211	5	13	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
213	246	1162	60	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	214	206	210	4	12	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
215	210	213	12	17	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	216	213	242	17	28	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
217	242	217	28	32	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	218	203	209	1	7	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
219	209	212	7	16	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	220	212	231	16	25	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
221	231	214	25	29	12,02	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	222	204	239	2	8	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
223	203	204	1	2	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	224	240	233	9	21	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
225	204	205	2	3	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	226	234	215	22	30	12,02	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
227	215	254	30	64	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	228	218	222	40	47	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
229	205	237	3	10	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	230	238	235	11	23	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
231	236	216	24	31	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	232	216	255	31	63	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
233	219	223	41	48	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	234	205	206	3	4	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
235	232	234	26	22	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	236	234	236	22	24	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
237	236	241	24	27	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	238	214	215	29	30	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
239	215	216	30	31	12,78	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	240	216	217	31	32	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
241	217	224	32	57	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	242	256	225	33	58	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
243	224	256	57	33	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	244	225	226	58	59	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
245	257	221	53	46	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	246	226	251	59	44	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
247	221	222	46	47	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	248	222	223	47	48	12,78	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
249	223	243	48	49	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	250	254	258	64	65	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
251	253	1889	55	35	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	252	230	259	35	56	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
253	217	247	32	36	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	254	247	1148	36	38	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
255	249	220	38	42	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	256	220	243	42	49	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
257	218	219	40	41	12,78	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	258	219	220	41	42	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
259	220	245	42	43	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	260	259	252	56	45	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
261	259	218	56	40	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	262	258	218	65	40	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
263	229	257	34	53	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	264	260	219	61	41	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
265	255	260	63	61	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20	266	247	255	36	63	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
267	255	254	63	64	12,02	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	268	249	260	38	61	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
269	260	258	61	65	12,02	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20	270	273	2	38	42	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20
271	1193	51	15	14	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	272	1202	1203	6	14	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
273	1203	1204	6	14	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	274	1204	51	6	14	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
275	1224	59	25	26	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	276	1231	63	21	22	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
277	1238	67	23	24	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	278	1245	71	10	11	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
279	1252	75	8	9	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	280	1259	79	27	28	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
281	1270	1271	49	50	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	282	1271	1272	49	50	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
283	1272	83	49	50	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	284	1279	87	45	46	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
285	1307	1308	17	28	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	286	1308	1309	17	28	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20
287	1309	79	17	28	3,62	3,62	2,20	2,20	2,20	2,20	288	1318	1319								

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAM. DEGLI ELEMENTI																						
IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y			IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q'		Fattore 'q'			Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q'		Fattore 'q'	
							Tagl.	Fless.	Tagl.	Fless.									Tagl.	Fless.	Tagl.	Fless.
367	1808	238	10	11	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		368	1818	240	8	9	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
369	1828	242	27	28	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		370	1844	1845	49	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
371	1845	1846	49	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		372	1846	244	49	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
373	1156	1157	50	44	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		374	1157	1158	50	44	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
375	1158	1159	50	44	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		376	1159	251	50	44	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
377	1162	1161	60	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		378	1161	1160	60	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20
379	1160	244	60	50	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20		380	1889	1894	55	35	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
381	1894	1899	55	35	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20		382	1899	230	55	35	12,78	12,78	2,20	2,20	2,20	2,20
383	1148	249	36	38	12,02	12,02	2,20	2,20	2,20	2,20												

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - FONDAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg6	Quota Iniz. Final t	T r a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co Nr	GamRd	M Exd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co Nr	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe CIs	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas Lun Fi			
38	0,00	1	52	1	9	1,00	2,5	0,0	18	6	1	5,0	5,0	25	0,0	-4,7	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	7	15	0,0	13	46	8
42	0,00	/	50	3	9	1,00	2,5	0,0	18	6	1	5,0	5,0	25	0,0	-2,9	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	5	9	0,0	13	64	8
2.5		2	50	5	31	1,00	-0,7	0,0	18	2	0	5,0	5,0	22	0,0	1,7	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	3	6	0,0	13	0	8
38	0,00	2	52	1	31	1,00	-3,2	0,0	18	7	2	5,0	5,0	31	0,0	6,4	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	10	21	0,0	13	0	8
42	0,00	/	50	3	22	1,00	6,7	0,0	18	15	4	5,0	5,0	6	0,0	8,6	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	13	28	0,0	13	64	8
2.5		2	50	5	22	1,00	6,7	0,0	18	15	4	5,0	5,0	22	0,0	11,3	0,0	30,8	30,8	12,6	0,0	18	37	0,0	13	46	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0		Quota Iniz. Final t	T r a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
						Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe CIs	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi		
15	3,62	1	31	1	29	-1,4	0,0	0,0	21	6	2	4,2	4,2	22	0,0	1,8	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	6	11	0,0	16	0	8
14	3,62	/	40	3	29	-1,2	0,0	0,0	21	5	2	4,2	4,2	22	0,0	1,7	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	5	11	0,0	16	120	8
2.5		2	33	5	22	0,5	0,0	0,0	21	2	1	4,2	4,2	22	0,0	1,4	0,0	19,5	15,6	4,5	0,0	4	9	0,0	16	0	8
6	3,62	1	30	1	29	1,0	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	22	0,0	-2,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	5	10	0,0	13	0	8
14	3,62	/	50	3	22	-0,9	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	22	0,0	-2,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	94	8
2.5		4	33	5	22	-1,0	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	22	0,0	-2,3	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	0	8
25	3,62	1	30	1	25	1,2	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	1,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	8	0,0	13	0	8
26	3,62	/	50	3	25	1,1	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	25	0,0	-1,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	9	0,0	13	120	8
2.5		2	33	5	34	-0,5	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	25	0,0	-1,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	4	9	0,0	13	0	8
21	3,62	1	41	1	9	-13,0	0,0	0,0	22	16	5	9,5	4,8	9	0,0	14,7	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19	40	0,0	11	0	8
22	3,62	/	60	3	9	-13,0	0,0	0,0	22	16	5	9,5	4,0	9	0,0	14,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19	40	0,0	11	115	8
2.5		2	50	5	9	3,4	0,0	0,0	21	4	1	9,5	9,5	9	0,0	13,8	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	18	38	0,0	11	0	8
23	3,62	1	41	1	3	-12,1	0,0	0,0	22	15	5	9,5	4,8	3	0,0	13,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	18	37	0,0	11	0	8
24	3,62	/	60	3	3	-12,1	0,0	0,0	22	15	5	9,5	4,0	3	0,0	13,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	18	37	0,0	11	115	8
2.5		2	50	5	9	3,1	0,0	0,0	21	4	1	9,5	9,5	3	0,0	12,8	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	17	35	0,0	11	0	8
10	3,62	1	41	1	3	-3,7	0,0	0,0	21	4	1	9,5	9,5	3	0,0	3,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	5	10	0,0	11	0	8
11	3,62	/	60	3	3	-3,7	0,0	0,0	22	4	1	9,5	4,0	3	0,0	3,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	5	10	0,0	11	115	8
2.5		2	50	5	18	-2,5	0,0	0,0	21	3	1	9,5	9,5	15	0,0	-3,5	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	5	10	0,0	11	0	8
8	3,62	1	41	1	9	-4,1	0,0	0,0	21	5	1	9,5	9,5	9	0,0	4,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	5	11	0,0	11	0	8
9	3,62	/	60	3	9	-4,1	0,0	0,0	22	5	2	9,5	4,0	9	0,0	3,9	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	5	11	0,0	11	115	8
2.5		2	50	5	13	-2,4	0,0	0,0	21	3	1	9,5	9,5	13	0,0	-3,6	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	5	10	0,0	11	0	8
27	3,62	1	30	1	22	-2,0	0,0	0,0	21	7	2	5,2	5,2	22	0,0	2,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	0	8
28	3,62	/	50	3	22	-1,5	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	22	0,0	2,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	123	8
2.5		2	33	5	34	-0,7	0,0	0,0	21	2	1	5,2	5,2	34	0,0	-2,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	5	11	0,0	13	0	8
49	3,62	1	30	1	15	3,2	0,0	0,0	21	11	4	4,0	5,2	15	0,0	-5,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	14	29	0,0	13	0	8
50	3,62	/	50	3	15	3,2	0,0	0,0	21	11	4	5,2	5,2	15	0,0	-5,8	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	15	30	0,0	13	75	8
2.5		4	33	5	25	-1,3	0,0	0,0	21	5	1	5,2	4,0	15	0,0	-5,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	15	30	0,0	13	0	8
45	3,62	1	42	1	9	-16,7	0,0	0,0	22	12	4	15,9	7,9	9	0,0	18,9	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	15	31	0,0	13	0	8
46	3,62	/	100	3	9	-16,7	0,0	0,0	22	12	4	15,9	4,0	9	0,0	18,8	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	15	31	0,0	13	107	8
2.5		2	50	5	9	2,8	0,0	0,0	21	2	1	7,9	15,9	9	0,0	17,6	0,0	64,6	61,5	27,9	0,0	14	29	0,0	13	0	8
17	3,62	1	40	1	13	-6,6	0,0	0,0	26	13	6	9,9	5,0	11	0,0	9,6	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	20	42	0,0	11	0	8
28	3,62	/	60	3	13	-5,6	0,0	0,0	25	12	5	8,7	4,0	11	0,0	9,6	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	20	42	0,0	11	104	8
2.5		4	33	5	12	3,1	0,0	0,0	21	9	3	4,0	6,3	11	0,0	9,1	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	19	40	0,0	11	0	8
28	3,62	1	40	1	22	1,8	0,0	0,0	21	5	2	6,3	6,3	22	0,0	-3,0	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	6	13	0,0	11	0	8
32	3,62	/	60	3	22	1,5	0,0	0,0	21	4	1	6,3	6,3	22	0,0	-3,5	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	7	15	0,0	11	99	8
2.5		4	33	5	22	-1,5	0,0	0,0	21	4	1	6,3	6,3	22	0,0	-3,5	0,0	44,3	22,7	10,8	0,0	7	15	0,0	11	0	8
1	3,62	1	30	1	29	-1,1	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	2,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	0	8
7	3,62	/	50	3	13	-1,0	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	29	0,0	2,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	88	8
2.5		4	33	5	29	0,8	0,0	0,0	21	3	1	5,2	5,2	29	0,0	2,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	5	10	0,0	13	0	8
7	3,62	1	30	1	9	1,2	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	9	0,0	-1,9	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	5	10	0,0	13	0	8
16	3,62	/	50	3	9	1,0	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	9	0,0	-2,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	105	8
2.5		6	33	5	9	-1,0	0,0	0,0	21	4	1	5,2	5,2	9	0,0	-2,4	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	6	12	0,0	13	0	8
16	3,62	1	30	1	9	1,7	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	9	0,0	-2,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	7	14	0,0	13	0	8
25	3,62	/	50	3	9	1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	9	0,0	-3,0	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	104	8
2.5		4	33	5	9	-1,3	0,0	0,0	21	5	1	5,2	5,2	9	0,0	-3,1	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	8	16	0,0	13	0	8
25	3,62	1	30	1	29	-1,9	0,0	0,0	21	7	2	5,2	5,2	29	0,0	3,7	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	19	0,0	13	0	8
29	3,62	/	50	3	29	-1,8	0,0	0,0	21	6	2	5,2	5,2	29	0,0	3,6	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	19	0,0	13	97	8
2.5		4	33	5	25	-1,4	0,0	0,0	21	5	2	5,2	5,2	25	0,0	-3,5	0,0	30,7	19,2	7,3	0,0	9	18	0,0	13	0	8

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
52 55 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 4	30 50 33	1 3 5	29 29 13	1,9 1,8 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 6 4	2 2 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-3,5 -3,9 -3,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 10 10	18 20 20	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 87 0	8 8 8
53 46 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 4	30 50 33	1 3 5	13 13 13	-1,1 -1,1 0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 2	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	13 13 13	0,0 0,0 0,0	2,4 2,4 2,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 6 5	12 12 11	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 77 0	8 8 8
50 51 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 4	30 50 33	1 3 5	3 3 3	1,3 1,3 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 4	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-3,6 -3,9 -3,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 10 10	19 20 20	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 64 0	8 8 8
46 47 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 6	30 50 33	1 3 5	9 9 5	2,4 1,9 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 7 7	3 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-3,5 -4,0 -4,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 10 10	18 21 21	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 119 0	8 8 8
47 48 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 4	30 50 33	1 3 5	3 3 19	1,3 1,2 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 4 4	2 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-2,5 -2,9 -2,9	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 7 7	13 15 15	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
48 49 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 4	30 50 33	1 3 5	3 3 9	0,8 0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 2	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 4,0	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-1,3 -1,7 -1,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	3 4 4	7 9 9	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 95 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 4	30 50 33	1 3 5	29 29 29	-0,6 -0,6 0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 2 1	1 1 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	1,5 1,5 1,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	4 4 3	8 8 7	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 6	30 50 33	1 3 5	25 25 29	-1,3 -1,0 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 3 4	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	25 25 29	0,0 0,0 0,0	2,3 2,3 -2,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 6 6	12 12 12	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 6	30 50 33	1 3 5	29 25 25	-0,6 -0,3 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 1 2	1 0 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	29 25 25	0,0 0,0 0,0	0,9 -1,0 -1,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 3	4 5 5	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
55 29 2.5	3,62 3,62 2.5	1 / 2	30 50 33	1 3 5	28 34 34	0,2 -0,3 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	12 12 12	0,0 0,0 0,0	-0,4 -0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	2 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
17 18 2.5	3,62 3,62 2.5		31 40 33	1 3 5	29 29 29	5,0 -2,0 -6,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 21 29	13 9 14	6 3 7	4,2 4,2 8,1	7,3 4,2 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-2,5 -3,5 -3,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	8 11 11	7 22 10	0,0 0,0 0,0	7 16 7	66 276 33	8 8 8
18 19 2.5	3,62 3,62 2.5		31 40 33	1 3 5	24 8 8	-2,7 1,1 1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	12 5 4	4 2 1	4,2 4,0 4,2	4,0 4,2 2,4	8 12 24	0,0 0,0 0,0	1,6 1,5 -0,9	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	5 5 3	4 10 3	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 560 33	8 8 8
12 13 2.5	3,62 3,62 2.5		31 40 33	1 3 5	34 22 22	-5,7 2,9 -7,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 21 31	12 13 12	6 4 7	8,9 4,0 10,9	8,7 4,2 7,0	34 22 22	0,0 0,0 0,0	4,2 -4,8 -5,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	13 15 16	12 31 14	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8
13 15 2.5	3,62 3,62 2.5		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-6,3 2,3 -5,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 21 28	13 10 12	7 3 6	9,0 4,0 8,4	6,4 4,2 7,3	34 34 22	0,0 0,0 0,0	4,6 4,2 -4,0	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	14 13 13	13 27 11	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 319 33	8 8 8
4 5 2.5	3,62 3,62 2.5		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-5,8 2,3 -6,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 21 30	11 10 11	6 3 6	10,1 4,2 10,3	8,5 4,2 8,7	34 22 22	0,0 0,0 0,0	3,6 -3,6 -3,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	11 11 11	10 23 10	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8
5 6 2.5	3,62 3,62 2.5		31 40 33	1 3 5	34 22 22	-4,1 1,4 -4,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 21 27	11 6 12	5 2 5	6,8 4,0 7,2	5,2 4,2 5,2	34 34 22	0,0 0,0 0,0	2,1 2,0 -2,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	7 6 7	6 13 6	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 447 66	8 8 8
5 13 2.5	3,62 3,62 2.5		41 60 50	1 3 5	22 6 22	4,6 6,0 -7,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	6 7 10	2 2 3	9,5 4,0 9,5	9,5 9,5 4,8	34 22 22	0,0 0,0 0,0	8,4 -9,2 -11,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	11 12 15	23 25 32	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 261 50	8 8 8
13 20 2.5	3,62 3,62 2.5		41 60 50	1 3 5	18 6 6	-4,7 2,8 -10,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	6 3 13	2 1 4	9,5 4,0 9,5	9,5 9,5 5,2	18 4 6	0,0 0,0 0,0	8,7 -9,8 -13,2	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	11 13 17	24 27 36	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 211 50	8 8 8
20 18 2.5	3,62 3,62 2.5		41 60 50	1 3 5	18 18 18	-10,1 5,0 4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 21	12 6 5	4 2 2	9,5 4,0 9,5	5,5 9,5 9,5	18 18 6	0,0 0,0 0,0	14,0 10,5 -8,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	18 14 11	38 29 23	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 213 50	8 8 8
4 12 2.5	3,62 3,62 2.5		3 30 50	1 3 5	6 29 22	2,5 -3,8 -12,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 31	6 9 12	2 3 7	4,8 4,8 11,7	4,8 4,0 5,8	33 22 22	0,0 0,0 0,0	4,6 -8,9 -10,9	0,0 0,0 0,0	20,3 10,2 20,3	36,3 18,2 36,3	7,5 3,8 7,5	0,0 0,0 0,0	12 23 29	13 49 30	0,0 0,0 0,0	11 22 11	50 261 50	8 8 8
12 17 2.5	3,62 3,62 2.5		3 30 50	1 3 5	18 18 6	-18,8 10,8 -20,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 31 37	14 12 13	9 6 9	16,6 4,8 19,1	8,3 10,9 9,6	18 18 4	0,0 0,0 0,0	17,7 11,7 -18,2	0,0 0,0 0,0	20,3 10,2 20,3	36,3 18,2 36,3	7,5 3,8 7,5	0,0 0,0 0,0	46 31 48	49 64 50	0,0 0,0 0,0	11 22 11	113 408 123	8 8 8

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																													
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T r a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE															
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	sf% 100	sc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi					
21 2.5	3,62		60 50	3 5	13 9	11,1 -22,4	0,0	0,0	0,0	24 29	11 15	4 7	4,7 17,4	11,5 8,7	13 9	0,0	15,5 -17,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	20 23	43 48	0,0	11 11	602 50	8 8	
2 3 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	34 25 29	-6,5 2,3 -6,1	0,0	0,0	0,0	30 21 29	12 10 11	6 3 6	10,8 4,2 10,5	8,9 4,2 10,1	25 25 29	0,0	4,0 3,9 -3,8	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	13 12 12	11 25 11	0,0	7 16 7	33 285 33	8 8 8	
22 30 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	13 9 9	-5,1 -5,2 -17,3	0,0	0,0	0,0	21 21 27	6 6 13	2 2 6	9,5 9,5 15,7	9,5 9,5 7,8	13 9 9	0,0	6,6 -11,9 -14,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	9 16 19	18 33 39	0,0	11 11 11	50 283 50	8 8 8	
30 40 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-20,4 13,9 -25,3	0,0	0,0	0,0	29 26 31	13 12 13	6 5 7	19,0 5,8 23,0	9,5 13,5 11,5	13 7 9	0,0	20,2 -18,4 -21,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	26 24 28	56 51 59	0,0	11 11 11	50 575 50	8 8 8	
40 47 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	24 24 24	-17,9 5,4 4,8	0,0	0,0	0,0	28 22 21	13 7 6	6 2 2	16,6 4,1 9,5	8,3 9,5 9,5	23 24 28	0,0	15,6 12,8 -6,4	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	20 17 8	43 35 18	0,0	11 11 11	50 247 100	8 8 8	
3 10 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	18 15 3	-2,8 3,9 -8,2	0,0	0,0	0,0	21 22 22	3 5 10	1 1 3	9,5 4,0 9,5	9,5 9,5 4,8	15 3 3	0,0	7,5 -7,9 -10,0	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	10 10 13	21 22 27	0,0	11 11 11	50 252 50	8 8 8	
11 23 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	15 18 3	-22,2 10,3 -21,4	0,0	0,0	0,0	29 23 28	15 11 15	7 4 7	17,2 4,3 16,6	8,6 10,5 8,3	15 15 3	0,0	16,5 14,4 -16,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	22 19 21	45 40 45	0,0	11 11 11	50 602 50	8 8 8	
24 31 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	13 9 25	-5,7 4,1 -13,7	0,0	0,0	0,0	21 21 23	7 5 15	2 1 5	9,5 9,5 10,5	9,5 9,5 5,3	13 9 9	0,0	7,4 -9,9 -12,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	10 13 16	20 27 33	0,0	11 11 11	50 273 50	8 8 8	
31 41 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-16,4 9,1 -18,3	0,0	0,0	0,0	27 22 28	13 11 13	5 4 6	15,2 4,1 16,2	7,6 9,5 8,1	13 9 9	0,0	14,8 -12,9 -15,2	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	19 17 20	41 35 42	0,0	11 11 11	50 565 50	8 8 8	
41 48 2.5	3,62 3,62		41 60 50	1 3 5	22 22 22	-15,1 5,3 5,0	0,0	0,0	0,0	24 22 21	14 6 6	5 2 2	12,1 4,0 9,5	6,1 9,5 9,5	22 22 34	0,0	13,2 10,9 -6,3	0,0	44,3	36,3	18,4	0,0	17 14 8	36 30 17	0,0	11 11 11	50 247 100	8 8 8	
3 4 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-5,4 2,0 -5,8	0,0	0,0	0,0	28 21 28	12 9 12	6 3 6	8,6 4,0 8,9	8,2 4,2 7,9	25 29 29	0,0	3,1 -3,2 -3,3	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	10 10 10	9 20 9	0,0	7 16 7	33 346 33	8 8 8	
26 22 2.5	3,62 3,62		30 50 33	1 3 5	29 29 29	7,2 3,6 -6,8	0,0	0,0	0,0	29 21 29	12 13 12	6 4 6	11,2 5,2 11,1	11,8 5,2 8,8	25 29 29	0,0	4,6 -5,3 -5,4	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	11 13 14	13 27 15	0,0	7 13 7	33 224 33	8 8 8	
22 24 2.5	3,62 3,62		30 50 33	1 3 5	34 22 22	-4,5 1,7 -4,2	0,0	0,0	0,0	24 21 23	12 6 13	5 2 5	7,4 5,2 6,2	6,2 5,2 5,2	34 34 22	0,0	2,8 2,6 -2,7	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	7 7 7	8 14 8	0,0	7 13 7	33 335 33	8 8 8	
24 27 2.5	3,62 3,62		30 50 33	1 3 5	22 22 22	8,0 -5,0 -10,0	0,0	0,0	0,0	29 25 31	12 12 12	6 5 7	12,6 8,1 16,1	12,9 7,8 15,1	34 22 22	0,0	7,5 -8,1 -8,3	0,0	57,1	35,7	13,6	0,0	19 20 21	21 42 23	0,0	7 13 7	33 165 33	8 8 8	
29 30 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-3,8 1,6 -3,9	0,0	0,0	0,0	23 21 23	14 7 14	5 2 5	5,2 4,0 5,2	4,2 4,2 4,2	33 22 21	0,0	3,3 -3,0 -3,3	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	10 9 10	9 19 9	0,0	7 16 7	66 400 33	8 8 8	
30 31 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-5,1 -1,9 -4,2	0,0	0,0	0,0	27 21 26	12 8 11	6 3 5	8,0 4,2 7,0	6,8 4,2 6,6	34 34 22	0,0	3,0 2,9 -2,8	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	9 9 9	8 18 8	0,0	7 16 7	33 293 33	8 8 8	
31 32 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-2,4 1,0 -2,7	0,0	0,0	0,0	21 21 21	10 4 12	3 1 4	4,2 4,2 4,2	4,2 4,2 4,2	34 22 22	0,0	1,6 -1,5 -1,6	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	5 5 5	5 10 5	0,0	7 16 7	33 366 33	8 8 8	
55 35 2.5	3,62 3,62		42 100 50	1 3 5	29 25 25	-2,2 -11,2 -17,7	0,0	0,0	0,0	21 22 22	2 8 13	0 3 4	15,9 15,9 15,9	15,9 4,0 7,9	29 25 25	0,0	3,5 -11,6 -14,2	0,0	76,4	72,7	32,9	0,0	3 9 11	5 19 20	0,0	11 13 11	50 154 50	8 8 8	
35 56 2.5	3,62 3,62		42 100 50	1 3 5	15 29 13	-21,2 15,0 14,6	0,0	0,0	0,0	23 22 22	14 11 11	5 4 3	17,9 4,5 7,9	8,9 15,9 15,9	15 15 3	0,0	19,5 16,6 -7,4	0,0	76,4	72,7	32,9	0,0	15 13 6	27 27 10	0,0	11 13 11	50 363 50	8 8 8	
32 36 2.5	3,62 3,62	/ 2	43 100 33	1 3 5	29 29 25	-3,8 -3,2 2,2	0,0	0,0	0,0	21 21 21	7 6 4	2 2 1	10,5 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	29 29 25	0,0	5,4 4,4 -2,3	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	7 6 3	8 12 6	0,0	7 13 13	33 79 0	8 8 8	
36 38 2.5	3,62 3,62		43 100 33	1 3 5	6 25 13	-2,6 1,3 -1,6	0,0	0,0	0,0	21 21 21	5 2 3	2 1 1	10,5 4,0 10,5	5,2 10,5 10,5	7 7 11	0,0	4,7 3,7 -3,8	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	6 5 5	7 10 5	0,0	7 13 7	33 174 33	8 8 8	
38 42 2.5	3,62 3,62		43 100 33	1 3 5	29 9 9	-2,1 -2,7 -6,1	0,0	0,0	0,0	21 21 22	4 5 11	1 2 4	10,5 10,5 10,5	10,5 4,0 5,2	13 9 9	0,0	3,0 -5,6 -6,6	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	4 7 8	4 15 9	0,0	7 13 7	33 155 33	8 8 8	
42 49 2.5	3,62 3,62		43 100 33	1 3 5	19 22 31	-8,4 5,0 -6,4	0,0	0,0	0,0	23 22 22	14 9 11	5 3 4	11,5 4,0 10,5	5,7 10,5 5,2	19 19 31	0,0	11,0 9,4 -9,8	0,0	120,0	71,4	30,2	0,0	14 12 12	15 24 24	0,0	7 13 7	33 356 33	8 8 8	
40 41 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-3,2 0,8 -2,8	0,0	0,0	0,0	21 21 21	14 3 12	5 1 4	4,2 4,0 4,2	4,2 4,2 19	33 33 19	0,0	2,8 2,5 -2,6	0,0	32,8	31,9	4,2	0,0	9 8 8	8 16 7	0,0	7 16 7	33 305 33	8 8 8	

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRId (t°m)	Coe Cis	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
41 42 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	31 31 19	-2,8 1,2 -2,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	12 5 11	4 2 4	4,2 4,0 4,2	4,0 4,2 4,2	31 31 19	0,0 0,0 0,0	2,8 2,5 -2,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	9 8 8	8 16 7	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 369 33	8 8 8
42 43 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	22 22 22	-3,4 -3,4 2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	15 15 10	5 5 3	4,2 4,0 4,2	4,0 4,0 4,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	8,4 8,2 8,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	26 26 26	23 53 23	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 1 33	8 8 8
56 45 2.5	3,62 3,62		42 100 50	1 3 5	13 3 3	12,8 -18,8 -27,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 26	9 14 14	3 4 6	7,9 15,9 22,8	15,9 3 11,4 11,4	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-10,8 -18,2 -21,0	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 76,4	72,7 61,5 72,7	32,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	8 14 16	15 29 29	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 143 50	8 8 8
56 40 2.5	3,62 3,62		31 40 33	1 3 5	34 22 22	-0,7 0,9 -2,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 4 11	1 1 3	4,2 4,0 4,2	4,2 19 4,0	31 19 19	0,0 0,0 0,0	1,0 -1,4 -1,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	3 4 5	3 9 4	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 626 33	8 8 8
15 14 2.5	7,82 7,82	1 / 2	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-3,2 -2,5 2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 11 9	5 4 3	4,2 4,2 4,2	4,2 29 29	29 29 29	0,0 0,0 0,0	4,6 4,6 4,2	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	14 14 13	29 29 27	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8
25 26 2.5	7,82 7,82	1 / 2	30 50 33	1 3 5	25 25 25	1,6 -1,6 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 6 7	2 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 25 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-2,8 -3,3 -3,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	7 8 8	15 17 17	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8
21 22 2.5	7,82 7,82	1 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-16,9 -16,9 5,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 26 21	15 15 7	6 6 2	12,9 12,9 9,5	9,5 4,0 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	20,0 19,9 19,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	26 26 25	55 55 53	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
23 24 2.5	7,82 7,82	1 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-15,2 -15,2 5,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 25 21	15 15 6	5 6 2	11,7 11,7 9,5	9,5 4,0 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	17,9 17,9 17,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 23 22	49 49 47	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
10 11 2.5	7,82 7,82	1 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 13	-6,6 -6,6 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 8 5	2 2 1	9,5 9,5 9,5	9,5 13 13	9 13 13	0,0 0,0 0,0	7,1 -7,3 -7,4	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	9 10 10	20 20 20	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
8 9 2.5	7,82 7,82	1 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 13	-7,9 -7,9 -4,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 9 6	3 3 2	9,5 9,5 9,5	9,5 13 13	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-8,7 -9,5 -9,6	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	11 12 12	24 26 26	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
27 28 2.5	7,82 7,82	1 / 2	30 50 33	1 3 5	22 22 22	-4,1 -3,0 2,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 21	12 11 9	4 3 3	6,2 5,2 5,2	5,2 22 5,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	14 14 13	30 30 27	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8
49 50 2.5	7,82 7,82	1 / 4	32 70 33	1 3 5	15 15 15	3,4 3,4 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 9 5	3 3 1	7,3 7,3 7,3	7,3 15 15	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-6,8 -7,2 -7,2	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	12 13 13	26 27 27	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
45 46 2.5	7,82 7,82	1 / 2	42 100 50	1 3 5	9 9 9	-26,2 -26,2 -18,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 25 22	16 16 13	6 6 4	19,3 19,3 15,9	9,6 4,8 8,9	9 9 9	0,0 0,0 0,0	28,8 28,8 27,9	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	23 23 22	47 47 45	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 76 0	8 8 8
6 14 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	34 22 22	-1,7 0,9 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 4 9	2 1 3	4,2 4,0 4,2	4,2 22 4,2	34 22 22	0,0 0,0 0,0	2,2 -2,1 -2,4	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	7 6 8	6 13 7	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 310 33	8 8 8
55 29 2.5	7,82 7,82	1 / 2	30 50 33	1 3 5	29 29 13	2,7 2,7 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	10 10 3	3 3 1	5,2 5,2 5,2	5,2 29 29	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-4,5 -4,8 -4,9	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 30,7	35,7 19,2 19,2	13,6 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	11 12 12	13 25 25	0,0 0,0 0,0	7 13 13	33 42 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 7,82	1 / 5	6 40 50	1 3 5	24 24 25	-2,7 -2,7 1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 3	1 1 1	6,4 6,4 6,4	6,4 24 24	24 24 24	0,0 0,0 0,0	3,2 2,6 2,0	0,0 0,0 0,0	28,3 19,5 19,5	36,3 25,0 25,0	11,2 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	6 5 4	9 11 8	0,0 0,0 0,0	11 16 16	50 53 0	8 8 8
12 13 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-7,2 3,5 -8,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 23 34	12 13 12	6 5 8	11,9 5,2 14,0	11,7 5,2 8,6	25 29 29	0,0 0,0 0,0	5,0 -5,8 -6,1	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	16 18 19	14 37 17	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8
13 15 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 25 29	-10,5 4,1 -10,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	35 26 35	13 12 13	9 5 9	15,5 4,0 15,7	8,4 6,5 10,3	25 25 29	0,0 0,0 0,0	9,0 8,0 -8,7	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	28 25 27	25 51 24	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 319 33	8 8 8
4 5 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-7,7 -3,2 -8,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 23 33	12 11 12	7 4 7	12,5 5,2 14,2	12,2 5,2 11,8	25 29 29	0,0 0,0 0,0	4,6 -4,8 -4,9	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	14 15 15	13 31 14	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8
5 6 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 25 29	-9,6 3,7 -11,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 33 36	14 13 14	9 5 10	13,9 5,0 15,3	7,0 5,2 7,7	25 29 29	0,0 0,0 0,0	7,2 -6,9 -7,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	23 22 24	20 44 21	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 480 33	8 8 8
5 13 2.5	7,82 7,82		32 70 33	1 3 5	18 22 6	-3,1 2,4 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 6 12	2 2 4	7,3 4,0 7,3	7,3 6 7,3	18 6 4	0,0 0,0 0,0	4,7 -4,8 -5,5	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	9 9 10	7 18 8	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 295 33	8 8 8
60 50 2.5	7,82 7,82	1 / 4	30 50 33	1 3 5	28 28 8																						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																													
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area sup	cmq inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi				
17 2.5	7,82		60 33	3 5	18 6	4,6 -10,8	0,0 0,0	0,0 0,0	23 31	12 14	4 8	4,0 15,2	7,3 7,6	6 6	0,0 0,0	-7,8 -8,6	0,0 0,0	44,3 69,7	22,7 35,7	10,8 16,9	0,0 0,0	16 18	34 24	0,0 0,0	11 7	578 33	8 8		
17 28 2.5	7,82 7,82		40 60 33	1 3 5	13 9 9	-6,0 2,3 -6,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 23	15 7 16	6 2 6	7,3 4,0 7,3	4,0 6,3 9	11 9 7	0,0 0,0 0,0	7,2 -6,2 -7,3	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	15 13 15	20 27 20	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 349 33	8 8 8		
28 32 2.5	7,82 7,82		40 60 33	1 3 5	34 34 22	-6,3 2,4 -5,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 22	16 7 16	6 2 5	7,3 4,0 6,3	4,0 6,3 4,0	34 34 22	0,0 0,0 0,0	7,3 6,3 -6,8	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	15 13 14	21 28 19	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 299 66	8 8 8		
1 7 2.5	7,82 7,82		40 60 33	1 3 5	13 9 9	-5,9 3,1 -9,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 21 29	13 9 15	5 3 8	8,5 4,0 12,8	6,3 9	13 9 9	0,0 0,0 0,0	7,4 -8,2 -9,4	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	15 17 20	21 36 26	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 285 33	8 8 8		
7 16 2.5	7,82 7,82		40 60 33	1 3 5	13 13 9	-14,0 6,3 -14,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 26 33	14 12 14	9 5 9	19,1 4,8 19,1	9,5 9,8 9,6	13 9 9	0,0 0,0 0,0	11,8 -10,6 -11,9	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	25 22 25	33 47 33	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 566 33	8 8 8		
16 25 2.5	7,82 7,82		40 60 33	1 3 5	13 9 9	-9,1 2,7 -7,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 21 26	15 8 15	7 3 7	11,7 4,0 9,0	5,8 6,3 4,5	13 13 9	0,0 0,0 0,0	8,7 7,6 -8,3	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	18 16 17	24 33 23	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 351 33	8 8 8		
25 29 2.5	7,82 7,82		40 60 33	1 3 5	13 13 9	-9,0 3,9 -7,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 21 28	14 11 13	7 4 6	11,8 4,0 11,2	6,3 9	13 13 9	0,0 0,0 0,0	9,3 8,2 -8,3	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	19 17 17	26 36 23	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 322 33	8 8 8		
2 8 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-8,2 7,3 -14,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 24	10 9 13	3 3 5	9,5 9,5 12,7	9,5 9,5 9,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	11,7 -11,0 -13,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	15 14 17	32 30 36	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 252 50	8 8 8		
1 2 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-7,4 2,9 -8,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 21 32	12 13 12	7 4 7	12,2 4,2 13,7	12,1 4,2 10,8	25 29 29	0,0 0,0 0,0	3,6 -3,9 -4,1	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	11 12 13	10 25 11	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 411 33	8 8 8		
9 21 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-29,1 11,9 -27,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 24 31	15 12 15	8 4 8	22,4 5,6 21,6	11,2 11,5 10,8	13 13 9	0,0 0,0 0,0	19,1 16,9 -18,6	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	25 22 24	52 46 51	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 602 50	8 8 8		
2 3 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 25 29	-8,7 3,2 -8,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32 23 32	12 11 12	7 4 7	14,7 4,0 14,5	14,0 5,2 14,1	25 25 29	0,0 0,0 0,0	5,4 5,2 -5,3	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	17 16 17	15 34 15	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 285 33	8 8 8		
22 30 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 9 9	-12,8 7,5 -19,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 26	12 9 16	4 3 6	11,8 9,5 13,6	9,5 9,5 6,8	13 9 9	0,0 0,0 0,0	9,8 -13,4 -15,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	13 18 21	27 37 43	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 283 50	8 8 8		
30 40 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-21,2 14,7 -27,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 26 31	13 13 14	6 5 8	18,7 5,7 22,8	9,3 13,3 11,4	13 9 9	0,0 0,0 0,0	20,8 -19,0 -22,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	27 25 29	57 52 61	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 575 50	8 8 8		
40 47 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 13	-19,7 6,1 5,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 22 21	15 7 6	6 2 2	14,9 4,0 9,5	7,5 9,5 9,5	13 13 9	0,0 0,0 0,0	17,7 14,4 -10,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 19 14	49 40 29	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 297 50	8 8 8		
3 10 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-6,3 5,7 -12,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	8 7 14	2 2 4	9,5 9,5 10,5	9,5 9,5 9,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	10,0 -9,7 -11,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	13 13 15	28 27 32	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 252 50	8 8 8		
11 23 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-26,0 10,8 -25,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 23 29	15 12 16	8 4 7	20,2 5,1 18,7	10,1 10,5 9,5	13 13 9	0,0 0,0 0,0	17,5 15,4 -17,2	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 20 23	48 42 47	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 602 50	8 8 8		
24 31 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 9 9	-12,9 6,1 -16,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 24	13 7 15	4 2 5	11,6 9,5 12,6	9,5 9,5 9,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	11,0 -11,5 -13,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	14 15 18	30 32 38	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 273 50	8 8 8		
31 41 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-20,3 10,6 -22,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 23 29	14 12 15	6 4 7	16,5 4,4 17,5	8,3 10,5 8,8	13 9 9	0,0 0,0 0,0	17,4 -15,2 -17,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 20 23	48 42 49	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 565 50	8 8 8		
41 48 2.5	7,82 7,82		41 60 50	1 3 5	29 13 13	-15,2 5,1 4,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 22 21	17 6 5	6 2 1	10,5 4,0 9,5	5,3 9,5 9,5	29 29 25	0,0 0,0 0,0	14,1 11,4 -8,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	18 15 11	39 31 24	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 297 50	8 8 8		
3 4 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-7,6 2,8 -7,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 21 31	12 12 12	7 4 7	12,3 4,0 12,4	11,8 4,2 11,5	25 29 29	0,0 0,0 0,0	4,1 -4,1 -4,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	12 26 12	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 346 33	8 8 8		
26 22 2.5	7,82 7,82		30 50 33	1 3 5	25 29 29	-9,4 4,7 -8,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 24 30	12 11 11	6 5 6	15,7 7,4 14,1	15,6 7,7 12,3	25 29 29	0,0 0,0 0,0	6,4 -6,5 -6,7	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	16 16 17	18 34 19	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 224 33	8 8 8		
22 24 2.5	7,82 7,82		30 50 33	1 3 5	34 22 22	-4,2 1,6 -3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 23	13 6 12	5 2 4	6,2 5,2 6,2	5,2 5,2 5,2	34 34 22	0,0 0,0 0,0	2													

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
30 31 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	34 22 22	-4,7 2,1 -4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 21 26	11 9 11	5 3 5	7,7 4,2 7,2	7,5 4,2 6,4	34 22 22	0,0 0,0 0,0	2,8 -2,9 -3,0	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	9 9 9	8 19 8	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 293 33	8 8 8
31 32 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-2,8 1,5 -4,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 26	13 7 11	4 2 5	4,2 4,2 6,7	4,2 4,2 5,2	34 22 22	0,0 0,0 0,0	2,0 -1,9 -2,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	6 6 7	6 12 6	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 333 66	8 8 8
53 46 2.5	7,82 7,82		48 70 50	1 3 5	9 9 9	3,2 -26,6 -36,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 31 33	3 13 13	1 7 8	5,6 23,6 32,7	11,1 5,9 16,4	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-12,4 -14,5 -16,2	-2,7 -2,7 -2,7	91,8 30,3 91,8	89,3 42,1 89,3	14,2 12,8 14,2	3,1 3,1 3,1	33 35 37	29 56 35	8,2 8,2 8,2	11 19 11	50 135 100	8 8 8
46 47 2.5	7,82 7,82		48 70 50	1 3 5	13 13 9	-19,2 4,3 -7,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 22 21	16 4 7	6 1 2	13,5 4,0 11,1	6,8 11,1 11,1	13 9 9	0,0 0,0 0,0	9,1 7,4 -5,9	0,0 0,0 0,0	52,3 30,3 52,3	72,7 42,1 72,7	22,1 12,8 22,1	0,0 0,0 0,0	10 8 7	13 18 8	0,0 0,0 0,0	11 19 11	100 529 50	8 8 8
47 48 2.5	7,82 7,82		32 70 33	1 3 5	15 15 3	-3,7 1,3 -3,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 3 9	3 1 3	7,3 4,0 7,3	7,3 7,3 7,3	15 15 3	0,0 0,0 0,0	3,5 3,1 -3,2	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	6 6 6	5 12 5	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 285 33	8 8 8
48 49 2.5	7,82 7,82		32 70 33	1 3 5	15 15 3	-4,7 1,7 -5,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	12 4 12	4 1 4	7,3 4,0 8,3	7,3 7,3 7,3	15 3 3	0,0 0,0 0,0	4,0 -3,9 -4,4	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	7 7 8	6 15 6	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 314 33	8 8 8
55 35 2.5	7,82 7,82	1 / 4	42 100 50	1 3 5	31 31 31	-1,0 -1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 21	1 0 1	0 0 0	15,9 15,9 15,9	7,9 4,0 7,9	23 23 23	0,0 0,0 0,0	-2,7 -3,3 -3,4	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 64,6	72,7 61,5 61,5	32,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	2 3 3	4 5 6	0,0 0,0 0,0	11 13 13	50 14 0	8 8 8
35 56 2.5	7,82 7,82		42 100 50	1 3 5	13 13 13	-33,3 15,8 18,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 22 22	16 11 13	7 4 4	24,1 6,0 7,9	12,0 15,9 15,9	13 13 9	0,0 0,0 0,0	24,6 21,5 -9,5	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 76,4	72,7 61,5 72,7	32,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	19 17 7	34 35 13	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 363 50	8 8 8
32 36 2.5	7,82 7,82	1 / 2	43 100 33	1 3 5	13 13 9	-6,6 -5,7 1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	12 10 3	4 3 1	10,5 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	8,1 5,9 4,4	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 64,6	71,4 38,5 38,5	30,2 16,3 16,3	0,0 0,0 0,0	10 7 6	11 15 12	0,0 0,0 0,0	7 13 13	66 46 0	8 8 8
36 38 2.5	7,82 7,82		43 100 33	1 3 5	6 18 18	-3,2 1,3 -2,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 2 5	2 1 2	10,5 4,0 10,5	10,5 10,5 10,5	6 6 16	0,0 0,0 0,0	5,3 4,2 -5,2	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	7 5 7	7 11 7	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 174 33	8 8 8
38 42 2.5	7,82 7,82		43 100 33	1 3 5	13 9 9	-4,2 -2,4 -6,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 4 11	2 1 3	10,5 10,5 10,5	10,5 9 9	13 9 9	0,0 0,0 0,0	5,5 -6,0 -7,2	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	7 8 9	8 16 10	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 155 33	8 8 8
42 49 2.5	7,82 7,82		43 100 33	1 3 5	28 25 13	-7,3 4,3 -5,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 21	13 8 10	4 3 3	10,5 4,0 10,5	5,2 10,5 5,2	27 29 23	0,0 0,0 0,0	9,5 8,1 -8,5	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	12 10 11	13 21 12	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 356 33	8 8 8
40 41 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	31 31 19	-2,3 0,7 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	10 3 9	3 1 3	4,2 4,0 4,2	4,2 4,2 4,2	31 31 19	0,0 0,0 0,0	1,6 1,5 -1,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	5 5 5	4 10 4	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 305 33	8 8 8
41 42 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	31 31 19	-1,9 0,8 -2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 4 10	3 1 3	4,2 4,2 4,2	4,2 19 19	31 19 19	0,0 0,0 0,0	1,4 -1,3 -1,4	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	4 4 4	4 8 4	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 369 33	8 8 8
42 43 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	3 3 3	5,1 5,1 -3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 27 26	12 12 11	6 6 5	7,1 7,1 6,7	8,1 8,1 5,3	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-13,3 -13,4 -13,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	42 42 42	37 85 38	0,0 0,0 0,0	7 12 7	33 1 33	8 8 8
56 45 2.5	7,82 7,82		42 100 50	1 3 5	13 9 9	17,7 -26,4 -36,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 24 28	13 15 15	4 5 7	7,9 20,4 28,1	15,9 15,9 15,9	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-13,2 -21,5 -24,6	0,0 0,0 0,0	76,4 64,6 76,4	72,7 61,5 72,7	32,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	10 17 19	18 35 34	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 143 50	8 8 8
56 40 2.5	7,82 7,82		31 40 33	1 3 5	31 19 19	-1,0 0,9 -2,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 11	1 1 3	4,2 4,0 4,2	4,2 19 19	31 19 19	0,0 0,0 0,0	1,1 -1,4 -1,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	3 4 5	3 9 4	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 626 33	8 8 8
34 53 2.5	7,82 7,82		46 50 50	1 3 5	13 9 9	-28,4 19,4 -2,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	34 31 21	14 13 4	8 7 1	24,6 6,2 7,9	12,3 17,4 4,4	13 13 9	0,0 0,0 0,0	16,7 15,2 -11,6	0,0 0,0 0,0	36,3 30,7 36,3	36,3 30,7 36,3	14,8 12,5 14,8	0,0 0,0 0,0	26 24 18	46 49 32	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 801 50	8 8 8
15 14 2.5	12,02 12,02	1 / 2	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-4,0 -3,2 2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 23 21	12 12 10	5 4 3	6,5 5,2 4,2	4,2 4,2 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	5,4 5,4 5,0	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	17 17 16	34 34 32	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8
25 26 2.5	12,02 12,02	1 / 2	30 50 33	1 3 5	25 25 25	1,9 -1,6 -2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 6 7	2 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 25 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-3,0 -3,5 -3,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	8 9 9	16 18 18	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8
21 22 2.5	12,02 12,02	1 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 9	-19,7 -19,7 2,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	27 27 21	14 14 3	6 6 1	15,8 15,8 9,5	9,5 9,5 9,5	9 9 9	0,0 0,0 0,0	20,0 19,9 19,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	26 26 25	55 55 52	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
23 24 2.5	12,02 12,02	1 / 2	41 60 50	1 3 5	9 9 28																						

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																												
Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final t	T r a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE													
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi				
9 2.5	12,02 /	2 2	60 50	3 5	9 13	-9,7 -3,8	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	12 5	4 1	9,5 9,5	9,5 9,5	9 13	0,0 0,0	9,2 -8,5	0,0 0,0	44,3 44,3	36,3 36,3	18,4 18,4	0,0 0,0	12 11	25 23	0,0 0,0	11 11	115 0	8 8	
27 28 2.5	12,02 12,02 /	1 50 2	30 33	1 5	22 22	-5,2 -3,9 2,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	25 23 21	12 12 10	5 4 3	8,1 6,2 5,2	7,2 5,2 5,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	6,7 6,7 6,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	17 17 15	35 35 32	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8	
49 50 2.5	12,02 12,02 /	1 70 4	32 33	1 5	15 15	4,0 4,0 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	10 10 3	3 3 1	7,3 7,3 7,3	7,3 7,3 4,0	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-6,8 -7,3 -7,3	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	12 13 13	26 28 28	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8	
6 14 2.5	12,02 12,02 /	31 40 33	1 34 5	3 22 22	-1,3 0,6 -1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 3 7	2 1 2	4,2 4,0 4,2	4,2 4,2 4,2	34 22 6	0,0 0,0 0,0	1,2 -1,1 -1,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,4 0,0	4 4 4	3 7 3	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 310 33	8 8 8	
45 46 2.5	12,78 12,78 /	53 100 40	1 3 5	9 9	-7,8 -23,8 -27,9	-3,7 -4,3 -4,3	-6,1 -6,1 -6,1	23 30 32	8 14 14	3 7 8	3 4 7	12,7 24,7 30,7	12,7 12,4 15,4	7 7 9	1,5 1,5 1,5	-15,1 -18,6 -20,5	0,0 0,0 0,0	105,0 64,6 105,0	77,9 47,9 77,9	34,2 21,0 34,2	0,0 0,0 0,0	16 20 22	19 39 26	0,0 0,0 0,0	8 13 8	40 73 40	8 8 8	
55 29 2.5	12,78 12,78 /	30 50 33	1 3 5	25 34 9	-2,4 -1,5 2,4	5,4 3,2 -4,2	-1,7 0,2 -5,2	23 21 27	8 6 6	3 2 3	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	9 9 9	7,2 7,2 7,2	3,1 2,9 2,6	0,0 0,0 0,0	42,6 42,6 42,6	40,4 40,4 40,4	5,6 5,6 5,6	0,0 0,0 0,0	24 24 23	13 23 13	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 84 33	8 8 8		
50 44 2.5	12,02 12,02 /	1 40 50	6 3 5	22 25	-1,4 1,7 1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 3	1 1 1	6,4 6,4 6,4	6,4 6,4 6,4	8 8 8	0,0 0,0 0,0	2,2 1,9 1,6	0,0 0,0 0,0	28,3 19,5 19,5	36,3 25,0 25,0	11,2 7,7 7,7	0,0 0,4 0,0	4 4 3	6 8 7	0,0 0,0 0,0	11 16 16	50 53 0	8 8 8		
12 13 2.5	12,02 12,02 /	31 40 33	1 3 5	29 29	6,4 2,9 -6,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 21 30	11 13 12	6 4 7	10,4 4,2 10,6	10,8 7,2 4,2	25 29 29	0,0 0,0 0,0	3,3 -4,1 -4,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	10 13 13	9 26 12	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8		
13 15 2.5	12,02 12,02 /	31 40 33	1 3 5	25 25	-8,6 3,9 -9,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 26 34	12 11 12	8 5 8	13,6 4,0 14,7	8,1 6,5 10,7	25 25 29	0,0 0,0 0,0	7,2 6,5 -7,1	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	23 21 22	20 42 20	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 319 33	8 8 8		
4 5 2.5	12,02 12,02 /	31 40 33	1 3 5	25 29	-6,2 -2,8 -7,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 12 12	11 12 7	6 4 7	10,6 4,2 11,5	10,3 4,0 8,7	25 29 29	0,0 0,0 0,0	3,7 -4,1 -4,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	11 13 13	10 26 12	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 298 33	8 8 8		
5 6 2.5	12,02 12,02 /	31 40 33	1 3 5	25 29	-8,7 3,8 -10,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	33 23 35	14 14 10	9 5 10	12,0 4,0 14,9	6,0 5,2 7,5	25 29 29	0,0 0,0 0,0	6,8 -6,6 -7,2	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	21 21 23	19 42 20	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 480 33	8 8 8		
5 13 2.5	12,02 12,02 /	32 70 33	1 3 5	18 6	-2,2 2,7 -3,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 7 8	2 2 3	7,3 4,0 7,3	7,3 7,3 4	18 6 4	0,0 0,0 0,0	4,4 -4,3 -5,0	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	8 8 9	6 16 7	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 295 33	8 8 8		
60 50 2.5	12,02 12,02 /	1 50 4	30 33	1 5	12 6	-2,5 -2,2 0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 8 3	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	28 12 12	0,0 0,0 0,0	3,0 2,5 1,6	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 30,7	35,7 19,2 19,2	13,6 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	8 6 4	8 13 9	0,0 0,0 0,0	7 13 13	33 76 0	8 8 8		
4 12 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	18 6	-2,8 3,0 -7,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 26	8 9 14	3 3 6	6,3 4,0 9,8	6,3 4,9 6,9	16 6 6	0,0 0,0 0,0	6,0 -7,4 -8,8	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	13 15 18	17 33 25	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 295 33	8 8 8		
12 17 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	18 18	-9,7 4,8 -9,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 23 29	15 12 15	8 4 8	12,6 4,0 12,1	6,3 7,3 6,0	16 18 4	0,0 0,0 0,0	8,2 7,4 -8,0	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	17 15 17	23 32 22	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 578 33	8 8 8		
17 28 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	13 29	-5,6 1,5 -4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	23 21 21	14 4 13	5 1 4	7,3 4,0 6,3	4,0 6,3 4,0	13 11 9	0,0 0,0 0,0	5,7 4,9 -5,1	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	12 10 11	16 22 14	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 349 33	8 8 8		
28 32 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	34 34	-5,0 1,8 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 21	15 5 14	5 2 4	6,3 4,0 6,3	4,0 6,3 6,3	34 34 22	0,0 0,0 0,0	5,6 4,8 -5,4	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	12 10 11	16 21 15	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 332 33	8 8 8		
1 7 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	13 9	-4,0 2,3 -7,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 26	12 7 15	4 2 6	6,3 4,0 9,5	6,3 6,3 6,3	13 9 9	0,0 0,0 0,0	5,4 -6,3 -7,2	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	11 13 15	15 28 20	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 285 33	8 8 8		
7 16 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	13 13	-10,4 4,9 -10,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 23 30	15 12 15	8 5 8	13,1 4,0 13,0	6,5 7,3 6,5	13 13 9	0,0 0,0 0,0	8,9 8,0 -8,9	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	19 17 19	25 35 25	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 566 33	8 8 8		
16 25 2.5	12,02 12,02 /	40 60 33	1 3 5	13 9	-6,8 2,0 -5,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	25 21 22	15 6 16	6 2 5	8,4 4,0 6,3	4,2 6,3 4,0	13 13 9	0,0 0,0 0,0	6,5 5,6 -6,2	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	14 12 13	18 25 17	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 351 33	8 8 8		
25 29 2.5	12,02 12,78 /	40 60 33	1 3 5	13 13	-6,8 2,8 -6,2	1,5 0,5 3,9	-0,2 0,8 -9,4	25 20 27	14 9 13	6 3 6	9,3 6,3 7,3	6,3 6,3 6,3	13 13 9	0,7 0,7 -1,7	7,0 6,2 -6,4	0,0 0,0 0,0	69,7 44,3 69,7	35,7 22,7 35,7	16,9 10,8 16,9	0,0 0,0 0,0	17 16 17	20 27 18	0,0 0,0 0,0	7 11 7	33 329 33	8 8 8		
2 8 2.5	12,02 12,02 /	41 60 50	1 3 5	13 13	-5,3 7,5 -13,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 23	6 9 13	2 3 5	9,5 9,5 11,9	9,5 9,5 9,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	10,4 -10,2 -12,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3										

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cis	Coe Sta	ALon cmq				
2 3 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	25 25 29	-7,6 2,7 -7,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	31 21 12	12 4 6	7 4 11	12,2 4,0 9,6	11,3 4,2 11,6	25 25 29	0,0 0,0 0,0	4,7 4,6 -4,5	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	15 14 14	13 29 13	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 285 33	8 8 8
22 30 2.5	12,02 12,78		41 60 50	1 3 5	13 9 9	-13,7 7,1 -13,4	0,0 0,2 0,0	-22,8 -13,4 -11,5	29 30 26	11 5 13	5 3 5	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 4,8	13 9 9	0,1 0,1 0,1	10,5 -10,9 -13,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	13 13 16	29 30 36	0,0 0,0 0,0	11 11 12	50 290 50	8 8 8
30 64 2.5	12,78 12,78		50 30 109	1 3 5	29 28 28	-13,2 16,4 16,4	-1,7 0,7 1,5	-17,9 -17,2 -17,2	38 34 34	3 5 5	2 3 3	10,4 5,2 5,2	7,3 10,4 10,4	13 0 13	-0,5 0,0 -0,5	19,9 0,0 14,2	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	76,6 41,8 76,6	16,9 9,2 16,9	0,0 0,0 0,0	23 0 16	26 0 19	0,0 0,0 0,0	12 22 12	109 0 109	8 8 8
40 47 2.5	12,78 12,78		50 30 109	1 3 5	6 6 13	-20,0 -14,5 6,0	-0,4 0,1 -0,3	-1,3 -1,3 -0,3	23 22 21	9 7 3	3 2 1	10,4 5,2 10,4	5,7 10,4 10,4	13 9 13	0,1 0,1 -0,2	15,6 9,9 -6,9	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	76,6 41,8 76,6	16,9 9,2 16,9	0,0 0,0 0,0	18 11 8	20 24 9	0,0 0,0 0,0	12 22 12	109 179 109	8 8 8
3 10 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-4,1 6,2 -11,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	5 7 13	1 2 4	9,5 9,5 10,5	9,5 9,5 9,5	13 9 9	0,0 0,0 0,0	9,0 -9,1 -11,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	12 12 14	25 25 30	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 252 50	8 8 8
11 23 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	15 15 3	-24,8 11,0 -23,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 22 29	16 13 15	7 4 7	18,7 4,7 18,1	9,5 9,5 9,5	15 15 3	0,0 0,0 0,0	16,8 14,8 -16,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	22 19 22	46 41 45	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 602 50	8 8 8
24 31 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	13 9 9	-11,0 5,8 -16,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 25	12 7 16	4 2 6	10,5 9,5 12,4	9,5 9,5 6,2	13 9 9	0,0 0,0 0,0	8,9 -11,5 -13,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	12 15 18	25 32 38	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 273 50	8 8 8
31 63 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	13 13 9	-20,0 -14,6 9,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	28 24 22	14 15 11	6 5 4	16,5 11,5 4,8	8,2 15,0 9,5	15 15 15	0,0 0,0 0,0	17,8 15,7 11,3	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 21 15	49 43 31	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 107 50	8 8 8
41 48 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	29 29 13	-15,1 -4,1 3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 21 21	15 5 4	5 1 1	11,8 9,5 9,5	5,9 9,5 9,5	13 13 9	0,0 0,0 0,0	12,3 10,1 -5,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	16 13 8	34 28 16	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 297 50	8 8 8
3 4 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	25 29 29	-6,5 2,4 -6,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 21 30	12 11 11	6 3 6	11,0 4,0 10,8	10,3 4,2 10,1	25 25 29	0,0 0,0 0,0	3,6 3,5 -3,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	11 11 11	10 22 10	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 346 33	8 8 8
26 22 2.5	12,02 12,02		30 50 33	1 3 5	25 29 29	-8,8 4,5 -6,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	30 24 28	11 11 11	6 4 6	14,9 7,4 11,2	14,6 7,5 10,6	25 29 29	0,0 0,0 0,0	5,7 -5,7 -5,8	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	14 14 15	16 29 16	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 224 33	8 8 8
22 24 2.5	12,02 12,02		30 50 33	1 3 5	34 22 22	-2,6 1,1 -2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 4 8	3 1 3	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 34	33 0 22	0,0 0,0 0,0	1,8 1,7 -1,8	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	5 4 4	5 9 5	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 335 33	8 8 8
24 27 2.5	12,02 12,02		30 50 33	1 3 5	22 22 22	7,4 -5,7 -10,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	29 26 33	12 12 12	6 5 7	11,8 9,0 18,1	12,1 8,7 16,0	34 22 22	0,0 0,0 0,0	7,6 -8,2 -8,3	0,0 0,0 0,0	57,1 30,7 57,1	35,7 19,2 35,7	13,6 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	19 21 21	21 43 23	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 165 33	8 8 8
29 30 2.5	12,78 12,78		49 40 109	1 3 5	22 34 34	5,1 8,6 8,6	-2,1 -0,2 -0,1	-4,7 0,5 0,5	31 20 20	1 3 3	1 1 1	13,9 13,9 13,9	13,9 33 21	33 22 21	0,0 -0,7 -0,7	5,0 -3,9 -5,1	0,0 0,0 0,0	26,0 19,5 26,0	76,6 57,4 76,6	25,1 18,8 25,1	0,0 0,0 0,0	4 4 5	7 7 7	0,0 0,0 0,0	12 16 12	109 281 109	8 8 8
30 31 2.5	12,78 12,02		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-2,6 1,0 -2,6	0,6 -0,2 -0,8	0,3 0,1 -5,0	21 21 26	12 4 9	4 1 4	4,2 4,0 4,2	4,2 4,2 22	34 22 22	0,3 0,4 0,4	1,8 -1,7 -1,9	0,0 0,0 0,0	33,4 19,5 33,4	32,5 15,6 32,5	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	7 7 7	5 11 5	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 300 33	8 8 8
31 32 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	34 34 22	-2,2 1,4 -3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 24	10 6 13	3 2 5	4,2 4,2 5,3	4,2 4,2 4,2	34 22 22	0,0 0,0 0,0	1,7 -1,9 -2,0	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	5 6 6	5 12 6	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 366 33	8 8 8
32 57 2.5	12,02 12,02		51 30 80	1 3 5	34 34 13	-5,4 -4,9 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	5 4 3	1 1 1	7,6 7,6 7,6	7,6 7,6 4,0	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-1,8 -2,6 -3,1	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	3 4 5	3 9 6	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 130 80	8 8 8
33 58 2.5	12,02 12,02		51 30 80	1 3 5	8 31 19	0,5 0,6 -2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 22	0 1 2	0 0 1	7,6 7,6 7,6	7,6 7,6 4,0	15 3 3	0,0 0,0 0,0	1,8 -1,5 -3,6	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	3 2 6	3 5 6	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 40 80	8 8 8
57 33 2.5	12,02 12,02		51 30 80	1 3 5	15 15 29	-3,2 -3,2 -1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 21	3 3 1	1 1 0	7,6 7,6 7,6	4,0 4,0 7,6	15 0 15	0,0 0,0 0,0	2,7 0,0 2,2	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	4 0 4	5 0 4	0,0 0,0 0,0	12 22 12	73 0 73	8 8 8
58 59 2.5	12,02 12,02		51 30 80	1 3 5	19 19 19	-2,0 -2,0 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 21	2 2 2	1 0 0	7,6 7,6 7,6	4,0 7,6 7,6	31 31 3	0,0 0,0 0,0	2,6 1,1 -1,6	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	55,3 30,2 55,3	12,0 6,5 12,0	0,0 0,0 0,0	4 2 3	5 4 3	0,0 0,0 0,0	12 22 12	80 40 80	8 8 8
53 46 2.5	12,78 12,78		48 70 50	1 3 5	9 9 9	1,9 -15,6 -21,3	-2,2 4,4 5,5	-0,3 -0,3 -0,3	22 25 28	2 12 13	1 5 6	5,6 14,7 18,9	11,1 7,4 9,5	3 7 3	-3,0 -2,7 -3,0	-7,2 -8,9 -9,3	0,0 0,0 0,0	91,9 30,3 91,9	89,3 42,1 89,3	14,2 12,8 14,2	0,0 0,0 0,0	11 13 14	10 21 13	0,0 0,0 0,0	11 19 11	50 185 50	8 8 8
59 44 2.5	12,02 12,02																										

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																													
Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final t	T a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi					
48 2.5	12,02		70 33	3 5	3 3	0,8 -2,3	-0,7 -1,2	6,9 6,7	7 16	4 8	0 2	7,3 7,3	7,3 7,3	3 3	0,3 0,3	-1,7 -1,9	0,0 0,0	30,3 60,6	26,3 55,8	7,5 8,3	0,0 0,0	5 4	7 3	0,0 0,0	19 7	293 33	8 8		
48 49 2.5	12,02 12,02		32 70 70	1 3 3	15 3 3	-3,4 -1,4 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	9 4 12	3 1 4	7,3 7,3 7,3	7,3 7,3 7,3	15 3 3	0,0 0,0 0,0	2,6 -2,7 -2,9	0,0 0,0 0,0	60,6 30,3 60,6	55,8 26,3 55,8	8,3 7,5 8,3	0,0 0,0 0,0	5 5 5	4 10 4	0,0 0,0 0,0	7 19 7	33 314 33	8 8 8		
64 65 2.5	12,78 12,78		50 30 109	1 3 5	13 13 13	21,9 22,0 22,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	10 10 10	3 3 3	5,2 4,0 5,2	10,4 10,4 10,4	13 9 9	0,0 0,0 0,0	7,9 -3,8 -10,6	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	76,6 41,8 76,6	16,9 9,2 16,9	0,0 0,0 0,0	9 4 12	10 9 14	0,0 0,0 0,0	12 22 12	109 22 109	8 8 8		
55 35 2.5	12,78 12,78	1 / 4	53 100 40	1 3 5	13 25 25	0,1 -1,9 -1,9	0,2 -5,2 -5,2	2,0 -4,3 -4,3	69 30 30	0 1 1	0 1 1	12,7 12,7 12,7	12,7 6,4 6,4	3 9 9	-3,8 -2,9 -2,9	-3,7 -5,1 -5,2	0,0 0,0 0,0	107,5 64,6 64,6	99,8 47,9 47,9	16,1 21,0 21,0	0,0 0,0 0,0	7 8 8	5 11 11	0,0 0,0 0,0	8 13 13	40 24 0	8 8 8		
35 56 2.5	12,78 12,78		53 100 40	1 3 5	13 3 13	-28,7 14,9 18,9	6,7 1,6 -2,3	-4,5 -5,8 -4,5	32 27 29	13 12 12	8 5 6	32,4 8,9 11,1	16,2 17,8 22,2	11 13 29	1,9 1,9 2,3	20,9 18,9 1,2	0,0 0,0 0,0	105,0 64,6 108,4	77,9 47,9 100,6	34,2 21,0 16,1	0,0 0,0 0,0	23 21 3	27 39 2	0,0 0,0 0,0	8 13 8	40 383 40	8 8 8		
32 36 2.5	12,02 12,02		43 100 33	1 3 5	13 18 6	-5,9 2,1 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	10 4 8	3 1 3	10,5 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	11 11 7	0,0 0,0 0,0	8,1 6,6 -7,1	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	10 8 9	11 17 10	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 157 33	8 8 8		
36 38 2.5	12,02 12,02	1 / 2	43 100 33	1 3 5	6 6 18	-3,2 -2,4 1,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 4 3	2 1 1	10,5 10,5 5,2	10,5 10,5 10,5	6 6 18	0,0 0,0 0,0	5,9 4,6 -2,0	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 64,6	71,4 38,5 38,5	30,2 16,3 16,3	0,0 0,0 0,0	7 6 2	8 12 5	0,0 0,0 0,0	7 13 13	33 87 0	8 8 8		
38 42 2.5	12,02 12,02		43 100 33	1 3 5	12 9 9	-4,7 -2,0 -5,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 3 10	3 1 3	10,5 10,5 10,5	10,5 4,0 10,5	13 7 9	0,0 0,0 0,0	6,4 -6,3 -7,8	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	8 8 10	9 16 11	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 155 33	8 8 8		
42 49 2.5	12,02 12,02		43 100 33	1 3 5	28 13 8	-5,9 4,0 -3,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 21 21	10 7 6	3 2 2	10,5 4,0 10,5	5,2 10,5 5,2	12 12 24	0,0 0,0 0,0	7,9 6,8 -6,6	0,0 0,0 0,0	120,0 64,6 120,0	71,4 38,5 71,4	30,2 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	10 8 8	11 18 9	0,0 0,0 0,0	7 13 7	33 356 33	8 8 8		
40 41 2.5	12,78 12,02		31 40 33	1 3 5	31 31 19	-2,4 -0,8 -1,4	-0,6 -0,2 0,1	0,1 0,1 -1,1	21 11 23	11 4 6	3 1 2	4,2 4,2 4,2	4,2 4,2 4,2	31 31 19	-0,3 -0,3 0,0	1,5 1,4 -1,0	0,0 0,0 0,0	32,9 19,5 32,9	32,0 15,6 32,0	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	6 5 3	4 9 3	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 313 33	8 8 8		
41 42 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	31 31 19	-1,4 0,8 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 4 9	2 1 3	4,2 4,2 4,2	4,2 4,2 4,2	31 19 19	0,0 0,0 0,0	1,2 -1,2 -1,3	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	4 4 4	3 8 4	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 369 33	8 8 8		
42 43 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	3 3 3	3,9 3,9 -3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	26 26 23	11 11 11	5 5 4	5,2 5,2 5,2	6,8 6,8 4,2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-10,3 -10,3 -10,4	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	32 32 33	29 66 29	0,0 0,0 0,0	7 15 7	33 1 33	8 8 8		
56 45 2.5	12,78 12,78		53 100 40	1 3 5	13 13 13	18,9 17,5 7,1	-2,1 -2,1 -2,0	-4,4 -4,4 -4,4	28 27 23	13 13 7	6 6 3	10,5 9,7 12,7	21,1 19,3 12,7	9 9 7	0,6 0,6 0,6	-4,1 -11,5 -13,5	0,0 0,0 0,0	105,0 64,6 105,0	77,9 47,9 77,9	34,2 21,0 34,2	0,0 0,0 0,0	5 12 14	5 24 17	0,0 0,0 0,0	8 13 8	40 163 40	8 8 8		
56 40 2.5	12,78 12,78		31 40 33	1 3 5	19 34 3	0,6 0,8 -3,4	0,1 -0,1 -0,2	-1,6 0,4 -0,5	29 20 22	2 4 15	1 1 5	4,2 4,0 4,2	4,2 4,2 4,2	15 3 3	-0,1 0,0 0,0	0,7 -1,6 -1,7	0,0 0,0 0,0	33,0 19,5 33,0	32,1 15,6 32,1	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	2 5 5	2 10 5	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 626 33	8 8 8		
65 40 2.5	12,78 12,78		50 30 109	1 3 5	13 9 9	18,3 -30,9 -30,9	0,5 0,2 -0,2	0,5 -6,6 -6,6	22 23 24	9 13 13	3 4 4	5,2 10,4 10,4	10,4 10,4 8,2	7 0 9	0,2 0,0 0,2	-16,9 0,0 -22,7	0,0 0,0 0,0	18,6 10,2 18,6	76,6 41,8 76,6	16,9 9,2 16,9	0,0 0,0 0,0	19 0 26	22 0 30	0,0 0,0 0,0	12 22 12	109 0 109	8 8 8		
34 53 2.5	12,78 12,78		46 50 50	1 3 5	13 9 9	-14,7 12,4 -1,0	1,1 -0,5 -1,5	-2,2 -2,7 -2,7	27 27 34	14 12 1	6 5 0	12,3 5,8 7,9	6,1 11,5 7,9	11 13 9	0,3 0,3 0,3	9,6 8,7 -6,9	0,0 0,0 0,0	36,3 30,7 36,3	36,3 30,7 36,3	14,8 12,5 14,8	0,0 0,0 0,0	15 14 11	26 28 19	0,0 0,0 0,0	11 13 11	50 801 50	8 8 8		
61 41 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	13 9 9	10,5 -16,1 -21,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 23 29	13 16 15	4 5 7	4,8 11,8 17,1	9,5 9,5 8,6	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-11,0 -15,7 -17,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	14 21 23	30 43 49	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 118 50	8 8 8		
63 61 2.5	12,02 12,02		41 60 50	1 3 5	25 13 13	11,9 13,6 12,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	24 25 24	12 13 13	4 5 5	5,8 4,0 5,8	11,5 12,2 11,5	11 13 9	0,0 0,0 0,0	8,3 5,1 -8,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	11 7 11	23 14 22	0,0 0,0 0,0	11 11 11	50 140 50	8 8 8		
36 63 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	22 34 22	-3,1 1,1 0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 5 4	5 1 1	4,2 4,2 4,2	4,2 4,2 4,2	19 20 34	0,0 0,0 0,0	1,6 1,5 -0,8	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	5 5 2	5 10 2	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 437 33	8 8 8		
63 64 2.5	12,02 12,78		31 40 33	1 3 5	9 9 25	0,7 -16,1 -0,4	0,7 0,2 -0,5	-0,3 -0,1 0,0	22 21 21	3 1 2	1 4 0	4,0 4,0 4,2	4,2 4,2 4,2	11 7 13	0,4 0,3 0,4	0,6 -0,7 -0,8	0,0 0,0 0,0	32,9 19,5 32,9	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	3 3 4	2 5 2	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 341 33	8 8 8		
38 61 2.5	12,02 12,02		31 40 33	1 3 5	19 34 10	-3,1 1,0 0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	14 4 4	4 1 1	4,2 4,2 4,0	4,2 4,2 4,2	19 19 31	0,0 0,0 0,0	1,6 1,5 -0,6	0,0 0,0 0,0	32,8 19,5 32,8	31,9 15,6 31,9	4,2 4,5 4,2	0,0 0,0 0,0	5 5 2	5 10 2	0,0 0,0 0,0	7 16 7	33 436 33	8 8 8		
61 65 2.5	12,02 12,78		31 40 33	1 3 5	12 12 31	0,7 0,9 -0,5	-0,7 -0,2 0,5	-0,3 -0,1 0,0	21 21 21	3 4 2	1 1 1	4,0 4,0 4,2	4,2 4,2 4,0	7 16 12	-0,3 -0,3 -0,3	0,5 -0,8 -0,9	0,0												

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T r a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
6 14 2.5	3,62 3,62 /	3 4 5	30 50 33	1 35 5	25 25 34	0,2 0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 25	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-0,3 -0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	2 3 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 94 0	8 8 8
6 14 2.5	3,62 3,62 /	4 50 33	30 50 33	1 3 5	25 25 25	1,3 -1,4 -1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 5	1 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-2,8 -3,1 -3,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	7 8 8	14 16 16	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 94 0	8 8 8
25 26 2.5	3,62 3,62 /	2 50 33	30 50 33	1 3 5	29 25 25	-1,4 -1,8 -2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 6 8	2 2 3	5,2 5,2 5,2	5,2 29 5,2	29 29 25	0,0 0,0 0,0	3,2 3,2 -3,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	8 8 8	17 17 16	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 120 0	8 8 8
21 22 2.5	3,62 3,62 /	2 60 50	41 30 50	1 9 5	9 9 9	-3,0 4,1 4,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 5 5	1 1 1	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9	9 9 9	0,0 0,0 0,0	6,7 6,6 5,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	9 9 8	18 18 16	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
23 24 2.5	3,62 3,62 /	2 60 50	41 30 50	1 9 5	9 9 9	-2,7 3,4 3,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 4 4	1 1 1	9,5 9,5 9,5	9,5 9,5 9,5	25 25 25	0,0 0,0 0,0	5,2 5,2 4,3	0,8 0,8 0,8	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	1,7 1,7 1,7	14 14 13	19 19 16	4,9 4,9 4,9	11 11 11	0 115 0	8 8 8
10 11 2.5	3,62 3,62 /	2 60 50	41 30 50	1 18 5	15 15 15	3,1 -12,6 -12,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 22	4 15 15	1 5 5	9,5 9,5 9,5	9,5 15 4,8	15 0 15	0,0 0,0 0,0	-13,2 -14,1 -14,1	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	17 18 18	36 39 39	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
8 9 2.5	3,62 3,62 /	2 60 50	41 30 50	1 13 5	13 13 13	3,1 -13,4 -13,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 23 23	4 15 15	1 5 5	9,5 10,5 10,5	9,5 4,0 5,3	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-13,9 -14,7 -14,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	18 19 19	38 40 41	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
27 28 2.5	3,62 3,62 /	2 50 33	30 50 33	1 22 5	29 22 22	1,1 -1,0 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 3 5	1 1 2	5,2 5,2 5,2	5,2 22 22	22 22 22	0,0 0,0 0,0	-1,7 -2,2 -2,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	4 6 6	9 12 12	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8
49 50 2.5	3,62 3,62 /	2 50 33	30 50 33	1 15 5	15 15 15	1,2 1,2 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 3	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 15 15	15 0 15	0,0 0,0 0,0	-2,4 -2,7 -2,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 7 7	13 14 14	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	3,62 3,62 /	3 50 33	30 50 33	1 15 5	15 15 15	0,6 -0,8 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 3 3	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 15 15	15 0 15	0,0 0,0 0,0	-1,8 -2,1 -2,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	4 5 5	9 11 11	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	3,62 3,62 /	4 50 33	30 50 33	1 3 5	3 15 15	0,6 -1,1 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 4 4	1 1 1	4,0 5,2 5,2	5,2 15 15	15 0 15	0,0 0,0 0,0	-1,4 -1,7 -1,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	3 4 4	7 9 9	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
45 46 2.5	3,62 3,62 /	2 100 50	42 30 50	1 13 5	13 13 15	-4,6 -4,6 3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 2	1 1 1	15,9 15,9 15,9	15,9 13 13	13 0 13	0,0 0,0 0,0	7,8 7,7 6,4	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	6 6 5	13 13 10	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 107 0	8 8 8
17 28 2.5	3,62 3,62 /	2 60 4	40 30 33	1 13 5	29 13 22	-1,0 -0,8 0,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 2 2	1 1 1	6,3 6,3 4,0	4,0 22 6,3	21 22 29	0,0 0,0 0,0	1,7 1,7 1,2	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	4 4 3	8 7 5	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 104 0	8 8 8
17 28 2.5	3,62 3,62 /	3 60 4	40 30 33	1 29 5	29 29 29	-0,5 -0,4 0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	6,3 6,3 6,3	4,0 29 6,3	29 29 29	0,0 0,0 0,0	1,0 1,0 0,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	2 2 1	4 4 2	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 104 0	8 8 8
17 28 2.5	3,62 3,62 /	4 60 33	40 30 50	1 29 33	29 29 29	-1,5 1,3 1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 5	1 1 2	6,3 6,3 6,3	6,3 29 6,3	29 29 29	0,0 0,0 0,0	3,2 3,2 2,7	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	7 7 6	14 14 12	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 104 0	8 8 8
28 32 2.5	3,62 3,62 /	2 60 4	40 30 33	1 34 5	34 34 22	-0,4 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	6,3 6,3 6,3	6,3 34 34	34 34 22	0,0 0,0 0,0	1,0 1,0 -0,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	2 2 2	4 4 4	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 99 0	8 8 8
28 32 2.5	3,62 3,62 /	3 60 4	40 30 33	1 34 5	34 34 22	-0,4 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	6,3 6,3 6,3	6,3 34 34	34 34 22	0,0 0,0 0,0	0,9 0,9 -0,9	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	2 2 2	4 4 4	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 99 0	8 8 8
28 32 2.5	3,62 3,62 /	4 60 33	40 30 50	1 34 33	34 34 22	-2,1 -1,7 -2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 5 6	2 2 2	6,3 6,3 6,3	6,3 34 6,3	34 34 22	0,0 0,0 0,0	3,8 3,8 -3,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	22,7 22,7 22,7	10,8 10,8 10,8	0,0 0,0 0,0	8 8 8	17 17 17	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 99 0	8 8 8
1 7 2.5	3,62 3,62 /	2 50 4	30 50 33	1 15 5	15 15 9	-0,2 -0,2 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 0	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 15 5,2	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,5 0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 3 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
1 7 2.5	3,62 3,62 /	3 50 4	30 50 33	1 13 5	13 13 13	-0,3 -0,2 0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 13 11	13 0 11	0,0 0,0 0,0	0,8 0,7 0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 1	4 4 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
1 7 2.5	3,62 3,62 /	4 50 33	30 50 33	1 13 5	13 13 13	-1,3 1,6 1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 6 6	1 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 13 13	13 0 13	0,0 0,0 0,0	3,6 3,6 3,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 9 8	19 19 17	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
7 16																											

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																													
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	sf% 100	sc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi					
16 2.5	3,62 /	50 6	30 33	1 5	13 9	-0,1 -0,1	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	0 0	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	11 7	0,0 0,0	0,4 -0,3	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 2	2 2	0,0 0,0	13 13	105 0	8 8		
7 16 2.5	3,62 /	50 6	30 50	3 3	13 13	-0,3 -0,2	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	13 13	0,0 0,0	0,7 0,7	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	2 2	4 4	0,0 0,0	13 13	0 105	8 8		
7 16 2.5	3,62 /	50 6	30 50	3 3	13 13	-1,1 1,0	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	4 4	1 1	5,2 5,2	5,2 5,2	13 13	0,0 0,0	2,4 2,4	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	6 6	12 12	0,0 0,0	13 13	0 105	8 8		
16 25 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	9 9	0,4 0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	7 9	0,0 0,0	-0,5 -1,0	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 3	5 5	0,0 0,0	13 13	0 104	8 8		
16 25 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	3 9	0,2 -0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	3 3	0,0 0,0	-0,3 -0,7	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 2	2 4	0,0 0,0	13 13	0 104	8 8		
16 25 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	22 22	0,9 -0,8	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	3 3	1 1	5,2 5,2	5,2 5,2	22 22	0,0 0,0	-1,7 -2,1	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	4 5	9 11	0,0 0,0	13 13	0 104	8 8		
25 29 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	29 29	-0,4 -0,4	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	29 25	0,0 0,0	1,0 -0,8	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	3 2	5 4	0,0 0,0	13 13	0 97	8 8		
25 29 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	29 25	-0,5 -0,5	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	2 2	1 1	5,2 5,2	5,2 5,2	29 25	0,0 0,0	1,1 -1,1	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	3 3	6 6	0,0 0,0	13 13	0 97	8 8		
25 29 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	13 9	-1,0 -1,9	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	3 7	1 2	5,2 5,2	5,2 5,2	9 9	0,0 0,0	-2,8 -3,2	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	7 8	15 16	0,0 0,0	13 13	0 97	8 8		
52 55 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	29 29	0,7 0,7	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	3 2	1 1	5,2 5,2	5,2 5,2	29 29	0,0 0,0	-1,3 -1,6	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	3 4	7 9	0,0 0,0	13 13	0 87	8 8		
52 55 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	29 29	0,3 0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	29 29	0,0 0,0	-0,5 -0,8	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 2	3 4	0,0 0,0	13 13	0 87	8 8		
52 55 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	29 29	-0,2 0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	29 25	0,0 0,0	0,7 0,7	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	2 2	4 3	0,0 0,0	13 13	0 87	8 8		
53 46 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	13 9	-0,4 -0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	13 9	0,0 0,0	1,1 -1,0	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	3 2	6 5	0,0 0,0	13 13	0 77	8 8		
53 46 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	3 9	0,1 -0,4	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	0 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	13 9	0,0 0,0	0,6 -0,8	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	2 2	3 4	0,0 0,0	13 13	0 77	8 8		
53 46 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	9 25	-0,9 -0,9	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	3 3	1 1	5,2 5,2	5,2 5,2	25 29	0,0 0,0	2,3 2,2	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	6 6	12 10	0,0 0,0	13 13	0 77	8 8		
50 51 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	3 3	-0,1 -0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	0 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	15 3	0,0 0,0	0,3 -0,4	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 1	2 2	0,0 0,0	13 13	0 64	8 8		
50 51 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	9 28	-0,1 -0,2	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	0 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	24 28	0,0 0,0	0,3 -0,4	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 1	2 2	0,0 0,0	13 13	0 64	8 8		
50 51 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	28 28	0,1 -0,3	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	0 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	28 28	0,0 0,0	-0,6 -0,8	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 2	3 4	0,0 0,0	13 13	0 64	8 8		
46 47 2.5	3,62 /	50 6	30 33	1 5	3 3	0,4 0,4	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	2 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	15 3	0,0 0,0	0,7 -0,9	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	2 2	3 5	0,0 0,0	13 13	0 119	8 8		
46 47 2.5	3,62 /	50 6	30 33	1 5	31 3	-0,1 -0,1	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	15 3	0,0 0,0	0,4 -0,5	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 1	2 3	0,0 0,0	13 13	0 119	8 8		
46 47 2.5	3,62 /	50 6	30 33	1 5	3 3	-0,1 -0,2	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	0 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	15 3	0,0 0,0	0,3 -0,4	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 1	2 2	0,0 0,0	13 13	0 119	8 8		
46 47 2.5	3,62 /	50 6	30 33	1 5	15 15	-0,2 0,1	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 5,2	15 15	0,0 0,0	0,6 0,5	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 1	3 3	0,0 0,0	13 13	0 119	8 8		
46 47 2.5	3,62 /	50 6	30 33	1 5	15 15	-0,9 0,8	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	3 3	1 1	5,2 5,2	5,2 5,2	15 15	0,0 0,0	1,8 1,8	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	5 3	9 7	0,0 0,0	13 13	0 119	8 8		
47 48 2.5	3,62 /	50 4	30 33	1 5	3 3	0,2 -0,2	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	1 1	0 0	5,2 5,2	5,2 4,0	3 3	0,0 0,0	-0,4 -0,7	0,0 0,0	30,7 30,7	19,2 19,2	7,3 7,3	0,0 0,0	1 2	2 4	0,0 0,0	13 13	0 88	8 8		

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t'm)	M Eyd (t'm)	N Ed (t)	x/ /d	sf% 100	sc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t'm)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t'm)	TRld (t'm)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
47 48 2.5	3,62 3,62 /	3 4 4	30 50 33	1 50 33	15 15 15	-0,2 -0,2 0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 0	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 5,2	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,6 0,5 -0,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 3 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
47 48 2.5	3,62 3,62 /	4 50 4	30 50 33	1 3 5	15 15 15	-1,0 1,2 1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 4 4	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	15 15 15	0,0 0,0 0,0	2,7 2,7 2,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	7 7 6	14 14 12	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 88 0	8 8 8
48 49 2.5	3,62 3,62 /	2 50 4	30 50 33	1 3 5	3 3 3	0,2 -0,3 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 4,0	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-0,3 -0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	2 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 95 0	8 8 8
48 49 2.5	3,62 3,62 /	3 50 4	30 50 33	1 3 5	9 9 9	0,2 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 4,0	7 9 9	0,0 0,0 0,0	-0,4 -0,8 -0,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	2 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 95 0	8 8 8
48 49 2.5	3,62 3,62 /	4 50 4	30 50 33	1 3 5	15 3 3	-1,1 -1,4 -1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 5 5	1 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 5,2	3 3 3	0,0 0,0 0,0	-2,4 -2,8 -2,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	6 7 7	12 14 14	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 95 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 /	2 50 4	30 50 33	1 3 5	29 29 29	-0,3 -0,3 0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 29 5,2	29 29 25	0,0 0,0 0,0	0,9 0,9 -0,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 2	5 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 /	3 50 4	30 50 33	1 3 5	13 29 29	-0,2 0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	13 13 13	0,0 0,0 0,0	1,0 1,0 0,8	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	3 3 2	5 5 4	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
52 34 2.5	3,62 3,62 /	4 50 4	30 50 33	1 3 5	15 13 13	-0,6 1,5 1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 5 5	1 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	13 13 13	0,0 0,0 0,0	3,3 3,3 3,1	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	8 8 8	17 17 16	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 /	2 50 6	30 50 33	1 3 5	25 25 29	-0,3 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 25 5,2	25 25 29	0,0 0,0 0,0	0,6 0,6 -0,6	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	2 2 1	3 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 /	3 50 6	30 50 33	1 3 5	34 22 22	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	0 0 0	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 22 5,2	31 22 22	0,0 0,0 0,0	0,3 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	1 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 /	4 50 6	30 50 33	1 3 5	25 6 6	0,0 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	0 0 0	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 4,0	15 3 3	0,0 0,0 0,0	0,2 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	0 1 1	1 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 /	5 50 6	30 50 33	1 3 5	34 22 19	0,0 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	0 0 0	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 4,0	11 3 3	0,0 0,0 0,0	0,2 -0,3 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	0 1 1	1 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
14 19 2.5	3,62 3,62 /	6 50 6	30 50 33	1 3 5	24 8 8	0,2 -0,2 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 1 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 4,0	12 23 23	0,0 0,0 0,0	0,2 -0,6 -0,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 2 2	1 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 116 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 /	2 50 6	30 50 33	1 3 5	29 25 25	-0,2 0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 9 5,2	29 9 25	0,0 0,0 0,0	0,4 -0,5 -0,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	2 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 /	3 50 6	30 50 33	1 3 5	15 15 9	-0,2 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 9	11 11 9	0,0 0,0 0,0	0,4 0,4 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	2 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 /	4 50 6	30 50 33	1 3 5	15 15 3	-0,2 0,0 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 0	0 0 0	5,2 5,2 5,2	4,0 5,2 5,2	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,4 0,4 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	2 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 /	5 50 6	30 50 33	1 3 5	15 15 3	-0,2 0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 3	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,5 0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 2 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
34 53 2.5	3,62 3,62 /	6 50 6	30 50 33	1 3 5	15 15 3	-0,3 0,1 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 0 1	0 0 0	5,2 5,2 5,2	5,2 15 5,2	15 15 3	0,0 0,0 0,0	0,5 0,5 -0,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 1 1	3 3 3	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 150 0	8 8 8
55 29 2.5	3,62 3,62 /	2 50 2	30 50 33	1 3 5	17 25 25	-0,3 -1,3 -1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 5 5	0 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 4,0 5,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-1,9 -2,2 -2,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	5 5 5	10 11 11	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 75 0	8 8 8
32 36 2.5	3,62 3,62 /	2 100 2	43 100 33	1 3 5	34 9 9	1,6 -2,7 -3,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 5 6	1 1 2	10,5 10,5 10,5	10,5 25 10,5	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-2,5 -4,7 -5,7	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 120,0	38,5 38,5 71,4	16,3 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	3 6 7	7 12 8	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 79 33	8 8 8
15 14 2.5	7,82 7,82 /	2 40 2	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-1,8 -1,4 1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 6 6	3 2 2	4,2 4,2 4,2	4,2 29 4,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	2,8 2,8 2,4	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	9 9 8	18 18 16	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8
25 26 2.5	7,82 7,82 /	2 50 2	30 50 33	1 3 5	25 25 25																						

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
24 2.5	7,82 /	2 2	60 50	3 5	13 13	-6,8 -6,8	0,0 0,0	0,0 0,0	21 21	8 8	2 2	9,5 9,5	9,5 9,5	9 9	0,0 0,0	9,4 8,6	0,1 0,1	44,3 44,3	36,3 36,3	18,4 18,4	1,9 1,9	18 17	26 24	5,3 5,3	11 11	115 0	8 8
10 11 2.5	7,82 /	2 2	41 60 50	1 3 5	13 13 13	4,8 -15,5 -15,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 25 23	6 15 15	2 6 5	9,5 11,8 11,8	9,5 4,1 9,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-17,2 -18,0 -18,0	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	22 24 24	47 50 50	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
8 9 2.5	7,82 /	2 2	41 60 50	1 3 5	13 13 13	5,6 -17,5 -17,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 26 25	7 15 15	2 6 6	9,5 13,2 13,2	9,5 4,0 9,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-19,6 -20,4 -20,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	26 27 27	54 56 56	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
27 28 2.5	7,82 /	2 2	30 50 33	1 3 5	22 22 22	-2,3 -1,6 2,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 6 7	3 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	3,8 3,8 3,3	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	10 9 8	20 20 17	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8
49 50 2.5	7,82 /	2 4	32 70 33	1 3 5	15 15 15	1,0 -1,0 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 2 2	1 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 7,3 7,3	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-2,3 -2,7 -2,8	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	4 5 5	9 10 10	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	7,82 /	3 4	32 70 33	1 3 5	13 13 13	0,8 -1,1 -1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 3 3	1 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-2,4 -2,8 -2,8	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	4 5 5	9 11 11	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	7,82 /	4 4	32 70 33	1 3 5	13 29 29	1,1 -3,1 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 8 8	1 3 3	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-5,3 -5,7 -5,8	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	10 10 10	20 22 22	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
45 46 2.5	7,82 /	2 2	42 100 50	1 3 5	9 9 9	-8,2 -8,2 -6,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	6 6 5	2 2 1	15,9 15,9 15,9	7,9 4,0 7,9	25 25 25	0,0 0,0 0,0	8,0 7,9 7,0	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	6 6 5	13 13 11	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 77 0	8 8 8
55 29 2.5	7,82 /	2 2	30 50 33	1 3 5	29 29 29	-2,4 -4,6 -4,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 23 23	8 14 14	3 5 5	5,2 6,2 6,2	5,2 5,2 5,2	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-4,9 -5,2 -5,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 57,1	19,2 19,2 35,7	7,3 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	12 13 14	25 27 15	0,0 0,0 0,0	13 7	42 33	8 8 8
50 44 2.5	7,82 /	2 5	6 40 50	1 3 5	34 25 25	3,5 3,8 3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 7 7	2 2 2	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	8 8 24	0,0 0,0 0,0	2,2 2,2 1,0	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	4 4 2	9 9 4	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 /	3 5	6 40 50	1 3 5	24 24 24	4,2 4,2 3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 8 7	2 2 2	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	12 28 12	0,0 0,0 0,0	-1,0 -2,1 -2,2	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	2 4 4	4 9 9	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 /	4 5	6 40 50	1 3 5	24 24 24	2,8 2,8 2,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 5 4	2 2 1	4,0 4,0 6,4	6,4 6,4 6,4	13 13 29	0,0 0,0 0,0	-0,6 -1,8 -1,9	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	1 4 4	3 7 7	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	7,82 /	5 5	6 40 50	1 3 5	28 25 25	-2,8 -4,4 -4,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	5 8 8	2 2 2	6,4 6,4 6,4	4,0 4,0 4,0	9 9 9	0,0 0,0 0,0	-1,3 -1,9 -2,5	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 28,3	25,0 25,0 36,3	7,7 7,7 11,2	0,0 0,0 0,0	2 4 5	5 8 7	0,0 0,0 0,0	16 16 11	0 53 50	8 8 8
60 50 2.5	7,82 /	2 4	30 50 33	1 3 5	24 29 29	1,1 1,2 1,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 4	1 1 1	5,2 5,2 4,0	5,2 5,2 5,2	12 12 8	0,0 0,0 0,0	1,8 1,8 -0,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	5 4 1	10 9 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	7,82 /	3 4	30 50 33	1 3 5	13 29 12	1,3 1,3 1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 4	1 1 1	4,0 4,0 4,0	5,2 5,2 5,2	12 24 8	0,0 0,0 0,0	0,6 -1,6 -1,7	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 4 4	3 8 9	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	7,82 /	4 4	30 50 33	1 3 5	28 28 28	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 3	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	27 25 23	0,0 0,0 0,0	0,8 -0,8 -1,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 57,1	19,2 19,2 35,7	7,3 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	2 2 3	4 4 4	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 76 33	8 8 8
55 35 2.5	7,82 /	2 4	42 100 50	1 3 5	31 31 31	-4,1 -4,9 -4,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 22 21	3 4 4	1 1 1	15,9 15,9 15,9	15,9 13 13	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-4,2 -7,1 -7,2	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	3 6 6	7 12 12	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 64 0	8 8 8
55 35 2.5	7,82 /	3 4	42 100 50	1 3 5	31 31 31	-9,8 -11,1 -11,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 22 22	7 8 8	2 3 3	15,9 15,9 15,9	7,9 4,0 7,9	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-9,3 -12,2 -12,4	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	61,5 61,5 61,5	27,9 27,9 27,9	0,0 0,0 0,0	7 10 10	15 20 20	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
55 35 2.5	7,82 /	4 4	42 100 50	1 3 5	15 15 15	-18,2 -20,6 -20,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22 23 23	13 14 14	4 5 5	15,9 16,9 16,9	7,9 4,2 8,4	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-16,8 -17,4 -19,9	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 76,4	61,5 61,5 72,7	27,9 27,9 32,9	0,0 0,0 0,0	13 14 16	27 28 27	0,0 0,0 0,0	13 11	0 14 50	8 8 8
32 36 2.5	7,82 /	2 2	43 100 33	1 3 5	18 9 9	1,2 -3,6 -4,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 6 8	1 2 2	10,5 10,5 10,5	10,5 9 9	13 13 9	0,0 0,0 0,0	3,6 -5,2 -6,3	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 120,0	38,5 38,5 71,4	16,3 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	5 6 8	9 13 9	0,0 0,0 0,0	13 7	0 79 33	8 8 8
15 14 2.5	12,02 /	2 2	31 40 33	1 3 5	29 29 29	-1,7 -1,3 1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 6 6	2 2 2	4,2 4,2 4,2	4,2 29 29	29 0,0 0,0	2,7 2,7 2,3	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	15,6 15,6 15,6	4,5 4,5 4,5	0,0 0,0 0,0	9 8 7	17 17 15	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 120 0	8 8 8	
25 26 2.5	12,02 /	2 2	30 50 33	1 3 5	25 25 25	2,3 -3,5 -4,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 24	8 12 11	3 4 4	5,2 5,2 7,3	5,2 5,2 6,2	25 25 25	0,0 0,0 0,0	-5,3 -5,8 -5,8	0,0 0,0 0										

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE

Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												Staffe Pas Lun Fi		
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq sup inf	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq				
10 11 2.5	12,02 12,02 2	2 / 2	41 60 50	1 3 5	24 15 15	-5,0 -18,4 -18,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 27 25	6 15 16	2 6 6	9,5 13,8 13,7	9,5 4,1 9,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-17,6 -18,5 -18,5	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	23 24 24	49 51 51	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
8 9 2.5	12,02 12,02 /	2 /	41 60 50	1 3 5	34 13 13	-4,0 -20,6 -20,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 29 28	5 15 15	1 7 6	9,5 16,2 16,2	9,5 4,1 9,5	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-20,0 -20,8 -20,8	0,0 0,0 0,0	44,3 44,3 44,3	36,3 36,3 36,3	18,4 18,4 18,4	0,0 0,0 0,0	26 27 27	55 57 57	0,0 0,0 0,0	11 11 11	0 115 0	8 8 8
27 28 2.5	12,02 12,02 /	2 30 2	30 50 33	1 3 5	22 22 22	-2,2 -1,5 2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	8 5 7	2 2 2	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 5,2	22 22 22	0,0 0,0 0,0	3,7 3,6 3,2	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	9 9 8	19 19 16	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 123 0	8 8 8
49 50 2.5	12,02 12,02 /	2 70 4	32 30 33	1 3 5	15 15 15	0,8 0,8 -0,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 2 2	1 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	15 15 15	0,0 0,0 0,0	-1,7 -2,2 -2,2	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	3 4 4	7 8 8	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	12,02 12,02 /	3 70 4	32 30 33	1 3 5	13 13 13	0,5 -1,0 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	1 3 3	0 1 1	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	13 13 13	0,0 0,0 0,0	-1,9 -2,3 -2,3	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	3 4 4	7 9 9	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
49 50 2.5	12,02 12,02 /	4 70 4	32 30 33	1 3 5	7 29 29	-0,9 -3,4 -3,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	2 9 9	1 3 3	7,3 7,3 7,3	7,3 4,0 4,0	29 29 29	0,0 0,0 0,0	-4,9 -5,3 -5,3	0,0 0,0 0,0	30,3 30,3 30,3	26,3 26,3 26,3	7,5 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	9 9 10	19 20 20	0,0 0,0 0,0	19 19 19	0 75 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 /	2 40 5	6 40 50	1 3 5	25 24 24	3,4 3,6 3,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 7 7	2 2 2	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	8 8 8	0,0 0,0 0,0	1,5 1,5 1,0	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	3 3 2	6 6 4	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 /	3 40 5	6 40 50	1 3 5	24 24 24	3,9 3,9 3,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	7 7 6	2 2 2	4,0 4,0 4,0	6,4 6,4 6,4	12 12 12	0,0 0,0 0,0	-1,2 -1,7 -1,8	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	2 3 3	5 7 7	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8
50 44 2.5	12,02 12,02 /	4 40 5	6 40 50	1 3 5	24 24 24	2,4 2,4 2,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 4	1 1 1	4,0 6,4 6,4	6,4 22 22	0,0 0,0 0,0	-0,8 -1,3 -1,3	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 19,5	25,0 25,0 25,0	7,7 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	2 3 3	3 5 5	0,0 0,0 0,0	16 16 16	0 103 0	8 8 8	
50 44 2.5	12,02 12,02 /	5 40 5	6 40 50	1 3 3	28 3 3	-3,4 -4,1 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	6 7 7	2 2 2	6,4 6,4 6,4	6,4 4,0 4,0	6 6 6	0,0 0,0 0,0	-2,2 -2,4 -2,7	0,0 0,0 0,0	19,5 19,5 28,3	25,0 25,0 36,3	7,7 7,7 11,2	0,0 0,0 0,0	4 5 5	9 10 7	0,0 0,0 0,0	16 16 11	0 53 8	8 8 8
60 50 2.5	12,02 12,02 /	2 50 4	30 50 33	1 3 5	8 8 8	1,1 1,2 1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 4	1 1 1	5,2 4,0 4,0	5,2 5,2 5,2	12 12 8	0,0 0,0 0,0	1,5 1,4 -0,5	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	4 4 1	8 7 2	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	12,02 12,02 /	3 50 4	30 50 33	1 3 5	13 29 12	1,1 1,1 0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	4 4 3	1 1 1	4,0 4,0 4,0	5,2 5,2 5,2	12 8 8	0,0 0,0 0,0	0,5 -1,3 -1,4	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 30,7	19,2 19,2 19,2	7,3 7,3 7,3	0,0 0,0 0,0	1 3 3	3 7 7	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 109 0	8 8 8
60 50 2.5	12,02 12,02 /	4 50 4	30 53 33	1 3 5	12 12 8	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 3 3	1 1 1	5,2 5,2 5,2	5,2 5,2 29	11 9 0	0,0 0,0 0,0	0,8 0,8 -1,0	0,0 0,0 0,0	30,7 30,7 57,1	19,2 19,2 35,7	7,3 7,3 13,6	0,0 0,0 0,0	2 2 3	4 4 3	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 76 33	8 8 8
55 35 2.5	12,78 12,78 /	2 100 4	53 100 40	1 3 5	9 9 5	-3,3 -4,7 -4,7	-3,9 -3,9 -3,9	2,5 2,5 2,5	19 20 20	4 6 6	1 2 2	12,7 12,7 12,7	6,4 6,4 6,4	7 9 7	-2,6 -2,6 -2,6	-4,3 -6,6 -6,7	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	47,9 47,9 47,9	21,0 21,0 21,0	0,0 0,0 0,0	7 10 10	9 14 14	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 64 0	8 8 8
55 35 2.5	12,78 12,78 /	3 100 4	53 100 40	1 3 5	9 9 9	-7,6 -9,6 -9,6	-1,5 -1,5 0,5	11,6 11,6 11,6	18 19 19	11 12 12	3 3 3	12,7 13,7 13,7	6,4 6,9 6,9	11 13 13	-3,7 -3,7 -3,7	-8,1 -10,4 -10,5	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 64,6	47,9 47,9 47,9	21,0 21,0 21,0	0,0 0,0 0,0	13 15 15	17 22 22	0,0 0,0 0,0	13 13 13	0 63 0	8 8 8
55 35 2.5	12,78 12,78 /	4 100 4	53 100 40	1 3 5	31 15 15	-14,6 -17,6 -17,6	5,4 8,1 8,1	18,8 17,3 17,3	22 25 25	13 12 12	4 5 5	20,7 24,7 24,7	10,4 12,4 12,4	13 13 29	-5,8 -5,8 -7,1	-13,1 -14,0 -14,9	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 107,2	47,9 47,9 99,4	21,0 21,0 16,1	0,0 0,0 0,0	19 20 22	27 29 20	0,0 0,0 0,0	13 13 8	0 24 40	8 8 8
36 38 2.5	12,02 12,02 /	2 100 2	43 100 33	1 3 5	34 18 18	1,5 -2,2 -3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	21 21 21	3 4 5	1 1 2	5,2 10,5 10,5	10,5 10,5 10,5	6 18 16	0,0 0,0 0,0	1,7 -4,6 -5,9	0,0 0,0 0,0	64,6 64,6 120,0	38,5 38,5 71,4	16,3 16,3 30,2	0,0 0,0 0,0	2 6 7	4 12 8	0,0 0,0 0,0	13 13 7	0 87 33	8 8 8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI

Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE											
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ d	εf% 100	εc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi		
1	0,00		3	1	29	10,0	-0,4	-19,3	12	8	6,3	5,2	29	0,0	3,5	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	9	11	0,0	12	132	8
1	3,62		30	3	29	5,4	-0,4	-18,8	4	4	6,2	5,3	29	0,0	3,5	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	9	17	0,0	19	118	8
2.5			50	5	19	-2,1	0,3	-14,4	1	2	5,6	6,0	29	0,0	3,5	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	9	11	0,0	12	79	8
2	0,00		3	1	34	-9,8	-0,6	-31,5	9	8	5,7	5,8	34	0,4	-4,5	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	13	0,0	12	71	8
2	3,62		30	3	34	-4,2	0,6	-31,1	1	3	5,5	6,0	34	0,4	-4,5	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	11	21	0,0	19	189	8
2.5			50	5	19	-4,6	0,9	-29,9	2	4	5,3	6,2	34	0,4	-4,5	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	13	0,0	12	53	8
3	0,00		3	1	22	9,3	0,7	-30,2	9	8	5,5	6,0	22	-0,2	4,4	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	13	0,0	12	70	8
3	3,62		30	3	22	3,8	0,6	-29,7	1	3	5,5	6,0	22	-0,2	4,4	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	11	21	0,0	19	188	8
2.5			50	5	34	4,5	1,4	-24,5	3	5	5,4	6,1	22	-0,2	4,4	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	13	0,0	12	54	8
4	0,00		3	1	22	8,6	1,5	-22,2	11	9	5,5	6,0	34	0,2	-4,3	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	13	0,0	12	70	8
4	3,62		30	3	22	3,4	0,6	-21,7	1	3	5,5	6,0	34	0,2	-4,3	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	11	20	0,0	19	190	8
2.5			50	5	22	-4,5	-0,8	-21,0	3	4	5,5	6,0	34	0,2	-4,3	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	13	0,0	12	53	8
5	0,00		3	1	22	10,1	1,8	-35,9	10	10	5,8	5,7	22	-0,8	4,6	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	12	14	0,0	12	73	8
5	3,62		30	3	22	4,3	0,8	-35,4	1	4	5,5	6,0	22	-0,8	4,6	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	12	22	0,0	19	187	8

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI																											
Filo Iniz Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T r a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ d	sf% 100	sc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
2.5			50	5	34	3,5	1,4	-30,4		1	4	5,5	6,0	22	-0,8	4,6	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	12	14	0,0	12	52	8
6	0,00		29	1	16	-8,2	-0,3	-15,1		3	2	8,7	7,3	15	0,1	-4,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	6	7	0,0	12	134	8
6	3,62		30	3	34	-6,0	-0,4	-20,8		1	2	8,6	7,5	15	0,1	-4,1	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	6	12	0,0	19	114	8
2.5			80	5	9	-8,1	-0,3	-16,1		3	2	8,0	8,0	15	0,1	-4,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	6	7	0,0	12	81	8
7	0,00		45	1	29	3,4	0,2	-9,0		7	4	6,7	4,9	29	-0,1	1,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	3	5	0,0	12	126	8
7	3,62		50	3	29	2,1	-0,2	-8,5		4	3	6,5	5,0	29	-0,1	1,0	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	3	8	0,0	19	134	8
2.5			30	5	13	0,2	-0,5	-7,8		0	1	5,8	5,7	29	-0,1	1,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	3	5	0,0	12	69	8
12	0,00		3	1	34	-6,9	-2,3	-76,5		1	8	5,5	6,0	18	2,1	-1,9	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	11	0,0	12	80	8
12	3,62		30	3	34	-3,1	1,5	-76,0		1	5	5,5	6,0	18	2,1	-1,9	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	11	18	0,0	19	180	8
2.5			50	5	34	2,6	4,0	-75,3		0	7	5,2	6,3	18	2,1	-1,9	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	11	0,0	12	52	8
13	0,00		3	1	22	8,7	2,9	-52,7		6	10	5,4	6,2	22	-1,9	4,2	0,0	44,6	47,8	4,9	0,0	13	13	0,0	12	70	8
13	3,62		30	3	22	3,4	1,0	-52,2		0	4	5,5	6,0	22	-1,9	4,2	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	13	20	0,0	19	190	8
2.5			50	5	22	-4,5	-3,1	-51,5		2	7	5,3	6,2	22	-1,9	4,2	0,0	44,6	47,8	4,9	0,0	13	13	0,0	12	52	8
16	0,00		45	1	29	2,7	-0,2	-9,5		5	3	6,7	4,9	29	0,1	0,8	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	2	4	0,0	12	123	8
16	3,62		50	3	29	1,6	-0,2	-9,0		2	2	6,6	5,0	29	0,1	0,8	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	2	7	0,0	19	143	8
2.5			30	5	25	-0,3	-0,1	-7,4		0	1	6,0	5,5	29	0,1	0,8	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	2	4	0,0	12	63	8
17	0,00		45	1	34	-1,7	-3,9	-51,7		0	5	6,0	5,5	6	-2,4	0,7	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	7	0,0	12	69	8
17	3,62		50	3	18	-1,1	-3,2	-55,1		0	4	5,6	6,0	6	-2,4	0,7	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	7	12	0,0	19	191	8
2.5			30	5	22	-1,3	-4,7	-30,1		2	5	5,4	6,1	6	-2,4	0,7	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	7	0,0	12	52	8
18	0,00		3	1	22	7,2	1,5	-15,0		10	7	6,2	5,3	27	-0,6	3,7	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	11	0,0	12	68	8
18	3,62		30	3	28	3,5	-0,3	-13,8		2	3	6,1	5,4	27	-0,6	3,7	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	11	18	0,0	19	192	8
2.5			50	5	22	-2,9	-2,2	-13,8		5	5	5,4	6,2	27	-0,6	3,7	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	11	11	0,0	12	52	8
20	0,00		3	1	22	5,2	2,2	-28,3		5	6	5,4	6,1	6	-1,7	0,8	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	7	9	0,0	12	107	8
20	3,62		30	3	22	3,3	0,6	-27,9		1	3	5,5	6,0	6	-1,7	0,8	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	7	15	0,0	19	153	8
2.5			50	5	6	0,5	-2,7	-27,0		1	3	5,4	6,1	6	-1,7	0,8	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	7	9	0,0	12	52	8
29	0,00		45	1	22	1,5	1,6	-23,3		1	3	5,6	5,9	29	-0,5	0,8	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	3	4	0,0	12	96	8
29	3,62		50	3	6	0,5	1,2	-23,6		0	2	5,7	5,9	29	-0,5	0,8	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	3	6	0,0	19	178	8
2.5			30	5	29	-1,0	-0,7	-20,7		0	2	6,0	5,5	29	-0,5	0,8	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	3	4	0,0	12	55	8
30	0,00		3	1	34	-8,4	-2,1	-103,5		0	9	5,5	6,0	34	0,8	-3,4	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	11	10	0,0	12	71	8
30	3,62		30	3	25	-3,8	2,1	-106,2		1	7	5,5	6,0	34	0,8	-3,4	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	11	16	0,0	19	189	8
2.5			50	5	22	-4,4	2,0	-98,2		1	7	5,5	6,0	34	0,8	-3,4	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	11	10	0,0	12	52	8
31	0,00		45	1	25	-3,3	3,5	-92,4		0	7	6,0	5,5	34	-0,7	-2,2	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	12	0,0	12	61	8
31	3,62		50	3	9	-1,9	2,1	-94,2		2	6	6,0	5,5	34	-0,7	-2,2	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	7	18	0,0	19	199	8
2.5			30	5	34	2,9	1,8	-87,6		1	6	6,0	5,5	34	-0,7	-2,2	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	12	0,0	12	52	8
32	0,00		29	1	34	-12,0	-0,9	-42,6		2	4	8,8	7,2	34	0,2	-6,4	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	10	12	0,0	12	80	8
32	3,62		30	3	34	-3,6	0,8	-41,8		0	2	8,5	7,5	34	0,2	-6,4	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	10	18	0,0	19	169	8
2.5			80	5	18	8,6	0,7	-28,0		2	3	8,7	7,3	34	0,2	-6,4	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	10	12	0,0	12	80	8
40	0,00		45	1	24	-2,6	-2,6	-127,6		2	8	6,0	5,5	29	-1,1	0,6	0,0	27,0	25,2	3,6	0,0	6	6	0,0	12	58	8
40	3,62		50	3	24	-2,5	-2,5	-127,1		2	8	6,0	5,5	34	0,3	-1,1	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	6	9	0,0	19	168	8
2.5			30	5	24	2,5	-2,5	-126,4		2	8	5,9	5,6	29	-1,1	0,6	0,0	27,0	25,2	3,6	0,0	6	6	0,0	12	85	8
41	0,00		45	1	22	2,0	-2,5	-101,0		2	6	6,0	5,5	33	-0,4	-1,1	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	4	6	0,0	12	59	8
41	3,62		50	3	22	2,0	-2,0	-100,6		2	6	6,0	5,5	34	-0,4	-1,2	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	4	10	0,0	19	176	8
2.5			30	5	22	-2,0	2,0	-99,9		2	6	6,0	5,5	33	-0,4	-1,1	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	4	6	0,0	12	76	8
42	0,00		29	1	9	-13,1	0,9	-45,2		2	4	8,6	7,4	3	0,6	-5,7	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	8	10	0,0	12	80	8
42	3,62		30	3	31	-5,7	1,4	-71,6		0	3	8,3	7,7	3	0,6	-5,7	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	8	16	0,0	19	169	8
2.5			80	5	19	4,7	2,3	-37,7		1	3	6,9	9,1	3	0,6	-5,7	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	8	10	0,0	12	80	8
47	0,00		3	1	24	-0,8	-2,2	-9,0		4	3	4,9	6,6	7	1,0	-0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	4	5	0,0	12	61	8
47	3,62		30	3																							

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI																											
Filo Iniz. Fin. Ctg0	Quota Iniz. Final t	T ra	Sez Bas Alt	C on c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE												
					Co mb	M Exd (t°m)	M Eyd (t°m)	N Ed (t)	x/ d	sf% 100	sc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t°m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t°m)	TRld (t°m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
7	3,62		45	1	13	-0,7	-6,6	-34,5		3	5	5,8	5,7	13	3,2	-0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	8	10	0,0	12	82	8
7	7,82		50	3	9	-0,8	2,2	-39,1		0	3	5,8	5,7	13	3,2	-0,4	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	8	15	0,0	19	240	8
2.5			30	5	13	0,9	5,7	-33,0		2	5	5,6	6,0	13	3,2	-0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	8	10	0,0	12	65	8
12	3,62		3	1	13	2,7	-3,4	-33,7		3	6	5,1	6,4	16	1,7	0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	6	9	0,0	12	84	8
12	7,82		30	3	25	-1,5	-0,9	-43,2		1	3	5,5	6,0	18	1,7	0,0	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	6	14	0,0	19	239	8
2.5			50	5	18	0,7	2,7	-36,8		1	4	5,3	6,3	16	1,7	0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	6	9	0,0	12	65	8
13	3,62		3	1	29	5,8	1,9	-25,6		5	6	6,6	6,5	25	-0,6	-3,0	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	8	9	0,0	12	83	8
13	7,82		30	3	29	1,8	0,5	-25,0		0	2	5,5	6,0	25	-0,6	-3,0	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	8	14	0,0	19	240	8
2.5			50	5	25	5,4	-1,1	-22,7		4	5	5,2	6,4	25	-0,6	-3,0	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	8	9	0,0	12	65	8
16	3,62		45	1	9	-1,4	6,3	-36,9		3	6	5,9	5,6	9	-2,9	-0,6	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	8	9	0,0	12	87	8
16	7,82		50	3	13	0,8	-2,3	-37,6		0	3	5,8	5,7	9	-2,9	-0,6	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	8	14	0,0	19	235	8
2.5			30	5	9	0,8	-5,0	-35,4		1	4	5,6	5,9	9	-2,9	-0,6	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	8	9	0,0	12	65	8
17	3,62		45	1	9	-0,6	5,6	-31,8		2	4	5,4	6,2	7	-2,3	0,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	5	7	0,0	12	88	8
17	7,82		50	3	8	-0,6	2,0	-31,5		0	2	5,7	5,9	9	-2,3	-0,1	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	5	11	0,0	19	235	8
2.5			30	5	9	-0,6	-3,4	-30,4		0	3	5,5	6,0	7	-2,3	0,0	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	5	7	0,0	12	65	8
29	3,62		45	1	25	-1,5	4,9	-22,4		4	5	5,8	5,7	9	-2,5	-0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	8	0,0	12	85	8
29	7,82		50	3	13	0,4	-2,3	-20,6		0	2	5,7	5,9	9	-2,5	-0,4	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	7	12	0,0	19	238	8
2.5			30	5	25	1,3	-4,2	-21,0		3	4	5,4	6,1	9	-2,5	-0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	8	0,0	12	65	8
30	3,62		3	1	13	1,9	-6,2	-58,6		3	7	6,1	13,2	13	3,4	0,8	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	10	18	0,0	12	65	8
30	7,82		50	3	9	1,4	1,4	-69,3		1	4	5,5	6,0	13	3,4	0,8	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	10	29	0,0	19	242	8
2.5			30	5	13	-1,1	6,3	-57,2		3	7	5,6	14,0	13	3,4	0,8	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	10	18	0,0	12	63	8
31	3,62		45	1	29	2,2	-7,7	-55,0		3	7	5,6	8,9	13	4,6	0,2	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	11	14	0,0	12	64	8
31	7,82		50	3	9	-1,3	1,3	-65,7		1	4	6,0	5,5	13	4,6	0,2	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	11	22	0,0	19	245	8
2.5			30	5	29	-2,4	7,6	-53,6		3	7	5,6	8,4	13	4,6	0,2	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	11	14	0,0	12	62	8
32	3,62		29	1	22	7,2	0,6	11,3		8	2	7,1	8,9	22	0,0	2,5	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	4	5	0,0	12	111	8
32	7,82		30	3	22	3,2	0,3	12,2		5	1	7,9	8,1	22	0,0	2,5	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	4	7	0,0	19	196	8
2.5			80	5	6	-2,5	-1,2	0,2		3	2	8,4	7,7	22	0,0	2,5	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	4	5	0,0	12	80	8
40	3,62		45	1	9	1,7	8,7	-83,8		1	8	5,6	6,5	9	-4,5	0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	10	13	0,0	12	68	8
40	7,82		50	3	9	1,7	2,1	-83,2		1	5	6,0	5,5	9	-4,5	0,4	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	10	21	0,0	19	240	8
2.5			30	5	9	-1,6	-7,8	-82,4		1	8	5,5	6,0	9	-4,5	0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	10	13	0,0	12	62	8
41	3,62		45	1	9	1,3	6,0	-64,9		1	6	5,6	5,9	9	-3,1	0,1	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	9	0,0	12	67	8
41	7,82		50	3	22	1,3	1,3	-66,2		1	4	6,0	5,5	9	-3,1	0,1	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	7	15	0,0	19	241	8
2.5			30	5	9	-1,3	-5,5	-63,5		0	5	5,6	5,9	9	-3,1	0,1	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	9	0,0	12	62	8
42	3,62		29	1	19	6,2	-2,7	-13,5		5	4	7,4	8,7	29	1,9	1,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	6	10	0,0	12	80	8
42	7,82		30	3	15	-1,0	-1,0	-48,1		1	2	7,3	8,7	29	1,9	1,1	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	6	16	0,0	19	227	8
2.5			80	5	19	-4,3	2,6	-11,2		5	4	7,1	8,9	29	1,9	1,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	6	10	0,0	12	80	8
47	3,62		3	1	9	3,2	2,9	-34,0		3	5	5,2	6,3	9	-1,5	1,8	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	8	8	0,0	12	67	8
47	7,82		50	3	9	0,7	0,7	-33,4		1	2	5,5	6,0	9	-1,5	1,8	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	8	13	0,0	19	241	8
2.5			30	5	9	-3,2	-2,8	-32,6		3	5	5,2	6,4	9	-1,5	1,8	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	8	8	0,0	12	62	8
48	3,62		3	1	9	2,4	2,3	-23,2		3	4	5,2	6,4	25	-1,2	-0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	6	7	0,0	12	71	8
48	7,82		30	3	31	-0,8	0,5	-23,1		0	1	5,5	6,0	25	-1,2	-0,1	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	6	11	0,0	19	237	8
2.5			50	5	9	-1,7	-2,2	-21,8		2	4	5,1	6,4	25	-1,2	-0,1	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	6	7	0,0	12	62	8
1	7,82		3	1	29	5,8	-3,5	-4,8		12	9	6,0	9,2	29	1,9	3,1	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	13	11	0,0	12	65	8
1	12,02		30	3	29	-1,2	0,8	-4,0		2	2	5,3	6,2	13	2,1	1,8	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	13	18	0,0	19	254	8
2.5			50	5	29	-6,0	3,7	-3,4		17	11	4,9	6,6	29	1,9	3,1	0,0	36,6	39,3	4,9	0,0	13	11	0,0	12	68	8
2	7,82		3	1	29	10,9	-4,2	-12,3		11	10	12,9	11,1	29	2,3	6,2	0,0	37,5	40,2	4,9	0,0	22	19	0,0	12	62	8
2	12,02		30	3	29	-2,9	1,0	-11,4		3	3	5,3	6,2	29	2,3	6,2	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	22	30	0,0	19	244	8
2.5			50	5	29	-																					

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI

Filo Iniz. Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final t	T a	Sez Bas Alt	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εsc% 100	Area cmq b h	Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas Lun Fi			
2.5			30	5	9	1,6	-8,2	-14,7		12	8	5,6	5,9	9	-4,1	-0,8	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	12	12	0,0	12	69	8
17	7,82		45	1	8	0,5	4,6	-15,1		4	4	5,4	6,2	8	-2,8	0,3	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	8	0,0	12	65	8
17	12,02		50	3	9	-0,3	-1,8	-14,1		0	1	5,5	6,1	8	-2,8	0,3	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	7	13	0,0	19	256	8
2.5			30	5	8	-0,5	-6,0	-13,6		7	5	5,4	6,2	8	-2,8	0,3	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	7	8	0,0	12	67	8
29	7,82		45	1	25	-2,6	4,6	-9,9		10	8	5,2	6,3	25	-2,4	-1,6	0,0	39,8	37,1	4,9	0,0	10	9	0,0	12	65	8
29	12,78		50	3	25	1,1	-0,9	-9,1		1	2	5,5	6,1	25	-2,4	-1,6	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	10	14	0,0	19	252	8
2.5			30	5	25	3,6	-4,6	-8,5		13	9	5,5	6,0	25	-2,4	-1,6	0,0	39,8	37,1	4,9	0,0	10	9	0,0	12	71	8
30	7,82		3	1	29	4,8	-5,9	-29,9		6	8	6,0	21,6	13	3,9	0,7	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	15	21	0,0	12	62	8
30	12,78		30	3	29	-2,2	1,0	-29,1		0	3	5,4	6,1	13	3,9	0,7	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	15	33	0,0	19	237	8
2.5			50	5	29	-6,9	5,6	-28,5		14	13	5,1	7,0	13	3,9	0,7	0,0	18,6	33,3	6,9	0,0	15	21	0,0	12	72	8
31	7,82		45	1	29	3,5	-10,3	-27,8		7	9	5,6	18,3	13	7,1	0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	18	21	0,0	12	62	8
31	12,02		50	3	13	-0,5	3,4	-26,3		1	3	5,6	6,0	13	7,1	0,4	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	18	34	0,0	19	245	8
2.5			30	5	29	-3,7	11,7	-26,4		16	14	5,3	7,3	13	7,1	0,4	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	18	21	0,0	12	64	8
32	7,82		29	1	6	4,1	3,3	-12,1		6	4	8,5	7,5	3	-1,9	2,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	8	10	0,0	12	80	8
32	12,02		30	3	6	0,8	0,7	-11,3		0	1	7,6	8,4	3	-1,9	2,1	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	8	16	0,0	19	180	8
2.5			80	5	6	-4,1	-3,1	-10,0		6	4	8,6	7,4	3	-1,9	2,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	8	10	0,0	12	80	8
40	7,82		45	1	9	1,1	8,9	-42,4		4	6	5,7	10,3	9	-4,7	0,7	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	12	14	0,0	12	65	8
40	12,78		50	3	9	-0,8	-2,1	-41,5		0	3	5,9	5,6	9	-4,7	0,7	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	12	23	0,0	19	253	8
2.5			30	5	9	-1,5	-9,4	-40,9		7	9	5,5	6,0	9	-4,7	0,7	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	12	14	0,0	12	70	8
41	7,82		45	1	9	0,6	8,8	-31,8		4	6	5,5	10,6	9	-5,1	0,2	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	12	15	0,0	12	62	8
41	12,02		50	3	9	-0,6	-2,6	-31,0		0	2	5,6	5,9	9	-5,1	0,2	0,0	21,0	11,8	4,4	0,0	12	24	0,0	19	244	8
2.5			30	5	25	1,4	-9,1	-29,8		9	8	5,3	6,2	9	-5,1	0,2	0,0	33,3	18,6	6,9	0,0	12	15	0,0	12	65	8
42	7,82		29	1	28	5,4	-3,7	-10,3		7	5	7,3	8,8	13	2,2	-1,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	9	12	0,0	12	80	8
42	12,02		30	3	19	-2,6	0,5	-6,0		1	1	8,2	7,8	13	2,2	-1,1	0,0	11,8	34,9	7,6	0,0	9	19	0,0	19	227	8
2.5			80	5	28	-6,8	3,8	-7,9		9	6	7,7	8,3	13	2,2	-1,1	0,0	18,6	55,3	12,0	0,0	9	12	0,0	12	80	8
46	7,82		54	1	9	14,7	10,7	-37,7		12	10	9,9	9,1	9	-8,1	6,9	0,0	40,6	33,3	16,9	0,0	18	21	0,0	12	76	8
46	12,78		60	3	9	-3,8	-11,1	-35,7		5	5	8,1	10,9	9	-8,1	6,9	0,0	25,7	21,0	10,7	0,0	18	33	0,0	19	273	8
2.5			50	5	9	-16,1	-25,6	-34,3		25	17	8,4	11,4	9	-8,1	6,9	0,0	40,6	33,3	16,9	0,0	18	21	0,0	12	97	8
47	7,82		3	1	3	3,9	2,4	-13,3		7	6	5,3	7,2	3	-1,2	2,0	0,0	37,9	40,6	4,9	0,0	8	8	0,0	12	65	8
47	12,78		30	3	3	0,9	0,6	-12,8		0	1	5,4	6,2	9	-1,5	1,5	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	8	12	0,0	19	257	8
2.5			50	5	3	-3,7	-2,3	-11,9		7	6	5,0	6,6	3	-1,2	2,0	0,0	37,9	40,6	4,9	0,0	8	8	0,0	12	66	8
48	7,82		3	1	9	2,5	2,7	-7,7		7	6	5,3	7,4	3	-1,1	2,0	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	8	8	0,0	12	62	8
48	12,02		30	3	3	-1,0	-0,4	-6,3		1	1	5,3	6,2	9	-1,5	1,5	0,0	11,8	21,0	4,4	0,0	8	12	0,0	19	243	8
2.5			50	5	9	-3,0	-2,6	-6,3		9	6	4,9	6,6	3	-1,1	2,0	0,0	37,1	39,8	4,9	0,0	8	8	0,0	12	65	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ACCIAIO

COLONNE IN ACCIAIO			
Classe Acciaio	Gamma ov	Omega	Increment. Sollecit
S275	1,25	0,000	1,000

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ACCIAIO

VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO 3D																		
DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Tra tto	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	N Rd kg	MxV.Rd kg*m	MyV.Rd kg*m	VxplRd Kg	VyplRd Kg	T Rd kg*m	fy rid Kg/cmq	Rap %
Sez.N. 1080	57	12,02		29	-5532	-94	-70	-32	45	24	196798	11216	16080	71015	42609	10136	2619	3
TUB 250X15	qn=	0		29	-5656	1	-2	-32	45	24	196798	11216	16080	71015	42609	10136	2619	3
Asta: 193	57	7,82		29	-5779	97	66	-32	45	24	196798	11216	16080	71015	42609	10136	2619	3
Instab.:l=	420,0	β*l=		420,0	-5602	45	67	cl= 1	ε= 0,92	lmd= 69	Rpf= 4	Rft= 0						
Sez.N. 1081	58	12,02		31	-5881	95	114	56	-44	-11	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	3
TUB150x250	qn=	0		31	-6005	-1	-4	56	-44	-11	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	3
Asta: 194	58	7,82		31	-6129	-98	-122	56	-44	-11	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	3
Instab.:l=	420,0	β*l=		420,0	-6065	41	65	cl= 1	ε= 0,92	lmd= 69	Rpf= 5	Rft= 0						
Sez.N. 1081	59	12,02		19	-3924	-16	-137	-62	20	12	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	2
TUB150x250	qn=	0		19	-4048	26	-6	-62	20	12	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	2
Asta: 195	59	7,82		19	-4171	69	124	-62	20	12	196798	16080	11216	42609	71015	10136	2619	2
Instab.:l=	420,0	β*l=		420,0	-3983	33	73	cl= 1	ε= 0,92	lmd= 69	Rpf= 3	Rft= 0						

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE

			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI								
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)		
38	0,00	1	Rara										Rara cls	192,0	21,4	1	1	1,8	0,0	0,0		
42	0,00	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	696	1	1	1,8	0,0	0,0		
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,7	0,0	0,0		Perm cls	144,0	20,0	1	1	1,7	0,0	0,0		
38	0,00	2	Rara										Rara cls	192,0	67,7	5	1	6,0	0,0	0,0		
42	0,00	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	5,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	2249	5	1	6,0	0,0	0,0		
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	5,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	62,0	5	1	5,4	0,0	0,0		

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	
15	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	14,0	1	1	-0,5	0,0	0,0	
14	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	325	1	1	-0,5	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	12,6	1	1	-0,5	0,0	0,0	
6	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	9,3	5	1	-0,4	0,0	0,0	
14	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0		Rara fer	3600	208	5	1	-0,4	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	8,2	5	1	-0,4	0,0	0,0	
25	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	2,9	2	1	0,1	0,0	0,0	
26	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	2	1	0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	65	2	1	0,1	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	2	1	0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,5	2	1	0,1	0,0	0,0	
21	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	87,8	1	1	-11,1	0,0	0,0	
22	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-9,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	2606	1	1	-11,1	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-9,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	73,1	1	1	-9,1	0,0	0,0	
23	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	81,8	1	1	-10,3	0,0	0,0	
24	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-9,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	2417	1	1	-10,3	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-8,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	68,2	1	1	-8,5	0,0	0,0	
10	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	13,2	5	1	-1,6	0,0	0,0	
11	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	0,0		Rara fer	3600	374	5	1	-1,6	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,3	0,0	0,0		Perm cls	144,0	11,1	1	1	-1,3	0,0	0,0	
8	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	13,6	1	1	-1,6	0,0	0,0	
9	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	386	1	1	-1,6	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	11,9	1	1	-1,4	0,0	0,0	
27	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	6,4	1	1	-0,3	0,0	0,0	
28	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	144	1	1	-0,3	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	4,8	1	1	-0,2	0,0	0,0	
49	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	52,0	1	1	2,5	0,0	0,0	
50	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	2,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	1198	1	1	2,5	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	2,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	42,6	1	1	2,0	0,0	0,0	
45	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	74,1	1	1	-15,1	0,0	0,0	
46	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-13,4	0,0	0,0		Rara fer	3600	2216	1	1	-15,1	0,0	0,0	
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-12,7	0,0	0,0		Perm cls	144,0	62,7	1	1	-12,7	0,0	0,0	
17	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	109,8	1	1	-7,3	0,0	0,0	
28	3,62	/	Freq	0,4	0,151	261	1	1	-6,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	2255	1	1	-7,3	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,170	261	1	1	-6,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	95,4	1	1	-6,2	0,0	0,0	
28	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	3,1	5	1	-0,2	0,0	0,0	
32	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	60	5	1	-0,2	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,8	5	1	-0,2	0,0	0,0	
1	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	7,8	1	1	-0,4	0,0	0,0	
7	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,3	0,0	0,0		Rara fer	3600	176	1	1	-0,4	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,3	0,0	0,0		Perm cls	144,0	6,7	1	1	-0,3	0,0	0,0	
7	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	11,4	5	1	-0,5	0,0	0,0	
16	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	257	5	1	-0,5	0,0	0,0	
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	10,2	5	1	-0,5	0,0	0,0	
16	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	18,8	1	1	0,9	0,0	0,0	
25	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,8	0,0	0,0		Rara fer	3600	425	1	1	0,9	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,8	0,0	0,0		Perm cls	144,0	16,3	1	1	0,8	0,0	0,0	
25	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	1,5	1	2	-0,1	0,0	0,0	
29	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	33	1	2	-0,1	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,6	1	1	-0,1	0,0	0,0	
52	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	7,7	1	1	0,4	0,0	0,0	
55	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,3	0,0	0,0		Rara fer	3600	173	1	1	0,4	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,3	0,0	0,0		Perm cls	144,0	6,7	1	1	0,3	0,0	0,0	
53	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	3,6	1	1	-0,2	0,0	0,0	
46	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	81	1	1	-0,2	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	3,1	1	1	-0,1	0,0	0,0	
50	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	5,0	5	1	-0,2	0,0	0,0	
51	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	112	5	1	-0,2	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	4,7	5	1	-0,2	0,0	0,0	
46	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	11,4	1	1	0,5	0,0	0,0	
47	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	256	1	1	0,5	0,0	0,0	
		6	Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	10,5	1	1	0,5	0,0	0,0	
47	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	15,8	1	1	0,7	0,0	0,0	
48	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	357	1	1	0,7	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	12,8	5	1	-0,6	0,0	0,0	
48	3,62	1	Rara										Rara cls	192,0	12,0	5	1	-0,6	0,0	0,0	
49	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	271	5	1	-0,6	0,0	0,0	
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	9,4	5	1	-0,4	0,0	0,0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cm ²	σ cal. Kg/cm ²	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	
52 34	3,62 3,62	1 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-0,1 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,6 58 2,2	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
14 19	3,62 3,62	1 / 6	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 5	1 1	-0,1 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	1,2 26 1,1	1 2 5	2 1 1	-0,1 -0,1 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
34 53	3,62 3,62	1 / 6	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	2 1	-0,2 -0,2	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	4,1 91 3,8	5 5 5	1 1 1	-0,2 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 29	3,62 3,62	1 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,2 -0,2	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	4,7 104 4,2	5 5 5	1 1 1	-0,2 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
17 18	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-3,1 -3,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	71,6 1294 66,3	5 5 5	1 1 1	-3,3 -3,3 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
18 19	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,9 -1,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	52,8 1253 51,7	1 1 1	1 1 1	-2,0 -2,0 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
12 13	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-1,9 -1,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	39,8 641 37,7	5 5 5	1 1 1	-2,0 -2,0 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
13 15	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	2 1	-1,7 -1,7	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	35,8 645 36,4	1 1 1	2 2 1	-1,7 -1,7 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
4 5	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	2 1	-0,4 -0,4	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	8,2 133 8,7	5 5 5	2 2 1	-0,4 -0,4 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
5 6	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,9 -0,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	24,3 488 22,2	5 5 5	1 1 1	-1,0 -1,0 -0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
5 13	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-6,6 -6,2	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	61,3 1786 50,7	5 5 5	1 1 1	-7,6 -7,6 -6,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
13 20	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-10,2 -9,8	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	89,1 2647 78,4	5 5 5	1 1 1	-11,3 -11,3 -9,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
20 18	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-9,1 -8,7	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	79,8 2357 69,9	1 1 1	1 1 1	-10,0 -10,0 -8,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
4 12	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,177 0,186	216 216	5 5	1 1	-12,1 -11,5	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	135,4 2618 116,5	5 5 5	1 1 1	-13,5 -13,5 -11,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
12 17	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,170 0,181	211 211	3 3	1 1	11,1 10,6	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	164,8 2628 142,7	5 3 5	1 1 1	-20,9 12,4 -17,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
2 8	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-5,5 -5,2	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	49,9 1443 42,2	5 5 5	1 1 1	-6,1 -6,1 -5,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
1 2	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	2 1	-1,4 -1,4	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	29,2 468 29,2	5 5 5	2 2 1	-1,4 -1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
9 21	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,182 0,184	285 233	3 5	1 1	11,3 -16,5	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	123,6 2682 103,0	1 5 1	1 1 1	-21,7 -20,1 -17,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
2 3	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-0,6 -0,6	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	14,2 231 11,8	1 1 1	1 1 1	-0,7 -0,7 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
22 30	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,173 0,194	246 246	5 5	1 1	-15,8 -15,0	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	112,4 2669 95,9	5 5 5	1 1 1	-17,8 -17,8 -15,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
30 40	3,62 3,62		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,181 0,202	263 263	3 3	1 1	14,1 13,4	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	139,2 2739 119,0	5 3 5	1 1 1	-26,6 16,1 -22,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
40 47	3,62 3,62		Rara Freq	0,4	0,171	233	1	1	-17,6	0,0	0,0			Rara cls Rara fer	192,0 3600	116,2 2582	1 1	1 1	-19,3 -19,3	0,0 0,0	0,0 0,0

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	
			Perm	0,3	0,190	233	1	1	-16,8	0,0	0,0			Perm cls	144,0	102,2	1	1	-16,8	0,0	0,0
3	3,62		Rara											Rara cls	192,0	51,1	5	1	-6,3	0,0	0,0
10	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-5,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	1480	5	1	-6,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-5,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	43,5	5	1	-5,3	0,0	0,0
11	3,62		Rara											Rara cls	192,0	117,6	1	1	-19,8	0,0	0,0
23	3,62		Freq	0,4	0,167	233	1	1	-17,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	2649	1	1	-19,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,182	233	1	1	-16,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	98,0	1	1	-16,3	0,0	0,0
24	3,62		Rara											Rara cls	192,0	88,7	5	1	-12,2	0,0	0,0
31	3,62		Freq	0,4	0,175	285	5	1	-10,9	0,0	0,0			Rara fer	3600	2417	5	1	-12,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-10,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	75,7	5	1	-10,3	0,0	0,0
31	3,62		Rara											Rara cls	192,0	111,8	5	1	-18,5	0,0	0,0
41	3,62		Freq	0,4	0,156	246	1	1	-14,8	0,0	0,0			Rara fer	3600	2563	3	1	10,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,175	246	1	1	-14,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	93,9	5	1	-15,4	0,0	0,0
41	3,62		Rara											Rara cls	192,0	97,6	1	1	-14,5	0,0	0,0
48	3,62		Freq	0,4	0,169	263	1	1	-13,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	2471	1	1	-14,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,186	263	1	1	-12,6	0,0	0,0			Perm cls	144,0	85,8	1	1	-12,6	0,0	0,0
3	3,62		Rara											Rara cls	192,0	14,3	5	2	-0,7	0,0	0,0
4	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	254	5	2	-0,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	14,5	5	1	-0,7	0,0	0,0
26	3,62		Rara											Rara cls	192,0	12,8	5	2	-0,7	0,0	0,0
22	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,9	0,0	0,0			Rara fer	3600	234	5	2	-0,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0			Perm cls	144,0	15,2	5	1	-0,9	0,0	0,0
22	3,62		Rara											Rara cls	192,0	12,0	1	1	-0,6	0,0	0,0
24	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	269	1	1	-0,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,8	1	1	-0,6	0,0	0,0
24	3,62		Rara											Rara cls	192,0	14,2	5	1	-1,0	0,0	0,0
27	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	210	5	1	-1,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	9,6	5	1	-0,7	0,0	0,0
29	3,62		Rara											Rara cls	192,0	50,8	5	2	-1,9	0,0	0,0
30	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-2,0	0,0	0,0			Rara fer	3600	1205	5	2	-1,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	52,9	5	1	-2,0	0,0	0,0
30	3,62		Rara											Rara cls	192,0	19,7	1	1	-0,8	0,0	0,0
31	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,8	0,0	0,0			Rara fer	3600	400	1	1	-0,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	17,8	1	1	-0,7	0,0	0,0
31	3,62		Rara											Rara cls	192,0	18,3	5	1	-0,7	0,0	0,0
32	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	425	5	1	-0,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0			Perm cls	144,0	14,4	5	1	-0,5	0,0	0,0
55	3,62		Rara											Rara cls	192,0	82,9	5	1	-16,8	0,0	0,0
35	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-14,8	0,0	0,0			Rara fer	3600	2462	5	1	-16,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-13,9	0,0	0,0			Perm cls	144,0	69,5	5	1	-13,9	0,0	0,0
35	3,62		Rara											Rara cls	192,0	96,2	1	1	-21,1	0,0	0,0
56	3,62		Freq	0,4	0,210	302	1	1	-18,5	0,0	0,0			Rara fer	3600	2769	1	1	-21,1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-17,5	0,0	0,0			Perm cls	144,0	80,7	1	1	-17,5	0,0	0,0
32	3,62	1	Rara											Rara cls	192,0	14,5	5	1	1,2	0,0	0,0
36	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,0	0,0	0,0			Rara fer	3600	376	5	1	1,2	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	12,2	5	1	1,0	0,0	0,0
36	3,62		Rara											Rara cls	192,0	19,7	1	1	-2,0	0,0	0,0
38	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	404	1	1	-2,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,6	0,0	0,0			Perm cls	144,0	16,5	1	1	-1,6	0,0	0,0
38	3,62		Rara											Rara cls	192,0	49,9	5	1	-5,1	0,0	0,0
42	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-4,5	0,0	0,0			Rara fer	3600	1042	5	1	-5,1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	41,9	5	1	-4,2	0,0	0,0
42	3,62		Rara											Rara cls	192,0	79,4	1	1	-8,2	0,0	0,0
49	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-7,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	1745	3	1	5,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-6,8	0,0	0,0			Perm cls	144,0	66,5	1	1	-6,8	0,0	0,0
40	3,62		Rara											Rara cls	192,0	40,3	1	1	-1,5	0,0	0,0
41	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,5	0,0	0,0			Rara fer	3600	949	1	1	-1,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	39,2	1	1	-1,4	0,0	0,0
41	3,62		Rara											Rara cls	192,0	47,1	1	2	-1,7	0,0	0,0
42	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,8	0,0	0,0			Rara fer	3600	1113	1	2	-1,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,8	0,0	0,0			Perm cls	144,0	47,8	1	1	-1,8	0,0	0,0
42	3,62		Rara											Rara cls	192,0	57,8	1	2	-2,2	0,0	0,0
43	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	1377	1	2	-2,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	58,5	1	1	-2,2	0,0	0,0
56	3,62		Rara											Rara cls	192,0	105,0	5	1	-26,4	0,0	0,0

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
45	3,62		Freq	0,4	0,171	259	5	1	-23,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	2626	5	1	-26,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,190	259	5	1	-22,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	88,7	5	1	-22,0	0,0	0,0
56	3,62		Rara											Rara cls	192,0	55,9	5	2	-2,1	0,0	0,0
40	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-2,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	1330	5	2	-2,1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	55,3	5	1	-2,1	0,0	0,0
15	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	26,9	1	1	-1,2	0,0	0,0
14	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	509	1	1	-1,2	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	22,5	1	1	-1,0	0,0	0,0
25	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	9,7	5	1	-0,6	0,0	0,0
26	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0			Rara fer	3600	175	5	1	-0,6	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	7,5	5	1	-0,4	0,0	0,0
21	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	79,0	1	1	-11,6	0,0	0,0
22	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-10,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	1974	1	1	-11,6	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-9,6	0,0	0,0			Perm cls	144,0	65,9	1	1	-9,6	0,0	0,0
23	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	79,4	1	1	-10,9	0,0	0,0
24	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-9,5	0,0	0,0			Rara fer	3600	2150	1	1	-10,9	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-9,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	66,3	1	1	-9,0	0,0	0,0
10	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	13,7	5	1	-1,8	0,0	0,0
11	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	356	5	1	-1,8	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,5	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,3	5	1	-1,5	0,0	0,0
8	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	14,3	5	1	-2,0	0,0	0,0
9	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,8	0,0	0,0			Rara fer	3600	343	5	1	-2,0	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,8	5	1	-1,7	0,0	0,0
27	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	14,0	1	1	-0,8	0,0	0,0
28	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	253	1	1	-0,8	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,2	1	1	-0,7	0,0	0,0
49	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	34,6	1	1	2,2	0,0	0,0
50	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,9	0,0	0,0			Rara fer	3600	831	1	1	2,2	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,8	0,0	0,0			Perm cls	144,0	29,0	1	1	1,8	0,0	0,0
45	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	85,5	1	1	-19,3	0,0	0,0
46	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-17,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	2289	1	1	-19,3	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-17,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	76,2	1	1	-17,1	0,0	0,0
6	7,82		Rara											Rara cls	192,0	31,5	5	1	-1,2	0,0	0,0
14	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	737	5	1	-1,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	31,0	5	1	-1,1	0,0	0,0
55	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	30,9	1	1	1,5	0,0	0,0
29	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	704	1	1	1,5	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	28,0	1	1	1,3	0,0	0,0
50	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	15,1	1	1	-1,3	0,0	0,0
44	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	397	1	1	-1,3	0,0	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	13,9	1	1	-1,2	0,0	0,0
12	7,82		Rara											Rara cls	192,0	43,8	5	1	-2,4	0,0	0,0
13	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-2,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	604	5	1	-2,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	40,0	5	1	-2,2	0,0	0,0
13	7,82		Rara											Rara cls	192,0	66,6	1	1	-3,7	0,0	0,0
15	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-3,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	930	1	1	-3,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-3,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	60,0	1	1	-3,3	0,0	0,0
4	7,82		Rara											Rara cls	192,0	18,8	5	1	-1,0	0,0	0,0
5	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0			Rara fer	3600	277	5	1	-1,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0			Perm cls	144,0	16,1	5	1	-0,9	0,0	0,0
5	7,82		Rara											Rara cls	192,0	114,0	5	1	-6,5	0,0	0,0
6	7,82		Freq	0,4	0,085	190	5	1	-5,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	1647	5	1	-6,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,092	190	5	1	-5,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	93,6	5	1	-5,3	0,0	0,0
5	7,82		Rara											Rara cls	192,0	46,9	5	1	-3,0	0,0	0,0
13	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-2,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	1134	5	1	-3,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,5	0,0	0,0			Perm cls	144,0	40,1	5	1	-2,5	0,0	0,0
60	7,82	1	Rara											Rara cls	192,0	47,1	1	1	-2,2	0,0	0,0
50	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-2,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	1080	1	1	-2,2	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	42,1	1	1	-2,0	0,0	0,0
4	7,82		Rara											Rara cls	192,0	115,7	5	1	-7,0	0,0	0,0
12	7,82		Freq	0,4	0,182	271	5	1	-6,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	2704	5	1	-7,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,193	271	5	1	-5,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	95,6	5	1	-5,7	0,0	0,0
12	7,82		Rara											Rara cls	192,0	138,9	5	1	-10,2	0,0	0,0
17	7,82		Freq	0,4	0,196	311	3	1	4,6	0,0	0,0			Rara fer	3600	2540	3	1	5,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,162	213	1	1	-8,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	115,4	1	1	-8,4	0,0	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																				
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
17	7,82		Rara										Rara cls	192,0	99,2	5	1	-5,4	0,0	0,0
28	7,82		Freq	0,4	0,204	311	5	1	-4,8	0,0	0,0		Rara fer	3600	2563	5	1	-5,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,195	311	5	1	-4,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	85,8	5	1	-4,6	0,0	0,0
28	7,82		Rara										Rara cls	192,0	98,4	1	1	-5,3	0,0	0,0
32	7,82		Freq	0,4	0,202	311	1	1	-4,8	0,0	0,0		Rara fer	3600	2541	1	1	-5,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-4,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	85,0	1	1	-4,6	0,0	0,0
1	7,82		Rara										Rara cls	192,0	90,9	5	1	-6,2	0,0	0,0
7	7,82		Freq	0,4	0,100	227	5	1	-5,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	1722	5	1	-6,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,102	227	5	1	-5,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	77,6	5	1	-5,2	0,0	0,0
7	7,82		Rara										Rara cls	192,0	160,8	5	1	-13,0	0,0	0,0
16	7,82		Freq	0,4	0,193	271	3	1	6,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	2795	3	1	7,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,215	271	3	1	6,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	138,9	5	1	-11,1	0,0	0,0
16	7,82		Rara										Rara cls	192,0	103,8	1	1	-6,7	0,0	0,0
25	7,82		Freq	0,4	0,149	271	5	1	-5,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	2175	1	1	-6,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,146	272	5	1	-4,8	0,0	0,0		Perm cls	144,0	88,5	1	1	-5,7	0,0	0,0
25	7,82		Rara										Rara cls	192,0	91,3	1	1	-5,9	0,0	0,0
29	7,82		Freq	0,4	0,118	245	1	1	-5,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	1896	1	1	-5,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,118	245	1	1	-5,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	77,9	1	1	-5,0	0,0	0,0
2	7,82		Rara										Rara cls	192,0	37,8	5	1	-5,4	0,0	0,0
8	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-4,8	0,0	0,0		Rara fer	3600	1067	3	1	4,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	31,9	5	1	-4,6	0,0	0,0
1	7,82		Rara										Rara cls	192,0	21,9	5	2	-1,2	0,0	0,0
2	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	307	5	2	-1,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	22,0	5	1	-1,2	0,0	0,0
9	7,82		Rara										Rara cls	192,0	115,8	1	1	-21,5	0,0	0,0
21	7,82		Freq	0,4	0,180	285	3	1	11,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	2535	3	1	12,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,134	214	5	1	-16,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	96,3	1	1	-17,7	0,0	0,0
2	7,82		Rara										Rara cls	192,0	8,5	1	1	-0,5	0,0	0,0
3	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0		Rara fer	3600	120	1	1	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	7,3	1	1	-0,4	0,0	0,0
22	7,82		Rara										Rara cls	192,0	102,7	5	1	-15,3	0,0	0,0
30	7,82		Freq	0,4	0,178	263	5	1	-13,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	2610	5	1	-15,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,202	263	5	1	-13,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	90,6	5	1	-13,4	0,0	0,0
30	7,82		Rara										Rara cls	192,0	136,8	5	1	-26,1	0,0	0,0
40	7,82		Freq	0,4	0,180	263	3	1	14,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	2663	3	1	15,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,206	263	3	1	13,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	121,5	5	1	-23,0	0,0	0,0
40	7,82		Rara										Rara cls	192,0	106,4	1	1	-16,8	0,0	0,0
47	7,82		Freq	0,4	0,171	246	1	1	-15,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	2517	1	1	-16,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,198	246	1	1	-15,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	97,2	1	1	-15,2	0,0	0,0
3	7,82		Rara										Rara cls	192,0	41,2	5	1	-5,5	0,0	0,0
10	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-4,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	1089	5	1	-5,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,7	0,0	0,0		Perm cls	144,0	34,9	5	1	-4,7	0,0	0,0
11	7,82		Rara										Rara cls	192,0	110,4	1	1	-19,9	0,0	0,0
23	7,82		Freq	0,4	0,130	223	5	1	-16,3	0,0	0,0		Rara fer	3600	2370	3	1	12,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,144	223	5	1	-15,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	91,9	1	1	-16,4	0,0	0,0
24	7,82		Rara										Rara cls	192,0	65,4	5	1	-9,5	0,0	0,0
31	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-8,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	1620	5	1	-9,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-8,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	57,8	5	1	-8,4	0,0	0,0
31	7,82		Rara										Rara cls	192,0	119,6	5	1	-20,2	0,0	0,0
41	7,82		Freq	0,4	0,183	233	5	1	-18,4	0,0	0,0		Rara fer	3600	2698	5	1	-20,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,204	233	5	1	-17,8	0,0	0,0		Perm cls	144,0	106,4	5	1	-17,8	0,0	0,0
41	7,82		Rara										Rara cls	192,0	92,4	1	1	-12,8	0,0	0,0
48	7,82		Freq	0,4	0,193	285	1	1	-12,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	2526	1	1	-12,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,208	285	1	1	-11,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	84,6	1	1	-11,6	0,0	0,0
3	7,82		Rara										Rara cls	192,0	10,3	5	2	-0,5	0,0	0,0
4	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	166	5	2	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	10,8	5	1	-0,6	0,0	0,0
26	7,82		Rara										Rara cls	192,0	6,0	5	2	-0,4	0,0	0,0
22	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	94	1	1	-0,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	8,2	5	1	-0,5	0,0	0,0
22	7,82		Rara										Rara cls	192,0	8,8	1	2	-0,5	0,0	0,0
24	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	160	1	2	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	9,0	1	1	-0,5	0,0	0,0
24	7,82		Rara										Rara cls	192,0	16,6	5	1	-1,2	0,0	0,0
27	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	238	5	1	-1,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0		Perm cls	144,0	12,0	5	1	-0,9	0,0	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																				
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
29	7,82		Rara										Rara cls	192,0	38,7	1	1	-1,4	0,0	0,0
30	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	909	1	1	-1,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	32,1	1	1	-1,2	0,0	0,0
30	7,82		Rara										Rara cls	192,0	11,8	5	2	-0,5	0,0	0,0
31	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	240	5	2	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	12,3	5	1	-0,5	0,0	0,0
31	7,82		Rara										Rara cls	192,0	20,4	5	1	-0,8	0,0	0,0
32	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	408	5	1	-0,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0		Perm cls	144,0	16,4	5	1	-0,7	0,0	0,0
53	7,82		Rara										Rara cls	192,0	150,2	5	1	-37,9	0,0	0,0
46	7,82		Freq	0,4	0,170	195	5	1	-35,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	2465	5	1	-37,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,181	195	5	1	-35,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	140,4	5	1	-35,2	0,0	0,0
46	7,82		Rara										Rara cls	192,0	75,8	1	1	-14,2	0,0	0,0
47	7,82		Freq	0,4	0,135	268	1	1	-13,8	0,0	0,0		Rara fer	3600	1815	1	1	-14,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,146	268	1	1	-13,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	72,7	1	1	-13,6	0,0	0,0
47	7,82		Rara										Rara cls	192,0	21,7	1	2	-1,6	0,0	0,0
48	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	406	1	2	-1,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	21,8	1	1	-1,6	0,0	0,0
48	7,82		Rara										Rara cls	192,0	31,3	5	1	-2,0	0,0	0,0
49	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	749	5	1	-2,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,9	0,0	0,0		Perm cls	144,0	30,0	5	1	-1,9	0,0	0,0
55	7,82	1	Rara										Rara cls	192,0	5,5	5	1	-1,1	0,0	0,0
35	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	156	5	1	-1,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0		Perm cls	144,0	4,8	5	1	-0,9	0,0	0,0
35	7,82		Rara										Rara cls	192,0	105,7	1	1	-26,6	0,0	0,0
56	7,82		Freq	0,4	0,177	259	1	1	-24,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	2645	1	1	-26,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,205	259	1	1	-23,3	0,0	0,0		Perm cls	144,0	93,5	1	1	-23,3	0,0	0,0
32	7,82	1	Rara										Rara cls	192,0	34,7	1	1	-3,1	0,0	0,0
36	7,82	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-2,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	835	1	1	-3,1	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	29,8	1	1	-2,6	0,0	0,0
36	7,82		Rara										Rara cls	192,0	20,1	1	1	-1,6	0,0	0,0
38	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	516	1	1	-1,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	17,8	1	1	-1,4	0,0	0,0
38	7,82		Rara										Rara cls	192,0	40,9	5	1	-3,4	0,0	0,0
42	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-3,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	1062	5	1	-3,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-3,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	36,7	5	1	-3,0	0,0	0,0
42	7,82		Rara										Rara cls	192,0	79,0	1	1	-6,6	0,0	0,0
49	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-6,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	2103	1	1	-6,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-5,8	0,0	0,0		Perm cls	144,0	69,9	1	1	-5,8	0,0	0,0
40	7,82		Rara										Rara cls	192,0	13,7	1	2	-0,5	0,0	0,0
41	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	318	1	2	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	13,7	1	1	-0,5	0,0	0,0
41	7,82		Rara										Rara cls	192,0	17,7	5	1	-0,6	0,0	0,0
42	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	411	5	1	-0,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	14,5	5	1	-0,5	0,0	0,0
42	7,82		Rara										Rara cls	192,0	20,5	1	1	0,9	0,0	0,0
43	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	417	1	1	0,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	14,2	1	1	0,6	0,0	0,0
56	7,82		Rara										Rara cls	192,0	95,1	5	1	-25,3	0,0	0,0
45	7,82		Freq	0,4	0,136	240	5	1	-23,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	2164	5	1	-25,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,154	240	5	1	-22,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	84,8	5	1	-22,4	0,0	0,0
56	7,82		Rara										Rara cls	192,0	52,2	5	2	-1,9	0,0	0,0
40	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	1238	5	2	-1,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,9	0,0	0,0		Perm cls	144,0	52,2	5	1	-1,9	0,0	0,0
34	7,82		Rara										Rara cls	192,0	141,1	1	1	-27,6	0,0	0,0
53	7,82		Freq	0,4	0,190	226	3	1	18,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	2601	3	1	20,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,208	226	3	1	18,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	129,7	1	1	-25,1	0,0	0,0
15	12,02	1	Rara										Rara cls	192,0	26,6	1	1	-1,2	0,0	0,0
14	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	502	1	1	-1,2	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	22,5	1	1	-1,0	0,0	0,0
25	12,02	1	Rara										Rara cls	192,0	14,7	5	1	-0,7	0,0	0,0
26	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	331	5	1	-0,7	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	12,2	5	1	-0,6	0,0	0,0
21	12,02	1	Rara										Rara cls	192,0	73,7	1	1	-12,3	0,0	0,0
22	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-10,9	0,0	0,0		Rara fer	3600	1577	1	1	-12,3	0,0	0,0

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	
	2		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-10,9	0,0	0,0			Perm cls	144,0	65,4	1	1	-10,9	0,0	0,0
23	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	80,0	1	1	-11,7	0,0	0,0
24	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-10,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	2000	1	1	-11,7	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-10,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	71,1	1	1	-10,4	0,0	0,0
10	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	18,1	1	1	-2,4	0,0	0,0
11	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	471	1	1	-2,4	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	16,8	1	1	-2,2	0,0	0,0
8	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	16,7	1	1	-2,3	0,0	0,0
9	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	431	1	1	-2,3	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	15,7	1	1	-2,1	0,0	0,0
27	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	14,8	1	1	-0,8	0,0	0,0
28	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	266	1	1	-0,8	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,7	1	1	-0,7	0,0	0,0
49	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	36,5	1	1	2,3	0,0	0,0
50	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	2,0	0,0	0,0			Rara fer	3600	877	1	1	2,3	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	2,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	31,4	1	1	2,0	0,0	0,0
6	12,02		Rara											Rara cls	192,0	11,4	5	1	-0,4	0,0	0,0
14	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	264	5	1	-0,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,0	5	1	-0,4	0,0	0,0
45	12,78		Rara											Rara cls	192,0	147,4	5	1	-27,9	-4,4	-5,9
46	12,78		Freq	0,4	0,167	212	5	1	-24,6	-4,0	-5,2			Rara fer	3600	2633	5	1	-27,9	-4,4	-5,9
			Perm	0,3	0,190	212	5	1	-24,6	-4,0	-5,2			Perm cls	144,0	131,5	5	1	-24,6	-4,0	-5,2
55	12,78		Rara											Rara cls	192,0	25,9	1	1	-1,2	3,6	-2,8
29	12,78		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-1,0	3,2	-2,5			Rara fer	3600	408	1	1	-1,2	3,6	-2,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,0	3,2	-2,5			Perm cls	144,0	21,7	1	1	-1,0	3,2	-2,5
50	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	12,4	5	1	1,1	0,0	0,0
44	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,0	0,0	0,0			Rara fer	3600	326	5	1	1,1	0,0	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	11,1	5	1	1,0	0,0	0,0
12	12,02		Rara											Rara cls	192,0	30,8	5	1	-1,6	0,0	0,0
13	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	488	5	1	-1,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	27,7	5	1	-1,4	0,0	0,0
13	12,02		Rara											Rara cls	192,0	45,3	1	1	-2,5	0,0	0,0
15	12,02		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-2,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	636	3	1	1,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	41,5	1	1	-2,3	0,0	0,0
4	12,02		Rara											Rara cls	192,0	23,8	5	1	-1,2	0,0	0,0
5	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	376	5	1	-1,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	22,3	5	1	-1,1	0,0	0,0
5	12,02		Rara											Rara cls	192,0	99,7	5	1	-5,6	0,0	0,0
6	12,02		Freq	0,4	0,074	211	1	2	-3,9	0,0	0,0			Rara fer	3600	1425	5	1	-5,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,083	211	1	1	-3,9	0,0	0,0			Perm cls	144,0	86,9	5	1	-4,9	0,0	0,0
5	12,02		Rara											Rara cls	192,0	41,6	3	1	2,6	0,0	0,0
13	12,02		Freq	0,4	0,000	0	3	2	2,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	1002	3	1	2,6	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	2,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	37,4	3	1	2,4	0,0	0,0
60	12,02	1	Rara											Rara cls	192,0	33,8	1	1	-1,6	0,0	0,0
50	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	769	1	1	-1,6	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	30,2	1	1	-1,4	0,0	0,0
4	12,02		Rara											Rara cls	192,0	118,9	5	1	-7,2	0,0	0,0
12	12,02		Freq	0,4	0,191	271	5	2	-6,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	2787	5	1	-7,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,227	271	5	1	-6,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	106,3	5	1	-6,4	0,0	0,0
12	12,02		Rara											Rara cls	192,0	127,3	1	1	-8,9	0,0	0,0
17	12,02		Freq	0,4	0,153	227	1	2	-7,8	0,0	0,0			Rara fer	3600	2472	1	1	-8,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,180	227	1	1	-7,8	0,0	0,0			Perm cls	144,0	113,4	1	1	-7,8	0,0	0,0
17	12,02		Rara											Rara cls	192,0	91,6	1	1	-4,9	0,0	0,0
28	12,02		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-4,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	2352	1	1	-4,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-4,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	81,5	1	1	-4,4	0,0	0,0
28	12,02		Rara											Rara cls	192,0	69,8	1	1	-3,7	0,0	0,0
32	12,02		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-3,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	1765	1	1	-3,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-3,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	61,5	1	1	-3,2	0,0	0,0
1	12,02		Rara											Rara cls	192,0	81,6	5	1	-4,8	0,0	0,0
7	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-4,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	1861	5	1	-4,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	72,5	5	1	-4,3	0,0	0,0
7	12,02		Rara											Rara cls	192,0	133,1	1	1	-9,3	0,0	0,0
16	12,02		Freq	0,4	0,201	311	3	2	4,7	0,0	0,0			Rara fer	3600	2595	1	1	-9,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,204	311	3	1	4,7	0,0	0,0			Perm cls	144,0	117,7	1	1	-8,2	0,0	0,0
16	12,02		Rara											Rara cls	192,0	85,3	1	1	-5,1	0,0	0,0

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																						
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI								
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm	limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
25	12,02		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-4,4	0,0	0,0				Rara fer	3600	2025	5	1	-4,2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-4,4	0,0	0,0				Perm cls	144,0	75,3	1	1	-4,4	0,0	0,0
25	12,02		Rara												Rara cls	192,0	74,8	1	1	-4,4	-0,9	-6,6
29	12,78		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-3,8	-0,7	-5,7				Rara fer	3600	1354	1	1	-4,4	-0,9	-6,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-3,8	-0,7	-5,8				Perm cls	144,0	65,8	1	1	-3,8	-0,7	-5,8
2	12,02		Rara												Rara cls	192,0	34,0	5	1	-4,7	0,0	0,0
8	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-4,3	0,0	0,0				Rara fer	3600	886	5	1	-4,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,3	0,0	0,0				Perm cls	144,0	31,0	5	1	-4,3	0,0	0,0
1	12,02		Rara												Rara cls	192,0	22,4	5	2	-1,1	0,0	0,0
2	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-1,1	0,0	0,0				Rara fer	3600	353	5	2	-1,1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,1	0,0	0,0				Perm cls	144,0	22,5	5	1	-1,1	0,0	0,0
9	12,02		Rara												Rara cls	192,0	102,5	1	1	-18,4	0,0	0,0
21	12,02		Freq	0,4	0,120	229	1	1	-16,2	0,0	0,0				Rara fer	3600	2278	3	1	12,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,145	229	1	1	-16,1	0,0	0,0				Perm cls	144,0	90,6	1	1	-16,1	0,0	0,0
2	12,02		Rara												Rara cls	192,0	12,9	1	1	-0,7	0,0	0,0
3	12,02		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,0				Rara fer	3600	206	1	1	-0,7	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,0				Perm cls	144,0	11,5	1	1	-0,6	0,0	0,0
22	12,02		Rara												Rara cls	192,0	70,7	5	1	-9,7	-0,2	-18,1
30	12,78		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-8,8	-0,1	-15,5				Rara fer	3600	1165	5	1	-9,7	-0,2	-18,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-8,8	-0,1	-15,5				Perm cls	144,0	63,8	5	1	-8,8	-0,1	-15,5
30	12,78		Rara												Rara cls	192,0	51,5	5	1	17,6	0,2	-22,2
64	12,78		Freq	0,4	0,000	0	5	1	15,6	0,2	-19,6				Rara fer	3600	687	5	1	17,6	0,2	-22,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	15,5	0,2	-19,2				Perm cls	144,0	45,5	5	1	15,5	0,2	-19,2
40	12,78		Rara												Rara cls	192,0	52,3	1	1	-18,0	-0,1	-1,6
47	12,78		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-17,4	-0,1	-1,1				Rara fer	3600	1534	1	1	-18,0	-0,1	-1,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-17,4	-0,1	-1,1				Perm cls	144,0	50,6	1	1	-17,4	-0,1	-1,1
3	12,02		Rara												Rara cls	192,0	35,3	5	1	-4,7	0,0	0,0
10	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-4,3	0,0	0,0				Rara fer	3600	1009	3	1	4,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,3	0,0	0,0				Perm cls	144,0	32,2	5	1	-4,3	0,0	0,0
11	12,02		Rara												Rara cls	192,0	99,9	1	1	-17,1	0,0	0,0
23	12,02		Freq	0,4	0,115	223	1	1	-15,0	0,0	0,0				Rara fer	3600	2648	3	1	11,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,140	223	1	1	-15,0	0,0	0,0				Perm cls	144,0	88,5	1	1	-15,0	0,0	0,0
24	12,02		Rara												Rara cls	192,0	81,2	5	1	-11,9	0,0	0,0
31	12,02		Freq	0,4	0,141	263	5	2	-11,1	0,0	0,0				Rara fer	3600	2032	5	1	-11,9	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,152	263	5	1	-11,1	0,0	0,0				Perm cls	144,0	75,6	5	1	-11,1	0,0	0,0
31	12,02		Rara												Rara cls	192,0	113,6	1	1	-18,8	0,0	0,0
63	12,02		Freq	0,4	0,166	233	1	2	-17,3	0,0	0,0				Rara fer	3600	2517	1	1	-18,8	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,196	233	1	1	-17,3	0,0	0,0				Perm cls	144,0	104,7	1	1	-17,3	0,0	0,0
41	12,02		Rara												Rara cls	192,0	100,6	1	1	-14,0	0,0	0,0
48	12,02		Freq	0,4	0,210	285	1	2	-13,0	0,0	0,0				Rara fer	3600	2766	1	1	-14,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,245	285	1	1	-13,0	0,0	0,0				Perm cls	144,0	94,2	1	1	-13,0	0,0	0,0
3	12,02		Rara												Rara cls	192,0	8,7	5	2	-0,4	0,0	0,0
4	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Rara fer	3600	147	5	2	-0,4	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	144,0	8,7	5	1	-0,4	0,0	0,0
26	12,02		Rara												Rara cls	192,0	8,3	1	1	-0,5	0,0	0,0
22	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,4	0,0	0,0				Rara fer	3600	133	1	1	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	144,0	6,4	5	1	-0,4	0,0	0,0
22	12,02		Rara												Rara cls	192,0	10,4	1	2	-0,5	0,0	0,0
24	12,02		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	233	1	2	-0,5	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	144,0	10,7	1	1	-0,5	0,0	0,0
24	12,02		Rara												Rara cls	192,0	14,1	5	1	-1,0	0,0	0,0
27	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0				Rara fer	3600	210	5	1	-1,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,7	0,0	0,0				Perm cls	144,0	10,0	5	1	-0,7	0,0	0,0
29	12,78		Rara												Rara cls	192,0	11,2	3	1	4,7	-0,3	-2,4
30	12,78		Freq	0,4	0,000	0	3	1	4,4	-0,3	-2,1				Rara fer	3600	263	3	1	4,7	-0,3	-2,4
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	4,3	-0,3	-2,1				Perm cls	144,0	10,3	3	1	4,3	-0,3	-2,1
30	12,78		Rara												Rara cls	192,0	7,7	5	2	-0,3	-0,7	-2,6
31	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,3	-0,7	-2,5				Rara fer	3600	37	5	2	-0,3	-0,7	-2,6
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,3	-0,7	-2,5				Perm cls	144,0	8,1	5	1	-0,3	-0,7	-2,5
31	12,02		Rara												Rara cls	192,0	27,7	5	1	-1,0	0,0	0,0
32	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0				Rara fer	3600	648	5	1	-1,0	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,9	0,0	0,0				Perm cls	144,0	23,5	5	1	-0,9	0,0	0,0
32	12,02		Rara												Rara cls	192,0	19,6	5	1	-3,3	0,0	0,0
57	12,02		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-3,0	0,0	0,0				Rara fer	3600	581	5	1	-3,3	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-3,0	0,0	0,0				Perm cls	144,0	17,6	5	1	-3,0	0,0	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																				
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
33 58	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 2 1	 -1,7 -1,7	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	11,2 331 10,2	5 5 5	1 1 1	-1,9 -1,9 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
57 33	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -3,0 -3,0	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	19,9 591 17,9	1 1 1	1 1 1	-3,4 -3,4 -3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
58 59	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 2 1	 -1,7 -1,7	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	11,1 327 10,1	1 1 1	1 1 1	-1,9 -1,9 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
53 46	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,185 0,217	 238 238	 5 5	 2 1	 -20,6 -20,6	 4,9 4,9	 -0,3 -0,3		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	120,8 2737 109,9	5 5 5	1 1 1	-22,8 -22,8 -20,6	5,5 5,5 4,9	-0,3 -0,3 -0,3
59 44	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -5,6 -5,5	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	35,9 1078 32,2	5 5 5	1 1 1	-6,1 -6,1 -5,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
46 47	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 2 1	 -7,9 -7,9	 1,6 1,6	 3,2 3,2		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	58,1 1808 53,9	1 1 1	1 1 1	-8,5 -8,5 -7,9	1,9 1,9 1,6	3,6 3,6 3,2
47 48	12,78 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -0,5 -0,5	 -0,8 -0,7	 3,8 3,7		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	9,1 449 9,2	5 5 5	2 1 1	-0,7 -0,7 -0,7	0,6 0,9 0,5	3,3 3,6 3,3
48 49	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -1,2 -1,2	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	20,0 475 18,6	5 5 5	1 1 1	-1,2 -1,2 -1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
64 65	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 2 2	 1 1	 18,4 18,4	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	59,4 1707 52,3	3 3 2	1 1 1	21,0 21,0 18,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 35	12,78 12,78	1 / 4	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 2 1	 0,3 0,3	 -3,1 -3,1	 -1,6 -1,6		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	12,9 291 11,5	5 5 5	1 1 1	-1,6 -1,6 -1,4	-2,6 -2,6 -2,3	-1,8 -1,8 -1,6
35 56	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,167 0,200	 256 256	 4 4	 1 1	 17,1 17,1	 -0,1 -0,1	 -5,3 -5,3		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	147,1 2594 131,3	1 4 1	1 1 1	-29,8 19,4 -26,3	4,5 -0,2 4,0	-6,0 -6,0 -5,3
32 36	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 2 1	 -2,5 -2,5	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	32,0 770 28,3	1 1 1	1 1 1	-2,8 -2,8 -2,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
36 38	12,02 12,02	1 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 2 1	 1,2 1,2	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,2 414 14,8	1 1 5	1 1 1	-1,3 -1,3 1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
38 42	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 2 1	 -3,4 -3,4	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	46,8 1220 41,8	5 5 5	1 1 1	-3,9 -3,9 -3,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
42 49	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 2 1	 -5,0 -5,0	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	67,7 1788 60,2	1 1 1	1 1 1	-5,7 -5,7 -5,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
40 41	12,78 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -1,0 -1,0	 -0,3 -0,3	 -0,4 -0,4		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	29,3 637 28,1	1 1 1	1 1 1	-1,1 -1,1 -1,0	-0,4 -0,4 -0,3	-0,6 -0,6 -0,4
41 42	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,6 -0,5	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	17,9 416 15,1	5 5 5	1 1 1	-0,7 -0,7 -0,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
42 43	12,02 12,02		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,5 -0,5	 0,0 0,0	 0,0 0,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,5 387 12,6	5 5 5	1 1 1	-0,6 -0,6 -0,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
56 45	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,179 0,218	 256 256	 1 1	 1 1	 18,1 18,1	 -1,1 -1,1	 -5,3 -5,3		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	127,1 2746 113,3	1 1 1	1 1 1	20,5 20,5 18,1	-1,3 -1,3 -1,1	-6,0 -6,0 -5,3
56 40	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 2 1	 -3,1 -3,1	 0,0 0,0	 -0,7 -0,7		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	85,7 2009 81,9	5 5 5	1 1 1	-3,3 -3,3 -3,1	0,0 0,0 0,0	-0,8 -0,8 -0,7
65 40	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 2 1	 -20,8 -20,8	 -0,4 -0,4	 -3,0 -3,0		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	64,5 1828 60,4	5 5 5	1 1 1	-22,3 -22,3 -20,8	-0,4 -0,4 -0,4	-3,9 -3,9 -3,0
34 53	12,78 12,78		Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,167 0,198	 259 259	 3 3	 2 1	 11,9 11,9	 -0,3 -0,3	 -2,4 -2,4		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	107,1 2558 95,5	3 3 3	1 1 1	13,4 13,4 11,9	-0,4 -0,4 -0,3	-2,7 -2,7 -2,4

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																				
			FESSURAZIONE									FRECCE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
61 41	12,02 12,02		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,180 0,209	233 233	5 5	2 1	-18,2 -18,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	119,0 2648 109,7	5 5 5	1 1 1	-19,8 -19,8 -18,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
63 61	12,02 12,02		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,166 0,194	263 263	3 3	1 1	13,0 13,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	96,7 2417 89,2	3 3 3	1 1 1	14,2 14,2 13,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
36 63	12,02 12,02		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,7 -1,6	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	48,5 1148 44,2	1 1 1	1 1 1	-1,8 -1,8 -1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
63 64	12,02 12,78		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	0,4 0,4	0,9 0,9	-0,3 -0,3		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	24,4 557 22,1	2 2 2	1 1 1	0,9 0,9 0,8	0,3 0,3 0,3	-0,2 -0,2 -0,2
38 61	12,02 12,02		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,9 -1,9	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	55,3 1315 50,4	1 1 1	1 1 1	-2,1 -2,1 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
61 65	12,02 12,78		Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	0,5 0,5	-0,7 -0,7	-0,3 -0,3		Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	24,3 555 22,2	2 2 2	1 1 1	0,9 0,9 0,8	-0,3 -0,3 -0,2	-0,2 -0,2 -0,2
15 14	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	0,3 0,3	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	9,9 230 8,7	5 5 5	1 1 1	0,4 0,4 0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
6 14	3,62 3,62	2 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,2 -0,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	3,6 80 3,3	5 5 5	1 1 1	-0,2 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
6 14	3,62 3,62	3 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,2 -0,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	3,9 88 3,6	5 5 5	1 1 1	-0,2 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
6 14	3,62 3,62	4 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,2 -0,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	4,9 109 4,6	5 5 5	1 1 1	-0,2 -0,2 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
25 26	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	2 1	-0,1 -0,1	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	3,5 79 2,4	5 5 1	1 1 1	-0,2 -0,2 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
21 22	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,8 -1,7	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,3 461 14,1	1 1 1	1 1 1	-2,0 -2,0 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
23 24	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,5 -1,5	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	14,0 395 12,2	1 1 1	1 1 1	-1,7 -1,7 -1,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
10 11	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-9,5 -9,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	86,3 2559 71,8	5 5 5	1 1 1	-10,9 -10,9 -9,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
8 9	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-10,1 -9,5	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	84,2 2288 69,9	5 5 5	1 1 1	-11,6 -11,6 -9,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
27 28	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,3 -0,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	5,7 128 5,3	5 5 5	1 1 1	-0,3 -0,3 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	3,62 3,62	2 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	0,5 0,5	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	11,7 263 9,7	1 1 1	1 1 1	0,5 0,5 0,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	3,62 3,62	3 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	0,2 0,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	5,2 116 4,3	1 1 1	1 1 1	0,2 0,2 0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	3,62 3,62	4 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	0,2 0,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	4,1 93 3,6	1 1 1	1 1 1	0,2 0,2 0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
45 46	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	1,2 1,2	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	7,2 207 5,9	5 5 5	1 1 1	1,4 1,4 1,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
17 28	3,62 3,62	2 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,0 -1,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	17,7 343 15,2	1 1 1	1 1 1	-1,1 -1,1 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
17 28	3,62 3,62	3 / 2	Rara Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,3	0,0			Rara cls Rara fer	192,0 3600	6,2 120	1 1	1 1	-0,4 -0,4	0,0 0,0	0,0 0,0

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	5,3	1	1	-0,3	0,0	0,0
17	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	8,5	5	1	0,4	0,0	0,0
28	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	210	5	1	0,4	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	7,4	5	1	0,4	0,0	0,0
28	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	1,2	1	1	-0,1	0,0	0,0
32	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	23	1	1	-0,1	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,2	1	1	-0,1	0,0	0,0
28	3,62	3	Rara											Rara cls	192,0	1,4	1	1	-0,1	0,0	0,0
32	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	28	1	1	-0,1	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,5	1	1	-0,1	0,0	0,0
28	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	5,5	5	1	-0,3	0,0	0,0
32	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,3	0,0	0,0			Rara fer	3600	106	5	1	-0,3	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,3	0,0	0,0			Perm cls	144,0	4,4	1	1	-0,3	0,0	0,0
1	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	1,6	1	1	-0,1	0,0	0,0
7	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	35	1	1	-0,1	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,3	1	1	-0,1	0,0	0,0
1	3,62	3	Rara											Rara cls	192,0	3,3	1	1	-0,2	0,0	0,0
7	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	74	1	1	-0,2	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	2,9	1	1	-0,1	0,0	0,0
1	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	21,0	5	1	1,0	0,0	0,0
7	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,9	0,0	0,0			Rara fer	3600	474	5	1	1,0	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,8	0,0	0,0			Perm cls	144,0	17,9	5	1	0,8	0,0	0,0
7	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	3,2	5	1	-0,1	0,0	0,0
16	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	71	5	1	-0,1	0,0	0,0
	6		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	3,0	5	1	-0,1	0,0	0,0
7	3,62	3	Rara											Rara cls	192,0	1,5	5	1	-0,1	0,0	0,0
16	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	33	5	1	-0,1	0,0	0,0
	6		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,4	5	1	-0,1	0,0	0,0
7	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	1,5	1	1	-0,1	0,0	0,0
16	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	34	1	1	-0,1	0,0	0,0
	6		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,4	1	1	-0,1	0,0	0,0
7	3,62	5	Rara											Rara cls	192,0	2,9	1	1	-0,1	0,0	0,0
16	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	66	1	1	-0,1	0,0	0,0
	6		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	2,7	1	1	-0,1	0,0	0,0
7	3,62	6	Rara											Rara cls	192,0	11,0	1	1	-0,5	0,0	0,0
16	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0			Rara fer	3600	248	1	1	-0,5	0,0	0,0
	6		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0			Perm cls	144,0	9,7	1	1	-0,5	0,0	0,0
16	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	5,7	5	1	-0,3	0,0	0,0
25	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	128	5	1	-0,3	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	5,2	5	1	-0,2	0,0	0,0
16	3,62	3	Rara											Rara cls	192,0	4,4	5	1	-0,2	0,0	0,0
25	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	98	5	1	-0,2	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	4,1	5	1	-0,2	0,0	0,0
16	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	4,9	5	2	-0,2	0,0	0,0
25	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	110	5	2	-0,2	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	5,0	5	1	-0,2	0,0	0,0
25	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	1,8	1	1	-0,1	0,0	0,0
29	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	39	1	1	-0,1	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,8	1	1	-0,1	0,0	0,0
25	3,62	3	Rara											Rara cls	192,0	2,0	5	1	-0,1	0,0	0,0
29	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	44	5	1	-0,1	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	1,7	5	1	-0,1	0,0	0,0
25	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	9,8	5	1	-0,5	0,0	0,0
29	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0			Rara fer	3600	219	5	1	-0,5	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0			Perm cls	144,0	8,6	5	1	-0,4	0,0	0,0
52	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	3,8	5	1	-0,2	0,0	0,0
55	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Rara fer	3600	85	5	1	-0,2	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0			Perm cls	144,0	3,4	5	1	-0,2	0,0	0,0
52	3,62	3	Rara											Rara cls	192,0	2,9	5	1	-0,1	0,0	0,0
55	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Rara fer	3600	66	5	1	-0,1	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0			Perm cls	144,0	2,7	5	1	-0,1	0,0	0,0
52	3,62	4	Rara											Rara cls	192,0	1,1	4	1	0,0	0,0	0,0
55	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	3	1	0,0	0,0	0,0			Rara fer	3600	24	4	1	0,0	0,0	0,0
	4		Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,0	0,0	0,0			Perm cls	144,0	0,9	3	1	0,0	0,0	0,0
53	3,62	2	Rara											Rara cls	192,0	1,4	1	1	-0,1	0,0	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																				
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
46	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	32	1	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,2	1	1	-0,1	0,0	0,0
53	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	1,7	5	2	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	37	5	2	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,6	5	1	-0,1	0,0	0,0
53	3,62	4	Rara										Rara cls	192,0	2,5	1	1	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	55	1	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,1	1	1	-0,1	0,0	0,0
50	3,62	2	Rara										Rara cls	192,0	1,7	5	1	-0,1	0,0	0,0
51	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	39	5	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,6	5	1	-0,1	0,0	0,0
50	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	1,2	5	1	-0,1	0,0	0,0
51	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	26	5	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,1	5	1	0,0	0,0	0,0
50	3,62	4	Rara										Rara cls	192,0	2,0	5	1	-0,1	0,0	0,0
51	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	44	5	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,8	5	1	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	2	Rara										Rara cls	192,0	2,5	5	1	-0,1	0,0	0,0
47	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	56	5	1	-0,1	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,4	5	1	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	2,4	5	1	-0,1	0,0	0,0
47	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	53	5	1	-0,1	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,2	5	1	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	4	Rara										Rara cls	192,0	2,1	5	1	-0,1	0,0	0,0
47	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	47	5	1	-0,1	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,0	5	1	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	5	Rara										Rara cls	192,0	2,9	1	1	-0,1	0,0	0,0
47	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	65	1	1	-0,1	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,6	1	1	-0,1	0,0	0,0
46	3,62	6	Rara										Rara cls	192,0	12,6	1	1	-0,6	0,0	0,0
47	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	284	1	1	-0,6	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	9,8	1	1	-0,5	0,0	0,0
47	3,62	2	Rara										Rara cls	192,0	3,1	5	1	-0,1	0,0	0,0
48	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	70	5	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,8	5	1	-0,1	0,0	0,0
47	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	2,1	1	1	-0,1	0,0	0,0
48	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	46	1	1	-0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,9	1	1	-0,1	0,0	0,0
47	3,62	4	Rara										Rara cls	192,0	11,7	1	1	-0,5	0,0	0,0
48	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	262	1	1	-0,5	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	9,1	1	1	-0,4	0,0	0,0
48	3,62	2	Rara										Rara cls	192,0	4,7	5	1	-0,2	0,0	0,0
49	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0		Rara fer	3600	105	5	1	-0,2	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	0,0	0,0		Perm cls	144,0	4,1	5	1	-0,2	0,0	0,0
48	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	7,6	5	1	-0,4	0,0	0,0
49	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,3	0,0	0,0		Rara fer	3600	170	5	1	-0,4	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,3	0,0	0,0		Perm cls	144,0	6,4	5	1	-0,3	0,0	0,0
48	3,62	4	Rara										Rara cls	192,0	15,7	5	1	-0,7	0,0	0,0
49	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	353	5	1	-0,7	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	13,0	5	1	-0,6	0,0	0,0
52	3,62	2	Rara										Rara cls	192,0	0,9	1	1	0,0	0,0	0,0
34	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	19	1	1	0,0	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	0,8	1	1	0,0	0,0	0,0
52	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	2,4	5	1	0,1	0,0	0,0
34	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	55	5	1	0,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	2,1	5	1	0,1	0,0	0,0
52	3,62	4	Rara										Rara cls	192,0	15,1	5	1	0,7	0,0	0,0
34	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,6	0,0	0,0		Rara fer	3600	341	5	1	0,7	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	13,5	5	1	0,6	0,0	0,0
14	3,62	2	Rara										Rara cls	192,0	1,3	1	2	-0,1	0,0	0,0
19	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	28	1	2	-0,1	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,2	1	1	-0,1	0,0	0,0
14	3,62	3	Rara										Rara cls	192,0	1,7	5	1	-0,1	0,0	0,0
19	3,62	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Rara fer	3600	37	5	1	-0,1	0,0	0,0
		6	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,0	0,0		Perm cls	144,0	1,6	5	1	-0,1	0,0	0,0

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)		Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
14 19	3,62 3,62	4 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,3 51 2,2	5 5 5	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
14 19	3,62 3,62	5 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,8 62 2,6	5 5 5	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
14 19	3,62 3,62	6 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,2 -0,2	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	5,4 122 4,7	5 5 5	1 1 1	-0,3 -0,3 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
34 53	3,62 3,62	2 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,6 57 2,4	5 5 5	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
34 53	3,62 3,62	3 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,4 53 2,3	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
34 53	3,62 3,62	4 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,5 57 2,4	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
34 53	3,62 3,62	5 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,6 58 2,5	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
34 53	3,62 3,62	6 / 6	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 2 1	 -0,1 -0,1	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	2,0 45 2,0	1 1 1	1 1 1	-0,1 -0,1 -0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 29	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,7 -0,7	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	15,4 347 14,3	5 5 5	1 1 1	-0,7 -0,7 -0,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
32 36	3,62 3,62	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -1,5 -1,4	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,8 345 14,0	5 5 5	1 1 1	-1,7 -1,7 -1,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
15 14	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -0,6 -0,6	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	15,0 281 13,0	1 1 1	1 1 1	-0,7 -0,7 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
25 26	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,3 -0,2	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	6,7 122 4,2	5 5 5	1 1 1	-0,4 -0,4 -0,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
21 22	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -2,0 -1,9	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,5 430 14,5	1 1 1	1 1 1	-2,2 -2,2 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
23 24	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -1,7 -1,7	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	14,2 369 12,5	1 1 1	1 1 1	-1,9 -1,9 -1,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
10 11	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -10,0 -9,4	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	83,1 2254 69,1	5 5 5	1 1 1	-11,4 -11,4 -9,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
8 9	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -10,8 -10,2	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	84,0 2106 69,8	5 5 5	1 1 1	-12,4 -12,4 -10,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
27 28	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -0,8 -0,8	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,1 292 13,4	1 1 1	1 1 1	-0,9 -0,9 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	7,82 7,82	2 / 4	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,6 -0,6	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	10,6 250 9,2	5 5 5	1 1 1	-0,7 -0,7 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	7,82 7,82	3 / 4	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -0,9 -0,9	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	15,7 372 14,0	5 5 5	1 1 1	-1,0 -1,0 -0,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	7,82 7,82	4 / 4	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -2,5 -2,4	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	43,0 1036 38,7	5 5 5	1 1 1	-2,7 -2,7 -2,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
45 46	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 1 1	 1 1	 -6,9 -6,8	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	37,6 1083 34,5	1 1 1	1 1 1	-7,4 -7,4 -6,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 29	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	 0,4 0,3	 0,000 0,000	 0 0	 5 5	 1 1	 -2,3 -2,2	 0,0 0,0	 0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	52,0 1198 46,3	5 5 5	1 1 1	-2,5 -2,5 -2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																					
			FESSURAZIONE									FRECCE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)		Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
50 44	7,82 7,82	2 / 5	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	3,6 3,5	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	43,8 1152 39,6	5 5 5	1 1 1	3,9 3,9 3,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
50 44	7,82 7,82	3 / 5	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	4,0 3,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	48,4 1275 43,6	1 1 1	1 1 1	4,3 4,3 3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
50 44	7,82 7,82	4 / 5	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	2,0 1,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	23,5 620 21,4	1 1 1	1 1 1	2,1 2,1 1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
50 44	7,82 7,82	5 / 5	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-3,2 -3,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	38,1 1015 34,9	5 5 5	1 1 1	-3,4 -3,4 -3,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
60 50	7,82 7,82	2 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	1,1 1,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	25,9 587 23,4	5 5 5	1 1 1	1,2 1,2 1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
60 50	7,82 7,82	3 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	2 2	1 1	1,2 1,1	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	26,5 601 23,9	2 2 2	1 1 1	1,3 1,3 1,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
60 50	7,82 7,82	4 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	2 2	1 1	0,5 0,5	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	10,5 237 9,7	2 2 2	1 1 1	0,5 0,5 0,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 35	7,82 7,82	2 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-4,0 -3,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	22,4 647 19,8	5 5 5	1 1 1	-4,4 -4,4 -3,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 35	7,82 7,82	3 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-9,6 -9,3	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	53,3 1551 47,1	5 5 5	1 1 1	-10,6 -10,6 -9,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
55 35	7,82 7,82	4 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-17,4 -16,8	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	88,9 2510 78,7	5 5 5	1 1 1	-19,1 -19,1 -16,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
32 36	7,82 7,82	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-1,1 -1,0	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	14,4 367 12,8	5 5 5	1 1 1	-1,2 -1,2 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
15 14	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-0,4 -0,4	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	11,1 208 9,6	1 1 1	1 1 1	-0,5 -0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
25 26	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,3 -0,3	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	10,0 224 6,4	5 5 5	1 1 1	-0,5 -0,5 -0,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
21 22	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,9 -1,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	16,6 430 14,1	5 5 1	1 1 1	-2,3 -2,3 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
23 24	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-1,6 -1,6	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	13,3 345 12,1	1 1 1	1 1 1	-1,7 -1,7 -1,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
10 11	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-11,0 -10,9	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	84,5 2120 74,7	5 5 5	1 1 1	-12,4 -12,4 -10,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
8 9	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,107 0,116	247 247	5 5	1 1	-11,8 -11,8	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	80,1 1722 70,6	5 5 5	1 1 1	-13,4 -13,4 -11,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
27 28	12,02 12,02	2 / 2	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	1 1	1 1	-0,8 -0,8	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	19,3 436 16,5	1 1 1	1 1 1	-0,9 -0,9 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	12,02 12,02	2 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,5 -0,4	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	8,1 192 7,1	5 5 5	1 1 1	-0,5 -0,5 -0,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	12,02 12,02	3 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-0,8 -0,8	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	14,9 352 13,3	5 5 5	1 1 1	-0,9 -0,9 -0,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
49 50	12,02 12,02	4 / 4	Rara Freq Perm	0,4 0,3	0,000 0,000	0 0	5 5	1 1	-2,7 -2,6	0,0 0,0	0,0 0,0			Rara cls Rara fer Perm cls	192,0 3600 144,0	46,1 1113 41,2	5 5 5	1 1 1	-2,9 -2,9 -2,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
50 44	12,02 12,02	2 / /	Rara Freq	0,4	0,000	0	5	1	3,4	0,0	0,0			Rara cls Rara fer	192,0 3600	41,6 1092	5 5	1 1	3,7 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE																				
			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI						
Filo	Quota	Tra	Combi	Fessu. mm	dist	Con	Com	Mf X	Mf Y	N	Frecce mm	Com	Combinaz	σ lim.	σ cal.	Co	Comb	Mf X	Mf Y	N
In fi	In Fi	tto	Caric	lim cal	mm	cio	bin	(t°m)	(t°m)	(t)	limite calc	bin	Carico	Kg/cm ^q	Kg/cm ^q	nc		(t°m)	(t°m)	(t)
	5		Perm	0,3	0,000	0	5	1	3,3	0,0	0,0		Perm cls	144,0	37,2	5	1	3,3	0,0	0,0
50	12,02	3	Rara										Rara cls	192,0	45,6	1	1	4,1	0,0	0,0
44	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	3,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	1201	1	1	4,1	0,0	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	1	1	3,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	40,8	1	1	3,6	0,0	0,0
50	12,02	4	Rara										Rara cls	192,0	20,2	1	1	1,8	0,0	0,0
44	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,7	0,0	0,0		Rara fer	3600	533	1	1	1,8	0,0	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,6	0,0	0,0		Perm cls	144,0	18,1	1	1	1,6	0,0	0,0
50	12,02	5	Rara										Rara cls	192,0	42,3	5	1	-3,8	0,0	0,0
44	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-3,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	1129	5	1	-3,8	0,0	0,0
		5	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-3,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	38,1	5	1	-3,4	0,0	0,0
60	12,02	2	Rara										Rara cls	192,0	23,1	4	1	1,1	0,0	0,0
50	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	4	1	1,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	522	4	1	1,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	4	1	1,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	20,6	4	1	1,0	0,0	0,0
60	12,02	3	Rara										Rara cls	192,0	23,4	2	1	1,1	0,0	0,0
50	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	2	1	1,0	0,0	0,0		Rara fer	3600	529	2	1	1,1	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	2	1	1,0	0,0	0,0		Perm cls	144,0	20,9	2	1	1,0	0,0	0,0
60	12,02	4	Rara										Rara cls	192,0	11,9	3	1	0,6	0,0	0,0
50	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	3	1	0,5	0,0	0,0		Rara fer	3600	268	3	1	0,6	0,0	0,0
		4	Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,5	0,0	0,0		Perm cls	144,0	10,7	3	1	0,5	0,0	0,0
55	12,78	2	Rara										Rara cls	192,0	36,8	5	1	-4,6	-0,9	4,5
35	12,78	/	Freq	0,4	0,000	0	5	2	-4,1	-0,8	4,0		Rara fer	3600	1158	5	1	-4,6	-0,9	4,5
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,1	-0,8	4,0		Perm cls	144,0	32,7	5	1	-4,1	-0,8	4,0
55	12,78	3	Rara										Rara cls	192,0	57,1	5	1	-10,3	2,6	12,2
35	12,78	/	Freq	0,4	0,000	0	5	2	-9,1	2,3	10,8		Rara fer	3600	1355	5	1	-10,3	2,6	12,2
		4	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-9,1	2,3	10,8		Perm cls	144,0	50,8	5	1	-9,1	2,3	10,8
55	12,78	4	Rara										Rara cls	192,0	103,5	5	1	-19,1	8,2	20,0
35	12,78	/	Freq	0,4	0,153	232	5	2	-16,9	7,3	17,7		Rara fer	3600	2472	5	1	-19,1	8,2	20,0
		4	Perm	0,3	0,183	232	5	1	-16,9	7,3	17,7		Perm cls	144,0	92,2	5	1	-16,9	7,3	17,7
36	12,02	2	Rara										Rara cls	192,0	19,5	5	1	-1,6	0,0	0,0
38	12,02	/	Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,4	0,0	0,0		Rara fer	3600	500	5	1	-1,6	0,0	0,0
		2	Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,4	0,0	0,0		Perm cls	144,0	17,3	5	1	-1,4	0,0	0,0

VERIFICA DIAMETRO MASSIMO - FORMULA 7.4.27														
			Dir. Locale X						Dir. Locale Y					
Nodo 3D	Filo	Quota (m)	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS
8	2	3,62	61	0,0595	300	18	16	OK	62	0,0346	500	17	16	OK
10	3	3,62	68	0,0591	300	18	16	OK	73	0,0389	500	19	16	OK
12	4	3,62	59	0,0605	300	18	20	PIEGA	54	0,0380	500	19	16	OK
14	5	3,62	56	0,0612	300	18	16	OK	55	0,0369	500	18	16	OK
20	12	3,62	60	0,0312	300	9	20	PIEGA	52	0,0625	500	31	16	OK
22	13	3,62	56		300		16	PASSANTE	52	0,0347	500	17	16	OK
28	18	3,62	58	0,0580	300	17	16	OK	50	0,0295	500	15	16	PIEGA
30	20	3,62	57		300		16	PASSANTE						
34	30	3,62	66	0,0337	300	10	16	PIEGA	77	0,0416	500	21	16	OK
36	31	3,62	71	0,0332	500	17	16	OK	78	0,0432	300	13	16	PIEGA
40	40	3,62	67	0,0358	500	18	16	OK	86	0,0715	300	21	16	OK
42	41	3,62	72	0,0343	500	17	16	OK	87		300		16	PASSANTE
43	42	3,62	85	0,0291	300	9	20	PIEGA	88		800		16	PASSANTE
135	1	7,82	133	0,0585	300	18	16	OK	138	0,0585	500	29	20	OK
136	2	7,82	137	0,0587	300	18	16	OK	138	0,0360	500	18	20	PIEGA
137	3	7,82	144	0,0586	300	18	16	OK	149	0,0385	500	19	20	PIEGA
138	4	7,82	129	0,0592	300	18	16	OK	149		500		20	PASSANTE
139	5	7,82	127	0,0596	300	18	16	OK	126	0,0298	500	15	20	PIEGA
140	6	7,82	120	0,0586	300	18	16	OK	126	0,0586	800	47	20	OK
141	7	7,82	134	0,0302	500	15	16	PIEGA						
142	12	7,82	130	0,0301	300	9	16	PIEGA	123	0,0602	500	30	20	OK
143	13	7,82	127	0,0596	300	18	16	OK	124		500		20	PASSANTE
144	16	7,82	135	0,0303	500	15	16	PIEGA						
145	17	7,82	130	0,0302	500	15	16	PIEGA						
147	30	7,82	142	0,0311	300	9	16	PIEGA	154	0,0410	500	20	16	OK
148	31	7,82	147	0,0311	500	16	16	OK	154	0,0398	300	12	16	PIEGA
150	40	7,82	142	0,0322	500	16	16	OK	166	0,0644	300	19	16	OK
151	41	7,82	148	0,0316	500	16	16	OK	167		300		16	PASSANTE
152	42	7,82	165	0,0291	300	9	16	PIEGA	168	0,0372	800	30	16	OK
153	47	7,82	143	0,0596	300	18	16	OK	158	0,0397	500	20	20	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

C.D.S.
CORPO B II FASE

VERIFICA DIAMETRO MASSIMO - FORMULA 7.4.27

Nodo 3D	Filo	Quota (m)	Dir. Locale X						Dir. Locale Y					
			Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS
154	48	7,82	148	0,0590	300	18	16	OK	159		500		20	PASSANTE
203	1	12,02	218	0,0580	300	17	16	OK	223	0,0580	500	29	20	OK
204	2	12,02	222	0,0580	300	17	20	PIEGA	223	0,0350	500	18	20	PIEGA
205	3	12,02	229	0,0580	300	17	16	OK	234	0,0379	500	19	20	PIEGA
206	4	12,02	214	0,0580	300	17	16	OK	234		500		20	PASSANTE
207	5	12,02	212	0,0580	300	17	16	OK	211	0,0290	500	14	20	PIEGA
208	6	12,02	204	0,0580	300	17	16	OK	211	0,0580	800	46	20	OK
209	7	12,02	219	0,0290	500	14	16	PIEGA						
210	12	12,02	215	0,0290	300	9	16	PIEGA	208	0,0580	500	29	20	OK
211	13	12,02	212	0,0580	300	17	16	OK	209	0,0315	500	16	20	PIEGA
212	16	12,02	220	0,0290	500	14	16	PIEGA						
213	17	12,02	215	0,0290	500	14	16	PIEGA						
214	29	12,78	221	0,0580	500	29	16	OK	238	0,0386	300	12	16	PIEGA
215	30	12,78	226	0,0290	300	9	20	PIEGA	239	0,0386	500	19	16	OK
216	31	12,02	232	0,0290	500	14	16	PIEGA	240	0,0386	300	12	16	PIEGA
217	32	12,02	253	0,0386	300	12	16	PIEGA	240	0,0354	800	28	16	OK
218	40	12,78	228	0,0302	500	15	20	PIEGA	257	0,0580	300	17	16	OK
219	41	12,02	233	0,0290	500	14	16	PIEGA	258		300		16	PASSANTE
220	42	12,02	256	0,0290	300	9	16	PIEGA	259		800		16	PASSANTE
221	46	12,78	205	0,0580	600	35	16	OK	247	0,0580	500	29	16	OK
222	47	12,78	228	0,0580	300	17	20	PIEGA	248	0,0386	500	19	16	OK
223	48	12,02	233	0,0580	300	17	16	OK	249		500		16	PASSANTE

PILASTRI

			FESSURAZIONE									FRECCHE		TENSIONI								
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)		Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	
1	3,62		Rara											Rara cls	192,0	49,0	5	1	3,9	0,0	-13,1	
1	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	3,6	0,0	-12,0			Rara fer	3600	405	5	1	3,9	0,0	-13,1	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	3,5	0,0	-11,7			Perm cls	144,0	45,2	5	1	3,5	0,0	-11,7	
2	3,62		Rara											Rara cls	192,0	36,7	1	1	-0,2	1,1	-35,6	
2	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,3	1,0	-31,7			Rara fer	3600	218	1	1	-0,2	1,1	-35,6	
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,3	0,9	-30,6			Perm cls	144,0	31,7	1	1	-0,3	0,9	-30,6	
3	3,62		Rara											Rara cls	192,0	30,3	1	1	0,1	0,9	-31,1	
3	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,0	0,7	-27,7			Rara fer	3600	181	1	1	0,1	0,9	-31,1	
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,0	0,7	-26,7			Perm cls	144,0	24,6	1	1	0,0	0,7	-26,7	
4	3,62		Rara											Rara cls	192,0	28,0	5	1	-0,3	0,7	-29,5	
4	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,7	-26,3			Rara fer	3600	169	5	1	-0,3	0,7	-29,5	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,7	-25,4			Perm cls	144,0	24,4	5	1	-0,1	0,7	-25,4	
5	3,62		Rara											Rara cls	192,0	42,7	5	1	1,6	0,7	-39,1	
5	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,4	0,6	-34,9			Rara fer	3600	260	5	1	1,6	0,7	-39,1	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,3	0,6	-33,7			Perm cls	144,0	36,9	5	1	1,3	0,6	-33,7	
6	3,62		Rara											Rara cls	192,0	13,1	5	1	-2,6	0,0	-15,0	
6	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-2,5	0,0	-13,9			Rara fer	3600	81	5	1	-2,6	0,0	-15,0	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,4	0,0	-13,7			Perm cls	144,0	11,9	5	1	-2,4	0,0	-13,7	
7	3,62		Rara											Rara cls	192,0	37,9	5	1	1,5	0,1	-9,6	
7	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,4	0,1	-8,6			Rara fer	3600	285	5	2	1,5	0,1	-8,9	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,4	0,1	-8,4			Perm cls	144,0	35,0	5	1	1,4	0,1	-8,4	
12	3,62		Rara											Rara cls	192,0	85,8	1	1	0,2	3,1	-77,9	
12	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,2	2,9	-69,2			Rara fer	3600	522	1	1	0,2	3,1	-77,9	
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,2	2,7	-66,7			Perm cls	144,0	74,5	1	1	0,2	2,7	-66,7	
13	3,62		Rara											Rara cls	192,0	61,8	1	1	-0,4	-2,1	-56,3	
13	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,3	-1,8	-50,7			Rara fer	3600	370	1	1	-0,4	-2,1	-56,3	
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,3	-1,8	-48,9			Perm cls	144,0	53,0	1	1	-0,3	-1,8	-48,9	
16	3,62		Rara											Rara cls	192,0	40,6	5	1	1,7	0,0	-10,2	
16	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,6	0,0	-9,3			Rara fer	3600	329	5	1	1,7	0,0	-10,2	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,6	0,0	-9,0			Perm cls	144,0	37,4	5	1	1,6	0,0	-9,0	
17	3,62		Rara											Rara cls	192,0	59,7	1	1	-0,6	-3,8	-46,0	
17	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	-3,3	-41,6			Rara fer	3600	365	1	1	-0,6	-3,8	-46,0	
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	-3,1	-40,3			Perm cls	144,0	51,6	1	1	-0,5	-3,1	-40,3	
18	3,62		Rara											Rara cls	192,0	49,1	5	1	3,4	0,4	-14,9	
18	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	3,1	0,3	-13,6			Rara fer	3600	290	5	1	3,4	0,4	-14,9	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	3,0	0,3	-13,1			Perm cls	144,0	43,4	5	1	3,0	0,3	-13,1	
20	3,62		Rara											Rara cls	192,0	36,6	5	1	0,7	0,9	-32,7	
20	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,7	0,9	-29,5			Rara fer	3600	217	5	1	0,7	0,9	-32,7	
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,6	0,9	-28,3			Perm cls	144,0	32,2	5	1	0,6	0,9	-28,3	

C.D.S.
CORPO B II FASE

PILASTRI																					
			FESSURAZIONE									FRECCE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)		Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
29	3,62		Rara											Rara cls	192,0	37,7	5	1	0,8	1,9	-23,2
29	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,7	1,8	-21,7			Rara fer	3600	217	5	1	0,8	1,9	-23,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,7	1,7	-21,3			Perm cls	144,0	35,1	5	1	0,7	1,7	-21,3
30	3,62		Rara											Rara cls	192,0	99,4	1	1	-0,9	2,0	-114,9
30	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,0	1,7	-103,4			Rara fer	3600	650	1	1	-0,9	2,0	-114,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,0	1,5	-100,3			Perm cls	144,0	86,3	1	1	-1,0	1,5	-100,3
31	3,62		Rara											Rara cls	192,0	75,7	5	1	-0,1	1,9	-100,2
31	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,2	2,0	-87,3			Rara fer	3600	510	5	1	-0,1	1,9	-100,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	2,0	-87,3			Perm cls	144,0	69,0	5	1	-0,2	2,0	-87,3
32	3,62		Rara											Rara cls	192,0	29,5	5	1	-5,5	0,3	-19,1
32	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-5,3	0,3	-17,8			Rara fer	3600	174	5	1	-5,5	0,3	-19,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-5,2	0,3	-17,5			Perm cls	144,0	28,1	5	1	-5,2	0,3	-17,5
40	3,62		Rara											Rara cls	192,0	107,8	1	1	0,0	-3,2	-140,0
40	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,0	-2,6	-126,4			Rara fer	3600	747	1	1	0,0	-3,2	-140,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	-2,4	-123,0			Perm cls	144,0	93,9	5	1	-0,8	-1,3	-124,2
41	3,62		Rara											Rara cls	192,0	81,4	1	1	0,3	-1,6	-109,4
41	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,2	-1,6	-97,5			Rara fer	3600	550	1	1	0,3	-1,6	-109,4
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	-1,6	-97,5			Perm cls	144,0	73,1	5	1	-0,2	-1,6	-97,5
42	3,62		Rara											Rara cls	192,0	54,5	5	1	-9,5	-0,7	-62,0
42	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-9,2	-0,5	-57,3			Rara fer	3600	343	5	1	-9,5	-0,7	-62,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-9,1	-0,5	-56,0			Perm cls	144,0	50,3	5	1	-9,1	-0,5	-56,0
47	3,62		Rara											Rara cls	192,0	37,2	5	2	-0,1	-1,5	-8,5
47	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	2	-0,1	-1,5	-8,2			Rara fer	3600	312	5	2	-0,1	-1,5	-8,5
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	-1,5	-8,2			Perm cls	144,0	38,2	5	1	-0,1	-1,5	-8,2
48	3,62		Rara											Rara cls	192,0	29,8	5	2	0,0	-1,3	-7,0
48	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	2	0,0	-1,3	-6,8			Rara fer	3600	255	5	2	0,0	-1,3	-7,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	-1,3	-6,8			Perm cls	144,0	30,9	5	1	0,0	-1,3	-6,8
1	7,82		Rara											Rara cls	192,0	26,5	5	1	-1,3	-0,6	-15,2
1	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-1,2	-0,5	-13,8			Rara fer	3600	149	5	1	-1,3	-0,6	-15,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,2	-0,5	-13,5			Perm cls	144,0	23,3	5	1	-1,2	-0,5	-13,5
2	7,82		Rara											Rara cls	192,0	39,7	5	1	0,7	-1,6	-24,2
2	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,7	-1,4	-21,7			Rara fer	3600	220	5	1	0,7	-1,6	-24,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,7	-1,3	-21,1			Perm cls	144,0	33,3	5	1	0,7	-1,3	-21,1
3	7,82		Rara											Rara cls	192,0	29,7	5	1	-0,1	-1,3	-21,6
3	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	-1,1	-19,3			Rara fer	3600	164	5	1	-0,1	-1,3	-21,6
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	-1,1	-18,8			Perm cls	144,0	24,3	5	1	-0,1	-1,1	-18,8
4	7,82		Rara											Rara cls	192,0	36,6	1	1	-0,4	1,6	-19,3
4	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,4	1,4	-17,1			Rara fer	3600	194	1	1	-0,4	1,6	-19,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	1,3	-16,6			Perm cls	144,0	29,2	1	1	-0,4	1,3	-16,6
5	7,82		Rara											Rara cls	192,0	39,6	1	1	1,9	0,9	-24,9
5	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,6	0,8	-22,1			Rara fer	3600	228	1	1	1,9	0,9	-24,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,5	0,7	-21,5			Perm cls	144,0	32,2	1	1	1,5	0,7	-21,5
6	7,82		Rara											Rara cls	192,0	21,7	1	1	-3,4	0,5	-19,8
6	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	3,1	-0,2	-20,0			Rara fer	3600	128	1	1	-3,4	0,5	-19,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	2,9	-0,2	-19,5			Perm cls	144,0	18,7	1	1	-2,7	0,5	-17,2
7	7,82		Rara											Rara cls	192,0	60,5	1	1	1,1	3,1	-41,2
7	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,0	2,8	-36,6			Rara fer	3600	360	1	1	1,1	3,1	-41,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,9	2,6	-35,6			Perm cls	144,0	51,6	1	1	0,9	2,6	-35,6
12	7,82		Rara											Rara cls	192,0	59,6	5	1	-0,2	-2,6	-43,1
12	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,3	-2,4	-38,2			Rara fer	3600	341	5	1	-0,2	-2,6	-43,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,3	-2,3	-37,2			Perm cls	144,0	52,4	5	1	-0,3	-2,3	-37,2
13	7,82		Rara											Rara cls	192,0	43,1	1	1	0,7	-1,8	-26,6
13	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,6	-1,6	-24,0			Rara fer	3600	239	1	1	0,7	-1,8	-26,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,5	-1,5	-23,4			Perm cls	144,0	36,4	1	1	0,5	-1,5	-23,4
16	7,82		Rara											Rara cls	192,0	59,3	1	1	1,2	-2,8	-41,8
16	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,0	-2,5	-37,1			Rara fer	3600	353	1	1	1,2	-2,8	-41,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,0	-2,4	-36,1			Perm cls	144,0	50,7	1	1	1,0	-2,4	-36,1
17	7,82		Rara											Rara cls	192,0	58,8	5	1	0,5	4,2	-37,1
17	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,4	3,7	-32,9			Rara fer	3600	352	5	1	0,5	4,2	-37,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,4	3,5	-32,0			Perm cls	144,0	49,6	5	1	0,4	3,5	-32,0
29	7,82		Rara											Rara cls	192,0	33,7	1	1	-0,5	-2,1	-21,8
29	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,4	-1,8	-19,7			Rara fer	3600	196	1	1	-0,5	-2,1	-21,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	-1,7	-19,2			Perm cls	144,0	29,1	1	1	-0,4	-1,7	-19,2
30	7,82		Rara											Rara cls	192,0	89,8	5	1	1,7	-3,4	-72,3
30	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,6	-3,0	-65,5			Rara fer	3600	539	5	1	1,7	-3,4	-72,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,6	-2,9	-64,2			Perm cls	144,0	78,4	5	1	1,6	-2,9	-64,2

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

PILASTRI																				
			FESSURAZIONE									FRECCE		TENSIONI						
Filo In fi	Quota In Fi	Tra tto	Combi Caric	Fessu. mm lim cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)	Frecce mm limite calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t°m)	Mf Y (t°m)	N (t)
31	7,82		Rara										Rara cls	192,0	68,0	5	1	0,0	-4,3	-67,2
31	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,1	3,8	-59,6		Rara fer	3600	436	5	1	0,0	-4,3	-67,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,1	3,6	-58,4		Perm cls	144,0	59,0	1	1	-0,1	3,6	-58,4
32	7,82		Rara										Rara cls	192,0	12,1	1	1	-1,4	-0,2	-16,7
32	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-1,3	-0,2	-15,2		Rara fer	3600	74	1	1	-1,4	-0,2	-16,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,2	-0,2	-14,9		Perm cls	144,0	10,5	1	1	-1,2	-0,2	-14,9
40	7,82		Rara										Rara cls	192,0	98,4	5	1	0,6	5,4	-92,2
40	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,6	4,7	-83,9		Rara fer	3600	639	5	1	0,6	5,4	-92,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,6	4,5	-82,6		Perm cls	144,0	86,1	5	1	0,6	4,5	-82,6
41	7,82		Rara										Rara cls	192,0	69,6	5	1	-0,2	3,3	-72,3
41	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,2	2,7	-65,9		Rara fer	3600	449	5	1	-0,2	3,3	-72,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,2	2,5	-64,8		Perm cls	144,0	60,3	5	1	-0,2	2,5	-64,8
42	7,82		Rara										Rara cls	192,0	37,7	5	1	2,6	-2,0	-33,8
42	3,62		Freq	0,4	0,000	0	5	1	2,3	-1,8	-31,4		Rara fer	3600	213	5	1	2,6	-2,0	-33,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	2,2	-1,7	-31,0		Perm cls	144,0	32,1	5	1	2,2	-1,7	-31,0
47	7,82		Rara										Rara cls	192,0	41,9	1	1	-0,6	-1,5	-31,7
47	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,7	-1,2	-29,0		Rara fer	3600	241	1	1	-0,6	-1,5	-31,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,7	-1,2	-28,5		Perm cls	144,0	36,5	1	1	-0,7	-1,2	-28,5
48	7,82		Rara										Rara cls	192,0	30,5	1	1	0,1	-1,3	-23,0
48	3,62		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,1	-1,1	-20,9		Rara fer	3600	171	5	1	-0,1	1,2	-24,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,1	-1,0	-20,5		Perm cls	144,0	25,3	1	1	0,1	-1,0	-20,5
1	12,02		Rara										Rara cls	192,0	42,2	1	1	0,3	1,6	-5,3
1	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,3	1,4	-4,6		Rara fer	3600	456	1	1	0,3	1,6	-5,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,3	1,4	-4,6		Perm cls	144,0	36,5	1	1	0,3	1,4	-4,6
2	12,02		Rara										Rara cls	192,0	38,6	1	1	-0,4	1,7	-10,0
2	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	1,5	-8,9		Rara fer	3600	241	1	1	-0,4	1,7	-10,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	1,4	-8,8		Perm cls	144,0	34,1	1	1	-0,5	1,4	-8,8
3	12,02		Rara										Rara cls	192,0	32,4	1	1	0,3	1,5	-8,7
3	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,2	1,3	-7,7		Rara fer	3600	199	1	1	0,3	1,5	-8,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,2	1,2	-7,7		Perm cls	144,0	26,6	1	1	0,2	1,2	-7,7
4	12,02		Rara										Rara cls	192,0	55,8	1	1	-0,6	2,3	-8,0
4	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	2,0	-7,1		Rara fer	3600	524	1	1	-0,6	2,3	-8,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	1,9	-7,1		Perm cls	144,0	48,5	1	1	-0,5	1,9	-7,1
5	12,02		Rara										Rara cls	192,0	67,1	1	1	3,7	1,3	-11,1
5	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	3,2	1,2	-9,8		Rara fer	3600	478	1	1	3,7	1,3	-11,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	3,2	1,2	-9,8		Perm cls	144,0	59,3	1	1	3,2	1,2	-9,8
6	12,02		Rara										Rara cls	192,0	42,5	1	1	-6,6	0,4	-7,6
6	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-5,8	0,4	-6,6		Rara fer	3600	536	1	1	-6,6	0,4	-7,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-5,8	0,4	-6,6		Perm cls	144,0	38,4	1	1	-5,8	0,4	-6,6
7	12,02		Rara										Rara cls	192,0	89,0	1	1	1,8	4,5	-16,9
7	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,6	3,9	-14,8		Rara fer	3600	604	1	1	1,8	4,5	-16,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,6	3,9	-14,8		Perm cls	144,0	78,2	1	1	1,6	3,9	-14,8
12	12,02		Rara										Rara cls	192,0	38,3	1	1	-1,1	1,3	-18,6
12	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,9	1,1	-16,3		Rara fer	3600	209	1	1	-1,1	1,3	-18,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,9	1,1	-16,4		Perm cls	144,0	32,6	1	1	-0,9	1,1	-16,4
13	12,02		Rara										Rara cls	192,0	71,3	1	1	1,5	-2,4	-10,6
13	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,3	-2,1	-9,4		Rara fer	3600	599	1	1	1,5	-2,4	-10,6
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,3	-2,1	-9,4		Perm cls	144,0	63,7	1	1	1,3	-2,1	-9,4
16	12,02		Rara										Rara cls	192,0	90,4	1	1	1,8	-4,3	-17,0
16	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	1,6	-3,8	-14,9		Rara fer	3600	623	1	1	1,8	-4,3	-17,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,6	-3,7	-14,9		Perm cls	144,0	80,0	1	1	1,6	-3,7	-14,9
17	12,02		Rara										Rara cls	192,0	57,8	1	1	-0,6	-3,6	-15,4
17	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,5	-3,1	-13,5		Rara fer	3600	358	1	1	-0,6	-3,6	-15,4
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,5	-3,1	-13,5		Perm cls	144,0	49,8	1	1	-0,5	-3,1	-13,5
29	12,78		Rara										Rara cls	192,0	43,4	1	1	0,6	-2,3	-7,8
29	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,0	2,5	-8,4		Rara fer	3600	327	1	1	0,6	-2,3	-7,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	2,5	-8,4		Perm cls	144,0	34,6	1	1	0,4	-2,0	-6,9
30	12,78		Rara										Rara cls	192,0	58,4	5	1	-0,3	-3,3	-32,3
30	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,0	-2,9	-29,3		Rara fer	3600	309	5	1	-0,3	-3,3	-32,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,0	-2,9	-29,5		Perm cls	144,0	49,3	5	1	0,0	-2,9	-29,5
31	12,02		Rara										Rara cls	192,0	70,8	1	1	-0,3	6,9	-32,3
31	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-0,2	6,3	-29,1		Rara fer	3600	410	1	1	-0,3	6,9	-32,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,2	6,2	-29,2		Perm cls	144,0	62,6	1	1	-0,2	6,2	-29,2
32	12,02		Rara										Rara cls	192,0	13,8	5	1	1,9	0,4	-15,2
32	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	1,7	0,3	-13,7		Rara fer	3600	82	5	1	1,9	0,4	-15,2

C.D.S.
CORPO B II FASE

PILASTRI																		
			FESSURAZIONE							FRECCE			TENSIONI					
Filo	Quota	Tra	Combi	Fessu.	dist	Con	Com	Mf X	Mf Y	N	Frecce	Com	Combinaz	σ lim.	σ cal.	Co	Comb	Mf X
In fi	In Fi	tto	Caric	lim cal	mm	cio	bin	(t*m)	(t*m)	(t)	mm	bin	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	nc		(t*m)
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	1,6	0,3	-13,7		Perm cls	144,0	11,9	5	1	1,6
40	12,78		Rara										Rara cls	192,0	65,3	5	1	0,9
40	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,9	3,7	-40,7		Rara fer	3600	392	5	1	0,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,9	3,5	-40,8		Perm cls	144,0	57,4	5	1	0,9
41	12,02		Rara										Rara cls	192,0	62,9	1	1	0,0
41	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	0,0	-5,2	-30,3		Rara fer	3600	372	1	1	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,1	-5,1	-30,3		Perm cls	144,0	57,0	1	1	0,1
42	12,02		Rara										Rara cls	192,0	40,7	1	1	-3,2
42	7,82		Freq	0,4	0,000	0	1	1	-2,7	1,5	-13,1		Rara fer	3600	246	1	1	-3,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,6	1,5	-13,2		Perm cls	144,0	34,4	1	1	-2,6
46	12,78		Rara										Rara cls	192,0	159,9	1	1	-13,3
46	7,82		Freq	0,4	0,090	240	1	1	-11,8	-22,6	-34,5		Rara fer	3600	1494	1	1	-13,3
			Perm	0,3	0,093	240	1	1	-11,8	-22,6	-34,5		Perm cls	144,0	143,3	1	1	-11,8
47	12,78		Rara										Rara cls	192,0	30,3	5	1	0,3
47	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	0,4	1,0	-12,2		Rara fer	3600	155	5	1	0,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,4	0,9	-12,1		Perm cls	144,0	23,6	5	1	0,4
48	12,02		Rara										Rara cls	192,0	28,1	5	1	0,0
48	7,82		Freq	0,4	0,000	0	5	1	-0,1	0,9	-8,2		Rara fer	3600	159	5	1	0,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,1	0,9	-8,2		Perm cls	144,0	20,1	5	1	-0,1

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cm/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	εta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	1	0	0	0	6347	14121	1027	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,0	0,0	0,8	-8,4			
0	1	2	0	0	0	9617	13606	1279	3	4	16	17	5,0	5,0	6,1	8,7	0,0	0,9	-9,4	63659	162665	0,0
0	1	25	0	0	0	25898	27424	-772	5	6	17	17	8,3	8,8	16,5	17,5	0,0	0,8	-8,4			
0	1	31	0	0	0	13530	19957	3153	4	5	17	17	5,0	6,4	8,6	12,8	0,0	0,8	-8,1			
0	1	33	0	0	0	20583	17665	1279	5	4	17	17	6,6	5,6	13,2	11,3	0,0	0,7	-7,1	156009	150717	16,4
0	1	35	0	0	0	19269	15586	-1769	5	4	17	17	6,2	5,0	12,3	10,0	0,0	0,7	-7,2	131213	150717	0,0
0	1	37	0	0	0	10220	16721	-535	3	4	16	17	5,0	5,3	6,5	10,7	0,0	0,8	-7,5			
0	1	39	0	0	0	22206	22346	261	5	5	17	17	7,1	7,1	14,2	14,3	0,0	0,7	-7,2	195953	150717	31,6
0	1	41	0	0	0	18046	13789	1013	4	4	17	17	5,8	5,0	11,5	8,8	0,0	0,7	-7,3	146795	150717	0,0
0	1	48	0	0	0	20319	24198	899	5	5	17	17	6,5	10,6	13,0	15,5	0,0	0,6	-5,7			
0	1	53	0	0	0	22872	21609	4336	5	5	17	17	7,3	6,9	14,6	13,8	0,0	0,9	-8,9			
0	1	57	0	0	0	26180	-20470	926	5	4	17	17	8,4	13,1	16,7	15,7	0,0	0,9	-8,5			
0	1	60	0	0	0	17409	16225	956	4	4	17	17	5,6	5,2	11,1	10,4	0,0	0,7	-7,3			
0	1	64	0	0	0	18712	16679	-293	4	4	17	17	6,0	5,3	12,0	10,7	0,0	0,8	-8,2			
0	1	69	0	0	0	18980	16484	2185	5	4	17	17	6,1	5,3	12,1	10,5	0,0	0,7	-6,5			
0	1	73	0	0	0	18349	17214	2182	4	4	17	17	5,9	5,5	11,7	11,0	0,0	0,7	-6,6			
0	1	76	0	0	0	25633	28318	-1133	5	5	17	17	10,4	18,2	16,4	18,1	0,0	0,9	-9,2			
0	1	84	0	0	0	25151	24866	-4194	5	5	17	17	8,0	7,9	16,1	15,9	0,0	1,2	-11,7			
0	1	92	0	0	0	5134	15632	-1498	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,8	-7,6			
0	1	267	0	0	0	-3445	-3330	2167	2	2	16	16	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	1,5	-14,9			
0	1	270	0	0	0	23629	22870	-6553	5	5	17	17	7,5	7,3	15,1	14,6	0,0	0,8	-8,2			
0	1	273	0	0	0	4656	14076	2005	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,0	0,0	0,9	-8,9			
0	1	280	0	0	0	22055	16491	4099	5	4	17	17	7,0	5,3	14,1	10,5	0,0	1,0	-9,8			
0	1	281	0	0	0	14790	-8314	527	4	3	17	16	5,0	5,3	9,4	8,4	0,0	0,8	-8,0			
0	1	282	0	0	0	12135	14272	1306	4	4	17	17	5,0	5,0	7,8	9,1	0,0	0,8	-7,6			
0	1	284	0	0	0	10887	14834	469	3	4	17	17	5,0	5,0	7,0	9,5	0,0	0,7	-6,6			
0	1	285	0	0	0	12510	14794	1115	4	4	17	17	5,0	5,0	8,0	9,5	0,0	0,7	-6,7			
0	1	294	0	0	0	14917	14715	-1447	4	4	17	17	5,0	5,0	9,5	9,4	0,0	0,9	-8,5			
0	1	391	0	0	0	-2084	-15612	1315	1	4	16	17	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,7	-6,7			
0	1	395	0	0	0	16907	9722	290	4	3	17	16	5,4	5,0	10,8	6,2	0,0	0,7	-6,6			
0	1	396	0	0	0	3694	-17100	3574	2	4	16	17	5,0	10,9	5,0	5,5	0,0	0,6	-6,5			
0	1	398	0	0	0	-9074	-16204	3848	3	4	16	17	5,8	10,4	5,0	5,2	0,0	0,6	-6,3			
0	1	440	0	0	0	16566	10695	-370	4	3	17	17	5,3	5,0	10,6	6,8	0,0	0,7	-6,6			
0	1	443	0	0	0	10489	13115	1689	3	4	17	17	5,0	5,0	6,7	8,4	0,0	0,7	-6,5			
0	1	445	0	0	0	18911	14303	3210	5	4	17	17	6,0	5,0	12,1	9,1	0,0	0,6	-6,5			
0	1	449	0	0	0	13428	15611	-40	4	4	17	17	5,0	5,0	8,6	10,0	0,0	0,6	-6,2			
0	1	466	0	0	0	-14887	-7654	2030	4	3	17	16	9,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	478	0	0	0	-6452	-15895	1969	2	4	16	17	5,0	10,2	5,6	10,6	0,0	0,8	-7,9			
0	1	479	0	0	0	-5017	-16214	-1533	2	4	16	17	5,0	10,4	5,0	5,2	0,0	0,7	-7,4			
0	1	481	0	0	0	17139	-14650	3106	4	4	17	17	5,5	9,4	10,9	12,9	0,0	0,8	-8,2			
0	1	482	0	0	0	3443	-18279	-655	2	4	16	17	5,0	11,7	5,0	6,9	0,0	0,8	-7,9			
0	1	483	0	0	0	-3407	-15836	-3967	2	4	16	17	5,0	10,1	5,0	5,1	0,0	0,7	-7,3			
0	1	484	0	0	0	15464	11716	-3301	4	4	17	17	5,0	5,0	9,9	7,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	487	0	0	0	23461	-22626	461	5	5	17	17	7,5	14,5	15,0	15,7	0,0	0,8	-8,4			
0	1	488	0	0	0	19551	-13323	-743	5	4	17	17	6,2	8,5	12,5	6,5	0,0	0,8	-8,1			
0	1	490	0	0	0	28188	-24782	997	6	5	17	17	9,0	15,8	18,0	17,4	0,0	0,8	-8,4			
0	1	491	0	0	0	-8952	-14847	3303	3	4	16	17	5,7	9,5	11,0	5,0	0,0	0,8	-8,1			
0	1	492	0	0	0	-2311	-17567	485	1	4	16	17	5,0	11,2	5,0	9,4	0,0	0,8	-8,0			
0	1	496	0	0	0	-5030	-15715	-2404	2	4	16	17	5,0	10,0	5,8	12,3	0,0	0,8	-7,9			
0	1	497	0	0	0	19013	-13808	-2835	5	4	17	17	6,1	8,8	12,1	13,2	0,0	0,8	-8,2			
0	1	501	0	0	0	-15454	-7596	-1443	4	3	17	16	9,9	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	503	0	0	0	-15243	-7058	-1685	4	3	17	16	9,7	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	511	0	0	0	-14785	-6414	-1992	4	2	17	16	9,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	512	0	0	0	16756	17723	3451	4	4	17	17	5,4	5,7	10,7	11,3	0,0	0,7	-7,0			
0	1	514	0	0	0	-15276	-6609	-3504	4	2	17	16	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	515	0	0	0	-15718	-7993	-4886	4	3	17	16	10,0	5,1	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,9			
0	1	516	0	0	0	-14732	-6016	-2110	4	2	17	16	9,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	524	0	0	0	-15129	-8840	-5426	4	3	17	16	9,7	5,6	5,0	5,0	0,0	0,6	-6,2			
0	1	530	0	0	0	11855	14807	-3	4	4	17	17	5,0	5,0	7,6	9,5	0,0	0,8	-7,5			
0	1	537	0	0	0	18621	15660	-3386	4	4	17	17	5,9	5,0	11,9	10,0	0,0	0,8	-7,6			
0	1	539	0	0	0	18502	16244	1562	4	4	17	17	5,9	5,2	11,8	10,4	0,0	0,8	-8,0			
0	1	542	0	0	0	20779	18414	-5622	5	4	17	17	6,9	13,4	13,3	11,8	0,0	0,9	-9,0			
0	1	545	0	0	0	19271	17243	1225	4	4	17	17	9,7	15,1	12,3	11,0	0,0	0,9	-8,9			

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εC x *10000	εC y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	546	0	0	0	13632	13806	-4587	4	4	17	17	5,0	11,6	8,7	8,8	0,0	0,9	-8,7			
0	1	547	0	0	0	16833	11473	-5468	4	4	17	17	5,4	5,0	10,8	7,3	0,0	0,8	-8,5			
0	1	574	0	0	0	14149	14029	340	4	4	17	17	5,0	5,0	9,0	9,0	0,0	0,6	-6,0			
0	1	601	0	0	0	-4806	-15591	-4052	2	4	16	17	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	604	0	0	0	-5378	-16123	-3888	2	4	16	17	5,0	10,3	5,0	5,2	0,0	0,6	-5,7			
0	1	608	0	0	0	-5301	13516	-784	2	4	16	17	5,0	11,1	5,0	8,6	0,0	0,6	-5,7			
0	1	610	0	0	0	21487	23680	-652	5	5	17	17	6,9	13,1	13,7	15,1	0,0	0,6	-5,6			
0	1	611	0	0	0	-7230	13037	4894	3	4	16	17	5,0	9,7	5,0	8,3	0,0	0,6	-5,8			
0	1	613	0	0	0	7485	19775	6608	3	4	16	17	5,0	10,1	5,0	12,6	0,0	0,6	-5,7			
0	1	614	0	0	0	-4160	13237	3427	2	4	16	17	5,0	6,6	5,0	8,5	0,0	0,6	-6,2			
0	1	617	0	0	0	15540	21807	6214	4	5	17	17	5,0	8,9	9,9	13,9	0,0	0,6	-5,8			
0	1	620	0	0	0	13619	8321	4803	4	3	17	16	5,0	10,5	8,7	5,3	0,0	0,5	-5,4			
0	1	621	0	0	0	18036	23897	4025	4	5	17	17	5,8	12,1	11,5	15,3	0,0	0,6	-5,5			
0	1	624	0	0	0	6161	8635	4526	2	3	16	16	5,0	10,4	5,0	5,5	0,0	0,5	-5,1			
0	1	625	0	0	0	-6042	-15717	-2806	2	4	16	17	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,5	-4,9			
0	1	626	0	0	0	2797	14117	2984	2	4	16	17	5,0	11,3	5,0	9,0	0,0	0,5	-5,3			
0	1	627	0	0	0	-5843	-16730	-2792	2	4	16	17	5,0	10,7	5,0	5,3	0,0	0,5	-5,4			
0	1	628	0	0	0	4315	14423	-3624	2	4	16	17	5,0	8,2	5,0	9,2	0,0	0,6	-6,1			
0	1	630	0	0	0	9713	18115	-3595	3	4	16	17	5,0	6,7	6,2	11,6	0,0	0,6	-5,9			
0	1	635	0	0	0	-14694	-7620	-3672	4	3	17	16	9,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-6,4			
0	1	641	0	0	0	18763	12029	1336	4	4	17	17	6,0	5,2	12,0	7,7	0,0	0,8	-7,9			
0	1	643	0	0	0	17256	16408	7887	4	4	17	17	5,5	5,8	11,0	10,5	0,0	0,8	-8,3			
0	1	644	0	0	0	-8774	23829	-3450	3	5	16	17	5,6	7,6	5,5	15,2	0,0	0,7	-7,4			
0	1	652	0	0	0	8604	20276	5970	3	5	16	17	5,0	6,5	5,5	13,0	0,0	0,7	-7,2			
0	1	655	0	0	0	21748	22027	-361	5	5	17	17	6,9	7,0	13,9	14,1	0,0	0,8	-8,0			
0	1	659	0	0	0	6388	16099	3637	2	4	16	17	5,0	12,6	5,0	10,3	0,0	0,9	-8,7			
0	1	660	0	0	0	-6491	16239	8664	2	4	16	17	5,0	7,0	6,9	10,4	0,0	0,8	-8,4			
0	1	661	0	0	0	-6569	15343	8413	2	4	16	17	5,0	8,3	6,6	9,8	0,0	0,9	-8,5			
0	1	662	0	0	0	18621	28423	1025	4	5	17	17	8,6	20,4	11,9	18,2	0,0	0,9	-9,1			
0	1	663	0	0	0	15063	15315	5986	4	4	17	17	6,4	8,7	9,6	9,8	0,0	0,9	-8,7			
0	1	675	0	0	0	-5907	-16883	-2455	2	4	16	17	5,0	10,8	5,0	5,4	0,0	0,6	-5,8			
0	1	676	0	0	0	-6095	-16749	-2682	2	4	16	17	5,0	10,7	5,0	5,4	0,0	0,6	-5,6			
0	1	677	0	0	0	-5121	-17214	-2202	2	4	16	17	5,0	11,0	5,0	5,5	0,0	0,6	-6,1			
0	1	688	0	0	0	-3270	-17555	-2091	2	4	16	17	5,0	11,2	5,0	5,6	0,0	0,6	-6,3			
0	1	691	0	0	0	-5800	13110	6858	2	4	16	17	5,0	5,0	5,1	8,4	0,0	0,8	-7,8			
0	1	693	0	0	0	12049	14926	6136	4	4	17	17	5,0	5,0	7,7	9,5	0,0	0,8	-7,7			
0	1	694	0	0	0	14324	14579	3026	4	4	17	17	5,0	5,0	9,2	9,3	0,0	0,8	-7,5			
0	1	706	0	0	0	15831	16797	6484	4	4	17	17	5,1	5,4	10,1	10,7	0,0	1,0	-9,5			
0	1	707	0	0	0	-15273	-7413	469	4	3	17	16	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,9	-9,0			
0	1	710	0	0	0	14311	13087	3739	4	4	17	17	5,0	5,0	9,1	8,4	0,0	0,8	-7,7			
0	1	711	0	0	0	12479	20136	6625	4	5	17	17	5,0	6,4	8,0	12,9	0,0	0,8	-8,0			
0	1	712	0	0	0	9302	16730	1609	3	4	16	17	5,0	5,3	5,9	10,7	0,0	0,8	-8,5			
0	1	714	0	0	0	-16574	-9091	-1174	4	3	17	16	10,6	5,8	5,3	5,0	0,0	0,8	-7,9			
0	1	716	0	0	0	-14973	-12495	-3762	4	4	17	17	9,6	8,0	5,0	5,0	0,0	0,7	-7,0			
0	1	717	0	0	0	-15852	-15983	-3516	4	4	17	17	10,1	10,2	5,1	5,1	0,0	0,6	-6,1			
0	1	718	0	0	0	-18472	-12368	-2067	4	4	17	17	11,8	7,9	5,9	5,0	0,0	0,7	-6,9			
0	1	719	0	0	0	-18099	-15502	-4148	4	4	17	17	11,6	9,9	5,8	5,0	0,0	0,6	-6,1			
0	1	721	0	0	0	-16971	-9579	-1621	4	3	17	16	10,8	6,1	5,4	5,0	0,0	0,9	-9,2			
0	1	722	0	0	0	-17896	-9537	-940	4	3	17	16	11,4	6,1	5,7	5,0	0,0	0,8	-8,1			
0	1	734	0	0	0	16778	13262	-4927	4	4	17	17	5,4	5,0	10,7	8,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	735	0	0	0	20764	11906	3800	5	4	17	17	6,6	5,0	13,3	7,6	0,0	0,7	-6,9			
0	1	741	0	0	0	14147	15652	3830	4	4	17	17	5,0	5,0	9,0	10,0	0,0	0,7	-7,2			
0	1	744	0	0	0	22665	19115	-1064	5	5	17	17	7,2	6,1	14,5	12,2	0,0	0,7	-7,0			
0	1	750	0	0	0	-12295	-15895	-3550	4	4	17	17	7,9	10,2	5,0	5,1	0,0	0,6	-5,8			
0	1	754	0	0	0	-15956	-10254	-2159	4	3	17	16	10,2	6,6	5,1	5,0	0,0	0,6	-5,5			
0	1	756	0	0	0	-16707	-17713	-5034	4	4	17	17	10,7	11,3	5,3	5,7	0,0	0,6	-5,6			
0	1	757	0	0	0	-17810	-16426	-5013	4	4	17	17	11,4	10,5	5,7	5,2	0,0	0,5	-5,4			
0	1	758	0	0	0	-19024	-11983	-4703	5	4	17	17	12,2	7,7	6,1	5,0	0,0	0,5	-5,5			
0	1	759	0	0	0	-17319	-18070	-4776	4	4	17	17	11,1	11,5	5,5	5,8	0,0	0,6	-5,6			
0	1	760	0	0	0	-16993	-17499	-5731	4	4	17	17	10,9	11,2	5,4	5,6	0,0	0,5	-5,5			
0	1	761	0	0	0	-17231	-5665	-1559	4	2	17	16	11,0	5,0	5,5	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	767	0	0	0	-17523	-3296	-1208	4	2	17	16	11,2	5,0	5,6	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	768	0	0	0	-16722	-3546	-2094	4	2	17	16	10,7	5,0	5,3	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	770	0	0	0	-19050	-5921	-3281	5	2	17	16	12,2	5,0	6,1	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	771	0	0	0	-17470	-12801	-6490	4	4	17	17	11,2	8,2	5,6	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	772	0	0	0	-16851	6950	-4788	4	3	17	16	10,8	5,0	5,4	5,0	0,0	0,6	-5,9			
0	1	773	0	0	0	-16928	-2399	493	4	1	17	16	10,8	5,0	5,4	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	774	0	0	0	-15391	-3349	1493	4	2	17	16	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	778	0	0	0	-15624	-4906	-1954	4	2	17	16	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	780	0	0	0	-15219	-12941	-5979	4	4	17	17	9,7	8,3	5,0	5,0	0,0	1,1	-10,9			
0	1	781	0	0	0	-12761	-15681	-9124	4	4	17	17	8,2	10,0	5,0	5,0	0,0	1,2	-11,6			
0	1</																					

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	861	0	0	0	-6878	13845	-6456	2	4	16	17	5,0	8,8	5,0	8,8	0,0	0,8	-8,0			
0	1	865	0	0	0	21147	15405	-3450	5	4	17	17	6,8	5,0	13,5	9,8	0,0	0,7	-7,1			
0	1	871	0	0	0	11745	20397	-4276	4	5	17	17	5,0	6,5	7,5	13,0	0,0	0,8	-7,7			
0	1	872	0	0	0	6777	13607	-4176	3	4	16	17	5,0	5,0	5,0	8,7	0,0	0,8	-7,8			
0	1	877	0	0	0	-14982	-6377	-1906	4	2	17	16	9,6	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	891	0	0	0	-5772	15272	-1011	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,8	0,0	0,7	-7,2			
0	1	892	0	0	0	15643	22929	-1446	4	5	17	17	5,0	7,3	10,0	14,6	0,0	0,7	-7,4			
0	1	897	0	0	0	4218	14888	-1487	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	903	0	0	0	-3690	13811	-1012	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	8,8	0,0	0,8	-8,1			
0	1	912	0	0	0	20469	8537	2852	5	3	17	16	6,5	5,0	13,1	5,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	917	0	0	0	20218	9021	-164	5	3	17	16	6,5	5,0	12,9	5,8	0,0	0,7	-7,3			
0	1	926	0	0	0	12769	13900	1516	4	4	17	17	5,0	5,0	8,2	8,9	0,0	0,9	-9,0			
0	1	937	0	0	0	-15118	-8220	3322	4	3	17	16	9,7	5,3	5,0	5,0	0,0	1,0	-9,8			
0	1	939	0	0	0	-15014	3487	-406	4	2	17	16	9,6	5,0	5,0	5,0	0,0	1,1	-10,5			
0	1	962	0	0	0	-2964	-17539	-2165	2	4	16	17	5,0	11,2	5,0	5,6	0,0	0,7	-6,5			
0	1	966	0	0	0	2009	-15932	2303	1	4	16	17	5,0	10,2	5,0	5,1	0,0	0,6	-5,6			
0	1	972	0	0	0	11778	16323	6469	4	4	17	17	5,0	5,2	7,5	10,4	0,0	0,9	-8,9			
0	1	981	0	0	0	4092	13220	-1990	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	8,4	0,0	0,8	-7,6			
0	1	1015	0	0	0	5552	17612	2628	2	4	16	17	5,0	7,5	5,0	11,3	0,0	0,6	-6,4			
0	1	1016	0	0	0	17867	13941	-6385	4	4	17	17	5,7	5,0	11,4	8,9	0,0	0,8	-8,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
1	1	38	0	0	0	344	-546	174	2	3	16	20	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-7,7			
1	1	127	0	0	0	207	-89	44	1	1	10	4	0,8	2,3	2,3	2,3	0,0		-10,1			
1	1	128	0	0	0	-159	315	-67	1	2	7	15	2,3	0,8	2,3	2,3	0,0		-9,6			
1	1	129	0	0	0	422	491	-172	3	3	19	19	0,8	0,8	2,3	2,3	0,0		-9,3			
1	1	130	0	0	0	-400	-272	10	3	2	18	13	2,3	2,3	2,3	0,8	0,0		-8,5			
1	1	131	0	0	0	173	148	53	1	1	8	7	0,8	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,4			
1	1	132	0	0	0	280	-388	121	2	2	13	18	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-7,7			
1	1	133	0	0	0	-260	402	-189	2	3	12	18	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-9,0			
1	1	134	0	0	0	141	275	64	1	2	7	13	2,3	0,8	2,3	2,3	0,0		-8,2			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
1	2	2	25508	5447	4782	-999	-196	44	0	0	16	12	7,4	2,5	5,4	2,0	0,6	0,9	-9,4	83430	10449	37,8
1	2	4	13204	2860	6298	-1250	-276	-32	3	1	18	10	5,7	2,6	3,7	2,1	0,8		-13,1			
1	2	1179	20036	1030	1985	193	-114	42	11	1	19	9	3,3	2,3	3,3	2,3	0,3		-11,4			
1	2	1180	3251	693	910	914	-52	15	4	0	17	5	1,5	2,3	2,8	2,3	0,1		-12,1			
1	2	1181	7034	-40	8678	901	-65	12	3	0	17	3	2,9	2,3	4,3	2,3	1,1		-12,5			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	1	157	0	0	0	-9910	-5420	5423	7	5	18	18	11,7	6,4	5,9	6,4	0,0		-12,6			
2	1	1091	0	0	1	-4138	-4076	6112	4	4	18	18	4,9	4,8	9,6	9,6	0,0		-12,9			
2	1	1108	0	0	1	-6100	-5305	4196	5	5	18	18	7,2	6,3	4,1	4,1	0,0		-11,8			
2	1	1111	0	0	0	-6883	-1508	874	6	2	18	17	8,1	4,1	4,1	0,9	0,0		-12,0			
2	1	1114	0	1	0	952	-1186	-1019	2	2	17	20	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-9,0			
2	1	1115	1	-2	0	-2161	-1124	-1174	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-8,8			
2	1	1116	0	0	1	-1403	-1378	1215	2	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-10,8			
2	1	1117	0	0	1	-2194	2944	-2172	3	4	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-10,0			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 2																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	2	195	0	0	0	287	299	-91	2	2	13	14	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-9,4			
2	2	196	0	0	0	247	269	72	2	2	12	13	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,4			
2	2	197	0	0	0	-154	-363	109	1	2	7	17	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-7,7			
2	2	198	0	0	0	128	119	-47	1	1	6	6	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-10,5			
2	2	199	0	0	0	-619	191	100	4	1	23	9	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,5			
2	2	200	0	0	0	118	198	-86	1	1	6	9	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-11,0			
2	2	201	0	0	0	-105	-447	-48	1	3	5	19	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-10,0			
2	2	202	0	0	1	-123	191	-86	1	1	6	9	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-11,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	3	172	0	0	0	-1459	-4255	-681	2	4	17	18	4,1	5,0	4,1	2,5	0,0		-13,4			
2	3	1094	0	0	0	-1510	-5133	-976	2	5	17	18	4,1	6,1	0,9	3,0	0,0		-13,4			
2	3	1136	0	0	0	1908	867	-776	3	2	17	17	1,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-16,4			
2	3	1137	0	0	0	2001	-1181	-872	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-13,3			
2	3	1138	0	0	0	-1776	-753	-202	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-12,5			
2	3	1139	-1	0	0	-1858	-253	221	3	1	17	6	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-11,2			
2	3	1140	-1	0	0	363	403	-317	1	1	9	10	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-12,4			
2	3	1141	0	0	0	-2451	-1162	-1054	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-14,1			

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 2

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 2																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
3	2	247	0	0	1	-590	-999	-96	2	3	18	18	3,0	3,0	3,0	0,8	0,0	-7,8				
3	2	1149	0	0	0	216	247	168	1	1	7	8	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	-9,6				
3	2	1150	1	0	0	386	-313	-99	1	1	13	11	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	-8,7				
3	2	1151	0	0	0	-569	-673	-212	2	2	18	18	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	-9,1				
3	2	1152	1	0	1	-289	258	-160	1	1	10	9	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	-10,1				

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 3

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 3																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s ----- cmg/m	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
3	3	244	0	0	0	-1309	-4007	-736	2	4	17	18	4,1	4,7	4,1	2,4	0,0		-13,4			
3	3	1143	0	0	0	-1702	-4932	-1082	3	5	17	18	4,1	5,8	1,0	2,9	0,0		-13,5			
3	3	1171	0	0	0	1871	866	-775	3	2	17	17	1,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-16,5			
3	3	1172	0	0	0	1825	-1204	-885	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-13,3			
3	3	1173	0	0	1	926	-668	-303	2	2	17	16	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-12,6			
3	3	1174	-1	0	1	-1630	-258	136	2	1	17	6	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-11,2			
3	3	1175	0	0	1	-550	-534	374	1	1	13	13	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-12,5			
3	3	1176	0	0	0	-2780	-1195	-1134	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-14,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	VEd	VRd,max	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq	Flag Verifica
0	1	2	0	0	0	9617	13606	1279	0,0	0,0	63659	162665	0,00	OK
0	1	33	0	0	0	20583	17665	1279	20,5	47,3	156009	150717	16,40	OK
0	1	35	0	0	0	19269	15586	-1769	0,0	0,0	131213	150717	0,00	OK
0	1	39	0	0	0	22206	22346	261	25,8	47,3	195953	150717	31,64	OK
0	1	41	0	0	0	18046	13789	1013	0,0	0,0	146795	150717	0,00	OK

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	1	0	0	0	5253	13155	861	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,0	0,0	0,8	-7,9			
0	1	2	0	0	0	9591	11743	2064	3	4	16	17	5,0	5,0	6,1	8,7	0,0	0,9	-8,6	44946	162665	0,0
0	1	25	0	0	0	20398	22399	-878	5	5	17	17	8,3	8,8	16,5	17,5	0,0	0,8	-7,6			
0	1	31	0	0	0	13530	18169	3375	4	4	17	17	5,0	6,4	8,6	12,8	0,0	0,8	-8,0			
0	1	33	0	0	0	20583	17665	1279	5	4	17	17	6,6	5,6	13,2	11,3	0,0	0,7	-7,1	156009	150717	16,4
0	1	35	0	0	0	19269	15586	-1769	5	4	17	17	6,2	5,0	12,3	10,0	0,0	0,7	-7,1	131213	150717	0,0
0	1	37	0	0	0	8222	13414	-674	3	4	16	17	5,0	5,3	6,5	10,7	0,0	0,7	-7,4			
0	1	39	0	0	0	22206	22346	261	5	5	17	17	7,1	7,1	14,2	14,3	0,0	0,7	-7,2	195953	150717	31,6
0	1	41	0	0	0	18046	13789	1013	4	4	17	17	5,8	5,0	11,5	8,8	0,0	0,7	-7,3	146795	150717	0,0
0	1	48	0	0	0	15510	16847	215	4	4	17	17	6,5	10,6	13,0	15,5	0,0	0,6	-5,7			
0	1	53	0	0	0	22872	21609	4336	5	5	17	17	7,3	6,9	14,6	13,8	0,0	0,8	-8,3			
0	1	57	0	0	0	20033	-12400	713	5	3	17	17	8,4	13,1	16,7	15,7	0,0	0,8	-8,0			
0	1	60	0	0	0	17409	15022	321	4	4	17	17	5,6	5,2	11,1	10,4	0,0	0,7	-7,2			
0	1	64	0	0	0	15879	13225	973	4	4	17	17	6,0	5,3	12,0	10,7	0,0	0,8	-7,6			
0	1	69	0	0	0	15654	16346	1465	4	4	17	17	6,1	5,3	12,1	10,5	0,0	0,7	-6,5			
0	1	73	0	0	0	18349	17214	2182	4	4	17	17	5,9	5,5	11,7	11,0	0,0	0,7	-6,6			
0	1	76	0	0	0	18335	18338	-999	4	4	17	17	10,4	18,2	16,4	18,1	0,0	0,8	-8,3			
0	1	84	0	0	0	23265	24710	-4507	5	5	17	17	8,0	7,9	16,1	15,9	0,0	1,0	-10,2			
0	1	92	0	0	0	4219	13027	-1332	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,7	-7,4			
0	1	267	0	0	0	-2700	-2595	1692	2	2	16	16	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	1,2	-12,2			
0	1	270	0	0	0	18621	18480	-5421	4	4	17	17	7,5	7,3	15,1	14,6	0,0	0,7	-7,5			
0	1	273	0	0	0	4197	12177	1709	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,0	0,0	0,8	-8,2			
0	1	280	0	0	0	22055	16491	4099	5	4	17	17	7,0	5,3	14,1	10,5	0,0	0,9	-9,0			
0	1	281	0	0	0	11983	9296	-765	4	3	17	16	5,0	5,3	9,4	8,4	0,0	0,8	-7,8			
0	1	282	0	0	0	12135	11893	320	4	4	17	17	5,0	5,0	7,8	9,1	0,0	0,8	-7,5			
0	1	284	0	0	0	10887	14834	469	3	4	17	17	5,0	5,0	7,0	9,5	0,0	0,7	-6,6			
0	1	285	0	0	0	12510	14794	1115	4	4	17	17	5,0	5,0	8,0	9,5	0,0	0,7	-6,7			
0	1	294	0	0	0	12200	12455	-1558	4	4	17	17	5,0	5,0	9,5	9,4	0,0	0,8	-7,8			
0	1	391	0	0	0	-1490	-15612	1329	1	4	16	17	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-6,3			
0	1	395	0	0	0	16907	8996	802	4	3	17	16	5,4	5,0	10,8	6,2	0,0	0,7	-6,6			
0	1	396	0	0	0	-5208	-17100	3900	2	4	16	17	5,0	10,9	5,0	5,5	0,0	0,6	-6,2			
0	1	398	0	0	0	-9074	-16204	3848	3	4	16	17	5,8	10,4	5,0	5,2	0,0	0,6	-6,1			
0	1	440	0	0	0	16376	10695	-685	4	3	17	17	5,3	5,0	10,6	6,8	0,0	0,7	-6,6			
0	1	443	0	0	0	10489	13115	1689	3	4	17	17	5,0	5,0	6,7	8,4	0,0	0,7	-6,5			
0	1	445	0	0	0	15340	12012	2202	4	4	17	17	6,0	5,0	12,1	9,1	0,0	0,6	-6,5			
0	1	449	0	0	0	12111	15611	-2825	4	4	17	17	5,0	5,0	8,6	10,0	0,0	0,6	-6,2			
0	1	466	0	0	0	-14887	-7654	2030	4	3	17	16	9,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	478	0	0	0	-5236	-10080	328	2	3	16	16	5,0	10,2	5,6	10,6	0,0	0,7	-7,5			
0	1	479	0	0	0	-5017	-13224	-1748	2	4	16	17	5,0	10,4	5,0	5,2	0,0	0,7	-7,0			
0	1	481	0	0	0	13081	-8440	1475	4	3	17	16	5,5	9,4	10,9	12,9	0,0	0,8	-7,8			
0	1	482	0	0	0	2688	-13051	-395	2	4	16	17	5,0	11,7	5,0	6,9	0,0	0,7	-7,5			
0	1	483	0	0	0	5268	-12736	-3433	2	4	16	17	5,0	10,1	5,0	5,1	0,0	0,7	-6,9			
0	1	484	0	0	0	15464	11716	-3301	4	4	17	17	5,0	5,0	9,9	7,5	0,0	0,7	-6,9			
0	1	487	0	0	0	18218	-15177	884	4	4	17	17	7,5	14,5	15,0	15,7	0,0	0,8	-7,9			
0	1	488	0	0	0	15529	-9654	278	4	3	17	16	6,2	8,5	12,5	6,5	0,0	0,8	-7,7			
0	1	490	0	0	0	21159	-15461	457	5	4	17	17	9,0	15,8	18,0	17,4	0,0	0,8	-7,9			
0	1	491	0	0	0	12567	-10841	2258	4	3	17	17	5,7	9,5	11,0	5,0	0,0	0,8	-7,7			
0	1	492	0	0	0	2950	-11757	99	2	3	16	17	5,0	11,2	5,0	9,4	0,0	0,8	-7,6			
0	1	496	0	0	0	-4141	-9476	-733	2	3	16	16	5,0	10,0	5,8	12,3	0,0	0,8	-7,6			
0	1	497	0	0	0	14635	-7665	-1349	4	3	17	16	6,1	8,8	12,1	13,2	0,0	0,8	-7,8			
0	1	501	0	0	0	-15454	-5855	-860	4	2	17	16	9,9	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	503	0	0	0	-15243	-5419	-1064	4	2	17	16	9,7	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	511	0	0	0	-14785	-5049	-1363	4	2	17	16	9,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	512	0	0	0	16718	14517	2860	4	4	17	17	5,4	5,7	10,7	11,3	0,0	0,7	-7,0			
0	1	514	0	0	0	-15276	-5434	-2998	4	2	17	16	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	515	0	0	0	-15718	-7993	-4886	4	3	17	16	10,0	5,1	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	516	0	0	0	-14732	-4870	-1579	4	2	17	16	9,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	524	0	0	0	-15129	-8840	-5426	4	3	17	16	9,7	5,6	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	530	0	0	0	11855	11796	-166	4	4	17	17	5,0	5,0	7,6	9,5	0,0	0,8	-7,5			
0	1	537	0	0	0	14901	11797	-2487	4	4	17	17	5,9	5,0	11,9	10,0	0,0	0,7	-7,1			

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εC x *10000	εC y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	539	0	0	0	15797	13430	3707	4	4	17	17	5,9	5,2	11,8	10,4	0,0	0,7	-7,4			
0	1	542	0	0	0	15166	11388	-3975	4	3	17	16	6,9	13,4	13,3	11,8	0,0	0,8	-8,1			
0	1	545	0	0	0	13150	9942	443	4	3	17	16	9,7	15,1	12,3	11,0	0,0	0,8	-8,1			
0	1	546	0	0	0	10423	8098	-2971	3	3	17	16	5,0	11,6	8,7	8,8	0,0	0,8	-7,9			
0	1	547	0	0	0	13516	9037	-3828	4	3	17	16	5,4	5,0	10,8	7,3	0,0	0,8	-7,8			
0	1	574	0	0	0	14149	12656	-127	4	4	17	17	5,0	5,0	9,0	9,0	0,0	0,6	-6,0			
0	1	601	0	0	0	-3837	-11795	-2918	2	4	16	17	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,5	-5,5			
0	1	604	0	0	0	-4701	-11733	-2884	2	4	16	17	5,0	10,3	5,0	5,2	0,0	0,5	-5,4			
0	1	608	0	0	0	-4428	9197	-1264	2	3	16	16	5,0	11,1	5,0	8,6	0,0	0,6	-5,5			
0	1	610	0	0	0	17080	16906	-1142	4	4	17	17	6,9	13,1	13,7	15,1	0,0	0,6	-5,6			
0	1	611	0	0	0	-5450	7948	3291	2	3	16	16	5,0	9,7	5,0	8,3	0,0	0,6	-5,5			
0	1	613	0	0	0	4894	13363	4560	2	4	16	17	5,0	10,1	5,0	12,6	0,0	0,6	-5,7			
0	1	614	0	0	0	-3020	9005	2394	2	3	16	16	5,0	6,6	5,0	8,5	0,0	0,6	-5,8			
0	1	617	0	0	0	11570	15401	4177	4	4	17	17	5,0	8,9	9,9	13,9	0,0	0,6	-5,8			
0	1	620	0	0	0	9863	-12031	3271	3	4	16	17	5,0	10,5	8,7	5,3	0,0	0,5	-5,3			
0	1	621	0	0	0	13549	16179	2751	4	4	17	17	5,8	12,1	11,5	15,3	0,0	0,6	-5,5			
0	1	624	0	0	0	3917	-11796	3105	2	4	16	17	5,0	10,4	5,0	5,5	0,0	0,5	-5,1			
0	1	625	0	0	0	-4695	-11792	-1734	2	4	16	17	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,5	-4,9			
0	1	626	0	0	0	-3927	8400	1934	2	3	16	16	5,0	11,3	5,0	9,0	0,0	0,5	-5,3			
0	1	627	0	0	0	-5122	-12497	-2098	2	4	16	17	5,0	10,7	5,0	5,3	0,0	0,5	-5,2			
0	1	628	0	0	0	3328	10166	-3276	2	3	16	16	5,0	8,2	5,0	9,2	0,0	0,6	-5,8			
0	1	630	0	0	0	8045	13534	-3202	3	4	16	17	5,0	6,7	6,2	11,6	0,0	0,6	-5,8			
0	1	635	0	0	0	-14694	-6133	-3499	4	2	17	16	9,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-6,0			
0	1	641	0	0	0	14675	-4532	-2906	4	2	17	16	6,0	5,2	12,0	7,7	0,0	0,7	-7,2			
0	1	643	0	0	0	13129	11902	5837	4	4	17	17	5,5	5,8	11,0	10,5	0,0	0,7	-7,5			
0	1	644	0	0	0	-6134	19092	-2684	2	5	16	17	5,6	7,6	5,5	15,2	0,0	0,7	-6,8			
0	1	652	0	0	0	5777	15951	4781	2	4	16	17	5,0	6,5	5,5	13,0	0,0	0,7	-6,6			
0	1	655	0	0	0	16531	17720	-123	4	4	17	17	6,9	7,0	13,9	14,1	0,0	0,7	-7,3			
0	1	659	0	0	0	4976	9712	2703	2	3	16	16	5,0	12,6	5,0	10,3	0,0	0,8	-7,9			
0	1	660	0	0	0	-4676	11428	6392	2	4	16	17	5,0	7,0	6,9	10,4	0,0	0,8	-7,6			
0	1	661	0	0	0	-4674	10313	5970	2	3	16	16	5,0	8,3	6,6	9,8	0,0	0,8	-7,8			
0	1	662	0	0	0	12918	17685	389	4	4	17	17	8,6	20,4	11,9	18,2	0,0	0,8	-8,2			
0	1	663	0	0	0	10602	10164	4026	3	3	17	16	6,4	8,7	9,6	9,8	0,0	0,8	-7,9			
0	1	675	0	0	0	-5015	-13356	-1801	2	4	16	17	5,0	10,8	5,0	5,4	0,0	0,5	-5,4			
0	1	676	0	0	0	-5654	-13013	-2029	2	4	16	17	5,0	10,7	5,0	5,4	0,0	0,5	-5,2			
0	1	677	0	0	0	-4186	-13730	-1544	2	4	16	17	5,0	11,0	5,0	5,5	0,0	0,5	-5,5			
0	1	688	0	0	0	-2429	-14093	-1442	1	4	16	17	5,0	11,2	5,0	5,6	0,0	0,6	-5,6			
0	1	691	0	0	0	-4764	9912	5600	2	3	16	16	5,0	5,0	5,1	8,4	0,0	0,8	-7,8			
0	1	693	0	0	0	10932	11649	5190	3	4	17	17	5,0	5,0	7,7	9,5	0,0	0,8	-7,7			
0	1	694	0	0	0	13781	11452	2587	4	4	17	17	5,0	5,0	9,2	9,3	0,0	0,8	-7,5			
0	1	706	0	0	0	15831	16797	6484	4	4	17	17	5,1	5,4	10,1	10,7	0,0	0,9	-8,7			
0	1	707	0	0	0	-15273	-5607	706	4	2	17	16	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,8	-8,1			
0	1	710	0	0	0	14311	10573	3396	4	3	17	17	5,0	5,0	9,1	8,4	0,0	0,7	-7,4			
0	1	711	0	0	0	12479	18073	7896	4	4	17	17	5,0	6,4	8,0	12,9	0,0	0,8	-7,7			
0	1	712	0	0	0	9302	15383	600	3	4	16	17	5,0	5,3	5,9	10,7	0,0	0,8	-7,9			
0	1	714	0	0	0	-16520	-6776	-984	4	3	17	16	10,6	5,8	5,3	5,0	0,0	0,7	-7,2			
0	1	716	0	0	0	-14973	-10034	-3524	4	3	17	16	9,6	8,0	5,0	5,0	0,0	0,7	-6,6			
0	1	717	0	0	0	-15852	-15554	-5041	4	4	17	17	10,1	10,2	5,1	5,1	0,0	0,6	-5,9			
0	1	718	0	0	0	-18472	-10401	-3210	4	3	17	17	11,8	7,9	5,9	5,0	0,0	0,6	-6,4			
0	1	719	0	0	0	-18099	-15502	-4148	4	4	17	17	11,6	9,9	5,8	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	721	0	0	0	-15859	-7255	-1260	4	3	17	16	10,8	6,1	5,4	5,0	0,0	0,8	-8,2			
0	1	722	0	0	0	-17797	-7532	-861	4	3	17	16	11,4	6,1	5,7	5,0	0,0	0,7	-7,3			
0	1	734	0	0	0	16778	13262	-4927	4	4	17	17	5,4	5,0	10,7	8,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	735	0	0	0	20764	11906	3800	5	4	17	17	6,6	5,0	13,3	7,6	0,0	0,7	-6,9			
0	1	741	0	0	0	14147	15652	3830	4	4	17	17	5,0	5,0	9,0	10,0	0,0	0,7	-7,2			
0	1	744	0	0	0	22665	19115	-1064	5	5	17	17	7,2	6,1	14,5	12,2	0,0	0,7	-7,0			
0	1	750	0	0	0	-12295	-15895	-3550	4	4	17	17	7,9	10,2	5,0	5,1	0,0	0,6	-5,8			
0	1	754	0	0	0	-15956	-10254	-2159	4	3	17	16	10,2	6,6	5,1	5,0	0,0	0,6	-5,5			
0	1	756	0	0	0	-16707	-17713	-5034	4	4	17	17	10,7	11,3	5,3	5,7	0,0	0,6	-5,6			
0	1	757	0	0	0	-17810	-16426	-5013	4	4	17	17	11,4	10,5	5,7	5,2	0,0	0,5	-5,4			
0	1	758	0	0	0	-19024	-11983	-4703	5	4	17	17	12,2	7,7	6,1	5,0	0,0	0,5	-5,5			
0	1	759	0	0	0	-17319	-18070	-4776	4	4	17	17	11,1	11,5	5,5	5,8	0,0	0,5	-5,5			
0	1	760	0	0	0	-16993	-17499	-5731	4	4	17	17	10,9	11,2	5,4	5,6	0,0	0,5	-5,5			
0	1	761	0	0	0	-17231	-5665	-1559	4	2	17	16	11,0	5,0	5,5	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	767	0	0	0	-17523	-3296	-1208	4	2	17	16	11,2	5,0	5,6	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	768	0	0	0	-16722	-3149	-1547	4	2	17	16	10,7	5,0	5,3	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	770	0	0	0	-19050	-5921	-3281	5	2	17	16	12,2	5,0	6,1	5,0	0,0	0,6	-5,6			
0	1	771	0	0	0	-17470	-12801	-6490	4	4	17	17	11,2	8,2	5,6	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	772	0	0	0	-16851	5155	-4378	4	2	17	16	10,8	5,0	5,4	5,0	0,0	0,6	-5,9			
0	1	773	0	0	0	-16928	-2002	-1180	4	1	17	16	10,8	5,0	5,4	5,0	0,0	0,6	-5,7			
0	1	774	0	0	0	-15391	-2690	1022	4	2	17	16	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	778	0	0	0	-15624	-4113	-1343	4	2	17	16	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	780	0	0	0	-13654	-10297	-4990	4	3	17	16	9,7	8,3	5,0	5,0	0,0	0,9	-9,5			

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	858	0	0	0	15185	21462	-2121	4	5	17	17	8,6	20,8	13,7	21,2	0,0	0,8	-8,2			
0	1	859	0	0	0	12814	10610	-4087	4	3	17	16	6,3	7,6	11,3	9,9	0,0	0,8	-7,9			
0	1	860	0	0	0	-5595	11582	-6010	2	3	16	17	5,0	10,2	5,9	11,2	0,0	0,8	-7,7			
0	1	861	0	0	0	-5361	8909	-4901	2	3	16	16	5,0	8,8	5,0	8,8	0,0	0,8	-7,5			
0	1	865	0	0	0	21147	15405	-3450	5	4	17	17	6,8	5,0	13,5	9,8	0,0	0,7	-6,9			
0	1	871	0	0	0	9412	16039	-3472	3	4	16	17	5,0	6,5	7,5	13,0	0,0	0,7	-7,4			
0	1	872	0	0	0	5260	10543	-3233	2	3	16	17	5,0	5,0	5,0	8,7	0,0	0,7	-7,4			
0	1	877	0	0	0	-14982	-5216	-1286	4	2	17	16	9,6	5,0	5,0	5,0	0,0	0,6	-5,8			
0	1	891	0	0	0	-5772	11968	-1225	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,8	0,0	0,7	-7,2			
0	1	892	0	0	0	12407	17928	-1331	4	4	17	17	5,0	7,3	10,0	14,6	0,0	0,7	-7,3			
0	1	897	0	0	0	3513	11783	-1447	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	9,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	903	0	0	0	-2830	11502	-786	2	4	16	17	5,0	5,0	5,0	8,8	0,0	0,8	-7,7			
0	1	912	0	0	0	20469	8136	1398	5	3	17	16	6,5	5,0	13,1	5,5	0,0	0,7	-7,2			
0	1	917	0	0	0	20218	9021	-164	5	3	17	16	6,5	5,0	12,9	5,8	0,0	0,7	-7,2			
0	1	926	0	0	0	12701	11614	1787	4	4	17	17	5,0	5,0	8,2	8,9	0,0	0,8	-8,3			
0	1	937	0	0	0	-13685	-6478	2848	4	2	17	16	9,7	5,3	5,0	5,0	0,0	0,9	-8,8			
0	1	939	0	0	0	-12489	2224	178	4	1	17	16	9,6	5,0	5,0	5,0	0,0	0,9	-9,3			
0	1	962	0	0	0	-2142	-14091	-1507	1	4	16	17	5,0	11,2	5,0	5,6	0,0	0,6	-5,8			
0	1	966	0	0	0	-2430	-13273	2020	1	4	16	17	5,0	10,2	5,0	5,1	0,0	0,5	-5,1			
0	1	972	0	0	0	11778	16323	6469	4	4	17	17	5,0	5,2	7,5	10,4	0,0	0,8	-8,3			
0	1	981	0	0	0	3046	10689	-1764	2	3	16	17	5,0	5,0	5,0	8,4	0,0	0,7	-7,4			
0	1	1015	0	0	0	3935	12344	1810	2	4	16	17	5,0	7,5	5,0	11,3	0,0	0,6	-5,9			
0	1	1016	0	0	0	14730	11719	-5289	4	4	17	17	5,7	5,0	11,4	8,9	0,0	0,8	-7,7			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
1	1	38	0	0	0	-275	-546	139	2	3	13	20	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	-7,5				
1	1	127	0	0	0	207	-67	31	1	0	10	3	0,8	2,3	2,3	2,3	0,0	-9,0				
1	1	128	0	0	0	-154	315	-96	1	2	7	15	2,3	0,8	2,3	2,3	0,0	-8,7				
1	1	129	0	0	0	422	491	-172	3	3	19	19	0,8	0,8	2,3	2,3	0,0	-8,6				
1	1	130	0	0	0	-388	-272	49	2	2	18	13	2,3	2,3	2,3	0,8	0,0	-8,0				
1	1	131	0	0	0	168	119	43	1	1	8	6	0,8	2,3	2,3	2,3	0,0	-7,9				
1	1	132	0	0	0	236	-388	112	2	2	11	18	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	-7,7				
1	1	133	0	0	0	-260	402	-189	2	3	12	18	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	-8,3				
1	1	134	0	0	0	106	275	50	1	2	5	13	2,3	0,8	2,3	2,3	0,0	-7,8				

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	sc x *10000	sc y	sf x *10000	sf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
1	2	2	15791	3708	3323	-997	-197	48	2	1	17	10	7,4	2,5	5,4	2,0	0,6	0,9	-8,6	76019	10449	37,8
1	2	4	1353	347	5031	-1206	-272	-39	4	2	16	14	5,7	2,6	3,7	2,1	0,8		-10,9			
1	2	1179	11406	-311	1524	200	-196	44	6	1	19	8	3,3	2,3	3,3	2,3	0,3		-10,3			
1	2	1180	-1690	446	649	879	-44	9	4	0	17	3	1,5	2,3	2,8	2,3	0,1		-11,0			
1	2	1181	852	-25	6862	862	-51	6	10	0	89	2	2,9	2,3	4,3	2,3	1,1		-11,2			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y	ef x *10000	ef y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	1	157	0	0	0	-9910	-5420	5423	7	5	18	18	11,7	6,4	5,9	6,4	0,0	-10,9				
2	1	1091	0	0	0	-4138	-4076	6112	4	4	18	18	4,9	4,8	9,6	9,6	0,0	-11,1				
2	1	1108	0	0	0	-6100	-5305	4196	5	5	18	18	7,2	6,3	4,1	4,1	0,0	-10,3				
2	1	1111	0	0	0	-6883	-1409	547	6	2	18	17	8,1	4,1	4,1	0,9	0,0	-10,3				
2	1	1114	0	1	0	-892	-890	-763	2	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0	-8,6				
2	1	1115	0	-2	0	-2083	-812	-848	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0	-8,5				
2	1	1116	0	0	0	-1170	-1193	935	2	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0	-9,7				
2	1	1117	0	0	0	-1627	2182	-1547	2	3	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0	-9,2				

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 2																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y	ef x *10000	ef y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	2	195	0	0	0	287	239	-85	2	2	13	11	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,6			
2	2	196	0	0	0	192	224	63	1	1	9	10	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,0			
2	2	197	0	0	0	-127	-363	101	1	2	6	17	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-7,7			
2	2	198	0	0	0	88	110	-27	1	1	4	5	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-9,2			
2	2	199	0	0	0	-450	128	80	3	1	19	6	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,0			
2	2	200	0	0	0	78	158	-55	0	1	4	7	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-9,6			
2	2	201	0	0	0	-75	-327	-33	0	2	3	15	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-8,9			
2	2	202	0	0	0	-89	154	-54	1	1	4	7	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0		-9,9			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i cmg/m	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	3	172	0	0	0	-1381	-4255	-835	2	4	17	18	4,1	5,0	4,1	2,5	0,0		-11,3			
2	3	1094	0	0	0	-1510	-5133	-976	2	5	17	18	4,1	6,1	0,9	3,0	0,0		-11,3			
2	3	1136	0	0	0	1908	867	-776	3	2	17	17	1,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-13,6			
2	3	1137	0	0	0	2001	-1181	-872	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-11,3			
2	3	1138	0	0	0	-1490	-753	-224	2	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-10,7			
2	3	1139	0	0	0	-1507	-180	162	2	0	17	4	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-9,8			
2	3	1140	0	0	0	278	307	-240	1	1	7	7	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-10,5			
2	3	1141	0	0	0	-2451	-1162	-1054	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-11,7			

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εcx *10000	εcy *10000	εfx *10000	εfy *10000	Ax s	Ay s	Axi cmg/m	Ayi cmg/m	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
3	1	1902	9152	2161	5070	-2232	1105	674	2	2	15	15	5,1	4,1	4,1	4,1	0,7		-10,0			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 2

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εcx *10000	εcy *10000	εfx *10000	εfy *10000	Ax s	Ay s	Axi cmg/m	Ayi cmg/m	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
3	2	247	-1	0	0	-428	-999	101	2	3	14	18	3,0	3,0	3,0	0,8	0,0		-7,8			
3	2	1149	0	0	0	154	173	114	1	1	5	6	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-8,7			
3	2	1150	1	0	0	317	-249	-66	1	1	11	8	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-8,1			
3	2	1151	0	0	0	-569	-673	-212	2	2	18	18	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-8,4			
3	2	1152	1	0	0	-191	200	-111	1	1	6	7	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-9,0			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 3

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εcx *10000	εcy *10000	εfx *10000	εfy *10000	Ax s	Ay s	Axi cmg/m	Ayi cmg/m	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
3	3	244	0	0	0	-1302	-4007	-924	2	4	17	18	4,1	4,7	4,1	2,4	0,0		-11,3			
3	3	1143	0	0	0	-1702	-4932	-1082	3	5	17	18	4,1	5,8	1,0	2,9	0,0		-11,3			
3	3	1171	0	0	0	1871	866	-775	3	2	17	17	1,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-13,7			
3	3	1172	0	0	0	1825	-1204	-885	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-11,3			
3	3	1173	0	0	0	-1311	-668	-216	2	2	17	16	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-10,8			
3	3	1174	0	0	1	-1262	-169	76	2	0	17	4	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-9,9			
3	3	1175	0	0	1	-426	-400	281	1	1	10	10	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-10,6			
3	3	1176	0	0	0	-2780	-1195	-1134	3	2	17	17	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0		-11,7			

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MFx (t°m)	NX (t)	MFy (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	MF (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	MF (t°m)	N (t)
0	1	1	Rara											RaraCls	192,0	13,0	1	3,4	0,0	36,2	1	9,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	3,2	0,0	9,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	294	1	3,4	0,0	831	1	9,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	3,2	0,0	9,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,0	1	3,2	0,0	33,8	1	9,1	0,0
0	1	2	Rara											RaraCls	192,0	26,3	1	7,0	0,0	32,4	1	8,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	6,5	0,0	8,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	600	1	7,0	0,0	741	1	8,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	6,4	0,0	8,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	24,0	1	6,4	0,0	30,1	1	8,1	0,0
0	1	25	Rara											RaraCls	192,0	42,6	1	11,5	0,0	53,4	1	14,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	10,6	0,0	13,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	982	1	11,5	0,0	1236	1	14,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	10,4	0,0	13,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	38,5	1	10,4	0,0	48,4	1	13,1	0,0
0	1	31	Rara											RaraCls	192,0	37,1	1	10,0	0,0	49,7	1	13,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	9,4	0,0	12,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	851	1	10,0	0,0	1149	1	13,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,2	0,0	12,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	34,2	1	9,2	0,0	46,4	1	12,5	0,0
0	1	33	Rara											RaraCls	192,0	54,3	1	14,7	0,0	46,5	1	12,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	13,2	0,0	11,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1258	1	14,7	0,0	1073	1	12,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	12,7	0,0	10,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	47,1	1	12,7	0,0	39,7	1	10,7	0,0
0	1	35	Rara											RaraCls	192,0	50,9	1	13,8	0,0	41,0	1	11,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	12,3	0,0	9,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1177	1	13,8	0,0	944	1	11,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,9	0,0	9,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	44,2	1	11,9	0,0	34,9	1	9,4	0,0
0	1	37	Rara											RaraCls	192,0	17,6	1	4,7	0,0	29,5	1	7,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	4,4	0,0	7,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	400	1	4,7	0,0	675	1	7,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	4,3	0,0	7,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	16,2	1	4,3	0,0	27,7	1	7,4	0,0
0	1	39	Rara											RaraCls	192,0	55,9	1	15,7	0,0	56,6	1	15,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	13,9	0,0	14,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1339	1	15,7	0,0	1357	1	15,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	13,4	0,0	13,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	47,9	1	13,4	0,0	49,1	1	13,8	0,0
0	1	41	Rara											RaraCls	192,0	47,4	1	12,8	0,0	36,5	1	9,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	11,4	0,0	8,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1094	1	12,8	0,0	837	1	9,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,0	0,0	8,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	41,0	1	11,0	0,0	31,7	1	8,5	0,0
0	1	48	Rara											RaraCls	192,0	43,0	1	9,8	0,0	27,7	1	6,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	9,2	0,0	6,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1310	1	9,8	0,0	836	1	6,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,0	0,0	5,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	39,8	1	9,0	0,0	26,3	1	5,9	0,0
0	1	53	Rara											RaraCls	192,0	61,4	1	16,7	0,0	58,4	1	15,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	15,6	0,0	14,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1430	1	16,7	0,0	1358	1	15,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	15,3	0,0	14,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	56,2	1	15,3	0,0	53,9	1	14,6	0,0
0	1	57	Rara											RaraCls	192,0	35,8	1	10,0	0,0	9,2	2	2,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	9,6	0,0	2,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	849	1	10,0	0,0	214	2	2,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,5	0,0	2,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	34,2	1	9,5	0,0	10,0	1	2,8	0,0
0	1	60	Rara											RaraCls	192,0	46,7	1	12,6	0,0	40,1	1	10,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	11,4	0,0	9,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1077	1	12,6	0,0	922	1	10,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,1	0,0	9,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	41,0	1	11,1	0,0	34,4	1	9,2	0,0
0	1	64	Rara											RaraCls	192,0	42,5	1	11,4	0,0	35,2	1	9,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	10,2	0,0	8,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	978	1	11,4	0,0	807	1	9,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,9	0,0	8,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	36,8	1	9,9	0,0	29,8	1	8,0	0,0
0	1	69	Rara											RaraCls	192,0	56,6	1	11,2	0,0	59,7	1	11,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	10,0	0,0	10,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1871	1	11,2	0,0	1976	1	11,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,7	0,0	10,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	49,4	1	9,7	0,0	52,0	1	10,2	0,0
0	1	73	Rara											RaraCls	192,0	66,7	1	13,3	0,0	62,5	1	12,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	11,9	0,0	11,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2218	1	13,3	0,0	2073	1	12,4	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,5	0,0	10,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	58,3	1	11,5	0,0	53,9	1	10,6	0,0
0	1	76	Rara											RaraCls	192,0	18,0	2	5,1	0,0	6,5	1	-1,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	5,1	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	435	2	5,1	0,0	171	1	-1,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	5,1	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	17,8	1	5,1	0,0	4,5	1	-1,2	0,0
0	1	84	Rara											RaraCls	192,0	75,9	1	17,0	0,0	80,4	1	18,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	15,8	0,0	16,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2293	1	17,0	0,0	2439	1	18,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	15,5	0,0	16,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	69,5	1	15,5	0,0	73,9	1	16,6	0,0
0	1	92	Rara											RaraCls	192,0	10,8	1	2,9	0,0	33,2	1	8,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	2,7	0,0	8,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	244	1	2,9	0,0	761	1	8,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	2,7	0,0	8,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	10,1	1	2,7	0,0	31,1	1	8,3	0,0
0	1	267	Rara											RaraCls	192,0	9,0	1	-1,5	0,0	8,2	1	-1,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,5	0,0	-1,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	338	1	-1,5	0,0	306	1	-1,4	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,4	0,0	-1,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	8,4	1	-1,4	0,0	7,5	1	-1,3	0,0
0	1	270	Rara											RaraCls	192,0	39,1	1	10,5	0,0	42,9	1	11,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	9,7	0,0	10,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	898	1	10,5	0,0	987	1	11,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,5	0,0	10,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	35,2	1	9,5	0,0	38,9	1	10,5	0,0
0	1	273	Rara											RaraCls	192,0	11,6	1	3,1	0,0	33,7	1	9,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	2,9	0,0	8,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	263	1	3,1	0,0	771	1	9,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	2,8	0,0	8,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	10,6	1	2,8	0,0	31,4	1	8,4	0,0
0	1	280	Rara											RaraCls	192,0	59,2	1	16,1	0,0	44,7	1	12,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	14,9	0,0	11,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1376	1	16,1	0,0	1032	1	12,1	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MFx (t*m)	NX (t)	MFY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	
0	1	281	Perm	0,3	0,00	0	1	14,6	0,0	11,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	53,9	1	14,6	0,0	40,9	1	11,0	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	27,6	1	7,4	0,0	8,9	2	2,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	7,0	0,0	2,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	631	1	7,4	0,0	200	2	2,3	0,0	
0	1	282	Perm	0,3	0,00	0	1	6,8	0,0	2,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	25,6	1	6,8	0,0	9,1	1	2,4	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	32,9	1	8,8	0,0	31,8	1	8,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	8,0	0,0	7,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	753	1	8,8	0,0	728	1	8,5	0,0	
0	1	284	Perm	0,3	0,00	0	1	7,8	0,0	7,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	29,0	1	7,8	0,0	27,0	1	7,2	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	40,1	1	7,8	0,0	54,4	1	10,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	7,0	0,0	9,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1311	1	7,8	0,0	1794	1	10,7	0,0	
0	1	285	Perm	0,3	0,00	0	1	6,8	0,0	9,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	34,7	1	6,8	0,0	47,2	1	9,3	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	45,9	1	9,0	0,0	53,9	1	10,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	8,0	0,0	9,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1507	1	9,0	0,0	1777	1	10,6	0,0	
0	1	294	Perm	0,3	0,00	0	1	7,8	0,0	9,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	39,7	1	7,8	0,0	46,1	1	9,0	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	29,9	1	8,0	0,0	33,8	1	9,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	7,4	0,0	8,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	683	1	8,0	0,0	774	1	9,1	0,0	
0	1	391	Perm	0,3	0,00	0	1	7,2	0,0	8,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	27,0	1	7,2	0,0	30,7	1	8,2	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	7,6	1	1,1	0,0	64,6	1	-11,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,5	0,0	-10,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	379	1	1,1	0,0	2488	1	-11,3	0,0	
0	1	395	Perm	0,3	0,00	0	1	-0,5	0,0	-10,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	6,3	1	0,9	0,0	57,0	1	-10,0	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	61,6	1	12,2	0,0	33,0	1	6,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	10,9	0,0	5,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2041	1	12,2	0,0	1075	1	6,4	0,0	
0	1	396	Perm	0,3	0,00	0	1	10,6	0,0	5,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	53,6	1	10,6	0,0	27,8	1	5,4	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	17,7	1	-3,8	0,0	56,9	1	-12,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-3,4	0,0	-11,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	508	1	-3,8	0,0	1672	1	-12,4	0,0	
0	1	398	Perm	0,3	0,00	0	1	-3,3	0,0	-10,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	15,6	1	-3,3	0,0	50,3	1	-10,9	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	30,6	1	-6,6	0,0	54,1	1	-11,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-5,9	0,0	-10,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	885	1	-6,6	0,0	1585	1	-11,8	0,0	
0	1	440	Perm	0,3	0,00	0	1	-5,8	0,0	-10,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	26,9	1	-5,8	0,0	47,8	1	-10,4	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	59,8	1	11,8	0,0	39,6	1	7,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	10,7	0,0	6,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1980	1	11,8	0,0	1293	1	7,7	0,0	
0	1	443	Perm	0,3	0,00	0	1	10,3	0,0	6,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	52,4	1	10,3	0,0	34,5	1	6,7	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	38,7	1	7,6	0,0	48,4	1	9,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	6,8	0,0	8,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1264	1	7,6	0,0	1589	1	9,5	0,0	
0	1	445	Perm	0,3	0,00	0	1	6,5	0,0	8,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	33,6	1	6,5	0,0	42,2	1	8,3	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	52,4	1	10,3	0,0	44,3	1	8,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	9,3	0,0	7,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1726	1	10,3	0,0	1452	1	8,7	0,0	
0	1	449	Perm	0,3	0,00	0	1	9,0	0,0	7,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	45,7	1	9,0	0,0	38,6	1	7,5	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	44,7	1	8,8	0,0	57,3	1	11,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	7,9	0,0	10,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1465	1	8,8	0,0	1893	1	11,3	0,0	
0	1	466	Perm	0,3	0,00	0	1	7,6	0,0	9,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	39,2	1	7,6	0,0	50,1	1	9,9	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	53,7	1	-10,8	0,0	28,3	1	-5,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-9,7	0,0	-5,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2369	1	-10,8	0,0	1229	1	-5,6	0,0	
0	1	478	Perm	0,3	0,00	0	1	-9,5	0,0	-5,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	47,3	1	-9,5	0,0	25,6	1	-5,0	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	13,8	1	-3,2	0,0	24,9	1	-5,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-3,1	0,0	-5,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	433	1	-3,2	0,0	784	1	-5,9	0,0	
0	1	479	Perm	0,3	0,00	0	1	-3,0	0,0	-5,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,8	1	-3,0	0,0	21,1	1	-5,0	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	15,6	1	-3,7	0,0	39,1	1	-9,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-3,4	0,0	-8,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	487	1	-3,7	0,0	1241	1	-9,3	0,0	
0	1	481	Perm	0,3	0,00	0	1	-3,3	0,0	-8,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	14,0	1	-3,3	0,0	33,7	1	-8,0	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	21,8	1	6,0	0,0	9,4	2	2,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	5,8	0,0	2,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	512	1	6,0	0,0	220	2	2,6	0,0	
0	1	482	Perm	0,3	0,00	0	1	5,7	0,0	2,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	20,7	1	5,7	0,0	10,0	1	2,7	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	5,5	1	1,5	0,0	20,3	1	-4,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	127	1	1,5	0,0	636	1	-4,8	0,0	
0	1	483	Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	4,7	1	1,3	0,0	16,5	1	-3,9	0,0	
			Rara												RaraCls	192,0	13,6	1	3,7	0,0	35,5	1	-8,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,8	0,0	-7,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	317	1	3,7	0,0	1126	1	-8,4	0,0	
0	1	484	Perm	0,3	0,00	0	1	-0,8	0,0	-7,3	0,0	0,000	0,000	PermCls										

C.D.S. CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
Quo	Per	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MF	NX	MFY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t°m)	(t)	(t°m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cm ²	Kg/cm ²	mb	(t°m)	(t)	Kg/cm ²	mb	(t°m)	(t)
0	1	515	Perm	0,3	0,00	0	1	-9,7	0,0	-3,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	48,6	1	-9,7	0,0	16,7	1	-3,3	0,0
			Rara											RaraCls	192,0	56,7	1	-11,4	0,0	29,4	1	-5,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-10,3	0,0	-5,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2506	1	-11,4	0,0	1279	1	-5,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-10,0	0,0	-5,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	50,2	1	-10,0	0,0	26,4	1	-5,2	0,0
0	1	516	Rara											RaraCls	192,0	53,2	1	-10,7	0,0	15,1	1	-3,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-9,6	0,0	-2,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2344	1	-10,7	0,0	651	1	-3,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-9,4	0,0	-2,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	46,8	1	-9,4	0,0	14,1	1	-2,8	0,0
0	1	524	Rara											RaraCls	192,0	54,7	1	-11,0	0,0	32,4	1	-6,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-10,0	0,0	-5,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2414	1	-11,0	0,0	1411	1	-6,4	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-9,7	0,0	-5,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	48,5	1	-9,7	0,0	28,8	1	-5,7	0,0
0	1	530	Rara											RaraCls	192,0	31,9	1	8,6	0,0	28,6	1	7,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	7,6	0,0	6,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	730	1	8,6	0,0	654	1	7,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	7,4	0,0	6,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	27,6	1	7,4	0,0	23,7	1	6,3	0,0
0	1	537	Rara											RaraCls	192,0	34,8	1	9,3	0,0	21,9	1	5,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	8,4	0,0	5,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	798	1	9,3	0,0	498	1	5,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	8,2	0,0	4,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	30,4	1	8,2	0,0	18,3	1	4,9	0,0
0	1	539	Rara											RaraCls	192,0	42,2	1	11,4	0,0	35,7	1	9,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	10,2	0,0	8,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	972	1	11,4	0,0	820	1	9,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,8	0,0	8,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	36,6	1	9,8	0,0	30,2	1	8,1	0,0
0	1	542	Rara											RaraCls	192,0	16,7	1	4,7	0,0	13,3	1	-3,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	403	1	4,7	0,0	350	1	-3,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	15,6	1	4,5	0,0	11,7	1	-3,2	0,0
0	1	545	Rara											RaraCls	192,0	12,8	1	3,6	0,0	13,9	1	-3,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	307	1	3,6	0,0	367	1	-3,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,3	1	3,5	0,0	11,7	1	-3,2	0,0
0	1	546	Rara											RaraCls	192,0	18,5	1	5,3	0,0	9,6	1	-2,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	448	1	5,3	0,0	253	1	-2,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	16,1	1	4,6	0,0	8,1	1	-2,2	0,0
0	1	547	Rara											RaraCls	192,0	32,0	1	8,6	0,0	20,8	1	5,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	7,8	0,0	4,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	733	1	8,6	0,0	472	1	5,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	7,5	0,0	4,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	28,1	1	7,5	0,0	17,6	1	4,7	0,0
0	1	574	Rara											RaraCls	192,0	51,0	1	10,0	0,0	45,7	1	9,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	8,9	0,0	7,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1678	1	10,0	0,0	1498	1	9,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	8,5	0,0	7,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	43,5	1	8,5	0,0	38,8	1	7,6	0,0
0	1	601	Rara											RaraCls	192,0	12,9	1	-2,4	0,0	31,3	1	-5,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-2,1	0,0	-5,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	520	1	-2,4	0,0	1277	1	-5,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,1	0,0	-5,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	11,3	1	-2,1	0,0	27,2	1	-5,0	0,0
0	1	604	Rara											RaraCls	192,0	15,3	1	-3,4	0,0	20,4	1	-4,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-3,1	0,0	-4,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	459	1	-3,4	0,0	612	1	-4,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-3,0	0,0	-3,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	13,5	1	-3,0	0,0	17,5	1	-3,9	0,0
0	1	608	Rara											RaraCls	192,0	14,4	1	-3,2	0,0	14,3	1	-3,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-2,9	0,0	-2,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	430	1	-3,2	0,0	428	1	-3,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,9	0,0	-2,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,8	1	-2,9	0,0	12,0	1	-2,7	0,0
0	1	610	Rara											RaraCls	192,0	44,3	1	10,1	0,0	23,3	1	5,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	9,5	0,0	5,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1351	1	10,1	0,0	702	1	5,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,4	0,0	5,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	41,2	1	9,4	0,0	22,5	1	5,1	0,0
0	1	611	Rara											RaraCls	192,0	10,9	1	-2,4	0,0	10,0	1	-2,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-2,3	0,0	-2,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	325	1	-2,4	0,0	299	1	-2,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,2	0,0	-1,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,9	1	-2,2	0,0	8,5	1	-1,9	0,0
0	1	613	Rara											RaraCls	192,0	7,4	1	-1,6	0,0	8,8	2	2,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,3	0,0	2,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	221	1	-1,6	0,0	264	2	2,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,3	0,0	2,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	6,7	1	-1,5	0,0	8,8	1	2,0	0,0
0	1	614	Rara											RaraCls	192,0	5,3	1	-1,0	0,0	7,0	2	1,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	1,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	214	1	-1,0	0,0	204	2	1,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	1,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	5,0	1	-0,9	0,0	6,7	1	1,5	0,0
0	1	617	Rara											RaraCls	192,0	21,3	1	4,8	0,0	18,5	1	4,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	4,5	0,0	4,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	641	1	4,8	0,0	555	1	4,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	4,5	0,0	4,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	19,9	1	4,5	0,0	17,7	1	4,0	0,0
0	1	620	Rara											RaraCls	192,0	13,0	1	2,9	0,0	25,3	1	-5,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	390	1	2,9	0,0	763	1	-5,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,3	1	2,7	0,0	22,7	1	-5,1	0,0
0	1	621	Rara											RaraCls	192,0	26,4	1	5,9	0,0	11,2	2	2,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	5,6	0,0	2,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	796	1	5,9	0,0	336	2	2,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	5,5	0,0	2,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	24,6	1	5,5	0,0	11,2	1	2,5	0,0
0	1	624	Rara											RaraCls	192,0	5,6	1	-1,3	0,0	24,0	1	-5,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,2	0,0	-5,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	168	1	-1,3	0,0	723	1	-5,4	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,2	0,0	-4,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	5,2	1	-1,2	0,0	21,7	1	-4,9	0,0
0	1	625	Rara											RaraCls	192,0	14,0	1	-3,0	0,0	27,0	1	-5,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-2,8	0,0	-5,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	399	1	-3,0	0,0	779	1	-5,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,7	0,0	-5,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,8	1	-2,7	0,0	24,5	1	-5,2	0,0
0	1	626	Rara																				

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	
0	1	655	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	0,6 7,8 7,6	0,0 0,0 0,0	7,9 10,6 10,4	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	22,9 31,7 726	1 1 1	-4,5 8,5 8,5	0,0 0,0 0,0	29,6 42,5 979	1 1 1	7,9 11,5 11,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	659	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-4,0 -3,9 0,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	28,4 7,4 178	1 1 1	7,6 2,1 2,1	0,0 0,0 0,0	38,5 16,9 448	1 1 1	10,4 -4,6 -4,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	660	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	0,0 3,3 3,2	0,0 0,0 0,0	2,7 0,0 2,7	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	11,9 347 13,7	1 1 1	3,2 -1,6 3,9	0,0 0,0 0,0	10,1 505 6,3	1 1 1	2,7 -2,3 -1,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	661	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	2,5 -1,3 -1,2	0,0 0,0 0,0	0,8 -2,0 -1,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	2,7 176 6,7	1 1 1	2,1 2,1 1,9	0,0 0,0 0,0	8,4 220 7,1	1 1 1	-2,3 -2,3 -1,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	662	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 2 1	2,5 3,9 3,9	0,0 0,0 0,0	0,8 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	8,9 334 13,7	1 1 1	2,5 3,9 3,9	0,0 0,0 0,0	63 231 6,3	2 1 1	0,8 -2,4 -1,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	663	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	2,5 2,5 2,5	0,0 0,0 0,0	0,8 0,8 0,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	8,9 226 8,9	1 1 1	2,5 2,7 2,5	0,0 0,0 0,0	2,9 63 2,9	1 2 1	0,8 0,7 0,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	675	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-3,4 -3,4 -3,4	0,0 0,0 0,0	-7,2 -7,0 -7,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	15,8 495 15,8	1 1 1	-3,4 -3,7 -3,7	0,0 0,0 0,0	32,6 1039 32,6	1 1 1	-7,0 -7,7 -7,0	0,0 0,0 0,0	
0	1	676	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-3,9 -3,8 -3,8	0,0 0,0 0,0	-6,5 -6,3 -6,3	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	17,8 559 17,8	1 1 1	-3,8 -4,2 -4,2	0,0 0,0 0,0	29,4 940 29,4	1 1 1	-6,3 -7,0 -6,3	0,0 0,0 0,0	
0	1	677	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-2,5 -2,4 -2,4	0,0 0,0 0,0	-7,6 -7,5 -7,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	11,5 359 11,5	1 1 1	-2,4 -2,7 -2,4	0,0 0,0 0,0	34,7 1101 34,7	1 1 1	-7,5 -8,2 -7,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	688	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-0,9 -0,9 -0,9	0,0 0,0 0,0	-8,0 -7,9 -7,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	4,1 125 4,1	1 1 1	-0,9 -0,9 -0,9	0,0 0,0 0,0	36,5 1158 36,5	1 1 1	-7,9 -8,6 -7,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	691	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	3,8 3,7 3,7	0,0 0,0 0,0	4,1 4,1 4,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	14,4 663 14,4	1 1 1	-2,8 -3,0 -2,8	0,0 0,0 0,0	15,6 613 15,6	1 1 1	4,1 -2,8 4,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	693	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	7,6 7,5 7,5	0,0 0,0 0,0	5,8 5,8 5,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	28,1 690 28,1	1 1 1	7,5 8,1 7,5	0,0 0,0 0,0	21,6 506 21,6	1 1 1	5,8 5,9 5,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	694	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	9,6 9,4 9,4	0,0 0,0 0,0	5,9 5,9 5,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	35,0 868 35,0	1 1 1	9,4 10,2 9,4	0,0 0,0 0,0	22,1 518 22,1	1 1 1	5,9 6,1 5,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	706	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	10,8 10,6 10,6	0,0 0,0 0,0	11,5 11,3 11,3	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	37,9 987 37,9	1 1 1	10,6 11,6 10,6	0,0 0,0 0,0	40,4 1049 40,4	1 1 1	11,3 12,3 11,3	0,0 0,0 0,0	
0	1	707	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,3 -10,1 -10,1	0,0 0,0 0,0	-2,6 -2,5 -2,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	46,7 1489 42,5	1 1 1	-11,2 -11,2 -10,1	0,0 0,0 0,0	12,1 377 10,6	1 1 1	-2,8 -2,8 -2,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	710	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	9,8 9,6 9,6	0,0 0,0 0,0	6,2 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	35,8 896 35,8	1 1 1	9,6 10,5 9,6	0,0 0,0 0,0	22,9 548 22,9	1 1 1	6,1 6,4 6,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	711	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	8,6 8,4 8,4	0,0 0,0 0,0	12,7 12,5 12,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	31,5 783 31,5	1 1 1	8,4 9,2 8,4	0,0 0,0 0,0	46,2 1143 46,2	1 1 1	12,5 13,4 12,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	712	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	6,4 6,3 6,3	0,0 0,0 0,0	10,7 10,5 10,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	22,8 582 22,8	1 1 1	6,3 6,8 6,3	0,0 0,0 0,0	37,8 967 37,8	1 1 1	10,5 11,4 10,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	714	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,1 -10,9 -10,9	0,0 0,0 0,0	-2,9 -2,8 -2,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	45,6 1608 45,6	1 1 1	-10,9 -12,1 -10,9	0,0 0,0 0,0	11,9 434 11,9	1 1 1	-2,8 -3,3 -2,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	716	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,1 -9,9 -9,9	0,0 0,0 0,0	-6,0 -5,8 -5,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	41,4 1457 41,4	1 1 1	-9,9 -10,9 -9,9	0,0 0,0 0,0	24,7 886 24,7	1 1 1	-5,8 -6,6 -5,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	717	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,7 -10,5 -10,5	0,0 0,0 0,0	-10,3 -10,0 -10,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	43,8 1543 43,8	1 1 1	-10,5 -11,6 -10,5	0,0 0,0 0,0	42,0 1501 42,0	1 1 1	-10,0 -11,3 -10,0	0,0 0,0 0,0	
0	1	718	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-12,5 -12,2 -12,2	0,0 0,0 0,0	-6,8 -6,6 -6,6	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	56,1 1800 51,0	1 1 1	-13,5 -13,5 -12,2	0,0 0,0 0,0	31,6 1000 28,0	1 1 1	-7,5 -7,5 -6,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	719	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-12,3 -12,0 -11,8	0,0 0,0 0,0	-10,2 -10,0 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	50,1 1765 49,2	1 1 1	-12,0 -13,2 -11,8	0,0 0,0 0,0	41,9 1497 17,4	1 1 1	-10,0 -11,2 -4,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	721	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,3	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,7 -10,5 -10,5	0,0 0,0 0,0	-3,4 -3,3 -3,3	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraFer PermCls	144,0 3600 144,0	48,3 1544 43,9	1 1 1	-11,6 -11,6 -10,5	0,0 0,0 0,0	15,9 497 13,9	1 1 1	-3,7 -3,7 -3,3	0,0 0,0 0	

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	
0	1	757	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,0 -12,0 -11,7	0,0 0,0 0,0	-11,5 -11,0 -10,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	46,1 54,0 1732	1 1 1	-11,0 -13,0 -13,0	0,0 0,0 0,0	48,1 49,9 1595	1 1 1	-11,5 -12,0 -12,0	0,0 0,0 0,0	
0	1	758	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,7 -12,8 -12,5	0,0 0,0 0,0	-10,8 -8,2 -8,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	49,0 57,5 1848	1 1 1	-11,7 -13,8 -13,8	0,0 0,0 0,0	45,1 36,9 1170	1 1 1	-10,8 -8,8 -8,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	759	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,5 -11,7 -11,7	0,0 0,0 0,0	-11,7 -12,0 -11,7	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	48,1 52,7 1690	1 1 1	-11,5 -12,7 -12,7	0,0 0,0 0,0	49,0 54,5 1749	1 1 1	-11,7 -13,1 -13,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	760	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,3 -11,5 -11,3	0,0 0,0 0,0	-11,4 -11,7 -11,4	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	47,2 52,2 1657	1 1 1	-11,3 -12,5 -12,4	0,0 0,0 0,0	47,8 18,0 1697	1 1 1	-11,4 -4,2 -12,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	761	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,3 -11,5 -11,3	0,0 0,0 0,0	-4,0 -4,1 -4,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	47,1 52,2 1672	1 1 1	-11,3 -12,5 -12,5	0,0 0,0 0,0	17,2 564 1672	1 1 1	-4,0 -4,2 -4,2	0,0 0,0 0,0	
0	1	767	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,4 -11,7 -11,4	0,0 0,0 0,0	-2,5 -2,5 -2,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	47,7 50,7 1699	1 1 1	-11,4 -12,2 -12,7	0,0 0,0 0,0	10,8 10,3 337	1 2 1	-2,5 -2,4 -2,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	768	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,9 -11,2 -10,9	0,0 0,0 0,0	-2,4 -2,4 -2,4	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	45,6 57,5 1621	1 1 1	-10,9 -13,9 -12,2	0,0 0,0 0,0	10,3 18,8 320	1 1 2	-2,4 -4,4 -2,4	0,0 0,0 0,0	
0	1	770	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-12,5 -12,8 -12,5	0,0 0,0 0,0	-4,2 -4,2 -4,2	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	52,0 53,1 1702	1 1 1	-12,5 -12,8 -12,8	0,0 0,0 0,0	17,8 39,3 1248	1 1 1	-4,2 -9,4 -9,4	0,0 0,0 0,0	
0	1	771	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,6 -11,8 -11,6	0,0 0,0 0,0	-8,5 -8,7 -8,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	48,3 51,3 1702	1 1 1	-11,6 -12,3 -12,8	0,0 0,0 0,0	35,8 12,0 1248	1 1 1	-8,5 3,3 -9,4	0,0 0,0 0,0	
0	1	772	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,1 -11,4 -11,1	0,0 0,0 0,0	-2,6 -2,7 -2,6	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	46,6 51,4 1641	1 1 1	-11,1 -12,3 -12,3	0,0 0,0 0,0	11,3 6,1 360	1 2 1	-2,6 -1,4 -2,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	773	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,1 -11,4 -11,1	0,0 0,0 0,0	-1,5 -1,4 -1,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	46,4 46,7 1645	1 1 1	-11,1 -11,2 -12,3	0,0 0,0 0,0	6,3 6,4 189	1 2 2	-1,5 -1,5 -1,4	0,0 0,0 0,0	
0	1	774	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,2 -10,2 -10,0	0,0 0,0 0,0	-1,5 -1,5 -1,5	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	42,0 56,5 1492	1 1 1	-10,0 -11,4 -11,2	0,0 0,0 0,0	6,4 13,9 198	1 1 2	-1,5 -2,7 -1,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	778	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,4 -10,2 -10,2	0,0 0,0 0,0	-2,7 -2,7 -2,7	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	50,8 49,8 2495	1 1 1	-10,2 -10,0 -11,4	0,0 0,0 0,0	13,8 32,6 598	1 1 1	-2,7 -6,5 -2,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	780	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-9,2 -9,0 -9,0	0,0 0,0 0,0	-5,9 -5,8 -5,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	45,2 49,8 2190	1 1 1	-9,0 -10,0 -10,0	0,0 0,0 0,0	29,3 1418 1418	1 1 1	-5,8 -6,5 -6,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	781	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-7,7 -7,5 -7,5	0,0 0,0 0,0	-8,1 -7,9 -7,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	44,3 40,3 1820	1 1 1	-8,3 -7,5 -8,3	0,0 0,0 0,0	46,8 42,3 1924	1 1 1	-8,8 -7,9 -8,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	785	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-9,8 -9,6 -9,6	0,0 0,0 0,0	-2,9 -2,9 -2,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	51,0 55,9 2314	1 1 1	-9,6 -10,5 -10,5	0,0 0,0 0,0	36,8 40,0 1180	1 1 1	8,1 8,8 8,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	786	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,3 -11,0 -11,0	0,0 0,0 0,0	-4,2 -4,1 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	46,2 47,7 1623	1 1 1	-11,0 -11,4 -12,2	0,0 0,0 0,0	17,4 14,1 615	1 1 1	-4,1 -3,3 -4,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	787	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,6 -10,4 -10,4	0,0 0,0 0,0	-3,0 -2,9 -2,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	43,5 53,8 1522	1 1 1	-10,4 -12,9 -11,4	0,0 0,0 0,0	12,3 30,4 439	1 1 1	-2,9 -7,2 -3,3	0,0 0,0 0,0	
0	1	788	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-12,0 -11,7 -11,7	0,0 0,0 0,0	-6,5 -6,4 -6,4	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	49,0 53,8 1723	1 1 1	-11,7 -12,9 -12,9	0,0 0,0 0,0	26,9 958 144,0	1 1 1	-6,4 -7,2 -7,2	0,0 0,0 0,0	
0	1	789	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-9,9 -9,7 -9,7	0,0 0,0 0,0	-5,6 -5,4 -5,4	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	40,7 44,7 1424	1 1 1	-9,7 -10,7 -10,7	0,0 0,0 0,0	23,0 819 1424	1 1 1	-5,4 -6,1 -6,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	790	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-11,1 -10,9 -10,9	0,0 0,0 0,0	-9,4 -9,1 -9,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	45,5 39,0 1588	1 1 1	-10,9 -9,3 -11,9	0,0 0,0 0,0	38,4 39,2 1367	1 1 1	-9,1 -9,3 -10,2	0,0 0,0 0,0	
0	1	791	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-8,6 -8,5 -8,5	0,0 0,0 0,0	-8,5 -8,3 -8,3	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	35,6 43,8 1237	1 1 1	-8,5 -10,5 -9,3	0,0 0,0 0,0	34,9 50,8 1243	1 1 1	-8,3 -12,2 -9,3	0,0 0,0 0,0	
0	1	792	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-9,8 -9,6 -9,6	0,0 0,0 0,0	-11,2 -10,9 -10,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	40,3 53,8 1396	1 1 1	-9,6 -12,9 -10,5	0,0 0,0 0,0	45,7 1626 144,0	1 1 1	-10,9 -12,2 -10,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	793	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	16,1 15,7 15,7	0,0 0,0 0,0	13,9 13,6 13,6	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000,												

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	
0	1	824	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	7,1 16,9 16,4	0,0 0,0 0,0	13,2 8,9 8,6	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	25,8 67,0 1618	1 1 1	7,1 19,0 19,0	0,0 0,0 0,0	47,0 35,7 846	1 1 1	13,2 9,9 9,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	828	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	2,9 3,1 2,9	0,0 0,0 0,0	9,9 10,3 9,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	33,8 22,2 1455	1 1 1	-6,1 4,3 -6,6	0,0 0,0 0,0	50,5 63,0 1937	1 1 1	9,9 12,5 11,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	830	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	3,4 3,6 3,4	0,0 0,0 0,0	10,8 11,2 10,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	17,7 22,2 716	1 1 1	3,4 4,3 4,3	0,0 0,0 0,0	54,8 60,0 2089	1 1 1	10,8 12,5 12,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	850	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-1,3 -1,3 -1,3	0,0 0,0 0,0	-2,4 -2,3 -2,4	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	4,7 4,7 150	1 1 1	-1,3 -1,3 -1,6	0,0 0,0 0,0	8,6 8,6 258	1 1 1	-2,3 -2,3 -2,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	852	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	11,3 11,0 11,3	0,0 0,0 0,0	5,9 5,7 5,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	40,7 47,0 1084	1 1 1	11,0 12,7 12,7	0,0 0,0 0,0	21,3 589 589	1 1 1	5,7 6,9 6,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	856	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-1,6 -1,6 -1,6	0,0 0,0 0,0	-3,3 -3,4 -3,3	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	5,9 5,5 167	1 1 1	-1,6 -1,5 -1,7	0,0 0,0 0,0	11,9 19,4 365	1 1 1	-3,3 -5,3 -3,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	857	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-1,5 -1,5 -1,5	0,0 0,0 0,0	-4,8 -4,9 -4,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	5,4 5,4 144	1 1 1	-1,5 -1,5 -1,5	0,0 0,0 0,0	17,4 514 514	1 1 1	-4,8 -5,3 -5,3	0,0 0,0 0,0	
0	1	858	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	3,9 3,9 4,0	0,0 0,0 0,0	0,3 0,1 0,3	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	13,9 14,2 336	1 1 2	3,9 4,0 4,0	0,0 0,0 0,0	3,7 6,1 148	1 2 1	-1,0 1,7 -1,5	0,0 0,0 0,0	
0	1	859	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	3,9 3,9 3,9	0,0 0,0 0,0	1,8 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	13,8 10,4 343	1 1 1	3,9 -2,8 4,0	0,0 0,0 0,0	6,3 13,3 146	1 1 2	1,8 -3,6 1,7	0,0 0,0 0,0	
0	1	860	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-2,7 -2,7 -2,7	0,0 0,0 0,0	-3,3 -3,2 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	9,8 10,4 275	1 1 1	-2,7 -2,8 -2,8	0,0 0,0 0,0	11,8 13,1 352	1 1 1	-3,2 -3,6 -3,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	861	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-2,6 -2,6 -2,5	0,0 0,0 0,0	-4,2 -4,0 -4,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	9,3 9,3 260	1 1 1	-2,5 -2,5 -2,7	0,0 0,0 0,0	14,8 14,8 442	1 1 1	-4,0 -4,0 -4,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	865	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	13,6 13,2 13,2	0,0 0,0 0,0	9,6 9,2 9,2	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	48,6 55,8 1294	1 1 1	13,2 15,1 15,1	0,0 0,0 0,0	34,4 933 933	1 1 1	9,2 10,9 10,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	871	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	5,1 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	8,2 8,1 8,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	18,7 9,7 219	1 1 1	5,0 2,6 2,6	0,0 0,0 0,0	30,2 19,5 443	1 1 1	8,1 5,2 5,2	0,0 0,0 0,0	
0	1	872	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	2,4 2,4 2,4	0,0 0,0 0,0	5,0 4,9 4,9	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	9,1 9,1 219	1 1 1	2,4 2,4 2,6	0,0 0,0 0,0	18,6 16,6 443	1 1 1	4,9 -3,3 5,2	0,0 0,0 0,0	
0	1	877	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-10,0 -9,7 -9,7	0,0 0,0 0,0	-3,2 -3,2 -3,2	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	48,7 21,5 931	1 1 1	-9,7 -4,2 -4,2	0,0 0,0 0,0	16,2 24,0 547	1 1 1	-3,2 6,4 6,4	0,0 0,0 0,0	
0	1	891	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	6,1 6,1 6,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	19,7 25,0 931	1 1 1	-3,9 6,7 -4,2	0,0 0,0 0,0	22,8 34,7 547	1 1 1	6,1 9,3 6,4	0,0 0,0 0,0	
0	1	892	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	6,3 6,2 6,2	0,0 0,0 0,0	8,9 8,8 8,8	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	569 23,1 208	1 1 1	6,7 6,2 2,4	0,0 0,0 0,0	796 32,9 560	1 1 1	9,3 8,8 6,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	897	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	2,3 2,3 2,3	0,0 0,0 0,0	6,3 6,2 6,2	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	8,7 7,4 316	1 1 1	2,3 -1,4 -1,4	0,0 0,0 0,0	23,3 28,3 647	1 1 1	6,2 7,6 7,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	903	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	7,2 7,1 7,1	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	6,6 53,6 1242	1 1 1	-1,3 14,5 14,5	0,0 0,0 0,0	26,6 21,6 492	1 1 1	7,1 5,8 5,8	0,0 0,0 0,0	
0	1	912	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	12,9 12,5 12,5	0,0 0,0 0,0	5,1 5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	46,4 52,6 1219	1 1 1	12,5 14,3 14,3	0,0 0,0 0,0	18,6 23,6 537	1 1 1	5,0 6,3 6,3	0,0 0,0 0,0	
0	1	917	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	12,1 12,1 12,1	0,0 0,0 0,0	5,2 5,2 5,2	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	45,0 34,7 796	1 1 1	12,1 9,3 9,3	0,0 0,0 0,0	19,6 30,3 694	1 1 1	5,2 8,1 8,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	926	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	8,7 8,5 8,5	0,0 0,0 0,0	7,8 7,7 7,7	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	31,8 57,9 2223	1 1 1	8,5 -10,1 -10,1	0,0 0,0 0,0	28,6 22,7 859	1 1 1	7,7 -3,9 -3,9	0,0 0,0 0,0	
0	1	937	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-9,6 -9,4 -9,4	0,0 0,0 0,0	-3,7 -3,6 -3,6	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	54,1 51,3 1963	1 1 1	-9,4 -8,9 -8,9	0,0 0,0 0,0	21,0 6,3 235	1 1 1	-3,6 -1,1 -1,1	0,0 0,0 0,0	
0	1	939	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-8,4 -8,3 -8,3	0,0 0,0 0,0	-1,0 -1,0 -1,0	0,0 0,0 0,0	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	PermCls RaraCls RaraFer	144,0 192,0 3600	47,8 3,1 87	1 1 1	-8,3 -0,6 -0,6	0,0 0,0 0,0	5,7 40,0 1161	1 1 1	-1,0 -8,6 -8,6	0,0 0,0 0,0	
0	1	962	Perm Rara Freq	0,3 0,4 0,4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1 1 1	-0,6 -0,6 -0,6	0,0 0,0 0,0	-8,1 -7,9 -7,9	0,0 0,													

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t°m)	(t)	(t°m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cm²	Kg/cm²	mb	(t°m)	(t)	Kg/cm²	mb	(t°m)	(t)
1	1	38	Rara											RaraCls	192,0	11,3	1	-0,2	0,0	22,3	1	-0,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	254	1	-0,2	0,0	506	1	-0,4	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,4	1	-0,2	0,0	18,7	1	-0,3	0,0
1	1	127	Rara											RaraCls	192,0	8,5	1	0,1	0,0	1,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	191	1	0,1	0,0	43	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	7,1	1	0,1	0,0	1,5	1	0,0	0,0
1	1	128	Rara											RaraCls	192,0	6,4	1	-0,1	0,0	12,9	1	0,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	143	1	-0,1	0,0	290	1	0,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	5,3	1	-0,1	0,0	10,7	1	0,2	0,0
1	1	129	Rara											RaraCls	192,0	17,3	1	0,3	0,0	20,0	1	0,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	391	1	0,3	0,0	454	1	0,3	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	14,5	1	0,2	0,0	16,8	1	0,3	0,0
1	1	130	Rara											RaraCls	192,0	16,0	1	-0,3	0,0	11,2	1	-0,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	361	1	-0,3	0,0	253	1	-0,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	13,5	1	-0,2	0,0	9,5	1	-0,2	0,0
1	1	131	Rara											RaraCls	192,0	6,9	1	0,1	0,0	4,4	1	0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	156	1	0,1	0,0	99	1	0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	5,8	1	0,1	0,0	3,7	1	0,1	0,0
1	1	132	Rara											RaraCls	192,0	8,9	1	0,2	0,0	15,9	1	-0,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	199	1	0,2	0,0	360	1	-0,3	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	7,5	1	0,1	0,0	13,4	1	-0,2	0,0
1	1	133	Rara											RaraCls	192,0	10,7	1	-0,2	0,0	16,5	1	0,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	240	1	-0,2	0,0	372	1	0,3	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	8,9	1	-0,2	0,0	13,8	1	0,2	0,0
1	1	134	Rara											RaraCls	192,0	2,6	1	0,0	0,0	11,3	1	0,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	58	1	0,0	0,0	255	1	0,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	2,2	1	0,0	0,0	9,5	1	0,2	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)		
1	2	2	Rara Freq	0,4	0,00	0	1	-1,1	-4,4	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraCls RaraFer	192,0 3600	53,9 690	1	-1,2 -1,2	-3,6 -3,6	11,0 179	1	-0,3 -0,3	0,2 0,2		
1	2	4	Perm	0,3	0,00	0	1	-1,0	-4,7	-0,2	-0,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	44,7	1	-1,0	-4,7	9,1	1	-0,2	-0,1		
			Rara												RaraCls	192,0	63,0	1	-1,3	-20,2	15,6	1	-0,3	-4,5	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,2	-18,8	-0,3	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	390	1	-1,3	-20,2	106	1	-0,3	-4,5		
1	2	1179	Perm	0,3	0,00	0	1	-1,1	-18,3	-0,3	-4,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	51,8	1	-1,1	-18,3	12,7	1	-0,3	-4,1		
			Rara												RaraCls	192,0	10,7	1	0,2	-5,8	8,0	1	-0,1	-0,2	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-6,2	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	53	1	0,2	-5,8	163	1	-0,1	-0,2		
1	2	1180	Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-6,4	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,6	1	0,2	-6,4	6,6	1	-0,1	-0,2		
			Rara												RaraCls	192,0	50,6	1	1,0	-11,9	2,0	1	0,0	0,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,9	-11,4	0,0	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	469	1	1,0	-11,9	49	1	0,0	0,1		
1	2	1181	Perm	0,3	0,00	0	1	0,8	-11,2	0,0	0,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	41,5	1	0,8	-11,2	1,7	1	0,0	0,1		
			Rara												RaraCls	192,0	49,6	1	1,0	-11,6	1,6	1	0,0	0,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,9	-11,2	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	465	1	1,0	-11,6	37	1	0,0	0,0		
1	2	1181	Perm	0,3	0,00	0	1	0,8	-11,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	40,5	1	0,8	-11,0	1,4	1	0,0	0,0		

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y		
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)
2	1	157	Rara											RaraCls	192,0	94,3	1	-7,1	0,0	53,1	1	3,9	0,0
			Freq	0,4	0,15	233	1	-6,6	0,0	-3,6	0,0	1,000	0,000	RaraFer	3600	2384	1	-7,1	0,0	1306	1	3,9	0,0
			Perm	0,3	0,16	233	1	-6,5	0,0	-3,5	0,0	1,000	0,000	PermCls	144,0	86,2	1	-6,5	0,0	48,9	1	3,6	0,0
2	1	1091	Rara											RaraCls	192,0	77,9	1	5,8	0,0	78,5	1	5,9	0,0
			Freq	0,4	0,17	165	1	5,4	0,0	5,5	0,0	0,705	0,709	RaraFer	3600	1947	1	5,8	0,0	1962	1	5,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	5,3	0,0	5,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	71,4	1	5,3	0,0	72,0	1	5,3	0,0
2	1	1108	Rara											RaraCls	192,0	62,0	1	-4,4	0,0	54,1	1	-3,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-4,1	0,0	-3,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1469	1	-4,4	0,0	1447	1	2,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-4,0	0,0	-3,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	56,7	1	-4,0	0,0	49,5	1	-3,5	0,0
2	1	1111	Rara											RaraCls	192,0	69,6	1	-4,9	0,0	14,7	1	-1,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-4,6	0,0	-1,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1657	1	-4,9	0,0	340	1	-1,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-4,5	0,0	-0,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	63,5	1	-4,5	0,0	13,6	1	-0,9	0,0
2	1	1114	Rara											RaraCls	192,0	10,9	1	-0,5	0,0	7,9	1	-0,4	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,5	0,0	-0,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	352	1	-0,5	0,0	255	1	-0,4	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,5	0,0	-0,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,5	1	-0,5	0,0	6,8	1	-0,3	0,0
2	1	1115	Rara											RaraCls	192,0	29,5	1	-1,5	0,0	5,2	1	-0,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,3	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	961	1	-1,5	0,0	168	1	-0,3	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,3	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	25,9	1	-1,3	0,0	4,4	1	-0,2	0,0
2	1	1116	Rara											RaraCls	192,0	15,2	1	-0,8	0,0	17,3	1	-0,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,7	0,0	-0,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	491	1	-0,8	0,0	558	1	-0,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,7	0,0	-0,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	14,2	1	-0,7	0,0	15,9	1	-0,8	0,0
2	1	1117	Rara											RaraCls	192,0	12,0	1	-0,6	0,0	16,1	1	0,8	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	389	1	-0,6	0,0	521	1	0,8	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	10,3	1	-0,5	0,0	13,7	1	0,7	0,0

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 2																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
2	2	201	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	18	1	0,0	0,0	145	1	0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,7	1	0,0	0,0	5,4	1	0,1	0,0
			Rara											RaraCls	192,0	1,6	1	0,0	0,0	7,7	1	-0,1	0,0
2	2	202	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	36	1	0,0	0,0	173	1	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	1,3	1	0,0	0,0	6,6	1	-0,1	0,0
			Rara											RaraCls	192,0	2,5	1	0,0	0,0	6,3	1	0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	55	1	0,0	0,0	142	1	0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	2,1	1	0,0	0,0	5,2	1	0,1	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 3																								
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	
2	3	172	Rara	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,9	0,0	-2,8	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	19,7	1	-1,0	0,0	59,9	1	-3,0	0,0
				Perm	0,3	0,00	0	1	-0,9	0,0	-2,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	637	1	-1,0	0,0	1977	1	-3,0	0,0
2	3	1094	Rara	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,0	0,0	-3,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	17,3	1	-0,9	0,0	53,6	1	-2,7	0,0
				Perm	0,3	0,00	0	1	-1,0	0,0	-3,3	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	21,6	1	-1,1	0,0	71,9	1	-3,7	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	-1,0	0,0	-3,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	701	1	-1,1	0,0	2390	1	-3,7	0,0
2	3	1136	Rara	Perm	0,3	0,00	0	1	-1,0	0,0	-3,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	19,2	1	-1,0	0,0	64,6	1	-3,3	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	1,3	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	27,4	1	1,4	0,0	12,5	1	0,6	0,0
				Perm	0,4	0,00	0	1	1,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	890	1	1,4	0,0	404	1	0,6	0,0
2	3	1137	Rara	Perm	0,3	0,00	0	1	1,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	24,7	1	1,2	0,0	11,2	1	0,6	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	1,3	0,0	0,4	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	28,7	1	1,4	0,0	16,8	1	-0,8	0,0
				Perm	0,4	0,00	0	1	1,3	0,0	0,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	934	1	1,4	0,0	543	1	-0,8	0,0
2	3	1138	Rara	Perm	0,3	0,00	0	1	1,3	0,0	0,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	26,0	1	1,3	0,0	14,6	1	-0,7	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	-0,9	0,0	-0,5	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	18,5	1	-0,9	0,0	10,8	1	-0,5	0,0
				Perm	0,4	0,00	0	1	-0,9	0,0	-0,5	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	598	1	-0,9	0,0	350	1	-0,5	0,0
2	3	1139	Rara	Perm	0,3	0,00	0	1	-0,8	0,0	-0,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	16,8	1	-0,8	0,0	9,7	1	-0,5	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	-0,8	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	16,9	1	-0,8	0,0	1,2	1	-0,1	0,0
				Perm	0,4	0,00	0	1	-0,8	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	547	1	-0,8	0,0	40	1	-0,1	0,0
2	3	1140	Rara	Perm	0,3	0,00	0	1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	15,2	1	-0,8	0,0	0,9	1	0,0	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	2,3	1	0,1	0,0	2,3	1	0,1	0,0
				Perm	0,4	0,00	0	1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	75	1	0,1	0,0	73	1	0,1	0,0
2	3	1141	Rara	Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	2,2	1	0,1	0,0	2,1	1	0,1	0,0
				Freq	0,4	0,00	0	1	-1,6	0,0	-0,8	0,0	0,000	0,000	RaraCls	192,0	35,0	1	-1,8	0,0	16,7	1	-0,8	0,0
				Perm	0,4	0,00	0	1	-1,6	0,0	-0,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1142	1	-1,8	0,0	540	1	-0,8	0,0
				Perm	0,3	0,00	0	1	-1,6	0,0	-0,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	31,3	1	-1,6	0,0	14,9	1	-0,7	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 1																								
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	
3	1	229	Rara											RaraCls	192,0	123,2	1	-10,0	-12,8	46,5	1	-3,8	3,9	
			Freq	0,4	0,12	195	2	-8,9	-11,3	-3,4	3,5	1,000	0,000	RaraFer	3600	2327	1	-10,0	-12,8	1140	1	-3,8	3,9	
			Perm	0,3	0,14	195	1	-8,9	-11,3	-3,4	3,5	1,000	0,000	PermCls	144,0	110,7	1	-8,9	-11,3	41,5	1	-3,4	3,5	
3	1	230	Rara											RaraCls	192,0	54,6	1	-4,3	-62,5	46,0	1	3,1	-10,8	
			Freq	0,4	0,00	0	2	-3,8	-55,3	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	330	1	-4,3	-62,5	658	1	3,1	-10,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-3,8	-55,3	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	48,5	1	-3,8	-55,3	40,5	1	2,7	-9,6	
3	1	1766	Rara											RaraCls	192,0	39,2	1	-3,3	10,9	31,3	1	2,0	11,3	
			Freq	0,4	0,00	0	2	-3,0	9,7	-1,2	10,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1197	1	-3,3	10,9	2151	1	2,0	11,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-3,0	9,7	-1,2	10,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	35,3	1	-3,0	9,7	27,8	1	1,7	10,0	
3	1	1767	Rara											RaraCls	192,0	2,0	2	-0,1	-1,8	0,0	0	0,0	0,0	
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,8	0,2	11,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	2	-0,1	-1,8	1178	1	0,2	13,5	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,8	0,2	11,9	0,000	0,000	PermCls	144,0	2,3	1	-0,2	-1,8	0,0	0	0,0	0,0	
3	1	1768	Rara											RaraCls	192,0	22,3	1	-1,5	10,9	15,1	1	1,6	11,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,7	9,6	1,4	9,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1806	1	-1,5	10,9	1269	1	-0,6	11,0	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,7	9,6	1,4	9,7	0,000	0,000	PermCls	144,0	20,4	1	-1,3	9,6	13,2	1	1,4	9,7	
3	1	1899	Rara											RaraCls	192,0	39,0	1	-2,6	-53,0	17,5	1	1,0	-6,0	
			Freq	0,4	0,00	0	2	-2,3	-46,9	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	239	1	-2,6	-53,0	237	1	1,0	-6,0	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,3	-46,9	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	34,6	1	-2,3	-46,9	15,4	1	0,9	-5,2	
3	1	1900	Rara											RaraCls	192,0	20,2	1	-1,1	1,9	17,5	1	1,0	2,3	
			Freq	0,4	0,00	0	2	-1,0	1,7	-0,2	2,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	853	1	-1,1	1,9	803	1	1,0	2,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,0	1,7	-0,2	2,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	18,3	1	-1,0	1,7	15,5	1	0,8	2,0	
3	1	1901	Rara											RaraCls	192,0	7,1	1	-0,4	-0,8	10,6	1	0,6	0,7	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,5	0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	179	1	-0,4	-0,8	415	1	0,6	0,7	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,5	0,6	0,000	0,000	PermCls	144,0	6,9	1	-0,3	-0,7	9,4	1	0,5	0,6	
3	1	1902	Rara											RaraCls	192,0	18,5	1	-1,6	6,6	14,2	1	0,8	1,6	
			Freq	0,4	0,00	0	2	-1,5	5,9	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	628	1	-1,6	6,6	638	1	0,8	1,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,5	5,9	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	16,8	1	-1,5	5,9	12,6	1	0,7	1,4	

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
3	3	244	Rara											RaraCls	192,0	18,6	1	-0,9	0,0	56,4	1	-2,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,8	0,0	-2,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	603	1	-0,9	0,0	1861	1	-2,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,8	0,0	-2,5	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	16,4	1	-0,8	0,0	50,3	1	-2,5	0,0
3	3	1143	Rara											RaraCls	192,0	24,4	1	-1,2	0,0	69,0	1	-3,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,1	0,0	-3,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	791	1	-1,2	0,0	2291	1	-3,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,1	0,0	-3,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	21,7	1	-1,1	0,0	61,6	1	-3,1	0,0
3	3	1171	Rara											RaraCls	192,0	26,8	1	1,3	0,0	12,5	1	0,6	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	871	1	1,3	0,0	403	1	0,6	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	23,9	1	1,2	0,0	11,1	1	0,6	0,0
3	3	1172	Rara											RaraCls	192,0	26,2	1	1,3	0,0	17,2	1	-0,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,2	0,0	0,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	852	1	1,3	0,0	556	1	-0,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,2	0,0	0,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	23,4	1	1,2	0,0	15,1	1	-0,8	0,0
3	3	1173	Rara											RaraCls	192,0	13,8	1	-0,7	0,0	9,6	1	-0,5	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	445	1	-0,7	0,0	309	1	-0,5	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,4	1	-0,6	0,0	8,5	1	-0,4	0,0
3	3	1174	Rara											RaraCls	192,0	11,0	1	-0,5	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	354	1	-0,5	0,0	22	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,9	1	-0,5	0,0	0,6	1	0,0	0,0
3	3	1175	Rara											RaraCls	192,0	4,4	1	-0,2	0,0	3,9	1	-0,2	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	140	1	-0,2	0,0	126	1	-0,2	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	3,9	1	-0,2	0,0	3,4	1	-0,2	0,0
3	3	1176	Rara											RaraCls	192,0	39,5	1	-2,0	0,0	17,1	1	-0,9	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,8	0,0	-0,8	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1293	1	-2,0	0,0	554	1	-0,9	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,8	0,0	-0,8	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	35,3	1	-1,8	0,0	15,2	1	-0,8	0,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	1	49	4152	19995	4532	-281	277	384	1	14	10	18	11,5	12,8	12,0	12,8	9,9	0,77	-7,7
1	1	50	-1758	-21795	1213	-260	0	-249	0	0	1	0	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-6,2
1	1	51	-6480	-21710	1998	-10	133	-31	0	0	0	0	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-7,9
1	1	274	-8235	-9033	907	1068	2285	764	1	2	2	11	10,8	11,3	10,8	11,8	9,9	0,64	-6,4
1	1	1189	-448	14303	5563	-1427	-207	-42	2	14	17	18	12,0	12,6	11,4	12,6	10,5		-7,7
1	1	1190	-1762	-54146	3851	192	-108	-169	0	1	0	1	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-6,0
1	1	1191	573	-29947	27928	-299	37	-157	1	0	8	0	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-6,4
1	1	1192	3890	1762	13264	-1081	-333	212	1	0	15	12	12,6	11,5	12,1	11,5	10,6		-7,8

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	2	16	2140	14341	19787	1118	2672	-729	1	1	13	16	3,9	5,2	4,5	7,8	2,5		-6,6
1	2	49	5507	31799	11507	-309	-1369	-44	5	10	10	15	3,3	8,1	3,0	6,4	1,5	0,77	-7,7
1	2	51	16788	87125	12324	741	3339	-92	9	11	17	18	4,2	14,2	4,8	16,8	1,6		-7,9
1	2	114	-1628	-28139	13586	985	6468	-308	2	5	16	15	3,0	4,1	3,0	5,6	1,7	1,10	-11,0
1	2	275	-2025	-4593	9568	988	4501	-109	2	3	15	15	3,0	4,1	3,0	6,1	1,2	0,67	-6,7
1	2	345	-2309	-1811	17300	1534	2793	-793	2	2	11	13	3,6	4,1	4,3	5,7	2,2	0,88	-8,8
1	2	348	-4410	-10949	6899	1652	6330	-483	2	5	10	17	3,0	3,6	3,0	6,3	0,9	1,05	-10,5
1	2	1189	-813	40898	13422	-1490	1464	141	2	10	18	17	3,1	8,1	3,0	9,1	1,7		-7,7
1	2	1192	-1124	67513	13536	-1391	728	268	2	15	19	18	3,0	11,1	3,0	11,6	1,7		-7,8
1	2	1197	-1221	16827	12596	439	1560	-327	1	2	6	15	3,0	4,7	3,0	6,2	1,6		-7,4
1	2	1204	-1107	3124	24654	692	-938	228	1	1	11	13	4,0	5,0	4,0	4,5	3,2		-7,4
1	2	1483	2993	-4614	15266	620	1720	-109	1	2	10	11	3,3	3,3	3,8	3,8	2,0		-9,3
1	2	1493	-804	-4287	33441	1231	1838	1080	2	2	18	12	5,1	5,6	5,4	6,2	4,3		-8,3

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	3	52	3815	3681	3887	1112	-2840	238	1	2	12	16	9,7	11,1	9,7	11,1	7,2	1,22	-12,2
1	3	53	-110272	-300097	121394	-129	4683	-888	2	7	2	4	16,4	16,4	16,4	16,4	15,5	0,89	-8,9
1	3	54	-9898	-38773	19339	-3315	-9133	-1861	3	13	16	58	9,6	11,1	9,6	9,6	7,3		-12,3
1	3	55	-5658	-43003	15178	-4790	-8405	3886	4	10	17	39	11,8	10,1	10,1	9,1	7,3		-9,2
1	3	157	-2719	-14899	7135	-5634	-4737	-4844	5	4	19	16	11,3	9,4	9,4	10,5	5,3		-12,6
1	3	229	1030	-36048	6557	-9771	33364	-7402	5	18	18	39	14,0	18,7	10,3	33,6	3,7		-12,6
1	3	230	-35374	-51245	15910	10274	24640	5104	13	14	59	28	6,4	13,4	9,2	23,1	3,7		-9,3
1	3	1210	-313	-8277	4988	2855	1502	650	3	2	17	8	10,7	8,2	10,4	8,2	7,4		-12,2
1	3	1215	-7630	-31117	3402	-2168	-6898	-986	3	6	15	17	8,6	10,6	9,1	10,1	7,3		-11,5
1	3	1762	-3084	-5851	2999	-1751	5702	1188	2	4	12	17	5,8	6,4	5,0	9,2	3,7		-11,8
1	3	1766	8896	-1230	14922	8250	5136	-3144	5	4	20	18	9,1	8,5	13,1	8,9	3,7		-11,8
1	3	1768	-4920	-15495	44402	4485	5718	3020	4	5	16	17	8,5	9,5	10,1	9,7	5,7		-10,1

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4																					
Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm		
									----- cmq/m -----												
1	4	56	1643	5198	253	-784	-2562	340	1	2	13	17	7,0	9,2	7,5	10,2	5,6	0,79	-7,9		
1	4	57	-31510	-109130	18031	-14	1	-16	0	2	0	2	6,5	6,5	6,5	6,5	5,6	0,85	-8,5		
1	4	58	-3491	-15438	3786	-1960	-5327	-1119	2	5	12	18	7,8	8,8	8,0	9,8	5,4		-7,9		
1	4	231	-6683	-23601	10894	6674	19029	-3586	4	8	18	19	9,6	20,7	9,3	19,8	3,2		-8,4		
1	4	1218	1784	3298	7170	-888	542	151	1	1	15	13	7,0	7,5	7,5	7,0	5,7		-7,9		
1	4	1221	4231	-2211	10357	1701	779	367	2	1	16	10	8,3	6,5	8,3	6,5	5,7		-7,9		
1	4	1222	1111	-34039	18426	-646	82	-71	1	1	17	0	6,5	6,5	6,5	6,5	5,7		-8,1		
1	4	1224	-3682	-19878	11358	-1292	-4039	-606	2	5	17	23	6,3	6,8	6,3	7,3	5,4		-8,2		
1	4	1778	-760	1038	2723	-1970	-3645	-1551	2	3	18	16	5,1	7,5	5,0	8,0	3,2		-8,2		

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	6	64	-80459	-211991	69133	-29	162	51	1	3	1	3	9,7	9,7	9,7	9,7	8,8	0,82	-8,2
1	6	65	-25617	-62209	53718	-3473	13797	-622	3	8	7	16	7,7	17,2	7,7	14,7	6,9	0,83	-8,3
1	6	67	-9007	-40368	8671	5047	5761	4868	4	6	16	16	9,3	6,0	9,6	6,0	5,1		-8,5
1	6	164	-4534	-22749	6853	-5819	6718	-5032	4	5	18	17	9,6	9,5	9,5	8,7	4,3		-8,7
1	6	236	-6632	-17165	11563	-11840	-32223	-6744	8	20	36	93	12,8	31,9	13,8	37,3	1,9		-8,8
1	6	283	-18660	-400	14046	-2726	12792	-138	3	5	8	17	6,0	21,3	6,0	19,6	5,1	0,84	-8,4
1	6	1233	-7664	-26675	747	-1848	6312	472	3	6	17	26	6,0	8,5	6,0	8,0	5,1		-8,4
1	6	1798	-9392	16076	11137	4021	5349	-3689	4	3	17	18	5,5	10,6	4,8	9,6	1,9		-8,7

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	7	68	-20789	-57198	44911	-2089	-8889	-389	1	7	1	14	6,6	8,6	6,6	7,6	5,7	0,65	-6,5
1	7	69	-82155	-226816	78707	-342	0	100	1	4	1	4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,1	0,65	-6,5
1	7	238	-58840	-109016	58955	-8	-2	9	1	2	1	2	8,4	8,4	8,4	8,4	7,5		-7,2
1	7	284	-16951	-3476	5811	-2053	7444	-95	2	4	3	17	5,9	16,6	5,9	12,6	5,1	0,66	-6,6
1	7	1240	-7176	-29763	4238	-1011	-5495	132	1	5	3	18	5,9	6,9	5,9	6,4	5,1		-6,7
1	7	1596	17090	-11902	29480	-5	2192	-396	17	3	17	13	6,6	5,0	6,6	5,0	4,2		-6,9
1	7	1801	16722	-792	31434	5	1529	-433	17	2	17	18	6,4	5,5	6,4	5,4	4,0		-7,1
1	7	1807	-25982	-70300	42286	6	-4	6	0	1	0	1	6,2	6,2	6,2	6,2	5,4		-7,2
1	7	1808	-17283	31389	9931	-10	12	11	0	17	0	18	3,0	5,9	3,0	5,9	1,7		-7,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	8	72	-26172	-68548	57665	2330	9386	566	1	8	1	15	8,2	8,7	8,2	9,2	7,4	0,66	-6,6
1	8	73	-81292	-225199	73036	257	979	77	1	4	1	3	10,2	10,2	10,2	10,2	9,3	0,66	-6,6
1	8	240	-63383	-117283	63496	7	0	9	1	2	1	2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,1		-7,3
1	8	285	-18478	-3944	9501	1854	9137	33	1	5	1	17	7,0	15,1	7,0	15,5	6,1	0,67	-6,7
1	8	1247	-7625	-31579	3363	1033	5390	-166	1	5	2	15	7,0	7,5	7,0	8,0	6,1		-6,7
1	8	1250	-2595	-73545	16099	324	209	-143	0	1	0	1	7,0	7,0	7,0	7,0	6,1		-6,8
1	8	1606	18425	-12144	31910	-14	-1773	209	17	2	17	5	8,1	6,3	8,1	6,3	5,5		-7,0
1	8	1818	-18347	33296	11112	-1	2	1	0	18	0	18	4,9	8,6	4,9	8,6	4,1		-7,1

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	9	76	-5506	-30962	1719	526	0	297	0	0	0	0	6,8	6,8	6,8	6,8	5,9	0,92	-9,2
1	9	77	-194	792	883	-767	-2906	-243	1	2	16	14	6,8	9,8	6,8	9,8	5,9	0,80	-8,0
1	9	242	-2902	-15202	5389	3129	8537	1776	3	5	17	18	4,5	9,7	4,6	8,7	1,7		-8,1
1	9	1253	-719	-35247	2290	-218	60	188	0	1	3	1	7,1	7,1	7,1	7,1	6,3		-9,6
1	9	1255	1601	209	89	558	-210	-20	1	0	10	5	8,1	7,2	7,6	7,2	6,3		-8,0
1	9	1256	-485	-31484	2993	-198	-40	-152	0	0	3	0	7,1	7,1	7,1	7,1	6,3		-9,7
1	9	1257	87	-21317	2142	290	11	-96	1	0	6	0	7,1	7,1	7,1	7,1	6,3		-8,6
1	9	1258	1381	-6444	251	666	-85	-124	1	0	11	0	8,1	7,2	7,6	7,2	6,3		-7,9
1	9	1259	-2987	-14825	458	-654	1708	392	1	1	5	2	7,2	7,2	7,2	7,2	6,2		-8,7

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	10	44	-1625	-7102	3965	-1698	-5204	-824	2	4	15	15	6,9	10,4	6,4	7,8	5,1	0,98	-9,8
1	10	80	-2528	-11894	8631	-1155	-5331	-115	2	4	17	15	5,9	10,0	5,9	7,6	5,1	1,16	-11,6
1	10	85	1227	8464	412	421	-1205	286	1	1	13	16	6,0	7,7	6,0	8,2	5,1	1,29	-12,9
1	10	87	-2804	-13514	4265	987	-3870	-197	1	3	13	14	6,0	8,0	6,0	8,5	5,1		-13,1
1	10	106	254	2987	4455	-933	-2443	-556	1	2	9	15	6,9	8,4	6,4	7,9	5,1	1,45	-14,5
1	10	112	1225	2643	3924	-584	-1760	291	1	2	16	14	5,9	7,9	5,9	8,4	5,1	1,46	-14,6
1	10	171	-3770	-18345	4178	-1991	2740	2081	6	3	90	9	7,0	6,5	7,5	6,5	5,7		-11,7
1	10	172	-2028	-11172	26015	-2676	3370	-2639	3	4	22	18	8,0	7,0	8,1	7,5	5,7		-13,4
1	10	243	5114	-7436	7893	-4971	-13869	2753	3	10	16	44	9,2	15,7	6,7	9,3	2,8		-11,8
1	10	244	-22951	-41393	40890	-5566	-15419	-3110	5	9	17	19	8,1	16,1	7,1	11,1	5,2		-13,4
1	10	287	-2468	-12914	2334	-1321	-5467	-288	1	4	10	15	6,9	9,9	6,4	7,5	5,1	1,20	-12,0
1	10	289	-2134	-13060	4285	-1335	-4568	-529	1	4	10	14	6,9	8,9	6,4	7,4	5,1	1,27	-12,7
1	10	326	200	1089	10128	620	1610	373	1	2	14	14	5,9	7,4	5,9	7,4	5,1	1,33	-13,3
1	10	328	-808	-8779	6326	-1427	-3297	-961	2	3	12	14	7,1	7,9	6,4	6,9	5,1	1,38	-13,8
1	10	330	256	2170	15899	-2029	-4390	1440	2	3	13	18	7,9	9,9	6,9	7,9	5,1	1,23	-12,3
1	10	331	-1538	-9592	13188	-2230	-6293	1217	2	5	14	18	7,7	10,5	6,4	7,8	5,1	1,17	-11,7
1	10	332	-3063	-16011	5154	-1724	-7081	389	2	5	13	15	6,9	11,5	6,4	8,4	5,1	1,10	-11,0
1	10	333	-2197	-11239	3547	-1620	-6854	-316	2	5	13	16	6,9	11,5	6,4	8,3	5,1	1,04	-10,4
1	10	334	-2395	-11010	5986	-1890	-6445	-755	2	5	15	16	6,9	10,9	6,4	8,0	5,1	0,99	-9,9
1	10	335	-1755	-8348	433	-1387	-4280	-684	1	4	10	15	7,1	9,0	6,4	7,4	5,1	0,97	-9,7
1	10	338	-2135	-10009	500	-1553	-5550	556	2	4	12	17	6,9	9,9	6,4	7,5	5,1	1,04	-10,4
1	10	339	-2466	-11196	4319	-1385	-5640	324	2	4	10	15	6,9	10,4	6,4	7,9	5,1	1,06	-10,6
1	10	340	-2398	-12301	7788	-1150	-5436	82	2	4	17	15	5,9	10,1	5,9	7,9	5,1	1,11	-11,1
1	10	1275	-1607	6648	881	-1185	-1720	109	2	2	13	19	6,4	7,6	7,1	7,1	5,1		-12,9
1	10	1393	1517	1838	4731	1614	514	175	2	1	18	16	6,4	5,9	6,9	5,9	5,1		-14,5
1	10	1415	1927	1463	1229	1078	-429	-229	1	1	13	13	6,4	5,9	6,9	5,9	5,1		-14,6
1	10	1425	-623	301	3578	-951	1472	-1038	2	1	18	12	6,0	7,5	6,2	7,5	5,1		-13,4
1	10	1625	-1653	-19450	155	777	2486	-680	1	2	12	4	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-12,0
1	10	1633	-1034	-25677	285	586	-154	573	1	0	9	0	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-13,3
1	10	1634	-693	-33503	4687	-993	588	-1256	2	1	18	0	6,5	6,5	7,1	6,5	5,7		-11,7
1	10	1637	-2427	-14931	220	-594	-1616	583	1	1	6	1	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-12,9
1	10	1641	-2462	-12692	2886	-1565	2180	-1523	2	3	17	11	7,0	6,5	7,5	6,5	5,7		-12,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i. cmg/m	Ay i. cmg/m	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	11	85	2103	21487	29964	2155	7802	-744	1	1	12	17	20,5	25,0	20,5	26,0	18,1	1,29	-12,9
1	11	87	-12634	-51204	900	-5484	-18524	2094	2	12	15	92	20,4	22,4	20,5	20,9	18,6		-13,1
1	11	174	-41107	-138189	65339	16121	48122	8079	7	14	36	33	10,7	14,7	12,2	20,2	8,3		-13,8
1	11	290	-27873	-7459	38917	84	-5958	-1715	0	2	0	16	19,0	21,0	19,0	20,0	18,1	1,24	-12,4
1	11	1274	-8885	-56736	1090	-1487	0	1093	0	1	0	1	19,5	19,5	19,5	19,5	18,6		-12,4
1	11	1275	-7626	33876	12487	3542	1023	884	2	13	10	16	20,0	23,8	20,5	24,3	18,6		-12,9

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	11	1277	-1885	-84120	41158	2194	2084	1247	1	1	10	1	20,3	19,5	20,6	19,5	18,6		-12,4
1	11	1278	6816	6222	15014	4992	2195	632	1	1	15	15	21,6	20,7	23,1	21,2	18,6		-12,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	12	4	-2238	-8432	551	768	-2456	150	1	3	10	18	16,2	16,6	16,2	17,1	15,3		-13,1
1	12	90	-3356	-30155	3192	-382	0	227	0	0	0	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,4
1	12	91	-3191	-25438	1693	-394	0	268	0	0	1	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-11,2
1	12	105	717	834	961	400	-1012	9	1	1	11	15	9,8	10,3	9,8	10,8	9,0	1,30	-13,0
1	12	246	-1888	-3061	3499	1429	4886	565	2	4	11	19	6,0	6,9	6,7	9,1	4,7		-11,2
1	12	1282	578	-31014	2670	266	-52	-259	0	0	7	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,5
1	12	1283	919	-28508	6597	317	-27	-234	1	0	9	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-11,1
1	12	1389	1662	-478	2177	-731	-279	-116	1	0	9	5	10,8	9,8	10,3	9,8	9,0		-13,0
1	12	1394	2125	-1663	341	935	-551	-170	1	1	16	7	17,1	16,3	17,1	16,3	15,3		-13,0
1	12	1517	-478	-19324	3501	224	203	157	0	0	3	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,0		-12,1
1	12	1518	650	-10927	3741	-250	35	-167	0	0	7	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,0		-12,5
1	12	1519	1212	-22073	5207	347	-76	-256	1	0	11	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-11,6
1	12	1520	940	-17398	5367	-349	88	-234	1	0	10	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-12,1
1	12	1521	1208	-11746	4482	-382	-72	-280	1	0	12	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-12,6
1	12	1522	-3048	-21828	3078	-428	0	314	0	0	1	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-11,6
1	12	1523	-2477	-17533	4072	-406	0	-262	0	0	2	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-12,1
1	12	1524	-2190	-9246	4767	442	1385	-301	1	1	3	5	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-12,6

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	13	93	-3429	-5816	14182	425	-1282	233	1	3	2	16	6,9	6,9	6,9	6,9	6,1	0,93	-9,3
1	13	177	-2248	-17695	8582	-337	3	-250	1	0	2	0	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-7,7
1	13	178	-1694	-7655	3569	263	-700	-172	0	1	2	1	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-9,6
1	13	199	-1864	-9080	35	-306	-773	-178	1	1	3	1	9,5	9,5	9,5	9,5	8,5		-8,5
1	13	247	-20160	-34887	22866	1919	5682	-978	2	7	2	17	3,8	4,8	3,8	5,8	2,9		-7,8
1	13	291	-13220	1709	4050	-70	923	136	0	1	0	11	6,9	8,4	6,9	8,4	6,1	0,85	-8,5
1	13	1853	1955	-5955	9172	-445	-1567	288	1	2	17	11	9,4	10,4	9,4	9,9	8,5		-7,7
1	13	1854	990	-8406	5320	416	-724	319	1	1	14	1	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-8,5
1	13	1855	1489	-3535	3396	409	762	260	1	1	15	9	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-9,6
1	13	1858	978	-354	3057	-413	-440	-342	1	1	14	10	7,6	7,6	7,6	7,6	6,7		-9,6

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	14	1	-52591	-129397	47238	-114	0	-71	1	2	1	2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,0	0,84	-8,4
1	14	96	-2570	-3230	13407	-458	-1394	-224	1	2	4	12	4,7	5,7	4,7	5,2	3,9	1,02	-10,2
1	14	179	-1877	-10075	7395	852	1114	786	2	1	17	3	7,2	7,2	7,2	7,2	6,4		-8,5
1	14	180	-1253	-5693	2734	434	-1531	-144	1	3	8	15	7,2	7,7	7,2	8,2	6,4		-10,5
1	14	249	-19385	-37030	29834	-1699	-5109	847	1	7	1	16	4,7	5,7	4,7	5,2	3,8		-8,5
1	14	292	-12530	8149	6318	4	1186	70	0	1	0	17	4,7	7,7	4,7	6,7	3,9	0,93	-9,3
1	14	1676	-1562	-7871	1460	379	827	294	1	1	5	2	7,2	7,2	7,2	7,2	6,4		-9,4
1	14	1862	1925	-5164	8498	705	1094	592	1	2	15	13	8,2	7,2	7,7	7,2	6,4		-8,5
1	14	1863	891	-7765	5336	-587	1001	-467	1	1	18	5	7,2	7,2	7,2	7,2	6,4		-9,5
1	14	1864	1234	-3479	1089	388	-347	-194	1	0	14	1	7,3	7,3	7,3	7,3	6,4		-10,5

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	15	96	-624	-3790	976	-569	-2082	-191	1	3	13	12	4,9	7,1	4,9	5,9	4,1	1,02	-10,2
1	15	201	-1279	-6189	1161	-337	-537	288	1	0	5	0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,0		-10,0
1	15	248	150	401	400	545	2309	88	1	3	15	18	15,5	16,4	15,5	17,4	14,6		-9,6
1	15	1855	36	-5169	2162	-494	-508	-285	1	0	13	1	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-9,6
1	15	1858	404	-2375	1316	-351	-415	322	1	1	10	4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-9,6
1	15	1864	-76	-3798	2633	-410	494	304	1	1	10	2	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-10,5
1	15	1867	542	-1198	2228	-392	462	-325	1	1	12	8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-10,5
1	15	1871	45	-4162	722	407	434	-301	1	0	11	1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,1		-10,0
1	15	1872	228	-3010	573	-300	333	281	1	0	8	1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,1		-10,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	16	25	19518	38370	110546	-1233	-4218	-488	6	0	15	16	18,7	24,7	17,6	20,7	14,1	0,84	-8,4
1	16	38	18172	76478	76126	1243	5580	161	6	5	17	18	12,5	21,3	13,6	25,4	9,7		-7,7
1	16	79	8024	46315	34820	667	2325	-253	3	8	15	18	6,1	11,6	6,6	13,1	4,4		-8,0
1	16	294	-2137	24573	15357	-1767	6484	587	2	3	15	16	3,8	9,0	3,3	13,0	2,0	0,85	-8,5
1	16	1258	1187	37519	37269	286	650	-185	0	15	10	19	5,6	9,8	5,6	10,2	4,8		-7,9
1	16	1299	5171	11964	64056	111	-1754	84	11	1	16	16	9,1	12,0	9,1	10,6	8,2		-8,7
1	16	1314	4838	7886	58626	-247	626	-95	7	3	19	15	8,4	9,0	8,4	9,5	7,5		-7,8
1	16	1316	4033	-972	56396	246	-459	324	2	1	11	7	9,0	8,0	8,5	8,0	7,2		-7,6
1	16	1317	9364	49297	48491	443	-128	394	5	14	12	17	8,7	13,4	8,7	14,1	6,2		-7,6

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i. ----- cmq/m	Ay i. -----	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	17	5	587	3875	4878	-1825	-8591	133	2	5	12	17	3,5	10,7	3,0	5,7	0,6	1,03	-10,3
1	17	6	4371	17520	15762	2255	7010	-1053	2	4	18	17	3,9	7,1	4,9	12,0	2,0		-10,1
1	17	31	-37490	-90579	52794	-3880	-13441	-1490	2	10	2	17	7,6	10,6	7,6	9,1	6,7	0,81	-8,1
1	17	32	5070	-9043	37048	1418	6509	145	1	5	13	18	6,6	10,5	7,6	10,4	4,7		-8,2
1	17	56	5504	30236	27491	-120	0	-40	11	15	16	17	4,5	8,2	4,5	7,6	3,5	0,79	-7,9
1	17	58	6499	42407	31275	1358	6085	177	1	2	14	18	5,8	11,7	6,8	16,2	4,0		-7,9
1	17	300	-2700	-13388	4911	-2759	-11916	470	3	6	14	17	3,8	12,3	3,0	6,4	0,6	1,01	-10,1
1	17	301	-2677	-16150	7637	-2389	-11354	148	2	6	13	16	3,9	11,8	3,0	6,4	1,0	0,99	-9,9
1	17	312	400	1139	40183	-1446	-4334	724	2	3	15	16	7,0	10,2	6,5	7,7	5,1	0,80	-8,0
1	17	313	-9319	5576	41403	-1744	-6343	-686	2	4	10	17	6,1	13,1	6,1	9,6	5,3	0,80	-8,0
1	17	1218	-2691	33158	32904	1082	-1679	164	2	9	15	18	5,0	10,2	5,0	9,2	4,2		-7,9
1	17	1221	-2026	39190	31503	955	-1739	160	2	9	14	16	4,9	11,7	4,9	10,1	4,0		-7,9

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	17	1363	-12560	-69979	50626	2248	1702	569	3	2	12	1	7,3	7,3	7,3	7,3	6,5		-8,2
1	17	1364	-1442	9040	53540	-396	-552	36	1	7	4	17	7,7	8,7	7,7	8,2	6,8		-7,9
1	17	1365	-787	-1205	50999	-575	-407	179	1	1	10	5	7,4	7,4	7,4	7,4	6,5		-8,0
1	17	1366	-86	-16119	48290	-737	240	478	1	0	15	0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,2		-8,0
1	17	1368	595	5968	60514	-186	-519	97	0	2	6	13	8,6	9,6	8,6	9,1	7,7		-7,9
1	17	1370	1326	-436	50430	-700	1737	413	1	2	22	17	7,3	7,3	7,3	8,2	6,4		-8,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	18	101	-498	-1970	463	351	1017	181	1	2	6	16	6,8	6,8	6,8	6,8	5,8	1,05	-10,5
1	18	103	-1259	-5206	1797	-669	-2314	-265	1	2	11	13	22,3	23,8	22,3	23,8	21,5		-10,6
1	18	149	-10359	-31523	20536	-1997	-5965	991	3	7	13	29	17,3	18,3	17,3	17,8	16,5		-7,9
1	18	1379	-3590	-12057	7115	-675	1282	-563	1	1	4	1	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,7
1	18	1380	-2387	-9024	4318	-319	-843	208	0	0	1	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,2
1	18	1381	-1547	-6760	4218	-393	-933	294	1	1	4	2	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,8
1	18	1527	-1081	-4603	2003	-496	-1307	-316	1	2	7	14	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-10,1
1	18	1692	-506	-23255	1382	558	44	566	1	0	10	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,9
1	18	1693	-776	-12016	1759	544	-1380	270	1	1	9	1	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,7
1	18	1694	-1593	-8736	1495	523	-952	-419	1	1	6	1	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,2
1	18	1695	-1736	-6321	1025	474	-811	-408	1	1	5	1	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,8
1	18	1696	-1482	-4206	96	-506	551	-319	1	0	6	1	22,5	22,5	22,5	22,5	21,5		-9,5
1	18	1710	-467	-3557	884	941	676	267	2	1	18	4	22,4	22,4	22,4	22,4	21,5		-10,7
1	18	1720	-943	-3937	190	479	-452	304	1	0	7	0	22,4	22,4	22,4	22,4	21,5		-10,1

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	19	3	-1193	-5762	535	-602	-1463	386	1	2	9	14	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-12,1
1	19	4	-1444	-6673	509	-647	2079	-182	1	3	10	16	27,4	28,3	27,4	27,8	26,5		-13,1
1	19	103	-1225	-5108	805	-920	3209	283	2	3	16	16	27,4	29,9	27,4	29,4	26,5		-10,6
1	19	104	-1124	-5131	578	-559	-1500	331	1	2	9	17	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-11,2
1	19	106	1898	1986	7524	-510	-1512	244	1	2	16	14	3,1	4,6	3,1	4,6	2,2	1,45	-14,5
1	19	117	-1183	-5344	649	-472	-1392	256	1	2	7	14	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-11,3
1	19	120	-1224	-5737	945	-523	-1412	301	1	2	8	13	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-11,9
1	19	1186	-1234	-6060	121	-545	-1588	-372	1	2	8	16	27,5	27,5	27,5	27,5	26,5		-12,6
1	19	1388	-994	-4433	972	-663	1464	386	1	2	11	12	27,4	28,3	27,4	27,8	26,5		-10,9
1	19	1538	-1188	-5645	494	-454	-1363	251	1	2	6	13	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-11,6
1	19	1683	-723	-9320	169	1261	1520	270	2	2	18	7	27,5	27,5	27,5	27,5	26,5		-13,2
1	19	1710	-399	-3438	2036	1005	908	346	2	1	17	9	27,3	27,3	27,5	27,3	26,5		-10,7
1	19	1711	-563	-3731	2566	-744	-784	409	1	1	14	6	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-10,9
1	19	1712	-815	-3982	1553	-650	-1006	426	1	1	11	10	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-11,2
1	19	1724	-906	-4217	1819	-615	-1029	419	1	1	10	10	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-11,3
1	19	1727	-1348	-4626	939	-446	-1138	341	1	2	6	11	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-11,9
1	19	1728	-1457	-4870	871	-656	-1258	-386	1	2	10	13	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-12,2
1	19	1729	-1519	-4140	252	-494	-601	377	1	1	6	2	27,0	27,0	27,0	27,0	26,1		-11,9
1	19	1733	-1004	-6977	788	-1084	-1111	-245	2	1	22	5	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-12,7
1	19	1737	-1075	-4749	1145	-508	-1083	392	1	1	8	9	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-11,6
1	19	1738	-972	-4151	227	-482	-621	396	1	1	7	2	27,0	27,0	27,0	27,0	26,1		-11,6

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	20	31	-30008	-61809	62457	-45	7358	-447	0	6	0	9	13,6	13,6	13,6	13,6	12,7	0,81	-8,1
1	20	32	-7635	-9007	2341	1143	3251	616	1	3	4	13	14,0	15,0	14,0	16,0	13,2		-8,2
1	20	108	-977	-3804	1253	-1209	-3648	600	1	3	11	15	14,6	16,6	14,1	15,6	12,7	1,18	-11,8
1	20	109	-1258	9065	5036	796	2372	-402	1	2	13	17	13,6	15,6	13,6	16,6	12,7	0,92	-9,2
1	20	111	-1377	-1370	13766	843	3916	74	1	3	14	18	14,0	16,5	14,0	17,0	13,2		-9,2
1	20	354	-9096	21081	11497	737	2990	-66	0	1	0	18	13,6	17,2	13,6	18,7	12,7	0,87	-8,7
1	20	1414	157	615	9316	613	701	591	1	1	13	17	14,0	14,0	14,0	14,0	13,2		-9,8
1	20	1514	-3365	-5074	12764	-676	-779	476	1	1	5	3	14,0	14,0	14,0	14,0	13,2		-8,7
1	20	1515	-4331	-1181	17996	-639	-799	599	1	1	2	13	14,0	14,0	14,0	14,0	13,2		-8,7

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	21	54	3336	17512	32038	185	109	-35	4	16	14	18	4,9	6,6	4,9	6,6	4,1		-12,3
1	21	110	892	4173	33737	-781	-3011	-223	3	2	87	15	5,2	8,7	5,2	7,8	4,3		-11,8
1	21	112	1456	1405	19867	-383	-546	-326	1	1	12	16	3,4	3,4	3,4	3,4	2,5	1,46	-14,6
1	21	341	1763	173	37944	268	972	92	0	1	11	9	5,7	6,2	5,7	6,8	4,8	1,19	-11,9
1	21	343	1831	11126	37428	315	905	168	0	4	12	15	5,6	6,6	5,6	7,6	4,8	1,21	-12,1
1	21	1205	-236	10492	34004	895	-794	-245	2	4	17	13	5,2	7,5	5,2	6,5	4,3		-12,2
1	21	1210	260	14762	35520	311	-234	-293	1	14	7	19	5,4	6,7	5,4	6,7	4,5		-12,2
1	21	1472	1189	724	46892	336	-249	-122	1	0	11	7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,0		-11,9
1	21	1473	923	3724	44995	237	-428	-128	0	0	8	9	6,6	7,6	6,6	7,1	5,7		-12,0
1	21	1474	-814	8937	45134	-328	-582	-216	1	6	5	17	6,6	7,6	6,6	7,2	5,8		-12,1
1	21	1475	1026	-175	46536	210	-264	177	0	0	7	5	6,8	6,8	6,8	6,8	5,9		-11,9
1	21	1476	1866	1943	44951	108	-269	104	2	0	8	12	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-12,0
1	21	1477	3479	5264	42767	337	-427	88	1	2	18	11	6,3	7,4	6,3	6,9	5,5		-12,1
1	21	1478	353	-699	42804	212	497	-141	0	1	5	8	6,3	6,3	6,3	6,3	5,5		-11,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	1	49	6197	19995	4532	224	277	210	9	14	18	18	11,5	12,8	12,0	12,8	9,9	0,69	-6,9
1	1	50	-1758	-21795	1213	-191	0	-175	0	0	0	0	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-6,0
1	1	51	-6480	-21710	1998	-10	133	-31	0	0	0	0	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-7,0
1	1	274	-8235	-9033	907	839	1838	589	0	2	0	13	10,8	11,3	10,8	11,8	9,9	0,61	-6,1
1	1	1189	-448	14303	5563	-1146	-207	-56	2	14	18	18	12,0	12,6	11,4	12,6	10,5		-6,9
1	1	1190	-1762	-54146	3851	162	-108	-144	0	1	0	1	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-5,9
1	1	1191	573	-29947	27928	-234	37	-129	0	0	7	0	11,5	11,5	11,5	11,5	10,6		-6,1
1	1	1192	3890	1762	13264	-827	-236	146	1	0	12	10	12,6	11,5	12,1	11,5	10,6		-6,9

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	2	16	-504	2724	15196	736	1741	-485	1	2	14	13	3,9	5,2	4,5	7,8	2,5		-6,1
1	2	49	4168	23361	8793	-241	-851	-89	5	10	17	17	3,3	8,1	3,0	6,4	1,5	0,69	-6,9
1	2	51	10621	55659	9459	466	2197	-33	9	10	19	18	4,2	14,2	4,8	16,8	1,6		-7,0
1	2	114	-3473	-28141	10730	1081	6224	-351	2	5	13	18	3,0	4,1	3,0	5,6	1,7	0,92	-9,2
1	2	275	-1717	-5276	8097	736	3327	-88	1	3	11	17	3,0	4,1	3,0	6,1	1,2	0,62	-6,2
1	2	345	-2309	-11378	13249	1534	4020	-912	2	4	11	20	3,6	4,1	4,3	5,7	2,2	0,77	-7,7
1	2	348	-3660	-9793	5182	1448	5537	-394	2	4	9	15	3,0	3,6	3,0	6,3	0,9	0,88	-8,8
1	2	1189	-1047	28334	10318	-1175	1005	93	2	10	21	18	3,1	8,1	3,0	9,1	1,7		-6,9
1	2	1192	-1243	43897	10491	-1048	516	197	2	15	19	19	3,0	11,1	3,0	11,6	1,7		-6,9
1	2	1197	-1355	10234	10302	301	1142	-221	0	0	2	15	3,0	4,7	3,0	6,2	1,6		-6,7
1	2	1204	-950	1185	17987	477	-592	131	1	1	7	16	4,0	5,0	4,0	4,5	3,2		-6,7
1	2	1483	1636	-5942	11411	571	1741	-92	1	5	17	58	3,3	3,3	3,8	3,8	2,0		-8,0
1	2	1493	-725	-3769	23625	942	1361	838	2	2	18	18	5,1	5,6	5,4	6,2	4,3		-7,3

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	3	52	3815	3681	3887	790	-1919	66	1	2	16	13	9,7	11,1	9,7	11,1	7,2	1,05	-10,5
1	3	53	-110272	-300097	121394	-129	4683	-888	2	7	2	4	16,4	16,4	16,4	16,4	15,5	0,83	-8,3
1	3	54	-9898	-38773	19339	-2359	-6714	-1271	2	7	11	22	9,6	11,1	9,6	9,6	7,3		-10,6
1	3	55	-5658	-43003	15178	-3708	-6339	3050	3	8	16	27	11,8	10,1	10,1	9,1	7,3		-8,7
1	3	157	-2719	-14899	7135	-5634	-4737	-4844	5	4	19	16	11,3	9,4	9,4	10,5	5,3		-10,9
1	3	229	1030	-36048	6557	-9771	33364	-7402	5	18	18	39	14,0	18,7	13,0	33,6	3,7		-10,9
1	3	230	-35374	-51245	15910	10274	21235	4464	13	14	59	30	6,4	13,4	9,2	23,1	3,7		-8,8
1	3	1210	-313	-8277	4988	1851	1089	477	2	1	17	2	10,7	8,2	10,4	8,2	7,4		-10,5
1	3	1215	-7630	-31117	3402	-1445	-4844	-595	2	6	9	21	8,6	10,6	9,1	10,1	7,3		-10,1
1	3	1762	-3084	-8852	2999	-1751	5279	1282	2	4	12	17	5,8	6,4	5,0	9,2	3,7		-10,3
1	3	1766	8896	-1230	14922	8250	4305	-3041	5	3	20	18	9,1	8,5	13,1	8,9	3,7		-10,3
1	3	1768	-4920	-15495	44402	3508	4081	2579	3	4	15	16	8,5	9,5	10,1	9,7	5,7		-9,3

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	4	56	1643	5198	253	-510	-1631	230	1	1	16	14	7,0	9,2	7,5	10,2	5,6	0,79	-7,9
1	4	57	-31510	-109130	18031	-14	1	-16	0	2	0	2	6,5	6,5	6,5	6,5	5,6	0,80	-8,0
1	4	58	-3491	-15438	3786	-1301	-3578	-732	2	3	18	13	7,8	8,8	8,0	9,8	5,4		-7,9
1	4	231	-6683	-23601	10894	4436	12669	-2377	4	8	17	30	9,6	20,7	9,3	19,8	3,2		-8,1
1	4	1218	1784	3298	7170	844	365	90	1	0	11	18	7,0	7,5	7,5	7,0	5,7		-7,9
1	4	1221	4231	-2211	10357	1197	548	252	1	1	12	5	8,3	6,5	8,3	6,5	5,7		-7,9
1	4	1222	1111	-34039	18426	-431	82	-46	1	1	12	0	6,5	6,5	6,5	6,5	5,7		-7,9
1	4	1224	-3682	-19878	11358	-861	-2706	-400	1	2	8	6	6,3	6,8	6,3	7,3	5,4		-7,9
1	4	1778	-760	1038	2723	-1299	-2416	-1020	2	2	18	16	5,1	7,5	5,0	8,0	3,2		-8,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 5

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	5	60	-93828	-248536	79807	-48	603	141	1	4	1	4	11,0	11,0	11,0	11,0	10,2	0,72	-7,2
1	5	61	-39762	-59446	57246	9	-8377	387	1	7	1	14	8,2	15,2	8,2	13,2	7,3	0,76	-7,6
1	5	63	-10158	-70403	7903	-2581	35	-2481	3	1	16	1	9,0	6,5	9,2	6,5	5,7		-7,7
1	5	162	-5065	-26131	5293	-3338	4218	3148	3	5	17	19	10,2	9,0	10,8	8,5	5,6		-7,9
1	5	234	-13516	-34032	20566	-7591	-20500	-4364	6	11	24	29	14,2	31,5	14,6	32,3	4,1		-8,0
1	5	282	-33103	95	14947	4	7074	-6	0	4	0	16	6,5	19,5	6,5	18,6	5,7	0,75	-7,5
1	5	1786	-11519	337	674	21	-2708	216	0	2	0	18	5,0	8,5	5,0	9,0	4,1		-7,9
1	5	1788	-11068	19339	9425	-2579	3475	2374	3	2	15	18	7,0	12,4	7,5	11,9	4,1		-7,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	6	64	-80459	-211991	69133	-29	162	51	1	3	1	3	9,7	9,7	9,7	9,7	8,8	0,76	-7,6
1	6	65	-25617	-62209	53718	-2269	8748	-380	1	7	1	14	7,7	17,2	7,7	14,7	6,9	0,77	-7,7
1	6	67	-9007	-40368	8671	3307	3744	3197	3	2	16	1	9,3	6,0	9,6	6,0	5,1		-7,9
1	6	164	-4534	-22749	6853	-3846	4265	-3179	4	5	21	18	9,6	9,5	9,5	8,7	4,3		-8,1
1	6	236	-6632	-17165	11563	-7484	-20332	-4272	9	11	75	39	12,8	31,9	13,8	37,3	1,9		-8,2
1	6	283	-18660	-400	14046	-1762	8221	-76	1	5	1	18	6,0	21,3	6,0	19,6	5,1	0,78	-7,8
1	6	1233	-7664	-26675	747	-1196	-4078	-346	1	4	5	15	6,0	8,5	6,0	8,0	5,1		-7,8
1	6	1798	-9392	16076	11137	2556	3393	-2347	3	2	17	16	5,5	10,6	4,8	9,6	1,9		-8,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	7	68	-34263	-57198	44911	-214	-5820	-232	1	4	0	3	6,6	8,6	6,6	7,6	5,7	0,65	-6,5
1	7	69	-82155	-226816	78707	-342	0	100	1	4	1	4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,1	0,65	-6,5
1	7	238	-58840	-109016	58955	-8	-2	9	1	2	1	2	8,4	8,4	8,4	8,4	7,5		-7,1
1	7	284	-27201	-3476	5811	-363	4371	-43	1	4	0	17	5,9	16,6	5,9	12,6	5,1	0,66	-6,6
1	7	1240	-7176	-29763	4238	-677	-3677	82	0	3	0	5	5,9	6,9	5,9	6,4	5,1		-6,7
1	7	1596	17090	-11902	29480	-5	1499	-270	17	1	17	2	6,6	5,0	6,6	5,0	4,2		-6,9
1	7	1801	16722	-792	31434	5	1008	-296	17	2	17	18	6,4	5,5	6,4	5,4	4,0		-7,0
1	7	1807	-25982	-70300	42286	6	-4	6	0	1	0	1	6,2	6,2	6,2	6,2	5,4		-7,0
1	7	1808	-17283	31389	9931	-10	12	11	0	17	0	18	3,0	5,9	3,0	5,9	1,7		-7,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εx *10000	εy *10000	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	8	72	-43079	-68548	57665	229	6183	361	1	4	1	2	8,2	8,7	8,2	9,2	7,4	0,66	-6,6
1	8	73	-81292	-225199	73036	257	979	77	1	4	1	3	10,2	10,2	10,2	10,2	9,3	0,66	-6,6
1	8	240	-63383	-117283	63496	7	0	9	1	2	1	2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,1		-7,2
1	8	285	-29630	-3944	9501	400	6188	30	1	4	0	17	7,0	15,1	7,0	15,5	6,1	0,67	-6,7
1	8	1247	-7625	-31579	3363	696	3590	-108	0	2	0	3	7,0	7,5	7,0	8,0	6,1		-6,7
1	8	1250	-4540	-73545	16099	2	209	-4	0	1	0	1	7,0	7,0	7,0	7,0	6,1		-6,8
1	8	1606	18425	-12144	31910	-14	-1236	157	17	1	17	1	8,1	6,3	8,1	6,3	5,5		-7,0
1	8	1818	-18347	33296	11112	-1	2	1	0	18	0	18	4,9	8,6	4,9	8,6	4,1		-7,1

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	sc x *10000	sc y	sf x *10000	sf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	9	76	-5506	-30962	1719	1	0	9	0	0	0	0	6,8	6,8	6,8	6,8	5,9	0,83	-8,3
1	9	77	-194	792	883	-532	-2071	-154	1	2	11	17	6,8	9,8	6,8	9,8	5,9	0,75	-7,5
1	9	242	-2902	-15202	5389	2019	5547	1137	2	5	13	17	4,5	9,7	4,6	8,7	1,7		-7,6
1	9	1253	350	-35247	2290	-40	60	-22	0	1	2	1	7,1	7,1	7,1	7,1	6,3		-8,5
1	9	1255	1601	209	89	-542	-135	-9	1	0	16	3	8,1	7,2	7,6	7,2	6,3		-7,5
1	9	1256	-485	-31484	2993	-140	-40	-109	0	0	2	0	7,1	7,1	7,1	7,1	6,3		-8,7
1	9	1257	87	-21317	2142	197	11	-70	0	0	4	0	7,1	7,1	7,1	7,1	6,3		-7,9
1	9	1258	1381	-6444	251	-558	-85	83	1	0	16	0	8,1	7,2	7,6	7,2	6,3		-7,5
1	9	1259	-2987	-21885	458	-428	-2	259	0	0	1	0	7,2	7,2	7,2	7,2	6,2		-8,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	sc x *10000	sc y	sf x *10000	sf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	10	44	-1625	-7102	3965	-1395	-4451	-633	2	4	12	16	6,9	10,4	6,4	7,8	5,1	0,90	-9,0
1	10	80	-2528	-11894	8631	-967	-4221	-156	1	4	13	16	5,9	10,0	5,9	7,6	5,1	1,02	-10,2
1	10	85	1227	12583	412	421	727	344	1	5	13	14	6,0	7,7	6,0	8,2	5,1	1,11	-11,1
1	10	87	-2804	-13514	4265	666	3101	59	1	3	6	13	6,0	8,0	6,0	8,5	5,1		-11,2
1	10	106	254	2987	4455	-755	-1922	-464	1	2	17	15	6,9	8,4	6,4	7,9	5,1	1,20	-12,0
1	10	112	1225	2643	3924	-413	1233	-13	1	1	12	12	5,9	7,9	5,9	8,4	5,1	1,22	-12,2
1	10	171	-5679	-18345	4178	-2167	2200	1816	3	2	27	3	7,0	6,5	7,5	6,5	5,7		-10,3
1	10	172	-2028	-11172	26015	-2172	2726	-2169	4	3	47	12	8,0	7,0	8,1	7,5	5,7		-11,3
1	10	243	8974	-7436	7893	-4167	-11324	2289	3	7	18	22	9,2	15,7	6,7	9,3	2,8		-10,4
1	10	244	-22951	-41393	40890	-4398	-12227	-2447	4	14	15	57	8,1	16,1	7,1	11,1	5,2		-11,3
1	10	287	-2468	-12914	2334	-1100	-4339	-293	2	4	16	17	6,9	9,9	6,4	7,5	5,1	1,04	-10,4
1	10	289	-2134	-13060	4285	-1075	-3572	-453	2	3	17	12	6,9	8,9	6,4	7,4	5,1	1,09	-10,9
1	10	326	200	1089	10128	475	1134	310	1	1	11	13	5,9	7,4	5,9	7,4	5,1	1,14	-11,4
1	10	328	-808	-8779	6326	-1137	-2602	-772	1	3	10	14	7,1	7,9	6,4	6,9	5,1	1,15	-11,5
1	10	330	256	2170	15899	-1716	-3633	1238	2	3	17	15	7,9	9,9	6,9	7,9	5,1	1,07	-10,7
1	10	331	-2299	-9592	13188	-2063	-5378	1070	2	4	12	18	7,7	10,5	6,4	7,8	5,1	1,03	-10,3
1	10	332	-4556	-16011	5154	-1797	-6171	393	2	4	12	15	6,9	11,5	6,4	8,4	5,1	0,99	-9,9
1	10	333	-2197	-11239	3547	-1355	-5887	-226	2	4	10	15	6,9	11,5	6,4	8,3	5,1	0,95	-9,5
1	10	334	-2395	-11010	5986	-1573	-5505	-593	2	4	12	16	6,9	10,9	6,4	8,0	5,1	0,91	-9,1
1	10	335	-1755	-8348	433	-1122	-3680	-496	1	4	9	16	7,1	9,0	6,4	7,4	5,1	0,90	-9,0
1	10	338	-2135	-10009	500	-1194	-4500	370	1	4	9	15	6,9	9,9	6,4	7,5	5,1	0,94	-9,4
1	10	339	-2466	-11196	4319	-1054	-4516	191	2	4	15	15	6,9	10,4	6,4	7,9	5,1	0,95	-9,5
1	10	340	-2398	-12301	7788	-914	-4264	-5	1	4	12	17	5,9	10,1	5,9	7,9	5,1	0,98	-9,8
1	10	1275	-1607	10139	881	937	-971	-131	2	1	15	17	6,4	7,6	7,1	7,1	5,1		-11,1
1	10	1393	1517	1838	4731	1256	384	120	1	1	14	14	6,4	5,9	6,9	5,9	5,1		-12,0
1	10	1415	2890	1463	1229	924	-292	-192	1	0	13	11	6,4	5,9	6,9	5,9	5,1		-12,2
1	10	1425	-623	301	3578	793	1009	-740	1	1	15	10	6,0	7,5	6,2	7,5	5,1		-11,4
1	10	1625	-1653	-19450	155	605	2006	-508	1	1	8	1	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-10,5
1	10	1633	-1034	-25677	285	454	-154	443	1	0	7	0	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-11,2
1	10	1634	-693	-33503	4687	1222	588	-1000	2	1	18	0	6,5	6,5	7,1	6,5	5,7		-10,3
1	10	1637	-2427	-14931	220	-410	-1407	451	0	1	2	0	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-11,0
1	10	1641	-2462	-12692	2886	-1247	1705	-1233	2	1	12	3	7,0	6,5	7,5	6,5	5,7		-11,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	sc x *10000	sc y	sf x *10000	sf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	11	85	2103	21487	29964	-1567	5964	-739	1	1	16	15	20,5	25,0	20,5	26,0	18,1	1,11	-11,1
1	11	87	-12634	-51204	900	-4016	-13700	1515	2	5	14	17	20,4	22,4	19,9	20,9	18,6		-11,2
1	11	174	-41107	-138189	65339	14574	42542	7556	5	20	17	74	10,7	14,7	12,2	20,2	8,3		-11,8
1	11	290	-27873	-7459	38917	57	-5106	-1591	0	2	0	13	19,0	21,0	19,0	20,0	18,1	1,08	-10,8
1	11	1274	-13374	-56736	1090	81	0	330	0	1	0	1	19,5	19,5	19,5	19,5	18,6		-10,8
1	11	1275	-7626	33876	12487	3070	1023	694	2	13	16	16	20,0	23,8	20,5	24,3	18,6		-11,1
1	11	1277	-1885	-84120	41158	-1998	2084	986	2	1	26	1	20,3	19,5	20,6	19,5	18,6		-10,8
1	11	1278	6816	10536	15014	3894	1146	-369	1	6	16	14	21,6	20,7	23,1	21,2	18,6		-11,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	sc x *10000	sc y	sf x *10000	sf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	12	4	-2238	-8432	551	519	-1630	45	1	2	5	10	16,2	16,6	16,2	17,1	15,3		-10,9
1	12	90	-3356	-30155	3192	5	0	-141	0	0	0	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-9,3
1	12	91	-3191	-25438	1693	-267	0	171	0	0	0	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-9,8
1	12	105	717	834	961	296	-659	37	0	1	8	10	9,8	10,3	9,8	10,8	9,0	1,09	-10,9
1	12	246	-1888	-3061	3499	1141	3982	431	2	4	21	19	6,0	6,9	6,7	9,1	4,7		-9,8
1	12	1282	578	-31014	2670	189	-52	-182	0	0	6	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-9,3
1	12	1283	919	-28508	6597	214	-27	-164	0	0	7	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-9,7
1	12	1389	1662	-478	2177	-540	-193	-73	1	0	16	3	10,8	9,8	10,3	9,8	9,0		-10,9
1	12	1394	2125	-1663	341	638	-371	-123	1	0	9	3	17,1	16,3	17,1	16,3	15,3		-10,9
1	12	1517	-478	-19324	3501	154	203	-122	0	0	2	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,0		-10,3
1	12	1518	650	-10927	3741	-169	35	-109	0	0	5	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,0		-10,6
1	12	1519	1212	-22073	5207	239	-76	-184	0	0	9	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,0
1	12	1520	940	-17398	5367	-247	88	-170	0	0	8	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,3
1	12	1521	1208	-11746	4482	-273	-72	-199	0	0	9	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,6
1	12	1522	-3048	-21828	3078	-290	0	207	0	0	0	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,1
1	12	1523	-2477	-17533	4072	-275	0	-174	0	0	0	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,4
1	12	1524	-2190	-9246	4767	285	900	-207	0	1	0	0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,3		-10,7

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	13	93	-3429	-5816	14182	297	-872	175	0	1	0	6	6,9	6,9	6,9	6,9	6,1	0,84	-8,4
1	13	177	-2248	-17695	8582	-226	3	-167	0	0	0	0	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-7,7
1	13	178	-1694	-11425	3569	180	0	139	0	0	0	0	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-8,6
1	13	199	-1864	-13733	35	-205	0	-118	0	0	0	0	9,5	9,5	9,5	9,5	8,5		-8,0
1	13	247	-31336	-34887	22866	-37	3852	-661	1	5	1	10	3,8	4,8	3,8	5,8	2,9		-7,8
1	13	291	-13220	1709	4050	-70	-456	4	0	1	0	11	6,9	8,4	6,9	8,4	6,1	0,79	-7,9
1	13	1853	1955	-5955	9172	-306	-1047	203	1	2	14	10	9,4	10,4	9,4	9,9	8,5		-7,7
1	13	1854	990	-12767	5320	296	20	220	1	0	11	0	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-8,0
1	13	1855	1489	-3535	3396	273	525	177	1	1	12	4	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5		-8,7
1	13	1858	978	-354	3057	-285	-304	-228	1	1	10	7	7,6	7,6	7,6	7,6	6,7		-8,7

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	14	1	-52591	-129397	47238	-114	0	-71	1	2	1	2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,0	0,79	-7,9
1	14	96	-2570	-3230	13407	-339	-993	-175	0	2	2	16	4,7	5,7	4,7	5,2	3,9	0,90	-9,0
1	14	179	-1877	-15296	7395	564	56	525	1	0	9	0	7,2	7,2	7,2	7,2	6,4		-8,0
1	14	180	-1253	-5693	2734	294	1023	112	1	2	4	10	7,2	7,7	7,2	8,2	6,4		-9,2
1	14	249	-30333	-37030	29834	-226	-3457	573	1	3	0	4	4,7	5,7	4,7	5,2	3,8		-8,1
1	14	292	-12530	8149	6318	4	722	31	0	0	0	16	4,7	7,7	4,7	6,7	3,9	0,85	-8,5
1	14	1676	-1562	-11811	1460	244	24	187	0	0	2	0	7,2	7,2	7,2	7,2	6,4		-8,6
1	14	1862	1925	-5164	8498	455	721	384	1	1	11	4	8,2	7,2	7,7	7,2	6,4		-8,0
1	14	1863	891	-7765	5336	-399	668	-317	1	1	13	0	7,2	7,2	7,2	7,2	6,4		-8,6
1	14	1864	1234	-5076	1089	264	0	-136	1	0	11	0	7,3	7,3	7,3	7,3	6,4		-9,3

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	15	96	-624	-3790	976	-421	-1547	-139	1	2	9	13	4,9	7,1	4,9	5,9	4,1	0,90	-9,0
1	15	201	-1279	-9148	1161	-228	3	197	0	0	2	0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,0		-8,9
1	15	248	150	401	400	412	1796	-88	1	2	11	14	15,5	16,4	15,5	17,4	14,6		-8,7
1	15	1855	36	-7626	2162	-343	0	-189	1	0	9	0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-8,7
1	15	1858	404	-2375	1316	-247	-281	222	1	0	8	1	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-8,7
1	15	1864	-76	-3798	2633	-279	338	200	1	0	7	0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-9,3
1	15	1867	542	-1198	2228	-268	330	-222	1	1	9	5	16,9	16,9	16,9	16,9	16,1		-9,3
1	15	1871	45	-6110	722	281	30	-202	1	0	7	0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,1		-8,9
1	15	1872	228	-3010	573	-203	231	191	1	0	6	0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,1		-8,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	16	25	-4120	-30594	86143	-898	-5366	-640	1	5	7	16	18,7	24,7	17,6	20,7	14,1	0,76	-7,6
1	16	38	8327	39955	54683	764	3245	145	2	4	17	18	12,5	21,3	13,6	25,4	9,7		-7,5
1	16	79	4734	27241	25312	406	1384	-162	2	8	10	18	6,1	11,6	6,6	13,1	4,4		-7,5
1	16	294	-6020	17606	11452	-1128	4267	341	1	2	7	17	3,8	9,0	3,3	13,0	2,0	0,78	-7,8
1	16	1258	-1161	22141	27050	215	464	-114	0	12	1	15	5,6	9,8	5,6	10,2	4,8		-7,5
1	16	1299	-32736	-105882	50850	130	532	167	1	2	0	1	9,1	12,0	9,1	10,6	8,2		-7,9
1	16	1314	1568	3869	39970	-171	404	-42	0	0	8	9	8,4	9,0	8,4	9,5	7,5		-7,4
1	16	1316	1401	-12769	39030	-214	148	174	0	0	9	0	9,0	8,0	8,5	8,0	7,2		-7,4
1	16	1317	4549	24196	35636	-290	282	231	5	15	18	18	8,7	13,4	8,7	14,1	6,2		-7,5

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	17	5	104	1796	3498	-1338	-6303	97	2	4	13	18	3,5	10,7	3,0	5,7	0,6	0,89	-8,9
1	17	6	1083	7267	11787	1569	4896	-725	2	3	17	18	3,9	7,1	4,9	12,0	2,0		-8,8
1	17	31	-36186	-86385	42027	-3074	-10711	-1165	2	9	1	17	7,6	10,6	7,6	9,1	6,7	0,80	-8,0
1	17	32	1484	-11378	26700	839	3914	71	1	4	10	19	6,6	10,5	7,6	10,4	4,7		-8,1
1	17	56	4002	22423	18281	-152	0	-46	7	14	15	17	4,5	8,2	4,5	7,6	3,5	0,79	-7,9
1	17	58	3727	25668	21287	945	4182	136	1	2	14	17	5,8	11,7	6,8	16,2	4,0		-7,9
1	17	300	-2364	-11659	3794	-2041	-8810	348	2	5	17	16	3,8	12,3	3,0	6,4	0,6	0,88	-8,8
1	17	301	-2387	-14163	4901	-1778	-8427	116	2	5	14	16	3,9	11,8	3,0	6,4	1,0	0,87	-8,7
1	17	312	-123	-831	26721	-1207	-3685	587	1	3	12	15	7,0	10,2	6,5	7,7	5,1	0,80	-8,0
1	17	313	-9261	3915	28119	-1502	-5449	-573	2	4	7	16	6,1	13,1	6,1	9,6	5,3	0,80	-8,0
1	17	1218	-3185	22940	21981	989	-1142	101	1	9	12	18	5,0	10,2	5,0	9,2	4,2		-7,9
1	17	1221	-2591	24654	21399	763	-1162	115	1	8	9	16	4,9	11,7	4,9	10,1	4,0		-7,9
1	17	1363	-12459	-69979	36140	2013	1702	428	2	2	9	1	7,3	7,3	7,3	7,3	6,5		-8,1
1	17	1364	-2510	5296	35582	-318	-391	-24	0	3	0	11	7,7	8,7	7,7	8,2	6,8		-7,9
1	17	1365	-1875	-2085	34294	-461	-269	111	1	0	4	0	7,4	7,4	7,4	7,4	6,5		-8,0
1	17	1366	-998	-16119	32492	-596	240	385	1	0	10	0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,2		-8,0
1	17	1368	262	3371	40473	-159	-367	38	0	0	4	18	8,6	9,6	8,6	9,1	7,7		-7,9
1	17	1370	2	-2024	33965	-487	1118	301	1	2	10	18	7,3	7,3	7,3	8,2	6,4		-8,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	18	101	-498	-1970	463	253	692	141	0	1	4	9	6,8	6,8	6,8	6,8	5,8	0,91	-9,1
1	18	103	-1259	-5206	1797	-456	-1588	-178	1	3	6	21	22,3	23,8	22,3	23,8	21,5		-9,2
1	18	149	-10359	-31523	20536	-1411	-4162	714	1	4	3	8	17,3	18,3	17,3	17,8	16,5		-7,6
1	18	1379	-3590	-18059	7115	-452	298	-393	0	0	1	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,5
1	18	1380	-2387	-13564	4318	-209	0	138	0	0	0	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,8
1	18	1381	-1547	-6760	4218	-274	-619	210	0	0	1	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,1
1	18	1527	-1081	-4603	2003	-368	-925	-244	1	1	5	6	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,9
1	18	1692	-506	-23255	1382	412	44	392	1	0	7	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,6
1	18	1693	-776	-17998	1759	372	0	-273	1	0	6	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,5
1	18	1694	-1593	-13120	1495	368	0	-294	1	0	3	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-7,8
1	18	1695	-1736	-9442	1025	328	0	-291	0	0	2	0	22,3	22,3	22,3	22,3	21,5		-8,1
1	18	1696	-1482	-4206	96	-370	-368	-224	1	0	4	0	22,5	22,5	22,5	22,5	21,5		-8,5
1	18	1710	-467	-3557	884	651	457	156	1	0	12	1	22,4	22,4	22,4	22,4	21,5		-9,3
1	18	1720	-943	-5783	190	334	0	217	1	0	4	0	22,4	22,4	22,4	22,4	21,5		-8,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s.	Ay s.	Ax i. cmq/m	Ay i. cmq/m	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
1	19	3	-1193	-5762	535	-443	-1023	298	1	1	6	5	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-10,3
1	19	4	-1444	-6673	509	-509	-1470	-269	1	2	7	12	27,4	28,3	27,4	27,8	26,5		-10,9
1	19	103	-1225	-5108	805	-603	1988	192	1	2	9	17	27,4	29,9	27,4	29,4	26,5		-9,2
1	19	104	-1124	-5131	578	-391	-1002	246	1	1	5	7	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-9,6
1	19	106	1898	1986	7524	-387	-1115	196	1	1	14	11	3,1	4,6	3,1	4,6	2,2	1,20	-12,0
1	19	117	-1183	-5344	649	-310	-914	174	0	1	3	5	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-9,7
1	19	120	-1224	-5737	945	-389	-981	241	1	1	5	5	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-10,1
1	19	1186	-1234	-6060	121	-430	-1158	-303	1	1	6	7	27,5	27,5	27,5	27,5	26,5		-10,6
1	19	1388	-994	-4433	972	-460	-1162	284	1	2	7	12	27,4	28,3	27,4	27,8	26,5		-9,4
1	19	1538	-1188	-5645	494	-305	-906	179	0	1	3	4	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-9,9
1	19	1683	-723	-9320	169	961	1147	170	2	1	18	2	27,5	27,5	27,6	27,5	26,5		-11,0
1	19	1710	-399	-3438	2036	687	614	235	1	1	13	3	27,3	27,3	27,5	27,3	26,5		-9,3
1	19	1711	-563	-3731	2566	-484	-522	273	1	0	9	1	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-9,4
1	19	1712	-815	-3982	1553	-444	-665	287	1	1	7	3	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-9,6
1	19	1724	-906	-4217	1819	-430	-697	294	1	1	6	3	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-9,7

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	19	1727	-1348	-4626	939	-292	-807	223	0	1	2	4	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-10,1
1	19	1728	-1457	-4870	871	-517	-965	-285	1	1	7	6	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-10,3
1	19	1729	-1519	-4140	252	-345	-413	-260	0	0	3	0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,1		-10,1
1	19	1733	-1004	-6977	788	-858	-837	-192	1	1	15	1	27,4	27,4	27,4	27,4	26,5		-10,6
1	19	1737	-1075	-4749	1145	-341	-761	274	1	1	4	3	27,3	27,3	27,3	27,3	26,5		-9,9
1	19	1738	-972	-4151	227	-319	-412	265	0	0	4	0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,1		-9,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	20	31	-30008	-61809	62457	-84	6172	-534	0	4	0	3	13,6	13,6	13,6	13,6	12,7	0,80	-8,0
1	20	32	-7635	-9007	2341	899	2588	476	1	3	1	14	14,0	15,0	14,0	16,0	13,2		-8,1
1	20	108	-977	-3804	1253	-855	-2559	429	1	2	15	12	14,6	16,6	14,1	15,6	12,7	1,02	-10,2
1	20	109	-1258	12932	5036	680	1421	-384	1	0	11	15	13,6	15,6	13,6	16,6	12,7	0,86	-8,6
1	20	111	-1377	-1370	13766	549	2576	42	1	3	8	18	14,0	16,5	14,0	17,0	13,2		-8,5
1	20	354	-9096	21081	11497	-30	2990	-330	0	1	0	18	13,6	17,2	13,6	18,7	12,7	0,82	-8,2
1	20	1414	157	615	9316	407	482	388	1	1	9	12	14,0	14,0	14,0	14,0	13,2		-8,9
1	20	1514	-3365	-5074	12764	-464	-517	296	0	0	1	0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,2		-8,2
1	20	1515	-4331	-1181	17996	-425	-539	396	0	1	0	8	14,0	14,0	14,0	14,0	13,2		-8,2

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cm ²	eta mm
1	21	54	1381	6082	22156	279	710	-40	0	0	10	14	4,9	6,6	4,9	6,6	4,1		-10,6
1	21	110	646	2794	23102	-563	-2106	-178	1	2	14	16	5,2	8,7	5,2	7,8	4,3		-10,2
1	21	112	1302	1405	14850	-332	-546	-279	0	1	11	16	3,4	3,4	3,4	3,4	2,5	1,22	-12,2
1	21	341	958	-789	26220	190	716	59	0	1	7	13	5,7	6,2	5,7	6,8	4,8	1,03	-10,3
1	21	343	1239	7658	25679	288	747	173	0	2	10	18	5,6	6,6	5,6	7,6	4,8	1,04	-10,4
1	21	1205	-607	6839	23420	637	-607	-173	1	2	12	15	5,2	7,5	5,2	6,5	4,3		-10,5
1	21	1210	-34	6477	25058	202	-300	-218	0	7	4	18	5,4	6,7	5,4	6,7	4,5		-10,5
1	21	1472	591	-290	32446	185	-209	-49	0	0	6	4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,0		-10,3
1	21	1473	182	1760	30996	126	-338	-61	0	0	3	12	6,6	7,6	6,6	7,1	5,7		-10,4
1	21	1474	-1257	5389	30659	-208	-440	-130	0	2	1	11	6,6	7,6	6,6	7,2	5,8		-10,4
1	21	1475	539	-764	32030	142	-188	111	0	0	5	2	6,8	6,8	6,8	6,8	5,9		-10,3
1	21	1476	1084	513	30904	39	-194	52	2	0	4	6	6,6	6,6	6,6	6,6	5,7		-10,4
1	21	1477	2401	2122	28864	238	-304	17	0	0	12	13	6,3	7,4	6,3	6,9	5,5		-10,4
1	21	1478	149	-994	29243	175	363	-127	0	1	4	5	6,3	6,3	6,3	6,3	5,5		-10,3

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N		
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t ^m)	(t)	(t ^m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cm ²	Kg/cm ²	mb	(t ^m)	(t)	Kg/cm ²	mb	(t ^m)	(t)		
1	1	49	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	4,2	0,2	13,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	221	1	0,2	4,5	152	1	0,2	14,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	4,2	0,2	13,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
1	1	50	Rara											RaraCls	240,0	0,8	1	-0,1	-1,8	5,0	1	-0,1	-16,4		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,7	-0,1	-15,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,8	26	1	-0,1	-16,4		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,8	-0,1	-15,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-1,8	4,8	1	-0,1	-15,7		
1	1	51	Rara											RaraCls	240,0	1,6	1	0,0	-4,7	4,7	1	0,1	-15,7		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-4,3	0,1	-14,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	-4,7	24	1	0,1	-15,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-4,2	0,1	-13,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,5	1	0,0	-4,2	4,1	1	0,1	-13,9		
1	1	274	Rara											RaraCls	240,0	5,5	1	0,4	-8,8	11,9	1	1,1	-10,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,4	-8,4	1,0	-9,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	27	1	0,4	-8,8	54	1	1,1	-10,3		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,4	-8,2	1,0	-9,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,1	1	0,4	-8,2	11,1	1	1,0	-9,0		
1	1	1189	Rara											RaraCls	240,0	8,8	1	-0,7	-0,3	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-0,4	-0,1	10,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	186	1	-0,7	-0,3	109	1	-0,2	10,6		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	-0,4	-0,1	9,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,1	1	-0,6	-0,4	0,0	0	0,0	0,0		
1	1	1190	Rara											RaraCls	240,0	1,3	1	0,1	-1,8	11,8	1	0,1	-40,1		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-1,8	0,1	-38,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,1	-1,8	62	1	0,1	-40,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-1,8	0,1	-37,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,2	1	0,1	-1,8	11,1	1	0,1	-37,6		
1	1	1191	Rara											RaraCls	240,0	1,1	1	-0,1	0,6	8,0	1	-0,2	-22,1		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,6	-0,1	-20,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	57	1	-0,1	0,6	41	1	-0,2	-22,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,6	-0,1	-20,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,0	1	-0,1	0,6	7,3	1	-0,1	-20,4		
1	1	1192	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	4,0	0,0	1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	256	1	-0,3	4,2	18	2	0,0	1,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	3,9	0,0	1,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	
1	2	16	Rara											RaraCls	240,0	2,4	1	-0,1	-6,1	8,6	1	-0,3	-22,3	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-5,5	-0,2	-20,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	-0,1	-6,1	44	1	-0,3	-22,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-5,4	-0,2	-19,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,0	1	-0,1	-5,4	7,4	1	-0,2	-19,5	
1	2	49	Rara										RaraCls	240,0	2,2	1	0,3	1,9	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,3	1,8	0,5	7,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	152	1	0,3	1,9	480	1	0,6	8,0	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	1,8	0,5	7,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,0	1	0,2	1,8	0,0	0	0,0	0,0	
1	2	51	Rara										RaraCls	240,0	1,1	1	-0,1	-1,9	2,8	1	-0,1	-7,6		
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-1,6	-0,1	-6,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	-0,1	-1,9	14	1	-0,1	-7,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,6	-0,1	-6,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,0	1	-0,1	-1,6	2,6	1	-0,1	-6,6	
1	2	114	Rara										RaraCls	240,0	15,7	1	1,3	-6,5	57,7	1	4,6	-20,7		
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,2	-6,1	4,3	-19,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	154	1	1,3	-6,5	642	1	4,6	-20,7	
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,2	-6,0	4,2	-19,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	14,6	1	1,2	-6,0	53,4	1	4,2	-19,1	
1	2	275	Rara										RaraCls	240,0	4,3	1	0,3	-1,4	16,9	1	1,4	-7,6		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,3	-1,3	1,3	-6,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	48	1	0,3	-1,4	154	1	1,4	-7,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,3	-1,2	1,2	-6,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,9	1	0,3	-1,2	15,5	1	1,2	-6,7	
1	2	345	Rara										RaraCls	240,0	14,8	1	1,1	-1,7	38,3	1	3,0	-8,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,1	-1,6	2,8	-7,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	273	1	1,1	-1,7	578	1	3,0	-8,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,0	-1,5	2,7	-7,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	13,6	1	1,0	-1,5	35,3	1	2,7	-7,5	
1	2	348	Rara										RaraCls	240,0	14,0	1	1,1	-2,7	56,0	1	4,4	-8,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,0	-2,5	4,1	-7,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	219	1	1,1	-2,7	987	1	4,4	-8,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,0	-2,5	4,0	-7,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	12,9	1	1,0	-2,5	51,8	1	4,0	-7,6	
1	2	1189	Rara										RaraCls	240,0	7,8	1	-0,6	-1,7	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-1,6	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	113	1	-0,6	-1,7	196	1	0,1	4,3	

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t'm)	NX (t)	MfY (t'm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t'm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t'm)	N (t)
1	2	1192	Perm Rara	0,3	0,00	0	1	-0,5	-1,5	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls RaraCls	180,0 240,0	7,0 5,2	1	-0,5 -0,4	-1,5 -1,7	0,0 2,3	0 1	0,0 0,2	0,0 -3,1
			Freq Perm	0,4 0,3	0,00 0,00	0 0	1 1	-0,4 -0,4	-1,5 -1,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,000 0,000	0,000 0,000	RaraFer PermCls	3600 180,0	59 4,8	1	-0,4 -0,4	-1,7 -1,5	11 2,1	1 1	0,2 0,2	-3,1 -2,5
1	2	1197	Rara FREQ Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,6	0,4	-2,6	0,000	0,000	RaraCls RaraFer	240,0 3600	0,9 4	1	0,0 0,0	-1,7 -1,7	4,2 23	1 2	0,4 0,4	-3,0 -2,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,6	0,3	-2,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-1,6	4,0	1	0,3	-2,5
1	2	1204	Rara FREQ Perm	0,4	0,00	0	1	0,1	-0,6	0,1	-2,6	0,000	0,000	RaraCls RaraFer	240,0 3600	0,8 4	1	0,1 0,1	-0,7 -0,7	1,6 8	1 1	0,1 0,1	-3,0 -3,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-0,6	0,1	-2,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,1	-0,6	1,3	1	0,1	-2,5
1	2	1483	Rara FREQ Perm	0,4	0,00	0	1	0,5	-1,0	1,8	-8,1	0,000	0,000	RaraCls RaraFer	240,0 3600	7,2 123	1	0,6 0,6	-1,1 -1,1	23,6 252	1	1,9 1,9	-8,7 -8,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-1,0	1,7	-7,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,6	1	0,5	-1,0	21,9	1	1,7	-7,9
1	2	1493	Rara FREQ Perm	0,4	0,00	0	1	0,4	-0,7	0,4	-3,1	0,000	0,000	RaraCls RaraFer	240,0 3600	5,1 87	1	0,4 0,4	-0,8 -0,8	4,8 24	1 2	0,4 0,4	-3,4 -3,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,4	-0,6	0,4	-2,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,7	1	0,4	-0,6	4,7	1	0,4	-2,9

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	
1	3	52	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	5,7	1	-0,7	3,8	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	3,9	-0,6	3,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	172	1	-0,4	4,3	286	1	-0,7	3,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	3,8	-0,6	3,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	4,9	1	-0,6	3,7	
1	3	53	Rara											RaraCls	240,0	32,1	1	1,2	-80,8	88,8	1	3,5	-219,5	
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,1	-75,1	3,3	-203,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	165	1	1,2	-80,8	476	1	3,5	-219,5	
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,1	-73,7	3,3	-199,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	29,4	1	1,1	-73,7	81,4	1	3,3	-199,5	
1	3	54	Rara											RaraCls	240,0	5,9	1	-0,5	-11,2	24,2	1	-2,0	-43,6	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,5	-10,1	-1,9	-39,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	29	1	-0,5	-11,2	119	1	-2,0	-43,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,5	-9,9	-1,9	-38,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,4	1	-0,5	-9,9	21,9	1	-1,9	-38,8	
1	3	55	Rara											RaraCls	240,0	16,6	1	-1,9	-6,2	28,4	1	-2,6	-47,4	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,7	-5,7	-2,4	-43,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	144	1	-1,9	-6,2	139	1	-2,6	-47,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,6	-5,7	-2,3	-43,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	14,0	1	-1,6	-5,7	25,1	1	-2,3	-43,0	
1	3	157	Rara											RaraCls	240,0	40,1	1	-4,0	-2,0	40,1	1	3,6	-10,9	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-3,8	-1,9	-3,1	-10,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	508	1	-4,0	-2,0	394	1	3,6	-10,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-3,7	-1,9	-3,1	-10,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	36,6	1	-3,7	-1,9	36,9	1	3,3	-10,1	
1	3	229	Rara											RaraCls	240,0	71,0	1	-7,0	0,7	186,1	1	24,0	-26,0	
			Freq	0,4	0,12	155	1	3,2	0,7	21,4	-23,2	0,000	1,000	RaraFer	3600	1364	1	-7,0	0,7	244,6	1	24,0	-26,0	
			Perm	0,3	0,13	155	1	3,2	0,7	21,4	-23,2	0,000	1,000	PermCls	180,0	63,3	1	-6,3	0,7	167,5	1	21,4	-23,2	
1	3	230	Rara											RaraCls	240,0	78,0	1	7,4	-25,4	161,7	1	16,7	-58,0	
			Freq	0,4	0,08	185	1	6,5	-22,5	14,7	-51,2	0,000	1,000	RaraFer	3600	854	1	7,4	-25,4	1763	1	16,7	-58,0	
			Perm	0,3	0,09	185	1	6,5	-22,4	14,7	-51,2	0,000	1,000	PermCls	180,0	69,0	1	6,5	-22,4	143,2	1	14,7	-51,2	
1	3	1210	Rara											RaraCls	240,0	4,6	1	-0,4	-0,4	4,2	1	0,2	-9,6	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	75	1	-0,4	-0,4	21	1	0,2	-9,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,2	1	-0,4	-0,3	3,7	1	0,2	-8,3	
1	3	1215	Rara											RaraCls	240,0	4,7	1	-0,4	-8,5	17,2	1	-1,2	-34,7	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	-7,8	-1,1	-31,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	-0,4	-8,5	85	1	-1,2	-34,7	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-7,6	-1,1	-31,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,2	1	-0,4	-7,6	15,5	1	-1,1	-31,1	
1	3	1762	Rara											RaraCls	240,0	13,6	1	-1,3	-2,2	48,9	1	3,8	-6,5	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,5	-2,0	3,4	-5,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	190	1	-1,3	-2,2	88,6	1	3,8	-6,5	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-2,0	3,3	-5,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	12,3	1	-1,1	-2,0	43,3	1	3,3	-5,9	
1	3	1766	Rara											RaraCls	240,0	59,0	1	5,9	6,4	43,0	1	-3,3	-1,3	
			Freq	0,4	0,00	0	1	5,3	5,7	2,7	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1283	1	5,9	6,4	929	1	-3,3	-1,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	5,3	5,7	2,7	-1,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	52,5	1	5,3	5,7	38,6	1	-3,0	-1,2	
1	3	1768	Rara											RaraCls	240,0	22,3	1	-2,0	-5,5	33,2	1	-2,8	-17,4	
			Freq	0,4	0,00	0	2	-1,8	-4,9	-2,5	-15,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	263	1	-2,0	-5,5	257	1	-2,8	-17,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,8	-4,9	-2,5	-15,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	19,9	1	-1,8	-4,9	30,0	1	-2,5	-15,5	

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4																									
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N		
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*mm)	(t)	(t*mm)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)		
1	4	56	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	1,7	0,2	5,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	82	1	0,1	1,7	110	1	0,2	5,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	1,6	0,2	5,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
1	4	57	Rara											RaraCls	240,0	7,9	2	0,0	-24,3	25,1	1	0,0	-82,9		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-25,0	0,0	-82,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	41	2	0,0	-24,3	134	1	0,0	-82,9		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-25,0	0,0	-82,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,1	1	0,0	-25,0	25,2	1	0,0	-82,6		
1	4	58	Rara											RaraCls	240,0	1,4	1	0,0	-3,8	5,9	1	-0,2	-17,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-3,5	-0,2	-15,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-3,8	30	1	-0,2	-17,3		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-3,5	-0,1	-15,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,3	1	0,0	-3,5	5,2	1	-0,1	-15,4		
1	4	231	Rara											RaraCls	240,0	3,1	1	0,1	-7,5	10,1	1	0,3	-26,6		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	-6,7	0,3	-23,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	0,1	-7,5	52	1	0,3	-26,6		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-6,7	0,3	-23,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,7	1	0,1	-6,7	8,8	1	0,3	-23,6		
1	4	1218	Rara											RaraCls	240,0	0,8	2	0,3	2,2	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	2,0	0,1	3,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	185	1	0,3	2,7	68	2	0,1	3,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	1,8	0,1	3,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,4	1	0,2	1,8	0,0	0	0,0	0,0		
1	4	1221	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,4	1	0,1	-3,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	4,3	0,1	-2,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	232	1	0,2	4,4	7	1	0,1	-3,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	4,2	0,1	-2,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,1	1	0,1	-2,2		
1	4	1222	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	8,4	1	0,1	-25,2		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	1,1	0,1	-23,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	51	1	0,0	1,2	44	1	0,1	-25,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	1,1	0,1	-23,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	7,8	1	0,1	-23,4		
1	4	1224	Rara											RaraCls	240,0	1,4	1	0,0	-4,0	7,2	1	-0,1	-21,7		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-3,7	-0,1	-20,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-4,0	37	1	-0,1	-21,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-3,7	-0,1	-19,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,2	1	0,0	-3,7	6,5	1	-0,1	-19,9		
1	4	1778	Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-1,1	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,1	80	1	-0,1	1,6		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	1,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-0,8	0,0	0	0,0	0,0		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t°m)	(t)	(t°m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)
1	5	60	Rara											RaraCls	240,0	22,5	1	0,2	-67,8	57,3	1	0,4	-179,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-61,1	0,2	-161,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	119	1	0,2	-67,8	311	1	0,4	-179,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-59,2	0,2	-156,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	19,5	1	0,1	-59,2	49,1	1	0,2	-156,3
1	5	61	Rara											RaraCls	240,0	9,5	1	0,0	-29,1	21,3	1	-0,1	-67,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-25,9	-0,4	-59,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	50	1	0,0	-29,1	113	1	-0,1	-67,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-25,9	-0,4	-59,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,8	1	-0,1	-25,9	20,5	1	-0,4	-59,4
1	5	63	Rara											RaraCls	240,0	3,7	1	0,0	-11,6	15,4	1	0,1	-51,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	-10,2	0,2	-44,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	19	1	0,0	-11,6	81	1	0,1	-51,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-10,2	0,2	-44,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,7	1	0,1	-10,2	14,1	1	0,2	-44,8
1	5	162	Rara											RaraCls	240,0	2,2	1	0,1	-5,7	9,6	1	0,2	-29,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-5,2	0,1	-26,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,1	-5,7	50	1	0,2	-29,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-5,1	0,1	-26,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,6	1	0,0	-5,1	8,1	1	0,1	-26,1
1	5	234	Rara											RaraCls	240,0	6,5	1	-0,3	-15,8	15,7	1	-0,8	-39,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-13,7	-0,3	-34,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	33	1	-0,3	-15,8	79	1	-0,8	-39,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-13,5	-0,2	-34,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,7	1	-0,1	-13,5	11,5	1	-0,2	-34,0
1	5	282	Rara											RaraCls	240,0	8,2	1	-0,1	-24,0	3,8	2	-0,4	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-21,0	-0,5	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	43	1	-0,1	-24,0	64	2	-0,4	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-21,0	-0,5	0,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	7,5	1	-0,1	-21,0	4,7	1	-0,5	0,1
1	5	1786	Rara											RaraCls	240,0	2,6	1	0,0	-8,2	1,0	1	-0,1	0,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-7,2	0,0	0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	-8,2	59	1	-0,1	0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-7,2	0,0	0,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,3	1	0,0	-7,2	0,0	1	0,0	0,3
1	5	1788	Rara											RaraCls	240,0	4,4	1	0,1	-12,7	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-11,1	0,1	19,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,1	-12,7	877	1	0,1	22,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-11,1	0,0	19,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,6	1	0,0	-11,1	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6																									
			FESSURAZIONI											TENSIONI				DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)		
1	6	64	Rara											RaraCls	240,0	18,8	1	0,1	-58,1	46,1	1	0,1	-152,9		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-50,5	0,1	-132,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	100	1	0,1	-58,1	249	1	0,1	-152,9		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-50,5	0,1	-132,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	16,4	1	0,0	-50,5	40,1	1	0,1	-132,7		
1	6	65	Rara											RaraCls	240,0	10,2	1	-0,2	-28,7	23,5	1	-0,5	-69,9		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-26,3	-0,4	-63,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	53	1	-0,2	-28,7	123	1	-0,5	-69,9		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-25,6	-0,3	-62,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,8	1	-0,1	-25,6	20,2	1	-0,3	-62,2		
1	6	67	Rara											RaraCls	240,0	4,4	1	-0,2	-10,3	14,5	1	-0,3	-46,1		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-9,3	-0,2	-41,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	-0,2	-10,3	76	1	-0,3	-46,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-9,0	-0,2	-40,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,7	1	-0,2	-9,0	12,7	1	-0,2	-40,4		
1	6	164	Rara											RaraCls	240,0	3,1	1	-0,3	-5,1	9,4	1	-0,3	-25,7		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-4,6	-0,2	-23,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	-0,3	-5,1	48	1	-0,3	-25,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-4,5	0,2	-22,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,6	1	0,2	-4,5	8,1	1	0,2	-22,7		
1	6	236	Rara											RaraCls	240,0	6,4	1	0,6	-8,3	15,5	1	1,7	-20,5		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,5	-6,8	1,4	-17,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	0,6	-8,3	73	1	1,7	-20,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-6,6	1,3	-17,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,9	1	0,5	-6,6	12,2	1	1,3	-17,2		
1	6	283	Rara											RaraCls	240,0	7,2	1	-0,1	-21,4	0,8	1	-0,1	-1,2		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-18,7	0,1	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	37	1	-0,1	-21,4	4	1	-0,1	-1,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-18,7	0,1	-0,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,2	1	0,0	-18,7	0,8	1	0,1	-0,4		
1	6	1233	Rara											RaraCls	240,0	3,0	1	0,0	-8,7	9,7	1	-0,1	-31,2		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-7,7	0,0	-26,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	0,0	-8,7	51	1	-0,1	-31,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-7,7	0,0	-26,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,6	1	0,0	-7,7	8,2	1	0,0	-26,7		
1	6	1798	Rara											RaraCls	240,0	4,5	1	-0,2	-10,8	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-9,4	-0,2	16,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	-0,2	-10,8	789	1	-0,3	18,8		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-9,4	-0,2	16,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,8	1	-0,2	-9,4	0,0	0	0,0	0,0		

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7																											
			FESSURAZIONI											TENSIONI				DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N				
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t°m)	(t)	(t°m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)				
1	7	68	Rara											RaraCls	240,0	8,8	1	-0,2	-24,6	24,0	1	-0,6	-67,5				
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-21,7	-0,6	-59,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	46	1	-0,2	-24,6	125	1	-0,6	-67,5				
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-20,8	-0,6	-57,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	7,5	1	-0,1	-20,8	20,8	1	-0,6	-57,2				
1	7	69	Rara											RaraCls	240,0	20,4	1	-0,3	-59,4	55,9	1	-1,0	-163,9				
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-53,4	-0,9	-147,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	107	1	-0,3	-59,4	300	1	-1,0	-163,9				
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-51,8	-0,9	-143,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	17,9	1	-0,2	-51,8	49,1	1	-0,9	-143,0				
1	7	238	Rara											RaraCls	240,0	13,5	1	0,0	-42,2	24,8	1	0,0	-78,3				
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-37,2	0,0	-69,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	71	1	0,0	-42,2	132	1	0,0	-78,3				
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-37,1	0,0	-69,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	11,9	1	0,0	-37,1	21,9	1	0,0	-69,0				
1	7	284	Rara											RaraCls	240,0	7,9	1	-0,3	-19,6	11,9	1	-1,1	-3,9				
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-17,5	-1,0	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	40	1	-0,3	-19,6	123	1	-1,1	-3,9				
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-17,0	-1,0	-3,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,9	1	-0,2	-17,0	11,0	1	-1,0	-3,5				
1	7	1240	Rara											RaraCls	240,0	3,3	1	-0,1	-8,3	13,5	1	-0,5	-34,5				
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-7,4	-0,5	-30,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	-0,1	-8,3	69	1	-0,5	-34,5				
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-7,2	-0,4	-29,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,9	1	-0,1	-7,2	11,8	1	-0,4	-29,8				
1	7	1596	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	4,7	1	0,1	-12,2				
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	10,6	0,1	-11,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	460	1	0,0	12,2	24	1	0,1	-12,2				
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	10,0	0,1	-11,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	4,6	1	0,1	-11,9				
1	7	1801	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0				
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	9,8	0,0	-0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	450	1	0,0	11,9	37	2	0,0	1,1				
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	9,8	0,0	-0,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,8				
1	7	1807	Rara											RaraCls	240,0	6,0	1	0,0	-18,7	16,0	1	0,0	-50,5				
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-16,5	0,0	-44,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	31	1	0,0	-18,7	85	1	0,0	-50,5				
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-16,5	0,0	-44,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,3	1	0,0	-16,5	14,1	1	0,0	-44,7				
1	7	1808	Rara											RaraCls	240,0	4,0	1	0,0	-12,4	0,0	0	0,0	0,0				
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-11,0	0,0	19,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	0,0	-12,4	852	1	0,0	22,5				
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-11,0	0,0	19,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,5	1	0,0	-11,0	0,0	0	0,0	0,0				

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*mm)	(t)	(t*mm)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)
1	8	285	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-40,0	0,0	-74,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	77	1	0,0	-45,5	142	1	0,0	-84,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-39,9	0,0	-74,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	12,7	1	0,0	-39,9	23,4	1	0,0	-74,0
			Rara											RaraCls	240,0	8,5	1	0,3	-21,4	13,9	1	1,3	-4,6
1	8	1247	Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-19,1	1,0	-4,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	43	1	0,3	-21,4	144	1	1,3	-4,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-18,5	1,0	-3,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	7,2	1	0,2	-18,5	10,5	1	1,0	-3,9
			Rara											RaraCls	240,0	3,6	1	0,1	-8,8	14,2	1	0,5	-36,7
1	8	1250	Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-7,9	0,4	-32,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	18	1	0,1	-8,8	73	1	0,5	-36,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-7,6	0,4	-31,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,0	1	0,1	-7,6	11,8	1	0,4	-31,6
			Rara											RaraCls	240,0	1,0	1	0,0	-3,2	17,3	1	0,1	-53,1
1	8	1606	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,8	0,1	-47,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	-3,2	91	1	0,1	-53,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,6	0,1	-46,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-2,6	14,9	1	0,1	-46,0
			Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	5,0	1	-0,2	-12,4
1	8	1818	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	11,4	-0,2	-11,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	497	1	0,0	13,1	25	1	-0,2	-12,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	10,8	-0,1	-12,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	4,6	1	-0,1	-12,1
			Rara											RaraCls	240,0	4,2	1	0,0	-13,2	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-11,7	0,0	21,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,0	-13,2	901	1	0,0	23,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-11,7	0,0	21,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,7	1	0,0	-11,7	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9																									
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)		
1	9	76	Rara											RaraCls	240,0	2,6	2	0,2	-4,6	11,4	2	0,5	-29,5		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-5,1	0,5	-30,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	2	0,2	-4,6	58	2	0,5	-29,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-5,5	0,5	-31,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,9	1	0,2	-5,5	11,7	1	0,5	-31,0		
1	9	77	Rara											RaraCls	240,0	1,5	1	-0,1	-0,4	4,0	1	-0,5	0,3		
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-0,2	-0,5	0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	2	-0,1	-0,3	65	2	-0,5	0,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,2	-0,5	0,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,4	1	-0,1	-0,2	3,8	1	-0,5	0,8		
1	9	242	Rara											RaraCls	240,0	2,0	1	0,2	-3,3	7,9	1	0,4	-17,1		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,2	-2,9	0,4	-15,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,2	-3,3	39	1	0,4	-17,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-2,9	0,4	-15,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,9	1	0,2	-2,9	7,2	1	0,4	-15,2		
1	9	1253	Rara											RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	0,0	8,2	1	0,0	-26,8		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-27,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	43	1	0,0	-26,8		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,0	-27,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-0,7	8,4	1	0,0	-27,5		
1	9	1255	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,2	1	0,0	-0,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	1,7	0,0	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	116	1	-0,1	2,1	2	2	0,0	0,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	1,6	0,0	0,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
1	9	1256	Rara											RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	-0,5	7,2	1	0,0	-23,4		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-22,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,5	38	1	0,0	-23,4		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-22,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,3	1	0,0	-0,5	6,8	1	0,0	-22,2		
1	9	1257	Rara											RaraCls	240,0	0,3	1	0,0	0,0	5,3	1	0,0	-15,8		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,1	0,0	-15,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	2	0,0	0,1	28	1	0,0	-15,8		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,1	0,0	-14,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,3	1	0,0	0,1	4,9	1	0,0	-14,8		
1	9	1258	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,7	1	-0,1	-4,6		
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	1,4	-0,1	-3,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	76	1	-0,1	1,3	9	1	-0,1	-4,6		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	1,4	-0,1	-3,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,4	1	-0,1	-3,8		
1	9	1259	Rara											RaraCls	240,0	1,0	1	0,0	-3,2	5,0	1	0,0	-16,1		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-3,0	0,0	-14,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	-3,2	26	1	0,0	-16,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-3,0	0,0	-14,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,9	1	0,0	-3,0	4,6	1	0,0	-14,8		

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10																									
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)		
1	10	44	Rara												RaraCls	240,0	12,2	1	-0,9	-1,7	42,1	1	-3,3	-7,5	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,9	-1,6	-3,2	-7,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	213	1	-0,9	-1,7	693	1	-3,3	-7,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,9	-1,6	-3,2	-7,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	11,5	1	-0,9	-1,6	41,1	1	-3,2	-7,1		
1	10	80	Rara												RaraCls	240,0	6,6	1	-0,7	-2,7	21,4	1	-2,5	-13,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,7	-2,6	-2,4	-12,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	56	1	-0,7	-2,7	123	1	-2,5	-13,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,7	-2,5	-2,4	-11,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,4	1	-0,7	-2,5	20,6	1	-2,4	-11,9		
1	10	85	Rara												RaraCls	240,0	3,5	1	0,3	0,9	0,0	0	0,0	0,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,3	0,9	0,5	8,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	125	1	0,3	0,9	507	1	0,5	9,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,3	0,9	0,5	8,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,2	1	0,3	0,9	0,0	0	0,0	0,0		
1	10	87	Rara												RaraCls	240,0	1,7	1	0,1	-3,0	7,1	1	0,4	-14,5	
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	-2,8	0,4	-13,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,1	-3,0	35	1	0,4	-14,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-2,8	0,4	-13,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,6	1	0,1	-2,8	6,7	1	0,4	-13,5		
1	10	106	Rara												RaraCls	240,0	5,3	1	-0,4	0,3	9,4	1	-0,9	3,2	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	0,3	-0,8	3,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	128	1	-0,4	0,3	374	1	-0,9	3,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	0,3	-0,8	3,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,9	1	-0,4	0,3	8,6	1	-0,8	3,0		
1	10	112	Rara												RaraCls	240,0	0,6	1	0,2	1,3	1,7	1	0,4	2,9	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	1,2	0,3	2,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	96	1	0,2	1,3	213	1	0,4	2,9		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	1,2	0,3	2,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,1	1,2	1,6	1	0,3	2,6		
1	10	171	Rara												RaraCls	240,0	14,8	1	-1,5	-4,1	14,7	1	-1,6	-20,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,4	-3,8	-1,4	-18,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	157	1	-1,5	-4,1	70	1	-1,6	-20,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,3	-3,8	-1,4	-18,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	12,8	1	-1,3	-3,8	12,9	1	-1,4	-18,3		
1	10	172	Rara												RaraCls	240,0	12,9	1	1,3	-2,2	13,5	1	1,4	-11,9	
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,2	-2,1	1,3	-11,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	161	1	1,3	-2,2	61	1	1,4	-11,9		
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,2	-2,0	1,3	-11,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	11,7	1	1,2	-2,0	12,2	1	1,3	-11,2		
1	10	243	Rara												RaraCls	240,0	36,0	1	-3,0	6,2	91,0	1	-8,1	-7,7	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-2,6	5,1	-7,1	-7,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1103	1	-3,0	6,2	1665	1	-8,1	-7,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,6	5,1	-7,0	-7,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	31,6	1	-2,6	5,1	79,5	1	-7,0	-7,4		
1	10	244	Rara												RaraCls	240,0	22,1	1	-2,1	-25,7	64,8	1	-5,8	-46,3	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,9	-23,6	-5,3	-42,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	104	1	-2,1	-25,7	334	1	-5,8	-46,3		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,9	-23,0	-5,2	-41,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	19,7	1	-1,9	-23,0	58,0	1	-5,2	-41,4		
1	10	287	Rara												RaraCls	240,0	10,1	1	-0,8	-2,6	31,6	1	-2,6	-14,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,7	-2,5	-2,5	-13,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	133	1	-0,8	-2,6	292	1	-2,6	-14,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,7	-2,5	-2,5	-12,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	9,6	1	-0,7	-2,5	30,4	1	-2,5	-12,9		
1	10	289	Rara												RaraCls	240,0	8,9	1	-0,7	-2,3	23,1	1	-2,0	-14,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-2,2	-1,9	-13,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	118	1	-0,7	-2,3	141	1	-2,0	-14,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	-2,1	-1,9	-13,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,3	1	-0,6	-2,1	21,8	1	-1,9	-13,1		
1	10	326	Rara												RaraCls	240,0	2,9	1	0,2	0,2	2,8	1	0,3	1,3	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	0,2	0,3	1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	73	1	0,2	0,2	132	1	0,3	1,3		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,2	0,3	1,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,6	1	0,2	0,2	2,6	1	0,3	1,1		
1	10	328	Rara												RaraCls	240,0	8,8	1	-0,7	-0,9	17,5	1	-1,5	-9,4	

C.D.S. CORPO B II FASE	

S.I.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10																										
			FESSURAZIONI											TENSIONI			DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MF	NX	MFY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N			
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t°m)	(t)	(t°m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)			
1	10	330	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-0,8	-1,4	-8,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	169	1	-0,7	-0,9	129	1	-1,5	-9,4			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	-0,8	-1,4	-8,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,3	1	-0,6	-0,8	16,3	1	-1,4	-8,8			
			Rara												RaraCls	240,0	16,4	1	-1,2	0,3	31,9	1	-2,4	2,5		
1	10	331	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,2	0,3	-2,3	2,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	376	1	-1,2	0,3	806	1	-2,4	2,5			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,2	0,3	-2,3	2,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	15,2	1	-1,2	0,3	29,5	1	-2,3	2,2			
			Rara												RaraCls	240,0	19,9	1	-1,5	-1,7	53,1	1	-4,1	-10,6		
1	10	332	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,4	-1,6	-3,9	-9,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	388	1	-1,5	-1,7	839	1	-4,1	-10,6			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,4	-1,5	-3,8	-9,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	18,5	1	-1,4	-1,5	49,0	1	-3,8	-9,6			
			Rara												RaraCls	240,0	17,4	1	-1,3	-3,3	64,1	1	-5,0	-17,6		
1	10	333	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,3	-3,1	-4,7	-16,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	274	1	-1,3	-3,3	852	1	-5,0	-17,6			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,3	-3,1	-4,6	-16,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	16,3	1	-1,3	-3,1	59,6	1	-4,6	-16,0			
			Rara												RaraCls	240,0	13,0	1	-1,0	-2,4	58,8	1	-4,6	-12,3		
1	10	334	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,9	-2,2	-4,3	-11,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	207	1	-1,0	-2,4	914	1	-4,6	-12,3			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,9	-2,2	-4,2	-11,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	11,8	1	-0,9	-2,2	54,6	1	-4,2	-11,2			
			Rara												RaraCls	240,0	14,5	1	-1,1	-2,6	52,8	1	-4,1	-12,0		
1	10	335	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,0	-2,4	-3,9	-11,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	234	1	-1,1	-2,6	786	1	-4,1	-12,0			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,0	-2,4	-3,9	-11,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	13,4	1	-1,0	-2,4	50,4	1	-3,9	-11,0			
			Rara												RaraCls	240,0	9,0	1	-0,7	-1,9	34,4	1	-2,7	-8,9		
1	10	338	Freq	0,4	0,00	0	2	-0,7	-1,8	-2,7	-8,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	137	1	-0,7	-1,9	480	2	-2,7	-8,5			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,7	-1,8	-2,7	-8,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,7	1	-0,7	-1,8	34,6	1	-2,7	-8,3			
			Rara												RaraCls	240,0	8,1	1	-0,6	-2,3	36,2	1	-2,8	-10,8		
1	10	339	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-2,2	-2,7	-10,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	99	1	-0,6	-2,3	446	2	-2,7	-10,2			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	-2,1	-2,7	-10,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	7,7	1	-0,6	-2,1	35,5	1	-2,7	-10,0			
			Rara												RaraCls	240,0	7,2	2	-0,6	-2,6	35,2	1	-2,8	-12,1		
1	10	340	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-2,5	-2,7	-11,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	77	2	-0,6	-2,6	399	2	-2,7	-11,5			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	-2,5	-2,7	-11,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	7,3	1	-0,6	-2,5	34,8	1	-2,7	-11,2			
			Rara												RaraCls	240,0	8,4	1	-0,6	-2,6	33,4	1	-2,7	-13,3		
1	10	1275	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,6	-2,4	-2,6	-12,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	99	2	-0,6	-2,5	340	2	-2,6	-12,6			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,6	-2,4	-2,6	-12,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,3	1	-0,6	-2,4	32,8	1	-2,6	-12,3			
			Rara												RaraCls	240,0	0,8	1	0,0	-1,8	0,0	0	0,0	0,0		
1	10	1393	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,6	6,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,8	492	1	-0,7	7,4			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,6	6,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,9	1	0,1	-1,6	0,0	0	0,0	0,0			
			Rara												RaraCls	240,0	8,3	1	0,7	1,6	0,0	0	0,0	0,0		
1	10	1415	Freq	0,4	0,00	0	1	0,7	1,5	0,1	1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	264	1	0,7	1,6	119	1	0,1	1,9			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,6	1,5	0,1	1,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	7,7	1	0,6	1,5	0,0	0	0,0	0,0			
			Rara												RaraCls	240,0	7,7	1	0,7	2,1	0,0	0	0,0	0,0		
1	10	1425	Freq	0,4	0,00	0	1	0,6	2,0	0,1	1,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	277	1	0,7	2,1	77	1	0,1	1,6			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,6	1,9	0,1	1,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,9	1	0,6	1,9	0,0	0	0,0	0,0			
			Rara												RaraCls	240,0	2,5	1	-0,2	-0,6	2,9	1	-0,2	0,4		
1	10	1625	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-0,6	-0,2	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	33	1	-0,2	-0,6	81	1	-0,2	0,4			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-0,6	-0,2	0,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,2	1	-0,2	-0,6	2,6	1	-0,2	0,3			
			Rara												RaraCls	240,0	3,7	1	0,3	-1,8	14,8	1	1,3	-21,0		
1	10	1633	Freq	0,4	0,00	0	1	0,3	-1,7	1,2	-19,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	0,3	-1,8	71	1	1,3	-21,0			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,3	-1,7	1,1	-19,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,1	1	0,3	-1,7	13,0	1	1,1	-19,5			
			Rara												RaraCls	240,0	2,0	1	0,2	-1,1	7,3	1	0,2	-18,9		
1	10	1634	Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-1,1	0,2	-18,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	1	0,2	-1,1	38	1	0,2	-18,9			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-1,0	0,2	-17,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,8	1	0,2	-1,0	6,8	1	0,2	-17,7			
			Rara												RaraCls	240,0	10,4	1	0,8	-0,7	12,2	1	-0,8	-24,4		
1	10	1637	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	-0,7	-0,7	-22,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	208	1	0,8	-0,7	60	1	-0,8	-24,4			
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-0,7	-0,7	-22,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,9	1	0,7	-0,7	11,0	1	-0,7	-22,5			
			Rara												RaraCls	240,0	1,8	1	0,1	-2,7	11,2	1	-1,0	-16,0		
1	10	1641	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,5	-0,9	-15,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,1	-2,7	54	1	-1,0	-16,0			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,4	-0,9	-14,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,6	1	0,1	-2,4	10,2	1	-0,9	-14,9			
			Rara												RaraCls	240,0	7,1	1	0,7	-2,7	8,4	1	0,8	-13,7		
1	10		Freq	0,4	0,00	0	1	0,7	-2,5	0,7	-12,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	65	1	0,7	-2,7	41	1	0,8	-13,7			
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,7	-2,5	0,7	-12,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,5	1	0,7	-2,5	7,7	1	0,7	-12,7			

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)
1	11	85	Rara											RaraCls	240,0	3,6	1	1,2	2,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,1	2,1	2,3	21,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	117	1	1,2	2,1	375	1	2,5	23,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,1	2,1	2,3	21,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,2	1	1,1	2,1	0,0	0	0,0	0,0
1	11	87	Rara											RaraCls	240,0	4,3	1	-1,0	-13,7	16,6	1	-3,9	-55,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	-1,0	-12,8	-3,7	-51,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	-1,0	-13,7	84	1	-3,9	-55,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,9	-12,6	-3,6	-51,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,1	1	-0,9	-12,6	15,4	1	-3,6	-51,2
1	11	174	Rara											RaraCls	240,0	52,1	1	12,4	-45,2	106,3	1	33,8	-151,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	11,7	-41,4	32,0	-139,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	442	1	12,4	-45,2	545	1	33,8	-151,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,4	-41,1	31,0	-138,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	47,9	1	11,4	-41,1	97,8	1	31,0	-138,2
1	11	290	Rara											RaraCls	240,0	10,4	1	-2,3	-30,8	15,0	1	-3,9	-8,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	-2,1	-28,5	-3,7	-7,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	53	1	-2,3	-30,8	164	1	-3,9	-8,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,1	-27,9	-3,7	-7,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	9,6	1	-2,1	-27,9	14,0	1	-3,7	-7,5
1	11	1274	Rara											RaraCls	240,0	2,6	1	-0,4	-9,8	8,9	1	-0,6	-41,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-9,1	-0,6	-37,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	1	-0,4	-9,8	47	1	-0,6	-41,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-8,9	-0,5	-36,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,3	1	-0,3	-8,9	8,0	1	-0,5	-36,8
1	11	1275	Rara											RaraCls	240,0	9,2	1	2,5	-8,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	2,3	-7,7	0,7	22,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	71	1	2,5	-8,1	302	1	0,8	24,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	2,3	-7,6	0,7	22,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,6	1	2,3	-7,6	0,0	0	0,0	0,0
1	11	1277	Rara											RaraCls	240,0	3,3	1	-0,9	-2,4	14,6	1	1,5	-61,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,5	-2,1	1,4	-56,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	-0,9	-2,4	76	1	1,5	-61,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-1,9	1,3	-55,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,0	1	-0,8	-1,9	13,2	1	1,3	-55,6
1	11	1278	Rara											RaraCls	240,0	2,7	1	1,8	7,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,7	6,8	0,8	6,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	237	1	1,8	7,1	122	1	0,8	7,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,7	6,8	0,8	6,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,3	1	1,7	6,8	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MFx	NX	MFy	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	
1	12	4	Rara											RaraCls	240,0	1,3	1	-0,1	-2,3	3,6	1	-0,2	-8,7	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-2,2	-0,2	-8,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	-0,1	-2,3	18	1	-0,2	-8,7	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-2,2	-0,2	-8,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,3	1	-0,1	-2,2	3,5	1	-0,2	-8,4	
1	12	90	Rara											RaraCls	240,0	1,7	1	-0,1	-3,8	8,3	1	-0,4	-21,8	

C.D.S. CORPO B II FASE	

S.I.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12																								
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MX (t'm)	NX (t)	MY (t'm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t'm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t'm)	N (t)	
1	12	91	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-3,5	-0,4	-20,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	-0,1	-3,8	42	1	-0,4	-21,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-3,4	-0,4	-19,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,5	1	-0,1	-3,4	7,5	1	-0,4	-19,6	
			Rara												RaraCls	240,0	1,4	1	-0,1	-3,5	6,9	1	-0,3	-18,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-3,3	-0,3	-17,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	-0,1	-3,5	35	1	-0,3	-18,6	
1	12	105	Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-3,2	-0,3	-17,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,3	1	-0,1	-3,2	6,3	1	-0,3	-17,0	
			Rara												RaraCls	240,0	0,7	1	0,1	0,7	1,0	1	0,2	0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	0,7	0,2	0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	37	1	0,1	0,7	46	1	0,2	0,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,7	0,2	0,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,6	1	0,1	0,7	1,1	1	0,2	0,8	
1	12	246	Rara											RaraCls	240,0	8,9	1	0,7	-2,3	31,7	1	2,4	-3,2	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,6	-1,9	2,2	-3,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	118	1	0,7	-2,3	602	1	2,4	-3,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,6	-1,9	2,2	-3,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,0	1	0,6	-1,9	28,3	1	2,2	-3,1	
			Rara												RaraCls	240,0	0,0	1	0,1	0,5	7,2	1	0,0	-22,4
1	12	1283	Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,6	0,0	-20,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	2	0,0	0,5	38	1	0,0	-22,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,6	0,0	-20,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	6,5	1	0,0	-20,2	
			Rara												RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	6,9	1	0,1	-20,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,9	0,1	-19,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	31	1	0,0	0,9	36	1	0,1	-20,9	
1	12	1389	Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,9	0,1	-19,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	6,3	1	0,1	-19,3	
			Rara												RaraCls	240,0	1,3	1	-0,2	1,8	0,3	1	0,0	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,2	1,7	0,0	-0,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	90	1	-0,2	1,8	2	1	0,0	-0,5	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	1,7	0,0	-0,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,3	1	-0,2	1,7	0,3	1	0,0	-0,5	
1	12	1394	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-1,5	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	2,2	0,0	-1,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	77	1	0,1	2,4	4	1	0,0	-1,5	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	2,1	0,0	-1,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,8	1	0,0	-1,7	
			Rara												RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	-0,4	5,3	1	0,1	-14,2
1	12	1518	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,1	-13,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,4	27	1	0,1	-14,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,1	-13,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-0,5	4,8	1	0,1	-13,1	
			Rara												RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	2,6	1	0,0	-8,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,7	0,0	-7,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	0,0	0,7	14	1	0,0	-8,0	
1	12	1519	Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,7	0,0	-7,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	2,4	1	0,0	-7,5	
			Rara												RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	5,4	1	0,1	-16,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	1,2	0,1	-15,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	41	1	0,1	1,2	28	1	0,1	-16,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	1,2	0,1	-14,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	5,0	1	0,1	-14,9	
1	12	1520	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	4,3	1	-0,1	-12,8	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	1,0	-0,1	-12,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	38	1	0,1	1,1	23	1	-0,1	-12,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,9	-0,1	-11,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	4,0	1	-0,1	-11,8	
			Rara												RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	3,0	1	0,1	-8,6
1	12	1522	Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	1,2	0,0	-8,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	45	1	-0,1	1,4	15	1	0,1	-8,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	1,2	0,0	-8,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	2,8	1	0,0	-8,1	
			Rara												RaraCls	240,0	1,2	1	0,0	-3,3	5,6	1	-0,2	-16,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-3,1	-0,2	-14,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,0	-3,3	29	1	-0,2	-16,0	
1	12	1523	Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-3,0	-0,2	-14,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,1	1	0,0	-3,0	5,2	1	-0,2	-14,7	
			Rara												RaraCls	240,0	0,9	1	0,0	-2,7	4,3	1	-0,1	-12,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,5	-0,1	-12,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	-2,7	22	1	-0,1	-12,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,5	-0,1	-11,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-2,5	4,0	1	-0,1	-11,9	
1	12	1524	Rara											RaraCls	240,0	0,8	1	0,0	-2,3	3,0	1	0,0	-9,8	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,2	0,0	-9,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-2,3	16	1	0,0	-9,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,2	0,0	-9,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-2,2	2,8	1	0,0	-9,2	

S.I.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13																									
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MX	NX	MFY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N		
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t* ^m)	(t)	(t* ^m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t* ^m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t* ^m)	(t)		
1	13	93	Rara											RaraCls	240,0	2,3	1	-0,1	-3,8	4,2	1	-0,2	-6,5		
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-3,5	-0,2	-5,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	-0,1	-3,8	20	1	-0,2	-6,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-3,4	-0,2	-5,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,1	1	-0,1	-3,4	3,7	1	-0,2	-5,8		
1	13	177	Rara											RaraCls	240,0	1,3	1	0,0	-2,5	5,2	1	-0,1	-12,8		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,3	-0,1	-11,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,0	-2,5	27	1	-0,1	-12,8		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,2	-0,1	-11,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,1	1	0,0	-2,2	4,7	1	-0,1	-11,6		
1	13	178	Rara											RaraCls	240,0	0,8	1	0,0	-1,8	3,3	1	0,0	-8,4		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,7	0,0	-7,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,8	17	1	0,0	-8,4		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,7	0,0	-7,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,7	1	0,0	-1,7	3,0	1	0,0	-7,7		
1	13	199	Rara											RaraCls	240,0	0,9	1	0,0	-2,0	4,0	1	0,0	-10,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,9	0,0	-9,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	-2,0	20	1	0,0	-10,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,9	0,0	-9,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-1,9	3,6	1	0,0	-9,1		
1	13	247	Rara											RaraCls	240,0	10,2	1	0,2	-22,3	19,3	1	0,6	-38,7		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,2	-20,2	0,6	-34,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	52	1	0,2	-22,3	98	1	0,6	-38,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-20,2	0,6	-34,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	9,4	1	0,2	-20,2	17,8	1	0,6	-34,9		
1	13	291	Rara											RaraCls	240,0	4,3	1	0,1	-9,7	0,0	0	0,0	0,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-9,1	0,1	1,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,1	-9,7	103	2	0,1	1,6		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-8,9	0,1	1,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,0	1	0,1	-8,9	0,0	0	0,0	0,0		
1	13	1853	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	3,2	1	-0,1	-6,5		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	2,0	-0,1	-6,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	94	1	0,0	2,2	16	1	-0,1	-6,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	2,0	-0,1	-6,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	3,0	1	-0,1	-6,0		
1	13	1854	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	3,7	1	0,0	-9,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	1,0	0,0	-8,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	62	1	0,1	1,1	19	1	0,0	-9,3		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	1,0	0,0	-8,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	3,4	1	0,0	-8,4		
1	13	1855	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,9	1	0,1	-3,7		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	1,5	0,1	-3,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	70	1	0,0	1,7	10	1	0,1	-3,7		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	1,5	0,1	-3,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,8	1	0,1	-3,5		
1	13	1858	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,4		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	1,0	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	54	1	0,0	1,1	2	1	0,0	-0,4		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	1,0	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,4		

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)
1	14	1	Rara											RaraCls	240,0	15,4	1	-0,1	-38,9	37,7	1	-0,2	-95,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-36,8	-0,2	-90,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	81	1	-0,1	-38,9	201	1	-0,2	-95,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-36,3	-0,2	-89,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	14,4	1	-0,1	-36,3	35,0	1	-0,2	-89,4
1	14	96	Rara											RaraCls	240,0	1,9	1	-0,1	-2,9	2,8	1	-0,2	-3,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-2,6	-0,2	-3,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	-0,1	-2,9	13	1	-0,2	-3,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-2,6	-0,1	-3,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,7	1	-0,1	-2,6	2,5	1	-0,1	-3,2
1	14	179	Rara											RaraCls	240,0	1,1	1	0,0	-2,1	4,4	1	-0,1	-11,1

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14																							
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	14	180	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,9	-0,1	-10,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,0	-2,1	23	1	-0,1	-11,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,9	-0,1	-10,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,1	1	0,0	-1,9	4,0	1	-0,1	-10,1
			Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-1,3	2,3	1	0,0	-6,1
1	14	249	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,3	0,0	-5,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,3	12	1	0,0	-6,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,3	0,0	-5,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-1,3	2,1	1	0,0	-5,7
			Rara											RaraCls	240,0	9,5	1	-0,2	-21,6	19,2	1	-0,4	-41,2
1	14	292	Freq	0,4	0,00	0	2	-0,2	-19,4	-0,5	-37,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	49	1	-0,2	-21,6	98	1	-0,4	-41,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-19,4	-0,4	-37,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,8	1	-0,2	-19,4	17,7	1	-0,4	-37,0
			Rara											RaraCls	240,0	4,2	1	-0,1	-9,2	0,0	0	0,0	0,0
1	14	1676	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-8,7	-0,2	8,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	-0,1	-9,2	394	1	-0,2	8,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-8,6	-0,2	8,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,9	1	-0,1	-8,6	0,0	0	0,0	0,0
			Rara											RaraCls	240,0	0,8	1	0,0	-1,7	3,2	1	0,0	-8,6
1	14	1862	Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,6	0,0	-7,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,7	17	1	0,0	-8,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,6	0,0	-7,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,7	1	0,0	-1,6	3,0	1	0,0	-7,9
			Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	2,4	1	0,0	-5,4
1	14	1863	Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	1,9	0,0	-5,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	97	1	0,0	2,2	12	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	1,9	0,0	-5,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	2,3	1	0,0	-5,2
			Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	3,7	1	0,0	-8,5
1	14	1864	Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,9	0,0	-7,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	46	1	0,0	1,0	19	1	0,0	-8,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,9	0,0	-7,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	3,3	1	0,0	-7,8
			Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,7	1	0,0	-3,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	59	1	0,0	1,4	9	1	0,0	-3,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,6	1	0,0	-3,5

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	15	96	Rara											RaraCls	240,0	3,3	1	-0,2	-0,8	11,0	1	-0,7	-4,4
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-0,6	-0,6	-3,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	39	2	-0,2	-0,6	86	1	-0,7	-4,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-0,6	-0,6	-3,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,0	1	-0,2	-0,6	9,9	1	-0,6	-3,8
1	15	201	Rara											RaraCls	240,0	0,6	1	0,0	-1,4	2,4	1	0,0	-6,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,3	0,0	-6,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,4	13	1	0,0	-6,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,3	0,0	-6,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-1,3	2,2	1	0,0	-6,2
1	15	248	Rara											RaraCls	240,0	2,8	1	0,2	0,2	13,0	1	1,0	0,4
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	0,2	0,9	0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	51	1	0,2	0,2	214	1	1,0	0,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,2	0,9	0,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,5	1	0,2	0,2	11,6	1	0,9	0,4
1	15	1855	Rara											RaraCls	240,0	1,2	1	-0,1	0,1	2,8	1	-0,1	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,1	-0,1	-5,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	-0,1	0,1	14	1	-0,1	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	-5,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,0	1	-0,1	0,0	2,5	1	-0,1	-5,2
1	15	1858	Rara											RaraCls	240,0	0,1	1	0,0	0,4	1,2	1	0,0	-2,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,4	0,0	-2,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	20	1	0,0	0,4	6	1	0,0	-2,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,4	0,0	-2,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,1	1	0,0	0,4	1,1	1	0,0	-2,4
1	15	1864	Rara											RaraCls	240,0	0,6	1	0,0	-0,1	1,7	1	0,0	-4,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	-0,1	9	1	0,0	-4,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-0,1	1,6	1	0,0	-3,8
1	15	1867	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,2	1	0,1	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,5	0,1	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	20	1	0,0	0,6	5	1	0,1	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,5	0,1	-1,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,0	1	0,1	-1,2
1	15	1871	Rara											RaraCls	240,0	0,6	1	0,0	0,1	1,8	1	0,0	-4,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,1	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,1	9	1	0,0	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	0,0	1,7	1	0,0	-4,2
1	15	1872	Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,5	1	0,0	-3,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,2	0,0	-3,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,3	8	1	0,0	-3,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,2	0,0	-3,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,4	1	0,0	-3,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16																									
			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrO	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N		
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t* ^m)	(t)	(t* ^m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t* ^m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t* ^m)	(t)		
1	16	25	Rara											RaraCls	240,0	17,7	1	-0,3	-52,8	39,7	1	-0,8	-116,8		
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,3	-47,5	-0,7	-105,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	93	1	-0,3	-52,8	210	1	-0,8	-116,8		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-47,5	-0,7	-105,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	16,0	1	-0,3	-47,5	36,1	1	-0,7	-105,4		
1	16	38	Rara										RaraCls	240,0	5,4	1	-0,4	-10,2	16,8	1	-1,5	-28,0			
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,4	-9,1	-1,4	-25,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	27	1	-0,4	-10,2	82	1	-1,5	-28,0		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-9,1	-1,4	-25,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,9	1	-0,4	-9,1	15,6	1	-1,4	-25,5		
1	16	79	Rara										RaraCls	240,0	1,0	1	-0,1	-1,5	5,3	1	-0,4	-9,2			
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,1	-1,4	-0,4	-8,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	-0,1	-1,5	26	1	-0,4	-9,2		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,4	-0,4	-8,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,9	1	-0,1	-1,4	4,9	1	-0,4	-8,2		
1	16	294	Rara										RaraCls	240,0	5,9	1	0,2	-14,9	1,4	1	0,6	5,1			
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-13,7	0,5	4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	0,2	-14,9	364	1	0,6	5,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-13,4	0,5	4,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,3	1	0,2	-13,4	0,7	1	0,5	4,7		
1	16	1258	Rara										RaraCls	240,0	2,3	1	-0,1	-6,2	3,2	1	0,1	-7,3			
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-5,5	0,1	-6,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	-0,1	-6,2	16	1	0,1	-7,3		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-5,5	0,1	-6,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,0	1	0,0	-5,5	2,9	1	0,1	-6,4		
1	16	1299	Rara										RaraCls	240,0	7,4	1	0,2	-20,0	27,0	1	0,4	-77,5			
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-18,3	0,4	-71,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	38	1	0,2	-20,0	142	1	0,4	-77,5		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-17,9	0,3	-69,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,6	1	0,2	-17,9	24,2	1	0,3	-69,6		
1	16	1314	Rara										RaraCls	240,0	2,1	1	0,1	-4,9	1,9	1	0,1	-4,1			
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-4,5	0,1	-3,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,1	-4,9	10	1	0,1	-4,1		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-4,4	0,1	-3,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,9	1	0,1	-4,4	1,7	1	0,1	-3,5		
1	16	1316	Rara										RaraCls	240,0	2,0	1	0,1	-3,7	3,7	1	-0,1	-9,4			
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	-3,3	0,1	-8,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,1	-3,7	19	1	-0,1	-9,4		
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-3,3	0,1	-8,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,9	1	0,1	-3,3	3,4	1	-0,1	-8,6		
1	16	1317	Rara										RaraCls	240,0	3,8	1	-0,4	-4,5	9,7	1	-0,5	-22,8			
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	-4,2	-0,5	-21,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	18	1	-0,4	-4,5	49	1	-0,5	-22,8		
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-4,1	-0,5	-20,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,5	1	-0,4	-4,1	8,9	1	-0,5	-20,9		

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17																								
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	
1	17	6	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,5	-1,0	-2,2	-2,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	101	2	-0,5	-1,1	574	1	-2,4	-3,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,5	-0,9	-2,2	-2,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,0	1	-0,5	-0,9	28,2	1	-2,2	-2,4	
			Rara											RaraCls	240,0	4,8	2	0,4	-4,6	15,9	2	1,4	-11,9	
1	17	31	Freq	0,4	0,00	0	1	0,4	-4,4	1,4	-11,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,5	-5,0	72	2	1,4	-11,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,4	-4,3	1,4	-11,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,7	1	0,4	-4,3	15,3	1	1,4	-11,4	
			Rara											RaraCls	240,0	21,6	1	-1,7	-36,0	64,1	1	-6,0	-84,1	
1	17	32	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,6	-33,9	-5,7	-79,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	106	1	-1,7	-36,0	315	1	-6,0	-84,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,6	-33,3	-5,6	-77,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	20,1	1	-1,6	-33,3	59,8	1	-5,6	-77,7	
			Rara											RaraCls	240,0	3,9	1	-0,3	-6,5	12,7	1	-1,1	-18,2	
1	17	56	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-5,9	-1,0	-16,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	19	1	-0,3	-6,5	61	1	-1,1	-18,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-5,7	-1,0	-16,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,4	1	-0,3	-5,7	11,1	1	-1,0	-16,1	
			Rara											RaraCls	240,0	2,4	1	-0,2	1,3	2,5	1	-0,9	8,4	
1	17	58	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	1,3	-0,9	8,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	121	1	-0,2	1,3	594	1	-0,9	8,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	1,3	-0,8	8,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,0	1	-0,2	1,3	0,0	0	0,0	0,0	
			Rara											RaraCls	240,0	2,2	2	0,2	-1,5	6,4	2	0,7	-5,7	
1	17	300	Freq	0,4	0,00	0	2	0,2	-1,4	0,7	-5,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	2	0,2	-1,5	29	2	0,7	-5,7	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-1,4	0,7	-5,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,3	1	0,2	-1,4	6,7	1	0,7	-5,3	
			Rara											RaraCls	240,0	10,4	1	-0,8	-2,1	44,6	1	-3,5	-9,6	
1	17	301	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,8	-1,9	-3,2	-8,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	160	1	-0,8	-2,1	677	1	-3,5	-9,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,7	-1,8	-3,2	-8,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	9,6	1	-0,7	-1,8	41,1	1	-3,2	-8,5	
			Rara											RaraCls	240,0	9,3	1	-0,7	-2,1	43,5	1	-3,4	-11,8	
1	17	312	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,7	-1,9	-3,2	-10,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	135	1	-0,7	-2,1	573	1	-3,4	-11,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,7	-1,9	-3,1	-10,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	8,7	1	-0,7	-1,9	40,2	1	-3,1	-10,4	
			Rara											RaraCls	240,0	10,7	1	-0,8	-1,3	34,6	1	-2,7	-5,1	
1	17	313	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,8	-1,1	-2,5	-4,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	195	1	-0,8	-1,3	604	1	-2,7	-5,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,8	-1,1	-2,5	-4,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	10,0	1	-0,8	-1,1	32,4	1	-2,5	-4,3	
			Rara											RaraCls	240,0	12,3	1	-1,1	-9,8	52,4	1	-4,1	0,8	
1	17	1218	Freq	0,4	0,00	0	1	-1,1	-9,2	-3,9	0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	55	1	-1,1	-9,8	1220	1	-4,1	0,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-1,1	-9,1	-3,8	0,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	11,6	1	-1,1	-9,1	49,1	1	-3,8	0,9	
			Rara											RaraCls	240,0	11,1	1	0,9	-4,5	0,0	0	0,0	0,0	
1	17	1221	Freq	0,4	0,00	0	1	0,8	-4,2	0,0	4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	108	1	0,9	-4,5	212	2	-0,2	4,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,8	-4,1	0,0	4,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	10,0	1	0,8	-4,1	0,0	0	0,0	0,0	
			Rara											RaraCls	240,0	5,9	1	0,5	-4,0	1,5	1	-0,1	-2,9	
1	17	1363	Freq	0,4	0,00	0	1	0,5	-3,7	0,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	31	1	0,5	-4,0	7	1	-0,1	-2,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-3,6	0,0	-2,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,3	1	0,5	-3,6	1,3	1	-0,1	-2,1	
			Rara											RaraCls	240,0	18,9	1	1,7	-13,1	24,0	1	1,3	-51,6	
1	17	1364	Freq	0,4	0,00	0	1	1,6	-12,4	1,2	-48,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	97	1	1,7	-13,1	121	1	1,3	-51,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	1,6	-12,2	1,2	-47,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	17,8	1	1,6	-12,2	22,2	1	1,2	-47,5	
			Rara											RaraCls	240,0	2,7	1	-0,2	-5,0	2,6	1	-0,2	-2,1	
1	17	1365	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-4,7	-0,2	-1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	1	-0,2	-5,0	11	1	-0,2	-2,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-4,6	-0,2	-1,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,5	1	-0,2	-4,6	2,6	1	-0,2	-1,6	
			Rara											RaraCls	240,0	3,3	1	-0,3	-4,4	1,6	1	0,0	-4,3	
1	17	1366	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-4,0	0,0	-3,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	-0,3	-4,4	8	1	0,0	-4,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-3,9	0,0	-3,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,0	1	-0,3	-3,9	1,4	1	0,0	-3,7	
			Rara											RaraCls	240,0	3,9	1	-0,4	-3,1	5,4	1	-0,3	-11,8	
1	17	1368	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-2,8	-0,3	-10,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	-0,4	-3,1	27	1	-0,3	-11,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-2,8	-0,3	-10,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,7	1	-0,3	-2,8	4,9	1	-0,3	-10,6	
			Rara											RaraCls	240,0	1,4	1	-0,1	-0,5	2,7	2	-0,2	-1,8	
1	17	1370	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-0,4	-0,2	-1,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	2	-0,1	-0,4	15	2	-0,2	-1,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,4	-0,2	-1,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,4	1	-0,1	-0,4	2,9	1	-0,2	-1,5	
			Rara											RaraCls	240,0	1,5	1	0,1	-3,0	2,7	1	0,1	-5,9	
1			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-2,7	0,1	-5,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,1	-3,0	13	1	0,1	-5,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-2,6	0,1	-5,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,4	1	0,1	-2,6	2,4	1	0,1	-5,3	

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18																								
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N	
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*mm)	(t)	(t*mm)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)	
1	18	101	Rara											RaraCls	240,0	0,7	2	0,1	-0,5	1,3	1	0,1	-2,2	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-0,5	0,1	-2,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	2	0,1	-0,5	6	1	0,1	-2,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-0,5	0,1	-2,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,6	1	0,1	-0,5	1,2	1	0,1	-2,0	
1	18	103	Rara										RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-1,4	2,1	1	-0,1	-5,6		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,3	-0,1	-5,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,4	11	1	-0,1	-5,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,3	-0,1	-5,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-1,3	2,0	1	-0,1	-5,2	
1	18	149	Rara										RaraCls	240,0	6,0	1	-0,5	-11,9	16,8	1	-1,1	-36,3		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	-10,6	-1,0	-32,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	-0,5	-11,9	84	1	-1,1	-36,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-10,4	-0,9	-31,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,1	1	-0,4	-10,4	14,3	1	-0,9	-31,5	
1	18	1379	Rara										RaraCls	240,0	1,6	1	0,1	-3,9	4,6	1	0,2	-13,2		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-3,6	0,2	-12,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,1	-3,9	23	1	0,2	-13,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-3,6	0,2	-12,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,5	1	0,1	-3,6	4,1	1	0,2	-12,1	
1	18	1380	Rara										RaraCls	240,0	0,7	1	0,0	-2,6	2,8	1	0,0	-9,9		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,4	0,0	-9,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-2,6	15	1	0,0	-9,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,4	0,0	-9,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,7	1	0,0	-2,4	2,6	1	0,0	-9,0	
1	18	1381	Rara										RaraCls	240,0	0,7	1	-0,1	-1,7	2,5	1	-0,1	-7,4		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,6	-0,1	-6,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,7	13	1	-0,1	-7,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,5	-0,1	-6,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,7	1	-0,1	-1,5	2,3	1	-0,1	-6,8	
1	18	1527	Rara										RaraCls	240,0	0,9	1	-0,1	-1,2	2,2	1	-0,2	-5,0		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,1	-0,2	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,2	11	1	-0,2	-5,0	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,1	-0,2	-4,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	-0,1	-1,1	2,0	1	-0,2	-4,6	
1	18	1692	Rara										RaraCls	240,0	0,8	1	0,1	-0,4	5,6	1	-0,1	-17,2		
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	-0,5	0,0	-16,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,1	-0,4	29	1	-0,1	-17,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-0,5	0,0	-16,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,7	1	0,1	-0,5	5,2	1	-0,1	-16,2	
1	18	1693	Rara										RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	-0,8	4,9	1	-0,2	-13,2		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	-12,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,8	25	1	-0,2	-13,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	-12,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-0,8	4,4	1	-0,2	-12,0	
1	18	1694	Rara										RaraCls	240,0	0,8	1	0,1	-1,7	3,5	1	-0,1	-9,6		
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,6	-0,1	-8,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,1	-1,7	18	1	-0,1	-9,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,6	-0,1	-8,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,7	1	0,0	-1,6	3,2	1	-0,1	-8,7	
1	18	1695	Rara										RaraCls	240,0	0,9	1	-0,1	-1,9	3,0	1	-0,2	-6,9		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,8	-0,2	-6,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,9	15	1	-0,2	-6,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,7	-0,1	-6,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	-0,1	-1,7	2,7	1	-0,1	-6,3	
1	18	1696	Rara										RaraCls	240,0	1,0	1	-0,1	-1,6	1,4	1	0,0	-4,5		
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,5	0,0	-4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	-0,1	-1,6	7	1	0,0	-4,5	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,5	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,9	1	-0,1	-1,5	1,3	1	0,0	-4,2	
1	18	1710	Rara										RaraCls	240,0	1,7	1	0,2	-0,5	1,7	1	0,1	-3,8		

C.D.S.
CORPO B II FASE

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t°m)	(t)	(t°m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t°m)	(t)
1	18	1720	Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-0,5	0,1	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	0,2	-0,5	8	1	0,1	-3,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-0,5	0,1	-3,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,5	1	0,2	-0,5	1,5	1	0,1	-3,6
			Rara											RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	-1,0	1,7	1	-0,1	-4,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	-0,1	-4,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-1,0	8	1	-0,1	-4,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,9	-0,1	-3,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-0,9	1,5	1	-0,1	-3,9

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t°m)	NX (t)	MfY (t°m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t°m)	N (t)
1	19	3	Rara											RaraCls	240,0	1,4	1	-0,2	-1,3	2,8	1	-0,2	-6,2
1	19	4	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-0,2	-5,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	-0,2	-1,3	14	1	-0,2	-6,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-0,2	-5,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,3	1	-0,2	-1,2	2,6	1	-0,2	-5,8
			Rara											RaraCls	240,0	1,6	1	0,3	-1,5	3,0	1	0,3	-6,9
1	19	103	Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-1,4	0,3	-6,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,3	-1,5	15	1	0,3	-6,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-1,4	0,3	-6,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,4	1	0,2	-1,4	2,7	1	0,3	-6,7
			Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-1,3	2,1	1	-0,1	-5,5
1	19	104	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	-0,1	-5,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,3	11	1	-0,1	-5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	-0,1	-5,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-1,2	2,0	1	-0,1	-5,1
			Rara											RaraCls	240,0	0,9	1	-0,1	-1,2	2,4	1	-0,2	-5,6
1	19	104	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,1	-0,2	-5,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,2	12	1	-0,2	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,1	-0,2	-5,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	-0,1	-1,1	2,2	1	-0,2	-5,1
			Rara											RaraCls	240,0	0,0	0	0,0	0,0	1,4	1	-0,3	2,1
1	19	106	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	1,9	-0,3	2,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	56	1	-0,2	2,1	73	1	-0,3	2,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	1,9	-0,3	2,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,0	0	0,0	0,0	1,2	1	-0,3	2,0
			Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-1,3	2,1	1	-0,1	-5,8
1	19	117	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	-0,1	-5,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,3	10	1	-0,1	-5,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	-0,1	-5,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-1,2	1,9	1	-0,1	-5,3
			Rara											RaraCls	240,0	1,3	1	-0,2	-1,3	2,7	1	-0,2	-6,2
1	19	120	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-0,2	-5,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	-0,2	-1,3	13	1	-0,2	-6,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-0,2	-5,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,2	1	-0,2	-1,2	2,5	1	-0,2	-5,7
			Rara											RaraCls	240,0	1,3	1	-0,2	-1,3	3,0	1	-0,3	-6,4
1	19	1186	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-0,2	-6,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	-0,2	-1,3	14	1	-0,3	-6,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-0,2	-6,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,2	1	-0,2	-1,2	2,8	1	-0,2	-6,1
			Rara											RaraCls	240,0	0,9	1	-0,1	-1,1	2,1	1	-0,2	-4,8
1	19	1388	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,0	-0,2	-4,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,1	10	1	-0,2	-4,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,0	-0,2	-4,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	-0,1	-1,0	1,9	1	-0,2	-4,4
			Rara											RaraCls	240,0	0,6	1	-0,1	-1,3	2,2	1	-0,1	-6,1
1	19	1538	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,2	-0,1	-5,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	-0,1	-1,3	11	1	-0,1	-6,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,2	-0,1	-5,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,6	1	-0,1	-1,2	2,0	1	-0,1	-5,6
			Rara											RaraCls	240,0	4,5	1	0,5	-0,8	5,5	1	0,5	-9,7
1	19	1683	Freq	0,4	0,00	0	1	0,5	-0,7	0,4	-9,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	53	1	0,5	-0,8	27	1	0,5	-9,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	-0,7	0,4	-9,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	4,1	1	0,5	-0,7	5,1	1	0,4	-9,3
			Rara											RaraCls	240,0	1,5	1	0,2	-0,4	1,6	1	0,1	-3,7
1	19	1710	Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	-0,4	0,1	-3,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,2	-0,4	8	1	0,1	-3,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	-0,4	0,1	-3,4	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,4	1	0,2	-0,4	1,5	1	0,1	-3,4
			Rara											RaraCls	240,0	0,2	1	0,0	-0,6	1,5	1	-0,1	-4,0
1	19	1711	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,6	-0,1	-3,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,6	8	1	-0,1	-4,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	-0,1	-3,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,2	1	0,0	-0,6	1,4	1	-0,1	-3,7
			Rara											RaraCls	240,0	0,7	1	-0,1	-0,9	1,8	1	-0,1	-4,3
1	19	1712	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-0,8	-0,1	-4,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	-0,1	-0,9	9	1	-0,1	-4,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,8	-0,1	-4,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,6	1	-0,1	-0,8	1,7	1	-0,1	-4,0
			Rara											RaraCls	240,0	1,0	1	-0,1	-1,0	2,2	1	-0,2	-4,5
1	19	1724	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-0,9	-0,1	-4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	-0,1	-1,0	11	1	-0,2	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,9	-0,1	-4,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	-0,1	-0,9	2,0	1	-0,1	-4,2
			Rara											RaraCls	240,0	0,7	1	0,0	-1,4	3,1	1	-0,3	-4,9
1	19	1727	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,4	-0,3	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,4	15	1	-0,3	-4,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,3	-0,3	-4,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,6	1	0,0	-1,3	2,8	1	-0,3	-4,6
			Rara											RaraCls	240,0	2,1	1	-0,2	-1,6	3,8	1	-0,4	-5,0
1	19	1728	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	-1,5	-0,4	-4,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	-0,2	-1,6	18	1	-0,4	-5,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	-1,5	-0,4	-4,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,9	1	-0,2	-1,5	3,4	1	-0,4	-4,9
			Rara											RaraCls	240,0	0,9	1	-0,1	-1,6	1,8	1	-0,1	-4,4
1	19	1729	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-1,6	-0,1	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	-0,1	-1,6	9	1	-0,1	-4,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-1,5	-0,1	-4,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,9	1	-0,1	-1,5	1,7	1	-0,1	-4,1
			Rara											RaraCls	240,0	3,6	1	-0,4	-1,1	3,5	1	-0,2	-7,2
1	19	1733	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,4	-1,0	-0,2	-7,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	35	1	-0,4	-1,1	17	1	-0,2	-7,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,4	-1,0	-0,2	-7,0	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,2	1	-0,4	-1,0	3,3	1	-0,2	-7,0
			Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-1,1	2,9	1	-0,3	-5,1
1	19	1737	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,1	-0,2	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-1,1	14	1	-0,3	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	-0,2	-4,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-1,1	2,6	1	-0,2	-4,7
			Rara											RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	-1,0	1,7	1	-0,1	-4,5
1	19	1738	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	-0,1	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-1,0	8	1	-0,1	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	-0,1	-4,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-1,0	1,5	1	-0,1	-4,2

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20																							
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*mm)	(t)	(t*mm)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*mm)	(t)
1	20	1414	Freq	0,4	0,00	0	1	0,6	-9,3	2,1	15,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	33	1	0,7	-9,8	760	1	2,2	15,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,6	-9,1	2,0	14,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	6,4	1	0,6	-9,1	10,9	1	2,0	14,9
			Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,1	0,2	0,7	1	0,1	0,6
1	20	1514	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,2	0,1	0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,1	0,2	36	1	0,1	0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,2	0,1	0,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	0,2	0,6	1	0,1	0,6
			Rara											RaraCls	240,0	1,9	1	-0,1	-3,7	2,1	1	-0,1	-5,6
1	20	1515	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-3,4	-0,1	-5,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	-0,1	-3,7	11	1	-0,1	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-3,4	-0,1	-5,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,8	1	-0,1	-3,4	1,9	1	-0,1	-5,1
			Rara											RaraCls	240,0	1,8	1	-0,1	-4,8	1,0	2	-0,1	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-4,4	-0,1	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	-0,1	-4,8	4	2	-0,1	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-4,3	-0,1	-1,2	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,6	1	0,0	-4,3	0,9	1	-0,1	-1,2

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21																								
			FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*mm)	NX (t)	MfY (t*mm)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*mm)	N (t)	
1	21	54	Rara											RaraCls	240,0	6,1	1	0,5	-2,1	24,9	1	2,2	-15,9	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,4	-1,9	1,9	-14,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	68	1	0,5	-2,1	145	1	2,2	-15,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,4	-1,8	1,9	-14,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	5,3	1	0,4	-1,8	21,4	1	1,9	-14,1	
1	21	110	Rara											RaraCls	240,0	2,3	1	-0,2	0,2	5,9	1	-0,4	0,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	0,2	-0,4	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	58	1	-0,2	0,2	135	1	-0,4	0,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,2	-0,4	0,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,0	1	-0,2	0,2	5,1	1	-0,4	0,1	
1	21	112	Rara											RaraCls	240,0	2,6	1	-0,2	0,9	4,8	1	-0,4	1,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	0,9	-0,4	0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	107	1	-0,2	0,9	155	1	-0,4	1,0	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,8	-0,4	0,9	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,4	1	-0,2	0,8	4,3	1	-0,4	0,9	
1	21	341	Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-0,7	2,4	1	0,2	-3,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,2	-2,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,7	12	1	0,2	-3,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,2	-2,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-0,7	2,2	1	0,2	-2,8	
1	21	343	Rara											RaraCls	240,0	3,2	1	0,2	0,3	5,0	1	0,5	2,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,2	0,3	0,4	1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	83	1	0,2	0,3	218	1	0,5	2,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,3	0,4	1,8	0,000	0,000	PermCls	180,0	3,0	1	0,2	0,3	4,5	1	0,4	1,8	
1	21	1205	Rara											RaraCls	240,0	2,2	1	0,2	-1,4	5,7	1	-0,4	0,4	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,4	0,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	2	0,2	-1,3	143	1	-0,4	0,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,4	0,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	2,0	1	0,2	-1,2	4,9	1	-0,4	0,5	
1	21	1210	Rara											RaraCls	240,0	1,3	1	-0,1	-0,7	7,5	1	-0,7	-9,2	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	-0,6	-0,6	-8,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	-0,1	-0,7	35	1	-0,7	-9,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	-0,6	-0,6	-8,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,1	1	-0,1	-0,6	6,7	1	-0,6	-8,1	
1	21	1472	Rara											RaraCls	240,0	1,9	1	0,1	-0,6	1,8	1	-0,2	-2,6	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,5	-0,2	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	24	1	0,1	-0,6	9	1	-0,2	-2,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	-0,1	-2,3	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,8	1	0,1	-0,5	1,6	1	-0,1	-2,3	
1	21	1473	Rara											RaraCls	240,0	1,0	1	0,1	-1,2	2,3	1	-0,2	-2,0	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	-1,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,1	-1,2	10	1	-0,2	-2,0	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,2	-1,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,9	1	0,1	-1,1	2,1	1	-0,2	-1,7	
1	21	1474	Rara											RaraCls	240,0	0,9	1	0,0	-2,2	3,0	1	-0,2	-0,9	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-2,0	-0,2	-0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-2,2	36	1	-0,2	-0,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-2,0	-0,2	-0,7	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,8	1	0,0	-2,0	2,7	1	-0,2	-0,7	
1	21	1475	Rara											RaraCls	240,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,1	1	-0,1	-1,9	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	-1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,4	6	1	-0,1	-1,9	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	-1,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,4	1	0,0	-0,3	1,0	1	-0,1	-1,6	
1	21	1476	Rara											RaraCls	240,0	0,5	1	0,0	-0,5	2,0	1	-0,2	-2,4	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	-0,2	-2,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,5	9	1	-0,2	-2,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	-0,2	-2,1	0,000	0,000	PermCls	180,0	0,5	1	0,0	-0,4	1,8	1	-0,2	-2,1	
1	21	1477	Rara											RaraCls	240,0	1,8	1	-0,1	0,2	3,2	1	-0,3	-4,1	
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,2	-0,3	-3,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	49	1	-0,1	0,2	15	1	-0,3	-4,1	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,2	-0,3	-3,6	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,6	1	-0,1	0,2	2,9	1	-0,3	-3,6	
1	21	1478	Rara											RaraCls	240,0	1,7	1	0,1	-0,2	1,5	1	0,1	-1,8	
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,1	-0,2	0,1	-1,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	29	1	0,1	-0,2	7	1	0,1	-1,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	-0,2	0,1	-1,5	0,000	0,000	PermCls	180,0	1,5	1	0,1	-0,2	1,2	1	0,1	-1,5	

SOVRARESISTENZE PIASTRE

COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE SOLLECITAZIONI PER LE PIASTRE					
Quota N.ro	Perimetro N.ro	Sisma X Canale Valore		Sisma Y Canale Valore	
0	1	11	1,10	12	1,10
1	1	11	1,00	12	1,00
1	2	11	1,00	12	1,00
2	1	11	1,00	12	1,00
2	2	11	1,00	12	1,00
2	3	11	1,00	12	1,00
3	1	11	1,00	12	1,00
3	2	11	1,00	12	1,00
3	3	11	1,00	12	1,00

SOVRARESISTENZE SHELL

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SOVRARESISTENZE SHELL

COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE SOLLECITAZIONI PER GLI SHELL									
Gruppo	Quota	Generatr.		Sisma X		Sisma Y		Sisma Z	
N.ro	N.ro	N.ro		Canale Valore		Canale Valore		Canale Valore	
1	3	11	1,00	12	1,00				
1	4	11	1,00	12	1,00				
1	5	11	1,00	12	1,00				
1	6	11	1,00	12	1,00				
1	7	11	1,00	12	1,00				
1	8	11	1,00	12	1,00				
1	9	11	1,00	12	1,00				
1	10	11	1,00	12	1,00				
1	11	11	1,00	12	1,00				
1	12	11	1,00	12	1,00				
1	13	11	1,00	12	1,00				
1	14	11	1,00	12	1,00				
1	15	11	1,00	12	1,00				
1	16	11	1,00	12	1,00				
1	17	11	1,00	12	1,00				
1	18	11	1,00	12	1,00				
1	19	11	1,00	12	1,00				
1	20	11	1,00	12	1,00				
1	21	11	1,00	12	1,00				

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS

IDENTIFICATIVO				GEOM.PILASTR				MATERIALE		DIR.X loc.		DIR.Y loc.		DIREZ. X locale			DIREZ. Y locale			STATUS
Filo	Quota	Nodo	Pos.	In	Sez	Rot	H	fck	fy	Ly	AfX	Lx	AfY	Njbd	Vjbd	Vjbr	Njbd	Vjbd	Vjbr	
N.ro	(m)	3D	Pila	t.	Nro	Grd	cm	kg/cm ²	kg/cm ²	cm	cm ²	cm	cm ²	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
2	3,62	8	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	0,0	40	22,3	33268	15552	79689	28092	89669	107504	FESS.
3	3,62	10	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	0,0	40	22,4	26217	15278	83103	27643	89839	107785	FESS.
4	3,62	12	INF.	Y	3	0	50	320	4500	45	0,0	40	21,1	14639	9961	66317	15970	81380	114851	FESS.
5	3,62	14	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	0,0	40	18,8	25224	17461	83573	18748	73055	113210	FESS.
12	3,62	20	INF.	X	3	0	50	320	4500	45	8,0	40	0,0	38970	35312	57614	47736	40860	94391	FESS.
13	3,62	22	INF.	SI	3	0	50	320	4500	60	3,4	40	20,6	27582	30676	106311	23760	81860	141319	FESS.
18	3,62	28	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	0,0	40	14,1	0	17157	94722	0	55270	123867	FESS.
20	3,62	30	INF.	X	3	0	50	320	4500	60	5,7	0	0,0	0	22192	94722				FESS.
30	3,62	34	INF.	SI	3	0	50	320	4500	60	1,7	40	2,9	55120	36019	92678	62826	58131	115714	ELAST
31	3,62	36	INF.	SI	45	0	50	320	4500	55	0,0	50	12,9	49478	47118	171949	57110	58354	76345	FESS.
40	3,62	40	INF.	X	45	0	50	320	4500	55	0,0	50	0,0	83098	24998	88515	80303	24826	42847	ELAST
41	3,62	42	INF.	SI	45	0	50	320	4500	55	0,0	50	3,3	62458	32581	159475	62374	36316	73949	ELAST
42	3,62	43	INF.	SI	29	0	33	320	4500	95	8,7	40	0,0	24691	48821	177014	23490	9532	254446	ELAST
1	7,82	135	INF.	SP	3	0	33	320	4500	60	13,0	40	16,9	6350	49044	92042	8053	62529	119406	FESS.
3	7,82	137	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	9,5	40	30,6	14574	38772	88452	5172	111909	121020	FESS.
4	7,82	138	INF.	Y	3	0	33	320	4500	60	6,7	40	27,0	9904	29714	90508	7678	98772	119617	FESS.
5	7,82	139	INF.	Y	3	0	33	320	4500	65	3,6	40	29,0	12184	28989	96969	9694	106906	118476	FESS.
6	7,82	140	INF.	SP	29	0	33	320	4500	55	0,0	40	3,2	6829	13677	85185	11570	59709	208008	ELAST
7	7,82	141	INF.	X	45	0	33	320	4500	55	29,6	0	0,0	14536	114959	159073				FESS.
12	7,82	142	INF.	X	3	0	33	320	4500	60	13,1	40	16,6	18789	54227	86553	13019	62434	116569	FESS.
13	7,82	143	INF.	Y	3	0	33	320	4500	65	8,7	40	26,8	12242	35194	96941	10597	98627	117962	FESS.
16	7,82	144	INF.	X	45	0	33	320	4500	55	24,6	0	0,0	16021	100999	157880				FESS.
17	7,82	145	INF.	X	45	0	33	320	4500	55	5,9	0	0,0	15431	57399	158354				ELAST
30	7,82	147	INF.	SI	3	0	50	320	4500	60	17,1	40	6,0	26315	72625	106896	32324	55116	136119	FESS.
31	7,82	148	INF.	SI	45	0	50	320	4500	55	24,4	50	14,2	25114	102921	193200	28602	57177	88198	FESS.
40	7,82	150	INF.	X	45	0	50	320	4500	55	13,4	50	0,0	43353	84715	134022	39647	24458	63725	ELAST
41	7,82	151	INF.	SI	45	0	50	320	4500	55	10,0	50	10,1	31918	71012	187508	30849	38951	87322	FESS.
42	7,82	152	INF.	SI	29	0	33	320	4500	95	15,7	40	3,2	23144	63571	177688	2834	53885	267005	FESS.
47	7,82	153	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	7,9	55	15,8	14841	32234	88333	9413	62070	163124	FESS.
48	7,82	154	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	4,8	55	19,2	9069	25287	90871	9893	76032	162749	ELAST
1	12,02	203	INF.	SP	3	0	33	320	4500	60	8,8	40	17,3	0	34618	94722	0	67613	123867	FESS.
2	12,02	204	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	10,3	40	26,4	0	40299	94722	0	103305	123867	FESS.
3	12,02	205	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	8,0	40	27,6	0	31328	94722	0	108180	123867	FESS.
4	12,02	206	INF.	Y	3	0	33	320	4500	60	6,2	40	25,2	0	24280	94722	0	98430	123867	FESS.
5	12,02	207	INF.	Y	3	0	33	320	4500	65	5,6	40	24,2	0	25010	102615	0	94658	123867	FESS.
6	12,02	208	INF.	SP	29	0	33	320	4500	55	0,1	40	8,9	0	16206	86828	0	67613	214946	ELAST
7	12,02	209	INF.	X	45	0	33	320	4500	55	23,7	0	0,0	0	92676	170317				FESS.
12	12,02	210	INF.	X	3	0	33	320	4500	60	10,5	40	14,8	0	41019	94722	0	57869	123867	FESS.
13	12,02	211	INF.	Y	3	0	33	320	4500	65	7,4	40	27,6	0	28848	102615	0	108180	123867	FESS.
16	12,02	212	INF.	X	45	0	33	320	4500	55	20,5	0	0,0	0	80173	170317				FESS.
17	12,02	213	INF.	X	45	0	33	320	4500	55	10,9	0	0,0	0	51660	170317				ELAST
29	12,78	214	INF.	Y	45	0	109	320	4500	55	1,3	50	7,2	0	34618	170317	0	28201	78935	FESS.
30	12,78	215	INF.	SI	3	0	126	320	4500	60	14,9	40	16,2	0	58438	118402	0	63408	154834	FESS.
31	12,02	216	INF.	SI	45	0	50	320	4500	55	22,6	50	13,3	0	88458	212896	0	51926	98669	FESS.
32	12,02	217	INF.	SI	29	0	80	320	4500	95	13,4	40	6,2	0	52426	187470	0	60581	268682	FESS.
40	12,78	218	INF.	X	45	0	109	320	4500	30	9,3	50	5,8	0	36370	92900	0	22662	78935	FESS.
41	12,02	219	INF.	SI	45	0	50	320	4500	55	16,0	50	7,9	0	62717	212896	0	30900	98669	FESS.

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS																				
IDENTIFICATIVO					GEOM.PILASTR			MATERIALE		DIR.X loc.		DIR.Y loc.		DIREZ. X locale			DIREZ. Y locale			STATUS
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo 3D	Pos. Pila	In t.	Sez Nro	Rot Grd	HNod cm	fck kg/cmq	fy kg/cmq	LyUt cm	AfX cmq	LxUt cm	AfY cmq	Njbd kg	Vjbd kg	VjbR kg	Njbd kg	Vjbd kg	VjbR kg	
42	12,02	220	INF.	SI	29	0	33	320	4500	95	12,5	40	6,2	0	48919	187470	0	60581	268682	FESS.
46	12,78	221	INF.	SP	54	-10	50	320	4500	80	29,1	70	8,1	0	113820	308453	0	51653	216767	FESS.
47	12,78	222	INF.	Y	3	0	109	320	4500	45	0,0	55	12,1	0	11857	71041	0	47485	170317	FESS.
48	12,02	223	INF.	Y	3	0	50	320	4500	60	0,2	55	16,1	0	17788	94722	0	62958	170317	FESS.

□ **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei muri a taglio c.a..

Sez.n.ro	: Sezione di verifica
Quota	: Quota della sezione
Asc. Iniz	: Ascissa iniziale della sezione
Asc. Fin	: Ascissa finale della sezione
Cmb. nro	: Combinazione di carico più gravosa per la verifica
M Ed	: Momento flettente sollecitante di calcolo determinato come previsto dalle NTC (2008/2018) al punto 7.4.4.5.1
N Ed	: Sforzo Normale sollecitante di calcolo determinato come previsto dalle NTC (2008/2018) al punto 7.4.4.5.1
epsf%	: Deformazione presente nell'armatura
epsc%	: Deformazione presente nel cls
Area	: Area di armatura da disporre nella sezione del setto
V Ed	: Taglio sollecitante di calcolo
VRcd	: Taglio resistente dell'anima compressa (N.T.C.2008 7.4.4.5.2.2-N.T.C.2018 7.4.4.5.1)
VRsd	: Taglio resistente del meccanismo a trazione (N.T.C.2008 7.4.4.5.2.2-N.T.C.2018 7.4.4.5.1)
Vrd,s	: Taglio resistente per scorrimento lungo piani orizzontali (N.T.C.2008 7.4.4.5.2.2-N.T.C.2018 7.4.4.5.1)
ArmOr	: Area di armatura orizzontale
ArmVe	: Area di armatura verticale
Arm.P	: Area di armatura diagonale

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei telai in muratura con il calcolo con il metodo di analisi per resistenze.

Sez.n.ro	: Sezione di verifica
Quota	: Quota della sezione
Asc. Iniz	: Ascissa iniziale della sezione
Asc. Fin	: Ascissa finale della sezione
Cmb. nro	: Combinazione di carico più gravosa per la verifica
Coeff. sicur.	: Coefficiente di sicurezza
Modo di collasso	: Modo di collasso dell'asta in muratura
Nru	: Sforzo normale resistente ultimo
Vru	: Taglio resistente ultimo
Mru	: Momento flettente resistente ultimo
Nd	: Sforzo normale di calcolo
Vd	: Taglio di calcolo
Md	: Momento flettente di calcolo

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei telai in muratura con il metodo di analisi per P.G.A.

Sez.n.ro	: Numero sezione del setto in c.a.
Quota	: Quota della sezione
Asc. Iniz	: Ascissa iniziale della sezione
Asc. Fin	: Ascissa finale della sezione
Cmb. nro	: Combinazione di carico più gravosa per la verifica
Coeff. sicur.	: Coefficiente di sicurezza sismico pari al rapporto del caratteristica resistente (quella che genera la crisi) su quella sollecitante
Modo di collasso	: Modo di collasso dell'asta in muratura
Nru	: Sforzo normale resistente ultimo
Vru	: Taglio resistente ultimo

C.D.S.
CORPO B II FASE

Mru : *Momento flettente resistente ultimo*
Pga DANNO SEVERO - : *Valore di PGA limite della struttura che corrisponde al minimo valore di Pga di tutti i*
Sisma : *telai*
PGA-Sis1 : *Valore di accelerazione suolo limite nella direzione del primo sisma*
Def.Sism1 : *Valore della deriva di piano, pari al rapporto dello spostamento orizzontale sull'altezza di*
interpiano dovuto al sisma 1
PGA-Sis2 : *Valore di accelerazione suolo limite nella direzione del secondo sisma*
Def.Sism2 : *Valore della deriva di piano, pari al rapporto dello spostamento orizzontale sull'altezza di*
interpiano dovuto al sisma 2

C.D.S.
CORPO B II FASE

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,40	4,06	23,60	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	2
									2	1,20	2,40	0,30	1	1057
2	1,16	0,00	2,40	4,06	23,60	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	2
									2	1,20	2,40	0,30	1	1057
3	1,26	0,00	2,40	4,06	23,60	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1058
									2	1,20	2,40	0,30	1	1059
4	2,36	0,00	2,40	4,06	23,60	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1058
									2	1,20	2,40	0,30	1	1059
5	2,46	0,00	2,40	4,06	23,60	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1060
									2	1,20	2,40	0,30	1	1061
6	3,57	0,00	2,40	4,06	23,60	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1060
									2	1,20	2,40	0,30	1	1061
7	3,67	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	55
									2	1,20	2,40	0,30	1	1398
8	4,62	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	55
									2	1,20	2,40	0,30	1	1398
9	4,72	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1399
									2	1,20	2,40	0,30	1	1400
10	5,67	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1399
									2	1,20	2,40	0,30	1	1400
11	5,77	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1401
									2	1,20	2,40	0,30	1	1402
12	6,72	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1401
									2	1,20	2,40	0,30	1	1402
13	6,82	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1403
									2	1,20	2,40	0,30	1	1404
14	7,77	0,00	2,40	4,06	23,60	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1403
									2	1,20	2,40	0,30	1	1404
15	7,87	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	90
									2	1,20	2,40	0,30	1	1572
16	8,82	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	90
									2	1,20	2,40	0,30	1	1572
17	8,92	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1573
									2	1,20	2,40	0,30	1	1574
18	9,87	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1573
									2	1,20	2,40	0,30	1	1574
19	9,97	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1575
									2	1,20	2,40	0,30	1	1576
20	10,92	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1575
									2	1,20	2,40	0,30	1	1576
21	11,02	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1577
									2	1,20	2,40	0,30	1	1578
22	11,97	0,00	2,40	4,06	23,60	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1577
									2	1,20	2,40	0,30	1	1578

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	3,77	21,94	-3,07	1	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	4
									2	0,94	1,88	0,30	1	1073
									3	1,88	2,82	0,30	1	1074
									4	2,82	3,77	0,30	1	1075
2	1,16	0,00	3,77	21,94	-3,07	1	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	4
									2	0,94	1,88	0,30	1	1073
									3	1,88	2,82	0,30	1	1074
									4	2,82	3,77	0,30	1	1075
3	1,26	0,00	3,77	21,94	-3,07	1	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1076
									2	0,94	1,88	0,30	1	1077
									3	1,88	2,82	0,30	1	1078
									4	2,82	3,77	0,30	1	1079
4	2,36	0,00	3,77	21,94	-3,07	1	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1076
									2	0,94	1,88	0,30	1	1077
									3	1,88	2,82	0,30	1	1078
									4	2,82	3,77	0,30	1	1079
5	2,46	0,00	3,77	21,94	-3,07	1	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1080
									2	0,94	1,88	0,30	1	1081
									3	1,88	2,82	0,30	1	1082
									4	2,82	3,77	0,30	1	1083

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GRUPPO QUOTE: 1															
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO						
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro	
6	3,57	0,00	3,77	21,94	-3,07	1	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1080	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1081	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1082	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1083	
7	3,67	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	56	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1405	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1406	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1407	
8	4,62	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	56	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1405	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1406	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1407	
9	4,72	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1408	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1409	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1410	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1411	
10	5,67	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1408	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1409	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1410	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1411	
11	5,77	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1412	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1413	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1414	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1415	
12	6,72	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1412	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1413	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1414	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1415	
13	6,82	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1416	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1417	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1418	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1419	
14	7,77	0,00	3,77	21,94	-3,07	2	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1416	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1417	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1418	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1419	
15	7,87	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	91	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1579	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1580	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1581	
16	9,01	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	91	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1579	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1580	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1581	
17	9,11	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1582	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1583	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1584	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1585	
18	10,25	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1582	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1583	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1584	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1585	
19	10,35	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1586	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1587	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1588	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1589	
20	11,49	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1586	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1587	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1588	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1589	
21	11,59	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1590	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1591	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1592	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1593	
22	12,73	0,00	3,77	21,94	-3,07	0	1,00	1,00	1	0,00	0,94	0,30	1	1590	
									2	0,94	1,88	0,30	1	1591	
									3	1,88	2,82	0,30	1	1592	
									4	2,82	3,77	0,30	1	1593	

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 4 - GRUPPO QUOTE: 1															
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO						

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,40	15,30	1,42	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	5
									2	1,20	2,40	0,30	1	1084
2	1,16	0,00	2,40	15,30	1,42	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	5
									2	1,20	2,40	0,30	1	1084
3	1,26	0,00	2,40	15,30	1,42	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1085
									2	1,20	2,40	0,30	1	1086
4	2,36	0,00	2,40	15,30	1,42	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1085
									2	1,20	2,40	0,30	1	1086
5	2,46	0,00	2,40	15,30	1,42	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1087
									2	1,20	2,40	0,30	1	1088
6	3,57	0,00	2,40	15,30	1,42	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1087
									2	1,20	2,40	0,30	1	1088
7	3,67	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	57
									2	1,20	2,40	0,30	1	1420
8	4,62	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	57
									2	1,20	2,40	0,30	1	1420
9	4,72	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1421
									2	1,20	2,40	0,30	1	1422
10	5,67	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1421
									2	1,20	2,40	0,30	1	1422
11	5,77	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1423
									2	1,20	2,40	0,30	1	1424
12	6,72	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1423
									2	1,20	2,40	0,30	1	1424
13	6,82	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1425
									2	1,20	2,40	0,30	1	1426
14	7,77	0,00	2,40	15,30	1,42	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1425
									2	1,20	2,40	0,30	1	1426
15	7,87	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	92
									2	1,20	2,40	0,30	1	1594
16	8,82	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	92
									2	1,20	2,40	0,30	1	1594
17	8,92	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1595
									2	1,20	2,40	0,30	1	1596
18	9,87	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1595
									2	1,20	2,40	0,30	1	1596
19	9,97	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1597
									2	1,20	2,40	0,30	1	1598
20	10,92	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1597
									2	1,20	2,40	0,30	1	1598
21	11,02	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1599
									2	1,20	2,40	0,30	1	1600
22	11,97	0,00	2,40	15,30	1,42	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,30	1	1599
									2	1,20	2,40	0,30	1	1600

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 5 - GRUPPO QUOTE: 1

IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,31	14,30	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	6
									2	1,15	2,31	0,30	1	1089
2	1,16	0,00	2,31	14,30	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	6
									2	1,15	2,31	0,30	1	1089
3	1,26	0,00	2,31	14,30	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1090
									2	1,15	2,31	0,30	1	1091
4	2,36	0,00	2,31	14,30	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1090
									2	1,15	2,31	0,30	1	1091
5	2,46	0,00	2,31	14,30	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1092
									2	1,15	2,31	0,30	1	1093
6	3,57	0,00	2,31	14,30	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1092
									2	1,15	2,31	0,30	1	1093
7	3,67	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	58
									2	1,15	2,31	0,30	1	1427
8	4,62	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	58
									2	1,15	2,31	0,30	1	1427
9	4,72	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1428
									2	1,15	2,31	0,30	1	1429
10	5,67	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1428
									2	1,15	2,31	0,30	1	1429
11	5,77	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1430
									2	1,15	2,31	0,30	1	1431
12	6,72	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1430
									2	1,15	2,31	0,30	1	1431

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 5 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
13	6,82	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1432
									2	1,15	2,31	0,30	1	1433
14	7,77	0,00	2,31	14,30	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1432
									2	1,15	2,31	0,30	1	1433
15	7,87	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	93
									2	1,15	2,31	0,30	1	1601
16	8,82	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	93
									2	1,15	2,31	0,30	1	1601
17	8,92	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1602
									2	1,15	2,31	0,30	1	1603
18	9,87	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1602
									2	1,15	2,31	0,30	1	1603
19	9,97	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1604
									2	1,15	2,31	0,30	1	1605
20	10,92	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1604
									2	1,15	2,31	0,30	1	1605
21	11,02	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1606
									2	1,15	2,31	0,30	1	1607
22	11,97	0,00	2,31	14,30	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1606
									2	1,15	2,31	0,30	1	1607

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 6 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,31	14,30	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	7
									2	1,15	2,31	0,30	1	1094
2	1,16	0,00	2,31	14,30	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	7
									2	1,15	2,31	0,30	1	1094
3	1,26	0,00	2,31	14,30	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1095
									2	1,15	2,31	0,30	1	1096
4	2,36	0,00	2,31	14,30	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1095
									2	1,15	2,31	0,30	1	1096
5	2,46	0,00	2,31	14,30	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1097
									2	1,15	2,31	0,30	1	1098
6	3,57	0,00	2,31	14,30	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1097
									2	1,15	2,31	0,30	1	1098
7	3,67	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	59
									2	1,15	2,31	0,30	1	1434
8	4,62	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	59
									2	1,15	2,31	0,30	1	1434
9	4,72	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1435
									2	1,15	2,31	0,30	1	1436
10	5,67	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1435
									2	1,15	2,31	0,30	1	1436
11	5,77	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1437
									2	1,15	2,31	0,30	1	1438
12	6,72	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1437
									2	1,15	2,31	0,30	1	1438
13	6,82	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1439
									2	1,15	2,31	0,30	1	1440
14	7,77	0,00	2,31	14,30	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1439
									2	1,15	2,31	0,30	1	1440
15	7,87	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	94
									2	1,15	2,31	0,30	1	1608
16	8,82	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	94
									2	1,15	2,31	0,30	1	1608
17	8,92	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1609
									2	1,15	2,31	0,30	1	1610
18	9,87	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1609
									2	1,15	2,31	0,30	1	1610
19	9,97	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1611
									2	1,15	2,31	0,30	1	1612
20	10,92	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1611
									2	1,15	2,31	0,30	1	1612
21	11,02	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1613
									2	1,15	2,31	0,30	1	1614
22	11,97	0,00	2,31	14,30	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1613
									2	1,15	2,31	0,30	1	1614

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 7 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,30	4,97	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	8
									2	1,15	2,30	0,30	1	1099
2	1,16	0,00	2,30	4,97	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	8
									2	1,15	2,30	0,30	1	1099
3	1,26	0,00	2,30	4,97	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1100
									2	1,15	2,30	0,30	1	1101
4	2,36	0,00	2,30	4,97	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1100
									2	1,15	2,30	0,30	1	1101
5	2,46	0,00	2,30	4,97	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1102
									2	1,15	2,30	0,30	1	1103
6	3,57	0,00	2,30	4,97	9,53	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1102
									2	1,15	2,30	0,30	1	1103
7	3,67	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	60
									2	1,15	2,30	0,30	1	1441
8	4,62	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	60
									2	1,15	2,30	0,30	1	1441
9	4,72	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1442
									2	1,15	2,30	0,30	1	1443
10	5,67	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1442
									2	1,15	2,30	0,30	1	1443
11	5,77	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1444
									2	1,15	2,30	0,30	1	1445
12	6,72	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1444
									2	1,15	2,30	0,30	1	1445
13	6,82	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1446
									2	1,15	2,30	0,30	1	1447
14	7,77	0,00	2,30	4,97	9,53	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1446
									2	1,15	2,30	0,30	1	1447
15	7,87	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	95
									2	1,15	2,30	0,30	1	1615
16	8,82	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	95
									2	1,15	2,30	0,30	1	1615
17	8,92	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1616
									2	1,15	2,30	0,30	1	1617
18	9,87	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1616
									2	1,15	2,30	0,30	1	1617
19	9,97	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1618
									2	1,15	2,30	0,30	1	1619
20	10,92	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1618
									2	1,15	2,30	0,30	1	1619
21	11,02	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1620
									2	1,15	2,30	0,30	1	1621
22	11,97	0,00	2,30	4,97	9,53	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1620
									2	1,15	2,30	0,30	1	1621

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 8 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,30	4,97	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	9
									2	1,15	2,30	0,30	1	1104
2	1,16	0,00	2,30	4,97	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	9
									2	1,15	2,30	0,30	1	1104
3	1,26	0,00	2,30	4,97	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1105
									2	1,15	2,30	0,30	1	1106
4	2,36	0,00	2,30	4,97	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1105
									2	1,15	2,30	0,30	1	1106
5	2,46	0,00	2,30	4,97	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1107
									2	1,15	2,30	0,30	1	1108
6	3,57	0,00	2,30	4,97	5,52	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1107
									2	1,15	2,30	0,30	1	1108
7	3,67	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	61
									2	1,15	2,30	0,30	1	1448
8	4,62	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	61
									2	1,15	2,30	0,30	1	1448
9	4,72	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1449
									2	1,15	2,30	0,30	1	1450
10	5,67	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1449
									2	1,15	2,30	0,30	1	1450
11	5,77	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1451
									2	1,15	2,30	0,30	1	1452

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 8 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin. (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
12	6,72	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1451
									2	1,15	2,30	0,30	1	1452
13	6,82	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1453
									2	1,15	2,30	0,30	1	1454
14	7,77	0,00	2,30	4,97	5,52	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1453
									2	1,15	2,30	0,30	1	1454
15	7,87	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	96
									2	1,15	2,30	0,30	1	1622
16	8,82	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	96
									2	1,15	2,30	0,30	1	1622
17	8,92	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1623
									2	1,15	2,30	0,30	1	1624
18	9,87	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1623
									2	1,15	2,30	0,30	1	1624
19	9,97	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1625
									2	1,15	2,30	0,30	1	1626
20	10,92	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1625
									2	1,15	2,30	0,30	1	1626
21	11,02	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1627
									2	1,15	2,30	0,30	1	1628
22	11,97	0,00	2,30	4,97	5,52	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,30	1	1627
									2	1,15	2,30	0,30	1	1628

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin. (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,46	15,30	13,07	1	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	10
									2	1,23	2,46	0,30	1	1109
2	1,16	0,00	2,46	15,30	13,07	1	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	10
									2	1,23	2,46	0,30	1	1109
3	1,26	0,00	2,46	15,30	13,07	1	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1110
									2	1,23	2,46	0,30	1	1111
4	2,36	0,00	2,46	15,30	13,07	1	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1110
									2	1,23	2,46	0,30	1	1111
5	2,46	0,00	2,46	15,30	13,07	1	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1112
									2	1,23	2,46	0,30	1	1113
6	3,57	0,00	2,46	15,30	13,07	1	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1112
									2	1,23	2,46	0,30	1	1113
7	3,67	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	62
									2	1,23	2,46	0,30	1	1455
8	4,62	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	62
									2	1,23	2,46	0,30	1	1455
9	4,72	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1456
									2	1,23	2,46	0,30	1	1457
10	5,67	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1456
									2	1,23	2,46	0,30	1	1457
11	5,77	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1458
									2	1,23	2,46	0,30	1	1459
12	6,72	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1458
									2	1,23	2,46	0,30	1	1459
13	6,82	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1460
									2	1,23	2,46	0,30	1	1461
14	7,77	0,00	2,46	15,30	13,07	2	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1460
									2	1,23	2,46	0,30	1	1461
15	7,87	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	97
									2	1,23	2,46	0,30	1	1629
16	8,82	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	97
									2	1,23	2,46	0,30	1	1629
17	8,92	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1630
									2	1,23	2,46	0,30	1	1631
18	9,87	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1630
									2	1,23	2,46	0,30	1	1631
19	9,97	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1632
									2	1,23	2,46	0,30	1	1633
20	10,92	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1632
									2	1,23	2,46	0,30	1	1633
21	11,02	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1634
									2	1,23	2,46	0,30	1	1635
22	11,97	0,00	2,46	15,30	13,07	3	1,00	1,00	1	0,00	1,23	0,30	1	1634

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GRUPPO QUOTE: 1

IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
									2	1,23	2,46	0,30	1	1635

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GRUPPO QUOTE: 1

IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	24,11	30,95	7,09	1	1,00	1,00	1	0,00	0,77	0,30	1	27
									2	0,77	1,55	0,30	1	1257
									3	1,55	2,32	0,30	1	1258
									4	2,32	3,09	0,30	1	1259
									5	3,09	4,32	0,30	1	29
									6	4,32	5,55	0,30	1	1279
									7	5,55	6,79	0,30	1	1280
									8	6,79	8,02	0,30	1	1281
									9	8,02	9,25	0,30	1	1282
									10	9,25	10,48	0,30	1	1283
									11	10,48	11,48	0,30	1	30
									12	11,48	12,48	0,30	1	1296
									13	12,48	13,49	0,30	1	1297
									14	13,49	14,49	0,30	1	1298
									15	14,49	15,50	0,30	1	31
									16	15,50	16,51	0,30	1	1307
									17	16,51	17,53	0,30	1	1308
									18	17,53	18,54	0,30	1	1309
									19	18,54	19,29	0,30	1	11
									20	19,29	20,04	0,30	1	1114
									21	20,04	20,79	0,30	1	1115
									22	20,79	21,54	0,30	1	1116
									23	21,54	22,18	0,30	1	28
									24	22,18	22,83	0,30	1	1268
									25	22,83	23,47	0,30	1	1269
									26	23,47	24,11	0,30	1	1270
2	1,16	0,00	24,11	30,95	7,09	1	1,00	1,00	1	0,00	0,77	0,30	1	27
									2	0,77	1,55	0,30	1	1257
									3	1,55	2,32	0,30	1	1258
									4	2,32	3,09	0,30	1	1259
									5	3,09	4,32	0,30	1	29
									6	4,32	5,55	0,30	1	1279
									7	5,55	6,79	0,30	1	1280
									8	6,79	8,02	0,30	1	1281
									9	8,02	9,25	0,30	1	1282
									10	9,25	10,48	0,30	1	1283
									11	10,48	11,48	0,30	1	30
									12	11,48	12,48	0,30	1	1296
									13	12,48	13,49	0,30	1	1297
									14	13,49	14,49	0,30	1	1298
									15	14,49	15,50	0,30	1	31
									16	15,50	16,51	0,30	1	1307
									17	16,51	17,53	0,30	1	1308
									18	17,53	18,54	0,30	1	1309
									19	18,54	19,29	0,30	1	11
									20	19,29	20,04	0,30	1	1114
									21	20,04	20,79	0,30	1	1115
									22	20,79	21,54	0,30	1	1116
									23	21,54	22,18	0,30	1	28
									24	22,18	22,83	0,30	1	1268
									25	22,83	23,47	0,30	1	1269
									26	23,47	24,11	0,30	1	1270
3	1,26	0,00	24,11	30,95	7,09	1	1,00	1,00	1	0,00	0,77	0,30	1	1260
									2	0,77	1,55	0,30	1	1261
									3	1,55	2,32	0,30	1	1262
									4	2,32	3,09	0,30	1	1263
									5	3,09	4,32	0,30	1	1284
									6	4,32	5,55	0,30	1	1285
									7	5,55	6,79	0,30	1	1286
									8	6,79	8,02	0,30	1	1287
									9	8,02	9,25	0,30	1	1288
									10	9,25	10,48	0,30	1	1289
									11	10,48	11,48	0,30	1	1299
									12	11,48	12,48	0,30	1	1300
									13	12,48	13,49	0,30	1	1301

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
4	2,36	0,00	24,11	30,95	7,09	1	1,00	1,00	14	13,49	14,49	0,30	1	1302
									15	14,49	15,50	0,30	1	1310
									16	15,50	16,51	0,30	1	1311
									17	16,51	17,53	0,30	1	1312
									18	17,53	18,54	0,30	1	1313
									19	18,54	19,29	0,30	1	1117
									20	19,29	20,04	0,30	1	1118
									21	20,04	20,79	0,30	1	1119
									22	20,79	21,54	0,30	1	1120
									23	21,54	22,18	0,30	1	1271
									24	22,18	22,83	0,30	1	1272
									25	22,83	23,47	0,30	1	1273
									26	23,47	24,11	0,30	1	1274
									1	0,00	0,77	0,30	1	1260
									2	0,77	1,55	0,30	1	1261
									3	1,55	2,32	0,30	1	1262
									4	2,32	3,09	0,30	1	1263
									5	3,09	4,32	0,30	1	1284
									6	4,32	5,55	0,30	1	1285
									7	5,55	6,79	0,30	1	1286
									8	6,79	8,02	0,30	1	1287
									9	8,02	9,25	0,30	1	1288
									10	9,25	10,48	0,30	1	1289
									11	10,48	11,48	0,30	1	1299
									12	11,48	12,48	0,30	1	1300
									13	12,48	13,49	0,30	1	1301
									14	13,49	14,49	0,30	1	1302
									15	14,49	15,50	0,30	1	1310
									16	15,50	16,51	0,30	1	1311
									17	16,51	17,53	0,30	1	1312
									18	17,53	18,54	0,30	1	1313
									19	18,54	19,29	0,30	1	1117
									20	19,29	20,04	0,30	1	1118
									21	20,04	20,79	0,30	1	1119
									22	20,79	21,54	0,30	1	1120
									23	21,54	22,18	0,30	1	1271
									24	22,18	22,83	0,30	1	1272
									25	22,83	23,47	0,30	1	1273
									26	23,47	24,11	0,30	1	1274
5	2,46	0,00	24,11	30,95	7,09	1	1,00	1,00	1	0,00	0,77	0,30	1	1264
									2	0,77	1,55	0,30	1	1265
									3	1,55	2,32	0,30	1	1266
									4	2,32	3,09	0,30	1	1267
									5	3,09	4,32	0,30	1	1290
									6	4,32	5,55	0,30	1	1291
									7	5,55	6,79	0,30	1	1292
									8	6,79	8,02	0,30	1	1293
									9	8,02	9,25	0,30	1	1294
									10	9,25	10,48	0,30	1	1295
									11	10,48	11,48	0,30	1	1303
									12	11,48	12,48	0,30	1	1304
									13	12,48	13,49	0,30	1	1305
									14	13,49	14,49	0,30	1	1306
									15	14,49	15,50	0,30	1	1314
									16	15,50	16,51	0,30	1	1315
									17	16,51	17,53	0,30	1	1316
									18	17,53	18,54	0,30	1	1317
									19	18,54	19,29	0,30	1	1121
									20	19,29	20,04	0,30	1	1122
									21	20,04	20,79	0,30	1	1123
									22	20,79	21,54	0,30	1	1124
									23	21,54	22,18	0,30	1	1275
									24	22,18	22,83	0,30	1	1276
									25	22,83	23,47	0,30	1	1277
									26	23,47	24,11	0,30	1	1278
6	3,57	0,00	24,11	30,95	7,09	1	1,00	1,00	1	0,00	0,77	0,30	1	1264
									2	0,77	1,55	0,30	1	1265
									3	1,55	2,32	0,30	1	1266
									4	2,32	3,09	0,30	1	1267
									5	3,09	4,32	0,30	1	1290
									6	4,32	5,55	0,30	1	1291

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
7	3,67	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	7	5,55	6,79	0,30	1	1292
									8	6,79	8,02	0,30	1	1293
									9	8,02	9,25	0,30	1	1294
									10	9,25	10,48	0,30	1	1295
									11	10,48	11,48	0,30	1	1303
									12	11,48	12,48	0,30	1	1304
									13	12,48	13,49	0,30	1	1305
									14	13,49	14,49	0,30	1	1306
									15	14,49	15,50	0,30	1	1314
									16	15,50	16,51	0,30	1	1315
									17	16,51	17,53	0,30	1	1316
									18	17,53	18,54	0,30	1	1317
									19	18,54	19,29	0,30	1	1121
									20	19,29	20,04	0,30	1	1122
									21	20,04	20,79	0,30	1	1123
									22	20,79	21,54	0,30	1	1124
									23	21,54	22,18	0,30	1	1275
									24	22,18	22,83	0,30	1	1276
									25	22,83	23,47	0,30	1	1277
									26	23,47	24,11	0,30	1	1278
									1	18,54	19,29	0,30	1	63
									2	19,29	20,04	0,30	1	1462
									3	20,04	20,79	0,30	1	1463
									4	20,79	21,54	0,30	1	1464
8	4,62	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	63
									2	19,29	20,04	0,30	1	1462
									3	20,04	20,79	0,30	1	1463
									4	20,79	21,54	0,30	1	1464
9	4,72	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1465
									2	19,29	20,04	0,30	1	1466
									3	20,04	20,79	0,30	1	1467
									4	20,79	21,54	0,30	1	1468
10	5,67	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1465
									2	19,29	20,04	0,30	1	1466
									3	20,04	20,79	0,30	1	1467
									4	20,79	21,54	0,30	1	1468
11	5,77	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1469
									2	19,29	20,04	0,30	1	1470
									3	20,04	20,79	0,30	1	1471
									4	20,79	21,54	0,30	1	1472
12	6,72	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1469
									2	19,29	20,04	0,30	1	1470
									3	20,04	20,79	0,30	1	1471
									4	20,79	21,54	0,30	1	1472
13	6,82	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1473
									2	19,29	20,04	0,30	1	1474
									3	20,04	20,79	0,30	1	1475
									4	20,79	21,54	0,30	1	1476
14	7,77	18,54	21,54	30,95	15,08	2	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1473
									2	19,29	20,04	0,30	1	1474
									3	20,04	20,79	0,30	1	1475
									4	20,79	21,54	0,30	1	1476
15	7,87	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	98
									2	19,29	20,04	0,30	1	1636
									3	20,04	20,79	0,30	1	1637
									4	20,79	21,54	0,30	1	1638
16	8,82	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	98
									2	19,29	20,04	0,30	1	1636
									3	20,04	20,79	0,30	1	1637
									4	20,79	21,54	0,30	1	1638
17	8,92	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1639
									2	19,29	20,04	0,30	1	1640
									3	20,04	20,79	0,30	1	1641
									4	20,79	21,54	0,30	1	1642
18	9,87	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1639
									2	19,29	20,04	0,30	1	1640
									3	20,04	20,79	0,30	1	1641
									4	20,79	21,54	0,30	1	1642
19	9,97	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	1	18,54	19,29	0,30	1	1643
									2	19,29	20,04	0,30	1	1644
									3	20,04	20,79	0,30	1	1645

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
20	10,92	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	4	20,79	21,54	0,30	1	1646
									1	18,54	19,29	0,30	1	1643
									2	19,29	20,04	0,30	1	1644
									3	20,04	20,79	0,30	1	1645
21	11,02	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	4	20,79	21,54	0,30	1	1646
									1	18,54	19,29	0,30	1	1647
									2	19,29	20,04	0,30	1	1648
									3	20,04	20,79	0,30	1	1649
22	11,97	18,54	21,54	30,95	15,08	3	1,00	1,00	4	20,79	21,54	0,30	1	1650
									1	18,54	19,29	0,30	1	1647
									2	19,29	20,04	0,30	1	1648
									3	20,04	20,79	0,30	1	1649
									4	20,79	21,54	0,30	1	1650

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 11 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,13	30,05	-1,70	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	12
									2	1,07	2,13	0,50	1	1125
2	1,16	0,00	2,13	30,05	-1,70	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	12
									2	1,07	2,13	0,50	1	1125
3	1,26	0,00	2,13	30,05	-1,70	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1126
									2	1,07	2,13	0,50	1	1127
4	2,36	0,00	2,13	30,05	-1,70	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1126
									2	1,07	2,13	0,50	1	1127
5	2,46	0,00	2,13	30,05	-1,70	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1128
									2	1,07	2,13	0,50	1	1129
6	3,57	0,00	2,13	30,05	-1,70	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1128
									2	1,07	2,13	0,50	1	1129
7	3,67	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	64
									2	1,07	2,13	0,50	1	1477
8	4,62	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	64
									2	1,07	2,13	0,50	1	1477
9	4,72	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1478
									2	1,07	2,13	0,50	1	1479
10	5,67	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1478
									2	1,07	2,13	0,50	1	1479
11	5,77	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1480
									2	1,07	2,13	0,50	1	1481
12	6,72	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1480
									2	1,07	2,13	0,50	1	1481
13	6,82	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1482
									2	1,07	2,13	0,50	1	1483
14	7,77	0,00	2,13	30,05	-1,70	2	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,50	1	1482
									2	1,07	2,13	0,50	1	1483

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	3,80	26,58	17,40	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	13
									2	1,07	1,75	0,30	1	36
									3	1,75	2,43	0,30	1	1368
									4	2,43	3,12	0,30	1	1369
									5	3,12	3,80	0,30	1	1370
2	1,16	0,00	3,80	26,58	17,40	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	13
									2	1,07	1,75	0,30	1	36
									3	1,75	2,43	0,30	1	1368
									4	2,43	3,12	0,30	1	1369
									5	3,12	3,80	0,30	1	1370
3	1,26	0,00	3,80	26,58	17,40	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	1130
									2	1,07	1,75	0,30	1	1371
									3	1,75	2,43	0,30	1	1372
									4	2,43	3,12	0,30	1	1373
									5	3,12	3,80	0,30	1	1374
4	2,36	0,00	3,80	26,58	17,40	1	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	1130
									2	1,07	1,75	0,30	1	1371
									3	1,75	2,43	0,30	1	1372
									4	2,43	3,12	0,30	1	1373

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
5	2,46	0,00	3,80	26,58	17,40	1	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1374
									1	0,00	1,07	0,30	1	1131
									2	1,07	1,75	0,30	1	1375
									3	1,75	2,43	0,30	1	1376
									4	2,43	3,12	0,30	1	1377
6	3,57	0,00	3,80	26,58	17,40	1	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1378
									1	0,00	1,07	0,30	1	1131
									2	1,07	1,75	0,30	1	1375
									3	1,75	2,43	0,30	1	1376
									4	2,43	3,12	0,30	1	1377
7	3,67	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1378
									1	0,00	1,07	0,30	1	65
									2	1,07	1,75	0,30	1	69
									3	1,75	2,43	0,30	1	1508
									4	2,43	3,12	0,30	1	1509
8	4,62	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1510
									1	0,00	1,07	0,30	1	65
									2	1,07	1,75	0,30	1	69
									3	1,75	2,43	0,30	1	1508
									4	2,43	3,12	0,30	1	1509
9	4,72	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1510
									1	0,00	1,07	0,30	1	1484
									2	1,07	1,75	0,30	1	1511
									3	1,75	2,43	0,30	1	1512
									4	2,43	3,12	0,30	1	1513
10	5,67	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1514
									1	0,00	1,07	0,30	1	1484
									2	1,07	1,75	0,30	1	1511
									3	1,75	2,43	0,30	1	1512
									4	2,43	3,12	0,30	1	1513
11	5,77	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1514
									1	0,00	1,07	0,30	1	1485
									2	1,07	1,75	0,30	1	1515
									3	1,75	2,43	0,30	1	1516
									4	2,43	3,12	0,30	1	1517
12	6,72	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1518
									1	0,00	1,07	0,30	1	1485
									2	1,07	1,75	0,30	1	1515
									3	1,75	2,43	0,30	1	1516
									4	2,43	3,12	0,30	1	1517
13	6,82	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1518
									1	0,00	1,07	0,30	1	1486
									2	1,07	1,75	0,30	1	1519
									3	1,75	2,43	0,30	1	1520
									4	2,43	3,12	0,30	1	1521
14	7,77	0,00	3,80	26,58	17,40	2	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1522
									1	0,00	1,07	0,30	1	1486
									2	1,07	1,75	0,30	1	1519
									3	1,75	2,43	0,30	1	1520
									4	2,43	3,12	0,30	1	1521
15	7,87	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1522
									1	0,00	1,07	0,30	1	99
									2	1,07	1,75	0,30	1	103
									3	1,75	2,43	0,30	1	1675
									4	2,43	3,12	0,30	1	1676
16	8,82	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1677
									1	0,00	1,07	0,30	1	99
									2	1,07	1,75	0,30	1	103
									3	1,75	2,43	0,30	1	1675
									4	2,43	3,12	0,30	1	1676
17	8,92	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1677
									1	0,00	1,07	0,30	1	1651
									2	1,07	1,75	0,30	1	1678
									3	1,75	2,43	0,30	1	1679
									4	2,43	3,12	0,30	1	1680
18	9,87	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	5	3,12	3,80	0,30	1	1681
									1	0,00	1,07	0,30	1	1651
									2	1,07	1,75	0,30	1	1678
									3	1,75	2,43	0,30	1	1679
									4	2,43	3,12	0,30	1	1680
									5	3,12	3,80	0,30	1	1681

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
19	9,97	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	1652
									2	1,07	1,75	0,30	1	1682
									3	1,75	2,43	0,30	1	1683
									4	2,43	3,12	0,30	1	1684
									5	3,12	3,80	0,30	1	1685
20	10,92	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	1652
									2	1,07	1,75	0,30	1	1682
									3	1,75	2,43	0,30	1	1683
									4	2,43	3,12	0,30	1	1684
									5	3,12	3,80	0,30	1	1685
21	11,02	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	1653
									2	1,07	1,75	0,30	1	1686
									3	1,75	2,43	0,30	1	1687
									4	2,43	3,12	0,30	1	1688
									5	3,12	3,80	0,30	1	1689
22	11,97	0,00	3,80	26,58	17,40	3	1,00	1,00	1	0,00	1,07	0,30	1	1653
									2	1,07	1,75	0,30	1	1686
									3	1,75	2,43	0,30	1	1687
									4	2,43	3,12	0,30	1	1688
									5	3,12	3,80	0,30	1	1689

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 13 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,30	21,81	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	14
									2	1,15	2,30	0,25	1	1132
2	1,16	0,00	2,30	21,81	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	14
									2	1,15	2,30	0,25	1	1132
3	1,26	0,00	2,30	21,81	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1133
									2	1,15	2,30	0,25	1	1134
4	2,36	0,00	2,30	21,81	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1133
									2	1,15	2,30	0,25	1	1134
5	2,46	0,00	2,30	21,81	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1135
									2	1,15	2,30	0,25	1	1136
6	3,57	0,00	2,30	21,81	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,14	0,25	1	1135
									2	1,14	2,30	0,25	1	1136
7	3,67	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,14	0,25	1	66
									2	1,14	2,30	0,25	1	1487
8	4,62	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	66
									2	1,15	2,30	0,25	1	1487
9	4,72	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1488
									2	1,15	2,30	0,25	1	1489
10	5,67	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1488
									2	1,15	2,30	0,25	1	1489
11	5,77	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1490
									2	1,15	2,30	0,25	1	1491
12	6,72	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1490
									2	1,15	2,30	0,25	1	1491
13	6,82	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1492
									2	1,15	2,30	0,25	1	1493
14	7,77	0,00	2,30	21,81	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,14	0,25	1	1492
									2	1,14	2,30	0,25	1	1493
15	7,87	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,14	0,25	1	100
									2	1,14	2,30	0,25	1	1654
16	8,82	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	100
									2	1,15	2,30	0,25	1	1654
17	8,92	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1655
									2	1,15	2,30	0,25	1	1656
18	9,87	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1655
									2	1,15	2,30	0,25	1	1656
19	9,97	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1657
									2	1,15	2,30	0,25	1	1658
20	10,92	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1657
									2	1,15	2,30	0,25	1	1658
21	11,02	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1659
									2	1,15	2,30	0,25	1	1660
22	11,97	0,00	2,30	21,81	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,15	0,25	1	1659
									2	1,15	2,30	0,25	1	1660

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 14 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,31	24,21	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	15
									2	1,16	2,31	0,25	1	1137
2	1,16	0,00	2,31	24,21	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	15
									2	1,16	2,31	0,25	1	1137
3	1,26	0,00	2,31	24,21	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1138
									2	1,16	2,31	0,25	1	1139
4	2,36	0,00	2,31	24,21	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1138
									2	1,16	2,31	0,25	1	1139
5	2,46	0,00	2,31	24,21	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1140
									2	1,16	2,31	0,25	1	1141
6	3,57	0,00	2,31	24,21	15,73	1	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1140
									2	1,16	2,31	0,25	1	1141
7	3,67	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	67
									2	1,16	2,31	0,25	1	1494
8	4,62	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	67
									2	1,16	2,31	0,25	1	1494
9	4,72	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1495
									2	1,16	2,31	0,25	1	1496
10	5,67	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1495
									2	1,16	2,31	0,25	1	1496
11	5,77	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1497
									2	1,16	2,31	0,25	1	1498
12	6,72	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1497
									2	1,16	2,31	0,25	1	1498
13	6,82	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1499
									2	1,16	2,31	0,25	1	1500
14	7,77	0,00	2,31	24,21	15,73	2	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1499
									2	1,16	2,31	0,25	1	1500
15	7,87	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	101
									2	1,16	2,31	0,25	1	1661
16	8,82	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	101
									2	1,16	2,31	0,25	1	1661
17	8,92	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1662
									2	1,16	2,31	0,25	1	1663
18	9,87	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1662
									2	1,16	2,31	0,25	1	1663
19	9,97	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1664
									2	1,16	2,31	0,25	1	1665
20	10,92	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1664
									2	1,16	2,31	0,25	1	1665
21	11,02	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1666
									2	1,16	2,31	0,25	1	1667
22	11,97	0,00	2,31	24,21	15,73	3	1,00	1,00	1	0,00	1,16	0,25	1	1666
									2	1,16	2,31	0,25	1	1667

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,41	23,01	16,88	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	16
									2	1,20	2,41	0,25	1	1142
2	1,16	0,00	2,41	23,01	16,88	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	16
									2	1,20	2,41	0,25	1	1142
3	1,26	0,00	2,41	23,01	16,88	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1143
									2	1,20	2,41	0,25	1	1144
4	2,36	0,00	2,41	23,01	16,88	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1143
									2	1,20	2,41	0,25	1	1144
5	2,46	0,00	2,41	23,01	16,88	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1145
									2	1,20	2,41	0,25	1	1146
6	3,57	0,00	2,41	23,01	16,88	1	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1145
									2	1,20	2,41	0,25	1	1146
7	3,67	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	68
									2	1,20	2,41	0,25	1	1501
8	4,62	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	68
									2	1,20	2,41	0,25	1	1501
9	4,72	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1502
									2	1,20	2,41	0,25	1	1503
10	5,67	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1502
									2	1,20	2,41	0,25	1	1503
11	5,77	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1504
									2	1,20	2,41	0,25	1	1505

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
12	6,72	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1504
									2	1,20	2,41	0,25	1	1505
13	6,82	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1506
									2	1,20	2,41	0,25	1	1507
14	7,77	0,00	2,41	23,01	16,88	2	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1506
									2	1,20	2,41	0,25	1	1507
15	7,87	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	102
									2	1,20	2,41	0,25	1	1668
16	8,82	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	102
									2	1,20	2,41	0,25	1	1668
17	8,92	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1669
									2	1,20	2,41	0,25	1	1670
18	9,87	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1669
									2	1,20	2,41	0,25	1	1670
19	9,97	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1671
									2	1,20	2,41	0,25	1	1672
20	10,92	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1671
									2	1,20	2,41	0,25	1	1672
21	11,02	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1673
									2	1,20	2,41	0,25	1	1674
22	11,97	0,00	2,41	23,01	16,88	3	1,00	1,00	1	0,00	1,20	0,25	1	1673
									2	1,20	2,41	0,25	1	1674

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	4,75	19,43	16,77	1	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	23
									2	0,82	1,65	0,30	1	1219
									3	1,65	2,48	0,30	1	1220
									4	2,48	3,30	0,30	1	1221
									5	3,30	4,02	0,30	1	37
									6	4,02	4,75	0,30	1	1379
2	1,16	0,00	4,75	19,43	16,77	1	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	23
									2	0,82	1,65	0,30	1	1219
									3	1,65	2,48	0,30	1	1220
									4	2,48	3,30	0,30	1	1221
									5	3,30	4,02	0,30	1	37
									6	4,02	4,75	0,30	1	1379
3	1,26	0,00	4,75	19,43	16,77	1	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	1222
									2	0,82	1,65	0,30	1	1223
									3	1,65	2,48	0,30	1	1224
									4	2,48	3,30	0,30	1	1225
									5	3,30	4,02	0,30	1	1380
									6	4,02	4,75	0,30	1	1381
4	2,36	0,00	4,75	19,43	16,77	1	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	1222
									2	0,82	1,65	0,30	1	1223
									3	1,65	2,48	0,30	1	1224
									4	2,48	3,30	0,30	1	1225
									5	3,30	4,02	0,30	1	1380
									6	4,02	4,75	0,30	1	1381
5	2,46	0,00	4,75	19,43	16,77	1	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	1226
									2	0,82	1,65	0,30	1	1227
									3	1,65	2,48	0,30	1	1228
									4	2,48	3,30	0,30	1	1229
									5	3,30	4,02	0,30	1	1382
									6	4,02	4,75	0,30	1	1383
6	3,57	0,00	4,75	19,43	16,77	1	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	1226
									2	0,82	1,65	0,30	1	1227
									3	1,65	2,48	0,30	1	1228
									4	2,48	3,30	0,30	1	1229
									5	3,30	4,02	0,30	1	1382
									6	4,02	4,75	0,30	1	1383
7	3,67	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	70
									2	0,82	1,65	0,30	1	1523
									3	1,65	2,48	0,30	1	1524
									4	2,48	3,30	0,30	1	1525
									5	3,30	4,02	0,30	1	72
									6	4,02	4,75	0,30	1	1545
8	4,62	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	1	0,00	0,82	0,30	1	70
									2	0,82	1,65	0,30	1	1523

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
9	4,72	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	3	1,65	2,48	0,30	1	1524
									4	2,48	3,30	0,30	1	1525
									5	3,30	4,02	0,30	1	72
									6	4,02	4,75	0,30	1	1545
									1	0,00	0,82	0,30	1	1526
									2	0,82	1,65	0,30	1	1527
10	5,67	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	3	1,65	2,48	0,30	1	1528
									4	2,48	3,30	0,30	1	1529
									5	3,30	4,02	0,30	1	1546
									6	4,02	4,75	0,30	1	1547
									1	0,00	0,82	0,30	1	1526
									2	0,82	1,65	0,30	1	1527
11	5,77	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	3	1,65	2,48	0,30	1	1528
									4	2,48	3,30	0,30	1	1529
									5	3,30	4,02	0,30	1	1546
									6	4,02	4,75	0,30	1	1547
									1	0,00	0,82	0,30	1	1530
									2	0,82	1,65	0,30	1	1531
12	6,72	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	3	1,65	2,48	0,30	1	1532
									4	2,48	3,30	0,30	1	1533
									5	3,30	4,02	0,30	1	1548
									6	4,02	4,75	0,30	1	1549
									1	0,00	0,82	0,30	1	1530
									2	0,82	1,65	0,30	1	1531
13	6,82	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	3	1,65	2,48	0,30	1	1532
									4	2,48	3,30	0,30	1	1533
									5	3,30	4,02	0,30	1	1548
									6	4,02	4,75	0,30	1	1549
									1	0,00	0,82	0,30	1	1534
									2	0,82	1,65	0,30	1	1535
14	7,77	0,00	4,75	19,43	16,77	2	1,00	1,00	3	1,65	2,48	0,30	1	1536
									4	2,48	3,30	0,30	1	1537
									5	3,30	4,02	0,30	1	1550
									6	4,02	4,75	0,30	1	1551
									1	0,00	0,82	0,30	1	1534
									2	0,82	1,65	0,30	1	1535

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	11,52	25,19	19,15	1	1,00	1,00	1	0,00	1,00	0,30	1	24
									2	1,00	2,00	0,30	1	1230
									3	2,00	2,37	0,30	1	38
									4	2,37	3,19	0,30	1	41
									5	3,19	4,00	0,30	1	1393
									6	4,00	4,77	0,30	1	39
									7	4,77	5,96	0,30	1	40
									8	5,96	7,15	0,30	1	1388
									9	7,15	8,24	0,30	1	25
									10	8,24	9,34	0,30	1	1235
									11	9,34	10,43	0,30	1	1236
									12	10,43	11,52	0,30	1	1237
2	1,16	0,00	11,52	25,19	19,15	1	1,00	1,00	1	0,00	1,00	0,30	1	24
									2	1,00	2,00	0,30	1	1230
									3	2,00	2,37	0,30	1	38
									4	2,37	3,19	0,30	1	41
									5	3,19	4,00	0,30	1	1393
									6	4,00	4,77	0,30	1	39
									7	4,77	5,96	0,30	1	40
									8	5,96	7,15	0,30	1	1388
									9	7,15	8,24	0,30	1	25
									10	8,24	9,34	0,30	1	1235
									11	9,34	10,43	0,30	1	1236
									12	10,43	11,52	0,30	1	1237
3	1,26	0,00	11,52	25,19	19,15	1	1,00	1,00	1	0,00	1,00	0,30	1	1231
									2	1,00	2,00	0,30	1	1232

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GRUPPO QUOTE: 1															
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO						
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro	
4	2,36	0,00	11,52	25,19	19,15	1	1,00	1,00	3	2,00	2,37	0,30	1	1384	
									4	2,37	3,19	0,30	1	1394	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1395	
									6	4,00	4,77	0,30	1	1386	
									7	4,77	5,96	0,30	1	1389	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1390	
									9	7,15	8,24	0,30	1	1238	
									10	8,24	9,34	0,30	1	1239	
									11	9,34	10,43	0,30	1	1240	
									12	10,43	11,52	0,30	1	1241	
									1	0,00	1,00	0,30	1	1231	
									2	1,00	2,00	0,30	1	1232	
5	2,46	0,00	11,52	25,19	19,15	1	1,00	1,00	3	2,00	2,37	0,30	1	1384	
									4	2,37	3,19	0,30	1	1394	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1395	
									6	4,00	4,77	0,30	1	1386	
									7	4,77	5,96	0,30	1	1389	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1390	
									9	7,15	8,24	0,30	1	1238	
									10	8,24	9,34	0,30	1	1239	
									11	9,34	10,43	0,30	1	1240	
									12	10,43	11,52	0,30	1	1241	
									1	0,00	1,00	0,30	1	1233	
									2	1,00	2,00	0,30	1	1234	
6	3,57	0,00	11,52	25,19	19,15	1	1,00	1,00	3	2,00	2,37	0,30	1	1385	
									4	2,37	3,19	0,30	1	1396	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1397	
									6	4,00	4,77	0,30	1	1387	
									7	4,77	5,96	0,30	1	1391	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1392	
									9	7,15	8,24	0,30	1	1242	
									10	8,24	9,34	0,30	1	1243	
									11	9,34	10,43	0,30	1	1244	
									12	10,43	11,52	0,30	1	1245	
									1	0,00	1,00	0,30	1	1233	
									2	1,00	2,00	0,30	1	1234	
7	3,67	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	3	2,00	2,37	0,30	1	1385	
									4	2,37	3,19	0,30	1	1396	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1397	
									6	4,00	4,77	0,30	1	1387	
									7	4,77	5,96	0,30	1	1391	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1392	
									9	7,15	8,24	0,30	1	1242	
									10	8,24	9,34	0,30	1	1243	
									11	9,34	10,43	0,30	1	1244	
									12	10,43	11,52	0,30	1	1245	
									1	0,00	1,00	0,30	1	71	
									2	1,00	2,00	0,30	1	1538	
8	4,62	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	3	2,00	2,37	0,30	1	73	
									4	2,37	3,19	0,30	1	76	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1565	
									6	4,00	4,77	0,30	1	74	
									7	4,77	5,96	0,30	1	75	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1558	
									1	0,00	1,00	0,30	1	71	
									2	1,00	2,00	0,30	1	1538	
									3	2,00	2,37	0,30	1	73	
									4	2,37	3,19	0,30	1	76	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1565	
									6	4,00	4,77	0,30	1	74	
9	4,72	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	7	4,77	5,96	0,30	1	75	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1558	
									1	0,00	1,00	0,30	1	1539	
									2	1,00	2,00	0,30	1	1540	
									3	2,00	2,37	0,30	1	1552	
									4	2,37	3,19	0,30	1	1566	
									5	3,19	4,00	0,30	1	1567	
									6	4,00	4,77	0,30	1	1555	
									7	4,77	5,96	0,30	1	1559	
									8	5,96	7,15	0,30	1	1560	
									1	0,00	1,00	0,30	1	1539	
									10	5,67	0,00	7,15	23,00	19,15	2

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
11	5,77	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	2	1,00	2,00	0,30	1	1540
									3	2,00	2,37	0,30	1	1552
									4	2,37	3,19	0,30	1	1566
									5	3,19	4,00	0,30	1	1567
									6	4,00	4,77	0,30	1	1555
									7	4,77	5,96	0,30	1	1559
									8	5,96	7,15	0,30	1	1560
									1	0,00	1,00	0,30	1	1541
12	6,72	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	2	1,00	2,00	0,30	1	1542
									3	2,00	2,37	0,30	1	1553
									4	2,37	3,19	0,30	1	1568
									5	3,19	4,00	0,30	1	1569
									6	4,00	4,77	0,30	1	1556
									7	4,77	5,96	0,30	1	1561
									8	5,96	7,15	0,30	1	1562
									1	0,00	1,00	0,30	1	1541
13	6,82	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	2	1,00	2,00	0,30	1	1542
									3	2,00	2,37	0,30	1	1553
									4	2,37	3,19	0,30	1	1568
									5	3,19	4,00	0,30	1	1569
									6	4,00	4,77	0,30	1	1556
									7	4,77	5,96	0,30	1	1561
									8	5,96	7,15	0,30	1	1562
									1	0,00	1,00	0,30	1	1543
14	7,77	0,00	7,15	23,00	19,15	2	1,00	1,00	2	1,00	2,00	0,30	1	1544
									3	2,00	2,37	0,30	1	1554
									4	2,37	3,19	0,30	1	1570
									5	3,19	4,00	0,30	1	1571
									6	4,00	4,77	0,30	1	1557
									7	4,77	5,96	0,30	1	1563
									8	5,96	7,15	0,30	1	1564
									1	0,00	1,00	0,30	1	1543

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 20 - GRUPPO QUOTE: 1														
IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	4,96	19,43	-2,48	1	1,00	1,00	1	0,00	0,87	0,30	1	26
									2	0,87	1,73	0,30	1	1246
									3	1,73	2,60	0,30	1	1247
									4	2,60	3,46	0,30	1	1248
									5	3,46	4,21	0,30	1	35
									6	4,21	4,96	0,30	1	1363
2	1,16	0,00	4,96	19,43	-2,48	1	1,00	1,00	1	0,00	0,87	0,30	1	26
									2	0,87	1,73	0,30	1	1246
									3	1,73	2,60	0,30	1	1247
									4	2,60	3,46	0,30	1	1248
									5	3,46	4,21	0,30	1	35
									6	4,21	4,96	0,30	1	1363
3	1,26	0,00	4,96	19,43	-2,48	1	1,00	1,00	1	0,00	0,87	0,30	1	1249
									2	0,87	1,73	0,30	1	1250
									3	1,73	2,60	0,30	1	1251
									4	2,60	3,46	0,30	1	1252
									5	3,46	4,21	0,30	1	1364
									6	4,21	4,96	0,30	1	1365
4	2,36	0,00	4,96	19,43	-2,48	1	1,00	1,00	1	0,00	0,87	0,30	1	1249
									2	0,87	1,73	0,30	1	1250
									3	1,73	2,60	0,30	1	1251
									4	2,60	3,46	0,30	1	1252
									5	3,46	4,21	0,30	1	1364
									6	4,21	4,96	0,30	1	1365
5	2,46	0,00	4,96	19,43	-2,48	1	1,00	1,00	1	0,00	0,87	0,30	1	1253
									2	0,87	1,73	0,30	1	1254
									3	1,73	2,60	0,30	1	1255

C.D.S.
CORPO B II FASE

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 20 - GRUPPO QUOTE: 1

IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xiniz (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. N.ro	Shell N.ro
6	3,57	0,00	4,96	19,43	-2,48	1	1,00	1,00	4	2,60	3,46	0,30	1	1256
									5	3,46	4,21	0,30	1	1366
									6	4,21	4,96	0,30	1	1367
									1	0,00	0,87	0,30	1	1253
									2	0,87	1,73	0,30	1	1254
									3	1,73	2,60	0,30	1	1255
									4	2,60	3,46	0,30	1	1256
									5	3,46	4,21	0,30	1	1366
									6	4,21	4,96	0,30	1	1367

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,40	29	352,9	11,0	79	-15	46,3	13	-143,5	140,1	143,6	221,7	19,8	0,0	0,0	NOVERIF
2	1,16	0,00	2,40	29	352,9	12,0	107	-17	46,3	13	-143,5	140,1	143,6	580,7	19,8	0,0	0,0	NOVERIF
3	1,26	0,00	2,40	29	352,9	46,1	50	-11	51,3	14	-152,6	137,8	152,7	242,5	21,1	0,0	0,0	NOVERIF
4	2,36	0,00	2,40	29	352,9	47,1	54	-11	51,3	14	-152,6	137,8	152,7	211,3	21,1	0,0	0,0	NOVERIF
5	2,46	0,00	2,40	29	352,9	56,2	74	-13	52,3	14	-153,7	137,8	153,8	178,1	21,2	0,0	0,0	NOVERIF
6	3,57	0,00	2,40	29	352,9	57,2	97	-15	52,3	13	-159,5	344,6	159,6		21,2	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,40	29	-352,9	-48,4	21	-9	40,3	13	98,0	352,3	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,40	29	311,4	-47,5	21	-8	35,3	13	98,0	352,1	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,40	29	311,4	-46,5	21	-8	35,3	13	98,0	351,9	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,40	29	269,9	-45,6	21	-8	30,3	13	98,0	351,8	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,40	29	269,9	-44,6	21	-8	30,3	13	98,0	351,6	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,40	29	228,5	-43,7	20	-7	25,3	13	98,0	351,4	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,40	29	228,5	-42,7	20	-7	25,3	13	98,0	351,2	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,40	29	187,0	-41,9	19	-6	20,3	13	98,0	351,1	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,40	29	187,0	-22,6	95	-13	20,3	13	-79,7	348,1	79,8		10,6	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,40	29	145,5	-21,7	52	-8	15,3	13	-79,7	348,0	79,8		5,1	3,9	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,40	29	145,5	-20,7	84	-11	15,3	13	-79,7	347,8	79,8		5,1	4,1	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,40	29	104,1	-19,8	47	-7	10,3	13	-79,7	347,6	79,8		5,3	4,3	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,40	29	104,1	-18,8	20	-5	11,3	13	-79,7	347,5	79,8		5,3	4,5	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,40	29	62,6	-17,9	18	-4	6,3	13	-79,7	347,3	79,8		5,5	4,8	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,40	29	62,6	-16,9	18	-4	6,3	13	-79,7	347,1	79,8		5,5	4,9	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,40	29	21,1	-16,0	5	-2	2,3	14	-69,8	346,8	69,9		4,8	4,3	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	3,77	31	288,6	-167,5	20	-7	2,3	31	170,1	228,3	170,2	179,0	14,4	7,1	0,0	OK
2	1,16	0,00	3,77	31	288,6	-165,9	21	-7	2,3	31	170,1	228,2	170,2	175,9	14,4	0,7	0,0	OK
3	1,26	0,00	3,77	31	288,6	-146,6	49	-10	3,3	31	174,3	226,8	174,4	194,8	14,8	3,5	0,0	OK
4	2,36	0,00	3,77	31	288,6	-145,0	62	-11	3,3	31	174,3	226,7	174,4	336,5	14,8	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	3,77	31	288,6	-132,9	43	-9	5,3	31	171,0	225,8	171,1	308,6	14,5	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	3,77	31	288,6	-131,4	47	-10	5,3	31	171,0	225,7	171,1	185,9	14,5	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	3,77	31	288,6	-142,1	40	-9	4,3	31	-125,6	226,5	125,7	140,7	10,7	4,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	3,77	31	260,0	-140,8	35	-8	2,3	31	-125,6	565,9	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	3,77	31	260,0	-139,2	39	-9	2,3	31	-125,6	565,6	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	3,77	31	231,5	-137,8	13	-5	2,3	31	-125,6	565,4	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	3,77	31	231,5	-136,2	14	-5	2,3	31	-125,6	565,1	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	3,77	31	202,9	-134,8	6	-4	2,3	31	-125,6	564,8	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	3,77	31	202,9	-133,2	7	-4	2,3	31	-125,6	564,5	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	3,77	31	174,3	-131,9	2	-3	2,3	31	-125,6	564,3	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	3,77	31	174,3	-64,4	22	-5	5,3	31	87,1	552,2	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
16	9,01	0,00	3,77	31	140,6	-62,8	103	-9	2,3	31	87,1	551,9	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
17	9,11	0,00	3,77	31	140,6	-60,9	19	-4	3,3	31	87,1	551,5	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
18	10,25	0,00	3,77	31	106,8	-59,3	9	-3	2,3	31	87,1	551,2	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
19	10,35	0,00	3,77	31	106,8	-57,4	10	-3	2,3	31	87,1	550,9	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
20	11,49	0,00	3,77	31	73,1	-55,8	1	-1	2,3	31	87,1	550,6	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
21	11,59	0,00	3,77	31	73,1	-53,9	1	-1	2,3	31	87,1	550,3	87,2		7,4	0,0	0,0	OK
22	12,73	0,00	3,77	25	41,6	-53,2	0	-1	2,3	34	81,8	550,0	81,9		7,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 4 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,40	25	187,0	20,6	46	-8	26,3	22	84,7	149,0	84,8	163,7	11,3	5,3	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,40	25	187,0	21,6	70	-10	26,3	22	84,7	149,0	84,8	180,7	11,3	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,40	25	187,0	26,5	28	-6	27,3	22	85,3	147,9	85,4	172,2	11,4	1,3	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,40	25	187,0	27,5	32	-7	27,3	22	85,3	147,8	85,4	227,6	11,4	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,40	25	187,0	3,4	31	-7	24,3	22	81,5	144,4	81,6	129,2	10,9	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,40	25	187,0	4,4	34	-7	24,3	22	81,5	360,7	81,6		10,9	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,40	29	-180,6	-28,0	36	-8	19,3	29	50,7	349,6	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,40	29	162,5	-27,1	27	-7	17,3	29	50,7	349,5	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,40	29	162,5	-26,1	30	-7	17,3	29	50,7	349,3	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,40	29	144,4	-25,2	21	-6	15,3	29	50,7	349,1	50,8		6,8	0,0	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 4 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
11	5,77	0,00	2,40	29	144,4	-24,2	25	-6	15,3	29	50,7	348,9	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,40	29	126,3	-23,3	21	-5	13,3	29	50,7	348,8	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,40	29	126,3	-22,3	21	-5	13,3	29	50,7	348,6	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,40	29	108,2	-21,4	20	-5	11,3	29	50,7	348,4	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,40	29	108,2	-12,8	20	-5	12,3	29	47,9	346,9	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,40	29	90,2	-12,0	20	-4	10,3	29	47,9	346,7	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,40	29	90,2	-10,9	20	-4	10,3	29	47,9	346,6	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,40	29	72,1	-10,1	19	-4	8,3	29	47,9	346,4	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,40	29	72,1	-9,0	19	-4	8,3	29	47,9	346,2	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,40	29	54,0	-8,2	18	-3	6,3	29	47,9	346,1	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,40	29	54,0	-7,1	19	-3	6,3	29	47,9	345,9	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,40	29	35,9	-6,3	17	-3	4,3	29	47,9	345,7	48,0		6,4	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 5 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,31	9	229,4	-109,6	58	-14	16,3	9	-82,0	140,5	82,1	341,5	11,4	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,31	9	229,4	-108,6	62	-14	16,3	9	-82,0	140,5	82,1	320,8	11,4	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,31	9	229,4	-107,5	68	-15	16,3	9	-82,0	140,4	82,1	297,1	11,4	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,31	9	229,4	-106,5	68	-15	16,4	9	-82,0	350,8	82,1		11,4	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,31	9	229,4	-105,4	79	-17	16,3	9	-82,0	350,6	82,1		11,4	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,31	9	229,4	-104,4	85	-17	16,3	9	-82,0	350,4	82,1		11,4	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,31	9	-229,4	-72,4	44	-11	21,3	9	81,2	344,6	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,31	9	208,9	-71,5	52	-12	18,3	9	81,2	344,5	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,31	9	208,9	-70,5	57	-12	18,3	9	81,2	344,3	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,31	9	188,4	-69,7	65	-13	15,3	9	81,2	344,1	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,31	9	188,4	-68,7	94	-15	15,3	9	81,2	344,0	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,31	9	167,9	-67,9	43	-10	13,3	9	81,2	343,8	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,31	9	167,9	-66,9	47	-10	13,3	9	81,2	343,6	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,31	9	147,4	-66,1	55	-11	10,3	9	81,2	343,5	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,31	9	147,4	-37,7	40	-9	14,3	9	59,5	338,4	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,31	9	126,8	-36,8	21	-6	12,3	9	59,5	338,2	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,31	9	126,8	-35,8	21	-6	12,3	9	59,5	338,0	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,31	9	106,3	-35,0	28	-6	9,3	9	59,5	337,9	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,31	9	106,3	-34,0	32	-7	9,3	9	59,5	337,7	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,31	9	85,8	-33,2	20	-5	7,3	9	59,5	337,6	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,31	9	85,8	-32,2	20	-5	7,3	9	59,5	337,4	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,31	9	65,3	-31,4	21	-5	4,3	9	59,5	337,2	59,6		8,3	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 6 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,31	9	173,4	-108,5	68	-14	8,3	25	-74,0	141,8	74,1	168,7	10,3	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,31	9	173,4	-107,6	73	-15	8,3	25	-74,0	141,8	74,1	244,3	10,3	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,31	9	173,4	-106,4	75	-15	8,3	25	-74,0	141,7	74,1	256,4	10,3	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,31	9	173,4	-105,5	45	-11	9,3	25	-74,0	354,0	74,1		10,3	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,31	9	173,4	-104,3	50	-12	9,3	25	-74,0	353,8	74,1		10,3	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,31	9	173,4	-103,4	53	-12	9,3	25	-74,0	353,7	74,1		10,3	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,31	9	-173,4	-72,2	50	-11	13,3	9	62,8	344,6	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,31	9	158,7	-71,4	51	-11	11,3	9	62,8	344,4	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,31	9	158,7	-70,4	56	-11	11,3	9	62,8	344,3	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,31	9	143,9	-69,6	76	-12	9,3	9	62,8	344,1	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,31	9	143,9	-68,6	29	-8	10,3	9	62,8	343,9	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,31	9	129,1	-67,7	30	-8	8,3	9	62,8	343,8	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,31	9	129,1	-66,8	34	-8	8,3	9	62,8	343,6	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,31	9	114,3	-65,9	35	-8	6,3	9	62,8	343,5	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,31	9	114,3	-35,4	30	-7	10,3	6	55,8	337,1	55,9		7,7	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,31	9	99,5	-34,6	31	-7	8,3	6	55,8	337,0	55,9		3,6	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,31	9	99,5	-33,6	67	-9	8,3	6	55,8	336,8	55,9		3,6	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,31	9	84,8	-32,8	20	-5	7,3	6	55,8	336,6	55,9		3,7	0,1	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,31	9	84,8	-31,8	20	-5	7,3	6	55,8	336,5	55,9		3,7	0,3	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,31	9	70,0	-31,0	20	-5	5,3	6	55,8	336,3	56,0		3,8	0,5	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,31	9	70,0	-30,0	20	-5	5,3	6	55,8	336,1	56,0		3,8	0,6	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,31	3	61,5	-25,3	18	-4	5,3	6	55,8	336,0	56,0		3,8	0,7	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 7 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,30	13	169,9	-116,9	52	-12	7,3	29	73,1	140,5	73,2	150,7	10,2	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,30	13	169,9	-115,9	55	-13	7,3	29	73,1	140,4	73,2	552,4	10,2	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,30	13	169,9	-114,8	62	-14	7,3	29	73,1	140,3	73,2	922,4	10,2	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,30	13	169,9	-113,9	66	-14	7,3	29	73,1	350,7	73,2		10,2	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,30	13	169,9	-112,7	72	-15	7,3	29	73,1	350,5	73,2		10,2	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,30	13	169,9	-111,8	77	-16	7,3	29	73,1	350,3	73,2		10,2	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,30	13	169,9	-76,8	52	-11	12,3	13	-60,0	344,0	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,30	13	155,5	-76,0	54	-11	10,3	13	-60,0	343,9	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,30	13	155,5	-75,0	58	-12	10,3	13	-60,0	343,7	60,1		8,3	0,0	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 7 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
10	5,67	0,00	2,30	13	141,0	-74,2	28	-8	9,3	13	-60,0	343,6	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,30	13	141,0	-73,2	32	-8	9,3	13	-60,0	343,4	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,30	13	126,6	-72,3	34	-8	7,3	13	-60,0	343,2	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,30	13	126,6	-71,4	38	-9	7,3	13	-60,0	343,1	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,30	13	112,1	-70,5	40	-9	5,3	13	-60,0	342,9	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,30	13	112,1	-38,0	20	-6	10,3	18	-52,5	337,1	52,6		7,3	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,30	13	97,7	-37,2	20	-5	8,3	18	-52,5	337,0	52,6		3,0	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,30	13	97,7	-36,2	21	-5	8,3	18	-52,5	336,8	52,6		3,0	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,30	13	83,2	-35,4	22	-5	6,3	18	-52,5	336,7	52,6		3,1	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,30	13	83,2	-34,4	26	-6	6,3	18	-52,5	336,5	52,6		3,1	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,30	13	68,8	-33,6	68	-8	4,3	18	-52,5	336,3	52,6		3,3	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,30	13	68,8	-32,6	19	-4	5,3	18	-52,5	336,2	52,6		3,2	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,30	13	54,3	-31,8	18	-4	3,3	18	-52,5	336,0	52,6		3,4	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 8 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,30	13	227,3	-121,6	72	-16	14,3	13	88,3	140,8	88,4	326,9	12,3	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,30	13	227,3	-120,7	69	-16	14,5	13	88,3	140,8	88,4	323,7	12,3	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,30	13	227,3	-119,6	85	-18	14,3	13	88,3	140,7	88,4	295,9	12,3	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,30	13	227,3	-118,6	87	-18	14,3	13	88,3	351,6	88,4		12,3	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,30	13	227,3	-117,5	98	-20	14,3	13	88,3	351,4	88,4		12,3	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,30	13	227,3	-116,5	97	-19	14,4	13	88,3	351,2	88,4		12,3	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,30	13	227,3	-79,4	82	-16	19,3	13	-78,7	344,5	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,30	13	207,0	-78,5	52	-12	17,3	13	-78,7	344,4	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,30	13	207,0	-77,6	52	-12	17,4	13	-78,7	344,2	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,30	13	186,6	-76,7	64	-13	14,3	13	-78,7	344,0	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,30	13	186,6	-75,7	69	-14	14,3	13	-78,7	343,9	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,30	13	166,2	-74,9	42	-10	12,3	13	-78,7	343,7	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,30	13	166,2	-73,9	46	-10	12,3	13	-78,7	343,5	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,30	13	145,8	-73,1	54	-11	9,3	13	-78,7	343,4	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,30	13	145,8	-39,5	30	-7	14,3	13	-58,8	337,3	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,30	13	125,5	-38,6	37	-8	11,3	13	-58,8	337,2	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,30	13	125,5	-37,6	54	-9	11,3	13	-58,8	337,0	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,30	13	105,1	-36,8	21	-5	9,3	13	-58,8	336,9	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,30	13	105,1	-35,8	22	-6	9,3	13	-58,8	336,7	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,30	13	84,7	-35,0	40	-7	6,3	13	-58,8	336,5	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,30	13	84,7	-34,0	81	-9	6,3	13	-58,8	336,4	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,30	13	64,3	-33,2	19	-5	4,3	13	-58,8	336,2	58,9		8,2	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,46	29	201,1	58,3	70	-9	32,3	18	-91,4	148,8	91,5	174,7	11,9	10,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,46	29	201,1	59,3	92	-10	32,3	18	-91,4	148,8	91,5	220,7	11,9	6,9	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,46	29	201,1	48,6	27	-6	31,3	18	-96,5	147,2	96,6	157,1	12,5	7,8	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,46	29	201,1	49,7	46	-7	31,3	18	-96,5	147,1	96,6	278,4	12,5	7,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,46	29	201,1	16,0	24	-6	27,3	18	-96,2	144,5	96,3	129,5	12,5	3,7	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,46	29	201,1	17,0	27	-6	27,3	18	-96,2	361,2	96,3		12,5	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,46	29	-201,1	-60,1	18	-7	20,3	29	51,7	364,7	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,46	29	178,4	-59,2	18	-6	17,3	29	51,7	364,5	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,46	29	178,4	-58,2	18	-6	17,3	29	51,7	364,3	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,46	29	155,7	-57,3	17	-6	15,3	29	51,7	364,2	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,46	29	155,7	-56,2	17	-6	15,3	29	51,7	364,0	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,46	29	133,1	-55,3	15	-5	13,3	29	51,7	363,8	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,46	29	133,1	-54,3	15	-5	13,3	29	51,7	363,6	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,46	29	110,4	-53,4	13	-5	11,3	29	51,7	363,5	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,46	34	114,8	-8,7	20	-5	13,3	34	-55,5	355,4	55,6		7,2	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,46	25	91,3	-9,4	20	-4	10,3	34	-55,5	355,2	55,6		3,2	2,2	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,46	25	91,3	-8,3	20	-4	10,3	34	-55,5	355,1	55,6		3,2	2,3	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,46	25	72,4	-7,5	19	-4	8,3	34	-55,5	354,9	55,6		3,3	2,5	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,46	25	72,4	-6,4	20	-4	8,3	34	-55,5	354,7	55,6		3,3	2,6	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,46	34	55,2	-3,9	20	-3	6,3	34	-55,5	354,5	55,6		3,3	2,8	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,46	34	55,2	-2,8	28	-4	6,3	34	-55,5	354,4	55,6		3,3	3,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,46	34	-38,5	-2,0	47	-4	4,3	34	-55,5	354,2	55,6		3,4	3,2	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	24,11	29	-1599,6	-136,6	10	-2	2,3	19	867,7	3499,6	867,8		10,2	8,4	0,0	OK
2	1,16	0,00	24,11	29	-1198,9	-126,6	1	-1	2,3	19	867,7	3497,8	867,8		10,2	8,5	0,0	OK
3	1,26	0,00	24,11	29	-1685,5	-84,3	18	-2	10,3	19	877,9	3494,0	878,0		10,2	9,1	0,0	OK
4	2,36	0,00	24,11	29	-1330,0	-74,3	10	-2	12,3	19	877,9	3492,2	878,0		10,2	9,2	0,0	OK
5	2,46	0,00	24,11	29	-1532,1	-51,9	19	-2	12,3	19	888,1	3488,6	888,2		10,3	9,6	0,0	OK
6	3,57	0,00	24,11	13	-1315,5	-11,5	20	-2	14,3	19	888,1	3486,8	888,2		10,3	9,7	0,0	OK
7	3,67	18,54	21,54	15	336,6	-58,1	55	-11	26,3	15	-106,0	441,2	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
8	4,62	18,54	21,54	15	297,1	-57,0	52	-11	22,3	15	-106,0	441,0	106,1		11,3	0,0	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S.

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
9	4,72	18,54	21,54	15	297,1	-55,7	74	-12	22,3	15	-106,0	440,8	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
10	5,67	18,54	21,54	15	257,6	-54,7	93	-13	18,3	15	-106,0	440,6	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
11	5,77	18,54	21,54	15	257,6	-53,4	32	-8	19,3	15	-106,0	440,3	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
12	6,72	18,54	21,54	15	218,1	-52,3	30	-7	15,3	15	-106,0	440,1	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
13	6,82	18,54	21,54	15	218,1	-51,0	34	-7	15,3	15	-106,0	439,9	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
14	7,77	18,54	21,54	15	178,6	-49,9	31	-7	11,3	15	-106,0	439,7	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
15	7,87	18,54	21,54	15	178,6	-26,6	35	-7	14,3	15	-53,0	435,5	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
16	8,82	18,54	21,54	15	139,1	-25,6	63	-7	10,3	15	-53,0	435,3	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
17	8,92	18,54	21,54	15	139,1	-24,3	101	-10	10,3	15	-53,0	435,1	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
18	9,87	18,54	21,54	15	99,6	-23,2	19	-4	7,3	15	-53,0	434,9	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
19	9,97	18,54	21,54	15	99,6	-21,9	20	-4	7,3	15	-53,0	434,7	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
20	10,92	18,54	21,54	15	60,2	-20,9	20	-3	3,3	15	-53,0	434,5	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
21	11,02	18,54	21,54	15	60,2	-19,6	30	-4	3,3	15	-53,0	434,2	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
22	11,97	18,54	21,54	13	24,3	-17,8	2	-1	2,3	15	-53,0	434,1	53,1		5,7	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 11 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,13	9	482,6	-103,6	106	-21	55,3	26	-224,0	211,7	224,1	393,0	36,2	0,0	0,0	NOVERIF
2	1,16	0,00	2,13	9	482,6	-102,2	80	-17	56,3	26	-224,0	211,6	224,1	684,8	36,2	0,0	0,0	NOVERIF
3	1,26	0,00	2,13	9	482,6	-46,1	78	-16	63,3	26	-229,6	207,8	229,7	514,8	37,3	0,0	0,0	NOVERIF
4	2,36	0,00	2,13	9	482,6	-44,7	83	-17	63,3	25	-248,8	523,6	248,9		37,3	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,13	9	482,6	-8,1	71	-14	68,3	25	-247,6	516,0	247,7		37,1	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,13	9	482,6	-6,6	75	-15	68,3	25	-247,6	515,7	247,7		37,1	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,13	9	-482,6	-108,7	86	-18	55,3	9	178,1	529,9	178,2		26,7	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,13	9	-369,8	-107,4	85	-17	38,3	9	178,1	529,7	178,2		11,5	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,13	9	363,1	-105,9	62	-14	38,3	9	178,1	529,4	178,2		11,5	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,13	9	-245,2	-104,6	45	-10	21,3	9	178,1	529,1	178,2		12,0	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,13	9	243,6	-103,1	44	-10	21,3	9	178,1	528,9	178,2		12,0	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,13	13	134,1	-94,3	35	-7	6,3	9	178,1	528,6	178,2		13,0	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,13	13	134,1	-92,8	41	-8	6,3	9	178,1	528,4	178,2		13,0	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,13	13	-40,7	-91,5	0	-1	2,3	9	178,1	528,1	178,2		13,2	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	3,80	15	284,1	-25,0	25	-5	19,3	3	-200,4	225,5	200,5	279,5	11,1	17,9	0,0	OK
2	1,16	0,00	3,80	15	284,1	-23,5	34	-6	19,3	3	-200,4	225,4	200,5	1047,7	11,1	11,9	0,0	OK
3	1,26	0,00	3,80	15	284,1	-25,7	23	-5	19,3	3	-208,4	224,7	208,5	250,2	11,6	12,5	0,0	OK
4	2,36	0,00	3,80	15	284,1	-24,1	26	-6	19,3	3	-208,4	224,6	208,5	275,5	11,6	16,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	3,80	15	284,1	-13,3	87	-9	20,3	3	-208,2	224,7	208,3	231,5	11,6	13,9	0,0	OK
6	3,57	0,00	3,80	15	284,1	-11,8	21	-5	21,3	3	-208,2	224,6	208,3	258,8	11,6	30,6	0,0	OK
7	3,67	0,00	3,80	15	284,1	-8,8	30	-6	21,3	29	-89,5	226,3	120,2	852,0	5,3	8,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	3,80	15	254,2	-7,5	21	-5	19,3	3	-104,2	563,6	104,3		6,0	8,8	0,0	OK
9	4,72	0,00	3,80	15	254,2	-19,6	52	-7	17,3	9	108,3	557,1	108,4		6,1	6,8	0,0	OK
10	5,67	0,00	3,80	15	224,4	-18,2	22	-5	15,3	9	108,3	556,9	108,4		6,2	7,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	3,80	15	224,4	-29,6	97	-9	13,3	9	109,9	556,4	110,0		6,2	5,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	3,80	15	194,5	-28,3	62	-7	11,3	9	109,9	556,2	110,0		6,3	5,2	0,0	OK
13	6,82	0,00	3,80	15	194,5	-37,1	30	-5	10,3	9	108,6	557,1	108,7		6,2	3,1	0,0	OK
14	7,77	0,00	3,80	15	164,6	-35,8	20	-4	8,3	9	108,6	556,9	108,7		6,3	3,4	0,0	OK
15	7,87	0,00	3,80	31	196,0	-17,4	20	-4	13,3	31	-87,6	548,7	87,7		4,2	2,7	0,0	OK
16	8,82	0,00	3,80	31	140,5	-16,0	20	-4	9,3	31	-87,6	548,5	87,7		6,3	4,9	0,0	OK
17	8,92	0,00	3,80	15	134,7	-13,8	97	-8	8,3	31	-87,6	548,2	87,7		6,3	5,1	0,0	OK
18	9,87	0,00	3,80	15	104,8	-12,4	64	-6	6,3	31	-87,6	547,9	87,7		6,4	5,3	0,0	OK
19	9,97	0,00	3,80	15	104,8	-10,8	19	-3	7,3	3	-104,2	553,1	104,3		9,4	8,5	0,0	OK
20	10,92	0,00	3,80	15	75,0	-9,4	91	-6	4,3	3	-104,2	552,9	104,3		9,4	8,6	0,0	OK
21	11,02	0,00	3,80	15	75,0	-7,8	19	-3	5,3	3	-104,2	552,6	104,3		9,4	8,8	0,0	OK
22	11,97	0,00	3,80	15	-45,1	-6,4	16	-2	3,3	19	-101,4	552,3	101,5		7,9	7,3	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 13 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,30	34	59,9	-52,5	12	-4	2,3	19	-63,5	114,1	63,6	114,7	8,8	12,1	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,30	34	59,9	-51,8	12	-4	2,3	19	-63,5	114,0	63,6	119,1	8,8	0,6	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,30	34	59,9	-81,3	1	-3	4,3	19	-64,8	111,8	64,9	134,4	9,0	11,4	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,30	19	59,5	-23,5	18	-4	5,3	19	-64,8	279,3	64,9		9,0	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,30	19	59,5	1,4	20	-4	8,3	19	-63,7	275,1	63,8		8,9	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,30	19	-59,5	2,2	20	-4	8,3	19	-63,7	275,1	63,8		8,9	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,30	19	59,5	28,5	65	-6	11,4	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,30	19	55,5	29,2	20	-3	11,5	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,30	21	53,8	40,6	20	-2	12,9	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,30	19	51,4	36,1	20	-2	12,0	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,30	21	50,2	48,5	20	-2	13,3	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,30	22	46,4	51,6	99	99	13,0	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,30	22	46,4	59,1	99	99	14,0	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,30	22	42,9	59,8	99	99	13,6	19	-32,4	275,1	32,5		4,5	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,30	22	42,9	65,2	99	99	14,3	6	53,7	275,1	53,8		7,5	0,0	0,0	OK

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 13 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
16	8,82	0,00	2,30	22	39,5	65,9	99	99	13,9	6	53,7	275,1	53,8		7,1	17,1	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,30	22	39,5	41,8	19	-1	11,4	6	53,9	275,1	54,0		7,1	13,4	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,30	22	36,1	42,5	99	99	10,4	6	53,9	275,1	54,0		7,1	13,5	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,30	22	36,1	17,2	20	-2	7,3	6	54,0	275,1	54,1		7,2	9,6	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,30	6	33,3	18,3	19	-2	7,3	6	54,0	275,1	54,1		7,2	9,7	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,30	22	32,6	-5,2	17	-3	4,3	6	54,2	276,3	54,3		5,4	4,7	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,30	6	33,3	-6,0	17	-3	4,3	6	54,2	276,1	54,3		5,3	4,7	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 14 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,31	19	57,5	-30,8	29	-6	3,3	19	-56,2	112,8	56,3	60,4	7,8	7,1	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,31	19	57,5	-30,0	70	-8	3,3	19	-56,2	112,8	56,3	57,0	7,8	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,31	19	57,5	-23,5	24	-5	4,3	19	-57,3	112,3	57,4	58,9	7,9	5,2	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,31	19	57,5	-22,7	61	-7	4,3	19	-57,3	280,7	57,4		7,9	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,31	19	57,5	-10,2	17	-4	7,3	19	-56,3	278,4	56,4		7,8	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,31	19	57,5	-9,4	18	-4	7,3	19	-56,3	278,3	56,4		7,8	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,31	19	-57,5	1,7	15	-3	10,3	3	-27,9	287,8	28,0		3,9	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,31	19	52,7	2,4	14	-3	10,4	19	-28,6	276,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,31	19	52,7	2,4	13	-3	10,9	19	-28,6	276,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,31	19	48,0	3,1	12	-3	10,9	19	-28,6	276,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,31	19	48,0	3,7	12	-3	11,4	19	-28,6	276,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,31	19	43,2	4,4	11	-3	11,5	19	-28,6	276,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,31	31	43,9	28,2	15	-2	12,5	19	-28,6	289,7	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,31	19	38,5	-72,2	0	-2	12,4	19	-28,6	289,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,31	19	38,5	-63,6	0	-2	12,8	12	46,7	276,6	46,8		6,5	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,31	28	34,7	-27,5	2	-2	12,7	12	46,7	276,6	46,8		3,9	12,8	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,31	28	34,7	-24,7	3	-2	9,6	12	46,9	276,6	47,0		4,0	9,5	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,31	28	32,5	-24,0	3	-2	9,5	12	46,9	276,6	47,0		4,0	9,6	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,31	28	32,5	-21,4	5	-2	6,3	12	47,2	276,6	47,3		4,0	6,1	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,31	28	30,3	-20,7	4	-2	6,3	12	47,2	276,6	47,3		4,0	6,2	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,31	12	32,6	-9,4	18	-3	3,3	12	46,9	278,3	47,0		3,0	2,1	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,31	12	32,6	-8,8	19	-3	3,3	12	46,9	278,1	47,0		3,0	2,2	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,41	18	76,9	-4,6	20	-4	9,3	6	-76,9	117,1	77,0	79,6	7,8	8,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,41	18	76,9	-3,7	20	-4	9,3	6	-76,9	117,0	77,0	101,4	7,8	8,1	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,41	18	76,9	9,8	20	-4	11,3	18	76,2	115,1	76,3	114,7	9,8	18,6	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,41	18	76,9	10,6	20	-4	11,3	18	76,2	115,1	76,3	89,7	9,8	15,5	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,41	34	65,9	26,6	20	-3	12,3	18	74,8	115,1	74,9	131,9	9,6	14,2	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,41	34	65,9	27,4	20	-3	12,3	18	74,8	287,8	74,9		9,6	14,3	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,41	34	65,9	29,3	20	-3	12,3	25	56,5	287,8	56,6		7,3	12,4	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,41	34	65,9	30,0	20	-3	12,3	25	56,5	287,8	56,6		8,4	13,6	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,41	34	65,9	28,6	20	-3	12,3	25	58,3	287,8	58,4		8,6	13,5	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,41	34	65,9	29,3	20	-3	12,3	25	58,3	287,8	58,4		8,6	13,5	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,41	34	65,9	27,4	20	-3	12,3	25	58,1	287,8	58,2		8,6	13,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,41	34	65,9	28,1	20	-3	12,3	25	58,1	287,8	58,2		8,6	13,1	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,41	34	65,9	25,2	19	-3	12,3	25	54,9	287,8	55,0		8,1	11,9	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,41	34	65,9	25,9	20	-3	12,3	25	54,9	287,8	55,0		8,1	12,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,41	18	76,9	8,1	20	-4	11,3	18	-102,2	287,8	102,3		15,1	18,7	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,41	34	54,8	25,0	20	-3	10,3	18	-102,2	287,8	102,3		28,4	32,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,41	18	64,8	6,9	20	-4	9,3	18	-105,4	287,8	105,5		29,3	32,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,41	34	43,7	19,7	20	-2	8,3	18	-105,4	287,8	105,5		29,3	32,1	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,41	18	53,0	5,1	24	-4	7,3	18	-105,1	287,8	105,2		29,2	31,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,41	18	38,5	5,8	18	-3	6,3	18	-105,1	287,8	105,2		29,2	31,1	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,41	18	39,4	0,4	19	-3	5,3	18	-102,8	287,8	102,9		28,6	29,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,41	18	-25,7	1,1	32	-3	3,3	18	-102,8	287,8	102,9		28,6	29,1	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	4,75	34	473,0	-24,8	67	-8	26,3	12	-191,6	276,8	191,7	303,6	11,7	11,2	34,6	OK
2	1,16	0,00	4,75	34	473,0	-22,8	101	-11	26,3	12	-191,6	276,7	191,7	341,1	11,7	11,3	34,6	OK
3	1,26	0,00	4,75	34	473,0	-91,0	14	-5	28,3	34	-186,3	279,3	228,2	539,2	13,6	14,7	35,3	OK
4	2,36	0,00	4,75	34	473,0	-89,0	14	-5	29,3	34	-186,3	279,2	228,6	556,2	13,6	14,8	35,3	OK
5	2,46	0,00	4,75	34	473,0	-140,6	8	-4	34,3	34	-186,3	282,9	231,2	597,9	13,6	17,4	35,7	OK
6	3,57	0,00	4,75	34	473,0	-138,6	9	-4	34,3	34	-186,3	282,8	236,1	617,1	13,9	17,5	35,7	OK
7	3,67	0,00	4,75	34	473,0	-188,8	5	-4	40,2	34	314,6	272,8	314,7	426,4	26,8	34,0	66,7	NOVERIF
8	4,62	0,00	4,75	34	392,3	-187,2	3	-3	37,6	34	-369,2	715,7	419,2		35,6	42,9	0,0	OK
9	4,72	0,00	4,75	34	392,3	-130,1	7	-4	30,3	34	-372,0	705,4	420,5		36,0	39,9	0,0	OK
10	5,67	0,00	4,75	34	311,6	-128,4	4	-3	27,3	34	-372,0	705,1	420,1		36,0	40,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	4,75	34	311,6	-70,2	11	-4	20,3	34	-372,5	694,6	418,3		36,0	36,6	0,0	OK
12	6,72	0,00	4,75	22	248,8	10,1	20	-3	17,3	34	-372,5	694,3	417,8		36,0	36,7	0,0	OK
13	6,82	0,00	4,75	34	230,9	-2,3	20	-3	14,3	34	-372,6	682,4	380,9		32,6	32,9	0,0	OK

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
14	7,77	0,00	4,75	29	171,6	-53,4	9	-3	9,3	34	-372,6	682,1	380,0		32,6	33,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	11,52	31	-38,5	39,8	99	99	6,2	34	-112,9	661,8	113,0	337,0	3,3	4,3	20,4	OK
2	1,16	0,00	11,52	31	-74,7	44,6	99	99	7,8	34	-112,9	661,8	113,0	142,3	3,3	4,4	20,4	OK
3	1,26	0,00	11,52	31	-145,7	83,2	99	99	14,7	34	-112,1	661,8	112,2	145,8	3,3	5,5	20,3	OK
4	2,36	0,00	11,52	31	-183,5	87,9	99	99	16,3	34	-112,1	661,8	112,2	150,6	3,3	5,7	20,3	OK
5	2,46	0,00	11,52	31	-254,6	120,7	99	99	22,5	34	-112,2	661,8	112,3	173,2	3,3	6,6	20,3	OK
6	3,57	0,00	11,52	31	-292,2	125,5	99	99	24,1	34	-112,2	661,8	112,3	178,0	3,3	6,7	20,3	OK
7	3,67	0,00	7,15	18	478,9	73,3	20	-3	30,3	34	426,0	422,0	426,1	545,9	35,3	41,6	79,6	NOVERIF
8	4,62	0,00	7,15	34	253,1	125,7	99	99	27,8	18	-440,4	1026,7	440,5		46,5	53,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	7,15	18	391,5	53,4	20	-2	24,3	18	-447,1	1026,7	447,2		47,2	52,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	7,15	34	217,1	92,6	99	99	21,5	18	-447,1	1026,7	447,2		47,2	52,1	0,0	OK
11	5,77	0,00	7,15	18	304,2	29,2	41	-4	16,3	18	-447,7	1026,7	447,8		47,3	50,3	0,0	OK
12	6,72	0,00	7,15	34	181,1	54,7	68	-3	14,6	18	-447,7	1026,7	447,8		47,3	50,4	0,0	OK
13	6,82	0,00	7,15	18	216,8	3,0	24	-3	9,3	18	-443,6	1026,7	443,7		46,9	47,8	0,0	OK
14	7,77	0,00	7,15	34	-145,1	14,3	19	-2	8,3	18	-443,6	1026,7	443,7		46,9	47,9	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 20 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	4,96	29	152,2	6,4	20	-3	10,3	30	303,9	285,0	304,0	315,8	20,3	24,1	62,0	NOVERIF
2	1,16	0,00	4,96	29	152,2	8,5	20	-3	10,3	30	303,9	285,0	304,0	327,6	20,3	25,4	62,0	NOVERIF
3	1,26	0,00	4,96	29	-152,2	-4,2	52	-5	8,3	30	315,1	285,3	315,2	331,4	18,0	25,5	64,1	NOVERIF
4	2,36	0,00	4,96	29	152,2	-2,2	19	-3	9,3	30	315,1	285,1	315,2	336,0	18,0	25,1	64,1	NOVERIF
5	2,46	0,00	4,96	29	152,2	-6,2	20	-3	8,3	30	285,5	285,4	285,6	321,0	18,3	26,0	64,8	NOVERIF
6	3,57	0,00	4,96	29	152,2	-4,1	54	-5	8,3	30	285,5	285,2	285,6	316,9	18,3	26,4	64,8	NOVERIF

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,40	34	113,0	-108,0	2	-3	46,3	13	-73,4	140,7	149,0	164,4	19,8	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,40	25	105,7	-109,9	1	-3	46,3	13	-73,4	140,6	149,0	349,0	19,8	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,40	25	92,3	-120,8	0	-3	51,3	13	-78,4	138,5	158,5	162,6	21,1	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,40	25	102,6	-119,8	1	-3	51,3	13	-78,4	138,5	158,5	155,2	21,1	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,40	25	119,9	-104,9	2	-3	52,3	13	-79,1	137,8	159,6	143,1	21,2	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,40	29	-141,9	24,5	8	-3	52,3	13	-79,1	344,6	159,6		21,2	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,40	29	-237,4	-44,0	13	-6	40,3	13	44,2	351,8	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,40	29	-199,7	-43,1	12	-5	35,3	13	44,2	351,7	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,40	29	-195,8	-42,1	12	-5	35,3	13	44,2	351,5	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,40	29	-158,9	-41,2	11	-5	30,3	13	44,2	351,4	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,40	25	155,5	-22,9	12	-5	30,3	13	44,2	351,2	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,40	25	128,2	-22,1	11	-4	25,3	13	44,2	351,0	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,40	25	125,4	-21,1	11	-4	25,3	13	44,2	350,8	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,40	25	102,5	-20,2	11	-4	20,3	13	44,2	350,7	98,1		13,1	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,40	25	103,5	-12,0	12	-4	20,3	29	27,6	348,3	79,8		10,6	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,40	25	78,7	-11,1	11	-3	15,3	29	27,6	348,1	81,1		5,1	3,9	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,40	25	76,1	-10,1	11	-3	15,3	29	27,6	347,9	81,1		5,1	4,1	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,40	25	51,3	-9,2	10	-3	10,3	29	27,6	347,8	80,9		5,3	4,3	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,40	25	48,7	-8,2	9	-2	11,3	29	27,6	347,6	81,3		5,3	4,5	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,40	34	24,0	-7,8	6	-2	6,3	29	27,6	347,4	81,7		5,5	4,8	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,40	34	21,5	-6,8	5	-2	6,3	29	27,6	347,2	81,6		5,5	4,9	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,40	29	15,8	-13,9	2	-1	2,3	29	27,6	347,1	70,9		4,8	4,3	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	3,77	24	-203,4	-163,5	2	-3	2,3	31	83,9	227,9	170,2	159,3	14,4	7,1	0,0	OK
2	1,16	0,00	3,77	19	-174,8	-140,8	2	-3	2,3	31	83,9	227,7	170,2	136,6	14,4	0,7	0,0	OK
3	1,26	0,00	3,77	19	-140,7	-158,6	0	-2	3,3	31	85,7	227,0	174,4	161,8	14,8	3,5	0,0	OK
4	2,36	0,00	3,77	19	-162,8	-157,0	0	-2	3,3	31	85,7	226,9	174,4	288,0	14,8	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	3,77	19	-141,7	-166,9	0	-2	5,3	31	83,9	226,3	171,1	266,4	14,5	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	3,77	19	-164,9	-165,3	0	-2	5,3	31	83,9	226,2	171,1	147,2	14,5	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	3,77	31	199,0	-140,7	3	-3	4,3	31	-59,8	226,4	125,7	122,5	10,7	4,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	3,77	31	142,3	-139,3	0	-2	2,3	31	-59,8	565,6	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	3,77	31	136,3	-137,7	0	-2	2,3	31	-59,8	565,4	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	3,77	31	79,8	-136,3	-1	-2	2,3	31	-59,8	565,1	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	3,77	31	73,9	-134,7	-1	-2	2,3	31	-59,8	564,8	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	3,77	28	-43,6	-128,7	-1	-1	2,3	31	-59,8	564,6	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	3,77	28	-41,7	-127,0	-1	-1	2,3	31	-59,8	564,3	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	3,77	18	-50,0	-129,2	-1	-1	2,3	31	-59,8	564,0	125,7		10,7	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	3,77	18	-35,0	-63,2	-1	-1	5,3	28	-5,2	551,9	77,2		7,4	0,0	0,0	OK
16	9,01	0,00	3,77	18	-35,1	-61,6	-1	-1	2,3	28	-5,2	551,6	77,2		7,4	0,0	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
17	9,11	0,00	3,77	18	-35,1	-59,7	-1	-1	3,3	28	-5,2	551,3	77,2		7,4	0,0	0,0	OK
18	10,25	0,00	3,77	34	-35,9	-59,2	-1	-1	2,3	28	-5,2	551,0	77,2		7,4	0,0	0,0	OK
19	10,35	0,00	3,77	34	-36,0	-57,3	0	-1	2,3	28	-5,2	550,6	77,2		7,4	0,0	0,0	OK
20	11,49	0,00	3,77	34	-37,0	-55,7	0	-1	2,3	28	-5,2	550,3	77,2		7,4	0,0	0,0	OK
21	11,59	0,00	3,77	34	-37,1	-53,8	0	-1	2,3	28	-5,2	550,0	77,2		7,4	0,0	0,0	OK
22	12,73	0,00	3,77	25	-39,7	-52,6	0	-1	2,3	34	-0,7	550,0	81,9		7,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 4 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,40	22	-129,1	-125,2	5	-5	26,3	22	42,3	146,8	84,8	141,9	11,3	5,3	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,40	29	-85,1	-126,8	0	-3	26,3	22	42,3	146,8	84,8	138,9	11,3	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,40	29	-92,9	-116,3	1	-3	27,3	22	43,6	145,9	85,4	136,5	11,4	1,3	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,40	29	-52,0	-115,3	0	-2	27,3	22	43,6	145,8	85,4	170,1	11,4	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,40	29	-88,2	-80,8	2	-3	24,3	22	42,3	143,3	81,6	96,4	10,9	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,40	25	55,9	-13,6	4	-2	24,3	22	42,3	358,1	81,6		10,9	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,40	25	122,4	-53,6	12	-5	19,3	29	22,2	350,6	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,40	25	105,3	-52,7	10	-4	17,3	29	22,2	350,4	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,40	25	103,5	-51,7	10	-4	17,3	29	22,2	350,3	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,40	25	86,8	-50,8	8	-4	15,3	29	22,2	350,1	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,40	25	85,0	-49,8	8	-4	15,3	29	22,2	349,9	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,40	25	69,2	-49,0	6	-3	13,3	29	22,2	349,8	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,40	25	67,6	-47,9	5	-3	13,3	29	22,2	349,6	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,40	34	54,2	-45,9	3	-2	11,3	29	22,2	349,4	50,8		6,8	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,40	29	-63,3	-15,5	10	-3	12,3	29	21,9	347,4	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,40	29	-42,5	-14,7	7	-2	10,3	29	21,9	347,2	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,40	29	-40,3	-13,6	6	-2	10,3	29	21,9	347,0	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,40	25	26,2	-22,9	2	-1	8,3	29	21,9	346,9	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,40	25	24,8	-21,9	1	-1	8,3	29	21,9	346,7	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,40	34	12,9	-20,2	0	-1	6,3	29	21,9	346,5	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,40	34	12,2	-19,2	0	-1	6,3	29	21,9	346,4	48,0		6,4	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,40	29	27,3	-9,0	10	-2	4,3	29	21,9	346,2	48,0		6,4	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 5 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,31	12	66,5	-129,8	0	-2	16,3	9	-40,0	140,9	82,1	278,0	11,4	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,31	13	85,4	-131,9	0	-3	16,3	9	-40,0	140,8	82,1	257,7	11,4	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,31	13	87,3	-130,7	1	-3	16,3	9	-40,0	140,7	82,1	234,8	11,4	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,31	13	108,4	-129,8	2	-4	16,4	9	-40,0	351,6	82,1		11,4	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,31	13	110,4	-128,6	2	-4	16,3	9	-40,0	351,4	82,1		11,4	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,31	13	131,8	-127,7	5	-5	16,3	9	-40,0	351,2	82,1		11,4	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,31	9	-157,4	-76,3	12	-6	21,3	9	38,0	345,3	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,31	9	-122,0	-75,5	8	-5	18,3	9	38,0	345,2	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,31	9	-118,2	-74,5	8	-4	18,3	9	38,0	345,0	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,31	9	-83,3	-73,7	4	-3	15,3	9	38,0	344,9	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,31	9	-79,7	-72,7	3	-3	15,3	9	38,0	344,7	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,31	13	56,5	-87,5	0	-2	13,3	9	38,0	344,5	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,31	13	54,7	-86,5	0	-2	13,3	9	38,0	344,3	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,31	18	42,1	-79,2	0	-2	10,3	9	38,0	344,2	81,3		11,2	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,31	9	-64,6	-39,7	5	-3	14,3	9	27,0	338,7	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,31	9	-39,2	-38,9	1	-2	12,3	9	27,0	338,6	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,31	9	-36,5	-37,9	1	-2	12,3	9	27,0	338,4	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,31	18	16,1	-42,0	-1	-1	9,3	9	27,0	338,3	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,31	18	15,3	-41,0	-1	-1	9,3	9	27,0	338,1	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,31	9	20,7	-35,3	0	-1	7,3	9	27,0	337,9	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,31	9	23,0	-34,3	0	-1	7,3	9	27,0	337,8	59,6		8,3	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,31	9	47,5	-33,4	9	-3	4,3	9	27,0	337,6	59,6		8,3	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 6 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,31	34	69,9	-126,1	0	-3	8,3	25	-35,1	141,4	74,1	138,1	10,3	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,31	15	64,7	-119,8	0	-2	8,3	25	-35,1	141,4	74,1	200,9	10,3	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,31	15	65,4	-118,7	0	-2	8,3	25	-35,1	141,3	74,1	211,9	10,3	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,31	13	79,6	-111,2	1	-3	9,3	25	-35,1	353,1	74,1		10,3	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,31	13	81,1	-110,0	1	-3	9,3	25	-35,1	352,9	74,1		10,3	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,31	13	98,2	-109,1	3	-4	9,3	25	-35,1	352,7	74,1		10,3	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,31	9	-118,7	-73,6	11	-5	13,3	9	29,4	344,8	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,31	9	-91,8	-72,8	7	-4	11,3	9	29,4	344,7	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,31	9	-88,9	-71,8	6	-4	11,3	9	29,4	344,5	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,31	9	-62,8	-71,0	2	-3	9,3	9	29,4	344,4	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,31	9	-60,2	-70,0	1	-2	10,3	9	29,4	344,2	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,31	13	44,4	-72,2	0	-2	8,3	9	29,4	344,0	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,31	13	43,3	-71,2	0	-2	8,3	9	29,4	343,9	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,31	18	42,3	-76,7	0	-2	6,3	9	29,4	343,7	62,9		8,7	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,31	6	-60,7	-32,7	10	-3	10,3	6	25,4	337,5	55,9		7,7	0,0	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 6 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
16	8,82	0,00	2,31	6	-36,7	-31,8	3	-2	8,3	6	25,4	337,3	55,9		3,6	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,31	6	-34,2	-30,8	2	-2	8,3	6	25,4	337,1	55,9		3,6	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,31	18	21,1	-37,3	0	-1	7,3	6	25,4	337,0	55,9		3,7	0,1	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,31	18	20,1	-36,3	0	-1	7,3	6	25,4	336,8	55,9		3,7	0,3	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,31	9	21,9	-31,5	0	-1	5,3	6	25,4	336,7	56,0		3,8	0,5	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,31	9	23,9	-30,5	0	-1	5,3	6	25,4	336,5	56,0		3,8	0,6	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,31	3	46,3	-27,3	10	-3	5,3	6	25,4	336,3	56,0		3,8	0,7	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 7 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,30	6	-76,7	-118,6	1	-3	7,3	29	36,2	140,5	73,2	124,8	10,2	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,30	9	-70,4	-118,5	0	-3	7,3	29	36,2	140,5	73,2	511,5	10,2	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,30	9	-71,0	-117,3	0	-3	7,3	29	36,2	140,4	73,2	882,0	10,2	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,30	9	-80,8	-116,4	1	-3	7,3	29	36,2	350,8	73,2		10,2	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,30	9	-81,9	-115,3	1	-3	7,3	29	36,2	350,6	73,2		10,2	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,30	9	-93,4	-114,3	3	-4	7,3	29	36,2	350,4	73,2		10,2	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,30	13	116,8	-77,5	10	-5	12,3	13	-28,0	344,2	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,30	13	91,2	-76,7	6	-4	10,3	13	-28,0	344,0	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,30	13	88,5	-75,7	6	-4	10,3	13	-28,0	343,8	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,30	13	63,8	-74,9	2	-3	9,3	13	-28,0	343,7	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,30	13	61,3	-73,9	1	-2	9,3	13	-28,0	343,5	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,30	9	-41,9	-75,7	0	-2	7,3	13	-28,0	343,4	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,30	9	-40,8	-74,7	0	-2	7,3	13	-28,0	343,2	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,30	6	-39,7	-73,0	0	-2	5,3	13	-28,0	343,0	60,1		8,3	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,30	18	60,2	-38,5	6	-3	10,3	18	-23,9	337,2	52,6		7,3	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,30	18	37,7	-37,7	2	-2	8,3	18	-23,9	337,0	52,6		3,0	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,30	18	35,4	-36,7	1	-2	8,3	18	-23,9	336,8	52,6		3,0	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,30	6	-18,9	-36,1	0	-1	6,3	18	-23,9	336,7	52,6		3,1	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,30	6	-18,1	-35,1	0	-1	6,3	18	-23,9	336,5	52,6		3,1	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,30	13	-18,3	-33,8	0	-1	4,3	18	-23,9	336,4	52,6		3,3	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,30	13	-20,0	-32,8	0	-1	5,3	18	-23,9	336,2	52,6		3,2	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,30	13	-40,7	-32,0	8	-3	3,3	18	-23,9	336,0	52,6		3,4	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 8 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,30	8	-47,2	-126,1	-1	-2	14,3	13	42,2	140,9	88,4	260,8	12,3	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,30	9	-68,8	-126,0	0	-3	14,5	13	42,2	140,9	88,4	257,8	12,3	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,30	9	-71,2	-124,9	0	-3	14,3	13	42,2	140,8	88,4	231,2	12,3	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,30	9	-98,3	-123,9	2	-4	14,3	13	42,2	351,8	88,4		12,3	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,30	9	-100,7	-122,8	3	-4	14,3	13	42,2	351,6	88,4		12,3	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,30	9	-128,0	-121,8	8	-5	14,4	13	42,2	351,4	88,4		12,3	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,30	13	156,0	-80,5	12	-6	19,3	13	-36,6	344,7	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,30	13	121,9	-79,7	8	-5	17,3	13	-36,6	344,6	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,30	13	118,4	-78,7	8	-5	17,4	13	-36,6	344,4	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,30	13	84,8	-77,9	4	-3	14,3	13	-36,6	344,2	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,30	13	81,3	-76,9	3	-3	14,3	13	-36,6	344,1	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,30	9	-53,4	-80,6	0	-2	12,3	13	-36,6	343,9	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,30	9	-51,5	-79,7	0	-2	12,3	13	-36,6	343,7	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,30	6	-38,1	-77,4	0	-2	9,3	13	-36,6	343,6	78,8		11,0	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,30	13	64,3	-39,9	5	-3	14,3	13	-27,2	337,4	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,30	13	38,7	-39,0	1	-2	11,3	13	-27,2	337,3	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,30	13	36,0	-38,0	1	-2	11,3	13	-27,2	337,1	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,30	6	-17,9	-38,2	0	-1	9,3	13	-27,2	336,9	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,30	6	-17,2	-37,2	0	-1	9,3	13	-27,2	336,7	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,30	13	-21,8	-35,4	0	-1	6,3	13	-27,2	336,6	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,30	13	-24,1	-34,4	0	-1	6,3	13	-27,2	336,4	58,9		8,2	0,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,30	13	-48,5	-33,6	10	-3	4,3	13	-27,2	336,3	58,9		8,2	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,46	34	128,7	-109,0	3	-4	32,3	18	-39,4	147,3	91,5	157,1	11,9	10,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,46	34	87,3	-108,0	1	-2	32,3	18	-39,4	147,2	91,5	185,6	11,9	6,9	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,46	34	98,4	-94,7	2	-3	31,3	18	-41,7	146,2	96,6	131,6	12,5	7,8	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,46	25	62,6	-89,4	0	-2	31,3	18	-41,7	146,1	96,6	231,7	12,5	7,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,46	34	85,0	-65,4	2	-3	27,3	18	-41,5	144,5	96,3	101,0	12,5	3,7	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,46	25	60,9	-68,7	1	-2	27,3	18	-41,5	361,1	96,3		12,5	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,46	29	-133,2	-53,6	10	-4	20,3	29	22,7	363,5	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,46	29	-112,5	-52,7	9	-4	17,3	29	22,7	363,3	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,46	29	-110,3	-51,6	9	-4	17,3	29	22,7	363,1	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,46	29	-89,9	-50,8	7	-3	15,3	29	22,7	363,0	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,46	29	-87,8	-49,7	6	-3	15,3	29	22,7	362,8	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,46	29	-68,2	-48,8	4	-3	13,3	29	22,7	362,6	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,46	29	-66,2	-47,8	4	-3	13,3	29	22,7	362,4	51,8		6,7	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,46	29	-48,3	-46,9	1	-2	11,3	29	22,7	362,3	51,8		6,7	0,0	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez.	Quota	Asc.In.	Asc.Fin	Co	M Ed	N Ed	εf%	εc%	Area	Co	V Ed	VRcd	VRsd	VRd,s	ArmOr	ArmVe	Arm.P	STATUS
N.ro	(m)	(m)	(m)	Nr	(t*m)	(t)	100	100	cmq	Nr	(t)	(t)	(t)	(t)	cmq/ml	cmq	cmq	VERIF.
15	7,87	0,00	2,46	34	77,5	-12,3	12	-3	13,3	34	-25,4	356,1	55,6		7,2	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,46	25	53,5	-12,4	10	-3	10,3	34	-25,4	355,9	55,7		3,2	2,2	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,46	25	50,9	-11,3	9	-3	10,3	34	-25,4	355,7	55,7		3,2	2,3	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,46	25	27,1	-10,4	5	-2	8,3	34	-25,4	355,5	55,7		3,3	2,5	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,46	25	24,6	-9,4	4	-2	8,3	34	-25,4	355,4	55,7		3,3	2,6	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,46	29	-7,7	-19,6	-1	-1	6,3	34	-25,4	355,2	55,7		3,3	2,8	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,46	15	-7,6	-10,3	0	-1	6,3	34	-25,4	355,0	55,7		3,3	3,0	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,46	34	-27,6	-5,6	12	-2	4,3	34	-25,4	354,8	55,7		3,4	3,2	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	24,11	29	-1170,7	-158,9	0	-1	2,3	19	381,7	3499,3	873,2		10,2	8,4	0,0	OK
2	1,16	0,00	24,11	29	-939,8	-148,8	0	-1	2,3	19	381,7	3497,5	873,0		10,2	8,5	0,0	OK
3	1,26	0,00	24,11	29	-1264,3	-115,4	2	-1	10,3	19	387,4	3494,7	880,5		10,2	9,1	0,0	OK
4	2,36	0,00	24,11	29	-1060,3	-105,4	1	-1	12,3	19	387,4	3492,9	880,3		10,2	9,2	0,0	OK
5	2,46	0,00	24,11	29	-1144,9	-90,4	3	-1	12,3	19	393,5	3490,9	891,2		10,3	9,6	0,0	OK
6	3,57	0,00	24,11	13	-1027,1	-61,4	6	-1	14,3	19	393,5	3489,1	891,0		10,3	9,7	0,0	OK
7	3,67	18,54	21,54	15	230,7	-60,1	13	-5	26,3	15	-47,6	441,6	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
8	4,62	18,54	21,54	15	186,1	-59,0	11	-4	22,3	15	-47,6	441,4	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
9	4,72	18,54	21,54	15	181,5	-57,8	11	-4	22,3	15	-47,6	441,1	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
10	5,67	18,54	21,54	15	137,3	-56,7	8	-4	18,3	15	-47,6	440,9	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
11	5,77	18,54	21,54	15	132,7	-55,4	7	-3	19,3	15	-47,6	440,7	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
12	6,72	18,54	21,54	15	89,6	-54,3	4	-2	15,3	15	-47,6	440,5	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
13	6,82	18,54	21,54	15	85,2	-53,0	3	-2	15,3	15	-47,6	440,3	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
14	7,77	18,54	21,54	19	-47,4	-54,7	0	-1	11,3	15	-47,6	440,1	106,1		11,3	0,0	0,0	OK
15	7,87	18,54	21,54	15	66,0	-27,6	4	-2	14,3	15	-21,0	435,7	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
16	8,82	18,54	21,54	15	46,1	-26,5	2	-2	10,3	15	-21,0	435,5	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
17	8,92	18,54	21,54	15	44,0	-25,2	2	-2	10,3	15	-21,0	435,3	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
18	9,87	18,54	21,54	31	24,3	-25,8	0	-1	7,3	15	-21,0	435,1	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
19	9,97	18,54	21,54	19	-23,0	-24,2	0	-1	7,3	15	-21,0	434,8	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
20	10,92	18,54	21,54	19	-14,8	-23,2	0	-1	3,3	15	-21,0	434,7	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
21	11,02	18,54	21,54	19	-14,0	-21,9	0	-1	3,3	15	-21,0	434,4	53,1		5,7	0,0	0,0	OK
22	11,97	18,54	21,54	13	-20,6	-19,0	0	-1	2,3	15	-21,0	434,2	53,1		5,7	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 11 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,13	25	170,6	-141,7	3	-4	55,3	25	-114,5	214,3	242,0	319,0	36,2	0,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,13	13	135,5	-144,2	2	-3	56,3	25	-114,5	214,2	242,0	549,0	36,2	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,13	15	101,3	-180,2	0	-2	63,3	25	-117,3	210,8	248,9	367,7	37,3	0,0	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,13	13	167,4	-188,5	2	-3	63,3	25	-117,3	526,8	248,9		37,3	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,13	13	158,7	-199,6	1	-3	68,3	25	-116,4	521,3	247,7		37,1	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,13	13	233,0	-198,1	4	-4	68,3	25	-116,4	521,1	247,7		37,1	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,13	9	-332,1	-107,4	14	-7	55,3	9	80,2	529,6	178,2		26,7	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,13	9	-255,9	-106,1	13	-6	38,3	9	80,2	529,4	178,2		11,5	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,13	9	-247,9	-104,6	13	-6	38,3	9	80,2	529,1	178,2		11,5	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,13	9	-171,7	-103,3	12	-5	21,3	9	80,2	528,9	178,2		12,0	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,13	9	-163,7	-101,8	11	-5	21,3	9	80,2	528,6	178,2		12,0	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,13	9	-87,5	-100,5	4	-3	6,3	9	80,2	528,4	178,2		13,0	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,13	9	-79,5	-99,0	2	-3	6,3	9	80,2	528,1	178,2		13,0	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,13	13	-33,1	-92,8	0	-1	2,3	9	80,2	527,9	178,2		13,2	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	3,80	19	109,7	-94,9	0	-2	19,3	3	-93,6	224,3	216,2	242,6	11,1	17,9	0,0	OK
2	1,16	0,00	3,80	13	72,4	-61,1	0	-1	19,3	3	-93,6	224,1	204,5	1024,0	11,1	11,9	0,0	OK
3	1,26	0,00	3,80	29	60,0	-93,3	-1	-1	19,3	3	-97,6	223,4	213,7	213,6	11,6	12,5	0,0	OK
4	2,36	0,00	3,80	15	121,9	-41,2	5	-2	19,3	3	-97,6	223,3	222,6	233,8	11,6	16,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	3,80	15	102,3	-34,9	4	-2	20,3	3	-97,9	223,1	216,1	179,3	11,6	13,9	0,0	OK
6	3,57	0,00	3,80	15	177,2	-33,3	10	-3	21,3	3	-97,9	223,0	229,2	236,4	11,6	30,6	0,0	OK
7	3,67	0,00	3,80	15	193,5	-33,7	11	-3	21,3	13	-47,8	222,1	104,0	104,5	5,3	8,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	3,80	15	152,9	-32,4	9	-3	19,3	13	-47,8	555,0	116,2		6,0	8,8	0,0	OK
9	4,72	0,00	3,80	15	157,0	-37,5	9	-3	17,3	9	49,8	555,4	108,4		6,1	6,8	0,0	OK
10	5,67	0,00	3,80	15	115,5	-36,2	6	-2	15,3	9	49,8	555,2	108,4		6,2	7,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	3,80	15	125,8	-40,9	7	-3	13,3	9	50,7	555,3	110,1		6,2	5,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	3,80	31	84,2	-39,9	3	-2	11,3	9	50,7	555,1	110,0		6,3	5,2	0,0	OK
13	6,82	0,00	3,80	31	100,4	-46,3	4	-2	10,3	9	50,0	556,3	108,7		6,2	3,1	0,0	OK
14	7,77	0,00	3,80	31	71,9	-45,0	1	-1	8,3	9	50,0	556,0	108,7		6,3	3,4	0,0	OK
15	7,87	0,00	3,80	31	132,1	-22,2	12	-3	13,3	31	-40,7	549,6	87,8		4,2	2,7	0,0	OK
16	8,82	0,00	3,80	31	93,4	-20,8	10	-3	9,3	31	-40,7	549,3	87,7		6,3	4,9	0,0	OK
17	8,92	0,00	3,80	31	89,3	-19,2	11	-2	8,3	31	-40,7	549,0	87,7		6,3	5,1	0,0	OK
18	9,87	0,00	3,80	19	-56,1	-38,2	0	-1	6,3	31	-40,7	548,8	87,7		6,4	5,3	0,0	OK
19	9,97	0,00	3,80	19	-53,3	-36,6	0	-1	7,3	31	-40,7	548,5	120,2		9,4	8,5	0,0	OK
20	10,92	0,00	3,80	19	-27,5	-35,2	0	-1	4,3	31	-40,7	548,3	119,0		9,4	8,6	0,0	OK
21	11,02	0,00	3,80	19	-24,8	-33,6	0	-1	5,3	31	-40,7	548,0	119,6		9,4	8,8	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S.

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
22	11,97	0,00	3,80	15	-36,0	-11,4	8	-2	3,3	31	-40,7	547,7	102,6		7,9	7,3	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 13 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,30	18	48,2	-67,1	1	-2	2,3	19	-31,9	114,0	63,6	108,1	8,8	12,1	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,30	34	47,5	-52,4	3	-3	2,3	19	-31,9	114,0	63,6	101,2	8,8	0,6	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,30	25	33,7	-55,3	0	-2	4,3	19	-32,3	112,6	64,9	126,4	9,0	11,4	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,30	31	36,1	-69,5	0	-2	5,3	19	-32,3	281,3	64,9		9,0	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,30	24	34,6	-51,5	0	-2	8,3	19	-31,6	278,0	63,8		8,9	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,30	19	-37,4	-15,7	7	-2	8,3	19	-31,6	277,9	63,8		8,9	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,30	19	-37,1	5,9	10	-2	11,4	9	13,1	275,1	27,9		4,5	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,30	19	-31,0	6,6	9	-2	11,5	9	13,1	275,1	27,9		4,5	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,30	19	-29,2	9,9	9	-2	12,9	9	13,4	275,1	28,5		4,5	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,30	24	24,9	-39,8	0	-1	12,0	9	13,4	275,1	28,5		4,5	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,30	19	-23,3	12,3	7	-1	13,3	9	13,4	275,6	28,6		4,5	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,30	24	23,3	-42,6	0	-1	13,0	9	13,4	275,4	28,6		4,5	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,30	31	21,2	-69,0	-1	-1	14,0	9	13,6	276,2	28,8		4,5	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,30	24	22,9	-45,0	0	-1	13,6	9	13,6	276,1	28,8		4,5	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,30	19	-22,7	22,7	9	-1	14,3	6	23,9	275,1	53,8		7,5	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,30	24	15,0	-31,9	0	-1	13,9	6	23,9	275,1	53,8		7,1	17,1	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,30	34	16,5	-53,0	-1	-1	11,4	22	24,0	275,1	54,0		7,1	13,4	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,30	8	16,8	8,0	6	-1	10,4	22	24,0	275,1	54,0		7,1	13,5	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,30	34	16,0	-37,0	0	-1	7,3	22	24,0	275,1	54,1		7,2	9,6	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,30	6	19,4	5,9	9	-2	7,3	22	24,0	275,1	54,1		7,2	9,7	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,30	34	16,9	-19,8	0	-1	4,3	22	24,0	276,6	55,1		5,4	4,7	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,30	6	25,3	-8,8	10	-2	4,3	22	24,0	276,4	54,5		5,3	4,7	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 14 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,31	9	53,0	-62,3	2	-3	3,3	19	-30,4	113,2	56,3	56,3	7,8	7,1	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,31	24	40,0	-59,7	0	-2	3,3	19	-30,4	113,2	56,3	46,4	7,8	0,0	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,31	34	31,4	-52,4	0	-2	4,3	19	-30,7	112,8	57,4	48,8	7,9	5,2	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,31	31	31,7	-55,2	0	-2	4,3	19	-30,7	281,9	57,4		7,9	0,0	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,31	15	34,1	-19,9	5	-2	7,3	19	-30,1	279,8	56,4		7,8	0,0	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,31	3	-38,3	-51,3	1	-2	7,3	19	-30,1	279,7	56,4		7,8	0,0	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,31	19	-38,9	-6,6	8	-2	10,3	19	11,1	277,8	28,0		3,9	0,0	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,31	3	-29,6	-45,5	0	-2	10,4	19	11,1	277,6	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,31	19	-31,6	-5,2	6	-2	10,9	19	11,5	277,5	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,31	31	23,8	-43,1	0	-1	10,9	19	11,5	277,4	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,31	31	28,4	-43,1	0	-1	11,4	19	11,6	277,3	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,31	31	22,6	-42,4	0	-1	11,5	19	11,6	277,1	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,31	31	28,2	4,6	7	-2	12,5	19	11,7	285,4	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,31	31	23,2	5,3	6	-1	12,4	19	11,7	285,3	28,7		4,0	0,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,31	28	-23,4	-19,9	1	-1	12,8	12	21,8	276,6	46,8		6,5	0,0	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,31	34	22,2	27,4	99	99	12,7	12	21,8	276,6	46,8		3,9	12,8	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,31	24	16,0	-11,4	1	-1	9,6	12	21,9	276,6	47,0		4,0	9,5	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,31	34	20,8	15,0	10	-1	9,5	12	21,9	276,6	47,0		4,0	9,6	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,31	24	14,4	-13,1	1	-1	6,3	12	22,0	276,8	62,4		4,0	6,1	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,31	18	21,5	5,0	11	-2	6,3	12	22,0	276,7	62,5		4,0	6,2	0,0	OK
21	11,02	0,00	2,31	24	15,1	-13,0	2	-1	3,3	12	21,9	278,5	47,4		3,0	2,1	0,0	OK
22	11,97	0,00	2,31	12	26,1	-10,3	12	-3	3,3	12	21,9	278,4	47,5		3,0	2,2	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,41	6	20,6	-23,1	0	-1	9,3	6	-33,3	116,8	77,0	62,8	7,8	8,0	0,0	OK
2	1,16	0,00	2,41	12	18,5	-13,8	2	-1	9,3	6	-33,3	116,7	77,0	82,0	7,8	8,1	0,0	OK
3	1,26	0,00	2,41	22	17,0	-36,2	0	-1	11,3	6	-34,6	117,2	79,6	81,2	9,8	18,6	0,0	OK
4	2,36	0,00	2,41	12	28,0	-11,7	6	-2	11,3	6	-34,6	117,1	79,6	62,8	9,8	15,5	0,0	OK
5	2,46	0,00	2,41	29	16,0	-45,2	-1	-1	12,3	6	-34,4	118,4	78,9	5126,5	9,6	14,2	0,0	OK
6	3,57	0,00	2,41	12	38,4	-20,5	7	-2	12,3	6	-34,4	295,8	78,9		9,6	14,3	0,0	OK
7	3,67	0,00	2,41	13	30,0	-15,3	6	-2	12,3	25	24,3	288,6	76,5		7,3	12,4	0,0	OK
8	4,62	0,00	2,41	18	30,0	-4,1	6	-2	12,3	25	24,3	288,5	76,8		8,4	13,6	0,0	OK
9	4,72	0,00	2,41	13	27,0	-16,6	5	-2	12,3	25	25,2	288,3	78,6		8,6	13,5	0,0	OK
10	5,67	0,00	2,41	18	31,3	-4,7	6	-2	12,3	25	25,2	288,1	78,6		8,6	13,5	0,0	OK
11	5,77	0,00	2,41	12	26,0	-22,4	2	-2	12,3	25	25,1	287,8	58,2		8,6	13,0	0,0	OK
12	6,72	0,00	2,41	18	33,9	-4,5	6	-2	12,3	25	25,1	287,8	58,2		8,6	13,1	0,0	OK
13	6,82	0,00	2,41	18	27,5	-5,1	5	-2	12,3	25	23,7	287,8	55,0		8,1	11,9	0,0	OK
14	7,77	0,00	2,41	18	36,6	-4,4	8	-2	12,3	25	23,7	287,8	55,0		8,1	12,0	0,0	OK
15	7,87	0,00	2,41	18	48,7	-2,1	11	-3	11,3	18	-43,3	288,2	124,3		15,1	18,7	0,0	OK
16	8,82	0,00	2,41	18	7,8	-1,4	1	-1	10,3	18	-43,3	288,0	127,2		28,4	32,0	0,0	OK
17	8,92	0,00	2,41	18	41,1	-0,6	11	-3	9,3	18	-44,5	287,9	130,5		29,3	32,0	0,0	OK
18	9,87	0,00	2,41	8	2,4	-7,1	-1	-1	8,3	18	-44,5	287,8	105,5		29,3	32,1	0,0	OK
19	9,97	0,00	2,41	18	33,7	0,7	12	-2	7,3	18	-44,4	287,8	105,2		29,2	31,0	0,0	OK
20	10,92	0,00	2,41	6	9,0	-8,2	0	-1	6,3	18	-44,4	287,8	105,2		29,2	31,1	0,0	OK

Studio Tecnico Ing. Maurizio Colasante
SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2023

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO							
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin. (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	STATUS VERIF.
21	11,02	0,00	2,41	18	25,1	-1,1	11	-2	5,3	18	-43,5	288,0	126,8		28,6	29,0	OK
22	11,97	0,00	2,41	18	-16,3	-0,4	12	-2	3,3	18	-43,5	287,8	126,4		28,6	29,1	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO							
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin. (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	4,75	18	64,2	-42,3	0	-1	26,3	12	-87,7	276,2	192,1	298,3	11,7	11,2	OK
2	1,16	0,00	4,75	24	57,2	-12,9	1	-1	26,3	12	-87,7	276,1	192,1	333,2	11,7	11,3	OK
3	1,26	0,00	4,75	34	99,1	-73,3	0	-1	28,3	12	-90,3	277,3	195,4	399,2	13,6	14,7	OK
4	2,36	0,00	4,75	24	121,4	-42,7	2	-1	29,3	12	-90,3	277,1	195,4	348,2	13,6	14,8	OK
5	2,46	0,00	4,75	34	159,9	-107,0	0	-2	34,3	12	-91,8	278,4	197,8	873,2	13,6	17,4	OK
6	3,57	0,00	4,75	24	188,3	-61,4	3	-2	34,3	28	-87,1	274,1	236,1	350,5	13,9	17,5	OK
7	3,67	0,00	4,75	34	309,2	-137,8	2	-3	40,2	34	-159,8	282,7	416,3	751,3	26,8	34,0	OK
8	4,62	0,00	4,75	25	170,8	-107,6	0	-2	37,6	34	-159,8	706,5	419,2		35,6	42,9	OK
9	4,72	0,00	4,75	34	224,2	-97,8	2	-2	30,3	34	-160,8	699,6	420,5		36,0	39,9	OK
10	5,67	0,00	4,75	24	92,2	-58,0	0	-1	27,3	34	-160,8	699,3	420,1		36,0	40,0	OK
11	5,77	0,00	4,75	34	141,9	-56,8	2	-2	20,3	34	-161,0	692,2	418,3		36,0	36,6	OK
12	6,72	0,00	4,75	22	57,7	-3,2	3	-1	17,3	34	-161,0	691,9	417,8		36,0	36,7	OK
13	6,82	0,00	4,75	34	63,5	-10,9	3	-1	14,3	34	-161,0	683,9	380,9		32,6	32,9	OK
14	7,77	0,00	4,75	22	131,1	-38,6	12	-3	9,3	34	-161,0	683,6	380,0		32,6	33,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO							
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin. (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	11,52	12	79,4	-72,5	-1	-1	6,2	34	-45,0	662,6	178,3	383,4	3,3	4,3	OK
2	1,16	0,00	11,52	28	84,8	-133,9	-1	-1	7,8	34	-45,0	662,2	179,9	143,9	3,3	4,4	OK
3	1,26	0,00	11,52	28	206,5	-139,6	-1	-1	14,7	34	-44,8	661,8	112,2	147,1	3,3	5,5	OK
4	2,36	0,00	11,52	28	223,2	-134,8	-1	-1	16,3	34	-44,8	661,8	112,2	151,8	3,3	5,7	OK
5	2,46	0,00	11,52	28	337,1	-142,1	0	-1	22,5	34	-45,1	661,8	112,3	174,4	3,3	6,6	OK
6	3,57	0,00	11,52	28	352,0	-137,3	0	-1	24,1	34	-45,1	661,8	112,3	179,2	3,3	6,7	OK
7	3,67	0,00	7,15	6	-335,1	-110,2	4	-2	30,3	18	-199,1	410,7	440,5	663,4	35,3	41,6	OK
8	4,62	0,00	7,15	9	-233,9	-70,4	4	-2	27,8	18	-199,1	1026,7	440,5		46,5	53,0	OK
9	4,72	0,00	7,15	6	-267,6	-89,3	3	-2	24,3	18	-202,0	1026,7	447,2		47,2	52,0	OK
10	5,67	0,00	7,15	9	-181,8	-60,9	2	-1	21,5	18	-202,0	1026,7	447,2		47,2	52,1	OK
11	5,77	0,00	7,15	6	-195,1	-65,6	2	-1	16,3	18	-202,1	1026,7	447,8		47,3	50,3	OK
12	6,72	0,00	7,15	9	-129,2	-49,1	0	-1	14,6	18	-202,1	1026,7	447,8		47,3	50,4	OK
13	6,82	0,00	7,15	18	118,7	-9,0	8	-1	9,3	18	-198,9	1028,3	529,7		46,9	47,8	OK
14	7,77	0,00	7,15	22	104,4	-40,0	0	-1	8,3	18	-198,9	1027,8	529,3		46,9	47,9	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 20 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO							
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin. (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	4,96	29	-107,7	-0,3	13	-2	10,3	29	158,1	285,0	393,5	357,6	20,3	24,1	OK
2	1,16	0,00	4,96	25	-73,0	-21,0	3	-1	10,3	29	158,1	285,0	343,2	357,5	20,3	25,4	OK
3	1,26	0,00	4,96	29	-112,4	-7,3	14	-2	8,3	29	165,0	285,5	355,2	369,5	18,0	25,5	OK
4	2,36	0,00	4,96	25	-77,9	-15,6	7	-2	9,3	29	165,0	285,3	355,0	365,1	18,0	25,1	OK
5	2,46	0,00	4,96	29	-94,6	-6,9	11	-2	8,3	29	167,1	285,5	359,4	371,6	18,3	26,0	OK
6	3,57	0,00	4,96	29	90,4	-4,8	12	-2	8,3	29	167,1	285,3	359,9	371,9	18,3	26,4	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: SISMA 1 - VALORI MEDIATI

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	53,97	18,56
2	9,32	0,00	3,62	47,51	28,98
3	18,49	0,00	3,62	-35,77	-19,39
4	21,59	0,00	3,62	-37,59	-10,15
5	22,88	0,00	3,62	-39,72	-9,98
6	24,06	0,00	3,62	-39,60	11,52

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: SISMA 2 - VALORI MEDIATI

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-23,39	-8,29
2	9,32	0,00	3,62	102,61	58,05
3	18,49	0,00	3,62	81,26	-39,53
4	21,59	0,00	3,62	50,39	13,02
5	22,88	0,00	3,62	42,94	12,76

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: SISMA 2 - VALORI MEDIATI

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
6	24,06	0,00	3,62	40,57	-10,96

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: SISMA 1 - VALORI MEDIATI

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	51,71	28,93
2	9,39	0,00	3,62	44,75	21,82
3	11,47	0,00	3,62	40,96	-19,98

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: SISMA 2 - VALORI MEDIATI

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	36,74	17,95
2	9,39	0,00	3,62	-38,80	-19,03
3	11,47	0,00	3,62	-41,43	21,63

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: PESO PROPRIO

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-0,32	1,06
2	9,32	0,00	3,62	-7,11	-4,09
3	18,49	0,00	3,62	-18,88	12,63
4	21,59	0,00	3,62	12,43	3,08
5	22,88	0,00	3,62	6,83	3,19
6	24,06	0,00	3,62	6,46	-1,24

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: SOVRACCARICO PERMAN.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-3,75	-0,88
2	9,32	0,00	3,62	-8,68	-4,79
3	18,49	0,00	3,62	-2,30	3,40
4	21,59	0,00	3,62	4,58	1,24
5	22,88	0,00	3,62	2,49	1,00
6	24,06	0,00	3,62	2,00	-0,37

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Uffici

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-0,82	-0,13
2	9,32	0,00	3,62	-3,02	-1,72
3	18,49	0,00	3,62	-0,20	1,91
4	21,59	0,00	3,62	1,75	0,49
5	22,88	0,00	3,62	1,39	0,48
6	24,06	0,00	3,62	1,30	-0,24

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Amb.affol.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-1,91	-0,54
2	9,32	0,00	3,62	-3,45	-2,02
3	18,49	0,00	3,62	-1,86	1,21
4	21,59	0,00	3,62	3,33	0,93
5	22,88	0,00	3,62	2,36	0,73

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Amb.affol.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
6	24,06	0,00	3,62	2,09	-0,58

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Neve h>1000

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	0,02	0,01
2	9,32	0,00	3,62	0,02	0,01
3	18,49	0,00	3,62	-0,05	0,02
4	21,59	0,00	3,62	-0,09	-0,02
5	22,88	0,00	3,62	-0,10	-0,02
6	24,06	0,00	3,62	-0,10	0,03

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Bibl.Arch.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-0,01	0,00
2	9,32	0,00	3,62	0,03	0,02
3	18,49	0,00	3,62	0,13	-0,06
4	21,59	0,00	3,62	0,17	0,05
5	22,88	0,00	3,62	0,18	0,05
6	24,06	0,00	3,62	0,18	-0,05

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Scale

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	0,91	0,31
2	9,32	0,00	3,62	1,45	0,82
3	18,49	0,00	3,62	-0,60	0,23
4	21,59	0,00	3,62	-1,76	-0,50
5	22,88	0,00	3,62	-2,13	-0,49
6	24,06	0,00	3,62	-2,15	0,64

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Var.Coperture

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	-0,32	-0,06
2	9,32	0,00	3,62	-0,95	-0,50
3	18,49	0,00	3,62	-0,11	0,09
4	21,59	0,00	3,62	0,31	0,08
5	22,88	0,00	3,62	0,10	0,06
6	24,06	0,00	3,62	0,06	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 0

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	3,62	7,82	2,67
2	9,32	0,00	3,62	6,99	4,34
3	18,49	0,00	3,62	8,18	-4,69
4	21,59	0,00	3,62	8,33	2,60
5	22,88	0,00	3,62	8,93	2,82
6	24,06	0,00	3,62	8,78	-2,35

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 90

Sez.	Ascissa	QuotaIn.	QuotaFin	T	M

**C.D.S.
CORPO B II FASE**

N.ro	(m)	(m)	(m)	(t)	(t*m)
1	0,05	0,00	3,62	7,60	2,59
2	9,32	0,00	3,62	6,79	4,21
3	18,49	0,00	3,62	7,94	-4,56
4	21,59	0,00	3,62	8,09	2,53
5	22,88	0,00	3,62	8,68	2,74
6	24,06	0,00	3,62	8,53	-2,28

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: PESO PROPRIO

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	3,17	1,19
2	9,39	0,00	3,62	-5,42	-2,65
3	11,47	0,00	3,62	-9,33	6,36

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: SOVRACCARICO PERMAN.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	0,05	-0,11
2	9,39	0,00	3,62	-1,64	-0,66
3	11,47	0,00	3,62	-2,41	1,71

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Var.Uffici

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	-3,34	-1,69
2	9,39	0,00	3,62	-2,34	-1,03
3	11,47	0,00	3,62	-1,79	1,11

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Var.Amb.affol.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	-0,08	-0,15
2	9,39	0,00	3,62	-1,38	-0,67
3	11,47	0,00	3,62	-2,05	1,15

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Var.Neve h>1000

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	0,15	0,07
2	9,39	0,00	3,62	0,11	0,06
3	11,47	0,00	3,62	0,10	-0,05

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Var.Bibl.Arch.

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	-0,24	-0,12
2	9,39	0,00	3,62	-0,21	-0,10
3	11,47	0,00	3,62	-0,19	0,09

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Var.Scale

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	3,50	1,88
2	9,39	0,00	3,62	2,62	1,30
3	11,47	0,00	3,62	2,23	-1,02

C.D.S.
CORPO B II FASE

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Var.Coperture

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	0,45	0,21
2	9,39	0,00	3,62	0,12	0,06
3	11,47	0,00	3,62	-0,05	0,06

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 0

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	-8,87	-3,45
2	9,39	0,00	3,62	-9,53	-4,72
3	11,47	0,00	3,62	-9,15	4,51

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 90

Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn. (m)	QuotaFin (m)	T (t)	M (t*m)
1	7,20	0,00	3,62	-8,62	-3,36
2	9,39	0,00	3,62	-9,26	-4,58
3	11,47	0,00	3,62	-8,89	4,38

VER.SISM.TRAVI DI COLLEGAM. SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - AZIONI S.L.V. -

				FLESSIONE					VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn (m)	QuotaFin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRdP (t)	AfRete cmq/ml	Arm X cmq	Ang AfX	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	3,62	9	24,5	14	-2	2,3	13	-76,0	400,5	76,1	0,0	2,40	0,00	11	VERIF.
2	9,32	0,00	3,62	31	-82,4	18	-2	6,3	31	-143,6	400,5	143,7	0,0	4,54	0,00	11	VERIF.
3	18,49	0,00	3,62	31	68,7	17	-2	5,3	24	-125,0	400,5	125,1	0,0	3,95	0,00	11	VERIF.
4	21,59	0,00	3,62	28	24,1	14	-1	2,3	28	90,9	400,5	91,0	0,0	2,87	0,00	55	VERIF.
5	22,88	0,00	3,62	28	23,8	14	-1	2,3	28	76,2	400,5	76,3	0,0	2,41	0,00	55	VERIF.
6	24,06	0,00	3,62	12	-19,5	11	-1	2,3	28	72,6	400,5	72,7	0,0	2,30	0,00	55	VERIF.

VER.SISM.TRAVI DI COLLEGAM. SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - AZIONI S.L.V. -

				FLESSIONE					VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn (m)	QuotaFin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRdP (t)	AfRete cmq/ml	Arm X cmq	Ang AfX	STATUS VERIF.
1	7,20	0,00	3,62	6	40,3	16	-2	3,3	6	78,3	400,5	78,4	0,0	2,48	0,00	40	VERIF.
2	9,39	0,00	3,62	12	-36,9	15	-2	3,3	12	-75,9	400,5	76,0	0,0	2,40	0,00	40	VERIF.
3	11,47	0,00	3,62	28	41,9	17	-2	3,3	28	-77,7	400,5	77,8	0,0	2,46	0,00	40	VERIF.

VER.SISM.TRAVI DI COLLEGAM. SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - AZIONI S.L.D. -

				FLESSIONE					VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn (m)	QuotaFin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRdP (t)	AfRete cmq/ml	Arm X cmq	Ang AfX	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	3,62	9	16,5	9	-1	2,3	13	-52,8	400,5	76,1	0,0	2,40	0,00	11	VERIF.
2	9,32	0,00	3,62	31	-57,1	12	-2	6,3	31	-99,4	400,5	143,7	0,0	4,54	0,00	11	VERIF.
3	18,49	0,00	3,62	31	51,5	13	-2	5,3	24	-90,1	400,5	125,1	0,0	3,95	0,00	11	VERIF.
4	21,59	0,00	3,62	28	18,0	10	-1	2,3	28	67,3	400,5	91,0	0,0	2,87	0,00	55	VERIF.
5	22,88	0,00	3,62	28	17,8	10	-1	2,3	28	55,2	400,5	76,3	0,0	2,41	0,00	55	VERIF.
6	24,06	0,00	3,62	12	-13,8	8	-1	2,3	28	52,4	400,5	72,7	0,0	2,30	0,00	55	VERIF.

VER.SISM.TRAVI DI COLLEGAM. SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - AZIONI S.L.D. -

				FLESSIONE					VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Ascissa (m)	QuotaIn (m)	QuotaFin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRdP (t)	AfRete cmq/ml	Arm X cmq	Ang AfX	STATUS VERIF.
1	7,20	0,00	3,62	6	27,2	11	-1	3,3	6	54,2	400,5	78,4	0,0	2,48	0,00	40	VERIF.
2	9,39	0,00	3,62	12	-26,3	11	-1	3,3	12	-54,2	400,5	76,0	0,0	2,40	0,00	40	VERIF.
3	11,47	0,00	3,62	28	31,3	13	-2	3,3	28	-57,0	400,5	77,8	0,0	2,46	0,00	40	VERIF.